

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

rc11-6-10

略 称 : rc11-6-10
日 付 : 2013/7/29
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1. 0. 5. 4
データベース番号 : 6. 5. 0. 4

会員番号 : BUSK00039
シリアルNo : K48024

計算開始時間 2013/07/29 15:03 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	4
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	10
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	10
I-1.4 部材	Ⅲ－	21
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	21
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	23
I-1.4.3 ベースプレート	Ⅲ－	23
I-1.4.4 壁	Ⅲ－	23
I-1.4.5 雑壁	Ⅲ－	24
I-1.4.6 壁鉄筋番号	Ⅲ－	24
I-1.4.7 ブレース	Ⅲ－	24
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	24
I-1.4.9 片持ばり	Ⅲ－	25
I-1.4.10 片持スラブ	Ⅲ－	25
I-1.4.11 出隅片持スラブ	Ⅲ－	25
I-1.4.12 接合部	Ⅲ－	25
I-1.4.13 杭、杭基礎	Ⅲ－	25
I-1.4.14 直接基礎	Ⅲ－	25
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	25
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	25
I-2.1.1 材料種別図	Ⅲ－	25
I-2.1.2 コンクリート	Ⅲ－	25
I-2.1.3 鉄筋	Ⅲ－	25
I-2.1.4 鉄骨	Ⅲ－	25
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	26
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	26

I-3.1 荷重計算条件	Ⅲ－	26
I-3.1.1 最小スラブ厚	Ⅲ－	26
I-3.1.2 スラブ荷重の拾い方	Ⅲ－	26
I-3.1.3 基礎荷重	Ⅲ－	26
I-3.2 積載荷重	Ⅲ－	27
I-3.3 仕上	Ⅲ－	27
I-3.3.1 仕上材名称	Ⅲ－	27
I-3.3.2 仕上名称	Ⅲ－	27
I-3.4 重量	Ⅲ－	27
I-3.4.1 はり、柱仕上重量	Ⅲ－	27
I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ－	27
I-3.4.3 建物重量の直接入力	Ⅲ－	27
I-3.5 地震力	Ⅲ－	27
I-3.6 風圧力	Ⅲ－	28
I-3.7 積雪荷重	Ⅲ－	28
I-6 共通計算条件	Ⅲ－	28
I-6.1 使用基準	Ⅲ－	28
I-6.2 計算ルート指定	Ⅲ－	28
I-6.3 柱はり接合部計算条件	Ⅲ－	28
I-7 許容応力度計算	Ⅲ－	28
I-7.1 応力解析・モデル化	Ⅲ－	28
I-7.1.1 応力計算条件	Ⅲ－	28
I-7.2 剛性率・偏心率	Ⅲ－	28
I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ－	28
I-7.3 断面計算	Ⅲ－	29
I-7.3.1 断面計算条件	Ⅲ－	29
I-8 保有水平耐力計算	Ⅲ－	29
I-8.1 計算条件	Ⅲ－	29
I-8.1.1 基本条件	Ⅲ－	29
I-8.1.2 計算条件	Ⅲ－	30
I-8.1.3 解析条件等	Ⅲ－	30
I-8.1.5 増分解析の制御条件	Ⅲ－	30
I-8.1.8 部材の耐力算定式	Ⅲ－	30
§ 2. 許容応力度等計算結果	Ⅲ－	32
A-1 準備計算結果	Ⅲ－	32
A-1.1 部材のC、M_o、Q	Ⅲ－	32
A-1.1.1 部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ－	32
A-1.1.2 はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ－	40
A-1.1.3 片持ばりのM、Q表	Ⅲ－	44
A-1.1.4 柱のC、M _o 、Q表	Ⅲ－	44
A-1.2 節点重量	Ⅲ－	44
A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ－	44
A-1.2.3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ－	50

A-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 57
A-1.3.1 地震力	Ⅲ－ 57
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ－ 62
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ－ 62
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ－ 70
A-2. 応力計算結果	Ⅲ－ 76
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ－ 76
A-2.2 部材応力図	Ⅲ－ 81
A-2.3 部材応力表	Ⅲ－ 105
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ－ 134
A-3.5 壁量	Ⅲ－ 134
A-3.6 剛性率	Ⅲ－ 134
A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)	Ⅲ－ 134
A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない)	Ⅲ－ 135
A-3.7 偏心率	Ⅲ－ 136
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)	Ⅲ－ 136
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)	Ⅲ－ 136
A-4. 断面計算結果	Ⅲ－ 138
A-4.3 RCの断面計算	Ⅲ－ 138
A-4.3.1 RCはりの断面計算	Ⅲ－ 138
A-4.3.2 RC柱の断面計算	Ⅲ－ 189
A-4.3.3 RC壁の断面計算	Ⅲ－ 242
A-4.3.4 RC柱はり接合部の断面計算(許容応力度)	Ⅲ－ 265
A-4.3.5 RC柱はり接合部の断面計算(終局強度)	Ⅲ－ 265
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ－ 285
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ－ 285
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ－ 312
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ－ 312
U-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 312
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ－ 312
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ－ 312
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ－ 314
U-3.1 荷重－変位(Ds算定時)	Ⅲ－ 314
U-3.1.1 荷重－変位図(せん断力変形図)(Ds算定時)	Ⅲ－ 314
U-3.2 終局時部材応力(Ds算定時)	Ⅲ－ 316
U-3.2.1 終局時部材応力図(水平荷重節点応力)(Ds算定時)	Ⅲ－ 316
U-3.2.2 終局時部材応力図(長期考慮危険断面位置)(Ds算定時)	Ⅲ－ 333
U-3.5 終局時機構図(Ds算定時)	Ⅲ－ 350
U-3.5.1 終局時機構図(Ds算定時)	Ⅲ－ 350
U-4 保有水平耐力計算結果	Ⅲ－ 367

U-4.1	荷重－変位（保有耐力時）	Ⅲ－ 367
U-4.1.1	荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）	Ⅲ－ 367
U-4.2	終局時部材応力（保有耐力時）	Ⅲ－ 369
U-4.2.1	終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）	Ⅲ－ 369
U-4.2.2	終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）	Ⅲ－ 386
U-4.5	終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ－ 403
U-4.5.1	終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ－ 403
U-5	必要保有水平力と判定	Ⅲ－ 419
U-5.1	耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ－ 419
U-5.1.2	部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）	Ⅲ－ 419
U-5.1.3	部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）	Ⅲ－ 457
U-5.1.4	S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ－ 457
U-5.2	R C部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ－ 457
U-5.2.1	R Cはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ－ 457
U-5.2.2	R C柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ－ 472
U-5.2.3	R C壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ－ 489
U-5.3	はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）	Ⅲ－ 494
U-5.4	ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ－ 494
U-5.4.3	ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ－ 494
U-5.5	水平せん断力係数	Ⅲ－ 502
U-5.6	構造特性係数	Ⅲ－ 518
U-5.7	必要保有水平耐力	Ⅲ－ 521
U-5.8	保有水平耐力判定	Ⅲ－ 522
U-5.8.1	ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ－ 522
U-5.8.2	保有水平耐力判定表	Ⅲ－ 530
U-5.8.3	保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ－ 531
U-5.8.4	最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ－ 531
U-5.8.5	増分解析イテレーション結果	Ⅲ－ 533
U-5.11	R C柱はり接合部せん断耐力	Ⅲ－ 533
U-5.11.1	R C柱はり接合部（はり降伏型）	Ⅲ－ 534
U-5.11.2	R C柱はり接合部（柱降伏型）	Ⅲ－ 548
****	メッセージ一覧 ****	Ⅲ－ 551
	プリチェックメッセージ一覧	Ⅲ－ 551
	準備計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 551
	応力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 551
	断面計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 551
	保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 551
	保有耐力計算注意事項メッセージ一覧	Ⅲ－ 551

計算・設計に関する情報

工事名称	rc11-6-10	
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1	
構造計算プログラム所有者		
構造計算プログラム実行機種		
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）		
担当者名		印
連絡先・電話番号		
構造設計事務所		
構造設計担当者名		印
連絡先・電話番号		
構造計算協力事務所名		
構造計算担当者名		印
連絡先・電話番号		

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.4 データベース番号:6.5.0.4
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・ 有（その他） ・ 無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所			
主要用途		構造種別	鉄筋コンクリート造
階数	地下 0階 地上 11階	塔屋	0階
建築面積	0. 00 m2	延べ面積	0. 00 m2
軒高さ	31. 380 m	建物高さ	31. 380 m
工事種別	☒ 新築 ☐ 増築	増築予定	☒ 無 ☐ 有 (階)
構造	主要スパン	X方向 : 0. 000 m	Y方向 : 0. 000 m
	塔状比	X方向 : 検討しない	Y方向 : 検討しない
	骨組形式	X方向 :	Y方向 :
基礎形式	☒ 直接基礎 ☐ 杭基礎		
仕上	床 :	屋根 :	
	外装 :		
屋上付属物等			

I-1.1.1 建物概要

建物規模 :	スパン数	X方向	5 スパン
		Y方向	3 スパン
階 数	地 上	11 階	
	地 下	0 階	
	塔 屋	0 階	
高 さ		31. 380 m	
軒の高さ		31. 380 m	
地面から地上1階床までの高さ		28. 0 cm	
パラベットの高さ		0. 0 cm	
ピロティ階	X方向	指定なし	
	Y方向	指定なし	
基礎下端レベル		GL-75. 0 cm	

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
11F	280. 0	280. 0	RF	65. 0	RF	-3. 0
10F	280. 0	280. 0	11F	65. 0	11F	-3. 0
9F	280. 0	280. 0	10F	65. 0	10F	-3. 0
8F	280. 0	280. 0	9F	65. 0	9F	-3. 0
7F	280. 0	280. 0	8F	65. 0	8F	-3. 0
6F	280. 0	282. 5	7F	65. 0	7F	-3. 0
5F	280. 0	280. 0	6F	70. 0	6F	-3. 0
4F	280. 0	280. 0	5F	70. 0	5F	-3. 0
3F	280. 0	280. 0	4F	70. 0	4F	-3. 0
2F	280. 0	280. 0	3F	70. 0	3F	-3. 0
1F	310. 0	375. 0	2F	70. 0	2F	-3. 0
			1F	200. 0	1F	-3. 0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X1	600. 0	600. 0	0. 0	Y1	200. 0	200. 0	0. 0
X2	600. 0	600. 0	0. 0	Y2	1000. 0	1000. 0	0. 0
X3	600. 0	600. 0	0. 0	Y3	200. 0	200. 0	0. 0
X4	600. 0	600. 0	0. 0	Y4			0. 0
X5	600. 0	600. 0	0. 0				
X6			0. 0				

I-1.1.2 床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.1.3 構造概要



構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	RF



I-1.1.4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い



そで壁または雑壁として扱う



I-1.2 略伏図



I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

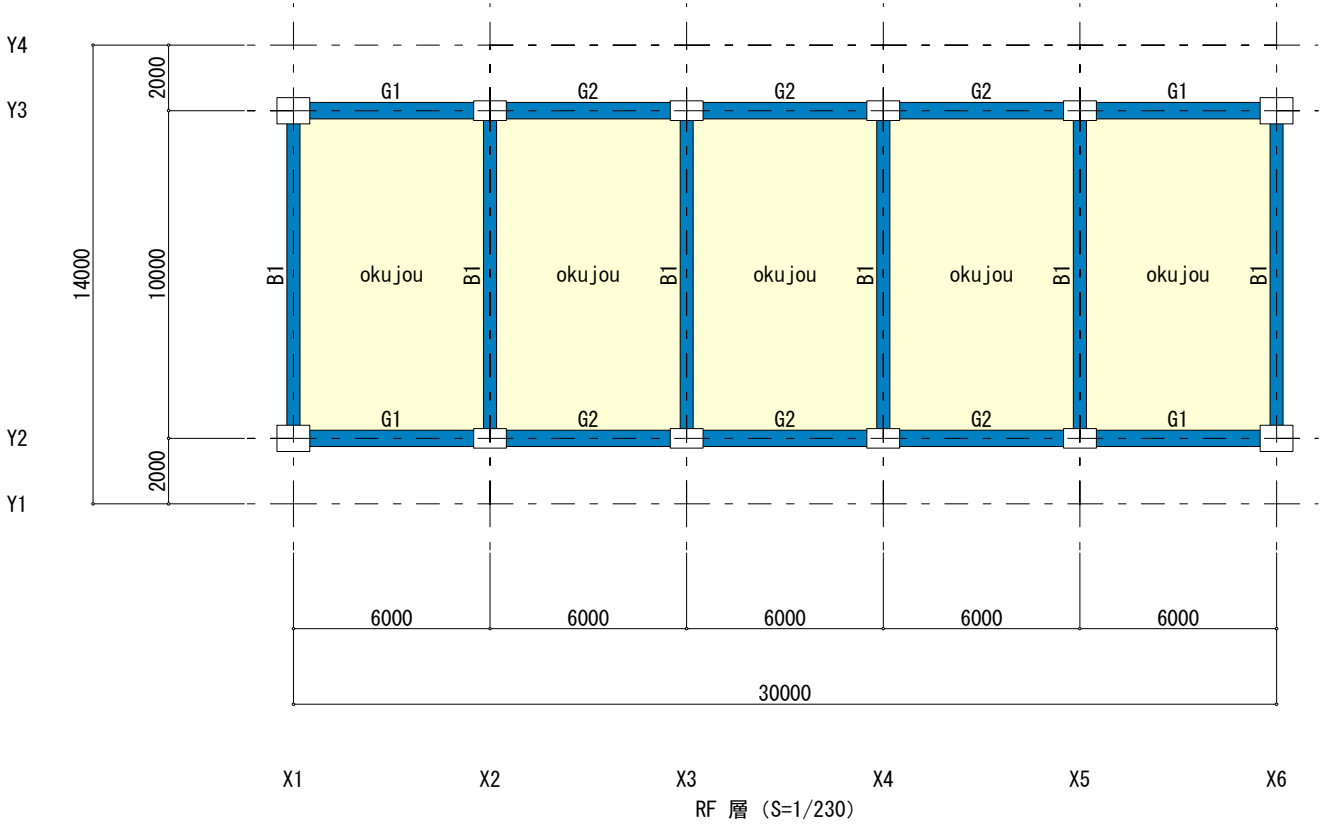
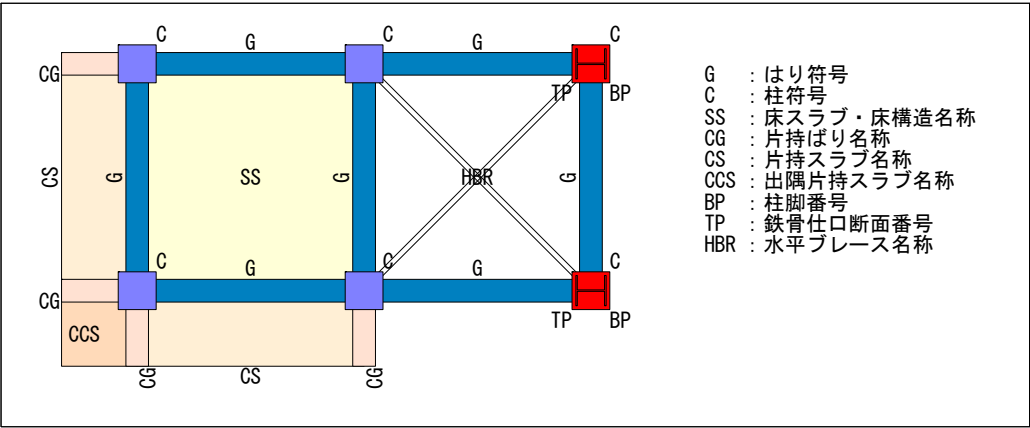


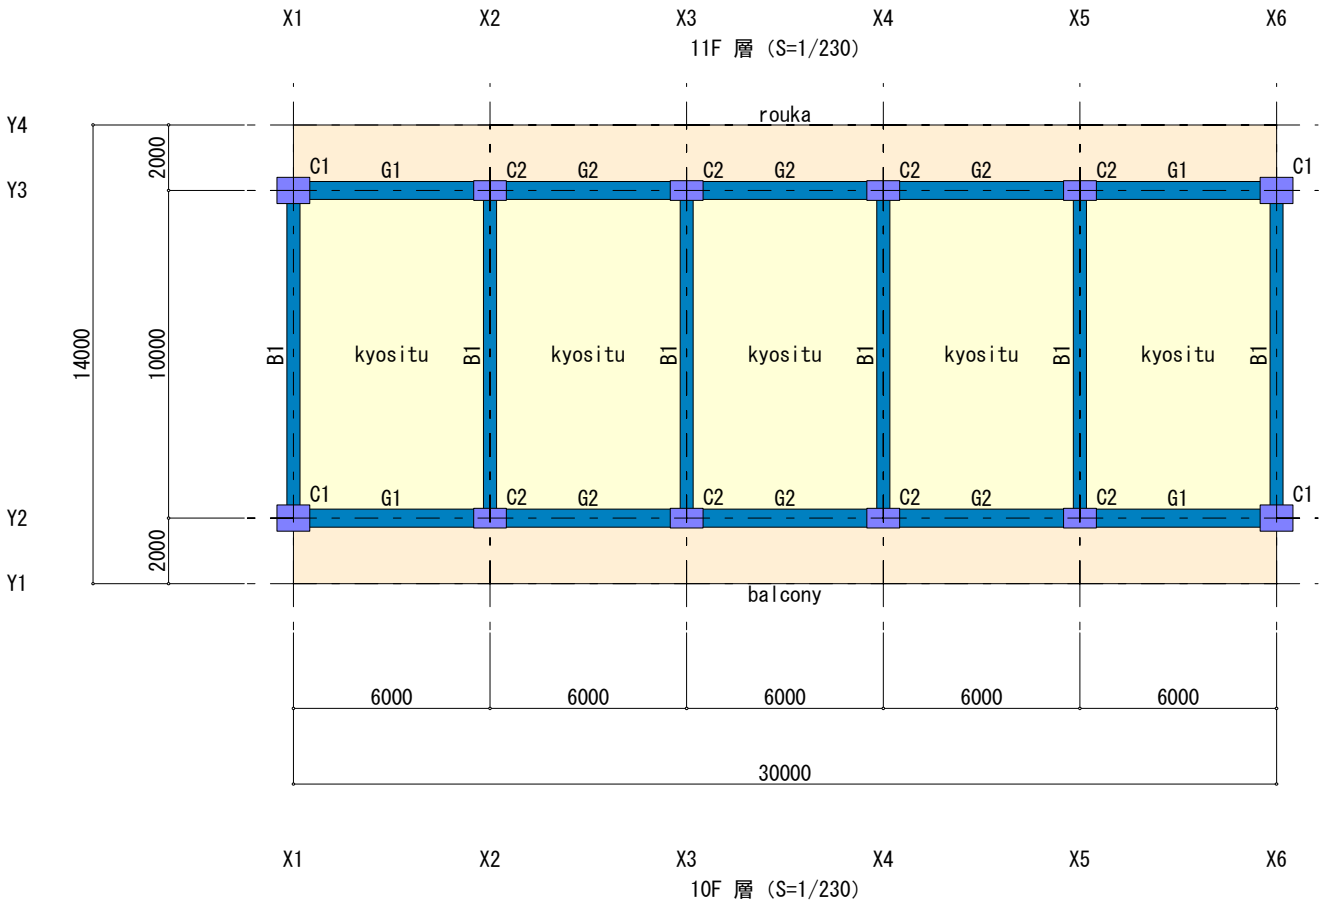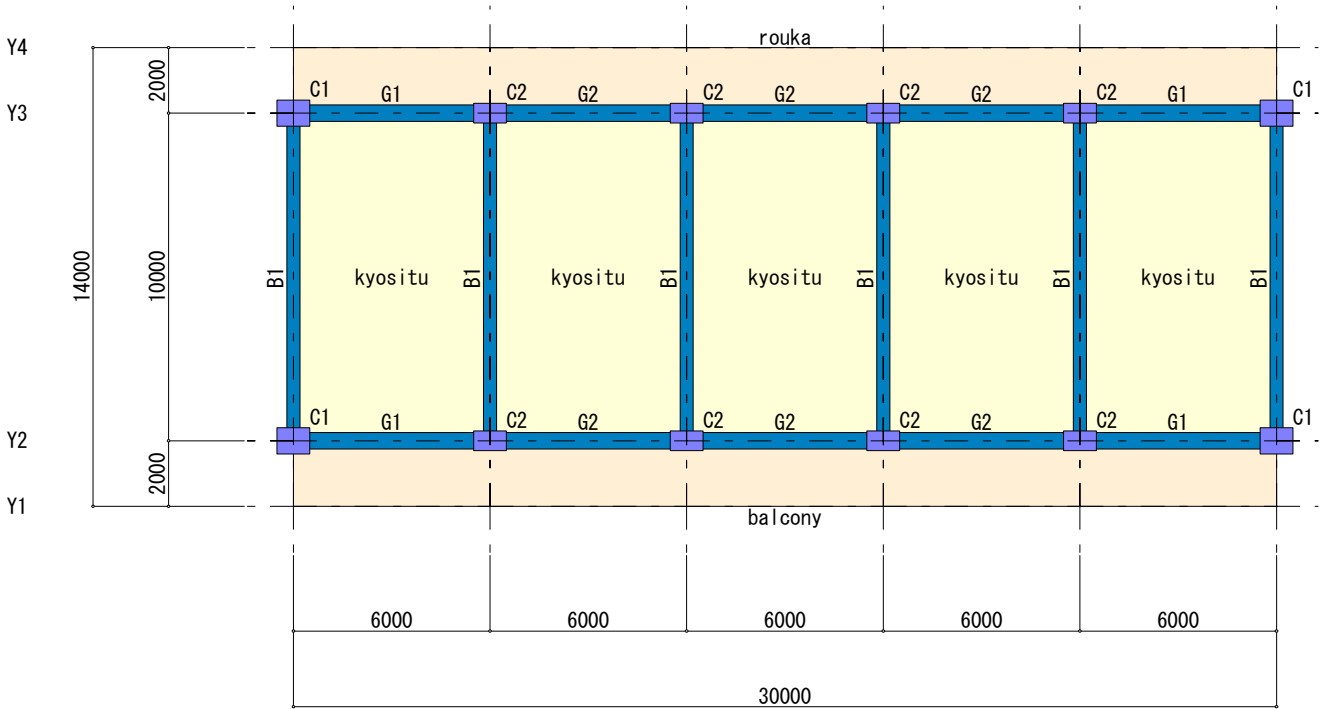


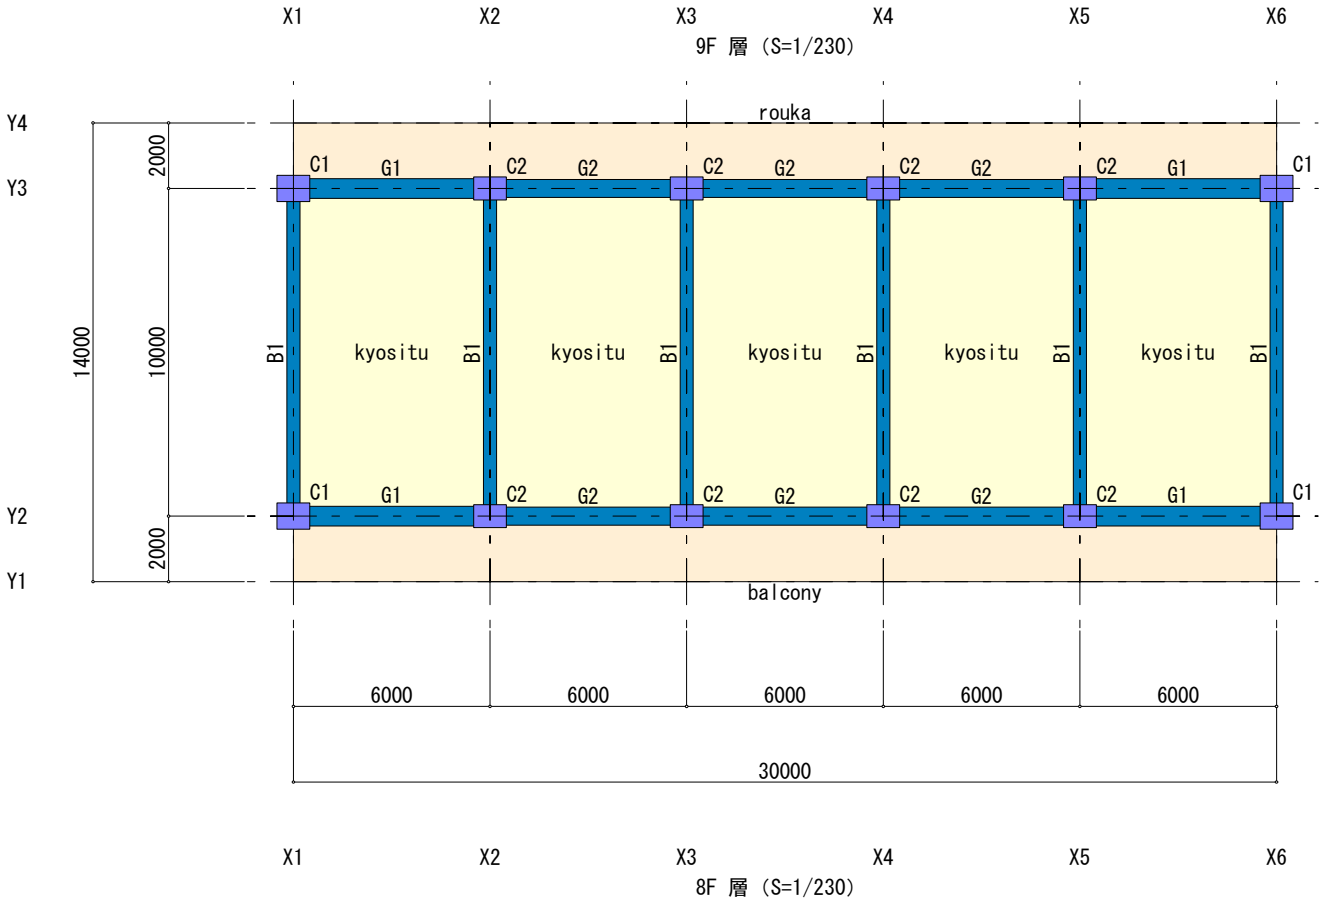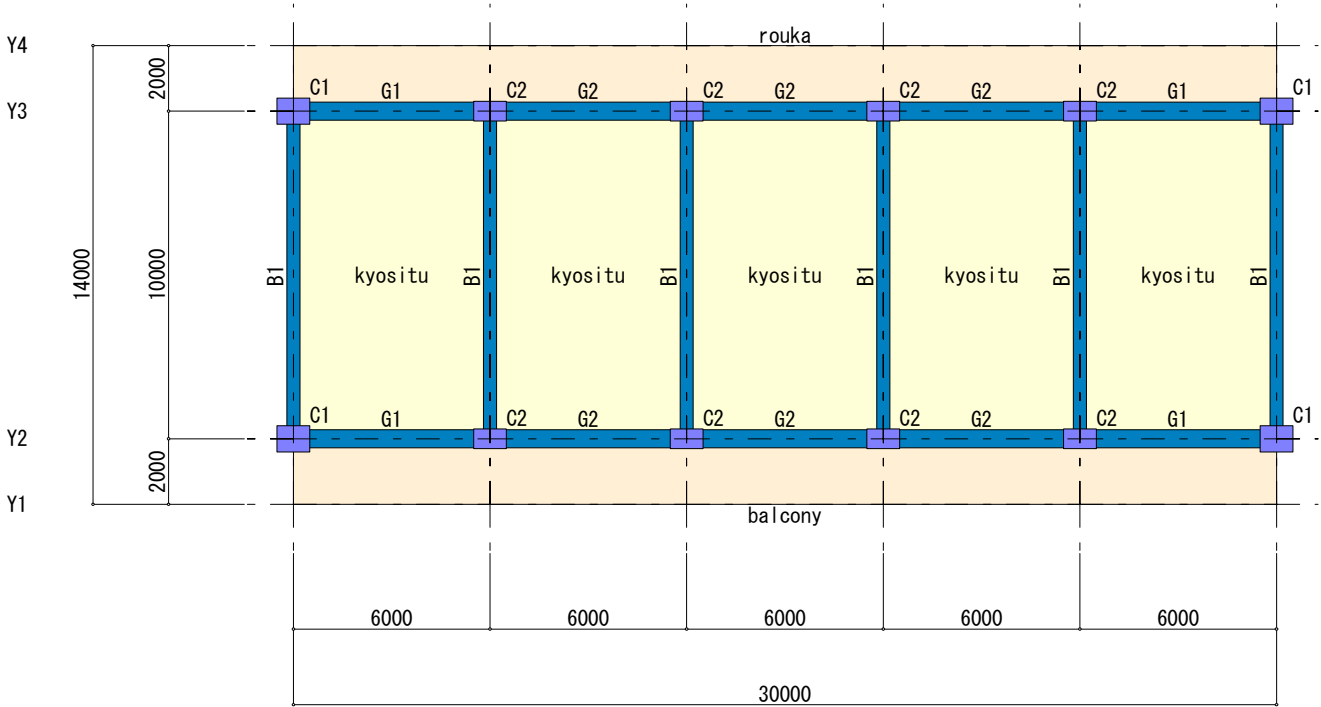

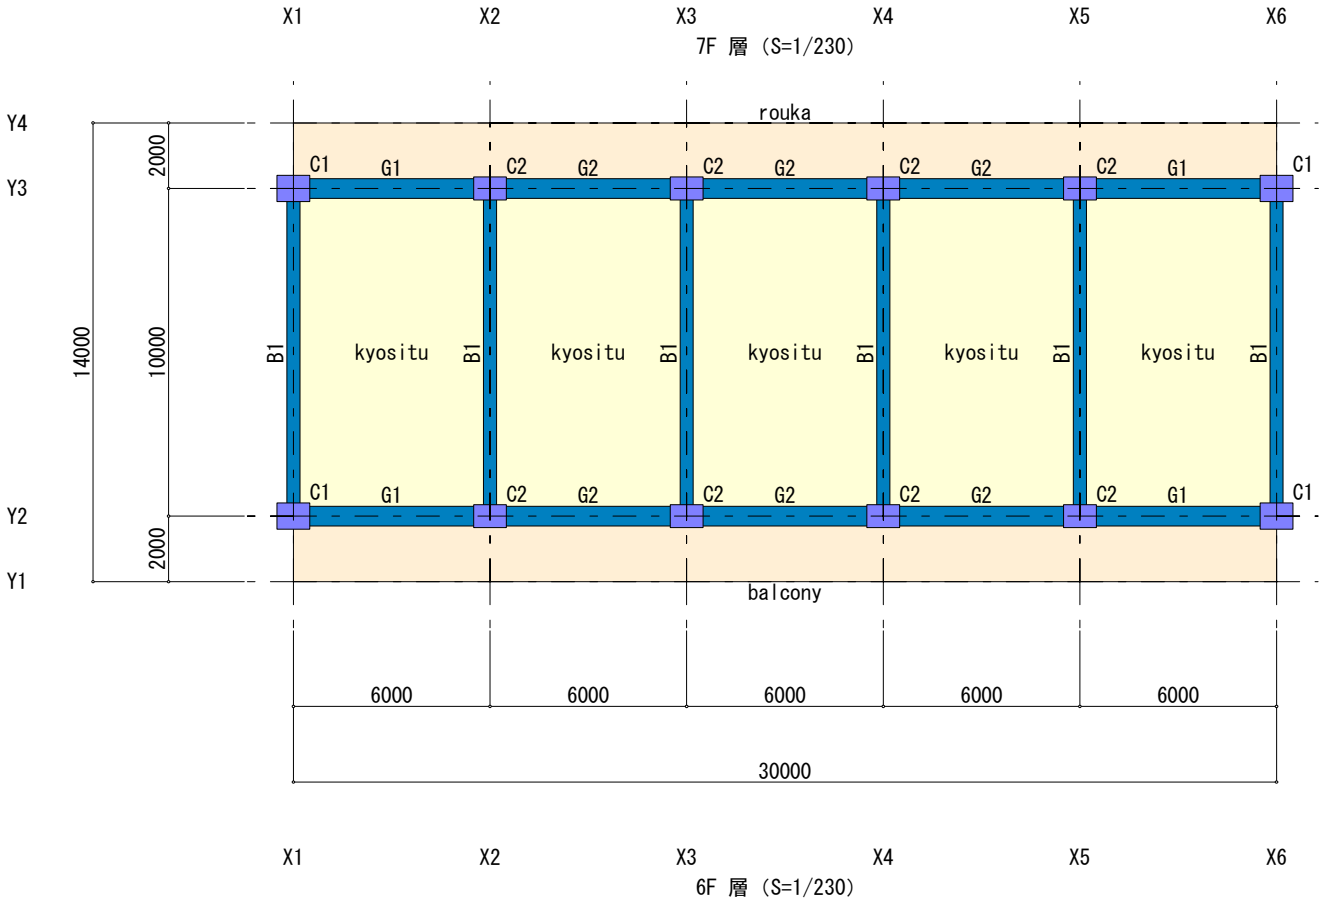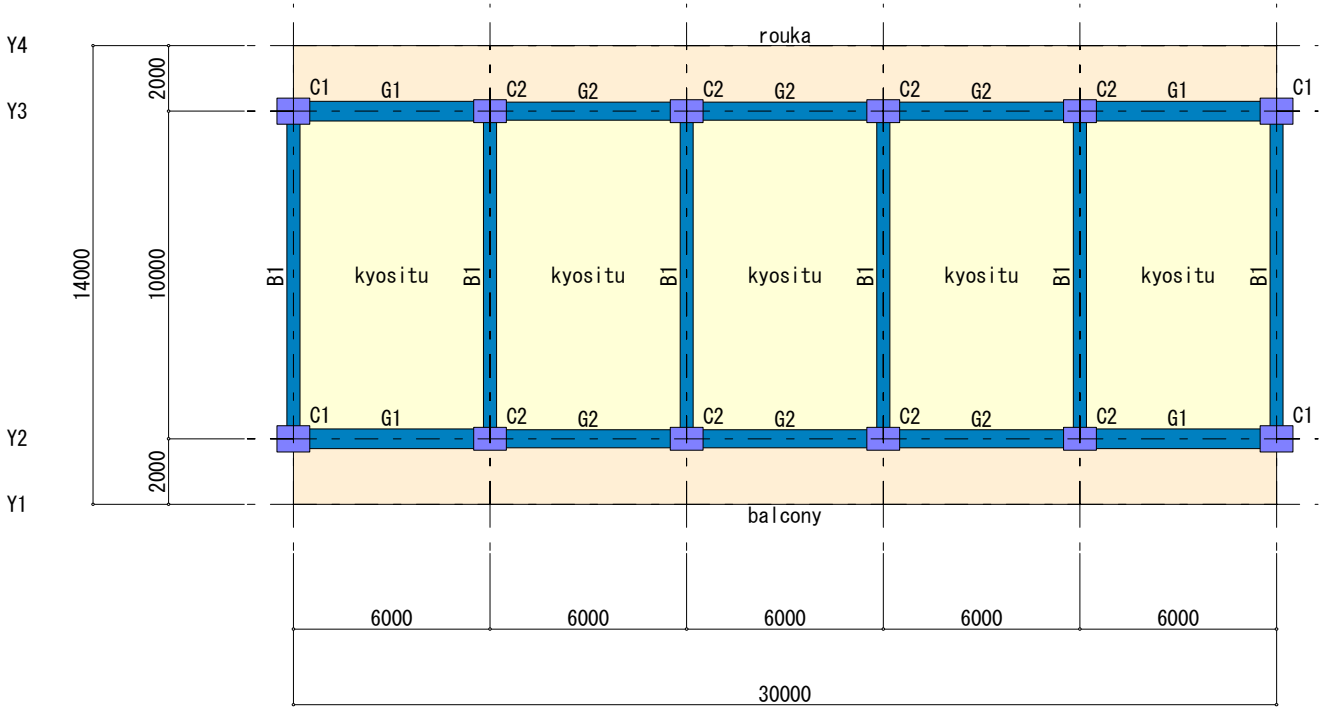

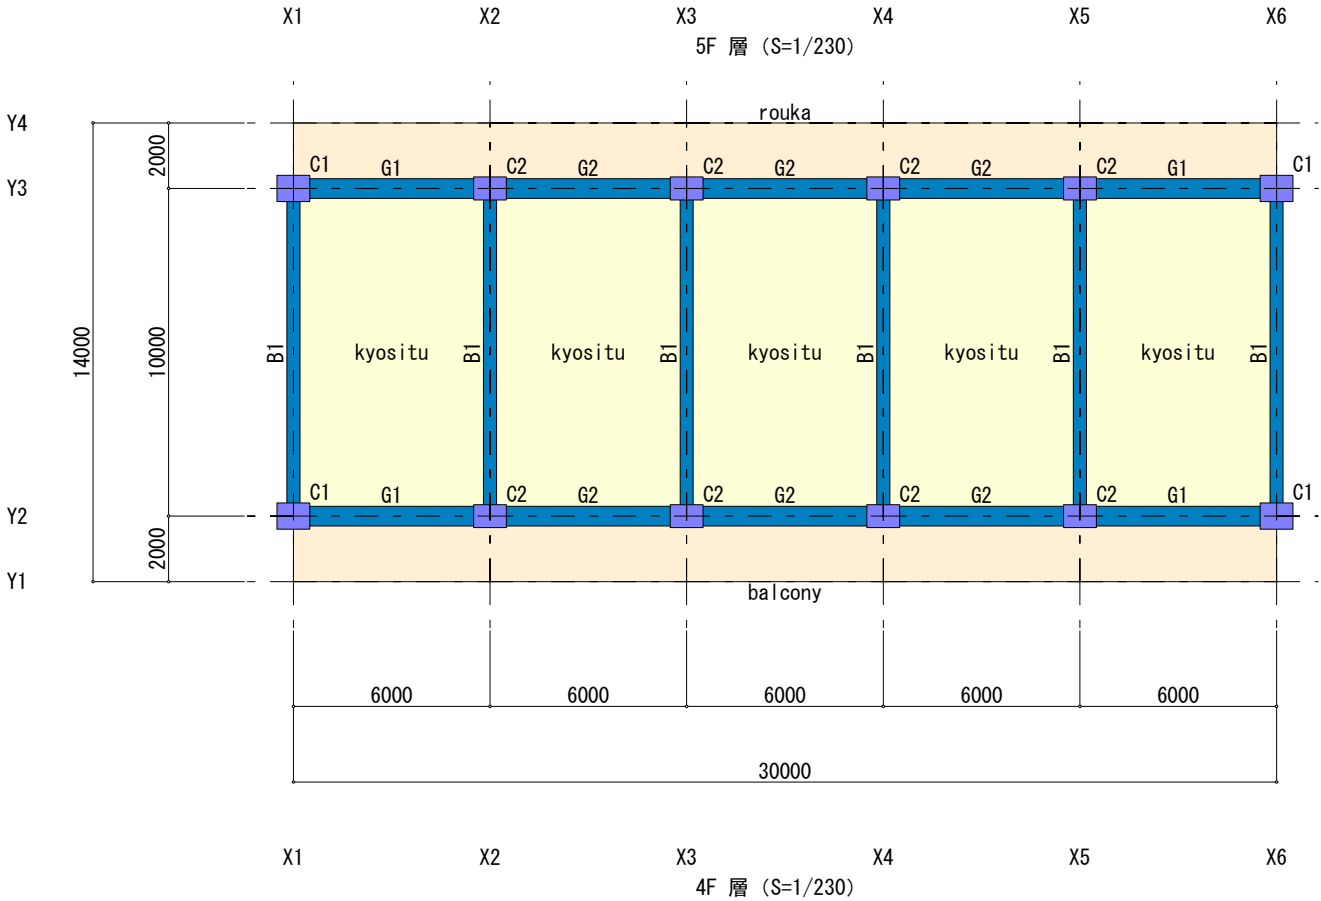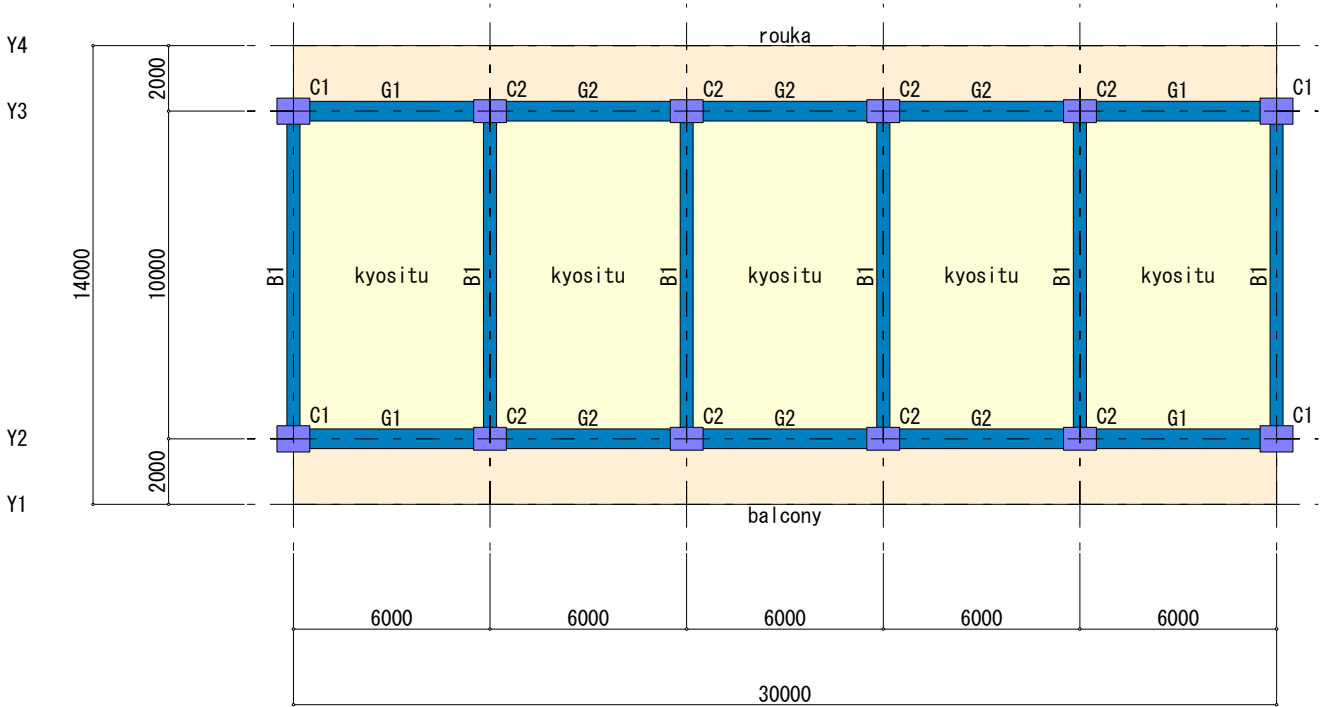


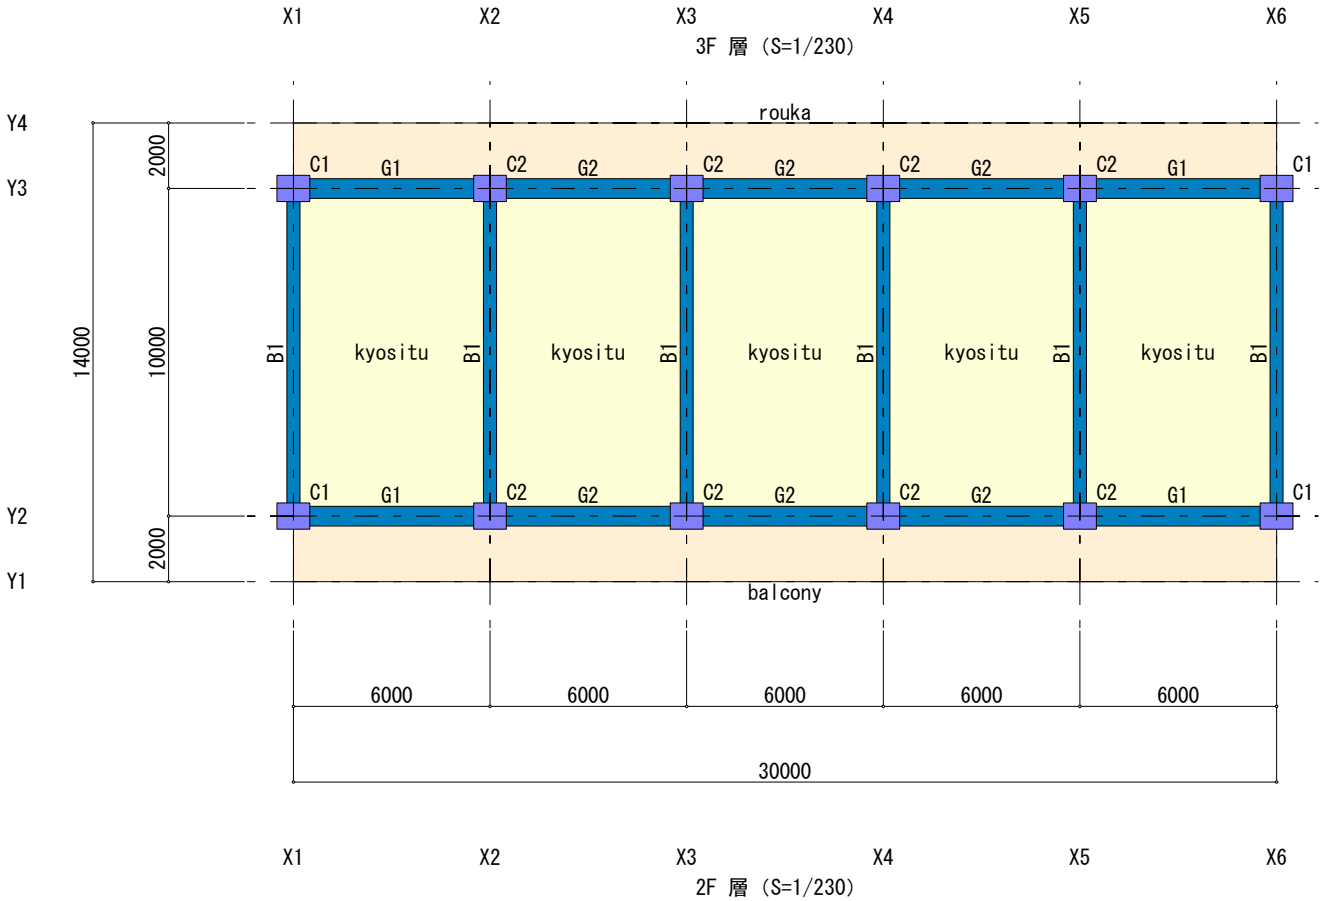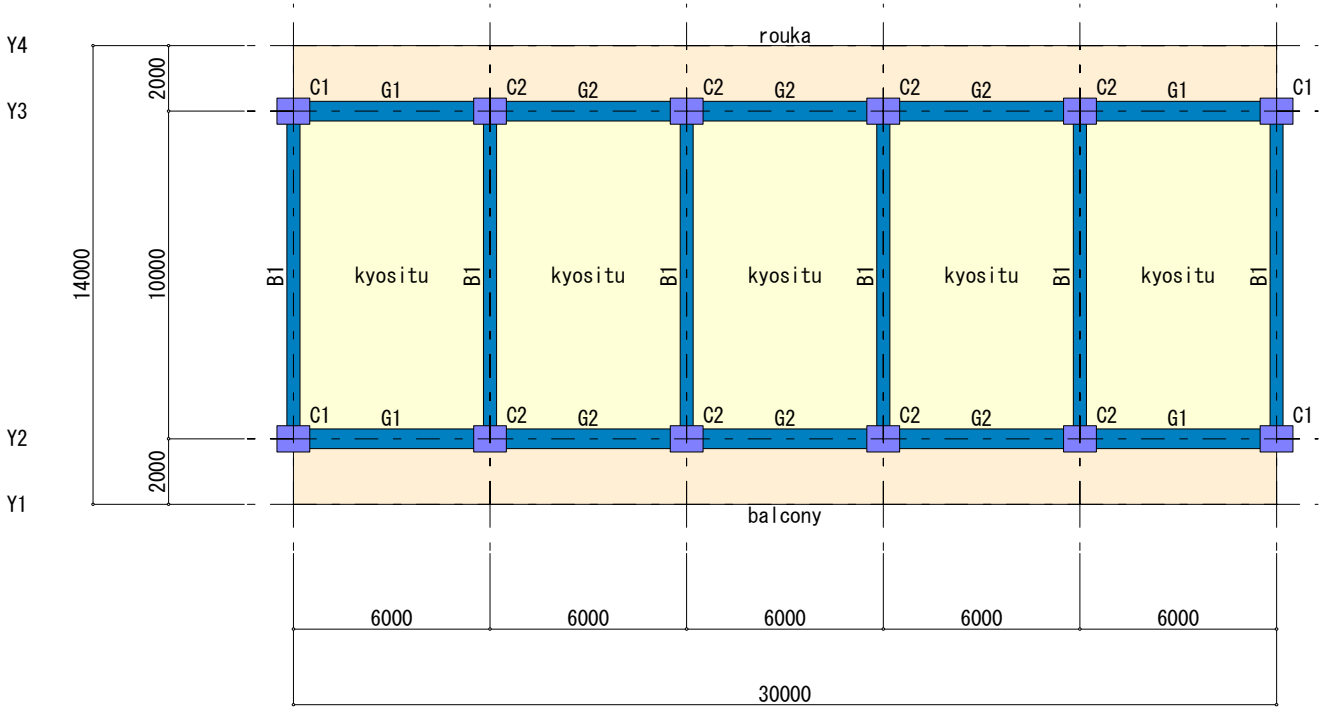


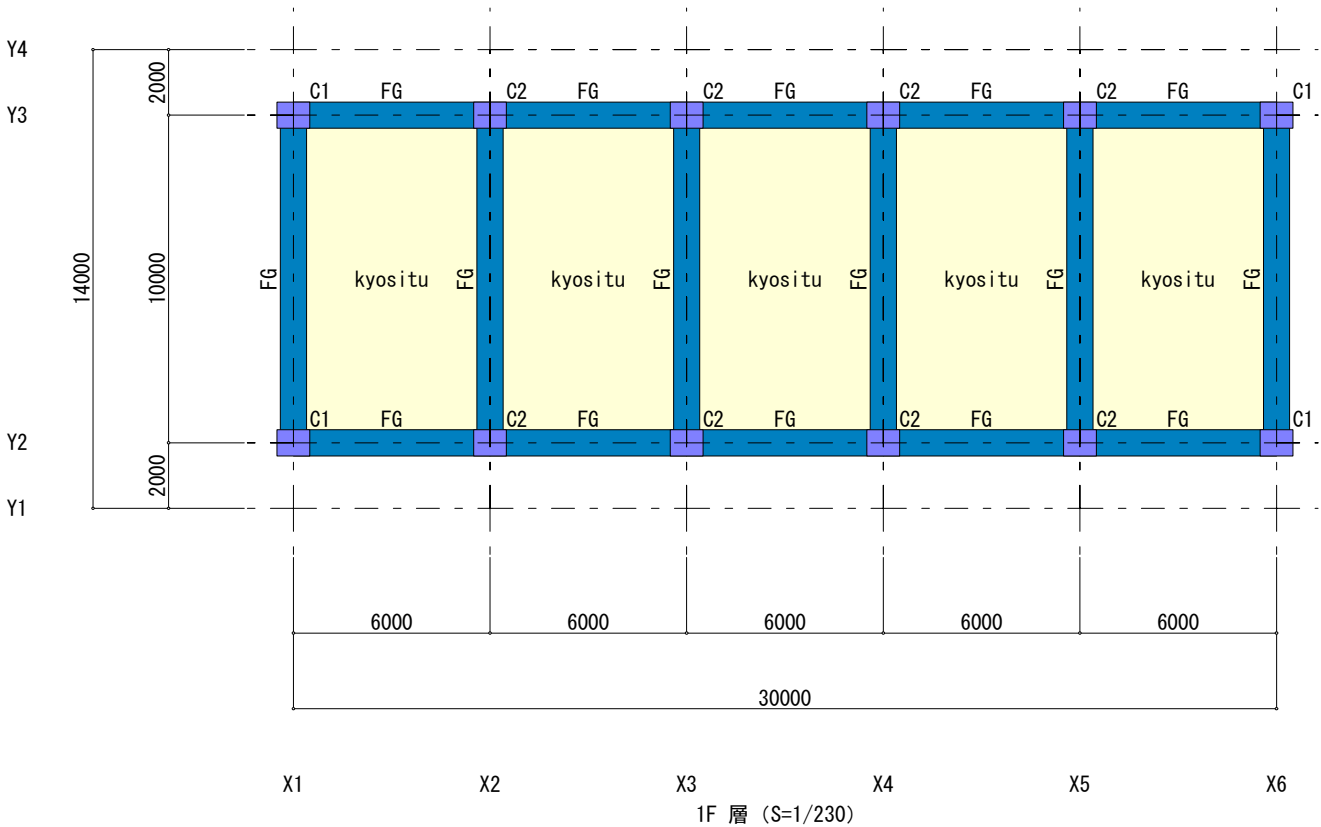


I-1.3 略軸組図


I-1.3.1 壁開口配置

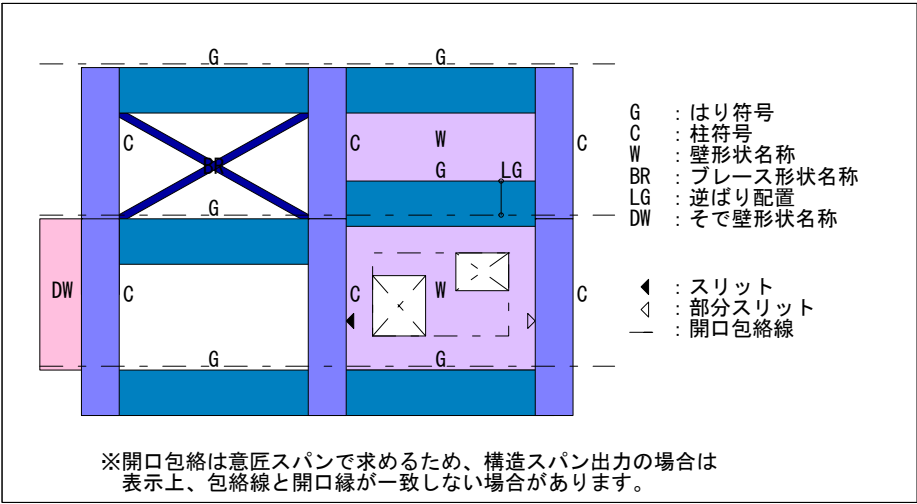


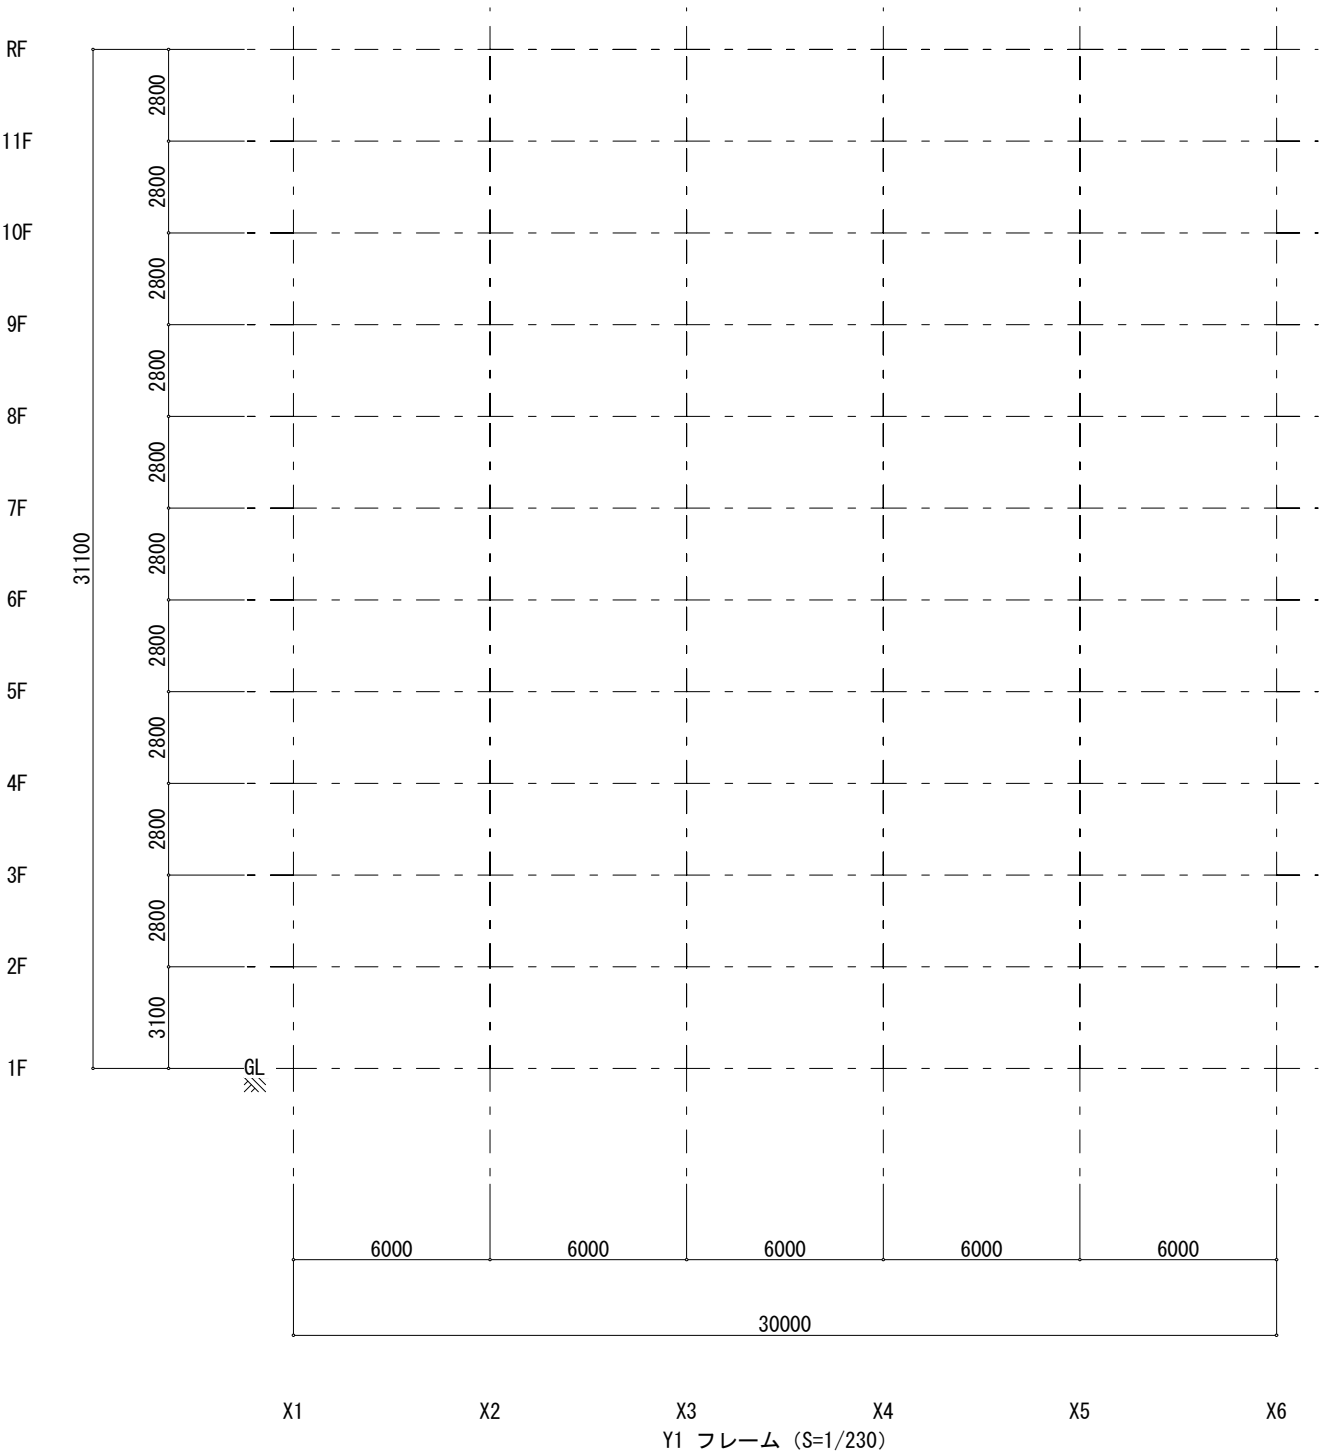


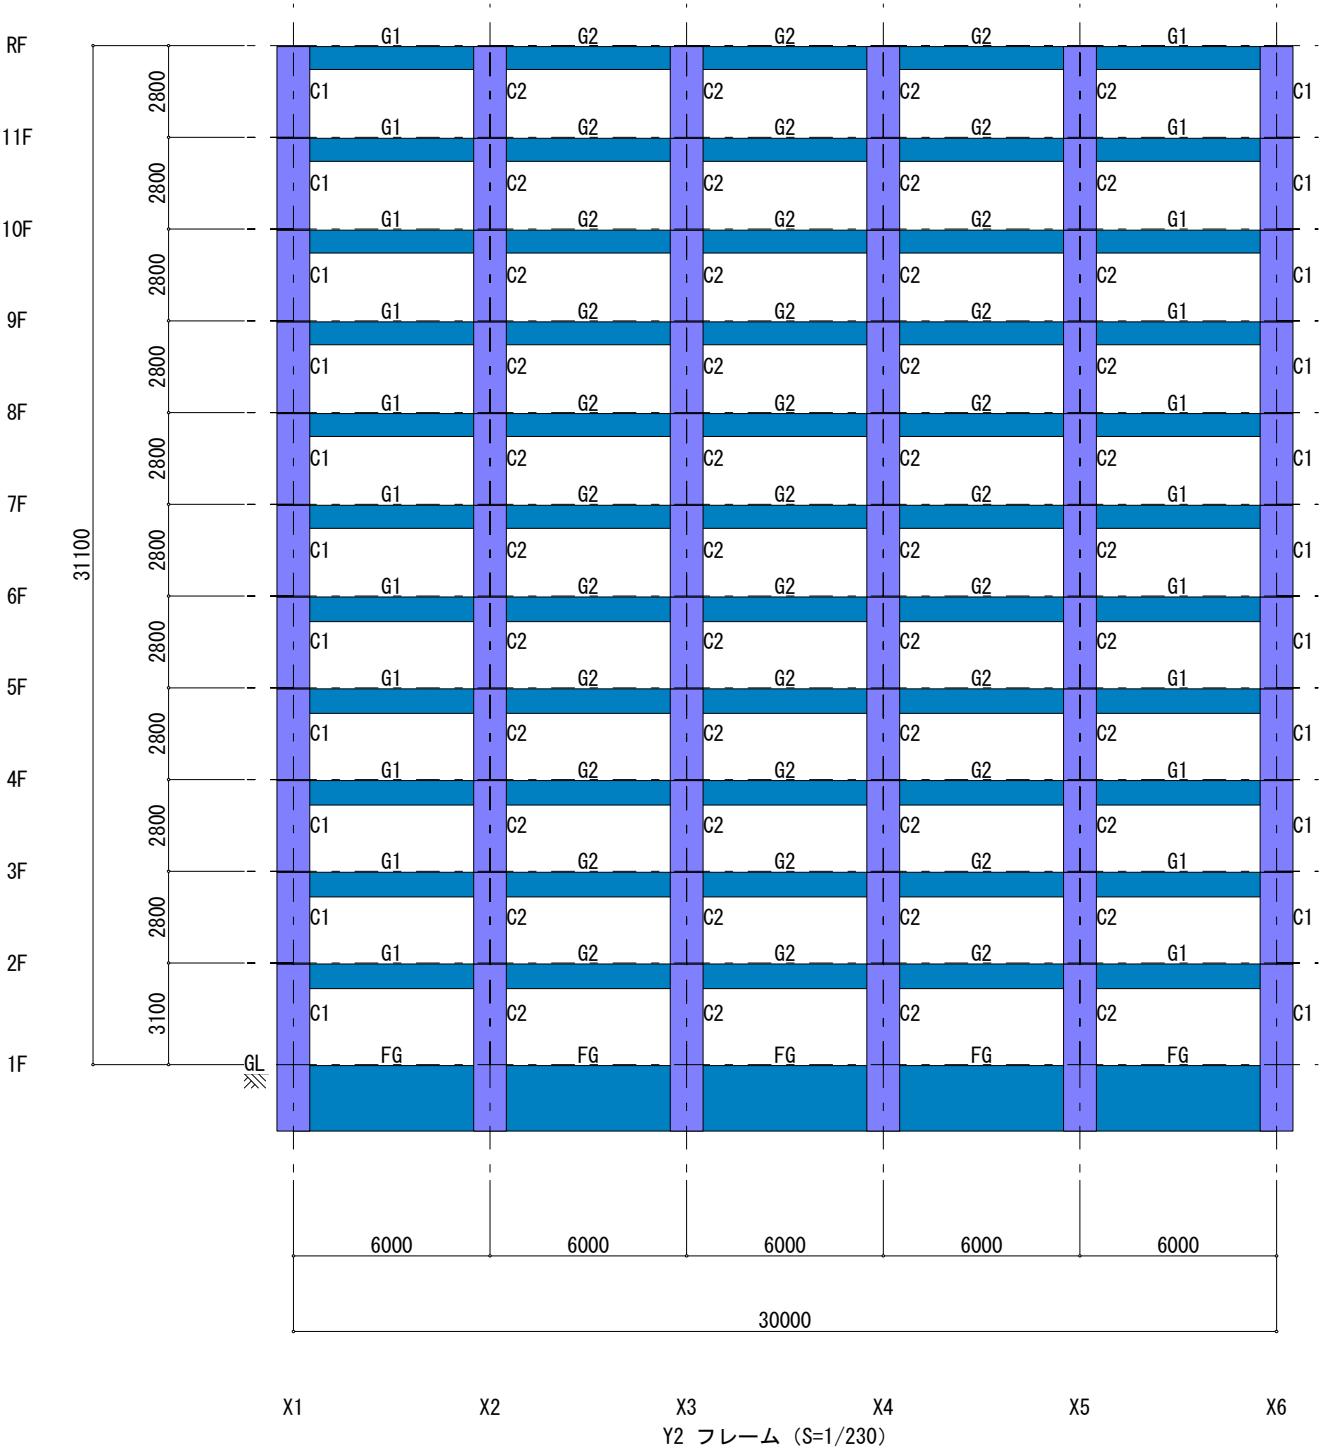





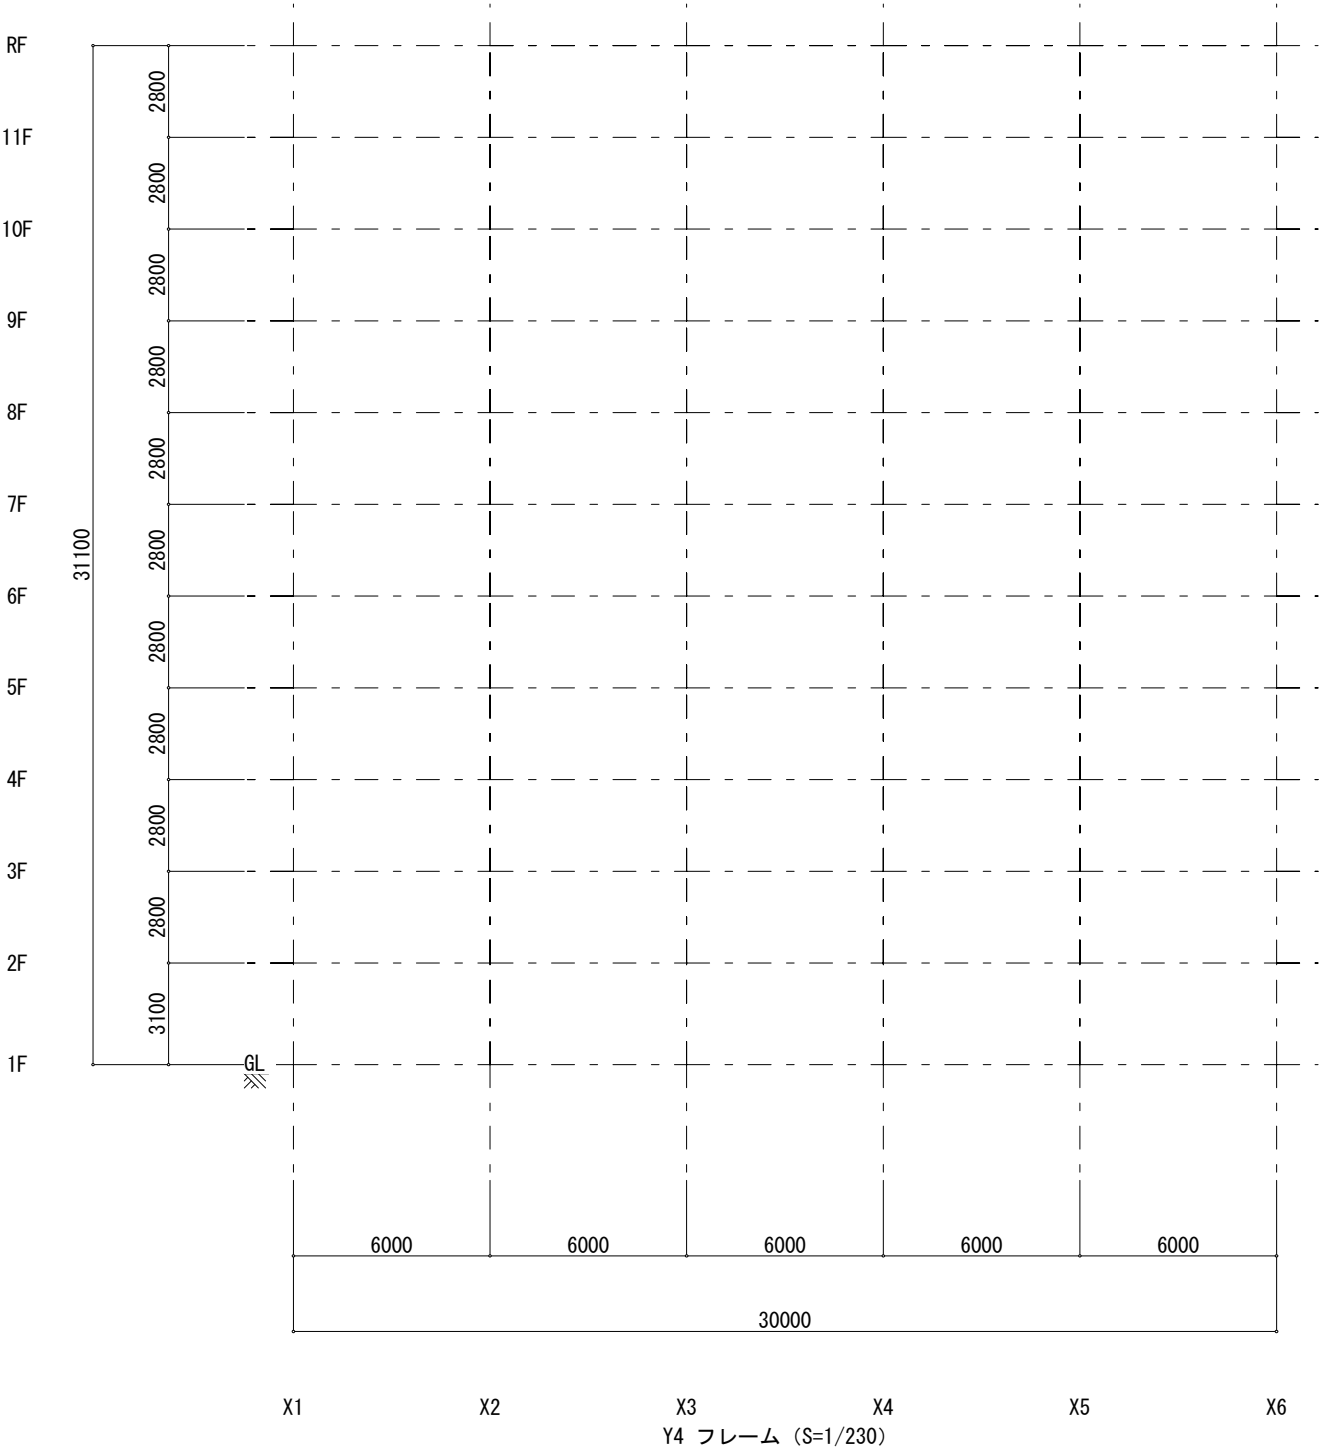


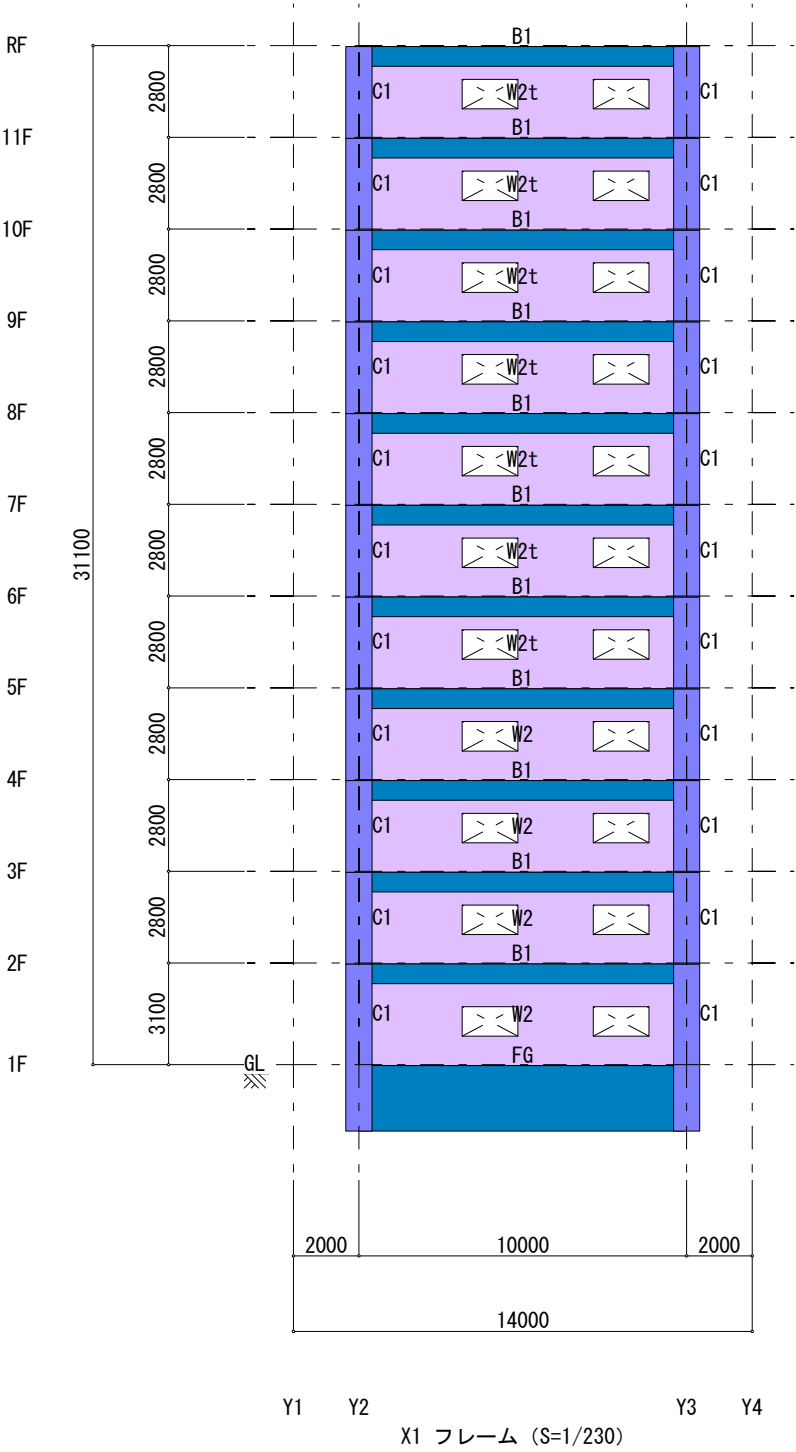


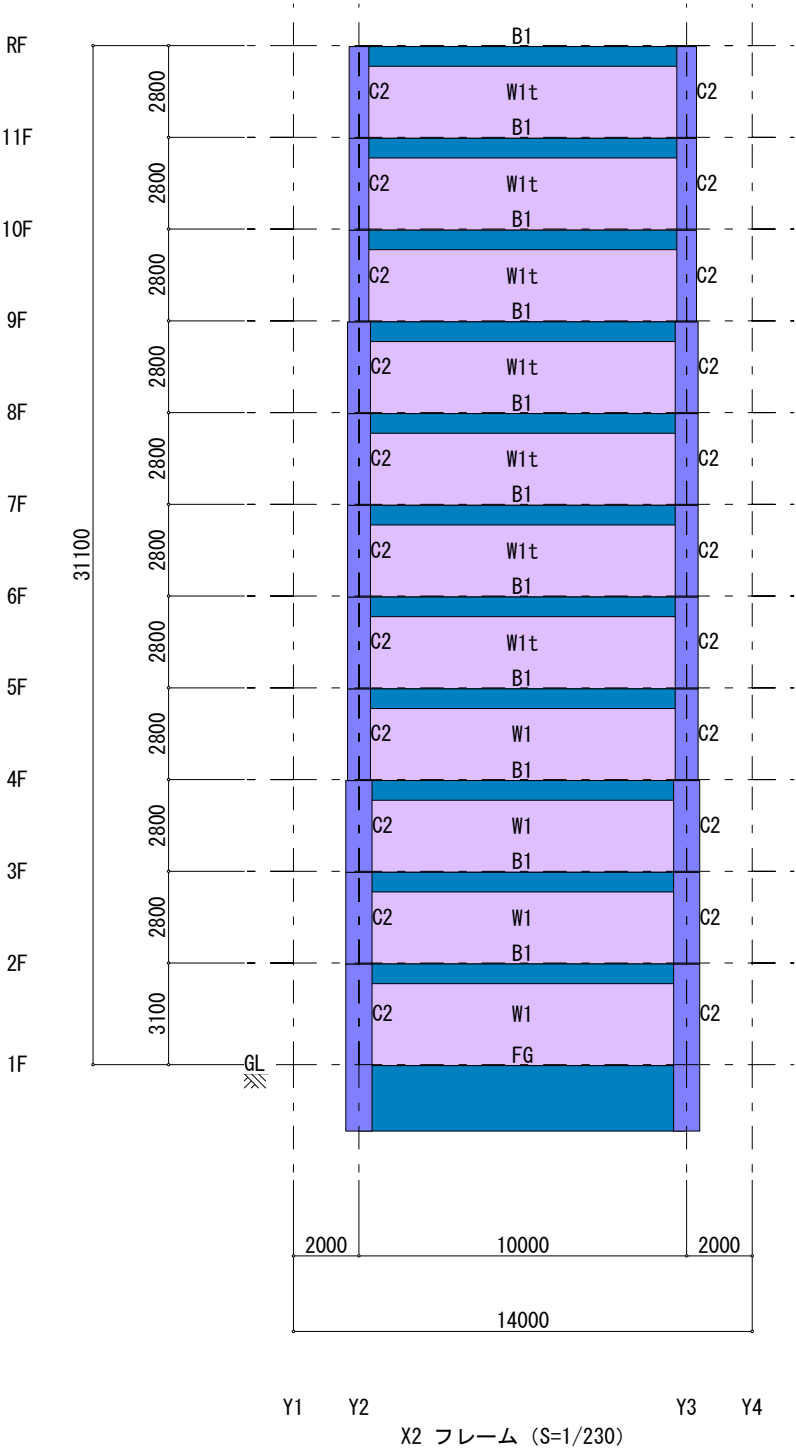

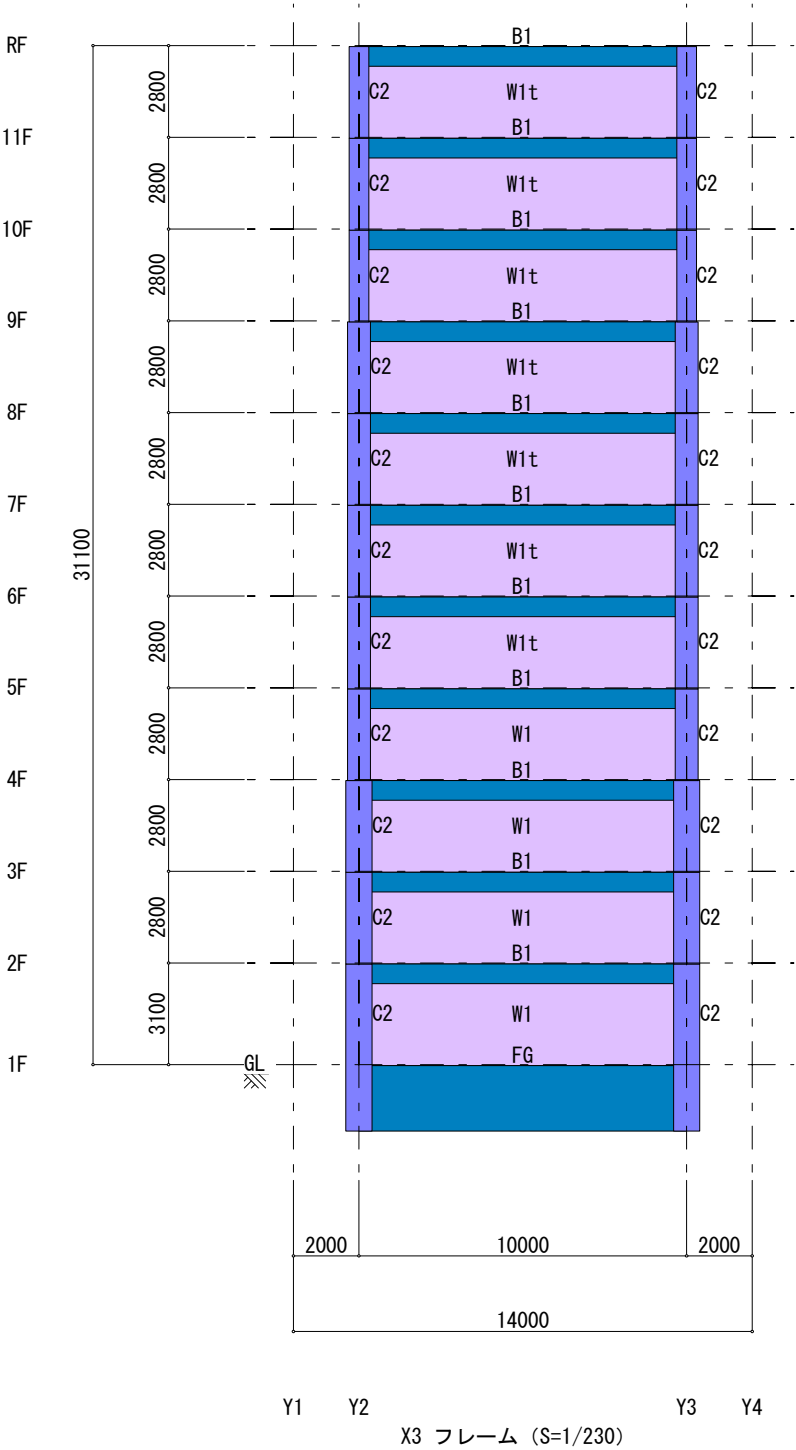

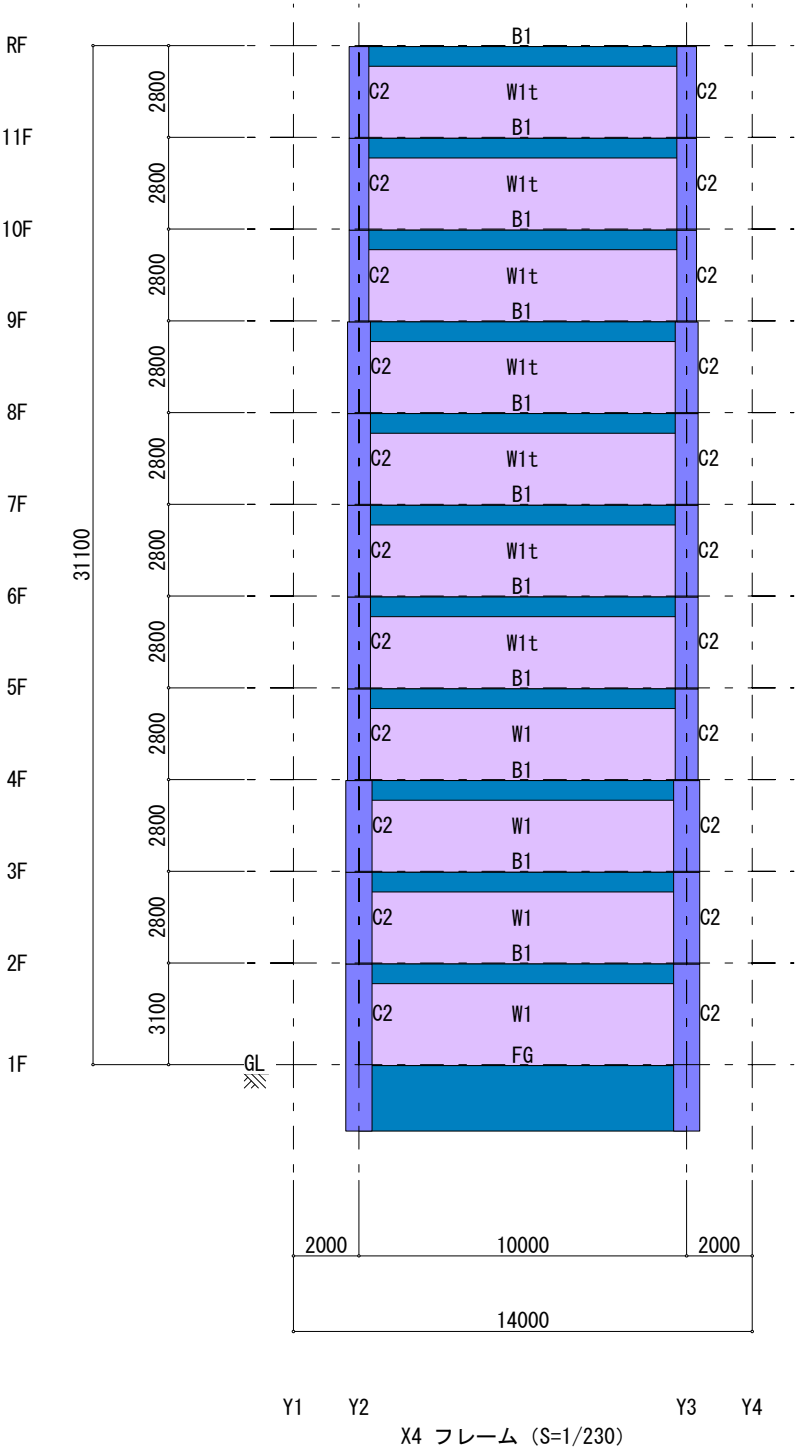







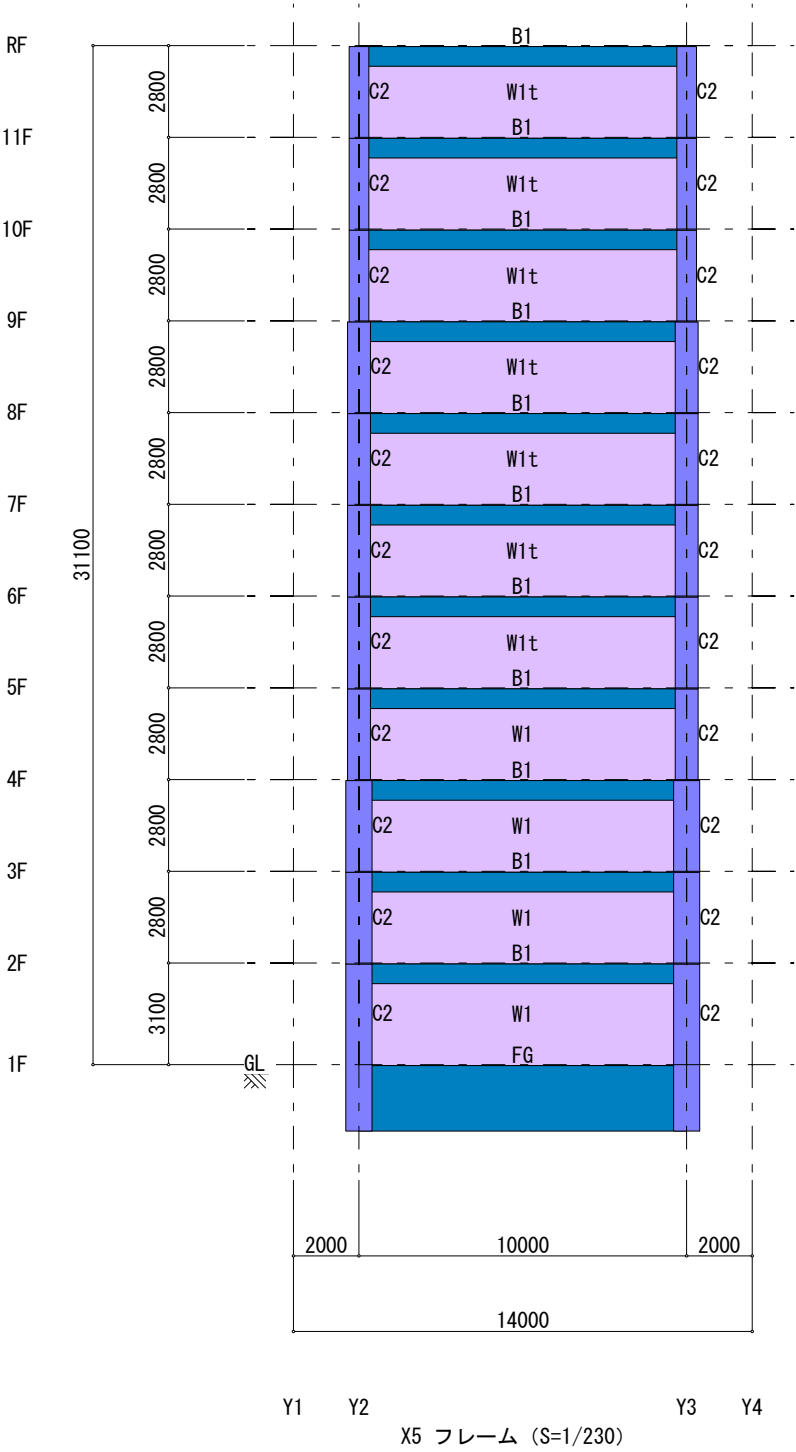







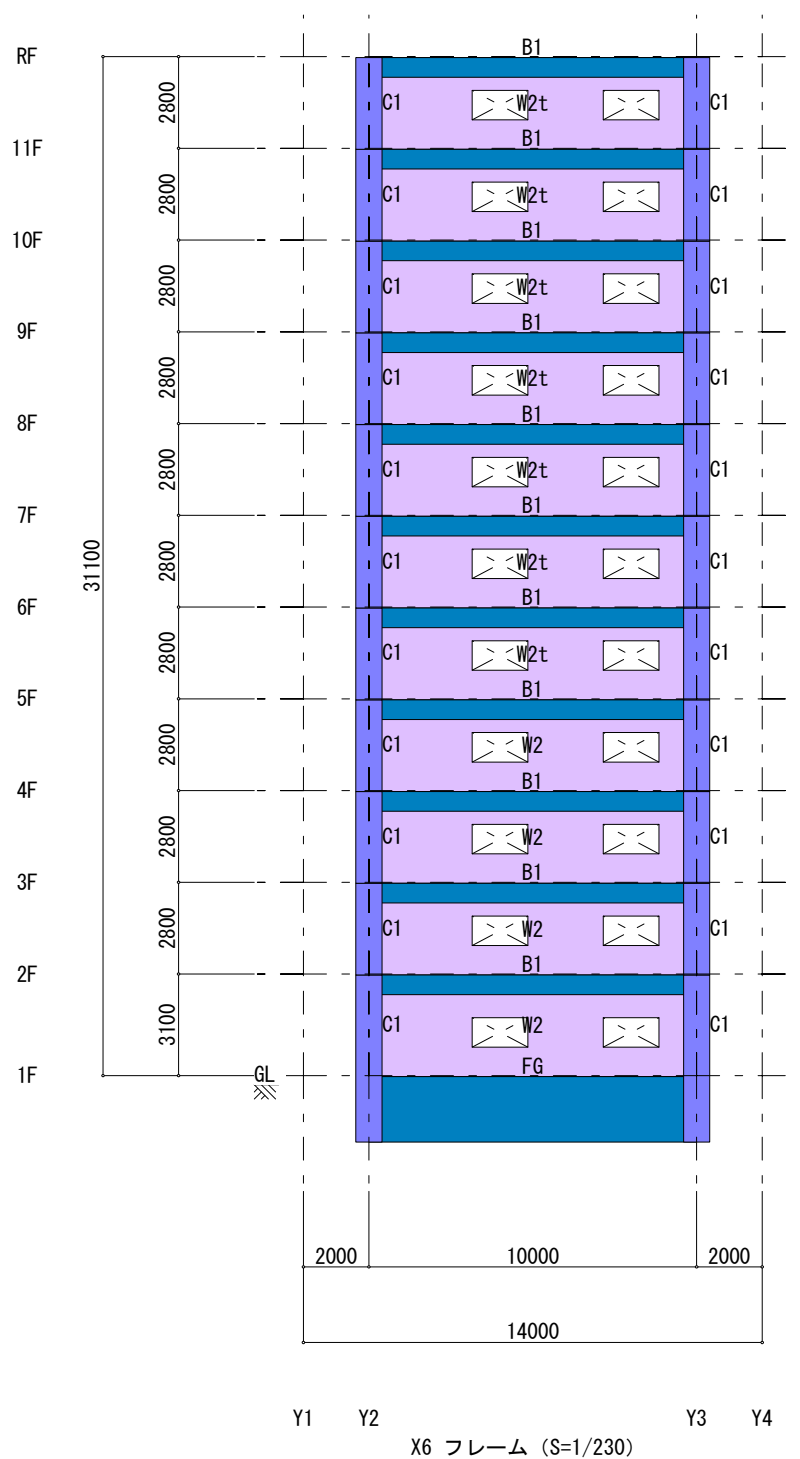









I-1.4 部材

I-1.4.1 はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

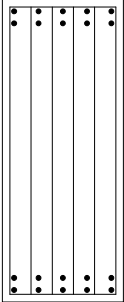符 号	FG	G1		G2		G1	
層	1F	2F - 3F		2F - 3F		4F - 6F	
位 置	全断面	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面							
b x D (cm)	80 x 200	60 x 75	60 x 75	60 x 75	60 x 75	60 x 75	60 x 75
パンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D32	4-D32	5-D32	4-D32	5-D32	4-D32
	2段筋	5-D32	—	2-D32	—	2-D32	—
下端筋	2段筋	5-D32	—	2-D32	—	2-D32	—
	1段筋	5-D32	4-D32	5-D32	4-D32	5-D32	4-D32
あばら筋 (mm)	6-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—

符 号	G2		G1		G2	
層	4F - 6F		7F - 8F		7F - 8F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	60 x 75	60 x 75	60 x 70	60 x 70	55 x 70	55 x 70
パンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	4-D32	6-D32	3-D32	5-D32	3-D32
	2段筋	—	—	—	—	—
下端筋	2段筋	—	—	—	—	—
	1段筋	4-D32	6-D32	3-D32	5-D32	3-D32
あばら筋 (mm)	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号		G1		G2		G1		G2	
層		9F - 10F		9F - 10F		11F - RF		11F - RF	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面									
		b x D (cm)	55 x 70	55 x 70	55 x 70	55 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 70
		ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—
		上端筋	1段筋	4-D32	4-D32	5-D32	4-D32	3-D29	3-D29
			2段筋	—	—	—	—	—	—
		下端筋	2段筋	—	—	—	—	—	—
			1段筋	4-D32	4-D32	5-D32	4-D32	3-D29	3-D29
あばら筋 (mm)			4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100
鉄骨断面 (mm)			—	—	—	—	—	—	—

符 号		B1		
層		1F - RF		
位 置		全断面		
断 面				
		b x D (cm)	40 x 60	
		ハチ長 (cm)	—	
		上端筋	1段筋 2段筋	2-D22 —
		下端筋	2段筋 1段筋	— 2-D22
あばら筋 (mm)		2-D13@100		
鉄骨断面 (mm)		—		

I-1.4.2 柱

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号	C1		C2		C1		C2	
階	1F - 3F		1F - 3F		4F - 6F		4F - 6F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面								
D (cm)	100 x 80		100 x 80		100 x 80		100 x 70	
寄せ筋	XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	5-D32	4-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	6-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	

符 号	C1		C2		C1		C2	
階	7F - 8F		7F - 8F		9F - 11F		9F - 11F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面								
D (cm)	100 x 80		100 x 70		100 x 80		100 x 60	
寄せ筋	XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	4-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	

I-1.4.3 ベースプレート





本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.4 壁

壁重量の伝達方法 : 1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
: 4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
: 11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算） 12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
: 21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算） 22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

名称	壁厚 (cm)	仕上(材)名称／仕上重量 (N/m2)	伝達方法	開口重量 (N/m2)	開口周比	束壁の場合の n 値	剛性低下倍率	鉄筋番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比対象	P1	P2	P3	P4
W1	18.0	400	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	2	開口なし					

名称	壁厚 (cm)	仕上(材) 名称／ 仕上重量 (N/m ²)	伝達 方法	開口 重量 (N/m ²)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W1t	18.0	400	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	1	開口なし					
W2	18.0	400	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	2		する	170.0	90.0	400.0	90.0
										する	170.0	90.0	800.0	90.0
W2t	18.0	400	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	1		する	170.0	90.0	400.0	90.0
										する	170.0	90.0	800.0	90.0

I-1.4.5 雑壁

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.6 壁鉄筋番号

番号	縦 筋				横 筋				開口補強筋			内蔵鉄骨	
	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	縦筋	横筋	斜筋	タイプ	A, t
1	D10		ダブル	@20.0	D10		ダブル	@20.0	4-D13	4-D13	4-D13	-----	-----
2	D10		ダブル	@20.0	D10		ダブル	@20.0	6-D13	6-D13	6-D13	-----	-----

I-1.4.7 ブレース

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.8 床スラブ・床構造

b) スラブ形状

t : スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td : はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材) ／床仕上重量 (N/m ²)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
okujou	22.0	0.0	1	2200	両方向板	無
kyositu	22.0	0.0	1	600	両方向板	無
rouka	22.0	0.0	1	400	両方向板	無

I-1. 4. 9片持ばり

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 4. 10片持スラブ

出長さの基点は構造心

床・床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は「I. 4. 8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

名称	床・床構造 名称	スラブ厚 (cm)		出長さ L (cm)	柱からの距離 (cm)		積載 荷重 番号	仕上(材)名称 ／床仕上重量 Wf (N/m2)	先端の 線荷重 W1 (N/m)	先端の 小ばり 形状名称	荷重伝達 タイプ	積雪 荷重
		基端 t1	先端 t2		左端柱 L1	右端柱 L2						
rouka		22. 0	22. 0	200. 0	0. 0	0. 0	1	400	0. 0		両方向	無
balcony		22. 0	22. 0	200. 0	0. 0	0. 0	1	400	0. 0		両方向	無

I-1. 4. 11出隅片持スラブ

出長さの基点は構造心

名称	スラブ厚 (cm)		出長さ (cm)		積載 荷重 番号	仕上(材)名称 ／床仕上重量 Wf (N/m2)	先端の線荷重 W1 (N/m)	先端の 小ばり 形状名称	荷重伝達 タイプ	積雪 荷重
	基端 t1	先端 t2	X方向	Y方向						
raouka	22. 0	22. 0	600. 0	200. 0	1	0	5		両方向	無

I-1. 4. 12接合部

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 4. 13杭、杭基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 4. 14直接基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2使用材料、材料の許容応力度

I-2. 1材料種別

I-2. 1. 1材料種別図

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2. 1. 2コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm2)	部材単位体積重量 (kN/m3)	
				柱、はり	スラブ、壁
11F-RF	RC	普通	30. 00	24. 00	24. 00
1F-10F	RC	普通	36. 00	24. 00	24. 00

I-2. 1. 3鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F-RF	SD390	D32	SD345	D29	SD295	SD295

両方向柱

層名1	層名2	太物1	最小1	太物2	最小2	細物
1F	RF	SD390	D32	SD345	D29	SD295

I-2. 1. 4鉄骨

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

- a) 層別
- 本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.4 降伏点強度倍率

部材別				
部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1.10	—
フランジ鉄骨	1.10	1.10	—	—
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	—	—
主 材	—	—	—	1.10
アンカーボルト	—	1.10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3 荷重・外力

I-3.1 荷重計算条件

I-3.1.1 最小スラブ厚（自動計算）

層名	スラブ厚（cm）
RF	22.00
11F	22.00
10F	22.00
9F	22.00
8F	22.00
7F	22.00
6F	22.00
5F	22.00
4F	22.00
3F	22.00
2F	22.00
1F	22.00

I-3.1.2 スラブ荷重の拾い方

外周部のスラブの拾い	RC、SRC造ははり面まで、S造は構造心まで拾います
パラペット重量	0.00（N/m）

I-3.1.3 基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式	基礎配置による（布基礎も考慮）	L1=0.0	L2=0.0	L3=0.0	L4=0.0（cm）

基礎重量の比率	0.00（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率）
最下層重量の拾い	行う（最下層はり荷重項を節点重量に加算します）

基礎重量の上部構造への考慮	基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない）

基礎下端レベル（GL-）（mm）	750
基礎下端から土上端までの距離（mm）	
杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎	0
片持べた基礎、出隅片持べた基礎	0

基礎重量計算方法	自動計算 (基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から 基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを 基礎重量とします)
基礎柱・基礎ばり重複分の控除	控除しない
基礎の単位体積重量 (kN/m3)	24. 00
土の単位体積重量 (kN/m3)	20. 00

I-3. 2 積載荷重 (N/m2)

番号	ｽﾗﾌﾞ用	小ばり用	ﾗｰﾒﾝ用	地震用	用 途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路
9	0	0	0	0	階段

I-3. 3 仕上

I-3. 3. 1 仕上材名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3. 3. 2 仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3. 4 重量

I-3. 4. 1 はり、柱仕上重量 (N/m2)

層名	はり	柱
RF	400	---
11F	400	400
10F	400	400
9F	400	400
8F	400	400
7F	400	400
6F	400	400
5F	400	400
4F	400	400
3F	400	400
2F	400	400
1F	400	400

I-3. 4. 2 はり、柱鉄骨材重量

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3. 4. 3 建物重量の直接入力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3. 5 地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値 (*: 直接入力)

地盤種別	第2種地盤			
地域係数	Z = 1. 000			
用途係数	U = 1. 000			
塔屋の震度	K = 1. 000			
	X 方向		Y 方向	
標準せん断力係数	Co = 0. 200		Co = 0. 200	
1 次固有周期 (秒)	T = 0. 628	(h(0. 02+0. 01 α) による)	T = 0. 628	(h(0. 02+0. 01 α) による)
振動特性係数	Rt = 1. 000		Rt = 1. 000	
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0. 200		Ci = 0. 200	

I-3.6 風圧力

・風圧力の扱い方

X方向	風圧力を考慮しない
Y方向	風圧力を考慮しない

I-3.7 積雪荷重

積雪荷重の扱い方 考慮しない

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

RC造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築センター）
RC造断面計算の使用規準	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平 1 4 国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力	
	X方向	Y方向
計算ルート指定	RC・SRC造	ルート3 ルート3
	S造	ルート3 ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

RC/SRC造柱はり接合部の計算	許容応力度等計算・保有水平耐力計算で計算
RC/SRC造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
RC造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	M _y から求める
RC/SRC造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍）
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁 n 値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共 ϕM で入力（ $\phi M=1.500$ ）
面内雑壁の n 値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	フレームの剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種類		検定計算 (R C造　：主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定) (S R C造：鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定)
断面計算の指定		1 部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1. 00
せん断力の検定比		1. 00
柱 2 軸計算		長期短期共に 2 軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う
R C ・ S R C造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X 方向	軸心
	Y 方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	X 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0. 0 (cm)
柱のM _y 計算用 地震時軸力の割増率	X 方向	2. 00
	Y 方向	2. 00
地震時柱応力の割増に用いる柱	X 方向	壁負担率 5 0 % 超える場合は、0. 25　そうでない場合は割増率の計算を行わない
地震時水平力の負担率	Y 方向	壁負担率 5 0 % 超える場合は、0. 25　そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q・d のとり方		告示 (M、Q の最大値)
ルート 2－3 の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0. 068)
	柱	終局強度式 (0. 068) $bQ_{su}+0. 1\sigma_o\cdot b\cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
S R C造柱のR CとSの曲げ耐力の累加法		単純累加
S R C造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
S R C造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X 方向	軸心
	Y 方向	軸心
フェースからの入り長さ		0. 0 (cm)
短期曲げ許容応力度 (f _{bs}) の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-8 保有水平耐力計算

I-8.1 計算条件

I-8.1.1 基本条件

計算加力方向	X 方向正加力	計算する
	X 方向負加力	計算する
	Y 方向正加力	計算する
	Y 方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比	1.00	
算定対象最上階	11F	
算定対象最下階	1F	
計算種別	保有水平耐力計算	
基礎重量の比率	0.00	
浮上り・圧縮耐力 (鉛直パネ) の考慮	保有耐力時、Ds算定時共考慮しない (終局時まで支点は解除しない)	
剛性率、偏心率	階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる	
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮	考慮しない	
崩壊形の確認 (2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による)	$\Sigma M_{pc} / \Sigma M_{pb} \geq 1.4$ で全体崩壊形の確認を行う	

I-8.1.2 計算条件

増分解析打ち切り条件	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	
保有耐力時判定条件	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 100
	S造	1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 50
	S造	1/ 50
終局時Co値	保有水平耐力時:0.400、Ds算定時:0.400	
脆性部材を含むQuの算定方法	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	

I-8.1.3 解析条件等

解析モデル	立体MSモデル	
立体モデルのはり・柱塑性化モデル	危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）	
ひび割れによる剛性低下の考慮	考慮する	
曲げ耐力の各ステップでの計算	----	
せん断耐力の各ステップでの計算	しない	
せん断耐力の求め方	入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う	
危険断面位置の取り方	RC、SRC造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率	「4.1 モデル化条件」の指定による	
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化	ベースプレート下面でモデル化	
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方	告示（M、Qの最大値）	
はり長期応力の考慮	考慮する	
柱、壁、ブレース長期応力（曲げ、せん断）の考慮	考慮する	
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m	1.00	
h _o /DのDのとり方	柱せい	
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化	塑性化する	
ヒンジ判定の条件（%）	鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）	

せん断力の割増率			RC	SRC
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	α_e	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	α_e	1.20	1.00
壁	その他	α 、 α_e	1.25	1.00

I-8.1.5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件	自動分割制御	
反復計算の打ち切り回数	5	
最大不釣り合い力率	0.01 %	
最大不釣り合い力	0.00 (kN)	
最大不釣り合いモーメント	0.00 (kN・cm)	
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8 部材の耐力算定式

参考文献

- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針
【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

RC造部材

はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による


そで壁付柱	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
付着割裂検定式 SRC造部材		文献【1】付1.3-20式を適用
はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43~47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよび せん断耐力式	分離型
そで壁付柱 S造部材	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)~(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28~34式を適用
Sブレース	引張耐力式	$A \cdot \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)~(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§ 2. 許容応力度等計算結果


A-1 準備計算結果

A-1.1 部材のC、M_o、Q


A-1.1.1 部材のC、M_o、Q図

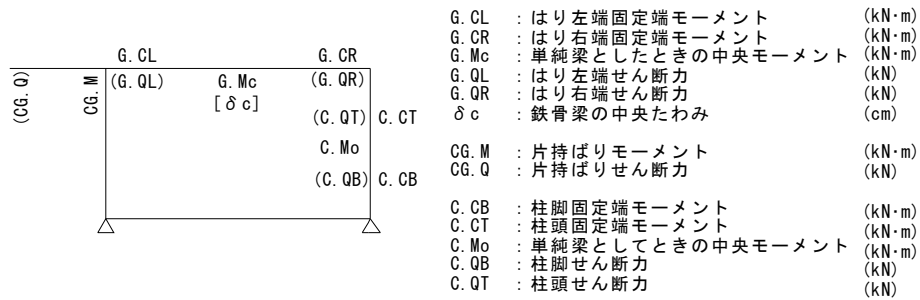



固定荷重+積載荷重

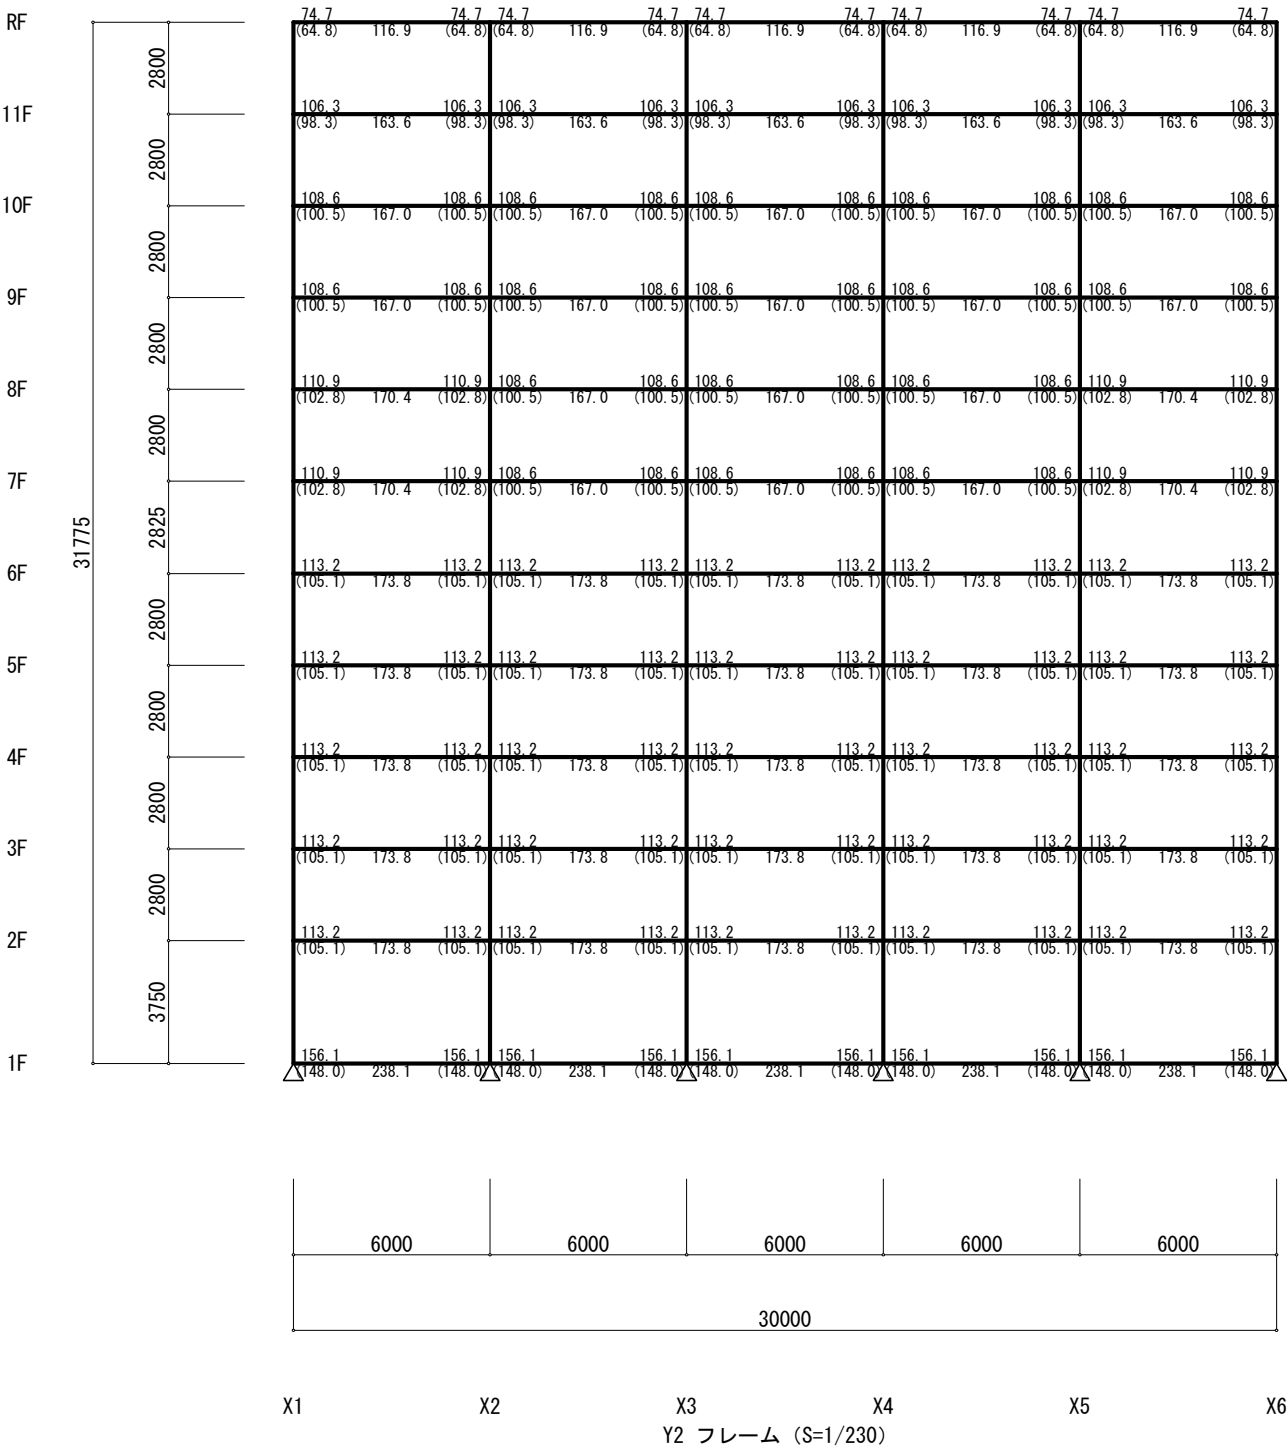

固定荷重+積載荷重


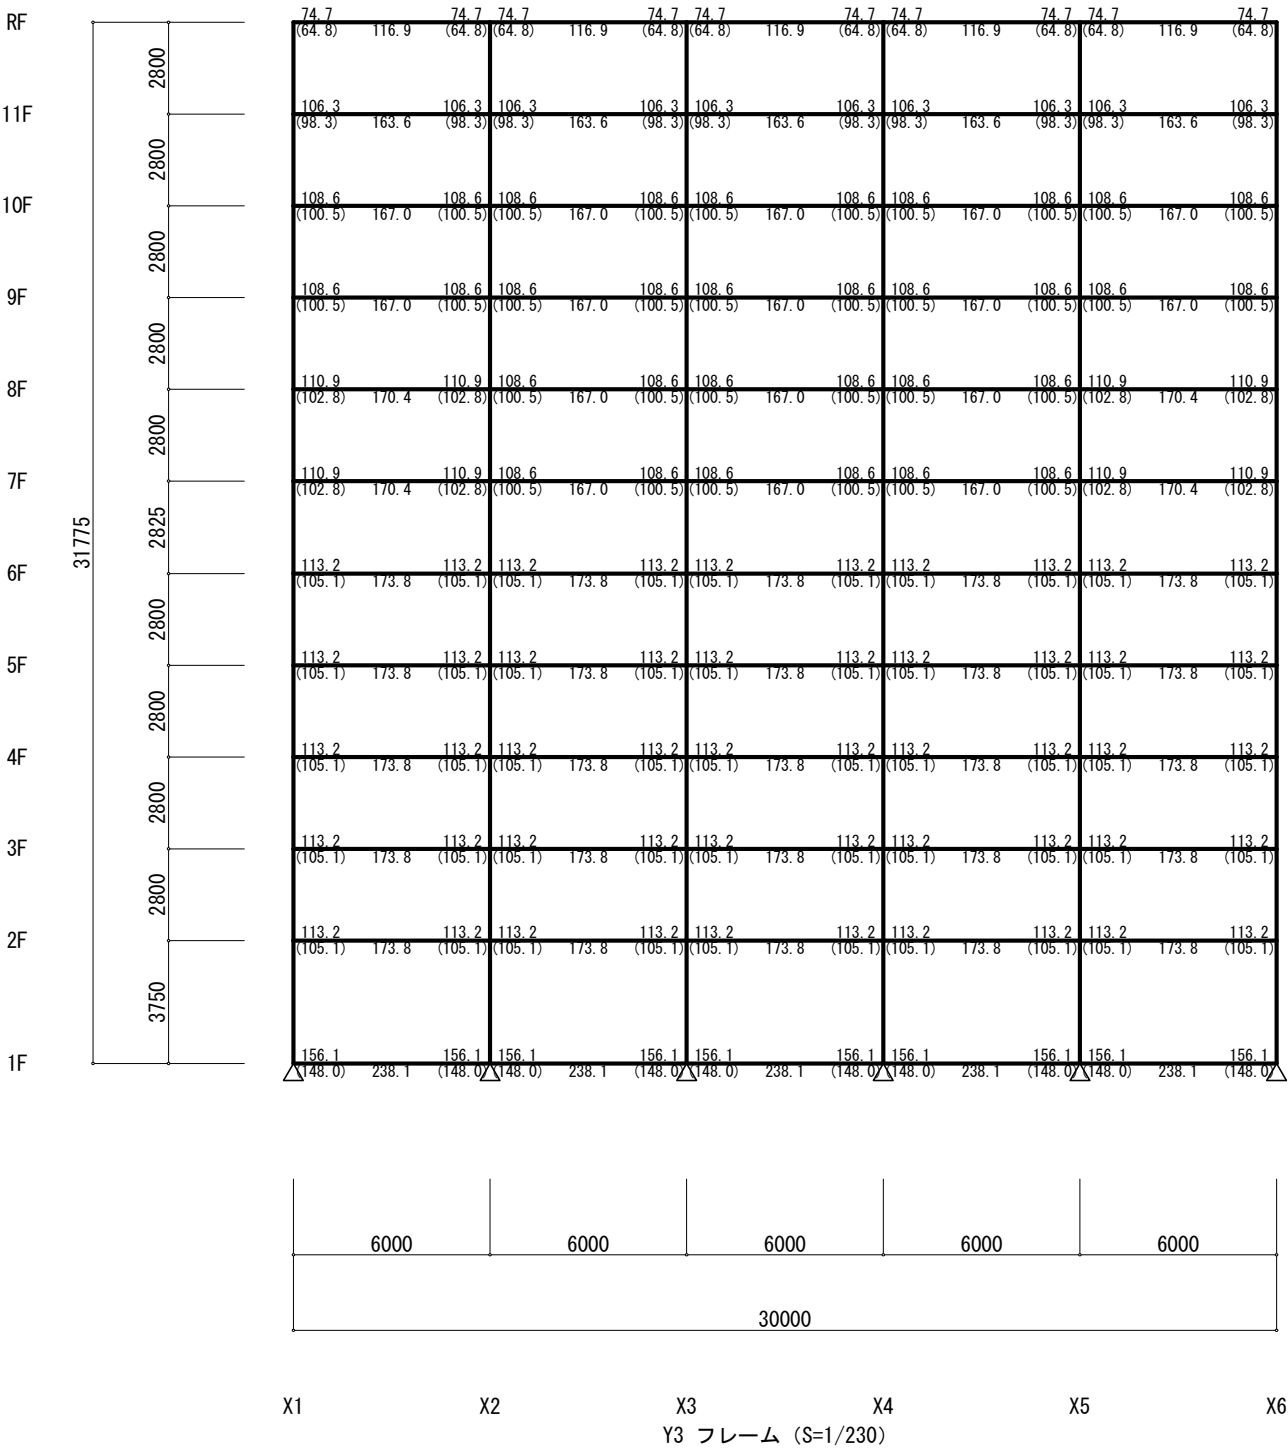


固定荷重+積載荷重

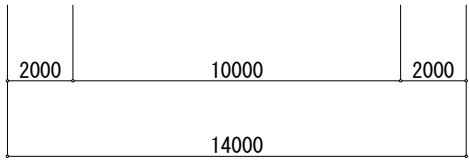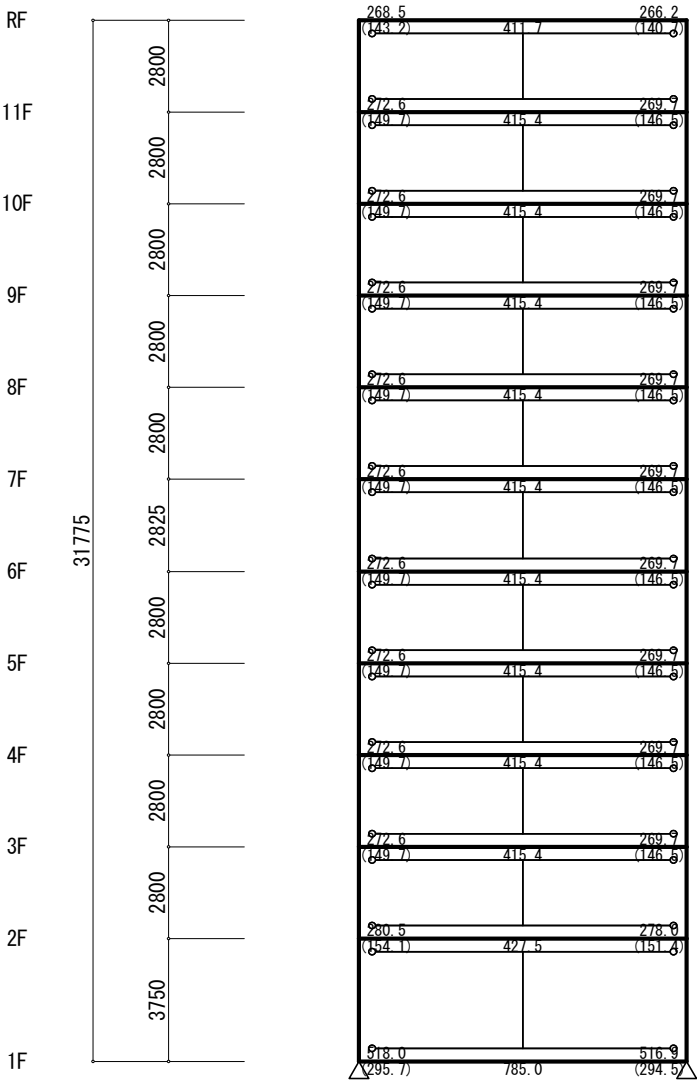



Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/230)

固定荷重+積載荷重

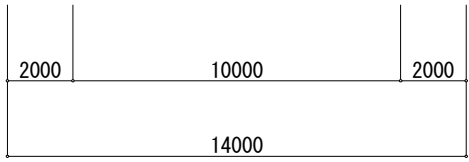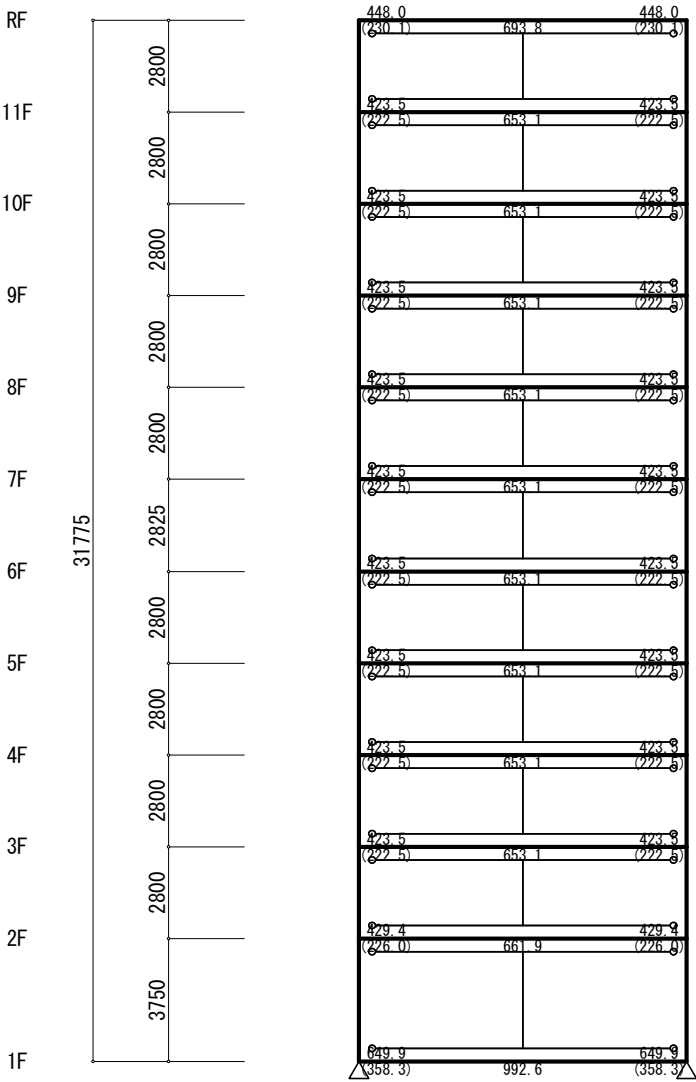



Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/230)

固定荷重+積載荷重

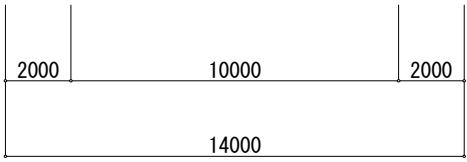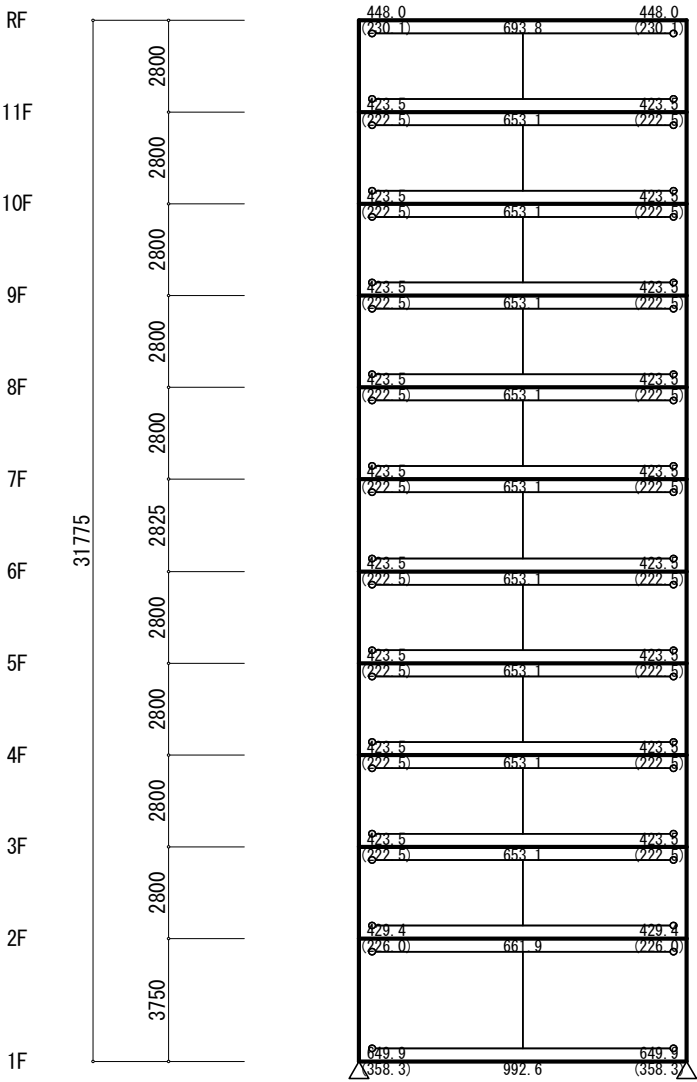



Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/230)

固定荷重+積載荷重

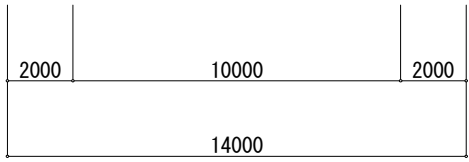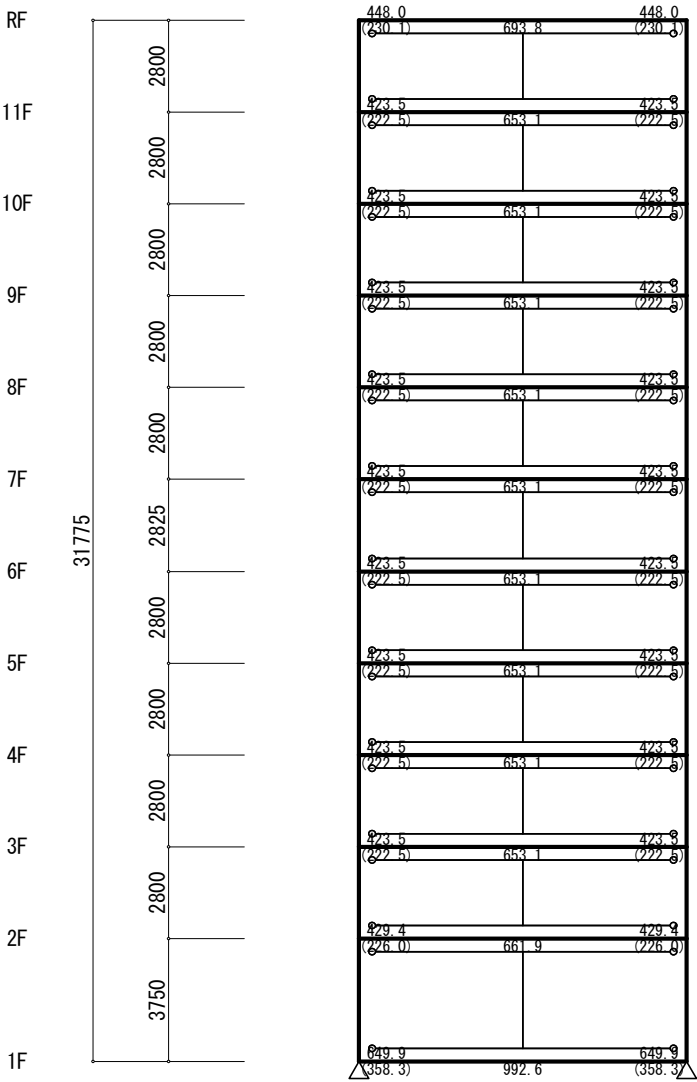



Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/230)

固定荷重+積載荷重

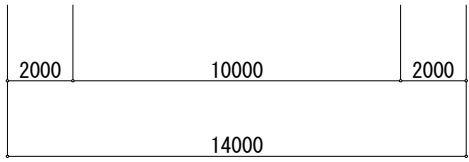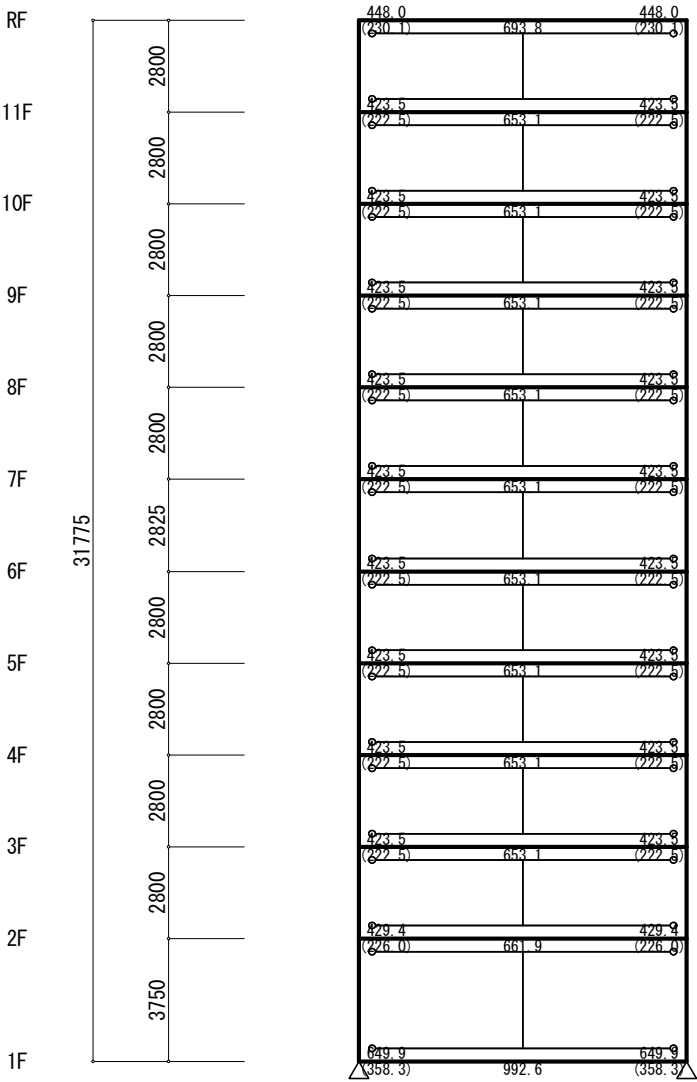

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/230)

固定荷重+積載荷重

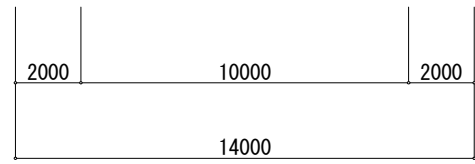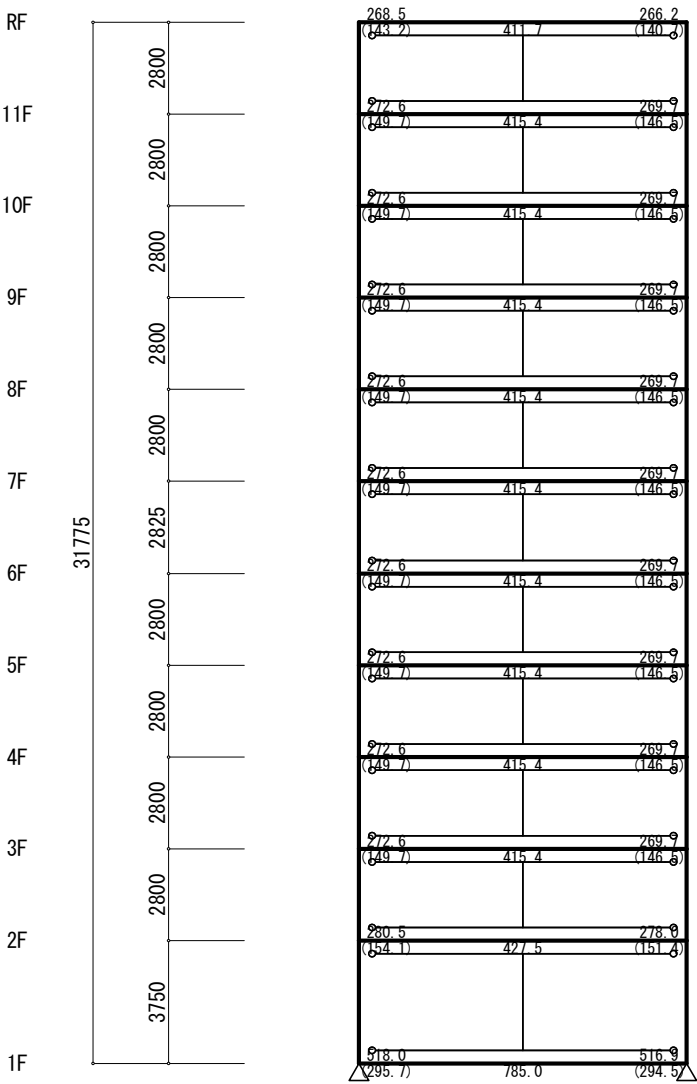

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/230)

A-1.1.2 はりのC、M_o、Q表

はりのC、M_o、Q (固定荷重+積載荷重)

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	X1	X2	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X2	X3	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X3	X4	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X4	X5	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X5	X6	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	X1	X2	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X2	X3	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X3	X4	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X4	X5	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X5	X6	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
10F	X1	X2	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
	X2	X3	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
	X3	X4	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
	X4	X5	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
	X5	X6	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
9F	X1	X2	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
	X2	X3	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
	X3	X4	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
	X4	X5	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
	X5	X6	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
8F	X1	X2	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X2	X3	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
	X3	X4	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
	X4	X5	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
	X5	X6	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
7F	X1	X2	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X2	X3	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
	X3	X4	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
	X4	X5	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
	X5	X6	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
6F	X1	X2	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X2	X3	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X3	X4	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X4	X5	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X5	X6	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
5F	X1	X2	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X2	X3	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X3	X4	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X4	X5	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X5	X6	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
4F	X1	X2	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X2	X3	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X3	X4	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X4	X5	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X5	X6	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
3F	X1	X2	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X2	X3	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X3	X4	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X4	X5	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X5	X6	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
2F	X1	X2	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X2	X3	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X3	X4	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X4	X5	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X5	X6	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
1F	X1	X2	156.1	156.1	238.1	148.0	148.0	0.0	0.0	
	X2	X3	156.1	156.1	238.1	148.0	148.0	0.0	0.0	
	X3	X4	156.1	156.1	238.1	148.0	148.0	0.0	0.0	
	X4	X5	156.1	156.1	238.1	148.0	148.0	0.0	0.0	
	X5	X6	156.1	156.1	238.1	148.0	148.0	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	X1	X2	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X2	X3	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X3	X4	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X4	X5	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	X5	X6	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
11F	X1	X2	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X2	X3	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X3	X4	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X4	X5	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X5	X6	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
10F	X1	X2	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
	X2	X3	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
	X3	X4	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
	X4	X5	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
	X5	X6	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
9F	X1	X2	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
	X2	X3	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
	X3	X4	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
	X4	X5	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
	X5	X6	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
8F	X1	X2	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X2	X3	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
	X3	X4	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
	X4	X5	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
	X5	X6	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
7F	X1	X2	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
	X2	X3	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
	X3	X4	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
	X4	X5	108.6	108.6	167.0	100.5	100.5	0.0	0.0	
	X5	X6	110.9	110.9	170.4	102.8	102.8	0.0	0.0	
6F	X1	X2	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X2	X3	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X3	X4	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X4	X5	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X5	X6	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
5F	X1	X2	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X2	X3	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X3	X4	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X4	X5	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X5	X6	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
4F	X1	X2	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X2	X3	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X3	X4	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X4	X5	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X5	X6	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
3F	X1	X2	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X2	X3	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X3	X4	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X4	X5	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X5	X6	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
2F	X1	X2	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X2	X3	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X3	X4	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X4	X5	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
	X5	X6	113.2	113.2	173.8	105.1	105.1	0.0	0.0	
1F	X1	X2	156.1	156.1	238.1	148.0	148.0	0.0	0.0	
	X2	X3	156.1	156.1	238.1	148.0	148.0	0.0	0.0	
	X3	X4	156.1	156.1	238.1	148.0	148.0	0.0	0.0	
	X4	X5	156.1	156.1	238.1	148.0	148.0	0.0	0.0	
	X5	X6	156.1	156.1	238.1	148.0	148.0	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	268.5	266.2	411.7	143.2	140.7	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	272.6	269.7	415.4	149.7	146.5	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	272.6	269.7	415.4	149.7	146.5	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	Y2	Y3	272.6	269.7	415.4	149.7	146.5	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	272.6	269.7	415.4	149.7	146.5	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	272.6	269.7	415.4	149.7	146.5	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	272.6	269.7	415.4	149.7	146.5	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	272.6	269.7	415.4	149.7	146.5	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	272.6	269.7	415.4	149.7	146.5	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	272.6	269.7	415.4	149.7	146.5	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	280.5	278.0	427.5	154.1	151.4	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	518.0	516.9	785.0	295.7	294.5	0.0	0.0	

X2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	448.0	448.0	693.8	230.1	230.1	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	429.4	429.4	661.9	226.0	226.0	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	649.9	649.9	992.6	358.3	358.3	0.0	0.0	

X3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	448.0	448.0	693.8	230.1	230.1	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	429.4	429.4	661.9	226.0	226.0	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	649.9	649.9	992.6	358.3	358.3	0.0	0.0	

X4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	448.0	448.0	693.8	230.1	230.1	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	429.4	429.4	661.9	226.0	226.0	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	649.9	649.9	992.6	358.3	358.3	0.0	0.0	

X5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	448.0	448.0	693.8	230.1	230.1	0.0	0.0	

X5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	423.5	423.5	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	429.4	429.4	661.9	226.0	226.0	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	649.9	649.9	992.6	358.3	358.3	0.0	0.0	

X6 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	268.5	266.2	411.7	143.2	140.7	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	272.6	269.7	415.4	149.7	146.5	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	272.6	269.7	415.4	149.7	146.5	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	272.6	269.7	415.4	149.7	146.5	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	272.6	269.7	415.4	149.7	146.5	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	272.6	269.7	415.4	149.7	146.5	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	272.6	269.7	415.4	149.7	146.5	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	272.6	269.7	415.4	149.7	146.5	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	272.6	269.7	415.4	149.7	146.5	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	272.6	269.7	415.4	149.7	146.5	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	280.5	278.0	427.5	154.1	151.4	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	518.0	516.9	785.0	295.7	294.5	0.0	0.0	

A-1.1.3 片持ばりのM、Q表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.1.4 柱のC、Mo、Q表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.2 節点重量

A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）

上段：D.L（固定荷重重量）（kN）

中段：L.L（積載荷重重量）（kN）


下段：T.L（トータル重量）（kN）

Y4

Y3

Y2

Y1

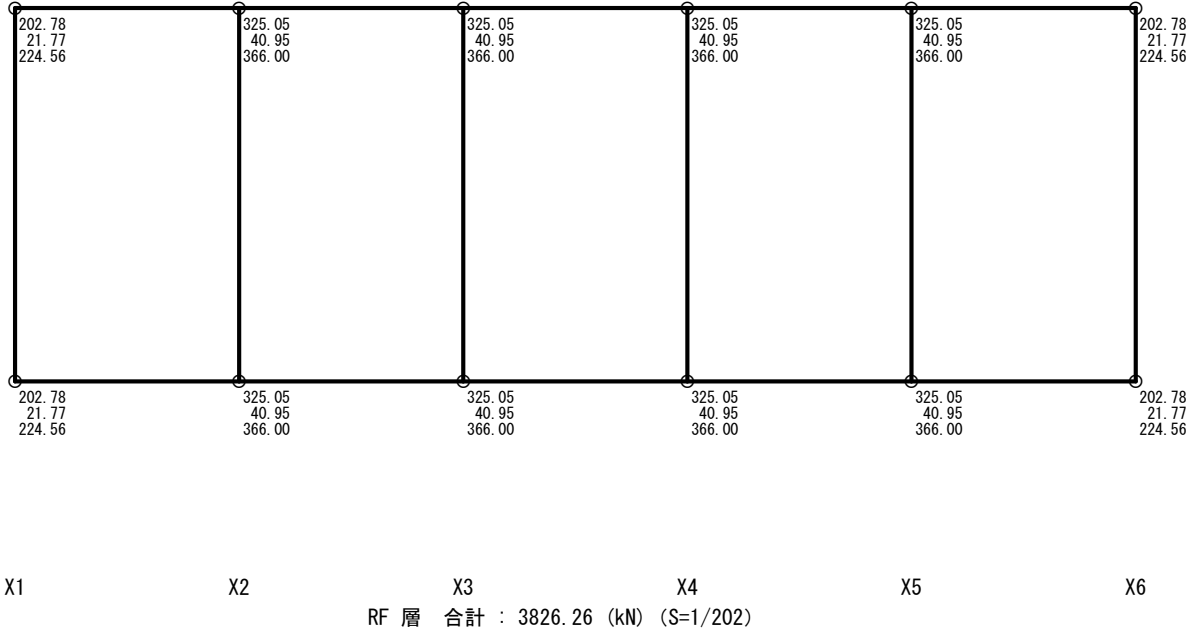


Y4

Y3

Y2

Y1

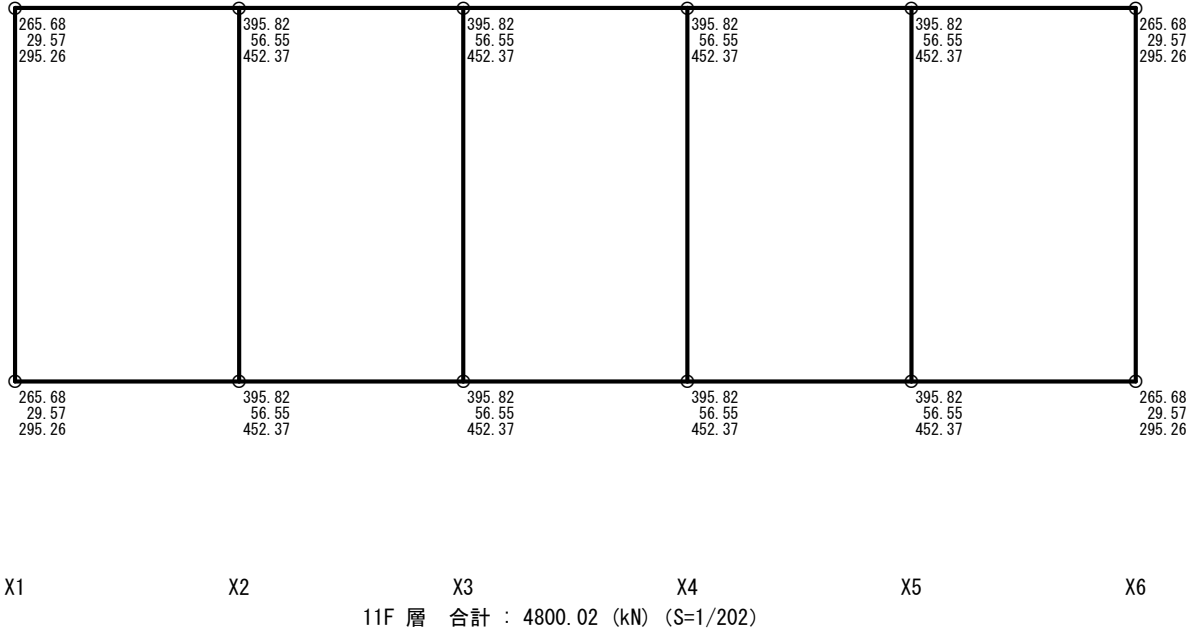


Y4

Y3

Y2

Y1

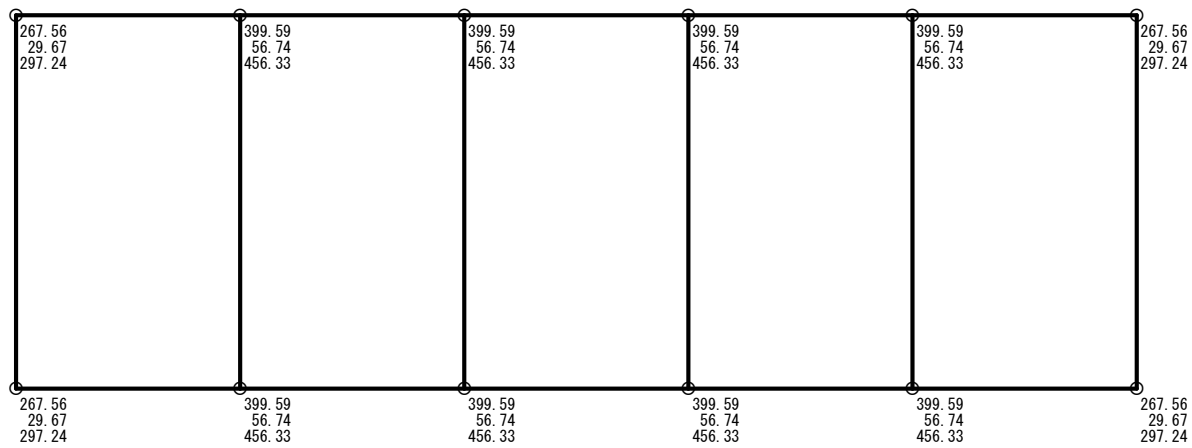


X1X2X3X4X5X6
10F 層 合計 : 4839. 59 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

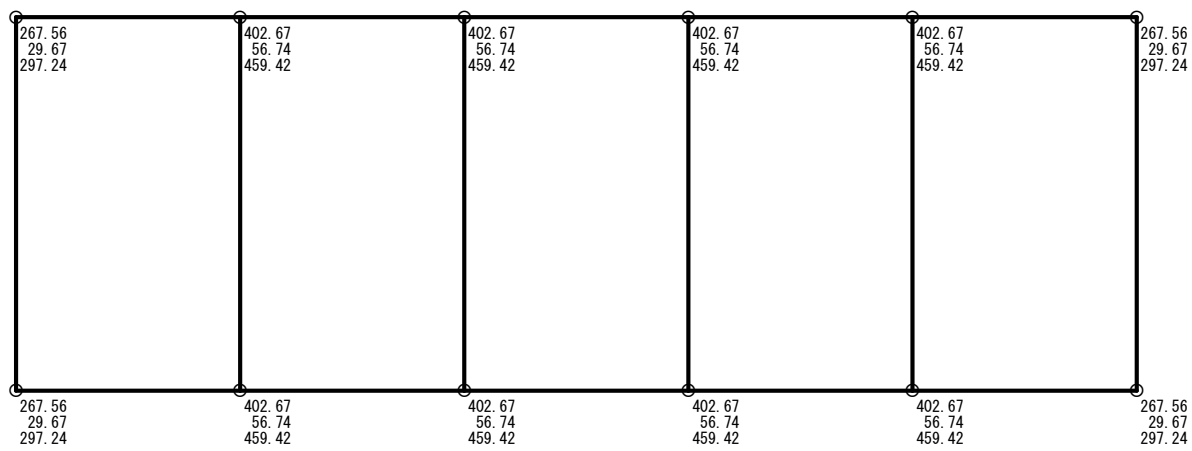


X1X2X3X4X5X6
9F 層 合計 : 4864. 27 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

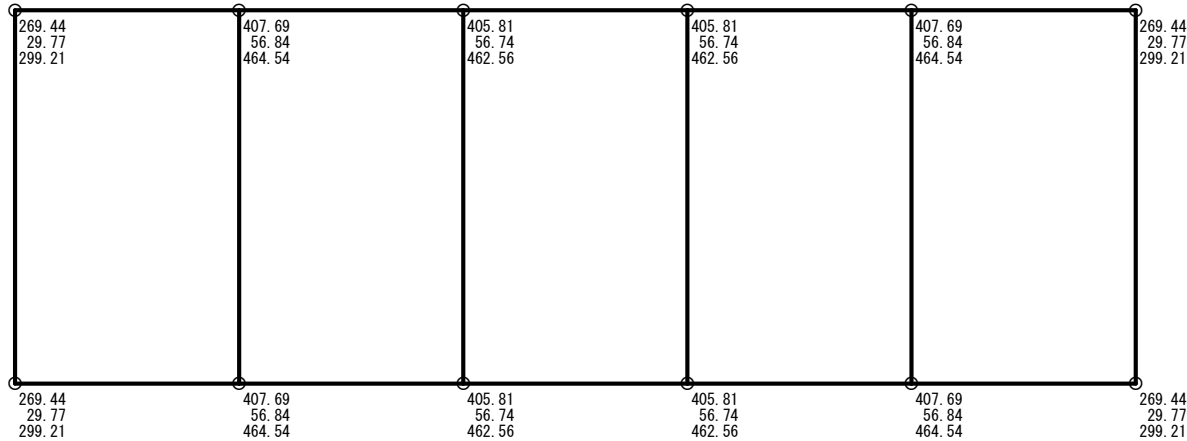


X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 合計 : 4905.23 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

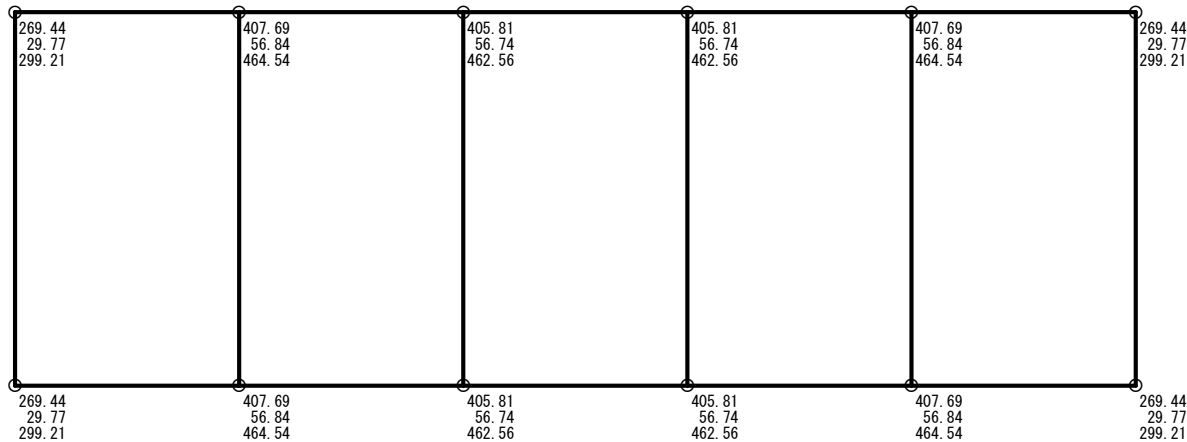


X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 合計 : 4905.23 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

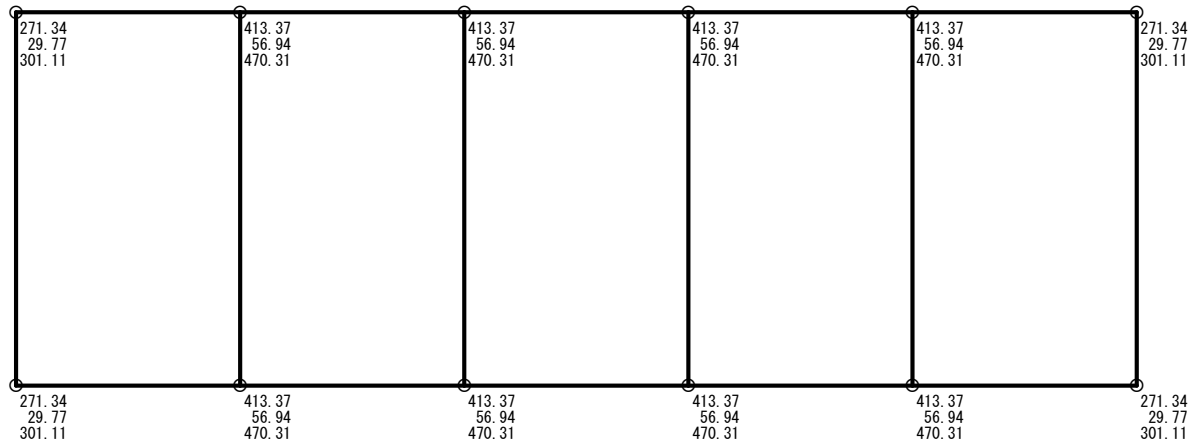

X1

X2

X3

X4

X5


X6

Y4

Y3

Y2

Y1

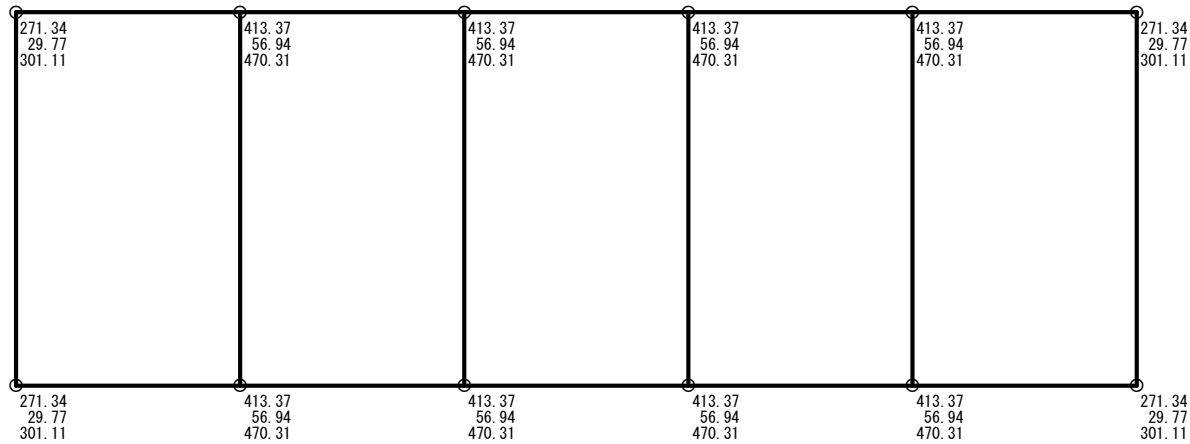

X1

X2

X3

X4

X5


X6

Y4

Y3

Y2

Y1

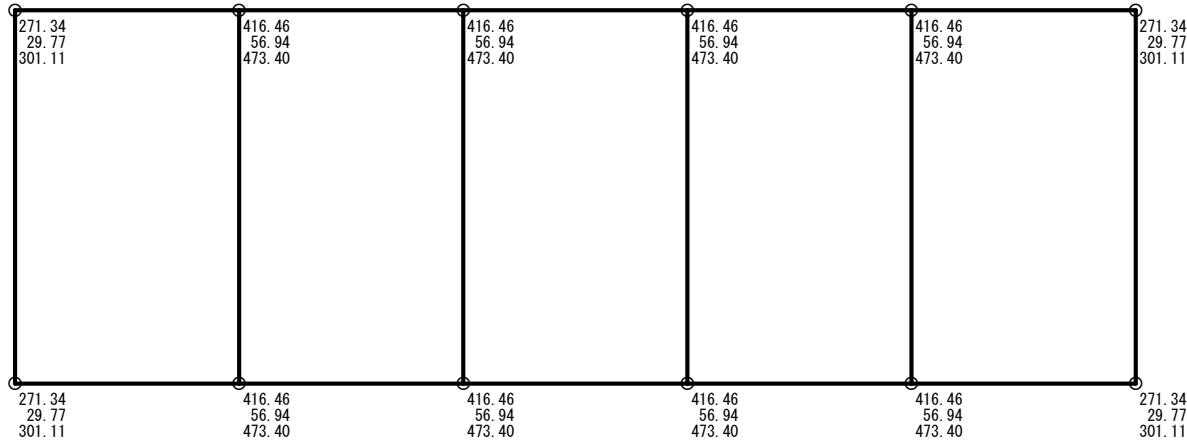


X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3

Y2

Y1

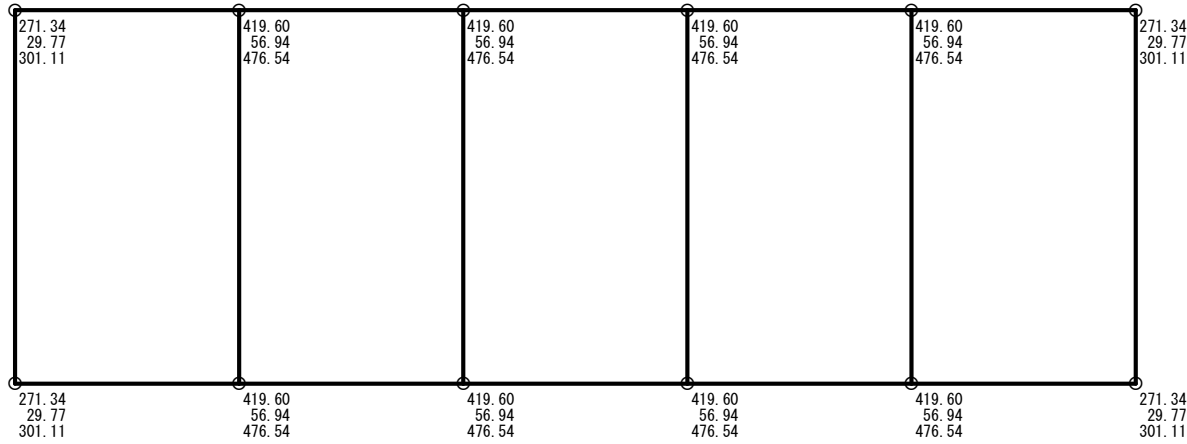


X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3

Y2

Y1

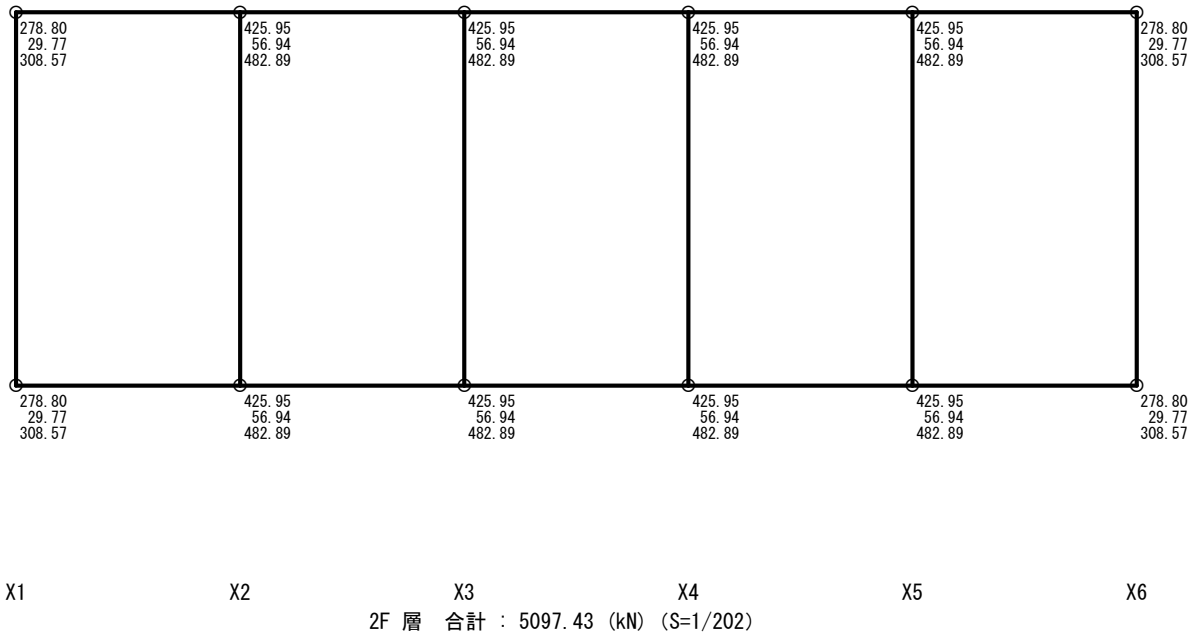


Y4

Y3


Y2

Y1

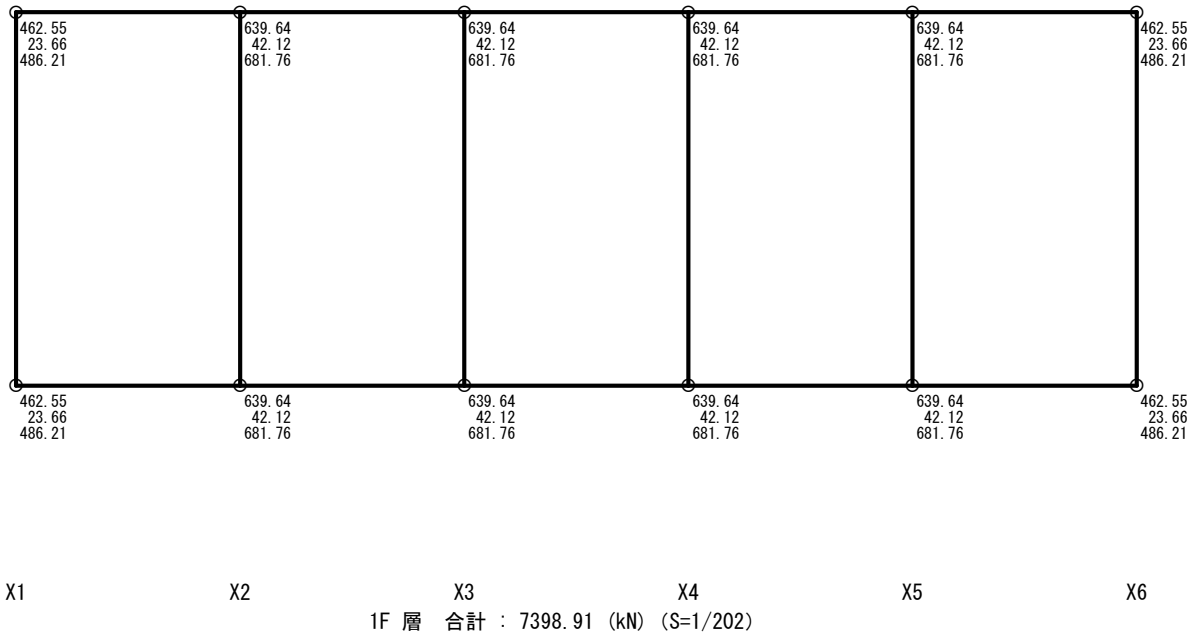

A-1. 2. 3 節点重量 (固定荷重+地震用積載荷重)
(kN)

Y4

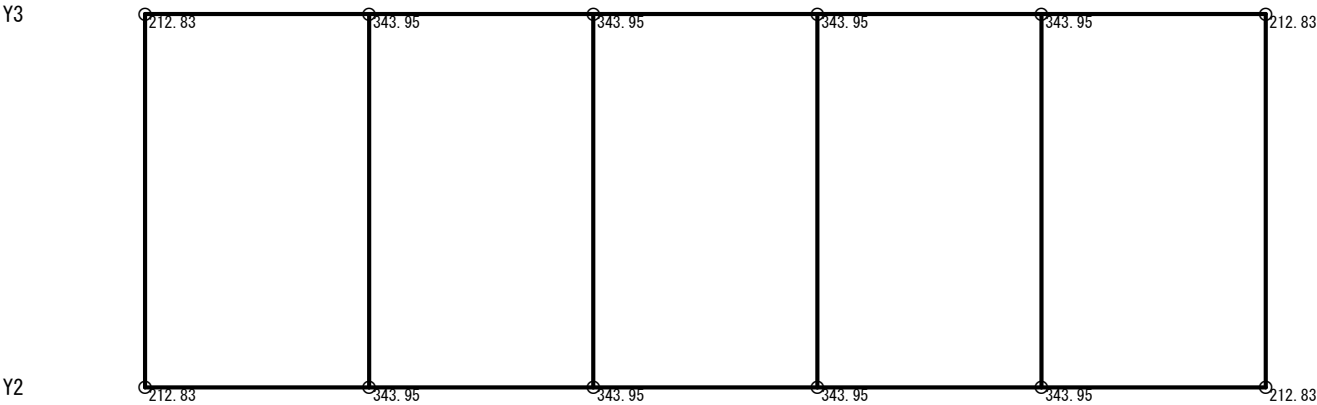


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

RF 層 合計 : 3602.96 (kN) (S=1/202)

Y4

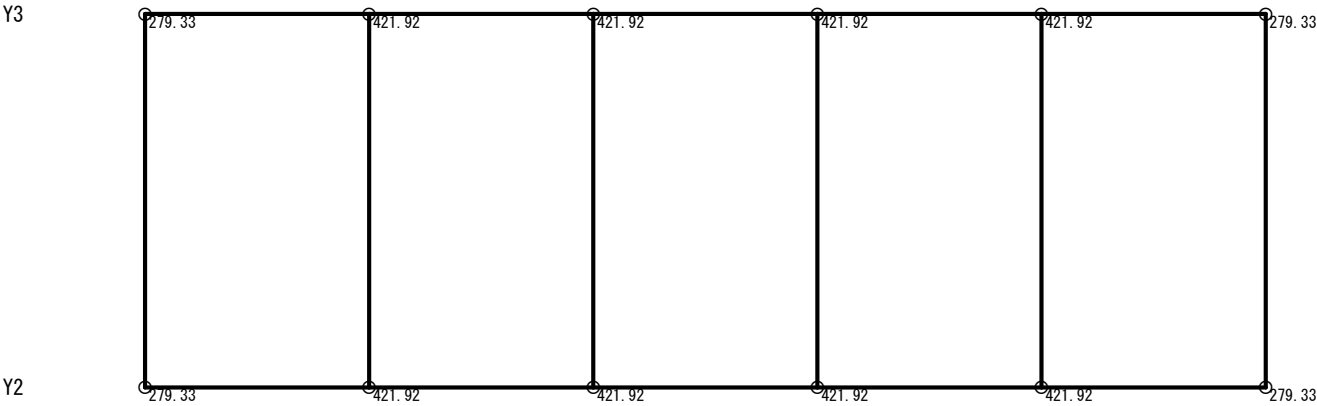


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

11F 層 合計 : 4492.72 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

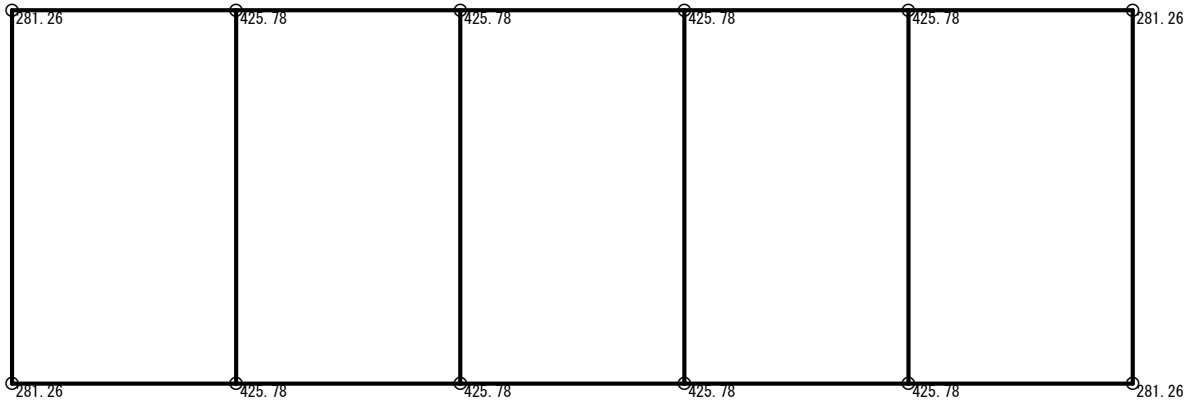


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 層 合計 : 4531.24 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

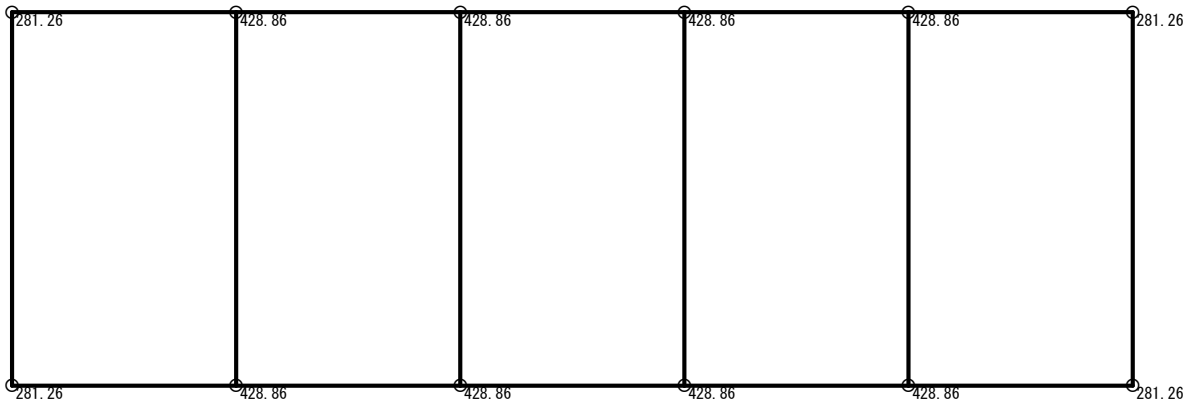


Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 層 合計 : 4555.92 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

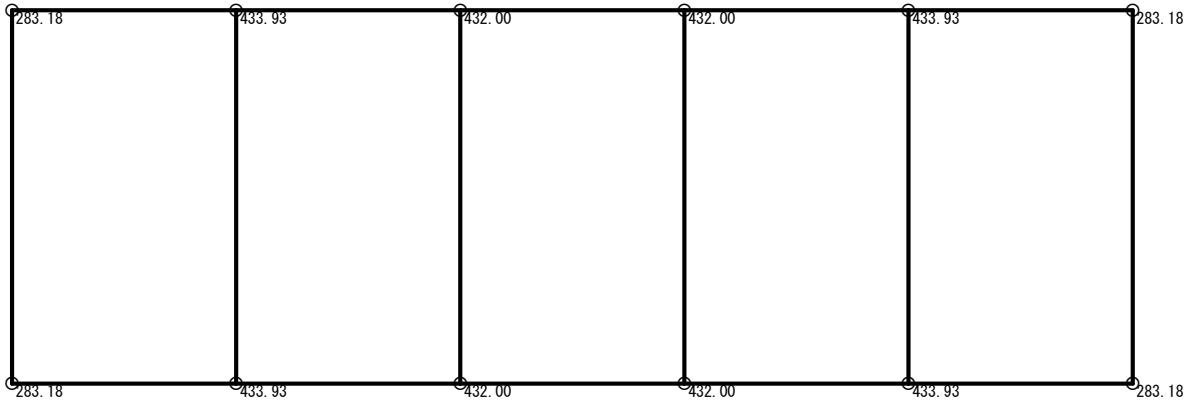


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

8F 層 合計 : 4596.46 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

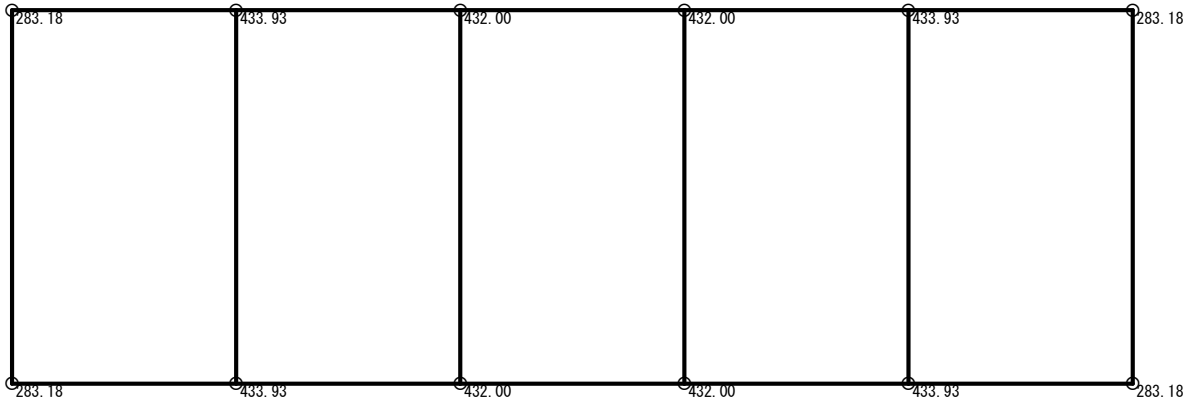


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

7F 層 合計 : 4596.46 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

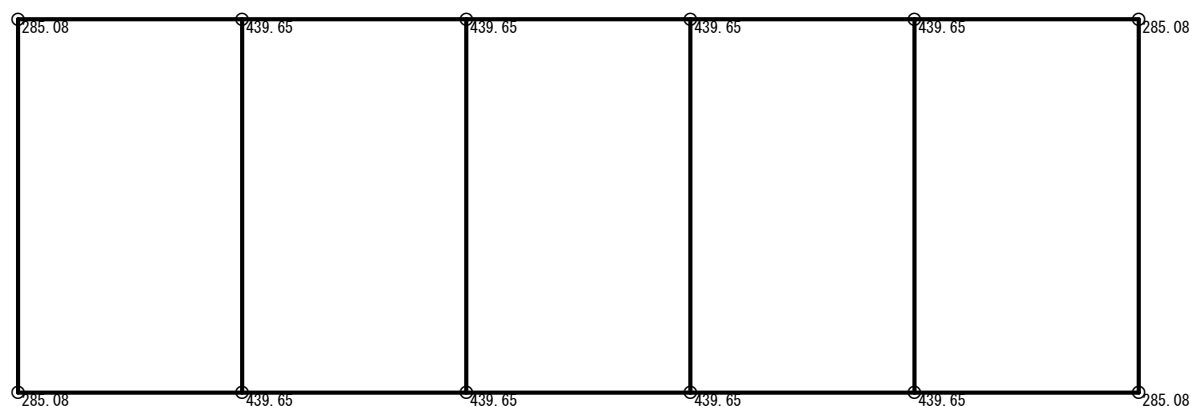

X1

x2

X3

X4


X5

X6

6F 層 合計 : 4657.57 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

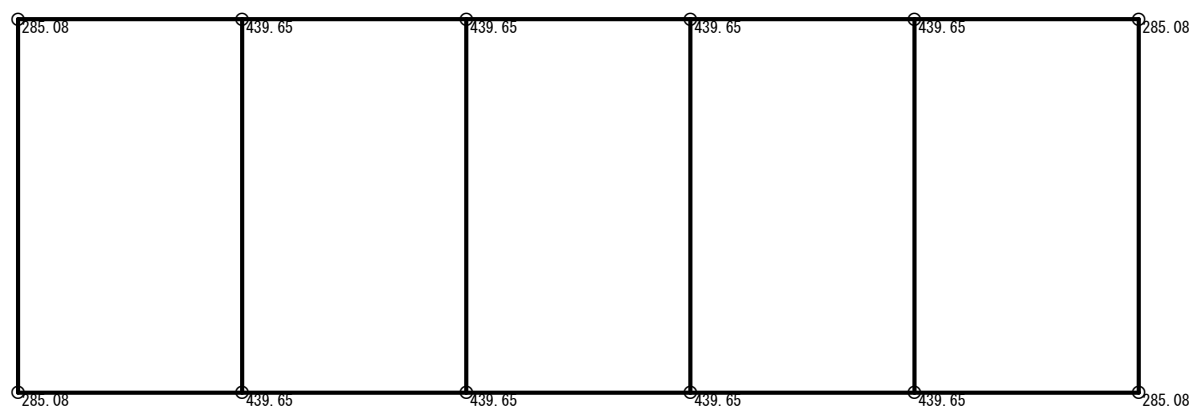

X1

x2

X3

X4


X5

X6

5F 層 合計 : 4657.57 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

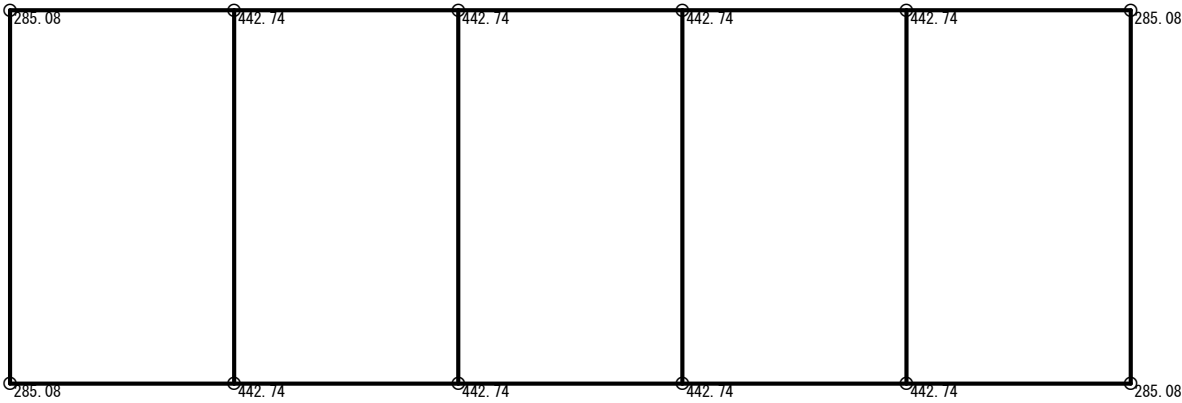


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 合計 : 4682.26 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

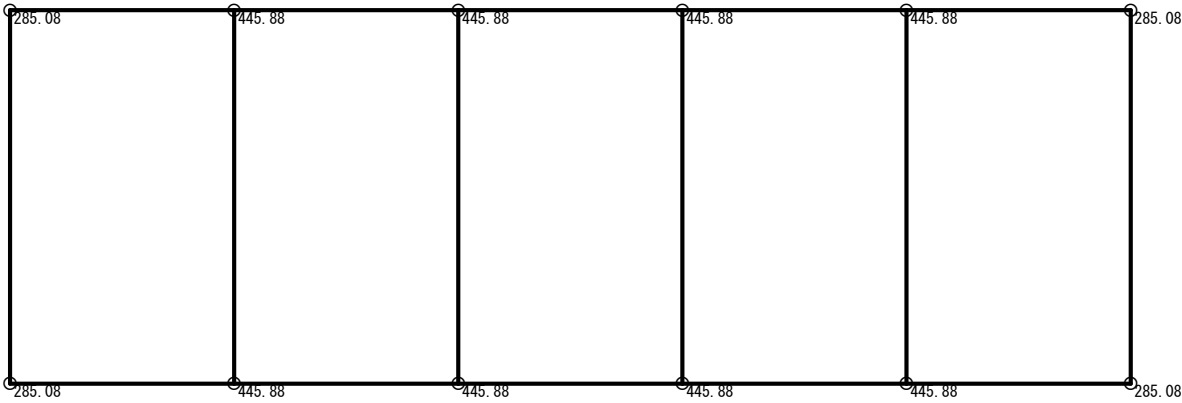


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 合計 : 4707.39 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

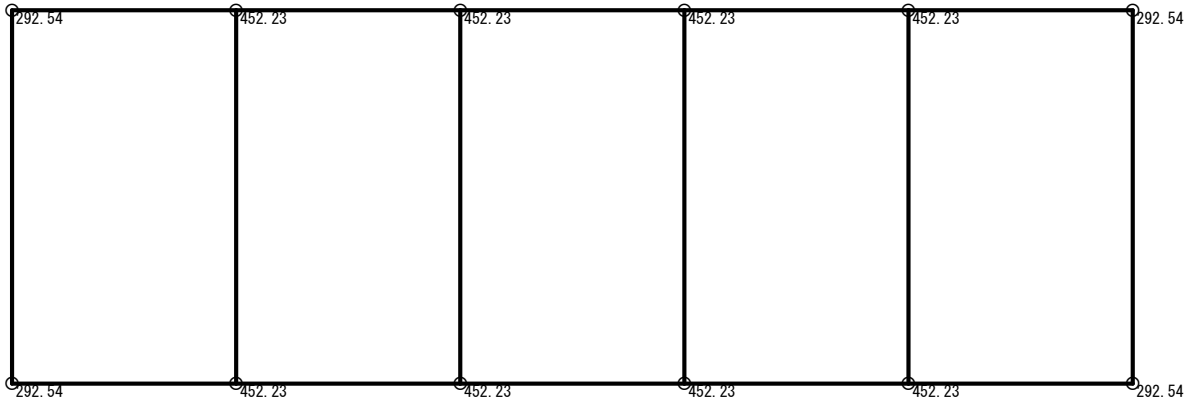


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2F 層 合計 : 4788.03 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

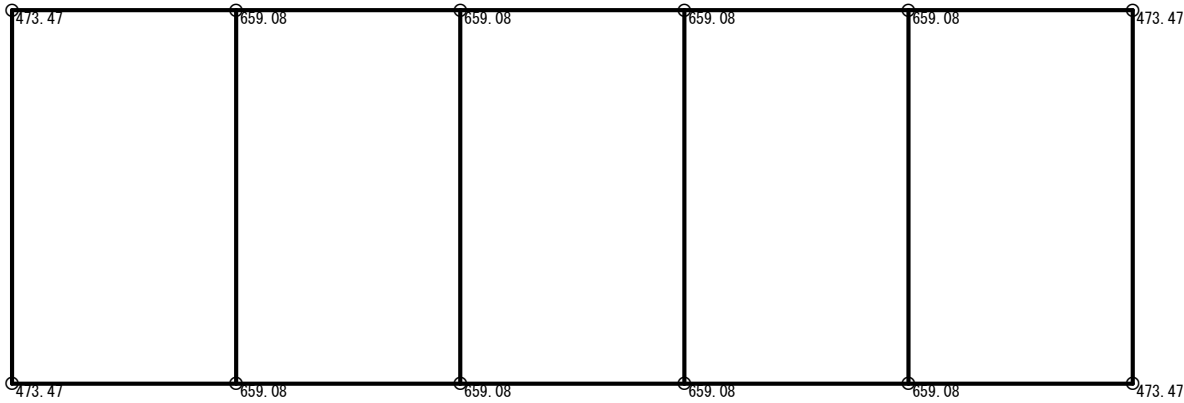

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

1F 層 合計 : 7166.51 (kN) (S=1/202)

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1 地震力

- Wi

:

i 階重量、[sum]: フレームごとの重量

(kN)
- A

:

床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積)

(m2)
- ΣWi

:

i 階より上部の重量

(kN)
- αi

:

$\Sigma Wi / \Sigma W1$
- Ai

:

地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
- Ci

:

i 階の地震層せん断力係数 = $U \cdot Z \cdot Rt \cdot Ai \cdot Co$
- Q

:

(地上階) $\Sigma Wi \cdot Ci$

(kN)
- :

(塔屋、地下、基礎) $Qi+1 + K \cdot Wi$
- Pi

:

水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向)

(kN)
- Qi

:

i 階の地震層せん断力

(kN)
- :

() : i 階から控除された地震層せん断力

(kN)
- T

:

1 次固有周期

(秒)
- Ht

=

1 次固有周期の計算のための建物高さ

(m)
- Hs

=

1 次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ

(m)
- Rt

:

振動特性係数
- K

:

塔屋 (入力値による) $\cdot U$
- :

地下 $K = 0.1(1-H/40)Z \cdot U$
- :

基礎 $K = \alpha (0.1(1-H/40)Z \cdot U)$ (但し $\alpha = 1.0$ とする)
- H

=

地盤面から当該層 F L までの深さ (基礎の場合は、最下層)

(m)
- :

(但し 2.0m を超える場合は 2.0m とする)
- Z

:

地域係数 (入力値による)
- U

:

用途係数 (入力値による)
- 雑壁

:

地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

- < X 方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000
- a) 1 次固有周期 (T) の算出
- 建築物の高さ (h)

:

31.380 (m)
- 鉄骨造である階の高さの合計

:

0.000 (m)
- α

:

0.00
- $T = h(0.02 + 0.01 \alpha) = 31.38 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.628$ (秒)
- b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出
- Tc

:

0.60 (第 2 種地盤)
- Rt の下限値

=

0.750
- Rt (固有周期からの計算値)

=

1.000 (T = 0.628) 、 Rt (採用値) = 1.000

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
11F	Y2	1801.5	3603.0	0.072	2.588	0.517		1864.4	0.0	1864.4
	Y3	1801.5								
	sum	3603.0								
	Wi/A	12.01								
10F	Y2	2246.4	8095.7	0.162	2.010	0.402		3253.0	0.0	3253.0
	Y3	2246.4								
	sum	4492.7								
	Wi/A	14.98								
9F	Y2	2265.6	12626.9	0.253	1.755	0.351		4430.3	0.0	4430.3
	Y3	2265.6								
	sum	4531.2								
	Wi/A	15.10								
8F	Y2	2278.0	17182.8	0.345	1.592	0.318		5467.8	0.0	5467.8
	Y3	2278.0								
	sum	4555.9								
	Wi/A	15.19								
7F	Y2	2298.2	21779.3	0.437	1.469	0.294		6394.7	0.0	6394.7
	Y3	2298.2								
	sum	4596.5								
	Wi/A	15.32								
6F	Y2	2298.2	26375.8	0.529	1.368	0.274		7215.5	0.0	7215.5
	Y3	2298.2								
	sum	4596.5								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
6F	Wi/A	15.32	26375.8	0.529	1.368	0.274		7215.5	0.0	7215.5
5F	Y2	2328.8	31033.3	0.622	1.281	0.256		7947.3	0.0	7947.3
	Y3	2328.8								
	sum	4657.6								
	Wi/A	15.53								
4F	Y2	2328.8	35690.9	0.716	1.203	0.241		8584.0	0.0	8584.0
	Y3	2328.8								
	sum	4657.6								
	Wi/A	15.53								
3F	Y2	2341.1	40373.2	0.810	1.131	0.226		9131.8	0.0	9131.8
	Y3	2341.1								
	sum	4682.3								
	Wi/A	15.61								
2F	Y2	2353.7	45080.6	0.904	1.064	0.213		9592.2	0.0	9592.2
	Y3	2353.7								
	sum	4707.4								
	Wi/A	15.69								
1F	Y2	2394.0	49868.6	1.000	1.000	0.200		9969.5	0.0	9969.5
	Y3	2394.0								
	sum	4788.0								
	Wi/A	15.96								
基礎	Y2	3583.3	57035.1		K=0.1007 (H=0.28)		721.668	10691.2	0.0	10691.2
	Y3	3583.3								
	sum	7166.5								
	Wi/A	23.89								

< X方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 31.380 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 31.38 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.628$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限値 = 0.750
 Rt(固有周期からの計算値) = 1.000 (T = 0.628)、Rt(採用値) = 1.000

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
11F	Y2	1801.5	3603.0	0.072	2.588	0.517		1864.4	0.0	1864.4
	Y3	1801.5								
	sum	3603.0								
	Wi/A	12.01								
10F	Y2	2246.4	8095.7	0.162	2.010	0.402		3253.0	0.0	3253.0
	Y3	2246.4								
	sum	4492.7								
	Wi/A	14.98								
9F	Y2	2265.6	12626.9	0.253	1.755	0.351		4430.3	0.0	4430.3
	Y3	2265.6								
	sum	4531.2								
	Wi/A	15.10								
8F	Y2	2278.0	17182.8	0.345	1.592	0.318		5467.8	0.0	5467.8
	Y3	2278.0								
	sum	4555.9								
	Wi/A	15.19								
7F	Y2	2298.2	21779.3	0.437	1.469	0.294		6394.7	0.0	6394.7
	Y3	2298.2								
	sum	4596.5								
	Wi/A	15.32								
6F	Y2	2298.2	26375.8	0.529	1.368	0.274		7215.5	0.0	7215.5
	Y3	2298.2								
	sum	4596.5								
	Wi/A	15.32								
5F	Y2	2328.8	31033.3	0.622	1.281	0.256		7947.3	0.0	7947.3

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
5F	Y3	2328.8	31033.3	0.622	1.281	0.256		7947.3	0.0	7947.3
	sum	4657.6								
	Wi/A	15.53								
4F	Y2	2328.8	35690.9	0.716	1.203	0.241		8584.0	0.0	8584.0
	Y3	2328.8								
	sum	4657.6								
3F	Y2	2341.1	40373.2	0.810	1.131	0.226		9131.8	0.0	9131.8
	Y3	2341.1								
	sum	4682.3								
2F	Y2	2353.7	45080.6	0.904	1.064	0.213		9592.2	0.0	9592.2
	Y3	2353.7								
	sum	4707.4								
1F	Y2	2394.0	49868.6	1.000	1.000	0.200		9969.5	0.0	9969.5
	Y3	2394.0								
	sum	4788.0								
基礎	Y2	3583.3	57035.1		K=0.1007 (H=0.28)		721.668	10691.2	0.0	10691.2
	Y3	3583.3								
	sum	7166.5								
	Wi/A	23.89								

< Y方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ(h) : 31.380 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) $\alpha : 0.00$
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 31.38 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.628$ (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限値 = 0.750
 Rt (固有周期からの計算値) = 1.000 (T = 0.628)、Rt (採用値) = 1.000

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
11F	X1	425.7	3603.0	0.072	2.588	0.517		1864.4	0.0	1864.4
	X2	687.9								
	X3	687.9								
	X4	687.9								
	X5	687.9								
	X6	425.7								
	sum	3603.0								
10F	Wi/A	12.01								
	X1	558.7	8095.7	0.162	2.010	0.402		3253.0	0.0	3253.0
	X2	843.8								
	X3	843.8								
	X4	843.8								
	X5	843.8								
	X6	558.7								
	sum	4492.7								
9F	Wi/A	14.98								
	X1	562.5	12626.9	0.253	1.755	0.351		4430.3	0.0	4430.3
	X2	851.6								
	X3	851.6								
	X4	851.6								
	X5	851.6								
	X6	562.5								
	sum	4531.2								
8F	Wi/A	15.10								
	X1	562.5	17182.8	0.345	1.592	0.318		5467.8	0.0	5467.8
	X2	857.7								
	X3	857.7								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
8F	X4	857.7	17182.8	0.345	1.592	0.318		5467.8	0.0	5467.8
	X5	857.7								
	X6	562.5								
	sum	4555.9								
	Wi/A	15.19								
7F	X1	566.4	21779.3	0.437	1.469	0.294		6394.7	0.0	6394.7
	X2	867.9								
	X3	864.0								
	X4	864.0								
	X5	867.9								
	X6	566.4								
	sum	4596.5								
	Wi/A	15.32								
6F	X1	566.4	26375.8	0.529	1.368	0.274		7215.5	0.0	7215.5
	X2	867.9								
	X3	864.0								
	X4	864.0								
	X5	867.9								
	X6	566.4								
	sum	4596.5								
	Wi/A	15.32								
5F	X1	570.2	31033.3	0.622	1.281	0.256		7947.3	0.0	7947.3
	X2	879.3								
	X3	879.3								
	X4	879.3								
	X5	879.3								
	X6	570.2								
	sum	4657.6								
	Wi/A	15.53								
4F	X1	570.2	35690.9	0.716	1.203	0.241		8584.0	0.0	8584.0
	X2	879.3								
	X3	879.3								
	X4	879.3								
	X5	879.3								
	X6	570.2								
	sum	4657.6								
	Wi/A	15.53								
3F	X1	570.2	40373.2	0.810	1.131	0.226		9131.8	0.0	9131.8
	X2	885.5								
	X3	885.5								
	X4	885.5								
	X5	885.5								
	X6	570.2								
	sum	4682.3								
	Wi/A	15.61								
2F	X1	570.2	45080.6	0.904	1.064	0.213		9592.2	0.0	9592.2
	X2	891.8								
	X3	891.8								
	X4	891.8								
	X5	891.8								
	X6	570.2								
	sum	4707.4								
	Wi/A	15.69								
1F	X1	585.1	49868.6	1.000	1.000	0.200		9969.5	0.0	9969.5
	X2	904.5								
	X3	904.5								
	X4	904.5								
	X5	904.5								
	X6	585.1								
	sum	4788.0								
	Wi/A	15.96								
基礎	X1	946.9	57035.1		K=0.1007 (H=-0.28)		721.668	10691.2	0.0	10691.2
	X2	1318.2								
	X3	1318.2								
	X4	1318.2								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
基礎	X5	1318.2	57035.1		K=0.1007 (H=0.28)		721.668	10691.2	0.0	10691.2
	X6	946.9								
	sum	7166.5								
	Wi/A	23.89								

< Y方向 (負加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 31.380 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00

$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 31.38 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.628$ (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)

Rtの下限値 = 0.750

Rt (固有周期からの計算値) = 1.000 (T = 0.628)、Rt (採用値) = 1.000

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
11F	X1	425.7	3603.0	0.072	2.588	0.517		1864.4	0.0	1864.4
	X2	687.9								
	X3	687.9								
	X4	687.9								
	X5	687.9								
	X6	425.7								
	sum	3603.0								
	Wi/A	12.01								
10F	X1	558.7	8095.7	0.162	2.010	0.402		3253.0	0.0	3253.0
	X2	843.8								
	X3	843.8								
	X4	843.8								
	X5	843.8								
	X6	558.7								
	sum	4492.7								
	Wi/A	14.98								
9F	X1	562.5	12626.9	0.253	1.755	0.351		4430.3	0.0	4430.3
	X2	851.6								
	X3	851.6								
	X4	851.6								
	X5	851.6								
	X6	562.5								
	sum	4531.2								
	Wi/A	15.10								
8F	X1	562.5	17182.8	0.345	1.592	0.318		5467.8	0.0	5467.8
	X2	857.7								
	X3	857.7								
	X4	857.7								
	X5	857.7								
	X6	562.5								
	sum	4555.9								
	Wi/A	15.19								
7F	X1	566.4	21779.3	0.437	1.469	0.294		6394.7	0.0	6394.7
	X2	867.9								
	X3	864.0								
	X4	864.0								
	X5	867.9								
	X6	566.4								
	sum	4596.5								
	Wi/A	15.32								
6F	X1	566.4	26375.8	0.529	1.368	0.274		7215.5	0.0	7215.5
	X2	867.9								
	X3	864.0								
	X4	864.0								
	X5	867.9								
	X6	566.4								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W _i	Σ W _i	α _i	A _i 、K	C _i	K・W _i	Q	P _i	Q _i
6F	sum	4596.5	26375.8	0.529	1.368	0.274		7215.5	0.0	7215.5
	W _i /A	15.32								
5F	X1	570.2	31033.3	0.622	1.281	0.256		7947.3	0.0	7947.3
	X2	879.3								
	X3	879.3								
	X4	879.3								
	X5	879.3								
	X6	570.2								
	sum	4657.6								
	W _i /A	15.53								
4F	X1	570.2	35690.9	0.716	1.203	0.241		8584.0	0.0	8584.0
	X2	879.3								
	X3	879.3								
	X4	879.3								
	X5	879.3								
	X6	570.2								
	sum	4657.6								
	W _i /A	15.53								
3F	X1	570.2	40373.2	0.810	1.131	0.226		9131.8	0.0	9131.8
	X2	885.5								
	X3	885.5								
	X4	885.5								
	X5	885.5								
	X6	570.2								
	sum	4682.3								
	W _i /A	15.61								
2F	X1	570.2	45080.6	0.904	1.064	0.213		9592.2	0.0	9592.2
	X2	891.8								
	X3	891.8								
	X4	891.8								
	X5	891.8								
	X6	570.2								
	sum	4707.4								
	W _i /A	15.69								
1F	X1	585.1	49868.6	1.000	1.000	0.200		9969.5	0.0	9969.5
	X2	904.5								
	X3	904.5								
	X4	904.5								
	X5	904.5								
	X6	585.1								
	sum	4788.0								
	W _i /A	15.96								
基礎	X1	946.9	57035.1		K=0.1007 (H=0.28)		721.668	10691.2	0.0	10691.2
	X2	1318.2								
	X3	1318.2								
	X4	1318.2								
	X5	1318.2								
	X6	946.9								
	sum	7166.5								
	W _i /A	23.89								

A-1.4 剛度増大率

A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率

(*印は直接入力)

G-M

G-Q

C-M

C-Q

C-N

G-M : はりの曲げ剛度増大率

G-Q : はりのせん断剛度増大率

C-M : 柱の曲げ剛度増大率

C-Q : 柱のせん断剛度増大率

C-N : 柱の軸方向剛度増大率

RF	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
11F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
10F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
9F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	X1	X2	X3	X4	X5	X6			
	Y2 フレーム (S=1/202)								

RF	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	X1	X2	X3	X4	X5	X6
	Y3 フレーム (S=1/202)					

RF	23.64 1.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
11F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
10F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
9F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
8F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
7F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
6F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
5F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
4F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
3F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
2F	54.45 2.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
1F	2.17 1.14		

Y1 Y2 X1 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

RF	23.64 1.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
11F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
10F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
9F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
8F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
7F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
6F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
5F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
4F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
3F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
2F	54.45 2.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
1F	2.17 1.14		

Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/202)

RF	23.64 1.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
11F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
10F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
9F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
8F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
7F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
6F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
5F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
4F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
3F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
2F	54.45 2.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
1F	2.17 1.14		

Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/202)

RF	23.64 1.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
11F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
10F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
9F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
8F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
7F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
6F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
5F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
4F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
3F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
2F	54.45 2.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
1F	2.17 1.14		

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/202)

RF	23.64 1.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
11F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
10F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
9F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
8F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
7F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
6F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
5F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
4F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
3F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
2F	54.45 2.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
1F	2.17 1.14		

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/202)

RF	23.64 1.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
11F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
10F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
9F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
8F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
7F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
6F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
5F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
4F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
3F	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
2F	54.45 2.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
1F	2.17 1.14		

Y1Y2Y3Y4

X6 フレーム (S=1/202)

A-1. 4. 2 スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。（*印は直接入力）

G-M	
G-Q	
G-M	G-Q

G-M


G-Q

G-M : はりの曲げ剛度増大率

G-Q : はりのせん断剛度増大率

Y4

Y3

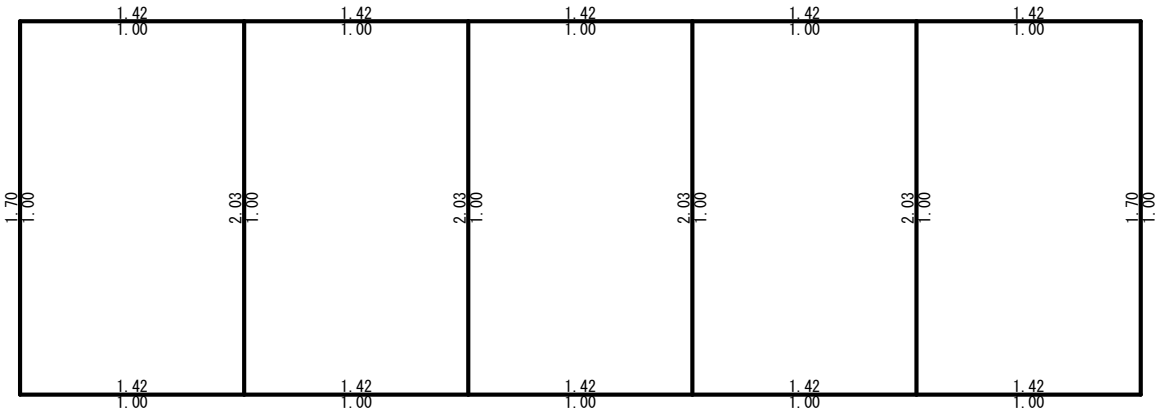

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

RF 層 (S=1/202)

Y4

Y3

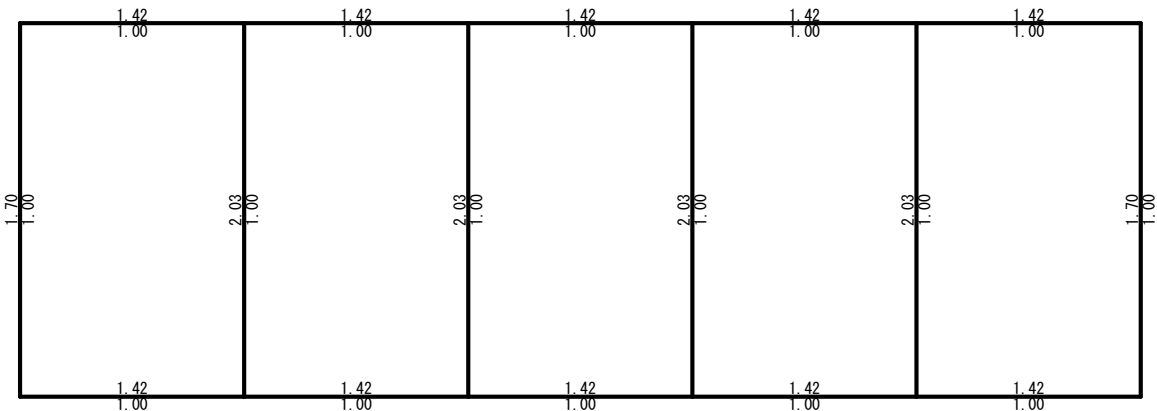

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

11F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

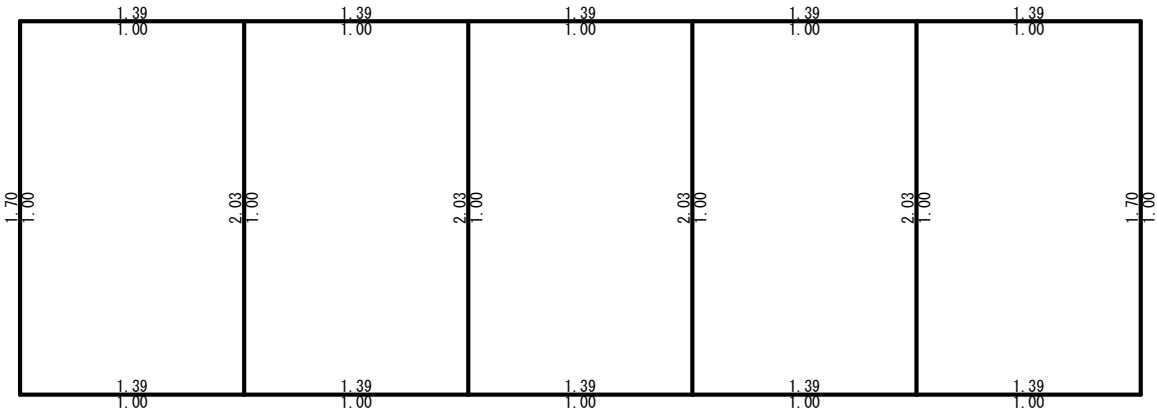

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

10F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

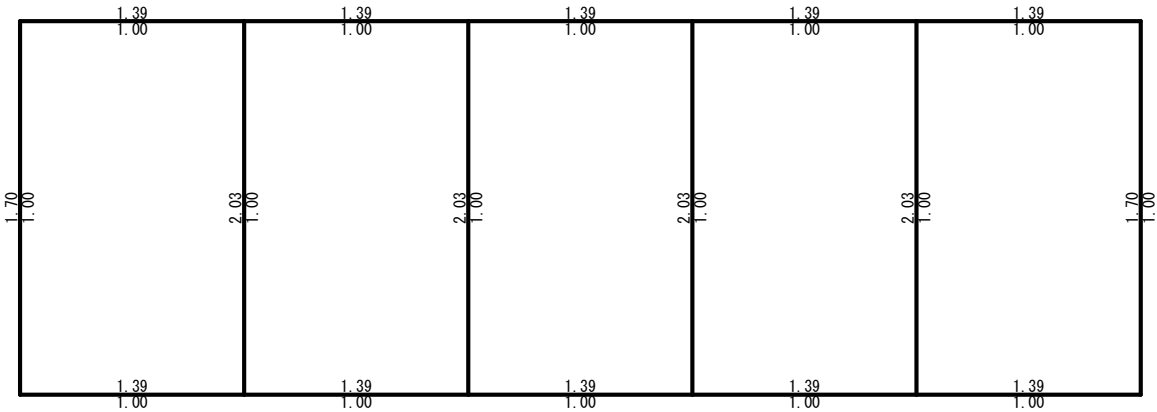

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

9F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

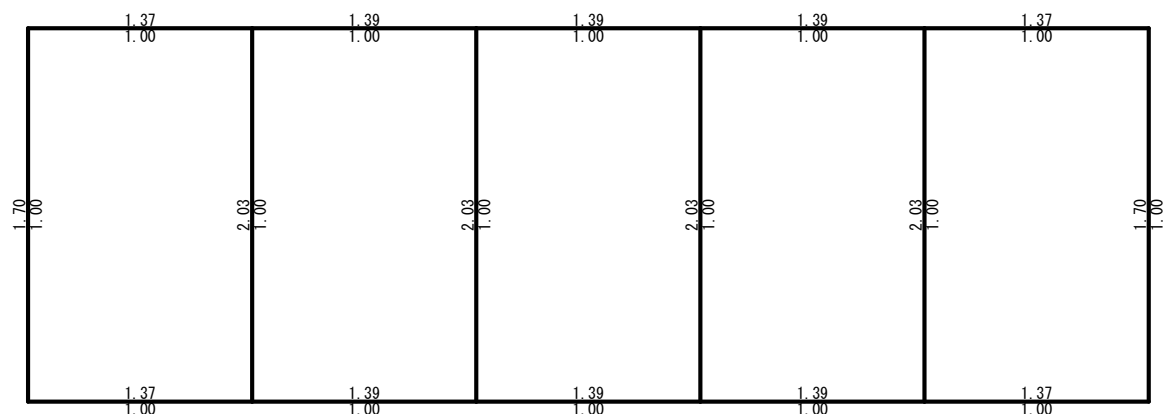

Y2

Y1

X1

x2

X3

X4


X5

X6

8F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

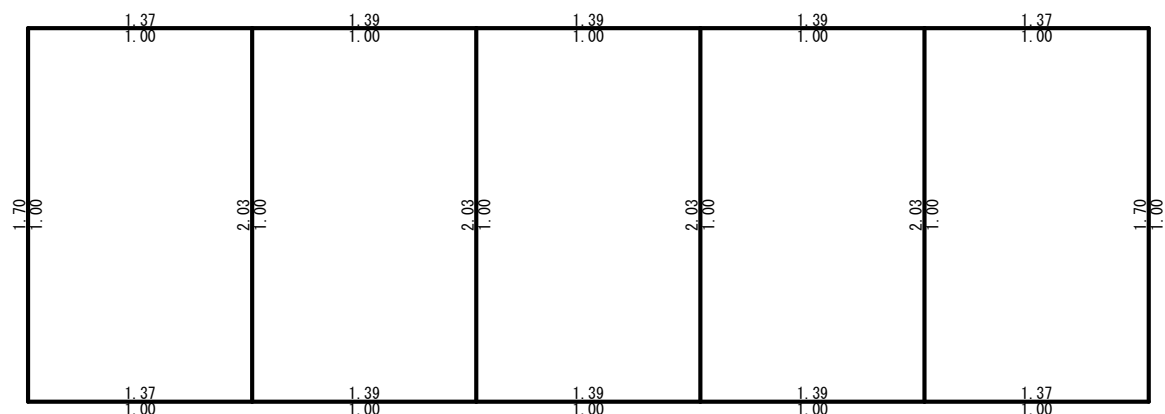

Y2

Y1

X1

x2

X3

X4


X5

X6

7F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

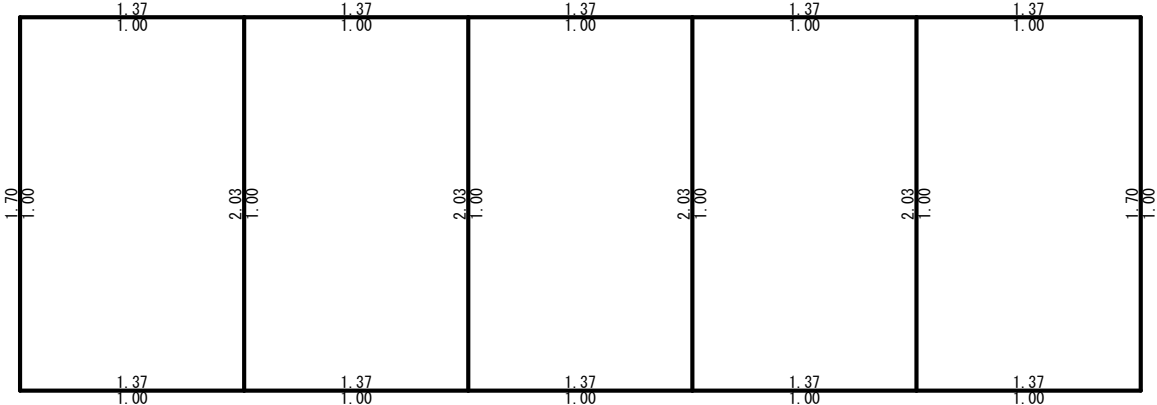

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

6F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

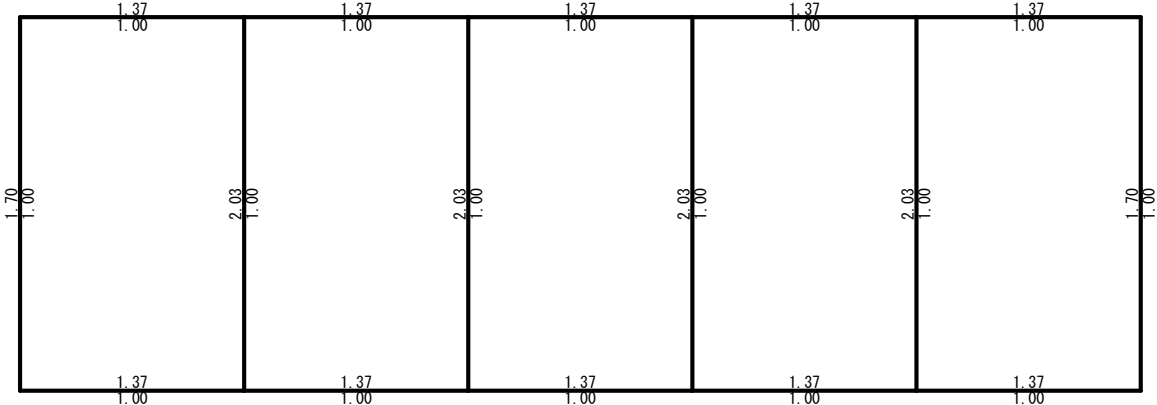

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

5F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

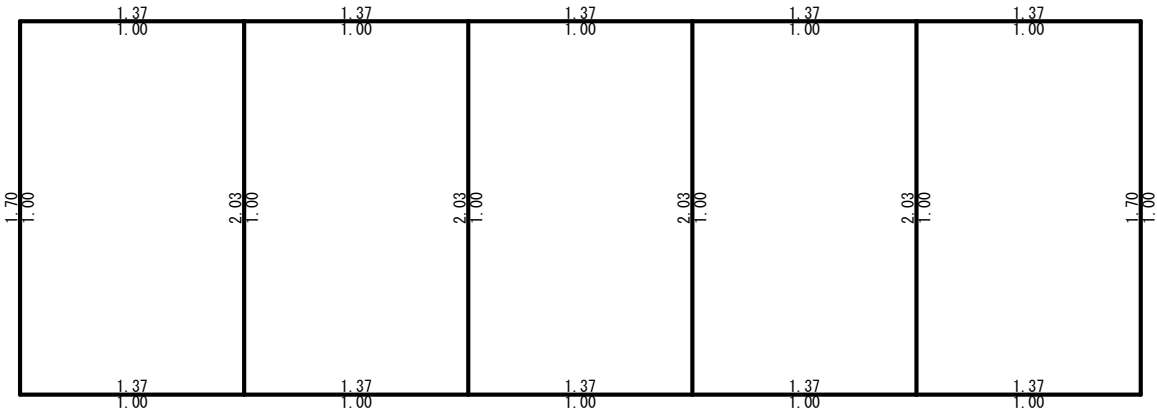

Y2

Y1

X1

X2

X3


X4

X5

X6

Y4

Y3

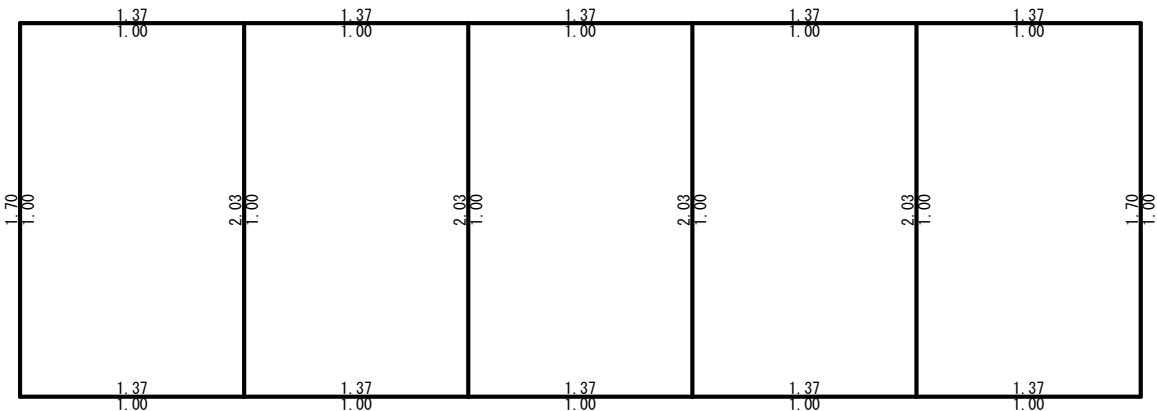

Y2

Y1

X1



X2

X3

X4

X5

X6

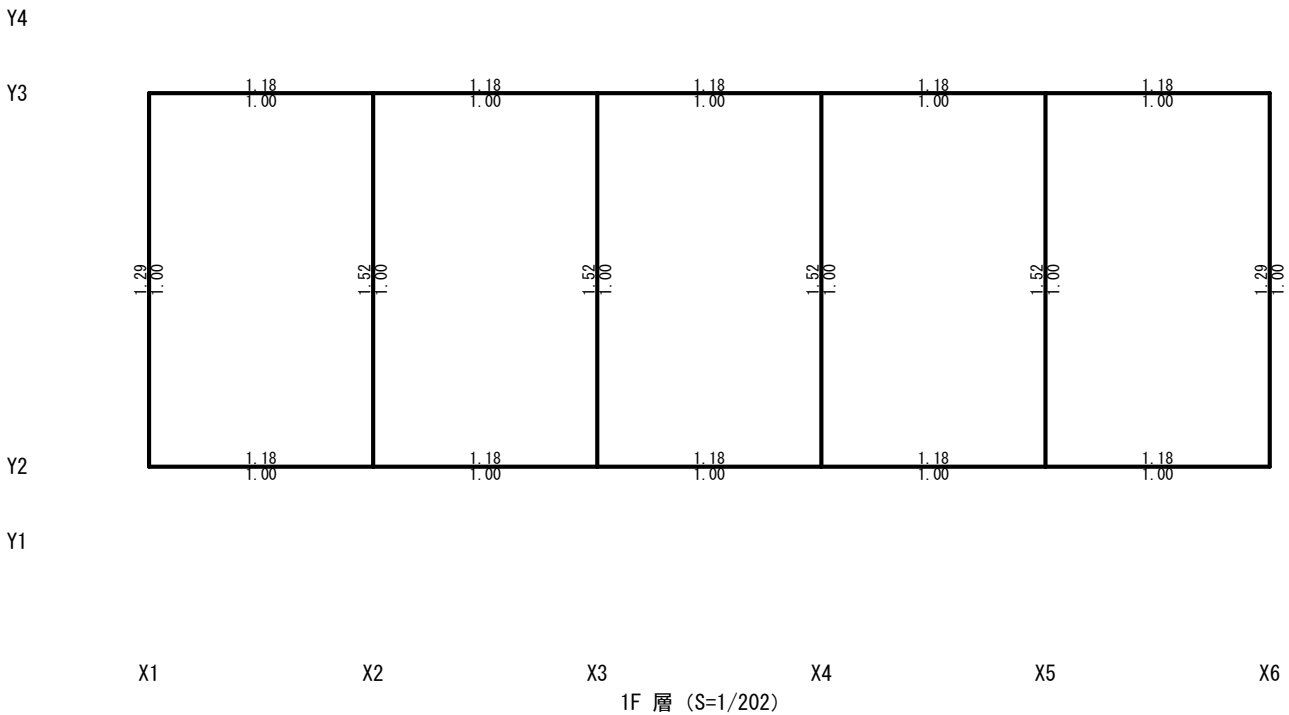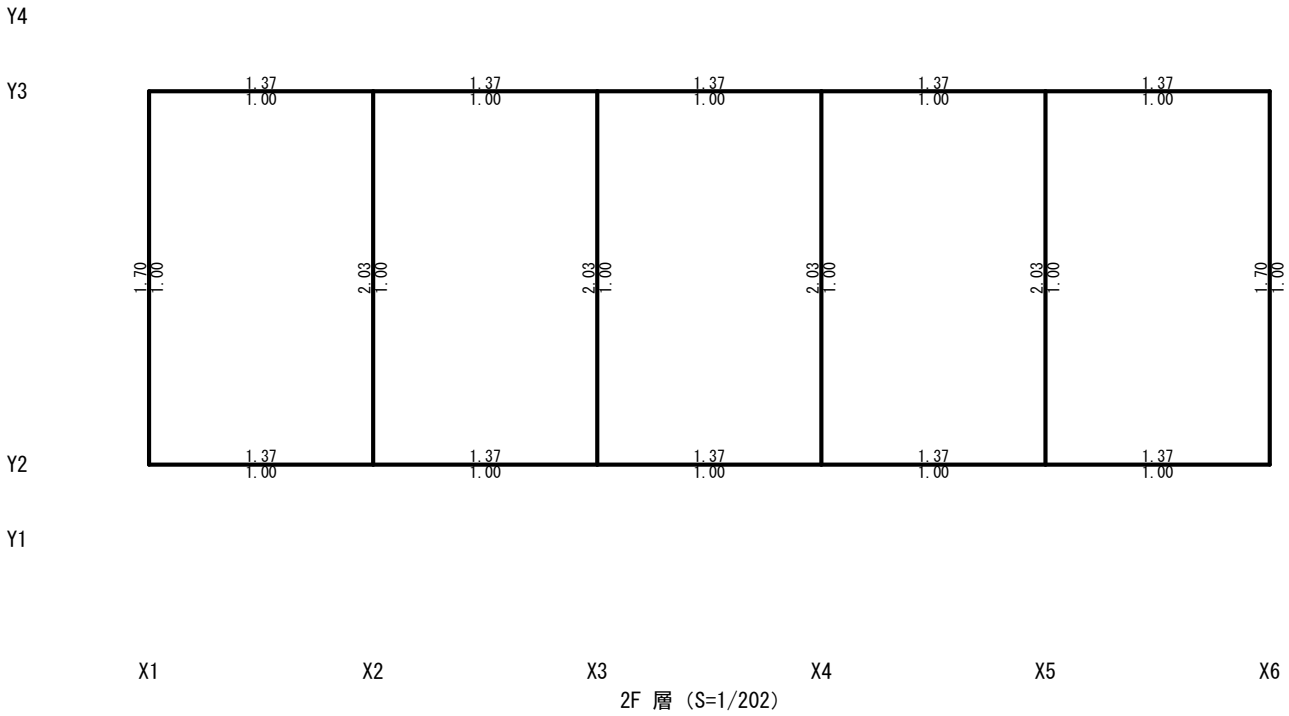

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ
11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	27161.8	0.0	0.0

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y3						5575.6	5575.6
Y2						5575.6	5575.6
Y1						0.0	0.0

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	38464.9	0.0	0.0
Y3						6682.8	6682.8
Y2						6682.8	6682.8
Y1						0.0	0.0

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	48476.1	0.0	0.0
Y3						7167.2	7167.2
Y2						7167.2	7167.2
Y1						0.0	0.0

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	56971.1	0.0	0.0
Y3						7571.2	7571.2
Y2						7571.2	7571.2
Y1						0.0	0.0

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	65357.7	0.0	0.0
Y3						7854.8	7854.8
Y2						7854.8	7854.8
Y1						0.0	0.0

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	73803.1	0.0	0.0
Y3						8373.6	8373.6
Y2						8373.6	8373.6
Y1						0.0	0.0

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	84665.6	0.0	0.0
Y3						9129.4	9129.4
Y2						9129.4	9129.4
Y1						0.0	0.0

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	97032.1	0.0	0.0
Y3						9385.7	9385.7
Y2						9385.7	9385.7
Y1						0.0	0.0

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	113918.8	0.0	0.0
Y3						9865.1	9865.1
Y2						9865.1	9865.1
Y1						0.0	0.0

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	139269.5	0.0	0.0
Y3						10694.6	10694.6
Y2						10694.6	10694.6
Y1						0.0	0.0

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	149485.6	0.0	0.0
Y3						14499.4	14499.4
Y2						14499.4	14499.4
Y1						0.0	0.0

11F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	27161.8	4361.8	4361.8
X2						2658.9	2658.9
X3						2435.7	2435.7
X4						2435.7	2435.7
X5						2658.9	2658.9
X6						4361.8	4361.8

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	38464.9	5766.0	5766.0
X2						5118.9	5118.9
X3						4911.2	4911.2
X4						4911.2	4911.2
X5						5118.9	5118.9
X6						5766.0	5766.0

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	48476.1	7139.3	7139.3
X2						7113.1	7113.1
X3						6900.9	6900.9
X4						6900.9	6900.9
X5						7113.1	7113.1
X6						7139.3	7139.3

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	56971.1	8257.1	8257.1
X2						8925.2	8925.2
X3						8719.5	8719.5
X4						8719.5	8719.5
X5						8925.2	8925.2
X6						8257.1	8257.1

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	65357.7	9379.9	9379.9
X2						10698.2	10698.2
X3						10497.2	10497.2
X4						10497.2	10497.2
X5						10698.2	10698.2
X6						9379.9	9379.9

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	73803.1	10483.7	10483.7
X2						12486.0	12486.0
X3						12291.1	12291.1
X4						12291.1	12291.1
X5						12486.0	12486.0
X6						10483.7	10483.7

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	84665.6	11858.0	11858.0
X2						14874.6	14874.6
X3						14685.0	14685.0
X4						14685.0	14685.0
X5						14874.6	14874.6
X6						11858.0	11858.0

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	97032.1	13410.8	13410.8
X2						17790.3	17790.3
X3						17613.8	17613.8
X4						17613.8	17613.8
X5						17790.3	17790.3
X6						13410.8	13410.8

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	113918.8	15547.1	15547.1
X2						21695.8	21695.8
X3						21538.7	21538.7
X4						21538.7	21538.7
X5						21695.8	21695.8
X6						15547.1	15547.1


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	139269.5	18766.1	18766.1
X2						27498.9	27498.9
X3						27370.4	27370.4
X4						27370.4	27370.4
X5						27498.9	27498.9
X6						18766.1	18766.1

1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	149485.6	19610.6	19610.6
X2						29998.4	29998.4
X3						29949.3	29949.3
X4						29949.3	29949.3
X5						29998.4	29998.4
X6						19610.6	19610.6

A-2.2 部材応力図


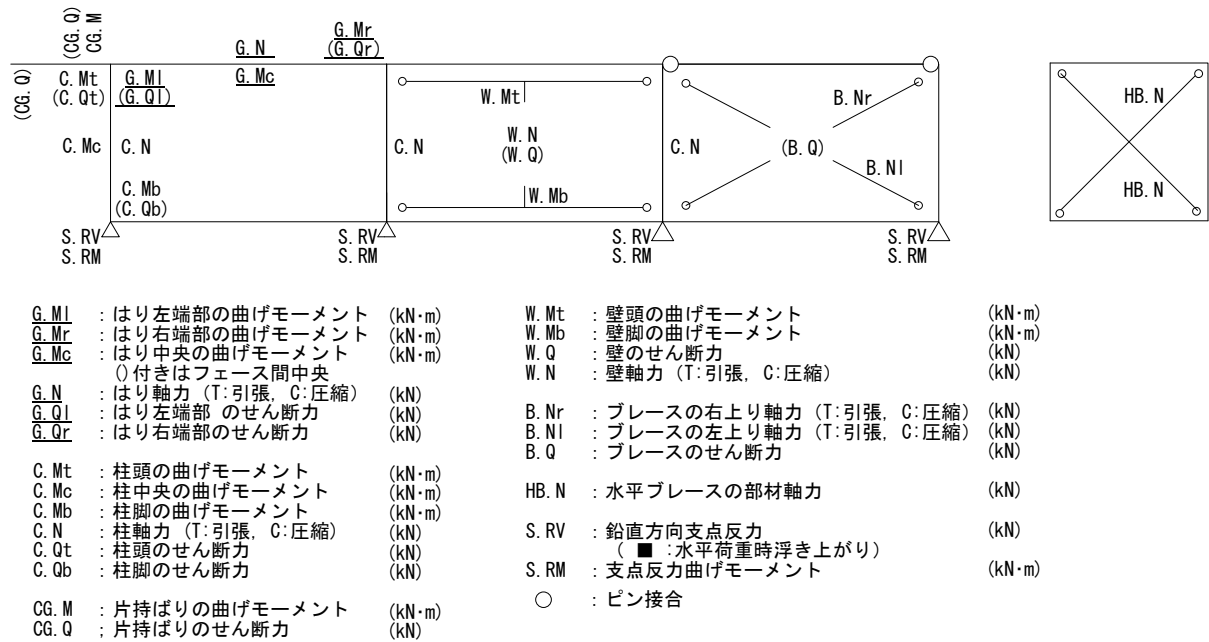


鉛直荷重 (立体解析)

		77.7 (66.6)		74.4 (64.7)		74.6 (64.8)		75.2 (64.9)		66.9 (63.0)									
RF	31775	2800	66.9 (43.0)	44.6 (33.0)	2.4 (1.3)	75.2 (64.9)	42.1 (31.3)	0.2 (0.1)	74.6 (64.8)	42.3 (31.5)	0.2 (0.1)	74.4 (64.7)	42.1 (31.3)	2.4 (1.3)	77.7 (66.6)	44.6 (33.0)	66.9 (43.0)	220.3C	
11F			2800	6.7		0.7	362.8C		0.1	360.8C		0.1	360.8C		0.7	362.8C		6.7	220.3C
				53.5 (43.0)		107.9 (99.2)	1.1 (1.3)	106.3 (98.3)	0.0 (0.1)	106.4 (98.3)	0.0 (0.1)	106.4 (98.3)	1.1 (1.3)	106.4 (98.3)	0.0 (0.1)	106.4 (98.3)	1.1 (1.3)	107.9 (99.2)	53.5 (43.0)
10F		2800	48.5 (34.7)	58.6 (44.0)	0.4 (0.4)	106.4 (98.3)	57.2 (42.6)	0.0 (0.0)	106.4 (98.3)	57.2 (42.6)	0.0 (0.0)	106.3 (98.3)	57.2 (42.6)	0.4 (0.4)	107.9 (99.2)	58.6 (44.0)	48.5 (34.7)	511.2C	
			0.1	511.2C		0.2	809.8C		0.0	806.9C		0.0	806.9C		0.2	809.8C		0.1	511.2C
9F		2800	48.7 (34.7)		110.7 (101.8)	0.8 (0.4)	108.5 (100.5)	0.0 (0.0)	108.6 (100.5)	0.0 (0.0)	108.6 (100.5)	0.0 (0.0)	108.8 (100.6)	0.8 (0.4)	108.8 (100.6)	0.0 (0.0)	108.8 (100.6)	48.7 (34.7)	803.9C
			54.2 (37.5)	60.2 (45.6)	1.0 (0.6)	108.8 (100.6)	58.3 (43.7)	0.1 (0.0)	108.6 (100.5)	58.4 (43.8)	0.1 (0.0)	108.5 (100.5)	58.3 (43.7)	1.0 (0.6)	110.7 (101.8)	60.2 (45.6)	54.2 (37.5)	50.9 (37.5)	803.9C
8F		2800	50.9 (37.5)		110.6 (101.8)	0.8 (0.6)	108.6 (100.5)	0.0 (0.0)	108.6 (100.5)	0.0 (0.0)	108.6 (100.5)	0.0 (0.0)	108.7 (100.6)	0.8 (0.6)	108.7 (100.6)	0.0 (0.0)	108.7 (100.6)	50.9 (37.5)	1096.6C
			52.3 (37.0)	60.0 (45.6)	1.2 (0.7)	108.7 (100.6)	58.3 (43.7)	0.0 (0.0)	108.6 (100.5)	58.3 (43.7)	0.0 (0.0)	108.6 (100.5)	58.3 (43.7)	1.2 (0.7)	110.6 (101.8)	60.0 (45.6)	52.3 (37.0)	51.2 (37.0)	1096.6C
7F		2800	51.2 (37.0)		113.1 (104.2)	1.8 (1.1)	108.4 (100.4)	0.1 (0.0)	108.6 (100.5)	0.1 (0.0)	108.6 (100.5)	0.1 (0.0)	109.0 (100.6)	1.8 (1.1)	109.0 (100.6)	0.1 (0.0)	109.0 (100.6)	51.2 (37.0)	1391.0C
	53.6 (37.5)		61.4 (46.8)	2.3 (1.6)	109.0 (100.6)	58.3 (43.7)	0.1 (0.1)	108.6 (100.5)	58.4 (43.8)	0.1 (0.1)	108.4 (100.4)	58.3 (43.7)	2.3 (1.6)	113.1 (104.2)	61.4 (46.8)	53.6 (37.5)	51.5 (37.5)	1391.0C	
6F	2825	51.5 (37.5)		113.2 (104.2)	2.3 (1.6)	108.4 (100.4)	0.1 (0.1)	108.6 (100.5)	0.1 (0.1)	108.6 (100.5)	0.1 (0.1)	109.0 (100.6)	2.3 (1.6)	109.0 (100.6)	0.1 (0.1)	109.0 (100.6)	51.5 (37.5)	1685.5C	
		53.2 (37.1)	61.4 (46.8)	2.0 (1.3)	109.0 (100.6)	58.3 (43.7)	0.1 (0.0)	108.6 (100.5)	58.4 (43.8)	0.1 (0.0)	108.4 (100.4)	58.3 (43.7)	2.0 (1.3)	113.2 (104.2)	61.4 (46.8)	53.2 (37.1)	51.6 (37.1)	1685.5C	
5F	2800	51.6 (37.1)		116.3 (106.9)	1.5 (1.3)	113.0 (105.0)	0.1 (0.0)	113.2 (105.1)	0.1 (0.0)	113.2 (105.1)	0.1 (0.0)	113.4 (105.1)	1.5 (1.3)	113.4 (105.1)	0.1 (0.0)	113.4 (105.1)	51.6 (37.1)	1981.5C	
		53.9 (37.8)	62.8 (48.2)	1.4 (1.0)	113.4 (105.1)	60.6 (46.0)	0.1 (0.0)	113.2 (105.1)	60.6 (46.0)	0.1 (0.0)	113.0 (105.0)	60.6 (46.0)	1.4 (1.0)	116.3 (106.9)	62.8 (48.2)	53.9 (37.8)	51.8 (37.8)	1981.5C	
4F	2800	51.8 (37.8)		116.5 (107.0)	1.5 (1.0)	113.0 (105.0)	0.1 (0.0)	113.2 (105.1)	0.1 (0.0)	113.2 (105.1)	0.1 (0.0)	113.5 (105.2)	1.5 (1.0)	113.5 (105.2)	0.1 (0.0)	113.5 (105.2)	51.8 (37.8)	2277.3C	
		53.5 (37.5)	62.8 (48.2)	1.6 (1.1)	113.5 (105.2)	60.5 (45.9)	0.1 (0.0)	113.2 (105.1)	60.6 (46.0)	0.1 (0.0)	113.0 (105.0)	60.5 (45.9)	1.6 (1.1)	116.5 (107.0)	62.8 (48.2)	53.5 (37.5)	51.6 (37.5)	2277.3C	
3F	2800	51.6 (37.5)		116.9 (107.1)	1.5 (1.1)	113.0 (105.0)	0.1 (0.0)	113.2 (105.1)	0.1 (0.0)	113.2 (105.1)	0.1 (0.0)	113.5 (105.2)	1.5 (1.1)	113.5 (105.2)	0.1 (0.0)	113.5 (105.2)	51.6 (37.5)	2573.1C	
		53.4 (37.4)	62.8 (48.2)	1.9 (1.4)	113.5 (105.2)	60.5 (45.9)	0.1 (0.1)	113.2 (105.1)	60.6 (46.0)	0.1 (0.1)	113.0 (105.0)	60.5 (45.9)	1.9 (1.4)	116.9 (107.1)	62.8 (48.2)	53.4 (37.4)	51.4 (37.4)	2573.1C	
2F	2800	51.4 (37.4)		117.2 (107.2)	2.0 (1.4)	113.0 (105.0)	0.1 (0.1)	113.2 (105.1)	0.1 (0.1)	113.1 (105.1)	0.1 (0.1)	113.5 (105.2)	2.0 (1.4)	113.5 (105.2)	0.1 (0.0)	113.5 (105.2)	51.4 (37.4)	2868.8C	
		53.3 (37.4)	62.8 (48.2)	1.7 (1.2)	113.5 (105.2)	60.5 (45.9)	0.0 (0.0)	113.1 (105.1)	60.6 (46.0)	0.0 (0.0)	113.0 (105.0)	60.5 (45.9)	1.7 (1.2)	117.2 (107.2)	62.8 (48.2)	53.3 (37.4)	51.4 (37.4)	2868.8C	
1F	3750	52.8 (31.8)	62.8 (48.2)	3.3 (2.7)	113.3 (105.1)	60.6 (46.0)	0.3 (0.4)	113.2 (105.1)	60.6 (46.0)	0.3 (0.4)	113.0 (105.0)	60.6 (46.0)	3.3 (2.7)	117.8 (107.3)	62.8 (48.2)	52.8 (31.8)	3171.7C		
		6.9	3171.7C		1.7	5003.7C		0.4	4980.4C		0.4	4980.4C		1.7	5003.7C		6.9	3171.7C	
			66.5 (31.8)	176.5 (166.3)	6.7 (2.7)	153.3 (145.2)	1.0 (0.4)	154.4 (148.0)	1.0 (0.4)	154.4 (148.0)	1.0 (0.4)	169.8 (160.7)	6.7 (2.7)	169.8 (160.7)	6.7 (2.7)	169.8 (160.7)	66.5 (31.8)	3672.3C	
			3672.3C	66.5 (31.8)	116.6 (109.7)	5758.3C	69.8 (64.7)	76.6 (71.0)	5710.9C	154.4 (148.0)	83.8 (77.1)	5710.9C	153.3 (145.2)	76.6 (71.0)	5758.3C	176.5 (166.3)	116.6 (109.7)	3672.3C	
		30000																	
		Y2 フレーム (S=1/230)																	



鉛直荷重 (立体解析)

鉛直荷重 (立体解析)

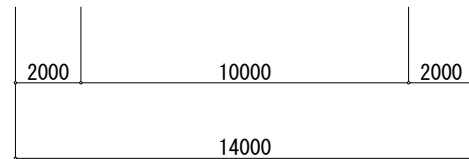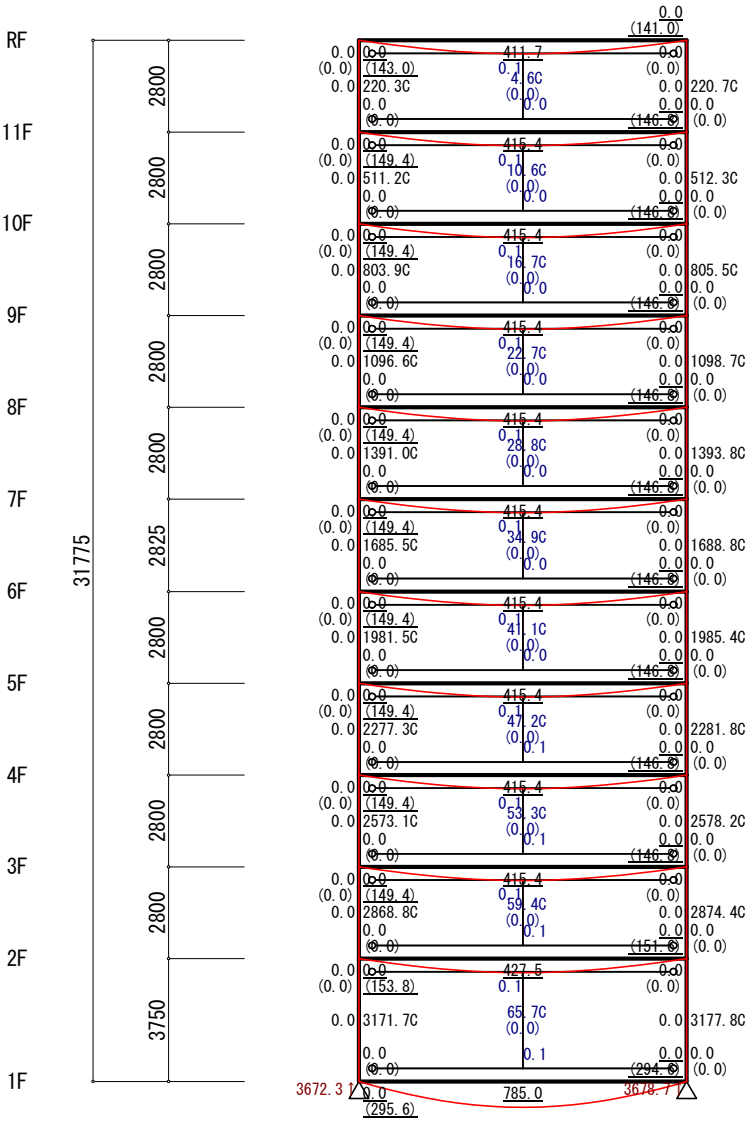



Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/230)

鉛直荷重 (立体解析)

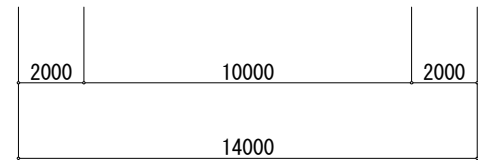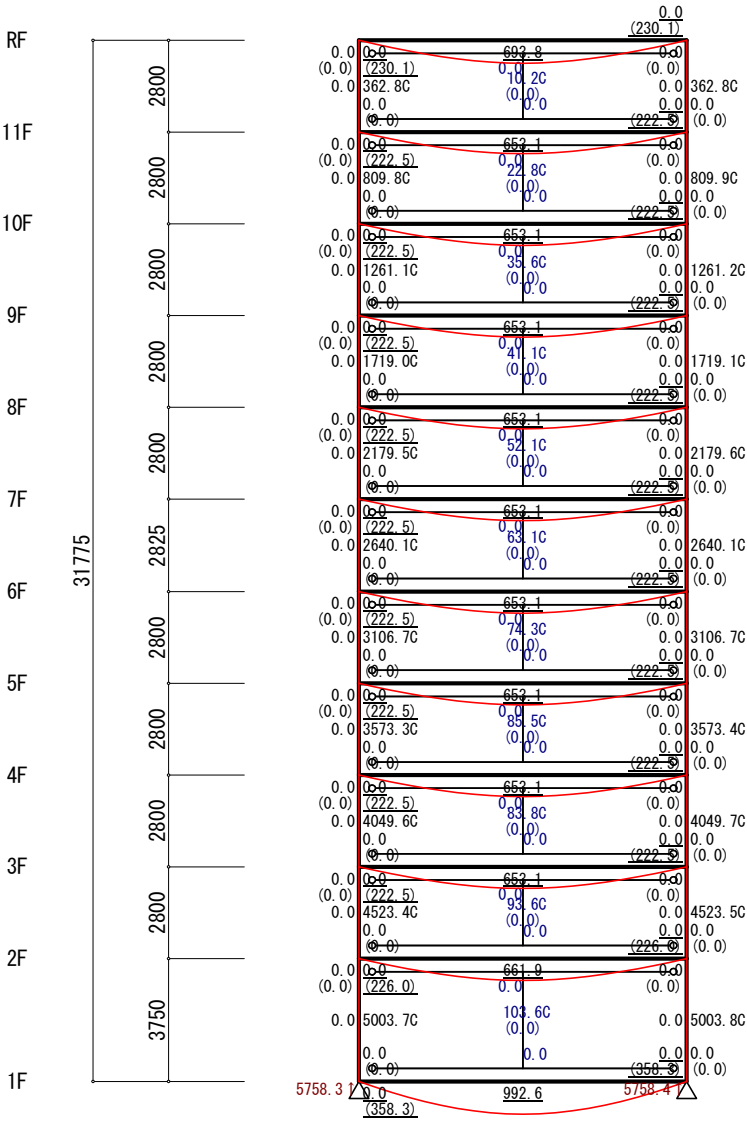

Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/230)



鉛直荷重（立体解析）

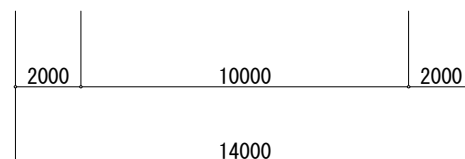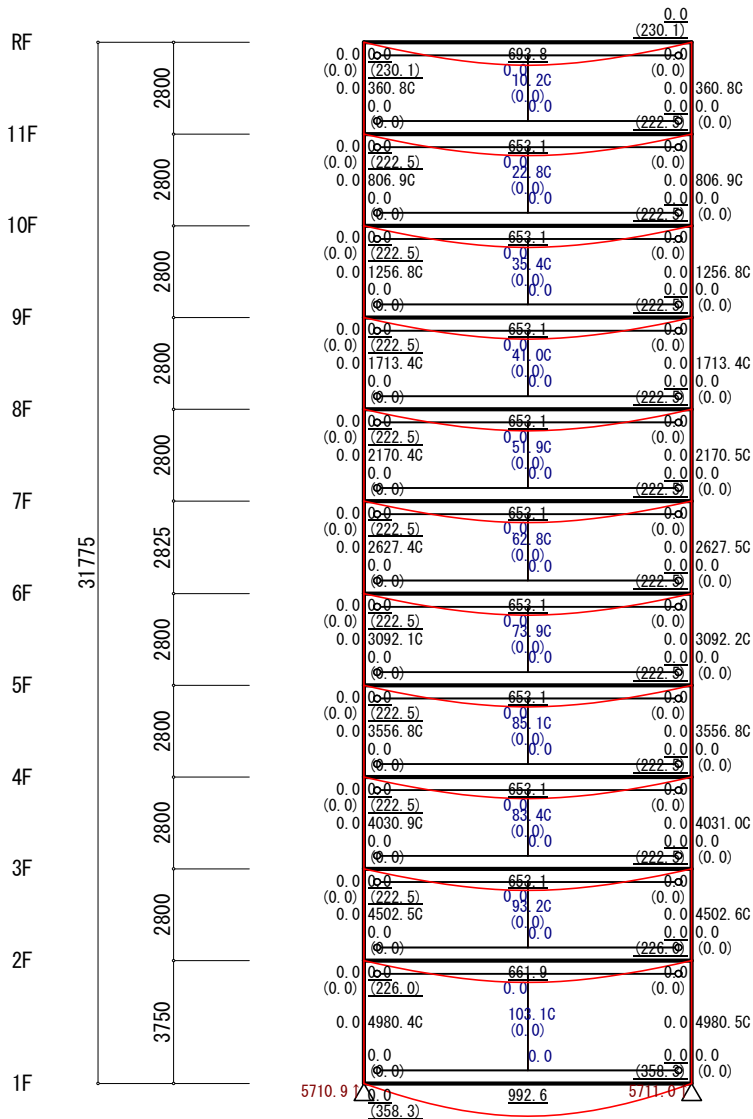

Y1 Y2 Y3 Y4



X3 フレーム (S=1/230)

鉛直荷重（立体解析）

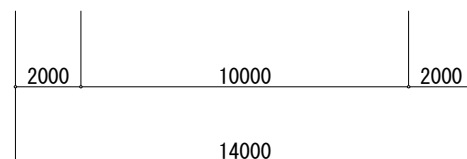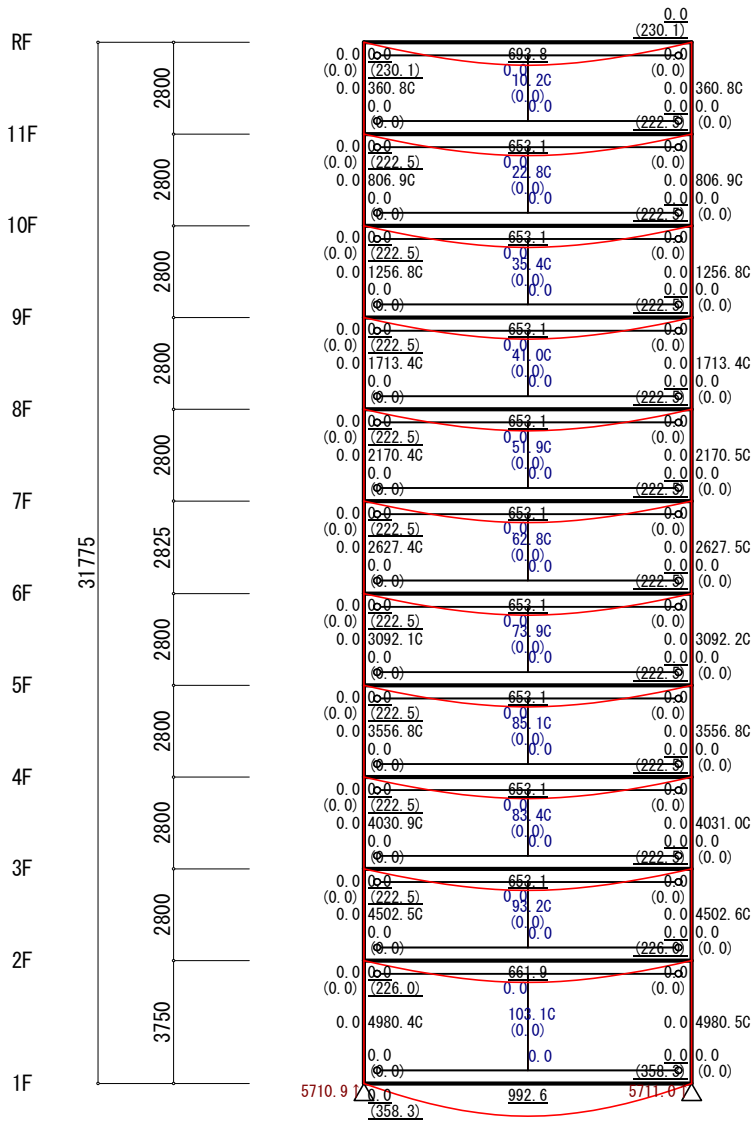



Y1	Y2		Y3	Y4
		X4 フレーム (S=1/230)		

鉛直荷重 (立体解析)

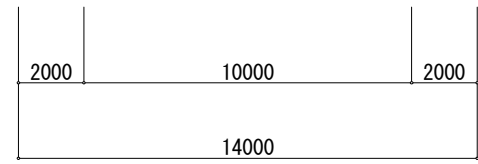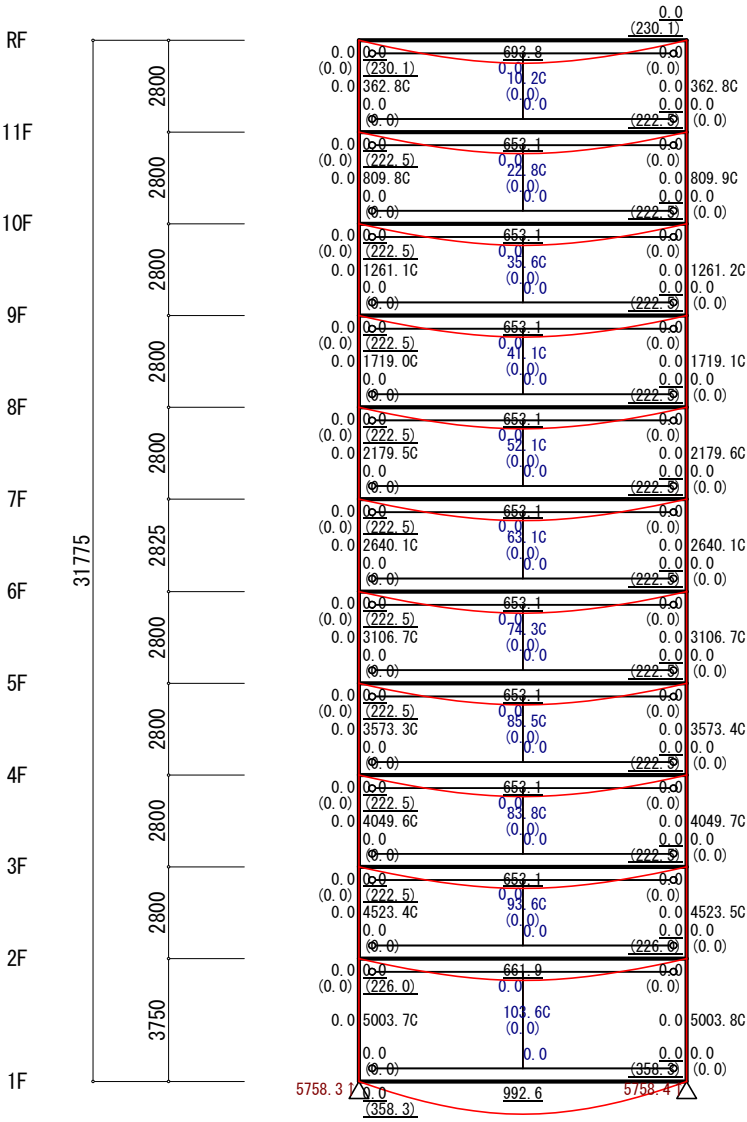

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/230)

鉛直荷重 (立体解析)

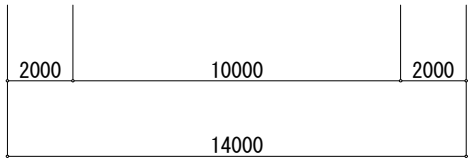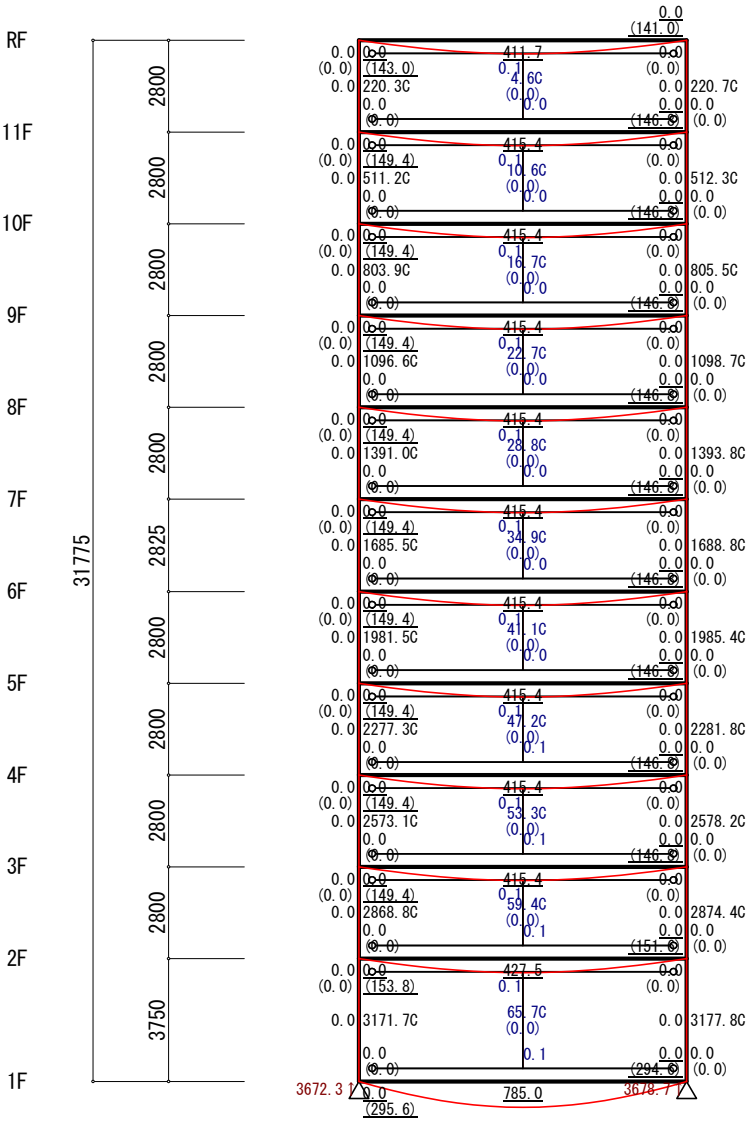

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/230)

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

		159.5 (56.8)		221.6 (74.7)		220.5 (73.5)		226.7 (74.7)		181.4 (56.8)						
RF		181.4 (41.5)	181.4 (56.8)	10.9	386.2 (194.9)	226.7 (74.7)	2.6	442.0 (229.7)	220.5 (73.5)	442.0 (229.7)	221.6 (74.7)	2.6	386.2 (194.9)	159.5 (56.8)	10.9	181.4 (41.5)
11F	2800	123.2	27.9T (41.5)		113.4 (302.7)	159.5 (194.9)		378.6 (126.7)	201.1 (229.7)	380.5 (126.8)	201.1 (229.7)		381.3 (126.7)	159.5 (194.9)		123.2 27.9C (41.5)
10F	2800	152.6	382.9 (164.6)	7.6	524.5 (312.7)	381.3 (126.7)	1.3	558.0 (336.0)	380.5 (126.8)	558.0 (336.0)	378.6 (126.7)	1.3	524.5 (312.7)	302.7 (103.4)	7.6	382.9 (164.6)
9F	2800	129.9	77.8 (164.6)		492.7 (169.6)	351.0 (312.7)		560.8 (187.4)	382.8 (336.0)	562.6 (187.5)	382.8 (336.0)		563.8 (187.4)	351.0 (312.7)		129.9 17.7C (164.6)
8F	2800	105.2	446.9 (226.5)	16.0	705.5 (428.2)	563.8 (187.4)	1.5	740.6 (453.0)	562.6 (187.5)	740.6 (453.0)	560.8 (187.4)	1.5	705.5 (428.2)	492.7 (169.6)	16.0	446.9 (226.5)
7F	2800	6.2	481.0 (268.4)	15.5	851.6 (541.0)	707.7 (235.4)	1.5	882.7 (557.6)	705.7 (235.2)	882.7 (557.6)	704.7 (235.4)	1.5	851.6 (541.0)	637.1 (217.6)	15.5	481.0 (268.4)
6F	2800	552.8T	269.0T (375.0)		94.2 (363.3)	35.0T (710.0)		102.2 (369.8)	0.5C (369.5)	102.2 (369.8)	0.5T (369.5)		94.2 (363.3)	35.0C (710.0)		552.8T 270.6C (375.0)
5F	2800	47.8	566.4 (344.0)	17.7	954.3 (273.1)	815.9 (271.9)	0.2	956.6 (273.1)	819.4 (271.9)	956.6 (273.1)	815.6 (271.9)	0.2	954.3 (273.1)	801.5 (271.9)	17.7	566.4 (344.0)
4F	2800	8.6	535.9 (375.0)	18.9	988.9 (304.6)	895.6 (298.6)	0.1	995.0 (299.9)	899.8 (299.9)	995.0 (299.9)	895.8 (299.9)	0.1	988.9 (304.6)	894.9 (304.6)	18.9	535.9 (375.0)
3F	2800	95.1	595.2 (391.1)	28.8	1118.7 (363.3)	1110.9 (369.8)	1.4	1180.9 (806.0)	1108.6 (369.5)	1180.9 (806.0)	1108.2 (369.8)	1.4	1115.0 (789.8)	1061.0 (363.3)	28.8	595.2 (391.1)
2F	2800	323.8 (630.6)	602.8 (460.2)		1118.7 (363.3)	1110.9 (369.8)		1180.9 (806.0)	1108.6 (369.5)	1180.9 (806.0)	1108.2 (369.8)		1115.0 (789.8)	1061.0 (363.3)		323.8 (630.6)
1F	3750	858.5	1513.8T		919.3 (379.6)	29.5T (941.0)		902.0 (920.9)	0.8T (368.1)	902.0 (920.9)	0.8C (368.2)		919.3 (379.6)	29.5C (941.0)		858.5
		2040.8 (630.6)	1481.0 (587.0)	279.9	2683.6 (941.0)	1202.5 (415.2)	43.2	1288.9 (415.2)	1339.7 (446.6)	1288.9 (415.2)	1339.7 (446.6)	43.2	1202.5 (415.2)	2683.6 (941.0)	279.9	2040.8 (630.6)
		3667.6	2040.8 (587.0)	279.9	111.6	202.5 (415.2)	43.2	33.1	288.9 (415.2)	33.1	288.9 (415.2)	43.2	111.6	481.0 (587.0)	279.9	3667.6

6000		6000		6000		6000		6000	
30000									
X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y2 フレーム (S=1/230)			

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

		159.5 (56.8)		221.6 (74.7)		220.5 (73.5)		226.7 (74.7)		181.4 (56.8)							
RF		181.4 (41.5)	181.4 (56.8)	10.9	386.2 (194.9)	226.7 (74.7)	2.6	442.0 (229.7)	220.5 (73.5)	0.0	442.0 (229.7)	221.6 (74.7)	2.6	386.2 (194.9)	159.5 (56.8)	10.9	181.4 (41.5)
11F	2800	123.2	27.9T (41.5)	113.4 (103.4)	302.7 (194.9)	159.5 (126.7)	0.5C (229.7)	120.5 (126.8)	0.5T (229.7)	201.1 (126.8)	380.5 (229.7)	201.1 (126.7)	0.5T (229.7)	113.4 (126.7)	7.4C (194.9)	317.9 (103.4)	65.1 (41.5)
10F	2800	152.6	382.9 (164.6)	17.7T (164.6)	524.5 (169.6)	381.3 (312.7)	1.3	558.0 (336.0)	380.5 (336.0)	0.0	558.0 (336.0)	378.6 (336.0)	1.3	524.5 (312.7)	302.7 (169.6)	7.6	382.9 (164.6)
9F	2800	129.9	446.9 (226.5)	16.0	705.5 (217.6)	563.8 (428.2)	1.5	740.6 (453.0)	562.6 (453.0)	0.0	740.6 (453.0)	560.8 (453.0)	1.5	705.5 (428.2)	492.7 (169.6)	16.0	446.9 (226.5)
8F	2800	105.2	481.0 (268.4)	15.5	851.6 (271.6)	707.7 (541.0)	1.5	882.7 (557.6)	705.7 (557.6)	0.0	882.7 (557.6)	704.7 (557.6)	1.5	851.6 (541.0)	637.1 (217.6)	15.5	481.0 (268.4)
7F	2800	84.8	566.4 (344.0)	17.7	954.3 (304.6)	807.9 (627.1)	0.2	956.6 (627.6)	819.4 (627.6)	0.0	956.6 (627.6)	815.6 (627.6)	0.2	954.3 (627.1)	801.5 (273.1)	17.7	566.4 (344.0)
6F	2825	6.2	535.9 (375.0)	18.9	988.9 (304.6)	895.6 (710.0)	0.1	995.0 (718.9)	899.8 (718.9)	0.0	995.0 (718.9)	895.8 (718.9)	0.1	988.9 (710.0)	894.9 (304.6)	18.9	535.9 (375.0)
5F	2800	47.8	595.2 (391.1)	28.8	1155.0 (363.3)	1110.9 (789.8)	1.4	1180.9 (806.0)	1108.6 (789.8)	0.0	1180.9 (806.0)	1108.2 (789.8)	1.4	1155.0 (789.8)	1061.0 (363.3)	28.8	595.2 (391.1)
4F	2800	41.5	685.8 (460.2)	29.7	1231.3 (385.3)	1161.5 (838.1)	0.7	1245.7 (847.7)	1161.4 (838.1)	0.0	1245.7 (847.7)	1160.1 (838.1)	0.7	1231.3 (838.1)	1126.2 (385.3)	29.7	685.8 (460.2)
3F	2800	8.6	650.8 (458.7)	27.2	1306.9 (408.8)	1223.0 (909.3)	0.5	1317.0 (914.9)	1222.9 (914.9)	0.0	1317.0 (914.9)	1221.9 (914.9)	0.5	1306.9 (909.3)	1199.2 (408.8)	27.2	650.8 (458.7)
2F	2800	95.1	646.5 (529.7)	24.3	1232.9 (418.6)	1240.7 (932.2)	0.1	1237.3 (936.2)	1241.7 (936.2)	0.0	1237.3 (936.2)	1240.5 (936.2)	0.1	1232.9 (932.2)	1231.5 (418.6)	24.3	646.5 (529.7)
1F	3750	858.5	323.8 (630.6)	21.7	845.0 (379.6)	1105.0 (941.0)	0.4	824.6 (920.9)	1104.2 (920.9)	0.0	824.6 (920.9)	1104.3 (920.9)	0.4	845.0 (941.0)	1117.2 (379.6)	21.7	323.8 (630.6)
		3667.6	2040.8 (587.0)	279.9	111.6 (587.0)	202.5 (415.2)	43.2	33.1 (446.6)	1339.7 (446.6)	0.0	33.1 (446.6)	1288.9 (446.6)	43.2	111.6 (415.2)	481.0 (587.0)	279.9	3667.6
		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000	
		30000															
		X1	X2		X3		X4		X5		X6						
		Y3 フレーム (S=1/230)															

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

		159.5 (56.8)		221.6 (74.7)		220.5 (73.5)		226.7 (74.7)		181.4 (56.8)						
RF		181.4 (41.5)	181.4 (56.8)	10.9	386.2 (194.9)	226.7 (74.7)	2.6	442.0 (229.7)	220.5 (73.5)	442.0 (229.7)	221.6 (74.7)	2.6	386.2 (194.9)	159.5 (56.8)	10.9	181.4 (41.5)
11F	2800	123.2	27.9C (41.5)		113.4 (302.7)	159.5 (194.9)		120.5 (378.6)	0.5T (201.1)	120.5 (380.5)	0.5C (201.1)		113.4 (381.3)	159.5 (194.9)		123.2 (317.9)
	2800	152.6	78.7C (164.6)	7.6	524.5 (312.7)	381.3 (126.7)	1.3	558.0 (336.0)	380.5 (126.8)	558.0 (336.0)	378.6 (126.7)	1.3	524.5 (312.7)	302.7 (103.4)	7.6	382.9 (164.6)
	2800		77.8 (164.6)		492.7 (169.6)	351.0 (312.7)		560.8 (187.4)	382.8 (336.0)	562.6 (187.5)	382.8 (336.0)		492.7 (169.6)	351.0 (312.7)		152.6 (164.6)
10F	2800	446.9 (226.5)	524.7 (169.6)	16.0	705.5 (428.2)	563.8 (187.4)	1.5	740.6 (453.0)	562.6 (453.0)	740.6 (453.0)	560.8 (453.0)	1.5	705.5 (428.2)	492.7 (169.6)	16.0	446.9 (226.5)
	2800	129.9	162.1C (226.5)		106.1 (217.6)	24.5C (428.2)		106.5 (235.4)	0.4T (453.0)	106.5 (235.2)	0.4C (453.0)		106.1 (235.4)	24.5 (428.2)		129.9 (217.6)
9F	2800	481.0 (268.4)	668.2 (217.6)	15.5	851.6 (541.0)	707.7 (235.4)	1.5	882.7 (557.6)	705.7 (235.2)	882.7 (557.6)	704.7 (235.4)	1.5	851.6 (541.0)	637.1 (217.6)	15.5	481.0 (268.4)
	2800	105.2	269.0C (344.0)		94.2 (273.1)	35.0C (541.0)		102.2 (271.9)	0.5T (557.6)	102.2 (273.1)	0.5C (557.6)		94.2 (271.9)	35.0T (561.0)		105.2 (273.1)
8F	2800	566.4 (344.0)	837.0 (273.1)	17.7	954.3 (627.1)	815.9 (271.9)	0.2	956.6 (627.6)	819.4 (273.1)	956.6 (627.6)	815.6 (271.9)	0.2	954.3 (627.1)	801.5 (273.1)	17.7	566.4 (344.0)
	2800	84.8	403.2C (344.0)		76.4 (304.6)	34.5C (627.1)		78.0 (298.6)	0.1C (627.6)	78.0 (299.9)	0.1T (627.6)		76.4 (298.6)	34.5T (627.1)		84.8 (344.0)
7F	2825	535.9 (375.0)	932.7 (304.6)	18.9	988.9 (710.0)	895.6 (298.6)	0.1	995.0 (718.9)	899.8 (299.9)	995.0 (718.9)	895.8 (299.6)	0.1	988.9 (710.0)	894.9 (304.6)	18.9	535.9 (375.0)
	2825	6.2	552.8C (375.0)		14.0 (363.3)	31.7C (710.0)		20.4 (369.8)	0.7C (718.9)	20.4 (369.5)	0.7T (718.9)		14.0 (369.8)	31.7T (710.0)		6.2 (363.3)
6F	2800	595.2 (391.1)	1118.7 (363.3)	28.8	1155.0 (789.8)	1110.9 (369.8)	1.4	1180.9 (806.0)	1108.6 (369.5)	1180.9 (806.0)	1108.2 (369.8)	1.4	1155.0 (789.8)	1061.0 (363.3)	28.8	595.2 (391.1)
	2800	47.8	731.4C (391.1)		49.3 (385.3)	34.7C (789.8)		52.6 (386.9)	0.5C (806.0)	52.6 (387.1)	0.5T (806.0)		49.3 (386.9)	34.7T (789.8)		47.8 (391.1)
5F	2800	685.8 (460.2)	1185.6 (385.3)	29.7	1231.3 (838.1)	1161.5 (386.9)	0.7	1245.7 (847.7)	1161.4 (387.1)	1245.7 (847.7)	1160.1 (386.9)	0.7	1231.3 (838.1)	1126.2 (385.3)	29.7	685.8 (460.2)
	2800	41.5	920.7C (460.2)		58.0 (408.8)	35.5C (838.1)		59.0 (407.5)	0.6C (847.7)	59.0 (407.6)	0.6T (847.7)		58.0 (407.5)	35.5T (838.1)		41.5 (460.2)
4F	2800	650.8 (458.7)	1253.6 (408.8)	27.2	1306.9 (909.3)	1223.0 (407.5)	0.5	1317.0 (914.9)	1222.9 (407.6)	1317.0 (914.9)	1221.9 (407.5)	0.5	1306.9 (909.3)	1199.2 (408.8)	27.2	650.8 (458.7)
	2800	8.6	1121.6C (458.7)		33.8 (418.6)	37.6C (909.3)		36.1 (413.5)	0.7C (914.9)	36.1 (413.9)	0.7T (914.9)		33.8 (413.5)	37.6T (909.3)		8.6 (458.7)
3F	2800	646.5 (529.7)	1280.1 (418.6)	24.3	1232.9 (932.2)	1240.7 (413.5)	0.1	1237.3 (936.2)	1241.7 (413.9)	1237.3 (936.2)	1240.5 (413.5)	0.1	1232.9 (932.2)	1231.5 (418.6)	24.3	646.5 (529.7)
	2800	95.1	1327.3C (529.7)		72.1 (379.6)	35.1C (932.2)		73.3 (368.2)	0.9C (936.2)	73.3 (368.1)	0.9T (936.2)		72.1 (368.2)	35.1T (932.2)		95.1 (529.7)
2F	2800	323.8 (630.6)	1160.5 (379.6)	21.7	845.0 (941.0)	1105.0 (368.2)	0.4	824.6 (920.9)	1104.2 (368.1)	824.6 (920.9)	1104.3 (368.2)	0.4	845.0 (941.0)	1117.2 (379.6)	21.7	323.8 (630.6)
	3750	858.5	1513.8C		919.3 (587.0)	29.5C		902.0 (446.6)	0.8C	902.0 (446.6)	0.8T		919.3 (481.0)	29.5T		858.5
1F	3750	2040.8 (630.6)	1481.0 (587.0)	279.9	2683.6 (941.0)	2683.6 (941.0)		2628.6 (415.2)	1339.7 (920.9)	2628.6 (446.6)	2628.6 (920.9)		2040.8 (415.2)	2683.6 (941.0)	279.9	2040.8 (630.6)
	3750	3667.6	2040.8 (587.0)	279.9	111.6 (415.2)	202.5 (415.2)	43.2	33.1 (446.6)	1339.7 (920.9)	0.0	33.1 (415.2)	43.2	111.6 (415.2)	481.0 (587.0)	279.9	3667.6



60006000600060006000 30000					
X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y2 フレーム (S=1/230)					

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

RF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</



6000		6000		6000		6000		6000	
30000									
X1	X2			X3	X4			X5	X6
Y3 フレーム (S=1/230)									

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

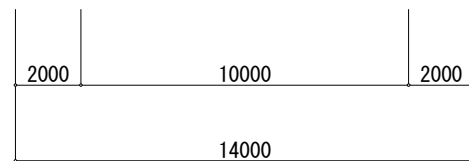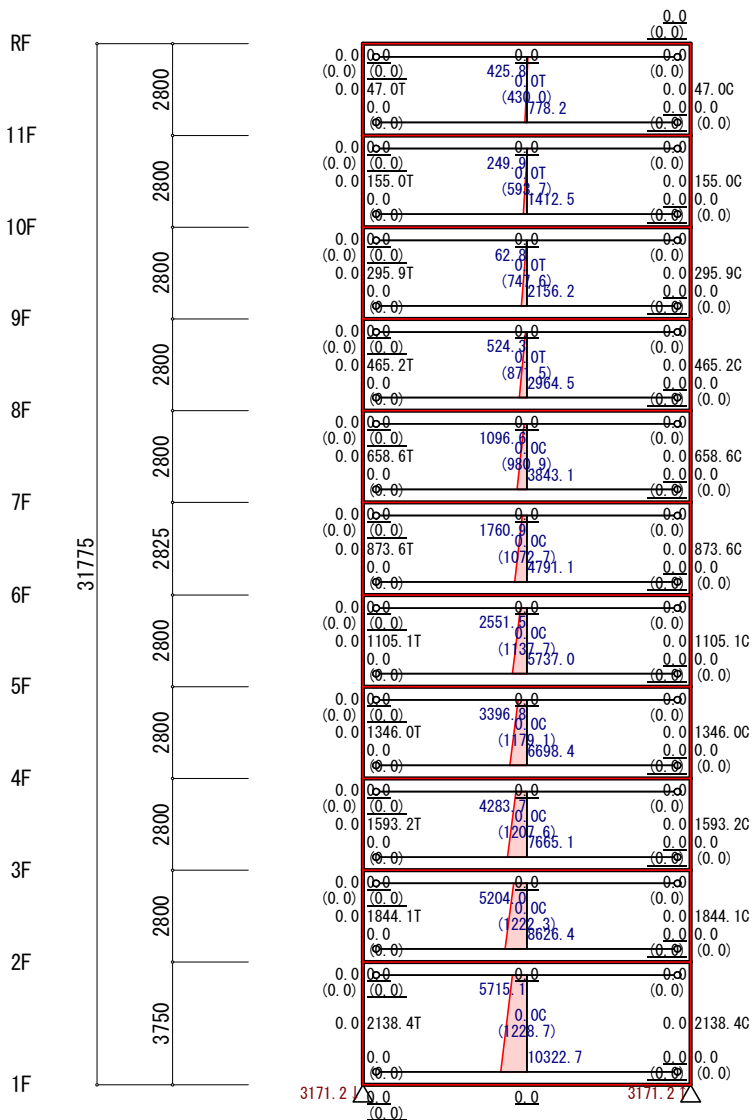



Y1	Y2		Y3	Y4
X1 フレーム (S=1/230)				

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

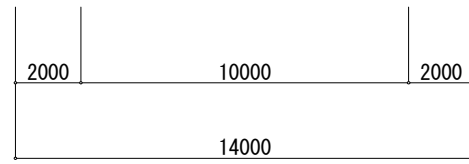
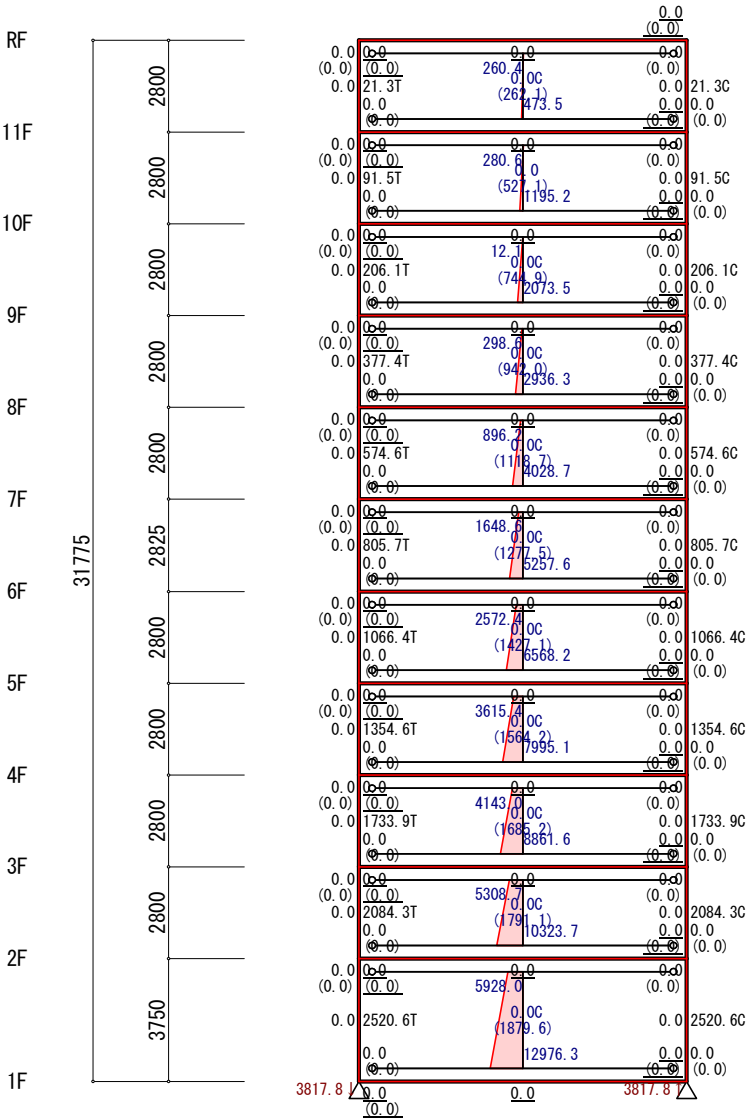


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/230)



地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

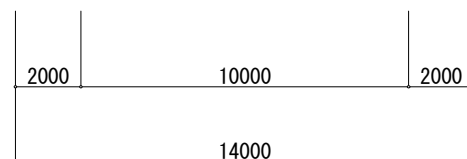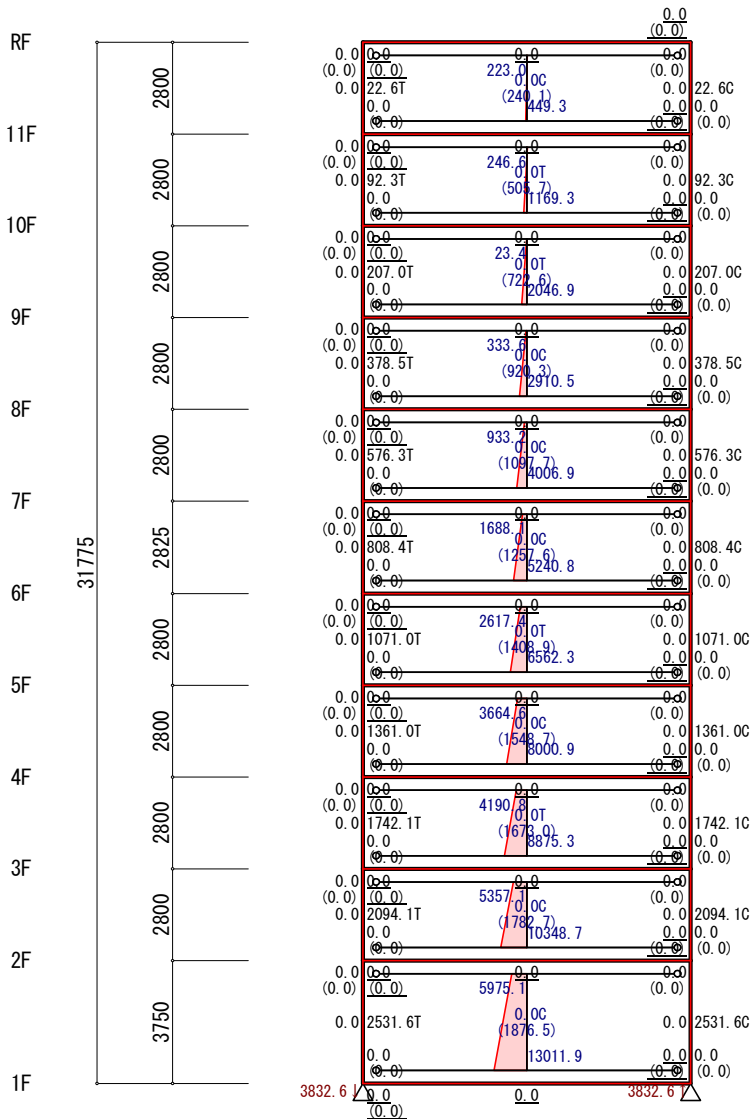[illegible]

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

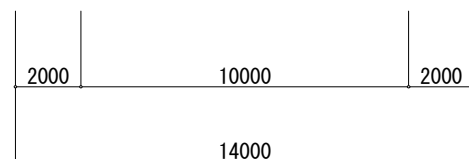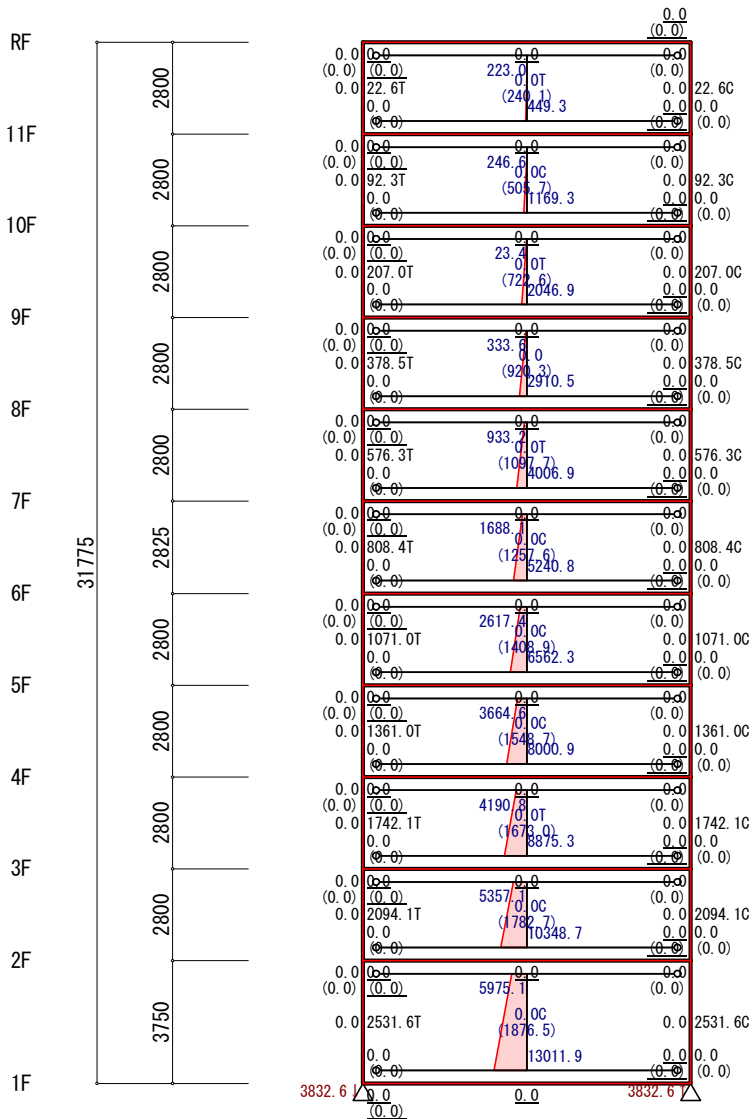[illegible]



地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

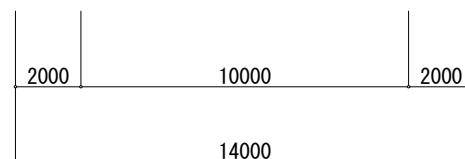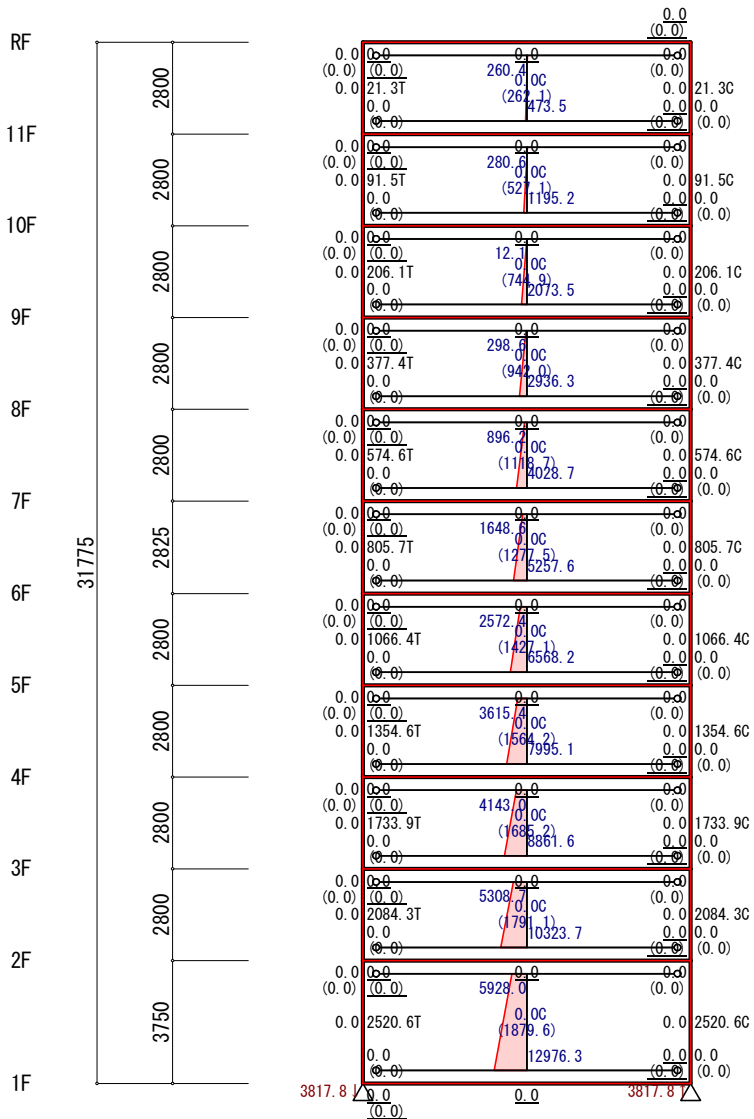

Y1 Y2 Y3 Y4



X5 フレーム (S=1/230)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

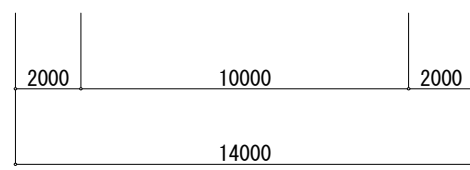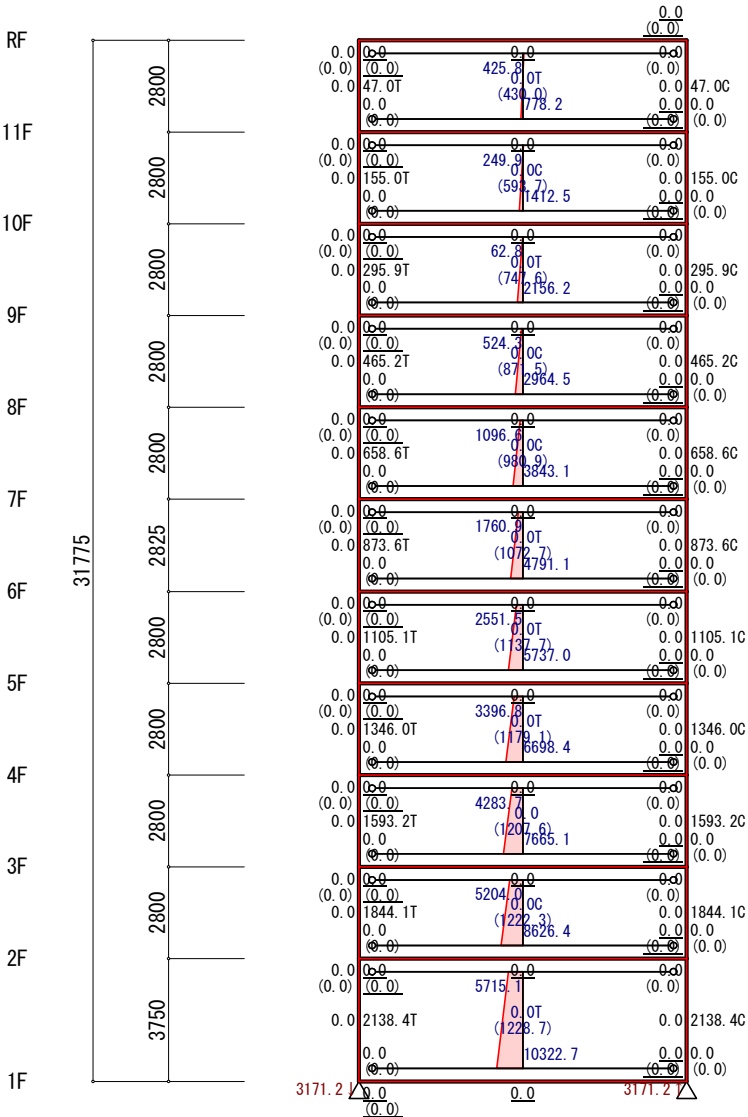

Y1 Y2 X6 フレーム (S=1/230) Y3 Y4



地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

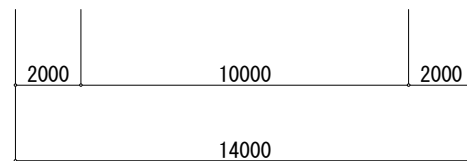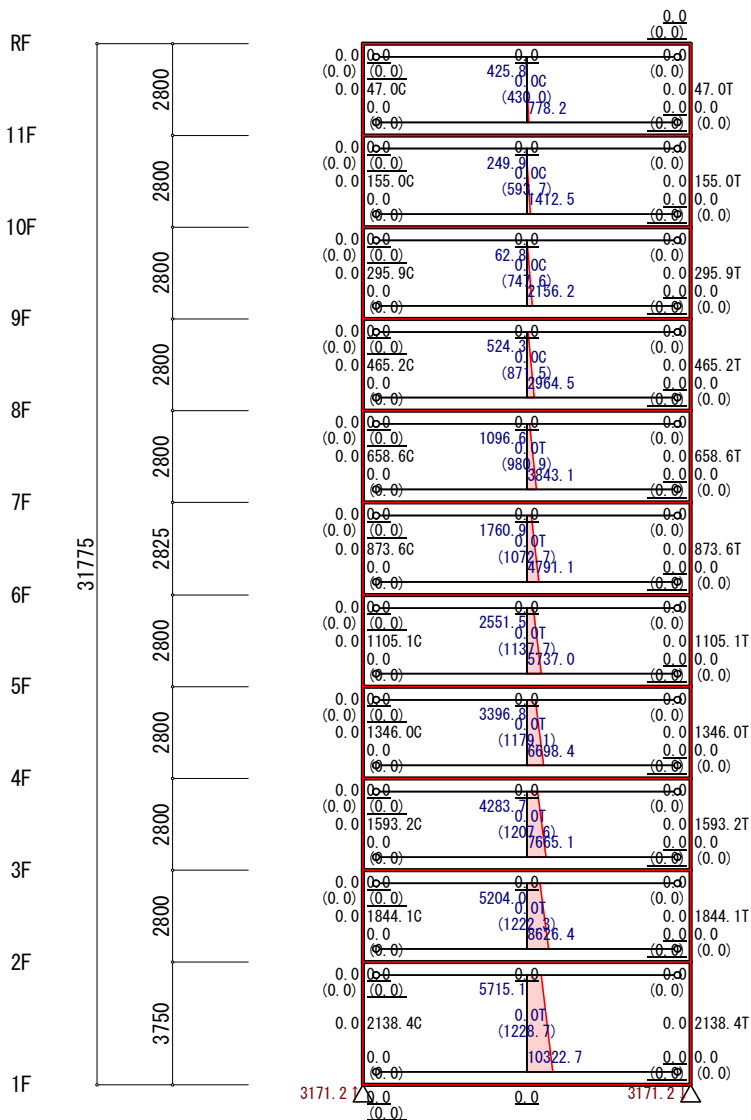

Y1 Y2 Y3 Y4



X1 フレーム (S=1/230)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

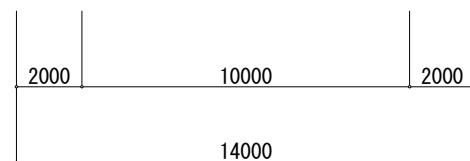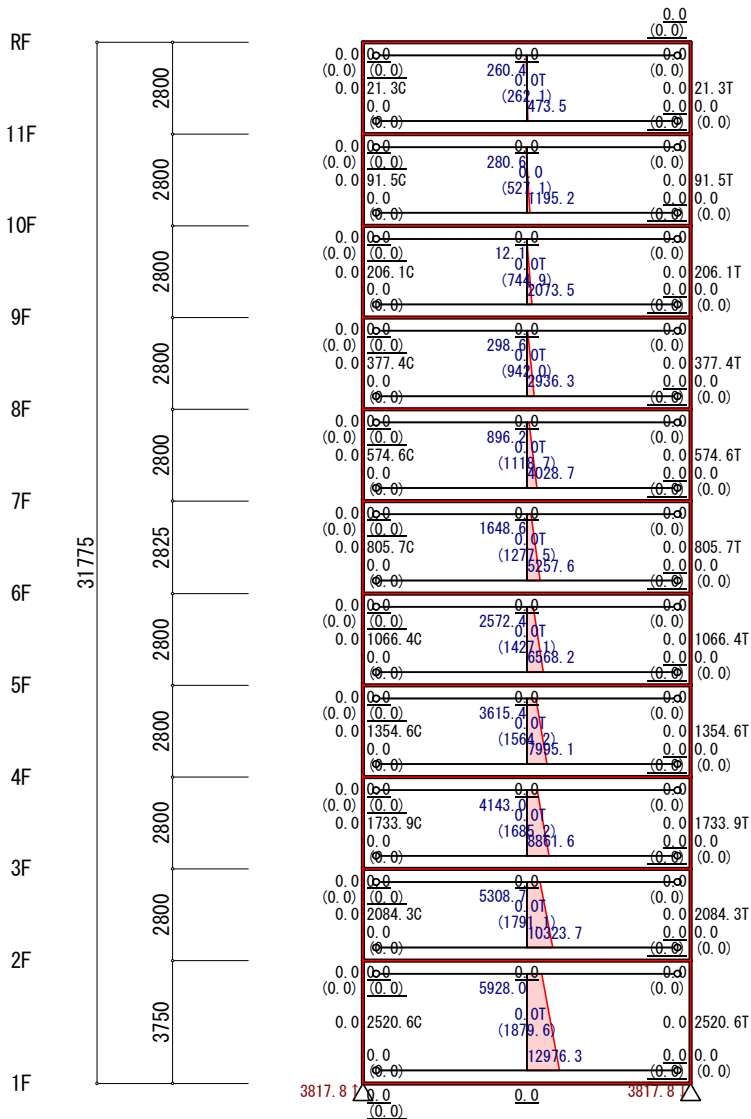



Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/230)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

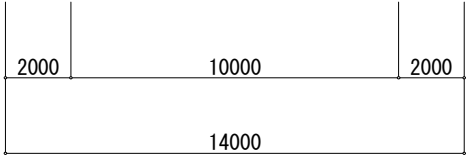
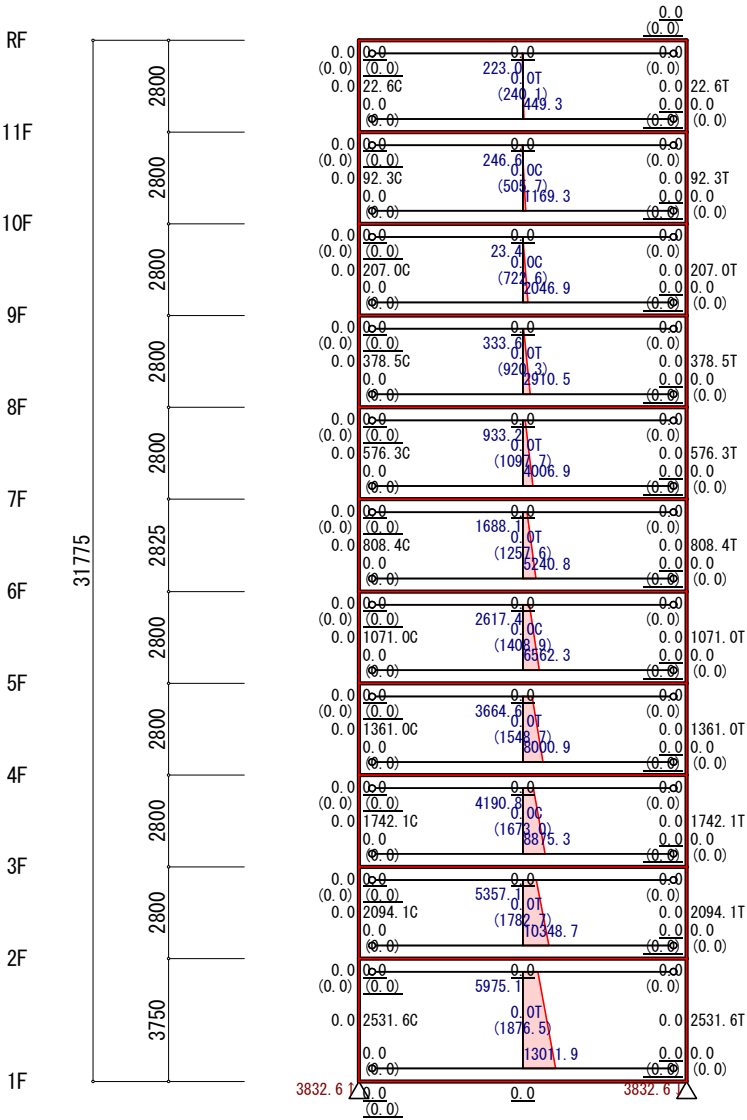


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/230)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

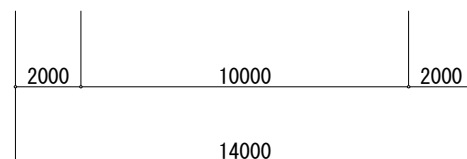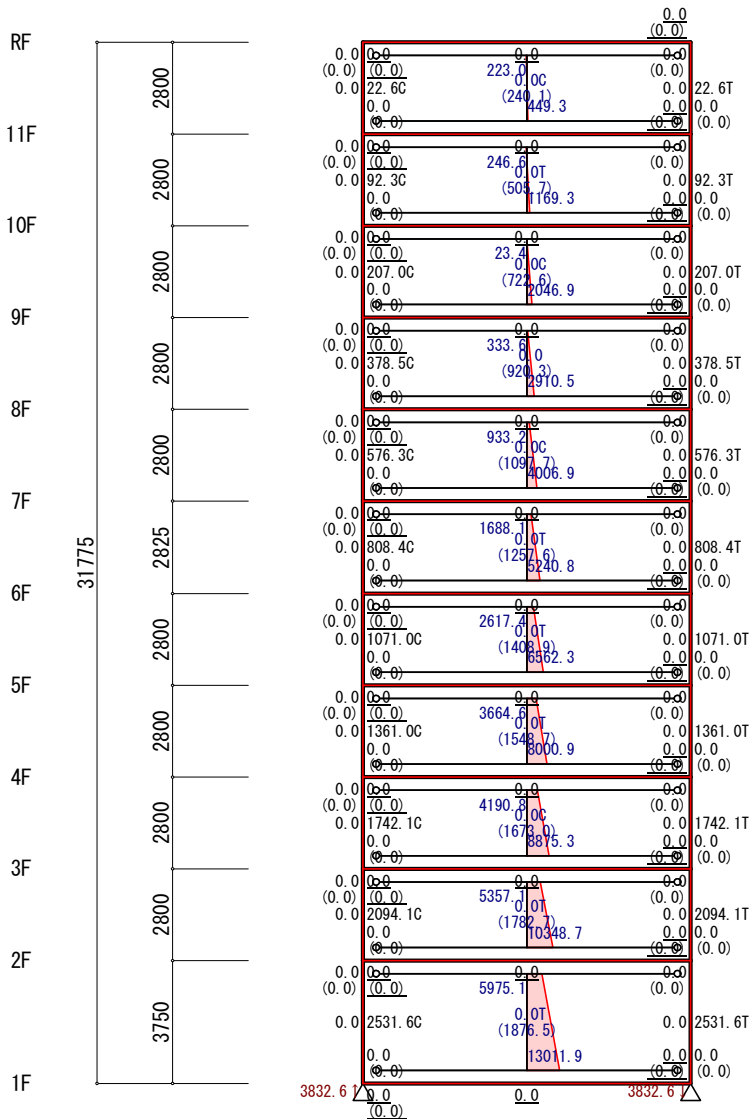[illegible]



地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

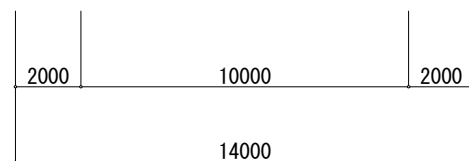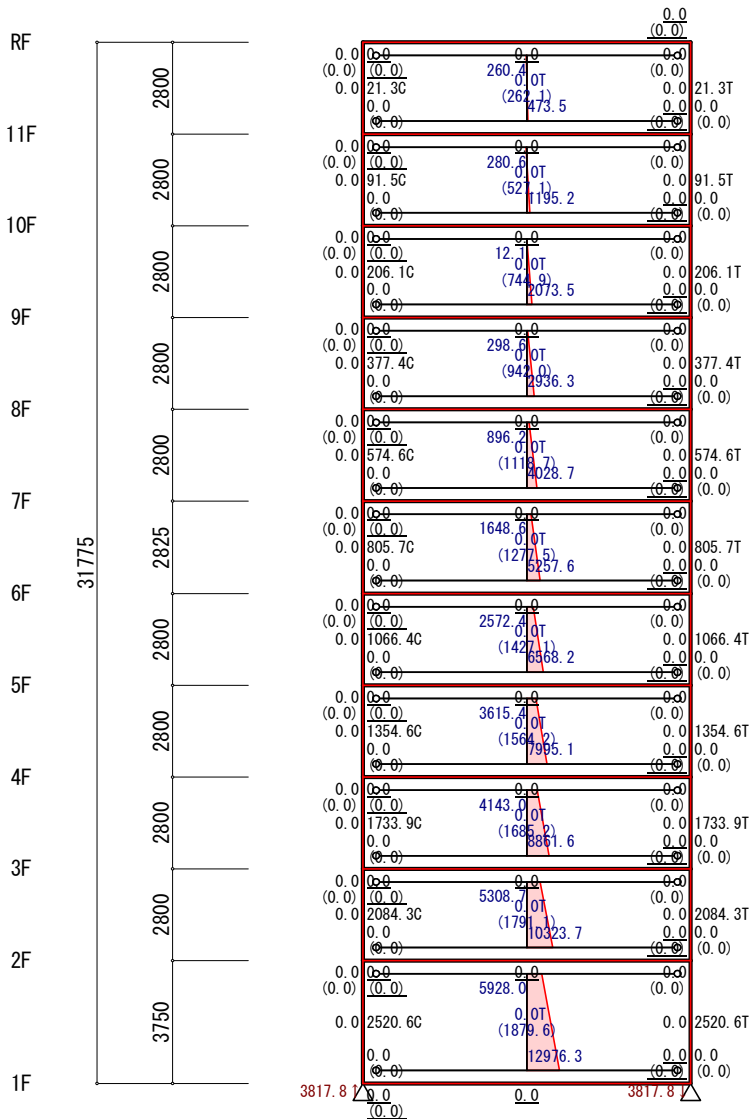

Y1	Y2		Y3	Y4
		X5 フレーム (S=1/230)		

X5 フレーム (S=1/230)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

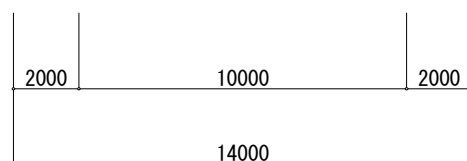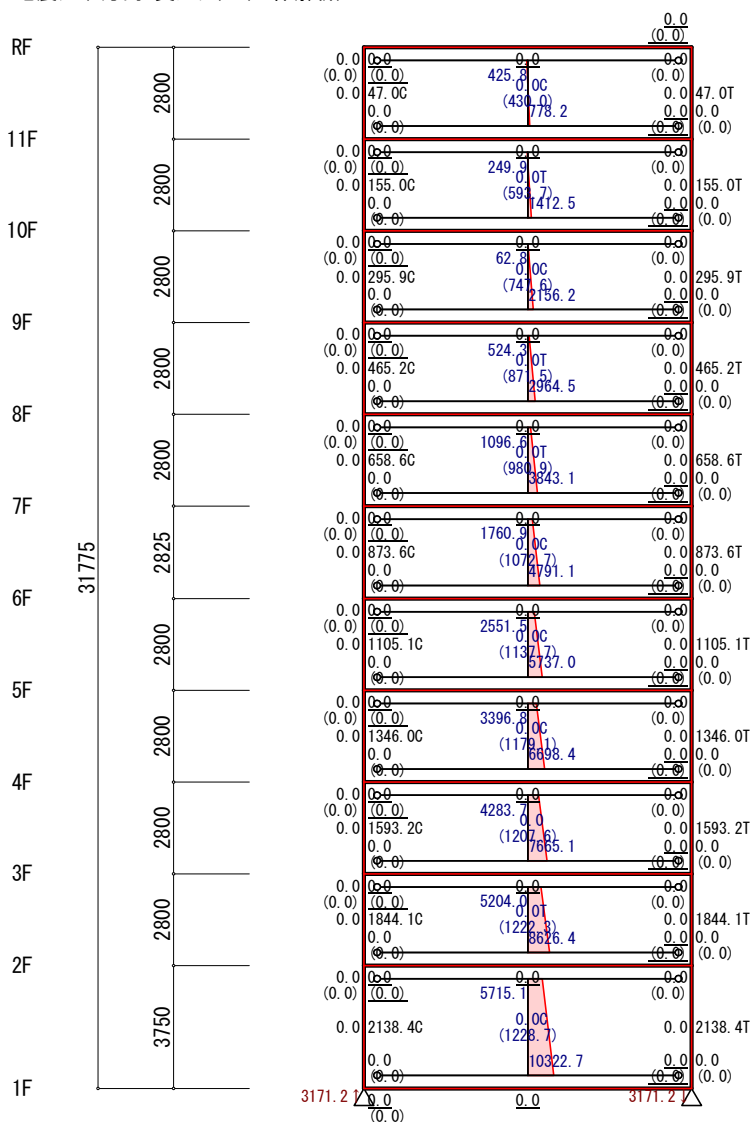

Y1	Y2	Y3	Y4

X6 フレーム (S=1/230)

A-2.3 部材応力表

G. Ml	: 大梁左端部モーメント	(kN・m)	G. Mr	: 大梁右端部モーメント	(kN・m)
G. Mc	: 大梁中央部モーメント	(kN・m)			
G. Nl	: 大梁左端部軸力	(kN・m)	G. Nr	: 大梁右端部軸力	(kN)
G. Ql	: 大梁左端部せん断力	(kN)	G. Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)
C. Mt	: 柱頭モーメント	(kN・m)	C. Mb	: 柱脚モーメント	(kN・m)
C. Mc	: 柱中央モーメント	(kN・m)			
C. Qt	: 柱頭せん断力	(kN)	C. Qb	: 柱脚せん断力	(kN)
C. Nt	: 柱頭軸力	(kN)	C. Nb	: 柱脚軸力	(kN)
W. N1	: ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W. N2	: ブレース右下がり部材軸力	(kN)

W.Q : 壁・ブレースせん断力 (kN)
 W.Mt : 壁柱壁頭モーメント (kN・m) W.Mb : 壁柱壁脚モーメント (kN・m)
 W.N : 壁柱軸力 (kN)
 HS.N : 水平バネ応力 (加力方向) (kN)
 HS.N1 : 水平バネ応力 (加力直交) (kN)

応力の付号

柱せん断力 右向きが (+)
 梁せん断力、柱軸力 下向きが (+)
 曲げモーメント 時計回りが (+)
 ブレース軸力 圧縮が (+)

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	X1	X2	-66.9	77.7	44.6	63.0	66.6	0.0	0.0
	X2	X3	-75.2	74.4	42.1	64.9	64.7	0.0	0.0
	X3	X4	-74.6	74.6	42.3	64.8	64.8	0.0	0.0
	X4	X5	-74.4	75.2	42.1	64.7	64.9	0.0	0.0
	X5	X6	-77.7	66.9	44.6	66.6	63.0	0.0	0.0
11F	X1	X2	-102.0	107.9	58.6	97.3	99.2	0.0	0.0
	X2	X3	-106.4	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X3	X4	-106.4	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X4	X5	-106.3	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X5	X6	-107.9	102.0	58.6	99.2	97.3	0.0	0.0
10F	X1	X2	-102.9	110.7	60.2	99.2	101.8	0.0	0.0
	X2	X3	-108.8	108.5	58.3	100.6	100.5	0.0	0.0
	X3	X4	-108.6	108.6	58.4	100.5	100.5	0.0	0.0
	X4	X5	-108.5	108.8	58.3	100.5	100.6	0.0	0.0
	X5	X6	-110.7	102.9	60.2	101.8	99.2	0.0	0.0
9F	X1	X2	-103.2	110.6	60.0	99.3	101.8	0.0	0.0
	X2	X3	-108.7	108.6	58.3	100.6	100.5	0.0	0.0
	X3	X4	-108.6	108.6	58.3	100.5	100.5	0.0	0.0
	X4	X5	-108.6	108.7	58.3	100.5	100.6	0.0	0.0
	X5	X6	-110.6	103.2	60.0	101.8	99.3	0.0	0.0
8F	X1	X2	-104.8	113.1	61.4	101.4	104.2	0.0	0.0
	X2	X3	-109.0	108.4	58.3	100.6	100.4	0.0	0.0
	X3	X4	-108.6	108.6	58.4	100.5	100.5	0.0	0.0
	X4	X5	-108.4	109.0	58.3	100.4	100.6	0.0	0.0
	X5	X6	-113.1	104.8	61.4	104.2	101.4	0.0	0.0
7F	X1	X2	-104.7	113.2	61.4	101.4	104.2	0.0	0.0
	X2	X3	-109.0	108.4	58.3	100.6	100.4	0.0	0.0
	X3	X4	-108.6	108.6	58.4	100.5	100.5	0.0	0.0
	X4	X5	-108.4	109.0	58.3	100.4	100.6	0.0	0.0
	X5	X6	-113.2	104.7	61.4	104.2	101.4	0.0	0.0
6F	X1	X2	-105.5	116.3	62.8	103.3	106.9	0.0	0.0
	X2	X3	-113.4	113.0	60.6	105.1	105.0	0.0	0.0
	X3	X4	-113.2	113.2	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X4	X5	-113.0	113.4	60.6	105.0	105.1	0.0	0.0
	X5	X6	-116.3	105.5	62.8	106.9	103.3	0.0	0.0
5F	X1	X2	-105.3	116.5	62.8	103.2	107.0	0.0	0.0
	X2	X3	-113.5	113.0	60.5	105.2	105.0	0.0	0.0
	X3	X4	-113.2	113.2	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X4	X5	-113.0	113.5	60.5	105.0	105.2	0.0	0.0
	X5	X6	-116.5	105.3	62.8	107.0	103.2	0.0	0.0
4F	X1	X2	-105.0	116.9	62.8	103.1	107.1	0.0	0.0
	X2	X3	-113.5	113.0	60.5	105.2	105.0	0.0	0.0
	X3	X4	-113.2	113.2	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X4	X5	-113.0	113.5	60.5	105.0	105.2	0.0	0.0
	X5	X6	-116.9	105.0	62.8	107.1	103.1	0.0	0.0
3F	X1	X2	-104.7	117.2	62.8	103.0	107.2	0.0	0.0
	X2	X3	-113.5	113.0	60.5	105.2	105.0	0.0	0.0
	X3	X4	-113.1	113.1	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X4	X5	-113.0	113.5	60.5	105.0	105.2	0.0	0.0
	X5	X6	-117.2	104.7	62.8	107.2	103.0	0.0	0.0
2F	X1	X2	-104.2	117.8	62.8	102.8	107.3	0.0	0.0
	X2	X3	-113.3	113.0	60.6	105.1	105.0	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	X3	X4	-113.2	113.2	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X4	X5	-113.0	113.3	60.6	105.0	105.1	0.0	0.0
	X5	X6	-117.8	104.2	62.8	107.3	102.8	0.0	0.0
1F	X1	X2	-66.5	176.5	116.6	129.7	166.3	0.0	0.0
	X2	X3	-169.8	153.3	76.6	150.7	145.2	0.0	0.0
	X3	X4	-154.4	154.4	83.8	148.0	148.0	0.0	0.0
	X4	X5	-153.3	169.8	76.6	145.2	150.7	0.0	0.0
	X5	X6	-176.5	66.5	116.6	166.3	129.7	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力×正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	181.4	159.5	10.9	-56.8	56.8	0.0	0.0
	X2	X3	226.7	221.6	2.6	-74.7	74.7	0.0	0.0
	X3	X4	220.5	220.5	0.0	-73.5	73.5	0.0	0.0
	X4	X5	221.6	226.7	-2.6	-74.7	74.7	0.0	0.0
	X5	X6	159.5	181.4	-10.9	-56.8	56.8	0.0	0.0
11F	X1	X2	317.9	302.7	7.6	-103.4	103.4	0.0	0.0
	X2	X3	381.3	378.6	1.3	-126.7	126.7	0.0	0.0
	X3	X4	380.5	380.5	0.0	-126.8	126.8	0.0	0.0
	X4	X5	378.6	381.3	-1.3	-126.7	126.7	0.0	0.0
	X5	X6	302.7	317.9	-7.6	-103.4	103.4	0.0	0.0
10F	X1	X2	524.7	492.7	16.0	-169.6	169.6	0.0	0.0
	X2	X3	563.8	560.8	1.5	-187.4	187.4	0.0	0.0
	X3	X4	562.6	562.6	0.0	-187.5	187.5	0.0	0.0
	X4	X5	560.8	563.8	-1.5	-187.4	187.4	0.0	0.0
	X5	X6	492.7	524.7	-16.0	-169.6	169.6	0.0	0.0
9F	X1	X2	668.2	637.1	15.5	-217.6	217.6	0.0	0.0
	X2	X3	707.7	704.7	1.5	-235.4	235.4	0.0	0.0
	X3	X4	705.7	705.7	0.0	-235.2	235.2	0.0	0.0
	X4	X5	704.7	707.7	-1.5	-235.4	235.4	0.0	0.0
	X5	X6	637.1	668.2	-15.5	-217.6	217.6	0.0	0.0
8F	X1	X2	837.0	801.5	17.7	-273.1	273.1	0.0	0.0
	X2	X3	815.9	815.6	0.2	-271.9	271.9	0.0	0.0
	X3	X4	819.4	819.4	0.0	-273.1	273.1	0.0	0.0
	X4	X5	815.6	815.9	-0.2	-271.9	271.9	0.0	0.0
	X5	X6	801.5	837.0	-17.7	-273.1	273.1	0.0	0.0
7F	X1	X2	932.7	894.9	18.9	-304.6	304.6	0.0	0.0
	X2	X3	895.6	895.8	-0.1	-298.6	298.6	0.0	0.0
	X3	X4	899.8	899.8	0.0	-299.9	299.9	0.0	0.0
	X4	X5	895.8	895.6	0.1	-298.6	298.6	0.0	0.0
	X5	X6	894.9	932.7	-18.9	-304.6	304.6	0.0	0.0
6F	X1	X2	1118.7	1061.0	28.8	-363.3	363.3	0.0	0.0
	X2	X3	1110.9	1108.2	1.4	-369.8	369.8	0.0	0.0
	X3	X4	1108.6	1108.6	0.0	-369.5	369.5	0.0	0.0
	X4	X5	1108.2	1110.9	-1.4	-369.8	369.8	0.0	0.0
	X5	X6	1061.0	1118.7	-28.8	-363.3	363.3	0.0	0.0
5F	X1	X2	1185.6	1126.2	29.7	-385.3	385.3	0.0	0.0
	X2	X3	1161.5	1160.1	0.7	-386.9	386.9	0.0	0.0
	X3	X4	1161.4	1161.4	0.0	-387.1	387.1	0.0	0.0
	X4	X5	1160.1	1161.5	-0.7	-386.9	386.9	0.0	0.0
	X5	X6	1126.2	1185.6	-29.7	-385.3	385.3	0.0	0.0
4F	X1	X2	1253.6	1199.2	27.2	-408.8	408.8	0.0	0.0
	X2	X3	1223.0	1221.9	0.5	-407.5	407.5	0.0	0.0
	X3	X4	1222.9	1222.9	0.0	-407.6	407.6	0.0	0.0
	X4	X5	1221.9	1223.0	-0.5	-407.5	407.5	0.0	0.0
	X5	X6	1199.2	1253.6	-27.2	-408.8	408.8	0.0	0.0
3F	X1	X2	1280.1	1231.5	24.3	-418.6	418.6	0.0	0.0
	X2	X3	1240.7	1240.5	0.1	-413.5	413.5	0.0	0.0
	X3	X4	1241.7	1241.7	0.0	-413.9	413.9	0.0	0.0
	X4	X5	1240.5	1240.7	-0.1	-413.5	413.5	0.0	0.0
	X5	X6	1231.5	1280.1	-24.3	-418.6	418.6	0.0	0.0
2F	X1	X2	1160.5	1117.2	21.7	-379.6	379.6	0.0	0.0
	X2	X3	1105.0	1104.3	0.4	-368.2	368.2	0.0	0.0
	X3	X4	1104.2	1104.2	0.0	-368.1	368.1	0.0	0.0
	X4	X5	1104.3	1105.0	-0.4	-368.2	368.2	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力 X 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
2F	X5	X6	1117.2	1160.5	-21.7	-379.6	379.6	0.0	0.0
1F	X1	X2	2040.8	1481.0	279.9	-587.0	587.0	0.0	0.0
	X2	X3	1202.5	1288.9	-43.2	-415.2	415.2	0.0	0.0
	X3	X4	1339.7	1339.7	0.0	-446.6	446.6	0.0	0.0
	X4	X5	1288.9	1202.5	43.2	-415.2	415.2	0.0	0.0
	X5	X6	1481.0	2040.8	-279.9	-587.0	587.0	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力 X 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	X1	X2	-181.4	-159.5	-10.9	56.8	-56.8	0.0	0.0
	X2	X3	-226.7	-221.6	-2.6	74.7	-74.7	0.0	0.0
	X3	X4	-220.5	-220.5	0.0	73.5	-73.5	0.0	0.0
	X4	X5	-221.6	-226.7	2.6	74.7	-74.7	0.0	0.0
	X5	X6	-159.5	-181.4	10.9	56.8	-56.8	0.0	0.0
11F	X1	X2	-317.9	-302.7	-7.6	103.4	-103.4	0.0	0.0
	X2	X3	-381.3	-378.6	-1.3	126.7	-126.7	0.0	0.0
	X3	X4	-380.5	-380.5	0.0	126.8	-126.8	0.0	0.0
	X4	X5	-378.6	-381.3	1.3	126.7	-126.7	0.0	0.0
	X5	X6	-302.7	-317.9	7.6	103.4	-103.4	0.0	0.0
10F	X1	X2	-524.7	-492.7	-16.0	169.6	-169.6	0.0	0.0
	X2	X3	-563.8	-560.8	-1.5	187.4	-187.4	0.0	0.0
	X3	X4	-562.6	-562.6	0.0	187.5	-187.5	0.0	0.0
	X4	X5	-560.8	-563.8	1.5	187.4	-187.4	0.0	0.0
	X5	X6	-492.7	-524.7	16.0	169.6	-169.6	0.0	0.0
9F	X1	X2	-668.2	-637.1	-15.5	217.6	-217.6	0.0	0.0
	X2	X3	-707.7	-704.7	-1.5	235.4	-235.4	0.0	0.0
	X3	X4	-705.7	-705.7	0.0	235.2	-235.2	0.0	0.0
	X4	X5	-704.7	-707.7	1.5	235.4	-235.4	0.0	0.0
	X5	X6	-637.1	-668.2	15.5	217.6	-217.6	0.0	0.0
8F	X1	X2	-837.0	-801.5	-17.7	273.1	-273.1	0.0	0.0
	X2	X3	-815.9	-815.6	-0.2	271.9	-271.9	0.0	0.0
	X3	X4	-819.4	-819.4	0.0	273.1	-273.1	0.0	0.0
	X4	X5	-815.6	-815.9	0.2	271.9	-271.9	0.0	0.0
	X5	X6	-801.5	-837.0	17.7	273.1	-273.1	0.0	0.0
7F	X1	X2	-932.7	-894.9	-18.9	304.6	-304.6	0.0	0.0
	X2	X3	-895.6	-895.8	0.1	298.6	-298.6	0.0	0.0
	X3	X4	-899.8	-899.8	0.0	299.9	-299.9	0.0	0.0
	X4	X5	-895.8	-895.6	-0.1	298.6	-298.6	0.0	0.0
	X5	X6	-894.9	-932.7	18.9	304.6	-304.6	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1118.7	-1061.0	-28.8	363.3	-363.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1110.9	-1108.2	-1.4	369.8	-369.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1108.6	-1108.6	0.0	369.5	-369.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1108.2	-1110.9	1.4	369.8	-369.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1061.0	-1118.7	28.8	363.3	-363.3	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1185.6	-1126.2	-29.7	385.3	-385.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1161.5	-1160.1	-0.7	386.9	-386.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1161.4	-1161.4	0.0	387.1	-387.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1160.1	-1161.5	0.7	386.9	-386.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1126.2	-1185.6	29.7	385.3	-385.3	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1253.6	-1199.2	-27.2	408.8	-408.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1223.0	-1221.9	-0.5	407.5	-407.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1222.9	-1222.9	0.0	407.6	-407.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1221.9	-1223.0	0.5	407.5	-407.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1199.2	-1253.6	27.2	408.8	-408.8	0.0	0.0
3F	X1	X2	-1280.1	-1231.5	-24.3	418.6	-418.6	0.0	0.0
	X2	X3	-1240.7	-1240.5	-0.1	413.5	-413.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1241.7	-1241.7	0.0	413.9	-413.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1240.5	-1240.7	0.1	413.5	-413.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1231.5	-1280.1	24.3	418.6	-418.6	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1160.5	-1117.2	-21.7	379.6	-379.6	0.0	0.0
	X2	X3	-1105.0	-1104.3	-0.4	368.2	-368.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1104.2	-1104.2	0.0	368.1	-368.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1104.3	-1105.0	0.4	368.2	-368.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1117.2	-1160.5	21.7	379.6	-379.6	0.0	0.0
1F	X1	X2	-2040.8	-1481.0	-279.9	587.0	-587.0	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X2	X3	-1202.5	-1288.9	43.2	415.2	-415.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1339.7	-1339.7	0.0	446.6	-446.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1288.9	-1202.5	-43.2	415.2	-415.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1481.0	-2040.8	279.9	587.0	-587.0	0.0	0.0

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	RF	X1	66.9	53.5	-6.7	-43.0	43.0	-220.3	220.3
		X2	-2.4	-1.1	0.7	1.3	-1.3	-362.8	362.8
		X3	0.2	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-360.8	360.8
		X4	-0.2	-0.0	0.1	0.1	-0.1	-360.8	360.8
		X5	2.4	1.1	-0.7	-1.3	1.3	-362.8	362.8
		X6	-66.9	-53.5	6.7	43.0	-43.0	-220.3	220.3
10F	11F	X1	48.5	48.7	0.1	-34.7	34.7	-511.2	511.2
		X2	-0.4	-0.8	-0.2	0.4	-0.4	-809.8	809.8
		X3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-806.9	806.9
		X4	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-806.9	806.9
		X5	0.4	0.8	0.2	-0.4	0.4	-809.8	809.8
		X6	-48.5	-48.7	-0.1	34.7	-34.7	-511.2	511.2
9F	10F	X1	54.2	50.9	-1.6	-37.5	37.5	-803.9	803.9
		X2	-1.0	-0.8	0.1	0.6	-0.6	-1261.1	1261.1
		X3	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1256.8	1256.8
		X4	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1256.8	1256.8
		X5	1.0	0.8	-0.1	-0.6	0.6	-1261.1	1261.1
		X6	-54.2	-50.9	1.6	37.5	-37.5	-803.9	803.9
8F	9F	X1	52.3	51.2	-0.5	-37.0	37.0	-1096.6	1096.6
		X2	-1.2	-1.8	-0.3	1.1	-1.1	-1719.0	1719.0
		X3	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-1713.4	1713.4
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-1713.4	1713.4
		X5	1.2	1.8	0.3	-1.1	1.1	-1719.0	1719.0
		X6	-52.3	-51.2	0.5	37.0	-37.0	-1096.6	1096.6
7F	8F	X1	53.6	51.5	-1.0	-37.5	37.5	-1391.0	1391.0
		X2	-2.3	-2.3	0.0	1.6	-1.6	-2179.5	2179.5
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-2170.4	2170.4
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-2170.4	2170.4
		X5	2.3	2.3	-0.0	-1.6	1.6	-2179.5	2179.5
		X6	-53.6	-51.5	1.0	37.5	-37.5	-1391.0	1391.0
6F	7F	X1	53.2	51.6	-0.8	-37.1	37.1	-1685.5	1685.5
		X2	-2.0	-1.5	0.2	1.3	-1.3	-2640.1	2640.1
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-2627.4	2627.4
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-2627.4	2627.4
		X5	2.0	1.5	-0.2	-1.3	1.3	-2640.1	2640.1
		X6	-53.2	-51.6	0.8	37.1	-37.1	-1685.5	1685.5
5F	6F	X1	53.9	51.8	-1.0	-37.8	37.8	-1981.5	1981.5
		X2	-1.4	-1.5	-0.0	1.0	-1.0	-3106.7	3106.7
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.0	0.0	-3092.1	3092.1
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-3092.1	3092.1
		X5	1.4	1.5	0.0	-1.0	1.0	-3106.7	3106.7
		X6	-53.9	-51.8	1.0	37.8	-37.8	-1981.5	1981.5
4F	5F	X1	53.5	51.6	-1.0	-37.5	37.5	-2277.3	2277.3
		X2	-1.6	-1.5	0.0	1.1	-1.1	-3573.3	3573.3
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-3556.8	3556.8
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-3556.8	3556.8
		X5	1.6	1.5	-0.0	-1.1	1.1	-3573.3	3573.3
		X6	-53.5	-51.6	1.0	37.5	-37.5	-2277.3	2277.3
3F	4F	X1	53.4	51.4	-1.0	-37.4	37.4	-2573.1	2573.1
		X2	-1.9	-2.0	-0.0	1.4	-1.4	-4049.6	4049.6
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-4030.9	4030.9
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-4030.9	4030.9
		X5	1.9	2.0	0.0	-1.4	1.4	-4049.6	4049.6
		X6	-53.4	-51.4	1.0	37.4	-37.4	-2573.1	2573.1
2F	3F	X1	53.3	51.4	-0.9	-37.4	37.4	-2868.8	2868.8
		X2	-1.7	-1.1	0.3	1.0	-1.0	-4523.4	4523.4
		X3	0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.0	-4502.5	4502.5
		X4	-0.0	0.2	0.1	-0.0	0.0	-4502.5	4502.5

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	X5	1.7	1.1	-0.3	-1.0	1.0	-4523.4	4523.4
		X6	-53.3	-51.4	0.9	37.4	-37.4	-2868.8	2868.8
1F	2F	X1	52.8	66.5	6.9	-31.8	31.8	-3171.7	3171.7
		X2	-3.3	-6.7	-1.7	2.7	-2.7	-5003.7	5003.7
		X3	0.3	1.0	0.4	-0.4	0.4	-4980.4	4980.4
		X4	-0.3	-1.0	-0.4	0.4	-0.4	-4980.4	4980.4
		X5	3.3	6.7	1.7	-2.7	2.7	-5003.7	5003.7
		X6	-52.8	-66.5	-6.9	31.8	-31.8	-3171.7	3171.7

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力×正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	RF	X1	-181.4	65.1	123.2	41.5	-41.5	27.9	-27.9
		X2	-386.2	-159.5	113.4	194.9	-194.9	7.4	-7.4
		X3	-442.0	-201.1	120.5	229.7	-229.7	-0.5	0.5
		X4	-442.0	-201.1	120.5	229.7	-229.7	0.5	-0.5
		X5	-386.2	-159.5	113.4	194.9	-194.9	-7.4	7.4
		X6	-181.4	65.1	123.2	41.5	-41.5	-27.9	27.9
10F	11F	X1	-382.9	-77.8	152.6	164.6	-164.6	78.7	-78.7
		X2	-524.5	-351.0	86.8	312.7	-312.7	17.1	-17.1
		X3	-558.0	-382.8	87.6	336.0	-336.0	-0.4	0.4
		X4	-558.0	-382.8	87.6	336.0	-336.0	0.4	-0.4
		X5	-524.5	-351.0	86.8	312.7	-312.7	-17.1	17.1
		X6	-382.9	-77.8	152.6	164.6	-164.6	-78.7	78.7
9F	10F	X1	-446.9	-187.2	129.9	226.5	-226.5	162.1	-162.1
		X2	-705.5	-493.3	106.1	428.2	-428.2	24.5	-24.5
		X3	-740.6	-527.7	106.5	453.0	-453.0	-0.4	0.4
		X4	-740.6	-527.7	106.5	453.0	-453.0	0.4	-0.4
		X5	-705.5	-493.3	106.1	428.2	-428.2	-24.5	24.5
		X6	-446.9	-187.2	129.9	226.5	-226.5	-162.1	162.1
8F	9F	X1	-481.0	-270.6	105.2	268.4	-268.4	269.0	-269.0
		X2	-851.6	-663.1	94.2	541.0	-541.0	35.0	-35.0
		X3	-882.7	-678.4	102.2	557.6	-557.6	-0.5	0.5
		X4	-882.7	-678.4	102.2	557.6	-557.6	0.5	-0.5
		X5	-851.6	-663.1	94.2	541.0	-541.0	-35.0	35.0
		X6	-481.0	-270.6	105.2	268.4	-268.4	-269.0	269.0
7F	8F	X1	-566.4	-396.8	84.8	344.0	-344.0	403.2	-403.2
		X2	-954.3	-801.6	76.4	627.1	-627.1	34.5	-34.5
		X3	-956.6	-800.6	78.0	627.6	-627.6	0.1	-0.1
		X4	-956.6	-800.6	78.0	627.6	-627.6	-0.1	0.1
		X5	-954.3	-801.6	76.4	627.1	-627.1	-34.5	34.5
		X6	-566.4	-396.8	84.8	344.0	-344.0	-403.2	403.2
6F	7F	X1	-535.9	-523.4	6.2	375.0	-375.0	552.8	-552.8
		X2	-988.9	-1016.9	-14.0	710.0	-710.0	31.7	-31.7
		X3	-995.0	-1035.8	-20.4	718.9	-718.9	0.7	-0.7
		X4	-995.0	-1035.8	-20.4	718.9	-718.9	-0.7	0.7
		X5	-988.9	-1016.9	-14.0	710.0	-710.0	-31.7	31.7
		X6	-535.9	-523.4	6.2	375.0	-375.0	-552.8	552.8
5F	6F	X1	-595.2	-499.7	47.8	391.1	-391.1	731.4	-731.4
		X2	-1155.0	-1056.4	49.3	789.8	-789.8	34.7	-34.7
		X3	-1180.9	-1075.8	52.6	806.0	-806.0	0.5	-0.5
		X4	-1180.9	-1075.8	52.6	806.0	-806.0	-0.5	0.5
		X5	-1155.0	-1056.4	49.3	789.8	-789.8	-34.7	34.7
		X6	-595.2	-499.7	47.8	391.1	-391.1	-731.4	731.4
4F	5F	X1	-685.8	-602.8	41.5	460.2	-460.2	920.7	-920.7
		X2	-1231.3	-1115.4	58.0	838.1	-838.1	35.5	-35.5
		X3	-1245.7	-1127.8	59.0	847.7	-847.7	0.6	-0.6
		X4	-1245.7	-1127.8	59.0	847.7	-847.7	-0.6	0.6
		X5	-1231.3	-1115.4	58.0	838.1	-838.1	-35.5	35.5
		X6	-685.8	-602.8	41.5	460.2	-460.2	-920.7	920.7
3F	4F	X1	-650.8	-633.6	8.6	458.7	-458.7	1121.6	-1121.6
		X2	-1306.9	-1239.2	33.8	909.3	-909.3	37.6	-37.6
		X3	-1317.0	-1244.8	36.1	914.9	-914.9	0.7	-0.7
		X4	-1317.0	-1244.8	36.1	914.9	-914.9	-0.7	0.7
		X5	-1306.9	-1239.2	33.8	909.3	-909.3	-37.6	37.6
		X6	-650.8	-633.6	8.6	458.7	-458.7	-1121.6	1121.6

* Y2 フレーム 柱部材応力（地震力× 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	X1	-646.5	-836.7	-95.1	529.7	-529.7	1327.3	-1327.3
		X2	-1232.9	-1377.1	-72.1	932.2	-932.2	35.1	-35.1
		X3	-1237.3	-1383.9	-73.3	936.2	-936.2	0.9	-0.9
		X4	-1237.3	-1383.9	-73.3	936.2	-936.2	-0.9	0.9
		X5	-1232.9	-1377.1	-72.1	932.2	-932.2	-35.1	35.1
		X6	-646.5	-836.7	-95.1	529.7	-529.7	-1327.3	1327.3
1F	2F	X1	-323.8	-2040.8	-858.5	630.6	-630.6	1513.8	-1513.8
		X2	-845.0	-2683.6	-919.3	941.0	-941.0	29.5	-29.5
		X3	-824.6	-2628.6	-902.0	920.9	-920.9	0.8	-0.8
		X4	-824.6	-2628.6	-902.0	920.9	-920.9	-0.8	0.8
		X5	-845.0	-2683.6	-919.3	941.0	-941.0	-29.5	29.5
		X6	-323.8	-2040.8	-858.5	630.6	-630.6	-1513.8	1513.8

* Y2 フレーム 柱部材応力（地震力× 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	RF	X1	181.4	-65.1	-123.2	-41.5	41.5	-27.9	27.9
		X2	386.2	159.5	-113.4	-194.9	194.9	-7.4	7.4
		X3	442.0	201.1	-120.5	-229.7	229.7	0.5	-0.5
		X4	442.0	201.1	-120.5	-229.7	229.7	-0.5	0.5
		X5	386.2	159.5	-113.4	-194.9	194.9	7.4	-7.4
		X6	181.4	-65.1	-123.2	-41.5	41.5	27.9	-27.9
10F	11F	X1	382.9	77.8	-152.6	-164.6	164.6	-78.7	78.7
		X2	524.5	351.0	-86.8	-312.7	312.7	-17.1	17.1
		X3	558.0	382.8	-87.6	-336.0	336.0	0.4	-0.4
		X4	558.0	382.8	-87.6	-336.0	336.0	-0.4	0.4
		X5	524.5	351.0	-86.8	-312.7	312.7	17.1	-17.1
		X6	382.9	77.8	-152.6	-164.6	164.6	78.7	-78.7
9F	10F	X1	446.9	187.2	-129.9	-226.5	226.5	-162.1	162.1
		X2	705.5	493.3	-106.1	-428.2	428.2	-24.5	24.5
		X3	740.6	527.7	-106.5	-453.0	453.0	0.4	-0.4
		X4	740.6	527.7	-106.5	-453.0	453.0	-0.4	0.4
		X5	705.5	493.3	-106.1	-428.2	428.2	24.5	-24.5
		X6	446.9	187.2	-129.9	-226.5	226.5	162.1	-162.1
8F	9F	X1	481.0	270.6	-105.2	-268.4	268.4	-269.0	269.0
		X2	851.6	663.1	-94.2	-541.0	541.0	-35.0	35.0
		X3	882.7	678.4	-102.2	-557.6	557.6	0.5	-0.5
		X4	882.7	678.4	-102.2	-557.6	557.6	-0.5	0.5
		X5	851.6	663.1	-94.2	-541.0	541.0	35.0	-35.0
		X6	481.0	270.6	-105.2	-268.4	268.4	269.0	-269.0
7F	8F	X1	566.4	396.8	-84.8	-344.0	344.0	-403.2	403.2
		X2	954.3	801.6	-76.4	-627.1	627.1	-34.5	34.5
		X3	956.6	800.6	-78.0	-627.6	627.6	-0.1	0.1
		X4	956.6	800.6	-78.0	-627.6	627.6	0.1	-0.1
		X5	954.3	801.6	-76.4	-627.1	627.1	34.5	-34.5
		X6	566.4	396.8	-84.8	-344.0	344.0	403.2	-403.2
6F	7F	X1	535.9	523.4	-6.2	-375.0	375.0	-552.8	552.8
		X2	988.9	1016.9	14.0	-710.0	710.0	-31.7	31.7
		X3	995.0	1035.8	20.4	-718.9	718.9	-0.7	0.7
		X4	995.0	1035.8	20.4	-718.9	718.9	0.7	-0.7
		X5	988.9	1016.9	14.0	-710.0	710.0	31.7	-31.7
		X6	535.9	523.4	-6.2	-375.0	375.0	552.8	-552.8
5F	6F	X1	595.2	499.7	-47.8	-391.1	391.1	-731.4	731.4
		X2	1155.0	1056.4	-49.3	-789.8	789.8	-34.7	34.7
		X3	1180.9	1075.8	-52.6	-806.0	806.0	-0.5	0.5
		X4	1180.9	1075.8	-52.6	-806.0	806.0	0.5	-0.5
		X5	1155.0	1056.4	-49.3	-789.8	789.8	34.7	-34.7
		X6	595.2	499.7	-47.8	-391.1	391.1	731.4	-731.4
4F	5F	X1	685.8	602.8	-41.5	-460.2	460.2	-920.7	920.7
		X2	1231.3	1115.4	-58.0	-838.1	838.1	-35.5	35.5
		X3	1245.7	1127.8	-59.0	-847.7	847.7	-0.6	0.6
		X4	1245.7	1127.8	-59.0	-847.7	847.7	0.6	-0.6
		X5	1231.3	1115.4	-58.0	-838.1	838.1	35.5	-35.5
		X6	685.8	602.8	-41.5	-460.2	460.2	920.7	-920.7
3F	4F	X1	650.8	633.6	-8.6	-458.7	458.7	-1121.6	1121.6
		X2	1306.9	1239.2	-33.8	-909.3	909.3	-37.6	37.6

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	X3	1317.0	1244.8	-36.1	-914.9	914.9	-0.7	0.7
		X4	1317.0	1244.8	-36.1	-914.9	914.9	0.7	-0.7
		X5	1306.9	1239.2	-33.8	-909.3	909.3	37.6	-37.6
		X6	650.8	633.6	-8.6	-458.7	458.7	1121.6	-1121.6
2F	3F	X1	646.5	836.7	95.1	-529.7	529.7	-1327.3	1327.3
		X2	1232.9	1377.1	72.1	-932.2	932.2	-35.1	35.1
		X3	1237.3	1383.9	73.3	-936.2	936.2	-0.9	0.9
		X4	1237.3	1383.9	73.3	-936.2	936.2	0.9	-0.9
		X5	1232.9	1377.1	72.1	-932.2	932.2	35.1	-35.1
		X6	646.5	836.7	95.1	-529.7	529.7	1327.3	-1327.3
1F	2F	X1	323.8	2040.8	858.5	-630.6	630.6	-1513.8	1513.8
		X2	845.0	2683.6	919.3	-941.0	941.0	-29.5	29.5
		X3	824.6	2628.6	902.0	-920.9	920.9	-0.8	0.8
		X4	824.6	2628.6	902.0	-920.9	920.9	0.8	-0.8
		X5	845.0	2683.6	919.3	-941.0	941.0	29.5	-29.5
		X6	323.8	2040.8	858.5	-630.6	630.6	1513.8	-1513.8

=====

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	-66.9	77.7	44.6	63.0	66.6	0.0	0.0
	X2	X3	-75.2	74.4	42.1	64.9	64.7	0.0	0.0
	X3	X4	-74.6	74.6	42.3	64.8	64.8	0.0	0.0
	X4	X5	-74.4	75.2	42.1	64.7	64.9	0.0	0.0
	X5	X6	-77.7	66.9	44.6	66.6	63.0	0.0	0.0
11F	X1	X2	-102.0	107.9	58.6	97.3	99.2	0.0	0.0
	X2	X3	-106.4	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X3	X4	-106.4	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X4	X5	-106.3	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X5	X6	-107.9	102.0	58.6	99.2	97.3	0.0	0.0
10F	X1	X2	-102.9	110.7	60.2	99.2	101.8	0.0	0.0
	X2	X3	-108.8	108.5	58.3	100.6	100.5	0.0	0.0
	X3	X4	-108.6	108.6	58.4	100.5	100.5	0.0	0.0
	X4	X5	-108.5	108.8	58.3	100.5	100.6	0.0	0.0
	X5	X6	-110.7	102.9	60.2	101.8	99.2	0.0	0.0
9F	X1	X2	-103.2	110.6	60.0	99.3	101.8	0.0	0.0
	X2	X3	-108.7	108.6	58.3	100.6	100.5	0.0	0.0
	X3	X4	-108.6	108.6	58.3	100.5	100.5	0.0	0.0
	X4	X5	-108.6	108.7	58.3	100.5	100.6	0.0	0.0
	X5	X6	-110.6	103.2	60.0	101.8	99.3	0.0	0.0
8F	X1	X2	-104.8	113.1	61.4	101.4	104.2	0.0	0.0
	X2	X3	-109.0	108.4	58.3	100.6	100.4	0.0	0.0
	X3	X4	-108.6	108.6	58.4	100.5	100.5	0.0	0.0
	X4	X5	-108.4	109.0	58.3	100.4	100.6	0.0	0.0
	X5	X6	-113.1	104.8	61.4	104.2	101.4	0.0	0.0
7F	X1	X2	-104.7	113.3	61.4	101.4	104.2	0.0	0.0
	X2	X3	-109.0	108.4	58.3	100.6	100.4	0.0	0.0
	X3	X4	-108.6	108.6	58.4	100.5	100.5	0.0	0.0
	X4	X5	-108.4	109.0	58.3	100.4	100.6	0.0	0.0
	X5	X6	-113.3	104.7	61.4	104.2	101.4	0.0	0.0
6F	X1	X2	-105.5	116.3	62.8	103.3	106.9	0.0	0.0
	X2	X3	-113.4	113.0	60.6	105.1	105.0	0.0	0.0
	X3	X4	-113.2	113.2	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X4	X5	-113.0	113.4	60.6	105.0	105.1	0.0	0.0
	X5	X6	-116.3	105.5	62.8	106.9	103.3	0.0	0.0
5F	X1	X2	-105.3	116.5	62.8	103.2	107.0	0.0	0.0
	X2	X3	-113.5	113.0	60.5	105.2	105.0	0.0	0.0
	X3	X4	-113.2	113.2	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X4	X5	-113.0	113.5	60.5	105.0	105.2	0.0	0.0
	X5	X6	-116.5	105.3	62.8	107.0	103.2	0.0	0.0
4F	X1	X2	-105.0	116.9	62.8	103.1	107.1	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	X2	X3	-113.5	113.0	60.5	105.2	105.0	0.0	0.0
	X3	X4	-113.2	113.2	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X4	X5	-113.0	113.5	60.5	105.0	105.2	0.0	0.0
	X5	X6	-116.9	105.0	62.8	107.1	103.1	0.0	0.0
3F	X1	X2	-104.7	117.2	62.8	103.0	107.2	0.0	0.0
	X2	X3	-113.5	113.0	60.5	105.2	105.0	0.0	0.0
	X3	X4	-113.1	113.1	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X4	X5	-113.0	113.5	60.5	105.0	105.2	0.0	0.0
	X5	X6	-117.2	104.7	62.8	107.2	103.0	0.0	0.0
2F	X1	X2	-104.2	117.8	62.8	102.8	107.3	0.0	0.0
	X2	X3	-113.3	113.0	60.6	105.1	105.0	0.0	0.0
	X3	X4	-113.2	113.2	60.6	105.1	105.1	0.0	0.0
	X4	X5	-113.0	113.3	60.6	105.0	105.1	0.0	0.0
	X5	X6	-117.8	104.2	62.8	107.3	102.8	0.0	0.0
1F	X1	X2	-66.5	176.5	116.6	129.7	166.3	0.0	0.0
	X2	X3	-169.8	153.3	76.6	150.7	145.2	0.0	0.0
	X3	X4	-154.4	154.4	83.8	148.0	148.0	0.0	0.0
	X4	X5	-153.3	169.8	76.6	145.2	150.7	0.0	0.0
	X5	X6	-176.5	66.5	116.6	166.3	129.7	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	181.4	159.5	10.9	-56.8	56.8	0.0	0.0
	X2	X3	226.7	221.6	2.6	-74.7	74.7	0.0	0.0
	X3	X4	220.5	220.5	0.0	-73.5	73.5	0.0	0.0
	X4	X5	221.6	226.7	-2.6	-74.7	74.7	0.0	0.0
	X5	X6	159.5	181.4	-10.9	-56.8	56.8	0.0	0.0
11F	X1	X2	317.9	302.7	7.6	-103.4	103.4	0.0	0.0
	X2	X3	381.3	378.6	1.3	-126.7	126.7	0.0	0.0
	X3	X4	380.5	380.5	0.0	-126.8	126.8	0.0	0.0
	X4	X5	378.6	381.3	-1.3	-126.7	126.7	0.0	0.0
	X5	X6	302.7	317.9	-7.6	-103.4	103.4	0.0	0.0
10F	X1	X2	524.7	492.7	16.0	-169.6	169.6	0.0	0.0
	X2	X3	563.8	560.8	1.5	-187.4	187.4	0.0	0.0
	X3	X4	562.6	562.6	0.0	-187.5	187.5	0.0	0.0
	X4	X5	560.8	563.8	-1.5	-187.4	187.4	0.0	0.0
	X5	X6	492.7	524.7	-16.0	-169.6	169.6	0.0	0.0
9F	X1	X2	668.2	637.1	15.5	-217.6	217.6	0.0	0.0
	X2	X3	707.7	704.7	1.5	-235.4	235.4	0.0	0.0
	X3	X4	705.7	705.7	0.0	-235.2	235.2	0.0	0.0
	X4	X5	704.7	707.7	-1.5	-235.4	235.4	0.0	0.0
	X5	X6	637.1	668.2	-15.5	-217.6	217.6	0.0	0.0
8F	X1	X2	837.0	801.5	17.7	-273.1	273.1	0.0	0.0
	X2	X3	815.9	815.6	0.2	-271.9	271.9	0.0	0.0
	X3	X4	819.4	819.4	0.0	-273.1	273.1	0.0	0.0
	X4	X5	815.6	815.9	-0.2	-271.9	271.9	0.0	0.0
	X5	X6	801.5	837.0	-17.7	-273.1	273.1	0.0	0.0
7F	X1	X2	932.7	894.9	18.9	-304.6	304.6	0.0	0.0
	X2	X3	895.6	895.8	-0.1	-298.6	298.6	0.0	0.0
	X3	X4	899.8	899.8	0.0	-299.9	299.9	0.0	0.0
	X4	X5	895.8	895.6	0.1	-298.6	298.6	0.0	0.0
	X5	X6	894.9	932.7	-18.9	-304.6	304.6	0.0	0.0
6F	X1	X2	1118.7	1061.0	28.8	-363.3	363.3	0.0	0.0
	X2	X3	1110.9	1108.2	1.4	-369.8	369.8	0.0	0.0
	X3	X4	1108.6	1108.6	0.0	-369.5	369.5	0.0	0.0
	X4	X5	1108.2	1110.9	-1.4	-369.8	369.8	0.0	0.0
	X5	X6	1061.0	1118.7	-28.8	-363.3	363.3	0.0	0.0
5F	X1	X2	1185.6	1126.2	29.7	-385.3	385.3	0.0	0.0
	X2	X3	1161.5	1160.1	0.7	-386.9	386.9	0.0	0.0
	X3	X4	1161.4	1161.4	0.0	-387.1	387.1	0.0	0.0
	X4	X5	1160.1	1161.5	-0.7	-386.9	386.9	0.0	0.0
	X5	X6	1126.2	1185.6	-29.7	-385.3	385.3	0.0	0.0
4F	X1	X2	1253.6	1199.2	27.2	-408.8	408.8	0.0	0.0
	X2	X3	1223.0	1221.9	0.5	-407.5	407.5	0.0	0.0
	X3	X4	1222.9	1222.9	0.0	-407.6	407.6	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	X4	X5	1221.9	1223.0	-0.5	-407.5	407.5	0.0	0.0
	X5	X6	1199.2	1253.6	-27.2	-408.8	408.8	0.0	0.0
3F	X1	X2	1280.1	1231.5	24.3	-418.6	418.6	0.0	0.0
	X2	X3	1240.7	1240.5	0.1	-413.5	413.5	0.0	0.0
	X3	X4	1241.7	1241.7	0.0	-413.9	413.9	0.0	0.0
	X4	X5	1240.5	1240.7	-0.1	-413.5	413.5	0.0	0.0
	X5	X6	1231.5	1280.1	-24.3	-418.6	418.6	0.0	0.0
2F	X1	X2	1160.5	1117.2	21.7	-379.6	379.6	0.0	0.0
	X2	X3	1105.0	1104.3	0.4	-368.2	368.2	0.0	0.0
	X3	X4	1104.2	1104.2	0.0	-368.1	368.1	0.0	0.0
	X4	X5	1104.3	1105.0	-0.4	-368.2	368.2	0.0	0.0
	X5	X6	1117.2	1160.5	-21.7	-379.6	379.6	0.0	0.0
1F	X1	X2	2040.8	1481.0	279.9	-587.0	587.0	0.0	0.0
	X2	X3	1202.5	1288.9	-43.2	-415.2	415.2	0.0	0.0
	X3	X4	1339.7	1339.7	0.0	-446.6	446.6	0.0	0.0
	X4	X5	1288.9	1202.5	43.2	-415.2	415.2	0.0	0.0
	X5	X6	1481.0	2040.8	-279.9	-587.0	587.0	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	-181.4	-159.5	-10.9	56.8	-56.8	0.0	0.0
	X2	X3	-226.7	-221.6	-2.6	74.7	-74.7	0.0	0.0
	X3	X4	-220.5	-220.5	0.0	73.5	-73.5	0.0	0.0
	X4	X5	-221.6	-226.7	2.6	74.7	-74.7	0.0	0.0
	X5	X6	-159.5	-181.4	10.9	56.8	-56.8	0.0	0.0
11F	X1	X2	-317.9	-302.7	-7.6	103.4	-103.4	0.0	0.0
	X2	X3	-381.3	-378.6	-1.3	126.7	-126.7	0.0	0.0
	X3	X4	-380.5	-380.5	0.0	126.8	-126.8	0.0	0.0
	X4	X5	-378.6	-381.3	1.3	126.7	-126.7	0.0	0.0
	X5	X6	-302.7	-317.9	7.6	103.4	-103.4	0.0	0.0
10F	X1	X2	-524.7	-492.7	-16.0	169.6	-169.6	0.0	0.0
	X2	X3	-563.8	-560.8	-1.5	187.4	-187.4	0.0	0.0
	X3	X4	-562.6	-562.6	0.0	187.5	-187.5	0.0	0.0
	X4	X5	-560.8	-563.8	1.5	187.4	-187.4	0.0	0.0
	X5	X6	-492.7	-524.7	16.0	169.6	-169.6	0.0	0.0
9F	X1	X2	-668.2	-637.1	-15.5	217.6	-217.6	0.0	0.0
	X2	X3	-707.7	-704.7	-1.5	235.4	-235.4	0.0	0.0
	X3	X4	-705.7	-705.7	0.0	235.2	-235.2	0.0	0.0
	X4	X5	-704.7	-707.7	1.5	235.4	-235.4	0.0	0.0
	X5	X6	-637.1	-668.2	15.5	217.6	-217.6	0.0	0.0
8F	X1	X2	-837.0	-801.5	-17.7	273.1	-273.1	0.0	0.0
	X2	X3	-815.9	-815.6	-0.2	271.9	-271.9	0.0	0.0
	X3	X4	-819.4	-819.4	0.0	273.1	-273.1	0.0	0.0
	X4	X5	-815.6	-815.9	0.2	271.9	-271.9	0.0	0.0
	X5	X6	-801.5	-837.0	17.7	273.1	-273.1	0.0	0.0
7F	X1	X2	-932.7	-894.9	-18.9	304.6	-304.6	0.0	0.0
	X2	X3	-895.6	-895.8	0.1	298.6	-298.6	0.0	0.0
	X3	X4	-899.8	-899.8	0.0	299.9	-299.9	0.0	0.0
	X4	X5	-895.8	-895.6	-0.1	298.6	-298.6	0.0	0.0
	X5	X6	-894.9	-932.7	18.9	304.6	-304.6	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1118.7	-1061.0	-28.8	363.3	-363.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1110.9	-1108.2	-1.4	369.8	-369.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1108.6	-1108.6	0.0	369.5	-369.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1108.2	-1110.9	1.4	369.8	-369.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1061.0	-1118.7	28.8	363.3	-363.3	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1185.6	-1126.2	-29.7	385.3	-385.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1161.5	-1160.1	-0.7	386.9	-386.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1161.4	-1161.4	0.0	387.1	-387.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1160.1	-1161.5	0.7	386.9	-386.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1126.2	-1185.6	29.7	385.3	-385.3	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1253.6	-1199.2	-27.2	408.8	-408.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1223.0	-1221.9	-0.5	407.5	-407.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1222.9	-1222.9	0.0	407.6	-407.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1221.9	-1223.0	0.5	407.5	-407.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1199.2	-1253.6	27.2	408.8	-408.8	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
3F	X1	X2	-1280.1	-1231.5	-24.3	418.6	-418.6	0.0	0.0
	X2	X3	-1240.7	-1240.5	-0.1	413.5	-413.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1241.7	-1241.7	0.0	413.9	-413.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1240.5	-1240.7	0.1	413.5	-413.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1231.5	-1280.1	24.3	418.6	-418.6	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1160.5	-1117.2	-21.7	379.6	-379.6	0.0	0.0
	X2	X3	-1105.0	-1104.3	-0.4	368.2	-368.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1104.2	-1104.2	0.0	368.1	-368.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1104.3	-1105.0	0.4	368.2	-368.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1117.2	-1160.5	21.7	379.6	-379.6	0.0	0.0
1F	X1	X2	-2040.8	-1481.0	-279.9	587.0	-587.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1202.5	-1288.9	43.2	415.2	-415.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1339.7	-1339.7	0.0	446.6	-446.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1288.9	-1202.5	-43.2	415.2	-415.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1481.0	-2040.8	279.9	587.0	-587.0	0.0	0.0

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	RF	X1	66.9	53.5	-6.7	-43.0	43.0	-220.7	220.7
		X2	-2.4	-1.1	0.7	1.3	-1.3	-362.8	362.8
		X3	0.2	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-360.8	360.8
		X4	-0.2	-0.0	0.1	0.1	-0.1	-360.8	360.8
		X5	2.4	1.1	-0.7	-1.3	1.3	-362.8	362.8
		X6	-66.9	-53.5	6.7	43.0	-43.0	-220.7	220.7
10F	11F	X1	48.5	48.7	0.1	-34.7	34.7	-512.3	512.3
		X2	-0.4	-0.8	-0.2	0.4	-0.4	-809.9	809.9
		X3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-806.9	806.9
		X4	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-806.9	806.9
		X5	0.4	0.8	0.2	-0.4	0.4	-809.9	809.9
		X6	-48.5	-48.7	-0.1	34.7	-34.7	-512.3	512.3
9F	10F	X1	54.2	50.9	-1.6	-37.5	37.5	-805.5	805.5
		X2	-1.0	-0.8	0.1	0.6	-0.6	-1261.2	1261.2
		X3	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1256.8	1256.8
		X4	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1256.8	1256.8
		X5	1.0	0.8	-0.1	-0.6	0.6	-1261.2	1261.2
		X6	-54.2	-50.9	1.6	37.5	-37.5	-805.5	805.5
8F	9F	X1	52.3	51.2	-0.5	-37.0	37.0	-1098.7	1098.7
		X2	-1.2	-1.8	-0.3	1.1	-1.1	-1719.1	1719.1
		X3	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-1713.4	1713.4
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-1713.4	1713.4
		X5	1.2	1.8	0.3	-1.1	1.1	-1719.1	1719.1
		X6	-52.3	-51.2	0.5	37.0	-37.0	-1098.7	1098.7
7F	8F	X1	53.5	51.5	-1.0	-37.5	37.5	-1393.8	1393.8
		X2	-2.3	-2.3	0.0	1.6	-1.6	-2179.6	2179.6
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-2170.5	2170.5
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-2170.5	2170.5
		X5	2.3	2.3	-0.0	-1.6	1.6	-2179.6	2179.6
		X6	-53.5	-51.5	1.0	37.5	-37.5	-1393.8	1393.8
6F	7F	X1	53.2	51.6	-0.8	-37.1	37.1	-1688.8	1688.8
		X2	-2.0	-1.5	0.2	1.3	-1.3	-2640.1	2640.1
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-2627.5	2627.5
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-2627.5	2627.5
		X5	2.0	1.5	-0.2	-1.3	1.3	-2640.1	2640.1
		X6	-53.2	-51.6	0.8	37.1	-37.1	-1688.8	1688.8
5F	6F	X1	53.9	51.8	-1.0	-37.8	37.8	-1985.4	1985.4
		X2	-1.4	-1.5	-0.0	1.0	-1.0	-3106.7	3106.7
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.0	0.0	-3092.2	3092.2
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-3092.2	3092.2
		X5	1.4	1.5	0.0	-1.0	1.0	-3106.7	3106.7
		X6	-53.9	-51.8	1.0	37.8	-37.8	-1985.4	1985.4
4F	5F	X1	53.5	51.6	-1.0	-37.5	37.5	-2281.8	2281.8
		X2	-1.6	-1.5	0.0	1.1	-1.1	-3573.4	3573.4
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-3556.8	3556.8
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-3556.8	3556.8
		X5	1.6	1.5	-0.0	-1.1	1.1	-3573.4	3573.4

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	X6	-53.5	-51.6	1.0	37.5	-37.5	-2281.8	2281.8
3F	4F	X1	53.4	51.4	-1.0	-37.4	37.4	-2578.2	2578.2
		X2	-1.9	-2.0	-0.0	1.4	-1.4	-4049.7	4049.7
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-4031.0	4031.0
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-4031.0	4031.0
		X5	1.9	2.0	0.0	-1.4	1.4	-4049.7	4049.7
		X6	-53.4	-51.4	1.0	37.4	-37.4	-2578.2	2578.2
2F	3F	X1	53.3	51.4	-0.9	-37.4	37.4	-2874.4	2874.4
		X2	-1.7	-1.1	0.3	1.0	-1.0	-4523.5	4523.5
		X3	0.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.0	-4502.6	4502.6
		X4	-0.0	0.2	0.1	-0.0	0.0	-4502.6	4502.6
		X5	1.7	1.1	-0.3	-1.0	1.0	-4523.5	4523.5
		X6	-53.3	-51.4	0.9	37.4	-37.4	-2874.4	2874.4
1F	2F	X1	52.8	66.5	6.9	-31.8	31.8	-3177.8	3177.8
		X2	-3.3	-6.7	-1.7	2.7	-2.7	-5003.8	5003.8
		X3	0.3	1.0	0.4	-0.4	0.4	-4980.5	4980.5
		X4	-0.3	-1.0	-0.4	0.4	-0.4	-4980.5	4980.5
		X5	3.3	6.7	1.7	-2.7	2.7	-5003.8	5003.8
		X6	-52.8	-66.5	-6.9	31.8	-31.8	-3177.8	3177.8

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力×正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	RF	X1	-181.4	65.1	123.2	41.5	-41.5	27.9	-27.9
		X2	-386.2	-159.5	113.4	194.9	-194.9	7.4	-7.4
		X3	-442.0	-201.1	120.5	229.7	-229.7	-0.5	0.5
		X4	-442.0	-201.1	120.5	229.7	-229.7	0.5	-0.5
		X5	-386.2	-159.5	113.4	194.9	-194.9	-7.4	7.4
		X6	-181.4	65.1	123.2	41.5	-41.5	-27.9	27.9
10F	11F	X1	-382.9	-77.8	152.6	164.6	-164.6	78.7	-78.7
		X2	-524.5	-351.0	86.8	312.7	-312.7	17.1	-17.1
		X3	-558.0	-382.8	87.6	336.0	-336.0	-0.4	0.4
		X4	-558.0	-382.8	87.6	336.0	-336.0	0.4	-0.4
		X5	-524.5	-351.0	86.8	312.7	-312.7	-17.1	17.1
		X6	-382.9	-77.8	152.6	164.6	-164.6	-78.7	78.7
9F	10F	X1	-446.9	-187.2	129.9	226.5	-226.5	162.1	-162.1
		X2	-705.5	-493.3	106.1	428.2	-428.2	24.5	-24.5
		X3	-740.6	-527.7	106.5	453.0	-453.0	-0.4	0.4
		X4	-740.6	-527.7	106.5	453.0	-453.0	0.4	-0.4
		X5	-705.5	-493.3	106.1	428.2	-428.2	-24.5	24.5
		X6	-446.9	-187.2	129.9	226.5	-226.5	-162.1	162.1
8F	9F	X1	-481.0	-270.6	105.2	268.4	-268.4	269.0	-269.0
		X2	-851.6	-663.1	94.2	541.0	-541.0	35.0	-35.0
		X3	-882.7	-678.4	102.2	557.6	-557.6	-0.5	0.5
		X4	-882.7	-678.4	102.2	557.6	-557.6	0.5	-0.5
		X5	-851.6	-663.1	94.2	541.0	-541.0	-35.0	35.0
		X6	-481.0	-270.6	105.2	268.4	-268.4	-269.0	269.0
7F	8F	X1	-566.4	-396.8	84.8	344.0	-344.0	403.2	-403.2
		X2	-954.3	-801.6	76.4	627.1	-627.1	34.5	-34.5
		X3	-956.6	-800.6	78.0	627.6	-627.6	0.1	-0.1
		X4	-956.6	-800.6	78.0	627.6	-627.6	-0.1	0.1
		X5	-954.3	-801.6	76.4	627.1	-627.1	-34.5	34.5
		X6	-566.4	-396.8	84.8	344.0	-344.0	-403.2	403.2
6F	7F	X1	-535.9	-523.4	6.2	375.0	-375.0	552.8	-552.8
		X2	-988.9	-1016.9	-14.0	710.0	-710.0	31.7	-31.7
		X3	-995.0	-1035.8	-20.4	718.9	-718.9	0.7	-0.7
		X4	-995.0	-1035.8	-20.4	718.9	-718.9	-0.7	0.7
		X5	-988.9	-1016.9	-14.0	710.0	-710.0	-31.7	31.7
		X6	-535.9	-523.4	6.2	375.0	-375.0	-552.8	552.8
5F	6F	X1	-595.2	-499.7	47.8	391.1	-391.1	731.4	-731.4
		X2	-1155.0	-1056.4	49.3	789.8	-789.8	34.7	-34.7
		X3	-1180.9	-1075.8	52.6	806.0	-806.0	0.5	-0.5
		X4	-1180.9	-1075.8	52.6	806.0	-806.0	-0.5	0.5
		X5	-1155.0	-1056.4	49.3	789.8	-789.8	-34.7	34.7
		X6	-595.2	-499.7	47.8	391.1	-391.1	-731.4	731.4
4F	5F	X1	-685.8	-602.8	41.5	460.2	-460.2	920.7	-920.7

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	X2	-1231.3	-1115.4	58.0	838.1	-838.1	35.5	-35.5
		X3	-1245.7	-1127.8	59.0	847.7	-847.7	0.6	-0.6
		X4	-1245.7	-1127.8	59.0	847.7	-847.7	-0.6	0.6
		X5	-1231.3	-1115.4	58.0	838.1	-838.1	-35.5	35.5
		X6	-685.8	-602.8	41.5	460.2	-460.2	-920.7	920.7
3F	4F	X1	-650.8	-633.6	8.6	458.7	-458.7	1121.6	-1121.6
		X2	-1306.9	-1239.2	33.8	909.3	-909.3	37.6	-37.6
		X3	-1317.0	-1244.8	36.1	914.9	-914.9	0.7	-0.7
		X4	-1317.0	-1244.8	36.1	914.9	-914.9	-0.7	0.7
		X5	-1306.9	-1239.2	33.8	909.3	-909.3	-37.6	37.6
		X6	-650.8	-633.6	8.6	458.7	-458.7	-1121.6	1121.6
2F	3F	X1	-646.5	-836.7	-95.1	529.7	-529.7	1327.3	-1327.3
		X2	-1232.9	-1377.1	-72.1	932.2	-932.2	35.1	-35.1
		X3	-1237.3	-1383.9	-73.3	936.2	-936.2	0.9	-0.9
		X4	-1237.3	-1383.9	-73.3	936.2	-936.2	-0.9	0.9
		X5	-1232.9	-1377.1	-72.1	932.2	-932.2	-35.1	35.1
		X6	-646.5	-836.7	-95.1	529.7	-529.7	-1327.3	1327.3
1F	2F	X1	-323.8	-2040.8	-858.5	630.6	-630.6	1513.8	-1513.8
		X2	-845.0	-2683.6	-919.3	941.0	-941.0	29.5	-29.5
		X3	-824.6	-2628.6	-902.0	920.9	-920.9	0.8	-0.8
		X4	-824.6	-2628.6	-902.0	920.9	-920.9	-0.8	0.8
		X5	-845.0	-2683.6	-919.3	941.0	-941.0	-29.5	29.5
		X6	-323.8	-2040.8	-858.5	630.6	-630.6	-1513.8	1513.8

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	RF	X1	181.4	-65.1	-123.2	-41.5	41.5	-27.9	27.9
		X2	386.2	159.5	-113.4	-194.9	194.9	-7.4	7.4
		X3	442.0	201.1	-120.5	-229.7	229.7	0.5	-0.5
		X4	442.0	201.1	-120.5	-229.7	229.7	-0.5	0.5
		X5	386.2	159.5	-113.4	-194.9	194.9	7.4	-7.4
		X6	181.4	-65.1	-123.2	-41.5	41.5	27.9	-27.9
10F	11F	X1	382.9	77.8	-152.6	-164.6	164.6	-78.7	78.7
		X2	524.5	351.0	-86.8	-312.7	312.7	-17.1	17.1
		X3	558.0	382.8	-87.6	-336.0	336.0	0.4	-0.4
		X4	558.0	382.8	-87.6	-336.0	336.0	-0.4	0.4
		X5	524.5	351.0	-86.8	-312.7	312.7	17.1	-17.1
		X6	382.9	77.8	-152.6	-164.6	164.6	78.7	-78.7
9F	10F	X1	446.9	187.2	-129.9	-226.5	226.5	-162.1	162.1
		X2	705.5	493.3	-106.1	-428.2	428.2	-24.5	24.5
		X3	740.6	527.7	-106.5	-453.0	453.0	0.4	-0.4
		X4	740.6	527.7	-106.5	-453.0	453.0	-0.4	0.4
		X5	705.5	493.3	-106.1	-428.2	428.2	24.5	-24.5
		X6	446.9	187.2	-129.9	-226.5	226.5	162.1	-162.1
8F	9F	X1	481.0	270.6	-105.2	-268.4	268.4	-269.0	269.0
		X2	851.6	663.1	-94.2	-541.0	541.0	-35.0	35.0
		X3	882.7	678.4	-102.2	-557.6	557.6	0.5	-0.5
		X4	882.7	678.4	-102.2	-557.6	557.6	-0.5	0.5
		X5	851.6	663.1	-94.2	-541.0	541.0	35.0	-35.0
		X6	481.0	270.6	-105.2	-268.4	268.4	269.0	-269.0
7F	8F	X1	566.4	396.8	-84.8	-344.0	344.0	-403.2	403.2
		X2	954.3	801.6	-76.4	-627.1	627.1	-34.5	34.5
		X3	956.6	800.6	-78.0	-627.6	627.6	-0.1	0.1
		X4	956.6	800.6	-78.0	-627.6	627.6	0.1	-0.1
		X5	954.3	801.6	-76.4	-627.1	627.1	34.5	-34.5
		X6	566.4	396.8	-84.8	-344.0	344.0	403.2	-403.2
6F	7F	X1	535.9	523.4	-6.2	-375.0	375.0	-552.8	552.8
		X2	988.9	1016.9	14.0	-710.0	710.0	-31.7	31.7
		X3	995.0	1035.8	20.4	-718.9	718.9	-0.7	0.7
		X4	995.0	1035.8	20.4	-718.9	718.9	0.7	-0.7
		X5	988.9	1016.9	14.0	-710.0	710.0	31.7	-31.7
		X6	535.9	523.4	-6.2	-375.0	375.0	552.8	-552.8
5F	6F	X1	595.2	499.7	-47.8	-391.1	391.1	-731.4	731.4
		X2	1155.0	1056.4	-49.3	-789.8	789.8	-34.7	34.7
		X3	1180.9	1075.8	-52.6	-806.0	806.0	-0.5	0.5

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	X4	1180.9	1075.8	-52.6	-806.0	806.0	0.5	-0.5
		X5	1155.0	1056.4	-49.3	-789.8	789.8	34.7	-34.7
		X6	595.2	499.7	-47.8	-391.1	391.1	731.4	-731.4
4F	5F	X1	685.8	602.8	-41.5	-460.2	460.2	-920.7	920.7
		X2	1231.3	1115.4	-58.0	-838.1	838.1	-35.5	35.5
		X3	1245.7	1127.8	-59.0	-847.7	847.7	-0.6	0.6
		X4	1245.7	1127.8	-59.0	-847.7	847.7	0.6	-0.6
		X5	1231.3	1115.4	-58.0	-838.1	838.1	35.5	-35.5
		X6	685.8	602.8	-41.5	-460.2	460.2	920.7	-920.7
3F	4F	X1	650.8	633.6	-8.6	-458.7	458.7	-1121.6	1121.6
		X2	1306.9	1239.2	-33.8	-909.3	909.3	-37.6	37.6
		X3	1317.0	1244.8	-36.1	-914.9	914.9	-0.7	0.7
		X4	1317.0	1244.8	-36.1	-914.9	914.9	0.7	-0.7
		X5	1306.9	1239.2	-33.8	-909.3	909.3	37.6	-37.6
		X6	650.8	633.6	-8.6	-458.7	458.7	1121.6	-1121.6
2F	3F	X1	646.5	836.7	95.1	-529.7	529.7	-1327.3	1327.3
		X2	1232.9	1377.1	72.1	-932.2	932.2	-35.1	35.1
		X3	1237.3	1383.9	73.3	-936.2	936.2	-0.9	0.9
		X4	1237.3	1383.9	73.3	-936.2	936.2	0.9	-0.9
		X5	1232.9	1377.1	72.1	-932.2	932.2	35.1	-35.1
		X6	646.5	836.7	95.1	-529.7	529.7	1327.3	-1327.3
1F	2F	X1	323.8	2040.8	858.5	-630.6	630.6	-1513.8	1513.8
		X2	845.0	2683.6	919.3	-941.0	941.0	-29.5	29.5
		X3	824.6	2628.6	902.0	-920.9	920.9	-0.8	0.8
		X4	824.6	2628.6	902.0	-920.9	920.9	0.8	-0.8
		X5	845.0	2683.6	919.3	-941.0	941.0	29.5	-29.5
		X6	323.8	2040.8	858.5	-630.6	630.6	1513.8	-1513.8

=====

* X1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	411.7	143.0	141.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	415.4	149.4	146.8	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	415.4	149.4	146.8	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	415.4	149.4	146.8	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	415.4	149.4	146.8	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	415.4	149.4	146.8	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	415.4	149.4	146.8	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	415.4	149.4	146.8	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	415.4	149.4	146.8	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	415.4	149.4	146.8	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	427.5	153.8	151.6	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	785.0	295.6	294.6	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-220.3	220.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-220.7	220.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-511.2	511.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-512.3	512.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-803.9	803.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-805.5	805.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1096.6	1096.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1098.7	1098.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1391.0	1391.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1393.8	1393.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1685.5	1685.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1688.8	1688.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1981.5	1981.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1985.4	1985.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2277.3	2277.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2281.8	2281.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2573.1	2573.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2578.2	2578.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2868.8	2868.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2874.4	2874.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3171.7	3171.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3177.8	3177.8

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.0	-47.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-47.0	47.0
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.0	-155.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-155.0	155.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	295.9	-295.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-295.9	295.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	465.2	-465.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-465.2	465.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	658.6	-658.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-658.6	658.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	873.6	-873.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-873.6	873.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1105.1	-1105.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1105.1	1105.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1346.0	-1346.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1346.0	1346.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1593.2	-1593.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1593.2	1593.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1844.1	-1844.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1844.1	1844.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2138.4	-2138.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2138.4	2138.4

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-47.0	47.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.0	-47.0
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-155.0	155.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.0	-155.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-295.9	295.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	295.9	-295.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-465.2	465.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	465.2	-465.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-658.6	658.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	658.6	-658.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-873.6	873.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	873.6	-873.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1105.1	1105.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1105.1	-1105.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1346.0	1346.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1346.0	-1346.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1593.2	1593.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1593.2	-1593.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1844.1	1844.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1844.1	-1844.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2138.4	2138.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2138.4	-2138.4

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
11F	Y2	Y3	4.6	-0.0	-0.1	-0.0
10F	Y2	Y3	10.6	-0.0	-0.1	-0.0
9F	Y2	Y3	16.7	-0.0	-0.1	-0.0
8F	Y2	Y3	22.7	-0.0	-0.1	-0.0
7F	Y2	Y3	28.8	0.0	-0.1	-0.0
6F	Y2	Y3	34.9	0.0	-0.1	-0.0
5F	Y2	Y3	41.1	0.0	-0.1	-0.0
4F	Y2	Y3	47.2	0.1	-0.1	-0.0
3F	Y2	Y3	53.3	0.1	-0.1	-0.0
2F	Y2	Y3	59.4	0.1	-0.1	-0.0
1F	Y2	Y3	65.7	0.1	-0.1	-0.0

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
11F	Y2	Y3	0.0	778.2	425.8	430.0
10F	Y2	Y3	0.0	1412.5	249.9	593.7
9F	Y2	Y3	0.0	2156.2	-62.8	747.6
8F	Y2	Y3	0.0	2964.5	-524.3	871.5
7F	Y2	Y3	0.0	3843.1	-1096.6	980.9
6F	Y2	Y3	0.0	4791.1	-1760.9	1072.7
5F	Y2	Y3	0.0	5737.0	-2551.5	1137.7
4F	Y2	Y3	0.0	6698.4	-3396.8	1179.1
3F	Y2	Y3	0.0	7665.1	-4283.7	1207.6
2F	Y2	Y3	0.0	8626.4	-5204.0	1222.3
1F	Y2	Y3	0.0	10322.7	-5715.1	1228.7

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
11F	Y2	Y3	0.0	-778.2	-425.8	-430.0
10F	Y2	Y3	0.0	-1412.5	-249.9	-593.7
9F	Y2	Y3	0.0	-2156.2	62.8	-747.6
8F	Y2	Y3	0.0	-2964.5	524.3	-871.5
7F	Y2	Y3	0.0	-3843.1	1096.6	-980.9
6F	Y2	Y3	0.0	-4791.1	1760.9	-1072.7
5F	Y2	Y3	0.0	-5737.0	2551.5	-1137.7
4F	Y2	Y3	0.0	-6698.4	3396.8	-1179.1
3F	Y2	Y3	0.0	-7665.1	4283.7	-1207.6
2F	Y2	Y3	0.0	-8626.4	5204.0	-1222.3
1F	Y2	Y3	0.0	-10322.7	5715.1	-1228.7

=====

* X2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	693.8	230.1	230.1	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	661.9	226.0	226.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	992.6	358.3	358.3	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-362.8	362.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-362.8	362.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-809.8	809.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-809.9	809.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1261.1	1261.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1261.2	1261.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1719.0	1719.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1719.1	1719.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2179.5	2179.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2179.6	2179.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2640.1	2640.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2640.1	2640.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3106.7	3106.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3106.7	3106.7

* X2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3573.3	3573.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3573.4	3573.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4049.6	4049.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4049.7	4049.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4523.4	4523.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4523.5	4523.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5003.7	5003.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5003.8	5003.8

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	-21.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-21.3	21.3
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.5	-91.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-91.5	91.5
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	206.1	-206.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-206.1	206.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	377.4	-377.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-377.4	377.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	574.6	-574.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-574.6	574.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	805.7	-805.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-805.7	805.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1066.4	-1066.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1066.4	1066.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1354.6	-1354.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1354.6	1354.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1733.9	-1733.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1733.9	1733.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2084.3	-2084.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2084.3	2084.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2520.6	-2520.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2520.6	2520.6

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-21.3	21.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	-21.3
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-91.5	91.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.5	-91.5
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-206.1	206.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	206.1	-206.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-377.4	377.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	377.4	-377.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-574.6	574.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	574.6	-574.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-805.7	805.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	805.7	-805.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1066.4	1066.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1066.4	-1066.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1354.6	1354.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1354.6	-1354.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1733.9	1733.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1733.9	-1733.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2084.3	2084.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2084.3	-2084.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2520.6	2520.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2520.6	-2520.6

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
11F	Y2	Y3	10.2	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	22.8	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	35.6	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
8F	Y2	Y3	41.1	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	52.1	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	63.1	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	74.3	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	85.5	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	83.8	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	93.6	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	103.6	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
11F	Y2	Y3	0.0	473.5	260.4	262.1
10F	Y2	Y3	0.0	1195.2	280.6	527.1
9F	Y2	Y3	0.0	2073.5	12.1	744.9
8F	Y2	Y3	0.0	2936.3	-298.6	942.0
7F	Y2	Y3	0.0	4028.7	-896.2	1118.7
6F	Y2	Y3	0.0	5257.6	-1648.6	1277.5
5F	Y2	Y3	0.0	6568.2	-2572.4	1427.1
4F	Y2	Y3	0.0	7995.1	-3615.4	1564.2
3F	Y2	Y3	0.0	8861.6	-4143.0	1685.2
2F	Y2	Y3	0.0	10323.7	-5308.7	1791.1
1F	Y2	Y3	0.0	12976.3	-5928.0	1879.6

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
11F	Y2	Y3	0.0	-473.5	-260.4	-262.1
10F	Y2	Y3	0.0	-1195.2	-280.6	-527.1
9F	Y2	Y3	0.0	-2073.5	-12.1	-744.9
8F	Y2	Y3	0.0	-2936.3	298.6	-942.0
7F	Y2	Y3	0.0	-4028.7	896.2	-1118.7
6F	Y2	Y3	0.0	-5257.6	1648.6	-1277.5
5F	Y2	Y3	0.0	-6568.2	2572.4	-1427.1
4F	Y2	Y3	0.0	-7995.1	3615.4	-1564.2
3F	Y2	Y3	0.0	-8861.6	4143.0	-1685.2
2F	Y2	Y3	0.0	-10323.7	5308.7	-1791.1
1F	Y2	Y3	0.0	-12976.3	5928.0	-1879.6

=====

* X3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	693.8	230.1	230.1	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	661.9	226.0	226.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	992.6	358.3	358.3	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-360.8	360.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-360.8	360.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-806.9	806.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-806.9	806.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1256.8	1256.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1256.8	1256.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1713.4	1713.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1713.4	1713.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2170.4	2170.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2170.5	2170.5
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2627.4	2627.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2627.5	2627.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3092.1	3092.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3092.2	3092.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3556.8	3556.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3556.8	3556.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4030.9	4030.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4031.0	4031.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4502.5	4502.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4502.6	4502.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4980.4	4980.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4980.5	4980.5

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	-22.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-22.6	22.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.3	-92.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-92.3	92.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	207.0	-207.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-207.0	207.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	378.5	-378.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-378.5	378.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	576.3	-576.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-576.3	576.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	808.4	-808.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-808.4	808.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1071.0	-1071.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1071.0	1071.0

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1361.0	-1361.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1361.0	1361.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1742.1	-1742.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1742.1	1742.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2094.1	-2094.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2094.1	2094.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2531.6	-2531.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2531.6	2531.6

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-22.6	22.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	-22.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-92.3	92.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.3	-92.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-207.0	207.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	207.0	-207.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-378.5	378.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	378.5	-378.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-576.3	576.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	576.3	-576.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-808.4	808.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	808.4	-808.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1071.0	1071.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1071.0	-1071.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1361.0	1361.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1361.0	-1361.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1742.1	1742.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1742.1	-1742.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2094.1	2094.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2094.1	-2094.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2531.6	2531.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2531.6	-2531.6

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
11F	Y2	Y3	10.2	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	22.8	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	35.4	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	41.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	51.9	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	62.8	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	73.9	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	85.1	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	83.4	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	93.2	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	103.1	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
11F	Y2	Y3	0.0	449.3	223.0	240.1
10F	Y2	Y3	0.0	1169.3	246.6	505.7
9F	Y2	Y3	0.0	2046.9	-23.4	722.6
8F	Y2	Y3	0.0	2910.5	-333.6	920.3
7F	Y2	Y3	0.0	4006.9	-933.2	1097.7
6F	Y2	Y3	0.0	5240.8	-1688.1	1257.6
5F	Y2	Y3	0.0	6562.3	-2617.4	1408.9
4F	Y2	Y3	0.0	8000.9	-3664.6	1548.7
3F	Y2	Y3	0.0	8875.3	-4190.8	1673.0
2F	Y2	Y3	0.0	10348.7	-5357.1	1782.7
1F	Y2	Y3	0.0	13011.9	-5975.1	1876.5

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
11F	Y2	Y3	0.0	-449.3	-223.0	-240.1
10F	Y2	Y3	0.0	-1169.3	-246.6	-505.7
9F	Y2	Y3	0.0	-2046.9	23.4	-722.6
8F	Y2	Y3	0.0	-2910.5	333.6	-920.3
7F	Y2	Y3	0.0	-4006.9	933.2	-1097.7
6F	Y2	Y3	0.0	-5240.8	1688.1	-1257.6
5F	Y2	Y3	0.0	-6562.3	2617.4	-1408.9
4F	Y2	Y3	0.0	-8000.9	3664.6	-1548.7
3F	Y2	Y3	0.0	-8875.3	4190.8	-1673.0
2F	Y2	Y3	0.0	-10348.7	5357.1	-1782.7
1F	Y2	Y3	0.0	-13011.9	5975.1	-1876.5

=====

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	693.8	230.1	230.1	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	661.9	226.0	226.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	992.6	358.3	358.3	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム 柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-360.8	360.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-360.8	360.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-806.9	806.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-806.9	806.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1256.8	1256.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1256.8	1256.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1713.4	1713.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1713.4	1713.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2170.4	2170.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2170.5	2170.5
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2627.4	2627.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2627.5	2627.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3092.1	3092.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3092.2	3092.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3556.8	3556.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3556.8	3556.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4030.9	4030.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4031.0	4031.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4502.5	4502.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4502.6	4502.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4980.4	4980.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4980.5	4980.5

* X4 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	-22.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-22.6	22.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.3	-92.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-92.3	92.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	207.0	-207.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-207.0	207.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	378.5	-378.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-378.5	378.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	576.3	-576.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-576.3	576.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	808.4	-808.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-808.4	808.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1071.0	-1071.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1071.0	1071.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1361.0	-1361.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1361.0	1361.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1742.1	-1742.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1742.1	1742.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2094.1	-2094.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2094.1	2094.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2531.6	-2531.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2531.6	2531.6

* X4 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-22.6	22.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	-22.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-92.3	92.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.3	-92.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-207.0	207.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	207.0	-207.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-378.5	378.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	378.5	-378.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-576.3	576.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	576.3	-576.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-808.4	808.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	808.4	-808.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1071.0	1071.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1071.0	-1071.0

* X4 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1361.0	1361.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1361.0	-1361.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1742.1	1742.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1742.1	-1742.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2094.1	2094.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2094.1	-2094.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2531.6	2531.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2531.6	-2531.6

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
11F	Y2	Y3	10.2	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	22.8	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	35.4	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	41.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	51.9	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	62.8	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	73.9	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	85.1	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	83.4	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	93.2	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	103.1	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
11F	Y2	Y3	0.0	449.3	223.0	240.1
10F	Y2	Y3	0.0	1169.3	246.6	505.7
9F	Y2	Y3	0.0	2046.9	-23.4	722.6
8F	Y2	Y3	0.0	2910.5	-333.6	920.3
7F	Y2	Y3	0.0	4006.9	-933.2	1097.7
6F	Y2	Y3	0.0	5240.8	-1688.1	1257.6
5F	Y2	Y3	0.0	6562.3	-2617.4	1408.9
4F	Y2	Y3	0.0	8000.9	-3664.6	1548.7
3F	Y2	Y3	0.0	8875.3	-4190.8	1673.0
2F	Y2	Y3	0.0	10348.7	-5357.1	1782.7
1F	Y2	Y3	0.0	13011.9	-5975.1	1876.5

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
11F	Y2	Y3	0.0	-449.3	-223.0	-240.1
10F	Y2	Y3	0.0	-1169.3	-246.6	-505.7
9F	Y2	Y3	0.0	-2046.9	23.4	-722.6
8F	Y2	Y3	0.0	-2910.5	333.6	-920.3
7F	Y2	Y3	0.0	-4006.9	933.2	-1097.7
6F	Y2	Y3	0.0	-5240.8	1688.1	-1257.6
5F	Y2	Y3	0.0	-6562.3	2617.4	-1408.9
4F	Y2	Y3	0.0	-8000.9	3664.6	-1548.7
3F	Y2	Y3	0.0	-8875.3	4190.8	-1673.0
2F	Y2	Y3	0.0	-10348.7	5357.1	-1782.7
1F	Y2	Y3	0.0	-13011.9	5975.1	-1876.5

=====

* X5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	693.8	230.1	230.1	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	653.1	222.5	222.5	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	661.9	226.0	226.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	992.6	358.3	358.3	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-362.8	362.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-362.8	362.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-809.8	809.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-809.9	809.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1261.1	1261.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1261.2	1261.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1719.0	1719.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1719.1	1719.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2179.5	2179.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2179.6	2179.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2640.1	2640.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2640.1	2640.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3106.7	3106.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3106.7	3106.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3573.3	3573.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3573.4	3573.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4049.6	4049.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4049.7	4049.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4523.4	4523.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4523.5	4523.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5003.7	5003.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5003.8	5003.8

* X5 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	-21.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-21.3	21.3
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.5	-91.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-91.5	91.5
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	206.1	-206.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-206.1	206.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	377.4	-377.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-377.4	377.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	574.6	-574.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-574.6	574.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	805.7	-805.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-805.7	805.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1066.4	-1066.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1066.4	1066.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1354.6	-1354.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1354.6	1354.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1733.9	-1733.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1733.9	1733.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2084.3	-2084.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2084.3	2084.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2520.6	-2520.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2520.6	2520.6

* X5 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-21.3	21.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	-21.3
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-91.5	91.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.5	-91.5
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-206.1	206.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	206.1	-206.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-377.4	377.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	377.4	-377.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-574.6	574.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	574.6	-574.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-805.7	805.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	805.7	-805.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1066.4	1066.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1066.4	-1066.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1354.6	1354.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1354.6	-1354.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1733.9	1733.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1733.9	-1733.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2084.3	2084.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2084.3	-2084.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2520.6	2520.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2520.6	-2520.6

* X5 フレーム 壁部材（エレメント置換）応力（固定+積載）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
11F	Y2	Y3	10.2	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	22.8	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	35.6	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	41.1	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	52.1	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	63.1	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	74.3	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	85.5	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	83.8	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	93.6	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	103.6	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
11F	Y2	Y3	0.0	473.5	260.4	262.1
10F	Y2	Y3	0.0	1195.2	280.6	527.1
9F	Y2	Y3	0.0	2073.5	12.1	744.9
8F	Y2	Y3	0.0	2936.3	-298.6	942.0
7F	Y2	Y3	0.0	4028.7	-896.2	1118.7
6F	Y2	Y3	0.0	5257.6	-1648.6	1277.5
5F	Y2	Y3	0.0	6568.2	-2572.4	1427.1
4F	Y2	Y3	0.0	7995.1	-3615.4	1564.2
3F	Y2	Y3	0.0	8861.6	-4143.0	1685.2
2F	Y2	Y3	0.0	10323.7	-5308.7	1791.1
1F	Y2	Y3	0.0	12976.3	-5928.0	1879.6

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
11F	Y2	Y3	0.0	-473.5	-260.4	-262.1
10F	Y2	Y3	0.0	-1195.2	-280.6	-527.1
9F	Y2	Y3	0.0	-2073.5	-12.1	-744.9
8F	Y2	Y3	0.0	-2936.3	298.6	-942.0
7F	Y2	Y3	0.0	-4028.7	896.2	-1118.7
6F	Y2	Y3	0.0	-5257.6	1648.6	-1277.5
5F	Y2	Y3	0.0	-6568.2	2572.4	-1427.1
4F	Y2	Y3	0.0	-7995.1	3615.4	-1564.2
3F	Y2	Y3	0.0	-8861.6	4143.0	-1685.2
2F	Y2	Y3	0.0	-10323.7	5308.7	-1791.1
1F	Y2	Y3	0.0	-12976.3	5928.0	-1879.6

=====

* X6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	411.7	143.0	141.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	415.4	149.4	146.8	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	415.4	149.4	146.8	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	415.4	149.4	146.8	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	415.4	149.4	146.8	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	415.4	149.4	146.8	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	415.4	149.4	146.8	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	415.4	149.4	146.8	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	415.4	149.4	146.8	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	415.4	149.4	146.8	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	427.5	153.8	151.6	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	785.0	295.6	294.6	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-220.3	220.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-220.7	220.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-511.2	511.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-512.3	512.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-803.9	803.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-805.5	805.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1096.6	1096.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1098.7	1098.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1391.0	1391.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1393.8	1393.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1685.5	1685.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1688.8	1688.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1981.5	1981.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1985.4	1985.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2277.3	2277.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2281.8	2281.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2573.1	2573.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2578.2	2578.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2868.8	2868.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2874.4	2874.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3171.7	3171.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3177.8	3177.8

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.0	-47.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-47.0	47.0
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.0	-155.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-155.0	155.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	295.9	-295.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-295.9	295.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	465.2	-465.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-465.2	465.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	658.6	-658.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-658.6	658.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	873.6	-873.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-873.6	873.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1105.1	-1105.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1105.1	1105.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1346.0	-1346.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1346.0	1346.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1593.2	-1593.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1593.2	1593.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1844.1	-1844.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1844.1	1844.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2138.4	-2138.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2138.4	2138.4

* X6 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-47.0	47.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.0	-47.0
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-155.0	155.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.0	-155.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-295.9	295.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	295.9	-295.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-465.2	465.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	465.2	-465.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-658.6	658.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	658.6	-658.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-873.6	873.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	873.6	-873.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1105.1	1105.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1105.1	-1105.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1346.0	1346.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1346.0	-1346.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1593.2	1593.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1593.2	-1593.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1844.1	1844.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1844.1	-1844.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2138.4	2138.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2138.4	-2138.4

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（固定+積載）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
11F	Y2	Y3	4.6	-0.0	-0.1	-0.0
10F	Y2	Y3	10.6	-0.0	-0.1	-0.0
9F	Y2	Y3	16.7	-0.0	-0.1	-0.0
8F	Y2	Y3	22.7	-0.0	-0.1	-0.0
7F	Y2	Y3	28.8	0.0	-0.1	-0.0
6F	Y2	Y3	34.9	0.0	-0.1	-0.0
5F	Y2	Y3	41.1	0.0	-0.1	-0.0
4F	Y2	Y3	47.2	0.1	-0.1	-0.0
3F	Y2	Y3	53.3	0.1	-0.1	-0.0
2F	Y2	Y3	59.4	0.1	-0.1	-0.0
1F	Y2	Y3	65.7	0.1	-0.1	-0.0

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
11F	Y2	Y3	0.0	778.2	425.8	430.0
10F	Y2	Y3	0.0	1412.5	249.9	593.7
9F	Y2	Y3	0.0	2156.2	-62.8	747.6
8F	Y2	Y3	0.0	2964.5	-524.3	871.5
7F	Y2	Y3	0.0	3843.1	-1096.6	980.9
6F	Y2	Y3	0.0	4791.1	-1760.9	1072.7
5F	Y2	Y3	0.0	5737.0	-2551.5	1137.7
4F	Y2	Y3	0.0	6698.4	-3396.8	1179.1
3F	Y2	Y3	0.0	7665.1	-4283.7	1207.6
2F	Y2	Y3	0.0	8626.4	-5204.0	1222.3
1F	Y2	Y3	0.0	10322.7	-5715.1	1228.7

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
11F	Y2	Y3	0.0	-778.2	-425.8	-430.0
10F	Y2	Y3	0.0	-1412.5	-249.9	-593.7
9F	Y2	Y3	0.0	-2156.2	62.8	-747.6
8F	Y2	Y3	0.0	-2964.5	524.3	-871.5
7F	Y2	Y3	0.0	-3843.1	1096.6	-980.9
6F	Y2	Y3	0.0	-4791.1	1760.9	-1072.7
5F	Y2	Y3	0.0	-5737.0	2551.5	-1137.7
4F	Y2	Y3	0.0	-6698.4	3396.8	-1179.1
3F	Y2	Y3	0.0	-7665.1	4283.7	-1207.6
2F	Y2	Y3	0.0	-8626.4	5204.0	-1222.3
1F	Y2	Y3	0.0	-10322.7	5715.1	-1228.7

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.5 壁量

- Aw : 耐力壁の水平断面積 (100 x mm2)
- Ac : 柱の水平断面積 (100 x mm2)
- Aw' : 雑壁の水平断面積 (100 x mm2)
- U : 用途係数
- Z : 地震力の地域係数
- Ai : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
- α : コンクリートの設計基準強度による割増係数 (H19国交告593, 595号)

(1)式 : $\Sigma 2.5\alpha Aw + \Sigma 0.7\alpha Ac + \Sigma 0.7\alpha Aw'$ (RC) (2)式 : $\Sigma 1.8\alpha Aw + \Sigma 1.8\alpha Ac$ (RC)

: $\Sigma 2.5\alpha Aw + \Sigma 1.0\alpha Ac + \Sigma 0.7\alpha Aw'$ (SRC) : $\Sigma 2.0\alpha Aw + \Sigma 2.0\alpha Ac$ (SRC)

< X方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1)式	(2)式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
11F	RC	0.00	80000.00	0.00	1.291	0.775	1.993
10F	RC	0.00	80000.00	0.00	1.291	0.444	1.142
9F	RC	0.00	80000.00	0.00	1.414	0.357	0.919
8F	RC	0.00	88000.00	0.00	1.414	0.319	0.819
7F	RC	0.00	88000.00	0.00	1.414	0.272	0.700
6F	RC	0.00	88000.00	0.00	1.414	0.241	0.621
5F	RC	0.00	88000.00	0.00	1.414	0.219	0.564
4F	RC	0.00	88000.00	0.00	1.414	0.203	0.522
3F	RC	0.00	96000.00	0.00	1.414	0.208	0.535
2F	RC	0.00	96000.00	0.00	1.414	0.198	0.509
1F	RC	0.00	96000.00	0.00	1.414	0.191	0.490

< Y方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1)式	(2)式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
11F	RC	88560.00	80000.00	0.00	1.291	3.840	4.200
10F	RC	88560.00	80000.00	0.00	1.291	2.201	2.407
9F	RC	88560.00	80000.00	0.00	1.414	1.770	1.936
8F	RC	87840.00	88000.00	0.00	1.414	1.454	1.637
7F	RC	87840.00	88000.00	0.00	1.414	1.243	1.399
6F	RC	87840.00	88000.00	0.00	1.414	1.102	1.240
5F	RC	87840.00	88000.00	0.00	1.414	1.000	1.126
4F	RC	87840.00	88000.00	0.00	1.414	0.926	1.042
3F	RC	87120.00	96000.00	0.00	1.414	0.882	1.020
2F	RC	87120.00	96000.00	0.00	1.414	0.840	0.972
1F	RC	87120.00	96000.00	0.00	1.414	0.808	0.935

A-3.6 剛性率

A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)

- d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
- h : 層間変形角の階高 (cm)
- d/h : 層間変形角
- rs : h/d
- rs/ave. : rsの相加平均
- Rs : 剛性率
- * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
- # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
11F	0.1672	280.0	1/ 1675	839	1.996	1.000
10F	0.2434	280.0	1/ 1150		1.371	1.000
9F	0.3091	280.0	1/ 906		1.080	1.000
8F	0.3611	280.0	1/ 775		0.924	1.000
7F	0.4071	280.0	1/ 688		0.820	1.000
6F	0.4308	280.0	1/ 650		0.774	1.000
5F	0.4353	280.0	1/ 643		0.767	1.000
4F	0.4573	280.0	1/ 612		0.730	1.000
3F	0.4628	280.0	1/ 605		0.721	1.000
2F	0.4485	280.0	1/ 624		0.744	1.000
1F	0.3438	310.0	1/ 902		1.075	1.000

Y 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
11F	0.0986	280.0	1/ 2840	3205	0.886	1.000
10F	0.1030	280.0	1/ 2719		0.848	1.000
9F	0.1047	280.0	1/ 2674		0.834	1.000
8F	0.1055	280.0	1/ 2653		0.828	1.000
7F	0.1046	280.0	1/ 2678		0.835	1.000
6F	0.1023	280.0	1/ 2737		0.854	1.000
5F	0.0959	280.0	1/ 2918		0.911	1.000
4F	0.0879	280.0	1/ 3185		0.994	1.000
3F	0.0777	280.0	1/ 3605		1.125	1.000
2F	0.0651	280.0	1/ 4299		1.341	1.000
1F	0.0627	310.0	1/ 4948		1.544	1.000

A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない)

- d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
11F	0.1672	280.0	1/ 1675	839	1.996	1.000
10F	0.2434	280.0	1/ 1150		1.371	1.000
9F	0.3091	280.0	1/ 906		1.080	1.000
8F	0.3611	280.0	1/ 775		0.924	1.000
7F	0.4071	280.0	1/ 688		0.820	1.000
6F	0.4308	280.0	1/ 650		0.774	1.000
5F	0.4353	280.0	1/ 643		0.767	1.000
4F	0.4573	280.0	1/ 612		0.730	1.000
3F	0.4628	280.0	1/ 605		0.721	1.000
2F	0.4485	280.0	1/ 624		0.744	1.000
1F	0.3438	310.0	1/ 902		1.075	1.000

Y 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
11F	0.0986	280.0	1/ 2840	3205	0.886	1.000
10F	0.1030	280.0	1/ 2719		0.848	1.000
9F	0.1047	280.0	1/ 2674		0.834	1.000
8F	0.1055	280.0	1/ 2653		0.828	1.000
7F	0.1046	280.0	1/ 2678		0.835	1.000
6F	0.1023	280.0	1/ 2737		0.854	1.000
5F	0.0959	280.0	1/ 2918		0.911	1.000
4F	0.0879	280.0	1/ 3185		0.994	1.000

Y 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
3F	0.0777	280.0	1/ 3605		1.125	1.000
2F	0.0651	280.0	1/ 4299		1.341	1.000
1F	0.0627	310.0	1/ 4948		1.544	1.000

A-3.7 偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
11F	700.1	700.0	0.1	1560.7	0.000	1.000
10F	700.1	700.0	0.1	1696.4	0.000	1.000
9F	700.1	700.0	0.1	1839.0	0.000	1.000
8F	700.1	700.0	0.1	1939.7	0.000	1.000
7F	700.1	700.0	0.1	2039.7	0.000	1.000
6F	700.1	700.0	0.1	2099.3	0.000	1.000
5F	700.1	700.0	0.1	2153.4	0.000	1.000
4F	700.1	700.0	0.1	2273.6	0.000	1.000
3F	700.1	700.0	0.1	2402.9	0.000	1.000
2F	700.1	700.0	0.1	2551.7	0.000	1.000
1F	700.1	700.0	0.1	2270.4	0.000	1.000

Y 方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
11F	1500.0	1500.0	0.0	1198.4	0.000	1.000
10F	1500.0	1500.0	0.0	1103.4	0.000	1.000
9F	1500.0	1500.0	0.0	1070.4	0.000	1.000
8F	1500.0	1500.0	0.0	1048.7	0.000	1.000
7F	1500.0	1500.0	0.0	1033.8	0.000	1.000
6F	1500.0	1500.0	0.0	1023.0	0.000	1.000
5F	1500.0	1500.0	0.0	1011.0	0.000	1.000
4F	1500.0	1500.0	0.0	996.9	0.000	1.000
3F	1500.0	1500.0	0.0	984.4	0.000	1.000
2F	1500.0	1500.0	0.0	972.5	0.000	1.000
1F	1500.0	1500.0	0.0	969.3	0.000	1.000

A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
11F	700.1	700.0	0.1	1560.7	0.000	1.000

X 方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
10F	700.1	700.0	0.1	1696.4	0.000	1.000
9F	700.1	700.0	0.1	1839.0	0.000	1.000
8F	700.1	700.0	0.1	1939.7	0.000	1.000
7F	700.1	700.0	0.1	2039.7	0.000	1.000
6F	700.1	700.0	0.1	2099.3	0.000	1.000
5F	700.1	700.0	0.1	2153.4	0.000	1.000
4F	700.1	700.0	0.1	2273.6	0.000	1.000
3F	700.1	700.0	0.1	2402.9	0.000	1.000
2F	700.1	700.0	0.1	2551.7	0.000	1.000
1F	700.1	700.0	0.1	2270.4	0.000	1.000

Y 方向



階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
11F	1500.0	1500.0	0.0	1198.4	0.000	1.000
10F	1500.0	1500.0	0.0	1103.4	0.000	1.000
9F	1500.0	1500.0	0.0	1070.4	0.000	1.000
8F	1500.0	1500.0	0.0	1048.7	0.000	1.000
7F	1500.0	1500.0	0.0	1033.8	0.000	1.000
6F	1500.0	1500.0	0.0	1023.0	0.000	1.000
5F	1500.0	1500.0	0.0	1011.0	0.000	1.000
4F	1500.0	1500.0	0.0	996.9	0.000	1.000
3F	1500.0	1500.0	0.0	984.4	0.000	1.000
2F	1500.0	1500.0	0.0	972.5	0.000	1.000
1F	1500.0	1500.0	0.0	969.3	0.000	1.000

A-4. 断面計算結果

A-4.3 RCの断面計算


A-4.3.1 RCはりの断面計算

(1) RCはりの計算指定

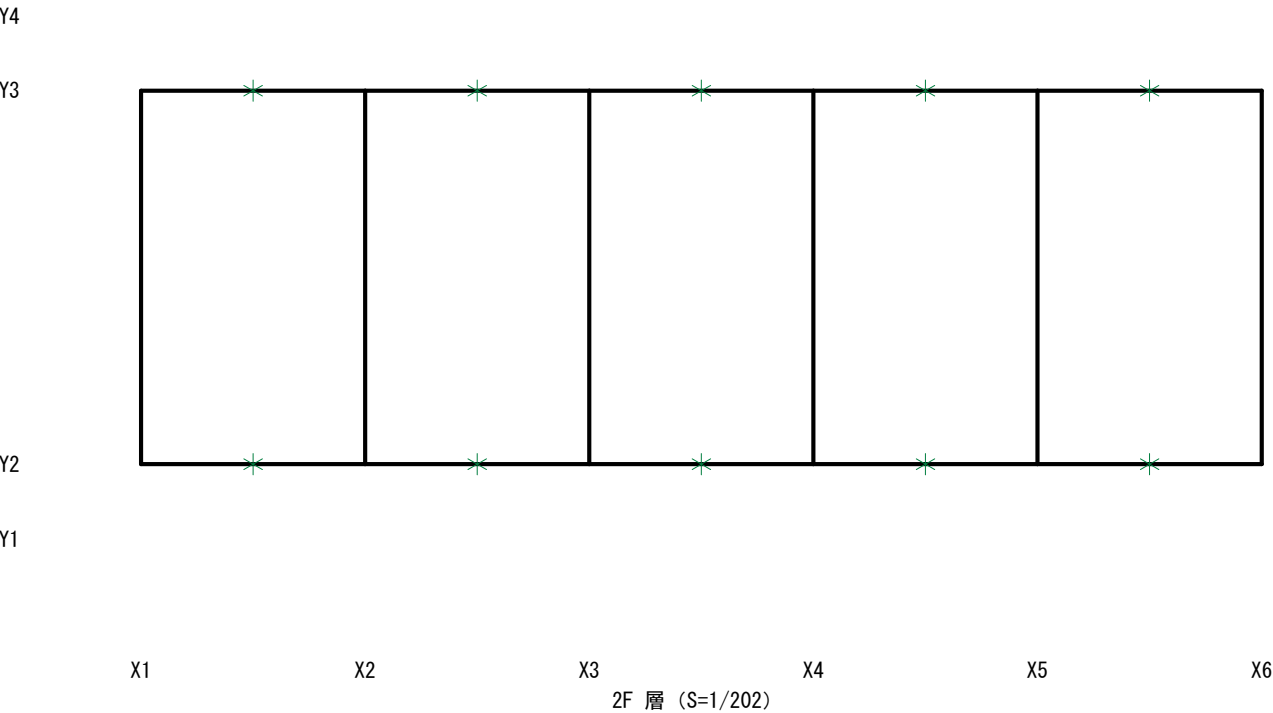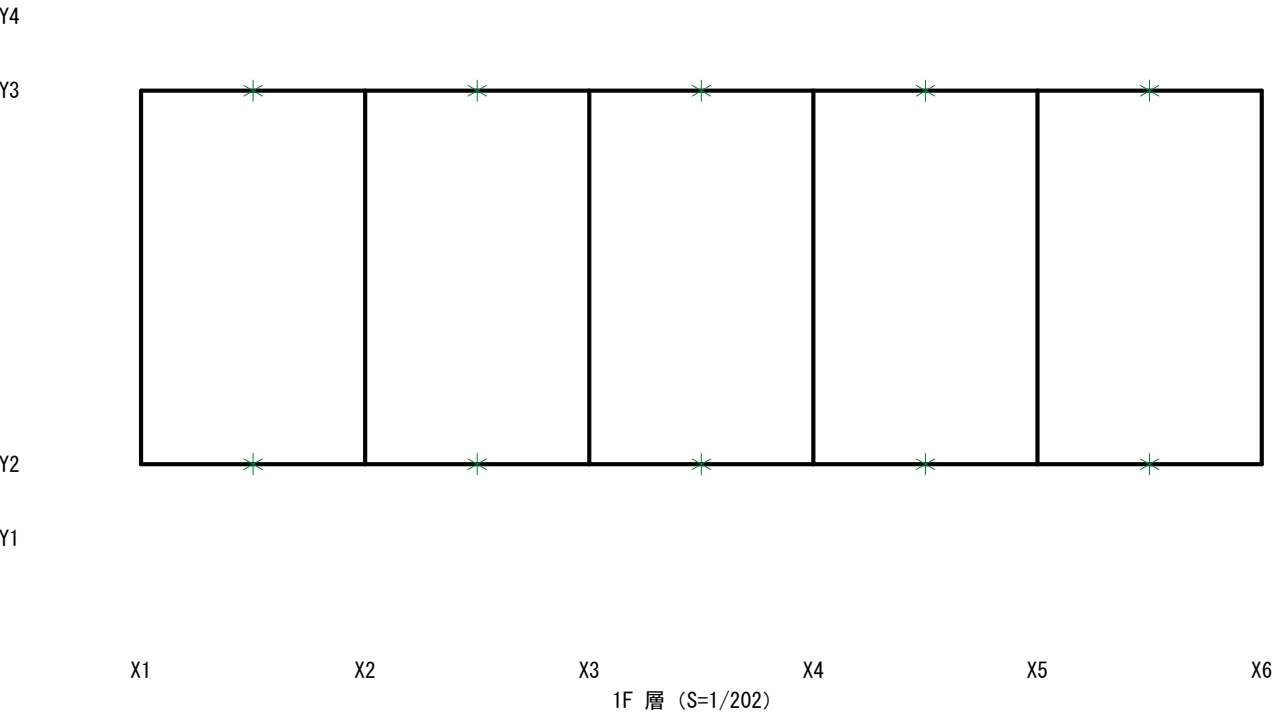

Y4
Y3


Y2
Y1

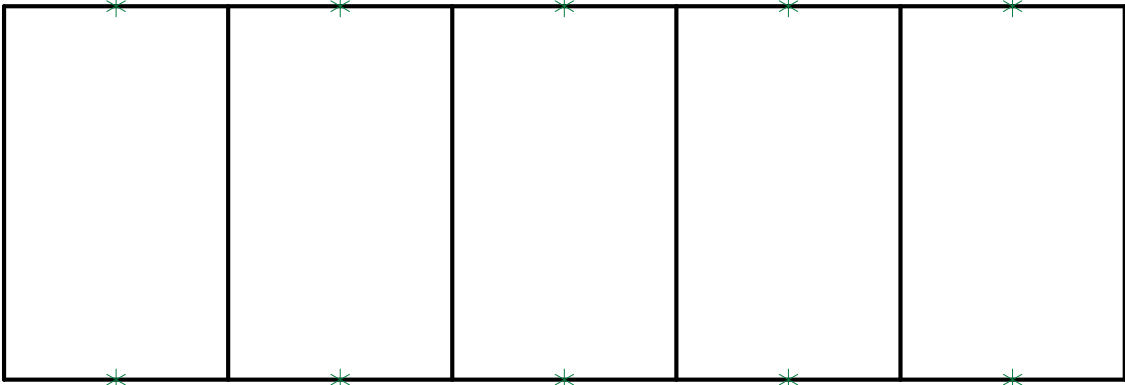

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

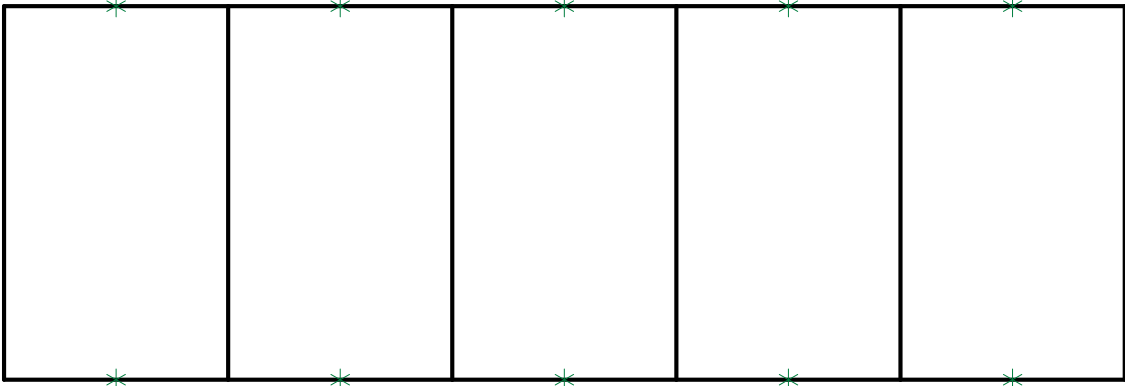

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

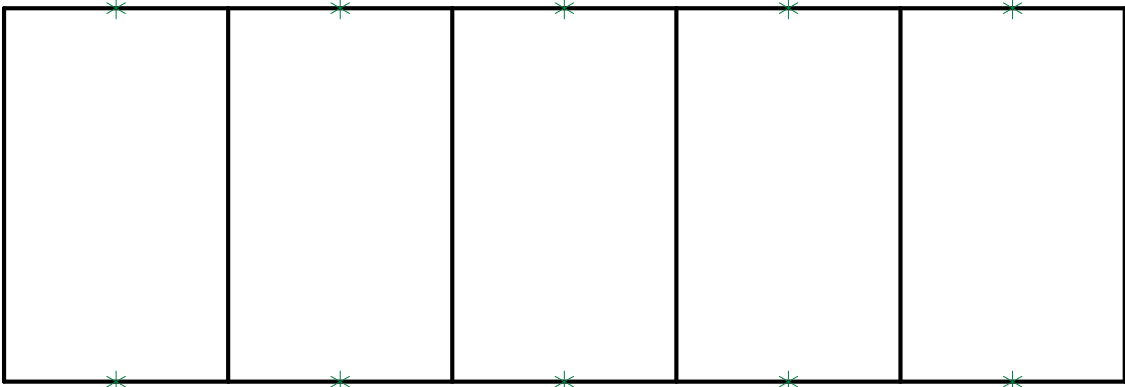

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

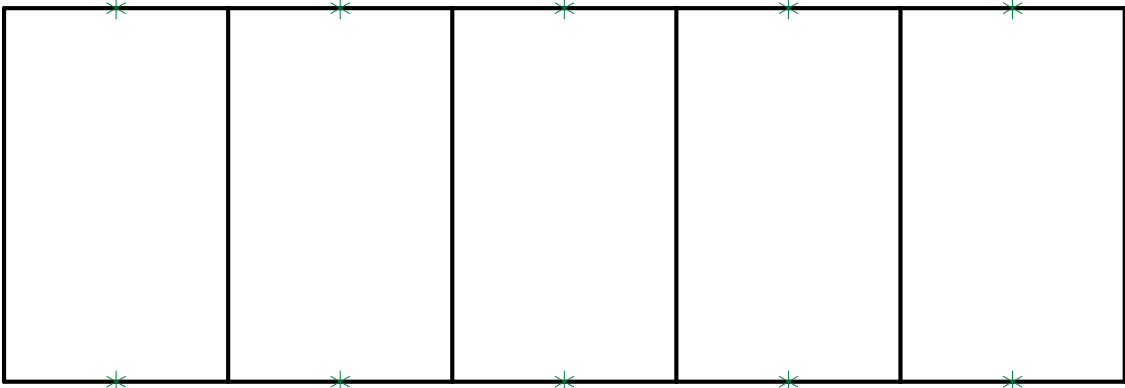

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

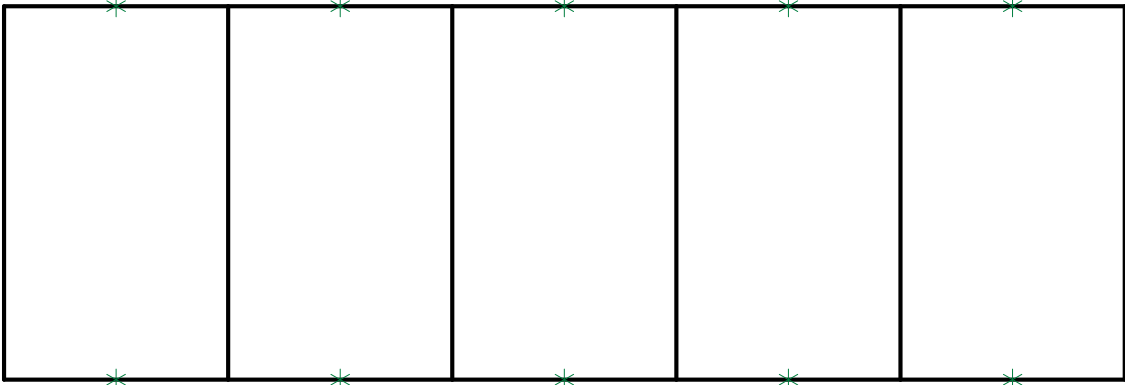

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

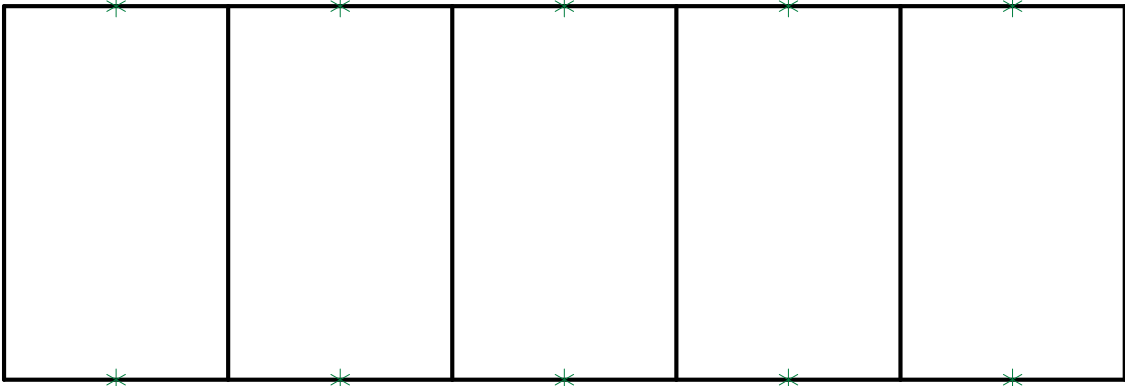

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

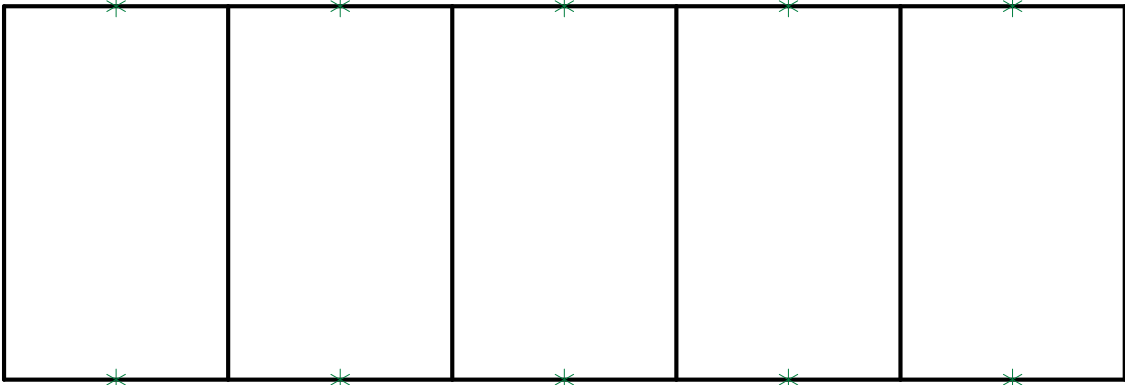

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

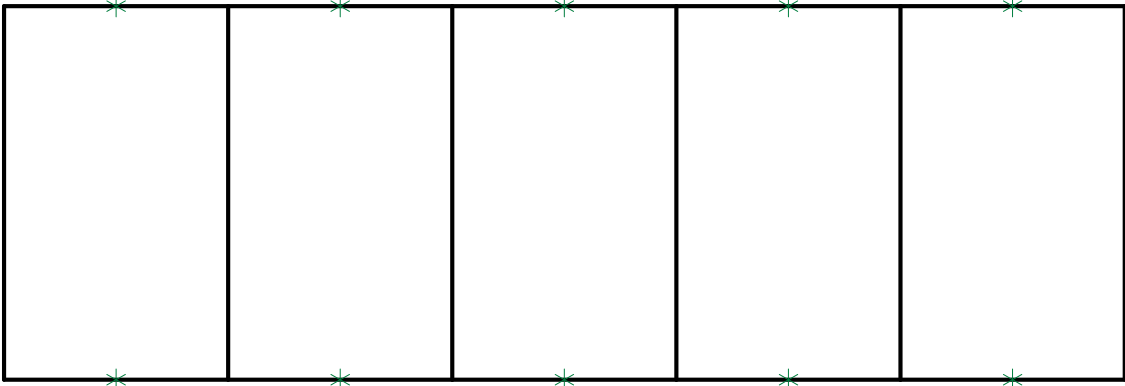

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

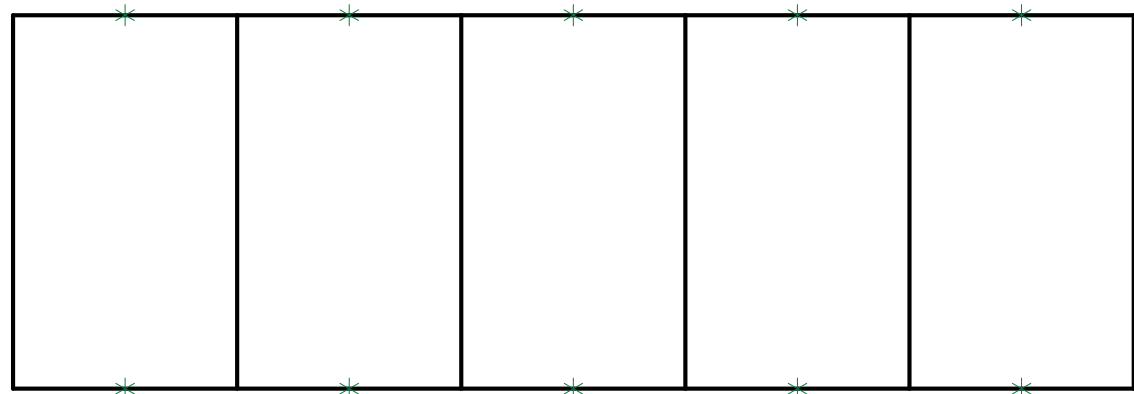

X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 層 (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1

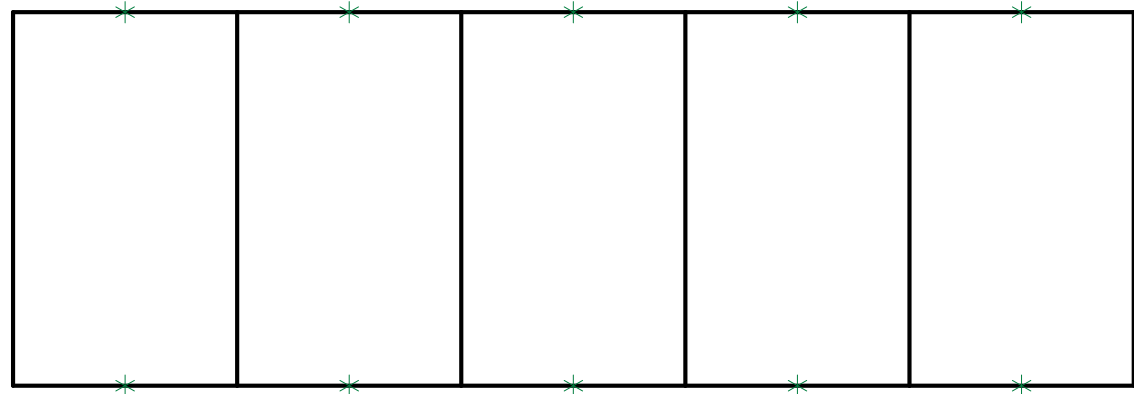

X1 X2 X3 X4 X5 X6
RF 層 (S=1/202)

(2) R Cはりの計算条件

- 1) 計算指定 : 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート : ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント (剛域考慮)
フェースからの入り長さ : 0.0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
R C規準 (1999) 13条による

- エ) 引張鉄筋比
Ptmax = 3.00 %
Ptmin = 0.40 %
- オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) セン断力の検討
ア) 地震時短期設計用せん断力
Qd = Min{ Qo + a*(Σ(My)/L'), QL + n*QE }
a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
My計算時:
主筋強度割増率: 1.10 倍
スラブ筋断面積: 7.10 cm2
- イ) 許容せん断力
RC規準(1999)15条(6)式による
部材中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います
- ウ) セン断補強筋比
Pwmax = 1.20 %
Pwmin = 0.20 %
- エ) セン断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 5) 付着の検討
RC規準(1999)16条(14)～(18)式による
- 6) 定着の検討
RC規準(1999)17条による
- 7) 地震時設計応力の割増率
はりの応力割増率
応力割増タイプ: 軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率: 壁のせん断力負担率が50%を超える場合は上下階の柱せん断力Qが
0.25 × NL × Ci 以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) RCはりの断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名		入力で指定した断面名称。()内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。
部材位置		部材位置は〇〇フレーム、〇〇層、[〇〇〇-〇〇〇軸]で表示します。
位置	cm	断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ、中央、右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちの長さLo/4の位置。()内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	MI	kN・m 長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。
	Ms. U(D)	kN・m 断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。
	L. no	①/②: 最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms. U、②はMs. Dを示します。(注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
	L. no	上記Qsの短期荷重ケース記号(注2)
断面	材質	N/mm2 Fc: コンクリートの材質で、Fcは普通コンクリート、Lcは軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋: ①/②/③: ①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	b	cm はり幅
	D	cm はりせい
	d. U(D)	cm コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離
	j. U(D)	cm 曲げ材の応力中心距離(7/8)・d. U ((7/8)・d. D)
	被り/sat	cm, 10^2cm2 ①/②: ①はかぶり厚(上端: 下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積

断面	上端筋 下端筋		入力した鉄筋本数で、2段筋の場合は上端筋1(下端筋1)が外側、上端筋2(下端筋2)が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がX形に配筋されていることを示します。
	STP径	mm	あばら筋径。算定計算の場合は、①-②：①はあばら筋径、②は算定計算で求めるあばら筋ピッチ
	形ピッチ	mm	あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
曲げ	at. U(D)	cm ²	上(下)端鉄筋断面積
	pt. U(D)	%	鉄筋比で、At. U/bd (At. D/db)
	Ma l	kN・m	長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。
	Mas	kN・m	上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント
せん断	判定		①/②：①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果
	My. U(D)	kN・m	上(下)端引張となる降伏曲げモーメント
	L' (L)	cm	①(②)：①は、はりうちのり長さ、②は、はり軸心間の長さ
	Qd. 正(負)	kN	地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。
	Qd	kN	Qd/Qa が最大となる時のQd
	L. no		上記のQdの荷重ケース記号(注2)
	Qd/b j	N/cm ²	短期で最大となるせん断応力度
	a		はりのせん断スパン比 (M/Qd) による割増係数で、(l)は長期、(s. 正)(s. 負)は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。
	pw	%	あばら筋比
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas. 正(負)	kN	地震時短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。X形配筋のときはX形主筋による分は含みません。
	Qax	kN	X形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果(注1)
付着	Ta. U(D)	N/mm ²	各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。使用基準がRC規準1991年版の場合に、同規準(27)式で求めます。
	Ld. U(D)	cm	上端(下端)筋の必要付着長さ。検定計算の場合に出力されます。使用基準がRC規準1999年版の場合は、同規準(14)、(15)式で求めます。RC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1. U(D)	cm	上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。検定計算の場合に出力されます。
	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≤Ld1の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、Ld≤Ld1の場合にOK。Ld>Ld1でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。
定着	La. U(D)	cm	上端(下端)筋の必要定着長さ。検定計算の場合に出力されます。RC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。()内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5としています。使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		FG (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	66.5	-116.6	176.5	104.2	-62.8	117.8	104.7	-62.8	117.2	
	Ms	U	1813.8	163.3	1364.1	1074.9	0.0	1045.1	1175.5	0.0	1139.3
		D	1680.7	396.5	1011.0	866.5	84.5	809.6	966.1	87.2	905.0
	L. no	K2/K1	K2/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	129.7	-18.3	-166.3	102.8	-2.3	-107.3	103.0	-2.1	-107.2	
	Qs	716.6	605.3	753.3	482.4	381.9	487.0	521.6	420.7	525.8	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	200.0	200.0	200.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	187.8	187.8	187.8	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
		D	187.8	187.8	187.8	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
	j	U	164.3	164.3	164.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
		D	164.3	164.3	164.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	0.53	0.53	0.53	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
		D	0.53	0.53	0.53	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
	Mal	2667.2	2667.2	2667.2	615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7	
	Mas	U	5334.4	5334.4	5334.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
D		5334.4	5334.4	5334.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	5952.3		5952.3	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0
		D	5757.6		5757.6	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1
	L' (L)	500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			
	Qd	正	750.8	898.8	1046.8	466.6	571.7	676.8	470.9	576.0	681.1
		負	1010.1	862.1	714.1	672.3	567.2	462.1	681.1	576.0	470.9
	Qd	1010.1	898.8	1046.8	672.3	571.7	676.8	681.1	576.0	681.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	76.83	68.37	79.62	195.42	160.59	196.74	198.00	161.81	198.00	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.496	1.528	1.496	1.499	1.531	1.499
		s. 正	1.353	1.353	1.353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.704	1.704	1.704	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	
	Qal	3199.5	3199.5	3199.5	725.2	760.3	725.2	726.1	761.2	726.1	
	Qas	正	3726.7	3726.7	3726.7	874.1	904.6	874.1	874.1	904.6	874.1
		負	4315.1	4315.1	4315.1	874.1	904.6	874.1	874.1	904.6	874.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	242.0		228.6	189.5		186.1	201.1		197.0
		D	228.0		212.0	145.5		140.2	154.7		149.0
	Ld1	U	250.0		250.0	173.0		173.0	173.0		173.0
		D	250.0		250.0	189.0		189.0	189.0		189.0
判定		OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	69.3 (30.7)		69.3 (30.0)	69.3 (74.4)		69.3 (72.3)	69.3 (81.4)		69.3 (78.9)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (48.0)		69.3 (44.8)	69.3 (53.5)		69.3 (50.1)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	105.0	-62.8	116.9	105.3	-62.8	116.5	105.5	-62.8	116.3	
	Ms	U	1154.2	0.0	1111.7	1098.3	0.0	1050.1	1042.6	0.0	995.6
		D	944.2	90.0	877.9	887.6	92.6	817.0	831.5	91.7	763.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	103.1	-2.0	-107.1	103.2	-1.9	-107.0	103.3	-1.8	-106.9	
	Qs	511.9	410.8	515.9	488.5	387.2	492.2	466.6	365.1	470.1	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
		D	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
		D	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
		D	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
	Mal	615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7	
	Mas	U	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
		D	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0
		D	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1
	L' (L)		500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)		
	Qd	正	470.9	576.0	681.1	470.9	576.0	681.1	441.6	546.7	651.8
		負	681.1	576.0	470.9	681.1	576.0	470.9	648.2	543.1	438.0
	Qd	681.1	576.0	681.1	681.1	576.0	681.1	648.2	546.7	651.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	198.00	161.81	198.00	198.00	161.81	198.00	188.43	153.57	189.47	
	a	l	1.500	1.532	1.500	1.502	1.534	1.502	1.503	1.536	1.503
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	655.5	688.2	655.5	656.1	688.8	656.1	656.4	689.1	656.4	
	Qas	正	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7
負		766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	198.7		193.8	192.2		186.7	185.8		180.4
		D	152.7		146.5	147.4		140.9	142.3		135.9
	Ld1	U	173.0		173.0	173.0		173.0	173.0		173.0
		D	189.0		189.0	189.0		189.0	189.0		189.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	69.3 (79.9)		69.3 (76.9)	69.3 (76.0)		69.3 (72.7)	69.3 (72.2)		69.3 (68.9)
		D	69.3 (52.3)		69.3 (48.6)	69.3 (49.1)		69.3 (45.2)	69.3 (46.0)		69.3 (42.2)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	104.7	-61.4	113.2	104.8	-61.4	113.1	103.2	-60.0	110.6	
	Ms	U	885.1	0.0	855.9	805.2	0.0	778.1	662.7	0.0	639.0
		D	675.7	80.3	629.4	595.6	79.1	551.9	456.2	75.6	417.7
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	101.4	-1.4	-104.2	101.4	-1.4	-104.2	99.3	-1.2	-101.8	
	Qs	406.0	306.0	408.8	374.5	274.5	377.3	316.9	218.8	319.3	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	55.0	55.0	55.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64	31.76	31.76	31.76
		D	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.26	0.63	1.26	1.26	0.63	1.26	0.92	0.92	0.92
		D	1.26	0.63	1.26	1.26	0.63	1.26	0.92	0.92	0.92
	Mal	514.7	261.9	514.7	514.7	261.9	514.7	345.7	345.7	345.7	
	Mas	U	1029.4	523.9	1029.4	1029.4	523.9	1029.4	691.3	691.3	691.3
		D	1029.4	523.9	1029.4	1029.4	523.9	1029.4	691.3	691.3	691.3
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4	835.3		835.3
		D	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3	770.2		770.2
	L' (L)	500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			
	Qd	正	355.5	458.3	561.1	308.2	411.0	513.8	220.6	321.1	421.6
		負	558.3	455.5	352.7	511.0	408.2	305.4	421.6	321.1	220.6
	Qd	558.3	458.3	561.1	511.0	411.0	513.8	421.6	321.1	421.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	169.30	138.99	170.17	154.98	124.64	155.82	139.49	106.23	139.49	
	a	l	1.465	1.465	1.465	1.466	1.466	1.466	1.465	1.465	1.465
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.924	0.924	0.924	
	Qal	618.6	618.6	618.6	618.9	618.9	618.9	589.6	589.6	589.6	
	Qas	正	735.0	735.0	735.0	735.0	735.0	735.0	708.0	708.0	708.0
負		735.0	735.0	735.0	735.0	735.0	735.0	708.0	708.0	708.0	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	182.3		178.3	171.5		167.8	163.0		159.4
		D	135.8		130.8	127.1		122.4	118.0		113.3
	Ld1	U	173.0		173.0	173.0		173.0	250.0		250.0
		D	189.0		189.0	189.0		189.0	250.0		250.0
判定	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (74.6)		69.3 (72.1)	69.3 (67.8)		69.3 (65.5)	69.3 (83.7)		69.3 (80.7)
		D	69.3 (45.5)		69.3 (42.4)	69.3 (40.1)		69.3 (37.2)	69.3 (46.1)		69.3 (42.2)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27Fレ-Δ10F層[X1-X2]			Y27Fレ-Δ11F層[X1-X2]			Y27Fレ-ΔRF層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	102.9	-60.2	110.7	102.0	-58.6	107.9	66.9	-44.6	77.7	
	Ms	U	542.9	0.0	518.6	368.2	0.0	358.8	219.9	0.0	208.8
		D	337.0	76.2	297.2	164.1	66.2	143.1	86.0	55.6	53.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	99.2	-1.3	-101.8	97.3	-1.0	-99.2	63.0	-1.8	-66.6	
	Qs	268.8	170.9	271.4	200.7	104.4	202.7	119.8	58.6	123.4	
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
		D	62.8	62.8	62.8	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1
		D	55.0	55.0	55.0	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	31.76	31.76	31.76	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	0.92	0.92	0.92	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
		D	0.92	0.92	0.92	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
	Mal	345.7	345.7	345.7	212.7	212.7	212.7	212.7	212.7	212.7	
	Mas	U	691.3	691.3	691.3	376.4	376.4	376.4	376.4	376.4	376.4
		D	691.3	691.3	691.3	376.4	376.4	376.4	376.4	376.4	376.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	835.3		835.3	479.6		479.6	479.6		479.6
		D	770.2		770.2	414.3		414.3	414.3		414.3
	L' (L)		500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)		
	Qd	正	155.1	255.6	356.2	57.8	156.1	254.4	22.2	87.0	151.8
		負	353.6	253.1	152.5	252.4	154.2	55.9	148.2	83.4	18.6
	Qd	353.6	255.6	356.2	252.4	156.1	254.4	148.2	87.0	151.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	116.98	84.57	117.83	91.62	56.66	92.33	53.80	31.58	55.09	
	a	l	1.465	1.465	1.465	1.468	1.468	1.468	1.402	1.402	1.402
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.924	0.924	0.924	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	
	Qal	589.7	589.7	589.7	402.2	402.2	402.2	388.0	388.0	388.0	
	Qas	正	708.0	708.0	708.0	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7
		負	708.0	708.0	708.0	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	144.9		141.2	138.0		136.1	107.8		105.5
		D	103.6		98.8	89.7		86.3	77.0		71.7
	Ld1	U	250.0		250.0	250.0		250.0	250.0		250.0
		D	250.0		250.0	250.0		250.0	250.0		250.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (68.6)		69.3 (65.5)	61.0 (75.0)		60.6 (73.1)	60.6 (44.8)		60.6 (42.5)
		D	69.3 (34.1)		69.3 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ1F層[X2-X3]			Y27レ-Δ2F層[X2-X3]			Y27レ-Δ3F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	169.8	-76.6	153.3	113.3	-60.6	113.0	113.5	-60.5	113.0	
	Ms	U	1164.7	0.0	1234.6	1034.2	0.0	1033.2	1147.4	0.0	1146.7
		D	825.1	119.8	928.0	807.6	61.0	807.1	920.4	60.8	920.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	150.7	2.7	-145.2	105.1	0.0	-105.0	105.2	0.1	-105.0	
	Qs	566.0	418.0	560.5	473.3	368.3	473.2	518.7	413.6	518.5	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	200.0	200.0	200.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	187.8	187.8	187.8	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
		D	187.8	187.8	187.8	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
	j	U	164.3	164.3	164.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
		D	164.3	164.3	164.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	0.53	0.53	0.53	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
		D	0.53	0.53	0.53	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
	Mal	2667.2	2667.2	2667.2	615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7	
	Mas	U	5334.4	5334.4	5334.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
		D	5334.4	5334.4	5334.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	5952.3		5952.3	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0
		D	5757.6		5757.6	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1
	L' (L)	500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			
	Qd	正	472.1	620.1	768.1	447.2	552.3	657.4	470.9	576.0	681.1
		負	773.6	625.6	477.6	657.5	552.4	447.3	681.1	576.0	470.9
	Qd	773.6	625.6	768.1	657.5	552.4	657.4	681.1	576.0	681.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	58.84	47.59	58.43	191.12	155.16	191.09	198.00	161.81	198.00	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.512	1.545	1.512	1.511	1.543	1.511
		s. 正	1.503	1.503	1.503	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.413	1.413	1.413	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	
	Qas	Qal	3199.5	3199.5	3199.5	730.1	765.3	730.1	729.7	765.0	729.7
		正	3978.9	3978.9	3978.9	874.1	904.6	874.1	874.1	904.6	874.1
		負	3828.4	3828.4	3828.4	874.1	904.6	874.1	874.1	904.6	874.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	222.6		224.7	184.8		184.7	197.9		197.8
		D	207.5		210.0	140.1		140.0	150.5		150.5
	Ld1	U	250.0		250.0	173.0		173.0	173.0		173.0
		D	250.0		250.0	189.0		189.0	189.0		189.0
判定	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (71.6)		69.3 (71.5)	69.3 (79.4)		69.3 (79.4)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (44.7)		69.3 (44.7)	69.3 (51.0)		69.3 (51.0)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	113.5	-60.5	113.0	113.5	-60.5	113.0	113.4	-60.6	113.0	
	Ms	U	1132.7	0.0	1131.2	1081.5	0.0	1079.6	1039.4	0.0	1036.3
		D	905.8	61.1	905.2	854.6	61.3	853.6	812.6	61.9	810.2
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	105.2	0.1	-105.0	105.2	0.1	-105.0	105.1	0.1	-105.0	
	Qs	512.7	407.6	512.5	492.1	387.0	491.9	475.0	369.9	474.9	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
		D	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
		D	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
		D	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
	Mai	615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7	
	Mas	U	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
		D	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0
		D	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1
	L' (L)		500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)		
	Qd	正	470.9	576.0	681.1	470.9	576.0	681.1	449.6	554.7	659.8
		負	681.1	576.0	470.9	681.1	576.0	470.9	659.9	554.8	449.7
	Qd		681.1	576.0	681.1	681.1	576.0	681.1	659.9	554.8	659.8
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		198.00	161.81	198.00	198.00	161.81	198.00	191.83	155.85	191.80
	a	l	1.511	1.544	1.511	1.511	1.544	1.511	1.512	1.544	1.512
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		658.8	691.6	658.8	658.8	691.6	658.8	658.9	691.7	658.9
	Qas	正	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7
		負	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	196.2		196.0	190.3		190.1	185.4		185.1
		D	149.1		149.1	144.4		144.3	140.5		140.3
	Ld1	U	173.0		173.0	173.0		173.0	173.0		173.0
		D	189.0		189.0	189.0		189.0	189.0		189.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	69.3 (78.4)		69.3 (78.3)	69.3 (74.9)		69.3 (74.7)	69.3 (71.9)		69.3 (71.7)
		D	69.3 (50.2)		69.3 (50.1)	69.3 (47.3)		69.3 (47.3)	69.3 (45.0)		69.3 (44.9)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	109.0	-58.3	108.4	109.0	-58.3	108.4	108.7	-58.3	108.6	
	Ms	U	855.3	0.0	855.0	788.9	0.0	788.1	698.7	0.0	695.5
		D	637.3	58.6	638.1	571.0	58.6	571.2	481.3	59.9	478.4
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	100.6	0.1	-100.4	100.6	0.1	-100.4	100.6	0.0	-100.5	
	Qs	399.2	298.7	399.0	372.5	272.0	372.4	336.0	235.4	335.9	
L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2									
	下端筋	1	5-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	39.70	23.82	39.70	39.70	23.82	39.70	39.70	31.76	39.70
		D	39.70	23.82	39.70	39.70	23.82	39.70	39.70	31.76	39.70
	pt	U	1.15	0.69	1.15	1.15	0.69	1.15	1.15	0.92	1.15
		D	1.15	0.69	1.15	1.15	0.69	1.15	1.15	0.92	1.15
	Mal	429.8	261.3	429.8	429.8	261.3	429.8	429.8	345.7	429.8	
	Mas	U	859.6	522.5	859.6	859.6	522.5	859.6	859.6	691.3	859.6
		D	859.6	522.5	859.6	859.6	522.5	859.6	859.6	691.3	859.6
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9
		D	962.8		962.8	962.8		962.8	962.8		962.8
	L' (L)	500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			
	Qd	正	297.6	398.1	498.7	297.6	398.1	498.7	252.5	353.1	453.6
		負	498.7	398.1	297.6	498.7	398.1	297.6	453.7	353.1	252.6
	Qd	498.7	398.1	498.7	498.7	398.1	498.7	453.7	353.1	453.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	164.97	131.71	164.97	164.97	131.71	164.97	150.08	116.82	150.07	
	a	l	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468	1.470	1.470	1.470
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	
	Qal	590.5	590.5	590.5	590.5	590.5	590.5	591.0	591.0	591.0	
	Qas	正	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0
負		708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	184.8		184.7	175.3		175.2	162.5		162.0
		D	135.5		135.6	128.0		128.0	117.7		117.4
	Ld1	U	173.0		173.0	173.0		173.0	173.0		173.0
		D	189.0		189.0	189.0		189.0	189.0		189.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.7 (86.5)		69.7 (86.4)	69.3 (79.8)		69.3 (79.7)	69.3 (70.6)		69.3 (70.3)
		D	69.3 (51.5)		69.3 (51.6)	69.3 (46.2)		69.3 (46.2)	69.3 (38.9)		69.3 (38.7)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚ-Δ10F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚ-Δ11F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚ-ΔRF層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	108.8	-58.3	108.5	106.4	-57.2	106.3	75.2	-42.1	74.4	
	Ms	U	578.9	0.0	575.6	424.3	0.0	421.6	264.6	0.0	258.6
		D	361.3	59.8	358.6	211.6	58.6	209.0	114.2	44.7	109.8
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	100.6	0.0	-100.5	98.3	0.0	-98.3	64.9	0.1	-64.7	
	Qs	288.0	187.5	287.9	224.9	126.7	224.9	139.6	74.9	139.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
		D	62.8	62.8	62.8	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1
		D	55.0	55.0	55.0	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2									
	下端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	39.70	31.76	39.70	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
		D	39.70	31.76	39.70	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	U	1.15	0.92	1.15	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
		D	1.15	0.92	1.15	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
	Mal	429.8	345.7	429.8	281.4	281.4	281.4	281.4	281.4	281.4	
	Mas	U	859.6	691.3	859.6	497.9	497.9	497.9	497.9	497.9	497.9
		D	859.6	691.3	859.6	497.9	497.9	497.9	497.9	497.9	497.9
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1027.9		1027.9	617.6		617.6	617.6		617.6
		D	962.8		962.8	552.4		552.4	552.4		552.4
	L' (L)	500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			
	Qd	正	180.6	281.1	381.7	91.7	190.0	288.3	47.1	111.9	176.7
		負	381.7	281.2	180.7	288.3	190.0	91.7	177.0	112.2	47.4
	Qd	381.7	281.2	381.7	288.3	190.0	288.3	177.0	112.2	176.7	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	126.29	93.03	126.26	104.63	68.96	104.62	64.24	40.73	64.15	
	a	l	1.469	1.469	1.469	1.471	1.471	1.471	1.409	1.409	1.409
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.924	0.924	0.924	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	
	Qal	590.8	590.8	590.8	403.0	403.0	403.0	389.3	389.3	389.3	
	Qas	正	708.0	708.0	708.0	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7
		負	708.0	708.0	708.0	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	145.4		144.9	151.3		150.7	118.0		116.8
		D	104.0		103.7	98.2		97.8	82.0		81.3
	Ld1	U	173.0		173.0	250.0		250.0	250.0		250.0
		D	189.0		189.0	250.0		250.0	250.0		250.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (58.5)		69.3 (58.2)	60.6 (64.8)		60.6 (64.4)	60.6 (40.4)		60.6 (39.5)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ2F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ3F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	154.4	-83.8	154.4	113.2	-60.6	113.2	113.1	-60.6	113.1	
	Ms	U	1270.8	0.0	1270.8	1033.3	0.0	1033.3	1147.9	0.0	1147.9
		D	962.1	83.9	962.1	807.0	60.6	807.0	921.6	60.6	921.6
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	148.0	0.0	-148.0	105.1	0.0	-105.1	105.1	0.0	-105.1	
	Qs	594.6	446.6	594.6	473.1	368.1	473.1	519.0	413.9	519.0	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	200.0	200.0	200.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	187.8	187.8	187.8	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
		D	187.8	187.8	187.8	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
	j	U	164.3	164.3	164.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
		D	164.3	164.3	164.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	0.53	0.53	0.53	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
		D	0.53	0.53	0.53	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
	Mal		2667.2	2667.2	2667.2	615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7
	Mas	U	5334.4	5334.4	5334.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
D		5334.4	5334.4	5334.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	5952.3		5952.3	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0
		D	5757.6		5757.6	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1
	L' (L)		500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)		
	Qd	正	521.9	669.9	817.9	447.0	552.1	657.2	470.9	576.0	681.1
		負	817.9	669.9	521.9	657.2	552.1	447.0	681.1	576.0	470.9
	Qd		817.9	669.9	817.9	657.2	552.1	657.2	681.1	576.0	681.1
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		62.21	50.95	62.21	191.04	155.08	191.04	198.00	161.81	198.00
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.513	1.545	1.513	1.513	1.546	1.513
		s. 正	1.473	1.473	1.473	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.473	1.473	1.473	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.952	0.952	0.952	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058
	Qal		3199.5	3199.5	3199.5	730.3	765.6	730.3	730.4	765.7	730.4
	Qas	正	3928.2	3928.2	3928.2	874.1	904.6	874.1	874.1	904.6	874.1
負		3928.2	3928.2	3928.2	874.1	904.6	874.1	874.1	904.6	874.1	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	225.8		225.8	184.7		184.7	197.9		197.9
		D	210.8		210.8	140.0		140.0	150.6		150.6
	Ld1	U	250.0		250.0	173.0		173.0	173.0		173.0
		D	250.0		250.0	189.0		189.0	189.0		189.0
判定		OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (71.5)		69.3 (71.5)	69.3 (79.5)		69.3 (79.5)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (44.7)		69.3 (44.7)	69.3 (51.0)		69.3 (51.0)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	113.2	-60.6	113.2	113.2	-60.6	113.2	113.2	-60.6	113.2	
	Ms	U	1132.2	0.0	1132.2	1081.0	0.0	1081.0	1037.0	0.0	1037.0
		D	905.9	60.6	905.9	854.7	60.6	854.7	810.7	60.6	810.7
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	105.1	0.0	-105.1	105.1	0.0	-105.1	105.1	0.0	-105.1	
	Qs	512.7	407.6	512.7	492.2	387.1	492.2	474.6	369.5	474.6	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
		D	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
		D	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
		D	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
	Mal	615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7	
	Mas	U	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
		D	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0
		D	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1
	L' (L)	500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			
	Qd	正	470.9	576.0	681.1	470.9	576.0	681.1	449.2	554.3	659.4
		負	681.1	576.0	470.9	681.1	576.0	470.9	659.4	554.3	449.2
	Qd	681.1	576.0	681.1	681.1	576.0	681.1	659.4	554.3	659.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	198.00	161.81	198.00	198.00	161.81	198.00	191.68	155.71	191.68	
	a	l	1.513	1.546	1.513	1.513	1.546	1.513	1.513	1.546	1.513
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	659.4	692.2	659.4	659.4	692.2	659.4	659.4	692.2	659.4	
	Qas	正	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7
		負	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	196.1		196.1	190.2		190.2	185.1		185.1
		D	149.1		149.1	144.4		144.4	140.3		140.3
	Ld1	U	173.0		173.0	173.0		173.0	173.0		173.0
		D	189.0		189.0	189.0		189.0	189.0		189.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	69.3 (78.4)		69.3 (78.4)	69.3 (74.8)		69.3 (74.8)	69.3 (71.8)		69.3 (71.8)
		D	69.3 (50.2)		69.3 (50.2)	69.3 (47.3)		69.3 (47.3)	69.3 (44.9)		69.3 (44.9)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾏ7F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾏ8F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾏ9F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	108.6	-58.4	108.6	108.6	-58.4	108.6	108.6	-58.3	108.6	
	Ms	U	858.4	0.0	858.4	791.5	0.0	791.5	696.7	0.0	696.7
		D	641.2	58.4	641.2	574.3	58.4	574.3	479.5	58.3	479.5
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	100.5	-0.0	-100.5	100.5	0.0	-100.5	100.5	0.0	-100.5	
	Qs	400.5	299.9	400.5	373.7	273.1	373.7	335.8	235.2	335.8	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2									
	下端筋	1	5-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2									
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	39.70	23.82	39.70	39.70	23.82	39.70	39.70	31.76	39.70
		D	39.70	23.82	39.70	39.70	23.82	39.70	39.70	31.76	39.70
	pt	U	1.15	0.69	1.15	1.15	0.69	1.15	1.15	0.92	1.15
		D	1.15	0.69	1.15	1.15	0.69	1.15	1.15	0.92	1.15
	Mal	429.8	261.3	429.8	429.8	261.3	429.8	429.8	345.7	429.8	
	Mas	U	859.6	522.5	859.6	859.6	522.5	859.6	859.6	691.3	859.6
		D	859.6	522.5	859.6	859.6	522.5	859.6	859.6	691.3	859.6
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9
		D	962.8		962.8	962.8		962.8	962.8		962.8
	L' (L)		500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)		
	Qd	正	297.6	398.1	498.7	297.6	398.1	498.7	252.3	352.9	453.4
		負	498.7	398.1	297.6	498.7	398.1	297.6	453.4	352.9	252.3
	Qd	498.7	398.1	498.7	498.7	398.1	498.7	453.4	352.9	453.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	164.97	131.71	164.97	164.97	131.71	164.97	150.00	116.74	150.00	
	a	l	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924
	Qal	591.1	591.1	591.1	591.1	591.1	591.1	591.1	591.1	591.1	591.1
	Qas	正	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0
負		708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	185.2		185.2	175.7		175.7	162.2		162.2
		D	136.0		136.0	128.3		128.3	117.5		117.5
	Ld1	U	173.0		173.0	173.0		173.0	173.0		173.0
		D	189.0		189.0	189.0		189.0	189.0		189.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	69.9 (86.8)		69.9 (86.8)	69.3 (80.0)		69.3 (80.0)	69.3 (70.4)		69.3 (70.4)
		D	69.3 (51.9)		69.3 (51.9)	69.3 (46.4)		69.3 (46.4)	69.3 (38.8)		69.3 (38.8)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑRF層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	108.6	-58.4	108.6	106.4	-57.2	106.4	74.6	-42.3	74.6	
	Ms	U	577.5	0.0	577.5	423.4	0.0	423.4	258.4	0.0	258.4
		D	360.2	58.4	360.2	210.7	57.2	210.7	109.1	42.4	109.1
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	100.5	0.0	-100.5	98.3	0.0	-98.3	64.8	0.0	-64.8	
	Qs	288.1	187.5	288.1	225.1	126.8	225.1	138.3	73.5	138.3	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
		D	62.8	62.8	62.8	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1
		D	55.0	55.0	55.0	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2									
	下端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	39.70	31.76	39.70	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
		D	39.70	31.76	39.70	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	U	1.15	0.92	1.15	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
		D	1.15	0.92	1.15	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
	Mal	429.8	345.7	429.8	281.4	281.4	281.4	281.4	281.4	281.4	
	Mas	U	859.6	691.3	859.6	497.9	497.9	497.9	497.9	497.9	497.9
		D	859.6	691.3	859.6	497.9	497.9	497.9	497.9	497.9	497.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1027.9		1027.9	617.6		617.6	617.6		617.6
		D	962.8		962.8	552.4		552.4	552.4		552.4
	L' (L)		500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)		
	Qd	正	180.8	281.3	381.9	92.0	190.2	288.5	45.4	110.2	175.0
		負	381.9	281.3	180.8	288.5	190.2	92.0	175.0	110.2	45.4
	Qd		381.9	281.3	381.9	288.5	190.2	288.5	175.0	110.2	175.0
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		126.33	93.07	126.33	104.71	69.04	104.71	63.53	40.01	63.53
	a	l	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.414	1.414	1.414
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.924	0.924	0.924	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	Qal		591.1	591.1	591.1	403.0	403.0	403.0	390.5	390.5	390.5
	Qas	正	708.0	708.0	708.0	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7
		負	708.0	708.0	708.0	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	145.2		145.2	151.1		151.1	116.7		116.7
		D	103.9		103.9	98.1		98.1	81.1		81.1
	Ld1	U	173.0		173.0	250.0		250.0	250.0		250.0
		D	189.0		189.0	250.0		250.0	250.0		250.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	69.3 (58.4)		69.3 (58.4)	60.6 (64.7)		60.6 (64.7)	60.6 (39.5)		60.6 (39.5)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	153.3	-76.6	169.8	113.0	-60.6	113.3	113.0	-60.5	113.5	
	Ms	U	1234.6	0.0	1164.7	1033.2	0.0	1034.2	1146.7	0.0	1147.4
		D	928.0	119.8	825.1	807.1	61.0	807.6	920.7	60.8	920.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	145.2	-2.7	-150.7	105.0	-0.0	-105.1	105.0	-0.1	-105.2	
	Qs	560.5	418.0	566.0	473.2	368.3	473.3	518.5	413.6	518.7	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	200.0	200.0	200.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	187.8	187.8	187.8	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
		D	187.8	187.8	187.8	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
	j	U	164.3	164.3	164.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
		D	164.3	164.3	164.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	0.53	0.53	0.53	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
		D	0.53	0.53	0.53	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
	Mal	2667.2	2667.2	2667.2	615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7	
	Mas	U	5334.4	5334.4	5334.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
		D	5334.4	5334.4	5334.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	5952.3		5952.3	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0
		D	5757.6		5757.6	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1
	L' (L)	500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			
	Qd	正	477.6	625.6	773.6	447.3	552.4	657.5	470.9	576.0	681.1
		負	768.1	620.1	472.1	657.4	552.3	447.2	681.1	576.0	470.9
	Qd	768.1	625.6	773.6	657.4	552.4	657.5	681.1	576.0	681.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	58.43	47.59	58.84	191.09	155.16	191.12	198.00	161.81	198.00	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.512	1.545	1.512	1.511	1.543	1.511
		s. 正	1.413	1.413	1.413	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.503	1.503	1.503	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	
	Qas	Qal	3199.5	3199.5	3199.5	730.1	765.3	730.1	729.7	765.0	729.7
		正	3828.4	3828.4	3828.4	874.1	904.6	874.1	874.1	904.6	874.1
		負	3978.9	3978.9	3978.9	874.1	904.6	874.1	874.1	904.6	874.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	224.7		222.6	184.7		184.8	197.8	197.9	
		D	210.0		207.5	140.0		140.1	150.5	150.5	
	Ld1	U	250.0		250.0	173.0		173.0	173.0	173.0	
		D	250.0		250.0	189.0		189.0	189.0	189.0	
判定	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (71.5)		69.3 (71.6)	69.3 (79.4)	69.3 (79.4)	
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (44.7)		69.3 (44.7)	69.3 (51.0)	69.3 (51.0)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	113.0	-60.5	113.5	113.0	-60.5	113.5	113.0	-60.6	113.4	
	Ms	U	1131.2	0.0	1132.7	1079.6	0.0	1081.5	1036.3	0.0	1039.4
		D	905.2	61.1	905.8	853.6	61.3	854.6	810.2	61.9	812.6
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	105.0	-0.1	-105.2	105.0	-0.1	-105.2	105.0	-0.1	-105.1	
	Qs	512.5	407.6	512.7	491.9	387.0	492.1	474.9	369.9	475.0	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
		D	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
		D	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
		D	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
	Mal	615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7	
	Mas	U	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
		D	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0
		D	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1
	L' (L)		500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)		
	Qd	正	470.9	576.0	681.1	470.9	576.0	681.1	449.7	554.8	659.9
		負	681.1	576.0	470.9	681.1	576.0	470.9	659.8	554.7	449.6
	Qd	681.1	576.0	681.1	681.1	576.0	681.1	659.8	554.8	659.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	198.00	161.81	198.00	198.00	161.81	198.00	191.80	155.85	191.83	
	a	l	1.511	1.544	1.511	1.511	1.544	1.511	1.512	1.544	1.512
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	658.8	691.6	658.8	658.8	691.6	658.8	658.9	691.7	658.9	
	Qas	正	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7
負		766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	196.0		196.2	190.1		190.3	185.1		185.4
		D	149.1		149.1	144.3		144.4	140.3		140.5
	Ld1	U	173.0		173.0	173.0		173.0	173.0		173.0
		D	189.0		189.0	189.0		189.0	189.0		189.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	69.3 (78.3)		69.3 (78.4)	69.3 (74.7)		69.3 (74.9)	69.3 (71.7)		69.3 (71.9)
		D	69.3 (50.1)		69.3 (50.2)	69.3 (47.3)		69.3 (47.3)	69.3 (44.9)		69.3 (45.0)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾓ7F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾓ8F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾓ9F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	108.4	-58.3	109.0	108.4	-58.3	109.0	108.6	-58.3	108.7	
	Ms	U	855.0	0.0	855.3	788.1	0.0	788.9	695.5	0.0	698.7
		D	638.1	58.6	637.3	571.2	58.6	571.0	478.4	59.9	481.3
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	100.4	-0.1	-100.6	100.4	-0.1	-100.6	100.5	-0.0	-100.6	
	Qs	399.0	298.7	399.2	372.4	272.0	372.5	335.9	235.4	336.0	
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2									
	下端筋	1	5-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2									
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	39.70	23.82	39.70	39.70	23.82	39.70	39.70	31.76	39.70
		D	39.70	23.82	39.70	39.70	23.82	39.70	39.70	31.76	39.70
	pt	U	1.15	0.69	1.15	1.15	0.69	1.15	1.15	0.92	1.15
		D	1.15	0.69	1.15	1.15	0.69	1.15	1.15	0.92	1.15
	Mal	429.8	261.3	429.8	429.8	261.3	429.8	429.8	345.7	429.8	
	Mas	U	859.6	522.5	859.6	859.6	522.5	859.6	859.6	691.3	859.6
		D	859.6	522.5	859.6	859.6	522.5	859.6	859.6	691.3	859.6
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9
		D	962.8		962.8	962.8		962.8	962.8		962.8
	L' (L)		500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)		
	Qd	正	297.6	398.1	498.7	297.6	398.1	498.7	252.6	353.1	453.7
		負	498.7	398.1	297.6	498.7	398.1	297.6	453.6	353.1	252.5
	Qd		498.7	398.1	498.7	498.7	398.1	498.7	453.6	353.1	453.7
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		164.97	131.71	164.97	164.97	131.71	164.97	150.07	116.82	150.08
	a	l	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468	1.470	1.470	1.470
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924
	Qal		590.5	590.5	590.5	590.5	590.5	590.5	591.0	591.0	591.0
	Qas	正	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0
		負	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	184.7		184.8	175.2		175.3	162.0		162.5
		D	135.6		135.5	128.0		128.0	117.4		117.7
	Ld1	U	173.0		173.0	173.0		173.0	173.0		173.0
		D	189.0		189.0	189.0		189.0	189.0		189.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	69.7 (86.4)		69.7 (86.5)	69.3 (79.7)		69.3 (79.8)	69.3 (70.3)		69.3 (70.6)
		D	69.3 (51.6)		69.3 (51.5)	69.3 (46.2)		69.3 (46.2)	69.3 (38.7)		69.3 (38.9)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27F~M10F層[X4-X5]			Y27F~M11F層[X4-X5]			Y27F~MRF層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	108.5	-58.3	108.8	106.3	-57.2	106.4	74.4	-42.1	75.2	
	Ms	U	575.6	0.0	578.9	421.6	0.0	424.3	258.6	0.0	264.6
		D	358.6	59.8	361.3	209.0	58.6	211.6	109.8	44.7	114.2
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	100.5	-0.0	-100.6	98.3	-0.0	-98.3	64.7	-0.1	-64.9	
	Qs	287.9	187.5	288.0	224.9	126.7	224.9	139.4	74.9	139.6	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
		D	62.8	62.8	62.8	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1
		D	55.0	55.0	55.0	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2									
	下端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	39.70	31.76	39.70	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
		D	39.70	31.76	39.70	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	U	1.15	0.92	1.15	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
		D	1.15	0.92	1.15	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
	Mal	429.8	345.7	429.8	281.4	281.4	281.4	281.4	281.4	281.4	
	Mas	U	859.6	691.3	859.6	497.9	497.9	497.9	497.9	497.9	497.9
		D	859.6	691.3	859.6	497.9	497.9	497.9	497.9	497.9	497.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1027.9		1027.9	617.6		617.6	617.6		617.6
		D	962.8		962.8	552.4		552.4	552.4		552.4
	L' (L)		500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)		
	Qd	正	180.7	281.2	381.7	91.7	190.0	288.3	47.4	112.2	177.0
		負	381.7	281.1	180.6	288.3	190.0	91.7	176.7	111.9	47.1
	Qd	381.7	281.2	381.7	288.3	190.0	288.3	176.7	112.2	177.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	126.26	93.03	126.29	104.62	68.96	104.63	64.15	40.73	64.24	
	a	l	1.469	1.469	1.469	1.471	1.471	1.471	1.409	1.409	1.409
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.924	0.924	0.924	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	Qal	590.8	590.8	590.8	403.0	403.0	403.0	389.3	389.3	389.3	389.3
	Qas	正	708.0	708.0	708.0	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7
		負	708.0	708.0	708.0	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	144.9		145.4	150.7		151.3	116.8		118.0
		D	103.7		104.0	97.8		98.2	81.3		82.0
	Ld1	U	173.0		173.0	250.0		250.0	250.0		250.0
		D	189.0		189.0	250.0		250.0	250.0		250.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	69.3 (58.2)		69.3 (58.5)	60.6 (64.4)		60.6 (64.8)	60.6 (39.5)		60.6 (40.4)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)

断面名		FG (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ1F層[X5-X6]			Y27レ-Δ2F層[X5-X6]			Y27レ-Δ3F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	176.5	-116.6	66.5	117.8	-62.8	104.2	117.2	-62.8	104.7	
	Ms	U	1364.1	163.3	1813.8	1045.1	0.0	1074.9	1139.3	0.0	1175.5
		D	1011.0	396.5	1680.7	809.6	84.5	866.5	905.0	87.2	966.1
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	166.3	18.3	-129.7	107.3	2.3	-102.8	107.2	2.1	-103.0	
	Qs	753.3	605.3	716.6	487.0	381.9	482.4	525.8	420.7	521.6	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	200.0	200.0	200.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	187.8	187.8	187.8	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
		D	187.8	187.8	187.8	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
	j	U	164.3	164.3	164.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
		D	164.3	164.3	164.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	0.53	0.53	0.53	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
		D	0.53	0.53	0.53	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
	Mal	2667.2	2667.2	2667.2	615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7	
	Mas	U	5334.4	5334.4	5334.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
		D	5334.4	5334.4	5334.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	5952.3		5952.3	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0
		D	5757.6		5757.6	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1
	L' (L)		500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)		
	Qd	正	714.1	862.1	1010.1	462.1	567.2	672.3	470.9	576.0	681.1
		負	1046.8	898.8	750.8	676.8	571.7	466.6	681.1	576.0	470.9
	Qd	1046.8	898.8	1010.1	676.8	571.7	672.3	681.1	576.0	681.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	79.62	68.37	76.83	196.74	160.59	195.42	198.00	161.81	198.00	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.496	1.528	1.496	1.499	1.531	1.499
		s. 正	1.704	1.704	1.704	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.353	1.353	1.353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	
	Qas	Qal	3199.5	3199.5	3199.5	725.2	760.3	725.2	726.1	761.2	726.1
		正	4315.1	4315.1	4315.1	874.1	904.6	874.1	874.1	904.6	874.1
		負	3726.7	3726.7	3726.7	874.1	904.6	874.1	874.1	904.6	874.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	228.6		242.0	186.1		189.5	197.0		201.1
		D	212.0		228.0	140.2		145.5	149.0		154.7
	Ld1	U	250.0		250.0	173.0		173.0	173.0		173.0
		D	250.0		250.0	189.0		189.0	189.0		189.0
判定		OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.7)	69.3 (72.3)		69.3 (74.4)	69.3 (78.9)		69.3 (81.4)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (44.8)		69.3 (48.0)	69.3 (50.1)		69.3 (53.5)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚ-4F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚ-45F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚ-46F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	116.9	-62.8	105.0	116.5	-62.8	105.3	116.3	-62.8	105.5	
	Ms	U	1111.7	0.0	1154.2	1050.1	0.0	1098.3	995.6	0.0	1042.6
		D	877.9	90.0	944.2	817.0	92.6	887.6	763.0	91.7	831.5
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	107.1	2.0	-103.1	107.0	1.9	-103.2	106.9	1.8	-103.3	
	Qs	515.9	410.8	511.9	492.2	387.2	488.5	470.1	365.1	466.6	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
		D	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
		D	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
		D	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
	Mal	615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7	
	Mas	U	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
		D	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0
		D	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1
	L' (L)		500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)		
	Qd	正	470.9	576.0	681.1	470.9	576.0	681.1	438.0	543.1	648.2
		負	681.1	576.0	470.9	681.1	576.0	470.9	651.8	546.7	441.6
	Qd	681.1	576.0	681.1	681.1	576.0	681.1	651.8	546.7	648.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	198.00	161.81	198.00	198.00	161.81	198.00	189.47	153.57	188.43	
	a	l	1.500	1.532	1.500	1.502	1.534	1.502	1.503	1.536	1.503
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	655.5	688.2	655.5	656.1	688.8	656.1	656.4	689.1	656.4	
	Qas	正	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7
		負	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	193.8		198.7	186.7		192.2	180.4		185.8
		D	146.5		152.7	140.9		147.4	135.9		142.3
	Ld1	U	173.0		173.0	173.0		173.0	173.0		173.0
		D	189.0		189.0	189.0		189.0	189.0		189.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	69.3 (76.9)		69.3 (79.9)	69.3 (72.7)		69.3 (76.0)	69.3 (68.9)		69.3 (72.2)
		D	69.3 (48.6)		69.3 (52.3)	69.3 (45.2)		69.3 (49.1)	69.3 (42.2)		69.3 (46.0)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置		Y27レ-Δ7F層[X5-X6]			Y27レ-Δ8F層[X5-X6]			Y27レ-Δ9F層[X5-X6]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)
応力	MI	113.2	-61.4	104.7	113.1	-61.4	104.8	110.6	-60.0	103.2
	Ms	U	855.9	0.0	885.1	778.1	0.0	805.2	639.0	0.0
		D	629.4	80.3	675.7	551.9	79.1	595.6	417.7	75.6
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI	104.2	1.4	-101.4	104.2	1.4	-101.4	101.8	1.2	-99.3
	Qs	408.8	306.0	406.0	377.3	274.5	374.5	319.3	218.8	316.9
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	55.0	55.0	55.0
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32	4-D32	4-D32
		2								
	下端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32	4-D32	4-D32
		2								
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	形状・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64	31.76	31.76
		D	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64	31.76	31.76
	pt	U	1.26	0.63	1.26	1.26	0.63	1.26	0.92	0.92
		D	1.26	0.63	1.26	1.26	0.63	1.26	0.92	0.92
	Mal	514.7	261.9	514.7	514.7	261.9	514.7	345.7	345.7	345.7
	Mas	U	1029.4	523.9	1029.4	1029.4	523.9	1029.4	691.3	691.3
		D	1029.4	523.9	1029.4	1029.4	523.9	1029.4	691.3	691.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4	835.3	835.3
		D	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3	770.2	770.2
	L' (L)	500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)		
	Qd	正	352.7	455.5	558.3	305.4	408.2	511.0	220.6	321.1
		負	561.1	458.3	355.5	513.8	411.0	308.2	421.6	321.1
	Qd	561.1	458.3	558.3	513.8	411.0	511.0	421.6	321.1	421.6
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj	170.17	138.99	169.30	155.82	124.64	154.98	139.49	106.23	139.49
	a	l	1.465	1.465	1.465	1.466	1.466	1.466	1.465	1.465
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.924	0.924	0.924
	Qas	Qal	618.6	618.6	618.6	618.9	618.9	618.9	589.6	589.6
		正	735.0	735.0	735.0	735.0	735.0	735.0	708.0	708.0
		負	735.0	735.0	735.0	735.0	735.0	735.0	708.0	708.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	178.3		182.3	167.8		171.5	159.4	163.0
		D	130.8		135.8	122.4		127.1	113.3	118.0
	Ld1	U	173.0		173.0	173.0		173.0	250.0	250.0
		D	189.0		189.0	189.0		189.0	250.0	250.0
	判定	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	69.3 (72.1)		69.3 (74.6)	69.3 (65.5)		69.3 (67.8)	69.3 (80.7)	69.3 (83.7)
		D	69.3 (42.4)		69.3 (45.5)	69.3 (37.2)		69.3 (40.1)	69.3 (42.2)	69.3 (46.1)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
位置	部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑRF層[X5-X6]		
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI		110.7	-60.2	102.9	107.9	-58.6	102.0	77.7	-44.6	66.9
	Ms	U	518.6	0.0	542.9	358.8	0.0	368.2	208.8	0.0	219.9
		D	297.2	76.2	337.0	143.1	66.2	164.1	53.4	55.6	86.0
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		101.8	1.3	-99.2	99.2	1.0	-97.3	66.6	1.8	-63.0
	Qs		271.4	170.9	268.8	202.7	104.4	200.7	123.4	58.6	119.8
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	62.8	62.8	62.8	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
		D	62.8	62.8	62.8	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1
		D	55.0	55.0	55.0	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	31.76	31.76	31.76	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	0.92	0.92	0.92	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
		D	0.92	0.92	0.92	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
	Mal		345.7	345.7	345.7	212.7	212.7	212.7	212.7	212.7	212.7
	Mas	U	691.3	691.3	691.3	376.4	376.4	376.4	376.4	376.4	376.4
		D	691.3	691.3	691.3	376.4	376.4	376.4	376.4	376.4	376.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	835.3		835.3	479.6		479.6	479.6		479.6
		D	770.2		770.2	414.3		414.3	414.3		414.3
	L' (L)		500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)		
	Qd	正	152.5	253.1	353.6	55.9	154.2	252.4	18.6	83.4	148.2
		負	356.2	255.6	155.1	254.4	156.1	57.8	151.8	87.0	22.2
	Qd		356.2	255.6	353.6	254.4	156.1	252.4	151.8	87.0	148.2
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		117.83	84.57	116.98	92.33	56.66	91.62	55.09	31.58	53.80
	a	l	1.465	1.465	1.465	1.468	1.468	1.468	1.402	1.402	1.402
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.924	0.924	0.924	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	Qal		589.7	589.7	589.7	402.2	402.2	402.2	388.0	388.0	388.0
	Qas	正	708.0	708.0	708.0	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7
		負	708.0	708.0	708.0	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	141.2		144.9	136.1		138.0	105.5		107.8
		D	98.8		103.6	86.3		89.7	71.7		77.0
	Ld1	U	250.0		250.0	250.0		250.0	250.0		250.0
		D	250.0		250.0	250.0		250.0	250.0		250.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	69.3 (65.5)		69.3 (68.6)	60.6 (73.1)		61.0 (75.0)	60.6 (42.5)		60.6 (44.8)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (34.1)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)

断面名		FG (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ1F層[X1-X2]			Y37レ-Δ2F層[X1-X2]			Y37レ-Δ3F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	66.5	-116.6	176.5	104.2	-62.8	117.8	104.7	-62.8	117.2	
	Ms	U	1813.8	163.3	1364.1	1074.9	0.0	1045.2	1175.5	0.0	1139.3
		D	1680.7	396.5	1011.0	866.5	84.5	809.6	966.1	87.2	905.0
	L. no	K2/K1	K2/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	129.7	-18.3	-166.3	102.8	-2.3	-107.3	103.0	-2.1	-107.2	
	Qs	716.6	605.3	753.3	482.4	381.9	487.0	521.6	420.7	525.8	
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	200.0	200.0	200.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	187.8	187.8	187.8	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
		D	187.8	187.8	187.8	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
	j	U	164.3	164.3	164.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
		D	164.3	164.3	164.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	
曲げ	at	U	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	0.53	0.53	0.53	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
		D	0.53	0.53	0.53	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
	Mal	2667.2	2667.2	2667.2	615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7	
	Mas	U	5334.4	5334.4	5334.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
D		5334.4	5334.4	5334.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	5952.3		5952.3	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0
		D	5757.6		5757.6	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1
	L' (L)	500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			
	Qd	正	750.8	898.8	1046.8	466.6	571.7	676.8	470.9	576.0	681.1
		負	1010.1	862.1	714.1	672.3	567.2	462.1	681.1	576.0	470.9
	Qd	1010.1	898.8	1046.8	672.3	571.7	676.8	681.1	576.0	681.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	76.83	68.37	79.62	195.42	160.59	196.74	198.00	161.81	198.00	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.496	1.528	1.496	1.499	1.531	1.499
		s. 正	1.353	1.353	1.353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.704	1.704	1.704	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	
	Qas	Qal	3199.5	3199.5	3199.5	725.2	760.3	725.2	726.1	761.2	726.1
		正	3726.7	3726.7	3726.7	874.1	904.6	874.1	874.1	904.6	874.1
		負	4315.1	4315.1	4315.1	874.1	904.6	874.1	874.1	904.6	874.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	242.0		228.6	189.5		186.1	201.1	197.0	
		D	228.0		212.0	145.5		140.2	154.7	149.0	
	Ld1	U	250.0		250.0	173.0		173.0	173.0	173.0	
		D	250.0		250.0	189.0		189.0	189.0	189.0	
判定	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	69.3 (30.7)		69.3 (30.0)	69.3 (74.4)		69.3 (72.3)	69.3 (81.4)	69.3 (78.9)	
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (48.0)		69.3 (44.8)	69.3 (53.5)	69.3 (50.1)	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	105.0	-62.8	116.9	105.3	-62.8	116.5	105.5	-62.8	116.3	
	Ms	U	1154.2	0.0	1111.7	1098.3	0.0	1050.1	1042.6	0.0	995.6
		D	944.2	90.0	877.9	887.6	92.6	817.0	831.5	91.7	763.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	103.1	-2.0	-107.1	103.2	-1.9	-107.0	103.3	-1.8	-106.9	
	Qs	511.9	410.8	515.9	488.5	387.2	492.2	466.6	365.1	470.2	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
		D	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
		D	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
		D	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
	Mal	615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7	
	Mas	U	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
		D	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0
		D	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1
	L' (L)		500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)		
	Qd	正	470.9	576.0	681.1	470.9	576.0	681.1	441.6	546.7	651.8
		負	681.1	576.0	470.9	681.1	576.0	470.9	648.2	543.1	438.0
	Qd	681.1	576.0	681.1	681.1	576.0	681.1	648.2	546.7	651.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	198.00	161.81	198.00	198.00	161.81	198.00	188.43	153.57	189.47	
	a	l	1.500	1.532	1.500	1.502	1.534	1.502	1.503	1.535	1.503
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	655.5	688.2	655.5	656.1	688.8	656.1	656.4	689.1	656.4	
	Qas	正	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7
負		766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	198.7		193.8	192.2		186.7	185.8		180.4
		D	152.7		146.5	147.4		140.9	142.3		135.9
	Ld1	U	173.0		173.0	173.0		173.0	173.0		173.0
		D	189.0		189.0	189.0		189.0	189.0		189.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	69.3 (79.9)		69.3 (76.9)	69.3 (76.0)		69.3 (72.7)	69.3 (72.2)		69.3 (68.9)
		D	69.3 (52.3)		69.3 (48.6)	69.3 (49.1)		69.3 (45.2)	69.3 (46.0)		69.3 (42.2)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)				
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾓ7F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾓ8F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾓ9F層[X1-X2]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)		
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)		
応力	MI	104.7	-61.4	113.3	104.8	-61.4	113.1	103.2	-60.0	110.6		
	Ms	U	885.1	0.0	855.9	805.2	0.0	778.1	662.7	0.0	639.0	
		D	675.7	80.3	629.4	595.6	79.1	551.9	456.2	75.6	417.7	
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2		
	QI	101.4	-1.4	-104.2	101.4	-1.4	-104.2	99.3	-1.2	-101.8		
	Qs	406.0	306.0	408.8	374.5	274.5	377.3	316.9	218.8	319.3		
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	55.0	55.0	55.0		
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0		
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	
		2										
	下端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	
		2										
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64	31.76	31.76	31.76
			D	47.64	23.82	47.64	47.64	23.82	47.64	31.76	31.76	31.76
pt		U	1.26	0.63	1.26	1.26	0.63	1.26	0.92	0.92	0.92	
		D	1.26	0.63	1.26	1.26	0.63	1.26	0.92	0.92	0.92	
Mal		514.7	261.9	514.7	514.7	261.9	514.7	345.7	345.7	345.7		
Mas		U	1029.4	523.9	1029.4	1029.4	523.9	1029.4	691.3	691.3	691.3	
		D	1029.4	523.9	1029.4	1029.4	523.9	1029.4	691.3	691.3	691.3	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4	835.3		835.3	
		D	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3	770.2		770.2	
	L' (L)		500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			
	Qd	正	355.5	458.3	561.1	308.2	411.0	513.8	220.6	321.1	421.6	
		負	558.3	455.5	352.7	511.0	408.2	305.4	421.6	321.1	220.6	
	Qd	558.3	458.3	561.1	511.0	411.0	513.8	421.6	321.1	421.6		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	169.30	139.00	170.17	154.98	124.64	155.82	139.49	106.23	139.49		
	a	l	1.465	1.465	1.465	1.466	1.466	1.466	1.465	1.465	1.465	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.924	0.924	0.924		
	Qal	618.6	618.6	618.6	618.9	618.9	618.9	589.6	589.6	589.6		
	Qas	正	735.0	735.0	735.0	735.0	735.0	735.0	708.0	708.0	708.0	
		負	735.0	735.0	735.0	735.0	735.0	735.0	708.0	708.0	708.0	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	182.3		178.3	171.5		167.8	163.0		159.4	
		D	135.8		130.8	127.1		122.4	118.0		113.3	
	Ld1	U	173.0		173.0	173.0		173.0	250.0		250.0	
		D	189.0		189.0	189.0		189.0	250.0		250.0	
判定		NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (74.6)		69.3 (72.1)	69.3 (67.8)		69.3 (65.5)	69.3 (83.7)		69.3 (80.7)	
		D	69.3 (45.5)		69.3 (42.4)	69.3 (40.1)		69.3 (37.2)	69.3 (46.1)		69.3 (42.2)	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ10F層[X1-X2]			Y37レ-Δ11F層[X1-X2]			Y37レ-ΔRF層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	102.9	-60.2	110.7	102.0	-58.6	107.9	66.9	-44.6	77.7	
	Ms	U	542.9	0.0	518.6	368.2	0.0	358.8	219.9	0.0	208.8
		D	337.0	76.2	297.2	164.1	66.2	143.1	86.0	55.6	53.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	99.2	-1.3	-101.8	97.3	-1.0	-99.2	63.0	-1.8	-66.6	
	Qs	268.8	170.9	271.4	200.7	104.4	202.7	119.8	58.6	123.4	
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
		D	62.8	62.8	62.8	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1
		D	55.0	55.0	55.0	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	31.76	31.76	31.76	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	0.92	0.92	0.92	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
		D	0.92	0.92	0.92	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
	Mal		345.7	345.7	345.7	212.7	212.7	212.7	212.7	212.7	212.7
	Mas	U	691.3	691.3	691.3	376.4	376.4	376.4	376.4	376.4	376.4
		D	691.3	691.3	691.3	376.4	376.4	376.4	376.4	376.4	376.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	835.3		835.3	479.6		479.6	479.6		479.6
		D	770.2		770.2	414.3		414.3	414.3		414.3
	L' (L)		500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)		
	Qd	正	155.1	255.6	356.2	57.8	156.1	254.4	22.2	87.0	151.8
		負	353.6	253.1	152.5	252.4	154.2	55.9	148.2	83.4	18.6
	Qd		353.6	255.6	356.2	252.4	156.1	254.4	148.2	87.0	151.8
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		116.98	84.57	117.83	91.62	56.66	92.33	53.80	31.58	55.09
	a	l	1.465	1.465	1.465	1.467	1.467	1.467	1.402	1.402	1.402
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.924	0.924	0.924	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	Qal		589.7	589.7	589.7	402.1	402.1	402.1	388.0	388.0	388.0
	Qas	正	708.0	708.0	708.0	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7
		負	708.0	708.0	708.0	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	144.9		141.2	138.0		136.1	107.8		105.5
		D	103.6		98.8	89.7		86.3	77.0		71.7
	Ld1	U	250.0		250.0	250.0		250.0	250.0		250.0
		D	250.0		250.0	250.0		250.0	250.0		250.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	69.3 (68.6)		69.3 (65.5)	61.0 (75.0)		60.6 (73.1)	60.6 (44.8)		60.6 (42.5)
		D	69.3 (34.1)		69.3 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ1F層[X2-X3]			Y37レ-Δ2F層[X2-X3]			Y37レ-Δ3F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	169.8	-76.6	153.3	113.3	-60.6	113.0	113.5	-60.5	113.0	
	Ms	U	1164.7	0.0	1234.6	1034.2	0.0	1033.2	1147.4	0.0	1146.7
		D	825.1	119.8	928.0	807.6	61.0	807.1	920.4	60.8	920.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	150.7	2.7	-145.2	105.1	0.0	-105.0	105.2	0.1	-105.0	
	Qs	566.0	418.0	560.5	473.3	368.3	473.2	518.7	413.6	518.5	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	200.0	200.0	200.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	187.8	187.8	187.8	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
		D	187.8	187.8	187.8	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
	j	U	164.3	164.3	164.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
		D	164.3	164.3	164.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	
曲げ	at	U	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	0.53	0.53	0.53	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
		D	0.53	0.53	0.53	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
	Mal	2667.2	2667.2	2667.2	615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7	
	Mas	U	5334.4	5334.4	5334.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
		D	5334.4	5334.4	5334.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	5952.3		5952.3	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0
		D	5757.6		5757.6	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1
	L' (L)		500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)		
	Qd	正	472.1	620.1	768.1	447.2	552.3	657.4	470.9	576.0	681.1
		負	773.6	625.6	477.6	657.5	552.4	447.3	681.1	576.0	470.9
	Qd	773.6	625.6	768.1	657.5	552.4	657.4	681.1	576.0	681.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	58.84	47.59	58.43	191.12	155.16	191.09	198.00	161.81	198.00	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.512	1.545	1.512	1.511	1.543	1.511
		s. 正	1.503	1.503	1.503	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.413	1.413	1.413	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	
	Qas	Qal	3199.5	3199.5	3199.5	730.1	765.3	730.1	729.7	765.0	729.7
		正	3978.9	3978.9	3978.9	874.1	904.6	874.1	874.1	904.6	874.1
		負	3828.4	3828.4	3828.4	874.1	904.6	874.1	874.1	904.6	874.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	222.6		224.7	184.8		184.7	197.9		197.8
		D	207.5		210.0	140.1		140.0	150.5		150.5
	Ld1	U	250.0		250.0	173.0		173.0	173.0		173.0
		D	250.0		250.0	189.0		189.0	189.0		189.0
判定		OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (71.6)		69.3 (71.5)	69.3 (79.4)		69.3 (79.4)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (44.7)		69.3 (44.7)	69.3 (51.0)		69.3 (51.0)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37㉒-4F層[X2-X3]			Y37㉒-45F層[X2-X3]			Y37㉒-46F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	113.5	-60.5	113.0	113.5	-60.5	113.0	113.4	-60.6	113.0	
	Ms	U	1132.7	0.0	1131.2	1081.5	0.0	1079.6	1039.4	0.0	1036.3
		D	905.8	61.1	905.2	854.6	61.3	853.6	812.6	61.9	810.2
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	105.2	0.1	-105.0	105.2	0.1	-105.0	105.1	0.1	-105.0	
	Qs	512.7	407.6	512.5	492.1	387.0	491.9	475.0	369.9	474.9	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
		D	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
		D	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
		D	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
	Mal	615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7	
	Mas	U	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
		D	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0
		D	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1
	L' (L)		500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)		
	Qd	正	470.9	576.0	681.1	470.9	576.0	681.1	449.6	554.7	659.8
		負	681.1	576.0	470.9	681.1	576.0	470.9	659.9	554.8	449.7
	Qd	681.1	576.0	681.1	681.1	576.0	681.1	659.9	554.8	659.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	198.00	161.81	198.00	198.00	161.81	198.00	191.83	155.85	191.80	
	a	l	1.511	1.544	1.511	1.511	1.544	1.511	1.512	1.544	1.512
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	658.8	691.6	658.8	658.8	691.6	658.8	658.9	691.7	658.9	
	Qas	正	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7
		負	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	196.2		196.0	190.3		190.1	185.4		185.1
		D	149.1		149.1	144.4		144.3	140.5		140.3
	Ld1	U	173.0		173.0	173.0		173.0	173.0		173.0
		D	189.0		189.0	189.0		189.0	189.0		189.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	69.3 (78.4)		69.3 (78.3)	69.3 (74.9)		69.3 (74.7)	69.3 (71.9)		69.3 (71.7)
		D	69.3 (50.2)		69.3 (50.1)	69.3 (47.3)		69.3 (47.3)	69.3 (45.0)		69.3 (44.9)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾏ7F層[X2-X3]			Y37ﾌﾚｰﾏ8F層[X2-X3]			Y37ﾌﾚｰﾏ9F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	109.0	-58.3	108.4	109.0	-58.3	108.4	108.7	-58.3	108.6	
	Ms	U	855.3	0.0	855.0	788.9	0.0	788.1	698.7	0.0	695.5
		D	637.3	58.6	638.1	571.0	58.6	571.2	481.3	59.9	478.4
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	100.6	0.1	-100.4	100.6	0.1	-100.4	100.6	0.0	-100.5	
	Qs	399.2	298.7	399.0	372.5	272.0	372.4	336.0	235.4	335.9	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2									
	下端筋	1	5-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	39.70	23.82	39.70	39.70	23.82	39.70	39.70	31.76	39.70
		D	39.70	23.82	39.70	39.70	23.82	39.70	39.70	31.76	39.70
	pt	U	1.15	0.69	1.15	1.15	0.69	1.15	1.15	0.92	1.15
		D	1.15	0.69	1.15	1.15	0.69	1.15	1.15	0.92	1.15
	Mal	429.8	261.3	429.8	429.8	261.3	429.8	429.8	345.7	429.8	
	Mas	U	859.6	522.5	859.6	859.6	522.5	859.6	859.6	691.3	859.6
		D	859.6	522.5	859.6	859.6	522.5	859.6	859.6	691.3	859.6
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9
		D	962.8		962.8	962.8		962.8	962.8		962.8
	L' (L)	500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			
	Qd	正	297.6	398.1	498.7	297.6	398.1	498.7	252.5	353.1	453.6
		負	498.7	398.1	297.6	498.7	398.1	297.6	453.7	353.1	252.6
	Qd	498.7	398.1	498.7	498.7	398.1	498.7	453.7	353.1	453.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	164.97	131.71	164.97	164.97	131.71	164.97	150.08	116.82	150.07	
	a	l	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468	1.470	1.470	1.470
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924
	Qal	590.5	590.5	590.5	590.5	590.5	590.5	591.0	591.0	591.0	591.0
Qas	正	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	
	負	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	184.8		184.7	175.3		175.2	162.5		162.0
		D	135.5		135.6	128.0		128.0	117.7		117.4
	Ld1	U	173.0		173.0	173.0		173.0	173.0		173.0
		D	189.0		189.0	189.0		189.0	189.0		189.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.7 (86.5)		69.7 (86.4)	69.3 (79.8)		69.3 (79.7)	69.3 (70.6)		69.3 (70.3)
		D	69.3 (51.5)		69.3 (51.6)	69.3 (46.2)		69.3 (46.2)	69.3 (38.9)		69.3 (38.7)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37ﾌﾚ-Δ10F層[X2-X3]			Y37ﾌﾚ-Δ11F層[X2-X3]			Y37ﾌﾚ-ΔRF層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	108.8	-58.3	108.5	106.4	-57.2	106.3	75.2	-42.1	74.4	
	Ms	U	578.9	0.0	575.6	424.3	0.0	421.6	264.6	0.0	258.6
		D	361.3	59.8	358.6	211.6	58.6	209.0	114.1	44.7	109.8
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	100.6	0.0	-100.5	98.3	0.0	-98.3	64.9	0.1	-64.7	
	Qs	288.0	187.5	287.9	224.9	126.7	224.9	139.6	74.9	139.4	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
		D	62.8	62.8	62.8	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1
		D	55.0	55.0	55.0	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2									
	下端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	39.70	31.76	39.70	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
		D	39.70	31.76	39.70	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	U	1.15	0.92	1.15	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
		D	1.15	0.92	1.15	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
	Mai	429.8	345.7	429.8	281.4	281.4	281.4	281.4	281.4	281.4	
	Mas	U	859.6	691.3	859.6	497.9	497.9	497.9	497.9	497.9	497.9
		D	859.6	691.3	859.6	497.9	497.9	497.9	497.9	497.9	497.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1027.9		1027.9	617.6		617.6	617.6		617.6
		D	962.8		962.8	552.4		552.4	552.4		552.4
	L' (L)		500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)		
	Qd	正	180.6	281.1	381.7	91.7	190.0	288.3	47.1	111.9	176.7
		負	381.7	281.2	180.7	288.3	190.0	91.7	177.0	112.2	47.4
	Qd		381.7	281.2	381.7	288.3	190.0	288.3	177.0	112.2	176.7
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		126.29	93.03	126.26	104.63	68.96	104.62	64.24	40.73	64.15
	a	l	1.469	1.469	1.469	1.471	1.471	1.471	1.409	1.409	1.409
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.924	0.924	0.924	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	Qa1		590.8	590.8	590.8	403.0	403.0	403.0	389.3	389.3	389.3
	Qas	正	708.0	708.0	708.0	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7
負		708.0	708.0	708.0	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	145.4		144.9	151.3		150.7	118.0		116.8
		D	104.0		103.7	98.2		97.8	82.0		81.3
	Ld1	U	173.0		173.0	250.0		250.0	250.0		250.0
		D	189.0		189.0	250.0		250.0	250.0		250.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	69.3 (58.5)		69.3 (58.2)	60.6 (64.8)		60.6 (64.4)	60.6 (40.4)		60.6 (39.5)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4]			Y37ﾌﾚｰﾑ2F層[X3-X4]			Y37ﾌﾚｰﾑ3F層[X3-X4]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)		
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)		
応力	MI	154.4	-83.8	154.4	113.2	-60.6	113.2	113.1	-60.6	113.1		
	Ms	U	1270.8	0.0	1270.8	1033.3	0.0	1033.3	1147.9	0.0	1147.9	
		D	962.1	83.9	962.1	807.0	60.6	807.0	921.6	60.6	921.6	
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2		
	QI	148.0	0.0	-148.0	105.1	0.0	-105.1	105.1	0.0	-105.1		
	Qs	594.6	446.6	594.6	473.1	368.1	473.1	519.0	413.9	519.0		
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	80.0	80.0	80.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0		
	D	200.0	200.0	200.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0		
	d	U	187.8	187.8	187.8	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	
		D	187.8	187.8	187.8	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	
	j	U	164.3	164.3	164.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	
		D	164.3	164.3	164.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55				
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	
	曲げ	at	U	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
			D	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
pt		U	0.53	0.53	0.53	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41	
		D	0.53	0.53	0.53	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41	
Mal		2667.2	2667.2	2667.2	615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7		
Mas		U	5334.4	5334.4	5334.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4	
		D	5334.4	5334.4	5334.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	5952.3		5952.3	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	
		D	5757.6		5757.6	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	
	L' (L)	500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)				
	Qd	正	521.9	669.9	817.9	447.0	552.1	657.2	470.9	576.0	681.1	
		負	817.9	669.9	521.9	657.2	552.1	447.0	681.1	576.0	470.9	
	Qd	817.9	669.9	817.9	657.2	552.1	657.2	681.1	576.0	681.1		
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	62.21	50.95	62.21	191.04	155.08	191.04	198.00	161.81	198.00		
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.513	1.545	1.513	1.513	1.546	1.513	
		s. 正	1.473	1.473	1.473	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.473	1.473	1.473	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.952	0.952	0.952	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058		
	Qas	Qal	3199.5	3199.5	3199.5	730.3	765.6	730.3	730.4	765.7	730.4	
		正	3928.2	3928.2	3928.2	874.1	904.6	874.1	874.1	904.6	874.1	
		負	3928.2	3928.2	3928.2	874.1	904.6	874.1	874.1	904.6	874.1	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ld	U	225.8		225.8	184.7		184.7	197.9		197.9	
		D	210.8		210.8	140.0		140.0	150.6		150.6	
	Ld1	U	250.0		250.0	173.0		173.0	173.0		173.0	
		D	250.0		250.0	189.0		189.0	189.0		189.0	
判定	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK			
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (71.5)		69.3 (71.5)	69.3 (79.5)		69.3 (79.5)	
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (44.7)		69.3 (44.7)	69.3 (51.0)		69.3 (51.0)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y37㉒-㉒F層[X3-X4]			Y37㉒-㉒F層[X3-X4]			Y37㉒-㉒F層[X3-X4]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)		
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)		
応力	MI	113.2	-60.6	113.2	113.2	-60.6	113.2	113.2	-60.6	113.2		
	Ms	U	1132.2	0.0	1132.2	1081.0	0.0	1081.0	1037.0	0.0	1037.0	
		D	905.9	60.6	905.9	854.7	60.6	854.7	810.7	60.6	810.7	
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2		
	QI	105.1	0.0	-105.1	105.1	0.0	-105.1	105.1	0.0	-105.1		
	Qs	512.7	407.6	512.7	492.2	387.1	492.2	474.6	369.5	474.6		
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0		
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0		
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	
		D	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	
		D	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	下端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
			D	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
pt		U	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41	
		D	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41	
Mal		615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7		
Mas		U	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4	
	D	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4		
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	
		D	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	
	L' (L)		500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			
	Qd	正	470.9	576.0	681.1	470.9	576.0	681.1	449.2	554.3	659.4	
		負	681.1	576.0	470.9	681.1	576.0	470.9	659.4	554.3	449.2	
	Qd	681.1	576.0	681.1	681.1	576.0	681.1	659.4	554.3	659.4		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	198.00	161.81	198.00	198.00	161.81	198.00	191.68	155.71	191.68		
	a	l	1.513	1.546	1.513	1.513	1.546	1.513	1.513	1.546	1.513	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847		
	Qal	659.4	692.2	659.4	659.4	692.2	659.4	659.4	692.2	659.4		
	Qas	正	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	
負		766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	196.1		196.1	190.2		190.2	185.1		185.1	
		D	149.1		149.1	144.4		144.4	140.3		140.3	
	Ld1	U	173.0		173.0	173.0		173.0	173.0		173.0	
		D	189.0		189.0	189.0		189.0	189.0		189.0	
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	69.3 (78.4)		69.3 (78.4)	69.3 (74.8)		69.3 (74.8)	69.3 (71.8)		69.3 (71.8)	
		D	69.3 (50.2)		69.3 (50.2)	69.3 (47.3)		69.3 (47.3)	69.3 (44.9)		69.3 (44.9)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ7F層[X3-X4]			Y37レ-Δ8F層[X3-X4]			Y37レ-Δ9F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	108.6	-58.4	108.6	108.6	-58.4	108.6	108.6	-58.3	108.6	
	Ms	U	858.4	0.0	858.4	791.5	0.0	791.5	696.7	0.0	696.7
		D	641.2	58.4	641.2	574.3	58.4	574.3	479.5	58.3	479.5
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	100.5	0.0	-100.5	100.5	0.0	-100.5	100.5	0.0	-100.5	
	Qs	400.5	299.9	400.5	373.7	273.1	373.7	335.8	235.2	335.8	
L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2									
	下端筋	1	5-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	39.70	23.82	39.70	39.70	23.82	39.70	39.70	31.76	39.70
		D	39.70	23.82	39.70	39.70	23.82	39.70	39.70	31.76	39.70
	pt	U	1.15	0.69	1.15	1.15	0.69	1.15	1.15	0.92	1.15
		D	1.15	0.69	1.15	1.15	0.69	1.15	1.15	0.92	1.15
	Mal		429.8	261.3	429.8	429.8	261.3	429.8	429.8	345.7	429.8
	Mas	U	859.6	522.5	859.6	859.6	522.5	859.6	859.6	691.3	859.6
		D	859.6	522.5	859.6	859.6	522.5	859.6	859.6	691.3	859.6
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9
		D	962.8		962.8	962.8		962.8	962.8		962.8
	L' (L)		500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)		
	Qd	正	297.6	398.1	498.7	297.6	398.1	498.7	252.3	352.9	453.4
		負	498.7	398.1	297.6	498.7	398.1	297.6	453.4	352.9	252.3
	Qd		498.7	398.1	498.7	498.7	398.1	498.7	453.4	352.9	453.4
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		164.97	131.71	164.97	164.97	131.71	164.97	150.00	116.74	150.00
	a	l	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924
	Qal		591.1	591.1	591.1	591.1	591.1	591.1	591.1	591.1	591.1
	Qas	正	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0
負		708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	185.2		185.2	175.7		175.7	162.2		162.2
		D	136.0		136.0	128.3		128.3	117.5		117.5
	Ld1	U	173.0		173.0			173.0			173.0
		D	189.0		189.0	189.0		189.0	189.0		189.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	69.9 (86.8)		69.9 (86.8)	69.3 (80.0)		69.3 (80.0)	69.3 (70.4)		69.3 (70.4)
		D	69.3 (51.9)		69.3 (51.9)	69.3 (46.4)		69.3 (46.4)	69.3 (38.8)		69.3 (38.8)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ10F層[X3-X4]			Y37ﾌﾚｰﾑ11F層[X3-X4]			Y37ﾌﾚｰﾑRF層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	108.6	-58.4	108.6	106.4	-57.2	106.4	74.6	-42.3	74.6	
	Ms	U	577.5	0.0	577.5	423.4	0.0	423.4	258.4	0.0	258.4
		D	360.2	58.4	360.2	210.7	57.2	210.7	109.1	42.4	109.1
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	100.5	0.0	-100.5	98.3	0.0	-98.3	64.8	0.0	-64.8	
	Qs	288.1	187.5	288.1	225.1	126.8	225.1	138.3	73.5	138.3	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
		D	62.8	62.8	62.8	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1
		D	55.0	55.0	55.0	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2									
	下端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	39.70	31.76	39.70	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
		D	39.70	31.76	39.70	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	U	1.15	0.92	1.15	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
		D	1.15	0.92	1.15	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
	Mal	429.8	345.7	429.8	281.4	281.4	281.4	281.4	281.4	281.4	
	Mas	U	859.6	691.3	859.6	497.9	497.9	497.9	497.9	497.9	497.9
		D	859.6	691.3	859.6	497.9	497.9	497.9	497.9	497.9	497.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1027.9		1027.9	617.6		617.6	617.6		617.6
		D	962.8		962.8	552.4		552.4	552.4		552.4
	L' (L)		500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)		
	Qd	正	180.8	281.3	381.9	92.0	190.2	288.5	45.4	110.2	175.0
		負	381.9	281.3	180.8	288.5	190.2	92.0	175.0	110.2	45.4
	Qd		381.9	281.3	381.9	288.5	190.2	288.5	175.0	110.2	175.0
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		126.33	93.07	126.33	104.71	69.04	104.71	63.53	40.01	63.53
	a	l	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.414	1.414	1.414
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.924	0.924	0.924	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	Qal		591.1	591.1	591.1	403.0	403.0	403.0	390.5	390.5	390.5
	Qas	正	708.0	708.0	708.0	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7
		負	708.0	708.0	708.0	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	145.2		145.2	151.1		151.1	116.7		116.7
		D	103.9		103.9	98.1		98.1	81.1		81.1
	Ld1	U	173.0		173.0	250.0		250.0	250.0		250.0
		D	189.0		189.0	250.0		250.0	250.0		250.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	69.3 (58.4)		69.3 (58.4)	60.6 (64.7)		60.6 (64.7)	60.6 (39.5)		60.6 (39.5)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ1F層[X4-X5]			Y37レ-Δ2F層[X4-X5]			Y37レ-Δ3F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	153.3	-76.6	169.8	113.0	-60.6	113.3	113.0	-60.5	113.5	
	Ms	U	1234.6	0.0	1164.7	1033.2	0.0	1034.2	1146.7	0.0	1147.4
		D	928.0	119.8	825.1	807.1	61.0	807.6	920.7	60.8	920.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	145.2	-2.7	-150.7	105.0	-0.0	-105.1	105.0	-0.1	-105.2	
	Qs	560.5	418.0	566.0	473.2	368.3	473.3	518.5	413.6	518.7	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	200.0	200.0	200.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	187.8	187.8	187.8	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
		D	187.8	187.8	187.8	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
	j	U	164.3	164.3	164.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
		D	164.3	164.3	164.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	5-D32	5-D32	5-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	79.40	79.40	79.40	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	0.53	0.53	0.53	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
		D	0.53	0.53	0.53	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
	Mal	2667.2	2667.2	2667.2	615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7	
	Mas	U	5334.4	5334.4	5334.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
		D	5334.4	5334.4	5334.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	5952.3		5952.3	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0
		D	5757.6		5757.6	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1
	L' (L)		500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)		
	Qd	正	477.6	625.6	773.6	447.3	552.4	657.5	470.9	576.0	681.1
		負	768.1	620.1	472.1	657.4	552.3	447.2	681.1	576.0	470.9
	Qd	768.1	625.6	773.6	657.4	552.4	657.5	681.1	576.0	681.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	58.43	47.59	58.84	191.09	155.16	191.12	198.00	161.81	198.00	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.512	1.545	1.512	1.511	1.543	1.511
		s. 正	1.413	1.413	1.413	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.503	1.503	1.503	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	
	Qal	3199.5	3199.5	3199.5	730.1	765.3	730.1	729.7	765.0	729.7	
	Qas	正	3828.4	3828.4	3828.4	874.1	904.6	874.1	874.1	904.6	874.1
		負	3978.9	3978.9	3978.9	874.1	904.6	874.1	874.1	904.6	874.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	224.7		222.6	184.7		184.8	197.8		197.9
		D	210.0		207.5	140.0		140.1	150.5		150.5
	Ld1	U	250.0		250.0	173.0		173.0	173.0		173.0
		D	250.0		250.0	189.0		189.0	189.0		189.0
判定		OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (71.5)		69.3 (71.6)	69.3 (79.4)		69.3 (79.4)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (44.7)		69.3 (44.7)	69.3 (51.0)		69.3 (51.0)

断面名		G2 (3)		
部材位置		Y37レ-4F層[X4-X5]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(300)	(0)
	短期	(50)	(300)	(50)
応力	MI	113.0	-60.5	113.5
	Ms	U	1131.2	0.0
		D	905.2	61.1
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI	105.0	-0.1	-105.2
	Qs	512.5	407.6	512.7
	L. no	K2	K1	K1
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0
	D	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.5	67.8
		D	65.5	67.8
	j	U	57.3	59.3
		D	57.3	59.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	4-D32
		2	2-D32	2-D32
	下端筋	1	5-D32	4-D32
		2	2-D32	2-D32
	STP	径	D13	D13
	形状・寸法	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	31.76
		D	55.58	31.76
	pt	U	1.41	0.78
		D	1.41	0.78
	Mal	615.7	376.0	615.7
	Mas	U	1231.4	752.0
		D	1231.4	752.0
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1474.0	1474.0
		D	1406.1	1406.1
	L' (L)	500.0 (600.0)		
	Qd	正	470.9	576.0
		負	681.1	576.0
	Qd	681.1	576.0	681.1
	L. no	K2	K1	K1
	Qd/bj	198.00	161.81	198.00
	a	l	1.511	1.544
		s. 正	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847
	Qal	658.8	691.6	658.8
	Qas	正	766.7	793.5
		負	766.7	793.5
	Qax	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK
付着	Ld	U	196.0	196.2
		D	149.1	149.1
	Ld1	U	173.0	173.0
		D	189.0	189.0
	判定	NG/OK		
定着	La	U	69.3 (78.3)	69.3 (78.4)
		D	69.3 (50.1)	69.3 (50.2)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ5F層[X4-X5]			Y37レ-Δ6F層[X4-X5]			Y37レ-Δ7F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	113.0	-60.5	113.5	113.0	-60.6	113.4	108.4	-58.3	109.0	
	Ms	U	1079.6	0.0	1081.5	1036.3	0.0	1039.4	855.0	0.0	855.3
		D	853.6	61.3	854.6	810.2	61.9	812.6	638.1	58.6	637.3
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	105.0	-0.1	-105.2	105.0	-0.1	-105.1	100.4	-0.1	-100.6	
	Qs	491.9	387.0	492.1	474.9	369.9	475.0	399.0	298.7	399.2	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	55.0	55.0	55.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	62.8	62.8	62.8
		D	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	62.8	62.8	62.8
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	55.0	55.0	55.0
		D	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	3-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	下端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	3-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	39.70	23.82	39.70
		D	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	39.70	23.82	39.70
	pt	U	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41	1.15	0.69	1.15
		D	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41	1.15	0.69	1.15
	Mal	615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7	429.8	261.3	429.8	
	Mas	U	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4	859.6	522.5	859.6
		D	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4	859.6	522.5	859.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	1027.9		1027.9
		D	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	962.8		962.8
	L' (L)		500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)		
	Qd	正	470.9	576.0	681.1	449.7	554.8	659.9	297.6	398.1	498.7
		負	681.1	576.0	470.9	659.8	554.7	449.6	498.7	398.1	297.6
	Qd	681.1	576.0	681.1	659.8	554.8	659.9	498.7	398.1	498.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	198.00	161.81	198.00	191.80	155.85	191.83	164.97	131.71	164.97	
	a	l	1.511	1.544	1.511	1.512	1.544	1.512	1.468	1.468	1.468
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.924	0.924	0.924	
	Qal	658.8	691.6	658.8	658.9	691.7	658.9	590.5	590.5	590.5	
	Qas	正	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	708.0	708.0	708.0
		負	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	708.0	708.0	708.0
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	190.1		190.3	185.1		185.4	184.7		184.8
		D	144.3		144.4	140.3		140.5	135.6		135.5
	Ld1	U	173.0		173.0	173.0		173.0	173.0		173.0
		D	189.0		189.0	189.0		189.0	189.0		189.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	69.3 (74.7)		69.3 (74.9)	69.3 (71.7)		69.3 (71.9)	69.7 (86.4)		69.7 (86.5)
		D	69.3 (47.3)		69.3 (47.3)	69.3 (44.9)		69.3 (45.0)	69.3 (51.6)		69.3 (51.5)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ8F層[X4-X5]			Y37レ-Δ9F層[X4-X5]			Y37レ-Δ10F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	108.4	-58.3	109.0	108.6	-58.3	108.7	108.5	-58.3	108.8	
	Ms	U	788.1	0.0	788.9	695.5	0.0	698.7	575.6	0.0	578.9
		D	571.2	58.6	571.0	478.4	59.9	481.3	358.6	59.8	361.3
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	100.4	-0.1	-100.6	100.5	-0.0	-100.6	100.5	-0.0	-100.6	
	Qs	372.4	272.0	372.5	335.9	235.4	336.0	287.9	187.5	288.0	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	3-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2									
	下端筋	1	5-D32	3-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2									
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	39.70	23.82	39.70	39.70	31.76	39.70	39.70	31.76	39.70
		D	39.70	23.82	39.70	39.70	31.76	39.70	39.70	31.76	39.70
	pt	U	1.15	0.69	1.15	1.15	0.92	1.15	1.15	0.92	1.15
		D	1.15	0.69	1.15	1.15	0.92	1.15	1.15	0.92	1.15
	Mal	429.8	261.3	429.8	429.8	345.7	429.8	429.8	345.7	429.8	
	Mas	U	859.6	522.5	859.6	859.6	691.3	859.6	859.6	691.3	859.6
		D	859.6	522.5	859.6	859.6	691.3	859.6	859.6	691.3	859.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9
		D	962.8		962.8	962.8		962.8	962.8		962.8
	L' (L)		500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)		
	Qd	正	297.6	398.1	498.7	252.6	353.1	453.7	180.7	281.2	381.7
		負	498.7	398.1	297.6	453.6	353.1	252.5	381.7	281.1	180.6
	Qd	498.7	398.1	498.7	453.6	353.1	453.7	381.7	281.2	381.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	164.97	131.71	164.97	150.07	116.82	150.08	126.26	93.03	126.29	
	a	l	1.468	1.468	1.468	1.470	1.470	1.470	1.469	1.469	1.469
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924
	Qas	Qal	590.5	590.5	590.5	591.0	591.0	591.0	590.8	590.8	590.8
		正	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0
		負	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	175.2		175.3	162.0		162.5	144.9		145.4
		D	128.0		128.0	117.4		117.7	103.7		104.0
	Ld1	U	173.0		173.0	173.0		173.0	173.0		173.0
		D	189.0		189.0	189.0		189.0	189.0		189.0
	判定	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	69.3 (79.7)		69.3 (79.8)	69.3 (70.3)		69.3 (70.6)	69.3 (58.2)		69.3 (58.5)
		D	69.3 (46.2)		69.3 (46.2)	69.3 (38.7)		69.3 (38.9)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			FG (3)			
部材位置		Y37㇒-Δ11F層[X4-X5]			Y37㇒-ΔRF層[X4-X5]			Y37㇒-Δ1F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	106.3	-57.2	106.4	74.4	-42.1	75.2	176.5	-116.6	66.5	
	Ms	U	421.6	0.0	424.3	258.6	0.0	264.6	1364.1	163.3	1813.8
		D	209.0	58.6	211.6	109.8	44.7	114.1	1011.0	396.5	1680.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	98.3	-0.0	-98.3	64.7	-0.1	-64.9	166.3	18.3	-129.7	
	Qs	224.9	126.7	224.9	139.4	74.9	139.6	753.3	605.3	716.6	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	200.0	200.0	200.0	
	d	U	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	187.8	187.8	187.8
		D	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	187.8	187.8	187.8
	j	U	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	164.3	164.3	164.3
		D	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	164.3	164.3	164.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	5-D32	5-D32	5-D32
		2							5-D32	5-D32	5-D32
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	5-D32	5-D32	5-D32
		2							5-D32	5-D32	5-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピ ッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	79.40	79.40	79.40
		D	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	79.40	79.40	79.40
	pt	U	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.53	0.53	0.53
		D	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.53	0.53	0.53
	Mal	281.4	281.4	281.4	281.4	281.4	281.4	2667.2	2667.2	2667.2	
	Mas	U	497.9	497.9	497.9	497.9	497.9	497.9	5334.4	5334.4	5334.4
		D	497.9	497.9	497.9	497.9	497.9	497.9	5334.4	5334.4	5334.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	617.6		617.6	617.6		617.6	5952.3		5952.3
		D	552.4		552.4	552.4		552.4	5757.6		5757.6
	L' (L)	500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			
	Qd	正	91.7	190.0	288.3	47.4	112.2	177.0	714.1	862.1	1010.1
		負	288.3	190.0	91.7	176.7	111.9	47.1	1046.8	898.8	750.8
	Qd	288.3	190.0	288.3	176.7	112.2	177.0	1046.8	898.8	1010.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	104.62	68.96	104.63	64.15	40.73	64.24	79.62	68.37	76.83	
	a	l	1.471	1.471	1.471	1.409	1.409	1.409	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.704	1.704	1.704
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.353	1.353	1.353
	pw	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952	
	Qal	403.0	403.0	403.0	389.3	389.3	389.3	3199.5	3199.5	3199.5	
	Qas	正	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7	4315.1	4315.1	4315.1
		負	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7	3726.7	3726.7	3726.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	150.7		151.3	116.8		118.0	228.6		242.0
		D	97.8		98.2	81.3		82.0	212.0		228.0
	Ld1	U	250.0		250.0	250.0		250.0	250.0		250.0
		D	250.0		250.0	250.0		250.0	250.0		250.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	60.6 (64.4)		60.6 (64.8)	60.6 (39.5)		60.6 (40.4)	69.3 (30.0)		69.3 (30.7)
		D	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37㇒-Δ2F層[X5-X6]			Y37㇒-Δ3F層[X5-X6]			Y37㇒-Δ4F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	117.8	-62.8	104.2	117.2	-62.8	104.7	116.9	-62.8	105.0	
	Ms	U	1045.2	0.0	1074.9	1139.3	0.0	1175.5	1111.7	0.0	1154.2
		D	809.6	84.5	866.5	905.0	87.2	966.1	877.9	90.0	944.2
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	107.3	2.3	-102.8	107.2	2.1	-103.0	107.1	2.0	-103.1	
	Qs	487.0	381.9	482.4	525.8	420.7	521.6	515.9	410.8	511.9	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
		D	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
		D	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピ ッチ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
		D	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58
	pt	U	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
		D	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41
	Mal	615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7	
	Mas	U	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
		D	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0
		D	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1
	L' (L)	500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			
	Qd	正	462.1	567.2	672.3	470.9	576.0	681.1	470.9	576.0	681.1
		負	676.8	571.7	466.6	681.1	576.0	470.9	681.1	576.0	470.9
	Qd	676.8	571.7	672.3	681.1	576.0	681.1	681.1	576.0	681.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	196.74	160.59	195.42	198.00	161.81	198.00	198.00	161.81	198.00	
	a	l	1.496	1.528	1.496	1.499	1.531	1.499	1.500	1.532	1.500
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	0.847	0.847	0.847	
	Qal	725.2	760.3	725.2	726.1	761.2	726.1	655.5	688.2	655.5	
	Qas	正	874.1	904.6	874.1	874.1	904.6	874.1	766.7	793.5	766.7
		負	874.1	904.6	874.1	874.1	904.6	874.1	766.7	793.5	766.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	186.1		189.5	197.0		201.1	193.8		198.7
		D	140.2		145.5	149.0		154.7	146.5		152.7
	Ld1	U	173.0		173.0	173.0		173.0	173.0		173.0
		D	189.0		189.0	189.0		189.0	189.0		189.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	69.3 (72.3)		69.3 (74.4)	69.3 (78.9)		69.3 (81.4)	69.3 (76.9)		69.3 (79.9)
		D	69.3 (44.8)		69.3 (48.0)	69.3 (50.1)		69.3 (53.5)	69.3 (48.6)		69.3 (52.3)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ5F層[X5-X6]			Y37レ-Δ6F層[X5-X6]			Y37レ-Δ7F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	116.5	-62.8	105.3	116.3	-62.8	105.5	113.3	-61.4	104.7	
	Ms	U	1050.1	0.0	1098.3	995.6	0.0	1042.6	855.9	0.0	885.1
		D	817.0	92.6	887.6	763.0	91.7	831.5	629.4	80.3	675.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	107.0	1.9	-103.2	106.9	1.8	-103.3	104.2	1.4	-101.4	
	Qs	492.2	387.2	488.5	470.2	365.1	466.6	408.8	306.0	406.0	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	62.8	62.8	62.8
		D	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	62.8	62.8	62.8
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	55.0	55.0	55.0
		D	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	下端筋	1	5-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	5-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	47.64	23.82	47.64
		D	55.58	31.76	55.58	55.58	31.76	55.58	47.64	23.82	47.64
	pt	U	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41	1.26	0.63	1.26
		D	1.41	0.78	1.41	1.41	0.78	1.41	1.26	0.63	1.26
	Mal	615.7	376.0	615.7	615.7	376.0	615.7	514.7	261.9	514.7	
	Mas	U	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4	1029.4	523.9	1029.4
		D	1231.4	752.0	1231.4	1231.4	752.0	1231.4	1029.4	523.9	1029.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	1220.4		1220.4
		D	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	1155.3		1155.3
	L' (L)		500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)		
	Qd	正	470.9	576.0	681.1	438.0	543.1	648.2	352.7	455.5	558.3
		負	681.1	576.0	470.9	651.8	546.7	441.6	561.1	458.3	355.5
	Qd	681.1	576.0	681.1	651.8	546.7	648.2	561.1	458.3	558.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	198.00	161.81	198.00	189.47	153.57	188.43	170.17	139.00	169.30	
	a	l	1.502	1.534	1.502	1.503	1.535	1.503	1.465	1.465	1.465
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qas	Qal	656.1	688.8	656.1	656.4	689.1	656.4	618.6	618.6	618.6
		正	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	735.0	735.0	735.0
		負	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	735.0	735.0	735.0
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	186.7		192.2	180.4		185.8	178.3		182.3
		D	140.9		147.4	135.9		142.3	130.8		135.8
	Ld1	U	173.0		173.0	173.0		173.0	173.0		173.0
		D	189.0		189.0	189.0		189.0	189.0		189.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	69.3 (72.7)		69.3 (76.0)	69.3 (68.9)		69.3 (72.2)	69.3 (72.1)		69.3 (74.6)
		D	69.3 (45.2)		69.3 (49.1)	69.3 (42.2)		69.3 (46.0)	69.3 (42.4)		69.3 (45.5)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37㇚-Δ8F層[X5-X6]			Y37㇚-Δ9F層[X5-X6]			Y37㇚-Δ10F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)	
応力	MI	113.1	-61.4	104.8	110.6	-60.0	103.2	110.7	-60.2	102.9	
	Ms	U	778.1	0.0	805.2	639.0	0.0	662.7	518.6	0.0	542.9
		D	551.9	79.1	595.6	417.7	75.6	456.2	297.2	76.2	337.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	104.2	1.4	-101.4	101.8	1.2	-99.3	101.8	1.3	-99.2	
	Qs	377.3	274.5	374.5	319.3	218.8	316.9	271.4	170.9	268.8	
L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	3-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピ ッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	47.64	23.82	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
		D	47.64	23.82	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.26	0.63	1.26	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92
		D	1.26	0.63	1.26	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92
	Mal	514.7	261.9	514.7	345.7	345.7	345.7	345.7	345.7	345.7	
	Mas	U	1029.4	523.9	1029.4	691.3	691.3	691.3	691.3	691.3	691.3
		D	1029.4	523.9	1029.4	691.3	691.3	691.3	691.3	691.3	691.3
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1220.4		1220.4	835.3		835.3	835.3		835.3
		D	1155.3		1155.3	770.2		770.2	770.2		770.2
	L' (L)	500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			500.0 (600.0)			
	Qd	正	305.4	408.2	511.0	220.6	321.1	421.6	152.5	253.1	353.6
		負	513.8	411.0	308.2	421.6	321.1	220.6	356.2	255.6	155.1
	Qd	513.8	411.0	511.0	421.6	321.1	421.6	356.2	255.6	353.6	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	155.82	124.64	154.98	139.49	106.23	139.49	117.83	84.57	116.98	
	a	l	1.466	1.466	1.466	1.465	1.465	1.465	1.465	1.465	1.465
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	
	Qal	618.9	618.9	618.9	589.6	589.6	589.6	589.7	589.7	589.7	
	Qas	正	735.0	735.0	735.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0
負		735.0	735.0	735.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	708.0	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	167.8		171.5	159.4		163.0	141.2		144.9
		D	122.4		127.1	113.3		118.0	98.8		103.6
	Ld1	U	173.0		173.0	250.0		250.0	250.0		250.0
		D	189.0		189.0	250.0		250.0	250.0		250.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (65.5)		69.3 (67.8)	69.3 (80.7)		69.3 (83.7)	69.3 (65.5)		69.3 (68.6)
		D	69.3 (37.2)		69.3 (40.1)	69.3 (42.2)		69.3 (46.1)	69.3 (30.0)		69.3 (34.1)

断面名		G1 (3)			G1 (3)		
部材位置		Y37レ-Δ11F層[X5-X6]			Y37レ-ΔRF層[X5-X6]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期	(50)	(300)	(50)	(50)	(300)	(50)
応力	MI	107.9	-58.6	102.0	77.7	-44.6	66.9
	Ms	U	358.8	0.0	368.2	208.8	0.0
		D	143.1	66.2	164.1	53.4	55.6
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI	99.2	1.0	-97.3	66.6	1.8	-63.0
	Qs	202.7	104.4	200.7	123.4	58.6	119.8
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295	
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
		D	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0
	j	U	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1
		D	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2					
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2					
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
		D	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
	Mal	212.7	212.7	212.7	212.7	212.7	212.7
	Mas	U	376.4	376.4	376.4	376.4	376.4
		D	376.4	376.4	376.4	376.4	376.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	479.6		479.6	479.6	479.6
		D	414.3		414.3		414.3
	L' (L)	500.0 (600.0)			500.0 (600.0)		
	Qd	正	55.9	154.2	252.4	18.6	83.4
		負	254.4	156.1	57.8	151.8	87.0
	Qd	254.4	156.1	252.4	151.8	87.0	148.2
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj	92.33	56.66	91.62	55.09	31.58	53.80
	a	l	1.467	1.467	1.467	1.402	1.402
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	Qal	402.1	402.1	402.1	388.0	388.0	388.0
	Qas	正	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7
		負	451.7	451.7	451.7	451.7	451.7
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	136.1		138.0	105.5	107.8
		D	86.3		89.7	71.7	77.0
	Ld1	U	250.0		250.0	250.0	250.0
		D	250.0		250.0	250.0	250.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	60.6 (73.1)		61.0 (75.0)	60.6 (42.5)	60.6 (44.8)
		D	60.6 (30.0)		60.6 (30.0)	60.6 (30.0)	60.6 (30.0)

(4) 建築物の使用上の支障が起こらないことの確認 (RC造)



l	はりの有効長さ (mm)
D	はりのせい (mm)
δo	固定荷重及び積載荷重(地震用)によってはりに生じるたわみ (mm)
係数	長期間の荷重により変形が増大することの調整係数
δ	$\delta o * \text{変形増大係数}$
δ / l	1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する
判定	以上の条件式を満足する場合、 または、 δ / l が1/250以下である場合にOKと表示する
※ ($D / l > 1/10$) の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。	

フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
Y2	1F	X1	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X2	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X3	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X4	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X5	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
	2F	X1	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
	3F	X1	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
	4F	X1	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
	5F	X1	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
	6F	X1	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
	7F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
	8F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
	9F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
	10F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
	11F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
	RF	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK

フレーム名	層名	軸名	はり符号	I	D	D/I	δo	係数	δ / I	判定
Y3	1F	X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X1	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X2	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X3	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X4	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
	2F	X5	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X1	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
	3F	X5	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X1	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
	4F	X5	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X1	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
	5F	X5	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X1	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
	6F	X5	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X1	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
	7F	X5	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
	8F	X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
	9F	X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
	10F	X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
	11F	X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
	RF	X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK


A-4. 3. 2 R C柱の断面計算

(1) R C柱の計算指定

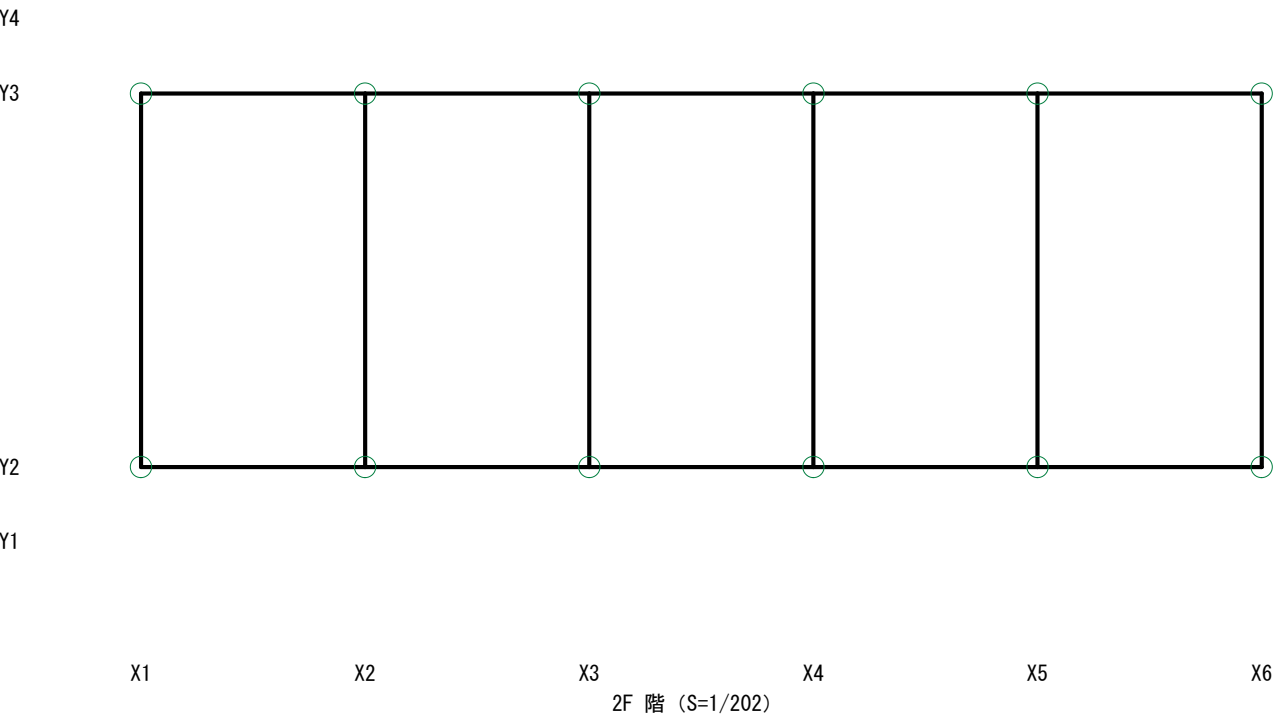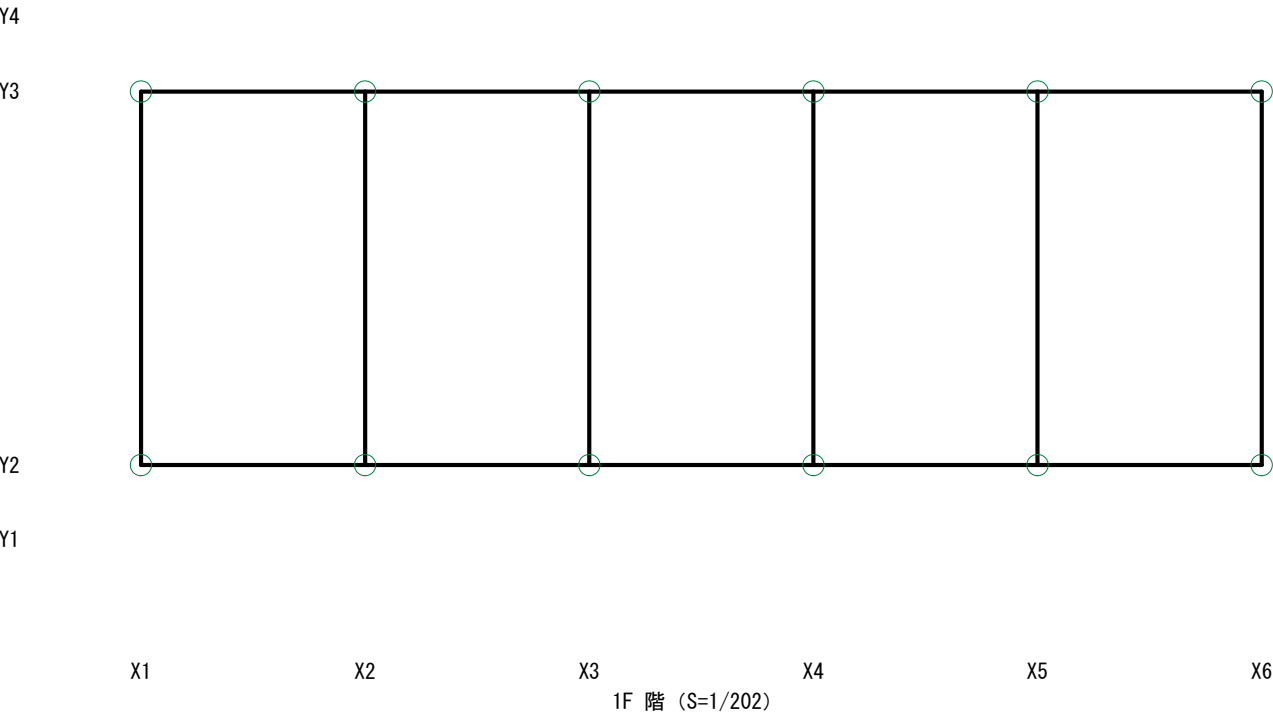

Y4
Y3


Y2
Y1

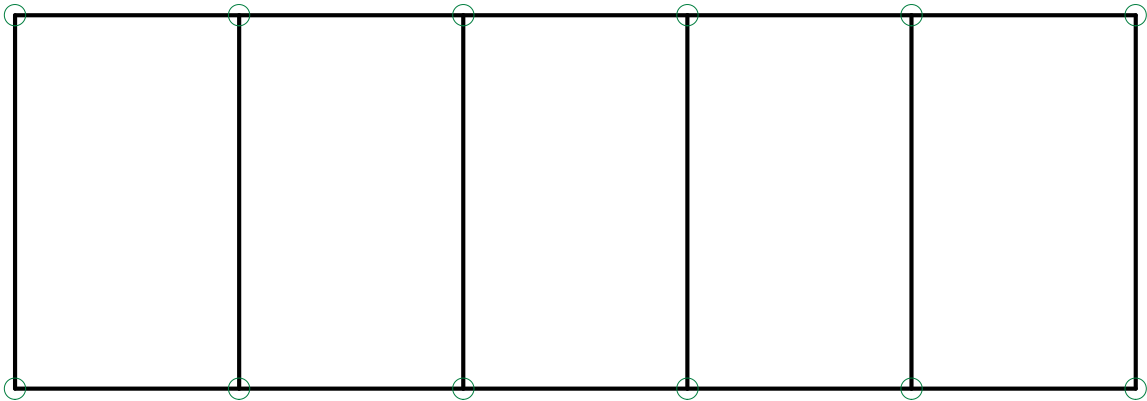

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

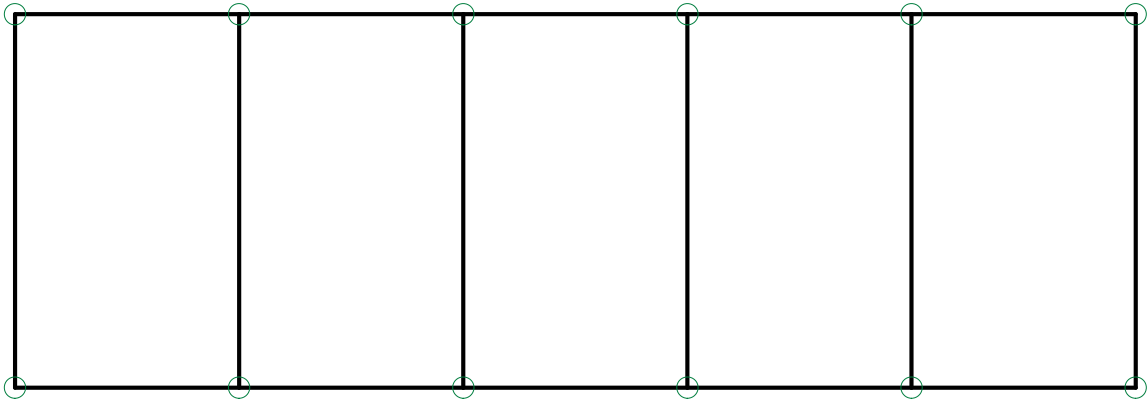

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

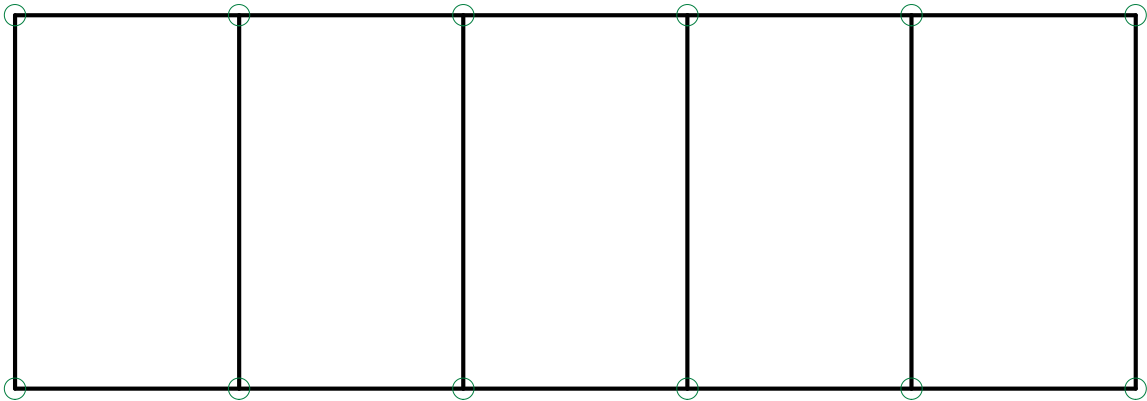

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

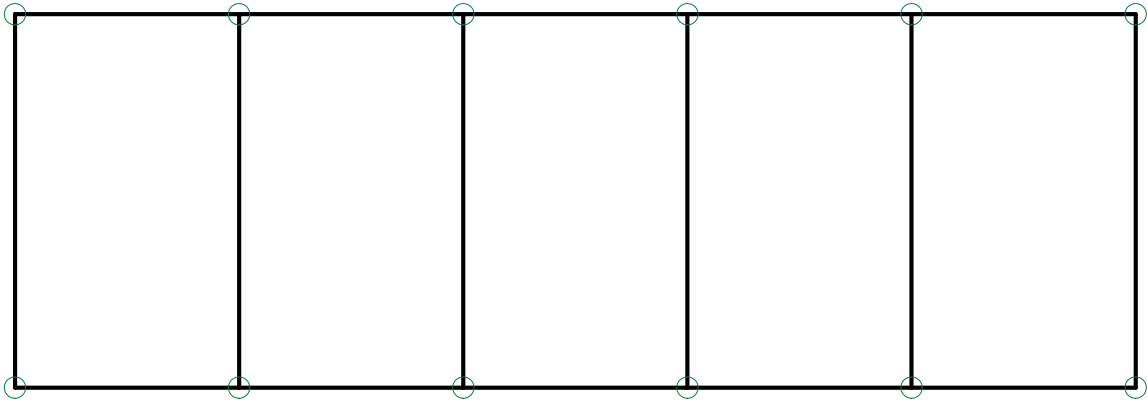

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

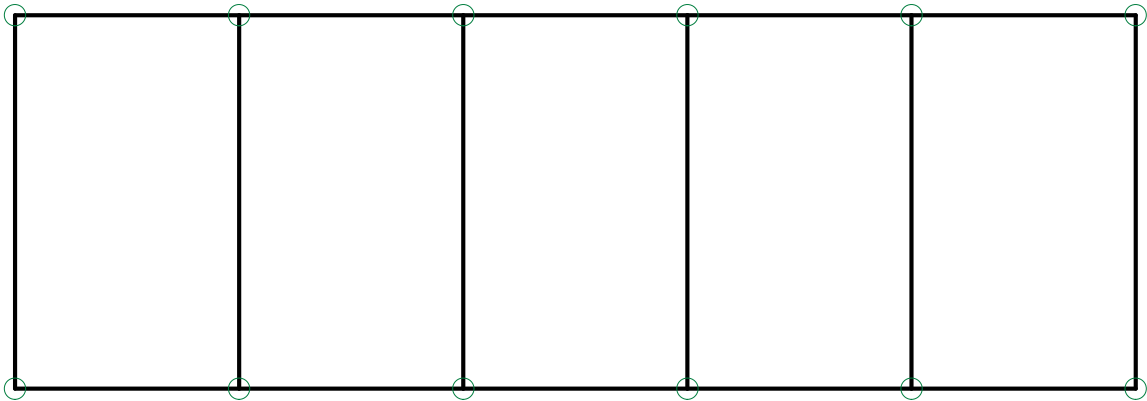

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

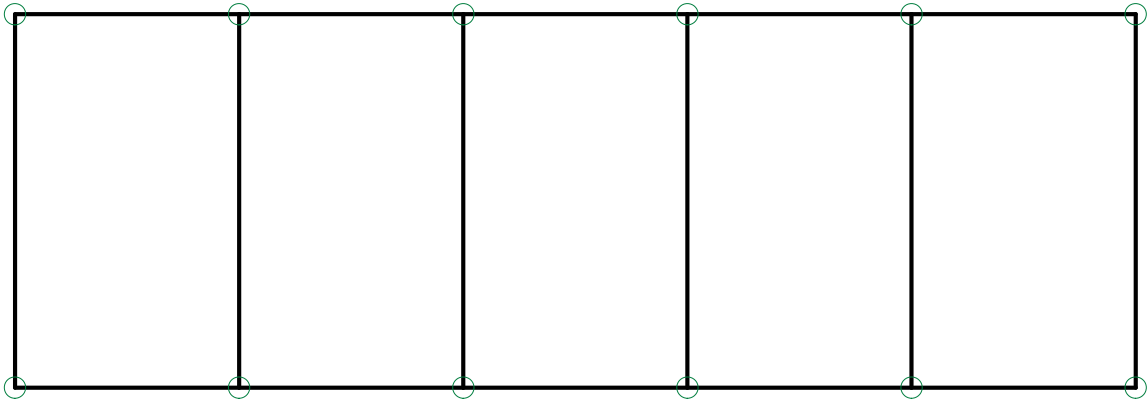

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

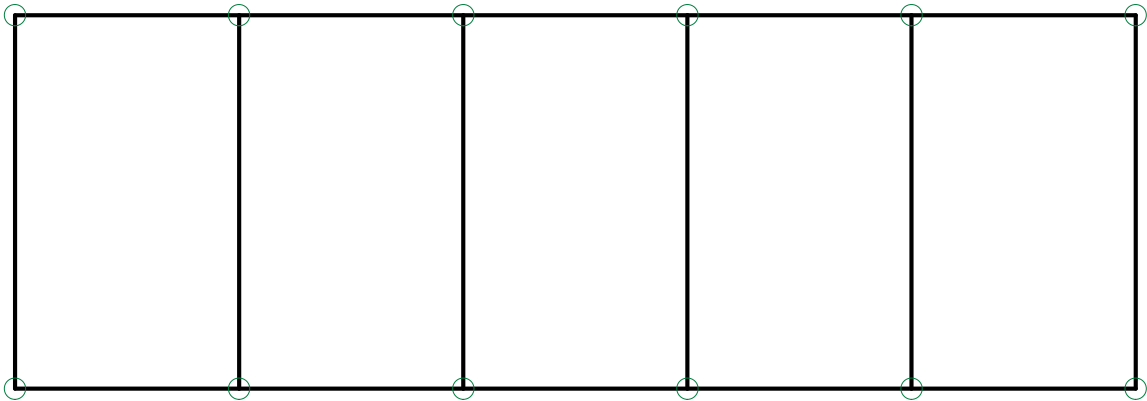


X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 階 (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1

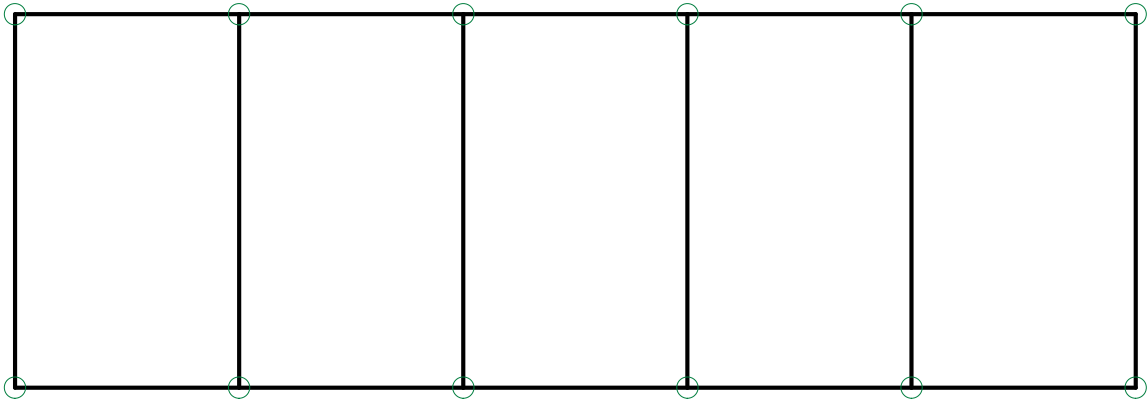

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 階 (S=1/202)

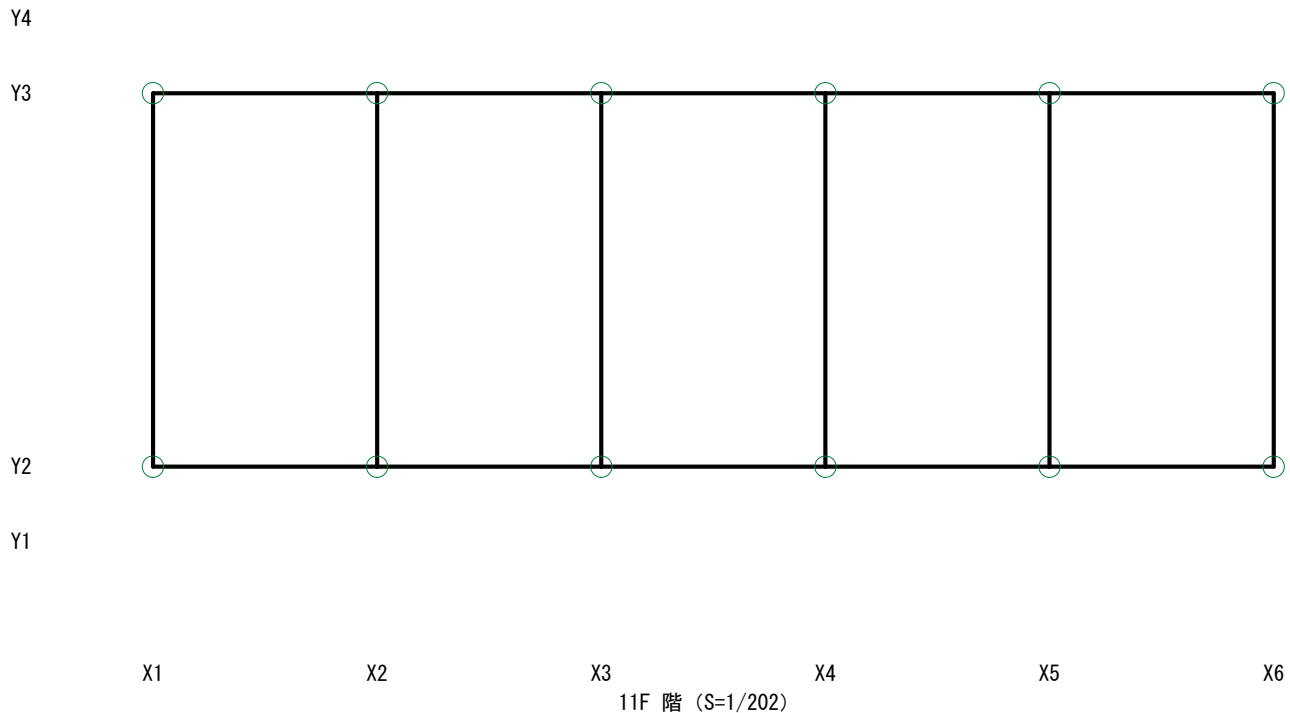

(2) R C柱の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント (剛域考慮)
フェースからの入り長さ： 0.0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
R C規準(1999)14条による
 - エ) 引張鉄筋比
Ptmax = 3.00 %
Ptmin = 0.20 %
 - オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
 - ア) 地震時短期設計用せん断力

$$Q_d = \min \{ Q_0 + a \cdot cMy / h', Q_0 + a \cdot (gMy + cMy) / h', Q_L + n \cdot QE \}$$
 a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
 M y 計算時：
 主筋強度割増率： 1.10 倍
 地震時軸力割増率： 2.00 倍
 - イ) 許容せん断力
R C規準(1999)15条(8)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います
 - ウ) せん断補強筋比
Pwmax = 1.20 %
Pwmin = 0.20 %
 - エ) せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 5) 付着の検討
R C規準(1999)16条(14)～(18)式による
- 6) 定着の検討
R C規準(1999)17条による
- 7) 地震時設計応力の割増率
柱の応力割増率
応力割増タイプ： 軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率 : 壁のせん断力負担率が50%を超える場合は
柱せん断力 Q が $0.25 \times N_L \times C_i$ 以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) RC柱の断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名 部材位置		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇フレーム、〇〇軸、[〇〇階-〇〇階/〇〇]で表示します。／の後の〇〇では「壁」はX方向壁、「壁」はY方向壁が取り付いていることを示します。
方向		計算方向で、()内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定
位置	cm	断面計算位置で、柱頭、柱脚を示します。()内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	NI	長期軸力
	MI	長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値
	Ns	pt が最大となる時の短期軸力
	Ms	pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値
	L. no	上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2)
	QI	最大長期せん断力。
	Qs	最大短期せん断力。
	L. no	上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)
断面	材質	N/mm ² Fc : コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋 : ①/②/③ : ①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	条件	2軸応力の計算条件で、LS1軸(長期、短期とも1軸)、L2軸(長期2軸、短期1軸)、LS2軸(長期、短期とも2軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。
	B×D	cm 断面の幅とせい円柱は直径を示し、()内は等断面積の正方形に置換した寸法
	d	cm コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ()内は上記のd
	j	cm 曲げ材の応力中心距離 $(7/8) \cdot d$ ()内は上記のj
配筋	主筋	入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、2段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がX形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。
	Hoop径	帯筋の径
	ピッチ	mm 帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at	cm ² 鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。
	pt	% 鉄筋比でat/BD
	Mal	kN・m 長期許容曲げモーメント
	Mas	kN・m 短期許容曲げモーメント
	判定	軸力と曲げモーメントに対する判定結果
	NI/BD	N/cm ² NI/BD
	MI/BD2	N/cm ² MI/BD2
	ptI	% 長期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	Ns/BD	N/cm ² Ns/BD
	Ms/BD2	N/cm ² Ms/BD2
	pts	% 短期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	at	cm ² 必要な鉄筋断面積
	0.8%ag	cm ² 全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します
	cMy. 正(負)	kN・m 地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時
	gMy. 正(負)	kN・m cMy に対する加力時の左右の降伏曲げモーメントの1/2
せん断	H' (H)	cm ①(②) : ①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ
	Qd	kN 設計用せん断力
	Qal	kN 長期許容せん断力
	Qas	kN 短期許容せん断力 X形配筋のときはX形主筋による分は含まない。 ルート2-3の場合はせん断強度 (Qsu) (2007年版技術基準解説書P354④)。
	Qax	kN X形配筋による短期許容せん断力
	判定	せん断力に対する判定結果 (注1)

せん断	Qd/Bj	N/cm ²	短期で最大となるせん断応力度
	pw	%	帯筋比
	Hoop	mm	①ー②：算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。
付着	Ta, U (D)	N/mm ²	各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。 使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
	Ld	cm	必要付着長さ。RC規準1999年版の(14)、(15)式で求めます。 使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1	cm	算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合は $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、 $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。
定着	La	cm	必要定着長さRC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、 $S=1.0$ としています。()内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、 $K=2.5$ としています。 使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2フル-ΔX1軸 [1F-2F/壁]				Y2フル-ΔX1軸 [2F-3F/壁]				Y2フル-ΔX1軸 [3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(100)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	3171.7	3171.7	0.0	0.0	2868.8	2868.8	0.0	0.0	2573.1	2573.1	0.0	0.0	
	MI	-52.8	66.5	0.0	0.0	-53.3	51.4	0.0	0.0	-53.4	51.4	0.0	0.0	
	Ns	4685.5	1657.9	0.0	0.0	1541.5	1541.5	0.0	0.0	1451.5	1451.5	0.0	0.0	
	Ms	-124.4	-1343.7	0.0	0.0	381.4	-599.9	0.0	0.0	413.9	-421.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-31.8	-31.8	0.0	0.0	-37.4	-37.4	0.0	0.0	-37.4	-37.4	0.0	0.0	
	Qs	662.4	662.4	0.0	0.0	567.1	567.1	0.0	0.0	496.1	496.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	
	D	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	
	d	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	
	i	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7	
	配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
at		39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	
pt		0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	
曲げ	pw	0.95	0.95	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25	
	Mal	1240.3	1240.3	0.0	0.0	1245.9	1245.9	0.0	0.0	1251.5	1251.5	0.0	0.0	
	Mas	2509.8	1932.1	0.0	0.0	1891.0	1891.0	0.0	0.0	1859.0	1859.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	703.1	5757.6	0.0	0.0	703.1	703.1	0.0	0.0	703.1	703.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	1434.2	1434.2	0.0	0.0	1468.8	1468.8	0.0	0.0	1525.6	1525.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	737.0	5952.3	0.0	0.0	737.0	737.0	0.0	0.0	737.0	737.0	0.0	0.0	
	cMy. 負	3795.0	3795.0	0.0	0.0	3594.5	3594.5	0.0	0.0	3367.9	3367.9	0.0	0.0	
	H' (H)	235 (375)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	977.7	977.7	0.0	0.0	832.0	832.0	0.0	0.0	725.5	725.5	0.0	0.0	
	Qal	679.1	679.1	0.0	0.0	871.2	871.2	0.0	0.0	870.9	870.9	0.0	0.0	
	Qas	1549.4	1549.4	0.0	0.0	1549.4	1549.4	0.0	0.0	1549.4	1549.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	100.3	181.6	0.0	0.0	122.2	135.1	0.0	0.0	124.1	124.4	0.0	0.0	
	Ld1	147.5	87.5	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	69.3 (30.0)	81.4 (80.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (38.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	2277.3	2277.3	0.0	0.0	1981.5	1981.5	0.0	0.0	1685.5	1685.5	0.0	0.0
	MI	-53.5	51.6	0.0	0.0	-53.9	51.8	0.0	0.0	-53.2	51.6	0.0	0.0
	Ns	1356.7	1356.7	0.0	0.0	1250.1	2712.8	0.0	0.0	2238.3	2238.3	0.0	0.0
	Ms	448.2	-390.2	0.0	0.0	384.9	414.7	0.0	0.0	-448.5	443.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K2			K2	K2		
	QI	-37.5	-37.5	0.0	0.0	-37.8	-37.8	0.0	0.0	-37.1	-37.1	0.0	0.0
	Qs	497.8	497.8	0.0	0.0	428.8	428.8	0.0	0.0	412.1	412.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0
	d	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8
配筋	i	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	pw	0.63	0.63	0.25	0.25	0.63	0.63	0.25	0.25	0.63	0.63	0.25	0.25
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	1161.9	1161.9	0.0	0.0	1159.9	1159.9	0.0	0.0	1131.2	1131.2	0.0	0.0
	Mas	1572.6	1572.6	0.0	0.0	1534.4	2043.2	0.0	0.0	1881.7	1881.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	703.1	703.1	0.0	0.0	703.1	703.1	0.0	0.0	577.7	703.1	0.0	0.0
	cMy. 正	1304.7	1304.7	0.0	0.0	1344.7	1344.7	0.0	0.0	1374.1	1374.1	0.0	0.0
	gMy. 負	737.0	737.0	0.0	0.0	737.0	737.0	0.0	0.0	610.2	737.0	0.0	0.0
	cMy. 負	2854.9	2854.9	0.0	0.0	2606.1	2606.1	0.0	0.0	2350.3	2350.3	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)	
	Qd	727.9	727.9	0.0	0.0	624.4	624.4	0.0	0.0	599.6	599.6	0.0	0.0
	Qal	871.0	871.0	0.0	0.0	870.2	870.2	0.0	0.0	868.0	868.0	0.0	0.0
付着	Qas	1245.2	1245.2	0.0	0.0	1245.2	1245.2	0.0	0.0	1245.2	1245.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	134.6	129.9	0.0	0.0	129.9	124.0	0.0	0.0	126.5	126.2	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (38.0)	69.3 (33.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (33.7)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.7)	69.3 (30.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX1軸 [7F-8F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1391.0	1391.0	0.0	0.0	1096.6	1096.6	0.0	0.0	803.9	803.9	0.0	0.0
	MI	-53.6	51.5	0.0	0.0	-52.3	51.2	0.0	0.0	-54.2	50.9	0.0	0.0
	Ns	1794.2	1794.2	0.0	0.0	1365.5	1365.5	0.0	0.0	965.9	965.9	0.0	0.0
	Ms	-490.9	336.5	0.0	0.0	-432.7	234.6	0.0	0.0	-416.2	164.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-37.5	-37.5	0.0	0.0	-37.0	-37.0	0.0	0.0	-37.5	-37.5	0.0	0.0
	Qs	381.5	381.5	0.0	0.0	305.4	305.4	0.0	0.0	264.0	264.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0
	d	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	93.0	93.0	73.0	73.0
配筋	i	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7	81.4	81.4	63.9	63.9
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.32	0.32	0.32	0.32
	pw	0.63	0.63	0.25	0.25	0.63	0.63	0.25	0.25	0.63	0.63	0.25	0.25
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1033.3	1033.3	0.0	0.0	933.0	933.0	0.0	0.0	735.6	735.6	0.0	0.0
	Mas	1727.5	1727.5	0.0	0.0	1575.8	1575.8	0.0	0.0	1130.8	1130.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	577.7	577.7	0.0	0.0	385.1	577.7	0.0	0.0	385.1	385.1	0.0	0.0
	cMy. 正	1376.4	1376.4	0.0	0.0	1363.9	1363.9	0.0	0.0	1015.5	1015.5	0.0	0.0
	gMy. 負	610.2	610.2	0.0	0.0	417.7	610.2	0.0	0.0	417.7	417.7	0.0	0.0
	cMy. 負	2104.9	2104.9	0.0	0.0	1860.9	1860.9	0.0	0.0	1321.6	1321.6	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	553.5	553.5	0.0	0.0	439.6	439.6	0.0	0.0	377.2	377.2	0.0	0.0
	Qal	870.2	870.2	0.0	0.0	875.2	875.2	0.0	0.0	866.8	866.8	0.0	0.0
せん断	Qas	1245.2	1245.2	0.0	0.0	1245.2	1245.2	0.0	0.0	1247.4	1247.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	129.7	118.1	0.0	0.0	125.3	110.4	0.0	0.0	126.0	106.0	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	OK		
	付着												
	定着 La	69.3 (33.6)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	55.6 (31.6)	55.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX1軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX1軸[11F-RF/壁]				Y27レ-ΛX2軸[1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(40)	(100)	(0)	(0)
応力	NI	511.2	511.2	0.0	0.0	220.3	220.3	0.0	0.0	5003.7	5003.7	0.0	0.0
	MI	-48.5	48.7	0.0	0.0	-66.9	53.5	0.0	0.0	3.3	-6.7	0.0	0.0
	Ns	590.0	590.0	0.0	0.0	248.2	192.3	0.0	0.0	4974.1	4974.1	0.0	0.0
	Ms	-369.7	73.1	0.0	0.0	-232.7	132.1	0.0	0.0	472.0	-1749.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K1			K1	K1		
	QI	-34.7	-34.7	0.0	0.0	-43.0	-43.0	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	0.0
	Qs	199.3	199.3	0.0	0.0	84.5	84.5	0.0	0.0	943.6	943.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0
	d	93.0	93.0	73.0	73.0	93.0	93.0	73.0	73.0	92.8	92.8	72.8	72.8
配筋	i	81.4	81.4	63.9	63.9	81.4	81.4	63.9	63.9	81.2	81.2	63.7	63.7
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at		25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	39.70	39.70	31.76	31.76
	pt		0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.50	0.50	0.40	0.40
曲げ	pw		0.63	0.63	0.25	0.25	0.63	0.63	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25
	Mal		630.5	630.5	0.0	0.0	516.4	516.4	0.0	0.0	1096.1	1096.1	0.0
	Mas		990.3	990.3	0.0	0.0	858.6	836.7	0.0	0.0	2505.5	2505.5	0.0
せん断	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
	gMy. 正		207.1	385.1	0.0	0.0	414.3	207.1	0.0	0.0	1440.1	11709.9	0.0
	cMy. 正		953.9	953.9	0.0	0.0	861.3	861.3	0.0	0.0	3410.3	3410.3	0.0
	gMy. 負		239.8	417.7	0.0	0.0	479.6	239.8	0.0	0.0	1440.1	11709.9	0.0
	cMy. 負		1104.7	1104.7	0.0	0.0	916.1	916.1	0.0	0.0	3448.9	3448.9	0.0
	H' (H)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		235 (375)		0 (0)
	Qd		281.6	281.6	0.0	0.0	105.3	105.3	0.0	0.0	1414.1	1414.1	0.0
	Qal		819.6	819.6	0.0	0.0	769.3	769.3	0.0	0.0	596.2	596.2	0.0
	Qas		1188.8	1188.8	0.0	0.0	1188.8	1188.8	0.0	0.0	1549.4	1549.4	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
	Ld		125.0	102.2	0.0	0.0	113.1	104.4	0.0	0.0	121.2	198.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	147.5	87.5	0.0
定着	判定		NG	OK			NG	OK			OK	NG	
	La		60.6 (30.6)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	60.6 (30.0)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	96.5 (95.7)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2フル-ΛX2軸 [2F-3F/壁]				Y2フル-ΛX2軸 [3F-4F/壁]				Y2フル-ΛX2軸 [4F-5F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI		4523.4	4523.4	0.0	0.0	4049.6	4049.6	0.0	0.0	3573.3	3573.3	0.0	0.0
	MI		1.7	-1.1	0.0	0.0	1.9	-2.0	0.0	0.0	1.6	-1.5	0.0	0.0
	Ns		4488.3	4488.3	0.0	0.0	4012.0	4012.0	0.0	0.0	3537.9	3537.9	0.0	0.0
	Ms		861.8	-1052.0	0.0	0.0	945.1	-922.9	0.0	0.0	897.7	-823.6	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		1.0	1.0	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0
	Qs		933.2	933.2	0.0	0.0	910.7	910.7	0.0	0.0	839.2	839.2	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0
	D		100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	70.0	70.0
	d		92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	62.8	62.8
	i		81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	55.0	55.0
	1		5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
配筋	主筋	2												
		芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45
	pw		0.95	0.95	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25	1.09	1.09	0.25	0.25
	Mal		1157.8	1157.8	0.0	0.0	1199.9	1199.9	0.0	0.0	1023.2	1023.2	0.0	0.0
曲げ	Mas		2513.0	2513.0	0.0	0.0	2524.0	2524.0	0.0	0.0	2131.9	2131.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 正		3244.8	3244.8	0.0	0.0	3075.5	3075.5	0.0	0.0	2597.8	2597.8	0.0	0.0
	gMy. 負		1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 負		3293.0	3293.0	0.0	0.0	3129.5	3129.5	0.0	0.0	2648.6	2648.6	0.0	0.0
	H' (H)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd		1399.3	1399.3	0.0	0.0	1365.3	1365.3	0.0	0.0	1258.3	1258.3	0.0	0.0
	Qal		784.7	784.7	0.0	0.0	874.7	874.7	0.0	0.0	761.1	761.1	0.0	0.0
	Qas		1549.4	1549.4	0.0	0.0	1549.4	1549.4	0.0	0.0	1469.8	1469.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld		144.6	156.1	0.0	0.0	149.6	148.3	0.0	0.0	160.3	154.7	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
定着	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La		69.3 (47.2)	69.3 (57.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (51.7)	69.3 (50.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (61.4)	69.3 (56.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX2軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸 [6F-7F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸 [7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	3106.7	3106.7	0.0	0.0	2640.1	2640.1	0.0	0.0	2179.5	2179.5	0.0	0.0
	MI	1.4	-1.5	0.0	0.0	2.0	-1.5	0.0	0.0	2.3	-2.3	0.0	0.0
	Ns	3072.0	3072.0	0.0	0.0	2608.4	2608.4	0.0	0.0	2145.1	2145.1	0.0	0.0
	Ms	840.5	-781.4	0.0	0.0	724.7	-769.9	0.0	0.0	721.5	-600.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	1.0	1.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0
	Qs	790.8	790.8	0.0	0.0	711.3	711.3	0.0	0.0	628.8	628.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0
	d	92.8	92.8	62.8	62.8	92.8	92.8	62.8	62.8	92.8	92.8	62.8	62.8
配筋	j	81.2	81.2	55.0	55.0	81.2	81.2	55.0	55.0	81.2	81.2	55.0	55.0
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
曲げ	pw	1.09	1.09	0.25	0.25	1.09	1.09	0.25	0.25	1.09	1.09	0.25	0.25
	Mal	1048.1	1048.1	0.0	0.0	1057.4	1057.4	0.0	0.0	1062.9	1062.9	0.0	0.0
	Mas	2136.2	2136.2	0.0	0.0	1993.3	1993.3	0.0	0.0	1836.7	1836.7	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1091.6	1440.1	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0
	cMy. 正	2425.6	2425.6	0.0	0.0	2246.6	2246.6	0.0	0.0	2056.9	2056.9	0.0	0.0
	gMy. 負	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1091.6	1440.1	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0
	cMy. 負	2477.9	2477.9	0.0	0.0	2296.7	2296.7	0.0	0.0	2113.9	2113.9	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	1185.7	1185.7	0.0	0.0	1066.3	1066.3	0.0	0.0	942.3	942.3	0.0	0.0
	Qal	757.4	757.4	0.0	0.0	709.1	709.1	0.0	0.0	762.0	762.0	0.0	0.0
	Qas	1469.8	1469.8	0.0	0.0	1469.8	1469.8	0.0	0.0	1469.8	1469.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	156.0	151.6	0.0	0.0	147.3	150.7	0.0	0.0	147.0	137.9	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (57.5)	69.3 (53.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (49.6)	69.3 (52.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (49.4)	69.3 (41.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y2フレ-ΛX2軸 [8F-9F/壁]				Y2フレ-ΛX2軸 [9F-10F/壁]				Y2フレ-ΛX2軸 [10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1719.0	1719.0	0.0	0.0	1261.1	1261.1	0.0	0.0	809.8	809.8	0.0	0.0
	MI	1.2	-1.8	0.0	0.0	1.0	-0.8	0.0	0.0	0.4	-0.8	0.0	0.0
	Ns	1684.0	1684.0	0.0	0.0	1236.7	1236.7	0.0	0.0	792.8	792.8	0.0	0.0
	Ms	649.9	-489.1	0.0	0.0	546.0	-354.9	0.0	0.0	407.7	-250.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	1.1	1.1	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
	Qs	542.0	542.0	0.0	0.0	428.8	428.8	0.0	0.0	313.1	313.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	70.0	70.0	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0	60.0	60.0
	d	92.8	92.8	62.8	62.8	92.8	92.8	52.8	52.8	92.8	92.8	52.8	52.8
配筋	i	81.2	81.2	55.0	55.0	81.2	81.2	46.2	46.2	81.2	81.2	46.2	46.2
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.45	0.45	0.45	0.45	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
	pw	1.09	1.09	0.25	0.25	0.85	0.85	0.25	0.25	0.85	0.85	0.25	0.25
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	1066.9	1066.9	0.0	0.0	974.7	974.7	0.0	0.0	821.9	821.9	0.0	0.0
	Mas	1677.7	1677.7	0.0	0.0	1509.9	1509.9	0.0	0.0	1351.2	1351.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	899.0	1091.6	0.0	0.0	899.0	899.0	0.0	0.0	516.0	899.0	0.0	0.0
	cMy. 正	1860.6	1860.6	0.0	0.0	1662.1	1662.1	0.0	0.0	1461.1	1461.1	0.0	0.0
	gMy. 負	899.0	1091.6	0.0	0.0	899.0	899.0	0.0	0.0	516.0	899.0	0.0	0.0
	cMy. 負	1921.0	1921.0	0.0	0.0	1705.3	1705.3	0.0	0.0	1492.2	1492.2	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	812.5	812.5	0.0	0.0	642.9	642.9	0.0	0.0	469.5	469.5	0.0	0.0
	Qal	685.8	685.8	0.0	0.0	604.1	604.1	0.0	0.0	517.2	517.2	0.0	0.0
付着	Qas	1469.8	1469.8	0.0	0.0	1086.0	1086.0	0.0	0.0	1042.2	1042.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	141.7	129.6	0.0	0.0	134.4	119.8	0.0	0.0	126.7	113.6	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着		La	69.3 (44.5)	69.3 (33.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (37.4)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	75.6 (30.4)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-4X2軸[11F-RF/壁]				Y27レ-4X3軸[1F-2F/壁]				Y27レ-4X3軸[2F-3F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(40)	(100)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	362.8	362.8	0.0	0.0	4980.4	4980.4	0.0	0.0	4502.5	4502.5	0.0	0.0	
	MI	2.4	-1.1	0.0	0.0	-0.3	1.0	0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.0	0.0	
	Ns	355.4	355.4	0.0	0.0	4981.2	4981.2	0.0	0.0	4503.4	4501.6	0.0	0.0	
	Ms	315.6	-97.2	0.0	0.0	-456.5	1708.8	0.0	0.0	-862.9	-1056.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K1			
	QI	1.3	1.3	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs	196.1	196.1	0.0	0.0	921.2	921.2	0.0	0.0	936.2	936.2	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1				
断面	材質	Fc30(Fc = 30.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	60.0	60.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	
	D	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	
	d	92.8	92.8	52.8	52.8	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	
	i	81.2	81.2	46.2	46.2	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7	
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	
pt	0.53	0.53	0.53	0.53	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40		
pw	0.85	0.85	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25		
曲げ	Mal	663.4	663.4	0.0	0.0	1099.6	1099.6	0.0	0.0	1160.0	1160.0	0.0	0.0	
	Mas	1184.1	1184.1	0.0	0.0	2505.4	2505.4	0.0	0.0	2512.8	2512.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1031.9	516.0	0.0	0.0	1440.1	11709.9	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	1260.6	1260.6	0.0	0.0	3421.5	3421.5	0.0	0.0	3261.2	3261.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	1031.9	516.0	0.0	0.0	1440.1	11709.9	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	1274.9	1274.9	0.0	0.0	3422.6	3422.6	0.0	0.0	3262.4	3262.4	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		235 (375)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	293.6	293.6	0.0	0.0	1381.6	1381.6	0.0	0.0	1404.3	1404.3	0.0	0.0	
	Qal	497.1	497.1	0.0	0.0	552.2	552.2	0.0	0.0	552.2	552.2	0.0	0.0	
	Qas	1042.2	1042.2	0.0	0.0	1549.4	1549.4	0.0	0.0	1549.4	1549.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	119.0	100.9	0.0	0.0	120.3	195.6	0.0	0.0	144.7	156.3	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	147.5	87.5	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
判定	NG	OK			OK	NG			NG	NG				
定着 La		75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	94.2 (93.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (47.2)	69.3 (57.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX3軸 [3F-4F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX3軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX3軸 [5F-6F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	4030.9	4030.9	0.0	0.0	3556.8	3556.8	0.0	0.0	3092.1	3092.1	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns	4031.6	4031.6	0.0	0.0	3557.4	3557.4	0.0	0.0	3092.6	3092.6	0.0	0.0
	Ms	-951.1	924.7	0.0	0.0	-906.7	831.2	0.0	0.0	-858.6	793.8	0.0	0.0
	L.no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	915.0	915.0	0.0	0.0	847.7	847.7	0.0	0.0	806.0	806.0	0.0	0.0
	L.no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋 SD390/SD345/SD295				鉄筋 SD390/SD345/SD295				鉄筋 SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0
	d	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	62.8	62.8	92.8	92.8	62.8	62.8
配筋	i	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	55.0	55.0	81.2	81.2	55.0	55.0
	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	39.70	39.70	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.50	0.50	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
曲げ	pw	0.95	0.95	0.25	0.25	1.09	1.09	0.25	0.25	1.09	1.09	0.25	0.25
	Mal	1201.2	1201.2	0.0	0.0	1024.3	1024.3	0.0	0.0	1048.6	1048.6	0.0	0.0
	Mas	2523.5	2523.5	0.0	0.0	2131.6	2131.6	0.0	0.0	2135.8	2135.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 正	3095.3	3095.3	0.0	0.0	2616.9	2616.9	0.0	0.0	2446.0	2446.0	0.0	0.0
	gMy. 負	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 負	3096.4	3096.4	0.0	0.0	2617.8	2617.8	0.0	0.0	2446.8	2446.8	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1372.5	1372.5	0.0	0.0	1271.6	1271.6	0.0	0.0	1209.0	1209.0	0.0	0.0
	Qal	797.1	797.1	0.0	0.0	724.3	724.3	0.0	0.0	722.4	722.4	0.0	0.0
	Qas	1549.4	1549.4	0.0	0.0	1469.8	1469.8	0.0	0.0	1469.8	1469.8	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	150.0	148.4	0.0	0.0	161.0	155.3	0.0	0.0	157.4	152.5	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
定着		La	69.3 (52.1)	69.3 (50.6)	0.0 (0.0)	69.3 (62.0)	69.3 (56.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (58.7)	69.3 (54.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX3軸 [6F-7F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX3軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX3軸 [8F-9F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(35)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2627.4	2627.4	0.0	0.0	2170.4	2170.4	0.0	0.0	1713.4	1713.4	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	0.0
	Ns	2626.7	2626.7	0.0	0.0	2170.5	2170.5	0.0	0.0	1712.9	1712.9	0.0	0.0
	Ms	725.4	-784.2	0.0	0.0	-721.4	596.7	0.0	0.0	-673.7	497.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	718.9	718.9	0.0	0.0	627.6	627.6	0.0	0.0	557.6	557.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0
	d	92.8	92.8	62.8	62.8	92.8	92.8	62.8	62.8	92.8	92.8	62.8	62.8
配筋	i	81.2	81.2	55.0	55.0	81.2	81.2	55.0	55.0	81.2	81.2	55.0	55.0
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
	pw	1.09	1.09	0.25	0.25	1.09	1.09	0.25	0.25	1.09	1.09	0.25	0.25
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	1057.7	1057.7	0.0	0.0	1062.9	1062.9	0.0	0.0	1067.0	1067.0	0.0	0.0
	Mas	1999.5	1999.5	0.0	0.0	1845.4	1845.4	0.0	0.0	1687.8	1687.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	995.3	1440.1	0.0	0.0	995.3	995.3	0.0	0.0	995.3	995.3	0.0	0.0
	cMy. 正	2266.2	2266.2	0.0	0.0	2081.7	2081.7	0.0	0.0	1888.9	1888.9	0.0	0.0
	gMy. 負	995.3	1440.1	0.0	0.0	995.3	995.3	0.0	0.0	995.3	995.3	0.0	0.0
	cMy. 負	2267.3	2267.3	0.0	0.0	2081.8	2081.8	0.0	0.0	1888.0	1888.0	0.0	0.0
	H' (H)	210 (283)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	1078.4	1078.4	0.0	0.0	941.4	941.4	0.0	0.0	836.4	836.4	0.0	0.0
	Qal	694.5	694.5	0.0	0.0	753.2	753.2	0.0	0.0	601.0	601.0	0.0	0.0
付着	Qas	1469.8	1469.8	0.0	0.0	1469.8	1469.8	0.0	0.0	1469.8	1469.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	147.4	151.8	0.0	0.0	147.0	137.7	0.0	0.0	143.5	130.2	0.0	0.0
	Ld1	103.8	106.3	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (49.6)	69.3 (53.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (49.3)	69.3 (40.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (46.1)	69.3 (34.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸[9F-10F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[11F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1256.8	1256.8	0.0	0.0	806.9	806.9	0.0	0.0	360.8	360.8	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0
	Ns	1256.4	1256.4	0.0	0.0	806.4	806.4	0.0	0.0	360.3	360.3	0.0	0.0
	Ms	-570.8	380.5	0.0	0.0	-432.0	273.7	0.0	0.0	-356.1	126.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	453.0	453.0	0.0	0.0	336.0	336.0	0.0	0.0	229.8	229.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	60.0	60.0	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0	60.0	60.0
	d	92.8	92.8	52.8	52.8	92.8	92.8	52.8	52.8	92.8	92.8	52.8	52.8
配筋	j	81.2	81.2	46.2	46.2	81.2	81.2	46.2	46.2	81.2	81.2	46.2	46.2
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
	pw	0.85	0.85	0.25	0.25	0.85	0.85	0.25	0.25	0.85	0.85	0.25	0.25
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	973.2	973.2	0.0	0.0	820.8	820.8	0.0	0.0	662.7	662.7	0.0	0.0
	Mas	1516.9	1516.9	0.0	0.0	1356.1	1356.1	0.0	0.0	1186.0	1186.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	995.3	995.3	0.0	0.0	585.0	995.3	0.0	0.0	1170.0	585.0	0.0	0.0
	cMy. 正	1682.2	1682.2	0.0	0.0	1475.7	1475.7	0.0	0.0	1267.3	1267.3	0.0	0.0
	gMy. 負	995.3	995.3	0.0	0.0	585.0	995.3	0.0	0.0	1170.0	585.0	0.0	0.0
	cMy. 負	1681.5	1681.5	0.0	0.0	1474.9	1474.9	0.0	0.0	1266.3	1266.3	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	679.5	679.5	0.0	0.0	504.0	504.0	0.0	0.0	344.6	344.6	0.0	0.0
	Qal	509.6	509.6	0.0	0.0	384.9	384.9	0.0	0.0	440.7	440.7	0.0	0.0
	Qas	1086.0	1086.0	0.0	0.0	1042.2	1042.2	0.0	0.0	1042.2	1042.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	136.3	121.8	0.0	0.0	128.7	115.5	0.0	0.0	122.4	103.3	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	OK		
	La	69.3 (39.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (32.2)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y2フル-ΛX4軸 [1F-2F/壁]				Y2フル-ΛX4軸 [2F-3F/壁]				Y2フル-ΛX4軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(100)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	4980.4	4980.4	0.0	0.0	4502.5	4502.5	0.0	0.0	4030.9	4030.9	0.0	0.0
	MI	0.3	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	4981.2	4981.2	0.0	0.0	4503.4	4501.6	0.0	0.0	4031.6	4031.6	0.0	0.0
	Ms	456.5	-1708.8	0.0	0.0	862.9	1056.4	0.0	0.0	951.1	-924.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K2			K1	K1		
	QI	0.4	0.4	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	921.2	921.2	0.0	0.0	936.2	936.2	0.0	0.0	915.0	915.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0
	d	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8
	i	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7
	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
配筋	主筋												
	2												
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76
	pt	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40
	pw	0.95	0.95	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25
曲げ	Mal	1099.6	1099.6	0.0	0.0	1160.0	1160.0	0.0	0.0	1201.2	1201.2	0.0	0.0
	Mas	2505.4	2505.4	0.0	0.0	2512.8	2512.8	0.0	0.0	2523.5	2523.5	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1440.1	11709.9	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 正	3422.6	3422.6	0.0	0.0	3262.4	3262.4	0.0	0.0	3096.4	3096.4	0.0	0.0
	gMy. 負	1440.1	11709.9	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 負	3421.5	3421.5	0.0	0.0	3261.2	3261.2	0.0	0.0	3095.3	3095.3	0.0	0.0
	H' (H)	235 (375)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1381.6	1381.6	0.0	0.0	1404.3	1404.3	0.0	0.0	1372.5	1372.5	0.0	0.0
	Qal	552.2	552.2	0.0	0.0	552.2	552.2	0.0	0.0	797.1	797.1	0.0	0.0
	Qas	1549.4	1549.4	0.0	0.0	1549.4	1549.4	0.0	0.0	1549.4	1549.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	120.3	195.6	0.0	0.0	144.7	156.3	0.0	0.0	150.0	148.4	0.0	0.0
	Ld1	147.5	87.5	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
定着	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	94.2 (93.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (47.2)	69.3 (57.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (52.1)	69.3 (50.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	3556.8	3556.8	0.0	0.0	3092.1	3092.1	0.0	0.0	2627.4	2627.4	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	3557.4	3557.4	0.0	0.0	3092.6	3092.6	0.0	0.0	2626.7	2626.7	0.0	0.0
	Ms	906.7	-831.2	0.0	0.0	858.6	-793.8	0.0	0.0	-725.4	784.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	847.7	847.7	0.0	0.0	806.0	806.0	0.0	0.0	718.9	718.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0
	d	92.8	92.8	62.8	62.8	92.8	92.8	62.8	62.8	92.8	92.8	62.8	62.8
配筋	i	81.2	81.2	55.0	55.0	81.2	81.2	55.0	55.0	81.2	81.2	55.0	55.0
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
曲げ	pw	1.09	1.09	0.25	0.25	1.09	1.09	0.25	0.25	1.09	1.09	0.25	0.25
	Mal	1024.3	1024.3	0.0	0.0	1048.6	1048.6	0.0	0.0	1057.7	1057.7	0.0	0.0
	Mas	2131.6	2131.6	0.0	0.0	2135.8	2135.8	0.0	0.0	1999.5	1999.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	995.3	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 正	2617.8	2617.8	0.0	0.0	2446.8	2446.8	0.0	0.0	2267.3	2267.3	0.0	0.0
	gMy. 負	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	995.3	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 負	2616.9	2616.9	0.0	0.0	2446.0	2446.0	0.0	0.0	2266.2	2266.2	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)	
	Qd	1271.6	1271.6	0.0	0.0	1209.0	1209.0	0.0	0.0	1078.4	1078.4	0.0	0.0
	Qal	724.3	724.3	0.0	0.0	722.4	722.4	0.0	0.0	694.5	694.5	0.0	0.0
	Qas	1469.8	1469.8	0.0	0.0	1469.8	1469.8	0.0	0.0	1469.8	1469.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	161.0	155.3	0.0	0.0	157.4	152.5	0.0	0.0	147.4	151.8	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0
定着		La	69.3 (62.0)	69.3 (56.9)	0.0 (0.0)	69.3 (58.7)	69.3 (54.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (49.6)	69.3 (53.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2170.4	2170.4	0.0	0.0	1713.4	1713.4	0.0	0.0	1256.8	1256.8	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.0
	Ns	2170.5	2170.5	0.0	0.0	1712.9	1712.9	0.0	0.0	1256.4	1256.4	0.0	0.0
	Ms	721.4	-596.7	0.0	0.0	673.7	-497.3	0.0	0.0	570.8	-380.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	627.6	627.6	0.0	0.0	557.6	557.6	0.0	0.0	453.0	453.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	60.0	60.0
	d	92.8	92.8	62.8	62.8	92.8	92.8	62.8	62.8	92.8	92.8	52.8	52.8
配筋	j	81.2	81.2	55.0	55.0	81.2	81.2	55.0	55.0	81.2	81.2	46.2	46.2
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.53	0.53	0.53	0.53
	pw	1.09	1.09	0.25	0.25	1.09	1.09	0.25	0.25	0.85	0.85	0.25	0.25
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1062.9	1062.9	0.0	0.0	1067.0	1067.0	0.0	0.0	973.2	973.2	0.0	0.0
	Mas	1845.4	1845.4	0.0	0.0	1687.8	1687.8	0.0	0.0	1516.9	1516.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	995.3	995.3	0.0	0.0	995.3	995.3	0.0	0.0	995.3	995.3	0.0	0.0
	cMy. 正	2081.8	2081.8	0.0	0.0	1888.0	1888.0	0.0	0.0	1681.5	1681.5	0.0	0.0
	gMy. 負	995.3	995.3	0.0	0.0	995.3	995.3	0.0	0.0	995.3	995.3	0.0	0.0
	cMy. 負	2081.7	2081.7	0.0	0.0	1888.9	1888.9	0.0	0.0	1682.2	1682.2	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	941.4	941.4	0.0	0.0	836.4	836.4	0.0	0.0	679.5	679.5	0.0	0.0
	Qal	753.2	753.2	0.0	0.0	601.0	601.0	0.0	0.0	509.6	509.6	0.0	0.0
せん断	Qas	1469.8	1469.8	0.0	0.0	1469.8	1469.8	0.0	0.0	1086.0	1086.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	147.0	137.7	0.0	0.0	143.5	130.2	0.0	0.0	136.3	121.8	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	定着 La	69.3 (49.3)	69.3 (40.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (46.1)	69.3 (34.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (39.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-4X4軸[10F-11F/壁]				Y27レ-4X4軸[11F-RF/壁]				Y27レ-4X5軸[1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(40)	(100)	(0)	(0)
応力	NI	806.9	806.9	0.0	0.0	360.8	360.8	0.0	0.0	5003.7	5003.7	0.0	0.0
	MI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.2	-0.0	0.0	0.0	-3.3	6.7	0.0	0.0
	Ns	806.4	806.4	0.0	0.0	360.3	360.3	0.0	0.0	4974.1	4974.1	0.0	0.0
	Ms	432.0	-273.7	0.0	0.0	356.1	-126.5	0.0	0.0	-472.0	1749.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-2.7	-2.7	0.0	0.0
	Qs	336.0	336.0	0.0	0.0	229.8	229.8	0.0	0.0	943.6	943.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	60.0	60.0	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0	80.0	80.0
	d	92.8	92.8	52.8	52.8	92.8	92.8	52.8	52.8	92.8	92.8	72.8	72.8
配筋	j	81.2	81.2	46.2	46.2	81.2	81.2	46.2	46.2	81.2	81.2	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76
	pt	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.50	0.50	0.40	0.40
曲げ	pw	0.85	0.85	0.25	0.25	0.85	0.85	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25
	Mal	820.8	820.8	0.0	0.0	662.7	662.7	0.0	0.0	1096.1	1096.1	0.0	0.0
	Mas	1356.1	1356.1	0.0	0.0	1186.0	1186.0	0.0	0.0	2505.5	2505.5	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	585.0	995.3	0.0	0.0	1170.0	585.0	0.0	0.0	1440.1	11709.9	0.0	0.0
	cMy. 正	1474.9	1474.9	0.0	0.0	1266.3	1266.3	0.0	0.0	3448.9	3448.9	0.0	0.0
	gMy. 負	585.0	995.3	0.0	0.0	1170.0	585.0	0.0	0.0	1440.1	11709.9	0.0	0.0
	cMy. 負	1475.7	1475.7	0.0	0.0	1267.3	1267.3	0.0	0.0	3410.3	3410.3	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		235 (375)		0 (0)	
	Qd	504.0	504.0	0.0	0.0	344.6	344.6	0.0	0.0	1414.1	1414.1	0.0	0.0
	Qal	384.9	384.9	0.0	0.0	440.7	440.7	0.0	0.0	596.2	596.2	0.0	0.0
付着	Qas	1042.2	1042.2	0.0	0.0	1042.2	1042.2	0.0	0.0	1549.4	1549.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	128.7	115.5	0.0	0.0	122.4	103.3	0.0	0.0	121.2	198.0	0.0	0.0
定着	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	147.5	87.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	OK			OK	NG		
定着 La		75.6	75.6	0.0	0.0	75.6	75.6	0.0	0.0	69.3	96.5	0.0	0.0
		(32.2)	(30.0)	(0.0)	(0.0)	(30.0)	(30.0)	(0.0)	(0.0)	(30.0)	(95.7)	(0.0)	(0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX5軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX5軸 [3F-4F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX5軸 [4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	4523.4	4523.4	0.0	0.0	4049.6	4049.6	0.0	0.0	3573.3	3573.3	0.0	0.0
	MI	-1.7	1.1	0.0	0.0	-1.9	2.0	0.0	0.0	-1.6	1.5	0.0	0.0
	Ns	4488.3	4488.3	0.0	0.0	4012.0	4012.0	0.0	0.0	3537.9	3537.9	0.0	0.0
	Ms	-861.8	1052.0	0.0	0.0	-945.1	922.9	0.0	0.0	-897.7	823.6	0.0	0.0
	L.no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-1.0	-1.0	0.0	0.0	-1.4	-1.4	0.0	0.0	-1.1	-1.1	0.0	0.0
	Qs	933.2	933.2	0.0	0.0	910.7	910.7	0.0	0.0	839.2	839.2	0.0	0.0
	L.no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	70.0	70.0
	d	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	62.8	62.8
配筋	i	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	55.0	55.0
	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45
	pw	0.95	0.95	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25	1.09	1.09	0.25	0.25
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1157.8	1157.8	0.0	0.0	1199.9	1199.9	0.0	0.0	1023.2	1023.2	0.0	0.0
	Mas	2513.0	2513.0	0.0	0.0	2524.0	2524.0	0.0	0.0	2131.9	2131.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 正	3293.0	3293.0	0.0	0.0	3129.5	3129.5	0.0	0.0	2648.6	2648.6	0.0	0.0
	gMy. 負	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 負	3244.8	3244.8	0.0	0.0	3075.5	3075.5	0.0	0.0	2597.8	2597.8	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1399.3	1399.3	0.0	0.0	1365.3	1365.3	0.0	0.0	1258.3	1258.3	0.0	0.0
	Qal	784.7	784.7	0.0	0.0	874.7	874.7	0.0	0.0	761.1	761.1	0.0	0.0
	Qas	1549.4	1549.4	0.0	0.0	1549.4	1549.4	0.0	0.0	1469.8	1469.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	144.6	156.1	0.0	0.0	149.6	148.3	0.0	0.0	160.3	154.7	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		69.3 (47.2)	69.3 (57.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (51.7)	69.3 (50.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (61.4)	69.3 (56.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX5軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX5軸 [6F-7F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX5軸 [7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	3106.7	3106.7	0.0	0.0	2640.1	2640.1	0.0	0.0	2179.5	2179.5	0.0	0.0
	MI	-1.4	1.5	0.0	0.0	-2.0	1.5	0.0	0.0	-2.3	2.3	0.0	0.0
	Ns	3072.0	3072.0	0.0	0.0	2608.4	2608.4	0.0	0.0	2145.1	2145.1	0.0	0.0
	Ms	-840.5	781.4	0.0	0.0	-724.7	769.9	0.0	0.0	-721.5	600.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-1.0	-1.0	0.0	0.0	-1.3	-1.3	0.0	0.0	-1.6	-1.6	0.0	0.0
	Qs	790.8	790.8	0.0	0.0	711.3	711.3	0.0	0.0	628.8	628.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0
	d	92.8	92.8	62.8	62.8	92.8	92.8	62.8	62.8	92.8	92.8	62.8	62.8
配筋	j	81.2	81.2	55.0	55.0	81.2	81.2	55.0	55.0	81.2	81.2	55.0	55.0
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
曲げ	pw	1.09	1.09	0.25	0.25	1.09	1.09	0.25	0.25	1.09	1.09	0.25	0.25
	Mal	1048.1	1048.1	0.0	0.0	1057.4	1057.4	0.0	0.0	1062.9	1062.9	0.0	0.0
	Mas	2136.2	2136.2	0.0	0.0	1993.3	1993.3	0.0	0.0	1836.7	1836.7	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1091.6	1440.1	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0
	cMy. 正	2477.9	2477.9	0.0	0.0	2296.7	2296.7	0.0	0.0	2113.9	2113.9	0.0	0.0
	gMy. 負	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1091.6	1440.1	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0
	cMy. 負	2425.6	2425.6	0.0	0.0	2246.6	2246.6	0.0	0.0	2056.9	2056.9	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	1185.7	1185.7	0.0	0.0	1066.3	1066.3	0.0	0.0	942.3	942.3	0.0	0.0
	Qal	757.4	757.4	0.0	0.0	709.1	709.1	0.0	0.0	762.0	762.0	0.0	0.0
	Qas	1469.8	1469.8	0.0	0.0	1469.8	1469.8	0.0	0.0	1469.8	1469.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	156.0	151.6	0.0	0.0	147.3	150.7	0.0	0.0	147.0	137.9	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (57.5)	69.3 (53.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (49.6)	69.3 (52.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (49.4)	69.3 (41.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX5軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [9F-10F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1719.0	1719.0	0.0	0.0	1261.1	1261.1	0.0	0.0	809.8	809.8	0.0	0.0
	MI	-1.2	1.8	0.0	0.0	-1.0	0.8	0.0	0.0	-0.4	0.8	0.0	0.0
	Ns	1684.0	1684.0	0.0	0.0	1236.7	1236.7	0.0	0.0	792.8	792.8	0.0	0.0
	Ms	-649.9	489.1	0.0	0.0	-546.0	354.9	0.0	0.0	-407.7	250.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-1.1	-1.1	0.0	0.0	-0.6	-0.6	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0
	Qs	542.0	542.0	0.0	0.0	428.8	428.8	0.0	0.0	313.1	313.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	70.0	70.0	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0	60.0	60.0
	d	92.8	92.8	62.8	62.8	92.8	92.8	52.8	52.8	92.8	92.8	52.8	52.8
配筋	i	81.2	81.2	55.0	55.0	81.2	81.2	46.2	46.2	81.2	81.2	46.2	46.2
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.45	0.45	0.45	0.45	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
	pw	1.09	1.09	0.25	0.25	0.85	0.85	0.25	0.25	0.85	0.85	0.25	0.25
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1066.9	1066.9	0.0	0.0	974.7	974.7	0.0	0.0	821.9	821.9	0.0	0.0
	Mas	1677.7	1677.7	0.0	0.0	1509.9	1509.9	0.0	0.0	1351.2	1351.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	899.0	1091.6	0.0	0.0	899.0	899.0	0.0	0.0	516.0	899.0	0.0	0.0
	cMy. 正	1921.0	1921.0	0.0	0.0	1705.3	1705.3	0.0	0.0	1492.2	1492.2	0.0	0.0
	gMy. 負	899.0	1091.6	0.0	0.0	899.0	899.0	0.0	0.0	516.0	899.0	0.0	0.0
	cMy. 負	1860.6	1860.6	0.0	0.0	1662.1	1662.1	0.0	0.0	1461.1	1461.1	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	812.5	812.5	0.0	0.0	642.9	642.9	0.0	0.0	469.5	469.5	0.0	0.0
	Qal	685.8	685.8	0.0	0.0	604.1	604.1	0.0	0.0	517.2	517.2	0.0	0.0
せん断	Qas	1469.8	1469.8	0.0	0.0	1086.0	1086.0	0.0	0.0	1042.2	1042.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	141.7	129.6	0.0	0.0	134.4	119.8	0.0	0.0	126.7	113.6	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	付着												
	定着 La	69.3 (44.5)	69.3 (33.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (37.4)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (30.4)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[11F-RF/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[2F-3F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(40)	(100)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	362.8	362.8	0.0	0.0	3171.7	3171.7	0.0	0.0	2868.8	2868.8	0.0	0.0	
	MI	-2.4	1.1	0.0	0.0	52.8	-66.5	0.0	0.0	53.3	-51.4	0.0	0.0	
	Ns	355.4	355.4	0.0	0.0	4685.5	1657.9	0.0	0.0	1541.5	1541.5	0.0	0.0	
	Ms	-315.6	97.2	0.0	0.0	124.4	1343.7	0.0	0.0	-381.4	599.9	0.0	0.0	
	L.no	K2	K2			K1	K2			K2	K2			
	QI	-1.3	-1.3	0.0	0.0	31.8	31.8	0.0	0.0	37.4	37.4	0.0	0.0	
	Qs	196.1	196.1	0.0	0.0	662.4	662.4	0.0	0.0	567.1	567.1	0.0	0.0	
	L.no	K2	K2			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc30(Fc = 30.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	60.0	60.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	
	D	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	
	d	92.8	92.8	52.8	52.8	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	
配筋	j	81.2	81.2	46.2	46.2	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7	
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	
	pt	0.53	0.53	0.53	0.53	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	
	pw	0.85	0.85	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	663.4	663.4	0.0	0.0	1240.3	1240.3	0.0	0.0	1245.9	1245.9	0.0	0.0	
	Mas	1184.1	1184.1	0.0	0.0	2509.8	1932.1	0.0	0.0	1891.0	1891.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1031.9	516.0	0.0	0.0	737.0	5952.3	0.0	0.0	737.0	737.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	1274.9	1274.9	0.0	0.0	3795.0	3795.0	0.0	0.0	3594.5	3594.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	1031.9	516.0	0.0	0.0	703.1	5757.6	0.0	0.0	703.1	703.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	1260.6	1260.6	0.0	0.0	1434.2	1434.2	0.0	0.0	1468.8	1468.8	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		235 (375)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	293.6	293.6	0.0	0.0	977.7	977.7	0.0	0.0	832.0	832.0	0.0	0.0	
	Qal	497.1	497.1	0.0	0.0	679.1	679.1	0.0	0.0	871.2	871.2	0.0	0.0	
	Qas	1042.2	1042.2	0.0	0.0	1549.4	1549.4	0.0	0.0	1549.4	1549.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	119.0	100.9	0.0	0.0	100.3	181.6	0.0	0.0	122.2	135.1	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	147.5	87.5	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	NG	OK			OK	NG			NG	NG			
定着 La		75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	81.4 (80.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (38.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [3F-4F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [5F-6F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	2573.1	2573.1	0.0	0.0	2277.3	2277.3	0.0	0.0	1981.5	1981.5	0.0	0.0
	MI	53.4	-51.4	0.0	0.0	53.5	-51.6	0.0	0.0	53.9	-51.8	0.0	0.0
	Ns	1451.5	1451.5	0.0	0.0	1356.7	1356.7	0.0	0.0	1250.1	2712.8	0.0	0.0
	Ms	-413.9	421.6	0.0	0.0	-448.2	390.2	0.0	0.0	-384.9	-414.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K1		
	QI	37.4	37.4	0.0	0.0	37.5	37.5	0.0	0.0	37.8	37.8	0.0	0.0
	Qs	496.1	496.1	0.0	0.0	497.8	497.8	0.0	0.0	428.8	428.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0
	d	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8
配筋	i	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7
	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	39.70	39.70	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	pw	0.95	0.95	0.25	0.25	0.63	0.63	0.25	0.25	0.63	0.63	0.25	0.25
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1251.5	1251.5	0.0	0.0	1161.9	1161.9	0.0	0.0	1159.9	1159.9	0.0	0.0
	Mas	1859.0	1859.0	0.0	0.0	1572.6	1572.6	0.0	0.0	1534.4	2043.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	737.0	737.0	0.0	0.0	737.0	737.0	0.0	0.0	737.0	737.0	0.0	0.0
	cMy. 正	3367.9	3367.9	0.0	0.0	2854.9	2854.9	0.0	0.0	2606.1	2606.1	0.0	0.0
	gMy. 負	703.1	703.1	0.0	0.0	703.1	703.1	0.0	0.0	703.1	703.1	0.0	0.0
	cMy. 負	1525.6	1525.6	0.0	0.0	1304.7	1304.7	0.0	0.0	1344.7	1344.7	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	725.5	725.5	0.0	0.0	727.9	727.9	0.0	0.0	624.4	624.4	0.0	0.0
	Qal	870.9	870.9	0.0	0.0	871.0	871.0	0.0	0.0	870.2	870.2	0.0	0.0
	Qas	1549.4	1549.4	0.0	0.0	1245.2	1245.2	0.0	0.0	1245.2	1245.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	124.1	124.4	0.0	0.0	134.6	129.9	0.0	0.0	129.9	124.0	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
定着		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
La		69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (38.0)	69.3 (33.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (33.7)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [6F-7F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [8F-9F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(35)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1685.5	1685.5	0.0	0.0	1391.0	1391.0	0.0	0.0	1096.6	1096.6	0.0	0.0
	MI	53.2	-51.6	0.0	0.0	53.6	-51.5	0.0	0.0	52.3	-51.2	0.0	0.0
	Ns	2238.3	2238.3	0.0	0.0	1794.2	1794.2	0.0	0.0	1365.5	1365.5	0.0	0.0
	Ms	448.5	-443.8	0.0	0.0	490.9	-336.5	0.0	0.0	432.7	-234.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	37.1	37.1	0.0	0.0	37.5	37.5	0.0	0.0	37.0	37.0	0.0	0.0
	Qs	412.1	412.1	0.0	0.0	381.5	381.5	0.0	0.0	305.4	305.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0
	d	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8
配筋	i	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	pw	0.63	0.63	0.25	0.25	0.63	0.63	0.25	0.25	0.63	0.63	0.25	0.25
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1131.2	1131.2	0.0	0.0	1033.3	1033.3	0.0	0.0	933.0	933.0	0.0	0.0
	Mas	1881.7	1881.7	0.0	0.0	1727.5	1727.5	0.0	0.0	1575.8	1575.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	610.2	737.0	0.0	0.0	610.2	610.2	0.0	0.0	417.7	610.2	0.0	0.0
	cMy. 正	2350.3	2350.3	0.0	0.0	2104.9	2104.9	0.0	0.0	1860.9	1860.9	0.0	0.0
	gMy. 負	577.7	703.1	0.0	0.0	577.7	577.7	0.0	0.0	385.1	577.7	0.0	0.0
	cMy. 負	1374.1	1374.1	0.0	0.0	1376.4	1376.4	0.0	0.0	1363.9	1363.9	0.0	0.0
	H' (H)	210 (283)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	599.6	599.6	0.0	0.0	553.5	553.5	0.0	0.0	439.6	439.6	0.0	0.0
	Qal	868.0	868.0	0.0	0.0	870.2	870.2	0.0	0.0	875.2	875.2	0.0	0.0
	Qas	1245.2	1245.2	0.0	0.0	1245.2	1245.2	0.0	0.0	1245.2	1245.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	126.5	126.2	0.0	0.0	129.7	118.1	0.0	0.0	125.3	110.4	0.0	0.0
	Ld1	103.8	106.3	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.7)	69.3 (30.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (33.6)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-4X6軸[9F-10F/壁]				Y27レ-4X6軸[10F-11F/壁]				Y27レ-4X6軸[11F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	803.9	803.9	0.0	0.0	511.2	511.2	0.0	0.0	220.3	220.3	0.0	0.0
	MI	54.2	-50.9	0.0	0.0	48.5	-48.7	0.0	0.0	66.9	-53.5	0.0	0.0
	Ns	965.9	965.9	0.0	0.0	590.0	590.0	0.0	0.0	248.2	192.3	0.0	0.0
	Ms	416.2	-164.5	0.0	0.0	369.7	-73.1	0.0	0.0	232.7	-132.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K2		
	QI	37.5	37.5	0.0	0.0	34.7	34.7	0.0	0.0	43.0	43.0	0.0	0.0
	Qs	264.0	264.0	0.0	0.0	199.3	199.3	0.0	0.0	84.5	84.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0
	d	93.0	93.0	73.0	73.0	93.0	93.0	73.0	73.0	93.0	93.0	73.0	73.0
配筋	i	81.4	81.4	63.9	63.9	81.4	81.4	63.9	63.9	81.4	81.4	63.9	63.9
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
	pw	0.63	0.63	0.25	0.25	0.63	0.63	0.25	0.25	0.63	0.63	0.25	0.25
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	735.6	735.6	0.0	0.0	630.5	630.5	0.0	0.0	516.4	516.4	0.0	0.0
	Mas	1130.8	1130.8	0.0	0.0	990.3	990.3	0.0	0.0	858.6	836.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	417.7	417.7	0.0	0.0	239.8	417.7	0.0	0.0	479.6	239.8	0.0	0.0
	cMy. 正	1321.6	1321.6	0.0	0.0	1104.7	1104.7	0.0	0.0	916.1	916.1	0.0	0.0
	gMy. 負	385.1	385.1	0.0	0.0	207.1	385.1	0.0	0.0	414.3	207.1	0.0	0.0
	cMy. 負	1015.5	1015.5	0.0	0.0	953.9	953.9	0.0	0.0	861.3	861.3	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	377.2	377.2	0.0	0.0	281.6	281.6	0.0	0.0	105.3	105.3	0.0	0.0
	Qal	866.8	866.8	0.0	0.0	819.6	819.6	0.0	0.0	769.3	769.3	0.0	0.0
せん断	Qas	1247.4	1247.4	0.0	0.0	1188.8	1188.8	0.0	0.0	1188.8	1188.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	126.0	106.0	0.0	0.0	125.0	102.2	0.0	0.0	113.1	104.4	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	NG	OK			NG	OK			NG	OK		
付着	定着 La	55.6	55.6	0.0	0.0	60.6	60.6	0.0	0.0	60.6	60.6	0.0	0.0
		(31.6)	(30.0)	(0.0)	(0.0)	(30.6)	(30.0)	(0.0)	(0.0)	(30.0)	(30.0)	(0.0)	(0.0)

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[1F-2F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(100)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	3177.8	3177.8	0.0	0.0	2874.4	2874.4	0.0	0.0	2578.2	2578.2	0.0	0.0	
	MI	-52.8	66.5	0.0	0.0	-53.3	51.4	0.0	0.0	-53.4	51.4	0.0	0.0	
	Ns	4691.7	1664.0	0.0	0.0	1547.2	1547.2	0.0	0.0	1456.6	1456.6	0.0	0.0	
	Ms	-124.4	-1343.7	0.0	0.0	381.4	-599.9	0.0	0.0	413.9	-421.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-31.8	-31.8	0.0	0.0	-37.4	-37.4	0.0	0.0	-37.4	-37.4	0.0	0.0	
	Qs	662.4	662.4	0.0	0.0	567.1	567.1	0.0	0.0	496.1	496.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	
	D	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	
	d	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	
	i	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7	
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
		at	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76
曲げ	pt	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	
	pw	0.95	0.95	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25	
	Mal	1240.1	1240.1	0.0	0.0	1245.8	1245.8	0.0	0.0	1251.4	1251.4	0.0	0.0	
	Mas	2509.7	1934.3	0.0	0.0	1893.0	1893.0	0.0	0.0	1860.8	1860.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	703.1	5757.6	0.0	0.0	703.1	703.1	0.0	0.0	703.1	703.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	1437.2	1437.2	0.0	0.0	1471.6	1471.6	0.0	0.0	1528.1	1528.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	737.0	5952.3	0.0	0.0	737.0	737.0	0.0	0.0	737.0	737.0	0.0	0.0	
	cMy. 負	3796.7	3796.7	0.0	0.0	3596.3	3596.3	0.0	0.0	3369.6	3369.6	0.0	0.0	
	H' (H)	235 (375)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	977.7	977.7	0.0	0.0	832.0	832.0	0.0	0.0	725.5	725.5	0.0	0.0	
	Qal	679.1	679.1	0.0	0.0	871.2	871.2	0.0	0.0	870.9	870.9	0.0	0.0	
	Qas	1549.4	1549.4	0.0	0.0	1549.4	1549.4	0.0	0.0	1549.4	1549.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	100.3	181.6	0.0	0.0	122.2	135.1	0.0	0.0	124.1	124.4	0.0	0.0	
	Ld1	147.5	87.5	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
定着	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	69.3 (30.0)	81.4 (80.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (38.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [4F-5F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	2281.8	2281.8	0.0	0.0	1985.4	1985.4	0.0	0.0	1688.8	1688.8	0.0	0.0
	MI	-53.5	51.6	0.0	0.0	-53.9	51.8	0.0	0.0	-53.2	51.6	0.0	0.0
	Ns	1361.1	1361.1	0.0	0.0	1254.0	2716.7	0.0	0.0	2241.7	2241.7	0.0	0.0
	Ms	448.2	-390.2	0.0	0.0	384.9	414.7	0.0	0.0	-448.5	443.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K2			K2	K2		
	QI	-37.5	-37.5	0.0	0.0	-37.8	-37.8	0.0	0.0	-37.1	-37.1	0.0	0.0
	Qs	497.8	497.8	0.0	0.0	428.8	428.8	0.0	0.0	412.1	412.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0
	d	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8
配筋	j	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	pw	0.63	0.63	0.25	0.25	0.63	0.63	0.25	0.25	0.63	0.63	0.25	0.25
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1161.9	1161.9	0.0	0.0	1159.9	1159.9	0.0	0.0	1132.3	1132.3	0.0	0.0
	Mas	1574.2	1574.2	0.0	0.0	1535.8	2044.5	0.0	0.0	1882.8	1882.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	703.1	703.1	0.0	0.0	703.1	703.1	0.0	0.0	577.7	703.1	0.0	0.0
	cMy. 正	1306.9	1306.9	0.0	0.0	1346.6	1346.6	0.0	0.0	1375.7	1375.7	0.0	0.0
	gMy. 負	737.0	737.0	0.0	0.0	737.0	737.0	0.0	0.0	610.2	737.0	0.0	0.0
	cMy. 負	2856.5	2856.5	0.0	0.0	2607.6	2607.6	0.0	0.0	2351.7	2351.7	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)	
	Qd	727.9	727.9	0.0	0.0	624.4	624.4	0.0	0.0	599.6	599.6	0.0	0.0
	Qal	871.0	871.0	0.0	0.0	870.2	870.2	0.0	0.0	868.0	868.0	0.0	0.0
せん断	Qas	1245.2	1245.2	0.0	0.0	1245.2	1245.2	0.0	0.0	1245.2	1245.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	134.6	129.9	0.0	0.0	129.9	124.0	0.0	0.0	126.5	126.2	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	定着 La	69.3 (38.0)	69.3 (33.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (33.7)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.7)	69.3 (30.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	134.6	129.9	0.0	0.0	129.9	124.0	0.0	0.0	126.5	126.2	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	Ld	69.3 (38.0)	69.3 (33.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (33.7)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.7)	69.3 (30.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [7F-8F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1393.8	1393.8	0.0	0.0	1098.7	1098.7	0.0	0.0	805.5	805.5	0.0	0.0
	MI	-53.5	51.5	0.0	0.0	-52.3	51.2	0.0	0.0	-54.2	50.9	0.0	0.0
	Ns	1797.0	1797.0	0.0	0.0	1367.7	1367.7	0.0	0.0	967.5	967.5	0.0	0.0
	Ms	-490.9	336.5	0.0	0.0	-432.7	234.6	0.0	0.0	-416.2	164.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-37.5	-37.5	0.0	0.0	-37.0	-37.0	0.0	0.0	-37.5	-37.5	0.0	0.0
	Qs	381.5	381.5	0.0	0.0	305.4	305.4	0.0	0.0	264.0	264.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0
	d	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	93.0	93.0	73.0	73.0
配筋	i	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7	81.4	81.4	63.9	63.9
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.32	0.32	0.32	0.32
	pw	0.63	0.63	0.25	0.25	0.63	0.63	0.25	0.25	0.63	0.63	0.25	0.25
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1034.2	1034.2	0.0	0.0	933.8	933.8	0.0	0.0	736.2	736.2	0.0	0.0
	Mas	1728.5	1728.5	0.0	0.0	1576.5	1576.5	0.0	0.0	1131.4	1131.4	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	577.7	577.7	0.0	0.0	385.1	577.7	0.0	0.0	385.1	385.1	0.0	0.0
	cMy. 正	1377.7	1377.7	0.0	0.0	1364.9	1364.9	0.0	0.0	1016.3	1016.3	0.0	0.0
	gMy. 負	610.2	610.2	0.0	0.0	417.7	610.2	0.0	0.0	417.7	417.7	0.0	0.0
	cMy. 負	2106.0	2106.0	0.0	0.0	1861.8	1861.8	0.0	0.0	1322.3	1322.3	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	553.5	553.5	0.0	0.0	439.6	439.6	0.0	0.0	377.2	377.2	0.0	0.0
	Qal	870.2	870.2	0.0	0.0	875.2	875.2	0.0	0.0	866.8	866.8	0.0	0.0
せん断	Qas	1245.2	1245.2	0.0	0.0	1245.2	1245.2	0.0	0.0	1247.4	1247.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	129.7	118.1	0.0	0.0	125.3	110.4	0.0	0.0	126.0	106.0	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	OK		
	付着												
	定着 La	69.3 (33.6)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	55.6 (31.6)	55.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX1軸[10F-11F/壁]				Y37レ-ΛX1軸[11F-RF/壁]				Y37レ-ΛX2軸[1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(40)	(100)	(0)	(0)
応力	NI	512.3	512.3	0.0	0.0	220.7	220.7	0.0	0.0	5003.8	5003.8	0.0	0.0
	MI	-48.5	48.7	0.0	0.0	-66.9	53.5	0.0	0.0	3.3	-6.7	0.0	0.0
	Ns	591.0	591.0	0.0	0.0	248.6	192.8	0.0	0.0	4974.2	4974.2	0.0	0.0
	Ms	-369.7	73.1	0.0	0.0	-232.7	132.1	0.0	0.0	472.0	-1749.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K1			K1	K1		
	QI	-34.7	-34.7	0.0	0.0	-43.0	-43.0	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	0.0
	Qs	199.3	199.3	0.0	0.0	84.5	84.5	0.0	0.0	943.6	943.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0
	d	93.0	93.0	73.0	73.0	93.0	93.0	73.0	73.0	92.8	92.8	72.8	72.8
配筋	i	81.4	81.4	63.9	63.9	81.4	81.4	63.9	63.9	81.2	81.2	63.7	63.7
	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	39.70	39.70	31.76	31.76
	pt	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.50	0.50	0.40	0.40
	pw	0.63	0.63	0.25	0.25	0.63	0.63	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	630.8	630.8	0.0	0.0	516.6	516.6	0.0	0.0	1096.1	1096.1	0.0	0.0
	Mas	990.6	990.6	0.0	0.0	858.8	836.9	0.0	0.0	2505.5	2505.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	207.1	385.1	0.0	0.0	414.3	207.1	0.0	0.0	1440.1	11709.9	0.0	0.0
	cMy. 正	954.4	954.4	0.0	0.0	861.5	861.5	0.0	0.0	3410.4	3410.4	0.0	0.0
	gMy. 負	239.8	417.7	0.0	0.0	479.6	239.8	0.0	0.0	1440.1	11709.9	0.0	0.0
	cMy. 負	1105.2	1105.2	0.0	0.0	916.3	916.3	0.0	0.0	3448.9	3448.9	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		235 (375)		0 (0)	
	Qd	281.6	281.6	0.0	0.0	105.3	105.3	0.0	0.0	1414.1	1414.1	0.0	0.0
	Qal	819.6	819.6	0.0	0.0	769.3	769.3	0.0	0.0	596.2	596.2	0.0	0.0
せん断	Qas	1188.8	1188.8	0.0	0.0	1188.8	1188.8	0.0	0.0	1549.4	1549.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	125.0	102.2	0.0	0.0	113.1	104.4	0.0	0.0	121.2	198.0	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	147.5	87.5	0.0	0.0
	判定	NG	OK			NG	OK			OK	NG		
付着	定着 La	60.6	60.6	0.0	0.0	60.6	60.6	0.0	0.0	69.3	96.5	0.0	0.0
		(30.6)	(30.0)	(0.0)	(0.0)	(30.0)	(30.0)	(0.0)	(0.0)	(30.0)	(95.7)	(0.0)	(0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	4523.5	4523.5	0.0	0.0	4049.7	4049.7	0.0	0.0	3573.4	3573.4	0.0	0.0
	MI	1.7	-1.1	0.0	0.0	1.9	-2.0	0.0	0.0	1.6	-1.5	0.0	0.0
	Ns	4488.4	4488.4	0.0	0.0	4012.1	4012.1	0.0	0.0	3538.0	3538.0	0.0	0.0
	Ms	861.8	-1052.0	0.0	0.0	945.1	-922.9	0.0	0.0	897.7	-823.6	0.0	0.0
	L.no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	1.0	1.0	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0
	Qs	933.2	933.2	0.0	0.0	910.7	910.7	0.0	0.0	839.2	839.2	0.0	0.0
	L.no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	70.0	70.0
	d	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	62.8	62.8
	i	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	55.0	55.0
	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
配筋	主筋												
	2												
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45
	pw	0.95	0.95	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25	1.09	1.09	0.25	0.25
曲げ	Mal	1157.8	1157.8	0.0	0.0	1199.9	1199.9	0.0	0.0	1023.2	1023.2	0.0	0.0
	Mas	2513.0	2513.0	0.0	0.0	2524.0	2524.0	0.0	0.0	2131.9	2131.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 正	3244.8	3244.8	0.0	0.0	3075.5	3075.5	0.0	0.0	2597.8	2597.8	0.0	0.0
	gMy. 負	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 負	3293.0	3293.0	0.0	0.0	3129.6	3129.6	0.0	0.0	2648.7	2648.7	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1399.3	1399.3	0.0	0.0	1365.3	1365.3	0.0	0.0	1258.3	1258.3	0.0	0.0
	Qal	784.7	784.7	0.0	0.0	874.8	874.8	0.0	0.0	761.0	761.0	0.0	0.0
	Qas	1549.4	1549.4	0.0	0.0	1549.4	1549.4	0.0	0.0	1469.8	1469.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	144.6	156.1	0.0	0.0	149.6	148.3	0.0	0.0	160.3	154.7	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		69.3 (47.2)	69.3 (57.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (51.7)	69.3 (50.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (61.4)	69.3 (56.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX2軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX2軸 [6F-7F/壁]				Y37レ-ΛX2軸 [7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	3106.7	3106.7	0.0	0.0	2640.1	2640.1	0.0	0.0	2179.6	2179.6	0.0	0.0
	MI	1.4	-1.5	0.0	0.0	2.0	-1.5	0.0	0.0	2.3	-2.3	0.0	0.0
	Ns	3072.0	3072.0	0.0	0.0	2608.4	2608.4	0.0	0.0	2145.1	2145.1	0.0	0.0
	Ms	840.5	-781.4	0.0	0.0	724.7	-769.9	0.0	0.0	721.5	-600.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	1.0	1.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0
	Qs	790.8	790.8	0.0	0.0	711.3	711.3	0.0	0.0	628.8	628.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0
	d	92.8	92.8	62.8	62.8	92.8	92.8	62.8	62.8	92.8	92.8	62.8	62.8
配筋	i	81.2	81.2	55.0	55.0	81.2	81.2	55.0	55.0	81.2	81.2	55.0	55.0
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
曲げ	pw		1.09	1.09	0.25	0.25	1.09	1.09	0.25	0.25	1.09	1.09	0.25
	Mal		1048.1	1048.1	0.0	0.0	1057.4	1057.4	0.0	0.0	1062.9	1062.9	0.0
	Mas		2136.1	2136.1	0.0	0.0	1993.3	1993.3	0.0	0.0	1836.8	1836.8	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
せん断	gMy. 正		1440.1	1440.1	0.0	0.0	1091.6	1440.1	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0
	cMy. 正		2425.6	2425.6	0.0	0.0	2246.6	2246.6	0.0	0.0	2056.9	2056.9	0.0
	gMy. 負		1440.1	1440.1	0.0	0.0	1091.6	1440.1	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0
	cMy. 負		2477.9	2477.9	0.0	0.0	2296.8	2296.8	0.0	0.0	2114.0	2114.0	0.0
	H' (H)		205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)		210 (280)		0 (0)
	Qd		1185.7	1185.7	0.0	0.0	1066.3	1066.3	0.0	0.0	942.3	942.3	0.0
	Qal		757.5	757.5	0.0	0.0	709.1	709.1	0.0	0.0	762.0	762.0	0.0
	Qas		1469.8	1469.8	0.0	0.0	1469.8	1469.8	0.0	0.0	1469.8	1469.8	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
	Ld		156.0	151.6	0.0	0.0	147.3	150.7	0.0	0.0	147.0	137.9	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0
定着			La										
			69.3 (57.5)	69.3 (53.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (49.6)	69.3 (52.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (49.4)	69.3 (41.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX2軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX2軸 [9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX2軸 [10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1719.1	1719.1	0.0	0.0	1261.2	1261.2	0.0	0.0	809.9	809.9	0.0	0.0
	MI	1.2	-1.8	0.0	0.0	1.0	-0.8	0.0	0.0	0.4	-0.8	0.0	0.0
	Ns	1684.1	1684.1	0.0	0.0	1236.7	1236.7	0.0	0.0	792.8	792.8	0.0	0.0
	Ms	649.9	-489.1	0.0	0.0	546.0	-354.9	0.0	0.0	407.7	-250.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	1.1	1.1	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
	Qs	542.0	542.0	0.0	0.0	428.8	428.8	0.0	0.0	313.1	313.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	70.0	70.0	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0	60.0	60.0
	d	92.8	92.8	62.8	62.8	92.8	92.8	52.8	52.8	92.8	92.8	52.8	52.8
配筋	j	81.2	81.2	55.0	55.0	81.2	81.2	46.2	46.2	81.2	81.2	46.2	46.2
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.45	0.45	0.45	0.45	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
	pw	1.09	1.09	0.25	0.25	0.85	0.85	0.25	0.25	0.85	0.85	0.25	0.25
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	1066.9	1066.9	0.0	0.0	974.7	974.7	0.0	0.0	821.9	821.9	0.0	0.0
	Mas	1677.7	1677.7	0.0	0.0	1509.9	1509.9	0.0	0.0	1351.2	1351.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	899.0	1091.6	0.0	0.0	899.0	899.0	0.0	0.0	516.0	899.0	0.0	0.0
	cMy. 正	1860.6	1860.6	0.0	0.0	1662.1	1662.1	0.0	0.0	1461.1	1461.1	0.0	0.0
	gMy. 負	899.0	1091.6	0.0	0.0	899.0	899.0	0.0	0.0	516.0	899.0	0.0	0.0
	cMy. 負	1921.0	1921.0	0.0	0.0	1705.3	1705.3	0.0	0.0	1492.2	1492.2	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	812.5	812.5	0.0	0.0	642.9	642.9	0.0	0.0	469.5	469.5	0.0	0.0
	Qal	685.9	685.9	0.0	0.0	604.2	604.2	0.0	0.0	517.5	517.5	0.0	0.0
付着	Qas	1469.8	1469.8	0.0	0.0	1086.0	1086.0	0.0	0.0	1042.2	1042.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	141.7	129.6	0.0	0.0	134.4	119.8	0.0	0.0	126.7	113.6	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着		La	69.3 (44.5)	69.3 (33.5)	0.0 (0.0)	69.3 (37.4)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (30.4)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-4X2軸 [1F-RF/壁]				Y37レ-4X3軸 [1F-2F/壁]				Y37レ-4X3軸 [2F-3F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(40)	(100)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	362.8	362.8	0.0	0.0	4980.5	4980.5	0.0	0.0	4502.6	4502.6	0.0	0.0	
	MI	2.4	-1.1	0.0	0.0	-0.3	1.0	0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.0	0.0	
	Ns	355.4	355.4	0.0	0.0	4981.3	4981.3	0.0	0.0	4503.5	4501.6	0.0	0.0	
	Ms	315.6	-97.2	0.0	0.0	-456.5	1708.8	0.0	0.0	-862.9	-1056.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K1			
	QI	1.3	1.3	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs	196.1	196.1	0.0	0.0	921.2	921.2	0.0	0.0	936.2	936.2	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋		SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		60.0	60.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0
	D		100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0
	d		92.8	92.8	52.8	52.8	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8
	i		81.2	81.2	46.2	46.2	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76
	pt		0.53	0.53	0.53	0.53	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40
	pw		0.85	0.85	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25
曲げ	Mal		663.4	663.4	0.0	0.0	1099.6	1099.6	0.0	0.0	1160.0	1160.0	0.0	0.0
	Mas		1184.1	1184.1	0.0	0.0	2505.4	2505.4	0.0	0.0	2512.8	2512.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1031.9	516.0	0.0	0.0	1440.1	11709.9	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 正		1260.6	1260.6	0.0	0.0	3421.5	3421.5	0.0	0.0	3261.2	3261.2	0.0	0.0
	gMy. 負		1031.9	516.0	0.0	0.0	1440.1	11709.9	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 負		1274.9	1274.9	0.0	0.0	3422.6	3422.6	0.0	0.0	3262.5	3262.5	0.0	0.0
	H' (H)		210 (280)		0 (0)		235 (375)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd		293.6	293.6	0.0	0.0	1381.6	1381.6	0.0	0.0	1404.3	1404.3	0.0	0.0
	Qal		497.2	497.2	0.0	0.0	552.2	552.2	0.0	0.0	552.2	552.2	0.0	0.0
	Qas		1042.2	1042.2	0.0	0.0	1549.4	1549.4	0.0	0.0	1549.4	1549.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld		119.0	100.9	0.0	0.0	120.3	195.6	0.0	0.0	144.7	156.3	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	147.5	87.5	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
定着	判定		NG	OK			OK	NG			NG	NG		
	La		75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	94.2 (93.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (47.2)	69.3 (57.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX3軸 [3F-4F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [4F-5F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [5F-6F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	4031.0	4031.0	0.0	0.0	3556.8	3556.8	0.0	0.0	3092.2	3092.2	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns	4031.7	4031.7	0.0	0.0	3557.5	3557.5	0.0	0.0	3092.7	3092.7	0.0	0.0
	Ms	-951.1	924.7	0.0	0.0	-906.7	831.2	0.0	0.0	-858.6	793.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	915.0	915.0	0.0	0.0	847.7	847.7	0.0	0.0	806.0	806.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0
	d	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	62.8	62.8	92.8	92.8	62.8	62.8
配筋	i	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	55.0	55.0	81.2	81.2	55.0	55.0
	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at		39.70	39.70	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.50	0.50	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
曲げ	pw		0.95	0.95	0.25	0.25	1.09	1.09	0.25	0.25	1.09	1.09	0.25
	Mal		1201.2	1201.2	0.0	0.0	1024.3	1024.3	0.0	0.0	1048.6	1048.6	0.0
	Mas		2523.5	2523.5	0.0	0.0	2131.6	2131.6	0.0	0.0	2135.8	2135.8	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
せん断	gMy. 正		1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0
	cMy. 正		3095.4	3095.4	0.0	0.0	2617.0	2617.0	0.0	0.0	2446.0	2446.0	0.0
	gMy. 負		1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0
	cMy. 負		3096.4	3096.4	0.0	0.0	2617.9	2617.9	0.0	0.0	2446.8	2446.8	0.0
	H' (H)		205 (280)		0 (0)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd		1372.5	1372.5	0.0	0.0	1271.6	1271.6	0.0	0.0	1209.0	1209.0	0.0
	Qal		797.2	797.2	0.0	0.0	724.3	724.3	0.0	0.0	722.5	722.5	0.0
	Qas		1549.4	1549.4	0.0	0.0	1469.8	1469.8	0.0	0.0	1469.8	1469.8	0.0
付着	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
	Ld		150.0	148.4	0.0	0.0	161.0	155.3	0.0	0.0	157.4	152.5	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0
定着			NG	NG			NG	NG			NG	NG	
La			69.3 (52.1)	69.3 (50.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (62.0)	69.3 (56.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (58.7)	69.3 (54.3)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX3軸 [6F-7F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [7F-8F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [8F-9F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(35)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2627.5	2627.5	0.0	0.0	2170.5	2170.5	0.0	0.0	1713.4	1713.4	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	0.0
	Ns	2626.8	2626.8	0.0	0.0	2170.5	2170.5	0.0	0.0	1712.9	1712.9	0.0	0.0
	Ms	725.4	-784.2	0.0	0.0	-721.4	596.7	0.0	0.0	-673.7	497.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	718.9	718.9	0.0	0.0	627.6	627.6	0.0	0.0	557.6	557.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0
	d	92.8	92.8	62.8	62.8	92.8	92.8	62.8	62.8	92.8	92.8	62.8	62.8
配筋	j	81.2	81.2	55.0	55.0	81.2	81.2	55.0	55.0	81.2	81.2	55.0	55.0
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
曲げ	pw	1.09	1.09	0.25	0.25	1.09	1.09	0.25	0.25	1.09	1.09	0.25	0.25
	Mal	1057.7	1057.7	0.0	0.0	1062.9	1062.9	0.0	0.0	1067.0	1067.0	0.0	0.0
	Mas	1999.5	1999.5	0.0	0.0	1845.4	1845.4	0.0	0.0	1687.8	1687.8	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	995.3	1440.1	0.0	0.0	995.3	995.3	0.0	0.0	995.3	995.3	0.0	0.0
	cMy. 正	2266.2	2266.2	0.0	0.0	2081.7	2081.7	0.0	0.0	1888.9	1888.9	0.0	0.0
	gMy. 負	995.3	1440.1	0.0	0.0	995.3	995.3	0.0	0.0	995.3	995.3	0.0	0.0
	cMy. 負	2267.3	2267.3	0.0	0.0	2081.8	2081.8	0.0	0.0	1888.0	1888.0	0.0	0.0
	H' (H)	210 (283)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	1078.4	1078.4	0.0	0.0	941.4	941.4	0.0	0.0	836.4	836.4	0.0	0.0
	Qal	694.7	694.7	0.0	0.0	753.2	753.2	0.0	0.0	601.3	601.3	0.0	0.0
	Qas	1469.8	1469.8	0.0	0.0	1469.8	1469.8	0.0	0.0	1469.8	1469.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	147.4	151.8	0.0	0.0	147.0	137.7	0.0	0.0	143.5	130.2	0.0	0.0
	Ld1	103.8	106.3	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (49.6)	69.3 (53.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (49.3)	69.3 (40.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (46.1)	69.3 (34.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX3軸[9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[10F-11F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[11F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1256.8	1256.8	0.0	0.0	806.9	806.9	0.0	0.0	360.8	360.8	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0
	Ns	1256.4	1256.4	0.0	0.0	806.4	806.4	0.0	0.0	360.3	360.3	0.0	0.0
	Ms	-570.8	380.5	0.0	0.0	-432.0	273.7	0.0	0.0	-356.1	126.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	453.0	453.0	0.0	0.0	336.0	336.0	0.0	0.0	229.8	229.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
		鉄筋 SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	60.0	60.0	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0	60.0	60.0
	d	92.8	92.8	52.8	52.8	92.8	92.8	52.8	52.8	92.8	92.8	52.8	52.8
配筋	i	81.2	81.2	46.2	46.2	81.2	81.2	46.2	46.2	81.2	81.2	46.2	46.2
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
	pw	0.85	0.85	0.25	0.25	0.85	0.85	0.25	0.25	0.85	0.85	0.25	0.25
曲げ	Mal	973.2	973.2	0.0	0.0	820.8	820.8	0.0	0.0	662.7	662.7	0.0	0.0
	Mas	1516.9	1516.9	0.0	0.0	1356.2	1356.2	0.0	0.0	1186.0	1186.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	995.3	995.3	0.0	0.0	585.0	995.3	0.0	0.0	1170.0	585.0	0.0	0.0
	cMy. 正	1682.2	1682.2	0.0	0.0	1475.8	1475.8	0.0	0.0	1267.3	1267.3	0.0	0.0
	gMy. 負	995.3	995.3	0.0	0.0	585.0	995.3	0.0	0.0	1170.0	585.0	0.0	0.0
	cMy. 負	1681.5	1681.5	0.0	0.0	1475.0	1475.0	0.0	0.0	1266.3	1266.3	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	679.5	679.5	0.0	0.0	504.0	504.0	0.0	0.0	344.6	344.6	0.0	0.0
	Qal	509.9	509.9	0.0	0.0	384.9	384.9	0.0	0.0	440.8	440.8	0.0	0.0
	Qas	1086.0	1086.0	0.0	0.0	1042.2	1042.2	0.0	0.0	1042.2	1042.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	136.3	121.8	0.0	0.0	128.7	115.5	0.0	0.0	122.4	103.3	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	OK		
定着 La		69.3 (39.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (32.2)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2			
部材位置		Y37レ-4X4軸[1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(100)	(0)	(0)
応力	NI	4980.5	4980.5	0.0	0.0
	MI	0.3	-1.0	0.0	0.0
	Ns	4981.3	4981.3	0.0	0.0
	Ms	456.5	-1708.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1		
	QI	0.4	0.4	0.0	0.0
	Qs	921.2	921.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋 SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸			
	B	80.0	80.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	80.0	80.0
	d	92.8	92.8	72.8	72.8
	j	81.2	81.2	63.7	63.7
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32
		2			
	芯鉄筋				
	Hoop	径	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100
	at	39.70	39.70	31.76	31.76
	pt	0.50	0.50	0.40	0.40
曲げ	pw	0.95	0.95	0.25	0.25
	Mal	1099.6	1099.6	0.0	0.0
	Mas	2505.4	2505.4	0.0	0.0
	判定	OK	OK		
せん断	gMy. 正	1440.1	11709.9	0.0	0.0
	cMy. 正	3422.6	3422.6	0.0	0.0
	gMy. 負	1440.1	11709.9	0.0	0.0
	cMy. 負	3421.5	3421.5	0.0	0.0
	H' (H)	235 (375)		0 (0)	
	Qd	1381.6	1381.6	0.0	0.0
	Qal	552.2	552.2	0.0	0.0
	Qas	1549.4	1549.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK		
付着	Ld	120.3	195.6	0.0	0.0
	Ld1	147.5	87.5	0.0	0.0
	判定	OK	NG		
定着 La		69.3 (30.0)	94.2 (93.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX4軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-ΛX4軸 [3F-4F/壁]				Y37レ-ΛX4軸 [4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	4502.6	4502.6	0.0	0.0	4031.0	4031.0	0.0	0.0	3556.8	3556.8	0.0	0.0
	MI	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	4503.5	4501.6	0.0	0.0	4031.7	4031.7	0.0	0.0	3557.5	3557.5	0.0	0.0
	Ms	862.9	1056.4	0.0	0.0	951.1	-924.7	0.0	0.0	906.7	-831.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	936.2	936.2	0.0	0.0	915.0	915.0	0.0	0.0	847.7	847.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	70.0	70.0
	d	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	62.8	62.8
配筋	i	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	55.0	55.0
	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at		39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45
	pw		0.95	0.95	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25	1.09	1.09	0.25
曲げ	Mal	1160.0	1160.0	0.0	0.0	1201.2	1201.2	0.0	0.0	1024.3	1024.3	0.0	0.0
	Mas	2512.8	2512.8	0.0	0.0	2523.5	2523.5	0.0	0.0	2131.6	2131.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 正	3262.5	3262.5	0.0	0.0	3096.4	3096.4	0.0	0.0	2617.9	2617.9	0.0	0.0
	gMy. 負	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 負	3261.2	3261.2	0.0	0.0	3095.4	3095.4	0.0	0.0	2617.0	2617.0	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1404.3	1404.3	0.0	0.0	1372.5	1372.5	0.0	0.0	1271.6	1271.6	0.0	0.0
	Qal	552.2	552.2	0.0	0.0	797.2	797.2	0.0	0.0	724.3	724.3	0.0	0.0
	Qas	1549.4	1549.4	0.0	0.0	1549.4	1549.4	0.0	0.0	1469.8	1469.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	144.7	156.3	0.0	0.0	150.0	148.4	0.0	0.0	161.0	155.3	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (47.2)	69.3 (57.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (52.1)	69.3 (50.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (62.0)	69.3 (56.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX4軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX4軸 [6F-7F/壁]				Y37レ-ΛX4軸 [7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	3092.2	3092.2	0.0	0.0	2627.5	2627.5	0.0	0.0	2170.5	2170.5	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	3092.7	3092.7	0.0	0.0	2626.8	2626.8	0.0	0.0	2170.5	2170.5	0.0	0.0
	Ms	858.6	-793.8	0.0	0.0	-725.4	784.2	0.0	0.0	721.4	-596.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	806.0	806.0	0.0	0.0	718.9	718.9	0.0	0.0	627.6	627.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0
	d	92.8	92.8	62.8	62.8	92.8	92.8	62.8	62.8	92.8	92.8	62.8	62.8
配筋	i	81.2	81.2	55.0	55.0	81.2	81.2	55.0	55.0	81.2	81.2	55.0	55.0
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
曲げ	pw	1.09	1.09	0.25	0.25	1.09	1.09	0.25	0.25	1.09	1.09	0.25	0.25
	Mal	1048.6	1048.6	0.0	0.0	1057.7	1057.7	0.0	0.0	1062.9	1062.9	0.0	0.0
	Mas	2135.8	2135.8	0.0	0.0	1999.5	1999.5	0.0	0.0	1845.4	1845.4	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1440.1	1440.1	0.0	0.0	995.3	1440.1	0.0	0.0	995.3	995.3	0.0	0.0
	cMy. 正	2446.8	2446.8	0.0	0.0	2267.3	2267.3	0.0	0.0	2081.8	2081.8	0.0	0.0
	gMy. 負	1440.1	1440.1	0.0	0.0	995.3	1440.1	0.0	0.0	995.3	995.3	0.0	0.0
	cMy. 負	2446.0	2446.0	0.0	0.0	2266.2	2266.2	0.0	0.0	2081.7	2081.7	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	1209.0	1209.0	0.0	0.0	1078.4	1078.4	0.0	0.0	941.4	941.4	0.0	0.0
	Qal	722.5	722.5	0.0	0.0	694.7	694.7	0.0	0.0	753.2	753.2	0.0	0.0
	Qas	1469.8	1469.8	0.0	0.0	1469.8	1469.8	0.0	0.0	1469.8	1469.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	157.4	152.5	0.0	0.0	147.4	151.8	0.0	0.0	147.0	137.7	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着		La	69.3 (58.7)	69.3 (54.3)	0.0 (0.0)	69.3 (49.6)	69.3 (53.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (49.3)	69.3 (40.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX4軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX4軸 [9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX4軸 [10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1713.4	1713.4	0.0	0.0	1256.8	1256.8	0.0	0.0	806.9	806.9	0.0	0.0
	MI	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns	1712.9	1712.9	0.0	0.0	1256.4	1256.4	0.0	0.0	806.4	806.4	0.0	0.0
	Ms	673.7	-497.3	0.0	0.0	570.8	-380.5	0.0	0.0	432.0	-273.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	557.6	557.6	0.0	0.0	453.0	453.0	0.0	0.0	336.0	336.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	70.0	70.0	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0	60.0	60.0
	d	92.8	92.8	62.8	62.8	92.8	92.8	52.8	52.8	92.8	92.8	52.8	52.8
配筋	i	81.2	81.2	55.0	55.0	81.2	81.2	46.2	46.2	81.2	81.2	46.2	46.2
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.45	0.45	0.45	0.45	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
曲げ	pw		1.09	1.09	0.25	0.25	0.85	0.85	0.25	0.25	0.85	0.85	0.25
	Mal		1067.0	1067.0	0.0	0.0	973.2	973.2	0.0	0.0	820.8	820.8	0.0
	Mas		1687.8	1687.8	0.0	0.0	1516.9	1516.9	0.0	0.0	1356.2	1356.2	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
せん断	gMy. 正		995.3	995.3	0.0	0.0	995.3	995.3	0.0	0.0	585.0	995.3	0.0
	cMy. 正		1888.0	1888.0	0.0	0.0	1681.5	1681.5	0.0	0.0	1475.0	1475.0	0.0
	gMy. 負		995.3	995.3	0.0	0.0	995.3	995.3	0.0	0.0	585.0	995.3	0.0
	cMy. 負		1888.9	1888.9	0.0	0.0	1682.2	1682.2	0.0	0.0	1475.8	1475.8	0.0
	H' (H)		210 (280)		0 (0)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd		836.4	836.4	0.0	0.0	679.5	679.5	0.0	0.0	504.0	504.0	0.0
	Qal		601.3	601.3	0.0	0.0	509.9	509.9	0.0	0.0	384.9	384.9	0.0
	Qas		1469.8	1469.8	0.0	0.0	1086.0	1086.0	0.0	0.0	1042.2	1042.2	0.0
付着	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
	Ld		143.5	130.2	0.0	0.0	136.3	121.8	0.0	0.0	128.7	115.5	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0
定着	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG	
	La		69.3 (46.1)	69.3 (34.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (39.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (32.2)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX4軸 [1F-RF/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX5軸 [1F-2F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX5軸 [2F-3F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(40)	(100)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	360.8	360.8	0.0	0.0	5003.8	5003.8	0.0	0.0	4523.5	4523.5	0.0	0.0	
	MI	0.2	-0.0	0.0	0.0	-3.3	6.7	0.0	0.0	-1.7	1.1	0.0	0.0	
	Ns	360.3	360.3	0.0	0.0	4974.2	4974.2	0.0	0.0	4488.4	4488.4	0.0	0.0	
	Ms	356.1	-126.5	0.0	0.0	-472.0	1749.3	0.0	0.0	-861.8	1052.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2			
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	-2.7	-2.7	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0	
	Qs	229.8	229.8	0.0	0.0	943.6	943.6	0.0	0.0	933.2	933.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc30(Fc = 30.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	60.0	60.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	
	D	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	
	d	92.8	92.8	52.8	52.8	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	
	i	81.2	81.2	46.2	46.2	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7	
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	
	pt	0.53	0.53	0.53	0.53	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	
	pw	0.85	0.85	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25	
	曲げ	Mal	662.7	662.7	0.0	0.0	1096.1	1096.1	0.0	0.0	1157.8	1157.8	0.0	0.0
Mas		1186.0	1186.0	0.0	0.0	2505.5	2505.5	0.0	0.0	2513.0	2513.0	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	1170.0	585.0	0.0	0.0	1440.1	11709.9	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	1266.3	1266.3	0.0	0.0	3448.9	3448.9	0.0	0.0	3293.0	3293.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	1170.0	585.0	0.0	0.0	1440.1	11709.9	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	1267.3	1267.3	0.0	0.0	3410.4	3410.4	0.0	0.0	3244.8	3244.8	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		235 (375)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	344.6	344.6	0.0	0.0	1414.1	1414.1	0.0	0.0	1399.3	1399.3	0.0	0.0	
	Qal	440.8	440.8	0.0	0.0	596.2	596.2	0.0	0.0	784.7	784.7	0.0	0.0	
	Qas	1042.2	1042.2	0.0	0.0	1549.4	1549.4	0.0	0.0	1549.4	1549.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	122.4	103.3	0.0	0.0	121.2	198.0	0.0	0.0	144.6	156.1	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	147.5	87.5	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
定着	判定	NG	OK			OK	NG			NG	NG			
	La	75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	96.5 (95.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (47.2)	69.3 (57.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΔX5軸 [3F-4F/壁]				Y37レ-ΔX5軸 [4F-5F/壁]				Y37レ-ΔX5軸 [5F-6F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	4049.7	4049.7	0.0	0.0	3573.4	3573.4	0.0	0.0	3106.7	3106.7	0.0	0.0
	MI	-1.9	2.0	0.0	0.0	-1.6	1.5	0.0	0.0	-1.4	1.5	0.0	0.0
	Ns	4012.1	4012.1	0.0	0.0	3538.0	3538.0	0.0	0.0	3072.0	3072.0	0.0	0.0
	Ms	-945.1	922.9	0.0	0.0	-897.7	823.6	0.0	0.0	-840.5	781.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-1.4	-1.4	0.0	0.0	-1.1	-1.1	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0
	Qs	910.7	910.7	0.0	0.0	839.2	839.2	0.0	0.0	790.8	790.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0
	d	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	62.8	62.8	92.8	92.8	62.8	62.8
配筋	i	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	55.0	55.0	81.2	81.2	55.0	55.0
	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at		39.70	39.70	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.50	0.50	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
曲げ	pw		0.95	0.95	0.25	0.25	1.09	1.09	0.25	0.25	1.09	1.09	0.25
	Mal		1199.9	1199.9	0.0	0.0	1023.2	1023.2	0.0	0.0	1048.1	1048.1	0.0
	Mas		2524.0	2524.0	0.0	0.0	2131.9	2131.9	0.0	0.0	2136.1	2136.1	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
せん断	gMy. 正		1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0
	cMy. 正		3129.6	3129.6	0.0	0.0	2648.7	2648.7	0.0	0.0	2477.9	2477.9	0.0
	gMy. 負		1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0
	cMy. 負		3075.5	3075.5	0.0	0.0	2597.8	2597.8	0.0	0.0	2425.6	2425.6	0.0
	H' (H)		205 (280)		0 (0)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd		1365.3	1365.3	0.0	0.0	1258.3	1258.3	0.0	0.0	1185.7	1185.7	0.0
	Qal		874.8	874.8	0.0	0.0	761.0	761.0	0.0	0.0	757.5	757.5	0.0
	Qas		1549.4	1549.4	0.0	0.0	1469.8	1469.8	0.0	0.0	1469.8	1469.8	0.0
付着	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
	Ld		149.6	148.3	0.0	0.0	160.3	154.7	0.0	0.0	156.0	151.6	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0
定着	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG	
	La		69.3 (51.7)	69.3 (50.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (61.4)	69.3 (56.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (57.5)	69.3 (53.5)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX5軸 [6F-7F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [7F-8F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [8F-9F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(35)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2640.1	2640.1	0.0	0.0	2179.6	2179.6	0.0	0.0	1719.1	1719.1	0.0	0.0
	MI	-2.0	1.5	0.0	0.0	-2.3	2.3	0.0	0.0	-1.2	1.8	0.0	0.0
	Ns	2608.4	2608.4	0.0	0.0	2145.1	2145.1	0.0	0.0	1684.1	1684.1	0.0	0.0
	Ms	-724.7	769.9	0.0	0.0	-721.5	600.0	0.0	0.0	-649.9	489.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-1.3	-1.3	0.0	0.0	-1.6	-1.6	0.0	0.0	-1.1	-1.1	0.0	0.0
	Qs	711.3	711.3	0.0	0.0	628.8	628.8	0.0	0.0	542.0	542.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0	100.0	100.0	70.0	70.0
	d	92.8	92.8	62.8	62.8	92.8	92.8	62.8	62.8	92.8	92.8	62.8	62.8
配筋	j	81.2	81.2	55.0	55.0	81.2	81.2	55.0	55.0	81.2	81.2	55.0	55.0
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
曲げ	pw	1.09	1.09	0.25	0.25	1.09	1.09	0.25	0.25	1.09	1.09	0.25	0.25
	Mal	1057.4	1057.4	0.0	0.0	1062.9	1062.9	0.0	0.0	1066.9	1066.9	0.0	0.0
	Mas	1993.3	1993.3	0.0	0.0	1836.8	1836.8	0.0	0.0	1677.7	1677.7	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1091.6	1440.1	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0	899.0	1091.6	0.0	0.0
	cMy. 正	2296.8	2296.8	0.0	0.0	2114.0	2114.0	0.0	0.0	1921.0	1921.0	0.0	0.0
	gMy. 負	1091.6	1440.1	0.0	0.0	1091.6	1091.6	0.0	0.0	899.0	1091.6	0.0	0.0
	cMy. 負	2246.6	2246.6	0.0	0.0	2056.9	2056.9	0.0	0.0	1860.6	1860.6	0.0	0.0
	H' (H)	210 (283)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	1066.3	1066.3	0.0	0.0	942.3	942.3	0.0	0.0	812.5	812.5	0.0	0.0
	Qal	709.1	709.1	0.0	0.0	762.0	762.0	0.0	0.0	685.9	685.9	0.0	0.0
	Qas	1469.8	1469.8	0.0	0.0	1469.8	1469.8	0.0	0.0	1469.8	1469.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	147.3	150.7	0.0	0.0	147.0	137.9	0.0	0.0	141.7	129.6	0.0	0.0
	Ld1	103.8	106.3	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (49.6)	69.3 (52.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (49.4)	69.3 (41.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (44.5)	69.3 (33.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-4X5軸[9F-10F/壁]				Y37レ-4X5軸[10F-11F/壁]				Y37レ-4X5軸[11F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1261.2	1261.2	0.0	0.0	809.9	809.9	0.0	0.0	362.8	362.8	0.0	0.0
	MI	-1.0	0.8	0.0	0.0	-0.4	0.8	0.0	0.0	-2.4	1.1	0.0	0.0
	Ns	1236.7	1236.7	0.0	0.0	792.8	792.8	0.0	0.0	355.4	355.4	0.0	0.0
	Ms	-546.0	354.9	0.0	0.0	-407.7	250.2	0.0	0.0	-315.6	97.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.6	-0.6	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	-1.3	-1.3	0.0	0.0
	Qs	428.8	428.8	0.0	0.0	313.1	313.1	0.0	0.0	196.1	196.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
		鉄筋 SD390/SD345/SD295				鉄筋 SD390/SD345/SD295				鉄筋 SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	60.0	60.0	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0	60.0	60.0	100.0	100.0	60.0	60.0
	d	92.8	92.8	52.8	52.8	92.8	92.8	52.8	52.8	92.8	92.8	52.8	52.8
配筋	i	81.2	81.2	46.2	46.2	81.2	81.2	46.2	46.2	81.2	81.2	46.2	46.2
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
	pw	0.85	0.85	0.25	0.25	0.85	0.85	0.25	0.25	0.85	0.85	0.25	0.25
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	974.7	974.7	0.0	0.0	821.9	821.9	0.0	0.0	663.4	663.4	0.0	0.0
	Mas	1509.9	1509.9	0.0	0.0	1351.2	1351.2	0.0	0.0	1184.1	1184.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	899.0	899.0	0.0	0.0	516.0	899.0	0.0	0.0	1031.9	516.0	0.0	0.0
	cMy. 正	1705.3	1705.3	0.0	0.0	1492.2	1492.2	0.0	0.0	1274.9	1274.9	0.0	0.0
	gMy. 負	899.0	899.0	0.0	0.0	516.0	899.0	0.0	0.0	1031.9	516.0	0.0	0.0
	cMy. 負	1662.1	1662.1	0.0	0.0	1461.1	1461.1	0.0	0.0	1260.6	1260.6	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	642.9	642.9	0.0	0.0	469.5	469.5	0.0	0.0	293.6	293.6	0.0	0.0
	Qal	604.2	604.2	0.0	0.0	517.5	517.5	0.0	0.0	497.2	497.2	0.0	0.0
付着	Qas	1086.0	1086.0	0.0	0.0	1042.2	1042.2	0.0	0.0	1042.2	1042.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	134.4	119.8	0.0	0.0	126.7	113.6	0.0	0.0	119.0	100.9	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	OK		
	La	69.3 (37.4)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (30.4)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX6軸 [1F-2F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸 [2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(100)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	3177.8	3177.8	0.0	0.0	2874.4	2874.4	0.0	0.0	2578.2	2578.2	0.0	0.0
	MI	52.8	-66.5	0.0	0.0	53.3	-51.4	0.0	0.0	53.4	-51.4	0.0	0.0
	Ns	4691.7	1664.0	0.0	0.0	1547.2	1547.2	0.0	0.0	1456.6	1456.6	0.0	0.0
	Ms	124.4	1343.7	0.0	0.0	-381.4	599.9	0.0	0.0	-413.9	421.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	31.8	31.8	0.0	0.0	37.4	37.4	0.0	0.0	37.4	37.4	0.0	0.0
	Qs	662.4	662.4	0.0	0.0	567.1	567.1	0.0	0.0	496.1	496.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0
	d	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8
	i	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7
	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
配筋	主筋												
	2												
	芯鉄筋												
	Hoop												
	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76
	pt	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40
曲げ	pw	0.95	0.95	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25
	Mal	1240.1	1240.1	0.0	0.0	1245.8	1245.8	0.0	0.0	1251.4	1251.4	0.0	0.0
	Mas	2509.7	1934.3	0.0	0.0	1893.0	1893.0	0.0	0.0	1860.8	1860.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	737.0	5952.3	0.0	0.0	737.0	737.0	0.0	0.0	737.0	737.0	0.0	0.0
	cMy. 正	3796.7	3796.7	0.0	0.0	3596.3	3596.3	0.0	0.0	3369.6	3369.6	0.0	0.0
	gMy. 負	703.1	5757.6	0.0	0.0	703.1	703.1	0.0	0.0	703.1	703.1	0.0	0.0
	cMy. 負	1437.2	1437.2	0.0	0.0	1471.6	1471.6	0.0	0.0	1528.1	1528.1	0.0	0.0
せん断	H' (H)	235 (375)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	977.7	977.7	0.0	0.0	832.0	832.0	0.0	0.0	725.5	725.5	0.0	0.0
	Qal	679.1	679.1	0.0	0.0	871.2	871.2	0.0	0.0	870.9	870.9	0.0	0.0
	Qas	1549.4	1549.4	0.0	0.0	1549.4	1549.4	0.0	0.0	1549.4	1549.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	100.3	181.6	0.0	0.0	122.2	135.1	0.0	0.0	124.1	124.4	0.0	0.0
	Ld1	147.5	87.5	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
	定着 La	69.3 (30.0)	81.4 (80.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (38.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)



断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [4F-5F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	2281.8	2281.8	0.0	0.0	1985.4	1985.4	0.0	0.0	1688.8	1688.8	0.0	0.0
	MI	53.5	-51.6	0.0	0.0	53.9	-51.8	0.0	0.0	53.2	-51.6	0.0	0.0
	Ns	1361.1	1361.1	0.0	0.0	1254.0	2716.7	0.0	0.0	2241.7	2241.7	0.0	0.0
	Ms	-448.2	390.2	0.0	0.0	-384.9	-414.7	0.0	0.0	448.5	-443.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K1			K1	K1		
	QI	37.5	37.5	0.0	0.0	37.8	37.8	0.0	0.0	37.1	37.1	0.0	0.0
	Qs	497.8	497.8	0.0	0.0	428.8	428.8	0.0	0.0	412.1	412.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0
	d	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8
配筋	j	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	pw	0.63	0.63	0.25	0.25	0.63	0.63	0.25	0.25	0.63	0.63	0.25	0.25
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1161.9	1161.9	0.0	0.0	1159.9	1159.9	0.0	0.0	1132.3	1132.3	0.0	0.0
	Mas	1574.2	1574.2	0.0	0.0	1535.8	2044.5	0.0	0.0	1882.8	1882.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	737.0	737.0	0.0	0.0	737.0	737.0	0.0	0.0	610.2	737.0	0.0	0.0
	cMy. 正	2856.5	2856.5	0.0	0.0	2607.6	2607.6	0.0	0.0	2351.7	2351.7	0.0	0.0
	gMy. 負	703.1	703.1	0.0	0.0	703.1	703.1	0.0	0.0	577.7	703.1	0.0	0.0
	cMy. 負	1306.9	1306.9	0.0	0.0	1346.6	1346.6	0.0	0.0	1375.7	1375.7	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)	
	Qd	727.9	727.9	0.0	0.0	624.4	624.4	0.0	0.0	599.6	599.6	0.0	0.0
	Qal	871.0	871.0	0.0	0.0	870.2	870.2	0.0	0.0	868.0	868.0	0.0	0.0
せん断	Qas	1245.2	1245.2	0.0	0.0	1245.2	1245.2	0.0	0.0	1245.2	1245.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	134.6	129.9	0.0	0.0	129.9	124.0	0.0	0.0	126.5	126.2	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	定着	La	69.3 (38.0)	69.3 (33.7)	0.0 (0.0)	69.3 (33.7)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.7)	69.3 (30.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [7F-8F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	1393.8	1393.8	0.0	0.0	1098.7	1098.7	0.0	0.0	805.5	805.5	0.0	0.0	
	MI	53.5	-51.5	0.0	0.0	52.3	-51.2	0.0	0.0	54.2	-50.9	0.0	0.0	
	Ns	1797.0	1797.0	0.0	0.0	1367.7	1367.7	0.0	0.0	967.5	967.5	0.0	0.0	
	Ms	490.9	-336.5	0.0	0.0	432.7	-234.6	0.0	0.0	416.2	-164.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	37.5	37.5	0.0	0.0	37.0	37.0	0.0	0.0	37.5	37.5	0.0	0.0	
	Qs	381.5	381.5	0.0	0.0	305.4	305.4	0.0	0.0	264.0	264.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	
	D	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	
	d	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	93.0	93.0	73.0	73.0	
	i	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7	81.4	81.4	63.9	63.9	
	配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	
pt		0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.32	0.32	0.32	0.32	
pw		0.63	0.63	0.25	0.25	0.63	0.63	0.25	0.25	0.63	0.63	0.25	0.25	
曲げ		Mal	1034.2	1034.2	0.0	0.0	933.8	933.8	0.0	0.0	736.2	736.2	0.0	0.0
		Mas	1728.5	1728.5	0.0	0.0	1576.5	1576.5	0.0	0.0	1131.4	1131.4	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	610.2	610.2	0.0	0.0	417.7	610.2	0.0	0.0	417.7	417.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	2106.0	2106.0	0.0	0.0	1861.8	1861.8	0.0	0.0	1322.3	1322.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	577.7	577.7	0.0	0.0	385.1	577.7	0.0	0.0	385.1	385.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	1377.7	1377.7	0.0	0.0	1364.9	1364.9	0.0	0.0	1016.3	1016.3	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	553.5	553.5	0.0	0.0	439.6	439.6	0.0	0.0	377.2	377.2	0.0	0.0	
	Qal	870.2	870.2	0.0	0.0	875.2	875.2	0.0	0.0	866.8	866.8	0.0	0.0	
	Qas	1245.2	1245.2	0.0	0.0	1245.2	1245.2	0.0	0.0	1247.4	1247.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	129.7	118.1	0.0	0.0	125.3	110.4	0.0	0.0	126.0	106.0	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	OK			
定着	La	69.3 (33.6)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	55.6 (31.6)	55.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸[10F-11F/壁]				Y37レ-ΛX6軸[11F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	512.3	512.3	0.0	0.0	220.7	220.7	0.0	0.0
	MI	48.5	-48.7	0.0	0.0	66.9	-53.5	0.0	0.0
	Ns	591.0	591.0	0.0	0.0	248.6	192.8	0.0	0.0
	Ms	369.7	-73.1	0.0	0.0	232.7	-132.1	0.0	0.0
	L.no	K1	K1			K1	K2		
	QI	34.7	34.7	0.0	0.0	43.0	43.0	0.0	0.0
	Qs	199.3	199.3	0.0	0.0	84.5	84.5	0.0	0.0
	L.no	K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
		鉄筋				鉄筋			
	条件		LS 2軸				LS 2軸		
	B	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0
	D	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0
	d	93.0	93.0	73.0	73.0	93.0	93.0	73.0	73.0
	j	81.4	81.4	63.9	63.9	81.4	81.4	63.9	63.9
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2							
		芯鉄筋							
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
	pw	0.63	0.63	0.25	0.25	0.63	0.63	0.25	0.25
曲げ	Mal	630.8	630.8	0.0	0.0	516.6	516.6	0.0	0.0
	Mas	990.6	990.6	0.0	0.0	858.8	836.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	239.8	417.7	0.0	0.0	479.6	239.8	0.0	0.0
	cMy. 正	1105.2	1105.2	0.0	0.0	916.3	916.3	0.0	0.0
	gMy. 負	207.1	385.1	0.0	0.0	414.3	207.1	0.0	0.0
	cMy. 負	954.4	954.4	0.0	0.0	861.5	861.5	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	281.6	281.6	0.0	0.0	105.3	105.3	0.0	0.0
	Qal	819.6	819.6	0.0	0.0	769.3	769.3	0.0	0.0
	Qas	1188.8	1188.8	0.0	0.0	1188.8	1188.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK		
	Ld	125.0	102.2	0.0	0.0	113.1	104.4	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着	La	判定	NG	OK		NG	OK		
			60.6 (30.6)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	60.6 (30.0)	60.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)


A-4. 3. 3RC壁の断面計算

(1) RC壁の計算指定

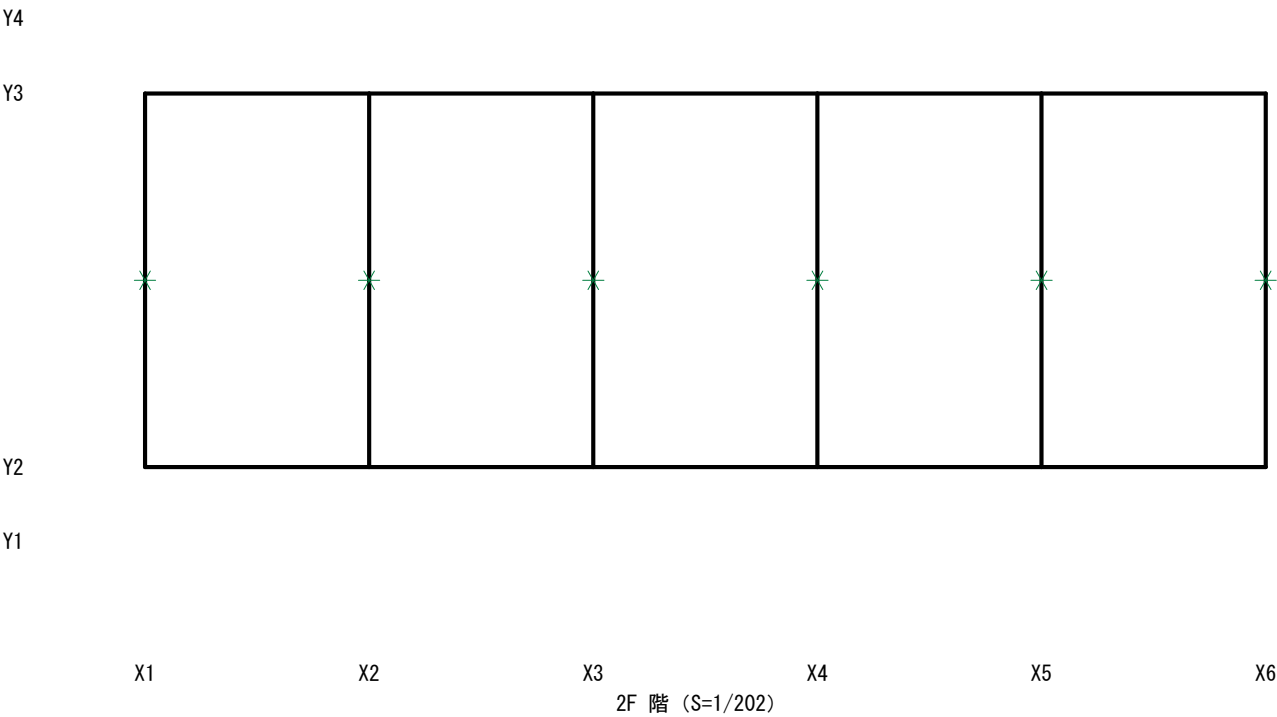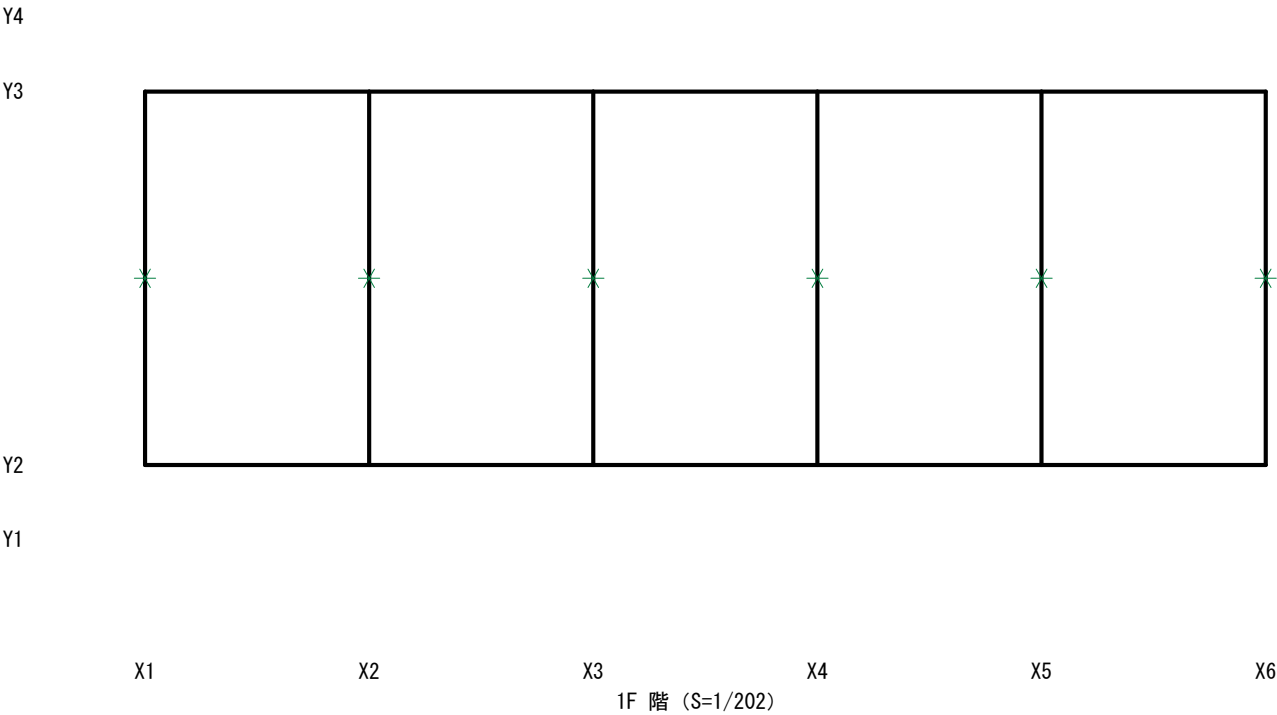

Y4

Y3

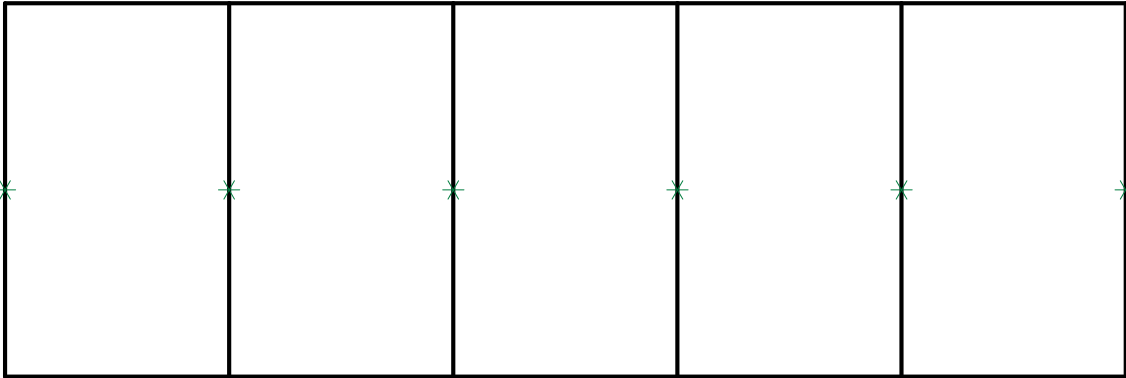


Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

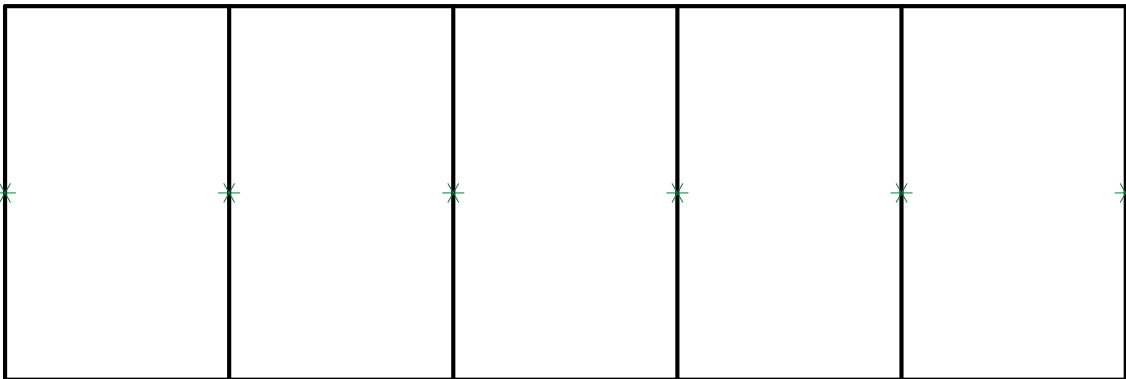


Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

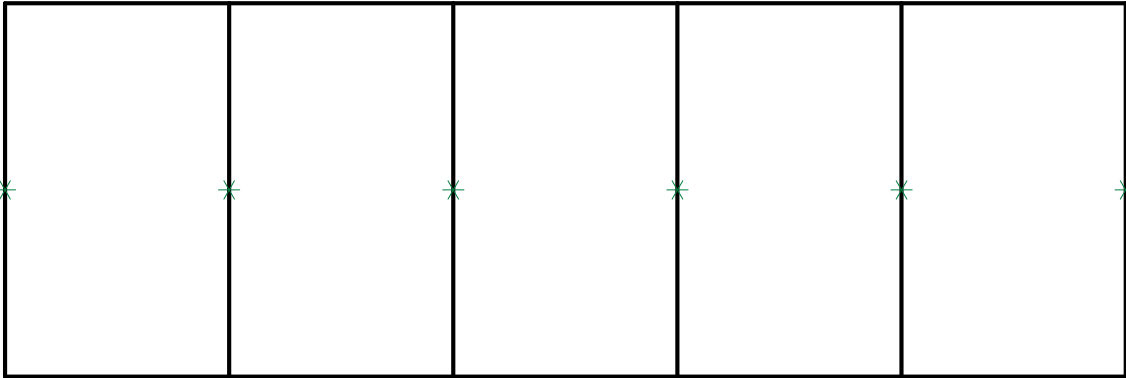

Y2


Y1

X1X2X3X4X5X6

5F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

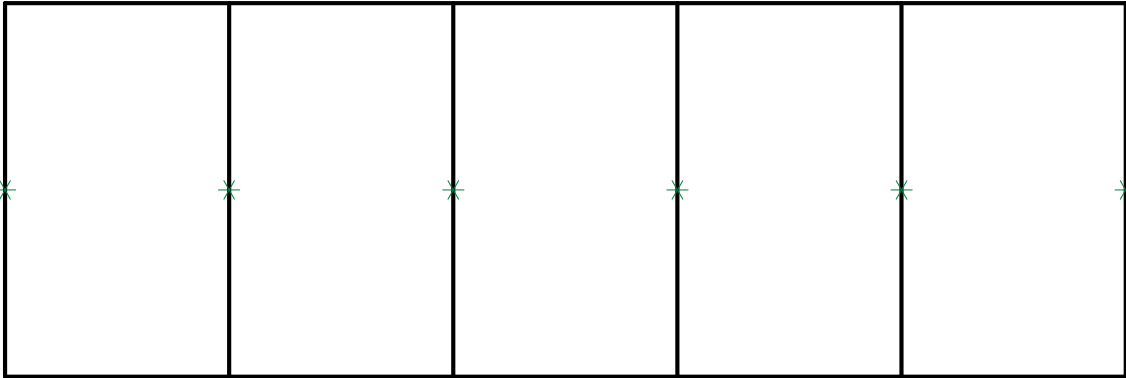

Y2


Y1

X1X2X3X4X5X6

6F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

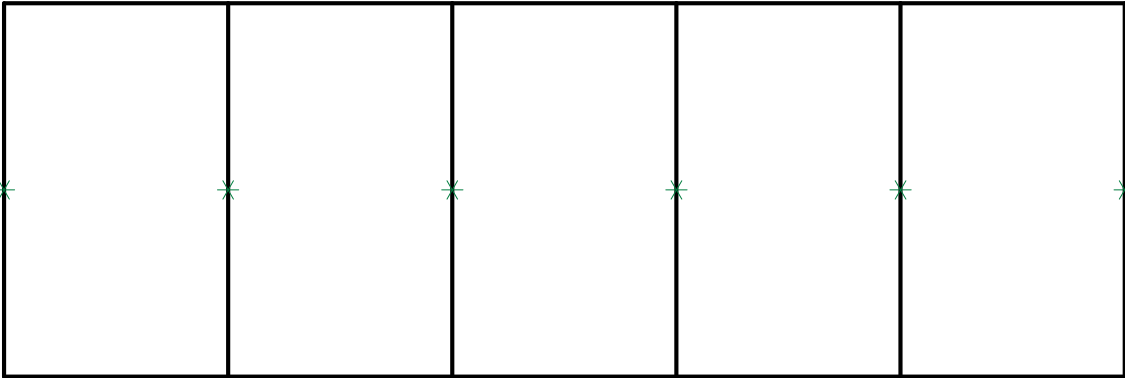


Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

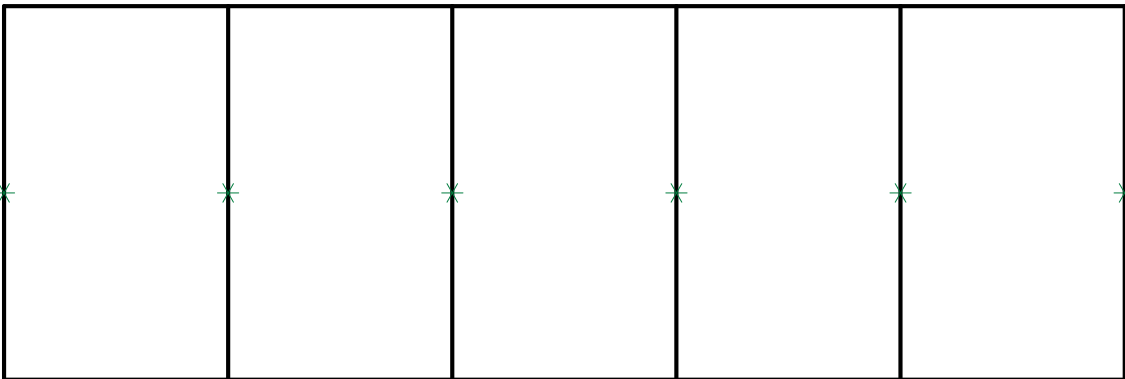


Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

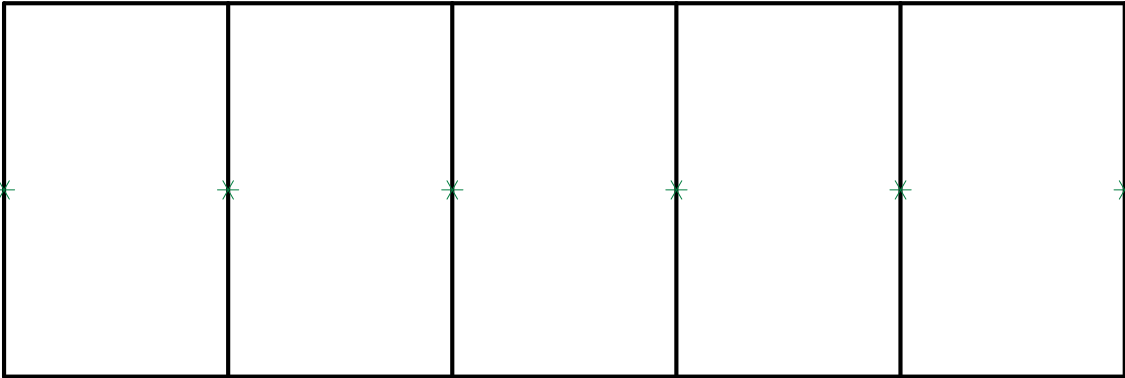

Y2


Y1

X1X2X3X4X5X6

9F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

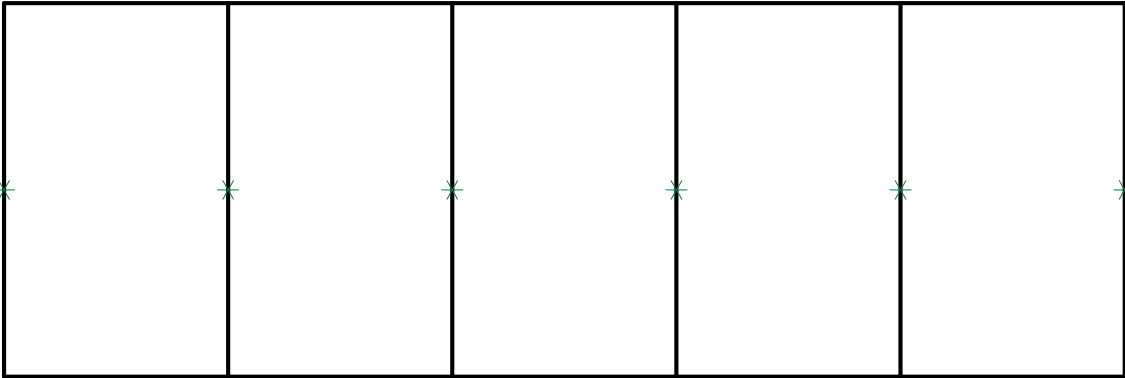


Y2

Y1

X1X2X3X4X5X6

10F 階 (S=1/202)

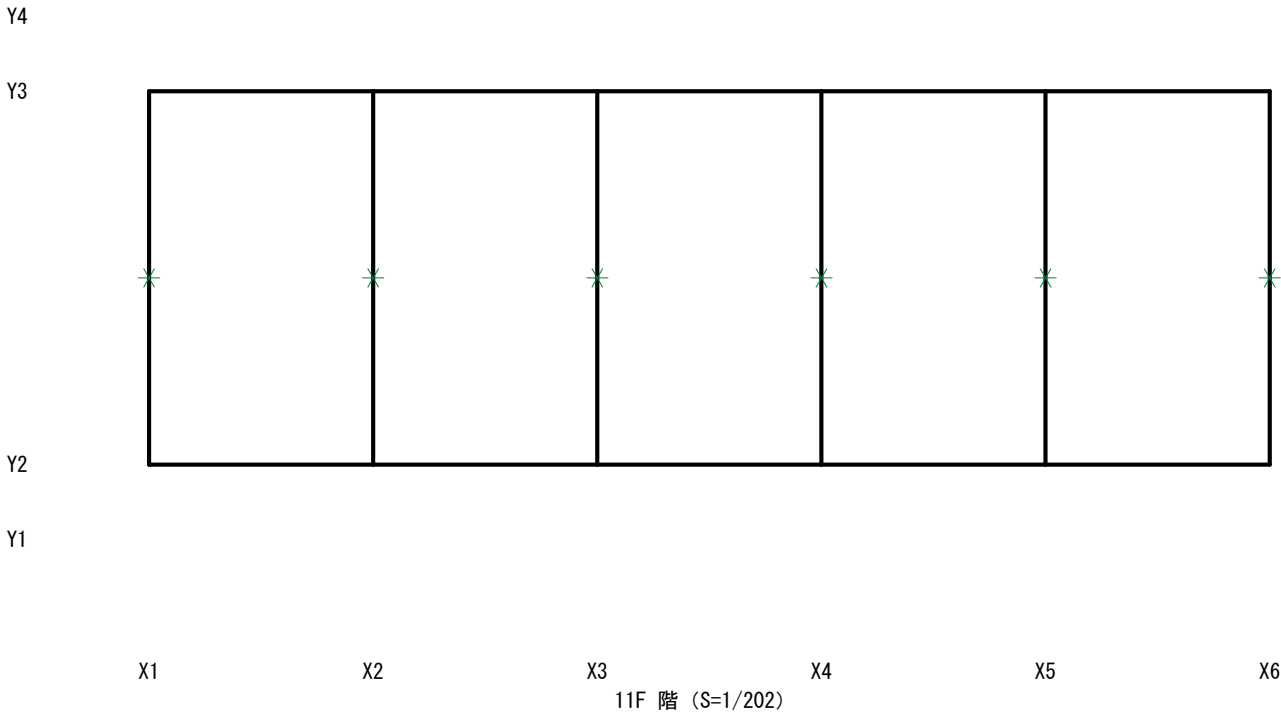

(2) RC壁の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) せん断力の検討

ア) 地震時短期設計用せん断力
$$Q_d = Q_L + 1.00 \times Q_E$$
開口補強筋：RC規準(1999)19条(26)～(28)式による

イ) 許容せん断力RC規準(1999)19条(22)式による

ウ) せん断補強筋比
$$P_{smax} = 1.20 \%$$
$$P_{smin} = 0.25 \%$$

エ) せん断力の判定(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) 付帯柱の検討

許容圧縮耐力：RC規準(1999)19条(19.8)式による

許容引張耐力：RC規準(1999)19条(19.9)式による

(設計軸力/許容耐力) ≤ 1.0 をOKとする

(3) RC壁の断面計算結果

記号説明		
記号	単位	説明
断面名		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇階、〇〇フレーム、〇〇軸で表示します。
部材位置		
形状	t	壁厚
	Lo/Ho	①/②：①は開口幅、②は開口高さ
	L'/H'	①/②：①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ
	L/H	①/②：①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ
	r	開口による低減率で、r1～r3の最小値
	r1	開口による低減率 (=1-Lo/L)
	r2	開口による低減率 (=1-√((Ho·Lo)/(H·L)))
	r3	開口による低減率 (=1-Ho/H)
材質		コンクリート：Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋①/②/③：①：鉄筋太物種別1、②：鉄筋太物種別2、③：鉄筋細物種別
配筋	縦筋 横筋	壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋、Sはシングル配筋を示します。

配	ps	%	壁筋比
応力	Qdl	kN	壁の長期設計用せん断力。
	Qds	kN	壁の短期設計用せん断力 $Qds > Q1$ の場合は $\max(Q1, rQw)$ を用います。
	L. no		上記 Qds の短期荷重ケース記号（注1）
	Qal	kN	壁の長期許容せん断力
	Qw	kN	壁筋の負担できる許容せん断力（ $=ps \cdot t \cdot L' \cdot ft$ ）
	ΣQc	kN	壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は $1/2$
	Q1	kN	壁の許容せん断力（ $=r \cdot t \cdot L \cdot fs$ ）
	Q2	kN	壁の許容せん断力（ $=r(Qw + \Sigma Qc)$ ）
開口	判定		作用せん断力に対する判定結果
	Td	kN	開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Tv	kN	開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Th	kN	開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	aTd	kN, cm2	①-②, ③: ①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTv	kN, cm2	①-②, ③: ①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTh	kN, cm2	①-②, ③: ①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
付帯柱	判定		①/②/③: 斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果
	B x D	cm	柱断面寸法(幅xせい)
	X	主筋1	壁方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁方向の芯鉄筋
	Y	主筋1	壁と直交方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁と直交方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁と直交方向の芯鉄筋
	Ag		柱主筋全断面積
	Nl	kN	長期設計軸力
	MI	kN・m	長期設計用曲げモーメント
	Ns	kN	短期設計軸力
	Ms	kN	短期設計曲げモーメント
	L. no		短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号（注1）
	Nc	kN	付帯柱の圧縮軸力
	Nt	kN	付帯柱の引張軸力
	Nac	kN	付帯柱の許容圧縮耐力
	Nat	kN	付帯柱の許容引張耐力
	判定		付帯柱の軸方向の判定結果

(注1) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）
WS2	風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）	WS4	風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		1F階X17レ-AY2軸		2F階X17レ-AY2軸		3F階X17レ-AY2軸		4F階X17レ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	920 / 250		920 / 220		920 / 220		920 / 220		
	L/H	1000 / 375		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r1	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r2	0.686		0.669		0.669		0.669		
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1228.7		1222.3		1207.7		1179.1		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1009.8		1009.8		1009.8		1009.8		
	Qw	1935.9		1935.9		1935.9		1935.9		
	rQw	1277.7		1277.7		1277.7		1277.7		
	ΣQc	2538.3		2538.3		2538.3		2538.3		
	Q1	1514.7		1514.7		1514.7		1514.7		
	Q2	2953.0		2953.0		2953.0		2953.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	112.9		112.4		111.0		108.4		
	Tv	66.6		66.3		65.5		63.9		
	Th	137.4		153.1		151.3		147.7		
	aTd	6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2		
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	111.16	111.16	111.16	111.16	111.16	111.16	95.28	95.28	
	長期	NI	6415.3	6415.3	5802.7	5802.7	5204.6	5204.6	4606.4	4606.4
		MI	30.8	30.8	28.3	28.3	25.4	25.4	22.5	22.5
		Nc	3210.7	3210.7	2904.2	2904.2	2604.8	2604.8	2305.4	2305.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11200.7	11200.7	11200.7	11200.7	11200.7	11200.7	10972.0	10972.0
		Nat	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6	1858.0	1858.0
	短期	Ns	6415.3	6415.3	5802.7	5802.7	5204.6	5204.6	4606.4	4606.4
		Ms	31737.2	31737.2	27095.3	27095.3	23622.1	23622.1	20181.2	20181.2
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	6381.4	6381.4	5610.9	5610.9	4964.5	4964.5	4321.3	4321.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	22401.4	22401.4	22401.4	22401.4	22401.4	22401.4	21944.1	21944.1
	Nat	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2t		W2t		W2t		W2t		
部材位置		5F階X17レ-AY2軸		6F階X17レ-AY2軸		7F階X17レ-AY2軸		8F階X17レ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	920 / 220		920 / 220		920 / 220		920 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 283		1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r1	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r2	0.669		0.671		0.669		0.669		
	r3	0.679		0.681		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1137.7		1072.7		980.9		871.6		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1009.8		1009.8		1009.8		1009.8		
	Qw	1935.9		1935.9		1935.9		1935.9		
	rQw	1277.7		1277.7		1277.7		1277.7		
	ΣQc	2538.3		2538.3		2538.3		2538.3		
	Q1	1514.7		1514.7		1514.7		1514.7		
	Q2	2953.0		2953.0		2953.0		2953.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	104.6		98.6		90.2		80.1		
	Tv	61.7		58.2		53.2		47.3		
	Th	142.5		133.8		122.9		109.2		
	aTd	4-D13 302.3		4-D13 302.3		4-D13 302.3		4-D13 302.3		
	aTv	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK			
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	4007.9	4007.9	3409.2	3409.2	2813.7	2813.7	2218.0	2218.0
		MI	19.5	19.5	16.6	16.6	13.7	13.7	10.8	10.8
		Nc	2005.9	2005.9	1706.3	1706.3	1408.2	1408.2	1110.1	1110.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10972.0	10972.0	10972.0	10972.0	10972.0	10972.0	10972.0	10972.0
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	4007.9	4007.9	3409.2	3409.2	2813.7	2813.7	2218.0	2218.0
		Ms	16807.8	16807.8	13543.7	13543.7	10443.2	10443.2	7627.1	7627.1
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3684.7	3684.7	3059.0	3059.0	2451.2	2451.2	1871.7	1871.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21944.1	21944.1	21944.1	21944.1	21944.1	21944.1	21944.1	21944.1
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2t		W2t		W2t		W1		
部材位置		9F階X17レ-ΔY2軸		10F階X17レ-ΔY2軸		11F階X17レ-ΔY2軸		1F階X27レ-ΔY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		0 / 0		
	L' /H'	920 / 220		920 / 220		920 / 220		920 / 250		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 375		
	r	0.660		0.660		0.660		1.000		
	r1	0.660		0.660		0.660		1.000		
	r2	0.669		0.669		0.669		1.000		
	r3	0.679		0.679		0.679		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	747.7		593.8		430.0		1879.6		
	L. no	K2		K2		K2		K1		
	Qal	1009.8		938.5		938.5		1530.0		
	Qw	1935.9		1935.9		1935.9		1935.9		
	rQw	1277.7		1277.7		1277.7		1935.9		
	ΣQc	2544.1		2371.7		2371.7		2538.3		
	Q1	1514.7		1407.8		1407.8		2295.0		
	Q2	2956.8		2843.0		2843.0		4474.2		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	68.7		54.6		39.5				
	Tv	40.5		32.2		23.3				
	Th	93.7		74.4		53.9				
	aTd	4-D13 302.3		4-D13 302.3		4-D13 302.3				
	aTv	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9				
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9				
判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK					
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	
	X	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	5-D32	5-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	111.16	111.16	
	長期	NI	1626.0	1626.0	1034.1	1034.1	445.5	445.5	10111.0	10111.0
		MI	8.0	8.0	5.1	5.1	2.2	2.2	0.5	0.5
		Nc	813.8	813.8	517.6	517.6	223.0	223.0	5055.5	5055.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10709.4	10709.4	8924.5	8924.5	8924.5	8924.5	11200.7	11200.7
		Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	2167.6	2167.6
	短期	Ns	1626.0	1626.0	1034.1	1034.1	445.5	445.5	10111.0	10111.0
		Ms	5122.8	5122.8	2967.6	2967.6	1250.2	1250.2	38182.6	38182.6
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	1325.3	1325.3	813.8	813.8	347.8	347.8	8873.8	8873.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21418.8	21418.8	17849.0	17849.0	17849.0	17849.0	22401.4	22401.4
	Nat	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	4335.2	4335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1t		
部材位置		2F階X2フレイY2軸		3F階X2フレイY2軸		4F階X2フレイY2軸		5F階X2フレイY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	920 / 220		920 / 220		930 / 220		930 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1791.1		1685.2		1564.2		1427.1		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	1935.9		1935.9		1956.9		1956.9		
	rQw	1935.9		1935.9		1956.9		1956.9		
	ΣQc	2538.3		2538.3		2189.7		2189.7		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	4474.2		4474.2		4146.7		4146.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	100x 70	100x 70	100x 70	100x 70	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	111.16	111.16	111.16	111.16	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	9140.6	9140.6	8183.2	8183.2	7232.2	7232.2	6287.7	6287.7
		MI	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		Nc	4570.3	4570.3	4091.6	4091.6	3616.2	3616.2	3143.9	3143.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11200.7	11200.7	11200.7	11200.7	9772.0	9772.0	9772.0	9772.0
		Nat	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	9140.6	9140.6	8183.2	8183.2	7232.2	7232.2	6287.7	6287.7
		Ms	31167.4	31167.4	26201.5	26201.5	21541.1	21541.1	17232.6	17232.6
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	7687.0	7687.0	6711.7	6711.7	5770.2	5770.2	4867.1	4867.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	22401.4	22401.4	22401.4	22401.4	19544.1	19544.1	19544.1	19544.1
	Nat	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1t		W1t		W1t		W1t		
部材位置		6F階X2フレームY2軸		7F階X2フレームY2軸		8F階X2フレームY2軸		9F階X2フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	930 / 220		930 / 220		930 / 220		940 / 220		
	L/H	1000 / 283		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1277.5		1118.8		942.1		744.9		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	1956.9		1956.9		1956.9		1978.0		
	rQw	1956.9		1956.9		1956.9		1978.0		
	ΣQc	2189.7		2189.7		2189.7		1841.1		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	4146.7		4146.7		4146.7		3819.1		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	100x 70	100x 70	100x 70	100x 70	100x 70	100x 70	100x 60	100x 60	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	5343.4	5343.4	4411.3	4411.3	3479.2	3479.2	2557.9	2557.9
		MI	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
		Nc	2671.7	2671.7	2205.7	2205.7	1739.6	1739.6	1279.0	1279.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9772.0	9772.0	9772.0	9772.0	9772.0	9772.0	8572.0	8572.0
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
		Ms	13315.1	13315.1	9774.8	9774.8	6710.5	6710.5	4135.0	4135.0
	短期	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	4003.2	4003.2	3183.1	3183.1	2410.7	2410.7	1692.4	1692.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19544.1	19544.1	19544.1	19544.1	19544.1	19544.1	17144.1	17144.1
		Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1t		W1t		W1		W1		
部材位置		10F階X2フレームY2軸		11F階X2フレームY2軸		1F階X3フレームY2軸		2F階X3フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	940 / 220		940 / 220		920 / 250		920 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 375		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	527.1		262.1		1876.5		1782.7		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1422.0		1422.0		1530.0		1530.0		
	Qw	1978.0		1978.0		1935.9		1935.9		
	rQw	1978.0		1978.0		1935.9		1935.9		
	ΣQc	1716.3		1716.3		2538.3		2538.3		
	Q1	2133.0		2133.0		2295.0		2295.0		
	Q2	3694.3		3694.3		4474.2		4474.2		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	100x 60	100x 60	100x 60	100x 60	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	111.16	111.16	111.16	111.16	
	長期	NI	1642.5	1642.5	735.9	735.9	10063.9	10063.9	9098.2	9098.2
		MI	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4
		Nc	821.3	821.3	367.9	367.9	5032.0	5032.0	4549.2	4549.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	7143.4	7143.4	7143.4	7143.4	11200.7	11200.7	11200.7	11200.7
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6
	短期	Ns	1642.5	1642.5	735.9	735.9	10063.9	10063.9	9098.2	9098.2
		Ms	2110.0	2110.0	686.5	686.5	38328.3	38328.3	31290.2	31290.2
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	1032.3	1032.3	436.6	436.6	8864.8	8864.8	7678.1	7678.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14286.7	14286.7	14286.7	14286.7	22401.4	22401.4	22401.4	22401.4
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1t		W1t		
部材位置		3F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	920 / 220		930 / 220		930 / 220		930 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1673.0		1548.7		1408.9		1257.6		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	1935.9		1956.9		1956.9		1956.9		
	rQw	1935.9		1956.9		1956.9		1956.9		
	ΣQc	2538.3		2189.7		2189.7		2189.7		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	4474.2		4146.7		4146.7		4146.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	100x 80	100x 80	100x 70	100x 70	100x 70	100x 70	100x 70	100x 70	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	111.16	111.16	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	8145.3	8145.3	7198.7	7198.7	6258.2	6258.2	5317.7	5317.7
		MI	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		Nc	4072.7	4072.7	3599.4	3599.4	3129.1	3129.1	2658.9	2658.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11200.7	11200.7	9772.0	9772.0	9772.0	9772.0	9772.0	9772.0
		Nat	2167.6	2167.6	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	8145.3	8145.3	7198.7	7198.7	6258.2	6258.2	5317.7	5317.7
		Ms	26297.1	26297.1	21611.0	21611.0	17272.3	17272.3	13324.7	13324.7
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	6702.4	6702.4	5760.4	5760.4	4856.3	4856.3	3991.3	3991.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	22401.4	22401.4	19544.1	19544.1	19544.1	19544.1	19544.1	19544.1
	Nat	4335.2	4335.2	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1t		W1t		W1t		W1t		
部材位置		7F階X3フレームY2軸		8F階X3フレームY2軸		9F階X3フレームY2軸		10F階X3フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	930 / 220		930 / 220		940 / 220		940 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1097.7		920.3		722.7		505.7		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1422.0		
	Qw	1956.9		1956.9		1978.0		1978.0		
	rQw	1956.9		1956.9		1978.0		1978.0		
	ΣQc	2189.7		2189.7		1841.1		1716.3		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2133.0		
	Q2	4146.7		4146.7		3819.1		3694.3		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	100x 70	100x 70	100x 70	100x 70	100x 60	100x 60	100x 60	100x 60	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	4392.8	4392.8	3467.8	3467.8	2549.0	2549.0	1636.5	1636.5
		MI	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
		Nc	2196.4	2196.4	1733.9	1733.9	1274.5	1274.5	818.2	818.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9772.0	9772.0	9772.0	9772.0	8572.0	8572.0	7143.4	7143.4
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	4392.8	4392.8	3467.8	3467.8	2549.0	2549.0	1636.5	1636.5
		Ms	9770.5	9770.5	6695.4	6695.4	4117.3	4117.3	2092.2	2092.2
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3173.4	3173.4	2403.5	2403.5	1686.3	1686.3	1027.5	1027.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19544.1	19544.1	19544.1	19544.1	17144.1	17144.1	14286.7	14286.7
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1t		W1		W1		W1		
部材位置		11F階X3フレームY2軸		1F階X4フレームY2軸		2F階X4フレームY2軸		3F階X4フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	940 / 220		920 / 250		920 / 220		920 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 375		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc30 (Fc = 30.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	240.1		1876.5		1782.7		1673.0		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1422.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	1978.0		1935.9		1935.9		1935.9		
	rQw	1978.0		1935.9		1935.9		1935.9		
	ΣQc	1716.3		2538.3		2538.3		2538.3		
	Q1	2133.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	3694.3		4474.2		4474.2		4474.2		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	100x 60	100x 60	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	111.16	111.16	111.16	111.16	111.16	111.16	
	長期	NI	731.7	731.7	10063.9	10063.9	9098.2	9098.2	8145.3	8145.3
		MI	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		Nc	365.9	365.9	5032.0	5032.0	4549.2	4549.2	4072.7	4072.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	7143.4	7143.4	11200.7	11200.7	11200.7	11200.7	11200.7	11200.7
		Nat	1858.0	1858.0	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6
	短期	Ns	731.7	731.7	10063.9	10063.9	9098.2	9098.2	8145.3	8145.3
		Ms	675.7	675.7	38328.3	38328.3	31290.2	31290.2	26297.1	26297.1
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	433.4	433.4	8864.8	8864.8	7678.1	7678.1	6702.4	6702.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14286.7	14286.7	22401.4	22401.4	22401.4	22401.4	22401.4	22401.4
	Nat	3715.9	3715.9	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1t		W1t		W1t		
部材位置		4F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	930 / 220		930 / 220		930 / 220		930 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1548.7		1408.9		1257.6		1097.7		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	1956.9		1956.9		1956.9		1956.9		
	rQw	1956.9		1956.9		1956.9		1956.9		
	ΣQc	2189.7		2189.7		2189.7		2189.7		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	4146.7		4146.7		4146.7		4146.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	100x 70	100x 70	100x 70	100x 70	100x 70	100x 70	100x 70	100x 70	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	7198.7	7198.7	6258.2	6258.2	5317.7	5317.7	4392.8	4392.8
		MI	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
		Nc	3599.4	3599.4	3129.1	3129.1	2658.9	2658.9	2196.4	2196.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9772.0	9772.0	9772.0	9772.0	9772.0	9772.0	9772.0	9772.0
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	7198.7	7198.7	6258.2	6258.2	5317.7	5317.7	4392.8	4392.8
		Ms	21611.0	21611.0	17272.3	17272.3	13324.7	13324.7	9770.5	9770.5
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	5760.4	5760.4	4856.3	4856.3	3991.3	3991.3	3173.4	3173.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19544.1	19544.1	19544.1	19544.1	19544.1	19544.1	19544.1	19544.1
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1t		W1t		W1t		W1t		
部材位置		8F階X4ﾌﾚｰﾒY2軸		9F階X4ﾌﾚｰﾒY2軸		10F階X4ﾌﾚｰﾒY2軸		11F階X4ﾌﾚｰﾒY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	930 / 220		940 / 220		940 / 220		940 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	920.3		722.7		505.7		240.1		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1422.0		1422.0		
	Qw	1956.9		1978.0		1978.0		1978.0		
	rQw	1956.9		1978.0		1978.0		1978.0		
	ΣQc	2189.7		1841.1		1716.3		1716.3		
	Q1	2295.0		2295.0		2133.0		2133.0		
	Q2	4146.7		3819.1		3694.3		3694.3		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	100x 70	100x 70	100x 60	100x 60	100x 60	100x 60	100x 60	100x 60	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	3467.8	3467.8	2549.0	2549.0	1636.5	1636.5	731.7	731.7
		MI	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
		Nc	1733.9	1733.9	1274.5	1274.5	818.2	818.2	365.9	365.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9772.0	9772.0	8572.0	8572.0	7143.4	7143.4	7143.4	7143.4
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	3467.8	3467.8	2549.0	2549.0	1636.5	1636.5	731.7	731.7
		Ms	6695.4	6695.4	4117.3	4117.3	2092.2	2092.2	675.7	675.7
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	2403.5	2403.5	1686.3	1686.3	1027.5	1027.5	433.4	433.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19544.1	19544.1	17144.1	17144.1	14286.7	14286.7	14286.7	14286.7
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	920 / 250		920 / 220		920 / 220		930 / 220		
	L/H	1000 / 375		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1879.6		1791.1		1685.2		1564.2		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	1935.9		1935.9		1935.9		1956.9		
	rQw	1935.9		1935.9		1935.9		1956.9		
	ΣQc	2538.3		2538.3		2538.3		2189.7		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	4474.2		4474.2		4474.2		4146.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	100x 70	100x 70	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	111.16	111.16	111.16	111.16	111.16	111.16	95.28	95.28	
	長期	NI	10111.0	10111.0	9140.6	9140.6	8183.2	8183.2	7232.2	7232.2
		MI	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
		Nc	5055.5	5055.5	4570.3	4570.3	4091.6	4091.6	3616.2	3616.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11200.7	11200.7	11200.7	11200.7	11200.7	11200.7	9772.0	9772.0
		Nat	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6	1858.0	1858.0
	短期	Ns	10111.0	10111.0	9140.6	9140.6	8183.2	8183.2	7232.2	7232.2
		Ms	38182.6	38182.6	31167.4	31167.4	26201.5	26201.5	21541.1	21541.1
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	8873.8	8873.8	7687.0	7687.0	6711.7	6711.7	5770.2	5770.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	22401.4	22401.4	22401.4	22401.4	22401.4	22401.4	19544.1	19544.1
	Nat	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1t		W1t		W1t		W1t		
部材位置		5F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	930 / 220		930 / 220		930 / 220		930 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 283		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1427.1		1277.5		1118.8		942.1		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	1956.9		1956.9		1956.9		1956.9		
	rQw	1956.9		1956.9		1956.9		1956.9		
	ΣQc	2189.7		2189.7		2189.7		2189.7		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	4146.7		4146.7		4146.7		4146.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	100x 70	100x 70	100x 70	100x 70	100x 70	100x 70	100x 70	100x 70	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	6287.7	6287.7	5343.4	5343.4	4411.3	4411.3	3479.2	3479.2
		MI	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
		Nc	3143.9	3143.9	2671.7	2671.7	2205.7	2205.7	1739.6	1739.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9772.0	9772.0	9772.0	9772.0	9772.0	9772.0	9772.0	9772.0
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	6287.7	6287.7	5343.4	5343.4	4411.3	4411.3	3479.2	3479.2
		Ms	17232.6	17232.6	13315.1	13315.1	9774.8	9774.8	6710.5	6710.5
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	4867.1	4867.1	4003.2	4003.2	3183.1	3183.1	2410.7	2410.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19544.1	19544.1	19544.1	19544.1	19544.1	19544.1	19544.1	19544.1
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1t		W1t		W1t		W2		
部材位置		9F階X5ﾌﾚｰﾏY2軸		10F階X5ﾌﾚｰﾏY2軸		11F階X5ﾌﾚｰﾏY2軸		1F階X6ﾌﾚｰﾏY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		170 / 90		
	L'/H'	940 / 220		940 / 220		940 / 220		920 / 250		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 375		
	r	1.000		1.000		1.000		0.660		
	r1	1.000		1.000		1.000		0.660		
	r2	1.000		1.000		1.000		0.686		
	r3	1.000		1.000		1.000		0.710		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	744.9		527.1		262.1		1228.7		
	L. no	K1		K1		K1		K2		
	Qal	1530.0		1422.0		1422.0		1009.8		
	Qw	1978.0		1978.0		1978.0		1935.9		
	rQw	1978.0		1978.0		1978.0		1277.7		
	ΣQc	1841.1		1716.3		1716.3		2538.3		
	Q1	2295.0		2133.0		2133.0		1514.7		
	Q2	3819.1		3694.3		3694.3		2953.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td							112.9		
	Tv							66.6		
	Th							137.4		
	aTd							6-D13 483.2		
	aTv							6-D13 224.8		
	aTh							6-D13 224.8		
	判定							OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	100x 60	100x 60	100x 60	100x 60	100x 60	100x 60	100x 80	100x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	111.16	111.16	
	長期	NI	2557.9	2557.9	1642.5	1642.5	735.9	735.9	6415.3	6415.3
		MI	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	30.8	30.8
		Nc	1279.0	1279.0	821.3	821.3	367.9	367.9	3210.7	3210.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8572.0	8572.0	7143.4	7143.4	7143.4	7143.4	11200.7	11200.7
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	2167.6	2167.6
		Ns	2557.9	2557.9	1642.5	1642.5	735.9	735.9	6415.3	6415.3
	短期	Ms	4135.0	4135.0	2110.0	2110.0	686.5	686.5	31737.2	31737.2
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	1692.4	1692.4	1032.3	1032.3	436.6	436.6	6381.4	6381.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	17144.1	17144.1	14286.7	14286.7	14286.7	14286.7	22401.4	22401.4
		Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	4335.2	4335.2
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2t		
部材位置		2F階X6フレームY2軸		3F階X6フレームY2軸		4F階X6フレームY2軸		5F階X6フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	920 / 220		920 / 220		920 / 220		920 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r1	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r2	0.669		0.669		0.669		0.669		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1222.3		1207.7		1179.1		1137.7		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1009.8		1009.8		1009.8		1009.8		
	Qw	1935.9		1935.9		1935.9		1935.9		
	rQw	1277.7		1277.7		1277.7		1277.7		
	ΣQc	2538.3		2538.3		2538.3		2538.3		
	Q1	1514.7		1514.7		1514.7		1514.7		
	Q2	2953.0		2953.0		2953.0		2953.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	112.4		111.0		108.4		104.6		
	Tv	66.3		65.5		63.9		61.7		
	Th	153.1		151.3		147.7		142.5		
	aTd	6-D13	483.2	6-D13	483.2	6-D13	483.2	4-D13	302.3	
	aTv	6-D13	224.8	6-D13	224.8	6-D13	224.8	4-D13	149.9	
	aTh	6-D13	224.8	6-D13	224.8	6-D13	224.8	4-D13	149.9	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	111.16	111.16	111.16	111.16	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	5802.7	5802.7	5204.6	5204.6	4606.4	4606.4	4007.9	4007.9
		MI	28.3	28.3	25.4	25.4	22.5	22.5	19.5	19.5
		Nc	2904.2	2904.2	2604.8	2604.8	2305.4	2305.4	2005.9	2005.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11200.7	11200.7	11200.7	11200.7	10972.0	10972.0	10972.0	10972.0
		Nat	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	5802.7	5802.7	5204.6	5204.6	4606.4	4606.4	4007.9	4007.9
		Ms	27095.3	27095.3	23622.1	23622.1	20181.2	20181.2	16807.8	16807.8
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	5610.9	5610.9	4964.5	4964.5	4321.3	4321.3	3684.7	3684.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	22401.4	22401.4	22401.4	22401.4	21944.1	21944.1	21944.1	21944.1
	Nat	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2t		W2t		W2t		W2t		
部材位置		6F階X6フレームY2軸		7F階X6フレームY2軸		8F階X6フレームY2軸		9F階X6フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	920 / 220		920 / 220		920 / 220		920 / 220		
	L/H	1000 / 283		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r1	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r2	0.671		0.669		0.669		0.669		
	r3	0.681		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1072.7		980.9		871.6		747.7		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1009.8		1009.8		1009.8		1009.8		
	Qw	1935.9		1935.9		1935.9		1935.9		
	rQw	1277.7		1277.7		1277.7		1277.7		
	ΣQc	2538.3		2538.3		2538.3		2544.1		
	Q1	1514.7		1514.7		1514.7		1514.7		
	Q2	2953.0		2953.0		2953.0		2956.8		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	98.6		90.2		80.1		68.7		
	Tv	58.2		53.2		47.3		40.5		
	Th	133.8		122.9		109.2		93.7		
	aTd	4-D13 302.3		4-D13 302.3		4-D13 302.3		4-D13 302.3		
	aTv	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80	100x 80
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	77.04	77.04	
	長期	NI	3409.2	3409.2	2813.7	2813.7	2218.0	2218.0	1626.0	1626.0
		MI	16.6	16.6	13.7	13.7	10.8	10.8	8.0	8.0
		Nc	1706.3	1706.3	1408.2	1408.2	1110.1	1110.1	813.8	813.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10972.0	10972.0	10972.0	10972.0	10972.0	10972.0	10709.4	10709.4
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1502.3	1502.3
	短期	Ns	3409.2	3409.2	2813.7	2813.7	2218.0	2218.0	1626.0	1626.0
		Ms	13543.7	13543.7	10443.2	10443.2	7627.1	7627.1	5122.8	5122.8
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3059.0	3059.0	2451.2	2451.2	1871.7	1871.7	1325.3	1325.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21944.1	21944.1	21944.1	21944.1	21944.1	21944.1	21418.8	21418.8
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	2657.9	2657.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2t		W2t		
部材位置		10F階X67レ-ΔY2軸		11F階X67レ-ΔY2軸		
形状	t	18.0		18.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		
	L'/H'	920 / 220		920 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.660		0.660		
	r1	0.660		0.660		
	r2	0.669		0.669		
	r3	0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		
	Qds	593.8		430.0		
	L. no	K2		K2		
	Qal	938.5		938.5		
	Qw	1935.9		1935.9		
	rQw	1277.7		1277.7		
	ΣQc	2371.7		2371.7		
	Q1	1407.8		1407.8		
	Q2	2843.0		2843.0		
開口	判定	OK		OK		
	Td	54.6		39.5		
	Tv	32.2		23.3		
	Th	74.4		53.9		
	aTd	4-D13 302.3		4-D13 302.3		
	aTv	4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		
判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK			
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		100x 80	100x 80	100x 80	100x 80
	X	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2				
		芯鉄筋				
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2				
		芯鉄筋				
	Ag		77.04	77.04	77.04	77.04
	長期	Nl	1034.1	1034.1	445.5	445.5
		MI	5.1	5.1	2.2	2.2
		Nc	517.6	517.6	223.0	223.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8924.5	8924.5	8924.5	8924.5
		Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期	Ns	1034.1	1034.1	445.5	445.5
		Ms	2967.6	2967.6	1250.2	1250.2
		L. no	K1	K1	K1	K1
		Nc	813.8	813.8	347.8	347.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	17849.0	17849.0	17849.0	17849.0
	判定		OK	OK	OK	OK

A-4.3.4 R C柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.3.5 R C柱はり接合部の断面計算（終局強度）

（１）R C柱はり接合部の計算条件（終局強度）（はり先行型）

柱はり接合部の設計用せん断力

$$Q_{dju} = \alpha (T_u + T_u' - Q_{cu})$$

 $T_u, T_u' : My \text{ から求める } (My/j)$

柱はり接合部のせん断強度

$$V_{ju} = \kappa \cdot \Phi \cdot F_j \cdot b_j \cdot D_j$$

- ・接続する左右のはりが先行して曲げ降伏する場合に計算を行う
- ・はり降伏型として出力される部位
 - 上下に柱がありはりの曲げ降伏が先行する場合と、はりの接続がコーナーのL字形になっている部分
- ・柱はりの接続がコーナーのL字形になっている部分について
 - はり降伏型と柱降伏型の両方ともに検討しているが、これははりか柱のどちらが先行降伏するか判断しづらいため両方計算している

(2) RC柱はり接合部の断面計算結果(終局強度) (はり先行型)

記号説明

記号	単位	説明
部材位置		部材位置は、〇〇フレーム〇〇軸〇〇階で表示します。
材質		柱はり接合部のコンクリート材質。()内は、コンクリート強度。
cB×cD	cm	柱はり接合部の柱幅と柱せい
gbL/gbR	cm	柱はり接合部に取りつく左側はり幅/右側はり幅
κ		柱はり接合部の形状による係数
Φ		直交はりの有無による補正係数
F_j	N/mm ²	柱はり接合部のせん断強度の基準値
b_j	cm	柱はり接合部の有効幅
D_j	cm	柱せい
V_{ju}	kN	柱はり接合部のせん断強度
lb(L)	cm	柱はり接合部に接続する左はりのスパン長さ(うちのり長さ)
lb'(L')	cm	柱はり接合部に接続する右はりのスパン長さ(うちのり長さ)
hc/hc'	cm	柱はり接合部に接続する上柱の階高/下柱の階高
Mb/Mb'	kN・m	柱はり接合部に取りつく左側はりの曲げ強度/右側はりの曲げ強度
Tu/Tu'	kN	左側はりの引張力/右側はりの引張力
Qcu	kN	柱はり接合部に接続する上下柱のメカニズム時せん断力の平均値
Qdju	kN	柱はり接合部の設計用せん断力
Qdju/Vju		柱はり接合部のせん断検定比
判定		せん断力に対する判定結果

部材位置	Y27レ-ム X1軸 1F層	Y27レ-ム X1軸 2F層	Y27レ-ム X1軸 3F層	Y27レ-ム X1軸 4F層
材質	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)
cBxcD	80x 100	80x 100	80x 100	80x 100
gbL/gbR	0.0 / 80.0	0.0 / 60.0	0.0 / 60.0	0.0 / 60.0
κ	0.40	0.70	0.70	0.70
Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
F_j	9.83	9.83	9.83	9.83
b_j	80.00	70.00	70.00	70.00
D_j	75.00	75.00	75.00	75.00
V_{ju}	2005.08	3070.28	3070.28	3070.28
lb(L)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
lb'(L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
hc/hc'	375.0 / 0.0	280.0 / 375.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
Mb/Mb'	0.0 / 5757.6	0.0 / 1406.1	0.0 / 1406.1	0.0 / 1406.1
Tu/Tu'	0.0 / 3503.6	0.0 / 2452.5	0.0 / 2452.5	0.0 / 2452.5
Qcu	3684.8	515.2	602.6	602.6
Qdju	-199.4	2131.0	2034.9	2034.9
Qdju/Vju	0.000	0.694	0.663	0.663
判定	OK	OK	OK	OK
Mb/Mb'	0.0 / 5952.3	0.0 / 1474.0	0.0 / 1474.0	0.0 / 1474.0
Tu/Tu'	0.0 / 3622.1	0.0 / 2571.0	0.0 / 2571.0	0.0 / 2571.0
Qcu	3809.5	540.1	631.7	631.7
Qdju	-206.1	2234.0	2133.2	2133.2
Qdju/Vju	0.000	0.728	0.695	0.695
判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y27レ-ム X1軸 5F層	Y27レ-ム X1軸 6F層	Y27レ-ム X1軸 7F層	Y27レ-ム X1軸 8F層
接合部	材質	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)
	cBxcD	80x 100	80x 100	80x 100	80x 100
	gbL/gbR	0.0 / 60.0	0.0 / 60.0	0.0 / 60.0	0.0 / 60.0
	κ	0.70	0.70	0.70	0.70
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	70.00	70.00	70.00	70.00
	Dj	75.00	75.00	75.00	75.00
	Vju	3070.28	3070.28	3070.28	3070.28
	lb(L)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	lb' (L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	282.5 / 280.0	280.0 / 282.5	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	0.0 / 1406.1	0.0 / 1406.1	0.0 / 1155.3	0.0 / 1155.3
	Tu/Tu'	0.0 / 2452.5	0.0 / 2452.5	0.0 / 2102.1	0.0 / 2102.1
	Qcu	602.6	599.9	492.9	495.1
	Qdju	2034.9	2037.8	1770.1	1767.7
	Qdju/Vju	0.663	0.664	0.577	0.576
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	0.0 / 1474.0	0.0 / 1474.0	0.0 / 1220.4	0.0 / 1220.4
	Tu/Tu'	0.0 / 2571.0	0.0 / 2571.0	0.0 / 2220.6	0.0 / 2220.6
	Qcu	631.7	628.9	520.7	523.0
	Qdju	2133.2	2136.3	1869.9	1867.4
	Qdju/Vju	0.695	0.696	0.609	0.608
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y27レ-ム X1軸 9F層	Y27レ-ム X1軸 10F層	Y27レ-ム X1軸 11F層	Y27レ-ム X1軸 RF層
接合部	材質	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc30 (Fc = 30.00)	Fc30 (Fc = 30.00)
	cBxcD	80x 100	80x 100	80x 100	80x 100
	gbL/gbR	0.0 / 55.0	0.0 / 55.0	0.0 / 50.0	0.0 / 50.0
	κ	0.70	0.70	0.70	0.40
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	8.65	8.65
	bj	67.50	67.50	65.00	65.00
	Dj	75.00	75.00	75.00	75.00
	Vju	2960.63	2960.63	2509.38	1433.93
	lb(L)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	lb' (L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	0.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	0.0 / 770.2	0.0 / 770.2	0.0 / 414.3	0.0 / 414.3
	Tu/Tu'	0.0 / 1401.4	0.0 / 1401.4	0.0 / 751.8	0.0 / 751.8
	Qcu	330.1	330.1	177.5	355.1
	Qdju	1178.5	1178.5	631.7	436.4
	Qdju/Vju	0.398	0.398	0.252	0.304
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	0.0 / 835.3	0.0 / 835.3	0.0 / 479.6	0.0 / 479.6
	Tu/Tu'	0.0 / 1519.9	0.0 / 1519.9	0.0 / 870.3	0.0 / 870.3
	Qcu	358.0	358.0	205.5	411.0
	Qdju	1278.1	1278.1	731.2	505.2
	Qdju/Vju	0.432	0.432	0.291	0.352
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y27レ-ム X2軸 2F層	Y27レ-ム X2軸 3F層	Y27レ-ム X2軸 4F層	Y27レ-ム X2軸 5F層
接合部	材質	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)
	cBxcD	80x 100	80x 100	80x 100	70x 100
	gbL/gbR	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	70.00	70.00	70.00	65.00
	Dj	100.00	100.00	100.00	100.00
	Vju	5848.15	5848.15	5848.15	5430.43
	lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	lb' (L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	hc/hc'	280.0 / 375.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	1474.0 / 1406.1	1474.0 / 1406.1	1474.0 / 1406.1	1474.0 / 1406.1
	Tu/Tu'	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5
	Qcu	1055.3	1234.4	1234.4	1234.4
	Qdju	4365.0	4168.1	4168.1	4168.1
	Qdju/Vju	0.746	0.713	0.713	0.768
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1406.1 / 1474.0	1406.1 / 1474.0	1406.1 / 1474.0	1406.1 / 1474.0
	Tu/Tu'	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0
	Qcu	1055.3	1234.4	1234.4	1234.4
	Qdju	4365.0	4168.1	4168.1	4168.1
	Qdju/Vju	0.746	0.713	0.713	0.768
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y27レ-ム X2軸 6F層	Y27レ-ム X2軸 7F層	Y27レ-ム X2軸 8F層	Y27レ-ム X2軸 9F層
接合部	材質	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)
	cBxcD	70x 100	70x 100	70x 100	70x 100
	gbL/gbR	60.0 / 60.0	60.0 / 55.0	60.0 / 55.0	55.0 / 55.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	65.00	63.75	63.75	62.50
	Dj	100.00	100.00	100.00	100.00
	Vju	5430.43	5326.00	5326.00	5221.56
	lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	lb' (L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	hc/hc'	282.5 / 280.0	280.0 / 282.5	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	1474.0 / 1406.1	1220.4 / 962.8	1220.4 / 962.8	835.3 / 962.8
	Tu/Tu'	2571.0 / 2452.5	2220.6 / 1751.8	2220.6 / 1751.8	1519.9 / 1751.8
	Qcu	1228.9	931.5	935.7	770.6
	Qdju	4174.1	3345.0	3340.4	2751.2
	Qdju/Vju	0.769	0.628	0.627	0.527
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1406.1 / 1474.0	1155.3 / 1027.9	1155.3 / 1027.9	770.2 / 1027.9
	Tu/Tu'	2452.5 / 2571.0	2102.1 / 1870.3	2102.1 / 1870.3	1401.4 / 1870.3
	Qcu	1228.9	931.5	935.7	770.6
	Qdju	4174.1	3345.0	3340.4	2751.2
	Qdju/Vju	0.769	0.628	0.627	0.527
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置	Y27レ-ム X2軸 10F層	Y27レ-ム X2軸 11F層	Y27レ-ム X3軸 2F層	Y27レ-ム X3軸 3F層
材質	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc30 (Fc = 30.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)
cBxcD	60x 100	60x 100	80x 100	80x 100
gbL/gbR	55.0 / 55.0	50.0 / 50.0	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0
κ	1.00	1.00	1.00	1.00
Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
Fj	9.83	8.65	9.83	9.83
bj	57.50	55.00	70.00	70.00
Dj	100.00	100.00	100.00	100.00
Vju	4803.84	4044.42	5848.15	5848.15
lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
lb' (L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 375.0	280.0 / 280.0
Mb/Mb'	835.3 / 962.8	479.6 / 552.4	1474.0 / 1406.1	1474.0 / 1406.1
Tu/Tu'	1519.9 / 1751.8	870.3 / 1002.4	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5
Qcu	770.6	442.2	1055.3	1234.4
Qdju	2751.2	1573.5	4365.0	4168.1
Qdju/Vju	0.573	0.389	0.746	0.713
判定	OK	OK	OK	OK
Mb/Mb'	770.2 / 1027.9	414.3 / 617.6	1406.1 / 1474.0	1406.1 / 1474.0
Tu/Tu'	1401.4 / 1870.3	751.8 / 1120.9	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0
Qcu	770.6	442.2	1055.3	1234.4
Qdju	2751.2	1573.5	4365.0	4168.1
Qdju/Vju	0.573	0.389	0.746	0.713
判定	OK	OK	OK	OK

部材位置	Y27レ-ム X3軸 4F層	Y27レ-ム X3軸 5F層	Y27レ-ム X3軸 6F層	Y27レ-ム X3軸 7F層
材質	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)
cBxcD	80x 100	70x 100	70x 100	70x 100
gbL/gbR	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0	55.0 / 55.0
κ	1.00	1.00	1.00	1.00
Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
bj	70.00	65.00	65.00	62.50
Dj	100.00	100.00	100.00	100.00
Vju	5848.15	5430.43	5430.43	5221.56
lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
lb' (L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	282.5 / 280.0	280.0 / 282.5
Mb/Mb'	1474.0 / 1406.1	1474.0 / 1406.1	1474.0 / 1406.1	1027.9 / 962.8
Tu/Tu'	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	1870.3 / 1751.8
Qcu	1234.4	1234.4	1228.9	849.3
Qdju	4168.1	4168.1	4174.1	3050.0
Qdju/Vju	0.713	0.768	0.769	0.584
判定	OK	OK	OK	OK
Mb/Mb'	1406.1 / 1474.0	1406.1 / 1474.0	1406.1 / 1474.0	962.8 / 1027.9
Tu/Tu'	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	1751.8 / 1870.3
Qcu	1234.4	1234.4	1228.9	849.3
Qdju	4168.1	4168.1	4174.1	3050.0
Qdju/Vju	0.713	0.768	0.769	0.584
判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y27レ-ム X3軸 8F層	Y27レ-ム X3軸 9F層	Y27レ-ム X3軸 10F層	Y27レ-ム X3軸 11F層
接合部	材質	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc30 (Fc = 30.00)
	cBxcD	70x 100	70x 100	60x 100	60x 100
	gbL/gbR	55.0 / 55.0	55.0 / 55.0	55.0 / 55.0	50.0 / 50.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	8.65
	bj	62.50	62.50	57.50	55.00
	Dj	100.00	100.00	100.00	100.00
	Vju	5221.56	5221.56	4803.84	4044.42
	lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	lb' (L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
	Mb/Mb'	1027.9 / 962.8	1027.9 / 962.8	1027.9 / 962.8	617.6 / 552.4
	Tu/Tu'	1870.3 / 1751.8	1870.3 / 1751.8	1870.3 / 1751.8	1120.9 / 1002.4
左加力	Qcu	853.1	853.1	853.1	501.4
	Qdju	3045.8	3045.8	3045.8	1784.0
	Qdju/Vju	0.583	0.583	0.634	0.441
	判定	OK	OK	OK	OK
	Mb/Mb'	962.8 / 1027.9	962.8 / 1027.9	962.8 / 1027.9	552.4 / 617.6
右加力	Tu/Tu'	1751.8 / 1870.3	1751.8 / 1870.3	1751.8 / 1870.3	1002.4 / 1120.9
	Qcu	853.1	853.1	853.1	501.4
	Qdju	3045.8	3045.8	3045.8	1784.0
	Qdju/Vju	0.583	0.583	0.634	0.441
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y27レ-ム X4軸 2F層	Y27レ-ム X4軸 3F層	Y27レ-ム X4軸 4F層	Y27レ-ム X4軸 5F層
接合部	材質	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)
	cBxcD	80x 100	80x 100	80x 100	70x 100
	gbL/gbR	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	70.00	70.00	70.00	65.00
	Dj	100.00	100.00	100.00	100.00
	Vju	5848.15	5848.15	5848.15	5430.43
	lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	lb' (L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	hc/hc'	280.0 / 375.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
	Mb/Mb'	1474.0 / 1406.1	1474.0 / 1406.1	1474.0 / 1406.1	1474.0 / 1406.1
	Tu/Tu'	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5
左加力	Qcu	1055.3	1234.4	1234.4	1234.4
	Qdju	4365.0	4168.1	4168.1	4168.1
	Qdju/Vju	0.746	0.713	0.713	0.768
	判定	OK	OK	OK	OK
	Mb/Mb'	1406.1 / 1474.0	1406.1 / 1474.0	1406.1 / 1474.0	1406.1 / 1474.0
右加力	Tu/Tu'	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0
	Qcu	1055.3	1234.4	1234.4	1234.4
	Qdju	4365.0	4168.1	4168.1	4168.1
	Qdju/Vju	0.746	0.713	0.713	0.768
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y27レ-ム X4軸 6F層	Y27レ-ム X4軸 7F層	Y27レ-ム X4軸 8F層	Y27レ-ム X4軸 9F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)
	cBxcD	70x 100	70x 100	70x 100	70x 100
	gbL/gbR	60.0 / 60.0	55.0 / 55.0	55.0 / 55.0	55.0 / 55.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	65.00	62.50	62.50	62.50
	Dj	100.00	100.00	100.00	100.00
	Vju	5430.43	5221.56	5221.56	5221.56
	lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
左加力	lb'(L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	hc/hc'	282.5 / 280.0	280.0 / 282.5	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
	Mb/Mb'	1474.0 / 1406.1	1027.9 / 962.8	1027.9 / 962.8	1027.9 / 962.8
	Tu/Tu'	2571.0 / 2452.5	1870.3 / 1751.8	1870.3 / 1751.8	1870.3 / 1751.8
	Qcu	1228.9	849.3	853.1	853.1
	Qdju	4174.1	3050.0	3045.8	3045.8
	Qdju/Vju	0.769	0.584	0.583	0.583
	判定	OK	OK	OK	OK
	Mb/Mb'	1406.1 / 1474.0	962.8 / 1027.9	962.8 / 1027.9	962.8 / 1027.9
	Tu/Tu'	2452.5 / 2571.0	1751.8 / 1870.3	1751.8 / 1870.3	1751.8 / 1870.3
右加力	Qcu	1228.9	849.3	853.1	853.1
	Qdju	4174.1	3050.0	3045.8	3045.8
	Qdju/Vju	0.769	0.584	0.583	0.583
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y27レ-ム X4軸 10F層	Y27レ-ム X4軸 11F層	Y27レ-ム X5軸 2F層	Y27レ-ム X5軸 3F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)
	cBxcD	60x 100	60x 100	80x 100	80x 100
	gbL/gbR	55.0 / 55.0	50.0 / 50.0	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	8.65	9.83	9.83
	bj	57.50	55.00	70.00	70.00
	Dj	100.00	100.00	100.00	100.00
	Vju	4803.84	4044.42	5848.15	5848.15
	lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
左加力	lb'(L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 375.0	280.0 / 280.0
	Mb/Mb'	1027.9 / 962.8	617.6 / 552.4	1474.0 / 1406.1	1474.0 / 1406.1
	Tu/Tu'	1870.3 / 1751.8	1120.9 / 1002.4	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5
	Qcu	853.1	501.4	1055.3	1234.4
	Qdju	3045.8	1784.0	4365.0	4168.1
	Qdju/Vju	0.634	0.441	0.746	0.713
	判定	OK	OK	OK	OK
	Mb/Mb'	962.8 / 1027.9	552.4 / 617.6	1406.1 / 1474.0	1406.1 / 1474.0
	Tu/Tu'	1751.8 / 1870.3	1002.4 / 1120.9	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0
右加力	Qcu	853.1	501.4	1055.3	1234.4
	Qdju	3045.8	1784.0	4365.0	4168.1
	Qdju/Vju	0.634	0.441	0.746	0.713
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y27レ-ム X5軸 4F層	Y27レ-ム X5軸 5F層	Y27レ-ム X5軸 6F層	Y27レ-ム X5軸 7F層
接合部	材質	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)
	cBxcD	80x 100	70x 100	70x 100	70x 100
	gbL/gbR	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0	55.0 / 60.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	70.00	65.00	65.00	63.75
	Dj	100.00	100.00	100.00	100.00
	Vju	5848.15	5430.43	5430.43	5326.00
	lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	lb' (L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	282.5 / 280.0	280.0 / 282.5
左加力	Mb/Mb'	1474.0 / 1406.1	1474.0 / 1406.1	1474.0 / 1406.1	1027.9 / 1155.3
	Tu/Tu'	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	1870.3 / 2102.1
	Qcu	1234.4	1234.4	1228.9	931.5
	Qdju	4168.1	4168.1	4174.1	3345.0
	Qdju/Vju	0.713	0.768	0.769	0.628
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1406.1 / 1474.0	1406.1 / 1474.0	1406.1 / 1474.0	962.8 / 1220.4
	Tu/Tu'	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	1751.8 / 2220.6
	Qcu	1234.4	1234.4	1228.9	931.5
	Qdju	4168.1	4168.1	4174.1	3345.0
	Qdju/Vju	0.713	0.768	0.769	0.628
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y27レ-ム X5軸 8F層	Y27レ-ム X5軸 9F層	Y27レ-ム X5軸 10F層	Y27レ-ム X5軸 11F層
接合部	材質	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc30 (Fc = 30.00)
	cBxcD	70x 100	70x 100	60x 100	60x 100
	gbL/gbR	55.0 / 60.0	55.0 / 55.0	55.0 / 55.0	50.0 / 50.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	8.65
	bj	63.75	62.50	57.50	55.00
	Dj	100.00	100.00	100.00	100.00
	Vju	5326.00	5221.56	4803.84	4044.42
	lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	lb' (L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	1027.9 / 1155.3	1027.9 / 770.2	1027.9 / 770.2	617.6 / 414.3
	Tu/Tu'	1870.3 / 2102.1	1870.3 / 1401.4	1870.3 / 1401.4	1120.9 / 751.8
	Qcu	935.7	770.6	770.6	442.2
	Qdju	3340.4	2751.2	2751.2	1573.5
	Qdju/Vju	0.627	0.527	0.573	0.389
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	962.8 / 1220.4	962.8 / 835.3	962.8 / 835.3	552.4 / 479.6
	Tu/Tu'	1751.8 / 2220.6	1751.8 / 1519.9	1751.8 / 1519.9	1002.4 / 870.3
	Qcu	935.7	770.6	770.6	442.2
	Qdju	3340.4	2751.2	2751.2	1573.5
	Qdju/Vju	0.627	0.527	0.573	0.389
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y27レ-ム X6軸 1F層	Y27レ-ム X6軸 2F層	Y27レ-ム X6軸 3F層	Y27レ-ム X6軸 4F層
接合部	材質	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)
	cBxcD	80x 100	80x 100	80x 100	80x 100
	gbL/gbR	80.0 / 0.0	60.0 / 0.0	60.0 / 0.0	60.0 / 0.0
	κ	0.40	0.70	0.70	0.70
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	80.00	70.00	70.00	70.00
	Dj	75.00	75.00	75.00	75.00
	Vju	2005.08	3070.28	3070.28	3070.28
	lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	lb' (L')	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	hc/hc'	375.0 / 0.0	280.0 / 375.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
	Mb/Mb'	5952.3 / 0.0	1474.0 / 0.0	1474.0 / 0.0	1474.0 / 0.0
	Tu/Tu'	3622.1 / 0.0	2571.0 / 0.0	2571.0 / 0.0	2571.0 / 0.0
左加力	Qcu	3809.5	540.1	631.7	631.7
	Qdju	-206.1	2234.0	2133.2	2133.2
	Qdju/Vju	0.000	0.728	0.695	0.695
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	5757.6 / 0.0	1406.1 / 0.0	1406.1 / 0.0	1406.1 / 0.0
	Tu/Tu'	3503.6 / 0.0	2452.5 / 0.0	2452.5 / 0.0	2452.5 / 0.0
	Qcu	3684.8	515.2	602.6	602.6
	Qdju	-199.4	2131.0	2034.9	2034.9
	Qdju/Vju	0.000	0.694	0.663	0.663
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y27レ-ム X6軸 5F層	Y27レ-ム X6軸 6F層	Y27レ-ム X6軸 7F層	Y27レ-ム X6軸 8F層
接合部	材質	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)
	cBxcD	80x 100	80x 100	80x 100	80x 100
	gbL/gbR	60.0 / 0.0	60.0 / 0.0	60.0 / 0.0	60.0 / 0.0
	κ	0.70	0.70	0.70	0.70
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	70.00	70.00	70.00	70.00
	Dj	75.00	75.00	75.00	75.00
	Vju	3070.28	3070.28	3070.28	3070.28
	lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	lb' (L')	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	282.5 / 280.0	280.0 / 282.5	280.0 / 280.0
	Mb/Mb'	1474.0 / 0.0	1474.0 / 0.0	1220.4 / 0.0	1220.4 / 0.0
	Tu/Tu'	2571.0 / 0.0	2571.0 / 0.0	2220.6 / 0.0	2220.6 / 0.0
左加力	Qcu	631.7	628.9	520.7	523.0
	Qdju	2133.2	2136.3	1869.9	1867.4
	Qdju/Vju	0.695	0.696	0.609	0.608
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1406.1 / 0.0	1406.1 / 0.0	1155.3 / 0.0	1155.3 / 0.0
	Tu/Tu'	2452.5 / 0.0	2452.5 / 0.0	2102.1 / 0.0	2102.1 / 0.0
	Qcu	602.6	599.9	492.9	495.1
	Qdju	2034.9	2037.8	1770.1	1767.7
	Qdju/Vju	0.663	0.664	0.577	0.576
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y27レ-ム X6軸 9F層	Y27レ-ム X6軸 10F層	Y27レ-ム X6軸 11F層	Y27レ-ム X6軸 RF層
接合部	材質	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc30 (Fc = 30.00)	Fc30 (Fc = 30.00)
	cBxcD	80x 100	80x 100	80x 100	80x 100
	gbL/gbR	55.0 / 0.0	55.0 / 0.0	50.0 / 0.0	50.0 / 0.0
	κ	0.70	0.70	0.70	0.40
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	8.65	8.65
	bj	67.50	67.50	65.00	65.00
	Dj	75.00	75.00	75.00	75.00
	Vju	2960.63	2960.63	2509.38	1433.93
	lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	lb' (L')	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	0.0 / 280.0
	Mb/Mb'	835.3 / 0.0	835.3 / 0.0	479.6 / 0.0	479.6 / 0.0
	Tu/Tu'	1519.9 / 0.0	1519.9 / 0.0	870.3 / 0.0	870.3 / 0.0
左加力	Qcu	358.0	358.0	205.5	411.0
	Qdju	1278.1	1278.1	731.2	505.2
	Qdju/Vju	0.432	0.432	0.291	0.352
	判定	OK	OK	OK	OK
	Mb/Mb'	770.2 / 0.0	770.2 / 0.0	414.3 / 0.0	414.3 / 0.0
右加力	Tu/Tu'	1401.4 / 0.0	1401.4 / 0.0	751.8 / 0.0	751.8 / 0.0
	Qcu	330.1	330.1	177.5	355.1
	Qdju	1178.5	1178.5	631.7	436.4
	Qdju/Vju	0.398	0.398	0.252	0.304
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y37レ-ム X1軸 1F層	Y37レ-ム X1軸 2F層	Y37レ-ム X1軸 3F層	Y37レ-ム X1軸 4F層
接合部	材質	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)
	cBxcD	80x 100	80x 100	80x 100	80x 100
	gbL/gbR	0.0 / 80.0	0.0 / 60.0	0.0 / 60.0	0.0 / 60.0
	κ	0.40	0.70	0.70	0.70
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	80.00	70.00	70.00	70.00
	Dj	75.00	75.00	75.00	75.00
	Vju	2005.08	3070.28	3070.28	3070.28
	lb(L)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	lb' (L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	hc/hc'	375.0 / 0.0	280.0 / 375.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
	Mb/Mb'	0.0 / 5757.6	0.0 / 1406.1	0.0 / 1406.1	0.0 / 1406.1
	Tu/Tu'	0.0 / 3503.6	0.0 / 2452.5	0.0 / 2452.5	0.0 / 2452.5
左加力	Qcu	3684.8	515.2	602.6	602.6
	Qdju	-199.4	2131.0	2034.9	2034.9
	Qdju/Vju	0.000	0.694	0.663	0.663
	判定	OK	OK	OK	OK
	Mb/Mb'	0.0 / 5952.3	0.0 / 1474.0	0.0 / 1474.0	0.0 / 1474.0
右加力	Tu/Tu'	0.0 / 3622.1	0.0 / 2571.0	0.0 / 2571.0	0.0 / 2571.0
	Qcu	3809.5	540.1	631.7	631.7
	Qdju	-206.1	2234.0	2133.2	2133.2
	Qdju/Vju	0.000	0.728	0.695	0.695
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y37レ-ム X1軸 5F層	Y37レ-ム X1軸 6F層	Y37レ-ム X1軸 7F層	Y37レ-ム X1軸 8F層
接合部	材質	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)
	cBxcD	80x 100	80x 100	80x 100	80x 100
	gbL/gbR	0.0 / 60.0	0.0 / 60.0	0.0 / 60.0	0.0 / 60.0
	κ	0.70	0.70	0.70	0.70
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	70.00	70.00	70.00	70.00
	Dj	75.00	75.00	75.00	75.00
	Vju	3070.28	3070.28	3070.28	3070.28
	lb(L)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	lb' (L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	282.5 / 280.0	280.0 / 282.5	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	0.0 / 1406.1	0.0 / 1406.1	0.0 / 1155.3	0.0 / 1155.3
	Tu/Tu'	0.0 / 2452.5	0.0 / 2452.5	0.0 / 2102.1	0.0 / 2102.1
	Qcu	602.6	599.9	492.9	495.1
	Qdju	2034.9	2037.8	1770.1	1767.7
	Qdju/Vju	0.663	0.664	0.577	0.576
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	0.0 / 1474.0	0.0 / 1474.0	0.0 / 1220.4	0.0 / 1220.4
	Tu/Tu'	0.0 / 2571.0	0.0 / 2571.0	0.0 / 2220.6	0.0 / 2220.6
	Qcu	631.7	628.9	520.7	523.0
	Qdju	2133.2	2136.3	1869.9	1867.4
	Qdju/Vju	0.695	0.696	0.609	0.608
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y37レ-ム X1軸 9F層	Y37レ-ム X1軸 10F層	Y37レ-ム X1軸 11F層	Y37レ-ム X1軸 RF層
接合部	材質	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc30 (Fc = 30.00)	Fc30 (Fc = 30.00)
	cBxcD	80x 100	80x 100	80x 100	80x 100
	gbL/gbR	0.0 / 55.0	0.0 / 55.0	0.0 / 50.0	0.0 / 50.0
	κ	0.70	0.70	0.70	0.40
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	8.65	8.65
	bj	67.50	67.50	65.00	65.00
	Dj	75.00	75.00	75.00	75.00
	Vju	2960.63	2960.63	2509.38	1433.93
	lb(L)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	lb' (L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	0.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	0.0 / 770.2	0.0 / 770.2	0.0 / 414.3	0.0 / 414.3
	Tu/Tu'	0.0 / 1401.4	0.0 / 1401.4	0.0 / 751.8	0.0 / 751.8
	Qcu	330.1	330.1	177.5	355.1
	Qdju	1178.5	1178.5	631.7	436.4
	Qdju/Vju	0.398	0.398	0.252	0.304
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	0.0 / 835.3	0.0 / 835.3	0.0 / 479.6	0.0 / 479.6
	Tu/Tu'	0.0 / 1519.9	0.0 / 1519.9	0.0 / 870.3	0.0 / 870.3
	Qcu	358.0	358.0	205.5	411.0
	Qdju	1278.1	1278.1	731.2	505.2
	Qdju/Vju	0.432	0.432	0.291	0.352
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y37レ-ム X2軸 2F層	Y37レ-ム X2軸 3F層	Y37レ-ム X2軸 4F層	Y37レ-ム X2軸 5F層
接合部	材質	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)
	cBxcD	80x 100	80x 100	80x 100	70x 100
	gbL/gbR	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	70.00	70.00	70.00	65.00
	Dj	100.00	100.00	100.00	100.00
	Vju	5848.15	5848.15	5848.15	5430.43
	lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
左加力	lb' (L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	hc/hc'	280.0 / 375.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
	Mb/Mb'	1474.0 / 1406.1	1474.0 / 1406.1	1474.0 / 1406.1	1474.0 / 1406.1
	Tu/Tu'	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5
	Qcu	1055.3	1234.4	1234.4	1234.4
	Qdju	4365.0	4168.1	4168.1	4168.1
	Qdju/Vju	0.746	0.713	0.713	0.768
	判定	OK	OK	OK	OK
	Mb/Mb'	1406.1 / 1474.0	1406.1 / 1474.0	1406.1 / 1474.0	1406.1 / 1474.0
	Tu/Tu'	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0
右加力	Qcu	1055.3	1234.4	1234.4	1234.4
	Qdju	4365.0	4168.1	4168.1	4168.1
	Qdju/Vju	0.746	0.713	0.713	0.768
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y37レ-ム X2軸 6F層	Y37レ-ム X2軸 7F層	Y37レ-ム X2軸 8F層	Y37レ-ム X2軸 9F層
接合部	材質	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)
	cBxcD	70x 100	70x 100	70x 100	70x 100
	gbL/gbR	60.0 / 60.0	60.0 / 55.0	60.0 / 55.0	55.0 / 55.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	65.00	63.75	63.75	62.50
	Dj	100.00	100.00	100.00	100.00
	Vju	5430.43	5326.00	5326.00	5221.56
	lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
左加力	lb' (L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	hc/hc'	282.5 / 280.0	280.0 / 282.5	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
	Mb/Mb'	1474.0 / 1406.1	1220.4 / 962.8	1220.4 / 962.8	835.3 / 962.8
	Tu/Tu'	2571.0 / 2452.5	2220.6 / 1751.8	2220.6 / 1751.8	1519.9 / 1751.8
	Qcu	1228.9	931.5	935.7	770.6
	Qdju	4174.1	3345.0	3340.4	2751.2
	Qdju/Vju	0.769	0.628	0.627	0.527
	判定	OK	OK	OK	OK
	Mb/Mb'	1406.1 / 1474.0	1155.3 / 1027.9	1155.3 / 1027.9	770.2 / 1027.9
	Tu/Tu'	2452.5 / 2571.0	2102.1 / 1870.3	2102.1 / 1870.3	1401.4 / 1870.3
右加力	Qcu	1228.9	931.5	935.7	770.6
	Qdju	4174.1	3345.0	3340.4	2751.2
	Qdju/Vju	0.769	0.628	0.627	0.527
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置	Y37レ-ム X2軸 10F層	Y37レ-ム X2軸 11F層	Y37レ-ム X3軸 2F層	Y37レ-ム X3軸 3F層
材質	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc30 (Fc = 30.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)
cBxcD	60x 100	60x 100	80x 100	80x 100
gbL/gbR	55.0 / 55.0	50.0 / 50.0	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0
κ	1.00	1.00	1.00	1.00
Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
Fj	9.83	8.65	9.83	9.83
bj	57.50	55.00	70.00	70.00
Dj	100.00	100.00	100.00	100.00
Vju	4803.84	4044.42	5848.15	5848.15
lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
lb' (L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 375.0	280.0 / 280.0
Mb/Mb'	835.3 / 962.8	479.6 / 552.4	1474.0 / 1406.1	1474.0 / 1406.1
Tu/Tu'	1519.9 / 1751.8	870.3 / 1002.4	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5
Qcu	770.6	442.2	1055.3	1234.4
Qdju	2751.2	1573.5	4365.0	4168.1
Qdju/Vju	0.573	0.389	0.746	0.713
判定	OK	OK	OK	OK
Mb/Mb'	770.2 / 1027.9	414.3 / 617.6	1406.1 / 1474.0	1406.1 / 1474.0
Tu/Tu'	1401.4 / 1870.3	751.8 / 1120.9	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0
Qcu	770.6	442.2	1055.3	1234.4
Qdju	2751.2	1573.5	4365.0	4168.1
Qdju/Vju	0.573	0.389	0.746	0.713
判定	OK	OK	OK	OK

部材位置	Y37レ-ム X3軸 4F層	Y37レ-ム X3軸 5F層	Y37レ-ム X3軸 6F層	Y37レ-ム X3軸 7F層
材質	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)
cBxcD	80x 100	70x 100	70x 100	70x 100
gbL/gbR	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0	55.0 / 55.0
κ	1.00	1.00	1.00	1.00
Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
bj	70.00	65.00	65.00	62.50
Dj	100.00	100.00	100.00	100.00
Vju	5848.15	5430.43	5430.43	5221.56
lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
lb' (L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	282.5 / 280.0	280.0 / 282.5
Mb/Mb'	1474.0 / 1406.1	1474.0 / 1406.1	1474.0 / 1406.1	1027.9 / 962.8
Tu/Tu'	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	1870.3 / 1751.8
Qcu	1234.4	1234.4	1228.9	849.3
Qdju	4168.1	4168.1	4174.1	3050.0
Qdju/Vju	0.713	0.768	0.769	0.584
判定	OK	OK	OK	OK
Mb/Mb'	1406.1 / 1474.0	1406.1 / 1474.0	1406.1 / 1474.0	962.8 / 1027.9
Tu/Tu'	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	1751.8 / 1870.3
Qcu	1234.4	1234.4	1228.9	849.3
Qdju	4168.1	4168.1	4174.1	3050.0
Qdju/Vju	0.713	0.768	0.769	0.584
判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y37レ-ム X3軸 8F層	Y37レ-ム X3軸 9F層	Y37レ-ム X3軸 10F層	Y37レ-ム X3軸 11F層
接合部	材質	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc30 (Fc = 30.00)
	cBxcD	70x 100	70x 100	60x 100	60x 100
	gbL/gbR	55.0 / 55.0	55.0 / 55.0	55.0 / 55.0	50.0 / 50.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	8.65
	bj	62.50	62.50	57.50	55.00
	Dj	100.00	100.00	100.00	100.00
	Vju	5221.56	5221.56	4803.84	4044.42
	lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	lb' (L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	1027.9 / 962.8	1027.9 / 962.8	1027.9 / 962.8	617.6 / 552.4
	Tu/Tu'	1870.3 / 1751.8	1870.3 / 1751.8	1870.3 / 1751.8	1120.9 / 1002.4
	Qcu	853.1	853.1	853.1	501.4
	Qdju	3045.8	3045.8	3045.8	1784.0
	Qdju/Vju	0.583	0.583	0.634	0.441
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	962.8 / 1027.9	962.8 / 1027.9	962.8 / 1027.9	552.4 / 617.6
	Tu/Tu'	1751.8 / 1870.3	1751.8 / 1870.3	1751.8 / 1870.3	1002.4 / 1120.9
	Qcu	853.1	853.1	853.1	501.4
	Qdju	3045.8	3045.8	3045.8	1784.0
	Qdju/Vju	0.583	0.583	0.634	0.441
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y37レ-ム X4軸 2F層	Y37レ-ム X4軸 3F層	Y37レ-ム X4軸 4F層	Y37レ-ム X4軸 5F層
接合部	材質	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)
	cBxcD	80x 100	80x 100	80x 100	70x 100
	gbL/gbR	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	70.00	70.00	70.00	65.00
	Dj	100.00	100.00	100.00	100.00
	Vju	5848.15	5848.15	5848.15	5430.43
	lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	lb' (L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	hc/hc'	280.0 / 375.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	1474.0 / 1406.1	1474.0 / 1406.1	1474.0 / 1406.1	1474.0 / 1406.1
	Tu/Tu'	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5
	Qcu	1055.3	1234.4	1234.4	1234.4
	Qdju	4365.0	4168.1	4168.1	4168.1
	Qdju/Vju	0.746	0.713	0.713	0.768
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1406.1 / 1474.0	1406.1 / 1474.0	1406.1 / 1474.0	1406.1 / 1474.0
	Tu/Tu'	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0
	Qcu	1055.3	1234.4	1234.4	1234.4
	Qdju	4365.0	4168.1	4168.1	4168.1
	Qdju/Vju	0.746	0.713	0.713	0.768
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y37レ-ム X4軸 6F層	Y37レ-ム X4軸 7F層	Y37レ-ム X4軸 8F層	Y37レ-ム X4軸 9F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)
	cBxcD	70x 100	70x 100	70x 100	70x 100
	gbL/gbR	60.0 / 60.0	55.0 / 55.0	55.0 / 55.0	55.0 / 55.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	65.00	62.50	62.50	62.50
	Dj	100.00	100.00	100.00	100.00
	Vju	5430.43	5221.56	5221.56	5221.56
	lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	lb' (L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	hc/hc'	282.5 / 280.0	280.0 / 282.5	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
	Mb/Mb'	1474.0 / 1406.1	1027.9 / 962.8	1027.9 / 962.8	1027.9 / 962.8
	Tu/Tu'	2571.0 / 2452.5	1870.3 / 1751.8	1870.3 / 1751.8	1870.3 / 1751.8
左加力	Qcu	1228.9	849.3	853.1	853.1
	Qdju	4174.1	3050.0	3045.8	3045.8
	Qdju/Vju	0.769	0.584	0.583	0.583
	判定	OK	OK	OK	OK
	Mb/Mb'	1406.1 / 1474.0	962.8 / 1027.9	962.8 / 1027.9	962.8 / 1027.9
	Tu/Tu'	2452.5 / 2571.0	1751.8 / 1870.3	1751.8 / 1870.3	1751.8 / 1870.3
右加力	Qcu	1228.9	849.3	853.1	853.1
	Qdju	4174.1	3050.0	3045.8	3045.8
	Qdju/Vju	0.769	0.584	0.583	0.583
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y37レ-ム X4軸 10F層	Y37レ-ム X4軸 11F層	Y37レ-ム X5軸 2F層	Y37レ-ム X5軸 3F層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc36(Fc = 36.00)
	cBxcD	60x 100	60x 100	80x 100	80x 100
	gbL/gbR	55.0 / 55.0	50.0 / 50.0	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	8.65	9.83	9.83
	bj	57.50	55.00	70.00	70.00
	Dj	100.00	100.00	100.00	100.00
	Vju	4803.84	4044.42	5848.15	5848.15
	lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	lb' (L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 375.0	280.0 / 280.0
	Mb/Mb'	1027.9 / 962.8	617.6 / 552.4	1474.0 / 1406.1	1474.0 / 1406.1
	Tu/Tu'	1870.3 / 1751.8	1120.9 / 1002.4	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5
左加力	Qcu	853.1	501.4	1055.3	1234.4
	Qdju	3045.8	1784.0	4365.0	4168.1
	Qdju/Vju	0.634	0.441	0.746	0.713
	判定	OK	OK	OK	OK
	Mb/Mb'	962.8 / 1027.9	552.4 / 617.6	1406.1 / 1474.0	1406.1 / 1474.0
	Tu/Tu'	1751.8 / 1870.3	1002.4 / 1120.9	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0
右加力	Qcu	853.1	501.4	1055.3	1234.4
	Qdju	3045.8	1784.0	4365.0	4168.1
	Qdju/Vju	0.634	0.441	0.746	0.713
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y37レ-ム X5軸 4F層	Y37レ-ム X5軸 5F層	Y37レ-ム X5軸 6F層	Y37レ-ム X5軸 7F層
接合部	材質	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)
	cBxcD	80x 100	70x 100	70x 100	70x 100
	gbL/gbR	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0	60.0 / 60.0	55.0 / 60.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	70.00	65.00	65.00	63.75
	Dj	100.00	100.00	100.00	100.00
	Vju	5848.15	5430.43	5430.43	5326.00
	lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	lb' (L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	282.5 / 280.0	280.0 / 282.5
左加力	Mb/Mb'	1474.0 / 1406.1	1474.0 / 1406.1	1474.0 / 1406.1	1027.9 / 1155.3
	Tu/Tu'	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	2571.0 / 2452.5	1870.3 / 2102.1
	Qcu	1234.4	1234.4	1228.9	931.5
	Qdju	4168.1	4168.1	4174.1	3345.0
	Qdju/Vju	0.713	0.768	0.769	0.628
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	1406.1 / 1474.0	1406.1 / 1474.0	1406.1 / 1474.0	962.8 / 1220.4
	Tu/Tu'	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	2452.5 / 2571.0	1751.8 / 2220.6
	Qcu	1234.4	1234.4	1228.9	931.5
	Qdju	4168.1	4168.1	4174.1	3345.0
	Qdju/Vju	0.713	0.768	0.769	0.628
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y37レ-ム X5軸 8F層	Y37レ-ム X5軸 9F層	Y37レ-ム X5軸 10F層	Y37レ-ム X5軸 11F層
接合部	材質	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc30 (Fc = 30.00)
	cBxcD	70x 100	70x 100	60x 100	60x 100
	gbL/gbR	55.0 / 60.0	55.0 / 55.0	55.0 / 55.0	50.0 / 50.0
	κ	1.00	1.00	1.00	1.00
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	8.65
	bj	63.75	62.50	57.50	55.00
	Dj	100.00	100.00	100.00	100.00
	Vju	5326.00	5221.56	4803.84	4044.42
	lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	lb' (L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
左加力	Mb/Mb'	1027.9 / 1155.3	1027.9 / 770.2	1027.9 / 770.2	617.6 / 414.3
	Tu/Tu'	1870.3 / 2102.1	1870.3 / 1401.4	1870.3 / 1401.4	1120.9 / 751.8
	Qcu	935.7	770.6	770.6	442.2
	Qdju	3340.4	2751.2	2751.2	1573.5
	Qdju/Vju	0.627	0.527	0.573	0.389
	判定	OK	OK	OK	OK
右加力	Mb/Mb'	962.8 / 1220.4	962.8 / 835.3	962.8 / 835.3	552.4 / 479.6
	Tu/Tu'	1751.8 / 2220.6	1751.8 / 1519.9	1751.8 / 1519.9	1002.4 / 870.3
	Qcu	935.7	770.6	770.6	442.2
	Qdju	3340.4	2751.2	2751.2	1573.5
	Qdju/Vju	0.627	0.527	0.573	0.389
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y37レ-ム X6軸 1F層	Y37レ-ム X6軸 2F層	Y37レ-ム X6軸 3F層	Y37レ-ム X6軸 4F層
接合部	材質	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)
	cBxcD	80x 100	80x 100	80x 100	80x 100
	gbL/gbR	80.0 / 0.0	60.0 / 0.0	60.0 / 0.0	60.0 / 0.0
	κ	0.40	0.70	0.70	0.70
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	80.00	70.00	70.00	70.00
	Dj	75.00	75.00	75.00	75.00
	Vju	2005.08	3070.28	3070.28	3070.28
	lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	lb' (L')	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	hc/hc'	375.0 / 0.0	280.0 / 375.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0
	Mb/Mb'	5952.3 / 0.0	1474.0 / 0.0	1474.0 / 0.0	1474.0 / 0.0
	Tu/Tu'	3622.1 / 0.0	2571.0 / 0.0	2571.0 / 0.0	2571.0 / 0.0
左加力	Qcu	3809.5	540.1	631.7	631.7
	Qdju	-206.1	2234.0	2133.2	2133.2
	Qdju/Vju	0.000	0.728	0.695	0.695
	判定	OK	OK	OK	OK
	Mb/Mb'	5757.6 / 0.0	1406.1 / 0.0	1406.1 / 0.0	1406.1 / 0.0
右加力	Tu/Tu'	3503.6 / 0.0	2452.5 / 0.0	2452.5 / 0.0	2452.5 / 0.0
	Qcu	3684.8	515.2	602.6	602.6
	Qdju	-199.4	2131.0	2034.9	2034.9
	Qdju/Vju	0.000	0.694	0.663	0.663
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y37レ-ム X6軸 5F層	Y37レ-ム X6軸 6F層	Y37レ-ム X6軸 7F層	Y37レ-ム X6軸 8F層
接合部	材質	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)
	cBxcD	80x 100	80x 100	80x 100	80x 100
	gbL/gbR	60.0 / 0.0	60.0 / 0.0	60.0 / 0.0	60.0 / 0.0
	κ	0.70	0.70	0.70	0.70
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	9.83	9.83	9.83
	bj	70.00	70.00	70.00	70.00
	Dj	75.00	75.00	75.00	75.00
	Vju	3070.28	3070.28	3070.28	3070.28
	lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	lb' (L')	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	hc/hc'	280.0 / 280.0	282.5 / 280.0	280.0 / 282.5	280.0 / 280.0
	Mb/Mb'	1474.0 / 0.0	1474.0 / 0.0	1220.4 / 0.0	1220.4 / 0.0
	Tu/Tu'	2571.0 / 0.0	2571.0 / 0.0	2220.6 / 0.0	2220.6 / 0.0
左加力	Qcu	631.7	628.9	520.7	523.0
	Qdju	2133.2	2136.3	1869.9	1867.4
	Qdju/Vju	0.695	0.696	0.609	0.608
	判定	OK	OK	OK	OK
	Mb/Mb'	1406.1 / 0.0	1406.1 / 0.0	1155.3 / 0.0	1155.3 / 0.0
右加力	Tu/Tu'	2452.5 / 0.0	2452.5 / 0.0	2102.1 / 0.0	2102.1 / 0.0
	Qcu	602.6	599.9	492.9	495.1
	Qdju	2034.9	2037.8	1770.1	1767.7
	Qdju/Vju	0.663	0.664	0.577	0.576
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置	Y3フレーム X6軸 9F層	Y3フレーム X6軸 10F層	Y3フレーム X6軸 11F層	Y3フレーム X6軸 RF層
材質	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc36 (Fc = 36.00)	Fc30 (Fc = 30.00)	Fc30 (Fc = 30.00)
cBxcD	80x 100	80x 100	80x 100	80x 100
gbL/gbR	55.0 / 0.0	55.0 / 0.0	50.0 / 0.0	50.0 / 0.0
κ	0.70	0.70	0.70	0.40
Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
Fj	9.83	9.83	8.65	8.65
bj	67.50	67.50	65.00	65.00
Dj	75.00	75.00	75.00	75.00
Vju	2960.63	2960.63	2509.38	1433.93
lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
lb' (L')	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
hc/hc'	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	280.0 / 280.0	0.0 / 280.0
Mb/Mb'	835.3 / 0.0	835.3 / 0.0	479.6 / 0.0	479.6 / 0.0
Tu/Tu'	1519.9 / 0.0	1519.9 / 0.0	870.3 / 0.0	870.3 / 0.0
Qcu	358.0	358.0	205.5	411.0
Qdju	1278.1	1278.1	731.2	505.2
Qdju/Vju	0.432	0.432	0.291	0.352
判定	OK	OK	OK	OK
Mb/Mb'	770.2 / 0.0	770.2 / 0.0	414.3 / 0.0	414.3 / 0.0
Tu/Tu'	1401.4 / 0.0	1401.4 / 0.0	751.8 / 0.0	751.8 / 0.0
Qcu	330.1	330.1	177.5	355.1
Qdju	1178.5	1178.5	631.7	436.4
Qdju/Vju	0.398	0.398	0.252	0.304
判定	OK	OK	OK	OK

(3) R C柱はり接合部の計算条件 (終局強度) (柱先行型)

柱はり接合部の設計用せん断力

$$Qdju = \alpha (Tu + Tu' - Qcu)$$

Tu, Tu' : Muから求める (Mu/j)

柱はり接合部のせん断強度

$$Vju = \kappa \cdot \Phi \cdot Fj \cdot bj \cdot Dj$$

・接続する柱が曲げ降伏する場合に計算を行う

・柱降伏として出力される部位

上下どちらかに柱がなく、左右にはりが付いており、柱が曲げ降伏する場合と、
柱はりの接続がコーナーのL字形になっている部分

・柱はりの接続がコーナーのL字形になっている部分について

はり降伏型と柱降伏型の両方ともに検討しているが、これははりか柱のどちらが
先行降伏するか判断しづらいため両方計算している

(4) R C柱はり接合部の断面計算結果 (終局強度) (柱先行型)

記号説明

記号	単位	説明
部材位置		部材位置は、〇〇フレーム〇〇軸〇〇階で表示します。
材質		柱はり接合部のコンクリート材質。()内は、コンクリート強度。
cB × cD	cm	柱はり接合部の柱幅と柱せい
gbL/gbR	cm	柱はり接合部に取付く左側はり幅/右側はり幅
κ		柱はり接合部の形状による係数
Φ		直交はりの有無による補正係数
Fj	N/mm ²	柱はり接合部のせん断強度の基準値
bj	cm	柱はり接合部の有効幅
Dj	cm	柱せい
Vju	kN	柱はり接合部のせん断強度
lb(L)	cm	柱はり接合部に接続する左はりのスパン長さ(うちのり長さ)
lb' (L')	cm	柱はり接合部に接続する右はりのスパン長さ(うちのり長さ)
hc/hc'	cm	柱はり接合部に接続する上柱の階高/下柱の階高
Mb/Mb'	kN・m	柱はり接合部に取付く左側はりの曲げ強度/右側はりの曲げ強度
Tu/Tu'	kN	左側はりの引張力/右側はりの引張力
Qcu	kN	柱はり接合部に接続する上下柱のメカニズム時せん断力の平均値
Qdju	kN	柱はり接合部の設計用せん断力
Qdju/Vju		柱はり接合部のせん断検定比
判定		せん断力に対する判定結果

部材位置		Y27レ-ム X1軸 1F層	Y27レ-ム X1軸 RF層	Y27レ-ム X2軸 1F層	Y27レ-ム X2軸 RF層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)
	cBxcD	80x 100	80x 100	80x 100	60x 100
	gbL/gbR	0.0 / 80.0	0.0 / 50.0	80.0 / 80.0	50.0 / 50.0
	κ	0.40	0.40	0.70	0.70
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	8.65	9.83	8.65
	bj	80.00	65.00	80.00	55.00
	Dj	75.00	75.00	100.00	100.00
	Vju	2005.08	1433.93	4678.52	2831.10
	lb(L)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
柱降伏型	lb'(L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	hc/hc'	375.0 / 0.0	0.0 / 280.0	375.0 / 0.0	0.0 / 280.0
	Mb/Mb'	3795.0 / 0.0	0.0 / 916.1	3448.9 / 0.0	0.0 / 1274.9
	Tu/Tu'	4673.1 / 0.0	0.0 / 1126.1	4246.9 / 0.0	0.0 / 1569.9
	Qcu	2018.6	407.2	917.3	283.3
	Qdju	1460.0	1129.7	1831.3	2021.7
	Qdju/Vju	0.728	0.788	0.391	0.714
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y27レ-ム X3軸 1F層	Y27レ-ム X3軸 RF層	Y27レ-ム X4軸 1F層	Y27レ-ム X4軸 RF層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)
	cBxcD	80x 100	60x 100	80x 100	60x 100
	gbL/gbR	80.0 / 80.0	50.0 / 50.0	80.0 / 80.0	50.0 / 50.0
	κ	0.70	0.70	0.70	0.70
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	8.65	9.83	8.65
	bj	80.00	55.00	80.00	55.00
	Dj	100.00	100.00	100.00	100.00
	Vju	4678.52	2831.10	4678.52	2831.10
	lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
柱降伏型	lb'(L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	hc/hc'	375.0 / 0.0	0.0 / 280.0	375.0 / 0.0	0.0 / 280.0
	Mb/Mb'	3422.6 / 0.0	0.0 / 1267.3	3422.6 / 0.0	0.0 / 1267.3
	Tu/Tu'	4214.6 / 0.0	0.0 / 1560.5	4214.6 / 0.0	0.0 / 1560.5
	Qcu	910.3	281.6	910.3	281.6
	Qdju	1817.4	2009.7	1817.4	2009.7
	Qdju/Vju	0.388	0.710	0.388	0.710
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y27レ-ム X5軸 1F層	Y27レ-ム X5軸 RF層	Y27レ-ム X6軸 1F層	Y27レ-ム X6軸 RF層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)
	cBxcD	80x 100	60x 100	80x 100	80x 100
	gbL/gbR	80.0 / 80.0	50.0 / 50.0	80.0 / 0.0	50.0 / 0.0
	κ	0.70	0.70	0.40	0.40
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	8.65	9.83	8.65
	bj	80.00	55.00	80.00	65.00
	Dj	100.00	100.00	75.00	75.00
	Vju	4678.52	2831.10	2005.08	1433.93
	lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
柱降伏型	lb'(L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	hc/hc'	375.0 / 0.0	0.0 / 280.0	375.0 / 0.0	0.0 / 280.0
	Mb/Mb'	3448.9 / 0.0	0.0 / 1274.9	3795.0 / 0.0	0.0 / 916.1
	Tu/Tu'	4246.9 / 0.0	0.0 / 1569.9	4673.1 / 0.0	0.0 / 1126.1
	Qcu	917.3	283.3	2018.6	407.2
	Qdju	1831.3	2021.7	1460.0	1129.7
	Qdju/Vju	0.391	0.714	0.728	0.788
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y37レ-ム X1軸 1F層	Y37レ-ム X1軸 RF層	Y37レ-ム X2軸 1F層	Y37レ-ム X2軸 RF層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)
	cBxcD	80x 100	80x 100	80x 100	60x 100
	gbL/gbR	0.0 / 80.0	0.0 / 50.0	80.0 / 80.0	50.0 / 50.0
	κ	0.40	0.40	0.70	0.70
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	8.65	9.83	8.65
	bj	80.00	65.00	80.00	55.00
	Dj	75.00	75.00	100.00	100.00
	Vju	2005.08	1433.93	4678.52	2831.10
	lb(L)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
柱降伏型	lb'(L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	hc/hc'	375.0 / 0.0	0.0 / 280.0	375.0 / 0.0	0.0 / 280.0
	Mb/Mb'	3796.7 / 0.0	0.0 / 916.3	3448.9 / 0.0	0.0 / 1274.9
	Tu/Tu'	4675.2 / 0.0	0.0 / 1126.4	4247.0 / 0.0	0.0 / 1569.9
	Qcu	2019.5	407.3	917.3	283.3
	Qdju	1460.6	1130.0	1831.3	2021.8
	Qdju/Vju	0.728	0.788	0.391	0.714
	判定	OK	OK	OK	OK


部材位置		Y37レ-ム X3軸 1F層	Y37レ-ム X3軸 RF層	Y37レ-ム X4軸 1F層	Y37レ-ム X4軸 RF層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)
	cBxcD	80x 100	60x 100	80x 100	60x 100
	gbL/gbR	80.0 / 80.0	50.0 / 50.0	80.0 / 80.0	50.0 / 50.0
	κ	0.70	0.70	0.70	0.70
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	8.65	9.83	8.65
	bj	80.00	55.00	80.00	55.00
	Dj	100.00	100.00	100.00	100.00
	Vju	4678.52	2831.10	4678.52	2831.10
	lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
柱降伏型	lb'(L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
	hc/hc'	375.0 / 0.0	0.0 / 280.0	375.0 / 0.0	0.0 / 280.0
	Mb/Mb'	3422.6 / 0.0	0.0 / 1267.3	3422.6 / 0.0	0.0 / 1267.3
	Tu/Tu'	4214.6 / 0.0	0.0 / 1560.5	4214.6 / 0.0	0.0 / 1560.5
	Qcu	910.3	281.6	910.3	281.6
	Qdju	1817.4	2009.7	1817.4	2009.7
	Qdju/Vju	0.388	0.710	0.388	0.710
	判定	OK	OK	OK	OK

部材位置		Y37レ-ム X5軸 1F層	Y37レ-ム X5軸 RF層	Y37レ-ム X6軸 1F層	Y37レ-ム X6軸 RF層
接合部	材質	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)	Fc36(Fc = 36.00)	Fc30(Fc = 30.00)
	cBxcD	80x 100	60x 100	80x 100	80x 100
	gbL/gbR	80.0 / 80.0	50.0 / 50.0	80.0 / 0.0	50.0 / 0.0
	κ	0.70	0.70	0.40	0.40
	Φ	0.85	0.85	0.85	0.85
	Fj	9.83	8.65	9.83	8.65
	bj	80.00	55.00	80.00	65.00
	Dj	100.00	100.00	75.00	75.00
	Vju	4678.52	2831.10	2005.08	1433.93
	lb(L)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)
柱降伏型	lb'(L')	600.0 (500.0)	600.0 (500.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	hc/hc'	375.0 / 0.0	0.0 / 280.0	375.0 / 0.0	0.0 / 280.0
	Mb/Mb'	3448.9 / 0.0	0.0 / 1274.9	3796.7 / 0.0	0.0 / 916.3
	Tu/Tu'	4247.0 / 0.0	0.0 / 1569.9	4675.2 / 0.0	0.0 / 1126.4
	Qcu	917.3	283.3	2019.5	407.3
	Qdju	1831.3	2021.8	1460.6	1130.0
	Qdju/Vju	0.391	0.714	0.728	0.788
	判定	OK	OK	OK	OK

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図

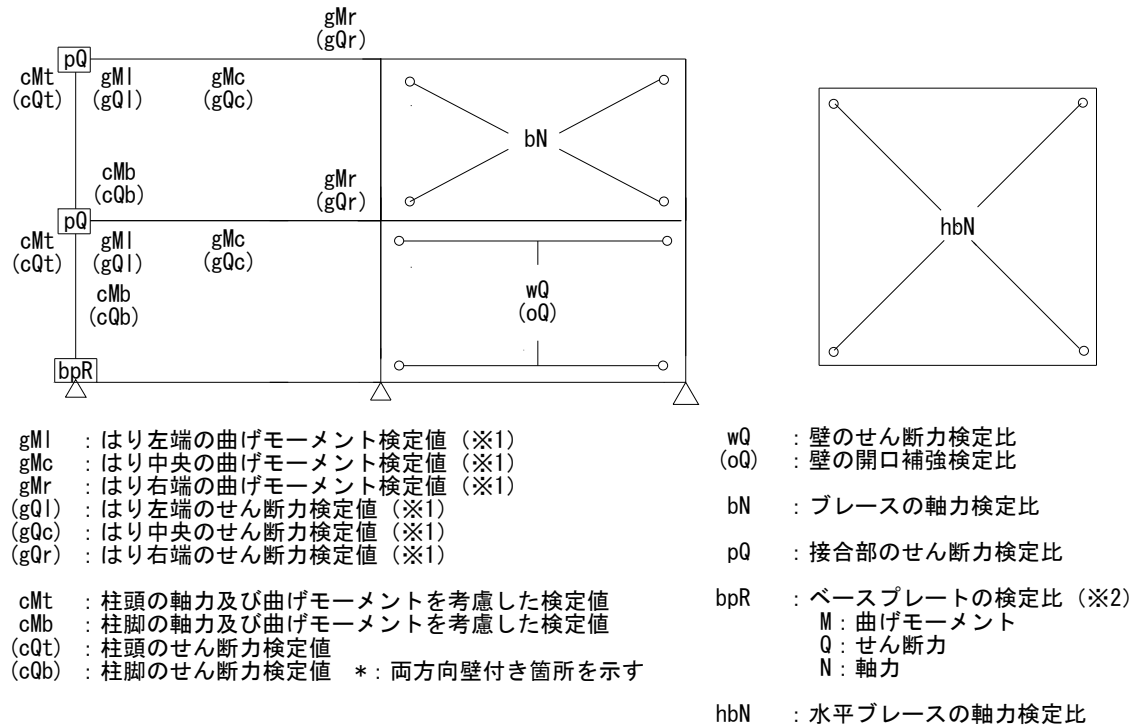

(※1)


はり検定比の端部には、 $\max$ (端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、 $\max$ (端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、中央には $\max$ (ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。



(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。



RF	31775	2800	0.13 (0.06)	0.31 (0.16)	0.21 (0.00)	0.37 (0.17)	0.00 (0.00)	0.27 (0.17)	0.15 (0.00)	0.26 (0.17)	0.00 (0.00)	0.27 (0.17)	0.15 (0.00)	0.27 (0.17)	0.26 (0.17)	0.15 (0.00)	0.27 (0.17)	0.00 (0.00)	0.37 (0.17)	0.21 (0.00)	0.31 (0.16)								
11F			0.10 (0.06)	0.51 (0.25)	0.00 (0.00)	0.38 (0.24)	0.00 (0.00)	0.38 (0.24)	0.00 (0.00)	0.38 (0.24)	0.00 (0.00)	0.38 (0.24)	0.00 (0.00)	0.38 (0.24)	0.20 (0.00)	0.38 (0.24)	0.00 (0.00)	0.38 (0.24)	0.00 (0.00)	0.51 (0.25)	0.28 (0.00)	0.48 (0.24)	0.10 (0.06)						
10F		0.08 (0.04)	0.48 (0.24)	0.28 (0.00)	0.32 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.17 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.32 (0.17)	0.17 (0.00)	0.30 (0.17)	0.08 (0.04)						
9F		0.07 (0.04)	0.30 (0.17)	0.17 (0.00)	0.32 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.17 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.32 (0.17)	0.17 (0.00)	0.30 (0.17)	0.07 (0.04)						
8F		0.06 (0.04)	0.30 (0.17)	0.17 (0.00)	0.32 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.17 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.32 (0.17)	0.17 (0.00)	0.30 (0.17)	0.06 (0.04)						
7F		0.05 (0.04)	0.20 (0.16)	0.23 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.22 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.23 (0.00)	0.05 (0.04)	0.05 (0.04)						
6F		0.05 (0.04)	0.05 (0.04)	0.23 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.22 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.23 (0.00)	0.05 (0.04)	0.05 (0.04)						
5F		0.05 (0.04)	0.17 (0.16)	0.17 (0.00)	0.19 (0.16)	0.00 (0.00)	0.18 (0.16)	0.00 (0.00)	0.18 (0.16)	0.16 (0.00)	0.18 (0.16)	0.00 (0.00)	0.18 (0.16)	0.16 (0.00)	0.00 (0.00)	0.18 (0.16)	0.00 (0.00)	0.18 (0.16)	0.00 (0.00)	0.19 (0.16)	0.17 (0.00)	0.17 (0.16)	0.05 (0.04)						
4F		0.05 (0.04)	0.17 (0.16)	0.17 (0.00)	0.19 (0.16)	0.00 (0.00)	0.18 (0.16)	0.00 (0.00)	0.18 (0.16)	0.16 (0.00)	0.18 (0.16)	0.00 (0.00)	0.18 (0.16)	0.16 (0.00)	0.00 (0.00)	0.18 (0.16)	0.00 (0.00)	0.18 (0.16)	0.00 (0.00)	0.19 (0.16)	0.17 (0.00)	0.17 (0.16)	0.05 (0.04)						
3F		0.04 (0.04)	0.17 (0.16)	0.17 (0.00)	0.19 (0.16)	0.00 (0.00)	0.18 (0.16)	0.00 (0.00)	0.18 (0.16)	0.16 (0.00)	0.18 (0.16)	0.00 (0.00)	0.18 (0.16)	0.16 (0.00)	0.00 (0.00)	0.18 (0.16)	0.00 (0.00)	0.18 (0.16)	0.00 (0.00)	0.19 (0.16)	0.17 (0.00)	0.17 (0.16)	0.04 (0.04)						
2F		0.04 (0.05)	0.17 (0.14)	0.17 (0.00)	0.19 (0.15)	0.00 (0.00)	0.18 (0.14)	0.00 (0.00)	0.18 (0.14)	0.16 (0.00)	0.18 (0.14)	0.00 (0.00)	0.18 (0.14)	0.16 (0.00)	0.00 (0.00)	0.18 (0.14)	0.00 (0.00)	0.18 (0.14)	0.00 (0.00)	0.19 (0.15)	0.17 (0.00)	0.17 (0.14)	0.04 (0.04)						
1F		0.05 (0.05)	0.04 (0.04)	0.04 (0.01)	0.07 (0.05)	0.01 (0.00)	0.06 (0.05)	0.00 (0.00)	0.06 (0.05)	0.03 (0.00)	0.06 (0.05)	0.00 (0.00)	0.06 (0.05)	0.03 (0.00)	0.06 (0.05)	0.00 (0.00)	0.06 (0.05)	0.01 (0.00)	0.07 (0.05)	0.04 (0.01)	0.04 (0.04)	0.05 (0.05)	0.05 (0.05)						
			6000				6000				6000				6000				6000										
			30000																										
			X1				X2				X3				X4				X5				X6						
			Y2 フレーム (S=1/230)																										

RF	31775	2800	0.13 (0.06)	0.31 (0.16)	0.21 (0.00)	0.37 (0.17)	0.00 (0.00)	0.27 (0.17)	0.15 (0.00)	0.26 (0.17)	0.00 (0.00)	0.27 (0.17)	0.15 (0.00)	0.27 (0.17)	0.26 (0.17)	0.15 (0.00)	0.27 (0.17)	0.00 (0.00)	0.37 (0.17)	0.21 (0.00)	0.31 (0.16)		
11F			0.10 (0.06)		0.51 (0.25)	0.00 (0.00)		0.38 (0.24)	0.00 (0.00)		0.38 (0.24)	0.00 (0.00)		0.38 (0.24)	0.00 (0.00)	0.38 (0.24)	0.20 (0.00)	0.00 (0.00)	0.38 (0.24)	0.00 (0.00)	0.51 (0.25)	0.28 (0.00)	0.48 (0.24)
10F		0.08 (0.04)	0.48 (0.24)	0.28 (0.00)	0.00 (0.00)	0.38 (0.24)	0.20 (0.00)	0.00 (0.00)	0.38 (0.24)	0.20 (0.00)	0.00 (0.00)	0.38 (0.24)	0.20 (0.00)	0.00 (0.00)	0.38 (0.24)	0.20 (0.00)	0.00 (0.00)	0.38 (0.24)	0.00 (0.00)	0.51 (0.25)	0.28 (0.00)	0.08 (0.04)	
9F		0.08 (0.04)		0.32 (0.17)	0.00 (0.00)		0.25 (0.17)	0.00 (0.00)		0.25 (0.17)	0.00 (0.00)		0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)		0.30 (0.17)	0.08 (0.04)	
8F		0.07 (0.04)	0.30 (0.17)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.32 (0.17)	0.17 (0.00)	0.07 (0.04)	
7F		0.07 (0.04)		0.32 (0.17)	0.00 (0.00)		0.25 (0.17)	0.00 (0.00)		0.25 (0.17)	0.00 (0.00)		0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)		0.30 (0.17)	0.07 (0.04)	
6F		0.06 (0.04)	0.30 (0.17)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.32 (0.17)	0.17 (0.00)	0.06 (0.04)	
5F		0.06 (0.04)		0.32 (0.17)	0.00 (0.00)		0.25 (0.17)	0.00 (0.00)		0.25 (0.17)	0.00 (0.00)		0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)		0.30 (0.17)	0.06 (0.04)	
4F		0.05 (0.04)	0.30 (0.17)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.32 (0.17)	0.17 (0.00)	0.05 (0.04)	
3F		0.05 (0.04)		0.32 (0.17)	0.00 (0.00)		0.25 (0.17)	0.00 (0.00)		0.25 (0.17)	0.00 (0.00)		0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)		0.30 (0.17)	0.05 (0.04)	
2F	0.05 (0.04)	0.30 (0.17)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.32 (0.17)	0.17 (0.00)	0.05 (0.04)		
1F	0.05 (0.04)		0.32 (0.17)	0.00 (0.00)		0.25 (0.17)	0.00 (0.00)		0.25 (0.17)	0.00 (0.00)		0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)		0.30 (0.17)	0.05 (0.04)		
	3750		0.05 (0.05)	0.04 (0.16)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.18 (0.16)	0.16 (0.00)	0.00 (0.00)	0.18 (0.16)	0.16 (0.00)	0.00 (0.00)	0.18 (0.16)	0.16 (0.00)	0.00 (0.00)	0.18 (0.16)	0.16 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.16)	0.17 (0.00)	0.04 (0.04)	0.05 (0.05)	
			0.04 (0.04)	0.04 (0.01)		0.06 (0.05)	0.03 (0.00)		0.06 (0.05)	0.03 (0.00)		0.06 (0.05)	0.03 (0.00)		0.06 (0.05)	0.03 (0.00)		0.07 (0.05)	0.04 (0.01)				
			6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		30000		
			Y3 フレーム (S=1/230)																				
			X1	X2				X3				X4				X5				X6			

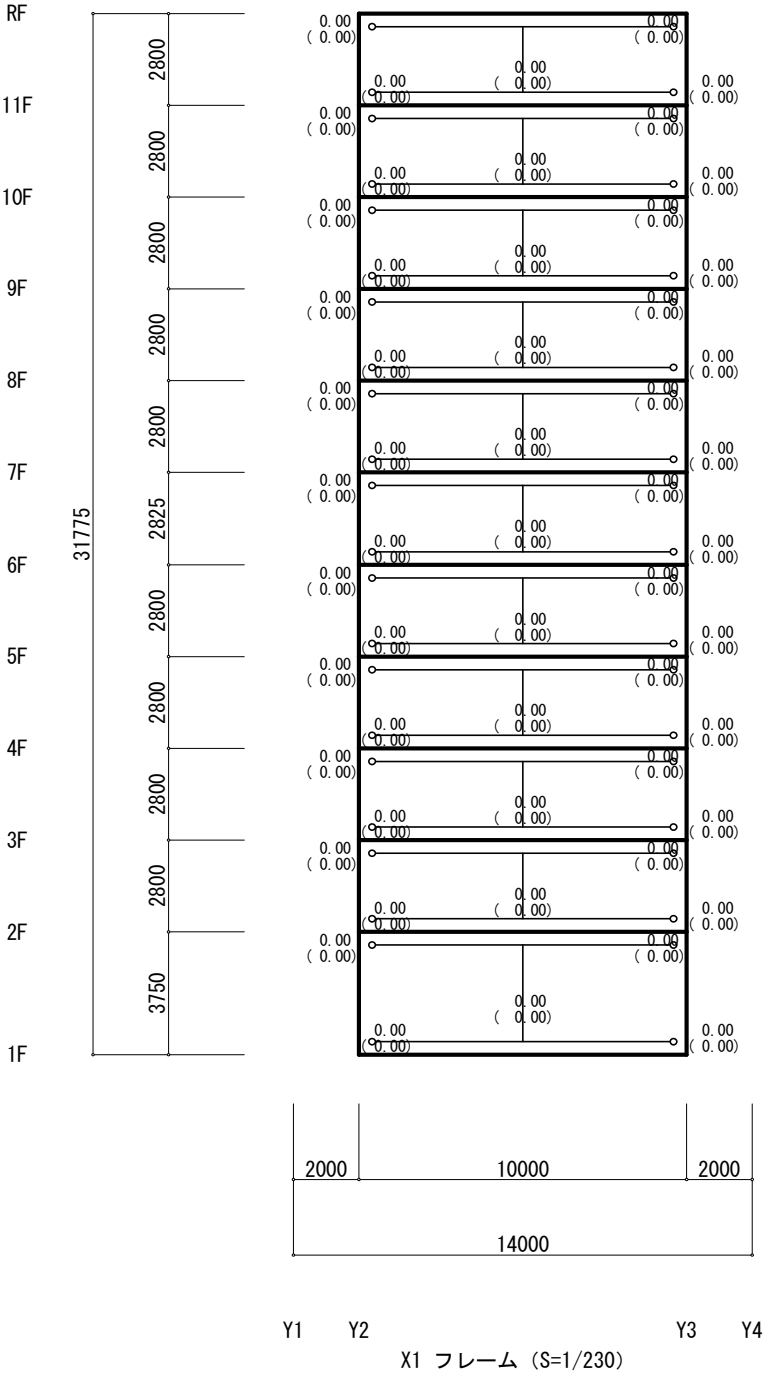


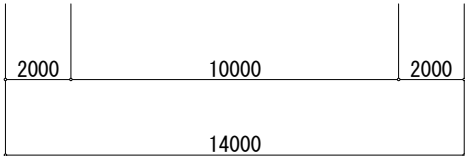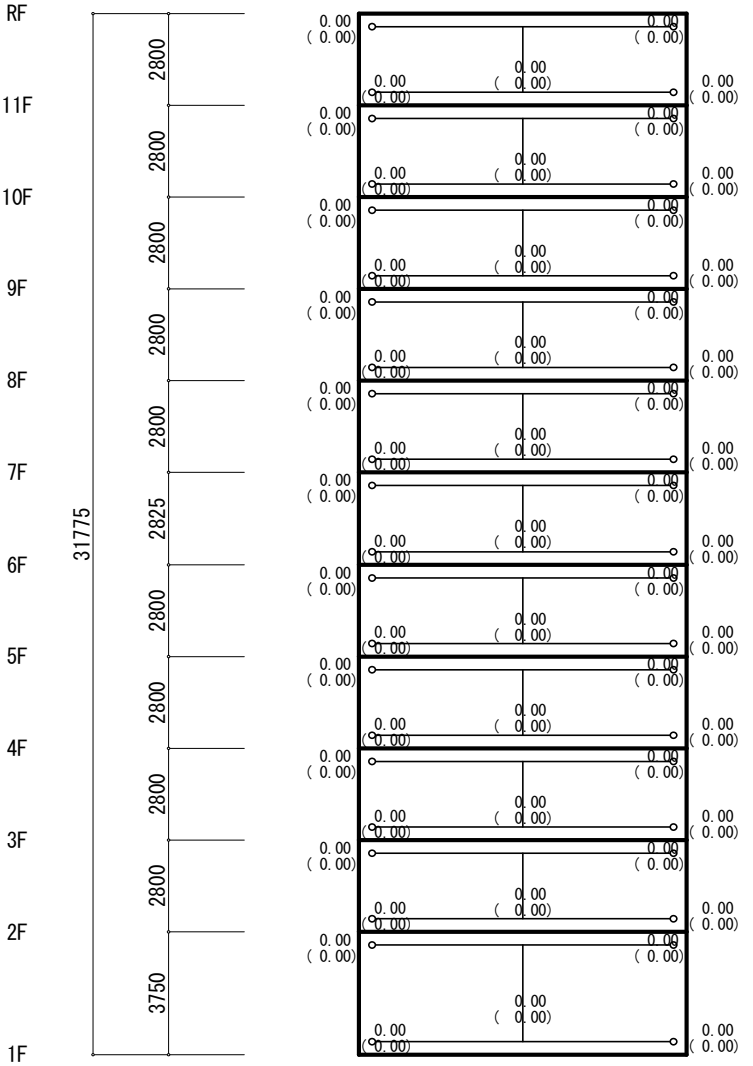




Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/230)

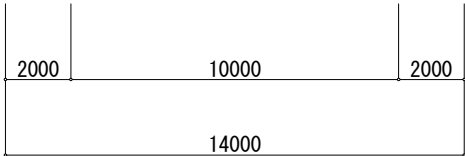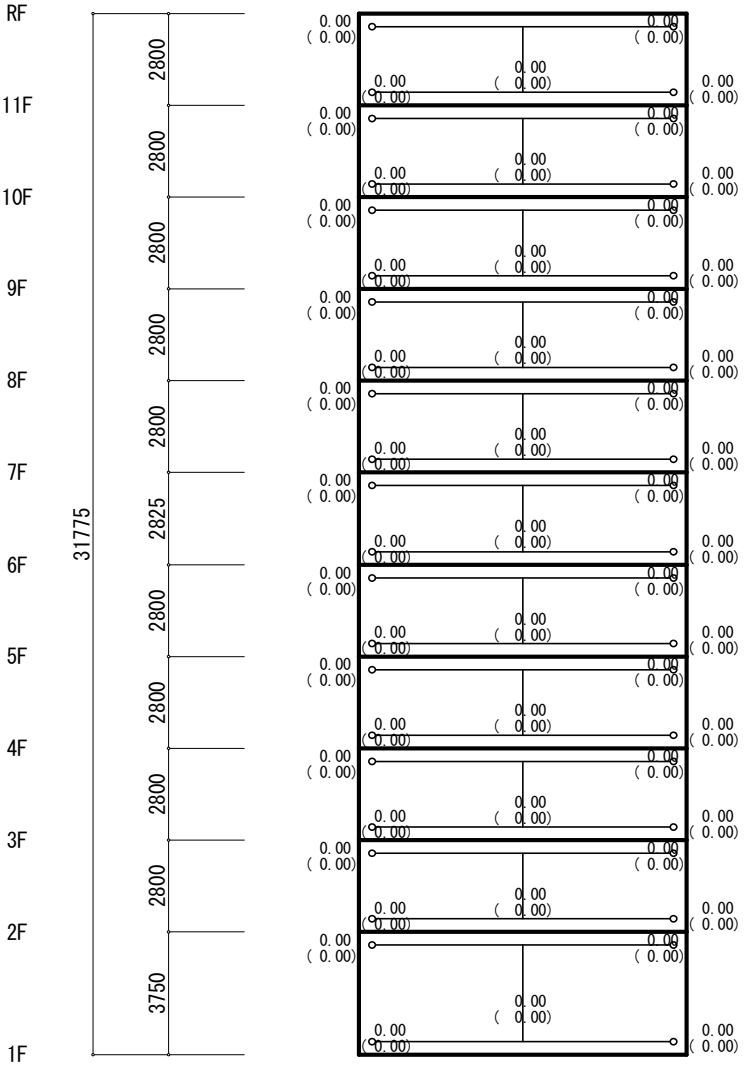

Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/230)


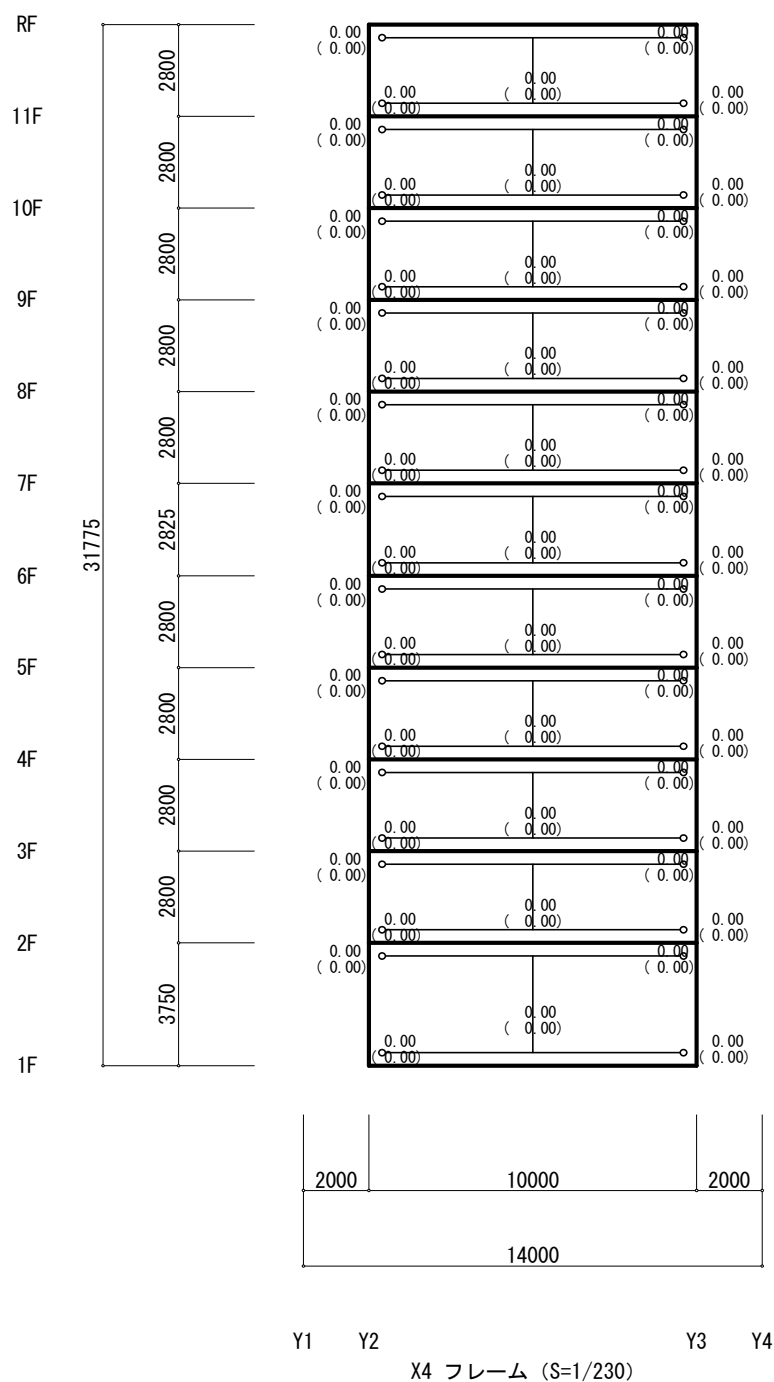


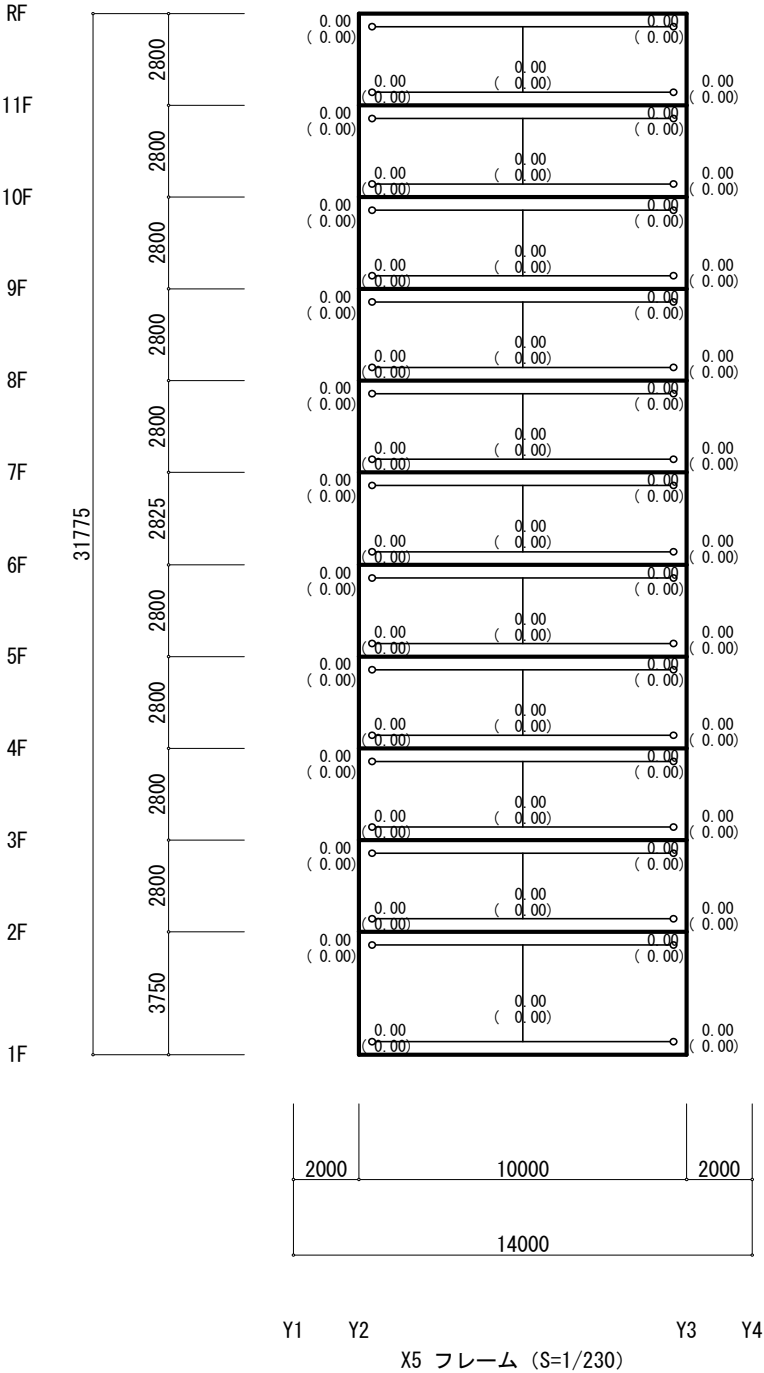

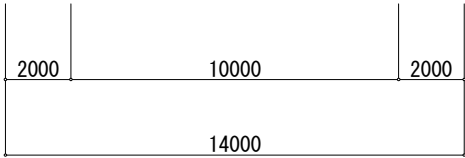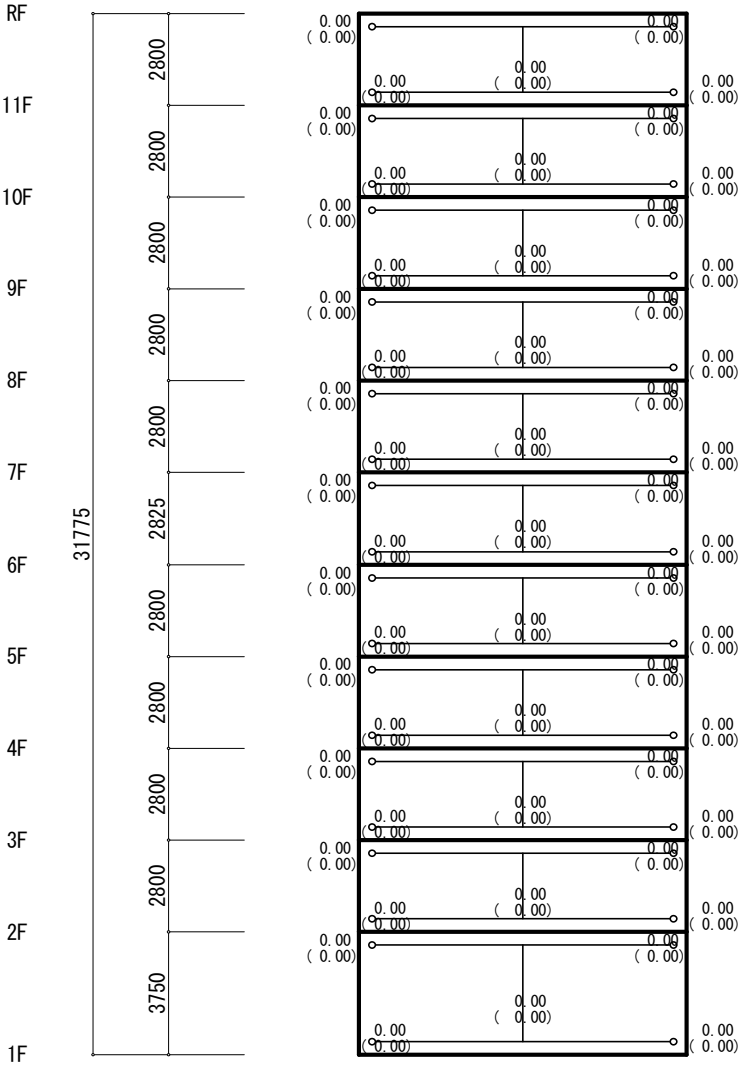

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/230)

(2) 短期荷重時断面検定比図

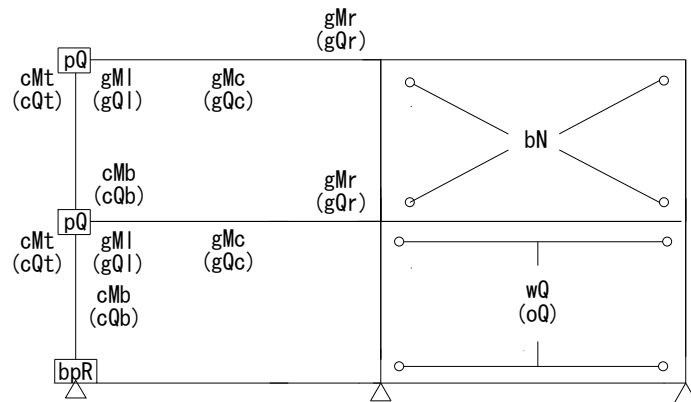

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)


はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。



(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。


RF	31775	2800	0.27 (0.09)		0.55 (0.34)		0.52 (0.39)		0.52 (0.39)		0.53 (0.39)		0.58 (0.33)											
11F			2800	0.37 (0.24)		0.95 (0.56)		0.08 (0.28)		0.85 (0.64)		0.11 (0.33)		0.85 (0.64)		0.08 (0.28)		0.98 (0.56)		0.16 (0.09)				
10F		2800		0.37 (0.30)		0.75 (0.50)		0.19 (0.45)		0.67 (0.54)		0.20 (0.48)		0.67 (0.54)		0.19 (0.45)		0.79 (0.50)		0.07 (0.24)				
9F			2800	0.27 (0.35)		0.92 (0.60)		0.24 (0.59)		0.81 (0.64)		0.25 (0.63)		0.81 (0.64)		0.24 (0.59)		0.96 (0.60)		0.15 (0.30)				
8F		2800		0.28 (0.44)		0.76 (0.70)		0.29 (0.55)		0.92 (0.70)		0.29 (0.57)		0.92 (0.70)		0.29 (0.55)		0.78 (0.70)		0.15 (0.35)				
7F			2825	0.24 (0.48)		0.83 (0.76)		0.33 (0.64)		0.99 (0.70)		0.32 (0.64)		1.00 (0.70)		0.32 (0.64)		0.99 (0.70)		0.86 (0.76)		0.19 (0.44)		
6F		2800		0.25 (0.50)		0.85 (0.85)		0.39 (0.81)		0.84 (0.86)		0.39 (0.73)		0.84 (0.86)		0.39 (0.81)		0.81 (0.85)		0.12 (0.69)		0.25 (0.50)		
5F			2800	0.29 (0.58)		0.89 (0.89)		0.12 (0.73)		0.42 (0.86)		0.88 (0.89)		0.37 (0.82)		0.88 (0.89)		0.37 (0.82)		0.89 (0.89)		0.20 (0.50)		
4F		2800		0.22 (0.47)		0.94 (0.89)		0.12 (0.73)		0.37 (0.88)		0.92 (0.89)		0.08 (0.73)		0.38 (0.89)		0.92 (0.89)		0.08 (0.73)		0.22 (0.47)		
3F			2800	0.20 (0.54)		0.95 (0.78)		0.12 (0.64)		0.34 (0.90)		0.93 (0.78)		0.08 (0.64)		0.34 (0.91)		0.93 (0.78)		0.08 (0.64)		0.20 (0.54)		
2F		3750		0.05 (0.63)		0.87 (0.77)		0.11 (0.63)		0.19 (0.91)		0.84 (0.75)		0.08 (0.61)		0.18 (0.89)		0.84 (0.75)		0.08 (0.61)		0.05 (0.63)		
1F			31775	0.70 (0.63)		0.26 (0.28)		0.70 (0.91)		0.23 (0.19)		0.68 (0.89)		0.24 (0.21)		0.68 (0.89)		0.22 (0.20)		0.70 (0.91)		0.34 (0.23)		0.70 (0.63)
				0.34 (0.23)		0.07 (0.24)		0.22 (0.20)		0.02 (0.16)		0.24 (0.21)		0.02 (0.17)		0.23 (0.19)		0.02 (0.16)		0.26 (0.28)		0.07 (0.24)		
			6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000			
			30000																					
			X1		X2		X3		X4		X5		X6		X6		X6		X6		X6			
			Y2 フレーム (S=1/230)																					



RF	31775	2800	0.27 (0.09)	0.58 (0.33)	0.15 (0.19)	0.27 (0.28)	0.53 (0.39)	0.09 (0.25)	0.30 (0.33)	0.52 (0.39)	0.09 (0.24)	0.30 (0.33)	0.52 (0.39)	0.09 (0.25)	0.27 (0.28)	0.53 (0.39)	0.15 (0.19)	0.27 (0.09)	0.58 (0.33)
11F			0.37 (0.24)	0.16 (0.09)	0.95 (0.56)	0.08 (0.28)	0.95 (0.56)	0.85 (0.64)	0.12 (0.42)	0.32 (0.48)	0.85 (0.64)	0.11 (0.33)	0.32 (0.48)	0.85 (0.64)	0.11 (0.33)	0.85 (0.64)	0.08 (0.28)	0.95 (0.56)	0.18 (0.35)
10F		0.37 (0.30)	0.07 (0.24)	0.75 (0.50)	0.19 (0.45)	0.75 (0.50)	0.67 (0.54)	0.09 (0.40)	0.38 (0.63)	0.67 (0.54)	0.08 (0.40)	0.38 (0.63)	0.67 (0.54)	0.09 (0.40)	0.38 (0.63)	0.67 (0.54)	0.19 (0.45)	0.79 (0.50)	0.07 (0.24)
9F		0.27 (0.35)	0.15 (0.30)	0.92 (0.60)	0.24 (0.59)	0.92 (0.60)	0.81 (0.64)	0.09 (0.50)	0.40 (0.57)	0.81 (0.64)	0.08 (0.50)	0.40 (0.57)	0.81 (0.64)	0.09 (0.50)	0.39 (0.55)	0.92 (0.60)	0.11 (0.45)	0.27 (0.35)	0.96 (0.60)
8F		0.28 (0.44)	0.15 (0.35)	0.76 (0.70)	0.29 (0.55)	0.76 (0.70)	0.92 (0.70)	0.11 (0.56)	0.39 (0.64)	0.92 (0.70)	0.11 (0.56)	0.39 (0.64)	0.92 (0.70)	0.11 (0.56)	0.39 (0.64)	0.92 (0.70)	0.15 (0.56)	0.28 (0.44)	0.78 (0.70)
7F		0.24 (0.48)	0.19 (0.44)	0.83 (0.76)	0.33 (0.64)	0.83 (0.76)	0.99 (0.70)	0.11 (0.56)	0.36 (0.73)	0.99 (0.70)	0.11 (0.56)	0.36 (0.73)	0.99 (0.70)	0.11 (0.56)	0.36 (0.73)	0.99 (0.70)	0.15 (0.62)	0.24 (0.48)	0.86 (0.76)
6F		0.25 (0.50)	0.24 (0.48)	0.81 (0.85)	0.39 (0.73)	0.81 (0.85)	0.99 (0.86)	0.08 (0.70)	0.40 (0.82)	0.99 (0.86)	0.08 (0.70)	0.40 (0.82)	0.99 (0.86)	0.08 (0.70)	0.40 (0.82)	0.99 (0.86)	0.12 (0.85)	0.25 (0.50)	0.85 (0.85)
5F		0.28 (0.58)	0.20 (0.50)	0.85 (0.89)	0.37 (0.81)	0.85 (0.89)	0.99 (0.89)	0.08 (0.73)	0.43 (0.87)	0.99 (0.89)	0.08 (0.73)	0.43 (0.87)	0.99 (0.89)	0.08 (0.73)	0.43 (0.87)	0.99 (0.89)	0.12 (0.89)	0.28 (0.58)	0.89 (0.89)
4F		0.22 (0.47)	0.25 (0.58)	0.90 (0.89)	0.39 (0.86)	0.90 (0.89)	0.92 (0.89)	0.08 (0.73)	0.38 (0.89)	0.92 (0.89)	0.08 (0.73)	0.38 (0.89)	0.92 (0.89)	0.08 (0.73)	0.38 (0.89)	0.92 (0.89)	0.12 (0.89)	0.22 (0.47)	0.94 (0.89)
3F		0.20 (0.54)	0.23 (0.47)	0.93 (0.78)	0.37 (0.88)	0.93 (0.78)	0.93 (0.78)	0.08 (0.64)	0.34 (0.91)	0.93 (0.78)	0.08 (0.64)	0.34 (0.91)	0.93 (0.78)	0.08 (0.64)	0.34 (0.91)	0.93 (0.78)	0.12 (0.78)	0.20 (0.54)	0.95 (0.78)
2F		0.05 (0.63)	0.32 (0.54)	0.85 (0.77)	0.42 (0.90)	0.85 (0.77)	0.84 (0.75)	0.08 (0.61)	0.18 (0.89)	0.84 (0.75)	0.08 (0.61)	0.18 (0.89)	0.84 (0.75)	0.08 (0.61)	0.18 (0.89)	0.84 (0.75)	0.11 (0.77)	0.05 (0.63)	0.87 (0.77)
1F		0.69 (0.63)	0.69 (0.63)	0.26 (0.28)	0.70 (0.91)	0.69 (0.63)	0.23 (0.19)	0.68 (0.89)	0.24 (0.21)	0.68 (0.89)	0.22 (0.20)	0.70 (0.91)	0.69 (0.63)	0.22 (0.20)	0.70 (0.91)	0.69 (0.63)	0.34 (0.23)	0.69 (0.63)	0.34 (0.23)
			6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		
			30000																
			X1		X2		X3		X4		X5		X6						
			Y3 フレーム (S=1/230)																

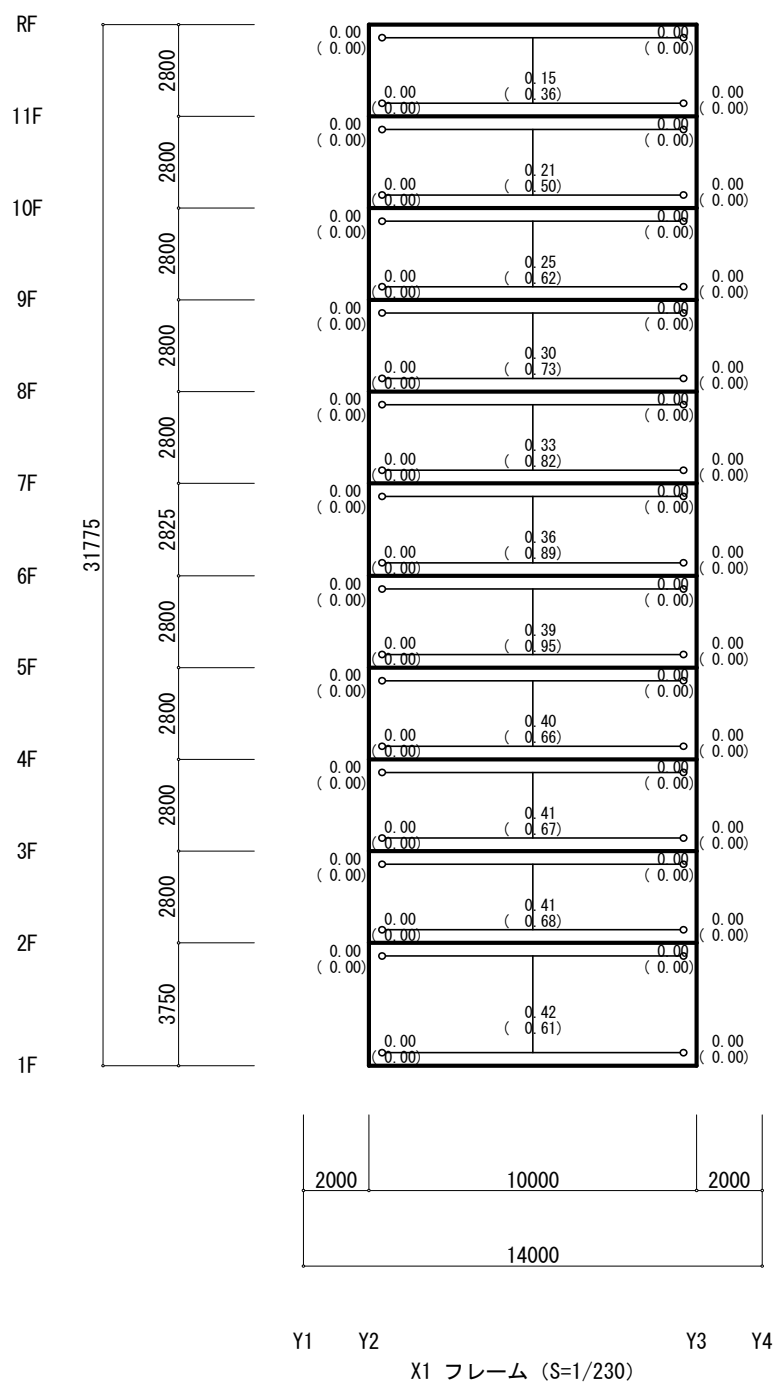

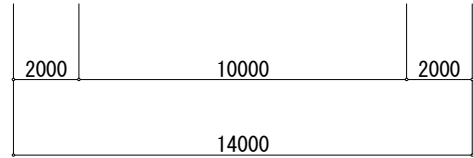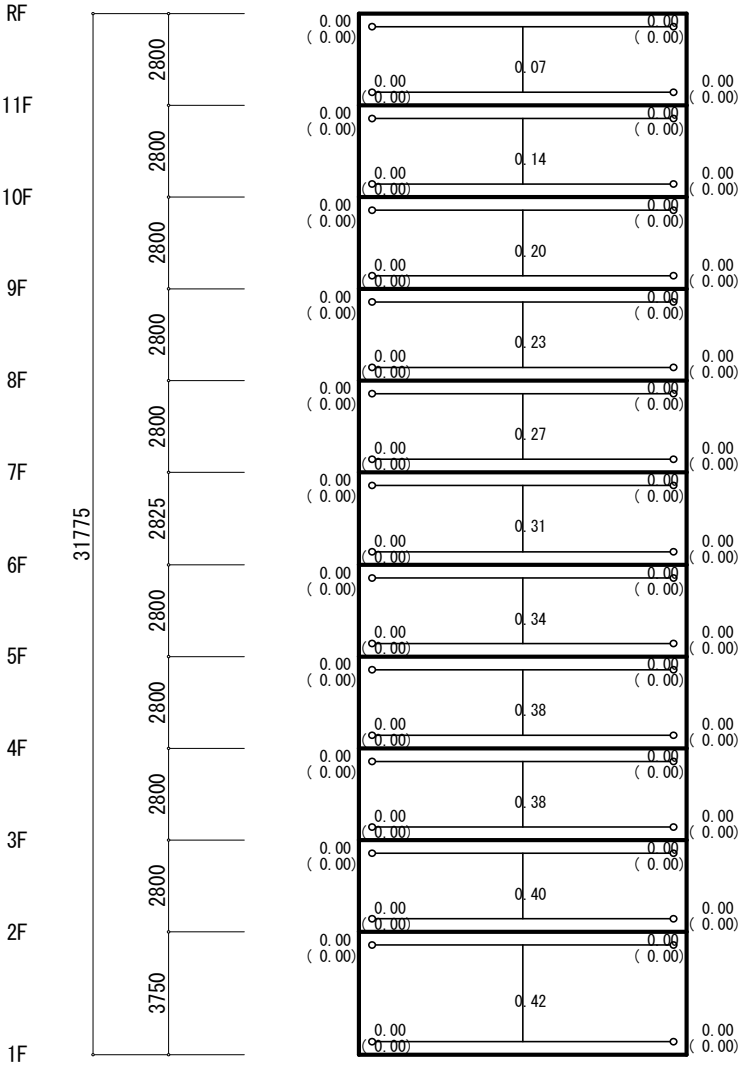



Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/230)

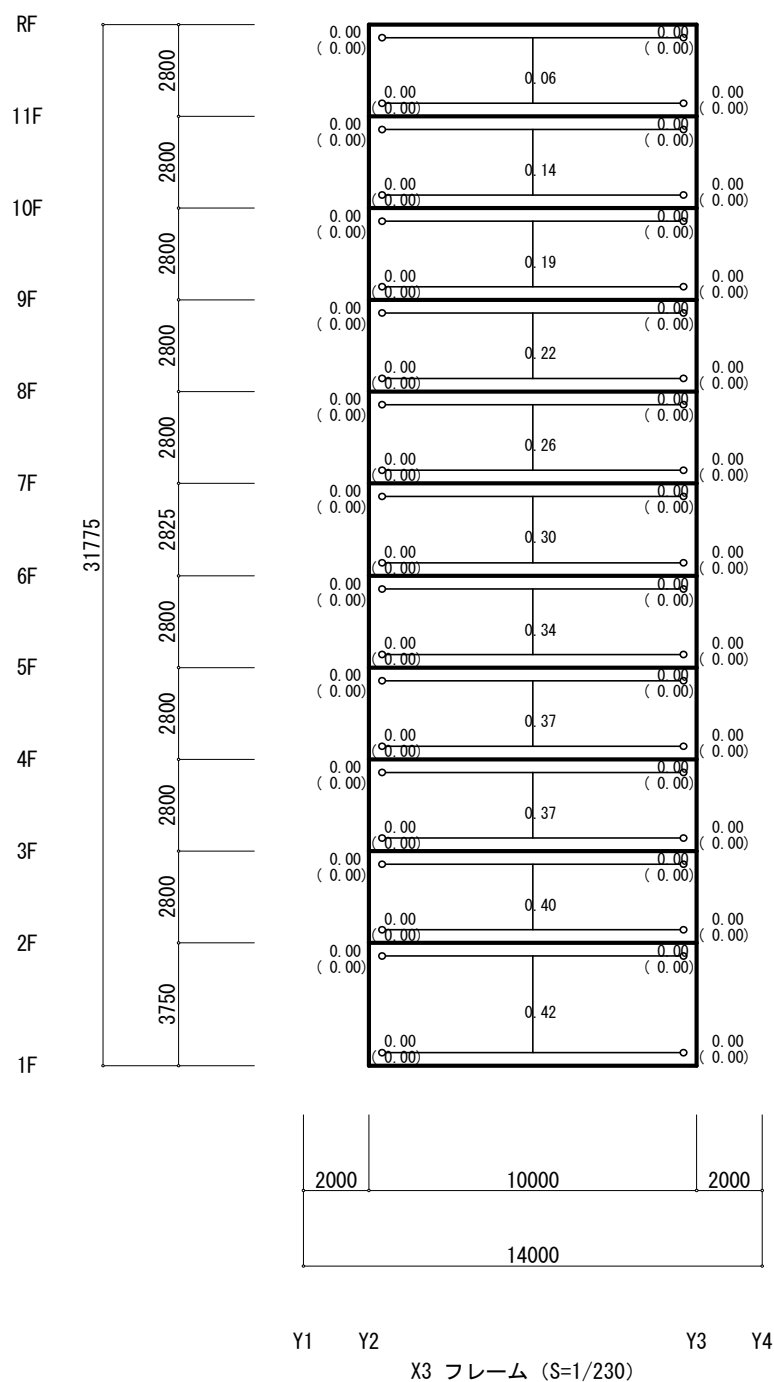

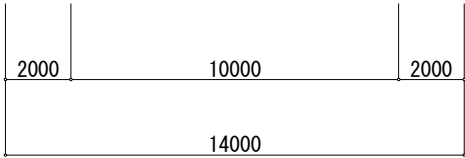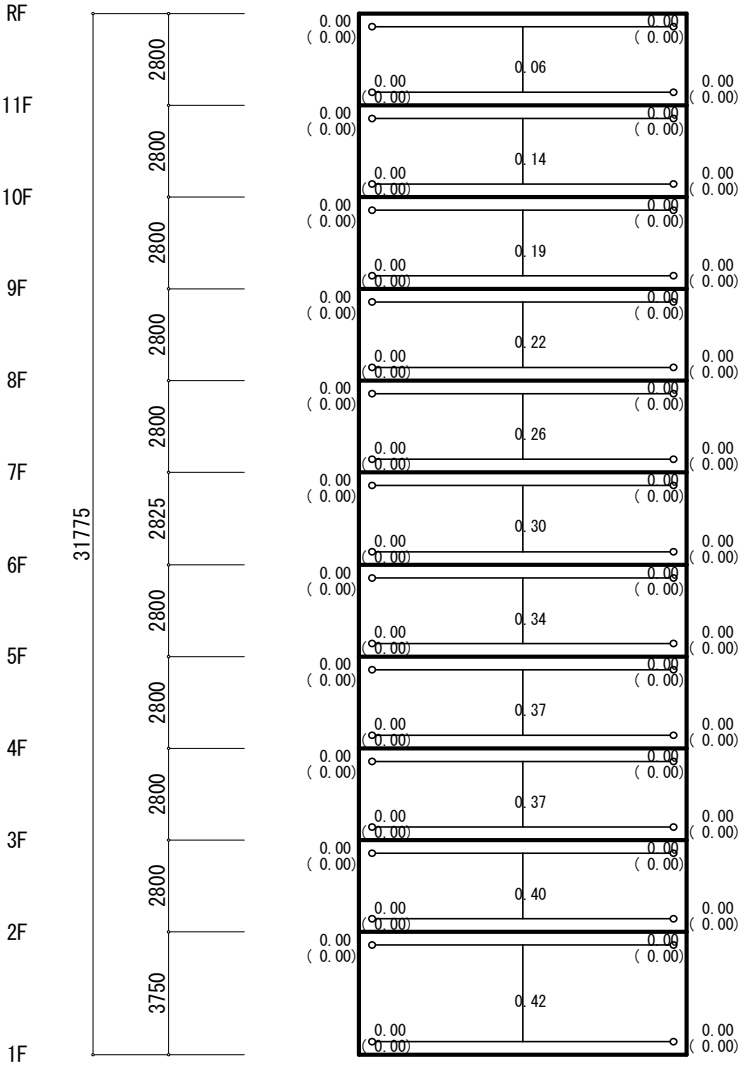


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/230)

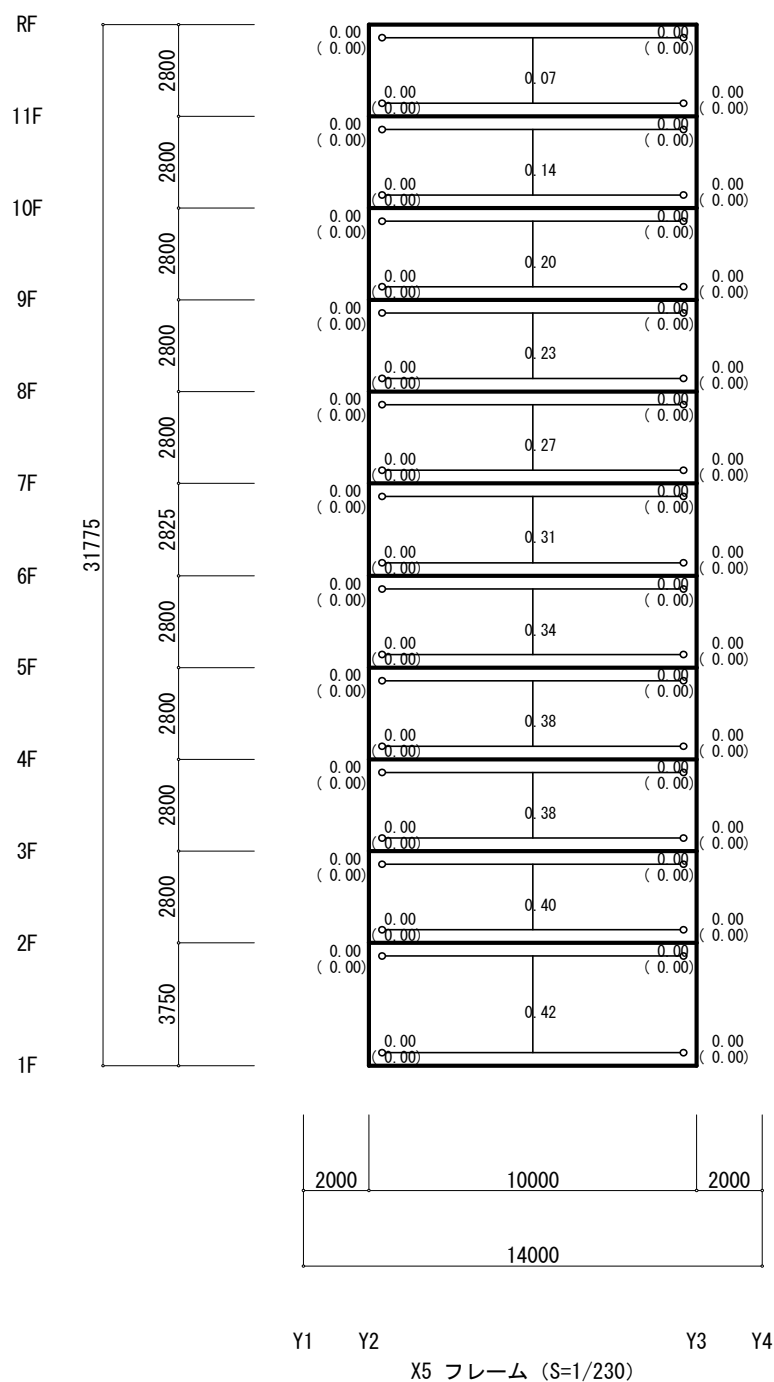

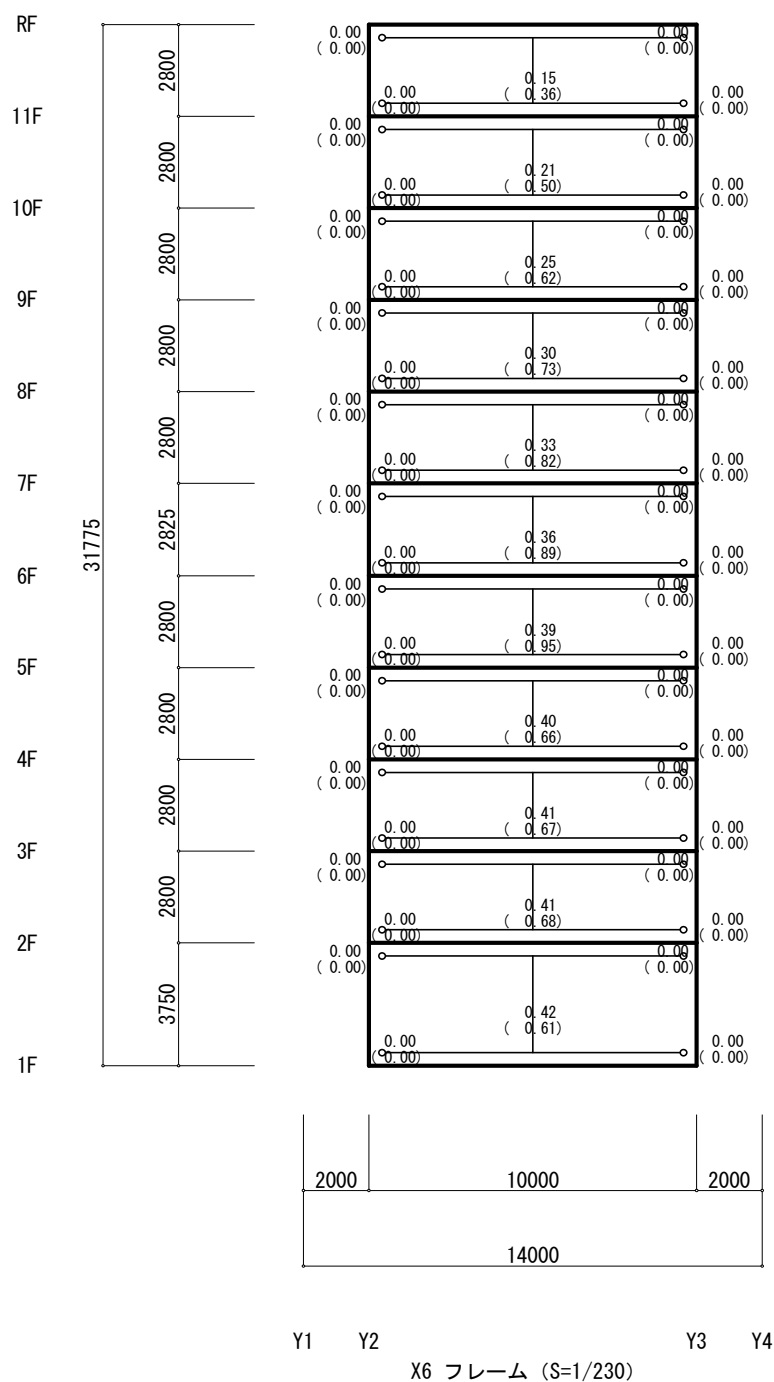

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)

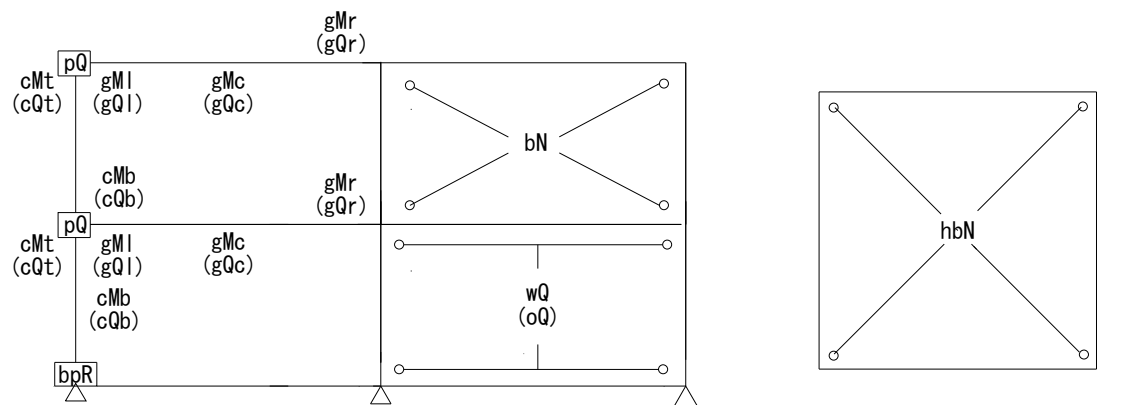

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す



wQ : 壁のせん断力検定比
 (oQ) : 壁の開口補強検定比
 bN : ブレースの軸力検定比
 pQ : 接合部のせん断力検定比
 bpR : ベースプレートの検定比 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力
 hbN : 水平ブレースの軸力検定比

(※1)
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。



RF	31775	2800	0.27 (0.09)	0.58 (0.33)	0.15 (0.19)	0.27 (0.28)	0.55 (0.34)	0.53 (0.39)	0.09 (0.25)	0.30 (0.33)	0.52 (0.39)	0.09 (0.24)	0.30 (0.33)	0.52 (0.39)	0.09 (0.25)	0.27 (0.28)	0.53 (0.39)	0.15 (0.19)	0.27 (0.09)	0.58 (0.33)			
11F			0.37 (0.24)	0.16 (0.09)	0.98 (0.56)	0.18 (0.35)	0.30 (0.45)	0.95 (0.56)	0.08 (0.28)	0.85 (0.64)	0.12 (0.42)	0.32 (0.48)	0.85 (0.64)	0.11 (0.42)	0.32 (0.48)	0.85 (0.64)	0.11 (0.33)	0.85 (0.64)	0.08 (0.28)	0.98 (0.56)	0.16 (0.09)		
10F		0.37 (0.30)	0.07 (0.24)	0.79 (0.50)	0.11 (0.36)	0.36 (0.59)	0.75 (0.50)	0.19 (0.45)	0.67 (0.54)	0.09 (0.40)	0.38 (0.63)	0.67 (0.54)	0.08 (0.40)	0.38 (0.63)	0.67 (0.54)	0.20 (0.48)	0.67 (0.54)	0.19 (0.45)	0.79 (0.50)	0.07 (0.24)			
9F		0.27 (0.35)	0.15 (0.30)	0.96 (0.60)	0.11 (0.45)	0.39 (0.55)	0.92 (0.60)	0.24 (0.59)	0.81 (0.64)	0.09 (0.50)	0.40 (0.57)	0.81 (0.64)	0.08 (0.50)	0.40 (0.57)	0.81 (0.64)	0.25 (0.63)	0.81 (0.64)	0.24 (0.59)	0.96 (0.60)	0.15 (0.30)			
8F		0.28 (0.44)	0.15 (0.35)	0.78 (0.70)	0.15 (0.56)	0.39 (0.64)	0.76 (0.70)	0.29 (0.55)	0.92 (0.70)	0.11 (0.56)	0.39 (0.64)	0.92 (0.70)	0.11 (0.56)	0.39 (0.64)	0.92 (0.70)	0.29 (0.57)	0.92 (0.70)	0.29 (0.55)	0.78 (0.70)	0.15 (0.35)			
7F		0.24 (0.48)	0.19 (0.44)	0.86 (0.76)	0.15 (0.62)	0.36 (0.73)	0.83 (0.76)	0.33 (0.64)	0.99 (0.70)	0.11 (0.56)	0.36 (0.73)	0.32 (0.64)	1.00 (0.70)	0.36 (0.73)	0.99 (0.70)	0.32 (0.64)	0.99 (0.70)	0.33 (0.64)	0.86 (0.76)	0.19 (0.44)			
6F		0.25 (0.50)	0.24 (0.48)	0.85 (0.85)	0.12 (0.69)	0.39 (0.81)	0.81 (0.85)	0.39 (0.73)	0.99 (0.70)	0.08 (0.70)	0.40 (0.82)	0.39 (0.73)	0.84 (0.86)	0.40 (0.82)	0.99 (0.70)	0.36 (0.73)	0.84 (0.86)	0.39 (0.73)	0.85 (0.85)	0.24 (0.48)			
5F		0.29 (0.58)	0.20 (0.50)	0.89 (0.89)	0.12 (0.73)	0.42 (0.86)	0.85 (0.89)	0.37 (0.81)	0.88 (0.89)	0.08 (0.73)	0.43 (0.87)	0.37 (0.82)	0.88 (0.89)	0.43 (0.87)	0.88 (0.89)	0.37 (0.82)	0.88 (0.89)	0.37 (0.81)	0.89 (0.89)	0.20 (0.50)			
4F		0.22 (0.47)	0.25 (0.58)	0.94 (0.89)	0.12 (0.73)	0.37 (0.88)	0.90 (0.89)	0.37 (0.86)	0.92 (0.89)	0.08 (0.73)	0.38 (0.89)	0.39 (0.87)	0.92 (0.89)	0.08 (0.73)	0.38 (0.89)	0.92 (0.89)	0.39 (0.87)	0.92 (0.89)	0.39 (0.86)	0.94 (0.89)	0.25 (0.58)		
3F		0.20 (0.54)	0.23 (0.47)	0.95 (0.78)	0.12 (0.64)	0.34 (0.90)	0.93 (0.78)	0.37 (0.88)	0.93 (0.78)	0.08 (0.64)	0.34 (0.91)	0.37 (0.89)	0.93 (0.78)	0.08 (0.64)	0.34 (0.91)	0.93 (0.78)	0.37 (0.89)	0.93 (0.78)	0.37 (0.88)	0.95 (0.78)	0.23 (0.47)		
2F		0.05 (0.63)	0.32 (0.54)	0.87 (0.77)	0.11 (0.63)	0.19 (0.91)	0.85 (0.77)	0.42 (0.90)	0.84 (0.75)	0.08 (0.61)	0.18 (0.89)	0.42 (0.91)	0.84 (0.75)	0.08 (0.61)	0.18 (0.89)	0.42 (0.91)	0.84 (0.75)	0.42 (0.90)	0.85 (0.77)	0.11 (0.63)	0.05 (0.63)		
1F		0.70 (0.63)	0.70 (0.63)	0.26 (0.28)	0.70 (0.91)	0.23 (0.19)	0.68 (0.89)	0.24 (0.21)	0.68 (0.89)	0.02 (0.17)	0.24 (0.21)	0.24 (0.21)	0.68 (0.89)	0.02 (0.17)	0.24 (0.21)	0.23 (0.19)	0.68 (0.89)	0.22 (0.20)	0.70 (0.91)	0.34 (0.23)	0.70 (0.63)		
			6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000						
			30000																				
			X1		X2		X3		X4		X5		X6		Y2 フレーム (S=1/230)								

RF	31775	2800	0.27 (0.09)	0.58 (0.33)	0.15 (0.19)	0.27 (0.28)	0.55 (0.34)	0.53 (0.39)	0.09 (0.25)	0.30 (0.33)	0.52 (0.39)	0.09 (0.24)	0.30 (0.33)	0.52 (0.39)	0.09 (0.25)	0.27 (0.28)	0.53 (0.39)	0.55 (0.34)	0.15 (0.19)	0.27 (0.09)
0.16 (0.09)			0.95 (0.56)	0.08 (0.28)	0.85 (0.64)	0.11 (0.33)	0.85 (0.64)	0.11 (0.33)	0.85 (0.64)	0.08 (0.28)	0.98 (0.56)	0.16 (0.09)								
11F		2800	0.37 (0.24)	0.98 (0.56)	0.18 (0.35)	0.30 (0.45)	0.85 (0.64)	0.12 (0.42)	0.32 (0.48)	0.85 (0.64)	0.11 (0.42)	0.32 (0.48)	0.85 (0.64)	0.12 (0.42)	0.30 (0.45)	0.95 (0.56)	0.18 (0.35)	0.37 (0.24)		
0.07 (0.24)			0.75 (0.50)	0.19 (0.45)	0.67 (0.54)	0.20 (0.48)	0.67 (0.54)	0.20 (0.48)	0.67 (0.54)	0.19 (0.45)	0.79 (0.50)	0.07 (0.24)								
10F		2800	0.37 (0.30)	0.79 (0.50)	0.11 (0.36)	0.36 (0.59)	0.67 (0.54)	0.09 (0.40)	0.38 (0.63)	0.67 (0.54)	0.08 (0.40)	0.38 (0.63)	0.67 (0.54)	0.09 (0.40)	0.36 (0.59)	0.75 (0.50)	0.11 (0.36)	0.37 (0.30)		
0.15 (0.30)			0.92 (0.60)	0.24 (0.59)	0.81 (0.64)	0.25 (0.63)	0.81 (0.64)	0.25 (0.63)	0.81 (0.64)	0.24 (0.59)	0.96 (0.60)	0.15 (0.30)								
9F		2800	0.27 (0.35)	0.96 (0.60)	0.11 (0.45)	0.39 (0.55)	0.81 (0.64)	0.09 (0.50)	0.40 (0.57)	0.81 (0.64)	0.08 (0.50)	0.40 (0.57)	0.81 (0.64)	0.09 (0.50)	0.39 (0.55)	0.92 (0.60)	0.11 (0.45)	0.27 (0.35)		
0.15 (0.35)			0.76 (0.70)	0.29 (0.55)	0.92 (0.70)	0.29 (0.57)	0.92 (0.70)	0.29 (0.57)	0.92 (0.70)	0.29 (0.55)	0.78 (0.70)	0.15 (0.35)								
8F		2800	0.28 (0.44)	0.78 (0.70)	0.15 (0.56)	0.39 (0.64)	0.92 (0.70)	0.11 (0.56)	0.39 (0.64)	0.92 (0.70)	0.11 (0.56)	0.39 (0.64)	0.92 (0.70)	0.11 (0.56)	0.39 (0.64)	0.76 (0.70)	0.15 (0.56)	0.28 (0.44)		
0.19 (0.44)			0.83 (0.76)	0.33 (0.64)	0.99 (0.70)	0.32 (0.64)	1.00 (0.70)	0.32 (0.64)	0.99 (0.70)	0.33 (0.64)	0.86 (0.76)	0.19 (0.44)								
7F	2825	0.24 (0.48)	0.86 (0.76)	0.15 (0.62)	0.36 (0.73)	0.99 (0.70)	0.11 (0.56)	0.36 (0.73)	1.00 (0.70)	0.11 (0.56)	0.36 (0.73)	0.99 (0.70)	0.11 (0.56)	0.36 (0.73)	0.83 (0.76)	0.15 (0.62)	0.24 (0.48)			
0.24 (0.48)		0.81 (0.85)	0.39 (0.73)	0.84 (0.86)	0.08 (0.70)	0.40 (0.82)	0.39 (0.73)	0.84 (0.86)	0.08 (0.70)	0.40 (0.82)	0.84 (0.86)	0.08 (0.70)	0.39 (0.81)	0.81 (0.85)	0.12 (0.69)	0.25 (0.50)	0.24 (0.48)			
6F	2800	0.25 (0.50)	0.85 (0.85)	0.12 (0.69)	0.39 (0.81)	0.84 (0.86)	0.08 (0.70)	0.40 (0.82)	0.84 (0.86)	0.08 (0.70)	0.40 (0.82)	0.84 (0.86)	0.08 (0.70)	0.39 (0.81)	0.81 (0.85)	0.12 (0.69)	0.25 (0.50)			
0.20 (0.50)		0.85 (0.89)	0.37 (0.81)	0.88 (0.89)	0.37 (0.82)	0.88 (0.89)	0.37 (0.82)	0.88 (0.89)	0.37 (0.82)	0.88 (0.89)	0.37 (0.81)	0.89 (0.89)	0.20 (0.50)							
5F	2800	0.28 (0.58)	0.89 (0.89)	0.12 (0.73)	0.42 (0.86)	0.88 (0.89)	0.08 (0.73)	0.43 (0.87)	0.88 (0.89)	0.08 (0.73)	0.43 (0.87)	0.88 (0.89)	0.08 (0.73)	0.42 (0.86)	0.85 (0.89)	0.12 (0.73)	0.28 (0.58)			
0.25 (0.58)		0.90 (0.89)	0.39 (0.86)	0.92 (0.89)	0.39 (0.87)	0.92 (0.89)	0.39 (0.87)	0.92 (0.89)	0.39 (0.87)	0.92 (0.89)	0.39 (0.86)	0.94 (0.89)	0.25 (0.58)							
4F	2800	0.22 (0.47)	0.94 (0.89)	0.12 (0.73)	0.37 (0.88)	0.92 (0.89)	0.08 (0.73)	0.38 (0.89)	0.92 (0.89)	0.08 (0.73)	0.38 (0.89)	0.92 (0.89)	0.08 (0.73)	0.37 (0.88)	0.90 (0.89)	0.12 (0.73)	0.22 (0.47)			
0.23 (0.47)		0.93 (0.78)	0.37 (0.88)	0.93 (0.78)	0.37 (0.89)	0.93 (0.78)	0.37 (0.89)	0.93 (0.78)	0.37 (0.89)	0.93 (0.78)	0.37 (0.88)	0.95 (0.78)	0.23 (0.47)							
3F	2800	0.20 (0.54)	0.95 (0.78)	0.12 (0.64)	0.34 (0.90)	0.93 (0.78)	0.08 (0.64)	0.34 (0.91)	0.93 (0.78)	0.08 (0.64)	0.34 (0.91)	0.93 (0.78)	0.08 (0.64)	0.34 (0.90)	0.93 (0.78)	0.12 (0.64)	0.20 (0.54)			
0.32 (0.54)		0.85 (0.77)	0.42 (0.90)	0.84 (0.75)	0.42 (0.91)	0.84 (0.75)	0.42 (0.91)	0.84 (0.75)	0.42 (0.91)	0.84 (0.75)	0.42 (0.90)	0.87 (0.77)	0.32 (0.54)							
2F	3750	0.05 (0.63)	0.87 (0.77)	0.11 (0.63)	0.19 (0.91)	0.84 (0.75)	0.08 (0.61)	0.18 (0.89)	0.84 (0.75)	0.08 (0.61)	0.18 (0.89)	0.84 (0.75)	0.08 (0.61)	0.19 (0.91)	0.85 (0.77)	0.11 (0.63)	0.05 (0.63)			
0.69 (0.63)		0.26 (0.28)	0.70 (0.91)	0.23 (0.19)	0.68 (0.89)	0.24 (0.21)	0.68 (0.89)	0.22 (0.20)	0.70 (0.91)	0.34 (0.23)	0.69 (0.63)									
1F	3750	0.34 (0.23)	0.07 (0.24)	0.22 (0.20)	0.02 (0.16)	0.24 (0.21)	0.02 (0.17)	0.23 (0.19)	0.02 (0.16)	0.23 (0.19)	0.02 (0.16)	0.26 (0.28)	0.07 (0.24)	0.26 (0.28)	0.34 (0.23)	0.07 (0.24)	0.69 (0.63)			
6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000						
30000																				
X1		X2		X3		X4		X5		X6										
Y3 フレーム (S=1/230)																				

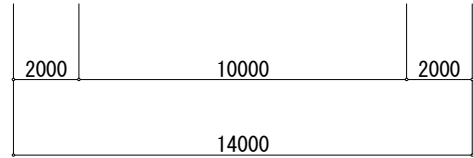
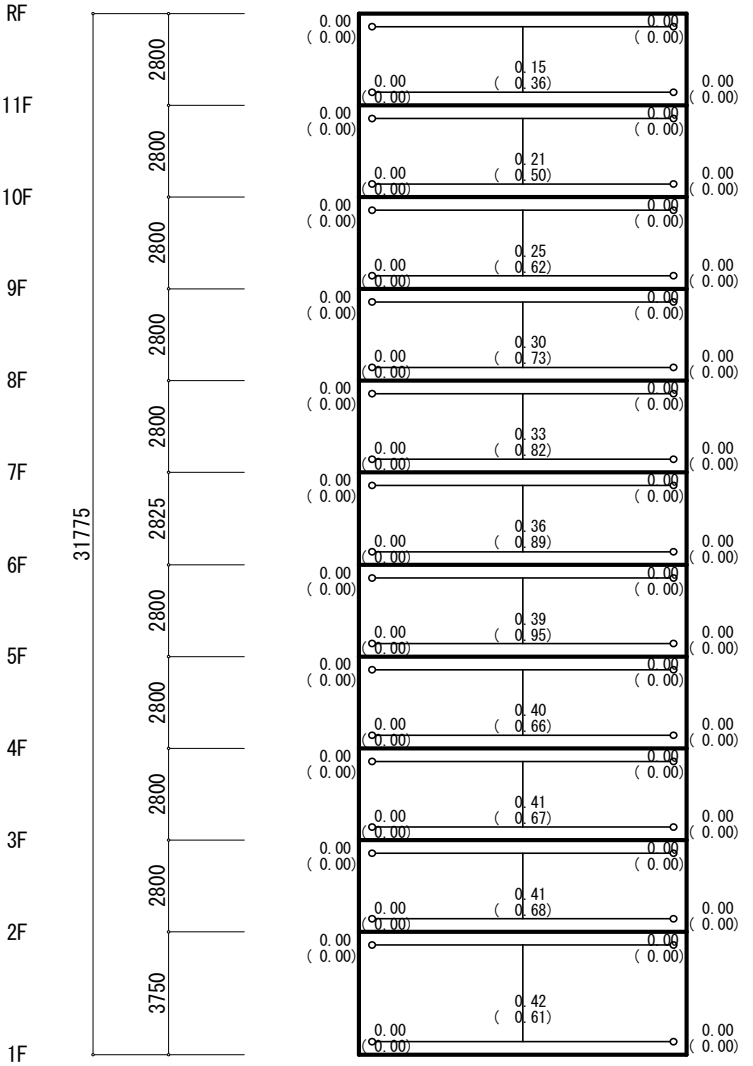


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/230)


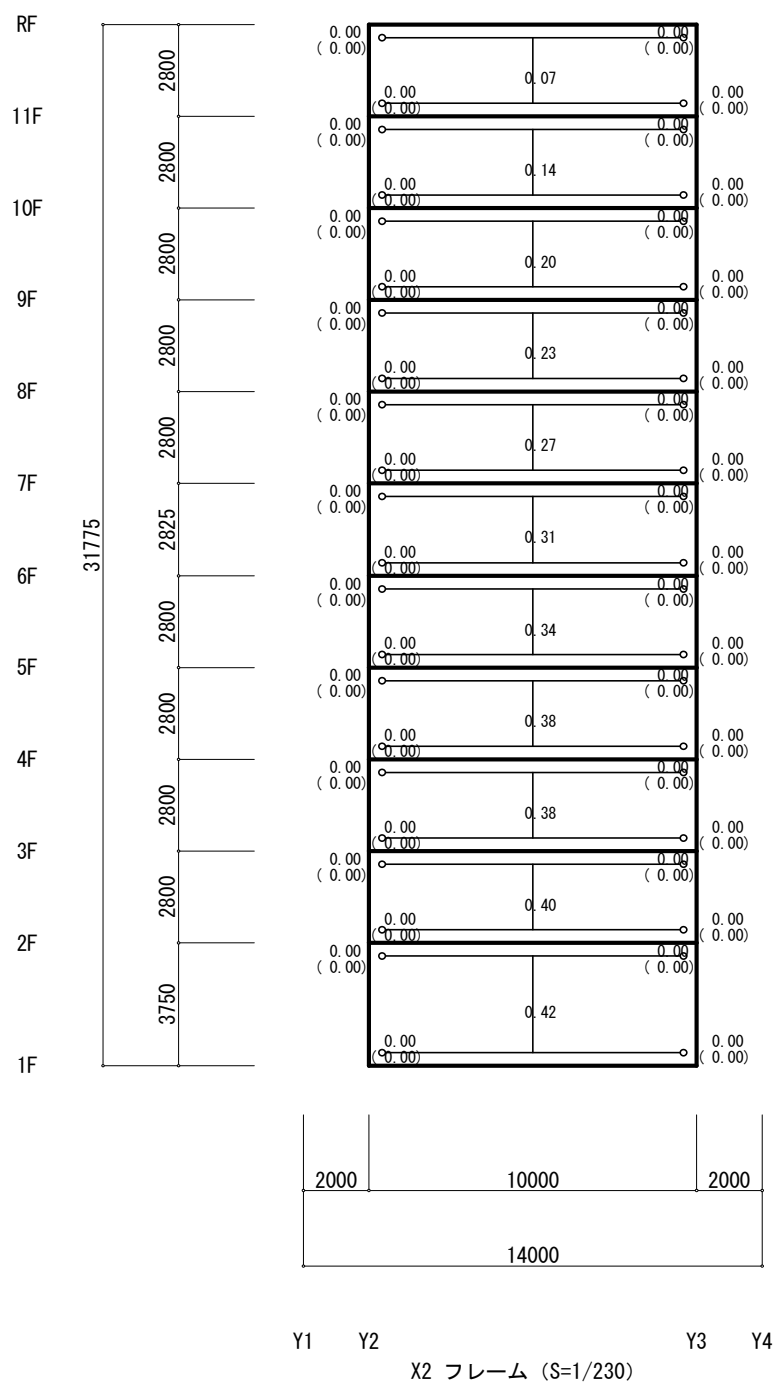


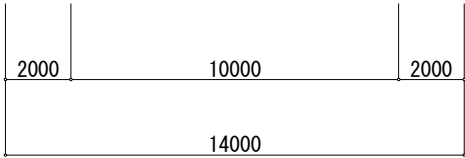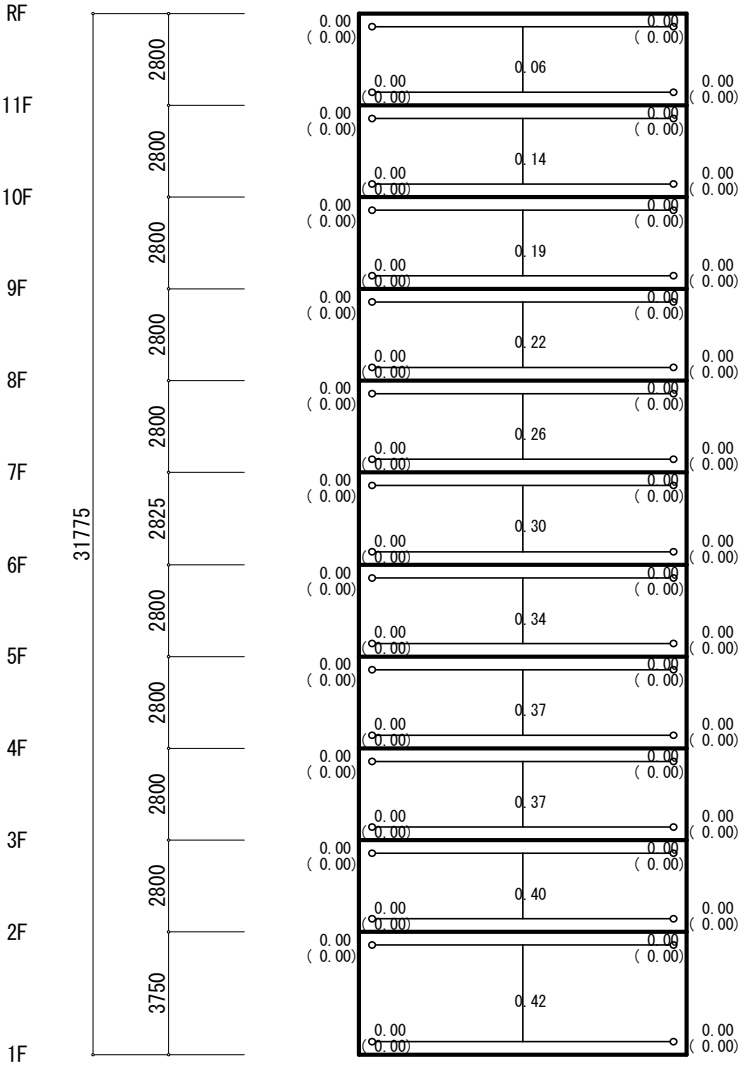



Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/230)

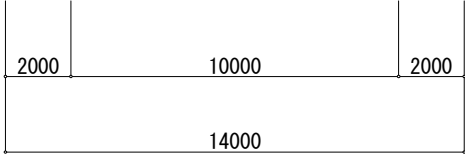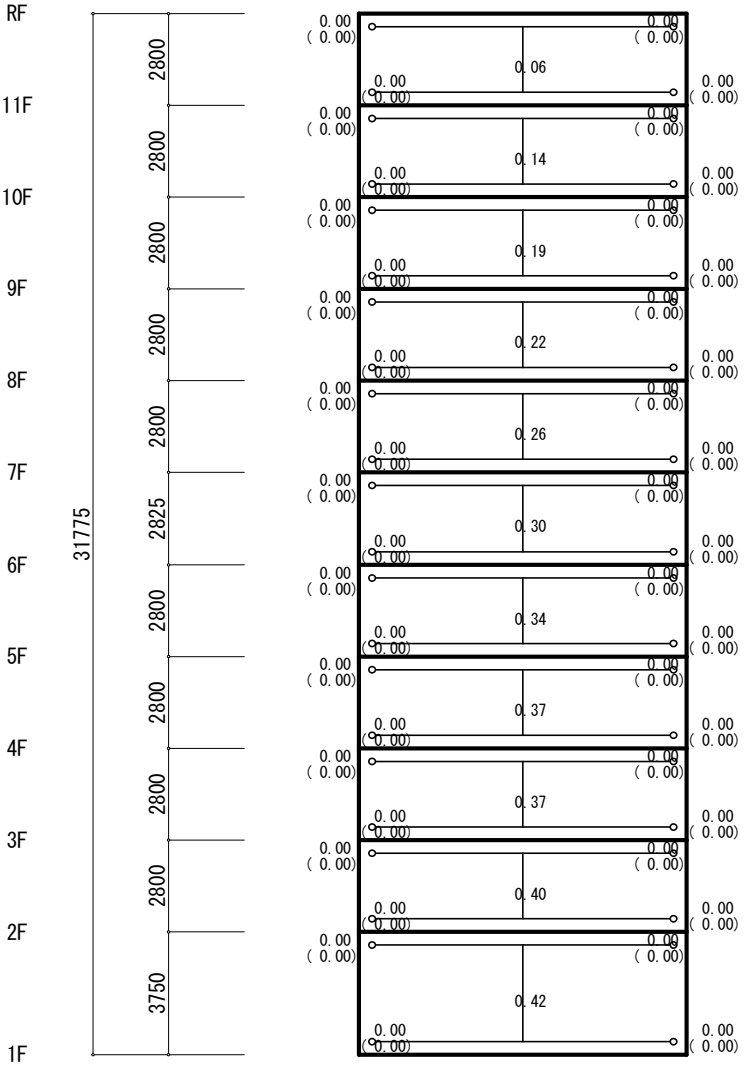

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/230)

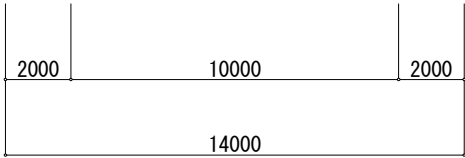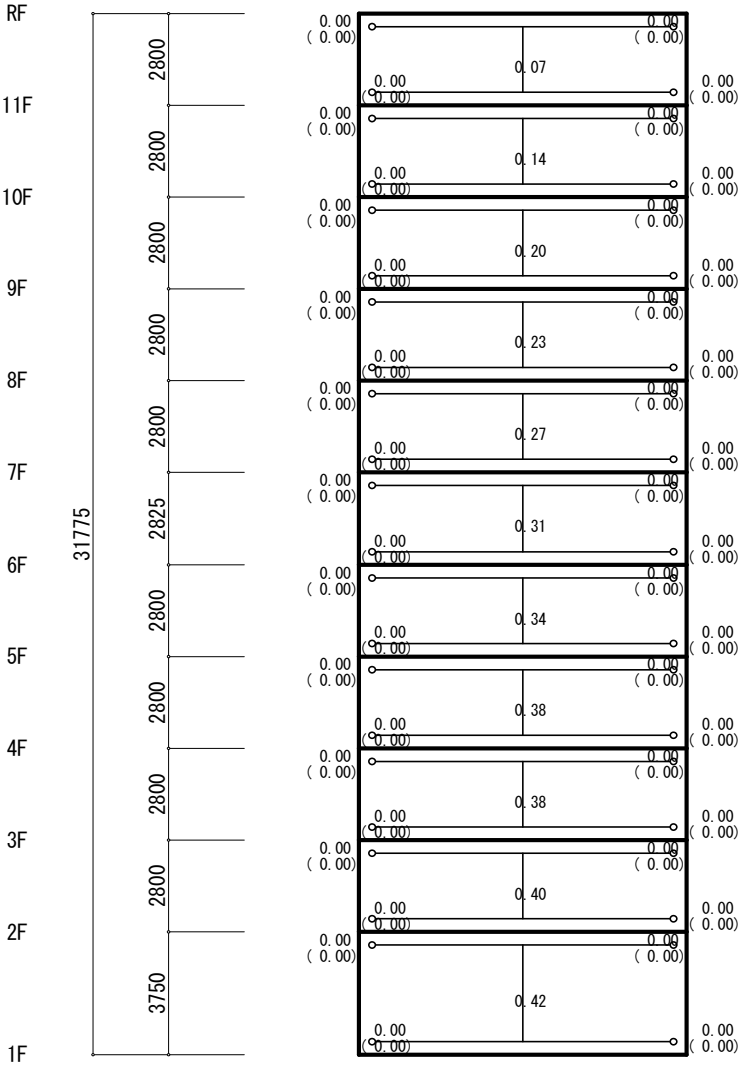

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/230)

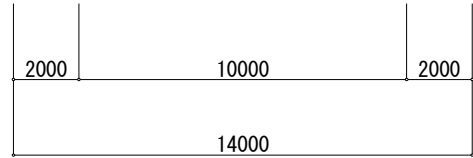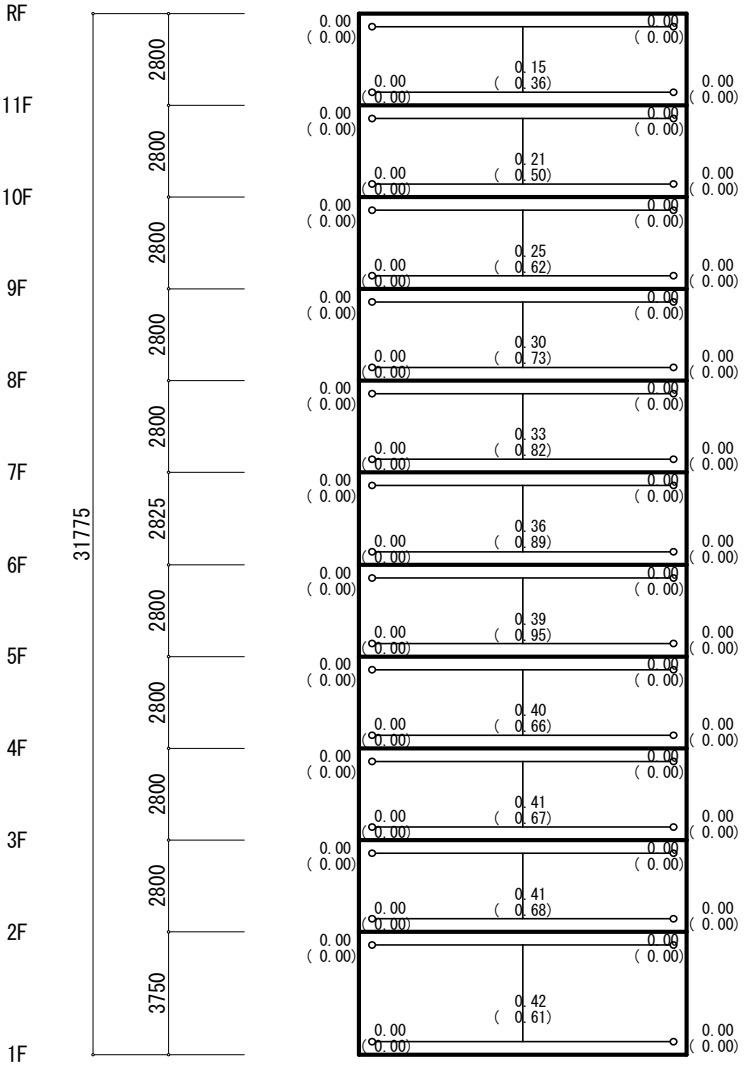

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/230)

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	0.628 (秒)	0.628 (秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 1.000 (Rt = 1.000)	Ci = 1.000 (Rt = 1.000)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	3602.96	3602.96	2.587	9322.02	2.588
11F	4492.72	8095.67	2.009	16265.15	2.010
10F	4531.24	12626.91	1.754	22151.43	1.755
9F	4555.92	17182.83	1.591	27338.96	1.592
8F	4596.46	21779.29	1.468	31973.65	1.469
7F	4596.46	26375.76	1.368	36077.57	1.368
6F	4657.57	31033.33	1.280	39736.59	1.281
5F	4657.57	35690.91	1.203	42919.86	1.203
4F	4682.26	40373.16	1.131	45659.15	1.131
3F	4707.39	45080.56	1.064	47960.92	1.064
2F	4788.03	49868.59	1.000	49847.48	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	3602.96	3602.96	2.587	9322.02	2.588
11F	4492.72	8095.67	2.009	16265.15	2.010
10F	4531.24	12626.91	1.754	22151.43	1.755
9F	4555.92	17182.83	1.591	27338.96	1.592
8F	4596.46	21779.29	1.468	31973.65	1.469
7F	4596.46	26375.76	1.368	36077.57	1.368
6F	4657.57	31033.33	1.280	39736.59	1.281
5F	4657.57	35690.91	1.203	42919.86	1.203
4F	4682.26	40373.16	1.131	45659.15	1.131
3F	4707.39	45080.56	1.064	47960.92	1.064
2F	4788.03	49868.59	1.000	49847.48	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	3602.96	3602.96	2.587	9322.02	2.588
11F	4492.72	8095.67	2.009	16265.15	2.010
10F	4531.24	12626.91	1.754	22151.43	1.755
9F	4555.92	17182.83	1.591	27338.96	1.592
8F	4596.46	21779.29	1.468	31973.65	1.469
7F	4596.46	26375.76	1.368	36077.57	1.368
6F	4657.57	31033.33	1.280	39736.59	1.281
5F	4657.57	35690.91	1.203	42919.86	1.203
4F	4682.26	40373.16	1.131	45659.15	1.131
3F	4707.39	45080.56	1.064	47960.92	1.064
2F	4788.03	49868.59	1.000	49847.48	1.000

Y 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	3602.96	3602.96	2.587	9322.02	2.588

層名	層重量 W _i	総重量 ΣW	層せん断力係数 C _i	層せん断力 Q _i	分布形
11F	4492.72	8095.67	2.009	16265.15	2.010
10F	4531.24	12626.91	1.754	22151.43	1.755
9F	4555.92	17182.83	1.591	27338.96	1.592
8F	4596.46	21779.29	1.468	31973.65	1.469
7F	4596.46	26375.76	1.368	36077.57	1.368
6F	4657.57	31033.33	1.280	39736.59	1.281
5F	4657.57	35690.91	1.203	42919.86	1.203
4F	4682.26	40373.16	1.131	45659.15	1.131
3F	4707.39	45080.56	1.064	47960.92	1.064
2F	4788.03	49868.59	1.000	49847.48	1.000

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
RF		9322.02
	9322.02	
11F		6943.13
	16265.15	
10F		5886.28
	22151.43	
9F		5187.53
	27338.96	
8F		4634.69
	31973.65	
7F		4103.92
	36077.57	
6F		3659.02
	39736.59	
5F		3183.27
	42919.86	
4F		2739.29
	45659.15	
3F		2301.77
	47960.92	
2F		1886.56
	49847.48	
1F		0.00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
RF		9322.02
	9322.02	
11F		6943.13
	16265.15	
10F		5886.28
	22151.43	
9F		5187.53
	27338.96	
8F		4634.69
	31973.65	
7F		4103.92
	36077.57	
6F		3659.02
	39736.59	
5F		3183.27
	42919.86	
4F		2739.29
	45659.15	
3F		2301.77
	47960.92	
2F		1886.56
	49847.48	
1F		0.00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
RF		9322.02
	9322.02	
11F		6943.13
	16265.15	
10F		5886.28
	22151.43	
9F		5187.53
	27338.96	
8F		4634.69
	31973.65	
7F		4103.92
	36077.57	
6F		3659.02
	39736.59	
5F		3183.27
	42919.86	
4F		2739.29
	45659.15	
3F		2301.77
	47960.92	
2F		1886.56
	49847.48	
1F		0.00



Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
RF		9322.02
	9322.02	
11F		6943.13
	16265.15	
10F		5886.28
	22151.43	
9F		5187.53
	27338.96	
8F		4634.69
	31973.65	
7F		4103.92
	36077.57	
6F		3659.02
	39736.59	
5F		3183.27
	42919.86	
4F		2739.29
	45659.15	
3F		2301.77
	47960.92	
2F		1886.56
	49847.48	
1F		0.00

U-3 Ds算定時計算結果

U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

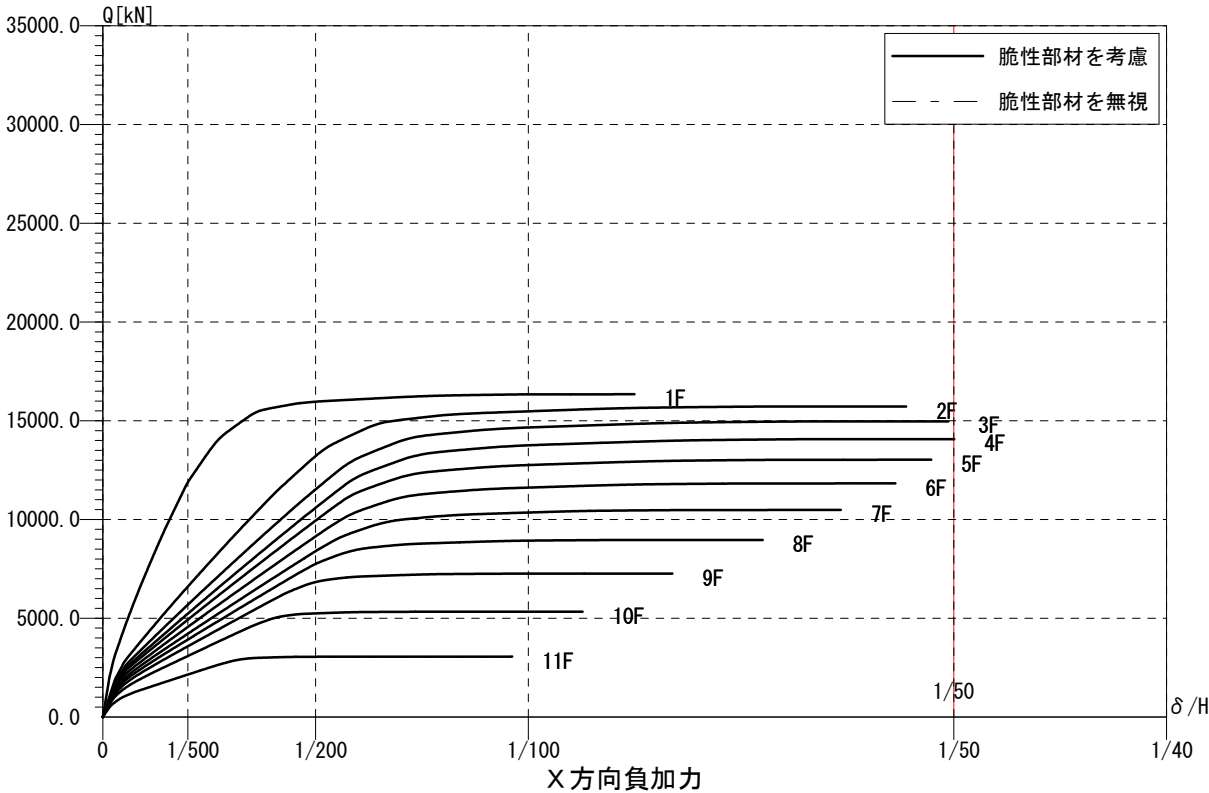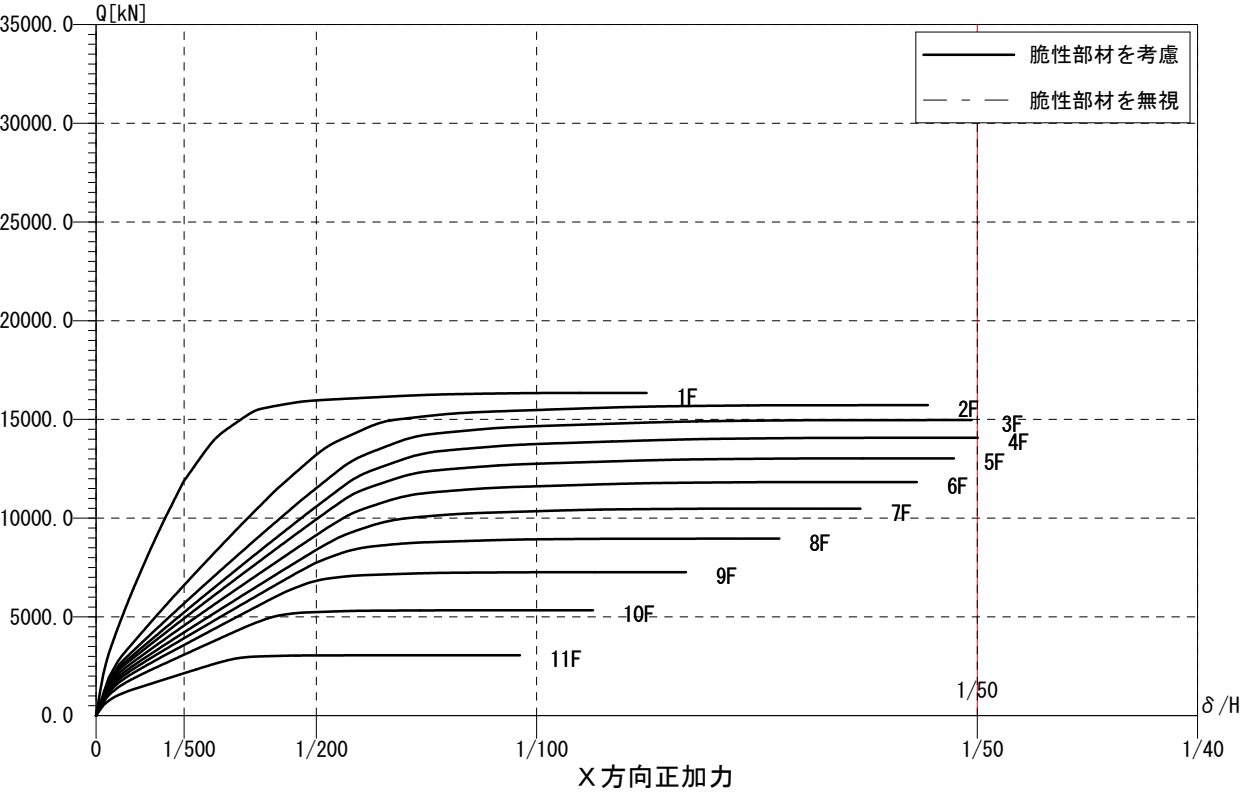

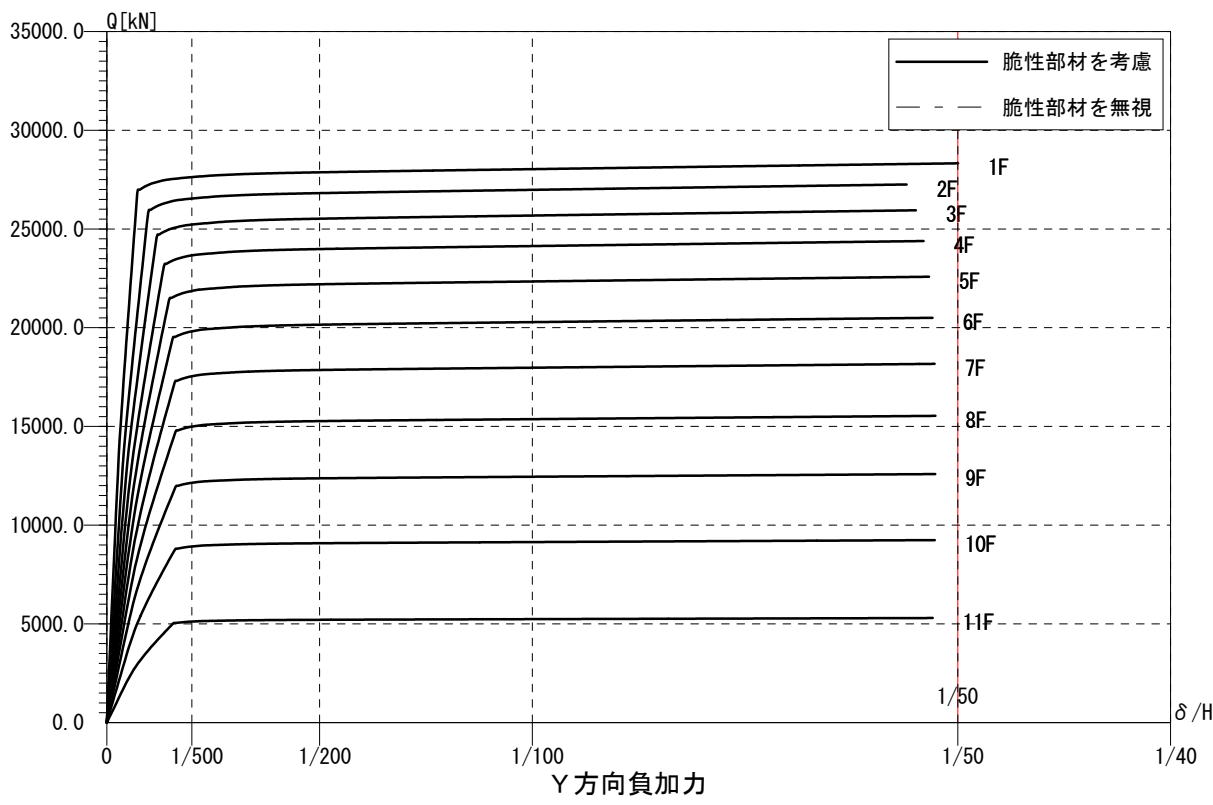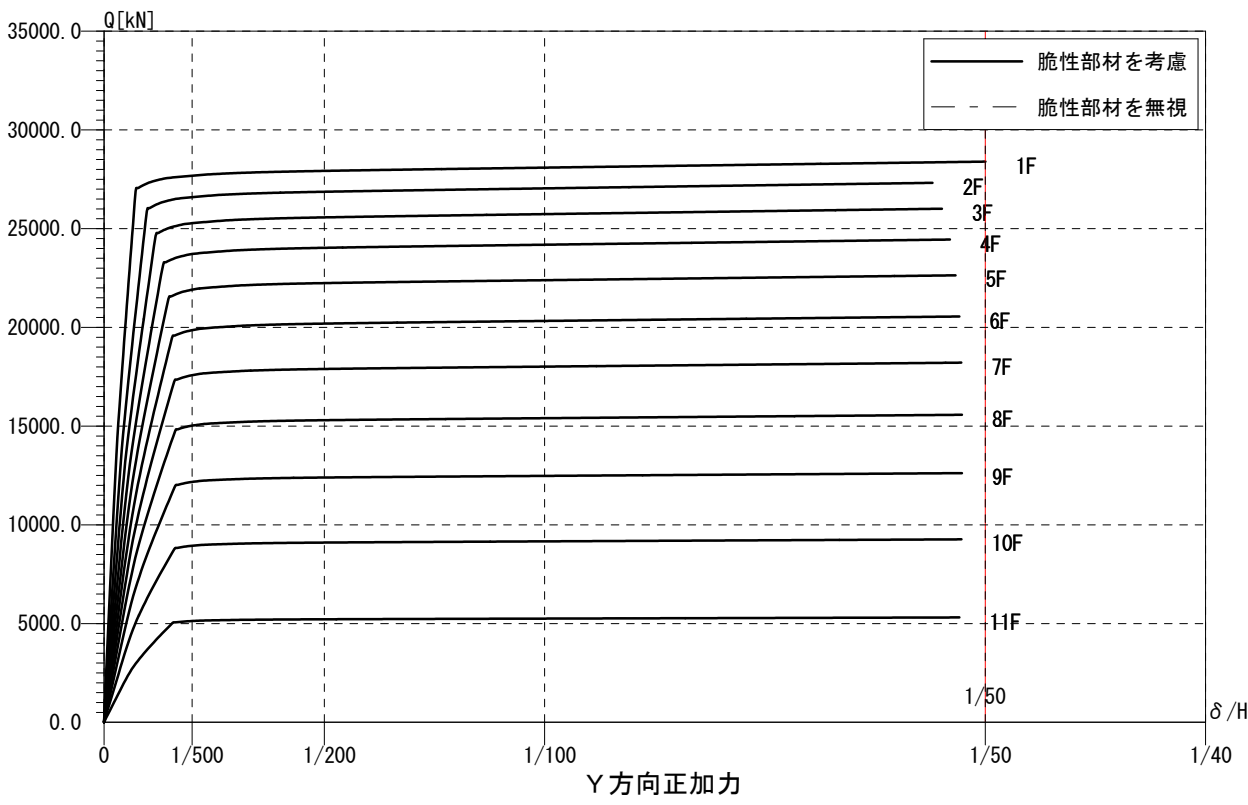

U-3.2 終局時部材応力（Ds算定時）

U-3.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

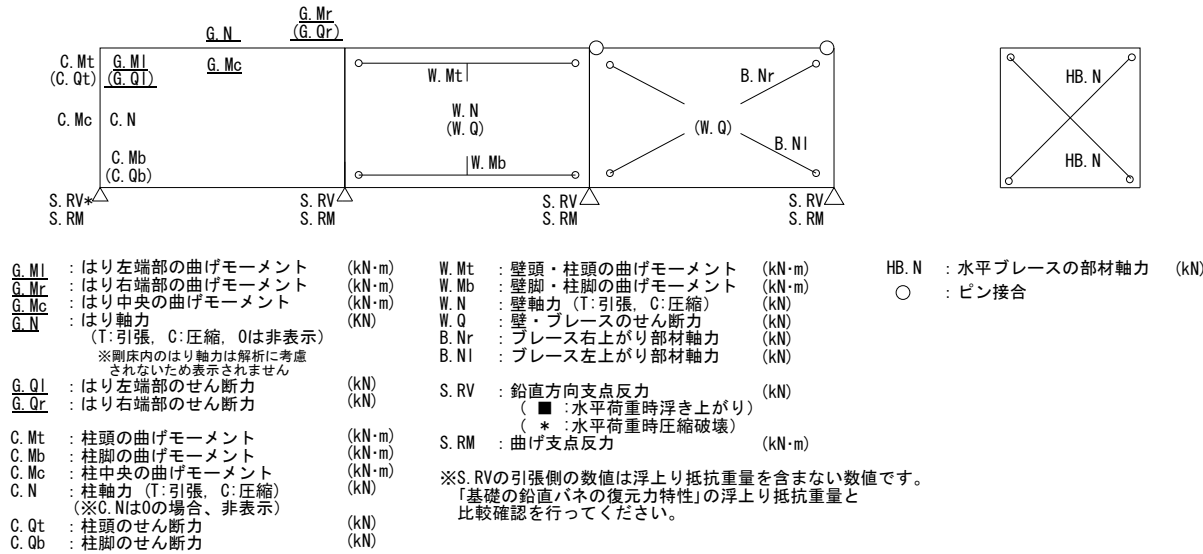

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

RF	2800	539.5 (46.8)	539.5 (177.0)	8.5	1235.9 (365.5)	713.5 (234.1)	11.0	1404.3 (457.0)	712.9 (234.0)	10.8	1403.8 (456.8)	712.7 (233.9)	11.0	1240.8 (366.4)	550.2 (180.6)	8.5	533.2 (70.8)	255.1C 731.5 (70.8)
11F	2800	1230.0 (263.5)	559.5 (177.8)	26.1	1449.5 (523.5)	729.5 (234.0)	27.5	1528.9 (596.1)	729.5 (234.0)	27.5	1529.0 (596.2)	729.5 (234.0)	27.5	1454.8 (507.3)	565.3 (179.8)	26.1	1244.7 (179.4)	450.3C 993.6 (179.4)
10F	2800	1478.8 (266.2)	986.5 (319.8)	27.0	2139.7 (722.3)	1223.4 (398.2)	28.8	2248.7 (819.3)	1223.2 (398.1)	28.8	2248.5 (819.3)	1223.1 (398.1)	28.8	2194.1 (733.3)	994.2 (322.4)	27.0	1682.7 (270.6)	775.3C 1303.9 (270.6)
9F	2800	1720.2 (487.3)	986.8 (319.9)	27.1	2273.3 (890.2)	1223.3 (398.2)	28.8	2343.3 (881.3)	1223.3 (398.2)	28.8	2343.3 (881.3)	1223.2 (398.1)	28.8	2300.7 (894.4)	994.2 (322.4)	27.1	1865.1 (446.9)	929.6C 213.8 (446.9)
8F	2800	1805.2 (651.8)	1449.5 (473.8)	28.1	2397.6 (1040.3)	1223.6 (398.2)	28.9	2264.9 (931.1)	1223.3 (398.2)	28.8	2264.6 (930.9)	1223.1 (398.1)	28.9	2419.5 (1045.5)	1457.8 (476.6)	28.1	2015.4 (641.5)	1091.7C 613.8 (641.5)
7F	2800	1429.4 (649.7)	1449.4 (473.8)	28.1	2101.5 (1164.9)	1223.7 (398.2)	28.9	2047.1 (1140.0)	1223.3 (398.2)	28.8	2046.9 (1139.9)	1223.1 (398.1)	28.9	2115.4 (1169.1)	1457.9 (476.6)	28.1	1621.1 (650.1)	1125.7C 215.6 (650.1)
6F	2800	1344.5 (670.8)	1750.5 (574.3)	27.6	2264.2 (1296.5)	1758.3 (576.2)	29.9	2283.1 (1304.3)	1758.1 (576.1)	29.8	2283.0 (1304.1)	1758.0 (576.0)	29.9	2272.1 (1298.8)	1761.3 (577.9)	27.6	1490.4 (638.9)	1320.0C 298.5 (638.9)
5F	2800	1216.5 (762.6)	1750.3 (574.2)	27.6	2087.4 (1352.0)	1758.4 (576.2)	29.9	2087.8 (1352.5)	1758.1 (576.1)	29.8	2087.8 (1352.7)	1758.0 (576.0)	29.9	2095.2 (1354.7)	1761.5 (578.0)	27.6	1407.7 (861.0)	1552.1C 1003.1 (861.0)
4F	2800	831.2 (792.0)	1749.9 (574.1)	27.6	1754.8 (1475.4)	1758.4 (576.2)	29.9	1757.5 (1480.1)	1758.1 (576.1)	29.8	1756.6 (1478.7)	1758.0 (576.0)	29.9	1762.1 (1491.7)	1761.9 (578.1)	27.6	703.6 (765.7)	1830.1C 1440.5 (765.7)
3F	2800	363.3 (809.0)	1749.6 (574.0)	27.6	1076.4 (1487.0)	1758.5 (576.2)	29.9	1070.0 (1481.7)	1758.1 (576.1)	29.8	1072.7 (1486.5)	1757.9 (576.0)	29.9	1045.5 (1444.5)	1762.1 (578.2)	27.6	266.4 (1156.5)	2329.7C 2971.8 (1156.5)
2F	2800	152.9 (582.7)	1749.1 (573.8)	27.7	364.8 (1599.2)	1758.3 (576.1)	29.9	377.9 (1611.2)	1758.1 (576.1)	29.9	366.9 (1606.7)	1758.0 (576.0)	29.9	461.9 (1648.8)	1762.7 (578.3)	27.7	1264.5 (1122.8)	5474.8C 5474.8 (1122.8)
1F	3750	5645.8 (835.0)	5645.8 (835.0)	166.9	246.4 (0.0)	2960.4 (951.9)	104.7	3.6 (0.0)	2913.1 (948.0)	69.0	53.9 (0.0)	2883.1 (892.9)	204.2	471.6 (0.0)	246.5 (1453.6)	1114.1	6306.3 (0.0)	5474.8C 5474.8 (1122.8)

6000		6000		6000		6000		6000	
30000									
X1	X2	X3	X4	X5	X6				
Y2 フレーム (S=1/230)									

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

RF	31775	2800	539.5	539.5	8.5	1235.9	713.5	11.0	1404.3	712.9	10.8	1403.8	712.7	11.0	1240.8	550.2	8.5	533.2	253.3C
			(46.7)	(177.0)		(365.5)	(234.1)		(457.0)	(234.0)		(456.8)	(233.9)		(366.4)	(180.6)		(70.8)	
11F	2800	2800	604.9	51.9T		724.3	67.8C		764.5	118.9C		764.4	119.0C		727.9	153.0C		632.3	731.3
			(46.7)	(177.8)		(365.5)	(234.0)		(457.0)	(234.0)		(456.8)	(234.0)		(366.4)	(179.8)		(70.8)	
10F	2800	2800	1229.8	559.5	26.1	1449.5	729.5	27.5	1528.9	729.5	27.5	1529.0	729.5	27.5	1454.8	565.3	26.1	1244.5	448.3C
			(263.9)	(177.8)		(523.5)	(234.0)		(596.1)	(234.0)		(596.1)	(234.0)		(507.2)	(179.8)		(179.4)	
9F	2800	2800	860.4	173.6T		716.5	7.2C		694.3	102.1C		694.4	102.3C		744.7	183.5C		993.4	742.2
			(263.9)	(177.8)		(319.8)	(523.5)		(596.1)	(398.2)		(596.1)	(398.1)		(596.1)	(398.1)		(507.2)	
8F	2800	2800	1477.4	986.5	27.0	2139.6	1223.4	28.8	2248.7	1223.2	28.8	2248.6	1223.1	28.8	2194.2	994.2	27.0	1682.5	773.1C
			(265.9)	(319.8)		(722.3)	(398.2)		(819.4)	(398.1)		(819.4)	(398.1)		(733.3)	(322.4)		(270.5)	
7F	2800	2800	1105.2	360.6T		1128.3	17.5C		1101.4	184.4C		1101.4	184.7C		1167.5	302.4C		1303.8	925.1
			(265.9)	(319.9)		(319.9)	(722.3)		(398.2)	(819.4)		(398.2)	(819.4)		(398.1)	(733.3)		(322.4)	
6F	2800	2800	1719.7	986.8	27.1	2273.1	1223.4	28.8	2343.2	1223.3	28.8	2343.2	1223.2	28.8	2300.7	994.2	27.1	1865.1	929.2C
			(487.4)	(319.9)		(890.2)	(398.2)		(881.3)	(398.2)		(881.2)	(398.1)		(894.4)	(322.4)		(446.8)	
5F	2800	2800	1037.3	751.8T		1026.8	82.4T		1109.4	146.3C		1109.5	146.7C		1048.6	354.3C		1239.6	614.0
			(487.4)	(319.9)		(473.8)	(890.2)		(398.3)	(881.3)		(398.2)	(881.2)		(398.1)	(894.4)		(476.6)	
4F	2800	2800	1804.4	1449.5	28.1	2397.4	1223.6	28.9	2264.8	1223.3	28.8	2264.6	1223.1	28.9	2419.5	1457.8	28.1	2015.6	1091.0C
			(651.7)	(473.8)		(1040.3)	(398.3)		(931.1)	(398.2)		(930.9)	(398.1)		(1045.5)	(476.6)		(641.5)	
3F	2800	2800	892.0	1186.0T		941.0	30.6T		961.3	123.2C		961.3	123.7C		955.9	282.8C		1117.5	219.4
			(651.7)	(473.8)		(319.9)	(722.3)		(398.3)	(931.1)		(398.2)	(930.9)		(398.1)	(1045.5)		(476.6)	
2F	3750	2800	1429.0	1449.4	28.1	2101.4	1223.7	28.9	2047.0	1223.3	28.8	2046.9	1223.1	28.9	2115.5	1458.0	28.1	1621.2	1124.5C
			(649.5)	(473.8)		(1164.9)	(398.3)		(1140.0)	(398.2)		(1139.9)	(398.1)		(1169.1)	(476.6)		(650.1)	
1F	3750	2800	511.6	1648.3T		456.0	6.2T		436.8	88.4C		436.8	89.0C		464.1	177.8C		702.9	215.4
			(649.5)	(473.8)		(1164.9)	(398.3)		(1140.0)	(398.2)		(1139.9)	(398.1)		(1169.1)	(476.6)		(650.1)	
1F	3750	2800	1344.6	1750.5	27.6	2264.1	1758.3	29.9	2283.1	1758.1	29.8	2283.0	1758.0	29.9	2272.2	1761.3	27.6	1490.6	1318.3C
			(670.9)	(574.3)		(1296.5)	(576.1)		(1304.3)	(576.1)		(1304.1)	(576.0)		(1298.8)	(577.9)		(639.0)	
1F	3750	2800	405.4	2152.3T		449.0	12.4T		457.1	89.7C		457.2	90.3C		453.9	171.5C		596.1	298.5
			(670.9)	(574.2)		(1296.5)	(576.2)		(1304.3)	(576.1)		(1304.1)	(576.0)		(1298.8)	(578.0)		(639.0)	
1F	3750	2800	1216.4	1750.3	27.6	2087.3	1758.4	29.9	2087.7	1758.1	29.8	2087.8	1758.0	29.9	2095.3	1761.5	27.6	1407.8	1549.7C
			(762.5)	(574.2)		(1351.9)	(576.2)		(1352.4)	(576.1)		(1352.6)	(576.0)		(1354.7)	(578.0)		(861.0)	
1F	3750	2800	148.9	2641.8T		194.6	29.2T		194.4	73.7C		194.1	74.5C		198.7	155.6C		202.5	1002.9
			(762.5)	(574.1)		(1351.9)	(576.2)		(1352.4)	(576.1)		(1352.6)	(576.0)		(1354.7)	(578.1)		(861.0)	
1F	3750	2800	831.3	1749.9	27.6	1755.0	1758.4	29.9	1757.7	1758.1	29.8	1756.8	1758.0	29.9	1762.2	1761.9	27.6	703.8	1826.7C
			(792.1)	(574.1)		(1475.6)	(576.2)		(1480.3)	(576.1)		(1479.0)	(576.0)		(1492.0)	(578.1)		(766.0)	
1F	3750	2800	277.6	3169.5T		310.9	36.2T		313.8	72.0C		313.8	72.7C		326.6	155.8C		368.7	1441.2
			(792.1)	(574.0)		(1475.6)	(576.2)		(1480.3)	(576.1)		(1479.0)	(576.0)		(1492.0)	(578.2)		(766.0)	
1F	3750	2800	363.1	1749.6	27.6	1076.0	1758.5	29.9	1069.4	1758.1	29.8	1072.1	1757.9	29.9	1044.8	1762.1	27.6	265.7	2324.5C
			(807.5)	(574.0)		(1486.0)	(576.2)		(1480.6)	(576.1)		(1485.3)	(576.0)		(1443.4)	(578.2)		(1155.3)	
1F	3750	2800	767.3	3605.2T		1004.3	5.8T		1003.4	103.2C		1007.4	104.6C		975.9	180.3C		1351.7	2969.2
			(807.5)	(573.8)		(1486.0)	(576.1)		(1480.6)	(576.1)		(1485.3)	(576.0)		(1443.4)	(578.3)		(1155.3)	
1F	3750	2800	148.7	1749.1	27.7	367.3	1758.3	29.9	380.5	1758.1	29.9	369.5	1758.0	29.9	464.3	1762.7	27.7	1261.8	5213.8C
			(581.4)	(573.8)		(1599.1)	(576.1)		(1611.2)	(576.1)		(1606.7)	(576.0)		(1648.9)	(578.3)		(1123.2)	
1F	3750	2800	1238.8	4064.1T		2631.0	1002.0C		2640.4	1132.5C		2643.1	1133.4C		2627.4	1225.2C		3367.8	5473.7
			(581.4)	(833.1)		(1599.1)	(951.5)		(1611.2)	(947.6)		(1606.7)	(892.5)		(1648.9)	(1453.3)		(1123.2)	
1F	3750	2800	5647.4	3328.9	170.6	247.5	959.3	104.8	5.7	911.6	68.9	57.7	881.8	204.4	466.5	245.9	1113.9	6298.0	0.0
			(833.1)	(833.1)	0.0	(951.5)	0.0	(947.6)	0.0	(892.5)	0.0	(1453.3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

	6000	6000	6000	6000	6000
	30000				
X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y3 フレーム (S=1/230)					


[illegible]

2013/07/29 15:03 — III — 319 / 552 —


[illegible]

2013/07/29 15:03 — III — 320 / 552 —


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

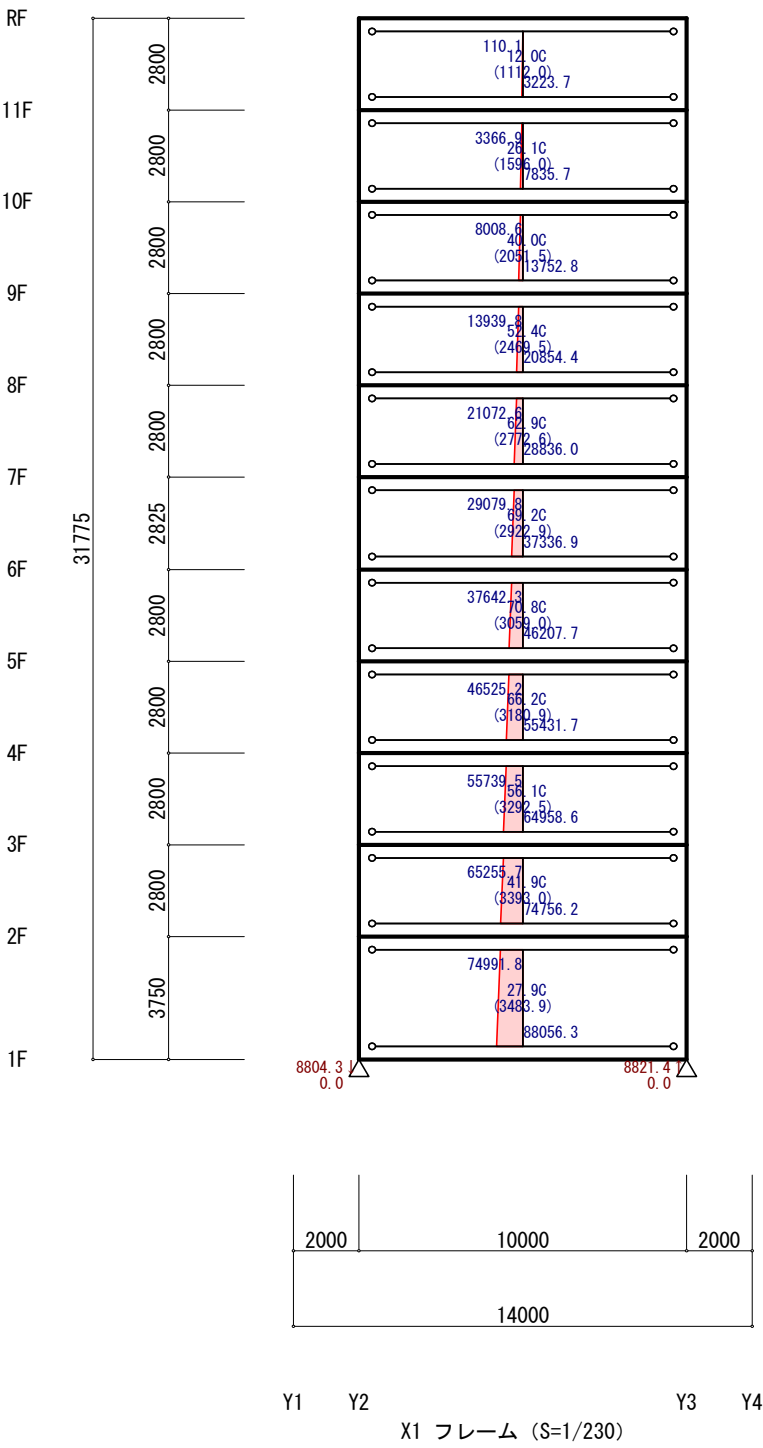


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

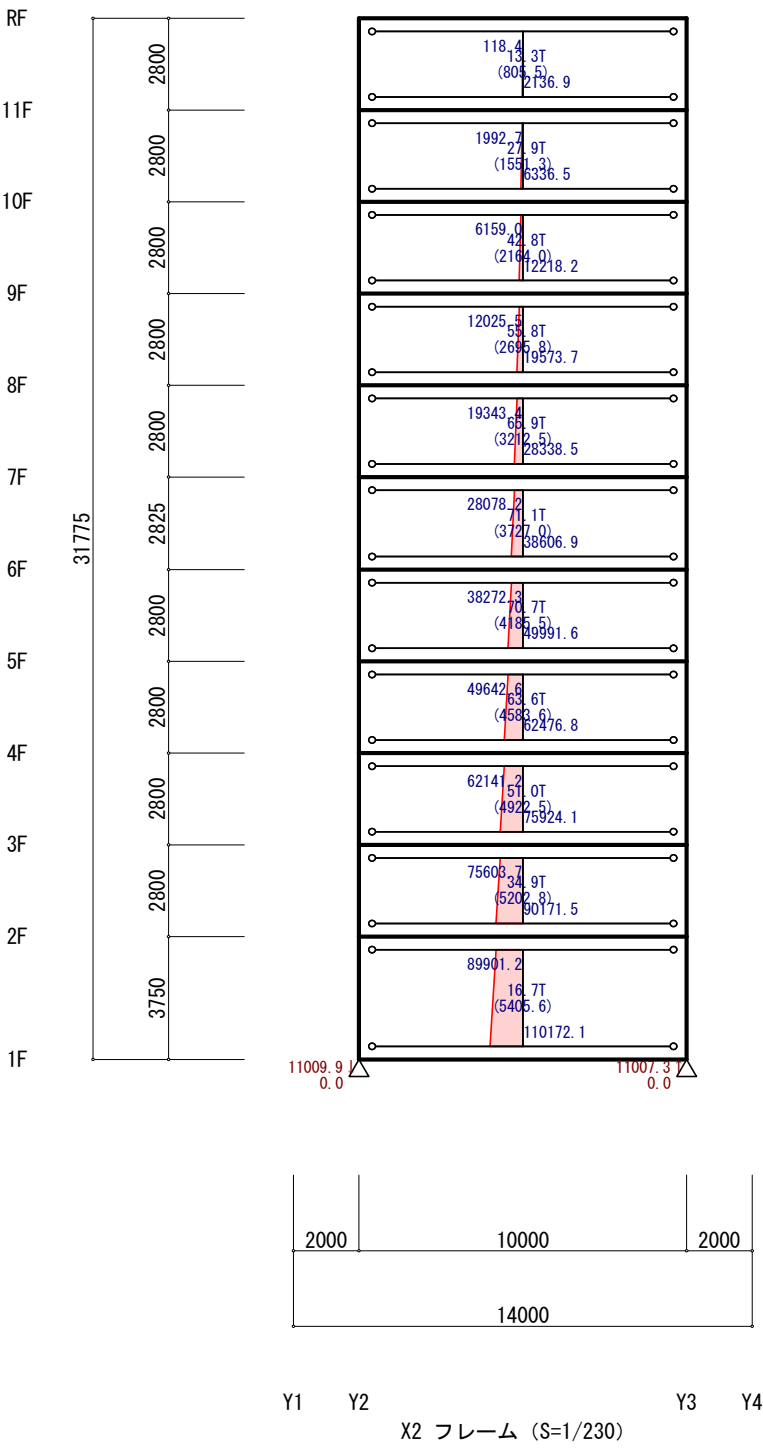


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

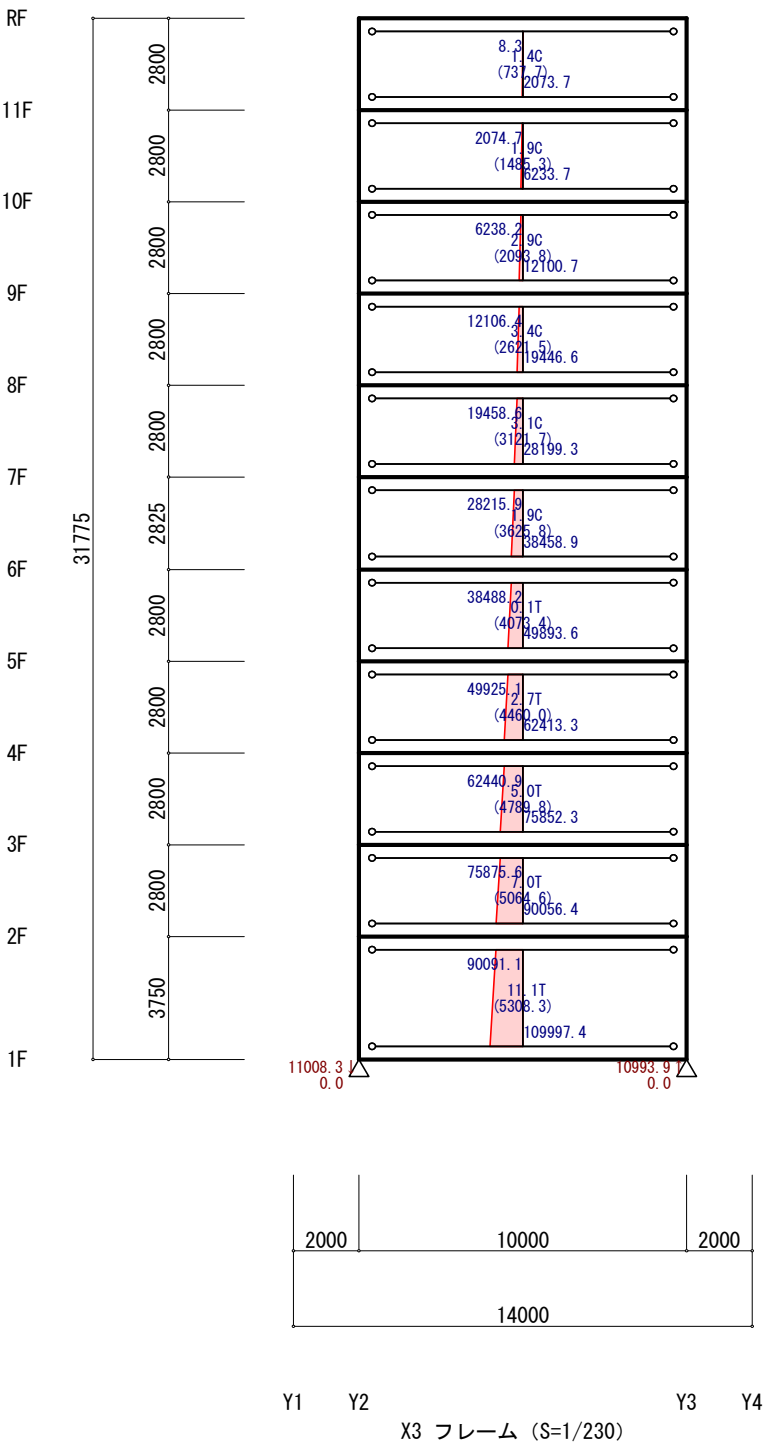


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

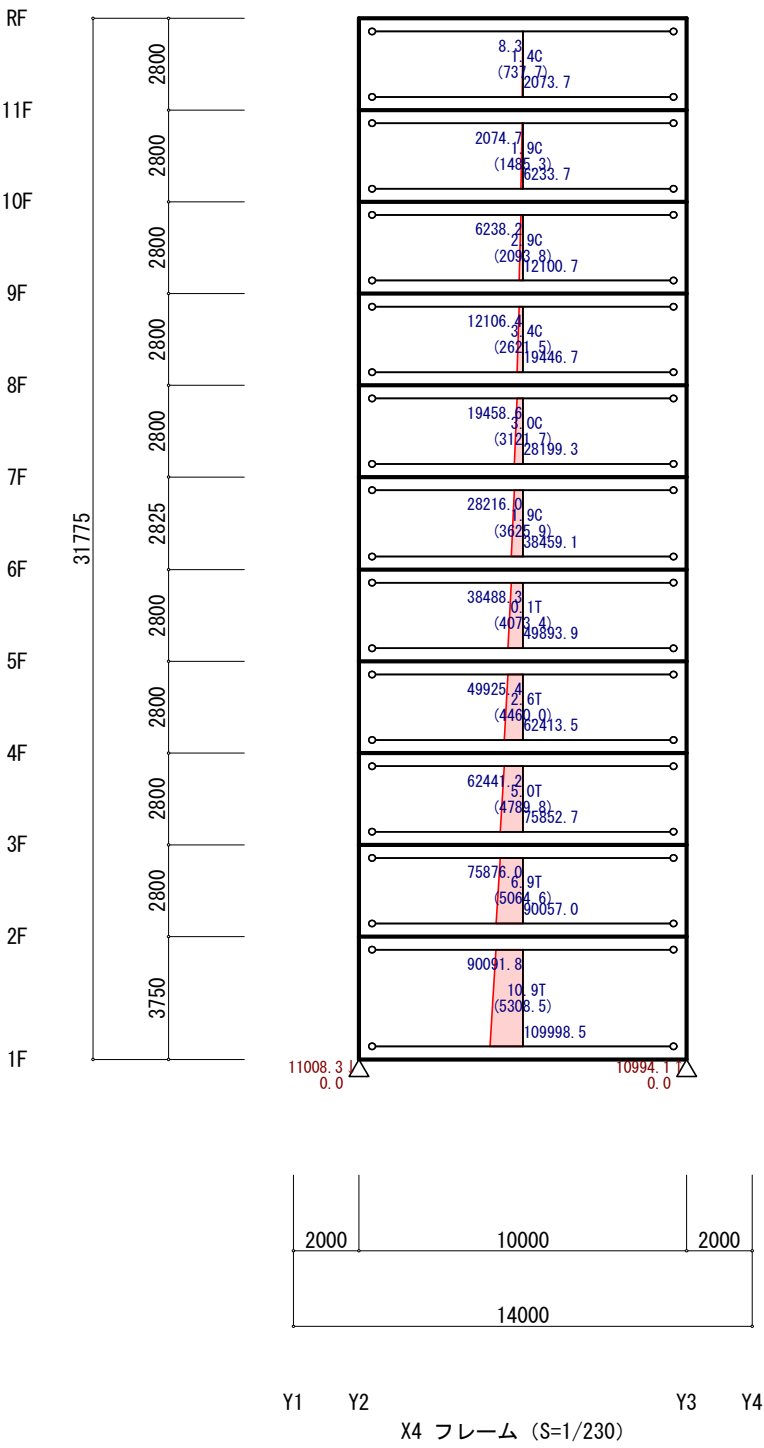


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

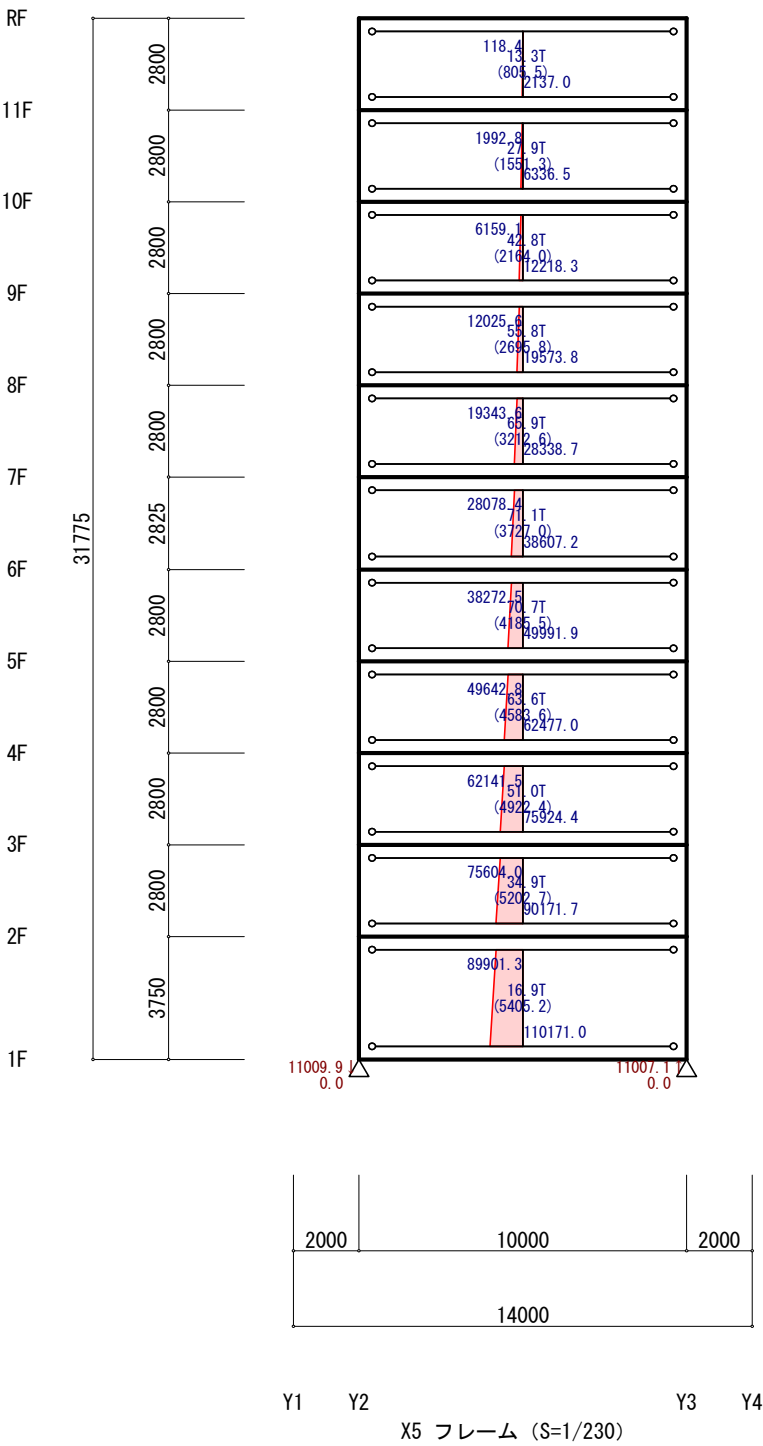


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

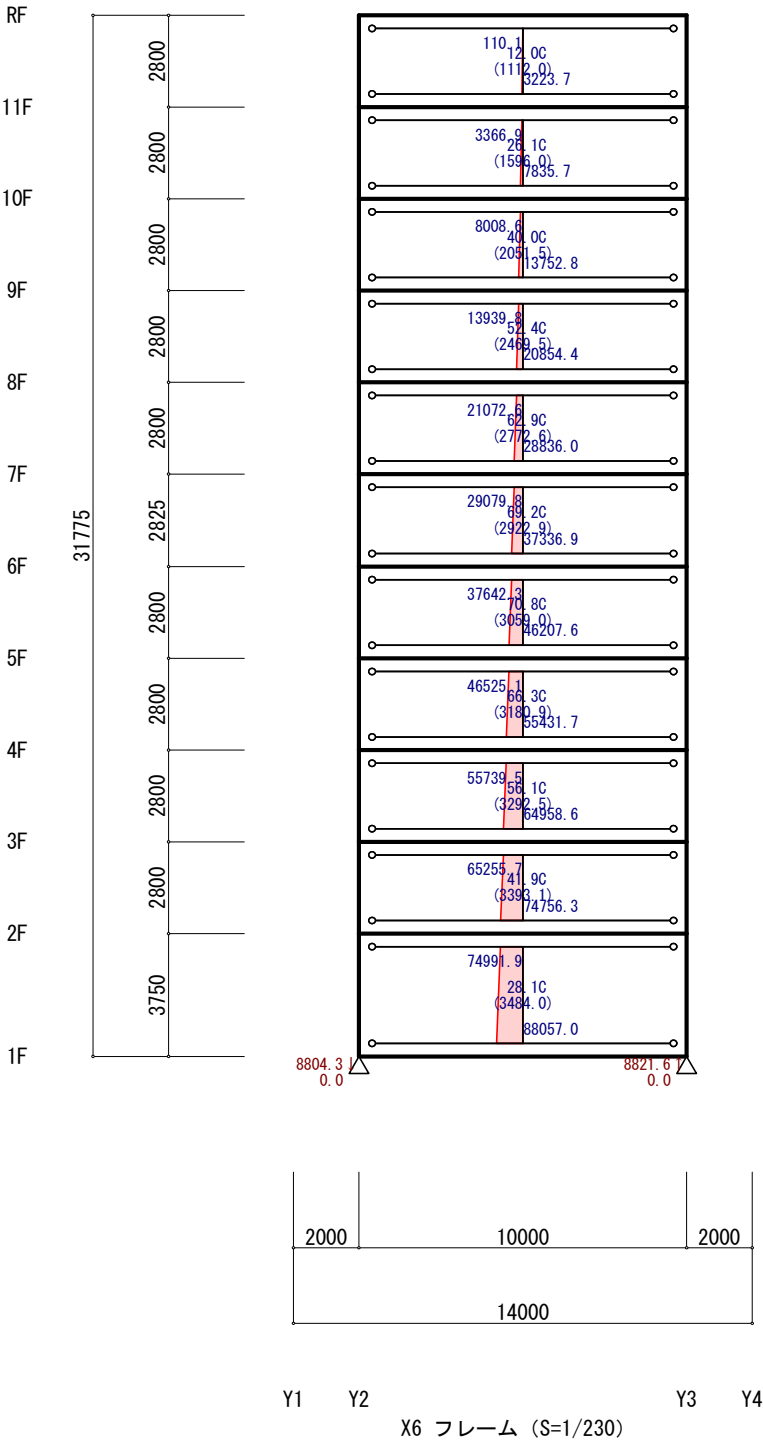


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

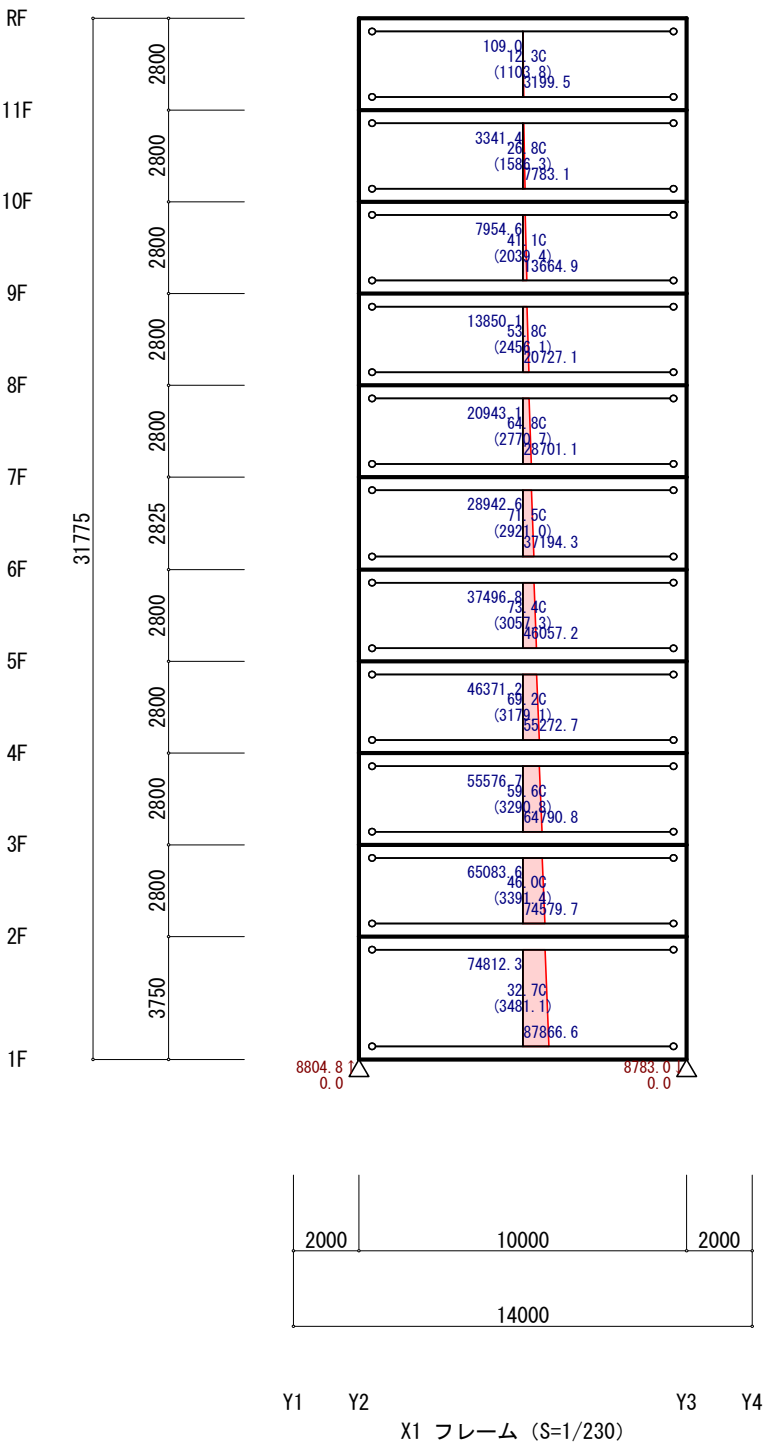


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

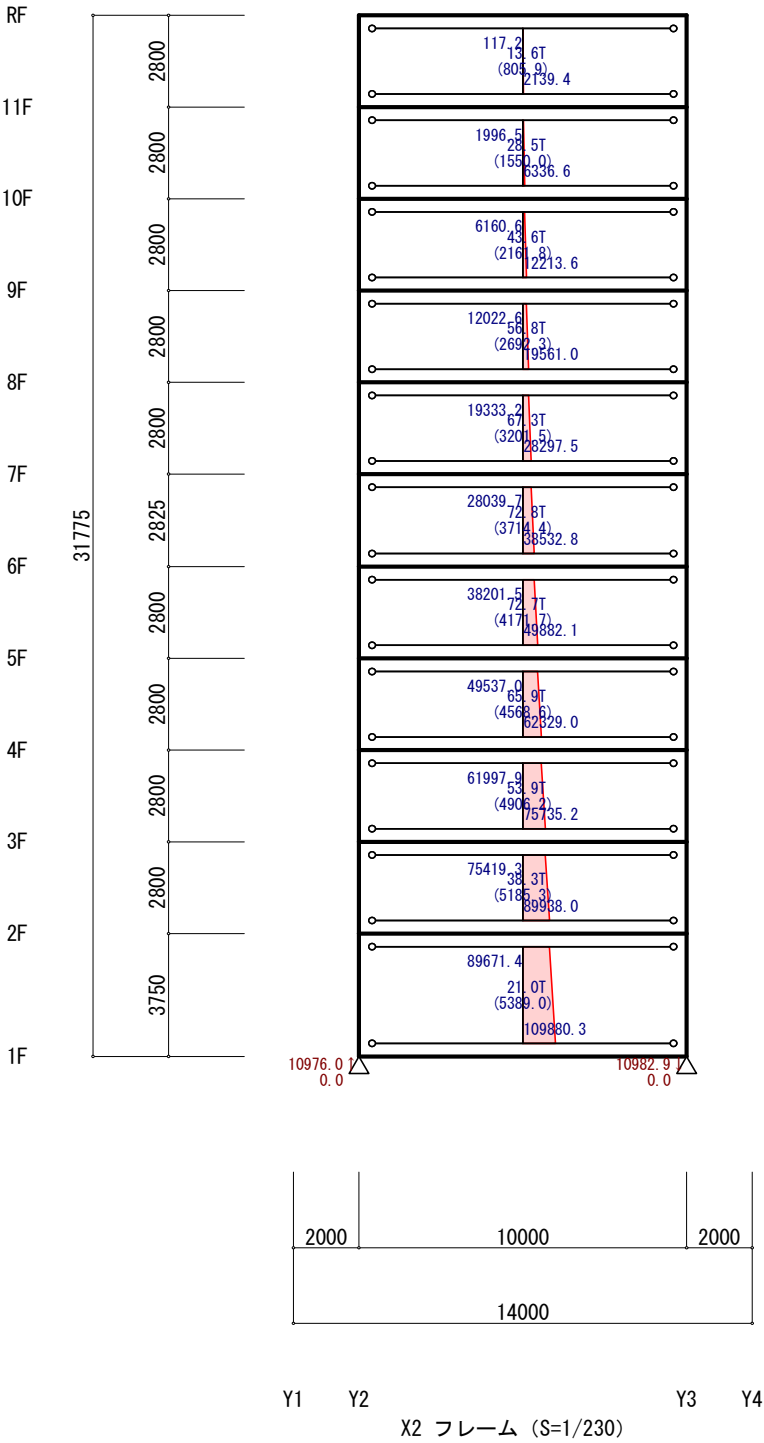


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

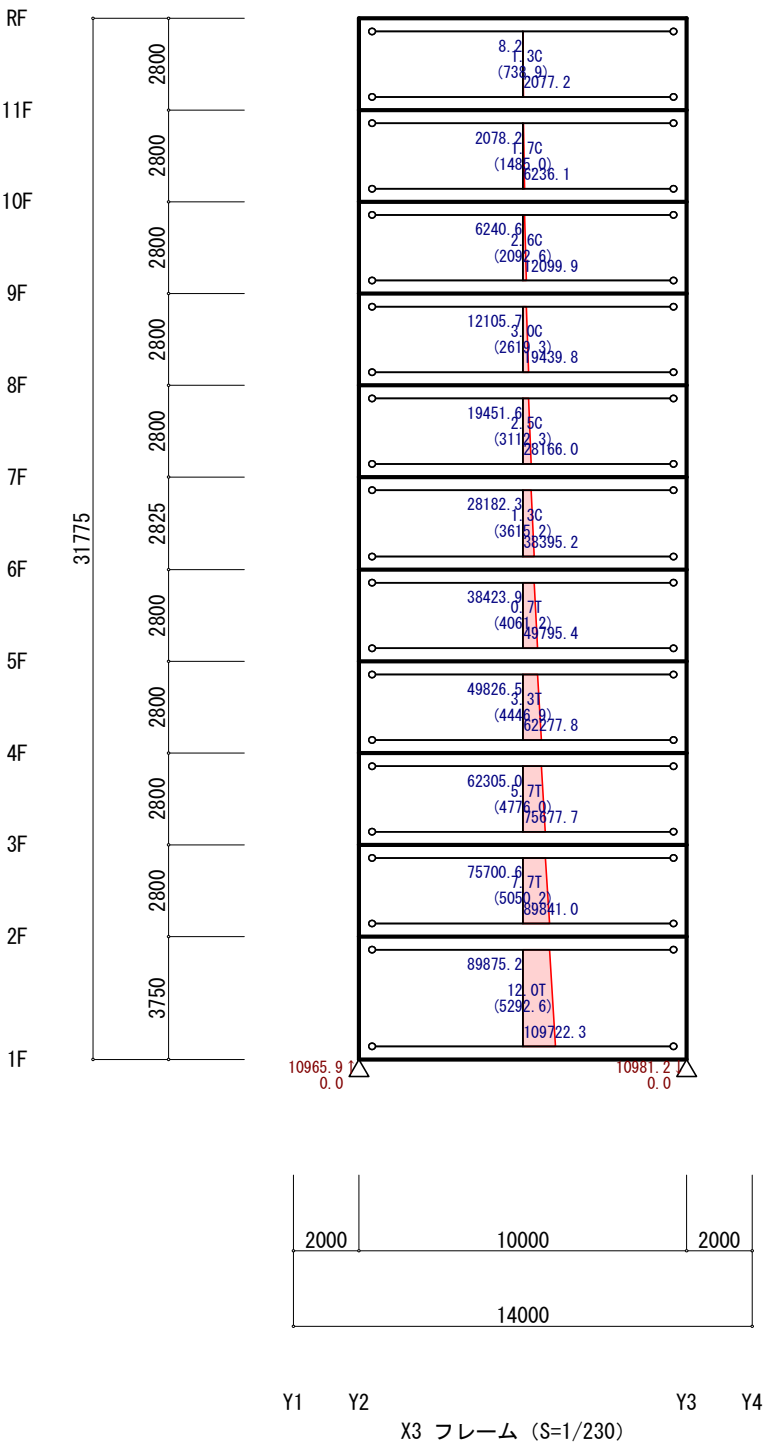


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

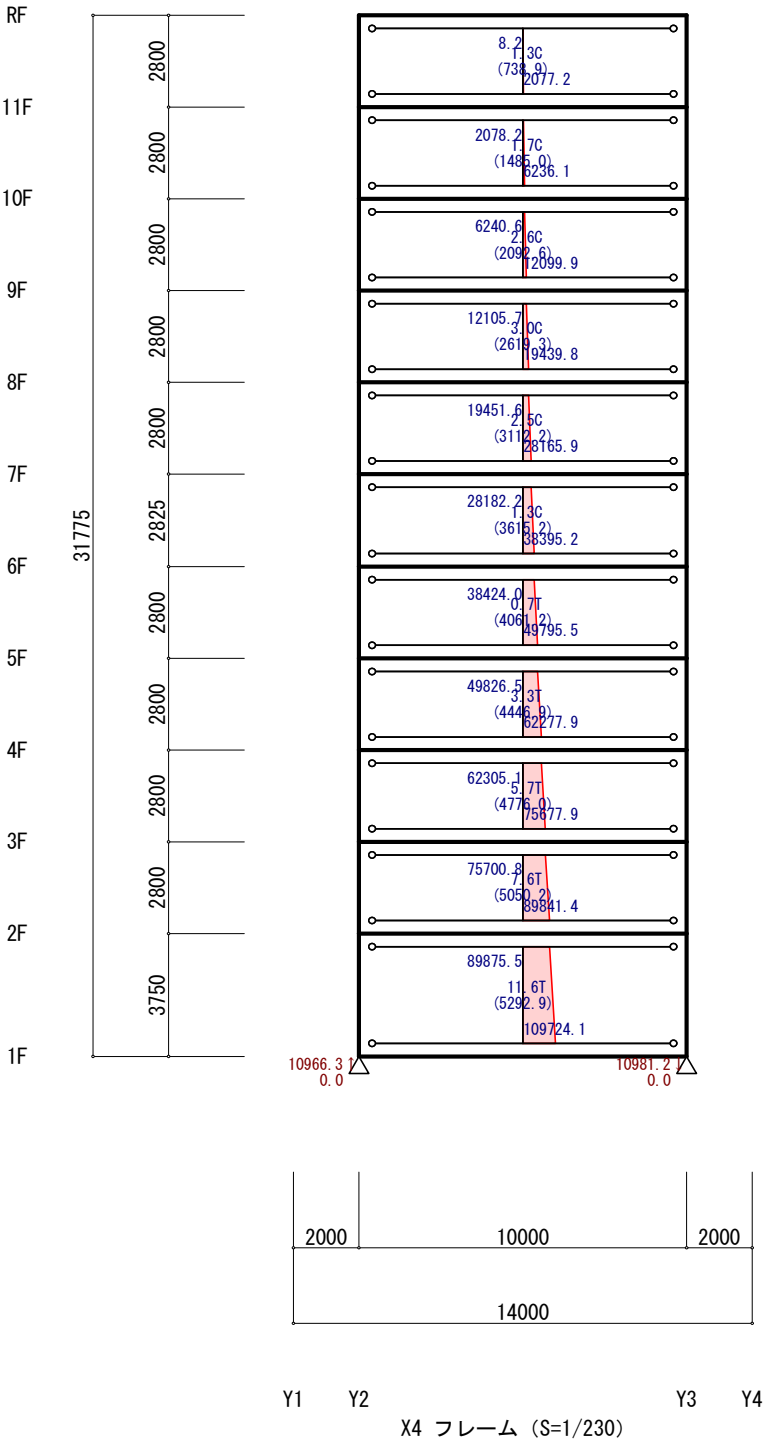


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

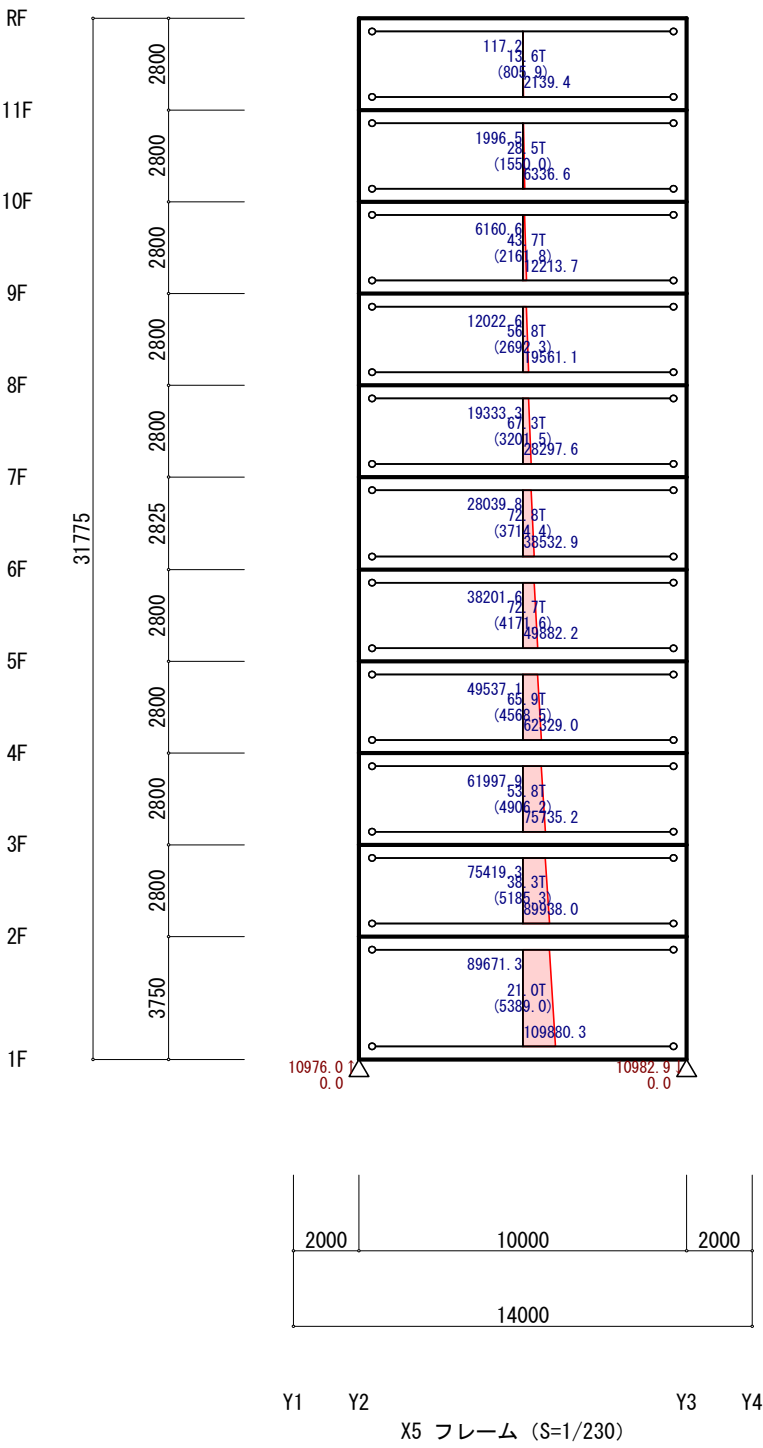


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

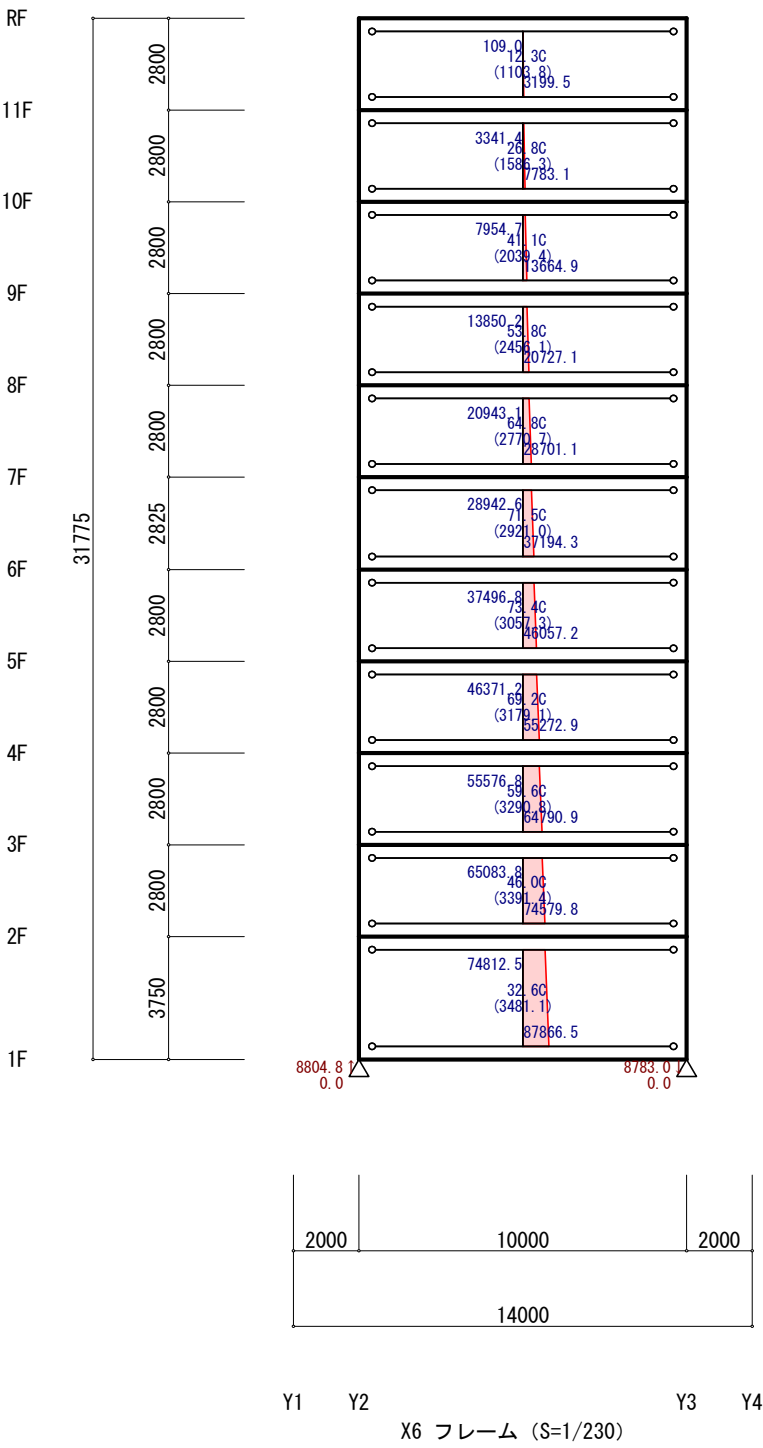


U-3.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

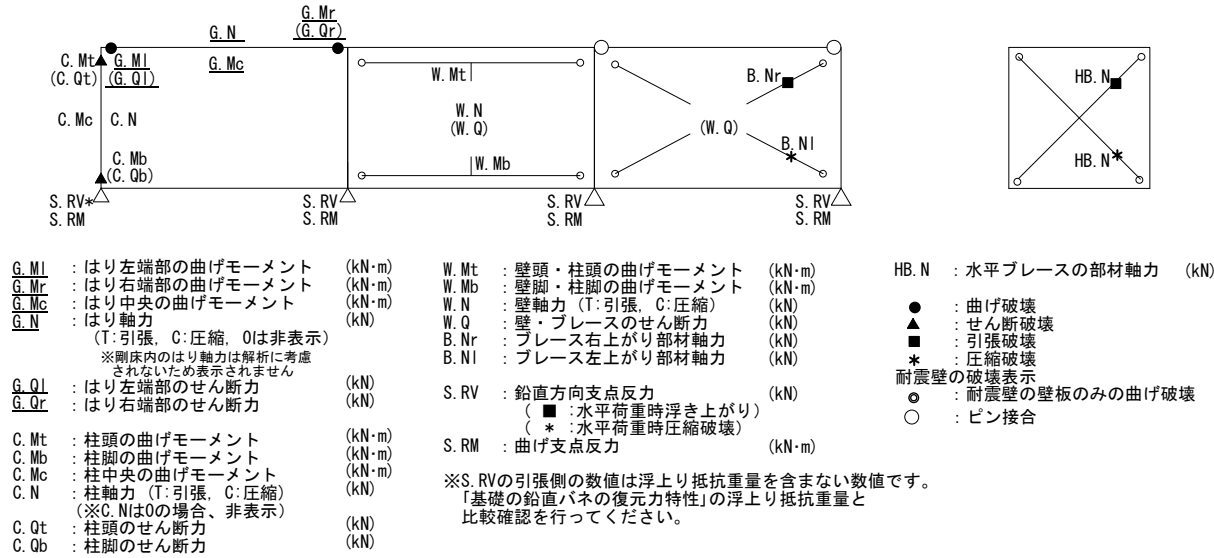



長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

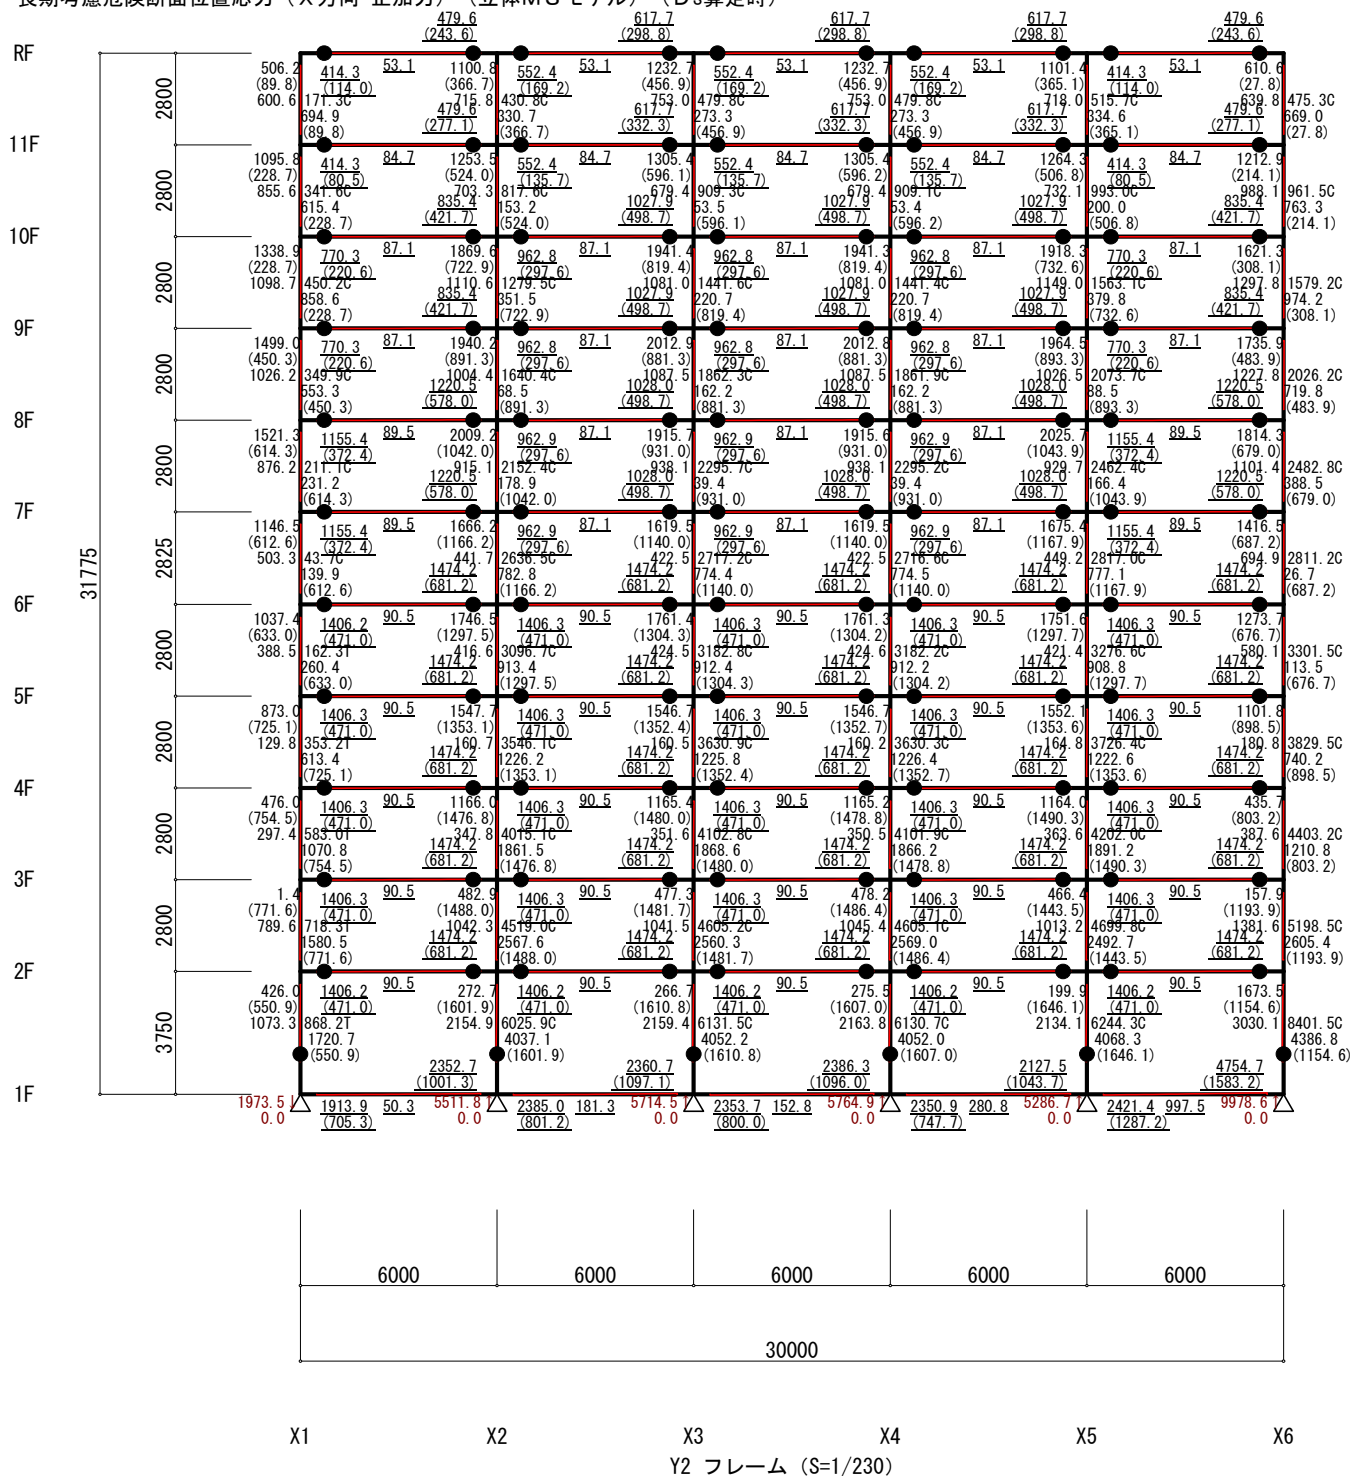


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

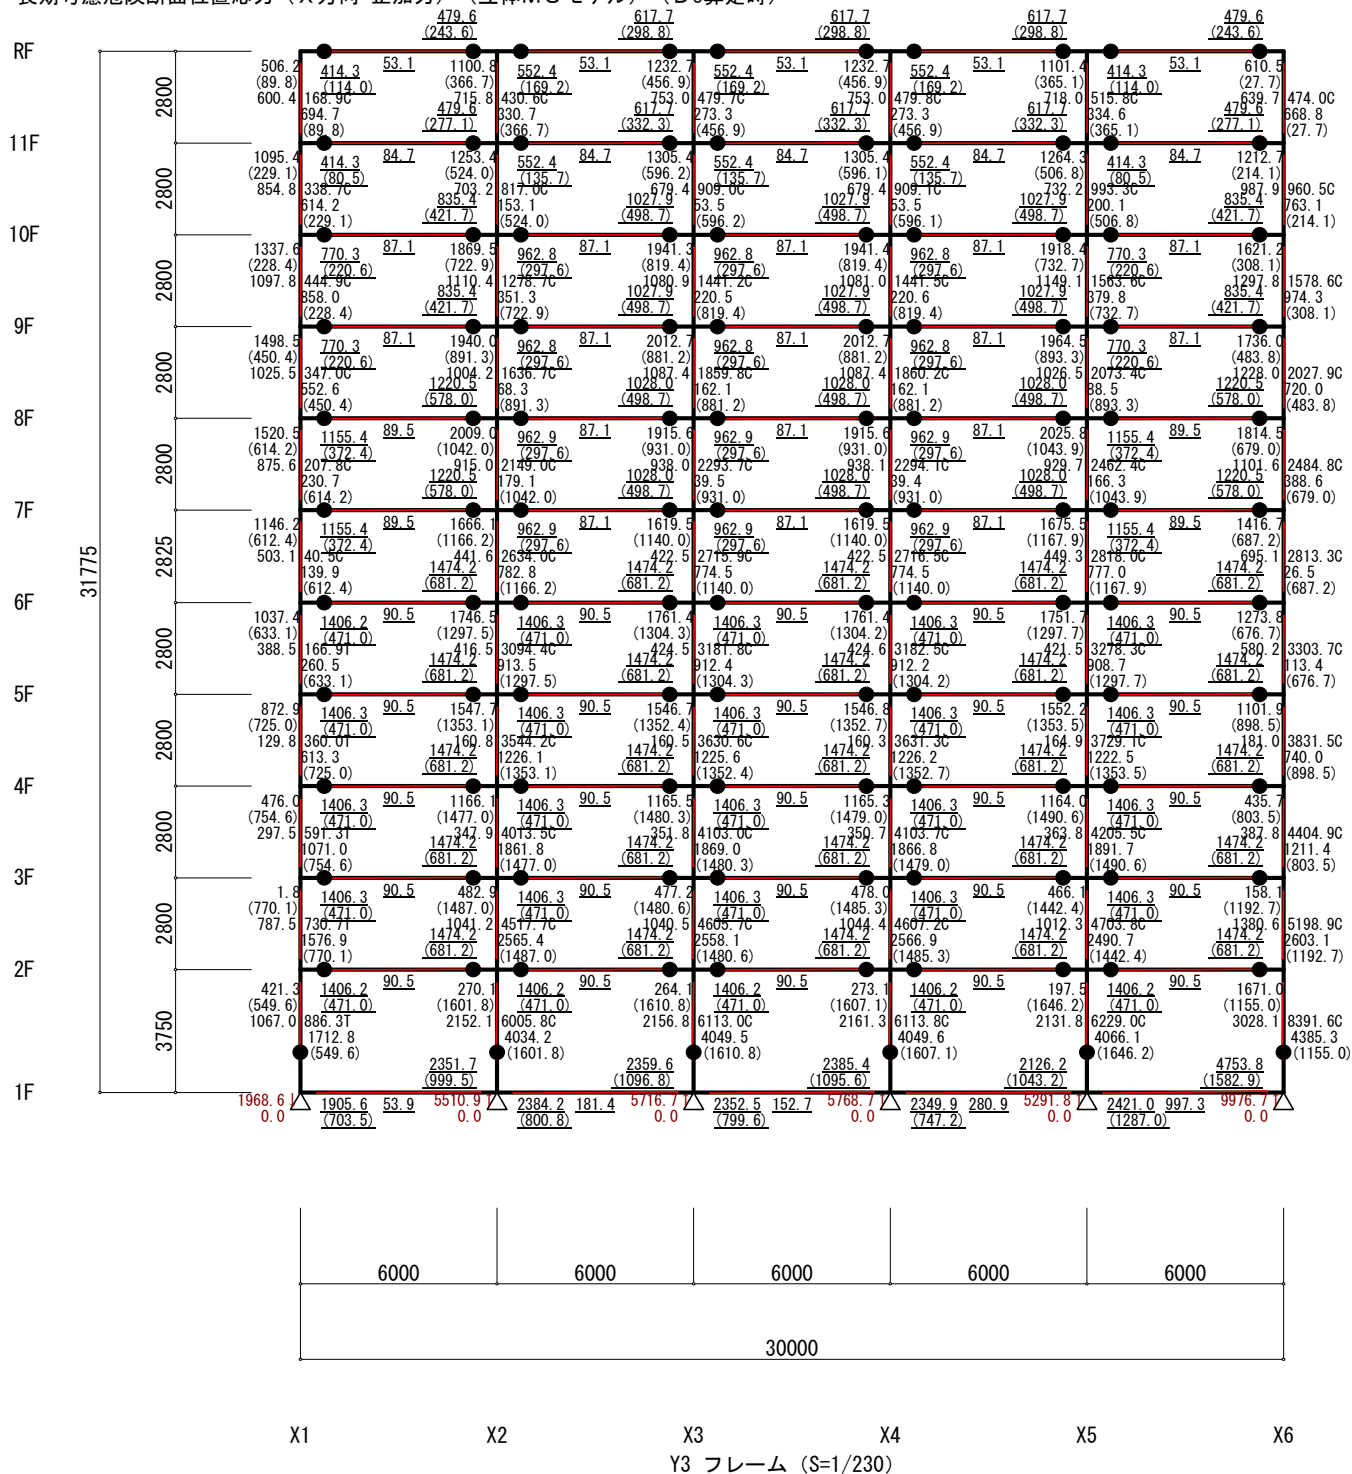


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

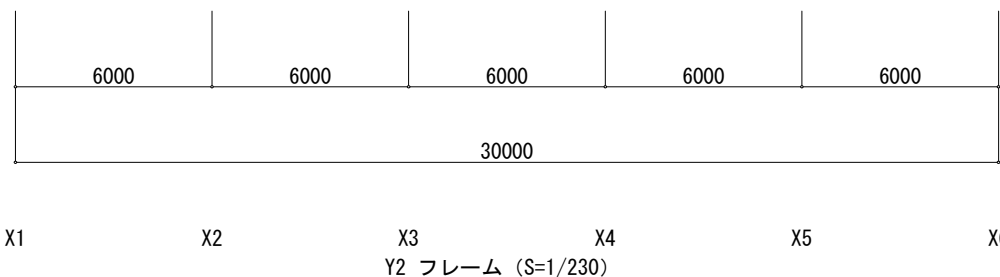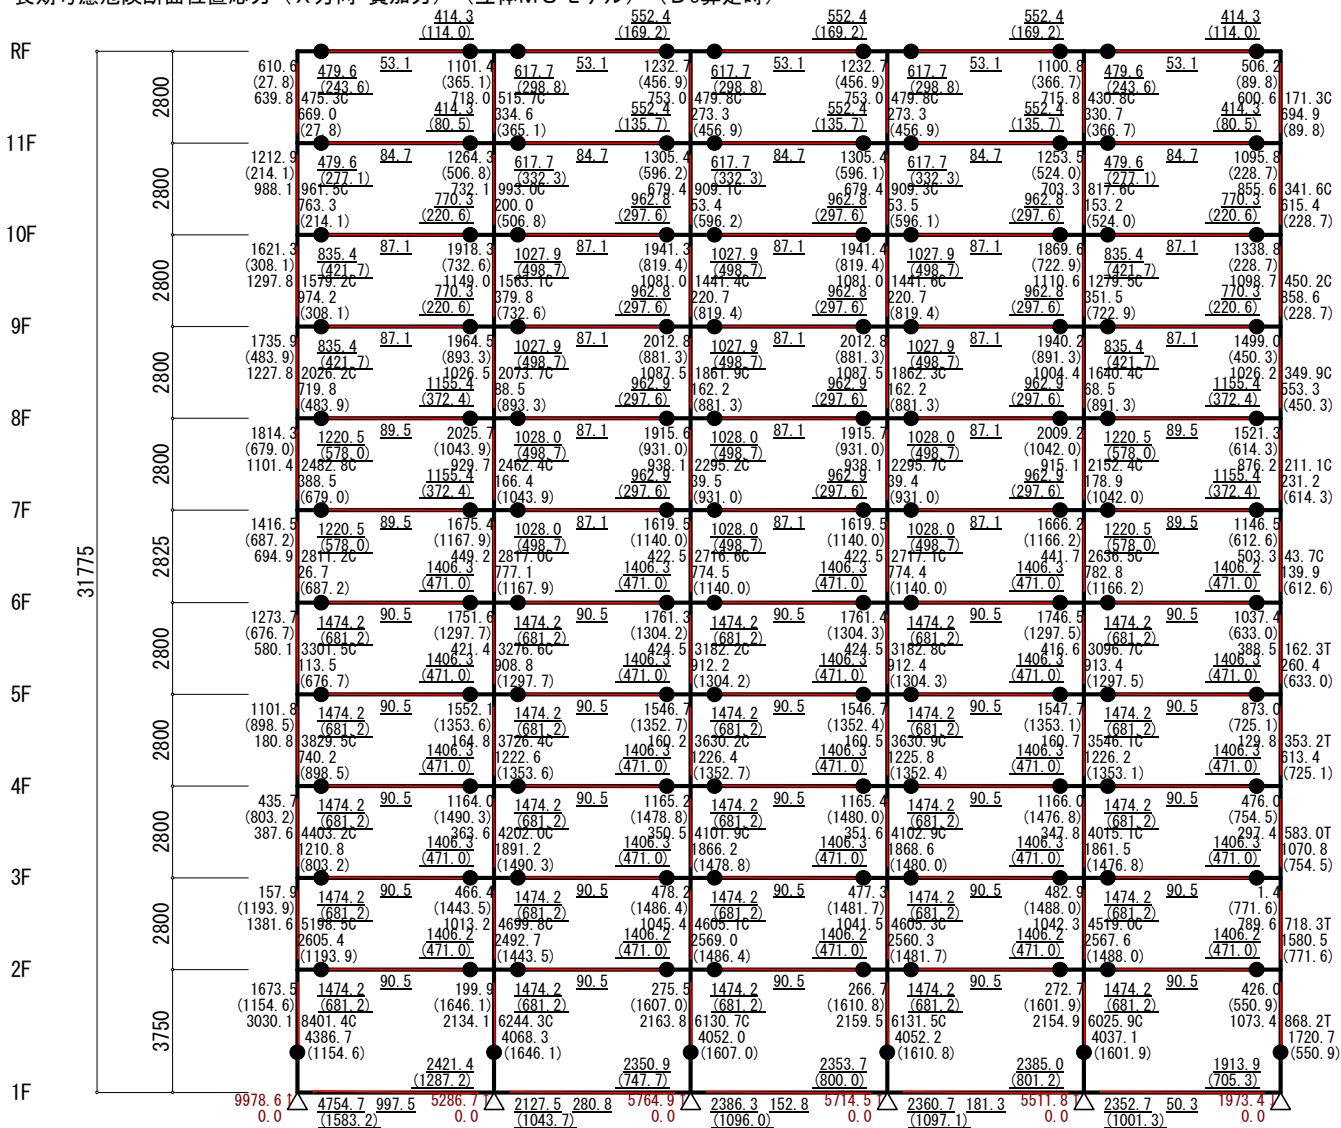


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

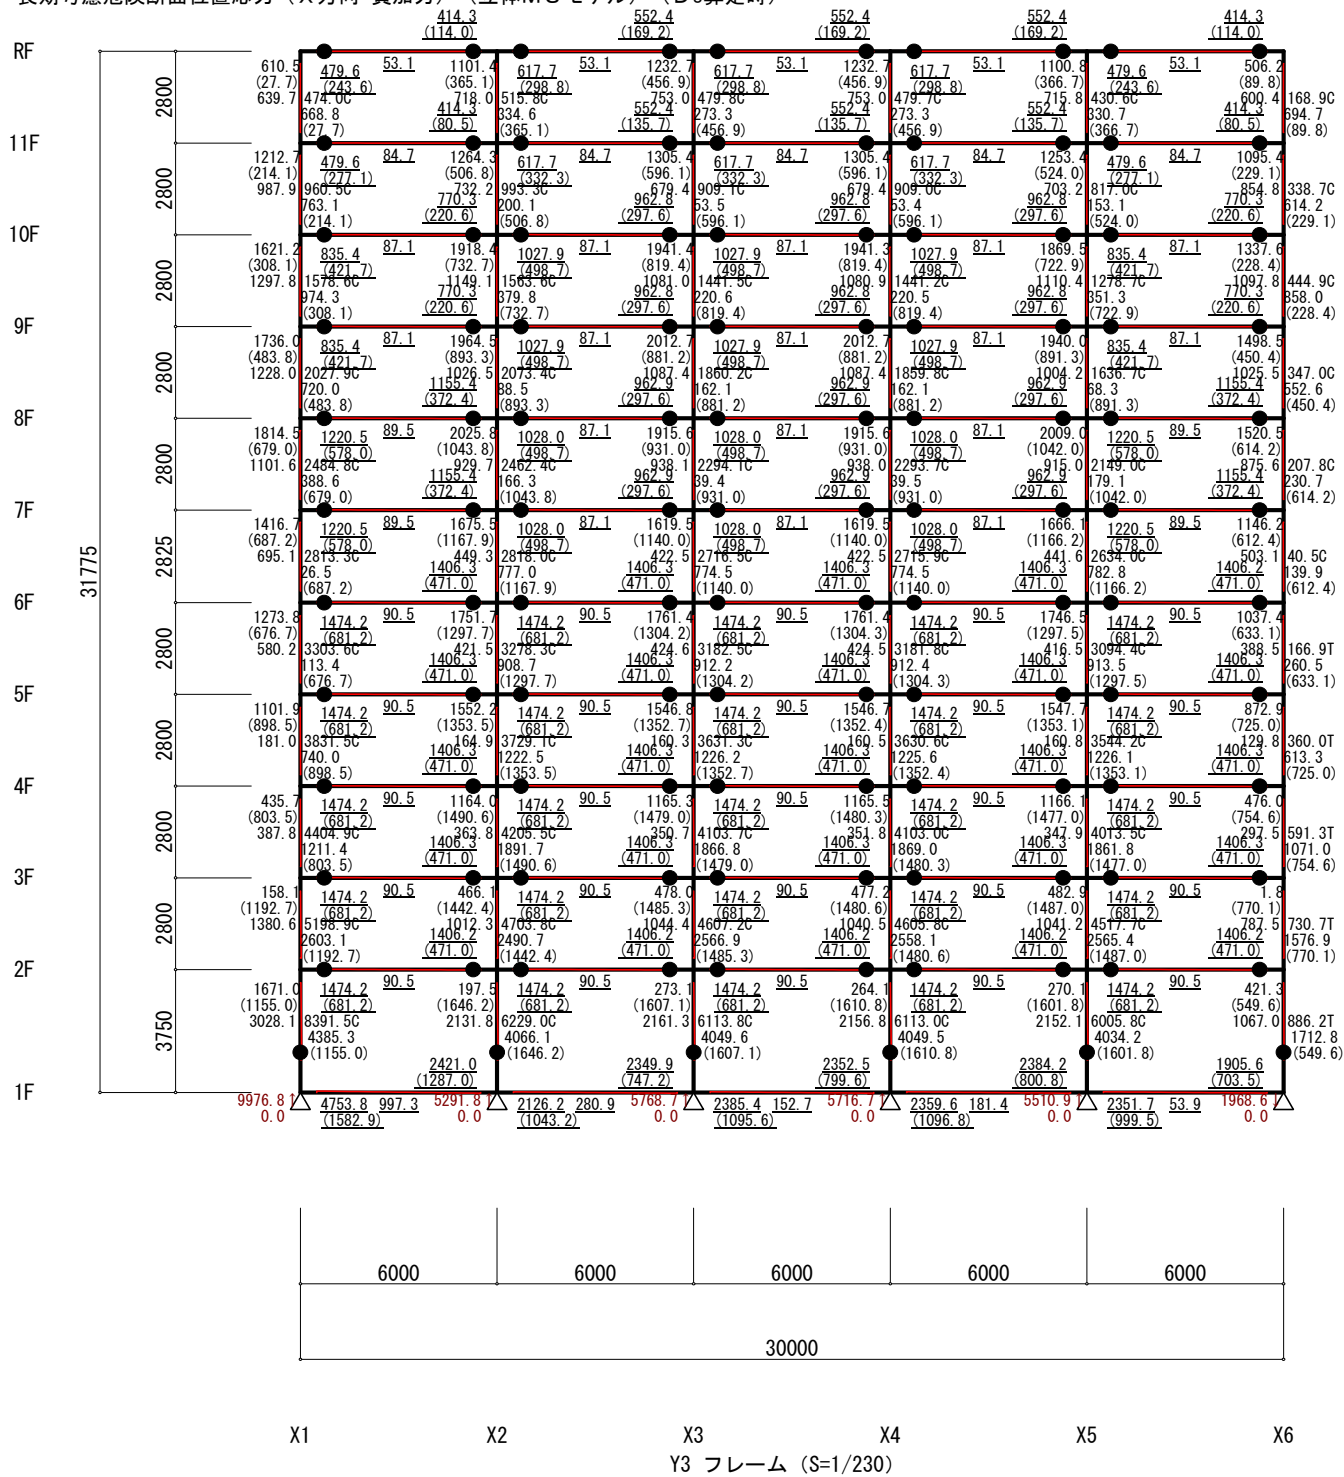


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

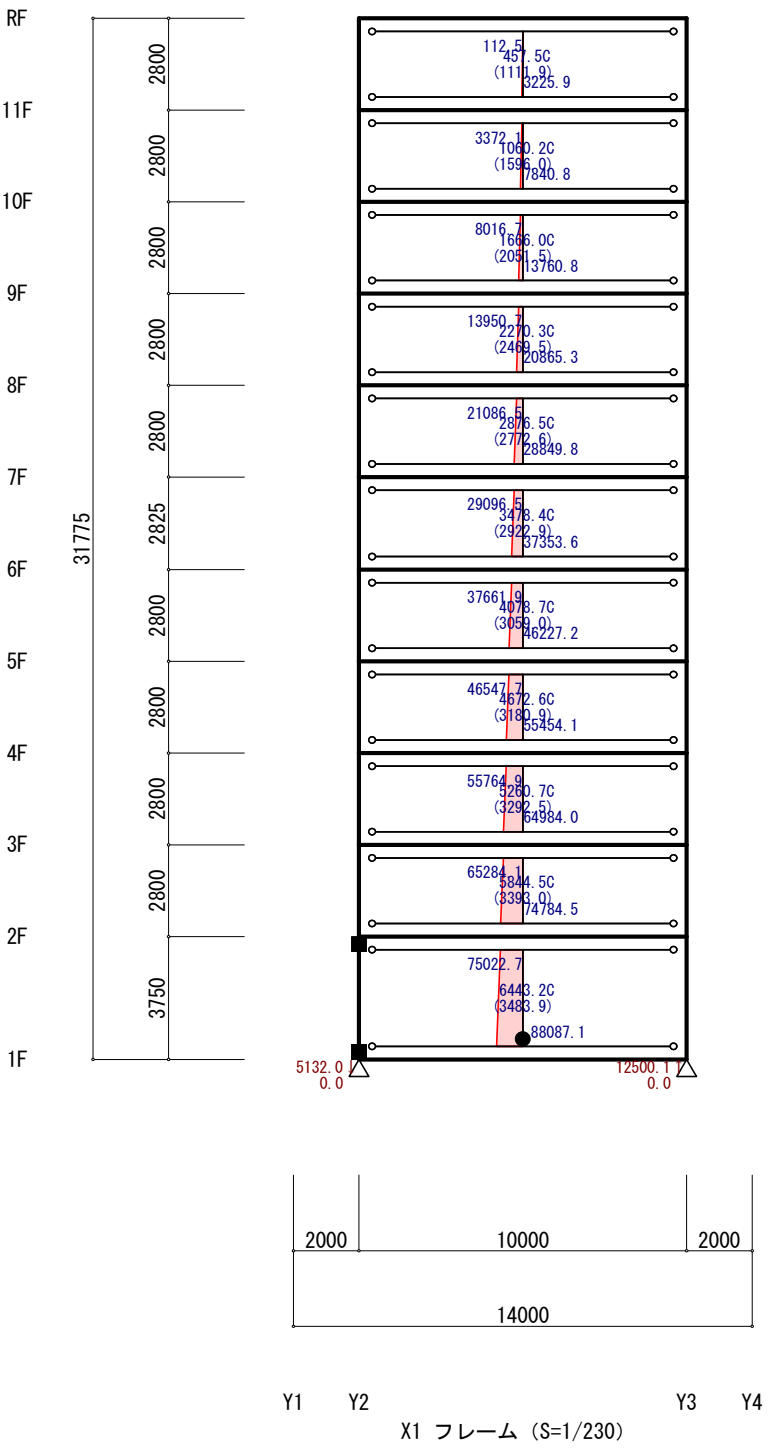


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

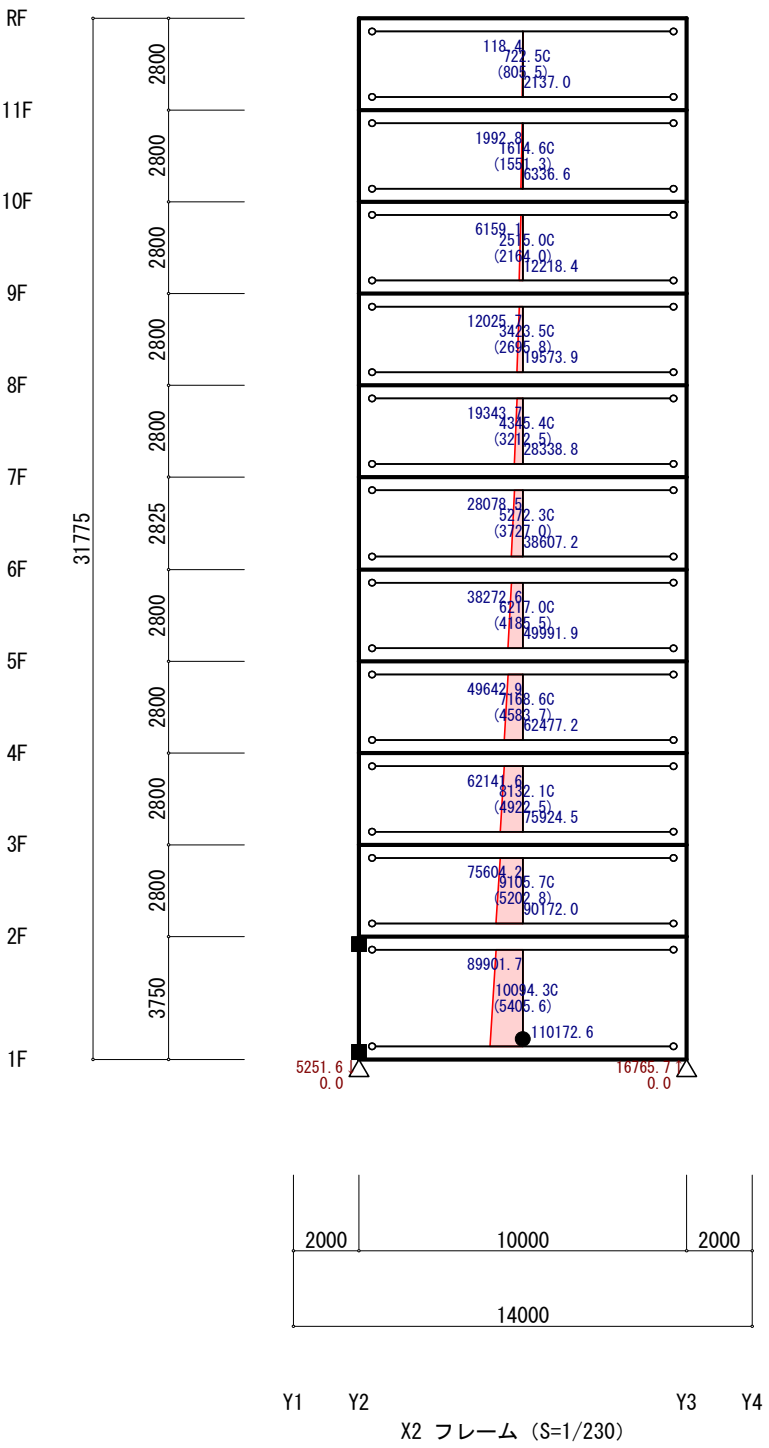


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

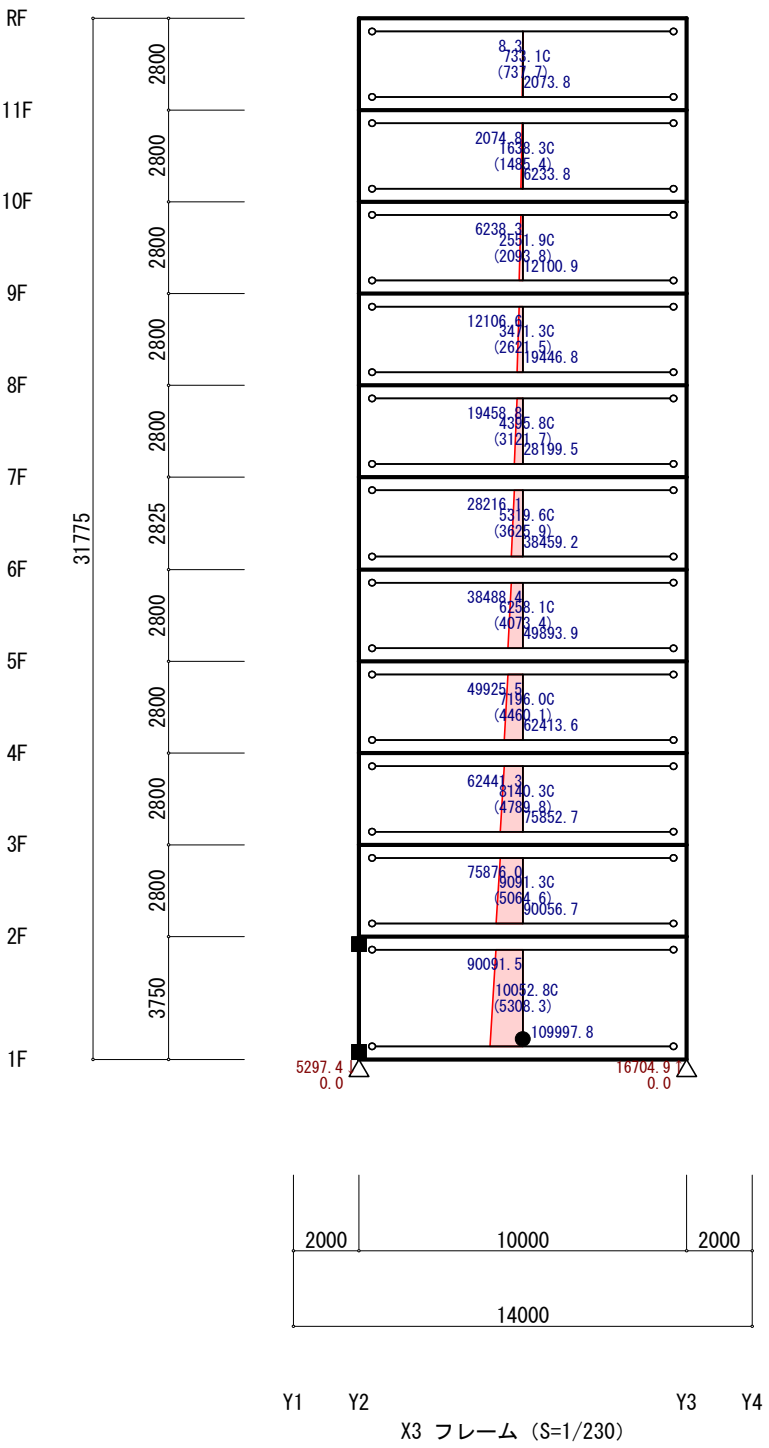


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

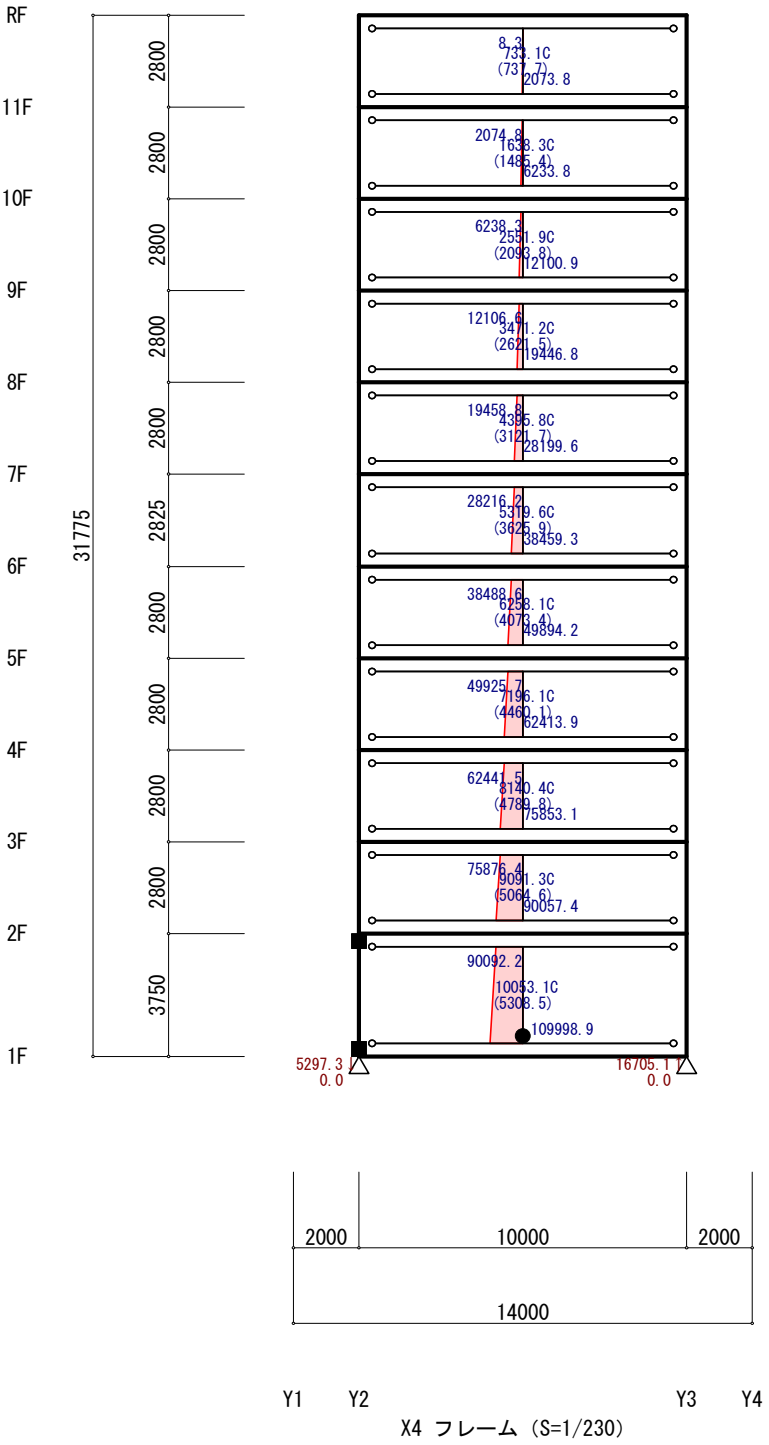


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

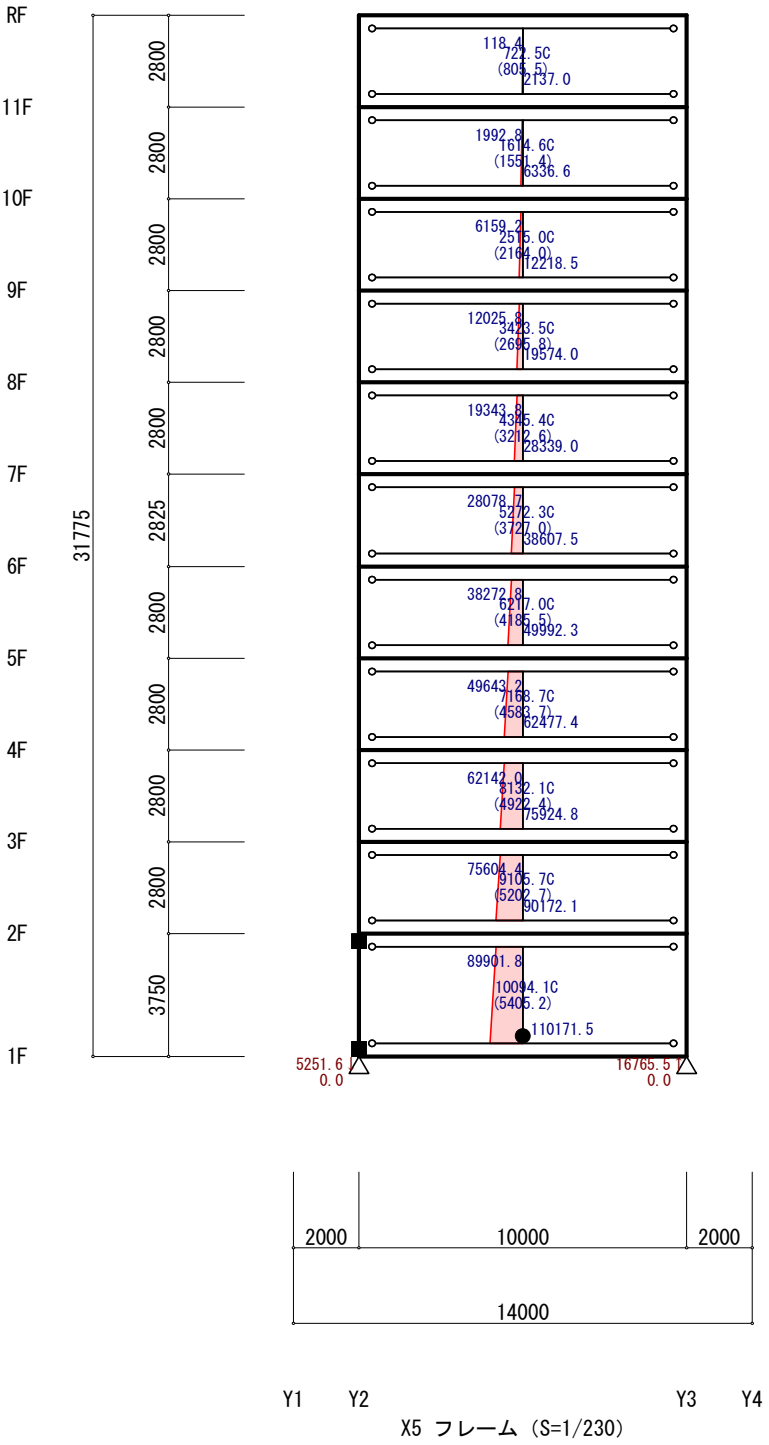


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

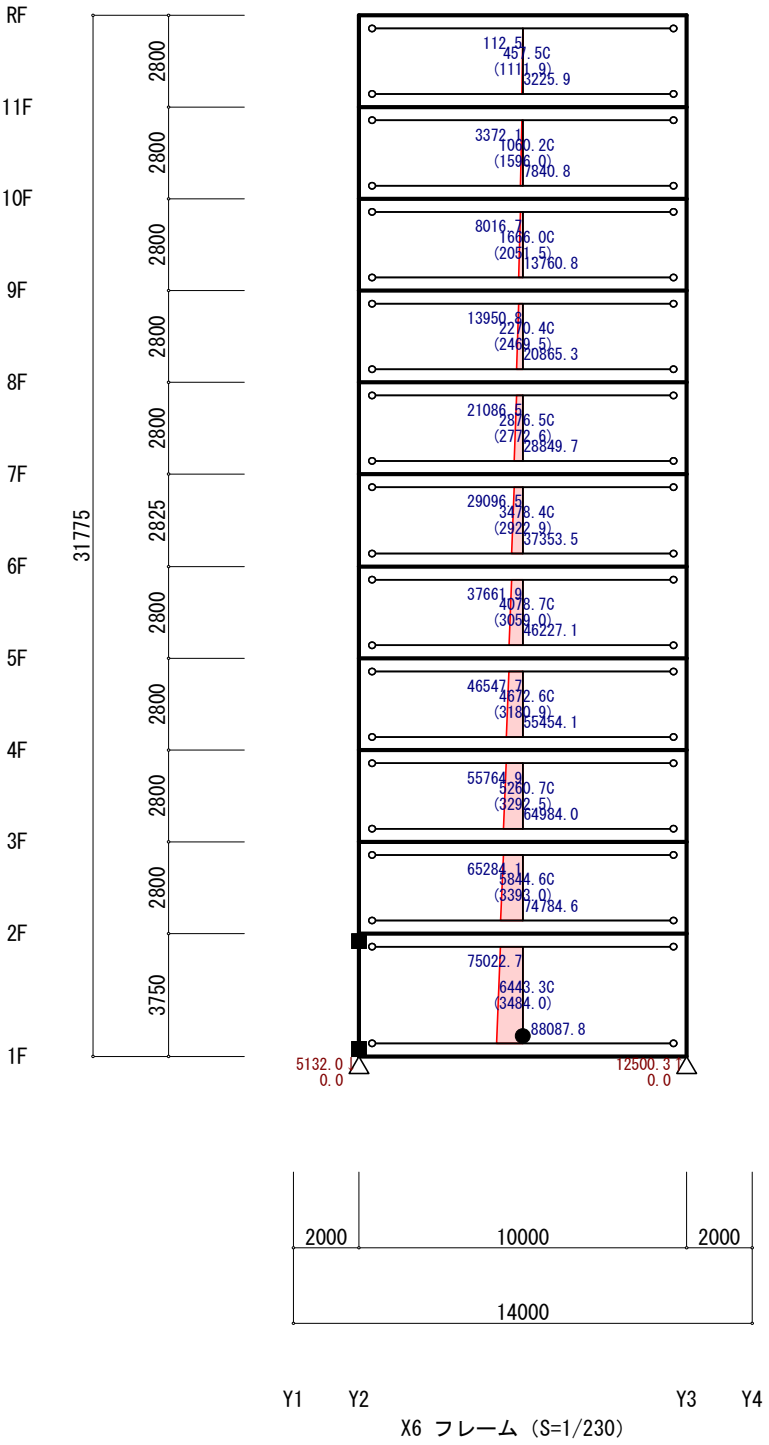


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

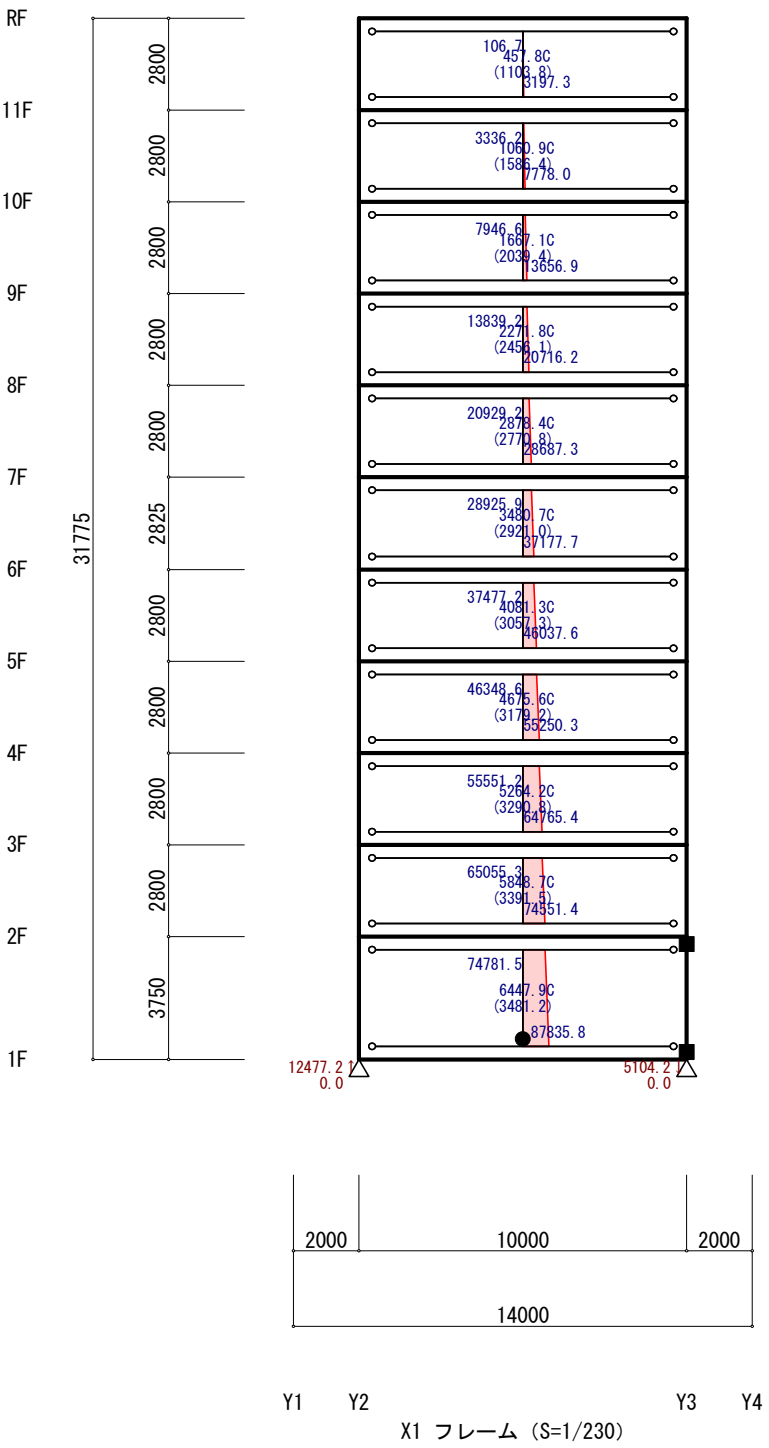


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

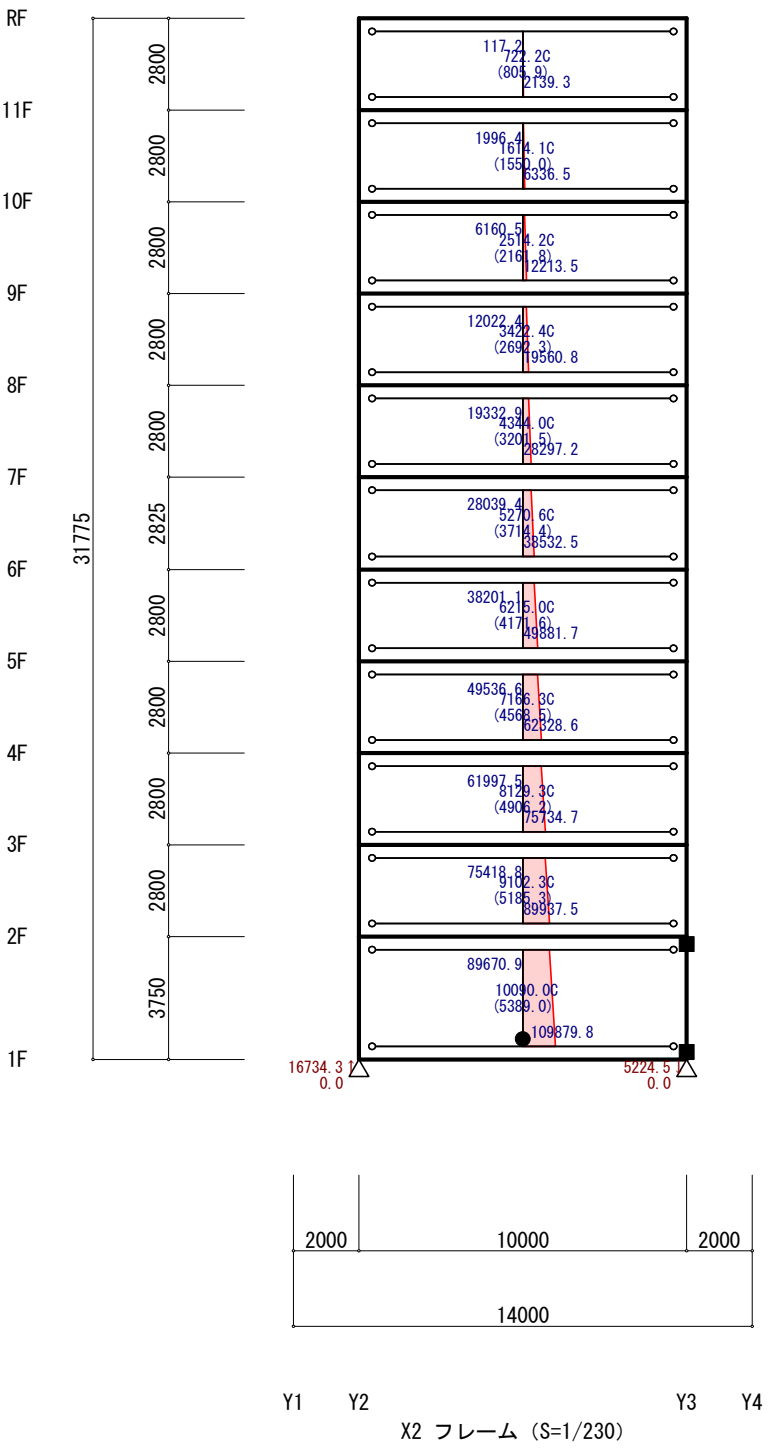


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

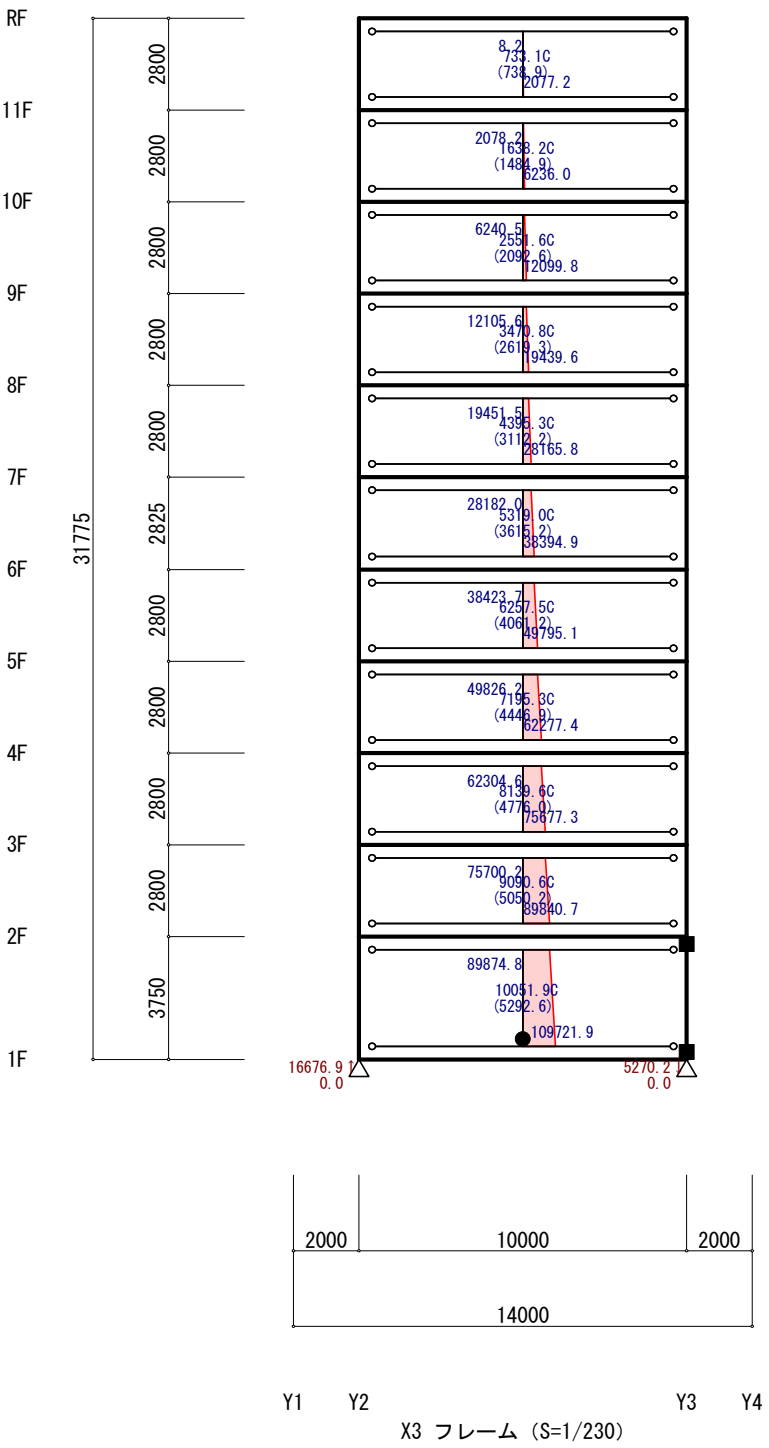


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

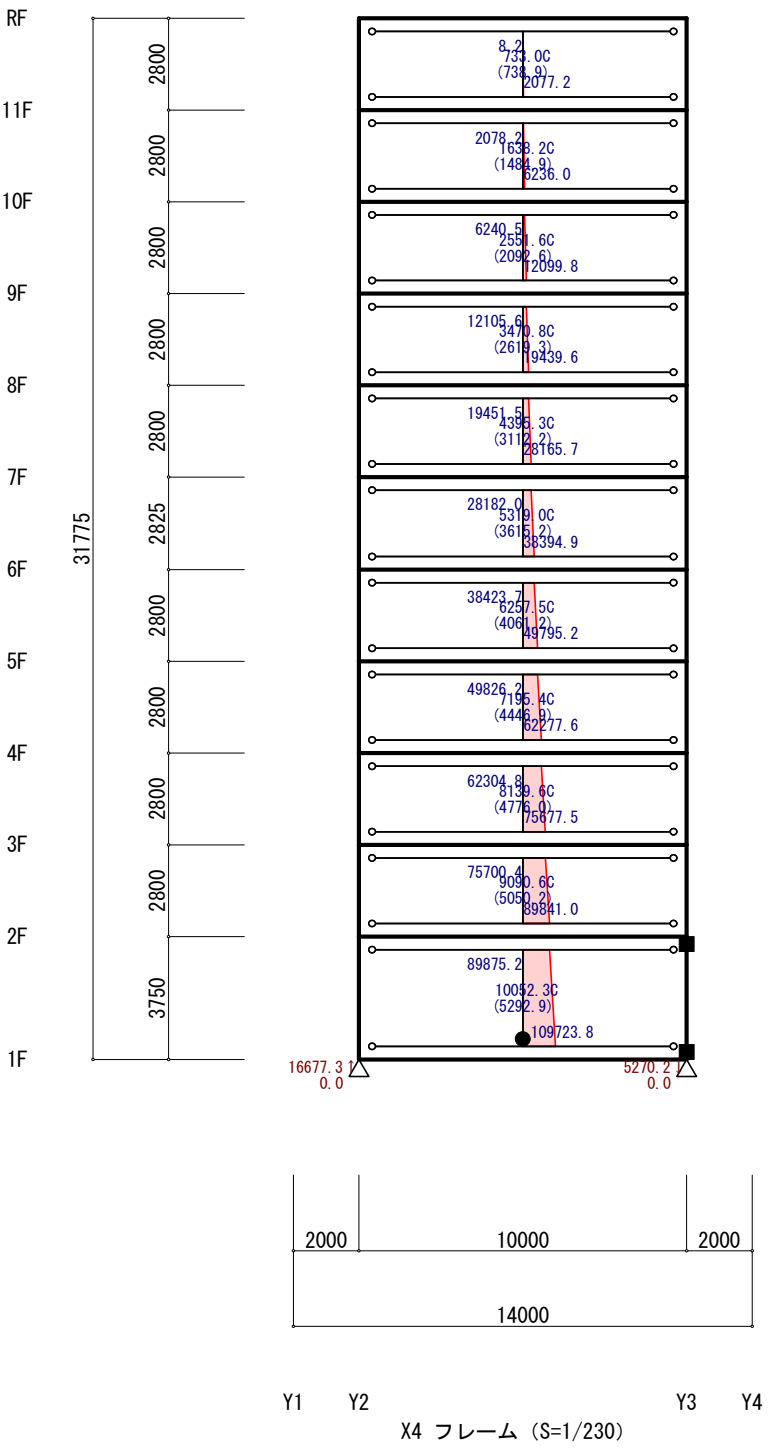

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

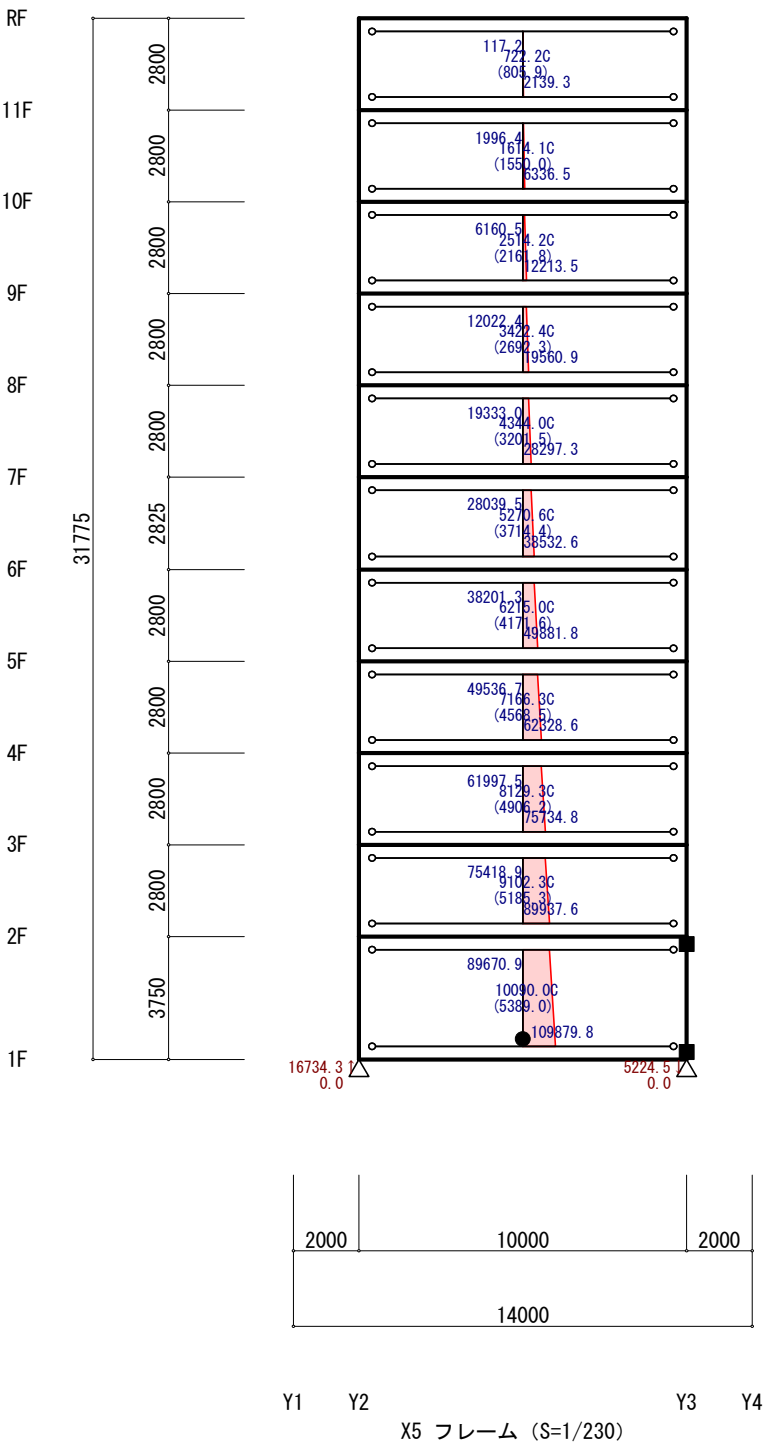


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

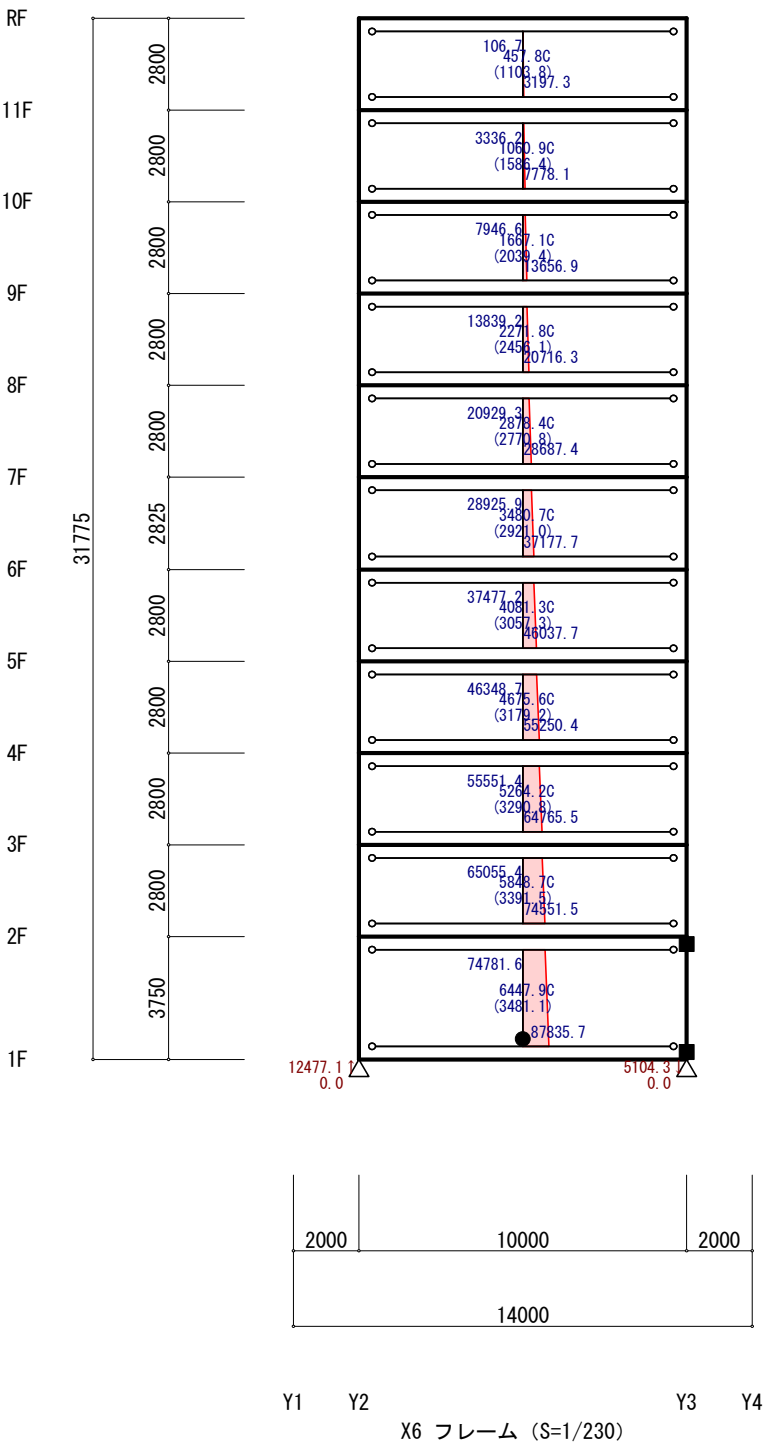


U-3.5 終局時機構図 (Ds算定時)

U-3.5.1 終局時機構図 (Ds算定時)

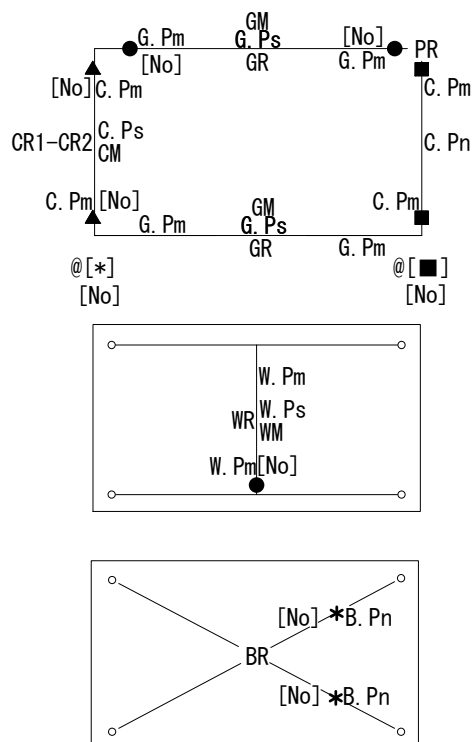


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- ◎ : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

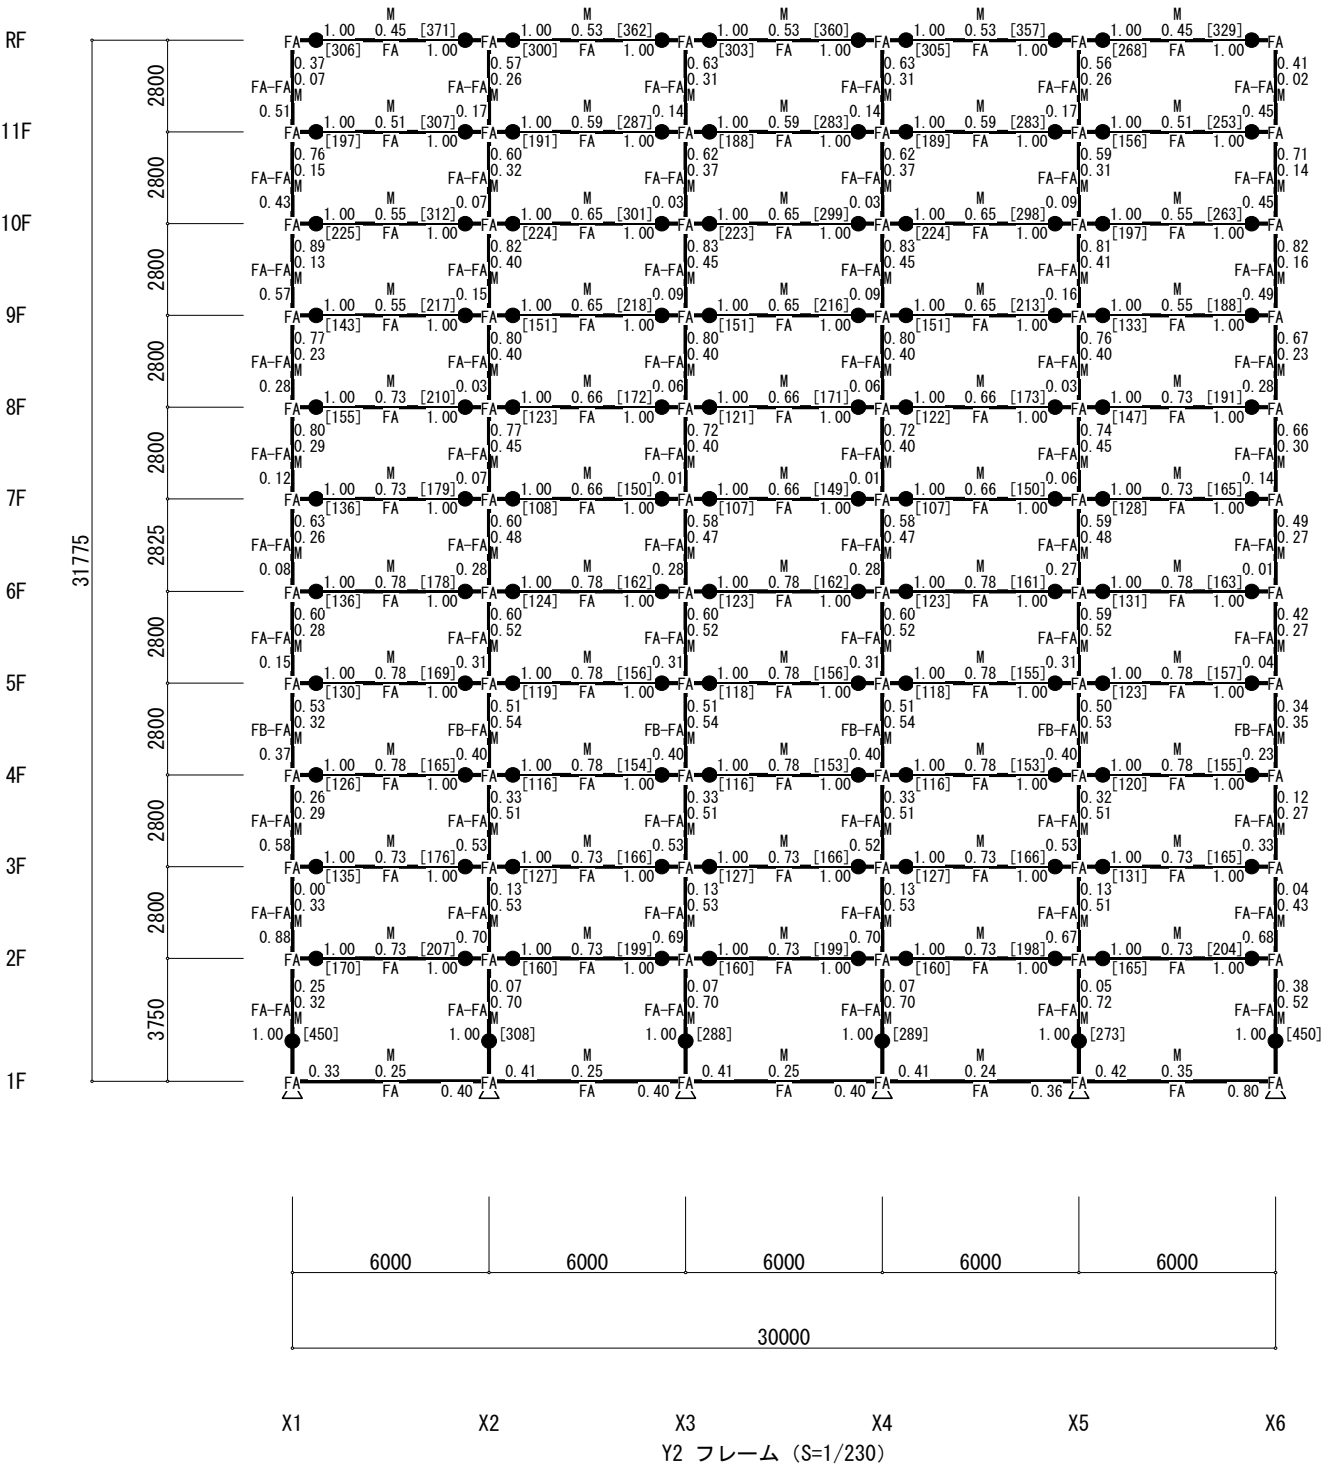


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

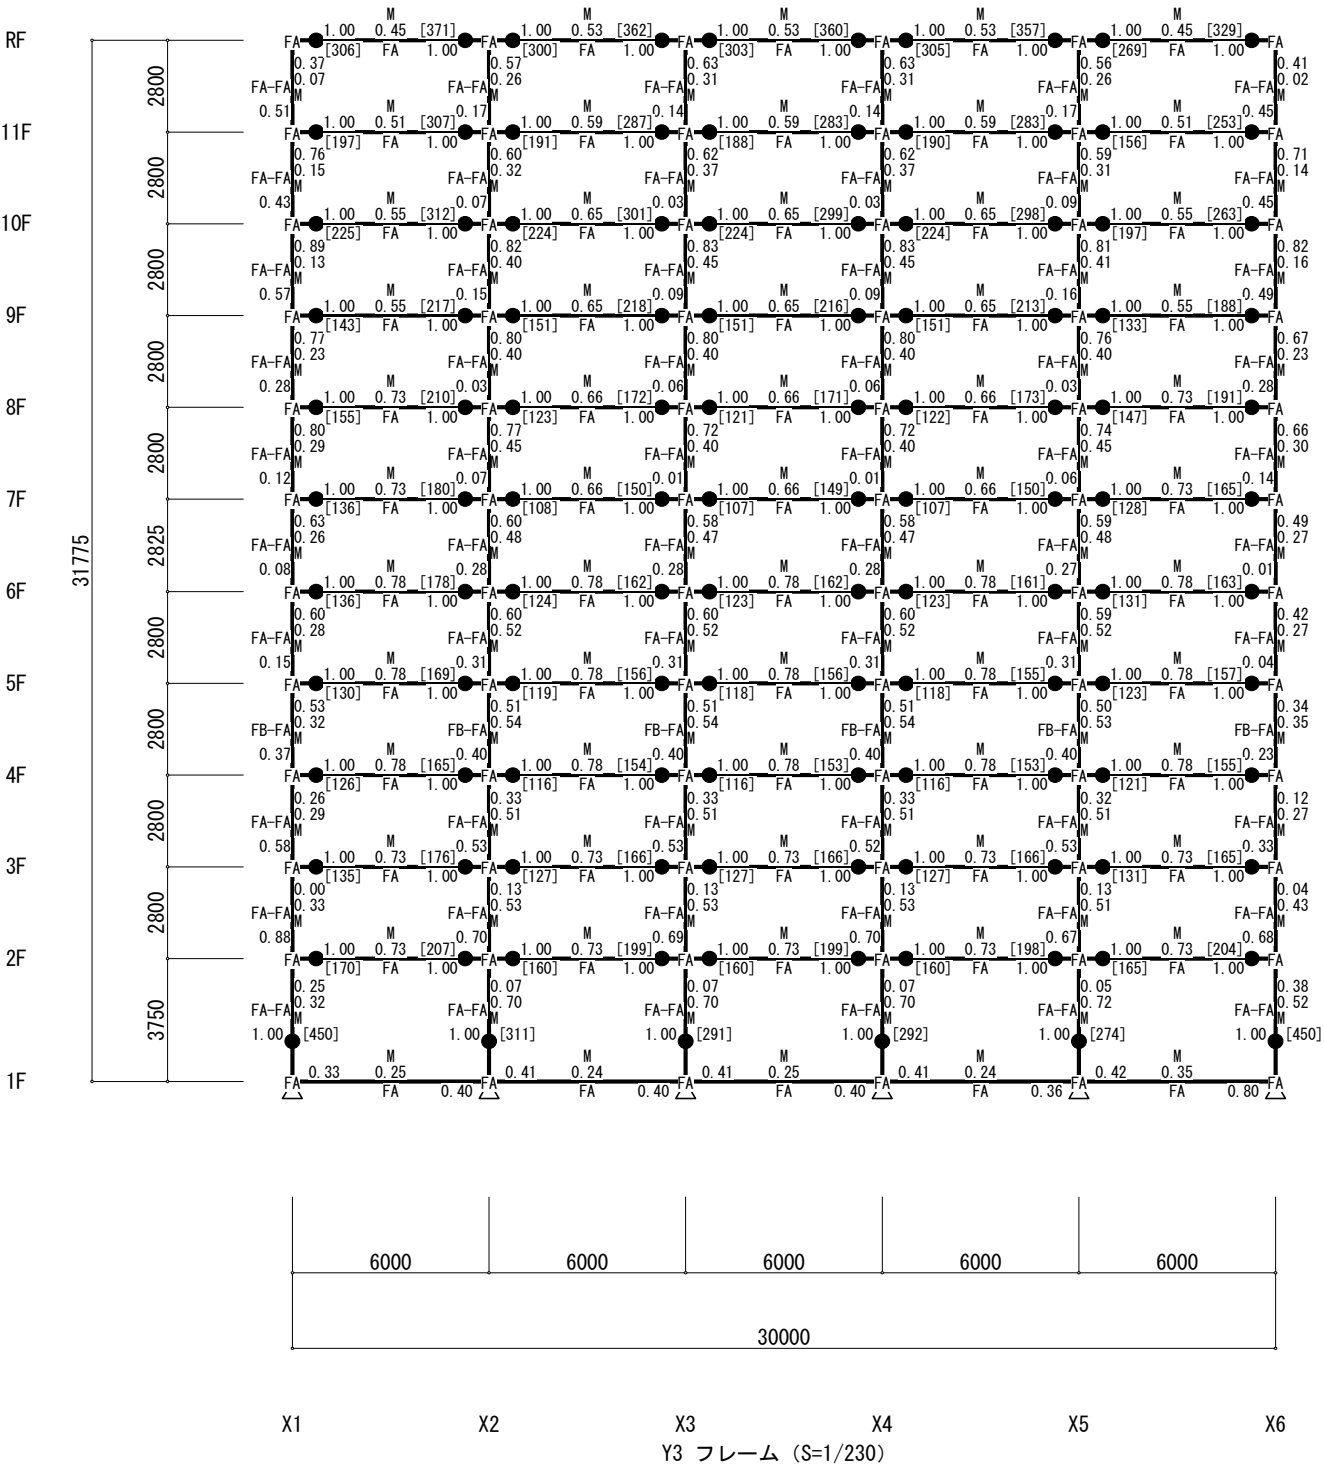


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

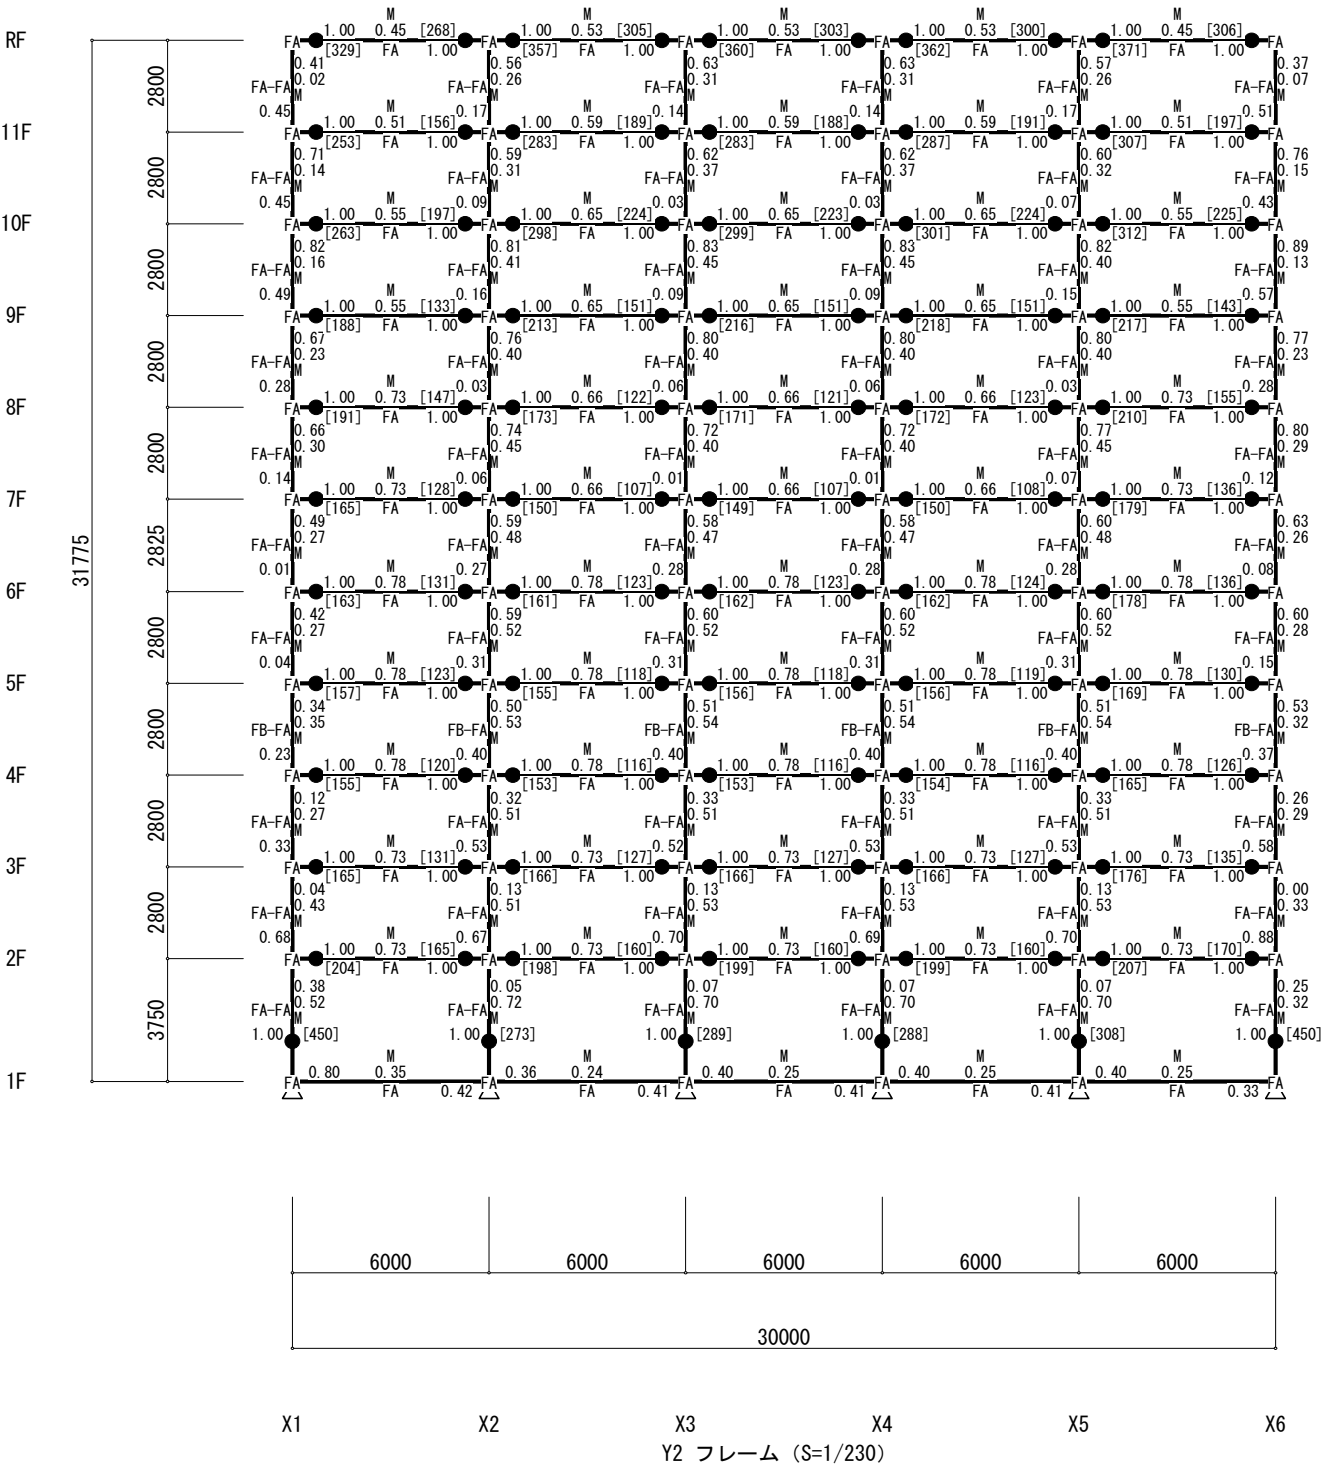


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

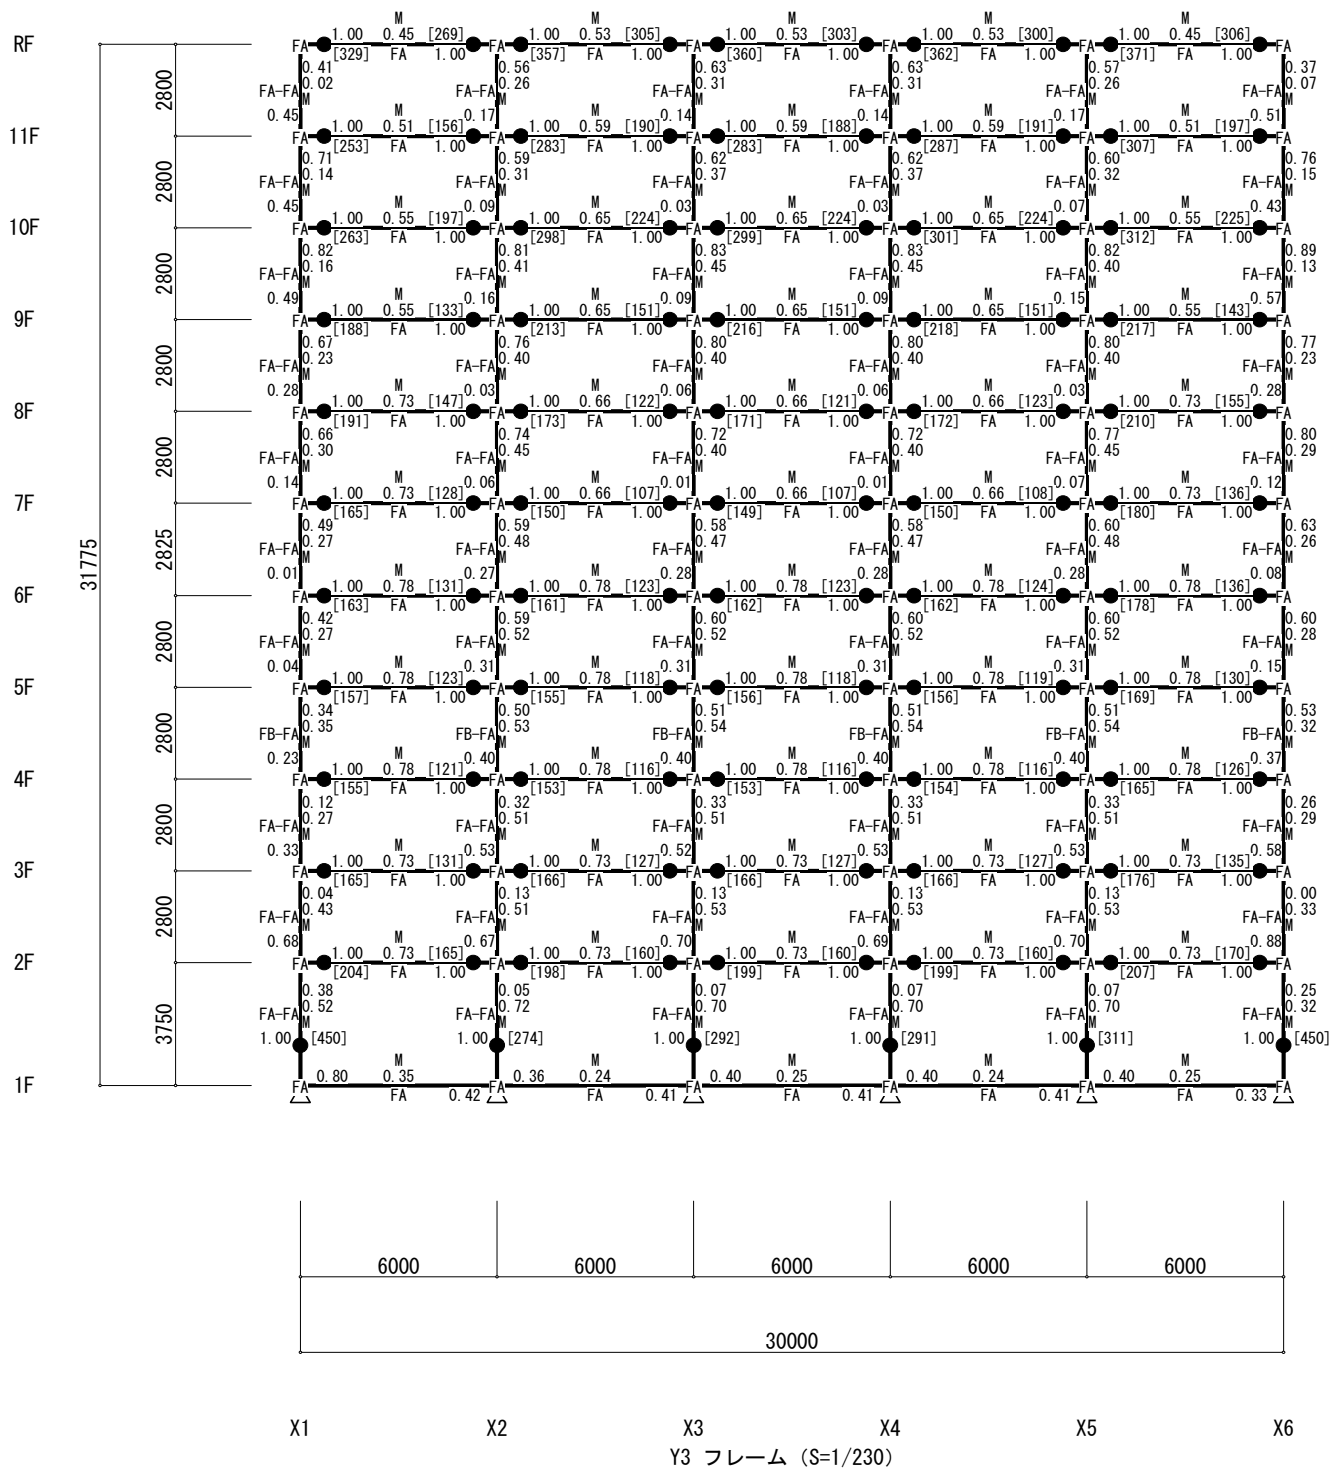


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

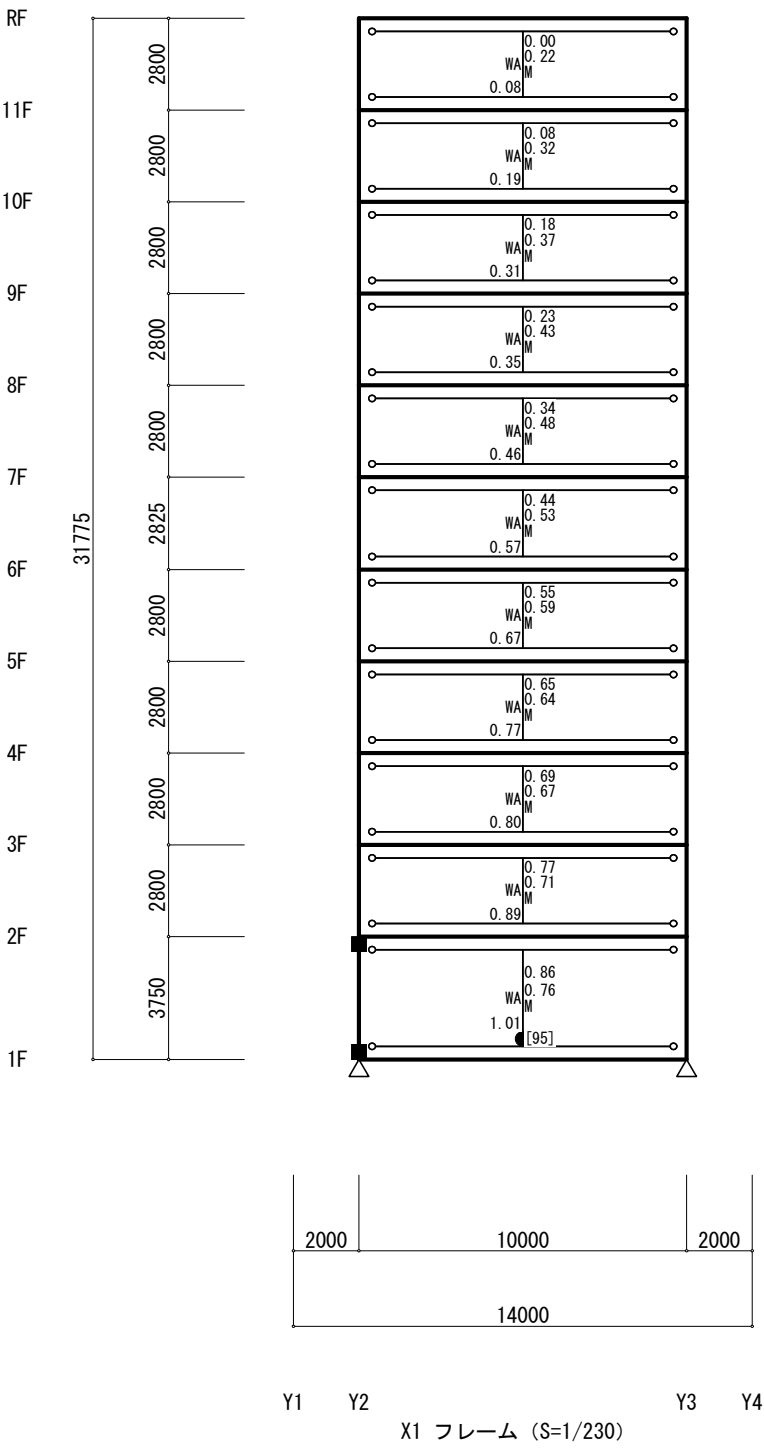


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

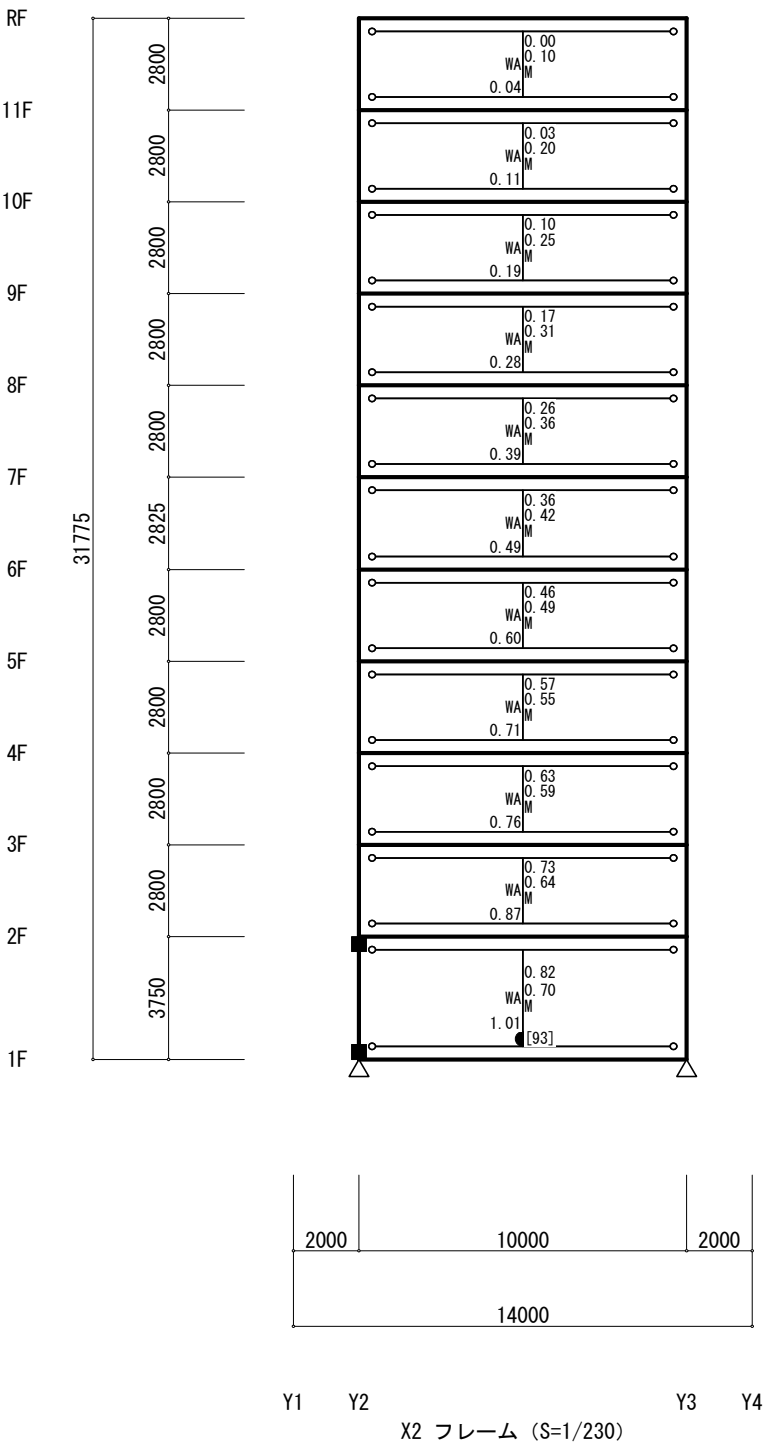


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

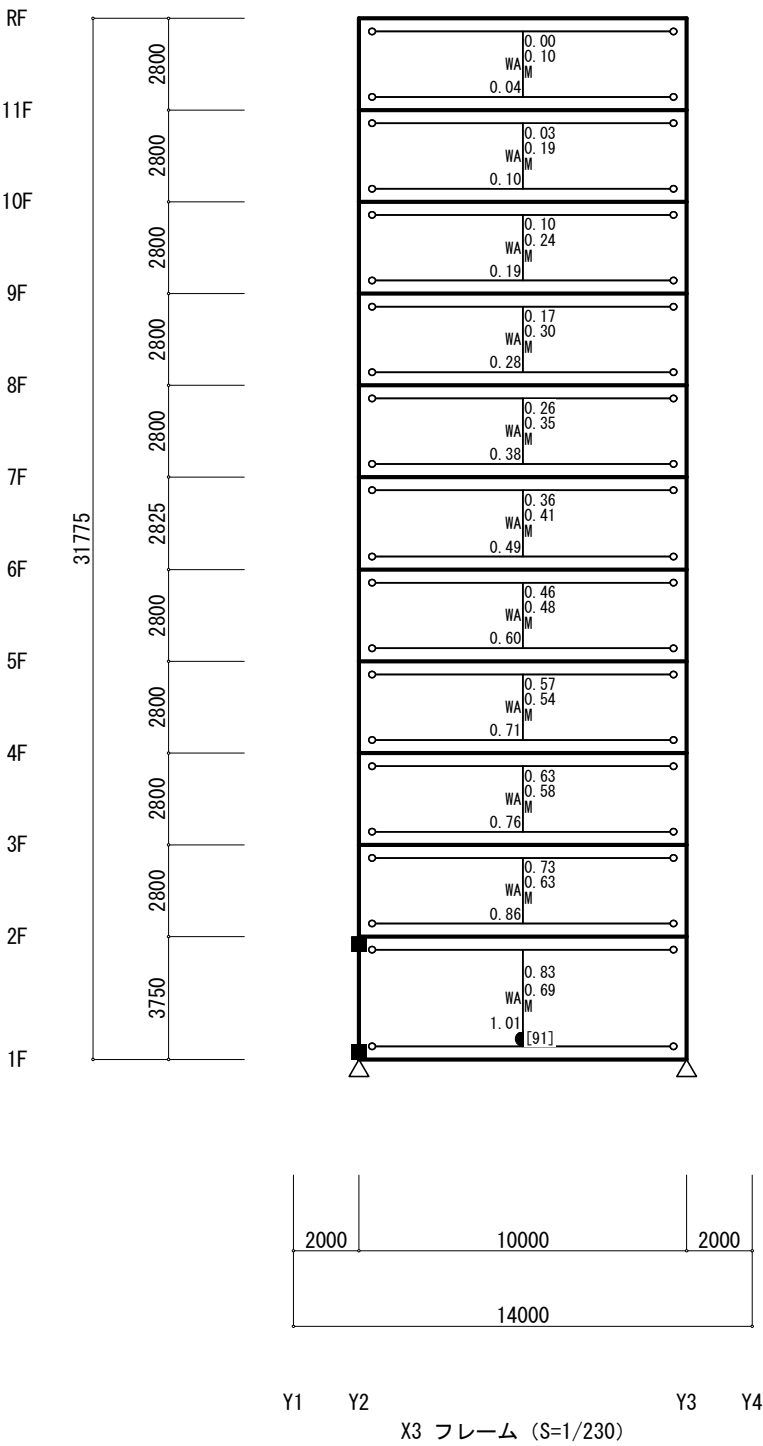


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

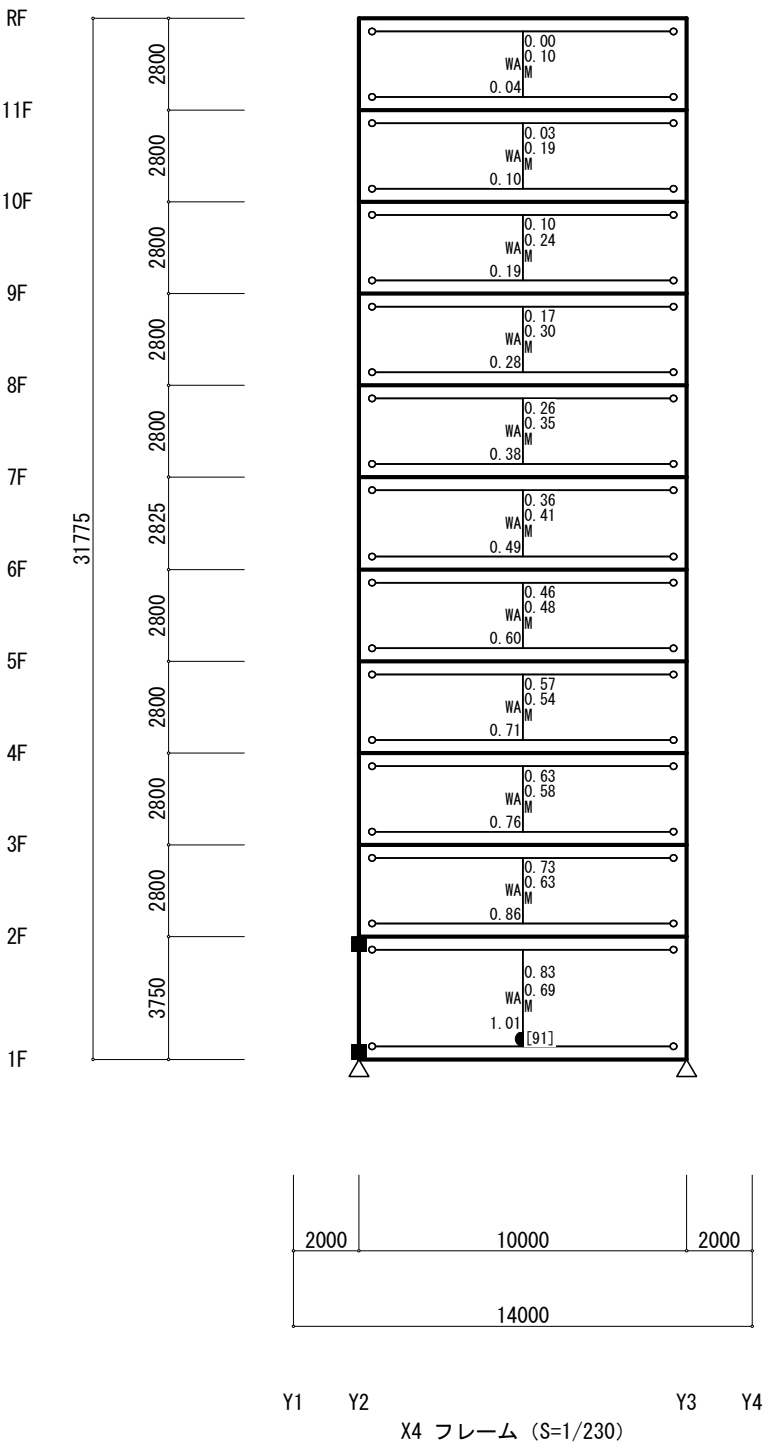


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

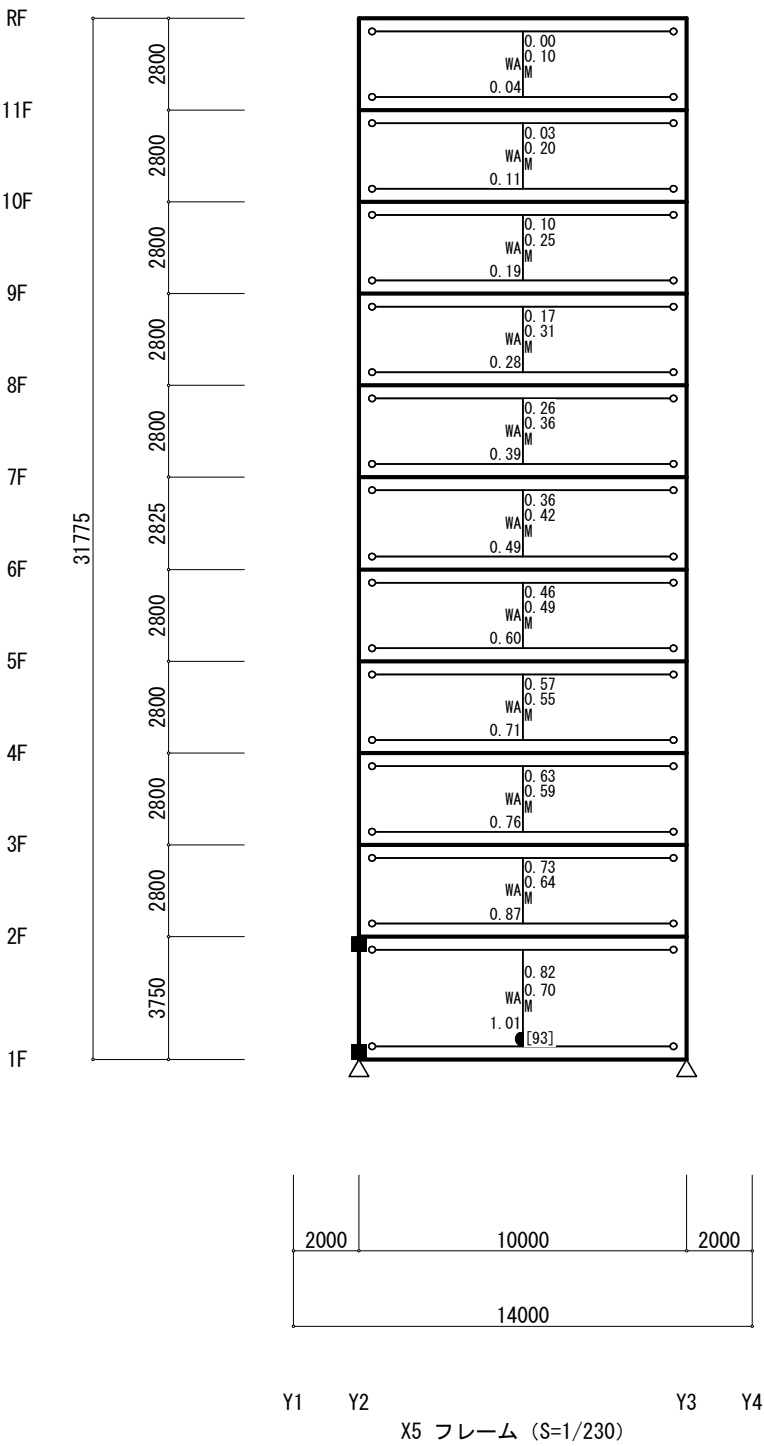


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

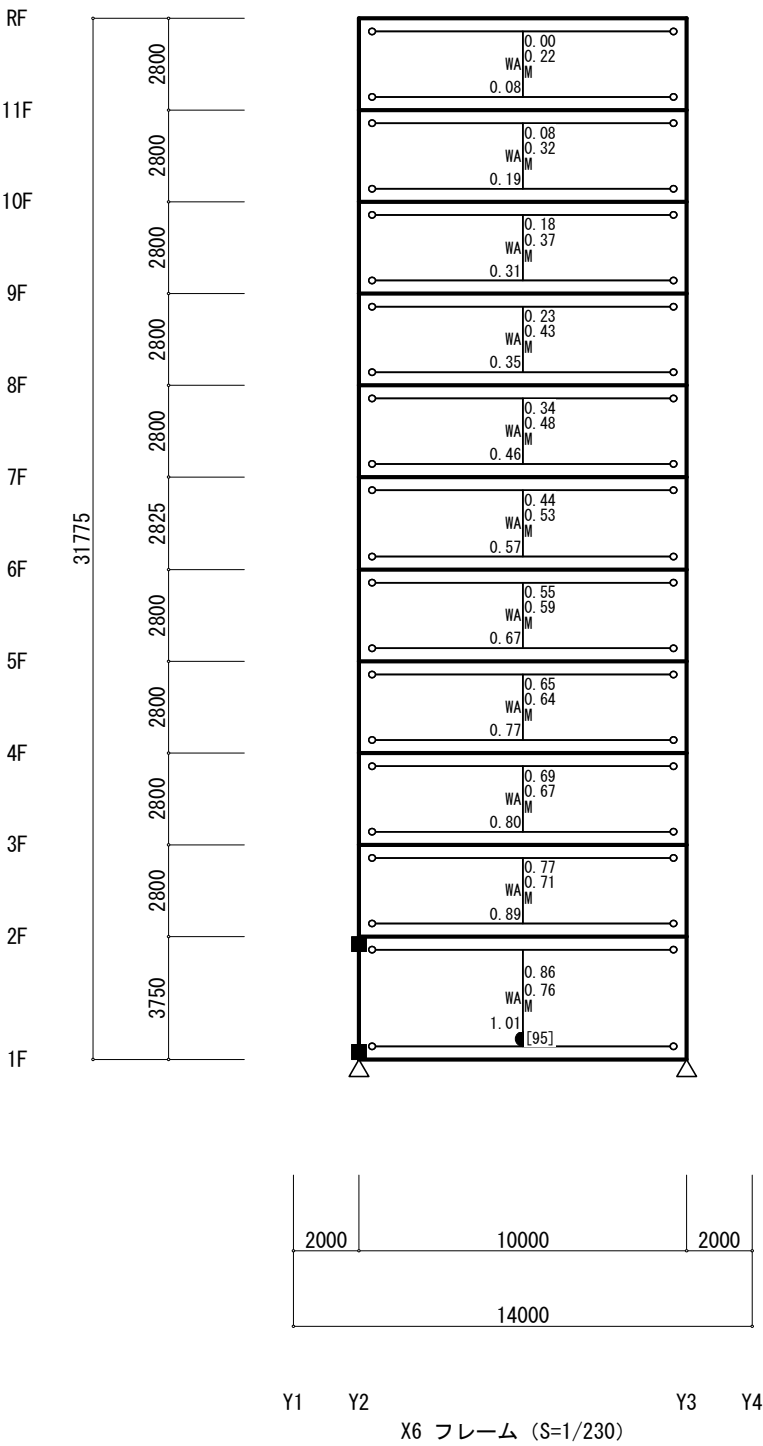


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

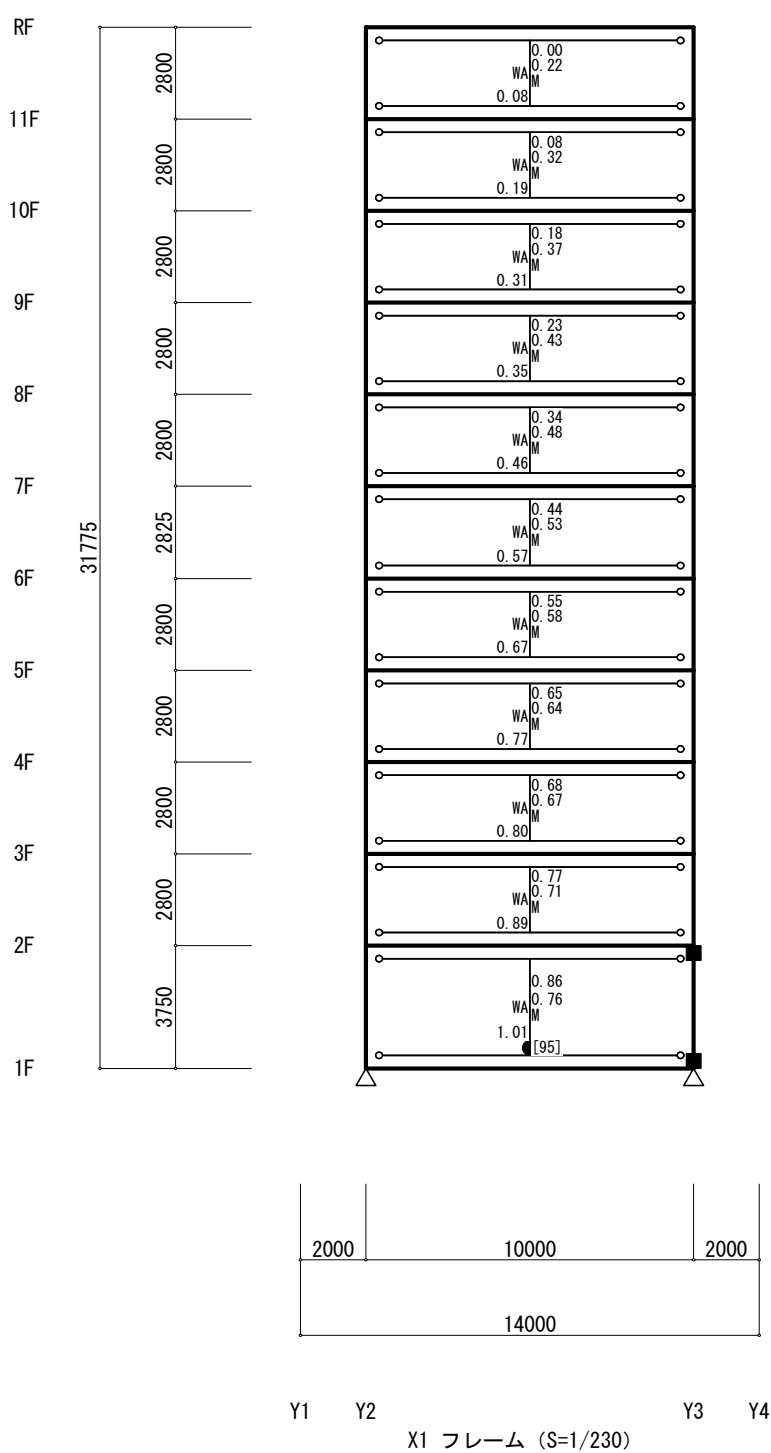


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

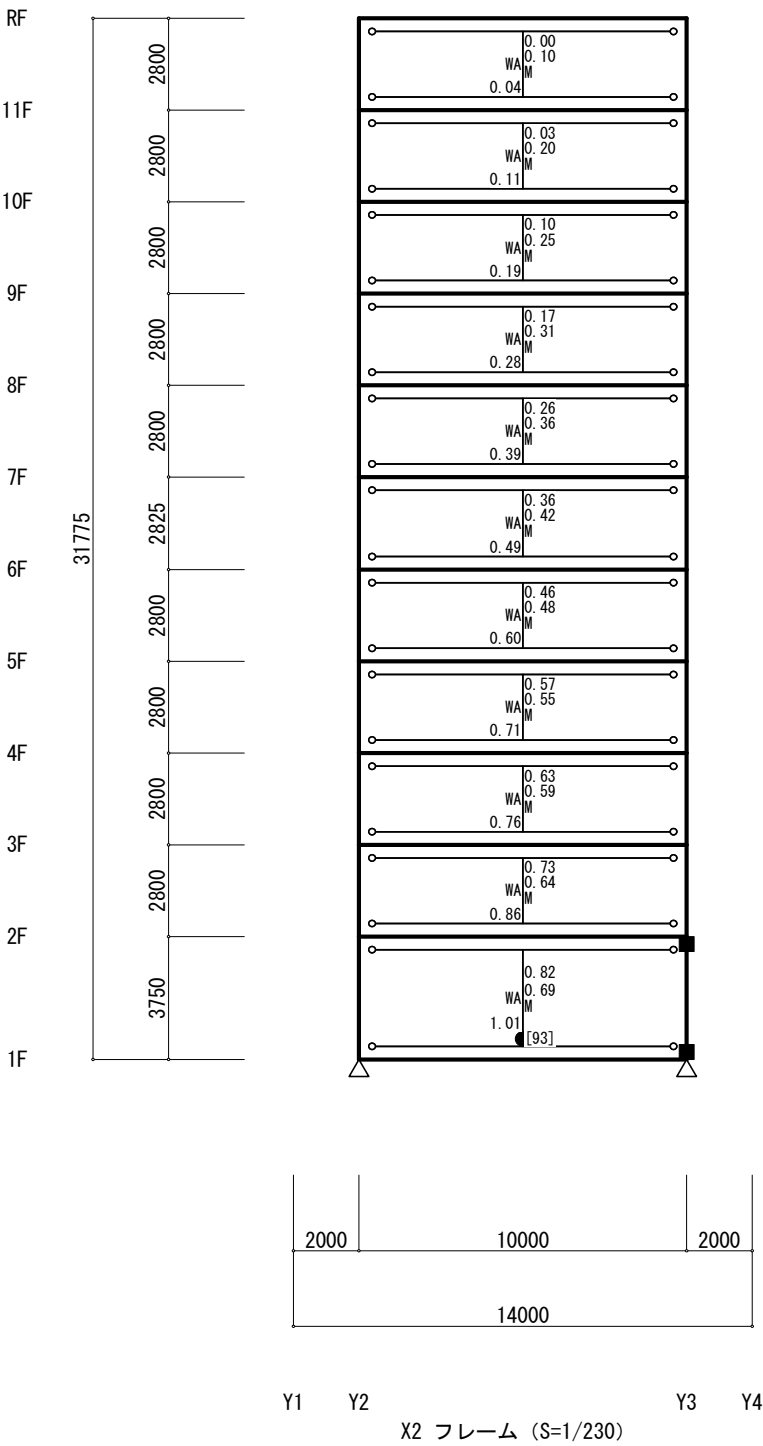


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

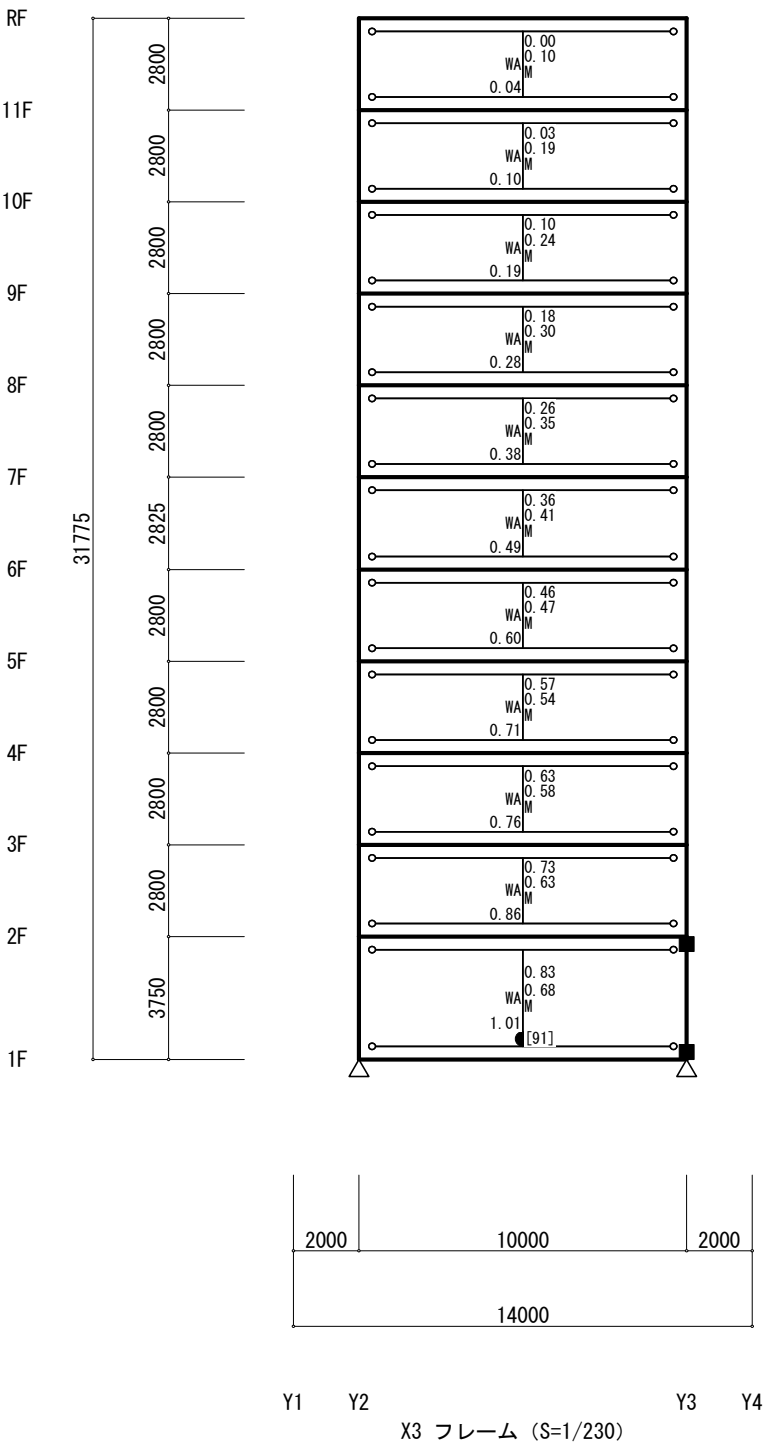


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

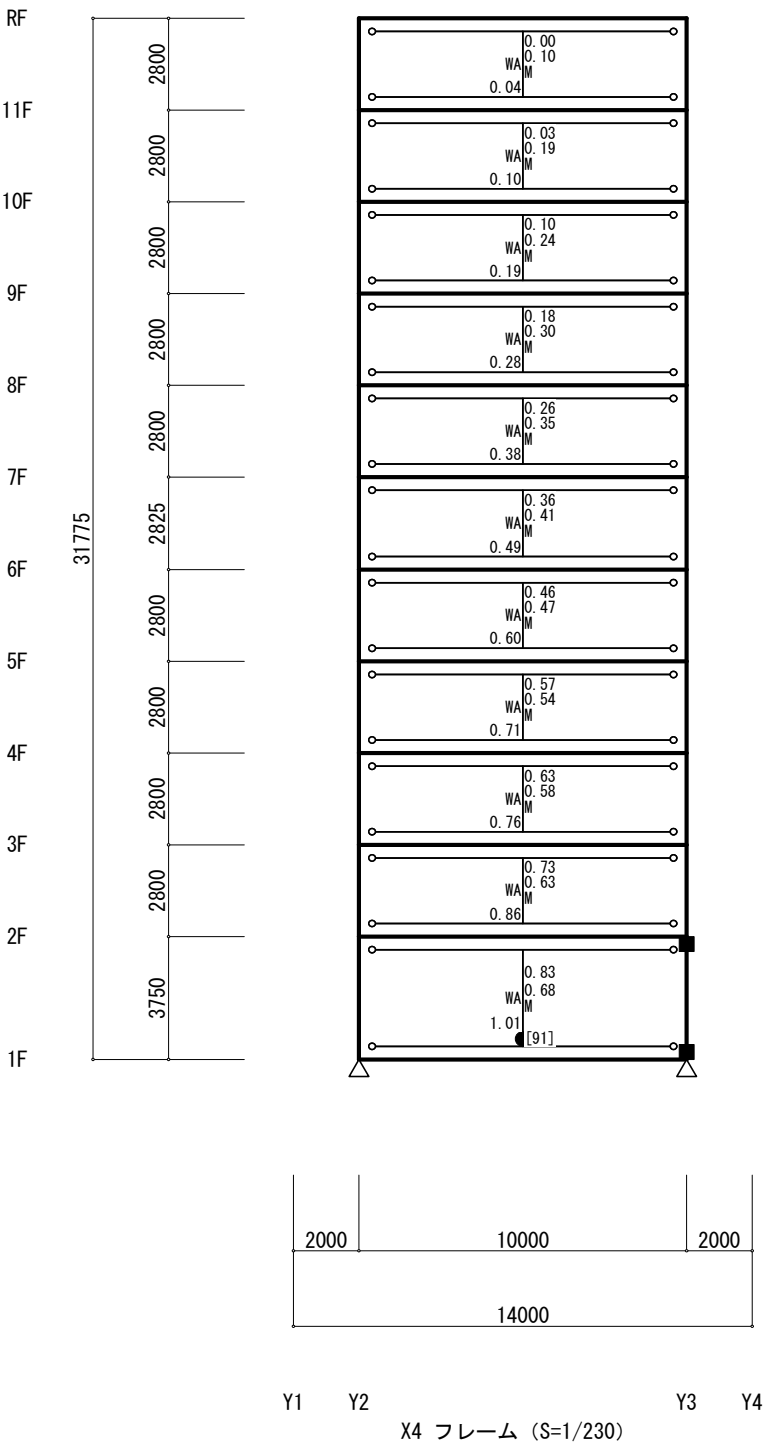

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

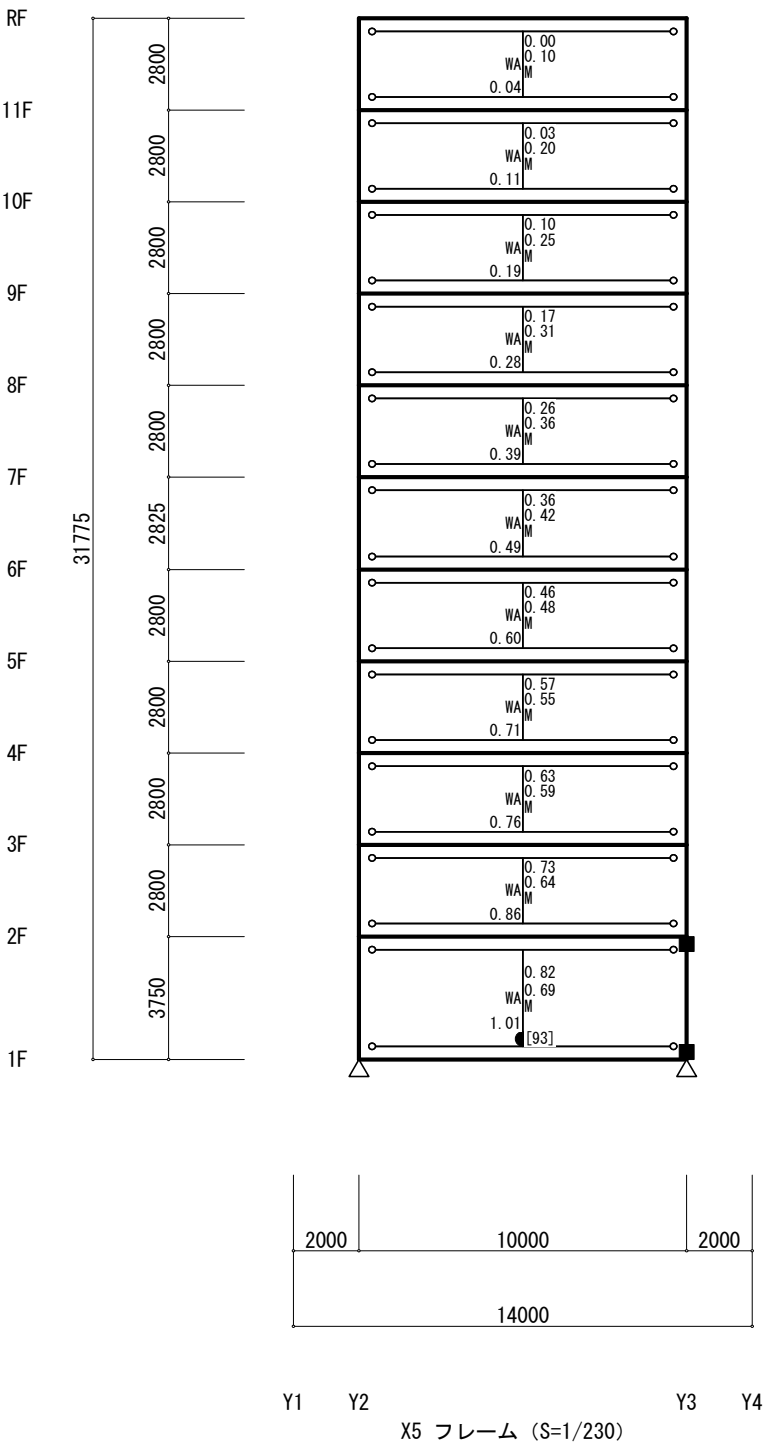



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


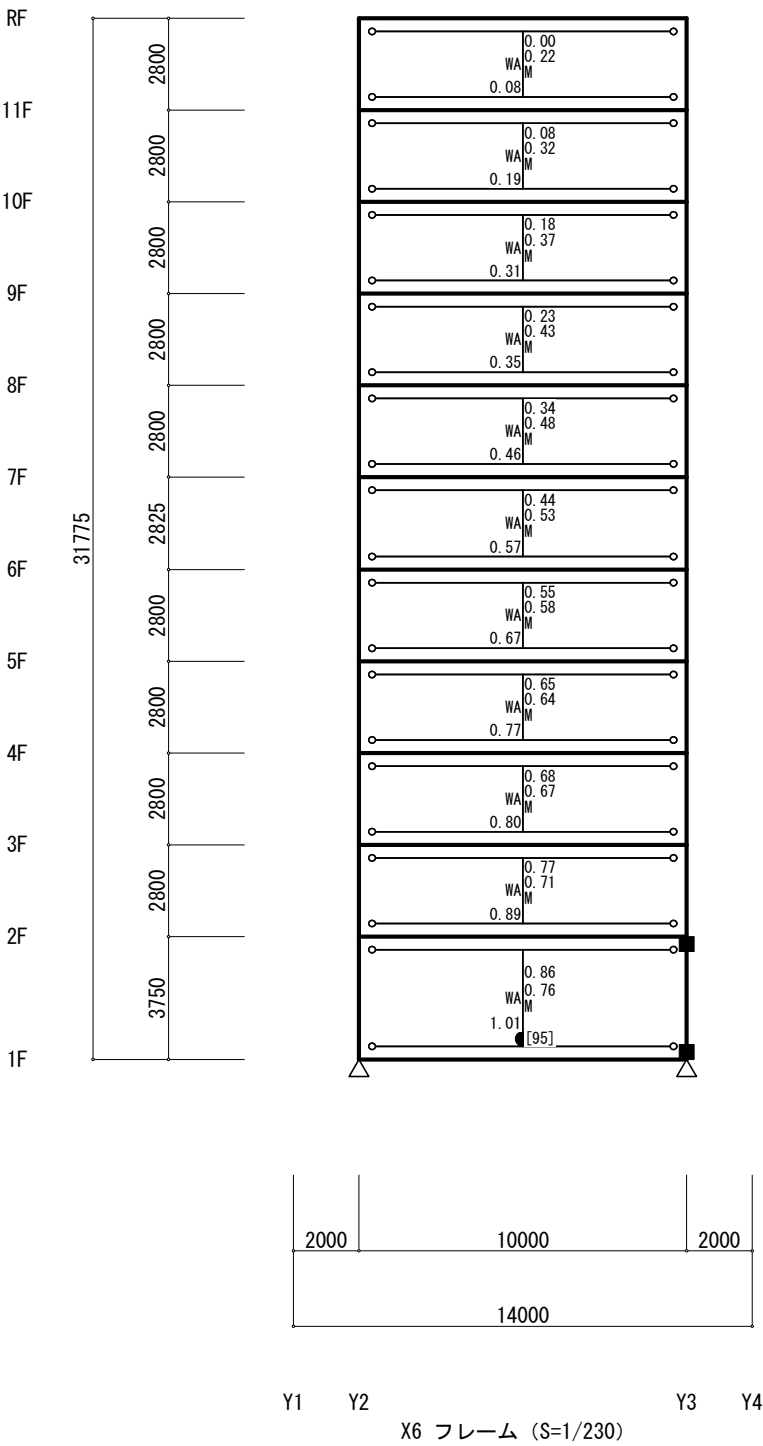


U-4 保有水平耐力計算結果

U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）


U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

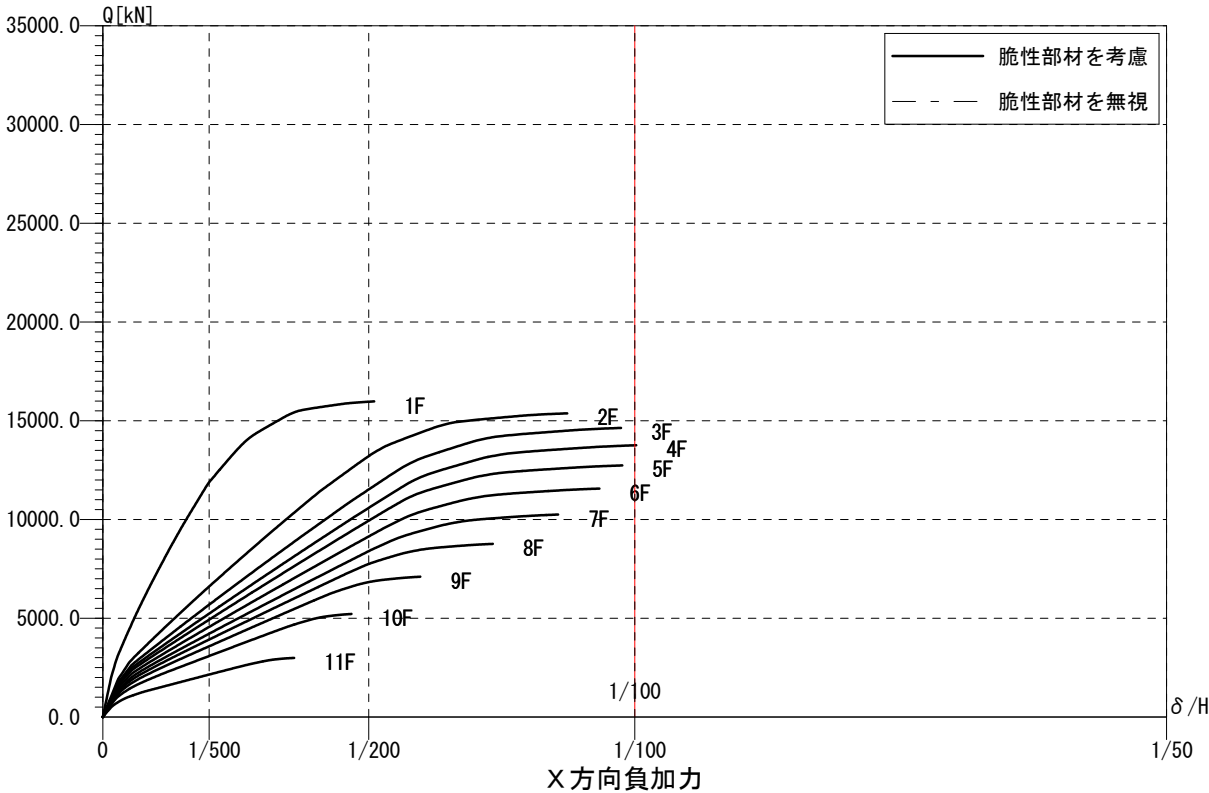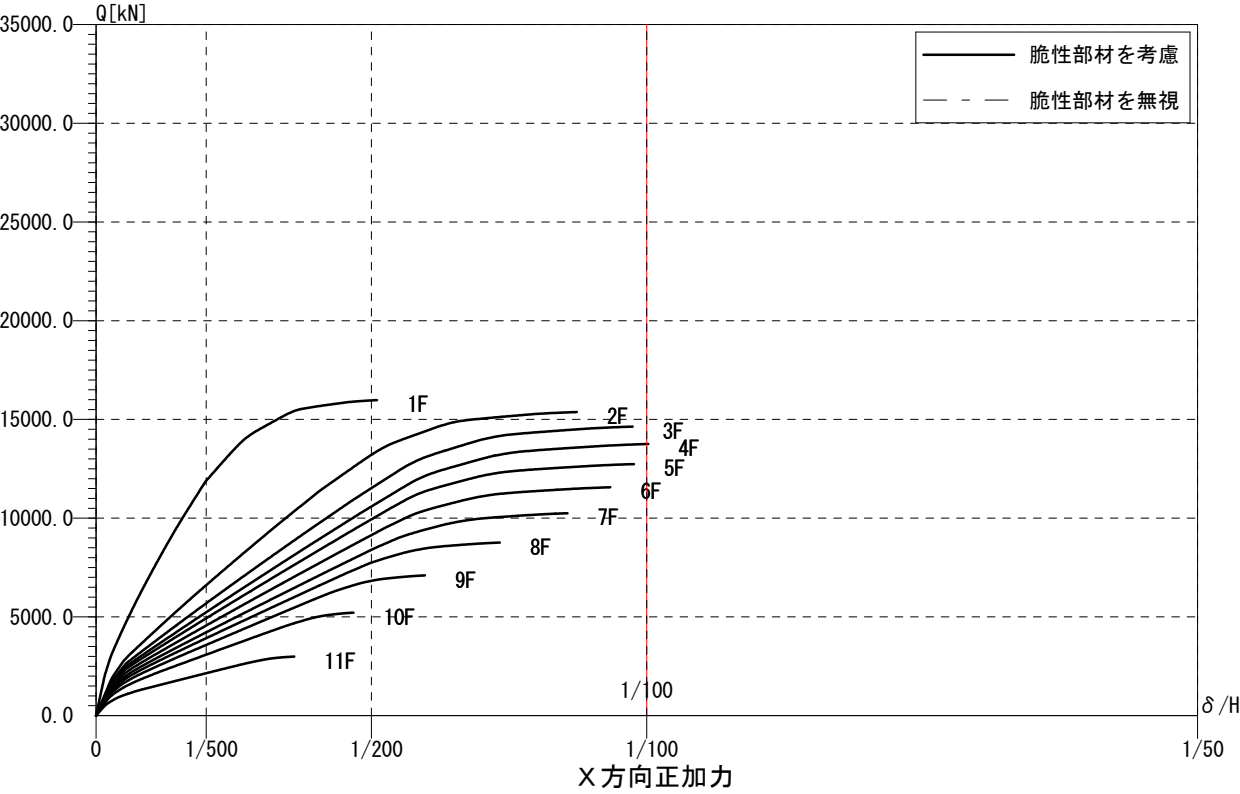

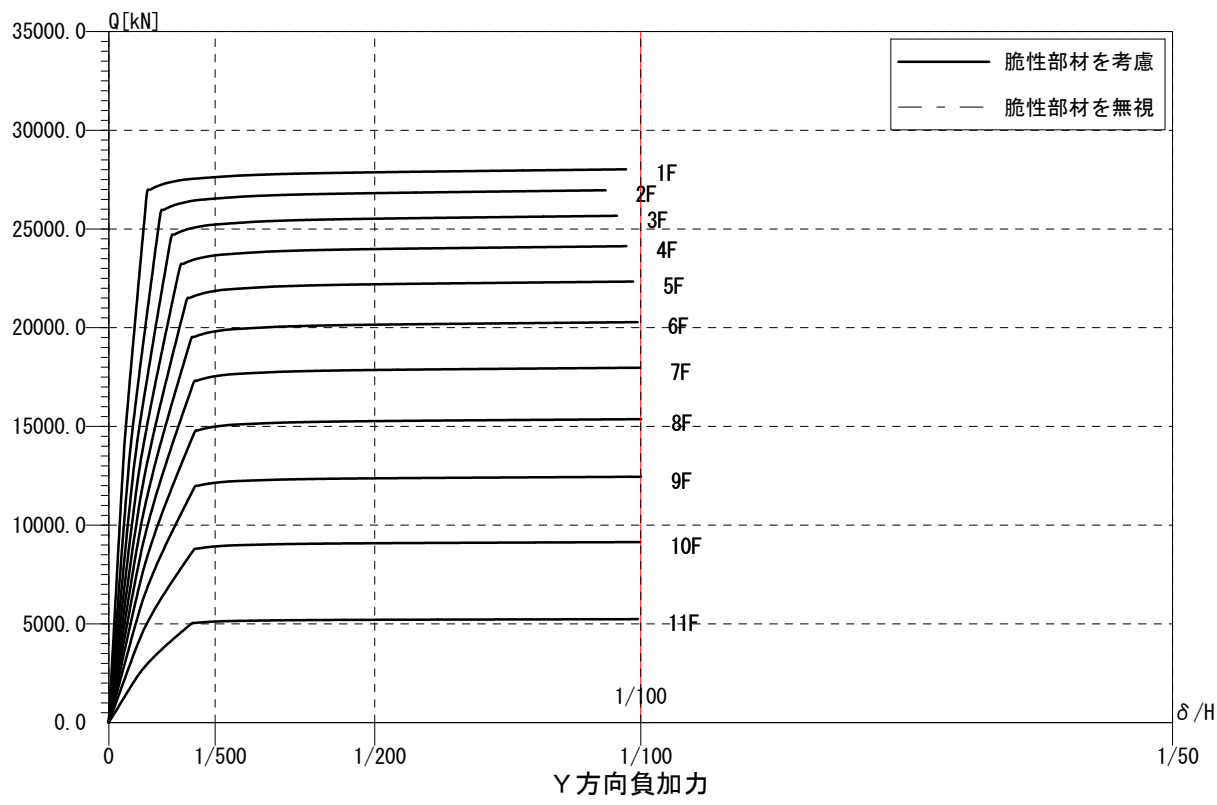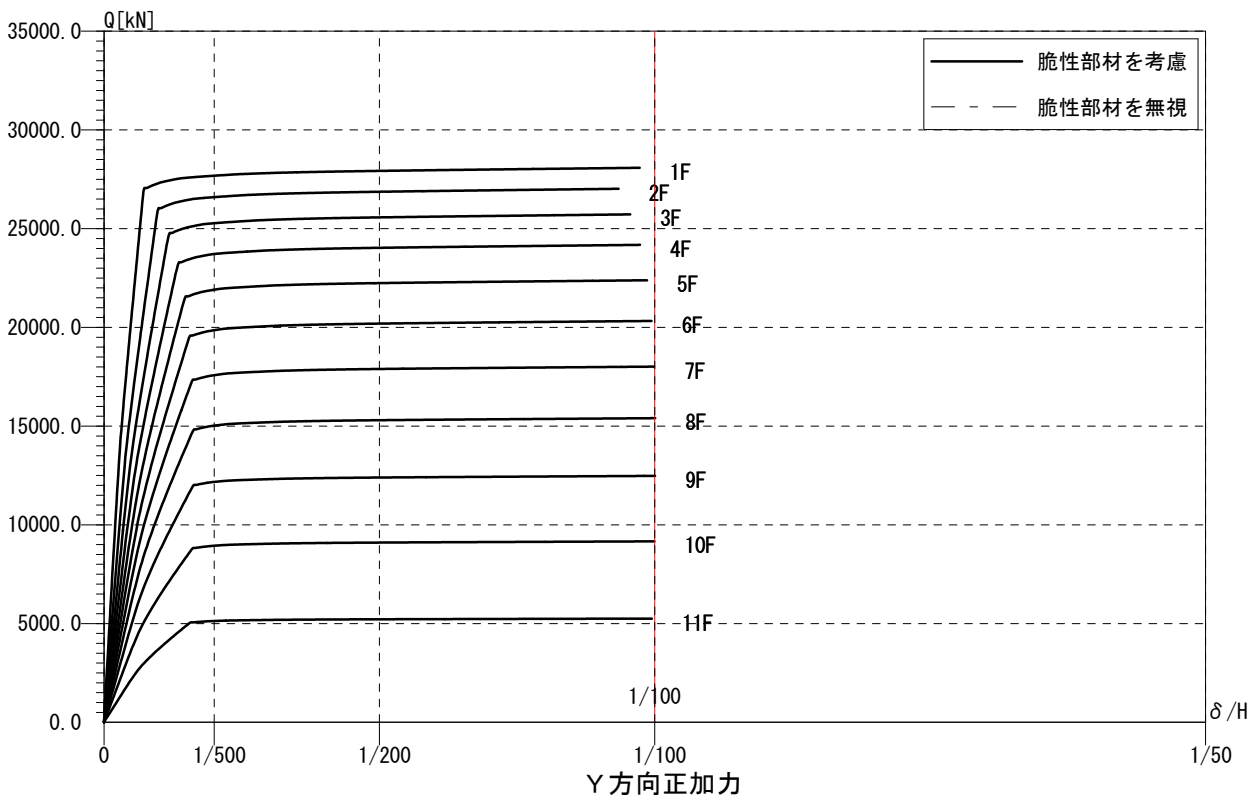

U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

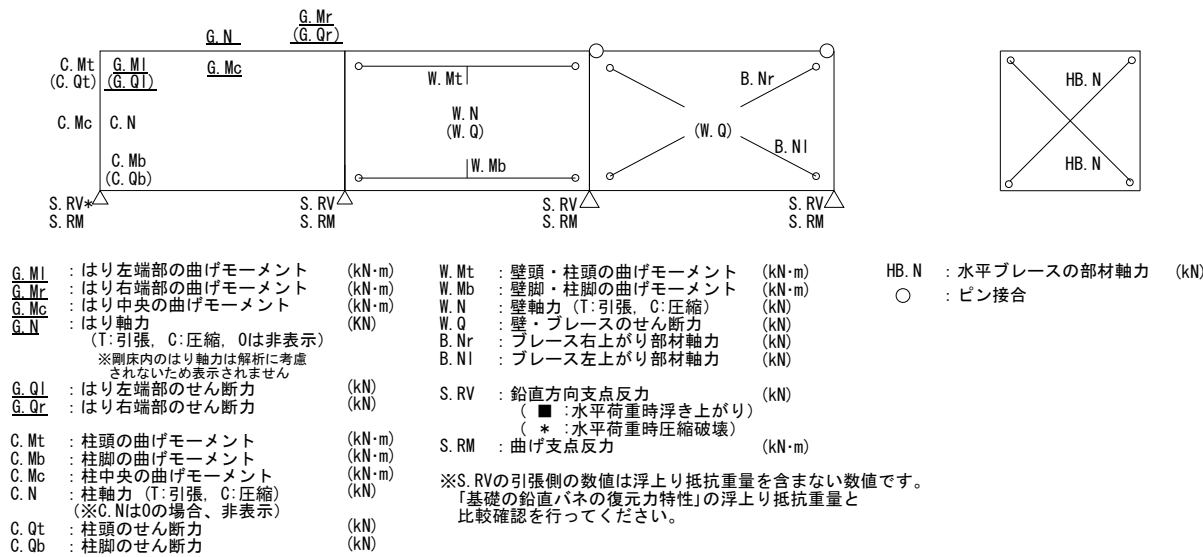

RF	31775	2800	447.6 (32.0)	447.6 (131.0)	54.5	930.3 (325.1)	591.8 (177.6)	59.1	1062.2 (405.3)	588.6 (177.4)	56.5	1062.8 (406.1)	587.2 (177.4)	54.9	965.2 (337.6)	487.9 (149.9)	38.2	411.5 (11.7)
			402.8	50.1 (32.0)	174.0 (163.5)	475.1 (163.5)	32.8 (325.1)	494.8 (325.1)	588.4 (218.3)	72.7 (405.3)	591.6 (218.9)	74.3 (406.1)	592.2 (219.0)	20.1 (337.6)	476.1 (173.0)	191.1	444.2 (11.7)	
11F	2800	910.3 (240.4)	552.3 (163.5)	61.9	1170.1 (516.7)	721.6 (218.3)	66.6	1237.7 (573.4)	721.9 (218.9)	65.2	1239.3 (574.5)	722.0 (219.0)	64.9	1174.2 (516.8)	561.9 (173.0)	42.9	920.3 (185.4)	
573.8		174.0 (240.4)	446.7 (286.3)	9.3 (516.7)	434.9 (516.7)	975.6 (361.0)	368.0 (573.4)	979.5 (361.8)	369.4 (574.5)	981.4 (361.9)	273.0 (516.8)	843.6 (304.8)	359.6	401.3 (185.4)				
10F	2800	1194.7 (309.5)	957.5 (286.3)	98.5	1673.9 (693.1)	1190.1 (361.0)	107.3	1799.0 (797.1)	1191.4 (361.8)	106.0	1800.3 (798.2)	1190.2 (361.9)	104.4	1693.8 (692.9)	985.4 (304.8)	70.9	1244.9 (259.9)	
761.4		398.3 (309.5)	703.6 (319.9)	38.8 (693.1)	683.1 (693.1)	109.1 (397.6)	432.8 (797.1)	165.6 (398.2)	434.6 (798.2)	1165.5 (398.1)	246.3 (692.9)	940.0 (322.3)	645.1	517.1 (259.9)				
9F	2800	1314.8 (448.0)	986.7 (319.9)	27.1	1888.7 (878.9)	1223.0 (397.6)	30.1	1953.3 (868.1)	1223.2 (398.2)	28.8	1954.3 (868.5)	1223.1 (398.1)	28.8	1913.4 (882.5)	994.1 (322.3)	27.1	1457.0 (436.0)	
687.6		720.8 (448.0)	658.3 (473.8)	104.1 (878.9)	738.0 (878.9)	109.0 (398.2)	477.3 (868.1)	1165.6 (398.1)	477.4 (868.5)	1165.3 (398.0)	677.8 (882.5)	275.8 (476.5)	846.6	236.1 (436.0)				
8F	2800	1509.7 (649.9)	1449.4 (473.8)	28.1	2044.7 (1014.0)	1223.5 (398.2)	28.9	1911.7 (906.2)	1223.2 (398.1)	28.8	1911.2 (905.9)	1223.0 (398.0)	28.9	2065.2 (1020.8)	1457.7 (476.5)	28.1	1637.6 (628.0)	
599.8		1141.3 (649.9)	625.1 (473.7)	44.5 (1014.0)	643.0 (1014.0)	92.3 (398.2)	643.0 (906.2)	93.1 (398.1)	643.0 (905.9)	93.1 (398.0)	636.4 (905.9)	210.1 (1020.8)	758.4	940.3				
7F	2825	1139.2 (625.3)	1449.3 (473.7)	28.1	1822.1 (1141.9)	1223.6 (398.2)	28.9	1763.4 (1115.8)	1223.2 (398.1)	28.8	1763.3 (1115.8)	1223.0 (398.0)	28.9	1830.1 (1145.3)	1457.9 (476.6)	28.1	1280.8 (638.6)	
256.0		1567.6 (625.3)	209.1 (574.2)	5.2 (1141.9)	187.3 (1141.9)	173.5 (576.1)	187.3 (1115.8)	187.3 (576.0)	187.3 (1115.8)	187.3 (576.0)	212.3 (1115.8)	118.4 (1145.3)	378.8	523.2				
6F	2800	1123.2 (646.7)	1750.4 (574.2)	27.6	2049.6 (1273.8)	1758.2 (576.1)	29.9	2067.6 (1282.1)	1758.0 (576.0)	29.8	2067.4 (1281.9)	1757.9 (576.0)	29.9	2053.7 (1276.4)	1761.1 (577.8)	27.6	1182.7 (608.3)	
217.8		2069.8 (646.7)	266.3 (574.2)	7.0 (1273.8)	1517.0 (574.2)	1698.4 (576.1)	1698.4 (576.1)	1522.2 (1282.1)	1698.3 (576.0)	1522.0 (1281.9)	272.7 (576.0)	79.6 (1281.9)	266.8 (576.0)	1698.0 (1276.4)	116.9 (1276.4)	331.1 (577.9)	1242.4	
5F	2800	1062.7 (736.7)	1750.2 (574.2)	27.6	1936.2 (1330.1)	1758.3 (576.1)	29.9	1934.2 (1329.8)	1758.0 (576.0)	29.8	1934.2 (1330.0)	1757.8 (576.0)	29.9	1939.2 (1331.5)	1761.4 (577.9)	27.6	1185.6 (821.4)	
31.3		2557.3 (736.7)	74.1 (574.1)	18.6 (1330.1)	72.4 (1330.1)	68.4 (576.1)	68.4 (1329.8)											

Y2 フレーム (S=1/230)

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

					338.3 (131.0)				473.5 (177.5)				475.5 (177.3)				477.3 (177.4)				411.5 (149.9)												
RF					447.4 (32.0)				447.4 (131.0)	54.5			930.0 (325.0)	591.7 (177.5)	59.1			588.5 (177.3)	56.5			1062.6 (406.0)	587.1 (177.4)	54.9			965.0 (337.5)	487.8 (149.9)	38.2			411.5 (11.7)	
					402.6				51.8T	475.0			32.6C	494.7				78.7C	494.2				78.6C	492.6				93.7C	427.8			190.1C	
									357.9 (32.0)	428.4 (163.4)			20.0 (325.0)	588.3 (218.3)				72.6 (405.2)	591.5 (218.9)				74.2 (406.0)	592.1 (219.0)				20.2 (337.5)	476.0 (173.0)			444.2 (11.7)	
11F					910.1 (240.4)				552.3 (163.4)	61.9			1170.0 (516.6)	721.6 (218.3)	66.7			721.9 (218.9)	65.2			1239.2 (574.4)	722.0 (219.0)	64.9			1174.2 (516.8)	561.9 (173.0)	42.9			920.2 (185.3)	
					573.6				176.1T	446.8			9.9T	434.9				75.0C	435.0				75.4C	450.6				129.4C	660.9			358.9C	
									237.2 (240.4)	760.2 (286.2)			276.4 (516.6)	975.4 (360.9)				367.8 (573.4)	979.4 (361.8)				369.2 (574.4)	981.2 (361.9)				272.9 (516.8)	843.5 (304.8)			401.5 (185.3)	
10F					1194.4 (309.4)				957.3 (286.2)	98.5			1673.7 (693.1)	1190.0 (360.9)	107.3			1191.3 (361.8)	106.0			1800.2 (798.1)	1190.0 (361.9)	104.4			1693.7 (692.9)	985.4 (304.8)	70.9			1245.0 (259.9)	
					761.2				401.5T	703.4			39.6T	683.1				108.6C	682.8				109.6C	723.7				207.8C	881.1			644.9C	
									328.0 (309.4)	932.4 (319.8)			266.9 (693.1)	1162.7 (397.6)				432.8 (797.0)	1165.6 (398.1)				434.6 (798.1)	1165.5 (398.1)				246.3 (692.9)	940.0 (322.4)			517.3 (259.9)	
9F					1314.7 (448.0)				986.7 (319.8)	27.2			1888.5 (878.8)	1223.0 (397.6)	30.1			1223.2 (398.1)	28.8			1954.2 (868.5)	1223.1 (398.1)	28.8			1913.4 (882.6)	994.1 (322.4)	27.1			1457.3 (436.1)	
					687.5				723.6T	658.2			107.3T	737.9				106.9C	738.4				108.5C	677.8				275.4C	846.8			732.2C	
									60.3 (448.0)	1393.2 (473.8)			572.2 (878.8)	1165.8 (398.2)				477.4 (868.1)	1165.6 (398.1)				477.5 (868.5)	1165.3 (398.0)				557.8 (882.6)	1401.5 (476.5)			236.3 (436.1)	
8F					1509.7 (649.9)				1449.4 (473.8)	28.1			2044.6 (1014.0)	1223.5 (398.2)	28.9			1223.2 (398.1)	28.8			1911.2 (905.9)	1223.0 (398.0)	28.9			2065.2 (1020.8)	1457.7 (476.5)	28.1			1637.8 (628.0)	
					599.8				1144.9T	624.9			47.7T	642.9				90.3C	642.9				91.9C	636.5				209.8C	758.6			940.2C	
									310.1 (649.9)	1393.1 (473.7)			794.7 (1014.0)	1165.8 (398.2)				625.7 (906.2)	1165.3 (398.1)				625.4 (905.9)	1165.3 (398.0)				792.3 (1020.8)	1401.7 (476.6)			120.6 (628.0)	
7F					1139.1 (625.3)				1449.3 (473.7)	28.1			1821.9 (1141.8)	1223.5 (398.2)	28.9			1223.2 (398.1)	28.8			1763.3 (1115.8)	1223.0 (398.0)	28.9			1830.2 (1145.3)	1457.9 (476.6)			1281.0 (638.6)		
					256.0				1571.9T	209.1			8.1T	187.2				71.7C	187.3				73.5C	212.4				118.6C	379.0			1007.7C	
									627.2 (625.3)	1695.1 (574.2)			1403.8 (1141.8)	1698.4 (576.1)				1388.8 (1115.8)	1698.3 (576.0)				1388.7 (1115.8)	1698.1 (576.0)				1405.4 (1145.3)	1705.9 (577.8)			523.1 (638.6)	
6F					1123.2 (646.7)				1750.3 (574.2)	27.6			2049.6 (1273.8)	1758.2 (576.1)	29.9			1758.0 (576.0)	29.8			2067.4 (1281.9)	1757.9 (576.0)	29.9			2053.8 (1276.4)	1761.1 (577.8)	27.6			1182.8 (608.3)	
					217.8				2075.4T	266.3			10.3T	272.7				77.0C	272.7				78.8C	266.8				117.4C	331.2			1242.4C	
									687.6 (646.7)	1694.9 (574.2)			1517.1 (1273.8)	1698.4 (576.1)				1522.2 (1282.1)	1698.3 (576.0)				1522.1 (1281.9)	1698.0 (576.0)				1520.2 (1276.4)	1706.1 (577.9)			520.4 (608.3)	
5F					1062.6 (736.6)				1750.1 (574.2)	27.6			1936.1 (1330.0)	1758.3 (576.1)	29.9			1758.0 (576.0)	29.8			1934.2 (1330.0)	1757.8 (576.0)	29.9			1939.2 (1331.5)	1761.4 (577.9)	27.6			1185.7 (621.4)	
					31.3				2564.7T	74.1			22.0T	72.5				66.4C	72.3				68.4C	75.1				106.8C	35.8			1511.2C	
									1000.0 (736.6)	1694.5 (574.1)			1787.9 (1330.0)	1698.5 (576.1)				1789.2 (1329.8)	1698.3 (576.0)				1789.7 (1330.0)	1698.0 (576.0)				1789.0 (1331.5)	1706.5 (578.0)			1114.2 (821.4)	
4F					749.8 (766.9)				1749.8 (574.1)	27.6			1665.0 (1448.7)	1758.3 (576.1)	29.9			1667.2 (1452.6)	29.8			1666.4 (1451.4)	1757.8 (576.0)	29.9			1670.7 (1461.4)	1761.8 (578.0)	27.6			592.3 (737.4)	
					323.8				3090.0T	363.2			23.8T	366.4				69.1C	365.6				71.1C	375.3				109.8C	440.1			1805.8C	
									1397.5 (766.9)	1694.3 (574.0)			2391.3 (1448.7)	1698.5 (576.1)				2400.0 (1452.6)	1698.3 (576.0)				2397.6 (1451.4)	1697.9 (576.0)				2421.2 (1461.4)	1706.8 (578.1)			1472.5 (737.4)	
3F					352.0 (798.4)				1749.5 (574.0)	27.6			1061.3 (1457.4)	1758.3 (576.1)	29.9			1056.5 (1453.3)	29.8			1058.5 (1457.3)	1757.8 (576.0)	29.9			1038.7 (1424.3)	1762.0 (578.1)	27.6			234.3 (1096.5)	
					765.7				3536.5T	979.1			2.2C	978.2				96.6C	981.7				99.3C	955.4				131.6C	1300.8			2278.1C	
									1883.5 (798.4)	1693.7 (573.8)			3019.4 (1457.4)	1698.4 (576.1)				3012.9 (1453.3)	1698.2 (576.0)				3021.9 (1457.3)	1698.1 (576.0)				2949.4 (1424.3)	1707.2 (578.3)			2835.8 (1096.5)	
2F					134.5 (597.4)				1749.0 (573.8)	27.7			432.4 (1574.9)	1758.1 (576.1)	29.9			443.5 (1586.3)	29.9			434.2 (1582.1)	1757.8 (576.0)	29.9			511.2 (1619.9)	1762.6 (578.3)	27.7			1128.6 (1027.0)	
					1254.6				3969.0T	2520.5			623.1C	2530.8				715.7C	2532.3				713.7C	2526.0				776.8C	3054.3			3199.0C	
									2374.7 (597.4)	2608.4 (830.5)			5473.4 (1574.9)	2675.2 (923.4)				5505.0 (1586.3)	2695.3 (920.9)				5498.7 (1582.1)	2695.3 (920.9)				5563.2 (1619.9)	4980.0 (1352.6)			4980.0 (1027.0)	
1F					5547.0 (0.0)				3374.7 (830.5)	116.8			207.7 (0.0)	865.0 (923.4)	94.9			829.8 (920.9)	67.3			49.6 (0.0)	803.4 (871.8)	188.0			440.5 (0.0)	1335.9 (1352.6)	922.1			6145.1 (0.0)	

6000	6000	6000	6000	6000
30000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/230)

RF	31775	2800	411.5 (11.7)	411.5 (149.9)	38.2	965.2 (337.6)	477.3 (177.4)	54.9	1062.8 (406.1)	475.6 (177.4)	56.5	1062.2 (405.3)	473.6 (177.6)	59.1	930.3 (325.1)	338.5 (131.0)	54.5	447.6 (32.0)	
			427.9	191.1C (11.7)		492.6 (173.0)	93.6C (337.6)		722.0 (219.0)		74.3 (406.1)		721.9 (218.9)	72.7 (405.3)		721.6 (218.3)	19.9 (325.1)		552.3 (163.5)
11F	2800	920.3 (185.4)	476.1 (173.0)	42.9	1174.2 (516.8)	592.2 (219.0)	64.9	1239.3 (574.5)	591.6 (218.9)	65.2	1237.7 (573.4)	588.4 (218.3)	66.6	1170.1 (516.7)	428.5 (163.5)	61.9	910.3 (240.4)		
		660.8	359.6C (185.4)		450.6 (304.8)	129.2C (516.8)		434.9 (1190.2)		75.5C (361.9)		434.9 (574.5)	75.3C (361.8)		446.7 (573.4)	9.3T (276.6)		573.8 (286.3)	174.0T (240.4)
10F	2800	1244.9 (259.9)	843.6 (304.8)	70.9	1693.8 (692.9)	981.4 (361.9)	104.4	1800.3 (798.2)	979.5 (361.8)	106.0	1799.0 (797.1)	975.6 (361.0)	107.3	1673.9 (693.1)	760.4 (286.3)	98.5	1194.7 (309.5)		
		881.0	645.1C (259.9)		723.7 (322.3)	207.6C (692.9)		682.8 (1223.1)		109.7C (398.1)		683.1 (434.6)	109.1C (223.2)		703.6 (432.8)	38.8T (266.8)		761.4 (319.9)	398.3T (309.5)
9F	2800	1457.0 (436.0)	940.0 (322.3)	27.1	1913.4 (882.5)	1165.5 (398.1)	28.8	1954.3 (868.5)	1165.6 (398.2)	28.8	1953.3 (868.1)	1162.9 (397.6)	30.1	1888.7 (878.9)	932.5 (319.9)	27.1	1314.8 (448.0)		
		846.6	732.2C (436.0)		677.8 (476.5)	275.8C (882.5)		738.5 (1223.0)		110.1C (477.4)		738.0 (477.3)	109.0C (223.2)		658.3 (477.3)	104.1T (572.0)		687.6 (449.4)	720.8T (60.3)
8F	2800	1637.7 (628.0)	1401.5 (476.5)	28.1	2065.2 (1020.8)	1165.3 (398.0)	28.9	1911.2 (905.9)	1165.6 (398.1)	28.8	1911.7 (906.2)	1165.8 (398.2)	28.9	2044.7 (1014.0)	1393.2 (473.8)	28.1	1509.7 (649.9)		
		758.4	940.3C (628.0)		636.4 (476.6)	210.1C (1020.8)		643.0 (998.0)		93.1C (576.0)		643.0 (905.9)	92.3C (398.1)		625.1 (906.2)	44.5T (1014.0)		599.8 (473.7)	1141.3T (649.9)
7F	2825	1280.8 (638.6)	1401.7 (476.6)	28.1	1830.1 (1145.3)	1165.3 (398.0)	28.9	1763.3 (1115.8)	1165.6 (398.1)	28.8	1763.4 (1115.8)	1165.8 (398.2)	28.9	1822.1 (1141.9)	1393.1 (473.7)	28.1	1139.2 (625.3)		
		378.8	1007.7C (638.6)		212.3 (577.8)	118.4C (1145.3)		187.3 (576.0)		74.3C (1115.8)		187.3 (576.0)	73.5C (1115.8)		209.1 (576.1)	5.2T (1141.9)		256.0 (574.2)	1567.6T (625.3)
6F	2800	1182.7 (608.3)	1705.9 (577.8)	27.6	2053.7 (1276.4)	1698.1 (576.0)	29.9	2067.4 (1281.9)	1698.3 (576.0)	29.8	2067.6 (1282.1)	1698.4 (576.1)	29.9	2049.6 (1273.8)	1695.1 (574.2)	27.6	1123.2 (646.7)		
		331.1	1242.4C (608.3)		266.8 (577.9)	116.9C (1276.4)		272.7 (576.0)		79.6C (1281.9)		272.7 (576.0)	79.0C (1282.1)		266.3 (576.1)	7.0T (1273.8)		217.8 (574.2)	2069.8T (646.7)
5F	2800	1185.6 (821.4)	1706.1 (577.9)	27.6	1939.2 (1331.5)	1698.0 (576.0)	29.9	1934.2 (1330.0)	1698.3 (576.0)	29.8	1934.2 (1329.8)	1698.4 (576.1)	29.9	1936.2 (1330.1)	1694.9 (574.2)	27.6	1062.7 (736.7)		
		35.7	1511.2C (821.4)		75.1 (578.0)	105.8C (1331.5)		68.9C (576.0)		72.4 (1330.0)		68.4C (1							

Y2 フレーム (S=1/230)

30000

6000 6000 6000 6000 6000

X1 X2 X3 X4 X5 X6

RF	31775	2800	411.5 (11.7)	411.5 (149.9)	38.2	965.0 (337.5)	477.3 (177.4)	54.9	1062.6 (406.0)	475.5 (177.3)	56.5	1062.0 (405.2)	473.5 (177.5)	59.1	930.0 (325.0)	338.3 (131.0)	54.5	447.4 (32.0)	
			427.8 (11.7)	190.1C (11.7)		492.6 (173.0)	93.7C (337.5)		722.0 (219.0)		74.2 (406.0)	721.9 (218.9)		72.6 (405.2)	721.6 (218.3)		20.0 (325.0)		552.3 (163.4)
11F	2800	920.2 (185.3)	476.0 (173.0)	42.9	1174.2 (516.8)	592.1 (219.0)	64.9	1239.2 (574.4)	591.5 (218.9)	65.2	1237.6 (573.4)	588.3 (218.3)	66.7	1170.0 (516.6)	428.4 (163.4)	61.9	910.1 (240.4)		
		660.8	358.9C (185.3)		450.6 (304.8)	129.4C (516.8)		435.0 (1190.1)		75.4C (361.9)	434.9 (574.4)		75.0C (361.8)	446.8 (573.4)		276.4 (516.6)		957.3 (286.2)	176.1T (240.4)
10F	2800	1245.0 (259.9)	843.5 (304.8)	70.9	1693.7 (692.9)	981.2 (361.9)	104.4	1800.2 (798.1)	979.4 (361.8)	106.0	1798.9 (797.0)	975.4 (360.9)	107.3	1673.7 (693.1)	760.2 (286.2)	98.5	1194.4 (309.4)		
		881.1	644.9C (259.9)		723.7 (322.4)	207.8C (692.9)		682.8 (1223.1)		109.6C (398.1)	683.1 (798.1)		108.6C (398.1)	703.4 (797.0)		266.9 (693.1)		986.7 (319.8)	401.5T (309.4)
9F	2800	1457.3 (436.1)	940.0 (322.4)	27.1	1913.4 (882.6)	1165.5 (398.1)	28.8	1954.2 (868.5)	1165.6 (398.1)	28.8	1953.1 (868.1)	1162.7 (397.6)	30.1	1888.5 (878.8)	932.4 (319.8)	27.2	1314.7 (448.0)		
		846.8	732.2C (436.1)		677.8 (476.5)	275.4C (882.6)		738.4 (1223.0)		108.5C (398.1)	737.9 (868.1)		106.9C (398.1)	658.2 (868.1)		107.3T (398.2)		687.5 (473.8)	723.5T (448.0)
8F	2800	1637.8 (628.0)	1401.5 (476.5)	28.1	2065.2 (1020.8)	1165.3 (398.0)	28.9	1911.2 (905.9)	1165.6 (398.1)	28.8	1911.6 (906.2)	1165.8 (398.2)	28.9	2044.6 (1014.0)	1393.2 (473.8)	28.1	1509.7 (649.9)		
		758.6	940.2C (628.0)		636.5 (476.6)	209.8C (1020.8)		642.9 (1223.0)		91.9C (398.0)	642.9 (905.9)		90.3C (398.1)	624.9 (906.2)		47.7T (398.2)		599.8 (473.7)	1144.9T (649.9)
7F	2825	1281.0 (638.6)	1401.7 (476.6)	28.1	1830.2 (1145.3)	1165.3 (398.0)	28.9	1763.3 (1115.8)	1165.6 (398.1)	28.8	1763.3 (1115.8)	1165.8 (398.2)	28.9	1821.9 (1141.8)	1393.1 (473.7)	28.1	1139.1 (625.3)		
		379.0	1007.7C (638.6)		212.4 (577.8)	118.6C (1145.3)		187.3 (1757.9)		73.5C (576.0)	187.2 (1115.8)		71.7C (576.0)	209.1 (1115.8)		8.1T (576.1)		256.0 (574.2)	1571.9T (625.3)
6F	2800	1182.8 (608.3)	1705.9 (577.8)	27.6	2053.8 (1276.4)	1698.1 (576.0)	29.9	2067.4 (1281.9)	1698.3 (576.0)	29.8	2067.6 (1282.1)	1698.4 (576.1)	29.9	2049.6 (1273.8)	1695.1 (574.2)	27.6	1123.2 (646.7)		
		331.2	1242.4C (608.3)		266.8 (577.9)	117.4C (1276.4)		272.7 (576.0)		78.8C (1281.9)	272.7 (1281.9)		76.9C (1282.1)	266.3 (576.1)		10.3T (1273.8)		217.8 (574.2)	2075.4T (646.7)
5F	2800	1185.7 (821.4)	1706.1 (577.9)	27.6	1939.2 (1331.5)	1698.0 (576.0)	29.9	1934.2 (1330.0)	1698.3 (576.0)	29.8	1934.2 (1329.8)	1698.4 (576.1)	29.9	1936.1 (1330.0)	1694.9 (574.2)	27.6	1062.6 (736.6)		
		35.8	1511.2C (821.4)		75.1 (578.0)	106.8C (1331.5)		72.3 (576.0)		68.4C (1330.0)	72								


Diagram illustrating the addition of five 6000 units to reach 30000:

6000 + 6000 + 6000 + 6000 + 6000 = 30000


X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y3 フレーム (S=1/230)


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

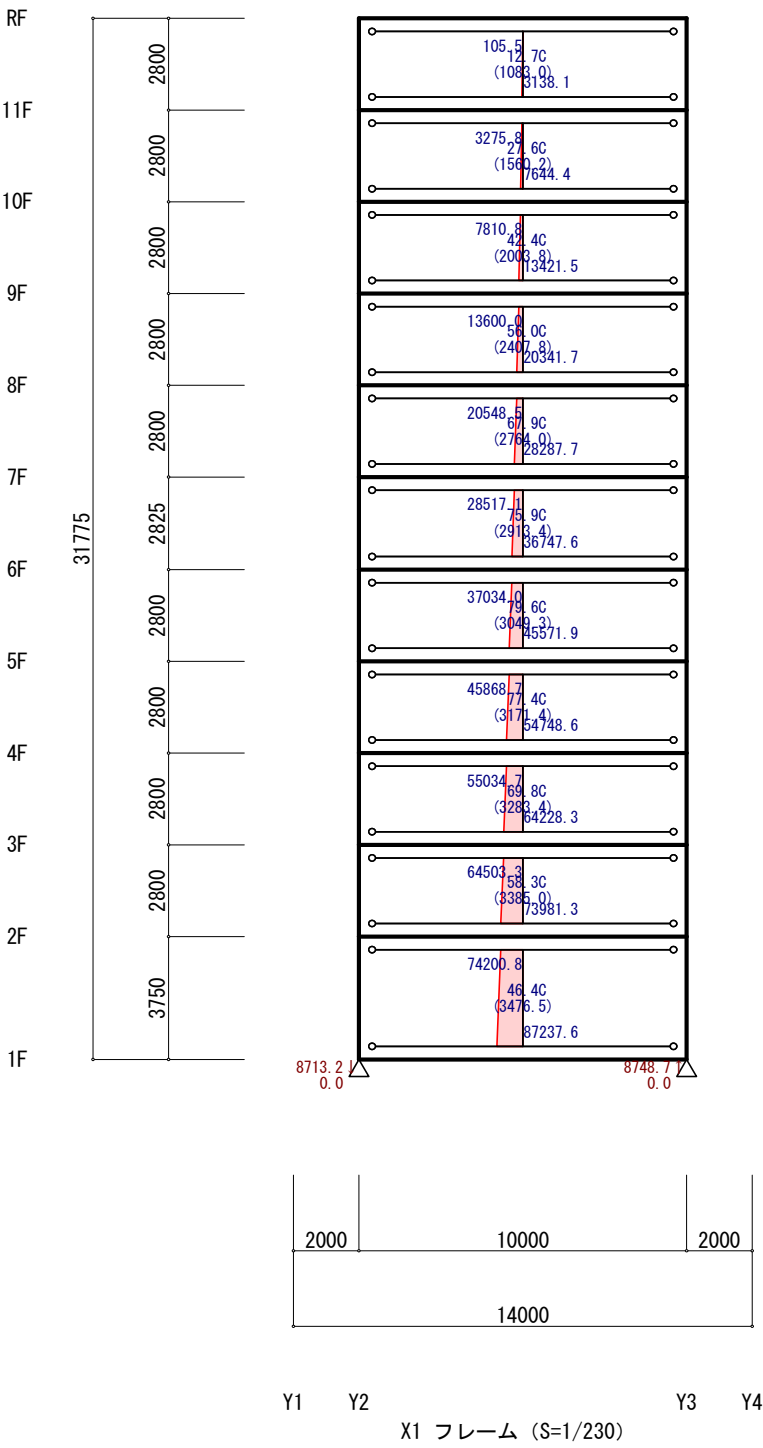


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

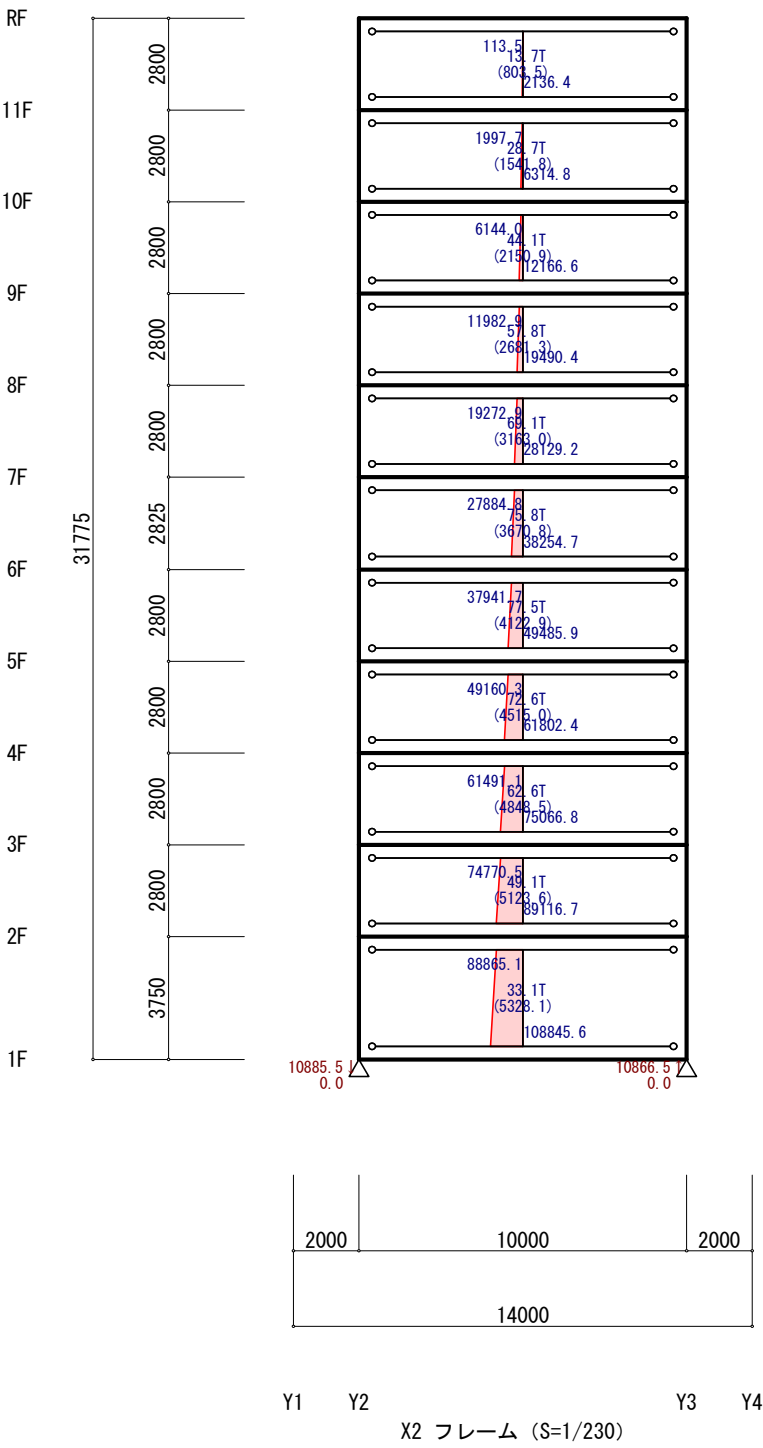


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

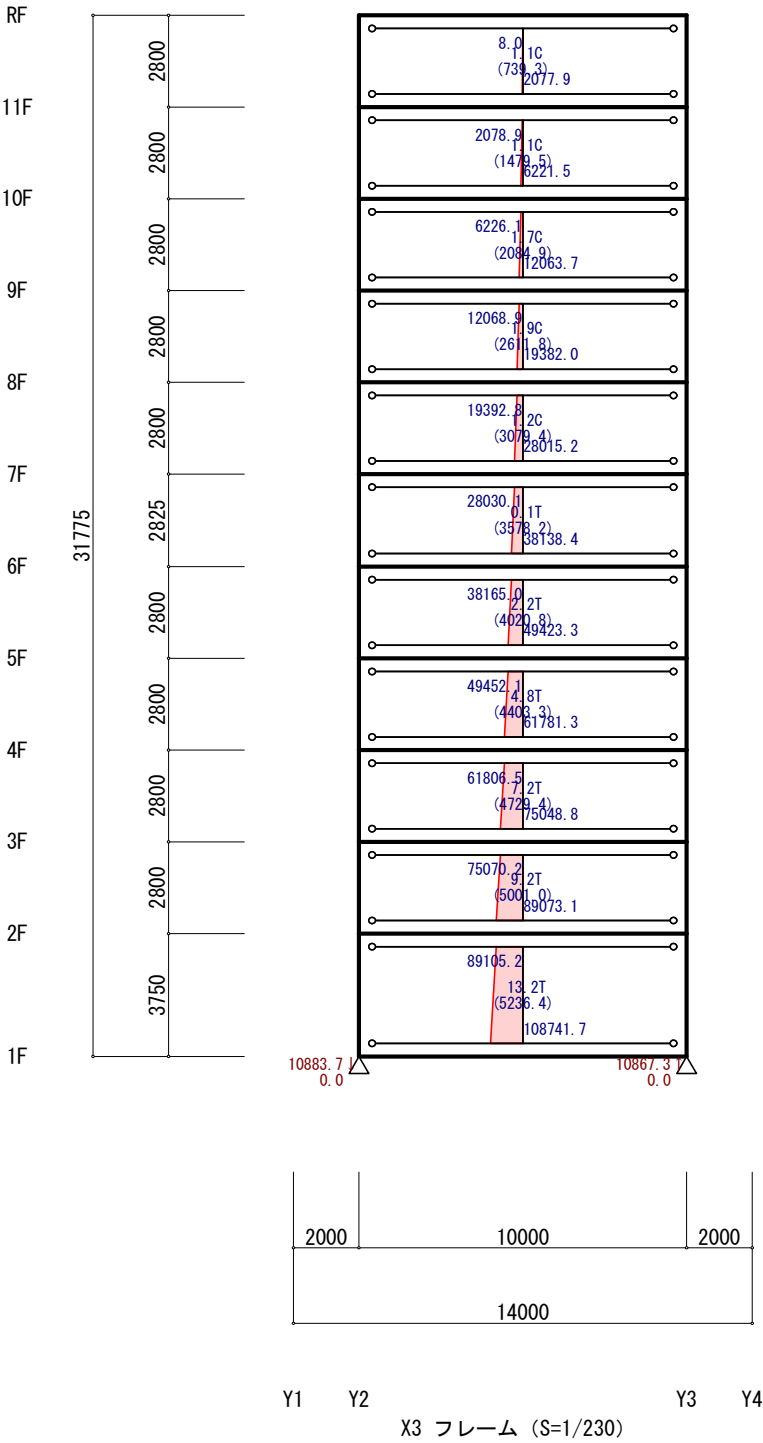


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

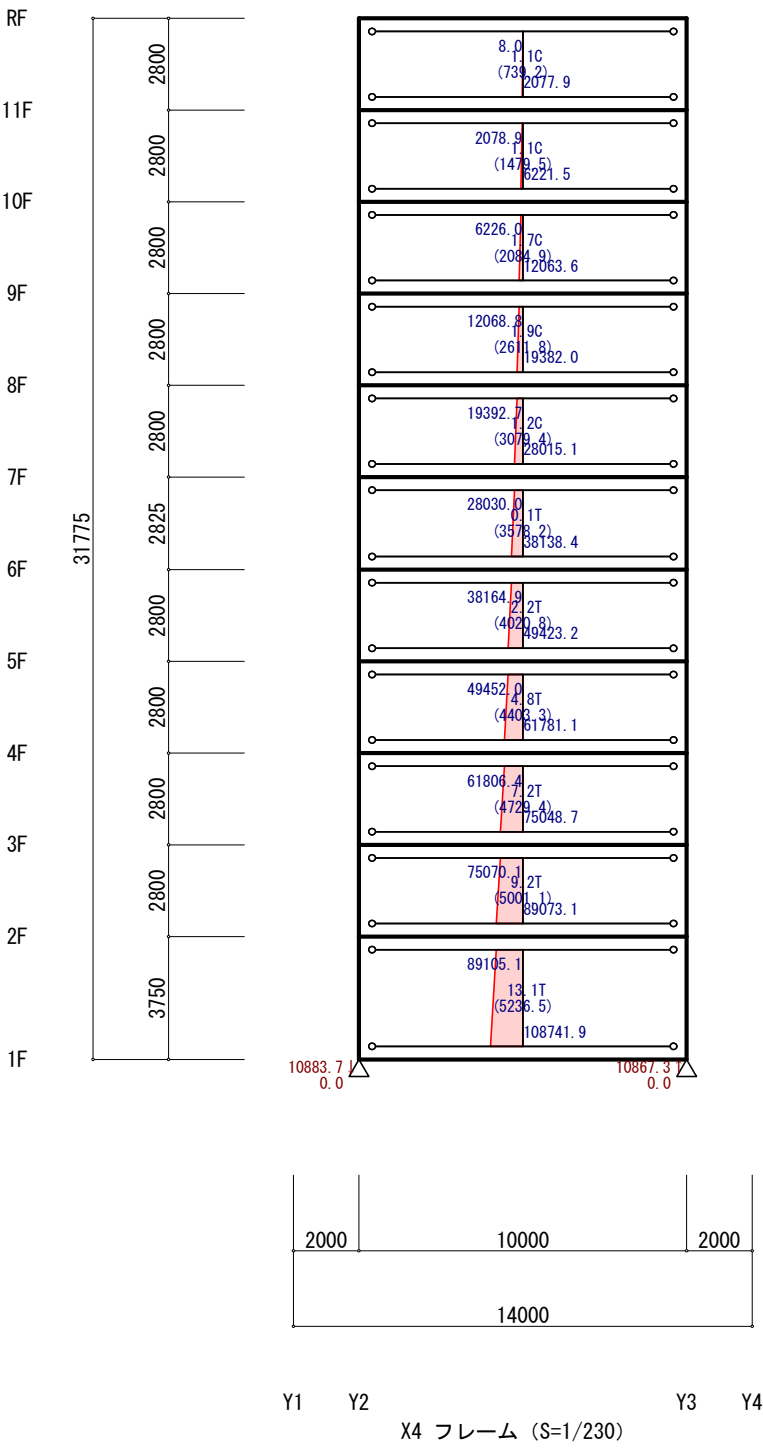


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

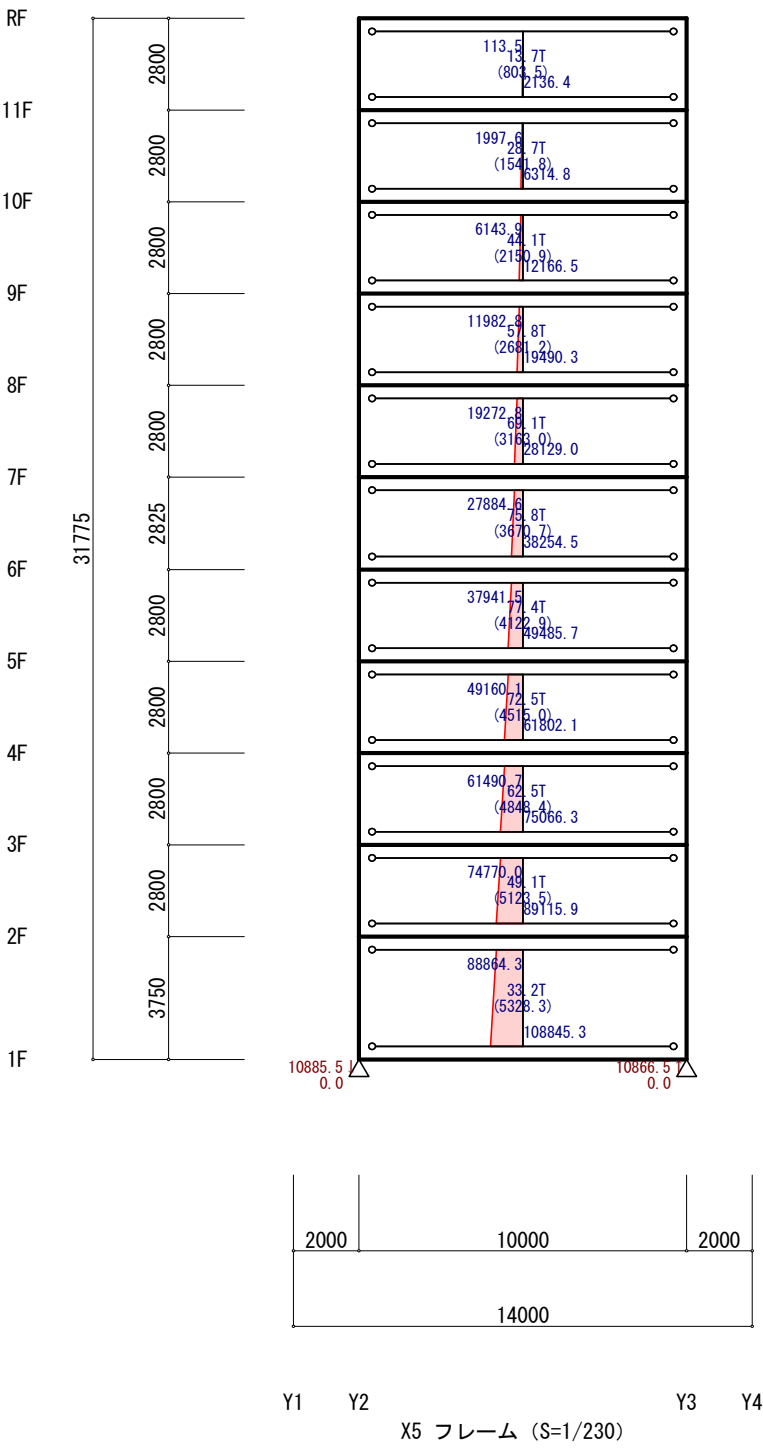


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

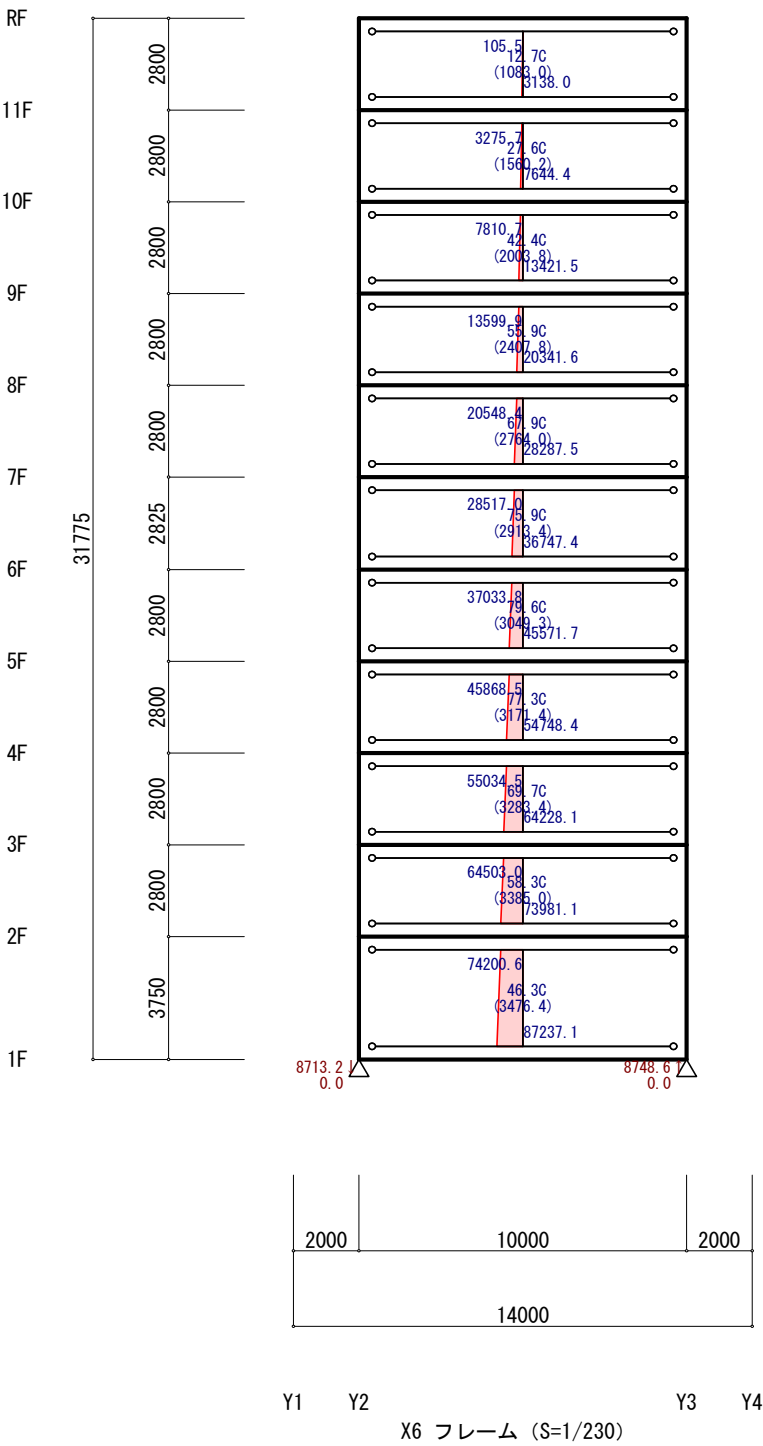


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

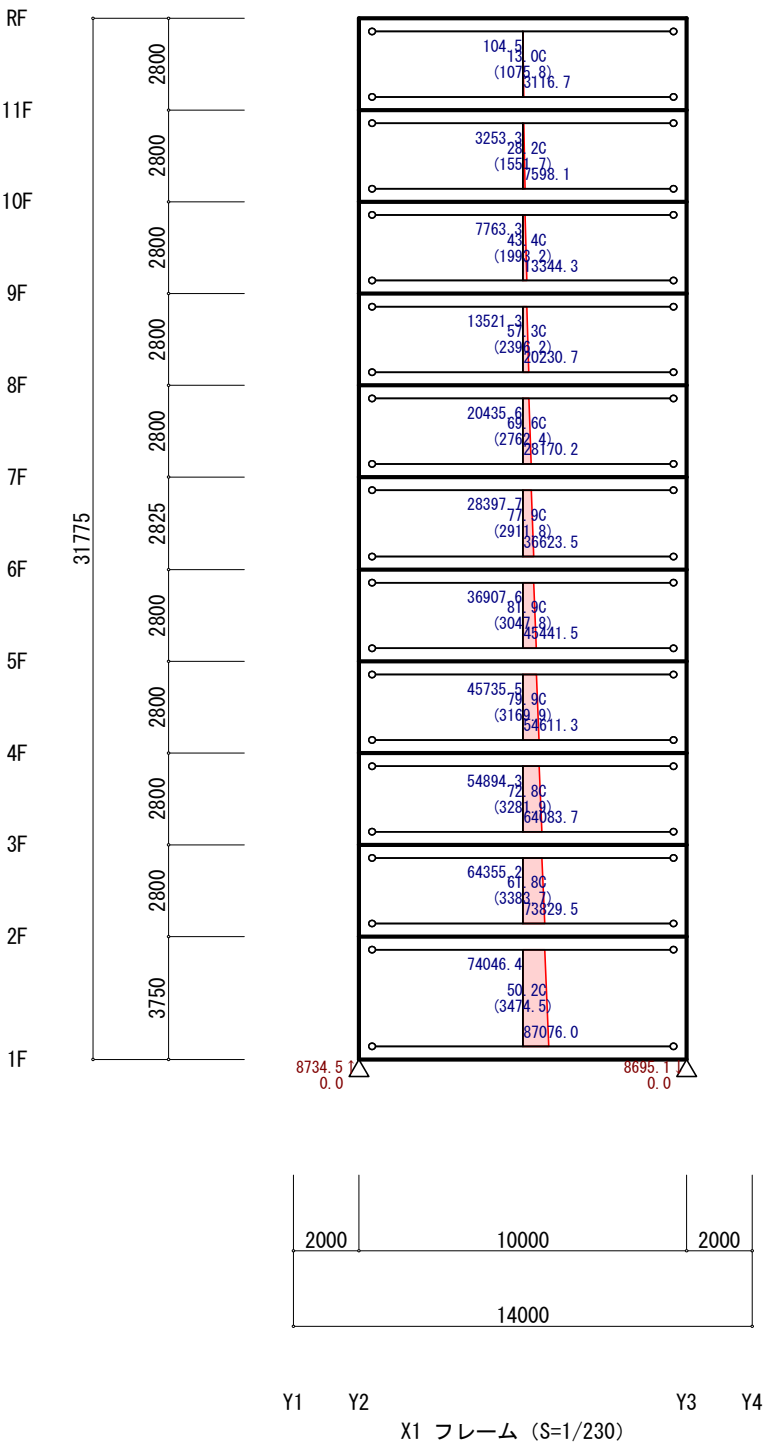


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

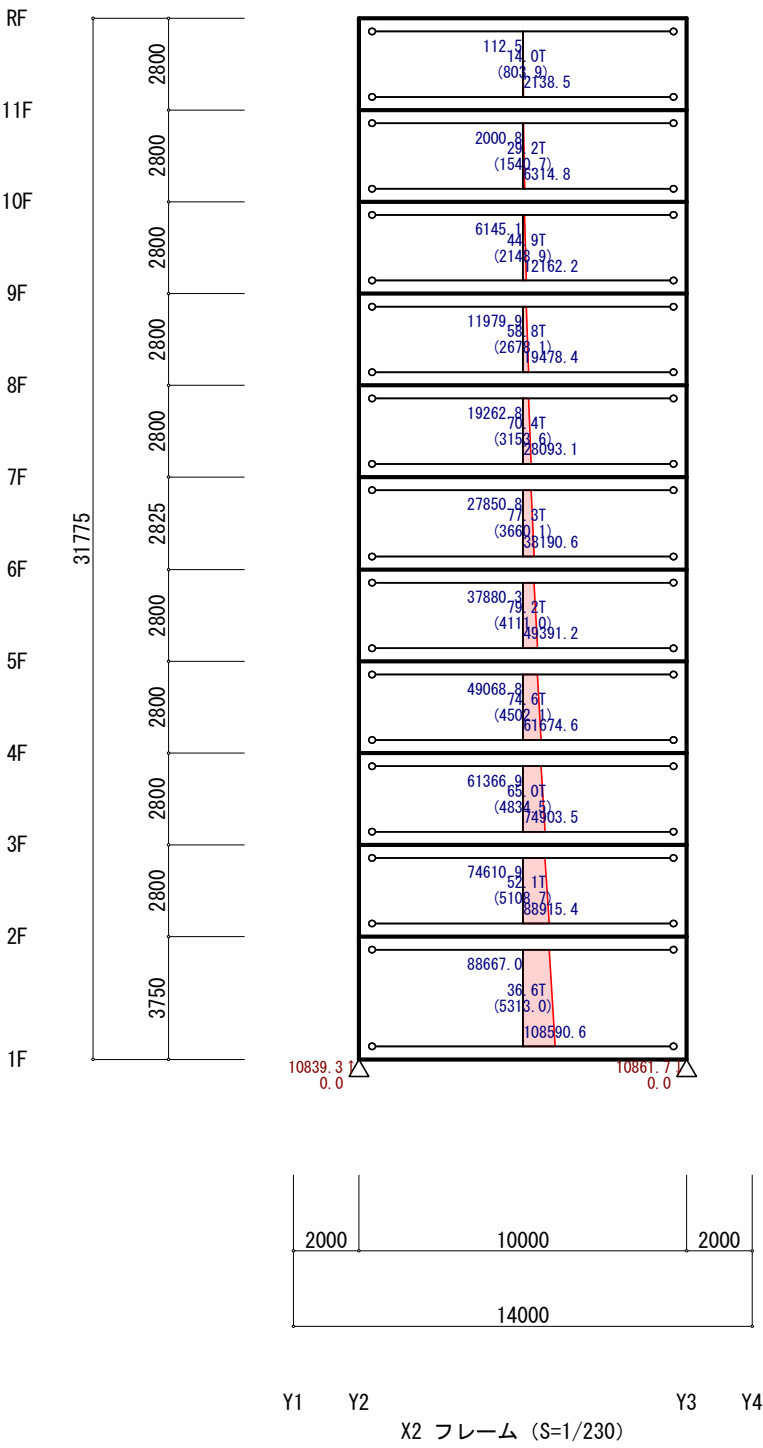


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

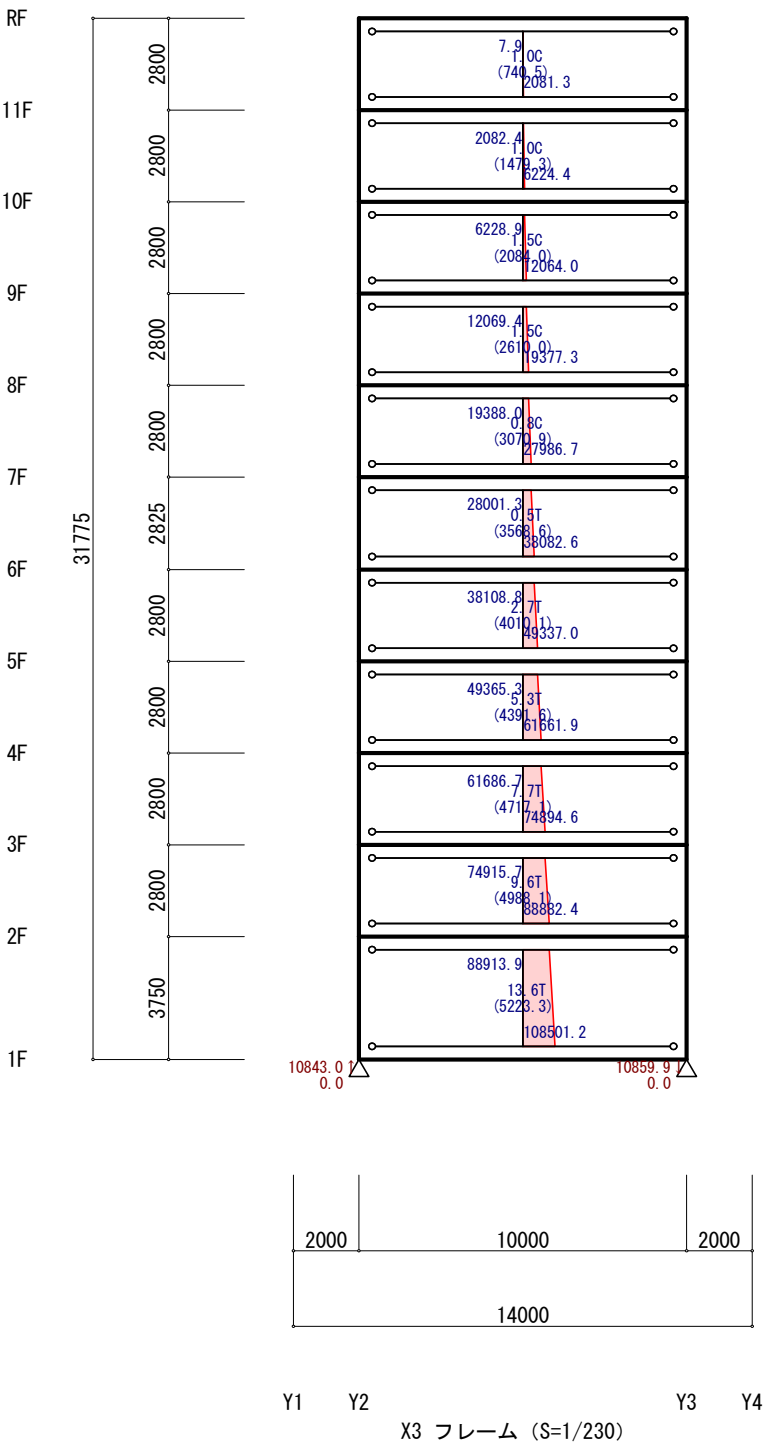


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

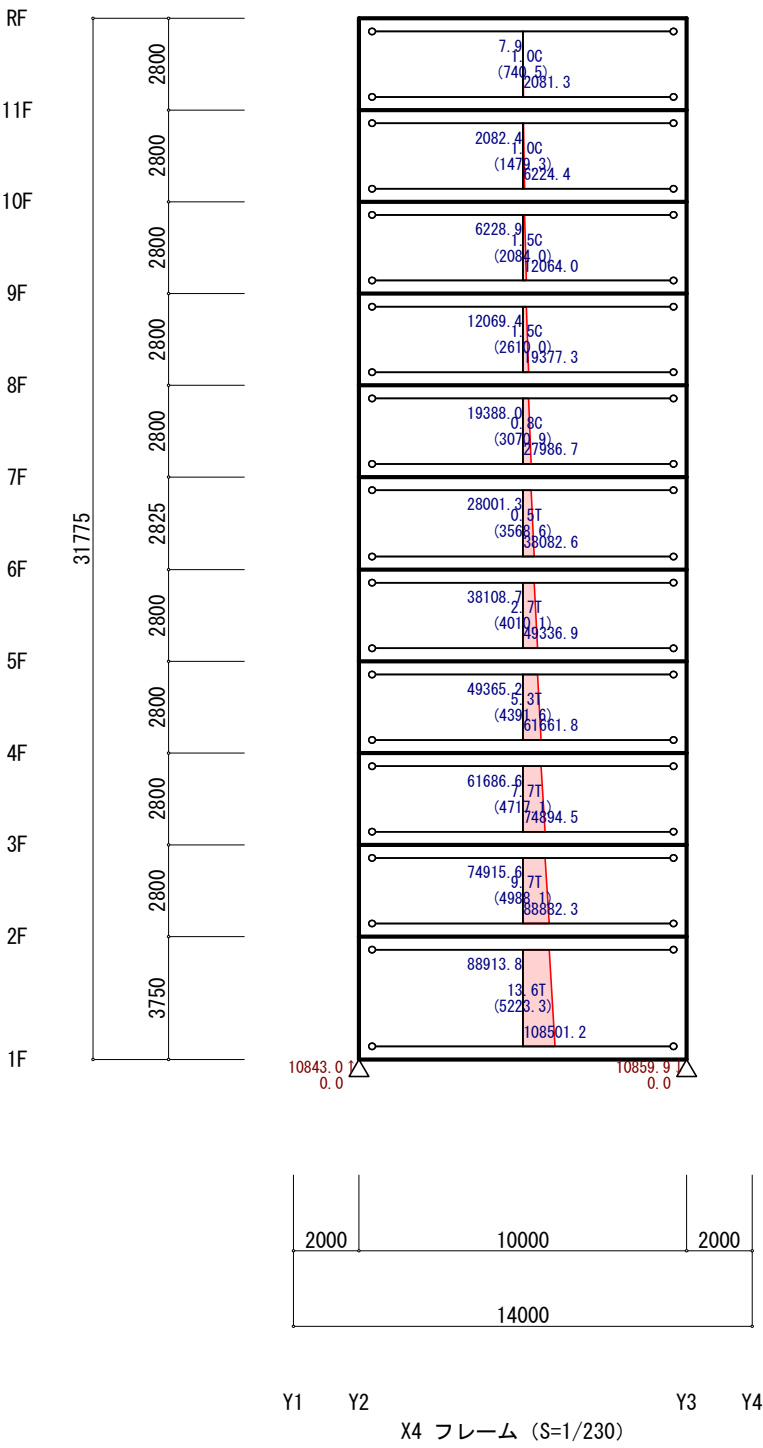


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

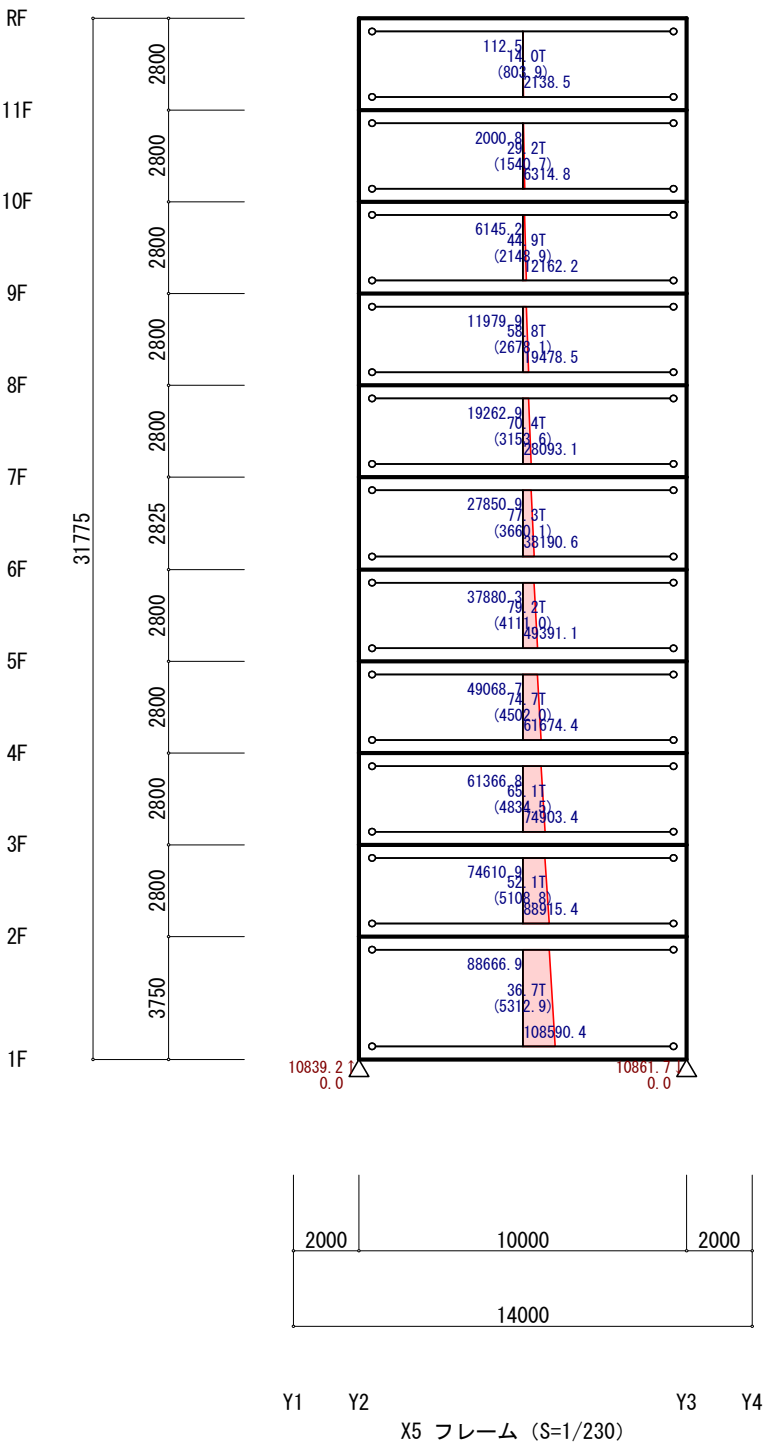

水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

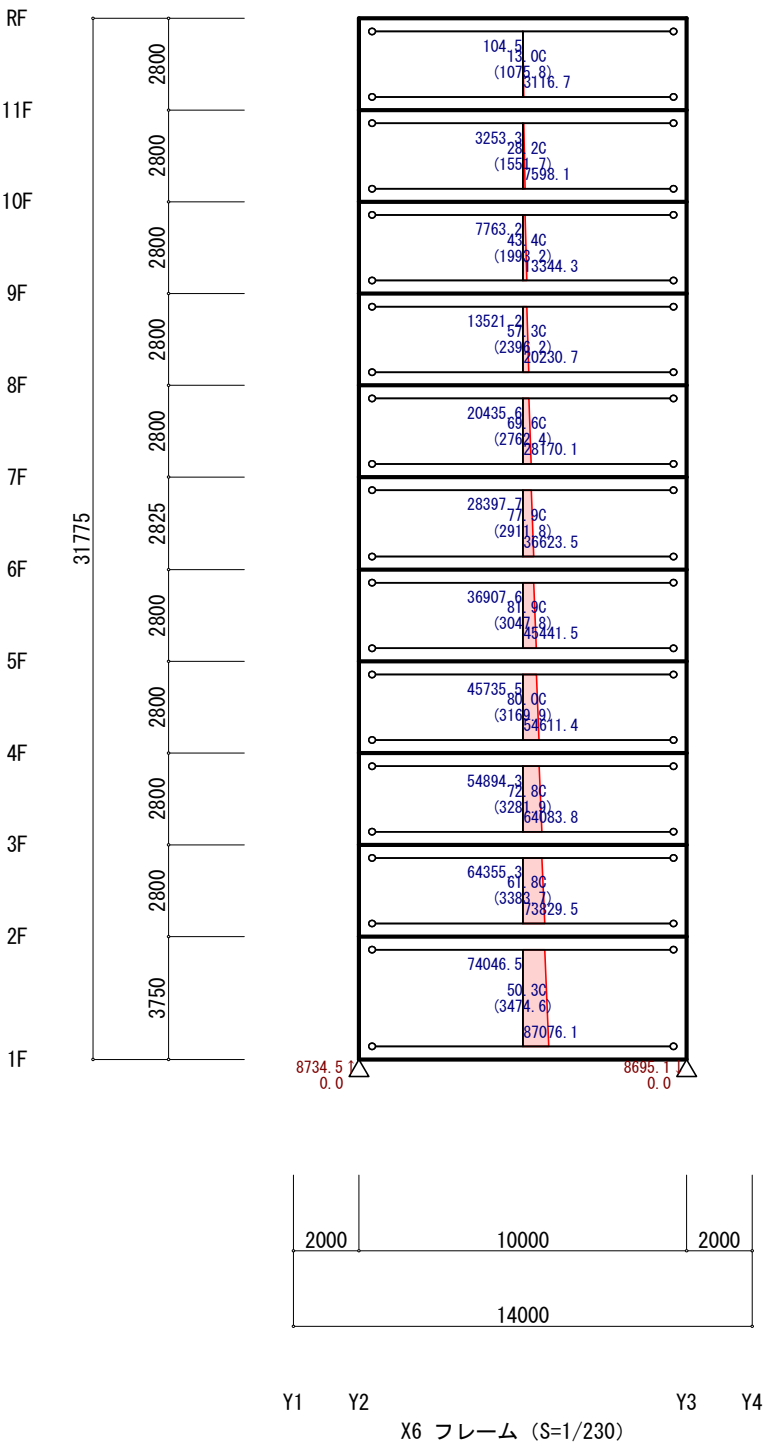


U-4. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

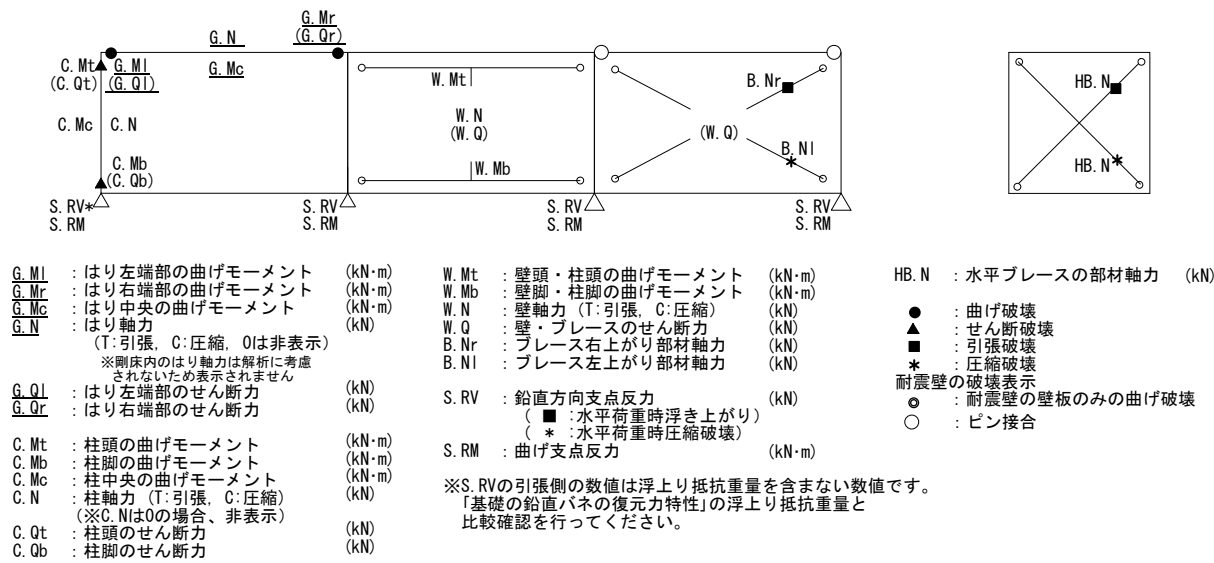


RF	318.6 (197.6)	428.2 (242.2)	430.4 (242.2)	432.6 (242.4)	373.3 (212.9)
11F	384.8 (11.1)	345.4 (168.0)	99.2	810.3 (326.4)	459.0 (112.6)
10F	396.4 (170.1)	407.9 (262.7)	120.5	976.6 (517.1)	101.2
9F	784.7 (205.7)	414.3 (166.2)	120.5	976.6 (517.1)	101.2
8F	568.8 (337.3)	407.9 (262.7)	120.5	976.6 (517.1)	101.2
7F	1108.4 (411.1)	770.2 (270.6)	87.1	1559.9 (879.9)	962.8 (297.1)
6F	676.8 (375.7)	414.3 (166.2)	120.5	976.6 (517.1)	101.2
5F	1226.5 (612.4)	1155.3 (372.3)	89.5	1666.2 (1015.7)	962.8 (297.1)
4F	583.5 (245.2)	414.3 (166.2)	120.5	976.6 (517.1)	101.2
3F	865.4 (588.2)	1155.3 (372.3)	89.5	1395.4 (1143.2)	962.8 (297.1)
2F	343.1 (109.8)	414.3 (166.2)	120.5	976.6 (517.1)	101.2
1F	415.4 (566.8)	1406.1 (471.0)	90.5	195.9 (1578.6)	1406.1 (471.0)


長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

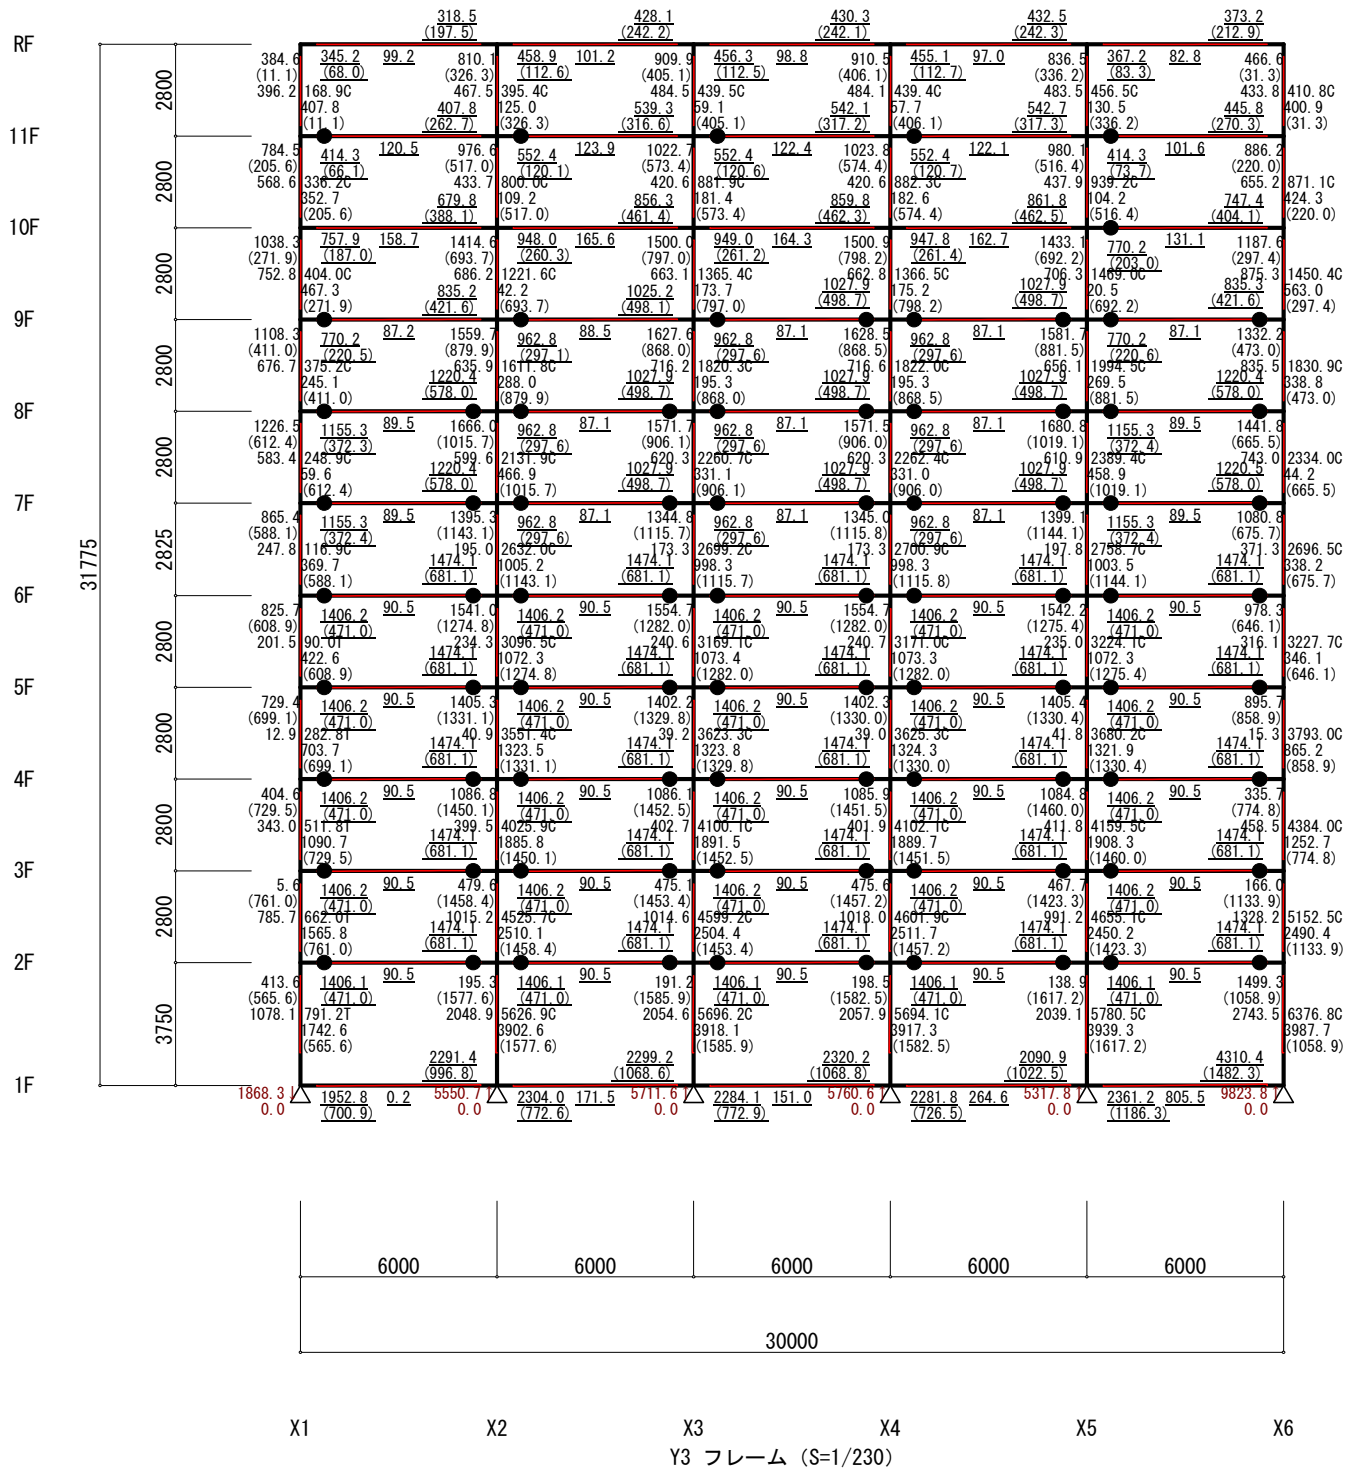


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

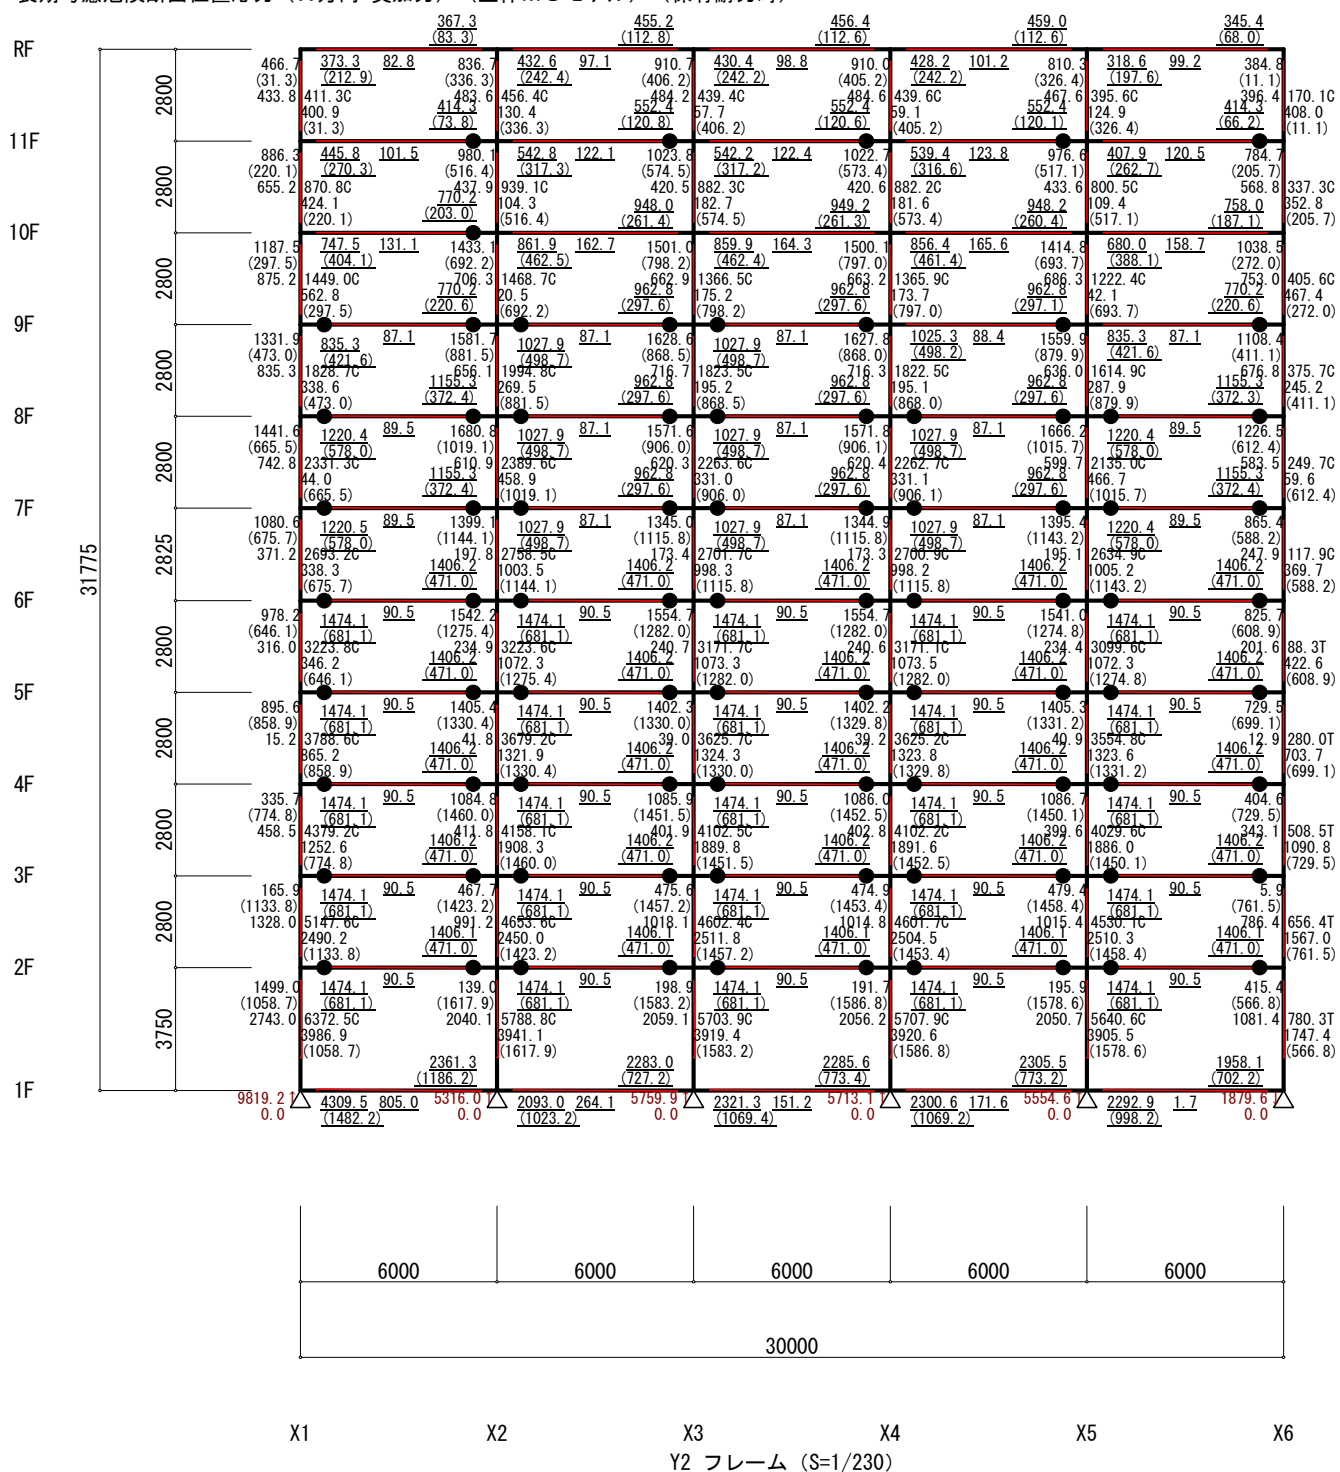


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

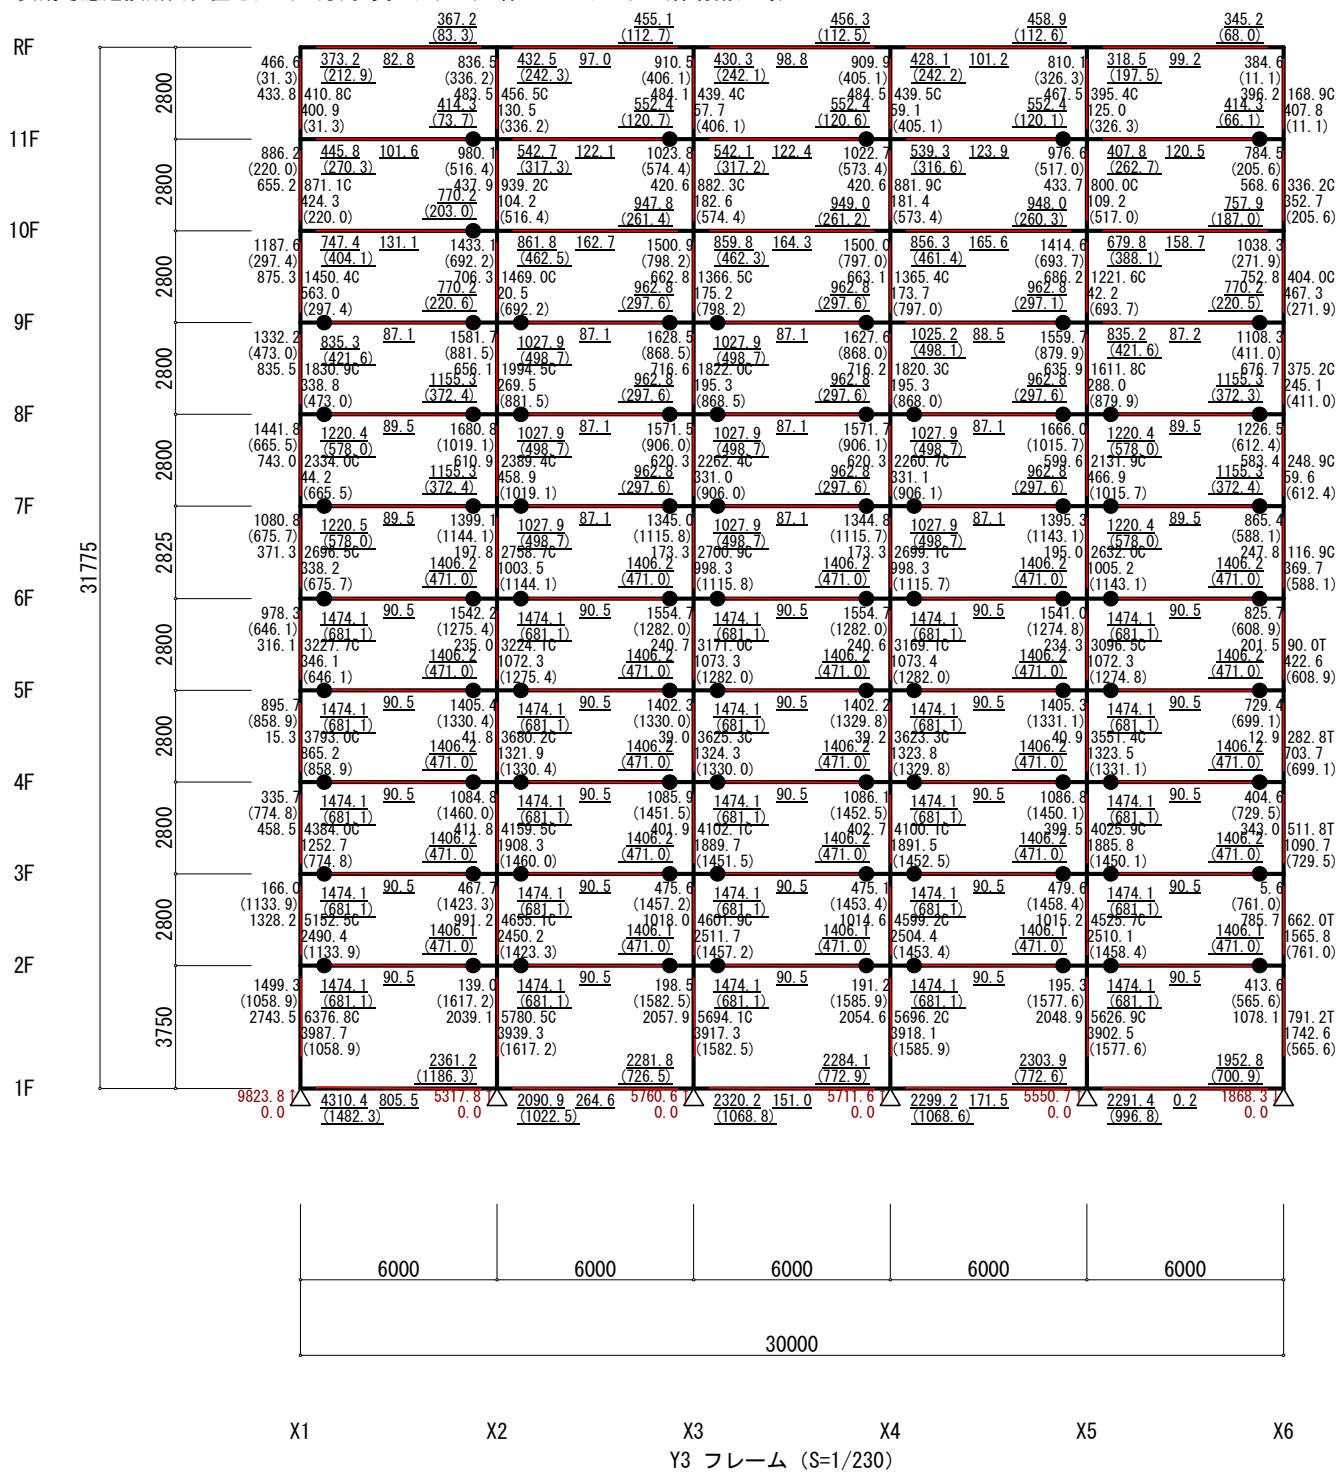


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

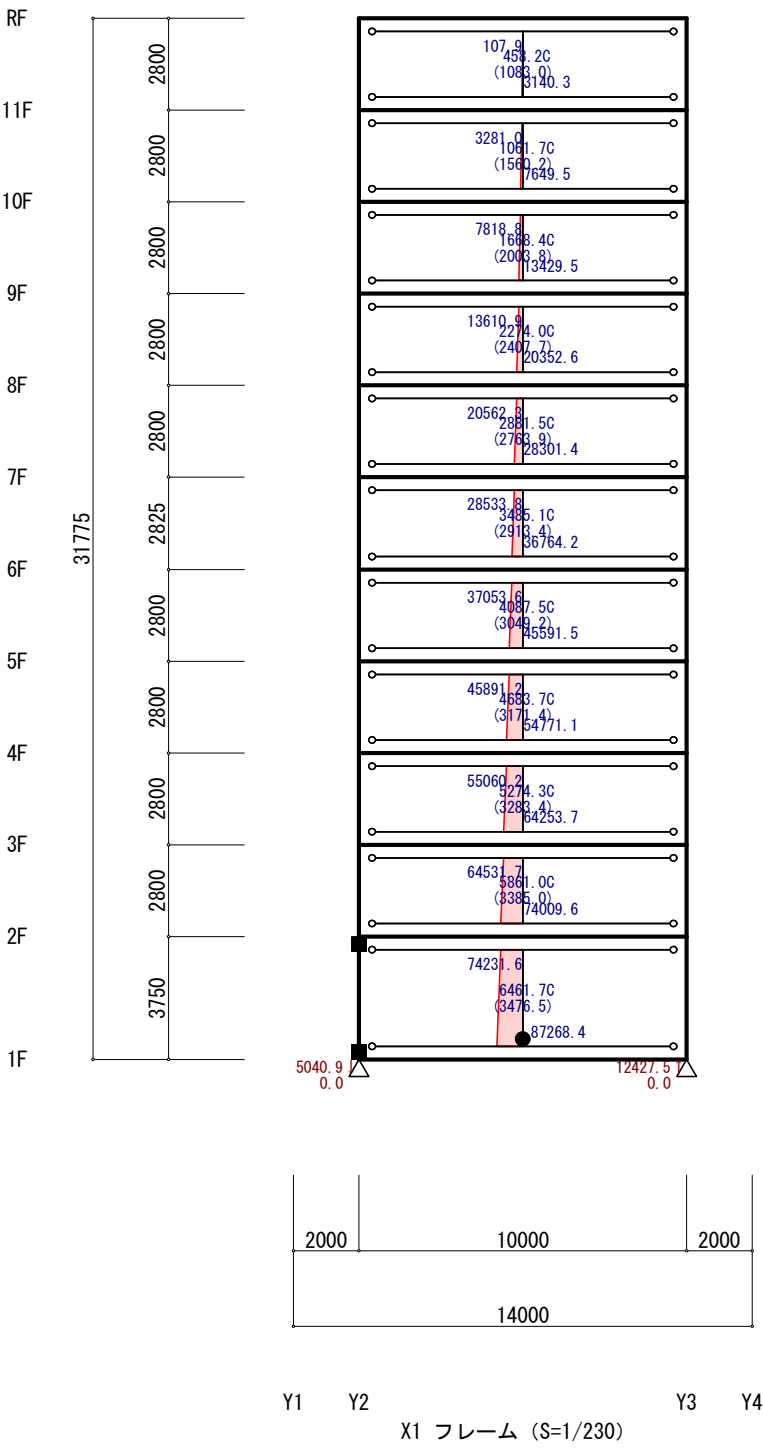


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

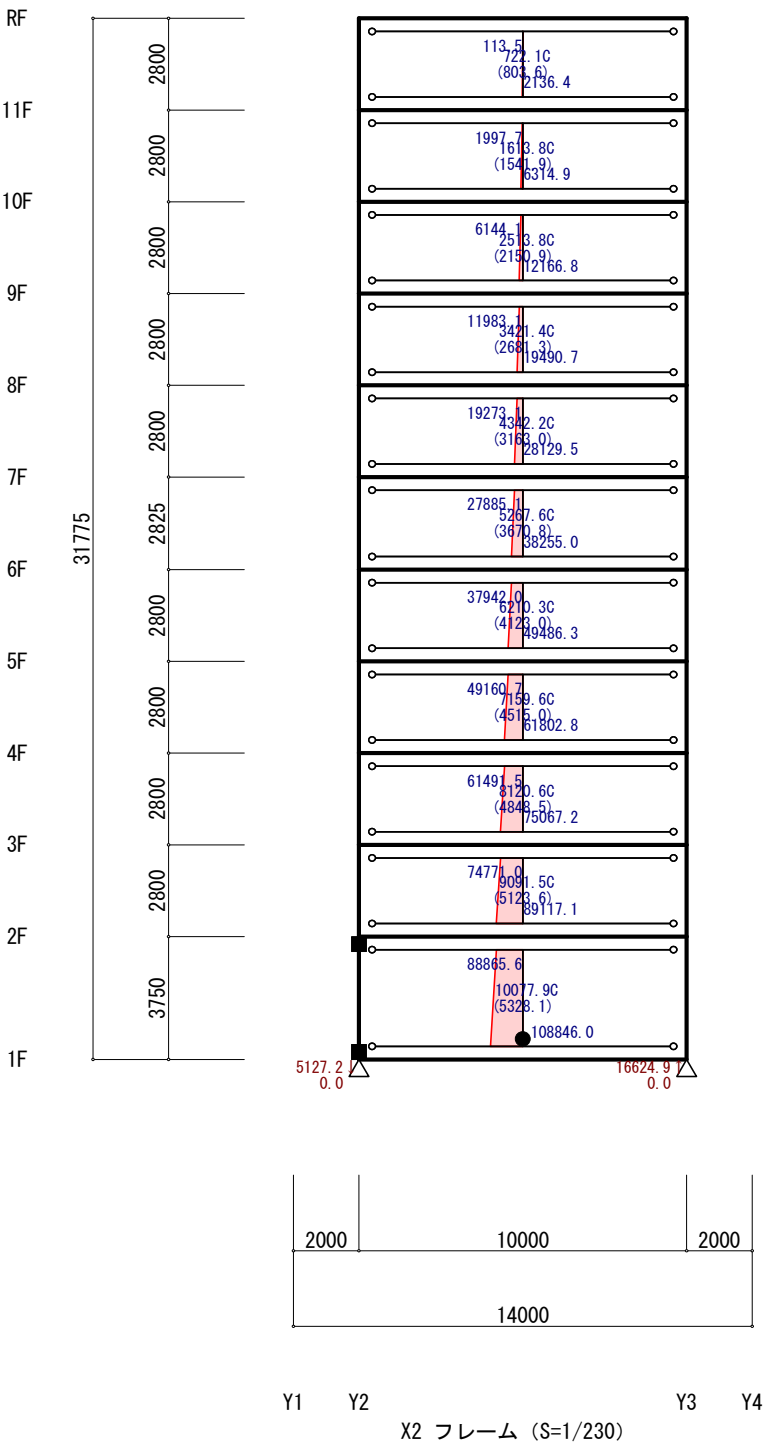


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

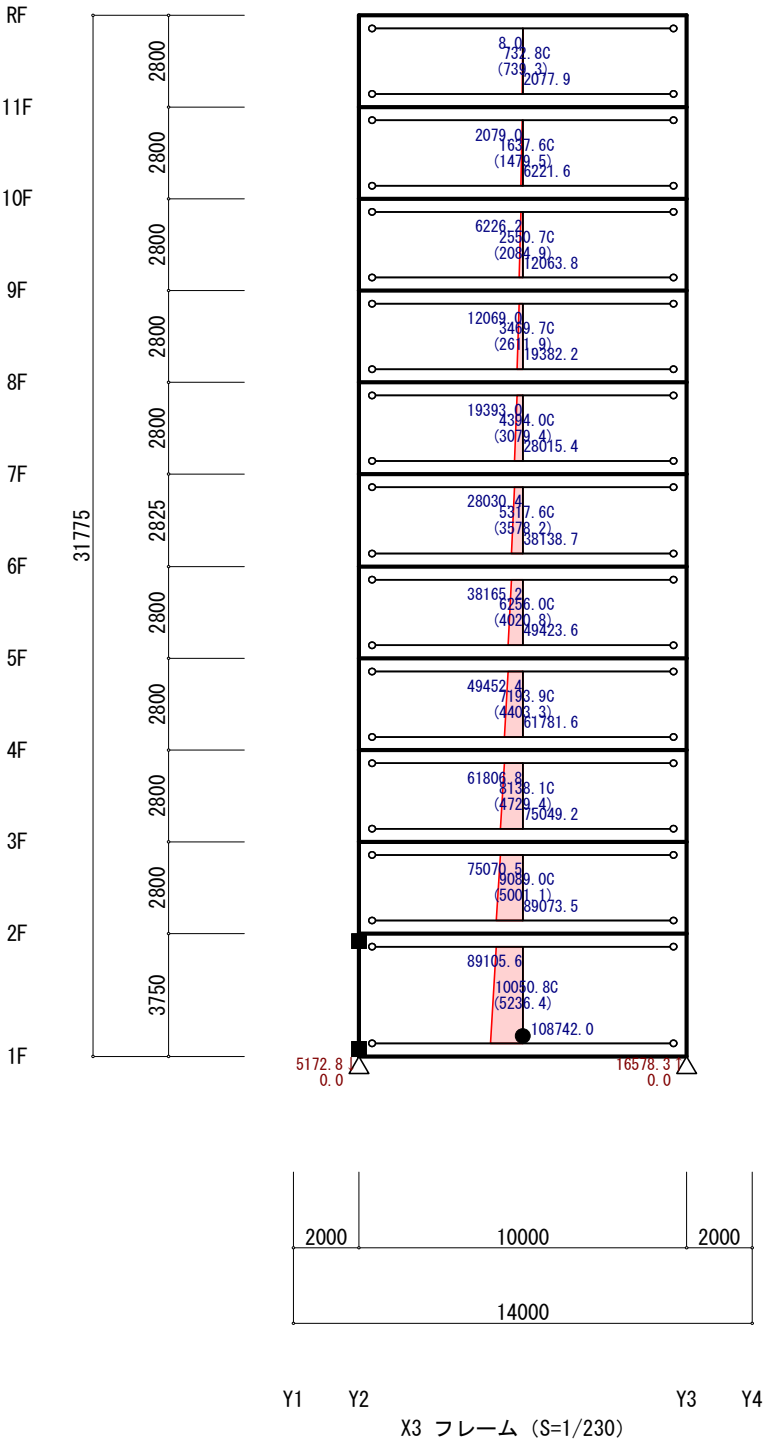


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

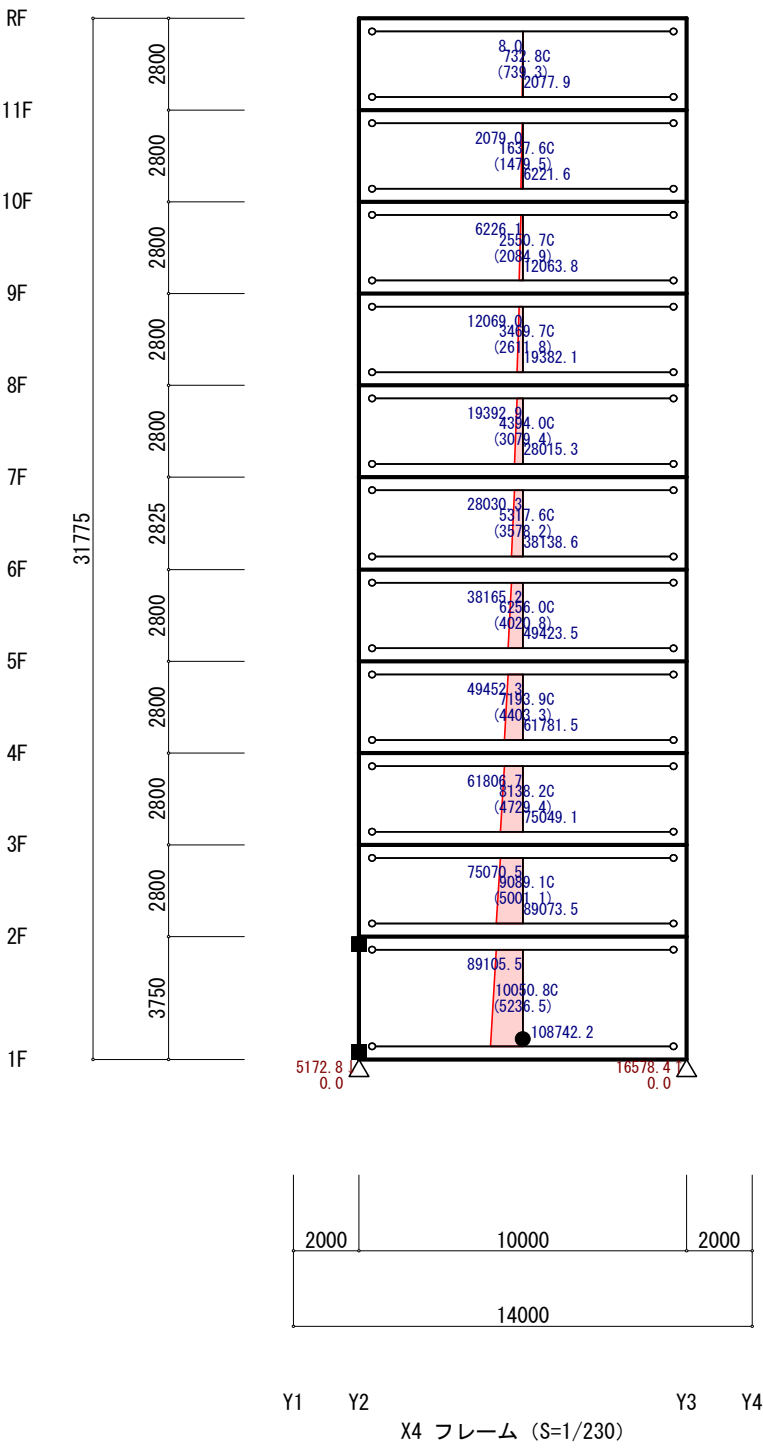


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

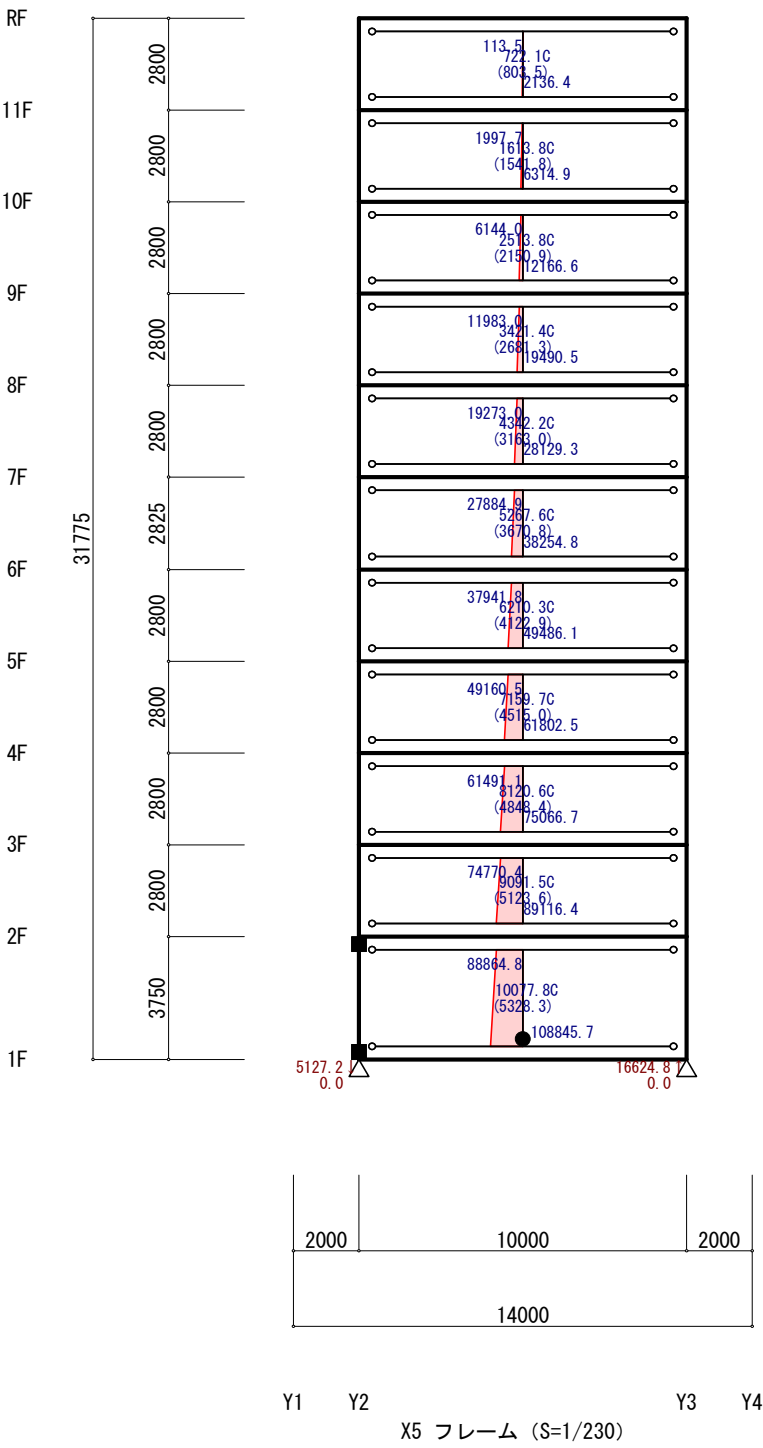


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

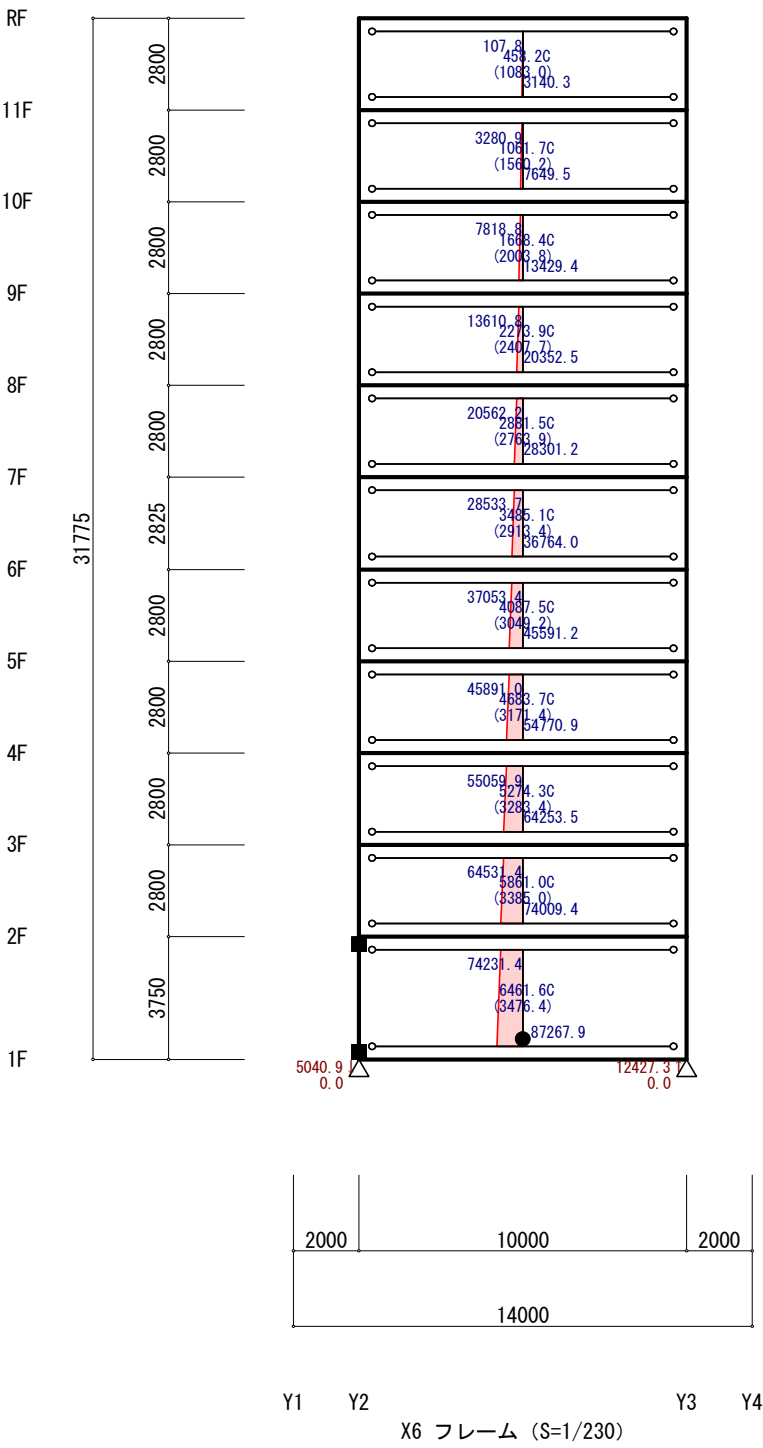


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

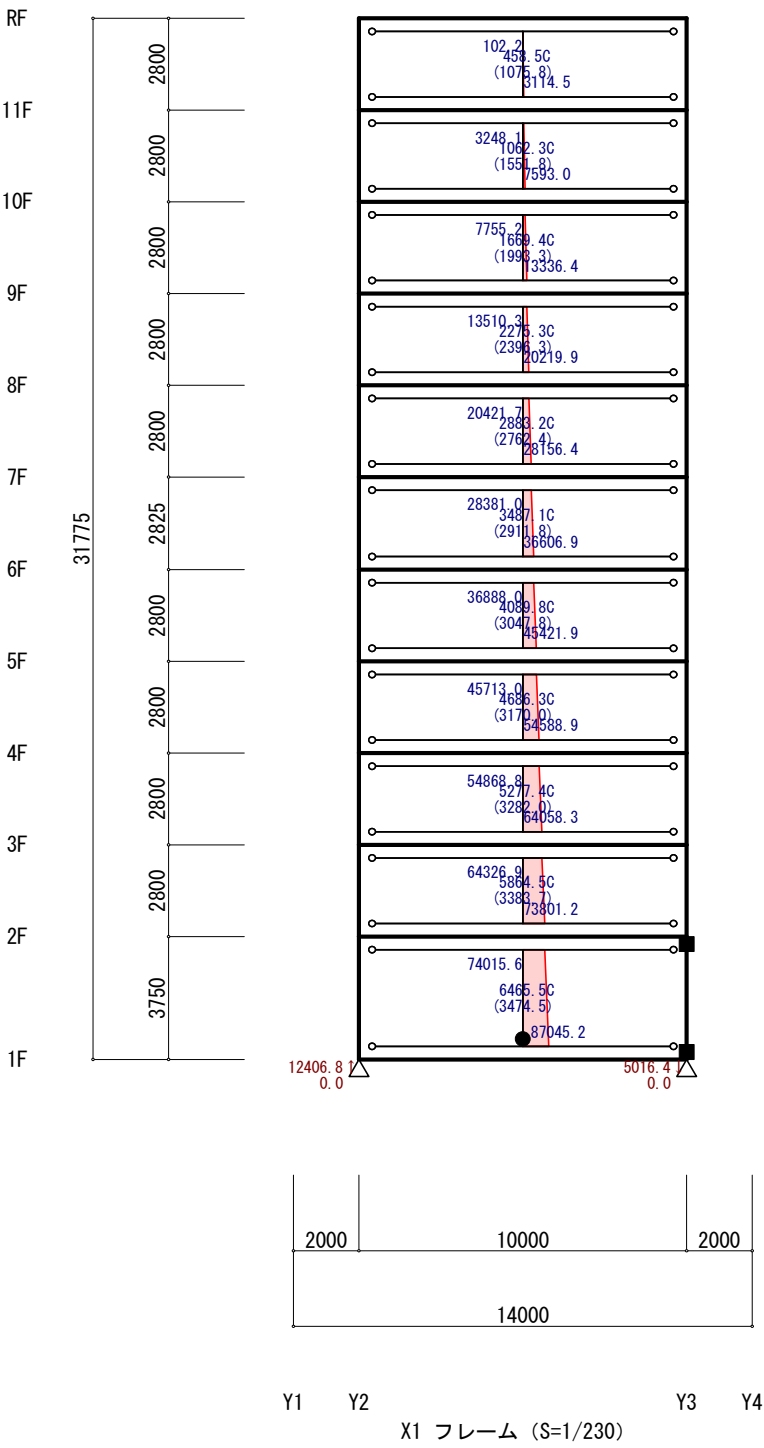


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

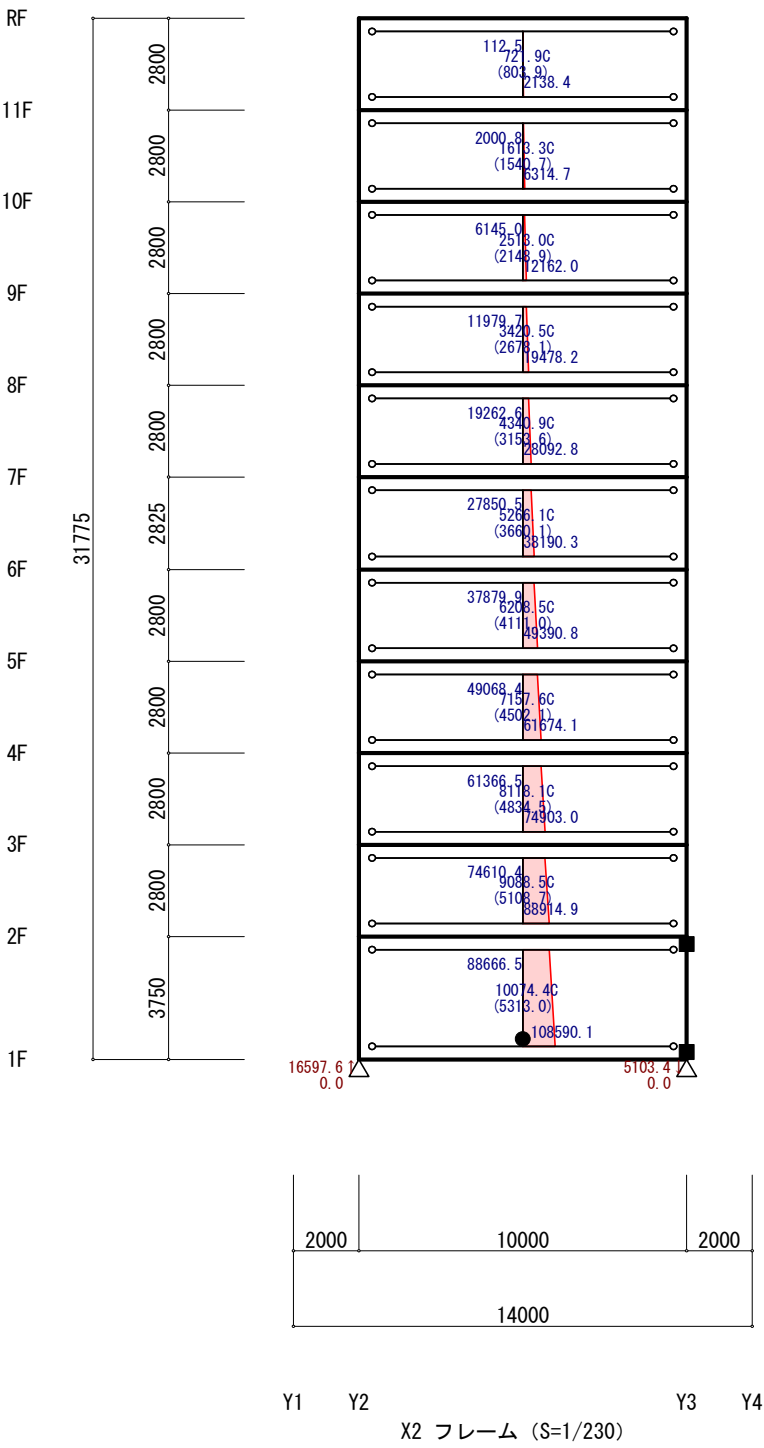


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

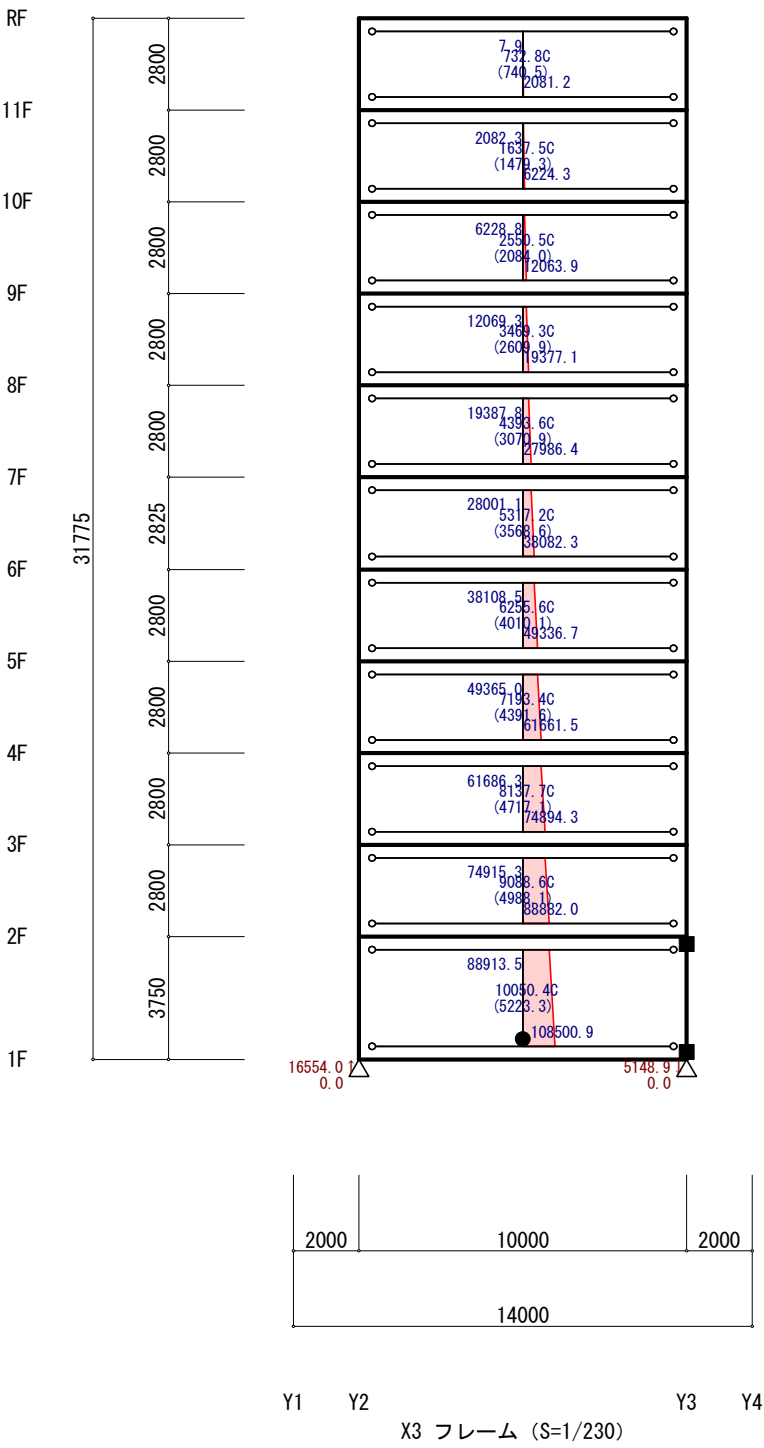


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

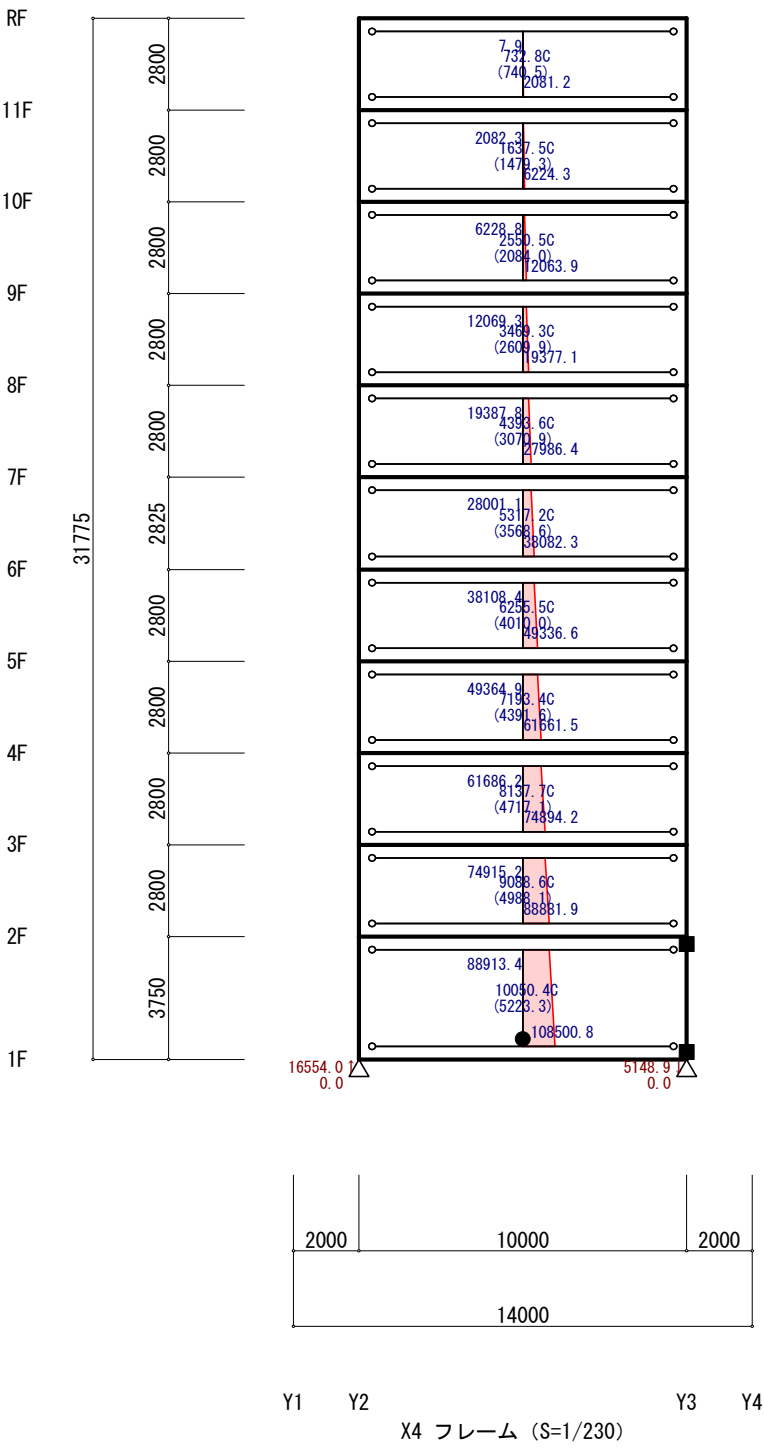

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

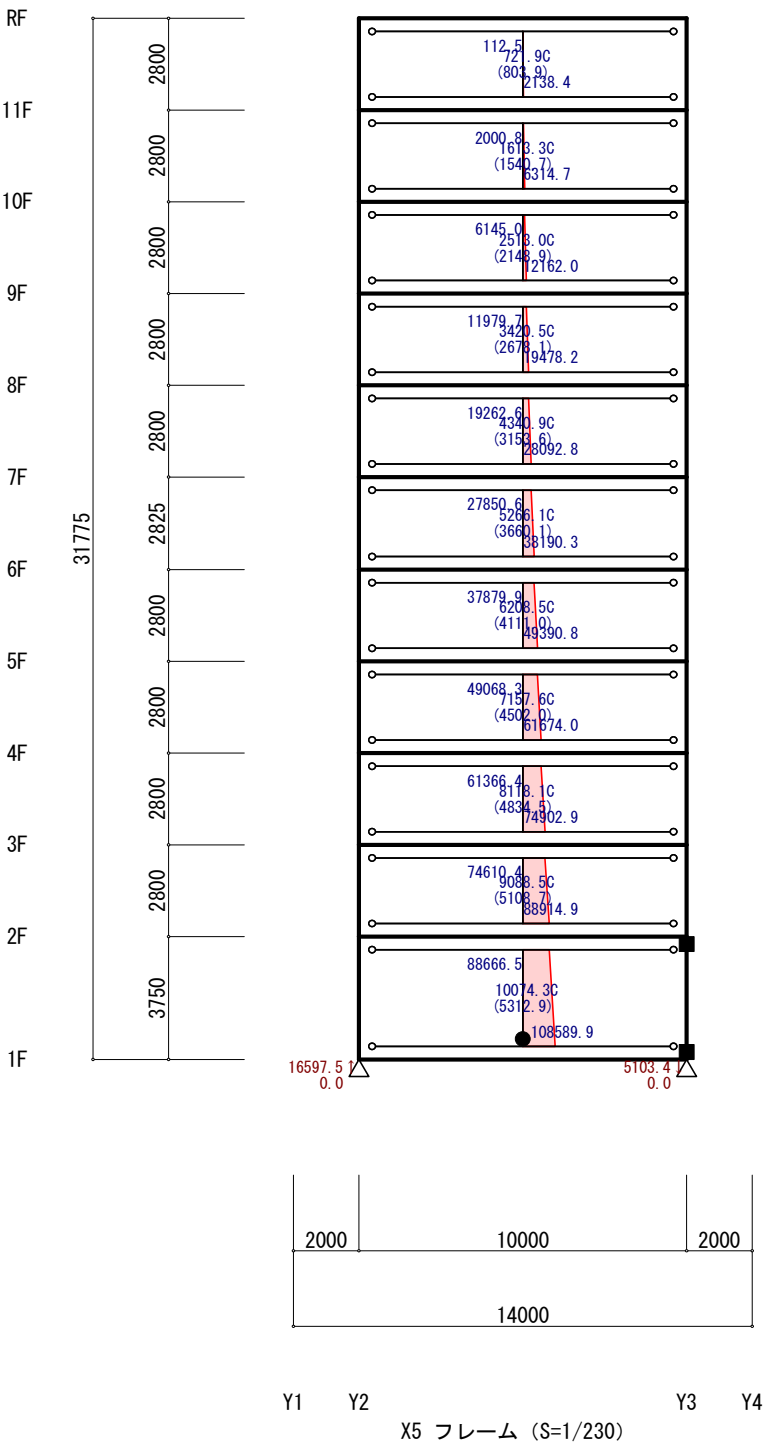


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

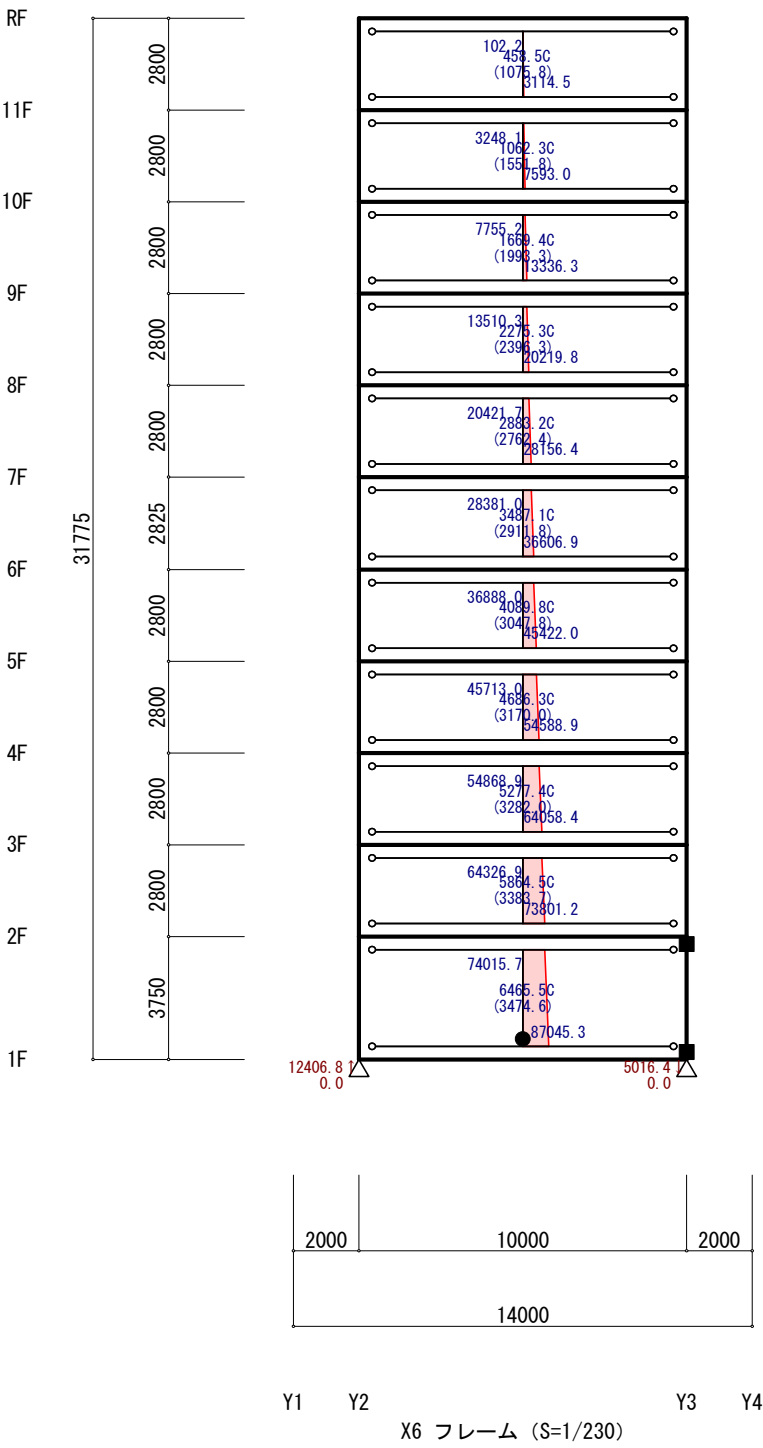


U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）

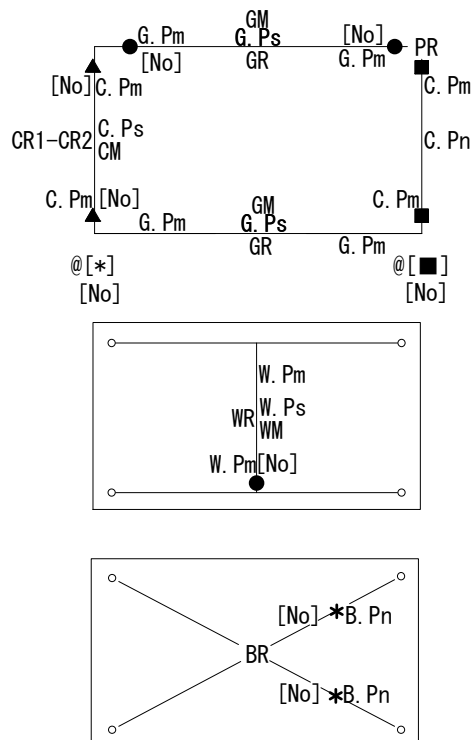


- : 曲げ破壊
▲ : せん断破壊
■ : 引張破壊
* : 圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
○ : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
[*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
[No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C :
- GR : はりの種別
CR1-CR2 : 柱の種別
CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のラ
WR : 壁の種別
BR : ブレースの種別
PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
CM : 柱の破壊モード
WM : 壁の破壊モード
(※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

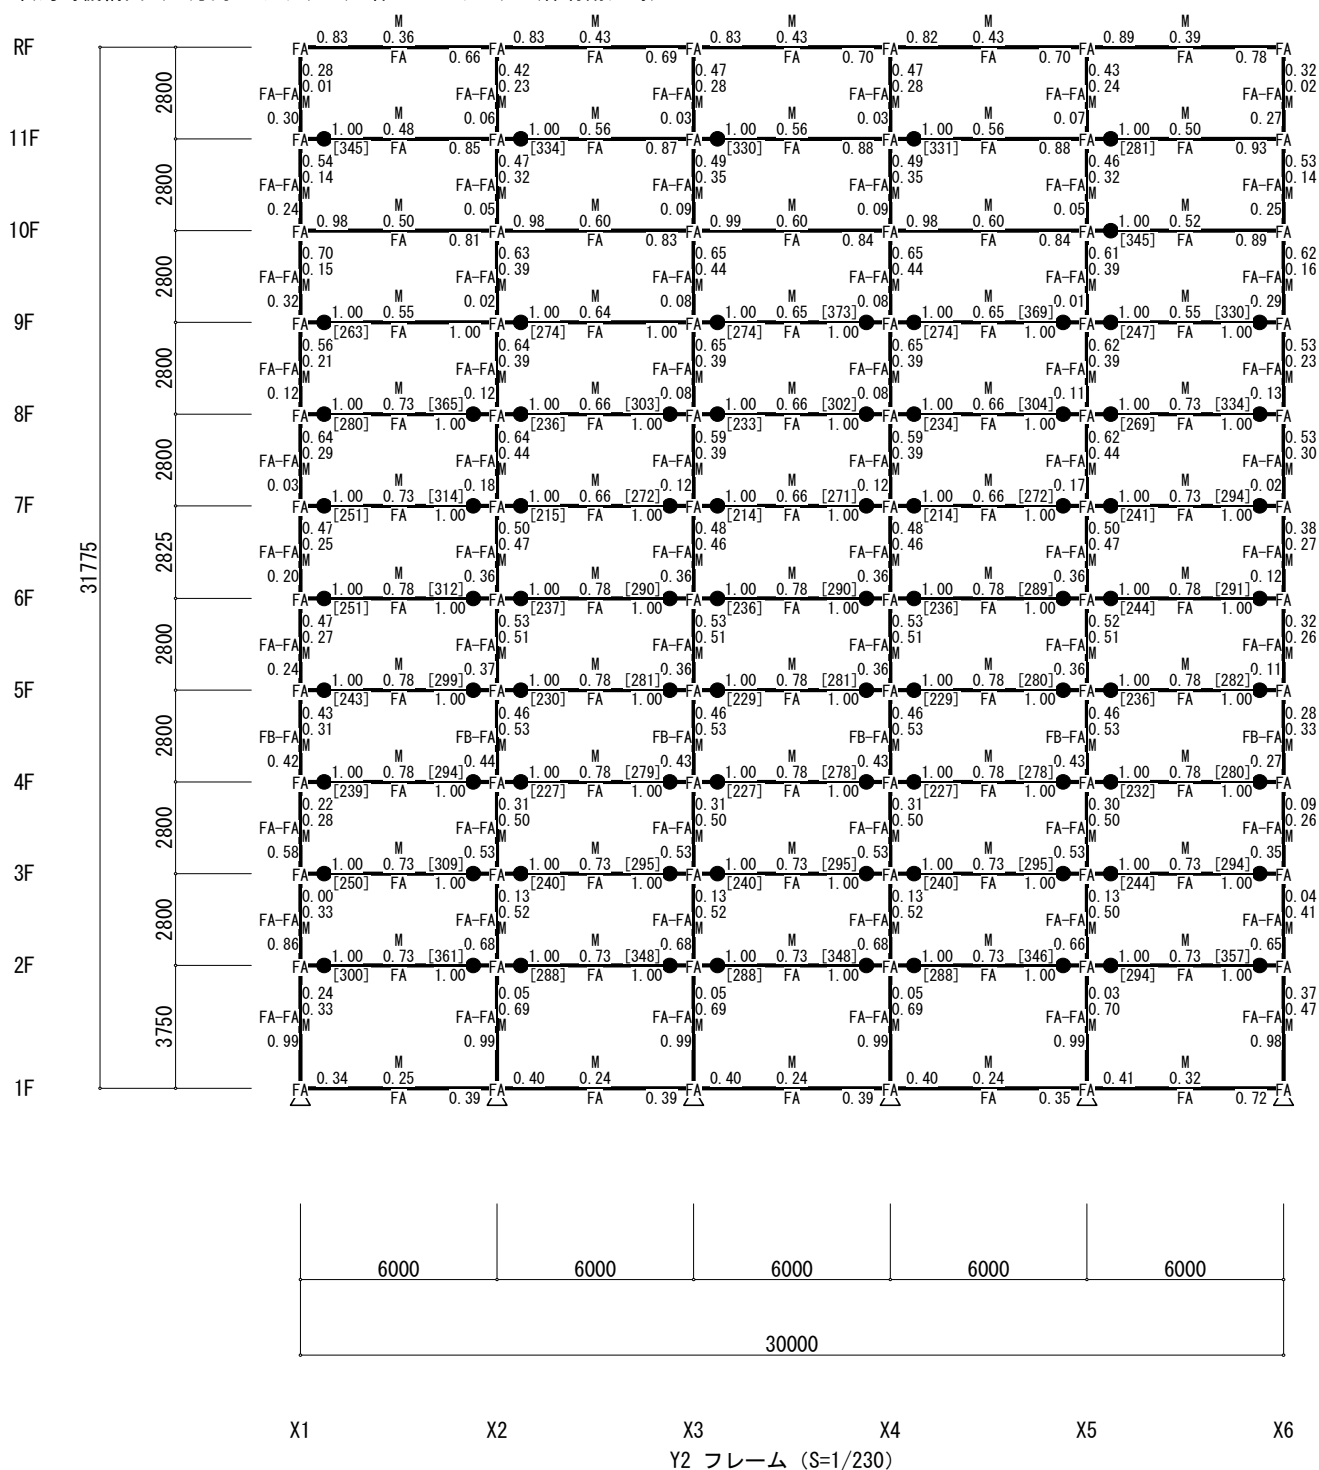


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

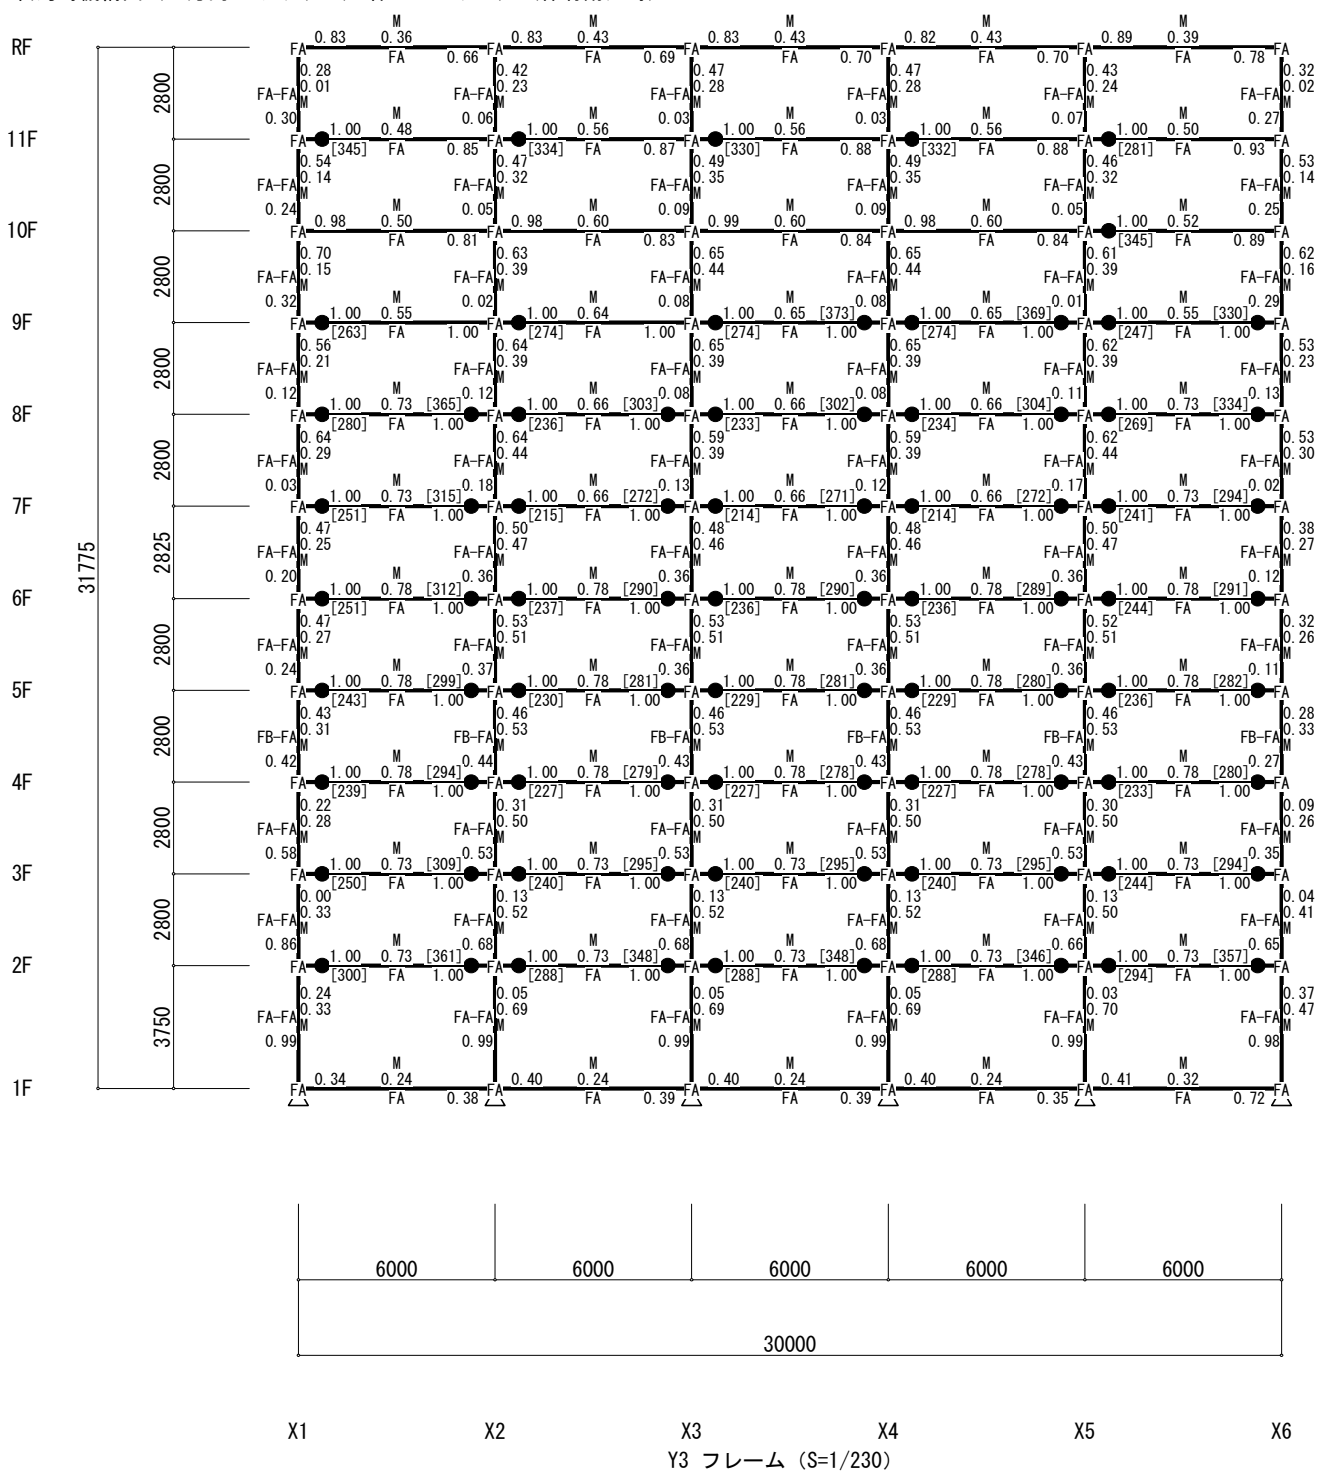


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

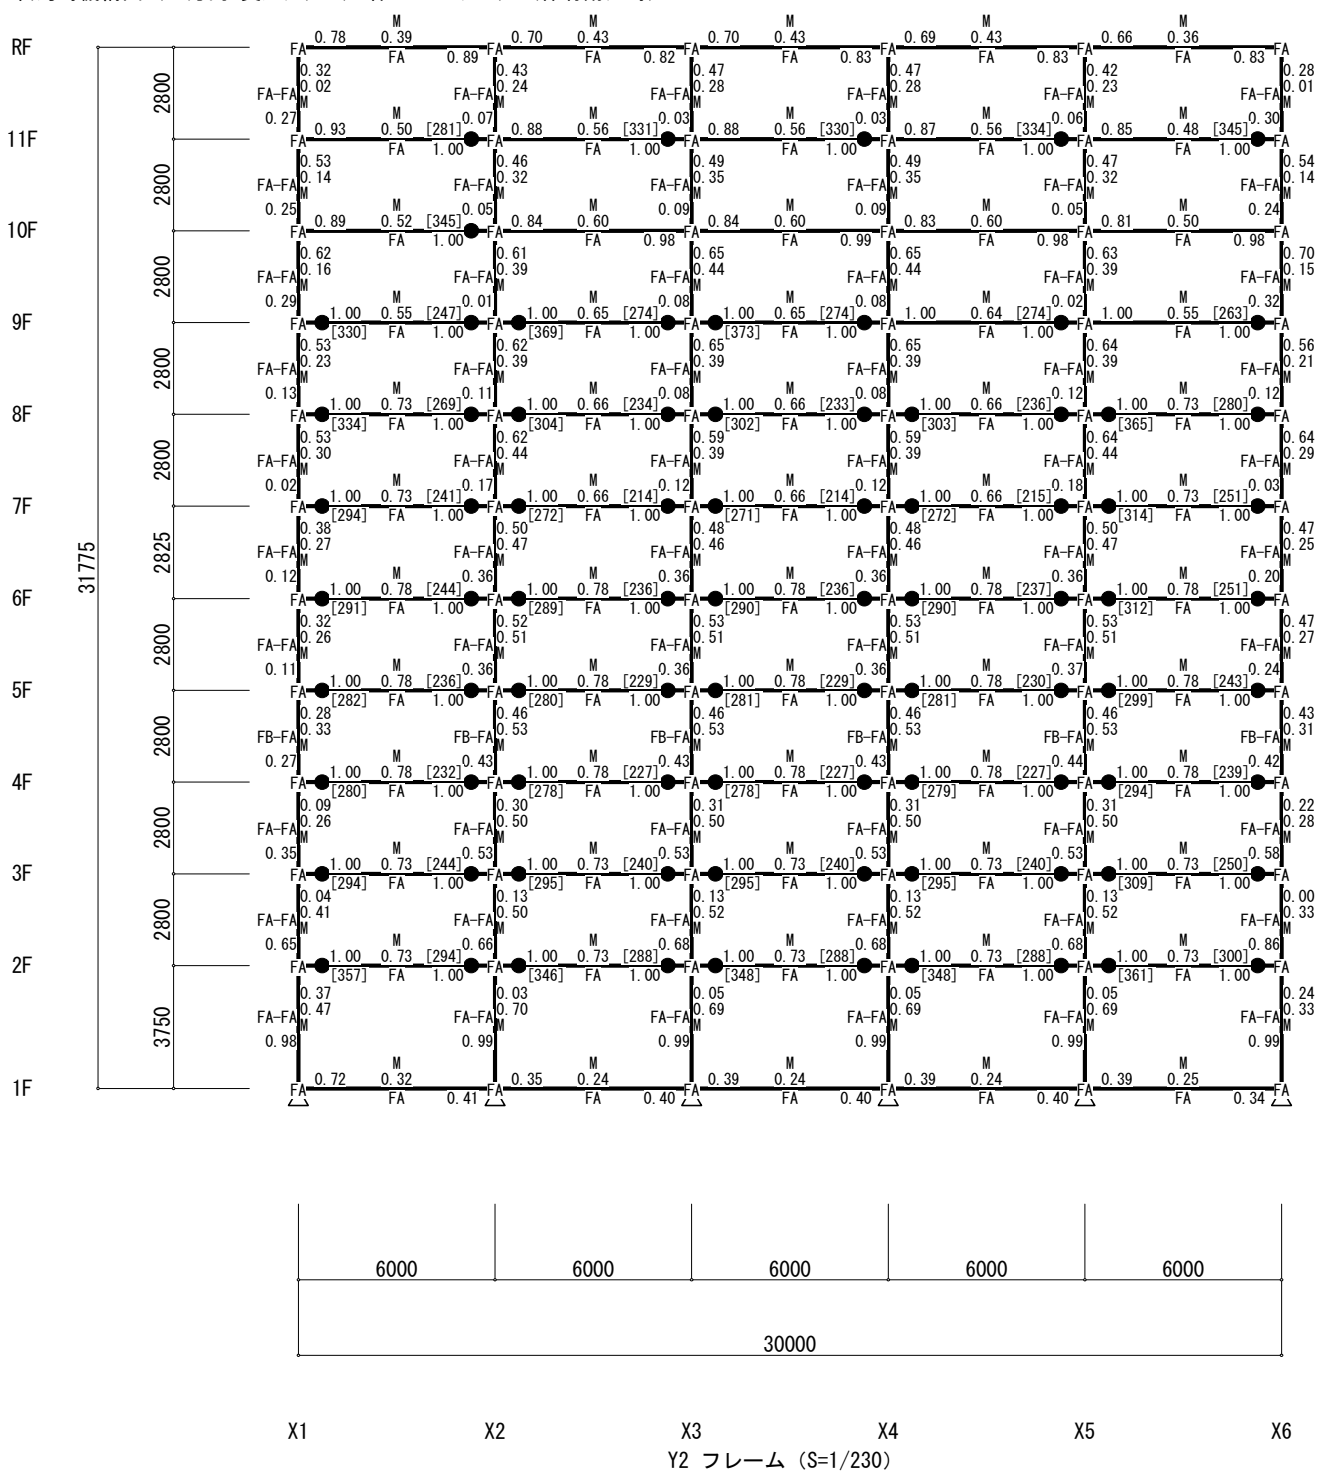


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

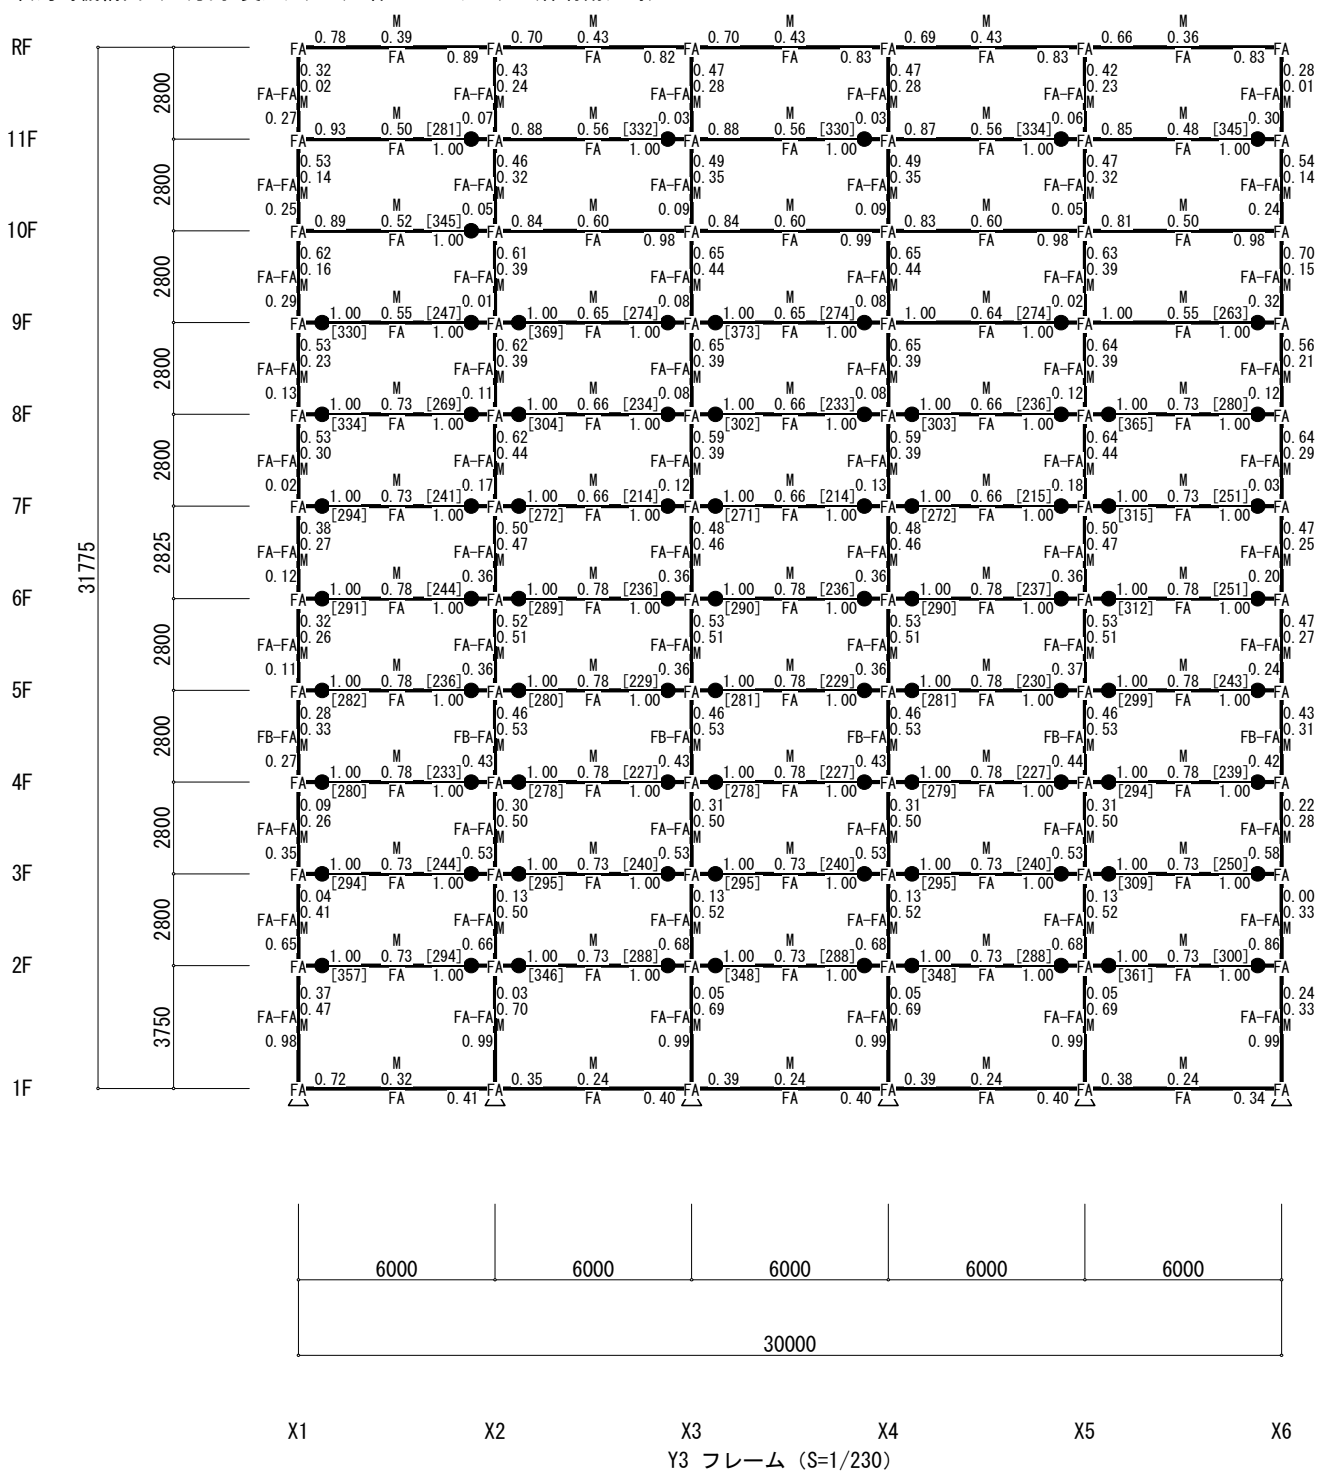


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

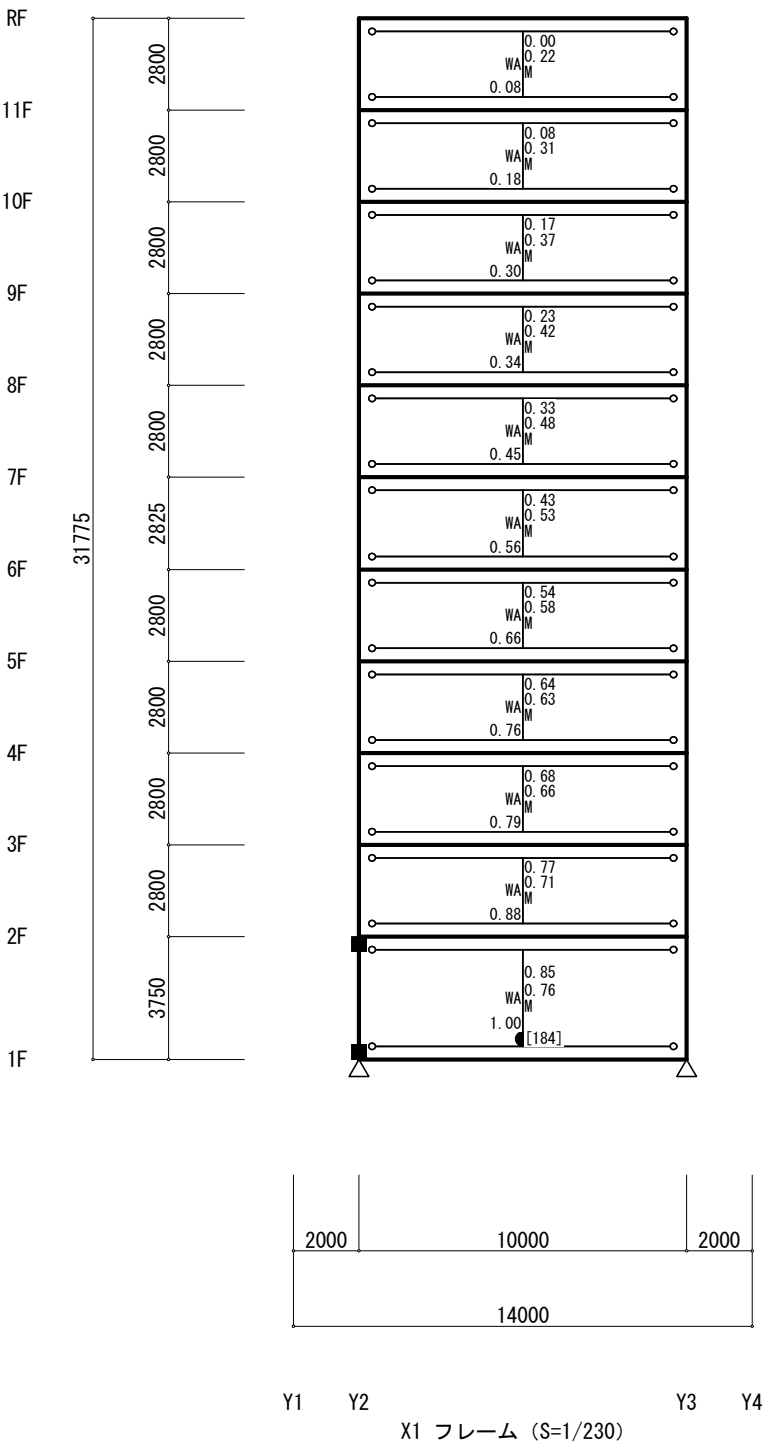


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

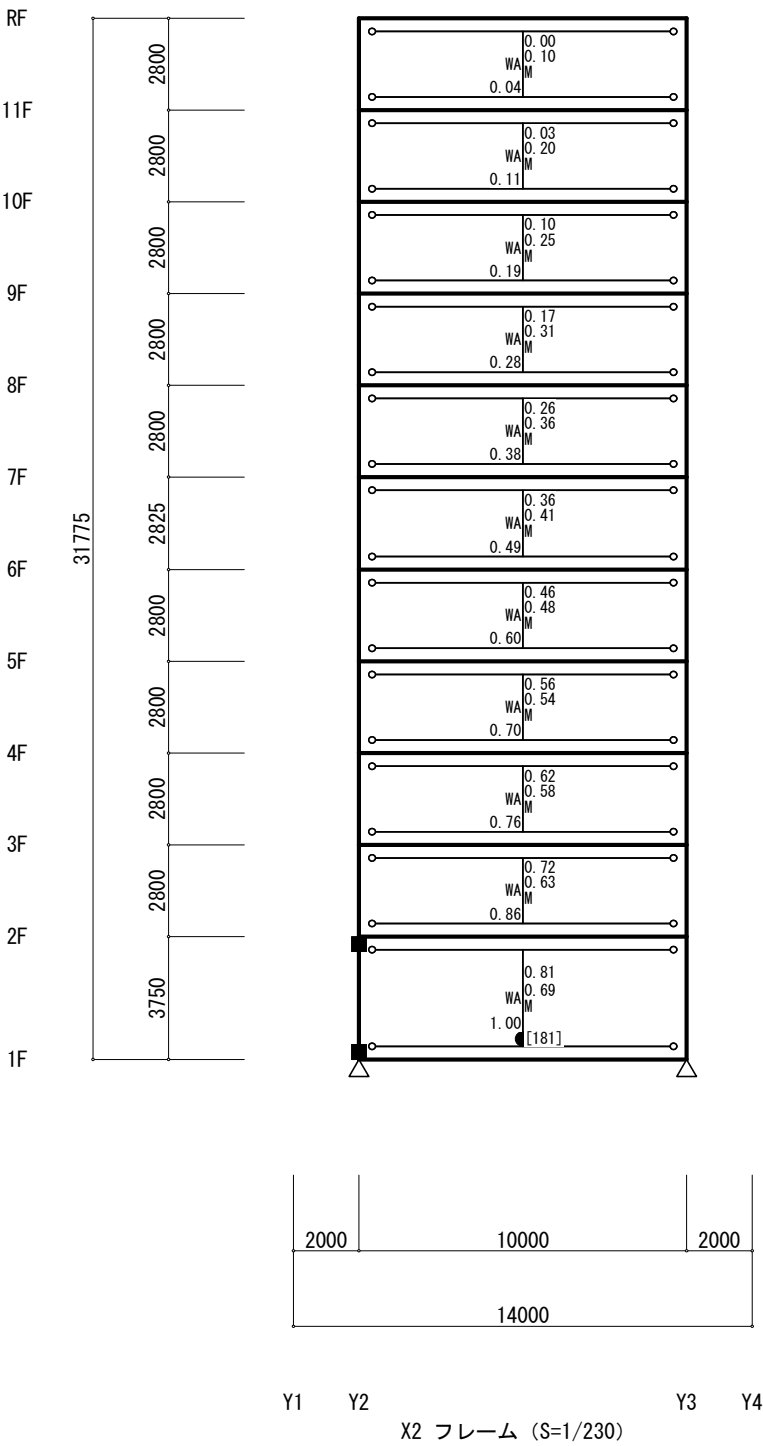


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

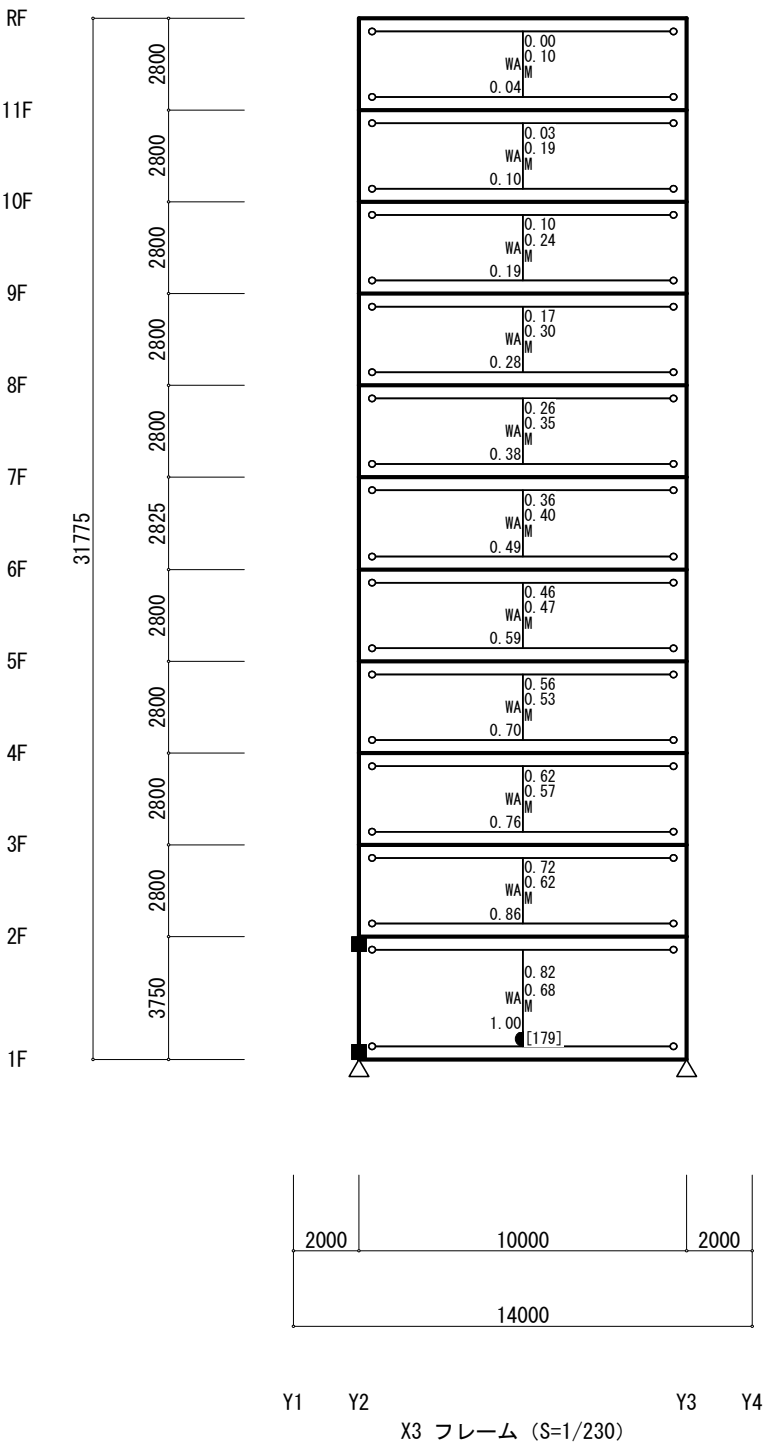


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

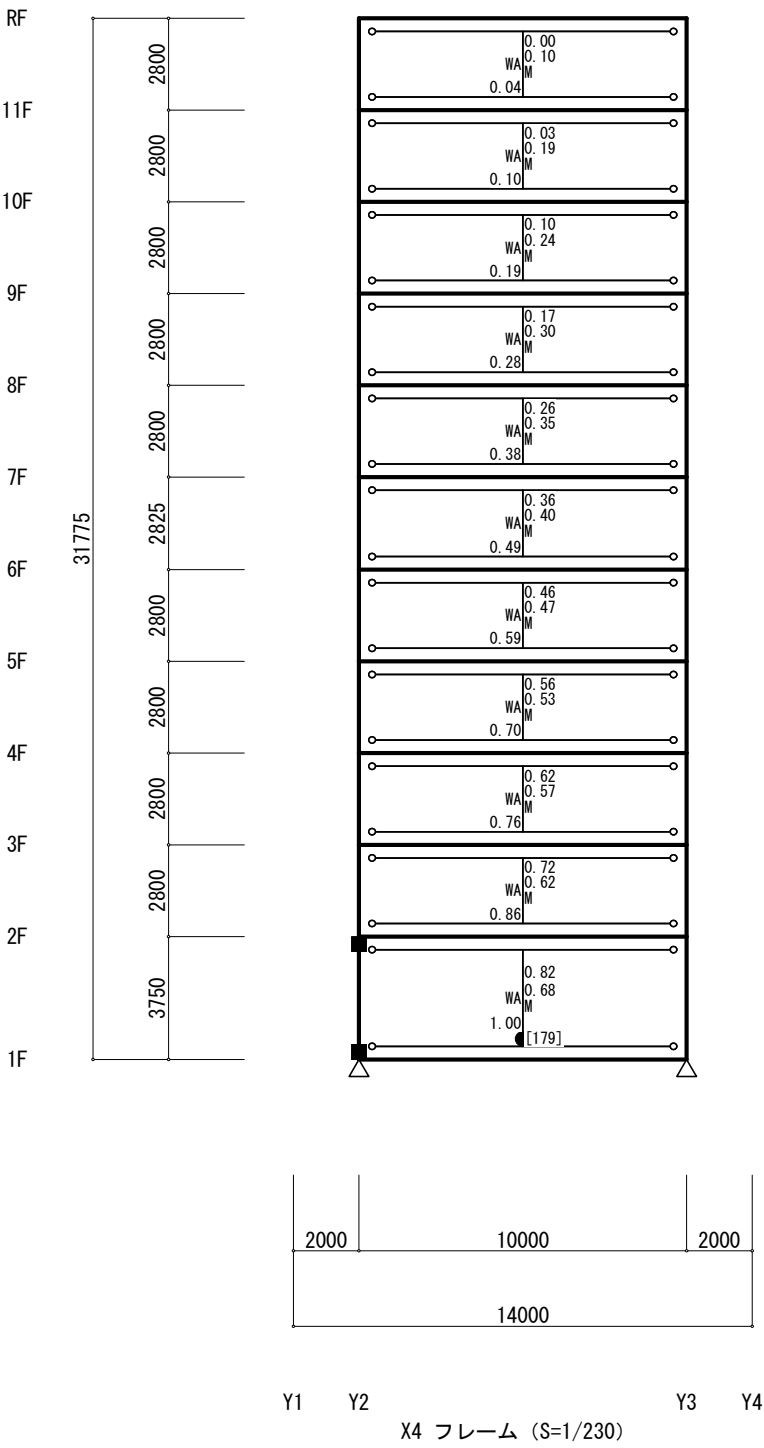


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

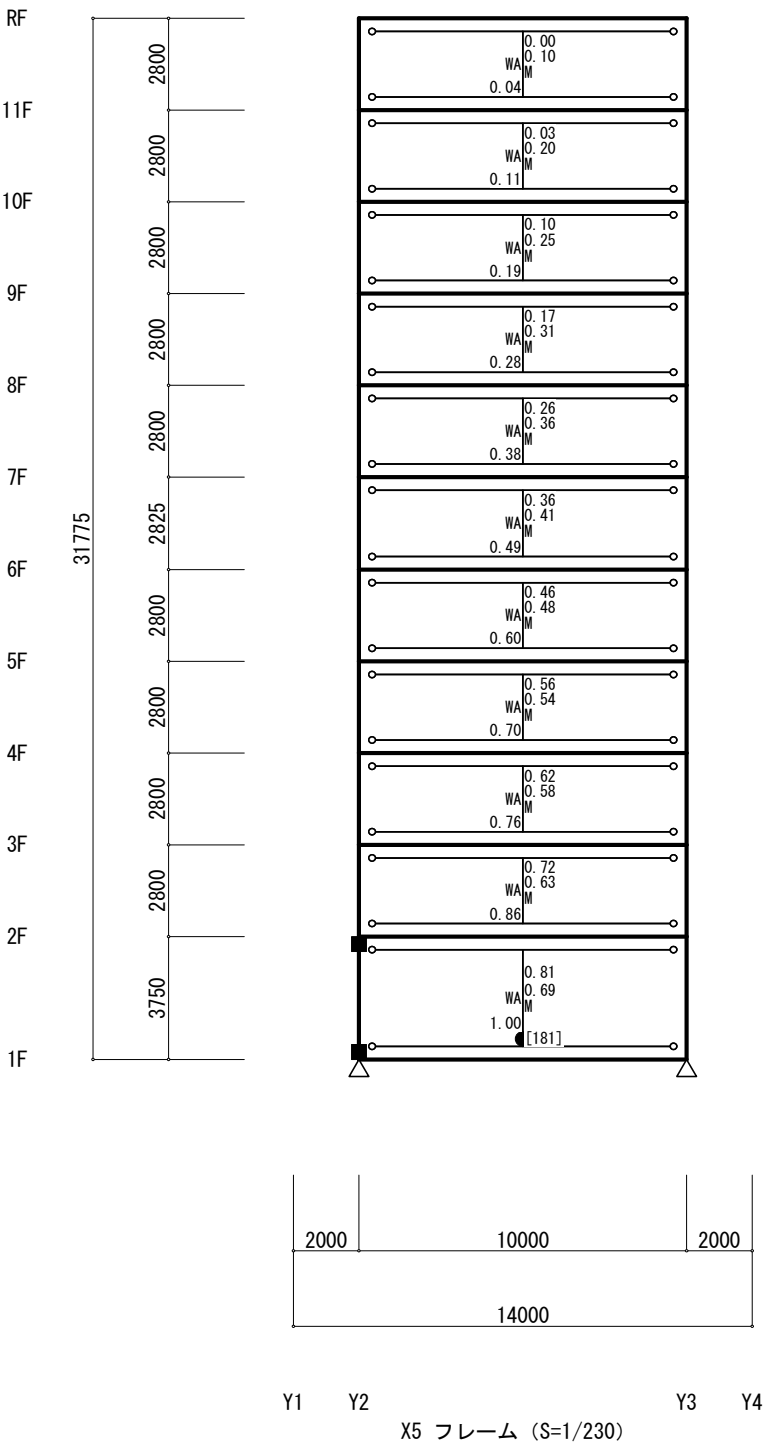


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

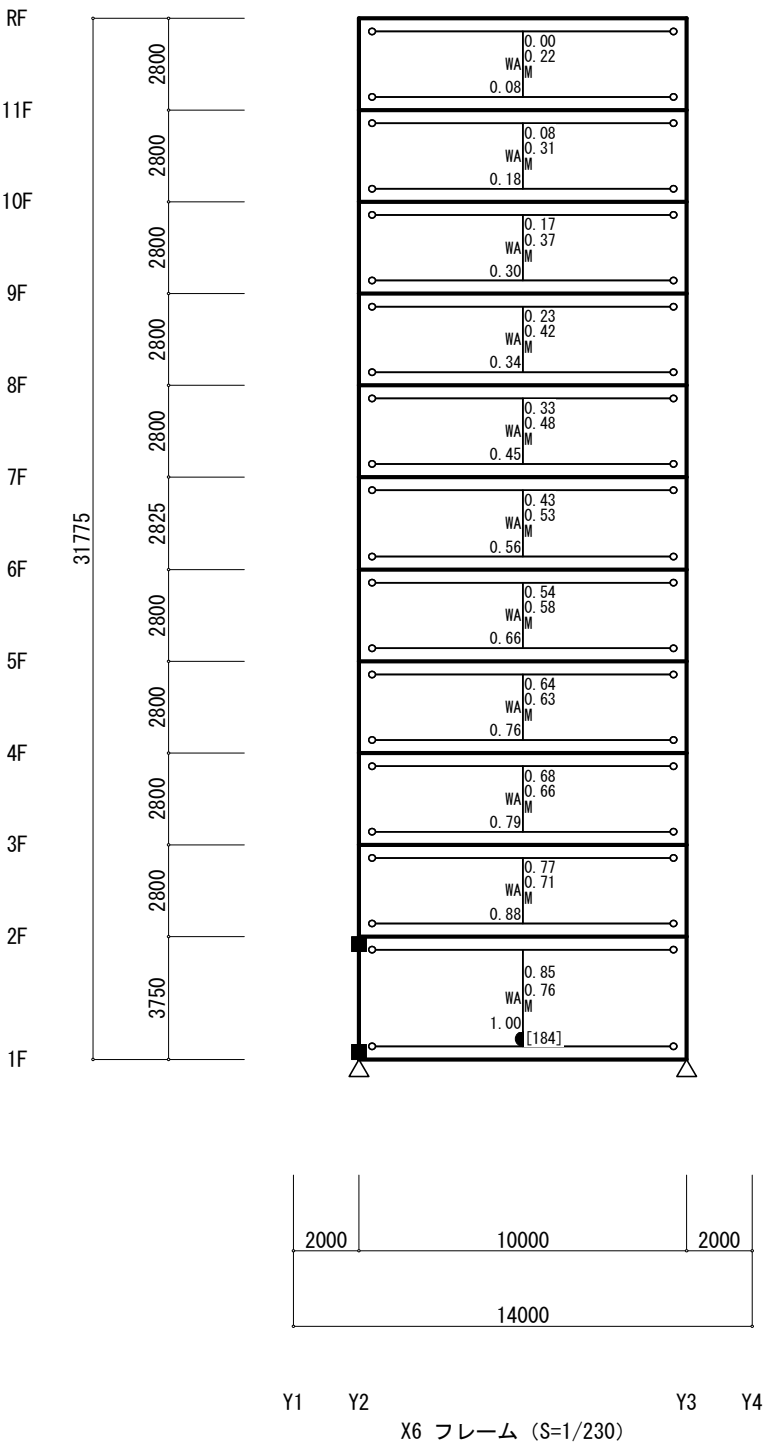


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

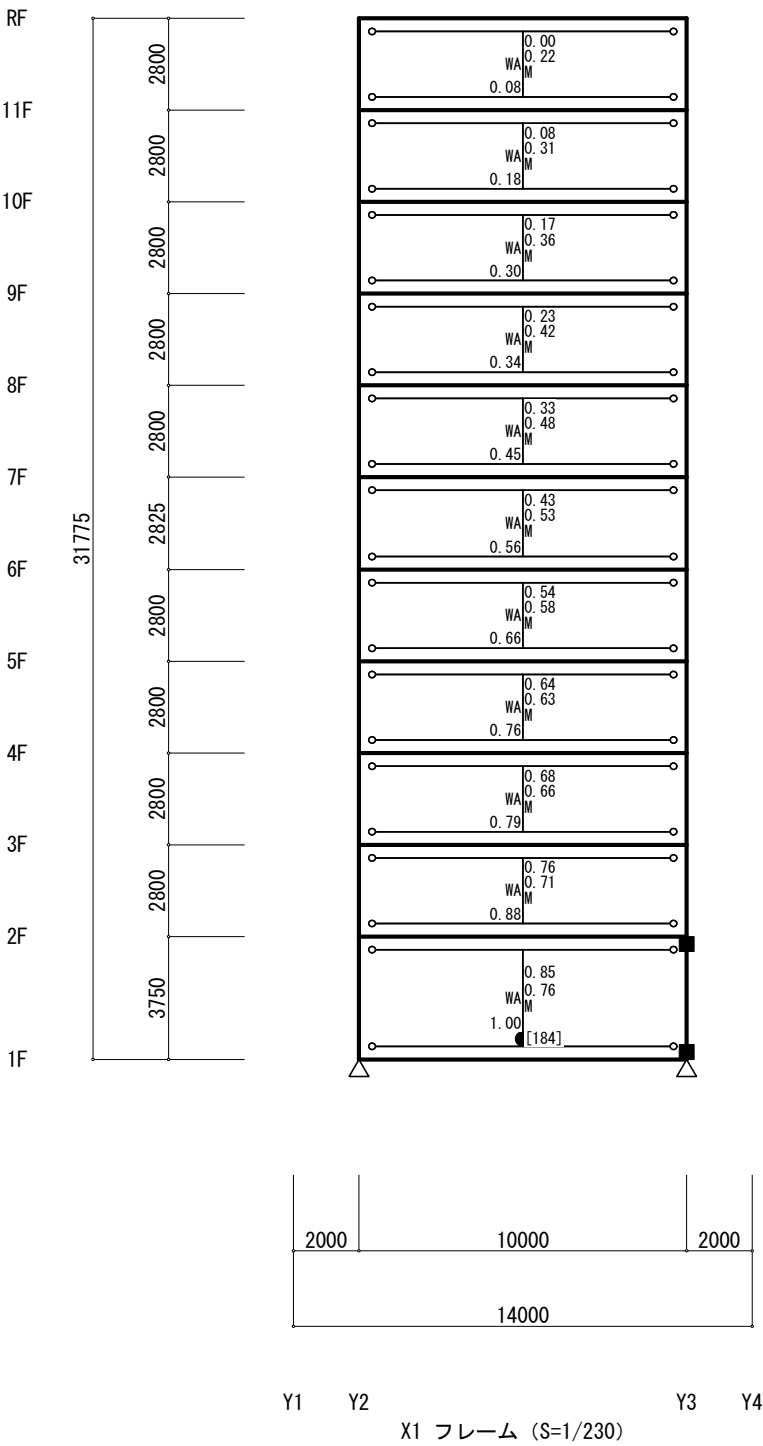


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

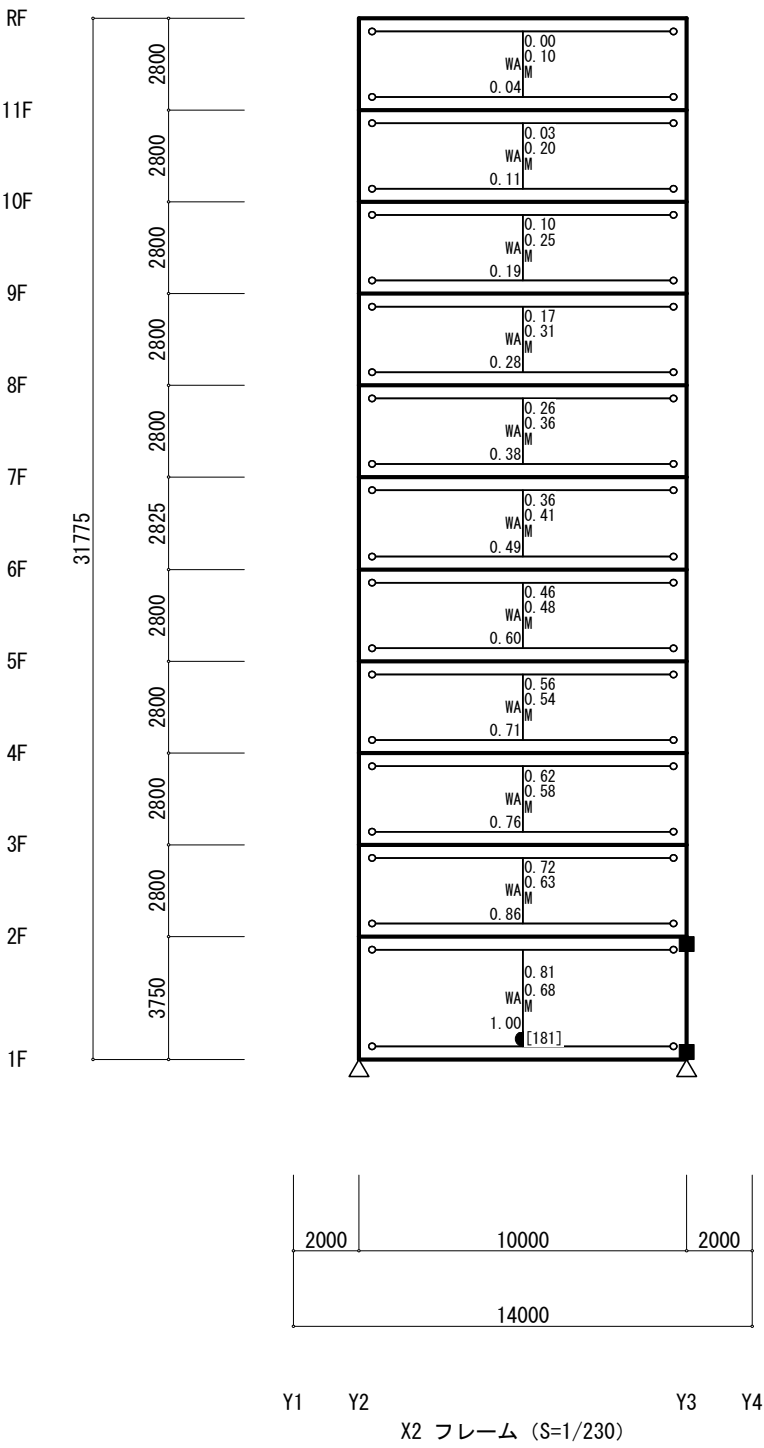


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

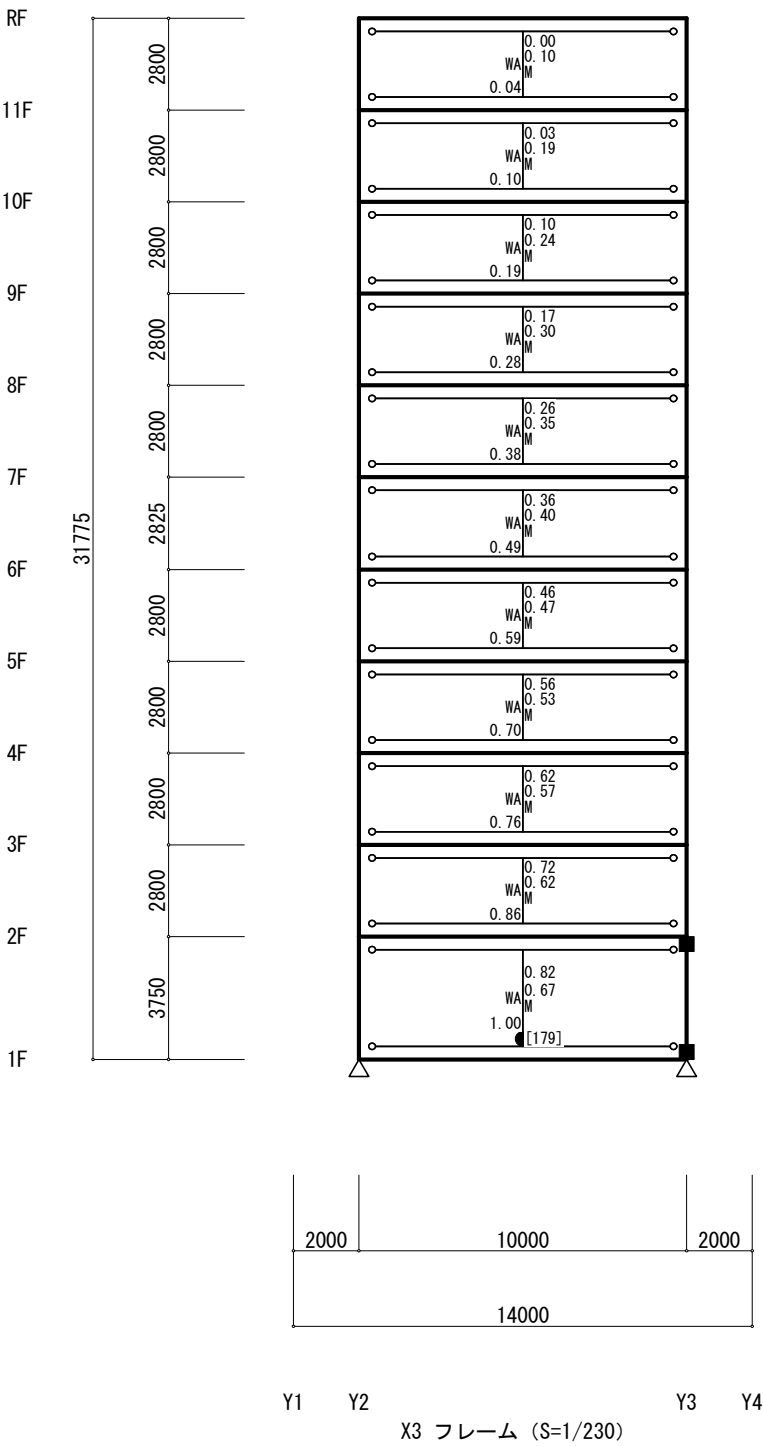


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

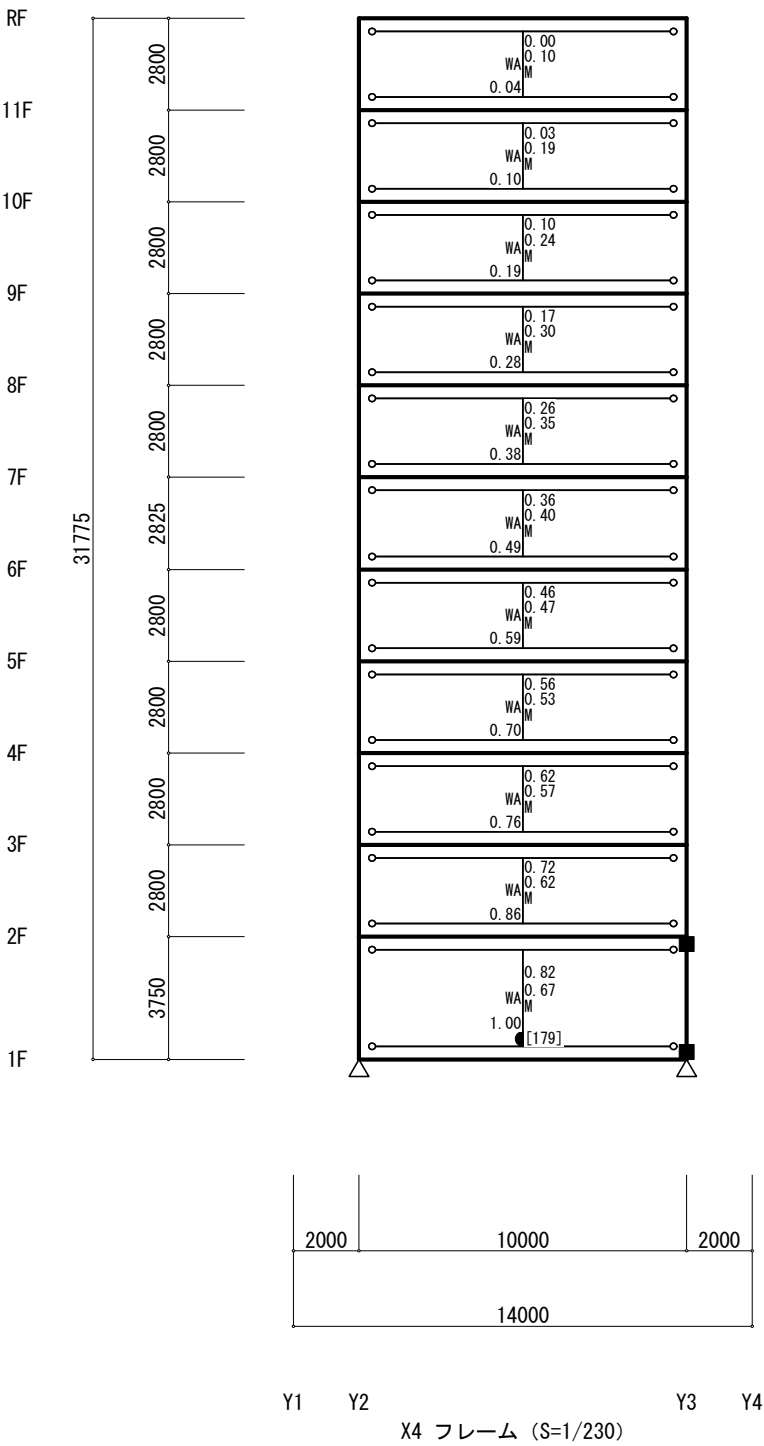

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

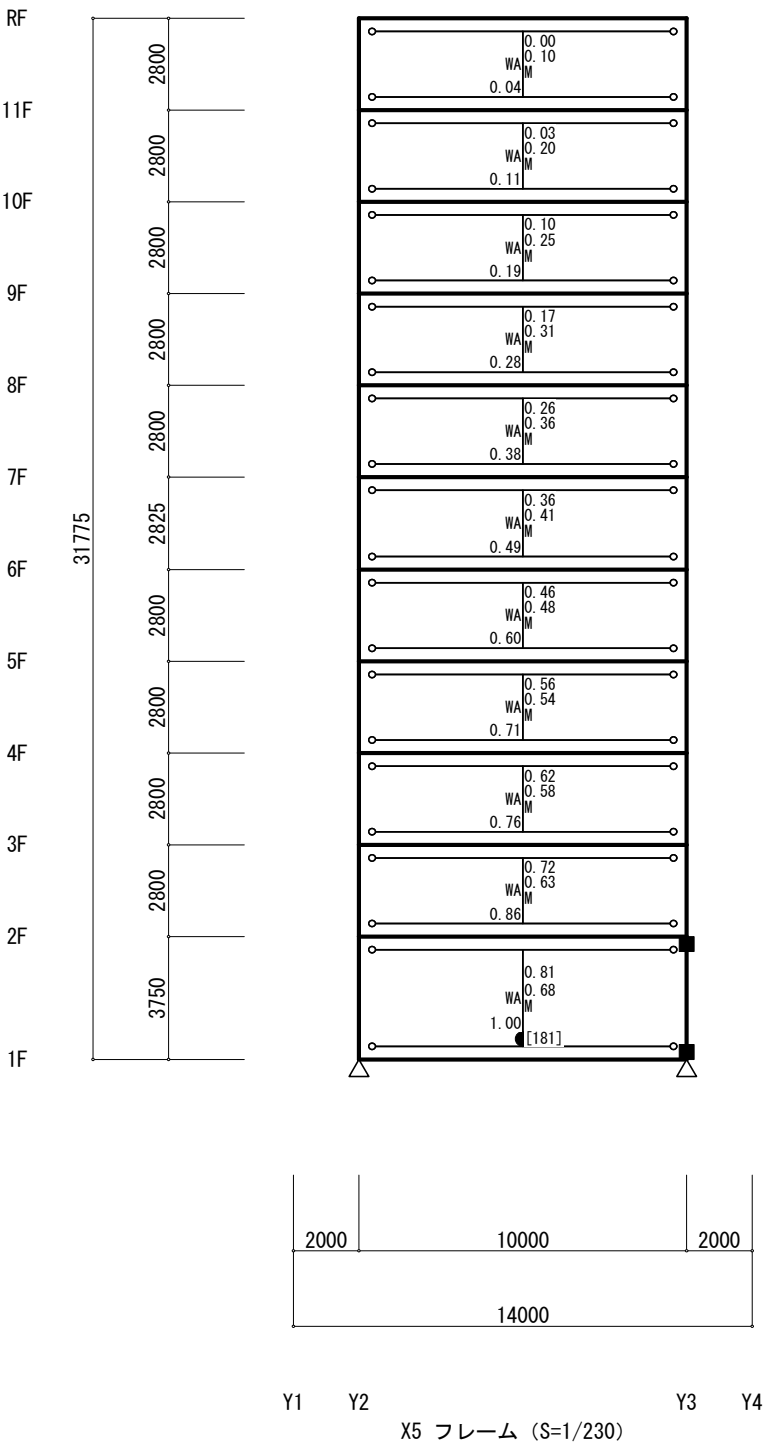

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

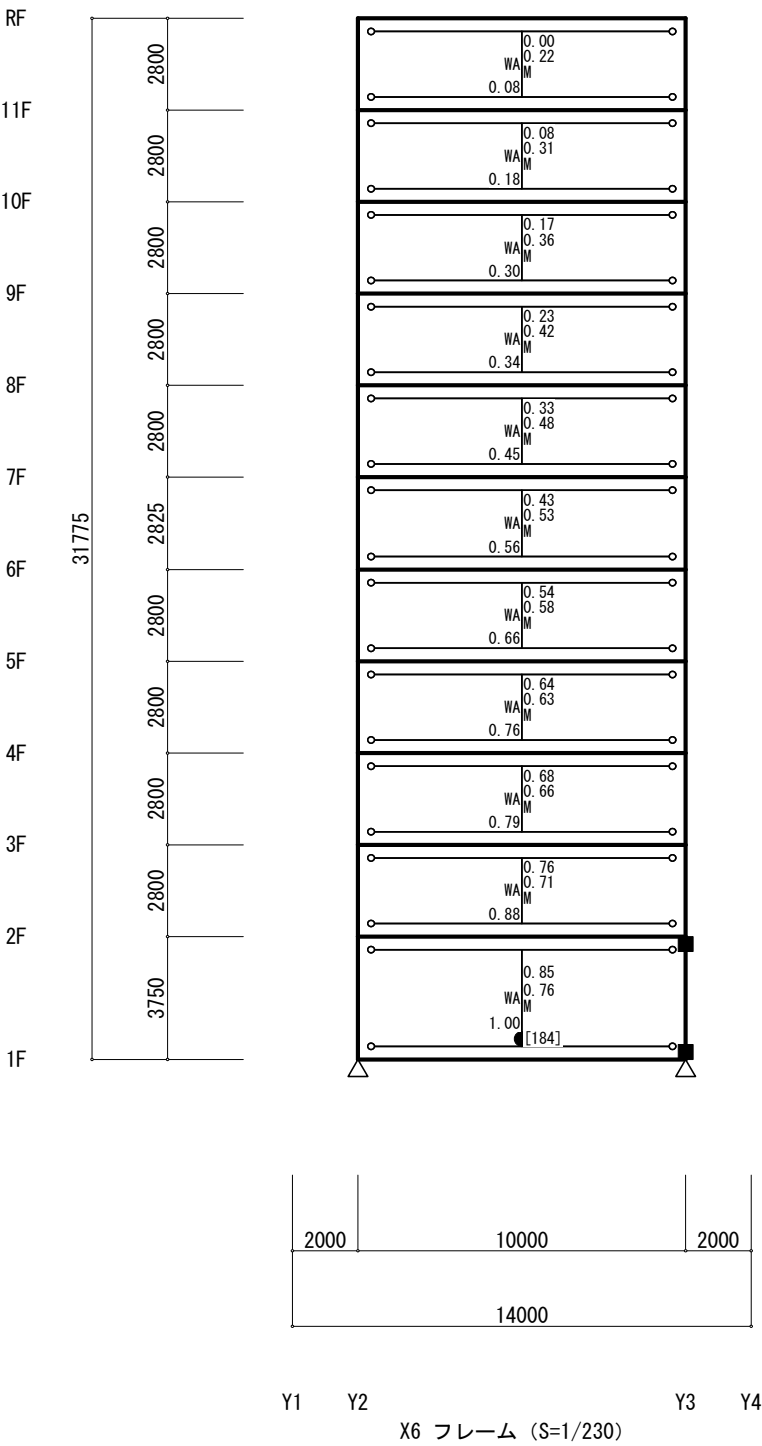

U-5 必要保有水平力と判定

U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

- τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
- F_c : コンクリート強度 (N/mm²)
- モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.029	0.88	30.00
		X2	X3	FA	M	0.036	1.08	30.00
		X3	X4	FA	M	0.036	1.08	30.00
		X4	X5	FA	M	0.036	1.08	30.00
		X5	X6	FA	M	0.029	0.88	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.034	1.01	30.00
		X2	X3	FA	M	0.040	1.21	30.00
		X3	X4	FA	M	0.040	1.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.040	1.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.034	1.01	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.039	1.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.39	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.039	1.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.40	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.75	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.75	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X2	X3	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X2	X3	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X2	X3	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X2	X3	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X2	X3	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.021	0.76	36.00
		X2	X3	FA	M	0.023	0.83	36.00
		X3	X4	FA	M	0.023	0.83	36.00
		X4	X5	FA	M	0.022	0.79	36.00
		X5	X6	FA	M	0.033	1.20	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.029	0.88	30.00
		X2	X3	FA	M	0.036	1.08	30.00
		X3	X4	FA	M	0.036	1.08	30.00
		X4	X5	FA	M	0.036	1.08	30.00
		X5	X6	FA	M	0.029	0.88	30.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	11F	X1	X2	FA	M	0.034	1.01	30.00
		X2	X3	FA	M	0.040	1.21	30.00
		X3	X4	FA	M	0.040	1.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.040	1.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.034	1.01	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.039	1.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.39	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.039	1.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.40	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.75	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.75	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X2	X3	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X2	X3	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X2	X3	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X2	X3	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X2	X3	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.021	0.76	36.00
		X2	X3	FA	M	0.023	0.83	36.00
		X3	X4	FA	M	0.023	0.83	36.00
		X4	X5	FA	M	0.022	0.79	36.00
		X5	X6	FA	M	0.033	1.20	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.029	0.88	30.00
		X2	X3	FA	M	0.036	1.08	30.00
		X3	X4	FA	M	0.036	1.08	30.00
		X4	X5	FA	M	0.036	1.08	30.00
		X5	X6	FA	M	0.029	0.88	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.034	1.01	30.00
		X2	X3	FA	M	0.040	1.21	30.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	11F	X3	X4	FA	M	0.040	1.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.040	1.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.034	1.01	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.039	1.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.39	36.00
		X1	X2	FA	M	0.039	1.40	36.00
	9F	X2	X3	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.40	36.00
		X1	X2	FA	M	0.039	1.40	36.00
	8F	X2	X3	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X1	X2	FA	M	0.049	1.75	36.00
	7F	X2	X3	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X1	X2	FA	M	0.049	1.75	36.00
	6F	X2	X3	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
	5F	X2	X3	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
	4F	X2	X3	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
	3F	X2	X3	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
	2F	X2	X3	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
	1F	X2	X3	FA	M	0.033	1.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.022	0.79	36.00
		X4	X5	FA	M	0.023	0.83	36.00
		X5	X6	FA	M	0.023	0.83	36.00
		X1	X2	FA	M	0.021	0.76	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.029	0.88	30.00
		X2	X3	FA	M	0.036	1.08	30.00
		X3	X4	FA	M	0.036	1.08	30.00
		X4	X5	FA	M	0.036	1.08	30.00
		X5	X6	FA	M	0.029	0.88	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.034	1.01	30.00
		X2	X3	FA	M	0.040	1.21	30.00
		X3	X4	FA	M	0.040	1.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.040	1.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.034	1.01	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.039	1.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.65	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	10F	X3	X4	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.39	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.039	1.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.40	36.00
		X1	X2	FA	M	0.049	1.75	36.00
	8F	X2	X3	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X1	X2	FA	M	0.049	1.75	36.00
	7F	X2	X3	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.65	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.75	36.00
		X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
	6F	X2	X3	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
	5F	X2	X3	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
	4F	X2	X3	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
	3F	X2	X3	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
	2F	X2	X3	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X1	X2	FA	M	0.033	1.20	36.00
	1F	X2	X3	FA	M	0.022	0.79	36.00
		X3	X4	FA	M	0.023	0.83	36.00
		X4	X5	FA	M	0.023	0.83	36.00
		X5	X6	FA	M	0.021	0.76	36.00
		X1	X2	FA	M	0.021	0.76	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.009	0.26	30.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.24	30.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.24	30.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.24	30.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.26	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.013	0.39	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.39	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	10F	X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.011	0.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.38	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.38	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.42	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.42	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.14	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.24	30.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.24	30.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.24	30.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.29	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.014	0.43	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.43	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	9F	X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.003	0.13	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.003	0.13	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.24	30.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.24	30.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.24	30.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.29	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.014	0.43	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.43	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	8F	X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.003	0.13	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.003	0.13	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.009	0.26	30.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.24	30.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.24	30.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.24	30.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.26	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.013	0.39	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.39	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.010	0.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.38	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.38	36.00

Y方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	7F	X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.38	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.42	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.14	36.00

b) RC柱の部材種別

Ho/D : ①:柱の内のり長さHo/柱のせいD、または②:2M/(Q・D)
 σ_o : 最終ステップでの軸方向応力度 (N/mm²)
 Pt : 引張鉄筋比 (%)
 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
 Fc : コンクリート強度 (N/mm²)
 N : 柱軸力 (kN)
 No : 柱軸方向耐力 (kN)
 モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)
 N/No : ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
 : [*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
 : (XY方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	σ_o/Fc σ_o Fc	Pt	$\tau u/Fc$ τu Fc	N/No N No
Y2	11F	X1	FA-FA	M	27.99②	0.007	0.32	0.00	(0.01)
						0.21		0.14	171.30
						30.00		30.00	23323.67
		X2	FA-FA	M	6.01②	0.024	0.53	0.03	(0.02)
						0.72		0.75	430.81
						30.00		30.00	19387.51
		X3	FA-FA	M	5.40②	0.027	0.53	0.03	(0.02)
						0.80		0.94	479.81
						30.00		30.00	19387.51
		X4	FA-FA	M	5.40②	0.027	0.53	0.03	(0.02)
						0.80		0.94	479.76
						30.00		30.00	19387.51
		X5	FA-FA	M	6.02②	0.029	0.53	0.02	(0.03)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	11F	X5	FA-FA	M	6.02②	0.86	0.53	0.75	515.70
						30.00		30.00	19387.51
		X6	FA-FA	M	20.01②	0.020	0.32	0.00	(0.02)
						0.59		0.04	475.31
	10F	X1	FA-FA	M	8.59②	30.00	0.32	30.00	23323.67
						0.014		0.01	(0.01)
						0.43		0.35	341.59
						30.00		30.00	23323.67
		X2	FA-FA	M	4.79②	0.045	0.53	0.04	(0.04)
						1.36		1.08	817.59
						30.00		30.00	19387.51
		X3	FA-FA	M	4.38②	0.051	0.53	0.04	(0.05)
						1.52		1.22	909.28
						30.00		30.00	19387.51
		X4	FA-FA	M	4.38②	0.051	0.53	0.04	(0.05)
						1.52		1.22	909.11
						30.00		30.00	19387.51
		X5	FA-FA	M	4.99②	0.055	0.53	0.03	(0.05)
						1.66		1.04	993.05
						30.00		30.00	19387.51
		X6	FA-FA	M	13.13②	0.040	0.32	0.01	(0.04)
						1.20		0.33	961.54
						30.00		30.00	23323.67
	9F	X1	FA-FA	M	10.36②	0.016	0.32	0.01	(0.02)
						0.56		0.35	450.23
						36.00		36.00	27403.67
		X2	FA-FA	M	5.17②	0.059	0.53	0.04	(0.06)
						2.13		1.48	1279.50
						36.00		36.00	22447.51
		X3	FA-FA	M	4.74②	0.067	0.53	0.05	(0.06)
						2.40		1.68	1441.64
						36.00		36.00	22447.51
		X4	FA-FA	M	4.74②	0.067	0.53	0.05	(0.06)
						2.40		1.68	1441.37
						36.00		36.00	22447.51
		X5	FA-FA	M	5.23②	0.072	0.53	0.04	(0.07)
						2.61		1.50	1563.11
						36.00		36.00	22447.51
		X6	FA-FA	M	11.69②	0.055	0.32	0.01	(0.06)
						1.97		0.47	1579.18
						36.00		36.00	27403.67
	8F	X1	FA-FA	M	6.31②	0.012	0.40	0.02	(0.01)
						0.44		0.69	349.92
						36.00		36.00	28567.51
		X2	FA-FA	M	4.36②	0.065	0.45	0.04	(0.06)
						2.34		1.57	1640.41
						36.00		36.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	4.57②	0.074	0.45	0.04	(0.07)
						2.66		1.55	1862.28
						36.00		36.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	4.57②	0.074	0.45	0.04	(0.07)
						2.66		1.55	1861.91
						36.00		36.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	4.39②	0.082	0.45	0.04	(0.08)
						2.96		1.57	2073.75
						36.00		36.00	25507.51
		X6	FA-FA	M	7.60②	0.070	0.40	0.02	(0.07)
						2.53		0.74	2026.16
						36.00		36.00	28567.51
	7F	X1	FA-FA	M	4.79②	0.007	0.40	0.03	(0.01)
						0.26		0.95	211.13
						36.00		36.00	28567.51
		X2	FA-FA	M	3.86②	0.085	0.45	0.05	(0.08)
						3.07		1.83	2152.38

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	7F	X2	FA-FA	M	3.86②	36.00	0.45	36.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	4.12②	0.091	0.45	0.05	(0.09)
						3.28		1.64	2295.67
						36.00		36.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	4.12②	0.091	0.45	0.05	(0.09)
						3.28		1.64	2295.21
						36.00		36.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	3.88②	0.098	0.45	0.05	(0.10)
						3.52		1.84	2462.41
						36.00		36.00	25507.51
		X6	FA-FA	M	5.53②	0.086	0.40	0.03	(0.09)
						3.10		1.05	2482.77
						36.00		36.00	28567.51
	6F	X1	FA-FA	M	3.65②	0.002	0.40	0.03	(0.00)
						0.05		0.94	43.72
						36.00		36.00	28567.51
		X2	FA-FA	M	2.86②	0.105	0.45	0.06	(0.10)
						3.77		2.05	2636.47
						36.00		36.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	2.84②	0.108	0.45	0.06	(0.11)
						3.88		2.01	2717.16
						36.00		36.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	2.84②	0.108	0.45	0.06	(0.11)
						3.88		2.01	2716.61
						36.00		36.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	2.87②	0.112	0.45	0.06	(0.11)
						4.02		2.05	2817.03
						36.00		36.00	25507.51
		X6	FA-FA	M	4.24②	0.098	0.40	0.03	(0.10)
						3.51		1.06	2811.17
						36.00		36.00	28567.51
	5F	X1	FA-FA	M	3.21②	0.000	0.40	0.03	(-0.04)
						0.00		0.97	-162.29
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	2.69②	0.123	0.45	0.06	(0.12)
						4.42		2.28	3096.72
						36.00		36.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	2.70②	0.126	0.45	0.06	(0.12)
						4.55		2.29	3182.85
						36.00		36.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	2.70②	0.126	0.45	0.06	(0.12)
						4.55		2.29	3182.22
						36.00		36.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	2.70②	0.130	0.45	0.06	(0.13)
						4.68		2.28	3276.63
						36.00		36.00	25507.51
		X6	FA-FA	M	3.87②	0.115	0.40	0.03	(0.12)
						4.13		1.04	3301.45
						36.00		36.00	28567.51
	4F	X1	FB-FA	M	2.39②	0.000	0.40	0.03	(-0.09)
						0.00		1.12	-353.24
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FB-FA	M	2.29②	0.141	0.45	0.07	(0.14)
						5.07		2.38	3546.13
						36.00		36.00	25507.51
		X3	FB-FA	M	2.29②	0.144	0.45	0.07	(0.14)
						5.19		2.38	3630.93
						36.00		36.00	25507.51
		X4	FB-FA	M	2.29②	0.144	0.45	0.07	(0.14)
						5.19		2.38	3630.25
						36.00		36.00	25507.51
		X5	FB-FA	M	2.29②	0.148	0.45	0.07	(0.15)
						5.32		2.38	3726.44
						36.00		36.00	25507.51

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	4F	X6	FB-FA	M	2.47②	0.133	0.40	0.04	(0.13)
						4.79		1.38	3829.47
						36.00		36.00	28567.51
	3F	X1	FA-FA	M	2.80②	0.000	0.50	0.03	(-0.12)
						0.00		1.16	-583.01
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FA-FA	M	2.52②	0.139	0.50	0.06	(0.14)
						5.02		2.27	4015.11
						36.00		36.00	29248.76
		X3	FA-FA	M	2.53②	0.142	0.50	0.06	(0.14)
						5.13		2.28	4102.84
						36.00		36.00	29248.76
		X4	FA-FA	M	2.52②	0.142	0.50	0.06	(0.14)
						5.13		2.28	4101.90
						36.00		36.00	29248.76
		X5	FA-FA	M	2.54②	0.146	0.50	0.06	(0.14)
						5.25		2.29	4202.02
						36.00		36.00	29248.76
		X6	FA-FA	M	3.06②	0.153	0.50	0.03	(0.15)
						5.50		1.24	4403.22
						36.00		36.00	29248.76
	2F	X1	FA-FA	M	4.00②	0.000	0.50	0.03	(-0.15)
						0.00		1.19	-718.33
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FA-FA	M	3.45②	0.157	0.50	0.06	(0.15)
						5.65		2.29	4519.03
						36.00		36.00	29248.76
		X3	FA-FA	M	3.46②	0.160	0.50	0.06	(0.16)
						5.76		2.28	4605.24
						36.00		36.00	29248.76
		X4	FA-FA	M	3.46②	0.160	0.50	0.06	(0.16)
						5.76		2.29	4605.09
						36.00		36.00	29248.76
		X5	FA-FA	M	3.45②	0.163	0.50	0.06	(0.16)
						5.87		2.22	4699.78
						36.00		36.00	29248.76
		X6	FA-FA	M	4.44②	0.181	0.50	0.05	(0.18)
						6.50		1.84	5198.50
						36.00		36.00	29248.76
	1F	X1	FA-FA	M	6.02②	0.000	0.50	0.02	(-0.18)
						0.00		0.85	-868.24
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FA-FA	M	5.04②	0.209	0.50	0.07	(0.21)
						7.53		2.47	6025.87
						36.00		36.00	29248.76
		X3	FA-FA	M	5.03②	0.213	0.50	0.07	(0.21)
						7.66		2.48	6131.51
						36.00		36.00	29248.76
		X4	FA-FA	M	5.04②	0.213	0.50	0.07	(0.21)
						7.66		2.47	6130.70
						36.00		36.00	29248.76
		X5	FA-FA	M	4.94②	0.217	0.50	0.07	(0.21)
						7.81		2.53	6244.31
						36.00		36.00	29248.76
		X6	FA-FA	M	7.75②	0.292	0.50	0.05	(0.29)
						10.50		1.78	8401.52
						36.00		36.00	29248.76
Y3	11F	X1	FA-FA	M	28.04②	0.007	0.32	0.00	(0.01)
						0.21		0.14	168.86
						30.00		30.00	23323.67
		X2	FA-FA	M	6.01②	0.024	0.53	0.03	(0.02)
						0.72		0.75	430.61
						30.00		30.00	19387.51
		X3	FA-FA	M	5.40②	0.027	0.53	0.03	(0.02)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	11F	X3	FA-FA	M	5.40②	0.80	0.53	0.94	479.70
						30.00		30.00	19387.51
						0.027		0.03	(0.02)
		X4	FA-FA	M	5.40②	0.80	0.53	0.94	479.76
						30.00		30.00	19387.51
						0.029		0.02	(0.03)
		X5	FA-FA	M	6.02②	0.86	0.53	0.75	515.79
						30.00		30.00	19387.51
						0.020		0.00	(0.02)
		X6	FA-FA	M	20.02②	0.59	0.32	0.04	474.02
						30.00		30.00	23323.67
						0.014		0.01	(0.01)
	10F	X1	FA-FA	M	8.57②	0.42	0.32	0.35	338.70
						30.00		30.00	23323.67
						0.045		0.04	(0.04)
		X2	FA-FA	M	4.79②	1.36	0.53	1.08	817.02
						30.00		30.00	19387.51
						0.050		0.04	(0.05)
		X3	FA-FA	M	4.38②	1.51	0.53	1.22	908.96
						30.00		30.00	19387.51
						0.051		0.04	(0.05)
		X4	FA-FA	M	4.38②	1.52	0.53	1.22	909.13
						30.00		30.00	19387.51
						0.055		0.03	(0.05)
		X5	FA-FA	M	4.99②	1.66	0.53	1.04	993.32
						30.00		30.00	19387.51
						0.040		0.01	(0.04)
		X6	FA-FA	M	13.12②	1.20	0.32	0.33	960.52
						30.00		30.00	23323.67
						0.015		0.01	(0.02)
	9F	X1	FA-FA	M	10.36②	0.56	0.32	0.35	444.86
						36.00		36.00	27403.67
						0.059		0.04	(0.06)
		X2	FA-FA	M	5.17②	2.13	0.53	1.48	1278.68
						36.00		36.00	22447.51
						0.067		0.05	(0.06)
		X3	FA-FA	M	4.74②	2.40	0.53	1.68	1441.22
						36.00		36.00	22447.51
						0.067		0.05	(0.06)
		X4	FA-FA	M	4.74②	2.40	0.53	1.68	1441.48
						36.00		36.00	22447.51
						0.072		0.04	(0.07)
		X5	FA-FA	M	5.23②	2.61	0.53	1.50	1563.62
						36.00		36.00	22447.51
						0.055		0.01	(0.06)
		X6	FA-FA	M	11.69②	1.97	0.32	0.47	1578.60
						36.00		36.00	27403.67
						0.012		0.02	(0.01)
	8F	X1	FA-FA	M	6.31②	0.43	0.40	0.69	346.97
						36.00		36.00	28567.51
						0.065		0.04	(0.06)
		X2	FA-FA	M	4.36②	2.34	0.45	1.57	1636.69
						36.00		36.00	25507.51
						0.074		0.04	(0.07)
		X3	FA-FA	M	4.57②	2.66	0.45	1.55	1859.78
						36.00		36.00	25507.51
						0.074		0.04	(0.07)
		X4	FA-FA	M	4.57②	2.66	0.45	1.55	1860.16
						36.00		36.00	25507.51
						0.082		0.04	(0.08)
		X5	FA-FA	M	4.39②	2.96	0.45	1.57	2073.38
						36.00		36.00	25507.51
						0.070		0.02	(0.07)
		X6	FA-FA	M	7.60②	2.53	0.40	0.74	2027.90

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	8F	X6	FA-FA	M	7.60②	36.00	0.40	36.00	28567.51
	7F	X1	FA-FA	M	4.79②	0.007	0.40	0.03	(0.01)
						0.26		0.95	207.78
						36.00		36.00	28567.51
		X2	FA-FA	M	3.86②	0.085	0.45	0.05	(0.08)
						3.07		1.83	2149.03
						36.00		36.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	4.12②	0.091	0.45	0.05	(0.09)
						3.28		1.64	2293.67
						36.00		36.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	4.12②	0.091	0.45	0.05	(0.09)
						3.28		1.64	2294.13
						36.00		36.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	3.88②	0.098	0.45	0.05	(0.10)
						3.52		1.84	2462.40
						36.00		36.00	25507.51
		X6	FA-FA	M	5.53②	0.086	0.40	0.03	(0.09)
						3.11		1.05	2484.79
						36.00		36.00	28567.51
	6F	X1	FA-FA	M	3.65②	0.001	0.40	0.03	(0.00)
						0.05		0.94	40.52
						36.00		36.00	28567.51
		X2	FA-FA	M	2.86②	0.105	0.45	0.06	(0.10)
						3.76		2.05	2633.97
						36.00		36.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	2.84②	0.108	0.45	0.06	(0.11)
						3.88		2.01	2715.90
						36.00		36.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	2.84②	0.108	0.45	0.06	(0.11)
						3.88		2.01	2716.45
						36.00		36.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	2.87②	0.112	0.45	0.06	(0.11)
						4.03		2.05	2817.99
						36.00		36.00	25507.51
		X6	FA-FA	M	4.24②	0.098	0.40	0.03	(0.10)
						3.52		1.06	2813.32
						36.00		36.00	28567.51
	5F	X1	FA-FA	M	3.21②	0.000	0.40	0.03	(-0.04)
						0.00		0.97	-166.94
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	2.69②	0.123	0.45	0.06	(0.12)
						4.42		2.28	3094.37
						36.00		36.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	2.70②	0.126	0.45	0.06	(0.12)
						4.55		2.29	3181.84
						36.00		36.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	2.70②	0.126	0.45	0.06	(0.12)
						4.55		2.29	3182.47
						36.00		36.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	2.70②	0.130	0.45	0.06	(0.13)
						4.68		2.28	3278.27
						36.00		36.00	25507.51
		X6	FA-FA	M	3.87②	0.115	0.40	0.03	(0.12)
						4.13		1.04	3303.66
						36.00		36.00	28567.51
	4F	X1	FB-FA	M	2.39②	0.000	0.40	0.03	(-0.09)
						0.00		1.12	-359.98
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FB-FA	M	2.29②	0.141	0.45	0.07	(0.14)
						5.06		2.38	3544.20
						36.00		36.00	25507.51
		X3	FB-FA	M	2.29②	0.144	0.45	0.07	(0.14)
						5.19		2.38	3630.56
						36.00		36.00	25507.51

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	4F	X4	FB-FA	M	2.29②	0.144	0.45	0.07	(0.14)
						5.19		2.38	3631.32
						36.00		36.00	25507.51
		X5	FB-FA	M	2.29②	0.148	0.45	0.07	(0.15)
						5.33		2.38	3729.06
						36.00		36.00	25507.51
		X6	FB-FA	M	2.47②	0.133	0.40	0.04	(0.13)
						4.79		1.38	3831.54
						36.00		36.00	28567.51
	3F	X1	FA-FA	M	2.80②	0.000	0.50	0.03	(-0.12)
						0.00		1.16	-591.30
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FA-FA	M	2.52②	0.139	0.50	0.06	(0.14)
						5.02		2.27	4013.51
						36.00		36.00	29248.76
		X3	FA-FA	M	2.53②	0.142	0.50	0.06	(0.14)
						5.13		2.28	4102.99
						36.00		36.00	29248.76
		X4	FA-FA	M	2.52②	0.142	0.50	0.06	(0.14)
						5.13		2.28	4103.66
						36.00		36.00	29248.76
		X5	FA-FA	M	2.54②	0.146	0.50	0.06	(0.14)
						5.26		2.29	4205.50
						36.00		36.00	29248.76
		X6	FA-FA	M	3.06②	0.153	0.50	0.03	(0.15)
						5.51		1.24	4404.87
						36.00		36.00	29248.76
	2F	X1	FA-FA	M	4.00②	0.000	0.50	0.03	(-0.15)
						0.00		1.19	-730.74
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FA-FA	M	3.45②	0.157	0.50	0.06	(0.15)
						5.65		2.29	4517.67
						36.00		36.00	29248.76
		X3	FA-FA	M	3.46②	0.160	0.50	0.06	(0.16)
						5.76		2.28	4605.73
						36.00		36.00	29248.76
		X4	FA-FA	M	3.46②	0.160	0.50	0.06	(0.16)
						5.76		2.29	4607.20
						36.00		36.00	29248.76
		X5	FA-FA	M	3.45②	0.163	0.50	0.06	(0.16)
						5.88		2.22	4703.79
						36.00		36.00	29248.76
		X6	FA-FA	M	4.44②	0.181	0.50	0.05	(0.18)
						6.50		1.84	5198.90
						36.00		36.00	29248.76
	1F	X1	FA-FA	M	6.01②	0.000	0.50	0.02	(-0.19)
						0.00		0.85	-886.28
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FA-FA	M	5.04②	0.209	0.50	0.07	(0.21)
						7.51		2.47	6005.76
						36.00		36.00	29248.76
		X3	FA-FA	M	5.03②	0.212	0.50	0.07	(0.21)
						7.64		2.48	6112.98
						36.00		36.00	29248.76
		X4	FA-FA	M	5.04②	0.212	0.50	0.07	(0.21)
						7.64		2.47	6113.84
						36.00		36.00	29248.76
		X5	FA-FA	M	4.94②	0.216	0.50	0.07	(0.21)
						7.79		2.53	6228.98
						36.00		36.00	29248.76
		X6	FA-FA	M	7.75②	0.291	0.50	0.05	(0.29)
						10.49		1.78	8391.60
						36.00		36.00	29248.76

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	11F	X1	FA-FA	M	20.01②	0.020	0.32	0.00	(0.02)
						0.59		0.04	475.31
						30.00		30.00	23323.67
		X2	FA-FA	M	6.02②	0.029	0.53	0.02	(0.03)
						0.86		0.75	515.70
						30.00		30.00	19387.51
		X3	FA-FA	M	5.40②	0.027	0.53	0.03	(0.02)
						0.80		0.94	479.76
						30.00		30.00	19387.51
		X4	FA-FA	M	5.40②	0.027	0.53	0.03	(0.02)
						0.80		0.94	479.81
						30.00		30.00	19387.51
		X5	FA-FA	M	6.01②	0.024	0.53	0.03	(0.02)
						0.72		0.75	430.81
						30.00		30.00	19387.51
		X6	FA-FA	M	27.99②	0.007	0.32	0.00	(0.01)
						0.21		0.14	171.30
						30.00		30.00	23323.67
	10F	X1	FA-FA	M	13.13②	0.040	0.32	0.01	(0.04)
						1.20		0.33	961.54
						30.00		30.00	23323.67
		X2	FA-FA	M	4.99②	0.055	0.53	0.03	(0.05)
						1.66		1.04	993.04
						30.00		30.00	19387.51
		X3	FA-FA	M	4.38②	0.051	0.53	0.04	(0.05)
						1.52		1.22	909.11
						30.00		30.00	19387.51
		X4	FA-FA	M	4.38②	0.051	0.53	0.04	(0.05)
						1.52		1.22	909.28
						30.00		30.00	19387.51
		X5	FA-FA	M	4.79②	0.045	0.53	0.04	(0.04)
						1.36		1.08	817.58
						30.00		30.00	19387.51
		X6	FA-FA	M	8.59②	0.014	0.32	0.01	(0.01)
						0.43		0.35	341.58
						30.00		30.00	23323.67
	9F	X1	FA-FA	M	11.69②	0.055	0.32	0.01	(0.06)
						1.97		0.47	1579.18
						36.00		36.00	27403.67
		X2	FA-FA	M	5.23②	0.072	0.53	0.04	(0.07)
						2.61		1.50	1563.11
						36.00		36.00	22447.51
		X3	FA-FA	M	4.74②	0.067	0.53	0.05	(0.06)
						2.40		1.68	1441.37
						36.00		36.00	22447.51
		X4	FA-FA	M	4.74②	0.067	0.53	0.05	(0.06)
						2.40		1.68	1441.64
						36.00		36.00	22447.51
		X5	FA-FA	M	5.17②	0.059	0.53	0.04	(0.06)
						2.13		1.48	1279.49
						36.00		36.00	22447.51
		X6	FA-FA	M	10.36②	0.016	0.32	0.01	(0.02)
						0.56		0.35	450.23
						36.00		36.00	27403.67
	8F	X1	FA-FA	M	7.60②	0.070	0.40	0.02	(0.07)
						2.53		0.74	2026.15
						36.00		36.00	28567.51
		X2	FA-FA	M	4.39②	0.082	0.45	0.04	(0.08)
						2.96		1.57	2073.74
						36.00		36.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	4.57②	0.074	0.45	0.04	(0.07)
						2.66		1.55	1861.92
						36.00		36.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	4.57②	0.074	0.45	0.04	(0.07)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	8F	X4	FA-FA	M	4.57②	2.66	0.45	1.55	1862.28
						36.00		36.00	25507.51
						0.065		0.04	(0.06)
		X5	FA-FA	M	4.36②	2.34	0.45	1.57	1640.40
						36.00		36.00	25507.51
						0.012		0.02	(0.01)
	7F	X6	FA-FA	M	6.31②	0.44	0.40	0.69	349.92
						36.00		36.00	28567.51
						0.086		0.03	(0.09)
		X1	FA-FA	M	5.53②	3.10	0.40	1.05	2482.77
						36.00		36.00	28567.51
						0.098		0.05	(0.10)
	6F	X2	FA-FA	M	3.88②	3.52	0.45	1.84	2462.40
						36.00		36.00	25507.51
						0.091		0.05	(0.09)
		X3	FA-FA	M	4.12②	3.28	0.45	1.64	2295.22
						36.00		36.00	25507.51
						0.091		0.05	(0.09)
	5F	X4	FA-FA	M	4.12②	3.28	0.45	1.64	2295.66
						36.00		36.00	25507.51
						0.085		0.05	(0.08)
		X5	FA-FA	M	3.86②	3.07	0.45	1.83	2152.37
						36.00		36.00	25507.51
						0.007		0.03	(0.01)
	4F	X6	FA-FA	M	4.79②	0.26	0.40	0.95	211.14
						36.00		36.00	28567.51
						0.098		0.03	(0.10)
		X1	FA-FA	M	4.24②	3.51	0.40	1.06	2811.17
						36.00		36.00	28567.51
						0.112		0.06	(0.11)
	3F	X2	FA-FA	M	2.87②	4.02	0.45	2.05	2817.03
						36.00		36.00	25507.51
						0.108		0.06	(0.11)
		X3	FA-FA	M	2.84②	3.88	0.45	2.01	2716.61
						36.00		36.00	25507.51
						0.108		0.06	(0.11)
	2F	X4	FA-FA	M	2.84②	3.88	0.45	2.01	2717.14
						36.00		36.00	25507.51
						0.105		0.06	(0.10)
		X5	FA-FA	M	2.86②	3.77	0.45	2.05	2636.45
						36.00		36.00	25507.51
						0.002		0.03	(0.00)
	1F	X6	FA-FA	M	3.65②	0.05	0.40	0.94	43.73
						36.00		36.00	28567.51
						0.115		0.03	(0.12)
		X1	FA-FA	M	3.87②	4.13	0.40	1.04	3301.45
						36.00		36.00	28567.51
						0.130		0.06	(0.13)
	地下1階	X2	FA-FA	M	2.70②	4.68	0.45	2.28	3276.63
						36.00		36.00	25507.51
						0.126		0.06	(0.12)
		X3	FA-FA	M	2.70②	4.55	0.45	2.29	3182.22
						36.00		36.00	25507.51
						0.126		0.06	(0.12)
	地下2階	X4	FA-FA	M	2.70②	4.55	0.45	2.29	3182.84
						36.00		36.00	25507.51
						0.123		0.06	(0.12)
		X5	FA-FA	M	2.69②	4.42	0.45	2.28	3096.70
						36.00		36.00	25507.51
						0.000		0.03	(-0.04)
	地下3階	X6	FA-FA	M	3.21②	0.00	0.40	0.97	-162.28
						36.00		36.00	-4087.51
	地下4階	X1	FB-FA	M	2.47②	0.133	0.40	0.04	(0.13)
						4.79		1.38	3829.49

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	4F	X1	FB-FA	M	2.47②	36.00	0.40	36.00	28567.51
		X2	FB-FA	M	2.29②	0.148	0.45	0.07	(0.15)
						5.32		2.38	3726.44
						36.00		36.00	25507.51
		X3	FB-FA	M	2.29②	0.144	0.45	0.07	(0.14)
						5.19		2.38	3630.25
						36.00		36.00	25507.51
		X4	FB-FA	M	2.29②	0.144	0.45	0.07	(0.14)
						5.19		2.38	3630.93
						36.00		36.00	25507.51
		X5	FB-FA	M	2.29②	0.141	0.45	0.07	(0.14)
						5.07		2.38	3546.11
						36.00		36.00	25507.51
		X6	FB-FA	M	2.39②	0.000	0.40	0.03	(-0.09)
						0.00		1.12	-353.23
						36.00		36.00	-4087.51
	3F	X1	FA-FA	M	3.06②	0.153	0.50	0.03	(0.15)
						5.50		1.24	4403.23
						36.00		36.00	29248.76
		X2	FA-FA	M	2.54②	0.146	0.50	0.06	(0.14)
						5.25		2.29	4202.03
						36.00		36.00	29248.76
		X3	FA-FA	M	2.52②	0.142	0.50	0.06	(0.14)
						5.13		2.28	4101.90
						36.00		36.00	29248.76
		X4	FA-FA	M	2.53②	0.142	0.50	0.06	(0.14)
						5.13		2.28	4102.85
						36.00		36.00	29248.76
		X5	FA-FA	M	2.52②	0.139	0.50	0.06	(0.14)
						5.02		2.27	4015.11
						36.00		36.00	29248.76
		X6	FA-FA	M	2.80②	0.000	0.50	0.03	(-0.12)
						0.00		1.16	-583.01
						36.00		36.00	-4768.76
	2F	X1	FA-FA	M	4.44②	0.181	0.50	0.05	(0.18)
						6.50		1.84	5198.53
						36.00		36.00	29248.76
		X2	FA-FA	M	3.45②	0.163	0.50	0.06	(0.16)
						5.87		2.22	4699.79
						36.00		36.00	29248.76
		X3	FA-FA	M	3.46②	0.160	0.50	0.06	(0.16)
						5.76		2.29	4605.08
						36.00		36.00	29248.76
		X4	FA-FA	M	3.46②	0.160	0.50	0.06	(0.16)
						5.76		2.28	4605.26
						36.00		36.00	29248.76
		X5	FA-FA	M	3.45②	0.157	0.50	0.06	(0.15)
						5.65		2.29	4519.03
						36.00		36.00	29248.76
		X6	FA-FA	M	4.00②	0.000	0.50	0.03	(-0.15)
						0.00		1.19	-718.33
						36.00		36.00	-4768.76
	1F	X1	FA-FA	M	7.75②	0.292	0.50	0.05	(0.29)
						10.50		1.78	8401.42
						36.00		36.00	29248.76
		X2	FA-FA	M	4.94②	0.217	0.50	0.07	(0.21)
						7.81		2.53	6244.30
						36.00		36.00	29248.76
		X3	FA-FA	M	5.04②	0.213	0.50	0.07	(0.21)
						7.66		2.47	6130.73
						36.00		36.00	29248.76
		X4	FA-FA	M	5.03②	0.213	0.50	0.07	(0.21)
						7.66		2.48	6131.54
						36.00		36.00	29248.76

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	1F	X5	FA-FA	M	5.04②	0.209	0.50	0.07	(0.21)
						7.53		2.47	6025.88
						36.00		36.00	29248.76
		X6	FA-FA	M	6.02②	0.000	0.50	0.02	(-0.18)
						0.00		0.85	-868.23
						36.00		36.00	-4768.76
Y3	11F	X1	FA-FA	M	20.02②	0.020	0.32	0.00	(0.02)
						0.59		0.04	474.02
						30.00		30.00	23323.67
		X2	FA-FA	M	6.02②	0.029	0.53	0.02	(0.03)
						0.86		0.75	515.79
						30.00		30.00	19387.51
		X3	FA-FA	M	5.40②	0.027	0.53	0.03	(0.02)
						0.80		0.94	479.76
						30.00		30.00	19387.51
		X4	FA-FA	M	5.40②	0.027	0.53	0.03	(0.02)
						0.80		0.94	479.70
						30.00		30.00	19387.51
		X5	FA-FA	M	6.01②	0.024	0.53	0.03	(0.02)
						0.72		0.75	430.61
						30.00		30.00	19387.51
		X6	FA-FA	M	28.04②	0.007	0.32	0.00	(0.01)
						0.21		0.14	168.86
						30.00		30.00	23323.67
	10F	X1	FA-FA	M	13.12②	0.040	0.32	0.01	(0.04)
						1.20		0.33	960.53
						30.00		30.00	23323.67
		X2	FA-FA	M	4.99②	0.055	0.53	0.03	(0.05)
						1.66		1.04	993.32
						30.00		30.00	19387.51
		X3	FA-FA	M	4.38②	0.051	0.53	0.04	(0.05)
						1.52		1.22	909.13
						30.00		30.00	19387.51
		X4	FA-FA	M	4.38②	0.050	0.53	0.04	(0.05)
						1.51		1.22	908.97
						30.00		30.00	19387.51
		X5	FA-FA	M	4.79②	0.045	0.53	0.04	(0.04)
						1.36		1.08	817.02
						30.00		30.00	19387.51
		X6	FA-FA	M	8.57②	0.014	0.32	0.01	(0.01)
						0.42		0.35	338.70
						30.00		30.00	23323.67
	9F	X1	FA-FA	M	11.69②	0.055	0.32	0.01	(0.06)
						1.97		0.47	1578.61
						36.00		36.00	27403.67
		X2	FA-FA	M	5.23②	0.072	0.53	0.04	(0.07)
						2.61		1.50	1563.62
						36.00		36.00	22447.51
		X3	FA-FA	M	4.74②	0.067	0.53	0.05	(0.06)
						2.40		1.68	1441.49
						36.00		36.00	22447.51
		X4	FA-FA	M	4.74②	0.067	0.53	0.05	(0.06)
						2.40		1.68	1441.22
						36.00		36.00	22447.51
		X5	FA-FA	M	5.17②	0.059	0.53	0.04	(0.06)
						2.13		1.48	1278.68
						36.00		36.00	22447.51
		X6	FA-FA	M	10.36②	0.015	0.32	0.01	(0.02)
						0.56		0.35	444.87
						36.00		36.00	27403.67
	8F	X1	FA-FA	M	7.60②	0.070	0.40	0.02	(0.07)
						2.53		0.74	2027.90
						36.00		36.00	28567.51
		X2	FA-FA	M	4.39②	0.082	0.45	0.04	(0.08)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	8F	X2	FA-FA	M	4.39②	2.96	0.45	1.57	2073.38
						36.00		36.00	25507.51
						0.074		0.04	(0.07)
		X3	FA-FA	M	4.57②	2.66	0.45	1.55	1860.17
						36.00		36.00	25507.51
						0.074		0.04	(0.07)
		X4	FA-FA	M	4.57②	2.66	0.45	1.55	1859.78
						36.00		36.00	25507.51
						0.065		0.04	(0.06)
		X5	FA-FA	M	4.36②	2.34	0.45	1.57	1636.69
						36.00		36.00	25507.51
						0.012		0.02	(0.01)
		X6	FA-FA	M	6.31②	0.43	0.40	0.69	346.97
						36.00		36.00	28567.51
						0.086		0.03	(0.09)
	7F	X1	FA-FA	M	5.53②	3.11	0.40	1.05	2484.79
						36.00		36.00	28567.51
						0.098		0.05	(0.10)
		X2	FA-FA	M	3.88②	3.52	0.45	1.84	2462.42
						36.00		36.00	25507.51
						0.091		0.05	(0.09)
		X3	FA-FA	M	4.12②	3.28	0.45	1.64	2294.15
						36.00		36.00	25507.51
						0.091		0.05	(0.09)
		X4	FA-FA	M	4.12②	3.28	0.45	1.64	2293.67
						36.00		36.00	25507.51
						0.085		0.05	(0.08)
		X5	FA-FA	M	3.86②	3.07	0.45	1.83	2149.02
						36.00		36.00	25507.51
						0.007		0.03	(0.01)
		X6	FA-FA	M	4.79②	0.26	0.40	0.95	207.79
						36.00		36.00	28567.51
						0.098		0.03	(0.10)
	6F	X1	FA-FA	M	4.24②	3.52	0.40	1.06	2813.32
						36.00		36.00	28567.51
						0.112		0.06	(0.11)
		X2	FA-FA	M	2.87②	4.03	0.45	2.05	2818.00
						36.00		36.00	25507.51
						0.108		0.06	(0.11)
		X3	FA-FA	M	2.84②	3.88	0.45	2.01	2716.47
						36.00		36.00	25507.51
						0.108		0.06	(0.11)
		X4	FA-FA	M	2.84②	3.88	0.45	2.01	2715.89
						36.00		36.00	25507.51
						0.105		0.06	(0.10)
		X5	FA-FA	M	2.86②	3.76	0.45	2.05	2633.95
						36.00		36.00	25507.51
						0.001		0.03	(0.00)
		X6	FA-FA	M	3.65②	0.05	0.40	0.94	40.54
						36.00		36.00	28567.51
						0.115		0.03	(0.12)
	5F	X1	FA-FA	M	3.87②	4.13	0.40	1.04	3303.65
						36.00		36.00	28567.51
						0.130		0.06	(0.13)
		X2	FA-FA	M	2.70②	4.68	0.45	2.28	3278.28
						36.00		36.00	25507.51
						0.126		0.06	(0.12)
		X3	FA-FA	M	2.70②	4.55	0.45	2.29	3182.48
						36.00		36.00	25507.51
						0.126		0.06	(0.12)
		X4	FA-FA	M	2.70②	4.55	0.45	2.29	3181.83
						36.00		36.00	25507.51
						0.123		0.06	(0.12)
		X5	FA-FA	M	2.69②	4.42	0.45	2.28	3094.36

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{No}$ $\frac{N}{No}$	
Y3	5F	X5	FA-FA	M	2.69②	36.00	0.45	36.00	25507.51	
		X6	FA-FA	M	3.21②	0.000	0.40	0.03	(-0.04)	
						0.00		0.97	-166.92	
						36.00		36.00	-4087.51	
	4F	X1	FB-FA	M	2.47②	0.133	0.40	0.04	(0.13)	
						4.79		1.38	3831.53	
						36.00		36.00	28567.51	
		X2	FB-FA	M	2.29②	0.148	0.45	0.07	(0.15)	
						5.33		2.38	3729.06	
						36.00		36.00	25507.51	
		X3	FB-FA	M	2.29②	0.144	0.45	0.07	(0.14)	
						5.19		2.38	3631.33	
						36.00		36.00	25507.51	
		X4	FB-FA	M	2.29②	0.144	0.45	0.07	(0.14)	
						5.19		2.38	3630.57	
						36.00		36.00	25507.51	
		X5	FB-FA	M	2.29②	0.141	0.45	0.07	(0.14)	
						5.06		2.38	3544.21	
						36.00		36.00	25507.51	
		X6	FB-FA	M	2.39②	0.000	0.40	0.03	(-0.09)	
						0.00		1.12	-359.96	
						36.00		36.00	-4087.51	
		3F	X1	FA-FA	M	3.06②	0.153	0.50	0.03	(0.15)
							5.51		1.24	4404.86
							36.00		36.00	29248.76
			X2	FA-FA	M	2.54②	0.146	0.50	0.06	(0.14)
							5.26		2.29	4205.49
							36.00		36.00	29248.76
	X3		FA-FA	M	2.52②	0.142	0.50	0.06	(0.14)	
						5.13		2.28	4103.69	
						36.00		36.00	29248.76	
	X4		FA-FA	M	2.53②	0.142	0.50	0.06	(0.14)	
						5.13		2.28	4103.01	
						36.00		36.00	29248.76	
	X5		FA-FA	M	2.52②	0.139	0.50	0.06	(0.14)	
						5.02		2.27	4013.52	
						36.00		36.00	29248.76	
	X6		FA-FA	M	2.80②	0.000	0.50	0.03	(-0.12)	
						0.00		1.16	-591.27	
						36.00		36.00	-4768.76	
	2F		X1	FA-FA	M	4.44②	0.181	0.50	0.05	(0.18)
							6.50		1.84	5198.89
							36.00		36.00	29248.76
			X2	FA-FA	M	3.45②	0.163	0.50	0.06	(0.16)
							5.88		2.22	4703.79
							36.00		36.00	29248.76
		X3	FA-FA	M	3.46②	0.160	0.50	0.06	(0.16)	
						5.76		2.29	4607.22	
						36.00		36.00	29248.76	
		X4	FA-FA	M	3.46②	0.160	0.50	0.06	(0.16)	
						5.76		2.28	4605.77	
						36.00		36.00	29248.76	
		X5	FA-FA	M	3.45②	0.157	0.50	0.06	(0.15)	
						5.65		2.29	4517.68	
						36.00		36.00	29248.76	
		X6	FA-FA	M	4.00②	0.000	0.50	0.03	(-0.15)	
						0.00		1.19	-730.73	
						36.00		36.00	-4768.76	
		1F	X1	FA-FA	M	7.75②	0.291	0.50	0.05	(0.29)
							10.49		1.78	8391.51
							36.00		36.00	29248.76
			X2	FA-FA	M	4.94②	0.216	0.50	0.07	(0.21)
		7.79					2.53		6228.96	
		36.00					36.00		29248.76	

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	1F	X3	FA-FA	M	5.04②	0.212	0.50	0.07	(0.21)
						7.64		2.47	6113.83
						36.00		36.00	29248.76
		X4	FA-FA	M	5.03②	0.212	0.50	0.07	(0.21)
						7.64		2.48	6113.01
						36.00		36.00	29248.76
		X5	FA-FA	M	5.04②	0.209	0.50	0.07	(0.21)
						7.51		2.47	6005.75
						36.00		36.00	29248.76
		X6	FA-FA	M	6.01②	0.000	0.50	0.02	(-0.19)
						0.00		0.85	-886.24
						36.00		36.00	-4768.76

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	11F	X1	FA-FA	M	3.70②	0.000	0.32	0.00	(-0.02)
						0.00		0.05	-52.61
						30.00		30.00	-2923.67
		X2	FA-FA	M	3.06②	0.010	0.53	0.00	(0.01)
						0.31		0.02	186.57
						30.00		30.00	19387.51
		X3	FA-FA	M	3.78②	0.011	0.53	0.00	(0.01)
						0.32		0.00	194.50
						30.00		30.00	19387.51
		X4	FA-FA	M	3.75②	0.011	0.53	0.00	(0.01)
						0.32		0.00	194.49
						30.00		30.00	19387.51
		X5	FA-FA	M	3.06②	0.010	0.53	0.00	(0.01)
						0.31		0.02	186.57
						30.00		30.00	19387.51
		X6	FA-FA	M	3.70②	0.000	0.32	0.00	(-0.02)
						0.00		0.05	-52.60
						30.00		30.00	-2923.67
	10F	X1	FA-FA	M	2.86②	0.000	0.32	0.00	(-0.06)
						0.00		0.04	-164.84
						30.00		30.00	-2923.67
		X2	FA-FA	M	3.05②	0.015	0.53	0.00	(0.01)
						0.46		0.02	275.91
						30.00		30.00	19387.51
		X3	FA-FA	M	2.86②	0.016	0.53	0.00	(0.02)
						0.49		0.00	291.86
						30.00		30.00	19387.51
		X4	FA-FA	M	2.86②	0.016	0.53	0.00	(0.02)
						0.49		0.00	291.85
						30.00		30.00	19387.51
		X5	FA-FA	M	3.05②	0.015	0.53	0.00	(0.01)
						0.46		0.02	275.90
						30.00		30.00	19387.51
		X6	FA-FA	M	2.86②	0.000	0.32	0.00	(-0.06)
						0.00		0.04	-164.84
						30.00		30.00	-2923.67
	9F	X1	FA-FA	M	2.94②	0.000	0.32	0.00	(-0.13)
						0.00		0.03	-368.76
						36.00		36.00	-2923.67
		X2	FA-FA	M	3.14②	0.010	0.53	0.00	(0.01)
						0.35		0.03	208.89
						36.00		36.00	22447.51
		X3	FA-FA	M	3.04②	0.011	0.53	0.00	(0.01)
						0.38		0.00	230.42
						36.00		36.00	22447.51
		X4	FA-FA	M	3.04②	0.011	0.53	0.00	(0.01)
						0.38		0.00	230.41
						36.00		36.00	22447.51

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	9F	X4	FA-FA	M	3.04②	36.00	0.53	36.00	22447.51
		X5	FA-FA	M	3.14②	0.010	0.53	0.00	(0.01)
						0.35		0.03	208.88
						36.00		36.00	22447.51
		X6	FA-FA	M	2.94②	0.000	0.32	0.00	(-0.13)
						0.00		0.03	-368.76
						36.00		36.00	-2923.67
	8F	X1	FA-FA	M	3.19②	0.000	0.40	0.00	(-0.17)
						0.00		0.03	-689.51
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	3.59②	0.000	0.45	0.00	(-0.00)
						0.00		0.02	-14.58
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FA-FA	M	4.88②	0.000	0.45	0.00	(0.00)
						0.00		0.00	3.23
						36.00		36.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	4.90②	0.000	0.45	0.00	(0.00)
						0.00		0.00	3.22
						36.00		36.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	3.59②	0.000	0.45	0.00	(-0.00)
						0.00		0.02	-14.59
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	3.19②	0.000	0.40	0.00	(-0.17)
						0.00		0.03	-689.51
						36.00		36.00	-4087.51
	7F	X1	FB-FB	M	2.10①	0.000	0.40	0.00	(-0.26)
						0.00		0.02	-1077.24
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	3.22②	0.000	0.45	0.00	(-0.07)
						0.00		0.03	-281.17
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FB-FB	M	2.10①	0.000	0.45	0.00	(-0.06)
						0.00		0.00	-260.12
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FB-FB	M	2.10①	0.000	0.45	0.00	(-0.06)
						0.00		0.00	-260.13
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FA-FA	M	3.22②	0.000	0.45	0.00	(-0.07)
						0.00		0.03	-281.18
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FB-FB	M	2.10①	0.000	0.40	0.00	(-0.26)
						0.00		0.02	-1077.23
						36.00		36.00	-4087.51
	6F	X1	FA-FA	M	3.15②	0.000	0.40	0.00	(-0.38)
						0.00		0.01	-1568.35
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	3.14②	0.000	0.45	0.00	(-0.16)
						0.00		0.04	-666.24
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FB-FB	M	2.10①	0.000	0.45	0.00	(-0.16)
						0.00		0.00	-642.94
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FB-FB	M	2.10①	0.000	0.45	0.00	(-0.16)
						0.00		0.00	-642.95
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FA-FA	M	3.14②	0.000	0.45	0.00	(-0.16)
						0.00		0.04	-666.26
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	3.15②	0.000	0.40	0.00	(-0.38)
						0.00		0.01	-1568.35
						36.00		36.00	-4087.51
	5F	X1	FA-FA	M	2.90②	0.000	0.40	0.00	(-0.52)
						0.00		0.00	-2133.48
						36.00		36.00	-4087.51

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	5F	X2	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.45	0.00	(-0.30)
						0.00		0.05	-1227.63
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.45	0.00	(-0.29)
						0.00		0.00	-1204.12
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.45	0.00	(-0.29)
						0.00		0.00	-1204.14
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.45	0.00	(-0.30)
						0.00		0.05	-1227.65
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	2.90②	0.000	0.40	0.00	(-0.52)
						0.00		0.00	-2133.47
						36.00		36.00	-4087.51
	4F	X1	FA-FA	M	2.81②	0.000	0.40	0.00	(-0.67)
						0.00		0.00	-2755.11
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.45	0.00	(-0.48)
						0.00		0.05	-1961.00
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.45	0.00	(-0.48)
						0.00		0.00	-1943.78
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.45	0.00	(-0.48)
						0.00		0.00	-1943.80
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.45	0.00	(-0.48)
						0.00		0.05	-1961.02
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	2.81②	0.000	0.40	0.00	(-0.67)
						0.00		0.00	-2755.10
						36.00		36.00	-4087.51
	3F	X1	FA-FA	M	2.81②	0.000	0.50	0.00	(-0.72)
						0.00		0.01	-3438.51
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.50	0.00	(-0.60)
						0.00		0.05	-2840.10
						36.00		36.00	-4768.76
		X3	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.50	0.00	(-0.59)
						0.00		0.00	-2829.31
						36.00		36.00	-4768.76
		X4	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.50	0.00	(-0.59)
						0.00		0.00	-2829.34
						36.00		36.00	-4768.76
		X5	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.50	0.00	(-0.60)
						0.00		0.05	-2840.12
						36.00		36.00	-4768.76
		X6	FA-FA	M	2.81②	0.000	0.50	0.00	(-0.72)
						0.00		0.01	-3438.50
						36.00		36.00	-4768.76
	2F	X1	FA-FA	M	3.07②	0.000	0.50	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.00	-4138.18
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.50	0.00	(-0.79*)
						0.00		0.06	-3789.71
						36.00		36.00	-4768.76
		X3	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.50	0.00	(-0.79*)
						0.00		0.00	-3784.22
						36.00		36.00	-4768.76
		X4	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.50	0.00	(-0.79*)
						0.00		0.00	-3784.26
						36.00		36.00	-4768.76
		X5	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.50	0.00	(-0.79*)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	2F	X5	FB-FB	M	2.05①	0.00	0.50	0.06	-3789.74
						36.00		36.00	-4768.76
						0.000		0.00	(-0.87*)
	2F	X6	FA-FA	M	3.07②	0.00	0.50	0.00	-4138.17
						36.00		36.00	-4768.76
						0.000		0.00	(-1.00*)
	1F	X1	FA-FA	M	4.18②	0.00	0.50	0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X2	FB-FB	M	2.35①	0.00	0.50	0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X3	FB-FB	M	2.35①	0.00	0.50	0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X4	FB-FB	M	2.35①	0.00	0.50	0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X5	FB-FB	M	2.35①	0.00	0.50	0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X6	FA-FA	M	4.18②	0.00	0.50	0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
						0.000		0.00	(-1.00*)
Y3	11F	X1	FA-FA	M	3.47②	0.010	0.32	0.00	(0.01)
						0.30		0.11	243.23
						30.00		30.00	23323.67
		X2	FA-FA	M	3.22②	0.020	0.53	0.00	(0.02)
						0.60		0.05	362.44
						30.00		30.00	19387.51
		X3	FA-FA	M	5.05②	0.021	0.53	0.00	(0.02)
						0.63		0.00	375.83
						30.00		30.00	19387.51
		X4	FA-FA	M	5.06②	0.021	0.53	0.00	(0.02)
						0.63		0.00	375.83
						30.00		30.00	19387.51
		X5	FA-FA	M	3.22②	0.020	0.53	0.00	(0.02)
						0.60		0.05	362.44
						30.00		30.00	19387.51
		X6	FA-FA	M	3.47②	0.010	0.32	0.00	(0.01)
						0.30		0.11	243.23
						30.00		30.00	23323.67
	10F	X1	FA-FA	M	2.86②	0.035	0.32	0.00	(0.04)
						1.05		0.09	842.16
						30.00		30.00	23323.67
		X2	FA-FA	M	2.97②	0.056	0.53	0.00	(0.05)
						1.67		0.04	1001.15
						30.00		30.00	19387.51
		X3	FA-FA	M	45.67②	0.056	0.53	0.00	(0.05)
						1.69		0.00	1014.88
						30.00		30.00	19387.51
		X4	FA-FA	M	44.20②	0.056	0.53	0.00	(0.05)
						1.69		0.00	1014.88
						30.00		30.00	19387.51
		X5	FA-FA	M	2.97②	0.056	0.53	0.00	(0.05)
						1.67		0.04	1001.15
						30.00		30.00	19387.51
		X6	FA-FA	M	2.86②	0.035	0.32	0.00	(0.04)
						1.05		0.09	842.16
						30.00		30.00	23323.67
	9F	X1	FA-FA	M	2.83②	0.055	0.32	0.00	(0.06)
						1.98		0.10	1584.43
						36.00		36.00	27403.67
		X2	FA-FA	M	2.89②	0.084	0.53	0.00	(0.08)
						3.02		0.05	1811.16

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	9F	X2	FA-FA	M	2.89②	36.00	0.53	36.00	22447.51
		X3	FA-FA	M	3.35②	0.085	0.53	0.00	(0.08)
						3.04		0.00	1826.91
						36.00		36.00	22447.51
		X4	FA-FA	M	3.35②	0.085	0.53	0.00	(0.08)
						3.04		0.00	1826.90
						36.00		36.00	22447.51
		X5	FA-FA	M	2.89②	0.084	0.53	0.00	(0.08)
						3.02		0.05	1811.17
						36.00		36.00	22447.51
		X6	FA-FA	M	2.83②	0.055	0.32	0.00	(0.06)
						1.98		0.10	1584.43
						36.00		36.00	27403.67
	8F	X1	FA-FA	M	2.88②	0.085	0.40	0.00	(0.09)
						3.04		0.10	2434.09
						36.00		36.00	28567.51
		X2	FA-FA	M	2.83②	0.110	0.45	0.00	(0.11)
						3.97		0.05	2781.02
						36.00		36.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	3.24②	0.111	0.45	0.00	(0.11)
						3.99		0.00	2792.29
						36.00		36.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	3.23②	0.111	0.45	0.00	(0.11)
						3.99		0.00	2792.28
						36.00		36.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	2.83②	0.110	0.45	0.00	(0.11)
						3.97		0.05	2781.03
						36.00		36.00	25507.51
		X6	FA-FA	M	2.88②	0.085	0.40	0.00	(0.09)
						3.04		0.10	2434.10
						36.00		36.00	28567.51
	7F	X1	FA-FA	M	2.82②	0.117	0.40	0.00	(0.12)
						4.22		0.10	3373.04
						36.00		36.00	28567.51
		X2	FA-FA	M	2.81②	0.153	0.45	0.00	(0.15)
						5.51		0.05	3859.14
						36.00		36.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	2.86②	0.153	0.45	0.00	(0.15)
						5.52		0.00	3866.22
						36.00		36.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	2.86②	0.153	0.45	0.00	(0.15)
						5.52		0.00	3866.22
						36.00		36.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	2.81②	0.153	0.45	0.00	(0.15)
						5.51		0.05	3859.16
						36.00		36.00	25507.51
		X6	FA-FA	M	2.82②	0.117	0.40	0.00	(0.12)
						4.22		0.10	3373.05
						36.00		36.00	28567.51
	6F	X1	FA-FA	M	2.95②	0.151	0.40	0.00	(0.15)
						5.42		0.11	4335.85
						36.00		36.00	28567.51
		X2	FA-FA	M	2.92②	0.200	0.45	0.00	(0.20)
						7.20		0.05	5043.28
						36.00		36.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	3.40②	0.200	0.45	0.00	(0.20)
						7.21		0.00	5048.84
						36.00		36.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	3.40②	0.200	0.45	0.00	(0.20)
						7.21		0.00	5048.84
						36.00		36.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	2.92②	0.200	0.45	0.00	(0.20)
						7.20		0.05	5043.30
						36.00		36.00	25507.51

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	6F	X6	FA-FA	M	2.95②	0.151	0.40	0.00	(0.15)
						5.42		0.11	4335.85
						36.00		36.00	28567.51
	5F	X1	FA-FA	M	2.86②	0.185	0.40	0.00	(0.19)
						6.66		0.11	5328.37
						36.00		36.00	28567.51
		X2	FA-FA	M	2.85②	0.251	0.45	0.00	(0.25)
						9.04		0.05	6327.19
						36.00		36.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	2.82②	0.251	0.45	0.00	(0.25)
						9.05		0.00	6337.11
						36.00		36.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	2.82②	0.251	0.45	0.00	(0.25)
						9.05		0.00	6337.12
						36.00		36.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	2.85②	0.251	0.45	0.00	(0.25)
						9.04		0.05	6327.21
						36.00		36.00	25507.51
		X6	FA-FA	M	2.86②	0.185	0.40	0.00	(0.19)
						6.66		0.11	5328.37
						36.00		36.00	28567.51
	4F	X1	FA-FA	M	2.89②	0.220	0.40	0.00	(0.22)
						7.93		0.10	6347.65
						36.00		36.00	28567.51
		X2	FA-FA	M	2.94②	0.305	0.45	0.00	(0.30)
						10.99		0.04	7691.56
						36.00		36.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	2.94②	0.306	0.45	0.00	(0.30)
						11.00		0.00	7701.64
						36.00		36.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	2.94②	0.306	0.45	0.00	(0.30)
						11.00		0.00	7701.66
						36.00		36.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	2.94②	0.305	0.45	0.00	(0.30)
						10.99		0.04	7691.58
						36.00		36.00	25507.51
		X6	FA-FA	M	2.89②	0.220	0.40	0.00	(0.22)
						7.93		0.10	6347.66
						36.00		36.00	28567.51
	3F	X1	FA-FA	M	2.89②	0.255	0.50	0.00	(0.25)
						9.18		0.10	7345.32
						36.00		36.00	29248.76
		X2	FA-FA	M	2.94②	0.324	0.50	0.00	(0.32)
						11.68		0.04	9341.84
						36.00		36.00	29248.76
		X3	FA-FA	M	2.99②	0.325	0.50	0.00	(0.32)
						11.69		0.00	9348.56
						36.00		36.00	29248.76
		X4	FA-FA	M	2.99②	0.325	0.50	0.00	(0.32)
						11.69		0.00	9348.59
						36.00		36.00	29248.76
		X5	FA-FA	M	2.94②	0.324	0.50	0.00	(0.32)
						11.68		0.04	9341.88
						36.00		36.00	29248.76
		X6	FA-FA	M	2.89②	0.255	0.50	0.00	(0.25)
						9.18		0.10	7345.32
						36.00		36.00	29248.76
	2F	X1	FA-FA	M	2.84②	0.292	0.50	0.00	(0.29)
						10.51		0.09	8407.83
						36.00		36.00	29248.76
		X2	FB-FA	M	2.81②	0.379	0.50	0.00	(0.37)
						13.63		0.03	10904.34
						36.00		36.00	29248.76
		X3	FB-FA	M	3.12②	0.379	0.50	0.00	(0.37)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	2F	X3	FB-FA	M	3.12②	13.63	0.50	0.00	10901.17
						36.00		36.00	29248.76
						0.379		0.00	(0.37)
		X4	FB-FA	M	3.12②	13.63	0.50	0.00	10901.20
						36.00		36.00	29248.76
						0.379		0.00	(0.37)
		X5	FB-FA	M	2.81②	13.63	0.50	0.03	10904.36
						36.00		36.00	29248.76
						0.292		0.00	(0.29)
		X6	FA-FA	M	2.84②	10.51	0.50	0.09	8407.84
						36.00		36.00	29248.76
						0.395		0.00	(0.39)
	1F	X1	FB-FB	M	5.45②	14.21	0.50	0.06	11364.34
						36.00		36.00	29248.76
						0.521		0.00	(0.51)
		X2	FC-FA	M	5.29②	18.75	0.50	0.00	15000.60
						36.00		36.00	29248.76
						0.521		0.00	(0.51)
		X3	FC-FC	M	5.11②	18.75	0.50	0.00	15001.82
						36.00		36.00	29248.76
						0.521		0.00	(0.51)
		X4	FC-FC	M	5.12②	18.75	0.50	0.00	15001.91
						36.00		36.00	29248.76
						0.521		0.00	(0.51)
		X5	FC-FA	M	5.29②	18.75	0.50	0.00	15000.59
						36.00		36.00	29248.76
						0.395		0.00	(0.39)
		X6	FB-FB	M	5.45②	14.21	0.50	0.06	11364.37
						36.00		36.00	29248.76
						0.395		0.00	(0.39)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	11F	X1	FA-FA	M	3.47②	0.010	0.32	0.00	(0.01)
						0.31		0.11	244.13
						30.00		30.00	23323.67
		X2	FA-FA	M	3.22②	0.020	0.53	0.00	(0.02)
						0.60		0.06	362.45
						30.00		30.00	19387.51
		X3	FA-FA	M	5.28②	0.021	0.53	0.00	(0.02)
						0.63		0.00	375.82
						30.00		30.00	19387.51
		X4	FA-FA	M	5.29②	0.021	0.53	0.00	(0.02)
						0.63		0.00	375.82
						30.00		30.00	19387.51
		X5	FA-FA	M	3.22②	0.020	0.53	0.00	(0.02)
						0.60		0.06	362.46
						30.00		30.00	19387.51
		X6	FA-FA	M	3.47②	0.010	0.32	0.00	(0.01)
						0.31		0.11	244.14
						30.00		30.00	23323.67
	10F	X1	FA-FA	M	2.86②	0.035	0.32	0.00	(0.04)
						1.05		0.09	839.40
						30.00		30.00	23323.67
		X2	FA-FA	M	2.97②	0.056	0.53	0.00	(0.05)
						1.67		0.04	1001.25
						30.00		30.00	19387.51
		X3	FA-FA	M	11.67②	0.056	0.53	0.00	(0.05)
						1.69		0.00	1015.10
						30.00		30.00	19387.51
		X4	FA-FA	M	11.47②	0.056	0.53	0.00	(0.05)
						1.69		0.00	1015.10
						30.00		30.00	19387.51

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	10F	X5	FA-FA	M	2.97②	0.056	0.53	0.00	(0.05)
						1.67		0.04	1001.25
						30.00		30.00	19387.51
		X6	FA-FA	M	2.86②	0.035	0.32	0.00	(0.04)
						1.05		0.09	839.41
						30.00		30.00	23323.67
	9F	X1	FA-FA	M	2.83②	0.055	0.32	0.00	(0.06)
						1.97		0.10	1577.24
						36.00		36.00	27403.67
		X2	FA-FA	M	2.89②	0.084	0.53	0.00	(0.08)
						3.02		0.05	1810.95
						36.00		36.00	22447.51
		X3	FB-FB	M	2.10①	0.085	0.53	0.00	(0.08)
						3.04		0.00	1826.96
						36.00		36.00	22447.51
		X4	FB-FB	M	2.10①	0.085	0.53	0.00	(0.08)
						3.04		0.00	1826.96
						36.00		36.00	22447.51
		X5	FA-FA	M	2.89②	0.084	0.53	0.00	(0.08)
						3.02		0.05	1810.95
						36.00		36.00	22447.51
		X6	FA-FA	M	2.83②	0.055	0.32	0.00	(0.06)
						1.97		0.10	1577.25
						36.00		36.00	27403.67
	8F	X1	FA-FA	M	2.88②	0.084	0.40	0.00	(0.08)
						3.03		0.10	2421.51
						36.00		36.00	28567.51
		X2	FA-FA	M	2.83②	0.110	0.45	0.00	(0.11)
						3.97		0.05	2779.13
						36.00		36.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	3.34②	0.111	0.45	0.00	(0.11)
						3.99		0.00	2790.95
						36.00		36.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	3.34②	0.111	0.45	0.00	(0.11)
						3.99		0.00	2790.94
						36.00		36.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	2.83②	0.110	0.45	0.00	(0.11)
						3.97		0.05	2779.13
						36.00		36.00	25507.51
		X6	FA-FA	M	2.88②	0.084	0.40	0.00	(0.08)
						3.03		0.10	2421.52
						36.00		36.00	28567.51
	7F	X1	FA-FA	M	2.83②	0.117	0.40	0.00	(0.12)
						4.20		0.10	3356.94
						36.00		36.00	28567.51
		X2	FA-FA	M	2.81②	0.153	0.45	0.00	(0.15)
						5.51		0.05	3855.95
						36.00		36.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	2.87②	0.153	0.45	0.00	(0.15)
						5.52		0.00	3863.75
						36.00		36.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	2.87②	0.153	0.45	0.00	(0.15)
						5.52		0.00	3863.74
						36.00		36.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	2.81②	0.153	0.45	0.00	(0.15)
						5.51		0.05	3855.96
						36.00		36.00	25507.51
		X6	FA-FA	M	2.83②	0.117	0.40	0.00	(0.12)
						4.20		0.10	3356.95
						36.00		36.00	28567.51
	6F	X1	FA-FA	M	2.95②	0.150	0.40	0.00	(0.15)
						5.40		0.11	4318.58
						36.00		36.00	28567.51
		X2	FA-FA	M	2.92②	0.200	0.45	0.00	(0.20)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	6F	X2	FA-FA	M	2.92②	7.20	0.45	0.05	5037.01
						36.00		36.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	3.44②	0.200	0.45	0.00	(0.20)
						7.21		0.00	5043.52
						36.00		36.00	25507.51
						0.200		0.00	(0.20)
		X4	FA-FA	M	3.44②	7.21	0.45	0.00	5043.51
						36.00		36.00	25507.51
						0.200		0.00	(0.20)
						7.20		0.05	5037.03
		X5	FA-FA	M	2.92②	36.00	0.45	36.00	25507.51
						0.150		0.00	(0.15)
	5F	X1	FA-FA	M	2.86②	5.40	0.40	0.11	4318.59
						36.00		36.00	28567.51
						0.184		0.00	(0.19)
						6.64		0.11	5310.36
						36.00		36.00	28567.51
		X2	FA-FA	M	2.85②	0.251	0.45	0.00	(0.25)
						9.02		0.05	6317.14
						36.00		36.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	2.82②	0.251	0.45	0.00	(0.25)
						9.04		0.00	6328.10
						36.00		36.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	2.82②	0.251	0.45	0.00	(0.25)
						9.04		0.00	6328.10
	4F					36.00		36.00	25507.51
						0.251		0.00	(0.25)
		X5	FA-FA	M	2.85②	9.02	0.45	0.05	6317.15
						36.00		36.00	25507.51
						0.184		0.00	(0.19)
						6.64	0.40	0.11	5310.36
		X6	FA-FA	M	2.86②	36.00		36.00	28567.51
						0.220		0.00	(0.22)
		X1	FA-FA	M	2.89②	7.91		0.10	6329.21
						36.00	0.40	36.00	28567.51
						0.305		0.00	(0.30)
						10.97	0.45	0.04	7678.99
		X2	FA-FA	M	2.94②	36.00		36.00	25507.51
						0.305		0.00	(0.30)
		X3	FA-FA	M	2.94②	10.99	0.45	0.00	7690.26
						36.00		36.00	25507.51
						0.305		0.00	(0.30)
						10.99	0.45	0.00	7690.27
		X4	FA-FA	M	2.94②	36.00		36.00	25507.51
						0.305		0.00	(0.30)
		X5	FA-FA	M	2.94②	10.97	0.45	0.04	7679.01
						36.00		36.00	25507.51
						0.220		0.00	(0.22)
						7.91	0.40	0.10	6329.22
		X6	FA-FA	M	2.89②	36.00		36.00	28567.51
						0.254		0.00	(0.25)
		X1	FA-FA	M	2.89②	9.16	0.50	0.10	7326.00
						36.00		36.00	29248.76
						0.324		0.00	(0.32)
						11.66	0.50	0.03	9325.22
		X2	FA-FA	M	2.94②	36.00		36.00	29248.76
						0.324		0.00	(0.32)
		X3	FA-FA	M	2.99②	11.67	0.50	0.00	9333.34
						36.00		36.00	29248.76
						0.324		0.00	(0.32)
						11.67	0.50	0.00	9333.35
		X4	FA-FA	M	2.99②	36.00		36.00	29248.76
						0.324		0.00	(0.32)
		X5	FA-FA	M	2.94②	11.66	0.50	0.03	9325.23
						36.00		36.00	29248.76

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	3F	X5	FA-FA	M	2.94②	36.00	0.50	36.00	29248.76
		X6	FA-FA	M	2.89②	0.254	0.50	0.00	(0.25)
						9.16		0.10	7326.01
						36.00		36.00	29248.76
	2F	X1	FA-FA	M	2.84②	0.291	0.50	0.00	(0.29)
						10.49		0.09	8388.10
						36.00		36.00	29248.76
		X2	FB-FA	M	2.81②	0.378	0.50	0.00	(0.37)
						13.61		0.03	10884.54
						36.00		36.00	29248.76
		X3	FB-FA	M	3.14②	0.378	0.50	0.00	(0.37)
						13.60		0.00	10883.19
						36.00		36.00	29248.76
		X4	FB-FA	M	3.14②	0.378	0.50	0.00	(0.37)
						13.60		0.00	10883.21
						36.00		36.00	29248.76
		X5	FB-FA	M	2.81②	0.378	0.50	0.00	(0.37)
						13.61		0.03	10884.55
						36.00		36.00	29248.76
		X6	FA-FA	M	2.84②	0.291	0.50	0.00	(0.29)
						10.49		0.09	8388.12
						36.00		36.00	29248.76
	1F	X1	FB-FB	M	5.45②	0.395	0.50	0.00	(0.39)
						14.20		0.06	11363.94
						36.00		36.00	29248.76
		X2	FC-FA	M	5.29②	0.521	0.50	0.00	(0.51)
						18.75		0.00	14997.37
						36.00		36.00	29248.76
		X3	FC-FC	M	5.10②	0.521	0.50	0.00	(0.51)
						18.75		0.00	15001.58
						36.00		36.00	29248.76
		X4	FC-FC	M	5.10②	0.521	0.50	0.00	(0.51)
						18.75		0.00	15001.63
						36.00		36.00	29248.76
		X5	FC-FA	M	5.29②	0.521	0.50	0.00	(0.51)
						18.75		0.00	14997.36
						36.00		36.00	29248.76
		X6	FB-FB	M	5.45②	0.395	0.50	0.00	(0.39)
						14.20		0.06	11363.97
						36.00		36.00	29248.76
Y3	11F	X1	FA-FA	M	3.73②	0.000	0.32	0.00	(-0.02)
						0.00		0.05	-52.55
						30.00		30.00	-2923.67
		X2	FA-FA	M	3.04②	0.010	0.53	0.00	(0.01)
						0.31		0.02	186.28
						30.00		30.00	19387.51
		X3	FA-FA	M	4.56②	0.011	0.53	0.00	(0.01)
						0.32		0.00	194.19
						30.00		30.00	19387.51
		X4	FA-FA	M	4.49②	0.011	0.53	0.00	(0.01)
						0.32		0.00	194.19
						30.00		30.00	19387.51
		X5	FA-FA	M	3.04②	0.010	0.53	0.00	(0.01)
						0.31		0.02	186.28
						30.00		30.00	19387.51
		X6	FA-FA	M	3.73②	0.000	0.32	0.00	(-0.02)
						0.00		0.05	-52.56
						30.00		30.00	-2923.67
	10F	X1	FA-FA	M	2.88②	0.000	0.32	0.00	(-0.06)
						0.00		0.04	-164.50
						30.00		30.00	-2923.67
		X2	FA-FA	M	3.05②	0.015	0.53	0.00	(0.01)
						0.46		0.01	275.70
						30.00		30.00	19387.51

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	10F	X3	FA-FA	M	2.81②	0.016	0.53	0.00	(0.02)
						0.49		0.00	291.59
						30.00		30.00	19387.51
		X4	FA-FA	M	2.81②	0.016	0.53	0.00	(0.02)
						0.49		0.00	291.59
						30.00		30.00	19387.51
		X5	FA-FA	M	3.05②	0.015	0.53	0.00	(0.01)
						0.46		0.01	275.69
						30.00		30.00	19387.51
		X6	FA-FA	M	2.88②	0.000	0.32	0.00	(-0.06)
						0.00		0.04	-164.50
						30.00		30.00	-2923.67
	9F	X1	FA-FA	M	2.95②	0.000	0.32	0.00	(-0.13)
						0.00		0.03	-368.48
						36.00		36.00	-2923.67
		X2	FA-FA	M	3.17②	0.010	0.53	0.00	(0.01)
						0.35		0.03	208.99
						36.00		36.00	22447.51
		X3	FA-FA	M	4.25②	0.011	0.53	0.00	(0.01)
						0.38		0.00	230.39
						36.00		36.00	22447.51
		X4	FA-FA	M	4.21②	0.011	0.53	0.00	(0.01)
						0.38		0.00	230.38
						36.00		36.00	22447.51
		X5	FA-FA	M	3.17②	0.010	0.53	0.00	(0.01)
						0.35		0.03	208.99
						36.00		36.00	22447.51
		X6	FA-FA	M	2.95②	0.000	0.32	0.00	(-0.13)
						0.00		0.03	-368.48
						36.00		36.00	-2923.67
	8F	X1	FA-FA	M	3.19②	0.000	0.40	0.00	(-0.17)
						0.00		0.03	-689.07
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	3.64②	0.000	0.45	0.00	(-0.01)
						0.00		0.02	-20.89
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FA-FA	M	4.90②	0.000	0.45	0.00	(-0.00)
						0.00		0.00	-2.87
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FA-FA	M	4.91②	0.000	0.45	0.00	(-0.00)
						0.00		0.00	-2.87
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FA-FA	M	3.64②	0.000	0.45	0.00	(-0.01)
						0.00		0.02	-20.90
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	3.19②	0.000	0.40	0.00	(-0.17)
						0.00		0.03	-689.07
						36.00		36.00	-4087.51
	7F	X1	FB-FB	M	2.10①	0.000	0.40	0.00	(-0.26)
						0.00		0.02	-1081.77
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	3.20②	0.000	0.45	0.00	(-0.07)
						0.00		0.03	-288.03
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FB-FB	M	2.10①	0.000	0.45	0.00	(-0.07)
						0.00		0.00	-266.98
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FB-FB	M	2.10①	0.000	0.45	0.00	(-0.07)
						0.00		0.00	-266.98
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FA-FA	M	3.20②	0.000	0.45	0.00	(-0.07)
						0.00		0.03	-288.03
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FB-FB	M	2.10①	0.000	0.40	0.00	(-0.26)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	7F	X6	FB-FB	M	2.10①	0.00 36.00	0.40	0.02 36.00	-1081.78 -4087.51
	6F	X1	FA-FA	M	3.15②	0.000 0.00 36.00	0.40	0.00 0.01 36.00	(-0.39) -1577.77 -4087.51
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.04 36.00	(-0.17) -677.57 -4087.51
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.16) -653.77 -4087.51
		X2	FA-FA	M	3.15②	0.000 0.00 36.00	0.45	0.00 0.04 36.00	(-0.16) -653.77 -4087.51
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.04 36.00	(-0.17) -677.58 -4087.51
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.01 36.00	(-0.39) -1577.77 -4087.51
		X3	FB-FB	M	2.10①	0.000 0.00 36.00	0.45	0.00 0.00 36.00	(-0.52) -2142.20 -4087.51
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.05 36.00	(-0.30) -1243.79 -4087.51
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.05 36.00	(-0.30) -1220.50 -4087.51
		X4	FB-FB	M	2.05①	0.000 0.00 36.00	0.45	0.00 0.00 36.00	(-0.30) -1220.50 -4087.51
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.05 36.00	(-0.30) -1243.78 -4087.51
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.52) -2142.20 -4087.51
		X5	FB-FB	M	2.05①	0.000 0.00 36.00	0.45	0.00 0.05 36.00	(-0.68) -2762.42 -4087.51
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.05 36.00	(-0.48) -1975.14 -4087.51
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.48) -1958.28 -4087.51
		X6	FA-FA	M	2.81②	0.000 0.00 36.00	0.40	0.00 0.00 36.00	(-0.48) -1958.28 -4087.51
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.05 36.00	(-0.48) -1975.13 -4087.51
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.68) -2762.43 -4087.51
	4F	X1	FA-FA	M	2.81②	0.000 0.00 36.00	0.50	0.00 0.00 36.00	(-0.72) -3444.29 -4768.76
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.05 36.00	(-0.60) -2850.59 -4768.76
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.60) -2840.34 -4768.76
		X2	FB-FB	M	2.05①	0.000 0.00 36.00	0.50	0.00 0.05 36.00	(-0.60) -2850.59 -4768.76
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.60) -2840.34 -4768.76
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.60) -2840.34 -4768.76
		X3	FB-FB	M	2.05①	0.000 0.00 36.00	0.50	0.00 0.00 36.00	(-0.60) -2840.34 -4768.76
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.60) -2840.34 -4768.76
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.60) -2840.34 -4768.76
	3F	X1	FA-FA	M	2.81②	0.000 0.00 36.00	0.50	0.00 0.00 36.00	(-0.72) -3444.29 -4768.76
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.05 36.00	(-0.60) -2850.59 -4768.76
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.60) -2840.34 -4768.76
		X2	FB-FB	M	2.05①	0.000 0.00 36.00	0.50	0.00 0.05 36.00	(-0.60) -2850.59 -4768.76
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.60) -2840.34 -4768.76
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.60) -2840.34 -4768.76
		X3	FB-FB	M	2.05①	0.000 0.00 36.00	0.50	0.00 0.00 36.00	(-0.60) -2840.34 -4768.76
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.60) -2840.34 -4768.76
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.60) -2840.34 -4768.76

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	3F	X3	FB-FB	M	2.05①	36.00	0.50	36.00	-4768.76
		X4	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.50	0.00	(-0.60)
						0.00		0.00	-2840.35
						36.00		36.00	-4768.76
		X5	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.50	0.00	(-0.60)
						0.00		0.05	-2850.58
						36.00		36.00	-4768.76
		X6	FA-FA	M	2.81②	0.000	0.50	0.00	(-0.72)
						0.00		0.00	-3444.30
						36.00		36.00	-4768.76
	2F	X1	FA-FA	M	3.08②	0.000	0.50	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.00	-4141.97
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.50	0.00	(-0.80*)
						0.00		0.06	-3796.00
						36.00		36.00	-4768.76
		X3	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.50	0.00	(-0.80*)
						0.00		0.00	-3791.17
						36.00		36.00	-4768.76
		X4	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.50	0.00	(-0.80*)
						0.00		0.00	-3791.19
						36.00		36.00	-4768.76
		X5	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.50	0.00	(-0.80*)
						0.00		0.06	-3796.00
						36.00		36.00	-4768.76
		X6	FA-FA	M	3.08②	0.000	0.50	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.00	-4141.98
						36.00		36.00	-4768.76
	1F	X1	FB-FB	M	2.35①	0.000	0.50	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FB-FB	M	2.35①	0.000	0.50	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
		X3	FB-FB	M	2.35①	0.000	0.50	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
		X4	FB-FB	M	2.35①	0.000	0.50	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
		X5	FB-FB	M	2.35①	0.000	0.50	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
		X6	FB-FB	M	2.35①	0.000	0.50	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76

c) RC壁の部材種別

 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²) F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード* : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X2	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X2	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	11F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.5	30.00

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	10F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.7	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.030	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
X2	11F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.021	0.6	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.9	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
X3	2F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.6	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.9	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.028	1.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
X4	4F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.6	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.9	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.028	1.0	36.00
X5	6F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.6	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.9	36.00
X6	8F	Y2	Y3	WA	M	0.028	1.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
X6	10F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.5	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.7	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.9	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.030	1.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
X6	1F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	11F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.5	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.7	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.030	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
X2	11F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.021	0.6	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
X3	11F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.6	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.028	1.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
X4	11F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.6	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.028	1.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
X5	11F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.021	0.6	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
X6	11F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.5	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.7	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.030	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X6	1F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00

U-5.1.3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク (FD部材のみ)

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL : 長期せん断力 (kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu : はりのせん断耐力 (kN)

n : 部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L 0	-63.0	1.100	177.0	131.7	544.1	OK
		R 0	66.6			261.3		
	X2	L 0	-64.9	1.100	234.1	192.6	561.7	OK
		R 0	64.7			322.2		
	X3	L 0	-64.8	1.100	234.0	192.6	561.7	OK
		R 0	64.8			322.2		
	X4	L 0	-64.7	1.100	233.9	192.6	561.7	OK
		R 0	64.9			322.2		
	X5	L 0	-66.6	1.100	180.6	132.0	544.1	OK
		R 0	63.0			261.6		
11F	X1	L 0	-97.3	1.100	177.8	98.3	544.1	OK
		R 0	99.2			294.8		
	X2	L 0	-98.3	1.100	234.0	159.1	561.7	OK
		R 0	98.3			355.7		
	X3	L 0	-98.3	1.100	234.0	159.1	561.7	OK
		R 0	98.3			355.7		
	X4	L 0	-98.3	1.100	234.0	159.1	561.7	OK
		R 0	98.3			355.7		
	X5	L 0	-99.2	1.100	179.8	98.5	544.1	OK
		R 0	97.3			295.0		
10F	X1	L 0	-99.2	1.100	319.8	252.6	773.1	OK
		R 0	101.8			453.6		
	X2	L 0	-100.6	1.100	398.2	337.4	773.1	OK
		R 0	100.5			538.5		
	X3	L 0	-100.5	1.100	398.1	337.4	773.1	OK
		R 0	100.5			538.5		
	X4	L 0	-100.5	1.100	398.1	337.4	773.1	OK
		R 0	100.6			538.5		
	X5	L 0	-101.8	1.100	322.4	252.8	773.1	OK
		R 0	99.2			453.9		
9F	X1	L 0	-99.3	1.100	319.9	252.6	773.1	OK
		R 0	101.8			453.7		
	X2	L 0	-100.6	1.100	398.2	337.4	773.1	OK
		R 0	100.5			538.5		
	X3	L 0	-100.5	1.100	398.2	337.4	773.1	OK
		R 0	100.5			538.5		
	X4	L 0	-100.5	1.100	398.1	337.4	773.1	OK
		R 0	100.6			538.5		
	X5	L 0	-101.8	1.100	322.4	252.8	773.1	OK
		R 0	99.3			453.9		
8F	X1	L 0	-101.4	1.100	473.8	419.8	792.2	OK
		R 0	104.2			625.4		
	X2	L 0	-100.6	1.100	398.3	337.5	750.7	OK

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X2	R	0	100.4	1.100	398.3	538.5	≦	750.7	OK
		L	0	-100.5			337.4	≦		
	X3	R	0	100.5	1.100	398.2	538.5	≦	750.7	OK
		L	0	-100.4			337.4	≦		
	X4	R	0	100.6	1.100	398.1	538.5	≦	750.7	OK
		L	0	-104.2			420.0	≦		
	X5	R	0	101.4	1.100	476.6	625.6	≦	792.2	OK
		L	0	-101.4			419.8	≦		
7F	X1	R	0	104.2	1.100	473.8	625.4	≦	792.2	OK
		L	0	-100.6			337.5	≦		
	X2	R	0	100.4	1.100	398.3	538.5	≦	750.7	OK
		L	0	-100.5			337.4	≦		
	X3	R	0	100.5	1.100	398.2	538.5	≦	750.7	OK
		L	0	-100.4			337.4	≦		
	X4	R	0	100.6	1.100	398.1	538.5	≦	750.7	OK
		L	0	-104.2			420.0	≦		
	X5	R	0	101.4	1.100	476.6	625.7	≦	792.2	OK
		L	0	-103.3			528.4	≦		
6F	X1	R	0	106.9	1.100	574.3	738.6	≦	874.0	OK
		L	0	-105.1			528.6	≦		
	X2	R	0	105.0	1.100	576.1	738.8	≦	874.0	OK
		L	0	-105.1			528.6	≦		
	X3	R	0	105.1	1.100	576.1	738.8	≦	874.0	OK
		L	0	-105.0			528.6	≦		
	X4	R	0	105.1	1.100	576.0	738.8	≦	874.0	OK
		L	0	-106.9			528.8	≦		
	X5	R	0	103.3	1.100	577.9	739.0	≦	874.0	OK
		L	0	-103.2			528.4	≦		
5F	X1	R	0	107.0	1.100	574.2	738.6	≦	874.0	OK
		L	0	-105.2			528.6	≦		
	X2	R	0	105.0	1.100	576.2	738.8	≦	874.0	OK
		L	0	-105.1			528.6	≦		
	X3	R	0	105.1	1.100	576.1	738.8	≦	874.0	OK
		L	0	-105.0			528.6	≦		
	X4	R	0	105.2	1.100	576.0	738.8	≦	874.0	OK
		L	0	-107.0			528.8	≦		
	X5	R	0	103.2	1.100	578.0	739.0	≦	874.0	OK
		L	0	-103.1			528.4	≦		
4F	X1	R	0	107.1	1.100	574.1	738.6	≦	874.0	OK
		L	0	-105.2			528.6	≦		
	X2	R	0	105.0	1.100	576.2	738.8	≦	874.0	OK
		L	0	-105.1			528.6	≦		
	X3	R	0	105.1	1.100	576.1	738.8	≦	874.0	OK
		L	0	-105.0			528.6	≦		
	X4	R	0	105.2	1.100	576.0	738.8	≦	874.0	OK
		L	0	-107.1			528.8	≦		
	X5	R	0	103.1	1.100	578.1	739.0	≦	874.0	OK
		L	0	-103.0			528.4	≦		
3F	X1	R	0	107.2	1.100	574.0	738.6	≦	930.5	OK
		L	0	-105.2			528.6	≦		
	X2	R	0	105.0	1.100	576.2	738.8	≦	930.5	OK
		L	0	-105.1			528.6	≦		
	X3	R	0	105.1	1.100	576.1	738.8	≦	930.5	OK
		L	0	-105.0			528.6	≦		
	X4	R	0	105.2	1.100	576.0	738.8	≦	930.5	OK
		L	0	-107.2			528.8	≦		
	X5	R	0	103.0	1.100	578.2	739.0	≦	930.5	OK
		L	0	-102.8			528.4	≦		
2F	X1	R	0	107.3	1.100	573.8	738.5	≦	930.5	OK
		L	0	-105.1			528.6	≦		
	X2	R	0	105.0	1.100	576.1	738.8	≦	930.5	OK
		L	0	-105.1			528.6	≦		
	X3	R	0	105.1	1.100	576.1	738.8	≦	930.5	OK
		L	0	-105.0			528.6	≦		
	X4	R	0	105.1	1.100	576.0	738.8	≦	930.5	OK
		L	0	-105.0			528.6	≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
2F	X5	L 0	-107.3	1.100	578.3	528.8	930.5	OK
		R 0	102.8			739.0		
1F	X1	L	-129.7	1.200	835.0	872.3	4537.3	OK
		R	166.3			1168.3		
	X2	L	-150.7	1.200	951.9	991.5	4318.1	OK
		R	145.2			1287.5		
	X3	L	-148.0	1.200	948.0	989.6	4345.0	OK
		R	148.0			1285.6		
	X4	L	-145.2	1.200	892.9	926.3	4196.8	OK
		R	150.7			1222.3		
	X5	L	-166.3	1.200	1453.6	1577.9	4298.2	OK
		R	129.7			1873.9		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L 0	-63.0	1.100	177.0	131.7	544.1	OK
		R 0	66.6			261.3		
	X2	L 0	-64.9	1.100	234.1	192.6	561.7	OK
		R 0	64.7			322.2		
	X3	L 0	-64.8	1.100	234.0	192.6	561.7	OK
		R 0	64.8			322.2		
	X4	L 0	-64.7	1.100	233.9	192.6	561.7	OK
		R 0	64.9			322.2		
	X5	L 0	-66.6	1.100	180.6	132.0	544.1	OK
		R 0	63.0			261.6		
11F	X1	L 0	-97.3	1.100	177.8	98.3	544.1	OK
		R 0	99.2			294.8		
	X2	L 0	-98.3	1.100	234.0	159.1	561.7	OK
		R 0	98.3			355.7		
	X3	L 0	-98.3	1.100	234.0	159.1	561.7	OK
		R 0	98.3			355.7		
	X4	L 0	-98.3	1.100	234.0	159.1	561.7	OK
		R 0	98.3			355.7		
	X5	L 0	-99.2	1.100	179.8	98.5	544.1	OK
		R 0	97.3			295.0		
10F	X1	L 0	-99.2	1.100	319.8	252.6	773.1	OK
		R 0	101.8			453.6		
	X2	L 0	-100.6	1.100	398.2	337.4	773.1	OK
		R 0	100.5			538.5		
	X3	L 0	-100.5	1.100	398.1	337.4	773.1	OK
		R 0	100.5			538.5		
	X4	L 0	-100.5	1.100	398.1	337.4	773.1	OK
		R 0	100.6			538.5		
	X5	L 0	-101.8	1.100	322.4	252.8	773.1	OK
		R 0	99.2			453.9		
9F	X1	L 0	-99.3	1.100	319.9	252.6	773.1	OK
		R 0	101.8			453.7		
	X2	L 0	-100.6	1.100	398.2	337.4	773.1	OK
		R 0	100.5			538.5		
	X3	L 0	-100.5	1.100	398.2	337.4	773.1	OK
		R 0	100.5			538.5		
	X4	L 0	-100.5	1.100	398.1	337.4	773.1	OK
		R 0	100.6			538.5		
	X5	L 0	-101.8	1.100	322.4	252.8	773.1	OK
		R 0	99.3			453.9		
8F	X1	L 0	-101.4	1.100	473.8	419.8	792.2	OK
		R 0	104.2			625.4		
	X2	L 0	-100.6	1.100	398.3	337.5	750.7	OK
		R 0	100.4			538.5		
	X3	L 0	-100.5	1.100	398.2	337.4	750.7	OK
		R 0	100.5			538.5		
	X4	L 0	-100.4	1.100	398.1	337.4	750.7	OK
		R 0	100.6			538.5		
	X5	L 0	-104.2	1.100	476.6	420.0	792.2	OK
		R 0	101.4			625.6		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
7F	X1	L 0	-101.4	1.100	473.8	419.8	792.2	OK
		R 0	104.2			625.4		
	X2	L 0	-100.6	1.100	398.3	337.5	750.7	OK
		R 0	100.4			538.5		
	X3	L 0	-100.5	1.100	398.2	337.4	750.7	OK
		R 0	100.5			538.5		
	X4	L 0	-100.4	1.100	398.1	337.4	750.7	OK
		R 0	100.6			538.5		
	X5	L 0	-104.2	1.100	476.6	420.0	792.2	OK
		R 0	101.4			625.7		
6F	X1	L 0	-103.3	1.100	574.3	528.4	874.0	OK
		R 0	106.9			738.6		
	X2	L 0	-105.1	1.100	576.1	528.6	874.0	OK
		R 0	105.0			738.8		
	X3	L 0	-105.1	1.100	576.1	528.6	874.0	OK
		R 0	105.1			738.8		
	X4	L 0	-105.0	1.100	576.0	528.6	874.0	OK
		R 0	105.1			738.8		
	X5	L 0	-106.9	1.100	577.9	528.8	874.0	OK
		R 0	103.3			739.0		
5F	X1	L 0	-103.2	1.100	574.2	528.4	874.0	OK
		R 0	107.0			738.6		
	X2	L 0	-105.2	1.100	576.2	528.6	874.0	OK
		R 0	105.0			738.8		
	X3	L 0	-105.1	1.100	576.1	528.6	874.0	OK
		R 0	105.1			738.8		
	X4	L 0	-105.0	1.100	576.0	528.6	874.0	OK
		R 0	105.2			738.8		
	X5	L 0	-107.0	1.100	578.0	528.8	874.0	OK
		R 0	103.2			739.0		
4F	X1	L 0	-103.1	1.100	574.1	528.4	874.0	OK
		R 0	107.1			738.6		
	X2	L 0	-105.2	1.100	576.2	528.6	874.0	OK
		R 0	105.0			738.8		
	X3	L 0	-105.1	1.100	576.1	528.6	874.0	OK
		R 0	105.1			738.8		
	X4	L 0	-105.0	1.100	576.0	528.6	874.0	OK
		R 0	105.2			738.8		
	X5	L 0	-107.1	1.100	578.1	528.8	874.0	OK
		R 0	103.1			739.0		
3F	X1	L 0	-103.0	1.100	574.0	528.4	930.5	OK
		R 0	107.2			738.6		
	X2	L 0	-105.2	1.100	576.2	528.6	930.5	OK
		R 0	105.0			738.8		
	X3	L 0	-105.1	1.100	576.1	528.6	930.5	OK
		R 0	105.1			738.8		
	X4	L 0	-105.0	1.100	576.0	528.6	930.5	OK
		R 0	105.2			738.8		
	X5	L 0	-107.2	1.100	578.2	528.8	930.5	OK
		R 0	103.0			739.0		
2F	X1	L 0	-102.8	1.100	573.8	528.4	930.5	OK
		R 0	107.3			738.5		
	X2	L 0	-105.1	1.100	576.1	528.6	930.5	OK
		R 0	105.0			738.8		
	X3	L 0	-105.1	1.100	576.1	528.6	930.5	OK
		R 0	105.1			738.8		
	X4	L 0	-105.0	1.100	576.0	528.6	930.5	OK
		R 0	105.1			738.8		
	X5	L 0	-107.3	1.100	578.3	528.8	930.5	OK
		R 0	102.8			739.0		
1F	X1	L	-129.7	1.200	833.1	870.1	4541.5	OK
		R	166.3			1166.1		
	X2	L	-150.7	1.200	951.5	991.1	4317.8	OK
		R	145.2			1287.1		
	X3	L	-148.0	1.200	947.6	989.1	4345.0	OK
		R						

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X3	R	148.0	1.200	947.6	1285.1	4345.0	OK
		L	-145.2			925.7		
	X4	R	150.7	1.200	892.5	1221.7	4196.3	OK
		L	-166.3			1577.6		
	X5	R	129.7	1.200	1453.3	1873.6	4298.3	OK
		L						

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L	0	1.100	-180.6	261.6	544.1	OK
		R	0			132.0		
	X2	L	0	1.100	-233.9	322.2	561.7	OK
		R	0			192.6		
	X3	L	0	1.100	-234.0	322.2	561.7	OK
		R	0			192.6		
	X4	L	0	1.100	-234.1	322.2	561.7	OK
		R	0			192.6		
	X5	L	0	1.100	-177.0	261.3	544.1	OK
		R	0			131.7		
11F	X1	L	0	1.100	-179.8	295.0	544.1	OK
		R	0			98.5		
	X2	L	0	1.100	-234.0	355.7	561.7	OK
		R	0			159.1		
	X3	L	0	1.100	-234.0	355.7	561.7	OK
		R	0			159.1		
	X4	L	0	1.100	-234.0	355.7	561.7	OK
		R	0			159.1		
	X5	L	0	1.100	-177.8	294.8	544.1	OK
		R	0			98.3		
10F	X1	L	0	1.100	-322.4	453.9	773.1	OK
		R	0			252.8		
	X2	L	0	1.100	-398.1	538.5	773.1	OK
		R	0			337.4		
	X3	L	0	1.100	-398.1	538.5	773.1	OK
		R	0			337.4		
	X4	L	0	1.100	-398.2	538.5	773.1	OK
		R	0			337.4		
	X5	L	0	1.100	-319.8	453.6	773.1	OK
		R	0			252.6		
9F	X1	L	0	1.100	-322.4	453.9	773.1	OK
		R	0			252.8		
	X2	L	0	1.100	-398.1	538.5	773.1	OK
		R	0			337.4		
	X3	L	0	1.100	-398.2	538.5	773.1	OK
		R	0			337.4		
	X4	L	0	1.100	-398.2	538.5	773.1	OK
		R	0			337.4		
	X5	L	0	1.100	-319.9	453.7	773.1	OK
		R	0			252.6		
8F	X1	L	0	1.100	-476.6	625.6	792.2	OK
		R	0			420.0		
	X2	L	0	1.100	-398.1	538.5	750.7	OK
		R	0			337.4		
	X3	L	0	1.100	-398.2	538.5	750.7	OK
		R	0			337.4		
	X4	L	0	1.100	-398.3	538.5	750.7	OK
		R	0			337.5		
	X5	L	0	1.100	-473.8	625.4	792.2	OK
		R	0			419.8		
7F	X1	L	0	1.100	-476.6	625.7	792.2	OK
		R	0			420.0		
	X2	L	0	1.100	-398.1	538.5	750.7	OK
		R	0			337.4		
	X3	L	0	1.100	-398.2	538.5	750.7	OK
		R	0			337.4		
	X4	L	0	1.100	-398.3	538.5	750.7	OK
		R	0			538.5		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
7F	X4	R	0	100.6	1.100	-398.3	337.5	≦	750.7	OK
	X5	L	0	-104.2	1.100	-473.8	625.4	≦	792.2	OK
6F	X1	R	0	101.4	1.100	-577.9	419.8	≦	874.0	OK
		L	0	-103.3			739.0	≦		
	X2	R	0	106.9	1.100	-576.0	528.8	≦	874.0	OK
		L	0	-105.1			738.8	≦		
	X3	R	0	105.0	1.100	-576.1	528.6	≦	874.0	OK
		L	0	-105.1			738.8	≦		
	X4	R	0	105.1	1.100	-574.3	528.6	≦	874.0	OK
		L	0	-105.0			738.8	≦		
	X5	R	0	105.1	1.100	-574.3	528.6	≦	874.0	OK
		L	0	-106.9			738.6	≦		
5F	X1	R	0	103.3	1.100	-578.0	528.4	≦	874.0	OK
		L	0	-103.2			739.0	≦		
	X2	R	0	107.0	1.100	-576.0	528.8	≦	874.0	OK
		L	0	-105.2			738.8	≦		
	X3	R	0	105.0	1.100	-576.1	528.6	≦	874.0	OK
		L	0	-105.1			738.8	≦		
	X4	R	0	105.1	1.100	-576.2	528.6	≦	874.0	OK
		L	0	-105.0			738.8	≦		
	X5	R	0	105.2	1.100	-574.2	528.6	≦	874.0	OK
		L	0	-107.0			738.6	≦		
4F	X1	R	0	103.2	1.100	-578.1	528.4	≦	874.0	OK
		L	0	-103.1			739.0	≦		
	X2	R	0	107.1	1.100	-576.0	528.8	≦	874.0	OK
		L	0	-105.2			738.8	≦		
	X3	R	0	105.0	1.100	-576.1	528.6	≦	874.0	OK
		L	0	-105.1			738.8	≦		
	X4	R	0	105.1	1.100	-576.2	528.6	≦	874.0	OK
		L	0	-105.0			738.8	≦		
	X5	R	0	105.2	1.100	-574.1	528.6	≦	874.0	OK
		L	0	-107.1			738.6	≦		
3F	X1	R	0	103.1	1.100	-578.2	528.4	≦	930.5	OK
		L	0	-103.0			739.0	≦		
	X2	R	0	107.2	1.100	-576.0	528.8	≦	930.5	OK
		L	0	-105.2			738.8	≦		
	X3	R	0	105.0	1.100	-576.1	528.6	≦	930.5	OK
		L	0	-105.1			738.8	≦		
	X4	R	0	105.1	1.100	-576.2	528.6	≦	930.5	OK
		L	0	-105.0			738.8	≦		
	X5	R	0	105.2	1.100	-574.0	528.6	≦	930.5	OK
		L	0	-107.2			738.6	≦		
2F	X1	R	0	103.0	1.100	-578.3	528.4	≦	930.5	OK
		L	0	-102.8			739.0	≦		
	X2	R	0	107.3	1.100	-576.0	528.8	≦	930.5	OK
		L	0	-105.1			738.8	≦		
	X3	R	0	105.0	1.100	-576.1	528.6	≦	930.5	OK
		L	0	-105.1			738.8	≦		
	X4	R	0	105.1	1.100	-573.8	528.6	≦	930.5	OK
		L	0	-105.0			738.8	≦		
	X5	R	0	105.1	1.100	-573.8	528.6	≦	930.5	OK
		L	0	-107.3			738.5	≦		
1F	X1	R		102.8	1.200	-1453.5	528.4	≦	4298.2	OK
		L		-129.7			1873.9	≦		
	X2	R		166.3	1.200	-892.9	1577.9	≦	4196.8	OK
		L		-150.7			1222.3	≦		
	X3	R		145.2	1.200	-948.0	926.3	≦	4345.0	OK
		L		-148.0			1285.6	≦		
	X4	R		148.0	1.200	-951.9	989.6	≦	4318.1	OK
		L		-145.2			1287.5	≦		
	X5	R		150.7	1.200	-835.0	991.5	≦	4537.3	OK
		L		-166.3			1168.3	≦		
				129.7			872.3	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L 0	-63.0	1.100	-180.6	261.6	544.1	OK
		R 0	66.6			132.0		
	X2	L 0	-64.9	1.100	-233.9	322.2	561.7	OK
		R 0	64.7			192.6		
	X3	L 0	-64.8	1.100	-234.0	322.2	561.7	OK
		R 0	64.8			192.6		
	X4	L 0	-64.7	1.100	-234.1	322.2	561.7	OK
		R 0	64.9			192.6		
	X5	L 0	-66.6	1.100	-177.0	261.3	544.1	OK
		R 0	63.0			131.7		
11F	X1	L 0	-97.3	1.100	-179.8	295.0	544.1	OK
		R 0	99.2			98.5		
	X2	L 0	-98.3	1.100	-234.0	355.7	561.7	OK
		R 0	98.3			159.1		
	X3	L 0	-98.3	1.100	-234.0	355.7	561.7	OK
		R 0	98.3			159.1		
	X4	L 0	-98.3	1.100	-234.0	355.7	561.7	OK
		R 0	98.3			159.1		
	X5	L 0	-99.2	1.100	-177.8	294.8	544.1	OK
		R 0	97.3			98.3		
10F	X1	L 0	-99.2	1.100	-322.4	453.9	773.1	OK
		R 0	101.8			252.8		
	X2	L 0	-100.6	1.100	-398.1	538.5	773.1	OK
		R 0	100.5			337.4		
	X3	L 0	-100.5	1.100	-398.1	538.5	773.1	OK
		R 0	100.5			337.4		
	X4	L 0	-100.5	1.100	-398.2	538.5	773.1	OK
		R 0	100.6			337.4		
	X5	L 0	-101.8	1.100	-319.8	453.6	773.1	OK
		R 0	99.2			252.6		
9F	X1	L 0	-99.3	1.100	-322.4	453.9	773.1	OK
		R 0	101.8			252.8		
	X2	L 0	-100.6	1.100	-398.1	538.5	773.1	OK
		R 0	100.5			337.4		
	X3	L 0	-100.5	1.100	-398.2	538.5	773.1	OK
		R 0	100.5			337.4		
	X4	L 0	-100.5	1.100	-398.2	538.5	773.1	OK
		R 0	100.6			337.4		
	X5	L 0	-101.8	1.100	-319.9	453.7	773.1	OK
		R 0	99.3			252.6		
8F	X1	L 0	-101.4	1.100	-476.6	625.6	792.2	OK
		R 0	104.2			420.0		
	X2	L 0	-100.6	1.100	-398.1	538.5	750.7	OK
		R 0	100.4			337.4		
	X3	L 0	-100.5	1.100	-398.2	538.5	750.7	OK
		R 0	100.5			337.4		
	X4	L 0	-100.4	1.100	-398.3	538.5	750.7	OK
		R 0	100.6			337.5		
	X5	L 0	-104.2	1.100	-473.8	625.4	792.2	OK
		R 0	101.4			419.8		
7F	X1	L 0	-101.4	1.100	-476.6	625.7	792.2	OK
		R 0	104.2			420.0		
	X2	L 0	-100.6	1.100	-398.1	538.5	750.7	OK
		R 0	100.4			337.4		
	X3	L 0	-100.5	1.100	-398.2	538.5	750.7	OK
		R 0	100.5			337.4		
	X4	L 0	-100.4	1.100	-398.3	538.5	750.7	OK
		R 0	100.6			337.5		
	X5	L 0	-104.2	1.100	-473.8	625.4	792.2	OK
		R 0	101.4			419.8		
6F	X1	L 0	-103.3	1.100	-577.9	739.0	874.0	OK
		R 0	106.9			528.8		
	X2	L 0	-105.1	1.100	-576.0	738.8	874.0	OK
		R 0	105.0			528.6		
	X3	L 0	-105.1	1.100	-576.1	738.8	874.0	OK
		R 0						

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
6F	X3	R	0	105.1	1.100	-576.1	528.6	≦	874.0	OK
		L	0	-105.0			738.8	≦		
	X4	R	0	105.1	1.100	-576.1	528.6	≦	874.0	OK
		L	0	-106.9			738.6	≦		
5F	X1	R	0	103.3	1.100	-574.3	528.4	≦	874.0	OK
		L	0	-103.2			739.0	≦		
	X2	R	0	107.0	1.100	-578.0	528.8	≦	874.0	OK
		L	0	-105.2			738.8	≦		
	X3	R	0	105.0	1.100	-576.0	528.6	≦	874.0	OK
		L	0	-105.1			738.8	≦		
	X4	R	0	105.1	1.100	-576.1	528.6	≦	874.0	OK
		L	0	-105.0			738.8	≦		
	X5	R	0	105.2	1.100	-576.2	528.6	≦	874.0	OK
		L	0	-107.0			738.6	≦		
4F	X1	R	0	103.2	1.100	-574.2	528.4	≦	874.0	OK
		L	0	-103.1			739.0	≦		
	X2	R	0	107.1	1.100	-578.1	528.8	≦	874.0	OK
		L	0	-105.2			738.8	≦		
	X3	R	0	105.0	1.100	-576.0	528.6	≦	874.0	OK
		L	0	-105.1			738.8	≦		
	X4	R	0	105.1	1.100	-576.1	528.6	≦	874.0	OK
		L	0	-105.0			738.8	≦		
	X5	R	0	105.2	1.100	-576.2	528.6	≦	874.0	OK
		L	0	-107.1			738.6	≦		
3F	X1	R	0	103.1	1.100	-574.1	528.4	≦	874.0	OK
		L	0	-103.0			739.0	≦		
	X2	R	0	107.2	1.100	-578.2	528.8	≦	930.5	OK
		L	0	-105.2			738.8	≦		
	X3	R	0	105.0	1.100	-576.0	528.6	≦	930.5	OK
		L	0	-105.1			738.8	≦		
	X4	R	0	105.1	1.100	-576.1	528.6	≦	930.5	OK
		L	0	-105.0			738.8	≦		
	X5	R	0	105.2	1.100	-576.2	528.6	≦	930.5	OK
		L	0	-107.2			738.6	≦		
2F	X1	R	0	103.0	1.100	-574.0	528.4	≦	930.5	OK
		L	0	-102.8			739.0	≦		
	X2	R	0	107.3	1.100	-578.3	528.8	≦	930.5	OK
		L	0	-105.1			738.8	≦		
	X3	R	0	105.0	1.100	-576.0	528.6	≦	930.5	OK
		L	0	-105.1			738.8	≦		
	X4	R	0	105.1	1.100	-576.1	528.6	≦	930.5	OK
		L	0	-105.0			738.8	≦		
	X5	R	0	105.1	1.100	-576.1	528.6	≦	930.5	OK
		L	0	-107.3			738.5	≦		
1F	X1	R		102.8	1.200	-1453.3	528.4	≦	930.5	OK
		L		-129.7			1873.6	≦		
	X2	R		166.3	1.200	-892.5	1577.6	≦	4298.3	OK
		L		-150.7			1221.7	≦		
	X3	R		145.2	1.200	-947.6	925.7	≦	4196.3	OK
		L		-148.0			1285.1	≦		
	X4	R		148.0	1.200	-951.5	989.1	≦	4345.0	OK
		L		-145.2			1287.1	≦		
	X5	R		150.7	1.200	-833.1	991.1	≦	4317.8	OK
		L		-166.3			1166.1	≦		
	X6	R		129.7	1.200	-833.1	870.1	≦	4541.5	OK
		L		-129.7			1166.1	≦		

Y2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	R		-63.0	1.200	5.0	57.0	≦	544.1	OK
		L		66.6			72.6	≦		
	X2	R		-64.9	1.200	-0.1	65.1	≦	561.7	OK
		L		64.7			64.5	≦		
	X3	R		-64.8	1.200	-0.0	64.8	≦	561.7	OK
		L		64.8			64.8	≦		
	X4	R		-64.7	1.200	0.1	64.5	≦	561.7	OK
		L		64.7			64.5	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X4	R	64.9	1.200	0.1	65.1	≦	561.7	OK
	X5	L	-66.6	1.200	-5.0	72.6	≦	544.1	OK
11F	X1	R	63.0	1.200	7.3	57.0	≦	544.1	OK
		L	-97.3			88.6	≦		
	X2	R	99.2	1.200	0.1	108.0	≦	561.7	OK
		L	-98.3			98.1	≦		
	X3	R	98.3	1.200	-0.0	98.4	≦	561.7	OK
		L	-98.3			98.3	≦		
	X4	R	98.3	1.200	-0.1	98.3	≦	561.7	OK
		L	-98.3			98.4	≦		
	X5	R	98.3	1.200	-7.3	98.1	≦	544.1	OK
		L	-99.2			108.0	≦		
10F	X1	R	97.3	1.200	10.3	88.6	≦	773.1	OK
		L	-99.2			114.2	≦		
	X2	R	101.8	1.200	0.1	100.5	≦	773.1	OK
		L	-100.6			100.6	≦		
	X3	R	100.5	1.200	-0.0	100.5	≦	773.1	OK
		L	-100.5			100.5	≦		
	X4	R	100.5	1.200	-0.1	100.6	≦	773.1	OK
		L	-100.5			100.5	≦		
	X5	R	100.6	1.200	-10.3	114.2	≦	773.1	OK
		L	-101.8			86.8	≦		
9F	X1	R	99.2	1.200	12.5	84.3	≦	773.1	OK
		L	-99.3			116.8	≦		
	X2	R	101.8	1.200	-0.3	100.9	≦	773.1	OK
		L	-100.6			100.1	≦		
	X3	R	100.5	1.200	-0.0	100.5	≦	773.1	OK
		L	-100.5			100.5	≦		
	X4	R	100.5	1.200	0.3	100.1	≦	773.1	OK
		L	-100.5			100.9	≦		
	X5	R	100.6	1.200	-12.5	116.8	≦	773.1	OK
		L	-101.8			84.3	≦		
8F	X1	R	99.3	1.200	16.6	81.5	≦	792.2	OK
		L	-101.4			124.1	≦		
	X2	R	104.2	1.200	-1.4	102.3	≦	750.7	OK
		L	-100.6			98.8	≦		
	X3	R	100.4	1.200	-0.0	100.5	≦	750.7	OK
		L	-100.5			100.5	≦		
	X4	R	100.5	1.200	1.4	98.8	≦	750.7	OK
		L	-100.4			102.3	≦		
	X5	R	102.3	1.200	-16.6	124.1	≦	792.2	OK
		L	-104.2			81.5	≦		
7F	X1	R	101.4	1.200	21.2	75.9	≦	792.2	OK
		L	-101.4			129.7	≦		
	X2	R	104.2	1.200	-2.2	103.3	≦	750.7	OK
		L	-100.6			97.8	≦		
	X3	R	100.4	1.200	-0.0	100.5	≦	750.7	OK
		L	-100.5			100.5	≦		
	X4	R	100.5	1.200	2.2	97.8	≦	750.7	OK
		L	-100.4			103.3	≦		
	X5	R	103.3	1.200	-21.2	129.7	≦	792.2	OK
		L	-104.2			75.9	≦		
6F	X1	R	101.4	1.200	29.7	67.6	≦	874.0	OK
		L	-103.3			142.5	≦		
	X2	R	106.9	1.200	-3.9	109.9	≦	874.0	OK
		L	-105.1			100.3	≦		
	X3	R	105.0	1.200	-0.0	105.1	≦	874.0	OK
		L	-105.1			105.1	≦		
	X4	R	105.1	1.200	3.9	100.3	≦	874.0	OK
		L	-105.0			109.9	≦		
	X5	R	109.9	1.200	-29.7	142.5	≦	874.0	OK
		L	-106.9			67.6	≦		
5F	X1	L	103.3	1.200	34.1	62.3	≦	905.4	OK
		R	107.0			147.8	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X2	L	-105.2	1.200	-4.4	110.5	874.0	OK
		R	105.0			99.7		
	X3	L	-105.1	1.200	-0.0	105.1	874.0	OK
		R	105.1			105.1		
	X4	L	-105.0	1.200	4.4	99.7	874.0	OK
		R	105.2			110.5		
	X5	L	-107.0	1.200	-34.1	147.8	905.4	OK
		R	103.2			62.3		
4F	X1	L	-103.1	1.200	35.9	60.0	930.6	OK
		R	107.1			150.1		
	X2	L	-105.2	1.200	-3.9	109.9	874.0	OK
		R	105.0			100.3		
	X3	L	-105.1	1.200	-0.0	105.1	874.0	OK
		R	105.1			105.1		
	X4	L	-105.0	1.200	3.9	100.3	874.0	OK
		R	105.2			109.9		
	X5	L	-107.1	1.200	-35.9	150.1	930.6	OK
		R	103.1			60.0		
3F	X1	L	-103.0	1.200	36.8	58.8	1003.4	OK
		R	107.2			151.3		
	X2	L	-105.2	1.200	-3.3	109.1	930.5	OK
		R	105.0			101.0		
	X3	L	-105.1	1.200	-0.0	105.1	930.5	OK
		R	105.1			105.1		
	X4	L	-105.0	1.200	3.3	101.0	930.5	OK
		R	105.2			109.1		
	X5	L	-107.2	1.200	-36.8	151.3	1003.4	OK
		R	103.0			58.8		
2F	X1	L	-102.8	1.200	30.5	66.2	930.5	OK
		R	107.3			143.9		
	X2	L	-105.1	1.200	-5.5	111.8	930.5	OK
		R	105.0			98.4		
	X3	L	-105.1	1.200	-0.0	105.1	930.5	OK
		R	105.1			105.1		
	X4	L	-105.0	1.200	5.5	98.4	930.5	OK
		R	105.1			111.8		
	X5	L	-107.3	1.200	-30.5	143.9	930.5	OK
		R	102.8			66.2		
1F	X1	L	-129.7	1.200	12.6	114.5	3466.4	OK
		R	166.3			181.5		
	X2	L	-150.7	1.200	-3.0	154.3	3209.3	OK
		R	145.2			141.7		
	X3	L	-148.0	1.200	0.0	148.0	3209.3	OK
		R	148.0			148.0		
	X4	L	-145.2	1.200	3.0	141.7	3209.3	OK
		R	150.7			154.3		
	X5	L	-166.3	1.200	-12.6	181.5	3466.4	OK
		R	129.7			114.5		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L	-63.0	1.200	-17.0	83.4	544.1	OK
		R	66.6			46.2		
	X2	L	-64.9	1.200	1.5	63.1	561.7	OK
		R	64.7			66.5		
	X3	L	-64.8	1.200	-0.0	64.8	561.7	OK
		R	64.8			64.8		
	X4	L	-64.7	1.200	-1.5	66.5	561.7	OK
		R	64.9			63.1		
	X5	L	-66.6	1.200	17.0	46.2	544.1	OK
		R	63.0			83.4		
11F	X1	L	-97.3	1.200	-21.4	122.9	544.1	OK
		R	99.2			73.6		
	X2	L	-98.3	1.200	0.3	97.9	561.7	OK
		R	98.3			98.7		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X3	L	-98.3	1.200	-0.0	98.3	561.7	OK
		R	98.3			98.3		
	X4	L	-98.3	1.200	-0.3	98.7	561.7	OK
		R	98.3			97.9		
	X5	L	-99.2	1.200	21.4	73.6	544.1	OK
		R	97.3			122.9		
10F	X1	L	-99.2	1.200	-24.2	128.3	773.1	OK
		R	101.8			72.7		
	X2	L	-100.6	1.200	1.0	99.4	773.1	OK
		R	100.5			101.7		
	X3	L	-100.5	1.200	-0.0	100.5	773.1	OK
		R	100.5			100.5		
	X4	L	-100.5	1.200	-1.0	101.6	773.1	OK
		R	100.6			99.4		
	X5	L	-101.8	1.200	24.2	72.7	773.1	OK
		R	99.2			128.3		
9F	X1	L	-99.3	1.200	-24.9	129.2	773.1	OK
		R	101.8			71.9		
	X2	L	-100.6	1.200	0.8	99.6	773.1	OK
		R	100.5			101.5		
	X3	L	-100.5	1.200	-0.0	100.5	773.1	OK
		R	100.5			100.5		
	X4	L	-100.5	1.200	-0.8	101.5	773.1	OK
		R	100.6			99.6		
	X5	L	-101.8	1.200	24.9	71.9	773.1	OK
		R	99.3			129.2		
8F	X1	L	-101.4	1.200	-27.1	133.9	792.2	OK
		R	104.2			71.7		
	X2	L	-100.6	1.200	1.0	99.4	750.7	OK
		R	100.4			101.7		
	X3	L	-100.5	1.200	-0.0	100.5	750.7	OK
		R	100.5			100.5		
	X4	L	-100.4	1.200	-1.0	101.7	750.7	OK
		R	100.6			99.4		
	X5	L	-104.2	1.200	27.1	71.7	792.2	OK
		R	101.4			133.9		
7F	X1	L	-101.4	1.200	-27.5	134.4	792.2	OK
		R	104.2			71.2		
	X2	L	-100.6	1.200	1.1	99.3	750.7	OK
		R	100.4			101.8		
	X3	L	-100.5	1.200	-0.0	100.5	750.7	OK
		R	100.5			100.5		
	X4	L	-100.4	1.200	-1.1	101.8	750.7	OK
		R	100.6			99.3		
	X5	L	-104.2	1.200	27.5	71.2	792.2	OK
		R	101.4			134.4		
6F	X1	L	-103.3	1.200	-31.4	140.9	874.0	OK
		R	106.9			69.2		
	X2	L	-105.1	1.200	1.9	102.8	874.0	OK
		R	105.0			107.3		
	X3	L	-105.1	1.200	-0.0	105.1	874.0	OK
		R	105.1			105.1		
	X4	L	-105.0	1.200	-1.9	107.3	874.0	OK
		R	105.1			102.8		
	X5	L	-106.9	1.200	31.4	69.2	874.0	OK
		R	103.3			140.9		
5F	X1	L	-103.2	1.200	-29.4	138.5	874.0	OK
		R	107.0			71.6		
	X2	L	-105.2	1.200	1.9	102.9	874.0	OK
		R	105.0			107.3		
	X3	L	-105.1	1.200	-0.0	105.1	874.0	OK
		R	105.1			105.1		
	X4	L	-105.0	1.200	-1.9	107.3	874.0	OK
		R	105.2			102.9		
	X5	L	-107.0	1.200	29.4	71.6	874.0	OK
		R						

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X5	R	103.2	1.200	29.4	138.5	874.0	OK
4F	X1	L	-103.1	1.200	-25.7	133.9	874.0	OK
		R	107.1			76.2		
	X2	L	-105.2	1.200	1.6	103.3	874.0	OK
		R	105.0			106.9		
	X3	L	-105.1	1.200	-0.0	105.1	874.0	OK
		R	105.1			105.1		
	X4	L	-105.0	1.200	-1.6	106.9	874.0	OK
		R	105.2			103.3		
	X5	L	-107.1	1.200	25.7	76.2	874.0	OK
		R	103.1			133.9		
3F	X1	L	-103.0	1.200	-22.6	130.1	930.5	OK
		R	107.2			80.0		
	X2	L	-105.2	1.200	1.4	103.5	930.5	OK
		R	105.0			106.6		
	X3	L	-105.1	1.200	-0.0	105.1	930.5	OK
		R	105.1			105.1		
	X4	L	-105.0	1.200	-1.4	106.6	930.5	OK
		R	105.2			103.5		
	X5	L	-107.2	1.200	22.6	80.0	930.5	OK
		R	103.0			130.1		
2F	X1	L	-102.8	1.200	-16.7	122.8	930.5	OK
		R	107.3			87.4		
	X2	L	-105.1	1.200	1.4	103.4	930.5	OK
		R	105.0			106.7		
	X3	L	-105.1	1.200	-0.0	105.1	930.5	OK
		R	105.1			105.1		
	X4	L	-105.0	1.200	-1.4	106.7	930.5	OK
		R	105.1			103.4		
	X5	L	-107.3	1.200	16.7	87.4	930.5	OK
		R	102.8			122.8		
1F	X1	L	-129.7	1.200	-1.8	131.9	3209.3	OK
		R	166.3			164.1		
	X2	L	-150.7	1.200	-0.3	151.1	3209.3	OK
		R	145.2			144.9		
	X3	L	-148.0	1.200	0.0	148.0	3209.3	OK
		R	148.0			148.0		
	X4	L	-145.2	1.200	0.3	144.9	3209.3	OK
		R	150.7			151.1		
	X5	L	-166.3	1.200	1.8	164.1	3209.3	OK
		R	129.7			131.9		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L	-63.0	1.200	-17.0	83.5	544.1	OK
		R	66.6			46.1		
	X2	L	-64.9	1.200	1.5	63.2	561.7	OK
		R	64.7			66.4		
	X3	L	-64.8	1.200	0.0	64.8	561.7	OK
		R	64.8			64.8		
	X4	L	-64.7	1.200	-1.5	66.4	561.7	OK
		R	64.9			63.2		
	X5	L	-66.6	1.200	17.0	46.1	544.1	OK
		R	63.0			83.5		
11F	X1	L	-97.3	1.200	-21.4	123.0	544.1	OK
		R	99.2			73.5		
	X2	L	-98.3	1.200	0.3	97.9	561.7	OK
		R	98.3			98.6		
	X3	L	-98.3	1.200	0.0	98.3	561.7	OK
		R	98.3			98.3		
	X4	L	-98.3	1.200	-0.3	98.6	561.7	OK
		R	98.3			97.9		
	X5	L	-99.2	1.200	21.4	73.5	544.1	OK
		R	97.3			123.0		
10F	X1	L	-99.2	1.200	-24.3	128.4	773.1	OK

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X1	R	101.8	1.200	-24.3	72.7	≦	773.1	OK
		L	-100.6			99.5	≦		
	X2	R	100.5	1.200	0.9	101.6	≦	773.1	OK
		L	-100.5			100.5	≦		
	X3	R	100.5	1.200	0.0	100.5	≦	773.1	OK
		L	-100.5			101.6	≦		
	X4	R	100.6	1.200	-0.9	99.5	≦	773.1	OK
		L	-101.8			72.7	≦		
	X5	R	99.2	1.200	24.3	128.4	≦	773.1	OK
		L	-99.3			129.2	≦		
9F	X1	R	101.8	1.200	-24.9	71.9	≦	773.1	OK
		L	-100.6			99.6	≦		
	X2	R	100.5	1.200	0.8	101.4	≦	773.1	OK
		L	-100.5			100.5	≦		
	X3	R	100.5	1.200	0.0	100.5	≦	773.1	OK
		L	-100.5			101.4	≦		
	X4	R	100.6	1.200	-0.8	99.6	≦	773.1	OK
		L	-101.8			71.9	≦		
	X5	R	99.3	1.200	24.9	129.2	≦	773.1	OK
		L	-99.3			129.2	≦		
8F	X1	R	104.2	1.200	-27.1	71.7	≦	792.2	OK
		L	-101.4			133.9	≦		
	X2	R	100.4	1.200	1.0	101.6	≦	750.7	OK
		L	-100.6			99.5	≦		
	X3	R	100.5	1.200	0.0	100.5	≦	750.7	OK
		L	-100.5			100.5	≦		
	X4	R	100.6	1.200	-0.9	99.5	≦	750.7	OK
		L	-100.4			101.6	≦		
	X5	R	101.4	1.200	27.1	133.9	≦	792.2	OK
		L	-104.2			71.7	≦		
7F	X1	R	104.2	1.200	-27.5	71.3	≦	792.2	OK
		L	-101.4			134.4	≦		
	X2	R	100.4	1.200	1.0	101.7	≦	750.7	OK
		L	-100.6			99.4	≦		
	X3	R	100.5	1.200	0.0	100.5	≦	750.7	OK
		L	-100.5			100.5	≦		
	X4	R	100.6	1.200	-1.0	99.4	≦	750.7	OK
		L	-100.4			101.7	≦		
	X5	R	101.4	1.200	27.5	134.4	≦	792.2	OK
		L	-104.2			71.3	≦		
6F	X1	R	106.9	1.200	-31.2	69.4	≦	874.0	OK
		L	-103.3			140.8	≦		
	X2	R	105.0	1.200	1.8	107.2	≦	874.0	OK
		L	-105.1			102.9	≦		
	X3	R	105.1	1.200	0.0	105.1	≦	874.0	OK
		L	-105.1			105.1	≦		
	X4	R	105.1	1.200	-1.8	102.9	≦	874.0	OK
		L	-105.0			107.2	≦		
	X5	R	103.3	1.200	31.2	140.8	≦	874.0	OK
		L	-106.9			69.4	≦		
5F	X1	R	107.0	1.200	-29.3	71.8	≦	874.0	OK
		L	-103.2			138.4	≦		
	X2	R	105.0	1.200	1.8	107.2	≦	874.0	OK
		L	-105.2			103.0	≦		
	X3	R	105.1	1.200	-0.0	105.1	≦	874.0	OK
		L	-105.1			105.1	≦		
	X4	R	105.2	1.200	-1.8	103.0	≦	874.0	OK
		L	-105.0			107.2	≦		
	X5	R	103.2	1.200	29.3	138.4	≦	874.0	OK
		L	-107.0			71.8	≦		
4F	X1	R	107.1	1.200	-25.6	76.4	≦	874.0	OK
		L	-103.1			133.8	≦		
	X2	R	105.0	1.200	1.5	106.8	≦	874.0	OK
		L	-105.2			103.3	≦		
	X3	R	105.1	1.200	-0.0	105.1	≦	874.0	OK
		L	-105.1			105.1	≦		

Y2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X4	L	-105.0	1.200	-1.5	106.8	874.0	OK
		R	105.2			103.3		
	X5	L	-107.1	1.200	25.6	76.4	874.0	OK
		R	103.1			133.8		
3F	X1	L	-103.0	1.200	-22.5	130.0	930.5	OK
		R	107.2			80.2		
	X2	L	-105.2	1.200	1.3	103.6	930.5	OK
		R	105.0			106.6		
	X3	L	-105.1	1.200	-0.0	105.1	930.5	OK
		R	105.1			105.1		
	X4	L	-105.0	1.200	-1.3	106.6	930.5	OK
		R	105.2			103.6		
	X5	L	-107.2	1.200	22.5	80.2	930.5	OK
		R	103.0			130.0		
2F	X1	L	-102.8	1.200	-16.6	122.7	930.5	OK
		R	107.3			87.5		
	X2	L	-105.1	1.200	1.4	103.5	930.5	OK
		R	105.0			106.7		
	X3	L	-105.1	1.200	-0.0	105.1	930.5	OK
		R	105.1			105.1		
	X4	L	-105.0	1.200	-1.4	106.7	930.5	OK
		R	105.1			103.5		
	X5	L	-107.3	1.200	16.6	87.5	930.5	OK
		R	102.8			122.7		
1F	X1	L	-129.7	1.200	-1.8	131.9	3209.3	OK
		R	166.3			164.1		
	X2	L	-150.7	1.200	-0.3	151.1	3209.3	OK
		R	145.2			144.9		
	X3	L	-148.0	1.200	0.0	148.0	3209.3	OK
		R	148.0			148.0		
	X4	L	-145.2	1.200	0.3	144.9	3209.3	OK
		R	150.7			151.1		
	X5	L	-166.3	1.200	1.8	164.1	3209.3	OK
		R	129.7			131.9		

Y3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L	-63.0	1.200	4.8	57.3	544.1	OK
		R	66.6			72.3		
	X2	L	-64.9	1.200	-0.2	65.1	561.7	OK
		R	64.7			64.5		
	X3	L	-64.8	1.200	-0.0	64.8	561.7	OK
		R	64.8			64.8		
	X4	L	-64.7	1.200	0.2	64.5	561.7	OK
		R	64.9			65.1		
	X5	L	-66.6	1.200	-4.8	72.3	544.1	OK
		R	63.0			57.3		
11F	X1	L	-97.3	1.200	6.9	89.0	544.1	OK
		R	99.2			107.6		
	X2	L	-98.3	1.200	0.1	98.2	561.7	OK
		R	98.3			98.4		
	X3	L	-98.3	1.200	-0.0	98.3	561.7	OK
		R	98.3			98.3		
	X4	L	-98.3	1.200	-0.1	98.4	561.7	OK
		R	98.3			98.2		
	X5	L	-99.2	1.200	-6.9	107.6	544.1	OK
		R	97.3			89.0		
10F	X1	L	-99.2	1.200	10.0	87.2	773.1	OK
		R	101.8			113.8		
	X2	L	-100.6	1.200	0.0	100.6	773.1	OK
		R	100.5			100.5		
	X3	L	-100.5	1.200	-0.0	100.5	773.1	OK
		R	100.5			100.5		
	X4	L	-100.5	1.200	-0.0	100.5	773.1	OK
		R	100.6			100.6		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
10F	X5	L	-101.8	1.200	-10.0	113.8	773.1	OK
		R	99.2			87.2		
9F	X1	L	-99.3	1.200	12.1	84.7	773.1	OK
		R	101.8			116.3		
	X2	L	-100.6	1.200	-0.4	101.0	773.1	OK
		R	100.5			100.1		
	X3	L	-100.5	1.200	-0.0	100.5	773.1	OK
		R	100.5			100.5		
	X4	L	-100.5	1.200	0.4	100.1	773.1	OK
		R	100.6			101.0		
	X5	L	-101.8	1.200	-12.1	116.3	773.1	OK
		R	99.3			84.7		
8F	X1	L	-101.4	1.200	16.1	82.1	792.2	OK
		R	104.2			123.5		
	X2	L	-100.6	1.200	-1.4	102.3	750.7	OK
		R	100.4			98.7		
	X3	L	-100.5	1.200	-0.0	100.5	750.7	OK
		R	100.5			100.5		
	X4	L	-100.4	1.200	1.4	98.7	750.7	OK
		R	100.6			102.3		
	X5	L	-104.2	1.200	-16.1	123.5	792.2	OK
		R	101.4			82.1		
7F	X1	L	-101.4	1.200	20.8	76.4	792.2	OK
		R	104.2			129.2		
	X2	L	-100.6	1.200	-2.2	103.3	750.7	OK
		R	100.4			97.8		
	X3	L	-100.5	1.200	-0.0	100.5	750.7	OK
		R	100.5			100.5		
	X4	L	-100.4	1.200	2.2	97.8	750.7	OK
		R	100.6			103.3		
	X5	L	-104.2	1.200	-20.8	129.2	792.2	OK
		R	101.4			76.4		
6F	X1	L	-103.3	1.200	29.3	68.2	874.0	OK
		R	106.9			142.0		
	X2	L	-105.1	1.200	-3.9	109.8	874.0	OK
		R	105.0			100.3		
	X3	L	-105.1	1.200	-0.0	105.1	874.0	OK
		R	105.1			105.1		
	X4	L	-105.0	1.200	3.9	100.3	874.0	OK
		R	105.1			109.8		
	X5	L	-106.9	1.200	-29.3	142.0	874.0	OK
		R	103.3			68.2		
5F	X1	L	-103.2	1.200	33.5	63.0	898.9	OK
		R	107.0			147.2		
	X2	L	-105.2	1.200	-4.4	110.4	874.0	OK
		R	105.0			99.7		
	X3	L	-105.1	1.200	-0.0	105.1	874.0	OK
		R	105.1			105.1		
	X4	L	-105.0	1.200	4.4	99.7	874.0	OK
		R	105.2			110.4		
	X5	L	-107.0	1.200	-33.5	147.2	899.0	OK
		R	103.2			63.0		
4F	X1	L	-103.1	1.200	35.2	60.8	923.0	OK
		R	107.1			149.3		
	X2	L	-105.2	1.200	-3.9	109.9	874.0	OK
		R	105.0			100.3		
	X3	L	-105.1	1.200	-0.0	105.1	874.0	OK
		R	105.1			105.1		
	X4	L	-105.0	1.200	3.9	100.3	874.0	OK
		R	105.2			109.9		
	X5	L	-107.1	1.200	-35.2	149.3	923.0	OK
		R	103.1			60.8		
3F	X1	L	-103.0	1.200	36.1	59.7	995.1	OK
		R	107.2			150.5		
	X2	L	-105.2	1.200	-3.3	109.1	930.5	OK

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
3F	X2	R	105.0	1.200	-3.3	101.1	≦	930.5	OK
		L	-105.1			105.1	≦		
	X3	R	105.1	1.200	-0.0	105.1	≦	930.5	OK
		L	-105.0			101.1	≦		
	X4	R	105.2	1.200	3.3	109.1	≦	930.5	OK
		L	-107.2			150.5	≦		
2F	X1	R	103.0	1.200	-36.1	59.7	≦	995.1	OK
		L	-102.8			66.9	≦		
	X2	R	107.3	1.200	29.9	143.3	≦	930.5	OK
		L	-105.1			111.7	≦		
	X3	R	105.0	1.200	-5.5	98.5	≦	930.5	OK
		L	-105.1			105.1	≦		
	X4	R	105.1	1.200	-0.0	105.1	≦	930.5	OK
		L	-105.0			98.5	≦		
	X5	R	105.1	1.200	5.5	111.7	≦	930.5	OK
		L	-107.3			143.3	≦		
1F	X1	R	102.8	1.200	-29.9	66.9	≦	930.5	OK
		L	-129.7			114.5	≦		
	X2	R	166.3	1.200	12.6	181.5	≦	3466.4	OK
		L	-150.7			154.3	≦		
	X3	R	145.2	1.200	-3.0	141.7	≦	3209.3	OK
		L	-148.0			148.0	≦		
	X4	R	148.0	1.200	0.0	148.0	≦	3209.3	OK
		L	-145.2			141.7	≦		
	X5	R	150.7	1.200	3.0	154.3	≦	3209.3	OK
		L	-166.3			181.5	≦		
	X6	R	129.7	1.200	-12.6	114.5	≦	3466.4	OK
		L	-129.7			114.5	≦		

U-5.2.2 R C柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ：ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL：長期せん断力 (kN)

Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu：柱のせん断耐力 (kN)

n：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	X1	T	-43.0	1.250	-46.8	101.5	≦	1295.4	OK
		B	-43.0			101.5	≦		
	X2	T	1.3	1.250	365.5	458.1	≦	1129.9	OK
		B	1.3			458.1	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	457.0	571.1	≦	1147.4	OK
		B	-0.1			571.1	≦		
	X4	T	0.1	1.250	456.8	571.1	≦	1147.4	OK
		B	0.1			571.1	≦		
	X5	T	-1.3	1.250	366.4	456.7	≦	1136.8	OK
		B	-1.3			456.7	≦		
	X6	T	43.0	1.250	-70.8	45.5	≦	1320.1	OK
		B	43.0			45.5	≦		
10F	X1	T	-34.7	1.250	263.5	294.6	≦	1309.2	OK
		B	-34.7			294.6	≦		
	X2	T	0.4	1.250	523.5	654.8	≦	1230.2	OK
		B	0.4			654.8	≦		
	X3	T	0.0	1.250	596.1	745.2	≦	1282.5	OK
		B	0.0			745.2	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	596.2	745.2	≦	1282.5	OK
		B	-0.0			745.2	≦		
	X5	T	-0.4	1.250	507.3	633.7	≦	1224.5	OK
		B	-0.4			633.7	≦		
	X6	T	34.7	1.250	179.4	259.0	≦	1359.6	OK
		B	34.7			259.0	≦		
9F	X1	T	-37.5	1.250	266.2	295.2	≦	1383.6	OK
		B	-37.5			295.2	≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
9F	X2	T	0.6	1.250	722.3	903.5	1290.2	OK
		B	0.6			903.5		
	X3	T	-0.0	1.250	819.4	1024.2	1349.9	OK
		B	-0.0			1024.2		
	X4	T	0.0	1.250	819.3	1024.2	1349.9	OK
		B	0.0			1024.2		
	X5	T	-0.6	1.250	733.3	916.0	1307.0	OK
		B	-0.6			916.0		
	X6	T	37.5	1.250	270.6	375.8	1475.4	OK
		B	37.5			375.8		
8F	X1	T	-37.0	1.250	487.3	572.1	1402.5	OK
		B	-37.0			572.1		
	X2	T	1.1	1.250	890.2	1113.9	1705.0	OK
		B	1.1			1113.9		
	X3	T	-0.0	1.250	881.3	1101.6	1691.4	OK
		B	-0.0			1101.6		
	X4	T	0.0	1.250	881.2	1101.6	1691.4	OK
		B	0.0			1101.6		
	X5	T	-1.1	1.250	894.4	1116.9	1733.4	OK
		B	-1.1			1116.9		
	X6	T	37.0	1.250	446.9	595.6	1538.6	OK
		B	37.0			595.6		
7F	X1	T	-37.5	1.250	651.8	777.3	1464.8	OK
		B	-37.5			777.3		
	X2	T	1.6	1.250	1040.3	1302.0	1832.6	OK
		B	1.6			1302.0		
	X3	T	-0.1	1.250	931.1	1163.8	1797.0	OK
		B	-0.1			1163.8		
	X4	T	0.1	1.250	930.9	1163.7	1797.0	OK
		B	0.1			1163.7		
	X5	T	-1.6	1.250	1045.5	1305.2	1853.1	OK
		B	-1.6			1305.2		
	X6	T	37.5	1.250	641.5	839.4	1600.6	OK
		B	37.5			839.4		
6F	X1	T	-37.1	1.250	649.7	775.0	1662.2	OK
		B	-37.1			775.0		
	X2	T	1.3	1.250	1164.9	1457.4	2128.8	OK
		B	1.3			1457.4		
	X3	T	-0.0	1.250	1140.0	1425.0	2140.9	OK
		B	-0.0			1425.0		
	X4	T	0.0	1.250	1139.9	1425.0	2140.9	OK
		B	0.0			1425.0		
	X5	T	-1.3	1.250	1169.1	1460.1	2139.5	OK
		B	-1.3			1460.1		
	X6	T	37.1	1.250	650.1	849.8	1808.1	OK
		B	37.1			849.8		
5F	X1	T	-37.8	1.250	670.8	800.7	1765.6	OK
		B	-37.8			800.7		
	X2	T	1.0	1.250	1296.5	1621.7	2225.7	OK
		B	1.0			1621.7		
	X3	T	-0.0	1.250	1304.3	1630.3	2229.3	OK
		B	-0.0			1630.3		
	X4	T	0.0	1.250	1304.1	1630.2	2229.3	OK
		B	0.0			1630.2		
	X5	T	-1.0	1.250	1298.8	1622.4	2237.5	OK
		B	-1.0			1622.4		
	X6	T	37.8	1.250	638.9	836.4	1921.9	OK
		B	37.8			836.4		
4F	X1	T	-37.5	1.250	762.6	915.7	2088.1	OK
		B	-37.5			915.7		
	X2	T	1.1	1.250	1352.0	1691.2	2440.8	OK
		B	1.1			1691.2		
	X3	T	-0.0	1.250	1352.5	1690.6	2447.8	OK
		B	-0.0			1690.6		
	X4	T	0.0	1.250	1352.7	1690.9	2448.0	OK
		B	0.0			1690.9		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X4	B	0.0	1.250	1352.7	1690.9	2448.0	OK
		T	-1.1			1692.2		
	X5	B	-1.1	1.250	1354.7	1692.2	2452.4	OK
		T	37.5			1113.8		
	X6	B	37.5	1.250	861.0	1113.8	2405.2	OK
		T	-37.4			952.5		
3F	X1	B	-37.4	1.250	792.0	952.5	2109.6	OK
		T	1.4			1845.7		
	X2	B	1.4	1.250	1475.4	1845.7	2625.4	OK
		T	-0.1			1850.0		
	X3	B	-0.1	1.250	1480.1	1850.0	2630.5	OK
		T	0.1			1848.4		
	X4	B	0.1	1.250	1478.7	1848.4	2630.9	OK
		T	-1.4			1863.3		
	X5	B	-1.4	1.250	1491.7	1863.3	2632.2	OK
		T	37.4			994.6		
	X6	B	37.4	1.250	765.7	994.6	2447.3	OK
		T	-37.4			973.9		
2F	X1	B	-37.4	1.250	809.0	973.9	1740.0	OK
		T	1.0			1859.8		
	X2	B	1.0	1.250	1487.0	1859.8	2318.6	OK
		T	0.0			1852.2		
	X3	B	0.0	1.250	1481.7	1852.2	2324.3	OK
		T	-0.0			1858.0		
	X4	B	-0.0	1.250	1486.5	1858.0	2324.0	OK
		T	-1.0			1804.6		
	X5	B	-1.0	1.250	1444.5	1804.6	2332.5	OK
		T	37.4			1483.0		
	X6	B	37.4	1.250	1156.5	1483.0	2169.5	OK
		T	-31.8			696.6		
1F	X1	B	-31.8	1.250	582.7	696.6	1506.0	OK
		T	2.7			2001.7		
	X2	B	2.7	1.250	1599.2	2001.7	2131.1	OK
		T	-0.4			2013.6		
	X3	B	-0.4	1.250	1611.2	2013.6	2141.0	OK
		T	0.4			2008.7		
	X4	B	0.4	1.250	1606.7	2008.7	2139.3	OK
		T	-2.7			2058.3		
	X5	B	-2.7	1.250	1648.8	2058.3	2162.4	OK
		T	31.8			1435.3		
	X6	B	31.8	1.250	1122.8	1435.3	2258.8	OK
		T						

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X1	B	-43.0	1.250	-46.7	101.4	1295.2	OK
		T	1.3			458.1		
	X2	B	1.3	1.250	365.5	458.1	1129.9	OK
		T	-0.1			571.1		
	X3	B	-0.1	1.250	457.0	571.1	1147.4	OK
		T	0.1			571.1		
	X4	B	0.1	1.250	456.8	571.1	1147.4	OK
		T	-1.3			456.7		
	X5	B	-1.3	1.250	366.4	456.7	1136.8	OK
		T	43.0			45.4		
	X6	B	43.0	1.250	-70.8	45.4	1320.0	OK
		T	-34.7			295.1		
10F	X1	B	-34.7	1.250	263.9	295.1	1309.0	OK
		T	0.4			654.9		
	X2	B	0.4	1.250	523.5	654.9	1230.2	OK
		T	0.0			745.2		
	X3	B	0.0	1.250	596.1	745.2	1282.5	OK
		T	-0.0			745.2		
	X4	B	-0.0	1.250	596.1	745.2	1282.5	OK
		T	-0.4			633.6		
	X5	B		1.250	507.2		1224.5	OK
		T						

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X5	B	-0.4	1.250	507.2	633.6	≦	1224.5	OK
	X6	B	34.7	1.250	179.4	259.0	≦	1359.6	OK
9F	X1	T	-37.5	1.250	265.9	294.9	≦	1383.1	OK
		B	-37.5			294.9	≦		
	X2	T	0.6	1.250	722.3	903.5	≦	1290.2	OK
		B	0.6			903.5	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	819.4	1024.3	≦	1349.9	OK
		B	-0.0			1024.3	≦		
	X4	T	0.0	1.250	819.4	1024.3	≦	1349.9	OK
		B	0.0			1024.3	≦		
	X5	T	-0.6	1.250	733.3	916.0	≦	1307.1	OK
		B	-0.6			916.0	≦		
	X6	T	37.5	1.250	270.5	375.7	≦	1475.4	OK
		B	37.5			375.7	≦		
8F	X1	T	-37.0	1.250	487.4	572.3	≦	1402.2	OK
		B	-37.0			572.3	≦		
	X2	T	1.1	1.250	890.2	1113.8	≦	1704.8	OK
		B	1.1			1113.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	881.3	1101.6	≦	1691.3	OK
		B	-0.0			1101.6	≦		
	X4	T	0.0	1.250	881.2	1101.5	≦	1691.3	OK
		B	0.0			1101.5	≦		
	X5	T	-1.1	1.250	894.4	1116.9	≦	1733.4	OK
		B	-1.1			1116.9	≦		
	X6	T	37.0	1.250	446.8	595.5	≦	1538.7	OK
		B	37.0			595.5	≦		
7F	X1	T	-37.5	1.250	651.7	777.1	≦	1464.7	OK
		B	-37.5			777.1	≦		
	X2	T	1.6	1.250	1040.3	1302.0	≦	1832.4	OK
		B	1.6			1302.0	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	931.1	1163.7	≦	1796.9	OK
		B	-0.1			1163.7	≦		
	X4	T	0.1	1.250	930.9	1163.7	≦	1796.9	OK
		B	0.1			1163.7	≦		
	X5	T	-1.6	1.250	1045.5	1305.2	≦	1853.0	OK
		B	-1.6			1305.2	≦		
	X6	T	37.5	1.250	641.5	839.4	≦	1600.7	OK
		B	37.5			839.4	≦		
6F	X1	T	-37.1	1.250	649.5	774.8	≦	1661.9	OK
		B	-37.1			774.8	≦		
	X2	T	1.3	1.250	1164.9	1457.4	≦	2128.6	OK
		B	1.3			1457.4	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1140.0	1425.0	≦	2140.8	OK
		B	-0.0			1425.0	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1139.9	1425.0	≦	2140.9	OK
		B	0.0			1425.0	≦		
	X5	T	-1.3	1.250	1169.1	1460.1	≦	2139.5	OK
		B	-1.3			1460.1	≦		
	X6	T	37.1	1.250	650.1	849.8	≦	1808.2	OK
		B	37.1			849.8	≦		
5F	X1	T	-37.8	1.250	670.9	800.8	≦	1765.3	OK
		B	-37.8			800.8	≦		
	X2	T	1.0	1.250	1296.5	1621.7	≦	2225.6	OK
		B	1.0			1621.7	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1304.3	1630.3	≦	2229.3	OK
		B	-0.0			1630.3	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1304.1	1630.2	≦	2229.2	OK
		B	0.0			1630.2	≦		
	X5	T	-1.0	1.250	1298.7	1622.4	≦	2237.6	OK
		B	-1.0			1622.4	≦		
	X6	T	37.8	1.250	639.0	836.5	≦	1922.0	OK
		B	37.8			836.5	≦		
4F	X1	T	-37.5	1.250	762.5	915.6	≦	2087.6	OK
		B	-37.5			915.6	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X2	T	1.1	1.250	1351.9	1691.0	2440.6	OK
		B	1.1			1691.0		
	X3	T	-0.0	1.250	1352.4	1690.5	2447.7	OK
		B	-0.0			1690.5		
	X4	T	0.0	1.250	1352.6	1690.9	2448.0	OK
		B	0.0			1690.9		
	X5	T	-1.1	1.250	1354.7	1692.2	2452.6	OK
		B	-1.1			1692.2		
	X6	T	37.5	1.250	861.0	1113.7	2405.2	OK
		B	37.5			1113.7		
3F	X1	T	-37.4	1.250	792.1	952.7	2108.9	OK
		B	-37.4			952.7		
	X2	T	1.4	1.250	1475.6	1845.9	2625.3	OK
		B	1.4			1845.9		
	X3	T	-0.1	1.250	1480.3	1850.3	2630.4	OK
		B	-0.1			1850.3		
	X4	T	0.1	1.250	1479.0	1848.8	2631.0	OK
		B	0.1			1848.8		
	X5	T	-1.4	1.250	1492.0	1863.6	2632.3	OK
		B	-1.4			1863.6		
	X6	T	37.4	1.250	766.0	995.0	2447.3	OK
		B	37.4			995.0		
2F	X1	T	-37.4	1.250	807.5	972.0	1739.2	OK
		B	-37.4			972.0		
	X2	T	1.0	1.250	1486.0	1858.5	2318.6	OK
		B	1.0			1858.5		
	X3	T	0.0	1.250	1480.6	1850.7	2324.4	OK
		B	0.0			1850.7		
	X4	T	-0.0	1.250	1485.4	1856.6	2324.3	OK
		B	-0.0			1856.6		
	X5	T	-1.0	1.250	1443.4	1803.2	2332.9	OK
		B	-1.0			1803.2		
	X6	T	37.4	1.250	1155.3	1481.5	2169.4	OK
		B	37.4			1481.5		
1F	X1	T	-31.8	1.250	581.4	694.9	1504.5	OK
		B	-31.8			694.9		
	X2	T	2.7	1.250	1599.1	2001.5	2129.9	OK
		B	2.7			2001.5		
	X3	T	-0.4	1.250	1611.2	2013.6	2139.9	OK
		B	-0.4			2013.6		
	X4	T	0.4	1.250	1606.7	2008.7	2138.4	OK
		B	0.4			2008.7		
	X5	T	-2.7	1.250	1648.9	2058.4	2161.6	OK
		B	-2.7			2058.4		
	X6	T	31.8	1.250	1123.2	1435.8	2257.9	OK
		B	31.8			1435.8		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X1	T	-43.0	1.250	70.8	45.5	1320.1	OK
		B	-43.0			45.5		
	X2	T	1.3	1.250	-366.4	456.7	1136.8	OK
		B	1.3			456.7		
	X3	T	-0.1	1.250	-456.8	571.1	1147.4	OK
		B	-0.1			571.1		
	X4	T	0.1	1.250	-457.0	571.1	1147.4	OK
		B	0.1			571.1		
	X5	T	-1.3	1.250	-365.5	458.1	1129.9	OK
		B	-1.3			458.1		
	X6	T	43.0	1.250	46.8	101.5	1295.4	OK
		B	43.0			101.5		
10F	X1	T	-34.7	1.250	-179.4	259.0	1359.6	OK
		B	-34.7			259.0		
	X2	T	0.4	1.250	-507.3	633.7	1224.5	OK
		B	0.4			633.7		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
10F	X3	T	0.0	1.250	-596.2	745.2	1282.5	OK
		B	0.0			745.2	1282.5	
	X4	T	-0.0	1.250	-596.1	745.2	1282.5	OK
		B	-0.0			745.2	1282.5	
	X5	T	-0.4	1.250	-523.5	654.8	1230.2	OK
		B	-0.4			654.8	1230.2	
	X6	T	34.7	1.250	-263.5	294.6	1309.2	OK
		B	34.7			294.6	1309.2	
9F	X1	T	-37.5	1.250	-270.6	375.8	1475.4	OK
		B	-37.5			375.8	1475.4	
	X2	T	0.6	1.250	-733.3	916.0	1307.0	OK
		B	0.6			916.0	1307.0	
	X3	T	-0.0	1.250	-819.3	1024.2	1349.9	OK
		B	-0.0			1024.2	1349.9	
	X4	T	0.0	1.250	-819.4	1024.2	1349.9	OK
		B	0.0			1024.2	1349.9	
	X5	T	-0.6	1.250	-722.3	903.5	1290.2	OK
		B	-0.6			903.5	1290.2	
	X6	T	37.5	1.250	-266.2	295.2	1383.6	OK
		B	37.5			295.2	1383.6	
8F	X1	T	-37.0	1.250	-446.9	595.6	1538.6	OK
		B	-37.0			595.6	1538.6	
	X2	T	1.1	1.250	-894.4	1116.9	1733.4	OK
		B	1.1			1116.9	1733.4	
	X3	T	-0.0	1.250	-881.2	1101.6	1691.4	OK
		B	-0.0			1101.6	1691.4	
	X4	T	0.0	1.250	-881.3	1101.6	1691.4	OK
		B	0.0			1101.6	1691.4	
	X5	T	-1.1	1.250	-890.2	1113.9	1705.0	OK
		B	-1.1			1113.9	1705.0	
	X6	T	37.0	1.250	-487.3	572.1	1402.5	OK
		B	37.0			572.1	1402.5	
7F	X1	T	-37.5	1.250	-641.5	839.4	1600.6	OK
		B	-37.5			839.4	1600.6	
	X2	T	1.6	1.250	-1045.5	1305.3	1853.1	OK
		B	1.6			1305.3	1853.1	
	X3	T	-0.1	1.250	-930.9	1163.7	1797.0	OK
		B	-0.1			1163.7	1797.0	
	X4	T	0.1	1.250	-931.1	1163.8	1797.0	OK
		B	0.1			1163.8	1797.0	
	X5	T	-1.6	1.250	-1040.3	1302.0	1832.6	OK
		B	-1.6			1302.0	1832.6	
	X6	T	37.5	1.250	-651.8	777.3	1464.8	OK
		B	37.5			777.3	1464.8	
6F	X1	T	-37.1	1.250	-650.1	849.8	1808.1	OK
		B	-37.1			849.8	1808.1	
	X2	T	1.3	1.250	-1169.1	1460.1	2139.5	OK
		B	1.3			1460.1	2139.5	
	X3	T	-0.0	1.250	-1139.9	1425.0	2140.9	OK
		B	-0.0			1425.0	2140.9	
	X4	T	0.0	1.250	-1140.0	1425.0	2140.9	OK
		B	0.0			1425.0	2140.9	
	X5	T	-1.3	1.250	-1164.9	1457.4	2128.8	OK
		B	-1.3			1457.4	2128.8	
	X6	T	37.1	1.250	-649.7	775.0	1662.2	OK
		B	37.1			775.0	1662.2	
5F	X1	T	-37.8	1.250	-638.9	836.4	1921.9	OK
		B	-37.8			836.4	1921.9	
	X2	T	1.0	1.250	-1298.8	1622.4	2237.5	OK
		B	1.0			1622.4	2237.5	
	X3	T	-0.0	1.250	-1304.1	1630.2	2229.3	OK
		B	-0.0			1630.2	2229.3	
	X4	T	0.0	1.250	-1304.3	1630.3	2229.3	OK
		B	0.0			1630.3	2229.3	
	X5	T	-1.0	1.250	-1296.5	1621.7	2225.7	OK
		B	-1.0			1621.7	2225.7	

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X5	B	-1.0	1.250	-1296.5	1621.7	2225.7	OK
	X6	B	37.8	1.250	-670.8	800.7	1765.6	OK
4F	X1	T	-37.5	1.250	-861.0	1113.8	2405.2	OK
		B	-37.5			1113.8		
	X2	T	1.1	1.250	-1354.7	1692.2	2452.4	OK
		B	1.1			1692.2		
	X3	T	-0.0	1.250	-1352.7	1690.9	2448.0	OK
		B	-0.0			1690.9		
	X4	T	0.0	1.250	-1352.5	1690.6	2447.8	OK
		B	0.0			1690.6		
	X5	T	-1.1	1.250	-1352.0	1691.2	2440.8	OK
		B	-1.1			1691.2		
	X6	T	37.5	1.250	-762.6	915.7	2088.1	OK
		B	37.5			915.7		
3F	X1	T	-37.4	1.250	-765.7	994.6	2447.3	OK
		B	-37.4			994.6		
	X2	T	1.4	1.250	-1491.7	1863.3	2632.2	OK
		B	1.4			1863.3		
	X3	T	-0.1	1.250	-1478.7	1848.4	2630.9	OK
		B	-0.1			1848.4		
	X4	T	0.1	1.250	-1480.1	1850.0	2630.5	OK
		B	0.1			1850.0		
	X5	T	-1.4	1.250	-1475.4	1845.7	2625.4	OK
		B	-1.4			1845.7		
	X6	T	37.4	1.250	-792.0	952.5	2109.6	OK
		B	37.4			952.5		
2F	X1	T	-37.4	1.250	-1156.5	1483.0	2169.5	OK
		B	-37.4			1483.0		
	X2	T	1.0	1.250	-1444.5	1804.6	2332.5	OK
		B	1.0			1804.6		
	X3	T	0.0	1.250	-1486.5	1858.0	2324.0	OK
		B	0.0			1858.0		
	X4	T	-0.0	1.250	-1481.7	1852.2	2324.3	OK
		B	-0.0			1852.2		
	X5	T	-1.0	1.250	-1487.0	1859.8	2318.6	OK
		B	-1.0			1859.8		
	X6	T	37.4	1.250	-809.0	973.9	1740.0	OK
		B	37.4			973.9		
1F	X1	T	-31.8	1.250	-1122.7	1435.3	2258.7	OK
		B	-31.8			1435.3		
	X2	T	2.7	1.250	-1648.8	2058.3	2162.4	OK
		B	2.7			2058.3		
	X3	T	-0.4	1.250	-1606.7	2008.7	2139.3	OK
		B	-0.4			2008.7		
	X4	T	0.4	1.250	-1611.2	2013.6	2141.0	OK
		B	0.4			2013.6		
	X5	T	-2.7	1.250	-1599.2	2001.7	2131.1	OK
		B	-2.7			2001.7		
	X6	T	31.8	1.250	-582.7	696.6	1506.0	OK
		B	31.8			696.6		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X1	T	-43.0	1.250	70.8	45.4	1320.0	OK
		B	-43.0			45.4		
	X2	T	1.3	1.250	-366.4	456.7	1136.8	OK
		B	1.3			456.7		
	X3	T	-0.1	1.250	-456.8	571.1	1147.4	OK
		B	-0.1			571.1		
	X4	T	0.1	1.250	-457.0	571.1	1147.4	OK
		B	0.1			571.1		
	X5	T	-1.3	1.250	-365.5	458.1	1129.9	OK
		B	-1.3			458.1		
	X6	T	43.0	1.250	46.7	101.4	1295.2	OK
		B	43.0			101.4		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	X6	B	43.0	1.250	46.7	101.4	≦	1295.2	OK
10F	X1	T	-34.7	1.250	-179.4	259.0	≦	1359.6	OK
		B	-34.7			259.0	≦		
	X2	T	0.4	1.250	-507.2	633.6	≦	1224.5	OK
		B	0.4			633.6	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-596.1	745.2	≦	1282.5	OK
		B	0.0			745.2	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-596.1	745.2	≦	1282.5	OK
		B	-0.0			745.2	≦		
	X5	T	-0.4	1.250	-523.5	654.9	≦	1230.2	OK
		B	-0.4			654.9	≦		
	X6	T	34.7	1.250	-263.9	295.1	≦	1309.0	OK
		B	34.7			295.1	≦		
9F	X1	T	-37.5	1.250	-270.5	375.7	≦	1475.4	OK
		B	-37.5			375.7	≦		
	X2	T	0.6	1.250	-733.3	916.0	≦	1307.1	OK
		B	0.6			916.0	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-819.4	1024.3	≦	1349.9	OK
		B	-0.0			1024.3	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-819.4	1024.3	≦	1349.9	OK
		B	0.0			1024.3	≦		
	X5	T	-0.6	1.250	-722.3	903.5	≦	1290.2	OK
		B	-0.6			903.5	≦		
	X6	T	37.5	1.250	-265.9	294.8	≦	1383.1	OK
		B	37.5			294.8	≦		
8F	X1	T	-37.0	1.250	-446.8	595.5	≦	1538.7	OK
		B	-37.0			595.5	≦		
	X2	T	1.1	1.250	-894.4	1116.9	≦	1733.4	OK
		B	1.1			1116.9	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-881.2	1101.5	≦	1691.3	OK
		B	-0.0			1101.5	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-881.3	1101.6	≦	1691.3	OK
		B	0.0			1101.6	≦		
	X5	T	-1.1	1.250	-890.2	1113.8	≦	1704.8	OK
		B	-1.1			1113.8	≦		
	X6	T	37.0	1.250	-487.4	572.3	≦	1402.2	OK
		B	37.0			572.3	≦		
7F	X1	T	-37.5	1.250	-641.5	839.4	≦	1600.7	OK
		B	-37.5			839.4	≦		
	X2	T	1.6	1.250	-1045.5	1305.2	≦	1853.0	OK
		B	1.6			1305.2	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-930.9	1163.7	≦	1796.9	OK
		B	-0.1			1163.7	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-931.1	1163.7	≦	1796.9	OK
		B	0.1			1163.7	≦		
	X5	T	-1.6	1.250	-1040.3	1302.0	≦	1832.4	OK
		B	-1.6			1302.0	≦		
	X6	T	37.5	1.250	-651.7	777.1	≦	1464.7	OK
		B	37.5			777.1	≦		
6F	X1	T	-37.1	1.250	-650.1	849.8	≦	1808.2	OK
		B	-37.1			849.8	≦		
	X2	T	1.3	1.250	-1169.1	1460.1	≦	2139.5	OK
		B	1.3			1460.1	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1139.9	1425.0	≦	2140.9	OK
		B	-0.0			1425.0	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1140.0	1425.0	≦	2140.8	OK
		B	0.0			1425.0	≦		
	X5	T	-1.3	1.250	-1164.9	1457.4	≦	2128.6	OK
		B	-1.3			1457.4	≦		
	X6	T	37.1	1.250	-649.5	774.8	≦	1661.9	OK
		B	37.1			774.8	≦		
5F	X1	T	-37.8	1.250	-639.0	836.5	≦	1922.0	OK
		B	-37.8			836.5	≦		
	X2	T	1.0	1.250	-1298.8	1622.4	≦	2237.6	OK
		B	1.0			1622.4	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X3	T	-0.0	1.250	-1304.1	1630.2	2229.2	OK
		B	-0.0			1630.2		
	X4	T	0.0	1.250	-1304.3	1630.3	2229.3	OK
		B	0.0			1630.3		
	X5	T	-1.0	1.250	-1296.5	1621.7	2225.6	OK
		B	-1.0			1621.7		
	X6	T	37.8	1.250	-670.9	800.8	1765.3	OK
		B	37.8			800.8		
4F	X1	T	-37.5	1.250	-861.0	1113.7	2405.2	OK
		B	-37.5			1113.7		
	X2	T	1.1	1.250	-1354.7	1692.2	2452.6	OK
		B	1.1			1692.2		
	X3	T	-0.0	1.250	-1352.6	1690.9	2448.0	OK
		B	-0.0			1690.9		
	X4	T	0.0	1.250	-1352.4	1690.5	2447.7	OK
		B	0.0			1690.5		
	X5	T	-1.1	1.250	-1351.9	1691.0	2440.6	OK
		B	-1.1			1691.0		
	X6	T	37.5	1.250	-762.5	915.6	2087.6	OK
		B	37.5			915.6		
3F	X1	T	-37.4	1.250	-766.0	995.0	2447.3	OK
		B	-37.4			995.0		
	X2	T	1.4	1.250	-1492.0	1863.6	2632.3	OK
		B	1.4			1863.6		
	X3	T	-0.1	1.250	-1479.0	1848.8	2631.0	OK
		B	-0.1			1848.8		
	X4	T	0.1	1.250	-1480.3	1850.3	2630.4	OK
		B	0.1			1850.3		
	X5	T	-1.4	1.250	-1475.6	1845.9	2625.3	OK
		B	-1.4			1845.9		
	X6	T	37.4	1.250	-792.1	952.7	2108.9	OK
		B	37.4			952.7		
2F	X1	T	-37.4	1.250	-1155.3	1481.5	2169.4	OK
		B	-37.4			1481.5		
	X2	T	1.0	1.250	-1443.4	1803.2	2332.9	OK
		B	1.0			1803.2		
	X3	T	0.0	1.250	-1485.4	1856.6	2324.3	OK
		B	0.0			1856.6		
	X4	T	-0.0	1.250	-1480.6	1850.7	2324.4	OK
		B	-0.0			1850.7		
	X5	T	-1.0	1.250	-1486.0	1858.5	2318.6	OK
		B	-1.0			1858.5		
	X6	T	37.4	1.250	-807.5	972.0	1739.2	OK
		B	37.4			972.0		
1F	X1	T	-31.8	1.250	-1123.2	1435.8	2257.9	OK
		B	-31.8			1435.8		
	X2	T	2.7	1.250	-1648.9	2058.4	2161.6	OK
		B	2.7			2058.4		
	X3	T	-0.4	1.250	-1606.7	2008.7	2138.4	OK
		B	-0.4			2008.7		
	X4	T	0.4	1.250	-1611.2	2013.6	2139.9	OK
		B	0.4			2013.6		
	X5	T	-2.7	1.250	-1599.1	2001.5	2129.9	OK
		B	-2.7			2001.5		
	X6	T	31.8	1.250	-581.4	694.9	1504.5	OK
		B	31.8			694.9		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X1	T	-43.0	1.250	9.8	30.8	1715.0	OK
		B	-43.0			30.8		
	X2	T	1.3	1.250	7.3	10.3	1419.2	OK
		B	1.3			10.3		
	X3	T	-0.1	1.250	0.2	0.1	1110.7	OK
		B	-0.1			0.1		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	X4	T	0.1	1.250	-0.2	0.1	≦	1110.7	OK
		B	0.1			0.1	≦		
	X5	T	-1.3	1.250	-7.3	10.3	≦	1419.2	OK
		B	-1.3			10.3	≦		
	X6	T	43.0	1.250	-9.8	30.8	≦	1715.1	OK
		B	43.0			30.8	≦		
10F	X1	T	-34.7	1.250	11.2	20.7	≦	1736.6	OK
		B	-34.7			20.7	≦		
	X2	T	0.4	1.250	7.2	9.4	≦	1448.7	OK
		B	0.4			9.4	≦		
	X3	T	0.0	1.250	0.3	0.4	≦	1451.0	OK
		B	0.0			0.4	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	1452.2	OK
		B	-0.0			0.4	≦		
	X5	T	-0.4	1.250	-7.2	9.4	≦	1448.7	OK
		B	-0.4			9.4	≦		
	X6	T	34.7	1.250	-11.2	20.7	≦	1736.6	OK
		B	34.7			20.7	≦		
9F	X1	T	-37.5	1.250	15.1	18.7	≦	1775.3	OK
		B	-37.5			18.7	≦		
	X2	T	0.6	1.250	12.4	16.2	≦	1534.6	OK
		B	0.6			16.2	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.2	0.3	≦	1591.1	OK
		B	-0.0			0.3	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	1590.9	OK
		B	0.0			0.3	≦		
	X5	T	-0.6	1.250	-12.4	16.2	≦	1534.6	OK
		B	-0.6			16.2	≦		
	X6	T	37.5	1.250	-15.1	18.7	≦	1775.3	OK
		B	37.5			18.7	≦		
8F	X1	T	-37.0	1.250	15.9	17.1	≦	1763.8	OK
		B	-37.0			17.1	≦		
	X2	T	1.1	1.250	12.0	16.0	≦	1715.4	OK
		B	1.1			16.0	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	1507.5	OK
		B	-0.0			0.5	≦		
	X4	T	0.0	1.250	0.4	0.5	≦	1504.5	OK
		B	0.0			0.5	≦		
	X5	T	-1.1	1.250	-12.0	16.0	≦	1715.4	OK
		B	-1.1			16.0	≦		
	X6	T	37.0	1.250	-15.9	17.1	≦	1763.8	OK
		B	37.0			17.1	≦		
7F	X1	T	-37.5	1.250	21.8	10.2	≦	1723.9	OK
		B	-37.5			10.2	≦		
	X2	T	1.6	1.250	14.3	19.5	≦	1794.7	OK
		B	1.6			19.5	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.6	0.8	≦	1663.5	OK
		B	-0.1			0.8	≦		
	X4	T	0.1	1.250	0.6	0.8	≦	1662.8	OK
		B	0.1			0.8	≦		
	X5	T	-1.6	1.250	-14.3	19.5	≦	1794.8	OK
		B	-1.6			19.5	≦		
	X6	T	37.5	1.250	-21.8	10.2	≦	1724.0	OK
		B	37.5			10.2	≦		
6F	X1	T	-37.1	1.250	28.7	1.3	≦	1456.3	OK
		B	-37.1			1.3	≦		
	X2	T	1.3	1.250	20.2	26.5	≦	1783.5	OK
		B	1.3			26.5	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	1721.5	OK
		B	-0.0			1.5	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.1	1.5	≦	1721.1	OK
		B	0.0			1.5	≦		
	X5	T	-1.3	1.250	-20.2	26.5	≦	1783.5	OK
		B	-1.3			26.5	≦		
	X6	T	37.1	1.250	-28.7	1.3	≦	1456.3	OK
		B	37.1			1.3	≦		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
6F	X6	B	37.1	1.250	-28.7	1.3	1456.3	OK
5F	X1	T	-37.8	1.250	36.2	7.5	1200.8	OK
		B	-37.8			7.5		
	X2	T	1.0	1.250	25.6	33.1	1784.8	OK
		B	1.0			33.1		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.6	2.0	1804.4	OK
		B	-0.0			2.0		
	X4	T	0.0	1.250	1.5	2.0	1804.3	OK
		B	0.0			2.0		
	X5	T	-1.0	1.250	-25.6	33.1	1784.8	OK
		B	-1.0			33.1		
	X6	T	37.8	1.250	-36.2	7.5	1200.8	OK
		B	37.8			7.5		
4F	X1	T	-37.5	1.250	39.0	11.2	1299.0	OK
		B	-37.5			11.2		
	X2	T	1.1	1.250	27.3	35.2	1770.3	OK
		B	1.1			35.2		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.4	1.8	1665.0	OK
		B	-0.0			1.8		
	X4	T	0.0	1.250	1.4	1.8	1664.5	OK
		B	0.0			1.8		
	X5	T	-1.1	1.250	-27.3	35.2	1770.2	OK
		B	-1.1			35.2		
	X6	T	37.5	1.250	-39.0	11.2	1299.2	OK
		B	37.5			11.2		
3F	X1	T	-37.4	1.250	40.8	13.5	1662.0	OK
		B	-37.4			13.5		
	X2	T	1.4	1.250	32.0	41.4	1918.0	OK
		B	1.4			41.4		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.0	1.3	1702.0	OK
		B	-0.1			1.3		
	X4	T	0.1	1.250	1.0	1.3	1700.8	OK
		B	0.1			1.3		
	X5	T	-1.4	1.250	-32.0	41.4	1918.0	OK
		B	-1.4			41.4		
	X6	T	37.4	1.250	-40.8	13.5	1662.0	OK
		B	37.4			13.5		
2F	X1	T	-37.4	1.250	36.9	8.8	1240.4	OK
		B	-37.4			8.8		
	X2	T	1.0	1.250	37.7	48.1	1743.4	OK
		B	1.0			48.1		
	X3	T	0.0	1.250	-2.2	2.7	1474.3	OK
		B	0.0			2.7		
	X4	T	-0.0	1.250	2.2	2.7	1473.3	OK
		B	-0.0			2.7		
	X5	T	-1.0	1.250	-37.7	48.1	1743.4	OK
		B	-1.0			48.1		
	X6	T	37.4	1.250	-36.9	8.8	1240.4	OK
		B	37.4			8.8		
1F	X1	T	-31.8	1.250	31.8	8.0	1186.2	OK
		B	-31.8			8.0		
	X2	T	2.7	1.250	-2.7	0.7	1186.2	OK
		B	2.7			0.7		
	X3	T	-0.4	1.250	0.4	0.1	1227.8	OK
		B	-0.4			0.1		
	X4	T	0.4	1.250	-0.4	0.1	1186.2	OK
		B	0.4			0.1		
	X5	T	-2.7	1.250	2.7	0.7	1186.2	OK
		B	-2.7			0.7		
	X6	T	31.8	1.250	-31.8	8.0	1186.2	OK
		B	31.8			8.0		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X1	T	-43.0	1.250	-28.7	78.9	1651.2	OK

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	X1	B	-43.0	1.250	-28.7	78.9	≧	1651.2	OK
	X2	T	1.3	1.250	-28.0	33.7	≧	1431.6	OK
		B	1.3			33.7	≧		
	X3	T	-0.1	1.250	0.7	0.7	≧	1161.6	OK
		B	-0.1			0.7	≧		
	X4	T	0.1	1.250	-0.7	0.7	≧	1161.3	OK
		B	0.1			0.7	≧		
	X5	T	-1.3	1.250	28.0	33.7	≧	1431.6	OK
		B	-1.3			33.7	≧		
	X6	T	43.0	1.250	28.7	78.9	≧	1651.2	OK
		B	43.0			78.9	≧		
10F	X1	T	-34.7	1.250	-24.6	65.5	≧	1822.0	OK
		B	-34.7			65.5	≧		
	X2	T	0.4	1.250	-21.7	26.7	≧	1537.8	OK
		B	0.4			26.7	≧		
	X3	T	0.0	1.250	-0.0	0.0	≧	1177.3	OK
		B	0.0			0.0	≧		
	X4	T	-0.0	1.250	0.0	0.0	≧	1177.3	OK
		B	-0.0			0.0	≧		
	X5	T	-0.4	1.250	21.7	26.7	≧	1537.8	OK
		B	-0.4			26.7	≧		
	X6	T	34.7	1.250	24.6	65.5	≧	1822.0	OK
		B	34.7			65.5	≧		
9F	X1	T	-37.5	1.250	-26.8	71.0	≧	1994.2	OK
		B	-37.5			71.0	≧		
	X2	T	0.6	1.250	-24.4	29.8	≧	1725.1	OK
		B	0.6			29.8	≧		
	X3	T	-0.0	1.250	0.4	0.4	≧	1622.1	OK
		B	-0.0			0.4	≧		
	X4	T	0.0	1.250	-0.4	0.4	≧	1621.8	OK
		B	0.0			0.4	≧		
	X5	T	-0.6	1.250	24.4	29.8	≧	1725.1	OK
		B	-0.6			29.8	≧		
	X6	T	37.5	1.250	26.8	71.0	≧	1994.2	OK
		B	37.5			71.0	≧		
8F	X1	T	-37.0	1.250	-27.9	71.8	≧	2130.5	OK
		B	-37.0			71.8	≧		
	X2	T	1.1	1.250	-26.9	32.6	≧	2158.9	OK
		B	1.1			32.6	≧		
	X3	T	-0.0	1.250	0.4	0.4	≧	2052.0	OK
		B	-0.0			0.4	≧		
	X4	T	0.0	1.250	-0.4	0.4	≧	2052.3	OK
		B	0.0			0.4	≧		
	X5	T	-1.1	1.250	26.9	32.6	≧	2158.9	OK
		B	-1.1			32.6	≧		
	X6	T	37.0	1.250	27.9	71.8	≧	2130.4	OK
		B	37.0			71.8	≧		
7F	X1	T	-37.5	1.250	-29.1	73.9	≧	2198.2	OK
		B	-37.5			73.9	≧		
	X2	T	1.6	1.250	-27.3	32.5	≧	2245.6	OK
		B	1.6			32.5	≧		
	X3	T	-0.1	1.250	0.5	0.5	≧	2229.9	OK
		B	-0.1			0.5	≧		
	X4	T	0.1	1.250	-0.5	0.5	≧	2230.0	OK
		B	0.1			0.5	≧		
	X5	T	-1.6	1.250	27.3	32.5	≧	2245.6	OK
		B	-1.6			32.5	≧		
	X6	T	37.5	1.250	29.1	73.9	≧	2198.2	OK
		B	37.5			73.9	≧		
6F	X1	T	-37.1	1.250	-31.4	76.4	≧	2268.8	OK
		B	-37.1			76.4	≧		
	X2	T	1.3	1.250	-28.9	34.9	≧	2295.1	OK
		B	1.3			34.9	≧		
	X3	T	-0.0	1.250	0.8	0.9	≧	2151.1	OK
		B	-0.0			0.9	≧		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
6F	X4	T	0.0	1.250	-0.8	0.9	$\leq$	2150.9	OK
		B	0.0			0.9	$\leq$		
	X5	T	-1.3	1.250	29.0	34.9	$\leq$	2295.1	OK
		B	-1.3			34.9	$\leq$		
	X6	T	37.1	1.250	31.4	76.4	$\leq$	2268.8	OK
		B	37.1			76.4	$\leq$		
5F	X1	T	-37.8	1.250	-33.4	79.5	$\leq$	2350.3	OK
		B	-37.8			79.5	$\leq$		
	X2	T	1.0	1.250	-30.3	36.9	$\leq$	2428.1	OK
		B	1.0			36.9	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	1.1	1.3	$\leq$	2436.2	OK
		B	-0.0			1.3	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-1.1	1.3	$\leq$	2436.3	OK
		B	0.0			1.3	$\leq$		
	X5	T	-1.0	1.250	30.3	36.9	$\leq$	2428.1	OK
		B	-1.0			36.9	$\leq$		
	X6	T	37.8	1.250	33.4	79.5	$\leq$	2350.3	OK
		B	37.8			79.5	$\leq$		
4F	X1	T	-37.5	1.250	-29.6	74.5	$\leq$	2429.1	OK
		B	-37.5			74.5	$\leq$		
	X2	T	1.1	1.250	-26.2	31.6	$\leq$	2511.8	OK
		B	1.1			31.6	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	1.0	1.2	$\leq$	2516.6	OK
		B	-0.0			1.2	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-1.0	1.2	$\leq$	2516.5	OK
		B	0.0			1.2	$\leq$		
	X5	T	-1.1	1.250	26.2	31.6	$\leq$	2511.8	OK
		B	-1.1			31.6	$\leq$		
	X6	T	37.5	1.250	29.6	74.5	$\leq$	2429.1	OK
		B	37.5			74.5	$\leq$		
3F	X1	T	-37.4	1.250	-25.7	69.5	$\leq$	2742.5	OK
		B	-37.4			69.5	$\leq$		
	X2	T	1.4	1.250	-24.2	28.8	$\leq$	2874.0	OK
		B	1.4			28.8	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	0.9	1.0	$\leq$	2834.4	OK
		B	-0.1			1.0	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	-0.9	1.0	$\leq$	2834.3	OK
		B	0.1			1.0	$\leq$		
	X5	T	-1.4	1.250	24.2	28.8	$\leq$	2874.0	OK
		B	-1.4			28.8	$\leq$		
	X6	T	37.4	1.250	25.7	69.5	$\leq$	2742.5	OK
		B	37.4			69.5	$\leq$		
2F	X1	T	-37.4	1.250	-23.1	66.3	$\leq$	2835.8	OK
		B	-37.4			66.3	$\leq$		
	X2	T	1.0	1.250	-21.4	25.7	$\leq$	3051.9	OK
		B	1.0			25.7	$\leq$		
	X3	T	0.0	1.250	1.0	1.3	$\leq$	2884.6	OK
		B	0.0			1.3	$\leq$		
	X4	T	-0.0	1.250	-1.0	1.3	$\leq$	2884.6	OK
		B	-0.0			1.3	$\leq$		
	X5	T	-1.0	1.250	21.4	25.7	$\leq$	3051.9	OK
		B	-1.0			25.7	$\leq$		
	X6	T	37.4	1.250	23.1	66.3	$\leq$	2835.9	OK
		B	37.4			66.3	$\leq$		
1F	X1	T	-31.8	1.250	-6.6	40.1	$\leq$	2782.2	OK
		B	-31.8			40.1	$\leq$		
	X2	T	2.7	1.250	-5.4	4.1	$\leq$	2512.0	OK
		B	2.7			4.1	$\leq$		
	X3	T	-0.4	1.250	0.3	0.1	$\leq$	2512.0	OK
		B	-0.4			0.1	$\leq$		
	X4	T	0.4	1.250	-0.3	0.1	$\leq$	2512.0	OK
		B	0.4			0.1	$\leq$		
	X5	T	-2.7	1.250	5.4	4.1	$\leq$	2512.0	OK
		B	-2.7			4.1	$\leq$		
	X6	T	31.8	1.250	6.6	40.1	$\leq$	2782.2	OK
		B	31.8			40.1	$\leq$		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X6	B	31.8	1.250	6.6	40.1	2782.2	OK

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X1	T	-43.0	1.250	-28.8	79.0	1651.4	OK
		B	-43.0			79.0		
	X2	T	1.3	1.250	-28.1	33.9	1431.6	OK
		B	1.3			33.9		
	X3	T	-0.1	1.250	0.6	0.6	1137.4	OK
		B	-0.1			0.6		
	X4	T	0.1	1.250	-0.6	0.6	1136.6	OK
		B	0.1			0.6		
	X5	T	-1.3	1.250	28.1	33.9	1431.6	OK
		B	-1.3			33.9		
	X6	T	43.0	1.250	28.8	79.0	1651.4	OK
		B	43.0			79.0		
10F	X1	T	-34.7	1.250	-24.7	65.5	1821.6	OK
		B	-34.7			65.5		
	X2	T	0.4	1.250	-21.8	26.8	1537.9	OK
		B	0.4			26.8		
	X3	T	0.0	1.250	-0.1	0.1	1177.3	OK
		B	0.0			0.1		
	X4	T	-0.0	1.250	0.1	0.1	1177.3	OK
		B	-0.0			0.1		
	X5	T	-0.4	1.250	21.8	26.8	1537.9	OK
		B	-0.4			26.8		
	X6	T	34.7	1.250	24.7	65.5	1821.6	OK
		B	34.7			65.5		
9F	X1	T	-37.5	1.250	-26.8	71.1	1993.5	OK
		B	-37.5			71.1		
	X2	T	0.6	1.250	-24.5	29.9	1724.8	OK
		B	0.6			29.9		
	X3	T	-0.0	1.250	0.3	0.3	1601.3	OK
		B	-0.0			0.3		
	X4	T	0.0	1.250	-0.3	0.3	1600.4	OK
		B	0.0			0.3		
	X5	T	-0.6	1.250	24.5	29.9	1724.8	OK
		B	-0.6			29.9		
	X6	T	37.5	1.250	26.8	71.1	1993.5	OK
		B	37.5			71.1		
8F	X1	T	-37.0	1.250	-27.9	71.8	2129.6	OK
		B	-37.0			71.8		
	X2	T	1.1	1.250	-27.0	32.7	2159.2	OK
		B	1.1			32.7		
	X3	T	-0.0	1.250	0.3	0.3	2025.1	OK
		B	-0.0			0.3		
	X4	T	0.0	1.250	-0.3	0.3	2024.5	OK
		B	0.0			0.3		
	X5	T	-1.1	1.250	27.0	32.7	2159.2	OK
		B	-1.1			32.7		
	X6	T	37.0	1.250	27.9	71.8	2129.6	OK
		B	37.0			71.8		
7F	X1	T	-37.5	1.250	-29.1	73.9	2196.6	OK
		B	-37.5			73.9		
	X2	T	1.6	1.250	-27.3	32.5	2244.9	OK
		B	1.6			32.5		
	X3	T	-0.1	1.250	0.4	0.4	2228.4	OK
		B	-0.1			0.4		
	X4	T	0.1	1.250	-0.4	0.4	2228.4	OK
		B	0.1			0.4		
	X5	T	-1.6	1.250	27.3	32.5	2244.9	OK
		B	-1.6			32.5		
	X6	T	37.5	1.250	29.1	73.9	2196.6	OK
		B	37.5			73.9		
6F	X1	T	-37.1	1.250	-31.3	76.2	2267.6	OK

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
6F	X1	B	-37.1	1.250	-31.3	76.2	≦	2267.6	OK
	X2	T	1.3	1.250	-28.9	34.9	≦	2294.9	OK
		B	1.3			34.9	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.7	0.8	≦	2139.2	OK
		B	-0.0			0.8	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	2138.6	OK
		B	0.0			0.8	≦		
	X5	T	-1.3	1.250	28.9	34.9	≦	2294.9	OK
		B	-1.3			34.9	≦		
	X6	T	37.1	1.250	31.3	76.2	≦	2267.6	OK
		B	37.1			76.2	≦		
5F	X1	T	-37.8	1.250	-33.2	79.3	≦	2348.8	OK
		B	-37.8			79.3	≦		
	X2	T	1.0	1.250	-30.2	36.8	≦	2427.1	OK
		B	1.0			36.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1.0	1.3	≦	2436.6	OK
		B	-0.0			1.3	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1.0	1.3	≦	2436.6	OK
		B	0.0			1.3	≦		
	X5	T	-1.0	1.250	30.3	36.8	≦	2427.1	OK
		B	-1.0			36.8	≦		
	X6	T	37.8	1.250	33.2	79.3	≦	2348.8	OK
		B	37.8			79.3	≦		
4F	X1	T	-37.5	1.250	-29.4	74.3	≦	2427.6	OK
		B	-37.5			74.3	≦		
	X2	T	1.1	1.250	-26.1	31.5	≦	2510.7	OK
		B	1.1			31.5	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.9	1.1	≦	2515.7	OK
		B	-0.0			1.1	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	2515.5	OK
		B	0.0			1.1	≦		
	X5	T	-1.1	1.250	26.1	31.5	≦	2510.7	OK
		B	-1.1			31.5	≦		
	X6	T	37.5	1.250	29.4	74.3	≦	2427.6	OK
		B	37.5			74.3	≦		
3F	X1	T	-37.4	1.250	-25.5	69.3	≦	2740.9	OK
		B	-37.4			69.3	≦		
	X2	T	1.4	1.250	-24.1	28.7	≦	2872.5	OK
		B	1.4			28.7	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	0.8	1.0	≦	2831.8	OK
		B	-0.1			1.0	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-0.8	0.9	≦	2831.2	OK
		B	0.1			0.9	≦		
	X5	T	-1.4	1.250	24.1	28.8	≦	2872.6	OK
		B	-1.4			28.8	≦		
	X6	T	37.4	1.250	25.5	69.3	≦	2740.9	OK
		B	37.4			69.3	≦		
2F	X1	T	-37.4	1.250	-23.0	66.1	≦	2834.3	OK
		B	-37.4			66.1	≦		
	X2	T	1.0	1.250	-21.3	25.7	≦	3050.1	OK
		B	1.0			25.7	≦		
	X3	T	0.0	1.250	1.0	1.2	≦	2876.2	OK
		B	0.0			1.2	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-1.0	1.2	≦	2876.5	OK
		B	-0.0			1.2	≦		
	X5	T	-1.0	1.250	21.3	25.7	≦	3050.1	OK
		B	-1.0			25.7	≦		
	X6	T	37.4	1.250	23.0	66.1	≦	2834.3	OK
		B	37.4			66.1	≦		
1F	X1	T	-31.8	1.250	-6.6	40.1	≦	2781.8	OK
		B	-31.8			40.1	≦		
	X2	T	2.7	1.250	-5.4	4.1	≦	2512.0	OK
		B	2.7			4.1	≦		
	X3	T	-0.4	1.250	0.3	0.1	≦	2512.0	OK
		B	-0.4			0.1	≦		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X4	T	0.4	1.250	-0.3	0.1	≦	2512.0	OK
		B	0.4			0.1	≦		
	X5	T	-2.7	1.250	5.4	4.1	≦	2512.0	OK
		B	-2.7			4.1	≦		
	X6	T	31.8	1.250	6.6	40.1	≦	2781.8	OK
		B	31.8			40.1	≦		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	X1	T	-43.0	1.250	9.2	31.5	≦	1713.9	OK
		B	-43.0			31.5	≦		
	X2	T	1.3	1.250	6.7	9.7	≦	1420.5	OK
		B	1.3			9.7	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	0.1	0.0	≦	1110.7	OK
		B	-0.1			0.0	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-0.1	0.0	≦	1110.7	OK
		B	0.1			0.0	≦		
	X5	T	-1.3	1.250	-6.7	9.7	≦	1420.5	OK
		B	-1.3			9.7	≦		
	X6	T	43.0	1.250	-9.2	31.5	≦	1713.9	OK
		B	43.0			31.5	≦		
10F	X1	T	-34.7	1.250	10.9	21.1	≦	1735.2	OK
		B	-34.7			21.1	≦		
	X2	T	0.4	1.250	6.8	8.9	≦	1447.9	OK
		B	0.4			8.9	≦		
	X3	T	0.0	1.250	0.2	0.3	≦	1453.2	OK
		B	0.0			0.3	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	1454.1	OK
		B	-0.0			0.3	≦		
	X5	T	-0.4	1.250	-6.8	8.9	≦	1447.9	OK
		B	-0.4			8.9	≦		
	X6	T	34.7	1.250	-10.9	21.1	≦	1735.2	OK
		B	34.7			21.1	≦		
9F	X1	T	-37.5	1.250	14.8	19.1	≦	1776.3	OK
		B	-37.5			19.1	≦		
	X2	T	0.6	1.250	12.1	15.8	≦	1527.0	OK
		B	0.6			15.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.1	0.1	≦	1310.9	OK
		B	-0.0			0.1	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	1318.9	OK
		B	0.0			0.1	≦		
	X5	T	-0.6	1.250	-12.1	15.8	≦	1527.0	OK
		B	-0.6			15.8	≦		
	X6	T	37.5	1.250	-14.8	19.1	≦	1776.3	OK
		B	37.5			19.1	≦		
8F	X1	T	-37.0	1.250	15.5	17.6	≦	1766.6	OK
		B	-37.0			17.6	≦		
	X2	T	1.1	1.250	11.1	14.9	≦	1704.9	OK
		B	1.1			14.9	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	1508.1	OK
		B	-0.0			0.3	≦		
	X4	T	0.0	1.250	0.3	0.3	≦	1506.3	OK
		B	0.0			0.3	≦		
	X5	T	-1.1	1.250	-11.1	14.9	≦	1704.9	OK
		B	-1.1			14.9	≦		
	X6	T	37.0	1.250	-15.5	17.6	≦	1766.6	OK
		B	37.0			17.6	≦		
7F	X1	T	-37.5	1.250	21.4	10.8	≦	1726.0	OK
		B	-37.5			10.8	≦		
	X2	T	1.6	1.250	14.1	19.2	≦	1798.4	OK
		B	1.6			19.2	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.7	0.9	≦	1762.2	OK
		B	-0.1			0.9	≦		
	X4	T	0.1	1.250	0.7	0.9	≦	1761.7	OK
		B	0.1			0.9	≦		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
7F	X5	T	-1.6	1.250	-14.1	19.2	1798.4	OK
		B	-1.6			19.2		
	X6	T	37.5	1.250	-21.4	10.8	1726.0	OK
		B	37.5			10.8		
6F	X1	T	-37.1	1.250	28.2	1.8	1469.8	OK
		B	-37.1			1.8		
	X2	T	1.3	1.250	19.7	25.9	1781.4	OK
		B	1.3			25.9		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.2	1.5	1721.8	OK
		B	-0.0			1.5		
	X4	T	0.0	1.250	1.2	1.5	1721.4	OK
		B	0.0			1.5		
	X5	T	-1.3	1.250	-19.7	25.9	1781.4	OK
		B	-1.3			25.9		
	X6	T	37.1	1.250	-28.2	1.8	1469.8	OK
		B	37.1			1.8		
5F	X1	T	-37.8	1.250	35.7	6.8	1213.5	OK
		B	-37.8			6.8		
	X2	T	1.0	1.250	25.2	32.5	1783.6	OK
		B	1.0			32.5		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.6	2.0	1805.3	OK
		B	-0.0			2.0		
	X4	T	0.0	1.250	1.6	2.0	1805.2	OK
		B	0.0			2.0		
	X5	T	-1.0	1.250	-25.2	32.5	1783.6	OK
		B	-1.0			32.5		
	X6	T	37.8	1.250	-35.7	6.8	1213.1	OK
		B	37.8			6.8		
4F	X1	T	-37.5	1.250	38.4	10.5	1152.3	OK
		B	-37.5			10.5		
	X2	T	1.1	1.250	26.8	34.6	1768.5	OK
		B	1.1			34.6		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.4	1.8	1664.1	OK
		B	-0.0			1.8		
	X4	T	0.0	1.250	1.4	1.8	1663.9	OK
		B	0.0			1.8		
	X5	T	-1.1	1.250	-26.8	34.6	1768.5	OK
		B	-1.1			34.6		
	X6	T	37.5	1.250	-38.4	10.5	1152.7	OK
		B	37.5			10.5		
3F	X1	T	-37.4	1.250	40.0	12.6	1607.3	OK
		B	-37.4			12.6		
	X2	T	1.4	1.250	31.3	40.5	1916.7	OK
		B	1.4			40.5		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.0	1.3	1706.3	OK
		B	-0.1			1.3		
	X4	T	0.1	1.250	1.0	1.3	1705.8	OK
		B	0.1			1.3		
	X5	T	-1.4	1.250	-31.3	40.5	1916.7	OK
		B	-1.4			40.5		
	X6	T	37.4	1.250	-40.0	12.6	1607.4	OK
		B	37.4			12.6		
2F	X1	T	-37.4	1.250	36.0	7.6	1240.1	OK
		B	-37.4			7.6		
	X2	T	1.0	1.250	36.8	47.1	1742.9	OK
		B	1.0			47.1		
	X3	T	0.0	1.250	-2.2	2.7	1476.9	OK
		B	0.0			2.7		
	X4	T	-0.0	1.250	2.2	2.7	1476.6	OK
		B	-0.0			2.7		
	X5	T	-1.0	1.250	-36.8	47.1	1742.9	OK
		B	-1.0			47.1		
	X6	T	37.4	1.250	-36.0	7.6	1240.1	OK
		B	37.4			7.6		
1F	X1	T	-31.8	1.250	31.8	8.0	1186.2	OK

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	B	-31.8	1.250	31.8	8.0	≦	1186.2	OK
	X2	T	2.7	1.250	-2.7	0.7	≦	1186.2	OK
		B	2.7			0.7	≦		
	X3	T	-0.4	1.250	0.4	0.1	≦	1186.2	OK
		B	-0.4			0.1	≦		
	X4	T	0.4	1.250	-0.4	0.1	≦	1201.2	OK
		B	0.4			0.1	≦		
	X5	T	-2.7	1.250	2.7	0.7	≦	1186.2	OK
		B	-2.7			0.7	≦		
	X6	T	31.8	1.250	-31.8	8.0	≦	1186.2	OK
		B	31.8			8.0	≦		

U-5.2.3 R C壁部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 x=せん断破壊

QL : 長期せん断力 (kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu : 壁のせん断耐力 (kN)

n : せん断力の割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		-0.0	1.250	0.8	1.0	≦	4958.1	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	0.6	0.7	≦	3673.3	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	0.3	0.3	≦	3815.3	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-0.1	0.2	≦	3967.8	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	3980.0	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	3992.1	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	3994.5	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-1.3	1.7	≦	3997.0	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-2.3	2.9	≦	4765.0	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-2.8	3.5	≦	5090.3	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	0.1	0.1	≦	4100.5	OK

X2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	7806.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	7949.5	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	8065.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	6814.1	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	6474.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	6634.8	OK
5F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	6784.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	8465.9	OK
3F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.8	≦	9948.5	OK
2F	Y2		0.0	1.250	2.1	2.7	≦	10092.7	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	7477.5	OK

X3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	7815.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.4	≦	7967.5	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	7154.6	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	6355.3	OK
7F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	7726.3	OK
6F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	9305.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	9454.6	OK
4F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	9604.2	OK
3F	Y2		0.0	1.250	1.1	1.3	≦	9961.8	OK
2F	Y2		0.0	1.250	2.0	2.5	≦	10105.6	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	7490.0	OK

X4フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	7815.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	7967.5	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	8854.4	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	9010.6	OK
7F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	9157.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.7	≦	9305.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	9454.6	OK
4F	Y2		0.0	1.250	1.0	1.3	≦	9604.2	OK
3F	Y2		0.0	1.250	1.4	1.8	≦	9961.8	OK
2F	Y2		0.0	1.250	1.8	2.2	≦	10105.6	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	7490.0	OK

X5フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	7824.9	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	7986.6	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	8886.7	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	9053.6	OK
7F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	9189.4	OK
6F	Y2		0.0	1.250	0.9	1.1	≦	9061.5	OK
5F	Y2		0.0	1.250	1.1	1.4	≦	9122.1	OK
4F	Y2		0.0	1.250	1.3	1.7	≦	9145.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	1.8	2.3	≦	9628.4	OK
2F	Y2		0.0	1.250	1.6	2.0	≦	8856.1	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	7510.8	OK

X6フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		-0.0	1.250	0.1	0.2	≦	3504.7	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	-0.0	0.1	≦	3581.3	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	-0.4	0.6	≦	3950.5	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	4477.1	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	4544.8	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	4783.3	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-1.5	1.8	≦	5138.3	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-2.1	2.6	≦	5736.1	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-2.6	3.3	≦	6404.2	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-4.8	6.0	≦	6766.7	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	5062.9	OK

X1フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		-0.0	1.250	0.1	0.2	≦	3504.7	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	-0.0	0.1	≦	3581.3	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	-0.4	0.6	≦	3950.5	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	4476.7	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	4549.3	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	4791.2	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-1.5	1.8	≦	5147.7	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-2.1	2.6	≦	5751.4	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-2.6	3.3	≦	6420.3	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-4.8	6.0	≦	6766.7	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	5062.9	OK

X2フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	7824.9	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	7986.6	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	8886.7	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	9053.6	OK
7F	Y2		0.0	1.250	0.7	1.0	≦	9189.4	OK
6F	Y2		0.0	1.250	0.9	1.1	≦	9054.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	1.1	1.4	≦	9119.3	OK
4F	Y2		0.0	1.250	1.4	1.7	≦	9143.6	OK

X2フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
3F	Y2		0.0	1.250	1.8	2.3	≦	9644.1	OK
2F	Y2		0.0	1.250	1.6	2.0	≦	8865.2	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	7510.8	OK

X3フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	7815.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	7967.5	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	8854.4	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	9010.6	OK
7F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	9157.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.7	≦	9305.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	9454.6	OK
4F	Y2		0.0	1.250	1.0	1.3	≦	9604.2	OK
3F	Y2		0.0	1.250	1.4	1.8	≦	9961.8	OK
2F	Y2		0.0	1.250	1.8	2.2	≦	10105.6	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	7490.0	OK

X4フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	7815.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.4	≦	7967.5	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.2	≦	7152.8	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	6355.3	OK
7F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	7812.9	OK
6F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	9305.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	9454.6	OK
4F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	9604.2	OK
3F	Y2		0.0	1.250	1.1	1.3	≦	9961.8	OK
2F	Y2		0.0	1.250	2.0	2.5	≦	10105.6	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	7490.0	OK

X5フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	7806.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	7949.5	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	8069.4	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	6773.0	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	6474.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	6634.8	OK
5F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	6784.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	8551.9	OK
3F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.8	≦	9948.5	OK
2F	Y2		0.0	1.250	2.2	2.7	≦	10092.7	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	7477.5	OK

X6フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		-0.0	1.250	0.8	1.0	≦	4958.1	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	0.6	0.7	≦	3662.1	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	0.2	0.3	≦	3815.3	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-0.1	0.2	≦	3967.8	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	3980.0	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	3992.1	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	3994.5	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-1.3	1.7	≦	3997.0	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-2.3	2.9	≦	4764.3	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-2.8	3.5	≦	5090.6	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	0.1	0.1	≦	4100.5	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		-0.0	1.250	1112.0	1389.9	≦	4976.3	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	1596.0	1995.0	≦	5035.7	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	Y2		-0.0	1.250	2051.5	2564.3	≦	5559.6	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	2469.5	3086.9	≦	5828.5	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	2772.6	3465.8	≦	5888.4	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	2922.9	3653.6	≦	5626.9	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	3059.0	3823.8	≦	5386.6	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	3180.9	3976.1	≦	5204.8	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	3292.5	4115.7	≦	5185.3	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	3393.0	4241.3	≦	5069.6	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	3483.9	4354.8	≦	4923.8	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	805.5	1006.9	≦	7814.8	OK
10F	Y2		0.0	1.250	1551.3	1939.2	≦	7966.2	OK
9F	Y2		0.0	1.250	2164.0	2705.0	≦	8852.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	2695.8	3369.7	≦	9008.0	OK
7F	Y2		0.0	1.250	3212.5	4015.7	≦	9155.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	3727.0	4658.8	≦	9303.3	OK
5F	Y2		0.0	1.250	4185.5	5231.8	≦	9134.4	OK
4F	Y2		0.0	1.250	4583.6	5729.6	≦	8918.1	OK
3F	Y2		0.0	1.250	4922.5	6153.1	≦	8934.0	OK
2F	Y2		0.0	1.250	5202.8	6503.5	≦	8771.7	OK
1F	Y2		0.0	1.250	5405.6	6757.0	≦	8514.2	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	737.7	922.1	≦	7815.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	1485.3	1856.7	≦	7967.7	OK
9F	Y2		0.0	1.250	2093.8	2617.2	≦	8854.6	OK
8F	Y2		0.0	1.250	2621.5	3276.9	≦	9010.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	3121.7	3902.1	≦	9158.0	OK
6F	Y2		0.0	1.250	3625.8	4532.3	≦	9305.1	OK
5F	Y2		0.0	1.250	4073.4	5091.7	≦	9064.0	OK
4F	Y2		0.0	1.250	4460.0	5575.1	≦	8846.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	4789.8	5987.2	≦	8860.9	OK
2F	Y2		0.0	1.250	5064.6	6330.7	≦	8701.5	OK
1F	Y2		0.0	1.250	5308.3	6635.4	≦	8467.6	OK

X4フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	737.7	922.1	≦	7815.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	1485.3	1856.7	≦	7967.7	OK
9F	Y2		0.0	1.250	2093.8	2617.2	≦	8854.6	OK
8F	Y2		0.0	1.250	2621.5	3276.9	≦	9010.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	3121.7	3902.1	≦	9158.0	OK
6F	Y2		0.0	1.250	3625.9	4532.4	≦	9305.1	OK
5F	Y2		0.0	1.250	4073.4	5091.8	≦	9064.0	OK
4F	Y2		0.0	1.250	4460.0	5575.1	≦	8846.5	OK
3F	Y2		0.0	1.250	4789.8	5987.3	≦	8860.9	OK
2F	Y2		0.0	1.250	5064.6	6330.8	≦	8701.5	OK
1F	Y2		0.0	1.250	5308.5	6635.6	≦	8467.6	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	805.5	1006.9	≦	7814.8	OK
10F	Y2		0.0	1.250	1551.3	1939.2	≦	7966.2	OK
9F	Y2		0.0	1.250	2164.0	2705.0	≦	8852.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	2695.8	3369.7	≦	9008.0	OK
7F	Y2		0.0	1.250	3212.6	4015.7	≦	9155.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	3727.0	4658.8	≦	9303.3	OK
5F	Y2		0.0	1.250	4185.5	5231.9	≦	9134.4	OK
4F	Y2		0.0	1.250	4583.6	5729.6	≦	8918.1	OK
3F	Y2		0.0	1.250	4922.4	6153.0	≦	8934.0	OK
2F	Y2		0.0	1.250	5202.7	6503.4	≦	8771.6	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y2		0.0	1.250	5405.2	6756.5	≦	8514.1	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		-0.0	1.250	1112.0	1389.9	≦	4976.3	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	1596.0	1995.0	≦	5035.7	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	2051.5	2564.3	≦	5559.6	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	2469.5	3086.8	≦	5828.5	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	2772.6	3465.8	≦	5888.4	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	2922.9	3653.6	≦	5626.9	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	3059.0	3823.8	≦	5386.5	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	3180.9	3976.1	≦	5204.8	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	3292.5	4115.7	≦	5185.3	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	3393.1	4241.3	≦	5069.6	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	3484.0	4355.0	≦	4923.8	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		-0.0	1.250	-1103.8	1379.7	≦	4976.4	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	-1586.3	1983.0	≦	5035.7	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	-2039.4	2549.3	≦	5559.7	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-2456.1	3070.1	≦	5828.6	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-2770.7	3463.4	≦	5888.5	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-2921.0	3651.2	≦	5636.2	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-3057.3	3821.6	≦	5394.3	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-3179.1	3973.9	≦	5211.4	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-3290.8	4113.5	≦	5191.3	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-3391.4	4239.3	≦	5075.1	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-3481.1	4351.4	≦	4928.1	OK

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	-805.9	1007.4	≦	7814.8	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-1550.0	1937.5	≦	7966.2	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-2161.8	2702.2	≦	8852.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-2692.3	3365.4	≦	9007.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-3201.5	4001.9	≦	9155.3	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-3714.4	4643.0	≦	9303.2	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-4171.7	5214.6	≦	9131.1	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-4568.6	5710.7	≦	8915.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-4906.2	6132.7	≦	8931.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-5185.3	6481.6	≦	8769.4	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-5389.0	6736.3	≦	8512.9	OK

X3フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	-738.9	923.7	≦	7815.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-1485.0	1856.2	≦	7967.7	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-2092.6	2615.7	≦	8854.6	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-2619.3	3274.1	≦	9010.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-3112.3	3890.3	≦	9158.0	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-3615.2	4519.0	≦	9305.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-4061.2	5076.5	≦	9061.1	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-4446.9	5558.6	≦	8844.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-4776.0	5970.0	≦	8859.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-5050.2	6312.7	≦	8700.3	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-5292.6	6615.7	≦	8466.4	OK

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	-738.9	923.7	≦	7815.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-1485.0	1856.2	≦	7967.7	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-2092.6	2615.7	≦	8854.6	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-2619.3	3274.1	≦	9010.9	OK

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
7F	Y2		0.0	1.250	-3112.2	3890.3	≦	9158.0	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-3615.2	4519.0	≦	9305.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-4061.2	5076.5	≦	9061.1	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-4446.9	5558.6	≦	8844.5	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-4776.0	5970.0	≦	8859.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-5050.2	6312.8	≦	8700.3	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-5292.9	6616.2	≦	8466.6	OK

X5フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	-805.9	1007.4	≦	7814.8	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-1550.0	1937.5	≦	7966.2	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-2161.8	2702.2	≦	8852.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-2692.3	3365.4	≦	9007.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-3201.5	4001.9	≦	9155.3	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-3714.4	4643.0	≦	9303.2	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-4171.6	5214.5	≦	9131.1	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-4568.5	5710.7	≦	8915.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-4906.2	6132.7	≦	8931.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-5185.3	6481.6	≦	8769.4	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-5389.0	6736.3	≦	8512.9	OK

X6フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		-0.0	1.250	-1103.8	1379.7	≦	4976.4	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	-1586.3	1983.0	≦	5035.7	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	-2039.4	2549.3	≦	5559.7	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-2456.1	3070.1	≦	5828.6	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-2770.7	3463.4	≦	5888.5	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-2921.0	3651.2	≦	5636.2	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-3057.3	3821.6	≦	5394.3	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-3179.2	3974.0	≦	5211.4	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-3290.8	4113.5	≦	5191.3	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-3391.4	4239.3	≦	5075.1	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-3481.1	4351.3	≦	4928.0	OK

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力

U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1527.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1528.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3056.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2665.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2666.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5332.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3631.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3630.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4481.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4481.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8962.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5241.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5240.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10482.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5913.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5913.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11827.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6513.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6513.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13027.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7035.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7035.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14070.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7483.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7485.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14968.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7865.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7858.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15723.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8171.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8170.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16341.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1527.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1528.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3056.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2665.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2666.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5332.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3631.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3630.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4481.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4481.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8962.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5241.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5240.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10482.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5913.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5913.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11827.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6513.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6513.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13027.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7035.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7035.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14070.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7485.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14968.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7865.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7858.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15723.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8171.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8170.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16341.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1111.98	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	805.49	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	737.65	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	737.65	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	805.50	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1111.98	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	5310.26	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1596.02	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1551.33	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1485.34	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1485.35	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1551.34	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1596.01	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	9265.39	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2051.49	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2164.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2093.75	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2093.75	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2164.01	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2051.49	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12618.50	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2469.51	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2695.77	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2621.50	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2621.51	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2695.78	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2469.50	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	15573.56	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2772.64	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3212.52	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3121.67	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3121.68	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3212.55	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2772.63	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18213.70	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2922.89	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3726.99	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3625.85	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3625.88	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3726.99	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2922.88	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20551.48	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3059.05	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4185.47	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4073.38	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4073.42	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4185.49	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3059.03	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22635.83	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3180.90	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4583.64	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4460.05	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4460.05	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4583.64	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3180.90	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24449.18	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3292.54	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4922.46	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4789.79	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4789.84	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4922.43	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3292.55	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26009.60	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3393.03	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5202.79	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5064.55	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5064.63	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5202.74	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3393.05	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27320.80	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3483.86	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5405.56	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5308.34	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5308.46	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5405.24	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3484.03	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28395.50	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1103.76	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	805.92	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	738.94	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	738.94	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	805.92	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1103.76	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	5297.24	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1586.34	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1550.04	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1484.96	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1484.96	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1550.05	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1586.34	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	9242.67	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2039.37	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2161.80	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2092.60	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2092.60	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2161.80	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2039.37	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12587.55	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2456.06	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2692.30	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2619.32	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2619.32	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2692.32	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2456.05	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	15535.36	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2770.72	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3201.53	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3112.26	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3112.25	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3201.54	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2770.72	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18169.03	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2920.96	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3714.37	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3615.19	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3615.21	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3714.37	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2920.96	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20501.07	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3057.26	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4171.65	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4061.24	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4061.24	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4171.64	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3057.27	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22580.31	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3179.13	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4568.56	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4446.90	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4446.93	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4568.53	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3179.15	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24389.20	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3290.75	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4906.17	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4775.97	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4775.99	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4906.17	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3290.75	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25945.80	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3391.44	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5185.27	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5050.16	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5050.21	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5185.26	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3391.44	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27253.78	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3481.15	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5389.04	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5292.55	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5292.95	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5389.05	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3481.07	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28325.81	0.00	0.00	0.00

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X 方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.63 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1528.0	0.0	1528.0	0.42	0.00	0.42
	Y3	1528.1	0.0	1528.1	0.42	0.00	0.42
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	3056.1	0.0	3056.1	0.85	0.00	0.85
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2666.0	0.0	2666.0	0.33	0.00	0.33
	Y3	2666.3	0.0	2666.3	0.33	0.00	0.33
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5332.3	0.0	5332.3	0.66	0.00	0.66
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3631.1	0.0	3631.1	0.29	0.00	0.29
	Y3	3630.9	0.0	3630.9	0.29	0.00	0.29

Ai=2.588 Co=0.328

Ai=2.010 Co=0.328

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7262.0	0.0	7262.0	0.58	0.00	0.58
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4481.3	0.0	4481.3	0.26	0.00	0.26
	Y3	4481.3	0.0	4481.3	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8962.7	0.0	8962.7	0.52	0.00	0.52
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5241.1	0.0	5241.1	0.24	0.00	0.24
	Y3	5240.9	0.0	5240.9	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10482.1	0.0	10482.1	0.48	0.00	0.48
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5913.9	0.0	5913.9	0.22	0.00	0.22
	Y3	5913.6	0.0	5913.6	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11827.5	0.0	11827.5	0.45	0.00	0.45
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6513.5	0.0	6513.5	0.21	0.00	0.21
	Y3	6513.6	0.0	6513.6	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13027.0	0.0	13027.0	0.42	0.00	0.42
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7035.5	0.0	7035.5	0.20	0.00	0.20
	Y3	7035.1	0.0	7035.1	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14070.6	0.0	14070.6	0.39	0.00	0.39
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7483.6	0.0	7483.6	0.19	0.00	0.19

Ai=1.755 Co=0.328

Ai=1.592 Co=0.328

Ai=1.469 Co=0.328

Ai=1.368 Co=0.328

Ai=1.281 Co=0.328

Ai=1.203 Co=0.328

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	Y3	7485.0	0.0	7485.0	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14968.6	0.0	14968.6	0.37	0.00	0.37
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7865.2	0.0	7865.2	0.17	0.00	0.17
	Y3	7858.1	0.0	7858.1	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15723.3	0.0	15723.3	0.35	0.00	0.35
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8171.3	0.0	8171.3	0.16	0.00	0.16
	Y3	8170.4	0.0	8170.4	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16341.7	0.0	16341.7	0.33	0.00	0.33

Ai=1.131 Co=0.328

Ai=1.064 Co=0.328

Ai=1.000 Co=0.328

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.63 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1528.0	0.0	1528.0	0.42	0.00	0.42
	Y3	1528.1	0.0	1528.1	0.42	0.00	0.42
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	3056.1	0.0	3056.1	0.85	0.00	0.85
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2666.0	0.0	2666.0	0.33	0.00	0.33
	Y3	2666.3	0.0	2666.3	0.33	0.00	0.33
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5332.3	0.0	5332.3	0.66	0.00	0.66
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3631.1	0.0	3631.1	0.29	0.00	0.29
	Y3	3630.9	0.0	3630.9	0.29	0.00	0.29
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.588 Co=0.328

Ai=2.010 Co=0.328

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7262.0	0.0	7262.0	0.58	0.00	0.58
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4481.3	0.0	4481.3	0.26	0.00	0.26
	Y3	4481.3	0.0	4481.3	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8962.7	0.0	8962.7	0.52	0.00	0.52
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5241.1	0.0	5241.1	0.24	0.00	0.24
	Y3	5240.9	0.0	5240.9	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10482.1	0.0	10482.1	0.48	0.00	0.48
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5913.8	0.0	5913.8	0.22	0.00	0.22
	Y3	5913.6	0.0	5913.6	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11827.5	0.0	11827.5	0.45	0.00	0.45
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6513.5	0.0	6513.5	0.21	0.00	0.21
	Y3	6513.6	0.0	6513.6	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13027.0	0.0	13027.0	0.42	0.00	0.42
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7035.5	0.0	7035.5	0.20	0.00	0.20
	Y3	7035.1	0.0	7035.1	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14070.6	0.0	14070.6	0.39	0.00	0.39
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7483.6	0.0	7483.6	0.19	0.00	0.19
	Y3	7485.0	0.0	7485.0	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.755 Co=0.328

Ai=1.592 Co=0.328

Ai=1.469 Co=0.328

Ai=1.368 Co=0.328

Ai=1.281 Co=0.328

Ai=1.203 Co=0.328

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14968.6	0.0	14968.6	0.37	0.00	0.37
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7865.2	0.0	7865.2	0.17	0.00	0.17
	Y3	7858.1	0.0	7858.1	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15723.2	0.0	15723.2	0.35	0.00	0.35
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8171.3	0.0	8171.3	0.16	0.00	0.16
	Y3	8170.4	0.0	8170.4	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16341.7	0.0	16341.7	0.33	0.00	0.33

Ai=1.131 Co=0.328

Ai=1.064 Co=0.328

Ai=1.000 Co=0.328

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.63 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	X1	0.0	1112.0	1112.0	0.00	0.31	0.31
	X2	0.0	805.5	805.5	0.00	0.22	0.22
	X3	0.0	737.7	737.7	0.00	0.20	0.20
	X4	0.0	737.7	737.7	0.00	0.20	0.20
	X5	0.0	805.5	805.5	0.00	0.22	0.22
	X6	0.0	1112.0	1112.0	0.00	0.31	0.31
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	5310.3	5310.3	0.00	1.47	1.47
10F	X1	0.0	1596.0	1596.0	0.00	0.20	0.20
	X2	0.0	1551.3	1551.3	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	1485.3	1485.3	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	1485.3	1485.3	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	1551.3	1551.3	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	1596.0	1596.0	0.00	0.20	0.20
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	9265.4	9265.4	0.00	1.14	1.14
9F	X1	0.0	2051.5	2051.5	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	2164.0	2164.0	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	2093.8	2093.8	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	2093.8	2093.8	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	2164.0	2164.0	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	2051.5	2051.5	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	12618.5	12618.5	0.00	1.00	1.00
8F	X1	0.0	2469.5	2469.5	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	2695.8	2695.8	0.00	0.16	0.16

Ai=2.588 Co=0.570

Ai=2.010 Co=0.570

Ai=1.755 Co=0.570

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	X3	0.0	2621.5	2621.5	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	2621.5	2621.5	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2695.8	2695.8	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	2469.5	2469.5	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	15573.6	15573.6	0.00	0.91	0.91
7F	X1	0.0	2772.6	2772.6	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	3212.5	3212.5	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	3121.7	3121.7	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	3121.7	3121.7	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	3212.6	3212.6	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2772.6	2772.6	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18213.7	18213.7	0.00	0.84	0.84
6F	X1	0.0	2922.9	2922.9	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	3727.0	3727.0	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	3625.8	3625.8	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	3625.9	3625.9	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	3727.0	3727.0	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2922.9	2922.9	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20551.5	20551.5	0.00	0.78	0.78
5F	X1	0.0	3059.0	3059.0	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	4185.5	4185.5	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	4073.4	4073.4	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	4073.4	4073.4	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	4185.5	4185.5	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3059.0	3059.0	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22635.8	22635.8	0.00	0.73	0.73
4F	X1	0.0	3180.9	3180.9	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4583.6	4583.6	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	4460.0	4460.0	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	4460.0	4460.0	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	4583.6	4583.6	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3180.9	3180.9	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24449.2	24449.2	0.00	0.69	0.69
3F	X1	0.0	3292.5	3292.5	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4922.5	4922.5	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	4789.8	4789.8	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	4789.8	4789.8	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	4922.4	4922.4	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3292.5	3292.5	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26009.6	26009.6	0.00	0.64	0.64
2F	X1	0.0	3393.0	3393.0	0.00	0.08	0.08

Ai=1.592 Co=0.570

Ai=1.469 Co=0.570

Ai=1.368 Co=0.570

Ai=1.281 Co=0.570

Ai=1.203 Co=0.570

Ai=1.131 Co=0.570

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	X2	0.0	5202.8	5202.8	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	5064.6	5064.6	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	5064.6	5064.6	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	5202.7	5202.7	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3393.1	3393.1	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27320.8	27320.8	0.00	0.61	0.61
1F	X1	0.0	3483.9	3483.9	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5405.6	5405.6	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	5308.3	5308.3	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	5308.5	5308.5	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	5405.2	5405.2	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3484.0	3484.0	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28395.5	28395.5	0.00	0.57	0.57

Ai=1.064 Co=0.570

Ai=1.000 Co=0.570

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.63 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	X1	0.0	1103.8	1103.8	0.00	0.31	0.31
	X2	0.0	805.9	805.9	0.00	0.22	0.22
	X3	0.0	738.9	738.9	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	738.9	738.9	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	805.9	805.9	0.00	0.22	0.22
	X6	0.0	1103.8	1103.8	0.00	0.31	0.31
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	5297.2	5297.2	0.00	1.47	1.47
10F	X1	0.0	1586.3	1586.3	0.00	0.20	0.20
	X2	0.0	1550.0	1550.0	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	1485.0	1485.0	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	1485.0	1485.0	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	1550.0	1550.0	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	1586.3	1586.3	0.00	0.20	0.20
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	9242.7	9242.7	0.00	1.14	1.14
9F	X1	0.0	2039.4	2039.4	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	2161.8	2161.8	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	2092.6	2092.6	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	2092.6	2092.6	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	2161.8	2161.8	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	2039.4	2039.4	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	12587.6	12587.6	0.00	1.00	1.00
8F	X1	0.0	2456.1	2456.1	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	2692.3	2692.3	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	2619.3	2619.3	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	2619.3	2619.3	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2692.3	2692.3	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	2456.1	2456.1	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.588 Co=0.568

Ai=2.010 Co=0.568

Ai=1.755 Co=0.568

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	15535.4	15535.4	0.00	0.90	0.90
7F	X1	0.0	2770.7	2770.7	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	3201.5	3201.5	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	3112.3	3112.3	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	3112.2	3112.2	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	3201.5	3201.5	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2770.7	2770.7	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18169.0	18169.0	0.00	0.83	0.83
6F	X1	0.0	2921.0	2921.0	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	3714.4	3714.4	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	3615.2	3615.2	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	3615.2	3615.2	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	3714.4	3714.4	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2921.0	2921.0	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20501.1	20501.1	0.00	0.78	0.78
5F	X1	0.0	3057.3	3057.3	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	4171.7	4171.7	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	4061.2	4061.2	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	4061.2	4061.2	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	4171.6	4171.6	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3057.3	3057.3	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22580.3	22580.3	0.00	0.73	0.73
4F	X1	0.0	3179.1	3179.1	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4568.6	4568.6	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	4446.9	4446.9	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	4446.9	4446.9	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	4568.5	4568.5	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3179.2	3179.2	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24389.2	24389.2	0.00	0.68	0.68
3F	X1	0.0	3290.8	3290.8	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4906.2	4906.2	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	4776.0	4776.0	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	4776.0	4776.0	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	4906.2	4906.2	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3290.8	3290.8	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25945.8	25945.8	0.00	0.64	0.64
2F	X1	0.0	3391.4	3391.4	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	5185.3	5185.3	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	5050.2	5050.2	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	5050.2	5050.2	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	5185.3	5185.3	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3391.4	3391.4	0.00	0.08	0.08

Ai=1.592 Co=0.568

Ai=1.469 Co=0.568

Ai=1.368 Co=0.568

Ai=1.281 Co=0.568

Ai=1.203 Co=0.568

Ai=1.131 Co=0.568

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27253.8	27253.8	0.00	0.60	0.60
1F	X1	0.0	3481.1	3481.1	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5389.0	5389.0	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	5292.6	5292.6	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	5292.9	5292.9	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	5389.0	5389.0	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3481.1	3481.1	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28325.8	28325.8	0.00	0.57	0.57

Ai=1.064 Co=0.568

Ai=1.000 Co=0.568

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.63 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1494.4	0.0	1494.4	0.41	0.00	0.41
	Y3	1494.0	0.0	1494.0	0.41	0.00	0.41
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	2988.3	0.0	2988.3	0.83	0.00	0.83
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2607.2	0.0	2607.2	0.32	0.00	0.32
	Y3	2606.8	0.0	2606.8	0.32	0.00	0.32
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5214.1	0.0	5214.1	0.64	0.00	0.64
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3550.6	0.0	3550.6	0.28	0.00	0.28
	Y3	3550.4	0.0	3550.4	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7101.0	0.0	7101.0	0.56	0.00	0.56
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4382.0	0.0	4382.0	0.26	0.00	0.26
	Y3	4382.0	0.0	4382.0	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8764.0	0.0	8764.0	0.51	0.00	0.51

Ai=2.588 Co=0.321

Ai=2.010 Co=0.321

Ai=1.755 Co=0.321

Ai=1.592 Co=0.321

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5124.7	0.0	5124.7	0.24	0.00	0.24
	Y3	5124.6	0.0	5124.6	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10249.3	0.0	10249.3	0.47	0.00	0.47
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5782.7	0.0	5782.7	0.22	0.00	0.22
	Y3	5782.6	0.0	5782.6	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11565.3	0.0	11565.3	0.44	0.00	0.44
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6369.1	0.0	6369.1	0.21	0.00	0.21
	Y3	6369.1	0.0	6369.1	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12738.3	0.0	12738.3	0.41	0.00	0.41
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6879.4	0.0	6879.4	0.19	0.00	0.19
	Y3	6879.3	0.0	6879.3	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13758.7	0.0	13758.7	0.39	0.00	0.39
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7318.5	0.0	7318.5	0.18	0.00	0.18
	Y3	7318.4	0.0	7318.4	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14636.9	0.0	14636.9	0.36	0.00	0.36
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7687.5	0.0	7687.5	0.17	0.00	0.17
	Y3	7687.2	0.0	7687.2	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.469 Co=0.321

Ai=1.368 Co=0.321

Ai=1.281 Co=0.321

Ai=1.203 Co=0.321

Ai=1.131 Co=0.321

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	合計	15374.7	0.0	15374.7	0.34	0.00	0.34
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7992.0	0.0	7992.0	0.16	0.00	0.16
	Y3	7987.5	0.0	7987.5	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15979.5	0.0	15979.5	0.32	0.00	0.32

Ai=1.064 Co=0.321

Ai=1.000 Co=0.321

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.63 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1494.4	0.0	1494.4	0.41	0.00	0.41
	Y3	1494.0	0.0	1494.0	0.41	0.00	0.41
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	2988.3	0.0	2988.3	0.83	0.00	0.83
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2607.2	0.0	2607.2	0.32	0.00	0.32
	Y3	2606.8	0.0	2606.8	0.32	0.00	0.32
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5214.1	0.0	5214.1	0.64	0.00	0.64
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3550.6	0.0	3550.6	0.28	0.00	0.28
	Y3	3550.4	0.0	3550.4	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7101.0	0.0	7101.0	0.56	0.00	0.56
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4382.0	0.0	4382.0	0.26	0.00	0.26
	Y3	4382.0	0.0	4382.0	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8764.0	0.0	8764.0	0.51	0.00	0.51
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5124.7	0.0	5124.7	0.24	0.00	0.24
	Y3	5124.6	0.0	5124.6	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.588 Co=0.321

Ai=2.010 Co=0.321

Ai=1.755 Co=0.321

Ai=1.592 Co=0.321

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10249.3	0.0	10249.3	0.47	0.00	0.47
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5782.7	0.0	5782.7	0.22	0.00	0.22
	Y3	5782.6	0.0	5782.6	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11565.3	0.0	11565.3	0.44	0.00	0.44
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6369.1	0.0	6369.1	0.21	0.00	0.21
	Y3	6369.2	0.0	6369.2	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12738.3	0.0	12738.3	0.41	0.00	0.41
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6879.4	0.0	6879.4	0.19	0.00	0.19
	Y3	6879.3	0.0	6879.3	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13758.7	0.0	13758.7	0.39	0.00	0.39
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7318.5	0.0	7318.5	0.18	0.00	0.18
	Y3	7318.4	0.0	7318.4	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14636.9	0.0	14636.9	0.36	0.00	0.36
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7687.5	0.0	7687.5	0.17	0.00	0.17
	Y3	7687.2	0.0	7687.2	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15374.7	0.0	15374.7	0.34	0.00	0.34
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7992.0	0.0	7992.0	0.16	0.00	0.16
	Y3	7987.5	0.0	7987.5	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.469 Co=0.321

Ai=1.368 Co=0.321

Ai=1.281 Co=0.321

Ai=1.203 Co=0.321

Ai=1.131 Co=0.321

Ai=1.064 Co=0.321

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15979.5	0.0	15979.5	0.32	0.00	0.32

Ai=1.000 Co=0.321

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.63 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	X1	0.0	1083.0	1083.0	0.00	0.30	0.30
	X2	0.0	803.5	803.5	0.00	0.22	0.22
	X3	0.0	739.3	739.3	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	739.2	739.2	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	803.5	803.5	0.00	0.22	0.22
	X6	0.0	1083.0	1083.0	0.00	0.30	0.30
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	5251.7	5251.7	0.00	1.46	1.46
10F	X1	0.0	1560.2	1560.2	0.00	0.19	0.19
	X2	0.0	1541.8	1541.8	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	1479.5	1479.5	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	1479.5	1479.5	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	1541.8	1541.8	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	1560.2	1560.2	0.00	0.19	0.19
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	9163.1	9163.1	0.00	1.13	1.13
9F	X1	0.0	2003.8	2003.8	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	2150.9	2150.9	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	2084.9	2084.9	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	2084.9	2084.9	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	2150.9	2150.9	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	2003.8	2003.8	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	12479.2	12479.2	0.00	0.99	0.99
8F	X1	0.0	2407.8	2407.8	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	2681.3	2681.3	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	2611.8	2611.8	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	2611.8	2611.8	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2681.2	2681.2	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	2407.8	2407.8	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	15401.7	15401.7	0.00	0.90	0.90
7F	X1	0.0	2764.0	2764.0	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	3163.0	3163.0	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	3079.4	3079.4	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	3079.4	3079.4	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	3163.0	3163.0	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2764.0	2764.0	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.588 Co=0.563

Ai=2.010 Co=0.563

Ai=1.755 Co=0.563

Ai=1.592 Co=0.563

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	合計	0.0	18012.7	18012.7	0.00	0.83	0.83
6F	X1	0.0	2913.4	2913.4	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	3670.8	3670.8	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	3578.2	3578.2	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	3578.2	3578.2	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	3670.7	3670.7	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2913.4	2913.4	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20324.7	20324.7	0.00	0.77	0.77
5F	X1	0.0	3049.3	3049.3	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	4122.9	4122.9	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	4020.8	4020.8	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	4020.8	4020.8	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	4122.9	4122.9	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3049.3	3049.3	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22386.0	22386.0	0.00	0.72	0.72
4F	X1	0.0	3171.4	3171.4	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4515.0	4515.0	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	4403.3	4403.3	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	4403.3	4403.3	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	4515.0	4515.0	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3171.4	3171.4	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24179.4	24179.4	0.00	0.68	0.68
3F	X1	0.0	3283.4	3283.4	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4848.5	4848.5	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	4729.4	4729.4	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	4729.4	4729.4	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	4848.4	4848.4	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3283.4	3283.4	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25722.6	25722.6	0.00	0.64	0.64
2F	X1	0.0	3385.0	3385.0	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	5123.6	5123.6	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	5001.0	5001.0	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	5001.1	5001.1	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	5123.5	5123.5	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3385.0	3385.0	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27019.3	27019.3	0.00	0.60	0.60
1F	X1	0.0	3476.5	3476.5	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5328.1	5328.1	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	5236.4	5236.4	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	5236.5	5236.5	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	5328.3	5328.3	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3476.4	3476.4	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.469 Co=0.563

Ai=1.368 Co=0.563

Ai=1.281 Co=0.563

Ai=1.203 Co=0.563

Ai=1.131 Co=0.563

Ai=1.064 Co=0.563

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28082.1	28082.1	0.00	0.56	0.56

Ai=1.000 Co=0.563

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.63 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	X1	0.0	1075.8	1075.8	0.00	0.30	0.30
	X2	0.0	803.9	803.9	0.00	0.22	0.22
	X3	0.0	740.5	740.5	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	740.5	740.5	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	803.9	803.9	0.00	0.22	0.22
	X6	0.0	1075.8	1075.8	0.00	0.30	0.30
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	5240.3	5240.3	0.00	1.45	1.45
10F	X1	0.0	1551.7	1551.7	0.00	0.19	0.19
	X2	0.0	1540.7	1540.7	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	1479.3	1479.3	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	1479.3	1479.3	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	1540.7	1540.7	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	1551.7	1551.7	0.00	0.19	0.19
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	9143.4	9143.4	0.00	1.13	1.13
9F	X1	0.0	1993.2	1993.2	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	2148.9	2148.9	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	2084.0	2084.0	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	2084.0	2084.0	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	2148.9	2148.9	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	1993.2	1993.2	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	12452.4	12452.4	0.00	0.99	0.99
8F	X1	0.0	2396.2	2396.2	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	2678.1	2678.1	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	2610.0	2610.0	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	2610.0	2610.0	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2678.1	2678.1	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	2396.2	2396.2	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	15368.5	15368.5	0.00	0.89	0.89
7F	X1	0.0	2762.4	2762.4	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	3153.6	3153.6	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	3070.9	3070.9	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	3070.9	3070.9	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	3153.6	3153.6	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2762.4	2762.4	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	17973.9	17973.9	0.00	0.83	0.83
6F	X1	0.0	2911.8	2911.8	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	3660.1	3660.1	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	3568.6	3568.6	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	3568.6	3568.6	0.00	0.14	0.14

Ai=2.588 Co=0.562

Ai=2.010 Co=0.562

Ai=1.755 Co=0.562

Ai=1.592 Co=0.562

Ai=1.469 Co=0.562

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	X5	0.0	3660.1	3660.1	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2911.8	2911.8	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20280.9	20280.9	0.00	0.77	0.77
5F	X1	0.0	3047.8	3047.8	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	4111.0	4111.0	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	4010.1	4010.1	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	4010.1	4010.1	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	4111.0	4111.0	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3047.8	3047.8	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22337.8	22337.8	0.00	0.72	0.72
4F	X1	0.0	3169.9	3169.9	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4502.1	4502.1	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	4391.6	4391.6	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	4391.6	4391.6	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	4502.0	4502.0	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3169.9	3169.9	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24127.3	24127.3	0.00	0.68	0.68
3F	X1	0.0	3281.9	3281.9	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4834.5	4834.5	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	4717.1	4717.1	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	4717.1	4717.1	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	4834.5	4834.5	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3281.9	3281.9	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25667.1	25667.1	0.00	0.64	0.64
2F	X1	0.0	3383.7	3383.7	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	5108.7	5108.7	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4988.1	4988.1	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4988.1	4988.1	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	5108.8	5108.8	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3383.7	3383.7	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26961.1	26961.1	0.00	0.60	0.60
1F	X1	0.0	3474.5	3474.5	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5313.0	5313.0	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	5223.3	5223.3	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5223.3	5223.3	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5312.9	5312.9	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3474.6	3474.6	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28021.6	28021.6	0.00	0.56	0.56

Ai=1.368 Co=0.562

Ai=1.281 Co=0.562

Ai=1.203 Co=0.562

Ai=1.131 Co=0.562

Ai=1.064 Co=0.562

Ai=1.000 Co=0.562

U-5.6 構造特性係数

種別 : 部材群としての種別

 β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合

Ds : 構造特性係数

* : Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
11F	A	3056.08	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	3056.08		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	5332.28	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5332.28		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	7262.00	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7262.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	8962.65	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8962.65		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	10482.07	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10482.07		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	11827.48	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11827.48		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	13027.03	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13027.03		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	14070.61	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14070.61		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	14968.65	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14968.65		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	15723.25	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15723.25		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	16341.73	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16341.73		FA	0.00		WA	0.00	0.30

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
11F	A	3056.08	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	3056.08		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	5332.28	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5332.28		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	7262.00	100.00		0.00	0.00			

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
9F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7262.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	8962.66	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8962.66		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	10482.07	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10482.07		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	11827.47	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11827.47		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	13027.03	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13027.03		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	14070.61	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14070.61		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	14968.65	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14968.65		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	15723.25	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15723.25		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	16341.73	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16341.73		FA	0.00		WA	0.00	0.30

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
11F	A	0.00	0.00		5310.26	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	5310.26		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		9265.39	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	9265.39		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		12618.50	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	12618.50		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		15573.56	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	15573.56		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		18213.70	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	18213.70		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		20551.48	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	20551.48		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		22635.83	100.00			

Y 方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
5F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	22635.83		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		24449.18	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	24449.18		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		26009.60	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	26009.60		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		27320.80	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	27320.80		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		28395.50	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	28395.50		WA	1.00	0.40

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
11F	A	0.00	0.00		5297.24	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	5297.24		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		9242.67	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	9242.67		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		12587.55	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	12587.55		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		15535.36	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	15535.36		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		18169.03	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	18169.03		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		20501.07	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	20501.07		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		22580.31	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	22580.31		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		24389.20	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	24389.20		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		25945.80	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	25945.80		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		27253.78	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	27253.78		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		28325.81	100.00			

Y 方向負加力時

階名	ゲル°	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
1F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	28325.81		WA	1.00	0.40

U-5.7 必要保有水平耐力

C_i : 層せん断力係数
 ΣW_i : 層重量 (kN)
 Q_{ud} : 各階の水平力 (kN)
 Q_{un} : 必要保有水平耐力 (kN)
 U : 用途係数 (1.00)
 $*$: Ds値の直接入力
 $+$: Ds値の割増がされている

F_s : 剛性率に応じた数値
 F_e : 偏心率に応じた数値
 F_{es} : 形状係数
 D_s : 構造特性係数

X 方向正加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
11F	2.587	3603.0	9322.0	1.000	1.000	1.000	0.30	2796.6
10F	2.009	8095.7	16265.1	1.000	1.000	1.000	0.30	4879.5
9F	1.754	12626.9	22151.4	1.000	1.000	1.000	0.30	6645.4
8F	1.591	17182.8	27339.0	1.000	1.000	1.000	0.30	8201.7
7F	1.468	21779.3	31973.6	1.000	1.000	1.000	0.30	9592.1
6F	1.368	26375.8	36077.6	1.000	1.000	1.000	0.30	10823.3
5F	1.280	31033.3	39736.6	1.000	1.000	1.000	0.30	11921.0
4F	1.203	35690.9	42919.9	1.000	1.000	1.000	0.30	12876.0
3F	1.131	40373.2	45659.2	1.000	1.000	1.000	0.30	13697.7
2F	1.064	45080.6	47960.9	1.000	1.000	1.000	0.30	14388.3
1F	1.000	49868.6	49847.5	1.000	1.000	1.000	0.30	14954.2

X 方向負加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
11F	2.587	3603.0	9322.0	1.000	1.000	1.000	0.30	2796.6
10F	2.009	8095.7	16265.1	1.000	1.000	1.000	0.30	4879.5
9F	1.754	12626.9	22151.4	1.000	1.000	1.000	0.30	6645.4
8F	1.591	17182.8	27339.0	1.000	1.000	1.000	0.30	8201.7
7F	1.468	21779.3	31973.6	1.000	1.000	1.000	0.30	9592.1
6F	1.368	26375.8	36077.6	1.000	1.000	1.000	0.30	10823.3
5F	1.280	31033.3	39736.6	1.000	1.000	1.000	0.30	11921.0
4F	1.203	35690.9	42919.9	1.000	1.000	1.000	0.30	12876.0
3F	1.131	40373.2	45659.2	1.000	1.000	1.000	0.30	13697.7
2F	1.064	45080.6	47960.9	1.000	1.000	1.000	0.30	14388.3
1F	1.000	49868.6	49847.5	1.000	1.000	1.000	0.30	14954.2

Y 方向正加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
11F	2.587	3603.0	9322.0	1.000	1.000	1.000	0.40	3728.8
10F	2.009	8095.7	16265.1	1.000	1.000	1.000	0.40	6506.1
9F	1.754	12626.9	22151.4	1.000	1.000	1.000	0.40	8860.6
8F	1.591	17182.8	27339.0	1.000	1.000	1.000	0.40	10935.6
7F	1.468	21779.3	31973.6	1.000	1.000	1.000	0.40	12789.5
6F	1.368	26375.8	36077.6	1.000	1.000	1.000	0.40	14431.0
5F	1.280	31033.3	39736.6	1.000	1.000	1.000	0.40	15894.6
4F	1.203	35690.9	42919.9	1.000	1.000	1.000	0.40	17167.9
3F	1.131	40373.2	45659.2	1.000	1.000	1.000	0.40	18263.7
2F	1.064	45080.6	47960.9	1.000	1.000	1.000	0.40	19184.4
1F	1.000	49868.6	49847.5	1.000	1.000	1.000	0.40	19939.0

Y 方向負加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
11F	2.587	3603.0	9322.0	1.000	1.000	1.000	0.40	3728.8
10F	2.009	8095.7	16265.1	1.000	1.000	1.000	0.40	6506.1
9F	1.754	12626.9	22151.4	1.000	1.000	1.000	0.40	8860.6
8F	1.591	17182.8	27339.0	1.000	1.000	1.000	0.40	10935.6
7F	1.468	21779.3	31973.6	1.000	1.000	1.000	0.40	12789.5

Y方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
6F	1.368	26375.8	36077.6	1.000	1.000	1.000	0.40	14431.0
5F	1.280	31033.3	39736.6	1.000	1.000	1.000	0.40	15894.6
4F	1.203	35690.9	42919.9	1.000	1.000	1.000	0.40	17167.9
3F	1.131	40373.2	45659.2	1.000	1.000	1.000	0.40	18263.7
2F	1.064	45080.6	47960.9	1.000	1.000	1.000	0.40	19184.4
1F	1.000	49868.6	49847.5	1.000	1.000	1.000	0.40	19939.0

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1494.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1493.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	2988.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2607.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2606.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5214.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3550.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3550.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4382.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4381.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8763.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5782.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5782.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11565.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6369.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6369.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12738.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6879.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6879.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13758.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7318.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7318.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14636.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7687.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7687.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15374.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7991.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7987.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15979.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1494.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1493.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	2988.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2607.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2606.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5214.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3550.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3550.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4382.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4381.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5124.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	合計	10249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5782.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5782.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11565.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6369.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6369.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12738.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6879.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6879.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13758.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7318.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7318.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14636.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7687.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7687.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15374.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7991.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7987.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15979.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1083.04	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	803.54	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	739.25	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	739.25	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	803.53	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1083.04	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	5251.66	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1560.24	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1541.84	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1479.50	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1479.49	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1541.83	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1560.24	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	9163.14	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2003.84	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2150.93	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2084.86	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2084.85	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2150.91	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2003.84	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12479.24	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2407.77	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2681.25	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2611.84	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2611.83	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2681.24	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2407.77	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	15401.69	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2763.98	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3162.97	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3079.41	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3079.40	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3162.96	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2763.98	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18012.69	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2913.43	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3670.76	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3578.15	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3578.17	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3670.74	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2913.42	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20324.68	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3049.26	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4122.94	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4020.82	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4020.82	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4122.93	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3049.25	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22386.02	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3171.40	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4515.02	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4403.28	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4403.26	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4514.99	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3171.40	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24179.35	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3283.41	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4848.46	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4729.42	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4729.42	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4848.42	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3283.42	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25722.56	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3385.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5123.62	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5001.05	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5001.06	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5123.55	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3385.02	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27019.29	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3476.48	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5328.12	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5236.39	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5236.46	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5328.25	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3476.40	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28082.10	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1075.78	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	803.90	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	740.49	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	740.49	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	803.90	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1075.78	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	5240.35	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1551.73	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1540.69	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1479.28	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1479.28	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1540.69	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1551.73	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	9143.40	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1993.24	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2148.95	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2083.99	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2083.99	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2148.95	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1993.24	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12452.36	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2396.23	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2678.07	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2609.95	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2609.95	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2678.07	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2396.23	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	15368.51	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2762.36	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3153.65	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3070.94	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3070.94	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3153.65	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2762.35	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17973.89	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2911.78	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3660.09	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3568.58	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3568.57	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3660.09	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2911.78	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20280.89	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3047.80	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4111.04	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4010.08	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4010.06	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4111.02	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3047.81	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22337.80	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3169.94	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4502.06	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4391.62	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4391.64	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4502.05	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3169.95	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24127.26	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3281.95	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4834.49	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4717.13	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4717.13	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4834.50	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3281.94	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25667.14	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3383.68	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5108.75	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4988.11	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4988.10	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5108.75	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3383.68	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26961.07	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3474.54	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5312.96	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5223.28	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5223.32	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5312.92	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3474.56	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28021.58	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN) Qun : 必要保有水平耐力 (kN)
 Fes : 形状係数 Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)
 Ds : 構造特性係数 Qu : 保有水平耐力 (kN)
 # : 剛性率・偏心率の直接入力
 * : Ds値の直接入力 + : Ds値の割増がされている
 () : Dランク部材を考慮した場合

X方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
11F	9322.0	1.000	0.30	2796.6		2988.3	1.06
10F	16265.1	1.000	0.30	4879.5		5214.1	1.06
9F	22151.4	1.000	0.30	6645.4		7101.0	1.06
8F	27339.0	1.000	0.30	8201.7		8764.0	1.06
7F	31973.6	1.000	0.30	9592.1		10249.3	1.06
6F	36077.6	1.000	0.30	10823.3		11565.3	1.06
5F	39736.6	1.000	0.30	11921.0		12738.3	1.06
4F	42919.9	1.000	0.30	12876.0		13758.7	1.06
3F	45659.2	1.000	0.30	13697.7		14636.9	1.06
2F	47960.9	1.000	0.30	14388.3		15374.7	1.06
1F	49847.5	1.000	0.30	14954.2		15979.5	1.06

X方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
11F	9322.0	1.000	0.30	2796.6		2988.3	1.06
10F	16265.1	1.000	0.30	4879.5		5214.1	1.06
9F	22151.4	1.000	0.30	6645.4		7101.0	1.06
8F	27339.0	1.000	0.30	8201.7		8764.0	1.06
7F	31973.6	1.000	0.30	9592.1		10249.3	1.06
6F	36077.6	1.000	0.30	10823.3		11565.3	1.06
5F	39736.6	1.000	0.30	11921.0		12738.3	1.06
4F	42919.9	1.000	0.30	12876.0		13758.7	1.06
3F	45659.2	1.000	0.30	13697.7		14636.9	1.06
2F	47960.9	1.000	0.30	14388.3		15374.7	1.06
1F	49847.5	1.000	0.30	14954.2		15979.5	1.06

Y方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
11F	9322.0	1.000	0.40	3728.8		5251.7	1.40
10F	16265.1	1.000	0.40	6506.1		9163.1	1.40
9F	22151.4	1.000	0.40	8860.6		12479.2	1.40
8F	27339.0	1.000	0.40	10935.6		15401.7	1.40
7F	31973.6	1.000	0.40	12789.5		18012.7	1.40
6F	36077.6	1.000	0.40	14431.0		20324.7	1.40
5F	39736.6	1.000	0.40	15894.6		22386.0	1.40
4F	42919.9	1.000	0.40	17167.9		24179.4	1.40
3F	45659.2	1.000	0.40	18263.7		25722.6	1.40
2F	47960.9	1.000	0.40	19184.4		27019.3	1.40
1F	49847.5	1.000	0.40	19939.0		28082.1	1.40

Y方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
11F	9322.0	1.000	0.40	3728.8		5240.3	1.40
10F	16265.1	1.000	0.40	6506.1		9143.4	1.40
9F	22151.4	1.000	0.40	8860.6		12452.4	1.40
8F	27339.0	1.000	0.40	10935.6		15368.5	1.40
7F	31973.6	1.000	0.40	12789.5		17973.9	1.40
6F	36077.6	1.000	0.40	14431.0		20280.9	1.40
5F	39736.6	1.000	0.40	15894.6		22337.8	1.40
4F	42919.9	1.000	0.40	17167.9		24127.3	1.40
3F	45659.2	1.000	0.40	18263.7		25667.1	1.40
2F	47960.9	1.000	0.40	19184.4		26961.1	1.40

Y方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
1F	49847.5	1.000	0.40	19939.0		28021.6	1.40

U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

X方向（正加力）	層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）
X方向（負加力）	層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）
Y方向（正加力）	層間変形角（解析終了位置：1F - 2F）
Y方向（負加力）	層間変形角（解析終了位置：1F - 2F）

保有耐力時

X方向（正加力）	層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）
X方向（負加力）	層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）
Y方向（正加力）	層間変形角（解析終了位置：8F - 9F）
Y方向（負加力）	層間変形角（解析終了位置：8F - 9F）

U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位

Q	： 層せん断力	（kN）	層名位置と下層との間の階のせん断力
U	： 層変位	（cm）	層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔU	： 層間変位	（cm）	層名位置と下層との水平変位の差分

※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ds算定時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
450	RF	3056.1	50.6531	2.6941	1/ 104
	11F	5332.3	47.9590	3.1578	1/ 89
	10F	7262.0	44.8012	3.7490	1/ 75
	9F	8962.7	41.0522	4.3420	1/ 64
	8F	10482.1	36.7101	4.8571	1/ 58
	7F	11827.5	31.8530	5.2625	1/ 54
	6F	13027.0	26.5905	5.4513	1/ 51
	5F	14070.6	21.1392	5.6034	1/ 50
	4F	14968.6	15.5358	5.5644	1/ 50
	3F	15723.2	9.9714	5.2861	1/ 53
	2F	16341.7	4.6852	4.6852	1/ 80

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
450	RF	3056.1	50.6480	2.6936	1/ 104
	11F	5332.3	47.9544	3.1575	1/ 89
	10F	7262.0	44.7970	3.7485	1/ 75
	9F	8962.7	41.0485	4.3415	1/ 64
	8F	10482.1	36.7070	4.8567	1/ 58
	7F	11827.5	31.8503	5.2620	1/ 54
	6F	13027.0	26.5882	5.4508	1/ 51
	5F	14070.6	21.1374	5.6029	1/ 50
	4F	14968.6	15.5345	5.5640	1/ 50
	3F	15723.3	9.9704	5.2857	1/ 53
	2F	16341.7	4.6848	4.6848	1/ 80

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
487	RF	5310.3	61.5925	5.4349	1/ 52
	11F	9265.4	56.1576	5.4487	1/ 51
	10F	12618.5	50.7089	5.4519	1/ 51
	9F	15573.6	45.2570	5.4517	1/ 51

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
487	8F	18213.7	39.8054	5.4474	1/ 51
	7F	20551.5	34.3580	5.4832	1/ 52
	6F	22635.8	28.8748	5.4108	1/ 52
	5F	24449.2	23.4640	5.3748	1/ 52
	4F	26009.6	18.0893	5.3242	1/ 53
	3F	27320.8	12.7650	5.2640	1/ 53
	2F	28395.5	7.5011	7.5011	1/ 50

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
487	RF	5297.2	61.5881	5.4347	1/ 52
	11F	9242.7	56.1533	5.4480	1/ 51
	10F	12587.6	50.7054	5.4517	1/ 51
	9F	15535.4	45.2537	5.4519	1/ 51
	8F	18169.0	39.8018	5.4470	1/ 51
	7F	20501.1	34.3549	5.4823	1/ 52
	6F	22580.3	28.8726	5.4102	1/ 52
	5F	24389.2	23.4623	5.3741	1/ 52
	4F	25945.8	18.0882	5.3234	1/ 53
	3F	27253.8	12.7649	5.2630	1/ 53
	2F	28325.8	7.5018	7.5018	1/ 50

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
373	RF	2988.3	23.7042	1.0073	1/ 278
	11F	5214.1	22.6969	1.3088	1/ 214
	10F	7101.0	21.3881	1.6717	1/ 167
	9F	8764.0	19.7164	2.0529	1/ 136
	8F	10249.7	17.6635	2.3964	1/ 117
	7F	11565.3	15.2671	2.6377	1/ 107
	6F	12738.3	12.6294	2.7348	1/ 102
	5F	13758.7	9.8946	2.8080	1/ 100
	4F	14636.9	7.0866	2.7284	1/ 103
	3F	15374.7	4.3582	2.4444	1/ 115
	2F	15979.5	1.9138	1.9138	1/ 196

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
373	RF	2988.3	23.7042	1.0073	1/ 278
	11F	5214.1	22.6969	1.3088	1/ 214
	10F	7101.0	21.3880	1.6717	1/ 167
	9F	8764.0	19.7164	2.0528	1/ 136
	8F	10249.7	17.6635	2.3964	1/ 117
	7F	11565.3	15.2671	2.6377	1/ 107
	6F	12738.3	12.6294	2.7348	1/ 102
	5F	13758.7	9.8946	2.8080	1/ 100
	4F	14636.9	7.0866	2.7284	1/ 103
	3F	15374.7	4.3582	2.4444	1/ 115
	2F	15979.5	1.9138	1.9138	1/ 196

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
490	RF	5251.7	31.2154	2.7850	1/ 101
	11F	9163.1	28.4304	2.7978	1/ 100
	10F	12479.2	25.6326	2.8017	1/ 100

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
490	9F	15401.7	22.8309	2.8019	1/ 100
	8F	18012.7	20.0290	2.7965	1/ 100
	7F	20324.7	17.2325	2.8086	1/ 101
	6F	22386.0	14.4239	2.7605	1/ 101
	5F	24179.4	11.6634	2.7249	1/ 103
	4F	25722.6	8.9385	2.6752	1/ 105
	3F	27019.3	6.2633	2.6159	1/ 107
	2F	28082.1	3.6474	3.6474	1/ 103

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
490	RF	5240.3	31.2109	2.7849	1/ 101
	11F	9143.4	28.4261	2.7975	1/ 100
	10F	12452.4	25.6285	2.8015	1/ 100
	9F	15368.5	22.8270	2.8018	1/ 100
	8F	17973.9	20.0253	2.7962	1/ 100
	7F	20280.9	17.2291	2.8083	1/ 101
	6F	22337.8	14.4208	2.7601	1/ 101
	5F	24127.3	11.6608	2.7243	1/ 103
	4F	25667.1	8.9365	2.6745	1/ 105
	3F	26961.1	6.2620	2.6151	1/ 107
	2F	28021.6	3.6469	3.6469	1/ 103

U-5.8.5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時

X方向（正加力） 最大荷重ステップ：450
X方向（負加力） 最大荷重ステップ：450
Y方向（正加力） 最大荷重ステップ：487
Y方向（負加力） 最大荷重ステップ：487

保有水平耐力時

X方向（正加力） 最大荷重ステップ：373
X方向（負加力） 最大荷重ステップ：373
Y方向（正加力） 最大荷重ステップ：490
Y方向（負加力） 最大荷重ステップ：490

U-5.11 R C柱はり接合部せん断耐力

柱はり接合部の設計用せん断力 $Qdju = \alpha (Tu + Tu' - Qcu)$ (はり降伏型)
 $Qdju = \alpha (Tu + Tu' - Qgu) \cdot D/Db$ (柱降伏型)
ここに、 α ：応力割り増し係数で 1.1とする
柱はり接合部のせん断強度 $Vju = \kappa \cdot \Phi \cdot Fj \cdot bj \cdot Dj$

U-5.11.1 R C柱はり接合部（はり降伏型）

gbL, gbR	: 左右のはり幅	(cm)
Mb, Mb'	: 左右のはり端モーメント	(kN・m)
lb, lb'	: 左右のはりのスパン長さ	(cm)
L, L'	: 左右のはりの内り長さ	(cm)
hc, hc'	: 上下の階高	(cm)
Tu, Tu'	: 左右のはり端に生ずる引張力	(kN)
Qcu	: 上下柱のメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	: 柱はり接合部のせん断設計用せん断力	(kN)
cB, cD	: 柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	: 柱はり接合部の形状による係数	
Φ	: 直交はりの有無による補正係数	
Fj	: 柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm ²)
bj	: 柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	: 柱せい	(cm)
Vju	: 柱はり接合部のせん断強度	(kN)
種別	判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は 上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）	

Y2(正加力)ー R Cはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' ϕ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	355.1	436.4	OK	FA
			50.0	414.3	600.0	500.0	280.0	751.8				
			80.0	100.0	0.40	0.85	8.65	65.0	75.0	1433.9		
	X2	Fc30	50.0	479.6	600.0	500.0	0.0	870.3	884.5	1087.0	OK	FA
			50.0	552.4	600.0	500.0	280.0	1002.4				
			60.0	100.0	0.70	0.85	8.65	55.0	100.0	2831.1		
	X3	Fc30	50.0	617.6	600.0	500.0	0.0	1120.9	1002.9	1232.5	OK	FA
			50.0	552.4	600.0	500.0	280.0	1002.4				
			60.0	100.0	0.70	0.85	8.65	55.0	100.0	2831.1		
	X4	Fc30	50.0	617.6	600.0	500.0	0.0	1120.9	1002.9	1232.5	OK	FA
			50.0	552.4	600.0	500.0	280.0	1002.4				
			60.0	100.0	0.70	0.85	8.65	55.0	100.0	2831.1		
	X5	Fc30	50.0	617.6	600.0	500.0	0.0	1120.9	884.5	1087.0	OK	FA
			50.0	414.3	600.0	500.0	280.0	751.8				
			60.0	100.0	0.70	0.85	8.65	55.0	100.0	2831.1		
	X6	Fc30	50.0	479.6	600.0	500.0	0.0	870.3	411.0	505.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	100.0	0.40	0.85	8.65	65.0	75.0	1433.9		
11F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	177.5	631.7	OK	FA
			50.0	414.3	600.0	500.0	280.0	751.8				
			80.0	100.0	0.70	0.85	8.65	65.0	75.0	2509.4		
	X2	Fc30	50.0	479.6	600.0	500.0	280.0	870.3	442.2	1573.5	OK	FA
			50.0	552.4	600.0	500.0	280.0	1002.4				
			60.0	100.0	1.00	0.85	8.65	55.0	100.0	4044.4		
	X3	Fc30	50.0	617.6	600.0	500.0	280.0	1120.9	501.4	1784.0	OK	FA
			50.0	552.4	600.0	500.0	280.0	1002.4				
			60.0	100.0	1.00	0.85	8.65	55.0	100.0	4044.4		
	X4	Fc30	50.0	617.6	600.0	500.0	280.0	1120.9	501.4	1784.0	OK	FA
			50.0	552.4	600.0	500.0	280.0	1002.4				
			60.0	100.0	1.00	0.85	8.65	55.0	100.0	4044.4		
	X5	Fc30	50.0	617.6	600.0	500.0	280.0	1120.9	442.2	1573.5	OK	FA
			50.0	414.3	600.0	500.0	280.0	751.8				
			60.0	100.0	1.00	0.85	8.65	55.0	100.0	4044.4		
	X6	Fc30	50.0	479.6	600.0	500.0	280.0	870.3	205.5	731.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	8.65	65.0	75.0	2509.4		
10F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	330.1	1178.5	OK	FA
			55.0	770.2	600.0	500.0	280.0	1401.4				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	67.5	75.0	2960.6		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
10F	X2	Fc36	55.0	835.3	600.0	500.0	280.0	1519.9	770.6	2751.2	OK	FA
			55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8				
			60.0	100.0	1.00	0.85	9.83	57.5	100.0	4803.8		
	X3	Fc36	55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3	853.1	3045.8	OK	FA
			55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8				
			60.0	100.0	1.00	0.85	9.83	57.5	100.0	4803.8		
	X4	Fc36	55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3	853.1	3045.8	OK	FA
			55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8				
			60.0	100.0	1.00	0.85	9.83	57.5	100.0	4803.8		
	X5	Fc36	55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3	770.6	2751.2	OK	FA
			55.0	770.2	600.0	500.0	280.0	1401.4				
			60.0	100.0	1.00	0.85	9.83	57.5	100.0	4803.8		
	X6	Fc36	55.0	835.3	600.0	500.0	280.0	1519.9	358.0	1278.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	67.5	75.0	2960.6		
9F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	330.1	1178.5	OK	FA
			55.0	770.2	600.0	500.0	280.0	1401.4				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	67.5	75.0	2960.6		
	X2	Fc36	55.0	835.3	600.0	500.0	280.0	1519.9	770.6	2751.2	OK	FA
			55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X3	Fc36	55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3	853.1	3045.8	OK	FA
			55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X4	Fc36	55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3	853.1	3045.8	OK	FA
			55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X5	Fc36	55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3	770.6	2751.2	OK	FA
			55.0	770.2	600.0	500.0	280.0	1401.4				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X6	Fc36	55.0	835.3	600.0	500.0	280.0	1519.9	358.0	1278.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	67.5	75.0	2960.6		
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	495.1	1767.7	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	500.0	280.0	2102.1				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
	X2	Fc36	60.0	1220.4	600.0	500.0	280.0	2220.6	935.7	3340.5	OK	FA
			55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	63.8	100.0	5326.0		
	X3	Fc36	55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3	853.1	3045.8	OK	FA
			55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X4	Fc36	55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3	853.1	3045.8	OK	FA
			55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X5	Fc36	55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3	935.7	3340.5	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	500.0	280.0	2102.1				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	63.8	100.0	5326.0		
	X6	Fc36	60.0	1220.4	600.0	500.0	280.0	2220.6	523.0	1867.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	492.9	1770.1	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	500.0	282.5	2102.1				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
	X2	Fc36	60.0	1220.4	600.0	500.0	280.0	2220.6	931.5	3345.0	OK	FA
			55.0	962.8	600.0	500.0	282.5	1751.8				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	63.8	100.0	5326.0		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X3	Fc36	55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3	849.3	3050.0	OK	FA
			55.0	962.8	600.0	500.0	282.5	1751.8				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X4	Fc36	55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3	849.3	3050.0	OK	FA
			55.0	962.8	600.0	500.0	282.5	1751.8				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X5	Fc36	55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3	931.5	3345.0	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	500.0	282.5	2102.1				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	63.8	100.0	5326.0		
	X6	Fc36	60.0	1220.4	600.0	500.0	280.0	2220.6	520.7	1869.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	599.9	2037.8	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
	X2	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	282.5	2571.0	1228.9	4174.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X3	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	282.5	2571.0	1228.9	4174.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X4	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	282.5	2571.0	1228.9	4174.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X5	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	282.5	2571.0	1228.9	4174.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X6	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	282.5	2571.0	628.9	2136.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	602.6	2034.9	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
	X2	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X3	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X4	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X5	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X6	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	631.7	2133.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	602.6	2034.9	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
	X2	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X3	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X4	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X5	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X6	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	631.7	2133.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	602.6	2034.9	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
	X2	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X3	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X4	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X5	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X6	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	631.7	2133.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	515.2	2131.0	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	375.0	2452.5				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
	X2	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1055.3	4365.0	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	375.0	2452.5				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X3	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1055.3	4365.0	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	375.0	2452.5				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X4	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1055.3	4365.0	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	375.0	2452.5				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X5	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1055.3	4365.0	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	375.0	2452.5				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X6	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	540.1	2234.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	375.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	355.1	436.4	OK	FA
			50.0	414.3	600.0	500.0	280.0	751.8				
			80.0	100.0	0.40	0.85	8.65	65.0	75.0	1433.9		
	X2	Fc30	50.0	479.6	600.0	500.0	0.0	870.3	884.5	1087.0	OK	FA
			50.0	552.4	600.0	500.0	280.0	1002.4				
			60.0	100.0	0.70	0.85	8.65	55.0	100.0	2831.1		
	X3	Fc30	50.0	617.6	600.0	500.0	0.0	1120.9	1002.9	1232.5	OK	FA
			50.0	552.4	600.0	500.0	280.0	1002.4				
			60.0	100.0	0.70	0.85	8.65	55.0	100.0	2831.1		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X4	Fc30	50.0	617.6	600.0	500.0	0.0	1120.9	1002.9	1232.5	OK	FA
			50.0	552.4	600.0	500.0	280.0	1002.4				
			60.0	100.0	0.70	0.85	8.65	55.0	100.0	2831.1		
	X5	Fc30	50.0	617.6	600.0	500.0	0.0	1120.9	884.5	1087.0	OK	FA
			50.0	414.3	600.0	500.0	280.0	751.8				
			60.0	100.0	0.70	0.85	8.65	55.0	100.0	2831.1		
	X6	Fc30	50.0	479.6	600.0	500.0	0.0	870.3	411.0	505.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	100.0	0.40	0.85	8.65	65.0	75.0	1433.9		
11F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	177.5	631.7	OK	FA
			50.0	414.3	600.0	500.0	280.0	751.8				
			80.0	100.0	0.70	0.85	8.65	65.0	75.0	2509.4		
	X2	Fc30	50.0	479.6	600.0	500.0	280.0	870.3	442.2	1573.5	OK	FA
			50.0	552.4	600.0	500.0	280.0	1002.4				
			60.0	100.0	1.00	0.85	8.65	55.0	100.0	4044.4		
	X3	Fc30	50.0	617.6	600.0	500.0	280.0	1120.9	501.4	1784.0	OK	FA
			50.0	552.4	600.0	500.0	280.0	1002.4				
			60.0	100.0	1.00	0.85	8.65	55.0	100.0	4044.4		
	X4	Fc30	50.0	617.6	600.0	500.0	280.0	1120.9	501.4	1784.0	OK	FA
			50.0	552.4	600.0	500.0	280.0	1002.4				
			60.0	100.0	1.00	0.85	8.65	55.0	100.0	4044.4		
	X5	Fc30	50.0	617.6	600.0	500.0	280.0	1120.9	442.2	1573.5	OK	FA
			50.0	414.3	600.0	500.0	280.0	751.8				
			60.0	100.0	1.00	0.85	8.65	55.0	100.0	4044.4		
	X6	Fc30	50.0	479.6	600.0	500.0	280.0	870.3	205.5	731.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	8.65	65.0	75.0	2509.4		
10F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	330.1	1178.5	OK	FA
			55.0	770.2	600.0	500.0	280.0	1401.4				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	67.5	75.0	2960.6		
	X2	Fc36	55.0	835.3	600.0	500.0	280.0	1519.9	770.6	2751.2	OK	FA
			55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8				
			60.0	100.0	1.00	0.85	9.83	57.5	100.0	4803.8		
	X3	Fc36	55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3	853.1	3045.8	OK	FA
			55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8				
			60.0	100.0	1.00	0.85	9.83	57.5	100.0	4803.8		
	X4	Fc36	55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3	853.1	3045.8	OK	FA
			55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8				
			60.0	100.0	1.00	0.85	9.83	57.5	100.0	4803.8		
	X5	Fc36	55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3	770.6	2751.2	OK	FA
			55.0	770.2	600.0	500.0	280.0	1401.4				
			60.0	100.0	1.00	0.85	9.83	57.5	100.0	4803.8		
	X6	Fc36	55.0	835.3	600.0	500.0	280.0	1519.9	358.0	1278.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	67.5	75.0	2960.6		
9F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	330.1	1178.5	OK	FA
			55.0	770.2	600.0	500.0	280.0	1401.4				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	67.5	75.0	2960.6		
	X2	Fc36	55.0	835.3	600.0	500.0	280.0	1519.9	770.6	2751.2	OK	FA
			55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X3	Fc36	55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3	853.1	3045.8	OK	FA
			55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X4	Fc36	55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3	853.1	3045.8	OK	FA
			55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X5	Fc36	55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3	770.6	2751.2	OK	FA
			55.0	770.2	600.0	500.0	280.0	1401.4				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X6	Fc36	55.0	835.3	600.0	500.0	280.0	1519.9	358.0	1278.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	67.5	75.0	2960.6		
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	495.1	1767.7	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	500.0	280.0	2102.1				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
	X2	Fc36	60.0	1220.4	600.0	500.0	280.0	2220.6	935.7	3340.5	OK	FA
			55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	63.8	100.0	5326.0		
	X3	Fc36	55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3	853.1	3045.8	OK	FA
			55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X4	Fc36	55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3	853.1	3045.8	OK	FA
			55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X5	Fc36	55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3	935.7	3340.5	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	500.0	280.0	2102.1				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	63.8	100.0	5326.0		
	X6	Fc36	60.0	1220.4	600.0	500.0	280.0	2220.6	523.0	1867.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	492.9	1770.1	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	500.0	282.5	2102.1				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
	X2	Fc36	60.0	1220.4	600.0	500.0	280.0	2220.6	931.5	3345.0	OK	FA
			55.0	962.8	600.0	500.0	282.5	1751.8				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	63.8	100.0	5326.0		
	X3	Fc36	55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3	849.3	3050.0	OK	FA
			55.0	962.8	600.0	500.0	282.5	1751.8				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X4	Fc36	55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3	849.3	3050.0	OK	FA
			55.0	962.8	600.0	500.0	282.5	1751.8				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X5	Fc36	55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3	931.5	3345.0	OK	FA
			60.0	1155.3	600.0	500.0	282.5	2102.1				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	63.8	100.0	5326.0		
	X6	Fc36	60.0	1220.4	600.0	500.0	280.0	2220.6	520.7	1869.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	599.9	2037.8	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
	X2	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	282.5	2571.0	1228.9	4174.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X3	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	282.5	2571.0	1228.9	4174.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X4	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	282.5	2571.0	1228.9	4174.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X5	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	282.5	2571.0	1228.9	4174.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
6F	X6	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	282.5	2571.0	628.9	2136.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	602.6	2034.9	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
	X2	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X3	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X4	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X5	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X6	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	631.7	2133.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	602.6	2034.9	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
	X2	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X3	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X4	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X5	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X6	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	631.7	2133.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	602.6	2034.9	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
	X2	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X3	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X4	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X5	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X6	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	631.7	2133.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	515.2	2131.0	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	375.0	2452.5				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
	X2	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1055.3	4365.0	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	375.0	2452.5				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X3	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1055.3	4365.0	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	375.0	2452.5				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X4	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1055.3	4365.0	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	375.0	2452.5				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X5	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	1055.3	4365.0	OK	FA
			60.0	1406.1	600.0	500.0	375.0	2452.5				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X6	Fc36	60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0	540.1	2234.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	375.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	411.0	505.2	OK	FA
			50.0	479.6	600.0	500.0	280.0	870.3				
			80.0	100.0	0.40	0.85	8.65	65.0	75.0	1433.9		
	X2	Fc30	50.0	414.3	600.0	500.0	0.0	751.8	884.5	1087.0	OK	FA
			50.0	617.6	600.0	500.0	280.0	1120.9				
			60.0	100.0	0.70	0.85	8.65	55.0	100.0	2831.1		
	X3	Fc30	50.0	552.4	600.0	500.0	0.0	1002.4	1002.9	1232.5	OK	FA
			50.0	617.6	600.0	500.0	280.0	1120.9				
			60.0	100.0	0.70	0.85	8.65	55.0	100.0	2831.1		
	X4	Fc30	50.0	552.4	600.0	500.0	0.0	1002.4	1002.9	1232.5	OK	FA
			50.0	617.6	600.0	500.0	280.0	1120.9				
			60.0	100.0	0.70	0.85	8.65	55.0	100.0	2831.1		
	X5	Fc30	50.0	552.4	600.0	500.0	0.0	1002.4	884.5	1087.0	OK	FA
			50.0	479.6	600.0	500.0	280.0	870.3				
			60.0	100.0	0.70	0.85	8.65	55.0	100.0	2831.1		
	X6	Fc30	50.0	414.3	600.0	500.0	0.0	751.8	355.1	436.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	100.0	0.40	0.85	8.65	65.0	75.0	1433.9		
11F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	205.5	731.2	OK	FA
			50.0	479.6	600.0	500.0	280.0	870.3				
			80.0	100.0	0.70	0.85	8.65	65.0	75.0	2509.4		
	X2	Fc30	50.0	414.3	600.0	500.0	280.0	751.8	442.2	1573.5	OK	FA
			50.0	617.6	600.0	500.0	280.0	1120.9				
			60.0	100.0	1.00	0.85	8.65	55.0	100.0	4044.4		
	X3	Fc30	50.0	552.4	600.0	500.0	280.0	1002.4	501.4	1784.0	OK	FA
			50.0	617.6	600.0	500.0	280.0	1120.9				
			60.0	100.0	1.00	0.85	8.65	55.0	100.0	4044.4		
	X4	Fc30	50.0	552.4	600.0	500.0	280.0	1002.4	501.4	1784.0	OK	FA
			50.0	617.6	600.0	500.0	280.0	1120.9				
			60.0	100.0	1.00	0.85	8.65	55.0	100.0	4044.4		
	X5	Fc30	50.0	552.4	600.0	500.0	280.0	1002.4	442.2	1573.5	OK	FA
			50.0	479.6	600.0	500.0	280.0	870.3				
			60.0	100.0	1.00	0.85	8.65	55.0	100.0	4044.4		
	X6	Fc30	50.0	414.3	600.0	500.0	280.0	751.8	177.5	631.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	8.65	65.0	75.0	2509.4		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
10F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	358.0	1278.1	OK	FA
			55.0	835.3	600.0	500.0	280.0	1519.9				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	67.5	75.0	2960.6		
	X2	Fc36	55.0	770.2	600.0	500.0	280.0	1401.4	770.6	2751.2	OK	FA
			55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3				
			60.0	100.0	1.00	0.85	9.83	57.5	100.0	4803.8		
	X3	Fc36	55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8	853.1	3045.8	OK	FA
			55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3				
			60.0	100.0	1.00	0.85	9.83	57.5	100.0	4803.8		
	X4	Fc36	55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8	853.1	3045.8	OK	FA
			55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3				
			60.0	100.0	1.00	0.85	9.83	57.5	100.0	4803.8		
	X5	Fc36	55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8	770.6	2751.2	OK	FA
			55.0	835.3	600.0	500.0	280.0	1519.9				
			60.0	100.0	1.00	0.85	9.83	57.5	100.0	4803.8		
	X6	Fc36	55.0	770.2	600.0	500.0	280.0	1401.4	330.1	1178.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	67.5	75.0	2960.6		
9F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	358.0	1278.1	OK	FA
			55.0	835.3	600.0	500.0	280.0	1519.9				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	67.5	75.0	2960.6		
	X2	Fc36	55.0	770.2	600.0	500.0	280.0	1401.4	770.6	2751.2	OK	FA
			55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X3	Fc36	55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8	853.1	3045.8	OK	FA
			55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X4	Fc36	55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8	853.1	3045.8	OK	FA
			55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X5	Fc36	55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8	770.6	2751.2	OK	FA
			55.0	835.3	600.0	500.0	280.0	1519.9				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X6	Fc36	55.0	770.2	600.0	500.0	280.0	1401.4	330.1	1178.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	67.5	75.0	2960.6		
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	523.0	1867.4	OK	FA
			60.0	1220.4	600.0	500.0	280.0	2220.6				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
	X2	Fc36	60.0	1155.3	600.0	500.0	280.0	2102.1	935.7	3340.5	OK	FA
			55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	63.8	100.0	5326.0		
	X3	Fc36	55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8	853.1	3045.8	OK	FA
			55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X4	Fc36	55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8	853.1	3045.8	OK	FA
			55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X5	Fc36	55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8	935.7	3340.5	OK	FA
			60.0	1220.4	600.0	500.0	280.0	2220.6				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	63.8	100.0	5326.0		
	X6	Fc36	60.0	1155.3	600.0	500.0	280.0	2102.1	495.1	1767.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	520.7	1869.9	OK	FA
			60.0	1220.4	600.0	500.0	282.5	2220.6				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X2	Fc36	60.0	1155.3	600.0	500.0	280.0	2102.1	931.5	3345.0	OK	FA
			55.0	1027.9	600.0	500.0	282.5	1870.3				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	63.8	100.0	5326.0		
	X3	Fc36	55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8	849.3	3050.0	OK	FA
			55.0	1027.9	600.0	500.0	282.5	1870.3				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X4	Fc36	55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8	849.3	3050.0	OK	FA
			55.0	1027.9	600.0	500.0	282.5	1870.3				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X5	Fc36	55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8	931.5	3345.0	OK	FA
			60.0	1220.4	600.0	500.0	282.5	2220.6				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	63.8	100.0	5326.0		
	X6	Fc36	60.0	1155.3	600.0	500.0	280.0	2102.1	492.9	1770.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	628.9	2136.3	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
	X2	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	282.5	2452.5	1228.9	4174.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X3	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	282.5	2452.5	1228.9	4174.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X4	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	282.5	2452.5	1228.9	4174.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X5	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	282.5	2452.5	1228.9	4174.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X6	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	282.5	2452.5	599.9	2037.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	631.7	2133.2	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
	X2	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X3	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X4	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X5	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X6	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	602.6	2034.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	631.7	2133.2	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
	X2	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X3	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X4	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X5	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X6	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	602.6	2034.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	631.7	2133.2	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
	X2	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X3	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X4	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X5	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X6	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	602.6	2034.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	540.1	2234.0	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	375.0	2571.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
	X2	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1055.3	4365.0	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	375.0	2571.0				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X3	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1055.3	4365.0	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	375.0	2571.0				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X4	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1055.3	4365.0	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	375.0	2571.0				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X5	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1055.3	4365.0	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	375.0	2571.0				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X6	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	515.2	2131.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	375.0	-0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	411.0	505.2	OK	FA
			50.0	479.6	600.0	500.0	280.0	870.3				
			80.0	100.0	0.40	0.85	8.65	65.0	75.0	1433.9		
	X2	Fc30	50.0	414.3	600.0	500.0	0.0	751.8	884.5	1087.0	OK	FA
			50.0	617.6	600.0	500.0	280.0	1120.9				
			60.0	100.0	0.70	0.85	8.65	55.0	100.0	2831.1		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X3	Fc30	50.0	552.4	600.0	500.0	0.0	1002.4	1002.9	1232.5	OK	FA
			50.0	617.6	600.0	500.0	280.0	1120.9				
			60.0	100.0	0.70	0.85	8.65	55.0	100.0	2831.1		
	X4	Fc30	50.0	552.4	600.0	500.0	0.0	1002.4	1002.9	1232.5	OK	FA
			50.0	617.6	600.0	500.0	280.0	1120.9				
			60.0	100.0	0.70	0.85	8.65	55.0	100.0	2831.1		
	X5	Fc30	50.0	552.4	600.0	500.0	0.0	1002.4	884.5	1087.0	OK	FA
			50.0	479.6	600.0	500.0	280.0	870.3				
			60.0	100.0	0.70	0.85	8.65	55.0	100.0	2831.1		
	X6	Fc30	50.0	414.3	600.0	500.0	0.0	751.8	355.1	436.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	100.0	0.40	0.85	8.65	65.0	75.0	1433.9		
11F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	205.5	731.2	OK	FA
			50.0	479.6	600.0	500.0	280.0	870.3				
			80.0	100.0	0.70	0.85	8.65	65.0	75.0	2509.4		
	X2	Fc30	50.0	414.3	600.0	500.0	280.0	751.8	442.2	1573.5	OK	FA
			50.0	617.6	600.0	500.0	280.0	1120.9				
			60.0	100.0	1.00	0.85	8.65	55.0	100.0	4044.4		
	X3	Fc30	50.0	552.4	600.0	500.0	280.0	1002.4	501.4	1784.0	OK	FA
			50.0	617.6	600.0	500.0	280.0	1120.9				
			60.0	100.0	1.00	0.85	8.65	55.0	100.0	4044.4		
	X4	Fc30	50.0	552.4	600.0	500.0	280.0	1002.4	501.4	1784.0	OK	FA
			50.0	617.6	600.0	500.0	280.0	1120.9				
			60.0	100.0	1.00	0.85	8.65	55.0	100.0	4044.4		
	X5	Fc30	50.0	552.4	600.0	500.0	280.0	1002.4	442.2	1573.5	OK	FA
			50.0	479.6	600.0	500.0	280.0	870.3				
			60.0	100.0	1.00	0.85	8.65	55.0	100.0	4044.4		
	X6	Fc30	50.0	414.3	600.0	500.0	280.0	751.8	177.5	631.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	8.65	65.0	75.0	2509.4		
10F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	358.0	1278.1	OK	FA
			55.0	835.3	600.0	500.0	280.0	1519.9				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	67.5	75.0	2960.6		
	X2	Fc36	55.0	770.2	600.0	500.0	280.0	1401.4	770.6	2751.2	OK	FA
			55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3				
			60.0	100.0	1.00	0.85	9.83	57.5	100.0	4803.8		
	X3	Fc36	55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8	853.1	3045.8	OK	FA
			55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3				
			60.0	100.0	1.00	0.85	9.83	57.5	100.0	4803.8		
	X4	Fc36	55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8	853.1	3045.8	OK	FA
			55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3				
			60.0	100.0	1.00	0.85	9.83	57.5	100.0	4803.8		
	X5	Fc36	55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8	770.6	2751.2	OK	FA
			55.0	835.3	600.0	500.0	280.0	1519.9				
			60.0	100.0	1.00	0.85	9.83	57.5	100.0	4803.8		
	X6	Fc36	55.0	770.2	600.0	500.0	280.0	1401.4	330.1	1178.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	67.5	75.0	2960.6		
9F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	358.0	1278.1	OK	FA
			55.0	835.3	600.0	500.0	280.0	1519.9				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	67.5	75.0	2960.6		
	X2	Fc36	55.0	770.2	600.0	500.0	280.0	1401.4	770.6	2751.2	OK	FA
			55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X3	Fc36	55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8	853.1	3045.8	OK	FA
			55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X4	Fc36	55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8	853.1	3045.8	OK	FA
			55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X5	Fc36	55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8	770.6	2751.2	OK	FA
			55.0	835.3	600.0	500.0	280.0	1519.9				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X6	Fc36	55.0	770.2	600.0	500.0	280.0	1401.4	330.1	1178.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	67.5	75.0	2960.6		
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	523.0	1867.4	OK	FA
			60.0	1220.4	600.0	500.0	280.0	2220.6				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
	X2	Fc36	60.0	1155.3	600.0	500.0	280.0	2102.1	935.7	3340.5	OK	FA
			55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	63.8	100.0	5326.0		
	X3	Fc36	55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8	853.1	3045.8	OK	FA
			55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X4	Fc36	55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8	853.1	3045.8	OK	FA
			55.0	1027.9	600.0	500.0	280.0	1870.3				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X5	Fc36	55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8	935.7	3340.5	OK	FA
			60.0	1220.4	600.0	500.0	280.0	2220.6				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	63.8	100.0	5326.0		
	X6	Fc36	60.0	1155.3	600.0	500.0	280.0	2102.1	495.1	1767.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	520.7	1869.9	OK	FA
			60.0	1220.4	600.0	500.0	282.5	2220.6				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
	X2	Fc36	60.0	1155.3	600.0	500.0	280.0	2102.1	931.5	3345.0	OK	FA
			55.0	1027.9	600.0	500.0	282.5	1870.3				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	63.8	100.0	5326.0		
	X3	Fc36	55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8	849.3	3050.0	OK	FA
			55.0	1027.9	600.0	500.0	282.5	1870.3				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X4	Fc36	55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8	849.3	3050.0	OK	FA
			55.0	1027.9	600.0	500.0	282.5	1870.3				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	62.5	100.0	5221.6		
	X5	Fc36	55.0	962.8	600.0	500.0	280.0	1751.8	931.5	3345.0	OK	FA
			60.0	1220.4	600.0	500.0	282.5	2220.6				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	63.8	100.0	5326.0		
	X6	Fc36	60.0	1155.3	600.0	500.0	280.0	2102.1	492.9	1770.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	628.9	2136.3	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
	X2	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	282.5	2452.5	1228.9	4174.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X3	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	282.5	2452.5	1228.9	4174.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X4	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	282.5	2452.5	1228.9	4174.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
6F	X5	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	282.5	2452.5	1228.9	4174.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X6	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	282.5	2452.5	599.9	2037.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	631.7	2133.2	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
	X2	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X3	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X4	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X5	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			70.0	100.0	1.00	0.85	9.83	65.0	100.0	5430.4		
	X6	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	602.6	2034.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	631.7	2133.2	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
	X2	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X3	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X4	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X5	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X6	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	602.6	2034.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	631.7	2133.2	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
	X2	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X3	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X4	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X5	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1234.4	4168.1	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	280.0	2571.0				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
3F	X6	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	602.6	2034.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	540.1	2234.0	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	375.0	2571.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		
	X2	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1055.3	4365.0	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	375.0	2571.0				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X3	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1055.3	4365.0	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	375.0	2571.0				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X4	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1055.3	4365.0	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	375.0	2571.0				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X5	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	1055.3	4365.0	OK	FA
			60.0	1474.0	600.0	500.0	375.0	2571.0				
			80.0	100.0	1.00	0.85	9.83	70.0	100.0	5848.2		
	X6	Fc36	60.0	1406.1	600.0	500.0	280.0	2452.5	515.2	2131.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	375.0	-0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	70.0	75.0	3070.3		

U-5.11.2 RC柱はり接合部(柱降伏型)

gbL, gbR	: 左右のはり幅	(cm)
Mc, Mc'	: 上下の柱端モーメント	(kN・m)
hc, hc'	: 上下の階高	(cm)
H, H'	: 上下の柱の内のり高さ	(cm)
lb, lb'	: 左右のはりのスパン長さ	(cm)
Tu, Tu'	: 上下の柱端に生ずる引張力	(kN)
Qgu	: 左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	: 柱はり接合部のせん断設計用せん断力	(kN)
cB, cD	: 柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	: 柱はり接合部の形状による係数	
φ	: 直交はりの有無による補正係数	
Fj	: 柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm ²)
bj	: 柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	: 柱せい	(cm)
Vju	: 柱はり接合部のせん断強度	(kN)
D	: 柱せい	(cm)
Db	: はりせい	(cm)
種別	判定結果による種別。(柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は 上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します)	

Y2(正加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	1723.4	375.0	235.0	0.0	2122.2	916.7	663.0	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	100.0	0.40	0.85	9.83	80.0	75.0	2005.1		
	X2	Fc36	80.0	4035.3	375.0	235.0	600.0	4969.0	1073.2	2142.7	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	80.0	100.0	4678.5		
	X3	Fc36	80.0	4051.1	375.0	235.0	600.0	4988.5	1077.4	2151.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	80.0	100.0	4678.5		
	X4	Fc36	80.0	4051.0	375.0	235.0	600.0	4988.4	1077.4	2151.0	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	80.0	100.0	4678.5		
	X5	Fc36	80.0	4068.0	375.0	235.0	600.0	5009.4	1081.9	2160.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	80.0	100.0	4678.5		
	X6	Fc36	80.0	4391.6	375.0	235.0	600.0	5407.8	2336.0	1689.5	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			80.0	100.0	0.40	0.85	9.83	80.0	75.0	2005.1		

Y3(正加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	1715.7	375.0	235.0	0.0	2112.7	912.6	660.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	100.0	0.40	0.85	9.83	80.0	75.0	2005.1		
	X2	Fc36	80.0	4032.3	375.0	235.0	600.0	4965.3	1072.4	2141.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	80.0	100.0	4678.5		
	X3	Fc36	80.0	4048.3	375.0	235.0	600.0	4985.1	1076.7	2149.6	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	80.0	100.0	4678.5		
	X4	Fc36	80.0	4048.5	375.0	235.0	600.0	4985.3	1076.7	2149.7	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	80.0	100.0	4678.5		
	X5	Fc36	80.0	4065.7	375.0	235.0	600.0	5006.5	1081.3	2158.9	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	80.0	100.0	4678.5		
	X6	Fc36	80.0	4390.1	375.0	235.0	600.0	5406.0	2335.2	1688.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			80.0	100.0	0.40	0.85	9.83	80.0	75.0	2005.1		

Y2(負加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-4391.6	375.0	235.0	0.0	5407.8	2336.0	1689.5	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	100.0	0.40	0.85	9.83	80.0	75.0	2005.1		
	X2	Fc36	80.0	-4068.0	375.0	235.0	600.0	5009.4	1081.9	2160.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	80.0	100.0	4678.5		
	X3	Fc36	80.0	-4051.0	375.0	235.0	600.0	4988.4	1077.4	2151.0	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	80.0	100.0	4678.5		
	X4	Fc36	80.0	-4051.1	375.0	235.0	600.0	4988.5	1077.4	2151.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	80.0	100.0	4678.5		
	X5	Fc36	80.0	-4035.3	375.0	235.0	600.0	4969.0	1073.2	2142.7	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	80.0	100.0	4678.5		
	X6	Fc36	80.0	-1723.4	375.0	235.0	600.0	2122.2	916.7	663.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			80.0	100.0	0.40	0.85	9.83	80.0	75.0	2005.1		

Y3(負加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-4390.1	375.0	235.0	0.0	5406.0	2335.2	1688.9	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	100.0	0.40	0.85	9.83	80.0	75.0	2005.1		
	X2	Fc36	80.0	-4065.7	375.0	235.0	600.0	5006.5	1081.3	2158.9	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	80.0	100.0	4678.5		
	X3	Fc36	80.0	-4048.5	375.0	235.0	600.0	4985.3	1076.7	2149.7	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	80.0	100.0	4678.5		
	X4	Fc36	80.0	-4048.3	375.0	235.0	600.0	4985.1	1076.7	2149.6	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	80.0	100.0	4678.5		
	X5	Fc36	80.0	-4032.3	375.0	235.0	600.0	4965.3	1072.4	2141.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	100.0	0.70	0.85	9.83	80.0	100.0	4678.5		
	X6	Fc36	80.0	-1715.7	375.0	235.0	600.0	2112.7	912.6	660.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			80.0	100.0	0.40	0.85	9.83	80.0	75.0	2005.1		

****** メッセージ一覧 ********プリチェックメッセージ一覧**

- ・ C504 LW. X方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW. Y方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。
- ・ UC5104 UC0. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
- ・ ■建物基本入力データ
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 3
- ・ ■保有水平耐力計算
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 1

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2013/07/29 15:05