

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

rc12-8-10

略 称 : rc12-8-10
日 付 : 2013/7/29
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1. 0. 5. 4
データベース番号 : 6. 5. 0. 4

会員番号 : BUSK00039
シリアルNo : K48024

計算開始時間 2013/07/29 18:36 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	4
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	11
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	11
I-1.4 部材	Ⅲ－	22
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	22
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	24
I-1.4.3 ベースプレート	Ⅲ－	24
I-1.4.4 壁	Ⅲ－	24
I-1.4.5 雑壁	Ⅲ－	25
I-1.4.6 壁鉄筋番号	Ⅲ－	25
I-1.4.7 ブレース	Ⅲ－	25
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	25
I-1.4.9 片持ばり	Ⅲ－	26
I-1.4.10 片持スラブ	Ⅲ－	26
I-1.4.11 出隅片持スラブ	Ⅲ－	26
I-1.4.12 接合部	Ⅲ－	26
I-1.4.13 杭、杭基礎	Ⅲ－	26
I-1.4.14 直接基礎	Ⅲ－	26
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	26
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	26
I-2.1.1 材料種別図	Ⅲ－	26
I-2.1.2 コンクリート	Ⅲ－	26
I-2.1.3 鉄筋	Ⅲ－	26
I-2.1.4 鉄骨	Ⅲ－	26
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	27
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	27

I-3.1 荷重計算条件	Ⅲ－	27
I-3.1.1 最小スラブ厚	Ⅲ－	27
I-3.1.2 スラブ荷重の拾い方	Ⅲ－	27
I-3.1.3 基礎荷重	Ⅲ－	27
I-3.2 積載荷重	Ⅲ－	28
I-3.3 仕上	Ⅲ－	28
I-3.3.1 仕上材名称	Ⅲ－	28
I-3.3.2 仕上名称	Ⅲ－	28
I-3.4 重量	Ⅲ－	28
I-3.4.1 はり、柱仕上重量	Ⅲ－	28
I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ－	28
I-3.4.3 建物重量の直接入力	Ⅲ－	28
I-3.5 地震力	Ⅲ－	28
I-3.6 風圧力	Ⅲ－	28
I-3.7 積雪荷重	Ⅲ－	29
I-6 共通計算条件	Ⅲ－	29
I-6.1 使用基準	Ⅲ－	29
I-6.2 計算ルート指定	Ⅲ－	29
I-6.3 柱はり接合部計算条件	Ⅲ－	29
I-7 許容応力度計算	Ⅲ－	29
I-7.1 応力解析・モデル化	Ⅲ－	29
I-7.1.1 応力計算条件	Ⅲ－	29
I-7.2 剛性率・偏心率	Ⅲ－	29
I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ－	29
I-7.3 断面計算	Ⅲ－	30
I-7.3.1 断面計算条件	Ⅲ－	30
I-8 保有水平耐力計算	Ⅲ－	30
I-8.1 計算条件	Ⅲ－	30
I-8.1.1 基本条件	Ⅲ－	30
I-8.1.2 計算条件	Ⅲ－	31
I-8.1.3 解析条件等	Ⅲ－	31
I-8.1.5 増分解析の制御条件	Ⅲ－	31
I-8.1.8 部材の耐力算定式	Ⅲ－	31
§ 2. 許容応力度等計算結果	Ⅲ－	33
A-1 準備計算結果	Ⅲ－	33
A-1.1 部材のC、M_o、Q	Ⅲ－	33
A-1.1.1 部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ－	33
A-1.1.2 はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ－	41
A-1.1.3 片持ばりのM、Q表	Ⅲ－	45
A-1.1.4 柱のC、M _o 、Q表	Ⅲ－	45
A-1.2 節点重量	Ⅲ－	45
A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ－	45
A-1.2.3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ－	50

A-1.3 層せん断力	Ⅲ - 55
A-1.3.1 地震力	Ⅲ - 55
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ - 61
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ - 61
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ - 66
A-2. 応力計算結果	Ⅲ - 71
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ - 71
A-2.2 部材応力図	Ⅲ - 76
A-2.3 部材応力表	Ⅲ - 100
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ - 131
A-3.5 壁量	Ⅲ - 131
A-3.6 剛性率	Ⅲ - 131
A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)	Ⅲ - 131
A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない)	Ⅲ - 132
A-3.7 偏心率	Ⅲ - 133
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)	Ⅲ - 133
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)	Ⅲ - 133
A-4. 断面計算結果	Ⅲ - 135
A-4.3 RCの断面計算	Ⅲ - 135
A-4.3.1 RCはりの断面計算	Ⅲ - 135
A-4.3.2 RC柱の断面計算	Ⅲ - 188
A-4.3.3 RC壁の断面計算	Ⅲ - 243
A-4.3.4 RC柱はり接合部の断面計算(許容応力度)	Ⅲ - 266
A-4.3.5 RC柱はり接合部の断面計算(終局強度)	Ⅲ - 266
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ - 267
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ - 267
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 294
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ - 294
U-1.3 層せん断力	Ⅲ - 294
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ - 294
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ - 294
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ - 296
U-3.1 荷重-変位(Ds算定時)	Ⅲ - 296
U-3.1.1 荷重-変位図(せん断力変形図)(Ds算定時)	Ⅲ - 296
U-3.2 終局時部材応力(Ds算定時)	Ⅲ - 298
U-3.2.1 終局時部材応力図(水平荷重節点応力)(Ds算定時)	Ⅲ - 298
U-3.2.2 終局時部材応力図(長期考慮危険断面位置)(Ds算定時)	Ⅲ - 315
U-3.5 終局時機構図(Ds算定時)	Ⅲ - 332
U-3.5.1 終局時機構図(Ds算定時)	Ⅲ - 332
U-4 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 349

U-4.1	荷重－変位（保有耐力時）	Ⅲ－ 349
U-4.1.1	荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）	Ⅲ－ 349
U-4.2	終局時部材応力（保有耐力時）	Ⅲ－ 351
U-4.2.1	終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）	Ⅲ－ 351
U-4.2.2	終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）	Ⅲ－ 368
U-4.5	終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ－ 385
U-4.5.1	終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ－ 385
U-5	必要保有水平力と判定	Ⅲ－ 401
U-5.1	耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ－ 401
U-5.1.2	部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）	Ⅲ－ 401
U-5.1.3	部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）	Ⅲ－ 442
U-5.1.4	S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ－ 442
U-5.2	R C部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ－ 442
U-5.2.1	R Cはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ－ 442
U-5.2.2	R C柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ－ 458
U-5.2.3	R C壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ－ 477
U-5.3	はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）	Ⅲ－ 482
U-5.4	ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ－ 482
U-5.4.3	ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ－ 482
U-5.5	水平せん断力係数	Ⅲ－ 491
U-5.6	構造特性係数	Ⅲ－ 508
U-5.7	必要保有水平耐力	Ⅲ－ 511
U-5.8	保有水平耐力判定	Ⅲ－ 512
U-5.8.1	ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ－ 512
U-5.8.2	保有水平耐力判定表	Ⅲ－ 521
U-5.8.3	保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ－ 522
U-5.8.4	最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ－ 522
U-5.8.5	増分解析イテレーション結果	Ⅲ－ 524
U-5.11	R C柱はり接合部せん断耐力	Ⅲ－ 524
U-5.11.1	R C柱はり接合部（はり降伏型）	Ⅲ－ 525
U-5.11.2	R C柱はり接合部（柱降伏型）	Ⅲ－ 540
****	メッセージ一覧 ****	Ⅲ－ 543
	プリチェックメッセージ一覧	Ⅲ－ 543
	準備計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 543
	応力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 543
	断面計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 543
	保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 543
	保有耐力計算注意事項メッセージ一覧	Ⅲ－ 543

計算・設計に関する情報

工事名称	rc12-8-10
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先・電話番号	

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.4 データベース番号:6.5.0.4
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・ 有（その他） ・ 無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所			
主要用途		構造種別	鉄筋コンクリート造
階数	地下 0階 地上 12階 塔屋 0階		
建築面積	0. 00 m2	延べ面積	0. 00 m2
軒高さ	34. 180 m	建物高さ	34. 180 m
工事種別	☒ 新築 ☐ 増築	増築予定	☒ 無 ☐ 有 (階)
構造	主要スパン	X方向 : 0. 000 m	Y方向 : 0. 000 m
	塔状比	X方向 : 検討しない	Y方向 : 検討しない
	骨組形式	X方向 :	Y方向 :
基礎形式	☒ 直接基礎 ☐ 杭基礎		
仕上	床 :	屋根 :	
	外装 :		
屋上付属物等			

I-1.1.1 建物概要

建物規模 :	スパン数	X方向	5 スパン
		Y方向	3 スパン
階 数	地 上	12 階	
	地 下	0 階	
	塔 屋	0 階	
高 さ		34. 180 m	
軒の高さ		34. 180 m	
地面から地上1階床までの高さ		28. 0 cm	
パラベットの高さ		0. 0 cm	
ピロティ階	X方向	指定なし	
	Y方向	指定なし	
基礎下端レベル		GL-75. 0 cm	

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
12F	280. 0	280. 0	RF	60. 0	RF	-3. 0
11F	280. 0	280. 0	12F	60. 0	12F	-3. 0
10F	280. 0	285. 0	11F	60. 0	11F	-3. 0
9F	280. 0	280. 0	10F	70. 0	10F	-3. 0
8F	280. 0	280. 0	9F	70. 0	9F	-3. 0
7F	280. 0	280. 0	8F	70. 0	8F	-3. 0
6F	280. 0	282. 5	7F	70. 0	7F	-3. 0
5F	280. 0	280. 0	6F	75. 0	6F	-3. 0
4F	280. 0	280. 0	5F	75. 0	5F	-3. 0
3F	280. 0	280. 0	4F	75. 0	4F	-3. 0
2F	280. 0	280. 0	3F	75. 0	3F	-3. 0
1F	310. 0	372. 5	2F	75. 0	2F	-3. 0
			1F	200. 0	1F	-3. 0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X1	800. 0	800. 0	0. 0	Y1	200. 0	200. 0	0. 0
X2	800. 0	800. 0	0. 0	Y2	1000. 0	1000. 0	0. 0
X3	800. 0	800. 0	0. 0	Y3	200. 0	200. 0	0. 0
X4	800. 0	800. 0	0. 0	Y4			0. 0
X5	800. 0	800. 0	0. 0				
X6			0. 0				

I-1.1.2 床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.1.3 構造概要



構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	RF


I-1.1.4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い



そで壁または雑壁として扱う



I-1.2 略伏図



I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

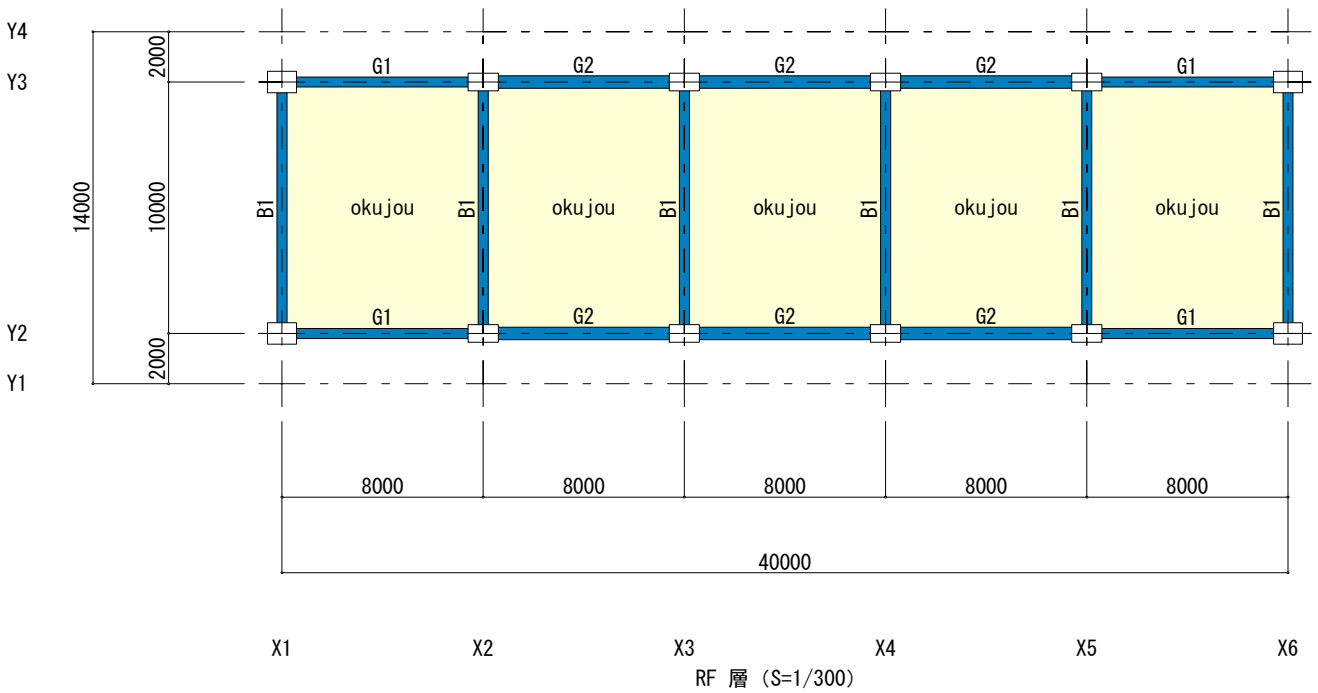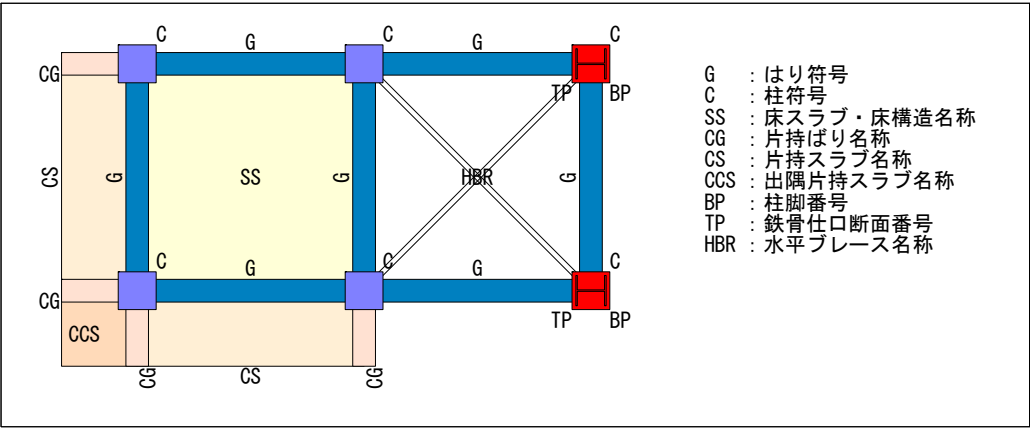


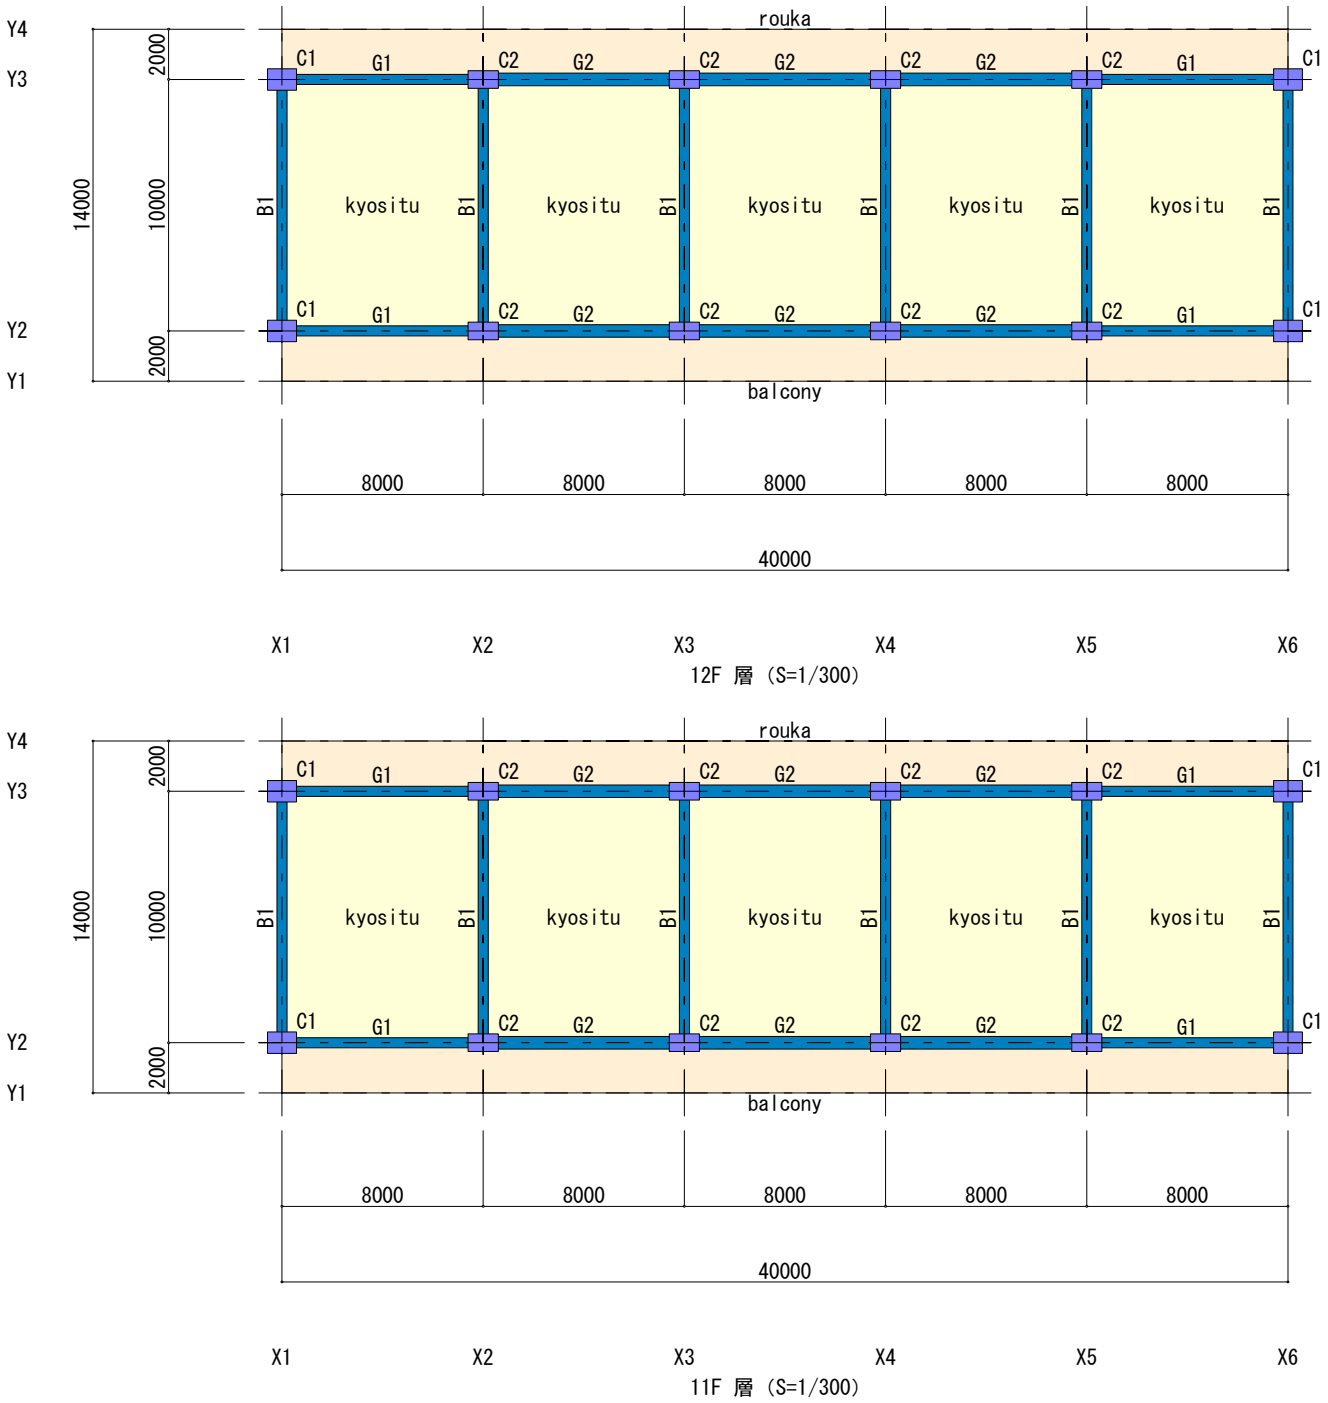

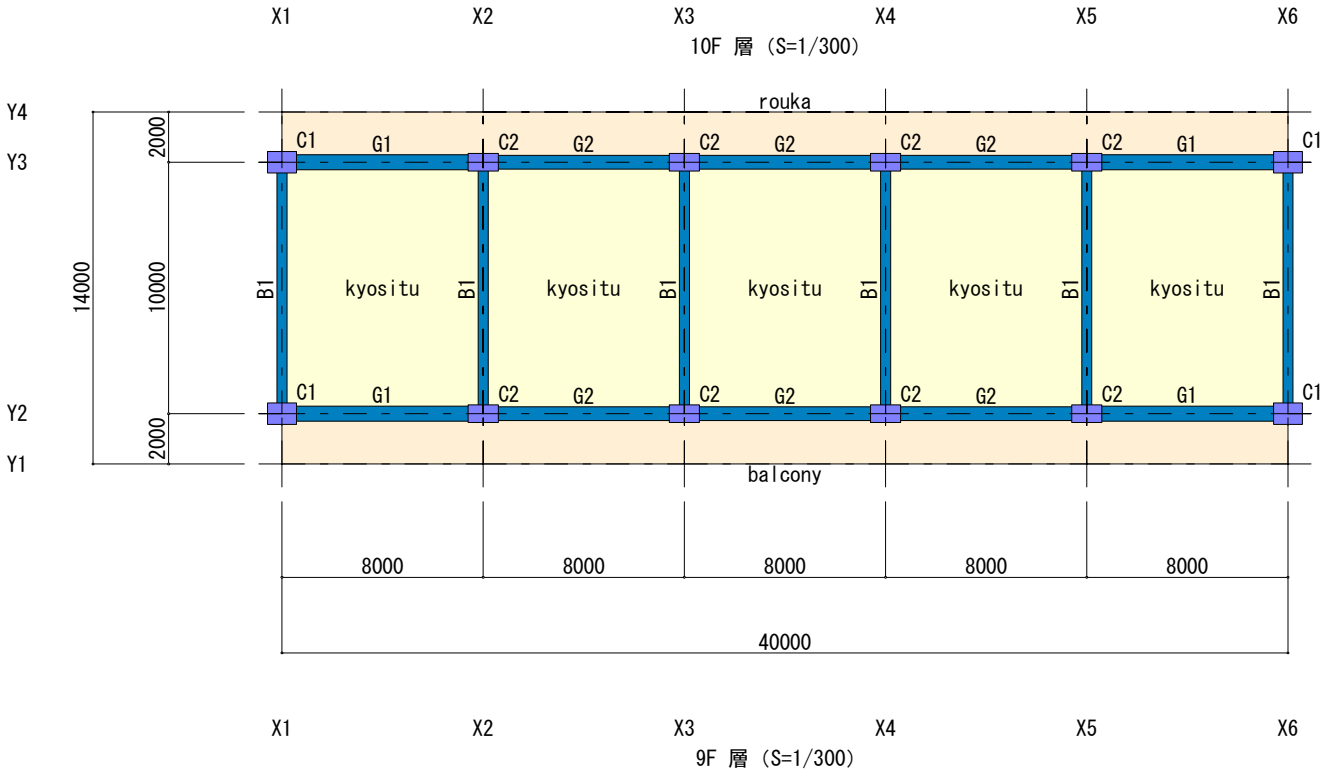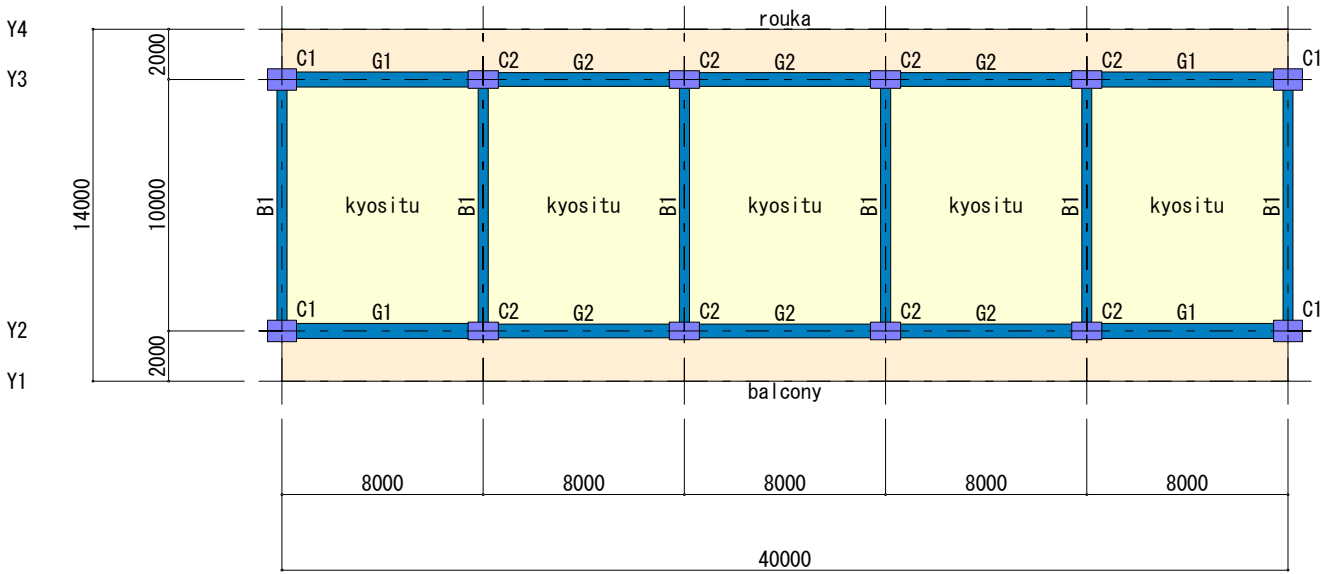


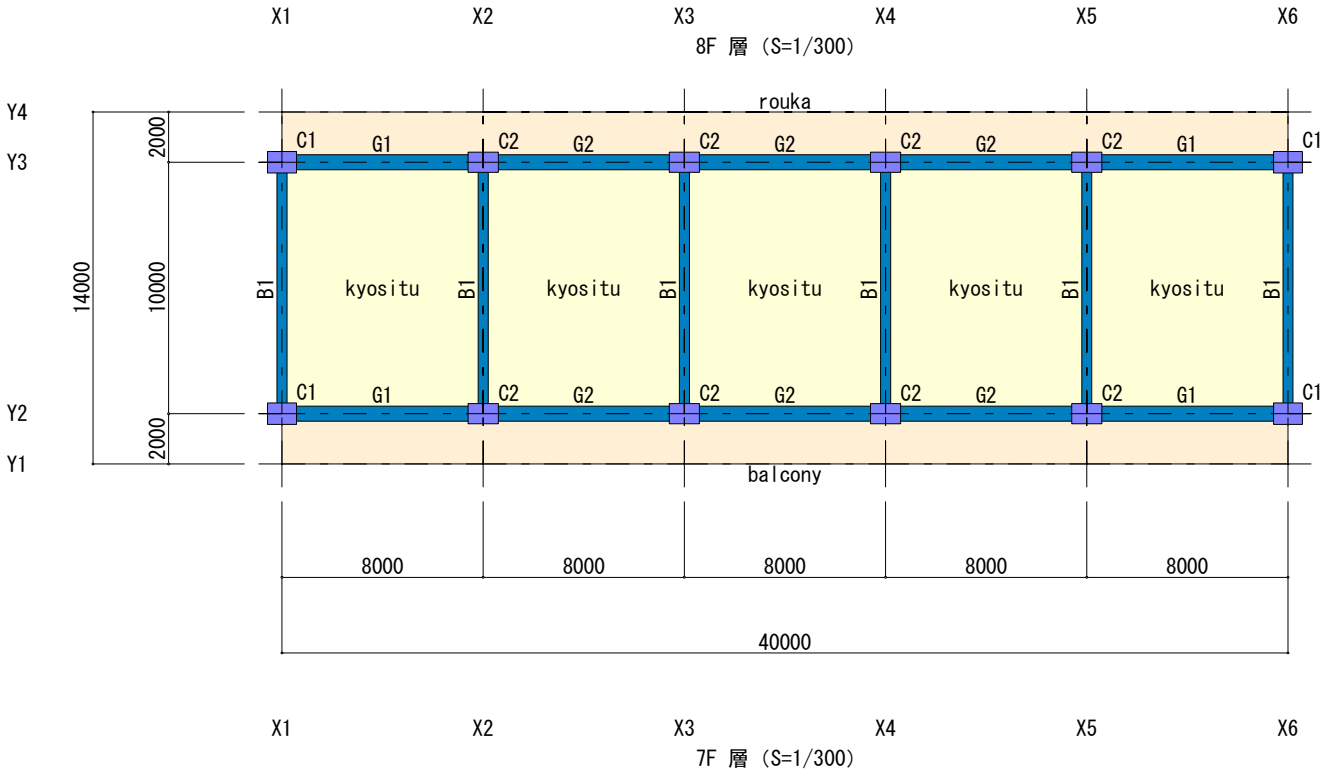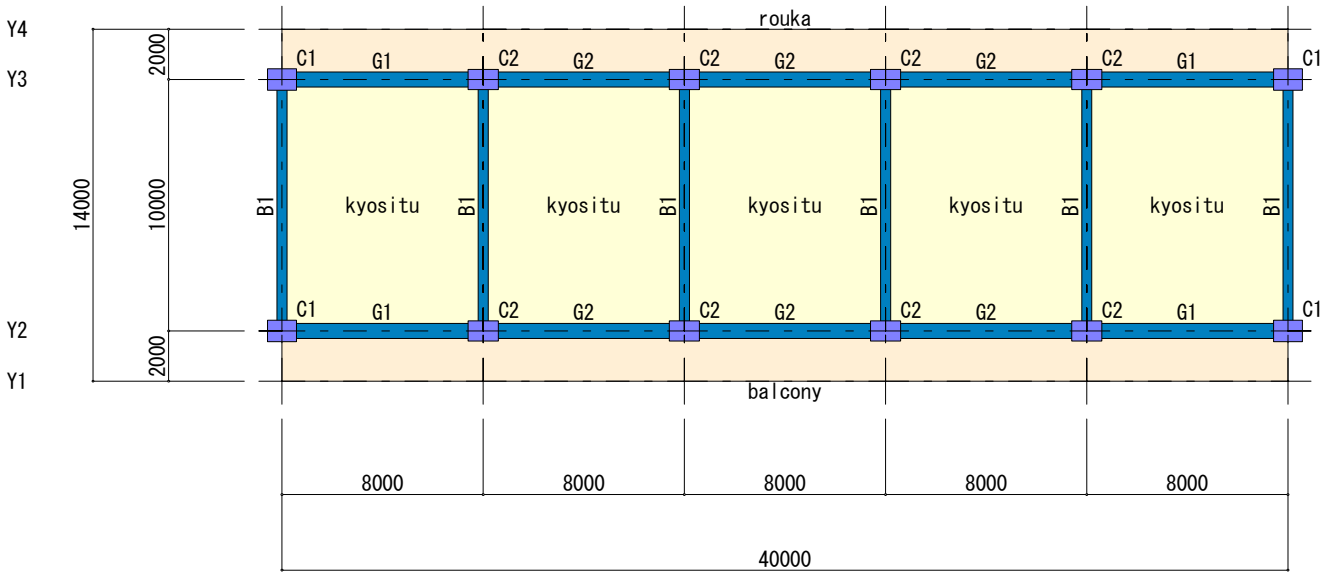





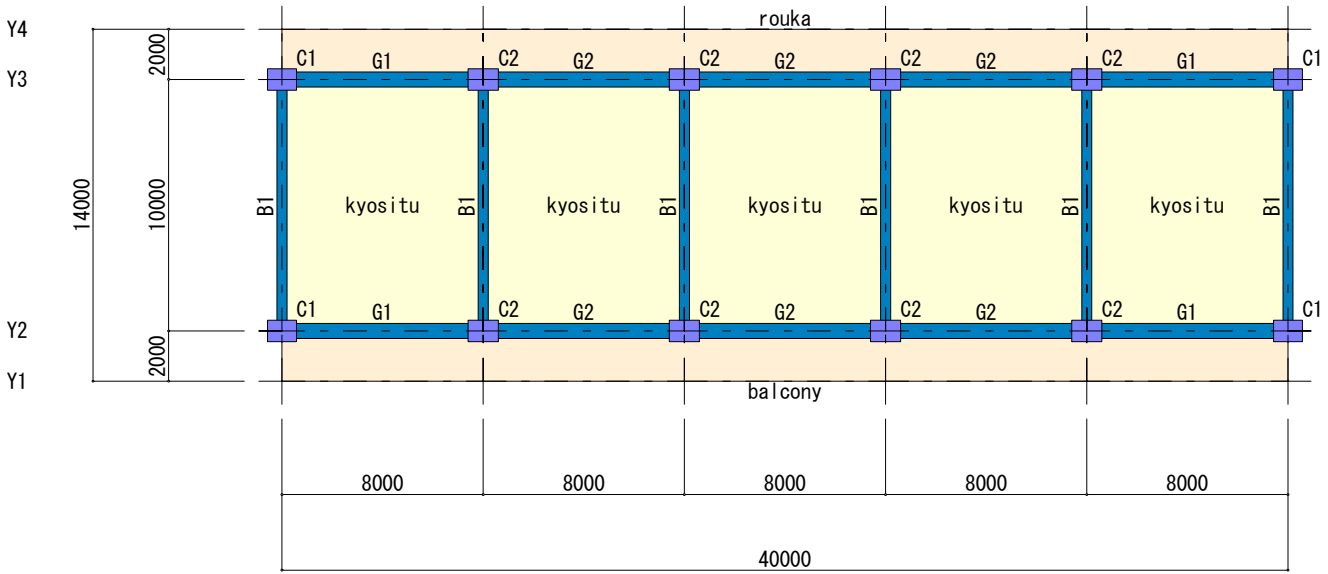

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 (S=1/300)

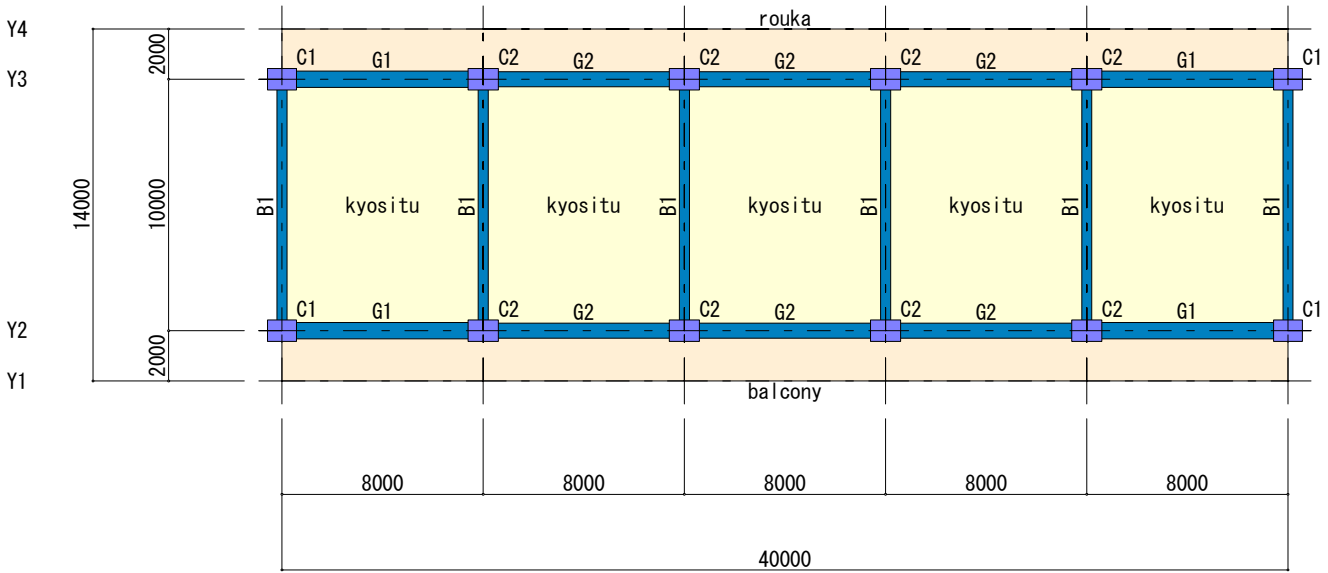



X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 (S=1/300)





I-1.3 略軸組図


I-1.3.1 壁開口配置

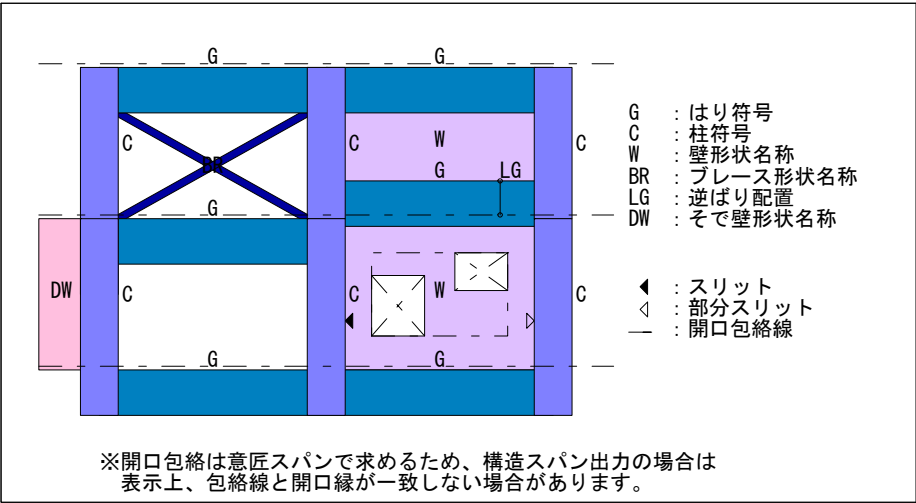


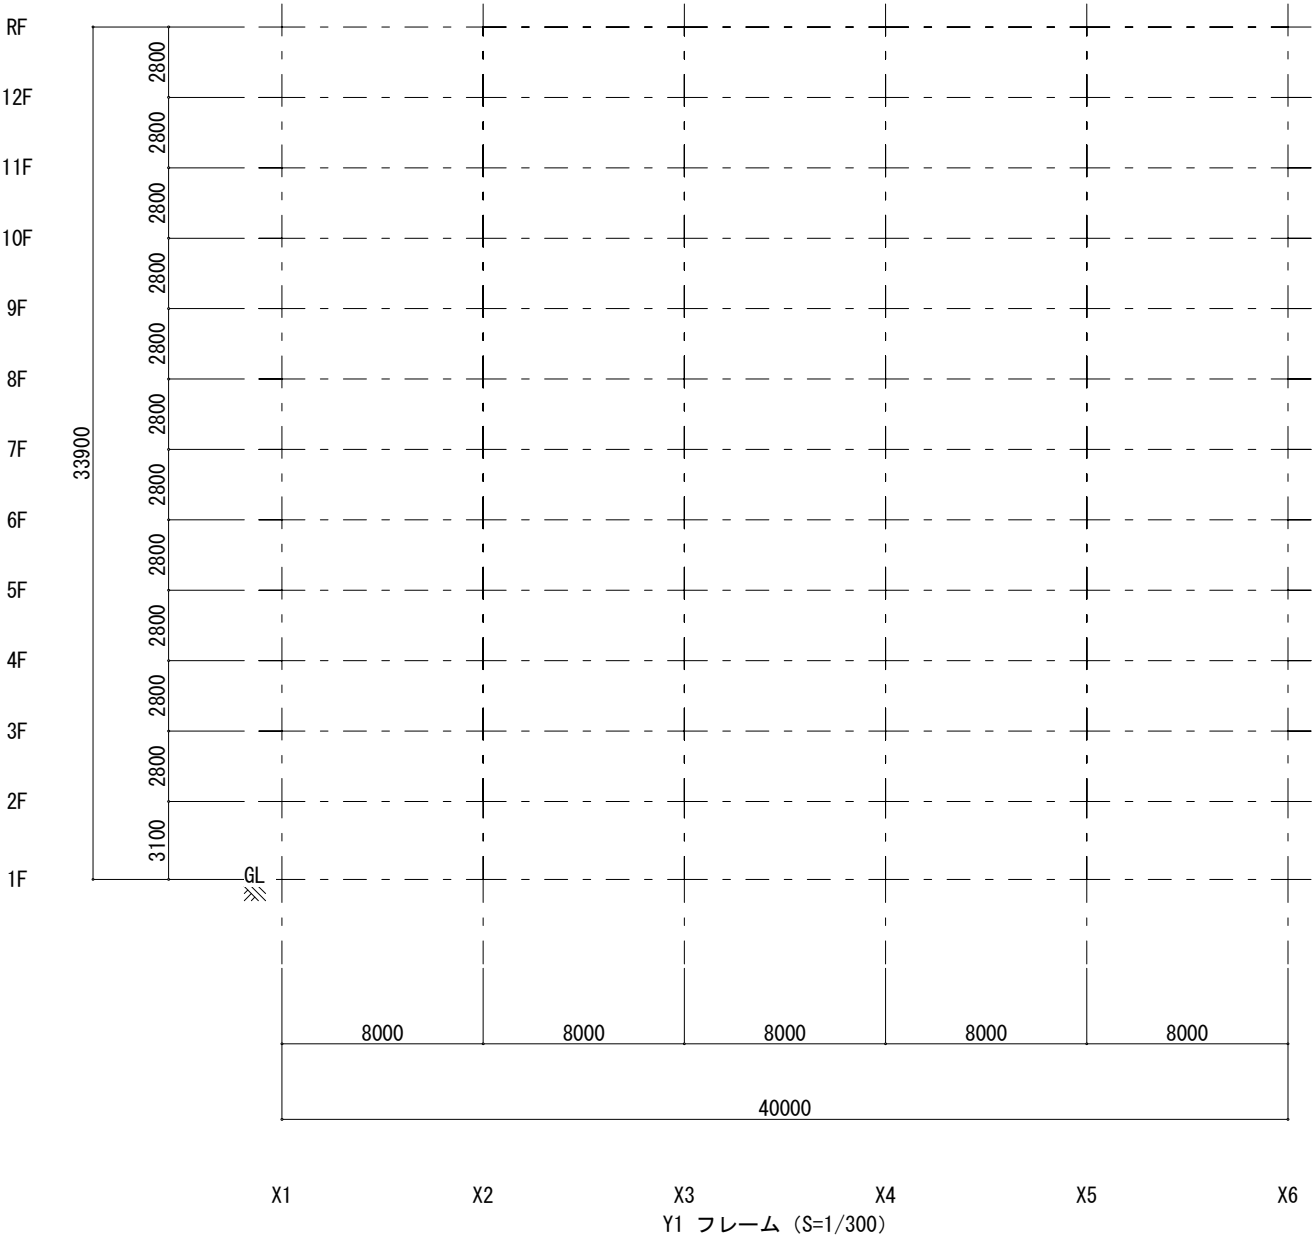


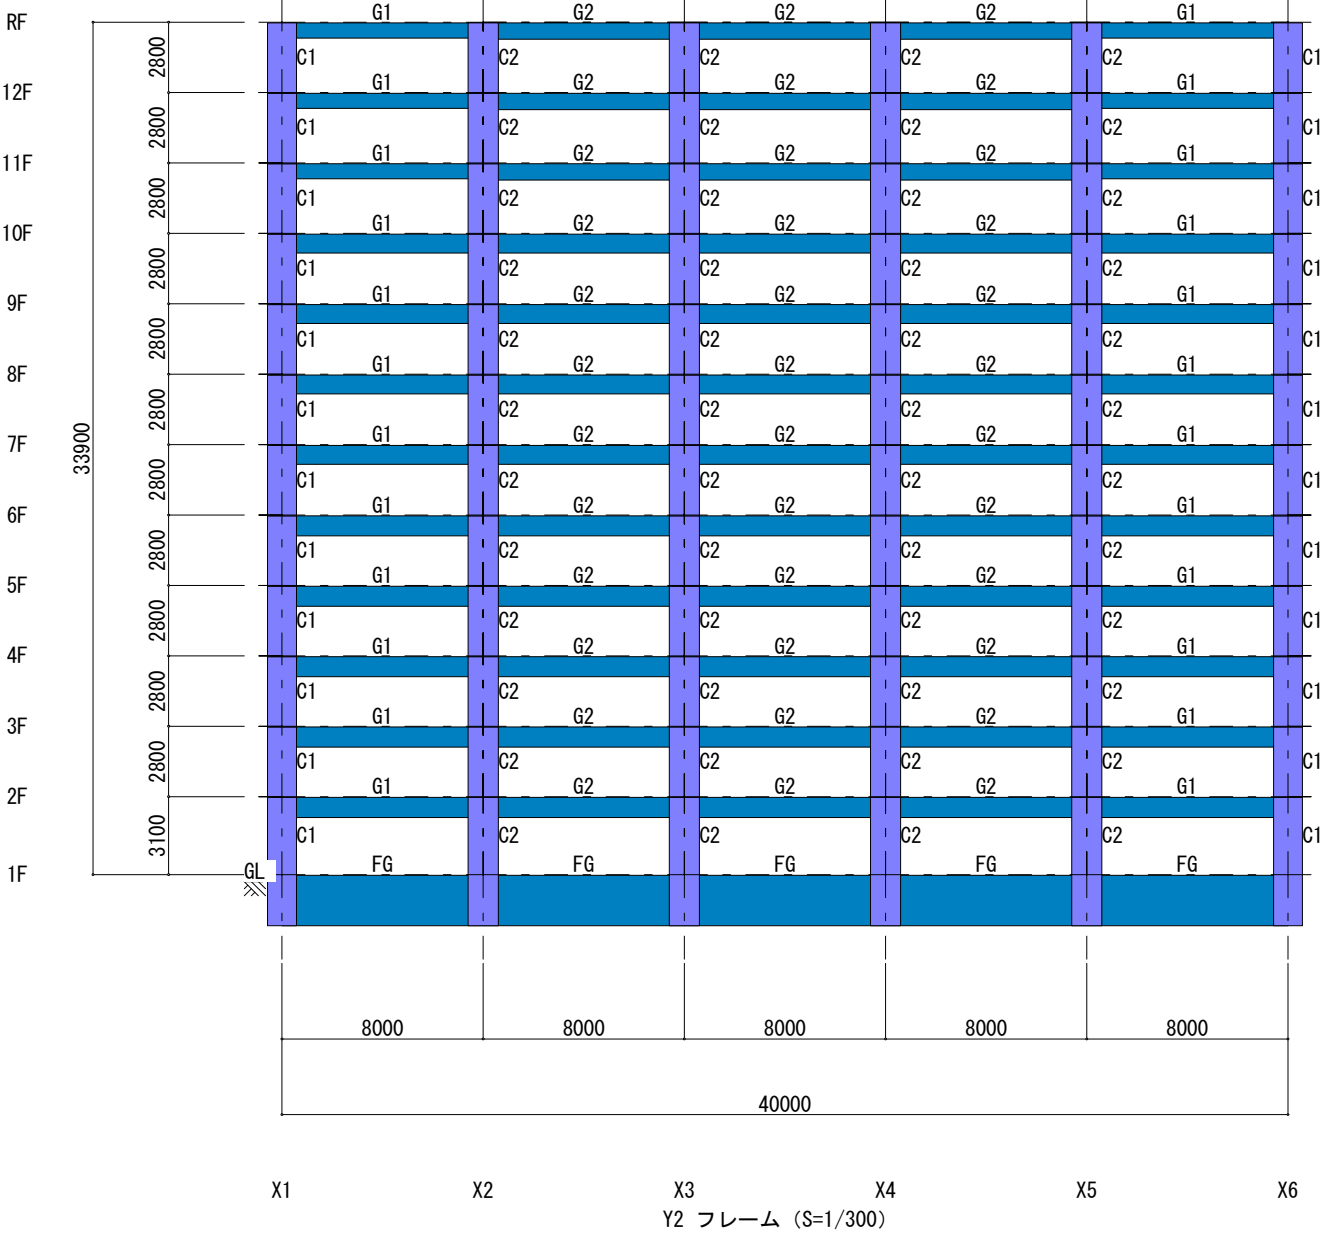


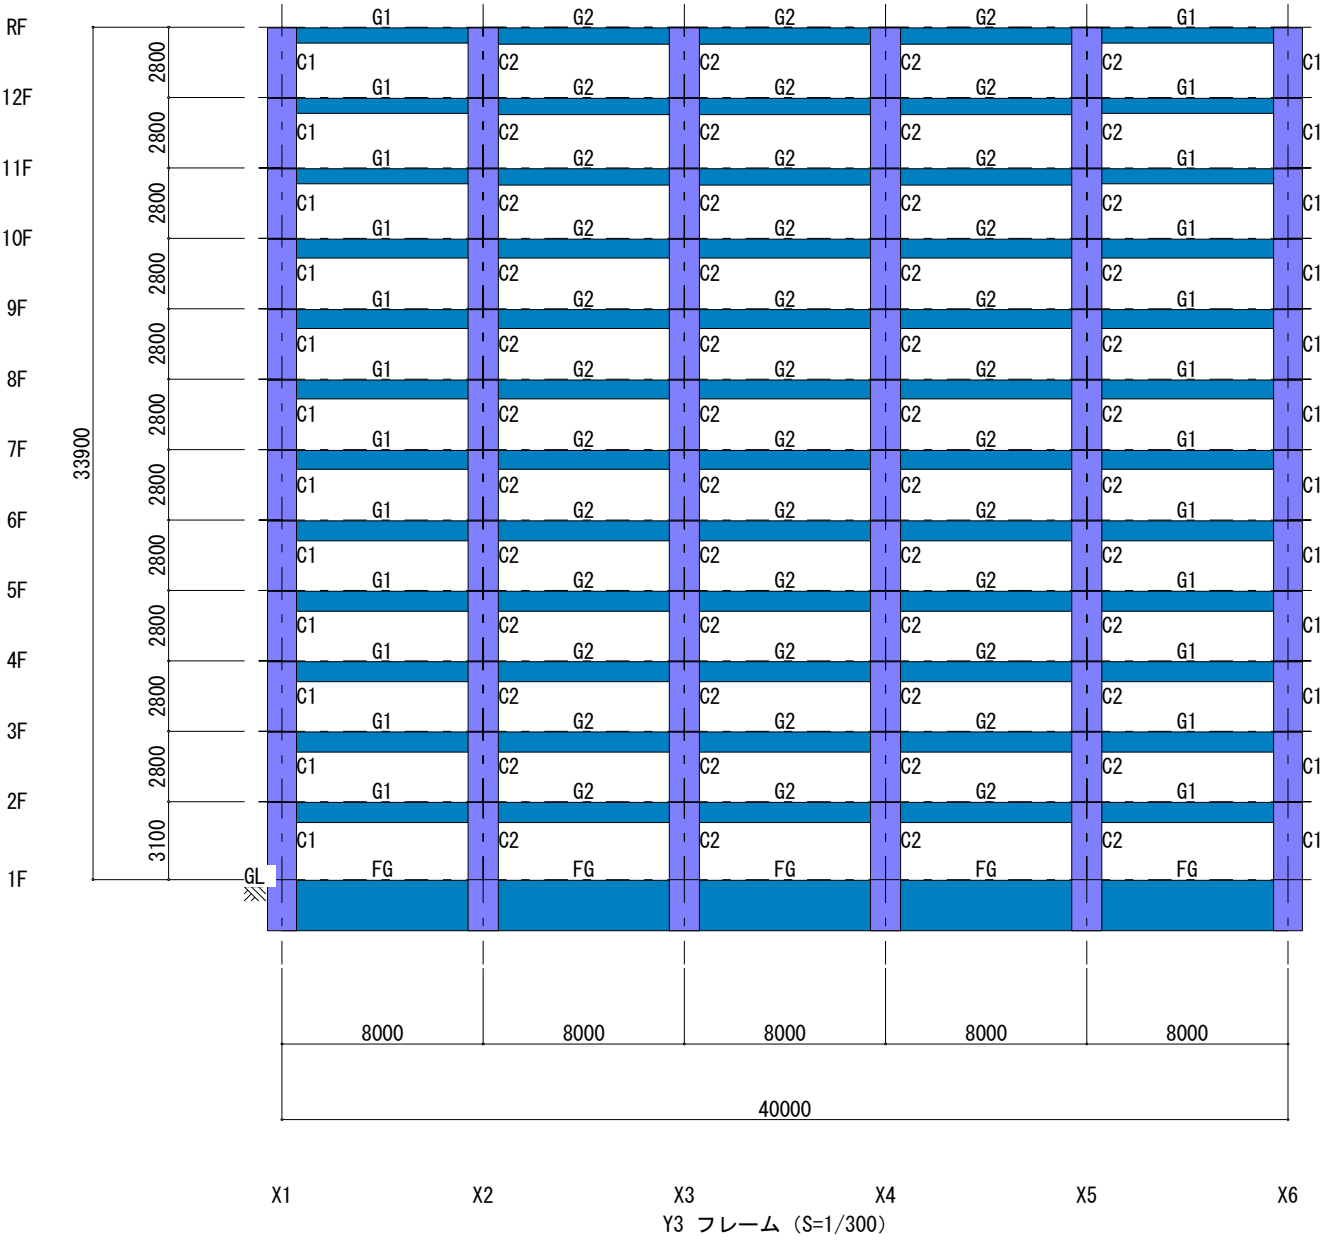


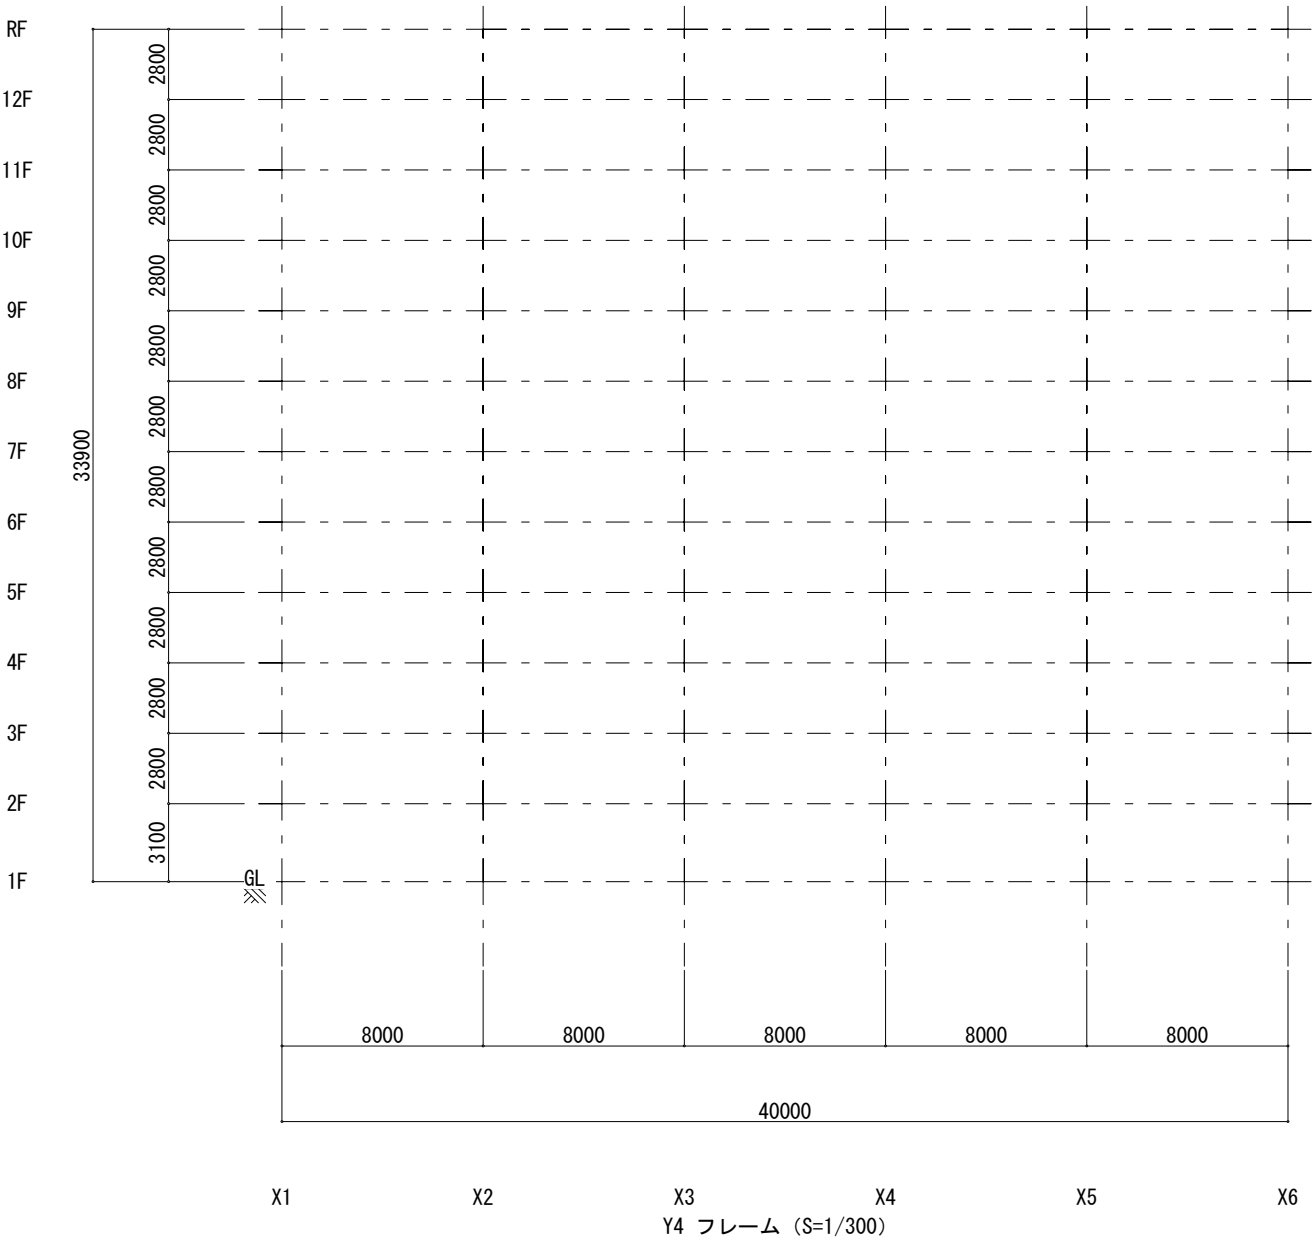


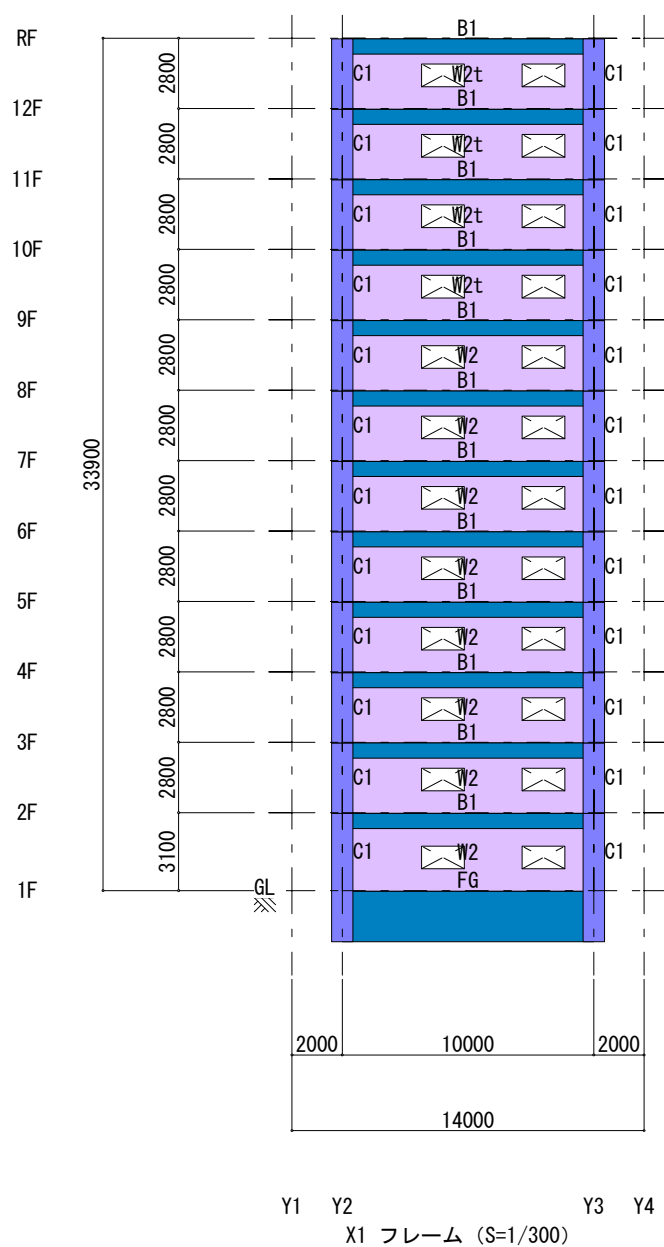


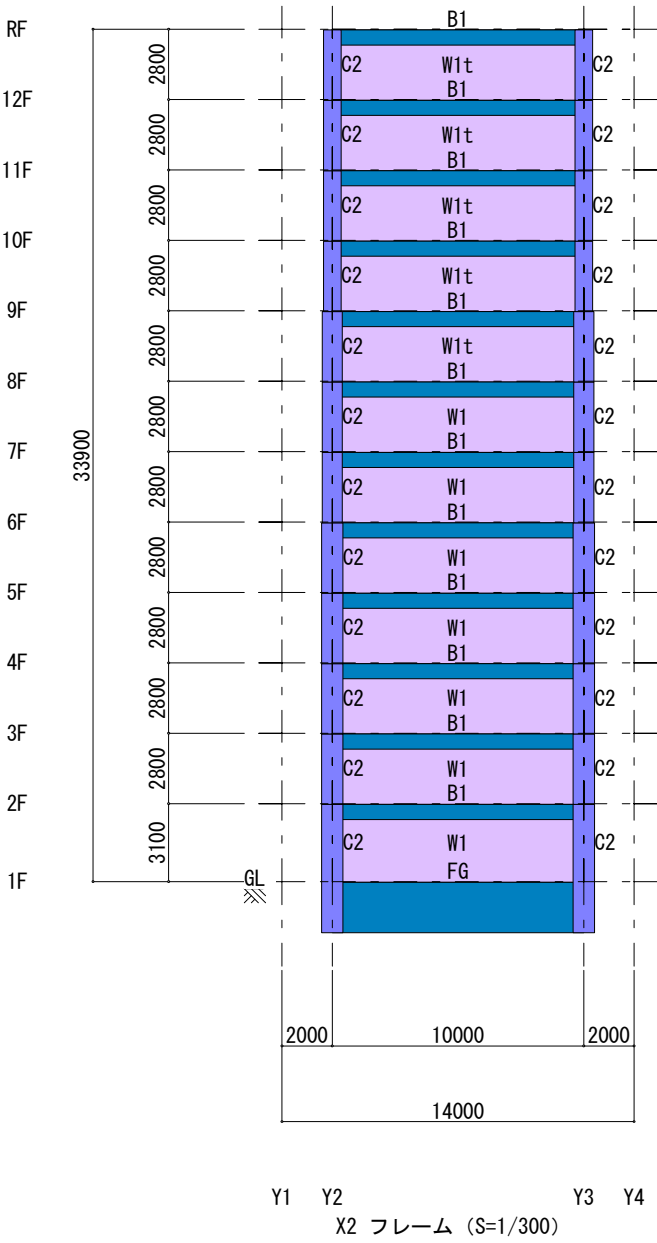

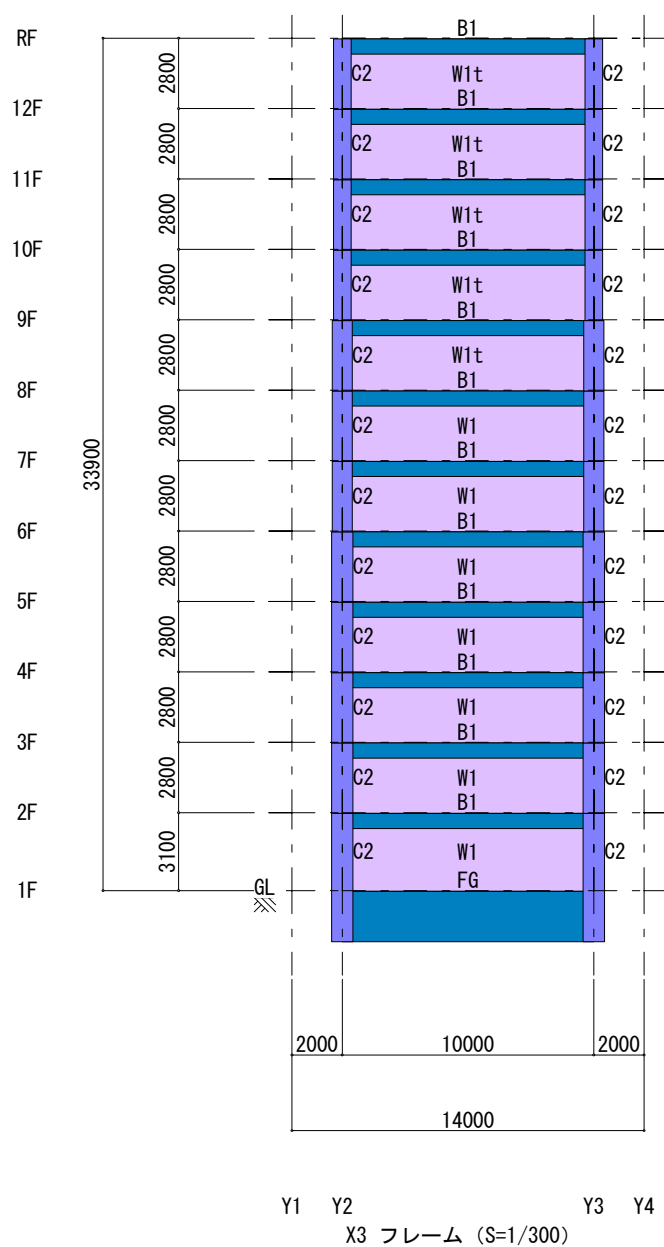

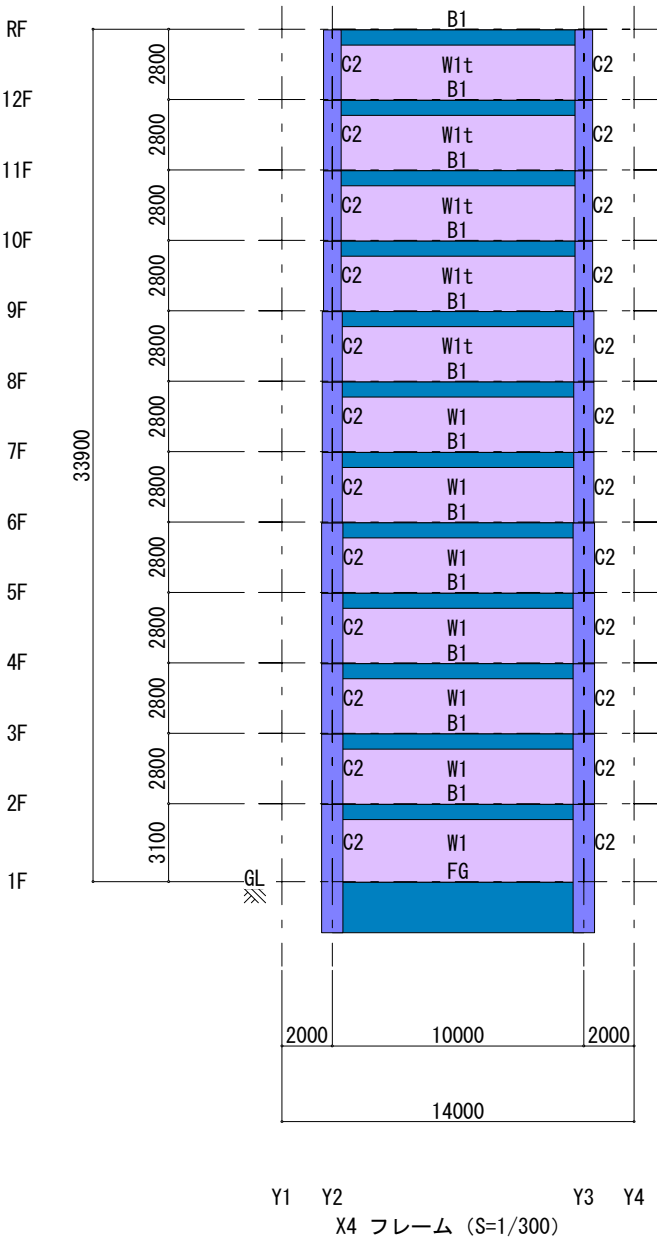

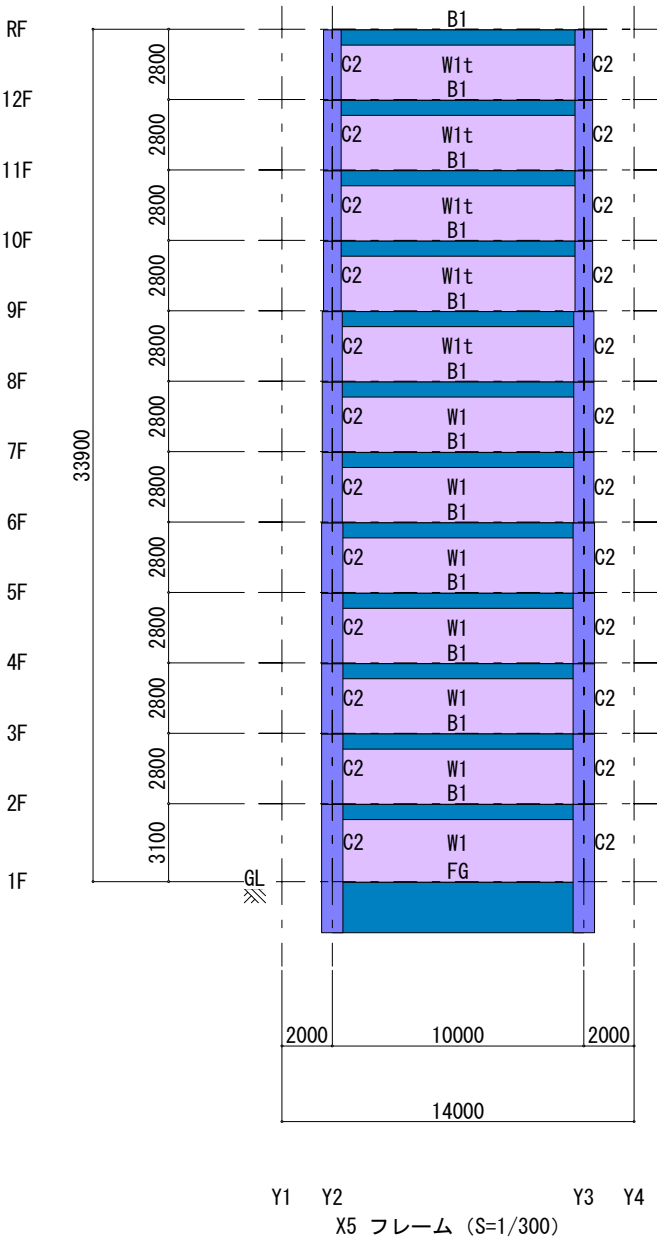

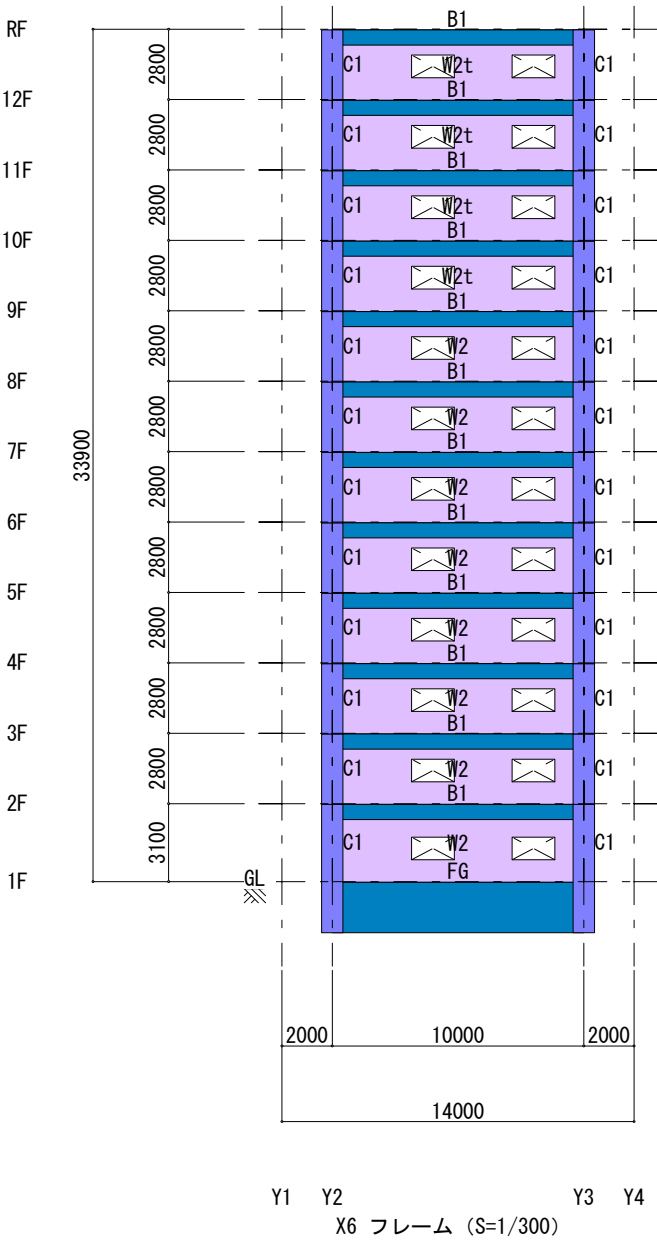

I-1.4 部材

I-1.4.1 はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号	FG		G1		G2	
層	1F		2F - 3F		2F - 3F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	85 x 200	85 x 200	65 x 80	65 x 80	60 x 80	60 x 80
パンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	2段筋	6-D32	6-D32	4-D32	—	3-D32
下端筋	2段筋	6-D32	6-D32	4-D32	—	3-D32
	1段筋	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G1		G2		G1	
層	4F - 6F		4F - 6F		7F - 8F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	60 x 80	60 x 80	60 x 80	60 x 80	60 x 75	60 x 75
パンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	2段筋	4-D32	—	3-D32	—	2-D32
下端筋	2段筋	4-D32	—	3-D32	—	2-D32
	1段筋	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
あばら筋 (mm)	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G2		G1		G2		G1	
層	7F - 8F		9F - 10F		9F - 10F		11F - RF	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	60 x 75	60 x 75	60 x 75	60 x 75	55 x 75	55 x 75	40 x 60	40 x 60
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
	2段筋	2-D32	—	2-D32	—	2-D32	—	—
下端筋	2段筋	2-D32	—	2-D32	—	2-D32	—	—
	1段筋	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
あばら筋 (mm)	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	2-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—

符 号	G2		B1
層	11F - RF		1F - RF
位 置	両端	中央	全断面
断 面			
b x D (cm)	50 x 65	50 x 65	40 x 60
ハンチ長 (cm)	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D32	2-D22
	2段筋	—	—
下端筋	2段筋	—	—
	1段筋	5-D32	2-D22
あばら筋 (mm)	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@200
鉄骨断面 (mm)	—	—	—

I-1.4.2 柱

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		C1		C2		C1		C2	
階		1F - 3F		1F - 3F		4F - 5F		4F - 5F	
位 置		全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向		X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面									
D (cm)		115 x 85		120 x 85		115 x 85		120 x 85	
寄せ筋		XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	5-D32	4-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)		6-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋		—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)		—		—		—		—	

符 号		C1		C2		C1		C2	
階		6F - 8F		6F - 8F		9F - 12F		9F - 12F	
位 置		全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向		X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面									
D (cm)		115 x 85		120 x 80		115 x 85		120 x 70	
寄せ筋		XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)		4-D13@100	2-D13@100	7-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋		—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)		—		—		—		—	

I-1.4.3 ベースプレート





本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.4 壁

壁重量の伝達方法 : 1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
: 4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
: 11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算） 12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
: 21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算） 22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

名称	壁厚 (cm)	仕上(材) 名称／ 仕上重量 (N/m2)	伝達 方法	開口 重量 (N/m2)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W1	18.0	400	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	2	開口なし					

名称	壁厚 (cm)	仕上(材) 名称／ 仕上重量 (N/m2)	伝達 方法	開口 重量 (N/m2)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W1t	18.0	400	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	1	開口なし					
W2	20.0	400	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	2	 タイプ1	する	170.0	90.0	400.0	90.0
									 タイプ1	する	170.0	90.0	800.0	90.0
W2t	18.0	400	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	1	 タイプ1	する	170.0	90.0	400.0	90.0
									 タイプ1	する	170.0	90.0	800.0	90.0

I-1.4.5 雑壁

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.6 壁鉄筋番号

番号	縦 筋				横 筋				開口補強筋			内蔵鉄骨	
	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	縦筋	横筋	斜筋	タイプ	A, t
1	D10		ダブル	@20.0	D10		ダブル	@20.0	4-D13	4-D13	4-D13	-----	-----
2	D10		ダブル	@20.0	D10		ダブル	@20.0	6-D13	6-D13	6-D13	-----	-----

I-1.4.7 ブレース

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.8 床スラブ・床構造

b) スラブ形状

t : スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td : はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材) ／床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
okujou	22.0	0.0	1	2200	両方向板	無
kyositu	22.0	0.0	1	600	両方向板	無
rouka	22.0	0.0	1	400	両方向板	無

I-1.4.9 片持ばり

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.10 片持スラブ

出長さの基点は構造心

床・床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は「1.4.8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

名称	床・床構造 名称	スラブ厚 (cm)		出長さ L (cm)	柱からの距離 (cm)		積載 荷重 番号	仕上(材)名称 ／床仕上重量 Wf (N/m2)	先端の 線荷重 W1 (N/m)	先端の 小ばり 形状名称	荷重伝達 タイプ	積雪 荷重
		基端 t1	先端 t2		左端柱 L1	右端柱 L2						
rouka		22.0	22.0	200.0	0.0	0.0	1	400	0.0		両方向	無
balcony		22.0	22.0	200.0	0.0	0.0	1	400	0.0		両方向	無

I-1.4.11 出隅片持スラブ

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.12 接合部

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.13 杭、杭基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.14 直接基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2.1 材料種別

I-2.1.1 材料種別図

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.1.2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm2)	部材単位体積重量 (kN/m3)	
				柱、はり	スラブ、壁
11F-RF	RC	普通	30.00	24.00	24.00
1F-10F	RC	普通	36.00	24.00	24.00

I-2.1.3 鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F-RF	SD390	D32	SD345	D29	SD295	SD295

両方向柱

層名1	層名2	太物1	最小1	太物2	最小2	細物
1F	RF	SD390	D32	SD345	D29	SD295

I-2.1.4 鉄骨

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a) 層別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2. 4降伏点強度倍率

部材別				
部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1. 10	1. 10	1. 10	—
せん断補強筋	1. 00	1. 00	—	—
スラブ筋	1. 10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1. 10	—
フランジ鉄骨	1. 10	1. 10	—	—
ウェブ鉄骨	1. 10	1. 10	—	—
主 材	—	—	—	1. 10
アンカーボルト	—	1. 10	—	—

※SD490材は1. 0となります。

I-3荷重・外力

I-3. 1荷重計算条件

I-3. 1. 1最小スラブ厚（自動計算）

層名	スラブ厚（cm）
RF	22. 00
12F	22. 00
11F	22. 00
10F	22. 00
9F	22. 00
8F	22. 00
7F	22. 00
6F	22. 00
5F	22. 00
4F	22. 00
3F	22. 00
2F	22. 00
1F	22. 00

I-3. 1. 2スラブ荷重の拾い方

外周部のスラブの拾い	R C、S R C造ははり面まで、S 造は構造心まで拾います
パラペット重量	0. 00（N/m）

I-3. 1. 3基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式	基礎配置による（布基礎も考慮）L1=0. 0L2=0. 0L3=0. 0L4=0. 0（cm）
基礎重量の比率	0. 00（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率）
最下層重量の拾い	行う（最下層はり荷重項を節点重量に加算します）
基礎重量の上部構造への考慮	基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない）
基礎下端レベル（GL-）（mm）	750
基礎下端から土上端までの距離（mm）	
杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎	0
片持べた基礎、出隅片持べた基礎	0
基礎重量計算方法	自動計算 （基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを基礎重量とします）
基礎柱・基礎ばり重複分の控除	控除しない
基礎の単位体積重量（kN/m3）	24. 00

土の単位体積重量 (kN/m³) 20.00**I-3.2 積載荷重 (N/m²)**

番号	スラブ用	小ばり用	ラーメン用	地震用	用途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路
9	0	0	0	0	階段

I-3.3 仕上**I-3.3.1 仕上材名称**

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.3.2 仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4 重量**I-3.4.1 はり、柱仕上重量 (N/m²)**

層名	はり	柱
RF	400	---
12F	400	400
11F	400	400
10F	400	400
9F	400	400
8F	400	400
7F	400	400
6F	400	400
5F	400	400
4F	400	400
3F	400	400
2F	400	400
1F	400	400

I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4.3 建物重量の直接入力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.5 地震力**a) 地震時層せん断力算定の諸数値** (*: 直接入力)

地盤種別	第2種地盤	
地域係数	Z = 1.000	
用途係数	U = 1.000	
塔屋の震度	K = 1.000	
	X方向	Y方向
標準せん断力係数	Co = 0.200	Co = 0.200
1次固有周期(秒)	T = 0.684 (h(0.02+0.01α)による)	T = 0.684 (h(0.02+0.01α)による)
振動特性係数	Rt = 0.996	Rt = 0.996
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.199	Ci = 0.199

I-3.6 風圧力

・風圧力の扱い方

X方向 風圧力を考慮しない

Y方向 風圧力を考慮しない

I-3.7 積雪荷重

積雪荷重の扱い方 考慮しない

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

RC造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築センター）
RC造断面計算の使用規準	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
冷間成形形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平 1 4 国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力	
	X方向	Y方向
計算ルート指定	RC・SRC造	ルート3 ルート3
	S造	ルート3 ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

RC/SRC造柱はり接合部の計算	自動計算 (ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算)
RC/SRC造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
RC造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	M _y から求める
RC/SRC造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍）
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁n値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共φMで入力（φM=1.500）	
面内雑壁のn値	1.00	
	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	フレームの剛性から計算
剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する	
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定	

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種類		検定計算 (R C 造 ：主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定) (S R C 造：鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定)
断面計算の指定		1 部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1. 00
せん断力の検定比		1. 00
柱 2 軸計算		長期短期共に 2 軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う
R C ・ S R C 造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X 方向	軸心
	Y 方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	X 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0. 0 (cm)
柱の M y 計算用 地震時軸力の割増率	X 方向	2. 00
	Y 方向	2. 00
地震時柱応力の割増に用いる柱	X 方向	壁負担率 5 0 % 超える場合は、0. 25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
地震時水平力の負担率	Y 方向	壁負担率 5 0 % 超える場合は、0. 25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式の M / Q ・ d のとり方		告示 (M 、 Q の最大値)
ルート 2 - 3 の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0. 068)
	柱	終局強度式 (0. 068) $bQ_{su}+0. 1\sigma_o\cdot b\cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容 せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
S R C 造柱の R C と S の曲げ耐力の累加法		単純累加
S R C 造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
S R C 造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S 造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X 方向	軸心
	Y 方向	軸心
フェースからの入り長さ		0. 0 (cm)
短期曲げ許容応力度 (fbs) の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-8 保有水平耐力計算

I-8.1 計算条件

I-8.1.1 基本条件

計算加力方向	X 方向正加力	計算する
	X 方向負加力	計算する
	Y 方向正加力	計算する
	Y 方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比	1.00	
算定対象最上階	12F	
算定対象最下階	1F	
計算種別	保有水平耐力計算	
基礎重量の比率	0.00	
浮上り・圧縮耐力 (鉛直パネ) の考慮	保有耐力時、Ds算定時共考慮しない (終局時まで支点は解除しない)	
剛性率、偏心率	階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる	
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮	考慮しない	
崩壊形の確認 (2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による)	$\Sigma M_{pc}/\Sigma M_{pb} \geq 1.4$ で全体崩壊形の確認を行う	

I-8.1.2 計算条件

増分解析打ち切り条件	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	
保有耐力時判定条件	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 100
	S造	1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 50
	S造	1/ 50
終局時Co値	保有水平耐力時:0.400、Ds算定時:0.400	
脆性部材を含むQuの算定方法	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	

I-8.1.3 解析条件等

解析モデル	立体MSモデル	
立体モデルのはり・柱塑性化モデル	危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）	
ひび割れによる剛性低下の考慮	考慮する	
曲げ耐力の各ステップでの計算	----	
せん断耐力の各ステップでの計算	しない	
せん断耐力の求め方	入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う	
危険断面位置の取り方	RC、SRC造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率	「4.1 モデル化条件」の指定による	
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化	ベースプレート下面でモデル化	
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方	告示（M、Qの最大値）	
はり長期応力の考慮	考慮する	
柱、壁、ブレース長期応力（曲げ、せん断）の考慮	考慮する	
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m	1.00	
h _o /DのDのとり方	柱せい	
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化	塑性化する	
ヒンジ判定の条件（%）	鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）	

せん断力の割増率			RC	SRC
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	α_e	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	α_e	1.20	1.00
壁	その他	α 、 α_e	1.25	1.00

I-8.1.5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件	自動分割制御	
反復計算の打ち切り回数	5	
最大不釣り合い力率	0.01 %	
最大不釣り合い力	0.00 (kN)	
最大不釣り合いモーメント	0.00 (kN・cm)	
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8 部材の耐力算定式

参考文献

- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針
【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

RC造部材

はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による


そで壁付柱	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
付着割裂検定式 SRC造部材		文献【1】付1.3-20式を適用
はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43~47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよび せん断耐力式	分離型
そで壁付柱 S造部材	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)~(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28~34式を適用
Sブレース	引張耐力式	$A \cdot \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)~(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§ 2. 許容応力度等計算結果


A-1 準備計算結果

A-1. 1 部材のC、M○、Q

A-1. 1. 1 部材のC、M○、Q図

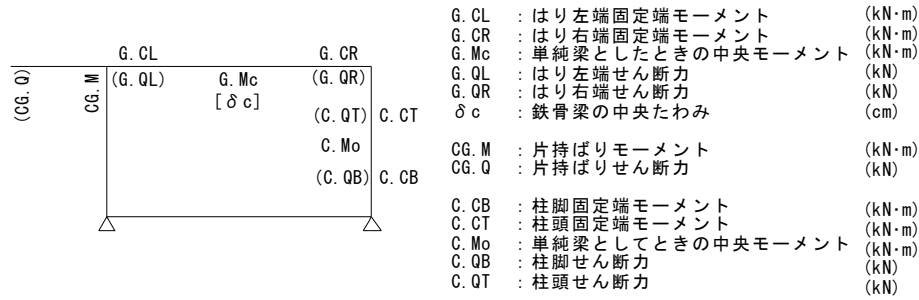



固定荷重+積載荷重

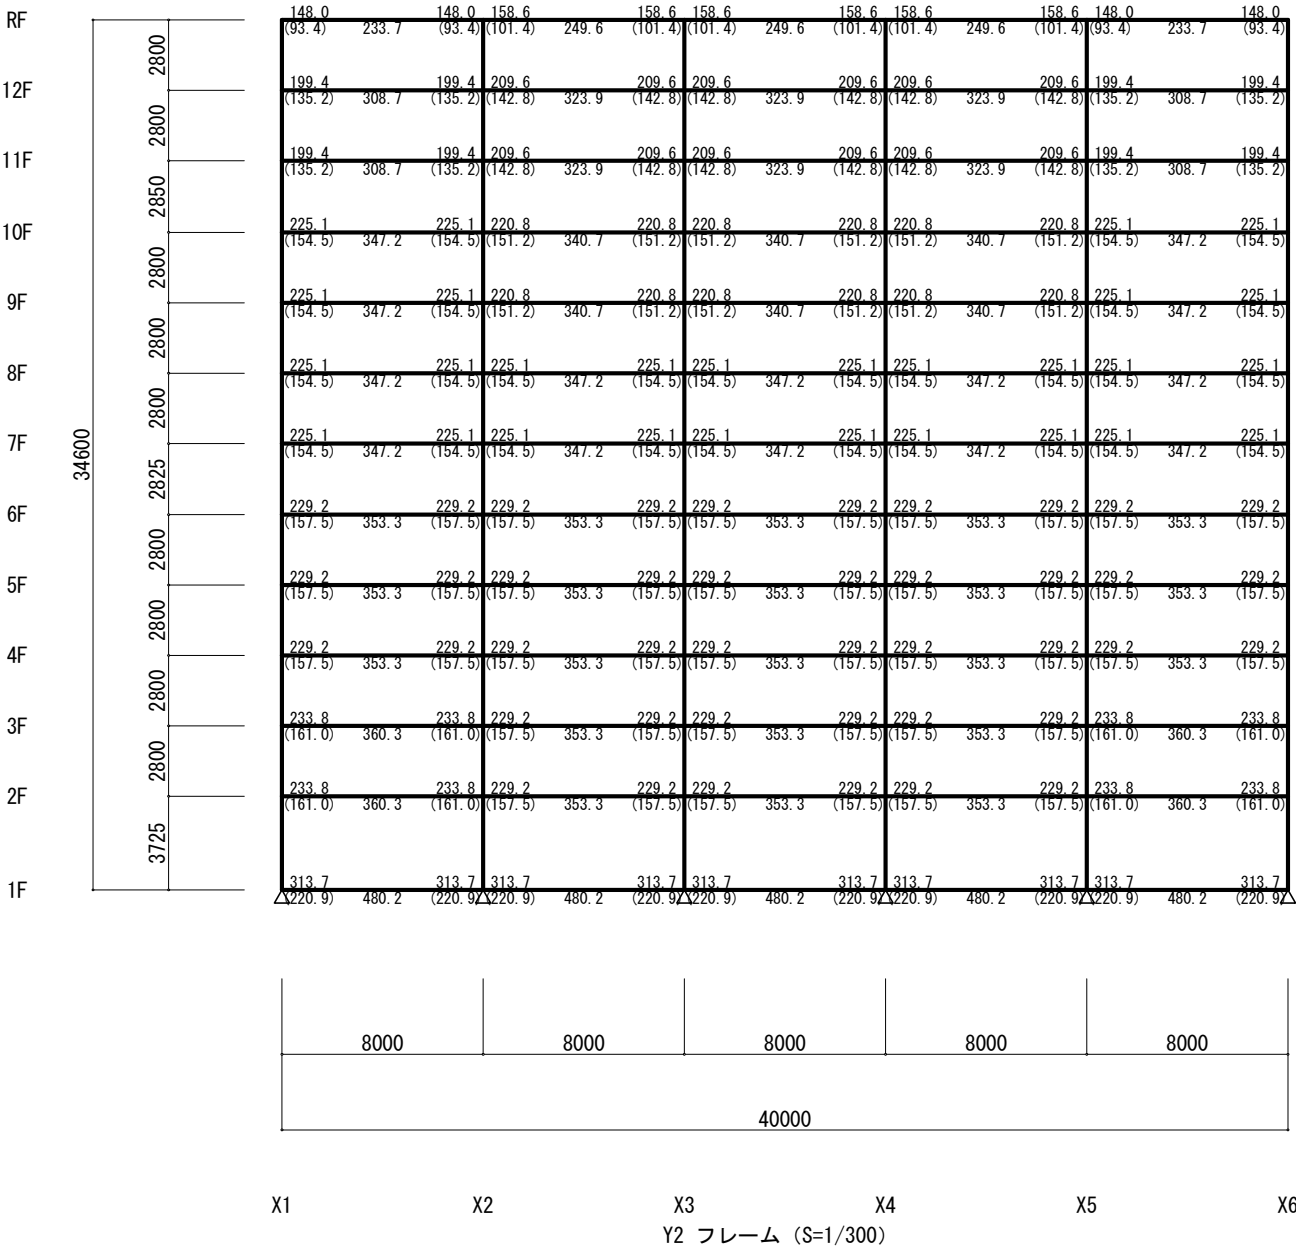

固定荷重+積載荷重



[illegible]

固定荷重+積載荷重

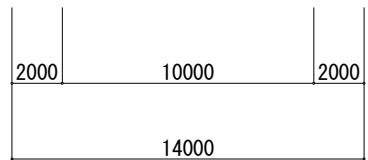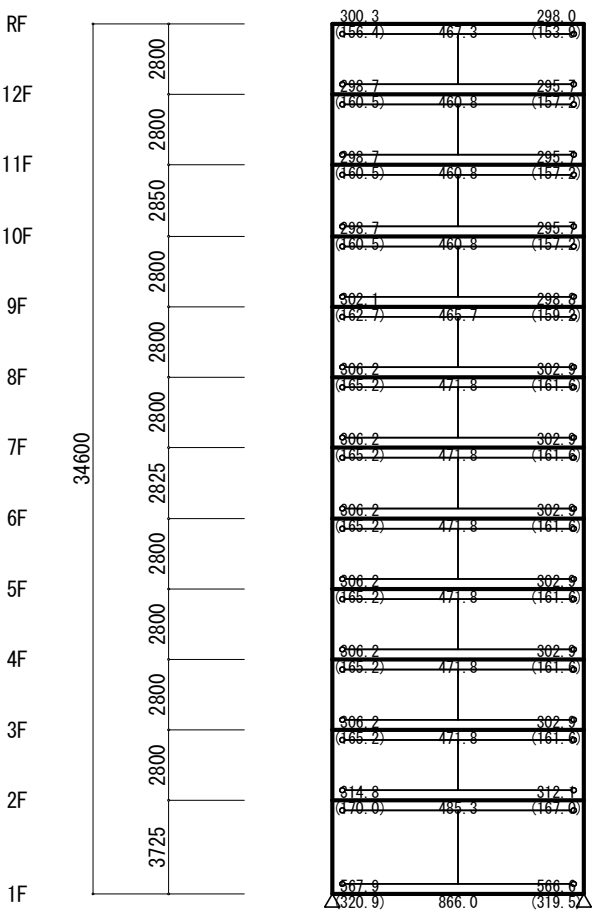



Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

固定荷重+積載荷重

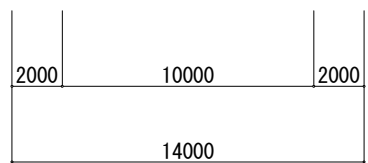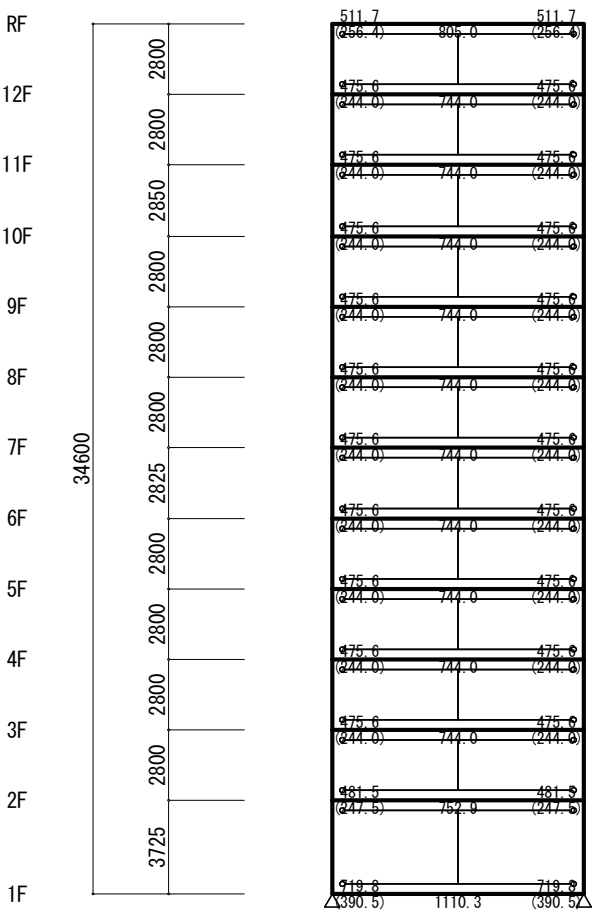



Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

固定荷重+積載荷重

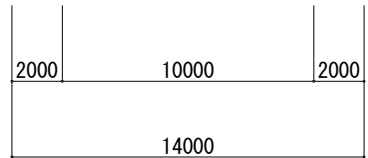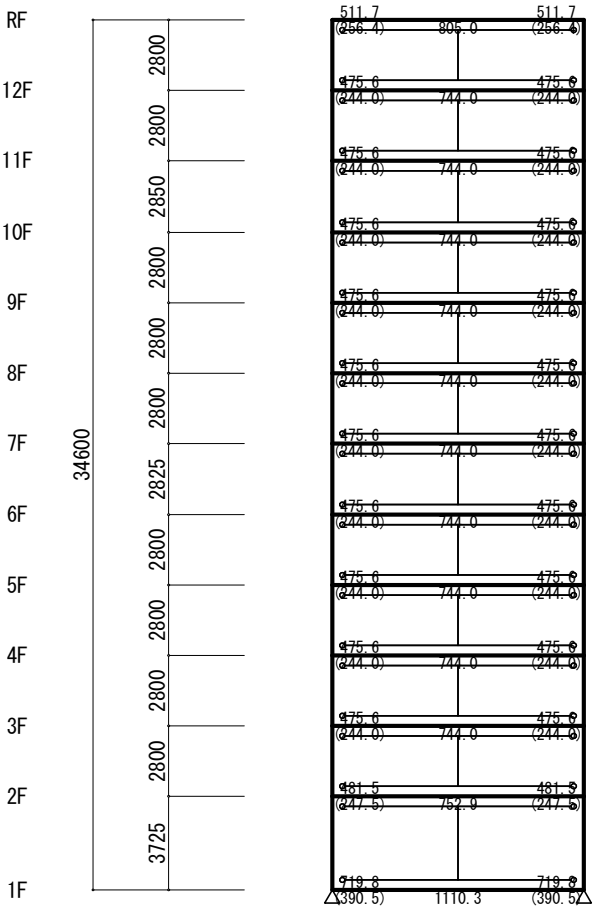



Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

固定荷重+積載荷重

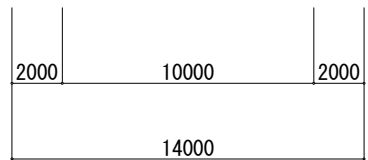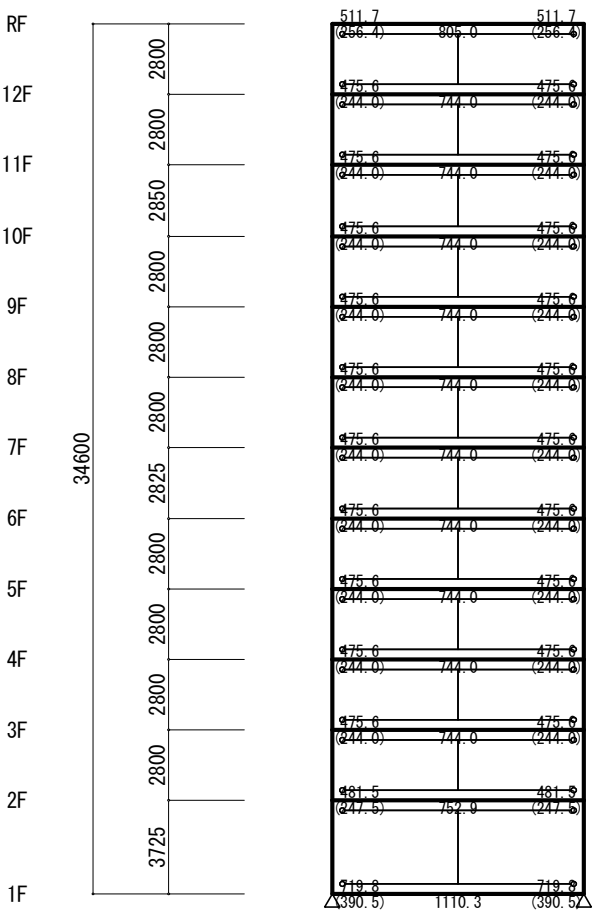

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

固定荷重+積載荷重

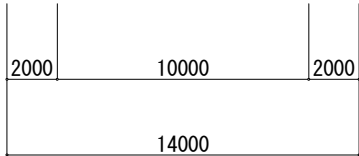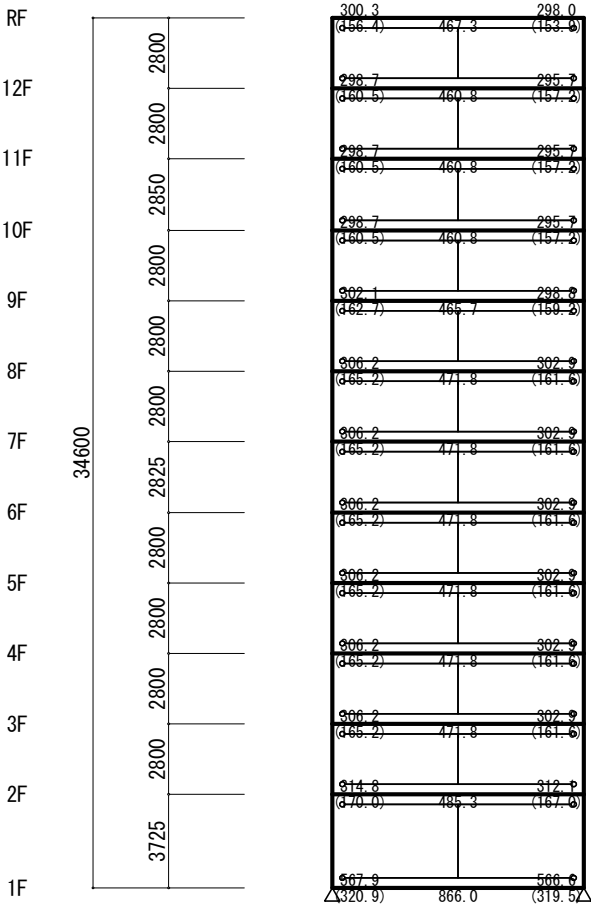

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

A-1.1.2 はりのC、M_o、Q表

はりのC、M_o、Q (固定荷重+積載荷重)

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	X1	X2	148.0	148.0	233.7	93.4	93.4	0.0	0.0	
	X2	X3	158.6	158.6	249.6	101.4	101.4	0.0	0.0	
	X3	X4	158.6	158.6	249.6	101.4	101.4	0.0	0.0	
	X4	X5	158.6	158.6	249.6	101.4	101.4	0.0	0.0	
	X5	X6	148.0	148.0	233.7	93.4	93.4	0.0	0.0	
12F	X1	X2	199.4	199.4	308.7	135.2	135.2	0.0	0.0	
	X2	X3	209.6	209.6	323.9	142.8	142.8	0.0	0.0	
	X3	X4	209.6	209.6	323.9	142.8	142.8	0.0	0.0	
	X4	X5	209.6	209.6	323.9	142.8	142.8	0.0	0.0	
	X5	X6	199.4	199.4	308.7	135.2	135.2	0.0	0.0	
11F	X1	X2	199.4	199.4	308.7	135.2	135.2	0.0	0.0	
	X2	X3	209.6	209.6	323.9	142.8	142.8	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	X3	X4	209.6	209.6	323.9	142.8	142.8	0.0	0.0	
	X4	X5	209.6	209.6	323.9	142.8	142.8	0.0	0.0	
	X5	X6	199.4	199.4	308.7	135.2	135.2	0.0	0.0	
10F	X1	X2	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X2	X3	220.8	220.8	340.7	151.2	151.2	0.0	0.0	
	X3	X4	220.8	220.8	340.7	151.2	151.2	0.0	0.0	
	X4	X5	220.8	220.8	340.7	151.2	151.2	0.0	0.0	
	X5	X6	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
9F	X1	X2	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X2	X3	220.8	220.8	340.7	151.2	151.2	0.0	0.0	
	X3	X4	220.8	220.8	340.7	151.2	151.2	0.0	0.0	
	X4	X5	220.8	220.8	340.7	151.2	151.2	0.0	0.0	
	X5	X6	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
8F	X1	X2	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X2	X3	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X3	X4	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X4	X5	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X5	X6	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
7F	X1	X2	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X2	X3	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X3	X4	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X4	X5	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X5	X6	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
6F	X1	X2	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X2	X3	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X3	X4	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X4	X5	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X5	X6	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
5F	X1	X2	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X2	X3	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X3	X4	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X4	X5	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X5	X6	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
4F	X1	X2	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X2	X3	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X3	X4	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X4	X5	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X5	X6	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
3F	X1	X2	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X2	X3	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X3	X4	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X4	X5	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X5	X6	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
2F	X1	X2	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X2	X3	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X3	X4	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X4	X5	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X5	X6	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
1F	X1	X2	313.7	313.7	480.2	220.9	220.9	0.0	0.0	
	X2	X3	313.7	313.7	480.2	220.9	220.9	0.0	0.0	
	X3	X4	313.7	313.7	480.2	220.9	220.9	0.0	0.0	
	X4	X5	313.7	313.7	480.2	220.9	220.9	0.0	0.0	
	X5	X6	313.7	313.7	480.2	220.9	220.9	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	X1	X2	148.0	148.0	233.7	93.4	93.4	0.0	0.0	
	X2	X3	158.6	158.6	249.6	101.4	101.4	0.0	0.0	
	X3	X4	158.6	158.6	249.6	101.4	101.4	0.0	0.0	
	X4	X5	158.6	158.6	249.6	101.4	101.4	0.0	0.0	
	X5	X6	148.0	148.0	233.7	93.4	93.4	0.0	0.0	
12F	X1	X2	199.4	199.4	308.7	135.2	135.2	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	X2	X3	209.6	209.6	323.9	142.8	142.8	0.0	0.0	
	X3	X4	209.6	209.6	323.9	142.8	142.8	0.0	0.0	
	X4	X5	209.6	209.6	323.9	142.8	142.8	0.0	0.0	
	X5	X6	199.4	199.4	308.7	135.2	135.2	0.0	0.0	
11F	X1	X2	199.4	199.4	308.7	135.2	135.2	0.0	0.0	
	X2	X3	209.6	209.6	323.9	142.8	142.8	0.0	0.0	
	X3	X4	209.6	209.6	323.9	142.8	142.8	0.0	0.0	
	X4	X5	209.6	209.6	323.9	142.8	142.8	0.0	0.0	
	X5	X6	199.4	199.4	308.7	135.2	135.2	0.0	0.0	
10F	X1	X2	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X2	X3	220.8	220.8	340.7	151.2	151.2	0.0	0.0	
	X3	X4	220.8	220.8	340.7	151.2	151.2	0.0	0.0	
	X4	X5	220.8	220.8	340.7	151.2	151.2	0.0	0.0	
	X5	X6	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
9F	X1	X2	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X2	X3	220.8	220.8	340.7	151.2	151.2	0.0	0.0	
	X3	X4	220.8	220.8	340.7	151.2	151.2	0.0	0.0	
	X4	X5	220.8	220.8	340.7	151.2	151.2	0.0	0.0	
	X5	X6	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
8F	X1	X2	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X2	X3	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X3	X4	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X4	X5	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X5	X6	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
7F	X1	X2	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X2	X3	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X3	X4	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X4	X5	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X5	X6	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
6F	X1	X2	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X2	X3	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X3	X4	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X4	X5	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X5	X6	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
5F	X1	X2	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X2	X3	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X3	X4	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X4	X5	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X5	X6	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
4F	X1	X2	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X2	X3	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X3	X4	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X4	X5	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X5	X6	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
3F	X1	X2	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X2	X3	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X3	X4	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X4	X5	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X5	X6	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
2F	X1	X2	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X2	X3	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X3	X4	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X4	X5	229.2	229.2	353.3	157.5	157.5	0.0	0.0	
	X5	X6	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
1F	X1	X2	313.7	313.7	480.2	220.9	220.9	0.0	0.0	
	X2	X3	313.7	313.7	480.2	220.9	220.9	0.0	0.0	
	X3	X4	313.7	313.7	480.2	220.9	220.9	0.0	0.0	
	X4	X5	313.7	313.7	480.2	220.9	220.9	0.0	0.0	
	X5	X6	313.7	313.7	480.2	220.9	220.9	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	300.3	298.0	467.3	156.4	153.9	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	298.7	295.7	460.8	160.5	157.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	298.7	295.7	460.8	160.5	157.2	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	298.7	295.7	460.8	160.5	157.2	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	302.1	298.8	465.7	162.7	159.2	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	306.2	302.9	471.8	165.2	161.6	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	306.2	302.9	471.8	165.2	161.6	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	306.2	302.9	471.8	165.2	161.6	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	306.2	302.9	471.8	165.2	161.6	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	306.2	302.9	471.8	165.2	161.6	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	306.2	302.9	471.8	165.2	161.6	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	314.8	312.1	485.3	170.0	167.0	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	567.9	566.6	866.0	320.9	319.5	0.0	0.0	

X2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	511.7	511.7	805.0	256.4	256.4	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	481.5	481.5	752.9	247.5	247.5	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	719.8	719.8	1110.3	390.5	390.5	0.0	0.0	

X3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	511.7	511.7	805.0	256.4	256.4	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	481.5	481.5	752.9	247.5	247.5	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	719.8	719.8	1110.3	390.5	390.5	0.0	0.0	

X4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	511.7	511.7	805.0	256.4	256.4	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	

X4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
2F	Y2	Y3	481.5	481.5	752.9	247.5	247.5	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	719.8	719.8	1110.3	390.5	390.5	0.0	0.0	

X5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	511.7	511.7	805.0	256.4	256.4	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	475.6	475.6	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	481.5	481.5	752.9	247.5	247.5	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	719.8	719.8	1110.3	390.5	390.5	0.0	0.0	

X6 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	300.3	298.0	467.3	156.4	153.9	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	298.7	295.7	460.8	160.5	157.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	298.7	295.7	460.8	160.5	157.2	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	298.7	295.7	460.8	160.5	157.2	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	302.1	298.8	465.7	162.7	159.2	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	306.2	302.9	471.8	165.2	161.6	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	306.2	302.9	471.8	165.2	161.6	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	306.2	302.9	471.8	165.2	161.6	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	306.2	302.9	471.8	165.2	161.6	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	306.2	302.9	471.8	165.2	161.6	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	306.2	302.9	471.8	165.2	161.6	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	314.8	312.1	485.3	170.0	167.0	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	567.9	566.6	866.0	320.9	319.5	0.0	0.0	

A-1.1.3 片持ばりのM、Q表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.1.4 柱のC、Mo、Q表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.2 節点重量

A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）

上段：D.L（固定荷重重量）（kN）

中段：L.L（積載荷重重量）（kN）


下段：T.L（トータル重量）（kN）

Y4

Y3

Y2

Y1

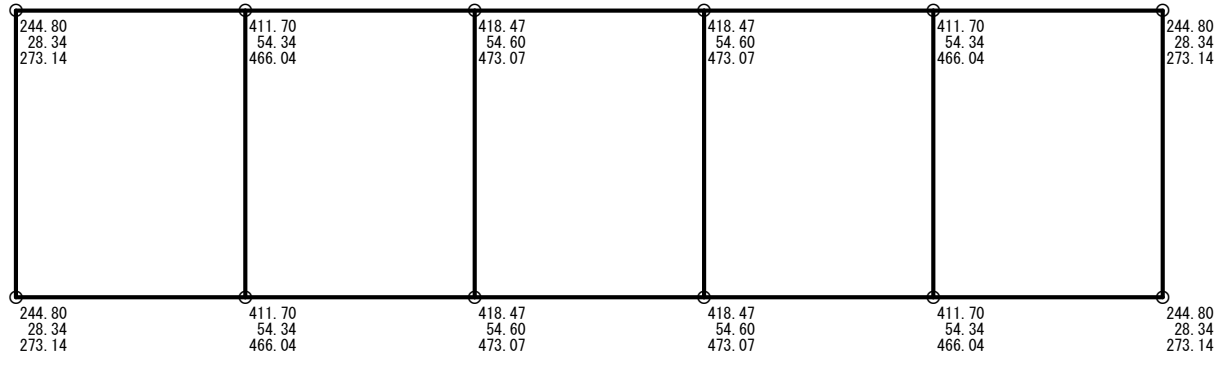


Y4

Y3

Y2

Y1

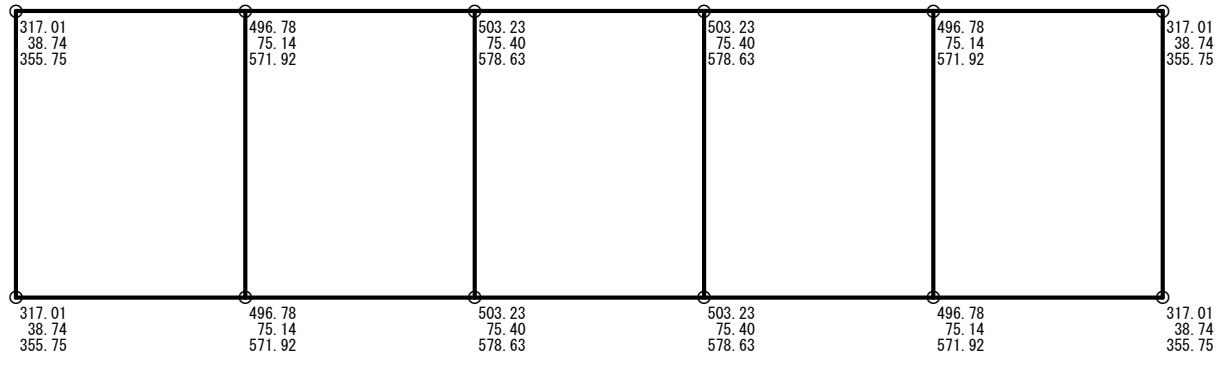


Y4

Y3


Y2

Y1

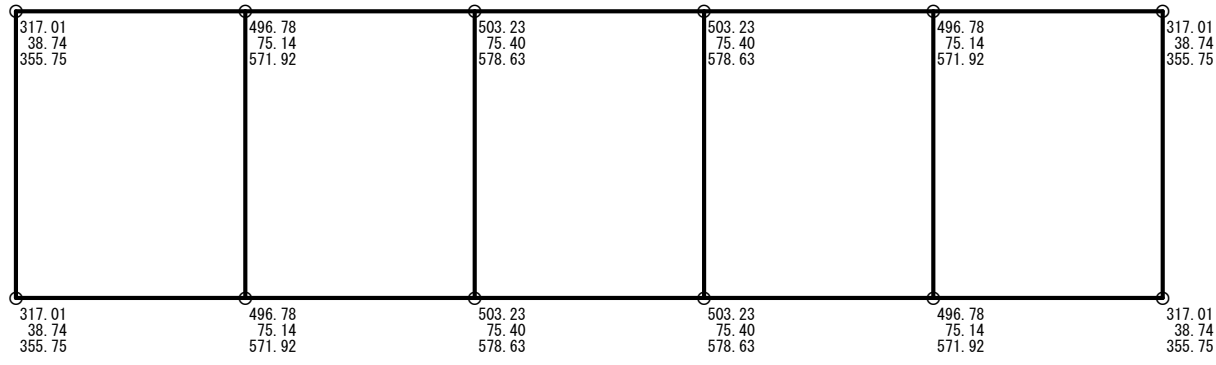

Y4


Y3

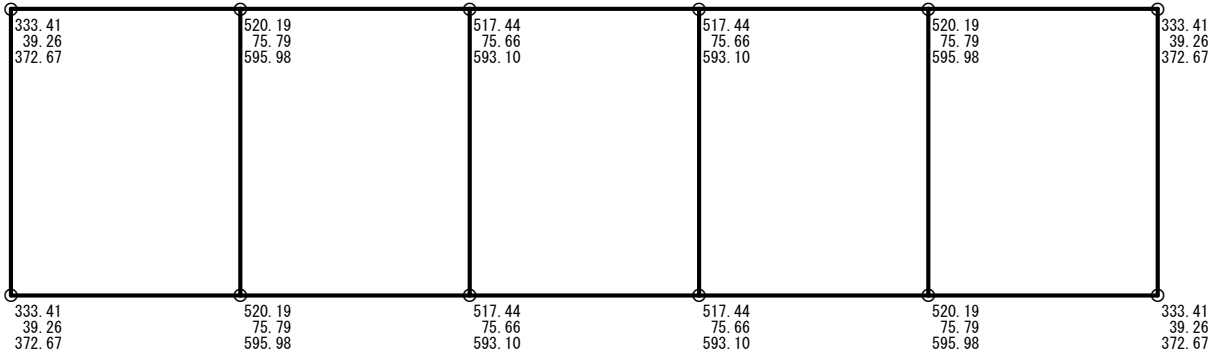

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 層 合計 : 6247.01 (kN) (S=1/263)

Y4


Y3

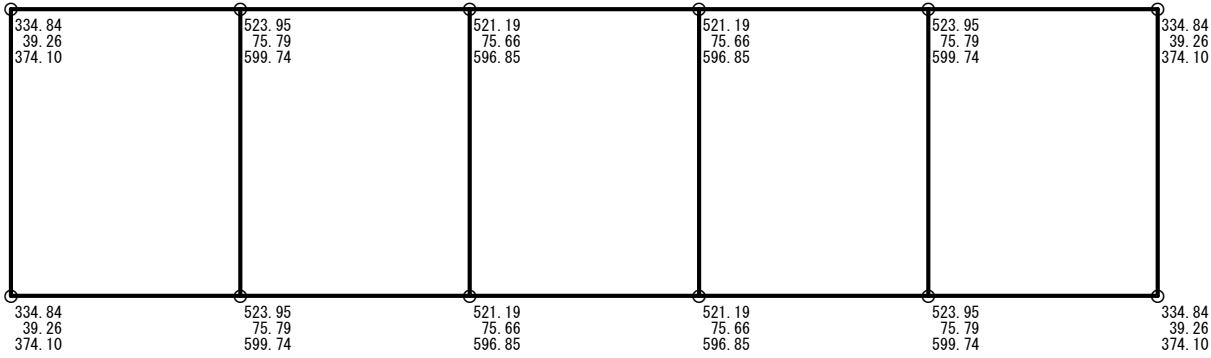

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 層 合計 : 6282.79 (kN) (S=1/263)

Y4


Y3

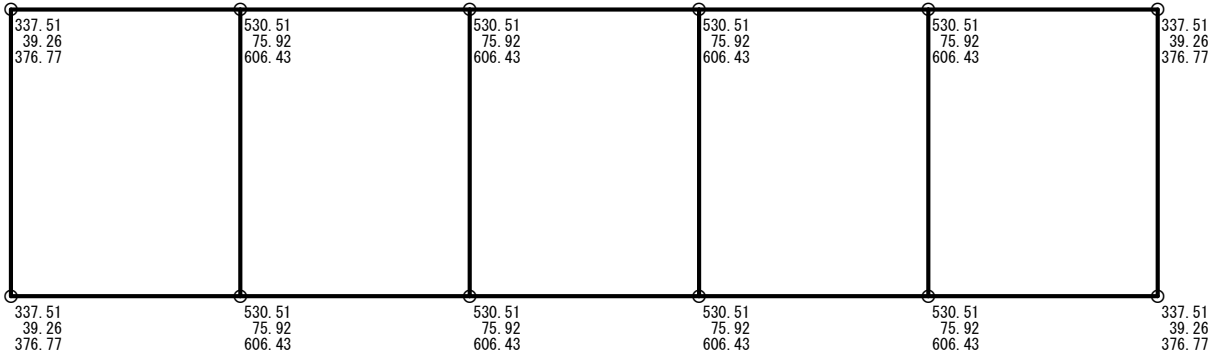

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 合計 : 6358.53 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

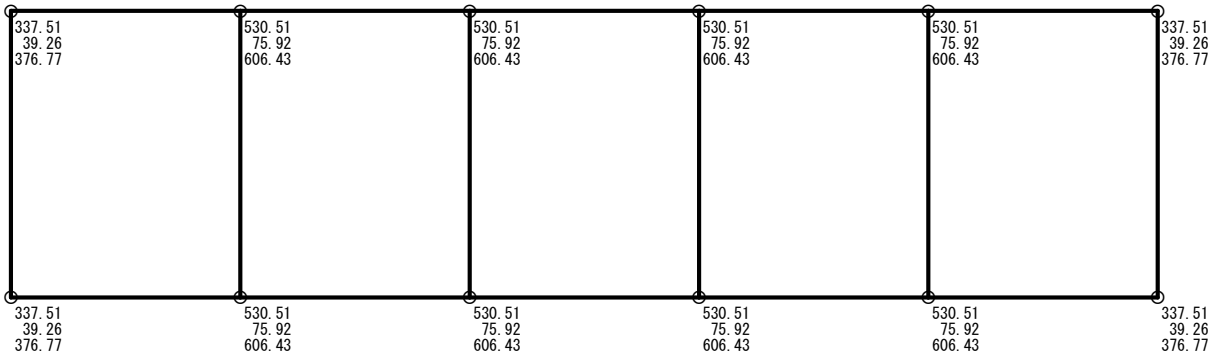


Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 合計 : 6358.53 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

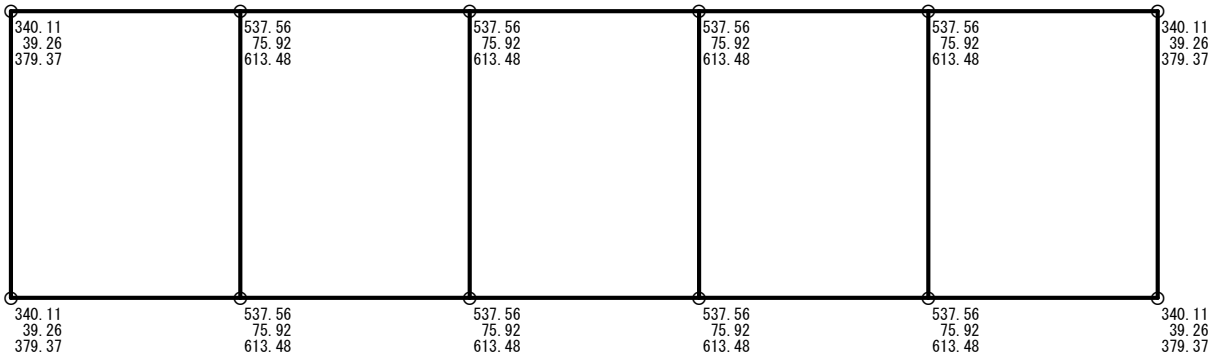


Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 合計 : 6425.31 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

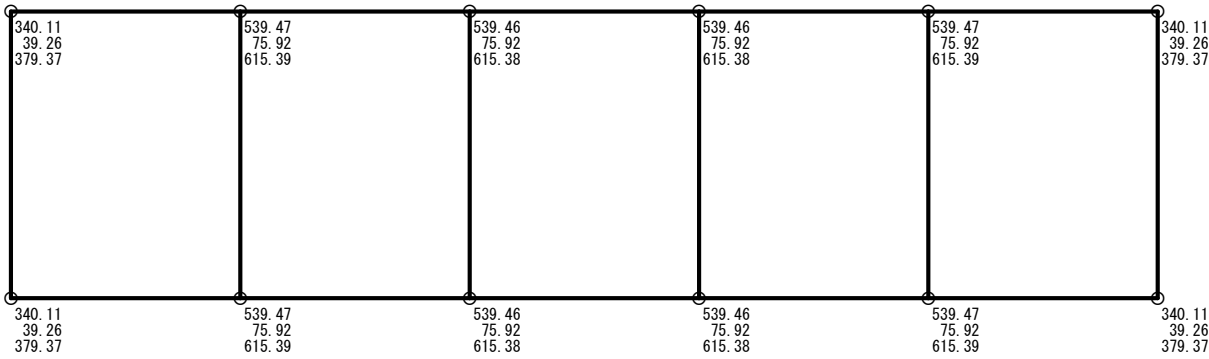


Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 合計 : 6440.57 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

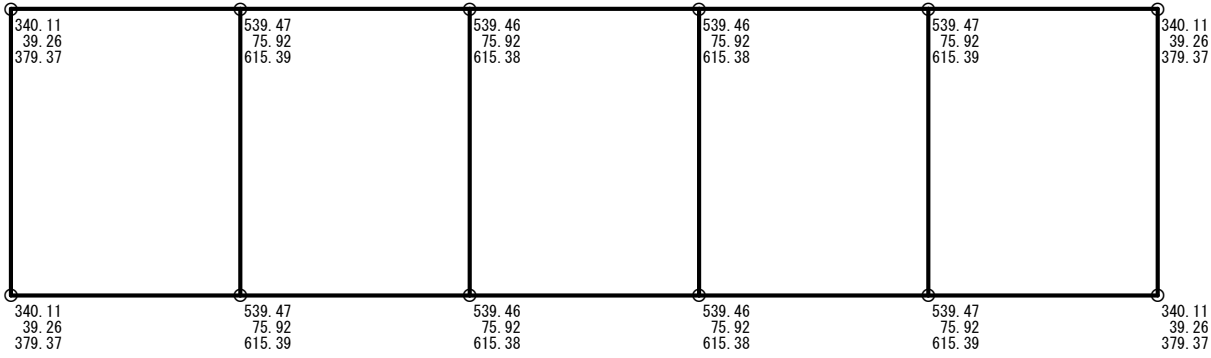

X1

X2

X3


X4

X5

X6

Y4

Y3

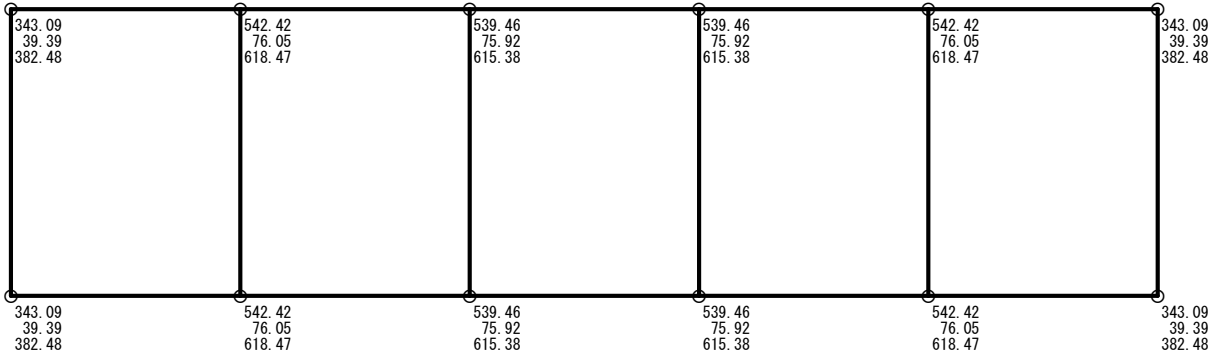

X1

X2

X3


X4

X5

X6

Y4

Y3

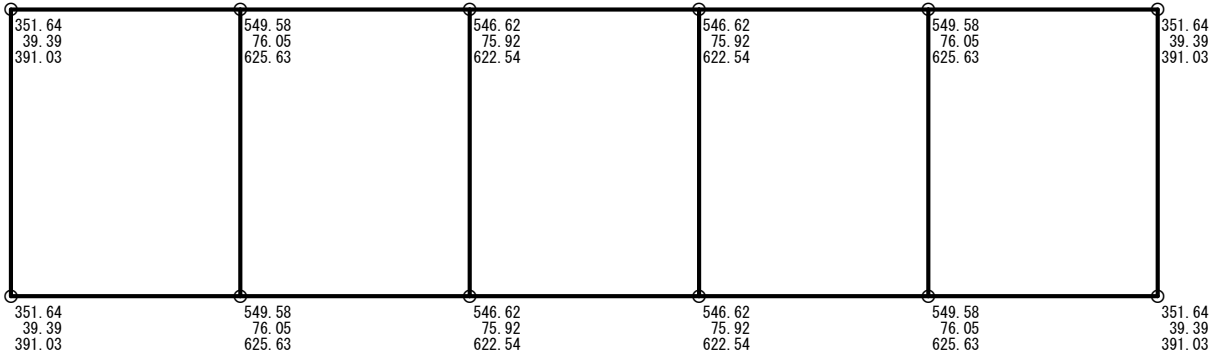

X1


X2

X3


X4




X5

X6

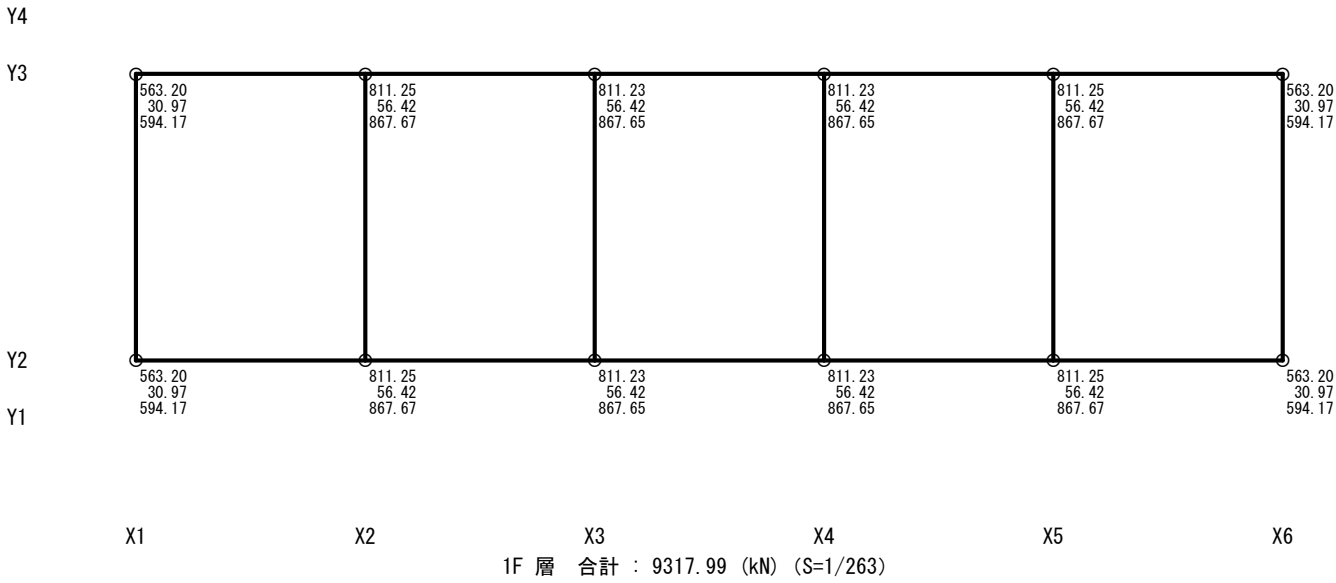


A-1. 2. 3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）
(kN)

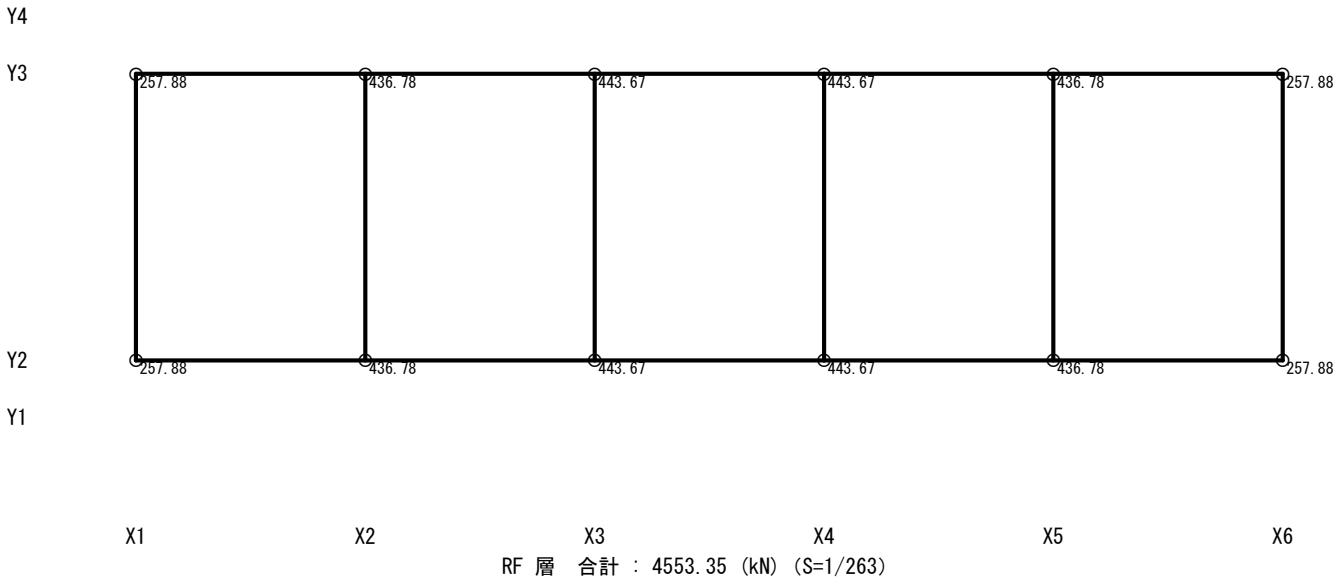

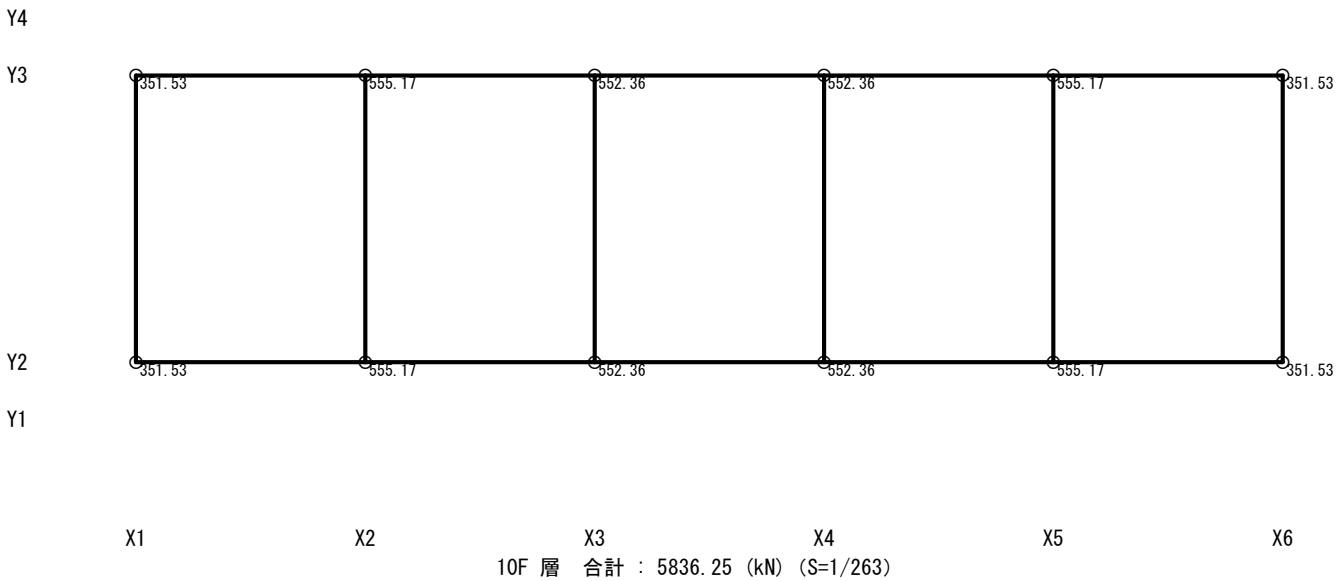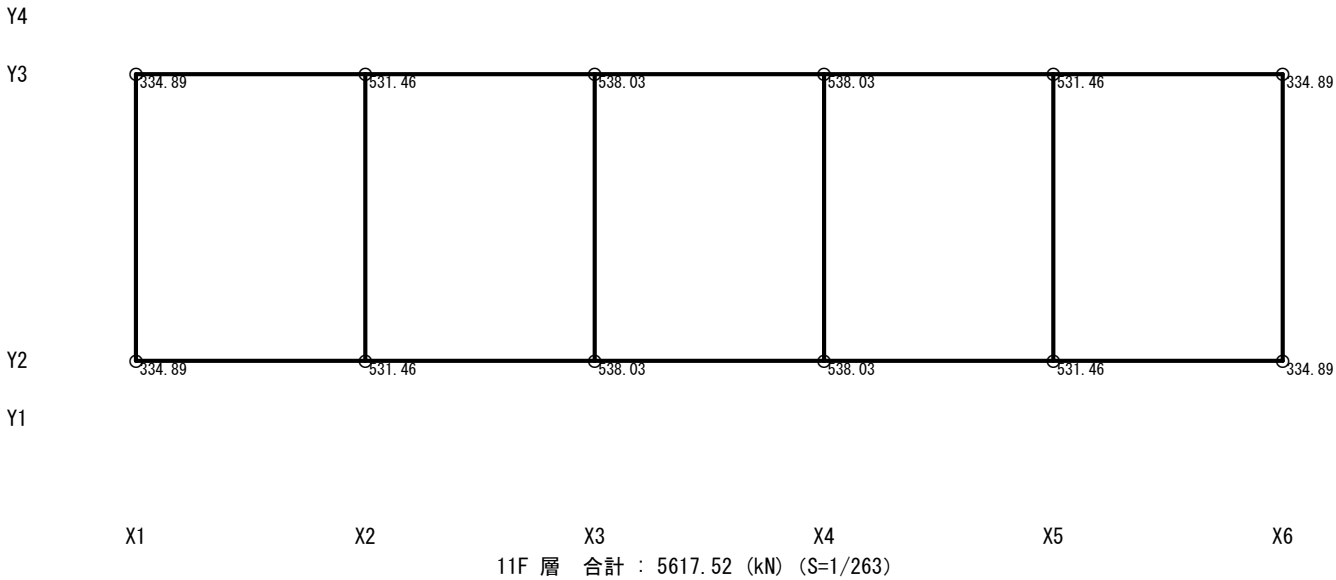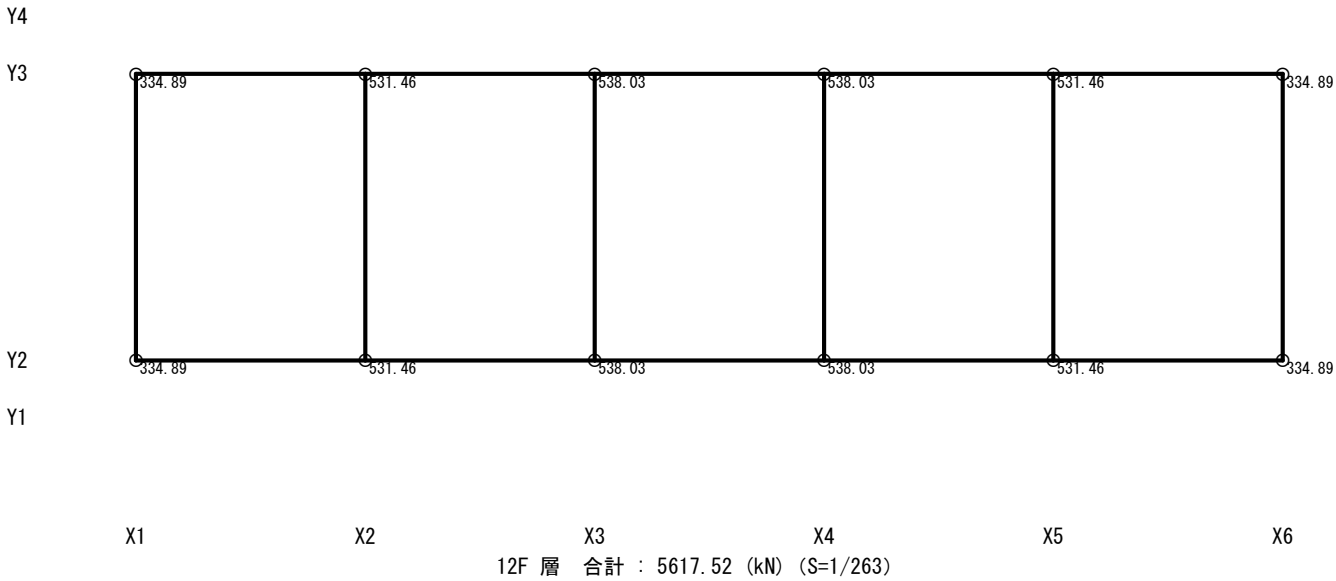

Y4

Y3

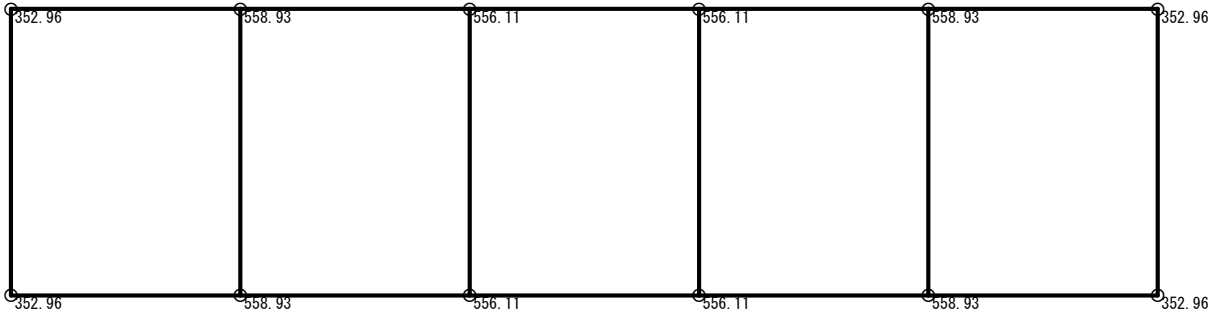

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

9F 層 合計 : 5872. 03 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

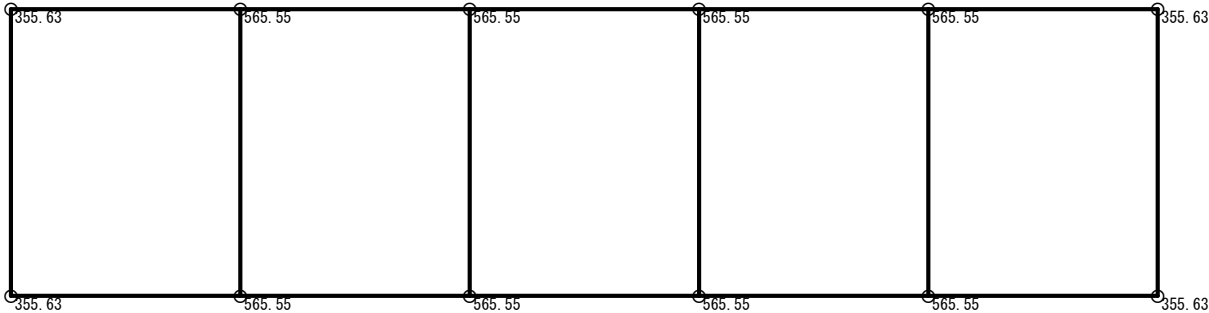

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

8F 層 合計 : 5946. 93 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

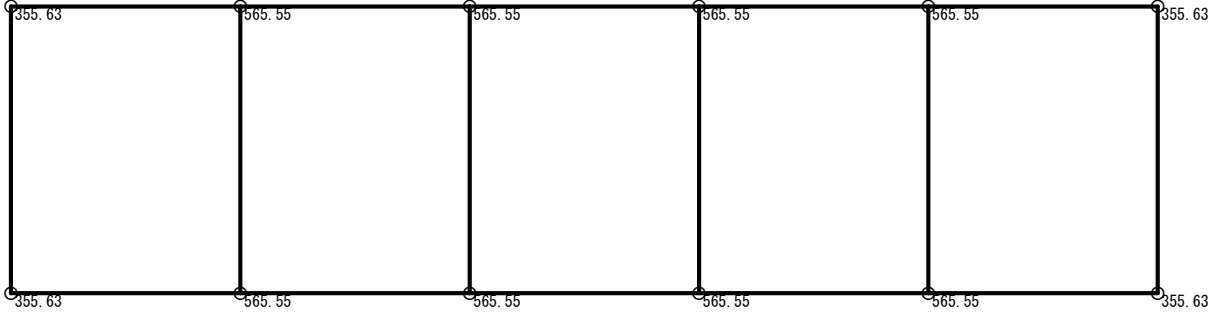

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

7F 層 合計 : 5946. 93 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

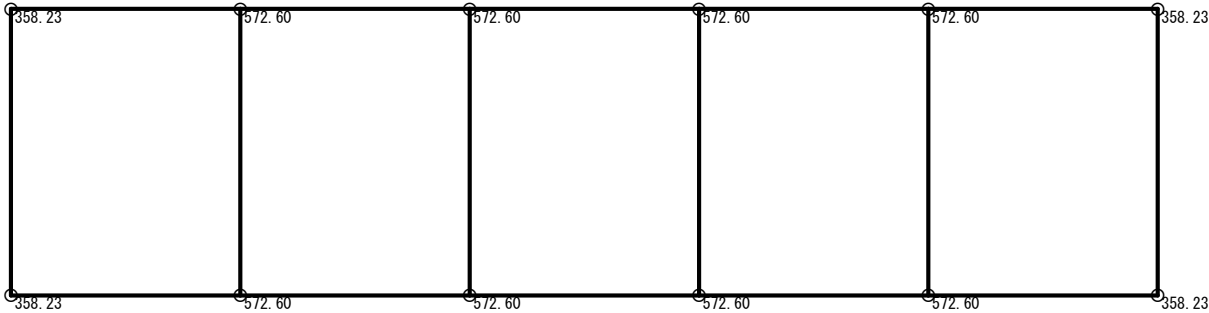

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

6F 層 合計 : 6013.71 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

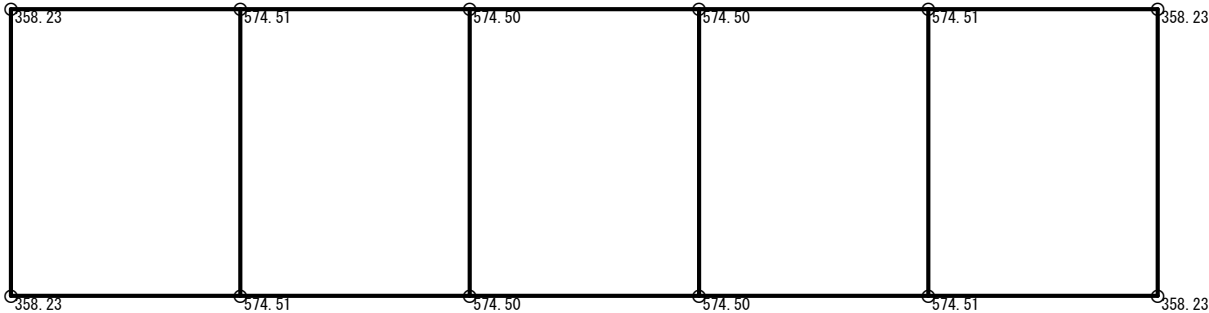

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

5F 層 合計 : 6028.97 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

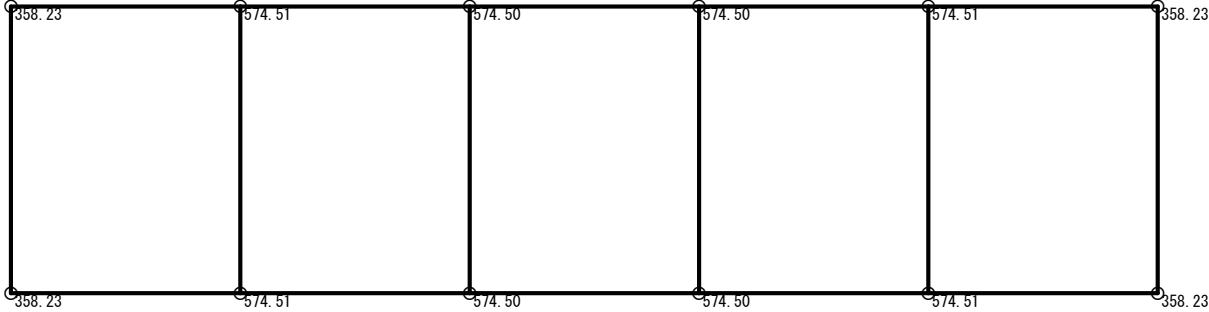

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

4F 層 合計 : 6028.97 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

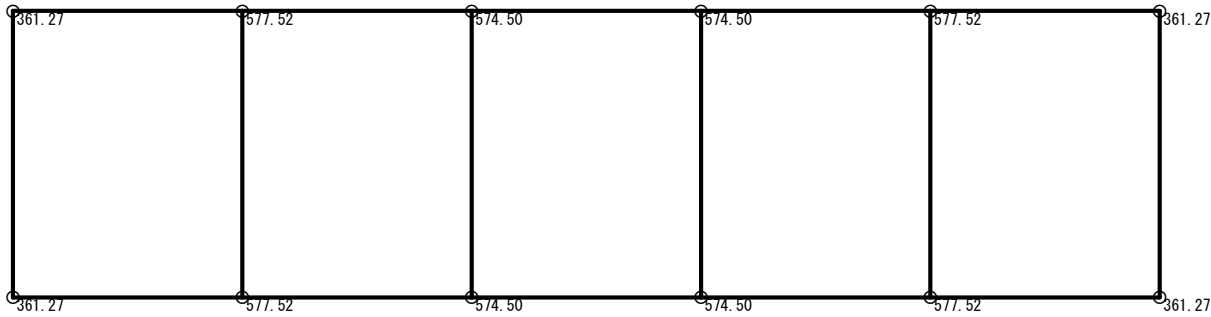

Y1

X1

X2

X3


X4

X5

X6

Y4

Y3

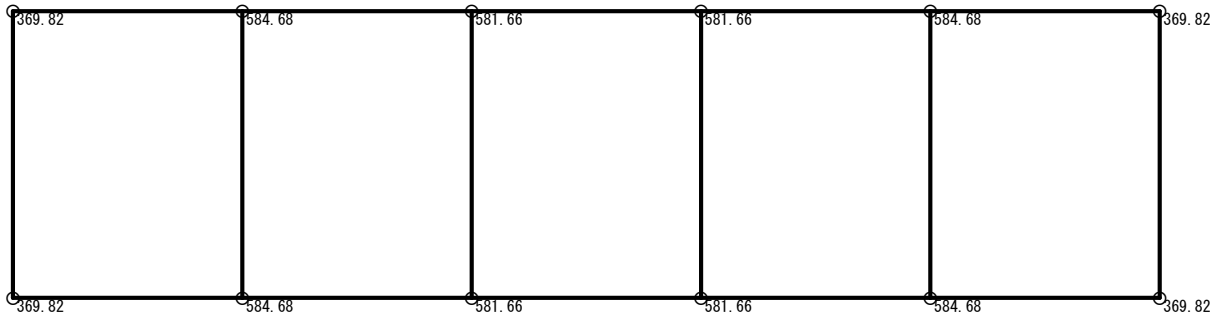

Y1

X1

X2

X3


X4

X5

X6

Y4

Y3

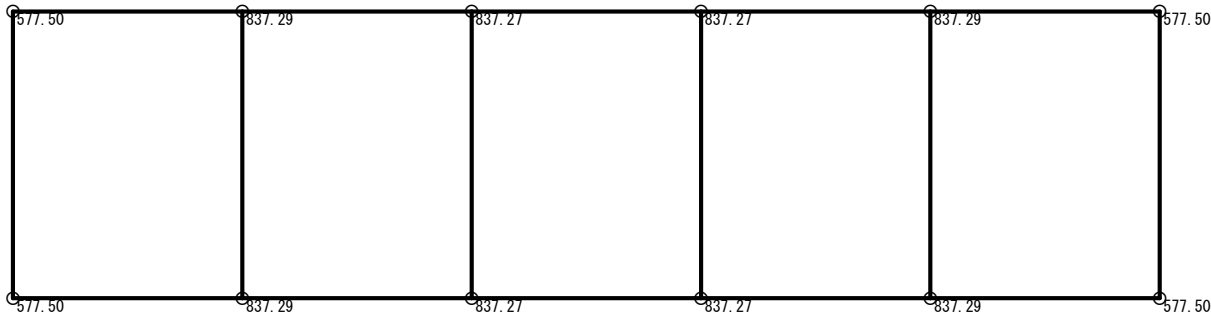

Y1

X1

X2

X3

X4

X5

X6

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1 地震力

W_i : i 階重量、[sum] : フレームごとの重量 (kN)
 A : 床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積) (m²)
 ΣW_i : i 階より上部の重量 (kN)
 α_i : $\Sigma W_i / \Sigma W_1$
 A_i : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
 C_i : i 階の地震層せん断力係数 = $U \cdot Z \cdot R_t \cdot A_i \cdot C_o$
 Q : (地上階) $\Sigma W_i \cdot C_i$ (kN)
 (塔屋、地下、基礎) $Q_{i+1} + K \cdot W_i$
 P_i : 水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向) (kN)
 Q_i : i 階の地震層せん断力 (kN)
 () : i 階から控除された地震層せん断力 (kN)
 T : 1 次固有周期 (秒)
 H_t = 1 次固有周期の計算のための建物高さ (m)
 H_s = 1 次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ (m)
 R_t : 振動特性係数
 K : 塔屋 (入力値による) $\cdot U$
 地下 $K = 0.1(1-H/40)Z \cdot U$
 基礎 $K = \alpha (0.1(1-H/40)Z \cdot U)$ (但し $\alpha = 1.0$ とする)
 H = 地盤面から当該層 $F L$ までの深さ (基礎の場合は、最下層) (m)
 (但し 20m を超える場合は 20m とする)
 Z : 地域係数 (入力値による)
 U : 用途係数 (入力値による)
 雑壁 : 地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

< X 方向 (正加力) > $Z = 1.000$ 用途係数 = 1.000

a) 1 次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 34.180 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) $\alpha : 0.00$
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 34.18 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.684$ (秒)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

$T_c : 0.60$ (第 2 種地盤)
 R_t の下限値 = 0.747
 R_t (固有周期からの計算値) = 0.996 ($T = 0.684$)、 R_t (採用値) = 0.996

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W_i	ΣW_i	α_i	A_i, K	C_i	$K \cdot W_i$	Q	P_i	Q_i
12F	Y2	2276.7	4553.4	0.065	2.724	0.543		2470.6	0.0	2470.6
	Y3	2276.7								
	sum	4553.4								
	W_i/A	11.38								
11F	Y2	2808.8	10170.9	0.146	2.107	0.420		4270.1	0.0	4270.1
	Y3	2808.8								
	sum	5617.5								
	W_i/A	14.04								
10F	Y2	2808.8	15788.4	0.227	1.840	0.367		5786.8	0.0	5786.8
	Y3	2808.8								
	sum	5617.5								
	W_i/A	14.04								
9F	Y2	2918.1	21624.6	0.310	1.665	0.332		7174.0	0.0	7174.0
	Y3	2918.1								
	sum	5836.2								
	W_i/A	14.59								
8F	Y2	2936.0	27496.7	0.395	1.536	0.306		8416.4	0.0	8416.4
	Y3	2936.0								
	sum	5872.0								
	W_i/A	14.68								
7F	Y2	2973.5	33443.6	0.480	1.432	0.285		9538.5	0.0	9538.5
	Y3	2973.5								
	sum	5946.9								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
7F	Wi/A	14.87	33443.6	0.480	1.432	0.285		9538.5	0.0	9538.5
6F	Y2	2973.5	39390.5	0.565	1.343	0.267		10535.6	0.0	10535.6
	Y3	2973.5								
	sum	5946.9								
	Wi/A	14.87								
5F	Y2	3006.9	45404.2	0.652	1.263	0.252		11424.5	0.0	11424.5
	Y3	3006.9								
	sum	6013.7								
	Wi/A	15.03								
4F	Y2	3014.5	51433.2	0.738	1.191	0.237		12200.3	0.0	12200.3
	Y3	3014.5								
	sum	6029.0								
	Wi/A	15.07								
3F	Y2	3014.5	57462.2	0.825	1.124	0.224		12864.5	0.0	12864.5
	Y3	3014.5								
	sum	6029.0								
	Wi/A	15.07								
2F	Y2	3026.6	63515.3	0.912	1.061	0.211		13421.9	0.0	13421.9
	Y3	3026.6								
	sum	6053.2								
	Wi/A	15.13								
1F	Y2	3072.3	69659.9	1.000	1.000	0.199		13877.9	0.0	13877.9
	Y3	3072.3								
	sum	6144.6								
	Wi/A	15.36								
基礎	Y2	4504.1	78668.2		K=0.1007 (H=0.28)		907.130	14785.0	0.0	14785.0
	Y3	4504.1								
	sum	9008.2								
	Wi/A	22.52								

< X方向 (負加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ(h) : 34.180 (m)
鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 34.18 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.684$ (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
Rtの下限値 = 0.747
Rt (固有周期からの計算値) = 0.996 (T = 0.684)、Rt (採用値) = 0.996

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
12F	Y2	2276.7	4553.4	0.065	2.724	0.543		2470.6	0.0	2470.6
	Y3	2276.7								
	sum	4553.4								
	Wi/A	11.38								
11F	Y2	2808.8	10170.9	0.146	2.107	0.420		4270.1	0.0	4270.1
	Y3	2808.8								
	sum	5617.5								
	Wi/A	14.04								
10F	Y2	2808.8	15788.4	0.227	1.840	0.367		5786.8	0.0	5786.8
	Y3	2808.8								
	sum	5617.5								
	Wi/A	14.04								
9F	Y2	2918.1	21624.6	0.310	1.665	0.332		7174.0	0.0	7174.0
	Y3	2918.1								
	sum	5836.2								
	Wi/A	14.59								
8F	Y2	2936.0	27496.7	0.395	1.536	0.306		8416.4	0.0	8416.4
	Y3	2936.0								
	sum	5872.0								
	Wi/A	14.68								
7F	Y2	2973.5	33443.6	0.480	1.432	0.285		9538.5	0.0	9538.5

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
7F	Y3	2973.5	33443.6	0.480	1.432	0.285		9538.5	0.0	9538.5
	sum	5946.9								
	Wi/A	14.87								
	Y2	2973.5								
6F	Y3	2973.5	39390.5	0.565	1.343	0.267		10535.6	0.0	10535.6
	sum	5946.9								
	Wi/A	14.87								
	Y2	3006.9								
5F	Y3	3006.9	45404.2	0.652	1.263	0.252		11424.5	0.0	11424.5
	sum	6013.7								
	Wi/A	15.03								
	Y2	3014.5								
4F	Y3	3014.5	51433.2	0.738	1.191	0.237		12200.3	0.0	12200.3
	sum	6029.0								
	Wi/A	15.07								
	Y2	3014.5								
3F	Y3	3014.5	57462.2	0.825	1.124	0.224		12864.5	0.0	12864.5
	sum	6029.0								
	Wi/A	15.07								
	Y2	3026.6								
2F	Y3	3026.6	63515.3	0.912	1.061	0.211		13421.9	0.0	13421.9
	sum	6053.2								
	Wi/A	15.13								
	Y2	3072.3								
1F	Y3	3072.3	69659.9	1.000	1.000	0.199		13877.9	0.0	13877.9
	sum	6144.6								
	Wi/A	15.36								
	Y2	4504.1								
基礎	Y3	4504.1	78668.2		K=0.1007 (H=-0.28)		907.130	14785.0	0.0	14785.0
	sum	9008.2								
	Wi/A	22.52								
	Y2	4504.1								

< Y方向（正加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 34.180 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) $\alpha : 0.00$
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 34.18 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.684$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60（第2種地盤）
 Rtの下限値 = 0.747
 Rt（固有周期からの計算値） = 0.996（T = 0.684）、Rt（採用値） = 0.996

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
12F	X1	515.8	4553.4	0.065	2.724	0.543		2470.6	0.0	2470.6
	X2	873.6								
	X3	887.3								
	X4	887.3								
	X5	873.6								
	X6	515.8								
	sum	4553.4								
	Wi/A	11.38								
11F	X1	669.8	10170.9	0.146	2.107	0.420		4270.1	0.0	4270.1
	X2	1062.9								
	X3	1076.1								
	X4	1076.1								
	X5	1062.9								
	X6	669.8								
	sum	5617.5								
	Wi/A	14.04								
10F	X1	669.8	15788.4	0.227	1.840	0.367		5786.8	0.0	5786.8
	X2	1062.9								
	X3	1076.1								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
10F	X4	1076.1	15788.4	0.227	1.840	0.367		5786.8	0.0	5786.8
	X5	1062.9								
	X6	669.8								
	sum	5617.5								
	Wi/A	14.04								
9F	X1	703.1	21624.6	0.310	1.665	0.332		7174.0	0.0	7174.0
	X2	1110.3								
	X3	1104.7								
	X4	1104.7								
	X5	1110.3								
	X6	703.1								
	sum	5836.2								
	Wi/A	14.59								
8F	X1	705.9	27496.7	0.395	1.536	0.306		8416.4	0.0	8416.4
	X2	1117.9								
	X3	1112.2								
	X4	1112.2								
	X5	1117.9								
	X6	705.9								
	sum	5872.0								
	Wi/A	14.68								
7F	X1	711.3	33443.6	0.480	1.432	0.285		9538.5	0.0	9538.5
	X2	1131.1								
	X3	1131.1								
	X4	1131.1								
	X5	1131.1								
	X6	711.3								
	sum	5946.9								
	Wi/A	14.87								
6F	X1	711.3	39390.5	0.565	1.343	0.267		10535.6	0.0	10535.6
	X2	1131.1								
	X3	1131.1								
	X4	1131.1								
	X5	1131.1								
	X6	711.3								
	sum	5946.9								
	Wi/A	14.87								
5F	X1	716.5	45404.2	0.652	1.263	0.252		11424.5	0.0	11424.5
	X2	1145.2								
	X3	1145.2								
	X4	1145.2								
	X5	1145.2								
	X6	716.5								
	sum	6013.7								
	Wi/A	15.03								
4F	X1	716.5	51433.2	0.738	1.191	0.237		12200.3	0.0	12200.3
	X2	1149.0								
	X3	1149.0								
	X4	1149.0								
	X5	1149.0								
	X6	716.5								
	sum	6029.0								
	Wi/A	15.07								
3F	X1	716.5	57462.2	0.825	1.124	0.224		12864.5	0.0	12864.5
	X2	1149.0								
	X3	1149.0								
	X4	1149.0								
	X5	1149.0								
	X6	716.5								
	sum	6029.0								
	Wi/A	15.07								
2F	X1	722.5	63515.3	0.912	1.061	0.211		13421.9	0.0	13421.9
	X2	1155.0								
	X3	1149.0								
	X4	1149.0								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
2F	X5	1155.0	63515.3	0.912	1.061	0.211		13421.9	0.0	13421.9
	X6	722.5								
	sum	6053.2								
	Wi/A	15.13								
1F	X1	739.6	69659.9	1.000	1.000	0.199		13877.9	0.0	13877.9
	X2	1169.4								
	X3	1163.3								
	X4	1163.3								
	X5	1169.4								
	X6	739.6								
	sum	6144.6								
	Wi/A	15.36								
基礎	X1	1155.0	78668.2		K=0.1007 (H=0.28)		907.130	14785.0	0.0	14785.0
	X2	1674.6								
	X3	1674.5								
	X4	1674.5								
	X5	1674.6								
	X6	1155.0								
	sum	9008.2								
	Wi/A	22.52								

< Y方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 34.180 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) $\alpha : 0.00$

$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 34.18 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.684$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)

Rtの下限値 = 0.747

Rt(固有周期からの計算値) = 0.996 (T = 0.684)、Rt(採用値) = 0.996

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
12F	X1	515.8	4553.4	0.065	2.724	0.543		2470.6	0.0	2470.6
	X2	873.6								
	X3	887.3								
	X4	887.3								
	X5	873.6								
	X6	515.8								
	sum	4553.4								
	Wi/A	11.38								
11F	X1	669.8	10170.9	0.146	2.107	0.420		4270.1	0.0	4270.1
	X2	1062.9								
	X3	1076.1								
	X4	1076.1								
	X5	1062.9								
	X6	669.8								
	sum	5617.5								
	Wi/A	14.04								
10F	X1	669.8	15788.4	0.227	1.840	0.367		5786.8	0.0	5786.8
	X2	1062.9								
	X3	1076.1								
	X4	1076.1								
	X5	1062.9								
	X6	669.8								
	sum	5617.5								
	Wi/A	14.04								
9F	X1	703.1	21624.6	0.310	1.665	0.332		7174.0	0.0	7174.0
	X2	1110.3								
	X3	1104.7								
	X4	1104.7								
	X5	1110.3								
	X6	703.1								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W _i	ΣW _i	α _i	A _i 、K	C _i	K・W _i	Q	P _i	Q _i
9F	sum	5836.2	21624.6	0.310	1.665	0.332		7174.0	0.0	7174.0
	W _i /A	14.59								
8F	X1	705.9	27496.7	0.395	1.536	0.306		8416.4	0.0	8416.4
	X2	1117.9								
	X3	1112.2								
	X4	1112.2								
	X5	1117.9								
	X6	705.9								
	sum	5872.0								
	W _i /A	14.68								
7F	X1	711.3	33443.6	0.480	1.432	0.285		9538.5	0.0	9538.5
	X2	1131.1								
	X3	1131.1								
	X4	1131.1								
	X5	1131.1								
	X6	711.3								
	sum	5946.9								
	W _i /A	14.87								
6F	X1	711.3	39390.5	0.565	1.343	0.267		10535.6	0.0	10535.6
	X2	1131.1								
	X3	1131.1								
	X4	1131.1								
	X5	1131.1								
	X6	711.3								
	sum	5946.9								
	W _i /A	14.87								
5F	X1	716.5	45404.2	0.652	1.263	0.252		11424.5	0.0	11424.5
	X2	1145.2								
	X3	1145.2								
	X4	1145.2								
	X5	1145.2								
	X6	716.5								
	sum	6013.7								
	W _i /A	15.03								
4F	X1	716.5	51433.2	0.738	1.191	0.237		12200.3	0.0	12200.3
	X2	1149.0								
	X3	1149.0								
	X4	1149.0								
	X5	1149.0								
	X6	716.5								
	sum	6029.0								
	W _i /A	15.07								
3F	X1	716.5	57462.2	0.825	1.124	0.224		12864.5	0.0	12864.5
	X2	1149.0								
	X3	1149.0								
	X4	1149.0								
	X5	1149.0								
	X6	716.5								
	sum	6029.0								
	W _i /A	15.07								
2F	X1	722.5	63515.3	0.912	1.061	0.211		13421.9	0.0	13421.9
	X2	1155.0								
	X3	1149.0								
	X4	1149.0								
	X5	1155.0								
	X6	722.5								
	sum	6053.2								
	W _i /A	15.13								
1F	X1	739.6	69659.9	1.000	1.000	0.199		13877.9	0.0	13877.9
	X2	1169.4								
	X3	1163.3								
	X4	1163.3								
	X5	1169.4								
	X6	739.6								
	sum	6144.6								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
1F	Wi/A	15.36	69659.9	1.000	1.000	0.199		13877.9	0.0	13877.9
基礎	X1	1155.0	78668.2		K=0.1007 (H=-0.28)		907.130	14785.0	0.0	14785.0
	X2	1674.6								
	X3	1674.5								
	X4	1674.5								
	X5	1674.6								
	X6	1155.0								
	sum	9008.2								
	Wi/A	22.52								

A-1.4 剛度増大率

A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率

(*印は直接入力)

G-M		G-M : はりの曲げ剛度増大率
G-Q		G-Q : はりのせん断剛度増大率
C-M		C-M : 柱の曲げ剛度増大率
C-Q		C-Q : 柱のせん断剛度増大率
C-N		C-N : 柱の軸方向剛度増大率

[illegible]

RF	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	
	Y3 フレーム (S=1/263)						

RF		23.64 1.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
12F		46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
11F		46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
10F		46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
9F		48.80 2.74	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
8F		51.31 2.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
7F		51.31 2.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
6F		51.31 2.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
5F		51.31 2.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
4F		51.31 2.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
3F		51.31 2.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
2F		60.39 2.96	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
1F		2.22 1.15	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00

Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/263)

RF		23.64 1.83	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
12F		46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
11F		46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
10F		46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
9F		46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
8F		46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
7F		46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
6F		46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
5F		46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
4F		46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
3F		46.28 2.65	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
2F		54.45 2.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
1F		2.10 1.13	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00

Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/263)

RF		23.64		
	0.00	1.83	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
12F		46.28		
	0.00	2.65	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
11F		46.28		
	0.00	2.65	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
10F		46.28		
	0.00	2.65	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
9F		46.28		
	0.00	2.65	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
8F		46.28		
	0.00	2.65	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
7F		46.28		
	0.00	2.65	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
6F		46.28		
	0.00	2.65	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
5F		46.28		
	0.00	2.65	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
4F		46.28		
	0.00	2.65	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
3F		46.28		
	0.00	2.65	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
2F		54.45		
	0.00	2.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
1F		2.10		
		1.13		

Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/263)

RF		23.64		
	0.00	1.83	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
12F		46.28		
	0.00	2.65	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
11F		46.28		
	0.00	2.65	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
10F		46.28		
	0.00	2.65	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
9F		46.28		
	0.00	2.65	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
8F		46.28		
	0.00	2.65	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
7F		46.28		
	0.00	2.65	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
6F		46.28		
	0.00	2.65	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
5F		46.28		
	0.00	2.65	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
4F		46.28		
	0.00	2.65	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
3F		46.28		
	0.00	2.65	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
2F		54.45		
	0.00	2.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
1F		2.10		
		1.13		

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/263)

RF	0.00 0.00 1.00	23.64 1.83	0.00 0.00 1.00
12F	0.00 0.00 1.00	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00
11F	0.00 0.00 1.00	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00
10F	0.00 0.00 1.00	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00
9F	0.00 0.00 1.00	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00
8F	0.00 0.00 1.00	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00
7F	0.00 0.00 1.00	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00
6F	0.00 0.00 1.00	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00
5F	0.00 0.00 1.00	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00
4F	0.00 0.00 1.00	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00
3F	0.00 0.00 1.00	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00
2F	0.00 0.00 1.00	54.45 2.76	0.00 0.00 1.00
1F	0.00 0.00 1.00	2.10 1.13	0.00 0.00 1.00

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/263)


RF	0.00 0.00 1.00	23.64 1.83	0.00 0.00 1.00
12F	0.00 0.00 1.00	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00
11F	0.00 0.00 1.00	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00
10F	0.00 0.00 1.00	46.28 2.65	0.00 0.00 1.00
9F	0.00 0.00 1.00	48.80 2.74	0.00 0.00 1.00
8F	0.00 0.00 1.00	51.31 2.83	0.00 0.00 1.00
7F	0.00 0.00 1.00	51.31 2.83	0.00 0.00 1.00
6F	0.00 0.00 1.00	51.31 2.83	0.00 0.00 1.00
5F	0.00 0.00 1.00	51.31 2.83	0.00 0.00 1.00
4F	0.00 0.00 1.00	51.31 2.83	0.00 0.00 1.00
3F	0.00 0.00 1.00	51.31 2.83	0.00 0.00 1.00
2F	0.00 0.00 1.00	60.39 2.96	0.00 0.00 1.00
1F	0.00 0.00 1.00	2.22 1.15	0.00 0.00 1.00

Y1 Y2 Y3 Y4

X6 フレーム (S=1/263)


A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。（*印は直接入力）

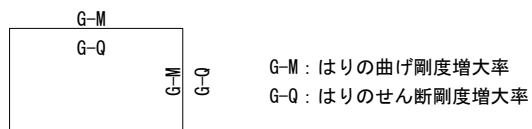

Y4
Y3


Y2
Y1

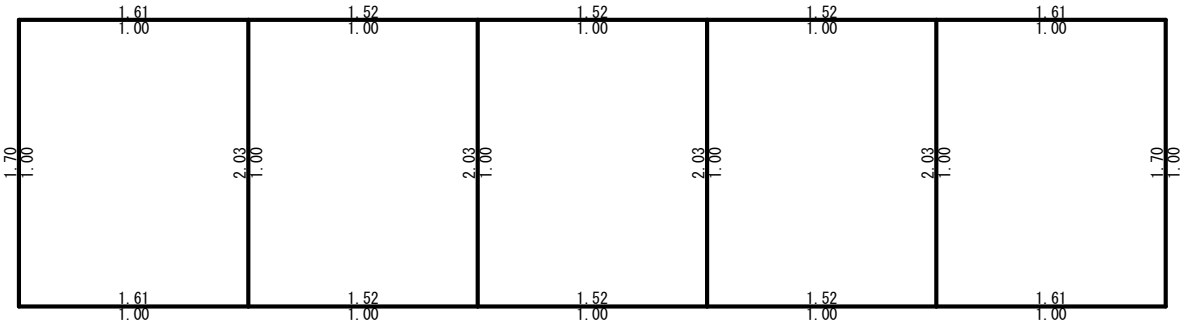

X1 X2 X3 X4 X5 X6
RF 層 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

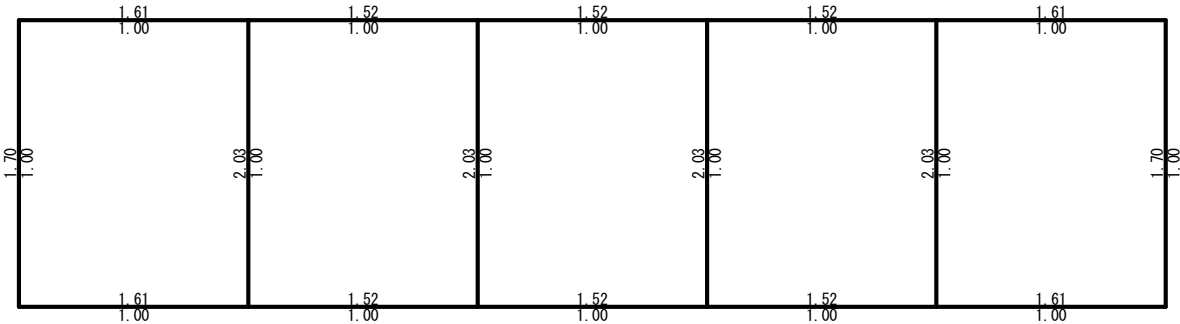

X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 層 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

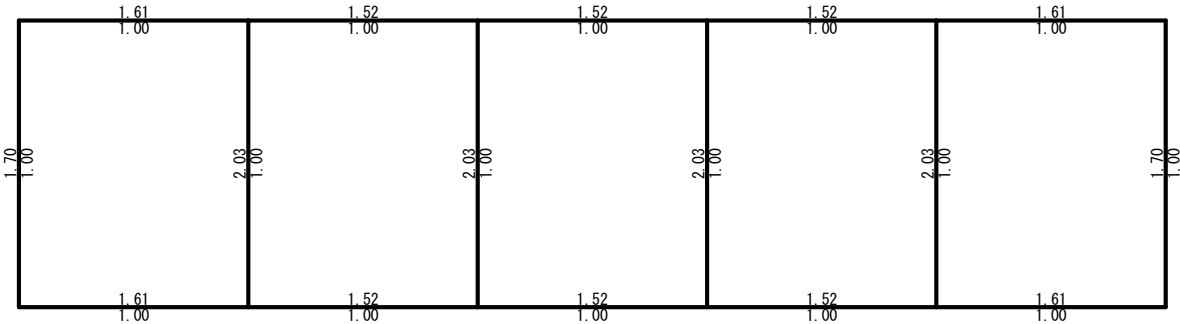

X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 層 (S=1/263)

Y4

Y3

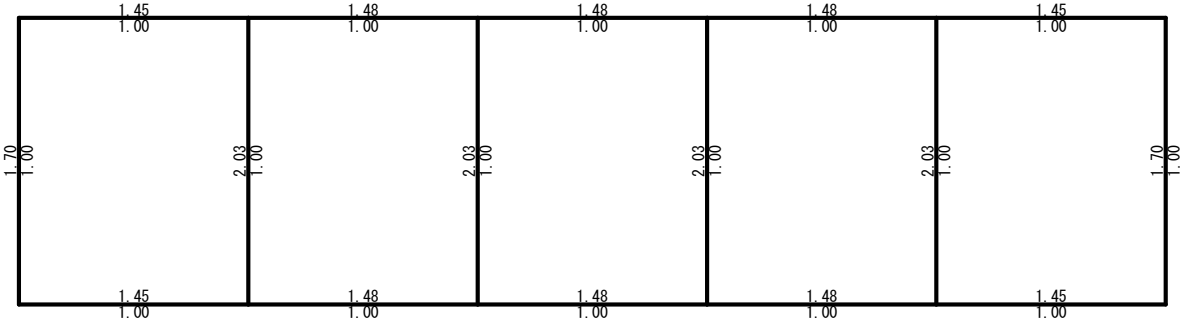

Y2

Y1

X1

X2

X3


X4

X5

X6

Y4

Y3

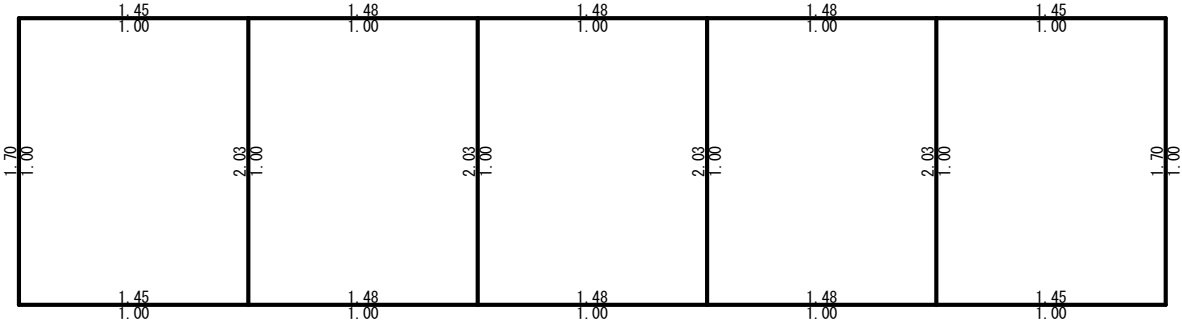

Y2

Y1

X1

X2

X3


X4

X5

X6

Y4

Y3

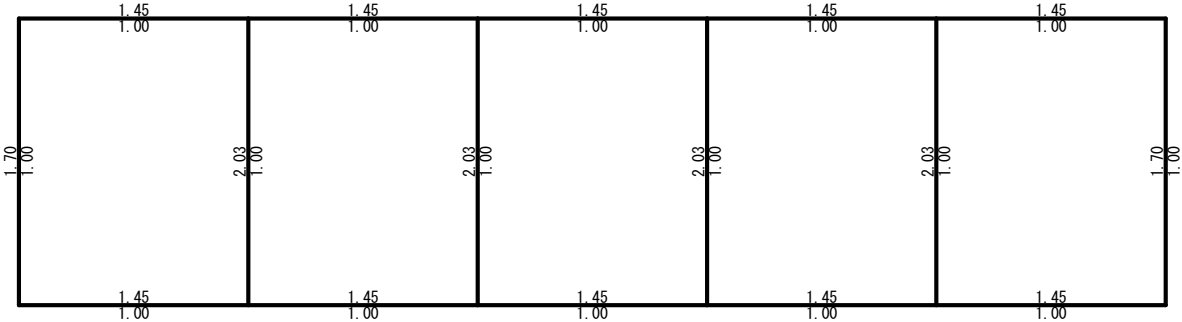

Y2

Y1

X1

X2

X3


X4

X5

X6

Y4

Y3

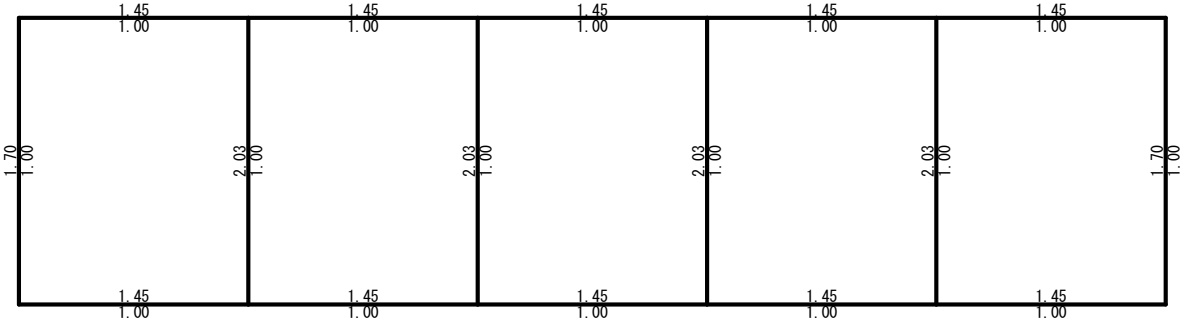

X1

X2

X3

X4


X5

X6

7F 層 (S=1/263)

Y4

Y3

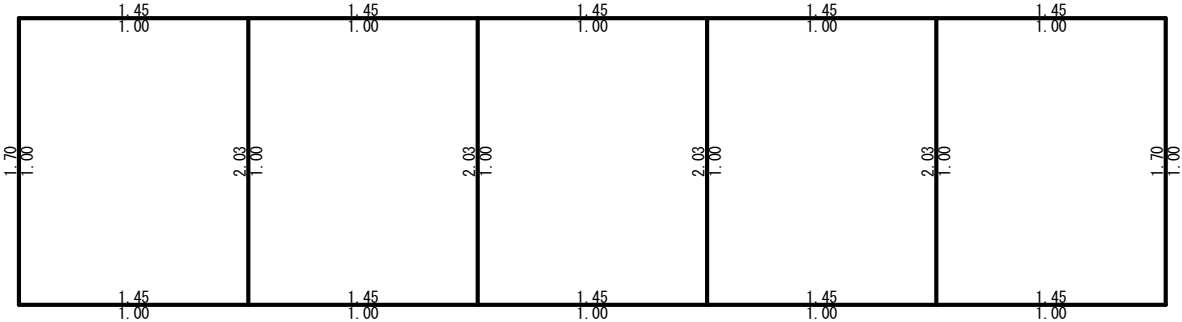

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

6F 層 (S=1/263)

Y4

Y3

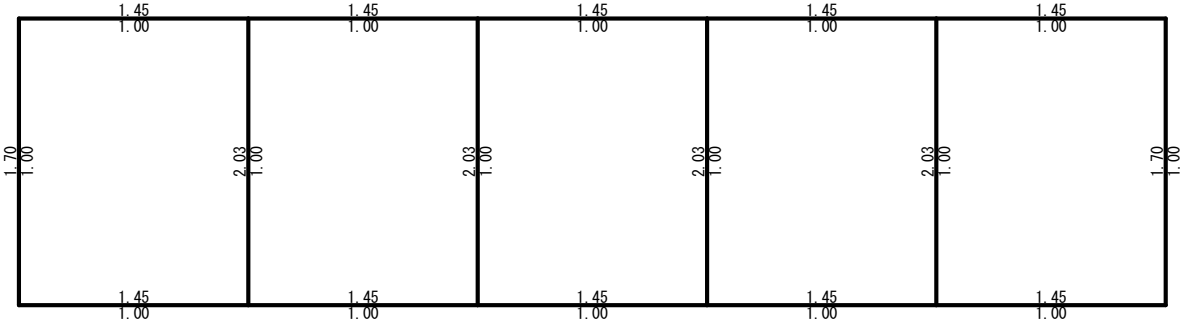

Y1

X1

X2

X3

X4

X5

X6


5F 層 (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

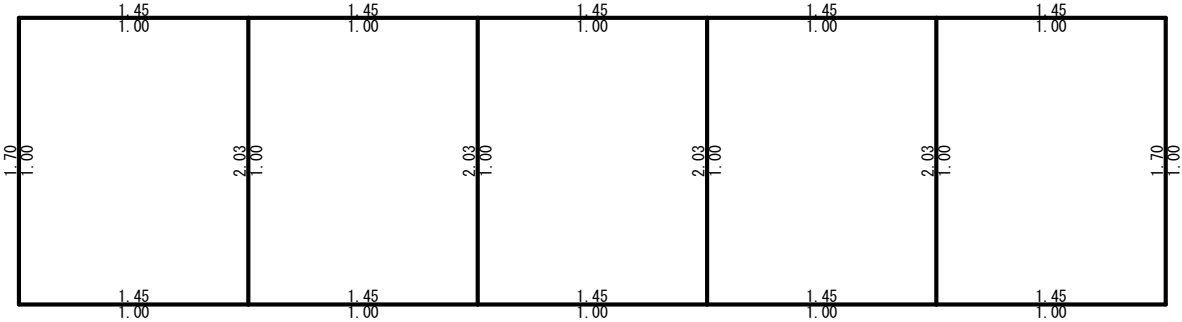

X1

X2

X3

X4

X5

X6


4F 層 (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

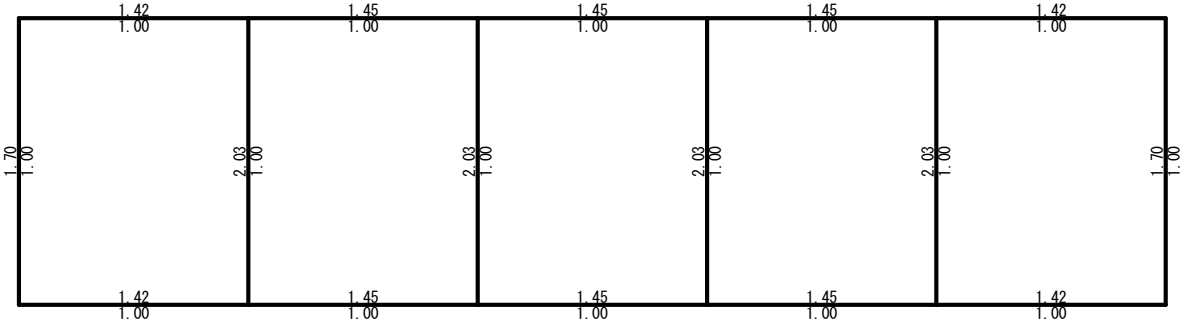

X1

X2

X3

X4

X5

X6


3F 層 (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

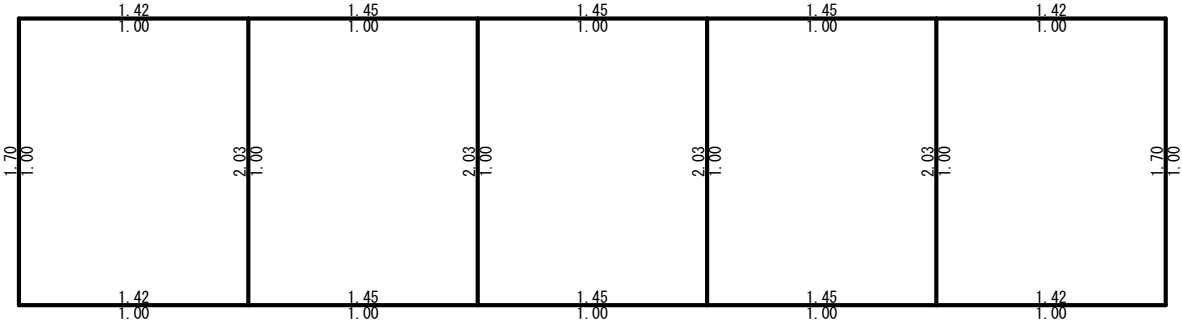

X1

X2


X3

X4

X5

X6

2F 層 (S=1/263)

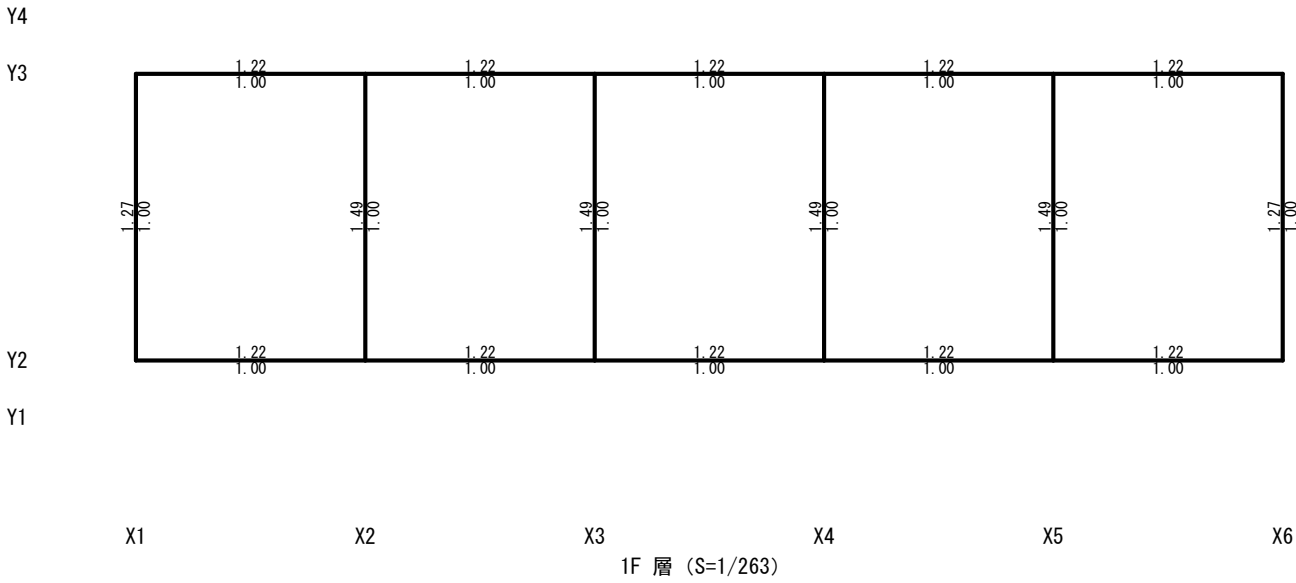

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ
12F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	42886.4	0.0	0.0
Y3						3748.7	3748.7
Y2						3748.7	3748.7
Y1						0.0	0.0

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	61925.4	0.0	0.0
Y3						5083.0	5083.0
Y2						5083.0	5083.0
Y1						0.0	0.0

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	76353.8	0.0	0.0
Y3						6203.1	6203.1
Y2						6203.1	6203.1
Y1						0.0	0.0

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	93620.6	0.0	0.0

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y3						7660.0	7660.0
Y2						7660.0	7660.0
Y1						0.0	0.0

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	112774.1	0.0	0.0
Y3						8367.6	8367.6
Y2						8367.6	8367.6
Y1						0.0	0.0

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	127615.8	0.0	0.0
Y3						8793.4	8793.4
Y2						8793.4	8793.4
Y1						0.0	0.0

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	142812.6	0.0	0.0
Y3						9266.5	9266.5
Y2						9266.5	9266.5
Y1						0.0	0.0

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	163101.8	0.0	0.0
Y3						10018.4	10018.4
Y2						10018.4	10018.4
Y1						0.0	0.0

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	186907.3	0.0	0.0
Y3						10378.6	10378.6
Y2						10378.6	10378.6
Y1						0.0	0.0

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	219028.5	0.0	0.0
Y3						10920.1	10920.1
Y2						10920.1	10920.1
Y1						0.0	0.0

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	267258.2	0.0	0.0
Y3						12339.8	12339.8
Y2						12339.8	12339.8
Y1						0.0	0.0

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	700.0	700.1	700.0	0.1	284925.9	0.0	0.0
Y3						17649.3	17649.3
Y2						17649.3	17649.3
Y1						0.0	0.0

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	42886.4	4065.0	4065.0
X2						2661.4	2661.4
X3						2585.3	2585.3
X4						2585.3	2585.3
X5						2661.4	2661.4
X6						4065.0	4065.0

11F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	61925.4	5409.7	5409.7
X2						5040.7	5040.7
X3						4967.1	4967.1
X4						4967.1	4967.1
X5						5040.7	5040.7
X6						5409.7	5409.7

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	76353.8	6432.1	6432.1
X2						6818.5	6818.5
X3						6744.8	6744.8
X4						6744.8	6744.8
X5						6818.5	6818.5

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X6						6432.1	6432.1

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	93620.6	7720.7	7720.7
X2						8766.1	8766.1
X3						8683.1	8683.1
X4						8683.1	8683.1
X5						8766.1	8766.1
X6						7720.7	7720.7

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	112774.1	9501.9	9501.9
X2						10188.2	10188.2
X3						10103.9	10103.9
X4						10103.9	10103.9
X5						10188.2	10188.2
X6						9501.9	9501.9

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	127615.8	10638.0	10638.0
X2						11919.5	11919.5
X3						11835.3	11835.3
X4						11835.3	11835.3
X5						11919.5	11919.5
X6						10638.0	10638.0

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	142812.6	11795.7	11795.7
X2						13700.0	13700.0
X3						13617.3	13617.3
X4						13617.3	13617.3
X5						13700.0	13700.0
X6						11795.7	11795.7

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	163101.8	13336.2	13336.2
X2						16071.5	16071.5
X3						15989.9	15989.9
X4						15989.9	15989.9

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X5						16071.5	16071.5
X6						13336.2	13336.2

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	186907.3	15174.2	15174.2
X2						18859.2	18859.2
X3						18781.7	18781.7
X4						18781.7	18781.7
X5						18859.2	18859.2
X6						15174.2	15174.2

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	219028.5	17614.3	17614.3
X2						22711.4	22711.4
X3						22641.2	22641.2
X4						22641.2	22641.2
X5						22711.4	22711.4
X6						17614.3	17614.3


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	267258.2	21194.7	21194.7
X2						28609.1	28609.1
X3						28551.5	28551.5
X4						28551.5	28551.5
X5						28609.1	28609.1
X6						21194.7	21194.7

1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	284925.9	22175.1	22175.1
X2						30846.0	30846.0
X3						30824.1	30824.1
X4						30824.1	30824.1
X5						30846.0	30846.0
X6						22175.1	22175.1

A-2.2 部材応力図

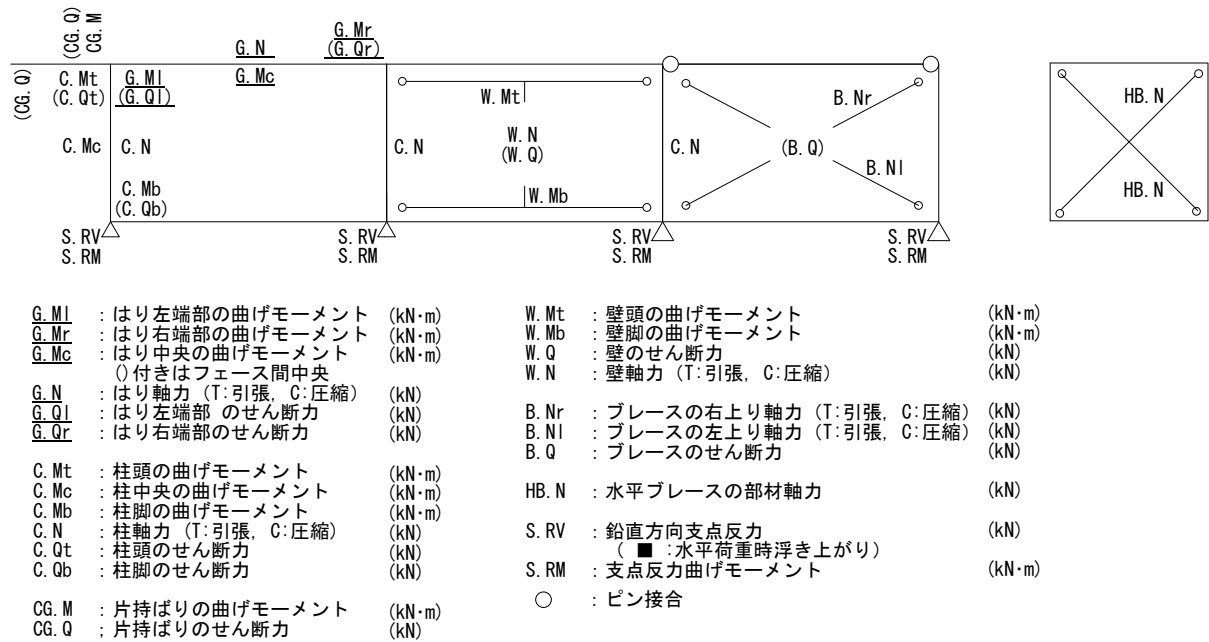

鉛直荷重 (立体解析)

			151.9 (94.8)		158.9 (101.5)		158.6 (101.4)		158.1 (101.3)		140.9 (92.0)							
RF		2800	140.9 (87.1)	87.2	6.1 (3.7)	158.1 (99.7)	91.1	0.3 (0.1)	158.6 (99.7)	91.0	0.3 (0.1)	158.9 (99.7)	91.1	6.1 (3.7)	151.9 (99.7)	87.2	140.9 (87.1)	268.3C (188.1)
12F		2800	195.9 (124.4)	110.1	3.9 (3.0)	209.3 (135.9)	114.4	0.1 (0.1)	209.6 (142.8)	114.4	0.1 (0.1)	209.7 (142.8)	114.4	3.9 (3.0)	201.2 (135.9)	110.1	90.2 (66.4)	92.1C (66.4)
11F		2850	195.2 (134.4)	110.2	2.7 (0.5)	209.2 (156.3)	114.5	0.1 (0.0)	209.6 (144.8)	114.4	0.1 (0.0)	209.8 (144.8)	114.5	2.7 (0.5)	201.7 (138.0)	110.2	99.4 (70.3)	97.2C (70.3)
10F		2800	215.1 (152.7)	125.0	5.5 (3.5)	221.4 (156.3)	119.8	0.2 (0.1)	220.7 (151.2)	120.0	0.2 (0.1)	220.4 (151.2)	119.8	5.5 (3.5)	229.5 (156.3)	125.0	114.2 (78.9)	134.0C (78.9)
9F		2800	215.6 (152.7)	124.7	3.8 (2.3)	221.2 (156.3)	119.9	0.1 (0.1)	220.8 (154.4)	120.0	0.1 (0.1)	220.5 (154.4)	119.9	3.8 (2.3)	229.4 (156.3)	124.7	108.8 (76.6)	107.6C (76.6)
8F		2800	215.2 (152.7)	124.7	2.0 (1.5)	225.3 (156.3)	122.1	0.0 (0.0)	225.1 (154.4)	122.1	0.0 (0.0)	225.0 (154.4)	122.1	2.0 (1.5)	229.9 (156.3)	124.7	109.6 (76.9)	202.8C (76.9)
7F		2825	215.1 (152.7)	124.7	2.4 (1.8)	225.4 (159.7)	122.1	0.1 (0.1)	225.1 (157.5)	122.1	0.1 (0.1)	225.0 (157.5)	122.1	2.4 (1.8)	230.0 (156.3)	124.7	109.5 (76.4)	244.9C (76.4)
6F		2800	217.4 (155.9)	127.2	2.9 (2.0)	229.5 (159.7)	124.1	0.1 (0.1)	229.2 (157.5)	124.2	0.1 (0.1)	229.0 (157.5)	124.1	2.9 (2.0)	234.9 (159.7)	127.2	111.1 (77.8)	282.3C (77.8)
5F		2800	217.3 (155.9)	127.2	2.8 (1.8)	229.5 (159.7)	124.1	0.1 (0.0)	229.2 (157.5)	124.2	0.1 (0.0)	229.0 (157.5)	124.1	2.8 (1.8)	235.0 (159.7)	127.2	110.4 (77.3)	210.6C (77.3)
4F		2800	217.1 (155.9)	127.1	3.5 (3.1)	229.4 (163.5)	124.1	0.1 (0.2)	229.2 (157.5)	124.2	0.1 (0.2)	229.0 (157.5)	124.1	3.5 (3.1)	235.3 (159.7)	127.1	111.0 (78.5)	266.9C (78.5)
3F		2800	220.5 (158.3)	129.9	5.2 (2.7)	229.9 (163.5)	124.0	0.0 (0.2)	229.1 (157.5)	124.2	0.0 (0.2)	228.8 (157.5)	124.0	5.2 (2.7)	240.4 (163.5)	129.9	111.5 (76.4)	304.6C (76.4)
2F		3725	221.0 (158.6)	129.5	8.9 (7.8)	229.3 (157.6)	124.2	0.9 (1.2)	229.2 (157.5)	124.1	0.9 (1.2)	229.0 (157.5)	124.2	8.9 (7.8)	240.7 (163.5)	129.5	117.7 (74.4)	4330.7C (74.4)
1F			159.4 (74.4)	220.9 (245.9)	8025.5 (245.9)	338.8 (224.9)	157.2	1978.5 (217.0)	310.6 (220.9)	169.5	1978.5 (217.0)	307.2 (217.0)	157.2	8025.5 (245.9)	220.9 (245.9)	159.4 (74.4)	4940.3 (196.0)	

8000	8000	8000	8000	8000
40000				

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Y2 フレーム (S=1/300)


鉛直荷重 (立体解析)

			152.0 (94.8)		158.9 (101.5)		158.6 (101.4)		158.1 (101.3)		140.9 (92.0)	
RF	140.9 (87.1)	87.2	6.1 (3.7)	158.1 (91.1)	0.3 (0.1)	158.6 (91.0)	0.3 (0.1)	158.9 (91.1)	6.1 (3.7)	152.0 (87.2)	140.9 (87.1)	268.7C (168.1)
12F	90.2 (66.4)	110.1	3.9 (2.6)	209.3 (142.8)	0.1 (0.1)	209.6 (142.8)	0.1 (0.1)	209.7 (142.8)	3.9 (2.6)	201.2 (134.5)	90.2 (66.4)	622.1C (366.4)
11F	99.4 (70.3)	110.2	2.7 (1.8)	209.2 (151.2)	0.1 (0.0)	209.6 (151.2)	0.1 (0.0)	209.8 (151.2)	2.7 (1.8)	201.7 (152.7)	99.4 (70.3)	970.4C (618.8)
10F	114.2 (78.9)	125.0	5.5 (3.5)	221.4 (151.2)	0.2 (0.1)	220.7 (151.2)	0.2 (0.1)	220.4 (151.2)	5.5 (3.5)	229.5 (152.6)	114.2 (78.9)	1342.4C (827.9)
9F	108.8 (76.6)	124.7	3.9 (2.3)	221.2 (154.4)	0.1 (0.1)	220.8 (154.4)	0.1 (0.1)	220.5 (154.4)	3.9 (2.3)	229.4 (152.6)	108.8 (76.6)	1750.4C (1096.6)
8F	109.6 (76.2)	124.7	2.0 (1.5)	225.3 (154.4)	0.0 (0.0)	225.1 (154.4)	0.0 (0.0)	225.0 (154.4)	2.0 (1.5)	229.9 (152.6)	109.6 (76.2)	2082.2C (1309.6)
7F	109.5 (76.4)	124.7	2.4 (1.8)	225.4 (159.7)	0.1 (0.1)	225.1 (159.7)	0.1 (0.1)	225.0 (159.7)	2.4 (1.8)	230.0 (155.3)	109.5 (76.4)	2454.0C (1565.3)
6F	111.1 (77.2)	127.2	2.9 (2.0)	229.5 (159.7)	0.1 (0.1)	229.2 (159.7)	0.1 (0.1)	229.0 (159.7)	2.9 (2.0)	234.9 (157.8)	111.1 (77.2)	2889.0C (1853.3)
5F	110.4 (77.3)	127.2	2.8 (1.8)	229.5 (159.8)	0.1 (0.0)	229.2 (159.8)	0.1 (0.0)	229.0 (159.8)	2.8 (1.8)	235.0 (155.2)	110.4 (77.3)	3202.0C (2067.3)
4F	111.0 (78.5)	127.1	3.5 (3.1)	229.4 (163.5)	0.1 (0.2)	229.2 (163.5)	0.1 (0.2)	229.0 (163.5)	3.5 (3.1)	235.3 (158.8)	111.0 (78.5)	3575.9C (2298.5)
3F	111.5 (76.4)	129.9	5.2 (2.7)	229.9 (163.5)	0.0 (0.2)	229.1 (163.5)	0.0 (0.2)	228.8 (163.5)	5.2 (2.7)	240.4 (158.6)	111.5 (76.4)	3952.7C (2537.7)
2F	117.7 (74.4)	129.5	8.9 (7.8)	229.3 (157.6)	0.9 (1.2)	229.2 (157.5)	0.9 (1.2)	229.0 (157.5)	8.9 (7.8)	240.7 (163.5)	117.7 (74.4)	4337.9C (2809.4)
1F	159.4 (94.7.8)	220.9	359.2 (245.9)	338.8 (224.9)	307.2 (217.0)	310.6 (220.9)	307.2 (217.0)	307.2 (217.0)	359.2 (245.9)	220.9	4947.8	4337.9C (2809.4)

8000	8000	8000	8000	8000
40000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/300)


鉛直荷重 (立体解析)

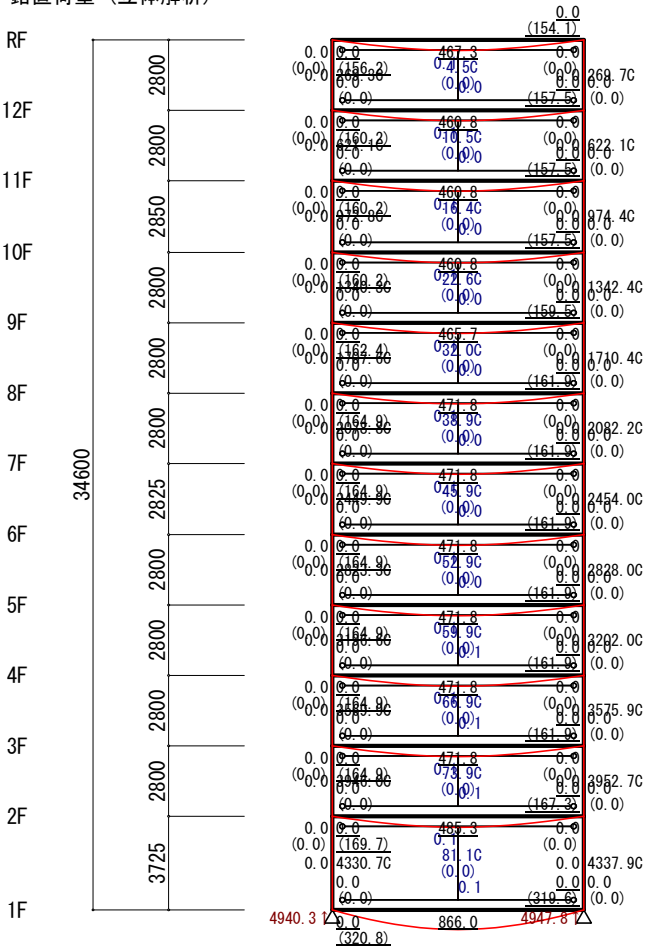

2000	10000	2000
14000		


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

鉛直荷重（立体解析）

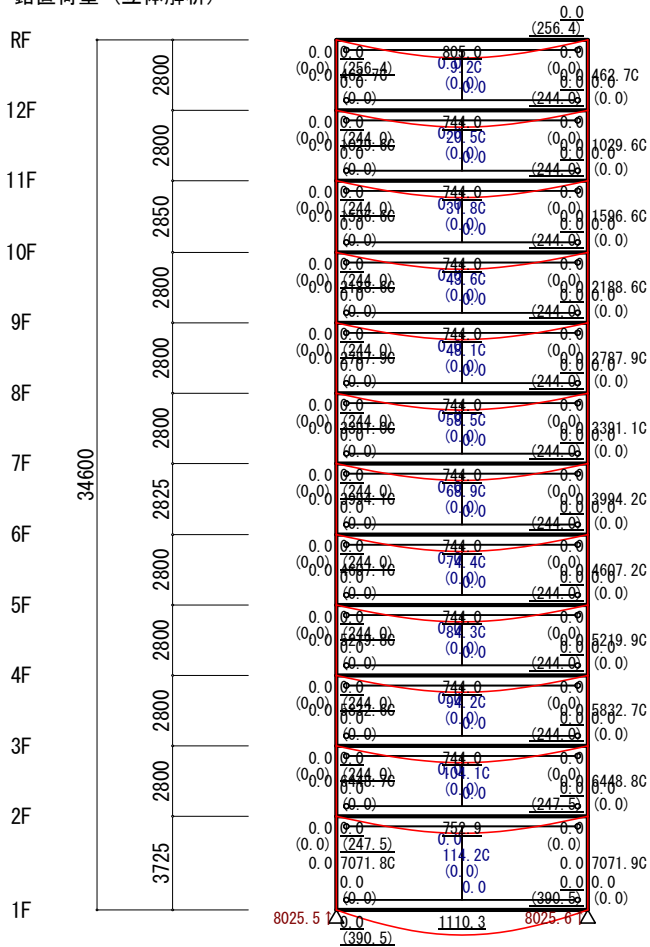

Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)


鉛直荷重 (立体解析)

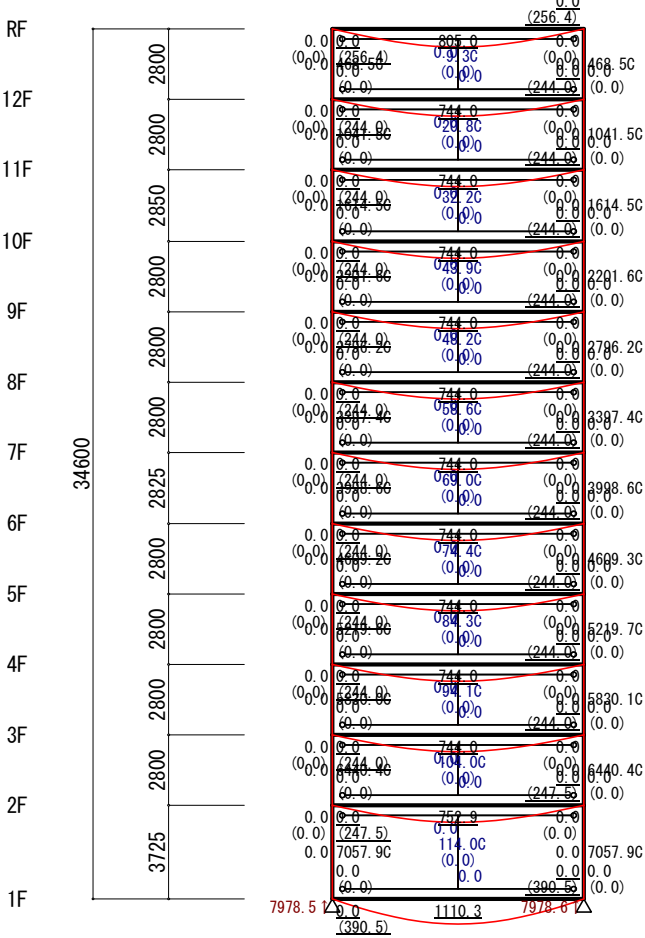

2000	10000	2000
14000		

Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)


鉛直荷重 (立体解析)

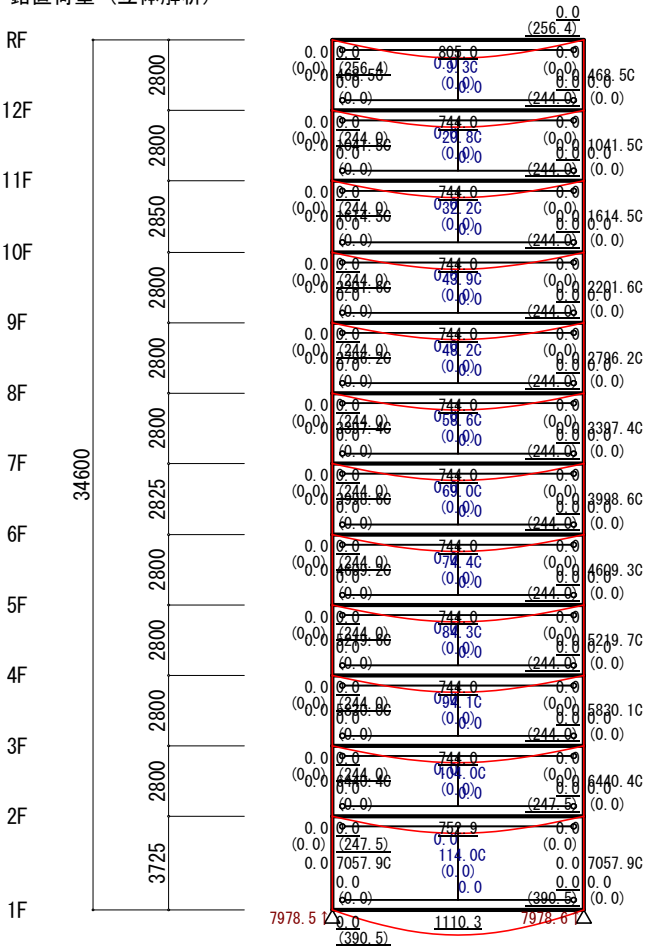

2000	10000	2000
14000		

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)


鉛直荷重 (立体解析)

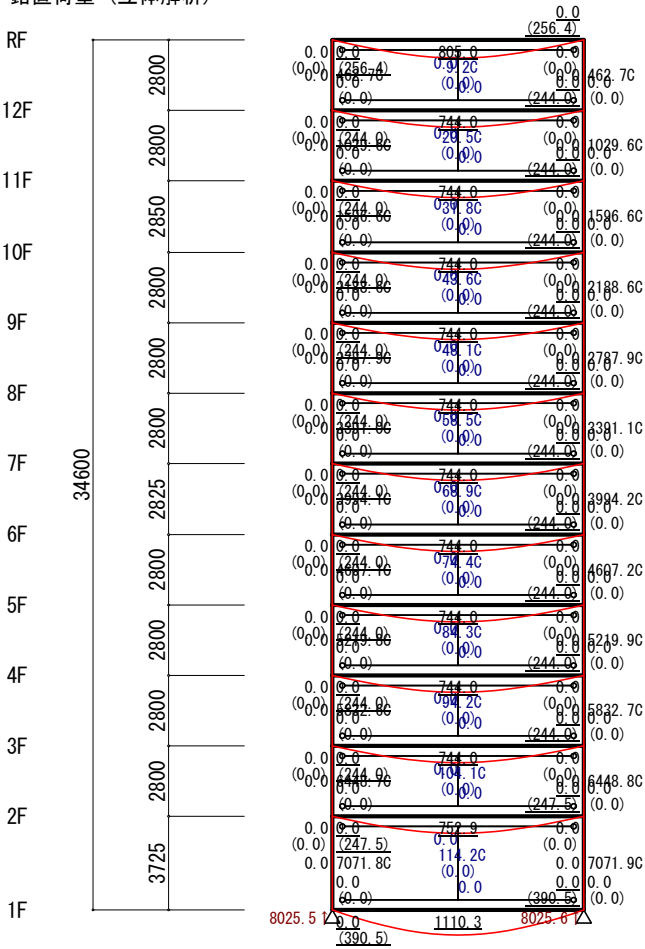

2000	10000	2000
14000		

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

鉛直荷重（立体解析）

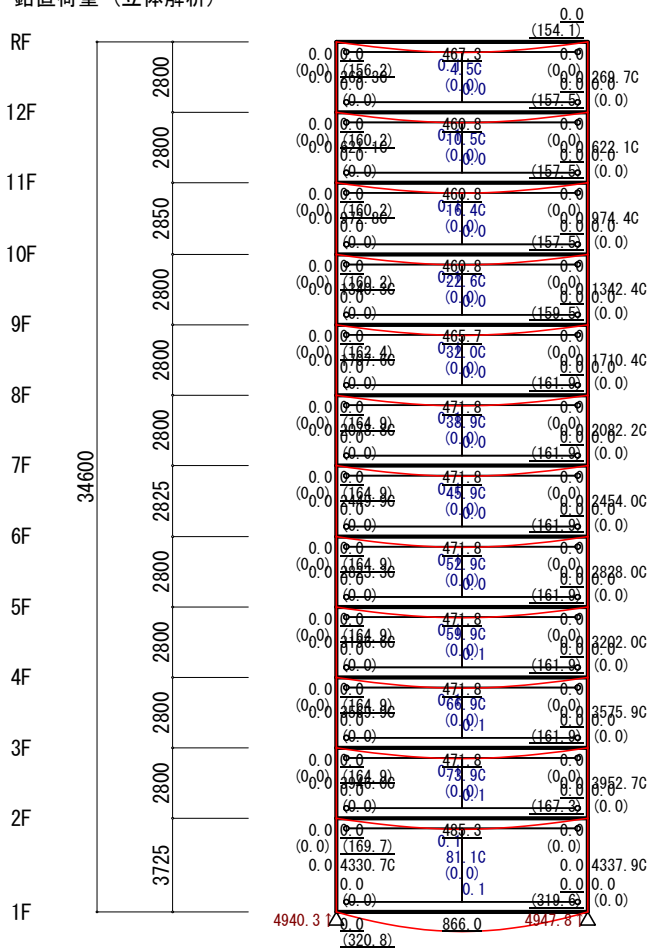

A horizontal number line is shown with vertical tick marks. The numbers 2000, 10000, and 20000 are labeled below the line. A point is marked on the line between 10000 and 20000, with the number 14000 written below it.

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

				247.7 (62.9)				387.8 (97.6)				386.2 (96.6)				392.7 (97.6)				255.7 (62.9)	
RF	34600	2800	255.7 (62.9)	4.0	640.4 (166.6)	392.7 (97.6)	2.5	774.0 (193.5)	386.2 (96.6)	0.0	774.0 (193.5)	387.8 (97.6)	2.5	640.4 (166.6)	247.7 (62.9)	4.0	255.7 (62.9)				
12F			542.1 (135.5)	1.5	771.6 (192.9)	527.6 (131.6)	1.4	868.3 (217.1)	526.1 (131.5)	0.0	868.3 (217.1)	524.9 (131.6)	1.4	771.6 (192.9)	329.9 (82.8)	1.5	542.1 (135.5)				
11F			359.7 (89.9)	2.1	712.9 (178.2)	630.7 (157.7)	2.3	810.7 (202.7)	624.6 (156.2)	0.0	810.7 (202.7)	626.2 (156.2)	2.3	712.9 (178.2)	402.4 (101.6)	2.1	359.7 (89.9)				
10F			612.6 (153.5)	13.2	1144.2 (285.6)	1009.7 (252.4)	0.7	1121.3 (280.3)	1019.4 (254.9)	0.0	1121.3 (280.3)	1011.1 (252.6)	0.7	1144.2 (285.6)	1025.7 (259.7)	13.2	612.6 (153.5)				
9F			726.6 (181.6)	9.7	1333.5 (328.4)	1096.4 (274.1)	0.2	1336.5 (329.1)	1102.9 (275.7)	0.0	1336.5 (329.1)	1096.7 (274.1)	0.2	1333.5 (328.4)	1112.4 (279.5)	9.7	726.6 (181.6)				
8F			804.6 (201.1)	10.5	1457.2 (364.3)	1266.0 (316.3)	0.8	1488.5 (372.1)	1267.9 (317.0)	0.0	1488.5 (372.1)	1264.4 (316.3)	0.8	1457.2 (364.3)	1213.0 (305.9)	10.5	804.6 (201.1)				
7F			777.1 (194.2)	11.0	1472.7 (368.1)	1349.0 (332.1)	0.5	1496.2 (374.0)	1351.2 (332.1)	0.0	1496.2 (374.0)	1347.9 (332.1)	0.5	1472.7 (368.1)	1301.3 (322.8)	11.0	777.1 (194.2)				
6F			838.1 (209.5)	15.1	1696.4 (424.1)	1601.6 (400.2)	0.6	1719.6 (429.9)	1603.4 (400.9)	0.0	1719.6 (429.9)	1600.3 (400.9)	0.6	1696.4 (424.1)	1556.6 (392.9)	15.1	838.1 (209.5)				
5F			930.2 (232.5)	13.6	1765.2 (441.3)	1654.7 (413.6)	0.5	1785.1 (446.3)	1653.8 (413.6)	0.0	1785.1 (446.3)	1653.8 (413.6)	0.5	1765.2 (441.3)	1615.7 (404.3)	13.6	930.2 (232.5)				
4F			887.7 (221.9)	14.3	1739.4 (435.1)	1689.8 (422.3)	0.6	1741.2 (435.1)	1688.6 (422.3)	0.0	1741.2 (435.1)	1688.6 (422.3)	0.6	1739.4 (435.1)	1665.6 (416.4)	14.3	887.7 (221.9)				
3F			758.9 (189.7)	15.4	1520.9 (380.2)	1633.5 (408.7)	1.5	1475.5 (368.9)	1641.7 (410.4)	0.0	1475.5 (368.9)	1636.4 (408.7)	1.5	1520.9 (380.2)	1724.9 (435.1)	15.4	758.9 (189.7)				
2F			58.1 (14.5)	9.4	708.6 (177.3)	1374.1 (343.6)	0.2	650.4 (162.6)	1376.0 (344.0)	0.0	650.4 (162.6)	1374.6 (343.6)	0.2	708.6 (177.3)	1456.7 (366.5)	9.4	58.1 (14.5)				
1F			2977.1 (747.3)	305.9	4329.7 (1094.5)	4200.1 (1053.3)	48.7	4200.1 (1053.3)	4200.1 (1053.3)	0.0	4200.1 (1053.3)	4200.1 (1053.3)	48.7	4329.7 (1094.5)	4365.2 (1106.8)	305.9	2977.1 (747.3)	4110.7 (1030.3)		1778.3C (449.6)	

8000	8000	8000	8000	8000
40000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/300)

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

			247.7 (62.9)		387.8 (97.6)		386.2 (96.6)		392.7 (97.6)		255.7 (62.9)						
RF	34600	2800	255.7 (162.6)	4.0	640.4 (259.4)	392.7 (259.4)	2.5	774.0 (341.7)	386.2 (341.7)	0.0	774.0 (341.7)	387.8 (341.7)	2.5	640.4 (259.4)	247.7 (259.4)	4.0	255.7 (162.6)
12F		542.1 (247.3)	1.5	771.6 (389.9)	527.6 (413.6)	1.4	868.3 (467.3)	526.1 (413.5)	0.0	868.3 (467.3)	524.9 (413.6)	1.4	771.6 (389.9)	329.9 (413.6)	1.5	542.1 (247.3)	
11F		359.7 (289.4)	2.1	712.9 (101.1)	630.7 (562.8)	2.3	810.7 (603.5)	624.6 (556.2)	0.0	810.7 (603.5)	626.2 (556.2)	2.3	712.9 (101.1)	402.4 (101.1)	2.1	359.7 (289.4)	
10F		612.6 (363.5)	13.2	1144.2 (721.2)	1009.7 (725.6)	0.7	1121.3 (708.7)	1019.4 (724.9)	0.0	1121.3 (708.7)	1011.1 (725.6)	0.7	1144.2 (721.2)	1025.7 (725.7)	13.2	612.6 (363.5)	
9F		726.6 (412.9)	9.7	1333.5 (841.1)	1096.4 (875.3)	0.2	1336.5 (850.1)	1102.9 (824.7)	0.0	1336.5 (850.1)	1096.7 (824.1)	0.2	1333.5 (841.1)	1112.4 (828.5)	9.7	726.6 (412.9)	
8F		804.6 (482.4)	10.5	1457.2 (941.0)	1266.0 (917.5)	0.8	1488.5 (961.2)	1267.9 (937.1)	0.0	1488.5 (961.2)	1264.4 (936.3)	0.8	1457.2 (941.0)	1213.0 (917.5)	10.5	804.6 (482.4)	
7F		777.1 (540.1)	11.0	1472.7 (1038.8)	1349.0 (1067.8)	0.5	1496.2 (1055.0)	1351.2 (1037.8)	0.0	1496.2 (1055.0)	1347.9 (1037.1)	0.5	1472.7 (1038.8)	1301.3 (1028.1)	11.0	777.1 (540.1)	
6F		838.1 (553.9)	15.1	1696.4 (1143.5)	1601.6 (1009.2)	0.6	1719.6 (1158.7)	1603.4 (1009.2)	0.0	1719.6 (1158.7)	1600.3 (1009.2)	0.6	1696.4 (1143.5)	1556.6 (1038.8)	15.1	838.1 (553.9)	
5F		930.2 (620.2)	13.6	1765.2 (1207.6)	1654.7 (1168.8)	0.5	1785.1 (1222.3)	1656.3 (1168.8)	0.0	1785.1 (1222.3)	1653.8 (1168.8)	0.5	1765.2 (1207.6)	1615.7 (1207.6)	13.6	930.2 (620.2)	
4F		887.7 (673.0)	14.3	1739.4 (1277.4)	1689.8 (1277.4)	0.6	1741.2 (1265.6)	1689.8 (1265.6)	0.0	1741.2 (1265.6)	1688.6 (1265.6)	0.6	1739.4 (1277.4)	1665.6 (1277.4)	14.3	887.7 (673.0)	
3F		758.9 (732.9)	15.4	1520.9 (1390.1)	1633.5 (1408.7)	1.5	1475.5 (1271.1)	1641.7 (1419.4)	0.0	1475.5 (1271.1)	1636.4 (1408.7)	1.5	1520.9 (1390.1)	1724.9 (1438.1)	15.4	758.9 (732.9)	
2F		58.1 (814.8)	9.4	708.6 (1352.5)	1374.1 (343.6)	0.2	650.4 (1302.1)	1376.0 (344.0)	0.0	650.4 (1302.1)	1374.6 (343.6)	0.2	708.6 (1352.5)	1456.7 (366.5)	9.4	58.1 (814.8)	
1F		1459.5 (814.8)	2977.1 (814.8)	2365.2 (667.8)	4329.7 (1352.5)	2062.0 (503.3)	4200.1 (1302.1)	2138.1 (503.3)	0.0	2138.1 (503.3)	2062.0 (503.3)	48.7	2977.1 (814.8)	2365.2 (667.8)	305.9 (814.8)	1459.5 (814.8)	

8000	8000	8000	8000	8000
40000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/300)

RF	34600	2800	255.7	255.7	4.0	640.4	392.7	774.0	386.2	774.0	387.8	640.4	247.7	255.7		
			(162.6)	(162.6)		(259.4)	(197.6)	(341.7)	(197.6)	(341.7)	(259.4)	(162.6)		(16.6)		
			205.9	205.9		329.9	329.9	524.9	524.9	524.9	524.9	329.9		205.9		
			(16.6)	(82.8)		(259.4)		(131.6)	(341.7)	(131.5)	(341.7)	(131.6)		(82.8)		
			542.1	332.9	1.5	771.6	527.6	868.3	526.1	0.0	868.3	524.9	1.4	771.6	329.9	542.1
			(210.3)	(82.8)		(389.9)	(131.6)	(467.3)	(131.5)		(467.3)	(131.6)		(389.9)	(82.8)	
			48.9	48.9		402.4	320.2	626.2	440.1		624.6	440.1		402.4	406.5	
			(210.3)	(101.1)		(389.9)	(157.1)	(467.3)	(156.2)		(467.3)	(157.1)		(389.9)	(101.1)	
			359.7	406.5	2.1	712.9	630.7	810.7	624.6	0.0	810.7	626.2	2.3	712.9	402.4	359.7
			(289.4)	(101.1)		(562.8)	(154.6)	(603.5)	(156.2)		(603.5)	(157.1)		(562.8)	(101.1)	
10F	2850	612.6	1052.1	13.2	1144.2	1009.7	1121.3	1019.4	0.0	1121.3	1011.1	1025.7	612.6			
(363.5)		(363.5)		(721.2)	(252.6)	(708.7)	(254.9)		(708.7)	(252.6)		(721.2)	(363.5)			
103.9		103.9		1124.3	895.3	1098.4	863.3		1098.4	863.3		103.9				
(363.5)		(280.5)		(721.2)		(274.1)	(708.7)		(274.1)	(721.2)		(721.2)	(280.5)			
726.6		1131.8	9.7	1333.5	1096.4	1336.5	1102.9	0.0	1336.5	1096.7	0.2	1333.5	1112.4	726.6		
(414.9)		(363.5)		(841.1)	(274.1)	(850.1)	(274.1)		(841.1)	(274.1)		(841.1)	(363.5)			
429.4		429.4		1245.8	1021.7	1043.7	1021.7		1043.7	1021.7		429.4	429.4			
(414.9)		(305.9)		(841.1)		(850.1)			(850.1)			(841.1)	(305.9)			
804.6		1234.0	10.5	1457.2	1266.0	1488.5	1267.9	0.0	1488.5	1264.4	0.8	1457.2	1213.0	804.6		
(482.4)		(305.9)		(941.0)	(316.3)	(961.2)	(317.0)		(961.2)	(316.3)		(941.0)	(305.9)			
7F	2800	804.6	1234.0	10.5	1457.2	1266.0	1488.5	1267.9	0.0	1488.5	1264.4	0.8	1457.2	1213.0	804.6	
(482.4)		(305.9)		(941.0)	(316.3)	(961.2)	(317.0)		(961.2)	(316.3)		(941.0)	(305.9)			
848.4		848.4		1349.9	1203.0	1349.9	1203.0		1349.9	1203.0		848.4	848.4			
(482.4)		(328.1)		(941.0)		(961.2)			(961.2)			(941.0)	(328.1)			
777.1		1323.3	11.0	1472.7	1349.0	1496.2	1351.2	0.0	1496.2	1347.9	0.5	1472.7	1301.3	777.1		
(540.1)		(328.1)		(1038.8)	(337.1)	(1055.0)	(337.8)		(1055.0)	(337.1)		(1038.8)	(328.1)			
748.8		748.8		1558.8	1461.8	1600.9	1484.2		1600.9	1484.2		748.8	748.8			
(540.1)		(392.9)		(1038.8)		(1055.0)			(1055.0)			(1038.8)	(392.9)			
838.1		1586.9	15.1	1696.4	1601.6	1719.6	1603.4	0.0	1719.6	1600.3	0.6	1696.4	1556.6	838.		


地震力(X方向 負加力) (立体解析)

RF	34600	2800	255.7 (282.6)	255.7 (282.6)	4.0	640.4 (299.4)	392.7 (299.4)	2.5	774.0 (349.7)	386.2 (349.7)	0.0	774.0 (349.7)	386.2 (349.7)	2.5	640.4 (299.4)	247.7 (299.4)	4.0	255.7 (282.6)	255.7 (282.6)	4110.7
			542.1 (247.3)	332.9 (247.3)	1.5	771.6 (389.9)	527.6 (389.9)	1.4	868.3 (467.3)	526.1 (467.3)	0.0	868.3 (467.3)	526.1 (467.3)	1.4	771.6 (389.9)	329.9 (329.9)	1.5	542.1 (247.3)	542.1 (247.3)	79.1T
			359.7 (289.4)	406.5 (289.4)	2.1	712.9 (562.8)	630.7 (562.8)	2.3	810.7 (603.5)	624.6 (603.5)	0.0	810.7 (603.5)	624.6 (603.5)	2.3	712.9 (562.8)	402.4 (402.4)	2.1	359.7 (289.4)	359.7 (289.4)	139.9T
			612.6 (363.5)	1052.1 (363.5)	13.2	1144.2 (724.2)	1009.7 (724.2)	0.7	1121.3 (708.7)	1019.4 (708.7)	0.0	1121.3 (708.7)	1019.4 (708.7)	0.7	1144.2 (724.2)	1025.7 (1025.7)	13.2	612.6 (363.5)	612.6 (363.5)	275.9T
			726.6 (412.9)	1131.8 (412.9)	9.7	1333.5 (841.1)	1096.4 (841.1)	0.2	1336.5 (850.1)	1102.9 (850.1)	0.0	1336.5 (850.1)	1102.9 (850.1)	0.2	1333.5 (841.1)	1112.4 (1112.4)	9.7	726.6 (412.9)	726.6 (412.9)	496.6T
			804.6 (429.4)	1234.0 (429.4)	10.5	1457.2 (941.0)	1266.0 (941.0)	0.8	1488.5 (961.2)	1267.9 (961.2)	0.0	1488.5 (961.2)	1267.9 (961.2)	0.8	1457.2 (941.0)	1213.0 (1213.0)	10.5	804.6 (429.4)	804.6 (429.4)	564.6T
			777.1 (540.1)	1323.3 (540.1)	11.0	1472.7 (1038.8)	1349.0 (1038.8)	0.5	1496.2 (1055.0)	1351.2 (1055.0)	0.0	1496.2 (1055.0)	1351.2 (1055.0)	0.5	1472.7 (1038.8)	1301.3 (1301.3)	11.0	777.1 (540.1)	777.1 (540.1)	734.9T
			838.1 (552.9)	1586.9 (552.9)	15.1	1696.4 (1143.5)	1601.6 (1143.5)	0.6	1719.6 (1158.7)	1603.4 (1158.7)	0.0	1719.6 (1158.7)	1603.4 (1158.7)	0.6	1696.4 (1143.5)	1556.6 (1556.6)	15.1	838.1 (552.9)	838.1 (552.9)	922.9T
			930.2 (620.2)	1643.0 (620.2)	13.6	1765.2 (1207.6)	1654.7 (1207.6)	0.5	1785.1 (1223.3)	1656.3 (1223.3)	0.0	1785.1 (1223.3)	1656.3 (1223.3)	0.5	1765.2 (1207.6)	1615.7 (1615.7)	13.6	930.2 (620.2)	930.2 (620.2)	1147.4T
			887.7 (673.0)	1694.2 (673.0)	14.3	1739.4 (1277.4)	1689.8 (1277.4)	0.6	1741.2 (1265.6)	1688.8 (1265.6)	0.0	1741.2 (1265.6)	1688.8 (1265.6)	0.6	1739.4 (1277.4)	1665.6 (1665.6)	14.3	887.7 (673.0)	887.7 (673.0)	1364.3T
			758.9 (732.3)	1755.7 (732.3)	15.4	1520.9 (1390.1)	1633.5 (1390.1)	1.5	1475.5 (1217.1)	1641.7 (1217.1)	0.0	1475.5 (1217.1)	1641.7 (1217.1)	1.5	1520.9 (1390.1)	1724.9 (1724.9)	15.4	758.9 (732.3)	758.9 (732.3)	1589.9T
			58.1 (814.8)	1475.5 (366.5)	9.4	708.6 (1352.5)	1374.1 (343.6)	0.2	650.4 (1302.1)	1376.0 (344.0)	0.0	650.4 (1302.1)	1376.0 (344.0)	0.2	708.6 (1352.5)	1456.7 (366.5)	9.4	58.1 (814.8)	58.1 (814.8)	1778.3T
			2977.1 (814.8)	2977.1 (814.8)	305.9	2365.2 (667.8)	2062.0 (667.8)	48.7	2138.1 (534.5)	2062.0 (534.5)	0.0	2138.1 (534.5)	2062.0 (534.5)	48.7	2365.2 (667.8)	2062.0 (667.8)	305.9	2977.1 (814.8)	2977.1 (814.8)	4110.7
			4110.7	4110.7	4110.7	4110.7	4110.7	4110.7	4110.7	4110.7	4110.7	4110.7	4110.7	4110.7	4110.7	4110.7	4110.7	4110.7	4110.7	4110.7
			4110.7	4110.7	4110.7	4110.7	4110.7	4110.7	4110.7	4110.7	4110.7	4110.7	4110.7	4110.7	4110.7	4110.7	4110.7	4110.7	4110.7	4110.7

8000	8000	8000	8000	8000
40000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/300)


地震力 (Y方向 正加力) (立体解析)

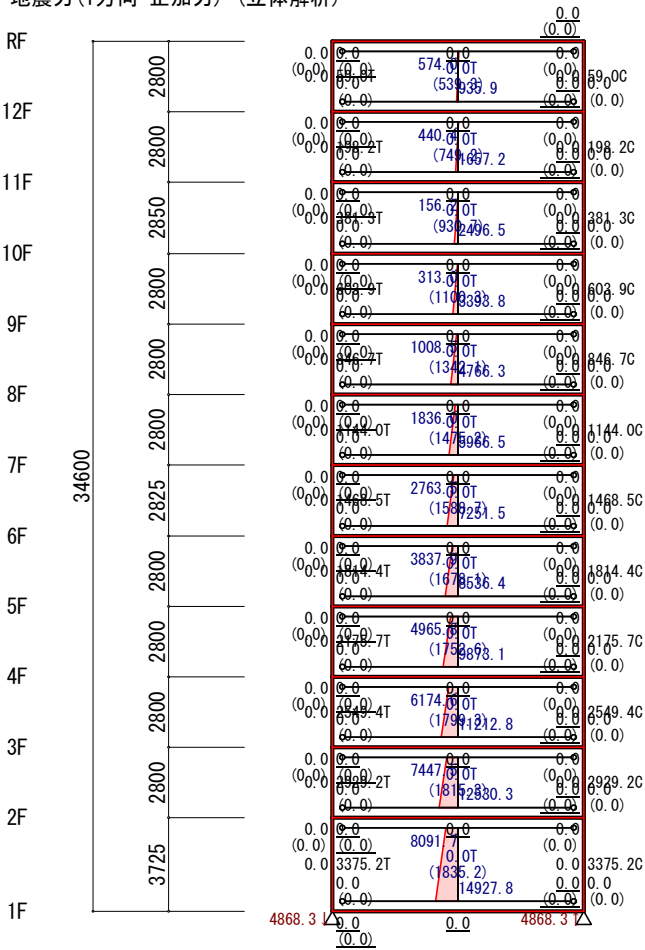

2000	10000	2000
14000		

Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

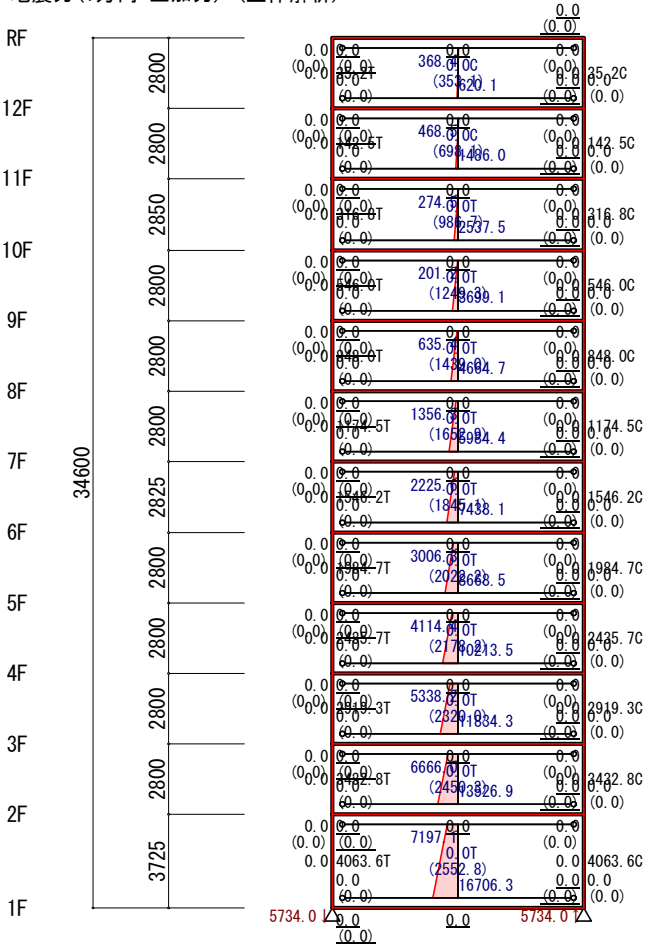

2000	10000	2000
14000		

Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

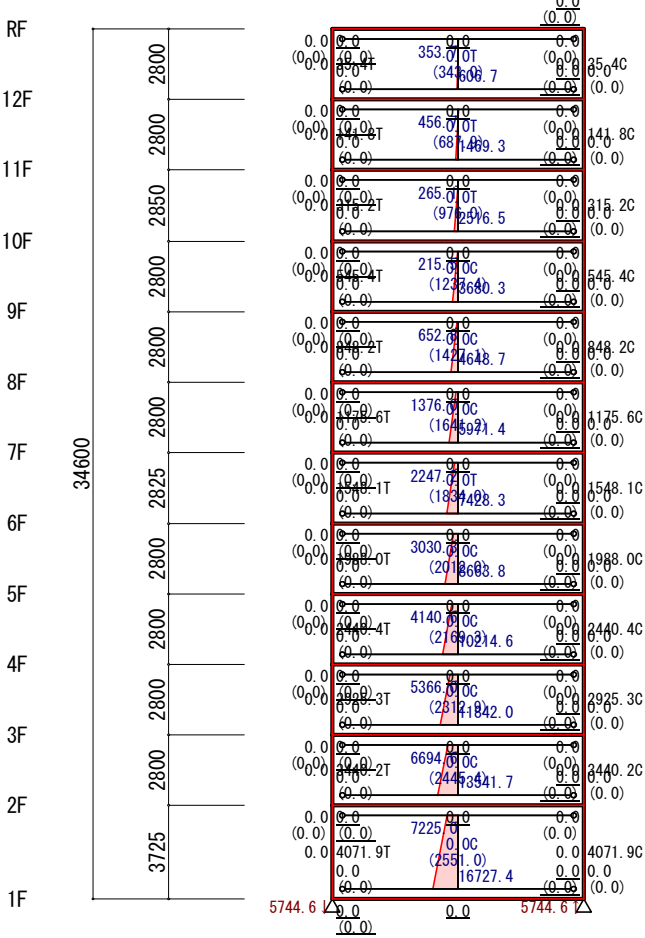

2000	10000	2000
14000		

Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)


地震力 (Y方向 正加力) (立体解析)

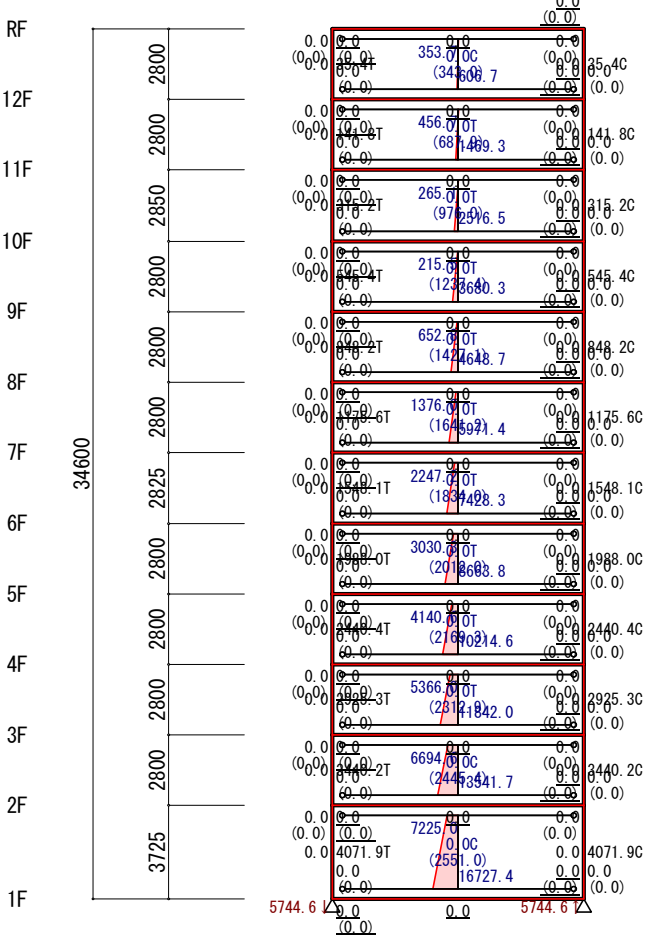

2000	10000	2000
14000		

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

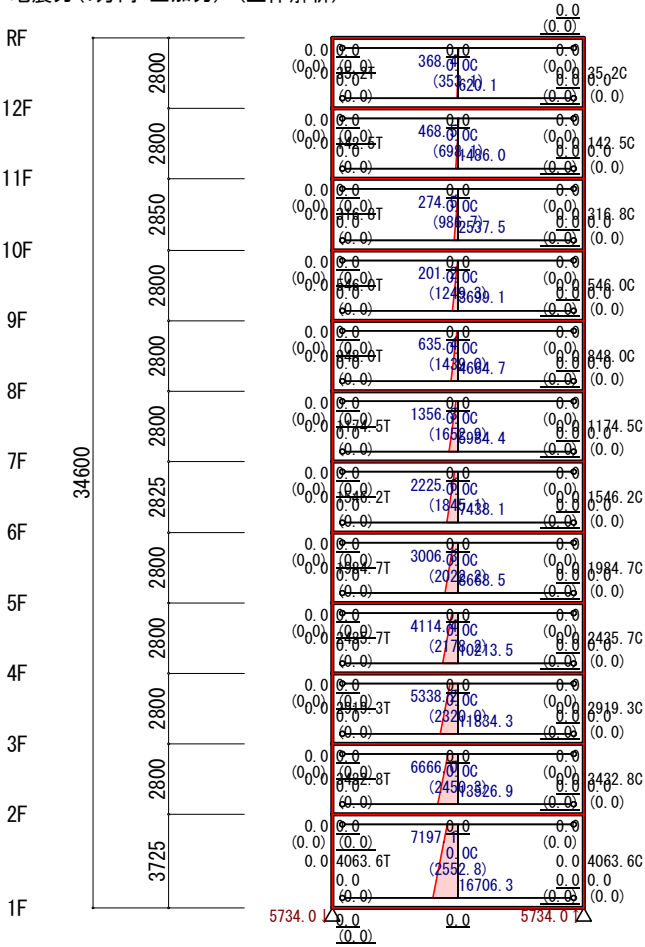

2000	10000	2000
14000		


Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

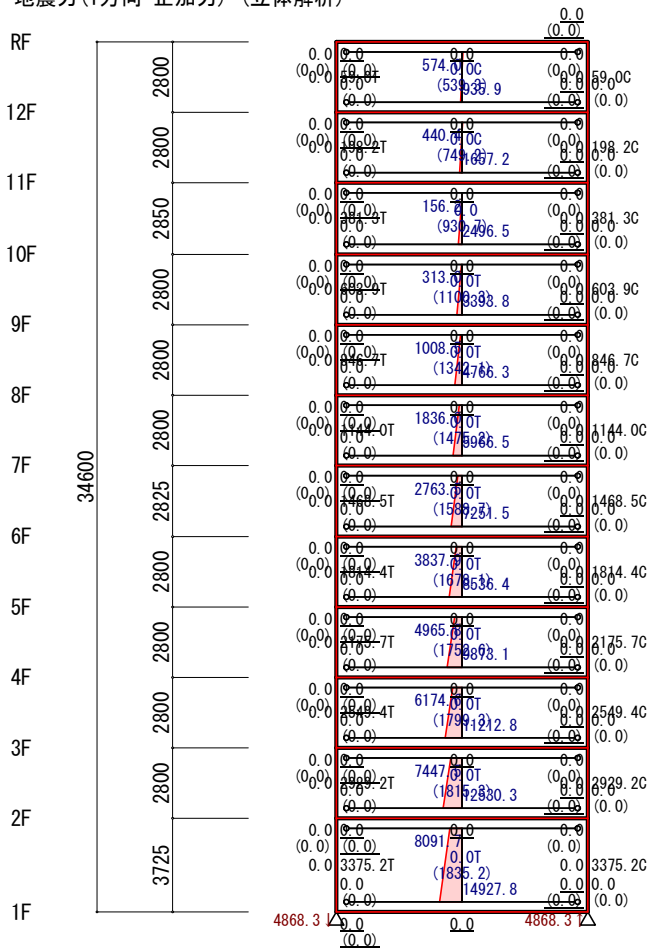

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)


地震力 (Y方向 負加力) (立体解析)

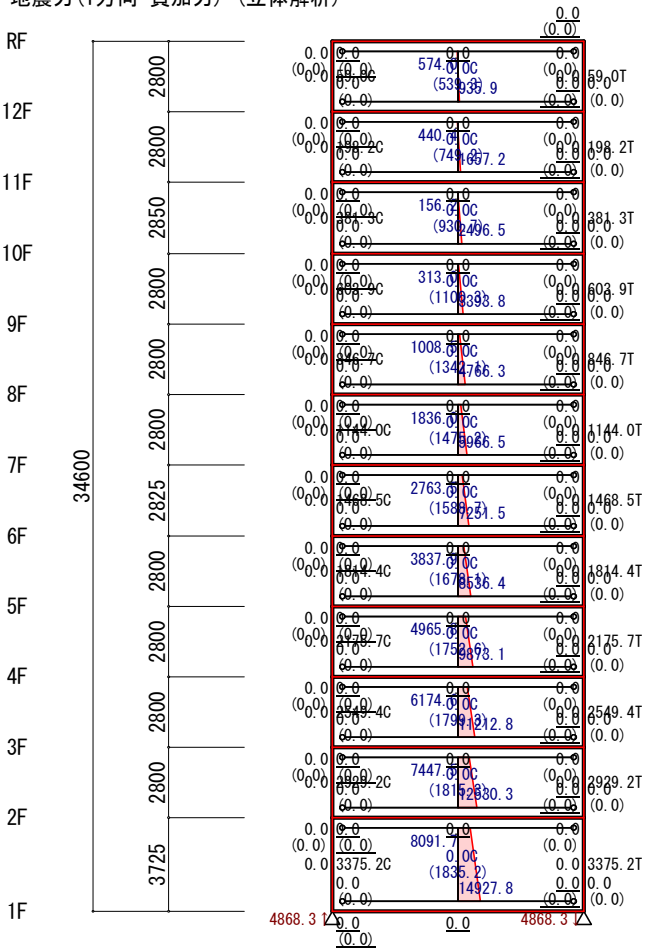

2000	10000	2000
14000		

Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

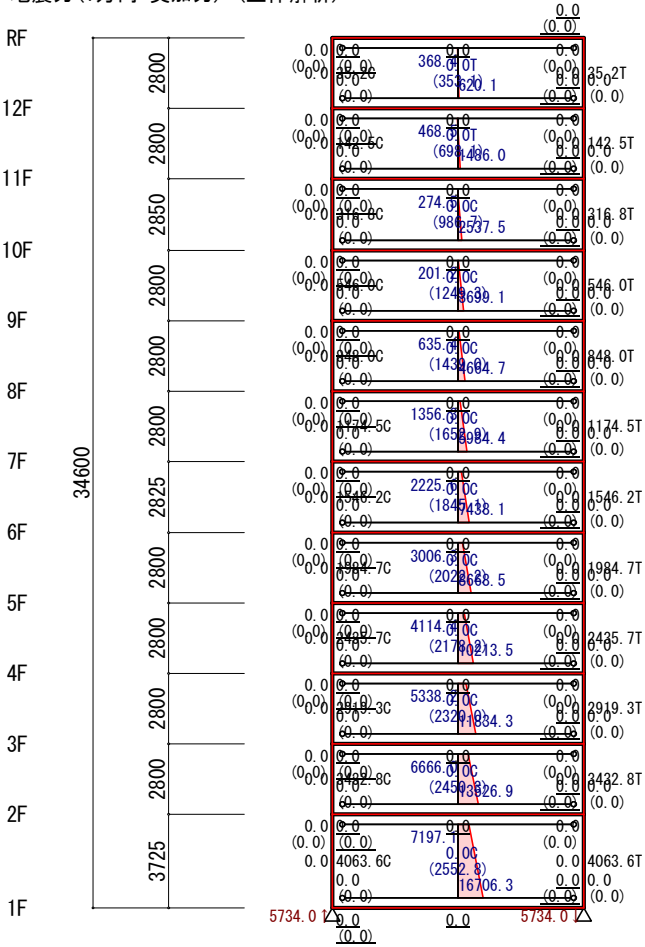

2000	10000	2000
14000		


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

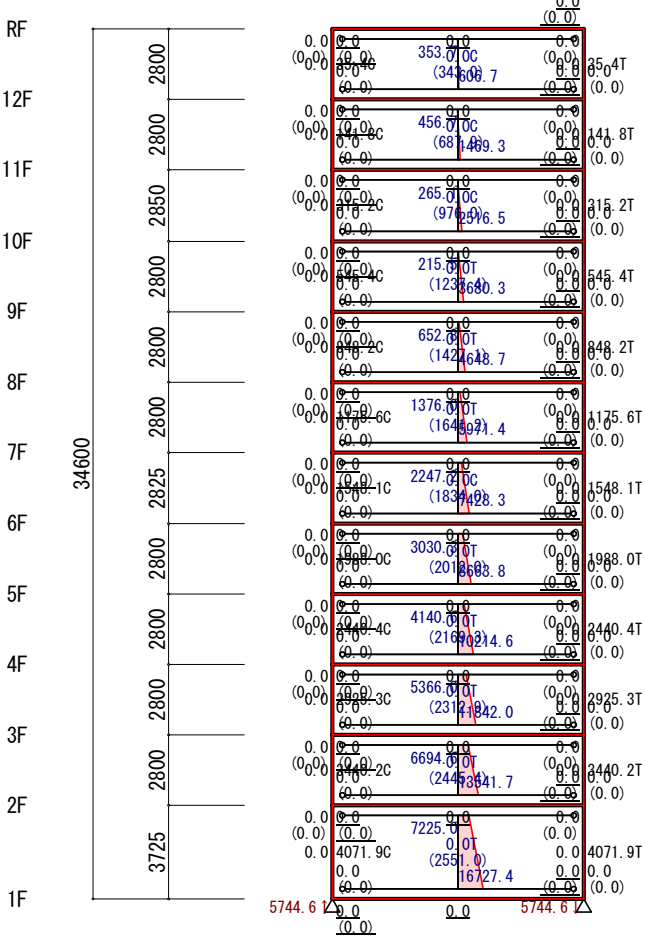

Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

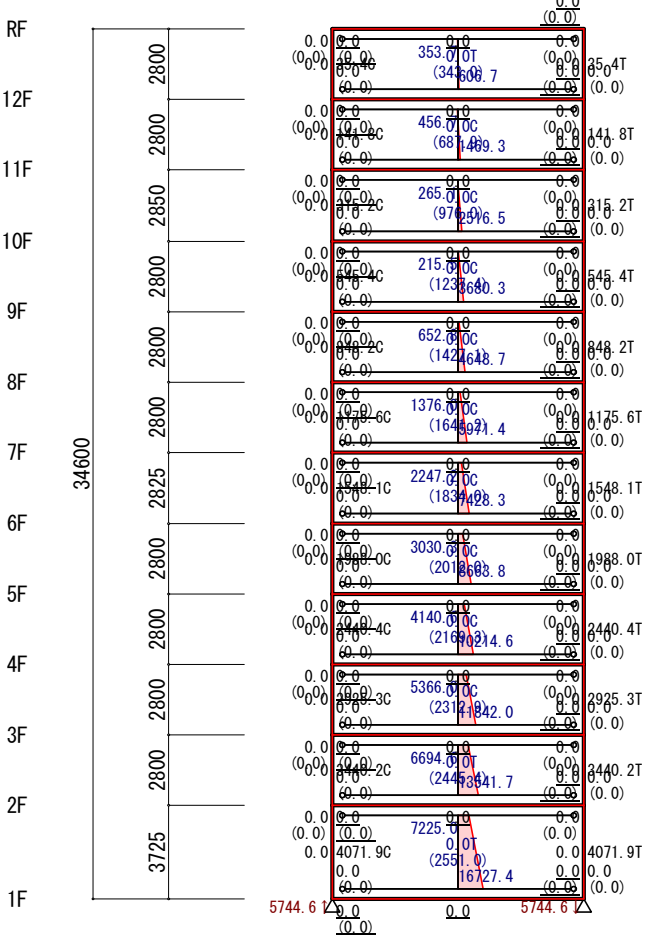

2000	10000	2000
14000		

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

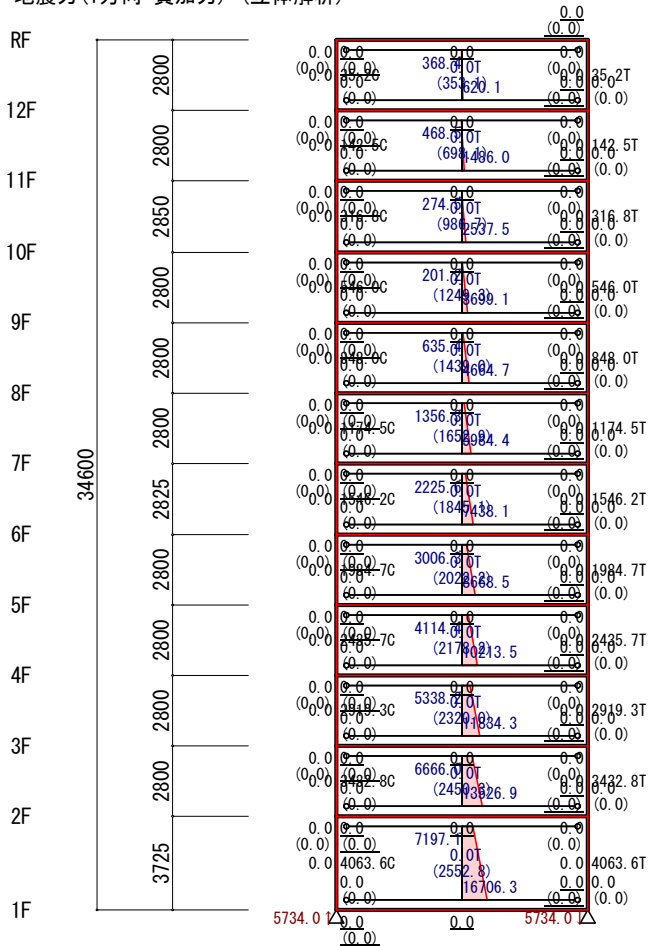

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

応力の付号

柱せん断力 右向きが (+)

梁せん断力、柱軸力 下向きが (+)

曲げモーメント 時計回りが (+)

ブレース軸力 圧縮が (+)

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	-140.9	151.9	87.2	92.0	94.8	0.0	0.0
	X2	X3	-158.1	158.9	91.1	101.3	101.5	0.0	0.0
	X3	X4	-158.6	158.6	91.0	101.4	101.4	0.0	0.0
	X4	X5	-158.9	158.1	91.1	101.5	101.3	0.0	0.0
	X5	X6	-151.9	140.9	87.2	94.8	92.0	0.0	0.0
12F	X1	X2	-195.9	201.2	110.1	134.5	135.9	0.0	0.0
	X2	X3	-209.3	209.7	114.4	142.8	142.9	0.0	0.0
	X3	X4	-209.6	209.6	114.4	142.8	142.8	0.0	0.0
	X4	X5	-209.7	209.3	114.4	142.9	142.8	0.0	0.0
	X5	X6	-201.2	195.9	110.1	135.9	134.5	0.0	0.0
11F	X1	X2	-195.2	201.7	110.2	134.4	136.0	0.0	0.0
	X2	X3	-209.2	209.8	114.5	142.7	142.9	0.0	0.0
	X3	X4	-209.6	209.6	114.4	142.8	142.8	0.0	0.0
	X4	X5	-209.8	209.2	114.5	142.9	142.7	0.0	0.0
	X5	X6	-201.7	195.2	110.2	136.0	134.4	0.0	0.0
10F	X1	X2	-215.1	229.5	125.0	152.7	156.3	0.0	0.0
	X2	X3	-221.4	220.4	119.8	151.3	151.1	0.0	0.0
	X3	X4	-220.7	220.7	120.0	151.2	151.2	0.0	0.0
	X4	X5	-220.4	221.4	119.8	151.1	151.3	0.0	0.0
	X5	X6	-229.5	215.1	125.0	156.3	152.7	0.0	0.0
9F	X1	X2	-215.6	229.4	124.7	152.7	156.2	0.0	0.0
	X2	X3	-221.2	220.5	119.9	151.3	151.1	0.0	0.0
	X3	X4	-220.8	220.8	120.0	151.2	151.2	0.0	0.0
	X4	X5	-220.5	221.2	119.9	151.1	151.3	0.0	0.0
	X5	X6	-229.4	215.6	124.7	156.2	152.7	0.0	0.0
8F	X1	X2	-215.2	229.9	124.7	152.6	156.3	0.0	0.0
	X2	X3	-225.3	225.0	122.1	154.5	154.4	0.0	0.0
	X3	X4	-225.1	225.1	122.1	154.5	154.5	0.0	0.0
	X4	X5	-225.0	225.3	122.1	154.4	154.5	0.0	0.0
	X5	X6	-229.9	215.2	124.7	156.3	152.6	0.0	0.0
7F	X1	X2	-215.1	230.0	124.7	152.6	156.3	0.0	0.0
	X2	X3	-225.4	225.0	122.1	154.5	154.4	0.0	0.0
	X3	X4	-225.1	225.1	122.1	154.5	154.5	0.0	0.0
	X4	X5	-225.0	225.4	122.1	154.4	154.5	0.0	0.0
	X5	X6	-230.0	215.1	124.7	156.3	152.6	0.0	0.0
6F	X1	X2	-217.4	234.9	127.2	155.3	159.7	0.0	0.0
	X2	X3	-229.5	229.0	124.1	157.6	157.5	0.0	0.0
	X3	X4	-229.2	229.2	124.2	157.5	157.5	0.0	0.0
	X4	X5	-229.0	229.5	124.1	157.5	157.6	0.0	0.0
	X5	X6	-234.9	217.4	127.2	159.7	155.3	0.0	0.0
5F	X1	X2	-217.3	235.0	127.2	155.3	159.7	0.0	0.0
	X2	X3	-229.5	229.0	124.1	157.6	157.5	0.0	0.0
	X3	X4	-229.2	229.2	124.2	157.5	157.5	0.0	0.0
	X4	X5	-229.0	229.5	124.1	157.5	157.6	0.0	0.0
	X5	X6	-235.0	217.3	127.2	159.7	155.3	0.0	0.0
4F	X1	X2	-217.1	235.3	127.1	155.2	159.8	0.0	0.0
	X2	X3	-229.4	229.0	124.1	157.6	157.5	0.0	0.0
	X3	X4	-229.2	229.2	124.2	157.5	157.5	0.0	0.0
	X4	X5	-229.0	229.4	124.1	157.5	157.6	0.0	0.0
	X5	X6	-235.3	217.1	127.1	159.8	155.2	0.0	0.0
3F	X1	X2	-220.5	240.4	129.9	158.5	163.5	0.0	0.0
	X2	X3	-229.9	228.8	124.0	157.6	157.4	0.0	0.0
	X3	X4	-229.1	229.1	124.2	157.5	157.5	0.0	0.0
	X4	X5	-228.8	229.9	124.0	157.4	157.6	0.0	0.0
	X5	X6	-240.4	220.5	129.9	163.5	158.5	0.0	0.0
2F	X1	X2	-221.0	240.7	129.5	158.6	163.5	0.0	0.0
	X2	X3	-229.3	229.0	124.2	157.6	157.5	0.0	0.0
	X3	X4	-229.2	229.2	124.1	157.5	157.5	0.0	0.0
	X4	X5	-229.0	229.3	124.2	157.5	157.6	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
2F	X5	X6	-240.7	221.0	129.5	163.5	158.6	0.0	0.0
1F	X1	X2	-159.4	359.2	220.9	196.0	245.9	0.0	0.0
	X2	X3	-338.8	307.2	157.2	224.9	217.0	0.0	0.0
	X3	X4	-310.6	310.6	169.5	220.9	220.9	0.0	0.0
	X4	X5	-307.2	338.8	157.2	217.0	224.9	0.0	0.0
	X5	X6	-359.2	159.4	220.9	245.9	196.0	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力×正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	X1	X2	255.7	247.7	4.0	-62.9	62.9	0.0	0.0
	X2	X3	392.7	387.8	2.5	-97.6	97.6	0.0	0.0
	X3	X4	386.2	386.2	0.0	-96.6	96.6	0.0	0.0
	X4	X5	387.8	392.7	-2.5	-97.6	97.6	0.0	0.0
	X5	X6	247.7	255.7	-4.0	-62.9	62.9	0.0	0.0
12F	X1	X2	332.9	329.9	1.5	-82.8	82.8	0.0	0.0
	X2	X3	527.6	524.9	1.4	-131.6	131.6	0.0	0.0
	X3	X4	526.1	526.1	0.0	-131.5	131.5	0.0	0.0
	X4	X5	524.9	527.6	-1.4	-131.6	131.6	0.0	0.0
	X5	X6	329.9	332.9	-1.5	-82.8	82.8	0.0	0.0
11F	X1	X2	406.5	402.4	2.1	-101.1	101.1	0.0	0.0
	X2	X3	630.7	626.2	2.3	-157.1	157.1	0.0	0.0
	X3	X4	624.6	624.6	0.0	-156.2	156.2	0.0	0.0
	X4	X5	626.2	630.7	-2.3	-157.1	157.1	0.0	0.0
	X5	X6	402.4	406.5	-2.1	-101.1	101.1	0.0	0.0
10F	X1	X2	1052.1	1025.7	13.2	-259.7	259.7	0.0	0.0
	X2	X3	1009.7	1011.1	-0.7	-252.6	252.6	0.0	0.0
	X3	X4	1019.4	1019.4	0.0	-254.9	254.9	0.0	0.0
	X4	X5	1011.1	1009.7	0.7	-252.6	252.6	0.0	0.0
	X5	X6	1025.7	1052.1	-13.2	-259.7	259.7	0.0	0.0
9F	X1	X2	1131.8	1112.4	9.7	-280.5	280.5	0.0	0.0
	X2	X3	1096.4	1096.7	-0.2	-274.1	274.1	0.0	0.0
	X3	X4	1102.9	1102.9	0.0	-275.7	275.7	0.0	0.0
	X4	X5	1096.7	1096.4	0.2	-274.1	274.1	0.0	0.0
	X5	X6	1112.4	1131.8	-9.7	-280.5	280.5	0.0	0.0
8F	X1	X2	1234.0	1213.0	10.5	-305.9	305.9	0.0	0.0
	X2	X3	1266.0	1264.4	0.8	-316.3	316.3	0.0	0.0
	X3	X4	1267.9	1267.9	0.0	-317.0	317.0	0.0	0.0
	X4	X5	1264.4	1266.0	-0.8	-316.3	316.3	0.0	0.0
	X5	X6	1213.0	1234.0	-10.5	-305.9	305.9	0.0	0.0
7F	X1	X2	1323.3	1301.3	11.0	-328.1	328.1	0.0	0.0
	X2	X3	1349.0	1347.9	0.5	-337.1	337.1	0.0	0.0
	X3	X4	1351.2	1351.2	0.0	-337.8	337.8	0.0	0.0
	X4	X5	1347.9	1349.0	-0.5	-337.1	337.1	0.0	0.0
	X5	X6	1301.3	1323.3	-11.0	-328.1	328.1	0.0	0.0
6F	X1	X2	1586.9	1556.6	15.1	-392.9	392.9	0.0	0.0
	X2	X3	1601.6	1600.3	0.6	-400.2	400.2	0.0	0.0
	X3	X4	1603.4	1603.4	0.0	-400.9	400.9	0.0	0.0
	X4	X5	1600.3	1601.6	-0.6	-400.2	400.2	0.0	0.0
	X5	X6	1556.6	1586.9	-15.1	-392.9	392.9	0.0	0.0
5F	X1	X2	1643.0	1615.7	13.6	-407.3	407.3	0.0	0.0
	X2	X3	1654.7	1653.8	0.5	-413.6	413.6	0.0	0.0
	X3	X4	1656.3	1656.3	0.0	-414.1	414.1	0.0	0.0
	X4	X5	1653.8	1654.7	-0.5	-413.6	413.6	0.0	0.0
	X5	X6	1615.7	1643.0	-13.6	-407.3	407.3	0.0	0.0
4F	X1	X2	1694.2	1665.6	14.3	-420.0	420.0	0.0	0.0
	X2	X3	1689.8	1688.6	0.6	-422.3	422.3	0.0	0.0
	X3	X4	1689.8	1689.8	0.0	-422.5	422.5	0.0	0.0
	X4	X5	1688.6	1689.8	-0.6	-422.3	422.3	0.0	0.0
	X5	X6	1665.6	1694.2	-14.3	-420.0	420.0	0.0	0.0
3F	X1	X2	1755.7	1724.9	15.4	-435.1	435.1	0.0	0.0
	X2	X3	1633.5	1636.4	-1.5	-408.7	408.7	0.0	0.0
	X3	X4	1641.7	1641.7	0.0	-410.4	410.4	0.0	0.0
	X4	X5	1636.4	1633.5	1.5	-408.7	408.7	0.0	0.0
	X5	X6	1724.9	1755.7	-15.4	-435.1	435.1	0.0	0.0
2F	X1	X2	1475.5	1456.7	9.4	-366.5	366.5	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	X2	X3	1374. 1	1374. 6	-0. 2	-343. 6	343. 6	0. 0	0. 0
	X3	X4	1376. 0	1376. 0	0. 0	-344. 0	344. 0	0. 0	0. 0
	X4	X5	1374. 6	1374. 1	0. 2	-343. 6	343. 6	0. 0	0. 0
	X5	X6	1456. 7	1475. 5	-9. 4	-366. 5	366. 5	0. 0	0. 0
1F	X1	X2	2977. 1	2365. 2	305. 9	-667. 8	667. 8	0. 0	0. 0
	X2	X3	1964. 5	2062. 0	-48. 7	-503. 3	503. 3	0. 0	0. 0
	X3	X4	2138. 1	2138. 1	0. 0	-534. 5	534. 5	0. 0	0. 0
	X4	X5	2062. 0	1964. 5	48. 7	-503. 3	503. 3	0. 0	0. 0
	X5	X6	2365. 2	2977. 1	-305. 9	-667. 8	667. 8	0. 0	0. 0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	-255. 7	-247. 7	-4. 0	62. 9	-62. 9	0. 0	0. 0
	X2	X3	-392. 7	-387. 8	-2. 5	97. 6	-97. 6	0. 0	0. 0
	X3	X4	-386. 2	-386. 2	0. 0	96. 6	-96. 6	0. 0	0. 0
	X4	X5	-387. 8	-392. 7	2. 5	97. 6	-97. 6	0. 0	0. 0
	X5	X6	-247. 7	-255. 7	4. 0	62. 9	-62. 9	0. 0	0. 0
12F	X1	X2	-332. 9	-329. 9	-1. 5	82. 8	-82. 8	0. 0	0. 0
	X2	X3	-527. 6	-524. 9	-1. 4	131. 6	-131. 6	0. 0	0. 0
	X3	X4	-526. 1	-526. 1	0. 0	131. 5	-131. 5	0. 0	0. 0
	X4	X5	-524. 9	-527. 6	1. 4	131. 6	-131. 6	0. 0	0. 0
	X5	X6	-329. 9	-332. 9	1. 5	82. 8	-82. 8	0. 0	0. 0
11F	X1	X2	-406. 5	-402. 4	-2. 1	101. 1	-101. 1	0. 0	0. 0
	X2	X3	-630. 7	-626. 2	-2. 3	157. 1	-157. 1	0. 0	0. 0
	X3	X4	-624. 6	-624. 6	0. 0	156. 2	-156. 2	0. 0	0. 0
	X4	X5	-626. 2	-630. 7	2. 3	157. 1	-157. 1	0. 0	0. 0
	X5	X6	-402. 4	-406. 5	2. 1	101. 1	-101. 1	0. 0	0. 0
10F	X1	X2	-1052. 1	-1025. 7	-13. 2	259. 7	-259. 7	0. 0	0. 0
	X2	X3	-1009. 7	-1011. 1	0. 7	252. 6	-252. 6	0. 0	0. 0
	X3	X4	-1019. 4	-1019. 4	0. 0	254. 9	-254. 9	0. 0	0. 0
	X4	X5	-1011. 1	-1009. 7	-0. 7	252. 6	-252. 6	0. 0	0. 0
	X5	X6	-1025. 7	-1052. 1	13. 2	259. 7	-259. 7	0. 0	0. 0
9F	X1	X2	-1131. 8	-1112. 4	-9. 7	280. 5	-280. 5	0. 0	0. 0
	X2	X3	-1096. 4	-1096. 7	0. 2	274. 1	-274. 1	0. 0	0. 0
	X3	X4	-1102. 9	-1102. 9	0. 0	275. 7	-275. 7	0. 0	0. 0
	X4	X5	-1096. 7	-1096. 4	-0. 2	274. 1	-274. 1	0. 0	0. 0
	X5	X6	-1112. 4	-1131. 8	9. 7	280. 5	-280. 5	0. 0	0. 0
8F	X1	X2	-1234. 0	-1213. 0	-10. 5	305. 9	-305. 9	0. 0	0. 0
	X2	X3	-1266. 0	-1264. 4	-0. 8	316. 3	-316. 3	0. 0	0. 0
	X3	X4	-1267. 9	-1267. 9	0. 0	317. 0	-317. 0	0. 0	0. 0
	X4	X5	-1264. 4	-1266. 0	0. 8	316. 3	-316. 3	0. 0	0. 0
	X5	X6	-1213. 0	-1234. 0	10. 5	305. 9	-305. 9	0. 0	0. 0
7F	X1	X2	-1323. 3	-1301. 3	-11. 0	328. 1	-328. 1	0. 0	0. 0
	X2	X3	-1349. 0	-1347. 9	-0. 5	337. 1	-337. 1	0. 0	0. 0
	X3	X4	-1351. 2	-1351. 2	0. 0	337. 8	-337. 8	0. 0	0. 0
	X4	X5	-1347. 9	-1349. 0	0. 5	337. 1	-337. 1	0. 0	0. 0
	X5	X6	-1301. 3	-1323. 3	11. 0	328. 1	-328. 1	0. 0	0. 0
6F	X1	X2	-1586. 9	-1556. 6	-15. 1	392. 9	-392. 9	0. 0	0. 0
	X2	X3	-1601. 6	-1600. 3	-0. 6	400. 2	-400. 2	0. 0	0. 0
	X3	X4	-1603. 4	-1603. 4	0. 0	400. 9	-400. 9	0. 0	0. 0
	X4	X5	-1600. 3	-1601. 6	0. 6	400. 2	-400. 2	0. 0	0. 0
	X5	X6	-1556. 6	-1586. 9	15. 1	392. 9	-392. 9	0. 0	0. 0
5F	X1	X2	-1643. 0	-1615. 7	-13. 6	407. 3	-407. 3	0. 0	0. 0
	X2	X3	-1654. 7	-1653. 8	-0. 5	413. 6	-413. 6	0. 0	0. 0
	X3	X4	-1656. 3	-1656. 3	0. 0	414. 1	-414. 1	0. 0	0. 0
	X4	X5	-1653. 8	-1654. 7	0. 5	413. 6	-413. 6	0. 0	0. 0
	X5	X6	-1615. 7	-1643. 0	13. 6	407. 3	-407. 3	0. 0	0. 0
4F	X1	X2	-1694. 2	-1665. 6	-14. 3	420. 0	-420. 0	0. 0	0. 0
	X2	X3	-1689. 8	-1688. 6	-0. 6	422. 3	-422. 3	0. 0	0. 0
	X3	X4	-1689. 8	-1689. 8	0. 0	422. 5	-422. 5	0. 0	0. 0
	X4	X5	-1688. 6	-1689. 8	0. 6	422. 3	-422. 3	0. 0	0. 0
	X5	X6	-1665. 6	-1694. 2	14. 3	420. 0	-420. 0	0. 0	0. 0
3F	X1	X2	-1755. 7	-1724. 9	-15. 4	435. 1	-435. 1	0. 0	0. 0
	X2	X3	-1633. 5	-1636. 4	1. 5	408. 7	-408. 7	0. 0	0. 0
	X3	X4	-1641. 7	-1641. 7	0. 0	410. 4	-410. 4	0. 0	0. 0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
3F	X4	X5	-1636.4	-1633.5	-1.5	408.7	-408.7	0.0	0.0
	X5	X6	-1724.9	-1755.7	15.4	435.1	-435.1	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1475.5	-1456.7	-9.4	366.5	-366.5	0.0	0.0
	X2	X3	-1374.1	-1374.6	0.2	343.6	-343.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1376.0	-1376.0	0.0	344.0	-344.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1374.6	-1374.1	-0.2	343.6	-343.6	0.0	0.0
	X5	X6	-1456.7	-1475.5	9.4	366.5	-366.5	0.0	0.0
1F	X1	X2	-2977.1	-2365.2	-305.9	667.8	-667.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1964.5	-2062.0	48.7	503.3	-503.3	0.0	0.0
	X3	X4	-2138.1	-2138.1	0.0	534.5	-534.5	0.0	0.0
	X4	X5	-2062.0	-1964.5	-48.7	503.3	-503.3	0.0	0.0
	X5	X6	-2365.2	-2977.1	305.9	667.8	-667.8	0.0	0.0

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	RF	X1	140.9	105.7	-17.6	-88.1	88.1	-269.3	269.3
		X2	6.1	4.2	-1.0	-3.7	3.7	-462.7	462.7
		X3	-0.3	-0.1	0.1	0.1	-0.1	-468.5	468.5
		X4	0.3	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-468.5	468.5
		X5	-6.1	-4.2	1.0	3.7	-3.7	-462.7	462.7
		X6	-140.9	-105.7	17.6	88.1	-88.1	-269.3	269.3
11F	12F	X1	90.2	95.8	2.8	-66.4	66.4	-621.1	621.1
		X2	3.9	4.8	0.4	-3.1	3.1	-1029.6	1029.6
		X3	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-1041.5	1041.5
		X4	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-1041.5	1041.5
		X5	-3.9	-4.8	-0.4	3.1	-3.1	-1029.6	1029.6
		X6	-90.2	-95.8	-2.8	66.4	-66.4	-621.1	621.1
10F	11F	X1	99.4	100.8	0.7	-70.3	70.3	-972.8	972.8
		X2	2.7	-2.5	-2.6	-0.1	0.1	-1596.6	1596.6
		X3	-0.1	0.1	0.1	-0.0	0.0	-1614.5	1614.5
		X4	0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.0	-1614.5	1614.5
		X5	-2.7	2.5	2.6	0.1	-0.1	-1596.6	1596.6
		X6	-99.4	-100.8	-0.7	70.3	-70.3	-972.8	972.8
9F	10F	X1	114.2	106.8	-3.7	-78.9	78.9	-1340.3	1340.3
		X2	-5.5	-4.4	0.6	3.5	-3.5	-2188.6	2188.6
		X3	0.2	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-2201.6	2201.6
		X4	-0.2	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-2201.6	2201.6
		X5	5.5	4.4	-0.6	-3.5	3.5	-2188.6	2188.6
		X6	-114.2	-106.8	3.7	78.9	-78.9	-1340.3	1340.3
8F	9F	X1	108.8	105.6	-1.6	-76.6	76.6	-1707.6	1707.6
		X2	-3.8	-2.5	0.7	2.3	-2.3	-2787.9	2787.9
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-2796.2	2796.2
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-2796.2	2796.2
		X5	3.8	2.5	-0.7	-2.3	2.3	-2787.9	2787.9
		X6	-108.8	-105.6	1.6	76.6	-76.6	-1707.6	1707.6
7F	8F	X1	109.6	105.6	-2.0	-76.9	76.9	-2078.8	2078.8
		X2	-2.0	-2.2	-0.1	1.5	-1.5	-3391.0	3391.0
		X3	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-3397.4	3397.4
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-3397.4	3397.4
		X5	2.0	2.2	0.1	-1.5	1.5	-3391.0	3391.0
		X6	-109.6	-105.6	2.0	76.9	-76.9	-2078.8	2078.8
6F	7F	X1	109.5	106.3	-1.6	-76.4	76.4	-2449.9	2449.9
		X2	-2.4	-2.5	-0.0	1.8	-1.8	-3994.1	3994.1
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-3998.6	3998.6
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-3998.6	3998.6
		X5	2.4	2.5	0.0	-1.8	1.8	-3994.1	3994.1
		X6	-109.5	-106.3	1.6	76.4	-76.4	-2449.9	2449.9
5F	6F	X1	111.1	106.9	-2.1	-77.8	77.8	-2823.3	2823.3
		X2	-2.9	-2.8	0.0	2.0	-2.0	-4607.1	4607.1
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-4609.2	4609.2
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-4609.2	4609.2
		X5	2.9	2.8	-0.0	-2.0	2.0	-4607.1	4607.1
		X6	-111.1	-106.9	2.1	77.8	-77.8	-2823.3	2823.3
4F	5F	X1	110.4	106.1	-2.1	-77.3	77.3	-3196.6	3196.6
		X2	-2.8	-2.4	0.2	1.8	-1.8	-5219.8	5219.8

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	X3	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-5219.6	5219.6
		X4	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-5219.6	5219.6
		X5	2.8	2.4	-0.2	-1.8	1.8	-5219.8	5219.8
		X6	-110.4	-106.1	2.1	77.3	-77.3	-3196.6	3196.6
3F	4F	X1	111.0	109.0	-1.0	-78.5	78.5	-3569.9	3569.9
		X2	-3.5	-5.3	-0.9	3.1	-3.1	-5832.6	5832.6
		X3	0.1	0.3	0.1	-0.2	0.2	-5830.0	5830.0
		X4	-0.1	-0.3	-0.1	0.2	-0.2	-5830.0	5830.0
		X5	3.5	5.3	0.9	-3.1	3.1	-5832.6	5832.6
		X6	-111.0	-109.0	1.0	78.5	-78.5	-3569.9	3569.9
2F	3F	X1	111.5	103.4	-4.1	-76.7	76.7	-3946.0	3946.0
		X2	-5.2	-2.5	1.4	2.7	-2.7	-6448.7	6448.7
		X3	0.0	-0.6	-0.3	0.2	-0.2	-6440.4	6440.4
		X4	-0.0	0.6	0.3	-0.2	0.2	-6440.4	6440.4
		X5	5.2	2.5	-1.4	-2.7	2.7	-6448.7	6448.7
		X6	-111.5	-103.4	4.1	76.7	-76.7	-3946.0	3946.0
1F	2F	X1	117.7	159.4	20.9	-74.4	74.4	-4330.7	4330.7
		X2	-8.9	-20.3	-5.7	7.8	-7.8	-7071.8	7071.8
		X3	0.9	3.5	1.3	-1.2	1.2	-7057.9	7057.9
		X4	-0.9	-3.5	-1.3	1.2	-1.2	-7057.9	7057.9
		X5	8.9	20.3	5.7	-7.8	7.8	-7071.8	7071.8
		X6	-117.7	-159.4	-20.9	74.4	-74.4	-4330.7	4330.7

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	RF	X1	-255.7	209.3	232.5	16.6	-16.6	34.2	-34.2
		X2	-640.4	-85.9	277.2	259.4	-259.4	17.3	-17.3
		X3	-774.0	-182.6	295.7	341.7	-341.7	-0.5	0.5
		X4	-774.0	-182.6	295.7	341.7	-341.7	0.5	-0.5
		X5	-640.4	-85.9	277.2	259.4	-259.4	-17.3	17.3
		X6	-255.7	209.3	232.5	16.6	-16.6	-34.2	34.2
11F	12F	X1	-542.1	-46.9	247.6	210.3	-210.3	79.1	-79.1
		X2	-771.6	-320.2	225.7	389.9	-389.9	41.8	-41.8
		X3	-868.3	-440.1	214.1	467.3	-467.3	-0.5	0.5
		X4	-868.3	-440.1	214.1	467.3	-467.3	0.5	-0.5
		X5	-771.6	-320.2	225.7	389.9	-389.9	-41.8	41.8
		X6	-542.1	-46.9	247.6	210.3	-210.3	-79.1	79.1
10F	11F	X1	-359.7	-439.4	-39.9	280.4	-280.4	134.0	-134.0
		X2	-712.9	-891.2	-89.1	562.8	-562.8	69.8	-69.8
		X3	-810.7	-909.2	-49.2	603.5	-603.5	-1.0	1.0
		X4	-810.7	-909.2	-49.2	603.5	-603.5	1.0	-1.0
		X5	-712.9	-891.2	-89.1	562.8	-562.8	-69.8	69.8
		X6	-359.7	-439.4	-39.9	280.4	-280.4	-134.0	134.0
9F	10F	X1	-612.6	-405.2	103.7	363.5	-363.5	275.0	-275.0
		X2	-1144.2	-875.3	134.5	721.2	-721.2	66.2	-66.2
		X3	-1121.3	-863.1	129.1	708.7	-708.7	0.1	-0.1
		X4	-1121.3	-863.1	129.1	708.7	-708.7	-0.1	0.1
		X5	-1144.2	-875.3	134.5	721.2	-721.2	-66.2	66.2
		X6	-612.6	-405.2	103.7	363.5	-363.5	-275.0	275.0
8F	9F	X1	-726.6	-429.4	148.6	412.9	-412.9	406.6	-406.6
		X2	-1333.5	-1021.7	155.9	841.1	-841.1	67.6	-67.6
		X3	-1336.5	-1043.7	146.4	850.1	-850.1	1.0	-1.0
		X4	-1336.5	-1043.7	146.4	850.1	-850.1	-1.0	1.0
		X5	-1333.5	-1021.7	155.9	841.1	-841.1	-67.6	67.6
		X6	-726.6	-429.4	148.6	412.9	-412.9	-406.6	406.6
7F	8F	X1	-804.6	-546.1	129.2	482.4	-482.4	564.6	-564.6
		X2	-1457.2	-1177.5	139.8	941.0	-941.0	73.2	-73.2
		X3	-1488.5	-1203.0	142.8	961.2	-961.2	1.4	-1.4
		X4	-1488.5	-1203.0	142.8	961.2	-961.2	-1.4	1.4
		X5	-1457.2	-1177.5	139.8	941.0	-941.0	-73.2	73.2
		X6	-804.6	-546.1	129.2	482.4	-482.4	-564.6	564.6
6F	7F	X1	-777.1	-748.8	14.2	540.1	-540.1	734.0	-734.0
		X2	-1472.7	-1461.8	5.5	1038.8	-1038.8	78.0	-78.0
		X3	-1496.2	-1484.2	6.0	1055.0	-1055.0	1.7	-1.7
		X4	-1496.2	-1484.2	6.0	1055.0	-1055.0	-1.7	1.7

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
6F	7F	X5	-1472.7	-1461.8	5.5	1038.8	-1038.8	-78.0	78.0
		X6	-777.1	-748.8	14.2	540.1	-540.1	-734.0	734.0
5F	6F	X1	-838.1	-712.8	62.6	553.9	-553.9	937.0	-937.0
		X2	-1696.4	-1505.3	95.6	1143.5	-1143.5	84.4	-84.4
		X3	-1719.6	-1524.9	97.3	1158.7	-1158.7	2.1	-2.1
		X4	-1719.6	-1524.9	97.3	1158.7	-1158.7	-2.1	2.1
		X5	-1696.4	-1505.3	95.6	1143.5	-1143.5	-84.4	84.4
		X6	-838.1	-712.8	62.6	553.9	-553.9	-937.0	937.0
4F	5F	X1	-930.2	-806.5	61.8	620.2	-620.2	1147.4	-1147.4
		X2	-1765.2	-1616.0	74.6	1207.6	-1207.6	87.9	-87.9
		X3	-1785.1	-1637.2	73.9	1222.3	-1222.3	2.4	-2.4
		X4	-1785.1	-1637.2	73.9	1222.3	-1222.3	-2.4	2.4
		X5	-1765.2	-1616.0	74.6	1207.6	-1207.6	-87.9	87.9
		X6	-930.2	-806.5	61.8	620.2	-620.2	-1147.4	1147.4
3F	4F	X1	-887.7	-996.8	-54.5	673.0	-673.0	1364.3	-1364.3
		X2	-1739.4	-1837.4	-49.0	1277.4	-1277.4	89.2	-89.2
		X3	-1741.2	-1802.6	-30.7	1265.6	-1265.6	2.5	-2.5
		X4	-1741.2	-1802.6	-30.7	1265.6	-1265.6	-2.5	2.5
		X5	-1739.4	-1837.4	-49.0	1277.4	-1277.4	-89.2	89.2
		X6	-887.7	-996.8	-54.5	673.0	-673.0	-1364.3	1364.3
2F	3F	X1	-758.9	-1417.4	-329.3	777.3	-777.3	1589.0	-1589.0
		X2	-1520.9	-2122.3	-300.7	1301.1	-1301.1	74.6	-74.6
		X3	-1475.5	-2100.3	-312.4	1277.1	-1277.1	3.4	-3.4
		X4	-1475.5	-2100.3	-312.4	1277.1	-1277.1	-3.4	3.4
		X5	-1520.9	-2122.3	-300.7	1301.1	-1301.1	-74.6	74.6
		X6	-758.9	-1417.4	-329.3	777.3	-777.3	-1589.0	1589.0
1F	2F	X1	-58.1	-2977.1	-1459.5	814.8	-814.8	1778.3	-1778.3
		X2	-708.6	-4329.7	-1810.6	1352.5	-1352.5	61.9	-61.9
		X3	-650.4	-4200.1	-1774.9	1302.1	-1302.1	3.7	-3.7
		X4	-650.4	-4200.1	-1774.9	1302.1	-1302.1	-3.7	3.7
		X5	-708.6	-4329.7	-1810.6	1352.5	-1352.5	-61.9	61.9
		X6	-58.1	-2977.1	-1459.5	814.8	-814.8	-1778.3	1778.3

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	RF	X1	255.7	-209.3	-232.5	-16.6	16.6	-34.2	34.2
		X2	640.4	85.9	-277.2	-259.4	259.4	-17.3	17.3
		X3	774.0	182.6	-295.7	-341.7	341.7	0.5	-0.5
		X4	774.0	182.6	-295.7	-341.7	341.7	-0.5	0.5
		X5	640.4	85.9	-277.2	-259.4	259.4	17.3	-17.3
		X6	255.7	-209.3	-232.5	-16.6	16.6	34.2	-34.2
11F	12F	X1	542.1	46.9	-247.6	-210.3	210.3	-79.1	79.1
		X2	771.6	320.2	-225.7	-389.9	389.9	-41.8	41.8
		X3	868.3	440.1	-214.1	-467.3	467.3	0.5	-0.5
		X4	868.3	440.1	-214.1	-467.3	467.3	-0.5	0.5
		X5	771.6	320.2	-225.7	-389.9	389.9	41.8	-41.8
		X6	542.1	46.9	-247.6	-210.3	210.3	79.1	-79.1
10F	11F	X1	359.7	439.4	39.9	-280.4	280.4	-134.0	134.0
		X2	712.9	891.2	89.1	-562.8	562.8	-69.8	69.8
		X3	810.7	909.2	49.2	-603.5	603.5	1.0	-1.0
		X4	810.7	909.2	49.2	-603.5	603.5	-1.0	1.0
		X5	712.9	891.2	89.1	-562.8	562.8	69.8	-69.8
		X6	359.7	439.4	39.9	-280.4	280.4	134.0	-134.0
9F	10F	X1	612.6	405.2	-103.7	-363.5	363.5	-275.0	275.0
		X2	1144.2	875.3	-134.5	-721.2	721.2	-66.2	66.2
		X3	1121.3	863.1	-129.1	-708.7	708.7	-0.1	0.1
		X4	1121.3	863.1	-129.1	-708.7	708.7	0.1	-0.1
		X5	1144.2	875.3	-134.5	-721.2	721.2	66.2	-66.2
		X6	612.6	405.2	-103.7	-363.5	363.5	275.0	-275.0
8F	9F	X1	726.6	429.4	-148.6	-412.9	412.9	-406.6	406.6
		X2	1333.5	1021.7	-155.9	-841.1	841.1	-67.6	67.6
		X3	1336.5	1043.7	-146.4	-850.1	850.1	-1.0	1.0
		X4	1336.5	1043.7	-146.4	-850.1	850.1	1.0	-1.0
		X5	1333.5	1021.7	-155.9	-841.1	841.1	67.6	-67.6
		X6	726.6	429.4	-148.6	-412.9	412.9	406.6	-406.6

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	X1	804. 6	546. 1	-129. 2	-482. 4	482. 4	-564. 6	564. 6
		X2	1457. 2	1177. 5	-139. 8	-941. 0	941. 0	-73. 2	73. 2
		X3	1488. 5	1203. 0	-142. 8	-961. 2	961. 2	-1. 4	1. 4
		X4	1488. 5	1203. 0	-142. 8	-961. 2	961. 2	1. 4	-1. 4
		X5	1457. 2	1177. 5	-139. 8	-941. 0	941. 0	73. 2	-73. 2
		X6	804. 6	546. 1	-129. 2	-482. 4	482. 4	564. 6	-564. 6
6F	7F	X1	777. 1	748. 8	-14. 2	-540. 1	540. 1	-734. 0	734. 0
		X2	1472. 7	1461. 8	-5. 5	-1038. 8	1038. 8	-78. 0	78. 0
		X3	1496. 2	1484. 2	-6. 0	-1055. 0	1055. 0	-1. 7	1. 7
		X4	1496. 2	1484. 2	-6. 0	-1055. 0	1055. 0	1. 7	-1. 7
		X5	1472. 7	1461. 8	-5. 5	-1038. 8	1038. 8	78. 0	-78. 0
		X6	777. 1	748. 8	-14. 2	-540. 1	540. 1	734. 0	-734. 0
5F	6F	X1	838. 1	712. 8	-62. 6	-553. 9	553. 9	-937. 0	937. 0
		X2	1696. 4	1505. 3	-95. 6	-1143. 5	1143. 5	-84. 4	84. 4
		X3	1719. 6	1524. 9	-97. 3	-1158. 7	1158. 7	-2. 1	2. 1
		X4	1719. 6	1524. 9	-97. 3	-1158. 7	1158. 7	2. 1	-2. 1
		X5	1696. 4	1505. 3	-95. 6	-1143. 5	1143. 5	84. 4	-84. 4
		X6	838. 1	712. 8	-62. 6	-553. 9	553. 9	937. 0	-937. 0
4F	5F	X1	930. 2	806. 5	-61. 8	-620. 2	620. 2	-1147. 4	1147. 4
		X2	1765. 2	1616. 0	-74. 6	-1207. 6	1207. 6	-87. 9	87. 9
		X3	1785. 1	1637. 2	-73. 9	-1222. 3	1222. 3	-2. 4	2. 4
		X4	1785. 1	1637. 2	-73. 9	-1222. 3	1222. 3	2. 4	-2. 4
		X5	1765. 2	1616. 0	-74. 6	-1207. 6	1207. 6	87. 9	-87. 9
		X6	930. 2	806. 5	-61. 8	-620. 2	620. 2	1147. 4	-1147. 4
3F	4F	X1	887. 7	996. 8	54. 5	-673. 0	673. 0	-1364. 3	1364. 3
		X2	1739. 4	1837. 4	49. 0	-1277. 4	1277. 4	-89. 2	89. 2
		X3	1741. 2	1802. 6	30. 7	-1265. 6	1265. 6	-2. 5	2. 5
		X4	1741. 2	1802. 6	30. 7	-1265. 6	1265. 6	2. 5	-2. 5
		X5	1739. 4	1837. 4	49. 0	-1277. 4	1277. 4	89. 2	-89. 2
		X6	887. 7	996. 8	54. 5	-673. 0	673. 0	1364. 3	-1364. 3
2F	3F	X1	758. 9	1417. 4	329. 3	-777. 3	777. 3	-1589. 0	1589. 0
		X2	1520. 9	2122. 3	300. 7	-1301. 1	1301. 1	-74. 6	74. 6
		X3	1475. 5	2100. 3	312. 4	-1277. 1	1277. 1	-3. 4	3. 4
		X4	1475. 5	2100. 3	312. 4	-1277. 1	1277. 1	3. 4	-3. 4
		X5	1520. 9	2122. 3	300. 7	-1301. 1	1301. 1	74. 6	-74. 6
		X6	758. 9	1417. 4	329. 3	-777. 3	777. 3	1589. 0	-1589. 0
1F	2F	X1	58. 1	2977. 1	1459. 5	-814. 8	814. 8	-1778. 3	1778. 3
		X2	708. 6	4329. 7	1810. 6	-1352. 5	1352. 5	-61. 9	61. 9
		X3	650. 4	4200. 1	1774. 9	-1302. 1	1302. 1	-3. 7	3. 7
		X4	650. 4	4200. 1	1774. 9	-1302. 1	1302. 1	3. 7	-3. 7
		X5	708. 6	4329. 7	1810. 6	-1352. 5	1352. 5	61. 9	-61. 9
		X6	58. 1	2977. 1	1459. 5	-814. 8	814. 8	1778. 3	-1778. 3

=====

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	X1	X2	-140. 9	152. 0	87. 2	92. 0	94. 8	0. 0	0. 0
	X2	X3	-158. 1	158. 9	91. 1	101. 3	101. 5	0. 0	0. 0
	X3	X4	-158. 6	158. 6	91. 0	101. 4	101. 4	0. 0	0. 0
	X4	X5	-158. 9	158. 1	91. 1	101. 5	101. 3	0. 0	0. 0
	X5	X6	-152. 0	140. 9	87. 2	94. 8	92. 0	0. 0	0. 0
12F	X1	X2	-195. 9	201. 2	110. 1	134. 5	135. 9	0. 0	0. 0
	X2	X3	-209. 3	209. 7	114. 4	142. 8	142. 9	0. 0	0. 0
	X3	X4	-209. 6	209. 6	114. 4	142. 8	142. 8	0. 0	0. 0
	X4	X5	-209. 7	209. 3	114. 4	142. 9	142. 8	0. 0	0. 0
	X5	X6	-201. 2	195. 9	110. 1	135. 9	134. 5	0. 0	0. 0
11F	X1	X2	-195. 2	201. 7	110. 2	134. 4	136. 0	0. 0	0. 0
	X2	X3	-209. 2	209. 8	114. 5	142. 7	142. 9	0. 0	0. 0
	X3	X4	-209. 6	209. 6	114. 4	142. 8	142. 8	0. 0	0. 0
	X4	X5	-209. 8	209. 2	114. 5	142. 9	142. 7	0. 0	0. 0
	X5	X6	-201. 7	195. 2	110. 2	136. 0	134. 4	0. 0	0. 0

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
10F	X1	X2	-215.1	229.5	125.0	152.7	156.3	0.0	0.0
	X2	X3	-221.4	220.4	119.8	151.3	151.1	0.0	0.0
	X3	X4	-220.7	220.7	120.0	151.2	151.2	0.0	0.0
	X4	X5	-220.4	221.4	119.8	151.1	151.3	0.0	0.0
	X5	X6	-229.5	215.1	125.0	156.3	152.7	0.0	0.0
9F	X1	X2	-215.6	229.4	124.7	152.7	156.2	0.0	0.0
	X2	X3	-221.2	220.5	119.9	151.3	151.1	0.0	0.0
	X3	X4	-220.8	220.8	120.0	151.2	151.2	0.0	0.0
	X4	X5	-220.5	221.2	119.9	151.1	151.3	0.0	0.0
	X5	X6	-229.4	215.6	124.7	156.2	152.7	0.0	0.0
8F	X1	X2	-215.2	229.9	124.7	152.6	156.3	0.0	0.0
	X2	X3	-225.3	225.0	122.1	154.5	154.4	0.0	0.0
	X3	X4	-225.1	225.1	122.1	154.5	154.5	0.0	0.0
	X4	X5	-225.0	225.3	122.1	154.4	154.5	0.0	0.0
	X5	X6	-229.9	215.2	124.7	156.3	152.6	0.0	0.0
7F	X1	X2	-215.1	230.0	124.7	152.6	156.3	0.0	0.0
	X2	X3	-225.4	225.0	122.1	154.5	154.4	0.0	0.0
	X3	X4	-225.1	225.1	122.1	154.5	154.5	0.0	0.0
	X4	X5	-225.0	225.4	122.1	154.4	154.5	0.0	0.0
	X5	X6	-230.0	215.1	124.7	156.3	152.6	0.0	0.0
6F	X1	X2	-217.4	234.9	127.2	155.3	159.7	0.0	0.0
	X2	X3	-229.5	229.0	124.1	157.6	157.5	0.0	0.0
	X3	X4	-229.2	229.2	124.2	157.5	157.5	0.0	0.0
	X4	X5	-229.0	229.5	124.1	157.5	157.6	0.0	0.0
	X5	X6	-234.9	217.4	127.2	159.7	155.3	0.0	0.0
5F	X1	X2	-217.3	235.0	127.2	155.3	159.7	0.0	0.0
	X2	X3	-229.5	229.0	124.1	157.6	157.5	0.0	0.0
	X3	X4	-229.2	229.2	124.2	157.5	157.5	0.0	0.0
	X4	X5	-229.0	229.5	124.1	157.5	157.6	0.0	0.0
	X5	X6	-235.0	217.3	127.2	159.7	155.3	0.0	0.0
4F	X1	X2	-217.1	235.3	127.1	155.2	159.8	0.0	0.0
	X2	X3	-229.4	229.0	124.1	157.6	157.5	0.0	0.0
	X3	X4	-229.2	229.2	124.2	157.5	157.5	0.0	0.0
	X4	X5	-229.0	229.4	124.1	157.5	157.6	0.0	0.0
	X5	X6	-235.3	217.1	127.1	159.8	155.2	0.0	0.0
3F	X1	X2	-220.4	240.4	129.9	158.5	163.5	0.0	0.0
	X2	X3	-229.9	228.8	124.0	157.6	157.4	0.0	0.0
	X3	X4	-229.1	229.1	124.2	157.5	157.5	0.0	0.0
	X4	X5	-228.8	229.9	124.0	157.4	157.6	0.0	0.0
	X5	X6	-240.4	220.4	129.9	163.5	158.5	0.0	0.0
2F	X1	X2	-221.0	240.7	129.5	158.6	163.5	0.0	0.0
	X2	X3	-229.3	229.0	124.2	157.6	157.5	0.0	0.0
	X3	X4	-229.2	229.2	124.1	157.5	157.5	0.0	0.0
	X4	X5	-229.0	229.3	124.2	157.5	157.6	0.0	0.0
	X5	X6	-240.7	221.0	129.5	163.5	158.6	0.0	0.0
1F	X1	X2	-159.4	359.2	220.9	196.0	245.9	0.0	0.0
	X2	X3	-338.8	307.2	157.2	224.9	217.0	0.0	0.0
	X3	X4	-310.6	310.6	169.5	220.9	220.9	0.0	0.0
	X4	X5	-307.2	338.8	157.2	217.0	224.9	0.0	0.0
	X5	X6	-359.2	159.4	220.9	245.9	196.0	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力×正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	255.7	247.7	4.0	-62.9	62.9	0.0	0.0
	X2	X3	392.7	387.8	2.5	-97.6	97.6	0.0	0.0
	X3	X4	386.2	386.2	0.0	-96.6	96.6	0.0	0.0
	X4	X5	387.8	392.7	-2.5	-97.6	97.6	0.0	0.0
	X5	X6	247.7	255.7	-4.0	-62.9	62.9	0.0	0.0
12F	X1	X2	332.9	329.9	1.5	-82.8	82.8	0.0	0.0
	X2	X3	527.6	524.9	1.4	-131.6	131.6	0.0	0.0
	X3	X4	526.1	526.1	0.0	-131.5	131.5	0.0	0.0
	X4	X5	524.9	527.6	-1.4	-131.6	131.6	0.0	0.0
	X5	X6	329.9	332.9	-1.5	-82.8	82.8	0.0	0.0
11F	X1	X2	406.5	402.4	2.1	-101.1	101.1	0.0	0.0
	X2	X3	630.7	626.2	2.3	-157.1	157.1	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	X3	X4	624. 6	624. 6	0. 0	-156. 2	156. 2	0. 0	0. 0
	X4	X5	626. 2	630. 7	-2. 3	-157. 1	157. 1	0. 0	0. 0
	X5	X6	402. 4	406. 5	-2. 1	-101. 1	101. 1	0. 0	0. 0
10F	X1	X2	1052. 1	1025. 7	13. 2	-259. 7	259. 7	0. 0	0. 0
	X2	X3	1009. 7	1011. 1	-0. 7	-252. 6	252. 6	0. 0	0. 0
	X3	X4	1019. 4	1019. 4	0. 0	-254. 9	254. 9	0. 0	0. 0
	X4	X5	1011. 1	1009. 7	0. 7	-252. 6	252. 6	0. 0	0. 0
	X5	X6	1025. 7	1052. 1	-13. 2	-259. 7	259. 7	0. 0	0. 0
9F	X1	X2	1131. 8	1112. 4	9. 7	-280. 5	280. 5	0. 0	0. 0
	X2	X3	1096. 4	1096. 7	-0. 2	-274. 1	274. 1	0. 0	0. 0
	X3	X4	1102. 9	1102. 9	0. 0	-275. 7	275. 7	0. 0	0. 0
	X4	X5	1096. 7	1096. 4	0. 2	-274. 1	274. 1	0. 0	0. 0
	X5	X6	1112. 4	1131. 8	-9. 7	-280. 5	280. 5	0. 0	0. 0
8F	X1	X2	1234. 0	1213. 0	10. 5	-305. 9	305. 9	0. 0	0. 0
	X2	X3	1266. 0	1264. 4	0. 8	-316. 3	316. 3	0. 0	0. 0
	X3	X4	1267. 9	1267. 9	0. 0	-317. 0	317. 0	0. 0	0. 0
	X4	X5	1264. 4	1266. 0	-0. 8	-316. 3	316. 3	0. 0	0. 0
	X5	X6	1213. 0	1234. 0	-10. 5	-305. 9	305. 9	0. 0	0. 0
7F	X1	X2	1323. 3	1301. 3	11. 0	-328. 1	328. 1	0. 0	0. 0
	X2	X3	1349. 0	1347. 9	0. 5	-337. 1	337. 1	0. 0	0. 0
	X3	X4	1351. 2	1351. 2	0. 0	-337. 8	337. 8	0. 0	0. 0
	X4	X5	1347. 9	1349. 0	-0. 5	-337. 1	337. 1	0. 0	0. 0
	X5	X6	1301. 3	1323. 3	-11. 0	-328. 1	328. 1	0. 0	0. 0
6F	X1	X2	1586. 9	1556. 6	15. 1	-392. 9	392. 9	0. 0	0. 0
	X2	X3	1601. 6	1600. 3	0. 6	-400. 2	400. 2	0. 0	0. 0
	X3	X4	1603. 4	1603. 4	0. 0	-400. 9	400. 9	0. 0	0. 0
	X4	X5	1600. 3	1601. 6	-0. 6	-400. 2	400. 2	0. 0	0. 0
	X5	X6	1556. 6	1586. 9	-15. 1	-392. 9	392. 9	0. 0	0. 0
5F	X1	X2	1643. 0	1615. 7	13. 6	-407. 3	407. 3	0. 0	0. 0
	X2	X3	1654. 7	1653. 8	0. 5	-413. 6	413. 6	0. 0	0. 0
	X3	X4	1656. 3	1656. 3	0. 0	-414. 1	414. 1	0. 0	0. 0
	X4	X5	1653. 8	1654. 7	-0. 5	-413. 6	413. 6	0. 0	0. 0
	X5	X6	1615. 7	1643. 0	-13. 6	-407. 3	407. 3	0. 0	0. 0
4F	X1	X2	1694. 2	1665. 6	14. 3	-420. 0	420. 0	0. 0	0. 0
	X2	X3	1689. 8	1688. 6	0. 6	-422. 3	422. 3	0. 0	0. 0
	X3	X4	1689. 8	1689. 8	0. 0	-422. 5	422. 5	0. 0	0. 0
	X4	X5	1688. 6	1689. 8	-0. 6	-422. 3	422. 3	0. 0	0. 0
	X5	X6	1665. 6	1694. 2	-14. 3	-420. 0	420. 0	0. 0	0. 0
3F	X1	X2	1755. 7	1724. 9	15. 4	-435. 1	435. 1	0. 0	0. 0
	X2	X3	1633. 5	1636. 4	-1. 5	-408. 7	408. 7	0. 0	0. 0
	X3	X4	1641. 7	1641. 7	0. 0	-410. 4	410. 4	0. 0	0. 0
	X4	X5	1636. 4	1633. 5	1. 5	-408. 7	408. 7	0. 0	0. 0
	X5	X6	1724. 9	1755. 7	-15. 4	-435. 1	435. 1	0. 0	0. 0
2F	X1	X2	1475. 5	1456. 7	9. 4	-366. 5	366. 5	0. 0	0. 0
	X2	X3	1374. 1	1374. 6	-0. 2	-343. 6	343. 6	0. 0	0. 0
	X3	X4	1376. 0	1376. 0	0. 0	-344. 0	344. 0	0. 0	0. 0
	X4	X5	1374. 6	1374. 1	0. 2	-343. 6	343. 6	0. 0	0. 0
	X5	X6	1456. 7	1475. 5	-9. 4	-366. 5	366. 5	0. 0	0. 0
1F	X1	X2	2977. 1	2365. 2	305. 9	-667. 8	667. 8	0. 0	0. 0
	X2	X3	1964. 5	2062. 0	-48. 7	-503. 3	503. 3	0. 0	0. 0
	X3	X4	2138. 1	2138. 1	0. 0	-534. 5	534. 5	0. 0	0. 0
	X4	X5	2062. 0	1964. 5	48. 7	-503. 3	503. 3	0. 0	0. 0
	X5	X6	2365. 2	2977. 1	-305. 9	-667. 8	667. 8	0. 0	0. 0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	-255. 7	-247. 7	-4. 0	62. 9	-62. 9	0. 0	0. 0
	X2	X3	-392. 7	-387. 8	-2. 5	97. 6	-97. 6	0. 0	0. 0
	X3	X4	-386. 2	-386. 2	0. 0	96. 6	-96. 6	0. 0	0. 0
	X4	X5	-387. 8	-392. 7	2. 5	97. 6	-97. 6	0. 0	0. 0
	X5	X6	-247. 7	-255. 7	4. 0	62. 9	-62. 9	0. 0	0. 0
12F	X1	X2	-332. 9	-329. 9	-1. 5	82. 8	-82. 8	0. 0	0. 0
	X2	X3	-527. 6	-524. 9	-1. 4	131. 6	-131. 6	0. 0	0. 0
	X3	X4	-526. 1	-526. 1	0. 0	131. 5	-131. 5	0. 0	0. 0
	X4	X5	-524. 9	-527. 6	1. 4	131. 6	-131. 6	0. 0	0. 0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	X5	X6	-329.9	-332.9	1.5	82.8	-82.8	0.0	0.0
11F	X1	X2	-406.5	-402.4	-2.1	101.1	-101.1	0.0	0.0
	X2	X3	-630.7	-626.2	-2.3	157.1	-157.1	0.0	0.0
	X3	X4	-624.6	-624.6	0.0	156.2	-156.2	0.0	0.0
	X4	X5	-626.2	-630.7	2.3	157.1	-157.1	0.0	0.0
	X5	X6	-402.4	-406.5	2.1	101.1	-101.1	0.0	0.0
10F	X1	X2	-1052.1	-1025.7	-13.2	259.7	-259.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1009.7	-1011.1	0.7	252.6	-252.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1019.4	-1019.4	0.0	254.9	-254.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1011.1	-1009.7	-0.7	252.6	-252.6	0.0	0.0
	X5	X6	-1025.7	-1052.1	13.2	259.7	-259.7	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1131.8	-1112.4	-9.7	280.5	-280.5	0.0	0.0
	X2	X3	-1096.4	-1096.7	0.2	274.1	-274.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1102.9	-1102.9	0.0	275.7	-275.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1096.7	-1096.4	-0.2	274.1	-274.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1112.4	-1131.8	9.7	280.5	-280.5	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1234.0	-1213.0	-10.5	305.9	-305.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1266.0	-1264.4	-0.8	316.3	-316.3	0.0	0.0
	X3	X4	-1267.9	-1267.9	0.0	317.0	-317.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1264.4	-1266.0	0.8	316.3	-316.3	0.0	0.0
	X5	X6	-1213.0	-1234.0	10.5	305.9	-305.9	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1323.3	-1301.3	-11.0	328.1	-328.1	0.0	0.0
	X2	X3	-1349.0	-1347.9	-0.5	337.1	-337.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1351.2	-1351.2	0.0	337.8	-337.8	0.0	0.0
	X4	X5	-1347.9	-1349.0	0.5	337.1	-337.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1301.3	-1323.3	11.0	328.1	-328.1	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1586.9	-1556.6	-15.1	392.9	-392.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1601.6	-1600.3	-0.6	400.2	-400.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1603.4	-1603.4	0.0	400.9	-400.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1600.3	-1601.6	0.6	400.2	-400.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1556.6	-1586.9	15.1	392.9	-392.9	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1643.0	-1615.7	-13.6	407.3	-407.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1654.7	-1653.8	-0.5	413.6	-413.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1656.3	-1656.3	0.0	414.1	-414.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1653.8	-1654.7	0.5	413.6	-413.6	0.0	0.0
	X5	X6	-1615.7	-1643.0	13.6	407.3	-407.3	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1694.2	-1665.6	-14.3	420.0	-420.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1689.8	-1688.6	-0.6	422.3	-422.3	0.0	0.0
	X3	X4	-1689.8	-1689.8	0.0	422.5	-422.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1688.6	-1689.8	0.6	422.3	-422.3	0.0	0.0
	X5	X6	-1665.6	-1694.2	14.3	420.0	-420.0	0.0	0.0
3F	X1	X2	-1755.7	-1724.9	-15.4	435.1	-435.1	0.0	0.0
	X2	X3	-1633.5	-1636.4	1.5	408.7	-408.7	0.0	0.0
	X3	X4	-1641.7	-1641.7	0.0	410.4	-410.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1636.4	-1633.5	-1.5	408.7	-408.7	0.0	0.0
	X5	X6	-1724.9	-1755.7	15.4	435.1	-435.1	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1475.5	-1456.7	-9.4	366.5	-366.5	0.0	0.0
	X2	X3	-1374.1	-1374.6	0.2	343.6	-343.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1376.0	-1376.0	0.0	344.0	-344.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1374.6	-1374.1	-0.2	343.6	-343.6	0.0	0.0
	X5	X6	-1456.7	-1475.5	9.4	366.5	-366.5	0.0	0.0
1F	X1	X2	-2977.1	-2365.2	-305.9	667.8	-667.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1964.5	-2062.0	48.7	503.3	-503.3	0.0	0.0
	X3	X4	-2138.1	-2138.1	0.0	534.5	-534.5	0.0	0.0
	X4	X5	-2062.0	-1964.5	-48.7	503.3	-503.3	0.0	0.0
	X5	X6	-2365.2	-2977.1	305.9	667.8	-667.8	0.0	0.0

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	RF	X1	140.9	105.7	-17.6	-88.1	88.1	-269.7	269.7
		X2	6.1	4.2	-1.0	-3.7	3.7	-462.7	462.7
		X3	-0.3	-0.1	0.1	0.1	-0.1	-468.5	468.5
		X4	0.3	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-468.5	468.5
		X5	-6.1	-4.2	1.0	3.7	-3.7	-462.7	462.7
		X6	-140.9	-105.7	17.6	88.1	-88.1	-269.7	269.7

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	X1	90.2	95.8	2.8	-66.4	66.4	-622.1	622.1
		X2	3.9	4.8	0.4	-3.1	3.1	-1029.6	1029.6
		X3	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-1041.5	1041.5
		X4	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-1041.5	1041.5
		X5	-3.9	-4.8	-0.4	3.1	-3.1	-1029.6	1029.6
		X6	-90.2	-95.8	-2.8	66.4	-66.4	-622.1	622.1
10F	11F	X1	99.4	100.8	0.7	-70.3	70.3	-974.4	974.4
		X2	2.7	-2.5	-2.6	-0.1	0.1	-1596.6	1596.6
		X3	-0.1	0.1	0.1	-0.0	0.0	-1614.5	1614.5
		X4	0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.0	-1614.5	1614.5
		X5	-2.7	2.5	2.6	0.1	-0.1	-1596.6	1596.6
		X6	-99.4	-100.8	-0.7	70.3	-70.3	-974.4	974.4
9F	10F	X1	114.2	106.8	-3.7	-78.9	78.9	-1342.4	1342.4
		X2	-5.5	-4.4	0.6	3.5	-3.5	-2188.6	2188.6
		X3	0.2	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-2201.6	2201.6
		X4	-0.2	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-2201.6	2201.6
		X5	5.5	4.4	-0.6	-3.5	3.5	-2188.6	2188.6
		X6	-114.2	-106.8	3.7	78.9	-78.9	-1342.4	1342.4
8F	9F	X1	108.8	105.6	-1.6	-76.6	76.6	-1710.4	1710.4
		X2	-3.9	-2.5	0.7	2.3	-2.3	-2787.9	2787.9
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-2796.2	2796.2
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-2796.2	2796.2
		X5	3.9	2.5	-0.7	-2.3	2.3	-2787.9	2787.9
		X6	-108.8	-105.6	1.6	76.6	-76.6	-1710.4	1710.4
7F	8F	X1	109.6	105.6	-2.0	-76.9	76.9	-2082.2	2082.2
		X2	-2.0	-2.2	-0.1	1.5	-1.5	-3391.1	3391.1
		X3	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-3397.4	3397.4
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-3397.4	3397.4
		X5	2.0	2.2	0.1	-1.5	1.5	-3391.1	3391.1
		X6	-109.6	-105.6	2.0	76.9	-76.9	-2082.2	2082.2
6F	7F	X1	109.5	106.3	-1.6	-76.4	76.4	-2454.0	2454.0
		X2	-2.4	-2.5	-0.0	1.8	-1.8	-3994.2	3994.2
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-3998.6	3998.6
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-3998.6	3998.6
		X5	2.4	2.5	0.0	-1.8	1.8	-3994.2	3994.2
		X6	-109.5	-106.3	1.6	76.4	-76.4	-2454.0	2454.0
5F	6F	X1	111.1	106.9	-2.1	-77.8	77.8	-2828.0	2828.0
		X2	-2.9	-2.8	0.0	2.0	-2.0	-4607.2	4607.2
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-4609.3	4609.3
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-4609.3	4609.3
		X5	2.9	2.8	-0.0	-2.0	2.0	-4607.2	4607.2
		X6	-111.1	-106.9	2.1	77.8	-77.8	-2828.0	2828.0
4F	5F	X1	110.4	106.1	-2.1	-77.3	77.3	-3202.0	3202.0
		X2	-2.8	-2.4	0.2	1.8	-1.8	-5219.9	5219.9
		X3	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-5219.7	5219.7
		X4	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-5219.7	5219.7
		X5	2.8	2.4	-0.2	-1.8	1.8	-5219.9	5219.9
		X6	-110.4	-106.1	2.1	77.3	-77.3	-3202.0	3202.0
3F	4F	X1	111.0	109.0	-1.0	-78.5	78.5	-3575.9	3575.9
		X2	-3.5	-5.3	-0.9	3.1	-3.1	-5832.7	5832.7
		X3	0.1	0.3	0.1	-0.2	0.2	-5830.1	5830.1
		X4	-0.1	-0.3	-0.1	0.2	-0.2	-5830.1	5830.1
		X5	3.5	5.3	0.9	-3.1	3.1	-5832.7	5832.7
		X6	-111.0	-109.0	1.0	78.5	-78.5	-3575.9	3575.9
2F	3F	X1	111.5	103.4	-4.1	-76.7	76.7	-3952.7	3952.7
		X2	-5.2	-2.5	1.4	2.7	-2.7	-6448.8	6448.8
		X3	0.0	-0.6	-0.3	0.2	-0.2	-6440.4	6440.4
		X4	-0.0	0.6	0.3	-0.2	0.2	-6440.4	6440.4
		X5	5.2	2.5	-1.4	-2.7	2.7	-6448.8	6448.8
		X6	-111.5	-103.4	4.1	76.7	-76.7	-3952.7	3952.7
1F	2F	X1	117.7	159.4	20.9	-74.4	74.4	-4337.9	4337.9
		X2	-8.9	-20.3	-5.7	7.8	-7.8	-7071.9	7071.9
		X3	0.9	3.5	1.3	-1.2	1.2	-7057.9	7057.9
		X4	-0.9	-3.5	-1.3	1.2	-1.2	-7057.9	7057.9
		X5	8.9	20.3	5.7	-7.8	7.8	-7071.9	7071.9

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
1F	2F	X6	-117.7	-159.4	-20.9	74.4	-74.4	-4337.9	4337.9

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力×正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	RF	X1	-255.7	209.3	232.5	16.6	-16.6	34.2	-34.2
		X2	-640.4	-85.9	277.2	259.4	-259.4	17.3	-17.3
		X3	-774.0	-182.6	295.7	341.7	-341.7	-0.5	0.5
		X4	-774.0	-182.6	295.7	341.7	-341.7	0.5	-0.5
		X5	-640.4	-85.9	277.2	259.4	-259.4	-17.3	17.3
		X6	-255.7	209.3	232.5	16.6	-16.6	-34.2	34.2
11F	12F	X1	-542.1	-46.9	247.6	210.3	-210.3	79.1	-79.1
		X2	-771.6	-320.2	225.7	389.9	-389.9	41.8	-41.8
		X3	-868.3	-440.1	214.1	467.3	-467.3	-0.5	0.5
		X4	-868.3	-440.1	214.1	467.3	-467.3	0.5	-0.5
		X5	-771.6	-320.2	225.7	389.9	-389.9	-41.8	41.8
		X6	-542.1	-46.9	247.6	210.3	-210.3	-79.1	79.1
10F	11F	X1	-359.7	-439.4	-39.9	280.4	-280.4	134.0	-134.0
		X2	-712.9	-891.2	-89.1	562.8	-562.8	69.8	-69.8
		X3	-810.7	-909.2	-49.2	603.5	-603.5	-1.0	1.0
		X4	-810.7	-909.2	-49.2	603.5	-603.5	1.0	-1.0
		X5	-712.9	-891.2	-89.1	562.8	-562.8	-69.8	69.8
		X6	-359.7	-439.4	-39.9	280.4	-280.4	-134.0	134.0
9F	10F	X1	-612.6	-405.2	103.7	363.5	-363.5	275.0	-275.0
		X2	-1144.2	-875.3	134.5	721.2	-721.2	66.2	-66.2
		X3	-1121.3	-863.1	129.1	708.7	-708.7	0.1	-0.1
		X4	-1121.3	-863.1	129.1	708.7	-708.7	-0.1	0.1
		X5	-1144.2	-875.3	134.5	721.2	-721.2	-66.2	66.2
		X6	-612.6	-405.2	103.7	363.5	-363.5	-275.0	275.0
8F	9F	X1	-726.6	-429.4	148.6	412.9	-412.9	406.6	-406.6
		X2	-1333.5	-1021.7	155.9	841.1	-841.1	67.6	-67.6
		X3	-1336.5	-1043.7	146.4	850.1	-850.1	1.0	-1.0
		X4	-1336.5	-1043.7	146.4	850.1	-850.1	-1.0	1.0
		X5	-1333.5	-1021.7	155.9	841.1	-841.1	-67.6	67.6
		X6	-726.6	-429.4	148.6	412.9	-412.9	-406.6	406.6
7F	8F	X1	-804.6	-546.1	129.2	482.4	-482.4	564.6	-564.6
		X2	-1457.2	-1177.5	139.8	941.0	-941.0	73.2	-73.2
		X3	-1488.5	-1203.0	142.8	961.2	-961.2	1.4	-1.4
		X4	-1488.5	-1203.0	142.8	961.2	-961.2	-1.4	1.4
		X5	-1457.2	-1177.5	139.8	941.0	-941.0	-73.2	73.2
		X6	-804.6	-546.1	129.2	482.4	-482.4	-564.6	564.6
6F	7F	X1	-777.1	-748.8	14.2	540.1	-540.1	734.0	-734.0
		X2	-1472.7	-1461.8	5.5	1038.8	-1038.8	78.0	-78.0
		X3	-1496.2	-1484.2	6.0	1055.0	-1055.0	1.7	-1.7
		X4	-1496.2	-1484.2	6.0	1055.0	-1055.0	-1.7	1.7
		X5	-1472.7	-1461.8	5.5	1038.8	-1038.8	-78.0	78.0
		X6	-777.1	-748.8	14.2	540.1	-540.1	-734.0	734.0
5F	6F	X1	-838.1	-712.8	62.6	553.9	-553.9	937.0	-937.0
		X2	-1696.4	-1505.3	95.6	1143.5	-1143.5	84.4	-84.4
		X3	-1719.6	-1524.9	97.3	1158.7	-1158.7	2.1	-2.1
		X4	-1719.6	-1524.9	97.3	1158.7	-1158.7	-2.1	2.1
		X5	-1696.4	-1505.3	95.6	1143.5	-1143.5	-84.4	84.4
		X6	-838.1	-712.8	62.6	553.9	-553.9	-937.0	937.0
4F	5F	X1	-930.2	-806.5	61.8	620.2	-620.2	1147.4	-1147.4
		X2	-1765.2	-1616.0	74.6	1207.6	-1207.6	87.9	-87.9
		X3	-1785.1	-1637.2	73.9	1222.3	-1222.3	2.4	-2.4
		X4	-1785.1	-1637.2	73.9	1222.3	-1222.3	-2.4	2.4
		X5	-1765.2	-1616.0	74.6	1207.6	-1207.6	-87.9	87.9
		X6	-930.2	-806.5	61.8	620.2	-620.2	-1147.4	1147.4
3F	4F	X1	-887.7	-996.8	-54.5	673.0	-673.0	1364.3	-1364.3
		X2	-1739.4	-1837.4	-49.0	1277.4	-1277.4	89.2	-89.2
		X3	-1741.2	-1802.6	-30.7	1265.6	-1265.6	2.5	-2.5
		X4	-1741.2	-1802.6	-30.7	1265.6	-1265.6	-2.5	2.5
		X5	-1739.4	-1837.4	-49.0	1277.4	-1277.4	-89.2	89.2
		X6	-887.7	-996.8	-54.5	673.0	-673.0	-1364.3	1364.3
2F	3F	X1	-758.9	-1417.4	-329.3	777.3	-777.3	1589.0	-1589.0

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	X2	-1520.9	-2122.3	-300.7	1301.1	-1301.1	74.6	-74.6
		X3	-1475.5	-2100.3	-312.4	1277.1	-1277.1	3.4	-3.4
		X4	-1475.5	-2100.3	-312.4	1277.1	-1277.1	-3.4	3.4
		X5	-1520.9	-2122.3	-300.7	1301.1	-1301.1	-74.6	74.6
		X6	-758.9	-1417.4	-329.3	777.3	-777.3	-1589.0	1589.0
1F	2F	X1	-58.1	-2977.1	-1459.5	814.8	-814.8	1778.3	-1778.3
		X2	-708.6	-4329.7	-1810.6	1352.5	-1352.5	61.9	-61.9
		X3	-650.4	-4200.1	-1774.9	1302.1	-1302.1	3.7	-3.7
		X4	-650.4	-4200.1	-1774.9	1302.1	-1302.1	-3.7	3.7
		X5	-708.6	-4329.7	-1810.6	1352.5	-1352.5	-61.9	61.9
		X6	-58.1	-2977.1	-1459.5	814.8	-814.8	-1778.3	1778.3

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	RF	X1	255.7	-209.3	-232.5	-16.6	16.6	-34.2	34.2
		X2	640.4	85.9	-277.2	-259.4	259.4	-17.3	17.3
		X3	774.0	182.6	-295.7	-341.7	341.7	0.5	-0.5
		X4	774.0	182.6	-295.7	-341.7	341.7	-0.5	0.5
		X5	640.4	85.9	-277.2	-259.4	259.4	17.3	-17.3
		X6	255.7	-209.3	-232.5	-16.6	16.6	34.2	-34.2
11F	12F	X1	542.1	46.9	-247.6	-210.3	210.3	-79.1	79.1
		X2	771.6	320.2	-225.7	-389.9	389.9	-41.8	41.8
		X3	868.3	440.1	-214.1	-467.3	467.3	0.5	-0.5
		X4	868.3	440.1	-214.1	-467.3	467.3	-0.5	0.5
		X5	771.6	320.2	-225.7	-389.9	389.9	41.8	-41.8
		X6	542.1	46.9	-247.6	-210.3	210.3	79.1	-79.1
10F	11F	X1	359.7	439.4	39.9	-280.4	280.4	-134.0	134.0
		X2	712.9	891.2	89.1	-562.8	562.8	-69.8	69.8
		X3	810.7	909.2	49.2	-603.5	603.5	1.0	-1.0
		X4	810.7	909.2	49.2	-603.5	603.5	-1.0	1.0
		X5	712.9	891.2	89.1	-562.8	562.8	69.8	-69.8
		X6	359.7	439.4	39.9	-280.4	280.4	134.0	-134.0
9F	10F	X1	612.6	405.2	-103.7	-363.5	363.5	-275.0	275.0
		X2	1144.2	875.3	-134.5	-721.2	721.2	-66.2	66.2
		X3	1121.3	863.1	-129.1	-708.7	708.7	-0.1	0.1
		X4	1121.3	863.1	-129.1	-708.7	708.7	0.1	-0.1
		X5	1144.2	875.3	-134.5	-721.2	721.2	66.2	-66.2
		X6	612.6	405.2	-103.7	-363.5	363.5	275.0	-275.0
8F	9F	X1	726.6	429.4	-148.6	-412.9	412.9	-406.6	406.6
		X2	1333.5	1021.7	-155.9	-841.1	841.1	-67.6	67.6
		X3	1336.5	1043.7	-146.4	-850.1	850.1	-1.0	1.0
		X4	1336.5	1043.7	-146.4	-850.1	850.1	1.0	-1.0
		X5	1333.5	1021.7	-155.9	-841.1	841.1	67.6	-67.6
		X6	726.6	429.4	-148.6	-412.9	412.9	406.6	-406.6
7F	8F	X1	804.6	546.1	-129.2	-482.4	482.4	-564.6	564.6
		X2	1457.2	1177.5	-139.8	-941.0	941.0	-73.2	73.2
		X3	1488.5	1203.0	-142.8	-961.2	961.2	-1.4	1.4
		X4	1488.5	1203.0	-142.8	-961.2	961.2	1.4	-1.4
		X5	1457.2	1177.5	-139.8	-941.0	941.0	73.2	-73.2
		X6	804.6	546.1	-129.2	-482.4	482.4	564.6	-564.6
6F	7F	X1	777.1	748.8	-14.2	-540.1	540.1	-734.0	734.0
		X2	1472.7	1461.8	-5.5	-1038.8	1038.8	-78.0	78.0
		X3	1496.2	1484.2	-6.0	-1055.0	1055.0	-1.7	1.7
		X4	1496.2	1484.2	-6.0	-1055.0	1055.0	1.7	-1.7
		X5	1472.7	1461.8	-5.5	-1038.8	1038.8	78.0	-78.0
		X6	777.1	748.8	-14.2	-540.1	540.1	734.0	-734.0
5F	6F	X1	838.1	712.8	-62.6	-553.9	553.9	-937.0	937.0
		X2	1696.4	1505.3	-95.6	-1143.5	1143.5	-84.4	84.4
		X3	1719.6	1524.9	-97.3	-1158.7	1158.7	-2.1	2.1
		X4	1719.6	1524.9	-97.3	-1158.7	1158.7	2.1	-2.1
		X5	1696.4	1505.3	-95.6	-1143.5	1143.5	84.4	-84.4
		X6	838.1	712.8	-62.6	-553.9	553.9	937.0	-937.0
4F	5F	X1	930.2	806.5	-61.8	-620.2	620.2	-1147.4	1147.4
		X2	1765.2	1616.0	-74.6	-1207.6	1207.6	-87.9	87.9
		X3	1785.1	1637.2	-73.9	-1222.3	1222.3	-2.4	2.4

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	X4	1785.1	1637.2	-73.9	-1222.3	1222.3	2.4	-2.4
		X5	1765.2	1616.0	-74.6	-1207.6	1207.6	87.9	-87.9
		X6	930.2	806.5	-61.8	-620.2	620.2	1147.4	-1147.4
3F	4F	X1	887.7	996.8	54.5	-673.0	673.0	-1364.3	1364.3
		X2	1739.4	1837.4	49.0	-1277.4	1277.4	-89.2	89.2
		X3	1741.2	1802.6	30.7	-1265.6	1265.6	-2.5	2.5
		X4	1741.2	1802.6	30.7	-1265.6	1265.6	2.5	-2.5
		X5	1739.4	1837.4	49.0	-1277.4	1277.4	89.2	-89.2
		X6	887.7	996.8	54.5	-673.0	673.0	1364.3	-1364.3
2F	3F	X1	758.9	1417.4	329.3	-777.3	777.3	-1589.0	1589.0
		X2	1520.9	2122.3	300.7	-1301.1	1301.1	-74.6	74.6
		X3	1475.5	2100.3	312.4	-1277.1	1277.1	-3.4	3.4
		X4	1475.5	2100.3	312.4	-1277.1	1277.1	3.4	-3.4
		X5	1520.9	2122.3	300.7	-1301.1	1301.1	74.6	-74.6
		X6	758.9	1417.4	329.3	-777.3	777.3	1589.0	-1589.0
1F	2F	X1	58.1	2977.1	1459.5	-814.8	814.8	-1778.3	1778.3
		X2	708.6	4329.7	1810.6	-1352.5	1352.5	-61.9	61.9
		X3	650.4	4200.1	1774.9	-1302.1	1302.1	-3.7	3.7
		X4	650.4	4200.1	1774.9	-1302.1	1302.1	3.7	-3.7
		X5	708.6	4329.7	1810.6	-1352.5	1352.5	61.9	-61.9
		X6	58.1	2977.1	1459.5	-814.8	814.8	1778.3	-1778.3

=====

* X1 フレーム はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	467.3	156.2	154.1	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	460.8	160.2	157.5	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	460.8	160.2	157.5	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	460.8	160.2	157.5	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	465.7	162.4	159.5	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	471.8	164.9	161.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	471.8	164.9	161.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	471.8	164.9	161.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	471.8	164.9	161.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	471.8	164.9	161.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	471.8	164.9	161.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	485.3	169.7	167.3	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	866.0	320.8	319.6	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力（地震力Y 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力（地震力Y 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-269.3	269.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-269.7	269.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-621.1	621.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-622.1	622.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-972.8	972.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-974.4	974.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1340.3	1340.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1342.4	1342.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1707.6	1707.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1710.4	1710.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2078.8	2078.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2082.2	2082.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2449.9	2449.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2454.0	2454.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2823.3	2823.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2828.0	2828.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3196.6	3196.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3202.0	3202.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3569.9	3569.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3575.9	3575.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3946.0	3946.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3952.7	3952.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4330.7	4330.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4337.9	4337.9

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.0	-59.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-59.0	59.0
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	198.2	-198.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-198.2	198.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	381.3	-381.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-381.3	381.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	603.9	-603.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-603.9	603.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	846.7	-846.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-846.7	846.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1144.0	-1144.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1144.0	1144.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1468.5	-1468.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1468.5	1468.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1814.4	-1814.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1814.4	1814.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2175.7	-2175.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2175.7	2175.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2549.4	-2549.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2549.4	2549.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2929.2	-2929.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2929.2	2929.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3375.2	-3375.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3375.2	3375.2

* X1 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-59.0	59.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.0	-59.0
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-198.2	198.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	198.2	-198.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-381.3	381.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	381.3	-381.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-603.9	603.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	603.9	-603.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-846.7	846.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	846.7	-846.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1144.0	1144.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1144.0	-1144.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1468.5	1468.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1468.5	-1468.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1814.4	1814.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1814.4	-1814.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2175.7	2175.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2175.7	-2175.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2549.4	2549.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2549.4	-2549.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2929.2	2929.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2929.2	-2929.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3375.2	3375.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3375.2	-3375.2

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（固定+積載）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	4.5	-0.0	-0.1	-0.0
11F	Y2	Y3	10.5	-0.0	-0.1	-0.0
10F	Y2	Y3	16.4	-0.0	-0.1	-0.0
9F	Y2	Y3	22.6	-0.0	-0.1	-0.0
8F	Y2	Y3	32.0	-0.0	-0.1	-0.0
7F	Y2	Y3	38.9	0.0	-0.1	-0.0
6F	Y2	Y3	45.9	0.0	-0.1	-0.0
5F	Y2	Y3	52.9	0.0	-0.1	-0.0
4F	Y2	Y3	59.9	0.1	-0.1	-0.0
3F	Y2	Y3	66.9	0.1	-0.1	-0.0
2F	Y2	Y3	73.9	0.1	-0.1	-0.0
1F	Y2	Y3	81.1	0.1	-0.1	-0.0

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	0.0	935.9	574.0	539.3
11F	Y2	Y3	0.0	1657.2	440.4	749.2
10F	Y2	Y3	0.0	2496.5	156.2	930.7
9F	Y2	Y3	0.0	3393.8	-313.0	1100.3
8F	Y2	Y3	0.0	4766.3	-1008.5	1342.1
7F	Y2	Y3	0.0	5966.5	-1836.0	1475.2
6F	Y2	Y3	0.0	7251.5	-2763.5	1588.7
5F	Y2	Y3	0.0	8536.4	-3837.9	1678.1
4F	Y2	Y3	0.0	9873.1	-4965.8	1752.6
3F	Y2	Y3	0.0	11212.8	-6174.6	1799.3
2F	Y2	Y3	0.0	12530.3	-7447.5	1815.3
1F	Y2	Y3	0.0	14927.8	-8091.7	1835.2

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	0.0	-935.9	-574.0	-539.3
11F	Y2	Y3	0.0	-1657.2	-440.4	-749.2
10F	Y2	Y3	0.0	-2496.5	-156.2	-930.7
9F	Y2	Y3	0.0	-3393.8	313.0	-1100.3
8F	Y2	Y3	0.0	-4766.3	1008.5	-1342.1
7F	Y2	Y3	0.0	-5966.5	1836.0	-1475.2
6F	Y2	Y3	0.0	-7251.5	2763.5	-1588.7

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
5F	Y2	Y3	0.0	-8536.4	3837.9	-1678.1
4F	Y2	Y3	0.0	-9873.1	4965.8	-1752.6
3F	Y2	Y3	0.0	-11212.8	6174.6	-1799.3
2F	Y2	Y3	0.0	-12530.3	7447.5	-1815.3
1F	Y2	Y3	0.0	-14927.8	8091.7	-1835.2

=====

* X2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	805.0	256.4	256.4	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	752.9	247.5	247.5	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1110.3	390.5	390.5	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-462.7	462.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-462.7	462.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1029.6	1029.6

* X2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1029.6	1029.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1596.6	1596.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1596.6	1596.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2188.6	2188.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2188.6	2188.6
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2787.9	2787.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2787.9	2787.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3391.0	3391.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3391.1	3391.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3994.1	3994.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3994.2	3994.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4607.1	4607.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4607.2	4607.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5219.8	5219.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5219.9	5219.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5832.6	5832.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5832.7	5832.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6448.7	6448.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6448.8	6448.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7071.8	7071.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7071.9	7071.9

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	-35.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.2	35.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.5	-142.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-142.5	142.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	316.8	-316.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-316.8	316.8
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	546.0	-546.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-546.0	546.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	848.0	-848.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-848.0	848.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1174.5	-1174.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1174.5	1174.5
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1546.2	-1546.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1546.2	1546.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1984.7	-1984.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1984.7	1984.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2435.7	-2435.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2435.7	2435.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2919.3	-2919.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2919.3	2919.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3432.8	-3432.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3432.8	3432.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4063.6	-4063.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4063.6	4063.6

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.2	35.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	-35.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-142.5	142.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.5	-142.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-316.8	316.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	316.8	-316.8
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-546.0	546.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	546.0	-546.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-848.0	848.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	848.0	-848.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1174.5	1174.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1174.5	-1174.5
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1546.2	1546.2

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
6F	7F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1546.2	-1546.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1984.7	1984.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1984.7	-1984.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2435.7	2435.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2435.7	-2435.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2919.3	2919.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2919.3	-2919.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3432.8	3432.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3432.8	-3432.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4063.6	4063.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4063.6	-4063.6

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	9.2	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	20.5	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	31.8	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	43.6	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	48.1	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	58.5	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	68.9	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	74.4	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	84.3	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	94.2	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	104.1	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	114.2	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	0.0	620.1	368.4	353.1
11F	Y2	Y3	0.0	1486.0	468.5	698.1
10F	Y2	Y3	0.0	2537.5	274.5	986.7
9F	Y2	Y3	0.0	3699.1	-201.2	1249.3
8F	Y2	Y3	0.0	4664.7	-635.4	1439.0
7F	Y2	Y3	0.0	5984.4	-1356.3	1652.9
6F	Y2	Y3	0.0	7438.1	-2225.6	1845.1
5F	Y2	Y3	0.0	8668.5	-3006.3	2022.2
4F	Y2	Y3	0.0	10213.5	-4114.4	2178.2
3F	Y2	Y3	0.0	11834.3	-5338.2	2320.0
2F	Y2	Y3	0.0	13526.9	-6666.0	2450.3
1F	Y2	Y3	0.0	16706.3	-7197.1	2552.8

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	0.0	-620.1	-368.4	-353.1
11F	Y2	Y3	0.0	-1486.0	-468.5	-698.1
10F	Y2	Y3	0.0	-2537.5	-274.5	-986.7
9F	Y2	Y3	0.0	-3699.1	201.2	-1249.3
8F	Y2	Y3	0.0	-4664.7	635.4	-1439.0
7F	Y2	Y3	0.0	-5984.4	1356.3	-1652.9
6F	Y2	Y3	0.0	-7438.1	2225.6	-1845.1
5F	Y2	Y3	0.0	-8668.5	3006.3	-2022.2
4F	Y2	Y3	0.0	-10213.5	4114.4	-2178.2
3F	Y2	Y3	0.0	-11834.3	5338.2	-2320.0
2F	Y2	Y3	0.0	-13526.9	6666.0	-2450.3
1F	Y2	Y3	0.0	-16706.3	7197.1	-2552.8

=====

* X3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	805.0	256.4	256.4	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	752.9	247.5	247.5	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1110.3	390.5	390.5	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-468.5	468.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-468.5	468.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1041.5	1041.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1041.5	1041.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1614.5	1614.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1614.5	1614.5
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2201.6	2201.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2201.6	2201.6
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2796.2	2796.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2796.2	2796.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3397.4	3397.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3397.4	3397.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3998.6	3998.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3998.6	3998.6

* X3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4609.2	4609.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4609.3	4609.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5219.6	5219.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5219.7	5219.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5830.0	5830.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5830.1	5830.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6440.4	6440.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6440.4	6440.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7057.9	7057.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7057.9	7057.9

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	-35.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.4	35.4
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.8	-141.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-141.8	141.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	315.2	-315.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-315.2	315.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	545.4	-545.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-545.4	545.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	848.2	-848.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-848.2	848.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1175.6	-1175.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1175.6	1175.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1548.1	-1548.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1548.1	1548.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1988.0	-1988.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1988.0	1988.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2440.4	-2440.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2440.4	2440.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2925.3	-2925.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2925.3	2925.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3440.2	-3440.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3440.2	3440.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4071.9	-4071.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4071.9	4071.9

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.4	35.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	-35.4
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-141.8	141.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.8	-141.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-315.2	315.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	315.2	-315.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-545.4	545.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	545.4	-545.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-848.2	848.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	848.2	-848.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1175.6	1175.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1175.6	-1175.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1548.1	1548.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1548.1	-1548.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1988.0	1988.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1988.0	-1988.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2440.4	2440.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2440.4	-2440.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2925.3	2925.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2925.3	-2925.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3440.2	3440.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3440.2	-3440.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4071.9	4071.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4071.9	-4071.9

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	9.3	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	20.8	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	32.2	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	43.9	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	48.2	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	58.6	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	69.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	74.4	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	84.3	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	94.1	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	104.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	114.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	0.0	606.7	353.7	343.0
11F	Y2	Y3	0.0	1469.3	456.7	687.9
10F	Y2	Y3	0.0	2516.5	265.1	976.0
9F	Y2	Y3	0.0	3680.3	-215.5	1237.4
8F	Y2	Y3	0.0	4648.7	-652.8	1427.1
7F	Y2	Y3	0.0	5971.4	-1376.0	1641.2
6F	Y2	Y3	0.0	7428.3	-2247.2	1834.0
5F	Y2	Y3	0.0	8663.8	-3030.3	2012.0
4F	Y2	Y3	0.0	10214.6	-4140.6	2169.3
3F	Y2	Y3	0.0	11842.0	-5366.0	2312.9
2F	Y2	Y3	0.0	13541.7	-6694.6	2445.4
1F	Y2	Y3	0.0	16727.4	-7225.0	2551.0

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	0.0	-606.7	-353.7	-343.0
11F	Y2	Y3	0.0	-1469.3	-456.7	-687.9
10F	Y2	Y3	0.0	-2516.5	-265.1	-976.0
9F	Y2	Y3	0.0	-3680.3	215.5	-1237.4
8F	Y2	Y3	0.0	-4648.7	652.8	-1427.1
7F	Y2	Y3	0.0	-5971.4	1376.0	-1641.2
6F	Y2	Y3	0.0	-7428.3	2247.2	-1834.0
5F	Y2	Y3	0.0	-8663.8	3030.3	-2012.0
4F	Y2	Y3	0.0	-10214.6	4140.6	-2169.3
3F	Y2	Y3	0.0	-11842.0	5366.0	-2312.9
2F	Y2	Y3	0.0	-13541.7	6694.6	-2445.4
1F	Y2	Y3	0.0	-16727.4	7225.0	-2551.0

=====

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	805.0	256.4	256.4	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	752.9	247.5	247.5	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1110.3	390.5	390.5	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-468.5	468.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-468.5	468.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1041.5	1041.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1041.5	1041.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1614.5	1614.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1614.5	1614.5
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2201.6	2201.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2201.6	2201.6
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2796.2	2796.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2796.2	2796.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3397.4	3397.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3397.4	3397.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3998.6	3998.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3998.6	3998.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4609.2	4609.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4609.3	4609.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5219.6	5219.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5219.7	5219.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5830.0	5830.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5830.1	5830.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6440.4	6440.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6440.4	6440.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7057.9	7057.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7057.9	7057.9

* X4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	-35.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.4	35.4
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.8	-141.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-141.8	141.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	315.2	-315.2

* X4 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-315.2	315.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	545.4	-545.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-545.4	545.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	848.2	-848.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-848.2	848.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1175.6	-1175.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1175.6	1175.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1548.1	-1548.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1548.1	1548.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1988.0	-1988.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1988.0	1988.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2440.4	-2440.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2440.4	2440.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2925.3	-2925.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2925.3	2925.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3440.2	-3440.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3440.2	3440.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4071.9	-4071.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4071.9	4071.9

* X4 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.4	35.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	-35.4
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-141.8	141.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.8	-141.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-315.2	315.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	315.2	-315.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-545.4	545.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	545.4	-545.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-848.2	848.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	848.2	-848.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1175.6	1175.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1175.6	-1175.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1548.1	1548.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1548.1	-1548.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1988.0	1988.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1988.0	-1988.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2440.4	2440.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2440.4	-2440.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2925.3	2925.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2925.3	-2925.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3440.2	3440.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3440.2	-3440.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4071.9	4071.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4071.9	-4071.9

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（固定+積載）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	9.3	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	20.8	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	32.2	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	43.9	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	48.2	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	58.6	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	69.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	74.4	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	84.3	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	94.1	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	104.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	114.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	0.0	606.7	353.7	343.0
11F	Y2	Y3	0.0	1469.3	456.7	687.9
10F	Y2	Y3	0.0	2516.5	265.1	976.0
9F	Y2	Y3	0.0	3680.3	-215.5	1237.4
8F	Y2	Y3	0.0	4648.7	-652.8	1427.1
7F	Y2	Y3	0.0	5971.4	-1376.0	1641.2
6F	Y2	Y3	0.0	7428.3	-2247.2	1834.0
5F	Y2	Y3	0.0	8663.8	-3030.3	2012.0
4F	Y2	Y3	0.0	10214.6	-4140.6	2169.3
3F	Y2	Y3	0.0	11842.0	-5366.0	2312.9
2F	Y2	Y3	0.0	13541.7	-6694.6	2445.4
1F	Y2	Y3	0.0	16727.4	-7225.0	2551.0

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	0.0	-606.7	-353.7	-343.0
11F	Y2	Y3	0.0	-1469.3	-456.7	-687.9
10F	Y2	Y3	0.0	-2516.5	-265.1	-976.0
9F	Y2	Y3	0.0	-3680.3	215.5	-1237.4
8F	Y2	Y3	0.0	-4648.7	652.8	-1427.1
7F	Y2	Y3	0.0	-5971.4	1376.0	-1641.2
6F	Y2	Y3	0.0	-7428.3	2247.2	-1834.0
5F	Y2	Y3	0.0	-8663.8	3030.3	-2012.0
4F	Y2	Y3	0.0	-10214.6	4140.6	-2169.3
3F	Y2	Y3	0.0	-11842.0	5366.0	-2312.9
2F	Y2	Y3	0.0	-13541.7	6694.6	-2445.4
1F	Y2	Y3	0.0	-16727.4	7225.0	-2551.0

* X5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	805.0	256.4	256.4	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	744.0	244.0	244.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	752.9	247.5	247.5	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1110.3	390.5	390.5	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-462.7	462.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-462.7	462.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1029.6	1029.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1029.6	1029.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1596.6	1596.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1596.6	1596.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2188.6	2188.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2188.6	2188.6
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2787.9	2787.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2787.9	2787.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3391.0	3391.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3391.1	3391.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3994.1	3994.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3994.2	3994.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4607.1	4607.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4607.2	4607.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5219.8	5219.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5219.9	5219.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5832.6	5832.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5832.7	5832.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6448.7	6448.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6448.8	6448.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7071.8	7071.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7071.9	7071.9

* X5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	-35.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.2	35.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.5	-142.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-142.5	142.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	316.8	-316.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-316.8	316.8
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	546.0	-546.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-546.0	546.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	848.0	-848.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-848.0	848.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1174.5	-1174.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1174.5	1174.5
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1546.2	-1546.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1546.2	1546.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1984.7	-1984.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1984.7	1984.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2435.7	-2435.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2435.7	2435.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2919.3	-2919.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2919.3	2919.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3432.8	-3432.8

* X5 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3432.8	3432.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4063.6	-4063.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4063.6	4063.6

* X5 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.2	35.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	-35.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-142.5	142.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.5	-142.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-316.8	316.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	316.8	-316.8
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-546.0	546.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	546.0	-546.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-848.0	848.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	848.0	-848.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1174.5	1174.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1174.5	-1174.5
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1546.2	1546.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1546.2	-1546.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1984.7	1984.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1984.7	-1984.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2435.7	2435.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2435.7	-2435.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2919.3	2919.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2919.3	-2919.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3432.8	3432.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3432.8	-3432.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4063.6	4063.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4063.6	-4063.6

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	9.2	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	20.5	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	31.8	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	43.6	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	48.1	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	58.5	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	68.9	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	74.4	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	84.3	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	94.2	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	104.1	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	114.2	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	0.0	620.1	368.4	353.1
11F	Y2	Y3	0.0	1486.0	468.5	698.1
10F	Y2	Y3	0.0	2537.5	274.5	986.7
9F	Y2	Y3	0.0	3699.1	-201.2	1249.3
8F	Y2	Y3	0.0	4664.7	-635.4	1439.0
7F	Y2	Y3	0.0	5984.4	-1356.3	1652.9
6F	Y2	Y3	0.0	7438.1	-2225.6	1845.1
5F	Y2	Y3	0.0	8668.5	-3006.3	2022.2
4F	Y2	Y3	0.0	10213.5	-4114.4	2178.2
3F	Y2	Y3	0.0	11834.3	-5338.2	2320.0
2F	Y2	Y3	0.0	13526.9	-6666.0	2450.3
1F	Y2	Y3	0.0	16706.3	-7197.1	2552.8

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	0.0	-620.1	-368.4	-353.1

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
11F	Y2	Y3	0.0	-1486.0	-468.5	-698.1
10F	Y2	Y3	0.0	-2537.5	-274.5	-986.7
9F	Y2	Y3	0.0	-3699.1	201.2	-1249.3
8F	Y2	Y3	0.0	-4664.7	635.4	-1439.0
7F	Y2	Y3	0.0	-5984.4	1356.3	-1652.9
6F	Y2	Y3	0.0	-7438.1	2225.6	-1845.1
5F	Y2	Y3	0.0	-8668.5	3006.3	-2022.2
4F	Y2	Y3	0.0	-10213.5	4114.4	-2178.2
3F	Y2	Y3	0.0	-11834.3	5338.2	-2320.0
2F	Y2	Y3	0.0	-13526.9	6666.0	-2450.3
1F	Y2	Y3	0.0	-16706.3	7197.1	-2552.8

* X6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	467.3	156.2	154.1	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	460.8	160.2	157.5	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	460.8	160.2	157.5	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	460.8	160.2	157.5	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	465.7	162.4	159.5	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	471.8	164.9	161.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	471.8	164.9	161.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	471.8	164.9	161.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	471.8	164.9	161.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	471.8	164.9	161.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	471.8	164.9	161.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	485.3	169.7	167.3	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	866.0	320.8	319.6	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム 柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-269.3	269.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-269.7	269.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-621.1	621.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-622.1	622.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-972.8	972.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-974.4	974.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1340.3	1340.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1342.4	1342.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1707.6	1707.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1710.4	1710.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2078.8	2078.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2082.2	2082.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2449.9	2449.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2454.0	2454.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2823.3	2823.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2828.0	2828.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3196.6	3196.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3202.0	3202.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3569.9	3569.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3575.9	3575.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3946.0	3946.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3952.7	3952.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4330.7	4330.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4337.9	4337.9

* X6 フレーム 柱部材応力（地震力 Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.0	-59.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-59.0	59.0
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	198.2	-198.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-198.2	198.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	381.3	-381.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-381.3	381.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	603.9	-603.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-603.9	603.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	846.7	-846.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-846.7	846.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1144.0	-1144.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1144.0	1144.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1468.5	-1468.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1468.5	1468.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1814.4	-1814.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1814.4	1814.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2175.7	-2175.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2175.7	2175.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2549.4	-2549.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2549.4	2549.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2929.2	-2929.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2929.2	2929.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3375.2	-3375.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3375.2	3375.2

* X6 フレーム 柱部材応力（地震力 Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-59.0	59.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.0	-59.0
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-198.2	198.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	198.2	-198.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-381.3	381.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	381.3	-381.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-603.9	603.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	603.9	-603.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-846.7	846.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	846.7	-846.7

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1144.0	1144.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1144.0	-1144.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1468.5	1468.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1468.5	-1468.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1814.4	1814.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1814.4	-1814.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2175.7	2175.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2175.7	-2175.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2549.4	2549.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2549.4	-2549.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2929.2	2929.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2929.2	-2929.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3375.2	3375.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3375.2	-3375.2

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	4.5	-0.0	-0.1	-0.0
11F	Y2	Y3	10.5	-0.0	-0.1	-0.0
10F	Y2	Y3	16.4	-0.0	-0.1	-0.0
9F	Y2	Y3	22.6	-0.0	-0.1	-0.0
8F	Y2	Y3	32.0	-0.0	-0.1	-0.0
7F	Y2	Y3	38.9	0.0	-0.1	-0.0
6F	Y2	Y3	45.9	0.0	-0.1	-0.0
5F	Y2	Y3	52.9	0.0	-0.1	-0.0
4F	Y2	Y3	59.9	0.1	-0.1	-0.0
3F	Y2	Y3	66.9	0.1	-0.1	-0.0
2F	Y2	Y3	73.9	0.1	-0.1	-0.0
1F	Y2	Y3	81.1	0.1	-0.1	-0.0

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	0.0	935.9	574.0	539.3
11F	Y2	Y3	0.0	1657.2	440.4	749.2
10F	Y2	Y3	0.0	2496.5	156.2	930.7
9F	Y2	Y3	0.0	3393.8	-313.0	1100.3
8F	Y2	Y3	0.0	4766.3	-1008.5	1342.1
7F	Y2	Y3	0.0	5966.5	-1836.0	1475.2
6F	Y2	Y3	0.0	7251.5	-2763.5	1588.7
5F	Y2	Y3	0.0	8536.4	-3837.9	1678.1
4F	Y2	Y3	0.0	9873.1	-4965.8	1752.6
3F	Y2	Y3	0.0	11212.8	-6174.6	1799.3
2F	Y2	Y3	0.0	12530.3	-7447.5	1815.3
1F	Y2	Y3	0.0	14927.8	-8091.7	1835.2

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	0.0	-935.9	-574.0	-539.3
11F	Y2	Y3	0.0	-1657.2	-440.4	-749.2
10F	Y2	Y3	0.0	-2496.5	-156.2	-930.7
9F	Y2	Y3	0.0	-3393.8	313.0	-1100.3
8F	Y2	Y3	0.0	-4766.3	1008.5	-1342.1
7F	Y2	Y3	0.0	-5966.5	1836.0	-1475.2
6F	Y2	Y3	0.0	-7251.5	2763.5	-1588.7
5F	Y2	Y3	0.0	-8536.4	3837.9	-1678.1
4F	Y2	Y3	0.0	-9873.1	4965.8	-1752.6
3F	Y2	Y3	0.0	-11212.8	6174.6	-1799.3
2F	Y2	Y3	0.0	-12530.3	7447.5	-1815.3
1F	Y2	Y3	0.0	-14927.8	8091.7	-1835.2

=====

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3. 5 壁量

- Aw

: 耐力壁の水平断面積

(100 x mm2)
- Ac

: 柱の水平断面積

(100 x mm2)
- Aw'

: 雑壁の水平断面積

(100 x mm2)
- U

: 用途係数
- Z

: 地震力の地域係数
- Ai

: 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
- α

: コンクリートの設計基準強度による割増係数 (H19国交告593, 595号)

(1) 式

: $\Sigma 2.5 \alpha Aw + \Sigma 0.7 \alpha Ac + \Sigma 0.7 \alpha Aw'$ (RC)

(2) 式

: $\Sigma 1.8 \alpha Aw + \Sigma 1.8 \alpha Ac$ (RC)

: $\Sigma 2.5 \alpha Aw + \Sigma 1.0 \alpha Ac + \Sigma 0.7 \alpha Aw'$ (SRC)

: $\Sigma 2.0 \alpha Aw + \Sigma 2.0 \alpha Ac$ (SRC)

< X方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1) 式	(2) 式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
12F	RC	0.00	106300.00	0.00	1.291	0.775	1.992
11F	RC	0.00	106300.00	0.00	1.291	0.448	1.152
10F	RC	0.00	106300.00	0.00	1.291	0.331	0.850
9F	RC	0.00	106300.00	0.00	1.414	0.292	0.751
8F	RC	0.00	115900.00	0.00	1.414	0.272	0.698
7F	RC	0.00	115900.00	0.00	1.414	0.240	0.616
6F	RC	0.00	115900.00	0.00	1.414	0.217	0.558
5F	RC	0.00	120700.00	0.00	1.414	0.208	0.536
4F	RC	0.00	120700.00	0.00	1.414	0.195	0.502
3F	RC	0.00	120700.00	0.00	1.414	0.185	0.476
2F	RC	0.00	120700.00	0.00	1.414	0.177	0.456
1F	RC	0.00	120700.00	0.00	1.414	0.172	0.441

< Y方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1) 式	(2) 式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
12F	RC	87660.00	106300.00	0.00	1.291	3.056	3.634
11F	RC	87660.00	106300.00	0.00	1.291	1.768	2.103
10F	RC	87660.00	106300.00	0.00	1.291	1.305	1.552
9F	RC	87660.00	106300.00	0.00	1.414	1.153	1.371
8F	RC	89240.00	115900.00	0.00	1.414	1.018	1.236
7F	RC	89240.00	115900.00	0.00	1.414	0.899	1.091
6F	RC	89240.00	115900.00	0.00	1.414	0.814	0.987
5F	RC	88880.00	120700.00	0.00	1.414	0.756	0.930
4F	RC	88880.00	120700.00	0.00	1.414	0.708	0.871
3F	RC	88880.00	120700.00	0.00	1.414	0.672	0.826
2F	RC	88880.00	120700.00	0.00	1.414	0.644	0.792
1F	RC	88880.00	120700.00	0.00	1.414	0.623	0.766

A-3. 6 剛性率

A-3. 6. 1 剛性率(雑壁を含む)

- d

: 層間変位 (剛心位置) (cm)
- h

: 層間変形角の階高 (cm)
- d/h

: 層間変形角
- rs

: h/d
- rs/ave.

: rsの相加平均
- Rs

: 剛性率
- *

: 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
- #

: 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
12F	0.3295	280.0	1/ 850	586	1.451	1.000
11F	0.4200	280.0	1/ 667		1.138	1.000
10F	0.4664	280.0	1/ 600		1.025	1.000
9F	0.4683	280.0	1/ 598		1.021	1.000
8F	0.5029	280.0	1/ 557		0.951	1.000
7F	0.5424	280.0	1/ 516		0.882	1.000
6F	0.5685	280.0	1/ 493		0.841	1.000
5F	0.5702	280.0	1/ 491		0.839	1.000
4F	0.5878	280.0	1/ 476		0.814	1.000
3F	0.5890	280.0	1/ 475		0.812	1.000
2F	0.5438	280.0	1/ 515		0.879	1.000
1F	0.3932	310.0	1/ 788		1.347	1.000

Y 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
12F	0.1327	280.0	1/ 2111	2377	0.888	1.000
11F	0.1385	280.0	1/ 2022		0.851	1.000
10F	0.1447	280.0	1/ 1935		0.814	1.000
9F	0.1425	280.0	1/ 1965		0.827	1.000
8F	0.1412	280.0	1/ 1982		0.834	1.000
7F	0.1387	280.0	1/ 2019		0.850	1.000
6F	0.1347	280.0	1/ 2079		0.875	1.000
5F	0.1258	280.0	1/ 2225		0.936	1.000
4F	0.1155	280.0	1/ 2424		1.020	1.000
3F	0.1022	280.0	1/ 2741		1.153	1.000
2F	0.0856	280.0	1/ 3269		1.376	1.000
1F	0.0828	310.0	1/ 3746		1.576	1.000

A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない)

d : 層間変位(剛心位置)(cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
12F	0.3295	280.0	1/ 850	586	1.451	1.000
11F	0.4200	280.0	1/ 667		1.138	1.000
10F	0.4664	280.0	1/ 600		1.025	1.000
9F	0.4683	280.0	1/ 598		1.021	1.000
8F	0.5029	280.0	1/ 557		0.951	1.000
7F	0.5424	280.0	1/ 516		0.882	1.000
6F	0.5685	280.0	1/ 493		0.841	1.000
5F	0.5702	280.0	1/ 491		0.839	1.000
4F	0.5878	280.0	1/ 476		0.814	1.000
3F	0.5890	280.0	1/ 475		0.812	1.000
2F	0.5438	280.0	1/ 515		0.879	1.000
1F	0.3932	310.0	1/ 788		1.347	1.000

Y 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
12F	0.1327	280.0	1/ 2111	2377	0.888	1.000
11F	0.1385	280.0	1/ 2022		0.851	1.000
10F	0.1447	280.0	1/ 1935		0.814	1.000
9F	0.1425	280.0	1/ 1965		0.827	1.000
8F	0.1412	280.0	1/ 1982		0.834	1.000

Y 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
7F	0.1387	280.0	1/ 2019		0.850	1.000
6F	0.1347	280.0	1/ 2079		0.875	1.000
5F	0.1258	280.0	1/ 2225		0.936	1.000
4F	0.1155	280.0	1/ 2424		1.020	1.000
3F	0.1022	280.0	1/ 2741		1.153	1.000
2F	0.0856	280.0	1/ 3269		1.376	1.000
1F	0.0828	310.0	1/ 3746		1.576	1.000

A-3.7 偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
12F	700.1	700.0	0.1	2391.7	0.000	1.000
11F	700.1	700.0	0.1	2468.1	0.000	1.000
10F	700.1	700.0	0.1	2480.8	0.000	1.000
9F	700.1	700.0	0.1	2472.0	0.000	1.000
8F	700.1	700.0	0.1	2595.9	0.000	1.000
7F	700.1	700.0	0.1	2693.8	0.000	1.000
6F	700.1	700.0	0.1	2775.9	0.000	1.000
5F	700.1	700.0	0.1	2853.1	0.000	1.000
4F	700.1	700.0	0.1	3000.7	0.000	1.000
3F	700.1	700.0	0.1	3166.8	0.000	1.000
2F	700.1	700.0	0.1	3290.8	0.000	1.000
1F	700.1	700.0	0.1	2841.1	0.000	1.000

Y 方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
12F	2000.0	2000.0	0.0	1517.5	0.000	1.000
11F	2000.0	2000.0	0.0	1417.1	0.000	1.000
10F	2000.0	2000.0	0.0	1381.8	0.000	1.000
9F	2000.0	2000.0	0.0	1363.7	0.000	1.000
8F	2000.0	2000.0	0.0	1375.7	0.000	1.000
7F	2000.0	2000.0	0.0	1362.1	0.000	1.000
6F	2000.0	2000.0	0.0	1351.2	0.000	1.000
5F	2000.0	2000.0	0.0	1340.3	0.000	1.000
4F	2000.0	2000.0	0.0	1330.2	0.000	1.000
3F	2000.0	2000.0	0.0	1318.8	0.000	1.000
2F	2000.0	2000.0	0.0	1305.9	0.000	1.000
1F	2000.0	2000.0	0.0	1303.5	0.000	1.000

A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
12F	700.1	700.0	0.1	2391.7	0.000	1.000
11F	700.1	700.0	0.1	2468.1	0.000	1.000
10F	700.1	700.0	0.1	2480.8	0.000	1.000
9F	700.1	700.0	0.1	2472.0	0.000	1.000
8F	700.1	700.0	0.1	2595.9	0.000	1.000
7F	700.1	700.0	0.1	2693.8	0.000	1.000
6F	700.1	700.0	0.1	2775.9	0.000	1.000
5F	700.1	700.0	0.1	2853.1	0.000	1.000
4F	700.1	700.0	0.1	3000.7	0.000	1.000
3F	700.1	700.0	0.1	3166.8	0.000	1.000
2F	700.1	700.0	0.1	3290.8	0.000	1.000
1F	700.1	700.0	0.1	2841.1	0.000	1.000

Y 方向



階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
12F	2000.0	2000.0	0.0	1517.5	0.000	1.000
11F	2000.0	2000.0	0.0	1417.1	0.000	1.000
10F	2000.0	2000.0	0.0	1381.8	0.000	1.000
9F	2000.0	2000.0	0.0	1363.7	0.000	1.000
8F	2000.0	2000.0	0.0	1375.7	0.000	1.000
7F	2000.0	2000.0	0.0	1362.1	0.000	1.000
6F	2000.0	2000.0	0.0	1351.2	0.000	1.000
5F	2000.0	2000.0	0.0	1340.3	0.000	1.000
4F	2000.0	2000.0	0.0	1330.2	0.000	1.000
3F	2000.0	2000.0	0.0	1318.8	0.000	1.000
2F	2000.0	2000.0	0.0	1305.9	0.000	1.000
1F	2000.0	2000.0	0.0	1303.5	0.000	1.000




A-4. 断面計算結果




A-4. 3RCの断面計算




A-4. 3. 1RCはりの断面計算



(1) RCはりの計算指定

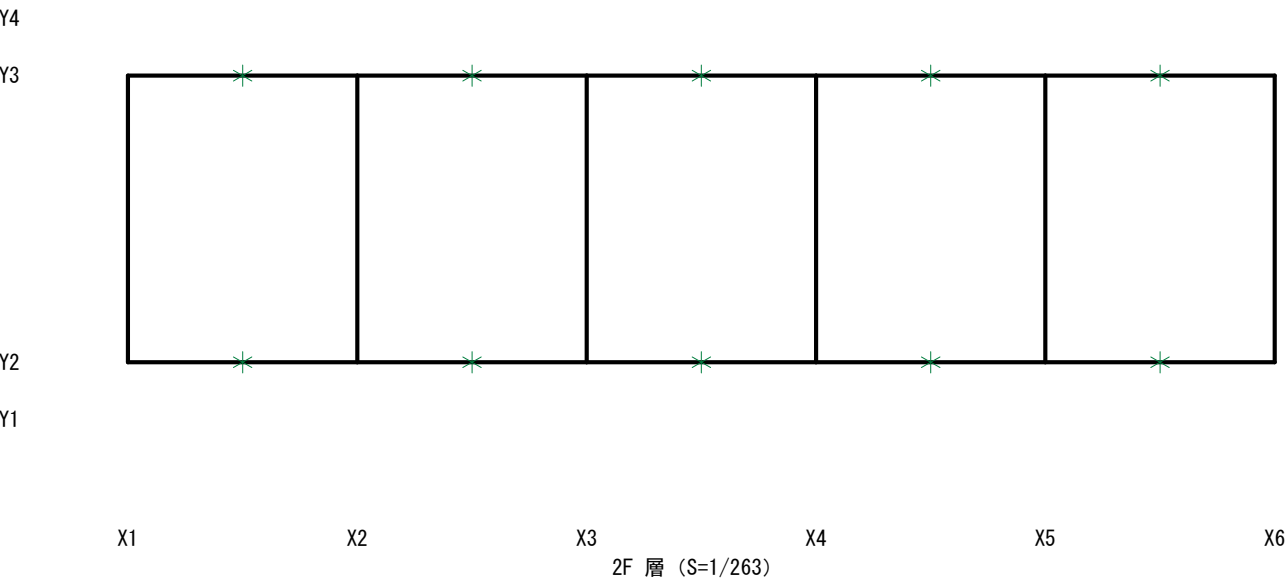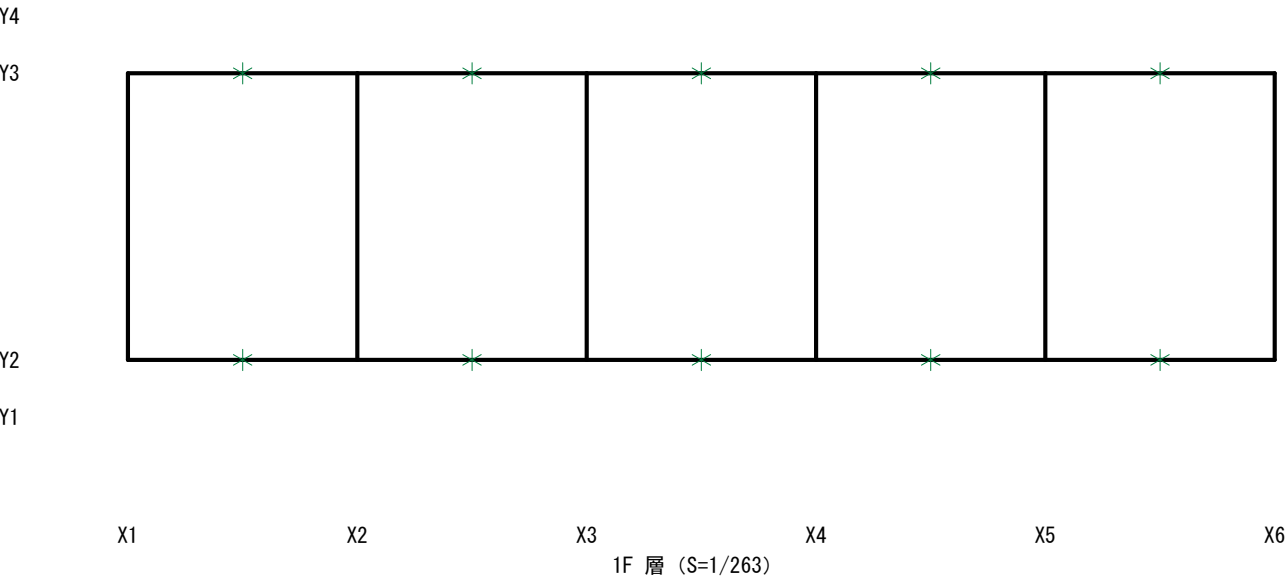

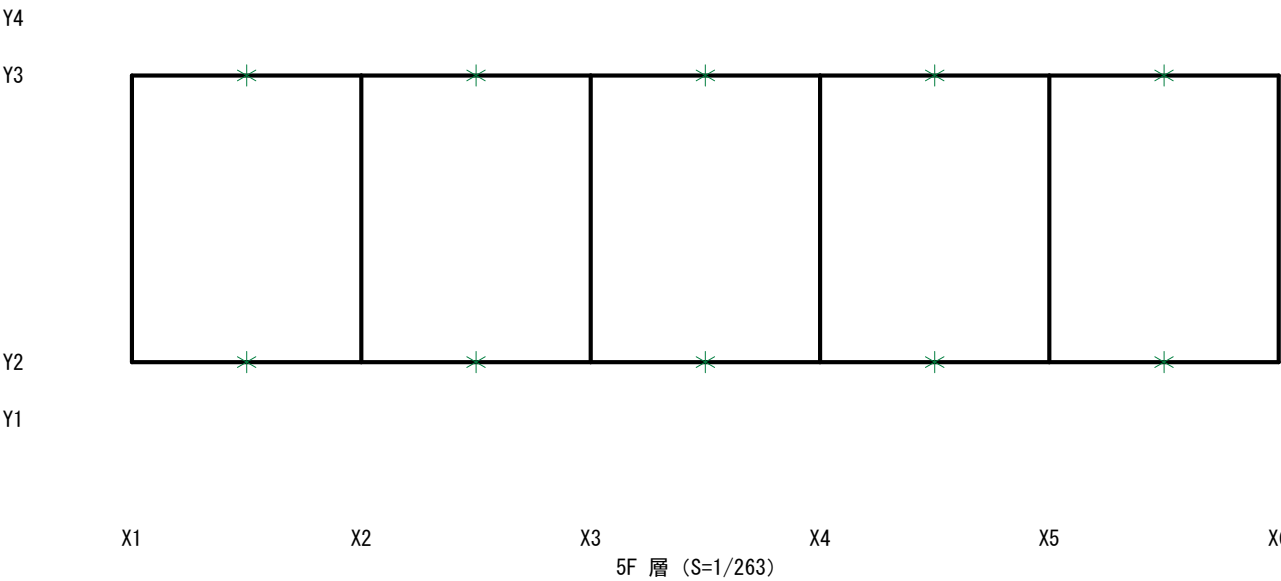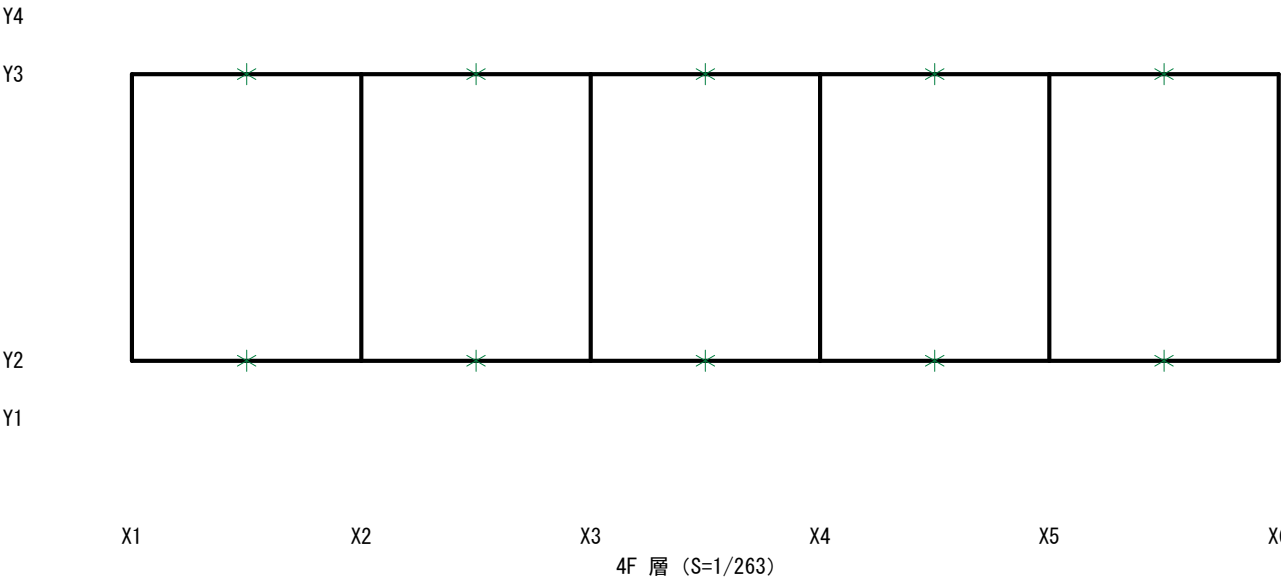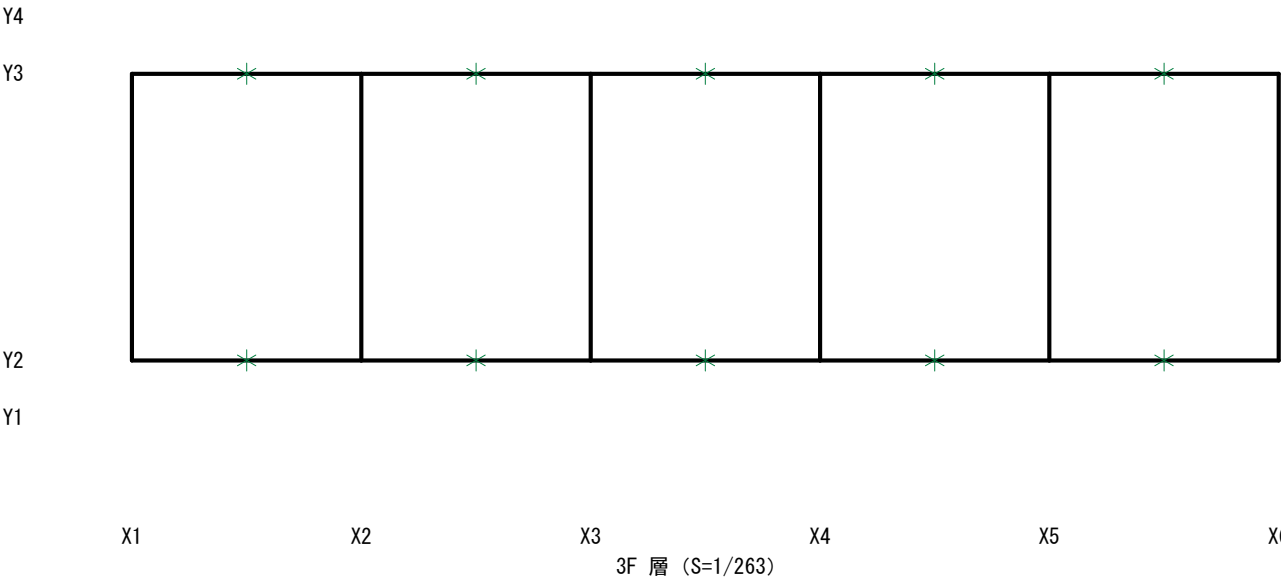

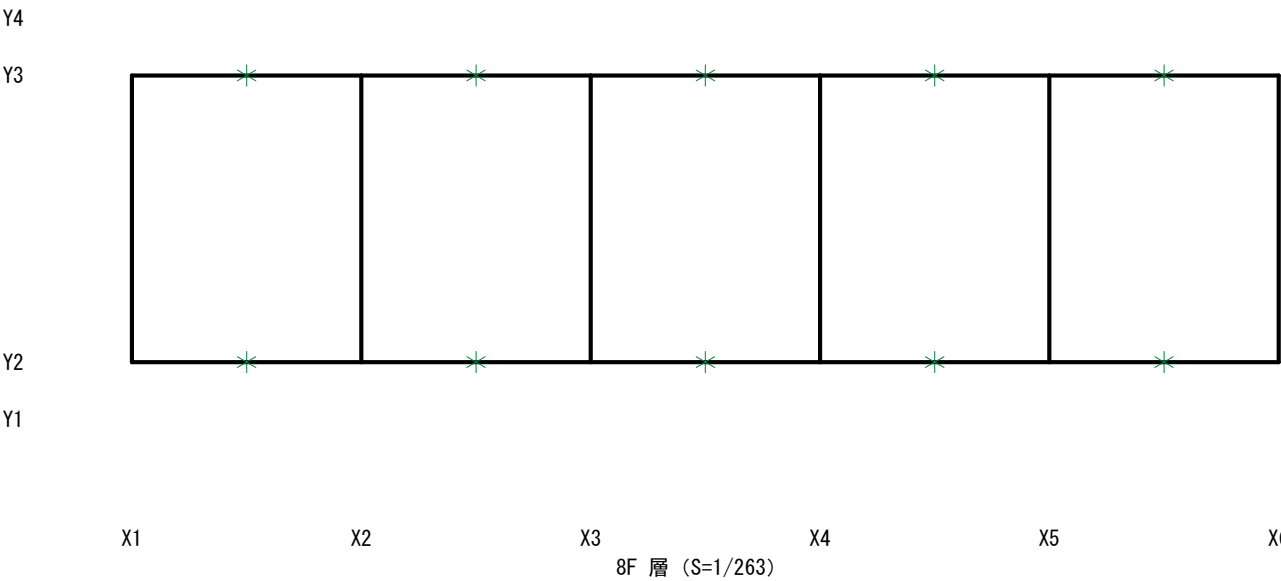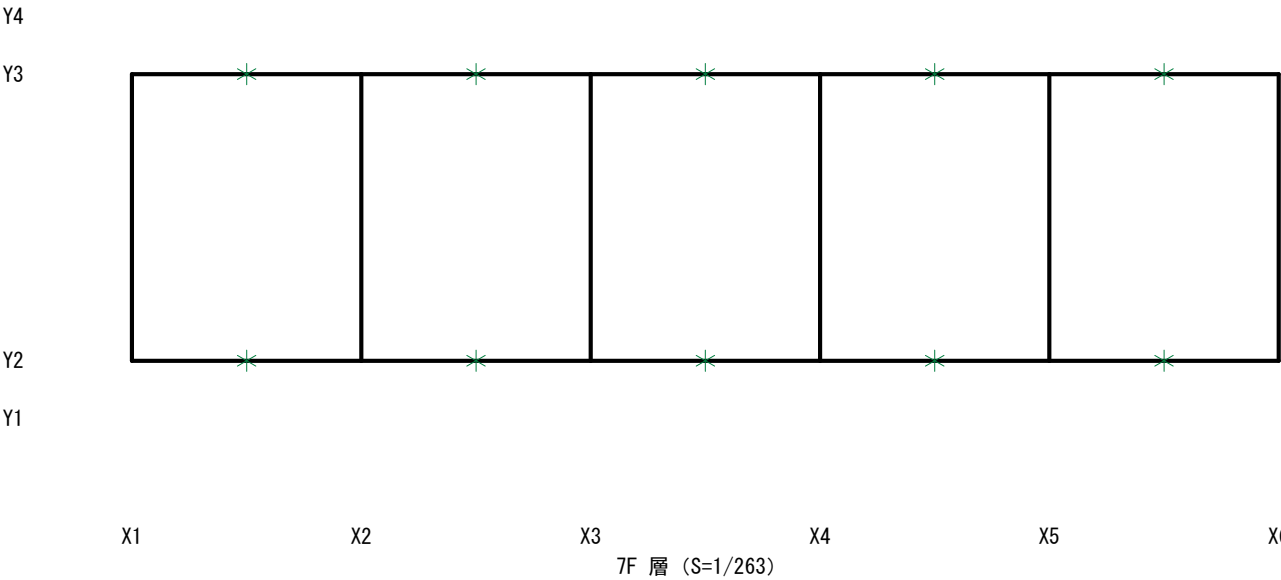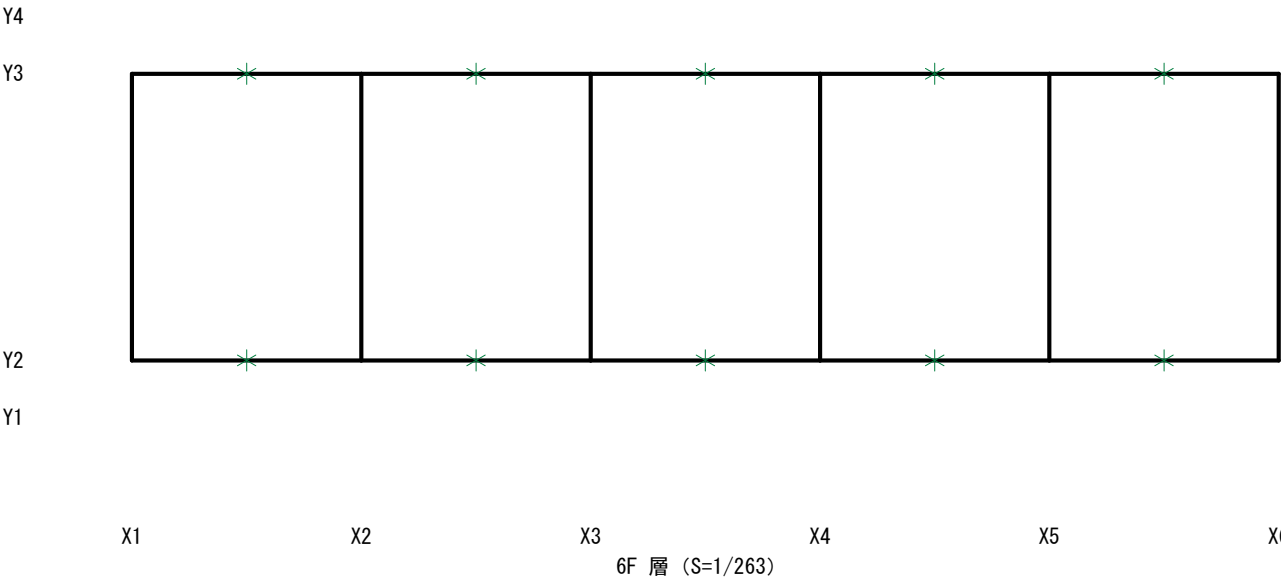

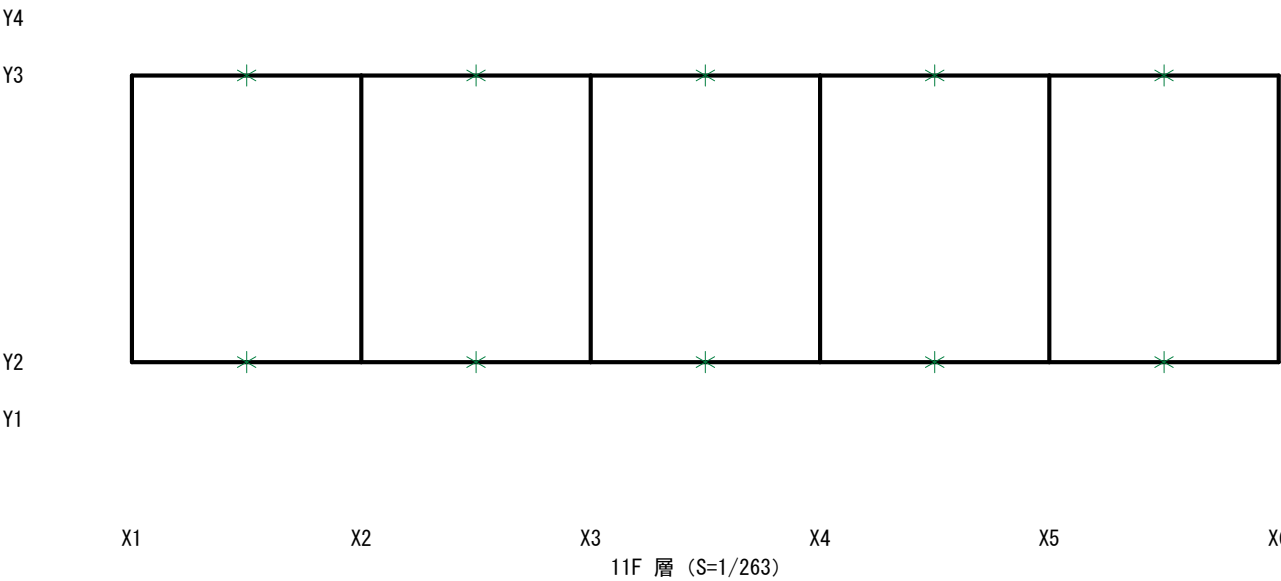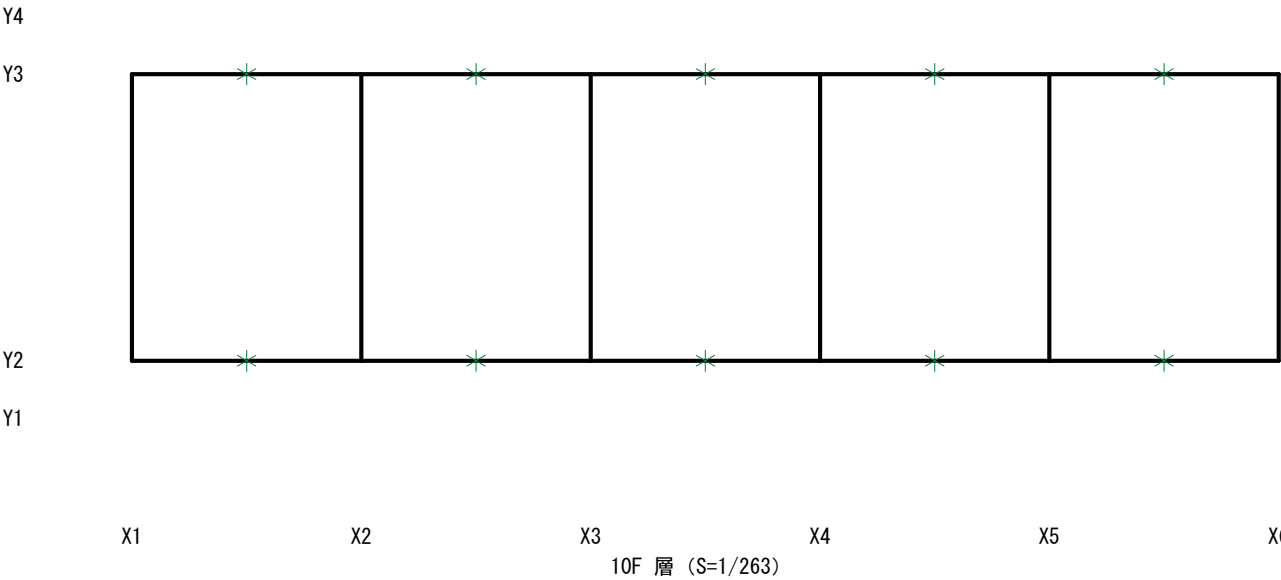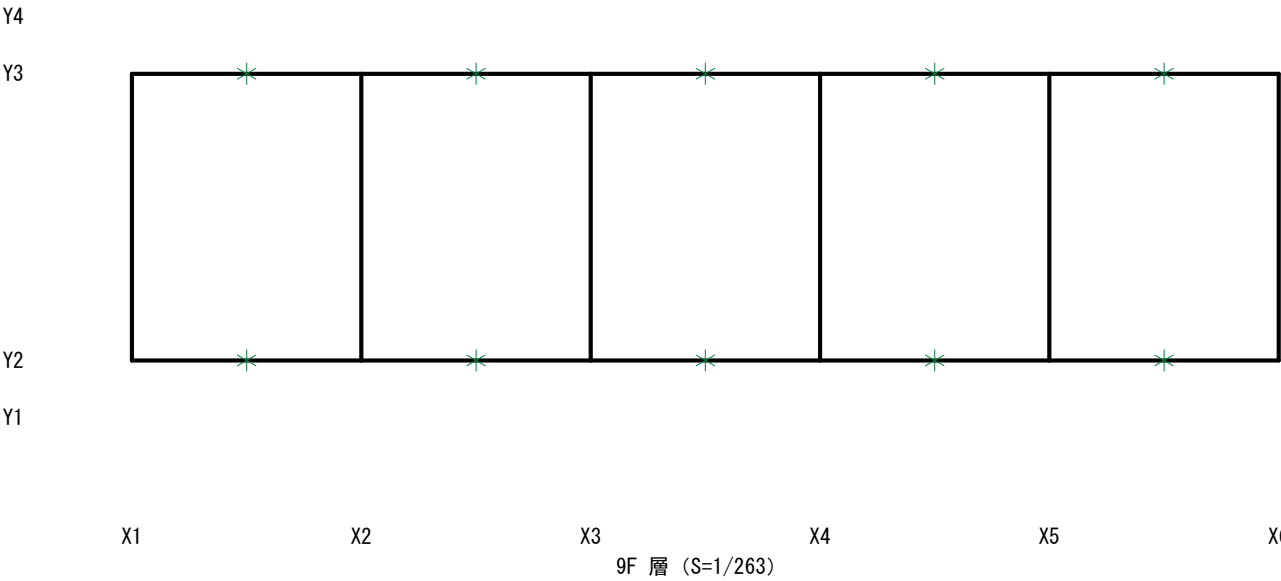

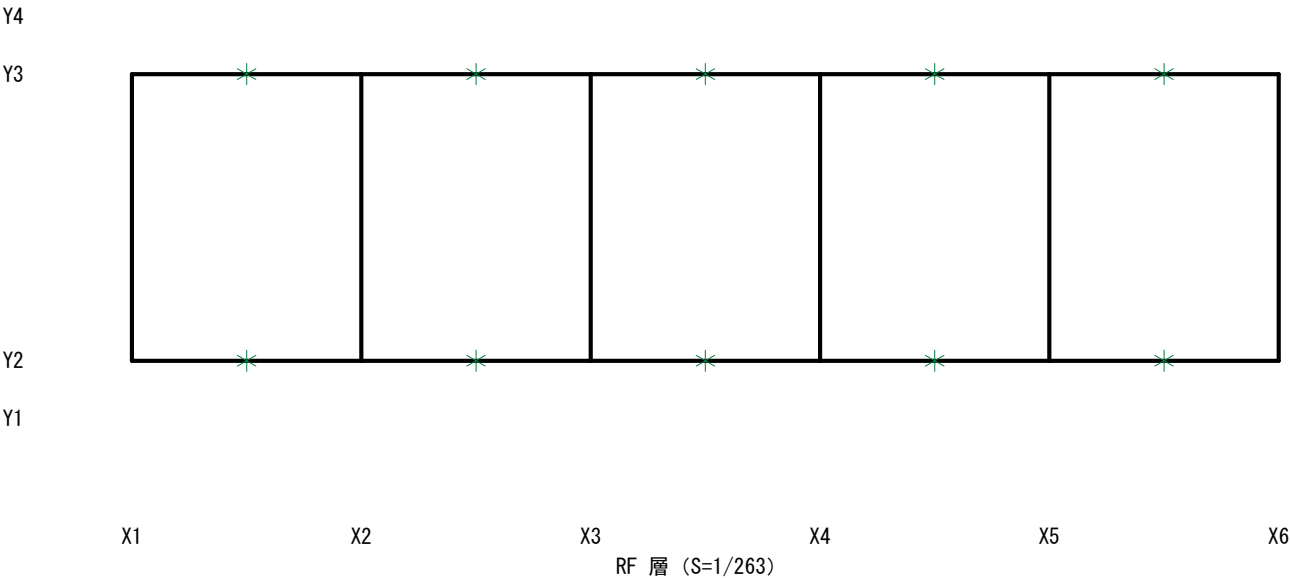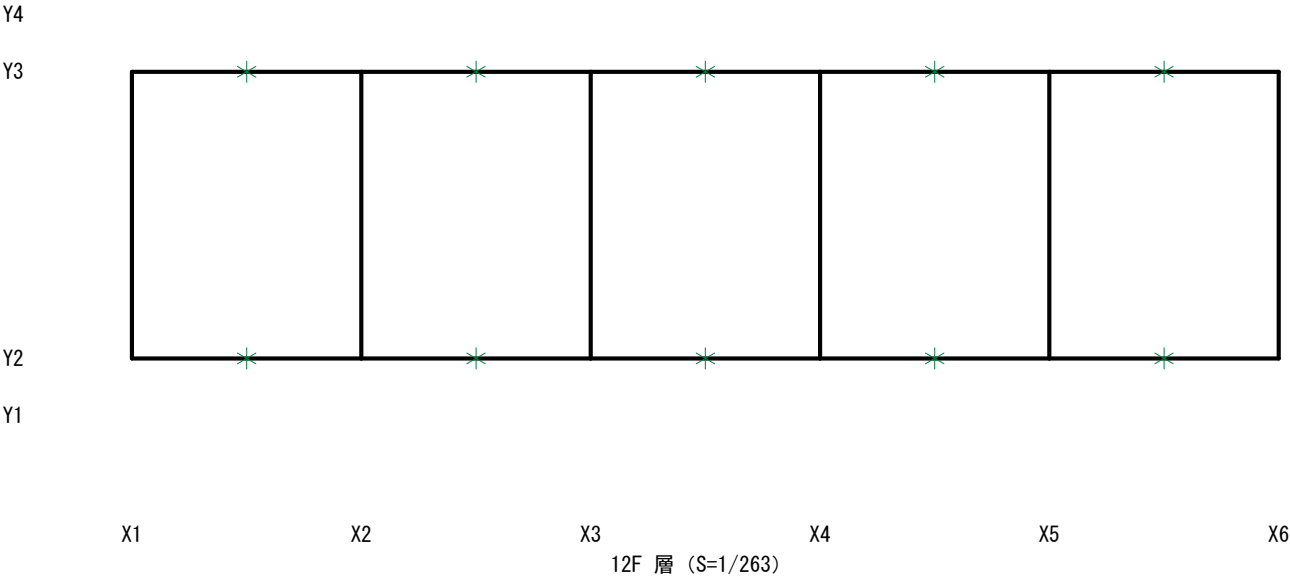

(2) R Cはりの計算条件

- 1) 計算指定: 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート: ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント (剛域考慮)
フェースからの入り長さ: 0.0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
R C規準 (1999) 13条による
 - エ) 引張鉄筋比
Ptmax = 3.00 %
Ptmin = 0.40 %
 - オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
 - ア) 地震時短期設計用せん断力
 $Q_d = \text{Min} \{ Q_o + a \cdot (\sum (M_y) / L'), Q_L + n \cdot Q_E \}$
a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
My計算時:

主筋強度割増率 : 1.10 倍
スラブ筋断面積 : 7.10 cm²

イ) 許容せん断力

RC規準(1999)15条(6)式による

部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います

ウ) せん断補強筋比

Pwmax = 1.20 %

Pwmin = 0.20 %

エ) せん断力の判定

(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする

5) 付着の検討

RC規準(1999)16条(14)～(18)式による

6) 定着の検討

RC規準(1999)17条による

7) 地震時設計応力の割増率

はりの応力割増率

応力割増タイプ : 軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率 : 壁のせん断力負担率が50%を超える場合は上下階の柱せん断力Qが
0.25 × N L × C i 以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) RCはりの断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名		入力で指定した断面名称。()内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。
部材位置		部材位置は〇〇フレーム、〇〇層、[〇〇〇-〇〇〇軸]で表示します。
位置	cm	断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ、中央、右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちの長さLo/4の位置。()内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	MI	kN・m 長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。
	Ms. U(D)	kN・m 断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。
	L. no	①/② : 最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms. U、②はMs. Dを示します。(注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
	L. no	上記Qsの短期荷重ケース記号(注2)
断面	材質	N/mm ² Fc : コンクリートの材質で、Fcは普通コンクリート、Lcは軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋 : ①/②/③ : ①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	b	cm はり幅
	D	cm はりせい
	d. U(D)	cm コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離
	j. U(D)	cm 曲げ材の応力中心距離(7/8)・d. U ((7/8)・d. D)
	被り/sat	cm, 10 ⁻² cm ² ①/② : ①はかぶり厚(上端 : 下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積
	上端筋 下端筋	入力した鉄筋本数で、2段筋の場合は上端筋1(下端筋1)が外側、上端筋2(下端筋2)が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数が×形に配筋されていることを示します。
	STP径	mm あばら筋径。算定計算の場合は、①-② : ①はあばら筋径、②は算定計算で求まるあばら筋ピッチ
	形ピッチ	mm あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
曲げ	at. U(D)	cm ² 上(下)端鉄筋断面積
	pt. U(D)	% 鉄筋比で、At. U/bd (At. D/db)
	Mal	kN・m 長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。
	Mas	kN・m 上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント

曲	判定		①/②：①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果
せん断	My. U (D)	kN・m	上(下)端引張となる降伏曲げモーメント
	L' (L)	cm	①(②)：①は、はりうちのり長さ、②は、はり軸心間の長さ
	Qd. 正(負)	kN	地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。
	Qd	kN	Qd/Qa が最大となる時のQd
	L. no		上記のQdの荷重ケース記号(注2)
	Qd/bj	N/cm2	短期で最大となるせん断応力度
	a		はりのせん断スパン比 (M/Qd) による割増係数で、(l)は長期、(s. 正)(s. 負)は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。
	pw	%	あばら筋比
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas. 正(負)	kN	地震時短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。X形配筋のときはX形主筋による分は含みません。
	Qax	kN	X形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果(注1)
付着	Ta. U (D)	N/mm2	各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。使用基準がRC規準1991年版の場合に、同規準(27)式で求めます。
	Ld. U (D)	cm	上端(下端)筋の必要付着長さ。検定計算の場合に出力されます。使用基準がRC規準1999年版の場合は、同規準(14)、(15)式で求めます。RC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1. U (D)	cm	上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。検定計算の場合に出力されます。
	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≤Ld1の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、Ld≤Ld1の場合にOK。Ld>Ld1でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。
定着	La. U (D)	cm	上端(下端)筋の必要定着長さ。検定計算の場合に出力されます。RC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。()内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5としています。使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		FG (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ1F層[X1-X2]			Y27レ-Δ2F層[X1-X2]			Y27レ-Δ3F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(58)	(400)	(60)	(58)	(400)	(60)	(58)	(400)	(60)	
応力	MI	159.4	-220.9	359.2	221.0	-129.5	240.7	220.5	-129.9	240.4	
	Ms	U	2752.5	85.1	2323.7	1485.8	0.0	1477.5	1726.0	0.0	1704.2
		D	2433.6	526.8	1605.4	1043.7	138.9	996.0	1285.1	145.3	1223.4
	L. no	K2/K1	K2/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	196.0	-25.0	-245.9	158.6	-2.5	-163.5	158.5	-2.5	-163.5	
	Qs	863.8	692.7	913.7	525.1	369.0	530.0	593.6	437.6	598.6	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	85.0	85.0	85.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	200.0	200.0	200.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	187.8	187.8	187.8	69.6	72.8	69.6	69.6	72.8	69.6
		D	187.8	187.8	187.8	69.6	72.8	69.6	69.6	72.8	69.6
	j	U	164.3	164.3	164.3	60.9	63.7	60.9	60.9	63.7	60.9
		D	164.3	164.3	164.3	60.9	63.7	60.9	60.9	63.7	60.9
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32		4-D32	4-D32		4-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32		4-D32	4-D32		4-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	79.40	47.64	79.40	79.40	47.64	79.40
		D	95.28	95.28	95.28	79.40	47.64	79.40	79.40	47.64	79.40
	pt	U	0.60	0.60	0.60	1.75	1.01	1.75	1.75	1.01	1.75
		D	0.60	0.60	0.60	1.75	1.01	1.75	1.75	1.01	1.75
	Mal	3193.4	3193.4	3193.4	927.0	604.0	927.0	927.0	604.0	927.0	
	Mas	U	6386.8	6386.8	6386.8	1854.0	1207.9	1854.0	1854.0	1207.9	1854.0
		D	6386.8	6386.8	6386.8	1854.0	1207.9	1854.0	1854.0	1207.9	1854.0
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	7103.8		7103.8	2206.2		2206.2	2206.2		2206.2
		D	6909.1		6909.1	2134.0		2134.0	2134.0		2134.0
	L' (L)	682.5 (800.0)			682.5 (800.0)			682.5 (800.0)			
	Qd	正	805.7	1026.6	1247.6	391.2	552.2	713.3	474.9	635.9	796.9
		負	1197.6	976.7	755.8	708.3	547.3	386.3	796.9	635.9	474.9
	Qd	1197.6	1026.6	1247.6	708.3	552.2	713.3	796.9	635.9	796.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	85.74	73.50	89.31	178.91	133.36	180.16	201.29	153.56	201.29	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.284	1.324	1.284	1.285	1.325	1.285
		s. 正	1.068	1.068	1.068	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.322	1.322	1.322	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.896	0.896	0.896	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	
	Qas	Qal	3323.2	3323.2	3323.2	656.6	700.7	656.6	657.0	701.1	657.0
		正	3336.4	3336.4	3336.4	844.4	883.2	844.4	844.4	883.2	844.4
		負	3789.1	3789.1	3789.1	844.4	883.2	844.4	844.4	883.2	844.4
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	263.2		251.4	187.2		186.5	206.2	204.4	
		D	241.1		223.0	135.7		132.7	150.9	147.0	
	Ld1	U	342.5		340.0	218.6		218.6	218.6	218.6	
		D	342.5		340.0	234.6		234.6	234.6	234.6	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (38.8)		69.3 (32.7)	69.3 (67.8)		69.3 (67.4)	69.3 (78.7)	69.3 (77.7)	
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (38.1)		69.3 (36.3)	69.3 (46.9)	69.3 (44.6)	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(58)	(400)	(60)	(58)	(400)	(60)	(58)	(400)	(60)	
応力	MI	217. 1	-127. 1	235. 3	217. 3	-127. 2	235. 0	217. 4	-127. 2	234. 9	
	Ms	U	1669. 8	0. 0	1648. 9	1626. 0	0. 0	1606. 4	1578. 3	0. 0	1555. 7
		D	1235. 6	141. 4	1178. 4	1191. 5	140. 8	1136. 3	1143. 5	142. 3	1086. 0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	155. 2	-2. 3	-159. 8	155. 3	-2. 2	-159. 7	155. 3	-2. 2	-159. 7	
	Qs	575. 2	422. 3	579. 8	562. 6	409. 6	567. 1	548. 3	395. 1	552. 6	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60. 0	60. 0	60. 0	60. 0	60. 0	60. 0	60. 0	60. 0	60. 0	
	D	80. 0	80. 0	80. 0	80. 0	80. 0	80. 0	80. 0	80. 0	80. 0	
	d	U	69. 6	72. 8	69. 6	69. 6	72. 8	69. 6	69. 6	72. 8	69. 6
		D	69. 6	72. 8	69. 6	69. 6	72. 8	69. 6	69. 6	72. 8	69. 6
	j	U	60. 9	63. 7	60. 9	60. 9	63. 7	60. 9	60. 9	63. 7	60. 9
		D	60. 9	63. 7	60. 9	60. 9	63. 7	60. 9	60. 9	63. 7	60. 9
	被り/sat		4. 0, 4. 0/ 3. 55			4. 0, 4. 0/ 3. 55			4. 0, 4. 0/ 3. 55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	4-D32		4-D32	4-D32		4-D32	4-D32		4-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	4-D32		4-D32	4-D32		4-D32	4-D32		4-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	79. 40	47. 64	79. 40	79. 40	47. 64	79. 40	79. 40	47. 64	79. 40
		D	79. 40	47. 64	79. 40	79. 40	47. 64	79. 40	79. 40	47. 64	79. 40
	pt	U	1. 90	1. 09	1. 90	1. 90	1. 09	1. 90	1. 90	1. 09	1. 90
		D	1. 90	1. 09	1. 90	1. 90	1. 09	1. 90	1. 90	1. 09	1. 90
	Mal	925. 2	603. 0	925. 2	925. 2	603. 0	925. 2	925. 2	603. 0	925. 2	
	Mas	U	1850. 4	1206. 1	1850. 4	1850. 4	1206. 1	1850. 4	1850. 4	1206. 1	1850. 4
		D	1850. 4	1206. 1	1850. 4	1850. 4	1206. 1	1850. 4	1850. 4	1206. 1	1850. 4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2206. 2		2206. 2	2206. 2		2206. 2	2206. 2		2206. 2
		D	2134. 0		2134. 0	2134. 0		2134. 0	2134. 0		2134. 0
	L' (L)		682. 5 (800. 0)			682. 5 (800. 0)			682. 5 (800. 0)		
	Qd	正	474. 7	632. 2	789. 8	455. 7	613. 2	770. 7	434. 1	591. 6	749. 1
		負	785. 2	627. 7	470. 2	766. 3	608. 8	451. 3	744. 7	587. 2	429. 7
	Qd	785. 2	632. 2	789. 8	766. 3	613. 2	770. 7	744. 7	591. 6	749. 1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	214. 86	165. 40	216. 10	209. 69	160. 43	210. 90	203. 78	154. 77	204. 98	
	a	l	1. 284	1. 323	1. 284	1. 285	1. 324	1. 285	1. 285	1. 324	1. 285
		s. 正	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000
		s. 負	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000
	pw	0. 847	0. 847	0. 847	0. 847	0. 847	0. 847	0. 847	0. 847	0. 847	
	Qal	629. 3	671. 0	629. 3	629. 5	671. 2	629. 5	629. 6	671. 4	629. 6	
	Qas	正	814. 5	852. 0	814. 5	814. 5	852. 0	814. 5	814. 5	852. 0	814. 5
		負	814. 5	852. 0	814. 5	814. 5	852. 0	814. 5	814. 5	852. 0	814. 5
Qax	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	210. 9		209. 1	207. 2		205. 5	203. 2		201. 3
		D	153. 3		149. 4	150. 3		146. 5	147. 0		143. 1
	Ld1	U	218. 6		218. 6	218. 6		218. 6	218. 6		218. 6
		D	234. 6		234. 6	234. 6		234. 6	234. 6		234. 6
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	69. 3 (76. 2)		69. 3 (75. 2)	69. 3 (74. 2)		69. 3 (73. 3)	69. 3 (72. 0)		69. 3 (71. 0)
		D	69. 3 (45. 1)		69. 3 (43. 0)	69. 3 (43. 5)		69. 3 (41. 5)	69. 3 (41. 7)		69. 3 (39. 6)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(58)	(400)	(60)	(58)	(400)	(60)	(58)	(400)	(60)	
応力	MI	215. 1	-124. 7	230. 0	215. 2	-124. 7	229. 9	215. 6	-124. 7	229. 4	
	Ms	U	1349. 8	0. 0	1334. 4	1273. 3	0. 0	1259. 3	1186. 1	0. 0	1173. 5
		D	919. 5	135. 7	874. 5	842. 9	135. 2	799. 6	754. 9	134. 4	714. 7
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	152. 6	-1. 9	-156. 3	152. 6	-1. 8	-156. 3	152. 7	-1. 7	-156. 2	
	Qs	480. 7	329. 9	484. 4	458. 5	307. 7	462. 2	433. 3	282. 3	436. 7	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60. 0	60. 0	60. 0	60. 0	60. 0	60. 0	60. 0	60. 0	60. 0	
	D	75. 0	75. 0	75. 0	75. 0	75. 0	75. 0	75. 0	75. 0	75. 0	
	d	U	65. 8	67. 8	65. 8	65. 8	67. 8	65. 8	65. 5	67. 8	65. 5
		D	65. 8	67. 8	65. 8	65. 8	67. 8	65. 8	65. 5	67. 8	65. 5
	j	U	57. 6	59. 3	57. 6	57. 6	59. 3	57. 6	57. 3	59. 3	57. 3
		D	57. 6	59. 3	57. 6	57. 6	59. 3	57. 6	57. 3	59. 3	57. 3
	被り/sat		4. 0, 4. 0/ 3. 55			4. 0, 4. 0/ 3. 55			4. 0, 4. 0/ 3. 55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	63. 52	47. 64	63. 52	63. 52	47. 64	63. 52	55. 58	39. 70	55. 58
		D	63. 52	47. 64	63. 52	63. 52	47. 64	63. 52	55. 58	39. 70	55. 58
	pt	U	1. 61	1. 17	1. 61	1. 61	1. 17	1. 61	1. 41	0. 98	1. 41
		D	1. 61	1. 17	1. 61	1. 61	1. 17	1. 61	1. 41	0. 98	1. 41
	Mal	706. 1	558. 9	706. 1	706. 1	558. 9	706. 1	615. 7	467. 5	615. 7	
	Mas	U	1412. 3	1117. 7	1412. 3	1412. 3	1117. 7	1412. 3	1231. 4	935. 0	1231. 4
		D	1412. 3	1117. 7	1412. 3	1412. 3	1117. 7	1412. 3	1231. 4	935. 0	1231. 4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1682. 2		1682. 2	1682. 2		1682. 2	1474. 0		1474. 0
		D	1614. 0		1614. 0	1614. 0		1614. 0	1406. 1		1406. 1
	L' (L)		682. 5 (800. 0)			682. 5 (800. 0)			682. 5 (800. 0)		
	Qd	正	328. 5	483. 0	637. 4	306. 2	460. 6	615. 1	267. 5	422. 0	576. 5
		負	637. 4	483. 0	328. 5	611. 4	457. 0	302. 5	573. 5	419. 1	264. 6
	Qd	637. 4	483. 0	637. 4	611. 4	460. 6	615. 1	573. 5	422. 0	576. 5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	184. 49	135. 66	184. 49	176. 97	129. 39	178. 03	166. 72	118. 54	167. 58	
	a	l	1. 236	1. 262	1. 236	1. 237	1. 262	1. 237	1. 234	1. 263	1. 234
		s. 正	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000
		s. 負	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000
	pw	0. 847	0. 847	0. 847	0. 847	0. 847	0. 847	0. 847	0. 847	0. 847	
	Qal	580. 9	606. 4	580. 9	581. 0	606. 4	581. 0	577. 7	606. 8	577. 7	
	Qas	正	770. 1	793. 5	770. 1	770. 1	793. 5	770. 1	766. 7	793. 5	766. 7
		負	770. 1	793. 5	770. 1	770. 1	793. 5	770. 1	766. 7	793. 5	766. 7
Qax	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	201. 5		199. 9	193. 8		192. 4	202. 3		200. 9
		D	139. 7		136. 1	133. 6		130. 1	135. 2		131. 5
	Ld1	U	218. 6		218. 6	218. 6		218. 6	218. 6		218. 6
		D	234. 6		234. 6	234. 6		234. 6	234. 6		234. 6
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	69. 3 (81. 4)		69. 3 (80. 5)	69. 3 (76. 8)		69. 3 (75. 9)	69. 3 (82. 1)		69. 3 (81. 2)
		D	69. 3 (44. 4)		69. 3 (42. 2)	69. 3 (40. 7)		69. 3 (38. 6)	69. 3 (41. 8)		69. 3 (39. 6)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ10F層[X1-X2]			Y27レ-Δ11F層[X1-X2]			Y27レ-Δ12F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(58)	(400)	(60)	(58)	(400)	(60)	(58)	(400)	(60)	
応力	MI	215.1	-125.0	229.5	195.2	-110.2	201.7	195.9	-110.1	201.2	
	Ms	U	1117.8	0.0	1099.4	543.6	0.0	543.4	481.1	0.0	481.4
		D	687.7	138.1	640.4	153.2	112.3	140.1	89.4	111.6	78.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	152.7	-1.8	-156.3	134.4	-0.8	-136.0	134.5	-0.7	-135.9	
	Qs	412.4	261.5	416.0	235.5	101.9	237.1	217.4	83.5	218.7	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	75.0	75.0	75.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8
		D	65.5	67.8	65.5	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8
	j	U	57.3	59.3	57.3	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2
		D	57.3	59.3	57.3	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32						
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
		D	55.58	39.70	55.58	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.41	0.98	1.41	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
		D	1.41	0.98	1.41	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
	Mal	615.7	467.5	615.7	284.3	284.3	284.3	284.3	284.3	284.3	
	Mas	U	1231.4	935.0	1231.4	568.6	568.6	568.6	568.6	568.6	568.6
		D	1231.4	935.0	1231.4	568.6	568.6	568.6	568.6	568.6	568.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1474.0		1474.0	702.3		702.3	702.3		702.3
		D	1406.1		1406.1	647.6		647.6	647.6		647.6
	L' (L)		682.5 (800.0)			682.5 (800.0)			682.5 (800.0)		
	Qd	正	236.9	391.4	545.9	17.3	152.5	287.7	10.3	124.9	260.1
		負	542.3	387.8	233.3	286.1	150.9	15.7	258.8	123.6	11.6
	Qd	542.3	391.4	545.9	286.1	152.5	287.7	258.8	124.9	260.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	157.63	109.94	158.68	154.76	82.50	155.63	140.00	67.59	140.73	
	a	l	1.234	1.264	1.234	1.050	1.050	1.050	1.051	1.051	1.051
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	
	Qal	577.8	606.8	577.8	231.8	231.8	231.8	231.9	231.9	231.9	
	Qas	正	766.7	793.5	766.7	337.6	337.6	337.6	337.6	337.6	337.6
		負	766.7	793.5	766.7	337.6	337.6	337.6	337.6	337.6	337.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	194.5		192.3	218.2		218.2	199.2		199.3
		D	129.0		124.6	90.1		86.9	74.6		72.0
	Ld1	U	218.6		218.6	342.5		340.0	342.5		340.0
		D	234.6		234.6	342.5		340.0	342.5		340.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (77.4)		69.3 (76.1)	75.6 (89.1)		75.6 (89.1)	75.6 (78.9)		75.6 (78.9)
		D	69.3 (38.1)		69.3 (35.5)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)

断面名		G1 (3)			FG (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-ΔRF層[X1-X2]			Y27レ-Δ1F層[X2-X3]			Y27レ-Δ2F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(58)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	140.9	-87.2	151.9	338.8	-157.2	307.2	229.3	-124.2	229.0	
	Ms	U	360.5	0.0	361.9	2001.4	0.0	2067.2	1397.3	0.0	1397.4
		D	78.6	91.2	58.0	1323.7	205.9	1452.8	938.6	124.4	939.5
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	92.0	-1.4	-94.8	224.9	4.0	-217.0	157.6	0.0	-157.5	
	Qs	155.0	64.3	157.7	728.2	507.3	720.3	501.2	343.6	501.1	
L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	85.0	85.0	85.0	60.0	60.0	60.0	
	D	60.0	60.0	60.0	200.0	200.0	200.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	52.8	52.8	52.8	187.8	187.8	187.8	70.1	72.8	70.1
		D	52.8	52.8	52.8	187.8	187.8	187.8	70.1	72.8	70.1
	j	U	46.2	46.2	46.2	164.3	164.3	164.3	61.4	63.7	61.4
		D	46.2	46.2	46.2	164.3	164.3	164.3	61.4	63.7	61.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2				6-D32	6-D32	6-D32	3-D32		3-D32
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2				6-D32	6-D32	6-D32	3-D32		3-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28	71.46	47.64	71.46
		D	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28	71.46	47.64	71.46
	pt	U	1.50	1.50	1.50	0.60	0.60	0.60	1.70	1.09	1.70
		D	1.50	1.50	1.50	0.60	0.60	0.60	1.70	1.09	1.70
	Mal	284.3	284.3	284.3	3193.4	3193.4	3193.4	845.3	603.0	845.3	
	Mas	U	568.6	568.6	568.6	6386.8	6386.8	6386.8	1690.5	1206.1	1690.5
		D	568.6	568.6	568.6	6386.8	6386.8	6386.8	1690.5	1206.1	1690.5
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	702.3		702.3	7103.8		7103.8	2008.0		2008.0
		D	647.6		647.6	6909.1		6909.1	1935.3		1935.3
	L' (L)	682.5 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	2.3	95.8	189.2	530.1	751.0	972.0	357.8	515.3	672.9
		負	186.4	93.0	0.4	979.9	758.9	538.0	672.9	515.4	357.9
	Qd	186.4	95.8	189.2	979.9	758.9	972.0	672.9	515.4	672.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	100.87	51.81	102.36	70.15	54.33	69.58	182.74	134.84	182.72	
	a	l	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.301	1.334	1.301
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.133	1.133	1.133	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.081	1.081	1.081	1.000	1.000	1.000
	pw	0.635	0.635	0.635	0.896	0.896	0.896	0.847	0.847	0.847	
	Qal	224.4	224.4	224.4	3323.2	3323.2	3323.2	639.3	674.3	639.3	
	Qas	正	337.6	337.6	337.6	3452.2	3452.2	3452.2	820.8	852.0	820.8
		負	337.6	337.6	337.6	3359.5	3359.5	3359.5	820.8	852.0	820.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	162.5		162.9	242.6		244.4	187.3		187.3
		D	71.9		66.9	216.8		219.6	133.1		133.1
	Ld1	U	342.5		340.0	340.0		340.0	218.0		218.0
		D	342.5		340.0	340.0		340.0	234.0		234.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	75.6 (59.1)		75.6 (59.3)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (70.3)		69.3 (70.3)
		D	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (37.8)		69.3 (37.8)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ3F層[X2-X3]			Y27レ-Δ4F層[X2-X3]			Y27レ-Δ5F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	229.9	-124.0	228.8	229.4	-124.1	229.0	229.5	-124.1	229.0	
	Ms	U	1618.1	0.0	1620.0	1665.8	0.0	1664.2	1636.0	0.0	1634.6
		D	1158.4	125.4	1162.4	1207.0	124.7	1206.2	1177.1	124.5	1176.6
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	157.6	0.1	-157.4	157.6	0.0	-157.5	157.6	0.1	-157.5	
	Qs	566.4	408.9	566.1	579.9	422.3	579.8	571.1	413.6	571.0	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1
		D	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1
	j	U	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4
		D	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46
		D	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46
	pt	U	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70
		D	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70
	Mal	845.3	603.0	845.3	845.3	603.0	845.3	845.3	603.0	845.3	
	Mas	U	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5
		D	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2008.0		2008.0	2008.0		2008.0	2008.0		2008.0
		D	1935.3		1935.3	1935.3		1935.3	1935.3		1935.3
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	422.4	579.9	737.4	422.4	579.9	737.4	422.4	579.9	737.4
		負	737.4	579.9	422.4	737.4	579.9	422.4	737.4	579.9	422.4
	Qd	737.4	579.9	737.4	737.4	579.9	737.4	737.4	579.9	737.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	200.25	151.71	200.25	200.25	151.71	200.25	200.25	151.71	200.25	
	a	l	1.299	1.332	1.299	1.300	1.333	1.300	1.300	1.333	1.300
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	638.8	673.8	638.8	639.2	674.3	639.2	639.2	674.2	639.2	
	Qas	正	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8
		負	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	205.8		205.9	209.8		209.6	207.3		207.1
		D	147.8		148.1	151.1		151.0	149.1		149.0
	Ld1	U	218.0		218.0	218.0		218.0	218.0		218.0
		D	234.0		234.0	234.0		234.0	234.0		234.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (81.4)		69.3 (81.5)	69.3 (83.8)		69.3 (83.7)	69.3 (82.3)		69.3 (82.2)
		D	69.3 (46.6)		69.3 (46.8)	69.3 (48.6)		69.3 (48.5)	69.3 (47.4)		69.3 (47.3)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	229.5	-124.1	229.0	225.4	-122.1	225.0	225.3	-122.1	225.0	
	Ms	U	1590.9	0.0	1589.2	1372.1	0.0	1370.6	1301.5	0.0	1299.6
		D	1132.0	124.7	1131.2	921.4	122.6	920.7	850.9	122.9	849.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	157.6	0.1	-157.5	154.5	0.0	-154.4	154.5	0.0	-154.4	
	Qs	557.8	400.3	557.7	491.6	337.2	491.5	470.8	316.3	470.7	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	70.1	72.8	70.1	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8
		D	70.1	72.8	70.1	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8
	j	U	61.4	63.7	61.4	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6
		D	61.4	63.7	61.4	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	3-D32		3-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	3-D32		3-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	71.46	47.64	71.46	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	71.46	47.64	71.46	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.70	1.09	1.70	1.61	1.17	1.61	1.61	1.17	1.61
		D	1.70	1.09	1.70	1.61	1.17	1.61	1.61	1.17	1.61
	Mal	845.3	603.0	845.3	706.1	558.9	706.1	706.1	558.9	706.1	
	Mas	U	1690.5	1206.1	1690.5	1412.3	1117.7	1412.3	1412.3	1117.7	1412.3
		D	1690.5	1206.1	1690.5	1412.3	1117.7	1412.3	1412.3	1117.7	1412.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2008.0		2008.0	1682.2		1682.2	1682.2		1682.2
		D	1935.3		1935.3	1614.0		1614.0	1614.0		1614.0
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	422.4	579.9	737.4	330.3	484.7	639.2	319.9	474.4	628.9
		負	737.4	579.9	422.4	639.2	484.7	330.3	628.9	474.5	320.0
	Qd	737.4	579.9	737.4	639.2	484.7	639.2	628.9	474.5	628.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	200.25	151.71	200.25	185.01	136.16	185.01	182.04	133.28	182.02	
	a	l	1.300	1.333	1.300	1.244	1.270	1.244	1.244	1.270	1.244
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	639.2	674.2	639.2	583.1	608.6	583.1	583.1	608.7	583.1	
	Qas	正	820.8	852.0	820.8	770.1	793.5	770.1	770.1	793.5	770.1
負		820.8	852.0	820.8	770.1	793.5	770.1	770.1	793.5	770.1	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	203.5		203.3	203.7		203.6	196.6		196.4
		D	146.0		146.0	139.9		139.8	134.2		134.1
	Ld1	U	218.0		218.0	218.0		218.0	218.0		218.0
		D	234.0		234.0	234.0		234.0	234.0		234.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (80.0)		69.3 (79.9)	69.3 (82.7)		69.3 (82.6)	69.3 (78.5)		69.3 (78.4)
		D	69.3 (45.5)		69.3 (45.5)	69.3 (44.4)		69.3 (44.4)	69.3 (41.0)		69.3 (41.0)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ9F層[X2-X3]			Y27レ-Δ10F層[X2-X3]			Y27レ-Δ11F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	221.2	-119.9	220.5	221.4	-119.8	220.4	209.2	-114.5	209.8	
	Ms	U	1153.1	0.0	1152.7	1079.5	0.0	1079.9	745.6	0.0	741.7
		D	710.7	120.0	711.7	636.7	120.5	639.1	327.3	116.7	322.1
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	151.3	0.1	-151.1	151.3	0.1	-151.1	142.7	-0.1	-142.9	
	Qs	425.4	274.2	425.3	403.9	252.7	403.7	299.9	157.2	300.0	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	57.8	57.8	57.8
		D	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	57.8	57.8	57.8
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	50.6	50.6	50.6
		D	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	50.6	50.6	50.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	39.70	39.70	39.70
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.54	1.06	1.54	1.54	1.06	1.54	1.37	1.37	1.37
		D	1.54	1.06	1.54	1.54	1.06	1.54	1.37	1.37	1.37
	Mal	614.3	466.6	614.3	614.3	466.6	614.3	392.1	392.1	392.1	
	Mas	U	1228.6	933.2	1228.6	1228.6	933.2	1228.6	784.3	784.3	784.3
		D	1228.6	933.2	1228.6	1228.6	933.2	1228.6	784.3	784.3	784.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	946.1		946.1
		D	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	886.1		886.1
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	259.9	411.1	562.3	227.5	378.8	530.0	92.9	235.7	378.6
		負	562.5	411.3	260.1	530.2	379.0	227.8	378.4	235.6	92.8
	Qd	562.5	411.3	562.3	530.2	379.0	530.0	378.4	235.7	378.6	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	178.38	126.03	178.33	168.15	116.14	168.06	149.62	93.21	149.68	
	a	l	1.238	1.267	1.238	1.237	1.267	1.237	1.130	1.130	1.130
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.508	0.508	0.508	
	Qal	554.3	581.8	554.3	554.1	581.6	554.1	301.7	301.7	301.7	
	Qas	正	738.6	764.4	738.6	738.6	764.4	738.6	414.6	414.6	414.6
負		738.6	764.4	738.6	738.6	764.4	738.6	414.6	414.6	414.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	198.5		198.5	190.1		190.1	231.5		230.6
		D	131.1		131.2	124.3		124.5	118.8		117.8
	Ld1	U	218.0		218.0	218.0		218.0	340.0		340.0
		D	234.0		234.0	234.0		234.0	340.0		340.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	69.3 (79.8)		69.3 (79.8)	69.3 (74.7)		69.3 (74.7)	75.6 (89.3)		75.6 (88.9)
		D	69.3 (39.4)		69.3 (39.4)	69.3 (35.3)		69.3 (35.4)	75.6 (31.4)		75.6 (30.9)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			FG (3)		
部材位置		Y27レ-Δ12F層[X2-X3]			Y27レ-ΔRF層[X2-X3]			Y27レ-Δ1F層[X3-X4]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)
応力	MI	209.3	-114.4	209.7	158.1	-91.1	158.9	310.6	-169.5	310.6
	Ms	U	658.0	0.0	655.7	492.3	0.0	488.1	2128.0	0.0
		D	239.3	115.8	236.2	176.1	93.6	170.4	1506.7	169.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	QI	142.8	-0.0	-142.9	101.3	-0.1	-101.5	220.9	0.0	-220.9
	Qs	274.3	131.6	274.4	198.9	97.7	199.1	755.5	534.5	755.5
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	85.0	85.0	85.0
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	200.0	200.0	200.0
	d	U	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	187.8	187.8	187.8
		D	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	187.8	187.8	187.8
	j	U	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6	164.3	164.3	164.3
		D	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6	164.3	164.3	164.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	形状・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	95.28	95.28
		D	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	95.28	95.28
	pt	U	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	0.60	0.60
		D	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	0.60	0.60
	Mal	392.1	392.1	392.1	392.1	392.1	392.1	3193.4	3193.4	3193.4
	Mas	U	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3	6386.8	6386.8
		D	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3	6386.8	6386.8
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	946.1		946.1	946.1		946.1	7103.8	7103.8
		D	886.1		886.1	886.1		886.1	6909.1	6909.1
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	54.6	197.4	340.2	45.1	146.4	247.8	580.8	801.8
		負	340.1	197.3	54.5	247.6	146.2	44.9	1022.7	801.8
	Qd	340.1	197.4	340.2	247.6	146.4	247.8	1022.7	801.8	1022.7
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj	134.48	78.05	134.52	97.91	57.90	97.99	73.22	57.40	73.22
	a	l	1.130	1.130	1.130	1.079	1.079	1.079	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.124	1.124
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.124	1.124
	pw	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.896	0.896	0.896
	Qal	301.8	301.8	301.8	291.5	291.5	291.5	3323.2	3323.2	3323.2
	Qas	正	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6	3437.0	3437.0
		負	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6	3437.0	3437.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	211.1		210.5	172.5		171.5	246.1	246.1
		D	102.4		101.8	90.6		89.6	220.8	220.8
	Ld1	U	340.0		340.0	340.0		340.0	340.0	340.0
		D	340.0		340.0	340.0		340.0	340.0	340.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	75.6 (78.8)		75.6 (78.6)	75.6 (59.0)		75.6 (58.5)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)
		D	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	69.3 (30.0)	69.3 (30.0)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
位置	部材位置		Y27レ-Δ2F層[X3-X4]			Y27レ-Δ3F層[X3-X4]			Y27レ-Δ4F層[X3-X4]		
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI		229.2	-124.1	229.2	229.1	-124.2	229.1	229.2	-124.2	229.2
	Ms	U	1398.9	0.0	1398.9	1624.6	0.0	1624.6	1665.5	0.0	1665.5
		D	940.4	124.1	940.4	1166.3	124.2	1166.3	1207.2	124.2	1207.2
	L. no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	QI		157.5	0.0	-157.5	157.5	0.0	-157.5	157.5	0.0	-157.5
	Qs		501.5	344.0	501.5	567.9	410.4	567.9	580.0	422.5	580.0
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1
		D	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1
	j	U	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4
		D	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46
		D	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46
	pt	U	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70
		D	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70
	Mal		845.3	603.0	845.3	845.3	603.0	845.3	845.3	603.0	845.3
	Mas	U	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5
		D	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2008.0		2008.0	2008.0		2008.0	2008.0		2008.0
		D	1935.3		1935.3	1935.3		1935.3	1935.3		1935.3
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	358.5	516.0	673.5	422.4	579.9	737.4	422.4	579.9	737.4
		負	673.5	516.0	358.5	737.4	579.9	422.4	737.4	579.9	422.4
	Qd		673.5	516.0	673.5	737.4	579.9	737.4	737.4	579.9	737.4
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		182.90	134.99	182.90	200.25	151.71	200.25	200.25	151.71	200.25
	a	l	1.301	1.334	1.301	1.301	1.334	1.301	1.301	1.334	1.301
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		639.4	674.4	639.4	639.5	674.5	639.5	639.5	674.5	639.5
	Qas	正	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8
		負	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	187.4		187.4	206.3		206.3	209.7		209.7
		D	133.2		133.2	148.3		148.3	151.1		151.1
	Ld1	U	218.0		218.0	218.0		218.0	218.0		218.0
		D	234.0		234.0	234.0		234.0	234.0		234.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	69.3 (70.3)		69.3 (70.3)	69.3 (81.7)		69.3 (81.7)	69.3 (83.8)		69.3 (83.8)
		D	69.3 (37.8)		69.3 (37.8)	69.3 (46.9)		69.3 (46.9)	69.3 (48.6)		69.3 (48.6)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ5F層[X3-X4]			Y27レ-Δ6F層[X3-X4]			Y27レ-Δ7F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	229.2	-124.2	229.2	229.2	-124.2	229.2	225.1	-122.1	225.1	
	Ms	U	1637.0	0.0	1637.0	1592.1	0.0	1592.1	1373.7	0.0	1373.7
		D	1178.7	124.2	1178.7	1133.8	124.2	1133.8	923.4	122.1	923.4
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	157.5	0.0	-157.5	157.5	0.0	-157.5	154.5	0.0	-154.5	
	Qs	571.6	414.1	571.6	558.4	400.9	558.4	492.3	337.8	492.3	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1	65.8	67.8	65.8
		D	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1	65.8	67.8	65.8
	j	U	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4	57.6	59.3	57.6
		D	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4	57.6	59.3	57.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46	63.52	47.64	63.52
		D	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70	1.61	1.17	1.61
		D	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70	1.61	1.17	1.61
	Mal	845.3	603.0	845.3	845.3	603.0	845.3	706.1	558.9	706.1	
	Mas	U	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5	1412.3	1117.7	1412.3
		D	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5	1412.3	1117.7	1412.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2008.0		2008.0	2008.0		2008.0	1682.2		1682.2
		D	1935.3		1935.3	1935.3		1935.3	1614.0		1614.0
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	422.4	579.9	737.4	422.4	579.9	737.4	330.3	484.7	639.2
		負	737.4	579.9	422.4	737.4	579.9	422.4	639.2	484.7	330.3
	Qd	737.4	579.9	737.4	737.4	579.9	737.4	639.2	484.7	639.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	200.25	151.71	200.25	200.25	151.71	200.25	185.01	136.16	185.01	
	a	l	1.301	1.334	1.301	1.301	1.334	1.301	1.244	1.270	1.244
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	639.5	674.5	639.5	639.5	674.5	639.5	583.3	608.8	583.3	
	Qas	正	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8	770.1	793.5	770.1
		負	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8	770.1	793.5	770.1
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	207.3		207.3	203.6		203.6	203.9		203.9
		D	149.2		149.2	146.2		146.2	140.1		140.1
	Ld1	U	218.0		218.0	218.0		218.0	218.0		218.0
		D	234.0		234.0	234.0		234.0	234.0		234.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (82.3)		69.3 (82.3)	69.3 (80.1)		69.3 (80.1)	69.3 (82.8)		69.3 (82.8)
		D	69.3 (47.4)		69.3 (47.4)	69.3 (45.6)		69.3 (45.6)	69.3 (44.5)		69.3 (44.5)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ8F層[X3-X4]			Y27レ-Δ9F層[X3-X4]			Y27レ-Δ10F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	225.1	-122.1	225.1	220.8	-120.0	220.8	220.7	-120.0	220.7	
	Ms	U	1302.8	0.0	1302.8	1158.2	0.0	1158.2	1087.3	0.0	1087.3
		D	852.6	122.1	852.6	716.7	120.0	716.7	645.8	120.0	645.8
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	154.5	0.0	-154.5	151.2	0.0	-151.2	151.2	0.0	-151.2	
	Qs	471.4	317.0	471.4	426.9	275.7	426.9	406.1	254.9	406.1	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.8	67.8	65.8	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
		D	65.8	67.8	65.8	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
	j	U	57.6	59.3	57.6	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
		D	57.6	59.3	57.6	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	63.52	47.64	63.52	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.61	1.17	1.61	1.54	1.06	1.54	1.54	1.06	1.54
		D	1.61	1.17	1.61	1.54	1.06	1.54	1.54	1.06	1.54
	Mal	706.1	558.9	706.1	614.3	466.6	614.3	614.3	466.6	614.3	
	Mas	U	1412.3	1117.7	1412.3	1228.6	933.2	1228.6	1228.6	933.2	1228.6
		D	1412.3	1117.7	1412.3	1228.6	933.2	1228.6	1228.6	933.2	1228.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1682.2		1682.2	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0
		D	1614.0		1614.0	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	321.0	475.5	629.9	262.4	413.6	564.8	231.1	382.3	533.5
		負	629.9	475.5	321.0	564.8	413.6	262.4	533.5	382.3	231.1
	Qd	629.9	475.5	629.9	564.8	413.6	564.8	533.5	382.3	533.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	182.32	133.55	182.32	179.11	126.74	179.11	169.18	117.15	169.18	
	a	l	1.244	1.270	1.244	1.239	1.269	1.239	1.239	1.269	1.239
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	
	Qas	Qal	583.3	608.8	583.3	554.6	582.1	554.6	554.6	582.2	554.6
		正	770.1	793.5	770.1	738.6	764.4	738.6	738.6	764.4	738.6
		負	770.1	793.5	770.1	738.6	764.4	738.6	738.6	764.4	738.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	196.7		196.7	199.1		199.1	190.9		190.9
		D	134.4		134.4	131.7		131.7	125.1		125.1
	Ld1	U	218.0		218.0	218.0		218.0	218.0		218.0
		D	234.0		234.0	234.0		234.0	234.0		234.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (78.6)		69.3 (78.6)	69.3 (80.2)		69.3 (80.2)	69.3 (75.3)		69.3 (75.3)
		D	69.3 (41.1)		69.3 (41.1)	69.3 (39.7)		69.3 (39.7)	69.3 (35.8)		69.3 (35.8)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ11F層[X3-X4]			Y27レ-Δ12F層[X3-X4]			Y27レ-ΔRF層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	209.6	-114.4	209.6	209.6	-114.4	209.6	158.6	-91.0	158.6	
	Ms	U	740.5	0.0	740.5	656.7	0.0	656.7	486.9	0.0	486.9
		D	321.3	114.4	321.3	237.6	114.4	237.6	169.7	91.0	169.7
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	142.8	-0.0	-142.8	142.8	-0.0	-142.8	101.4	0.0	-101.4	
	Qs	299.0	156.2	299.0	274.3	131.5	274.3	197.9	96.6	197.9	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8
		D	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8
	j	U	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6
		D	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
		D	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37
		D	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37
	Mal	392.1	392.1	392.1	392.1	392.1	392.1	392.1	392.1	392.1	
	Mas	U	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3
		D	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	946.1		946.1	946.1		946.1	946.1		946.1
		D	886.1		886.1	886.1		886.1	886.1		886.1
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	91.4	234.2	377.1	54.4	197.3	340.1	43.4	144.8	246.2
		負	377.1	234.2	91.4	340.1	197.3	54.4	246.2	144.8	43.4
	Qd	377.1	234.2	377.1	340.1	197.3	340.1	246.2	144.8	246.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	149.09	92.61	149.09	134.47	78.00	134.47	97.35	57.26	97.35	
	a	l	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.079	1.079	1.079
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	
	Qal	301.8	301.8	301.8	301.8	301.8	301.8	291.6	291.6	291.6	
	Qas	正	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6
負		414.6	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	230.3		230.3	210.8		210.8	171.2		171.2
		D	117.7		117.7	102.1		102.1	89.4		89.4
	Ld1	U	340.0		340.0	340.0		340.0	340.0		340.0
		D	340.0		340.0	340.0		340.0	340.0		340.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	75.6 (88.7)		75.6 (88.7)	75.6 (78.7)		75.6 (78.7)	75.6 (58.3)		75.6 (58.3)
		D	75.6 (30.8)		75.6 (30.8)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	307.2	-157.2	338.8	229.0	-124.2	229.3	228.8	-124.0	229.9	
	Ms	U	2067.2	0.0	2001.4	1397.4	0.0	1397.3	1620.0	0.0	1618.1
		D	1452.8	205.9	1323.7	939.5	124.4	938.6	1162.4	125.4	1158.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	217.0	-4.0	-224.9	157.5	-0.0	-157.6	157.4	-0.1	-157.6	
	Qs	720.3	507.3	728.2	501.1	343.6	501.2	566.1	408.9	566.4	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	85.0	85.0	85.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	200.0	200.0	200.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	187.8	187.8	187.8	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1
		D	187.8	187.8	187.8	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1
	j	U	164.3	164.3	164.3	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4
		D	164.3	164.3	164.3	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	6-D32	6-D32	6-D32	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	6-D32	6-D32	6-D32	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46
		D	95.28	95.28	95.28	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46
	pt	U	0.60	0.60	0.60	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70
		D	0.60	0.60	0.60	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70
	Mal	3193.4	3193.4	3193.4	845.3	603.0	845.3	845.3	603.0	845.3	
	Mas	U	6386.8	6386.8	6386.8	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5
		D	6386.8	6386.8	6386.8	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	7103.8		7103.8	2008.0		2008.0	2008.0		2008.0
		D	6909.1		6909.1	1935.3		1935.3	1935.3		1935.3
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	538.0	758.9	979.9	357.9	515.4	672.9	422.4	579.9	737.4
		負	972.0	751.0	530.1	672.9	515.3	357.8	737.4	579.9	422.4
	Qd	972.0	758.9	979.9	672.9	515.4	672.9	737.4	579.9	737.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	69.58	54.33	70.15	182.72	134.84	182.74	200.25	151.71	200.25	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.301	1.334	1.301	1.299	1.332	1.299
		s. 正	1.081	1.081	1.081	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.133	1.133	1.133	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.896	0.896	0.896	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qas	Qal	3323.2	3323.2	3323.2	639.3	674.3	639.3	638.8	673.8	638.8
		正	3359.5	3359.5	3359.5	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8
		負	3452.2	3452.2	3452.2	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	244.4		242.6	187.3		187.3	205.9	205.8	
		D	219.6		216.8	133.1		133.1	148.1	147.8	
	Ld1	U	340.0		340.0	218.0		218.0	218.0	218.0	
		D	340.0		340.0	234.0		234.0	234.0	234.0	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (70.3)		69.3 (70.3)	69.3 (81.5)	69.3 (81.4)	
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (37.8)		69.3 (37.8)	69.3 (46.8)	69.3 (46.6)	

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y27レ-4F層[X4-X5]			Y27レ-45F層[X4-X5]			Y27レ-46F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)
応力	MI		229.0	-124.1	229.4	229.0	-124.1	229.5	229.0	-124.1	229.5
	Ms	U	1664.2	0.0	1665.8	1634.6	0.0	1636.0	1589.2	0.0	1590.9
		D	1206.2	124.7	1207.0	1176.6	124.5	1177.1	1131.2	124.7	1132.0
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		157.5	-0.0	-157.6	157.5	-0.1	-157.6	157.5	-0.1	-157.6
	Qs		579.8	422.3	579.9	571.0	413.6	571.1	557.7	400.3	557.8
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1
		D	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1
	j	U	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4
		D	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46
		D	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46
	pt	U	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70
		D	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70
	Mal	845.3	603.0	845.3	845.3	603.0	845.3	845.3	603.0	845.3	
	Mas	U	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5
		D	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2008.0		2008.0	2008.0		2008.0	2008.0		2008.0
		D	1935.3		1935.3	1935.3		1935.3	1935.3		1935.3
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	422.4	579.9	737.4	422.4	579.9	737.4	422.4	579.9	737.4
		負	737.4	579.9	422.4	737.4	579.9	422.4	737.4	579.9	422.4
	Qd		737.4	579.9	737.4	737.4	579.9	737.4	737.4	579.9	737.4
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		200.25	151.71	200.25	200.25	151.71	200.25	200.25	151.71	200.25
	a	l	1.300	1.333	1.300	1.300	1.333	1.300	1.300	1.333	1.300
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		639.2	674.3	639.2	639.2	674.2	639.2	639.2	674.2	639.2
	Qas	正	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8
		負	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	209.6		209.8	207.1		207.3	203.3		203.5
		D	151.0		151.1	149.0		149.1	146.0		146.0
	Ld1	U	218.0		218.0	218.0		218.0	218.0		218.0
		D	234.0		234.0	234.0		234.0	234.0		234.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	69.3 (83.7)		69.3 (83.8)	69.3 (82.2)		69.3 (82.3)	69.3 (79.9)		69.3 (80.0)
		D	69.3 (48.5)		69.3 (48.6)	69.3 (47.3)		69.3 (47.4)	69.3 (45.5)		69.3 (45.5)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	225.0	-122.1	225.4	225.0	-122.1	225.3	220.5	-119.9	221.2	
	Ms	U	1370.6	0.0	1372.1	1299.6	0.0	1301.5	1152.7	0.0	1153.1
		D	920.7	122.6	921.4	849.6	122.9	850.9	711.7	120.0	710.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	154.4	-0.0	-154.5	154.4	-0.0	-154.5	151.1	-0.1	-151.3	
	Qs	491.5	337.2	491.6	470.7	316.3	470.8	425.3	274.2	425.4	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	55.0	55.0	55.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8	65.5	67.8	65.5
		D	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8	65.5	67.8	65.5
	j	U	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6	57.3	59.3	57.3
		D	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6	57.3	59.3	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	55.58	39.70	55.58
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.61	1.17	1.61	1.61	1.17	1.61	1.54	1.06	1.54
		D	1.61	1.17	1.61	1.61	1.17	1.61	1.54	1.06	1.54
	Mal	706.1	558.9	706.1	706.1	558.9	706.1	614.3	466.6	614.3	
	Mas	U	1412.3	1117.7	1412.3	1412.3	1117.7	1412.3	1228.6	933.2	1228.6
		D	1412.3	1117.7	1412.3	1412.3	1117.7	1412.3	1228.6	933.2	1228.6
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1682.2		1682.2	1682.2		1682.2	1474.0		1474.0
		D	1614.0		1614.0	1614.0		1614.0	1406.1		1406.1
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	330.3	484.7	639.2	320.0	474.5	628.9	260.1	411.3	562.5
		負	639.2	484.7	330.3	628.9	474.4	319.9	562.3	411.1	259.9
	Qd	639.2	484.7	639.2	628.9	474.5	628.9	562.3	411.3	562.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	185.01	136.16	185.01	182.02	133.28	182.04	178.33	126.03	178.38	
	a	l	1.244	1.270	1.244	1.244	1.270	1.244	1.238	1.267	1.238
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.924	0.924	0.924	
	Qal	583.1	608.6	583.1	583.1	608.7	583.1	554.3	581.8	554.3	
	Qas	正	770.1	793.5	770.1	770.1	793.5	770.1	738.6	764.4	738.6
		負	770.1	793.5	770.1	770.1	793.5	770.1	738.6	764.4	738.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	203.6		203.7	196.4		196.6	198.5		198.5
		D	139.8		139.9	134.1		134.2	131.2		131.1
	Ld1	U	218.0		218.0	218.0		218.0	218.0		218.0
		D	234.0		234.0	234.0		234.0	234.0		234.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	69.3 (82.6)		69.3 (82.7)	69.3 (78.4)		69.3 (78.5)	69.3 (79.8)		69.3 (79.8)
		D	69.3 (44.4)		69.3 (44.4)	69.3 (41.0)		69.3 (41.0)	69.3 (39.4)		69.3 (39.4)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ10F層[X4-X5]			Y27レ-Δ11F層[X4-X5]			Y27レ-Δ12F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	220.4	-119.8	221.4	209.8	-114.5	209.2	209.7	-114.4	209.3	
	Ms	U	1079.9	0.0	1079.5	741.7	0.0	745.6	655.7	0.0	658.0
		D	639.1	120.5	636.7	322.1	116.7	327.3	236.2	115.8	239.3
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	151.1	-0.1	-151.3	142.9	0.1	-142.7	142.9	0.0	-142.8	
	Qs	403.7	252.7	403.9	300.0	157.2	299.9	274.4	131.6	274.3	
L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8
		D	65.5	67.8	65.5	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8
	j	U	57.3	59.3	57.3	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6
		D	57.3	59.3	57.3	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32						
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
		D	55.58	39.70	55.58	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.54	1.06	1.54	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37
		D	1.54	1.06	1.54	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37
	Mal	614.3	466.6	614.3	392.1	392.1	392.1	392.1	392.1	392.1	
	Mas	U	1228.6	933.2	1228.6	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3
		D	1228.6	933.2	1228.6	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1474.0		1474.0	946.1		946.1	946.1		946.1
		D	1406.1		1406.1	886.1		886.1	886.1		886.1
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	227.8	379.0	530.2	92.8	235.6	378.4	54.5	197.3	340.1
		負	530.0	378.8	227.5	378.6	235.7	92.9	340.2	197.4	54.6
	Qd	530.0	379.0	530.2	378.6	235.7	378.4	340.2	197.4	340.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	168.06	116.14	168.15	149.68	93.21	149.62	134.52	78.05	134.48	
	a	l	1.237	1.267	1.237	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.924	0.924	0.924	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	
	Qal	554.1	581.6	554.1	301.7	301.7	301.7	301.8	301.8	301.8	
	Qas	正	738.6	764.4	738.6	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6
負		738.6	764.4	738.6	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	190.1		190.1	230.6		231.5	210.5	211.1	
		D	124.5		124.3	117.8		118.8	101.8	102.4	
	Ld1	U	218.0		218.0	340.0		340.0	340.0	340.0	
		D	234.0		234.0	340.0		340.0	340.0	340.0	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (74.7)		69.3 (74.7)	75.6 (88.9)		75.6 (89.3)	75.6 (78.6)	75.6 (78.8)	
		D	69.3 (35.4)		69.3 (35.3)	75.6 (30.9)		75.6 (31.4)	75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	

断面名		G2 (3)			FG (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾏRF層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾏ1F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾏ2F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(58)	(60)	(400)	(58)	
応力	MI	158.9	-91.1	158.1	359.2	-220.9	159.4	240.7	-129.5	221.0	
	Ms	U	488.1	0.0	492.3	2323.7	85.1	2752.5	1477.5	0.0	1485.8
		D	170.4	93.6	176.1	1605.4	526.8	2433.6	996.0	138.9	1043.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	101.5	0.1	-101.3	245.9	25.0	-196.0	163.5	2.5	-158.6	
	Qs	199.1	97.7	198.9	913.7	692.7	863.8	530.0	369.0	525.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	85.0	85.0	85.0	65.0	65.0	65.0	
	D	65.0	65.0	65.0	200.0	200.0	200.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	57.8	57.8	57.8	187.8	187.8	187.8	69.6	72.8	69.6
		D	57.8	57.8	57.8	187.8	187.8	187.8	69.6	72.8	69.6
	j	U	50.6	50.6	50.6	164.3	164.3	164.3	60.9	63.7	60.9
		D	50.6	50.6	50.6	164.3	164.3	164.3	60.9	63.7	60.9
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2				6-D32	6-D32	6-D32	4-D32		4-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2				6-D32	6-D32	6-D32	4-D32		4-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	39.70	39.70	39.70	95.28	95.28	95.28	79.40	47.64	79.40
		D	39.70	39.70	39.70	95.28	95.28	95.28	79.40	47.64	79.40
	pt	U	1.37	1.37	1.37	0.60	0.60	0.60	1.75	1.01	1.75
		D	1.37	1.37	1.37	0.60	0.60	0.60	1.75	1.01	1.75
	Mal	392.1	392.1	392.1	3193.4	3193.4	3193.4	927.0	604.0	927.0	
	Mas	U	784.3	784.3	784.3	6386.8	6386.8	6386.8	1854.0	1207.9	1854.0
		D	784.3	784.3	784.3	6386.8	6386.8	6386.8	1854.0	1207.9	1854.0
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	946.1		946.1	7103.8		7103.8	2206.2		2206.2
		D	886.1		886.1	6909.1		6909.1	2134.0		2134.0
	L' (L)	680.0 (800.0)			682.5 (800.0)			682.5 (800.0)			
	Qd	正	44.9	146.2	247.6	755.8	976.7	1197.6	386.3	547.3	708.3
		負	247.8	146.4	45.1	1247.6	1026.6	805.7	713.3	552.2	391.2
	Qd	247.8	146.4	247.6	1247.6	1026.6	1197.6	713.3	552.2	708.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	97.99	57.90	97.91	89.31	73.50	85.74	180.16	133.36	178.91	
	a	l	1.079	1.079	1.079	2.000	2.000	2.000	1.284	1.324	1.284
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.322	1.322	1.322	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.068	1.068	1.068	1.000	1.000	1.000
	pw	0.508	0.508	0.508	0.896	0.896	0.896	0.782	0.782	0.782	
	Qal	291.5	291.5	291.5	3323.2	3323.2	3323.2	656.6	700.7	656.6	
	Qas	正	414.6	414.6	414.6	3789.1	3789.1	3789.1	844.4	883.2	844.4
負		414.6	414.6	414.6	3336.4	3336.4	3336.4	844.4	883.2	844.4	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	171.5		172.5	251.4		263.2	186.5		187.2
		D	89.6		90.6	223.0		241.1	132.7		135.7
	Ld1	U	340.0		340.0	340.0		342.5	218.6		218.6
		D	340.0		340.0	340.0		342.5	234.6		234.6
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	75.6 (58.5)		75.6 (59.0)	69.3 (32.7)		69.3 (38.8)	69.3 (67.4)		69.3 (67.8)
		D	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (36.3)		69.3 (38.1)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ3F層[X5-X6]			Y27レ-Δ4F層[X5-X6]			Y27レ-Δ5F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(58)	(60)	(400)	(58)	(60)	(400)	(58)	
応力	MI	240.4	-129.9	220.5	235.3	-127.1	217.1	235.0	-127.2	217.3	
	Ms	U	1704.2	0.0	1726.0	1648.9	0.0	1669.8	1606.4	0.0	1626.0
		D	1223.4	145.3	1285.1	1178.4	141.4	1235.6	1136.3	140.8	1191.5
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	163.5	2.5	-158.5	159.8	2.3	-155.2	159.7	2.2	-155.3	
	Qs	598.6	437.6	593.6	579.8	422.3	575.2	567.1	409.6	562.6	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.6	72.8	69.6	69.6	72.8	69.6	69.6	72.8	69.6
		D	69.6	72.8	69.6	69.6	72.8	69.6	69.6	72.8	69.6
	j	U	60.9	63.7	60.9	60.9	63.7	60.9	60.9	63.7	60.9
		D	60.9	63.7	60.9	60.9	63.7	60.9	60.9	63.7	60.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	4-D32		4-D32	4-D32		4-D32	4-D32		4-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	4-D32		4-D32	4-D32		4-D32	4-D32		4-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	79.40	47.64	79.40	79.40	47.64	79.40	79.40	47.64	79.40
		D	79.40	47.64	79.40	79.40	47.64	79.40	79.40	47.64	79.40
	pt	U	1.75	1.01	1.75	1.90	1.09	1.90	1.90	1.09	1.90
		D	1.75	1.01	1.75	1.90	1.09	1.90	1.90	1.09	1.90
	Mal	927.0	604.0	927.0	925.2	603.0	925.2	925.2	603.0	925.2	
	Mas	U	1854.0	1207.9	1854.0	1850.4	1206.1	1850.4	1850.4	1206.1	1850.4
		D	1854.0	1207.9	1854.0	1850.4	1206.1	1850.4	1850.4	1206.1	1850.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2206.2		2206.2	2206.2		2206.2	2206.2		2206.2
		D	2134.0		2134.0	2134.0		2134.0	2134.0		2134.0
	L' (L)	682.5 (800.0)			682.5 (800.0)			682.5 (800.0)			
	Qd	正	474.9	635.9	796.9	470.2	627.7	785.2	451.3	608.8	766.3
		負	796.9	635.9	474.9	789.8	632.2	474.7	770.7	613.2	455.7
	Qd	796.9	635.9	796.9	789.8	632.2	785.2	770.7	613.2	766.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	201.29	153.56	201.29	216.10	165.40	214.86	210.90	160.43	209.69	
	a	l	1.285	1.325	1.285	1.284	1.323	1.284	1.285	1.324	1.285
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.782	0.782	0.782	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	657.0	701.1	657.0	629.3	671.0	629.3	629.5	671.2	629.5	
	Qas	正	844.4	883.2	844.4	814.5	852.0	814.5	814.5	852.0	814.5
		負	844.4	883.2	844.4	814.5	852.0	814.5	814.5	852.0	814.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	204.4		206.2	209.1		210.9	205.5		207.2
		D	147.0		150.9	149.4		153.3	146.5		150.3
	Ld1	U	218.6		218.6	218.6		218.6	218.6		218.6
		D	234.6		234.6	234.6		234.6	234.6		234.6
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (77.7)		69.3 (78.7)	69.3 (75.2)		69.3 (76.2)	69.3 (73.3)		69.3 (74.2)
		D	69.3 (44.6)		69.3 (46.9)	69.3 (43.0)		69.3 (45.1)	69.3 (41.5)		69.3 (43.5)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)				
部材位置		Y27レ-Δ6F層[X5-X6]			Y27レ-Δ7F層[X5-X6]			Y27レ-Δ8F層[X5-X6]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)		
	短期	(60)	(400)	(58)	(60)	(400)	(58)	(60)	(400)	(58)		
応力	MI	234.9	-127.2	217.4	230.0	-124.7	215.1	229.9	-124.7	215.2		
	Ms	U	1555.7	0.0	1578.3	1334.4	0.0	1349.8	1259.3	0.0	1273.3	
		D	1086.0	142.3	1143.5	874.5	135.7	919.5	799.6	135.2	842.9	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2		
	QI	159.7	2.2	-155.3	156.3	1.9	-152.6	156.3	1.8	-152.6		
	Qs	552.6	395.1	548.3	484.4	329.9	480.7	462.2	307.7	458.5		
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0		
	D	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0		
	d	U	69.6	72.8	69.6	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8	
		D	69.6	72.8	69.6	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8	
	j	U	60.9	63.7	60.9	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6	
		D	60.9	63.7	60.9	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55				
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	
		2	4-D32		4-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	
		2	4-D32		4-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	79.40	47.64	79.40	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
			D	79.40	47.64	79.40	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
pt		U	1.90	1.09	1.90	1.61	1.17	1.61	1.61	1.17	1.61	
		D	1.90	1.09	1.90	1.61	1.17	1.61	1.61	1.17	1.61	
Mal		925.2	603.0	925.2	706.1	558.9	706.1	706.1	558.9	706.1		
Mas		U	1850.4	1206.1	1850.4	1412.3	1117.7	1412.3	1412.3	1117.7	1412.3	
		D	1850.4	1206.1	1850.4	1412.3	1117.7	1412.3	1412.3	1117.7	1412.3	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	2206.2		2206.2	1682.2		1682.2	1682.2		1682.2	
		D	2134.0		2134.0	1614.0		1614.0	1614.0		1614.0	
	L' (L)	682.5 (800.0)			682.5 (800.0)			682.5 (800.0)				
	Qd	正	429.7	587.2	744.7	328.5	483.0	637.4	302.5	457.0	611.4	
		負	749.1	591.6	434.1	637.4	483.0	328.5	615.1	460.6	306.2	
	Qd	749.1	591.6	744.7	637.4	483.0	637.4	615.1	460.6	611.4		
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1		
	Qd/bj	204.98	154.77	203.78	184.49	135.66	184.49	178.03	129.39	176.97		
	a	l	1.285	1.324	1.285	1.236	1.262	1.236	1.237	1.262	1.237	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847		
	Qal	629.6	671.4	629.6	580.9	606.4	580.9	581.0	606.4	581.0		
	Qas	正	814.5	852.0	814.5	770.1	793.5	770.1	770.1	793.5	770.1	
		負	814.5	852.0	814.5	770.1	793.5	770.1	770.1	793.5	770.1	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	201.3		203.2	199.9		201.5	192.4		193.8	
		D	143.1		147.0	136.1		139.7	130.1		133.6	
	Ld1	U	218.6		218.6	218.6		218.6	218.6		218.6	
		D	234.6		234.6	234.6		234.6	234.6		234.6	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK			
定着	La	U	69.3 (71.0)		69.3 (72.0)	69.3 (80.5)		69.3 (81.4)	69.3 (75.9)		69.3 (76.8)	
		D	69.3 (39.6)		69.3 (41.7)	69.3 (42.2)		69.3 (44.4)	69.3 (38.6)		69.3 (40.7)	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ9F層[X5-X6]			Y27レ-Δ10F層[X5-X6]			Y27レ-Δ11F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(58)	(60)	(400)	(58)	(60)	(400)	(58)	
応力	MI	229.4	-124.7	215.6	229.5	-125.0	215.1	201.7	-110.2	195.2	
	Ms	U	1173.5	0.0	1186.1	1099.4	0.0	1117.8	543.4	0.0	543.6
		D	714.7	134.4	754.9	640.4	138.1	687.7	140.1	112.3	153.2
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	156.2	1.7	-152.7	156.3	1.8	-152.7	136.0	0.8	-134.4	
	Qs	436.7	282.3	433.3	416.0	261.5	412.4	237.1	101.9	235.5	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	40.0	40.0	40.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	52.8	52.8	52.8
		D	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	52.8	52.8	52.8
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	46.2	46.2	46.2
		D	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	46.2	46.2	46.2
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
	曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	31.76	31.76
D			55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	31.76	31.76	31.76
pt		U	1.41	0.98	1.41	1.41	0.98	1.41	1.50	1.50	1.50
		D	1.41	0.98	1.41	1.41	0.98	1.41	1.50	1.50	1.50
Mal		615.7	467.5	615.7	615.7	467.5	615.7	284.3	284.3	284.3	
Mas		U	1231.4	935.0	1231.4	1231.4	935.0	1231.4	568.6	568.6	568.6
		D	1231.4	935.0	1231.4	1231.4	935.0	1231.4	568.6	568.6	568.6
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	702.3		702.3
		D	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	647.6		647.6
	L' (L)	682.5 (800.0)			682.5 (800.0)			682.5 (800.0)			
	Qd	正	264.6	419.1	573.5	233.3	387.8	542.3	15.7	150.9	286.1
		負	576.5	422.0	267.5	545.9	391.4	236.9	287.7	152.5	17.3
	Qd	576.5	422.0	573.5	545.9	391.4	542.3	287.7	152.5	286.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	167.58	118.54	166.72	158.68	109.94	157.63	155.63	82.50	154.76	
	a	l	1.234	1.263	1.234	1.234	1.264	1.234	1.050	1.050	1.050
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.635	0.635	0.635	
	Qal	577.7	606.8	577.7	577.8	606.8	577.8	231.8	231.8	231.8	
	Qas	正	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	337.6	337.6	337.6
負		766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7	337.6	337.6	337.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	200.9		202.3	192.3		194.5	218.2		218.2
		D	131.5		135.2	124.6		129.0	86.9		90.1
	Ld1	U	218.6		218.6	218.6		218.6	340.0		342.5
		D	234.6		234.6	234.6		234.6	340.0		342.5
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (81.2)		69.3 (82.1)	69.3 (76.1)		69.3 (77.4)	75.6 (89.1)		75.6 (89.1)
		D	69.3 (39.6)		69.3 (41.8)	69.3 (35.5)		69.3 (38.1)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			FG (3)			
部材位置		Y27㉒-Δ12F層[X5-X6]			Y27㉒-ΔRF層[X5-X6]			Y37㉒-Δ1F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(58)	(60)	(400)	(58)	(58)	(400)	(60)	
応力	MI	201.2	-110.1	195.9	151.9	-87.2	140.9	159.4	-220.9	359.2	
	Ms	U	481.4	0.0	481.1	361.9	0.0	360.5	2752.5	85.1	2323.7
		D	78.9	111.6	89.4	58.0	91.2	78.6	2433.6	526.8	1605.4
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K2/K1	K1/K2	
	QI	135.9	0.7	-134.5	94.8	1.4	-92.0	196.0	-25.0	-245.9	
	Qs	218.7	83.5	217.4	157.7	64.3	155.0	863.8	692.7	913.7	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	85.0	85.0	85.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	200.0	200.0	200.0	
	d	U	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	187.8	187.8	187.8
		D	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	187.8	187.8	187.8
	j	U	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	164.3	164.3	164.3
		D	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	164.3	164.3	164.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28
		D	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28
	pt	U	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	0.60	0.60	0.60
		D	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	0.60	0.60	0.60
	Mal	284.3	284.3	284.3	284.3	284.3	284.3	3193.4	3193.4	3193.4	
	Mas	U	568.6	568.6	568.6	568.6	568.6	568.6	6386.8	6386.8	6386.8
		D	568.6	568.6	568.6	568.6	568.6	568.6	6386.8	6386.8	6386.8
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	702.3		702.3	702.3		702.3	7103.8		7103.8
		D	647.6		647.6	647.6		647.6	6909.1		6909.1
	L' (L)		682.5 (800.0)			682.5 (800.0)			682.5 (800.0)		
	Qd	正	11.6	123.6	258.8	0.4	93.0	186.4	805.7	1026.6	1247.6
		負	260.1	124.9	10.3	189.2	95.8	2.3	1197.6	976.7	755.8
	Qd	260.1	124.9	258.8	189.2	95.8	186.4	1197.6	1026.6	1247.6	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	140.73	67.59	140.00	102.36	51.81	100.87	85.74	73.50	89.31	
	a	l	1.051	1.051	1.051	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.068	1.068	1.068
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.322	1.322	1.322
	pw	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.896	0.896	0.896	
	Qal	231.9	231.9	231.9	224.4	224.4	224.4	3323.2	3323.2	3323.2	
	Qas	正	337.6	337.6	337.6	337.6	337.6	337.6	3336.4	3336.4	3336.4
		負	337.6	337.6	337.6	337.6	337.6	337.6	3789.1	3789.1	3789.1
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	199.3		199.2	162.9		162.5	263.2		251.4
		D	72.0		74.6	66.9		71.9	241.1		223.0
	Ld1	U	340.0		342.5	340.0		342.5	342.5		340.0
		D	340.0		342.5	340.0		342.5	342.5		340.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	75.6 (78.9)		75.6 (78.9)	75.6 (59.3)		75.6 (59.1)	69.3 (38.8)		69.3 (32.7)
		D	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37㇒㇒F層[X1-X2]			Y37㇒㇒3F層[X1-X2]			Y37㇒㇒4F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(58)	(400)	(60)	(58)	(400)	(60)	(58)	(400)	(60)	
応力	MI	221.0	-129.5	240.7	220.4	-129.9	240.4	217.1	-127.1	235.3	
	Ms	U	1485.8	0.0	1477.5	1726.0	0.0	1704.2	1669.8	0.0	1648.9
		D	1043.7	138.9	996.0	1285.1	145.3	1223.4	1235.6	141.4	1178.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	158.6	-2.5	-163.5	158.5	-2.5	-163.5	155.2	-2.3	-159.8	
	Qs	525.1	369.0	530.0	593.6	437.6	598.6	575.2	422.3	579.8	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.6	72.8	69.6	69.6	72.8	69.6	69.6	72.8	69.6
		D	69.6	72.8	69.6	69.6	72.8	69.6	69.6	72.8	69.6
	j	U	60.9	63.7	60.9	60.9	63.7	60.9	60.9	63.7	60.9
		D	60.9	63.7	60.9	60.9	63.7	60.9	60.9	63.7	60.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	4-D32		4-D32	4-D32		4-D32	4-D32		4-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	4-D32		4-D32	4-D32		4-D32	4-D32		4-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピ ッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	79.40	47.64	79.40	79.40	47.64	79.40	79.40	47.64	79.40
		D	79.40	47.64	79.40	79.40	47.64	79.40	79.40	47.64	79.40
	pt	U	1.75	1.01	1.75	1.75	1.01	1.75	1.90	1.09	1.90
		D	1.75	1.01	1.75	1.75	1.01	1.75	1.90	1.09	1.90
	Mal	U	927.0	604.0	927.0	927.0	604.0	927.0	925.2	603.0	925.2
		D	1854.0	1207.9	1854.0	1854.0	1207.9	1854.0	1850.4	1206.1	1850.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2206.2		2206.2	2206.2		2206.2	2206.2		2206.2
		D	2134.0		2134.0	2134.0		2134.0	2134.0		2134.0
	L' (L)		682.5 (800.0)			682.5 (800.0)			682.5 (800.0)		
	Qd	正	391.2	552.2	713.3	474.9	635.9	796.9	474.7	632.2	789.8
		負	708.3	547.3	386.3	796.9	635.9	474.9	785.2	627.7	470.2
	Qd	708.3	552.2	713.3	796.9	635.9	796.9	785.2	632.2	789.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	178.91	133.36	180.16	201.29	153.56	201.29	214.86	165.40	216.10	
	a	l	1.284	1.324	1.284	1.285	1.325	1.285	1.284	1.323	1.284
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.847	0.847	0.847	
	Qas	Qal	656.6	700.7	656.6	657.0	701.1	657.0	629.3	671.0	629.3
		正	844.4	883.2	844.4	844.4	883.2	844.4	814.5	852.0	814.5
負		844.4	883.2	844.4	844.4	883.2	844.4	814.5	852.0	814.5	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	187.2		186.5	206.2		204.4	210.9		209.1
		D	135.7		132.7	150.9		147.0	153.3		149.4
	Ld1	U	218.6		218.6	218.6		218.6	218.6		218.6
		D	234.6		234.6	234.6		234.6	234.6		234.6
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (67.8)		69.3 (67.4)	69.3 (78.7)		69.3 (77.7)	69.3 (76.2)		69.3 (75.2)
		D	69.3 (38.1)		69.3 (36.3)	69.3 (46.9)		69.3 (44.6)	69.3 (45.1)		69.3 (43.0)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ5F層[X1-X2]			Y37レ-Δ6F層[X1-X2]			Y37レ-Δ7F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(58)	(400)	(60)	(58)	(400)	(60)	(58)	(400)	(60)	
応力	MI	217.3	-127.2	235.0	217.4	-127.2	234.9	215.1	-124.7	230.0	
	Ms	U	1626.0	0.0	1606.4	1578.3	0.0	1555.8	1349.8	0.0	1334.4
		D	1191.5	140.8	1136.3	1143.5	142.3	1086.0	919.5	135.7	874.5
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	155.3	-2.2	-159.7	155.3	-2.2	-159.7	152.6	-1.9	-156.3	
	Qs	562.6	409.6	567.1	548.3	395.1	552.6	480.7	329.9	484.4	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	69.6	72.8	69.6	69.6	72.8	69.6	65.8	67.8	65.8
		D	69.6	72.8	69.6	69.6	72.8	69.6	65.8	67.8	65.8
	j	U	60.9	63.7	60.9	60.9	63.7	60.9	57.6	59.3	57.6
		D	60.9	63.7	60.9	60.9	63.7	60.9	57.6	59.3	57.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	4-D32		4-D32	4-D32		4-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	4-D32		4-D32	4-D32		4-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	79.40	47.64	79.40	79.40	47.64	79.40	63.52	47.64	63.52
		D	79.40	47.64	79.40	79.40	47.64	79.40	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.90	1.09	1.90	1.90	1.09	1.90	1.61	1.17	1.61
		D	1.90	1.09	1.90	1.90	1.09	1.90	1.61	1.17	1.61
	Mal	925.2	603.0	925.2	925.2	603.0	925.2	706.1	558.9	706.1	
	Mas	U	1850.4	1206.1	1850.4	1850.4	1206.1	1850.4	1412.3	1117.7	1412.3
		D	1850.4	1206.1	1850.4	1850.4	1206.1	1850.4	1412.3	1117.7	1412.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2206.2		2206.2	2206.2		2206.2	1682.2		1682.2
		D	2134.0		2134.0	2134.0		2134.0	1614.0		1614.0
	L' (L)		682.5 (800.0)			682.5 (800.0)			682.5 (800.0)		
	Qd	正	455.7	613.2	770.7	434.1	591.6	749.1	328.5	483.0	637.4
		負	766.3	608.8	451.3	744.7	587.2	429.7	637.4	483.0	328.5
	Qd	766.3	613.2	770.7	744.7	591.6	749.1	637.4	483.0	637.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	209.69	160.43	210.90	203.78	154.77	204.98	184.49	135.66	184.49	
	a	l	1.285	1.324	1.285	1.285	1.324	1.285	1.236	1.262	1.236
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	629.5	671.2	629.5	629.6	671.4	629.6	580.9	606.4	580.9	
	Qas	正	814.5	852.0	814.5	814.5	852.0	814.5	770.1	793.5	770.1
		負	814.5	852.0	814.5	814.5	852.0	814.5	770.1	793.5	770.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	207.2		205.5	203.2		201.3	201.5		199.9
		D	150.3		146.5	147.0		143.1	139.7		136.1
	Ld1	U	218.6		218.6	218.6		218.6	218.6		218.6
		D	234.6		234.6	234.6		234.6	234.6		234.6
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	69.3 (74.2)		69.3 (73.3)	69.3 (72.0)		69.3 (71.0)	69.3 (81.4)		69.3 (80.5)
		D	69.3 (43.5)		69.3 (41.5)	69.3 (41.7)		69.3 (39.6)	69.3 (44.4)		69.3 (42.2)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ8F層[X1-X2]			Y37レ-Δ9F層[X1-X2]			Y37レ-Δ10F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(58)	(400)	(60)	(58)	(400)	(60)	(58)	(400)	(60)	
応力	MI	215.2	-124.7	229.9	215.6	-124.7	229.4	215.1	-125.0	229.5	
	Ms	U	1273.3	0.0	1259.3	1186.1	0.0	1173.5	1117.8	0.0	1099.4
		D	842.9	135.2	799.6	754.9	134.4	714.7	687.7	138.1	640.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	152.6	-1.8	-156.3	152.7	-1.7	-156.2	152.7	-1.8	-156.3	
	Qs	458.5	307.7	462.2	433.3	282.3	436.7	412.4	261.5	416.0	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.8	67.8	65.8	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
		D	65.8	67.8	65.8	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
	j	U	57.6	59.3	57.6	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
		D	57.6	59.3	57.6	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	63.52	47.64	63.52	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.61	1.17	1.61	1.41	0.98	1.41	1.41	0.98	1.41
		D	1.61	1.17	1.61	1.41	0.98	1.41	1.41	0.98	1.41
	Mal	706.1	558.9	706.1	615.7	467.5	615.7	615.7	467.5	615.7	
	Mas	U	1412.3	1117.7	1412.3	1231.4	935.0	1231.4	1231.4	935.0	1231.4
		D	1412.3	1117.7	1412.3	1231.4	935.0	1231.4	1231.4	935.0	1231.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1682.2		1682.2	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0
		D	1614.0		1614.0	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1
	L' (L)		682.5 (800.0)			682.5 (800.0)			682.5 (800.0)		
	Qd	正	306.2	460.6	615.1	267.5	422.0	576.5	236.9	391.4	545.9
		負	611.4	457.0	302.5	573.5	419.1	264.6	542.3	387.8	233.3
	Qd	611.4	460.6	615.1	573.5	422.0	576.5	542.3	391.4	545.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	176.97	129.39	178.03	166.72	118.54	167.58	157.63	109.94	158.68	
	a	l	1.237	1.262	1.237	1.234	1.263	1.234	1.234	1.264	1.234
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	581.0	606.4	581.0	577.7	606.8	577.7	577.8	606.8	577.8	
	Qas	正	770.1	793.5	770.1	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7
		負	770.1	793.5	770.1	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	193.8		192.4	202.3		200.9	194.5		192.3
		D	133.6		130.1	135.2		131.5	129.0		124.6
	Ld1	U	218.6		218.6	218.6		218.6	218.6		218.6
		D	234.6		234.6	234.6		234.6	234.6		234.6
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	69.3 (76.8)		69.3 (75.9)	69.3 (82.1)		69.3 (81.2)	69.3 (77.4)		69.3 (76.1)
		D	69.3 (40.7)		69.3 (38.6)	69.3 (41.8)		69.3 (39.6)	69.3 (38.1)		69.3 (35.5)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ11F層[X1-X2]			Y37レ-Δ12F層[X1-X2]			Y37レ-ΔRF層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(58)	(400)	(60)	(58)	(400)	(60)	(58)	(400)	(60)	
応力	MI	195.2	-110.2	201.7	195.9	-110.1	201.2	140.9	-87.2	152.0	
	Ms	U	543.6	0.0	543.4	481.1	0.0	481.4	360.5	0.0	361.9
		D	153.2	112.3	140.1	89.4	111.6	78.9	78.6	91.2	58.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	134.4	-0.8	-136.0	134.5	-0.7	-135.9	92.0	-1.4	-94.8	
	Qs	235.5	101.9	237.1	217.4	83.5	218.7	155.0	64.3	157.7	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8
		D	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8
	j	U	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2
		D	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	
		D	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	
	pt	U	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	
		D	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	
	Mal	284.3	284.3	284.3	284.3	284.3	284.3	284.3	284.3	284.3	
	Mas	U	568.6	568.6	568.6	568.6	568.6	568.6	568.6	568.6	568.6
		D	568.6	568.6	568.6	568.6	568.6	568.6	568.6	568.6	568.6
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	702.3		702.3	702.3		702.3	702.3		702.3
		D	647.6		647.6	647.6		647.6	647.6		647.6
	L' (L)	682.5 (800.0)			682.5 (800.0)			682.5 (800.0)			
	Qd	正	17.3	152.5	287.7	10.3	124.9	260.1	2.3	95.8	189.2
		負	286.1	150.9	15.7	258.8	123.6	11.6	186.4	93.0	0.4
	Qd	286.1	152.5	287.7	258.8	124.9	260.1	186.4	95.8	189.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	154.76	82.50	155.64	140.00	67.59	140.73	100.87	51.81	102.36	
	a	l	1.050	1.050	1.050	1.051	1.051	1.051	1.000	1.000	1.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	
	Qal	231.8	231.8	231.8	231.9	231.9	231.9	224.4	224.4	224.4	
	Qas	正	337.6	337.6	337.6	337.6	337.6	337.6	337.6	337.6	337.6
		負	337.6	337.6	337.6	337.6	337.6	337.6	337.6	337.6	337.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	218.2		218.2	199.2		199.3	162.5		162.9
		D	90.1		86.9	74.6		72.0	71.9		66.9
	Ld1	U	342.5		340.0	342.5		340.0	342.5		340.0
		D	342.5		340.0	342.5		340.0	342.5		340.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	75.6 (89.1)		75.6 (89.1)	75.6 (78.9)		75.6 (78.9)	75.6 (59.1)		75.6 (59.3)
		D	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ1F層[X2-X3]			Y37レ-Δ2F層[X2-X3]			Y37レ-Δ3F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	338.8	-157.2	307.2	229.3	-124.2	229.0	229.9	-124.0	228.8	
	Ms	U	2001.4	0.0	2067.2	1397.3	0.0	1397.4	1618.1	0.0	1620.0
		D	1323.7	205.9	1452.8	938.6	124.4	939.5	1158.4	125.4	1162.4
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	224.9	4.0	-217.0	157.6	0.0	-157.5	157.6	0.1	-157.4	
	Qs	728.2	507.3	720.3	501.2	343.6	501.1	566.4	408.9	566.1	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	85.0	85.0	85.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	200.0	200.0	200.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	187.8	187.8	187.8	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1
		D	187.8	187.8	187.8	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1
	j	U	164.3	164.3	164.3	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4
		D	164.3	164.3	164.3	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	6-D32	6-D32	6-D32	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	6-D32	6-D32	6-D32	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46
		D	95.28	95.28	95.28	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46
	pt	U	0.60	0.60	0.60	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70
		D	0.60	0.60	0.60	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70
	Mal	3193.4	3193.4	3193.4	845.3	603.0	845.3	845.3	603.0	845.3	
	Mas	U	6386.8	6386.8	6386.8	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5
		D	6386.8	6386.8	6386.8	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	7103.8		7103.8	2008.0		2008.0	2008.0		2008.0
		D	6909.1		6909.1	1935.3		1935.3	1935.3		1935.3
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	530.1	751.0	972.0	357.8	515.3	672.9	422.4	579.9	737.4
		負	979.9	758.9	538.0	672.9	515.4	357.9	737.4	579.9	422.4
	Qd	979.9	758.9	972.0	672.9	515.4	672.9	737.4	579.9	737.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	70.15	54.33	69.58	182.74	134.84	182.72	200.25	151.71	200.25	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.301	1.334	1.301	1.299	1.332	1.299
		s. 正	1.133	1.133	1.133	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.081	1.081	1.081	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.896	0.896	0.896	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	3323.2	3323.2	3323.2	639.3	674.3	639.3	638.8	673.8	638.8	
	Qas	正	3452.2	3452.2	3452.2	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8
		負	3359.5	3359.5	3359.5	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	242.6		244.4	187.3		187.3	205.8	205.9	
		D	216.8		219.6	133.1		133.1	147.8	148.1	
	Ld1	U	340.0		340.0	218.0		218.0	218.0	218.0	
		D	340.0		340.0	234.0		234.0	234.0	234.0	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (70.3)		69.3 (70.3)	69.3 (81.4)	69.3 (81.5)	
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (37.8)		69.3 (37.8)	69.3 (46.6)	69.3 (46.8)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-4F層[X2-X3]			Y37レ-45F層[X2-X3]			Y37レ-46F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	229.4	-124.1	229.0	229.5	-124.1	229.0	229.5	-124.1	229.0	
	Ms	U	1665.8	0.0	1664.2	1636.0	0.0	1634.6	1590.9	0.0	1589.2
		D	1207.0	124.7	1206.2	1177.1	124.5	1176.6	1132.0	124.7	1131.2
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	157.6	0.0	-157.5	157.6	0.1	-157.5	157.6	0.1	-157.5	
	Qs	579.9	422.3	579.8	571.1	413.6	571.0	557.8	400.3	557.7	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1
		D	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1
	j	U	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4
		D	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46
		D	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46
	pt	U	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70
		D	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70
	Mal	845.3	603.0	845.3	845.3	603.0	845.3	845.3	603.0	845.3	
	Mas	U	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5
		D	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2008.0		2008.0	2008.0		2008.0	2008.0		2008.0
		D	1935.3		1935.3	1935.3		1935.3	1935.3		1935.3
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	422.4	579.9	737.4	422.4	579.9	737.4	422.4	579.9	737.4
		負	737.4	579.9	422.4	737.4	579.9	422.4	737.4	579.9	422.4
	Qd	737.4	579.9	737.4	737.4	579.9	737.4	737.4	579.9	737.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	200.25	151.71	200.25	200.25	151.71	200.25	200.25	151.71	200.25	
	a	l	1.300	1.333	1.300	1.300	1.333	1.300	1.300	1.333	1.300
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal	639.2	674.3	639.2	639.2	674.2	639.2	639.2	674.2	639.2	
	Qas	正	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8
		負	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	209.8		209.6	207.3		207.1	203.5		203.3
		D	151.1		151.0	149.1		149.0	146.0		146.0
	Ld1	U	218.0		218.0	218.0		218.0	218.0		218.0
		D	234.0		234.0	234.0		234.0	234.0		234.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (83.8)		69.3 (83.7)	69.3 (82.3)		69.3 (82.2)	69.3 (80.0)		69.3 (79.9)
		D	69.3 (48.6)		69.3 (48.5)	69.3 (47.4)		69.3 (47.3)	69.3 (45.5)		69.3 (45.5)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ7F層[X2-X3]			Y37レ-Δ8F層[X2-X3]			Y37レ-Δ9F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	225.4	-122.1	225.0	225.3	-122.1	225.0	221.2	-119.9	220.5	
	Ms	U	1372.1	0.0	1370.6	1301.5	0.0	1299.6	1153.1	0.0	1152.7
		D	921.4	122.6	920.7	850.9	122.9	849.6	710.7	120.0	711.7
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	154.5	0.0	-154.4	154.5	0.0	-154.4	151.3	0.1	-151.1	
	Qs	491.6	337.2	491.5	470.8	316.3	470.7	425.4	274.2	425.3	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	55.0	55.0	55.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8	65.5	67.8	65.5
		D	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8	65.5	67.8	65.5
	j	U	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6	57.3	59.3	57.3
		D	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6	57.3	59.3	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	55.58	39.70	55.58
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.61	1.17	1.61	1.61	1.17	1.61	1.54	1.06	1.54
		D	1.61	1.17	1.61	1.61	1.17	1.61	1.54	1.06	1.54
	Mal	706.1	558.9	706.1	706.1	558.9	706.1	614.3	466.6	614.3	
	Mas	U	1412.3	1117.7	1412.3	1412.3	1117.7	1412.3	1228.6	933.2	1228.6
		D	1412.3	1117.7	1412.3	1412.3	1117.7	1412.3	1228.6	933.2	1228.6
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1682.2		1682.2	1682.2		1682.2	1474.0		1474.0
		D	1614.0		1614.0	1614.0		1614.0	1406.1		1406.1
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	330.3	484.7	330.2	319.9	474.4	320.9	259.9	411.1	562.3
		負	639.2	484.7	330.3	628.9	474.5	320.0	562.5	411.3	260.1
	Qd	639.2	484.7	639.2	628.9	474.5	628.9	562.5	411.3	562.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	185.01	136.16	185.01	182.04	133.28	182.02	178.38	126.03	178.33	
	a	l	1.244	1.270	1.244	1.244	1.270	1.244	1.238	1.267	1.238
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.924	0.924	0.924	
	Qax	Qal	583.1	608.6	583.1	583.1	608.7	583.1	554.3	581.8	554.3
		正	770.1	793.5	770.1	770.1	793.5	770.1	738.6	764.4	738.6
負		770.1	793.5	770.1	770.1	793.5	770.1	738.6	764.4	738.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	203.7		203.6	196.6		196.4	198.5		198.5
		D	139.9		139.8	134.2		134.1	131.1		131.2
	Ld1	U	218.0		218.0	218.0		218.0	218.0		218.0
		D	234.0		234.0	234.0		234.0	234.0		234.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	69.3 (82.7)		69.3 (82.6)	69.3 (78.5)		69.3 (78.4)	69.3 (79.8)		69.3 (79.8)
		D	69.3 (44.4)		69.3 (44.4)	69.3 (41.0)		69.3 (41.0)	69.3 (39.4)		69.3 (39.4)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ10F層[X2-X3]			Y37レ-Δ11F層[X2-X3]			Y37レ-Δ12F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	221.4	-119.8	220.4	209.2	-114.5	209.8	209.3	-114.4	209.7	
	Ms	U	1079.5	0.0	1079.9	745.6	0.0	741.7	658.0	0.0	655.7
		D	636.7	120.5	639.1	327.3	116.7	322.1	239.3	115.8	236.2
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	151.3	0.1	-151.1	142.7	-0.1	-142.9	142.8	-0.0	-142.9	
	Qs	403.9	252.7	403.7	299.9	157.2	300.0	274.3	131.6	274.4	
L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8
		D	65.5	67.8	65.5	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8
	j	U	57.3	59.3	57.3	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6
		D	57.3	59.3	57.3	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32						
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
		D	55.58	39.70	55.58	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.54	1.06	1.54	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37
		D	1.54	1.06	1.54	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37
	Mal	614.3	466.6	614.3	392.1	392.1	392.1	392.1	392.1	392.1	
	Mas	U	1228.6	933.2	1228.6	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3
		D	1228.6	933.2	1228.6	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1474.0		1474.0	946.1		946.1	946.1		946.1
		D	1406.1		1406.1	886.1		886.1	886.1		886.1
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	227.5	378.8	530.0	92.9	235.7	378.6	54.6	197.4	340.2
		負	530.2	379.0	227.8	378.4	235.6	92.8	340.1	197.3	54.5
	Qd	530.2	379.0	530.0	378.4	235.7	378.6	340.1	197.4	340.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	168.15	116.14	168.06	149.62	93.21	149.68	134.48	78.05	134.52	
	a	l	1.237	1.267	1.237	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.924	0.924	0.924	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	
	Qal	554.1	581.6	554.1	301.7	301.7	301.7	301.8	301.8	301.8	
	Qas	正	738.6	764.4	738.6	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6
		負	738.6	764.4	738.6	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	190.1		190.1	231.5		230.6	211.1	210.5	
		D	124.3		124.5	118.8		117.8	102.4	101.8	
	Ld1	U	218.0		218.0	340.0		340.0	340.0	340.0	
		D	234.0		234.0	340.0		340.0	340.0	340.0	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (74.7)		69.3 (74.7)	75.6 (89.3)		75.6 (88.9)	75.6 (78.8)	75.6 (78.6)	
		D	69.3 (35.3)		69.3 (35.4)	75.6 (31.4)		75.6 (30.9)	75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	

断面名		G2 (3)			FG (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-ΔRF層[X2-X3]			Y37レ-Δ1F層[X3-X4]			Y37レ-Δ2F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	158.1	-91.1	158.9	310.6	-169.5	310.6	229.2	-124.1	229.2	
	Ms	U	492.3	0.0	488.1	2128.0	0.0	2128.0	1398.9	0.0	1398.9
		D	176.1	93.6	170.4	1506.7	169.6	1506.7	940.4	124.1	940.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	101.3	-0.1	-101.5	220.9	0.0	-220.9	157.5	0.0	-157.5	
	Qs	198.9	97.7	199.1	755.5	534.5	755.5	501.5	344.0	501.5	
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	85.0	85.0	85.0	60.0	60.0	60.0	
	D	65.0	65.0	65.0	200.0	200.0	200.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	57.8	57.8	57.8	187.8	187.8	187.8	70.1	72.8	70.1
		D	57.8	57.8	57.8	187.8	187.8	187.8	70.1	72.8	70.1
	j	U	50.6	50.6	50.6	164.3	164.3	164.3	61.4	63.7	61.4
		D	50.6	50.6	50.6	164.3	164.3	164.3	61.4	63.7	61.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2				6-D32	6-D32	6-D32	3-D32		3-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2				6-D32	6-D32	6-D32	3-D32		3-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	39.70	39.70	39.70	95.28	95.28	95.28	71.46	47.64	71.46
		D	39.70	39.70	39.70	95.28	95.28	95.28	71.46	47.64	71.46
	pt	U	1.37	1.37	1.37	0.60	0.60	0.60	1.70	1.09	1.70
		D	1.37	1.37	1.37	0.60	0.60	0.60	1.70	1.09	1.70
	Mal	392.1	392.1	392.1	3193.4	3193.4	3193.4	845.3	603.0	845.3	
	Mas	U	784.3	784.3	784.3	6386.8	6386.8	6386.8	1690.5	1206.1	1690.5
		D	784.3	784.3	784.3	6386.8	6386.8	6386.8	1690.5	1206.1	1690.5
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	946.1		946.1	7103.8		7103.8	2008.0		2008.0
		D	886.1		886.1	6909.1		6909.1	1935.3		1935.3
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	45.1	146.4	247.8	580.8	801.8	1022.7	358.5	516.0	673.5
		負	247.6	146.2	44.9	1022.7	801.8	580.8	673.5	516.0	358.5
	Qd	247.6	146.4	247.8	1022.7	801.8	1022.7	673.5	516.0	673.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	97.91	57.90	97.99	73.22	57.40	73.22	182.90	134.99	182.90	
	a	l	1.079	1.079	1.079	2.000	2.000	2.000	1.301	1.334	1.301
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.124	1.124	1.124	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.124	1.124	1.124	1.000	1.000	1.000
	pw	0.508	0.508	0.508	0.896	0.896	0.896	0.847	0.847	0.847	
	Qal	291.5	291.5	291.5	3323.2	3323.2	3323.2	639.4	674.4	639.4	
	Qas	正	414.6	414.6	414.6	3437.0	3437.0	3437.0	820.8	852.0	820.8
		負	414.6	414.6	414.6	3437.0	3437.0	3437.0	820.8	852.0	820.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	172.5		171.5	246.1		246.1	187.4		187.4
		D	90.6		89.6	220.8		220.8	133.2		133.2
	Ld1	U	340.0		340.0	340.0		340.0	218.0		218.0
		D	340.0		340.0	340.0		340.0	234.0		234.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	75.6 (59.0)		75.6 (58.5)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (70.3)		69.3 (70.3)
		D	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (37.8)		69.3 (37.8)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ3F層[X3-X4]			Y37レ-Δ4F層[X3-X4]			Y37レ-Δ5F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	229.1	-124.2	229.1	229.2	-124.2	229.2	229.2	-124.2	229.2	
	Ms	U	1624.6	0.0	1624.6	1665.5	0.0	1665.5	1637.0	0.0	1637.0
		D	1166.3	124.2	1166.3	1207.2	124.2	1207.2	1178.7	124.2	1178.7
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	157.5	0.0	-157.5	157.5	0.0	-157.5	157.5	0.0	-157.5	
	Qs	567.9	410.4	567.9	580.0	422.5	580.0	571.6	414.1	571.6	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1
		D	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1
	j	U	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4
		D	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46
		D	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46
	pt	U	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70
		D	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70
	Mal	845.3	603.0	845.3	845.3	603.0	845.3	845.3	603.0	845.3	
	Mas	U	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5
		D	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2008.0		2008.0	2008.0		2008.0	2008.0		2008.0
		D	1935.3		1935.3	1935.3		1935.3	1935.3		1935.3
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	422.4	579.9	737.4	422.4	579.9	737.4	422.4	579.9	737.4
		負	737.4	579.9	422.4	737.4	579.9	422.4	737.4	579.9	422.4
	Qd	737.4	579.9	737.4	737.4	579.9	737.4	737.4	579.9	737.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	200.25	151.71	200.25	200.25	151.71	200.25	200.25	151.71	200.25	
	a	l	1.301	1.334	1.301	1.301	1.334	1.301	1.301	1.334	1.301
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	639.5	674.5	639.5	639.5	674.5	639.5	639.5	674.5	639.5	
	Qas	正	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8
		負	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	206.3		206.3	209.7		209.7	207.3		207.3
		D	148.3		148.3	151.1		151.1	149.2		149.2
	Ld1	U	218.0		218.0	218.0		218.0	218.0		218.0
		D	234.0		234.0	234.0		234.0	234.0		234.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (81.7)		69.3 (81.7)	69.3 (83.8)		69.3 (83.8)	69.3 (82.3)		69.3 (82.3)
		D	69.3 (46.9)		69.3 (46.9)	69.3 (48.6)		69.3 (48.6)	69.3 (47.4)		69.3 (47.4)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ6F層[X3-X4]			Y37レ-Δ7F層[X3-X4]			Y37レ-Δ8F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	229.2	-124.2	229.2	225.1	-122.1	225.1	225.1	-122.1	225.1	
	Ms	U	1592.1	0.0	1592.1	1373.7	0.0	1373.7	1302.8	0.0	1302.8
		D	1133.8	124.2	1133.8	923.4	122.1	923.4	852.6	122.1	852.6
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	157.5	0.0	-157.5	154.5	0.0	-154.5	154.5	0.0	-154.5	
	Qs	558.4	400.9	558.4	492.3	337.8	492.3	471.4	317.0	471.4	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	70.1	72.8	70.1	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8
		D	70.1	72.8	70.1	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8
	j	U	61.4	63.7	61.4	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6
		D	61.4	63.7	61.4	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	3-D32		3-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	3-D32		3-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	71.46	47.64	71.46	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	71.46	47.64	71.46	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.70	1.09	1.70	1.61	1.17	1.61	1.61	1.17	1.61
		D	1.70	1.09	1.70	1.61	1.17	1.61	1.61	1.17	1.61
	Mal	845.3	603.0	845.3	706.1	558.9	706.1	706.1	558.9	706.1	
	Mas	U	1690.5	1206.1	1690.5	1412.3	1117.7	1412.3	1412.3	1117.7	1412.3
		D	1690.5	1206.1	1690.5	1412.3	1117.7	1412.3	1412.3	1117.7	1412.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2008.0		2008.0	1682.2		1682.2	1682.2		1682.2
		D	1935.3		1935.3	1614.0		1614.0	1614.0		1614.0
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	422.4	579.9	737.4	330.3	484.7	639.2	321.0	475.5	629.9
		負	737.4	579.9	422.4	639.2	484.7	330.3	629.9	475.5	321.0
	Qd	737.4	579.9	737.4	639.2	484.7	639.2	629.9	475.5	629.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	200.25	151.71	200.25	185.01	136.16	185.01	182.32	133.55	182.32	
	a	l	1.301	1.334	1.301	1.244	1.270	1.244	1.244	1.270	1.244
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	639.5	674.5	639.5	583.3	608.8	583.3	583.3	608.8	583.3	
	Qas	正	820.8	852.0	820.8	770.1	793.5	770.1	770.1	793.5	770.1
		負	820.8	852.0	820.8	770.1	793.5	770.1	770.1	793.5	770.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	203.6		203.6	203.9		203.9	196.7		196.7
		D	146.2		146.2	140.1		140.1	134.4		134.4
	Ld1	U	218.0		218.0	218.0		218.0	218.0		218.0
		D	234.0		234.0	234.0		234.0	234.0		234.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (80.1)		69.3 (80.1)	69.3 (82.8)		69.3 (82.8)	69.3 (78.6)		69.3 (78.6)
		D	69.3 (45.6)		69.3 (45.6)	69.3 (44.5)		69.3 (44.5)	69.3 (41.1)		69.3 (41.1)

断面名		G2 (3)		
部材位置		Y37レ-49F層[X3-X4]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(400)	(0)
	短期	(60)	(400)	(60)
応力	MI	220.8	-120.0	220.8
	Ms	U	1158.2	0.0
		D	716.7	120.0
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	QI	151.2	0.0	-151.2
	Qs	426.9	275.7	426.9
	L. no	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295	
	b	55.0	55.0	55.0
	D	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.5	67.8
		D	65.5	67.8
	j	U	57.3	59.3
		D	57.3	59.3
	被り/sat	4.0,	4.0/	3.55
	上端筋	1	5-D32	5-D32
		2	2-D32	2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32
		2	2-D32	2-D32
	STP	径	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	39.70
		D	55.58	39.70
	pt	U	1.54	1.06
		D	1.54	1.06
	MaI	614.3	466.6	614.3
	Mas	U	1228.6	933.2
		D	1228.6	933.2
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1474.0	1474.0
		D	1406.1	1406.1
	L' (L)	680.0	(800.0)	
	Qd	正	262.4	413.6
		負	564.8	413.6
	Qd	564.8	413.6	564.8
	L. no	K2	K1	K1
	Qd/bj	179.11	126.74	179.11
	a	l	1.239	1.269
		s. 正	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000
	pw	0.924	0.924	0.924
	QaI	554.6	582.1	554.6
	Qas	正	738.6	764.4
		負	738.6	764.4
	Qax	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK
付着	Ld	U	199.1	199.1
		D	131.7	131.7
	Ld1	U	218.0	218.0
		D	234.0	234.0
	判定	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	69.3	69.3
			(80.2)	(80.2)
		D	69.3	69.3

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ10F層[X3-X4]			Y37レ-Δ11F層[X3-X4]			Y37レ-Δ12F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)
応力	MI		220.7	-120.0	220.7	209.6	-114.4	209.6	209.6	-114.4	209.6
	Ms	U	1087.3	0.0	1087.3	740.5	0.0	740.5	656.7	0.0	656.7
		D	645.8	120.0	645.8	321.3	114.4	321.3	237.6	114.4	237.6
	L. no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	QI		151.2	0.0	-151.2	142.8	0.0	-142.8	142.8	0.0	-142.8
	Qs		406.1	254.9	406.1	299.0	156.2	299.0	274.3	131.5	274.3
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	65.5	67.8	65.5	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8
		D	65.5	67.8	65.5	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8
	j	U	57.3	59.3	57.3	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6
		D	57.3	59.3	57.3	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32						
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
		D	55.58	39.70	55.58	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.54	1.06	1.54	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37
		D	1.54	1.06	1.54	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37
	Mal	614.3	466.6	614.3	392.1	392.1	392.1	392.1	392.1	392.1	
	Mas	U	1228.6	933.2	1228.6	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3
		D	1228.6	933.2	1228.6	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1474.0		1474.0	946.1		946.1	946.1		946.1
		D	1406.1		1406.1	886.1		886.1	886.1		886.1
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	231.1	382.3	533.5	91.4	234.2	377.1	54.4	197.3	340.1
		負	533.5	382.3	231.1	377.1	234.2	91.4	340.1	197.3	54.4
	Qd	533.5	382.3	533.5	377.1	234.2	377.1	340.1	197.3	340.1	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		169.18	117.15	169.18	149.09	92.61	149.09	134.47	78.00	134.47
	a	l	1.239	1.269	1.239	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.924	0.924	0.924	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	Qal		554.6	582.2	554.6	301.8	301.8	301.8	301.8	301.8	301.8
	Qas	正	738.6	764.4	738.6	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6
負		738.6	764.4	738.6	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	190.9		190.9	230.3		230.3	210.8		210.8
		D	125.1		125.1	117.7		117.7	102.1		102.1
	Ld1	U	218.0		218.0	340.0		340.0	340.0		340.0
		D	234.0		234.0	340.0		340.0	340.0		340.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	69.3 (75.3)		69.3 (75.3)	75.6 (88.7)		75.6 (88.7)	75.6 (78.7)		75.6 (78.7)
		D	69.3 (35.8)		69.3 (35.8)	75.6 (30.8)		75.6 (30.8)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)

断面名		G2 (3)			FG (3)			G2 (3)			
位置	部材位置	Y37レ-ΔRF層[X3-X4]			Y37レ-Δ1F層[X4-X5]			Y37レ-Δ2F層[X4-X5]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	158.6	-91.0	158.6	307.2	-157.2	338.8	229.0	-124.2	229.3	
	Ms	U	486.9	0.0	486.9	2067.2	0.0	2001.4	1397.4	0.0	1397.3
		D	169.7	91.0	169.7	1452.8	205.9	1323.7	939.5	124.4	938.6
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	101.4	0.0	-101.4	217.0	-4.0	-224.9	157.5	-0.0	-157.6	
	Qs	197.9	96.6	197.9	720.3	507.3	728.2	501.1	343.6	501.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	85.0	85.0	85.0	60.0	60.0	60.0	
	D	65.0	65.0	65.0	200.0	200.0	200.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	57.8	57.8	57.8	187.8	187.8	187.8	70.1	72.8	70.1
		D	57.8	57.8	57.8	187.8	187.8	187.8	70.1	72.8	70.1
	j	U	50.6	50.6	50.6	164.3	164.3	164.3	61.4	63.7	61.4
		D	50.6	50.6	50.6	164.3	164.3	164.3	61.4	63.7	61.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2				6-D32	6-D32	6-D32	3-D32		3-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2				6-D32	6-D32	6-D32	3-D32		3-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	39.70	39.70	39.70	95.28	95.28	95.28	71.46	47.64	71.46
		D	39.70	39.70	39.70	95.28	95.28	95.28	71.46	47.64	71.46
	pt	U	1.37	1.37	1.37	0.60	0.60	0.60	1.70	1.09	1.70
		D	1.37	1.37	1.37	0.60	0.60	0.60	1.70	1.09	1.70
	Mal	392.1	392.1	392.1	3193.4	3193.4	3193.4	845.3	603.0	845.3	
	Mas	U	784.3	784.3	784.3	6386.8	6386.8	6386.8	1690.5	1206.1	1690.5
		D	784.3	784.3	784.3	6386.8	6386.8	6386.8	1690.5	1206.1	1690.5
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	946.1		946.1	7103.8		7103.8	2008.0		2008.0
		D	886.1		886.1	6909.1		6909.1	1935.3		1935.3
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	43.4	144.8	246.2	538.0	758.9	979.9	357.9	515.4	672.9
		負	246.2	144.8	43.4	972.0	751.0	530.1	672.9	515.3	357.8
	Qd	246.2	144.8	246.2	972.0	758.9	979.9	672.9	515.4	672.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	97.35	57.26	97.35	69.58	54.33	70.15	182.72	134.84	182.74	
	a	l	1.079	1.079	1.079	2.000	2.000	2.000	1.301	1.334	1.301
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.081	1.081	1.081	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.133	1.133	1.133	1.000	1.000	1.000
	pw	0.508	0.508	0.508	0.896	0.896	0.896	0.847	0.847	0.847	
	Qal	291.6	291.6	291.6	3323.2	3323.2	3323.2	639.3	674.3	639.3	
	Qas	正	414.6	414.6	414.6	3359.5	3359.5	3359.5	820.8	852.0	820.8
負		414.6	414.6	414.6	3452.2	3452.2	3452.2	820.8	852.0	820.8	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	171.2		171.2	244.4		242.6	187.3		187.3
		D	89.4		89.4	219.6		216.8	133.1		133.1
	Ld1	U	340.0		340.0	340.0		340.0	218.0		218.0
		D	340.0		340.0	340.0		340.0	234.0		234.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	75.6 (58.3)		75.6 (58.3)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (70.3)		69.3 (70.3)
		D	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	69.3 (37.8)		69.3 (37.8)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ3F層[X4-X5]			Y37レ-Δ4F層[X4-X5]			Y37レ-Δ5F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	228.8	-124.0	229.9	229.0	-124.1	229.4	229.0	-124.1	229.5	
	Ms	U	1620.0	0.0	1618.1	1664.2	0.0	1665.8	1634.6	0.0	1636.0
		D	1162.4	125.4	1158.4	1206.2	124.7	1207.0	1176.6	124.5	1177.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	157.4	-0.1	-157.6	157.5	-0.0	-157.6	157.5	-0.1	-157.6	
	Qs	566.1	408.9	566.4	579.8	422.3	579.9	571.0	413.6	571.1	
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1
		D	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1	70.1	72.8	70.1
	j	U	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4
		D	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4	61.4	63.7	61.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32	3-D32		3-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46
		D	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46	71.46	47.64	71.46
	pt	U	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70
		D	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70	1.70	1.09	1.70
	Mal	845.3	603.0	845.3	845.3	603.0	845.3	845.3	603.0	845.3	
	Mas	U	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5
		D	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5	1690.5	1206.1	1690.5
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2008.0		2008.0	2008.0		2008.0	2008.0		2008.0
		D	1935.3		1935.3	1935.3		1935.3	1935.3		1935.3
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	422.4	579.9	737.4	422.4	579.9	737.4	422.4	579.9	737.4
		負	737.4	579.9	422.4	737.4	579.9	422.4	737.4	579.9	422.4
	Qd	737.4	579.9	737.4	737.4	579.9	737.4	737.4	579.9	737.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	200.25	151.71	200.25	200.25	151.71	200.25	200.25	151.71	200.25	
	a	l	1.299	1.332	1.299	1.300	1.333	1.300	1.300	1.333	1.300
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	638.8	673.8	638.8	639.2	674.3	639.2	639.2	674.2	639.2	
	Qas	正	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8
		負	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8	820.8	852.0	820.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	205.9		205.8	209.6		209.8	207.1		207.3
		D	148.1		147.8	151.0		151.1	149.0		149.1
	Ld1	U	218.0		218.0	218.0		218.0	218.0		218.0
		D	234.0		234.0	234.0		234.0	234.0		234.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (81.5)		69.3 (81.4)	69.3 (83.7)		69.3 (83.8)	69.3 (82.2)		69.3 (82.3)
		D	69.3 (46.8)		69.3 (46.6)	69.3 (48.5)		69.3 (48.6)	69.3 (47.3)		69.3 (47.4)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ6F層[X4-X5]			Y37レ-Δ7F層[X4-X5]			Y37レ-Δ8F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	229.0	-124.1	229.5	225.0	-122.1	225.4	225.0	-122.1	225.3	
	Ms	U	1589.2	0.0	1590.9	1370.6	0.0	1372.1	1299.6	0.0	1301.5
		D	1131.2	124.7	1132.0	920.7	122.6	921.4	849.6	122.9	850.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	157.5	-0.1	-157.6	154.4	-0.0	-154.5	154.4	-0.0	-154.5	
	Qs	557.7	400.3	557.8	491.5	337.2	491.6	470.7	316.3	470.8	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	70.1	72.8	70.1	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8
		D	70.1	72.8	70.1	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8
	j	U	61.4	63.7	61.4	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6
		D	61.4	63.7	61.4	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	3-D32		3-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	3-D32		3-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	71.46	47.64	71.46	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	71.46	47.64	71.46	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.70	1.09	1.70	1.61	1.17	1.61	1.61	1.17	1.61
		D	1.70	1.09	1.70	1.61	1.17	1.61	1.61	1.17	1.61
	Mal	845.3	603.0	845.3	706.1	558.9	706.1	706.1	558.9	706.1	
	Mas	U	1690.5	1206.1	1690.5	1412.3	1117.7	1412.3	1412.3	1117.7	1412.3
		D	1690.5	1206.1	1690.5	1412.3	1117.7	1412.3	1412.3	1117.7	1412.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2008.0		2008.0	1682.2		1682.2	1682.2		1682.2
		D	1935.3		1935.3	1614.0		1614.0	1614.0		1614.0
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	422.4	579.9	737.4	330.3	484.7	639.2	320.0	474.5	628.9
		負	737.4	579.9	422.4	639.2	484.7	330.3	628.9	474.4	319.9
	Qd	737.4	579.9	737.4	639.2	484.7	639.2	628.9	474.5	628.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	200.25	151.71	200.25	185.01	136.16	185.01	182.02	133.28	182.04	
	a	l	1.300	1.333	1.300	1.244	1.270	1.244	1.244	1.270	1.244
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	639.2	674.2	639.2	583.1	608.6	583.1	583.1	608.7	583.1	
	Qas	正	820.8	852.0	820.8	770.1	793.5	770.1	770.1	793.5	770.1
		負	820.8	852.0	820.8	770.1	793.5	770.1	770.1	793.5	770.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	203.3		203.5	203.6		203.7	196.4		196.6
		D	146.0		146.0	139.8		139.9	134.1		134.2
	Ld1	U	218.0		218.0	218.0		218.0	218.0		218.0
		D	234.0		234.0	234.0		234.0	234.0		234.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (79.9)		69.3 (80.0)	69.3 (82.6)		69.3 (82.7)	69.3 (78.4)		69.3 (78.5)
		D	69.3 (45.5)		69.3 (45.5)	69.3 (44.4)		69.3 (44.4)	69.3 (41.0)		69.3 (41.0)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ9F層[X4-X5]			Y37レ-Δ10F層[X4-X5]			Y37レ-Δ11F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	220.5	-119.9	221.2	220.4	-119.8	221.4	209.8	-114.5	209.2	
	Ms	U	1152.7	0.0	1153.1	1079.9	0.0	1079.5	741.7	0.0	745.6
		D	711.7	120.0	710.7	639.1	120.5	636.7	322.1	116.7	327.3
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	151.1	-0.1	-151.3	151.1	-0.1	-151.3	142.9	0.1	-142.7	
	Qs	425.3	274.2	425.4	403.7	252.7	403.9	300.0	157.2	299.9	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	57.8	57.8	57.8
		D	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	57.8	57.8	57.8
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	50.6	50.6	50.6
		D	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	50.6	50.6	50.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	39.70	39.70	39.70
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.54	1.06	1.54	1.54	1.06	1.54	1.37	1.37	1.37
		D	1.54	1.06	1.54	1.54	1.06	1.54	1.37	1.37	1.37
	Mal	614.3	466.6	614.3	614.3	466.6	614.3	392.1	392.1	392.1	
	Mas	U	1228.6	933.2	1228.6	1228.6	933.2	1228.6	784.3	784.3	784.3
		D	1228.6	933.2	1228.6	1228.6	933.2	1228.6	784.3	784.3	784.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	946.1		946.1
		D	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	886.1		886.1
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	260.1	411.3	562.5	227.8	379.0	530.2	92.8	235.6	378.4
		負	562.3	411.1	259.9	530.0	378.8	227.5	378.6	235.7	92.9
	Qd	562.3	411.3	562.5	530.0	379.0	530.2	378.6	235.7	378.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	178.33	126.03	178.38	168.06	116.14	168.15	149.68	93.21	149.62	
	a	l	1.238	1.267	1.238	1.237	1.267	1.237	1.130	1.130	1.130
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.508	0.508	0.508	
	Qal	554.3	581.8	554.3	554.1	581.6	554.1	301.7	301.7	301.7	
	Qas	正	738.6	764.4	738.6	738.6	764.4	738.6	414.6	414.6	414.6
負		738.6	764.4	738.6	738.6	764.4	738.6	414.6	414.6	414.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	198.5		198.5	190.1		190.1	230.6		231.5
		D	131.2		131.1	124.5		124.3	117.8		118.8
	Ld1	U	218.0		218.0	218.0		218.0	340.0		340.0
		D	234.0		234.0	234.0		234.0	340.0		340.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	69.3 (79.8)		69.3 (79.8)	69.3 (74.7)		69.3 (74.7)	75.6 (88.9)		75.6 (89.3)
		D	69.3 (39.4)		69.3 (39.4)	69.3 (35.4)		69.3 (35.3)	75.6 (30.9)		75.6 (31.4)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			FG (3)			
部材位置		Y37レ-Δ12F層[X4-X5]			Y37レ-ΔRF層[X4-X5]			Y37レ-Δ1F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(58)	
応力	MI	209.7	-114.4	209.3	158.9	-91.1	158.1	359.2	-220.9	159.4	
	Ms	U	655.7	0.0	658.0	488.1	0.0	492.3	2323.7	85.1	2752.5
		D	236.2	115.8	239.3	170.4	93.6	176.1	1605.4	526.8	2433.6
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	142.9	0.0	-142.8	101.5	0.1	-101.3	245.9	25.0	-196.0	
	Qs	274.4	131.6	274.3	199.1	97.7	198.9	913.7	692.7	863.8	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	85.0	85.0	85.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	200.0	200.0	200.0	
	d	U	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	187.8	187.8	187.8
		D	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	187.8	187.8	187.8
	j	U	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6	164.3	164.3	164.3
		D	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6	50.6	164.3	164.3	164.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	95.28	95.28	95.28
		D	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	95.28	95.28	95.28
	pt	U	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	0.60	0.60	0.60
		D	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	0.60	0.60	0.60
	Mal	392.1	392.1	392.1	392.1	392.1	392.1	3193.4	3193.4	3193.4	
	Mas	U	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3	6386.8	6386.8	6386.8
		D	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3	784.3	6386.8	6386.8	6386.8
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	946.1		946.1	946.1		946.1	7103.8		7103.8
		D	886.1		886.1	886.1		886.1	6909.1		6909.1
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			682.5 (800.0)			
	Qd	正	54.5	197.3	340.1	44.9	146.2	247.6	755.8	976.7	1197.6
		負	340.2	197.4	54.6	247.8	146.4	45.1	1247.6	1026.6	805.7
	Qd	340.2	197.4	340.1	247.8	146.4	247.6	1247.6	1026.6	1197.6	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	134.52	78.05	134.48	97.99	57.90	97.91	89.31	73.50	85.74	
	a	l	1.130	1.130	1.130	1.079	1.079	1.079	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.322	1.322	1.322
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.068	1.068	1.068
	pw	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.896	0.896	0.896	
	Qal	301.8	301.8	301.8	291.5	291.5	291.5	3323.2	3323.2	3323.2	
	Qas	正	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6	3789.1	3789.1	3789.1
		負	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6	414.6	3336.4	3336.4	3336.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	210.5		211.1	171.5		172.5	251.4		263.2
		D	101.8		102.4	89.6		90.6	223.0		241.1
	Ld1	U	340.0		340.0	340.0		340.0	340.0		342.5
		D	340.0		340.0	340.0		340.0	340.0		342.5
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	75.6 (78.6)		75.6 (78.8)	75.6 (58.5)		75.6 (59.0)	69.3 (32.7)		69.3 (38.8)
		D	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37㇒-㇒F層[X5-X6]			Y37㇒-㇒3F層[X5-X6]			Y37㇒-㇒4F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(58)	(60)	(400)	(58)	(60)	(400)	(58)	
応力	MI	240.7	-129.5	221.0	240.4	-129.9	220.4	235.3	-127.1	217.1	
	Ms	U	1477.5	0.0	1485.8	1704.2	0.0	1726.0	1648.9	0.0	1669.8
		D	996.0	138.9	1043.7	1223.4	145.3	1285.1	1178.4	141.4	1235.6
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	163.5	2.5	-158.6	163.5	2.5	-158.5	159.8	2.3	-155.2	
	Qs	530.0	369.0	525.1	598.6	437.6	593.6	579.8	422.3	575.2	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.6	72.8	69.6	69.6	72.8	69.6	69.6	72.8	69.6
		D	69.6	72.8	69.6	69.6	72.8	69.6	69.6	72.8	69.6
	j	U	60.9	63.7	60.9	60.9	63.7	60.9	60.9	63.7	60.9
		D	60.9	63.7	60.9	60.9	63.7	60.9	60.9	63.7	60.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	4-D32		4-D32	4-D32		4-D32	4-D32		4-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	4-D32		4-D32	4-D32		4-D32	4-D32		4-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピ ッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	79.40	47.64	79.40	79.40	47.64	79.40	79.40	47.64	79.40
		D	79.40	47.64	79.40	79.40	47.64	79.40	79.40	47.64	79.40
	pt	U	1.75	1.01	1.75	1.75	1.01	1.75	1.90	1.09	1.90
		D	1.75	1.01	1.75	1.75	1.01	1.75	1.90	1.09	1.90
	Mas	U	927.0	604.0	927.0	927.0	604.0	927.0	925.2	603.0	925.2
		D	1854.0	1207.9	1854.0	1854.0	1207.9	1854.0	1850.4	1206.1	1850.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2206.2		2206.2	2206.2		2206.2	2206.2		2206.2
		D	2134.0		2134.0	2134.0		2134.0	2134.0		2134.0
	L' (L)		682.5 (800.0)			682.5 (800.0)			682.5 (800.0)		
	Qd	正	386.3	547.3	708.3	474.9	635.9	796.9	470.2	627.7	785.2
		負	713.3	552.2	391.2	796.9	635.9	474.9	789.8	632.2	474.7
	Qd	713.3	552.2	708.3	796.9	635.9	796.9	789.8	632.2	785.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	180.16	133.36	178.91	201.29	153.56	201.29	216.10	165.40	214.86	
	a	l	1.284	1.324	1.284	1.285	1.325	1.285	1.284	1.323	1.284
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.847	0.847	0.847	
	Qas	Qal	656.6	700.7	656.6	657.0	701.1	657.0	629.3	671.0	629.3
		正	844.4	883.2	844.4	844.4	883.2	844.4	814.5	852.0	814.5
		負	844.4	883.2	844.4	844.4	883.2	844.4	814.5	852.0	814.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	186.5		187.2	204.4		206.2	209.1		210.9
		D	132.7		135.7	147.0		150.9	149.4		153.3
	Ld1	U	218.6		218.6	218.6		218.6	218.6		218.6
		D	234.6		234.6	234.6		234.6	234.6		234.6
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	69.3 (67.4)		69.3 (67.8)	69.3 (77.7)		69.3 (78.7)	69.3 (75.2)		69.3 (76.2)
		D	69.3 (36.3)		69.3 (38.1)	69.3 (44.6)		69.3 (46.9)	69.3 (43.0)		69.3 (45.1)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)				
部材位置		Y37レ-Δ5F層[X5-X6]			Y37レ-Δ6F層[X5-X6]			Y37レ-Δ7F層[X5-X6]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)		
	短期	(60)	(400)	(58)	(60)	(400)	(58)	(60)	(400)	(58)		
応力	MI	235.0	-127.2	217.3	234.9	-127.2	217.4	230.0	-124.7	215.1		
	Ms	U	1606.4	0.0	1626.0	1555.8	0.0	1578.3	1334.4	0.0	1349.8	
		D	1136.3	140.8	1191.5	1086.0	142.3	1143.5	874.5	135.7	919.5	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2		
	QI	159.7	2.2	-155.3	159.7	2.2	-155.3	156.3	1.9	-152.6		
	Qs	567.1	409.6	562.6	552.6	395.1	548.3	484.4	329.9	480.7		
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0		
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0		
	d	U	69.6	72.8	69.6	69.6	72.8	69.6	65.8	67.8	65.8	
		D	69.6	72.8	69.6	69.6	72.8	69.6	65.8	67.8	65.8	
	j	U	60.9	63.7	60.9	60.9	63.7	60.9	57.6	59.3	57.6	
		D	60.9	63.7	60.9	60.9	63.7	60.9	57.6	59.3	57.6	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55				
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	
		2	4-D32		4-D32	4-D32		4-D32	2-D32		2-D32	
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	
		2	4-D32		4-D32	4-D32		4-D32	2-D32		2-D32	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	79.40	47.64	79.40	79.40	47.64	79.40	63.52	47.64	63.52
			D	79.40	47.64	79.40	79.40	47.64	79.40	63.52	47.64	63.52
pt		U	1.90	1.09	1.90	1.90	1.09	1.90	1.61	1.17	1.61	
		D	1.90	1.09	1.90	1.90	1.09	1.90	1.61	1.17	1.61	
Mal		925.2	603.0	925.2	925.2	603.0	925.2	706.1	558.9	706.1		
Mas		U	1850.4	1206.1	1850.4	1850.4	1206.1	1850.4	1412.3	1117.7	1412.3	
		D	1850.4	1206.1	1850.4	1850.4	1206.1	1850.4	1412.3	1117.7	1412.3	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	2206.2		2206.2	2206.2		2206.2	1682.2		1682.2	
		D	2134.0		2134.0	2134.0		2134.0	1614.0		1614.0	
	L' (L)	682.5 (800.0)			682.5 (800.0)			682.5 (800.0)				
	Qd	正	451.3	608.8	766.3	429.7	587.2	744.7	328.5	483.0	637.4	
		負	770.7	613.2	455.7	749.1	591.6	434.1	637.4	483.0	328.5	
	Qd	770.7	613.2	766.3	749.1	591.6	744.7	637.4	483.0	637.4		
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	210.90	160.43	209.69	204.98	154.77	203.78	184.49	135.66	184.49		
	a	l	1.285	1.324	1.285	1.285	1.324	1.285	1.236	1.262	1.236	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847		
	Qal	629.5	671.2	629.5	629.6	671.4	629.6	580.9	606.4	580.9		
	Qas	正	814.5	852.0	814.5	814.5	852.0	814.5	770.1	793.5	770.1	
		負	814.5	852.0	814.5	814.5	852.0	814.5	770.1	793.5	770.1	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	205.5		207.2	201.3		203.2	199.9		201.5	
		D	146.5		150.3	143.1		147.0	136.1		139.7	
	Ld1	U	218.6		218.6	218.6		218.6	218.6		218.6	
		D	234.6		234.6	234.6		234.6	234.6		234.6	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK			
定着	La	U	69.3 (73.3)		69.3 (74.2)	69.3 (71.0)		69.3 (72.0)	69.3 (80.5)		69.3 (81.4)	
		D	69.3 (41.5)		69.3 (43.5)	69.3 (39.6)		69.3 (41.7)	69.3 (42.2)		69.3 (44.4)	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37㇒-Δ8F層[X5-X6]			Y37㇒-Δ9F層[X5-X6]			Y37㇒-Δ10F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(58)	(60)	(400)	(58)	(60)	(400)	(58)	
応力	MI	229.9	-124.7	215.2	229.4	-124.7	215.6	229.5	-125.0	215.1	
	Ms	U	1259.3	0.0	1273.3	1173.5	0.0	1186.1	1099.4	0.0	1117.8
		D	799.6	135.2	842.9	714.7	134.4	754.9	640.4	138.1	687.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	156.3	1.8	-152.6	156.2	1.7	-152.7	156.3	1.8	-152.7	
	Qs	462.2	307.7	458.5	436.7	282.3	433.3	416.0	261.5	412.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.8	67.8	65.8	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
		D	65.8	67.8	65.8	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
	j	U	57.6	59.3	57.6	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
		D	57.6	59.3	57.6	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	63.52	47.64	63.52	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.61	1.17	1.61	1.41	0.98	1.41	1.41	0.98	1.41
		D	1.61	1.17	1.61	1.41	0.98	1.41	1.41	0.98	1.41
	Mal	706.1	558.9	706.1	615.7	467.5	615.7	615.7	467.5	615.7	
	Mas	U	1412.3	1117.7	1412.3	1231.4	935.0	1231.4	1231.4	935.0	1231.4
D		1412.3	1117.7	1412.3	1231.4	935.0	1231.4	1231.4	935.0	1231.4	
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1682.2		1682.2	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0
		D	1614.0		1614.0	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1
	L' (L)	682.5 (800.0)			682.5 (800.0)			682.5 (800.0)			
	Qd	正	302.5	457.0	611.4	264.6	419.1	573.5	233.3	387.8	542.3
		負	615.1	460.6	306.2	576.5	422.0	267.5	545.9	391.4	236.9
	Qd	615.1	460.6	611.4	576.5	422.0	573.5	545.9	391.4	542.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	178.03	129.39	176.97	167.58	118.54	166.72	158.68	109.94	157.63	
	a	l	1.237	1.262	1.237	1.234	1.263	1.234	1.234	1.264	1.234
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	581.0	606.4	581.0	577.7	606.8	577.7	577.8	606.8	577.8	
	Qas	正	770.1	793.5	770.1	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7
		負	770.1	793.5	770.1	766.7	793.5	766.7	766.7	793.5	766.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	192.4		193.8	200.9		202.3	192.3		194.5
		D	130.1		133.6	131.5		135.2	124.6		129.0
	Ld1	U	218.6		218.6	218.6		218.6	218.6		218.6
		D	234.6		234.6	234.6		234.6	234.6		234.6
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	69.3 (75.9)		69.3 (76.8)	69.3 (81.2)		69.3 (82.1)	69.3 (76.1)		69.3 (77.4)
		D	69.3 (38.6)		69.3 (40.7)	69.3 (39.6)		69.3 (41.8)	69.3 (35.5)		69.3 (38.1)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ11F層[X5-X6]			Y37レ-Δ12F層[X5-X6]			Y37レ-ΔRF層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(58)	(60)	(400)	(58)	(60)	(400)	(58)	
応力	MI	201.7	-110.2	195.2	201.2	-110.1	195.9	152.0	-87.2	140.9	
	Ms	U	543.4	0.0	543.6	481.4	0.0	481.1	361.9	0.0	360.5
		D	140.1	112.3	153.2	78.9	111.6	89.4	58.0	91.2	78.6
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	136.0	0.8	-134.4	135.9	0.7	-134.5	94.8	1.4	-92.0	
	Qs	237.1	101.9	235.5	218.7	83.5	217.4	157.7	64.3	155.0	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8
		D	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8
	j	U	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2
		D	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
		D	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
		D	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
	Mal	284.3	284.3	284.3	284.3	284.3	284.3	284.3	284.3	284.3	
	Mas	U	568.6	568.6	568.6	568.6	568.6	568.6	568.6	568.6	568.6
		D	568.6	568.6	568.6	568.6	568.6	568.6	568.6	568.6	568.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	702.3		702.3	702.3		702.3	702.3		702.3
		D	647.6		647.6	647.6		647.6	647.6		647.6
	L' (L)		682.5 (800.0)			682.5 (800.0)			682.5 (800.0)		
	Qd	正	15.7	150.9	286.1	11.6	123.6	258.8	0.4	93.0	186.4
		負	287.7	152.5	17.3	260.1	124.9	10.3	189.2	95.8	2.3
	Qd	287.7	152.5	286.1	260.1	124.9	258.8	189.2	95.8	186.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	155.64	82.50	154.76	140.73	67.59	140.00	102.36	51.81	100.87	
	a	l	1.050	1.050	1.050	1.051	1.051	1.051	1.000	1.000	1.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635
	Qal	231.8	231.8	231.8	231.9	231.9	231.9	224.4	224.4	224.4	
	Qas	正	337.6	337.6	337.6	337.6	337.6	337.6	337.6	337.6	337.6
		負	337.6	337.6	337.6	337.6	337.6	337.6	337.6	337.6	337.6
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	218.2		218.2	199.3		199.2	162.9		162.5
		D	86.9		90.1	72.0		74.6	66.9		71.9
	Ld1	U	340.0		342.5	340.0		342.5	340.0		342.5
		D	340.0		342.5	340.0		342.5	340.0		342.5
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	75.6 (89.1)		75.6 (89.1)	75.6 (78.9)		75.6 (78.9)	75.6 (59.3)		75.6 (59.1)
		D	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)

(4) 建築物の使用上の支障が起こらないことの確認 (RC造)

l	はりの有効長さ (mm)
D	はりのせい (mm)
δo	固定荷重及び積載荷重(地震用)によってはりに生じるたわみ (mm)
係数	長期間の荷重により変形が増大することの調整係数
δ	$\delta o * \text{変形増大係数}$
δ / l	1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する
判定	以上の条件式を満足する場合、 または、 δ / l が1/250以下である場合にOKと表示する



※ ($D/l > 1/10$) の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。




フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
Y2	1F	X1	FG	8000.0	2000	1/4				OK
		X2	FG	8000.0	2000	1/4				OK
		X3	FG	8000.0	2000	1/4				OK
		X4	FG	8000.0	2000	1/4				OK
		X5	FG	8000.0	2000	1/4				OK
	2F	X1	G1	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2007	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2007	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2009	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2007	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2007	OK
	3F	X1	G1	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/1992	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2013	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2007	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2013	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/1992	OK
	4F	X1	G1	8000.0	800	1/10	0.52	8	1/1920	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2009	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2008	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2009	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/10	0.52	8	1/1920	OK
	5F	X1	G1	8000.0	800	1/10	0.52	8	1/1919	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2010	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2007	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2010	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/10	0.52	8	1/1919	OK
	6F	X1	G1	8000.0	800	1/10	0.52	8	1/1918	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2010	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2007	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2010	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/10	0.52	8	1/1918	OK
	7F	X1	G1	8000.0	750	1/11	0.62	8	1/1622	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/11	0.59	8	1/1689	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/11	0.59	8	1/1687	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/11	0.59	8	1/1689	OK
		X5	G1	8000.0	750	1/11	0.62	8	1/1622	OK
	8F	X1	G1	8000.0	750	1/11	0.62	8	1/1622	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/11	0.59	8	1/1688	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/11	0.59	8	1/1687	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/11	0.59	8	1/1688	OK
		X5	G1	8000.0	750	1/11	0.62	8	1/1622	OK
	9F	X1	G1	8000.0	750	1/11	0.62	8	1/1621	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/11	0.62	8	1/1610	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/11	0.62	8	1/1607	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/11	0.62	8	1/1610	OK
		X5	G1	8000.0	750	1/11	0.62	8	1/1621	OK
	10F	X1	G1	8000.0	750	1/11	0.62	8	1/1616	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/11	0.62	8	1/1612	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/11	0.62	8	1/1607	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/11	0.62	8	1/1612	OK
		X5	G1	8000.0	750	1/11	0.62	8	1/1616	OK
	11F	X1	G1	8000.0	600	1/13	1.51	8	1/660	OK
		X2	G2	8000.0	650	1/12	1.04	8	1/963	OK
		X3	G2	8000.0	650	1/12	1.04	8	1/965	OK
		X4	G2	8000.0	650	1/12	1.04	8	1/963	OK
		X5	G1	8000.0	600	1/13	1.51	8	1/660	OK
	12F	X1	G1	8000.0	600	1/13	1.51	8	1/661	OK
		X2	G2	8000.0	650	1/12	1.04	8	1/964	OK
		X3	G2	8000.0	650	1/12	1.04	8	1/965	OK
		X4	G2	8000.0	650	1/12	1.04	8	1/964	OK




フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
		X5	G1	8000.0	600	1/13	1.51	8	1/661	OK
	RF	X1	G1	8000.0	600	1/13	1.27	8	1/787	OK
		X2	G2	8000.0	650	1/12	0.87	8	1/1152	OK
		X3	G2	8000.0	650	1/12	0.87	8	1/1155	OK
		X4	G2	8000.0	650	1/12	0.87	8	1/1152	OK
		X5	G1	8000.0	600	1/13	1.27	8	1/787	OK
Y3	1F	X1	FG	8000.0	2000	1/4				OK
		X2	FG	8000.0	2000	1/4				OK
		X3	FG	8000.0	2000	1/4				OK
		X4	FG	8000.0	2000	1/4				OK
		X5	FG	8000.0	2000	1/4				OK
	2F	X1	G1	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2007	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2007	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2009	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2007	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2007	OK
	3F	X1	G1	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/1992	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2013	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2007	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2013	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/1992	OK
	4F	X1	G1	8000.0	800	1/10	0.52	8	1/1920	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2009	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2008	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2009	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/10	0.52	8	1/1920	OK
	5F	X1	G1	8000.0	800	1/10	0.52	8	1/1919	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2010	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2007	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2010	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/10	0.52	8	1/1919	OK
	6F	X1	G1	8000.0	800	1/10	0.52	8	1/1918	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2010	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2007	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/10	0.50	8	1/2010	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/10	0.52	8	1/1918	OK
	7F	X1	G1	8000.0	750	1/11	0.62	8	1/1622	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/11	0.59	8	1/1689	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/11	0.59	8	1/1687	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/11	0.59	8	1/1689	OK
		X5	G1	8000.0	750	1/11	0.62	8	1/1622	OK
	8F	X1	G1	8000.0	750	1/11	0.62	8	1/1622	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/11	0.59	8	1/1688	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/11	0.59	8	1/1687	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/11	0.59	8	1/1688	OK
		X5	G1	8000.0	750	1/11	0.62	8	1/1622	OK
	9F	X1	G1	8000.0	750	1/11	0.62	8	1/1621	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/11	0.62	8	1/1610	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/11	0.62	8	1/1607	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/11	0.62	8	1/1610	OK
		X5	G1	8000.0	750	1/11	0.62	8	1/1621	OK
	10F	X1	G1	8000.0	750	1/11	0.62	8	1/1616	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/11	0.62	8	1/1612	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/11	0.62	8	1/1607	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/11	0.62	8	1/1612	OK
		X5	G1	8000.0	750	1/11	0.62	8	1/1616	OK
	11F	X1	G1	8000.0	600	1/13	1.51	8	1/660	OK
		X2	G2	8000.0	650	1/12	1.04	8	1/963	OK
		X3	G2	8000.0	650	1/12	1.04	8	1/965	OK
		X4	G2	8000.0	650	1/12	1.04	8	1/963	OK
		X5	G1	8000.0	600	1/13	1.51	8	1/660	OK
	12F	X1	G1	8000.0	600	1/13	1.51	8	1/661	OK
		X2	G2	8000.0	650	1/12	1.04	8	1/964	OK
		X3	G2	8000.0	650	1/12	1.04	8	1/965	OK
		X4	G2	8000.0	650	1/12	1.04	8	1/964	OK
		X5	G1	8000.0	600	1/13	1.51	8	1/661	OK
	RF	X1	G1	8000.0	600	1/13	1.27	8	1/787	OK
		X2	G2	8000.0	650	1/12	0.87	8	1/1152	OK
		X3	G2	8000.0	650	1/12	0.87	8	1/1155	OK
		X4	G2	8000.0	650	1/12	0.87	8	1/1152	OK
		X5	G1	8000.0	600	1/13	1.27	8	1/787	OK




A-4. 3. 2 R C柱の断面計算


(1) R C柱の計算指定

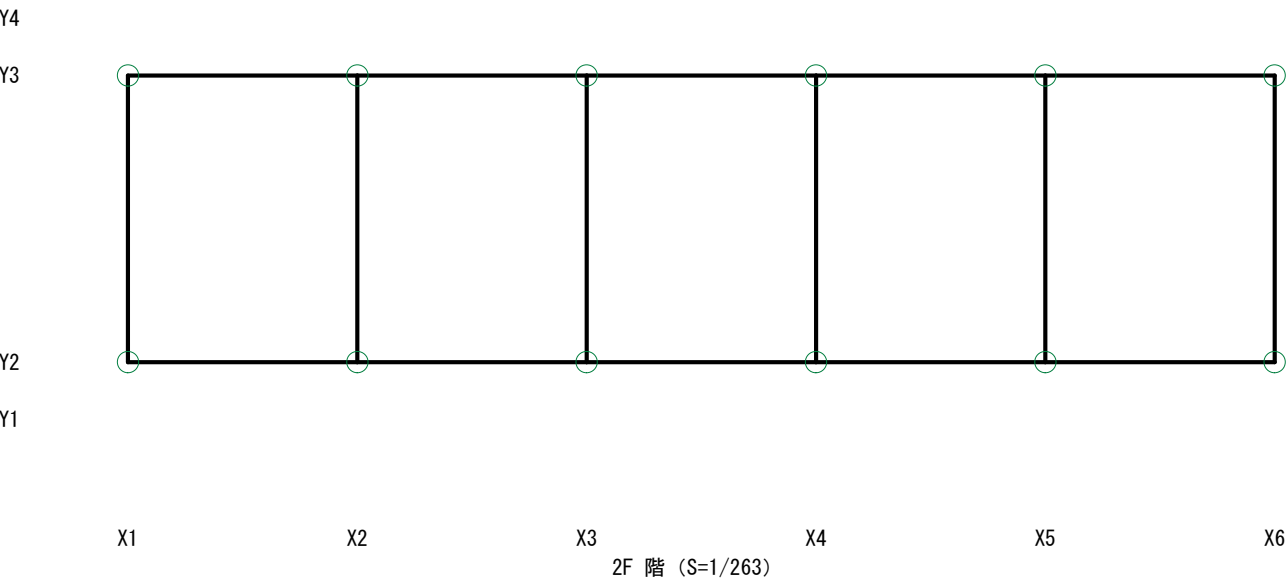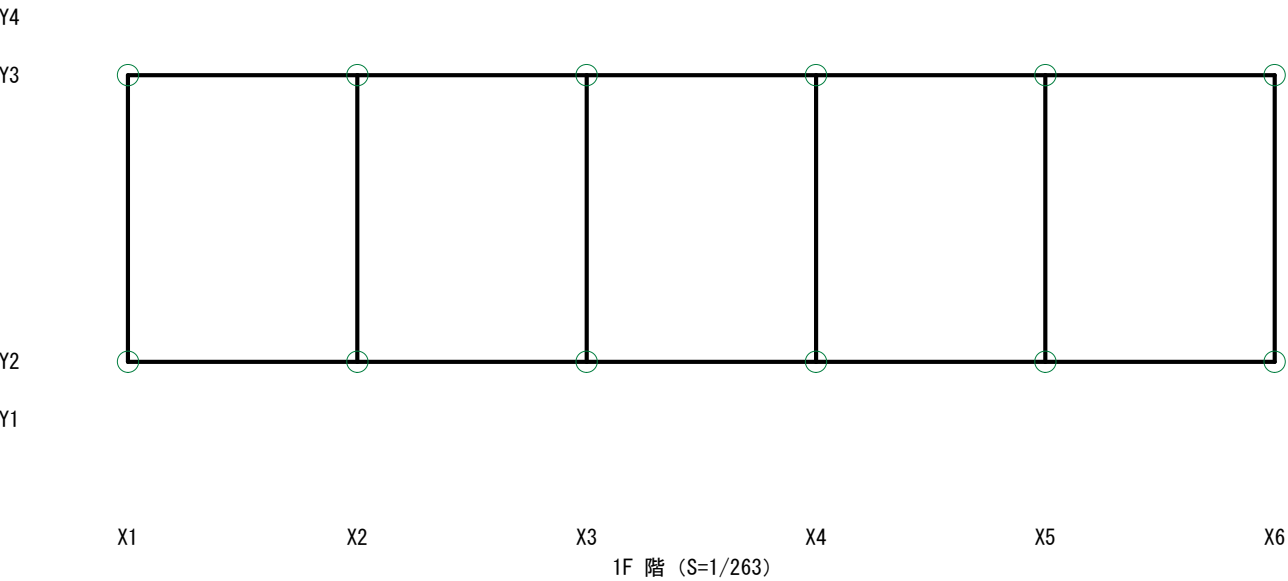

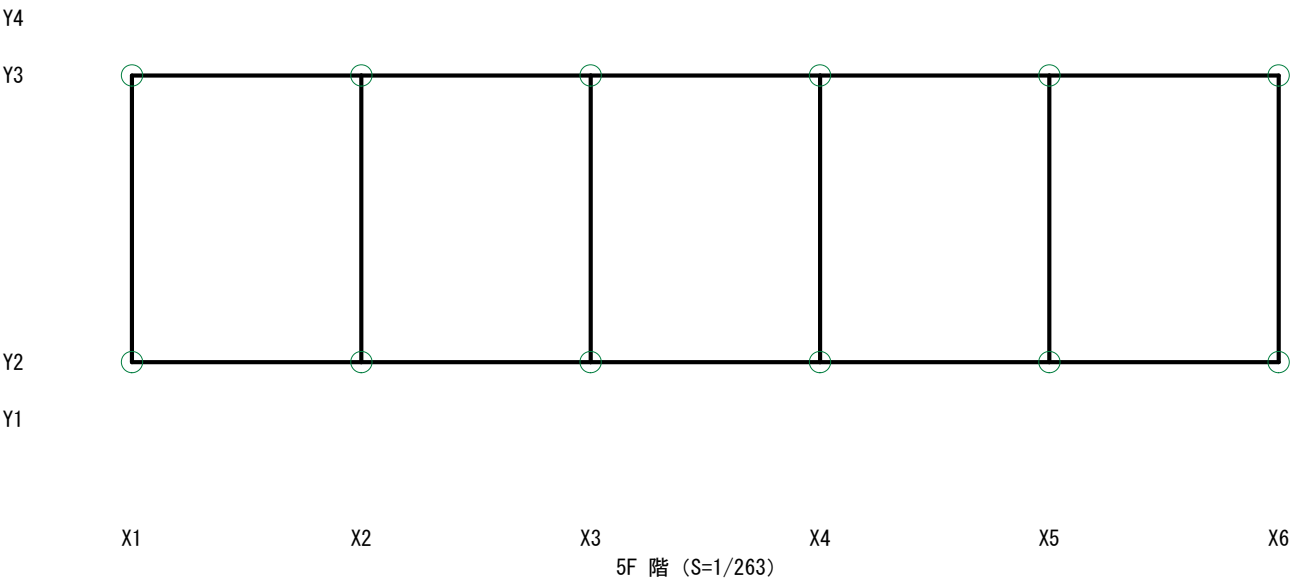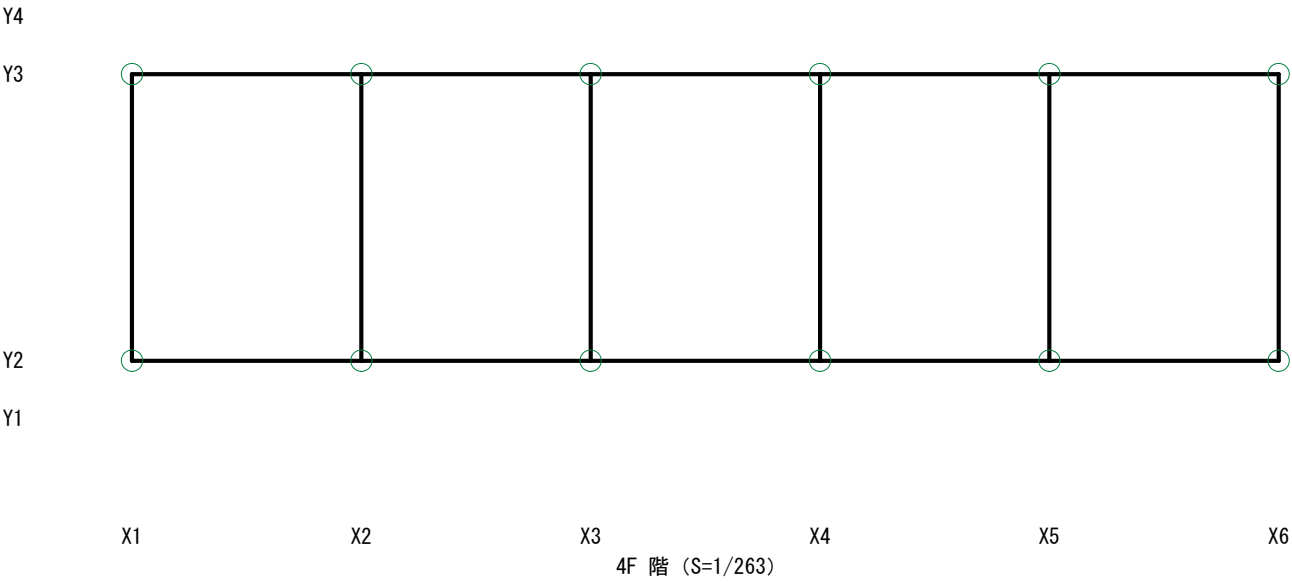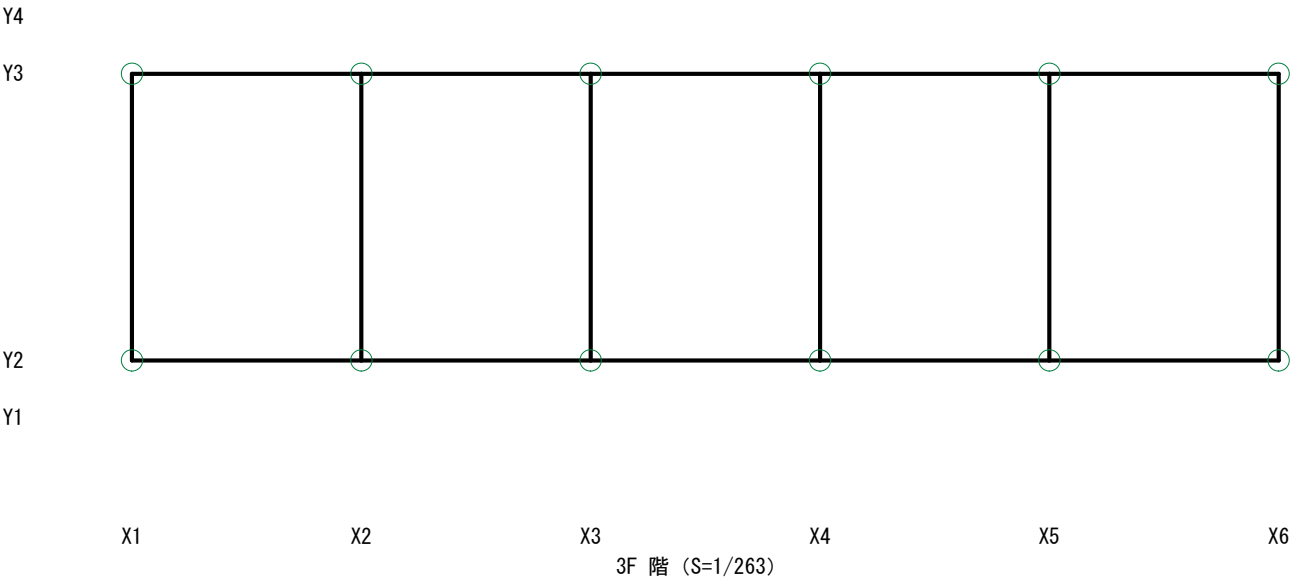

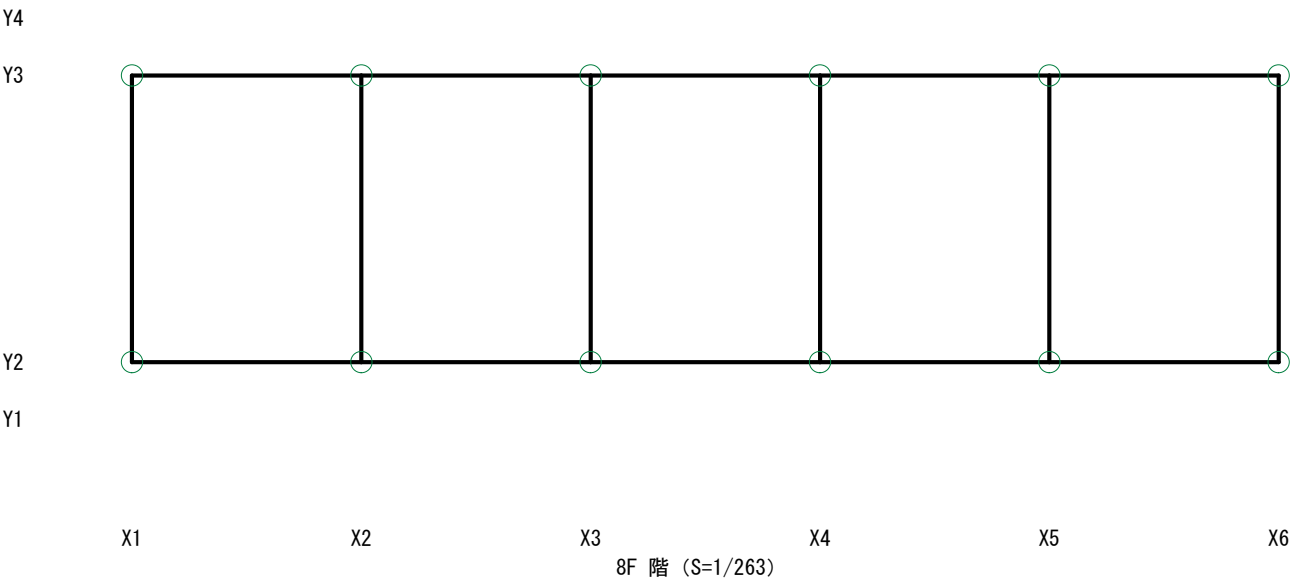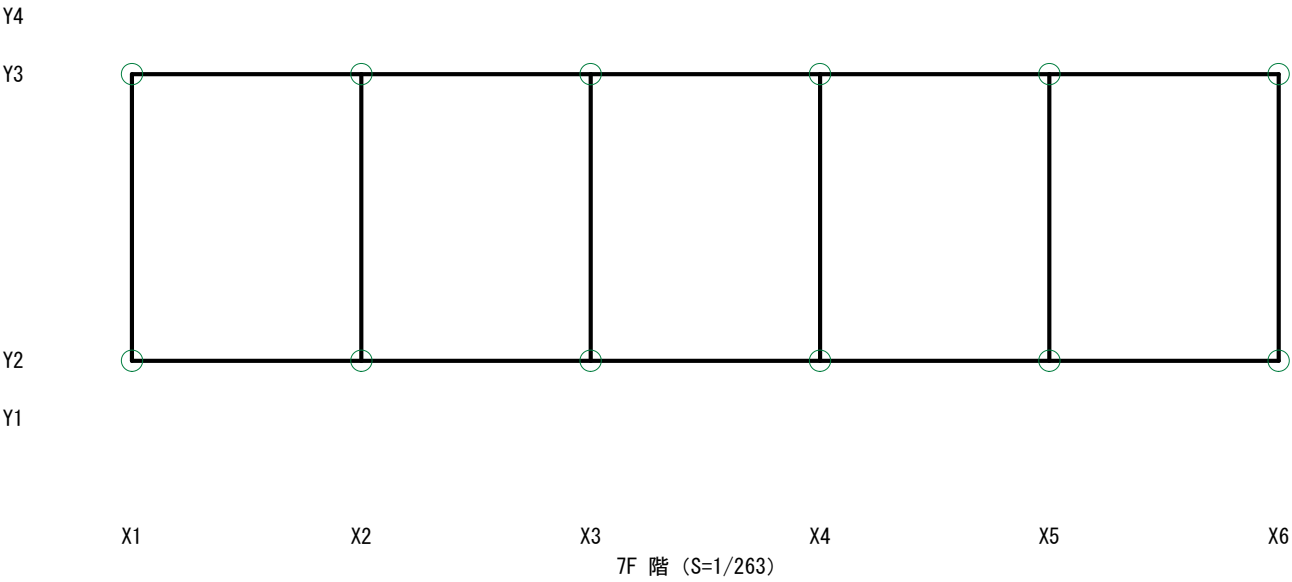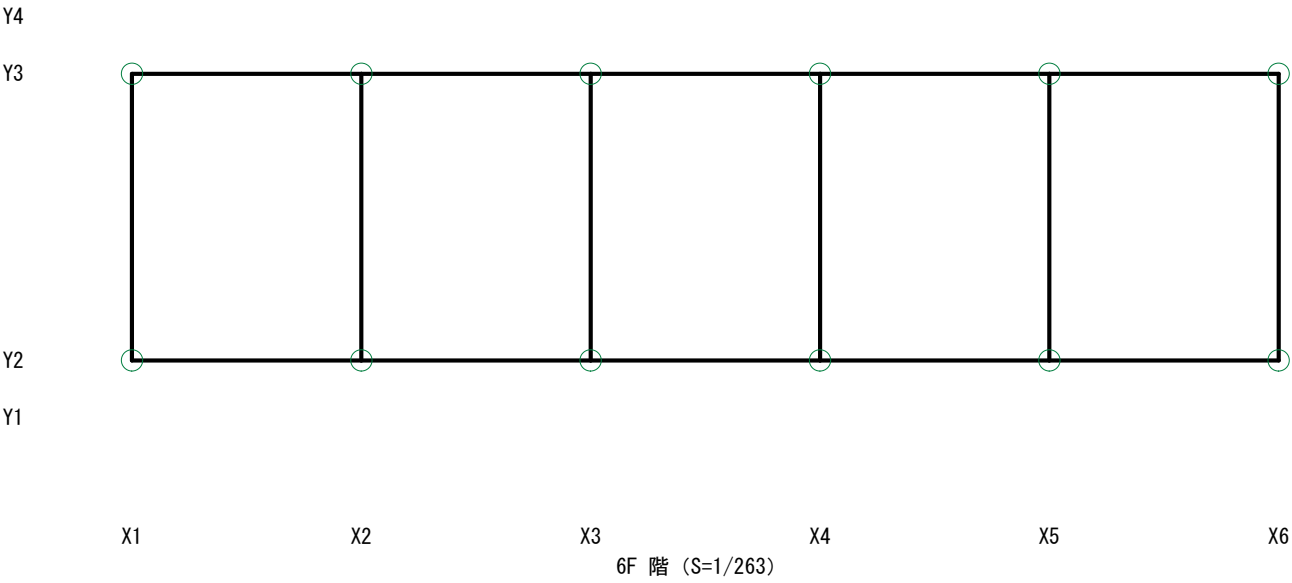

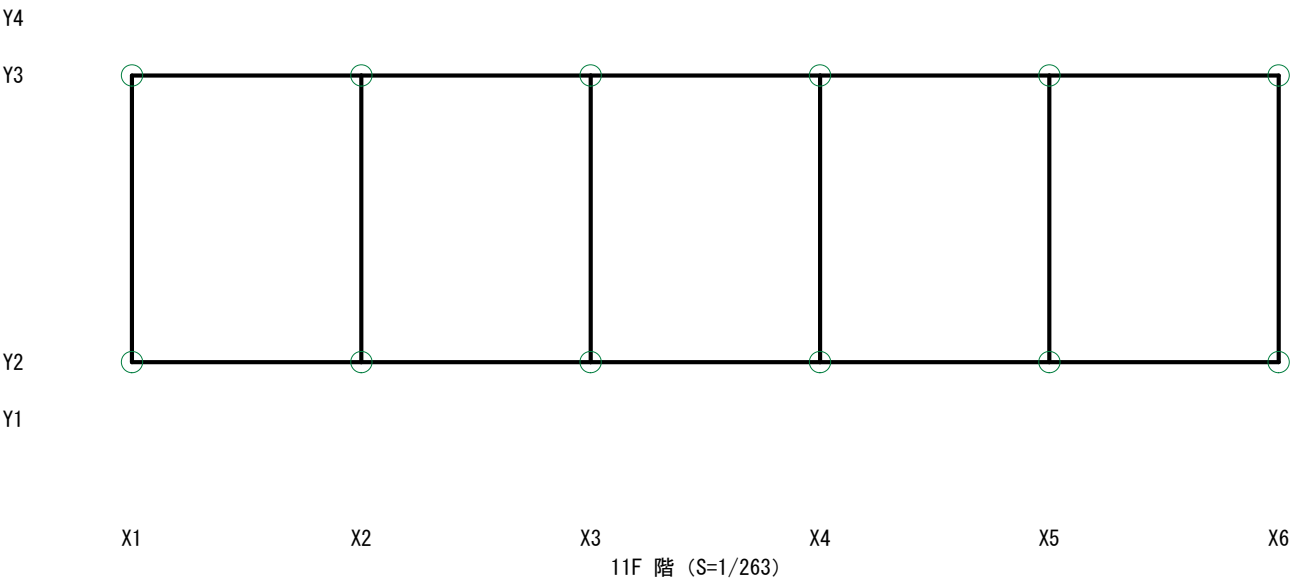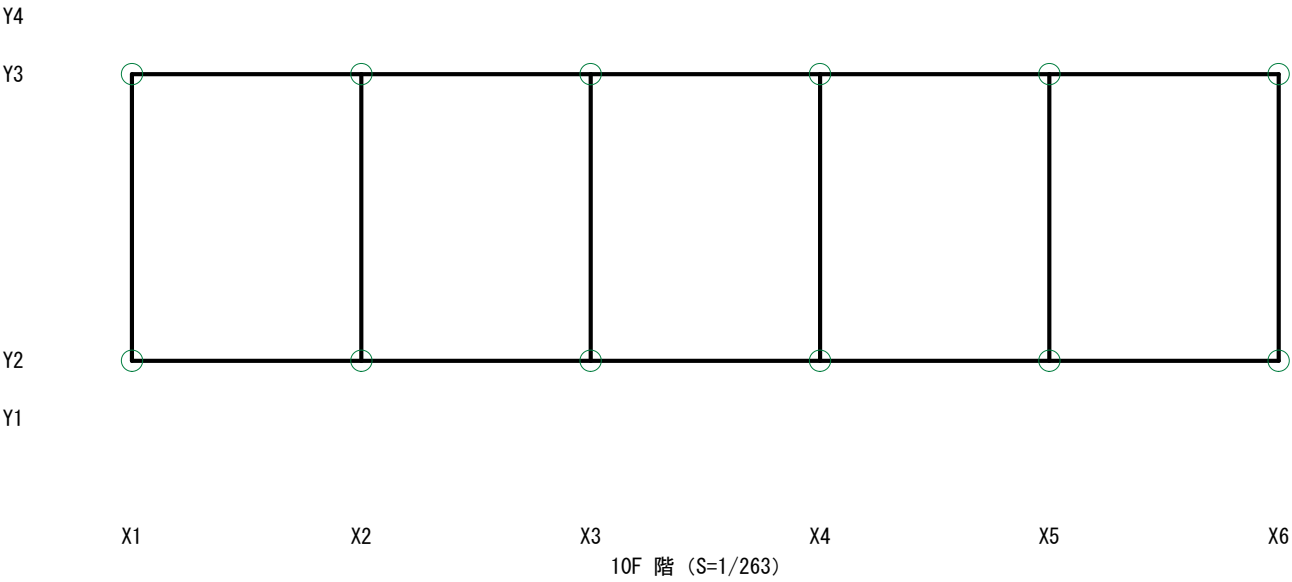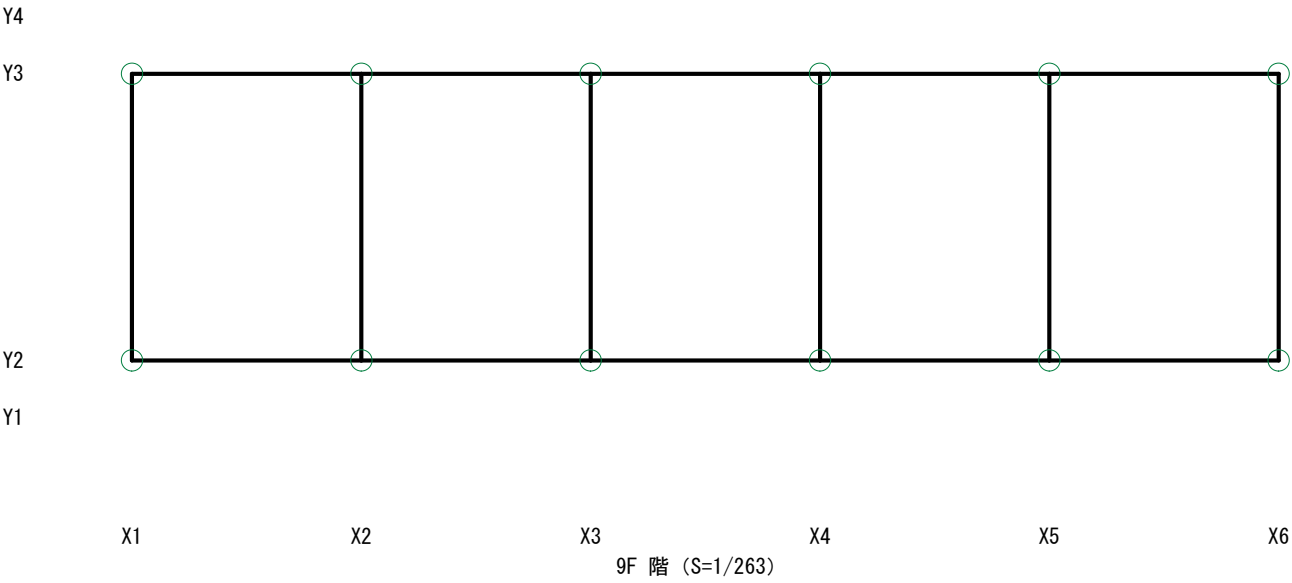

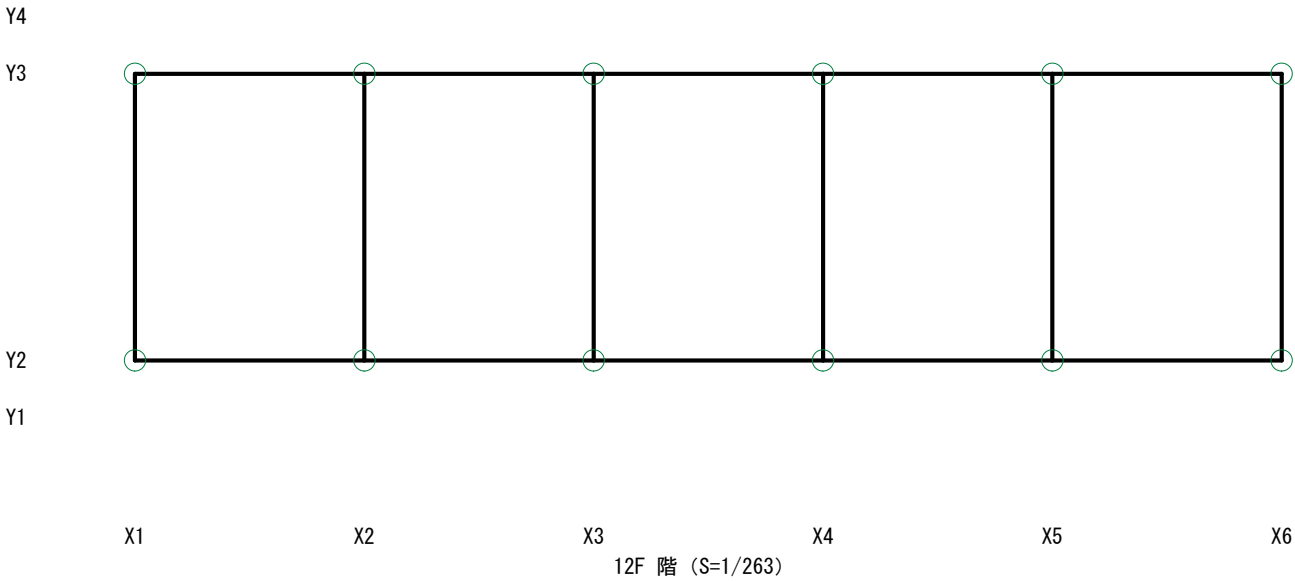

(2) R C柱の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討

ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント

イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント (剛域考慮)
フェースからの入り長さ： 0.0 cm

ウ) 許容曲げモーメント
RC規準(1999)14条による

エ) 引張鉄筋比
Ptmax = 3.00 %
Ptmin = 0.20 %

オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討

ア) 地震時短期設計用せん断力
 $Q_d = \min \{ Q_0 + a \cdot cMy/h', Q_0 + a \cdot (gMy + cMy)/h', Q_L + n \cdot QE \}$
a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
My 計算時：
主筋強度割増率： 1.10 倍
地震時軸力割増率： 2.00 倍

イ) 許容せん断力
RC規準(1999)15条(8)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います

ウ) せん断補強筋比
Pwmax = 1.20 %
Pwmin = 0.20 %

エ) せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 5) 付着の検討
RC規準(1999)16条(14)～(18)式による
- 6) 定着の検討
RC規準(1999)17条による
- 7) 地震時設計応力の割増率
柱の応力割増率
応力割増タイプ： 軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率： 壁のせん断力負担率が50%を超える場合は
柱せん断力Qが0.25×NL×Ci以上になるように応力を割増す
- 壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
12F	0.00	0.00	100.00	100.00

11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00

9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) R C柱の断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名 部材位置		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇フレーム、〇〇軸、[〇〇階－〇〇階／〇〇]で表示します。／の後の〇〇では「壁」はX方向壁、「壁」はY方向壁が取り付けられていることを示します。
方向		計算方向で、()内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定
位置	cm	断面計算位置で、柱頭、柱脚を示します。()内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	NI	kN 長期軸力
	MI	kN・m 長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値
	Ns	kN pt が最大となる時の短期軸力
	Ms	kN・m pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値
	L.no	上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
	L.no	上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)
断面	材質	N/mm ² Fc : コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋 : ①／②／③ : ①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	条件	2軸応力の計算条件で、LS1軸(長期、短期とも1軸)、L2軸(長期2軸、短期1軸)、LS2軸(長期、短期とも2軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。
	B×D	cm 断面の幅とせい円柱は直径を示し、()内は等断面積の正方形に置換した寸法
	d	cm コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ()内は上記のd
	j	cm 曲げ材の応力中心距離 (7/8)・d ()内は上記のj
配筋	主筋	入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、2段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×□と表示されている場合は、その本数がX形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。
	Hoop径	帯筋の径
	ピッチ	帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at	cm ² 鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。
	pt	% 鉄筋比でat/BD
	Mal	kN・m 長期許容曲げモーメント
	Mas	kN・m 短期許容曲げモーメント
	判定	軸力と曲げモーメントに対する判定結果
	NI/BD	N/cm ² NI/BD
	MI/BD ²	N/cm ² MI/BD ²
	ptl	% 長期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	Ns/BD	N/cm ² Ns/BD
	Ms/BD ²	N/cm ² Ms/BD ²
	pts	% 短期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	at	cm ² 必要な鉄筋断面積
	0.8%ag	cm ² 全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します
	cMy. 正(負)	kN・m 地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時
	gMy. 正(負)	kN・m cMy に対する加力時の左右のはり降伏曲げモーメントの1/2
せん断	H'(H)	cm ①(②) : ①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ
	Qd	kN 設計用せん断力
	Qal	kN 長期許容せん断力
	Qas	kN 短期許容せん断力 X形配筋のときはX形主筋による分は含まない。 ルート2-3の場合はせん断強度 (Qsu) (2007年版技術基準解説書P354④)。
	Qax	kN X形配筋による短期許容せん断力
	判定	せん断力に対する判定結果 (注1)
	Qd/Bj	N/cm ² 短期で最大となるせん断応力度
	pw	% 帯筋比
	Hoop	mm ①－② : 算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。
	Ta. U(D)	N/mm ² 各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。 使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
付着	Ld	cm 必要付着長さ。RC規準1999年版の(14)、(15)式で求めます。 使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。

付着	Ld1	cm	算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合は $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、 $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。
定着	La	cm	必要定着長さRC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、 $S=1.0$ としています。()内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、 $K=2.5$ としています。 使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
位置	短期	(43)	(100)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
	NI	4330.7	4330.7	0.0	0.0	3946.0	3946.0	0.0	0.0	3569.9	3569.9	0.0	0.0
位置	MI	-117.7	159.4	0.0	0.0	-111.5	103.4	0.0	0.0	-111.0	109.0	0.0	0.0
	Ns	2552.4	2552.4	0.0	0.0	5535.0	2357.0	0.0	0.0	4934.2	4934.2	0.0	0.0
位置	Ms	-405.9	-2002.8	0.0	0.0	-540.1	-1022.6	0.0	0.0	-712.6	853.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K1			K2	K2		
位置	QI	-74.4	-74.4	0.0	0.0	-76.7	-76.7	0.0	0.0	-78.5	-78.5	0.0	0.0
	Qs	889.2	889.2	0.0	0.0	854.0	854.0	0.0	0.0	751.6	751.6	0.0	0.0
位置	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
断面	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0
断面	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0
	d	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8
断面	j	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1
	i	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
配筋	主筋	1	2										
	芯鉄筋												
配筋	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
配筋	at	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76
	pt	0.41	0.41	0.32	0.32	0.41	0.41	0.32	0.32	0.41	0.41	0.32	0.32
配筋	pw	0.90	0.90	0.22	0.22	0.90	0.90	0.22	0.22	0.90	0.90	0.22	0.22
	Mal	1653.9	1653.9	0.0	0.0	1665.1	1665.1	0.0	0.0	1667.6	1667.6	0.0	0.0
曲げ	Mas	2629.5	2629.5	0.0	0.0	3337.5	2551.4	0.0	0.0	3338.5	3338.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1067.0	6909.1	0.0	0.0	1067.0	1067.0	0.0	0.0	1067.0	1067.0	0.0	0.0
	cMy. 正	2002.2	2002.2	0.0	0.0	1998.8	1998.8	0.0	0.0	2039.1	2039.1	0.0	0.0
せん断	gMy. 負	1103.1	7103.8	0.0	0.0	1103.1	1103.1	0.0	0.0	1103.1	1103.1	0.0	0.0
	cMy. 負	5085.6	5085.6	0.0	0.0	4833.9	4833.9	0.0	0.0	4540.3	4540.3	0.0	0.0
せん断	H' (H)	230 (373)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1296.6	1296.6	0.0	0.0	1242.6	1242.6	0.0	0.0	1088.1	1088.1	0.0	0.0
せん断	Qal	912.4	912.4	0.0	0.0	1161.3	1161.3	0.0	0.0	1180.0	1180.0	0.0	0.0
	Qas	1846.1	1846.1	0.0	0.0	1846.1	1846.1	0.0	0.0	1846.1	1846.1	0.0	0.0
せん断	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	128.8	228.0	0.0	0.0	135.8	171.5	0.0	0.0	144.7	152.0	0.0	0.0
	Ld1	143.8	86.3	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
付着	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
	定着 La	69.3 (30.0)	110.2 (109.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (57.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (33.6)	69.3 (40.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(40)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	3196.6	3196.6	0.0	0.0	2823.3	2823.3	0.0	0.0	2449.9	2449.9	0.0	0.0
	MI	-110.4	106.1	0.0	0.0	-111.1	106.9	0.0	0.0	-109.5	106.3	0.0	0.0
	Ns	2049.2	4344.0	0.0	0.0	3760.2	3760.2	0.0	0.0	3183.9	3183.9	0.0	0.0
	Ms	556.2	680.1	0.0	0.0	-713.8	612.0	0.0	0.0	-670.6	652.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-77.3	-77.3	0.0	0.0	-77.8	-77.8	0.0	0.0	-76.4	-76.4	0.0	0.0
	Qs	697.6	697.6	0.0	0.0	631.8	631.8	0.0	0.0	616.6	616.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0
	d	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8
配筋	i	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
	pw	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1567.9	1567.9	0.0	0.0	1556.7	1556.7	0.0	0.0	1545.1	1545.1	0.0	0.0
	Mas	2131.9	3024.3	0.0	0.0	2803.8	2803.8	0.0	0.0	2582.1	2582.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1067.0	1067.0	0.0	0.0	1067.0	1067.0	0.0	0.0	807.0	1067.0	0.0	0.0
	cMy. 正	1758.8	1758.8	0.0	0.0	1784.7	1784.7	0.0	0.0	1802.3	1802.3	0.0	0.0
	gMy. 負	1103.1	1103.1	0.0	0.0	1103.1	1103.1	0.0	0.0	841.1	1103.1	0.0	0.0
	cMy. 負	3918.3	3918.3	0.0	0.0	3593.9	3593.9	0.0	0.0	3255.5	3255.5	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		205 (283)		0 (0)	
	Qd	1007.7	1007.7	0.0	0.0	908.7	908.7	0.0	0.0	886.6	886.6	0.0	0.0
	Qal	1173.1	1173.1	0.0	0.0	1173.4	1173.4	0.0	0.0	1170.3	1170.3	0.0	0.0
せん断	Qas	1492.6	1492.6	0.0	0.0	1492.6	1492.6	0.0	0.0	1492.6	1492.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	158.1	151.8	0.0	0.0	154.0	147.4	0.0	0.0	151.2	150.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	101.3	103.8	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	定着 La	69.3 (45.8)	69.3 (40.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (42.0)	69.3 (36.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (39.5)	69.3 (38.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
	付着												

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	2078.8	2078.8	0.0	0.0	1707.6	1707.6	0.0	0.0	1340.3	1340.3	0.0	0.0
	MI	-109.6	105.6	0.0	0.0	-108.8	105.6	0.0	0.0	-114.2	106.8	0.0	0.0
	Ns	2643.3	2643.3	0.0	0.0	2114.2	2114.2	0.0	0.0	1615.2	1615.2	0.0	0.0
	Ms	-721.3	482.9	0.0	0.0	-670.3	390.5	0.0	0.0	-581.5	384.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-76.9	-76.9	0.0	0.0	-76.6	-76.6	0.0	0.0	-78.9	-78.9	0.0	0.0
	Qs	559.3	559.3	0.0	0.0	489.4	489.4	0.0	0.0	442.5	442.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0
	d	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8
配筋	i	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
	pw	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1477.2	1477.2	0.0	0.0	1335.8	1335.8	0.0	0.0	1192.4	1192.4	0.0	0.0
	Mas	2370.0	2370.0	0.0	0.0	2158.2	2158.2	0.0	0.0	1943.6	1943.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	807.0	807.0	0.0	0.0	703.1	807.0	0.0	0.0	703.1	703.1	0.0	0.0
	cMy. 正	1784.8	1784.8	0.0	0.0	1754.8	1754.8	0.0	0.0	1697.7	1697.7	0.0	0.0
	gMy. 負	841.1	841.1	0.0	0.0	737.0	841.1	0.0	0.0	737.0	737.0	0.0	0.0
	cMy. 負	2929.9	2929.9	0.0	0.0	2599.1	2599.1	0.0	0.0	2282.0	2282.0	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	800.5	800.5	0.0	0.0	695.8	695.8	0.0	0.0	624.2	624.2	0.0	0.0
	Qal	1173.6	1173.6	0.0	0.0	1175.9	1175.9	0.0	0.0	1163.9	1163.9	0.0	0.0
	Qas	1492.6	1492.6	0.0	0.0	1492.6	1492.6	0.0	0.0	1492.6	1492.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	154.5	139.1	0.0	0.0	151.2	133.1	0.0	0.0	145.4	132.7	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (42.5)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (39.5)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (34.2)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX1軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX1軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX1軸[12F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(30)	(35)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	972.8	972.8	0.0	0.0	621.1	621.1	0.0	0.0	269.3	269.3	0.0	0.0
	MI	-99.4	100.8	0.0	0.0	-90.2	95.8	0.0	0.0	-140.9	105.7	0.0	0.0
	Ns	1106.8	1106.8	0.0	0.0	700.2	542.0	0.0	0.0	303.4	235.1	0.0	0.0
	Ms	-374.9	442.1	0.0	0.0	-569.2	112.1	0.0	0.0	-391.7	319.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K1			K2	K1		
	QI	-70.3	-70.3	0.0	0.0	-66.4	-66.4	0.0	0.0	-88.1	-88.1	0.0	0.0
	Qs	350.6	350.6	0.0	0.0	276.8	276.8	0.0	0.0	104.7	104.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0
	d	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8
配筋	i	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
	pw	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1044.9	1044.9	0.0	0.0	899.3	899.3	0.0	0.0	739.8	739.8	0.0	0.0
	Mas	1728.1	1728.1	0.0	0.0	1551.2	1481.2	0.0	0.0	1374.3	1343.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	323.8	703.1	0.0	0.0	323.8	323.8	0.0	0.0	647.6	323.8	0.0	0.0
	cMy. 正	1649.0	1649.0	0.0	0.0	1515.4	1515.4	0.0	0.0	1368.3	1368.3	0.0	0.0
	gMy. 負	351.2	737.0	0.0	0.0	351.2	351.2	0.0	0.0	702.3	351.2	0.0	0.0
	cMy. 負	1936.8	1936.8	0.0	0.0	1689.7	1689.7	0.0	0.0	1445.4	1445.4	0.0	0.0
	H' (H)	220 (285)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd	490.8	490.8	0.0	0.0	382.0	382.0	0.0	0.0	113.0	113.0	0.0	0.0
	Qal	1086.8	1086.8	0.0	0.0	1083.8	1083.8	0.0	0.0	1019.9	1019.9	0.0	0.0
	Qas	1420.5	1420.5	0.0	0.0	1420.5	1420.5	0.0	0.0	1420.5	1420.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	134.3	139.0	0.0	0.0	148.0	123.0	0.0	0.0	135.5	130.4	0.0	0.0
	Ld1	112.5	107.5	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (36.6)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX2軸〔1F-2F/壁〕				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸〔2F-3F/壁〕				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸〔3F-4F/壁〕			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(100)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	7071.8	7071.8	0.0	0.0	6448.7	6448.7	0.0	0.0	5832.6	5832.6	0.0	0.0
	MI	8.9	-20.3	0.0	0.0	5.2	-2.5	0.0	0.0	3.5	-5.3	0.0	0.0
	Ns	7009.9	7009.9	0.0	0.0	6374.1	6374.1	0.0	0.0	5743.4	5743.4	0.0	0.0
	Ms	142.6	-2997.5	0.0	0.0	973.2	-1636.8	0.0	0.0	1200.0	-1363.7	0.0	0.0
	L.no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	7.8	7.8	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	0.0	3.1	3.1	0.0	0.0
	Qs	1360.4	1360.4	0.0	0.0	1303.9	1303.9	0.0	0.0	1280.6	1280.6	0.0	0.0
	L.no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
	1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32
配筋	2												
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76
	pt	0.47	0.47	0.31	0.31	0.47	0.47	0.31	0.31	0.47	0.47	0.31	0.31
	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1521.7	1521.7	0.0	0.0	1654.5	1654.5	0.0	0.0	1755.5	1755.5	0.0	0.0
曲げ	Mas	3813.1	3813.1	0.0	0.0	3825.4	3825.4	0.0	0.0	3836.8	3836.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2070.7	14012.9	0.0	0.0	2070.7	2070.7	0.0	0.0	2070.7	2070.7	0.0	0.0
	cMy. 正	5342.0	5342.0	0.0	0.0	5093.3	5093.3	0.0	0.0	4832.2	4832.2	0.0	0.0
	gMy. 負	2071.0	14012.9	0.0	0.0	2071.0	2071.0	0.0	0.0	2071.0	2071.0	0.0	0.0
	cMy. 負	5433.3	5433.3	0.0	0.0	5209.4	5209.4	0.0	0.0	4978.2	4978.2	0.0	0.0
	H' (H)	230 (373)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2036.7	2036.7	0.0	0.0	1954.4	1954.4	0.0	0.0	1919.3	1919.3	0.0	0.0
	Qa	865.2	865.2	0.0	0.0	1063.2	1063.2	0.0	0.0	1140.3	1140.3	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	119.0	243.9	0.0	0.0	155.4	184.4	0.0	0.0	165.3	172.5	0.0	0.0
	Ld1	143.8	86.3	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着	La	69.3 (30.0)	113.3 (112.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (36.5)	69.3 (61.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (45.0)	69.3 (51.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX2軸[4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸[5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(40)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5219.8	5219.8	0.0	0.0	4607.1	4607.1	0.0	0.0	3994.1	3994.1	0.0	0.0
	MI	2.8	-2.4	0.0	0.0	2.9	-2.8	0.0	0.0	2.4	-2.5	0.0	0.0
	Ns	5131.9	5131.9	0.0	0.0	4522.7	4522.7	0.0	0.0	3916.1	3916.1	0.0	0.0
	Ms	1254.7	-1165.5	0.0	0.0	1213.4	-1079.3	0.0	0.0	1059.7	-1074.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	1.8	1.8	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0
	Qs	1209.4	1209.4	0.0	0.0	1145.5	1145.5	0.0	0.0	1040.5	1040.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21
曲げ	Mal	1662.6	1662.6	0.0	0.0	1698.5	1698.5	0.0	0.0	1627.0	1627.0	0.0	0.0
	Mas	3332.1	3332.1	0.0	0.0	3240.7	3240.7	0.0	0.0	2989.9	2989.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2070.7	2070.7	0.0	0.0	2070.7	2070.7	0.0	0.0	1648.1	2070.7	0.0	0.0
	cMy. 正	3918.7	3918.7	0.0	0.0	3649.1	3649.1	0.0	0.0	3355.1	3355.1	0.0	0.0
	gMy. 負	2071.0	2071.0	0.0	0.0	2071.0	2071.0	0.0	0.0	1648.1	2071.0	0.0	0.0
	cMy. 負	4069.7	4069.7	0.0	0.0	3800.9	3800.9	0.0	0.0	3499.1	3499.1	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		205 (283)		0 (0)	
	Qd	1813.2	1813.2	0.0	0.0	1717.2	1717.2	0.0	0.0	1559.9	1559.9	0.0	0.0
	Qal	1224.9	1224.9	0.0	0.0	1262.2	1262.2	0.0	0.0	1183.1	1183.1	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2068.2	2068.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	190.4	184.9	0.0	0.0	187.9	179.6	0.0	0.0	178.3	179.3	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	101.3	103.8	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	71.2 (70.6)	69.3 (65.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (68.3)	69.3 (60.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (59.6)	69.3 (60.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX2軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	3391.0	3391.0	0.0	0.0	2787.9	2787.9	0.0	0.0	2188.6	2188.6	0.0	0.0
	MI	2.0	-2.2	0.0	0.0	3.8	-2.5	0.0	0.0	5.5	-4.4	0.0	0.0
	Ns	3317.8	3317.8	0.0	0.0	2720.3	2720.3	0.0	0.0	2122.4	2122.4	0.0	0.0
	Ms	1082.9	-850.4	0.0	0.0	1000.9	-729.8	0.0	0.0	861.3	-627.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	1.5	1.5	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0
	Qs	942.5	942.5	0.0	0.0	843.4	843.4	0.0	0.0	724.8	724.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	70.0	70.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	62.8	62.8
配筋	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	55.0	55.0
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.38	0.38	0.38	0.38
	pw	1.11	1.11	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	1623.7	1623.7	0.0	0.0	1609.8	1609.8	0.0	0.0	1465.1	1465.1	0.0	0.0
	Mas	2751.3	2751.3	0.0	0.0	2508.0	2508.0	0.0	0.0	2242.6	2242.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1648.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 正	3072.0	3072.0	0.0	0.0	2777.5	2777.5	0.0	0.0	2457.8	2457.8	0.0	0.0
	gMy. 負	1648.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 負	3213.2	3213.2	0.0	0.0	2913.5	2913.5	0.0	0.0	2593.7	2593.7	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1413.0	1413.0	0.0	0.0	1264.0	1264.0	0.0	0.0	1085.4	1085.4	0.0	0.0
	Qal	1178.8	1178.8	0.0	0.0	1074.8	1074.8	0.0	0.0	983.7	983.7	0.0	0.0
	Qas	2068.2	2068.2	0.0	0.0	2068.2	2068.2	0.0	0.0	1416.8	1416.8	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	179.8	165.4	0.0	0.0	174.7	157.9	0.0	0.0	166.1	151.6	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (60.9)	69.3 (47.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (56.3)	69.3 (41.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (48.5)	69.3 (35.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-ΛX2軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [12F-RF/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	1596.6	1596.6	0.0	0.0	1029.6	1029.6	0.0	0.0	462.7	462.7	0.0	0.0	
	MI	-2.7	-2.5	0.0	0.0	-3.9	4.8	0.0	0.0	-6.1	4.2	0.0	0.0	
	Ns	1526.8	1526.8	0.0	0.0	987.8	1071.3	0.0	0.0	480.1	480.1	0.0	0.0	
	Ms	513.2	-696.7	0.0	0.0	631.2	208.0	0.0	0.0	-555.7	12.3	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K2			K2	K2			
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-3.1	-3.1	0.0	0.0	-3.7	-3.7	0.0	0.0	
	Qs	562.9	562.9	0.0	0.0	393.0	393.0	0.0	0.0	263.1	263.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	
	d	112.8	112.8	62.8	62.8	112.8	112.8	62.8	62.8	112.8	112.8	62.8	62.8	
配筋	j	98.7	98.7	55.0	55.0	98.7	98.7	55.0	55.0	98.7	98.7	55.0	55.0	
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	
	pt	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	
	pw	0.73	0.73	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	1221.9	1221.9	0.0	0.0	1108.1	1108.1	0.0	0.0	864.7	864.7	0.0	0.0	
	Mas	1991.0	1991.0	0.0	0.0	1745.6	1782.8	0.0	0.0	1515.2	1515.2	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	794.2	1440.1	0.0	0.0	794.2	794.2	0.0	0.0	1588.5	794.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	2131.7	2131.7	0.0	0.0	1854.3	1854.3	0.0	0.0	1560.4	1560.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	796.8	1440.1	0.0	0.0	796.8	796.8	0.0	0.0	1593.6	796.8	0.0	0.0	
	cMy. 負	2277.9	2277.9	0.0	0.0	1946.4	1946.4	0.0	0.0	1600.6	1600.6	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (285)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	844.3	844.3	0.0	0.0	588.0	588.0	0.0	0.0	392.8	392.8	0.0	0.0	
	Qal	545.9	545.9	0.0	0.0	924.0	924.0	0.0	0.0	881.9	881.9	0.0	0.0	
	Qas	1354.6	1354.6	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	147.8	159.8	0.0	0.0	155.9	126.8	0.0	0.0	150.3	113.6	0.0	0.0	
	Ld1	107.5	107.5	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	75.6 (31.8)	75.6 (42.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (39.2)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (34.1)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸 [1F-2F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [2F-3F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(100)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	7057.9	7057.9	0.0	0.0	6440.4	6440.4	0.0	0.0	5830.0	5830.0	0.0	0.0
	MI	-0.9	3.5	0.0	0.0	-0.0	-0.6	0.0	0.0	-0.1	0.3	0.0	0.0
	Ns	7061.5	7061.5	0.0	0.0	6443.8	6436.9	0.0	0.0	5832.5	5832.5	0.0	0.0
	Ms	-97.8	2901.4	0.0	0.0	-932.8	-1622.0	0.0	0.0	-1203.4	1328.3	0.0	0.0
	L.no	K2	K2			K2	K1			K2	K2		
	QI	-1.2	-1.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0
	Qs	1303.3	1303.3	0.0	0.0	1277.3	1277.3	0.0	0.0	1265.8	1265.8	0.0	0.0
	L.no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
	1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32
配筋	2												
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76
	pt	0.47	0.47	0.31	0.31	0.47	0.47	0.31	0.31	0.47	0.47	0.31	0.31
	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1524.9	1524.9	0.0	0.0	1656.1	1656.1	0.0	0.0	1755.9	1755.9	0.0	0.0
曲げ	Mas	3811.9	3811.9	0.0	0.0	3824.2	3824.3	0.0	0.0	3835.0	3835.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1971.7	14012.9	0.0	0.0	1971.7	1971.7	0.0	0.0	1971.7	1971.7	0.0	0.0
	cMy. 正	5380.1	5380.1	0.0	0.0	5145.8	5145.8	0.0	0.0	4902.6	4902.6	0.0	0.0
	gMy. 負	1971.7	14012.9	0.0	0.0	1971.7	1971.7	0.0	0.0	1971.7	1971.7	0.0	0.0
	cMy. 負	5385.5	5385.5	0.0	0.0	5151.1	5151.1	0.0	0.0	4906.7	4906.7	0.0	0.0
	H' (H)	230 (373)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1954.4	1954.4	0.0	0.0	1915.8	1915.8	0.0	0.0	1898.6	1898.6	0.0	0.0
	Qa	785.9	785.9	0.0	0.0	784.8	784.8	0.0	0.0	1017.1	1017.1	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	117.1	239.7	0.0	0.0	153.6	183.8	0.0	0.0	165.5	170.9	0.0	0.0
	Ld1	143.8	86.3	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		69.3 (30.0)	109.7 (108.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (35.0)	69.3 (60.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (45.2)	69.3 (49.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y2フレ-ΔX3軸[4F-5F/壁]				Y2フレ-ΔX3軸[5F-6F/壁]				Y2フレ-ΔX3軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(40)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5219.6	5219.6	0.0	0.0	4609.2	4609.2	0.0	0.0	3998.6	3998.6	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns	5222.0	5217.2	0.0	0.0	4607.1	4607.1	0.0	0.0	3996.8	3996.8	0.0	0.0
	Ms	-1265.7	-1178.9	0.0	0.0	1227.0	-1090.3	0.0	0.0	1074.1	-1088.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	1222.3	1222.3	0.0	0.0	1158.8	1158.8	0.0	0.0	1055.1	1055.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21
	Mal	1662.7	1662.7	0.0	0.0	1698.4	1698.4	0.0	0.0	1626.9	1626.9	0.0	0.0
	Mas	3335.1	3335.0	0.0	0.0	3273.6	3273.6	0.0	0.0	3021.7	3021.7	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1971.7	1971.7	0.0	0.0	1971.7	1971.7	0.0	0.0	1648.1	1971.7	0.0	0.0
	cMy. 正	3992.5	3992.5	0.0	0.0	3724.5	3724.5	0.0	0.0	3428.0	3428.0	0.0	0.0
	gMy. 負	1971.7	1971.7	0.0	0.0	1971.7	1971.7	0.0	0.0	1648.1	1971.7	0.0	0.0
	cMy. 負	3996.7	3996.7	0.0	0.0	3728.3	3728.3	0.0	0.0	3431.2	3431.2	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		205 (283)		0 (0)	
	Qd	1833.4	1833.4	0.0	0.0	1738.2	1738.2	0.0	0.0	1582.6	1582.6	0.0	0.0
	Qal	1008.7	1008.7	0.0	0.0	1265.7	1265.7	0.0	0.0	1171.3	1171.3	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2068.2	2068.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	191.1	185.7	0.0	0.0	188.7	180.3	0.0	0.0	179.3	180.1	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	101.3	103.8	0.0	0.0
定着 La		71.8 (71.2)	69.3 (66.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.6 (69.1)	69.3 (61.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (60.5)	69.3 (61.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸 [7F-8F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	3397.4	3397.4	0.0	0.0	2796.2	2796.2	0.0	0.0	2201.6	2201.6	0.0	0.0
	MI	-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.2	0.1	0.0	0.0
	Ns	3396.0	3396.0	0.0	0.0	2795.2	2795.2	0.0	0.0	2201.7	2201.7	0.0	0.0
	Ms	1104.0	-866.5	0.0	0.0	996.4	-746.1	0.0	0.0	-838.0	615.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	961.3	961.3	0.0	0.0	850.1	850.1	0.0	0.0	708.9	708.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	70.0	70.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	62.8	62.8
配筋	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	55.0	55.0
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.38	0.38	0.38	0.38
	pw	1.11	1.11	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	1623.7	1623.7	0.0	0.0	1610.0	1610.0	0.0	0.0	1465.2	1465.2	0.0	0.0
	Mas	2782.7	2782.7	0.0	0.0	2538.7	2538.7	0.0	0.0	2275.6	2275.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1648.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 正	3144.7	3144.7	0.0	0.0	2849.0	2849.0	0.0	0.0	2532.7	2532.7	0.0	0.0
	gMy. 負	1648.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 負	3147.3	3147.3	0.0	0.0	2851.0	2851.0	0.0	0.0	2532.9	2532.9	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1441.9	1441.9	0.0	0.0	1275.2	1275.2	0.0	0.0	1063.2	1063.2	0.0	0.0
	Qal	1140.6	1140.6	0.0	0.0	1059.0	1059.0	0.0	0.0	929.5	929.5	0.0	0.0
付着	Qas	2068.2	2068.2	0.0	0.0	2068.2	2068.2	0.0	0.0	1416.8	1416.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	181.1	166.4	0.0	0.0	174.4	159.0	0.0	0.0	164.6	150.9	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
定着		La	69.3 (62.1)	69.3 (48.8)	0.0 (0.0)	69.3 (56.1)	69.3 (42.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (47.2)	69.3 (34.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-ΛX3軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [12F-RF/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	1614.5	1614.5	0.0	0.0	1041.5	1041.5	0.0	0.0	468.5	468.5	0.0	0.0	
	MI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.0	0.0	
	Ns	1613.5	1613.5	0.0	0.0	1040.9	1042.0	0.0	0.0	469.0	469.0	0.0	0.0	
	Ms	-599.4	698.1	0.0	0.0	-704.7	-300.0	0.0	0.0	654.7	-80.2	0.0	0.0	
	L.no	K2	K2			K2	K1			K1	K1			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs	603.5	603.5	0.0	0.0	467.4	467.4	0.0	0.0	341.8	341.8	0.0	0.0	
	L.no	K2	K2			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	
	d	112.8	112.8	62.8	62.8	112.8	112.8	62.8	62.8	112.8	112.8	62.8	62.8	
配筋	i	98.7	98.7	55.0	55.0	98.7	98.7	55.0	55.0	98.7	98.7	55.0	55.0	
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	
	pt	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	
曲げ	pw	0.73	0.73	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21	
	Mal	1221.6	1221.6	0.0	0.0	1113.1	1113.1	0.0	0.0	867.3	867.3	0.0	0.0	
	Mas	2028.1	2028.1	0.0	0.0	1769.3	1769.7	0.0	0.0	1510.1	1510.1	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	916.1	1440.1	0.0	0.0	916.1	916.1	0.0	0.0	1832.2	916.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	2215.7	2215.7	0.0	0.0	1907.6	1907.6	0.0	0.0	1584.5	1584.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	916.1	1440.1	0.0	0.0	916.1	916.1	0.0	0.0	1832.2	916.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	2213.6	2213.6	0.0	0.0	1906.5	1906.5	0.0	0.0	1583.3	1583.3	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (285)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	905.2	905.2	0.0	0.0	701.0	701.0	0.0	0.0	512.6	512.6	0.0	0.0	
	Qal	545.9	545.9	0.0	0.0	782.5	782.5	0.0	0.0	768.6	768.6	0.0	0.0	
	Qas	1354.6	1354.6	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	153.3	159.9	0.0	0.0	160.4	133.1	0.0	0.0	157.0	118.2	0.0	0.0	
	Ld1	107.5	107.5	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	75.6 (36.8)	75.6 (42.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (43.3)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (40.2)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-4X4軸 [1F-2F/壁]				Y27レ-4X4軸 [2F-3F/壁]				Y27レ-4X4軸 [3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(100)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	7057.9	7057.9	0.0	0.0	6440.4	6440.4	0.0	0.0	5830.0	5830.0	0.0	0.0	
	MI	0.9	-3.5	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.1	-0.3	0.0	0.0	
	Ns	7061.5	7061.5	0.0	0.0	6443.8	6436.9	0.0	0.0	5832.5	5832.5	0.0	0.0	
	Ms	97.8	-2901.4	0.0	0.0	932.8	1622.0	0.0	0.0	1203.4	-1328.3	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K2			K1	K1			
	QI	1.2	1.2	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	
	Qs	1303.3	1303.3	0.0	0.0	1277.3	1277.3	0.0	0.0	1265.8	1265.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	
配筋	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	
	主筋	1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32
		2												
		芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	
	pt	0.47	0.47	0.31	0.31	0.47	0.47	0.31	0.31	0.47	0.47	0.31	0.31	
	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	
	曲げ	Mal	1524.9	1524.9	0.0	0.0	1656.1	1656.1	0.0	0.0	1755.9	1755.9	0.0	0.0
Mas		3811.9	3811.9	0.0	0.0	3824.2	3824.3	0.0	0.0	3835.0	3835.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1971.7	14012.9	0.0	0.0	1971.7	1971.7	0.0	0.0	1971.7	1971.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	5385.5	5385.5	0.0	0.0	5151.1	5151.1	0.0	0.0	4906.7	4906.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	1971.7	14012.9	0.0	0.0	1971.7	1971.7	0.0	0.0	1971.7	1971.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	5380.1	5380.1	0.0	0.0	5145.8	5145.8	0.0	0.0	4902.6	4902.6	0.0	0.0	
	H' (H)	230 (373)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1954.4	1954.4	0.0	0.0	1915.8	1915.8	0.0	0.0	1898.6	1898.6	0.0	0.0	
	Qal	785.9	785.9	0.0	0.0	784.8	784.8	0.0	0.0	1017.1	1017.1	0.0	0.0	
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	117.1	239.7	0.0	0.0	153.6	183.8	0.0	0.0	165.5	170.9	0.0	0.0	
	Ld1	143.8	86.3	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	69.3 (30.0)	109.7 (108.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (35.0)	69.3 (60.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (45.2)	69.3 (49.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX4軸 [4F-5F/壁]				Y27レ-ΛX4軸 [5F-6F/壁]				Y27レ-ΛX4軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(40)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5219.6	5219.6	0.0	0.0	4609.2	4609.2	0.0	0.0	3998.6	3998.6	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	5222.0	5217.2	0.0	0.0	4607.1	4607.1	0.0	0.0	3996.8	3996.8	0.0	0.0
	Ms	1265.7	1178.9	0.0	0.0	-1227.0	1090.3	0.0	0.0	-1074.1	1088.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	1222.3	1222.3	0.0	0.0	1158.8	1158.8	0.0	0.0	1055.1	1055.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8
配筋	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21
曲げ	Mal	1662.7	1662.7	0.0	0.0	1698.4	1698.4	0.0	0.0	1626.9	1626.9	0.0	0.0
	Mas	3335.1	3335.0	0.0	0.0	3273.6	3273.6	0.0	0.0	3021.7	3021.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1971.7	1971.7	0.0	0.0	1971.7	1971.7	0.0	0.0	1648.1	1971.7	0.0	0.0
	cMy. 正	3996.7	3996.7	0.0	0.0	3728.3	3728.3	0.0	0.0	3431.2	3431.2	0.0	0.0
	gMy. 負	1971.7	1971.7	0.0	0.0	1971.7	1971.7	0.0	0.0	1648.1	1971.7	0.0	0.0
	cMy. 負	3992.5	3992.5	0.0	0.0	3724.5	3724.5	0.0	0.0	3428.0	3428.0	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		205 (283)		0 (0)	
	Qd	1833.4	1833.4	0.0	0.0	1738.2	1738.2	0.0	0.0	1582.6	1582.6	0.0	0.0
	Qal	1008.7	1008.7	0.0	0.0	1265.7	1265.7	0.0	0.0	1171.3	1171.3	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2068.2	2068.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	191.1	185.7	0.0	0.0	188.7	180.3	0.0	0.0	179.3	180.1	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	101.3	103.8	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	71.8 (71.2)	69.3 (66.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.6 (69.1)	69.3 (61.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (60.5)	69.3 (61.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX4軸 [7F-8F/壁]				Y27レ-ΛX4軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-ΛX4軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	3397.4	3397.4	0.0	0.0	2796.2	2796.2	0.0	0.0	2201.6	2201.6	0.0	0.0
	MI	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.0	0.0
	Ns	3396.0	3396.0	0.0	0.0	2795.2	2795.2	0.0	0.0	2201.7	2201.7	0.0	0.0
	Ms	-1104.0	866.5	0.0	0.0	-996.4	746.1	0.0	0.0	838.0	-615.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	961.3	961.3	0.0	0.0	850.1	850.1	0.0	0.0	708.9	708.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	70.0	70.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	62.8	62.8
	i	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	55.0	55.0
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.38	0.38	0.38	0.38
曲げ	pw	1.11	1.11	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21
	Mal	1623.7	1623.7	0.0	0.0	1610.0	1610.0	0.0	0.0	1465.2	1465.2	0.0	0.0
	Mas	2782.7	2782.7	0.0	0.0	2538.7	2538.7	0.0	0.0	2275.6	2275.6	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1648.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 正	3147.3	3147.3	0.0	0.0	2851.0	2851.0	0.0	0.0	2532.9	2532.9	0.0	0.0
	gMy. 負	1648.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 負	3144.7	3144.7	0.0	0.0	2849.0	2849.0	0.0	0.0	2532.7	2532.7	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1441.9	1441.9	0.0	0.0	1275.2	1275.2	0.0	0.0	1063.2	1063.2	0.0	0.0
	Qal	1140.6	1140.6	0.0	0.0	1059.0	1059.0	0.0	0.0	929.5	929.5	0.0	0.0
	Qas	2068.2	2068.2	0.0	0.0	2068.2	2068.2	0.0	0.0	1416.8	1416.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	181.1	166.4	0.0	0.0	174.4	159.0	0.0	0.0	164.6	150.9	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
定着 La		69.3 (62.1)	69.3 (48.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (56.1)	69.3 (42.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (47.2)	69.3 (34.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-ΛX4軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX4軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX4軸 [12F-RF/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	1614.5	1614.5	0.0	0.0	1041.5	1041.5	0.0	0.0	468.5	468.5	0.0	0.0	
	MI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.3	0.1	0.0	0.0	
	Ns	1613.5	1613.5	0.0	0.0	1040.9	1042.0	0.0	0.0	469.0	469.0	0.0	0.0	
	Ms	599.4	-698.1	0.0	0.0	704.7	300.0	0.0	0.0	-654.7	80.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K2			K2	K2			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	603.5	603.5	0.0	0.0	467.4	467.4	0.0	0.0	341.8	341.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	
	d	112.8	112.8	62.8	62.8	112.8	112.8	62.8	62.8	112.8	112.8	62.8	62.8	
配筋	i	98.7	98.7	55.0	55.0	98.7	98.7	55.0	55.0	98.7	98.7	55.0	55.0	
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	
	pt	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	
曲げ	pw	0.73	0.73	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21	
	Mal	1221.6	1221.6	0.0	0.0	1113.1	1113.1	0.0	0.0	867.3	867.3	0.0	0.0	
	Mas	2028.1	2028.1	0.0	0.0	1769.3	1769.7	0.0	0.0	1510.1	1510.1	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	916.1	1440.1	0.0	0.0	916.1	916.1	0.0	0.0	1832.2	916.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	2213.6	2213.6	0.0	0.0	1906.5	1906.5	0.0	0.0	1583.3	1583.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	916.1	1440.1	0.0	0.0	916.1	916.1	0.0	0.0	1832.2	916.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	2215.7	2215.7	0.0	0.0	1907.6	1907.6	0.0	0.0	1584.5	1584.5	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (285)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	905.2	905.2	0.0	0.0	701.0	701.0	0.0	0.0	512.6	512.6	0.0	0.0	
	Qal	545.9	545.9	0.0	0.0	782.5	782.5	0.0	0.0	768.6	768.6	0.0	0.0	
	Qas	1354.6	1354.6	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	153.3	159.9	0.0	0.0	160.4	133.1	0.0	0.0	157.0	118.2	0.0	0.0	
	Ld1	107.5	107.5	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	75.6 (36.8)	75.6 (42.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (43.3)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (40.2)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX5軸 [1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸 [3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(100)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	7071.8	7071.8	0.0	0.0	6448.7	6448.7	0.0	0.0	5832.6	5832.6	0.0	0.0	
	MI	-8.9	20.3	0.0	0.0	-5.2	2.5	0.0	0.0	-3.5	5.3	0.0	0.0	
	Ns	7009.9	7009.9	0.0	0.0	6374.1	6374.1	0.0	0.0	5743.4	5743.4	0.0	0.0	
	Ms	-142.6	2997.5	0.0	0.0	-973.2	1636.8	0.0	0.0	-1200.0	1363.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-7.8	-7.8	0.0	0.0	-2.7	-2.7	0.0	0.0	-3.1	-3.1	0.0	0.0	
	Qs	1360.4	1360.4	0.0	0.0	1303.9	1303.9	0.0	0.0	1280.6	1280.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	
	i	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	
	配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
at		47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	
pt		0.47	0.47	0.31	0.31	0.47	0.47	0.31	0.31	0.47	0.47	0.31	0.31	
pw		1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	
曲げ		Mal	1521.7	1521.7	0.0	0.0	1654.5	1654.5	0.0	0.0	1755.5	1755.5	0.0	0.0
	Mas	3813.1	3813.1	0.0	0.0	3825.4	3825.4	0.0	0.0	3836.8	3836.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2071.0	14012.9	0.0	0.0	2071.0	2071.0	0.0	0.0	2071.0	2071.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	5433.3	5433.3	0.0	0.0	5209.4	5209.4	0.0	0.0	4978.2	4978.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	2070.7	14012.9	0.0	0.0	2070.7	2070.7	0.0	0.0	2070.7	2070.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	5342.0	5342.0	0.0	0.0	5093.3	5093.3	0.0	0.0	4832.2	4832.2	0.0	0.0	
	H' (H)	230 (373)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2036.7	2036.7	0.0	0.0	1954.4	1954.4	0.0	0.0	1919.3	1919.3	0.0	0.0	
	Qal	865.2	865.2	0.0	0.0	1063.2	1063.2	0.0	0.0	1140.3	1140.3	0.0	0.0	
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	119.0	243.9	0.0	0.0	155.4	184.4	0.0	0.0	165.3	172.5	0.0	0.0	
	Ld1	143.8	86.3	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	69.3 (30.0)	113.3 (112.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (36.5)	69.3 (61.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (45.0)	69.3 (51.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX5軸 [4F-5F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [5F-6F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(40)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5219.8	5219.8	0.0	0.0	4607.1	4607.1	0.0	0.0	3994.1	3994.1	0.0	0.0
	MI	-2.8	2.4	0.0	0.0	-2.9	2.8	0.0	0.0	-2.4	2.5	0.0	0.0
	Ns	5131.9	5131.9	0.0	0.0	4522.7	4522.7	0.0	0.0	3916.1	3916.1	0.0	0.0
	Ms	-1254.7	1165.5	0.0	0.0	-1213.4	1079.3	0.0	0.0	-1059.7	1074.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-1.8	-1.8	0.0	0.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0	-1.8	-1.8	0.0	0.0
	Qs	1209.4	1209.4	0.0	0.0	1145.5	1145.5	0.0	0.0	1040.5	1040.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8
配筋	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21
	Mal	1662.6	1662.6	0.0	0.0	1698.5	1698.5	0.0	0.0	1627.0	1627.0	0.0	0.0
	Mas	3332.1	3332.1	0.0	0.0	3240.7	3240.7	0.0	0.0	2989.9	2989.9	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2071.0	2071.0	0.0	0.0	2071.0	2071.0	0.0	0.0	1648.1	2071.0	0.0	0.0
	cMy. 正	4069.7	4069.7	0.0	0.0	3800.9	3800.9	0.0	0.0	3499.1	3499.1	0.0	0.0
	gMy. 負	2070.7	2070.7	0.0	0.0	2070.7	2070.7	0.0	0.0	1648.1	2070.7	0.0	0.0
	cMy. 負	3918.7	3918.7	0.0	0.0	3649.1	3649.1	0.0	0.0	3355.1	3355.1	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		205 (283)		0 (0)	
	Qd	1813.2	1813.2	0.0	0.0	1717.2	1717.2	0.0	0.0	1559.9	1559.9	0.0	0.0
	Qal	1224.9	1224.9	0.0	0.0	1262.2	1262.2	0.0	0.0	1183.1	1183.1	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2068.2	2068.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	190.4	184.9	0.0	0.0	187.9	179.6	0.0	0.0	178.3	179.3	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	101.3	103.8	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	71.2 (70.6)	69.3 (65.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (68.3)	69.3 (60.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (59.6)	69.3 (60.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-4X5軸〔7F-8F/壁〕				Y27レ-4X5軸〔8F-9F/壁〕				Y27レ-4X5軸〔9F-10F/壁〕				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	3391.0	3391.0	0.0	0.0	2787.9	2787.9	0.0	0.0	2188.6	2188.6	0.0	0.0	
	MI	-2.0	2.2	0.0	0.0	-3.8	2.5	0.0	0.0	-5.5	4.4	0.0	0.0	
	Ns	3317.8	3317.8	0.0	0.0	2720.3	2720.3	0.0	0.0	2122.4	2122.4	0.0	0.0	
	Ms	-1082.9	850.4	0.0	0.0	-1000.9	729.8	0.0	0.0	-861.3	627.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-1.5	-1.5	0.0	0.0	-2.3	-2.3	0.0	0.0	-3.5	-3.5	0.0	0.0	
	Qs	942.5	942.5	0.0	0.0	843.4	843.4	0.0	0.0	724.8	724.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	70.0	70.0	
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	62.8	62.8	
配筋	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	55.0	55.0	
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.38	0.38	0.38	0.38
	pw	1.11	1.11	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21	
曲げ	Mal	1623.7	1623.7	0.0	0.0	1609.8	1609.8	0.0	0.0	1465.1	1465.1	0.0	0.0	
	Mas	2751.3	2751.3	0.0	0.0	2508.0	2508.0	0.0	0.0	2242.6	2242.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1648.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	3213.2	3213.2	0.0	0.0	2913.5	2913.5	0.0	0.0	2593.7	2593.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	1648.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	3072.0	3072.0	0.0	0.0	2777.5	2777.5	0.0	0.0	2457.8	2457.8	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	1413.0	1413.0	0.0	0.0	1264.0	1264.0	0.0	0.0	1085.4	1085.4	0.0	0.0	
	Qal	1178.8	1178.8	0.0	0.0	1074.8	1074.8	0.0	0.0	983.7	983.7	0.0	0.0	
	Qas	2068.2	2068.2	0.0	0.0	2068.2	2068.2	0.0	0.0	1416.8	1416.8	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	179.8	165.4	0.0	0.0	174.7	157.9	0.0	0.0	166.1	151.6	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		69.3 (60.9)	69.3 (47.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (56.3)	69.3 (41.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (48.5)	69.3 (35.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX5軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[12F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	1596.6	1596.6	0.0	0.0	1029.6	1029.6	0.0	0.0	462.7	462.7	0.0	0.0
	MI	2.7	2.5	0.0	0.0	3.9	-4.8	0.0	0.0	6.1	-4.2	0.0	0.0
	Ns	1526.8	1526.8	0.0	0.0	987.8	1071.3	0.0	0.0	480.1	480.1	0.0	0.0
	Ms	-513.2	696.7	0.0	0.0	-631.2	-208.0	0.0	0.0	555.7	-12.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K1			K1	K1		
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	3.1	3.1	0.0	0.0	3.7	3.7	0.0	0.0
	Qs	562.9	562.9	0.0	0.0	393.0	393.0	0.0	0.0	263.1	263.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0
	d	112.8	112.8	62.8	62.8	112.8	112.8	62.8	62.8	112.8	112.8	62.8	62.8
配筋	i	98.7	98.7	55.0	55.0	98.7	98.7	55.0	55.0	98.7	98.7	55.0	55.0
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
	pw	0.73	0.73	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1221.9	1221.9	0.0	0.0	1108.1	1108.1	0.0	0.0	864.7	864.7	0.0	0.0
	Mas	1991.0	1991.0	0.0	0.0	1745.6	1782.8	0.0	0.0	1515.2	1515.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	796.8	1440.1	0.0	0.0	796.8	796.8	0.0	0.0	1593.6	796.8	0.0	0.0
	cMy. 正	2277.9	2277.9	0.0	0.0	1946.4	1946.4	0.0	0.0	1600.6	1600.6	0.0	0.0
	gMy. 負	794.2	1440.1	0.0	0.0	794.2	794.2	0.0	0.0	1588.5	794.2	0.0	0.0
	cMy. 負	2131.7	2131.7	0.0	0.0	1854.3	1854.3	0.0	0.0	1560.4	1560.4	0.0	0.0
	H' (H)	215 (285)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)	
	Qd	844.3	844.3	0.0	0.0	588.0	588.0	0.0	0.0	392.8	392.8	0.0	0.0
	Qal	545.9	545.9	0.0	0.0	924.0	924.0	0.0	0.0	881.9	881.9	0.0	0.0
	Qas	1354.6	1354.6	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	147.8	159.8	0.0	0.0	155.9	126.8	0.0	0.0	150.3	113.6	0.0	0.0
	Ld1	107.5	107.5	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		75.6 (31.8)	75.6 (42.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (39.2)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (34.1)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX6軸 [1F-2F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [2F-3F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(100)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	4330.7	4330.7	0.0	0.0	3946.0	3946.0	0.0	0.0	3569.9	3569.9	0.0	0.0	
	MI	117.7	-159.4	0.0	0.0	111.5	-103.4	0.0	0.0	111.0	-109.0	0.0	0.0	
	Ns	2552.4	2552.4	0.0	0.0	5535.0	2357.0	0.0	0.0	4934.2	4934.2	0.0	0.0	
	Ms	405.9	2002.8	0.0	0.0	540.1	1022.6	0.0	0.0	712.6	-853.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K2			K1	K1			
	QI	74.4	74.4	0.0	0.0	76.7	76.7	0.0	0.0	78.5	78.5	0.0	0.0	
	Qs	889.2	889.2	0.0	0.0	854.0	854.0	0.0	0.0	751.6	751.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	
	d	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	
配筋	i	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	
	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
		at	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76
		pt	0.41	0.41	0.32	0.32	0.41	0.41	0.32	0.32	0.41	0.41	0.32	0.32
曲げ	pw	0.90	0.90	0.22	0.22	0.90	0.90	0.22	0.22	0.90	0.90	0.22	0.22	
	Mal	1653.9	1653.9	0.0	0.0	1665.1	1665.1	0.0	0.0	1667.6	1667.6	0.0	0.0	
	Mas	2629.5	2629.5	0.0	0.0	3337.5	2551.4	0.0	0.0	3338.5	3338.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1103.1	7103.8	0.0	0.0	1103.1	1103.1	0.0	0.0	1103.1	1103.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	5085.6	5085.6	0.0	0.0	4833.9	4833.9	0.0	0.0	4540.3	4540.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	1067.0	6909.1	0.0	0.0	1067.0	1067.0	0.0	0.0	1067.0	1067.0	0.0	0.0	
	cMy. 負	2002.2	2002.2	0.0	0.0	1998.8	1998.8	0.0	0.0	2039.1	2039.1	0.0	0.0	
	H' (H)	230 (373)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1296.6	1296.6	0.0	0.0	1242.6	1242.6	0.0	0.0	1088.1	1088.1	0.0	0.0	
	Qal	912.4	912.4	0.0	0.0	1161.3	1161.3	0.0	0.0	1180.0	1180.0	0.0	0.0	
	Qas	1846.1	1846.1	0.0	0.0	1846.1	1846.1	0.0	0.0	1846.1	1846.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	128.8	228.0	0.0	0.0	135.8	171.5	0.0	0.0	144.7	152.0	0.0	0.0	
	Ld1	143.8	86.3	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	69.3 (30.0)	110.2 (109.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (57.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (33.6)	69.3 (40.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(40)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	3196.6	3196.6	0.0	0.0	2823.3	2823.3	0.0	0.0	2449.9	2449.9	0.0	0.0
	MI	110.4	-106.1	0.0	0.0	111.1	-106.9	0.0	0.0	109.5	-106.3	0.0	0.0
	Ns	2049.2	4344.0	0.0	0.0	3760.2	3760.2	0.0	0.0	3183.9	3183.9	0.0	0.0
	Ms	-556.2	-680.1	0.0	0.0	713.8	-612.0	0.0	0.0	670.6	-652.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	77.3	77.3	0.0	0.0	77.8	77.8	0.0	0.0	76.4	76.4	0.0	0.0
	Qs	697.6	697.6	0.0	0.0	631.8	631.8	0.0	0.0	616.6	616.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0
	d	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8
配筋	i	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
	pw	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1567.9	1567.9	0.0	0.0	1556.7	1556.7	0.0	0.0	1545.1	1545.1	0.0	0.0
	Mas	2131.9	3024.3	0.0	0.0	2803.8	2803.8	0.0	0.0	2582.1	2582.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1103.1	1103.1	0.0	0.0	1103.1	1103.1	0.0	0.0	841.1	1103.1	0.0	0.0
	cMy. 正	3918.3	3918.3	0.0	0.0	3593.9	3593.9	0.0	0.0	3255.5	3255.5	0.0	0.0
	gMy. 負	1067.0	1067.0	0.0	0.0	1067.0	1067.0	0.0	0.0	807.0	1067.0	0.0	0.0
	cMy. 負	1758.8	1758.8	0.0	0.0	1784.7	1784.7	0.0	0.0	1802.3	1802.3	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		205 (283)		0 (0)	
	Qd	1007.7	1007.7	0.0	0.0	908.7	908.7	0.0	0.0	886.6	886.6	0.0	0.0
	Qal	1173.1	1173.1	0.0	0.0	1173.4	1173.4	0.0	0.0	1170.3	1170.3	0.0	0.0
	Qas	1492.6	1492.6	0.0	0.0	1492.6	1492.6	0.0	0.0	1492.6	1492.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	158.1	151.8	0.0	0.0	154.0	147.4	0.0	0.0	151.2	150.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	101.3	103.8	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (45.8)	69.3 (40.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (42.0)	69.3 (36.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (39.5)	69.3 (38.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	2078.8	2078.8	0.0	0.0	1707.6	1707.6	0.0	0.0	1340.3	1340.3	0.0	0.0
	MI	109.6	-105.6	0.0	0.0	108.8	-105.6	0.0	0.0	114.2	-106.8	0.0	0.0
	Ns	2643.3	2643.3	0.0	0.0	2114.2	2114.2	0.0	0.0	1615.2	1615.2	0.0	0.0
	Ms	721.3	-482.9	0.0	0.0	670.3	-390.5	0.0	0.0	581.5	-384.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	76.9	76.9	0.0	0.0	76.6	76.6	0.0	0.0	78.9	78.9	0.0	0.0
	Qs	559.3	559.3	0.0	0.0	489.4	489.4	0.0	0.0	442.5	442.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0
	d	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8
配筋	i	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
	pw	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1477.2	1477.2	0.0	0.0	1335.8	1335.8	0.0	0.0	1192.4	1192.4	0.0	0.0
	Mas	2370.0	2370.0	0.0	0.0	2158.2	2158.2	0.0	0.0	1943.6	1943.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	841.1	841.1	0.0	0.0	737.0	841.1	0.0	0.0	737.0	737.0	0.0	0.0
	cMy. 正	2929.9	2929.9	0.0	0.0	2599.1	2599.1	0.0	0.0	2282.0	2282.0	0.0	0.0
	gMy. 負	807.0	807.0	0.0	0.0	703.1	807.0	0.0	0.0	703.1	703.1	0.0	0.0
	cMy. 負	1784.8	1784.8	0.0	0.0	1754.8	1754.8	0.0	0.0	1697.7	1697.7	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	800.5	800.5	0.0	0.0	695.8	695.8	0.0	0.0	624.2	624.2	0.0	0.0
	Qal	1173.6	1173.6	0.0	0.0	1175.9	1175.9	0.0	0.0	1163.9	1163.9	0.0	0.0
	Qas	1492.6	1492.6	0.0	0.0	1492.6	1492.6	0.0	0.0	1492.6	1492.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	154.5	139.1	0.0	0.0	151.2	133.1	0.0	0.0	145.4	132.7	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		69.3 (42.5)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (39.5)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (34.2)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX6軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX6軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX6軸[12F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(30)	(35)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	972.8	972.8	0.0	0.0	621.1	621.1	0.0	0.0	269.3	269.3	0.0	0.0
	MI	99.4	-100.8	0.0	0.0	90.2	-95.8	0.0	0.0	140.9	-105.7	0.0	0.0
	Ns	1106.8	1106.8	0.0	0.0	700.2	542.0	0.0	0.0	303.4	235.1	0.0	0.0
	Ms	374.9	-442.1	0.0	0.0	569.2	-112.1	0.0	0.0	391.7	-319.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K2			K1	K2		
	QI	70.3	70.3	0.0	0.0	66.4	66.4	0.0	0.0	88.1	88.1	0.0	0.0
	Qs	350.6	350.6	0.0	0.0	276.8	276.8	0.0	0.0	104.7	104.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0
	d	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8
配筋	i	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
	pw	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1044.9	1044.9	0.0	0.0	899.3	899.3	0.0	0.0	739.8	739.8	0.0	0.0
	Mas	1728.1	1728.1	0.0	0.0	1551.2	1481.2	0.0	0.0	1374.3	1343.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	351.2	737.0	0.0	0.0	351.2	351.2	0.0	0.0	702.3	351.2	0.0	0.0
	cMy. 正	1936.8	1936.8	0.0	0.0	1689.7	1689.7	0.0	0.0	1445.4	1445.4	0.0	0.0
	gMy. 負	323.8	703.1	0.0	0.0	323.8	323.8	0.0	0.0	647.6	323.8	0.0	0.0
	cMy. 負	1649.0	1649.0	0.0	0.0	1515.4	1515.4	0.0	0.0	1368.3	1368.3	0.0	0.0
	H' (H)	220 (285)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd	490.8	490.8	0.0	0.0	382.0	382.0	0.0	0.0	113.0	113.0	0.0	0.0
	Qal	1086.8	1086.8	0.0	0.0	1083.8	1083.8	0.0	0.0	1019.9	1019.9	0.0	0.0
せん断	Qas	1420.5	1420.5	0.0	0.0	1420.5	1420.5	0.0	0.0	1420.5	1420.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	134.3	139.0	0.0	0.0	148.0	123.0	0.0	0.0	135.5	130.4	0.0	0.0
	Ld1	112.5	107.5	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
付着	定着 La	75.6	75.6	0.0	0.0	75.6	75.6	0.0	0.0	75.6	75.6	0.0	0.0
		(30.0)	(30.0)	(0.0)	(0.0)	(36.6)	(30.0)	(0.0)	(0.0)	(30.0)	(30.0)	(0.0)	(0.0)

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [1F-2F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(100)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	4337.9	4337.9	0.0	0.0	3952.7	3952.7	0.0	0.0	3575.9	3575.9	0.0	0.0	
	MI	-117.7	159.4	0.0	0.0	-111.5	103.4	0.0	0.0	-111.0	109.0	0.0	0.0	
	Ns	2559.6	2559.6	0.0	0.0	5541.7	2363.7	0.0	0.0	4940.2	4940.2	0.0	0.0	
	Ms	-405.9	-2002.8	0.0	0.0	-540.1	-1022.6	0.0	0.0	-712.6	853.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K1			K2	K2			
	QI	-74.4	-74.4	0.0	0.0	-76.7	-76.7	0.0	0.0	-78.5	-78.5	0.0	0.0	
	Qs	889.2	889.2	0.0	0.0	854.0	854.0	0.0	0.0	751.6	751.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	
	d	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	
	i	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	
	配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
at		39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	
pt		0.41	0.41	0.32	0.32	0.41	0.41	0.32	0.32	0.41	0.41	0.32	0.32	
曲げ	pw		0.90	0.90	0.22	0.22	0.90	0.90	0.22	0.22	0.90	0.90	0.22	0.22
	Mal		1653.6	1653.6	0.0	0.0	1664.9	1664.9	0.0	0.0	1667.6	1667.6	0.0	0.0
	Mas		2632.4	2632.4	0.0	0.0	3337.5	2554.0	0.0	0.0	3338.4	3338.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1067.0	6909.1	0.0	0.0	1067.0	1067.0	0.0	0.0	1067.0	1067.0	0.0	0.0
	cMy. 正		2006.1	2006.1	0.0	0.0	2002.5	2002.5	0.0	0.0	2042.4	2042.4	0.0	0.0
	gMy. 負		1103.1	7103.8	0.0	0.0	1103.1	1103.1	0.0	0.0	1103.1	1103.1	0.0	0.0
	cMy. 負		5087.9	5087.9	0.0	0.0	4836.2	4836.2	0.0	0.0	4542.5	4542.5	0.0	0.0
	H' (H)		230 (373)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd		1296.6	1296.6	0.0	0.0	1242.6	1242.6	0.0	0.0	1088.1	1088.1	0.0	0.0
	Qal		912.4	912.4	0.0	0.0	1161.3	1161.3	0.0	0.0	1180.0	1180.0	0.0	0.0
	Qas		1846.1	1846.1	0.0	0.0	1846.1	1846.1	0.0	0.0	1846.1	1846.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		128.8	228.0	0.0	0.0	135.8	171.5	0.0	0.0	144.7	152.0	0.0	0.0
	Ld1		143.8	86.3	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		69.3	110.2	0.0	0.0	69.3	69.3	0.0	0.0	69.3	69.3	0.0	0.0	
		(30.0)	(109.4)	(0.0)	(0.0)	(30.0)	(57.9)	(0.0)	(0.0)	(33.6)	(40.2)	(0.0)	(0.0)	

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [4F-5F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(40)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	3202.0	3202.0	0.0	0.0	2828.0	2828.0	0.0	0.0	2454.0	2454.0	0.0	0.0
	MI	-110.4	106.1	0.0	0.0	-111.1	106.9	0.0	0.0	-109.5	106.3	0.0	0.0
	Ns	2054.6	4349.3	0.0	0.0	3765.0	3765.0	0.0	0.0	3188.0	3188.0	0.0	0.0
	Ms	556.2	680.1	0.0	0.0	-713.8	612.0	0.0	0.0	-670.6	652.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-77.3	-77.3	0.0	0.0	-77.8	-77.8	0.0	0.0	-76.4	-76.4	0.0	0.0
	Qs	697.6	697.6	0.0	0.0	631.8	631.8	0.0	0.0	616.6	616.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0
	d	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8
配筋	i	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
	pw	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1568.1	1568.1	0.0	0.0	1556.9	1556.9	0.0	0.0	1545.2	1545.2	0.0	0.0
	Mas	2134.1	3026.3	0.0	0.0	2805.6	2805.6	0.0	0.0	2583.7	2583.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1067.0	1067.0	0.0	0.0	1067.0	1067.0	0.0	0.0	807.0	1067.0	0.0	0.0
	cMy. 正	1761.7	1761.7	0.0	0.0	1787.2	1787.2	0.0	0.0	1804.6	1804.6	0.0	0.0
	gMy. 負	1103.1	1103.1	0.0	0.0	1103.1	1103.1	0.0	0.0	841.1	1103.1	0.0	0.0
	cMy. 負	3920.4	3920.4	0.0	0.0	3595.9	3595.9	0.0	0.0	3257.3	3257.3	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		205 (283)		0 (0)	
	Qd	1007.7	1007.7	0.0	0.0	908.7	908.7	0.0	0.0	886.6	886.6	0.0	0.0
	Qal	1173.1	1173.1	0.0	0.0	1173.4	1173.4	0.0	0.0	1170.3	1170.3	0.0	0.0
	Qas	1492.6	1492.6	0.0	0.0	1492.6	1492.6	0.0	0.0	1492.6	1492.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	158.1	151.8	0.0	0.0	154.0	147.4	0.0	0.0	151.2	150.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	101.3	103.8	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (45.8)	69.3 (40.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (42.0)	69.3 (36.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (39.5)	69.3 (38.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [7F-8F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	2082.2	2082.2	0.0	0.0	1710.4	1710.4	0.0	0.0	1342.4	1342.4	0.0	0.0
	MI	-109.6	105.6	0.0	0.0	-108.8	105.6	0.0	0.0	-114.2	106.8	0.0	0.0
	Ns	2646.8	2646.8	0.0	0.0	2117.0	2117.0	0.0	0.0	1617.4	1617.4	0.0	0.0
	Ms	-721.3	482.9	0.0	0.0	-670.3	390.5	0.0	0.0	-581.5	384.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-76.9	-76.9	0.0	0.0	-76.6	-76.6	0.0	0.0	-78.9	-78.9	0.0	0.0
	Qs	559.3	559.3	0.0	0.0	489.4	489.4	0.0	0.0	442.5	442.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0
	d	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8
配筋	i	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
	pw	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1478.5	1478.5	0.0	0.0	1336.9	1336.9	0.0	0.0	1193.2	1193.2	0.0	0.0
	Mas	2371.4	2371.4	0.0	0.0	2159.4	2159.4	0.0	0.0	1944.5	1944.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	807.0	807.0	0.0	0.0	703.1	807.0	0.0	0.0	703.1	703.1	0.0	0.0
	cMy. 正	1786.7	1786.7	0.0	0.0	1756.3	1756.3	0.0	0.0	1698.9	1698.9	0.0	0.0
	gMy. 負	841.1	841.1	0.0	0.0	737.0	841.1	0.0	0.0	737.0	737.0	0.0	0.0
	cMy. 負	2931.5	2931.5	0.0	0.0	2600.5	2600.5	0.0	0.0	2283.1	2283.1	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	800.5	800.5	0.0	0.0	695.8	695.8	0.0	0.0	624.2	624.2	0.0	0.0
	Qal	1173.6	1173.6	0.0	0.0	1175.9	1175.9	0.0	0.0	1163.9	1163.9	0.0	0.0
	Qas	1492.6	1492.6	0.0	0.0	1492.6	1492.6	0.0	0.0	1492.6	1492.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	154.5	139.1	0.0	0.0	151.2	133.1	0.0	0.0	145.4	132.7	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (42.5)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (39.5)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (34.2)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX1軸[10F-11F/壁]				Y37レ-ΛX1軸[11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX1軸[12F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(30)	(35)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	974.4	974.4	0.0	0.0	622.1	622.1	0.0	0.0	269.7	269.7	0.0	0.0
	MI	-99.4	100.8	0.0	0.0	-90.2	95.8	0.0	0.0	-140.9	105.7	0.0	0.0
	Ns	1108.4	1108.4	0.0	0.0	701.2	543.0	0.0	0.0	303.9	235.6	0.0	0.0
	Ms	-374.9	442.1	0.0	0.0	-569.2	112.1	0.0	0.0	-391.7	319.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K1			K2	K1		
	QI	-70.3	-70.3	0.0	0.0	-66.4	-66.4	0.0	0.0	-88.1	-88.1	0.0	0.0
	Qs	350.6	350.6	0.0	0.0	276.8	276.8	0.0	0.0	104.7	104.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0
	d	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8
配筋	i	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
	pw	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1045.5	1045.5	0.0	0.0	899.8	899.8	0.0	0.0	740.0	740.0	0.0	0.0
	Mas	1728.8	1728.8	0.0	0.0	1551.7	1481.7	0.0	0.0	1374.5	1343.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	323.8	703.1	0.0	0.0	323.8	323.8	0.0	0.0	647.6	323.8	0.0	0.0
	cMy. 正	1649.9	1649.9	0.0	0.0	1516.0	1516.0	0.0	0.0	1368.5	1368.5	0.0	0.0
	gMy. 負	351.2	737.0	0.0	0.0	351.2	351.2	0.0	0.0	702.3	351.2	0.0	0.0
	cMy. 負	1937.6	1937.6	0.0	0.0	1690.3	1690.3	0.0	0.0	1445.6	1445.6	0.0	0.0
	H' (H)	220 (285)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd	490.8	490.8	0.0	0.0	382.0	382.0	0.0	0.0	113.0	113.0	0.0	0.0
	Qal	1086.8	1086.8	0.0	0.0	1083.8	1083.8	0.0	0.0	1019.9	1019.9	0.0	0.0
	Qas	1420.5	1420.5	0.0	0.0	1420.5	1420.5	0.0	0.0	1420.5	1420.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	134.3	139.0	0.0	0.0	148.0	123.0	0.0	0.0	135.5	130.4	0.0	0.0
	Ld1	112.5	107.5	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (36.6)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX2軸〔1F-2F/壁〕				Y37レ-ΛX2軸〔2F-3F/壁〕				Y37レ-ΛX2軸〔3F-4F/壁〕			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(100)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	7071.9	7071.9	0.0	0.0	6448.8	6448.8	0.0	0.0	5832.7	5832.7	0.0	0.0
	MI	8.9	-20.3	0.0	0.0	5.2	-2.5	0.0	0.0	3.5	-5.3	0.0	0.0
	Ns	7010.0	7010.0	0.0	0.0	6374.2	6374.2	0.0	0.0	5743.5	5743.5	0.0	0.0
	Ms	142.6	-2997.5	0.0	0.0	973.2	-1636.8	0.0	0.0	1200.0	-1363.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	7.8	7.8	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	0.0	3.1	3.1	0.0	0.0
	Qs	1360.4	1360.4	0.0	0.0	1303.9	1303.9	0.0	0.0	1280.6	1280.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
	1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32
配筋	2												
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76
	pt	0.47	0.47	0.31	0.31	0.47	0.47	0.31	0.31	0.47	0.47	0.31	0.31
	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1521.7	1521.7	0.0	0.0	1654.5	1654.5	0.0	0.0	1755.5	1755.5	0.0	0.0
曲げ	Mas	3813.1	3813.1	0.0	0.0	3825.4	3825.4	0.0	0.0	3836.8	3836.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2070.7	14012.9	0.0	0.0	2070.7	2070.7	0.0	0.0	2070.7	2070.7	0.0	0.0
	cMy. 正	5342.0	5342.0	0.0	0.0	5093.3	5093.3	0.0	0.0	4832.2	4832.2	0.0	0.0
	gMy. 負	2071.0	14012.9	0.0	0.0	2071.0	2071.0	0.0	0.0	2071.0	2071.0	0.0	0.0
	cMy. 負	5433.4	5433.4	0.0	0.0	5209.5	5209.5	0.0	0.0	4978.2	4978.2	0.0	0.0
	H' (H)	230 (373)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2036.7	2036.7	0.0	0.0	1954.4	1954.4	0.0	0.0	1919.3	1919.3	0.0	0.0
	Qal	865.2	865.2	0.0	0.0	1063.2	1063.2	0.0	0.0	1140.3	1140.3	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	119.0	243.9	0.0	0.0	155.4	184.4	0.0	0.0	165.3	172.5	0.0	0.0
	Ld1	143.8	86.3	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		69.3 (30.0)	113.3 (112.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (36.5)	69.3 (61.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (45.0)	69.3 (51.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX2軸[4F-5F/壁]				Y37レ-ΛX2軸[5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX2軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(40)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5219.9	5219.9	0.0	0.0	4607.2	4607.2	0.0	0.0	3994.2	3994.2	0.0	0.0
	MI	2.8	-2.4	0.0	0.0	2.9	-2.8	0.0	0.0	2.4	-2.5	0.0	0.0
	Ns	5132.0	5132.0	0.0	0.0	4522.7	4522.7	0.0	0.0	3916.2	3916.2	0.0	0.0
	Ms	1254.7	-1165.5	0.0	0.0	1213.4	-1079.3	0.0	0.0	1059.7	-1074.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	1.8	1.8	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0
	Qs	1209.4	1209.4	0.0	0.0	1145.5	1145.5	0.0	0.0	1040.5	1040.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21
曲げ	Mal	1662.6	1662.6	0.0	0.0	1698.5	1698.5	0.0	0.0	1627.0	1627.0	0.0	0.0
	Mas	3332.1	3332.1	0.0	0.0	3240.7	3240.7	0.0	0.0	2989.9	2989.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2070.7	2070.7	0.0	0.0	2070.7	2070.7	0.0	0.0	1648.1	2070.7	0.0	0.0
	cMy. 正	3918.8	3918.8	0.0	0.0	3649.1	3649.1	0.0	0.0	3355.1	3355.1	0.0	0.0
	gMy. 負	2071.0	2071.0	0.0	0.0	2071.0	2071.0	0.0	0.0	1648.1	2071.0	0.0	0.0
	cMy. 負	4069.7	4069.7	0.0	0.0	3800.9	3800.9	0.0	0.0	3499.1	3499.1	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		205 (283)		0 (0)	
	Qd	1813.2	1813.2	0.0	0.0	1717.2	1717.2	0.0	0.0	1559.9	1559.9	0.0	0.0
	Qal	1224.9	1224.9	0.0	0.0	1262.2	1262.2	0.0	0.0	1183.1	1183.1	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2068.2	2068.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	190.4	184.9	0.0	0.0	187.9	179.6	0.0	0.0	178.3	179.3	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	101.3	103.8	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	71.2 (70.6)	69.3 (65.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (68.3)	69.3 (60.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (59.6)	69.3 (60.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX2軸 [7F-8F/壁]				Y37レ-ΛX2軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX2軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	3391.1	3391.1	0.0	0.0	2787.9	2787.9	0.0	0.0	2188.6	2188.6	0.0	0.0
	MI	2.0	-2.2	0.0	0.0	3.9	-2.5	0.0	0.0	5.5	-4.4	0.0	0.0
	Ns	3317.9	3317.9	0.0	0.0	2720.4	2720.4	0.0	0.0	2122.4	2122.4	0.0	0.0
	Ms	1082.9	-850.4	0.0	0.0	1000.9	-729.8	0.0	0.0	861.3	-627.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	1.5	1.5	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0
	Qs	942.5	942.5	0.0	0.0	843.4	843.4	0.0	0.0	724.8	724.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	70.0	70.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	62.8	62.8
配筋	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	55.0	55.0
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.38	0.38	0.38	0.38
曲げ	pw	1.11	1.11	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21
	Mal	1623.7	1623.7	0.0	0.0	1609.8	1609.8	0.0	0.0	1465.1	1465.1	0.0	0.0
	Mas	2751.3	2751.3	0.0	0.0	2508.0	2508.0	0.0	0.0	2242.6	2242.6	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1648.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 正	3072.1	3072.1	0.0	0.0	2777.5	2777.5	0.0	0.0	2457.8	2457.8	0.0	0.0
	gMy. 負	1648.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 負	3213.2	3213.2	0.0	0.0	2913.5	2913.5	0.0	0.0	2593.8	2593.8	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1413.0	1413.0	0.0	0.0	1264.0	1264.0	0.0	0.0	1085.4	1085.4	0.0	0.0
	Qal	1178.8	1178.8	0.0	0.0	1074.9	1074.9	0.0	0.0	983.7	983.7	0.0	0.0
	Qas	2068.2	2068.2	0.0	0.0	2068.2	2068.2	0.0	0.0	1416.8	1416.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	179.8	165.4	0.0	0.0	174.7	157.9	0.0	0.0	166.1	151.6	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
定着		La	69.3 (60.9)	69.3 (47.9)	0.0 (0.0)	69.3 (56.3)	69.3 (41.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (48.5)	69.3 (35.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[10F-11F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[12F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	1596.6	1596.6	0.0	0.0	1029.6	1029.6	0.0	0.0	462.7	462.7	0.0	0.0
	MI	-2.7	-2.5	0.0	0.0	-3.9	4.8	0.0	0.0	-6.1	4.2	0.0	0.0
	Ns	1526.8	1526.8	0.0	0.0	987.9	1071.4	0.0	0.0	480.1	480.1	0.0	0.0
	Ms	513.2	-696.7	0.0	0.0	631.2	208.0	0.0	0.0	-555.7	12.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K2			K2	K2		
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-3.1	-3.1	0.0	0.0	-3.7	-3.7	0.0	0.0
	Qs	562.9	562.9	0.0	0.0	393.0	393.0	0.0	0.0	263.1	263.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0
	d	112.8	112.8	62.8	62.8	112.8	112.8	62.8	62.8	112.8	112.8	62.8	62.8
配筋	i	98.7	98.7	55.0	55.0	98.7	98.7	55.0	55.0	98.7	98.7	55.0	55.0
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
曲げ	pw	0.73	0.73	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21
	Mal	1221.9	1221.9	0.0	0.0	1108.1	1108.1	0.0	0.0	864.7	864.7	0.0	0.0
	Mas	1991.0	1991.0	0.0	0.0	1745.6	1782.8	0.0	0.0	1515.2	1515.2	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	794.2	1440.1	0.0	0.0	794.2	794.2	0.0	0.0	1588.5	794.2	0.0	0.0
	cMy. 正	2131.7	2131.7	0.0	0.0	1854.4	1854.4	0.0	0.0	1560.4	1560.4	0.0	0.0
	gMy. 負	796.8	1440.1	0.0	0.0	796.8	796.8	0.0	0.0	1593.6	796.8	0.0	0.0
	cMy. 負	2278.0	2278.0	0.0	0.0	1946.4	1946.4	0.0	0.0	1600.6	1600.6	0.0	0.0
	H' (H)	215 (285)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)	
	Qd	844.3	844.3	0.0	0.0	588.0	588.0	0.0	0.0	392.8	392.8	0.0	0.0
	Qal	545.9	545.9	0.0	0.0	924.0	924.0	0.0	0.0	881.9	881.9	0.0	0.0
	Qas	1354.6	1354.6	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	147.8	159.8	0.0	0.0	155.9	126.8	0.0	0.0	150.3	113.6	0.0	0.0
	Ld1	107.5	107.5	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
定着		La	75.6 (31.8)	75.6 (42.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (39.2)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	75.6 (34.1)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX3軸 [1F-2F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(100)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	7057.9	7057.9	0.0	0.0	6440.4	6440.4	0.0	0.0	5830.1	5830.1	0.0	0.0
	MI	-0.9	3.5	0.0	0.0	-0.0	-0.6	0.0	0.0	-0.1	0.3	0.0	0.0
	Ns	7061.6	7061.6	0.0	0.0	6443.9	6437.0	0.0	0.0	5832.6	5832.6	0.0	0.0
	Ms	-97.8	2901.4	0.0	0.0	-932.8	-1622.0	0.0	0.0	-1203.4	1328.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K1			K2	K2		
	QI	-1.2	-1.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0
	Qs	1303.3	1303.3	0.0	0.0	1277.3	1277.3	0.0	0.0	1265.8	1265.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
	1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32
配筋	2												
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76
	pt	0.47	0.47	0.31	0.31	0.47	0.47	0.31	0.31	0.47	0.47	0.31	0.31
	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1524.9	1524.9	0.0	0.0	1656.1	1656.1	0.0	0.0	1755.9	1755.9	0.0	0.0
曲げ	Mas	3811.9	3811.9	0.0	0.0	3824.2	3824.3	0.0	0.0	3835.0	3835.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1971.7	14012.9	0.0	0.0	1971.7	1971.7	0.0	0.0	1971.7	1971.7	0.0	0.0
	cMy. 正	5380.1	5380.1	0.0	0.0	5145.8	5145.8	0.0	0.0	4902.6	4902.6	0.0	0.0
	gMy. 負	1971.7	14012.9	0.0	0.0	1971.7	1971.7	0.0	0.0	1971.7	1971.7	0.0	0.0
	cMy. 負	5385.5	5385.5	0.0	0.0	5151.2	5151.2	0.0	0.0	4906.7	4906.7	0.0	0.0
	H' (H)	230 (373)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1954.4	1954.4	0.0	0.0	1915.8	1915.8	0.0	0.0	1898.6	1898.6	0.0	0.0
	Qa	785.9	785.9	0.0	0.0	784.7	784.7	0.0	0.0	1017.1	1017.1	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	117.1	239.7	0.0	0.0	153.6	183.8	0.0	0.0	165.5	170.9	0.0	0.0
	Ld1	143.8	86.3	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着	La	69.3 (30.0)	109.7 (108.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (35.0)	69.3 (60.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (45.2)	69.3 (49.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2			
部材位置			Y37レ-ΔX3軸[4F-5F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		5219.7	5219.7	0.0	0.0
	MI		-0.1	0.0	0.0	0.0
	Ns		5222.1	5217.3	0.0	0.0
	Ms		-1265.7	-1178.9	0.0	0.0
	L. no		K2	K1		
	QI		-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs		1222.3	1222.3	0.0	0.0
L. no		K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸			
	B		85.0	85.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	85.0	85.0
	d		112.8	112.8	77.8	77.8
	j		98.7	98.7	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2				
	芯鉄筋					
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.31	0.31	0.31	0.31
曲げ	pw		1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal		1662.7	1662.7	0.0	0.0
	Mas		3335.1	3335.0	0.0	0.0
せん断	判定		OK	OK		
	gMy. 正		1971.7	1971.7	0.0	0.0
	cMy. 正		3992.6	3992.6	0.0	0.0
	gMy. 負		1971.7	1971.7	0.0	0.0
	cMy. 負		3996.7	3996.7	0.0	0.0
	H' (H)		200 (280)		0 (0)	
	Qd		1833.4	1833.4	0.0	0.0
	Qal		1008.8	1008.8	0.0	0.0
	Qas		2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定		OK	OK		
	Ld		191.1	185.7	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0
判定		NG	NG			
定着 La			71.8 (71.2)	69.3 (66.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[6F-7F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(40)	(38)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	4609.3	4609.3	0.0	0.0	3998.6	3998.6	0.0	0.0	3397.4	3397.4	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	0.0
	Ns	4607.2	4607.2	0.0	0.0	3996.9	3996.9	0.0	0.0	3396.1	3396.1	0.0	0.0
	Ms	1227.0	-1090.3	0.0	0.0	1074.1	-1088.5	0.0	0.0	1104.0	-866.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	1158.8	1158.8	0.0	0.0	1055.1	1055.1	0.0	0.0	961.3	961.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ		8-100	8-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
曲げ	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21
	Mal	1698.4	1698.4	0.0	0.0	1626.9	1626.9	0.0	0.0	1623.7	1623.7	0.0	0.0
	Mas	3273.6	3273.6	0.0	0.0	3021.8	3021.8	0.0	0.0	2782.7	2782.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1971.7	1971.7	0.0	0.0	1648.1	1971.7	0.0	0.0	1648.1	1648.1	0.0	0.0
	cMy. 正	3724.5	3724.5	0.0	0.0	3428.0	3428.0	0.0	0.0	3144.8	3144.8	0.0	0.0
	gMy. 負	1971.7	1971.7	0.0	0.0	1648.1	1971.7	0.0	0.0	1648.1	1648.1	0.0	0.0
	cMy. 負	3728.3	3728.3	0.0	0.0	3431.2	3431.2	0.0	0.0	3147.4	3147.4	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		205 (283)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1738.2	1738.2	0.0	0.0	1582.6	1582.6	0.0	0.0	1441.9	1441.9	0.0	0.0
	Qal	1265.7	1265.7	0.0	0.0	1171.3	1171.3	0.0	0.0	1140.7	1140.7	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2068.2	2068.2	0.0	0.0	2068.2	2068.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	188.7	180.3	0.0	0.0	179.3	180.1	0.0	0.0	181.1	166.4	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	101.3	103.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.6 (69.1)	69.3 (61.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (60.5)	69.3 (61.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (62.1)	69.3 (48.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX3軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	2796.2	2796.2	0.0	0.0	2201.6	2201.6	0.0	0.0	1614.5	1614.5	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns	2795.2	2795.2	0.0	0.0	2201.7	2201.7	0.0	0.0	1613.5	1613.5	0.0	0.0
	Ms	996.4	-746.1	0.0	0.0	-838.0	615.2	0.0	0.0	-599.4	698.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	850.1	850.1	0.0	0.0	708.9	708.9	0.0	0.0	603.5	603.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	62.8	62.8	112.8	112.8	62.8	62.8
配筋	i	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	55.0	55.0	98.7	98.7	55.0	55.0
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
	pw	1.11	1.11	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1610.1	1610.1	0.0	0.0	1465.2	1465.2	0.0	0.0	1221.6	1221.6	0.0	0.0
	Mas	2538.7	2538.7	0.0	0.0	2275.6	2275.6	0.0	0.0	2028.1	2028.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1440.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	916.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 正	2849.0	2849.0	0.0	0.0	2532.7	2532.7	0.0	0.0	2215.7	2215.7	0.0	0.0
	gMy. 負	1440.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	916.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 負	2851.0	2851.0	0.0	0.0	2532.9	2532.9	0.0	0.0	2213.6	2213.6	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		215 (285)		0 (0)	
	Qd	1275.2	1275.2	0.0	0.0	1063.2	1063.2	0.0	0.0	905.2	905.2	0.0	0.0
	Qal	1059.1	1059.1	0.0	0.0	929.5	929.5	0.0	0.0	545.9	545.9	0.0	0.0
	Qas	2068.2	2068.2	0.0	0.0	1416.8	1416.8	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	174.4	159.0	0.0	0.0	164.6	150.9	0.0	0.0	153.3	159.9	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (56.1)	69.3 (42.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (47.2)	69.3 (34.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (36.8)	75.6 (42.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX3軸[11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[12F-RF/壁]				Y37レ-ΛX4軸[1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(43)	(100)	(0)	(0)
応力	NI	1041.5	1041.5	0.0	0.0	468.5	468.5	0.0	0.0	7057.9	7057.9	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.0	0.0	0.9	-3.5	0.0	0.0
	Ns	1041.0	1042.0	0.0	0.0	469.0	469.0	0.0	0.0	7061.6	7061.6	0.0	0.0
	Ms	-704.7	-300.0	0.0	0.0	654.7	-80.2	0.0	0.0	97.8	-2901.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0
	Qs	467.4	467.4	0.0	0.0	341.8	341.8	0.0	0.0	1303.3	1303.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	62.8	62.8	112.8	112.8	62.8	62.8	112.8	112.8	77.8	77.8
	j	98.7	98.7	55.0	55.0	98.7	98.7	55.0	55.0	98.7	98.7	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32
		2											
		芯鉄筋											
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76
	pt	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.47	0.47	0.31	0.31
	pw	0.73	0.73	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
曲げ	Mal	1113.1	1113.1	0.0	0.0	867.3	867.3	0.0	0.0	1524.9	1524.9	0.0	0.0
	Mas	1769.3	1769.8	0.0	0.0	1510.1	1510.1	0.0	0.0	3811.9	3811.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	916.1	916.1	0.0	0.0	1832.2	916.1	0.0	0.0	1971.7	14012.9	0.0	0.0
	cMy. 正	1907.7	1907.7	0.0	0.0	1584.5	1584.5	0.0	0.0	5385.5	5385.5	0.0	0.0
	gMy. 負	916.1	916.1	0.0	0.0	1832.2	916.1	0.0	0.0	1971.7	14012.9	0.0	0.0
	cMy. 負	1906.5	1906.5	0.0	0.0	1583.3	1583.3	0.0	0.0	5380.1	5380.1	0.0	0.0
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		230 (373)		0 (0)	
	Qd	701.0	701.0	0.0	0.0	512.6	512.6	0.0	0.0	1954.4	1954.4	0.0	0.0
	Qal	782.5	782.5	0.0	0.0	768.6	768.6	0.0	0.0	785.9	785.9	0.0	0.0
	Qas	1354.6	1354.6	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	160.4	133.1	0.0	0.0	157.0	118.2	0.0	0.0	117.1	239.7	0.0	0.0
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	143.8	86.3	0.0	0.0
定着 La		75.6 (43.3)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (40.2)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	109.7 (108.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-4X4軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-4X4軸 [3F-4F/壁]				Y37レ-4X4軸 [4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	6440.4	6440.4	0.0	0.0	5830.1	5830.1	0.0	0.0	5219.7	5219.7	0.0	0.0
	MI	0.0	0.6	0.0	0.0	0.1	-0.3	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.0
	Ns	6443.9	6437.0	0.0	0.0	5832.6	5832.6	0.0	0.0	5222.1	5217.3	0.0	0.0
	Ms	932.8	1622.0	0.0	0.0	1203.4	-1328.3	0.0	0.0	1265.7	1178.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K1	K1			K1	K2		
	QI	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	1277.3	1277.3	0.0	0.0	1265.8	1265.8	0.0	0.0	1222.3	1222.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
配筋	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
	主筋	1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.47	0.47	0.31	0.31	0.47	0.47	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	1656.1	1656.1	0.0	0.0	1755.9	1755.9	0.0	0.0	1662.7	1662.7	0.0	0.0
	Mas	3824.2	3824.3	0.0	0.0	3835.0	3835.0	0.0	0.0	3335.1	3335.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1971.7	1971.7	0.0	0.0	1971.7	1971.7	0.0	0.0	1971.7	1971.7	0.0	0.0
	cMy. 正	5151.2	5151.2	0.0	0.0	4906.7	4906.7	0.0	0.0	3996.7	3996.7	0.0	0.0
	gMy. 負	1971.7	1971.7	0.0	0.0	1971.7	1971.7	0.0	0.0	1971.7	1971.7	0.0	0.0
	cMy. 負	5145.8	5145.8	0.0	0.0	4902.6	4902.6	0.0	0.0	3992.6	3992.6	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1915.8	1915.8	0.0	0.0	1898.6	1898.6	0.0	0.0	1833.4	1833.4	0.0	0.0
	Qal	784.7	784.7	0.0	0.0	1017.1	1017.1	0.0	0.0	1008.8	1008.8	0.0	0.0
付着	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	153.6	183.8	0.0	0.0	165.5	170.9	0.0	0.0	191.1	185.7	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (35.0)	69.3 (60.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (45.2)	69.3 (49.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.8 (71.2)	69.3 (66.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-4X4軸[5F-6F/壁]				Y37レ-4X4軸[6F-7F/壁]				Y37レ-4X4軸[7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(40)	(38)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	4609.3	4609.3	0.0	0.0	3998.6	3998.6	0.0	0.0	3397.4	3397.4	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
	Ns	4607.2	4607.2	0.0	0.0	3996.9	3996.9	0.0	0.0	3396.1	3396.1	0.0	0.0
	Ms	-1227.0	1090.3	0.0	0.0	-1074.1	1088.5	0.0	0.0	-1104.0	866.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	1158.8	1158.8	0.0	0.0	1055.1	1055.1	0.0	0.0	961.3	961.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
配筋	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21
	Mal	1698.4	1698.4	0.0	0.0	1626.9	1626.9	0.0	0.0	1623.7	1623.7	0.0	0.0
	Mas	3273.6	3273.6	0.0	0.0	3021.8	3021.8	0.0	0.0	2782.7	2782.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1971.7	1971.7	0.0	0.0	1648.1	1971.7	0.0	0.0	1648.1	1648.1	0.0	0.0
	cMy. 正	3728.3	3728.3	0.0	0.0	3431.2	3431.2	0.0	0.0	3147.4	3147.4	0.0	0.0
	gMy. 負	1971.7	1971.7	0.0	0.0	1648.1	1971.7	0.0	0.0	1648.1	1648.1	0.0	0.0
	cMy. 負	3724.5	3724.5	0.0	0.0	3428.0	3428.0	0.0	0.0	3144.8	3144.8	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		205 (283)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1738.2	1738.2	0.0	0.0	1582.6	1582.6	0.0	0.0	1441.9	1441.9	0.0	0.0
	Qal	1265.7	1265.7	0.0	0.0	1171.3	1171.3	0.0	0.0	1140.7	1140.7	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2068.2	2068.2	0.0	0.0	2068.2	2068.2	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	188.7	180.3	0.0	0.0	179.3	180.1	0.0	0.0	181.1	166.4	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	101.3	103.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.6 (69.1)	69.3 (61.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (60.5)	69.3 (61.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (62.1)	69.3 (48.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX4軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX4軸 [9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX4軸 [10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	2796.2	2796.2	0.0	0.0	2201.6	2201.6	0.0	0.0	1614.5	1614.5	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	2795.2	2795.2	0.0	0.0	2201.7	2201.7	0.0	0.0	1613.5	1613.5	0.0	0.0
	Ms	-996.4	746.1	0.0	0.0	838.0	-615.2	0.0	0.0	599.4	-698.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	850.1	850.1	0.0	0.0	708.9	708.9	0.0	0.0	603.5	603.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	62.8	62.8	112.8	112.8	62.8	62.8
配筋	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	55.0	55.0	98.7	98.7	55.0	55.0
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
曲げ	pw	1.11	1.11	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21
	Mal	1610.1	1610.1	0.0	0.0	1465.2	1465.2	0.0	0.0	1221.6	1221.6	0.0	0.0
	Mas	2538.7	2538.7	0.0	0.0	2275.6	2275.6	0.0	0.0	2028.1	2028.1	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1440.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	916.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 正	2851.0	2851.0	0.0	0.0	2532.9	2532.9	0.0	0.0	2213.6	2213.6	0.0	0.0
	gMy. 負	1440.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	916.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 負	2849.0	2849.0	0.0	0.0	2532.7	2532.7	0.0	0.0	2215.7	2215.7	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		215 (285)		0 (0)	
	Qd	1275.2	1275.2	0.0	0.0	1063.2	1063.2	0.0	0.0	905.2	905.2	0.0	0.0
	Qal	1059.1	1059.1	0.0	0.0	929.5	929.5	0.0	0.0	545.9	545.9	0.0	0.0
	Qas	2068.2	2068.2	0.0	0.0	1416.8	1416.8	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	174.4	159.0	0.0	0.0	164.6	150.9	0.0	0.0	153.3	159.9	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (56.1)	69.3 (42.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (47.2)	69.3 (34.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (36.8)	75.6 (42.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-4X4軸[11F-12F/壁]				Y37レ-4X4軸[12F-RF/壁]				Y37レ-4X5軸[1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(43)	(100)	(0)	(0)	
応力	NI	1041.5	1041.5	0.0	0.0	468.5	468.5	0.0	0.0	7071.9	7071.9	0.0	0.0	
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.3	0.1	0.0	0.0	-8.9	20.3	0.0	0.0	
	Ns	1041.0	1042.0	0.0	0.0	469.0	469.0	0.0	0.0	7010.0	7010.0	0.0	0.0	
	Ms	704.7	300.0	0.0	0.0	-654.7	80.2	0.0	0.0	-142.6	2997.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-7.8	-7.8	0.0	0.0	
	Qs	467.4	467.4	0.0	0.0	341.8	341.8	0.0	0.0	1360.4	1360.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	85.0	85.0	
	d	112.8	112.8	62.8	62.8	112.8	112.8	62.8	62.8	112.8	112.8	77.8	77.8	
	i	98.7	98.7	55.0	55.0	98.7	98.7	55.0	55.0	98.7	98.7	68.1	68.1	
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	
	pt	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.47	0.47	0.31	0.31	
pw	0.73	0.73	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21		
曲げ	Mal	1113.1	1113.1	0.0	0.0	867.3	867.3	0.0	0.0	1521.7	1521.7	0.0	0.0	
	Mas	1769.3	1769.8	0.0	0.0	1510.1	1510.1	0.0	0.0	3813.1	3813.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	916.1	916.1	0.0	0.0	1832.2	916.1	0.0	0.0	2071.0	14012.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	1906.5	1906.5	0.0	0.0	1583.3	1583.3	0.0	0.0	5433.4	5433.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	916.1	916.1	0.0	0.0	1832.2	916.1	0.0	0.0	2070.7	14012.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	1907.7	1907.7	0.0	0.0	1584.5	1584.5	0.0	0.0	5342.0	5342.0	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		230 (373)		0 (0)		
	Qd	701.0	701.0	0.0	0.0	512.6	512.6	0.0	0.0	2036.7	2036.7	0.0	0.0	
	Qal	782.5	782.5	0.0	0.0	768.6	768.6	0.0	0.0	865.2	865.2	0.0	0.0	
	Qas	1354.6	1354.6	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	160.4	133.1	0.0	0.0	157.0	118.2	0.0	0.0	119.0	243.9	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	143.8	86.3	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			OK	NG			
定着	La	75.6 (43.3)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (40.2)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	113.3 (112.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX5軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [3F-4F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	6448.8	6448.8	0.0	0.0	5832.7	5832.7	0.0	0.0	5219.9	5219.9	0.0	0.0
	MI	-5.2	2.5	0.0	0.0	-3.5	5.3	0.0	0.0	-2.8	2.4	0.0	0.0
	Ns	6374.2	6374.2	0.0	0.0	5743.5	5743.5	0.0	0.0	5132.0	5132.0	0.0	0.0
	Ms	-973.2	1636.8	0.0	0.0	-1200.0	1363.7	0.0	0.0	-1254.7	1165.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-2.7	-2.7	0.0	0.0	-3.1	-3.1	0.0	0.0	-1.8	-1.8	0.0	0.0
	Qs	1303.9	1303.9	0.0	0.0	1280.6	1280.6	0.0	0.0	1209.4	1209.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
配筋	i	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
	主筋	1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.47	0.47	0.31	0.31	0.47	0.47	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
曲げ	Mal	1654.5	1654.5	0.0	0.0	1755.5	1755.5	0.0	0.0	1662.6	1662.6	0.0	0.0
	Mas	3825.4	3825.4	0.0	0.0	3836.8	3836.8	0.0	0.0	3332.1	3332.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2071.0	2071.0	0.0	0.0	2071.0	2071.0	0.0	0.0	2071.0	2071.0	0.0	0.0
	cMy. 正	5209.5	5209.5	0.0	0.0	4978.2	4978.2	0.0	0.0	4069.7	4069.7	0.0	0.0
	gMy. 負	2070.7	2070.7	0.0	0.0	2070.7	2070.7	0.0	0.0	2070.7	2070.7	0.0	0.0
	cMy. 負	5093.3	5093.3	0.0	0.0	4832.2	4832.2	0.0	0.0	3918.8	3918.8	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1954.4	1954.4	0.0	0.0	1919.3	1919.3	0.0	0.0	1813.2	1813.2	0.0	0.0
	Qal	1063.2	1063.2	0.0	0.0	1140.3	1140.3	0.0	0.0	1224.9	1224.9	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	155.4	184.4	0.0	0.0	165.3	172.5	0.0	0.0	190.4	184.9	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		69.3 (36.5)	69.3 (61.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (45.0)	69.3 (51.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	71.2 (70.6)	69.3 (65.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-4X5軸[5F-6F/壁]				Y37レ-4X5軸[6F-7F/壁]				Y37レ-4X5軸[7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(40)	(38)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	4607.2	4607.2	0.0	0.0	3994.2	3994.2	0.0	0.0	3391.1	3391.1	0.0	0.0
	MI	-2.9	2.8	0.0	0.0	-2.4	2.5	0.0	0.0	-2.0	2.2	0.0	0.0
	Ns	4522.7	4522.7	0.0	0.0	3916.2	3916.2	0.0	0.0	3317.9	3317.9	0.0	0.0
	Ms	-1213.4	1079.3	0.0	0.0	-1059.7	1074.8	0.0	0.0	-1082.9	850.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-2.0	-2.0	0.0	0.0	-1.8	-1.8	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0
	Qs	1145.5	1145.5	0.0	0.0	1040.5	1040.5	0.0	0.0	942.5	942.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
配筋	j	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21	1.11	1.11	0.21	0.21
	Mal	1698.5	1698.5	0.0	0.0	1627.0	1627.0	0.0	0.0	1623.7	1623.7	0.0	0.0
	Mas	3240.7	3240.7	0.0	0.0	2989.9	2989.9	0.0	0.0	2751.3	2751.3	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2071.0	2071.0	0.0	0.0	1648.1	2071.0	0.0	0.0	1648.1	1648.1	0.0	0.0
	cMy. 正	3800.9	3800.9	0.0	0.0	3499.1	3499.1	0.0	0.0	3213.2	3213.2	0.0	0.0
	gMy. 負	2070.7	2070.7	0.0	0.0	1648.1	2070.7	0.0	0.0	1648.1	1648.1	0.0	0.0
	cMy. 負	3649.1	3649.1	0.0	0.0	3355.1	3355.1	0.0	0.0	3072.1	3072.1	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		205 (283)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1717.2	1717.2	0.0	0.0	1559.9	1559.9	0.0	0.0	1413.0	1413.0	0.0	0.0
	Qal	1262.2	1262.2	0.0	0.0	1183.1	1183.1	0.0	0.0	1178.8	1178.8	0.0	0.0
	Qas	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2068.2	2068.2	0.0	0.0	2068.2	2068.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	187.9	179.6	0.0	0.0	178.3	179.3	0.0	0.0	179.8	165.4	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	101.3	103.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (68.3)	69.3 (60.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (59.6)	69.3 (60.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (60.9)	69.3 (47.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX5軸[8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX5軸[9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX5軸[10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	2787.9	2787.9	0.0	0.0	2188.6	2188.6	0.0	0.0	1596.6	1596.6	0.0	0.0	
	MI	-3.9	2.5	0.0	0.0	-5.5	4.4	0.0	0.0	2.7	2.5	0.0	0.0	
	Ns	2720.4	2720.4	0.0	0.0	2122.4	2122.4	0.0	0.0	1526.8	1526.8	0.0	0.0	
	Ms	-1000.9	729.8	0.0	0.0	-861.3	627.2	0.0	0.0	-513.2	696.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-2.3	-2.3	0.0	0.0	-3.5	-3.5	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs	843.4	843.4	0.0	0.0	724.8	724.8	0.0	0.0	562.9	562.9	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	
	d	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	62.8	62.8	112.8	112.8	62.8	62.8	
	j	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	55.0	55.0	98.7	98.7	55.0	55.0	
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	
pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38		
pw	1.11	1.11	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21		
曲げ	Mal	1609.8	1609.8	0.0	0.0	1465.1	1465.1	0.0	0.0	1221.9	1221.9	0.0	0.0	
	Mas	2508.0	2508.0	0.0	0.0	2242.6	2242.6	0.0	0.0	1991.0	1991.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1440.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	796.8	1440.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	2913.5	2913.5	0.0	0.0	2593.8	2593.8	0.0	0.0	2278.0	2278.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	1440.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	794.2	1440.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	2777.5	2777.5	0.0	0.0	2457.8	2457.8	0.0	0.0	2131.7	2131.7	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		215 (285)		0 (0)		
	Qd	1264.0	1264.0	0.0	0.0	1085.4	1085.4	0.0	0.0	844.3	844.3	0.0	0.0	
	Qal	1074.9	1074.9	0.0	0.0	983.7	983.7	0.0	0.0	545.9	545.9	0.0	0.0	
	Qas	2068.2	2068.2	0.0	0.0	1416.8	1416.8	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	174.7	157.9	0.0	0.0	166.1	151.6	0.0	0.0	147.8	159.8	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		69.3 (56.3)	69.3 (41.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (48.5)	69.3 (35.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (31.8)	75.6 (42.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX5軸[11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX5軸[12F-RF/壁]				Y37レ-ΛX6軸[1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(43)	(100)	(0)	(0)
応力	NI	1029.6	1029.6	0.0	0.0	462.7	462.7	0.0	0.0	4337.9	4337.9	0.0	0.0
	MI	3.9	-4.8	0.0	0.0	6.1	-4.2	0.0	0.0	117.7	-159.4	0.0	0.0
	Ns	987.9	1071.4	0.0	0.0	480.1	480.1	0.0	0.0	2559.6	2559.6	0.0	0.0
	Ms	-631.2	-208.0	0.0	0.0	555.7	-12.3	0.0	0.0	405.9	2002.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K1	K1			K2	K2		
	QI	3.1	3.1	0.0	0.0	3.7	3.7	0.0	0.0	74.4	74.4	0.0	0.0
	Qs	393.0	393.0	0.0	0.0	263.1	263.1	0.0	0.0	889.2	889.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋				鉄筋				鉄筋			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	85.0	85.0	115.0	115.0
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	115.0	115.0	85.0	85.0
	d	112.8	112.8	62.8	62.8	112.8	112.8	62.8	62.8	107.8	107.8	77.8	77.8
	j	98.7	98.7	55.0	55.0	98.7	98.7	55.0	55.0	94.3	94.3	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		2											
		芯鉄筋											
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76
	pt	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.41	0.41	0.32	0.32
曲げ	pw	0.73	0.73	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21	0.90	0.90	0.22	0.22
	Mal	1108.1	1108.1	0.0	0.0	864.7	864.7	0.0	0.0	1653.6	1653.6	0.0	0.0
	Mas	1745.6	1782.8	0.0	0.0	1515.2	1515.2	0.0	0.0	2632.4	2632.4	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	796.8	796.8	0.0	0.0	1593.6	796.8	0.0	0.0	1103.1	7103.8	0.0	0.0
	cMy. 正	1946.4	1946.4	0.0	0.0	1600.6	1600.6	0.0	0.0	5087.9	5087.9	0.0	0.0
	gMy. 負	794.2	794.2	0.0	0.0	1588.5	794.2	0.0	0.0	1067.0	6909.1	0.0	0.0
	cMy. 負	1854.4	1854.4	0.0	0.0	1560.4	1560.4	0.0	0.0	2006.1	2006.1	0.0	0.0
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		230 (373)		0 (0)	
	Qd	588.0	588.0	0.0	0.0	392.8	392.8	0.0	0.0	1296.6	1296.6	0.0	0.0
	Qal	924.0	924.0	0.0	0.0	881.9	881.9	0.0	0.0	912.4	912.4	0.0	0.0
	Qas	1354.6	1354.6	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0	1846.1	1846.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	155.9	126.8	0.0	0.0	150.3	113.6	0.0	0.0	128.8	228.0	0.0	0.0
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	143.8	86.3	0.0	0.0
定着		La	75.6 (39.2)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (34.1)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	110.2 (109.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [3F-4F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	3952.7	3952.7	0.0	0.0	3575.9	3575.9	0.0	0.0	3202.0	3202.0	0.0	0.0
	MI	111.5	-103.4	0.0	0.0	111.0	-109.0	0.0	0.0	110.4	-106.1	0.0	0.0
	Ns	5541.7	2363.7	0.0	0.0	4940.2	4940.2	0.0	0.0	2054.6	4349.3	0.0	0.0
	Ms	540.1	1022.6	0.0	0.0	712.6	-853.4	0.0	0.0	-556.2	-680.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K1	K1			K2	K1		
	QI	76.7	76.7	0.0	0.0	78.5	78.5	0.0	0.0	77.3	77.3	0.0	0.0
	Qs	854.0	854.0	0.0	0.0	751.6	751.6	0.0	0.0	697.6	697.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0
	d	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8
配筋	j	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1
	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.41	0.41	0.32	0.32	0.41	0.41	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
	pw	0.90	0.90	0.22	0.22	0.90	0.90	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1664.9	1664.9	0.0	0.0	1667.6	1667.6	0.0	0.0	1568.1	1568.1	0.0	0.0
	Mas	3337.5	2554.0	0.0	0.0	3338.4	3338.4	0.0	0.0	2134.1	3026.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1103.1	1103.1	0.0	0.0	1103.1	1103.1	0.0	0.0	1103.1	1103.1	0.0	0.0
	cMy. 正	4836.2	4836.2	0.0	0.0	4542.5	4542.5	0.0	0.0	3920.4	3920.4	0.0	0.0
	gMy. 負	1067.0	1067.0	0.0	0.0	1067.0	1067.0	0.0	0.0	1067.0	1067.0	0.0	0.0
	cMy. 負	2002.5	2002.5	0.0	0.0	2042.4	2042.4	0.0	0.0	1761.7	1761.7	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1242.6	1242.6	0.0	0.0	1088.1	1088.1	0.0	0.0	1007.7	1007.7	0.0	0.0
	Qal	1161.3	1161.3	0.0	0.0	1180.0	1180.0	0.0	0.0	1173.1	1173.1	0.0	0.0
	Qas	1846.1	1846.1	0.0	0.0	1846.1	1846.1	0.0	0.0	1492.6	1492.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	135.8	171.5	0.0	0.0	144.7	152.0	0.0	0.0	158.1	151.8	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	69.3 (57.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (33.6)	69.3 (40.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (45.8)	69.3 (40.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)


断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [6F-7F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(40)	(38)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	2828.0	2828.0	0.0	0.0	2454.0	2454.0	0.0	0.0	2082.2	2082.2	0.0	0.0
	MI	111.1	-106.9	0.0	0.0	109.5	-106.3	0.0	0.0	109.6	-105.6	0.0	0.0
	Ns	3765.0	3765.0	0.0	0.0	3188.0	3188.0	0.0	0.0	2646.8	2646.8	0.0	0.0
	Ms	713.8	-612.0	0.0	0.0	670.6	-652.6	0.0	0.0	721.3	-482.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	77.8	77.8	0.0	0.0	76.4	76.4	0.0	0.0	76.9	76.9	0.0	0.0
	Qs	631.8	631.8	0.0	0.0	616.6	616.6	0.0	0.0	559.3	559.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0
	d	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8
配筋	i	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
	pw	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1556.9	1556.9	0.0	0.0	1545.2	1545.2	0.0	0.0	1478.5	1478.5	0.0	0.0
	Mas	2805.6	2805.6	0.0	0.0	2583.7	2583.7	0.0	0.0	2371.4	2371.4	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1103.1	1103.1	0.0	0.0	841.1	1103.1	0.0	0.0	841.1	841.1	0.0	0.0
	cMy. 正	3595.9	3595.9	0.0	0.0	3257.3	3257.3	0.0	0.0	2931.5	2931.5	0.0	0.0
	gMy. 負	1067.0	1067.0	0.0	0.0	807.0	1067.0	0.0	0.0	807.0	807.0	0.0	0.0
	cMy. 負	1787.2	1787.2	0.0	0.0	1804.6	1804.6	0.0	0.0	1786.7	1786.7	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		205 (283)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	908.7	908.7	0.0	0.0	886.6	886.6	0.0	0.0	800.5	800.5	0.0	0.0
	Qal	1173.4	1173.4	0.0	0.0	1170.3	1170.3	0.0	0.0	1173.6	1173.6	0.0	0.0
	Qas	1492.6	1492.6	0.0	0.0	1492.6	1492.6	0.0	0.0	1492.6	1492.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	154.0	147.4	0.0	0.0	151.2	150.0	0.0	0.0	154.5	139.1	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	101.3	103.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		69.3 (42.0)	69.3 (36.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (39.5)	69.3 (38.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (42.5)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)




断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(30)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	1710.4	1710.4	0.0	0.0	1342.4	1342.4	0.0	0.0	974.4	974.4	0.0	0.0
	MI	108.8	-105.6	0.0	0.0	114.2	-106.8	0.0	0.0	99.4	-100.8	0.0	0.0
	Ns	2117.0	2117.0	0.0	0.0	1617.4	1617.4	0.0	0.0	1108.4	1108.4	0.0	0.0
	Ms	670.3	-390.5	0.0	0.0	581.5	-384.8	0.0	0.0	374.9	-442.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	76.6	76.6	0.0	0.0	78.9	78.9	0.0	0.0	70.3	70.3	0.0	0.0
	Qs	489.4	489.4	0.0	0.0	442.5	442.5	0.0	0.0	350.6	350.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0
配筋	d	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8
	j	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
	pw	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22
曲げ	Mal	1336.9	1336.9	0.0	0.0	1193.2	1193.2	0.0	0.0	1045.5	1045.5	0.0	0.0
	Mas	2159.4	2159.4	0.0	0.0	1944.5	1944.5	0.0	0.0	1728.8	1728.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	737.0	841.1	0.0	0.0	737.0	737.0	0.0	0.0	351.2	737.0	0.0	0.0
	cMy. 正	2600.5	2600.5	0.0	0.0	2283.1	2283.1	0.0	0.0	1937.6	1937.6	0.0	0.0
	gMy. 負	703.1	807.0	0.0	0.0	703.1	703.1	0.0	0.0	323.8	703.1	0.0	0.0
	cMy. 負	1756.3	1756.3	0.0	0.0	1698.9	1698.9	0.0	0.0	1649.9	1649.9	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		220 (285)		0 (0)	
	Qd	695.8	695.8	0.0	0.0	624.2	624.2	0.0	0.0	490.8	490.8	0.0	0.0
	Qal	1175.9	1175.9	0.0	0.0	1163.9	1163.9	0.0	0.0	1086.8	1086.8	0.0	0.0
	Qas	1492.6	1492.6	0.0	0.0	1492.6	1492.6	0.0	0.0	1420.5	1420.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	151.2	133.1	0.0	0.0	145.4	132.7	0.0	0.0	134.3	139.0	0.0	0.0
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	112.5	107.5	0.0	0.0
定着		La	69.3 (39.5)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	69.3 (34.2)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸[11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX6軸[12F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	622.1	622.1	0.0	0.0	269.7	269.7	0.0	0.0
	MI	90.2	-95.8	0.0	0.0	140.9	-105.7	0.0	0.0
	Ns	701.2	543.0	0.0	0.0	303.9	235.6	0.0	0.0
	Ms	569.2	-112.1	0.0	0.0	391.7	-319.9	0.0	0.0
	L.no	K1	K2			K1	K2		
	QI	66.4	66.4	0.0	0.0	88.1	88.1	0.0	0.0
	Qs	276.8	276.8	0.0	0.0	104.7	104.7	0.0	0.0
	L.no	K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
		鉄筋				鉄筋			
	条件		LS 2軸				LS 2軸		
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0
	d	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8
配筋	i	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1
	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2							
	芯鉄筋								
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
	pw	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22
	判定	OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	899.8	899.8	0.0	0.0	740.0	740.0	0.0	0.0
	Mas	1551.7	1481.7	0.0	0.0	1374.5	1343.5	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	351.2	351.2	0.0	0.0	702.3	351.2	0.0	0.0
	cMy. 正	1690.3	1690.3	0.0	0.0	1445.6	1445.6	0.0	0.0
	gMy. 負	323.8	323.8	0.0	0.0	647.6	323.8	0.0	0.0
	cMy. 負	1516.0	1516.0	0.0	0.0	1368.5	1368.5	0.0	0.0
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd	382.0	382.0	0.0	0.0	113.0	113.0	0.0	0.0
	Qal	1083.8	1083.8	0.0	0.0	1019.9	1019.9	0.0	0.0
	Qas	1420.5	1420.5	0.0	0.0	1420.5	1420.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK		
	Ld	148.0	123.0	0.0	0.0	135.5	130.4	0.0	0.0
	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG		
	La	75.6 (36.6)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (30.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

A-4. 3. 3 R C壁の断面計算


(1) R C壁の計算指定

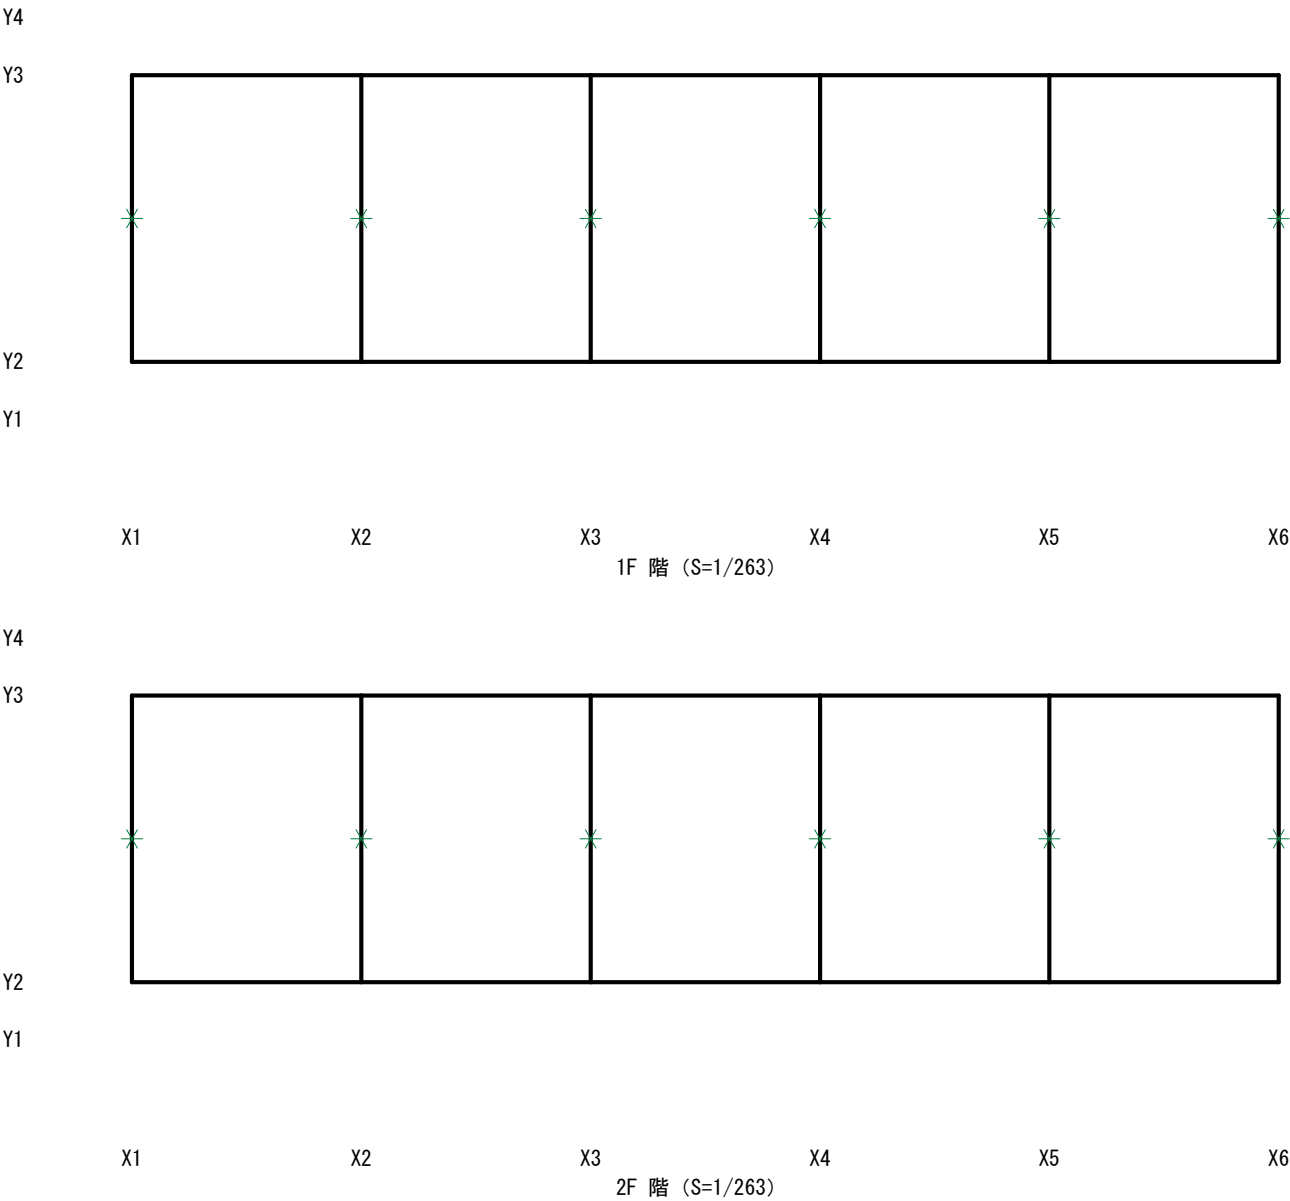

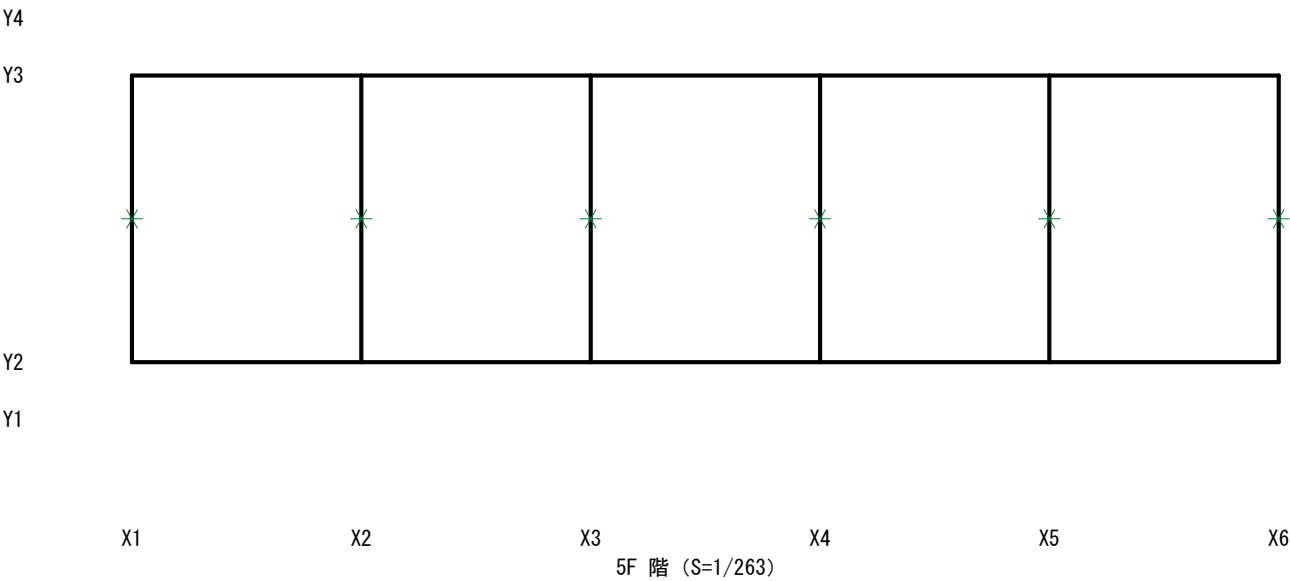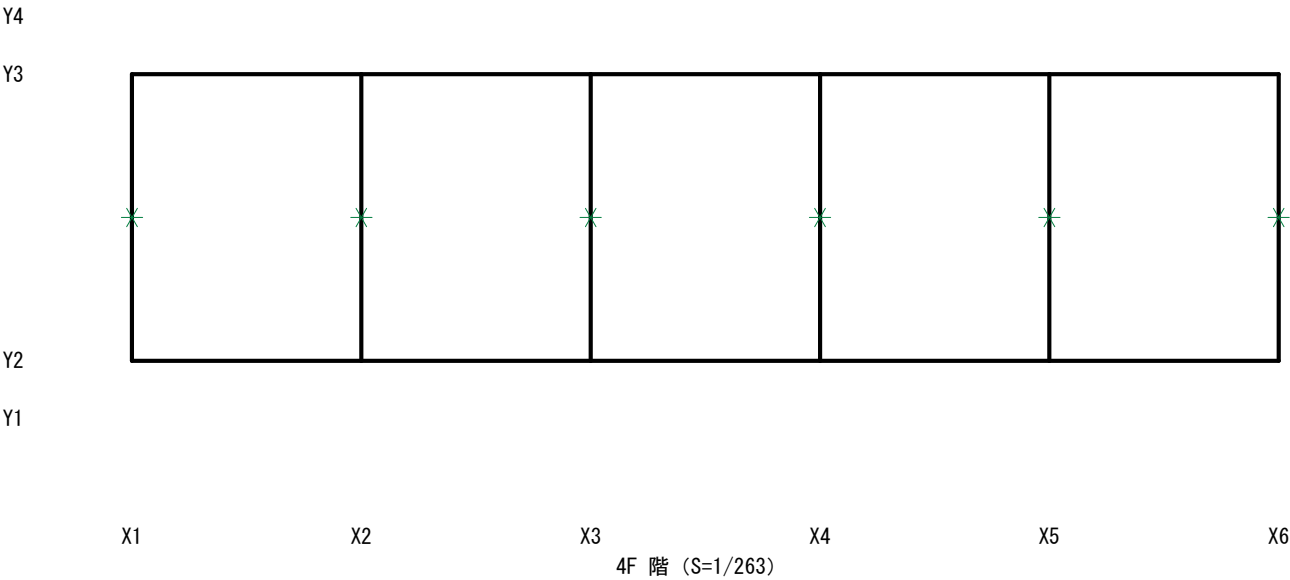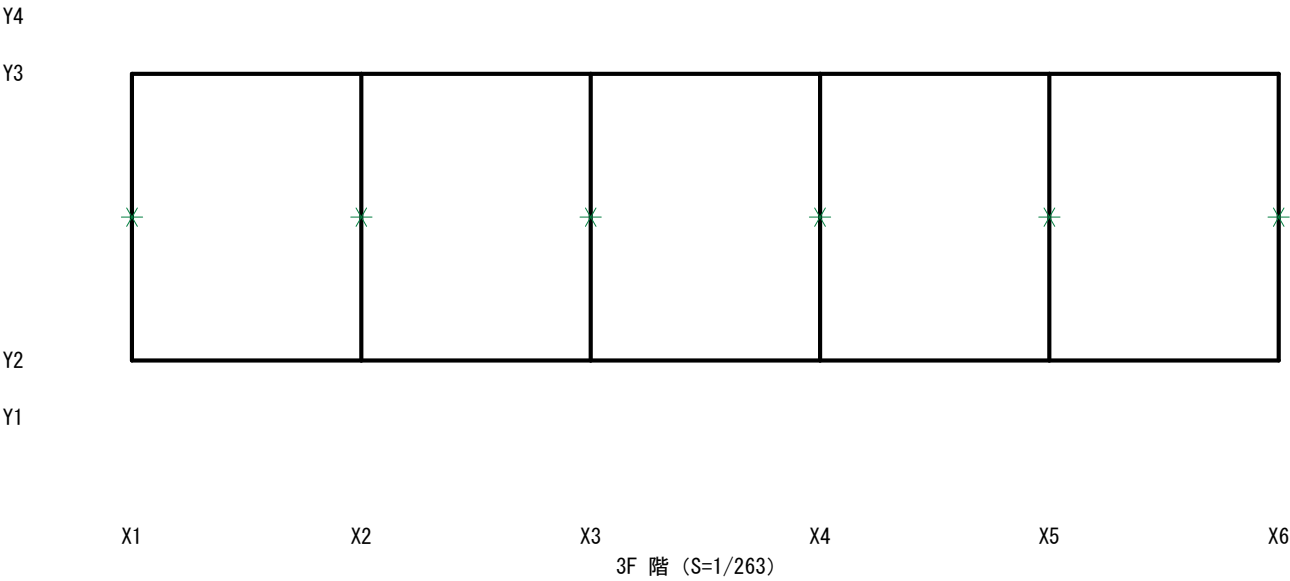

Y4
Y3


Y2
Y1

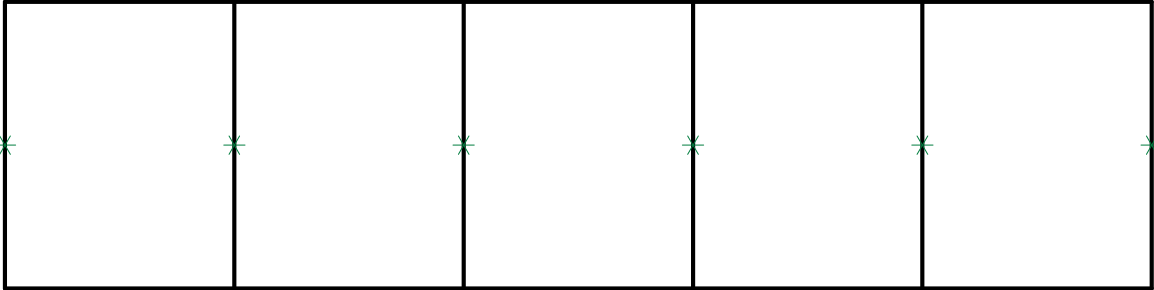

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 階 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

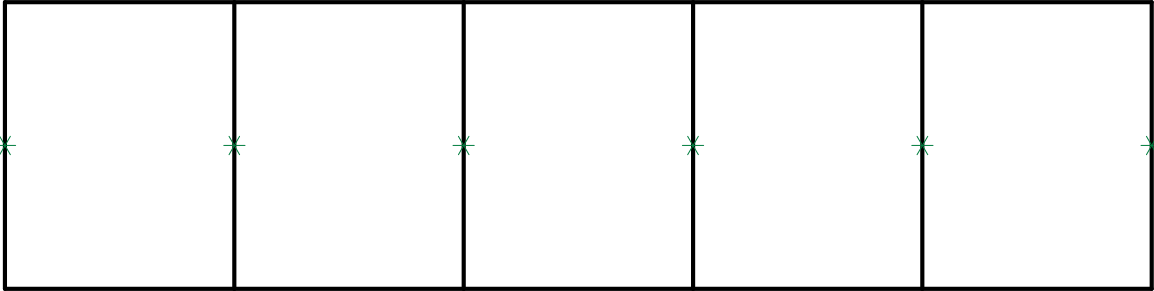




X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 階 (S=1/263)


Y4
Y3

Y2
Y1

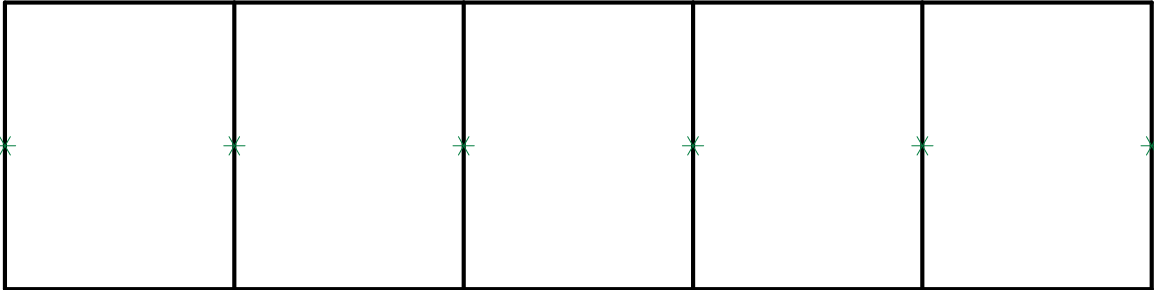

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 階 (S=1/263)

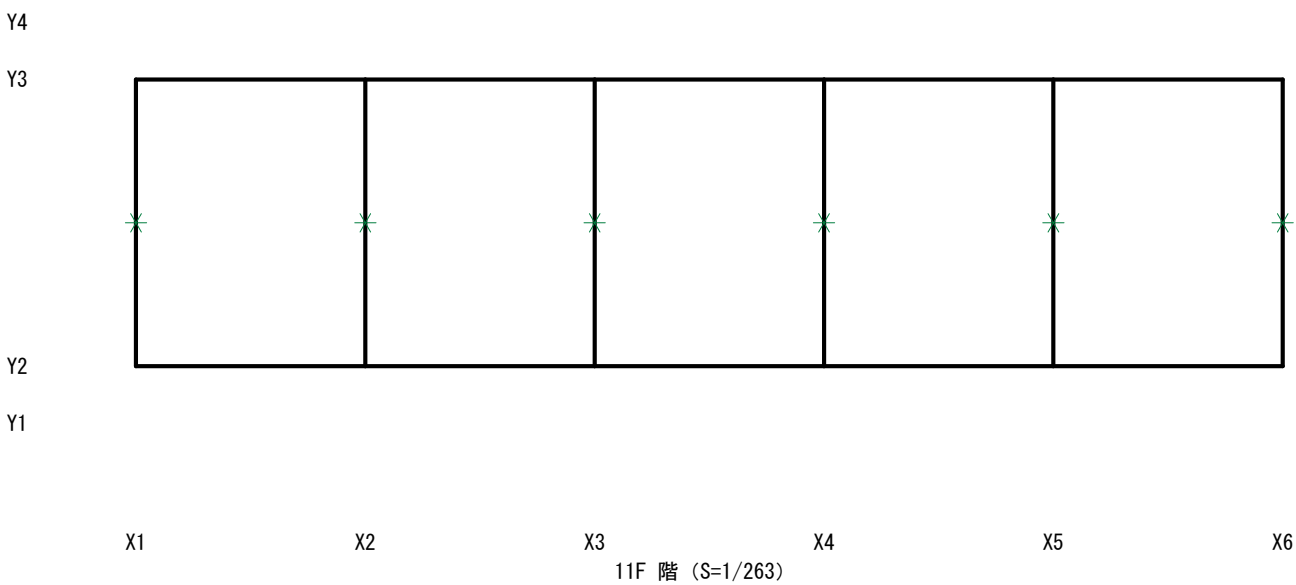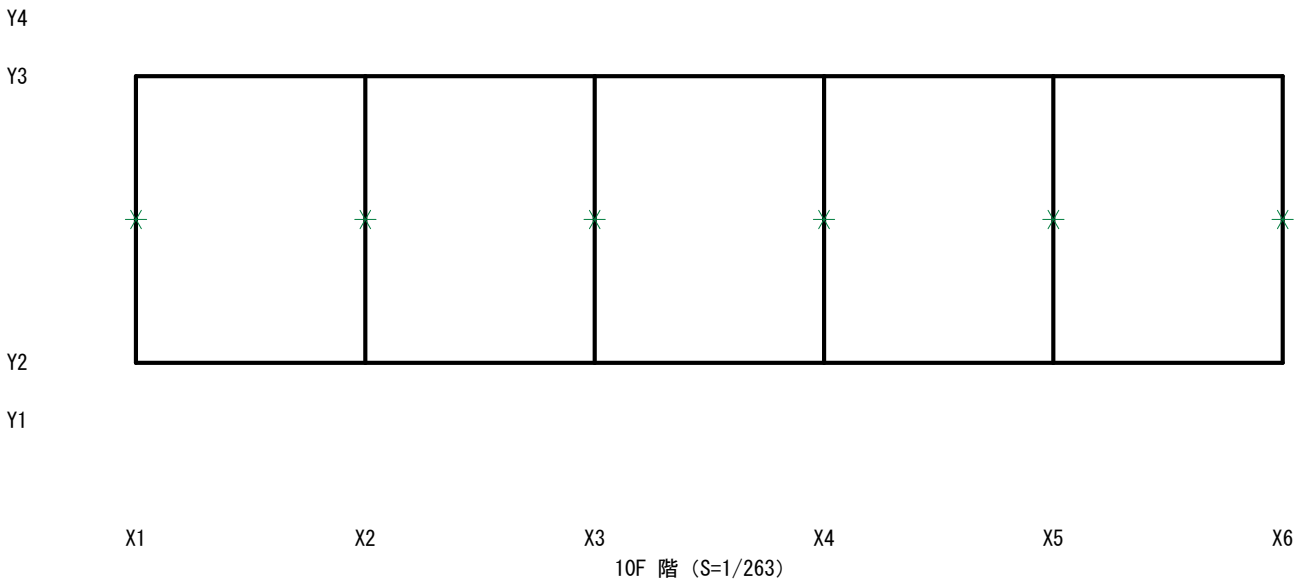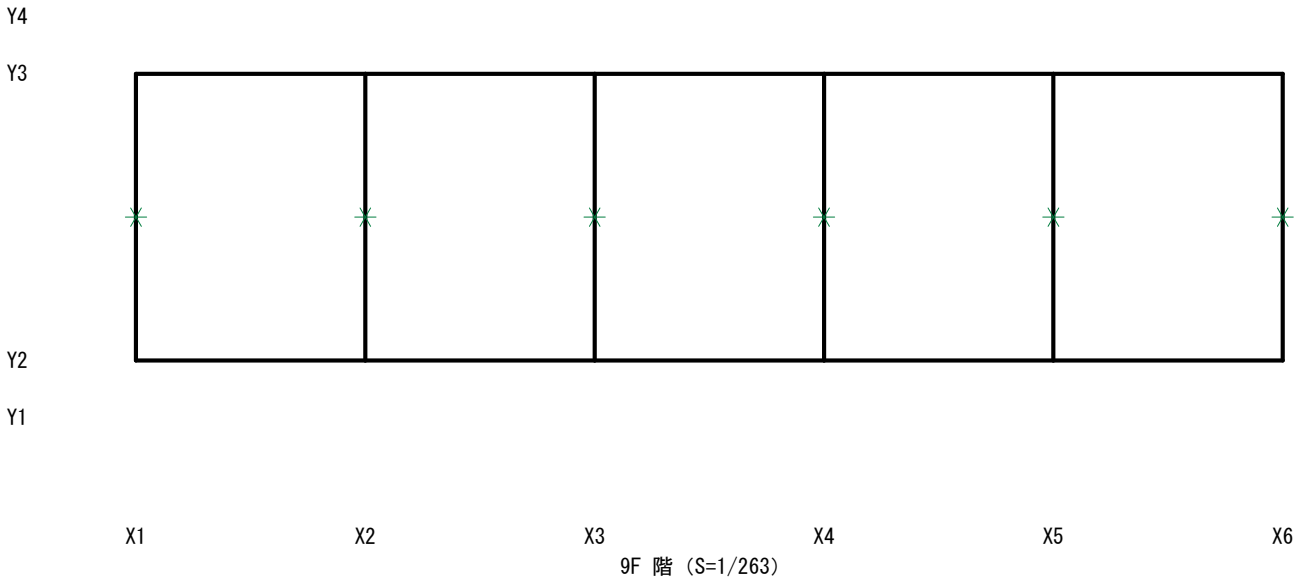

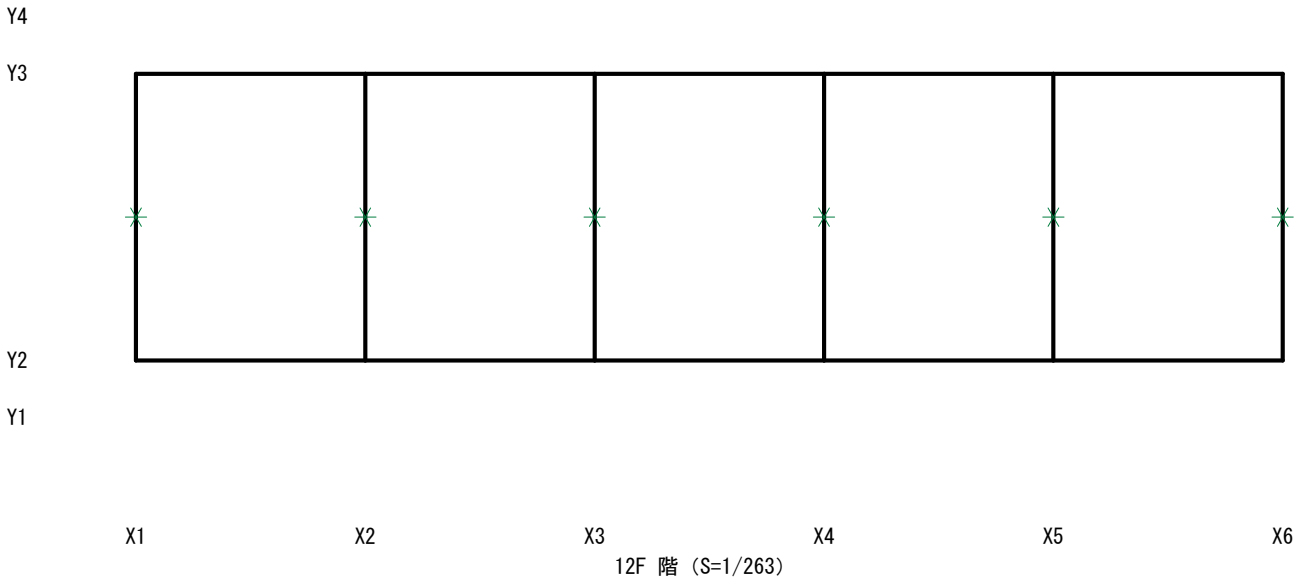

(2) R C 壁の計算条件

- 1) 計算指定 : 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート : ルート 3
- 3) せん断力の検討

ア) 地震時短期設計用せん断力
$$Q_d = Q_L + 1.00 * Q_E$$
開口補強筋 : R C 規準 (1999) 19 条 (26) ~ (28) 式による

イ) 許容せん断力R C 規準 (1999) 19 条 (22) 式による

ウ) せん断補強筋比
$$P_{smax} = 1.20 \%$$
$$P_{smin} = 0.25 \%$$

エ) せん断力の判定
(設計せん断力 / 許容せん断力) ≤ 1.00 を O K とする
- 4) 付帯柱の検討

許容圧縮耐力 : R C 規準 (1999) 19 条 (19.8) 式による

許容引張耐力 : R C 規準 (1999) 19 条 (19.9) 式による
(設計軸力 / 許容耐力) ≤ 1.0 を O K とする

(3) R C 壁の断面計算結果

記号説明		
記号	単位	説明
断面名 部材位置		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇階、〇〇フレーム、〇〇軸で表示します。
形状	t	cm 壁厚
	Lo/Ho	cm ①/② : ①は開口幅、②は開口高さ
	L'/H'	cm ①/② : ①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ
	L/H	cm ①/② : ①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ
	r	開口による低減率で、r1 ~ r3 の最小値
	r1	開口による低減率 (= 1 - Lo/L)
	r2	開口による低減率 (= 1 - √ ((Ho・Lo) / (H・L)))
	r3	開口による低減率 (= 1 - Ho/H)
材質		コンクリート : Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。() 内は、コンクリート強度。 鉄筋①/②/③ : ① : 鉄筋太物種別 1、② : 鉄筋太物種別 2、③ : 鉄筋細物種別
配筋	縦筋 横筋	mm 壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋、Sはシングル配筋を示します。
	ps	% 壁筋比
応力	Qd1	kN 壁の長期設計用せん断力。
	Qds	kN 壁の短期設計用せん断力Qds>Q1の場合はmax(Q1, rQw)を用います。
	L.no	上記Qdsの短期荷重ケース記号(注1)
	Qa1	kN 壁の長期許容せん断力
	Qw	kN 壁筋の負担できる許容せん断力 (= ps・t・L'・ft)

応力	ΣQc	kN	壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は $1/2$
	Q1	kN	壁の許容せん断力 ($=r \cdot t \cdot L \cdot fs$)
	Q2	kN	壁の許容せん断力 ($=r(Qw + \Sigma Qc)$)
	判定		作用せん断力に対する判定結果
開口	Td	kN	開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Tv	kN	開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Th	kN	開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	aTd	kN, cm ²	①-②, ③: ①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTv	kN, cm ²	①-②, ③: ①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTh	kN, cm ²	①-②, ③: ①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	判定		①/②/③: 斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果
付帯柱	B x D	cm	柱断面寸法 (幅xせい)
	X	主筋1	壁方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁方向の芯鉄筋
	Y	主筋1	壁と直交方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁と直交方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁と直交方向の芯鉄筋
	Ag		柱主筋全断面積
	NI	kN	長期設計軸力
	MI	kN・m	長期設計用曲げモーメント
	Ns	kN	短期設計軸力
	Ms	kN	短期設計用曲げモーメント
	L. no		短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号 (注1)
	Nc	kN	付帯柱の圧縮軸力
	Nt	kN	付帯柱の引張軸力
	Nac	kN	付帯柱の許容圧縮耐力
	Nat	kN	付帯柱の許容引張耐力
	判定		付帯柱の軸方向の判定結果

(注1) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		W2		W2		W2		W2				
部材位置		1F階X17レ-AY2軸		2F階X17レ-AY2軸		3F階X17レ-AY2軸		4F階X17レ-AY2軸				
形状	t	20.0		20.0		20.0		20.0				
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90				
	L' /H'	915 / 250		915 / 220		915 / 220		915 / 220				
	L/H	1000 / 373		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280				
	r	0.660		0.660		0.660		0.660				
	r1	0.660		0.660		0.660		0.660				
	r2	0.686		0.669		0.669		0.669				
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679				
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295				
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D				
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D				
応力	ps	0.36		0.36		0.36		0.36				
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0				
	Qds	1835.2		1815.3		1799.4		1752.6				
	L.no	K2		K2		K2		K2				
	Qal	1122.0		1122.0		1122.0		1122.0				
	Qw	1925.4		1925.4		1925.4		1925.4				
	rQw	1270.7		1270.7		1270.7		1270.7				
	ΣQc	3043.0		3043.0		3043.0		3043.0				
	Q1	1683.0		1683.0		1683.0		1683.0				
	Q2	3279.2		3279.2		3279.2		3279.2				
開口	判定	OK		OK		OK		OK				
	Td	154.7		154.7		154.7		154.7				
	Tv	91.2		91.2		91.2		91.2				
	Th	188.6		210.8		210.8		210.8				
	aTd	6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2				
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8				
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8				
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK				
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱		
	B x D	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85		
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	
		主筋2										
		芯鉄筋										
	Y	主筋1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	
		主筋2										
		芯鉄筋										
	Ag	111.16	111.16	111.16	111.16	111.16	111.16	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	8749.8	8749.8	7972.6	7972.6	7212.7	7212.7	6458.5	6458.5	6458.5	6458.5
		MI	36.2	36.2	33.5	33.5	30.2	30.2	26.9	26.9	26.9	26.9
		Nc	4378.5	4378.5	3989.7	3989.7	3609.4	3609.4	3231.9	3231.9	3231.9	3231.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13330.7	13330.7	13330.7	13330.7	13330.7	13330.7	13102.0	13102.0	13102.0	13102.0
		Nat	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	8749.8	8749.8	7972.6	7972.6	7212.7	7212.7	6458.5	6458.5	6458.5	6458.5
		Ms	48716.3	48716.3	41856.1	41856.1	36737.2	36737.2	31657.4	31657.4	31657.4	31657.4
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	9246.5	9246.5	8171.9	8171.9	7280.1	7280.1	6395.0	6395.0	6395.0	6395.0
		Nt	-496.7	-496.7	-199.3	-199.3	-67.4	-67.4	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	26661.4	26661.4	26661.4	26661.4	26661.4	26661.4	26204.1	26204.1	26204.1	26204.1
	Nat	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2				
部材位置		5F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸				
形状	t	20.0		20.0		20.0		20.0				
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90				
	L' /H'	915 / 220		915 / 220		915 / 220		915 / 220				
	L/H	1000 / 280		1000 / 283		1000 / 280		1000 / 280				
	r	0.660		0.660		0.660		0.660				
	r1	0.660		0.660		0.660		0.660				
	r2	0.669		0.671		0.669		0.669				
	r3	0.679		0.681		0.679		0.679				
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295				
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D				
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D				
応力	ps	0.36		0.36		0.36		0.36				
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0				
	Qds	1678.1		1588.7		1475.2		1342.1				
	L.no	K2		K2		K2		K2				
	Qal	1122.0		1122.0		1122.0		1122.0				
	Qw	1925.4		1925.4		1925.4		1925.4				
	rQw	1270.7		1270.7		1270.7		1270.7				
	ΣQc	3043.0		3043.0		3043.0		3043.0				
	Q1	1683.0		1683.0		1683.0		1683.0				
	Q2	3279.2		3279.2		3279.2		3279.2				
開口	判定	OK		OK		OK		OK				
	Td	154.3		146.0		135.6		123.4				
	Tv	91.0		86.1		80.0		72.8				
	Th	210.2		198.2		184.8		168.1				
	aTd	6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2				
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8				
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8				
判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK					
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱		
	B x D	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85		
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	
		主筋2										
		芯鉄筋										
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	
		主筋2										
		芯鉄筋										
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	5704.2	5704.2	4949.8	4949.8	4199.9	4199.9	3450.1	3450.1	3450.1	3450.1
		MI	23.7	23.7	20.4	20.4	17.2	17.2	14.0	14.0	14.0	14.0
		Nc	2854.4	2854.4	2476.9	2476.9	2101.7	2101.7	1726.4	1726.4	1726.4	1726.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13102.0	13102.0	13102.0	13102.0	13102.0	13102.0	13102.0	13102.0	13102.0	13102.0
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	5704.2	5704.2	4949.8	4949.8	4199.9	4199.9	3450.1	3450.1	3450.1	3450.1
		Ms	26703.8	26703.8	21956.6	21956.6	17424.0	17424.0	13247.7	13247.7	13247.7	13247.7
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	5522.5	5522.5	4670.5	4670.5	3842.4	3842.4	3049.8	3049.8	3049.8	3049.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	26204.1	26204.1	26204.1	26204.1	26204.1	26204.1	26204.1	26204.1	26204.1	26204.1
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2t		W2t		W2t		W2t			
部材位置		9F階X17レ-ΔY2軸		10F階X17レ-ΔY2軸		11F階X17レ-ΔY2軸		12F階X17レ-ΔY2軸			
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0			
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90			
	L' /H'	915 / 220		915 / 220		915 / 220		915 / 220			
	L/H	1000 / 280		1000 / 285		1000 / 280		1000 / 280			
	r	0.660		0.660		0.660		0.660			
	r1	0.660		0.660		0.660		0.660			
	r2	0.669		0.672		0.669		0.669			
	r3	0.679		0.684		0.679		0.679			
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295			
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D			
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D			
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40			
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0			
	Qds	1100.3		930.8		749.2		539.3			
	L. no	K2		K2		K2		K2			
	Qal	1009.8		938.5		938.5		938.5			
	Qw	1925.4		1925.4		1925.4		1925.4			
	rQw	1270.7		1270.7		1270.7		1270.7			
	ΣQc	3043.0		2831.6		2831.6		2831.6			
	Q1	1514.7		1407.8		1407.8		1407.8			
	Q2	3279.2		3139.6		3139.6		3139.6			
	判定	OK		OK		OK		OK			
	開口	Td	101.1		85.6		68.9		49.6		
Tv		59.7		50.5		40.6		29.2			
Th		137.8		115.6		93.8		67.6			
aTd		4-D13 302.3		4-D13 302.3		4-D13 302.3		4-D13 302.3			
aTv		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9			
aTh		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9			
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK			
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2									
		芯鉄筋									
		主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y	主筋2									
		芯鉄筋									
		Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28
		長期	NI	2705.3	2705.3	1963.6	1963.6	1253.7	1253.7	543.5	543.5
	MI		10.9	10.9	8.0	8.0	5.1	5.1	2.2	2.2	2.2
	Nc		1353.7	1353.7	982.6	982.6	627.4	627.4	272.0	272.0	272.0
	Nt		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Nac		13102.0	13102.0	10918.4	10918.4	10918.4	10918.4	10918.4	10918.4	10918.4
	Nat		1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期		Ns	2705.3	2705.3	1963.6	1963.6	1253.7	1253.7	543.5	543.5
	Ms	9443.8	9443.8	6317.2	6317.2	3644.7	3644.7	1527.7	1527.7	1527.7	
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Nc	2297.0	2297.0	1613.5	1613.5	991.3	991.3	424.5	424.5	424.5	
	Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Nac	26204.1	26204.1	21836.7	21836.7	21836.7	21836.7	21836.7	21836.7	21836.7	
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X2フレイムY2軸		2F階X2フレイムY2軸		3F階X2フレイムY2軸		4F階X2フレイムY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	915 / 250		915 / 220		915 / 220		915 / 220		
	L/H	1000 / 373		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2552.8		2450.3		2320.0		2178.2		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	1925.4		1925.4		1925.4		1925.4		
	rQw	1925.4		1925.4		1925.4		1925.4		
	ΣQc	3153.2		3153.2		3153.2		3153.2		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	5078.5		5078.5		5078.5		5078.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	95.28	95.28	
	長期	NI	14257.9	14257.9	13001.6	13001.6	11759.4	11759.4	10524.0	10524.0
		MI	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
		Nc	7129.0	7129.0	6500.9	6500.9	5879.8	5879.8	5262.0	5262.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14069.4	14069.4	14069.4	14069.4	14069.4	14069.4	13612.0	13612.0
		Nat	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	1858.0	1858.0
	短期	Ns	14257.9	14257.9	13001.6	13001.6	11759.4	11759.4	10524.0	10524.0
		Ms	57342.5	57342.5	47855.3	47855.3	41028.1	41028.1	34571.3	34571.3
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	12863.2	12863.2	11286.3	11286.3	9982.5	9982.5	8719.1	8719.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	28138.8	28138.8	28138.8	28138.8	28138.8	28138.8	27224.1	27224.1
	Nat	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1t		
部材位置		5F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	915 / 220		920 / 220		920 / 220		920 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 283		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2022.2		1845.2		1652.9		1439.0		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	1925.4		1935.9		1935.9		1935.9		
	rQw	1925.4		1935.9		1935.9		1935.9		
	ΣQc	3153.2		2950.5		2950.5		2950.5		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	5078.5		4886.4		4886.4		4886.4		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 85	120x 85	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	9288.7	9288.7	8057.2	8057.2	6840.5	6840.5	5623.9	5623.9
		MI	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
		Nc	4644.4	4644.4	4028.6	4028.6	3420.3	3420.3	2812.0	2812.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13612.0	13612.0	12892.0	12892.0	12892.0	12892.0	12892.0	12892.0
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	9288.7	9288.7	8057.2	8057.2	6840.5	6840.5	5623.9	5623.9
		Ms	28516.2	28516.2	22900.4	22900.4	17729.9	17729.9	13145.1	13145.1
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	7495.9	7495.9	6318.6	6318.6	5193.3	5193.3	4126.5	4126.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	27224.1	27224.1	25784.1	25784.1	25784.1	25784.1	25784.1	25784.1
		Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1t		W1t		W1t		W1t		
部材位置		9F階X2フレ-ΔY2軸		10F階X2フレ-ΔY2軸		11F階X2フレ-ΔY2軸		12F階X2フレ-ΔY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	930 / 220		930 / 220		930 / 220		930 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 285		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1249.3		986.7		698.1		353.1		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1422.0		1422.0		1422.0		
	Qw	1956.9		1956.9		1956.9		1956.9		
	rQw	1956.9		1956.9		1956.9		1956.9		
	ΣQc	2545.3		2367.2		2367.2		2367.2		
	Q1	2295.0		2133.0		2133.0		2133.0		
	Q2	4502.2		4324.2		4324.2		4324.2		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
付帯柱	判定									
	B x D	左柱 120x 70	右柱 120x 70	左柱 120x 70	右柱 120x 70	左柱 120x 70	右柱 120x 70	左柱 120x 70	右柱 120x 70	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	4420.8	4420.8	3225.0	3225.0	2079.7	2079.7	934.6	934.6
		MI	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
		Nc	2210.4	2210.4	1612.5	1612.5	1039.9	1039.9	467.3	467.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11452.0	11452.0	9543.4	9543.4	9543.4	9543.4	9543.4	9543.4
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	4420.8	4420.8	3225.0	3225.0	2079.7	2079.7	934.6	934.6
		Ms	9159.6	9159.6	5705.9	5705.9	2910.7	2910.7	972.6	972.6
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3126.4	3126.4	2183.1	2183.1	1330.9	1330.9	564.6	564.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	22904.1	22904.1	19086.7	19086.7	19086.7	19086.7	19086.7	19086.7
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	915 / 250		915 / 220		915 / 220		915 / 220		
	L/H	1000 / 373		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2551.0		2445.4		2312.9		2169.3		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	1925.4		1925.4		1925.4		1925.4		
	rQw	1925.4		1925.4		1925.4		1925.4		
	ΣQc	3153.2		3153.2		3153.2		3153.2		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	5078.5		5078.5		5078.5		5078.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	95.28	95.28	
	長期	NI	14229.8	14229.8	12984.8	12984.8	11754.3	11754.3	10523.6	10523.6
		MI	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		Nc	7114.9	7114.9	6492.4	6492.4	5877.2	5877.2	5261.9	5261.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14069.4	14069.4	14069.4	14069.4	14069.4	14069.4	13612.0	13612.0
		Nat	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	1858.0	1858.0
	短期	Ns	14229.8	14229.8	12984.8	12984.8	11754.3	11754.3	10523.6	10523.6
		Ms	57446.8	57446.8	47943.8	47943.8	41095.9	41095.9	34619.0	34619.0
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	12859.6	12859.6	11286.8	11286.8	9986.7	9986.7	8723.7	8723.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	28138.8	28138.8	28138.8	28138.8	28138.8	28138.8	27224.1	27224.1
	Nat	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1t		
部材位置		5F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	915 / 220		920 / 220		920 / 220		920 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 283		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2012.0		1834.0		1641.2		1427.1		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	1925.4		1935.9		1935.9		1935.9		
	rQw	1925.4		1935.9		1935.9		1935.9		
	ΣQc	3153.2		2950.5		2950.5		2950.5		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	5078.5		4886.4		4886.4		4886.4		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 85	120x 85	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	9293.0	9293.0	8066.2	8066.2	6853.4	6853.4	5640.6	5640.6
		MI	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
		Nc	4646.5	4646.5	4033.1	4033.1	3426.7	3426.7	2820.3	2820.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13612.0	13612.0	12892.0	12892.0	12892.0	12892.0	12892.0	12892.0
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	9293.0	9293.0	8066.2	8066.2	6853.4	6853.4	5640.6	5640.6
		Ms	28544.0	28544.0	22909.4	22909.4	17727.6	17727.6	13131.4	13131.4
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	7500.9	7500.9	6324.0	6324.0	5199.5	5199.5	4133.4	4133.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	27224.1	27224.1	25784.1	25784.1	25784.1	25784.1	25784.1	25784.1
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1t		W1t		W1t		W1t		
部材位置		9F階X3フレーΔY2軸		10F階X3フレーΔY2軸		11F階X3フレーΔY2軸		12F階X3フレーΔY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	930 / 220		930 / 220		930 / 220		930 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 285		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1237.5		976.0		687.9		343.0		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1422.0		1422.0		1422.0		
	Qw	1956.9		1956.9		1956.9		1956.9		
	rQw	1956.9		1956.9		1956.9		1956.9		
	ΣQc	2545.3		2367.2		2367.2		2367.2		
	Q1	2295.0		2133.0		2133.0		2133.0		
	Q2	4502.2		4324.2		4324.2		4324.2		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	4447.1	4447.1	3261.1	3261.1	2103.7	2103.7	946.3	946.3
		MI	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
		Nc	2223.6	2223.6	1630.6	1630.6	1051.9	1051.9	473.2	473.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11452.0	11452.0	9543.4	9543.4	9543.4	9543.4	9543.4	9543.4
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	4447.1	4447.1	3261.1	3261.1	2103.7	2103.7	946.3	946.3
		Ms	9134.7	9134.7	5668.5	5668.5	2887.0	2887.0	960.9	960.9
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3137.0	3137.0	2197.4	2197.4	1340.5	1340.5	569.3	569.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	22904.1	22904.1	19086.7	19086.7	19086.7	19086.7	19086.7	19086.7
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	915 / 250		915 / 220		915 / 220		915 / 220		
	L/H	1000 / 373		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2551.0		2445.4		2312.9		2169.3		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	1925.4		1925.4		1925.4		1925.4		
	rQw	1925.4		1925.4		1925.4		1925.4		
	ΣQc	3153.2		3153.2		3153.2		3153.2		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	5078.5		5078.5		5078.5		5078.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	95.28	95.28	
	長期	NI	14229.8	14229.8	12984.8	12984.8	11754.3	11754.3	10523.6	10523.6
		MI	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		Nc	7114.9	7114.9	6492.4	6492.4	5877.2	5877.2	5261.9	5261.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14069.4	14069.4	14069.4	14069.4	14069.4	14069.4	13612.0	13612.0
		Nat	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	1858.0	1858.0
	短期	Ns	14229.8	14229.8	12984.8	12984.8	11754.3	11754.3	10523.6	10523.6
		Ms	57446.8	57446.8	47943.8	47943.8	41095.9	41095.9	34619.0	34619.0
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	12859.6	12859.6	11286.8	11286.8	9986.7	9986.7	8723.7	8723.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	28138.8	28138.8	28138.8	28138.8	28138.8	28138.8	27224.1	27224.1
	Nat	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1t		
部材位置		5F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	915 / 220		920 / 220		920 / 220		920 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 283		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2012.0		1834.0		1641.2		1427.1		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	1925.4		1935.9		1935.9		1935.9		
	rQw	1925.4		1935.9		1935.9		1935.9		
	ΣQc	3153.2		2950.5		2950.5		2950.5		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	5078.5		4886.4		4886.4		4886.4		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 85	120x 85	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	9293.0	9293.0	8066.2	8066.2	6853.4	6853.4	5640.6	5640.6
		MI	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
		Nc	4646.5	4646.5	4033.1	4033.1	3426.7	3426.7	2820.3	2820.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13612.0	13612.0	12892.0	12892.0	12892.0	12892.0	12892.0	12892.0
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	9293.0	9293.0	8066.2	8066.2	6853.4	6853.4	5640.6	5640.6
		Ms	28544.0	28544.0	22909.4	22909.4	17727.6	17727.6	13131.4	13131.4
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	7500.9	7500.9	6324.0	6324.0	5199.5	5199.5	4133.4	4133.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	27224.1	27224.1	25784.1	25784.1	25784.1	25784.1	25784.1	25784.1
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1t		W1t		W1t		W1t		
部材位置		9F階X4ﾌﾚｰﾏY2軸		10F階X4ﾌﾚｰﾏY2軸		11F階X4ﾌﾚｰﾏY2軸		12F階X4ﾌﾚｰﾏY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	930 / 220		930 / 220		930 / 220		930 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 285		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1237.5		976.0		687.9		343.0		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1422.0		1422.0		1422.0		
	Qw	1956.9		1956.9		1956.9		1956.9		
	rQw	1956.9		1956.9		1956.9		1956.9		
	ΣQc	2545.3		2367.2		2367.2		2367.2		
	Q1	2295.0		2133.0		2133.0		2133.0		
	Q2	4502.2		4324.2		4324.2		4324.2		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	4447.1	4447.1	3261.1	3261.1	2103.7	2103.7	946.3	946.3
		MI	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
		Nc	2223.6	2223.6	1630.6	1630.6	1051.9	1051.9	473.2	473.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11452.0	11452.0	9543.4	9543.4	9543.4	9543.4	9543.4	9543.4
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	4447.1	4447.1	3261.1	3261.1	2103.7	2103.7	946.3	946.3
		Ms	9134.7	9134.7	5668.5	5668.5	2887.0	2887.0	960.9	960.9
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3137.0	3137.0	2197.4	2197.4	1340.5	1340.5	569.3	569.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	22904.1	22904.1	19086.7	19086.7	19086.7	19086.7	19086.7	19086.7
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	915 / 250		915 / 220		915 / 220		915 / 220		
	L/H	1000 / 373		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2552.8		2450.3		2320.0		2178.2		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	1925.4		1925.4		1925.4		1925.4		
	rQw	1925.4		1925.4		1925.4		1925.4		
	ΣQc	3153.2		3153.2		3153.2		3153.2		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	5078.5		5078.5		5078.5		5078.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	95.28	95.28	
	長期	NI	14257.9	14257.9	13001.6	13001.6	11759.4	11759.4	10524.0	10524.0
		MI	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
		Nc	7129.0	7129.0	6500.9	6500.9	5879.8	5879.8	5262.0	5262.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14069.4	14069.4	14069.4	14069.4	14069.4	14069.4	13612.0	13612.0
		Nat	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	1858.0	1858.0
	短期	Ns	14257.9	14257.9	13001.6	13001.6	11759.4	11759.4	10524.0	10524.0
		Ms	57342.5	57342.5	47855.3	47855.3	41028.1	41028.1	34571.3	34571.3
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	12863.2	12863.2	11286.3	11286.3	9982.5	9982.5	8719.1	8719.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	28138.8	28138.8	28138.8	28138.8	28138.8	28138.8	27224.1	27224.1
	Nat	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1t		
部材位置		5F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	915 / 220		920 / 220		920 / 220		920 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 283		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2022.2		1845.2		1652.9		1439.0		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	1925.4		1935.9		1935.9		1935.9		
	rQw	1925.4		1935.9		1935.9		1935.9		
	ΣQc	3153.2		2950.5		2950.5		2950.5		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	5078.5		4886.4		4886.4		4886.4		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 85	120x 85	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	9288.7	9288.7	8057.2	8057.2	6840.5	6840.5	5623.9	5623.9
		MI	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
		Nc	4644.4	4644.4	4028.6	4028.6	3420.3	3420.3	2812.0	2812.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13612.0	13612.0	12892.0	12892.0	12892.0	12892.0	12892.0	12892.0
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	9288.7	9288.7	8057.2	8057.2	6840.5	6840.5	5623.9	5623.9
		Ms	28516.2	28516.2	22900.4	22900.4	17729.9	17729.9	13145.1	13145.1
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	7495.9	7495.9	6318.6	6318.6	5193.3	5193.3	4126.5	4126.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	27224.1	27224.1	25784.1	25784.1	25784.1	25784.1	25784.1	25784.1
		Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1t		W1t		W1t		W1t		
部材位置		9F階X5ﾌﾚｰﾒY2軸		10F階X5ﾌﾚｰﾒY2軸		11F階X5ﾌﾚｰﾒY2軸		12F階X5ﾌﾚｰﾒY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	930 / 220		930 / 220		930 / 220		930 / 220		
	L/H	1000 / 280		1000 / 285		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1249.3		986.7		698.1		353.1		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1422.0		1422.0		1422.0		
	Qw	1956.9		1956.9		1956.9		1956.9		
	rQw	1956.9		1956.9		1956.9		1956.9		
	ΣQc	2545.3		2367.2		2367.2		2367.2		
	Q1	2295.0		2133.0		2133.0		2133.0		
	Q2	4502.2		4324.2		4324.2		4324.2		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	4420.8	4420.8	3225.0	3225.0	2079.7	2079.7	934.6	934.6
		MI	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
		Nc	2210.4	2210.4	1612.5	1612.5	1039.9	1039.9	467.3	467.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11452.0	11452.0	9543.4	9543.4	9543.4	9543.4	9543.4	9543.4
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	4420.8	4420.8	3225.0	3225.0	2079.7	2079.7	934.6	934.6
		Ms	9159.6	9159.6	5705.9	5705.9	2910.7	2910.7	972.6	972.6
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3126.4	3126.4	2183.1	2183.1	1330.9	1330.9	564.6	564.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	22904.1	22904.1	19086.7	19086.7	19086.7	19086.7	19086.7	19086.7
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2				
部材位置		1F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸				
形状	t	20.0		20.0		20.0		20.0				
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90				
	L' /H'	915 / 250		915 / 220		915 / 220		915 / 220				
	L/H	1000 / 373		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280				
	r	0.660		0.660		0.660		0.660				
	r1	0.660		0.660		0.660		0.660				
	r2	0.686		0.669		0.669		0.669				
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679				
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295				
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D				
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D				
応力	ps	0.36		0.36		0.36		0.36				
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0				
	Qds	1835.2		1815.3		1799.4		1752.6				
	L.no	K2		K2		K2		K2				
	Qal	1122.0		1122.0		1122.0		1122.0				
	Qw	1925.4		1925.4		1925.4		1925.4				
	rQw	1270.7		1270.7		1270.7		1270.7				
	ΣQc	3043.0		3043.0		3043.0		3043.0				
	Q1	1683.0		1683.0		1683.0		1683.0				
	Q2	3279.2		3279.2		3279.2		3279.2				
開口	判定	OK		OK		OK		OK				
	Td	154.7		154.7		154.7		154.7				
	Tv	91.2		91.2		91.2		91.2				
	Th	188.6		210.8		210.8		210.8				
	aTd	6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2				
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8				
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8				
判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK					
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱		
	B x D	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85		
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	
		主筋2										
		芯鉄筋										
	Y	主筋1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	
		主筋2										
		芯鉄筋										
	Ag	111.16	111.16	111.16	111.16	111.16	111.16	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	8749.8	8749.8	7972.6	7972.6	7212.7	7212.7	6458.5	6458.5	6458.5	6458.5
		MI	36.2	36.2	33.5	33.5	30.2	30.2	26.9	26.9	26.9	26.9
		Nc	4378.5	4378.5	3989.7	3989.7	3609.4	3609.4	3231.9	3231.9	3231.9	3231.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13330.7	13330.7	13330.7	13330.7	13330.7	13330.7	13102.0	13102.0	13102.0	13102.0
		Nat	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6	2167.6	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	8749.8	8749.8	7972.6	7972.6	7212.7	7212.7	6458.5	6458.5	6458.5	6458.5
		Ms	48716.3	48716.3	41856.1	41856.1	36737.2	36737.2	31657.4	31657.4	31657.4	31657.4
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	9246.5	9246.5	8171.9	8171.9	7280.1	7280.1	6395.0	6395.0	6395.0	6395.0
		Nt	-496.7	-496.7	-199.3	-199.3	-67.4	-67.4	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	26661.4	26661.4	26661.4	26661.4	26661.4	26661.4	26204.1	26204.1	26204.1	26204.1
	Nat	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	4335.2	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2			
部材位置		5F階X6フレームY2軸		6F階X6フレームY2軸		7F階X6フレームY2軸		8F階X6フレームY2軸			
形状	t	20.0		20.0		20.0		20.0			
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90			
	L' /H'	915 / 220		915 / 220		915 / 220		915 / 220			
	L/H	1000 / 280		1000 / 283		1000 / 280		1000 / 280			
	r	0.660		0.660		0.660		0.660			
	r1	0.660		0.660		0.660		0.660			
	r2	0.669		0.671		0.669		0.669			
	r3	0.679		0.681		0.679		0.679			
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295			
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D			
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D			
応力	ps	0.36		0.36		0.36		0.36			
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0			
	Qds	1678.1		1588.7		1475.2		1342.1			
	L.no	K2		K2		K2		K2			
	Qal	1122.0		1122.0		1122.0		1122.0			
	Qw	1925.4		1925.4		1925.4		1925.4			
	rQw	1270.7		1270.7		1270.7		1270.7			
	ΣQc	3043.0		3043.0		3043.0		3043.0			
	Q1	1683.0		1683.0		1683.0		1683.0			
	Q2	3279.2		3279.2		3279.2		3279.2			
開口	判定	OK		OK		OK		OK			
	Td	154.3		146.0		135.6		123.4			
	Tv	91.0		86.1		80.0		72.8			
	Th	210.2		198.2		184.8		168.1			
	aTd	6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2			
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8			
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8			
判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK				
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	5704.2	5704.2	4949.8	4949.8	4199.9	4199.9	3450.1	3450.1	3450.1
		MI	23.7	23.7	20.4	20.4	17.2	17.2	14.0	14.0	14.0
		Nc	2854.4	2854.4	2476.9	2476.9	2101.7	2101.7	1726.4	1726.4	1726.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13102.0	13102.0	13102.0	13102.0	13102.0	13102.0	13102.0	13102.0	13102.0
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	5704.2	5704.2	4949.8	4949.8	4199.9	4199.9	3450.1	3450.1	3450.1
		Ms	26703.8	26703.8	21956.6	21956.6	17424.0	17424.0	13247.7	13247.7	13247.7
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	5522.5	5522.5	4670.5	4670.5	3842.4	3842.4	3049.8	3049.8	3049.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	26204.1	26204.1	26204.1	26204.1	26204.1	26204.1	26204.1	26204.1	26204.1
	Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2t		W2t		W2t		W2t				
部材位置		9F階X67レ-ΔY2軸		10F階X67レ-ΔY2軸		11F階X67レ-ΔY2軸		12F階X67レ-ΔY2軸				
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0				
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90				
	L' /H'	915 / 220		915 / 220		915 / 220		915 / 220				
	L/H	1000 / 280		1000 / 285		1000 / 280		1000 / 280				
	r	0.660		0.660		0.660		0.660				
	r1	0.660		0.660		0.660		0.660				
	r2	0.669		0.672		0.669		0.669				
	r3	0.679		0.684		0.679		0.679				
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)				
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295				
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D				
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D				
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40				
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0				
	Qds	1100.3		930.8		749.2		539.3				
	L. no	K2		K2		K2		K2				
	Qal	1009.8		938.5		938.5		938.5				
	Qw	1925.4		1925.4		1925.4		1925.4				
	rQw	1270.7		1270.7		1270.7		1270.7				
	ΣQc	3043.0		2831.6		2831.6		2831.6				
	Q1	1514.7		1407.8		1407.8		1407.8				
	Q2	3279.2		3139.6		3139.6		3139.6				
	判定	OK		OK		OK		OK				
	開口	Td	101.1		85.6		68.9		49.6			
Tv		59.7		50.5		40.6		29.2				
Th		137.8		115.6		93.8		67.6				
aTd		4-D13 302.3		4-D13 302.3		4-D13 302.3		4-D13 302.3				
aTv		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9				
aTh		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9				
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK				
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱		
	B x D	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85		
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	
		主筋2										
		芯鉄筋										
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	
		主筋2										
		芯鉄筋										
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	
	長期	NI	2705.3	2705.3	1963.6	1963.6	1253.7	1253.7	543.5	543.5	543.5	543.5
		MI	10.9	10.9	8.0	8.0	5.1	5.1	2.2	2.2	2.2	2.2
		Nc	1353.7	1353.7	982.6	982.6	627.4	627.4	272.0	272.0	272.0	272.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13102.0	13102.0	10918.4	10918.4	10918.4	10918.4	10918.4	10918.4	10918.4	10918.4
		Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期	Ns	2705.3	2705.3	1963.6	1963.6	1253.7	1253.7	543.5	543.5	543.5	543.5
		Ms	9443.8	9443.8	6317.2	6317.2	3644.7	3644.7	1527.7	1527.7	1527.7	1527.7
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	2297.0	2297.0	1613.5	1613.5	991.3	991.3	424.5	424.5	424.5	424.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nac		26204.1	26204.1	21836.7	21836.7	21836.7	21836.7	21836.7	21836.7	21836.7	21836.7	
Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

A-4.3.4 RC柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）



A-4.3.5 RC柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図

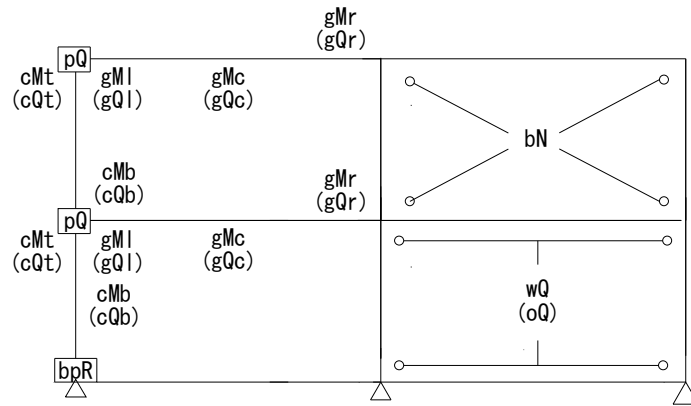

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)


はり検定値の端部には、 $\max$ (端部検定値、ハンチ位置検定値) を出力します。
 ただし、S はりの場合や、SRC はりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、 $\max$ (端部検定値、ハンチ位置検定値、継手位置検定値) を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定値は、端部には端部検定値を、中央には $\max$ (ハンチ位置検定値、継手位置検定値、中央検定値) を出力します。

(※2)


ベースプレートの検定値には、プレート部の検定値は含みません。


RF	34600	2800	0.19 (0.09)	0.50 (0.41)	0.31 (0.01)	0.01 (0.00)	0.40 (0.35)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.40 (0.35)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.40 (0.35)	0.01 (0.00)	0.53 (0.42)	0.31 (0.01)	0.19 (0.09)	0.14 (0.09)
			0.14 (0.09)	0.71 (0.59)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.53 (0.47)	0.00 (0.00)	0.53 (0.47)	0.00 (0.00)	0.53 (0.47)	0.00 (0.00)	0.53 (0.47)	0.00 (0.00)	0.53 (0.47)	0.00 (0.00)	0.69 (0.58)	
12F	2800	2800	0.10 (0.06)	0.69 (0.58)	0.39 (0.00)	0.00 (0.00)	0.53 (0.47)	0.29 (0.00)	0.00 (0.00)	0.53 (0.47)	0.29 (0.00)	0.00 (0.00)	0.53 (0.47)	0.00 (0.00)	0.71 (0.59)	0.39 (0.00)	0.10 (0.06)	0.11 (0.06)
11F			0.11 (0.06)	0.71 (0.59)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.54 (0.47)	0.00 (0.00)	0.54 (0.47)	0.00 (0.00)	0.53 (0.47)	0.00 (0.00)	0.53 (0.47)	0.00 (0.00)	0.53 (0.47)	0.00 (0.00)	0.71 (0.59)	
10F	2850	2800	0.10 (0.06)	0.69 (0.58)	0.39 (0.00)	0.00 (0.00)	0.53 (0.47)	0.29 (0.00)	0.00 (0.00)	0.53 (0.47)	0.29 (0.00)	0.00 (0.00)	0.54 (0.47)	0.00 (0.00)	0.71 (0.59)	0.39 (0.00)	0.10 (0.06)	0.10 (0.06)
9F			0.10 (0.06)	0.71 (0.59)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.00 (0.00)	0.35 (0.26)	
9F	2800	2800	0.10 (0.07)	0.35 (0.26)	0.27 (0.00)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.26 (0.00)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.26 (0.00)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.00 (0.00)	0.37 (0.27)	0.27 (0.00)	0.10 (0.07)	0.09 (0.07)
			0.09 (0.07)	0.37 (0.27)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.00 (0.00)	0.35 (0.26)	
8F	2800	2800	0.08 (0.07)	0.35 (0.26)	0.27 (0.00)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.26 (0.00)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.26 (0.00)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.00 (0.00)	0.37 (0.27)	0.27 (0.00)	0.08 (0.07)	0.08 (0.07)
			0.08 (0.07)	0.33 (0.27)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.00 (0.00)	0.30 (0.26)	
7F	2800	2800	0.07 (0.07)	0.30 (0.26)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.00 (0.00)	0.33 (0.27)	0.22 (0.00)	0.07 (0.07)	0.07 (0.07)
			0.07 (0.07)	0.33 (0.27)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.00 (0.00)	0.30 (0.26)	
6F	2825	2800	0.07 (0.07)	0.30 (0.26)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.00 (0.00)	0.33 (0.27)	0.22 (0.00)	0.07 (0.07)	0.07 (0.07)
			0.07 (0.07)	0.25 (0.25)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.23 (0.25)	
5F	2800	2800	0.07 (0.07)	0.23 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.25 (0.25)	0.21 (0.00)	0.07 (0.07)	0.07 (0.07)
			0.07 (0.07)	0.25 (0.25)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.23 (0.25)	
4F	2800	2800	0.07 (0.07)	0.23 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.25 (0.25)	0.21 (0.00)	0.07 (0.07)	0.07 (0.07)
			0.07 (0.07)	0.25 (0.25)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.23 (0.25)	
3F	2800	2800	0.07 (0.07)	0.23 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.25 (0.25)	0.21 (0.00)	0.07 (0.07)	0.07 (0.07)
			0.07 (0.07)	0.24 (0.24)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.26 (0.25)	0.22 (0.00)	0.07 (0.07)	
2F	3725	2800	0.06 (0.07)	0.26 (0.25)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.24 (0.24)	0.06 (0.07)
			0.07 (0.08)	0.24 (0.24)	0.21 (0.00)	0.01 (0.01)	0.27 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.01 (0.01)	0.26 (0.25)	0.21 (0.00)	0.07 (0.08)	
1F			0.10 (0.08)	0.11 (0.07)	0.01 (0.01)	0.01 (0.01)	0.10 (0.07)	0.00 (0.00)	0.10 (0.07)	0.00 (0.00)	0.10 (0.07)	0.00 (0.00)	0.11 (0.07)	0.01 (0.01)	0.01 (0.01)	0.05 (0.06)	0.10 (0.08)	
			0.05 (0.06)	0.07 (0.01)		0.11 (0.07)	0.05 (0.00)		0.10 (0.07)	0.05 (0.00)		0.10 (0.07)	0.05 (0.00)		0.11 (0.07)	0.07 (0.01)		
			8000		8000		8000		8000		8000		8000		40000			
			X1		X2		X3		X4		X5		X6		Y2 フレーム (S=1/300)			

RF	34600	2800	0.19 (0.09)	0.50 (0.41)	0.31 (0.01)	0.01 (0.00)	0.53 (0.42)	0.40 (0.35)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.40 (0.35)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.40 (0.35)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.40 (0.35)	0.23 (0.00)	0.01 (0.00)	0.53 (0.42)	0.31 (0.01)	0.19 (0.09)	
12F			0.10 (0.06)	0.69 (0.58)	0.39 (0.00)	0.00 (0.00)	0.53 (0.47)	0.29 (0.00)	0.00 (0.00)	0.53 (0.47)	0.29 (0.00)	0.00 (0.00)	0.53 (0.47)	0.29 (0.00)	0.00 (0.00)	0.53 (0.47)	0.29 (0.00)	0.00 (0.00)	0.71 (0.59)	0.39 (0.00)	0.10 (0.06)	0.14 (0.09)	
11F		2850	0.10 (0.06)	0.69 (0.58)	0.39 (0.00)	0.00 (0.00)	0.53 (0.47)	0.29 (0.00)	0.00 (0.00)	0.53 (0.47)	0.29 (0.00)	0.00 (0.00)	0.53 (0.47)	0.29 (0.00)	0.00 (0.00)	0.53 (0.47)	0.29 (0.00)	0.00 (0.00)	0.71 (0.59)	0.39 (0.00)	0.10 (0.06)	0.11 (0.06)	
10F			0.10 (0.06)	0.69 (0.58)	0.39 (0.00)	0.00 (0.00)	0.53 (0.47)	0.29 (0.00)	0.00 (0.00)	0.53 (0.47)	0.29 (0.00)	0.00 (0.00)	0.53 (0.47)	0.29 (0.00)	0.00 (0.00)	0.53 (0.47)	0.29 (0.00)	0.00 (0.00)	0.71 (0.59)	0.39 (0.00)	0.10 (0.06)	0.10 (0.06)	
9F		2800	0.10 (0.07)	0.35 (0.26)	0.27 (0.00)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.26 (0.00)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.26 (0.00)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.26 (0.00)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.26 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.27)	0.27 (0.00)	0.10 (0.07)	0.10 (0.06)	
8F			0.09 (0.07)	0.37 (0.27)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.00 (0.00)	0.37 (0.27)	0.27 (0.00)	0.10 (0.07)	0.09 (0.07)	
7F		2800	0.08 (0.07)	0.35 (0.26)	0.27 (0.00)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.26 (0.00)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.26 (0.00)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.26 (0.00)	0.00 (0.00)	0.36 (0.27)	0.26 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.27)	0.27 (0.00)	0.08 (0.07)	0.08 (0.07)	
			0.08 (0.07)	0.33 (0.27)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.00 (0.00)	0.37 (0.27)	0.27 (0.00)	0.08 (0.07)	0.08 (0.07)	
6F		2800	0.07 (0.07)	0.30 (0.26)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.27)	0.22 (0.00)	0.07 (0.07)	0.07 (0.07)	
			0.07 (0.07)	0.33 (0.27)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.00 (0.00)	0.37 (0.27)	0.27 (0.00)	0.07 (0.07)	0.07 (0.07)	
5F		2825	0.07 (0.07)	0.30 (0.26)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.32 (0.26)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.27)	0.22 (0.00)	0.07 (0.07)	0.07 (0.07)	
			0.07 (0.07)	0.25 (0.25)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.37 (0.27)	0.27 (0.00)	0.07 (0.07)	0.07 (0.07)	
4F		2800	0.07 (0.07)	0.23 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.25)	0.21 (0.00)	0.07 (0.07)	0.07 (0.07)	
			0.07 (0.07)	0.25 (0.25)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.37 (0.27)	0.27 (0.00)	0.07 (0.07)	0.07 (0.07)	
3F		2800	0.07 (0.07)	0.23 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.25)	0.21 (0.00)	0.07 (0.07)	0.07 (0.07)	
			0.07 (0.07)	0.26 (0.25)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.37 (0.27)	0.27 (0.00)	0.07 (0.07)	0.07 (0.07)	
2F	2800	0.07 (0.07)	0.24 (0.24)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.26 (0.25)	0.22 (0.00)	0.07 (0.07)	0.07 (0.07)		
		0.06 (0.07)	0.26 (0.25)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.00 (0.00)	0.37 (0.27)	0.27 (0.00)	0.07 (0.07)	0.07 (0.07)		
1F	3725	0.07 (0.08)	0.24 (0.24)	0.21 (0.00)	0.01 (0.01)	0.27 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.27 (0.25)	0.21 (0.00)	0.01 (0.01)	0.26 (0.25)	0.21 (0.00)	0.07 (0.08)	0.07 (0.08)		
			0.10 (0.08)	0.11 (0.07)	0.01 (0.01)	0.01 (0.01)	0.10 (0.07)	0.00 (0.00)	0.10 (0.07)	0.00 (0.00)	0.10 (0.07)	0.00 (0.00)	0.11 (0.07)	0.01 (0.01)	0.01 (0.01)	0.05 (0.05)	0.05 (0.05)	0.10 (0.08)	0.10 (0.08)				
			0.05 (0.06)	0.07 (0.01)		0.11 (0.07)	0.05 (0.00)		0.10 (0.07)	0.05 (0.00)		0.10 (0.07)	0.05 (0.00)		0.11 (0.07)	0.07 (0.01)		0.11 (0.07)	0.07 (0.01)				
			8000		8000		8000		8000		8000		8000		8000		8000						
			40000																				
			X1		X2		X3		X4		X5		X6										
			Y3 フレーム (S=1/300)																				

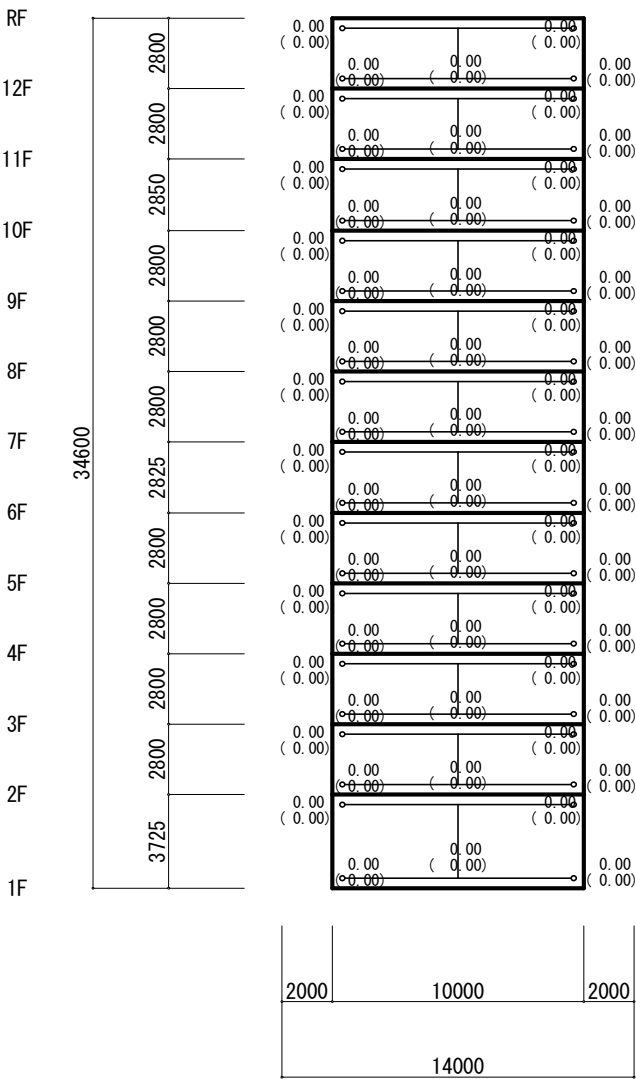



Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

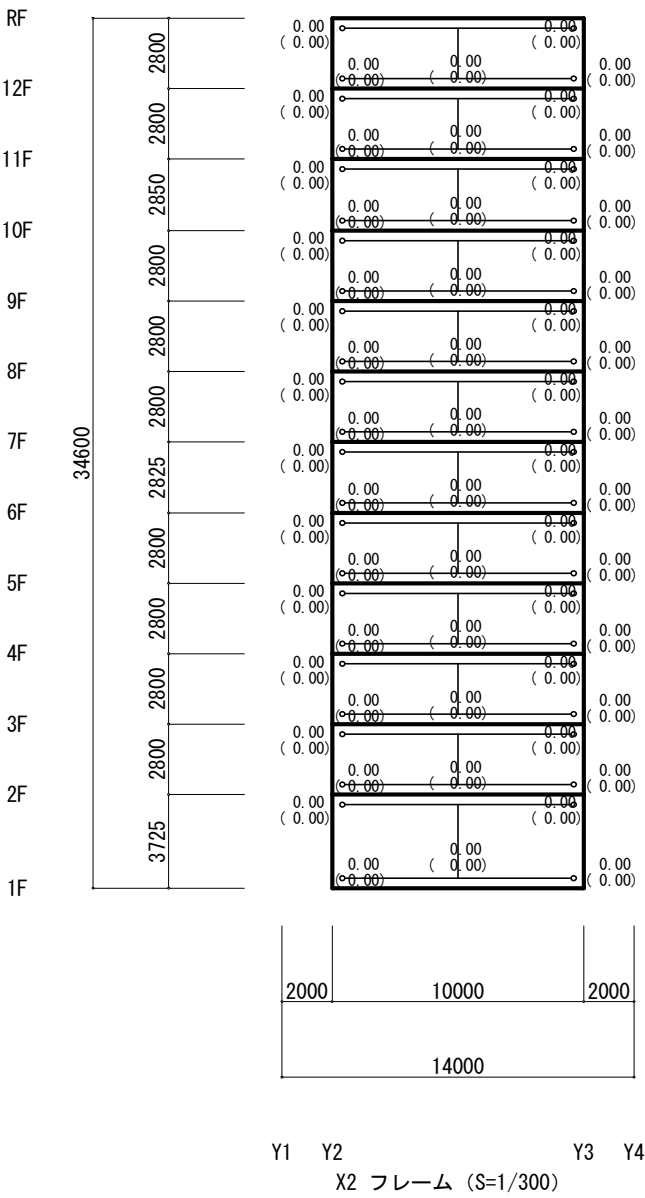

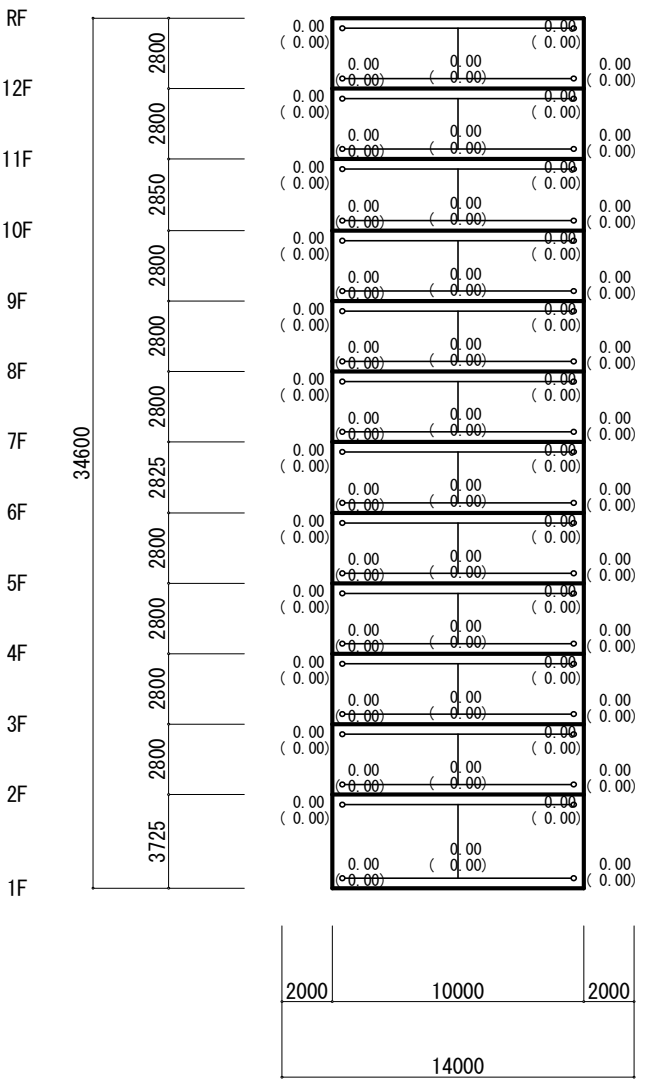


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)


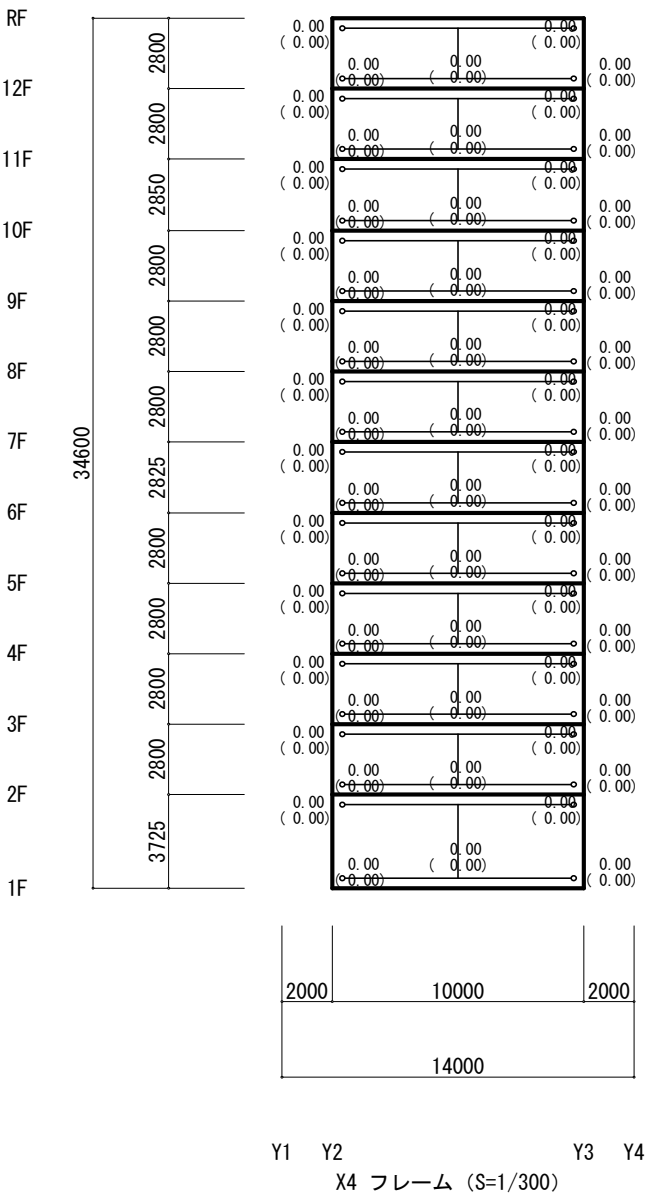


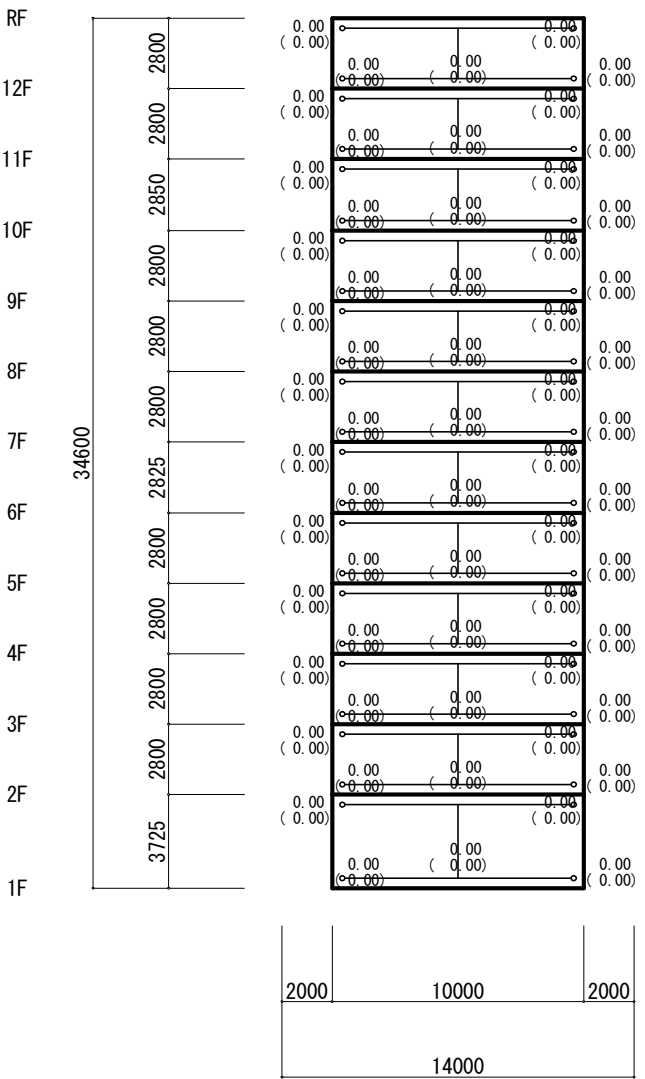

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

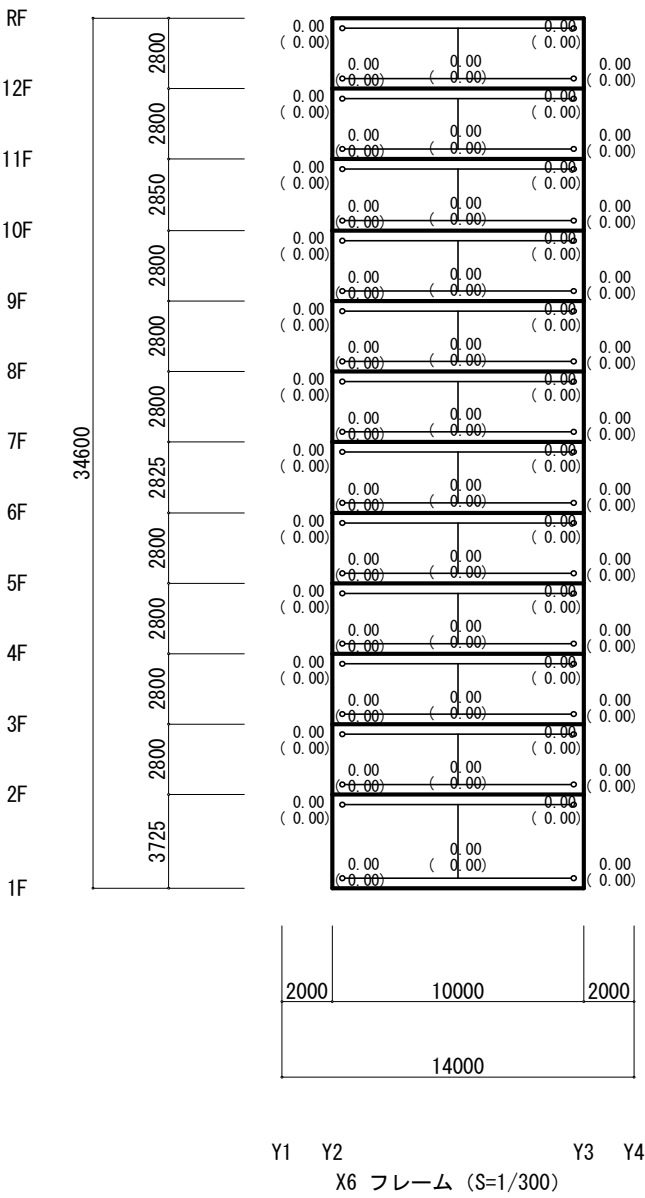

(2) 短期荷重時断面検定比図

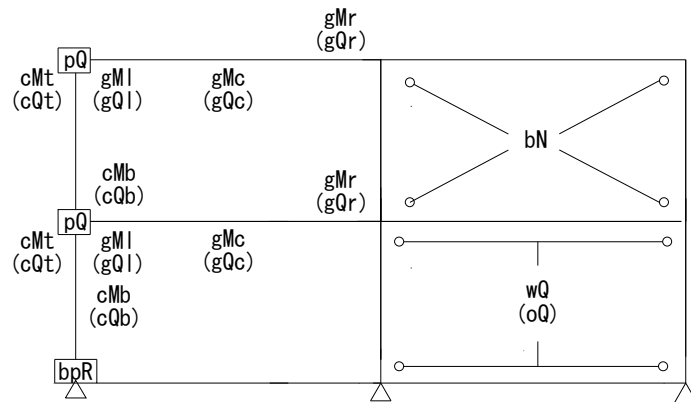

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定値の端部には、max(端部検定値、ハンチ位置検定値)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定値、ハンチ位置検定値、継手位置検定値)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定値は、端部には端部検定値を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定値、継手位置検定値、中央検定値)を出力します。


(※2)

ベースプレートの検定値には、プレート部の検定値は含みません。


RF	34600	2800	0.29 (0.08)	0.63 (0.55)	0.16 (0.28)	0.37 (0.29)	0.63 (0.60)	0.12 (0.35)	0.43 (0.38)	0.62 (0.59)	0.12 (0.35)	0.43 (0.38)	0.62 (0.60)	0.12 (0.35)	0.37 (0.29)	0.64 (0.56)	0.16 (0.28)	0.29 (0.08)	0.24 (0.08)					
			0.37 (0.27)	0.85 (0.77)	0.20 (0.37)	0.36 (0.43)	0.84 (0.82)	0.15 (0.48)	0.40 (0.52)	0.84 (0.82)	0.15 (0.48)	0.40 (0.52)	0.84 (0.82)	0.15 (0.48)	0.36 (0.43)	0.85 (0.77)	0.20 (0.37)	0.37 (0.27)						
			0.22 (0.35)	0.96 (0.85)	0.20 (0.45)	0.26 (0.62)	0.95 (0.91)	0.15 (0.57)	0.30 (0.67)	0.94 (0.91)	0.15 (0.56)	0.30 (0.67)	0.95 (0.91)	0.15 (0.57)	0.26 (0.62)	0.96 (0.85)	0.20 (0.45)	0.22 (0.35)		0.08 (0.27)				
			0.26 (0.35)	0.89 (0.71)	0.35 (0.71)	0.88 (0.62)	0.34 (0.72)	0.88 (0.67)	0.34 (0.72)	0.88 (0.67)	0.34 (0.72)	0.88 (0.67)	0.34 (0.72)	0.88 (0.67)	0.35 (0.72)	0.91 (0.71)	0.26 (0.35)							
			0.30 (0.42)	0.91 (0.71)	0.15 (0.49)	0.38 (0.77)	0.88 (0.72)	0.13 (0.50)	0.37 (0.75)	0.88 (0.72)	0.13 (0.50)	0.37 (0.75)	0.88 (0.72)	0.13 (0.50)	0.38 (0.77)	0.89 (0.71)	0.15 (0.49)	0.30 (0.42)			0.20 (0.42)			
			0.20 (0.42)	0.95 (0.75)	0.28 (0.77)	0.94 (0.76)	0.27 (0.75)	0.94 (0.76)	0.27 (0.75)	0.94 (0.76)	0.27 (0.75)	0.94 (0.76)	0.27 (0.75)	0.94 (0.76)	0.28 (0.77)	0.96 (0.75)	0.20 (0.42)							
			0.31 (0.47)	0.96 (0.75)	0.14 (0.53)	0.40 (0.61)	0.94 (0.76)	0.13 (0.54)	0.39 (0.62)	0.94 (0.76)	0.13 (0.54)	0.39 (0.62)	0.94 (0.76)	0.13 (0.54)	0.40 (0.61)	0.95 (0.75)	0.14 (0.53)	0.31 (0.47)				0.18 (0.47)		
			0.18 (0.47)	0.89 (0.80)	0.29 (0.61)	0.92 (0.82)	0.29 (0.62)	0.92 (0.82)	0.29 (0.62)	0.92 (0.82)	0.29 (0.62)	0.92 (0.82)	0.29 (0.62)	0.92 (0.82)	0.29 (0.61)	0.90 (0.79)	0.18 (0.47)							
			0.30 (0.54)	0.90 (0.79)	0.12 (0.58)	0.39 (0.68)	0.92 (0.82)	0.11 (0.60)	0.40 (0.70)	0.92 (0.82)	0.11 (0.60)	0.40 (0.70)	0.92 (0.82)	0.11 (0.60)	0.39 (0.68)	0.89 (0.80)	0.12 (0.58)	0.30 (0.54)					0.20 (0.54)	
			0.20 (0.54)	0.94 (0.83)	0.31 (0.68)	0.97 (0.83)	0.31 (0.70)	0.97 (0.83)	0.31 (0.70)	0.97 (0.83)	0.31 (0.70)	0.97 (0.83)	0.31 (0.70)	0.97 (0.83)	0.31 (0.68)	0.96 (0.83)	0.20 (0.54)							
			0.26 (0.59)	0.96 (0.83)	0.12 (0.61)	0.35 (0.75)	0.97 (0.83)	0.11 (0.61)	0.36 (0.77)	0.97 (0.83)	0.11 (0.61)	0.36 (0.77)	0.97 (0.83)	0.11 (0.61)	0.35 (0.75)	0.94 (0.83)	0.12 (0.61)	0.26 (0.59)						0.25 (0.59)
			0.25 (0.59)	0.84 (0.92)	0.36 (0.75)	0.94 (0.90)	0.36 (0.77)	0.94 (0.90)	0.36 (0.77)	0.94 (0.90)	0.36 (0.77)	0.94 (0.90)	0.36 (0.77)	0.94 (0.90)	0.36 (0.75)	0.85 (0.91)	0.25 (0.59)							
0.25 (0.61)	0.85 (0.91)	0.12 (0.69)	0.37 (0.75)	0.94 (0.90)	0.10 (0.68)	0.37 (0.76)	0.94 (0.90)	0.10 (0.68)	0.37 (0.76)	0.94 (0.90)	0.10 (0.68)	0.37 (0.75)	0.84 (0.92)	0.12 (0.69)	0.25 (0.61)	0.22 (0.61)								
0.22 (0.61)	0.87 (0.95)	0.33 (0.75)	0.97 (0.90)	0.33 (0.76)	0.97 (0.90)	0.33 (0.76)	0.97 (0.90)	0.33 (0.76)	0.97 (0.90)	0.33 (0.76)	0.97 (0.90)	0.33 (0.75)	0.88 (0.94)	0.22 (0.61)										
0.26 (0.68)	0.88 (0.94)	0.12 (0.72)	0.38 (0.79)	0.97 (0.90)	0.10 (0.68)	0.38 (0.80)	0.97 (0.90)	0.10 (0.68)	0.38 (0.80)	0.97 (0.90)	0.10 (0.68)	0.38 (0.79)	0.87 (0.95)	0.12 (0.72)	0.26 (0.68)		0.22 (0.68)							
0.22 (0.68)	0.89 (0.97)	0.35 (0.79)	0.98 (0.90)	0.35 (0.80)	0.98 (0.90)	0.35 (0.80)	0.98 (0.90)	0.35 (0.80)	0.98 (0.90)	0.35 (0.80)	0.98 (0.90)	0.35 (0.79)	0.90 (0.96)	0.22 (0.68)										
0.21 (0.59)	0.90 (0.96)	0.12 (0.74)	0.31 (0.83)	0.99 (0.90)	0.10 (0.68)	0.31 (0.82)	0.99 (0.90)	0.10 (0.68)	0.31 (0.82)	0.99 (0.90)	0.10 (0.68)	0.31 (0.83)	0.89 (0.97)	0.12 (0.74)	0.21 (0.59)			0.26 (0.59)						
0.26 (0.59)	0.92 (0.94)	0.36 (0.83)	0.96 (0.90)	0.35 (0.82)	0.96 (0.90)	0.35 (0.82)	0.96 (0.90)	0.35 (0.82)	0.96 (0.90)	0.35 (0.82)	0.96 (0.90)	0.36 (0.83)	0.93 (0.94)	0.26 (0.59)										
0.16 (0.67)	0.93 (0.94)	0.12 (0.72)	0.25 (0.85)	0.96 (0.90)	0.10 (0.68)	0.24 (0.83)	0.96 (0.90)	0.10 (0.68)	0.24 (0.83)	0.96 (0.90)	0.10 (0.68)	0.25 (0.85)	0.92 (0.94)	0.12 (0.72)	0.16 (0.67)				0.40 (0.67)					
0.40 (0.67)	0.80 (0.84)	0.43 (0.85)	0.83 (0.82)	0.42 (0.83)	0.83 (0.82)	0.42 (0.83)	0.83 (0.82)	0.42 (0.83)	0.83 (0.82)	0.42 (0.83)	0.83 (0.82)	0.43 (0.85)	0.80 (0.84)	0.40 (0.67)										
0.15 (0.70)	0.80 (0.84)	0.11 (0.63)	0.04 (0.88)	0.83 (0.82)	0.10 (0.60)	0.03 (0.85)	0.83 (0.82)	0.10 (0.61)	0.03 (0.85)	0.83 (0.82)	0.10 (0.60)	0.04 (0.88)	0.80 (0.84)	0.11 (0.63)	0.15 (0.70)					0.76 (0.70)				
0.76 (0.70)	0.36 (0.37)	0.79 (0.88)	0.32 (0.28)	0.76 (0.85)	0.33 (0.30)	0.76 (0.85)	0.33 (0.30)	0.76 (0.85)	0.33 (0.30)	0.76 (0.85)	0.33 (0.30)	0.79 (0.88)	0.43 (0.32)	0.76 (0.70)										
0.43 (0.32)	0.08 (0.31)		0.31 (0.29)	0.03 (0.23)		0.33 (0.30)	0.03 (0.23)		0.32 (0.28)	0.03 (0.23)		0.36 (0.37)	0.08 (0.31)											
		8000		8000		8000		8000		8000		8000												
40000																								
X1		X2		X3		X4		X5		X6														
Y2 フレーム (S=1/300)																								

RF	34600	2800	0.28 (0.08)	0.63 (0.55)	0.16 (0.28)	0.37 (0.29)	0.63 (0.60)	0.12 (0.35)	0.43 (0.38)	0.62 (0.59)	0.12 (0.35)	0.43 (0.38)	0.62 (0.60)	0.12 (0.35)	0.43 (0.29)	0.63 (0.56)	0.16 (0.28)	0.28 (0.08)	0.24 (0.08)	
12F			0.37 (0.27)	0.85 (0.08)	0.20 (0.37)	0.36 (0.43)	0.84 (0.82)	0.15 (0.48)	0.40 (0.52)	0.84 (0.82)	0.15 (0.48)	0.40 (0.52)	0.84 (0.82)	0.15 (0.48)	0.36 (0.43)	0.85 (0.29)	0.20 (0.37)	0.37 (0.27)		
11F			0.08 (0.35)	0.96 (0.85)	0.12 (0.45)	0.95 (0.62)	0.17 (0.91)	0.30 (0.91)	0.94 (0.56)	0.17 (0.67)	0.95 (0.91)	0.12 (0.57)	0.96 (0.62)	0.12 (0.57)	0.95 (0.62)	0.17 (0.45)	0.30 (0.45)	0.94 (0.35)		0.08 (0.27)
10F			0.22 (0.35)	0.96 (0.35)	0.20 (0.71)	0.26 (0.62)	0.95 (0.72)	0.15 (0.67)	0.30 (0.72)	0.94 (0.67)	0.15 (0.56)	0.30 (0.72)	0.95 (0.67)	0.15 (0.56)	0.26 (0.72)	0.96 (0.62)	0.20 (0.71)	0.22 (0.35)		0.26 (0.35)
9F			0.30 (0.42)	0.91 (0.71)	0.15 (0.49)	0.38 (0.77)	0.88 (0.72)	0.13 (0.50)	0.37 (0.75)	0.88 (0.72)	0.13 (0.50)	0.37 (0.75)	0.88 (0.72)	0.13 (0.50)	0.38 (0.77)	0.91 (0.71)	0.15 (0.49)	0.30 (0.42)		0.30 (0.42)
8F			0.20 (0.42)	0.95 (0.75)	0.28 (0.77)	0.94 (0.77)	0.27 (0.76)	0.94 (0.75)	0.27 (0.76)	0.94 (0.75)	0.27 (0.76)	0.94 (0.75)	0.27 (0.76)	0.94 (0.75)	0.27 (0.76)	0.95 (0.75)	0.28 (0.77)	0.96 (0.75)		0.20 (0.42)
7F			0.31 (0.47)	0.96 (0.75)	0.14 (0.53)	0.40 (0.61)	0.94 (0.76)	0.13 (0.54)	0.39 (0.62)	0.94 (0.76)	0.13 (0.54)	0.39 (0.62)	0.94 (0.76)	0.13 (0.54)	0.40 (0.61)	0.96 (0.75)	0.14 (0.53)	0.31 (0.47)		0.31 (0.47)
6F			0.18 (0.47)	0.89 (0.80)	0.29 (0.61)	0.92 (0.82)	0.29 (0.62)	0.92 (0.82)	0.29 (0.62)	0.92 (0.82)	0.29 (0.62)	0.92 (0.82)	0.29 (0.62)	0.92 (0.82)	0.29 (0.62)	0.89 (0.80)	0.29 (0.61)	0.90 (0.79)		0.18 (0.47)
5F			0.30 (0.54)	0.90 (0.79)	0.12 (0.58)	0.39 (0.68)	0.92 (0.82)	0.11 (0.60)	0.40 (0.70)	0.92 (0.82)	0.11 (0.60)	0.40 (0.70)	0.92 (0.82)	0.11 (0.60)	0.39 (0.68)	0.90 (0.80)	0.12 (0.58)	0.30 (0.54)		0.30 (0.54)
4F			0.20 (0.54)	0.94 (0.83)	0.31 (0.68)	0.97 (0.83)	0.31 (0.70)	0.97 (0.83)	0.31 (0.70)	0.97 (0.83)	0.31 (0.70)	0.97 (0.83)	0.31 (0.70)	0.97 (0.83)	0.31 (0.70)	0.94 (0.83)	0.31 (0.68)	0.96 (0.83)		0.20 (0.54)
3F			0.26 (0.59)	0.96 (0.83)	0.12 (0.61)	0.35 (0.75)	0.97 (0.83)	0.11 (0.61)	0.36 (0.77)	0.97 (0.83)	0.11 (0.61)	0.36 (0.77)	0.97 (0.83)	0.11 (0.61)	0.35 (0.75)	0.96 (0.83)	0.12 (0.61)	0.26 (0.59)		0.26 (0.59)
2F			0.25 (0.61)	0.85 (0.91)	0.12 (0.69)	0.37 (0.75)	0.94 (0.90)	0.10 (0.68)	0.37 (0.76)	0.94 (0.90)	0.10 (0.68)	0.37 (0.76)	0.94 (0.90)	0.10 (0.68)	0.37 (0.75)	0.85 (0.92)	0.12 (0.69)	0.25 (0.61)		0.25 (0.61)
1F			0.22 (0.61)	0.87 (0.95)	0.33 (0.75)	0.97 (0.90)	0.33 (0.76)	0.97 (0.90)	0.33 (0.76)	0.97 (0.90)	0.33 (0.76)	0.97 (0.90)	0.33 (0.76)	0.97 (0.90)	0.33 (0.75)	0.88 (0.94)	0.33 (0.75)	0.97 (0.94)		0.22 (0.61)


0.64 (0.56)	0.62 (0.60)	0.62 (0.59)	0.63 (0.60)	0.63 (0.55)
0.76 (0.70)	0.36 (0.37)	0.79 (0.88)	0.32 (0.28)	0.76 (0.85)
0.43 (0.32)	0.08 (0.31)	0.31 (0.29)	0.03 (0.23)	0.33 (0.30)
0.33 (0.30)	0.03 (0.23)	0.32 (0.28)	0.03 (0.23)	0.36 (0.37)
8000	8000	8000	8000	8000
40000				
X1	X2	X3	X4	X5
Y3 フレーム (S=1/300)				

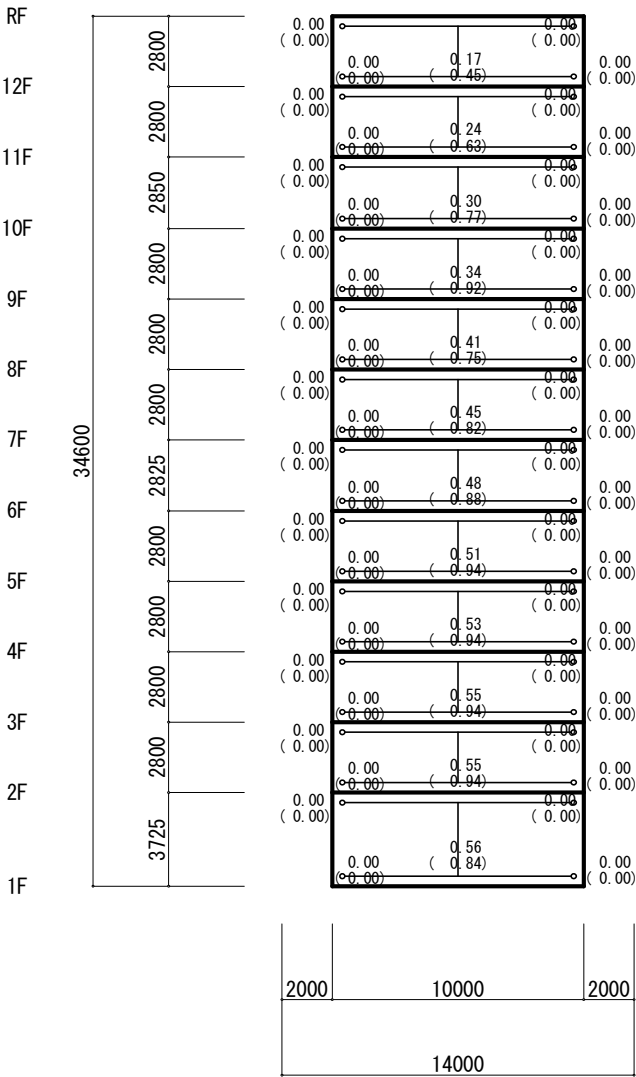


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

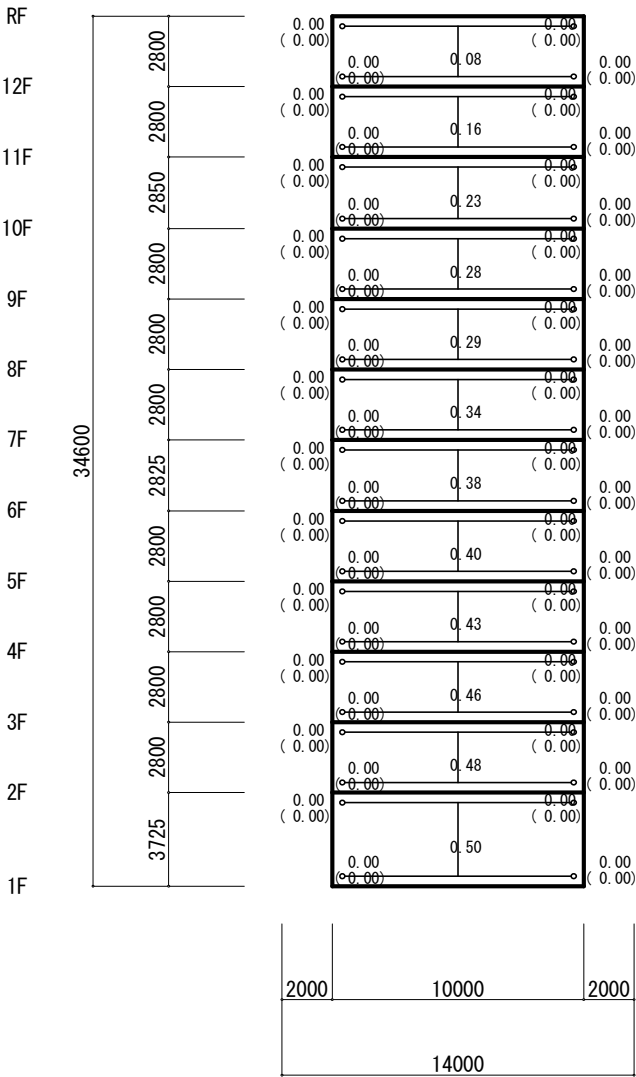


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

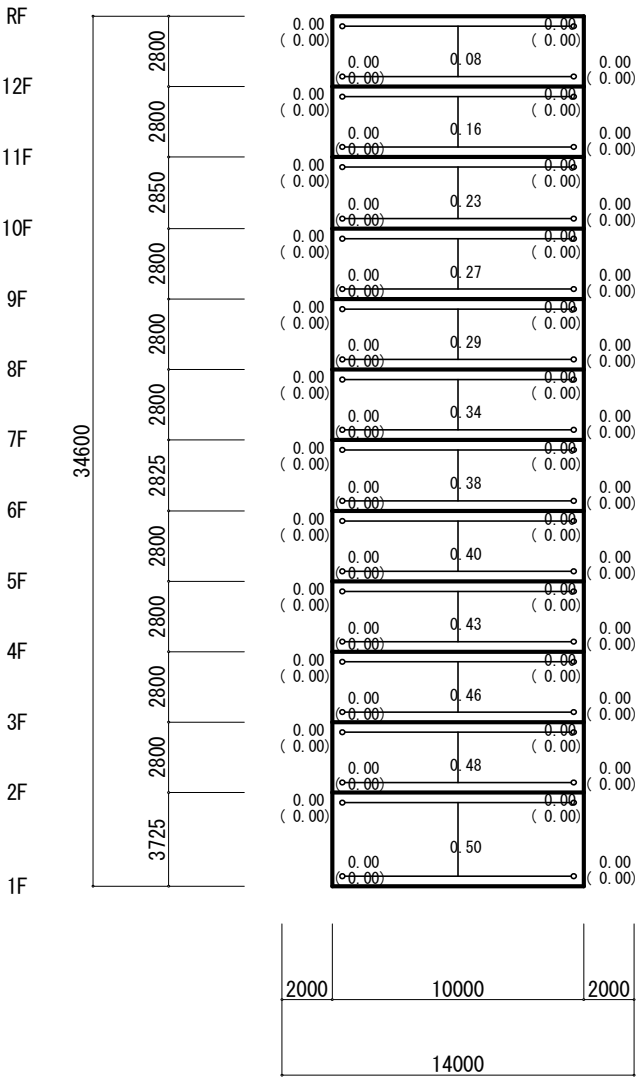


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

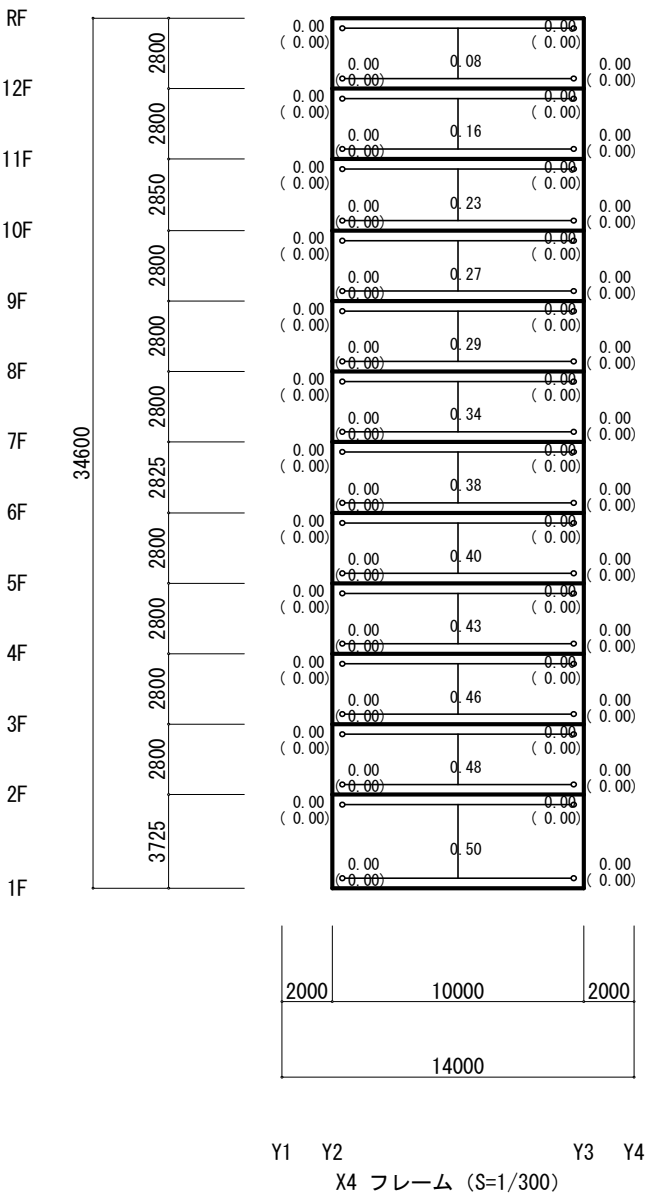


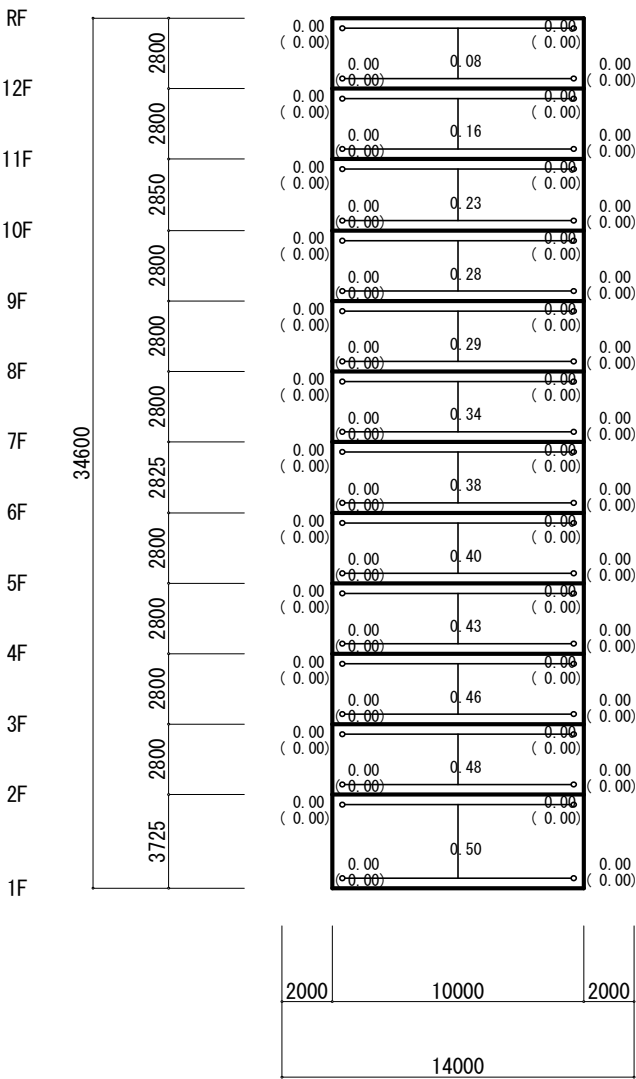


Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

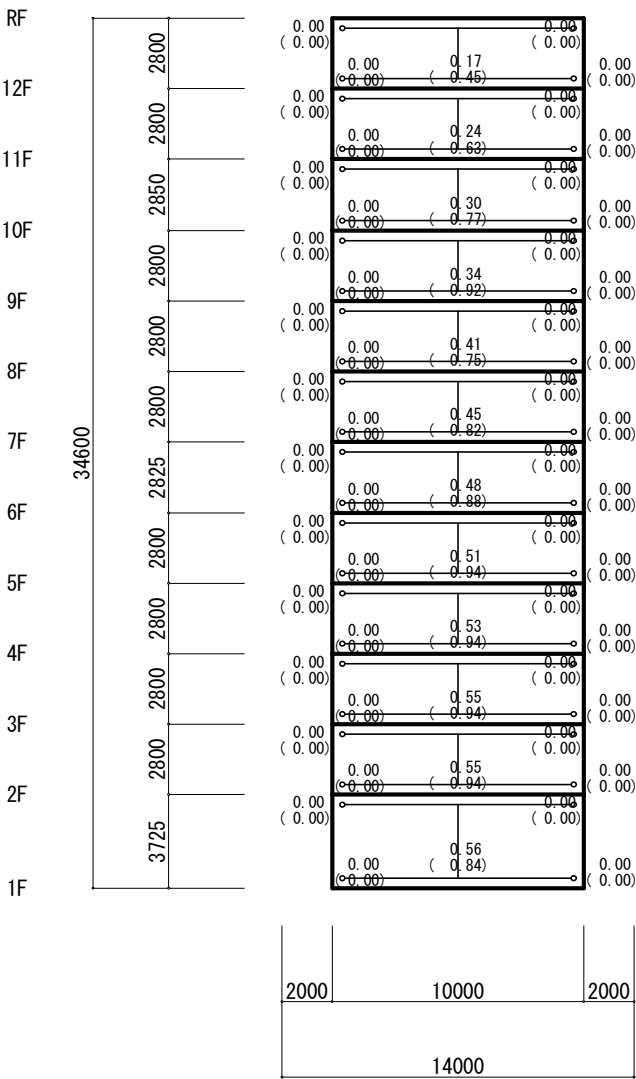

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)

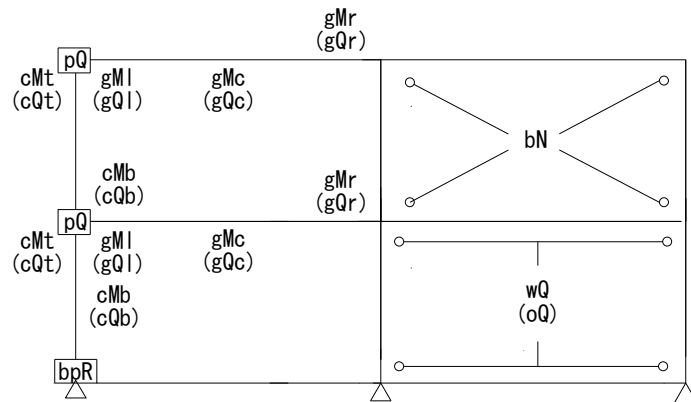

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値
 bN : ブレースの軸力検定値
 pQ : 接合部のせん断力検定値
 bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力



hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)
 はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


(※2)
 ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。


RF	34600	2800	0.29 (0.08)	0.63 (0.55)	0.16 (0.28)	0.37 (0.29)	0.63 (0.60)	0.12 (0.35)	0.43 (0.38)	0.62 (0.59)	0.12 (0.35)	0.43 (0.38)	0.62 (0.60)	0.12 (0.35)	0.43 (0.29)	0.64 (0.56)	0.16 (0.28)	0.29 (0.08)	0.24 (0.08)					
12F			0.37 (0.27)	0.85 (0.77)	0.20 (0.37)	0.36 (0.43)	0.84 (0.82)	0.15 (0.48)	0.40 (0.52)	0.84 (0.82)	0.15 (0.48)	0.40 (0.52)	0.84 (0.82)	0.15 (0.48)	0.36 (0.43)	0.85 (0.77)	0.20 (0.37)	0.37 (0.27)						
11F			0.08 (0.27)	0.96 (0.85)	0.12 (0.43)	0.26 (0.62)	0.95 (0.91)	0.15 (0.57)	0.30 (0.67)	0.94 (0.91)	0.15 (0.56)	0.30 (0.67)	0.95 (0.91)	0.15 (0.57)	0.26 (0.62)	0.96 (0.91)	0.12 (0.43)	0.22 (0.35)		0.08 (0.27)				
10F			0.22 (0.35)	0.96 (0.85)	0.20 (0.45)	0.26 (0.62)	0.95 (0.91)	0.15 (0.57)	0.30 (0.67)	0.94 (0.91)	0.15 (0.56)	0.30 (0.67)	0.95 (0.91)	0.15 (0.57)	0.26 (0.62)	0.96 (0.91)	0.20 (0.45)	0.22 (0.35)						
9F			0.30 (0.42)	0.91 (0.71)	0.15 (0.49)	0.38 (0.77)	0.88 (0.72)	0.13 (0.50)	0.37 (0.75)	0.88 (0.72)	0.13 (0.50)	0.37 (0.75)	0.88 (0.72)	0.13 (0.50)	0.37 (0.77)	0.89 (0.71)	0.15 (0.49)	0.30 (0.42)			0.20 (0.42)			
8F			0.20 (0.42)	0.95 (0.75)	0.28 (0.77)	0.94 (0.76)	0.27 (0.75)	0.94 (0.76)	0.27 (0.75)	0.94 (0.76)	0.27 (0.75)	0.94 (0.76)	0.27 (0.75)	0.94 (0.76)	0.28 (0.77)	0.95 (0.77)	0.20 (0.42)	0.20 (0.42)						
7F			0.31 (0.47)	0.96 (0.75)	0.14 (0.53)	0.40 (0.61)	0.94 (0.76)	0.13 (0.54)	0.39 (0.62)	0.94 (0.76)	0.13 (0.54)	0.39 (0.62)	0.94 (0.76)	0.13 (0.54)	0.40 (0.61)	0.95 (0.75)	0.14 (0.53)	0.31 (0.47)				0.18 (0.47)		
6F			0.18 (0.47)	0.89 (0.80)	0.29 (0.61)	0.92 (0.82)	0.29 (0.62)	0.92 (0.82)	0.29 (0.62)	0.92 (0.82)	0.29 (0.62)	0.92 (0.82)	0.29 (0.62)	0.92 (0.82)	0.29 (0.61)	0.90 (0.81)	0.29 (0.58)	0.18 (0.47)						
5F			0.30 (0.54)	0.90 (0.79)	0.12 (0.58)	0.39 (0.68)	0.92 (0.82)	0.11 (0.60)	0.40 (0.70)	0.92 (0.82)	0.11 (0.60)	0.40 (0.70)	0.92 (0.82)	0.11 (0.60)	0.39 (0.68)	0.90 (0.80)	0.12 (0.58)	0.30 (0.54)					0.20 (0.54)	
4F			0.20 (0.54)	0.94 (0.83)	0.31 (0.68)	0.97 (0.83)	0.31 (0.70)	0.97 (0.83)	0.31 (0.70)	0.97 (0.83)	0.31 (0.70)	0.97 (0.83)	0.31 (0.70)	0.97 (0.83)	0.31 (0.68)	0.96 (0.83)	0.31 (0.61)	0.20 (0.54)						
3F			0.26 (0.59)	0.96 (0.83)	0.12 (0.61)	0.35 (0.75)	0.97 (0.83)	0.11 (0.61)	0.36 (0.77)	0.97 (0.83)	0.11 (0.61)	0.36 (0.77)	0.97 (0.83)	0.11 (0.61)	0.35 (0.75)	0.94 (0.80)	0.12 (0.61)	0.26 (0.59)						0.25 (0.59)
2F			0.25 (0.61)	0.84 (0.92)	0.36 (0.75)	0.94 (0.90)	0.36 (0.77)	0.94 (0.90)	0.36 (0.77)	0.94 (0.90)	0.36 (0.77)	0.94 (0.90)	0.36 (0.77)	0.94 (0.90)	0.36 (0.75)	0.85 (0.91)	0.36 (0.61)	0.25 (0.59)						
1F	0.85 (0.61)	0.12 (0.69)	0.37 (0.75)	0.94 (0.90)	0.10 (0.68)	0.37 (0.76)	0.94 (0.90)	0.10 (0.68)	0.37 (0.76)	0.94 (0.90)	0.10 (0.68)	0.37 (0.76)	0.94 (0.90)	0.12 (0.69)	0.85 (0.92)	0.10 (0.61)	0.25 (0.61)	0.22 (0.61)						
	0.22 (0.61)	0.87 (0.95)	0.33 (0.75)	0.97 (0.90)	0.33 (0.76)	0.97 (0.90)	0.33 (0.76)	0.97 (0.90)	0.33 (0.76)	0.97 (0.90)	0.33 (0.76)	0.97 (0.90)	0.33 (0.75)	0.88 (0.90)	0.33 (0.75)	0.22 (0.61)								
	0.26 (0.68)	0.88 (0.94)	0.12 (0.72)	0.38 (0.79)	0.97 (0.90)	0.10 (0.68)	0.38 (0.80)	0.97 (0.90)	0.10 (0.68)	0.38 (0.80)	0.97 (0.90)	0.10 (0.68)	0.38 (0.79)	0.87 (0.95)	0.12 (0.72)	0.26 (0.68)	0.22 (0.68)							
	0.22 (0.68)	0.89 (0.97)	0.35 (0.79)	0.98 (0.90)	0.35 (0.80)	0.98 (0.90)	0.35 (0.80)	0.98 (0.90)	0.35 (0.80)	0.98 (0.90)	0.35 (0.80)	0.98 (0.90)	0.35 (0.79)	0.90 (0.96)	0.35 (0.79)	0.22 (0.68)								
	0.21 (0.59)	0.90 (0.96)	0.12 (0.74)	0.31 (0.83)	0.99 (0.90)	0.10 (0.68)	0.31 (0.82)	0.99 (0.90)	0.10 (0.68)	0.31 (0.82)	0.99 (0.90)	0.10 (0.68)	0.31 (0.83)	0.89 (0.97)	0.12 (0.74)	0.21 (0.59)			0.26 (0.59)					
	0.26 (0.59)	0.93 (0.94)	0.12 (0.72)	0.25 (0.85)	0.96 (0.90)	0.10 (0.68)	0.24 (0.83)	0.96 (0.90)	0.10 (0.68)	0.24 (0.83)	0.96 (0.90)	0.10 (0.68)	0.25 (0.85)	0.93 (0.94)	0.12 (0.72)	0.26 (0.59)								
	0.40 (0.67)	0.80 (0.84)	0.43 (0.85)	0.83 (0.82)	0.42 (0.83)	0.83 (0.82)	0.42 (0.83)	0.83 (0.82)	0.42 (0.83)	0.83 (0.82)	0.42 (0.83)	0.83 (0.82)	0.43 (0.85)	0.80 (0.84)	0.43 (0.84)	0.40 (0.67)				0.40 (0.67)				
	0.15 (0.70)	0.80 (0.84)	0.11 (0.63)	0.04 (0.88)	0.83 (0.82)	0.10 (0.60)	0.03 (0.85)	0.83 (0.82)	0.10 (0.61)	0.03 (0.85)	0.83 (0.82)	0.10 (0.60)	0.04 (0.88)	0.80 (0.84)	0.11 (0.63)	0.15 (0.70)								
	0.76 (0.70)	0.36 (0.37)	0.79 (0.88)	0.32 (0.28)	0.76 (0.85)	0.33 (0.30)	0.76 (0.85)	0.33 (0.30)	0.76 (0.85)	0.33 (0.30)	0.76 (0.85)	0.33 (0.30)	0.76 (0.85)	0.31 (0.29)	0.79 (0.88)	0.43 (0.32)					0.76 (0.70)			
	0.43 (0.32)	0.08 (0.31)	0.31 (0.29)	0.03 (0.23)	0.33 (0.30)	0.03 (0.23)	0.32 (0.28)	0.03 (0.23)	0.32 (0.28)	0.03 (0.23)	0.32 (0.28)	0.03 (0.23)	0.36 (0.37)	0.08 (0.31)	0.43 (0.32)	0.76 (0.70)								
	8000																							
	8000																							
	8000																							
	8000																							
	8000																							
	40000																							


X1	X2	X3	X4	X5	X6
		Y3 フレーム (S=1/300)			

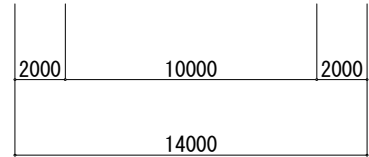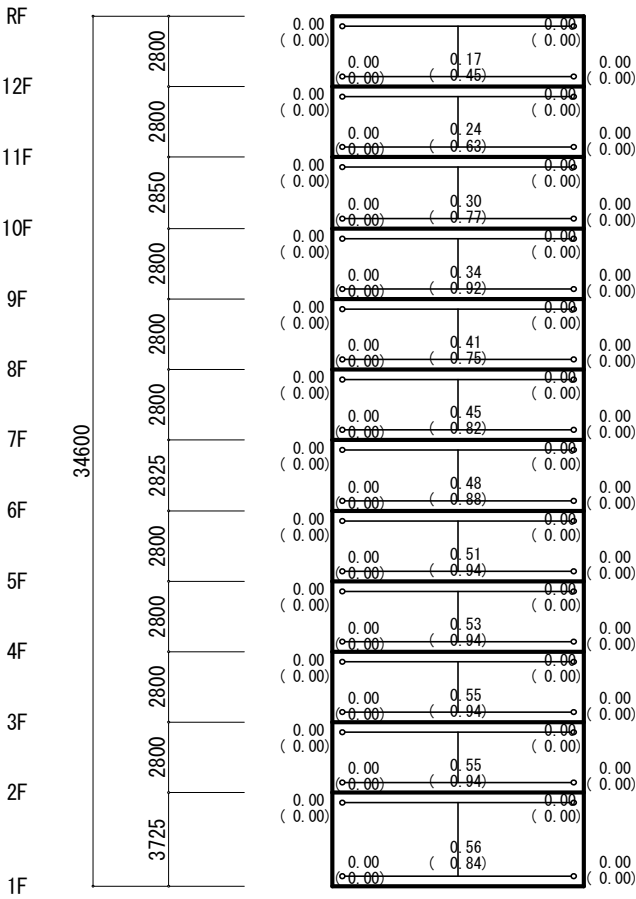


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

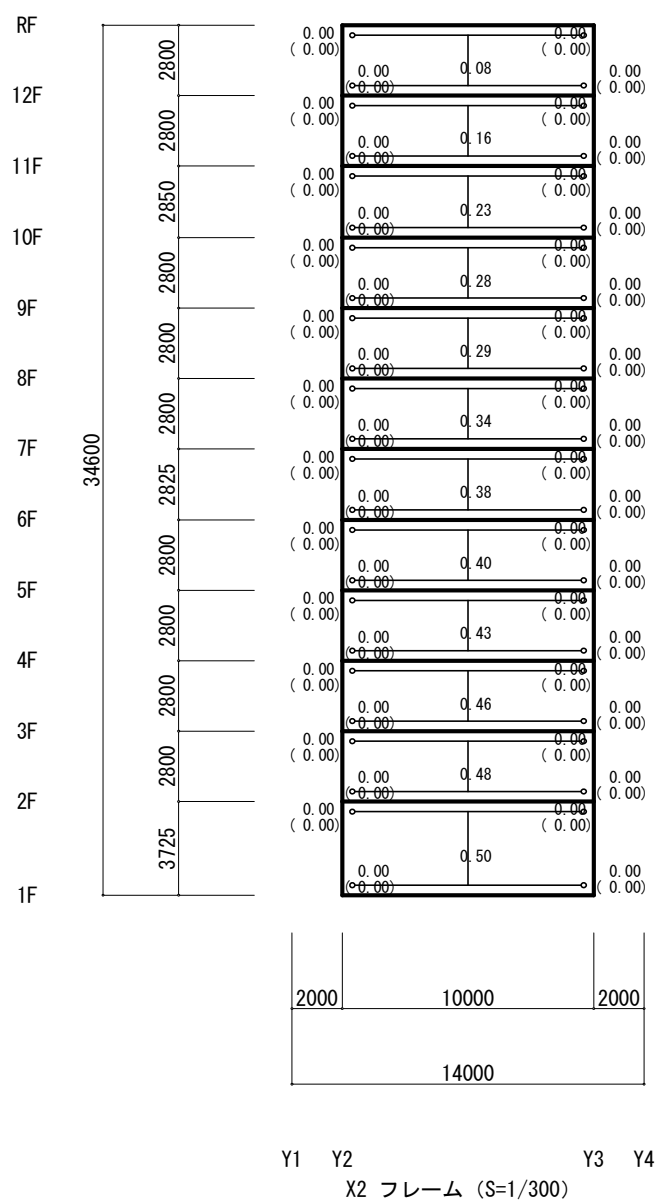

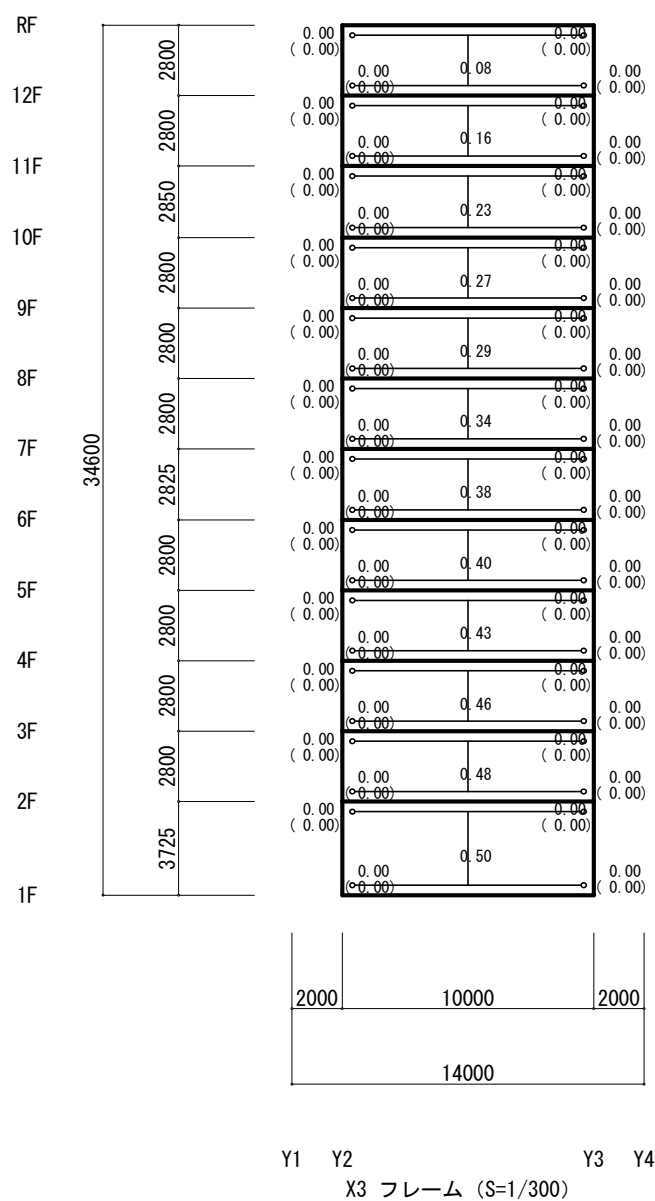


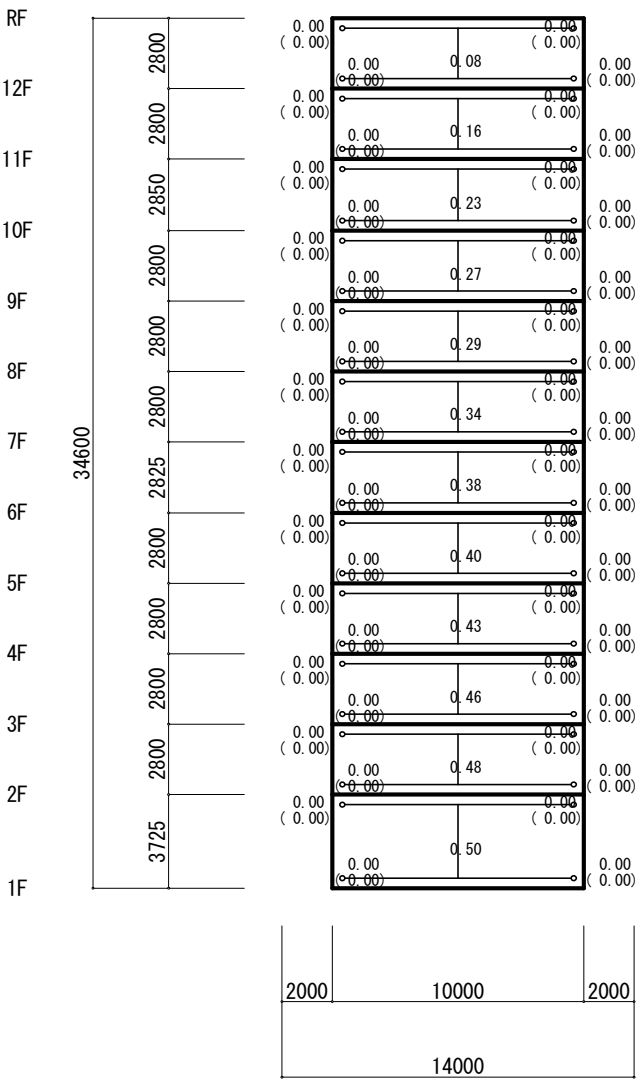

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

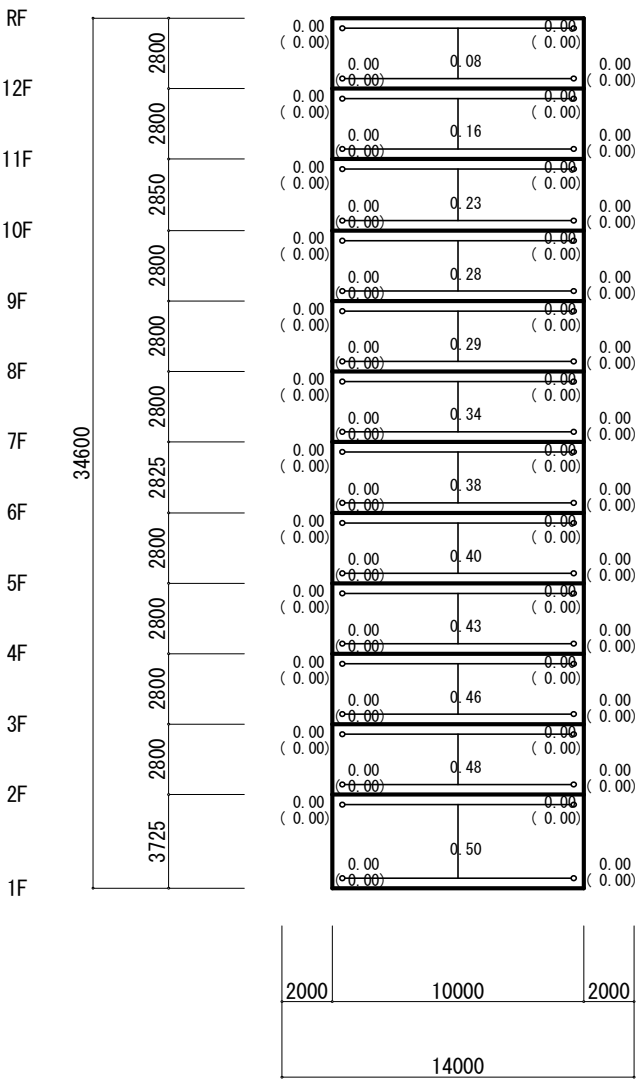

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

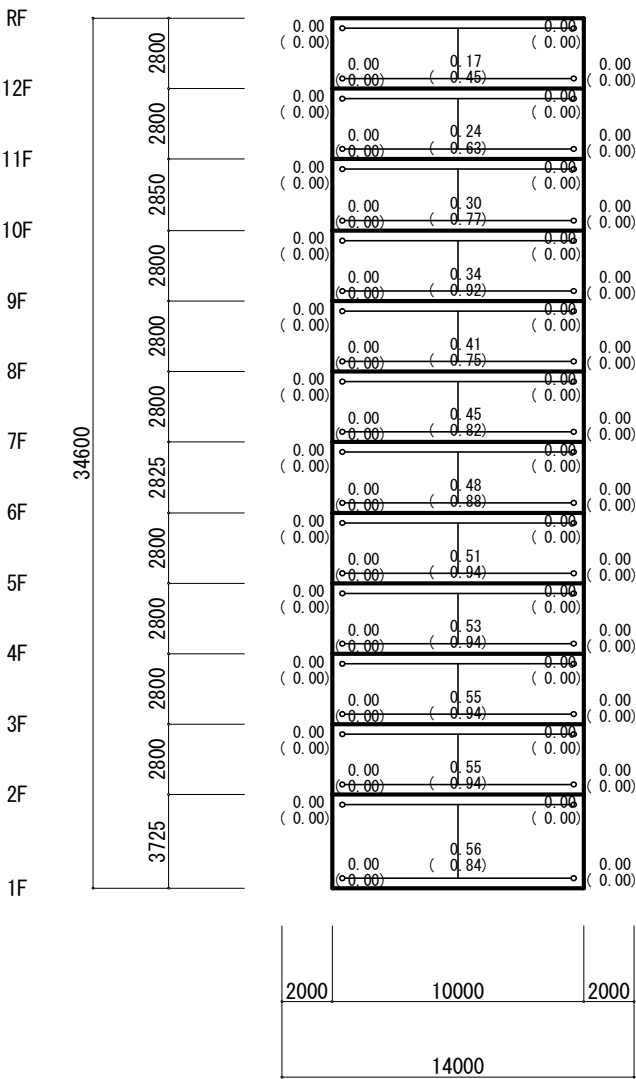

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	0.684 (秒)	0.684 (秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.996 Ci = 0.996 (Rt = 0.996) (Rt = 0.996)	
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	4553.35	4553.35	2.713	12353.16	2.724
12F	5617.52	10170.88	2.099	21350.73	2.107
11F	5617.52	15788.40	1.833	28934.01	1.840
10F	5836.25	21624.64	1.659	35869.84	1.665
9F	5872.03	27496.67	1.530	42081.89	1.536
8F	5946.93	33443.60	1.426	47692.68	1.432
7F	5946.93	39390.52	1.337	52678.17	1.343
6F	6013.71	45404.24	1.258	57122.34	1.263
5F	6028.97	51433.21	1.186	61001.39	1.191
4F	6028.97	57462.17	1.119	64322.38	1.124
3F	6053.15	63515.33	1.057	67109.58	1.061
2F	6144.62	69659.94	0.996	69389.47	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	4553.35	4553.35	2.713	12353.16	2.724
12F	5617.52	10170.88	2.099	21350.73	2.107
11F	5617.52	15788.40	1.833	28934.01	1.840
10F	5836.25	21624.64	1.659	35869.84	1.665
9F	5872.03	27496.67	1.530	42081.89	1.536
8F	5946.93	33443.60	1.426	47692.68	1.432
7F	5946.93	39390.52	1.337	52678.17	1.343
6F	6013.71	45404.24	1.258	57122.34	1.263
5F	6028.97	51433.21	1.186	61001.39	1.191
4F	6028.97	57462.17	1.119	64322.38	1.124
3F	6053.15	63515.33	1.057	67109.58	1.061
2F	6144.62	69659.94	0.996	69389.47	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	4553.35	4553.35	2.713	12353.16	2.724
12F	5617.52	10170.88	2.099	21350.73	2.107
11F	5617.52	15788.40	1.833	28934.01	1.840
10F	5836.25	21624.64	1.659	35869.84	1.665
9F	5872.03	27496.67	1.530	42081.89	1.536
8F	5946.93	33443.60	1.426	47692.68	1.432
7F	5946.93	39390.52	1.337	52678.17	1.343
6F	6013.71	45404.24	1.258	57122.34	1.263
5F	6028.97	51433.21	1.186	61001.39	1.191
4F	6028.97	57462.17	1.119	64322.38	1.124
3F	6053.15	63515.33	1.057	67109.58	1.061
2F	6144.62	69659.94	0.996	69389.47	1.000

Y 方向負加力

層名	層重量 W _i	総重量 ΣW	層せん断力係数 C _i	層せん断力 Q _i	分布形
RF	4553.35	4553.35	2.713	12353.16	2.724
12F	5617.52	10170.88	2.099	21350.73	2.107
11F	5617.52	15788.40	1.833	28934.01	1.840
10F	5836.25	21624.64	1.659	35869.84	1.665
9F	5872.03	27496.67	1.530	42081.89	1.536
8F	5946.93	33443.60	1.426	47692.68	1.432
7F	5946.93	39390.52	1.337	52678.17	1.343
6F	6013.71	45404.24	1.258	57122.34	1.263
5F	6028.97	51433.21	1.186	61001.39	1.191
4F	6028.97	57462.17	1.119	64322.38	1.124
3F	6053.15	63515.33	1.057	67109.58	1.061
2F	6144.62	69659.94	0.996	69389.47	1.000

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
RF	12353.16	12353.16
12F	21350.73	8997.58
11F	28934.01	7583.28
10F	35869.84	6935.82
9F	42081.89	6212.05
8F	47692.68	5610.80
7F	52678.17	4985.49
6F	57122.34	4444.17
5F	61001.39	3879.05
4F	64322.38	3321.00
3F	67109.58	2787.19
2F	69389.47	2279.89
1F		0.00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
RF	12353.16	12353.16
12F	21350.73	8997.58
11F	28934.01	7583.28
10F	35869.84	6935.82
9F	42081.89	6212.05
8F	47692.68	5610.80
7F	52678.17	4985.49
6F	57122.34	4444.17
5F	61001.39	3879.05
4F	64322.38	3321.00
3F	67109.58	2787.19
2F	69389.47	2279.89
1F		0.00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
RF	12353.16	12353.16
12F	21350.73	8997.58
11F	28934.01	7583.28
10F	35869.84	6935.82
9F	42081.89	6212.05
8F	47692.68	5610.80
7F	52678.17	4985.49
6F	57122.34	4444.17
5F	61001.39	3879.05
4F	64322.38	3321.00
3F	67109.58	2787.19
2F	69389.47	2279.89
1F		0.00



Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
RF	12353.16	12353.16
12F	21350.73	8997.58
11F	28934.01	7583.28
10F	35869.84	6935.82
9F	42081.89	6212.05
8F	47692.68	5610.80
7F	52678.17	4985.49
6F	57122.34	4444.17
5F	61001.39	3879.05
4F	64322.38	3321.00
3F	67109.58	2787.19
2F	69389.47	2279.89
1F		0.00

U-3 Ds算定時計算結果

U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

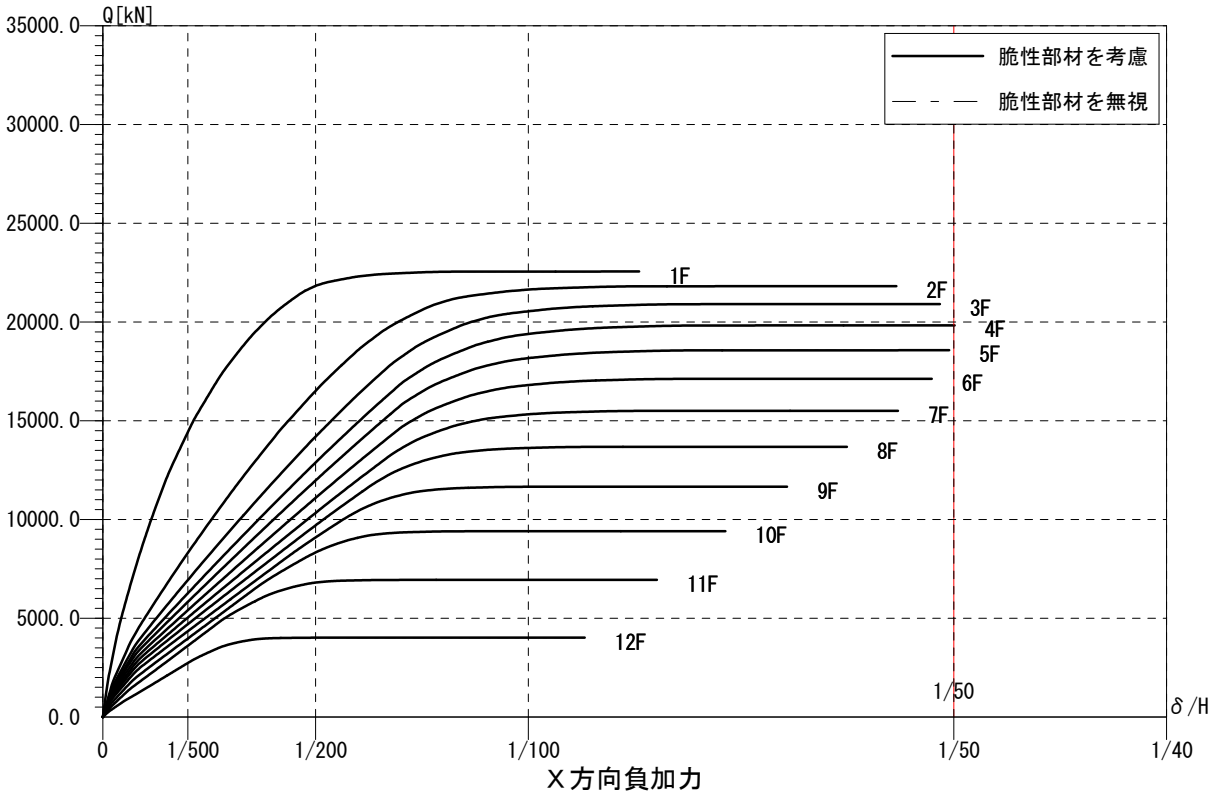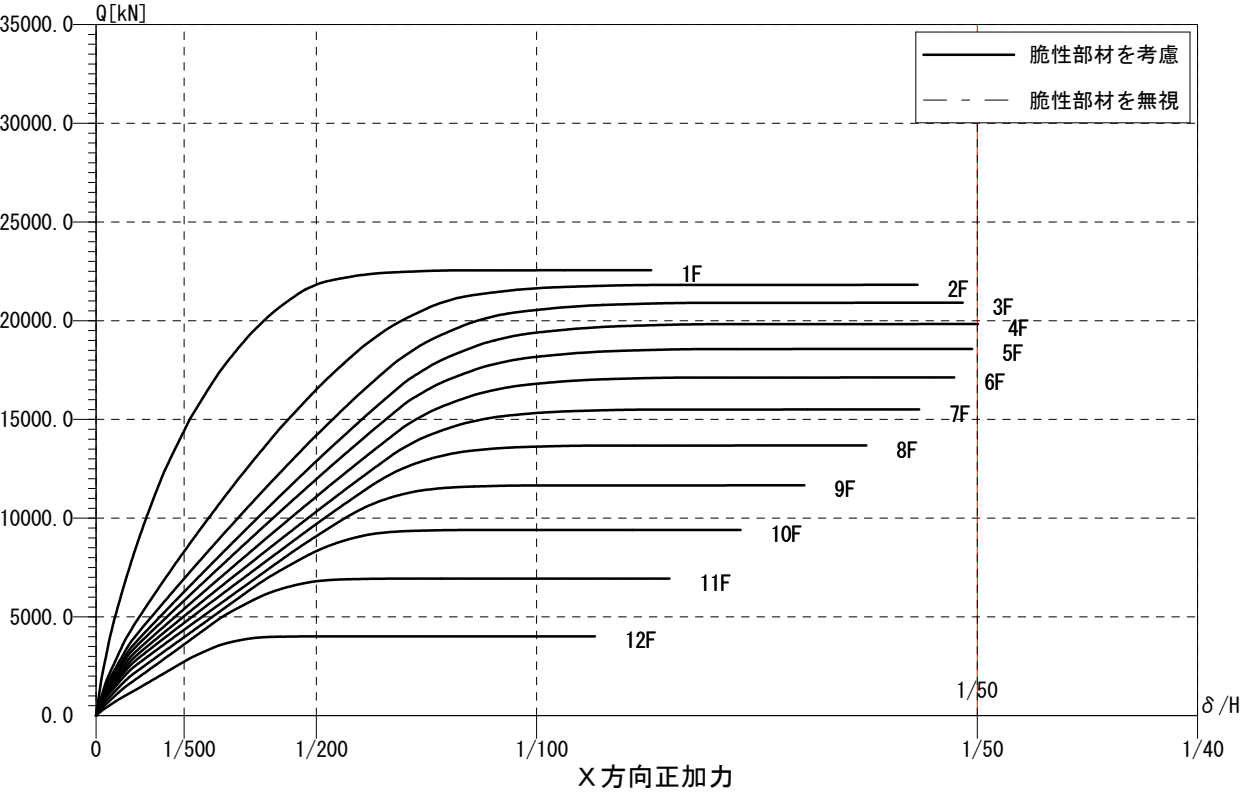

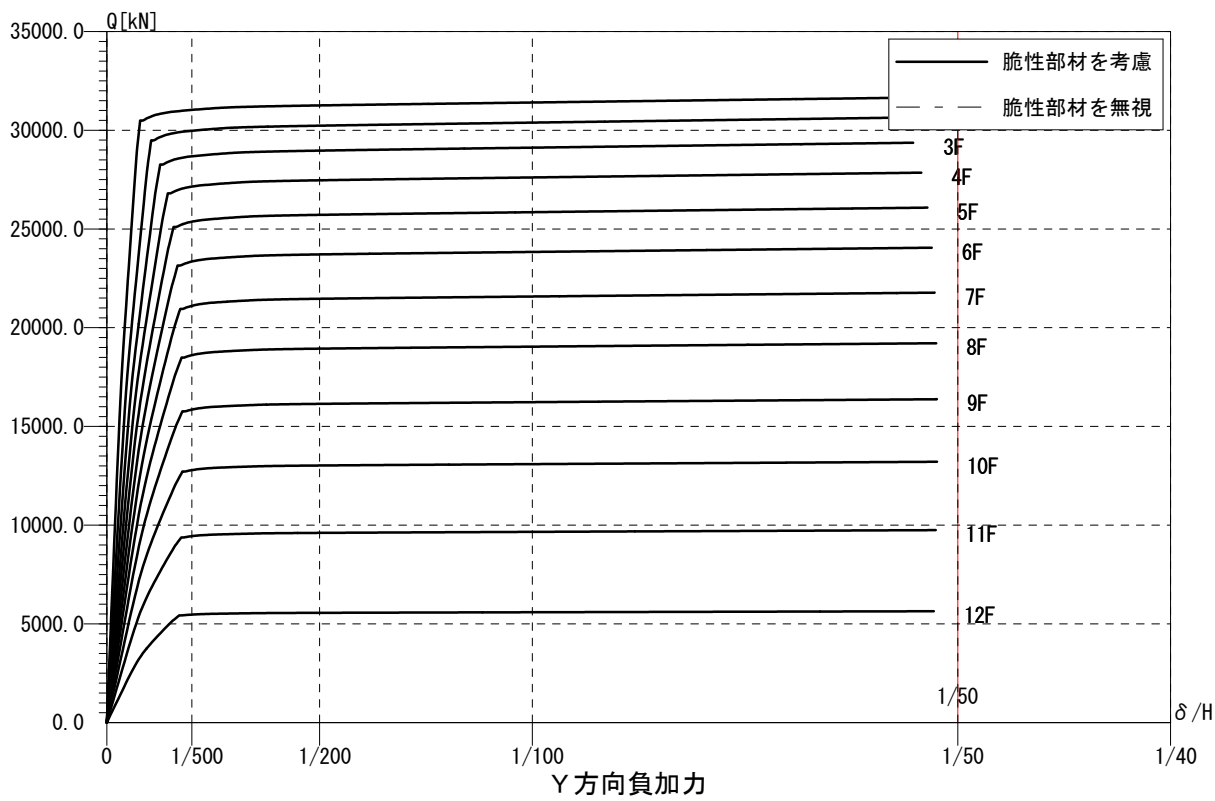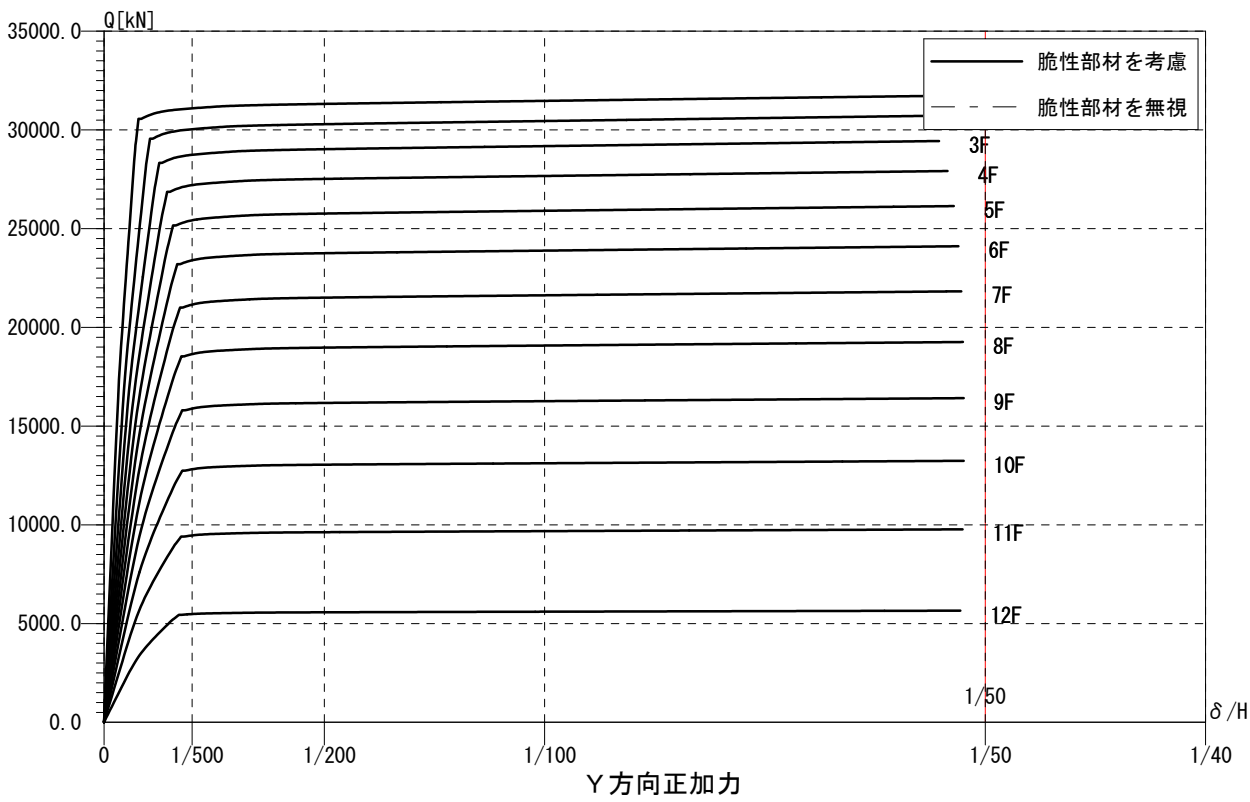

U-3.2 終局時部材応力（Ds算定時）

U-3.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

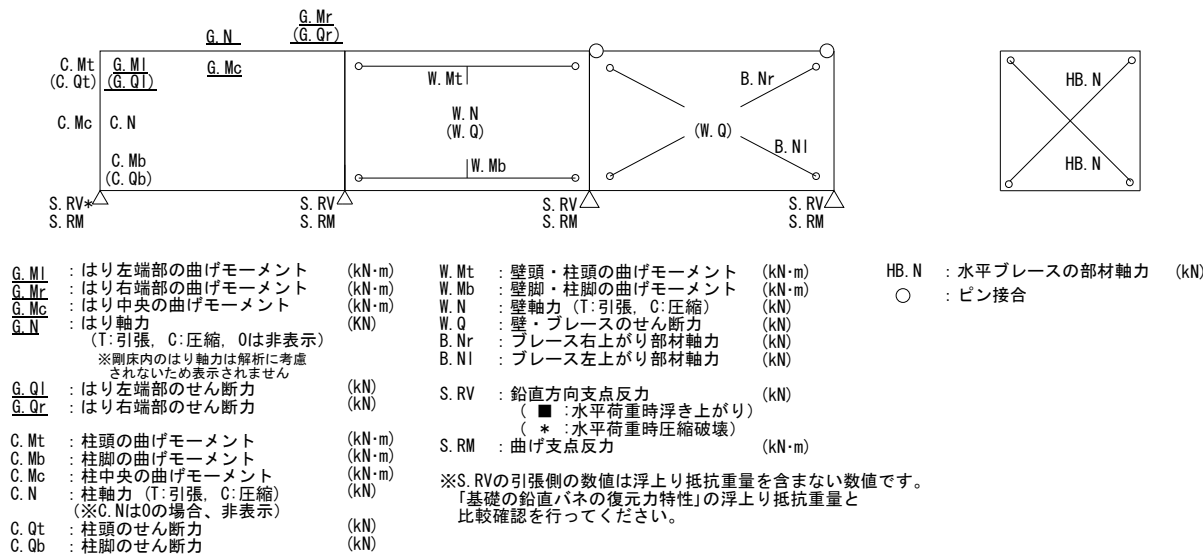

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		124.0 (196.7)		1008.0 (269.3)		1008.3 (269.4)		1008.8 (269.5)		727.5 (198.8)							
RF		850.0 (638.0)	850.0 (638.0)	63.0 (197.6)	1870.8 (481.4)	1146.8 (269.4)	69.4 (197.6)	2155.3 (522.8)	1147.3 (269.4)	69.5 (197.6)	2155.8 (522.8)	1147.6 (269.4)	69.4 (197.6)	1872.1 (470.6)	863.3 (217.9)	67.9 (171.9)	727.5 (189.8)
12F		1909.5 (496.6)	883.2 (229.8)	92.9 (239.8)	2395.7 (605.0)	1175.6 (299.4)	98.0 (254.4)	2504.4 (645.1)	1175.8 (299.4)	98.0 (254.4)	2504.5 (645.1)	1176.0 (299.4)	98.0 (254.4)	2424.4 (619.6)	889.9 (229.8)	97.8 (249.8)	1902.9 (496.6)
11F		1725.7 (449.5)	882.5 (229.8)	92.8 (239.8)	2438.2 (619.6)	1175.4 (299.4)	97.9 (254.4)	2578.1 (645.1)	1175.8 (299.4)	98.0 (254.4)	2578.2 (645.1)	1176.0 (299.4)	97.9 (239.8)	2475.4 (619.6)	890.3 (229.8)	97.7 (249.8)	1758.6 (449.5)
10F		2244.0 (589.3)	1779.6 (459.3)	96.7 (250.3)	3094.8 (789.8)	1795.5 (459.3)	100.7 (260.3)	3113.0 (789.8)	1794.8 (459.3)	100.5 (260.3)	3112.5 (789.8)	1794.5 (459.3)	100.7 (260.3)	3155.7 (809.8)	1800.5 (459.3)	107.3 (279.8)	2347.2 (589.3)
9F		2178.2 (569.6)	1780.2 (459.3)	96.9 (250.3)	3251.8 (829.8)	1795.3 (459.3)	100.7 (260.3)	3279.4 (829.8)	1794.8 (459.3)	100.5 (260.3)	3279.3 (829.8)	1794.6 (459.3)	100.7 (260.3)	3293.9 (829.8)	1800.5 (459.3)	107.5 (279.8)	2376.1 (569.6)
8F		2138.3 (545.3)	2022.7 (519.7)	96.1 (250.3)	3324.8 (849.8)	2042.2 (519.7)	103.0 (260.3)	3348.5 (849.8)	2042.2 (519.7)	102.9 (260.3)	3348.3 (849.8)	2042.1 (519.7)	103.0 (260.3)	3360.6 (849.8)	2045.4 (519.7)	108.1 (279.8)	2346.1 (545.3)
7F		1774.5 (459.3)	2022.6 (519.7)	96.1 (250.3)	2942.4 (749.8)	2042.2 (519.7)	103.0 (260.3)	2936.4 (749.8)	2042.2 (519.7)	102.9 (260.3)	2936.2 (749.8)	2041.9 (519.7)	103.0 (260.3)	2977.2 (749.8)	2045.5 (519.7)	108.1 (279.8)	1954.1 (459.3)
6F		1696.2 (429.8)	2631.3 (679.8)	94.1 (249.8)	3034.8 (779.8)	2423.1 (619.8)	103.1 (260.3)	2923.4 (779.8)	2422.8 (619.8)	103.1 (260.3)	2923.1 (779.8)	2422.6 (619.8)	103.1 (260.3)	3055.8 (779.8)	2660.5 (679.8)	110.0 (279.8)	1789.7 (429.8)
5F		1454.8 (369.8)	2631.1 (679.8)	94.1 (249.8)	2692.0 (679.8)	2423.1 (619.8)	103.1 (260.3)	2587.8 (679.8)	2422.8 (619.8)	103.1 (260.3)	2587.5 (679.8)	2422.6 (619.8)	103.1 (260.3)	2696.4 (679.8)	2660.7 (679.8)	110.0 (279.8)	1497.9 (369.8)
4F		1089.7 (279.8)	2631.0 (679.8)	94.2 (249.8)	2069.6 (529.8)	2423.1 (619.8)	103.1 (260.3)	1937.5 (529.8)	2422.8 (619.8)	103.1 (260.3)	1937.2 (529.8)	2422.6 (619.8)	103.1 (260.3)	2077.2 (529.8)	2660.9 (679.8)	110.1 (279.8)	735.7 (279.8)
3F		429.8 (109.8)	2632.5 (679.8)	96.5 (249.8)	1102.7 (279.8)	2423.5 (619.8)	103.2 (260.3)	948.8 (279.8)	2422.8 (619.8)	103.0 (260.3)	954.6 (279.8)	2422.4 (619.8)	103.2 (260.3)	1059.5 (279.8)	2664.1 (679.8)	112.4 (279.8)	169.3 (109.8)
2F		83.2 (20.8)	2633.0 (679.8)	96.9 (249.8)	3.6 (0.8)	2423.0 (619.8)	103.1 (260.3)	43.6 (10.8)	2422.8 (619.8)	103.1 (260.3)	43.6 (10.8)	2422.6 (619.8)	103.1 (260.3)	211.4 (52.8)	2664.4 (679.8)	112.8 (279.8)	1979.7 (52.8)
1F		1535.0 (391.3)	4807.5 (1219.4)	3153.2 (788.0)	4189.8 (1064.7)	1188.8 (299.4)	3791.7 (950.4)	4205.8 (1064.7)	1146.5 (299.4)	3862.6 (975.6)	4210.8 (1064.7)	1146.1 (299.4)	3852.1 (975.6)	4124.7 (1041.7)	1070.6 (269.1)	7111.7 (1777.7)	6154.1 (1536.5)
		6425.9 0.0	3153.2 (788.0)	319.2 (80.5)	163.3 0.0	4584.3 (1146.3)	307.5 (77.0)	17.0 0.0	4398.8 (1097.7)	208.1 (52.0)	44.8 0.0	369.4 (92.4)	377.8 (94.4)	577.6 0.0	1846.9 (466.7)	1132.4 (283.1)	7104.9 0.0

	8000	8000	8000	8000	8000
	40000				
X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y2 フレーム (\$=1/300)					

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

				724.0 (196.7)		1008.0 (269.3)		1008.3 (269.4)		1008.8 (269.5)		727.5 (198.8)					
RF		850.0 (938.0)	63.0	1870.8 (484.7)	1146.8 (289.8)	69.4	2155.3 (645.4)	1147.3 (289.6)	69.5	2155.8 (645.6)	1147.6 (289.6)	69.4	1872.1 (470.7)	863.3 (218.8)	67.9	727.5 (186.9)	
12F		1909.5 (396.9)	883.2 (197.6)	92.9	2395.1 (630.9)	1175.6 (297.4)	98.0	2503.8 (645.4)	1175.8 (289.4)	98.0	2503.9 (645.6)	1176.0 (289.5)	98.0	2424.0 (649.7)	889.9 (227.8)	97.8	1903.0 (299.8)
11F		1725.6 (405.6)	882.5 (197.4)	92.8	2438.0 (630.9)	1175.4 (297.4)	97.9	2578.0 (645.4)	1175.8 (289.4)	98.0	2578.1 (645.6)	1176.0 (289.5)	97.9	2475.3 (649.7)	890.3 (227.8)	97.7	1758.6 (350.0)
10F		2243.9 (530.3)	1779.6 (420.7)	96.7	3094.6 (787.1)	1795.5 (452.3)	100.7	3112.9 (787.1)	1794.8 (443.6)	100.5	3112.5 (787.1)	1794.5 (443.6)	100.7	3155.7 (787.1)	1800.5 (443.6)	107.3	2347.2 (588.9)
9F		2178.0 (736.7)	1780.2 (420.8)	96.9	3251.8 (815.5)	1795.3 (452.3)	100.7	3279.4 (815.5)	1794.8 (443.6)	100.5	3279.3 (815.5)	1794.6 (443.6)	100.7	3293.9 (815.5)	1800.5 (443.6)	107.5	2376.1 (588.9)
8F		2138.0 (844.3)	2022.7 (481.3)	96.1	3324.9 (830.9)	2042.2 (519.7)	103.0	3348.5 (830.9)	2042.0 (519.7)	102.9	3348.4 (830.9)	2041.9 (519.7)	103.0	3360.8 (830.9)	2045.4 (519.7)	108.1	2346.0 (588.9)
7F		1774.2 (959.0)	2022.6 (481.3)	96.1	2942.5 (744.3)	2042.2 (519.7)	103.0	2936.5 (744.3)	2042.0 (519.7)	102.9	2936.4 (744.3)	2041.9 (519.7)	103.0	2977.4 (744.3)	2045.5 (744.3)	108.1	1954.0 (922.1)
6F		1696.2 (1025.9)	2631.3 (634.2)	94.1	3035.0 (787.1)	2423.1 (616.0)	103.1	2923.6 (787.1)	2422.8 (616.0)	103.1	2923.4 (787.1)	2422.6 (616.0)	103.1	3056.1 (787.1)	2660.5 (673.7)	110.0	1789.6 (922.1)
5F		1454.7 (1070.0)	2631.1 (634.2)	94.1	2692.1 (683.2)	2423.1 (616.0)	103.1	2587.9 (683.2)	2422.8 (616.0)	103.1	2588.2 (683.2)	2422.6 (616.0)	103.1	2696.6 (683.2)	2660.7 (673.7)	110.0	1497.9 (1143.8)
4F		1089.7 (1176.0)	2631.0 (634.2)	94.2	2069.4 (519.7)	2423.1 (616.0)	103.1	1937.4 (519.7)	2422.8 (616.0)	103.1	1935.6 (519.7)	2422.7 (616.0)	103.1	2077.1 (519.7)	2660.9 (673.7)	110.1	735.9 (1073.8)
3F		429.4 (1067.2)	2632.5 (634.2)	96.5	1101.7 (2129.9)	2423.5 (616.0)	103.2	947.7 (580.0)	2422.8 (616.0)	103.0	953.4 (580.0)	2422.4 (616.0)	103.2	1058.2 (580.0)	2664.1 (673.7)	112.4	168.6 (1636.8)
2F		88.2 (868.5)	2633.0 (634.0)	96.9	0.1 (2247.1)	2423.0 (580.0)	103.1	39.9 (2234.4)	2422.8 (579.9)	103.1	66.1 (2223.1)	2422.6 (579.9)	103.1	214.9 (2327.8)	2664.4 (673.9)	112.8	1975.7 (1378.3)
1F		1529.3 (868.5)	4826.5 (867.0)	320.9	4185.4 (867.0)	1161.1 (2247.1)	103.1	4201.4 (1068.6)	1119.7 (2234.4)	103.1	4206.6 (1047.0)	1120.2 (2223.1)	103.1	4120.6 (997.3)	1045.8 (2327.8)	112.8	6132.9 (1378.3)
		6443.8 0.0	1346.9 0.0	320.9 0.0	4581.9 (1068.6)	307.5	26.8 0.0	4396.1 (1047.0)	207.9	55.5 0.0	4366.9 (997.3)	377.6	565.8 0.0	4844.5 (1494.3)	1132.7	7082.1 0.0	

8000	8000	8000	8000	8000
40000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/300)

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

			863.3 (198.8)			1147.6 (269.5)			1147.3 (269.4)			1146.8 (269.3)			850.0 (196.7)	
RF			727.5 (168.9)	67.9	1872.1 (420.6)	1008.8 (229.5)	69.4	2155.8 (480.4)	1008.3 (229.4)	69.5	2155.3 (480.3)	1008.0 (229.3)	69.4	1870.8 (419.4)	724.0 (162.8)	850.0 (196.7)
12F		2800	1902.9 (428.7)	97.8	2424.4 (540.8)	980.0 (218.2)	98.0	2504.5 (554.4)	979.8 (218.1)	98.0	2504.4 (554.3)	979.6 (218.0)	98.0	2395.7 (532.6)	697.4 (154.6)	1909.5 (428.7)
11F		2800	1758.6 (389.9)	97.7	2475.4 (550.8)	980.2 (218.3)	97.9	2578.2 (570.5)	979.8 (218.2)	98.0	2578.1 (570.4)	979.6 (218.1)	97.9	2438.2 (540.5)	697.0 (154.5)	1725.7 (389.9)
10F		2800	2347.2 (518.9)	107.3	3155.7 (700.8)	1593.1 (353.0)	100.7	3112.5 (694.6)	1593.7 (353.1)	100.5	3113.0 (694.7)	1594.1 (353.2)	100.7	3094.8 (688.2)	96.7 (21.5)	2244.0 (500.0)
9F		2800	2376.1 (524.0)	107.5	3293.9 (732.4)	1593.3 (353.1)	100.7	3279.3 (726.2)	1593.7 (353.1)	100.5	3279.4 (726.3)	1594.0 (353.2)	100.7	3251.8 (720.4)	96.9 (21.6)	2178.2 (484.6)
8F		2800	2346.1 (518.9)	108.1	3360.6 (745.5)	1835.9 (408.2)	103.0	3348.3 (741.8)	1836.1 (408.3)	102.9	3348.5 (741.9)	1836.2 (408.4)	103.0	3324.8 (738.5)	96.1 (21.4)	2138.3 (475.3)
7F		2800	1954.1 (431.7)	108.1	2977.2 (660.8)	1835.9 (408.2)	103.0	2936.2 (648.9)	1836.1 (408.3)	102.9	2936.4 (649.0)	1836.2 (408.4)	103.0	2942.4 (651.8)	96.1 (21.5)	1774.5 (391.1)
6F		2800	1789.7 (395.5)	110.0	3055.8 (677.7)	2216.4 (492.9)	103.1	2923.1 (645.6)	2216.7 (493.0)	103.1	2923.4 (645.7)	2216.9 (493.1)	103.1	3034.8 (672.8)	94.1 (20.9)	1696.2 (372.5)
5F		2800	1497.9 (328.3)	110.0	2696.4 (595.0)	2216.4 (492.9)	103.1	2588.0 (570.9)	2216.7 (493.0)	103.1	2587.8 (570.8)	2216.9 (493.1)	103.1	2692.0 (593.0)	94.1 (20.9)	1454.8 (321.1)
4F		2800	735.7 (163.2)	110.1	2077.2 (460.6)	2216.4 (493.0)	103.1	1935.8 (430.5)	2216.7 (493.1)	103.1	1937.5 (430.6)	2216.8 (493.2)	103.1	2069.6 (458.1)	94.2 (21.0)	1089.7 (237.2)
3F		2800	169.3 (37.4)	112.4	1059.5 (234.4)	2216.0 (492.8)	103.2	954.6 (210.1)	2216.7 (493.1)	103.0	948.8 (209.5)	2217.0 (493.4)	103.2	1102.7 (243.6)	96.5 (21.5)	429.8 (95.2)
2F		2800	1979.6 (437.8)	112.8	2438.7 (540.8)	2216.5 (493.1)	103.1	2216.6 (493.2)	2216.6 (493.2)	103.1	2216.6 (493.2)	2216.8 (493.4)	103.1	2243.9 (500.0)	96.9 (21.6)	83.2 (18.5)
1F		3725	7105.0 (1571.8)	1132.4	577.6 (127.9)	3613.8 (800.9)	377.8	44.8 (9.9)	3982.6 (882.7)	208.1	17.0 (3.8)	3969.2 (878.2)	307.5	163.3 (36.1)	319.2 (70.8)	6426.0 (1426.8)


8000	8000	8000	8000	8000
40000				
X1	X2	X3	X4	X5
Y2 フレーム (S=1/300)				
X6				

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)


			863.3 (198.8)			1147.6 (269.5)			1147.3 (269.4)			1146.8 (269.3)			850.0 (196.7)	
RF		727.5 (166.9)	727.5 (166.9)	67.9	1872.1 (420.7)	1008.8 (229.8)	69.4	2155.8 (480.6)	1008.3 (229.4)	69.5	2155.3 (480.3)	1008.0 (229.3)	69.4	1870.8 (419.7)	724.0 (160.8)	850.0 (196.7)
12F		1903.0 (428.3)	694.3 (153.8)	97.8	2424.0 (544.7)	980.0 (219.5)	98.0	2503.9 (559.2)	979.8 (219.4)	98.0	2503.8 (559.1)	979.6 (219.3)	98.0	2395.1 (532.4)	697.4 (153.8)	1909.5 (428.3)
11F		1758.6 (390.9)	694.9 (153.8)	97.7	2475.3 (550.2)	980.2 (219.5)	97.9	2578.1 (570.4)	979.8 (219.4)	98.0	2578.0 (570.3)	979.6 (219.3)	97.9	2438.0 (540.2)	697.0 (153.8)	1725.6 (390.9)
10F		2347.2 (528.9)	1586.0 (350.0)	107.3	3155.7 (707.7)	1593.1 (352.0)	100.7	3112.5 (695.6)	1593.7 (352.1)	100.5	3112.9 (695.7)	1594.1 (352.2)	100.7	3094.6 (688.2)	1586.2 (352.0)	2243.9 (500.0)
9F		2376.1 (528.9)	1585.5 (350.0)	107.5	3293.9 (734.2)	1593.3 (352.1)	100.7	3279.3 (729.9)	1593.7 (352.1)	100.5	3279.4 (730.0)	1594.0 (352.2)	100.7	3251.8 (724.8)	1586.3 (352.1)	2178.0 (482.8)
8F		2346.0 (528.9)	1829.1 (408.2)	108.1	3360.8 (750.1)	1835.9 (409.2)	103.0	3348.4 (745.8)	1836.1 (409.3)	102.9	3348.5 (745.9)	1836.2 (409.4)	103.0	3324.9 (740.4)	1830.6 (408.7)	2138.0 (478.2)
7F		1954.0 (431.1)	1829.2 (408.2)	108.1	2977.4 (664.3)	1835.9 (409.2)	103.0	2936.4 (654.8)	1836.1 (409.3)	102.9	2936.5 (654.9)	1836.2 (409.4)	103.0	2942.5 (659.9)	1830.5 (408.6)	1774.2 (390.9)
6F		1789.6 (390.9)	2440.4 (544.7)	110.0	3056.1 (680.5)	2216.4 (494.2)	103.1	2923.3 (650.5)	2216.7 (494.3)	103.1	2923.6 (650.6)	2216.9 (494.5)	103.1	3035.0 (678.2)	2443.0 (544.7)	1696.2 (374.8)
5F		1497.9 (330.5)	2440.6 (544.7)	110.0	2696.6 (599.2)	2216.4 (494.2)	103.1	2588.2 (574.9)	2216.7 (494.3)	103.1	2587.9 (574.8)	2216.9 (494.5)	103.1	2692.1 (597.1)	2442.8 (544.6)	1454.7 (324.8)
4F		735.9 (163.8)	2440.7 (544.7)	110.1	2077.1 (463.7)	2216.4 (494.2)	103.1	1935.6 (432.6)	2216.7 (494.3)	103.1	1937.4 (433.0)	2216.8 (494.4)	103.1	2069.4 (461.2)	2442.6 (544.5)	1089.7 (240.0)
3F		168.6 (37.2)	2439.3 (544.4)	112.4	1058.2 (236.4)	2216.0 (493.8)	103.2	953.4 (211.0)	2216.7 (494.3)	103.0	947.7 (209.8)	2217.0 (494.6)	103.2	1101.7 (243.9)	2439.4 (544.5)	429.4 (95.2)
2F		1975.8 (442.8)	2438.7 (544.4)	112.8	214.9 (47.7)	2216.5 (493.9)	103.1	66.1 (14.6)	2216.6 (494.0)	103.1	40.0 (8.9)	2216.8 (494.2)	103.1	0.1 (0.0)	2439.1 (544.4)	88.2 (19.4)
1F		7082.1 (1582.3)	2438.7 (544.4)	112.8	4120.6 (918.1)	2216.5 (493.9)	103.1	4206.6 (937.3)	2216.6 (494.0)	103.1	4201.4 (936.7)	2216.8 (494.2)	103.1	4185.4 (934.9)	2439.1 (544.4)	88.2 (19.4)

8000	8000	8000	8000	8000
40000				
X1	X2	X3	X4	X5
Y3 フレーム (S=1/300)				
X6				


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

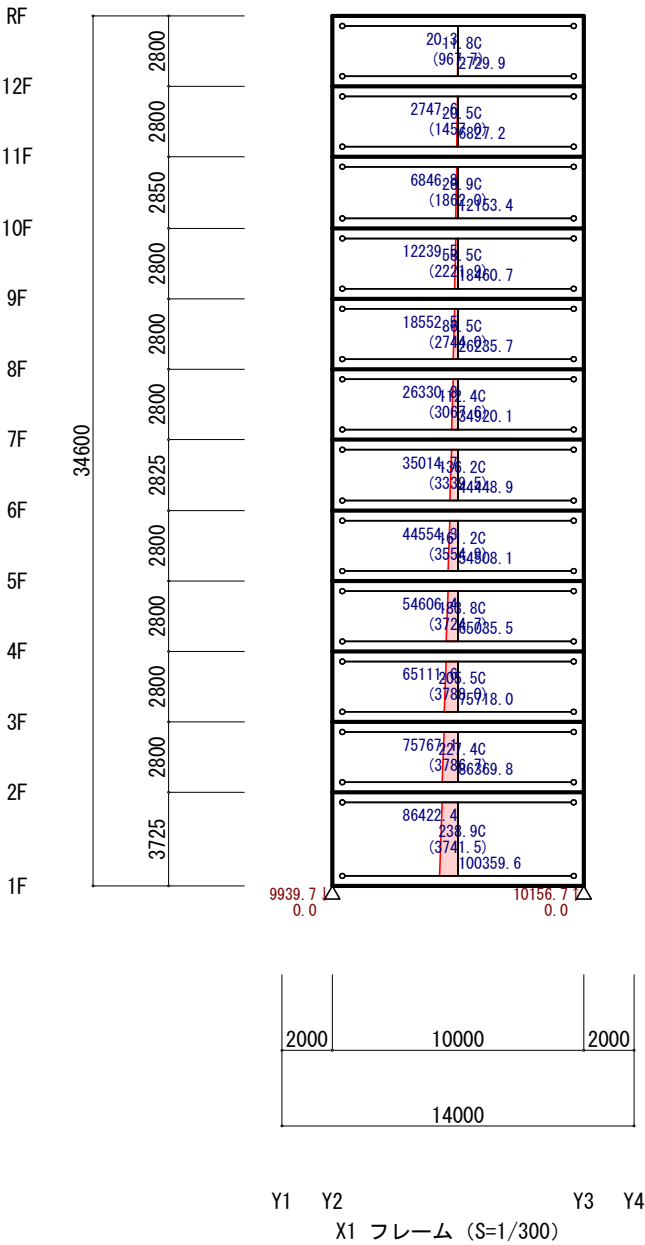


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

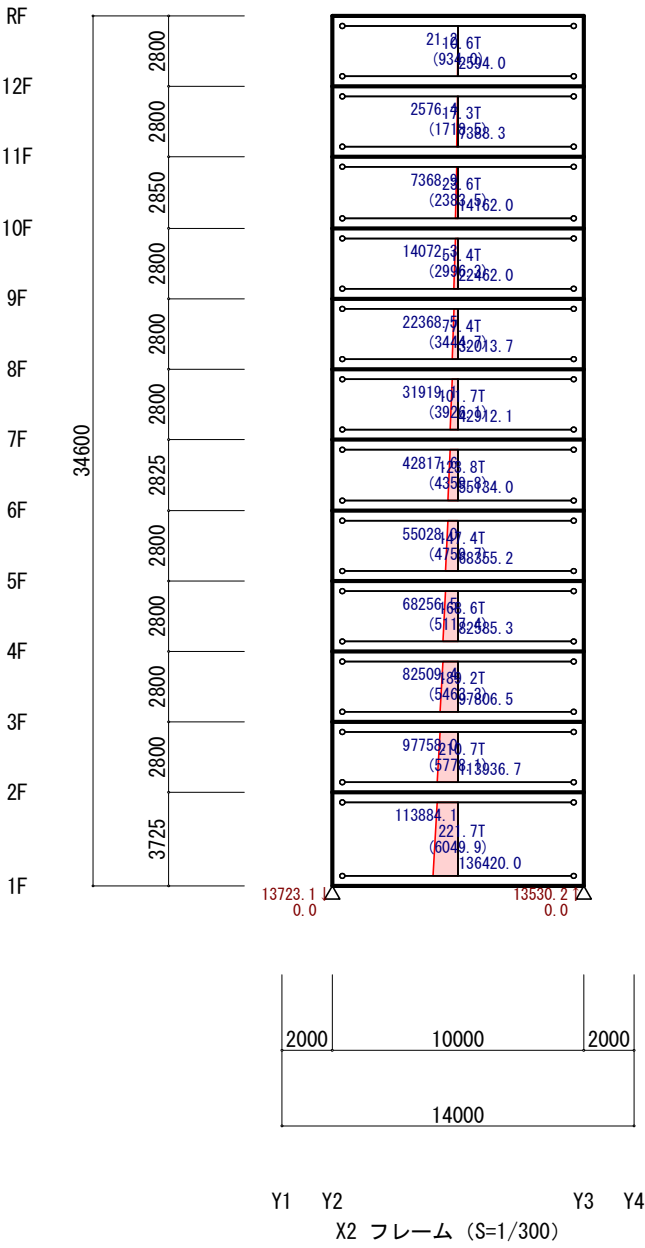


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

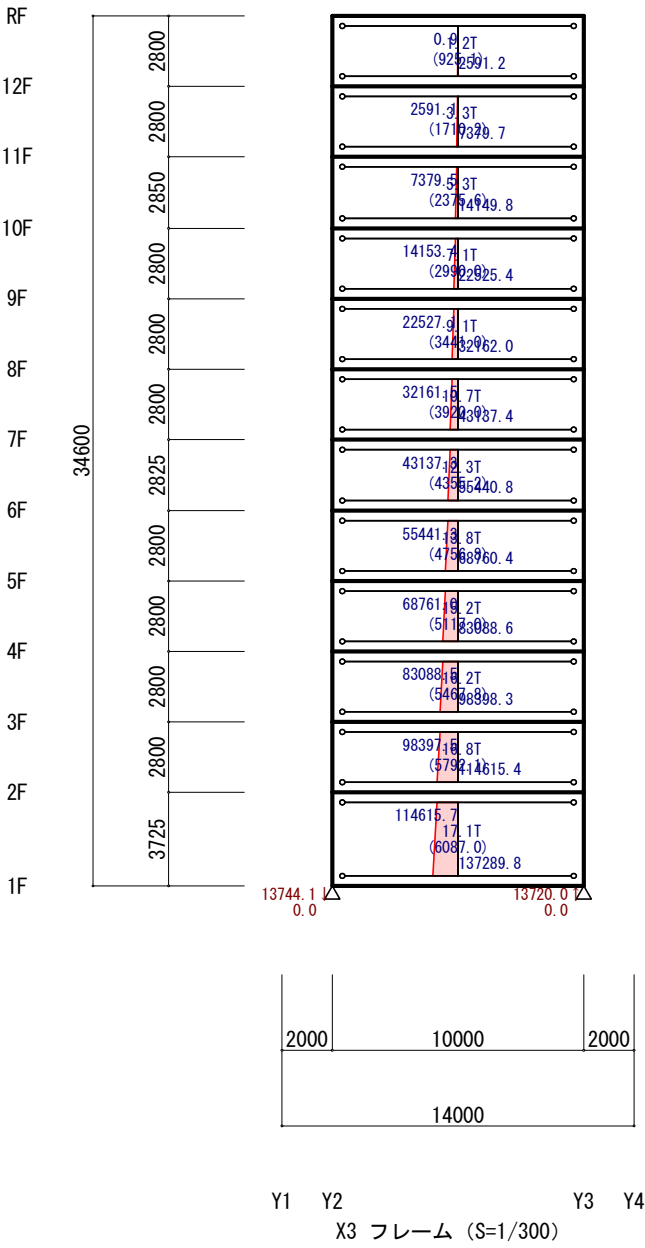


水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

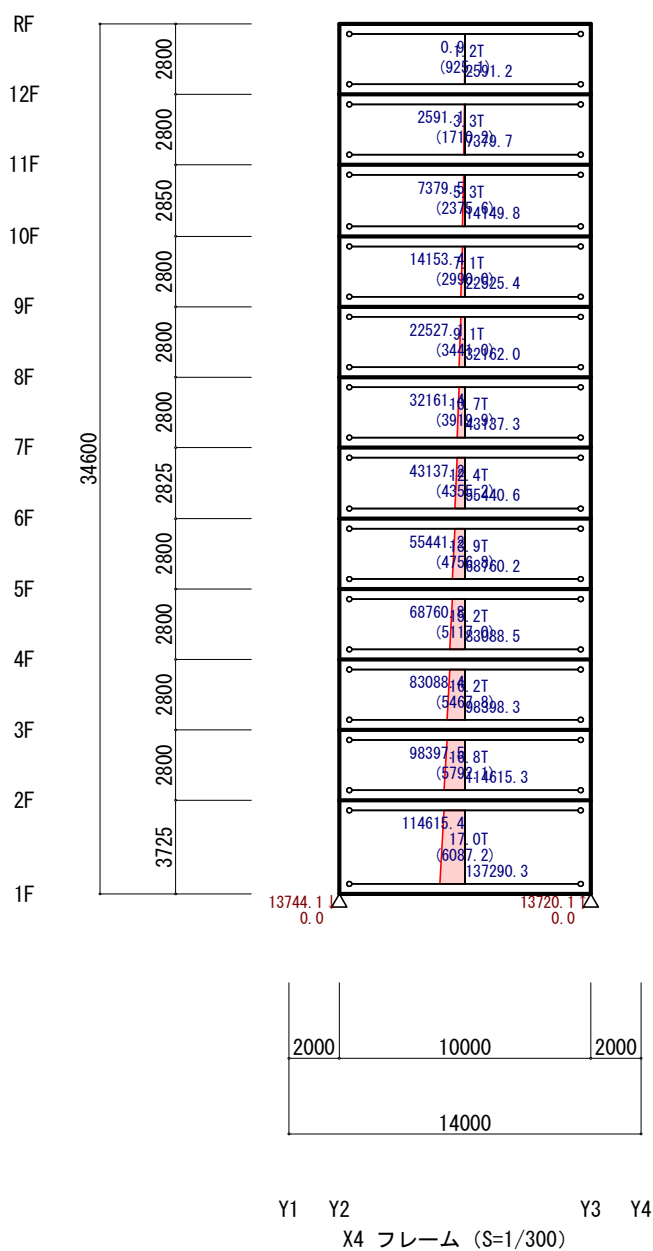


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

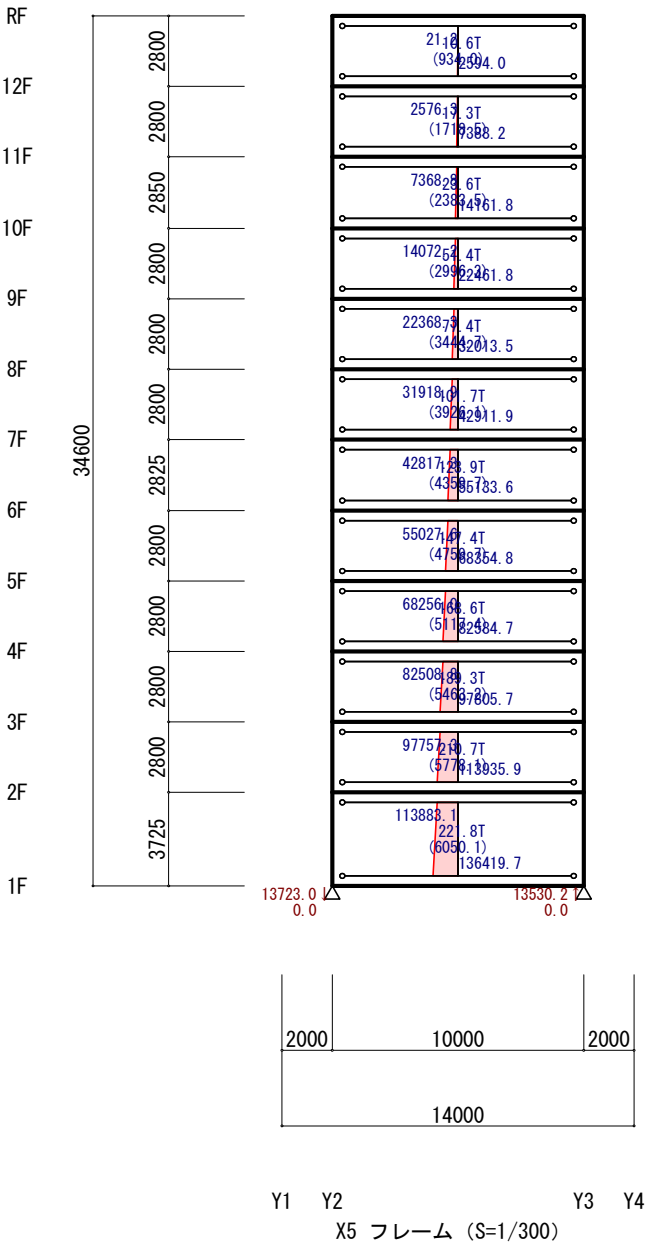


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

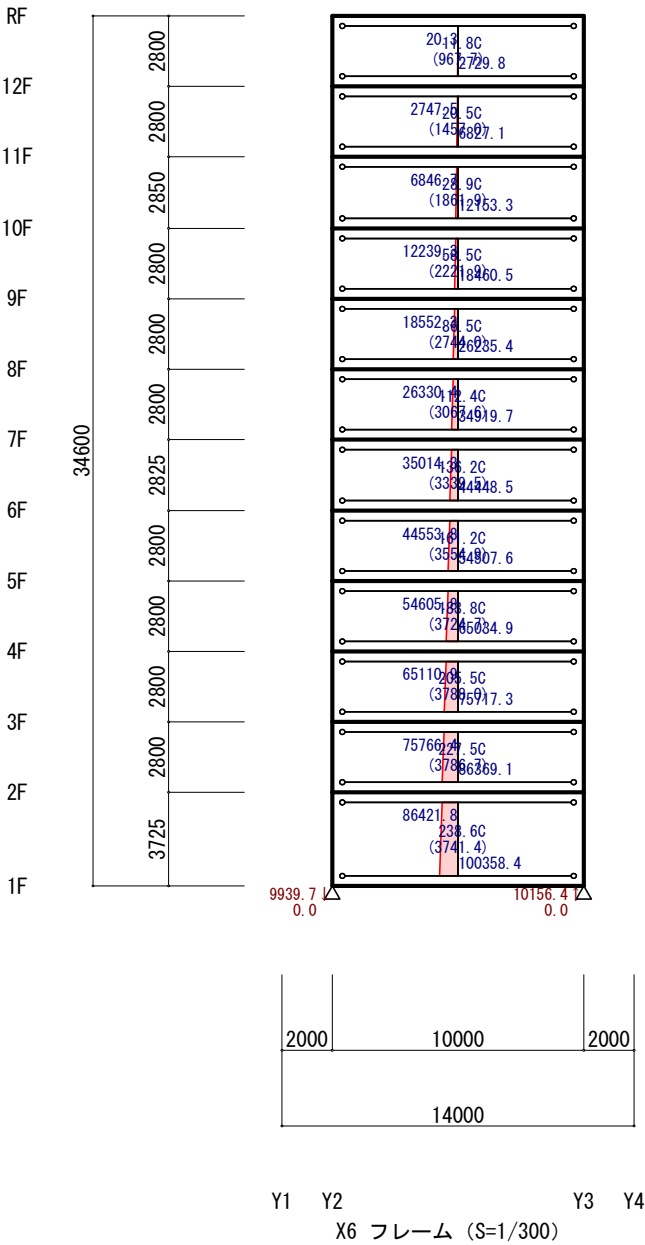


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

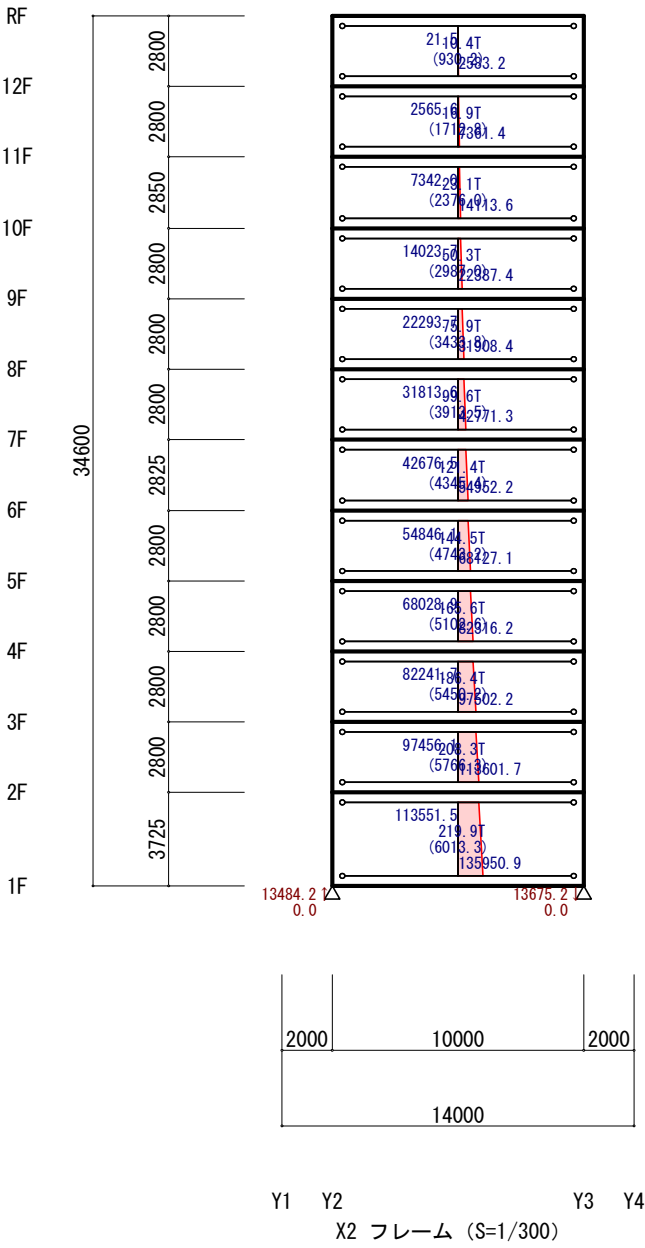


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

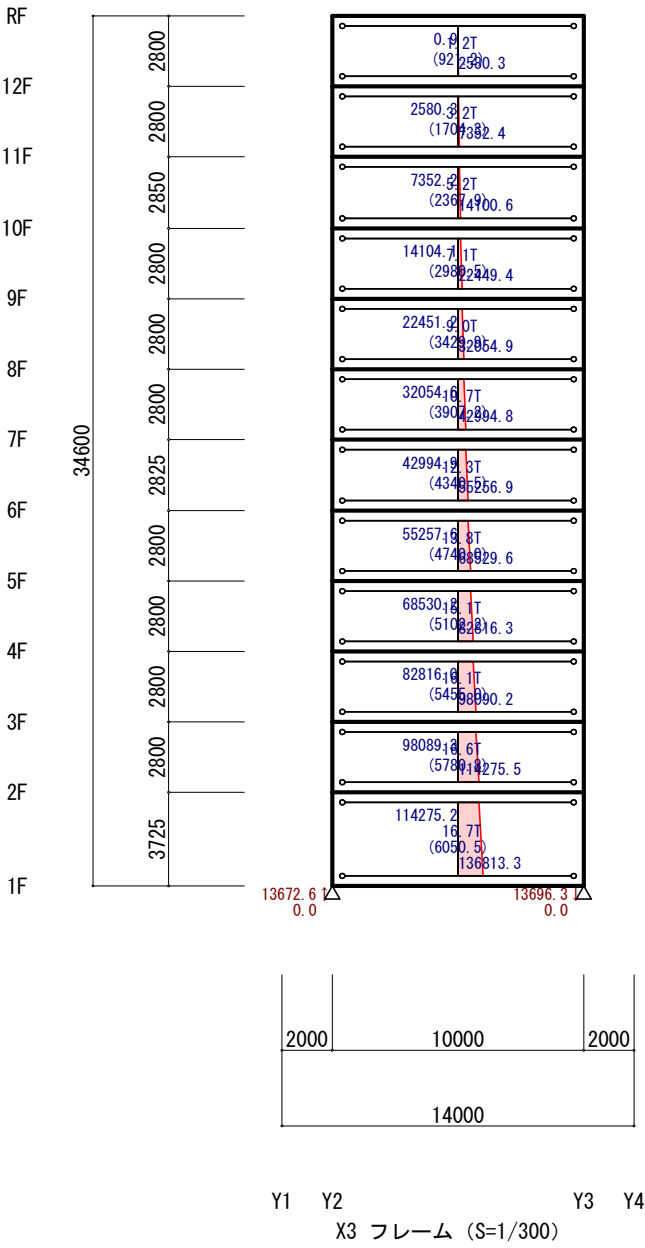


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

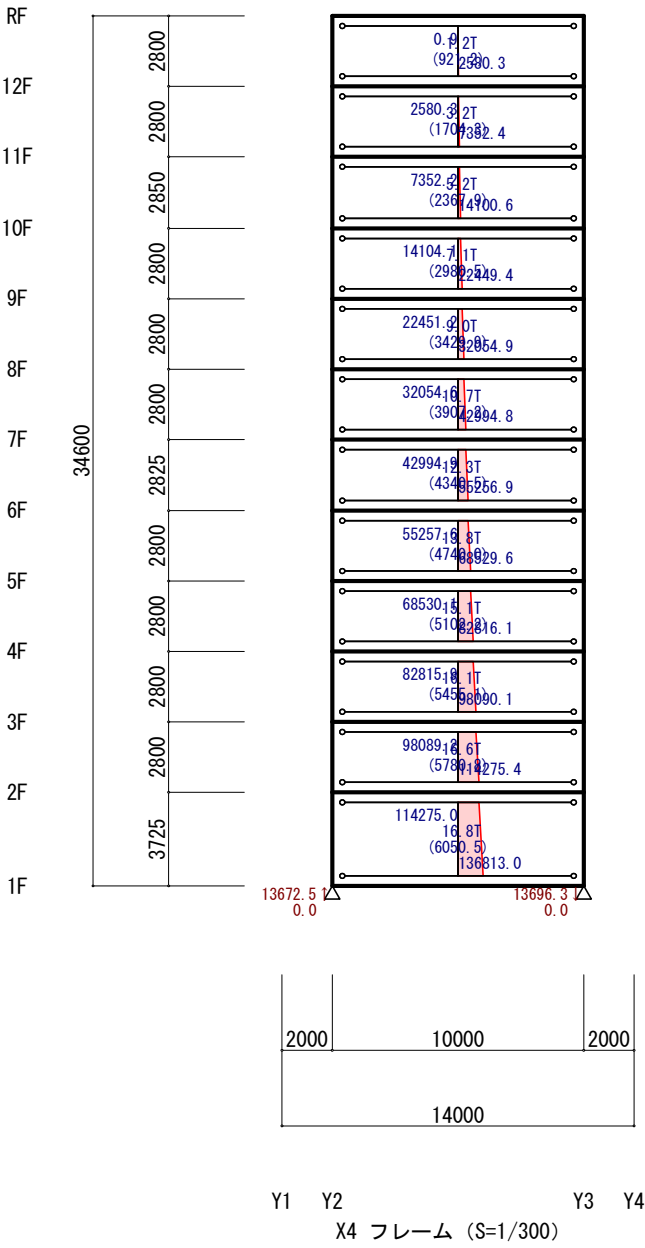


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

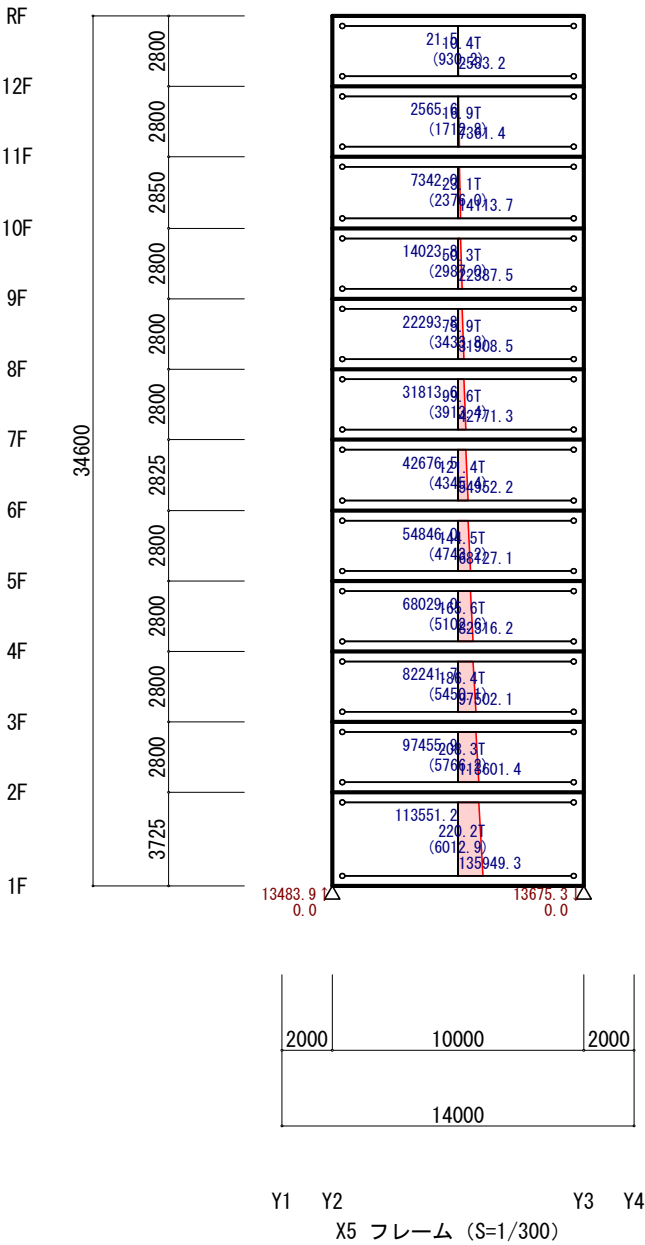

水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

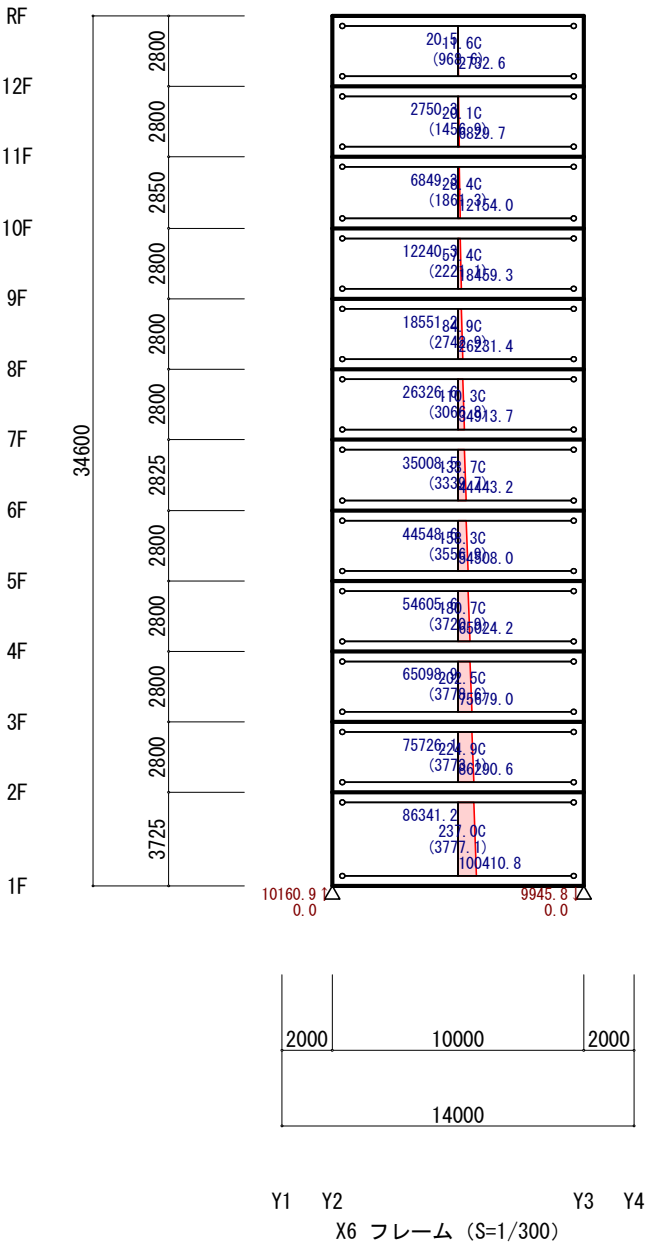

U-3. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

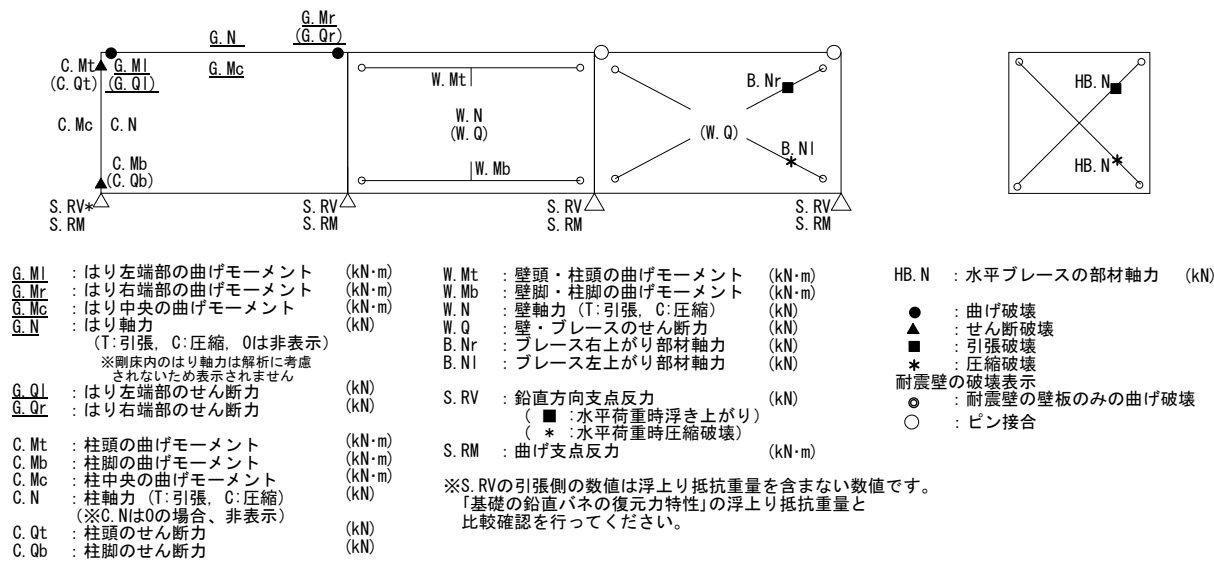

[illegible]


80

40000

X6


Y2 フレーム (S=1/300)

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

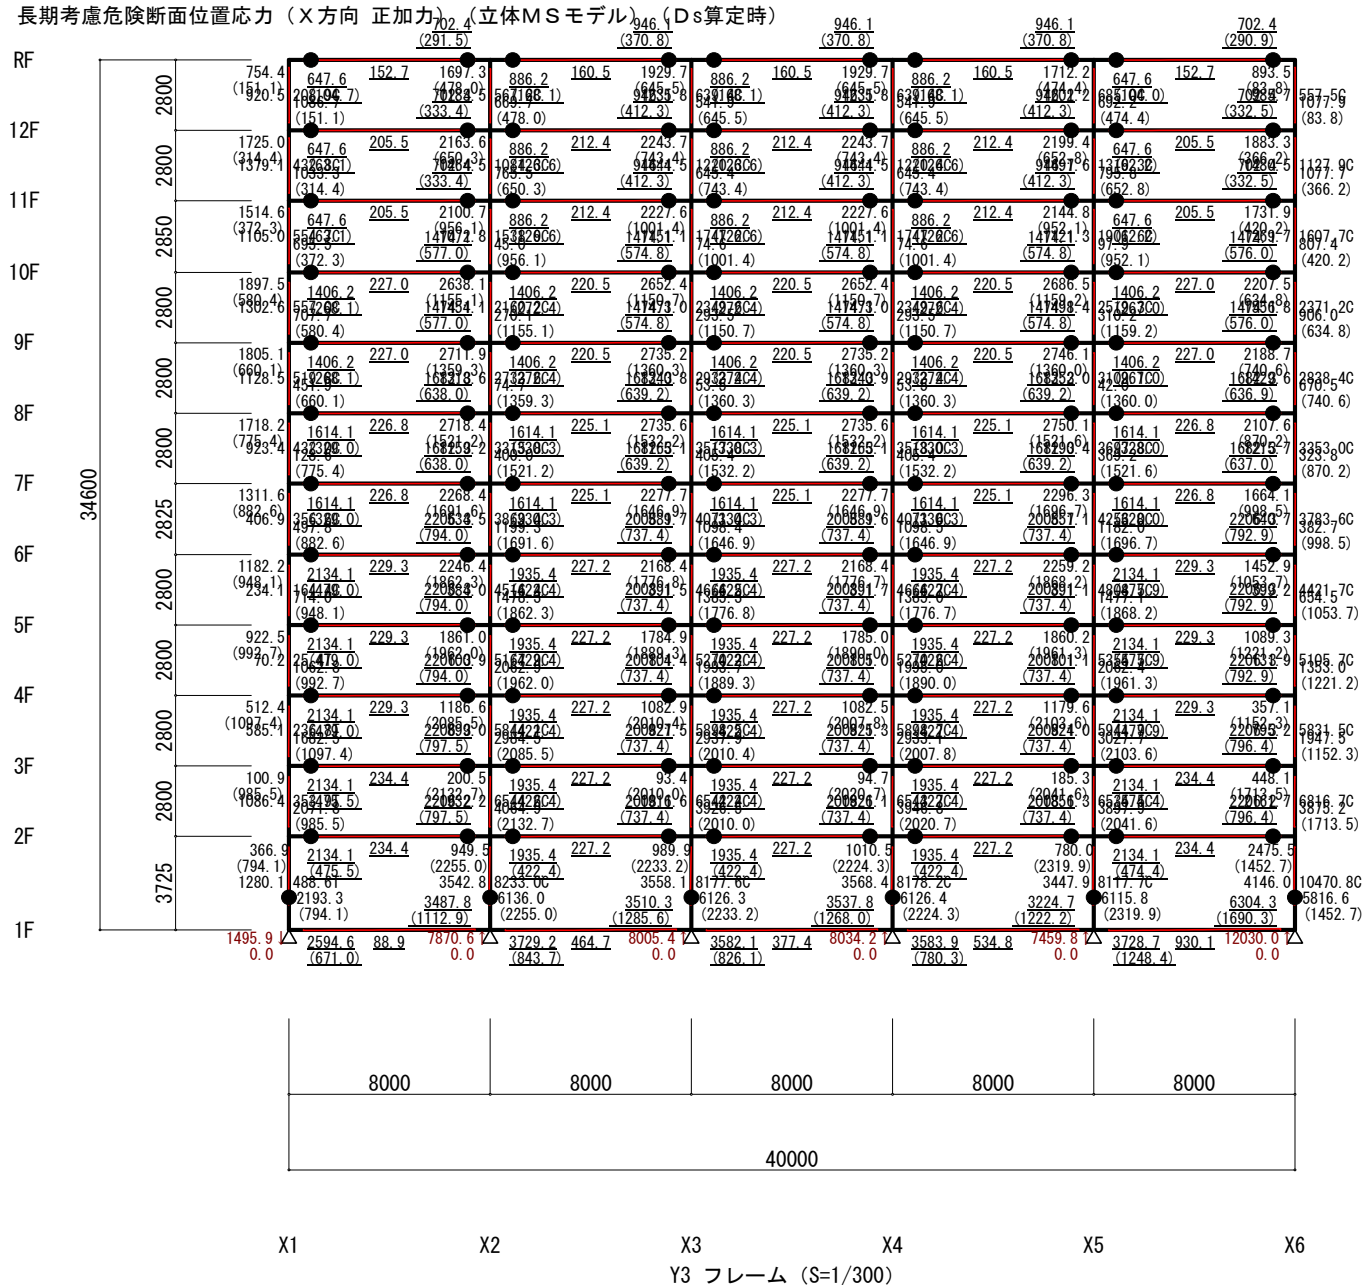


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Gs算定時)																			
			647.6 (104.0)	886.2 (168.1)	886.2 (168.1)	886.2 (168.1)	886.2 (168.1)	647.6 (104.7)											
RF			893.5 (985.9)	702.4 (83.8)	152.7 (62.2)	171.3 (47.2)	946.1 (88.3)	160.5 (126.6)	1929.7 (883.3)	946.1 (88.3)	160.5 (126.6)	1929.7 (883.3)	946.1 (88.3)	160.5 (126.6)	169.4 (47.7)	702.4 (83.8)	152.7 (62.2)	754.4 (63.1)	268.6 (151.1)
12F			1883.3 (980.6)	702.4 (83.8)	205.5 (62.2)	2199.8 (62.2)	946.1 (88.3)	212.4 (126.6)	2244.2 (883.3)	946.1 (88.3)	212.4 (126.6)	2244.2 (883.3)	946.1 (88.3)	212.4 (126.6)	2164.2 (883.3)	702.4 (83.8)	205.5 (62.2)	1725.0 (63.1)	433.2 (314.4)
11F			1731.9 (420.2)	702.4 (83.8)	205.5 (62.2)	2144.9 (952.1)	946.1 (88.3)	212.4 (126.6)	2227.7 (1001.4)	946.1 (88.3)	212.4 (126.6)	2227.7 (1001.4)	946.1 (88.3)	212.4 (126.6)	2100.8 (956.1)	702.4 (83.8)	205.5 (62.2)	1514.6 (272.3)	555.8 (372.3)
10F			2207.5 (986.6)	1474.1 (986.6)	227.0 (634.8)	2686.5 (1089.2)	1474.1 (986.6)	220.5 (159.2)	2652.4 (1089.2)	1474.1 (986.6)	220.5 (159.2)	2652.4 (1089.2)	1474.1 (986.6)	220.5 (159.2)	2638.3 (1089.2)	1474.1 (986.6)	227.0 (634.8)	1897.7 (268.1)	567.8 (580.4)
9F			2188.7 (749.6)	1474.1 (986.6)	227.0 (634.8)	2746.0 (1089.2)	1474.1 (986.6)	220.5 (159.2)	2735.2 (1089.2)	1474.1 (986.6)	220.5 (159.2)	2735.2 (1089.2)	1474.1 (986.6)	220.5 (159.2)	2712.0 (1089.2)	1474.1 (986.6)	227.0 (634.8)	1805.3 (268.1)	524.1 (660.1)
8F			2107.7 (820.5)	1682.3 (387.0)	226.8 (87.0)	2749.9 (1521.6)	1682.3 (387.0)	225.1 (152.1)	2735.5 (1521.6)	1682.3 (387.0)	225.1 (152.1)	2735.5 (1521.6)	1682.3 (387.0)	225.1 (152.1)	2718.4 (1521.6)	1682.3 (387.0)	226.8 (87.0)	1718.5 (268.1)	428.8 (775.4)
7F			1664.2 (984.0)	1682.3 (387.0)	226.8 (87.0)	2296.0 (1696.7)	1682.3 (387.0)	225.1 (152.1)	2277.5 (1696.7)	1682.3 (387.0)	225.1 (152.1)	2277.5 (1696.7)	1682.3 (387.0)	225.1 (152.1)	2268.2 (1696.7)	1682.3 (387.0)	226.8 (87.0)	1311.9 (268.1)	359.1 (882.7)
6F			1452.9 (1053.7)	2206.3 (461.9)	229.3 (1053.7)	2259.0 (477.9)	2206.3 (461.9)	227.2 (186.8)	2168.1 (461.9)	2206.3 (461.9)	227.2 (186.8)	2168.1 (461.9)	2206.3 (461.9)	227.2 (186.8)	2246.2 (461.9)	2206.3 (461.9)	229.3 (1053.7)	1182.2 (479.0)	168.9 (948.1)
5F			1089.2 (1223.2)	2206.3 (461.9)	229.3 (1223.2)	1860.2 (477.9)	2206.3 (461.9)	227.2 (186.8)	1784.9 (461.9)	2206.3 (461.9)	227.2 (186.8)	1784.9 (461.9)	2206.3 (461.9)	227.2 (186.8)	1861.0 (461.9)	2206.3 (461.9)	229.3 (1223.2)	922.6 (479.0)	266.2 (992.7)
4F			357.0 (1194.0)	2206.3 (461.9)	229.3 (1194.0)	1179.9 (474.4)	2206.3 (461.9)	227.2 (186.8)	1082.8 (461.9)	2206.3 (461.9)	227.2 (186.8)	1082.8 (461.9)	2206.3 (461.9)	227.2 (186.8)	1186.8 (461.9)	2206.3 (461.9)	229.3 (1194.0)	512.4 (475.5)	229.6 (1097.3)
3F			448.2 (1218.3)	2206.3 (461.9)	234.4 (1218.3)	185.8 (474.4)	2206.3 (461.9)	227.2 (186.8)	95.1 (461.9)	2206.3 (461.9)	227.2 (186.8)	95.1 (461.9)	2206.3 (461.9)	227.2 (186.8)	200.8 (461.9)	2206.3 (461.9)	234.4 (1218.3)		


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

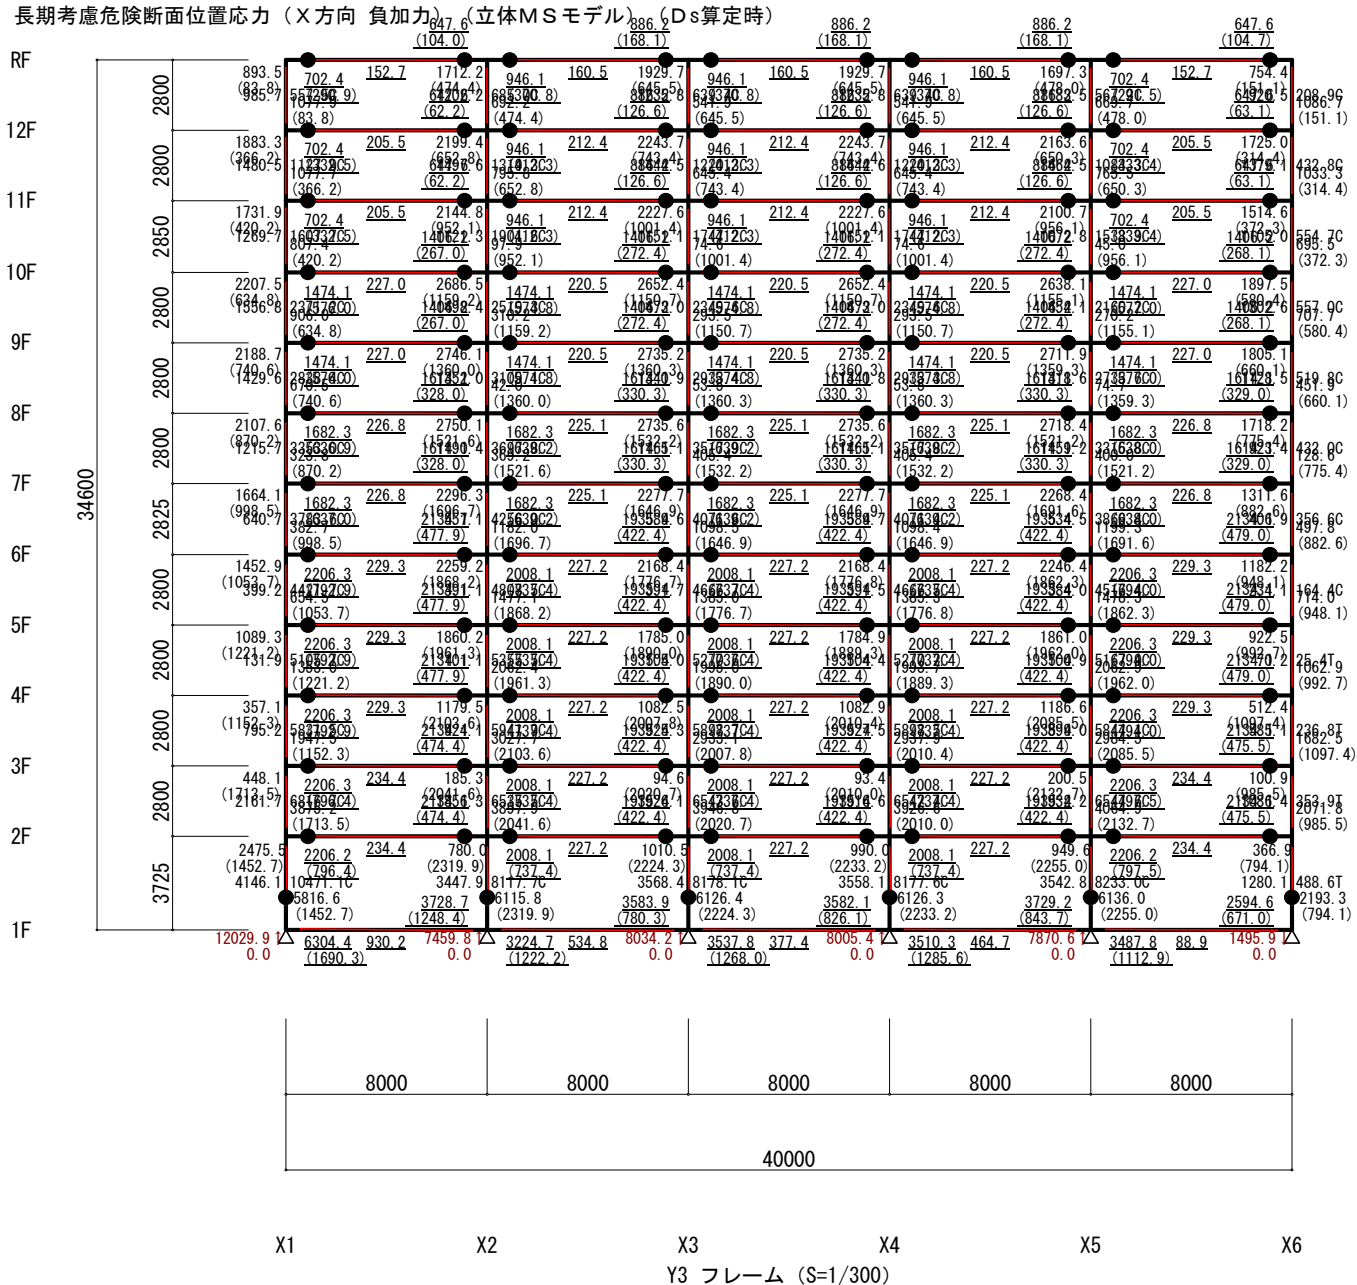


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

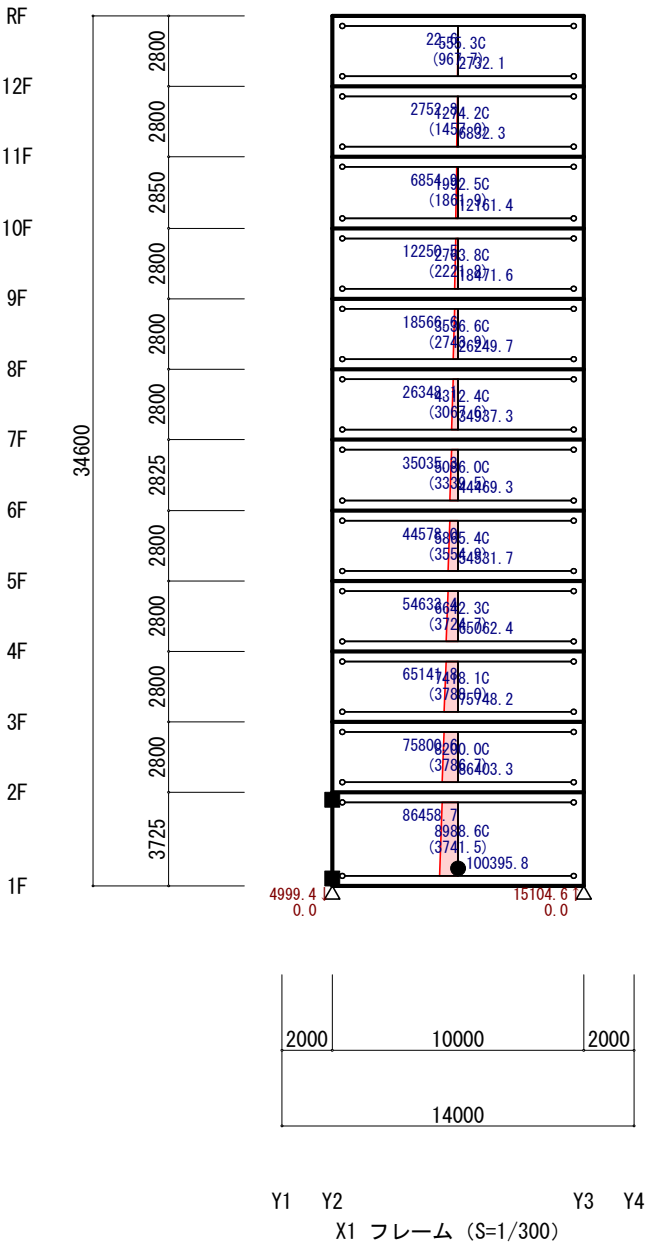


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

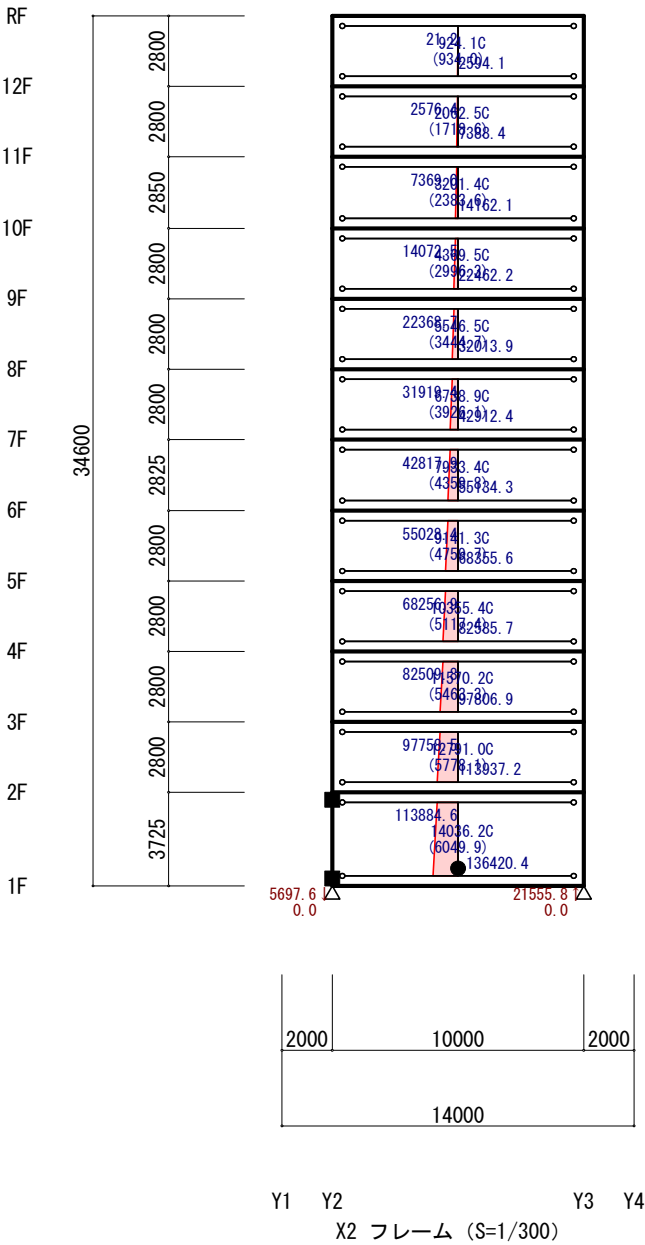


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

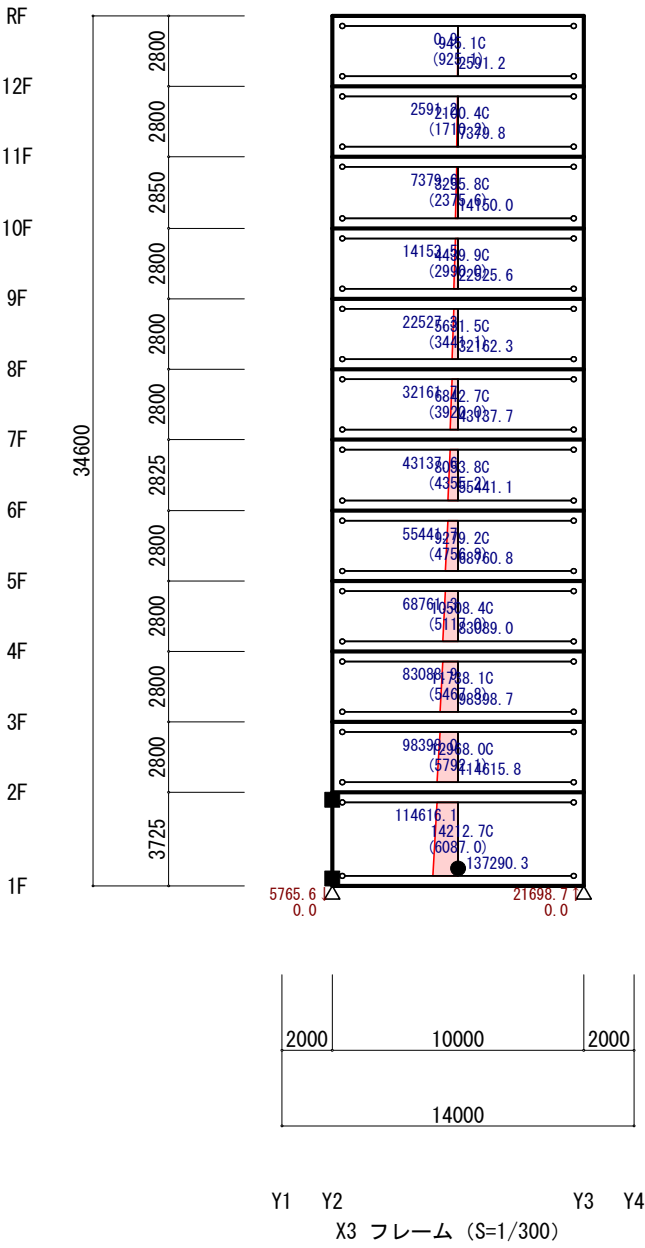


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

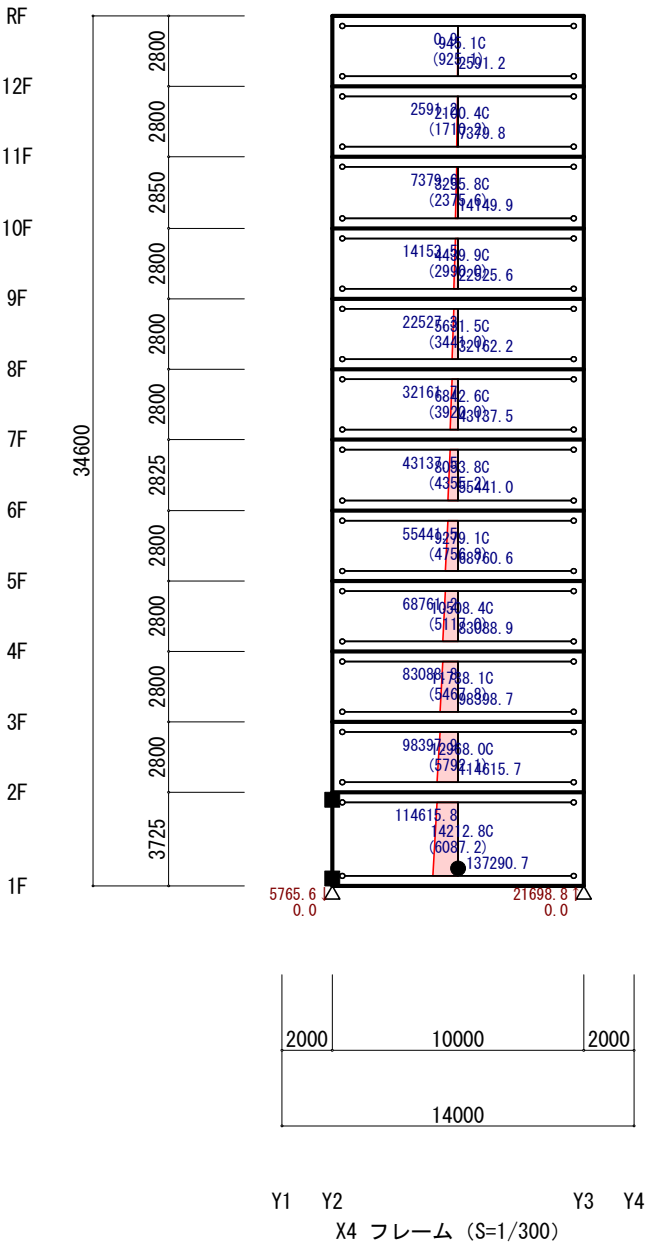


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

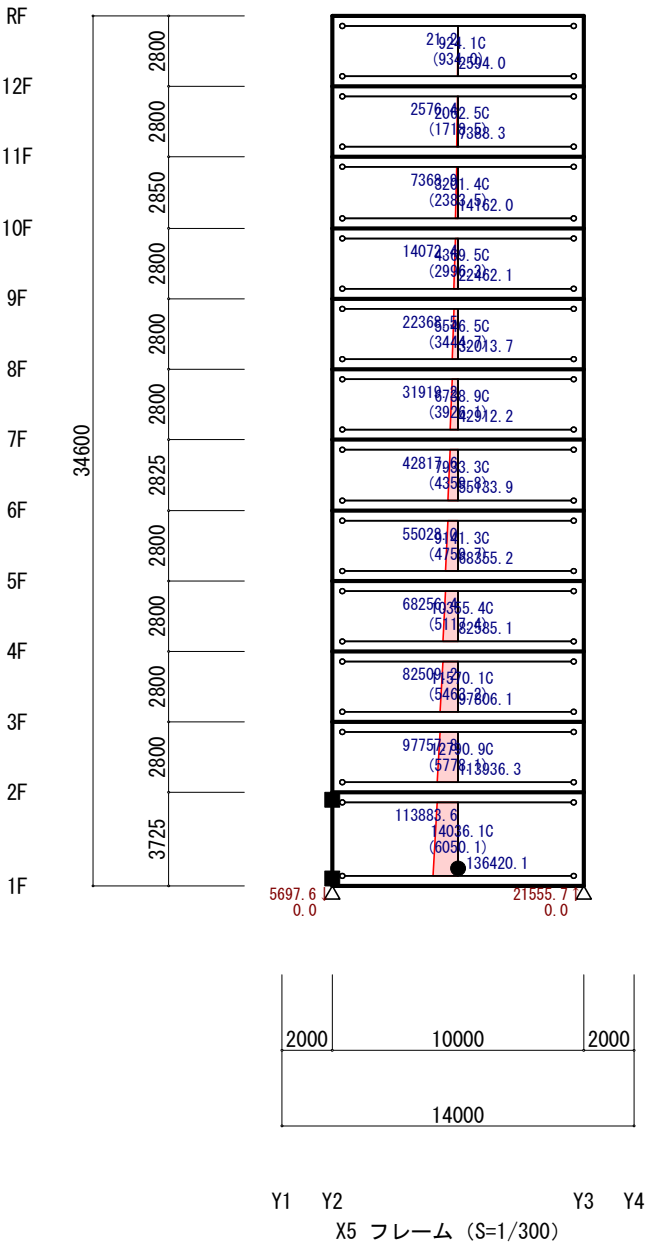


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

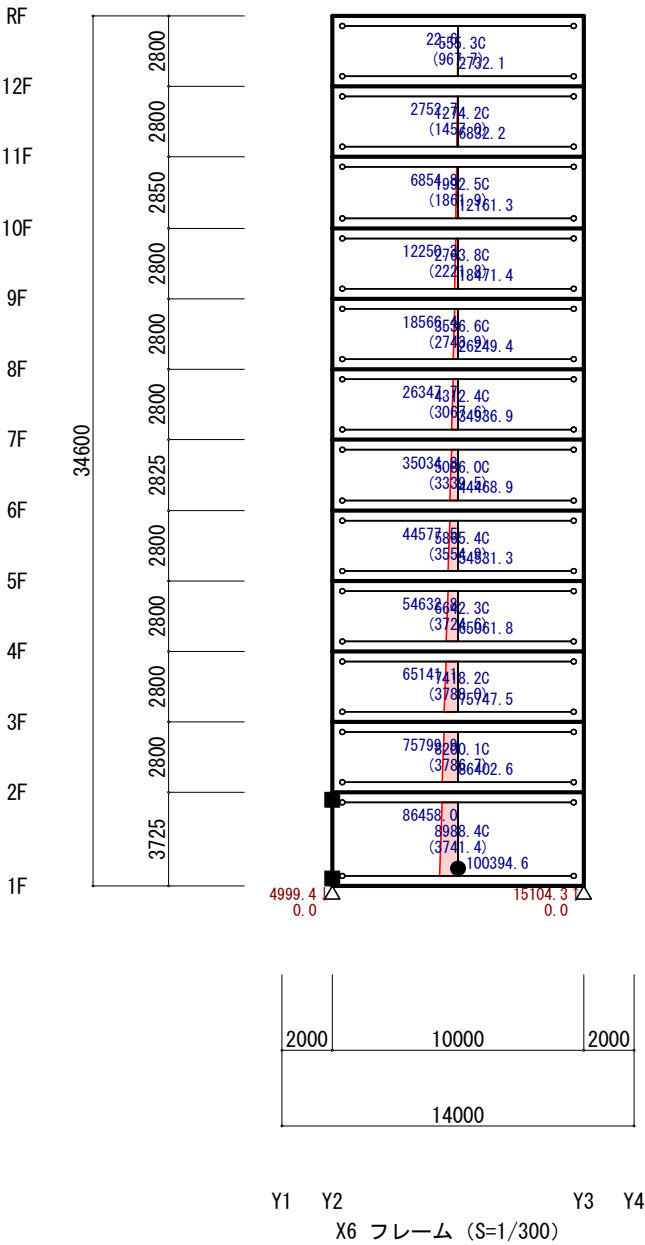


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

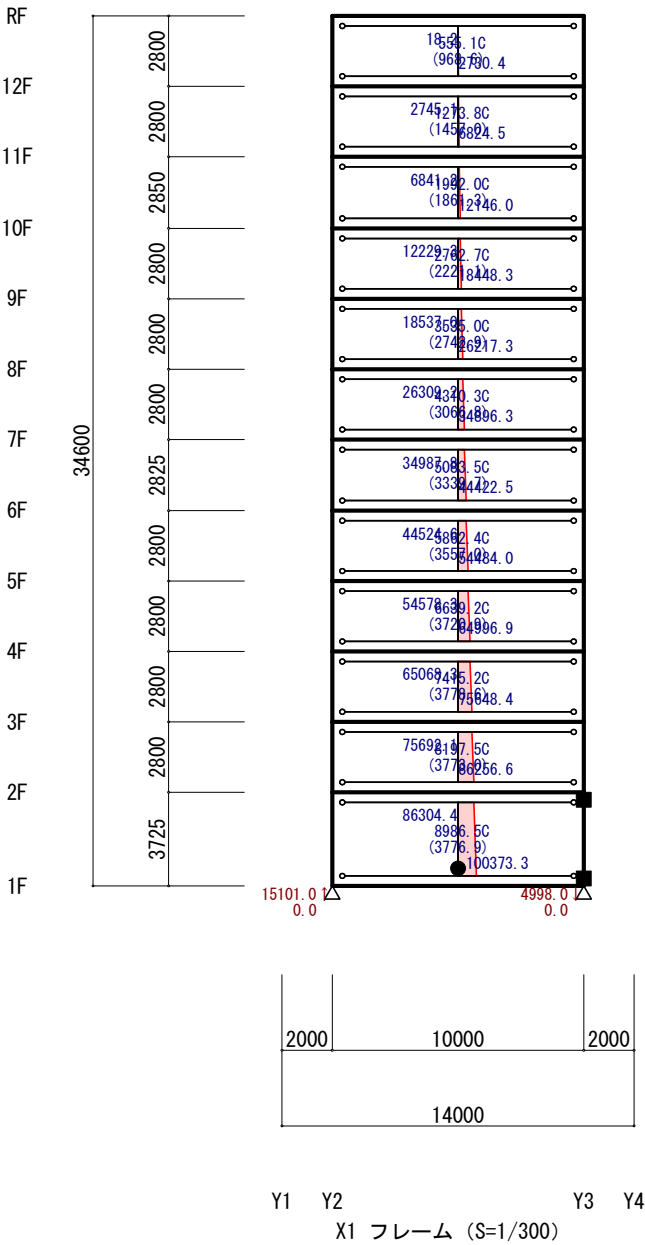


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

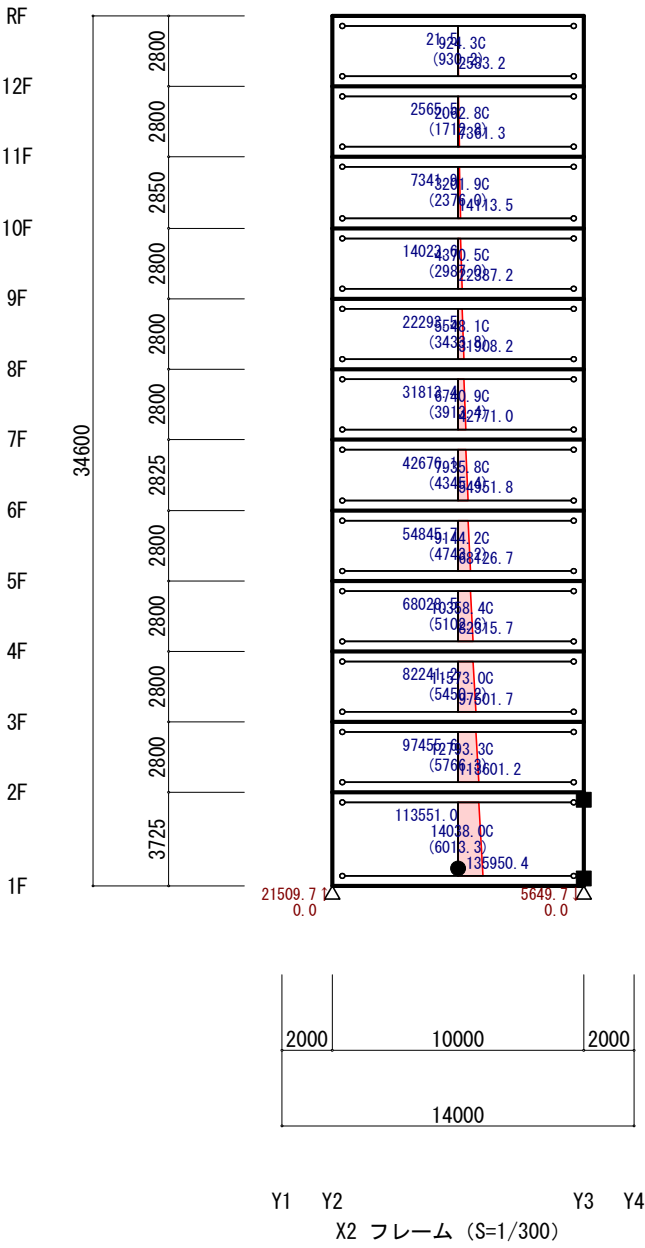


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

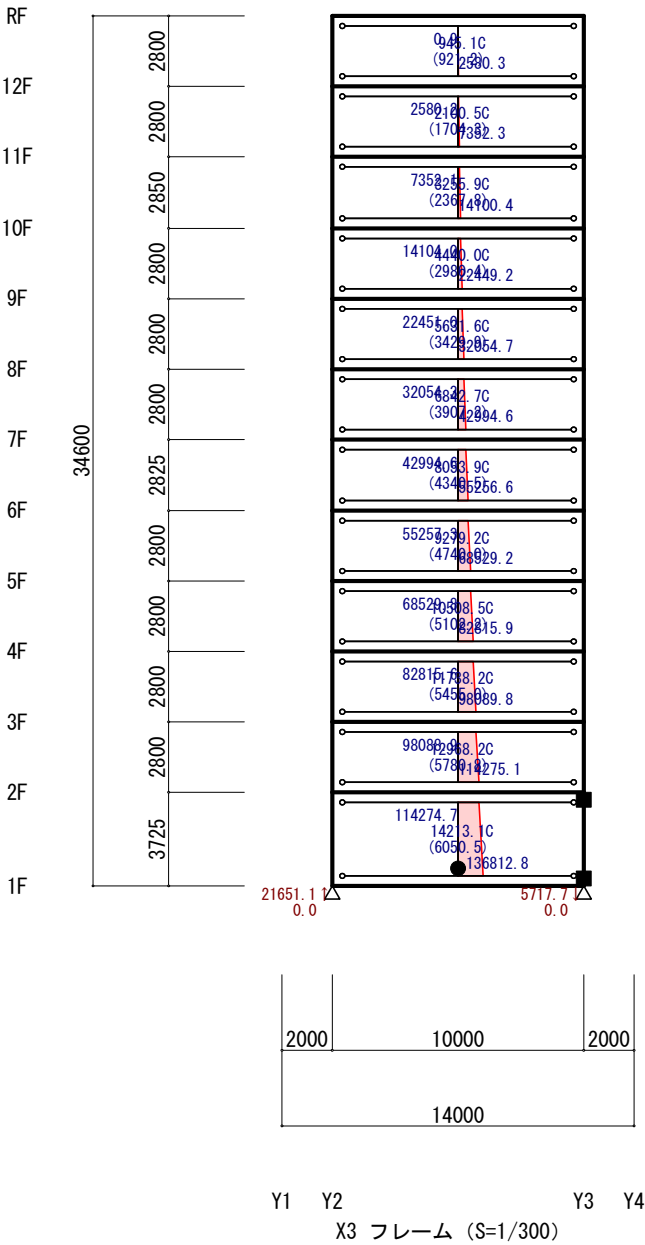


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

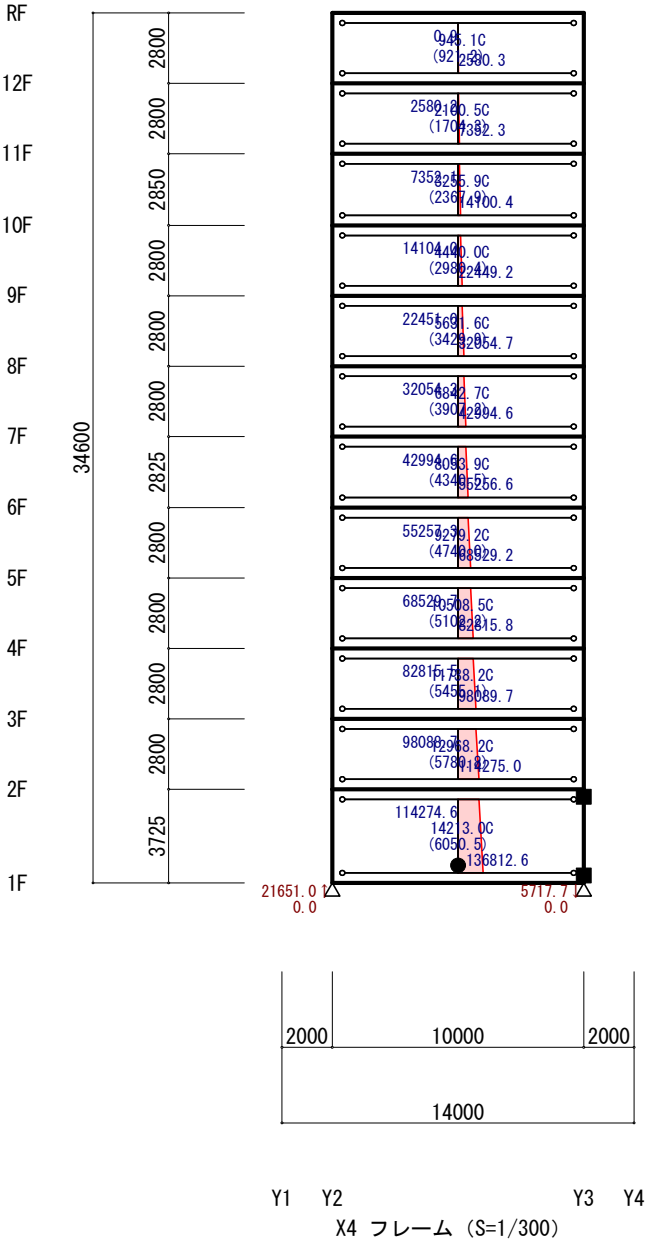

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

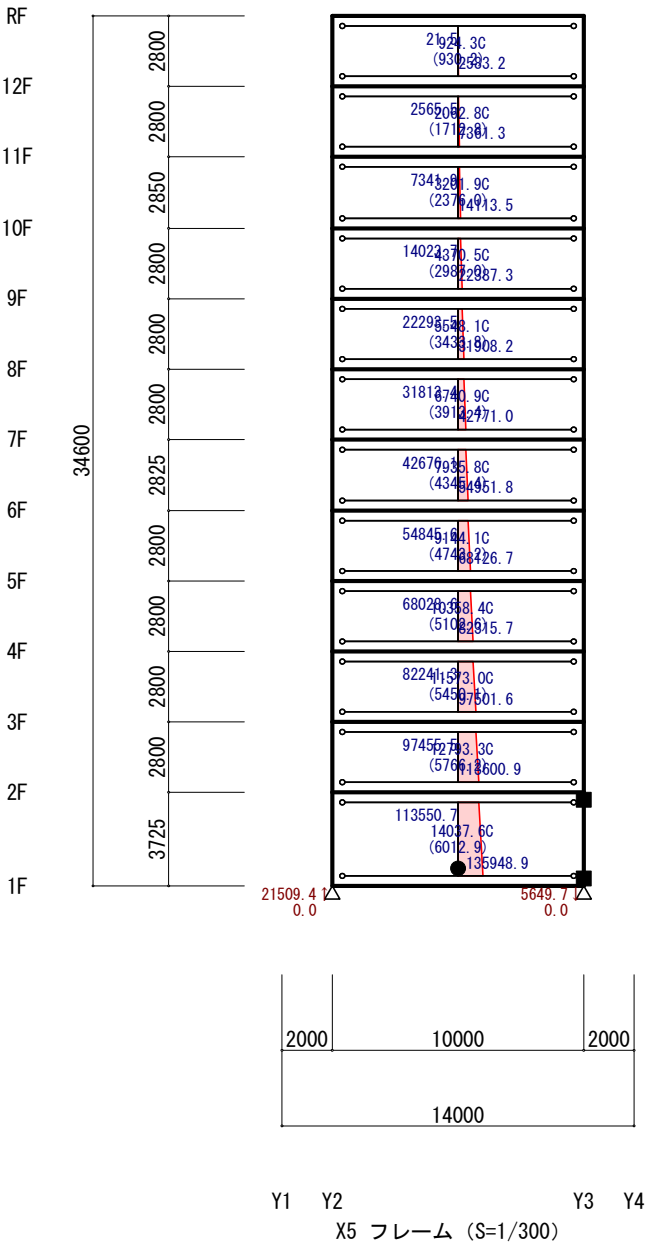


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

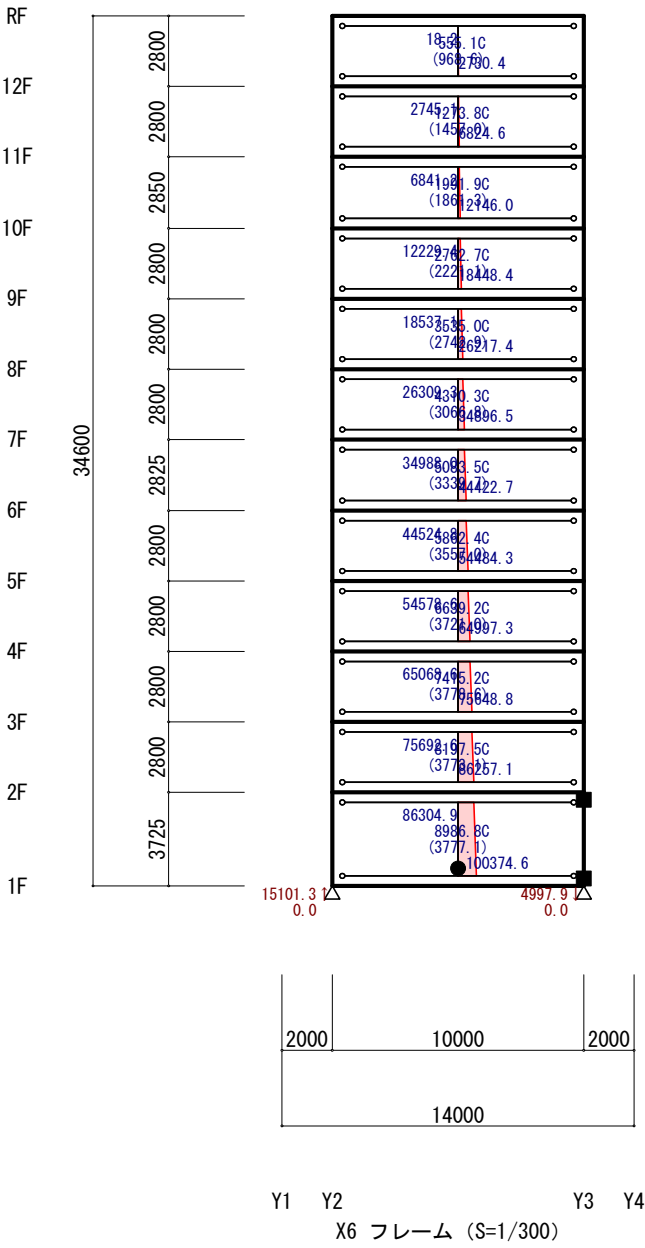

U-3.5 終局時機構図 (Ds算定時)

U-3.5.1 終局時機構図 (Ds算定時)

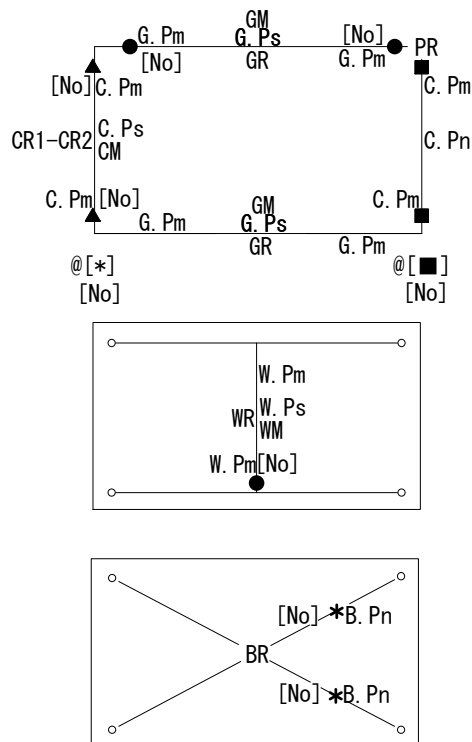

- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数

- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)


- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別

- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

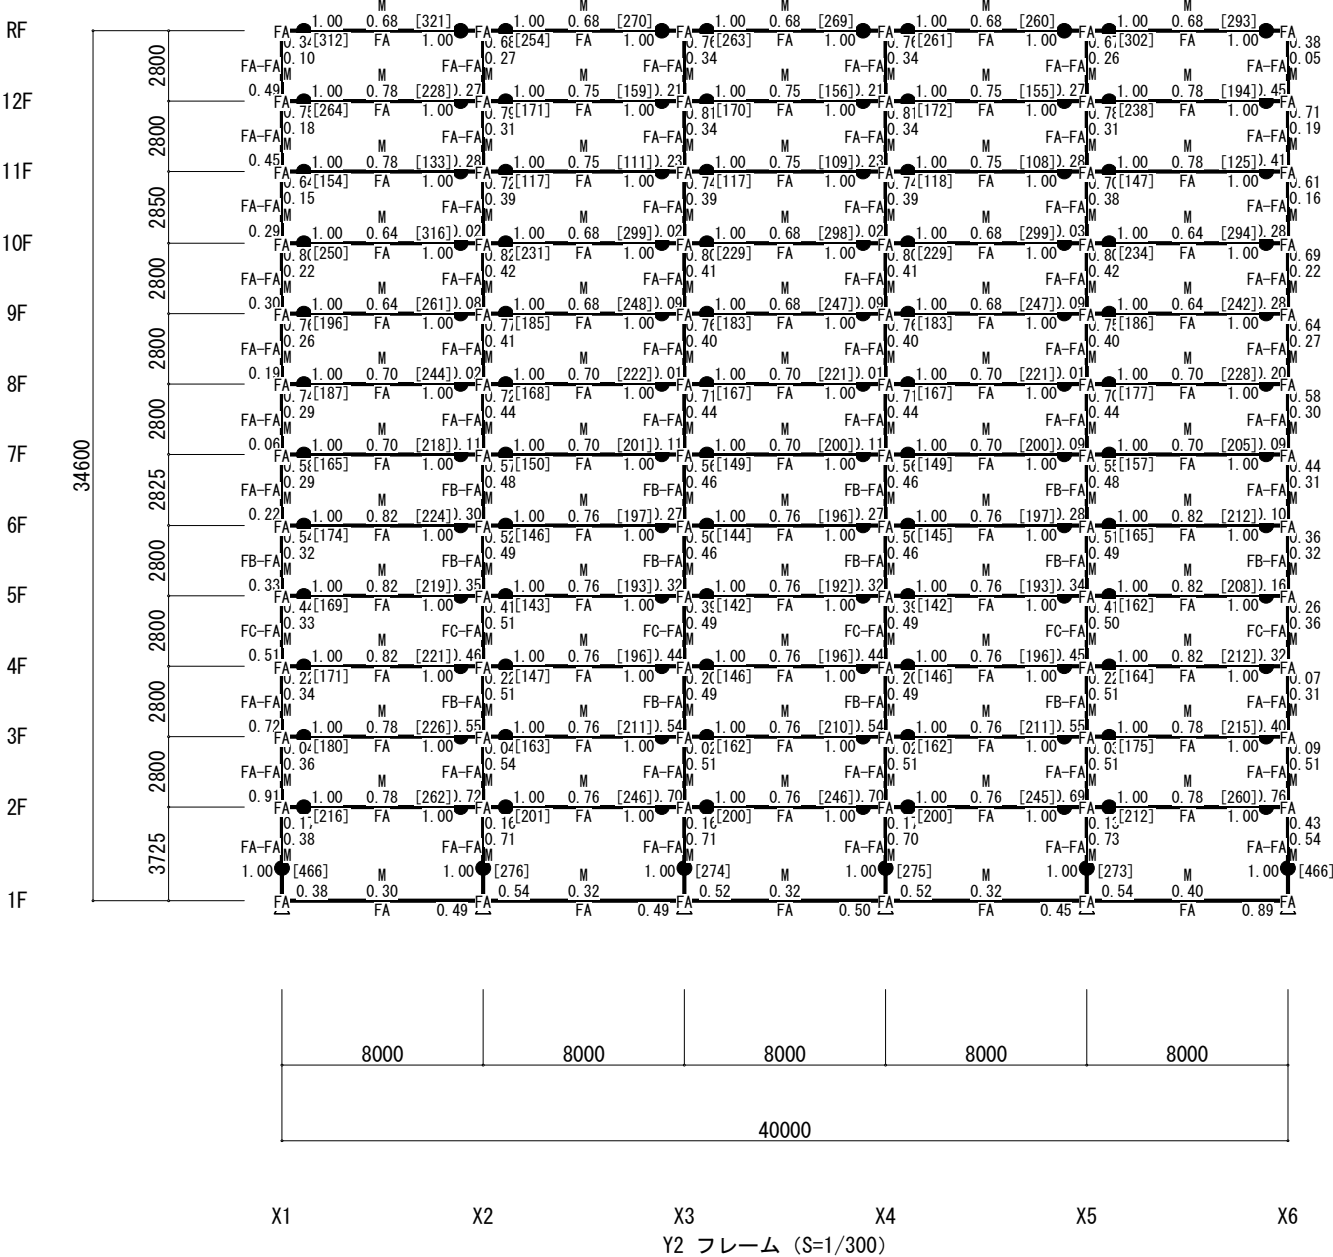


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

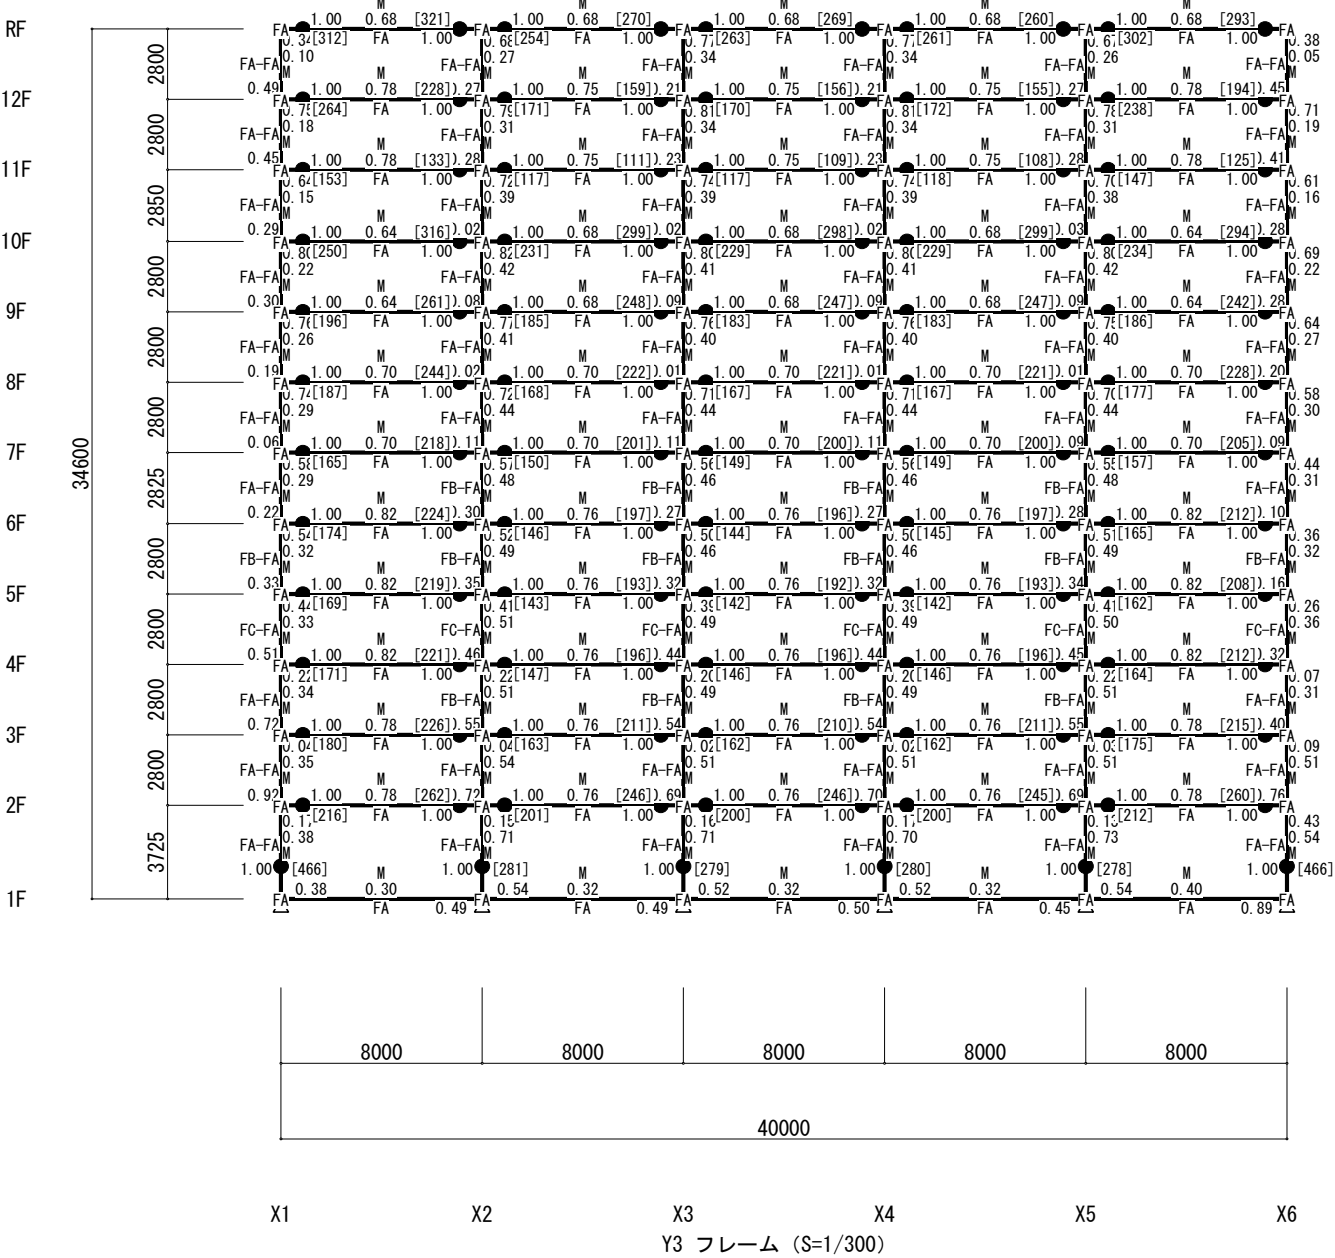



終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

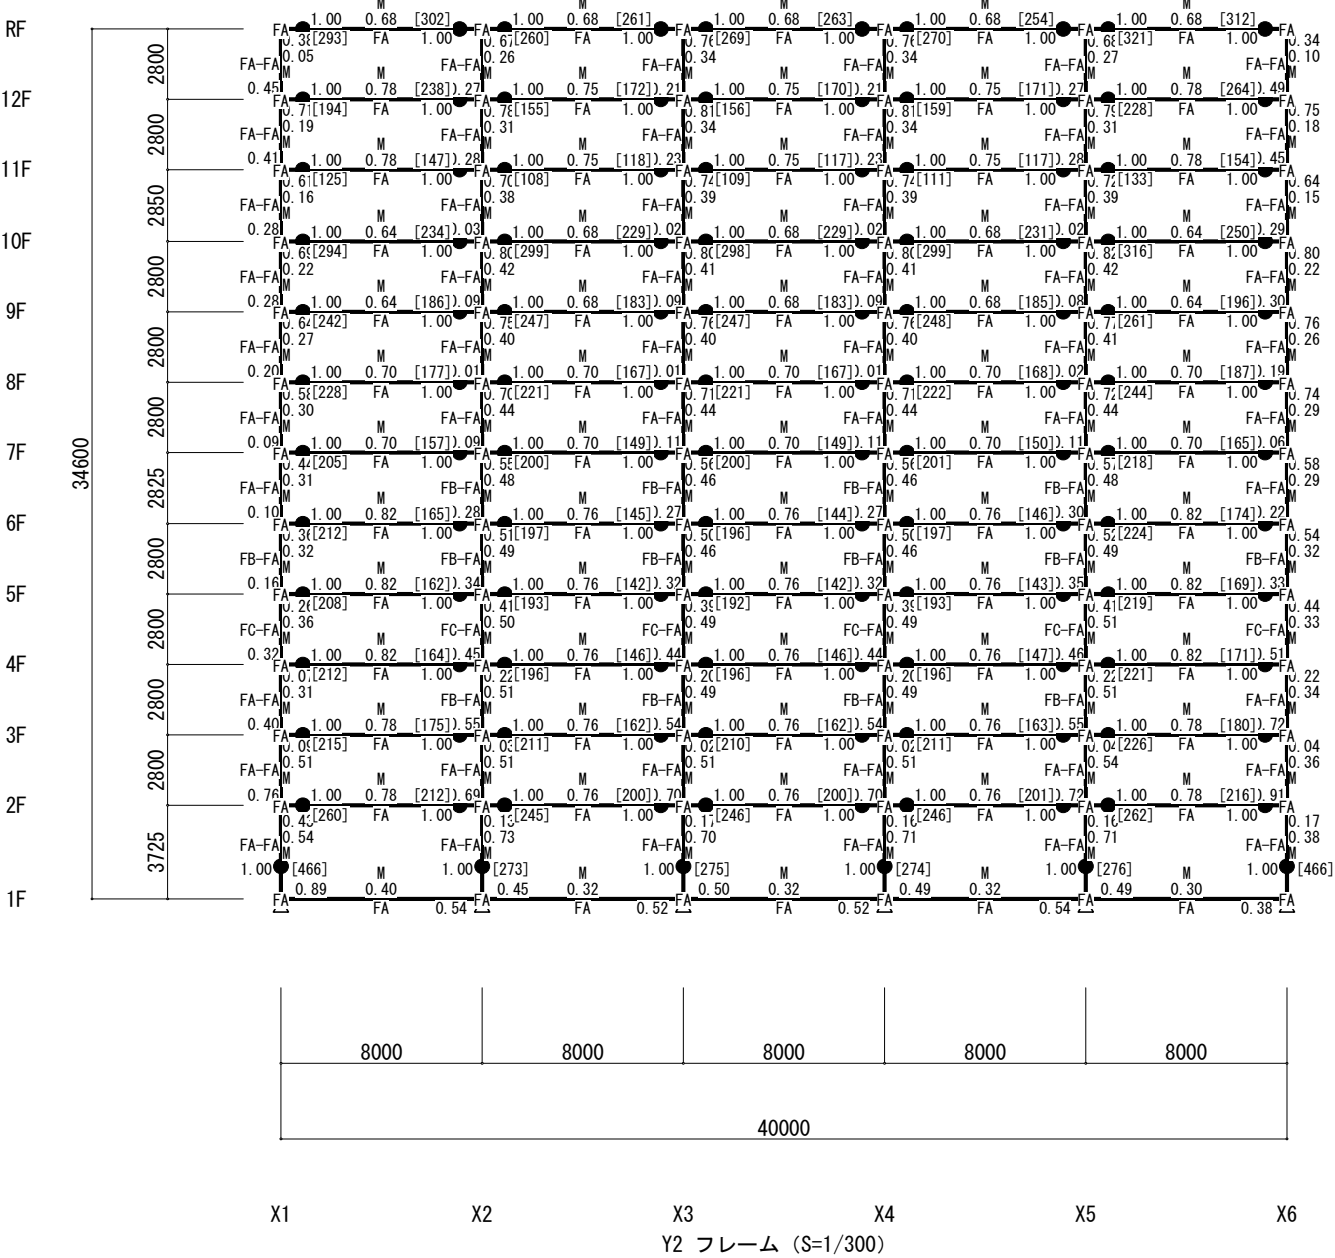

終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


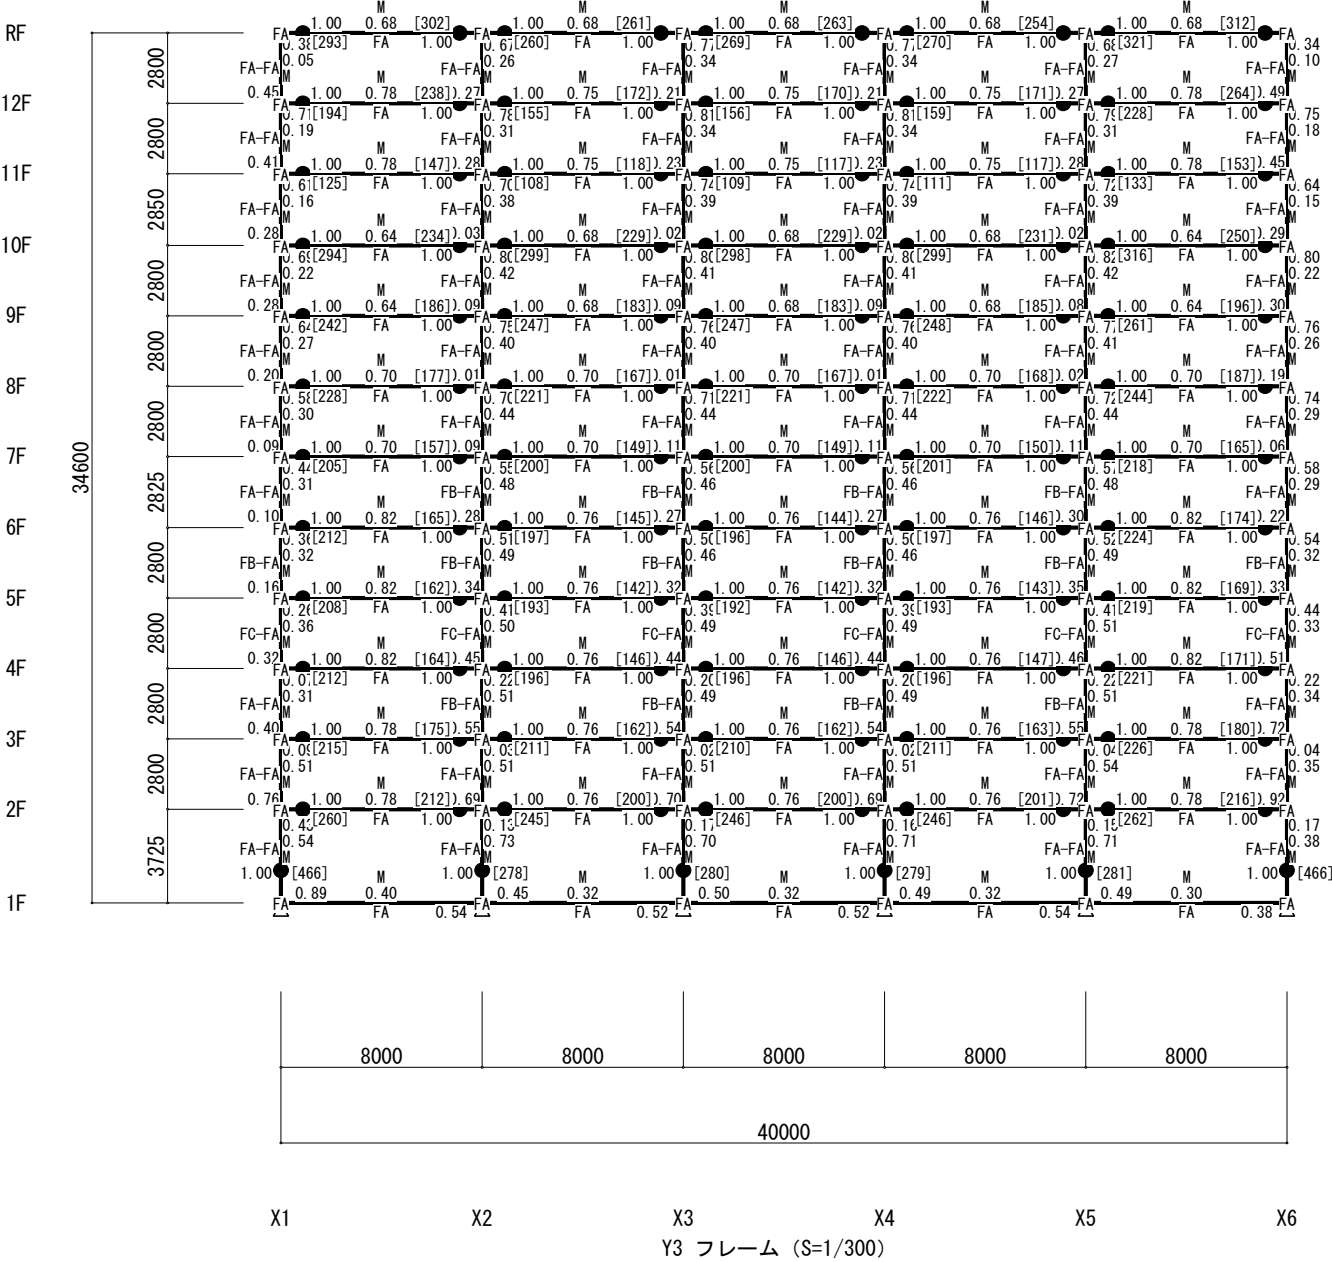


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

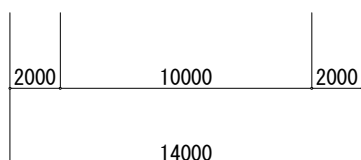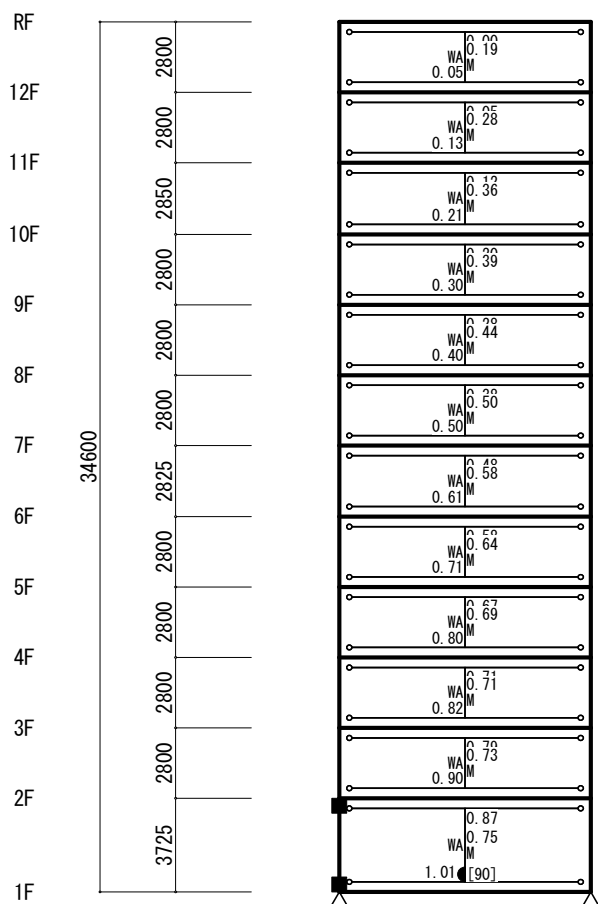



Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

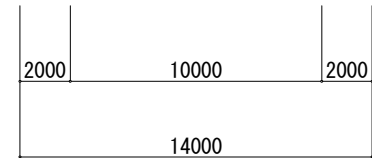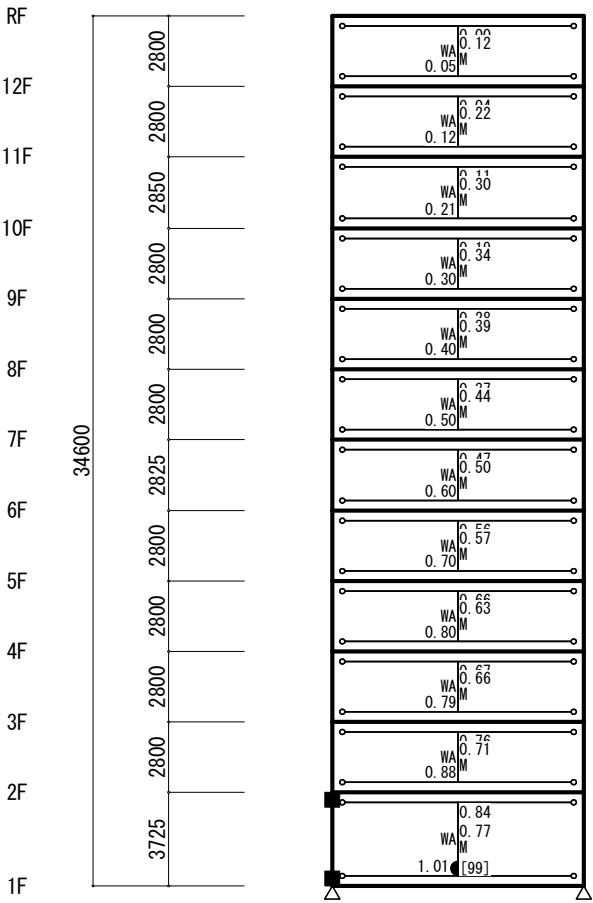



Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

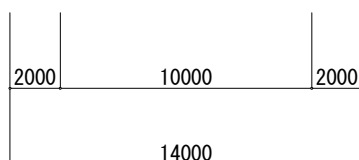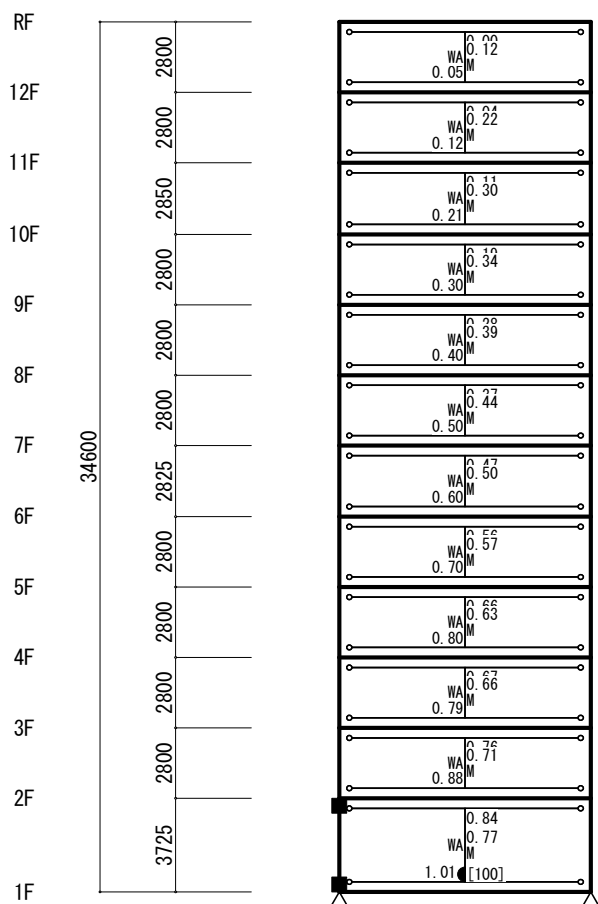



Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

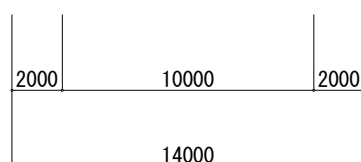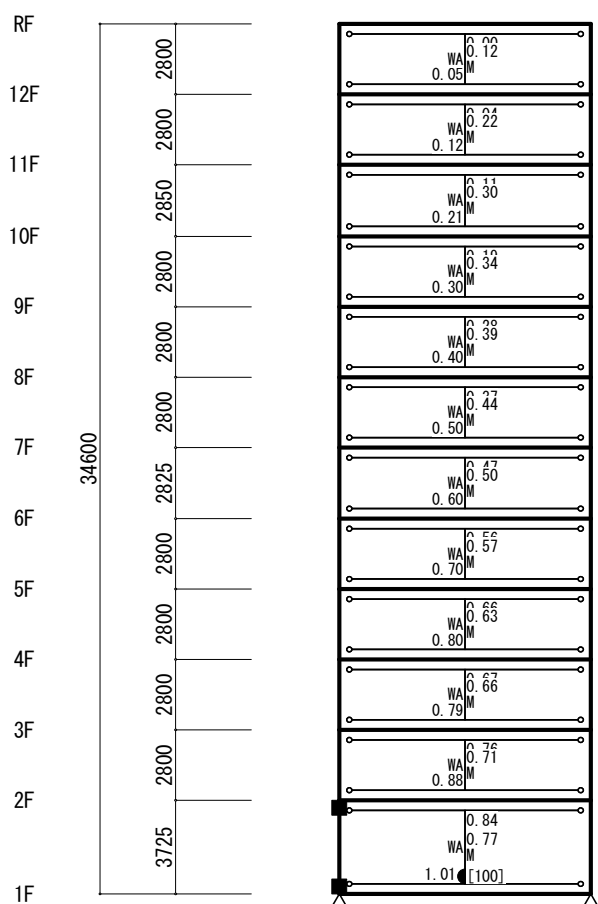



Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

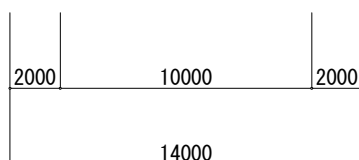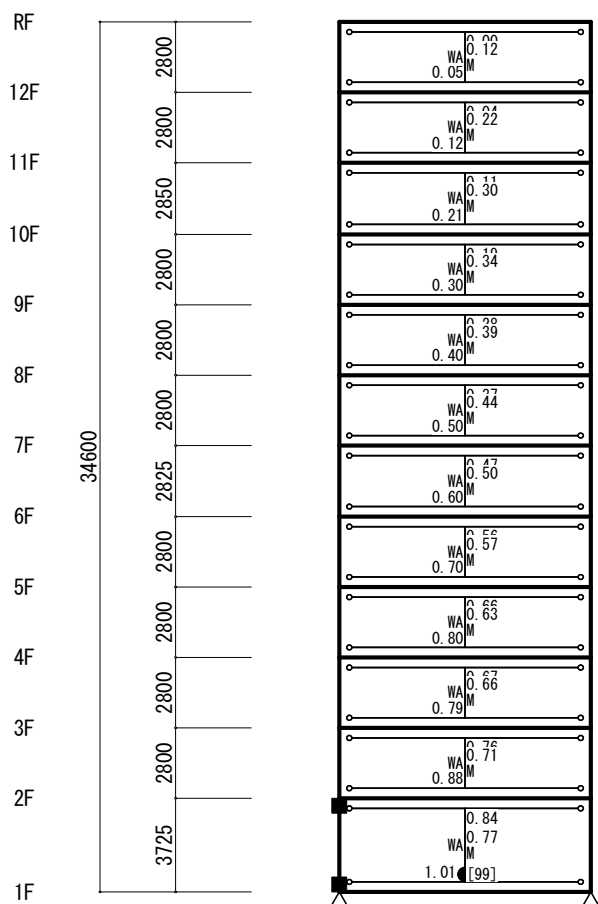


Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

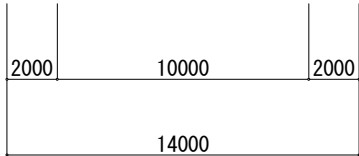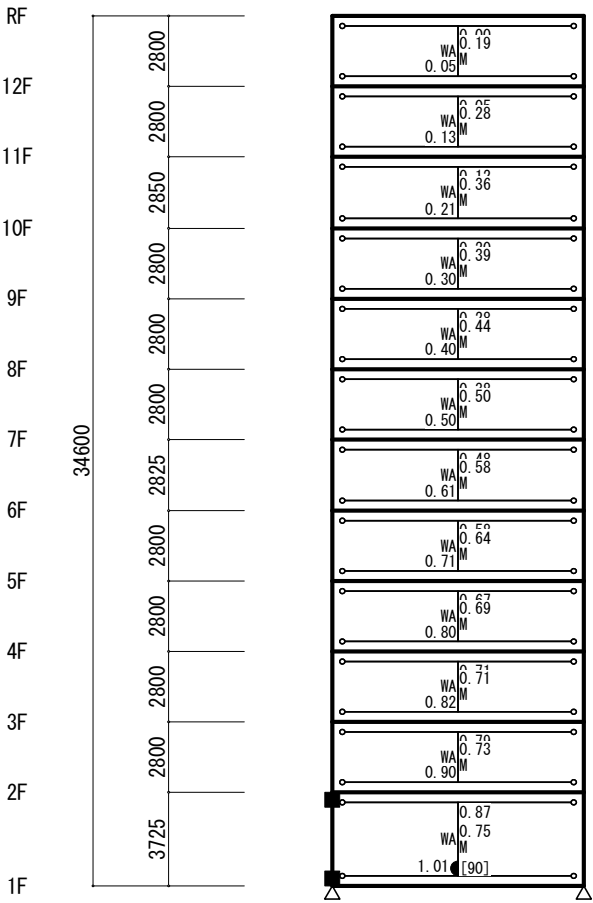


Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

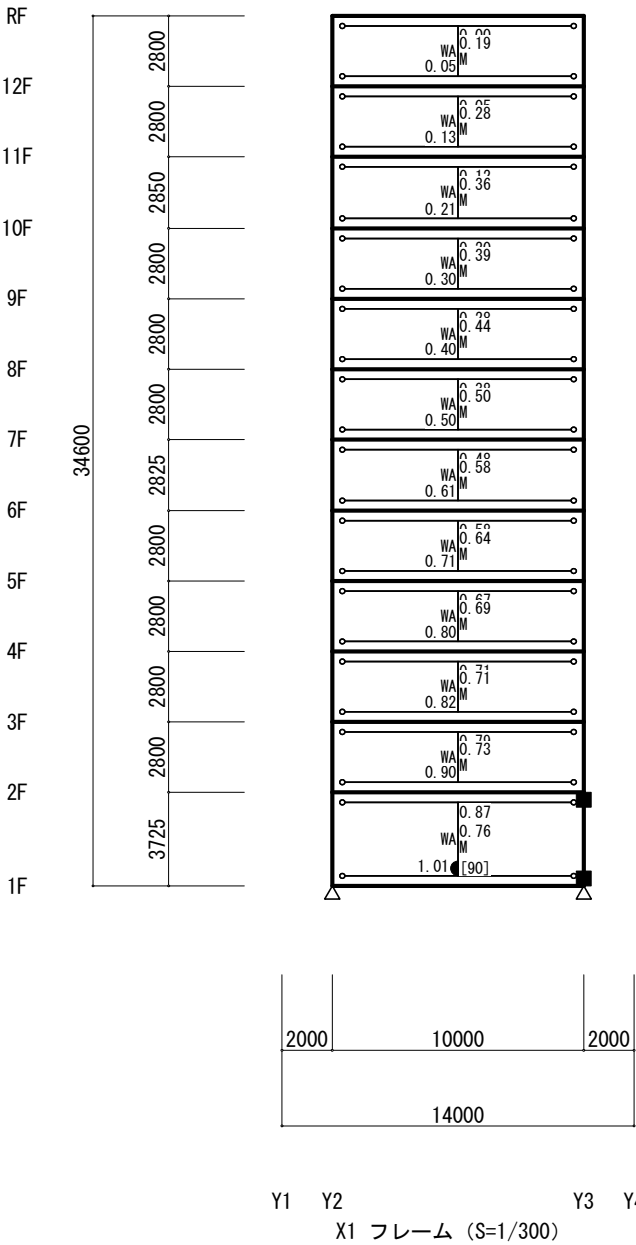


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

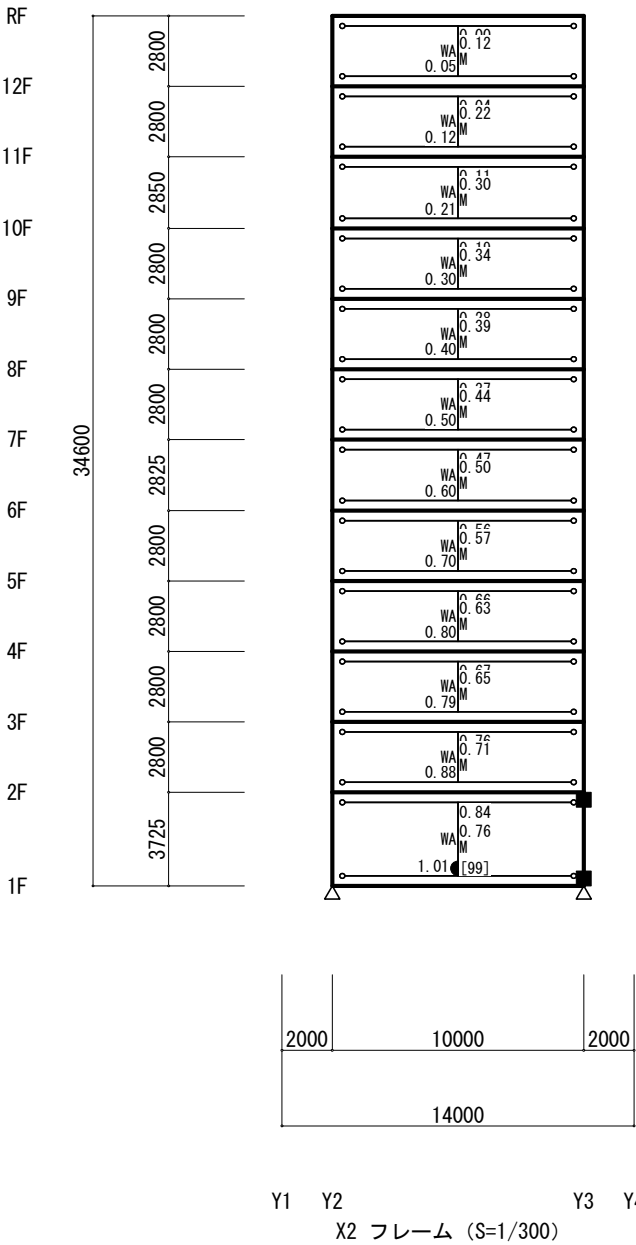


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

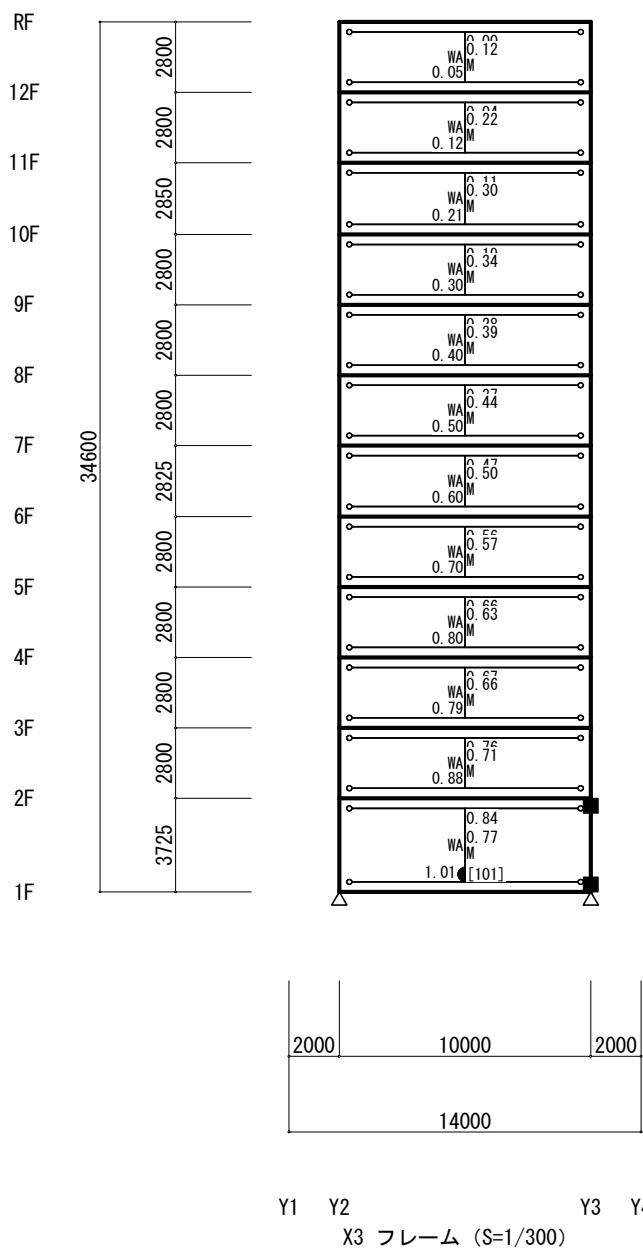


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

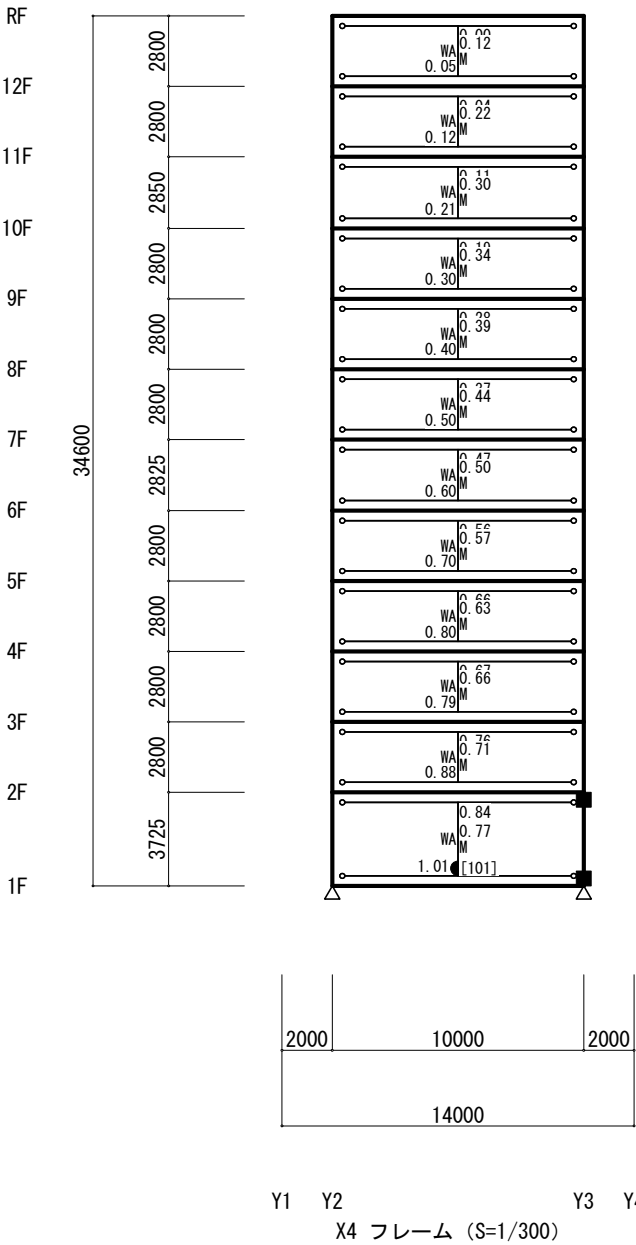

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

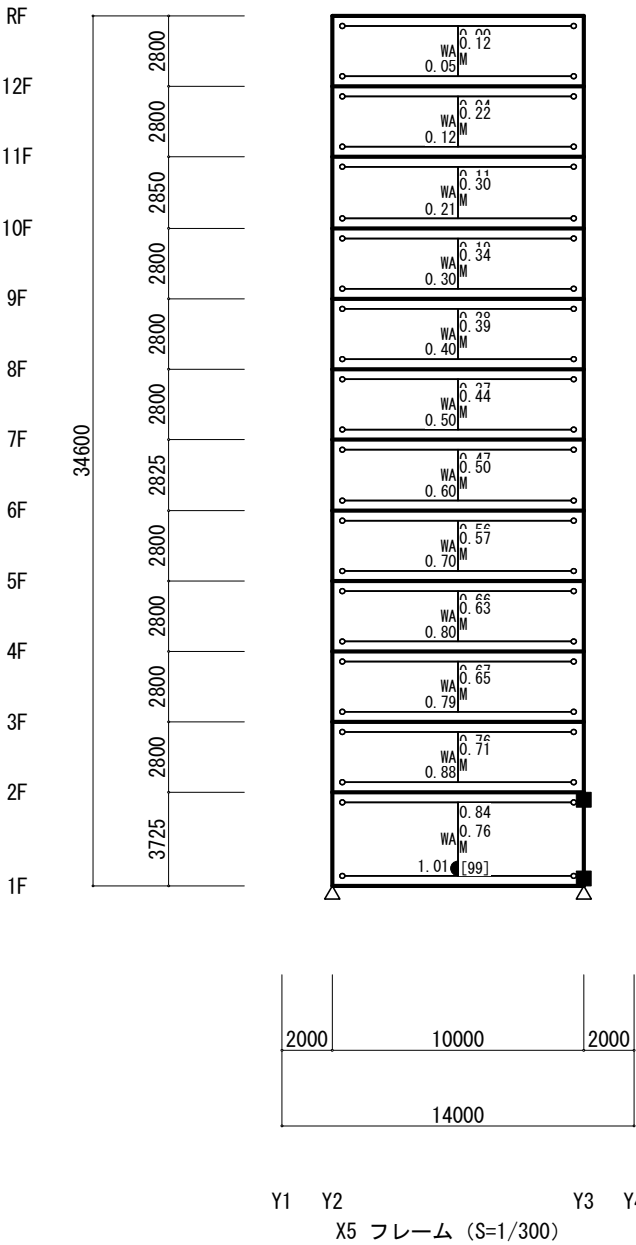



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


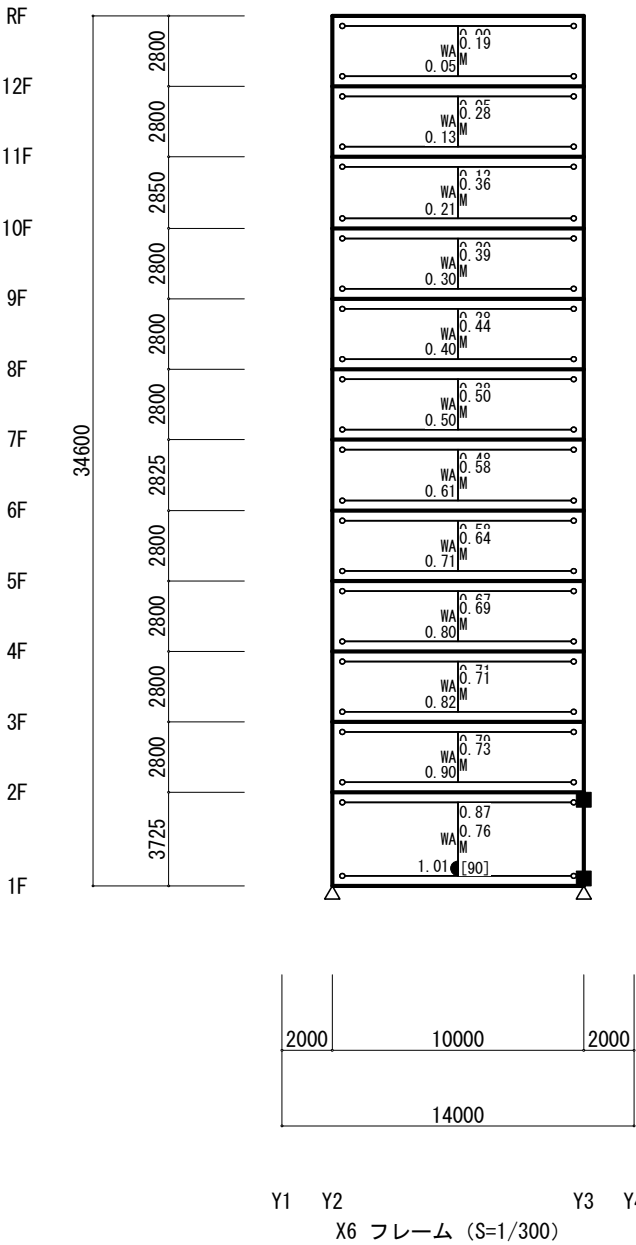


U-4保有水平耐力計算結果

U-4. 1荷重－変位（保有耐力時）


U-4. 1. 1荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

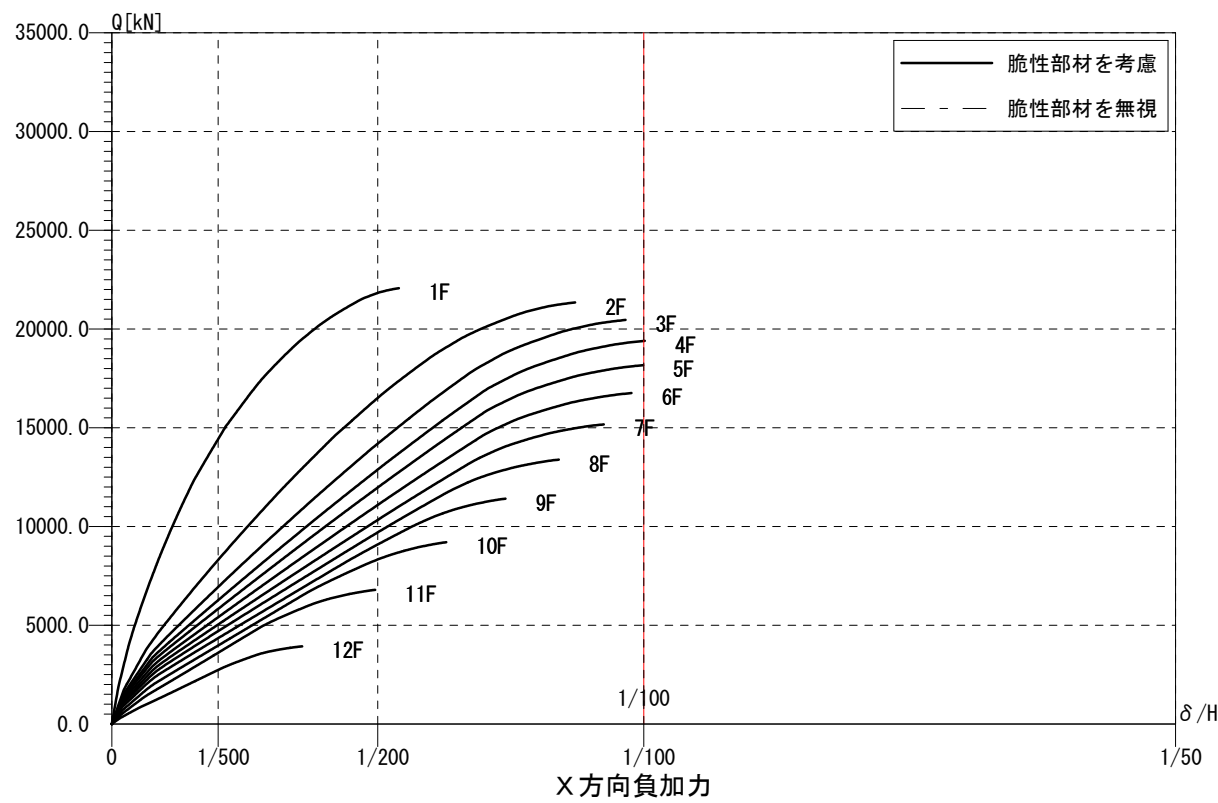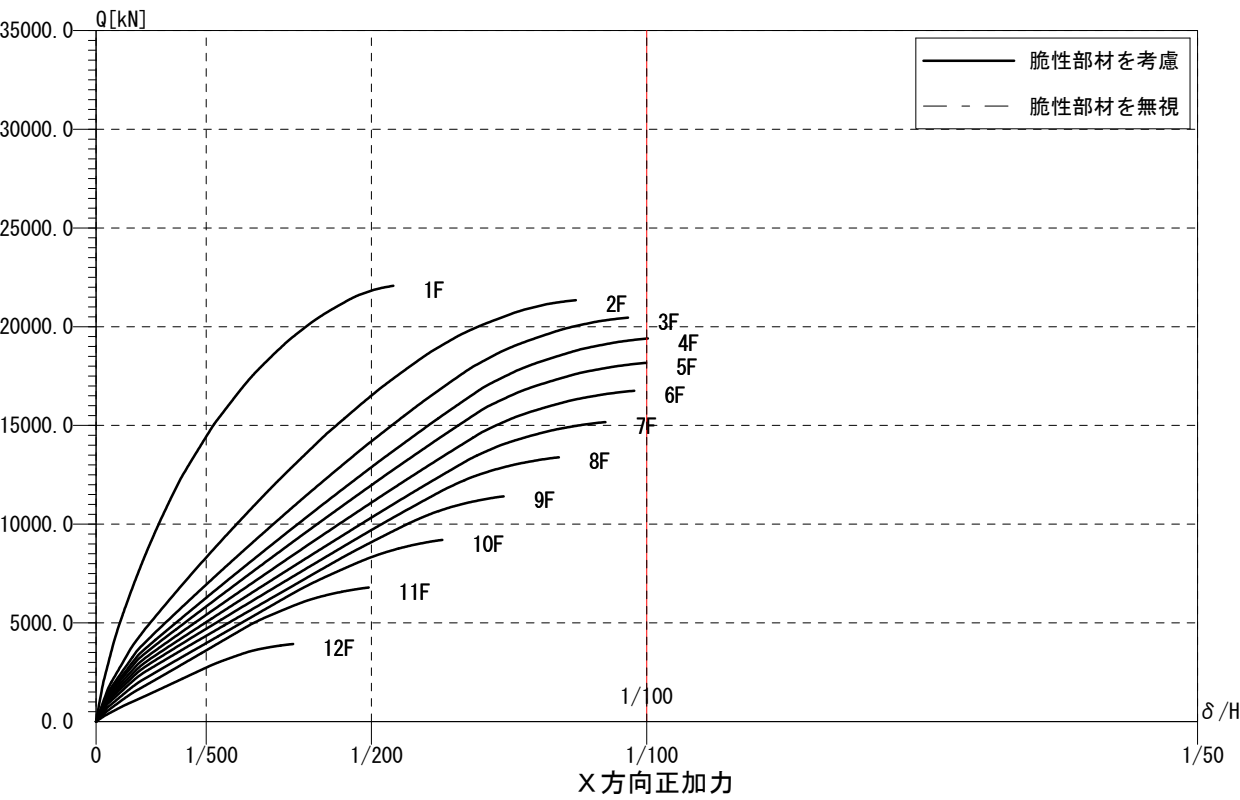

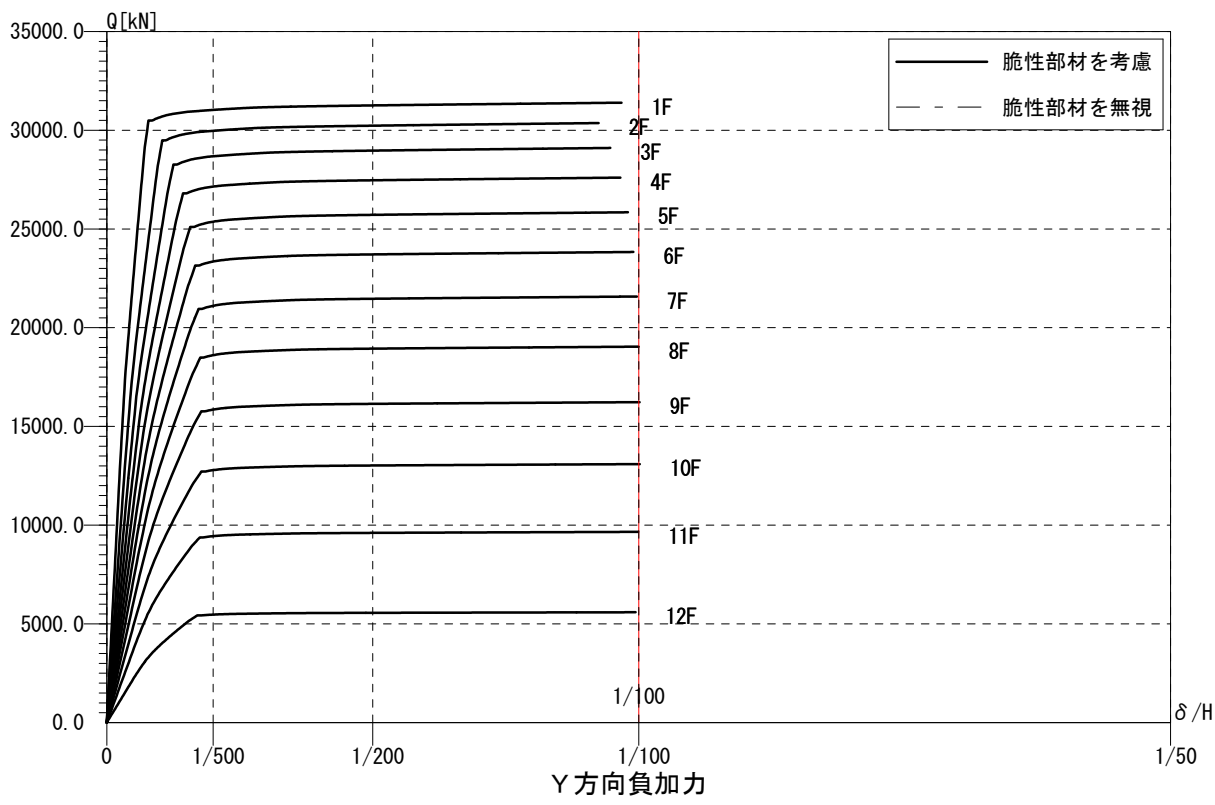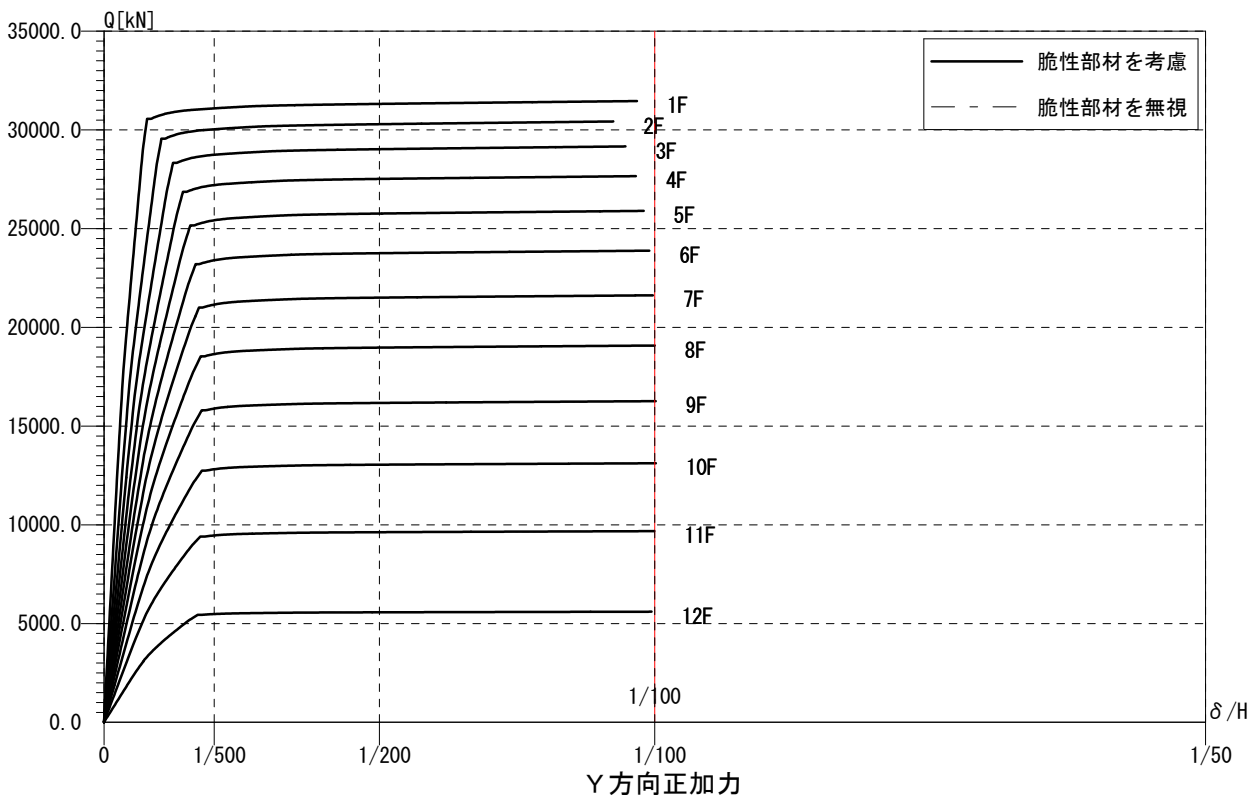

U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

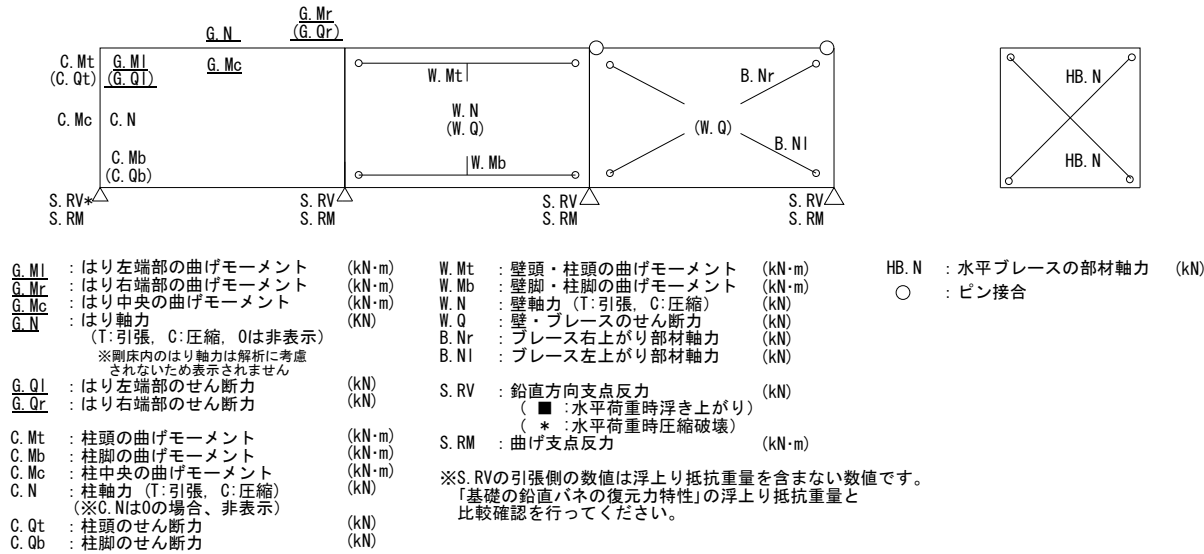

[illegible]

Category	Value
X1	8000
X2	8000
X3	8000
X4	8000
X5	8000
Total	40000

Y2 フレーム (\$=1/300)

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

				478.0 (133.5)		899.6 (244.5)		894.0 (240.8)		915.5 (244.5)		568.4 (152.7)					
RF		589.8 (164.0)	589.8 (164.0)	55.9 (15.3)	1534.3 (424.4)	1056.3 (294.5)	78.3 (21.2)	1932.0 (534.4)	1032.4 (280.8)	69.2 (19.2)	1934.5 (534.4)	1040.6 (280.8)	62.5 (17.3)	1568.8 (424.4)	653.3 (182.3)	42.5 (11.8)	568.4 (152.7)
12F		1637.9 (448.0)	1637.9 (448.0)	66.0 (18.1)	2158.8 (589.9)	1175.5 (326.5)	98.0 (27.2)	2277.4 (624.8)	1175.8 (326.5)	98.0 (27.2)	2276.1 (624.8)	1175.9 (326.5)	98.0 (27.2)	2176.5 (599.0)	867.8 (238.8)	87.6 (24.1)	1634.3 (448.0)
11F		1545.0 (450.2)	1545.0 (450.2)	92.8 (25.7)	2208.4 (599.9)	1175.4 (326.5)	97.9 (27.2)	2357.4 (647.0)	1175.8 (326.5)	98.0 (27.2)	2357.4 (647.0)	1176.0 (326.5)	97.9 (27.2)	2261.1 (624.8)	890.3 (242.0)	97.7 (27.2)	1555.8 (424.4)
10F		1922.1 (518.6)	1922.1 (518.6)	190.9 (52.7)	2646.0 (728.8)	1756.1 (484.8)	200.4 (55.9)	2678.2 (734.8)	1763.8 (484.8)	201.4 (55.9)	2679.2 (734.8)	1761.0 (484.8)	201.3 (55.9)	2715.4 (744.5)	1747.5 (484.8)	191.1 (52.7)	1937.3 (542.9)
9F		1845.8 (518.6)	1845.8 (518.6)	153.9 (42.7)	2777.6 (758.8)	1788.8 (494.9)	136.8 (38.3)	2831.6 (778.9)	1788.6 (494.9)	135.2 (38.3)	2831.6 (778.9)	1788.4 (494.9)	135.3 (38.3)	2848.3 (784.8)	1795.6 (494.9)	134.4 (38.3)	1943.8 (542.9)
8F		1838.0 (518.6)	1838.0 (518.6)	136.1 (37.8)	2899.1 (799.9)	2042.1 (567.5)	103.0 (28.9)	2960.3 (818.8)	2041.9 (567.5)	102.9 (28.9)	2959.6 (818.8)	2041.8 (567.5)	103.0 (28.9)	2974.8 (824.7)	2044.2 (567.5)	114.1 (31.9)	1961.3 (542.9)
7F		1497.2 (418.6)	1497.2 (418.6)	96.1 (26.7)	2640.0 (728.8)	2042.2 (567.5)	103.0 (28.9)	2632.4 (728.8)	2041.9 (567.5)	102.9 (28.9)	2632.1 (728.8)	2041.8 (567.5)	103.0 (28.9)	2672.5 (744.5)	2045.4 (567.5)	108.1 (30.0)	1642.8 (448.0)
6F		1546.8 (424.4)	1546.8 (424.4)	94.1 (26.1)	2826.5 (778.9)	2423.0 (667.5)	103.1 (28.9)	2896.6 (799.9)	2422.7 (667.5)	103.1 (28.9)	2896.3 (799.9)	2422.5 (667.5)	103.1 (28.9)	2837.3 (784.8)	2660.4 (734.8)	110.0 (30.0)	1541.4 (424.4)
5F		1374.2 (378.6)	1374.2 (378.6)	94.1 (26.1)	2568.4 (708.8)	2423.0 (667.5)	103.1 (28.9)	2460.7 (678.9)	2422.7 (667.5)	103.1 (28.9)	2460.8 (678.9)	2422.5 (667.5)	103.1 (28.9)	2572.9 (708.8)	2660.6 (734.8)	110.0 (30.0)	1363.8 (378.6)
4F		1071.4 (300.3)	1071.4 (300.3)	94.2 (26.1)	2052.4 (572.9)	2423.0 (667.5)	103.1 (28.9)	1914.5 (534.4)	2422.7 (667.5)	103.1 (28.9)	1913.4 (534.4)	2422.6 (667.5)	103.1 (28.9)	2051.9 (572.9)	2660.8 (734.8)	110.1 (30.0)	725.8 (200.3)
3F		498.5 (138.0)	498.5 (138.0)	102.6 (28.9)	1182.1 (326.5)	2423.4 (667.5)	103.2 (28.9)	1047.6 (294.5)	2422.7 (667.5)	103.0 (28.9)	1052.0 (294.5)	2422.3 (667.5)	103.2 (28.9)	1162.2 (326.5)	2664.0 (734.8)	112.4 (31.9)	222.3 (61.8)
2F		45.2 (12.5)	45.2 (12.5)	217.9 (60.8)	8.7 (2.4)	2411.4 (667.5)	168.1 (46.7)	1.2 (0.3)	2411.2 (667.5)	168.6 (46.7)	1.7 (0.5)	2411.3 (667.5)	166.4 (46.7)	228.2 (63.8)	2643.9 (734.8)	228.0 (63.8)	1883.1 (518.6)
1F		6251.9 (1711.8)	6251.9 (1711.8)	232.6 (64.7)	229.5 (64.7)	456.3 (124.4)	280.2 (77.8)	19.2 (5.3)	4325.0 (1178.9)	209.4 (58.4)	39.3 (10.9)	4296.6 (1178.9)	342.9 (95.4)	452.2 (124.4)	4721.0 (1280.0)	911.1 (253.3)	6875.1 (1875.0)

8000	8000	8000	8000	8000
40000				

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Y3 フレーム (S=1/300)

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

					653.4 (152.7)				1040.6 (244.5)					1032.4 (240.8)				1056.4 (244.5)					589.7 (133.5)																				
RF					568.5 (135.3)				42.5	1569.0 (444.5)				915.5 (244.5)				62.5	1934.6 (642.8)					894.0 (240.8)			69.2	1932.1 (642.8)				899.7 (240.8)			78.3	1534.3 (442.3)			477.9 (133.5)			55.9	589.7 (133.5)
12F					1634.2 (447.2)				692.5 (195.0)	87.7	2176.8 (637.9)			980.0 (269.5)				98.0	2276.4 (749.9)					979.7 (269.4)			98.0	2277.6 (749.9)				979.6 (269.4)			98.0	2159.1 (651.0)			687.7 (195.0)			66.0	1637.9 (447.2)
11F					1555.7 (408.3)				694.9 (198.1)	97.7	2261.2 (639.5)			980.2 (269.5)				97.9	2357.5 (811.9)					979.7 (269.4)			98.0	2357.5 (811.9)				979.5 (269.4)			97.9	2208.6 (611.3)			697.0 (197.4)			92.8	1544.9 (450.2)
10F					1937.2 (547.0)				1365.2 (389.1)	191.2	2715.4 (798.6)			1358.4 (389.1)				201.3	2679.3 (811.2)					1361.0 (389.1)			201.4	2678.3 (811.2)				1355.4 (389.1)			200.4	2646.1 (811.2)			1278.4 (389.1)			190.9	1922.1 (547.0)
9F					1943.7 (642.3)				1526.8 (445.3)	134.4	2848.3 (841.3)			1517.9 (441.3)				135.3	2831.6 (841.3)					1518.2 (441.3)			135.2	2831.1 (841.3)				1515.1 (441.3)			136.8	2778.0 (841.3)			1462.8 (441.3)			153.9	1845.7 (722.8)
8F					1961.3 (887.0)				1816.0 (522.2)	114.1	2974.7 (887.0)			1835.8 (522.2)				103.0	2959.6 (887.0)					1836.0 (522.2)			102.9	2960.3 (887.0)				1836.1 (522.2)			103.0	2899.1 (887.0)			1743.8 (522.2)			136.1	1837.9 (887.0)
7F					1642.7 (899.7)				1829.1 (522.2)	108.1	2672.4 (899.7)			1835.8 (522.2)				103.0	2632.0 (899.7)					1836.0 (522.2)			102.9	2632.3 (899.7)				1836.2 (522.2)			103.0	2639.9 (899.7)			1830.4 (522.2)			96.1	1497.1 (899.7)
6F					1541.3 (935.0)				2440.3 (637.6)	110.0	2837.3 (837.6)			2216.3 (637.6)				103.1	2696.3 (837.6)					2216.6 (837.6)			103.1	2696.6 (837.6)				2216.7 (837.6)			103.1	2826.4 (837.6)			2442.9 (637.6)			94.1	1546.8 (935.0)
5F					1363.8 (1099.5)				2440.5 (637.6)	110.0	2572.8 (837.6)			2216.3 (637.6)				103.1	2460.8 (837.6)					2216.6 (837.6)			103.1	2460.7 (837.6)				2216.7 (837.6)			103.1	2568.4 (837.6)			2442.7 (637.6)			94.1	1374.2 (1099.5)
4F					725.8 (1059.9)				2440.6 (637.6)	110.1	2052.0 (837.6)			2216.3 (637.6)				103.1	1913.5 (837.6)					2216.6 (837.6)			103.1	1914.6 (837.6)				2216.7 (837.6)			103.1	2052.5 (837.6)			2442.5 (637.6)			94.2	1071.4 (1059.9)
3F					222.3 (1533.3)				2439.1 (637.6)	112.4	1162.4 (637.6)			2215.8 (637.6)				103.2	1052.2 (637.6)					2216.6 (637.6)			103.0	1047.8 (637.6)				2216.9 (637.6)			103.2	1182.2 (637.6)			2426.1 (637.6)			102.6	498.5 (1533.3)
2F					1882.8 (1251.2)				2188.1 (604.0)	227.9	228.1 (2299.7)			2078.4 (561.2)				166.4	18.8 (2198.8)					2074.0 (560.7)			168.6	1.1 (2209.0)				2075.1 (560.8)			168.1	9.0 (2194.3)			2176.6 (598.6)			218.0	45.2 (885.9)
1F					4213.1 (1251.2)				6543.4 (1408.5)	909.6	457.1 (0.0)			3614.2 (989.3)				343.0	35.0 (0.0)					3909.1 (1029.7)			209.7	15.3 (0.0)				3899.0 (1044.9)			280.5	234.0 (0.0)			3722.6 (872.2)			233.8	6244.6 (0.0)

8000	8000	8000	8000	8000
40000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/300)


水平荷重時節点応力 (X 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)																		
			653.3 (152.7)		1040.6 (244.5)		1032.4 (240.8)		1056.3 (244.5)		589.8 (133.5)							
RF		2800	568.4 (125.3)	42.5 (9.5)	1568.8 (344.8)	915.5 (200.8)	62.5 (14.0)	1934.5 (429.9)	894.0 (197.8)	69.2 (15.5)	1932.0 (429.9)	899.6 (197.8)	78.3 (17.4)	1534.3 (336.5)	478.0 (105.5)	55.9 (12.5)	589.8 (133.5)	
12F		2800	1634.3 (362.7)	692.5 (152.7)	87.6 (19.5)	2176.5 (480.8)	980.0 (217.6)	98.0 (21.7)	2276.1 (500.8)	979.7 (217.6)	98.0 (21.7)	2277.4 (500.8)	979.6 (217.6)	98.0 (21.7)	2158.8 (475.4)	687.7 (152.7)	66.0 (14.6)	1637.9 (362.7)
11F		2850	1555.8 (345.2)	694.9 (152.7)	97.7 (21.7)	2261.1 (500.8)	980.2 (217.6)	97.9 (21.7)	2357.4 (518.5)	979.7 (217.6)	98.0 (21.7)	2357.4 (518.5)	979.5 (217.6)	97.9 (21.7)	2208.4 (486.7)	697.0 (152.7)	92.8 (20.8)	1545.0 (345.2)
10F		2800	1937.3 (429.9)	1365.2 (300.8)	191.1 (42.5)	2715.3 (598.9)	1358.3 (298.9)	201.3 (44.8)	2679.2 (590.6)	1361.0 (298.9)	201.4 (44.8)	2678.2 (590.6)	1355.4 (298.9)	200.4 (44.8)	2646.0 (583.2)	1278.4 (280.8)	190.9 (42.5)	1922.1 (429.9)
9F		2800	1943.8 (432.6)	1526.8 (336.5)	134.4 (29.8)	2848.3 (625.1)	1517.9 (336.5)	135.3 (29.8)	2831.6 (625.1)	1518.2 (336.5)	135.2 (29.8)	2831.1 (625.1)	1515.1 (336.5)	136.8 (29.8)	2777.6 (612.6)	1462.8 (320.8)	153.9 (33.6)	1845.8 (407.0)
8F		2800	1961.3 (432.6)	1816.0 (403.0)	114.1 (25.3)	2974.8 (658.1)	1835.8 (403.0)	103.0 (22.8)	2959.6 (658.1)	1836.0 (403.0)	102.9 (22.8)	2960.3 (658.1)	1836.1 (403.0)	103.0 (22.8)	2899.1 (640.9)	1743.8 (385.9)	136.1 (29.8)	1838.0 (403.0)
7F		2800	1642.8 (362.7)	1829.1 (403.0)	108.1 (23.8)	2672.5 (588.6)	1835.8 (403.0)	103.0 (22.8)	2632.1 (579.8)	1836.0 (403.0)	102.9 (22.8)	2632.4 (579.8)	1836.2 (403.0)	103.0 (22.8)	2640.0 (583.2)	1830.4 (403.0)	96.1 (21.3)	1497.2 (326.6)
6F		2800	1541.4 (336.5)	2440.3 (538.6)	110.0 (24.4)	2837.3 (625.1)	2216.3 (490.8)	103.1 (22.8)	2696.3 (590.6)	2216.6 (490.8)	103.1 (22.8)	2696.6 (590.6)	2216.7 (490.8)	103.1 (22.8)	2826.5 (625.1)	2442.9 (538.6)	94.1 (20.8)	1546.8 (336.5)
5F		2800	1363.8 (300.8)	2440.5 (538.6)	110.0 (24.4)	2572.9 (566.6)	2216.3 (490.8)	103.1 (22.8)	2460.8 (542.4)	2216.6 (490.8)	103.1 (22.8)	2460.7 (542.4)	2216.7 (490.8)	103.1 (22.8)	2568.4 (566.6)	2442.7 (538.6)	94.1 (20.8)	1374.2 (300.8)
4F		2800	725.8 (160.9)	2440.6 (538.6)	110.1 (24.4)	2051.9 (453.9)	2216.3 (490.8)	103.1 (22.8)	1913.4 (425.9)	2216.6 (490.8)	103.1 (22.8)	1914.5 (425.9)	2216.7 (490.8)	103.1 (22.8)	2052.4 (453.9)	2442.5 (538.6)	94.2 (20.8)	1071.4 (235.3)
3F		2800	222.3 (49.0)	2439.1 (538.6)	112.4 (24.8)	1162.2 (256.6)	2215.8 (488.8)	103.2 (22.8)	1052.0 (232.4)	2216.6 (490.8)	103.0 (22.8)	1047.6 (232.4)	2216.9 (490.8)	103.2 (22.8)	1182.1 (256.6)	2426.2 (538.6)	102.6 (22.8)	498.5 (109.5)
2F		2800	1883.1 (416.0)	2187.9 (481.0)	228.0 (50.4)	2078.4 (457.9)	166.4 (36.8)	18.7 (4.1)	2074.0 (457.9)	168.6 (36.8)	19.2 (4.1)	2075.1 (457.9)	168.1 (36.8)	8.7 (1.9)	2176.7 (481.0)	217.9 (48.1)	45.2 (9.9)	1883.1 (416.0)
1F		3725	4213.2 (932.3)	6543.2 (1440.0)	911.1 (200.8)	452.2 (99.8)	3610.8 (798.4)	342.9 (75.8)	39.2 (8.7)	3906.1 (866.9)	209.4 (46.3)	19.2 (4.1)	3895.9 (866.9)	280.2 (61.8)	229.5 (50.4)	9719.9 (2158.8)	232.6 (50.4)	6251.9 (1385.9)


8000	8000	8000	8000	8000
40000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/300)


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

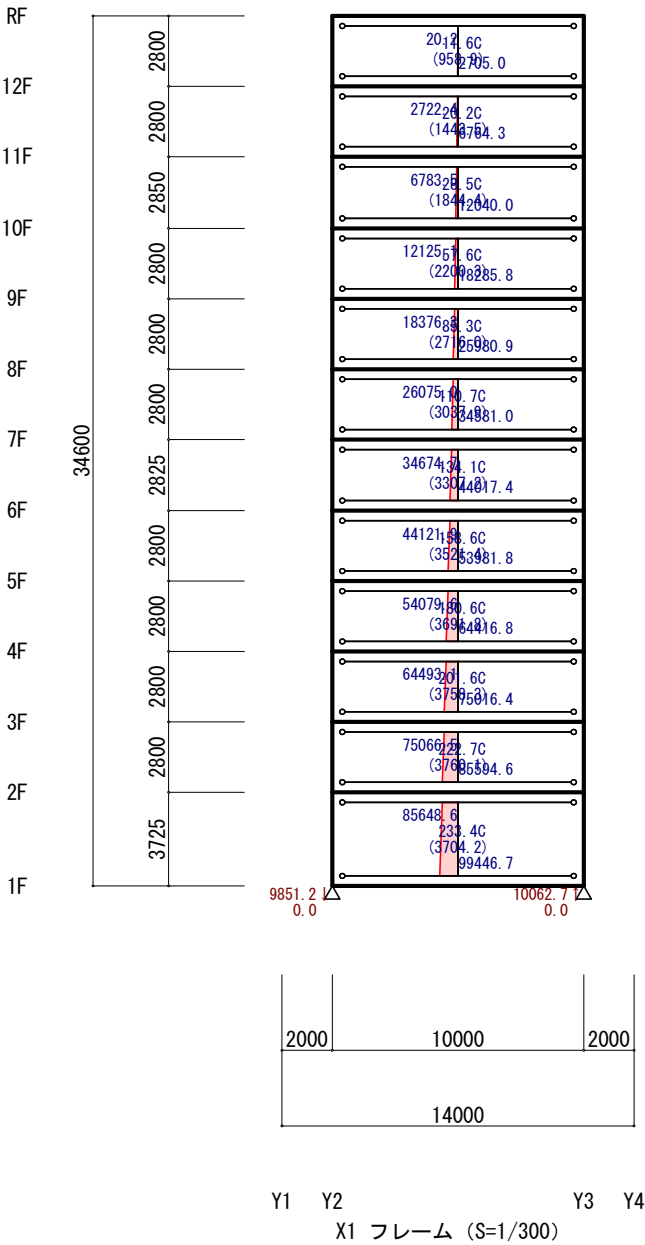


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

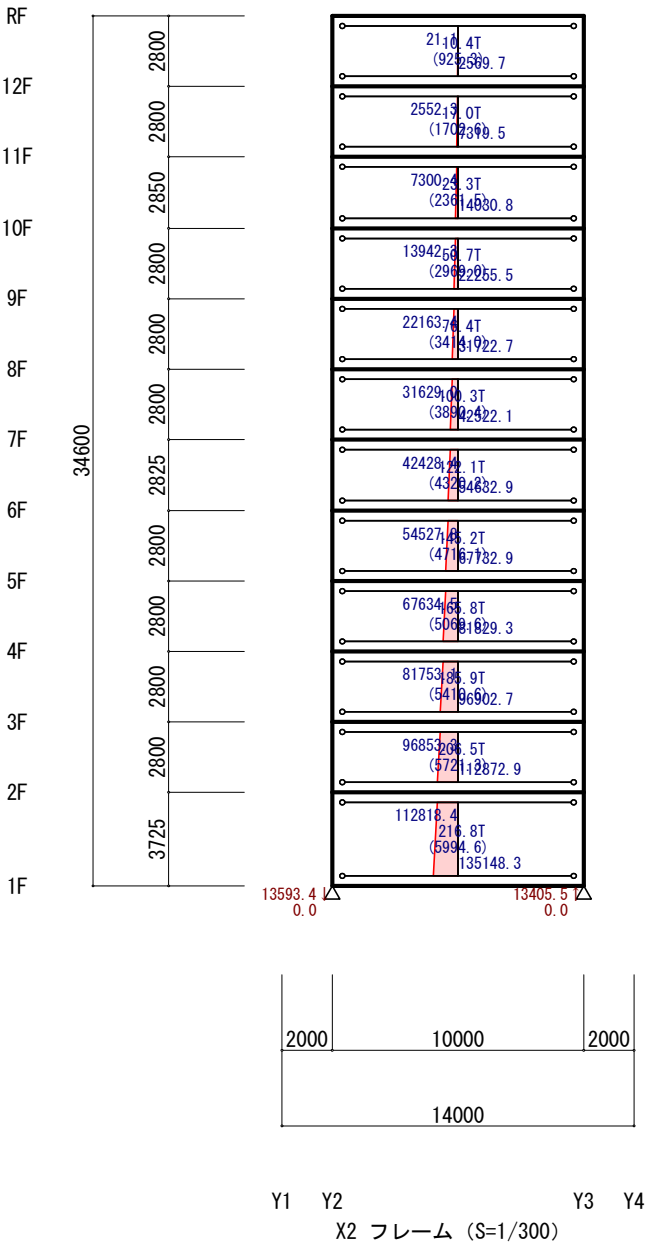


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

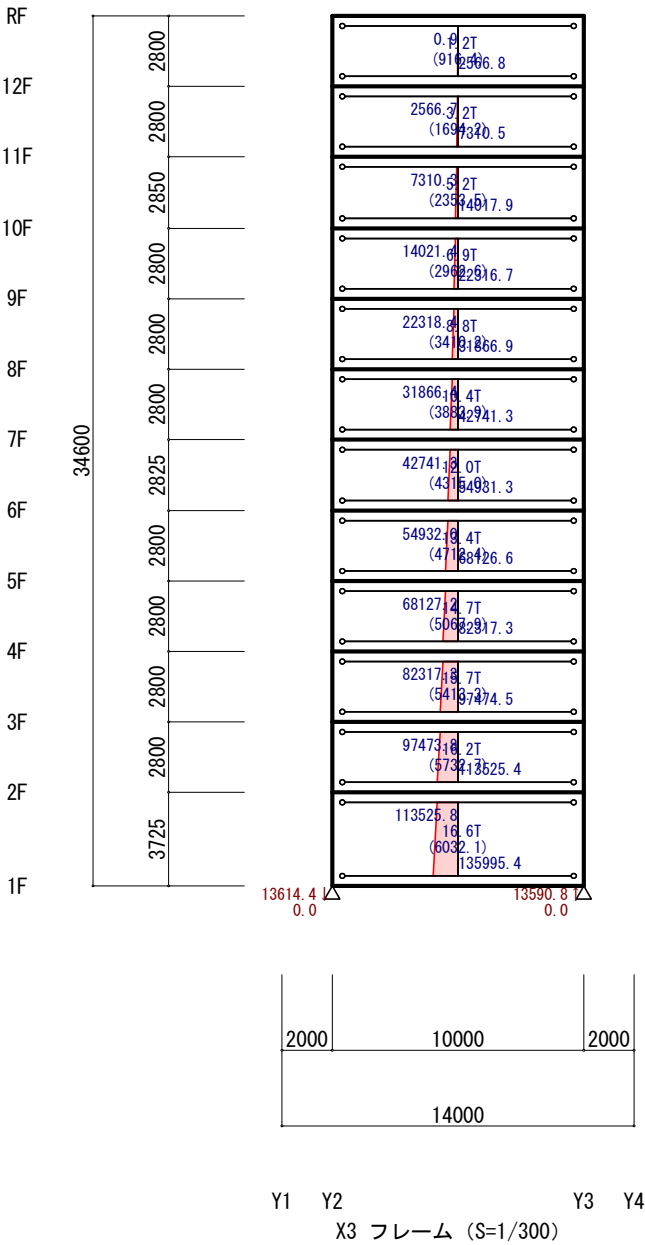


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

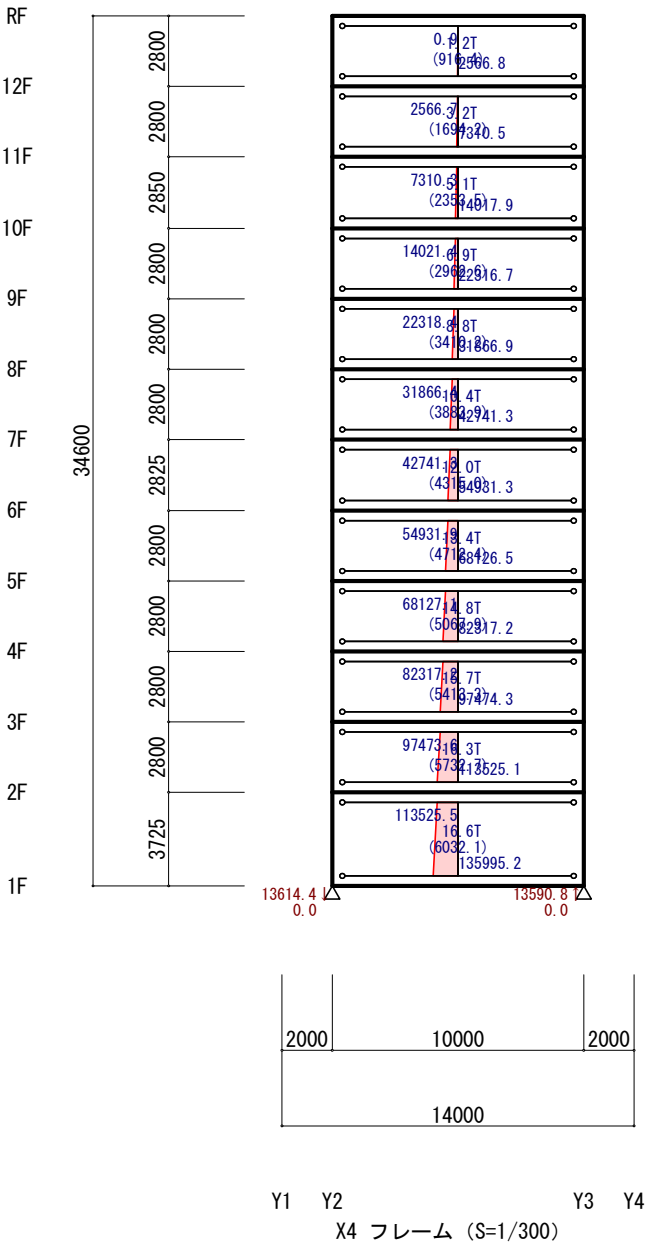


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

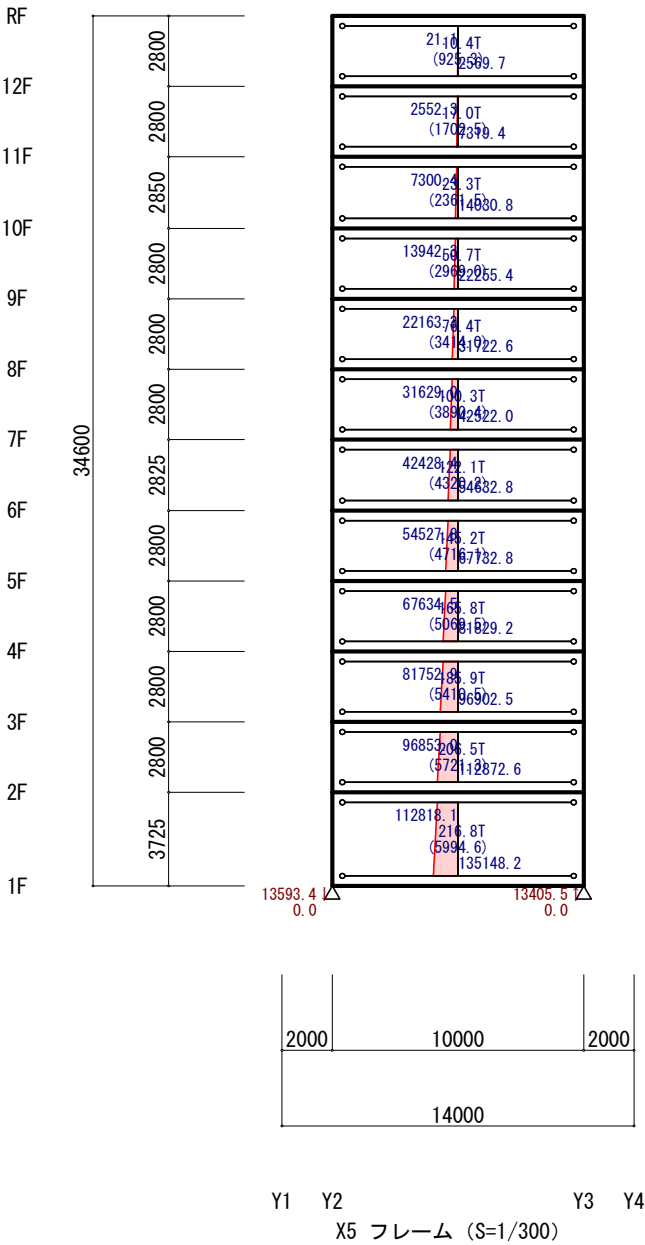


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

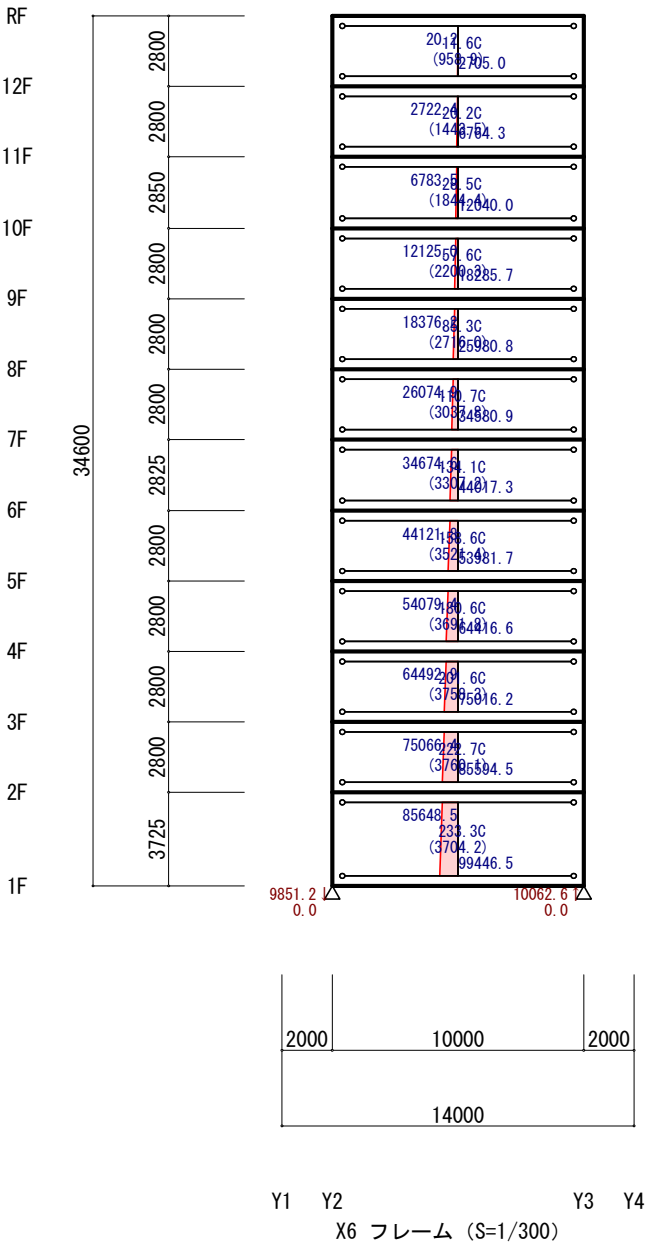


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

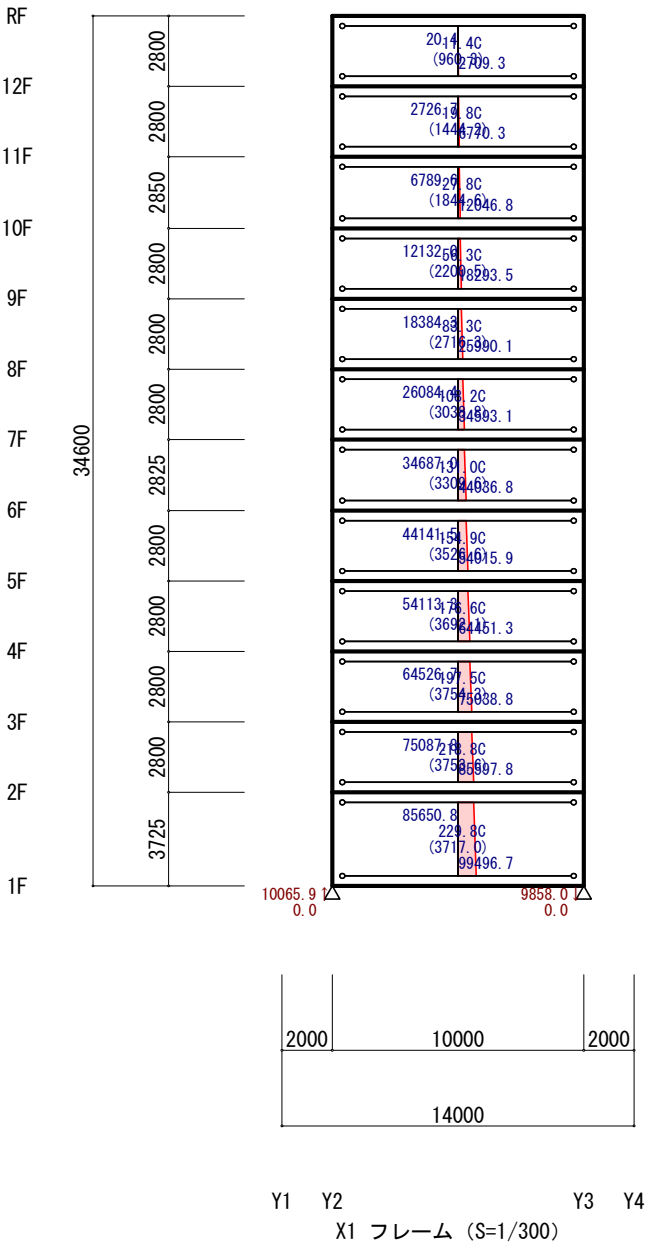


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

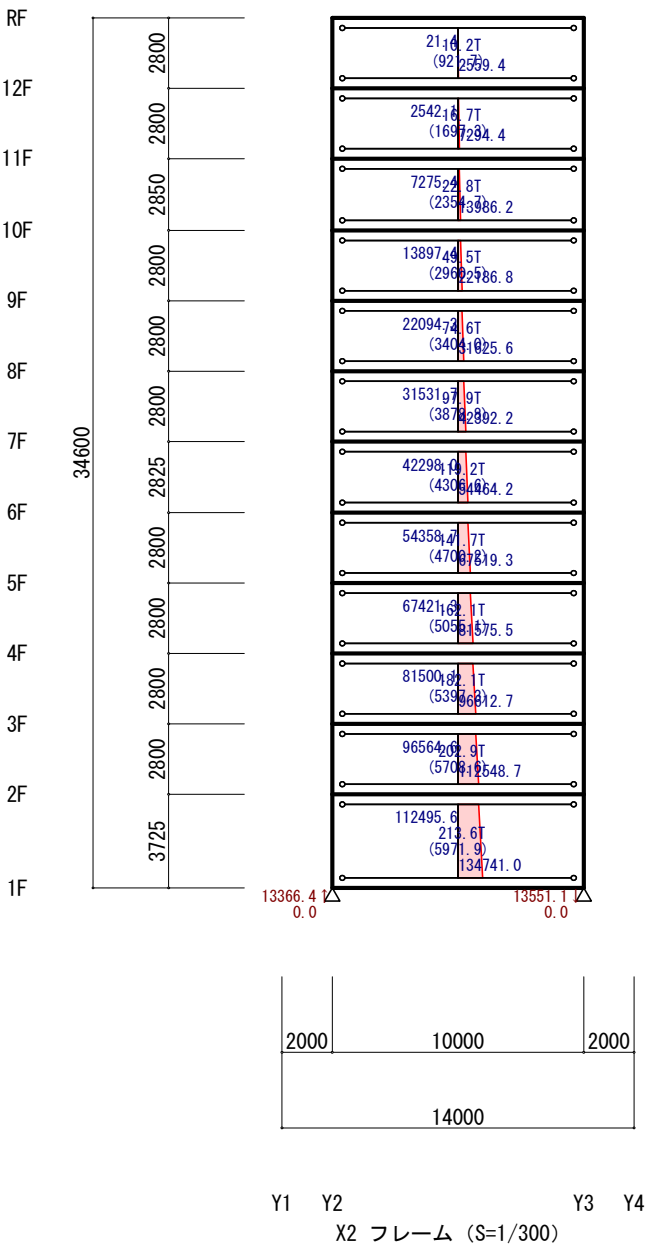


水平荷重時節点応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

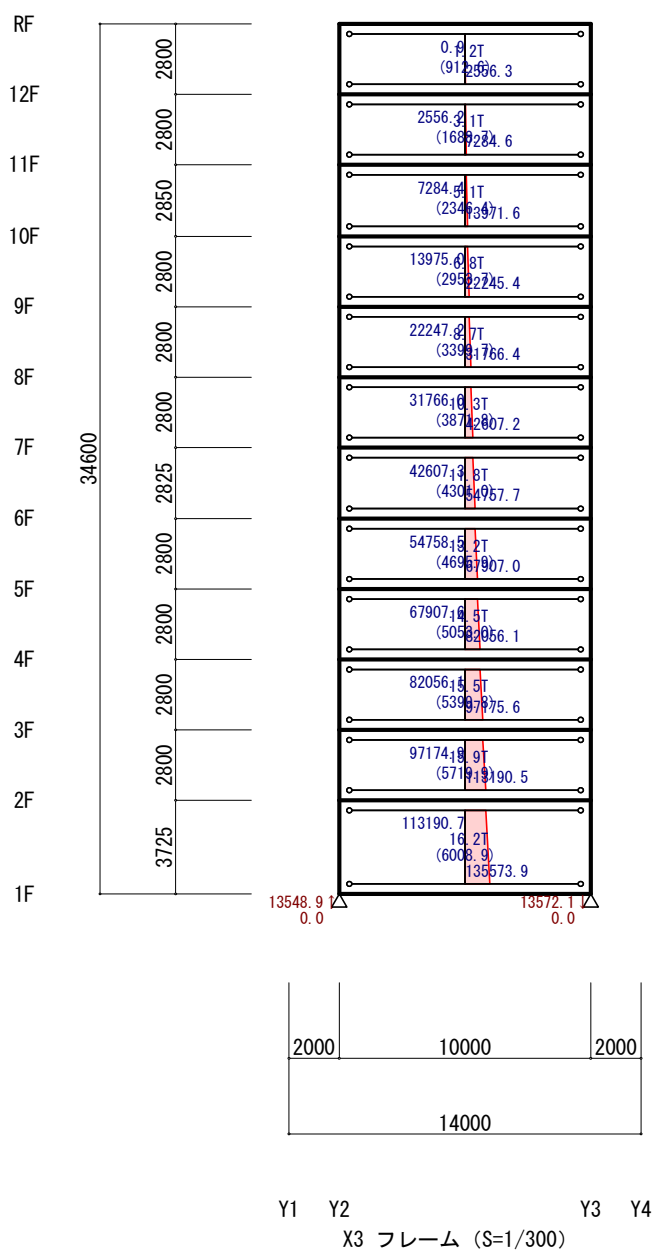


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

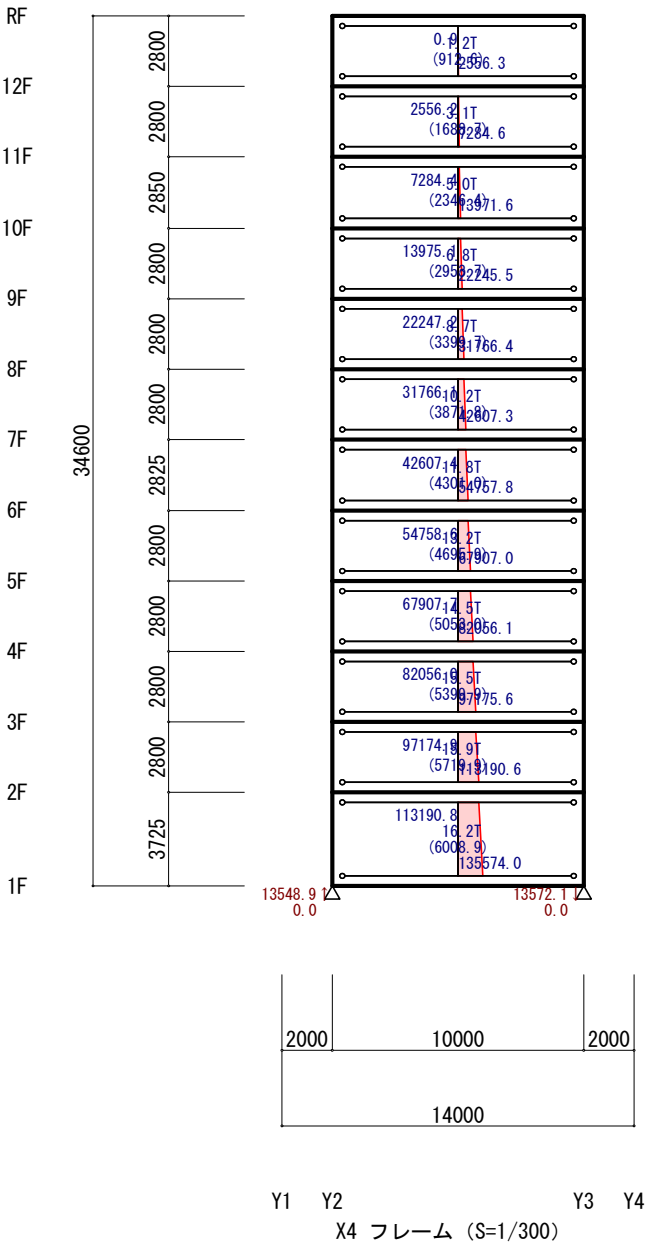


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

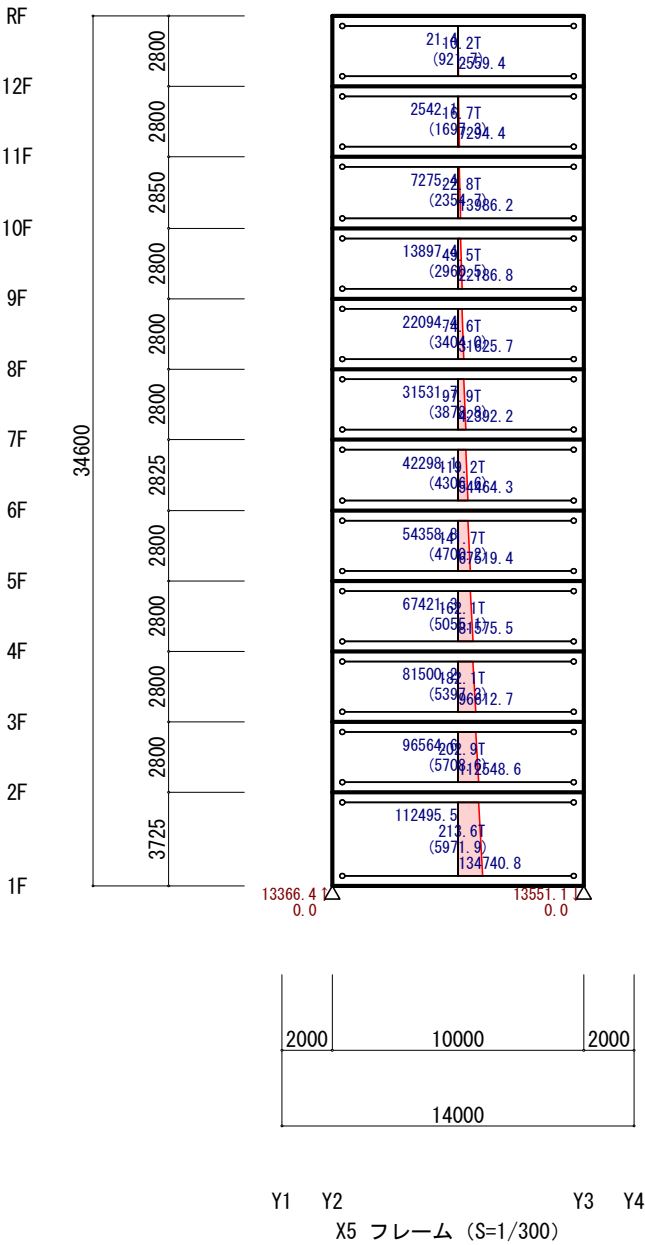

水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

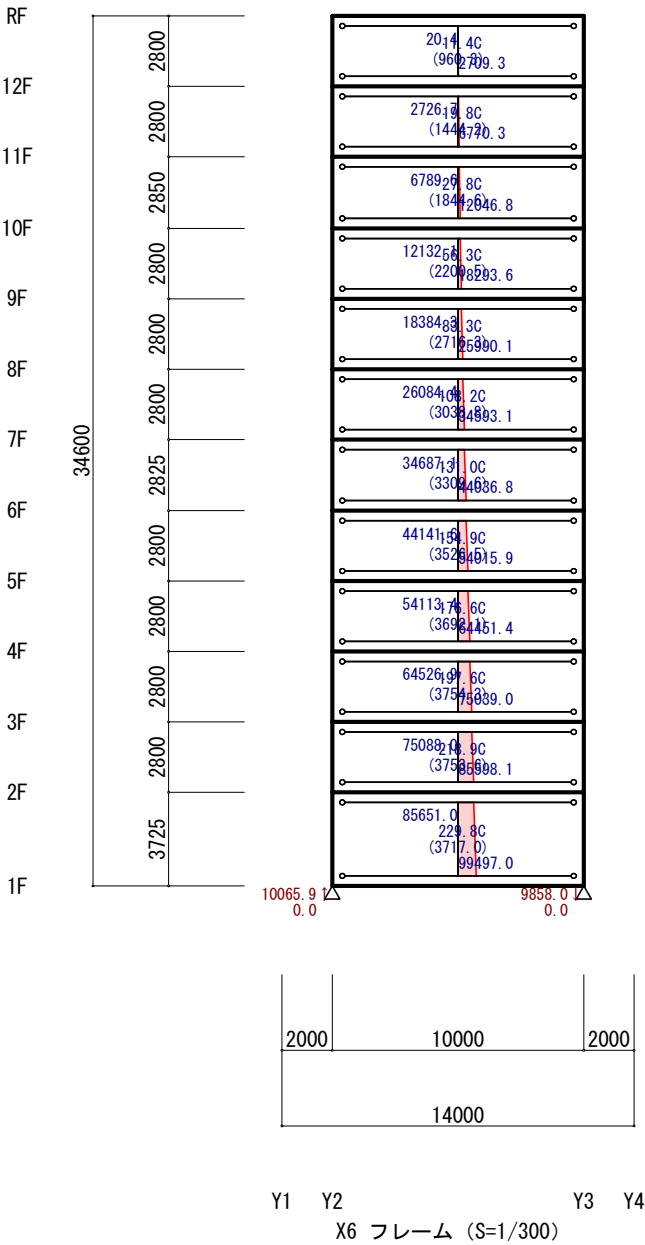

U-4. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

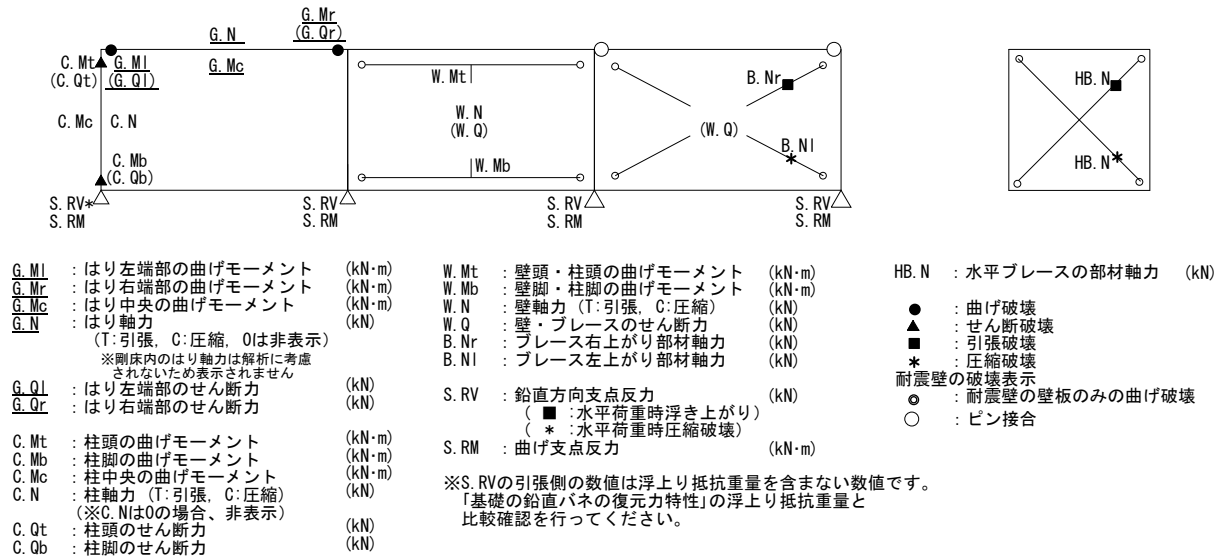

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

RF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

RF		499.8 (188.6)	423.8 (169.6)	144.8 (57.1)	1374.6 (533.9)	810.6 (318.3)	169.5 (65.9)	1706.0 (661.2)	788.4 (306.3)	160.2 (61.3)	1707.6 (661.2)	794.2 (306.3)	153.7 (58.9)	1418.7 (543.0)	465.3 (176.2)	127.8 (48.5)	722.9 (273.3)	499.8 (188.6)
12F	2800	1463.1 (553.9)	589.4 (223.2)	178.5 (67.5)	1928.1 (722.3)	886.1 (333.4)	212.4 (79.3)	2018.0 (741.2)	886.1 (333.4)	212.4 (79.3)	2016.8 (741.2)	886.1 (333.4)	212.4 (79.3)	1956.1 (722.3)	627.3 (233.2)	195.3 (71.2)	1621.7 (597.2)	1054.4C (397.9)
11F	2800	1331.6 (493.6)	647.6 (245.2)	205.5 (75.9)	1886.8 (691.1)	886.1 (333.4)	212.4 (79.3)	2018.0 (741.2)	886.1 (333.4)	212.4 (79.3)	2016.8 (741.2)	886.1 (333.4)	212.4 (79.3)	1938.2 (707.0)	647.6 (245.2)	205.5 (75.9)	1530.6 (565.6)	1544.3C (574.4)
10F	2800	1575.7 (580.7)	1317.6 (487.5)	320.5 (117.6)	2204.4 (812.8)	1387.7 (500.6)	320.2 (117.6)	2227.9 (812.8)	1394.9 (500.6)	321.3 (117.6)	2228.8 (812.8)	1392.8 (500.6)	321.1 (117.6)	2256.9 (812.8)	1373.7 (497.0)	311.3 (113.4)	1802.7 (654.9)	2175.8C (794.9)
9F	2800	1478.5 (546.2)	1406.1 (512.4)	283.7 (105.2)	2257.1 (812.8)	1406.1 (512.4)	256.7 (95.2)	2295.5 (838.8)	1406.1 (512.4)	255.2 (95.2)	2295.9 (838.8)	1406.1 (512.4)	255.1 (95.2)	2309.1 (843.3)	1406.1 (512.4)	254.0 (95.2)	1765.1 (641.9)	2691.4C (978.9)
8F	2800	1421.5 (515.2)	1614.0 (597.2)	266.6 (98.7)	2310.3 (847.3)	1614.0 (597.2)	225.1 (83.1)	2359.4 (864.3)	1614.0 (597.2)	225.1 (83.1)	2358.8 (864.3)	1614.0 (597.2)	225.1 (83.1)	2375.7 (864.3)	1614.0 (597.2)	232.8 (86.4)	1733.4 (626.3)	3192.0C (1143.9)
7F	2800	1052.7 (387.5)	1614.0 (597.2)	226.8 (83.7)	1978.8 (718.0)	1614.0 (597.2)	225.1 (83.1)	1984.6 (718.0)	1614.0 (597.2)	225.1 (83.1)	1984.3 (718.0)	1614.0 (597.2)	225.1 (83.1)	2003.6 (732.1)	1614.0 (597.2)	226.8 (83.7)	1361.8 (496.1)	3686.6C (1330.6)
6F	2800	1043.2 (387.4)	2134.0 (784.2)	229.3 (83.4)	2050.8 (748.0)	2134.0 (784.2)	227.2 (83.4)	1956.5 (718.0)	2134.0 (784.2)	227.2 (83.4)	1956.5 (718.0)	2134.0 (784.2)	227.2 (83.4)	2054.9 (748.0)	2134.0 (784.2)	229.3 (83.4)	1222.0 (443.2)	4260.2C (1523.8)
5F	2800	851.4 (314.9)	2134.0 (784.2)	229.3 (83.4)	1753.6 (632.9)	2134.0 (784.2)	227.2 (83.4)	1673.5 (613.3)	2134.0 (784.2)	227.2 (83.4)	1673.6 (613.3)	2134.0 (784.2)	227.2 (83.4)	1751.5 (632.9)	2134.0 (784.2)	229.3 (83.4)	974.0 (355.2)	5062.3C (1808.8)
4F	2800	507.5 (185.8)	2134.0 (784.2)	229.3 (83.4)	1186.3 (433.2)	2134.0 (784.2)	227.2 (83.4)	1078.6 (392.1)	2134.0 (784.2)	227.2 (83.4)	1078.5 (392.1)	2134.0 (784.2)	227.2 (83.4)	1174.0 (428.1)	2134.0 (784.2)	229.3 (83.4)	356.7 (129.5)	5784.1C (2089.5)
3F	2800	45.7 (16.8)	2134.0 (784.2)	240.4 (88.7)	309.0 (112.3)	2134.0 (784.2)	227.2 (83.4)	207.7 (76.0)	2134.0 (784.2)	227.2 (83.4)	208.8 (76.0)	2134.0 (784.2)	227.2 (83.4)	299.6 (109.1)	2134.0 (784.2)	234.4 (86.4)	350.5 (127.5)	6717.3C (2430.1)
2F	2800	417.4 (153.5)	2134.0 (784.2)	354.9 (128.8)	935.0 (340.1)	2134.0 (784.2)	227.2 (83.4)	937.3 (340.1)	2134.0 (784.2)	227.2 (83.4)	952.0 (346.1)	2134.0 (784.2)	227.2 (83.4)	754.0 (276.5)	2134.0 (784.2)	349.9 (127.0)	2328.7 (853.4)	8392.0C (3032.4)
1F	3725	1304.0 (480.0)	2699.6 (999.8)	0.5 (0.2)	7796.1 (2825.0)	3618.4 (1319.1)	437.4 (161.3)	7997.8 (2899.8)	3521.9 (1279.9)	379.0 (138.3)	8017.9 (2931.4)	3519.0 (1271.4)	500.1 (181.2)	7573.4 (2758.4)	3657.0 (1316.1)	707.5 (256.3)	11822.9 (4269.9)	
8000																		
8000																		
8000																		
8000																		
8000																		
40000																		
X1																		
X2																		
X3																		
X4																		
X5																		
X6																		
Y3 フレーム (S=1/300)																		

RF		723.0 (492.2)	569.9 (244.8)	127.8 (446.8)	1418.8 (629.8)	867.9 (345.8)	153.7 (345.8)	1707.7 (861.7)	849.0 (342.2)	160.2 (342.2)	1706.1 (861.5)	852.7 (346.0)	169.5 (346.0)	1374.6 (868.6)	494.3 (228.3)	144.8 (228.3)	499.7 (169.7)	290.8C (169.7)
12F	2800	1621.6 (244.7)	702.3 (342.7)	195.3 (342.7)	1956.3 (62.2)	946.1 (126.6)	212.4 (126.6)	2017.0 (861.9)	946.1 (126.6)	212.4 (126.6)	2018.2 (861.9)	946.1 (126.6)	212.4 (126.6)	1928.4 (861.9)	698.1 (126.6)	178.5 (126.6)	1463.1 (63.1)	464.2C (281.9)
11F	2800	1530.5 (415.4)	702.3 (342.7)	205.5 (342.7)	1938.3 (62.2)	946.1 (126.6)	212.4 (126.6)	2013.5 (861.9)	946.1 (126.6)	212.4 (126.6)	2013.9 (861.9)	946.1 (126.6)	212.4 (126.6)	1886.9 (861.9)	702.3 (126.6)	205.5 (126.6)	1331.6 (63.1)	496.1C (281.9)
10F	2850	1802.6 (621.9)	1273.0 (215.4)	311.3 (215.4)	2256.9 (106.6)	1259.5 (64.8)	321.1 (262.2)	2228.8 (106.6)	1261.2 (215.4)	321.1 (262.2)	2228.0 (106.6)	1256.3 (215.4)	320.2 (262.2)	2204.5 (106.6)	1198.3 (215.4)	320.5 (262.2)	1575.6 (64.8)	625.4C (580.7)
9F	2800	1765.0 (718.9)	1420.0 (269.3)	254.0 (269.3)	2309.1 (133.8)	1404.8 (269.3)	255.1 (269.3)	2296.0 (133.8)	1404.7 (269.3)	255.2 (269.3)	2295.5 (133.8)	1401.7 (269.3)	256.7 (269.3)	2257.4 (133.8)	1360.6 (269.3)	283.7 (269.3)	1478.4 (64.8)	493.9C (646.2)
8F	2800	1733.3 (868.9)	1670.2 (314.3)	232.8 (314.3)	2375.7 (62.2)	1682.2 (314.3)	225.1 (314.3)	2358.8 (62.2)	1682.2 (314.3)	225.1 (314.3)	2359.4 (62.2)	1682.2 (314.3)	225.1 (314.3)	2310.3 (62.2)	1602.5 (314.3)	266.7 (314.3)	1421.4 (62.2)	549.3C (767.2)
7F	2850	1361.7 (936.1)	1682.2 (314.3)	226.8 (314.3)	2003.5 (62.2)	1682.2 (314.3)	225.1 (314.3)	1984.3 (62.2)	1682.2 (314.3)	225.1 (314.3)	1984.5 (62.2)	1682.2 (314.3)	225.1 (314.3)	1978.7 (62.2)	1682.2 (314.3)	226.8 (314.3)	1052.6 (62.2)	884.4C (837.5)
6F	2800	1221.9 (1026.9)	2206.2 (1012.8)	229.3 (1012.8)	2054.9 (477.9)	2008.0 (183.1)	227.2 (183.1)	1956.4 (131.6)	2008.0 (183.1)	227.2 (183.1)	1956.5 (131.6)	2008.0 (183.1)	227.2 (183.1)	2050.7 (131.6)	2206.2 (1012.8)	229.3 (1012.8)	1043.3 (62.2)	884.8C (923.4)
5F	2800	974.0 (1126.8)	2206.2 (1012.8)	229.3 (1012.8)	1751.5 (477.9)	2008.0 (183.1)	227.2 (183.1)	1673.7 (131.6)	2008.0 (183.1)	227.2 (183.1)	1673.5 (131.6)	2008.0 (183.1)	227.2 (183.1)	1753.6 (131.6)	2206.2 (1012.8)	229.3 (1012.8)	851.4 (62.2)	1089.2C (970.4)
4F	2800	356.8 (1129.5)	2206.2 (1012.8)	229.3 (1012.8)	1174.1 (477.9)	2008.0 (183.1)	227.2 (183.1)	1078.7 (131.6)	2008.0 (183.1)	227.2 (183.1)	1078.7 (131.6)	2008.0 (183.1)	227.2 (183.1)	1186.4 (131.6)	2206.2 (1012.8)	229.3 (1012.8)	507.5 (62.2)	1024.9C (1065.8)
3F	2800	350.4 (1980.0)	2206.2 (1012.8)	229.3 (1012.8)	299.8 (440.5)	2008.0 (183.1)	227.2 (183.1)	209.0 (403.7)	2008.0 (183.1)	227.2 (183.1)	207.8 (403.7)	2008.0 (183.1)	227.2 (183.1)	309.1 (403.7)	2194.0 (206.7)	240.4 (206.7)	45.7 (40.1)	226.8C (1018.2)
2F	3725	2328.5 (1325.6)	1975.1 (762.6)	349.9 (229.1)	754.9 (390.6)	1881.2 (718.8)	290.6 (229.1)	952.8 (3										

X1	X2	X3	X4	X5	X6
		Y2 フレーム (S=1/300)			


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

RF	34600	2800	465.3 (57.9) 794.2 (143.0) 788.4 (139.4) 810.6 (143.2) 423.8 (41.4)


8000	8000	8000	8000	8000
40000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/300)


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

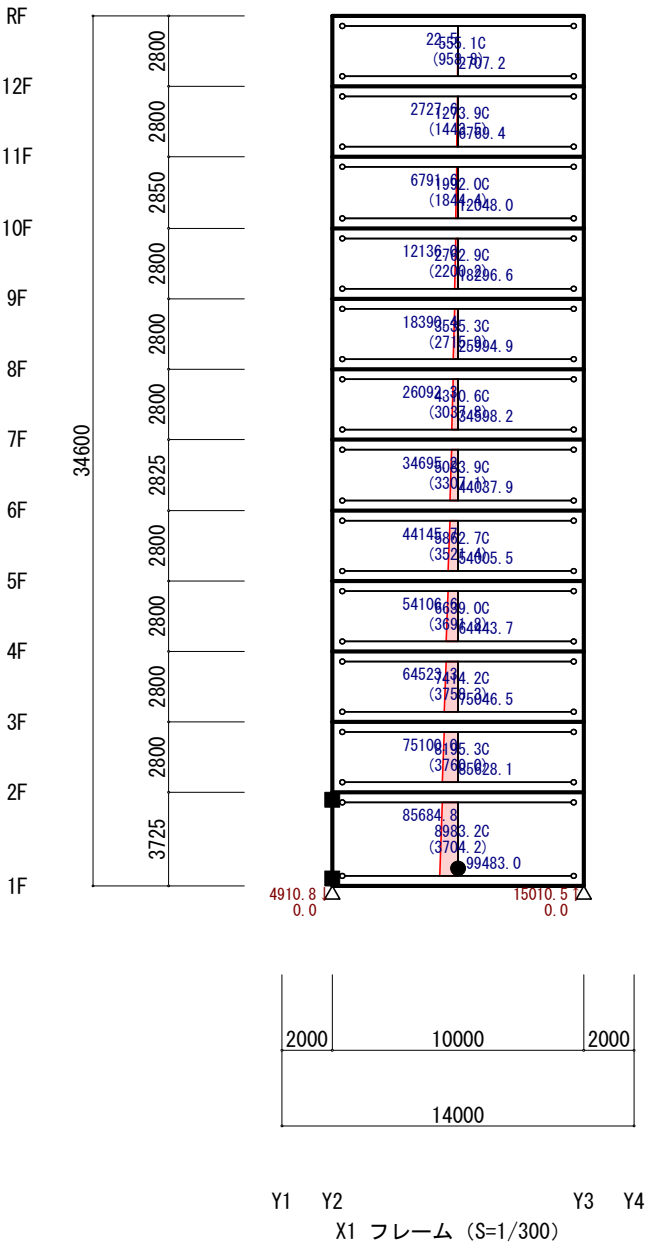


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

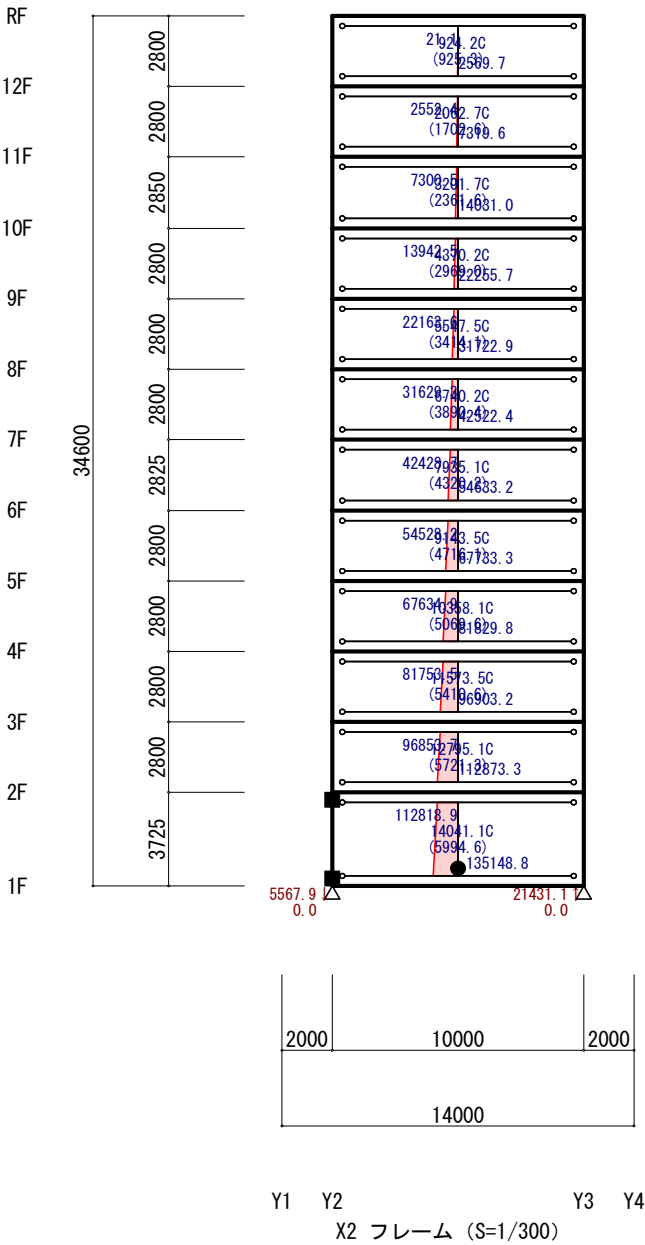


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

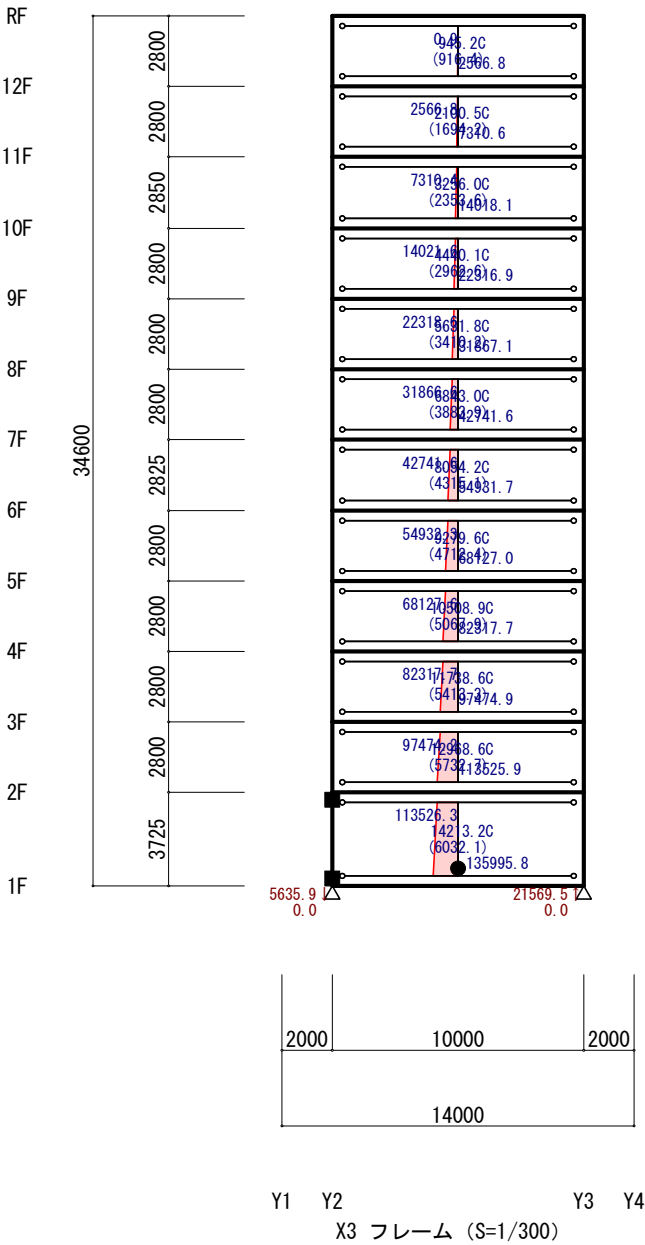


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

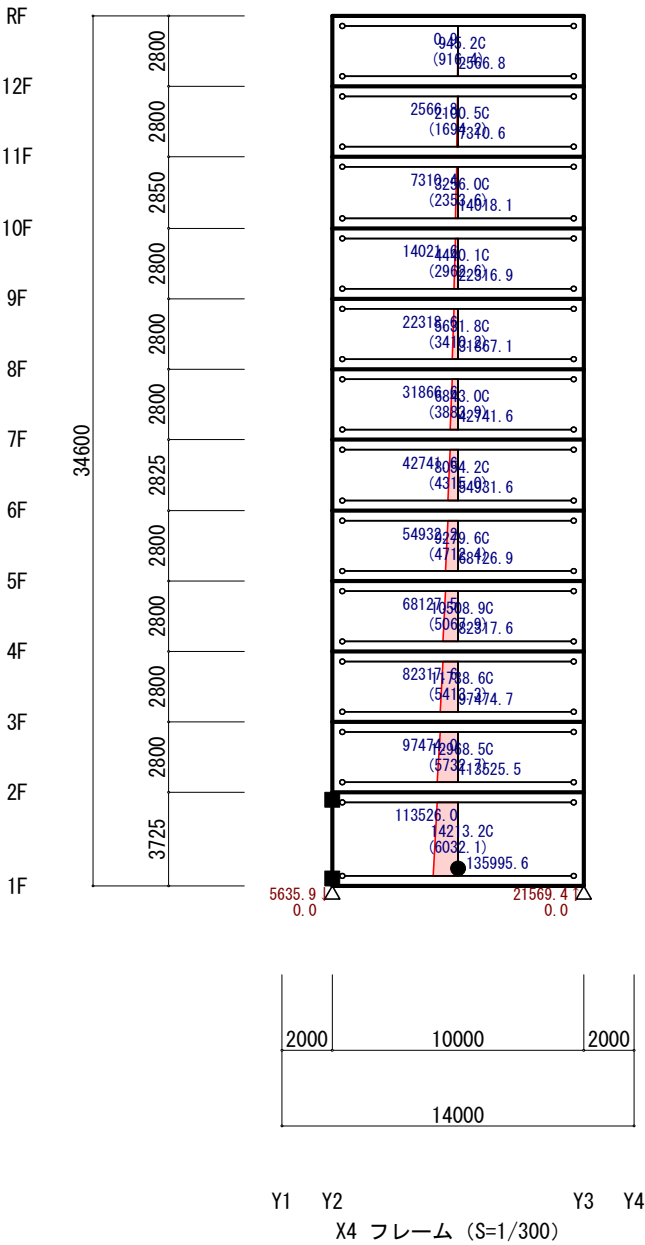


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

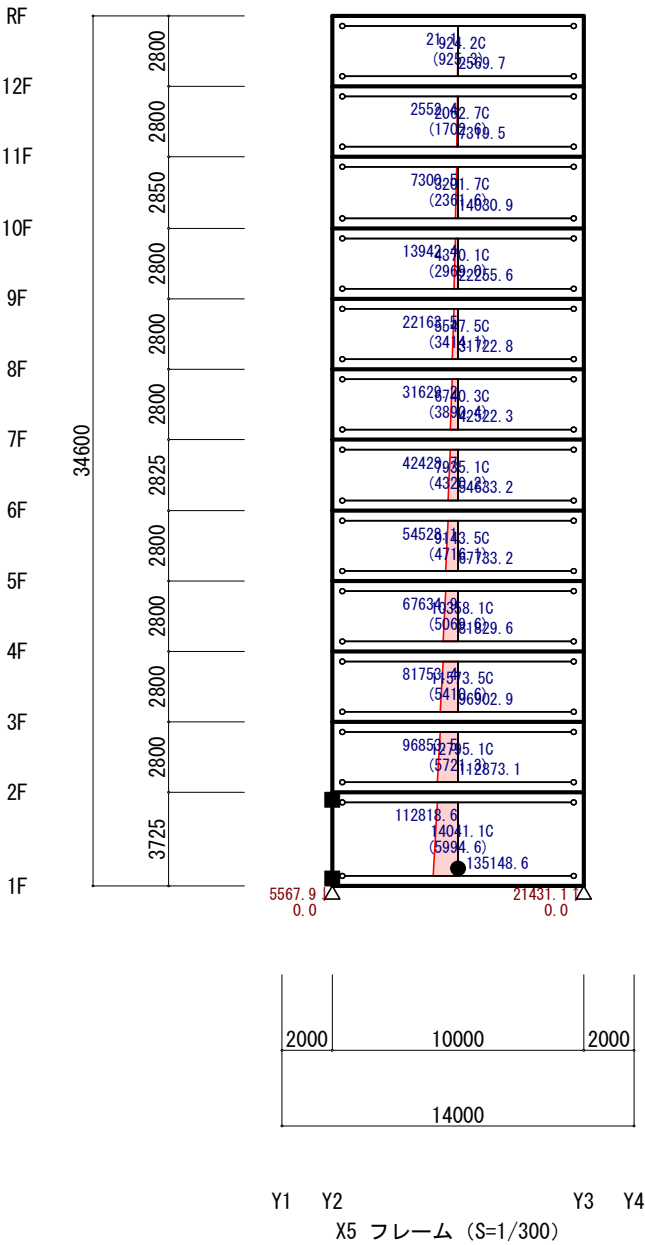


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

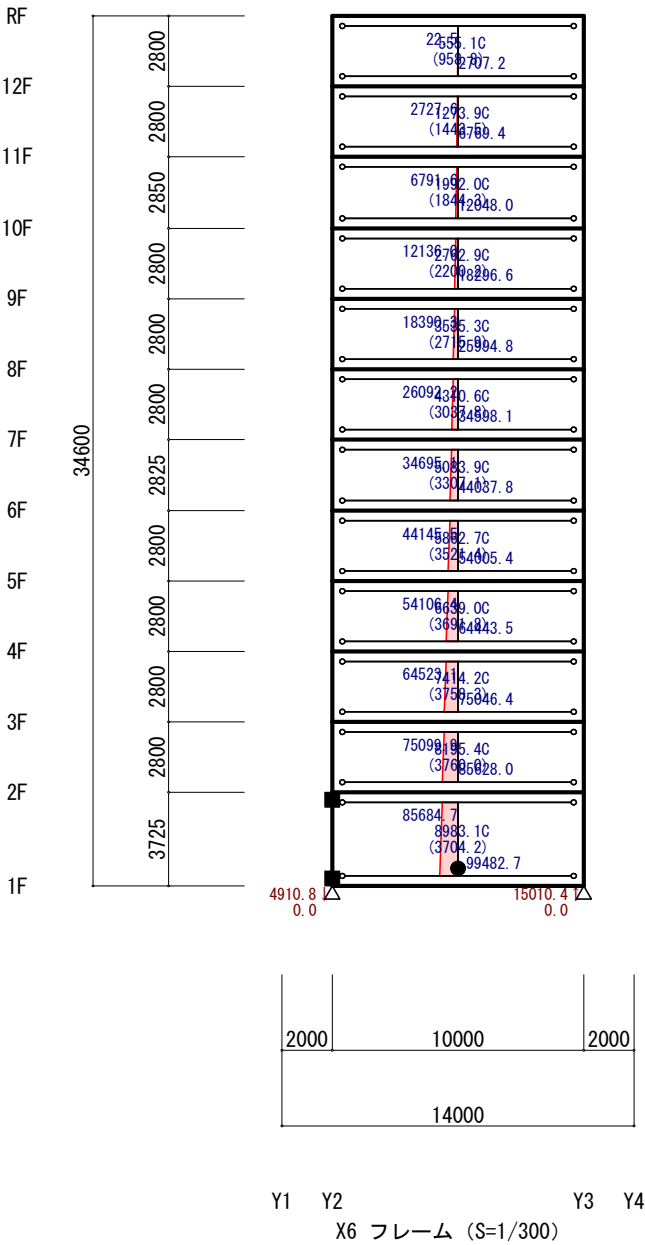


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

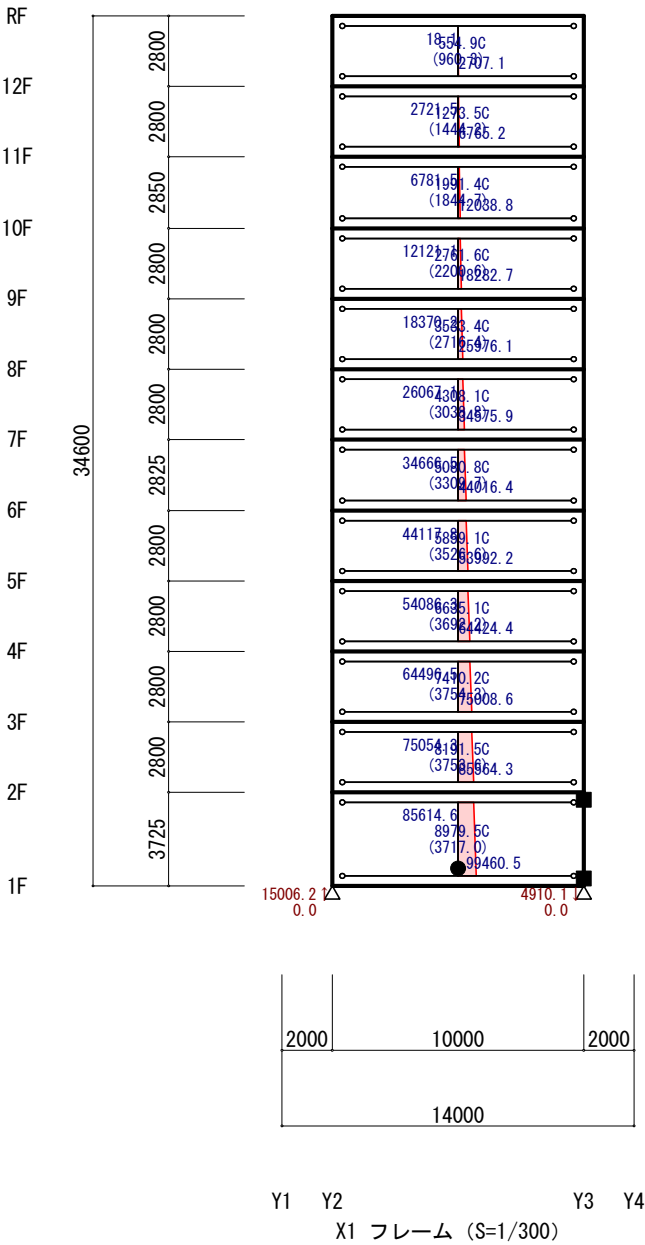


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

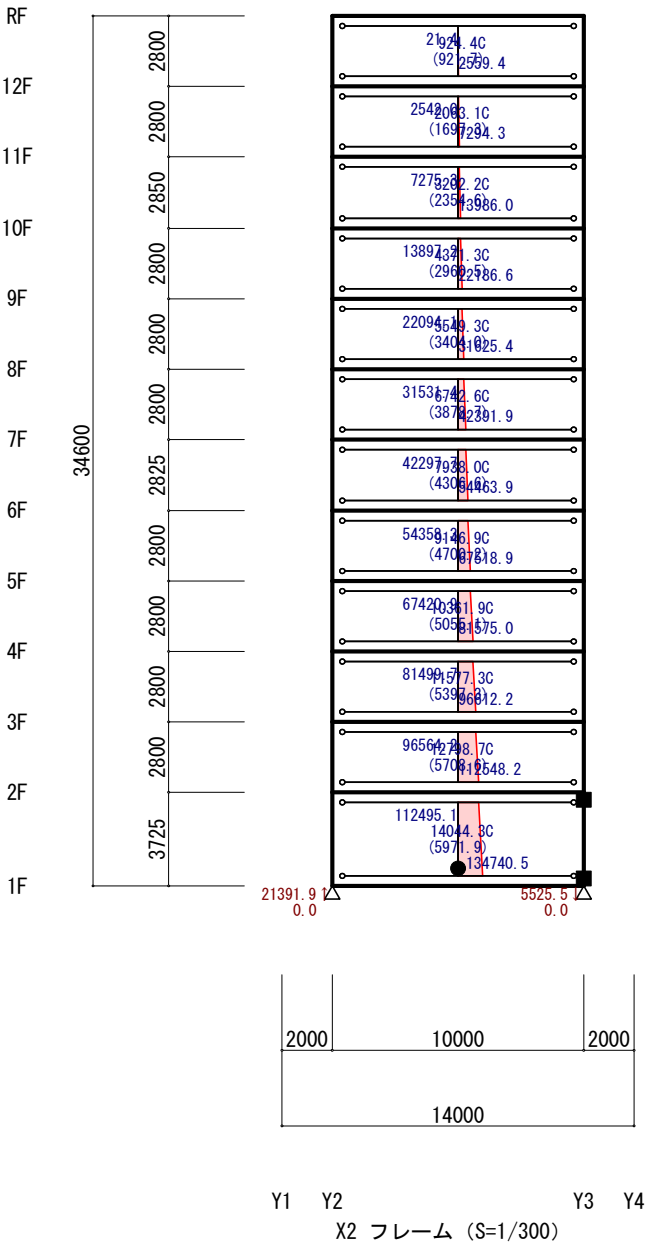


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

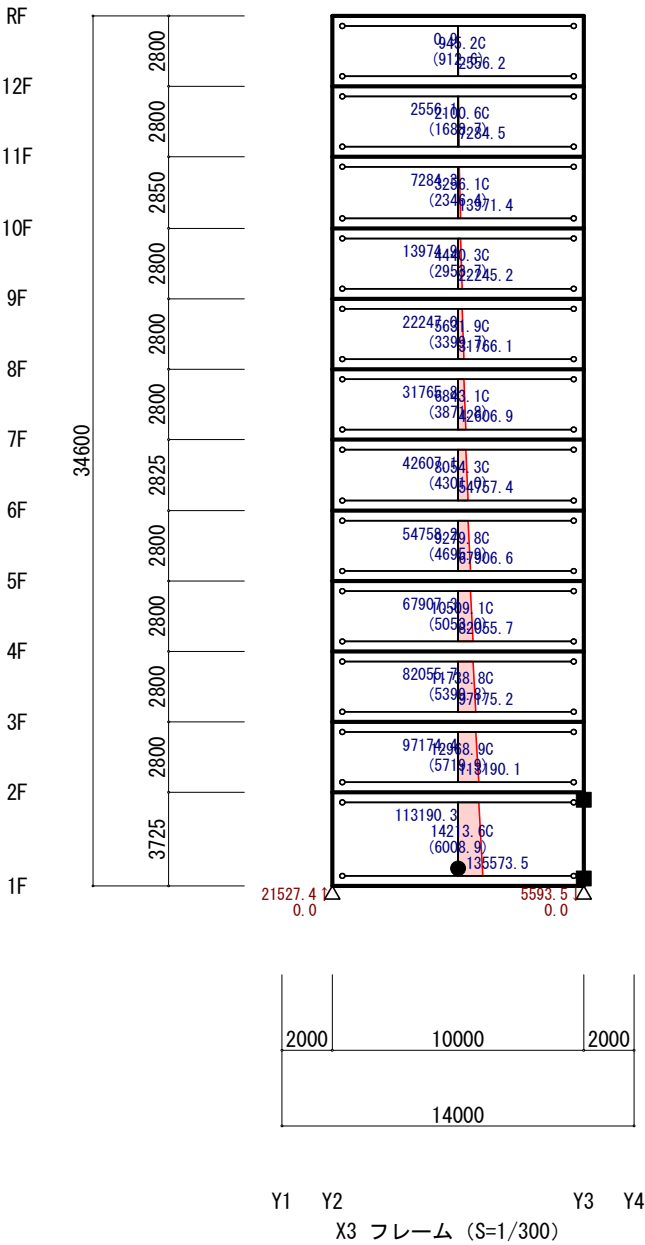


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

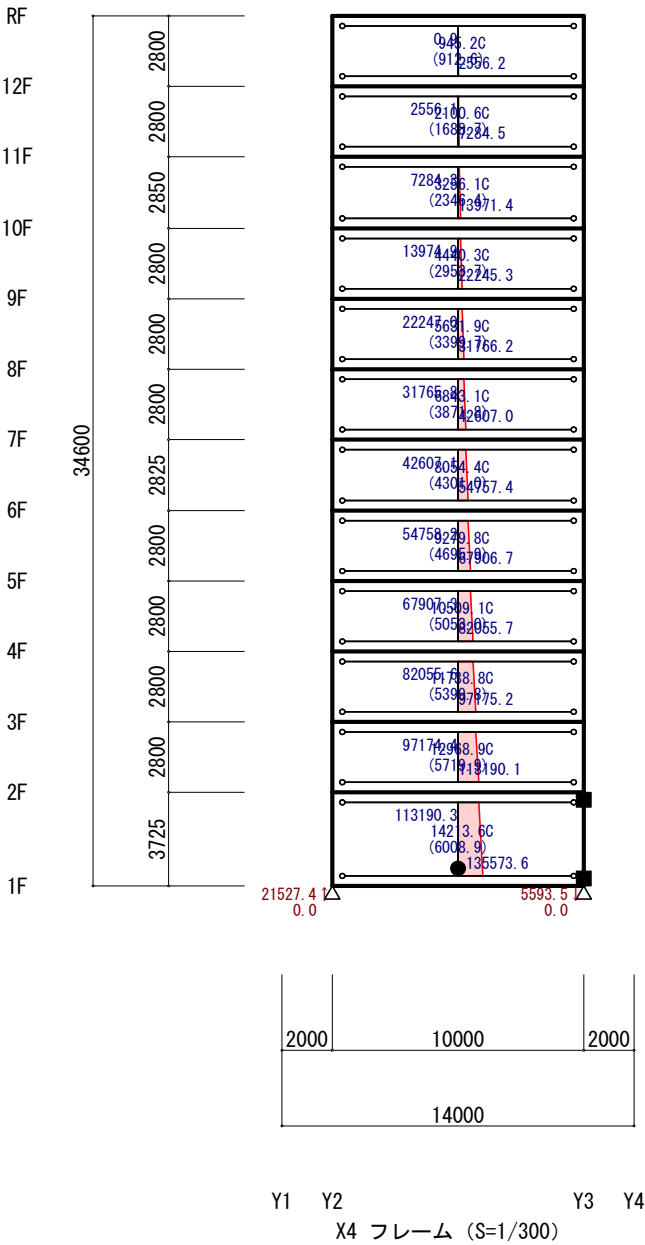

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

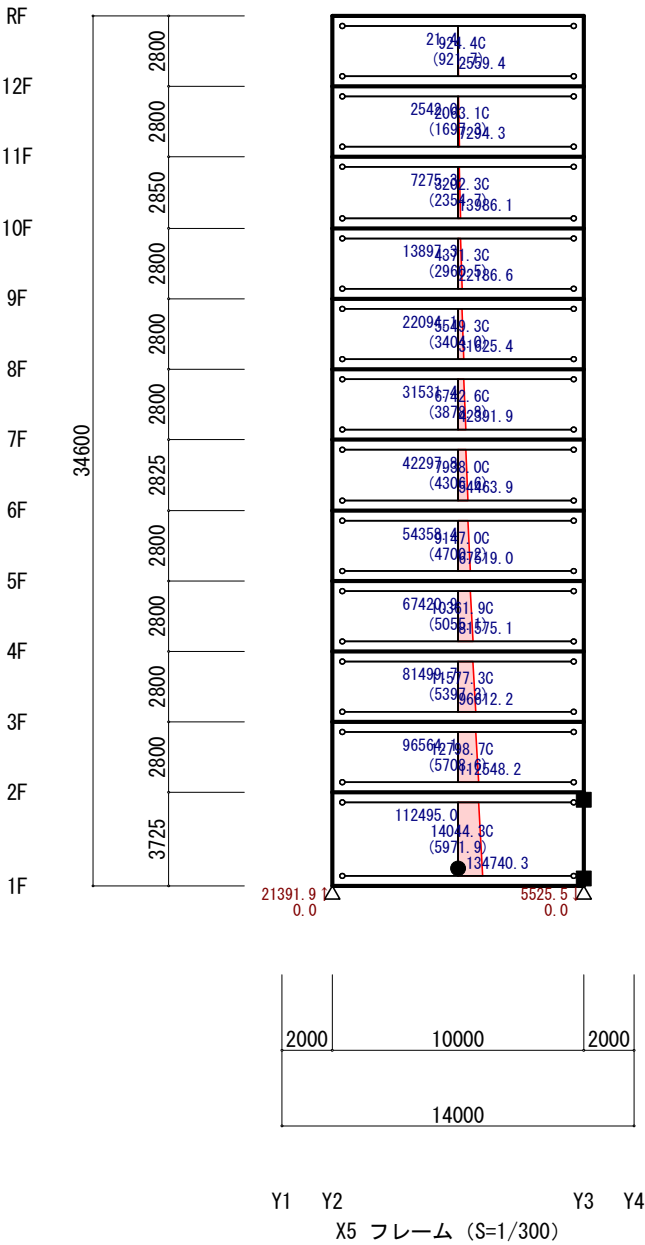


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

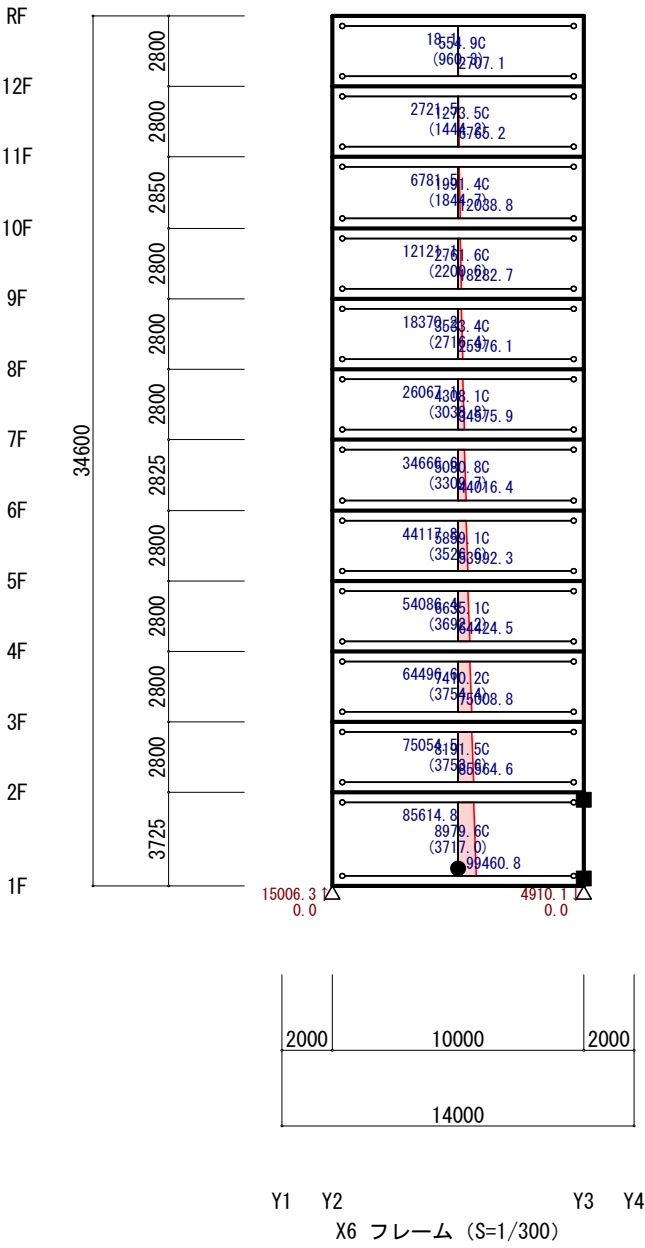

U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）

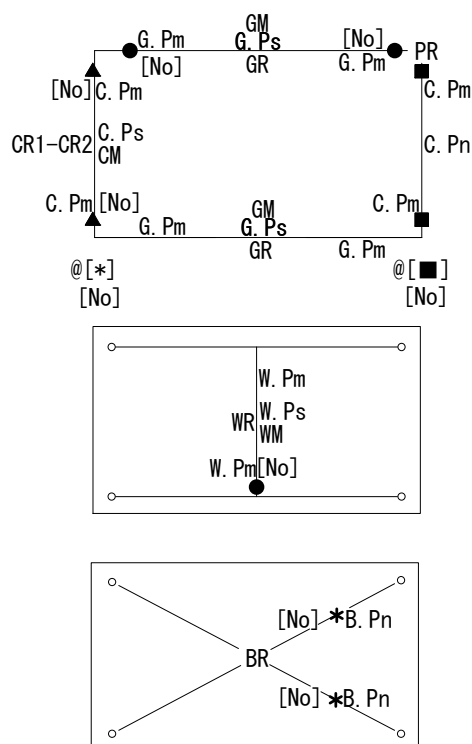

- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数

- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)


- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別

- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

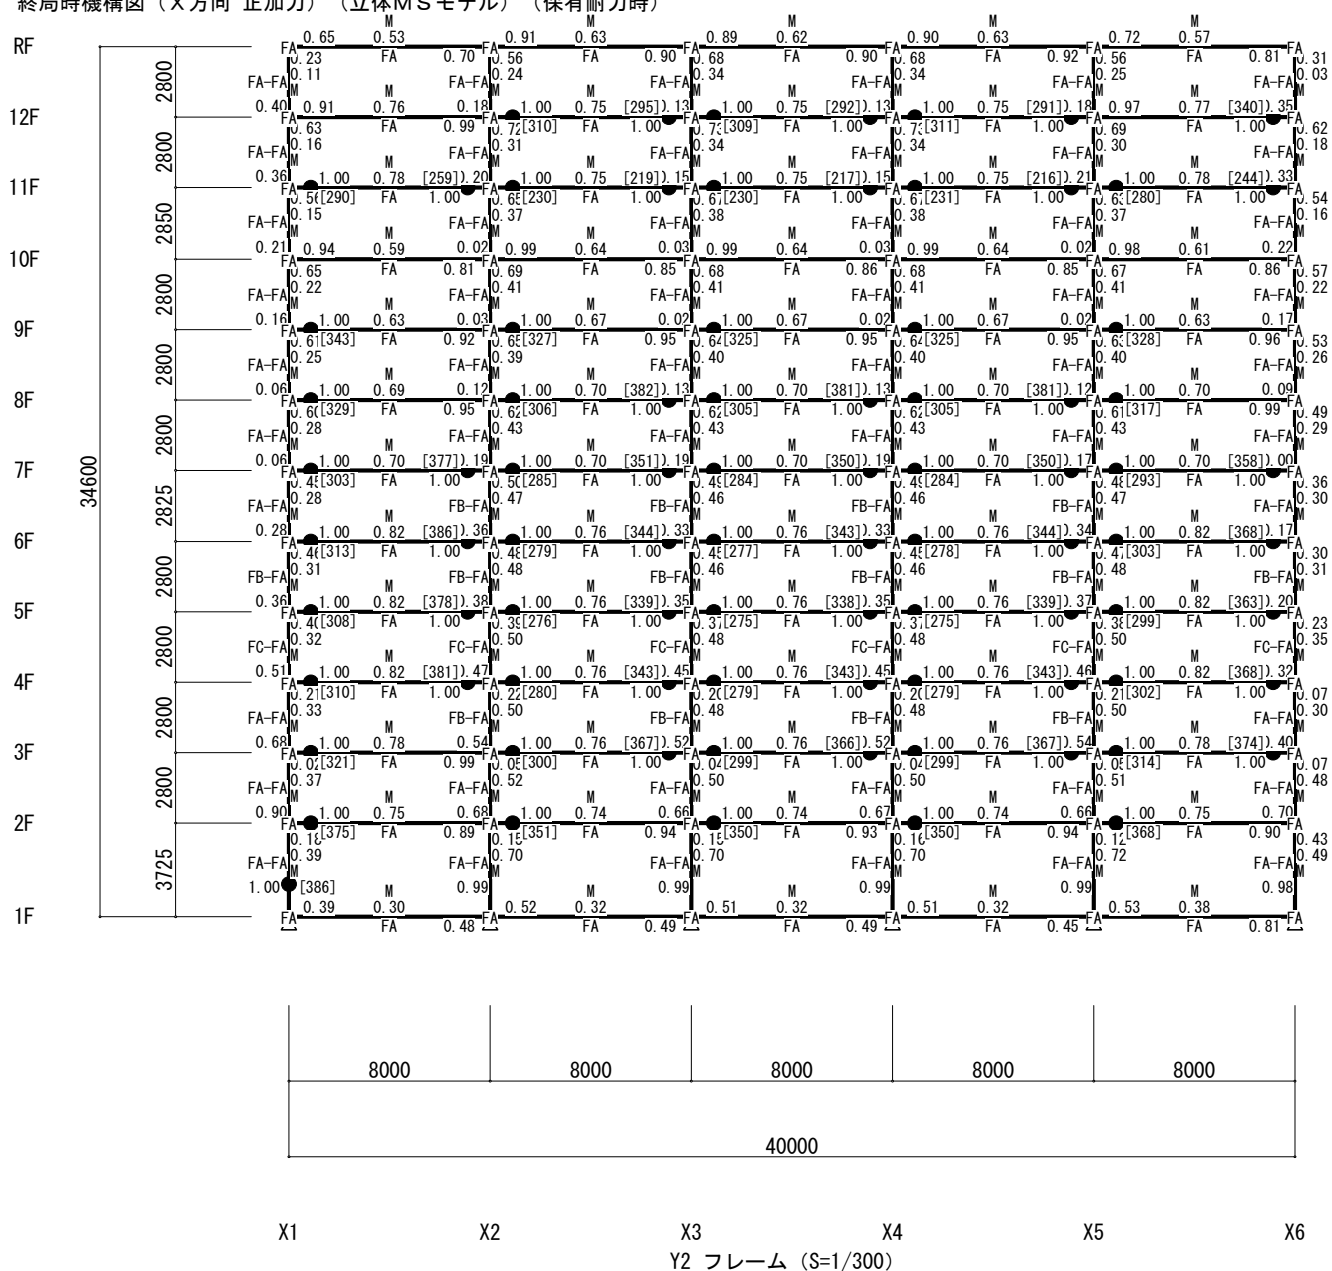


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

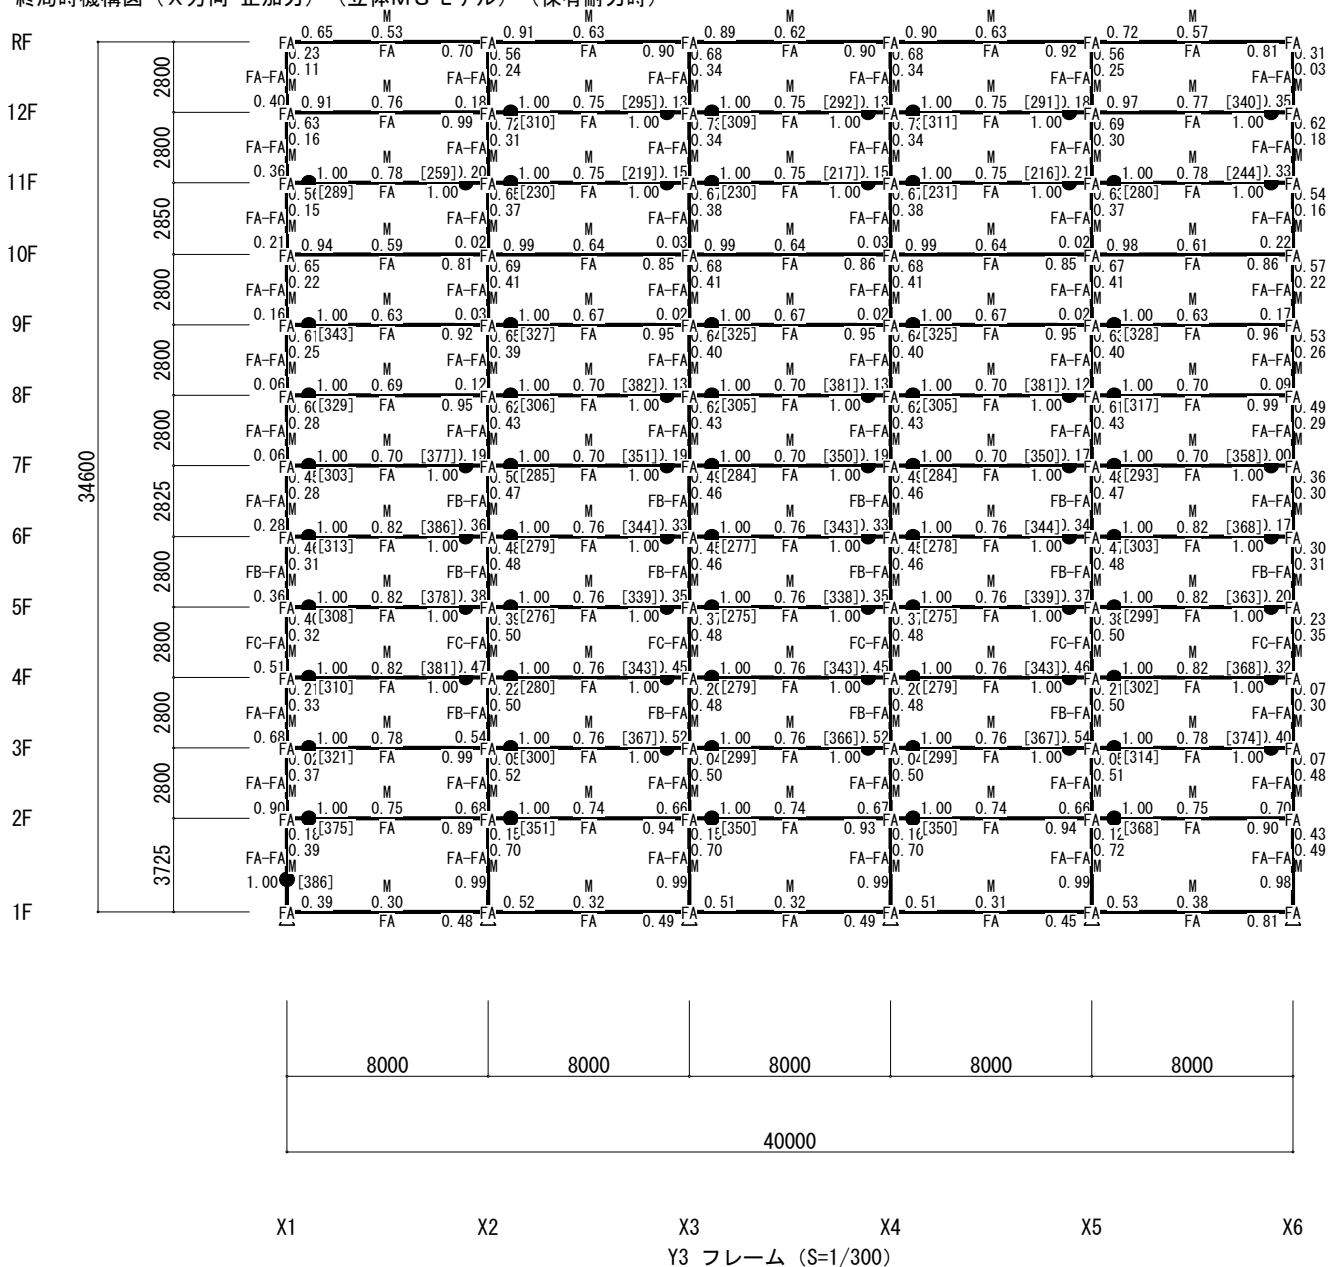


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

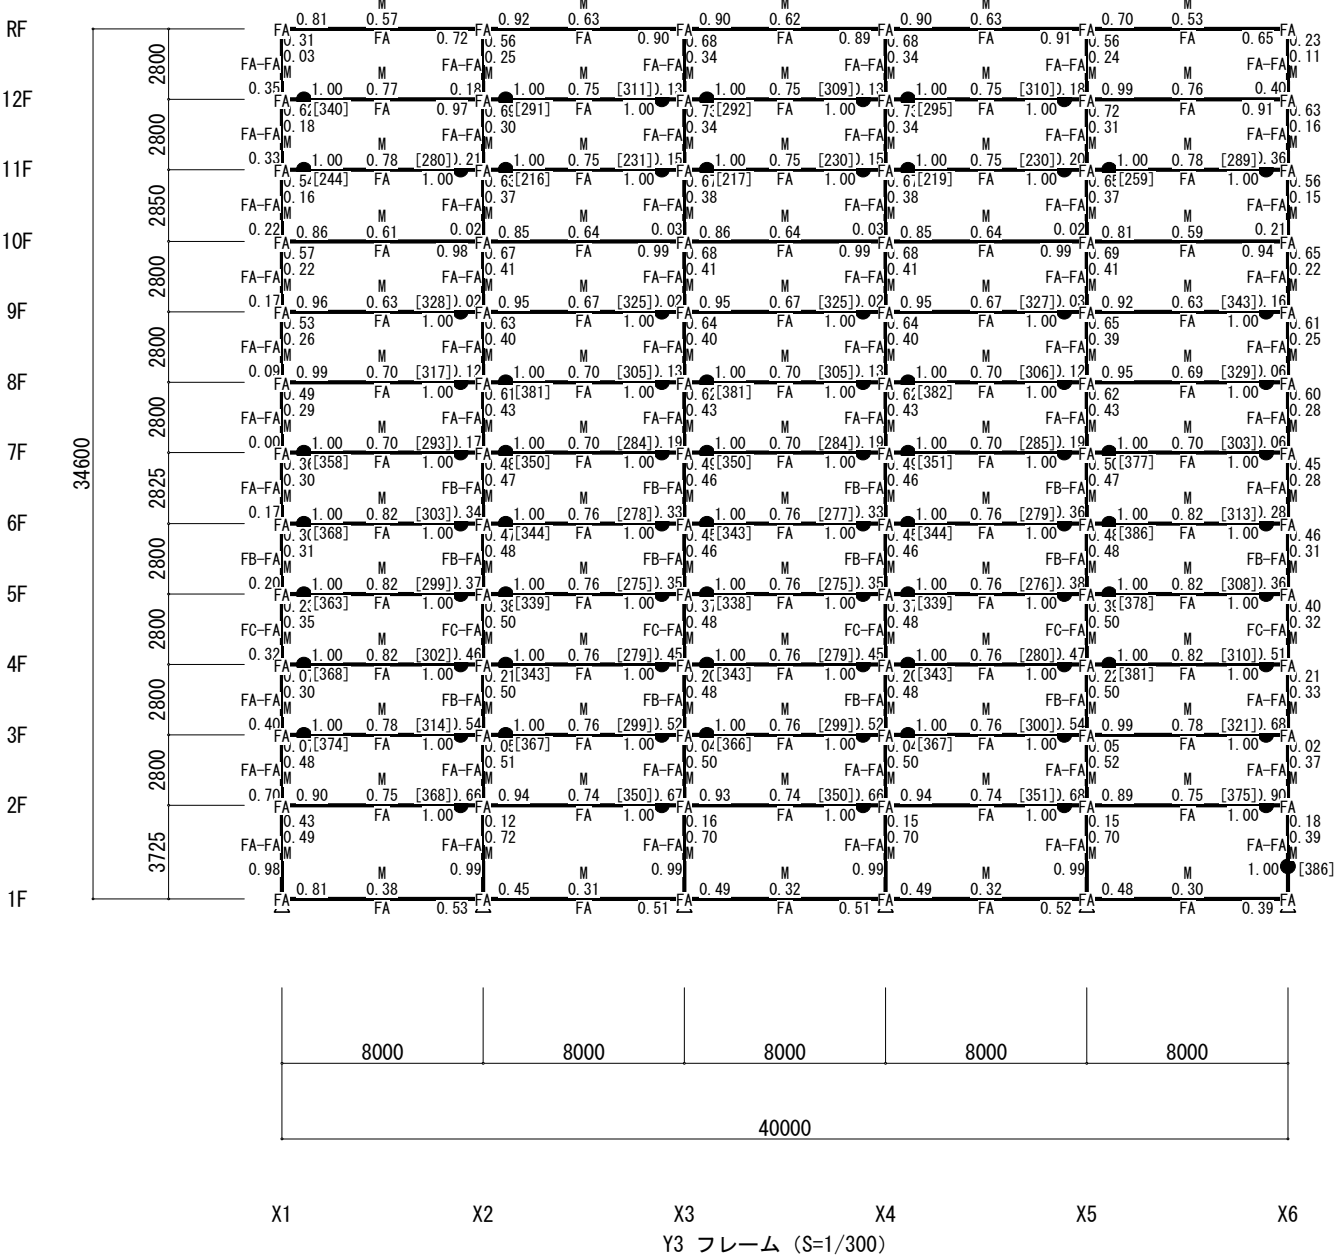


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

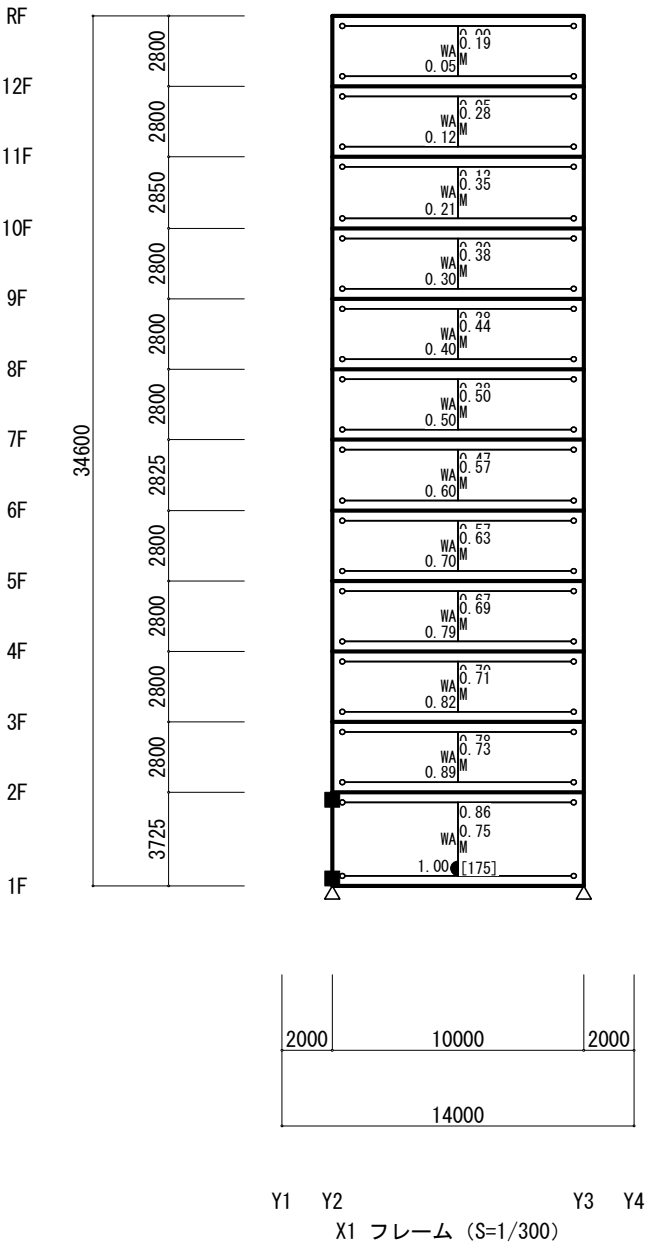


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

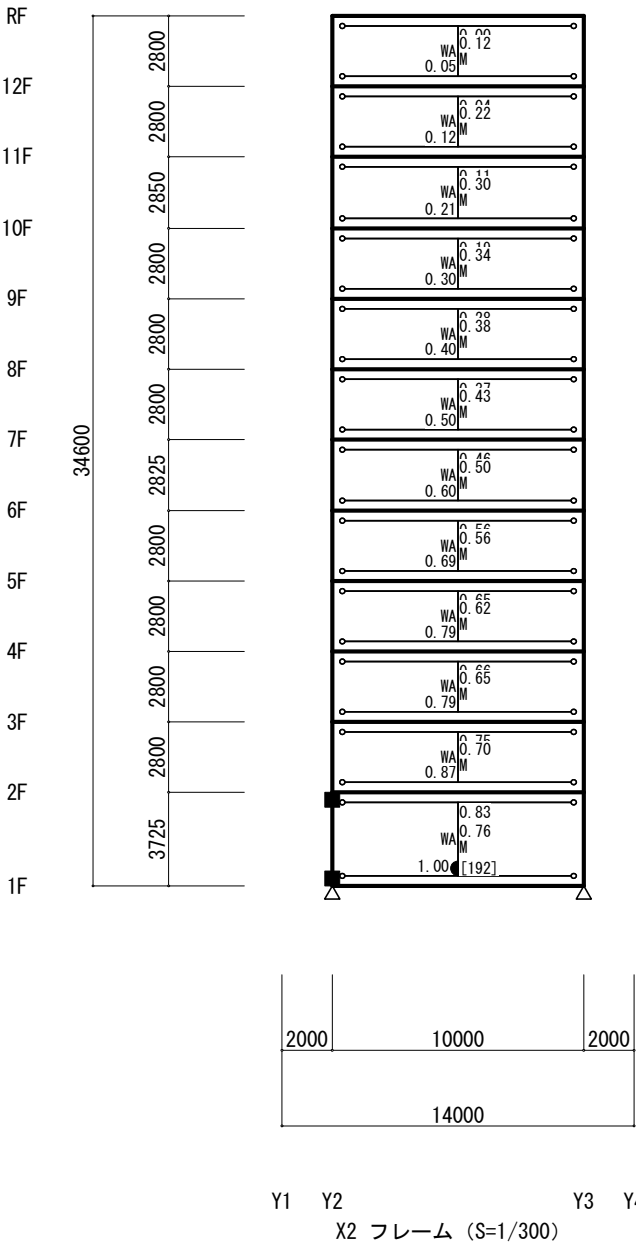


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

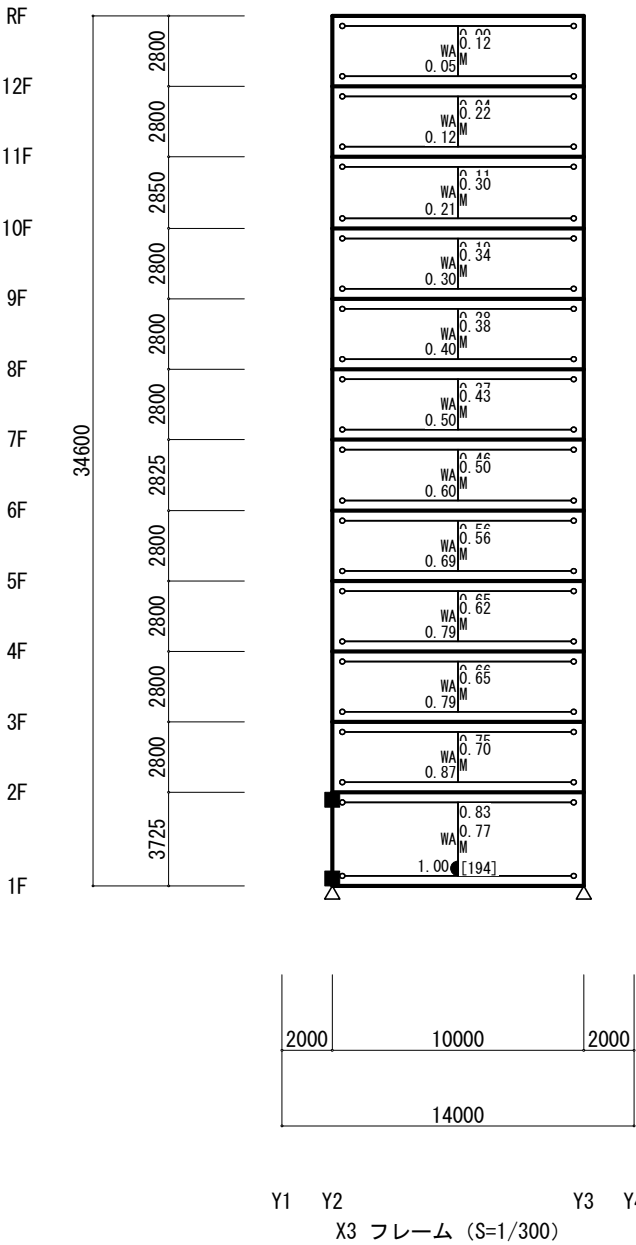


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

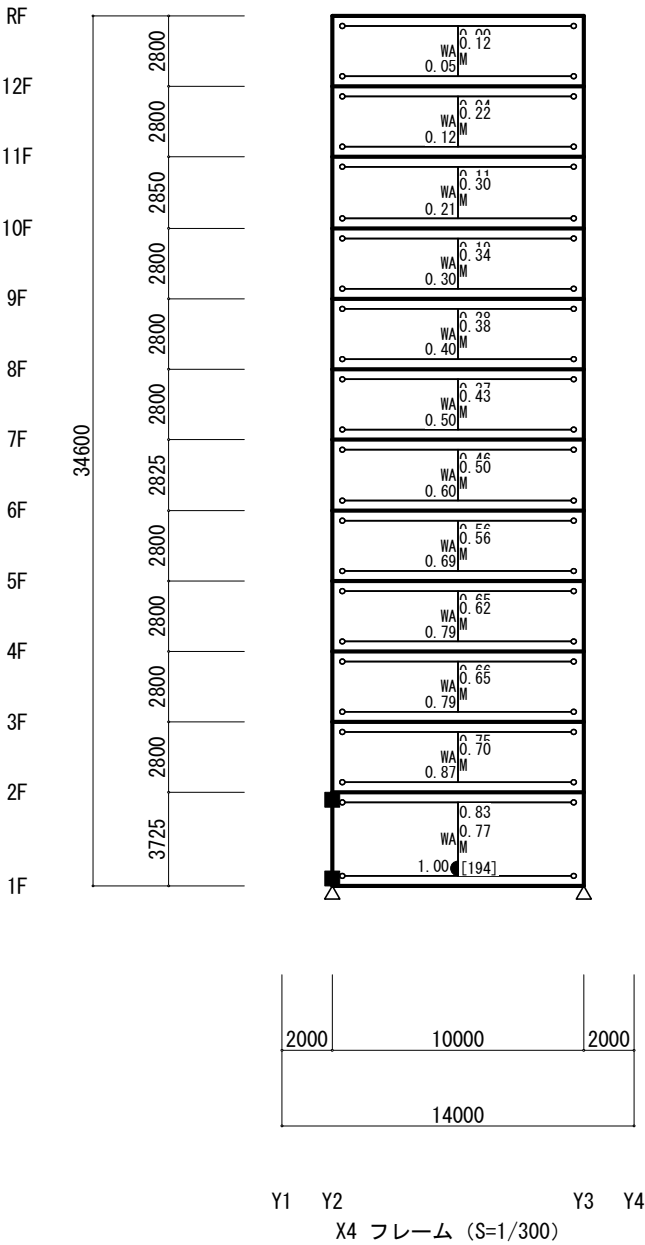

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

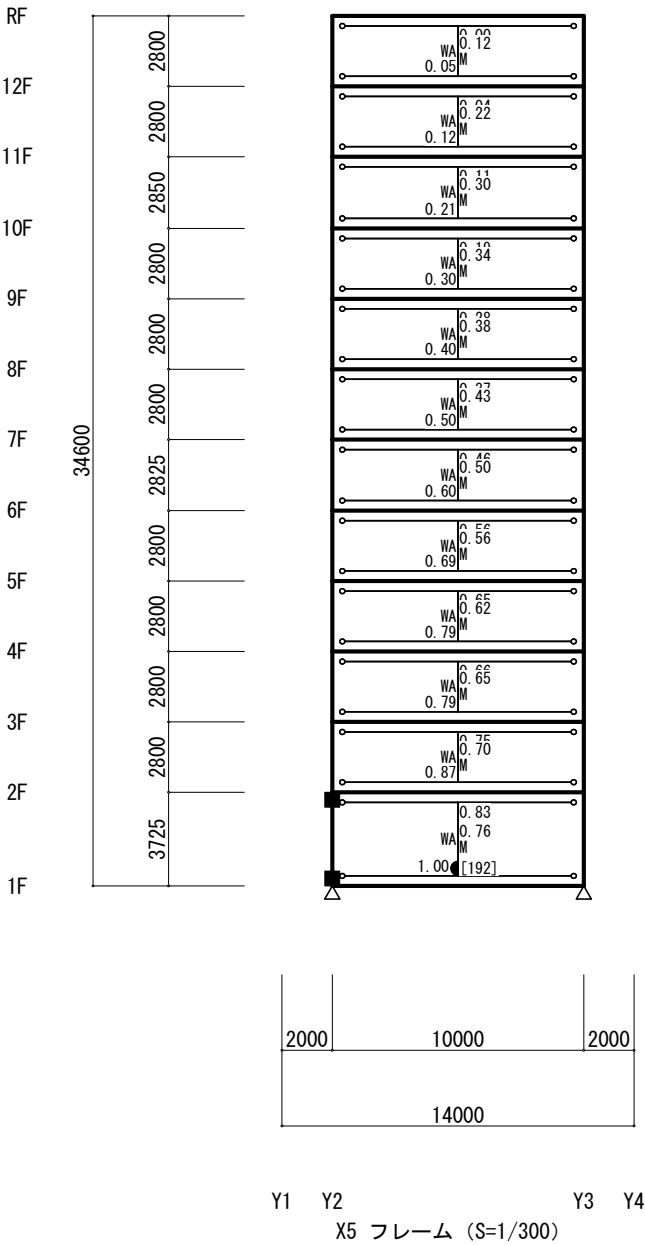


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

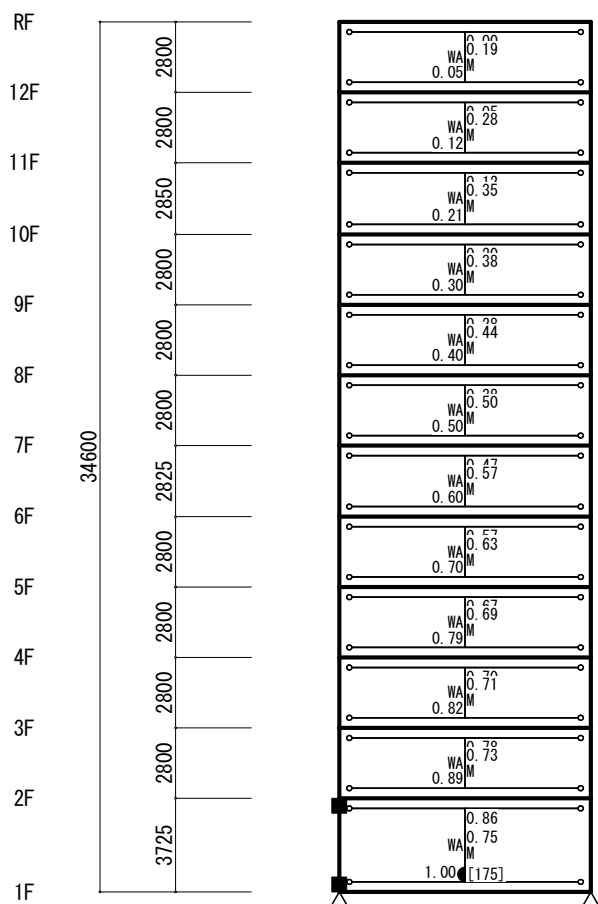


A horizontal number line with three tick marks. The first tick mark is labeled '2000', the second is labeled '10000', and the third is labeled '2000'. Below the line, the number '14000' is written, indicating the total sum.

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

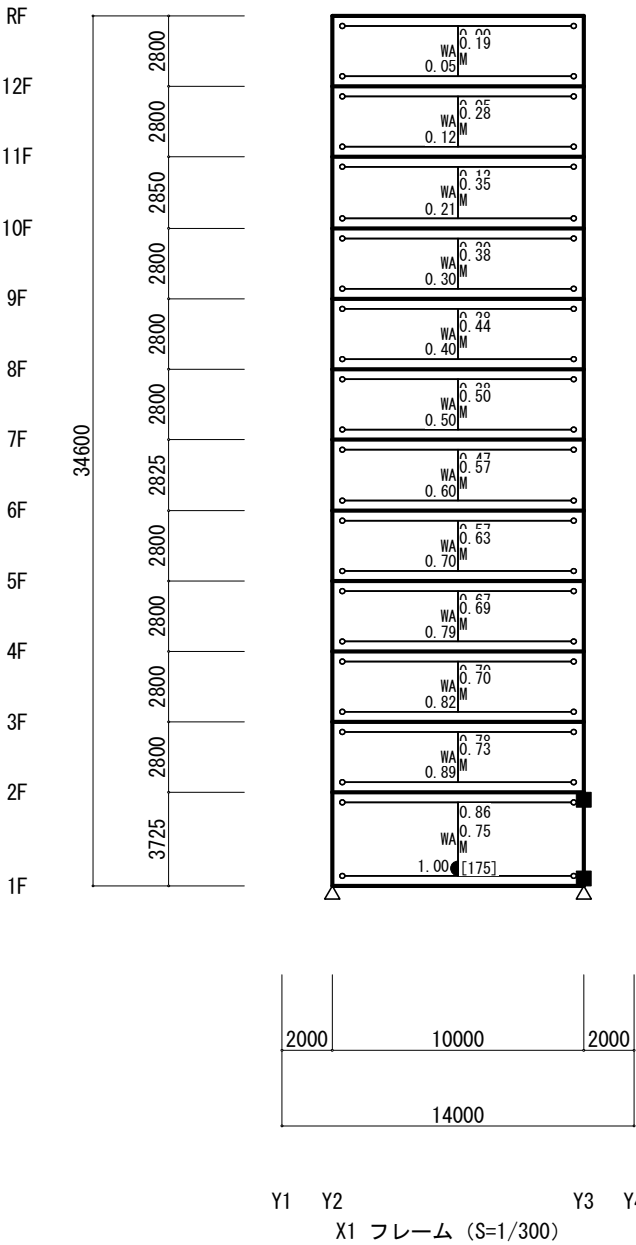


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

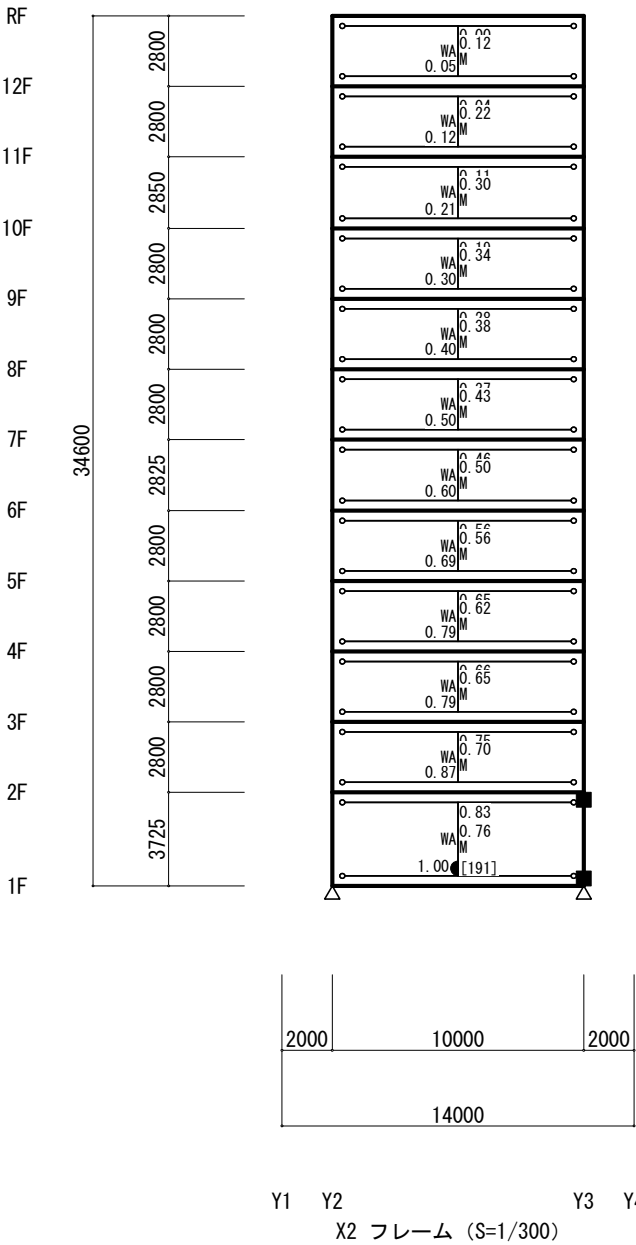


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

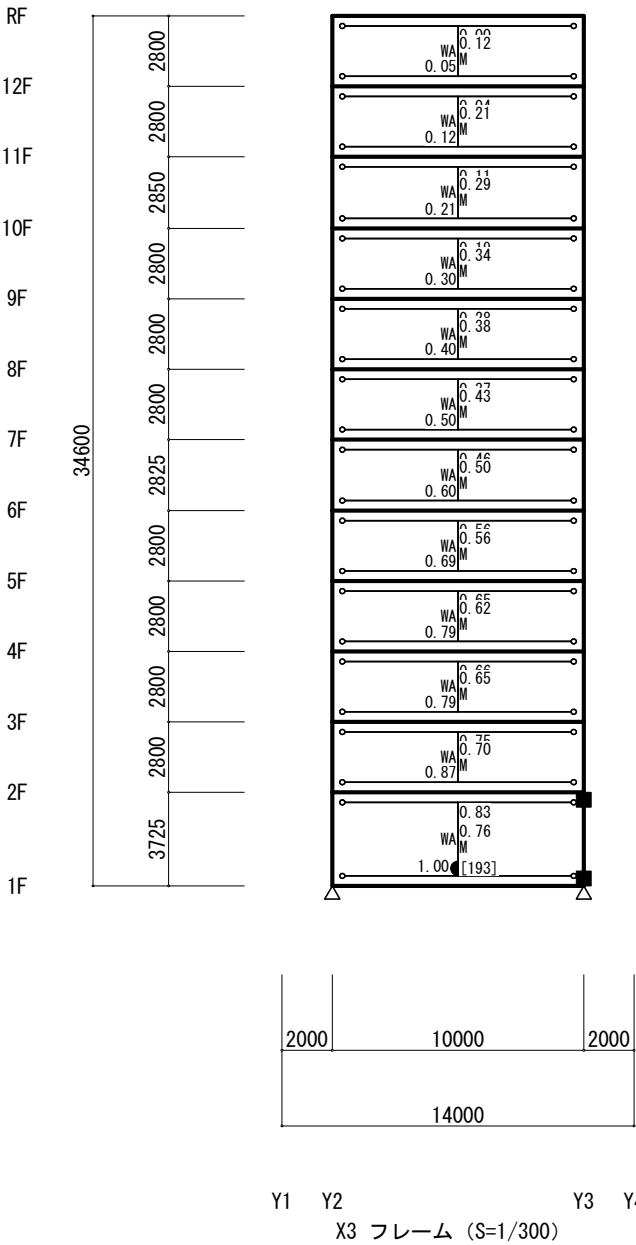


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

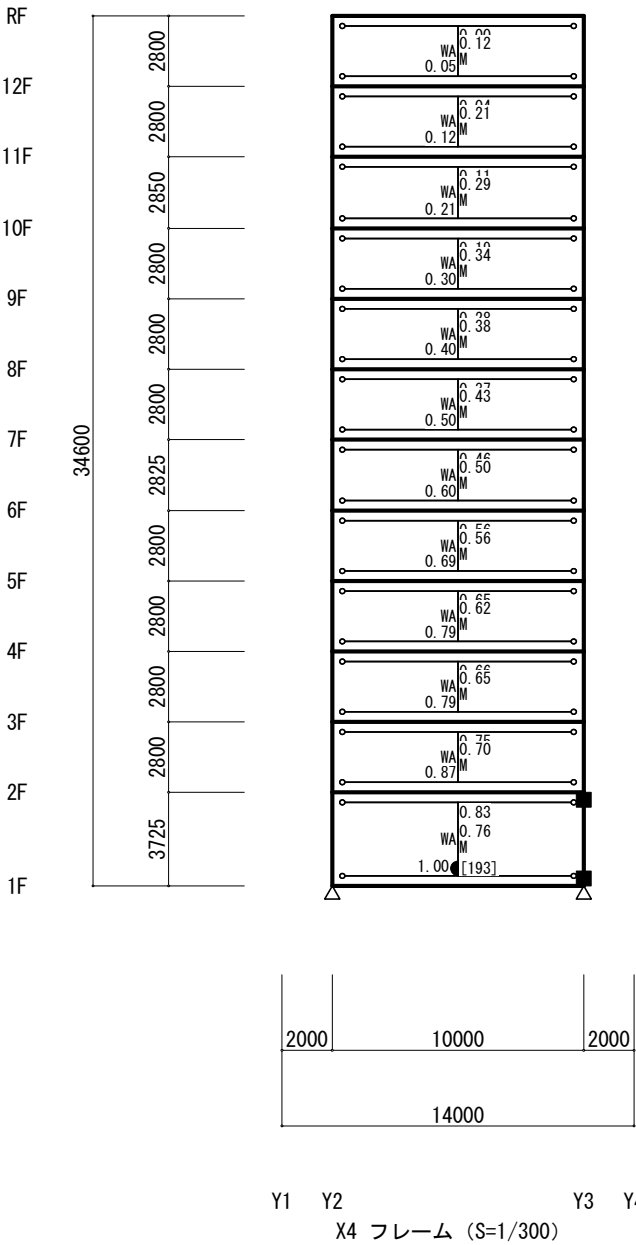

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

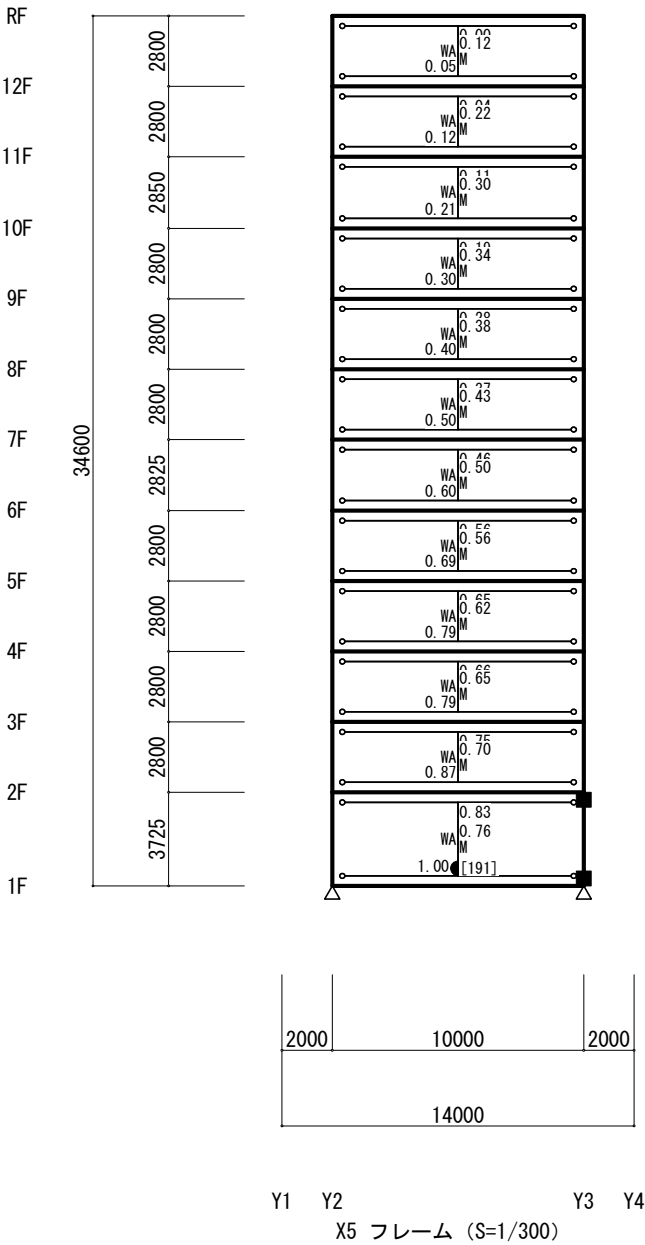

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

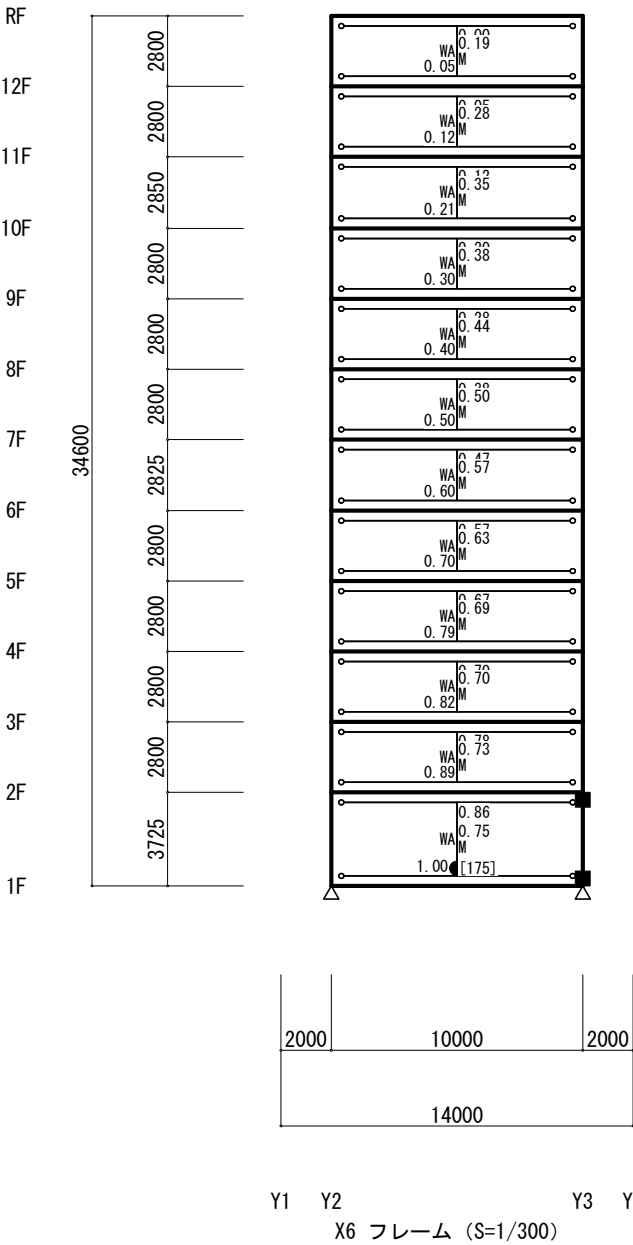

U-5 必要保有水平力と判定

U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
 F_c : コンクリート強度 (N/mm²)
モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.053	1.58	30.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.47	30.00
		X3	X4	FA	M	0.049	1.47	30.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.47	30.00
		X5	X6	FA	M	0.052	1.57	30.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	12F	X1	X2	FA	M	0.060	1.80	30.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.63	30.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.63	30.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.63	30.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.80	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.060	1.80	30.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.63	30.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.63	30.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.63	30.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.80	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.047	1.68	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.67	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.047	1.68	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.67	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.84	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.84	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.17	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.17	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.17	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X2	X3	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.01	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X2	X3	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.01	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.022	0.80	36.00
		X2	X3	FA	M	0.026	0.92	36.00
		X3	X4	FA	M	0.025	0.91	36.00
		X4	X5	FA	M	0.024	0.88	36.00
		X5	X6	FA	M	0.034	1.21	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.053	1.58	30.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.47	30.00
		X3	X4	FA	M	0.049	1.47	30.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.47	30.00
		X5	X6	FA	M	0.052	1.57	30.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	12F	X1	X2	FA	M	0.060	1.80	30.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.63	30.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.63	30.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.63	30.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.80	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.060	1.80	30.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.63	30.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.63	30.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.63	30.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.80	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.047	1.68	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.67	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.047	1.68	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.67	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.84	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.84	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.17	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.17	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.17	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X2	X3	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.01	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X2	X3	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.01	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.022	0.80	36.00
		X2	X3	FA	M	0.026	0.92	36.00
		X3	X4	FA	M	0.025	0.91	36.00
		X4	X5	FA	M	0.024	0.87	36.00
		X5	X6	FA	M	0.034	1.21	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.052	1.57	30.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.47	30.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	RF	X3	X4	FA	M	0.049	1.47	30.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.47	30.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.58	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.060	1.80	30.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.63	30.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.63	30.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.63	30.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.80	30.00
		X1	X2	FA	M	0.060	1.80	30.00
	11F	X2	X3	FA	M	0.054	1.63	30.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.63	30.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.63	30.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.80	30.00
		X1	X2	FA	M	0.060	1.80	30.00
	10F	X2	X3	FA	M	0.047	1.67	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X1	X2	FA	M	0.047	1.68	36.00
	9F	X2	X3	FA	M	0.047	1.67	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X1	X2	FA	M	0.047	1.68	36.00
	8F	X2	X3	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X1	X2	FA	M	0.051	1.85	36.00
	7F	X2	X3	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X1	X2	FA	M	0.051	1.85	36.00
	6F	X2	X3	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X1	X2	FA	M	0.060	2.17	36.00
	5F	X2	X3	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X1	X2	FA	M	0.060	2.17	36.00
	4F	X2	X3	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X1	X2	FA	M	0.060	2.17	36.00
	3F	X2	X3	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X1	X2	FA	M	0.056	2.01	36.00
	2F	X2	X3	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X1	X2	FA	M	0.056	2.01	36.00
	1F	X2	X3	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.024	0.88	36.00
		X4	X5	FA	M	0.025	0.91	36.00
		X5	X6	FA	M	0.026	0.92	36.00
		X1	X2	FA	M	0.022	0.80	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.052	1.57	30.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.47	30.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	RF	X3	X4	FA	M	0.049	1.47	30.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.47	30.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.58	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.060	1.80	30.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.63	30.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.63	30.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.63	30.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.80	30.00
		X1	X2	FA	M	0.060	1.80	30.00
	11F	X2	X3	FA	M	0.054	1.63	30.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.63	30.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.63	30.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.80	30.00
		X1	X2	FA	M	0.060	1.80	30.00
	10F	X2	X3	FA	M	0.047	1.67	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X1	X2	FA	M	0.047	1.68	36.00
	9F	X2	X3	FA	M	0.047	1.67	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.68	36.00
		X1	X2	FA	M	0.047	1.67	36.00
	8F	X2	X3	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X1	X2	FA	M	0.051	1.84	36.00
	7F	X2	X3	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X1	X2	FA	M	0.051	1.85	36.00
	6F	X2	X3	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X1	X2	FA	M	0.060	2.17	36.00
	5F	X2	X3	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X1	X2	FA	M	0.060	2.17	36.00
	4F	X2	X3	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X1	X2	FA	M	0.060	2.17	36.00
	3F	X2	X3	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X1	X2	FA	M	0.056	2.01	36.00
	2F	X2	X3	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X1	X2	FA	M	0.056	2.01	36.00
	1F	X2	X3	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.024	0.87	36.00
		X4	X5	FA	M	0.025	0.91	36.00
		X5	X6	FA	M	0.026	0.92	36.00
		X1	X2	FA	M	0.022	0.80	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.017	0.52	30.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.52	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.025	0.74	30.00
		X2	X3	FA	M	0.019	0.57	30.00
		X3	X4	FA	M	0.019	0.56	30.00
		X4	X5	FA	M	0.019	0.57	30.00
		X5	X6	FA	M	0.025	0.74	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.025	0.74	30.00
		X2	X3	FA	M	0.019	0.57	30.00
		X3	X4	FA	M	0.019	0.56	30.00
		X4	X5	FA	M	0.019	0.57	30.00
		X5	X6	FA	M	0.025	0.74	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.46	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.46	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.013	0.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.45	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.45	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.42	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.005	0.17	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.16	36.00
		X4	X5	FA	M	0.005	0.17	36.00
		X5	X6	FA	M	0.005	0.19	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.018	0.54	30.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.54	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.025	0.76	30.00
		X2	X3	FA	M	0.019	0.57	30.00
		X3	X4	FA	M	0.019	0.56	30.00
		X4	X5	FA	M	0.019	0.57	30.00
		X5	X6	FA	M	0.025	0.76	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.025	0.76	30.00
		X2	X3	FA	M	0.019	0.57	30.00
		X3	X4	FA	M	0.019	0.56	30.00
		X4	X5	FA	M	0.019	0.57	30.00
		X5	X6	FA	M	0.025	0.76	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.51	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.51	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.51	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.50	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.014	0.49	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.49	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.48	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.48	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.012	0.44	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.44	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.16	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.16	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.16	36.00
		X5	X6	FA	M	0.005	0.18	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.018	0.54	30.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.54	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.025	0.76	30.00
		X2	X3	FA	M	0.019	0.57	30.00
		X3	X4	FA	M	0.019	0.56	30.00
		X4	X5	FA	M	0.019	0.57	30.00
		X5	X6	FA	M	0.025	0.76	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.025	0.76	30.00
		X2	X3	FA	M	0.019	0.57	30.00
		X3	X4	FA	M	0.019	0.56	30.00
		X4	X5	FA	M	0.019	0.57	30.00
		X5	X6	FA	M	0.025	0.76	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.51	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.51	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.51	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.50	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.014	0.49	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.49	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.48	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.48	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.012	0.44	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.44	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.16	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.16	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.16	36.00
		X5	X6	FA	M	0.005	0.18	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.017	0.52	30.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.52	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.025	0.74	30.00
		X2	X3	FA	M	0.019	0.57	30.00
		X3	X4	FA	M	0.019	0.56	30.00
		X4	X5	FA	M	0.019	0.57	30.00
		X5	X6	FA	M	0.025	0.74	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.025	0.74	30.00
		X2	X3	FA	M	0.019	0.57	30.00
		X3	X4	FA	M	0.019	0.56	30.00
		X4	X5	FA	M	0.019	0.57	30.00
		X5	X6	FA	M	0.025	0.74	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.46	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.46	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.013	0.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.45	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.45	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.42	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.005	0.17	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.16	36.00
		X4	X5	FA	M	0.005	0.17	36.00
		X5	X6	FA	M	0.005	0.19	36.00

b) R C柱の部材種別

Ho/D : ①:柱の内のり長さHo/柱のせいD、または②:2M/(Q・D)
 σ_o : 最終ステップでの軸方向応力度 (N/mm²)
 Pt : 引張鉄筋比 (%)
 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
 Fc : コンクリート強度 (N/mm²)
 N : 柱軸力 (kN)
 No : 柱軸方向耐力 (kN)
 モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)
 N/No : ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
 : [*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
 : (X Y方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F _c	Pt	τ_u/F_c τ_u F _c	N/No N No
Y2	12F	X1	FA-FA	M	27.82②	0.007	0.32	0.01	(0.01)
						0.21		0.19	208.95
						30.00		30.00	29013.76
		X2	FA-FA	M	5.89②	0.023	0.38	0.02	(0.02)
						0.68		0.69	569.70
						30.00		30.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	4.98②	0.025	0.38	0.03	(0.03)
						0.76		0.93	641.85
						30.00		30.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	4.98②	0.025	0.38	0.03	(0.03)
						0.76		0.93	641.84
						30.00		30.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	6.05②	0.027	0.38	0.02	(0.03)
						0.82		0.69	687.12
						30.00		30.00	25507.51
		X6	FA-FA	M	11.71②	0.019	0.32	0.00	(0.02)
						0.57		0.10	557.43
						30.00		30.00	29013.76
	11F	X1	FA-FA	M	8.20②	0.015	0.32	0.01	(0.01)
						0.44		0.39	433.18
						30.00		30.00	29013.76
		X2	FA-FA	M	5.53②	0.043	0.38	0.03	(0.04)
						1.29		0.94	1086.57
						30.00		30.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	5.03②	0.049	0.38	0.04	(0.05)
						1.46		1.08	1222.37
						30.00		30.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	5.03②	0.049	0.38	0.04	(0.05)
						1.46		1.08	1222.35
						30.00		30.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	5.63②	0.052	0.38	0.03	(0.05)
						1.57		0.94	1320.99
						30.00		30.00	25507.51
		X6	FA-FA	M	10.52②	0.038	0.32	0.02	(0.04)
						1.15		0.46	1128.03
						30.00		30.00	29013.76
	10F	X1	FA-FA	M	6.26②	0.019	0.32	0.02	(0.02)
						0.57		0.46	555.26
						30.00		30.00	29013.76
		X2	FA-FA	M	3.67②	0.061	0.38	0.05	(0.06)
						1.83		1.38	1539.96
						30.00		30.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	3.71②	0.069	0.38	0.05	(0.07)
						2.08		1.45	1748.00
						30.00		30.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	3.71②	0.069	0.38	0.05	(0.07)
						2.08		1.45	1747.97
						30.00		30.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	3.75②	0.075	0.38	0.05	(0.07)
						2.26		1.38	1901.90

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	10F	X5	FA-FA	M	3.75②	30.00	0.38	30.00	25507.51
						0.055		0.02	(0.06)
		X6	FA-FA	M	8.22②	1.65	0.32	0.52	1608.07
						30.00		30.00	29013.76
	9F	X1	FA-FA	M	5.22②	0.016	0.32	0.02	(0.02)
						0.57		0.72	557.84
						36.00		36.00	33999.01
		X2	FA-FA	M	3.81②	0.071	0.38	0.05	(0.07)
						2.57		1.67	2161.32
						36.00		36.00	29791.51
		X3	FA-FA	M	3.84②	0.078	0.38	0.05	(0.08)
						2.80		1.67	2350.19
						36.00		36.00	29791.51
		X4	FA-FA	M	3.84②	0.078	0.38	0.05	(0.08)
						2.80		1.67	2350.15
						36.00		36.00	29791.51
		X5	FA-FA	M	3.86②	0.083	0.38	0.05	(0.08)
						3.00		1.68	2519.54
						36.00		36.00	29791.51
		X6	FA-FA	M	6.65②	0.067	0.32	0.02	(0.07)
						2.43		0.79	2371.72
						36.00		36.00	33999.01
	8F	X1	FA-FA	M	4.45②	0.015	0.32	0.02	(0.02)
						0.53		0.82	521.06
						36.00		36.00	33999.01
		X2	FA-FA	M	3.33②	0.079	0.33	0.05	(0.08)
						2.85		1.72	2733.78
						36.00		36.00	33463.51
		X3	FA-FA	M	3.35②	0.085	0.33	0.05	(0.09)
						3.06		1.72	2933.22
						36.00		36.00	33463.51
		X4	FA-FA	M	3.35②	0.085	0.33	0.05	(0.09)
						3.06		1.72	2933.16
						36.00		36.00	33463.51
		X5	FA-FA	M	3.36②	0.090	0.33	0.05	(0.09)
						3.24		1.72	3108.58
						36.00		36.00	33463.51
		X6	FA-FA	M	5.53②	0.081	0.32	0.03	(0.08)
						2.90		0.92	2838.76
						36.00		36.00	33999.01
	7F	X1	FA-FA	M	3.67②	0.012	0.32	0.03	(0.01)
						0.44		0.97	433.76
						36.00		36.00	33999.01
		X2	FA-FA	M	2.98②	0.096	0.33	0.05	(0.10)
						3.45		1.93	3315.10
						36.00		36.00	33463.51
		X3	FA-FA	M	2.98②	0.102	0.33	0.05	(0.11)
						3.66		1.94	3516.74
						36.00		36.00	33463.51
		X4	FA-FA	M	2.98②	0.102	0.33	0.05	(0.11)
						3.66		1.94	3516.64
						36.00		36.00	33463.51
		X5	FA-FA	M	3.01②	0.107	0.33	0.05	(0.11)
						3.85		1.93	3696.22
						36.00		36.00	33463.51
		X6	FA-FA	M	4.45②	0.095	0.32	0.03	(0.10)
						3.43		1.09	3353.77
						36.00		36.00	33999.01
	6F	X1	FA-FA	M	2.52②	0.010	0.32	0.03	(0.01)
						0.37		1.10	359.10
						36.00		36.00	33999.01
		X2	FB-FA	M	2.24②	0.112	0.33	0.06	(0.12)
						4.03		2.14	3867.31
						36.00		36.00	33463.51

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	6F	X3	FB-FA	M	2.30②	0.118	0.33	0.06	(0.12)
						4.24		2.09	4068.74
						36.00		36.00	33463.51
		X4	FB-FA	M	2.30②	0.118	0.33	0.06	(0.12)
						4.24		2.09	4068.58
						36.00		36.00	33463.51
		X5	FB-FA	M	2.25②	0.123	0.33	0.06	(0.13)
						4.43		2.15	4252.66
						36.00		36.00	33463.51
		X6	FA-FA	M	2.99②	0.108	0.32	0.03	(0.11)
						3.87		1.25	3785.06
						36.00		36.00	33999.01
	5F	X1	FB-FA	M	2.14②	0.005	0.32	0.03	(0.00)
						0.17		1.18	167.97
						36.00		36.00	33999.01
		X2	FB-FA	M	2.01②	0.123	0.31	0.06	(0.13)
						4.43		2.22	4513.72
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FB-FA	M	2.03②	0.127	0.31	0.06	(0.13)
						4.57		2.12	4662.85
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FB-FA	M	2.03②	0.127	0.31	0.06	(0.13)
						4.57		2.12	4662.61
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FB-FA	M	2.02②	0.131	0.31	0.06	(0.14)
						4.71		2.23	4803.93
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FB-FA	M	2.45②	0.126	0.32	0.04	(0.13)
						4.53		1.31	4424.19
						36.00		36.00	33999.01
	4F	X1	FC-FA	M	1.85②	0.000	0.32	0.03	(-0.00)
						0.00		1.24	-20.31
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FA	M	1.75②	0.141	0.31	0.06	(0.15)
						5.06		2.34	5163.78
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FC-FA	M	1.76②	0.143	0.31	0.06	(0.15)
						5.16		2.25	5265.19
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FC-FA	M	1.76②	0.143	0.31	0.06	(0.15)
						5.16		2.25	5264.92
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FC-FA	M	1.75②	0.146	0.31	0.06	(0.15)
						5.25		2.34	5350.26
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FC-FA	M	1.94②	0.145	0.32	0.04	(0.15)
						5.23		1.52	5109.75
						36.00		36.00	33999.01
	3F	X1	FA-FA	M	2.61②	0.000	0.41	0.04	(-0.05)
						0.00		1.37	-229.55
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FB-FA	M	2.39②	0.159	0.47	0.07	(0.16)
						5.72		2.49	5838.98
						36.00		36.00	36662.02
		X3	FB-FA	M	2.44②	0.160	0.47	0.07	(0.16)
						5.78		2.40	5892.47
						36.00		36.00	36662.02
		X4	FB-FA	M	2.43②	0.160	0.47	0.07	(0.16)
						5.78		2.39	5891.88
						36.00		36.00	36662.02
		X5	FB-FA	M	2.40②	0.162	0.47	0.07	(0.16)
						5.82		2.51	5933.96
						36.00		36.00	36662.02
		X6	FA-FA	M	3.03②	0.166	0.41	0.04	(0.17)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	3F	X6	FA-FA	M	3.03②	5.97	0.41	1.44	5837.49
						36.00		36.00	34680.26
						0.000		0.03	(-0.07)
	2F	X1	FA-FA	M	3.51②	0.00	0.41	1.23	-343.92
						36.00		36.00	-4768.76
						0.178		0.07	(0.18)
		X2	FA-FA	M	3.18②	6.41	0.47	2.54	6538.62
						36.00		36.00	36662.02
						0.178		0.07	(0.18)
		X3	FA-FA	M	3.26②	6.41	0.47	2.40	6535.41
						36.00		36.00	36662.02
						0.178		0.07	(0.18)
		X4	FA-FA	M	3.26②	6.41	0.47	2.41	6535.73
						36.00		36.00	36662.02
						0.178		0.07	(0.18)
		X5	FA-FA	M	3.18②	6.40	0.47	2.44	6526.46
						36.00		36.00	36662.02
						0.194		0.06	(0.20)
		X6	FA-FA	M	4.04②	6.98	0.41	2.14	6825.45
						36.00		36.00	34680.26
						0.000		0.03	(-0.10)
	1F	X1	FA-FA	M	4.57②	0.00	0.41	0.99	-476.84
						36.00		36.00	-4768.76
						0.225		0.07	(0.23)
		X2	FA-FA	M	4.54②	8.10	0.47	2.69	8260.65
						36.00		36.00	36662.02
						0.223		0.07	(0.22)
		X3	FA-FA	M	4.57②	8.04	0.47	2.66	8204.39
						36.00		36.00	36662.02
						0.223		0.07	(0.22)
		X4	FA-FA	M	4.59②	8.04	0.47	2.65	8203.93
						36.00		36.00	36662.02
						0.222		0.08	(0.22)
		X5	FA-FA	M	4.39②	7.98	0.47	2.77	8142.36
						36.00		36.00	36662.02
						0.298		0.05	(0.30)
		X6	FA-FA	M	7.24②	10.73	0.41	1.81	10484.83
						36.00		36.00	34680.26
						0.007		0.01	(0.01)
Y3	12F	X1	FA-FA	M	27.82②	0.21	0.32	0.19	208.92
						30.00		30.00	29013.76
						0.023		0.02	(0.02)
		X2	FA-FA	M	5.89②	0.68	0.38	0.69	567.19
						30.00		30.00	25507.51
						0.025		0.03	(0.03)
		X3	FA-FA	M	4.98②	0.76	0.38	0.93	639.41
						30.00		30.00	25507.51
						0.025		0.03	(0.03)
		X4	FA-FA	M	4.98②	0.76	0.38	0.93	639.42
						30.00		30.00	25507.51
						0.027		0.02	(0.03)
		X5	FA-FA	M	6.05②	0.82	0.38	0.69	684.96
						30.00		30.00	25507.51
						0.019		0.00	(0.02)
		X6	FA-FA	M	11.71②	0.57	0.32	0.10	557.48
						30.00		30.00	29013.76
						0.015		0.01	(0.01)
	11F	X1	FA-FA	M	8.20②	0.44	0.32	0.39	432.83
						30.00		30.00	29013.76
						0.043		0.03	(0.04)
		X2	FA-FA	M	5.53②	1.29	0.38	0.94	1084.31
						30.00		30.00	25507.51
						0.048		0.04	(0.05)
		X3	FA-FA	M	5.03②	1.45	0.38	1.08	1220.32

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	11F	X3	FA-FA	M	5.03②	30.00	0.38	30.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	5.03②	0.048	0.38	0.04	(0.05)
						1.45		1.08	1220.35
						30.00		30.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	5.63②	0.052	0.38	0.03	(0.05)
						1.57		0.94	1319.33
						30.00		30.00	25507.51
		X6	FA-FA	M	10.52②	0.038	0.32	0.02	(0.04)
						1.15		0.46	1127.87
						30.00		30.00	29013.76
	10F	X1	FA-FA	M	6.26②	0.019	0.32	0.02	(0.02)
						0.57		0.46	554.67
						30.00		30.00	29013.76
		X2	FA-FA	M	3.67②	0.061	0.38	0.05	(0.06)
						1.83		1.38	1538.87
						30.00		30.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	3.71②	0.069	0.38	0.05	(0.07)
						2.08		1.45	1747.15
						30.00		30.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	3.71②	0.069	0.38	0.05	(0.07)
						2.08		1.45	1747.18
						30.00		30.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	3.75②	0.075	0.38	0.05	(0.07)
						2.26		1.38	1901.55
						30.00		30.00	25507.51
		X6	FA-FA	M	8.22②	0.055	0.32	0.02	(0.06)
						1.64		0.52	1607.72
						30.00		30.00	29013.76
	9F	X1	FA-FA	M	5.22②	0.016	0.32	0.02	(0.02)
						0.57		0.72	556.96
						36.00		36.00	33999.01
		X2	FA-FA	M	3.81②	0.071	0.38	0.05	(0.07)
						2.57		1.67	2160.24
						36.00		36.00	29791.51
		X3	FA-FA	M	3.84②	0.078	0.38	0.05	(0.08)
						2.80		1.67	2349.59
						36.00		36.00	29791.51
		X4	FA-FA	M	3.84②	0.078	0.38	0.05	(0.08)
						2.80		1.67	2349.62
						36.00		36.00	29791.51
		X5	FA-FA	M	3.86②	0.083	0.38	0.05	(0.08)
						3.00		1.68	2519.26
						36.00		36.00	29791.51
		X6	FA-FA	M	6.65②	0.067	0.32	0.02	(0.07)
						2.43		0.79	2371.19
						36.00		36.00	33999.01
	8F	X1	FA-FA	M	4.45②	0.015	0.32	0.02	(0.02)
						0.53		0.82	519.81
						36.00		36.00	33999.01
		X2	FA-FA	M	3.33②	0.079	0.33	0.05	(0.08)
						2.85		1.72	2733.60
						36.00		36.00	33463.51
		X3	FA-FA	M	3.35②	0.085	0.33	0.05	(0.09)
						3.06		1.72	2933.36
						36.00		36.00	33463.51
		X4	FA-FA	M	3.35②	0.085	0.33	0.05	(0.09)
						3.06		1.72	2933.42
						36.00		36.00	33463.51
		X5	FA-FA	M	3.36②	0.090	0.33	0.05	(0.09)
						3.24		1.72	3109.08
						36.00		36.00	33463.51
		X6	FA-FA	M	5.53②	0.081	0.32	0.03	(0.08)
						2.90		0.92	2838.41
						36.00		36.00	33999.01

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	7F	X1	FA-FA	M	3.67②	0.012	0.32	0.03	(0.01)
						0.44		0.97	431.95
						36.00		36.00	33999.01
		X2	FA-FA	M	2.98②	0.096	0.33	0.05	(0.10)
						3.45		1.93	3315.79
						36.00		36.00	33463.51
		X3	FA-FA	M	2.98②	0.102	0.33	0.05	(0.11)
						3.66		1.94	3517.83
						36.00		36.00	33463.51
		X4	FA-FA	M	2.98②	0.102	0.33	0.05	(0.11)
						3.66		1.94	3517.95
						36.00		36.00	33463.51
		X5	FA-FA	M	3.01②	0.107	0.33	0.05	(0.11)
						3.85		1.93	3697.81
						36.00		36.00	33463.51
		X6	FA-FA	M	4.45②	0.095	0.32	0.03	(0.10)
						3.43		1.09	3352.96
						36.00		36.00	33999.01
	6F	X1	FA-FA	M	2.52②	0.010	0.32	0.03	(0.01)
						0.36		1.10	356.56
						36.00		36.00	33999.01
		X2	FB-FA	M	2.24②	0.112	0.33	0.06	(0.12)
						4.03		2.14	3869.43
						36.00		36.00	33463.51
		X3	FB-FA	M	2.31②	0.118	0.33	0.06	(0.12)
						4.24		2.09	4071.41
						36.00		36.00	33463.51
		X4	FB-FA	M	2.31②	0.118	0.33	0.06	(0.12)
						4.24		2.09	4071.59
						36.00		36.00	33463.51
		X5	FB-FA	M	2.25②	0.123	0.33	0.06	(0.13)
						4.43		2.15	4256.03
						36.00		36.00	33463.51
		X6	FA-FA	M	2.99②	0.108	0.32	0.03	(0.11)
						3.87		1.25	3783.55
						36.00		36.00	33999.01
	5F	X1	FB-FA	M	2.14②	0.005	0.32	0.03	(0.00)
						0.17		1.18	164.36
						36.00		36.00	33999.01
		X2	FB-FA	M	2.01②	0.123	0.31	0.06	(0.13)
						4.43		2.22	4516.38
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FB-FA	M	2.03②	0.127	0.31	0.06	(0.13)
						4.57		2.12	4666.48
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FB-FA	M	2.03②	0.127	0.31	0.06	(0.13)
						4.58		2.12	4666.70
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FB-FA	M	2.02②	0.131	0.31	0.06	(0.14)
						4.71		2.23	4808.47
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FB-FA	M	2.45②	0.126	0.32	0.04	(0.13)
						4.52		1.31	4421.66
						36.00		36.00	33999.01
	4F	X1	FC-FA	M	1.85②	0.000	0.32	0.03	(-0.01)
						0.00		1.24	-25.43
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FA	M	1.75②	0.141	0.31	0.06	(0.15)
						5.07		2.34	5167.94
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FC-FA	M	1.76②	0.144	0.31	0.06	(0.15)
						5.17		2.25	5270.21
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FC-FA	M	1.76②	0.144	0.31	0.06	(0.15)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	4F	X4	FC-FA	M	1.76②	5.17	0.31	2.25	5270.58
						36.00		36.00	35299.51
						0.146		0.06	(0.15)
		X5	FC-FA	M	1.75②	5.25	0.31	2.34	5355.52
						36.00		36.00	35299.51
						0.145		0.04	(0.15)
		X6	FC-FA	M	1.94②	5.22	0.32	1.52	5105.70
						36.00		36.00	33999.01
	3F	X1	FA-FA	M	2.61②	0.000	0.41	0.04	(-0.05)
						0.00		1.37	-236.82
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FB-FA	M	2.39②	0.159	0.47	0.07	(0.16)
						5.73		2.49	5844.14
						36.00		36.00	36662.02
		X3	FB-FA	M	2.44②	0.161	0.47	0.07	(0.16)
						5.78		2.40	5898.50
						36.00		36.00	36662.02
		X4	FB-FA	M	2.43②	0.161	0.47	0.07	(0.16)
						5.78		2.39	5898.72
						36.00		36.00	36662.02
		X5	FB-FA	M	2.40②	0.162	0.47	0.07	(0.16)
						5.83		2.51	5941.91
						36.00		36.00	36662.02
		X6	FA-FA	M	3.03②	0.166	0.41	0.04	(0.17)
						5.97		1.44	5831.51
						36.00		36.00	34680.26
	2F	X1	FA-FA	M	3.51②	0.000	0.41	0.03	(-0.07)
						0.00		1.23	-353.86
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FA-FA	M	3.18②	0.178	0.47	0.07	(0.18)
						6.42		2.54	6544.60
						36.00		36.00	36662.02
		X3	FA-FA	M	3.26②	0.178	0.47	0.07	(0.18)
						6.41		2.40	6542.43
						36.00		36.00	36662.02
		X4	FA-FA	M	3.26②	0.178	0.47	0.07	(0.18)
						6.42		2.41	6543.67
						36.00		36.00	36662.02
		X5	FA-FA	M	3.18②	0.178	0.47	0.07	(0.18)
						6.41		2.43	6535.54
						36.00		36.00	36662.02
		X6	FA-FA	M	4.04②	0.194	0.41	0.06	(0.20)
						6.97		2.14	6816.66
						36.00		36.00	34680.26
	1F	X1	FA-FA	M	4.56②	0.000	0.41	0.03	(-0.10)
						0.00		0.99	-488.62
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FA-FA	M	4.54②	0.224	0.47	0.07	(0.22)
						8.07		2.69	8232.99
						36.00		36.00	36662.02
		X3	FA-FA	M	4.57②	0.223	0.47	0.07	(0.22)
						8.02		2.66	8177.62
						36.00		36.00	36662.02
		X4	FA-FA	M	4.59②	0.223	0.47	0.07	(0.22)
						8.02		2.65	8178.16
						36.00		36.00	36662.02
		X5	FA-FA	M	4.39②	0.221	0.47	0.08	(0.22)
						7.96		2.77	8117.71
						36.00		36.00	36662.02
		X6	FA-FA	M	7.23②	0.298	0.41	0.05	(0.30)
						10.71		1.81	10470.83
						36.00		36.00	34680.26

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	12F	X1	FA-FA	M	11.71②	0.019	0.32	0.00	(0.02)
						0.57		0.10	557.44
						30.00		30.00	29013.76
		X2	FA-FA	M	6.05②	0.027	0.38	0.02	(0.03)
						0.82		0.69	687.12
						30.00		30.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	4.98②	0.025	0.38	0.03	(0.03)
						0.76		0.93	641.84
						30.00		30.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	4.98②	0.025	0.38	0.03	(0.03)
						0.76		0.93	641.86
						30.00		30.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	5.89②	0.023	0.38	0.02	(0.02)
						0.68		0.69	569.70
						30.00		30.00	25507.51
		X6	FA-FA	M	27.81②	0.007	0.32	0.01	(0.01)
						0.21		0.19	208.94
						30.00		30.00	29013.76
	11F	X1	FA-FA	M	10.52②	0.038	0.32	0.02	(0.04)
						1.15		0.46	1128.03
						30.00		30.00	29013.76
		X2	FA-FA	M	5.63②	0.052	0.38	0.03	(0.05)
						1.57		0.94	1321.00
						30.00		30.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	5.03②	0.049	0.38	0.04	(0.05)
						1.46		1.08	1222.35
						30.00		30.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	5.03②	0.049	0.38	0.04	(0.05)
						1.46		1.08	1222.39
						30.00		30.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	5.53②	0.043	0.38	0.03	(0.04)
						1.29		0.94	1086.56
						30.00		30.00	25507.51
		X6	FA-FA	M	8.20②	0.015	0.32	0.01	(0.01)
						0.44		0.39	433.18
						30.00		30.00	29013.76
	10F	X1	FA-FA	M	8.22②	0.055	0.32	0.02	(0.06)
						1.65		0.52	1608.07
						30.00		30.00	29013.76
		X2	FA-FA	M	3.75②	0.075	0.38	0.05	(0.07)
						2.26		1.38	1901.90
						30.00		30.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	3.71②	0.069	0.38	0.05	(0.07)
						2.08		1.45	1747.97
						30.00		30.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	3.71②	0.069	0.38	0.05	(0.07)
						2.08		1.45	1748.01
						30.00		30.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	3.67②	0.061	0.38	0.05	(0.06)
						1.83		1.38	1539.95
						30.00		30.00	25507.51
		X6	FA-FA	M	6.26②	0.019	0.32	0.02	(0.02)
						0.57		0.46	555.27
						30.00		30.00	29013.76
	9F	X1	FA-FA	M	6.65②	0.067	0.32	0.02	(0.07)
						2.43		0.79	2371.73
						36.00		36.00	33999.01
		X2	FA-FA	M	3.86②	0.083	0.38	0.05	(0.08)
						3.00		1.68	2519.54
						36.00		36.00	29791.51
		X3	FA-FA	M	3.84②	0.078	0.38	0.05	(0.08)
						2.80		1.67	2350.15
						36.00		36.00	29791.51
		X4	FA-FA	M	3.84②	0.078	0.38	0.05	(0.08)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	9F	X4	FA-FA	M	3.84②	2.80	0.38	1.67	2350.20
						36.00		36.00	29791.51
						0.071		0.05	(0.07)
		X5	FA-FA	M	3.81②	2.57	0.38	1.67	2161.31
						36.00		36.00	29791.51
						0.016		0.02	(0.02)
	8F	X6	FA-FA	M	5.22②	0.57	0.32	0.72	557.85
						36.00		36.00	33999.01
						0.081		0.03	(0.08)
		X1	FA-FA	M	5.53②	2.90	0.32	0.92	2838.77
						36.00		36.00	33999.01
						0.090		0.05	(0.09)
	7F	X2	FA-FA	M	3.36②	3.24	0.33	1.72	3108.58
						36.00		36.00	33463.51
						0.085		0.05	(0.09)
		X3	FA-FA	M	3.35②	3.06	0.33	1.72	2933.15
						36.00		36.00	33463.51
						0.085		0.05	(0.09)
		X4	FA-FA	M	3.35②	3.06	0.33	1.72	2933.23
						36.00		36.00	33463.51
						0.079		0.05	(0.08)
		X5	FA-FA	M	3.33②	2.85	0.33	1.72	2733.77
						36.00		36.00	33463.51
						0.015		0.02	(0.02)
	6F	X6	FA-FA	M	4.45②	0.53	0.32	0.82	521.06
						36.00		36.00	33999.01
						0.095		0.03	(0.10)
		X1	FA-FA	M	4.45②	3.43	0.32	1.09	3353.77
						36.00		36.00	33999.01
						0.107		0.05	(0.11)
		X2	FA-FA	M	3.01②	3.85	0.33	1.93	3696.21
						36.00		36.00	33463.51
						0.102		0.05	(0.11)
		X3	FA-FA	M	2.98②	3.66	0.33	1.94	3516.62
						36.00		36.00	33463.51
						0.102		0.05	(0.11)
		X4	FA-FA	M	2.98②	3.66	0.33	1.94	3516.74
						36.00		36.00	33463.51
						0.096		0.05	(0.10)
		X5	FA-FA	M	2.98②	3.45	0.33	1.93	3315.09
						36.00		36.00	33463.51
						0.012		0.03	(0.01)
		X6	FA-FA	M	3.67②	0.44	0.32	0.97	433.75
						36.00		36.00	33999.01
						0.108		0.03	(0.11)
	5F	X1	FA-FA	M	2.99②	3.87	0.32	1.25	3785.06
						36.00		36.00	33999.01
						0.123		0.06	(0.13)
		X2	FB-FA	M	2.25②	4.43	0.33	2.15	4252.66
						36.00		36.00	33463.51
						0.118		0.06	(0.12)
		X3	FB-FA	M	2.30②	4.24	0.33	2.09	4068.57
						36.00		36.00	33463.51
						0.118		0.06	(0.12)
		X4	FB-FA	M	2.30②	4.24	0.33	2.09	4068.74
						36.00		36.00	33463.51
						0.112		0.06	(0.12)
		X5	FB-FA	M	2.24②	4.03	0.33	2.14	3867.31
						36.00		36.00	33463.51
						0.010		0.03	(0.01)
	5F	X1	FB-FA	M	2.52②	0.37	0.32	1.10	359.09
						36.00		36.00	33999.01
						0.126		0.04	(0.13)
	5F	X1	FB-FA	M	2.45②	4.53	0.32	1.31	4424.18

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	5F	X1	FB-FA	M	2.45②	36.00	0.32	36.00	33999.01
		X2	FB-FA	M	2.01②	0.131	0.31	0.06	(0.14)
						4.71		2.23	4803.92
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FB-FA	M	2.03②	0.127	0.31	0.06	(0.13)
						4.57		2.12	4662.59
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FB-FA	M	2.03②	0.127	0.31	0.06	(0.13)
						4.57		2.12	4662.86
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FB-FA	M	2.01②	0.123	0.31	0.06	(0.13)
						4.43		2.22	4513.72
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FB-FA	M	2.14②	0.005	0.32	0.03	(0.00)
						0.17		1.18	167.96
						36.00		36.00	33999.01
	4F	X1	FC-FA	M	1.94②	0.145	0.32	0.04	(0.15)
						5.23		1.52	5109.76
						36.00		36.00	33999.01
		X2	FC-FA	M	1.75②	0.146	0.31	0.06	(0.15)
						5.25		2.34	5350.27
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FC-FA	M	1.76②	0.143	0.31	0.06	(0.15)
						5.16		2.25	5264.91
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FC-FA	M	1.76②	0.143	0.31	0.06	(0.15)
						5.16		2.25	5265.19
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FC-FA	M	1.75②	0.141	0.31	0.06	(0.15)
						5.06		2.34	5163.78
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FC-FA	M	1.85②	0.000	0.32	0.03	(-0.00)
						0.00		1.24	-20.32
						36.00		36.00	-4087.51
	3F	X1	FA-FA	M	3.03②	0.166	0.41	0.04	(0.17)
						5.97		1.44	5837.50
						36.00		36.00	34680.26
		X2	FB-FA	M	2.40②	0.162	0.47	0.07	(0.16)
						5.82		2.51	5933.96
						36.00		36.00	36662.02
		X3	FB-FA	M	2.43②	0.160	0.47	0.07	(0.16)
						5.78		2.39	5891.86
						36.00		36.00	36662.02
		X4	FB-FA	M	2.44②	0.160	0.47	0.07	(0.16)
						5.78		2.40	5892.47
						36.00		36.00	36662.02
		X5	FB-FA	M	2.39②	0.159	0.47	0.07	(0.16)
						5.72		2.49	5838.98
						36.00		36.00	36662.02
		X6	FA-FA	M	2.61②	0.000	0.41	0.04	(-0.05)
						0.00		1.37	-229.55
						36.00		36.00	-4768.76
	2F	X1	FA-FA	M	4.04②	0.194	0.41	0.06	(0.20)
						6.98		2.14	6825.45
						36.00		36.00	34680.26
		X2	FA-FA	M	3.18②	0.178	0.47	0.07	(0.18)
						6.40		2.44	6526.47
						36.00		36.00	36662.02
		X3	FA-FA	M	3.26②	0.178	0.47	0.07	(0.18)
						6.41		2.41	6535.70
						36.00		36.00	36662.02
		X4	FA-FA	M	3.26②	0.178	0.47	0.07	(0.18)
						6.41		2.40	6535.41
						36.00		36.00	36662.02

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	2F	X5	FA-FA	M	3.18②	0.178	0.47	0.07	(0.18)
						6.41		2.54	6538.61
						36.00		36.00	36662.02
		X6	FA-FA	M	3.51②	0.000	0.41	0.03	(-0.07)
						0.00		1.23	-343.93
						36.00		36.00	-4768.76
	1F	X1	FA-FA	M	7.24②	0.298	0.41	0.05	(0.30)
						10.73		1.81	10485.18
						36.00		36.00	34680.26
		X2	FA-FA	M	4.39②	0.222	0.47	0.08	(0.22)
						7.98		2.77	8142.37
						36.00		36.00	36662.02
		X3	FA-FA	M	4.59②	0.223	0.47	0.07	(0.22)
						8.04		2.65	8203.90
						36.00		36.00	36662.02
		X4	FA-FA	M	4.57②	0.223	0.47	0.07	(0.22)
						8.04		2.66	8204.39
						36.00		36.00	36662.02
		X5	FA-FA	M	4.54②	0.225	0.47	0.07	(0.23)
						8.10		2.69	8260.64
						36.00		36.00	36662.02
		X6	FA-FA	M	4.57②	0.000	0.41	0.03	(-0.10)
						0.00		0.99	-476.89
						36.00		36.00	-4768.76
Y3	12F	X1	FA-FA	M	11.71②	0.019	0.32	0.00	(0.02)
						0.57		0.10	557.48
						30.00		30.00	29013.76
		X2	FA-FA	M	6.05②	0.027	0.38	0.02	(0.03)
						0.82		0.69	684.96
						30.00		30.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	4.98②	0.025	0.38	0.03	(0.03)
						0.76		0.93	639.42
						30.00		30.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	4.98②	0.025	0.38	0.03	(0.03)
						0.76		0.93	639.41
						30.00		30.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	5.89②	0.023	0.38	0.02	(0.02)
						0.68		0.69	567.19
						30.00		30.00	25507.51
		X6	FA-FA	M	27.82②	0.007	0.32	0.01	(0.01)
						0.21		0.19	208.92
						30.00		30.00	29013.76
	11F	X1	FA-FA	M	10.52②	0.038	0.32	0.02	(0.04)
						1.15		0.46	1127.86
						30.00		30.00	29013.76
		X2	FA-FA	M	5.63②	0.052	0.38	0.03	(0.05)
						1.57		0.94	1319.33
						30.00		30.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	5.03②	0.048	0.38	0.04	(0.05)
						1.45		1.08	1220.35
						30.00		30.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	5.03②	0.048	0.38	0.04	(0.05)
						1.45		1.08	1220.33
						30.00		30.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	5.53②	0.043	0.38	0.03	(0.04)
						1.29		0.94	1084.31
						30.00		30.00	25507.51
		X6	FA-FA	M	8.20②	0.015	0.32	0.01	(0.01)
						0.44		0.39	432.84
						30.00		30.00	29013.76
	10F	X1	FA-FA	M	8.22②	0.055	0.32	0.02	(0.06)
						1.64		0.52	1607.70
						30.00		30.00	29013.76
		X2	FA-FA	M	3.75②	0.075	0.38	0.05	(0.07)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	10F	X2	FA-FA	M	3.75②	2.26	0.38	1.38	1901.56
						30.00		30.00	25507.51
						0.069		0.05	(0.07)
		X3	FA-FA	M	3.71②	2.08	0.38	1.45	1747.18
						30.00		30.00	25507.51
						0.069		0.05	(0.07)
		X4	FA-FA	M	3.71②	2.08	0.38	1.45	1747.15
						30.00		30.00	25507.51
						0.061		0.05	(0.06)
		X5	FA-FA	M	3.67②	1.83	0.38	1.38	1538.87
						30.00		30.00	25507.51
						0.019		0.02	(0.02)
		X6	FA-FA	M	6.26②	0.57	0.32	0.46	554.68
						30.00		30.00	29013.76
						0.067		0.02	(0.07)
	9F	X1	FA-FA	M	6.65②	2.43	0.32	0.79	2371.19
						36.00		36.00	33999.01
						0.083		0.05	(0.08)
		X2	FA-FA	M	3.86②	3.00	0.38	1.68	2519.26
						36.00		36.00	29791.51
						0.078		0.05	(0.08)
		X3	FA-FA	M	3.84②	2.80	0.38	1.67	2349.62
						36.00		36.00	29791.51
						0.078		0.05	(0.08)
		X4	FA-FA	M	3.84②	2.80	0.38	1.67	2349.59
						36.00		36.00	29791.51
						0.071		0.05	(0.07)
		X5	FA-FA	M	3.81②	2.57	0.38	1.67	2160.24
						36.00		36.00	29791.51
						0.016		0.02	(0.02)
		X6	FA-FA	M	5.22②	0.57	0.32	0.72	556.97
						36.00		36.00	33999.01
						0.081		0.03	(0.08)
	8F	X1	FA-FA	M	5.53②	2.90	0.32	0.92	2838.41
						36.00		36.00	33999.01
						0.090		0.05	(0.09)
		X2	FA-FA	M	3.36②	3.24	0.33	1.72	3109.09
						36.00		36.00	33463.51
						0.085		0.05	(0.09)
		X3	FA-FA	M	3.35②	3.06	0.33	1.72	2933.41
						36.00		36.00	33463.51
						0.085		0.05	(0.09)
		X4	FA-FA	M	3.35②	3.06	0.33	1.72	2933.35
						36.00		36.00	33463.51
						0.079		0.05	(0.08)
		X5	FA-FA	M	3.33②	2.85	0.33	1.72	2733.59
						36.00		36.00	33463.51
						0.015		0.02	(0.02)
		X6	FA-FA	M	4.45②	0.53	0.32	0.82	519.82
						36.00		36.00	33999.01
						0.095		0.03	(0.10)
	7F	X1	FA-FA	M	4.45②	3.43	0.32	1.09	3352.96
						36.00		36.00	33999.01
						0.107		0.05	(0.11)
		X2	FA-FA	M	3.01②	3.85	0.33	1.93	3697.82
						36.00		36.00	33463.51
						0.102		0.05	(0.11)
		X3	FA-FA	M	2.98②	3.66	0.33	1.94	3517.93
						36.00		36.00	33463.51
						0.102		0.05	(0.11)
		X4	FA-FA	M	2.98②	3.66	0.33	1.94	3517.83
						36.00		36.00	33463.51
						0.096		0.05	(0.10)
		X5	FA-FA	M	2.98②	3.45	0.33	1.93	3315.78

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	7F	X5	FA-FA	M	2.98②	36.00	0.33	36.00	33463.51
						0.012		0.03	(0.01)
		X6	FA-FA	M	3.67②	0.44	0.32	0.97	431.96
						36.00		36.00	33999.01
	6F	X1	FA-FA	M	2.99②	0.108	0.32	0.03	(0.11)
						3.87		1.25	3783.55
						36.00		36.00	33999.01
		X2	FB-FA	M	2.25②	0.123	0.33	0.06	(0.13)
						4.43		2.15	4256.03
						36.00		36.00	33463.51
		X3	FB-FA	M	2.31②	0.118	0.33	0.06	(0.12)
						4.24		2.09	4071.57
						36.00		36.00	33463.51
		X4	FB-FA	M	2.31②	0.118	0.33	0.06	(0.12)
						4.24		2.09	4071.41
						36.00		36.00	33463.51
		X5	FB-FA	M	2.24②	0.112	0.33	0.06	(0.12)
						4.03		2.14	3869.42
						36.00		36.00	33463.51
		X6	FA-FA	M	2.52②	0.010	0.32	0.03	(0.01)
						0.36		1.10	356.55
						36.00		36.00	33999.01
	5F	X1	FB-FA	M	2.45②	0.126	0.32	0.04	(0.13)
						4.52		1.31	4421.67
						36.00		36.00	33999.01
		X2	FB-FA	M	2.02②	0.131	0.31	0.06	(0.14)
						4.71		2.23	4808.47
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FB-FA	M	2.03②	0.127	0.31	0.06	(0.13)
						4.58		2.12	4666.68
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FB-FA	M	2.03②	0.127	0.31	0.06	(0.13)
						4.57		2.12	4666.46
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FB-FA	M	2.01②	0.123	0.31	0.06	(0.13)
						4.43		2.22	4516.38
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FB-FA	M	2.14②	0.005	0.32	0.03	(0.00)
						0.17		1.18	164.36
						36.00		36.00	33999.01
	4F	X1	FC-FA	M	1.94②	0.145	0.32	0.04	(0.15)
						5.22		1.52	5105.70
						36.00		36.00	33999.01
		X2	FC-FA	M	1.75②	0.146	0.31	0.06	(0.15)
						5.25		2.34	5355.52
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FC-FA	M	1.76②	0.144	0.31	0.06	(0.15)
						5.17		2.25	5270.55
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FC-FA	M	1.76②	0.144	0.31	0.06	(0.15)
						5.17		2.25	5270.20
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FC-FA	M	1.75②	0.141	0.31	0.06	(0.15)
						5.07		2.34	5167.93
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FC-FA	M	1.85②	0.000	0.32	0.03	(-0.01)
						0.00		1.24	-25.43
						36.00		36.00	-4087.51
	3F	X1	FA-FA	M	3.03②	0.166	0.41	0.04	(0.17)
						5.97		1.44	5831.51
						36.00		36.00	34680.26
		X2	FB-FA	M	2.40②	0.162	0.47	0.07	(0.16)
						5.83		2.51	5941.92
						36.00		36.00	36662.02

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y3	3F	X3	FB-FA	M	2.43②	0.161	0.47	0.07	(0.16)
						5.78		2.39	5898.70
						36.00		36.00	36662.02
		X4	FB-FA	M	2.44②	0.161	0.47	0.07	(0.16)
						5.78		2.40	5898.49
						36.00		36.00	36662.02
		X5	FB-FA	M	2.39②	0.159	0.47	0.07	(0.16)
						5.73		2.49	5844.14
						36.00		36.00	36662.02
		X6	FA-FA	M	2.61②	0.000	0.41	0.04	(-0.05)
						0.00		1.37	-236.81
						36.00		36.00	-4768.76
	2F	X1	FA-FA	M	4.04②	0.194	0.41	0.06	(0.20)
						6.97		2.14	6816.65
						36.00		36.00	34680.26
		X2	FA-FA	M	3.18②	0.178	0.47	0.07	(0.18)
						6.41		2.43	6535.54
						36.00		36.00	36662.02
		X3	FA-FA	M	3.26②	0.178	0.47	0.07	(0.18)
						6.42		2.41	6543.65
						36.00		36.00	36662.02
		X4	FA-FA	M	3.26②	0.178	0.47	0.07	(0.18)
						6.41		2.40	6542.41
						36.00		36.00	36662.02
		X5	FA-FA	M	3.18②	0.178	0.47	0.07	(0.18)
						6.42		2.54	6544.61
						36.00		36.00	36662.02
		X6	FA-FA	M	3.51②	0.000	0.41	0.03	(-0.07)
						0.00		1.23	-353.85
						36.00		36.00	-4768.76
	1F	X1	FA-FA	M	7.23②	0.298	0.41	0.05	(0.30)
						10.71		1.81	10471.11
						36.00		36.00	34680.26
		X2	FA-FA	M	4.39②	0.221	0.47	0.08	(0.22)
						7.96		2.77	8117.72
						36.00		36.00	36662.02
		X3	FA-FA	M	4.59②	0.223	0.47	0.07	(0.22)
						8.02		2.65	8178.15
						36.00		36.00	36662.02
		X4	FA-FA	M	4.57②	0.223	0.47	0.07	(0.22)
						8.02		2.66	8177.65
						36.00		36.00	36662.02
		X5	FA-FA	M	4.54②	0.224	0.47	0.07	(0.22)
						8.07		2.69	8233.00
						36.00		36.00	36662.02
		X6	FA-FA	M	4.56②	0.000	0.41	0.03	(-0.10)
						0.00		0.99	-488.59
						36.00		36.00	-4768.76

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y2	12F	X1	FA-FA	M	3.20②	0.001	0.32	0.00	(0.00)
						0.03		0.12	32.98
						30.00		30.00	29013.76
		X2	FA-FA	M	3.08②	0.009	0.38	0.00	(0.01)
						0.28		0.02	235.76
						30.00		30.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	2.70②	0.010	0.38	0.00	(0.01)
						0.29		0.00	245.50
						30.00		30.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	2.71②	0.010	0.38	0.00	(0.01)
						0.29		0.00	245.50
						30.00		30.00	25507.51

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	12F	X4	FA-FA	M	2.71②	30.00	0.38	30.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	3.08②	0.009	0.38	0.00	(0.01)
						0.28		0.02	235.76
						30.00		30.00	25507.51
		X6	FA-FA	M	3.20②	0.001	0.32	0.00	(0.00)
						0.03		0.12	32.98
						30.00		30.00	29013.76
	11F	X1	FA-FA	M	4.27②	0.000	0.32	0.00	(-0.00)
						0.00		0.09	-0.48
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FB-FA	M	2.33②	0.015	0.38	0.00	(0.01)
						0.45		0.01	376.23
						30.00		30.00	25507.51
		X3	FB-FA	M	2.37②	0.016	0.38	0.00	(0.02)
						0.47		0.00	394.44
						30.00		30.00	25507.51
		X4	FB-FA	M	2.37②	0.016	0.38	0.00	(0.02)
						0.47		0.00	394.44
						30.00		30.00	25507.51
		X5	FB-FA	M	2.33②	0.015	0.38	0.00	(0.01)
						0.45		0.01	376.24
						30.00		30.00	25507.51
		X6	FA-FA	M	4.27②	0.000	0.32	0.00	(-0.00)
						0.00		0.09	-0.47
						30.00		30.00	-4087.51
	10F	X1	FA-FA	M	7.11②	0.000	0.32	0.00	(-0.03)
						0.00		0.10	-132.20
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	3.05②	0.013	0.38	0.00	(0.01)
						0.40		0.01	334.60
						30.00		30.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	2.55②	0.014	0.38	0.00	(0.01)
						0.43		0.00	360.88
						30.00		30.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	2.55②	0.014	0.38	0.00	(0.01)
						0.43		0.00	360.88
						30.00		30.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	3.05②	0.013	0.38	0.00	(0.01)
						0.40		0.01	334.61
						30.00		30.00	25507.51
		X6	FA-FA	M	7.10②	0.000	0.32	0.00	(-0.03)
						0.00		0.10	-132.18
						30.00		30.00	-4087.51
	9F	X1	FA-FA	M	15.11②	0.000	0.32	0.00	(-0.08)
						0.00		0.10	-328.38
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FB-FA	M	2.39②	0.005	0.38	0.00	(0.01)
						0.18		0.02	152.00
						36.00		36.00	29791.51
		X3	FA-FA	M	2.56②	0.006	0.38	0.00	(0.01)
						0.21		0.00	176.45
						36.00		36.00	29791.51
		X4	FA-FA	M	2.56②	0.006	0.38	0.00	(0.01)
						0.21		0.00	176.45
						36.00		36.00	29791.51
		X5	FB-FA	M	2.39②	0.005	0.38	0.00	(0.01)
						0.18		0.02	152.02
						36.00		36.00	29791.51
		X6	FA-FA	M	15.19②	0.000	0.32	0.00	(-0.08)
						0.00		0.10	-328.37
						36.00		36.00	-4087.51
	8F	X1	FA-FA	M	2.68②	0.000	0.32	0.00	(-0.15)
						0.00		0.10	-627.46
						36.00		36.00	-4087.51

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	8F	X2	FA-FA	M	2.55②	0.000	0.33	0.00	(-0.03)
						0.00		0.01	-138.53
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FA-FA	M	2.72②	0.000	0.33	0.00	(-0.03)
						0.00		0.00	-122.02
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FA-FA	M	2.72②	0.000	0.33	0.00	(-0.03)
						0.00		0.00	-122.02
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FA-FA	M	2.55②	0.000	0.33	0.00	(-0.03)
						0.00		0.01	-138.52
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	2.68②	0.000	0.32	0.00	(-0.15)
						0.00		0.10	-627.44
						36.00		36.00	-4087.51
	7F	X1	FA-FA	M	3.14②	0.000	0.32	0.00	(-0.25)
						0.00		0.10	-1012.59
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FB-FA	M	2.50②	0.000	0.33	0.00	(-0.11)
						0.00		0.01	-466.57
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FB-FB	M	2.35②	0.000	0.33	0.00	(-0.11)
						0.00		0.00	-450.21
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FB-FB	M	2.35②	0.000	0.33	0.00	(-0.11)
						0.00		0.00	-450.20
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FB-FA	M	2.50②	0.000	0.33	0.00	(-0.11)
						0.00		0.01	-466.55
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	3.14②	0.000	0.32	0.00	(-0.25)
						0.00		0.10	-1012.56
						36.00		36.00	-4087.51
	6F	X1	FA-FA	M	13.68②	0.000	0.32	0.00	(-0.37)
						0.00		0.10	-1526.32
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FB-FB	M	2.39②	0.000	0.33	0.00	(-0.23)
						0.00		0.01	-947.77
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.33	0.00	(-0.23)
						0.00		0.00	-928.82
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.33	0.00	(-0.23)
						0.00		0.00	-928.81
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FB-FB	M	2.39②	0.000	0.33	0.00	(-0.23)
						0.00		0.01	-947.75
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	14.90②	0.000	0.32	0.00	(-0.37)
						0.00		0.10	-1526.28
						36.00		36.00	-4087.51
	5F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.32	0.00	(-0.52)
						0.00		0.10	-2121.76
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.39)
						0.00		0.01	-1602.79
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.39)
						0.00		0.00	-1582.43
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.39)
						0.00		0.00	-1582.43
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.39)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	5F	X5	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.31	0.01	-1602.75
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.52)
	X6	FC-FC	M	1.74①	0.00	0.32	0.10	-2121.70	-4087.51
	4F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.32	0.00	(-0.68)
						0.00		0.09	-2783.29
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.59)
						0.00		0.01	-2391.51
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.58)
						0.00		0.00	-2372.83
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.58)
						0.00		0.00	-2372.83
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.59)
						0.00		0.01	-2391.46
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.32	0.00	(-0.68)
						0.00		0.09	-2783.23
						36.00		36.00	-4087.51
	3F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.41	0.00	(-0.73)
						0.00		0.10	-3490.22
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.61)
						0.00		0.01	-3344.24
						36.00		36.00	-5450.02
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.61)
						0.00		0.00	-3327.37
						36.00		36.00	-5450.02
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.61)
						0.00		0.00	-3327.36
						36.00		36.00	-5450.02
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.61)
						0.00		0.01	-3344.17
						36.00		36.00	-5450.02
		X6	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.41	0.00	(-0.73)
						0.00		0.10	-3490.14
						36.00		36.00	-4768.76
	2F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.41	0.00	(-0.88*)
						0.00		0.15	-4175.66
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.80*)
						0.00		0.01	-4359.16
						36.00		36.00	-5450.02
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.80*)
						0.00		0.00	-4346.60
						36.00		36.00	-5450.02
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.80*)
						0.00		0.00	-4346.59
						36.00		36.00	-5450.02
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.80*)
						0.00		0.01	-4359.08
						36.00		36.00	-5450.02
		X6	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.41	0.00	(-0.88*)
						0.00		0.15	-4175.56
						36.00		36.00	-4768.76
	1F	X1	FB-FB	M	2.00①	0.000	0.41	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.47	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5450.02

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	1F	X2	FC-FC	M	1.92①	36.00	0.47	36.00	-5450.02
						0.000	0.47	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5450.02
		X3	FC-FC	M	1.92①	36.00	0.47	36.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5450.02
		X4	FC-FC	M	1.92①	36.00	0.47	36.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5450.02
		X5	FC-FC	M	1.92①	36.00	0.47	36.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5450.02
		X6	FB-FB	M	2.00①	36.00	0.41	36.00	-4768.76
						0.000		0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4768.76
Y3	12F	X1	FA-FA	M	3.36②	0.010	0.32	0.00	(0.01)
						0.29		0.13	279.93
						30.00		30.00	29013.76
		X2	FA-FA	M	3.04②	0.019	0.38	0.00	(0.02)
						0.56		0.03	468.07
						30.00		30.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	2.57②	0.019	0.38	0.00	(0.02)
						0.57		0.00	479.57
						30.00		30.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	2.57②	0.019	0.38	0.00	(0.02)
						0.57		0.00	479.57
						30.00		30.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	3.04②	0.019	0.38	0.00	(0.02)
						0.56		0.03	468.07
						30.00		30.00	25507.51
		X6	FA-FA	M	3.36②	0.010	0.32	0.00	(0.01)
						0.29		0.13	279.92
						30.00		30.00	29013.76
	11F	X1	FA-FA	M	2.92②	0.030	0.32	0.00	(0.03)
						0.91		0.09	885.06
						30.00		30.00	29013.76
		X2	FB-FA	M	2.45②	0.051	0.38	0.00	(0.05)
						1.52		0.01	1277.56
						30.00		30.00	25507.51
		X3	FB-FA	M	2.40②	0.051	0.38	0.00	(0.05)
						1.54		0.00	1296.24
						30.00		30.00	25507.51
		X4	FB-FA	M	2.40②	0.051	0.38	0.00	(0.05)
						1.54		0.00	1296.24
						30.00		30.00	25507.51
		X5	FB-FA	M	2.45②	0.051	0.38	0.00	(0.05)
						1.52		0.01	1277.56
						30.00		30.00	25507.51
		X6	FA-FA	M	2.92②	0.030	0.32	0.00	(0.03)
						0.91		0.09	885.05
						30.00		30.00	29013.76
	10F	X1	FA-FA	M	3.47②	0.055	0.32	0.00	(0.06)
						1.66		0.11	1626.44
						30.00		30.00	29013.76
		X2	FA-FA	M	3.23②	0.091	0.38	0.00	(0.09)
						2.72		0.03	2281.18
						30.00		30.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	2.52②	0.092	0.38	0.00	(0.09)
						2.75		0.00	2307.03
						30.00		30.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	2.52②	0.092	0.38	0.00	(0.09)
						2.75		0.00	2307.03
						30.00		30.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	3.23②	0.091	0.38	0.00	(0.09)
						2.72		0.03	2281.18
						30.00		30.00	25507.51

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	10F	X6	FA-FA	M	3.47②	0.055	0.32	0.00	(0.06)
						1.66		0.11	1626.43
						36.00		30.00	29013.76
	9F	X1	FA-FA	M	2.57②	0.071	0.32	0.00	(0.07)
						2.57		0.14	2511.23
						36.00		36.00	33999.01
		X2	FB-FA	M	2.49②	0.114	0.38	0.00	(0.12)
						4.11		0.05	3454.52
						36.00		36.00	29791.51
		X3	FB-FA	M	2.40②	0.115	0.38	0.00	(0.12)
						4.15		0.00	3489.61
						36.00		36.00	29791.51
		X4	FB-FA	M	2.40②	0.115	0.38	0.00	(0.12)
						4.15		0.00	3489.61
						36.00		36.00	29791.51
		X5	FB-FA	M	2.49②	0.114	0.38	0.00	(0.12)
						4.11		0.05	3454.52
						36.00		36.00	29791.51
		X6	FA-FA	M	2.57②	0.071	0.32	0.00	(0.07)
						2.57		0.14	2511.22
						36.00		36.00	33999.01
	8F	X1	FB-FA	M	2.44②	0.099	0.32	0.00	(0.10)
						3.55		0.14	3470.23
						36.00		36.00	33999.01
		X2	FB-FA	M	2.37②	0.139	0.33	0.00	(0.14)
						5.01		0.04	4811.58
						36.00		36.00	33463.51
		X3	FB-FA	M	2.36②	0.140	0.33	0.00	(0.15)
						5.06		0.00	4853.12
						36.00		36.00	33463.51
		X4	FB-FA	M	2.36②	0.140	0.33	0.00	(0.15)
						5.06		0.00	4853.12
						36.00		36.00	33463.51
		X5	FB-FA	M	2.38②	0.139	0.33	0.00	(0.14)
						5.01		0.04	4811.56
						36.00		36.00	33463.51
		X6	FB-FA	M	2.44②	0.099	0.32	0.00	(0.10)
						3.55		0.14	3470.20
						36.00		36.00	33999.01
	7F	X1	FB-FA	M	2.49②	0.129	0.32	0.00	(0.13)
						4.66		0.13	4550.30
						36.00		36.00	33999.01
		X2	FB-FA	M	2.37②	0.181	0.33	0.00	(0.19)
						6.53		0.04	6264.38
						36.00		36.00	33463.51
		X3	FB-FA	M	2.37②	0.183	0.33	0.00	(0.19)
						6.58		0.00	6314.86
						36.00		36.00	33463.51
		X4	FB-FA	M	2.37②	0.183	0.33	0.00	(0.19)
						6.58		0.00	6314.86
						36.00		36.00	33463.51
		X5	FB-FA	M	2.37②	0.181	0.33	0.00	(0.19)
						6.53		0.04	6264.36
						36.00		36.00	33463.51
		X6	FB-FA	M	2.49②	0.129	0.32	0.00	(0.13)
						4.65		0.13	4550.26
						36.00		36.00	33999.01
	6F	X1	FA-FA	M	2.54②	0.161	0.32	0.00	(0.17)
						5.81		0.13	5682.37
						36.00		36.00	33999.01
		X2	FB-FA	M	2.40②	0.226	0.33	0.00	(0.23)
						8.14		0.04	7818.03
						36.00		36.00	33463.51
		X3	FB-FA	M	2.40②	0.228	0.33	0.00	(0.24)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	6F	X3	FB-FA	M	2.40②	8.21	0.33	0.00	7879.31
						36.00		36.00	33463.51
						0.228		0.00	(0.24)
		X4	FB-FA	M	2.40②	8.21	0.33	0.00	7879.30
						36.00		36.00	33463.51
						0.226		0.00	(0.23)
		X5	FB-FA	M	2.40②	8.14	0.33	0.04	7818.01
						36.00		36.00	33463.51
						0.161		0.00	(0.17)
		X6	FA-FA	M	2.54②	5.81	0.32	0.13	5682.33
						36.00		36.00	33999.01
						0.195		0.00	(0.20)
	5F	X1	FA-FA	M	2.51②	7.03	0.32	0.14	6868.81
						36.00		36.00	33999.01
						0.260		0.00	(0.27)
		X2	FB-FA	M	2.42②	9.36	0.31	0.04	9547.62
						36.00		36.00	35299.51
						0.262		0.00	(0.27)
		X3	FB-FA	M	2.41②	9.44	0.31	0.00	9623.97
						36.00		36.00	35299.51
						0.262		0.00	(0.27)
		X4	FB-FA	M	2.41②	9.44	0.31	0.00	9623.95
						36.00		36.00	35299.51
						0.260		0.00	(0.27)
		X5	FB-FA	M	2.42②	9.36	0.31	0.04	9547.58
						36.00		36.00	35299.51
						0.195		0.00	(0.20)
		X6	FA-FA	M	2.51②	7.03	0.32	0.14	6868.76
						36.00		36.00	33999.01
						0.230		0.00	(0.24)
	4F	X1	FA-FA	M	2.52②	8.29	0.32	0.13	8098.79
						36.00		36.00	33999.01
						0.308		0.00	(0.32)
		X2	FB-FA	M	2.41②	11.07	0.31	0.03	11295.91
						36.00		36.00	35299.51
						0.310		0.00	(0.32)
		X3	FB-FA	M	2.44②	11.16	0.31	0.00	11384.72
						36.00		36.00	35299.51
						0.310		0.00	(0.32)
		X4	FB-FA	M	2.44②	11.16	0.31	0.00	11384.70
						36.00		36.00	35299.51
						0.308		0.00	(0.32)
		X5	FB-FA	M	2.41②	11.07	0.31	0.03	11295.87
						36.00		36.00	35299.51
						0.230		0.00	(0.24)
		X6	FA-FA	M	2.52②	8.29	0.32	0.13	8098.75
						36.00		36.00	33999.01
						0.264		0.00	(0.27)
	3F	X1	FA-FA	M	2.52②	9.52	0.41	0.13	9301.44
						36.00		36.00	34680.26
						0.355		0.00	(0.36)
		X2	FB-FA	M	2.42②	12.78	0.47	0.03	13038.78
						36.00		36.00	36662.02
						0.358		0.00	(0.36)
		X3	FB-FA	M	2.54②	12.88	0.47	0.00	13139.14
						36.00		36.00	36662.02
						0.358		0.00	(0.36)
		X4	FB-FA	M	2.55②	12.88	0.47	0.00	13139.14
						36.00		36.00	36662.02
						0.355		0.00	(0.36)
		X5	FB-FA	M	2.42②	12.78	0.47	0.03	13038.71
						36.00		36.00	36662.02
						0.264		0.00	(0.27)
		X6	FA-FA	M	2.52②	9.52	0.41	0.13	9301.38

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	3F	X6	FA-FA	M	2.52②	36.00	0.41	36.00	34680.26
	2F	X1	FA-FA	M	2.54②	0.300	0.41	0.00	(0.30)
						10.80		0.12	10560.49
						36.00		36.00	34680.26
		X2	FB-FA	M	2.44②	0.407	0.47	0.00	(0.41)
						14.65		0.02	14938.79
						36.00		36.00	36662.02
		X3	FB-FA	M	2.34②	0.410	0.47	0.00	(0.41)
						14.75		0.00	15047.41
						36.00		36.00	36662.02
		X4	FB-FA	M	2.37②	0.410	0.47	0.00	(0.41)
						14.75		0.00	15047.41
						36.00		36.00	36662.02
		X5	FB-FA	M	2.45②	0.407	0.47	0.00	(0.41)
						14.65		0.02	14938.70
						36.00		36.00	36662.02
		X6	FA-FA	M	2.55②	0.300	0.41	0.00	(0.30)
						10.80		0.12	10560.43
						36.00		36.00	34680.26
	1F	X1	FB-FB	M	4.83②	0.391	0.41	0.00	(0.40)
						14.08		0.10	13763.45
						36.00		36.00	34680.26
		X2	FC-FC	M	4.10②	0.526	0.47	0.00	(0.53)
						18.95		0.00	19324.14
						36.00		36.00	36662.02
		X3	FC-FC	M	13.37②	0.531	0.47	0.00	(0.53)
						19.10		0.00	19484.48
						36.00		36.00	36662.02
		X4	FC-FC	M	13.84②	0.531	0.47	0.00	(0.53)
						19.10		0.00	19484.43
						36.00		36.00	36662.02
		X5	FC-FC	M	4.11②	0.526	0.47	0.00	(0.53)
						18.95		0.00	19324.02
						36.00		36.00	36662.02
		X6	FB-FB	M	4.84②	0.391	0.41	0.00	(0.40)
						14.08		0.10	13763.42
						36.00		36.00	34680.26

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	12F	X1	FA-FA	M	3.36②	0.010	0.32	0.00	(0.01)
						0.29		0.13	279.34
						30.00		30.00	29013.76
		X2	FA-FA	M	3.04②	0.019	0.38	0.00	(0.02)
						0.56		0.03	468.80
						30.00		30.00	25507.51
		X3	FA-FA	M	2.57②	0.019	0.38	0.00	(0.02)
						0.57		0.00	480.22
						30.00		30.00	25507.51
		X4	FA-FA	M	2.57②	0.019	0.38	0.00	(0.02)
						0.57		0.00	480.22
						30.00		30.00	25507.51
		X5	FA-FA	M	3.04②	0.019	0.38	0.00	(0.02)
						0.56		0.03	468.80
						30.00		30.00	25507.51
		X6	FA-FA	M	3.36②	0.010	0.32	0.00	(0.01)
						0.29		0.13	279.34
						30.00		30.00	29013.76
	11F	X1	FA-FA	M	2.92②	0.030	0.32	0.00	(0.03)
						0.90		0.09	884.08
						30.00		30.00	29013.76
		X2	FB-FA	M	2.45②	0.051	0.38	0.00	(0.05)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_u}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	N/No N No
Y2	11F	X2	FB-FA	M	2.45②	1.52	0.38	0.01	1277.20
						30.00		30.00	25507.51
						0.051		0.00	(0.05)
		X3	FB-FA	M	2.40②	1.54	0.38	0.00	1295.74
						30.00		30.00	25507.51
						0.051		0.00	(0.05)
		X4	FB-FA	M	2.40②	1.54	0.38	0.00	1295.74
						30.00		30.00	25507.51
						0.051		0.00	(0.05)
		X5	FB-FA	M	2.45②	1.52	0.38	0.01	1277.21
						30.00		30.00	25507.51
						0.030		0.00	(0.03)
		X6	FA-FA	M	2.92②	0.90	0.32	0.09	884.08
						30.00		30.00	29013.76
						0.055		0.00	(0.06)
	10F	X1	FA-FA	M	3.47②	1.66	0.32	0.11	1624.72
						30.00		30.00	29013.76
						0.090		0.00	(0.09)
		X2	FA-FA	M	3.23②	2.71	0.38	0.03	2278.62
						30.00		30.00	25507.51
						0.091		0.00	(0.09)
		X3	FA-FA	M	2.52②	2.74	0.38	0.00	2304.22
						30.00		30.00	25507.51
						0.091		0.00	(0.09)
		X4	FA-FA	M	2.52②	2.74	0.38	0.00	2304.22
						30.00		30.00	25507.51
						0.090		0.00	(0.09)
		X5	FA-FA	M	3.23②	2.71	0.38	0.03	2278.62
						30.00		30.00	25507.51
						0.055		0.00	(0.06)
		X6	FA-FA	M	3.47②	1.66	0.32	0.11	1624.72
						30.00		30.00	29013.76
						0.071		0.00	(0.07)
	9F	X1	FA-FA	M	2.57②	2.57	0.32	0.14	2508.50
						36.00		36.00	33999.01
						0.114		0.00	(0.12)
		X2	FB-FA	M	2.49②	4.11	0.38	0.05	3448.97
						36.00		36.00	29791.51
						0.115		0.00	(0.12)
		X3	FB-FA	M	2.40②	4.15	0.38	0.00	3483.62
						36.00		36.00	29791.51
						0.115		0.00	(0.12)
		X4	FB-FA	M	2.40②	4.15	0.38	0.00	3483.63
						36.00		36.00	29791.51
						0.114		0.00	(0.12)
		X5	FB-FA	M	2.49②	4.11	0.38	0.05	3448.98
						36.00		36.00	29791.51
						0.071		0.00	(0.07)
		X6	FA-FA	M	2.57②	2.57	0.32	0.14	2508.51
						36.00		36.00	33999.01
						0.099		0.00	(0.10)
	8F	X1	FB-FA	M	2.44②	3.55	0.32	0.14	3466.39
						36.00		36.00	33999.01
						0.139		0.00	(0.14)
		X2	FB-FA	M	2.37②	5.00	0.33	0.04	4802.93
						36.00		36.00	33463.51
						0.140		0.00	(0.14)
		X3	FB-FA	M	2.36②	5.05	0.33	0.00	4843.94
						36.00		36.00	33463.51
						0.140		0.00	(0.14)
		X4	FB-FA	M	2.36②	5.05	0.33	0.00	4843.94
						36.00		36.00	33463.51
						0.139		0.00	(0.14)
		X5	FB-FA	M	2.37②	5.00	0.33	0.04	4802.93

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	8F	X5	FB-FA	M	2.37②	36.00	0.33	36.00	33463.51
		X6	FB-FA	M	2.44②	0.099	0.32	0.00	(0.10)
						3.55		0.14	3466.40
						36.00		36.00	33999.01
	7F	X1	FB-FA	M	2.49②	0.129	0.32	0.00	(0.13)
						4.65		0.13	4545.38
						36.00		36.00	33999.01
		X2	FB-FA	M	2.37②	0.181	0.33	0.00	(0.19)
						6.51		0.04	6252.41
						36.00		36.00	33463.51
		X3	FB-FA	M	2.37②	0.182	0.33	0.00	(0.19)
						6.56		0.00	6302.35
						36.00		36.00	33463.51
		X4	FB-FA	M	2.37②	0.182	0.33	0.00	(0.19)
						6.56		0.00	6302.34
						36.00		36.00	33463.51
		X5	FB-FA	M	2.37②	0.181	0.33	0.00	(0.19)
						6.51		0.04	6252.40
						36.00		36.00	33463.51
		X6	FB-FA	M	2.49②	0.129	0.32	0.00	(0.13)
						4.65		0.13	4545.39
						36.00		36.00	33999.01
	6F	X1	FA-FA	M	2.54②	0.161	0.32	0.00	(0.17)
						5.81		0.13	5676.59
						36.00		36.00	33999.01
		X2	FB-FA	M	2.40②	0.226	0.33	0.00	(0.23)
						8.13		0.04	7801.91
						36.00		36.00	33463.51
		X3	FB-FA	M	2.40②	0.228	0.33	0.00	(0.23)
						8.19		0.00	7862.43
						36.00		36.00	33463.51
		X4	FB-FA	M	2.40②	0.228	0.33	0.00	(0.23)
						8.19		0.00	7862.43
						36.00		36.00	33463.51
		X5	FB-FA	M	2.40②	0.226	0.33	0.00	(0.23)
						8.13		0.04	7801.90
						36.00		36.00	33463.51
	5F	X1	FA-FA	M	2.50②	0.195	0.32	0.00	(0.20)
						7.02		0.14	6862.45
						36.00		36.00	33999.01
		X2	FB-FA	M	2.42②	0.259	0.31	0.00	(0.27)
						9.34		0.04	9524.62
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FB-FA	M	2.41②	0.261	0.31	0.00	(0.27)
						9.41		0.00	9599.92
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FB-FA	M	2.41②	0.261	0.31	0.00	(0.27)
						9.41		0.00	9599.92
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FB-FA	M	2.42②	0.259	0.31	0.00	(0.27)
						9.34		0.04	9524.62
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FA-FA	M	2.50②	0.195	0.32	0.00	(0.20)
						7.02		0.14	6862.49
						36.00		36.00	33999.01
	4F	X1	FA-FA	M	2.52②	0.230	0.32	0.00	(0.24)
						8.28		0.13	8091.46
						36.00		36.00	33999.01
		X2	FB-FA	M	2.41②	0.307	0.31	0.00	(0.32)
						11.05		0.03	11270.02
						36.00		36.00	35299.51

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	4F	X3	FB-FA	M	2.44②	0.309	0.31	0.00	(0.32)
						11.14		0.00	11357.83
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FB-FA	M	2.44②	0.309	0.31	0.00	(0.32)
						11.14		0.00	11357.82
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FB-FA	M	2.41②	0.307	0.31	0.00	(0.32)
						11.05		0.03	11270.03
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FA-FA	M	2.52②	0.230	0.32	0.00	(0.24)
						8.28		0.13	8091.48
						36.00		36.00	33999.01
	3F	X1	FA-FA	M	2.52②	0.264	0.41	0.00	(0.27)
						9.51		0.13	9291.85
						36.00		36.00	34680.26
		X2	FB-FA	M	2.42②	0.354	0.47	0.00	(0.35)
						12.75		0.03	13009.71
						36.00		36.00	36662.02
		X3	FB-FA	M	2.55②	0.357	0.47	0.00	(0.36)
						12.85		0.00	13108.84
						36.00		36.00	36662.02
		X4	FB-FA	M	2.55②	0.357	0.47	0.00	(0.36)
						12.85		0.00	13108.81
						36.00		36.00	36662.02
		X5	FB-FA	M	2.42②	0.354	0.47	0.00	(0.35)
						12.75		0.03	13009.72
						36.00		36.00	36662.02
		X6	FA-FA	M	2.52②	0.264	0.41	0.00	(0.27)
						9.51		0.13	9291.88
						36.00		36.00	34680.26
	2F	X1	FA-FA	M	2.54②	0.300	0.41	0.00	(0.30)
						10.79		0.12	10547.34
						36.00		36.00	34680.26
		X2	FB-FA	M	2.44②	0.406	0.47	0.00	(0.41)
						14.62		0.02	14907.68
						36.00		36.00	36662.02
		X3	FB-FA	M	2.37②	0.409	0.47	0.00	(0.41)
						14.72		0.00	15015.71
						36.00		36.00	36662.02
		X4	FB-FA	M	2.36②	0.409	0.47	0.00	(0.41)
						14.72		0.00	15015.69
						36.00		36.00	36662.02
		X5	FB-FA	M	2.44②	0.406	0.47	0.00	(0.41)
						14.62		0.02	14907.65
						36.00		36.00	36662.02
		X6	FA-FA	M	2.54②	0.300	0.41	0.00	(0.30)
						10.79		0.12	10547.38
						36.00		36.00	34680.26
	1F	X1	FB-FB	M	4.84②	0.391	0.41	0.00	(0.40)
						14.06		0.10	13745.99
						36.00		36.00	34680.26
		X2	FC-FC	M	4.11②	0.526	0.47	0.00	(0.53)
						18.95		0.00	19330.68
						36.00		36.00	36662.02
		X3	FC-FC	M	12.35②	0.531	0.47	0.00	(0.53)
						19.11		0.00	19489.50
						36.00		36.00	36662.02
		X4	FC-FC	M	12.25②	0.531	0.47	0.00	(0.53)
						19.11		0.00	19489.50
						36.00		36.00	36662.02
		X5	FC-FC	M	4.11②	0.526	0.47	0.00	(0.53)
						18.95		0.00	19330.63
						36.00		36.00	36662.02
		X6	FB-FB	M	4.83②	0.391	0.41	0.00	(0.40)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	N/No N No	
Y2	1F	X6	FB-FB	M	4.83②	14.06 36.00	0.41	0.10 36.00	13746.04 34680.26	
Y3	12F	X1	FA-FA	M	3.21②	0.001 0.03 30.00		0.32	0.00 0.12 30.00	(0.00) 33.00 29013.76
						0.009 0.28 30.00	0.38		0.00 0.02 30.00	(0.01) 235.41 25507.51
						0.010 0.29 30.00		0.38	0.00 0.00 30.00	(0.01) 245.10 25507.51
		X2	FA-FA	M	3.08②	0.010 0.29 30.00	0.38		0.00 0.00 30.00	(0.01) 245.10 25507.51
						0.009 0.28 30.00			0.38	0.00 0.02 30.00
						0.001 0.03 30.00	0.32	0.00 0.12 30.00		(0.00) 32.99 29013.76
		X3	FA-FA	M	2.71②	0.000 0.00 30.00		0.32	0.00 0.09 30.00	(0.00) 0.06 29013.76
						0.015 0.45 30.00			0.38	0.00 0.01 30.00
						0.016 0.47 30.00	0.38	0.00 0.00 30.00		(0.02) 393.74 25507.51
		X4	FB-FA	M	2.37②	0.016 0.47 30.00		0.38	0.00 0.00 30.00	(0.02) 393.74 25507.51
						0.015 0.45 30.00	0.38		0.00 0.01 30.00	(0.01) 375.58 25507.51
						0.000 0.00 30.00		0.32	0.00 0.09 30.00	(0.00) 0.05 29013.76
		X5	FB-FA	M	2.33②	0.000 0.00 30.00	0.32		0.00 0.09 30.00	(0.00) 0.05 29013.76
						0.013 0.40 30.00			0.38	0.00 0.01 30.00
						0.014 0.43 30.00	0.38	0.00 0.00 30.00		(0.01) 359.85 25507.51
		X6	FA-FA	M	4.29②	0.014 0.43 30.00		0.38	0.00 0.00 30.00	(0.01) 359.85 25507.51
						0.013 0.40 30.00	0.38		0.00 0.01 30.00	(0.01) 333.62 25507.51
						0.000 0.00 30.00		0.32	0.00 0.09 30.00	(-0.03) -131.11 -4087.51
		X1	FA-FA	M	7.25②	0.000 0.00 30.00	0.32		0.00 0.09 30.00	(-0.03) -131.11 -4087.51
						0.013 0.40 30.00			0.38	0.00 0.01 30.00
						0.014 0.43 30.00	0.38	0.00 0.00 30.00		(0.01) 359.85 25507.51
		X2	FA-FA	M	3.04②	0.014 0.43 30.00		0.38	0.00 0.00 30.00	(0.01) 359.85 25507.51
						0.013 0.40 30.00	0.38		0.00 0.01 30.00	(0.01) 333.62 25507.51
						0.000 0.00 30.00		0.32	0.00 0.09 30.00	(-0.03) -131.12 -4087.51
		X3	FA-FA	M	2.55②	0.000 0.00 30.00	0.32		0.00 0.10 36.00	(-0.08) -326.86 -4087.51
						0.005 0.18 36.00			0.38	0.00 0.02 36.00
						0.006 0.21 30.00	0.38	0.00 0.00 0.00		(0.01) 175.59 175.59
		X4	FA-FA	M	2.55②	0.014 0.43 30.00		0.38	0.00 0.00 30.00	(0.01) 359.85 25507.51
						0.013 0.40 30.00			0.38	0.00 0.01 30.00
						0.000 0.00 30.00	0.32	0.00 0.09 30.00		(-0.03) -131.12 -4087.51
		X5	FA-FA	M	3.04②	0.013 0.40 30.00		0.38	0.00 0.01 30.00	(0.01) 333.62 25507.51
						0.000 0.00 30.00			0.32	0.00 0.09 30.00
						0.000 0.00 30.00	0.32	0.00 0.10 36.00		(-0.08) -326.86 -4087.51
		X6	FA-FA	M	4.29②	0.000 0.00 30.00		0.32	0.00 0.09 30.00	(0.00) 0.05 29013.76
						0.000 0.00 30.00			0.38	0.00 0.01 30.00
						0.000 0.00 30.00		0.38		0.00 0.00 0.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	9F	X3	FA-FA	M	2.56②	36.00	0.38	36.00	29791.51
		X4	FA-FA	M	2.56②	0.006	0.38	0.00	(0.01)
						0.21		0.00	175.59
						36.00		36.00	29791.51
		X5	FB-FA	M	2.38②	0.005	0.38	0.00	(0.01)
						0.18		0.02	151.34
						36.00		36.00	29791.51
		X6	FA-FA	M	11.24②	0.000	0.32	0.00	(-0.08)
						0.00		0.10	-326.87
						36.00		36.00	-4087.51
	8F	X1	FA-FA	M	2.70②	0.000	0.32	0.00	(-0.15)
						0.00		0.10	-625.40
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	2.54②	0.000	0.33	0.00	(-0.03)
						0.00		0.01	-138.58
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FA-FA	M	2.73②	0.000	0.33	0.00	(-0.03)
						0.00		0.00	-122.27
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FA-FA	M	2.73②	0.000	0.33	0.00	(-0.03)
						0.00		0.00	-122.27
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FA-FA	M	2.54②	0.000	0.33	0.00	(-0.03)
						0.00		0.01	-138.59
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	2.70②	0.000	0.32	0.00	(-0.15)
						0.00		0.10	-625.41
						36.00		36.00	-4087.51
	7F	X1	FA-FA	M	3.38②	0.000	0.32	0.00	(-0.25)
						0.00		0.10	-1009.85
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	2.50②	0.000	0.33	0.00	(-0.11)
						0.00		0.01	-467.69
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FB-FB	M	2.35②	0.000	0.33	0.00	(-0.11)
						0.00		0.00	-451.37
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FB-FB	M	2.35②	0.000	0.33	0.00	(-0.11)
						0.00		0.00	-451.37
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FA-FA	M	2.50②	0.000	0.33	0.00	(-0.11)
						0.00		0.01	-467.69
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	3.39②	0.000	0.32	0.00	(-0.25)
						0.00		0.10	-1009.87
						36.00		36.00	-4087.51
	6F	X1	FA-FA	M	5.04②	0.000	0.32	0.00	(-0.37)
						0.00		0.09	-1523.08
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FB-FB	M	2.39②	0.000	0.33	0.00	(-0.23)
						0.00		0.01	-954.18
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.33	0.00	(-0.23)
						0.00		0.00	-935.63
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.33	0.00	(-0.23)
						0.00		0.00	-935.63
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FB-FB	M	2.39②	0.000	0.33	0.00	(-0.23)
						0.00		0.01	-954.19
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	5.01②	0.000	0.32	0.00	(-0.37)
						0.00		0.09	-1523.10
						36.00		36.00	-4087.51

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	5F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.32	0.00	(-0.52)
						0.00		0.10	-2118.57
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.40)
						0.00		0.01	-1627.33
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.39)
						0.00		0.00	-1608.01
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.39)
						0.00		0.00	-1608.00
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.40)
						0.00		0.01	-1627.34
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.32	0.00	(-0.52)
						0.00		0.10	-2118.60
						36.00		36.00	-4087.51
	4F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.32	0.00	(-0.68)
						0.00		0.09	-2778.31
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.59)
						0.00		0.01	-2413.68
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.59)
						0.00		0.00	-2395.96
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.59)
						0.00		0.00	-2395.95
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.59)
						0.00		0.01	-2413.69
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.32	0.00	(-0.68)
						0.00		0.09	-2778.35
						36.00		36.00	-4087.51
	3F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.41	0.00	(-0.73)
						0.00		0.10	-3481.65
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.62)
						0.00		0.01	-3363.61
						36.00		36.00	-5450.02
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.61)
						0.00		0.00	-3347.73
						36.00		36.00	-5450.02
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.61)
						0.00		0.00	-3347.72
						36.00		36.00	-5450.02
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.62)
						0.00		0.01	-3363.61
						36.00		36.00	-5450.02
		X6	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.41	0.00	(-0.73)
						0.00		0.10	-3481.69
						36.00		36.00	-4768.76
	2F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.41	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.15	-4162.11
						36.00		36.00	-4768.76
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.80*)
						0.00		0.01	-4375.55
						36.00		36.00	-5450.02
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.80*)
						0.00		0.00	-4363.28
						36.00		36.00	-5450.02
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.47	0.00	(-0.80*)
						0.000		0.00	(-0.80*)

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	2F	X4	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.47	0.00	-4363.25
						36.00		36.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.80*)
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.47	0.01	-4375.54
						36.00		36.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.87*)
	1F	X6	FC-FC	M	1.74①	0.00	0.41	0.15	-4162.17
						36.00		36.00	-4768.76
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X1	FB-FB	M	2.00①	0.00	0.41	0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X2	FC-FC	M	1.92①	0.00	0.47	0.00	-5450.02
						36.00		36.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X3	FC-FC	M	1.92①	0.00	0.47	0.00	-5450.02
						36.00		36.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X4	FC-FC	M	1.92①	0.00	0.47	0.00	-5450.02
						36.00		36.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X5	FC-FC	M	1.92①	0.00	0.47	0.00	-5450.02
						36.00		36.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X6	FB-FB	M	2.00①	0.00	0.41	0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
						0.000		0.00	(-1.00*)

c) RC壁の部材種別

 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²) F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード* : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X2	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X3	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X2	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X2	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	12F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.4	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.6	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.7	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	3F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
X2	12F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.6	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.1	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
X3	12F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.6	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.1	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
X4	12F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.6	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.1	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
X5	12F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.6	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.1	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
X6	12F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.4	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.6	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.7	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	12F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.4	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.6	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.7	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
X2	12F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.6	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.1	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
X3	12F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.6	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.054	2.0	36.00
X4	12F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.6	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.054	2.0	36.00
X5	12F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.6	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.1	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
X6	12F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.4	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.6	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.7	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.9	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	36.00

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X6	7F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00

U-5.1.3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク (FD部材のみ)

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL : 長期せん断力 (kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu : はりのせん断耐力 (kN)

n : 部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	L 0	-92.0	1.100	196.7	124.4	≦	427.4	OK
		R 0	94.8			311.2	≦		
	X2	L 0	-101.3	1.100	269.3	195.0	≦	547.8	OK
		R 0	101.5			397.8	≦		
	X3	L 0	-101.4	1.100	269.4	195.0	≦	547.8	OK
		R 0	101.4			397.8	≦		
	X4	L 0	-101.5	1.100	269.5	195.0	≦	547.8	OK
		R 0	101.3			397.8	≦		
	X5	L 0	-94.8	1.100	198.8	123.9	≦	427.4	OK
		R 0	92.0			310.8	≦		
12F	X1	L 0	-134.5	1.100	197.6	82.8	≦	427.4	OK
		R 0	135.9			353.2	≦		
	X2	L 0	-142.8	1.100	269.4	153.6	≦	547.8	OK
		R 0	142.9			439.2	≦		
	X3	L 0	-142.8	1.100	269.4	153.6	≦	547.8	OK
		R 0	142.8			439.2	≦		
	X4	L 0	-142.9	1.100	269.5	153.6	≦	547.8	OK
		R 0	142.8			439.2	≦		
	X5	L 0	-135.9	1.100	198.0	82.0	≦	427.4	OK
		R 0	134.5			352.3	≦		
11F	X1	L 0	-134.4	1.100	197.4	82.8	≦	427.4	OK
		R 0	136.0			353.2	≦		
	X2	L 0	-142.7	1.100	269.4	153.6	≦	547.8	OK
		R 0	142.9			439.2	≦		
	X3	L 0	-142.8	1.100	269.5	153.6	≦	547.8	OK
		R 0	142.8			439.2	≦		
	X4	L 0	-142.9	1.100	269.5	153.6	≦	547.8	OK
		R 0	142.7			439.2	≦		
	X5	L 0	-136.0	1.100	198.2	82.0	≦	427.4	OK
		R 0	134.4			352.3	≦		
10F	X1	L 0	-152.7	1.100	420.7	310.1	≦	894.9	OK
		R 0	156.3			619.1	≦		
	X2	L 0	-151.3	1.100	423.7	314.7	≦	847.5	OK
		R 0	151.1			617.2	≦		
	X3	L 0	-151.2	1.100	423.6	314.7	≦	847.5	OK
		R 0	151.2			617.1	≦		
	X4	L 0	-151.1	1.100	423.4	314.7	≦	847.5	OK
		R 0					≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X4	R	0	151.3	1.100	423.4	617.1	≦	847.5	OK
	X5	L	0	-156.3	1.100	423.3	309.4	≦	894.9	OK
9F	X1	R	0	152.7	1.100	420.8	618.3	≦	894.9	OK
		L	0	-152.7			310.1	≦		
	X2	R	0	156.2	1.100	423.7	619.1	≦	847.5	OK
		L	0	-151.3			314.7	≦		
	X3	R	0	151.1	1.100	423.6	617.2	≦	847.5	OK
		L	0	-151.2			314.7	≦		
	X4	R	0	151.2	1.100	423.5	617.1	≦	847.5	OK
		L	0	-151.1			314.7	≦		
	X5	R	0	151.3	1.100	423.2	617.1	≦	894.9	OK
		L	0	-156.2			309.4	≦		
8F	X1	R	0	152.7	1.100	481.7	618.3	≦	912.7	OK
		L	0	-152.6			377.2	≦		
	X2	R	0	156.3	1.100	484.8	686.1	≦	912.7	OK
		L	0	-154.5			378.8	≦		
	X3	R	0	154.4	1.100	484.8	687.7	≦	912.7	OK
		L	0	-154.5			378.8	≦		
	X4	R	0	154.5	1.100	484.7	687.7	≦	912.7	OK
		L	0	-154.4			378.8	≦		
	X5	R	0	154.5	1.100	484.3	687.7	≦	912.7	OK
		L	0	-156.3			376.4	≦		
7F	X1	R	0	152.6	1.100	481.6	685.4	≦	912.7	OK
		L	0	-152.6			377.2	≦		
	X2	R	0	156.3	1.100	484.8	686.1	≦	912.7	OK
		L	0	-154.5			378.8	≦		
	X3	R	0	154.4	1.100	484.8	687.7	≦	912.7	OK
		L	0	-154.5			378.8	≦		
	X4	R	0	154.5	1.100	484.7	687.7	≦	912.7	OK
		L	0	-154.4			378.8	≦		
	X5	R	0	154.5	1.100	484.3	687.7	≦	912.7	OK
		L	0	-156.3			376.4	≦		
6F	X1	R	0	152.6	1.100	634.3	857.4	≦	972.4	OK
		L	0	-155.3			542.4	≦		
	X2	R	0	159.7	1.100	580.0	795.4	≦	972.4	OK
		L	0	-157.6			480.4	≦		
	X3	R	0	157.5	1.100	579.9	795.4	≦	972.4	OK
		L	0	-157.5			480.4	≦		
	X4	R	0	157.5	1.100	579.9	795.4	≦	972.4	OK
		L	0	-157.5			480.4	≦		
	X5	R	0	157.6	1.100	637.6	856.7	≦	972.4	OK
		L	0	-159.7			541.7	≦		
5F	X1	R	0	155.3	1.100	634.2	857.4	≦	972.4	OK
		L	0	-155.3			542.4	≦		
	X2	R	0	159.7	1.100	580.0	795.4	≦	972.4	OK
		L	0	-157.6			480.4	≦		
	X3	R	0	157.5	1.100	579.9	795.4	≦	972.4	OK
		L	0	-157.5			480.4	≦		
	X4	R	0	157.5	1.100	579.9	795.4	≦	972.4	OK
		L	0	-157.5			480.4	≦		
	X5	R	0	157.6	1.100	637.7	856.7	≦	972.4	OK
		L	0	-159.7			541.7	≦		
4F	X1	R	0	155.3	1.100	634.2	857.4	≦	972.4	OK
		L	0	-155.2			542.4	≦		
	X2	R	0	159.8	1.100	580.0	795.4	≦	972.4	OK
		L	0	-157.6			480.4	≦		
	X3	R	0	157.5	1.100	579.9	795.4	≦	972.4	OK
		L	0	-157.5			480.4	≦		
	X4	R	0	157.5	1.100	579.9	795.4	≦	972.4	OK
		L	0	-157.5			480.4	≦		
	X5	R	0	159.8	1.100	637.7	856.7	≦	972.4	OK
		L	0	-159.8			541.7	≦		
3F	X1	R	0	163.5	1.100	634.0	860.9	≦	1022.6	OK
		L	0	-158.5			538.9	≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X2	L 0	-157.6	1.100	580.1	480.4	972.4	OK
		R 0	157.4			795.5		
	X3	L 0	-157.5	1.100	579.9	480.4	972.4	OK
		R 0	157.5			795.4		
	X4	L 0	-157.4	1.100	579.8	480.4	972.4	OK
		R 0	157.6			795.4		
	X5	L 0	-163.5	1.100	637.9	538.2	1022.6	OK
		R 0	158.5			860.2		
2F	X1	L 0	-158.6	1.100	634.0	538.9	1022.6	OK
		R 0	163.5			860.9		
	X2	L 0	-157.6	1.100	580.0	480.4	972.4	OK
		R 0	157.5			795.4		
	X3	L 0	-157.5	1.100	579.9	480.4	972.4	OK
		R 0	157.5			795.4		
	X4	L 0	-157.5	1.100	579.9	480.4	972.4	OK
		R 0	157.6			795.4		
	X5	L 0	-163.5	1.100	637.9	538.2	1022.6	OK
		R 0	158.6			860.2		
1F	X1	L	-196.0	1.200	868.1	845.8	4020.4	OK
		R	245.9			1287.6		
	X2	L	-224.9	1.200	1069.2	1058.1	3772.7	OK
		R	217.0			1500.0		
	X3	L	-220.9	1.200	1047.7	1036.3	3806.5	OK
		R	220.9			1478.2		
	X4	L	-217.0	1.200	997.9	980.5	3706.6	OK
		R	224.9			1422.4		
	X5	L	-245.9	1.200	1494.8	1547.9	4093.9	OK
		R	196.0			1989.8		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L 0	-92.0	1.100	196.7	124.4	427.4	OK
		R 0	94.8			311.2		
	X2	L 0	-101.3	1.100	269.3	195.0	547.8	OK
		R 0	101.5			397.8		
	X3	L 0	-101.4	1.100	269.4	195.0	547.8	OK
		R 0	101.4			397.8		
	X4	L 0	-101.5	1.100	269.5	195.0	547.8	OK
		R 0	101.3			397.8		
	X5	L 0	-94.8	1.100	198.8	123.9	427.4	OK
		R 0	92.0			310.8		
12F	X1	L 0	-134.5	1.100	197.6	82.8	427.4	OK
		R 0	135.9			353.2		
	X2	L 0	-142.8	1.100	269.4	153.6	547.8	OK
		R 0	142.9			439.2		
	X3	L 0	-142.8	1.100	269.4	153.6	547.8	OK
		R 0	142.8			439.2		
	X4	L 0	-142.9	1.100	269.5	153.6	547.8	OK
		R 0	142.8			439.2		
	X5	L 0	-135.9	1.100	198.0	82.0	427.4	OK
		R 0	134.5			352.3		
11F	X1	L 0	-134.4	1.100	197.4	82.8	427.4	OK
		R 0	136.0			353.2		
	X2	L 0	-142.7	1.100	269.4	153.6	547.8	OK
		R 0	142.9			439.2		
	X3	L 0	-142.8	1.100	269.5	153.6	547.8	OK
		R 0	142.8			439.2		
	X4	L 0	-142.9	1.100	269.5	153.6	547.8	OK
		R 0	142.7			439.2		
	X5	L 0	-136.0	1.100	198.2	82.0	427.4	OK
		R 0	134.4			352.3		
10F	X1	L 0	-152.7	1.100	420.7	310.1	894.9	OK
		R 0	156.3			619.1		
	X2	L 0	-151.3	1.100	423.7	314.7	847.5	OK
		R 0	151.1			617.2		

Y3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
10F	X3	L 0	-151.2	1.100	423.6	314.7	847.5	OK
		R 0	151.2			617.1		
	X4	L 0	-151.1	1.100	423.4	314.7	847.5	OK
		R 0	151.3			617.1		
	X5	L 0	-156.3	1.100	423.3	309.4	894.9	OK
		R 0	152.7			618.3		
9F	X1	L 0	-152.7	1.100	420.8	310.1	894.9	OK
		R 0	156.2			619.1		
	X2	L 0	-151.3	1.100	423.7	314.7	847.5	OK
		R 0	151.1			617.2		
	X3	L 0	-151.2	1.100	423.6	314.7	847.5	OK
		R 0	151.2			617.1		
	X4	L 0	-151.1	1.100	423.5	314.7	847.5	OK
		R 0	151.3			617.1		
	X5	L 0	-156.2	1.100	423.2	309.4	894.9	OK
		R 0	152.7			618.3		
8F	X1	L 0	-152.6	1.100	481.7	377.2	912.7	OK
		R 0	156.3			686.1		
	X2	L 0	-154.5	1.100	484.8	378.8	912.7	OK
		R 0	154.4			687.7		
	X3	L 0	-154.5	1.100	484.8	378.8	912.7	OK
		R 0	154.5			687.7		
	X4	L 0	-154.4	1.100	484.7	378.8	912.7	OK
		R 0	154.5			687.7		
	X5	L 0	-156.3	1.100	484.3	376.4	912.7	OK
		R 0	152.6			685.4		
7F	X1	L 0	-152.6	1.100	481.6	377.2	912.7	OK
		R 0	156.3			686.1		
	X2	L 0	-154.5	1.100	484.8	378.8	912.7	OK
		R 0	154.4			687.7		
	X3	L 0	-154.5	1.100	484.8	378.8	912.7	OK
		R 0	154.5			687.7		
	X4	L 0	-154.4	1.100	484.7	378.8	912.7	OK
		R 0	154.5			687.7		
	X5	L 0	-156.3	1.100	484.3	376.4	912.7	OK
		R 0	152.6			685.4		
6F	X1	L 0	-155.3	1.100	634.3	542.4	972.4	OK
		R 0	159.7			857.4		
	X2	L 0	-157.6	1.100	580.0	480.4	972.4	OK
		R 0	157.5			795.4		
	X3	L 0	-157.5	1.100	579.9	480.4	972.4	OK
		R 0	157.5			795.4		
	X4	L 0	-157.5	1.100	579.9	480.4	972.4	OK
		R 0	157.6			795.4		
	X5	L 0	-159.7	1.100	637.6	541.7	972.4	OK
		R 0	155.3			856.7		
5F	X1	L 0	-155.3	1.100	634.2	542.4	972.4	OK
		R 0	159.7			857.4		
	X2	L 0	-157.6	1.100	580.0	480.4	972.4	OK
		R 0	157.5			795.4		
	X3	L 0	-157.5	1.100	579.9	480.4	972.4	OK
		R 0	157.5			795.4		
	X4	L 0	-157.5	1.100	579.9	480.4	972.4	OK
		R 0	157.6			795.4		
	X5	L 0	-159.7	1.100	637.7	541.7	972.4	OK
		R 0	155.3			856.7		
4F	X1	L 0	-155.2	1.100	634.2	542.4	972.4	OK
		R 0	159.8			857.4		
	X2	L 0	-157.6	1.100	580.0	480.4	972.4	OK
		R 0	157.5			795.4		
	X3	L 0	-157.5	1.100	579.9	480.4	972.4	OK
		R 0	157.5			795.4		
	X4	L 0	-157.5	1.100	579.9	480.4	972.4	OK
		R 0	157.6			795.4		
	X5	L 0	-159.8	1.100	637.7	541.7	972.4	OK
		R 0	159.8			857.4		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
4F	X5	R	0	155.2	1.100	637.7	856.7	≦	972.4	OK
3F	X1	L	0	-158.5	1.100	634.0	538.9	≦	1022.6	OK
		R	0	163.5			860.9	≦		
	X2	L	0	-157.6	1.100	580.1	480.4	≦	972.4	OK
		R	0	157.4			795.5	≦		
	X3	L	0	-157.5	1.100	579.9	480.4	≦	972.4	OK
		R	0	157.5			795.4	≦		
	X4	L	0	-157.4	1.100	579.8	480.4	≦	972.4	OK
		R	0	157.6			795.4	≦		
	X5	L	0	-163.5	1.100	637.9	538.2	≦	1022.6	OK
		R	0	158.5			860.2	≦		
2F	X1	L	0	-158.6	1.100	634.0	538.9	≦	1022.6	OK
		R	0	163.5			860.9	≦		
	X2	L	0	-157.6	1.100	580.0	480.4	≦	972.4	OK
		R	0	157.5			795.4	≦		
	X3	L	0	-157.5	1.100	579.9	480.4	≦	972.4	OK
		R	0	157.5			795.4	≦		
	X4	L	0	-157.5	1.100	579.9	480.4	≦	972.4	OK
		R	0	157.6			795.4	≦		
	X5	L	0	-163.5	1.100	637.9	538.2	≦	1022.6	OK
		R	0	158.6			860.2	≦		
1F	X1	L		-196.0	1.200	867.0	844.4	≦	4021.3	OK
		R		245.9			1286.2	≦		
	X2	L		-224.9	1.200	1068.6	1057.4	≦	3772.4	OK
		R		217.0			1499.3	≦		
	X3	L		-220.9	1.200	1047.0	1035.5	≦	3806.3	OK
		R		220.9			1477.4	≦		
	X4	L		-217.0	1.200	997.3	979.8	≦	3706.4	OK
		R		224.9			1421.7	≦		
	X5	L		-245.9	1.200	1494.3	1547.2	≦	4093.8	OK
		R		196.0			1989.1	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	L	0	-92.0	1.100	-198.8	310.8	≦	427.4	OK
		R	0	94.8			123.9	≦		
	X2	L	0	-101.3	1.100	-269.5	397.8	≦	547.8	OK
		R	0	101.5			195.0	≦		
	X3	L	0	-101.4	1.100	-269.4	397.8	≦	547.8	OK
		R	0	101.4			195.0	≦		
	X4	L	0	-101.5	1.100	-269.3	397.8	≦	547.8	OK
		R	0	101.3			195.0	≦		
	X5	L	0	-94.8	1.100	-196.7	311.2	≦	427.4	OK
		R	0	92.0			124.4	≦		
12F	X1	L	0	-134.5	1.100	-198.0	352.3	≦	427.4	OK
		R	0	135.9			82.0	≦		
	X2	L	0	-142.8	1.100	-269.5	439.2	≦	547.8	OK
		R	0	142.9			153.6	≦		
	X3	L	0	-142.8	1.100	-269.4	439.2	≦	547.8	OK
		R	0	142.8			153.6	≦		
	X4	L	0	-142.9	1.100	-269.4	439.2	≦	547.8	OK
		R	0	142.8			153.6	≦		
	X5	L	0	-135.9	1.100	-197.6	353.2	≦	427.4	OK
		R	0	134.5			82.8	≦		
11F	X1	L	0	-134.4	1.100	-198.2	352.3	≦	427.4	OK
		R	0	136.0			82.0	≦		
	X2	L	0	-142.7	1.100	-269.5	439.2	≦	547.8	OK
		R	0	142.9			153.6	≦		
	X3	L	0	-142.8	1.100	-269.5	439.2	≦	547.8	OK
		R	0	142.8			153.6	≦		
	X4	L	0	-142.9	1.100	-269.4	439.2	≦	547.8	OK
		R	0	142.7			153.6	≦		
	X5	L	0	-136.0	1.100	-197.4	353.2	≦	427.4	OK
		R	0	134.4			82.8	≦		
10F	X1	L	0	-152.7	1.100	-423.3	618.3	≦	894.9	OK

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X1	R	0	156.3	1.100	-423.3	309.4	≦	894.9	OK
		L	0	-151.3			617.1	≦		
	X2	R	0	151.1	1.100	-423.4	314.7	≦	847.5	OK
		L	0	-151.2			617.1	≦		
	X3	R	0	151.2	1.100	-423.6	314.7	≦	847.5	OK
		L	0	-151.1			617.2	≦		
	X4	R	0	151.3	1.100	-423.7	314.7	≦	847.5	OK
		L	0	-156.3			619.1	≦		
	X5	R	0	152.7	1.100	-420.7	310.1	≦	894.9	OK
		L	0	-152.7			618.3	≦		
9F	X1	R	0	156.2	1.100	-423.2	309.4	≦	894.9	OK
		L	0	-151.3			617.1	≦		
	X2	R	0	151.1	1.100	-423.5	314.7	≦	847.5	OK
		L	0	-151.2			617.1	≦		
	X3	R	0	151.2	1.100	-423.6	314.7	≦	847.5	OK
		L	0	-151.1			617.2	≦		
	X4	R	0	151.3	1.100	-423.7	314.7	≦	847.5	OK
		L	0	-156.2			619.1	≦		
	X5	R	0	152.7	1.100	-420.8	310.1	≦	894.9	OK
		L	0	-152.6			685.4	≦		
8F	X1	R	0	156.3	1.100	-484.3	376.4	≦	912.7	OK
		L	0	-154.5			687.7	≦		
	X2	R	0	154.4	1.100	-484.7	378.8	≦	912.7	OK
		L	0	-154.5			687.7	≦		
	X3	R	0	154.5	1.100	-484.8	378.8	≦	912.7	OK
		L	0	-154.4			687.7	≦		
	X4	R	0	154.5	1.100	-484.8	378.8	≦	912.7	OK
		L	0	-156.3			686.1	≦		
	X5	R	0	152.6	1.100	-481.7	377.2	≦	912.7	OK
		L	0	-152.6			685.4	≦		
7F	X1	R	0	156.3	1.100	-484.3	376.4	≦	912.7	OK
		L	0	-154.5			687.7	≦		
	X2	R	0	154.4	1.100	-484.7	378.8	≦	912.7	OK
		L	0	-154.5			687.7	≦		
	X3	R	0	154.5	1.100	-484.8	378.8	≦	912.7	OK
		L	0	-154.4			687.7	≦		
	X4	R	0	154.5	1.100	-484.8	378.8	≦	912.7	OK
		L	0	-156.3			686.1	≦		
	X5	R	0	152.6	1.100	-481.6	377.2	≦	912.7	OK
		L	0	-152.6			685.4	≦		
6F	X1	R	0	159.7	1.100	-637.6	541.7	≦	972.4	OK
		L	0	-155.3			856.7	≦		
	X2	R	0	157.5	1.100	-579.9	480.4	≦	972.4	OK
		L	0	-157.6			795.4	≦		
	X3	R	0	157.5	1.100	-579.9	480.4	≦	972.4	OK
		L	0	-157.5			795.4	≦		
	X4	R	0	157.6	1.100	-580.0	480.4	≦	972.4	OK
		L	0	-159.7			857.4	≦		
	X5	R	0	155.3	1.100	-634.3	542.4	≦	972.4	OK
		L	0	-155.3			856.7	≦		
5F	X1	R	0	159.7	1.100	-637.7	541.7	≦	972.4	OK
		L	0	-155.2			856.7	≦		
	X2	R	0	157.5	1.100	-579.9	480.4	≦	972.4	OK
		L	0	-157.6			795.4	≦		
	X3	R	0	157.5	1.100	-579.9	480.4	≦	972.4	OK
		L	0	-157.5			795.4	≦		
	X4	R	0	157.6	1.100	-580.0	480.4	≦	972.4	OK
		L	0	-159.7			857.4	≦		
	X5	R	0	155.3	1.100	-634.2	542.4	≦	972.4	OK
		L	0	-155.2			856.7	≦		
4F	X1	R	0	159.8	1.100	-637.7	541.7	≦	972.4	OK
		L	0	-155.2			856.7	≦		
	X2	R	0	157.5	1.100	-579.9	480.4	≦	972.4	OK
		L	0	-157.6			795.4	≦		
	X3	R	0	157.5	1.100	-579.9	480.4	≦	972.4	OK
		L	0	-157.5			795.4	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X4	L 0	-157.5	1.100	-580.0	795.4	972.4	OK
		R 0	157.6			480.4		
	X5	L 0	-159.8	1.100	-634.2	857.4	972.4	OK
		R 0	155.2			542.4		
3F	X1	L 0	-158.5	1.100	-637.9	860.2	1022.6	OK
		R 0	163.5			538.2		
	X2	L 0	-157.6	1.100	-579.8	795.4	972.4	OK
		R 0	157.4			480.4		
	X3	L 0	-157.5	1.100	-579.9	795.4	972.4	OK
		R 0	157.5			480.4		
	X4	L 0	-157.4	1.100	-580.1	795.5	972.4	OK
		R 0	157.6			480.4		
	X5	L 0	-163.5	1.100	-634.0	860.9	1022.6	OK
		R 0	158.5			538.9		
2F	X1	L 0	-158.6	1.100	-637.9	860.2	1022.6	OK
		R 0	163.5			538.2		
	X2	L 0	-157.6	1.100	-579.9	795.4	972.4	OK
		R 0	157.5			480.4		
	X3	L 0	-157.5	1.100	-579.9	795.4	972.4	OK
		R 0	157.5			480.4		
	X4	L 0	-157.5	1.100	-580.0	795.4	972.4	OK
		R 0	157.6			480.4		
	X5	L 0	-163.5	1.100	-634.0	860.9	1022.6	OK
		R 0	158.6			538.9		
1F	X1	L	-196.0	1.200	-1494.8	1989.8	4093.9	OK
		R	245.9			1547.9		
	X2	L	-224.9	1.200	-997.9	1422.4	3706.6	OK
		R	217.0			980.5		
	X3	L	-220.9	1.200	-1047.7	1478.2	3806.5	OK
		R	220.9			1036.3		
	X4	L	-217.0	1.200	-1069.2	1500.0	3772.7	OK
		R	224.9			1058.1		
	X5	L	-245.9	1.200	-868.1	1287.6	4020.4	OK
		R	196.0			845.8		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L 0	-92.0	1.100	-198.8	310.8	427.4	OK
		R 0	94.8			123.9		
	X2	L 0	-101.3	1.100	-269.5	397.8	547.8	OK
		R 0	101.5			195.0		
	X3	L 0	-101.4	1.100	-269.4	397.8	547.8	OK
		R 0	101.4			195.0		
	X4	L 0	-101.5	1.100	-269.3	397.8	547.8	OK
		R 0	101.3			195.0		
	X5	L 0	-94.8	1.100	-196.7	311.2	427.4	OK
		R 0	92.0			124.4		
12F	X1	L 0	-134.5	1.100	-198.0	352.3	427.4	OK
		R 0	135.9			82.0		
	X2	L 0	-142.8	1.100	-269.5	439.2	547.8	OK
		R 0	142.9			153.6		
	X3	L 0	-142.8	1.100	-269.4	439.2	547.8	OK
		R 0	142.8			153.6		
	X4	L 0	-142.9	1.100	-269.4	439.2	547.8	OK
		R 0	142.8			153.6		
	X5	L 0	-135.9	1.100	-197.6	353.2	427.4	OK
		R 0	134.5			82.8		
11F	X1	L 0	-134.4	1.100	-198.2	352.3	427.4	OK
		R 0	136.0			82.0		
	X2	L 0	-142.7	1.100	-269.5	439.2	547.8	OK
		R 0	142.9			153.6		
	X3	L 0	-142.8	1.100	-269.5	439.2	547.8	OK
		R 0	142.8			153.6		
	X4	L 0	-142.9	1.100	-269.4	439.2	547.8	OK
		R 0	142.7			153.6		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X5	L 0	-136.0	1.100	-197.4	353.2	427.4	OK
		R 0	134.4			82.8		
10F	X1	L 0	-152.7	1.100	-423.3	618.3	894.9	OK
		R 0	156.3			309.4		
	X2	L 0	-151.3	1.100	-423.4	617.1	847.5	OK
		R 0	151.1			314.7		
	X3	L 0	-151.2	1.100	-423.6	617.1	847.5	OK
		R 0	151.2			314.7		
	X4	L 0	-151.1	1.100	-423.7	617.2	847.5	OK
		R 0	151.3			314.7		
	X5	L 0	-156.3	1.100	-420.7	619.1	894.9	OK
		R 0	152.7			310.1		
9F	X1	L 0	-152.7	1.100	-423.2	618.3	894.9	OK
		R 0	156.2			309.4		
	X2	L 0	-151.3	1.100	-423.5	617.1	847.5	OK
		R 0	151.1			314.7		
	X3	L 0	-151.2	1.100	-423.6	617.1	847.5	OK
		R 0	151.2			314.7		
	X4	L 0	-151.1	1.100	-423.7	617.2	847.5	OK
		R 0	151.3			314.7		
	X5	L 0	-156.2	1.100	-420.8	619.1	894.9	OK
		R 0	152.7			310.1		
8F	X1	L 0	-152.6	1.100	-484.3	685.4	912.7	OK
		R 0	156.3			376.4		
	X2	L 0	-154.5	1.100	-484.7	687.7	912.7	OK
		R 0	154.4			378.8		
	X3	L 0	-154.5	1.100	-484.8	687.7	912.7	OK
		R 0	154.5			378.8		
	X4	L 0	-154.4	1.100	-484.8	687.7	912.7	OK
		R 0	154.5			378.8		
	X5	L 0	-156.3	1.100	-481.7	686.1	912.7	OK
		R 0	152.6			377.2		
7F	X1	L 0	-152.6	1.100	-484.3	685.4	912.7	OK
		R 0	156.3			376.4		
	X2	L 0	-154.5	1.100	-484.7	687.7	912.7	OK
		R 0	154.4			378.8		
	X3	L 0	-154.5	1.100	-484.8	687.7	912.7	OK
		R 0	154.5			378.8		
	X4	L 0	-154.4	1.100	-484.8	687.7	912.7	OK
		R 0	154.5			378.8		
	X5	L 0	-156.3	1.100	-481.6	686.1	912.7	OK
		R 0	152.6			377.2		
6F	X1	L 0	-155.3	1.100	-637.6	856.7	972.4	OK
		R 0	159.7			541.7		
	X2	L 0	-157.6	1.100	-579.9	795.4	972.4	OK
		R 0	157.5			480.4		
	X3	L 0	-157.5	1.100	-579.9	795.4	972.4	OK
		R 0	157.5			480.4		
	X4	L 0	-157.5	1.100	-580.0	795.4	972.4	OK
		R 0	157.6			480.4		
	X5	L 0	-159.7	1.100	-634.3	857.4	972.4	OK
		R 0	155.3			542.4		
5F	X1	L 0	-155.3	1.100	-637.7	856.7	972.4	OK
		R 0	159.7			541.7		
	X2	L 0	-157.6	1.100	-579.9	795.4	972.4	OK
		R 0	157.5			480.4		
	X3	L 0	-157.5	1.100	-579.9	795.4	972.4	OK
		R 0	157.5			480.4		
	X4	L 0	-157.5	1.100	-580.0	795.4	972.4	OK
		R 0	157.6			480.4		
	X5	L 0	-159.7	1.100	-634.2	857.4	972.4	OK
		R 0	155.3			542.4		
4F	X1	L 0	-155.2	1.100	-637.7	856.7	972.4	OK
		R 0	159.8			541.7		
	X2	L 0	-157.6	1.100	-579.9	795.4	972.4	OK

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
4F	X2	R	0	157.5	1.100	-579.9	480.4	≦	972.4	OK
	X3	L	0	-157.5	1.100	-579.9	795.4	≦	972.4	OK
		R	0	157.5			480.4	≦		
	X4	L	0	-157.5	1.100	-580.0	795.4	≦	972.4	OK
		R	0	157.6			480.4	≦		
3F	X1	L	0	-159.8	1.100	-634.2	857.4	≦	972.4	OK
		R	0	155.2			542.4	≦		
	X2	L	0	-158.5	1.100	-637.9	860.2	≦	1022.6	OK
		R	0	163.5			538.2	≦		
	X3	L	0	-157.6	1.100	-579.8	795.4	≦	972.4	OK
		R	0	157.4			480.4	≦		
	X4	L	0	-157.5	1.100	-579.9	795.4	≦	972.4	OK
		R	0	157.5			480.4	≦		
	X5	L	0	-157.4	1.100	-580.1	795.5	≦	972.4	OK
		R	0	157.6			480.4	≦		
2F	X1	L	0	-163.5	1.100	-634.0	860.9	≦	1022.6	OK
		R	0	158.5			538.9	≦		
	X2	L	0	-158.6	1.100	-637.9	860.2	≦	1022.6	OK
		R	0	163.5			538.2	≦		
	X3	L	0	-157.6	1.100	-579.9	795.4	≦	972.4	OK
		R	0	157.5			480.4	≦		
	X4	L	0	-157.5	1.100	-579.9	795.4	≦	972.4	OK
		R	0	157.5			480.4	≦		
	X5	L	0	-157.5	1.100	-580.0	795.4	≦	972.4	OK
		R	0	157.6			480.4	≦		
1F	X1	L	0	-163.5	1.100	-634.0	860.9	≦	1022.6	OK
		R	0	158.6			538.9	≦		
	X2	L	0	-196.0	1.200	-1494.3	1989.1	≦	4093.8	OK
		R		245.9			1547.3	≦		
	X3	L		-224.9	1.200	-997.3	1421.7	≦	3706.4	OK
		R		217.0			979.8	≦		
	X4	L		-220.9	1.200	-1047.0	1477.4	≦	3806.3	OK
		R		220.9			1035.5	≦		
	X5	L		-217.0	1.200	-1068.6	1499.3	≦	3772.4	OK
		R		224.9			1057.4	≦		
RF	X1	L		-245.9	1.200	-867.0	1286.3	≦	4021.3	OK
		R		196.0			844.4	≦		

Y2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-92.0	1.200	-3.9	96.7	≦	427.4	OK
		R		94.8			90.2	≦		
	X2	L		-101.3	1.200	-0.7	102.1	≦	547.8	OK
		R		101.5			100.6	≦		
	X3	L		-101.4	1.200	0.0	101.4	≦	547.8	OK
		R		101.4			101.4	≦		
	X4	L		-101.5	1.200	0.7	100.6	≦	547.8	OK
		R		101.3			102.1	≦		
	X5	L		-94.8	1.200	3.9	90.2	≦	427.4	OK
		R		92.0			96.7	≦		
12F	X1	L		-134.5	1.200	-2.6	137.6	≦	427.4	OK
		R		135.9			132.7	≦		
	X2	L		-142.8	1.200	-1.0	144.0	≦	547.8	OK
		R		142.9			141.7	≦		
	X3	L		-142.8	1.200	0.0	142.8	≦	547.8	OK
		R		142.8			142.8	≦		
	X4	L		-142.9	1.200	1.0	141.7	≦	547.8	OK
		R		142.8			144.0	≦		
	X5	L		-135.9	1.200	2.6	132.7	≦	427.4	OK
		R		134.5			137.6	≦		
11F	X1	L		-134.4	1.200	-2.2	137.1	≦	427.4	OK
		R		136.0			133.3	≦		
	X2	L		-142.7	1.200	-1.0	143.9	≦	547.8	OK
		R		142.9			141.7	≦		
	X3	L		-142.8	1.200	0.0	142.8	≦	547.8	OK
		R						≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	X3	R	142.8	1.200	0.0	142.8	≦	547.8	OK
	X4	L	-142.9	1.200	1.0	141.7	≦	547.8	OK
		R	142.7			144.0	≦		
	X5	L	-136.0	1.200	2.2	133.3	≦	427.4	OK
		R	134.4			137.1	≦		
10F	X1	L	-152.7	1.200	-6.2	160.1	≦	894.9	OK
		R	156.3			148.9	≦		
	X2	L	-151.3	1.200	-1.3	152.9	≦	847.5	OK
		R	151.1			149.6	≦		
	X3	L	-151.2	1.200	0.0	151.2	≦	847.5	OK
		R	151.2			151.2	≦		
	X4	L	-151.1	1.200	1.3	149.5	≦	847.5	OK
		R	151.3			152.9	≦		
	X5	L	-156.3	1.200	6.2	148.8	≦	894.9	OK
		R	152.7			160.1	≦		
9F	X1	L	-152.7	1.200	-4.8	158.5	≦	894.9	OK
		R	156.2			150.4	≦		
	X2	L	-151.3	1.200	-1.2	152.7	≦	847.5	OK
		R	151.1			149.7	≦		
	X3	L	-151.2	1.200	0.0	151.2	≦	847.5	OK
		R	151.2			151.2	≦		
	X4	L	-151.1	1.200	1.2	149.7	≦	847.5	OK
		R	151.3			152.7	≦		
	X5	L	-156.2	1.200	4.8	150.4	≦	894.9	OK
		R	152.7			158.6	≦		
8F	X1	L	-152.6	1.200	-3.4	156.8	≦	912.7	OK
		R	156.3			152.2	≦		
	X2	L	-154.5	1.200	-0.8	155.4	≦	912.7	OK
		R	154.4			153.5	≦		
	X3	L	-154.5	1.200	0.0	154.5	≦	912.7	OK
		R	154.5			154.5	≦		
	X4	L	-154.4	1.200	0.8	153.5	≦	912.7	OK
		R	154.5			155.4	≦		
	X5	L	-156.3	1.200	3.4	152.2	≦	912.7	OK
		R	152.6			156.8	≦		
7F	X1	L	-152.6	1.200	-2.4	155.6	≦	912.7	OK
		R	156.3			153.4	≦		
	X2	L	-154.5	1.200	-0.8	155.5	≦	912.7	OK
		R	154.4			153.5	≦		
	X3	L	-154.5	1.200	0.0	154.5	≦	912.7	OK
		R	154.5			154.5	≦		
	X4	L	-154.4	1.200	0.8	153.5	≦	912.7	OK
		R	154.5			155.5	≦		
	X5	L	-156.3	1.200	2.5	153.4	≦	912.7	OK
		R	152.6			155.6	≦		
6F	X1	L	-155.3	1.200	-2.0	157.7	≦	972.4	OK
		R	159.7			157.3	≦		
	X2	L	-157.6	1.200	-0.8	158.5	≦	972.4	OK
		R	157.5			156.5	≦		
	X3	L	-157.5	1.200	0.0	157.5	≦	972.4	OK
		R	157.5			157.5	≦		
	X4	L	-157.5	1.200	0.8	156.5	≦	972.4	OK
		R	157.6			158.5	≦		
	X5	L	-159.7	1.200	2.0	157.3	≦	972.4	OK
		R	155.3			157.7	≦		
5F	X1	L	-155.3	1.200	-1.5	157.1	≦	972.4	OK
		R	159.7			158.0	≦		
	X2	L	-157.6	1.200	-0.7	158.5	≦	972.4	OK
		R	157.5			156.6	≦		
	X3	L	-157.5	1.200	0.0	157.5	≦	972.4	OK
		R	157.5			157.5	≦		
	X4	L	-157.5	1.200	0.7	156.6	≦	972.4	OK
		R	157.6			158.5	≦		
	X5	L	-159.7	1.200	1.5	158.0	≦	972.4	OK
		R	155.3			157.1	≦		

Y2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X1	L	-155.2	1.200	-3.2	159.1	972.4	OK
		R	159.8			155.9		
	X2	L	-157.6	1.200	-0.5	158.1	972.4	OK
		R	157.5			156.9		
	X3	L	-157.5	1.200	0.0	157.5	972.4	OK
		R	157.5			157.5		
	X4	L	-157.5	1.200	0.5	156.9	972.4	OK
		R	157.6			158.1		
	X5	L	-159.8	1.200	3.2	155.9	972.4	OK
		R	155.2			159.1		
3F	X1	L	-158.5	1.200	-6.1	165.8	1022.6	OK
		R	163.5			156.2		
	X2	L	-157.6	1.200	-0.2	157.9	972.4	OK
		R	157.4			157.1		
	X3	L	-157.5	1.200	0.0	157.5	972.4	OK
		R	157.5			157.5		
	X4	L	-157.4	1.200	0.2	157.1	972.4	OK
		R	157.6			157.9		
	X5	L	-163.5	1.200	6.1	156.2	1022.6	OK
		R	158.5			165.8		
2F	X1	L	-158.6	1.200	-0.4	159.1	1022.6	OK
		R	163.5			163.0		
	X2	L	-157.6	1.200	-0.1	157.7	972.4	OK
		R	157.5			157.3		
	X3	L	-157.5	1.200	0.0	157.5	972.4	OK
		R	157.5			157.5		
	X4	L	-157.5	1.200	0.2	157.3	972.4	OK
		R	157.6			157.7		
	X5	L	-163.5	1.200	0.4	162.9	1022.6	OK
		R	158.6			159.1		
1F	X1	L	-196.0	1.200	23.2	168.1	3390.8	OK
		R	245.9			273.7		
	X2	L	-224.9	1.200	-6.6	232.8	3390.8	OK
		R	217.0			209.1		
	X3	L	-220.9	1.200	0.0	220.9	3390.8	OK
		R	220.9			220.9		
	X4	L	-217.0	1.200	6.6	209.1	3390.8	OK
		R	224.9			232.8		
	X5	L	-245.9	1.200	-23.2	273.7	3390.8	OK
		R	196.0			168.1		

Y3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L	-92.0	1.200	-7.9	101.6	427.4	OK
		R	94.8			85.3		
	X2	L	-101.3	1.200	-0.5	101.9	547.8	OK
		R	101.5			100.9		
	X3	L	-101.4	1.200	-0.0	101.4	547.8	OK
		R	101.4			101.4		
	X4	L	-101.5	1.200	0.5	100.9	547.8	OK
		R	101.3			101.9		
	X5	L	-94.8	1.200	7.9	85.3	427.4	OK
		R	92.0			101.5		
12F	X1	L	-134.5	1.200	-6.1	141.9	427.4	OK
		R	135.9			128.5		
	X2	L	-142.8	1.200	-1.0	144.0	547.8	OK
		R	142.9			141.6		
	X3	L	-142.8	1.200	-0.0	142.8	547.8	OK
		R	142.8			142.8		
	X4	L	-142.9	1.200	1.0	141.7	547.8	OK
		R	142.8			144.0		
	X5	L	-135.9	1.200	6.1	128.5	427.4	OK
		R	134.5			141.9		
11F	X1	L	-134.4	1.200	-6.2	141.8	427.4	OK
		R	136.0			128.6		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X2	L	-142.7	1.200	-1.0	144.0	≦	547.8 OK
		R	142.9			141.7	≦	
	X3	L	-142.8	1.200	-0.0	142.8	≦	547.8 OK
		R	142.8			142.8	≦	
	X4	L	-142.9	1.200	1.0	141.7	≦	547.8 OK
		R	142.7			144.0	≦	
	X5	L	-136.0	1.200	6.2	128.6	≦	427.4 OK
		R	134.4			141.8	≦	
10F	X1	L	-152.7	1.200	-23.4	180.8	≦	894.9 OK
		R	156.3			128.2	≦	
	X2	L	-151.3	1.200	-0.6	152.0	≦	847.5 OK
		R	151.1			150.4	≦	
	X3	L	-151.2	1.200	-0.0	151.2	≦	847.5 OK
		R	151.2			151.2	≦	
	X4	L	-151.1	1.200	0.6	150.4	≦	847.5 OK
		R	151.3			152.0	≦	
	X5	L	-156.3	1.200	23.4	128.2	≦	894.9 OK
		R	152.7			180.7	≦	
9F	X1	L	-152.7	1.200	-23.2	180.6	≦	894.9 OK
		R	156.2			128.4	≦	
	X2	L	-151.3	1.200	-0.8	152.3	≦	847.5 OK
		R	151.1			150.1	≦	
	X3	L	-151.2	1.200	-0.0	151.2	≦	847.5 OK
		R	151.2			151.2	≦	
	X4	L	-151.1	1.200	0.8	150.1	≦	847.5 OK
		R	151.3			152.3	≦	
	X5	L	-156.2	1.200	23.2	128.4	≦	894.9 OK
		R	152.7			180.6	≦	
8F	X1	L	-152.6	1.200	-22.4	179.6	≦	912.7 OK
		R	156.3			129.4	≦	
	X2	L	-154.5	1.200	-0.9	155.5	≦	912.7 OK
		R	154.4			153.4	≦	
	X3	L	-154.5	1.200	-0.0	154.5	≦	912.7 OK
		R	154.5			154.5	≦	
	X4	L	-154.4	1.200	0.9	153.4	≦	912.7 OK
		R	154.5			155.5	≦	
	X5	L	-156.3	1.200	22.4	129.4	≦	912.7 OK
		R	152.6			179.6	≦	
7F	X1	L	-152.6	1.200	-21.4	178.3	≦	912.7 OK
		R	156.3			130.7	≦	
	X2	L	-154.5	1.200	-0.8	155.5	≦	912.7 OK
		R	154.4			153.4	≦	
	X3	L	-154.5	1.200	-0.0	154.5	≦	912.7 OK
		R	154.5			154.5	≦	
	X4	L	-154.4	1.200	0.8	153.5	≦	912.7 OK
		R	154.5			155.5	≦	
	X5	L	-156.3	1.200	21.4	130.7	≦	912.7 OK
		R	152.6			178.3	≦	
6F	X1	L	-155.3	1.200	-23.0	183.0	≦	972.4 OK
		R	159.7			132.1	≦	
	X2	L	-157.6	1.200	-0.7	158.4	≦	972.4 OK
		R	157.5			156.6	≦	
	X3	L	-157.5	1.200	-0.0	157.5	≦	972.4 OK
		R	157.5			157.5	≦	
	X4	L	-157.5	1.200	0.7	156.6	≦	972.4 OK
		R	157.6			158.4	≦	
	X5	L	-159.7	1.200	23.0	132.1	≦	972.4 OK
		R	155.3			183.0	≦	
5F	X1	L	-155.3	1.200	-21.1	180.6	≦	972.4 OK
		R	159.7			134.4	≦	
	X2	L	-157.6	1.200	-0.6	158.3	≦	972.4 OK
		R	157.5			156.7	≦	
	X3	L	-157.5	1.200	-0.0	157.5	≦	972.4 OK
		R	157.5			157.5	≦	
	X4	L	-157.5	1.200	0.6	156.7	≦	972.4 OK
		R	-			-	≦	

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
5F	X4	R	157.6	1.200	0.6	158.3	≦	972.4	OK
	X5	L	-159.7	1.200	21.1	134.4	≦	972.4	OK
4F	X1	R	155.3	1.200	-18.4	180.6	≦	972.4	OK
		L	-155.2			177.4	≦		
	X2	R	159.8	1.200	-0.5	137.7	≦	972.4	OK
		L	-157.6			158.2	≦		
	X3	R	157.5	1.200	-0.0	156.8	≦	972.4	OK
		L	-157.5			157.5	≦		
	X4	R	157.5	1.200	0.5	157.5	≦	972.4	OK
		L	-157.5			156.9	≦		
	X5	R	157.6	1.200	18.4	158.2	≦	972.4	OK
		L	-159.8			137.7	≦		
3F	X1	R	155.2	1.200	-15.9	177.4	≦	1022.6	OK
		L	-158.5			144.4	≦		
	X2	R	163.5	1.200	-0.3	158.1	≦	972.4	OK
		L	-157.6			157.0	≦		
	X3	R	157.4	1.200	-0.0	157.5	≦	972.4	OK
		L	-157.5			157.5	≦		
	X4	R	157.5	1.200	0.3	157.0	≦	972.4	OK
		L	-157.4			158.1	≦		
	X5	R	157.6	1.200	15.9	144.5	≦	1022.6	OK
		L	-163.5			177.6	≦		
2F	X1	R	158.5	1.200	-11.0	171.7	≦	1022.6	OK
		L	-158.6			150.3	≦		
	X2	R	163.5	1.200	-0.1	157.7	≦	972.4	OK
		L	-157.6			157.3	≦		
	X3	R	157.5	1.200	-0.0	157.5	≦	972.4	OK
		L	-157.5			157.5	≦		
	X4	R	157.5	1.200	0.1	157.3	≦	972.4	OK
		L	-157.5			157.7	≦		
	X5	R	157.6	1.200	11.0	150.3	≦	1022.6	OK
		L	-163.5			171.7	≦		
1F	X1	R	158.6	1.200	-1.3	197.6	≦	3390.8	OK
		L	-196.0			244.3	≦		
	X2	R	245.9	1.200	-0.4	225.4	≦	3390.8	OK
		L	-224.9			216.5	≦		
	X3	R	217.0	1.200	-0.0	220.9	≦	3390.8	OK
		L	-220.9			220.9	≦		
	X4	R	220.9	1.200	0.4	216.5	≦	3390.8	OK
		L	-217.0			225.4	≦		
	X5	R	224.9	1.200	1.3	244.3	≦	3390.8	OK
		L	-245.9			197.6	≦		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	R	-92.0	1.200	-7.8	101.5	≦	427.4	OK
		L	94.8			85.4	≦		
	X2	R	-101.3	1.200	-0.5	101.9	≦	547.8	OK
		L	101.5			100.9	≦		
	X3	R	-101.4	1.200	0.0	101.4	≦	547.8	OK
		L	101.4			101.4	≦		
	X4	R	-101.5	1.200	0.5	100.9	≦	547.8	OK
		L	101.3			101.9	≦		
	X5	R	-94.8	1.200	7.8	85.4	≦	427.4	OK
		L	92.0			101.5	≦		
12F	X1	R	-134.5	1.200	-6.1	141.8	≦	427.4	OK
		L	135.9			128.6	≦		
	X2	R	-142.8	1.200	-1.0	144.0	≦	547.8	OK
		L	142.9			141.7	≦		
	X3	R	-142.8	1.200	0.0	142.8	≦	547.8	OK
		L	142.8			142.8	≦		
	X4	R	-142.9	1.200	1.0	141.7	≦	547.8	OK
		L	142.8			144.0	≦		
	X5	R	-135.9	1.200	6.1	128.6	≦	427.4	OK
		L	135.9			141.8	≦		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X5	R		134.5	1.200	6.1	141.8	$\leq$	427.4	OK
11F	X1	L		-134.4	1.200	-6.1	141.7	$\leq$	427.4	OK
		R		136.0			128.7	$\leq$		
	X2	L		-142.7	1.200	-1.0	144.0	$\leq$	547.8	OK
		R		142.9			141.7	$\leq$		
	X3	L		-142.8	1.200	0.0	142.8	$\leq$	547.8	OK
		R		142.8			142.8	$\leq$		
	X4	L		-142.9	1.200	1.0	141.7	$\leq$	547.8	OK
		R		142.7			144.0	$\leq$		
	X5	L		-136.0	1.200	6.1	128.7	$\leq$	427.4	OK
		R		134.4			141.7	$\leq$		
10F	X1	L		-152.7	1.200	-23.1	180.4	$\leq$	894.9	OK
		R		156.3			128.5	$\leq$		
	X2	L		-151.3	1.200	-0.6	152.0	$\leq$	847.5	OK
		R		151.1			150.4	$\leq$		
	X3	L		-151.2	1.200	0.0	151.2	$\leq$	847.5	OK
		R		151.2			151.2	$\leq$		
	X4	L		-151.1	1.200	0.6	150.4	$\leq$	847.5	OK
		R		151.3			152.0	$\leq$		
	X5	L		-156.3	1.200	23.1	128.5	$\leq$	894.9	OK
		R		152.7			180.4	$\leq$		
9F	X1	L		-152.7	1.200	-22.9	180.3	$\leq$	894.9	OK
		R		156.2			128.7	$\leq$		
	X2	L		-151.3	1.200	-0.8	152.3	$\leq$	847.5	OK
		R		151.1			150.2	$\leq$		
	X3	L		-151.2	1.200	0.0	151.2	$\leq$	847.5	OK
		R		151.2			151.2	$\leq$		
	X4	L		-151.1	1.200	0.8	150.2	$\leq$	847.5	OK
		R		151.3			152.3	$\leq$		
	X5	L		-156.2	1.200	22.9	128.7	$\leq$	894.9	OK
		R		152.7			180.3	$\leq$		
8F	X1	L		-152.6	1.200	-22.2	179.3	$\leq$	912.7	OK
		R		156.3			129.6	$\leq$		
	X2	L		-154.5	1.200	-0.9	155.5	$\leq$	912.7	OK
		R		154.4			153.4	$\leq$		
	X3	L		-154.5	1.200	0.0	154.5	$\leq$	912.7	OK
		R		154.5			154.5	$\leq$		
	X4	L		-154.4	1.200	0.9	153.4	$\leq$	912.7	OK
		R		154.5			155.5	$\leq$		
	X5	L		-156.3	1.200	22.2	129.6	$\leq$	912.7	OK
		R		152.6			179.3	$\leq$		
7F	X1	L		-152.6	1.200	-21.2	178.0	$\leq$	912.7	OK
		R		156.3			130.9	$\leq$		
	X2	L		-154.5	1.200	-0.8	155.5	$\leq$	912.7	OK
		R		154.4			153.5	$\leq$		
	X3	L		-154.5	1.200	0.0	154.5	$\leq$	912.7	OK
		R		154.5			154.5	$\leq$		
	X4	L		-154.4	1.200	0.8	153.5	$\leq$	912.7	OK
		R		154.5			155.5	$\leq$		
	X5	L		-156.3	1.200	21.2	130.9	$\leq$	912.7	OK
		R		152.6			178.0	$\leq$		
6F	X1	L		-155.3	1.200	-22.8	182.7	$\leq$	972.4	OK
		R		159.7			132.3	$\leq$		
	X2	L		-157.6	1.200	-0.7	158.4	$\leq$	972.4	OK
		R		157.5			156.6	$\leq$		
	X3	L		-157.5	1.200	0.0	157.5	$\leq$	972.4	OK
		R		157.5			157.5	$\leq$		
	X4	L		-157.5	1.200	0.7	156.6	$\leq$	972.4	OK
		R		157.6			158.4	$\leq$		
	X5	L		-159.7	1.200	22.8	132.3	$\leq$	972.4	OK
		R		155.3			182.7	$\leq$		
5F	X1	L		-155.3	1.200	-21.0	180.5	$\leq$	972.4	OK
		R		159.7			134.5	$\leq$		
	X2	L		-157.6	1.200	-0.6	158.3	$\leq$	972.4	OK
		R		157.5			156.7	$\leq$		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X3	L	-157.5	1.200	0.0	157.5	972.4	OK
		R	157.5			157.5		
	X4	L	-157.5	1.200	0.6	156.7	972.4	OK
		R	157.6			158.3		
	X5	L	-159.7	1.200	21.0	134.5	972.4	OK
		R	155.3			180.5		
4F	X1	L	-155.2	1.200	-18.4	177.3	972.4	OK
		R	159.8			137.7		
	X2	L	-157.6	1.200	-0.5	158.2	972.4	OK
		R	157.5			156.9		
	X3	L	-157.5	1.200	0.0	157.5	972.4	OK
		R	157.5			157.5		
	X4	L	-157.5	1.200	0.5	156.9	972.4	OK
		R	157.6			158.2		
	X5	L	-159.8	1.200	18.4	137.7	972.4	OK
		R	155.2			177.3		
3F	X1	L	-158.5	1.200	-15.9	177.6	1022.6	OK
		R	163.5			144.4		
	X2	L	-157.6	1.200	-0.3	158.0	972.4	OK
		R	157.4			157.0		
	X3	L	-157.5	1.200	0.0	157.5	972.4	OK
		R	157.5			157.5		
	X4	L	-157.4	1.200	0.3	157.0	972.4	OK
		R	157.6			158.1		
	X5	L	-163.5	1.200	15.9	144.4	1022.6	OK
		R	158.5			177.6		
2F	X1	L	-158.6	1.200	-11.0	171.8	1022.6	OK
		R	163.5			150.2		
	X2	L	-157.6	1.200	-0.1	157.7	972.4	OK
		R	157.5			157.3		
	X3	L	-157.5	1.200	0.0	157.5	972.4	OK
		R	157.5			157.5		
	X4	L	-157.5	1.200	0.1	157.3	972.4	OK
		R	157.6			157.7		
	X5	L	-163.5	1.200	11.0	150.2	1022.6	OK
		R	158.6			171.8		
1F	X1	L	-196.0	1.200	-1.3	197.6	3390.8	OK
		R	245.9			244.3		
	X2	L	-224.9	1.200	-0.4	225.4	3390.8	OK
		R	217.0			216.5		
	X3	L	-220.9	1.200	0.0	220.9	3390.8	OK
		R	220.9			220.9		
	X4	L	-217.0	1.200	0.4	216.5	3390.8	OK
		R	224.9			225.4		
	X5	L	-245.9	1.200	1.3	244.3	3390.8	OK
		R	196.0			197.6		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L	-92.0	1.200	-3.7	96.5	427.4	OK
		R	94.8			90.3		
	X2	L	-101.3	1.200	-0.7	102.1	547.8	OK
		R	101.5			100.6		
	X3	L	-101.4	1.200	-0.0	101.4	547.8	OK
		R	101.4			101.4		
	X4	L	-101.5	1.200	0.7	100.6	547.8	OK
		R	101.3			102.1		
	X5	L	-94.8	1.200	3.7	90.3	427.4	OK
		R	92.0			96.5		
12F	X1	L	-134.5	1.200	-2.5	137.5	427.4	OK
		R	135.9			132.8		
	X2	L	-142.8	1.200	-1.0	144.0	547.8	OK
		R	142.9			141.7		
	X3	L	-142.8	1.200	-0.0	142.8	547.8	OK
		R	142.8			142.8		

Y3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X4	L	-142.9	1.200	1.0	141.7	547.8	OK
		R	142.8			144.0		
	X5	L	-135.9	1.200	2.5	132.8	427.4	OK
		R	134.5			137.5		
11F	X1	L	-134.4	1.200	-2.2	137.0	427.4	OK
		R	136.0			133.4		
	X2	L	-142.7	1.200	-1.0	143.9	547.8	OK
		R	142.9			141.7		
	X3	L	-142.8	1.200	-0.0	142.8	547.8	OK
		R	142.8			142.8		
	X4	L	-142.9	1.200	1.0	141.7	547.8	OK
		R	142.7			143.9		
	X5	L	-136.0	1.200	2.2	133.4	427.4	OK
		R	134.4			137.0		
10F	X1	L	-152.7	1.200	-5.9	159.7	894.9	OK
		R	156.3			149.2		
	X2	L	-151.3	1.200	-1.3	152.9	847.5	OK
		R	151.1			149.6		
	X3	L	-151.2	1.200	-0.0	151.2	847.5	OK
		R	151.2			151.2		
	X4	L	-151.1	1.200	1.3	149.6	847.5	OK
		R	151.3			152.9		
	X5	L	-156.3	1.200	5.9	149.2	894.9	OK
		R	152.7			159.7		
9F	X1	L	-152.7	1.200	-4.6	158.2	894.9	OK
		R	156.2			150.7		
	X2	L	-151.3	1.200	-1.2	152.7	847.5	OK
		R	151.1			149.7		
	X3	L	-151.2	1.200	-0.0	151.2	847.5	OK
		R	151.2			151.2		
	X4	L	-151.1	1.200	1.2	149.7	847.5	OK
		R	151.3			152.7		
	X5	L	-156.2	1.200	4.6	150.7	894.9	OK
		R	152.7			158.2		
8F	X1	L	-152.6	1.200	-3.2	156.4	912.7	OK
		R	156.3			152.5		
	X2	L	-154.5	1.200	-0.8	155.4	912.7	OK
		R	154.4			153.5		
	X3	L	-154.5	1.200	-0.0	154.5	912.7	OK
		R	154.5			154.5		
	X4	L	-154.4	1.200	0.8	153.5	912.7	OK
		R	154.5			155.4		
	X5	L	-156.3	1.200	3.2	152.5	912.7	OK
		R	152.6			156.4		
7F	X1	L	-152.6	1.200	-2.2	155.3	912.7	OK
		R	156.3			153.7		
	X2	L	-154.5	1.200	-0.8	155.5	912.7	OK
		R	154.4			153.4		
	X3	L	-154.5	1.200	-0.0	154.5	912.7	OK
		R	154.5			154.5		
	X4	L	-154.4	1.200	0.8	153.4	912.7	OK
		R	154.5			155.5		
	X5	L	-156.3	1.200	2.2	153.7	912.7	OK
		R	152.6			155.3		
6F	X1	L	-155.3	1.200	-1.8	157.4	972.4	OK
		R	159.7			157.6		
	X2	L	-157.6	1.200	-0.8	158.6	972.4	OK
		R	157.5			156.5		
	X3	L	-157.5	1.200	-0.0	157.5	972.4	OK
		R	157.5			157.5		
	X4	L	-157.5	1.200	0.8	156.5	972.4	OK
		R	157.6			158.6		
	X5	L	-159.7	1.200	1.8	157.6	972.4	OK
		R	155.3			157.4		
5F	X1	L	-155.3	1.200	-1.5	157.1	972.4	OK

Y3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X1	R	159.7	1.200	-1.5	158.0	972.4	OK
		L	-157.6			158.5		
	X2	R	157.5	1.200	-0.7	156.6	972.4	OK
		L	-157.5			157.5		
	X3	R	157.5	1.200	-0.0	157.5	972.4	OK
		L	-157.5			156.6		
	X4	R	157.6	1.200	0.7	158.5	972.4	OK
		L	-159.7			158.0		
	X5	R	155.3	1.200	1.5	157.1	972.4	OK
		L	-155.2			159.4		
4F	X1	R	159.8	1.200	-3.4	155.7	972.4	OK
		L	-157.6			158.1		
	X2	R	157.5	1.200	-0.5	156.9	972.4	OK
		L	-157.5			157.5		
	X3	R	157.5	1.200	-0.0	157.5	972.4	OK
		L	-157.5			156.9		
	X4	R	157.6	1.200	0.5	158.1	972.4	OK
		L	-159.8			155.7		
	X5	R	155.2	1.200	3.4	159.4	972.4	OK
		L	-158.5			166.3		
3F	X1	R	163.5	1.200	-6.5	155.7	1022.6	OK
		L	-157.6			157.8		
	X2	R	157.4	1.200	-0.2	157.2	972.4	OK
		L	-157.5			157.5		
	X3	R	157.5	1.200	-0.0	157.5	972.4	OK
		L	-157.4			157.2		
	X4	R	157.6	1.200	0.2	157.8	972.4	OK
		L	-163.5			155.7		
	X5	R	158.5	1.200	6.5	166.3	1022.6	OK
		L	-158.6			159.7		
2F	X1	R	163.5	1.200	-0.9	162.4	1022.6	OK
		L	-157.6			157.6		
	X2	R	157.5	1.200	-0.1	157.4	972.4	OK
		L	-157.5			157.5		
	X3	R	157.5	1.200	-0.0	157.5	972.4	OK
		L	-157.5			157.4		
	X4	R	157.6	1.200	0.1	157.6	972.4	OK
		L	-163.5			162.4		
	X5	R	158.6	1.200	0.9	159.7	1022.6	OK
		L	-196.0			168.1		
1F	X1	R	245.9	1.200	23.2	273.7	3390.8	OK
		L	-224.9			232.8		
	X2	R	217.0	1.200	-6.6	209.1	3390.8	OK
		L	-220.9			220.9		
	X3	R	220.9	1.200	0.0	220.9	3390.8	OK
		L	-217.0			209.1		
	X4	R	224.9	1.200	6.6	232.8	3390.8	OK
		L	-245.9			273.7		
	X5	R	196.0	1.200	-23.2	168.1	3390.8	OK
		L	-196.0			168.1		

U-5.2.2 RC柱部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL : 長期せん断力 (kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu : 柱のせん断耐力 (kN)

n : 部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X1	T	-88.1	1.250	-63.0	166.8	1569.8	OK
		B	-88.1			166.8		
	X2	T	-3.7	1.250	481.4	598.1	1484.2	OK
		B	-3.7			598.1		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X3	T	0.1	1.250	645.1	806.5	1562.9	OK
		B	0.1			806.5	1562.9	
	X4	T	-0.1	1.250	645.4	806.6	1562.9	OK
		B	-0.1			806.6	1562.9	
	X5	T	3.7	1.250	470.6	591.9	1493.8	OK
		B	3.7			591.9	1493.8	
	X6	T	88.1	1.250	-171.9	126.8	1598.4	OK
		B	88.1			126.8	1598.4	
11F	X1	T	-66.4	1.250	380.8	409.6	1588.2	OK
		B	-66.4			409.6	1588.2	
	X2	T	-3.1	1.250	653.6	813.8	1536.2	OK
		B	-3.1			813.8	1536.2	
	X3	T	0.1	1.250	743.5	929.4	1604.9	OK
		B	0.1			929.4	1604.9	
	X4	T	-0.1	1.250	743.6	929.4	1604.9	OK
		B	-0.1			929.4	1604.9	
	X5	T	3.1	1.250	649.8	815.4	1548.5	OK
		B	3.1			815.4	1548.5	
	X6	T	66.4	1.250	299.7	441.1	1645.2	OK
		B	66.4			441.1	1645.2	
10F	X1	T	-70.3	1.250	442.6	482.9	1598.2	OK
		B	-70.3			482.9	1598.2	
	X2	T	-0.1	1.250	956.2	1195.1	1858.1	OK
		B	-0.1			1195.1	1858.1	
	X3	T	-0.0	1.250	1001.4	1251.8	1865.1	OK
		B	-0.0			1251.8	1865.1	
	X4	T	0.0	1.250	1001.4	1251.8	1865.1	OK
		B	0.0			1251.8	1865.1	
	X5	T	0.1	1.250	952.0	1190.1	1867.6	OK
		B	0.1			1190.1	1867.6	
	X6	T	70.3	1.250	349.9	507.7	1684.6	OK
		B	70.3			507.7	1684.6	
9F	X1	T	-78.9	1.250	659.3	745.2	1679.4	OK
		B	-78.9			745.2	1679.4	
	X2	T	3.5	1.250	1151.6	1443.1	1983.1	OK
		B	3.5			1443.1	1983.1	
	X3	T	-0.1	1.250	1150.8	1438.4	1990.4	OK
		B	-0.1			1438.4	1990.4	
	X4	T	0.1	1.250	1150.6	1438.3	1990.4	OK
		B	0.1			1438.3	1990.4	
	X5	T	-3.5	1.250	1162.7	1449.9	1999.5	OK
		B	-3.5			1449.9	1999.5	
	X6	T	78.9	1.250	555.9	773.8	1828.2	OK
		B	78.9			773.8	1828.2	
8F	X1	T	-76.6	1.250	736.6	844.2	1803.4	OK
		B	-76.6			844.2	1803.4	
	X2	T	2.3	1.250	1357.1	1698.6	2630.7	OK
		B	2.3			1698.6	2630.7	
	X3	T	-0.1	1.250	1360.4	1700.5	2638.5	OK
		B	-0.1			1700.5	2638.5	
	X4	T	0.1	1.250	1360.3	1700.5	2638.5	OK
		B	0.1			1700.5	2638.5	
	X5	T	-2.3	1.250	1362.3	1700.7	2648.3	OK
		B	-2.3			1700.7	2648.3	
	X6	T	76.6	1.250	664.0	906.6	1932.4	OK
		B	76.6			906.6	1932.4	
7F	X1	T	-76.9	1.250	852.3	988.5	1985.5	OK
		B	-76.9			988.5	1985.5	
	X2	T	1.5	1.250	1519.7	1901.2	2807.4	OK
		B	1.5			1901.2	2807.4	
	X3	T	-0.0	1.250	1532.3	1915.3	2825.1	OK
		B	-0.0			1915.3	2825.1	
	X4	T	0.0	1.250	1532.2	1915.3	2825.1	OK
		B	0.0			1915.3	2825.1	
	X5	T	-1.5	1.250	1523.1	1902.4	2825.0	OK
		B	-1.5			1902.4	2825.0	

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
7F	X5	B	-1.5	1.250	1523.1	1902.4	2825.0	OK
	X6	B	76.9	1.250	793.3	1068.5	2140.7	OK
6F	X1	T	-76.4	1.250	959.1	1122.5	2451.6	OK
		B	-76.4			1122.5		
	X2	T	1.8	1.250	1689.8	2114.0	3251.5	OK
		B	1.8			2114.0		
	X3	T	-0.1	1.250	1647.0	2058.6	3220.5	OK
		B	-0.1			2058.6		
	X4	T	0.1	1.250	1646.9	2058.7	3220.5	OK
		B	0.1			2058.7		
	X5	T	-1.8	1.250	1698.5	2121.4	3269.0	OK
		B	-1.8			2121.4		
	X6	T	76.4	1.250	922.1	1229.0	2580.1	OK
		B	76.4			1229.0		
5F	X1	T	-77.8	1.250	1025.9	1204.5	2699.6	OK
		B	-77.8			1204.5		
	X2	T	2.0	1.250	1860.3	2327.4	3691.5	OK
		B	2.0			2327.4		
	X3	T	-0.1	1.250	1776.9	2221.0	3683.1	OK
		B	-0.1			2221.0		
	X4	T	0.1	1.250	1776.6	2220.8	3683.0	OK
		B	0.1			2220.8		
	X5	T	-2.0	1.250	1870.2	2335.7	3710.8	OK
		B	-2.0			2335.7		
	X6	T	77.8	1.250	975.8	1297.7	2893.0	OK
		B	77.8			1297.7		
4F	X1	T	-77.3	1.250	1070.0	1260.2	2933.2	OK
		B	-77.3			1260.2		
	X2	T	1.8	1.250	1960.1	2451.9	3867.3	OK
		B	1.8			2451.9		
	X3	T	-0.0	1.250	1889.2	2361.5	3875.6	OK
		B	-0.0			2361.5		
	X4	T	0.0	1.250	1889.8	2362.3	3875.6	OK
		B	0.0			2362.3		
	X5	T	-1.8	1.250	1963.0	2452.0	3882.6	OK
		B	-1.8			2452.0		
	X6	T	77.3	1.250	1143.9	1507.2	3304.8	OK
		B	77.3			1507.2		
3F	X1	T	-78.5	1.250	1175.8	1391.2	2641.6	OK
		B	-78.5			1391.2		
	X2	T	3.1	1.250	2082.1	2605.7	3682.1	OK
		B	3.1			2605.7		
	X3	T	-0.2	1.250	2010.2	2512.6	3651.2	OK
		B	-0.2			2512.6		
	X4	T	0.2	1.250	2007.3	2509.3	3651.7	OK
		B	0.2			2509.3		
	X5	T	-3.1	1.250	2106.4	2629.8	3680.3	OK
		B	-3.1			2629.8		
	X6	T	78.5	1.250	1073.4	1420.4	3005.3	OK
		B	78.5			1420.4		
2F	X1	T	-76.7	1.250	1064.2	1253.5	2236.2	OK
		B	-76.7			1253.5		
	X2	T	2.7	1.250	2131.6	2667.2	3306.2	OK
		B	2.7			2667.2		
	X3	T	0.2	1.250	2011.5	2514.6	3273.5	OK
		B	0.2			2514.6		
	X4	T	-0.2	1.250	2022.7	2528.1	3273.7	OK
		B	-0.2			2528.1		
	X5	T	-2.7	1.250	2046.1	2554.8	3303.0	OK
		B	-2.7			2554.8		
	X6	T	76.7	1.250	1638.4	2124.7	2747.5	OK
		B	76.7			2124.7		
1F	X1	T	-74.4	1.250	868.8	1011.7	1959.6	OK
		B	-74.4			1011.7		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X2	T		7.8	1.250	2247.6	2817.4	≦	3039.4	OK
		B	0	7.8			2817.4	≦		
	X3	T		-1.2	1.250	2234.7	2792.3	≦	3026.9	OK
		B	0	-1.2			2792.3	≦		
	X4	T		1.2	1.250	2223.5	2780.5	≦	3023.0	OK
		B	0	1.2			2780.5	≦		
	X5	T		-7.8	1.250	2328.1	2902.2	≦	3061.0	OK
		B	0	-7.8			2902.2	≦		
	X6	T		74.4	1.250	1377.7	1796.6	≦	2735.5	OK
		B	0	74.4			1796.6	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X1	T		-88.1	1.250	-63.0	166.8	≦	1569.8	OK
		B		-88.1			166.8	≦		
	X2	T		-3.7	1.250	481.7	598.4	≦	1484.0	OK
		B		-3.7			598.4	≦		
	X3	T		0.1	1.250	645.4	806.8	≦	1562.9	OK
		B		0.1			806.8	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	645.6	806.9	≦	1562.9	OK
		B		-0.1			806.9	≦		
	X5	T		3.7	1.250	470.7	592.1	≦	1493.6	OK
		B		3.7			592.1	≦		
	X6	T		88.1	1.250	-171.9	126.8	≦	1598.4	OK
		B		88.1			126.8	≦		
11F	X1	T		-66.4	1.250	380.9	409.6	≦	1588.2	OK
		B		-66.4			409.6	≦		
	X2	T		-3.1	1.250	653.4	813.6	≦	1536.0	OK
		B		-3.1			813.6	≦		
	X3	T		0.1	1.250	743.3	929.2	≦	1604.8	OK
		B		0.1			929.2	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	743.4	929.2	≦	1604.8	OK
		B		-0.1			929.2	≦		
	X5	T		3.1	1.250	649.7	815.3	≦	1548.3	OK
		B		3.1			815.3	≦		
	X6	T		66.4	1.250	299.8	441.1	≦	1645.2	OK
		B		66.4			441.1	≦		
10F	X1	T		-70.3	1.250	442.6	483.0	≦	1598.2	OK
		B		-70.3			483.0	≦		
	X2	T		-0.1	1.250	956.2	1195.2	≦	1858.1	OK
		B		-0.1			1195.2	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1001.4	1251.7	≦	1865.1	OK
		B		-0.0			1251.7	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1001.4	1251.7	≦	1865.1	OK
		B		0.0			1251.7	≦		
	X5	T		0.1	1.250	952.0	1190.1	≦	1867.6	OK
		B		0.1			1190.1	≦		
	X6	T		70.3	1.250	350.0	507.7	≦	1684.6	OK
		B		70.3			507.7	≦		
9F	X1	T		-78.9	1.250	659.3	745.2	≦	1679.4	OK
		B		-78.9			745.2	≦		
	X2	T		3.5	1.250	1151.5	1443.0	≦	1983.0	OK
		B		3.5			1443.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1150.8	1438.4	≦	1990.4	OK
		B		-0.1			1438.4	≦		
	X4	T		0.1	1.250	1150.6	1438.3	≦	1990.4	OK
		B		0.1			1438.3	≦		
	X5	T		-3.5	1.250	1162.7	1449.8	≦	1999.5	OK
		B		-3.5			1449.8	≦		
	X6	T		78.9	1.250	555.9	773.8	≦	1828.2	OK
		B		78.9			773.8	≦		
8F	X1	T		-76.6	1.250	736.7	844.3	≦	1803.4	OK
		B		-76.6			844.3	≦		
	X2	T		2.3	1.250	1357.0	1698.6	≦	2630.7	OK
		B		2.3			1698.6	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
8F	X3	T	-0.1	1.250	1360.4	1700.4	2638.4	OK
		B	-0.1			1700.4		
	X4	T	0.1	1.250	1360.3	1700.4	2638.5	OK
		B	0.1			1700.4		
	X5	T	-2.3	1.250	1362.3	1700.6	2648.3	OK
		B	-2.3			1700.6		
	X6	T	76.6	1.250	664.0	906.6	1932.4	OK
		B	76.6			906.6		
7F	X1	T	-76.9	1.250	852.3	988.5	1985.6	OK
		B	-76.9			988.5		
	X2	T	1.5	1.250	1519.7	1901.1	2807.4	OK
		B	1.5			1901.1		
	X3	T	-0.0	1.250	1532.2	1915.3	2825.1	OK
		B	-0.0			1915.3		
	X4	T	0.0	1.250	1532.2	1915.2	2825.1	OK
		B	0.0			1915.2		
	X5	T	-1.5	1.250	1523.1	1902.4	2825.0	OK
		B	-1.5			1902.4		
	X6	T	76.9	1.250	793.3	1068.5	2140.7	OK
		B	76.9			1068.5		
6F	X1	T	-76.4	1.250	959.0	1122.4	2451.5	OK
		B	-76.4			1122.4		
	X2	T	1.8	1.250	1689.8	2114.0	3251.5	OK
		B	1.8			2114.0		
	X3	T	-0.1	1.250	1646.9	2058.6	3220.6	OK
		B	-0.1			2058.6		
	X4	T	0.1	1.250	1646.9	2058.6	3220.6	OK
		B	0.1			2058.6		
	X5	T	-1.8	1.250	1698.5	2121.3	3269.1	OK
		B	-1.8			2121.3		
	X6	T	76.4	1.250	922.1	1229.0	2580.0	OK
		B	76.4			1229.0		
5F	X1	T	-77.8	1.250	1025.9	1204.6	2699.4	OK
		B	-77.8			1204.6		
	X2	T	2.0	1.250	1860.3	2327.4	3691.6	OK
		B	2.0			2327.4		
	X3	T	-0.1	1.250	1776.9	2221.1	3683.3	OK
		B	-0.1			2221.1		
	X4	T	0.1	1.250	1776.6	2220.8	3683.1	OK
		B	0.1			2220.8		
	X5	T	-2.0	1.250	1870.2	2335.7	3711.0	OK
		B	-2.0			2335.7		
	X6	T	77.8	1.250	975.8	1297.6	2892.8	OK
		B	77.8			1297.6		
4F	X1	T	-77.3	1.250	1070.0	1260.2	2932.8	OK
		B	-77.3			1260.2		
	X2	T	1.8	1.250	1960.1	2452.0	3867.6	OK
		B	1.8			2452.0		
	X3	T	-0.0	1.250	1889.4	2361.7	3876.1	OK
		B	-0.0			2361.7		
	X4	T	0.0	1.250	1890.0	2362.5	3876.1	OK
		B	0.0			2362.5		
	X5	T	-1.8	1.250	1963.2	2452.1	3883.1	OK
		B	-1.8			2452.1		
	X6	T	77.3	1.250	1143.8	1507.1	3304.7	OK
		B	77.3			1507.1		
3F	X1	T	-78.5	1.250	1176.0	1391.4	2640.9	OK
		B	-78.5			1391.4		
	X2	T	3.1	1.250	2082.4	2606.1	3682.3	OK
		B	3.1			2606.1		
	X3	T	-0.2	1.250	2010.5	2513.0	3651.4	OK
		B	-0.2			2513.0		
	X4	T	0.2	1.250	2007.6	2509.7	3652.0	OK
		B	0.2			2509.7		
	X5	T	-3.1	1.250	2106.7	2630.3	3680.6	OK
		B	-3.1			2630.3		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X5	B	-3.1	1.250	2106.7	2630.3	3680.6	OK
	X6	B	78.5	1.250	1073.8	1420.7	3004.8	OK
2F	X1	T	-76.7	1.250	1062.2	1251.0	2235.4	OK
		B	-76.7			1251.0		
	X2	T	2.7	1.250	2129.9	2665.2	3306.6	OK
		B	2.7			2665.2		
	X3	T	0.2	1.250	2009.8	2512.4	3273.9	OK
		B	0.2			2512.4		
	X4	T	-0.2	1.250	2021.0	2526.0	3274.3	OK
		B	-0.2			2526.0		
	X5	T	-2.7	1.250	2044.4	2552.7	3303.6	OK
		B	-2.7			2552.7		
	X6	T	76.7	1.250	1636.8	2122.7	2746.7	OK
		B	76.7			2122.7		
1F	X1	T	-74.4	1.250	868.5	1011.2	1960.6	OK
		B	-74.4			1011.2		
	X2	T	7.8	1.250	2247.1	2816.8	3037.7	OK
		B	7.8			2816.8		
	X3	T	-1.2	1.250	2234.4	2791.8	3025.3	OK
		B	-1.2			2791.8		
	X4	T	1.2	1.250	2223.1	2780.1	3021.5	OK
		B	1.2			2780.1		
	X5	T	-7.8	1.250	2327.8	2901.9	3059.5	OK
		B	-7.8			2901.9		
	X6	T	74.4	1.250	1378.3	1797.2	2734.3	OK
		B	74.4			1797.2		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X1	T	-88.1	1.250	171.9	126.8	1598.4	OK
		B	-88.1			126.8		
	X2	T	-3.7	1.250	-470.6	591.9	1493.8	OK
		B	-3.7			591.9		
	X3	T	0.1	1.250	-645.4	806.6	1562.9	OK
		B	0.1			806.6		
	X4	T	-0.1	1.250	-645.1	806.5	1562.9	OK
		B	-0.1			806.5		
	X5	T	3.7	1.250	-481.4	598.1	1484.2	OK
		B	3.7			598.1		
	X6	T	88.1	1.250	63.0	166.8	1569.8	OK
		B	88.1			166.8		
11F	X1	T	-66.4	1.250	-299.7	441.1	1645.2	OK
		B	-66.4			441.1		
	X2	T	-3.1	1.250	-649.8	815.4	1548.5	OK
		B	-3.1			815.4		
	X3	T	0.1	1.250	-743.6	929.4	1604.9	OK
		B	0.1			929.4		
	X4	T	-0.1	1.250	-743.5	929.4	1604.9	OK
		B	-0.1			929.4		
	X5	T	3.1	1.250	-653.6	813.8	1536.2	OK
		B	3.1			813.8		
	X6	T	66.4	1.250	-380.8	409.6	1588.2	OK
		B	66.4			409.6		
10F	X1	T	-70.3	1.250	-349.9	507.7	1684.6	OK
		B	-70.3			507.7		
	X2	T	-0.1	1.250	-952.0	1190.1	1867.6	OK
		B	-0.1			1190.1		
	X3	T	-0.0	1.250	-1001.4	1251.8	1865.1	OK
		B	-0.0			1251.8		
	X4	T	0.0	1.250	-1001.4	1251.8	1865.1	OK
		B	0.0			1251.8		
	X5	T	0.1	1.250	-956.2	1195.1	1858.1	OK
		B	0.1			1195.1		
	X6	T	70.3	1.250	-442.6	482.9	1598.2	OK
		B	70.3			482.9		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X6	B	70.3	1.250	-442.6	482.9	≦	1598.2	OK
9F	X1	T	-78.9	1.250	-555.9	773.8	≦	1828.2	OK
		B	-78.9			773.8	≦		
	X2	T	3.5	1.250	-1162.7	1449.8	≦	1999.5	OK
		B	3.5			1449.8	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1150.6	1438.3	≦	1990.4	OK
		B	-0.1			1438.3	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-1150.8	1438.4	≦	1990.4	OK
		B	0.1			1438.4	≦		
	X5	T	-3.5	1.250	-1151.6	1443.1	≦	1983.1	OK
		B	-3.5			1443.1	≦		
	X6	T	78.9	1.250	-659.3	745.2	≦	1679.4	OK
		B	78.9			745.2	≦		
8F	X1	T	-76.6	1.250	-664.0	906.6	≦	1932.4	OK
		B	-76.6			906.6	≦		
	X2	T	2.3	1.250	-1362.3	1700.7	≦	2648.3	OK
		B	2.3			1700.7	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1360.3	1700.5	≦	2638.5	OK
		B	-0.1			1700.5	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-1360.4	1700.5	≦	2638.5	OK
		B	0.1			1700.5	≦		
	X5	T	-2.3	1.250	-1357.1	1698.6	≦	2630.7	OK
		B	-2.3			1698.6	≦		
	X6	T	76.6	1.250	-736.6	844.2	≦	1803.4	OK
		B	76.6			844.2	≦		
7F	X1	T	-76.9	1.250	-793.3	1068.5	≦	2140.7	OK
		B	-76.9			1068.5	≦		
	X2	T	1.5	1.250	-1523.1	1902.4	≦	2825.0	OK
		B	1.5			1902.4	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1532.2	1915.3	≦	2825.1	OK
		B	-0.0			1915.3	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1532.3	1915.3	≦	2825.1	OK
		B	0.0			1915.3	≦		
	X5	T	-1.5	1.250	-1519.7	1901.2	≦	2807.4	OK
		B	-1.5			1901.2	≦		
	X6	T	76.9	1.250	-852.3	988.5	≦	1985.5	OK
		B	76.9			988.5	≦		
6F	X1	T	-76.4	1.250	-922.1	1229.0	≦	2580.1	OK
		B	-76.4			1229.0	≦		
	X2	T	1.8	1.250	-1698.5	2121.4	≦	3269.0	OK
		B	1.8			2121.4	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1646.9	2058.7	≦	3220.5	OK
		B	-0.1			2058.7	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-1647.0	2058.6	≦	3220.5	OK
		B	0.1			2058.6	≦		
	X5	T	-1.8	1.250	-1689.8	2114.0	≦	3251.5	OK
		B	-1.8			2114.0	≦		
	X6	T	76.4	1.250	-959.1	1122.5	≦	2451.6	OK
		B	76.4			1122.5	≦		
5F	X1	T	-77.8	1.250	-975.8	1297.6	≦	2893.0	OK
		B	-77.8			1297.6	≦		
	X2	T	2.0	1.250	-1870.2	2335.7	≦	3710.8	OK
		B	2.0			2335.7	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1776.6	2220.8	≦	3683.0	OK
		B	-0.1			2220.8	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-1776.9	2221.0	≦	3683.1	OK
		B	0.1			2221.0	≦		
	X5	T	-2.0	1.250	-1860.3	2327.4	≦	3691.5	OK
		B	-2.0			2327.4	≦		
	X6	T	77.8	1.250	-1025.9	1204.5	≦	2699.6	OK
		B	77.8			1204.5	≦		
4F	X1	T	-77.3	1.250	-1143.9	1507.2	≦	3304.8	OK
		B	-77.3			1507.2	≦		
	X2	T	1.8	1.250	-1963.0	2452.0	≦	3882.6	OK
		B	1.8			2452.0	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X3	T	-0.0	1.250	-1889.8	2362.3	3875.6	OK
		B	-0.0			2362.3		
	X4	T	0.0	1.250	-1889.2	2361.5	3875.7	OK
		B	0.0			2361.5		
	X5	T	-1.8	1.250	-1960.1	2451.9	3867.3	OK
		B	-1.8			2451.9		
	X6	T	77.3	1.250	-1070.0	1260.2	2933.2	OK
		B	77.3			1260.2		
3F	X1	T	-78.5	1.250	-1073.4	1420.4	3005.3	OK
		B	-78.5			1420.4		
	X2	T	3.1	1.250	-2106.4	2629.8	3680.3	OK
		B	3.1			2629.8		
	X3	T	-0.2	1.250	-2007.3	2509.3	3651.7	OK
		B	-0.2			2509.3		
	X4	T	0.2	1.250	-2010.2	2512.6	3651.2	OK
		B	0.2			2512.6		
	X5	T	-3.1	1.250	-2082.1	2605.7	3682.1	OK
		B	-3.1			2605.7		
	X6	T	78.5	1.250	-1175.8	1391.2	2641.6	OK
		B	78.5			1391.2		
2F	X1	T	-76.7	1.250	-1638.4	2124.7	2747.5	OK
		B	-76.7			2124.7		
	X2	T	2.7	1.250	-2046.1	2554.8	3303.0	OK
		B	2.7			2554.8		
	X3	T	0.2	1.250	-2022.7	2528.1	3273.7	OK
		B	0.2			2528.1		
	X4	T	-0.2	1.250	-2011.5	2514.6	3273.5	OK
		B	-0.2			2514.6		
	X5	T	-2.7	1.250	-2131.6	2667.2	3306.2	OK
		B	-2.7			2667.2		
	X6	T	76.7	1.250	-1064.2	1253.5	2236.1	OK
		B	76.7			1253.5		
1F	X1	T	-74.4	1.250	-1377.8	1796.6	2735.5	OK
		B	-74.4			1796.6		
	X2	T	7.8	1.250	-2328.1	2902.2	3061.0	OK
		B	7.8			2902.2		
	X3	T	-1.2	1.250	-2223.5	2780.5	3023.0	OK
		B	-1.2			2780.5		
	X4	T	1.2	1.250	-2234.7	2792.3	3026.9	OK
		B	1.2			2792.3		
	X5	T	-7.8	1.250	-2247.6	2817.4	3039.4	OK
		B	-7.8			2817.4		
	X6	T	74.4	1.250	-868.8	1011.7	1959.6	OK
		B	74.4			1011.7		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X1	T	-88.1	1.250	171.9	126.8	1598.4	OK
		B	-88.1			126.8		
	X2	T	-3.7	1.250	-470.7	592.1	1493.6	OK
		B	-3.7			592.1		
	X3	T	0.1	1.250	-645.6	806.9	1562.9	OK
		B	0.1			806.9		
	X4	T	-0.1	1.250	-645.3	806.8	1562.9	OK
		B	-0.1			806.8		
	X5	T	3.7	1.250	-481.7	598.4	1484.0	OK
		B	3.7			598.4		
	X6	T	88.1	1.250	63.0	166.8	1569.8	OK
		B	88.1			166.8		
11F	X1	T	-66.4	1.250	-299.8	441.1	1645.2	OK
		B	-66.4			441.1		
	X2	T	-3.1	1.250	-649.7	815.3	1548.3	OK
		B	-3.1			815.3		
	X3	T	0.1	1.250	-743.4	929.2	1604.8	OK
		B	0.1			929.2		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X4	T	-0.1	1.250	-743.3	929.2	1604.8	OK
		B	-0.1			929.2		
	X5	T	3.1	1.250	-653.4	813.6	1536.0	OK
		B	3.1			813.6		
	X6	T	66.4	1.250	-380.9	409.6	1588.2	OK
		B	66.4			409.6		
10F	X1	T	-70.3	1.250	-350.0	507.7	1684.6	OK
		B	-70.3			507.7		
	X2	T	-0.1	1.250	-952.0	1190.1	1867.6	OK
		B	-0.1			1190.1		
	X3	T	-0.0	1.250	-1001.4	1251.7	1865.1	OK
		B	-0.0			1251.7		
	X4	T	0.0	1.250	-1001.4	1251.7	1865.1	OK
		B	0.0			1251.7		
	X5	T	0.1	1.250	-956.2	1195.2	1858.1	OK
		B	0.1			1195.2		
	X6	T	70.3	1.250	-442.6	483.0	1598.2	OK
		B	70.3			483.0		
9F	X1	T	-78.9	1.250	-555.9	773.8	1828.2	OK
		B	-78.9			773.8		
	X2	T	3.5	1.250	-1162.7	1449.8	1999.5	OK
		B	3.5			1449.8		
	X3	T	-0.1	1.250	-1150.6	1438.3	1990.4	OK
		B	-0.1			1438.3		
	X4	T	0.1	1.250	-1150.8	1438.4	1990.4	OK
		B	0.1			1438.4		
	X5	T	-3.5	1.250	-1151.5	1443.0	1983.0	OK
		B	-3.5			1443.0		
	X6	T	78.9	1.250	-659.3	745.2	1679.4	OK
		B	78.9			745.2		
8F	X1	T	-76.6	1.250	-664.0	906.6	1932.4	OK
		B	-76.6			906.6		
	X2	T	2.3	1.250	-1362.3	1700.6	2648.3	OK
		B	2.3			1700.6		
	X3	T	-0.1	1.250	-1360.3	1700.4	2638.4	OK
		B	-0.1			1700.4		
	X4	T	0.1	1.250	-1360.4	1700.4	2638.4	OK
		B	0.1			1700.4		
	X5	T	-2.3	1.250	-1357.0	1698.6	2630.7	OK
		B	-2.3			1698.6		
	X6	T	76.6	1.250	-736.7	844.3	1803.4	OK
		B	76.6			844.3		
7F	X1	T	-76.9	1.250	-793.3	1068.5	2140.7	OK
		B	-76.9			1068.5		
	X2	T	1.5	1.250	-1523.1	1902.4	2825.0	OK
		B	1.5			1902.4		
	X3	T	-0.0	1.250	-1532.2	1915.2	2825.1	OK
		B	-0.0			1915.2		
	X4	T	0.0	1.250	-1532.2	1915.3	2825.1	OK
		B	0.0			1915.3		
	X5	T	-1.5	1.250	-1519.7	1901.1	2807.4	OK
		B	-1.5			1901.1		
	X6	T	76.9	1.250	-852.3	988.5	1985.6	OK
		B	76.9			988.5		
6F	X1	T	-76.4	1.250	-922.1	1229.0	2580.0	OK
		B	-76.4			1229.0		
	X2	T	1.8	1.250	-1698.5	2121.3	3269.1	OK
		B	1.8			2121.3		
	X3	T	-0.1	1.250	-1646.9	2058.6	3220.6	OK
		B	-0.1			2058.6		
	X4	T	0.1	1.250	-1646.9	2058.6	3220.6	OK
		B	0.1			2058.6		
	X5	T	-1.8	1.250	-1689.8	2114.0	3251.5	OK
		B	-1.8			2114.0		
	X6	T	76.4	1.250	-959.0	1122.4	2451.5	OK
		B	76.4			1122.4		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
6F	X6	B	76.4	1.250	-959.0	1122.4	2451.5	OK
5F	X1	T	-77.8	1.250	-975.8	1297.6	2892.8	OK
		B	-77.8			1297.6		
	X2	T	2.0	1.250	-1870.2	2335.7	3711.0	OK
		B	2.0			2335.7		
	X3	T	-0.1	1.250	-1776.6	2220.8	3683.1	OK
		B	-0.1			2220.8		
	X4	T	0.1	1.250	-1776.9	2221.1	3683.3	OK
		B	0.1			2221.1		
	X5	T	-2.0	1.250	-1860.3	2327.4	3691.6	OK
		B	-2.0			2327.4		
	X6	T	77.8	1.250	-1025.9	1204.6	2699.4	OK
		B	77.8			1204.6		
4F	X1	T	-77.3	1.250	-1143.8	1507.1	3304.6	OK
		B	-77.3			1507.1		
	X2	T	1.8	1.250	-1963.2	2452.1	3883.1	OK
		B	1.8			2452.1		
	X3	T	-0.0	1.250	-1890.0	2362.5	3876.1	OK
		B	-0.0			2362.5		
	X4	T	0.0	1.250	-1889.4	2361.7	3876.1	OK
		B	0.0			2361.7		
	X5	T	-1.8	1.250	-1960.1	2452.0	3867.6	OK
		B	-1.8			2452.0		
	X6	T	77.3	1.250	-1070.0	1260.2	2932.8	OK
		B	77.3			1260.2		
3F	X1	T	-78.5	1.250	-1073.8	1420.7	3004.8	OK
		B	-78.5			1420.7		
	X2	T	3.1	1.250	-2106.7	2630.3	3680.6	OK
		B	3.1			2630.3		
	X3	T	-0.2	1.250	-2007.6	2509.7	3652.0	OK
		B	-0.2			2509.7		
	X4	T	0.2	1.250	-2010.5	2513.0	3651.4	OK
		B	0.2			2513.0		
	X5	T	-3.1	1.250	-2082.4	2606.1	3682.3	OK
		B	-3.1			2606.1		
	X6	T	78.5	1.250	-1176.0	1391.4	2640.9	OK
		B	78.5			1391.4		
2F	X1	T	-76.7	1.250	-1636.8	2122.8	2746.7	OK
		B	-76.7			2122.8		
	X2	T	2.7	1.250	-2044.4	2552.7	3303.6	OK
		B	2.7			2552.7		
	X3	T	0.2	1.250	-2021.0	2526.0	3274.3	OK
		B	0.2			2526.0		
	X4	T	-0.2	1.250	-2009.8	2512.4	3273.9	OK
		B	-0.2			2512.4		
	X5	T	-2.7	1.250	-2129.9	2665.2	3306.6	OK
		B	-2.7			2665.2		
	X6	T	76.7	1.250	-1062.2	1251.0	2235.4	OK
		B	76.7			1251.0		
1F	X1	T	-74.4	1.250	-1378.3	1797.2	2734.4	OK
		B	-74.4			1797.2		
	X2	T	7.8	1.250	-2327.8	2901.9	3059.5	OK
		B	7.8			2901.9		
	X3	T	-1.2	1.250	-2223.1	2780.1	3021.5	OK
		B	-1.2			2780.1		
	X4	T	1.2	1.250	-2234.4	2791.8	3025.3	OK
		B	1.2			2791.8		
	X5	T	-7.8	1.250	-2247.1	2816.8	3037.7	OK
		B	-7.8			2816.8		
	X6	T	74.4	1.250	-868.5	1011.2	1960.6	OK
		B	74.4			1011.2		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X1	T	-88.1	1.250	-7.7	97.7	2153.4	OK

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X1	B	-88.1	1.250	-7.7	97.7	≦	2153.4	OK
	X2	T	-3.7	1.250	-10.4	16.7	≦	1929.6	OK
		B	-3.7			16.7	≦		
	X3	T	0.1	1.250	-1.9	2.2	≦	2058.5	OK
		B	0.1			2.2	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	1.9	2.2	≦	2057.8	OK
		B	-0.1			2.2	≦		
	X5	T	3.7	1.250	10.4	16.7	≦	1929.6	OK
		B	3.7			16.7	≦		
	X6	T	88.1	1.250	7.7	97.7	≦	2153.4	OK
		B	88.1			97.7	≦		
11F	X1	T	-66.4	1.250	-6.2	74.2	≦	2218.8	OK
		B	-66.4			74.2	≦		
	X2	T	-3.1	1.250	-3.9	7.9	≦	2164.4	OK
		B	-3.1			7.9	≦		
	X3	T	0.1	1.250	-1.3	1.6	≦	2210.8	OK
		B	0.1			1.6	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	1.3	1.6	≦	2210.8	OK
		B	-0.1			1.6	≦		
	X5	T	3.1	1.250	3.9	7.9	≦	2164.5	OK
		B	3.1			7.9	≦		
	X6	T	66.4	1.250	6.2	74.2	≦	2218.8	OK
		B	66.4			74.2	≦		
10F	X1	T	-70.3	1.250	-6.2	78.0	≦	2119.4	OK
		B	-70.3			78.0	≦		
	X2	T	-0.1	1.250	-8.6	10.9	≦	2113.3	OK
		B	-0.1			10.9	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.6	2.0	≦	2068.3	OK
		B	-0.0			2.0	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.6	2.0	≦	2068.4	OK
		B	0.0			2.0	≦		
	X5	T	0.1	1.250	8.6	10.9	≦	2113.1	OK
		B	0.1			10.9	≦		
	X6	T	70.3	1.250	6.2	78.0	≦	2119.3	OK
		B	70.3			78.0	≦		
9F	X1	T	-78.9	1.250	0.9	77.8	≦	2442.8	OK
		B	-78.9			77.8	≦		
	X2	T	3.5	1.250	-15.4	15.7	≦	2277.9	OK
		B	3.5			15.7	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-2.4	3.1	≦	2262.6	OK
		B	-0.1			3.1	≦		
	X4	T	0.1	1.250	2.4	3.2	≦	2262.9	OK
		B	0.1			3.2	≦		
	X5	T	-3.5	1.250	15.4	15.7	≦	2277.9	OK
		B	-3.5			15.7	≦		
	X6	T	78.9	1.250	-0.9	77.8	≦	2442.8	OK
		B	78.9			77.8	≦		
8F	X1	T	-76.6	1.250	-3.5	81.0	≦	2428.9	OK
		B	-76.6			81.0	≦		
	X2	T	2.3	1.250	-7.9	7.6	≦	2587.7	OK
		B	2.3			7.6	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.0	1.4	≦	2664.5	OK
		B	-0.1			1.4	≦		
	X4	T	0.1	1.250	1.1	1.4	≦	2664.7	OK
		B	0.1			1.4	≦		
	X5	T	-2.3	1.250	7.9	7.6	≦	2587.9	OK
		B	-2.3			7.6	≦		
	X6	T	76.6	1.250	3.5	81.0	≦	2428.9	OK
		B	76.6			81.0	≦		
7F	X1	T	-76.9	1.250	-1.5	78.7	≦	2405.7	OK
		B	-76.9			78.7	≦		
	X2	T	1.5	1.250	-7.8	8.3	≦	2696.9	OK
		B	1.5			8.3	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.3	1.6	≦	2823.6	OK
		B	-0.0			1.6	≦		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
7F	X4	T	0.0	1.250	1.3	1.6	2823.5	OK
		B	0.0			1.6		
	X5	T	-1.5	1.250	7.8	8.3	2697.1	OK
		B	-1.5			8.3		
	X6	T	76.9	1.250	1.5	78.7	2405.7	OK
		B	76.9			78.7		
6F	X1	T	-76.4	1.250	0.1	76.3	2355.7	OK
		B	-76.4			76.3		
	X2	T	1.8	1.250	-7.0	7.0	2736.6	OK
		B	1.8			7.0		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.2	1.6	2770.7	OK
		B	-0.1			1.6		
	X4	T	0.1	1.250	1.2	1.6	2770.0	OK
		B	0.1			1.6		
	X5	T	-1.8	1.250	7.0	7.0	2736.9	OK
		B	-1.8			7.0		
	X6	T	76.4	1.250	-0.1	76.3	2355.7	OK
		B	76.4			76.3		
5F	X1	T	-77.8	1.250	0.9	76.7	2316.0	OK
		B	-77.8			76.7		
	X2	T	2.0	1.250	-6.7	6.4	2822.6	OK
		B	2.0			6.4		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.2	1.6	2878.8	OK
		B	-0.1			1.6		
	X4	T	0.1	1.250	1.2	1.6	2879.6	OK
		B	0.1			1.6		
	X5	T	-2.0	1.250	6.8	6.4	2823.1	OK
		B	-2.0			6.4		
	X6	T	77.8	1.250	-0.9	76.8	2316.0	OK
		B	77.8			76.8		
4F	X1	T	-77.3	1.250	2.9	73.7	2237.2	OK
		B	-77.3			73.7		
	X2	T	1.8	1.250	-6.5	6.3	2759.4	OK
		B	1.8			6.3		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.0	1.2	2644.1	OK
		B	-0.0			1.2		
	X4	T	0.0	1.250	1.0	1.2	2647.3	OK
		B	0.0			1.2		
	X5	T	-1.8	1.250	6.5	6.3	2760.0	OK
		B	-1.8			6.3		
	X6	T	77.3	1.250	-2.9	73.7	2237.2	OK
		B	77.3			73.7		
3F	X1	T	-78.5	1.250	-4.4	84.0	2455.1	OK
		B	-78.5			84.0		
	X2	T	3.1	1.250	-10.4	9.9	2892.4	OK
		B	3.1			9.9		
	X3	T	-0.2	1.250	-0.7	1.0	2713.5	OK
		B	-0.2			1.0		
	X4	T	0.2	1.250	0.7	1.1	2717.2	OK
		B	0.2			1.1		
	X5	T	-3.1	1.250	10.4	9.9	2892.9	OK
		B	-3.1			9.9		
	X6	T	78.5	1.250	4.4	84.0	2455.1	OK
		B	78.5			84.0		
2F	X1	T	-76.7	1.250	-40.2	127.0	2152.4	OK
		B	-76.7			127.0		
	X2	T	2.7	1.250	-10.3	10.1	2864.0	OK
		B	2.7			10.1		
	X3	T	0.2	1.250	-1.0	1.1	2667.2	OK
		B	0.2			1.1		
	X4	T	-0.2	1.250	1.1	1.1	2666.7	OK
		B	-0.2			1.1		
	X5	T	-2.7	1.250	10.3	10.1	2865.1	OK
		B	-2.7			10.1		
	X6	T	76.7	1.250	40.2	127.0	2152.4	OK
		B	76.7			127.0		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	X6	B	76.7	1.250	40.2	127.0	≦	2152.4	OK
1F	X1	T	-74.4	1.250	74.4	18.6	≦	1664.7	OK
		B	-74.4			18.6	≦		
	X2	T	7.8	1.250	-7.8	2.0	≦	1716.1	OK
		B	7.8			2.0	≦		
	X3	T	-1.2	1.250	1.2	0.3	≦	1996.6	OK
		B	-1.2			0.3	≦		
	X4	T	1.2	1.250	-1.2	0.3	≦	1774.2	OK
		B	1.2			0.3	≦		
	X5	T	-7.8	1.250	7.8	2.0	≦	1716.1	OK
		B	-7.8			2.0	≦		
	X6	T	74.4	1.250	-74.4	18.6	≦	1656.2	OK
		B	74.4			18.6	≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X1	T	-88.1	1.250	-15.6	107.6	≦	2152.3	OK
		B	-88.1			107.6	≦		
	X2	T	-3.7	1.250	-19.0	27.4	≦	1949.7	OK
		B	-3.7			27.4	≦		
	X3	T	0.1	1.250	-1.7	2.0	≦	2143.6	OK
		B	0.1			2.0	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	1.7	2.0	≦	2144.8	OK
		B	-0.1			2.0	≦		
	X5	T	3.7	1.250	19.0	27.4	≦	1949.7	OK
		B	3.7			27.4	≦		
	X6	T	88.1	1.250	15.6	107.6	≦	2152.3	OK
		B	88.1			107.6	≦		
11F	X1	T	-66.4	1.250	-6.4	74.4	≦	2389.1	OK
		B	-66.4			74.4	≦		
	X2	T	-3.1	1.250	-7.0	11.8	≦	2283.1	OK
		B	-3.1			11.8	≦		
	X3	T	0.1	1.250	-1.5	1.8	≦	2277.7	OK
		B	0.1			1.8	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	1.5	1.8	≦	2278.0	OK
		B	-0.1			1.8	≦		
	X5	T	3.1	1.250	7.0	11.8	≦	2283.1	OK
		B	3.1			11.8	≦		
	X6	T	66.4	1.250	6.4	74.4	≦	2389.1	OK
		B	66.4			74.4	≦		
10F	X1	T	-70.3	1.250	-20.2	95.5	≦	2327.8	OK
		B	-70.3			95.5	≦		
	X2	T	-0.1	1.250	-21.5	26.9	≦	2090.6	OK
		B	-0.1			26.9	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.4	1.7	≦	2343.4	OK
		B	-0.0			1.7	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.4	1.7	≦	2341.8	OK
		B	0.0			1.7	≦		
	X5	T	0.1	1.250	21.5	26.9	≦	2090.6	OK
		B	0.1			26.9	≦		
	X6	T	70.3	1.250	20.2	95.5	≦	2327.8	OK
		B	70.3			95.5	≦		
9F	X1	T	-78.9	1.250	-36.0	123.9	≦	2656.6	OK
		B	-78.9			123.9	≦		
	X2	T	3.5	1.250	-35.5	40.8	≦	2557.5	OK
		B	3.5			40.8	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.4	1.9	≦	2625.6	OK
		B	-0.1			1.9	≦		
	X4	T	0.1	1.250	1.4	1.8	≦	2626.2	OK
		B	0.1			1.8	≦		
	X5	T	-3.5	1.250	35.5	40.8	≦	2557.4	OK
		B	-3.5			40.8	≦		
	X6	T	78.9	1.250	36.0	123.9	≦	2656.6	OK
		B	78.9			123.9	≦		
8F	X1	T	-76.6	1.250	-32.2	116.8	≦	2777.8	OK

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X1	B	-76.6	1.250	-32.2	116.8	≦	2777.8	OK
	X2	T	2.3	1.250	-34.2	40.4	≦	3256.6	OK
		B	2.3			40.4	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.6	2.1	≦	3241.0	OK
		B	-0.1			2.1	≦		
	X4	T	0.1	1.250	1.6	2.1	≦	3239.4	OK
		B	0.1			2.1	≦		
	X5	T	-2.3	1.250	34.1	40.4	≦	3256.5	OK
		B	-2.3			40.4	≦		
	X6	T	76.6	1.250	32.2	116.8	≦	2777.8	OK
		B	76.6			116.8	≦		
7F	X1	T	-76.9	1.250	-31.0	115.6	≦	2852.6	OK
		B	-76.9			115.6	≦		
	X2	T	1.5	1.250	-31.9	38.4	≦	3354.5	OK
		B	1.5			38.4	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.6	2.0	≦	3367.0	OK
		B	-0.0			2.0	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.6	2.0	≦	3366.8	OK
		B	0.0			2.0	≦		
	X5	T	-1.5	1.250	31.9	38.4	≦	3354.5	OK
		B	-1.5			38.4	≦		
	X6	T	76.9	1.250	31.0	115.6	≦	2852.6	OK
		B	76.9			115.6	≦		
6F	X1	T	-76.4	1.250	-31.3	115.6	≦	2959.4	OK
		B	-76.4			115.6	≦		
	X2	T	1.8	1.250	-31.8	38.0	≦	3467.3	OK
		B	1.8			38.0	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.5	1.9	≦	3478.3	OK
		B	-0.1			1.9	≦		
	X4	T	0.1	1.250	1.4	1.8	≦	3477.5	OK
		B	0.1			1.8	≦		
	X5	T	-1.8	1.250	31.8	37.9	≦	3467.3	OK
		B	-1.8			37.9	≦		
	X6	T	76.4	1.250	31.3	115.6	≦	2959.4	OK
		B	76.4			115.6	≦		
5F	X1	T	-77.8	1.250	-31.9	117.8	≦	3039.3	OK
		B	-77.8			117.8	≦		
	X2	T	2.0	1.250	-33.1	39.3	≦	3796.6	OK
		B	2.0			39.3	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.4	1.8	≦	3814.6	OK
		B	-0.1			1.8	≦		
	X4	T	0.1	1.250	1.4	1.8	≦	3814.2	OK
		B	0.1			1.8	≦		
	X5	T	-2.0	1.250	33.1	39.3	≦	3796.6	OK
		B	-2.0			39.3	≦		
	X6	T	77.8	1.250	31.9	117.8	≦	3039.3	OK
		B	77.8			117.8	≦		
4F	X1	T	-77.3	1.250	-28.1	112.5	≦	3138.3	OK
		B	-77.3			112.5	≦		
	X2	T	1.8	1.250	-28.7	34.1	≦	3950.5	OK
		B	1.8			34.1	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.2	1.6	≦	3919.2	OK
		B	-0.0			1.6	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1.2	1.5	≦	3919.1	OK
		B	0.0			1.5	≦		
	X5	T	-1.8	1.250	28.7	34.1	≦	3950.5	OK
		B	-1.8			34.1	≦		
	X6	T	77.3	1.250	28.1	112.5	≦	3138.3	OK
		B	77.3			112.5	≦		
3F	X1	T	-78.5	1.250	-24.4	109.1	≦	3534.8	OK
		B	-78.5			109.1	≦		
	X2	T	3.1	1.250	-24.9	28.0	≦	4190.0	OK
		B	3.1			28.0	≦		
	X3	T	-0.2	1.250	-0.9	1.3	≦	4295.4	OK
		B	-0.2			1.3	≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X4	T	0.2	1.250	0.9	1.3	4295.9	OK
		B	0.2			1.3		
	X5	T	-3.1	1.250	24.9	27.9	4189.9	OK
		B	-3.1			27.9		
	X6	T	78.5	1.250	24.4	109.0	3534.8	OK
		B	78.5			109.0		
2F	X1	T	-76.7	1.250	-20.7	102.6	3603.0	OK
		B	-76.7			102.6		
	X2	T	2.7	1.250	-21.0	23.5	4445.0	OK
		B	2.7			23.5		
	X3	T	0.2	1.250	-0.8	0.7	3889.5	OK
		B	0.2			0.7		
	X4	T	-0.2	1.250	0.7	0.7	3856.7	OK
		B	-0.2			0.7		
	X5	T	-2.7	1.250	21.0	23.5	4444.2	OK
		B	-2.7			23.5		
	X6	T	76.7	1.250	20.7	102.6	3602.9	OK
		B	76.7			102.6		
1F	X1	T	-74.4	1.250	-5.7	81.6	3417.1	OK
		B	-74.4			81.6		
	X2	T	7.8	1.250	-6.4	0.2	3376.2	OK
		B	7.8			0.2		
	X3	T	-1.2	1.250	0.0	1.1	3544.4	OK
		B	-1.2			1.1		
	X4	T	1.2	1.250	-0.0	1.1	3548.5	OK
		B	1.2			1.1		
	X5	T	-7.8	1.250	6.4	0.2	3376.2	OK
		B	-7.8			0.2		
	X6	T	74.4	1.250	5.7	81.6	3417.2	OK
		B	74.4			81.6		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X1	T	-88.1	1.250	-15.5	107.4	2152.4	OK
		B	-88.1			107.4		
	X2	T	-3.7	1.250	-18.7	27.1	1949.2	OK
		B	-3.7			27.1		
	X3	T	0.1	1.250	-1.7	2.0	2145.5	OK
		B	0.1			2.0		
	X4	T	-0.1	1.250	1.7	2.0	2145.1	OK
		B	-0.1			2.0		
	X5	T	3.7	1.250	18.7	27.1	1949.2	OK
		B	3.7			27.1		
	X6	T	88.1	1.250	15.5	107.4	2152.4	OK
		B	88.1			107.4		
11F	X1	T	-66.4	1.250	-6.3	74.3	2388.7	OK
		B	-66.4			74.3		
	X2	T	-3.1	1.250	-6.9	11.7	2283.6	OK
		B	-3.1			11.7		
	X3	T	0.1	1.250	-1.5	1.8	2278.2	OK
		B	0.1			1.8		
	X4	T	-0.1	1.250	1.5	1.8	2278.2	OK
		B	-0.1			1.8		
	X5	T	3.1	1.250	6.9	11.7	2283.6	OK
		B	3.1			11.7		
	X6	T	66.4	1.250	6.3	74.3	2388.7	OK
		B	66.4			74.3		
10F	X1	T	-70.3	1.250	-20.0	95.2	2328.4	OK
		B	-70.3			95.2		
	X2	T	-0.1	1.250	-21.2	26.6	2090.6	OK
		B	-0.1			26.6		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.3	1.7	2342.7	OK
		B	-0.0			1.7		
	X4	T	0.0	1.250	1.3	1.7	2343.1	OK
		B	0.0			1.7		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
10F	X5	T	0.1	1.250	21.2	26.6	2090.6	OK
		B	0.1			26.6		
	X6	T	70.3	1.250	20.0	95.2	2328.4	OK
		B	70.3			95.2		
9F	X1	T	-78.9	1.250	-35.6	123.4	2656.5	OK
		B	-78.9			123.4		
	X2	T	3.5	1.250	-35.1	40.3	2557.1	OK
		B	3.5			40.3		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.4	1.8	2625.4	OK
		B	-0.1			1.8		
	X4	T	0.1	1.250	1.4	1.8	2625.4	OK
		B	0.1			1.8		
	X5	T	-3.5	1.250	35.1	40.3	2557.1	OK
		B	-3.5			40.3		
	X6	T	78.9	1.250	35.6	123.4	2656.5	OK
		B	78.9			123.4		
8F	X1	T	-76.6	1.250	-31.8	116.4	2777.5	OK
		B	-76.6			116.4		
	X2	T	2.3	1.250	-33.8	40.0	3256.3	OK
		B	2.3			40.0		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.6	2.1	3239.2	OK
		B	-0.1			2.1		
	X4	T	0.1	1.250	1.6	2.1	3239.5	OK
		B	0.1			2.1		
	X5	T	-2.3	1.250	33.8	40.0	3256.3	OK
		B	-2.3			40.0		
	X6	T	76.6	1.250	31.8	116.4	2777.5	OK
		B	76.6			116.4		
7F	X1	T	-76.9	1.250	-30.7	115.2	2852.2	OK
		B	-76.9			115.2		
	X2	T	1.5	1.250	-31.6	38.0	3353.7	OK
		B	1.5			38.0		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.5	2.0	3365.8	OK
		B	-0.0			2.0		
	X4	T	0.0	1.250	1.5	2.0	3365.9	OK
		B	0.0			2.0		
	X5	T	-1.5	1.250	31.6	38.0	3353.8	OK
		B	-1.5			38.0		
	X6	T	76.9	1.250	30.7	115.2	2852.2	OK
		B	76.9			115.2		
6F	X1	T	-76.4	1.250	-31.1	115.2	2958.9	OK
		B	-76.4			115.2		
	X2	T	1.8	1.250	-31.5	37.6	3465.6	OK
		B	1.8			37.6		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.4	1.8	3476.2	OK
		B	-0.1			1.8		
	X4	T	0.1	1.250	1.4	1.8	3476.6	OK
		B	0.1			1.8		
	X5	T	-1.8	1.250	31.5	37.6	3465.6	OK
		B	-1.8			37.6		
	X6	T	76.4	1.250	31.1	115.2	2958.9	OK
		B	76.4			115.2		
5F	X1	T	-77.8	1.250	-31.7	117.5	3039.0	OK
		B	-77.8			117.5		
	X2	T	2.0	1.250	-32.8	39.0	3795.5	OK
		B	2.0			39.0		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.4	1.8	3812.4	OK
		B	-0.1			1.8		
	X4	T	0.1	1.250	1.4	1.8	3812.2	OK
		B	0.1			1.8		
	X5	T	-2.0	1.250	32.8	39.0	3795.5	OK
		B	-2.0			39.0		
	X6	T	77.8	1.250	31.7	117.5	3039.0	OK
		B	77.8			117.5		
4F	X1	T	-77.3	1.250	-28.0	112.3	3138.0	OK

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X1	B	-77.3	1.250	-28.0	112.3	3138.0	OK
		T	1.8			33.9		
	X2	B	1.8	1.250	-28.6	33.9	3949.4	OK
		T	-0.0			1.5		
	X3	B	-0.0	1.250	-1.2	1.5	3916.0	OK
		T	0.0			1.5		
	X4	B	0.0	1.250	1.2	1.5	3916.1	OK
		T	-1.8			33.9		
	X5	B	-1.8	1.250	28.6	33.9	3949.4	OK
		T	77.3			112.3		
	X6	B	77.3	1.250	28.0	112.3	3138.0	OK
		T	-78.5			109.0		
3F	X1	B	-78.5	1.250	-24.4	109.0	3534.3	OK
		T	3.1			27.9		
	X2	B	3.1	1.250	-24.8	27.9	4188.9	OK
		T	-0.2			1.3		
	X3	B	-0.2	1.250	-0.9	1.3	4294.5	OK
		T	0.2			1.3		
	X4	B	0.2	1.250	0.9	1.3	4294.0	OK
		T	-3.1			27.9		
	X5	B	-3.1	1.250	24.8	27.9	4188.9	OK
		T	78.5			109.0		
	X6	B	78.5	1.250	24.4	109.0	3534.3	OK
		T	-76.7			102.7		
2F	X1	B	-76.7	1.250	-20.8	102.7	3602.4	OK
		T	2.7			23.6		
	X2	B	2.7	1.250	-21.0	23.6	4446.7	OK
		T	0.2			0.7		
	X3	B	0.2	1.250	-0.7	0.7	3850.2	OK
		T	-0.2			0.7		
	X4	B	-0.2	1.250	0.7	0.7	3863.7	OK
		T	-2.7			23.6		
	X5	B	-2.7	1.250	21.1	23.6	4446.5	OK
		T	76.7			102.7		
	X6	B	76.7	1.250	20.8	102.7	3602.5	OK
		T	-74.4			81.6		
1F	X1	B	-74.4	1.250	-5.8	81.6	3416.1	OK
		T	7.8			0.2		
	X2	B	7.8	1.250	-6.5	0.2	3376.2	OK
		T	-1.2			1.1		
	X3	B	-1.2	1.250	0.0	1.1	3544.1	OK
		T	1.2			1.1		
	X4	B	1.2	1.250	-0.0	1.1	3542.8	OK
		T	-7.8			0.2		
	X5	B	-7.8	1.250	6.5	0.2	3376.2	OK
		T	74.4			81.6		
	X6	B	74.4	1.250	5.8	81.6	3416.1	OK
		T						

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X1	B	-88.1	1.250	-7.4	97.3	2153.8	OK
		T	-88.1			97.3		
	X2	B	-3.7	1.250	-10.1	16.4	1930.3	OK
		T	-3.7			16.4		
	X3	B	0.1	1.250	-1.9	2.2	2056.9	OK
		T	0.1			2.2		
	X4	B	-0.1	1.250	1.9	2.2	2057.1	OK
		T	-0.1			2.2		
	X5	B	3.7	1.250	10.1	16.4	1930.3	OK
		T	3.7			16.4		
	X6	B	88.1	1.250	7.4	97.3	2153.8	OK
		T	88.1			97.3		
11F	X1	B	-66.4	1.250	-6.1	74.1	2219.2	OK
		T	-66.4			74.1		
	X2	T	-3.1	1.250	-3.8	7.8	2163.5	OK

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	X2	B	-3.1	1.250	-3.8	7.8	$\leq$	2163.5	OK
	X3	T	0.1	1.250	-1.3	1.6	$\leq$	2210.6	OK
		B	0.1			1.6	$\leq$		
	X4	T	-0.1	1.250	1.3	1.6	$\leq$	2210.4	OK
		B	-0.1			1.6	$\leq$		
	X5	T	3.1	1.250	3.8	7.8	$\leq$	2163.5	OK
		B	3.1			7.8	$\leq$		
10F	X1	T	-70.3	1.250	-5.9	77.6	$\leq$	2120.8	OK
		B	-70.3			77.6	$\leq$		
	X2	T	-0.1	1.250	-8.4	10.5	$\leq$	2122.1	OK
		B	-0.1			10.5	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.6	2.0	$\leq$	2066.6	OK
		B	-0.0			2.0	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	1.6	2.0	$\leq$	2066.7	OK
		B	0.0			2.0	$\leq$		
	X5	T	0.1	1.250	8.4	10.5	$\leq$	2122.2	OK
		B	0.1			10.5	$\leq$		
	X6	T	70.3	1.250	5.9	77.6	$\leq$	2120.8	OK
		B	70.3			77.6	$\leq$		
9F	X1	T	-78.9	1.250	1.3	77.3	$\leq$	2442.6	OK
		B	-78.9			77.3	$\leq$		
	X2	T	3.5	1.250	-14.8	15.0	$\leq$	2278.2	OK
		B	3.5			15.0	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	-2.4	3.1	$\leq$	2262.0	OK
		B	-0.1			3.1	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	2.4	3.1	$\leq$	2261.9	OK
		B	0.1			3.1	$\leq$		
	X5	T	-3.5	1.250	14.8	15.0	$\leq$	2278.2	OK
		B	-3.5			15.0	$\leq$		
	X6	T	78.9	1.250	-1.3	77.3	$\leq$	2442.6	OK
		B	78.9			77.3	$\leq$		
8F	X1	T	-76.6	1.250	-3.2	80.5	$\leq$	2429.1	OK
		B	-76.6			80.5	$\leq$		
	X2	T	2.3	1.250	-7.6	7.2	$\leq$	2587.6	OK
		B	2.3			7.2	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.1	1.4	$\leq$	2659.9	OK
		B	-0.1			1.4	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	1.1	1.4	$\leq$	2659.7	OK
		B	0.1			1.4	$\leq$		
	X5	T	-2.3	1.250	7.6	7.2	$\leq$	2587.5	OK
		B	-2.3			7.2	$\leq$		
	X6	T	76.6	1.250	3.1	80.5	$\leq$	2429.1	OK
		B	76.6			80.5	$\leq$		
7F	X1	T	-76.9	1.250	-1.1	78.3	$\leq$	2406.0	OK
		B	-76.9			78.3	$\leq$		
	X2	T	1.5	1.250	-7.5	7.9	$\leq$	2692.8	OK
		B	1.5			7.9	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	-1.3	1.6	$\leq$	2822.1	OK
		B	-0.0			1.6	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	1.3	1.6	$\leq$	2822.1	OK
		B	0.0			1.6	$\leq$		
	X5	T	-1.5	1.250	7.5	7.9	$\leq$	2692.7	OK
		B	-1.5			7.9	$\leq$		
	X6	T	76.9	1.250	1.1	78.3	$\leq$	2406.0	OK
		B	76.9			78.3	$\leq$		
6F	X1	T	-76.4	1.250	0.4	75.9	$\leq$	2356.2	OK
		B	-76.4			75.9	$\leq$		
	X2	T	1.8	1.250	-6.7	6.7	$\leq$	2739.1	OK
		B	1.8			6.7	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.2	1.6	$\leq$	2769.4	OK
		B	-0.1			1.6	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	1.2	1.6	$\leq$	2769.6	OK
		B	0.1			1.6	$\leq$		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
6F	X5	T	-1.8	1.250	6.7	6.6	2738.9	OK
		B	-1.8			6.6		
	X6	T	76.4	1.250	-0.4	75.9	2356.2	OK
		B	76.4			75.9		
5F	X1	T	-77.8	1.250	1.0	76.6	2318.5	OK
		B	-77.8			76.6		
	X2	T	2.0	1.250	-6.6	6.2	2849.3	OK
		B	2.0			6.2		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.2	1.6	2869.0	OK
		B	-0.1			1.6		
	X4	T	0.1	1.250	1.2	1.6	2868.9	OK
		B	0.1			1.6		
	X5	T	-2.0	1.250	6.6	6.2	2849.1	OK
		B	-2.0			6.2		
	X6	T	77.8	1.250	-1.0	76.6	2318.5	OK
		B	77.8			76.6		
4F	X1	T	-77.3	1.250	2.7	73.9	2239.7	OK
		B	-77.3			73.9		
	X2	T	1.8	1.250	-6.6	6.4	2735.3	OK
		B	1.8			6.4		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.9	1.2	2635.9	OK
		B	-0.0			1.2		
	X4	T	0.0	1.250	0.9	1.2	2635.2	OK
		B	0.0			1.2		
	X5	T	-1.8	1.250	6.6	6.4	2735.1	OK
		B	-1.8			6.4		
	X6	T	77.3	1.250	-2.7	73.9	2239.7	OK
		B	77.3			73.9		
3F	X1	T	-78.5	1.250	-4.8	84.5	2457.5	OK
		B	-78.5			84.5		
	X2	T	3.1	1.250	-10.8	10.4	2878.1	OK
		B	3.1			10.4		
	X3	T	-0.2	1.250	-0.7	1.0	2707.1	OK
		B	-0.2			1.0		
	X4	T	0.2	1.250	0.7	1.0	2706.6	OK
		B	0.2			1.0		
	X5	T	-3.1	1.250	10.8	10.4	2878.0	OK
		B	-3.1			10.4		
	X6	T	78.5	1.250	4.8	84.5	2457.5	OK
		B	78.5			84.5		
2F	X1	T	-76.7	1.250	-41.2	128.3	2152.6	OK
		B	-76.7			128.3		
	X2	T	2.7	1.250	-11.1	11.1	2843.5	OK
		B	2.7			11.1		
	X3	T	0.2	1.250	-1.0	1.0	2731.5	OK
		B	0.2			1.0		
	X4	T	-0.2	1.250	1.0	1.0	2731.3	OK
		B	-0.2			1.0		
	X5	T	-2.7	1.250	11.1	11.1	2843.8	OK
		B	-2.7			11.1		
	X6	T	76.7	1.250	41.2	128.3	2152.6	OK
		B	76.7			128.3		
1F	X1	T	-74.4	1.250	74.4	18.6	1652.1	OK
		B	-74.4			18.6		
	X2	T	7.8	1.250	-7.8	2.0	1716.1	OK
		B	7.8			2.0		
	X3	T	-1.2	1.250	1.2	0.3	1716.1	OK
		B	-1.2			0.3		
	X4	T	1.2	1.250	-1.2	0.3	1875.3	OK
		B	1.2			0.3		
	X5	T	-7.8	1.250	7.8	2.0	1716.1	OK
		B	-7.8			2.0		
	X6	T	74.4	1.250	-74.4	18.6	1661.1	OK
		B	74.4			18.6		

U-5.2.3 R C壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ：ヒンジ状態 x=せん断破壊

QL：長期せん断力 (kN)

Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu：壁のせん断耐力 (kN)

n：せん断力の割り増し係数

判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-0.0	1.250	-1.8	2.3	≦	5158.9	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	-1.5	1.9	≦	5205.1	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	-1.5	1.9	≦	5251.4	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	-1.6	2.1	≦	5768.8	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-2.0	2.5	≦	6246.0	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-2.3	2.9	≦	6271.6	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-2.8	3.5	≦	6297.2	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-3.6	4.5	≦	6308.7	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-4.5	5.6	≦	6320.1	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-5.8	7.3	≦	6503.7	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-6.5	8.2	≦	6515.7	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	0.1	0.1	≦	4549.2	OK

X2フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		0.0	1.250	0.9	1.1	≦	7848.6	OK
11F	Y2		0.0	1.250	0.9	1.1	≦	8005.1	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	8161.6	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.1	≦	8832.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.1	≦	8451.4	OK
7F	Y2		0.0	1.250	1.0	1.2	≦	8418.2	OK
6F	Y2		0.0	1.250	1.2	1.5	≦	8527.8	OK
5F	Y2		0.0	1.250	1.5	1.8	≦	8726.4	OK
4F	Y2		0.0	1.250	1.8	2.3	≦	8924.5	OK
3F	Y2		0.0	1.250	2.3	2.9	≦	9548.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	3.8	4.7	≦	10437.1	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	8022.5	OK

X3フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	7860.9	OK
11F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	8029.6	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	8198.4	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	9107.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	1.0	1.3	≦	9137.1	OK
7F	Y2		0.0	1.250	1.2	1.5	≦	9001.1	OK
6F	Y2		0.0	1.250	1.4	1.8	≦	9025.5	OK
5F	Y2		0.0	1.250	1.8	2.3	≦	9146.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	2.1	2.6	≦	9153.0	OK
3F	Y2		0.0	1.250	2.9	3.6	≦	9905.1	OK
2F	Y2		0.0	1.250	4.0	5.0	≦	10277.0	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	8013.2	OK

X4フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		0.0	1.250	0.9	1.1	≦	7860.9	OK
11F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	8029.6	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	8198.4	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.1	≦	9107.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	1.2	1.5	≦	9267.5	OK
7F	Y2		0.0	1.250	1.4	1.7	≦	9151.6	OK
6F	Y2		0.0	1.250	1.7	2.1	≦	9126.3	OK
5F	Y2		0.0	1.250	2.1	2.6	≦	9223.9	OK
4F	Y2		0.0	1.250	2.3	2.9	≦	9085.1	OK
3F	Y2		0.0	1.250	3.3	4.1	≦	9987.1	OK
2F	Y2		0.0	1.250	4.0	5.0	≦	10023.3	OK

X4フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.1	≦	8013.2	OK

X5フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	7869.5	OK
11F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.7	≦	8046.9	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.8	≦	8224.3	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	9134.7	OK
8F	Y2		0.0	1.250	1.3	1.6	≦	9294.6	OK
7F	Y2		0.0	1.250	1.5	1.9	≦	9461.9	OK
6F	Y2		0.0	1.250	1.8	2.3	≦	9460.7	OK
5F	Y2		0.0	1.250	2.3	2.9	≦	9476.0	OK
4F	Y2		0.0	1.250	3.9	4.9	≦	9928.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	3.6	4.5	≦	9868.8	OK
2F	Y2		0.0	1.250	3.9	4.9	≦	9678.7	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	8006.9	OK

X6フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-0.0	1.250	-1.5	1.9	≦	5194.6	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	-1.4	1.8	≦	5276.5	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	-1.4	1.8	≦	5358.5	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	-1.7	2.1	≦	5952.1	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-2.3	3.0	≦	6520.4	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-2.7	3.4	≦	6638.2	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-3.3	4.1	≦	6756.0	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-4.1	5.1	≦	6888.8	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-5.7	7.1	≦	7021.6	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-6.3	7.8	≦	7326.6	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-9.2	11.5	≦	7460.0	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	5614.8	OK

X1フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-0.0	1.250	-1.5	1.9	≦	5194.6	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	-1.4	1.8	≦	5276.5	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	-1.4	1.8	≦	5358.5	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	-1.7	2.1	≦	5952.1	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-2.3	3.0	≦	6520.4	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-2.7	3.4	≦	6638.2	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-3.3	4.1	≦	6756.0	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-4.1	5.1	≦	6888.8	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-5.7	7.1	≦	7021.6	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-6.2	7.8	≦	7326.6	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-9.2	11.5	≦	7460.0	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	5614.8	OK

X2フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	7869.5	OK
11F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.7	≦	8046.9	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.8	≦	8224.3	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	9134.7	OK
8F	Y2		0.0	1.250	1.3	1.6	≦	9294.6	OK
7F	Y2		0.0	1.250	1.5	1.9	≦	9461.9	OK
6F	Y2		0.0	1.250	1.8	2.3	≦	9452.6	OK
5F	Y2		0.0	1.250	2.3	2.9	≦	9470.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	3.9	4.9	≦	9928.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	3.6	4.5	≦	9869.0	OK
2F	Y2		0.0	1.250	3.9	4.9	≦	9680.8	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	8006.9	OK

X3フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		0.0	1.250	0.9	1.1	≦	7860.9	OK
11F	Y2		0.0	1.250	0.7	1.0	≦	8029.6	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	8198.4	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.1	≦	9107.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	1.2	1.5	≦	9267.5	OK
7F	Y2		0.0	1.250	1.4	1.7	≦	9146.2	OK
6F	Y2		0.0	1.250	1.6	2.1	≦	9122.3	OK
5F	Y2		0.0	1.250	2.1	2.6	≦	9211.6	OK
4F	Y2		0.0	1.250	2.3	2.9	≦	9080.8	OK
3F	Y2		0.0	1.250	3.3	4.1	≦	9975.5	OK
2F	Y2		0.0	1.250	4.0	5.0	≦	10013.5	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.1	≦	8013.2	OK

X4フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	7860.9	OK
11F	Y2		0.0	1.250	0.7	1.0	≦	8029.6	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	8198.4	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	9107.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	1.0	1.3	≦	9177.8	OK
7F	Y2		0.0	1.250	1.2	1.5	≦	9018.9	OK
6F	Y2		0.0	1.250	1.4	1.8	≦	9032.5	OK
5F	Y2		0.0	1.250	1.8	2.3	≦	9169.5	OK
4F	Y2		0.0	1.250	2.1	2.7	≦	9165.2	OK
3F	Y2		0.0	1.250	2.9	3.6	≦	9911.7	OK
2F	Y2		0.0	1.250	4.0	5.0	≦	10282.1	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	8013.2	OK

X5フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		0.0	1.250	0.9	1.1	≦	7848.6	OK
11F	Y2		0.0	1.250	0.9	1.1	≦	8005.1	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	8161.6	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.1	≦	8814.8	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.9	1.1	≦	8454.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	1.0	1.2	≦	8425.6	OK
6F	Y2		0.0	1.250	1.2	1.5	≦	8543.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	1.5	1.8	≦	8737.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	1.8	2.3	≦	8930.2	OK
3F	Y2		0.0	1.250	2.3	2.9	≦	9559.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	3.8	4.8	≦	10431.5	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	8022.5	OK

X6フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-0.0	1.250	-1.8	2.3	≦	5158.9	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	-1.5	1.9	≦	5205.1	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	-1.5	1.9	≦	5251.4	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	-1.6	2.1	≦	5768.8	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-2.0	2.6	≦	6246.0	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-2.3	2.9	≦	6271.6	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-2.8	3.5	≦	6297.2	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-3.6	4.5	≦	6308.7	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-4.5	5.6	≦	6320.1	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-5.8	7.3	≦	6503.7	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-6.5	8.2	≦	6515.7	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	0.1	0.1	≦	4549.2	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-0.0	1.250	967.7	1209.6	≦	5177.2	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	1457.0	1821.2	≦	5241.6	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	1862.0	2327.4	≦	5306.1	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	2221.9	2777.3	≦	5862.9	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	Y2		-0.0	1.250	2744.0	3429.9	≦	6386.9	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	3067.6	3834.5	≦	6356.3	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	3339.5	4174.4	≦	6110.8	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	3554.9	4443.6	≦	5911.2	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	3724.7	4655.8	≦	5746.4	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	3788.0	4735.0	≦	5714.5	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	3786.7	4733.4	≦	5563.2	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	3741.5	4676.9	≦	5378.1	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		0.0	1.250	934.0	1167.5	≦	7858.4	OK
11F	Y2		0.0	1.250	1718.5	2148.2	≦	8024.9	OK
10F	Y2		0.0	1.250	2383.5	2979.4	≦	8191.4	OK
9F	Y2		0.0	1.250	2996.3	3745.4	≦	9099.8	OK
8F	Y2		0.0	1.250	3444.7	4305.9	≦	9259.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	3926.1	4907.6	≦	9390.0	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4359.8	5449.7	≦	9135.3	OK
5F	Y2		0.0	1.250	4759.7	5949.7	≦	8946.3	OK
4F	Y2		0.0	1.250	5117.4	6396.8	≦	8803.1	OK
3F	Y2		0.0	1.250	5463.3	6829.1	≦	9067.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	5778.1	7222.6	≦	8982.0	OK
1F	Y2		0.0	1.250	6049.9	7562.4	≦	8817.9	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		0.0	1.250	925.1	1156.4	≦	7860.8	OK
11F	Y2		0.0	1.250	1710.2	2137.8	≦	8029.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	2375.6	2969.5	≦	8198.0	OK
9F	Y2		0.0	1.250	2990.0	3737.5	≦	9106.8	OK
8F	Y2		0.0	1.250	3441.0	4301.3	≦	9266.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	3920.0	4900.0	≦	9377.9	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4355.2	5444.0	≦	9125.7	OK
5F	Y2		0.0	1.250	4756.8	5946.0	≦	8938.3	OK
4F	Y2		0.0	1.250	5117.0	6396.3	≦	8797.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	5467.8	6834.8	≦	9064.8	OK
2F	Y2		0.0	1.250	5792.1	7240.1	≦	8983.8	OK
1F	Y2		0.0	1.250	6087.0	7608.8	≦	8827.3	OK

X4フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		0.0	1.250	925.1	1156.4	≦	7860.8	OK
11F	Y2		0.0	1.250	1710.2	2137.8	≦	8029.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	2375.6	2969.5	≦	8198.0	OK
9F	Y2		0.0	1.250	2990.0	3737.5	≦	9106.8	OK
8F	Y2		0.0	1.250	3441.0	4301.3	≦	9266.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	3919.9	4899.9	≦	9377.9	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4355.2	5444.0	≦	9125.7	OK
5F	Y2		0.0	1.250	4756.8	5946.0	≦	8938.3	OK
4F	Y2		0.0	1.250	5117.0	6396.3	≦	8797.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	5467.8	6834.8	≦	9064.8	OK
2F	Y2		0.0	1.250	5792.1	7240.1	≦	8983.8	OK
1F	Y2		0.0	1.250	6087.2	7609.0	≦	8827.4	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		0.0	1.250	934.0	1167.5	≦	7858.4	OK
11F	Y2		0.0	1.250	1718.5	2148.2	≦	8024.9	OK
10F	Y2		0.0	1.250	2383.5	2979.4	≦	8191.4	OK
9F	Y2		0.0	1.250	2996.3	3745.4	≦	9099.8	OK
8F	Y2		0.0	1.250	3444.7	4305.9	≦	9259.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	3926.1	4907.6	≦	9390.0	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4359.7	5449.7	≦	9135.3	OK
5F	Y2		0.0	1.250	4759.7	5949.6	≦	8946.3	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
4F	Y2		0.0	1.250	5117.4	6396.8	≦	8803.1	OK
3F	Y2		0.0	1.250	5463.2	6829.0	≦	9067.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	5778.1	7222.6	≦	8982.0	OK
1F	Y2		0.0	1.250	6050.1	7562.6	≦	8818.0	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-0.0	1.250	967.7	1209.6	≦	5177.2	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	1457.0	1821.2	≦	5241.6	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	1861.9	2327.4	≦	5306.1	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	2221.9	2777.3	≦	5862.9	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	2744.0	3429.9	≦	6386.9	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	3067.6	3834.5	≦	6356.3	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	3339.5	4174.4	≦	6110.8	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	3554.9	4443.6	≦	5911.2	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	3724.7	4655.8	≦	5746.4	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	3788.0	4735.0	≦	5714.5	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	3786.7	4733.3	≦	5563.2	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	3741.4	4676.7	≦	5378.1	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-0.0	1.250	-968.6	1210.8	≦	5177.1	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	-1456.9	1821.2	≦	5241.6	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	-1861.3	2326.7	≦	5306.1	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	-2221.0	2776.3	≦	5862.8	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-2742.9	3428.7	≦	6386.9	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-3066.8	3833.5	≦	6360.3	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-3339.7	4174.6	≦	6114.7	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-3556.9	4446.2	≦	5915.4	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-3720.9	4651.2	≦	5747.8	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-3778.6	4723.2	≦	5713.7	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-3773.0	4716.3	≦	5561.2	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-3776.9	4721.1	≦	5394.1	OK

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		0.0	1.250	-930.2	1162.8	≦	7858.4	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-1712.8	2141.0	≦	8024.9	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-2376.0	2970.0	≦	8191.5	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-2987.0	3733.8	≦	9099.8	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-3433.8	4292.3	≦	9260.0	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-3913.5	4891.8	≦	9390.3	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-4345.4	5431.7	≦	9135.5	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-4743.2	5929.0	≦	8946.2	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-5102.6	6378.2	≦	8804.2	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5450.2	6812.7	≦	9069.7	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-5766.3	7207.8	≦	8984.5	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-6013.3	7516.6	≦	8811.8	OK

X3フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		0.0	1.250	-921.2	1151.5	≦	7860.8	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-1704.3	2130.4	≦	8029.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-2367.9	2959.8	≦	8198.0	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-2980.5	3725.6	≦	9106.8	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-3429.9	4287.4	≦	9266.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-3907.2	4884.0	≦	9378.1	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-4340.5	5425.7	≦	9125.6	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-4740.0	5925.0	≦	8937.9	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-5102.2	6377.7	≦	8798.5	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5455.0	6818.8	≦	9066.9	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-5780.8	7226.0	≦	8986.4	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-6050.5	7563.1	≦	8821.2	OK

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		0.0	1.250	-921.2	1151.5	≦	7860.8	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-1704.3	2130.4	≦	8029.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-2367.9	2959.8	≦	8198.0	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-2980.5	3725.6	≦	9106.8	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-3429.9	4287.4	≦	9266.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-3907.2	4884.0	≦	9378.1	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-4340.5	5425.6	≦	9125.5	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-4740.0	5925.0	≦	8937.9	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-5102.2	6377.7	≦	8798.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5455.1	6818.8	≦	9066.9	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-5780.8	7226.0	≦	8986.4	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-6050.5	7563.1	≦	8821.2	OK

X5フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		0.0	1.250	-930.2	1162.8	≦	7858.4	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-1712.8	2141.0	≦	8024.9	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-2376.0	2970.0	≦	8191.5	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-2987.0	3733.8	≦	9099.8	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-3433.8	4292.3	≦	9260.0	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-3913.4	4891.8	≦	9390.3	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-4345.4	5431.7	≦	9135.5	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-4743.2	5929.0	≦	8946.2	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-5102.6	6378.2	≦	8804.2	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5450.1	6812.6	≦	9069.7	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-5766.2	7207.8	≦	8984.5	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-6012.9	7516.2	≦	8811.7	OK

X6フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-0.0	1.250	-968.6	1210.8	≦	5177.1	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	-1456.9	1821.2	≦	5241.6	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	-1861.3	2326.7	≦	5306.1	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	-2221.1	2776.4	≦	5862.8	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-2742.9	3428.7	≦	6386.9	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-3066.8	3833.5	≦	6360.3	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-3339.7	4174.7	≦	6114.7	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-3556.9	4446.2	≦	5915.4	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-3720.9	4651.2	≦	5747.8	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-3778.6	4723.3	≦	5713.7	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-3773.1	4716.3	≦	5561.2	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-3777.1	4721.3	≦	5394.2	OK

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力

U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2007.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2008.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4016.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3471.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3470.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6941.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4703.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4703.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9406.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5830.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5830.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11661.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6840.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6840.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13681.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7752.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7752.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15505.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8563.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8563.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9285.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9285.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18571.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9916.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9916.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19832.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10455.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10457.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20912.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10914.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10904.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21818.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11280.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11279.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22559.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y2	2007.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4016.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3471.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3470.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	合計	6941.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4703.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4703.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9406.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5830.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5830.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11661.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6840.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6840.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13681.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7752.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7752.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	合計	15505.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8563.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8563.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9285.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9285.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18571.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9916.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9916.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19832.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10455.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10457.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20912.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10914.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10904.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21818.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11280.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11279.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22559.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	967.72	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	934.01	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	925.09	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	925.08	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	934.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	967.71	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	5653.60	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1457.02	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1718.54	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1710.19	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1710.19	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1718.53	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1457.01	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	9771.48	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1861.96	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2383.53	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2375.55	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2375.55	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2383.52	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1861.95	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13242.07	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2221.86	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2996.32	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2990.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2990.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2996.30	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2221.85	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16416.34	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2743.97	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3444.69	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3441.04	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3441.02	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3444.69	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2743.96	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	19259.39	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3067.63	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3926.07	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3919.95	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3919.94	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3926.05	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3067.62	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21827.25	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3339.52	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4359.78	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4355.19	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4355.18	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4359.74	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3339.53	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3554.93	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4759.72	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4756.81	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4756.79	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4759.68	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3554.94	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3724.67	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5117.43	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5117.01	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5117.02	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5117.39	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3724.67	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3788.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5463.25	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5467.81	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5467.82	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5463.19	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3788.01	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3786.69	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5778.11	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5792.08	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5792.06	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5778.06	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3786.69	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3786.69	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5778.11	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5792.08	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5792.06	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5778.06	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3786.69	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3786.69	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5778.11	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5792.08	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5792.06	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5778.06	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3786.69	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3786.69	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5778.11	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5792.08	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5792.06	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5778.06	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3786.69	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3741.52	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6049.91	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6087.02	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6087.22	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6050.08	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3741.37	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31757.11	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	968.60	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	930.24	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	921.20	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	921.20	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	930.24	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	968.60	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	5640.07	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1456.92	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1712.80	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1704.32	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1704.32	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1712.80	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1456.92	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	9748.09	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1861.32	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2376.01	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2367.86	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2367.87	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2376.02	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1861.31	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13210.38	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2221.04	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2987.03	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2980.46	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2980.46	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2987.02	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2221.05	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16377.07	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2742.91	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3433.83	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3429.91	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3429.92	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3433.82	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2742.91	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	19213.30	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3066.80	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3913.45	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3907.25	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3907.25	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3913.45	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3066.81	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21775.01	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3339.70	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4345.38	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4340.54	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4340.53	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4345.38	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3339.70	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24051.23	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3556.94	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4743.22	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4739.99	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4739.98	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4743.24	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3556.93	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26080.30	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3720.91	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5102.58	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5102.20	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5102.16	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5102.57	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3720.93	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27851.36	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3778.58	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5450.19	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5455.05	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5455.06	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5450.13	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3778.63	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29367.63	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3773.02	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5766.28	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5780.78	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5780.80	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5766.25	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3773.05	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30640.18	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3776.88	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6013.26	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6050.50	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6050.47	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6012.94	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3777.07	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31681.10	0.00	0.00	0.00

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X 方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2007.7	0.0	2007.7	0.44	0.00	0.44
	Y3	2008.5	0.0	2008.5	0.44	0.00	0.44
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4016.2	0.0	4016.2	0.88	0.00	0.88
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3471.0	0.0	3471.0	0.34	0.00	0.34
	Y3	3470.5	0.0	3470.5	0.34	0.00	0.34
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6941.5	0.0	6941.5	0.68	0.00	0.68
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4703.5	0.0	4703.5	0.30	0.00	0.30
	Y3	4703.4	0.0	4703.4	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9406.9	0.0	9406.9	0.60	0.00	0.60
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5831.0	0.0	5831.0	0.27	0.00	0.27
	Y3	5830.9	0.0	5830.9	0.27	0.00	0.27
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.724 Co=0.325

Ai=2.107 Co=0.325

Ai=1.840 Co=0.325

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11661.9	0.0	11661.9	0.54	0.00	0.54
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6840.8	0.0	6840.8	0.25	0.00	0.25
	Y3	6840.7	0.0	6840.7	0.25	0.00	0.25
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13681.5	0.0	13681.5	0.50	0.00	0.50
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7752.9	0.0	7752.9	0.23	0.00	0.23
	Y3	7752.8	0.0	7752.8	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15505.6	0.0	15505.6	0.46	0.00	0.46
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8563.3	0.0	8563.3	0.22	0.00	0.22
	Y3	8563.2	0.0	8563.2	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17126.5	0.0	17126.5	0.43	0.00	0.43
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9285.6	0.0	9285.6	0.20	0.00	0.20
	Y3	9285.8	0.0	9285.8	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18571.4	0.0	18571.4	0.41	0.00	0.41
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9916.1	0.0	9916.1	0.19	0.00	0.19
	Y3	9916.4	0.0	9916.4	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19832.5	0.0	19832.5	0.39	0.00	0.39
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10455.2	0.0	10455.2	0.18	0.00	0.18
	Y3	10457.0	0.0	10457.0	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.665 Co=0.325

Ai=1.536 Co=0.325

Ai=1.432 Co=0.325

Ai=1.343 Co=0.325

Ai=1.263 Co=0.325

Ai=1.191 Co=0.325

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20912.2	0.0	20912.2	0.36	0.00	0.36
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10914.3	0.0	10914.3	0.17	0.00	0.17
	Y3	10904.1	0.0	10904.1	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21818.4	0.0	21818.4	0.34	0.00	0.34
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11280.5	0.0	11280.5	0.16	0.00	0.16
	Y3	11279.1	0.0	11279.1	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22559.6	0.0	22559.6	0.32	0.00	0.32

Ai=1.124 Co=0.325

Ai=1.061 Co=0.325

Ai=1.000 Co=0.325

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2007.7	0.0	2007.7	0.44	0.00	0.44
	Y3	2008.5	0.0	2008.5	0.44	0.00	0.44
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4016.2	0.0	4016.2	0.88	0.00	0.88
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3471.0	0.0	3471.0	0.34	0.00	0.34
	Y3	3470.5	0.0	3470.5	0.34	0.00	0.34
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6941.5	0.0	6941.5	0.68	0.00	0.68
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4703.5	0.0	4703.5	0.30	0.00	0.30
	Y3	4703.4	0.0	4703.4	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.724 Co=0.325

Ai=2.107 Co=0.325

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣW i			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
10F	合計	9406.9	0.0	9406.9	0.60	0.00	0.60	Ai=1.840 Co=0.325
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5831.0	0.0	5831.0	0.27	0.00	0.27	
	Y3	5830.9	0.0	5830.9	0.27	0.00	0.27	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11661.9	0.0	11661.9	0.54	0.00	0.54	Ai=1.665 Co=0.325
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	6840.8	0.0	6840.8	0.25	0.00	0.25	
	Y3	6840.7	0.0	6840.7	0.25	0.00	0.25	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13681.5	0.0	13681.5	0.50	0.00	0.50	Ai=1.536 Co=0.325
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	7752.9	0.0	7752.9	0.23	0.00	0.23	
	Y3	7752.8	0.0	7752.8	0.23	0.00	0.23	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15505.7	0.0	15505.7	0.46	0.00	0.46	Ai=1.432 Co=0.325
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8563.3	0.0	8563.3	0.22	0.00	0.22	
	Y3	8563.2	0.0	8563.2	0.22	0.00	0.22	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17126.5	0.0	17126.5	0.43	0.00	0.43	Ai=1.343 Co=0.325
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	9285.6	0.0	9285.6	0.20	0.00	0.20	
	Y3	9285.8	0.0	9285.8	0.20	0.00	0.20	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18571.4	0.0	18571.4	0.41	0.00	0.41	Ai=1.263 Co=0.325
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	9916.1	0.0	9916.1	0.19	0.00	0.19	
	Y3	9916.4	0.0	9916.4	0.19	0.00	0.19	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19832.5	0.0	19832.5	0.39	0.00	0.39
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10455.2	0.0	10455.2	0.18	0.00	0.18
	Y3	10457.1	0.0	10457.1	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20912.2	0.0	20912.2	0.36	0.00	0.36
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10914.3	0.0	10914.3	0.17	0.00	0.17
	Y3	10904.1	0.0	10904.1	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21818.4	0.0	21818.4	0.34	0.00	0.34
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11280.5	0.0	11280.5	0.16	0.00	0.16
	Y3	11279.1	0.0	11279.1	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22559.6	0.0	22559.6	0.32	0.00	0.32

Ai=1.191 Co=0.325

Ai=1.124 Co=0.325

Ai=1.061 Co=0.325

Ai=1.000 Co=0.325

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X1	0.0	967.7	967.7	0.00	0.21	0.21
	X2	0.0	934.0	934.0	0.00	0.21	0.21
	X3	0.0	925.1	925.1	0.00	0.20	0.20
	X4	0.0	925.1	925.1	0.00	0.20	0.20
	X5	0.0	934.0	934.0	0.00	0.21	0.21
	X6	0.0	967.7	967.7	0.00	0.21	0.21
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	5653.6	5653.6	0.00	1.24	1.24
11F	X1	0.0	1457.0	1457.0	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	1718.5	1718.5	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	1710.2	1710.2	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	1710.2	1710.2	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	1718.5	1718.5	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	1457.0	1457.0	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	9771.5	9771.5	0.00	0.96	0.96
10F	X1	0.0	1862.0	1862.0	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2383.5	2383.5	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	2375.6	2375.6	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	2375.6	2375.6	0.00	0.15	0.15

Ai=2.724 Co=0.458

Ai=2.107 Co=0.458

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	X5	0.0	2383.5	2383.5	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	1861.9	1861.9	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	13242.1	13242.1	0.00	0.84	0.84
9F	X1	0.0	2221.9	2221.9	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	2996.3	2996.3	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	2990.0	2990.0	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	2990.0	2990.0	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	2996.3	2996.3	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2221.9	2221.9	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	16416.3	16416.3	0.00	0.76	0.76
8F	X1	0.0	2744.0	2744.0	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	3444.7	3444.7	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	3441.0	3441.0	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	3441.0	3441.0	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	3444.7	3444.7	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2744.0	2744.0	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	19259.4	19259.4	0.00	0.70	0.70
7F	X1	0.0	3067.6	3067.6	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	3926.1	3926.1	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	3920.0	3920.0	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3919.9	3919.9	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	3926.1	3926.1	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3067.6	3067.6	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21827.3	21827.3	0.00	0.65	0.65
6F	X1	0.0	3339.5	3339.5	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4359.8	4359.8	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4355.2	4355.2	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4355.2	4355.2	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	4359.7	4359.7	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3339.5	3339.5	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24108.9	24108.9	0.00	0.61	0.61
5F	X1	0.0	3554.9	3554.9	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4759.7	4759.7	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	4756.8	4756.8	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	4756.8	4756.8	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	4759.7	4759.7	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3554.9	3554.9	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26142.9	26142.9	0.00	0.58	0.58
4F	X1	0.0	3724.7	3724.7	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5117.4	5117.4	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5117.0	5117.0	0.00	0.10	0.10

Ai=1.840 Co=0.458

Ai=1.665 Co=0.458

Ai=1.536 Co=0.458

Ai=1.432 Co=0.458

Ai=1.343 Co=0.458

Ai=1.263 Co=0.458

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	X4	0.0	5117.0	5117.0	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5117.4	5117.4	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3724.7	3724.7	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27918.2	27918.2	0.00	0.54	0.54
3F	X1	0.0	3788.0	3788.0	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5463.3	5463.3	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5467.8	5467.8	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5467.8	5467.8	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5463.2	5463.2	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3788.0	3788.0	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29438.1	29438.1	0.00	0.51	0.51
2F	X1	0.0	3786.7	3786.7	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5778.1	5778.1	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5792.1	5792.1	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5792.1	5792.1	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5778.1	5778.1	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3786.7	3786.7	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30713.7	30713.7	0.00	0.48	0.48
1F	X1	0.0	3741.5	3741.5	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	6049.9	6049.9	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6087.0	6087.0	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6087.2	6087.2	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6050.1	6050.1	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3741.4	3741.4	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	31757.1	31757.1	0.00	0.46	0.46

Ai=1.191 Co=0.458

Ai=1.124 Co=0.458

Ai=1.061 Co=0.458

Ai=1.000 Co=0.458

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X1	0.0	968.6	968.6	0.00	0.21	0.21
	X2	0.0	930.2	930.2	0.00	0.20	0.20
	X3	0.0	921.2	921.2	0.00	0.20	0.20
	X4	0.0	921.2	921.2	0.00	0.20	0.20
	X5	0.0	930.2	930.2	0.00	0.20	0.20
	X6	0.0	968.6	968.6	0.00	0.21	0.21
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	5640.1	5640.1	0.00	1.24	1.24
11F	X1	0.0	1456.9	1456.9	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	1712.8	1712.8	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	1704.3	1704.3	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	1704.3	1704.3	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	1712.8	1712.8	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	1456.9	1456.9	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.724 Co=0.457

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	9748.1	9748.1	0.00	0.96	0.96
10F	X1	0.0	1861.3	1861.3	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2376.0	2376.0	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	2367.9	2367.9	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	2367.9	2367.9	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2376.0	2376.0	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	1861.3	1861.3	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	13210.4	13210.4	0.00	0.84	0.84
9F	X1	0.0	2221.0	2221.0	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	2987.0	2987.0	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	2980.5	2980.5	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	2980.5	2980.5	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	2987.0	2987.0	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2221.1	2221.1	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	16377.1	16377.1	0.00	0.76	0.76
8F	X1	0.0	2742.9	2742.9	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	3433.8	3433.8	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	3429.9	3429.9	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3429.9	3429.9	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	3433.8	3433.8	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	2742.9	2742.9	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	19213.3	19213.3	0.00	0.70	0.70
7F	X1	0.0	3066.8	3066.8	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	3913.5	3913.5	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	3907.2	3907.2	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3907.2	3907.2	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	3913.4	3913.4	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3066.8	3066.8	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21775.0	21775.0	0.00	0.65	0.65
6F	X1	0.0	3339.7	3339.7	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4345.4	4345.4	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4340.5	4340.5	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4340.5	4340.5	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	4345.4	4345.4	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3339.7	3339.7	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24051.2	24051.2	0.00	0.61	0.61
5F	X1	0.0	3556.9	3556.9	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4743.2	4743.2	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	4740.0	4740.0	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	4740.0	4740.0	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	4743.2	4743.2	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3556.9	3556.9	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.107 Co=0.457

Ai=1.840 Co=0.457

Ai=1.665 Co=0.457

Ai=1.536 Co=0.457

Ai=1.432 Co=0.457

Ai=1.343 Co=0.457

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26080.3	26080.3	0.00	0.57	0.57
4F	X1	0.0	3720.9	3720.9	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5102.6	5102.6	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5102.2	5102.2	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5102.2	5102.2	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5102.6	5102.6	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3720.9	3720.9	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27851.4	27851.4	0.00	0.54	0.54
3F	X1	0.0	3778.6	3778.6	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5450.2	5450.2	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5455.0	5455.0	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5455.1	5455.1	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5450.1	5450.1	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3778.6	3778.6	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29367.6	29367.6	0.00	0.51	0.51
2F	X1	0.0	3773.0	3773.0	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5766.3	5766.3	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5780.8	5780.8	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5780.8	5780.8	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5766.2	5766.2	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3773.1	3773.1	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30640.2	30640.2	0.00	0.48	0.48
1F	X1	0.0	3776.9	3776.9	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	6013.3	6013.3	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6050.5	6050.5	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6050.5	6050.5	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6012.9	6012.9	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3777.1	3777.1	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	31681.1	31681.1	0.00	0.45	0.45

Ai=1.263 Co=0.457

Ai=1.191 Co=0.457

Ai=1.124 Co=0.457

Ai=1.061 Co=0.457

Ai=1.000 Co=0.457

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1964.5	0.0	1964.5	0.43	0.00	0.43
	Y3	1964.7	0.0	1964.7	0.43	0.00	0.43
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	3929.2	0.0	3929.2	0.86	0.00	0.86
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3395.6	0.0	3395.6	0.33	0.00	0.33

Ai=2.724 Co=0.318

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	Y3	3395.4	0.0	3395.4	0.33	0.00	0.33
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6791.0	0.0	6791.0	0.67	0.00	0.67
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4601.6	0.0	4601.6	0.29	0.00	0.29
	Y3	4601.5	0.0	4601.5	0.29	0.00	0.29
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9203.1	0.0	9203.1	0.58	0.00	0.58
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5704.6	0.0	5704.6	0.26	0.00	0.26
	Y3	5704.5	0.0	5704.5	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11409.1	0.0	11409.1	0.53	0.00	0.53
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6692.6	0.0	6692.6	0.24	0.00	0.24
	Y3	6692.5	0.0	6692.5	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13385.1	0.0	13385.1	0.49	0.00	0.49
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7584.9	0.0	7584.9	0.23	0.00	0.23
	Y3	7584.8	0.0	7584.8	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15169.7	0.0	15169.7	0.45	0.00	0.45
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8377.6	0.0	8377.6	0.21	0.00	0.21
	Y3	8377.8	0.0	8377.8	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16755.4	0.0	16755.4	0.43	0.00	0.43
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.107 Co=0.318

Ai=1.840 Co=0.318

Ai=1.665 Co=0.318

Ai=1.536 Co=0.318

Ai=1.432 Co=0.318

Ai=1.343 Co=0.318

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	Y2	9084.5	0.0	9084.5	0.20	0.00	0.20
	Y3	9084.5	0.0	9084.5	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18168.9	0.0	18168.9	0.40	0.00	0.40
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9701.3	0.0	9701.3	0.19	0.00	0.19
	Y3	9701.5	0.0	9701.5	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19402.7	0.0	19402.7	0.38	0.00	0.38
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10229.5	0.0	10229.5	0.18	0.00	0.18
	Y3	10229.6	0.0	10229.6	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20459.0	0.0	20459.0	0.36	0.00	0.36
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10673.0	0.0	10673.0	0.17	0.00	0.17
	Y3	10672.6	0.0	10672.6	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21345.6	0.0	21345.6	0.34	0.00	0.34
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11038.9	0.0	11038.9	0.16	0.00	0.16
	Y3	11031.8	0.0	11031.8	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22070.7	0.0	22070.7	0.32	0.00	0.32

Ai=1.263 Co=0.318

Ai=1.191 Co=0.318

Ai=1.124 Co=0.318

Ai=1.061 Co=0.318

Ai=1.000 Co=0.318

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1964.5	0.0	1964.5	0.43	0.00	0.43
	Y3	1964.7	0.0	1964.7	0.43	0.00	0.43
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	3929.2	0.0	3929.2	0.86	0.00	0.86
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3395.6	0.0	3395.6	0.33	0.00	0.33
	Y3	3395.4	0.0	3395.4	0.33	0.00	0.33
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6791.0	0.0	6791.0	0.67	0.00	0.67
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4601.6	0.0	4601.6	0.29	0.00	0.29
	Y3	4601.5	0.0	4601.5	0.29	0.00	0.29
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9203.1	0.0	9203.1	0.58	0.00	0.58
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5704.6	0.0	5704.6	0.26	0.00	0.26
	Y3	5704.5	0.0	5704.5	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11409.1	0.0	11409.1	0.53	0.00	0.53
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6692.6	0.0	6692.6	0.24	0.00	0.24
	Y3	6692.5	0.0	6692.5	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13385.1	0.0	13385.1	0.49	0.00	0.49
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7584.9	0.0	7584.9	0.23	0.00	0.23
	Y3	7584.8	0.0	7584.8	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15169.7	0.0	15169.7	0.45	0.00	0.45
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8377.6	0.0	8377.6	0.21	0.00	0.21
	Y3	8377.8	0.0	8377.8	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.724 Co=0.318

Ai=2.107 Co=0.318

Ai=1.840 Co=0.318

Ai=1.665 Co=0.318

Ai=1.536 Co=0.318

Ai=1.432 Co=0.318

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16755.4	0.0	16755.4	0.43	0.00	0.43
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9084.5	0.0	9084.5	0.20	0.00	0.20
	Y3	9084.5	0.0	9084.5	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18168.9	0.0	18168.9	0.40	0.00	0.40
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9701.3	0.0	9701.3	0.19	0.00	0.19
	Y3	9701.5	0.0	9701.5	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19402.7	0.0	19402.7	0.38	0.00	0.38
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10229.5	0.0	10229.5	0.18	0.00	0.18
	Y3	10229.6	0.0	10229.6	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20459.1	0.0	20459.1	0.36	0.00	0.36
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10673.0	0.0	10673.0	0.17	0.00	0.17
	Y3	10672.6	0.0	10672.6	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21345.6	0.0	21345.6	0.34	0.00	0.34
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11038.9	0.0	11038.9	0.16	0.00	0.16
	Y3	11031.8	0.0	11031.8	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22070.7	0.0	22070.7	0.32	0.00	0.32

Ai=1.343 Co=0.318

Ai=1.263 Co=0.318

Ai=1.191 Co=0.318

Ai=1.124 Co=0.318

Ai=1.061 Co=0.318

Ai=1.000 Co=0.318

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X1	0.0	958.9	958.9	0.00	0.21	0.21

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X2	0.0	925.3	925.3	0.00	0.20	0.20
	X3	0.0	916.4	916.4	0.00	0.20	0.20
	X4	0.0	916.4	916.4	0.00	0.20	0.20
	X5	0.0	925.3	925.3	0.00	0.20	0.20
	X6	0.0	958.9	958.9	0.00	0.21	0.21
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	5601.0	5601.0	0.00	1.23	1.23
11F	X1	0.0	1443.5	1443.5	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	1702.6	1702.6	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	1694.2	1694.2	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	1694.2	1694.2	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	1702.5	1702.5	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	1443.5	1443.5	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	9680.6	9680.6	0.00	0.95	0.95
10F	X1	0.0	1844.4	1844.4	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2361.5	2361.5	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	2353.5	2353.5	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	2353.5	2353.5	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2361.5	2361.5	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	1844.4	1844.4	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	13118.9	13118.9	0.00	0.83	0.83
9F	X1	0.0	2200.3	2200.3	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	2969.0	2969.0	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	2962.6	2962.6	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	2962.6	2962.6	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	2969.0	2969.0	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2200.3	2200.3	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	16263.7	16263.7	0.00	0.75	0.75
8F	X1	0.0	2716.0	2716.0	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	3414.0	3414.0	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	3410.2	3410.2	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3410.2	3410.2	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	3414.0	3414.0	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	2716.0	2716.0	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	19080.3	19080.3	0.00	0.69	0.69
7F	X1	0.0	3037.9	3037.9	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	3890.4	3890.4	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	3883.9	3883.9	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3883.9	3883.9	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	3890.4	3890.4	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3037.8	3037.8	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21624.3	21624.3	0.00	0.65	0.65

Ai=2.724 Co=0.453

Ai=2.107 Co=0.453

Ai=1.840 Co=0.453

Ai=1.665 Co=0.453

Ai=1.536 Co=0.453

Ai=1.432 Co=0.453

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	X1	0.0	3307.2	3307.2	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4320.2	4320.2	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4315.0	4315.0	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4315.0	4315.0	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	4320.2	4320.2	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3307.2	3307.2	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23884.7	23884.7	0.00	0.61	0.61
5F	X1	0.0	3521.4	3521.4	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4716.1	4716.1	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	4712.4	4712.4	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	4712.4	4712.4	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	4716.1	4716.1	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3521.4	3521.4	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25899.8	25899.8	0.00	0.57	0.57
4F	X1	0.0	3691.8	3691.8	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5069.6	5069.6	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5067.9	5067.9	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5067.9	5067.9	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5069.5	5069.5	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3691.8	3691.8	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27658.6	27658.6	0.00	0.54	0.54
3F	X1	0.0	3758.3	3758.3	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5410.6	5410.6	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5413.3	5413.3	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5413.3	5413.3	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5410.5	5410.5	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3758.3	3758.3	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29164.3	29164.3	0.00	0.51	0.51
2F	X1	0.0	3760.1	3760.1	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5721.3	5721.3	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5732.7	5732.7	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5732.7	5732.7	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5721.3	5721.3	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3760.1	3760.1	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30428.1	30428.1	0.00	0.48	0.48
1F	X1	0.0	3704.2	3704.2	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	5994.6	5994.6	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6032.1	6032.1	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6032.1	6032.1	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5994.6	5994.6	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3704.2	3704.2	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.343 Co=0.453

Ai=1.263 Co=0.453

Ai=1.191 Co=0.453

Ai=1.124 Co=0.453

Ai=1.061 Co=0.453

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	合計	0.0	31461.8	31461.8	0.00	0.45	0.45

Ai=1.000 Co=0.453

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X1	0.0	960.3	960.3	0.00	0.21	0.21
	X2	0.0	921.7	921.7	0.00	0.20	0.20
	X3	0.0	912.6	912.6	0.00	0.20	0.20
	X4	0.0	912.6	912.6	0.00	0.20	0.20
	X5	0.0	921.7	921.7	0.00	0.20	0.20
	X6	0.0	960.3	960.3	0.00	0.21	0.21
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	5589.3	5589.3	0.00	1.23	1.23
11F	X1	0.0	1444.2	1444.2	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	1697.3	1697.3	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	1688.7	1688.7	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	1688.7	1688.7	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	1697.3	1697.3	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	1444.2	1444.2	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	9660.3	9660.3	0.00	0.95	0.95
10F	X1	0.0	1844.6	1844.6	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2354.7	2354.7	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	2346.4	2346.4	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	2346.4	2346.4	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2354.7	2354.7	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	1844.6	1844.6	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	13091.4	13091.4	0.00	0.83	0.83
9F	X1	0.0	2200.5	2200.5	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	2960.5	2960.5	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	2953.7	2953.7	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	2953.7	2953.7	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	2960.5	2960.5	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2200.5	2200.5	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	16229.5	16229.5	0.00	0.75	0.75
8F	X1	0.0	2716.3	2716.3	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	3404.0	3404.0	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	3399.7	3399.7	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3399.7	3399.7	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	3404.0	3404.0	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	2716.3	2716.3	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	19040.2	19040.2	0.00	0.69	0.69
7F	X1	0.0	3038.8	3038.8	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	3878.8	3878.8	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	3871.8	3871.8	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3871.8	3871.8	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	3878.8	3878.8	0.00	0.12	0.12

Ai=2.724 Co=0.452

Ai=2.107 Co=0.452

Ai=1.840 Co=0.452

Ai=1.665 Co=0.452

Ai=1.536 Co=0.452

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	X6	0.0	3038.8	3038.8	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21578.8	21578.8	0.00	0.65	0.65
6F	X1	0.0	3309.6	3309.6	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4306.6	4306.6	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4301.0	4301.0	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4301.0	4301.0	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	4306.6	4306.6	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3309.6	3309.6	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23834.6	23834.6	0.00	0.61	0.61
5F	X1	0.0	3526.6	3526.6	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4700.2	4700.2	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	4695.9	4695.9	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	4695.9	4695.9	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	4700.2	4700.2	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3526.5	3526.5	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25845.3	25845.3	0.00	0.57	0.57
4F	X1	0.0	3692.1	3692.1	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5055.1	5055.1	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5053.0	5053.0	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5053.0	5053.0	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5055.1	5055.1	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3692.1	3692.1	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27600.4	27600.4	0.00	0.54	0.54
3F	X1	0.0	3754.3	3754.3	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5397.3	5397.3	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5399.8	5399.8	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5399.9	5399.9	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5397.3	5397.3	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3754.3	3754.3	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29103.0	29103.0	0.00	0.51	0.51
2F	X1	0.0	3753.6	3753.6	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5708.6	5708.6	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	5719.9	5719.9	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	5719.9	5719.9	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	5708.6	5708.6	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3753.6	3753.6	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30364.1	30364.1	0.00	0.48	0.48
1F	X1	0.0	3717.0	3717.0	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	5971.9	5971.9	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6008.9	6008.9	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6008.9	6008.9	0.00	0.09	0.09

Ai=1.432 Co=0.452

Ai=1.343 Co=0.452

Ai=1.263 Co=0.452

Ai=1.191 Co=0.452

Ai=1.124 Co=0.452

Ai=1.061 Co=0.452

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	X5	0.0	5971.9	5971.9	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3717.0	3717.0	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	31395.7	31395.7	0.00	0.45	0.45

Ai=1.000 Co=0.452

U-5.6 構造特性係数

種別 : 部材群としての種別

 β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合

Ds : 構造特性係数

* : Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A	4016.21	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4016.21		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	6941.46	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6941.46		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	9406.91	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9406.91		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	11661.85	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11661.85		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	13681.49	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13681.49		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	15505.65	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15505.65		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	17126.51	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17126.51		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	18571.39	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18571.39		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	19832.52	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19832.52		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	20912.23	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20912.23		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	21818.39	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21818.39		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	22559.62	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

X方向正加力時

階名	ゲル-フ°	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
1F	A+B+C	22559.62		FA	0.00		WA	0.00	0.30

X方向負加力時

階名	ゲル-フ°	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A	4016.21	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4016.21		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	6941.46	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6941.46		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	9406.91	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9406.91		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	11661.85	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11661.85		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	13681.50	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13681.50		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	15505.65	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15505.65		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	17126.51	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17126.51		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	18571.39	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18571.39		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	19832.53	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19832.53		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	20912.24	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20912.24		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	21818.40	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21818.40		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	22559.63	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22559.63		FA	0.00		WA	0.00	0.30

Y方向正加力時

階名	ゲル-フ°	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A	0.00	0.00		5653.60	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	5653.60		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		9771.48	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			

Y 方向正加力時

階名	ゲル-°	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
11F	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	9771.48		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		13242.07	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	13242.07		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		16416.34	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	16416.34		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		19259.39	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	19259.39		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		21827.25	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	21827.25		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		24108.94	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	24108.94		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		26142.88	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	26142.88		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		27918.19	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	27918.19		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		29438.09	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	29438.09		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		30713.69	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30713.69		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		31757.11	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	31757.11		WA	1.00	0.40

Y 方向負加力時

階名	ゲル-°	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A	0.00	0.00		5640.07	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	5640.07		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		9748.09	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	9748.09		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		13210.38	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	13210.38		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		16377.07	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	16377.07		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		19213.30	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			

Y 方向負加力時

階名	ゲルプ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
8F	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	19213.30		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		21775.01	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	21775.01		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		24051.23	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	24051.23		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		26080.30	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	26080.30		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		27851.36	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	27851.36		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		29367.63	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	29367.63		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		30640.18	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30640.18		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		31681.10	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	31681.10		WA	1.00	0.40

U-5.7 必要保有水平耐力

C_i : 層せん断力係数 F_s : 剛性率に応じた数値
 ΣW_i : 層重量 (kN) F_e : 偏心率に応じた数値
 Q_{ud} : 各階の水平力 (kN) F_{es} : 形状係数
 Q_{un} : 必要保有水平耐力 (kN) D_s : 構造特性係数
 U : 用途係数 (1.00)
 $*$: D_s 値の直接入力
 $+$: D_s 値の割増がされている

X 方向正加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
12F	2.713	4553.4	12353.2	1.000	1.000	1.000	0.30	3705.9
11F	2.099	10170.9	21350.7	1.000	1.000	1.000	0.30	6405.2
10F	1.833	15788.4	28934.0	1.000	1.000	1.000	0.30	8680.2
9F	1.659	21624.6	35869.8	1.000	1.000	1.000	0.30	10761.0
8F	1.530	27496.7	42081.9	1.000	1.000	1.000	0.30	12624.6
7F	1.426	33443.6	47692.7	1.000	1.000	1.000	0.30	14307.8
6F	1.337	39390.5	52678.2	1.000	1.000	1.000	0.30	15803.5
5F	1.258	45404.2	57122.3	1.000	1.000	1.000	0.30	17136.7
4F	1.186	51433.2	61001.4	1.000	1.000	1.000	0.30	18300.4
3F	1.119	57462.2	64322.4	1.000	1.000	1.000	0.30	19296.7
2F	1.057	63515.3	67109.6	1.000	1.000	1.000	0.30	20132.9
1F	0.996	69659.9	69389.5	1.000	1.000	1.000	0.30	20816.8

X 方向負加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
12F	2.713	4553.4	12353.2	1.000	1.000	1.000	0.30	3705.9
11F	2.099	10170.9	21350.7	1.000	1.000	1.000	0.30	6405.2
10F	1.833	15788.4	28934.0	1.000	1.000	1.000	0.30	8680.2
9F	1.659	21624.6	35869.8	1.000	1.000	1.000	0.30	10761.0
8F	1.530	27496.7	42081.9	1.000	1.000	1.000	0.30	12624.6
7F	1.426	33443.6	47692.7	1.000	1.000	1.000	0.30	14307.8

X方向負加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
6F	1.337	39390.5	52678.2	1.000	1.000	1.000	0.30	15803.5
5F	1.258	45404.2	57122.3	1.000	1.000	1.000	0.30	17136.7
4F	1.186	51433.2	61001.4	1.000	1.000	1.000	0.30	18300.4
3F	1.119	57462.2	64322.4	1.000	1.000	1.000	0.30	19296.7
2F	1.057	63515.3	67109.6	1.000	1.000	1.000	0.30	20132.9
1F	0.996	69659.9	69389.5	1.000	1.000	1.000	0.30	20816.8

Y方向正加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
12F	2.713	4553.4	12353.2	1.000	1.000	1.000	0.40	4941.3
11F	2.099	10170.9	21350.7	1.000	1.000	1.000	0.40	8540.3
10F	1.833	15788.4	28934.0	1.000	1.000	1.000	0.40	11573.6
9F	1.659	21624.6	35869.8	1.000	1.000	1.000	0.40	14347.9
8F	1.530	27496.7	42081.9	1.000	1.000	1.000	0.40	16832.8
7F	1.426	33443.6	47692.7	1.000	1.000	1.000	0.40	19077.1
6F	1.337	39390.5	52678.2	1.000	1.000	1.000	0.40	21071.3
5F	1.258	45404.2	57122.3	1.000	1.000	1.000	0.40	22848.9
4F	1.186	51433.2	61001.4	1.000	1.000	1.000	0.40	24400.6
3F	1.119	57462.2	64322.4	1.000	1.000	1.000	0.40	25729.0
2F	1.057	63515.3	67109.6	1.000	1.000	1.000	0.40	26843.8
1F	0.996	69659.9	69389.5	1.000	1.000	1.000	0.40	27755.8

Y方向負加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
12F	2.713	4553.4	12353.2	1.000	1.000	1.000	0.40	4941.3
11F	2.099	10170.9	21350.7	1.000	1.000	1.000	0.40	8540.3
10F	1.833	15788.4	28934.0	1.000	1.000	1.000	0.40	11573.6
9F	1.659	21624.6	35869.8	1.000	1.000	1.000	0.40	14347.9
8F	1.530	27496.7	42081.9	1.000	1.000	1.000	0.40	16832.8
7F	1.426	33443.6	47692.7	1.000	1.000	1.000	0.40	19077.1
6F	1.337	39390.5	52678.2	1.000	1.000	1.000	0.40	21071.3
5F	1.258	45404.2	57122.3	1.000	1.000	1.000	0.40	22848.9
4F	1.186	51433.2	61001.4	1.000	1.000	1.000	0.40	24400.6
3F	1.119	57462.2	64322.4	1.000	1.000	1.000	0.40	25729.0
2F	1.057	63515.3	67109.6	1.000	1.000	1.000	0.40	26843.8
1F	0.996	69659.9	69389.5	1.000	1.000	1.000	0.40	27755.8

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1964.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1964.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3929.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3395.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3395.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6791.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4601.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4601.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9203.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5704.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5704.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11409.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6692.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6692.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13385.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7584.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7584.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15169.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8377.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8377.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16755.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9084.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9084.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18168.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9701.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9701.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19402.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10229.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10229.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20459.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10672.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10672.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21345.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11038.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11031.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22070.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1964.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1964.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3929.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	Y2	3395.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3395.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6791.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4601.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4601.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9203.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5704.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5704.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11409.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6692.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6692.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13385.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7584.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7584.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15169.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8377.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8377.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	合計	16755.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9084.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9084.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9701.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9701.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19402.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10229.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10229.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20459.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10672.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10672.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21345.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11038.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11031.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22070.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	958.87	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	925.27	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	916.37	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	916.37	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	925.27	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	958.87	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	5601.03	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1443.54	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1702.55	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1694.21	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1694.21	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1702.55	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1443.54	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	9680.61	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1844.39	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2361.54	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2353.54	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2353.54	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2361.54	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1844.38	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13118.93	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.26	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2969.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2962.60	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2962.61	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2968.99	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.25	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16263.70	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2715.96	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3414.03	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3410.16	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3410.16	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3414.03	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2715.95	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	19080.29	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3037.85	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3890.38	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3883.92	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3883.90	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3890.38	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3037.85	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21624.28	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3307.16	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4320.18	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4315.05	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4315.03	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4320.16	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3307.16	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23884.74	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3521.39	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4716.11	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4712.39	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4712.38	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4716.10	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3521.40	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25899.77	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3691.84	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5069.56	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5067.89	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5067.88	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5069.55	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3691.85	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27658.57	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3758.31	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5410.58	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5413.29	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5413.26	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5410.55	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3758.33	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29164.33	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3760.05	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5721.28	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5732.72	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5732.69	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5721.28	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3760.05	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30428.08	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3704.18	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5994.59	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6032.10	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6032.13	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5994.64	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3704.17	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31461.81	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	960.30	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	921.72	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	912.61	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	912.61	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	921.72	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	960.30	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	5589.26	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1444.16	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1697.27	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1688.70	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1688.70	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1697.27	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1444.16	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	9660.26	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1844.63	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2354.66	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2346.39	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2346.39	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2354.67	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1844.63	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13091.37	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.54	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2960.51	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2953.71	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2953.71	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2960.50	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.55	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16229.52	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2716.35	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3404.03	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3399.72	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3399.72	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3404.03	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2716.35	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	19040.20	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3038.81	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3878.76	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3871.85	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3871.85	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3878.77	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3038.81	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21578.84	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3309.65	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4306.61	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4301.01	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4301.01	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4306.63	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3309.64	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23834.55	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3526.55	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4700.23	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4695.88	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4695.88	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4700.24	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3526.55	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25845.34	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3692.13	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5055.07	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5053.03	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5053.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5055.07	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3692.14	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27600.44	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3754.33	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5397.35	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5399.84	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5399.85	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5397.32	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3754.35	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29103.05	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3753.59	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5708.59	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5719.88	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5719.89	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5708.59	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3753.59	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30364.13	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3717.01	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5971.92	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6008.91	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6008.91	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5971.88	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	3717.04	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31395.68	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN) Qun : 必要保有水平耐力 (kN)
 Fes : 形状係数 Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)
 Ds : 構造特性係数 Qu : 保有水平耐力 (kN)
 # : 剛性率・偏心率の直接入力
 * : Ds値の直接入力 + : Ds値の割増がされている
 () : Dランク部材を考慮した場合

X 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
12F	12353.2	1.000	0.30	3705.9		3929.2	1.06
11F	21350.7	1.000	0.30	6405.2		6791.0	1.06
10F	28934.0	1.000	0.30	8680.2		9203.1	1.06
9F	35869.8	1.000	0.30	10761.0		11409.1	1.06
8F	42081.9	1.000	0.30	12624.6		13385.1	1.06
7F	47692.7	1.000	0.30	14307.8		15169.7	1.06
6F	52678.2	1.000	0.30	15803.5		16755.4	1.06
5F	57122.3	1.000	0.30	17136.7		18168.9	1.06
4F	61001.4	1.000	0.30	18300.4		19402.7	1.06
3F	64322.4	1.000	0.30	19296.7		20459.0	1.06
2F	67109.6	1.000	0.30	20132.9		21345.6	1.06
1F	69389.5	1.000	0.30	20816.8		22070.7	1.06

X 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
12F	12353.2	1.000	0.30	3705.9		3929.2	1.06
11F	21350.7	1.000	0.30	6405.2		6791.0	1.06
10F	28934.0	1.000	0.30	8680.2		9203.1	1.06
9F	35869.8	1.000	0.30	10761.0		11409.1	1.06
8F	42081.9	1.000	0.30	12624.6		13385.1	1.06
7F	47692.7	1.000	0.30	14307.8		15169.7	1.06
6F	52678.2	1.000	0.30	15803.5		16755.4	1.06
5F	57122.3	1.000	0.30	17136.7		18168.9	1.06
4F	61001.4	1.000	0.30	18300.4		19402.7	1.06
3F	64322.4	1.000	0.30	19296.7		20459.1	1.06
2F	67109.6	1.000	0.30	20132.9		21345.6	1.06
1F	69389.5	1.000	0.30	20816.8		22070.7	1.06

Y 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
12F	12353.2	1.000	0.40	4941.3		5601.0	1.13
11F	21350.7	1.000	0.40	8540.3		9680.6	1.13
10F	28934.0	1.000	0.40	11573.6		13118.9	1.13
9F	35869.8	1.000	0.40	14347.9		16263.7	1.13
8F	42081.9	1.000	0.40	16832.8		19080.3	1.13
7F	47692.7	1.000	0.40	19077.1		21624.3	1.13
6F	52678.2	1.000	0.40	21071.3		23884.7	1.13
5F	57122.3	1.000	0.40	22848.9		25899.8	1.13
4F	61001.4	1.000	0.40	24400.6		27658.6	1.13
3F	64322.4	1.000	0.40	25729.0		29164.3	1.13
2F	67109.6	1.000	0.40	26843.8		30428.1	1.13
1F	69389.5	1.000	0.40	27755.8		31461.8	1.13

Y方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
12F	12353.2	1.000	0.40	4941.3		5589.3	1.13
11F	21350.7	1.000	0.40	8540.3		9660.3	1.13
10F	28934.0	1.000	0.40	11573.6		13091.4	1.13
9F	35869.8	1.000	0.40	14347.9		16229.5	1.13
8F	42081.9	1.000	0.40	16832.8		19040.2	1.13
7F	47692.7	1.000	0.40	19077.1		21578.8	1.13
6F	52678.2	1.000	0.40	21071.3		23834.6	1.13
5F	57122.3	1.000	0.40	22848.9		25845.3	1.13
4F	61001.4	1.000	0.40	24400.6		27600.4	1.13
3F	64322.4	1.000	0.40	25729.0		29103.0	1.13
2F	67109.6	1.000	0.40	26843.8		30364.1	1.13
1F	69389.5	1.000	0.40	27755.8		31395.7	1.13

U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

X方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）
 X方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）
 Y方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：1F - 2F）
 Y方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：1F - 2F）

保有耐力時

X方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）
 X方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）
 Y方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：10F - 11F）
 Y方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：10F - 11F）

U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位

Q：層せん断力 (kN) 層名位置と下層との間の階のせん断力
 U：層変位 (cm) 層名位置の計算階の最下層からの水平変位
 ΔU：層間変位 (cm) 層名位置と下層との水平変位の差分
 ※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ds算定時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
466	RF	4016.2	57.7061	3.1698	1/ 88
	12F	6941.5	54.5362	3.6445	1/ 77
	11F	9406.9	50.8917	4.1692	1/ 68
	10F	11661.9	46.7226	4.5017	1/ 62
	9F	13681.5	42.2209	4.8949	1/ 57
	8F	15505.6	37.3259	5.2309	1/ 54
	7F	17126.5	32.0950	5.5024	1/ 51
	6F	18571.4	26.5926	5.5677	1/ 50
	5F	19832.5	21.0249	5.6040	1/ 50
	4F	20912.2	15.4209	5.5069	1/ 51
	3F	21818.4	9.9139	5.2207	1/ 54
	2F	22559.6	4.6932	4.6932	1/ 79

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
466	RF	4016.2	57.7188	3.1709	1/ 88
	12F	6941.5	54.5479	3.6456	1/ 77
	11F	9406.9	50.9023	4.1702	1/ 68
	10F	11661.9	46.7321	4.5028	1/ 62
	9F	13681.5	42.2293	4.8959	1/ 57
	8F	15505.7	37.3333	5.2320	1/ 54
	7F	17126.5	32.1013	5.5035	1/ 51
	6F	18571.4	26.5978	5.5688	1/ 50

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
466	5F	19832.5	21.0290	5.6050	1/ 50
	4F	20912.2	15.4240	5.5080	1/ 51
	3F	21818.4	9.9160	5.2217	1/ 54
	2F	22559.6	4.6943	4.6943	1/ 79

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
487	RF	5653.6	67.0664	5.4418	1/ 51
	12F	9771.5	61.6246	5.4553	1/ 51
	11F	13242.1	56.1692	5.5608	1/ 51
	10F	16416.4	50.6085	5.4626	1/ 51
	9F	19259.4	45.1459	5.4576	1/ 51
	8F	21827.3	39.6883	5.4474	1/ 51
	7F	24108.9	34.2409	5.4773	1/ 52
	6F	26142.9	28.7636	5.3999	1/ 52
	5F	27918.2	23.3637	5.3599	1/ 52
	4F	29438.1	18.0037	5.3061	1/ 53
	3F	30713.7	12.6976	5.2434	1/ 53
	2F	31757.1	7.4542	7.4542	1/ 50

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
489	RF	5640.1	67.0639	5.4416	1/ 51
	12F	9748.1	61.6222	5.4546	1/ 51
	11F	13210.4	56.1676	5.5605	1/ 51
	10F	16377.1	50.6072	5.4620	1/ 51
	9F	19213.3	45.1452	5.4573	1/ 51
	8F	21775.0	39.6879	5.4474	1/ 51
	7F	24051.2	34.2406	5.4769	1/ 52
	6F	26080.3	28.7637	5.3997	1/ 52
	5F	27851.4	23.3641	5.3596	1/ 52
	4F	29367.6	18.0045	5.3056	1/ 53
	3F	30640.2	12.6989	5.2428	1/ 53
	2F	31681.1	7.4560	7.4560	1/ 50

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
386	RF	3929.2	26.7112	1.0017	1/ 280
	12F	6791.0	25.7094	1.3860	1/ 202
	11F	9203.1	24.3234	1.7920	1/ 159
	10F	11409.1	22.5315	2.0727	1/ 135
	9F	13385.0	20.4588	2.3530	1/ 119
	8F	15169.6	18.1058	2.5897	1/ 108
	7F	16755.4	15.5161	2.7602	1/ 102
	6F	18168.9	12.7560	2.7966	1/ 100
	5F	19402.7	9.9594	2.8056	1/ 100
	4F	20459.1	7.1537	2.7042	1/ 104
	3F	21345.6	4.4495	2.4392	1/ 115
	2F	22070.7	2.0103	2.0103	1/ 185

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
386	RF	3929.2	26.7112	1.0017	1/ 280
	12F	6791.0	25.7094	1.3860	1/ 202
	11F	9203.1	24.3234	1.7919	1/ 159

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
386	10F	11409.1	22.5315	2.0727	1/ 135
	9F	13385.0	20.4588	2.3530	1/ 119
	8F	15169.6	18.1058	2.5897	1/ 108
	7F	16755.4	15.5161	2.7602	1/ 102
	6F	18168.9	12.7560	2.7966	1/ 100
	5F	19402.7	9.9594	2.8056	1/ 100
	4F	20459.0	7.1537	2.7042	1/ 104
	3F	21345.6	4.4495	2.4392	1/ 115
	2F	22070.7	2.0103	2.0103	1/ 185

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
488	RF	5601.0	33.9191	2.7838	1/ 101
	12F	9680.6	31.1354	2.7973	1/ 100
	11F	13118.9	28.3381	2.8556	1/ 100
	10F	16263.7	25.4825	2.8047	1/ 100
	9F	19080.3	22.6778	2.7998	1/ 100
	8F	21624.3	19.8780	2.7900	1/ 100
	7F	23884.7	17.0880	2.7963	1/ 101
	6F	25899.8	14.2917	2.7432	1/ 102
	5F	27658.6	11.5484	2.7039	1/ 104
	4F	29164.3	8.8446	2.6509	1/ 106
	3F	30428.1	6.1937	2.5891	1/ 108
	2F	31461.8	3.6046	3.6046	1/ 103

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
488	RF	5589.3	33.9166	2.7836	1/ 101
	12F	9660.3	31.1330	2.7970	1/ 100
	11F	13091.4	28.3360	2.8554	1/ 100
	10F	16229.5	25.4806	2.8045	1/ 100
	9F	19040.2	22.6762	2.7995	1/ 100
	8F	21578.8	19.8766	2.7898	1/ 100
	7F	23834.6	17.0868	2.7962	1/ 101
	6F	25845.3	14.2906	2.7431	1/ 102
	5F	27600.4	11.5475	2.7036	1/ 104
	4F	29103.0	8.8439	2.6505	1/ 106
	3F	30364.1	6.1934	2.5886	1/ 108
	2F	31395.7	3.6048	3.6048	1/ 103

U-5.8.5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時

X方向（正加力） 最大荷重ステップ：466
 X方向（負加力） 最大荷重ステップ：466
 Y方向（正加力） 最大荷重ステップ：487
 Y方向（負加力） 最大荷重ステップ：489

保有水平耐力時

X方向（正加力） 最大荷重ステップ：386
 X方向（負加力） 最大荷重ステップ：386
 Y方向（正加力） 最大荷重ステップ：488
 Y方向（負加力） 最大荷重ステップ：488

U-5.11 RC柱はり接合部せん断耐力

柱はり接合部の設計用せん断力 $Q_{dju} = \alpha (T_u + T_u' - Q_{cu})$ (はり降伏型)
 $Q_{dju} = \alpha (T_u + T_u' - Q_{gu}) \cdot D/Db$ (柱降伏型)
 ここに、 α ：応力割り増し係数で 1.1とする
 柱はり接合部のせん断強度 $V_{ju} = \kappa \cdot \Phi \cdot F_j \cdot b_j \cdot D_j$

U-5.11.1 R C柱はり接合部（はり降伏型）

gbL, gbR	: 左右のはり幅	(cm)
Mb, Mb'	: 左右のはり端モーメント	(kN・m)
lb, lb'	: 左右のはりのスパン長さ	(cm)
L, L'	: 左右のはりの内り長さ	(cm)
hc, hc'	: 上下の階高	(cm)
Tu, Tu'	: 左右のはり端に生ずる引張力	(kN)
Qcu	: 上下柱のメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	: 柱はり接合部のせん断設計用せん断力	(kN)
cB, cD	: 柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	: 柱はり接合部の形状による係数	
Φ	: 直交はりの有無による補正係数	
Fj	: 柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm ²)
bj	: 柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	: 柱せい	(cm)
Vju	: 柱はり接合部のせん断強度	(kN)
種別	: 判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は 上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）	

Y2(正加力)ー R Cはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' ϕ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	542.2	945.2	OK	FA
			40.0	647.6	800.0	682.5	280.0	1401.4				
			85.0	115.0	0.40	0.85	8.65	62.5	86.3	1585.6		
	X2	Fc30	40.0	702.3	800.0	682.5	0.0	1519.9	1332.7	2132.9	OK	FA
			50.0	886.1	800.0	680.0	280.0	1751.8				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	57.5	120.0	3551.7		
	X3	Fc30	50.0	946.1	800.0	680.0	0.0	1870.3	1539.6	2290.7	OK	FA
			50.0	886.1	800.0	680.0	280.0	1751.8				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	60.0	120.0	3706.2		
	X4	Fc30	50.0	946.1	800.0	680.0	0.0	1870.3	1539.6	2290.7	OK	FA
			50.0	886.1	800.0	680.0	280.0	1751.8				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	60.0	120.0	3706.2		
	X5	Fc30	50.0	946.1	800.0	680.0	0.0	1870.3	1337.2	2128.0	OK	FA
			40.0	647.6	800.0	682.5	280.0	1401.4				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	57.5	120.0	3551.7		
	X6	Fc30	40.0	702.3	800.0	682.5	0.0	1519.9	588.0	1025.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.40	0.85	8.65	62.5	86.3	1585.6		
12F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	271.1	1243.4	OK	FA
			40.0	647.6	800.0	682.5	280.0	1401.4				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	62.5	86.3	2774.8		
	X2	Fc30	40.0	702.3	800.0	682.5	280.0	1519.9	666.3	2865.9	OK	FA
			50.0	886.1	800.0	680.0	280.0	1751.8				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X3	Fc30	50.0	946.1	800.0	680.0	280.0	1870.3	769.8	3137.5	OK	FA
			50.0	886.1	800.0	680.0	280.0	1751.8				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	60.0	120.0	5294.5		
	X4	Fc30	50.0	946.1	800.0	680.0	280.0	1870.3	769.8	3137.5	OK	FA
			50.0	886.1	800.0	680.0	280.0	1751.8				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	60.0	120.0	5294.5		
	X5	Fc30	50.0	946.1	800.0	680.0	280.0	1870.3	668.6	2863.4	OK	FA
			40.0	647.6	800.0	682.5	280.0	1401.4				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X6	Fc30	40.0	702.3	800.0	682.5	280.0	1519.9	294.0	1348.5	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	62.5	86.3	2774.8		
11F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	268.7	1246.0	OK	FA
			40.0	647.6	800.0	682.5	285.0	1401.4				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	62.5	86.3	2774.8		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
11F	X2	Fc30	40.0	702.3	800.0	682.5	280.0	1519.9	660.4	2872.4	OK	FA
			50.0	886.1	800.0	680.0	285.0	1751.8				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X3	Fc30	50.0	946.1	800.0	680.0	280.0	1870.3	763.0	3145.0	OK	FA
			50.0	886.1	800.0	680.0	285.0	1751.8				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	60.0	120.0	5294.5		
	X4	Fc30	50.0	946.1	800.0	680.0	280.0	1870.3	763.0	3145.0	OK	FA
			50.0	886.1	800.0	680.0	285.0	1751.8				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	60.0	120.0	5294.5		
	X5	Fc30	50.0	946.1	800.0	680.0	280.0	1870.3	662.7	2869.9	OK	FA
			40.0	647.6	800.0	682.5	285.0	1401.4				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X6	Fc30	40.0	702.3	800.0	682.5	280.0	1519.9	291.4	1351.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	62.5	86.3	2774.8		
10F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	0.0	583.4	2056.0	OK	FA
			60.0	1406.1	800.0	682.5	280.0	2452.5				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
	X2	Fc36	60.0	1474.0	800.0	682.5	285.0	2571.0	1197.2	4208.9	OK	FA
			55.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	63.8	120.0	6391.2		
	X3	Fc36	55.0	1474.0	800.0	680.0	285.0	2571.0	1199.4	4206.5	OK	FA
			55.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	62.5	120.0	6265.9		
	X4	Fc36	55.0	1474.0	800.0	680.0	285.0	2571.0	1199.4	4206.5	OK	FA
			55.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	62.5	120.0	6265.9		
	X5	Fc36	55.0	1474.0	800.0	680.0	285.0	2571.0	1197.3	4208.8	OK	FA
			60.0	1406.1	800.0	682.5	280.0	2452.5				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	63.8	120.0	6391.2		
	X6	Fc36	60.0	1474.0	800.0	682.5	285.0	2571.0	611.6	2155.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
9F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	588.6	2050.3	OK	FA
			60.0	1406.1	800.0	682.5	280.0	2452.5				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
	X2	Fc36	60.0	1474.0	800.0	682.5	280.0	2571.0	1207.9	4197.2	OK	FA
			55.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	68.8	120.0	6892.5		
	X3	Fc36	55.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0	1210.2	4194.7	OK	FA
			55.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	67.5	120.0	6767.1		
	X4	Fc36	55.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0	1210.2	4194.7	OK	FA
			55.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	67.5	120.0	6767.1		
	X5	Fc36	55.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0	1208.0	4197.1	OK	FA
			60.0	1406.1	800.0	682.5	280.0	2452.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	68.8	120.0	6892.5		
	X6	Fc36	60.0	1474.0	800.0	682.5	280.0	2571.0	617.1	2149.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	675.7	2339.9	OK	FA
			60.0	1614.0	800.0	682.5	280.0	2802.9				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
	X2	Fc36	60.0	1682.2	800.0	682.5	280.0	2921.4	1382.4	4776.0	OK	FA
			60.0	1614.0	800.0	680.0	280.0	2802.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
8F	X3	Fc36	60.0	1682.2	800.0	680.0	280.0	2921.4	1385.0	4773.2	OK	FA
			60.0	1614.0	800.0	680.0	280.0	2802.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X4	Fc36	60.0	1682.2	800.0	680.0	280.0	2921.4	1385.0	4773.2	OK	FA
			60.0	1614.0	800.0	680.0	280.0	2802.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X5	Fc36	60.0	1682.2	800.0	680.0	280.0	2921.4	1382.5	4775.9	OK	FA
			60.0	1614.0	800.0	682.5	280.0	2802.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X6	Fc36	60.0	1682.2	800.0	682.5	280.0	2921.4	704.2	2438.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	672.7	2343.2	OK	FA
			60.0	1614.0	800.0	682.5	282.5	2802.9				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
	X2	Fc36	60.0	1682.2	800.0	682.5	280.0	2921.4	1376.2	4782.8	OK	FA
			60.0	1614.0	800.0	680.0	282.5	2802.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X3	Fc36	60.0	1682.2	800.0	680.0	280.0	2921.4	1378.8	4779.9	OK	FA
			60.0	1614.0	800.0	680.0	282.5	2802.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X4	Fc36	60.0	1682.2	800.0	680.0	280.0	2921.4	1378.8	4779.9	OK	FA
			60.0	1614.0	800.0	680.0	282.5	2802.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X5	Fc36	60.0	1682.2	800.0	680.0	280.0	2921.4	1376.3	4782.7	OK	FA
			60.0	1614.0	800.0	682.5	282.5	2802.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X6	Fc36	60.0	1682.2	800.0	682.5	280.0	2921.4	701.1	2442.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	889.4	2875.6	OK	FA
			60.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
	X2	Fc36	60.0	2206.2	800.0	682.5	282.5	3622.1	1729.0	5550.9	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X3	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	282.5	3271.7	1649.5	5253.0	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X4	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	282.5	3271.7	1649.5	5253.0	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X5	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	282.5	3271.7	1729.3	5550.6	OK	FA
			60.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X6	Fc36	60.0	2206.2	800.0	682.5	282.5	3622.1	919.5	2972.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	893.3	2871.3	OK	FA
			60.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
	X2	Fc36	60.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1	1736.7	5542.4	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X3	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7	1656.9	5244.9	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
5F	X4	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7	1656.9	5244.9	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X5	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7	1737.1	5542.1	OK	FA
			60.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X6	Fc36	60.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1	923.6	2968.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	893.3	2871.3	OK	FA
			60.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
	X2	Fc36	60.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1	1736.7	5542.4	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X3	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7	1656.9	5244.9	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X4	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7	1656.9	5244.9	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X5	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7	1737.1	5542.1	OK	FA
			60.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X6	Fc36	60.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1	923.6	2968.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	893.3	2871.3	OK	FA
			65.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1	1736.7	5542.4	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	73.8	120.0	7393.7		
	X3	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7	1656.9	5244.9	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X4	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7	1656.9	5244.9	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X5	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7	1737.1	5542.1	OK	FA
			65.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	73.8	120.0	7393.7		
	X6	Fc36	65.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1	923.6	2968.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	766.7	3010.6	OK	FA
			65.0	2134.0	800.0	682.5	372.5	3503.6				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1	1490.5	5813.3	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	372.5	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	73.8	120.0	7393.7		
	X3	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7	1422.0	5503.3	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	372.5	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X4	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7	1422.0	5503.3	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	372.5	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X5	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7	1490.8	5812.9	OK	FA
			65.0	2134.0	800.0	682.5	372.5	3503.6				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	73.8	120.0	7393.7		
	X6	Fc36	65.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1	792.6	3112.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	372.5	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	542.2	945.2	OK	FA
			40.0	647.6	800.0	682.5	280.0	1401.4				
			85.0	115.0	0.40	0.85	8.65	62.5	86.3	1585.6		
	X2	Fc30	40.0	702.3	800.0	682.5	0.0	1519.9	1332.7	2132.9	OK	FA
			50.0	886.1	800.0	680.0	280.0	1751.8				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	57.5	120.0	3551.7		
	X3	Fc30	50.0	946.1	800.0	680.0	0.0	1870.3	1539.6	2290.7	OK	FA
			50.0	886.1	800.0	680.0	280.0	1751.8				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	60.0	120.0	3706.2		
	X4	Fc30	50.0	946.1	800.0	680.0	0.0	1870.3	1539.6	2290.7	OK	FA
			50.0	886.1	800.0	680.0	280.0	1751.8				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	60.0	120.0	3706.2		
	X5	Fc30	50.0	946.1	800.0	680.0	0.0	1870.3	1337.2	2128.0	OK	FA
			40.0	647.6	800.0	682.5	280.0	1401.4				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	57.5	120.0	3551.7		
	X6	Fc30	40.0	702.3	800.0	682.5	0.0	1519.9	588.0	1025.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.40	0.85	8.65	62.5	86.3	1585.6		
12F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	271.1	1243.4	OK	FA
			40.0	647.6	800.0	682.5	280.0	1401.4				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	62.5	86.3	2774.8		
	X2	Fc30	40.0	702.3	800.0	682.5	280.0	1519.9	666.3	2865.9	OK	FA
			50.0	886.1	800.0	680.0	280.0	1751.8				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X3	Fc30	50.0	946.1	800.0	680.0	280.0	1870.3	769.8	3137.5	OK	FA
			50.0	886.1	800.0	680.0	280.0	1751.8				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	60.0	120.0	5294.5		
	X4	Fc30	50.0	946.1	800.0	680.0	280.0	1870.3	769.8	3137.5	OK	FA
			50.0	886.1	800.0	680.0	280.0	1751.8				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	60.0	120.0	5294.5		
	X5	Fc30	50.0	946.1	800.0	680.0	280.0	1870.3	668.6	2863.4	OK	FA
			40.0	647.6	800.0	682.5	280.0	1401.4				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X6	Fc30	40.0	702.3	800.0	682.5	280.0	1519.9	294.0	1348.5	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	62.5	86.3	2774.8		
11F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	268.7	1246.0	OK	FA
			40.0	647.6	800.0	682.5	285.0	1401.4				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	62.5	86.3	2774.8		
	X2	Fc30	40.0	702.3	800.0	682.5	280.0	1519.9	660.4	2872.4	OK	FA
			50.0	886.1	800.0	680.0	285.0	1751.8				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X3	Fc30	50.0	946.1	800.0	680.0	280.0	1870.3	763.0	3145.0	OK	FA
			50.0	886.1	800.0	680.0	285.0	1751.8				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	60.0	120.0	5294.5		
	X4	Fc30	50.0	946.1	800.0	680.0	280.0	1870.3	763.0	3145.0	OK	FA
			50.0	886.1	800.0	680.0	285.0	1751.8				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	60.0	120.0	5294.5		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
11F	X5	Fc30	50.0	946.1	800.0	680.0	280.0	1870.3	662.7	2869.9	OK	FA
			40.0	647.6	800.0	682.5	285.0	1401.4				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X6	Fc30	40.0	702.3	800.0	682.5	280.0	1519.9	291.4	1351.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	62.5	86.3	2774.8		
10F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	0.0	583.4	2056.0	OK	FA
			60.0	1406.1	800.0	682.5	280.0	2452.5				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
	X2	Fc36	60.0	1474.0	800.0	682.5	285.0	2571.0	1197.2	4208.9	OK	FA
			55.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	63.8	120.0	6391.2		
	X3	Fc36	55.0	1474.0	800.0	680.0	285.0	2571.0	1199.4	4206.5	OK	FA
			55.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	62.5	120.0	6265.9		
	X4	Fc36	55.0	1474.0	800.0	680.0	285.0	2571.0	1199.4	4206.5	OK	FA
			55.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	62.5	120.0	6265.9		
	X5	Fc36	55.0	1474.0	800.0	680.0	285.0	2571.0	1197.3	4208.8	OK	FA
			60.0	1406.1	800.0	682.5	280.0	2452.5				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	63.8	120.0	6391.2		
	X6	Fc36	60.0	1474.0	800.0	682.5	285.0	2571.0	611.6	2155.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
9F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	588.6	2050.3	OK	FA
			60.0	1406.1	800.0	682.5	280.0	2452.5				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
	X2	Fc36	60.0	1474.0	800.0	682.5	280.0	2571.0	1207.9	4197.2	OK	FA
			55.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	68.8	120.0	6892.5		
	X3	Fc36	55.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0	1210.2	4194.7	OK	FA
			55.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	67.5	120.0	6767.1		
	X4	Fc36	55.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0	1210.2	4194.7	OK	FA
			55.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	67.5	120.0	6767.1		
	X5	Fc36	55.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0	1208.0	4197.1	OK	FA
			60.0	1406.1	800.0	682.5	280.0	2452.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	68.8	120.0	6892.5		
	X6	Fc36	60.0	1474.0	800.0	682.5	280.0	2571.0	617.1	2149.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	675.7	2339.9	OK	FA
			60.0	1614.0	800.0	682.5	280.0	2802.9				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
	X2	Fc36	60.0	1682.2	800.0	682.5	280.0	2921.4	1382.4	4776.0	OK	FA
			60.0	1614.0	800.0	680.0	280.0	2802.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X3	Fc36	60.0	1682.2	800.0	680.0	280.0	2921.4	1385.0	4773.2	OK	FA
			60.0	1614.0	800.0	680.0	280.0	2802.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X4	Fc36	60.0	1682.2	800.0	680.0	280.0	2921.4	1385.0	4773.2	OK	FA
			60.0	1614.0	800.0	680.0	280.0	2802.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X5	Fc36	60.0	1682.2	800.0	680.0	280.0	2921.4	1382.5	4775.9	OK	FA
			60.0	1614.0	800.0	682.5	280.0	2802.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
8F	X6	Fc36	60.0	1682.2	800.0	682.5	280.0	2921.4	704.2	2438.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	672.7	2343.2	OK	FA
			60.0	1614.0	800.0	682.5	282.5	2802.9				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
	X2	Fc36	60.0	1682.2	800.0	682.5	280.0	2921.4	1376.2	4782.8	OK	FA
			60.0	1614.0	800.0	680.0	282.5	2802.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X3	Fc36	60.0	1682.2	800.0	680.0	280.0	2921.4	1378.8	4779.9	OK	FA
			60.0	1614.0	800.0	680.0	282.5	2802.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X4	Fc36	60.0	1682.2	800.0	680.0	280.0	2921.4	1378.8	4779.9	OK	FA
			60.0	1614.0	800.0	680.0	282.5	2802.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X5	Fc36	60.0	1682.2	800.0	680.0	280.0	2921.4	1376.3	4782.7	OK	FA
			60.0	1614.0	800.0	682.5	282.5	2802.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X6	Fc36	60.0	1682.2	800.0	682.5	280.0	2921.4	701.1	2442.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	889.4	2875.6	OK	FA
			60.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
	X2	Fc36	60.0	2206.2	800.0	682.5	282.5	3622.1	1729.0	5550.9	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X3	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	282.5	3271.7	1649.5	5253.0	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X4	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	282.5	3271.7	1649.5	5253.0	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X5	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	282.5	3271.7	1729.3	5550.6	OK	FA
			60.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X6	Fc36	60.0	2206.2	800.0	682.5	282.5	3622.1	919.5	2972.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	893.3	2871.3	OK	FA
			60.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
	X2	Fc36	60.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1	1736.7	5542.4	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X3	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7	1656.9	5244.9	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X4	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7	1656.9	5244.9	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X5	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7	1737.1	5542.1	OK	FA
			60.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X6	Fc36	60.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1	923.6	2968.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	893.3	2871.3	OK	FA
			60.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
	X2	Fc36	60.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1	1736.7	5542.4	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X3	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7	1656.9	5244.9	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X4	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7	1656.9	5244.9	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X5	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7	1737.1	5542.1	OK	FA
			60.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X6	Fc36	60.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1	923.6	2968.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	893.3	2871.3	OK	FA
			65.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1	1736.7	5542.4	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	73.8	120.0	7393.7		
	X3	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7	1656.9	5244.9	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X4	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7	1656.9	5244.9	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X5	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7	1737.1	5542.1	OK	FA
			65.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	73.8	120.0	7393.7		
	X6	Fc36	65.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1	923.6	2968.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	766.7	3010.6	OK	FA
			65.0	2134.0	800.0	682.5	372.5	3503.6				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1	1490.5	5813.3	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	372.5	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	73.8	120.0	7393.7		
	X3	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7	1422.0	5503.3	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	372.5	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X4	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7	1422.0	5503.3	OK	FA
			60.0	1935.3	800.0	680.0	372.5	3153.2				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X5	Fc36	60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7	1490.8	5812.9	OK	FA
			65.0	2134.0	800.0	682.5	372.5	3503.6				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	73.8	120.0	7393.7		
	X6	Fc36	65.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1	792.6	3112.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	372.5	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	588.0	1025.1	OK	FA
			40.0	702.3	800.0	682.5	280.0	1519.9				
			85.0	115.0	0.40	0.85	8.65	62.5	86.3	1585.6		
	X2	Fc30	40.0	647.6	800.0	682.5	0.0	1401.4	1337.2	2128.0	OK	FA
			50.0	946.1	800.0	680.0	280.0	1870.3				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	57.5	120.0	3551.7		
	X3	Fc30	50.0	886.1	800.0	680.0	0.0	1751.8	1539.6	2290.7	OK	FA
			50.0	946.1	800.0	680.0	280.0	1870.3				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	60.0	120.0	3706.2		
	X4	Fc30	50.0	886.1	800.0	680.0	0.0	1751.8	1539.6	2290.7	OK	FA
			50.0	946.1	800.0	680.0	280.0	1870.3				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	60.0	120.0	3706.2		
	X5	Fc30	50.0	886.1	800.0	680.0	0.0	1751.8	1332.7	2132.9	OK	FA
			40.0	702.3	800.0	682.5	280.0	1519.9				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	57.5	120.0	3551.7		
	X6	Fc30	40.0	647.6	800.0	682.5	0.0	1401.4	542.2	945.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.40	0.85	8.65	62.5	86.3	1585.6		
12F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	294.0	1348.5	OK	FA
			40.0	702.3	800.0	682.5	280.0	1519.9				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	62.5	86.3	2774.8		
	X2	Fc30	40.0	647.6	800.0	682.5	280.0	1401.4	668.6	2863.4	OK	FA
			50.0	946.1	800.0	680.0	280.0	1870.3				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X3	Fc30	50.0	886.1	800.0	680.0	280.0	1751.8	769.8	3137.5	OK	FA
			50.0	946.1	800.0	680.0	280.0	1870.3				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	60.0	120.0	5294.5		
	X4	Fc30	50.0	886.1	800.0	680.0	280.0	1751.8	769.8	3137.5	OK	FA
			50.0	946.1	800.0	680.0	280.0	1870.3				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	60.0	120.0	5294.5		
	X5	Fc30	50.0	886.1	800.0	680.0	280.0	1751.8	666.3	2865.9	OK	FA
			40.0	702.3	800.0	682.5	280.0	1519.9				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X6	Fc30	40.0	647.6	800.0	682.5	280.0	1401.4	271.1	1243.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	62.5	86.3	2774.8		
11F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	291.4	1351.4	OK	FA
			40.0	702.3	800.0	682.5	285.0	1519.9				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	62.5	86.3	2774.8		
	X2	Fc30	40.0	647.6	800.0	682.5	280.0	1401.4	662.7	2869.9	OK	FA
			50.0	946.1	800.0	680.0	285.0	1870.3				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X3	Fc30	50.0	886.1	800.0	680.0	280.0	1751.8	763.0	3145.0	OK	FA
			50.0	946.1	800.0	680.0	285.0	1870.3				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	60.0	120.0	5294.5		
	X4	Fc30	50.0	886.1	800.0	680.0	280.0	1751.8	763.0	3145.0	OK	FA
			50.0	946.1	800.0	680.0	285.0	1870.3				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	60.0	120.0	5294.5		
	X5	Fc30	50.0	886.1	800.0	680.0	280.0	1751.8	660.4	2872.4	OK	FA
			40.0	702.3	800.0	682.5	285.0	1519.9				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X6	Fc30	40.0	647.6	800.0	682.5	280.0	1401.4	268.7	1246.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	285.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	62.5	86.3	2774.8		
10F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	285.0	-0.0	611.6	2155.3	OK	FA
			60.0	1474.0	800.0	682.5	280.0	2571.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
10F	X2	Fc36	60.0	1406.1	800.0	682.5	285.0	2452.5	1197.3	4208.8	OK	FA
			55.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	63.8	120.0	6391.2		
	X3	Fc36	55.0	1406.1	800.0	680.0	285.0	2452.5	1199.4	4206.5	OK	FA
			55.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	62.5	120.0	6265.9		
	X4	Fc36	55.0	1406.1	800.0	680.0	285.0	2452.5	1199.4	4206.5	OK	FA
			55.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	62.5	120.0	6265.9		
	X5	Fc36	55.0	1406.1	800.0	680.0	285.0	2452.5	1197.2	4208.9	OK	FA
			60.0	1474.0	800.0	682.5	280.0	2571.0				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	63.8	120.0	6391.2		
	X6	Fc36	60.0	1406.1	800.0	682.5	285.0	2452.5	583.4	2056.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
9F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	617.1	2149.3	OK	FA
			60.0	1474.0	800.0	682.5	280.0	2571.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
	X2	Fc36	60.0	1406.1	800.0	682.5	280.0	2452.5	1208.0	4197.1	OK	FA
			55.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	68.8	120.0	6892.5		
	X3	Fc36	55.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5	1210.2	4194.7	OK	FA
			55.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	67.5	120.0	6767.1		
	X4	Fc36	55.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5	1210.2	4194.7	OK	FA
			55.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	67.5	120.0	6767.1		
	X5	Fc36	55.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5	1207.9	4197.2	OK	FA
			60.0	1474.0	800.0	682.5	280.0	2571.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	68.8	120.0	6892.5		
	X6	Fc36	60.0	1406.1	800.0	682.5	280.0	2452.5	588.6	2050.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	704.2	2438.8	OK	FA
			60.0	1682.2	800.0	682.5	280.0	2921.4				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
	X2	Fc36	60.0	1614.0	800.0	682.5	280.0	2802.9	1382.5	4775.9	OK	FA
			60.0	1682.2	800.0	680.0	280.0	2921.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X3	Fc36	60.0	1614.0	800.0	680.0	280.0	2802.9	1385.0	4773.2	OK	FA
			60.0	1682.2	800.0	680.0	280.0	2921.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X4	Fc36	60.0	1614.0	800.0	680.0	280.0	2802.9	1385.0	4773.2	OK	FA
			60.0	1682.2	800.0	680.0	280.0	2921.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X5	Fc36	60.0	1614.0	800.0	680.0	280.0	2802.9	1382.4	4776.0	OK	FA
			60.0	1682.2	800.0	682.5	280.0	2921.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X6	Fc36	60.0	1614.0	800.0	682.5	280.0	2802.9	675.7	2339.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	701.1	2442.3	OK	FA
			60.0	1682.2	800.0	682.5	282.5	2921.4				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
	X2	Fc36	60.0	1614.0	800.0	682.5	280.0	2802.9	1376.3	4782.7	OK	FA
			60.0	1682.2	800.0	680.0	282.5	2921.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X3	Fc36	60.0	1614.0	800.0	680.0	280.0	2802.9	1378.8	4779.9	OK	FA
			60.0	1682.2	800.0	680.0	282.5	2921.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X4	Fc36	60.0	1614.0	800.0	680.0	280.0	2802.9	1378.8	4779.9	OK	FA
			60.0	1682.2	800.0	680.0	282.5	2921.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X5	Fc36	60.0	1614.0	800.0	680.0	280.0	2802.9	1376.2	4782.8	OK	FA
			60.0	1682.2	800.0	682.5	282.5	2921.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X6	Fc36	60.0	1614.0	800.0	682.5	280.0	2802.9	672.7	2343.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	919.5	2972.9	OK	FA
			60.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
	X2	Fc36	60.0	2134.0	800.0	682.5	282.5	3503.6	1729.3	5550.6	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X3	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	282.5	3153.2	1649.5	5253.0	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X4	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	282.5	3153.2	1649.5	5253.0	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X5	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	282.5	3153.2	1729.0	5550.9	OK	FA
			60.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X6	Fc36	60.0	2134.0	800.0	682.5	282.5	3503.6	889.4	2875.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	923.6	2968.4	OK	FA
			60.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
	X2	Fc36	60.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6	1737.1	5542.1	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X3	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2	1656.9	5244.9	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X4	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2	1656.9	5244.9	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X5	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2	1736.7	5542.4	OK	FA
			60.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X6	Fc36	60.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6	893.3	2871.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	923.6	2968.4	OK	FA
			60.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
	X2	Fc36	60.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6	1737.1	5542.1	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X3	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2	1656.9	5244.9	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X4	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2	1656.9	5244.9	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X5	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2	1736.7	5542.4	OK	FA
			60.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X6	Fc36	60.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6	893.3	2871.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	923.6	2968.4	OK	FA
			65.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6	1737.1	5542.1	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	73.8	120.0	7393.7		
	X3	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2	1656.9	5244.9	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X4	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2	1656.9	5244.9	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X5	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2	1736.7	5542.4	OK	FA
			65.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	73.8	120.0	7393.7		
	X6	Fc36	65.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6	893.3	2871.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	792.6	3112.4	OK	FA
			65.0	2206.2	800.0	682.5	372.5	3622.1				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6	1490.8	5812.9	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	372.5	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	73.8	120.0	7393.7		
	X3	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2	1422.0	5503.3	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	372.5	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X4	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2	1422.0	5503.3	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	372.5	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X5	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2	1490.5	5813.3	OK	FA
			65.0	2206.2	800.0	682.5	372.5	3622.1				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	73.8	120.0	7393.7		
	X6	Fc36	65.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6	766.7	3010.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	372.5	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	588.0	1025.1	OK	FA
			40.0	702.3	800.0	682.5	280.0	1519.9				
			85.0	115.0	0.40	0.85	8.65	62.5	86.3	1585.6		
	X2	Fc30	40.0	647.6	800.0	682.5	0.0	1401.4	1337.2	2128.0	OK	FA
			50.0	946.1	800.0	680.0	280.0	1870.3				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	57.5	120.0	3551.7		
	X3	Fc30	50.0	886.1	800.0	680.0	0.0	1751.8	1539.6	2290.7	OK	FA
			50.0	946.1	800.0	680.0	280.0	1870.3				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	60.0	120.0	3706.2		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X4	Fc30	50.0	886.1	800.0	680.0	0.0	1751.8	1539.6	2290.7	OK	FA
			50.0	946.1	800.0	680.0	280.0	1870.3				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	60.0	120.0	3706.2		
	X5	Fc30	50.0	886.1	800.0	680.0	0.0	1751.8	1332.7	2132.9	OK	FA
			40.0	702.3	800.0	682.5	280.0	1519.9				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	57.5	120.0	3551.7		
	X6	Fc30	40.0	647.6	800.0	682.5	0.0	1401.4	542.2	945.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.40	0.85	8.65	62.5	86.3	1585.6		
12F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	294.0	1348.5	OK	FA
			40.0	702.3	800.0	682.5	280.0	1519.9				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	62.5	86.3	2774.8		
	X2	Fc30	40.0	647.6	800.0	682.5	280.0	1401.4	668.6	2863.4	OK	FA
			50.0	946.1	800.0	680.0	280.0	1870.3				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X3	Fc30	50.0	886.1	800.0	680.0	280.0	1751.8	769.8	3137.5	OK	FA
			50.0	946.1	800.0	680.0	280.0	1870.3				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	60.0	120.0	5294.5		
	X4	Fc30	50.0	886.1	800.0	680.0	280.0	1751.8	769.8	3137.5	OK	FA
			50.0	946.1	800.0	680.0	280.0	1870.3				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	60.0	120.0	5294.5		
	X5	Fc30	50.0	886.1	800.0	680.0	280.0	1751.8	666.3	2865.9	OK	FA
			40.0	702.3	800.0	682.5	280.0	1519.9				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X6	Fc30	40.0	647.6	800.0	682.5	280.0	1401.4	271.1	1243.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	62.5	86.3	2774.8		
11F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	291.4	1351.4	OK	FA
			40.0	702.3	800.0	682.5	285.0	1519.9				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	62.5	86.3	2774.8		
	X2	Fc30	40.0	647.6	800.0	682.5	280.0	1401.4	662.7	2869.9	OK	FA
			50.0	946.1	800.0	680.0	285.0	1870.3				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X3	Fc30	50.0	886.1	800.0	680.0	280.0	1751.8	763.0	3145.0	OK	FA
			50.0	946.1	800.0	680.0	285.0	1870.3				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	60.0	120.0	5294.5		
	X4	Fc30	50.0	886.1	800.0	680.0	280.0	1751.8	763.0	3145.0	OK	FA
			50.0	946.1	800.0	680.0	285.0	1870.3				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	60.0	120.0	5294.5		
	X5	Fc30	50.0	886.1	800.0	680.0	280.0	1751.8	660.4	2872.4	OK	FA
			40.0	702.3	800.0	682.5	285.0	1519.9				
			70.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X6	Fc30	40.0	647.6	800.0	682.5	280.0	1401.4	268.7	1246.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	285.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	62.5	86.3	2774.8		
10F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	285.0	-0.0	611.6	2155.3	OK	FA
			60.0	1474.0	800.0	682.5	280.0	2571.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
	X2	Fc36	60.0	1406.1	800.0	682.5	285.0	2452.5	1197.3	4208.8	OK	FA
			55.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	63.8	120.0	6391.2		
	X3	Fc36	55.0	1406.1	800.0	680.0	285.0	2452.5	1199.4	4206.5	OK	FA
			55.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	62.5	120.0	6265.9		
	X4	Fc36	55.0	1406.1	800.0	680.0	285.0	2452.5	1199.4	4206.5	OK	FA
			55.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	62.5	120.0	6265.9		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
10F	X5	Fc36	55.0	1406.1	800.0	680.0	285.0	2452.5	1197.2	4208.9	OK	FA
			60.0	1474.0	800.0	682.5	280.0	2571.0				
			70.0	120.0	1.00	0.85	9.83	63.8	120.0	6391.2		
	X6	Fc36	60.0	1406.1	800.0	682.5	285.0	2452.5	583.4	2056.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
9F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	617.1	2149.3	OK	FA
			60.0	1474.0	800.0	682.5	280.0	2571.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
	X2	Fc36	60.0	1406.1	800.0	682.5	280.0	2452.5	1208.0	4197.1	OK	FA
			55.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	68.8	120.0	6892.5		
	X3	Fc36	55.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5	1210.2	4194.7	OK	FA
			55.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	67.5	120.0	6767.1		
	X4	Fc36	55.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5	1210.2	4194.7	OK	FA
			55.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	67.5	120.0	6767.1		
	X5	Fc36	55.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5	1207.9	4197.2	OK	FA
			60.0	1474.0	800.0	682.5	280.0	2571.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	68.8	120.0	6892.5		
	X6	Fc36	60.0	1406.1	800.0	682.5	280.0	2452.5	588.6	2050.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	704.2	2438.8	OK	FA
			60.0	1682.2	800.0	682.5	280.0	2921.4				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
	X2	Fc36	60.0	1614.0	800.0	682.5	280.0	2802.9	1382.5	4775.9	OK	FA
			60.0	1682.2	800.0	680.0	280.0	2921.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X3	Fc36	60.0	1614.0	800.0	680.0	280.0	2802.9	1385.0	4773.2	OK	FA
			60.0	1682.2	800.0	680.0	280.0	2921.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X4	Fc36	60.0	1614.0	800.0	680.0	280.0	2802.9	1385.0	4773.2	OK	FA
			60.0	1682.2	800.0	680.0	280.0	2921.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X5	Fc36	60.0	1614.0	800.0	680.0	280.0	2802.9	1382.4	4776.0	OK	FA
			60.0	1682.2	800.0	682.5	280.0	2921.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X6	Fc36	60.0	1614.0	800.0	682.5	280.0	2802.9	675.7	2339.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	701.1	2442.3	OK	FA
			60.0	1682.2	800.0	682.5	282.5	2921.4				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
	X2	Fc36	60.0	1614.0	800.0	682.5	280.0	2802.9	1376.3	4782.7	OK	FA
			60.0	1682.2	800.0	680.0	282.5	2921.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X3	Fc36	60.0	1614.0	800.0	680.0	280.0	2802.9	1378.8	4779.9	OK	FA
			60.0	1682.2	800.0	680.0	282.5	2921.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X4	Fc36	60.0	1614.0	800.0	680.0	280.0	2802.9	1378.8	4779.9	OK	FA
			60.0	1682.2	800.0	680.0	282.5	2921.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		
	X5	Fc36	60.0	1614.0	800.0	680.0	280.0	2802.9	1376.2	4782.8	OK	FA
			60.0	1682.2	800.0	682.5	282.5	2921.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	9.83	70.0	120.0	7017.8		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X6	Fc36	60.0	1614.0	800.0	682.5	280.0	2802.9	672.7	2343.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	919.5	2972.9	OK	FA
			60.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
	X2	Fc36	60.0	2134.0	800.0	682.5	282.5	3503.6	1729.3	5550.6	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X3	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	282.5	3153.2	1649.5	5253.0	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X4	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	282.5	3153.2	1649.5	5253.0	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X5	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	282.5	3153.2	1729.0	5550.9	OK	FA
			60.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X6	Fc36	60.0	2134.0	800.0	682.5	282.5	3503.6	889.4	2875.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	923.6	2968.4	OK	FA
			60.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
	X2	Fc36	60.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6	1737.1	5542.1	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X3	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2	1656.9	5244.9	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X4	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2	1656.9	5244.9	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X5	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2	1736.7	5542.4	OK	FA
			60.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X6	Fc36	60.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6	893.3	2871.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	923.6	2968.4	OK	FA
			60.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		
	X2	Fc36	60.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6	1737.1	5542.1	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X3	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2	1656.9	5244.9	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X4	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2	1656.9	5244.9	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X5	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2	1736.7	5542.4	OK	FA
			60.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X6	Fc36	60.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6	893.3	2871.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	72.5	86.3	3656.9		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	923.6	2968.4	OK	FA
			65.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6	1737.1	5542.1	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	73.8	120.0	7393.7		
	X3	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2	1656.9	5244.9	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X4	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2	1656.9	5244.9	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	280.0	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X5	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2	1736.7	5542.4	OK	FA
			65.0	2206.2	800.0	682.5	280.0	3622.1				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	73.8	120.0	7393.7		
	X6	Fc36	65.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6	893.3	2871.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	792.6	3112.4	OK	FA
			65.0	2206.2	800.0	682.5	372.5	3622.1				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6	1490.8	5812.9	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	372.5	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	73.8	120.0	7393.7		
	X3	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2	1422.0	5503.3	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	372.5	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X4	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2	1422.0	5503.3	OK	FA
			60.0	2008.0	800.0	680.0	372.5	3271.7				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	72.5	120.0	7268.4		
	X5	Fc36	60.0	1935.3	800.0	680.0	280.0	3153.2	1490.5	5813.3	OK	FA
			65.0	2206.2	800.0	682.5	372.5	3622.1				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	73.8	120.0	7393.7		
	X6	Fc36	65.0	2134.0	800.0	682.5	280.0	3503.6	766.7	3010.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	372.5	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		

U-5. 11.2 RC柱はり接合部(柱降伏型)

gbL, gbR	: 左右のはり幅	(cm)
Mc, Mc'	: 上下の柱端モーメント	(kN・m)
hc, hc'	: 上下の階高	(cm)
H, H'	: 上下の柱の内のり高さ	(cm)
lb, lb'	: 左右のはりのスパン長さ	(cm)
Tu, Tu'	: 上下の柱端に生ずる引張力	(kN)
Qgu	: 左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	: 柱はり接合部のせん断設計用せん断力	(kN)
cB, cD	: 柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	: 柱はり接合部の形状による係数	
φ	: 直交はりの有無による補正係数	
Fj	: 柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm ²)
bj	: 柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	: 柱せい	(cm)
Vju	: 柱はり接合部のせん断強度	(kN)
D	: 柱せい	(cm)
Db	: はりせい	(cm)
種別	判定結果による種別。(柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します)	

Y2(正加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	2202.3	372.5	230.0	0.0	2334.6	891.7	912.6	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			85.0	115.0	0.40	0.85	9.83	85.0	86.3	2450.0		
	X2	Fc36	85.0	6138.0	372.5	230.0	800.0	6218.3	1242.6	3284.0	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			85.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X3	Fc36	85.0	6127.9	372.5	230.0	800.0	6208.1	1240.6	3278.6	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			85.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X4	Fc36	85.0	6127.8	372.5	230.0	800.0	6208.0	1240.6	3278.5	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			85.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X5	Fc36	85.0	6116.8	372.5	230.0	800.0	6196.8	1238.3	3272.6	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			85.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X6	Fc36	85.0	5821.2	372.5	230.0	800.0	6170.9	2357.0	2412.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			85.0	115.0	0.40	0.85	9.83	85.0	86.3	2450.0		

Y3(正加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	2196.4	372.5	230.0	0.0	2328.3	889.3	910.2	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			85.0	115.0	0.40	0.85	9.83	85.0	86.3	2450.0		
	X2	Fc36	85.0	6133.1	372.5	230.0	800.0	6213.3	1241.6	3281.3	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			85.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X3	Fc36	85.0	6123.1	372.5	230.0	800.0	6203.2	1239.6	3276.0	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			85.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X4	Fc36	85.0	6123.2	372.5	230.0	800.0	6203.3	1239.6	3276.0	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			85.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X5	Fc36	85.0	6112.3	372.5	230.0	800.0	6192.3	1237.4	3270.2	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			85.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X6	Fc36	85.0	5818.8	372.5	230.0	800.0	6168.3	2356.0	2411.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			85.0	115.0	0.40	0.85	9.83	85.0	86.3	2450.0		

Y2(負加力) -- R C柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-5821.3	372.5	230.0	0.0	6171.0	2357.0	2412.3	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			85.0	115.0	0.40	0.85	9.83	85.0	86.3	2450.0		
	X2	Fc36	85.0	-6116.8	372.5	230.0	800.0	6196.8	1238.3	3272.6	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			85.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X3	Fc36	85.0	-6127.8	372.5	230.0	800.0	6208.0	1240.6	3278.5	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			85.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X4	Fc36	85.0	-6127.9	372.5	230.0	800.0	6208.1	1240.6	3278.6	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			85.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X5	Fc36	85.0	-6138.0	372.5	230.0	800.0	6218.3	1242.6	3284.0	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			85.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X6	Fc36	85.0	-2202.3	372.5	230.0	800.0	2334.6	891.7	912.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			85.0	115.0	0.40	0.85	9.83	85.0	86.3	2450.0		

Y3(負加力) -- R C柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-5818.9	372.5	230.0	0.0	6168.4	2356.0	2411.3	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			85.0	115.0	0.40	0.85	9.83	85.0	86.3	2450.0		
	X2	Fc36	85.0	-6112.3	372.5	230.0	800.0	6192.3	1237.4	3270.2	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			85.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X3	Fc36	85.0	-6123.2	372.5	230.0	800.0	6203.3	1239.6	3276.0	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			85.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X4	Fc36	85.0	-6123.1	372.5	230.0	800.0	6203.2	1239.6	3276.0	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			85.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X5	Fc36	85.0	-6133.1	372.5	230.0	800.0	6213.3	1241.6	3281.3	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			85.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X6	Fc36	85.0	-2196.4	372.5	230.0	800.0	2328.4	889.3	910.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			85.0	115.0	0.40	0.85	9.83	85.0	86.3	2450.0		

****** メッセージ一覧 ********プリチェックメッセージ一覧**

- ・ C504 LW. X方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW. Y方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。
- ・ UC5104 UC0. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
- ・ ■建物基本入力データ
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 3
- ・ ■保有水平耐力計算
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 1

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2013/07/29 18:39