BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

rc14-6-11

略　称：rc14-6-11
日　付：2013/7/29
担当者：k-lab

計算プログラム：BUS-5
(August. 2007)

バージョン：1.0.5.4
データベース番号：6.5.0.4

会員番号：BUSK00039
シリアルNo：K48024

計算開始時間 2013/07/29 19:54 （株）構造システム

目　次

計算・設計に関する情報 ―― Ⅲ－ 1

【１．構造上の特徴】 ―― Ⅲ－ 2
【２．構造計算方針】 ―― Ⅲ－ 2
【３．適用する構造計算】 ―― Ⅲ－ 2
【４．使用プログラムの概要】 ―― Ⅲ－ 2

§1. 入力データ ―― Ⅲ－ 3

I-1　一般事項 ―― Ⅲ－ 3

I-1.1　建築物の構造設計概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.1　建物概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.2　床面積 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.3　構造概要 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い ―― Ⅲ－ 4
I-1.2　略伏図 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置 ―― Ⅲ－ 4
I-1.3　略軸組図 ―― Ⅲ－ 12
I-1.3.1　壁開口配置 ―― Ⅲ－ 12
I-1.4　部材 ―― Ⅲ－ 23
I-1.4.1　はり ―― Ⅲ－ 23
I-1.4.2　柱 ―― Ⅲ－ 25
I-1.4.3　ベースプレート ―― Ⅲ－ 26
I-1.4.4　壁 ―― Ⅲ－ 26
I-1.4.5　雑壁 ―― Ⅲ－ 27
I-1.4.6　壁鉄筋番号 ―― Ⅲ－ 27
I-1.4.7　ブレース ―― Ⅲ－ 27
I-1.4.8　床スラブ・床構造 ―― Ⅲ－ 27
I-1.4.9　片持ばり ―― Ⅲ－ 27
I-1.4.10　片持スラブ ―― Ⅲ－ 27
I-1.4.11　出隅片持スラブ ―― Ⅲ－ 27
I-1.4.12　接合部 ―― Ⅲ－ 27
I-1.4.13　杭、杭基礎 ―― Ⅲ－ 28
I-1.4.14　直接基礎 ―― Ⅲ－ 28

I-2　使用材料、材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 28

I-2.1　材料種別 ―― Ⅲ－ 28
I-2.1.1　材料種別図 ―― Ⅲ－ 28
I-2.1.2　コンクリート ―― Ⅲ－ 28
I-2.1.3　鉄筋 ―― Ⅲ－ 28
I-2.1.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 28
I-2.4　降伏点強度倍率 ―― Ⅲ－ 28

I-3　荷重・外力 ―― Ⅲ－ 29

I-3.1　荷重計算条件 ―― Ⅲ－ 29
I-3.1.1　最小スラブ厚 ―― Ⅲ－ 29
I-3.1.2　スラブ荷重の拾い方 ―― Ⅲ－ 29
I-3.1.3　基礎荷重 ―― Ⅲ－ 29
I-3.2　積載荷重 ―― Ⅲ－ 29
I-3.3　仕上 ―― Ⅲ－ 30
I-3.3.1　仕上材名称 ―― Ⅲ－ 30
I-3.3.2　仕上名称 ―― Ⅲ－ 30
I-3.4　重量 ―― Ⅲ－ 30
I-3.4.1　はり、柱仕上重量 ―― Ⅲ－ 30
I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量 ―― Ⅲ－ 30
I-3.4.3　建物重量の直接入力 ―― Ⅲ－ 30
I-3.5　地震力 ―― Ⅲ－ 30
I-3.6　風圧力 ―― Ⅲ－ 30
I-3.7　積雪荷重 ―― Ⅲ－ 30

I-6　共通計算条件 ―― Ⅲ－ 30

I-6.1　使用基準 ―― Ⅲ－ 30
I-6.2　計算ルート指定 ―― Ⅲ－ 31
I-6.3　柱はり接合部計算条件 ―― Ⅲ－ 31

I-7　許容応力度計算 ―― Ⅲ－ 31

I-7.1　応力解析・モデル化 ―― Ⅲ－ 31
I-7.1.1　応力計算条件 ―― Ⅲ－ 31
I-7.2　剛性率・偏心率 ―― Ⅲ－ 31
I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件 ―― Ⅲ－ 31
I-7.3　断面計算 ―― Ⅲ－ 31
I-7.3.1　断面計算条件 ―― Ⅲ－ 31

I-8　保有水平耐力計算 ―― Ⅲ－ 32

I-8.1　計算条件 ―― Ⅲ－ 32
I-8.1.1　基本条件 ―― Ⅲ－ 32
I-8.1.2　計算条件 ―― Ⅲ－ 32
I-8.1.3　解析条件等 ―― Ⅲ－ 33
I-8.1.5　増分解析の制御条件 ―― Ⅲ－ 33
I-8.1.8　部材の耐力算定式 ―― Ⅲ－ 33

§２．許容応力度等計算結果 ―― Ⅲ－ 35

A-1　準備計算結果 ―― Ⅲ－ 35

A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ ―― Ⅲ－ 35
A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図 ―― Ⅲ－ 35
A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 44
A-1.1.3　片持ばりのＭ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 48
A-1.1.4　柱のＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 48
A-1.2　節点重量 ―― Ⅲ－ 48
A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重） ―― Ⅲ－ 48
A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重） ―― Ⅲ－ 56

A-1.3 層せん断力 ―― Ⅲ－ 64
A-1.3.1　地震力 ―― Ⅲ－ 64
A-1.4 剛度増大率 ―― Ⅲ－ 70
A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率 ―― Ⅲ－ 70
A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率 ―― Ⅲ－ 79

A-2. 応力計算結果 ―― Ⅲ－ 87

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性 ―― Ⅲ－ 87
A-2.2　部材応力図 ―― Ⅲ－ 92
A-2.3 部材応力表 ―― Ⅲ－ 117

A-3. 応力計算結果のまとめ ―― Ⅲ－ 151

A-3.5　壁量 ―― Ⅲ－ 151
A-3.6　剛性率 ―― Ⅲ－ 152
A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 152
A-3.6.2　剛性率(雑壁を含まない) ―― Ⅲ－ 153
A-3.7　偏心率 ―― Ⅲ－ 154
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 154
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない) ―― Ⅲ－ 154

A-4. 断面計算結果 ―― Ⅲ－ 156

A-4.3　ＲＣの断面計算 ―― Ⅲ－ 156
A-4.3.1　ＲＣはりの断面計算 ―― Ⅲ－ 156
A-4.3.2　ＲＣ柱の断面計算 ―― Ⅲ－ 219
A-4.3.3　ＲＣ壁の断面計算 ―― Ⅲ－ 286
A-4.3.4　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（許容応力度） ―― Ⅲ－ 314
A-4.3.5　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（終局強度） ―― Ⅲ－ 314
A-4.8　断面計算結果一覧 ―― Ⅲ－ 315
A-4.8.1 断面検定比図 ―― Ⅲ－ 315

§３．保有水平耐力計算結果 ―― Ⅲ－ 342

U-1 長期荷重時応力・層せん断力 ―― Ⅲ－ 342

U-1.3　層せん断力 ―― Ⅲ－ 342
U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値 ―― Ⅲ－ 342
U-1.3.4　層重量・層せん断力係数 ―― Ⅲ－ 342

U-3　Ds算定時計算結果 ―― Ⅲ－ 344

U-3.1　荷重－変位（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 344
U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 344
U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 346
U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 346
U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 363
U-3.5　終局時機構図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 380
U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 380

U-4　保有水平耐力計算結果 ―― Ⅲ－ 397

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 397**
U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 397
U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 399**
U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 399
U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 416
U-4.5　終局時機構図（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 433**
U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 433

U-5　必要保有水平力と判定 ―― **Ⅲ－ 450**

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク ―― **Ⅲ－ 450**
U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別） ―― Ⅲ－ 450
U-5.1.3　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ） ―― Ⅲ－ 497
U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認 ―― Ⅲ－ 497
U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― **Ⅲ－ 497**
U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 497
U-5.2.2　ＲＣ柱部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 516
U-5.2.3　ＲＣ壁部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 537
U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛） ―― **Ⅲ－ 543**
U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力 ―― **Ⅲ－ 543**
U-5.4.3 ランク別のＤs算定時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 543
U-5.5　水平せん断力係数 ―― **Ⅲ－ 553**
U-5.6　構造特性係数 ―― **Ⅲ－ 573**
U-5.7　必要保有水平耐力 ―― **Ⅲ－ 577**
U-5.8　保有水平耐力判定 ―― **Ⅲ－ 578**
U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 578
U-5.8.2　保有水平耐力判定表 ―― Ⅲ－ 588
U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由 ―― Ⅲ－ 589
U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位 ―― Ⅲ－ 589
U-5.8.5　増分解析イテレーション結果 ―― Ⅲ－ 592
U-5.11　ＲＣ柱はり接合部せん断耐力 ―― **Ⅲ－ 592**
U-5.11.1　ＲＣ柱はり接合部（はり降伏型） ―― Ⅲ－ 592
U-5.11.2　ＲＣ柱はり接合部（柱降伏型） ―― Ⅲ－ 611

****** メッセージ一覧 ****** ―― **Ⅲ－ 614**

プリチェックメッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 614**
準備計算メッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 614**
応力計算メッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 614**
断面計算メッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 614**
保有耐力計算メッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 614**
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 614**

計算・設計に関する情報

工事名称	rc14-6-11
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver.1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先･電話番号	

【１．構造上の特徴】

【２．構造計算方針】

【３．適用する構造計算】

【イ．適用する構造計算】
- ☑　保有水平耐力計算
- ☐　許容応力度等計算
- ☐　令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ．鉄骨造における適用関係】
- ☐　平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
- ☐　平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ．平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
（参照頁　　）

【４．使用プログラムの概要】

【イ．プログラム名称】　BUS-5 Ver.1.0.5.4 データベース番号:6.5.0.4
【ロ．国土交通大臣の認定の有無】　有（認定プログラムで安全性を確認）・　有（その他）　・　無
【ハ．認定番号】
【ニ．認定取得年月日】
【ホ．構造計算チェックリスト】　（参照頁　　）

§1. 入力データ

I-1　一般事項

I-1.1　建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途			構造種別	鉄筋コンクリート造	
階数	地下　0階　地上　14階　塔屋　0階				
建築面積	0.00 m2		延べ面積	0.00 m2	
軒高さ	39.780 m		建物高さ	39.780 m	
工事種別	☑ 新築　☐ 増築		増築予定	☑ 無　☐ 有(階)	
構造 主要ｽﾊﾟﾝ	X方向 : 0.000 m			Y方向 : 0.000 m	
構造 塔状比	X方向 : 検討しない			Y方向 : 検討しない	
構造 骨組形式	X方向 :			Y方向 :	
基礎形式	☑ 直接基礎　☐ 杭基礎				
仕上	床 :		屋根 :		
	外装 :				
屋上付属物等					

I-1.1.1　建物概要

建物規模 :

スパン数	X方向	5 スパン
	Y方向	3 スパン
階　数	地　上	14 階
	地　下	0 階
	塔　屋	0 階
高　さ		39.780 m
軒の高さ		39.780 m
地面から地上１階床までの高さ		28.0 cm
パラペットの高さ		0.0 cm
ピロティ階	X方向	指定なし
	Y方向	指定なし
基礎下端レベル		GL-75.0 cm

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)
14F	280.0	280.0
13F	280.0	280.0
12F	280.0	280.0
11F	280.0	282.5
10F	280.0	280.0
9F	280.0	280.0
8F	280.0	280.0
7F	280.0	280.0
6F	280.0	280.0
5F	280.0	280.0
4F	280.0	280.0
3F	280.0	280.0
2F	280.0	280.0
1F	310.0	397.5

層名	標準はりせい (cm)
RF	70.0
14F	70.0
13F	70.0
12F	70.0
11F	75.0
10F	75.0
9F	75.0
8F	75.0
7F	75.0
6F	75.0
5F	75.0
4F	75.0
3F	75.0
2F	75.0
1F	250.0

層名	標準レベル (cm)
RF	-3.0
14F	-3.0
13F	-3.0
12F	-3.0
11F	-3.0
10F	-3.0
9F	-3.0
8F	-3.0
7F	-3.0
6F	-3.0
5F	-3.0
4F	-3.0
3F	-3.0
2F	-3.0
1F	-3.0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離
X1	600.0	600.0	0.0	Y1	200.0	200.0	0.0
X2	600.0	600.0	0.0	Y2	1100.0	1100.0	0.0
X3	600.0	600.0	0.0	Y3	200.0	200.0	0.0
X4	600.0	600.0	0.0	Y4			0.0
X5	600.0	600.0	0.0				
X6			0.0				

I-1.1.2　床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.1.3　構造概要

構造種別	層名１	層名２
鉄筋コンクリート造	1F	RF

I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い

そで壁または雑壁として扱う

I-1.2　略伏図

I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

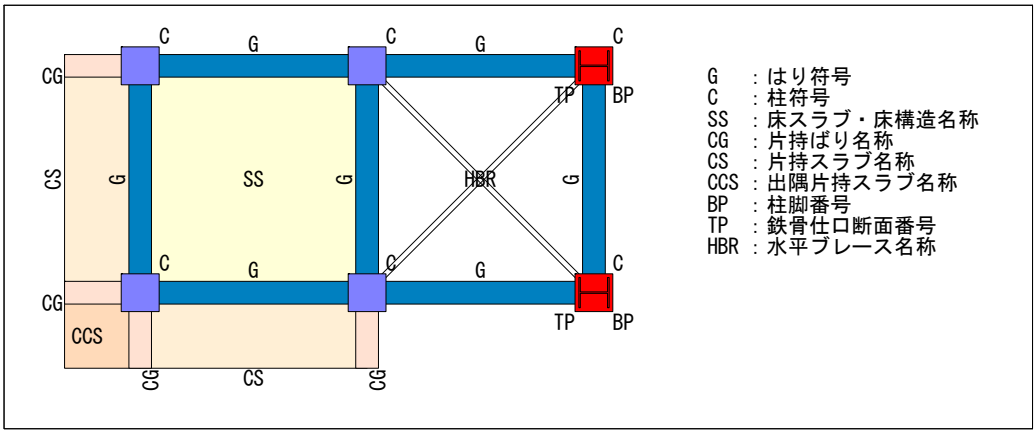

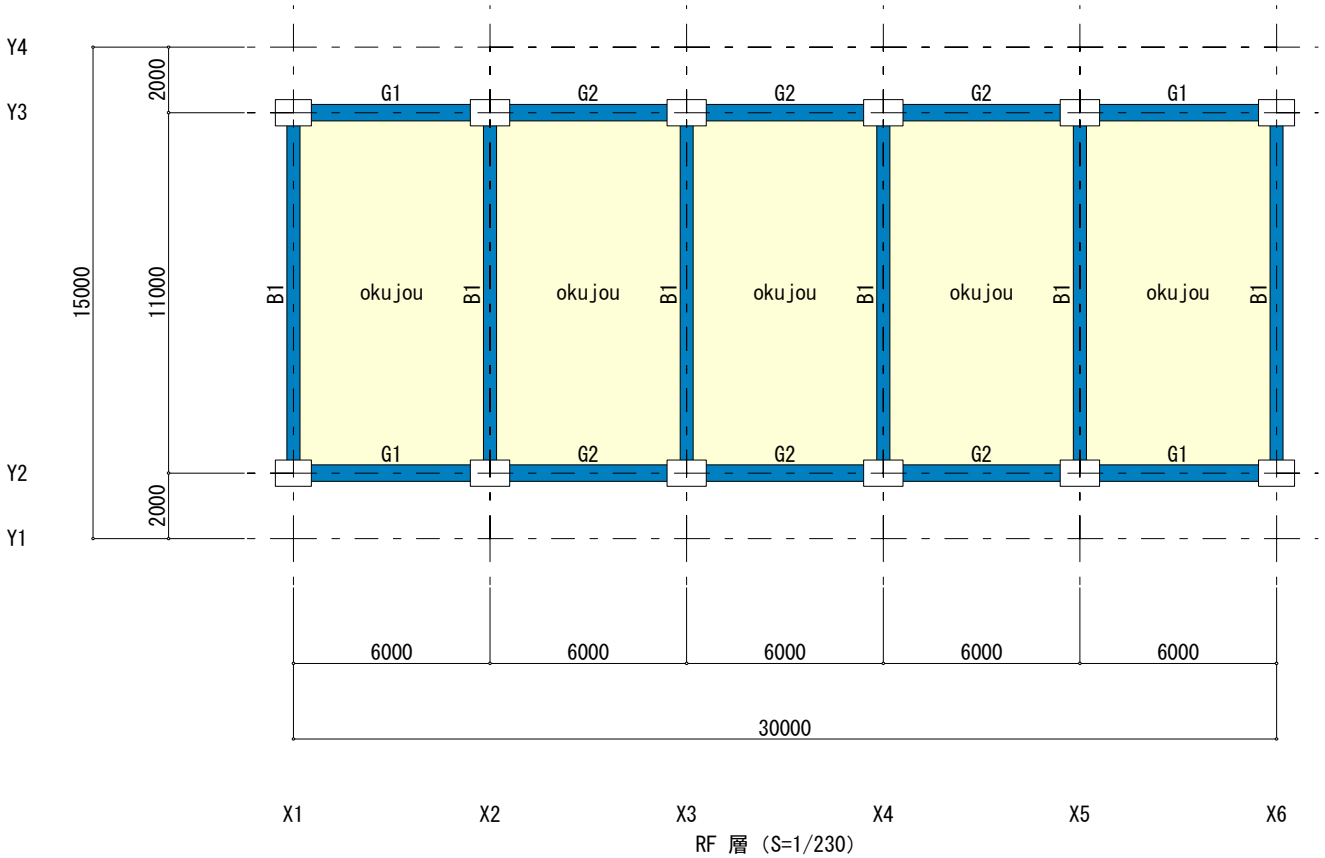

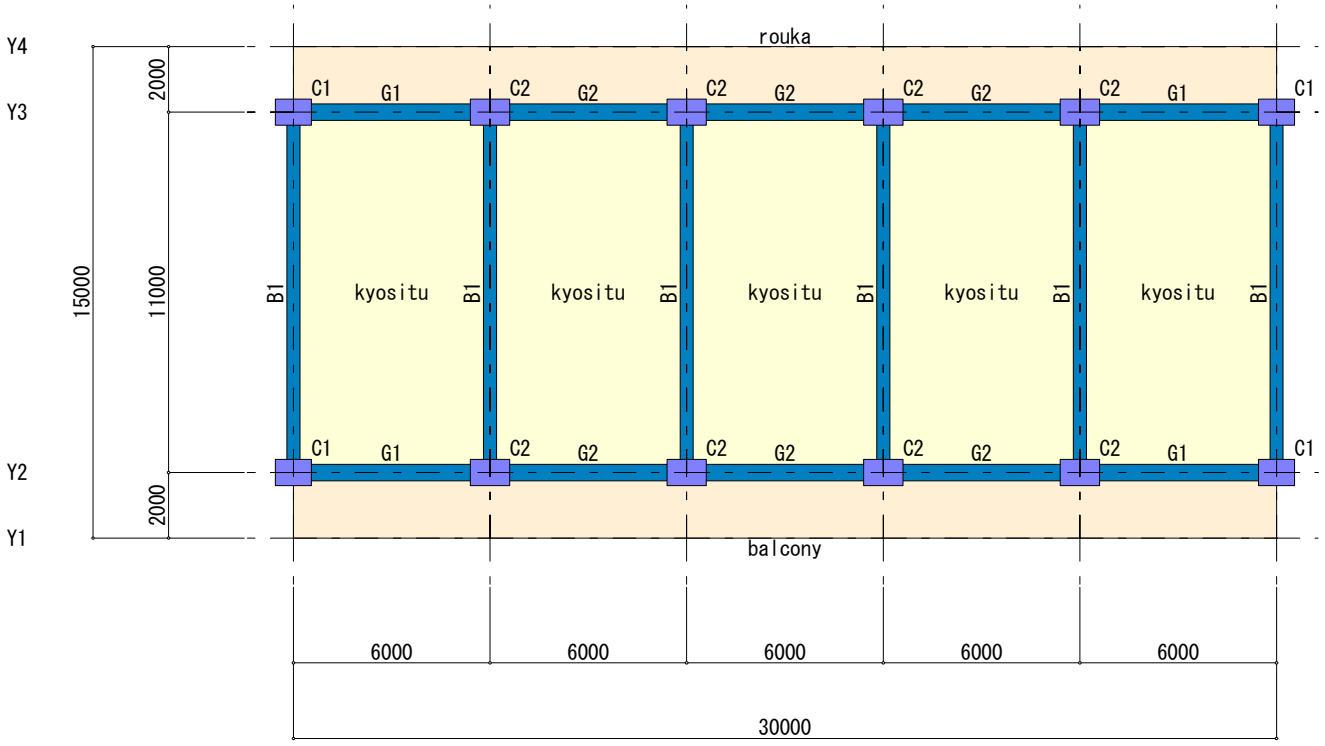

14F 層 (S=1/230)

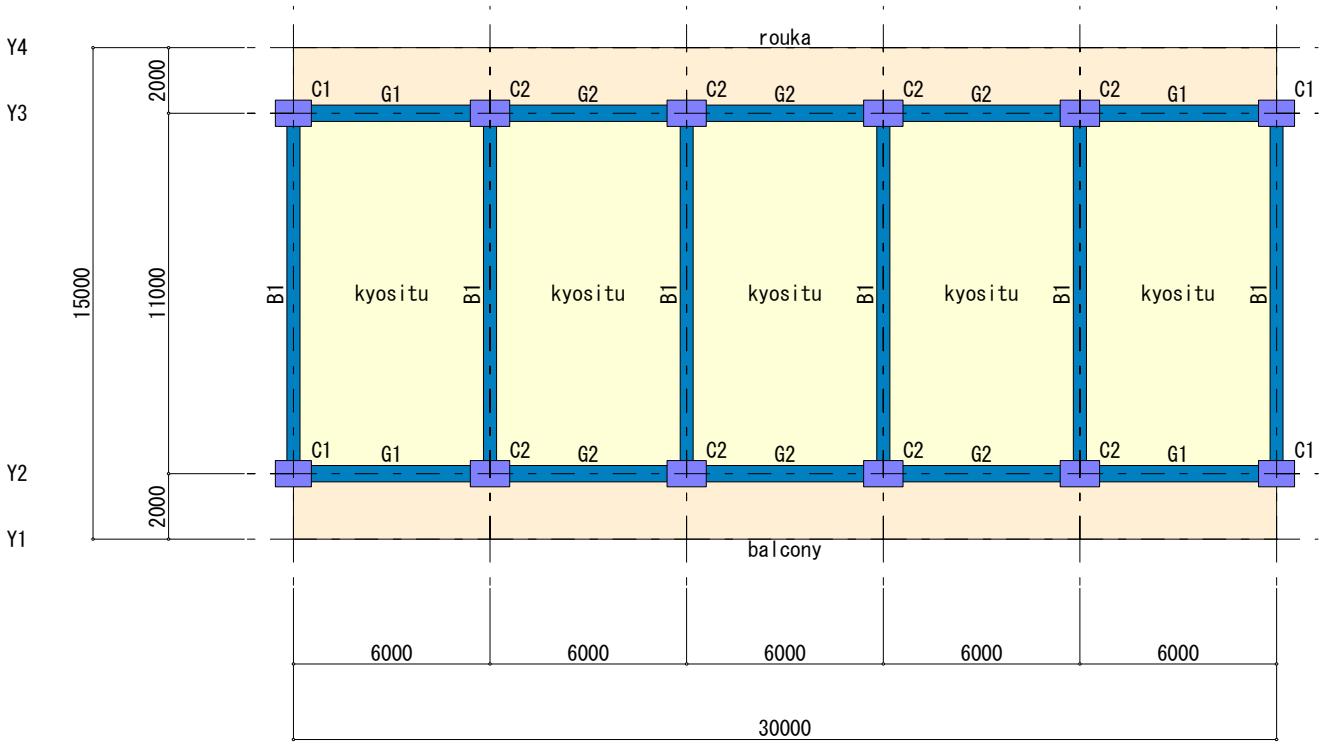

13F 層 (S=1/230)

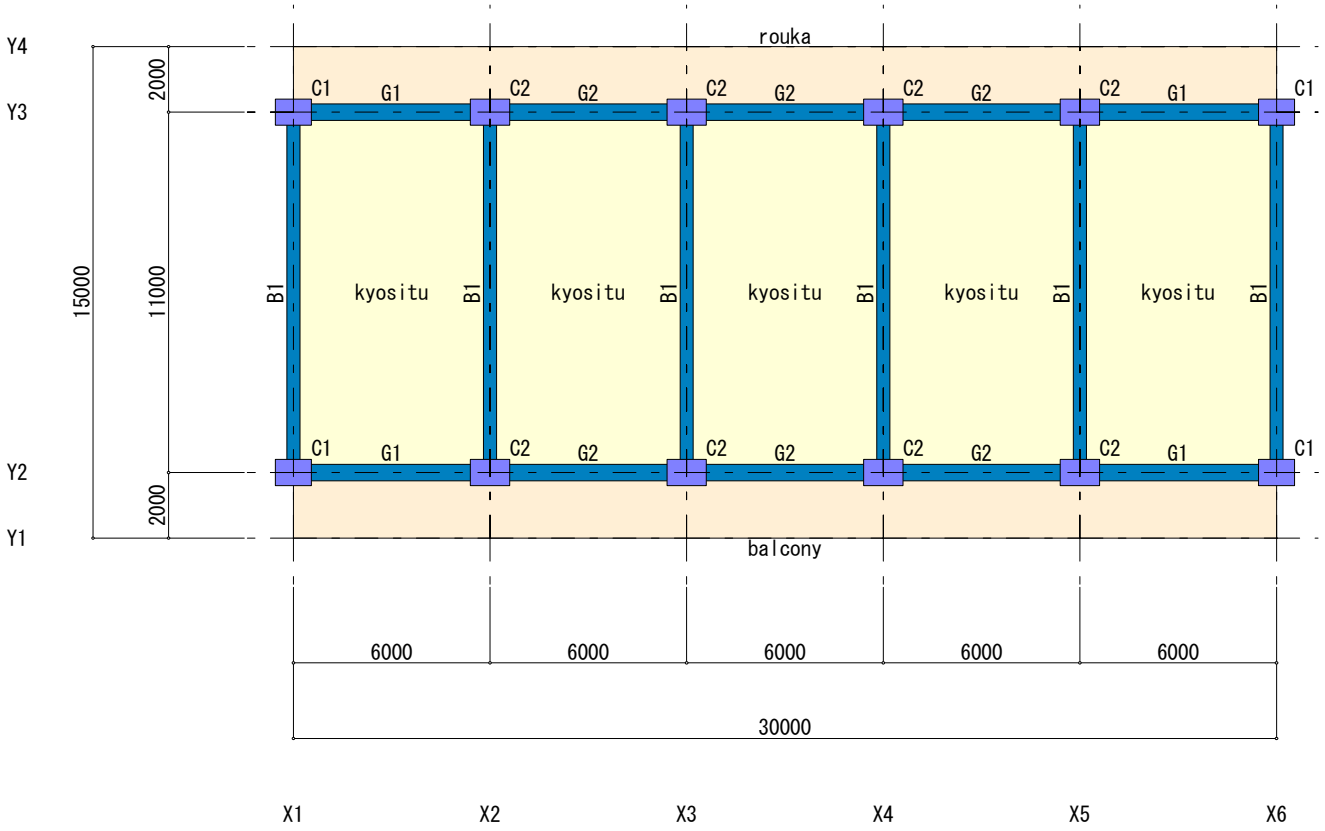

12F 層 (S=1/230)

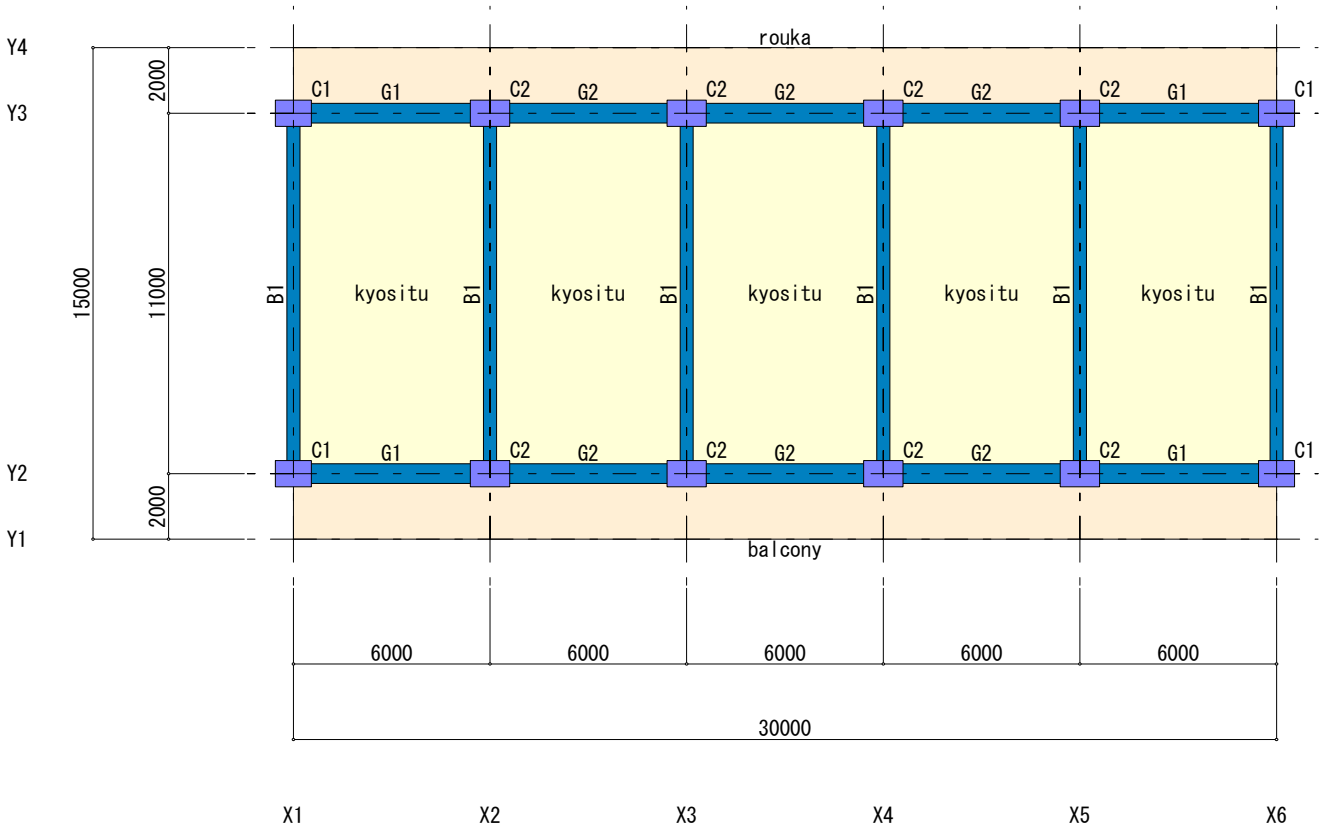

11F 層 (S=1/230)

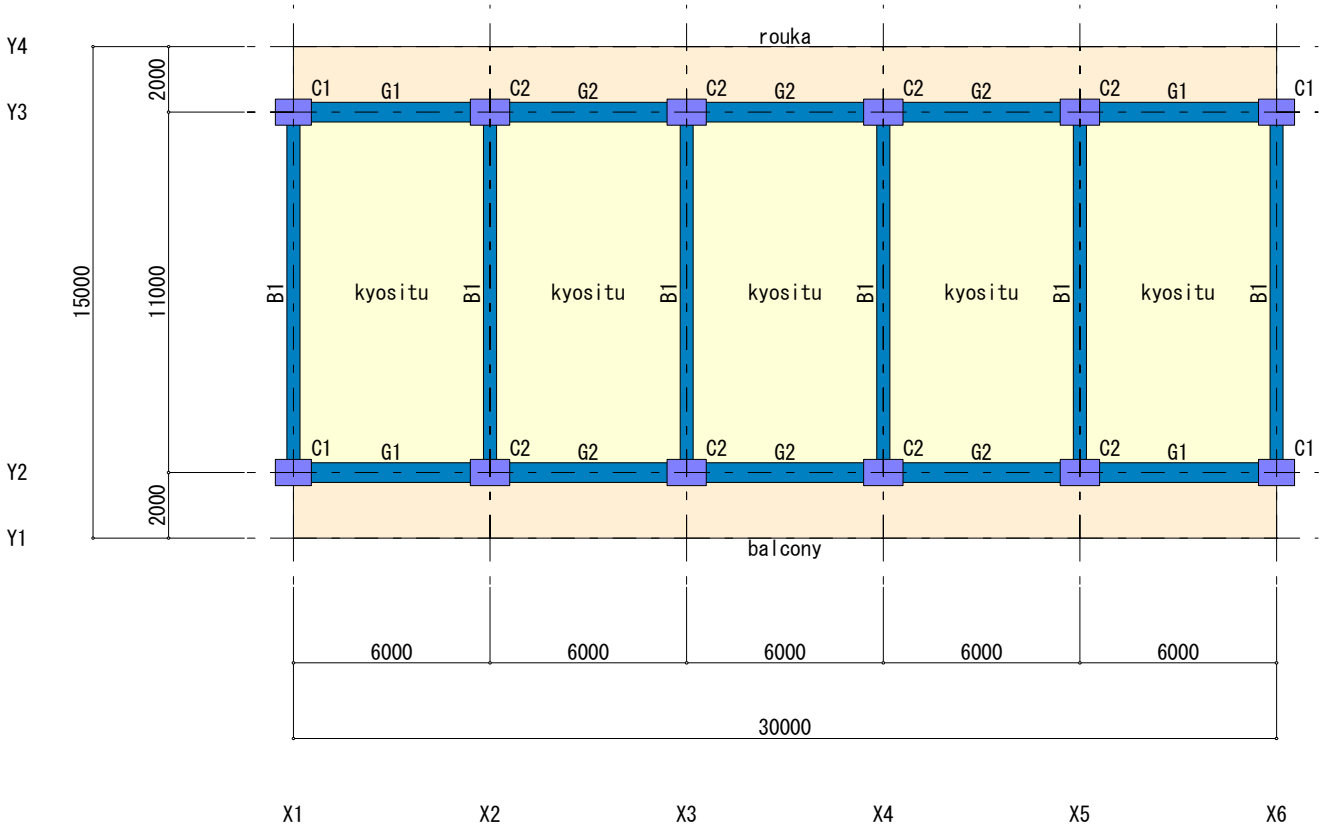

10F 層 (S=1/230)

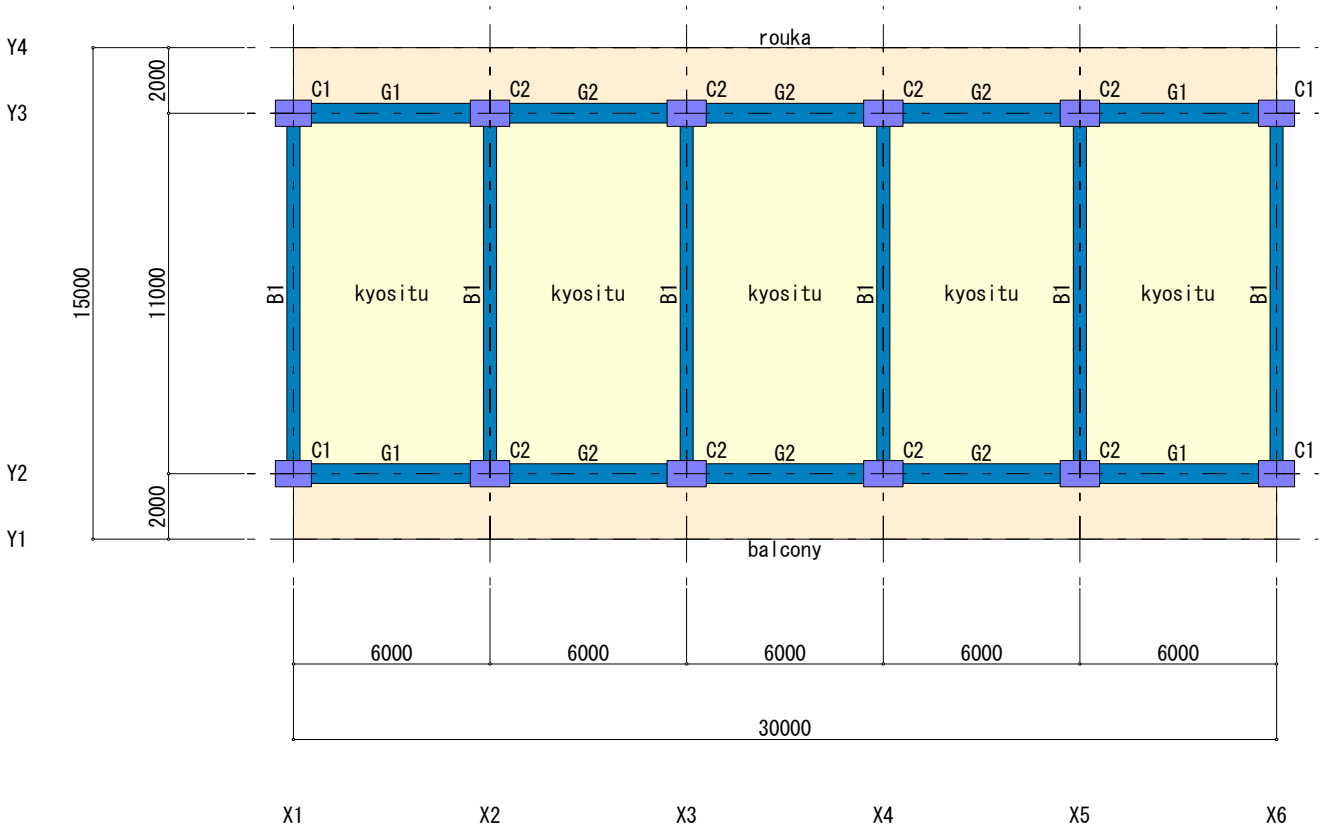

9F 層 (S=1/230)

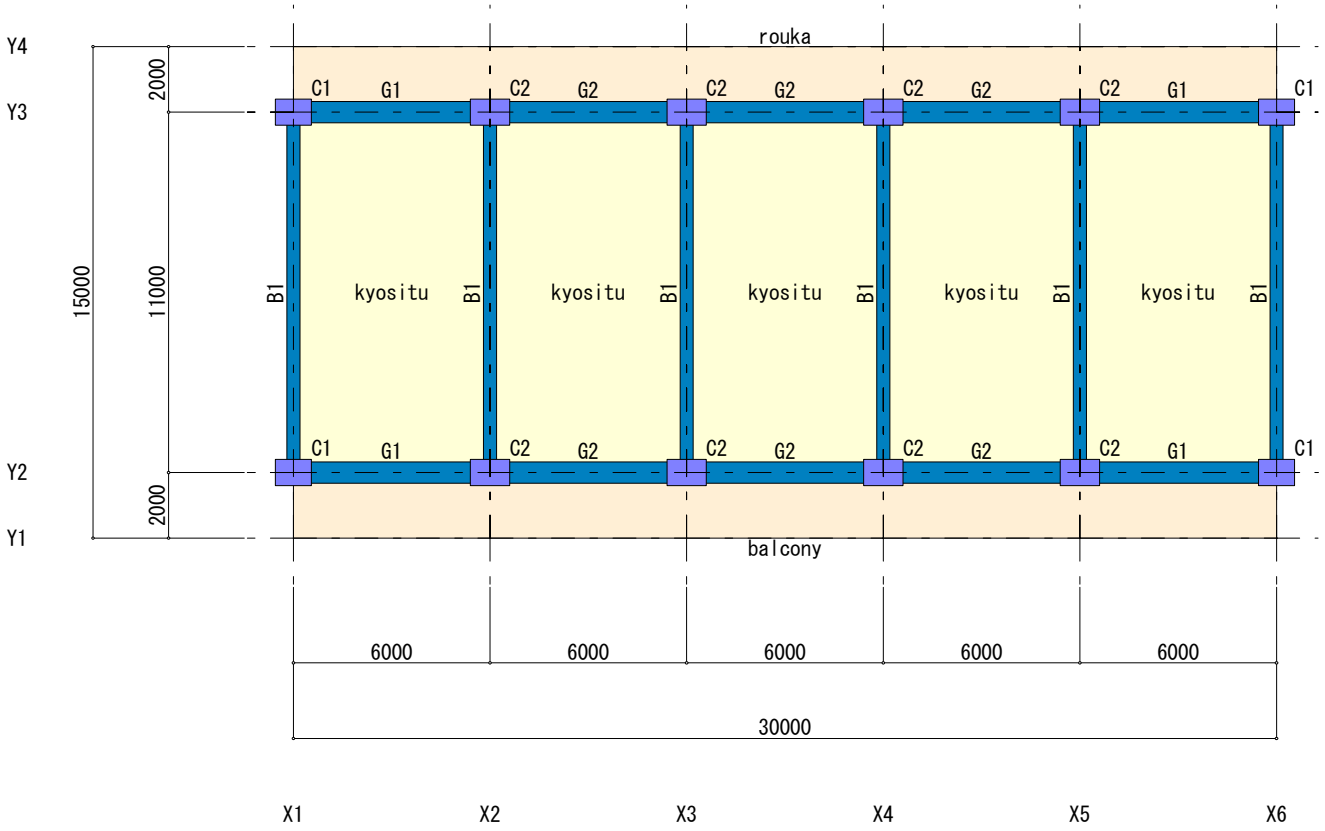

8F 層 (S=1/230)

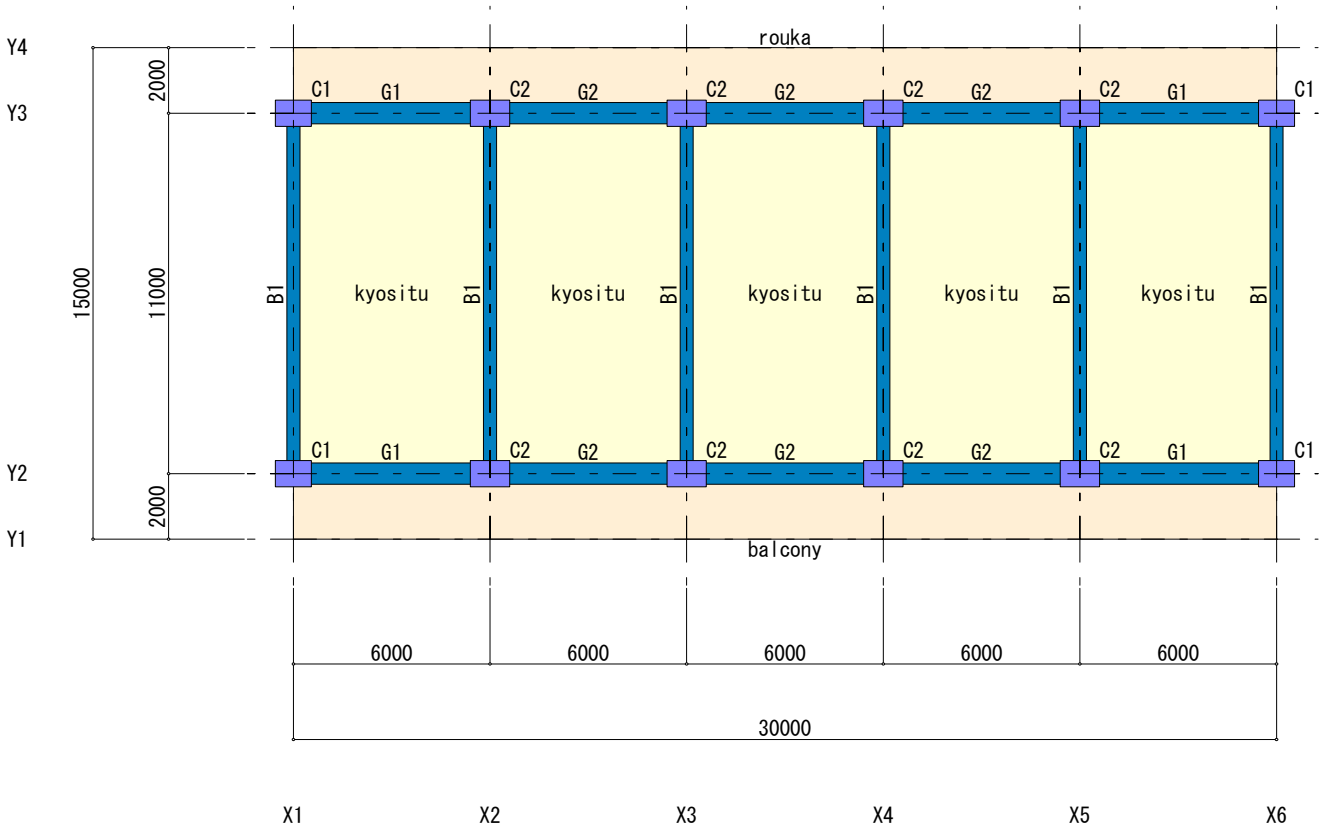

7F 層 (S=1/230)

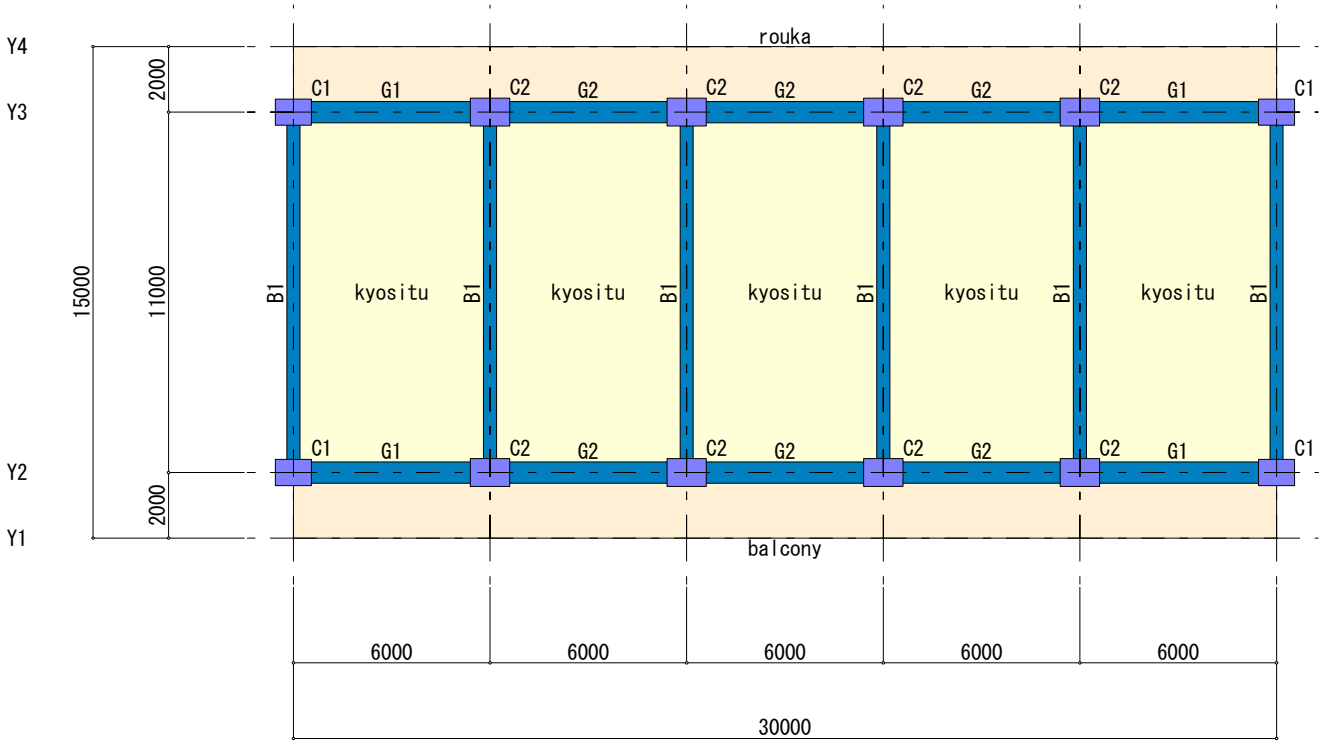

6F 層 (S=1/230)

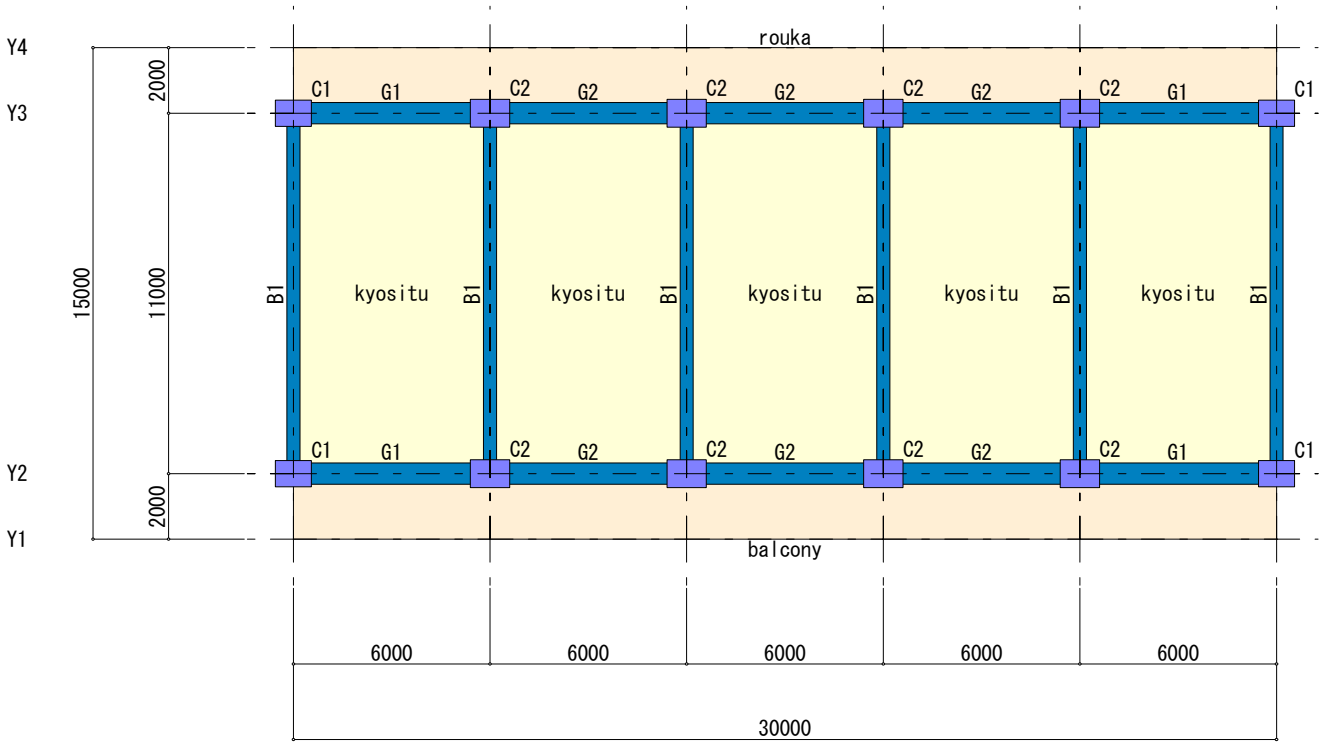

5F 層 (S=1/230)

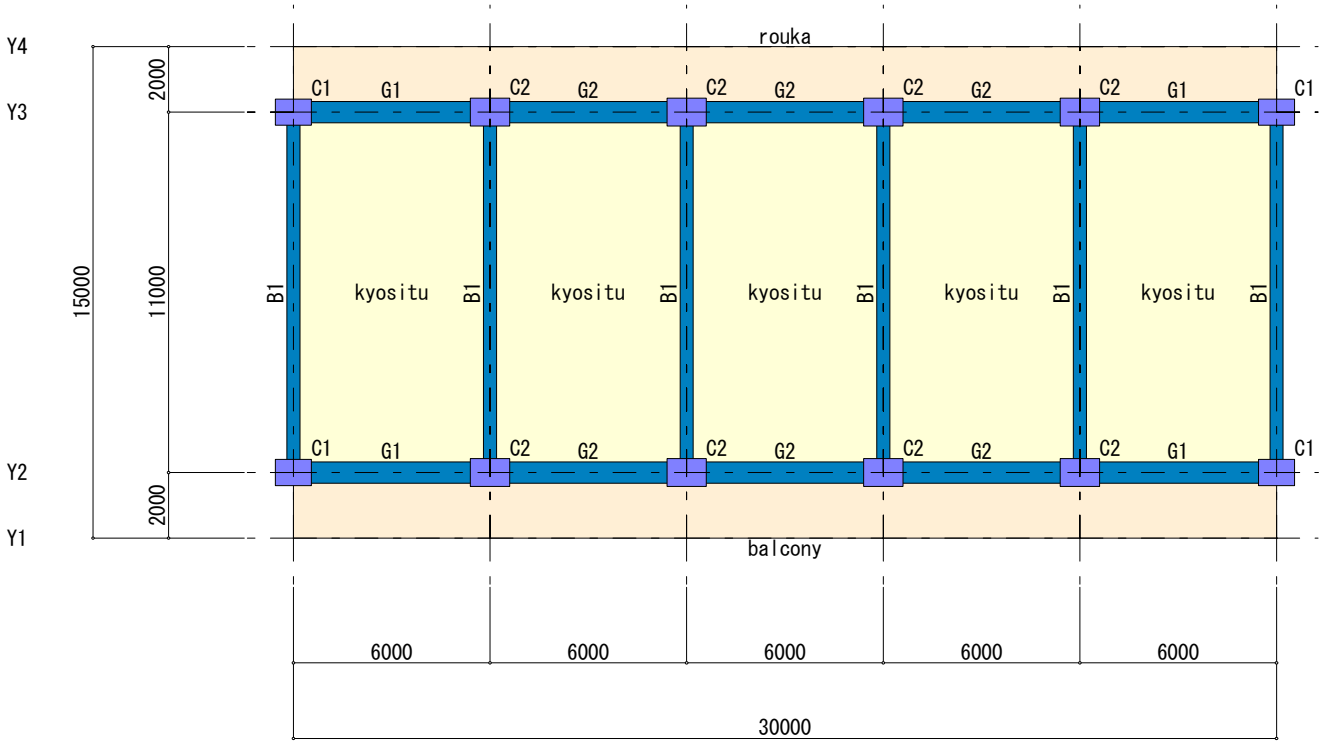

4F 層 (S=1/230)

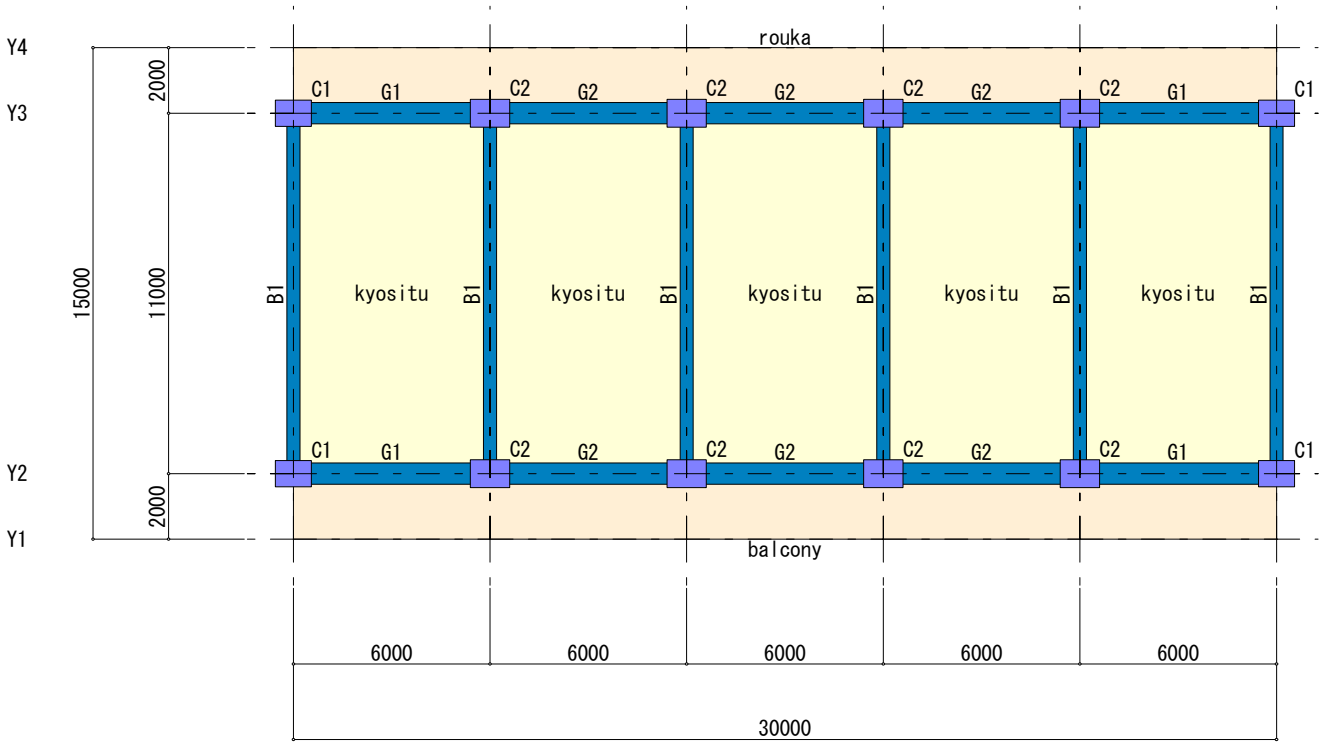

3F 層 (S=1/230)

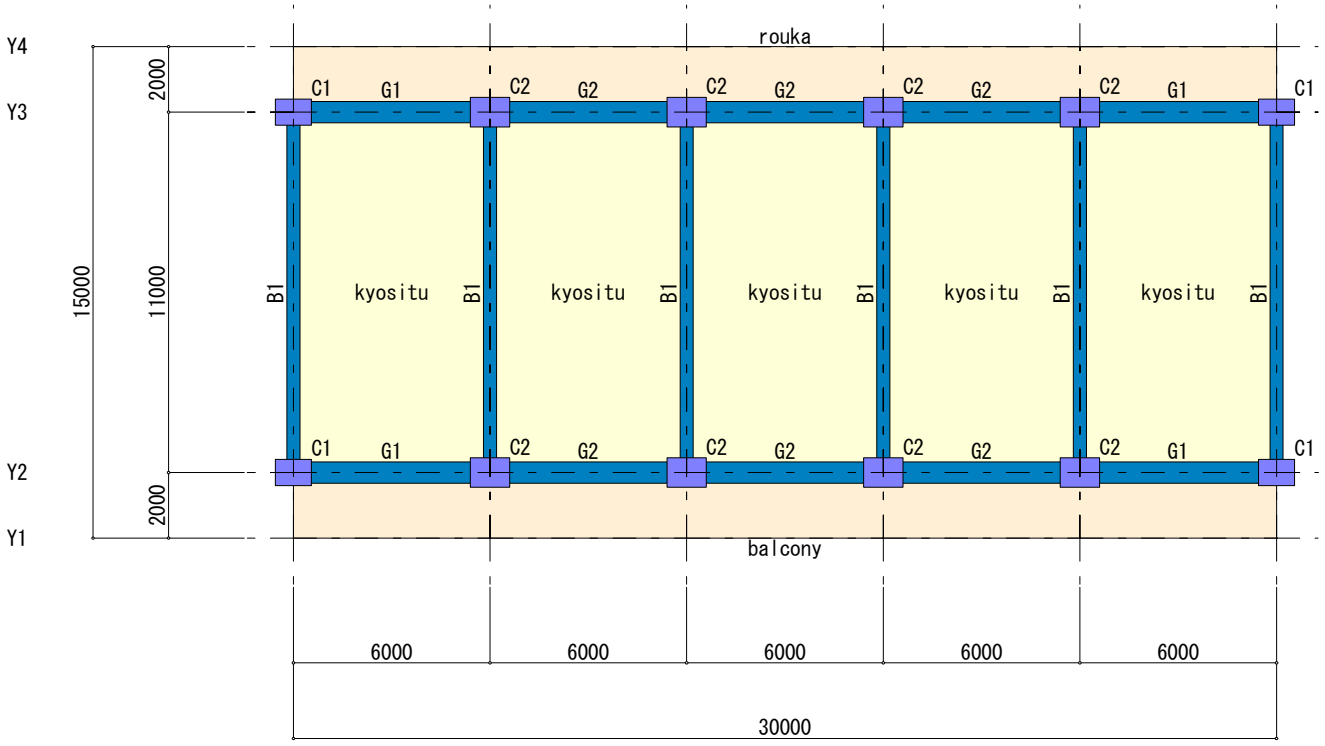

2F 層 (S=1/230)

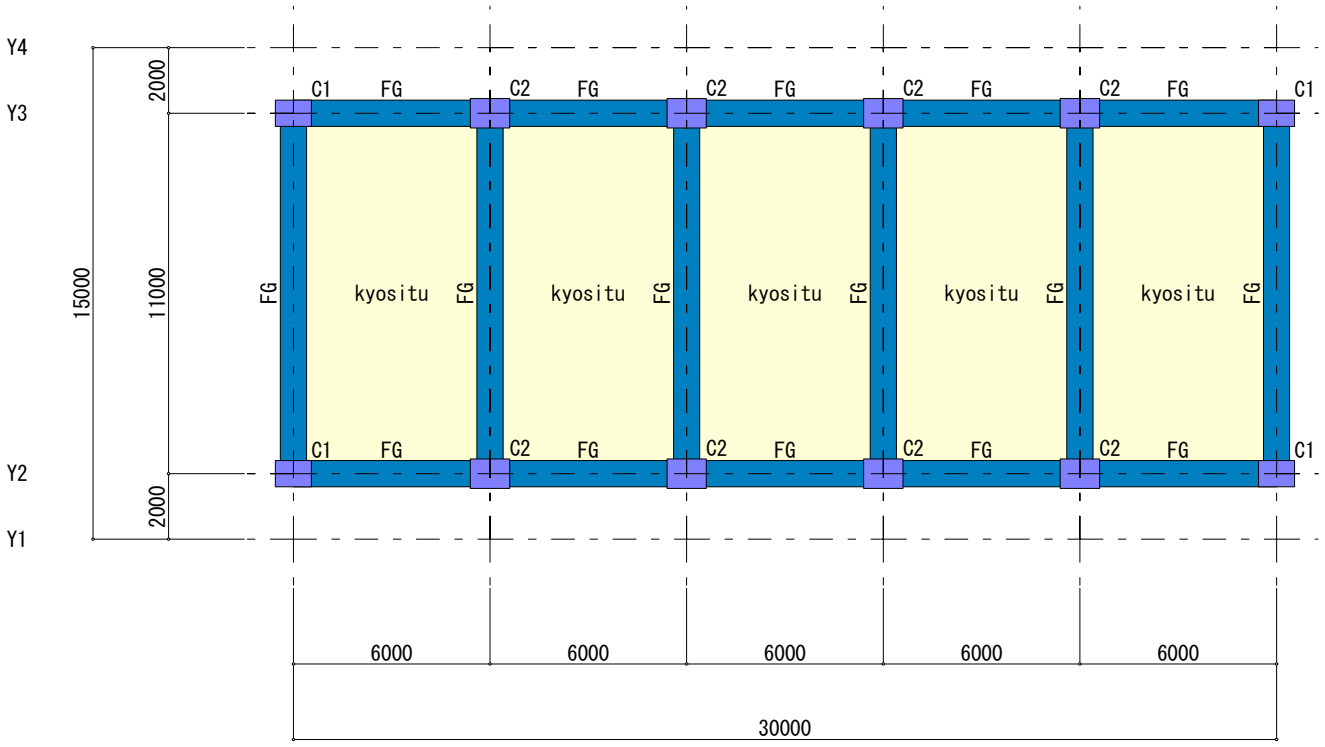

1F 層 (S=1/230)

I-1.3　略軸組図

I-1.3.1　壁開口配置

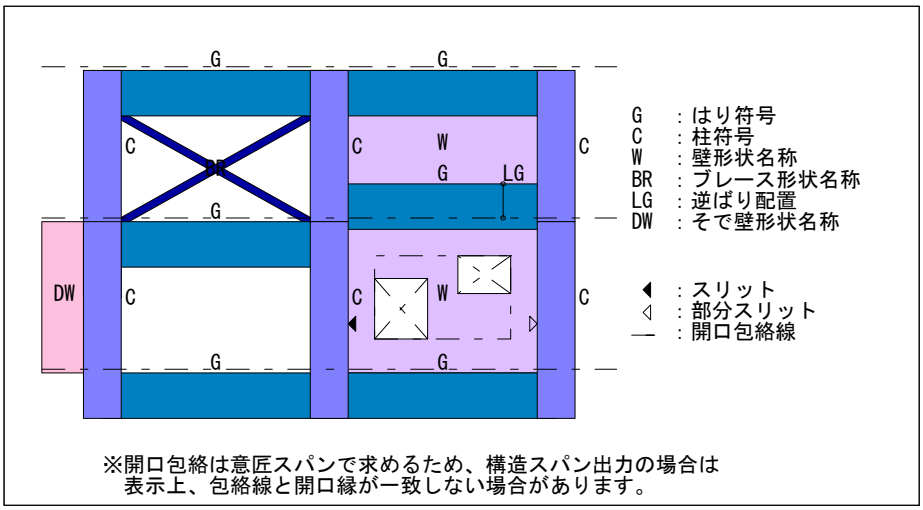

※開口包絡は意匠スパンで求めるため、構造スパン出力の場合は
表示上、包絡線と開口縁が一致しない場合があります。

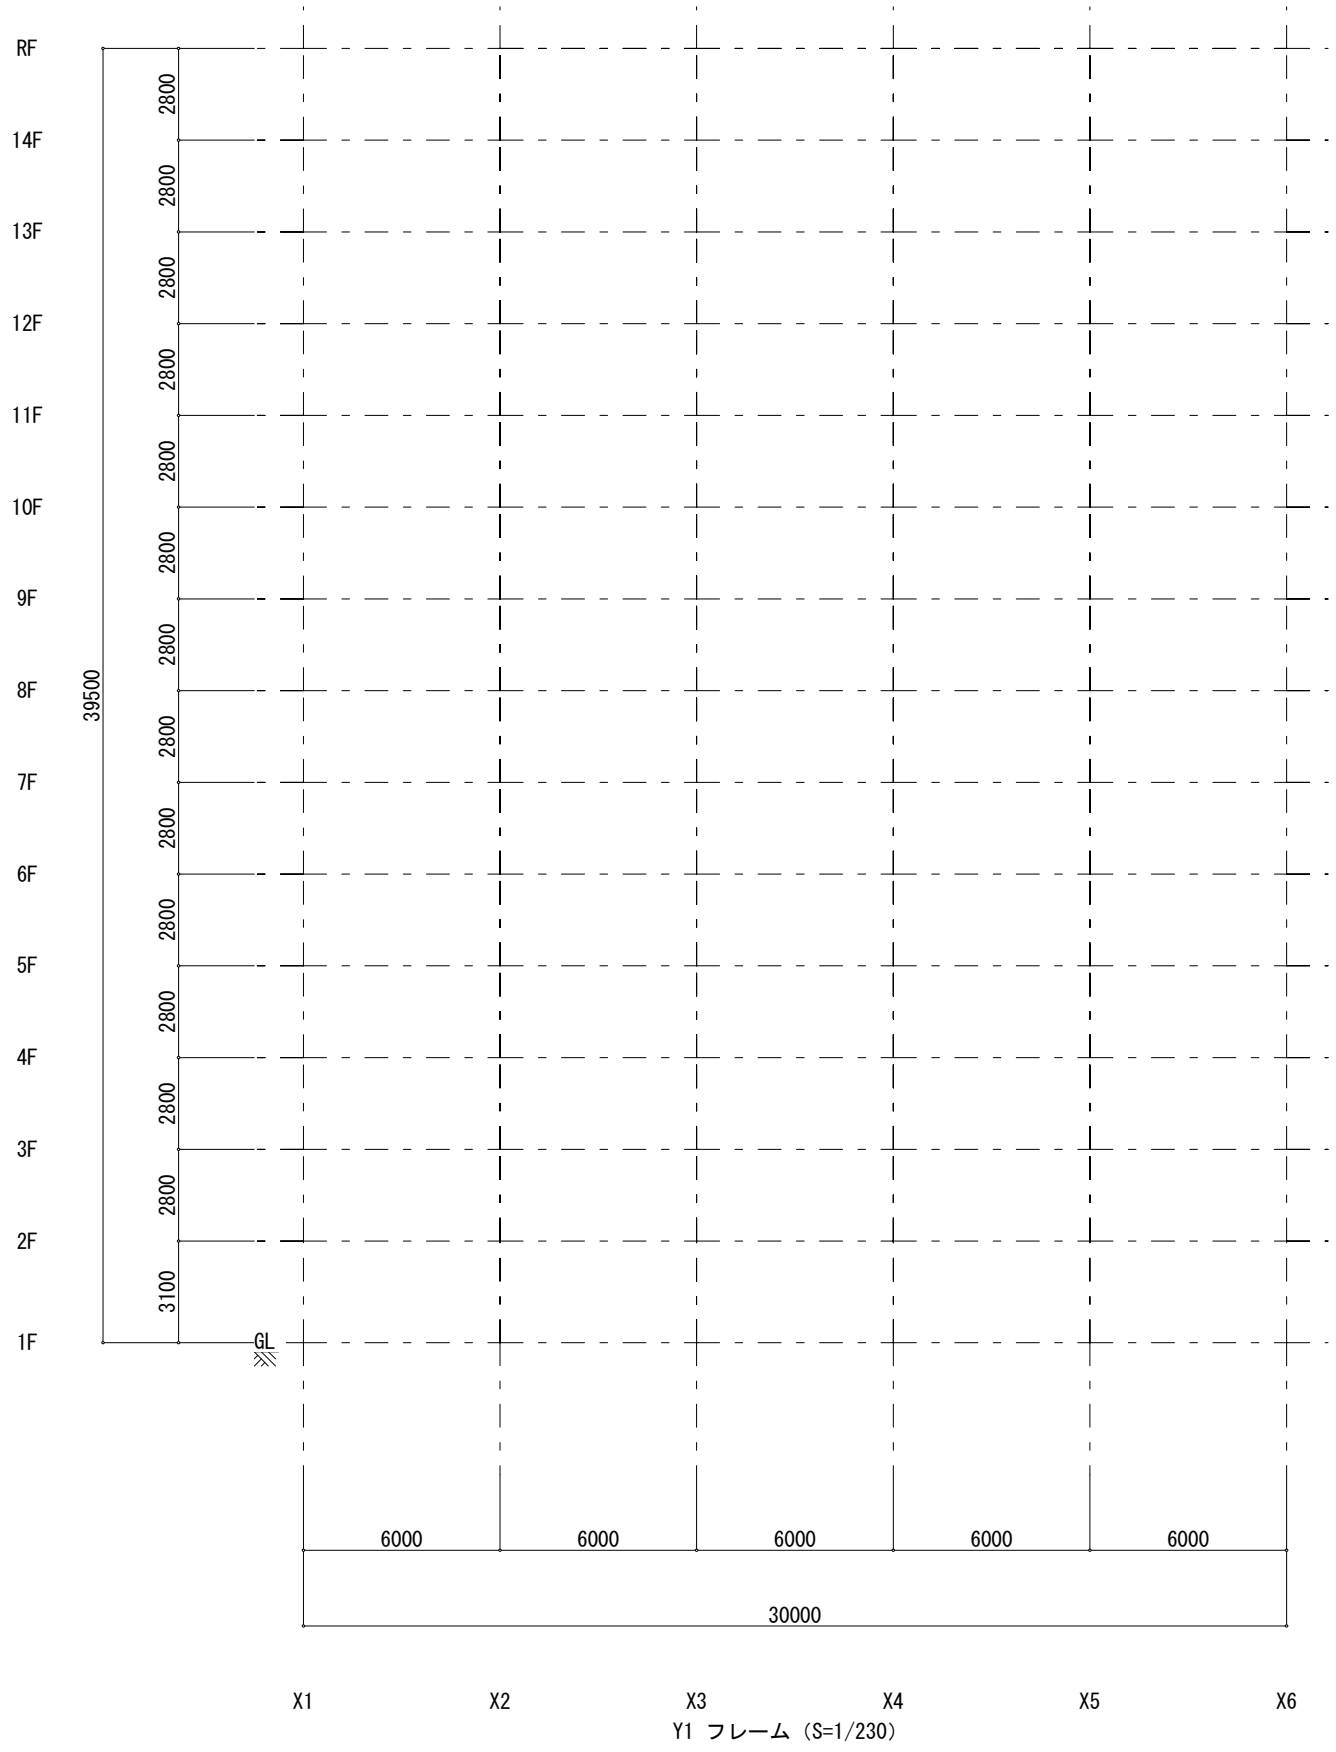

Y1 フレーム (S=1/230)

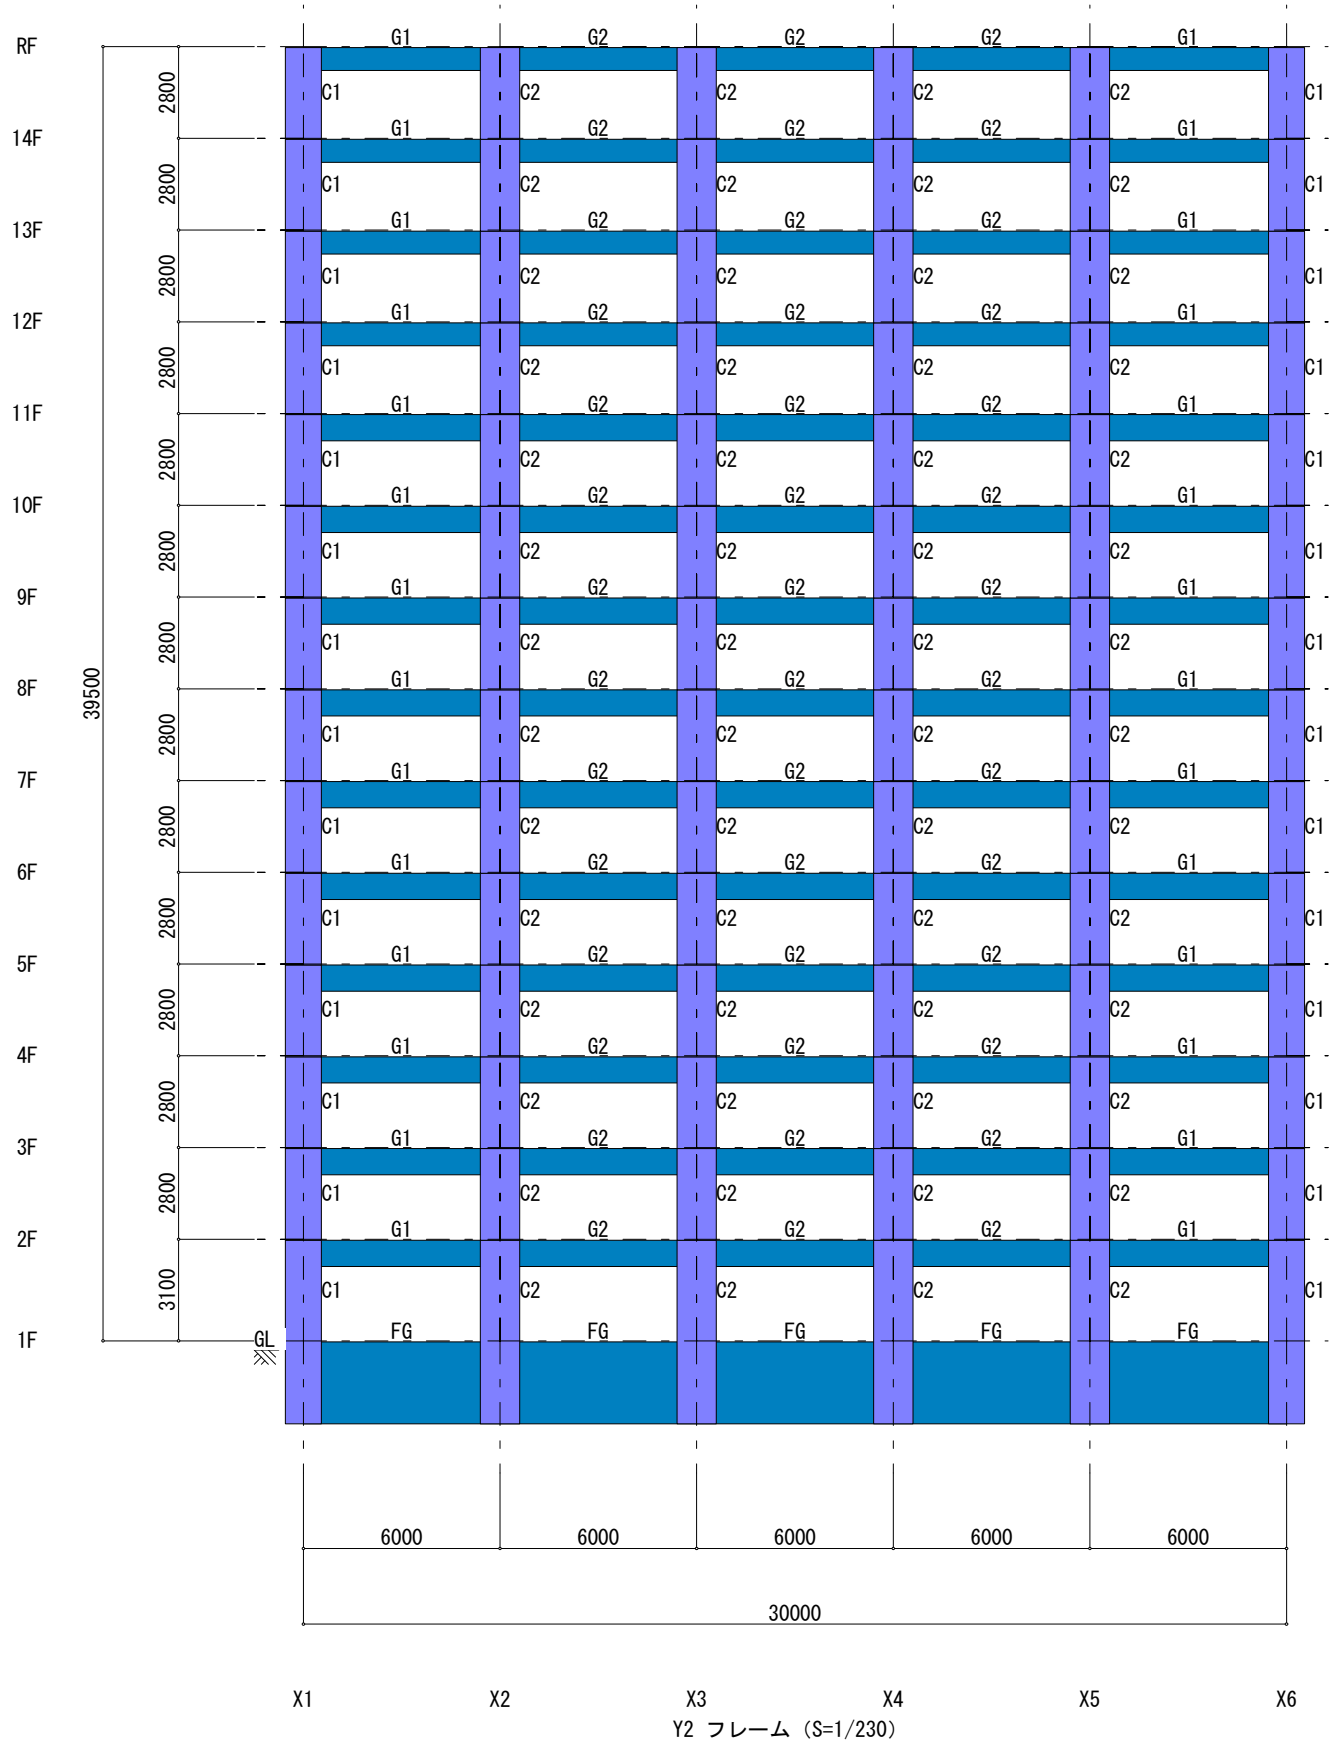

Y2 フレーム (S=1/230)

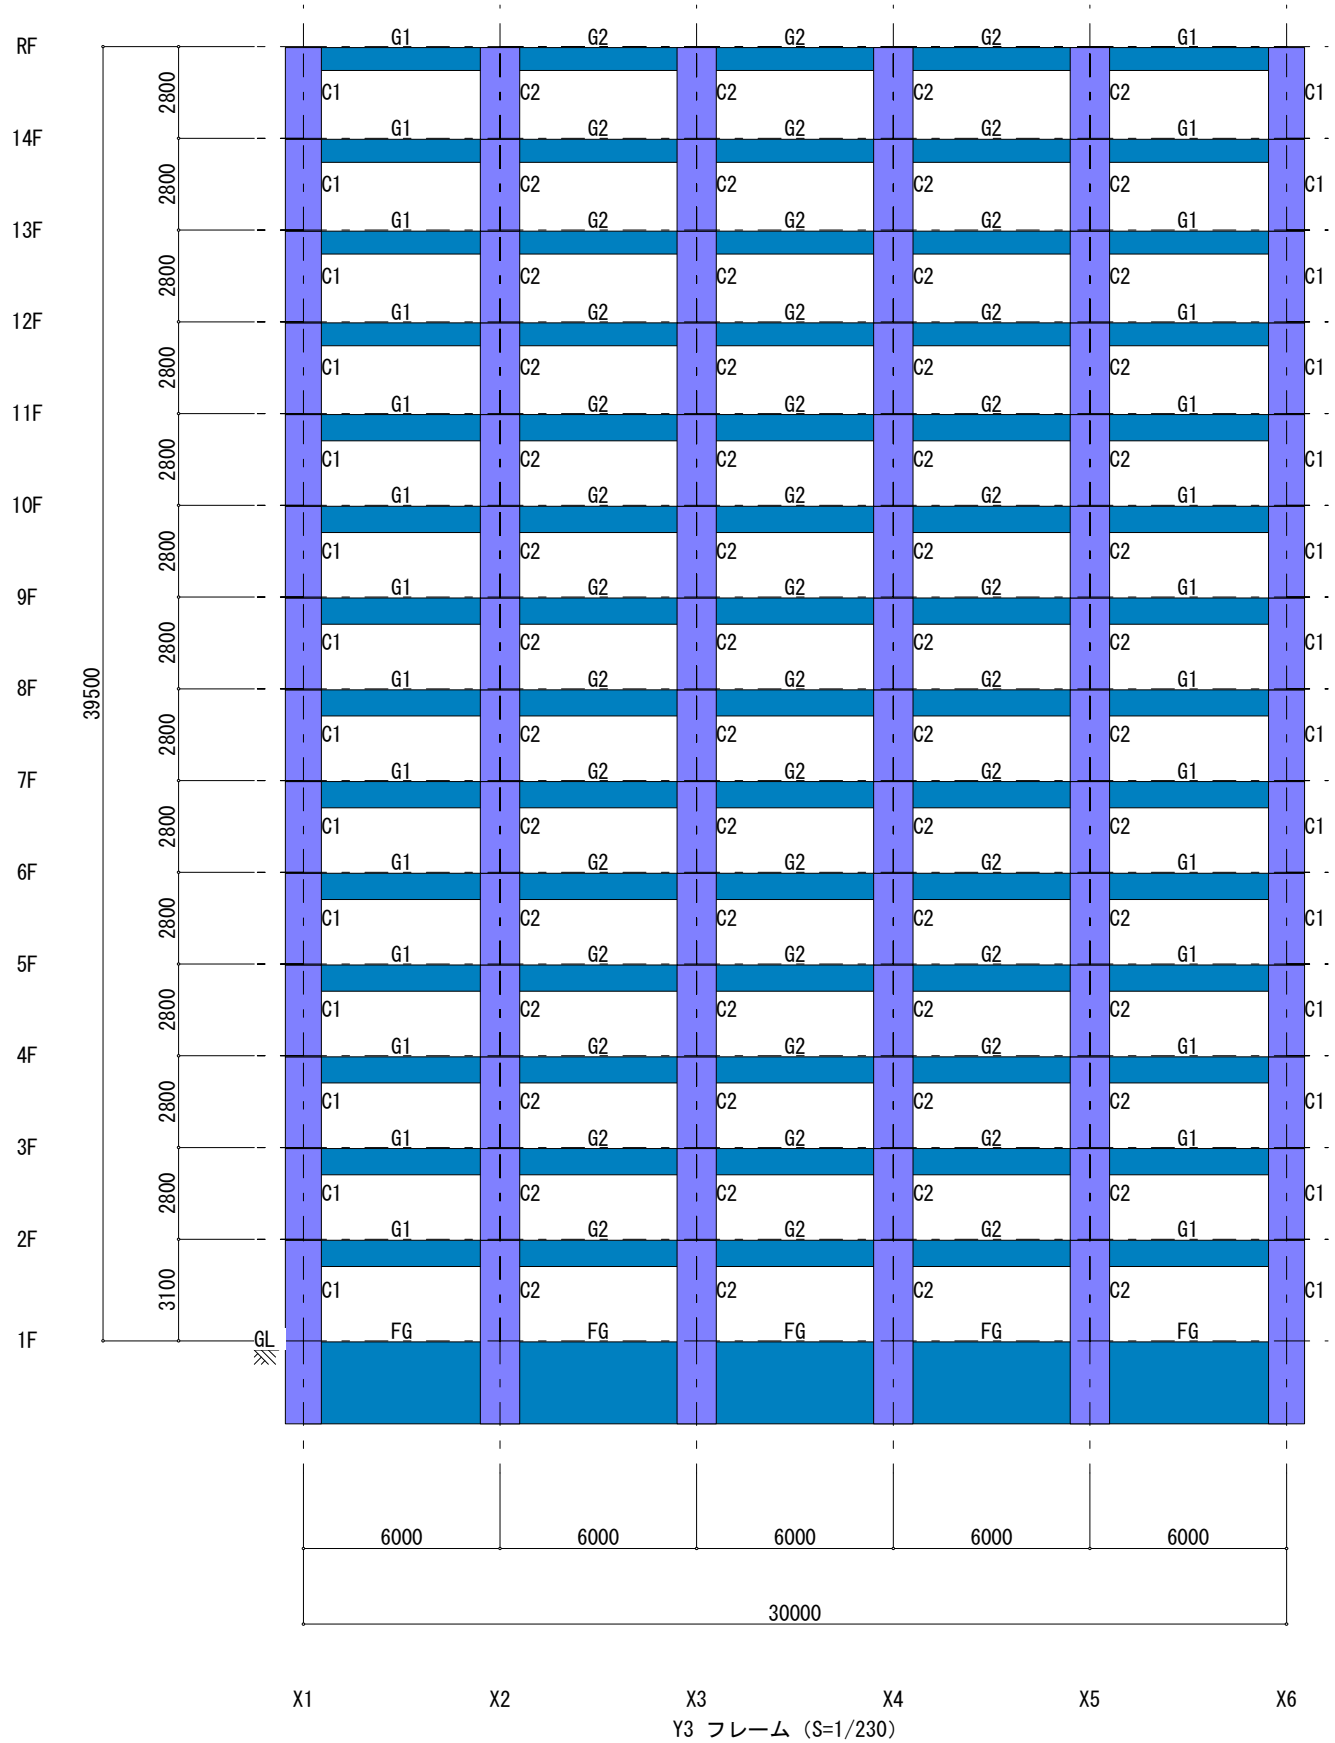

Y3 フレーム (S=1/230)

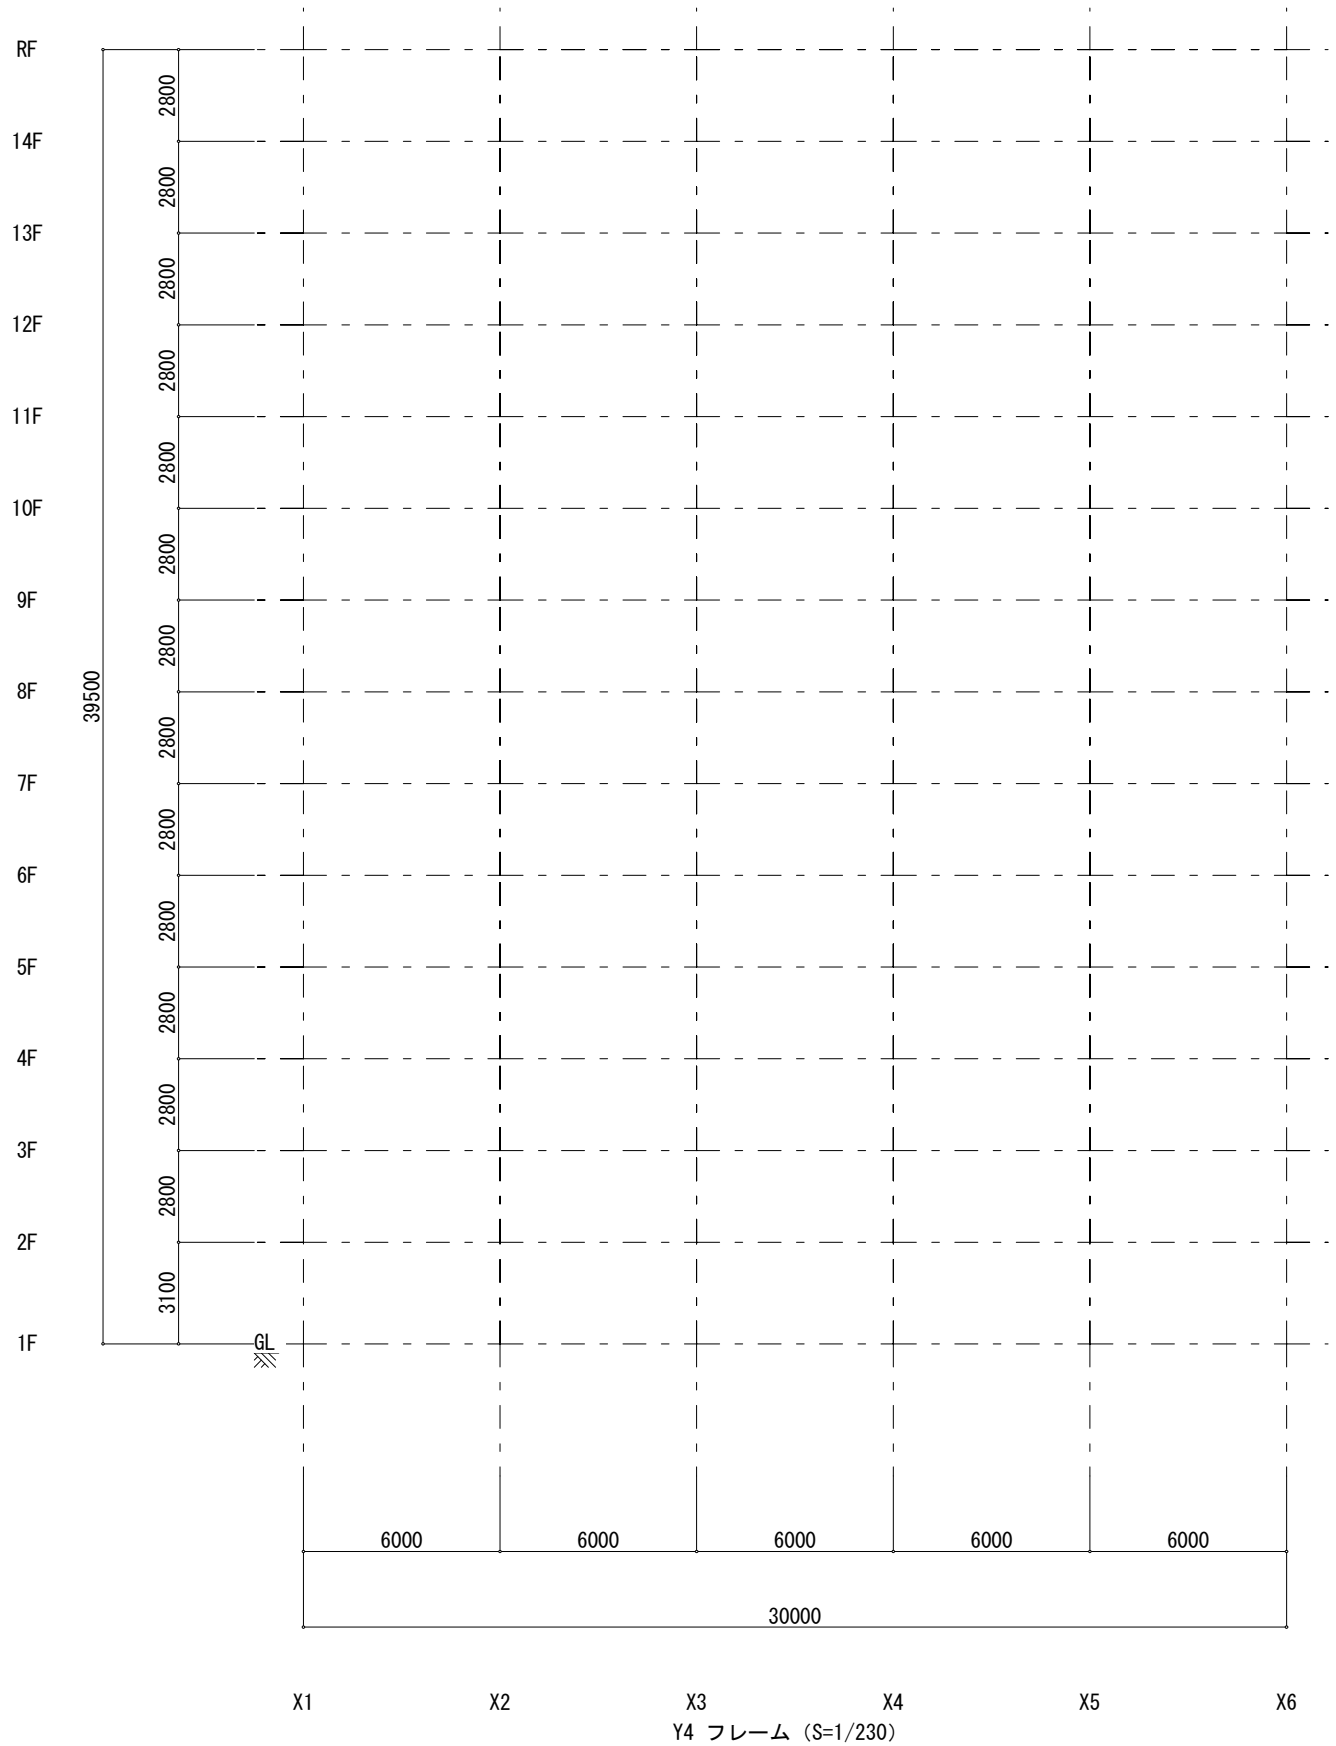

Y4 フレーム (S=1/230)

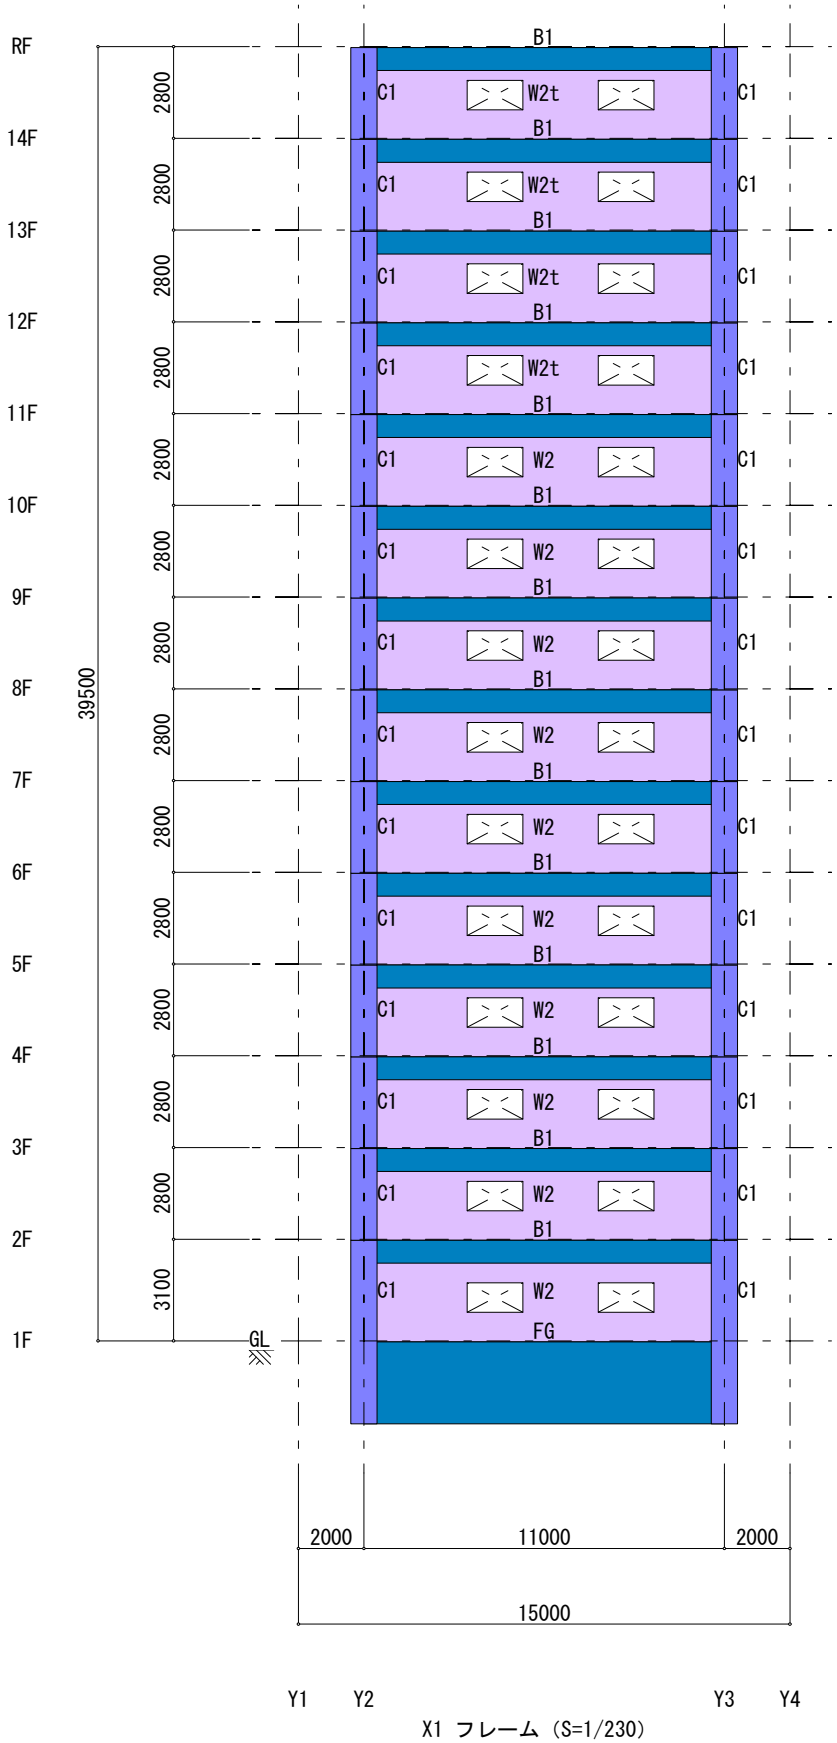

X1 フレーム (S=1/230)

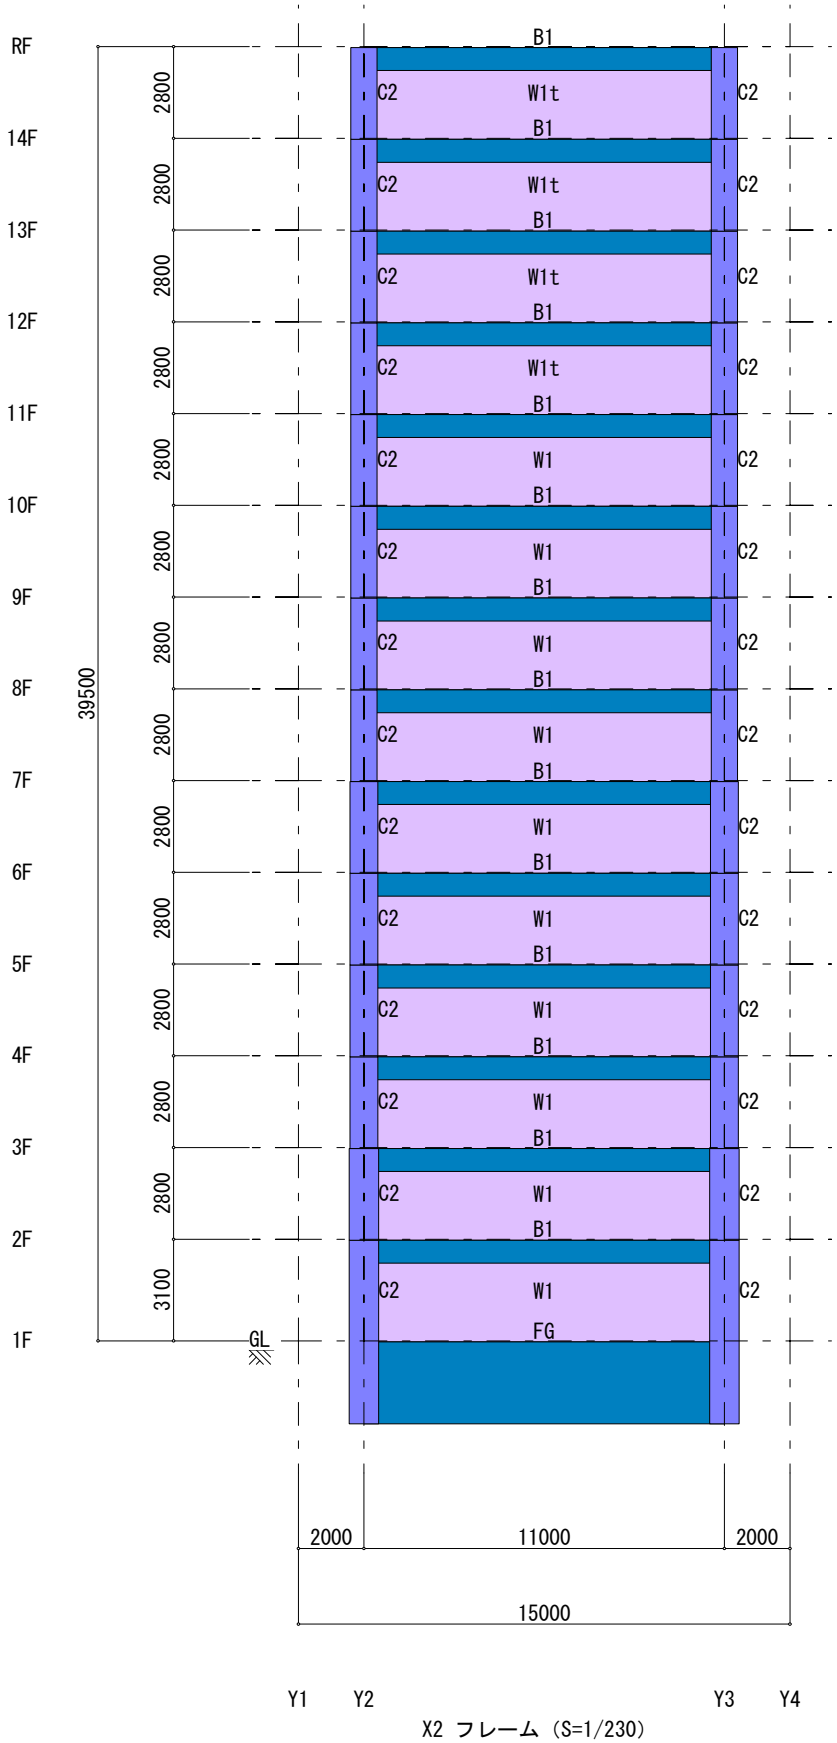

X2 フレーム (S=1/230)

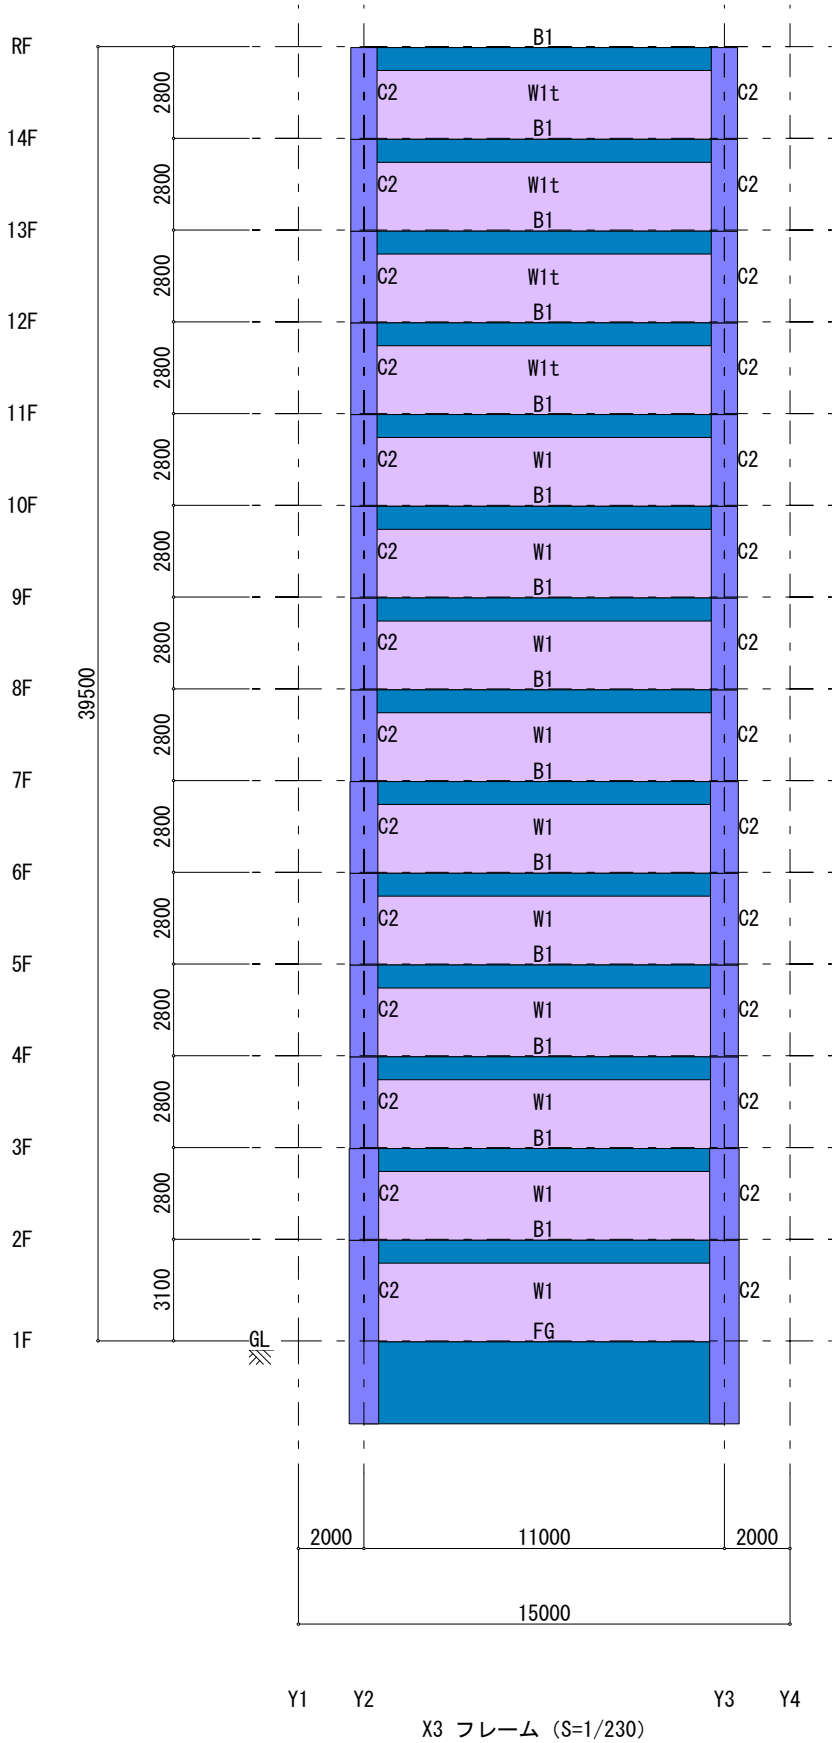

X3 フレーム (S=1/230)

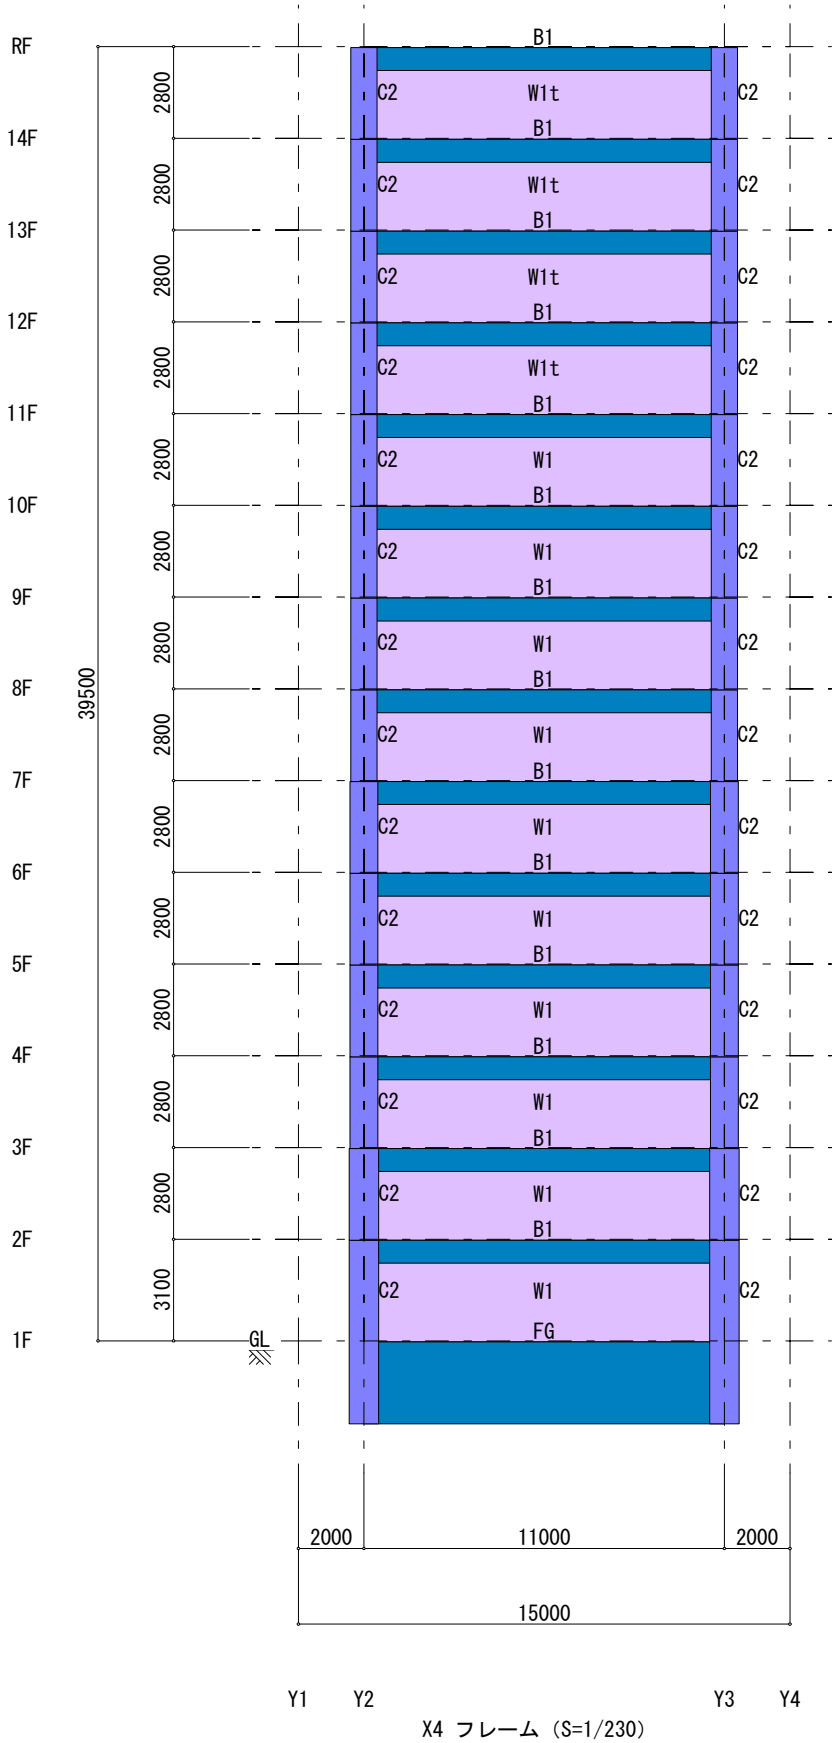

X4 フレーム (S=1/230)

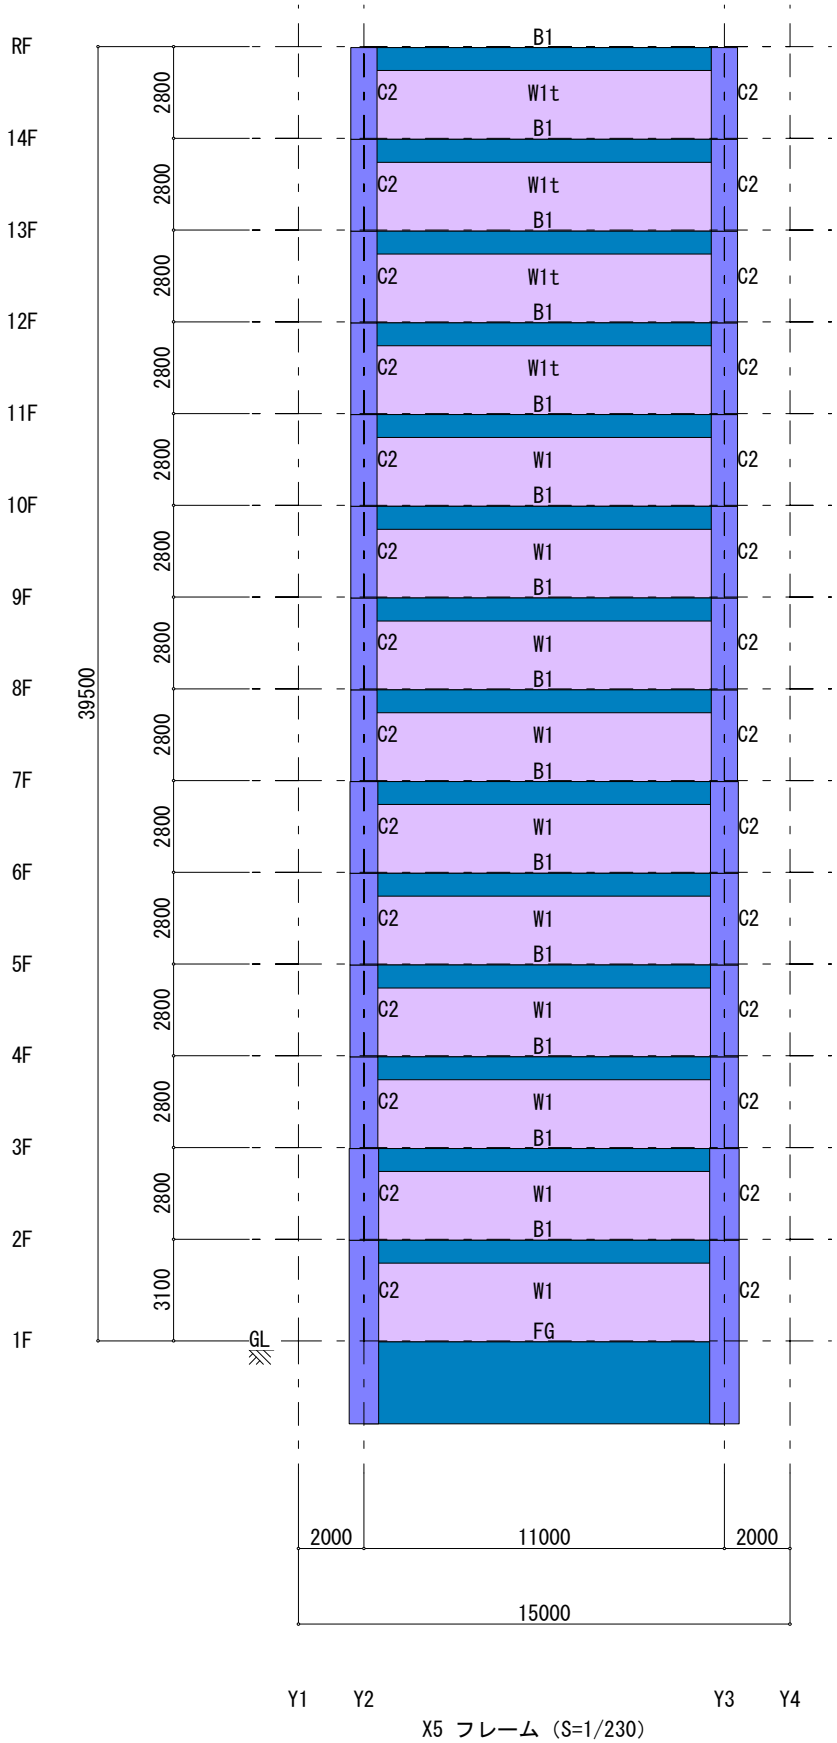

X5 フレーム (S=1/230)

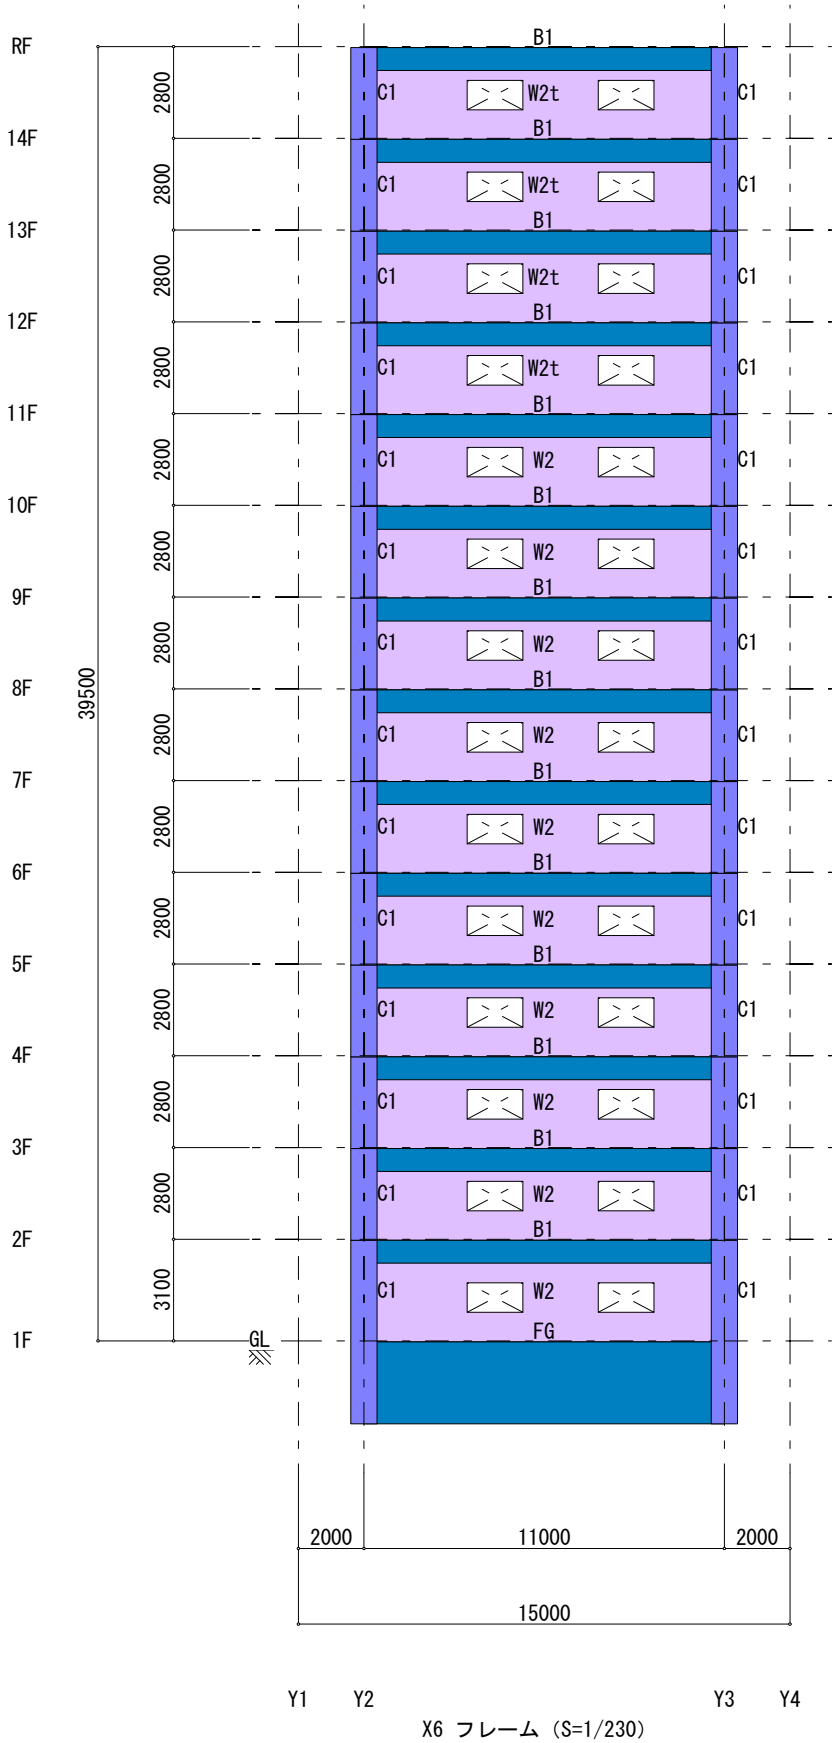

X6 フレーム (S=1/230)

I-1.4　部材

I-1.4.1　はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		FG		G1		G2	
層		1F		2F		2F	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面		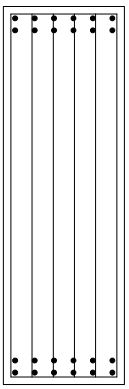	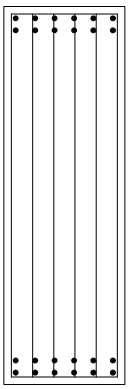				
b x D (cm)		80 x 250	80 x 250	65 x 80	65 x 80	65 x 80	65 x 80
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D32	6-D32	5-D35	5-D35	6-D35	6-D35
	2段筋	6-D32	6-D32	2-D35	—	2-D35	—
下端筋	2段筋	6-D32	6-D32	2-D35	—	2-D35	—
	1段筋	6-D32	6-D32	5-D35	5-D35	6-D35	6-D35
あばら筋 (mm)		6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—

符 号		G1		G2		G1	
層		3F - 4F		3F - 4F		5F - 8F	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面							
b x D (cm)		65 x 80	65 x 80	65 x 80	65 x 80	65 x 80	65 x 80
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D35	5-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35
	2段筋	2-D35	—	2-D35	—	2-D35	—
下端筋	2段筋	2-D35	—	2-D35	—	2-D35	—
	1段筋	5-D35	5-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35
あばら筋 (mm)		6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—

符 号		G2		G1		G2	
層		5F - 8F		9F - 11F		9F - 11F	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面							
b x D (cm)		65 x 80	65 x 80	60 x 80	60 x 80	60 x 80	60 x 80
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35
	2段筋	2-D35	—	—	—	2-D35	—
下端筋	2段筋	2-D35	—	—	—	2-D35	—
	1段筋	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35
あばら筋 (mm)		6-D13@100	6-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—

符 号		G1		G2		G1		G2	
層		12F - 13F		12F - 13F		14F - RF		14F - RF	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面									
b x D (cm)		50 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 70
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	4-D32	4-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
下端筋	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
	1段筋	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	4-D32	4-D32
あばら筋 (mm)		4-D13@150	4-D13@150	4-D13@150	4-D13@150	2-D13@150	2-D13@150	2-D13@150	2-D13@150
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—	—	—

符 号		B1	
層		1F - RF	
位 置		両端	中央
断 面			
b x D (cm)		40 x 70	40 x 70
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—
上端筋	1段筋	2-D22	2-D22
	2段筋	—	—
下端筋	2段筋	—	—
	1段筋	2-D22	2-D22
あばら筋 (mm)		2-D13@200	2-D13@200
鉄骨断面 (mm)		—	—

I-1.4.2　柱

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		C1		C2		C1		C2	
階		1F - 3F		1F - 3F		3F - 6F		3F - 6F	
位 置		全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向		X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面									
D (cm)		110 x 80		120 x 90		110 x 80		120 x 85	
寄せ筋		XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	6-D32	4-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)		6-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋		—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面(mm)		—		—		—		—	

符 号		C1		C2		C1		C2	
階		7F - 10F		7F - 10F		11F - 14F		11F - 14F	
位 置		全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向		X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面									
D (cm)		110 x 80		120 x 80		110 x 80		120 x 80	
寄せ筋		XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)		2-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋		—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面(mm)		—		—		—		—	

I-1.4.3　ベースプレート

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.4　壁

壁重量の伝達方法　：　1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
：　4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
：11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算）　12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
：21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算）　22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

名称	壁厚 (cm)	仕上(材)名称／仕上重量 (N/m2)	伝達方法	開口重量 (N/m2)	開口周比	束壁の場合のｎ値	剛性低下倍率	鉄筋番号	壁開口パラメータ(cm)					
									ﾀｲﾌﾟ	周比対象	P1	P2	P3	P4
W1	25.0	400	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	2	開口なし					
W1t	20.0	400	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	1	開口なし					
W2	25.0	400	1	400	開口面積の和から自動計算	1.0	1.00	2	 タイプ1	する	170.0	90.0	400.0	90.0
									 タイプ1	する	170.0	90.0	800.0	90.0

名称	壁厚(cm)	仕上(材)名称／仕上重量(N/m2)	伝達方法	開口重量(N/m2)	開口周比	束壁の場合のn値	剛性低下倍率	鉄筋番号	壁開口パラメータ(cm)					
									ﾀｲﾌﾟ	周比対象	P1	P2	P3	P4
W2t	20.0	400	1	400	開口面積の和から自動計算	1.0	1.00	1	 タイプ1	する	170.0	90.0	400.0	90.0
									 タイプ1	する	170.0	90.0	800.0	90.0

I-1.4.5　雑壁

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.6　壁鉄筋番号

番号	縦　筋				横　筋				開口補強筋			内蔵鉄骨	
	D1	D2	配筋種別	ﾋﾟｯﾁ(cm)	D1	D2	配筋種別	ﾋﾟｯﾁ(cm)	縦筋	横筋	斜筋	ﾀｲﾌﾟ	A, t
1	D10		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@20.0	D10		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@20.0	4-D13	4-D13	4-D13	-----	-----
2	D10		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@20.0	D10		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@20.0	6-D13	6-D13	6-D13	-----	-----

I-1.4.7　ブレース

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.8　床スラブ・床構造

b) スラブ形状

t　：スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td　：はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t(cm)	Td(cm)	積載荷重番号	仕上名称(材)／床仕上重量(N/m2)	荷重伝達タイプ	積雪荷重
okujou	22.0	0.0	1	2200	両方向板	無
kyositu	22.0	0.0	1	600	両方向板	無
rouka	22.0	0.0	1	400	両方向板	無

I-1.4.9　片持ばり

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.10　片持スラブ

出長さの基点は構造心

床･床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は「1.4.8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

名称	床･床構造名称	スラブ厚(cm)		出長さL(cm)	柱からの距離(cm)		積載荷重番号	仕上(材)名称／床仕上重量Wf(N/m2)	先端の線荷重W1(N/m)	先端の小ばり形状名称	荷重伝達タイプ	積雪荷重
		基端t1	先端t2		左端柱L1	右端柱L2						
rouka		22.0	22.0	200.0	0.0	0.0	1	400	0.0		両方向	無
balcony		22.0	22.0	200.0	0.0	0.0	1	400	0.0		両方向	無

I-1.4.11　出隅片持スラブ

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.12　接合部

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.13　杭、杭基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.14　直接基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2　使用材料、材料の許容応力度

I-2.1　材料種別

I-2.1.1　材料種別図
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.1.2　コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	設計基準強度 Fc(N/mm2)	部材単位体積重量(kN/m3)	
				柱、はり	ｽﾗﾌﾞ、壁
11F-RF	RC	普通	27.00	24.00	24.00
7F-10F	RC	普通	30.00	24.00	24.00
1F-6F	RC	普通	36.00	24.00	24.00

I-2.1.3　鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	ｽﾗﾌﾞ
1F-RF	SD390	D32	SD345	D29	SD295	SD295

両方向柱

層名1	層名2	太物1	最小1	太物2	最小2	細物
1F	RF	SD390	D32	SD345	D29	SD295

I-2.1.4　鉄骨
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a) 層別
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.4　降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	―
せん断補強筋	1.00	1.00	―	―
スラブ筋	1.10	―	―	―
開口補強筋	―	―	1.10	―
フランジ鉄骨	1.10	1.10	―	―
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	―	―
主　材	―	―	―	1.10
アンカーボルト	―	1.10	―	―

※SD490材は1.0となります。

I-3　荷重・外力

I-3.1　荷重計算条件

I-3.1.1　最小スラブ厚　（自動計算）

層名	スラブ厚（cm）
RF	22.00
14F	22.00
13F	22.00
12F	22.00
11F	22.00
10F	22.00
9F	22.00
8F	22.00
7F	22.00
6F	22.00
5F	22.00
4F	22.00
3F	22.00
2F	22.00
1F	22.00

I-3.1.2　スラブ荷重の拾い方

外周部のスラブの拾い	ＲＣ、ＳＲＣ造ははり面まで、Ｓ造は構造心まで拾います
パラペット重量	0.00 (N/m)

I-3.1.3　基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式　基礎配置による（布基礎も考慮）　L1＝0.0　L2＝0.0　L3＝0.0　L4＝0.0　(cm)

基礎重量の比率	0.00（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率）
最下層重量の拾い	行う（最下層はり荷重項を節点重量に加算します）

基礎重量の上部構造への考慮	基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない）

基礎下端レベル(GL-) (mm)	750
基礎下端から土上端までの距離 (mm)	
杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎	0
片持べた基礎、出隅片持べた基礎	0

基礎重量計算方法	自動計算 （基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から 基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを 基礎重量とします）
基礎柱・基礎ばり重複分の控除	控除しない
基礎の単位体積重量 (kN/m3)	24.00
土の単位体積重量 (kN/m3)	20.00

I-3.2　積載荷重　(N/m2)

番号	ｽﾗﾌﾞ用	小ばり用	ﾗｰﾒﾝ用	地震用	用　途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路
9	0	0	0	0	階段

I-3.3　仕上

I-3.3.1　仕上材名称
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.3.2　仕上名称
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4　重量

I-3.4.1　はり、柱仕上重量　(N/m2)

層名	はり	柱
RF	400	---
14F	400	400
13F	400	400
12F	400	400
11F	400	400
10F	400	400
9F	400	400
8F	400	400
7F	400	400
6F	400	400
5F	400	400
4F	400	400
3F	400	400
2F	400	400
1F	400	400

I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4.3　建物重量の直接入力
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.5　地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値　　(*：直接入力)

地盤種別	第2種地盤	
地域係数	Z = 1.000	
用途係数	U = 1.000	
塔屋の震度	K = 1.000	
	X方向	Y方向
標準せん断力係数	Co = 0.200	Co = 0.200
１次固有周期(秒)	T = 0.796　(h(0.02+0.01α) による)	T = 0.796　(h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 0.979	Rt = 0.979
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.196	Ci = 0.196

I-3.6　風圧力

・風圧力の扱い方

X方向	風圧力を考慮しない
Y方向	風圧力を考慮しない

I-3.7　積雪荷重

積雪荷重の扱い方	考慮しない

I-6　共通計算条件

I-6.1　使用基準

ＲＣ造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築ｾﾝﾀｰ）
ＲＣ造断面計算の使用規準	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工ﾏﾆｭｱﾙ	適用する

ｺﾝｸﾘｰﾄ充填鋼管柱の計算基準	平１４国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2　計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力		
計算ルート指定		Ｘ方向	Ｙ方向
	RC・SRC造	ルート3	ルート3
	S造	ルート3	ルート3

I-6.3　柱はり接合部計算条件

ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算	自動計算 （ﾙｰﾄ2の場合は許容応力度等計算で、ﾙｰﾄ3の場合は保有水平耐力計算で計算）
ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算 を行う最大壁長さ	0.0（cm）
ＲＣ造外柱のはり鉄筋の 水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時 鉄筋引張力(T)の求め方	Ｍｙから求める
ＲＣ/ＳＲＣ造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7　許容応力度計算

I-7.1　応力解析・モデル化

I-7.1.1　応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍）
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2　剛性率・偏心率

I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件

雑壁ｎ値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共φＭで入力（φＭ＝1.500）
面内雑壁のｎ値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に 接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	フレームの剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3　断面計算

I-7.3.1　断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種別		検定計算 （ＲＣ造　：主筋,あばら筋,帯筋 共に検定） （ＳＲＣ造：鉄骨入力,主筋,あばら筋,帯筋 共に検定）
断面計算の指定		１部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱２軸計算		長期短期共に２軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う

ＲＣ・ＳＲＣ造断面計算条件

長期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	軸心
	Ｙ方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	Ｘ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Ｙ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のＭｙ計算用 地震時軸力の割増率	Ｘ方向	2.00
	Ｙ方向	2.00
地震時柱応力の割増に用いる柱 地震時水平力の負担率	Ｘ方向	壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Ｙ方向	壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q･dのとり方		告示（Ｍ、Ｑの最大値）
ルート２－３の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) bQsu+0.1σo･b･j
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
ＳＲＣ造柱のＲＣとＳの曲げ耐力の累加法		単純累加
ＳＲＣ造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
ＳＲＣ造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)

Ｓ造断面計算条件

短期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	軸心
	Ｙ方向	軸心
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度(fbs)の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-8　保有水平耐力計算

I-8.1　計算条件

I-8.1.1　基本条件

計算加力方向	Ｘ方向正加力	計算する
	Ｘ方向負加力	計算する
	Ｙ方向正加力	計算する
	Ｙ方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00
算定対象最上階		14F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0.00
浮上り･圧縮耐力(鉛直バネ)の考慮		保有耐力時、Ｄs算定時共考慮しない （終局時まで支点は解除しない）
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 （2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による）		Σ Mpc/Σ Mpb≧1.4で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2　計算条件

加力方向		Ｘ方向正加力	Ｘ方向負加力
増分解析打切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　100	1/　100
	S造	1/　100	1/　100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　 50	1/　 50
	S造	1/　 50	1/　 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.400、Ｄｓ算定時:0.400	保有水平耐力時:0.400、Ｄｓ算定時:0.400
脆性部材を含むQuの算定方法		Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える	Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える

加力方向	Ｙ方向正加力	Ｙ方向負加力
増分解析打切り条件	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る

保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　200	1/　200
	S造	1/　200	1/　100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　100	1/　100
	S造	1/　100	1/　50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.400、Ｄｓ算定時:0.400	保有水平耐力時:0.400、Ｄｓ算定時:0.400
脆性部材を含むQuの算定方法		Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える	Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える

I-8.1.3　解析条件等

解析モデル		立体ＭＳモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル		危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮		考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算		----
せん断耐力の各ステップでの計算		しない
せん断耐力の求め方		入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC,SRC造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率		「4.1 モデル化条件」の指定による
ＳＲＣ、Ｓ造鉄骨柱脚モデル化		ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q･dのとり方		告示（M、Qの最大値）
はり長期応力の考慮		考慮する
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮		考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率　αm		1.00
ｈo/ＤのＤのとり方		柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化		塑性化する
ヒンジ判定の条件（%）		鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			ＲＣ	ＳＲＣ
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.20	1.00
壁	その他	α、αe	1.25	1.00

I-8.1.5　増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件		自動分割制御
反復計算の打切り回数		5
最大不釣合い力率		0.01 %
最大不釣合い力		0.00 (kN)
最大不釣合いモーメント		0.00 (kN･cm)
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8　部材の耐力算定式

参考文献

【１】：日本建築センター　2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
【２】：日本建築学会　鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
【３】：日本建築学会　鋼構造塑性設計指針
【４】：日本建築学会　建築耐震設計における保有耐力と変形性能
【５】：日本建築センター　冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
【６】：日本建築学会　鋼構造座屈設計指針 1996年

ＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのＭ－Ｎ曲線による

耐力壁	せん断耐力式	文献【１】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
付着割裂検定式		文献【１】付1.3-20式を適用
ＳＲＣ造部材		
はり	曲げ耐力式	文献【２】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【４】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
Ｓ造部材		
はり	曲げ耐力式	文献【３】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	Ａs･sσy / √3
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	Ａs･sσy / √3
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.2-28～34式を適用
Ｓブレース	引張耐力式	Ａ･sσy
	圧縮耐力式	文献【６】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§２．許容応力度等計算結果

A-1　準備計算結果

A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ

A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図

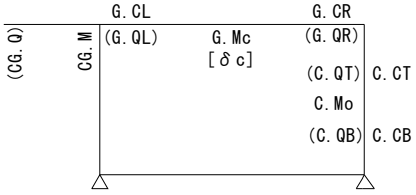

G.CL	：はり左端固定端モーメント	(kN･m)
G.CR	：はり右端固定端モーメント	(kN･m)
G.Mc	：単純梁としたときの中央モーメント	(kN･m)
G.QL	：はり左端せん断力	(kN)
G.QR	：はり右端せん断力	(kN)
δc	：鉄骨梁の中央たわみ	(cm)
CG.M	：片持ばりモーメント	(kN･m)
CG.Q	：片持ばりせん断力	(kN)
C.CB	：柱脚固定端モーメント	(kN･m)
C.CT	：柱頭固定端モーメント	(kN･m)
C.Mo	：単純梁としてときの中央モーメント	(kN･m)
C.QB	：柱脚せん断力	(kN)
C.QT	：柱頭せん断力	(kN)

固定荷重＋積載荷重

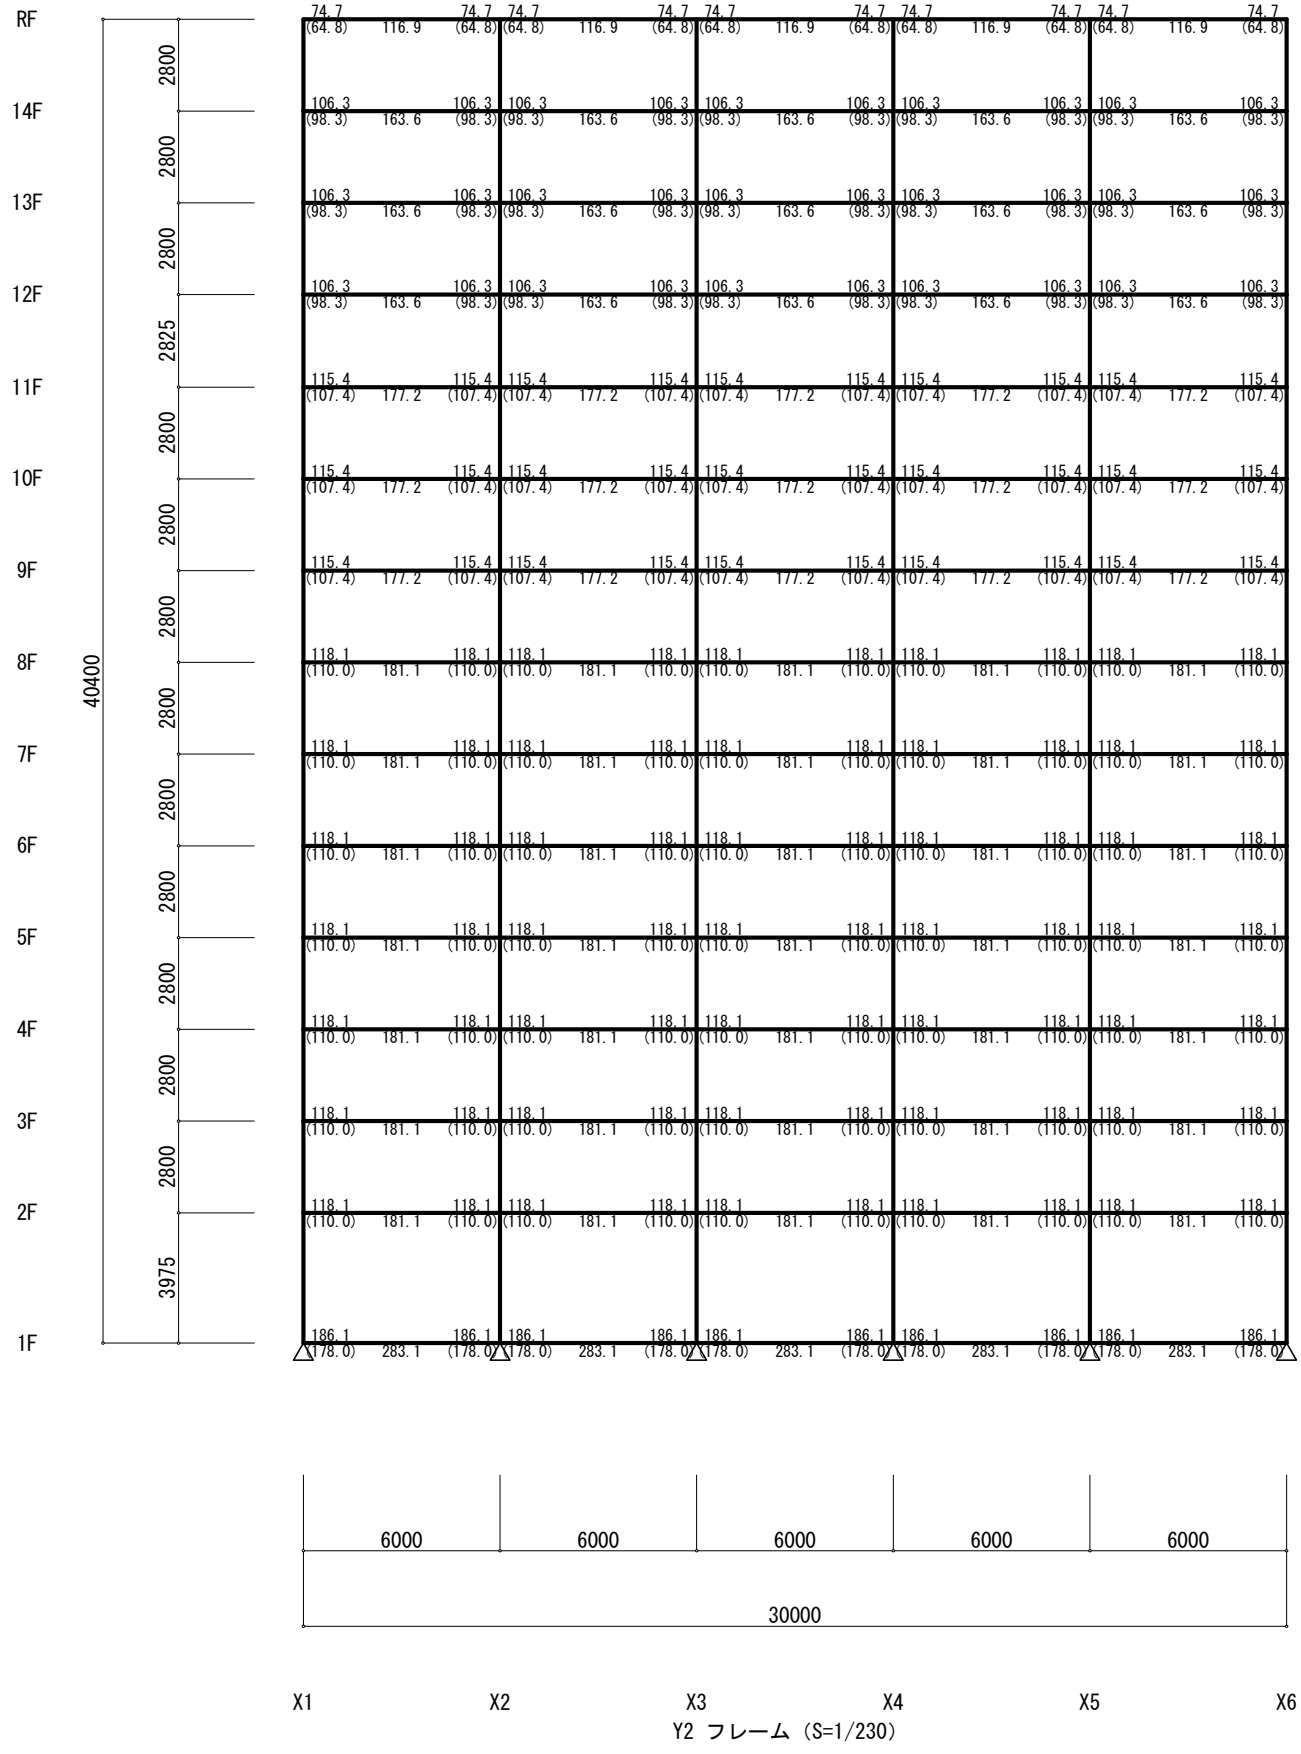

Y2 フレーム (S=1/230)

固定荷重＋積載荷重

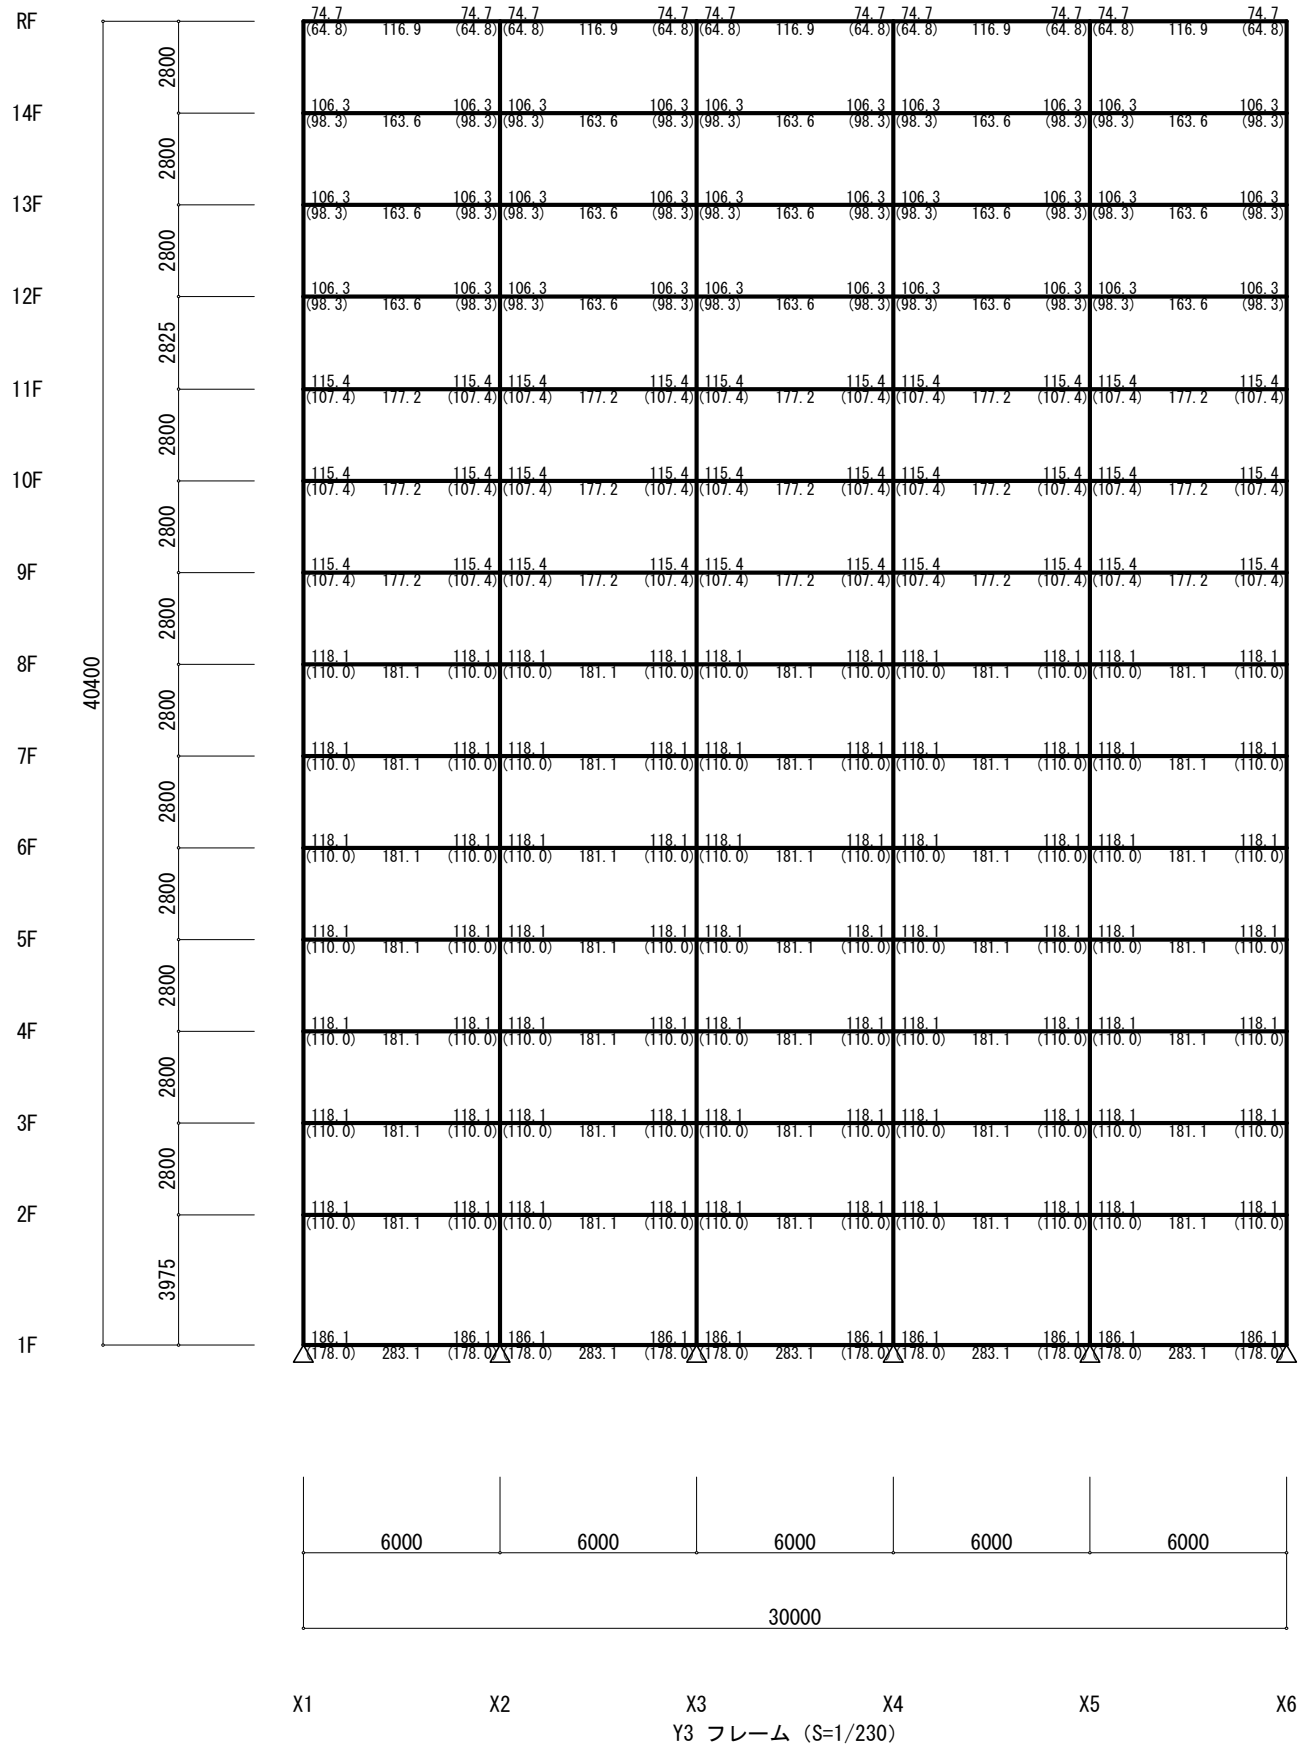

Y3 フレーム (S=1/230)

固定荷重＋積載荷重

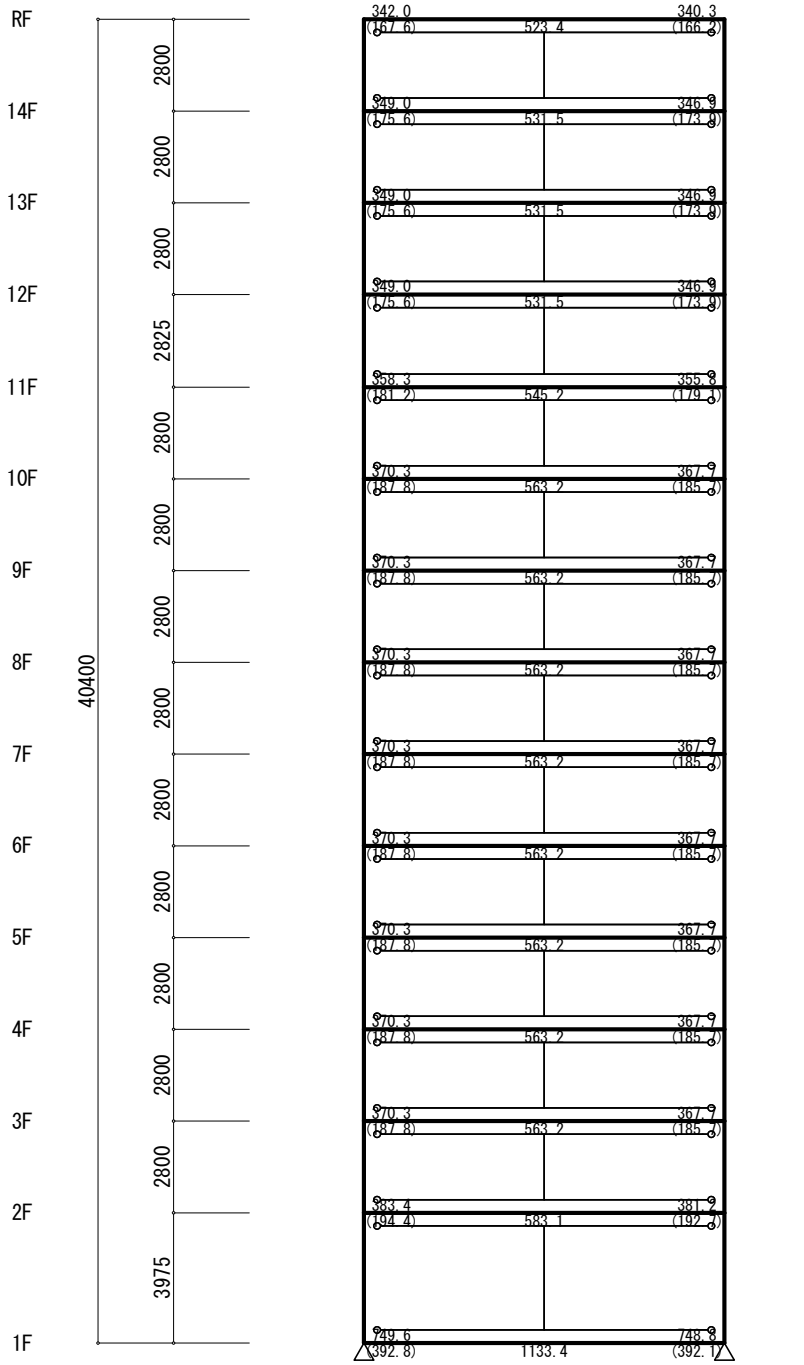

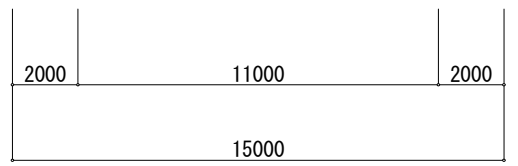

Y1　Y2　Y3　Y4

X1 フレーム (S=1/230)

固定荷重＋積載荷重

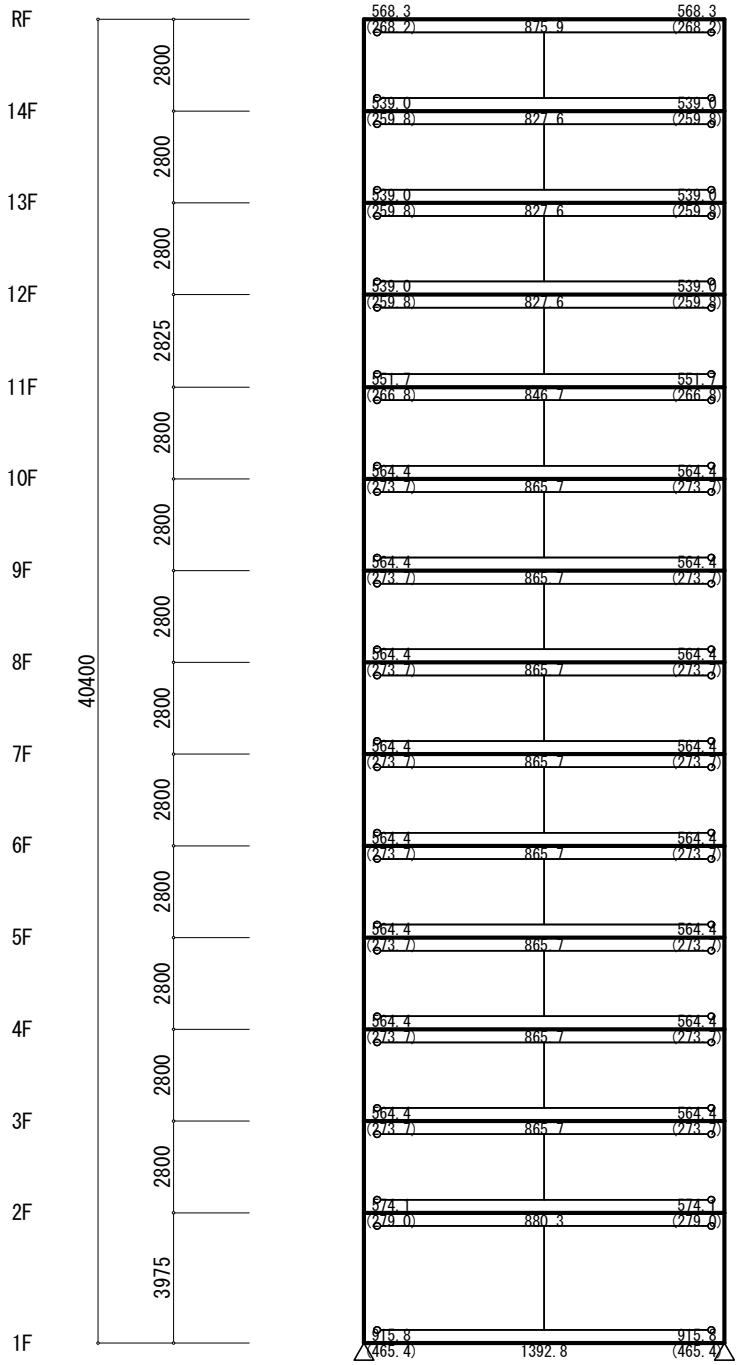

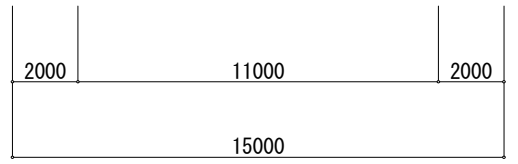

Y1　Y2　Y3　Y4

X2 フレーム (S=1/230)

固定荷重＋積載荷重

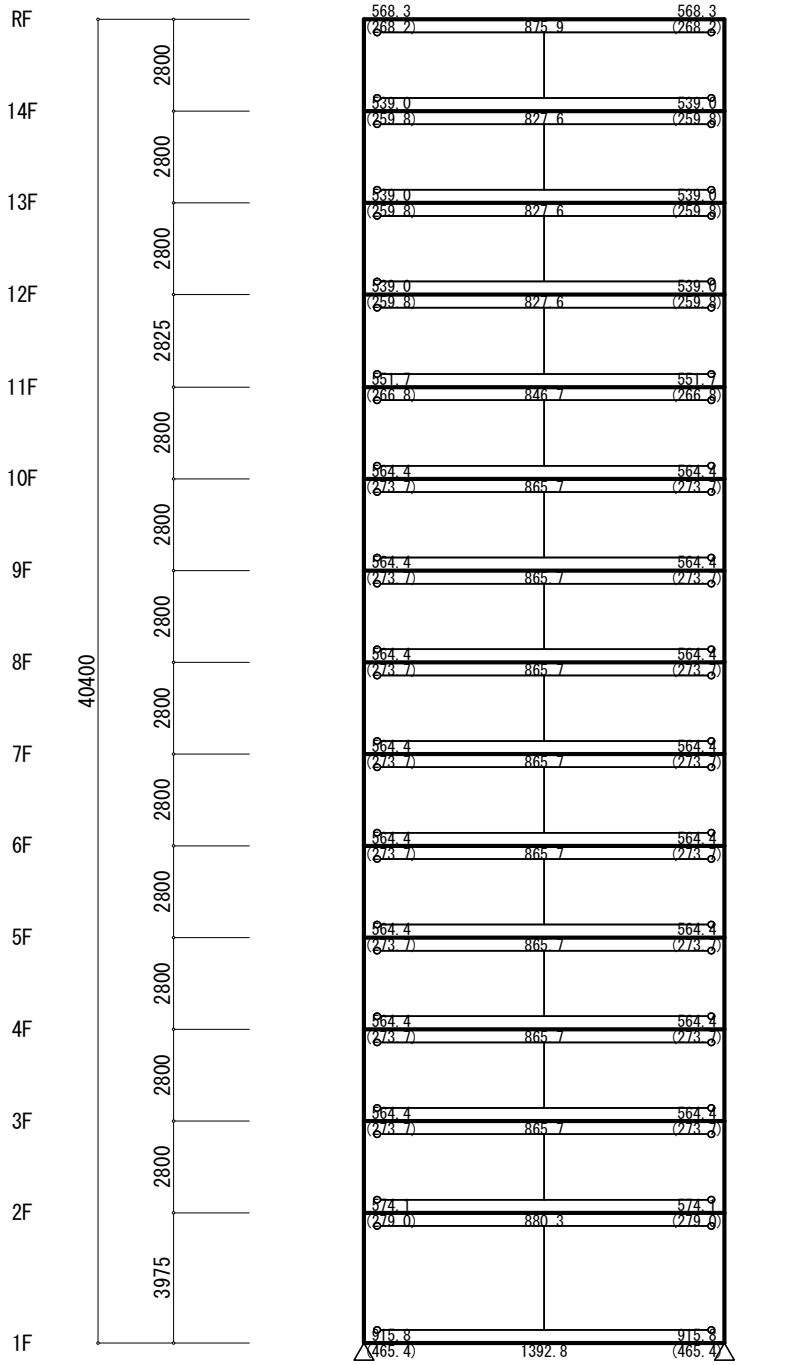

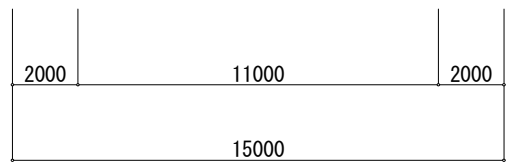

Y1　Y2　Y3　Y4

X3 フレーム (S=1/230)

固定荷重＋積載荷重

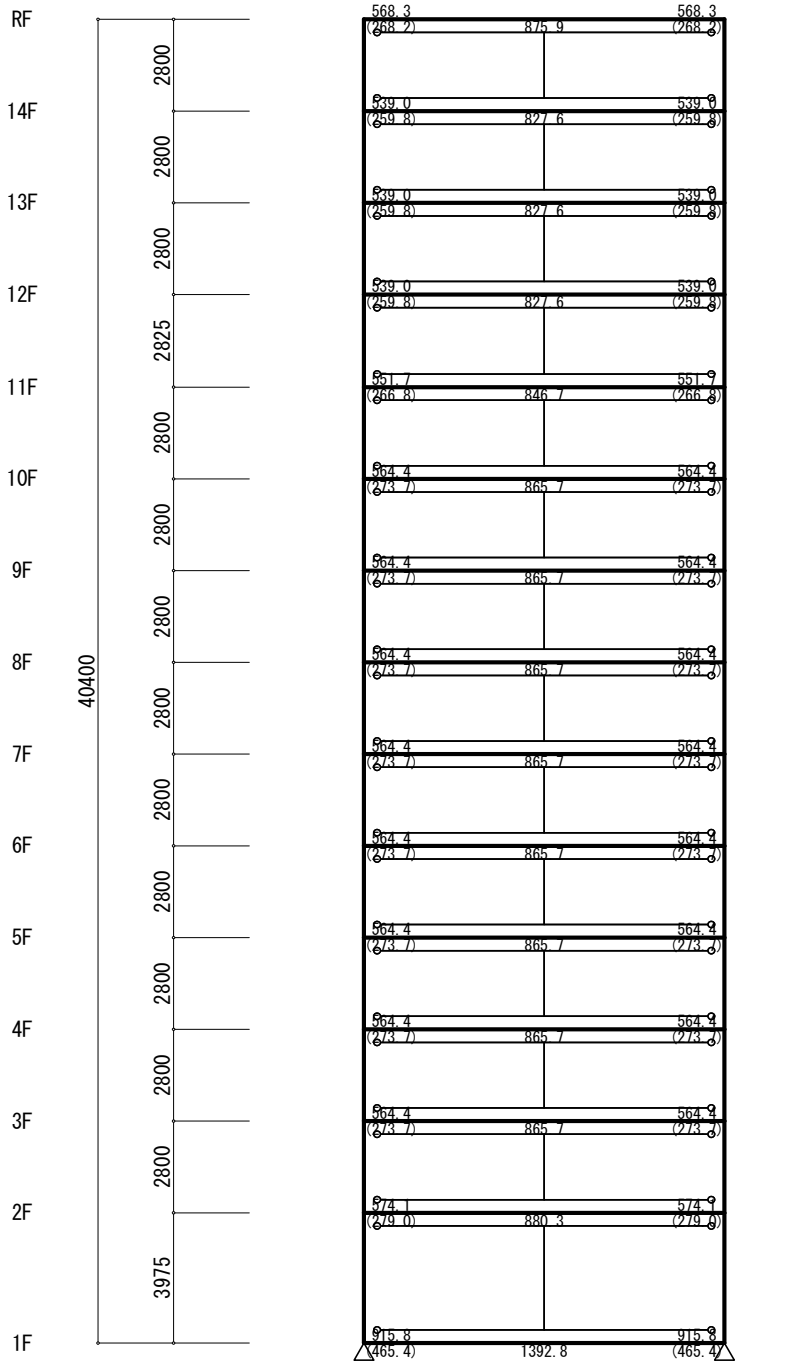

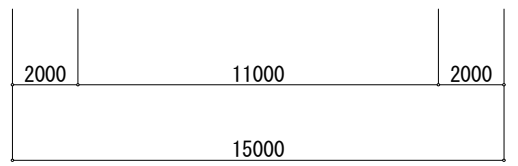

Y1　Y2　Y3　Y4

X4 フレーム (S=1/230)

固定荷重＋積載荷重

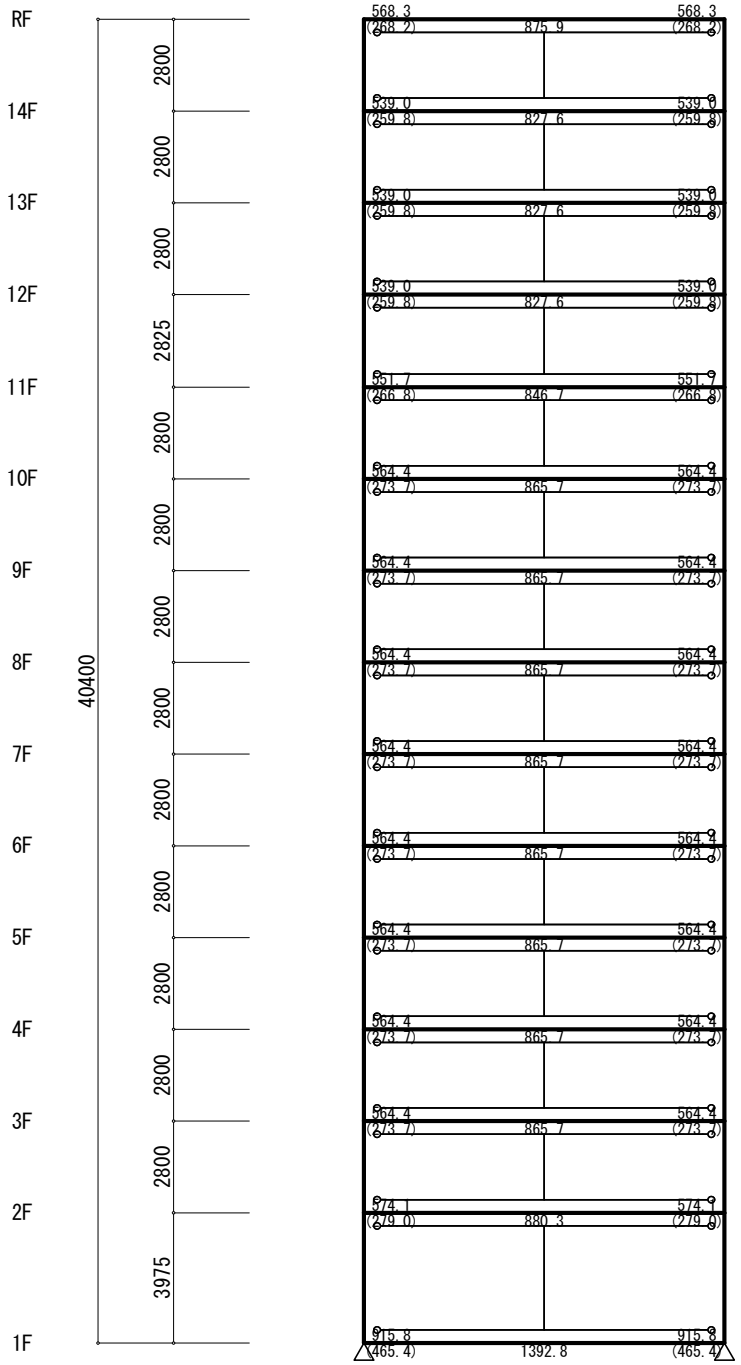

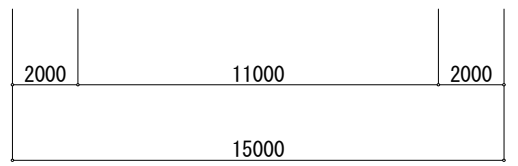

Y1　Y2　Y3　Y4

X5 フレーム (S=1/230)

固定荷重＋積載荷重

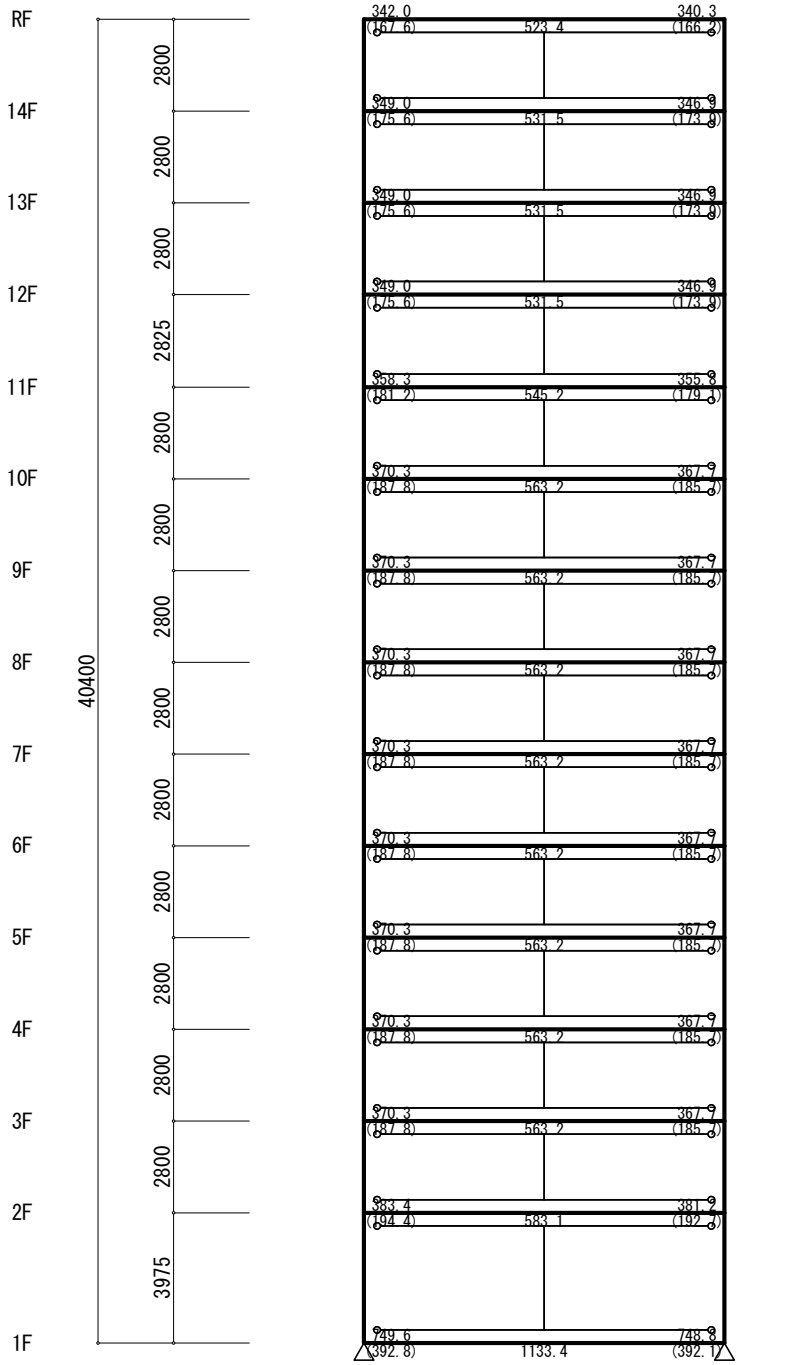

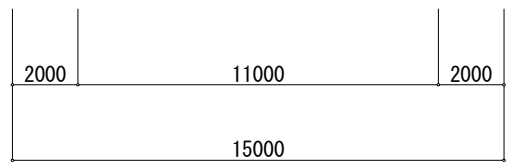

Y1　Y2　Y3　Y4

X6 フレーム (S=1/230)

A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表

はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ（固定荷重＋積載荷重）

Y2 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	X1	X2	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X2	X3	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X3	X4	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X4	X5	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X5	X6	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
14F	X1	X2	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X2	X3	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X3	X4	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X4	X5	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X5	X6	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
13F	X1	X2	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X2	X3	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X3	X4	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X4	X5	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X5	X6	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
12F	X1	X2	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X2	X3	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X3	X4	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X4	X5	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X5	X6	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
11F	X1	X2	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X2	X3	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X3	X4	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X4	X5	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X5	X6	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
10F	X1	X2	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X2	X3	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X3	X4	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X4	X5	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X5	X6	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
9F	X1	X2	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X2	X3	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X3	X4	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X4	X5	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X5	X6	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
8F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
7F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
6F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
5F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
4F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	

Y2 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
4F	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
3F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
2F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
1F	X1	X2	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X2	X3	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X3	X4	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X4	X5	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X5	X6	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	

Y3 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	X1	X2	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X2	X3	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X3	X4	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X4	X5	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
	X5	X6	74.7	74.7	116.9	64.8	64.8	0.0	0.0	
14F	X1	X2	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X2	X3	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X3	X4	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X4	X5	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X5	X6	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
13F	X1	X2	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X2	X3	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X3	X4	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X4	X5	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X5	X6	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
12F	X1	X2	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X2	X3	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X3	X4	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X4	X5	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
	X5	X6	106.3	106.3	163.6	98.3	98.3	0.0	0.0	
11F	X1	X2	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X2	X3	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X3	X4	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X4	X5	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X5	X6	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
10F	X1	X2	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X2	X3	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X3	X4	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X4	X5	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X5	X6	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
9F	X1	X2	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X2	X3	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X3	X4	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X4	X5	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X5	X6	115.4	115.4	177.2	107.4	107.4	0.0	0.0	
8F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
7F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	

Y3 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
7F	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
6F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
5F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
4F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
3F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
2F	X1	X2	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X2	X3	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X3	X4	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X4	X5	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	X5	X6	118.1	118.1	181.1	110.0	110.0	0.0	0.0	
1F	X1	X2	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X2	X3	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X3	X4	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X4	X5	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	
	X5	X6	186.1	186.1	283.1	178.0	178.0	0.0	0.0	

X1 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	342.0	340.3	523.4	167.6	166.2	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	349.0	346.9	531.5	175.6	173.9	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	349.0	346.9	531.5	175.6	173.9	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	349.0	346.9	531.5	175.6	173.9	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	358.3	355.8	545.2	181.2	179.1	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	370.3	367.7	563.2	187.8	185.7	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	370.3	367.7	563.2	187.8	185.7	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	370.3	367.7	563.2	187.8	185.7	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	370.3	367.7	563.2	187.8	185.7	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	370.3	367.7	563.2	187.8	185.7	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	370.3	367.7	563.2	187.8	185.7	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	370.3	367.7	563.2	187.8	185.7	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	370.3	367.7	563.2	187.8	185.7	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	383.4	381.2	583.1	194.4	192.7	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	749.6	748.8	1133.4	392.8	392.1	0.0	0.0	

X2 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	568.3	568.3	875.9	268.2	268.2	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	539.0	539.0	827.6	259.8	259.8	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	539.0	539.0	827.6	259.8	259.8	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	539.0	539.0	827.6	259.8	259.8	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	551.7	551.7	846.7	266.8	266.8	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	

X2 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
8F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	574.1	574.1	880.3	279.0	279.0	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	915.8	915.8	1392.8	465.4	465.4	0.0	0.0	

X3 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	568.3	568.3	875.9	268.2	268.2	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	539.0	539.0	827.6	259.8	259.8	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	539.0	539.0	827.6	259.8	259.8	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	539.0	539.0	827.6	259.8	259.8	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	551.7	551.7	846.7	266.8	266.8	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	574.1	574.1	880.3	279.0	279.0	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	915.8	915.8	1392.8	465.4	465.4	0.0	0.0	

X4 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	568.3	568.3	875.9	268.2	268.2	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	539.0	539.0	827.6	259.8	259.8	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	539.0	539.0	827.6	259.8	259.8	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	539.0	539.0	827.6	259.8	259.8	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	551.7	551.7	846.7	266.8	266.8	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	574.1	574.1	880.3	279.0	279.0	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	915.8	915.8	1392.8	465.4	465.4	0.0	0.0	

X5 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	568.3	568.3	875.9	268.2	268.2	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	539.0	539.0	827.6	259.8	259.8	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	539.0	539.0	827.6	259.8	259.8	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	539.0	539.0	827.6	259.8	259.8	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	551.7	551.7	846.7	266.8	266.8	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	

X5 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
3F	Y2	Y3	564.4	564.4	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	574.1	574.1	880.3	279.0	279.0	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	915.8	915.8	1392.8	465.4	465.4	0.0	0.0	

X6 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	342.0	340.3	523.4	167.6	166.2	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	349.0	346.9	531.5	175.6	173.9	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	349.0	346.9	531.5	175.6	173.9	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	349.0	346.9	531.5	175.6	173.9	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	358.3	355.8	545.2	181.2	179.1	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	370.3	367.7	563.2	187.8	185.7	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	370.3	367.7	563.2	187.8	185.7	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	370.3	367.7	563.2	187.8	185.7	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	370.3	367.7	563.2	187.8	185.7	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	370.3	367.7	563.2	187.8	185.7	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	370.3	367.7	563.2	187.8	185.7	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	370.3	367.7	563.2	187.8	185.7	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	370.3	367.7	563.2	187.8	185.7	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	383.4	381.2	583.1	194.4	192.7	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	749.6	748.8	1133.4	392.8	392.1	0.0	0.0	

A-1.1.3　片持ばりのＭ、Ｑ表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.1.4　柱のＣ、Ｍｏ、Ｑ表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.2　節点重量

A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重）

上段 ： D.L （固定荷重重量）　(kN)
中段 ： L.L （積載荷重重量）　(kN)
下段 ： T.L （トータル重量）　(kN)

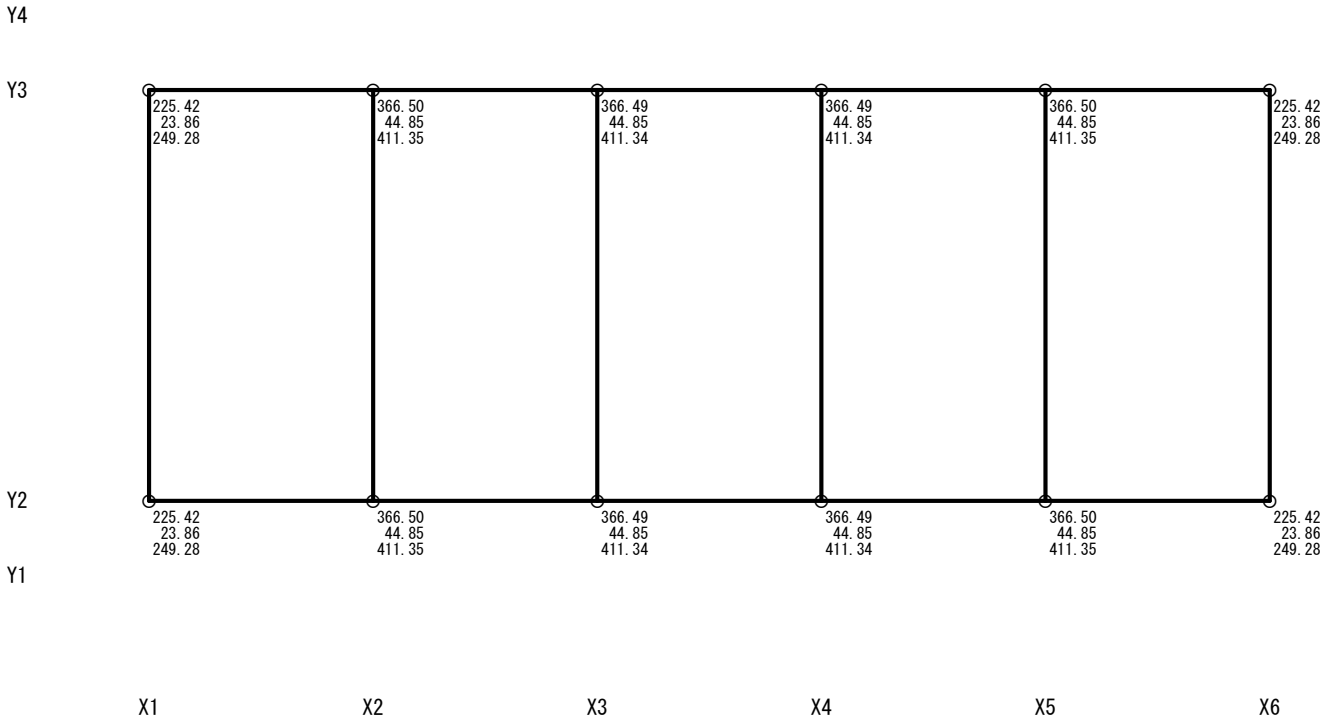

RF 層　合計 : 4287.88 (kN) (S=1/202)

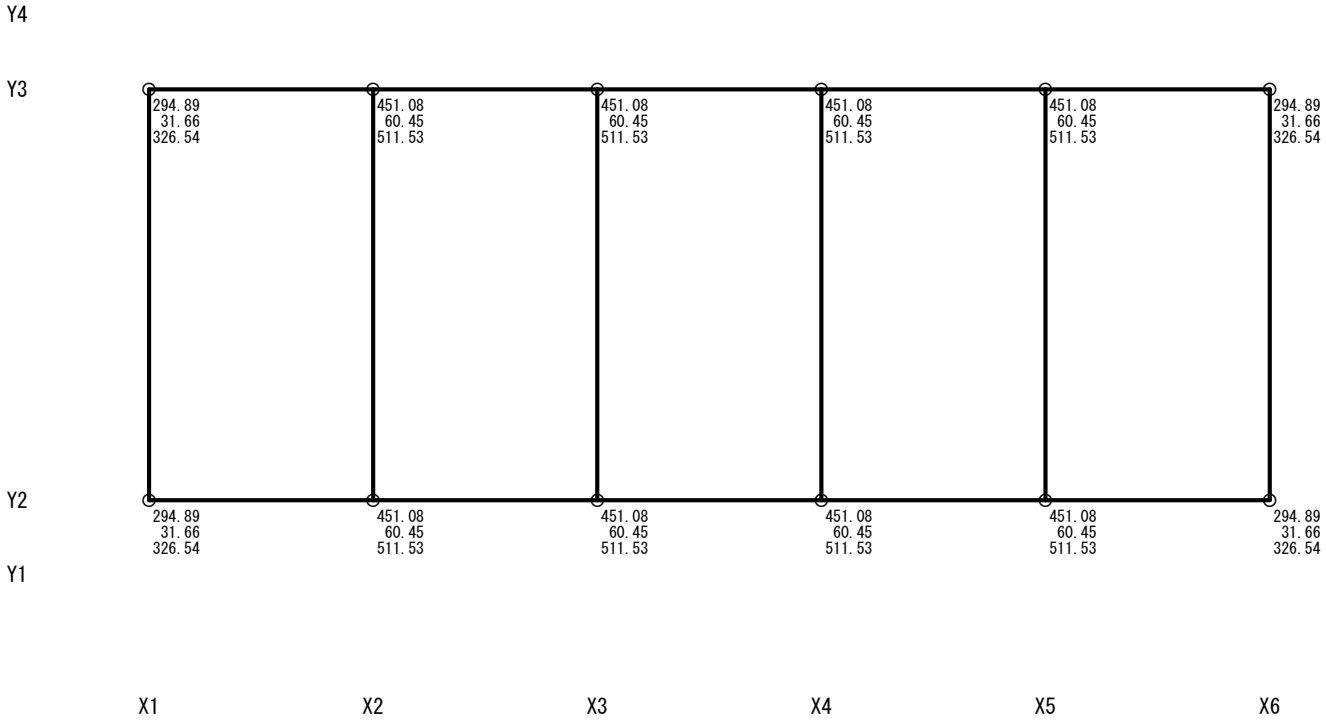

14F 層　合計 : 5398.41 (kN) (S=1/202)

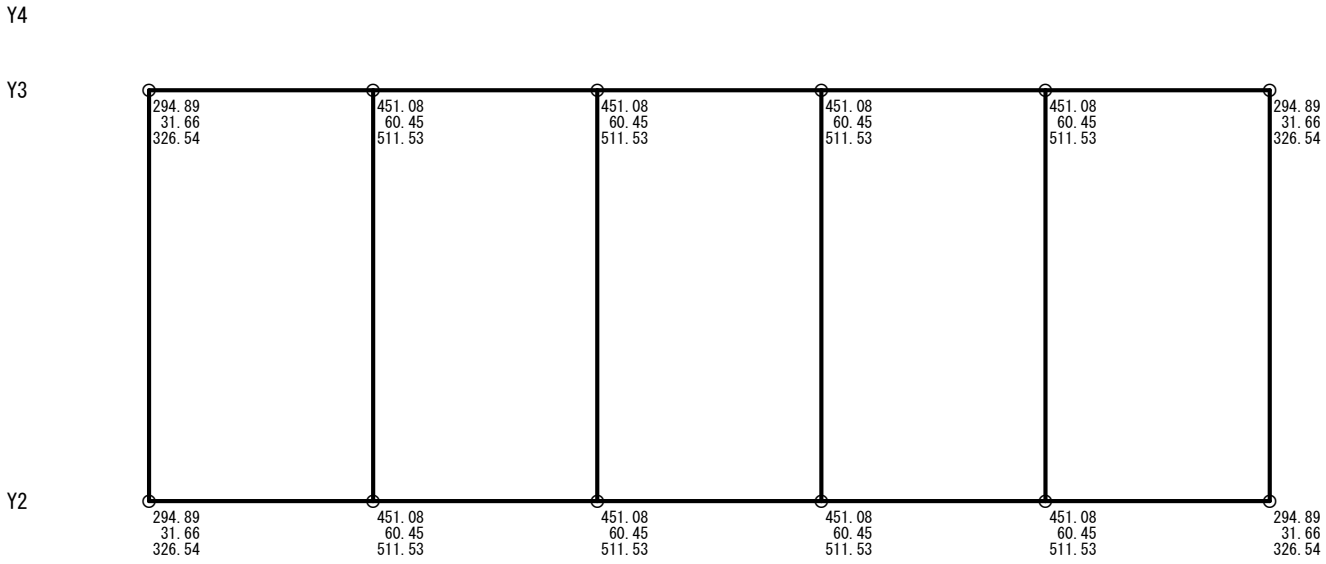

13F 層　合計 : 5398.41 (kN) (S=1/202)

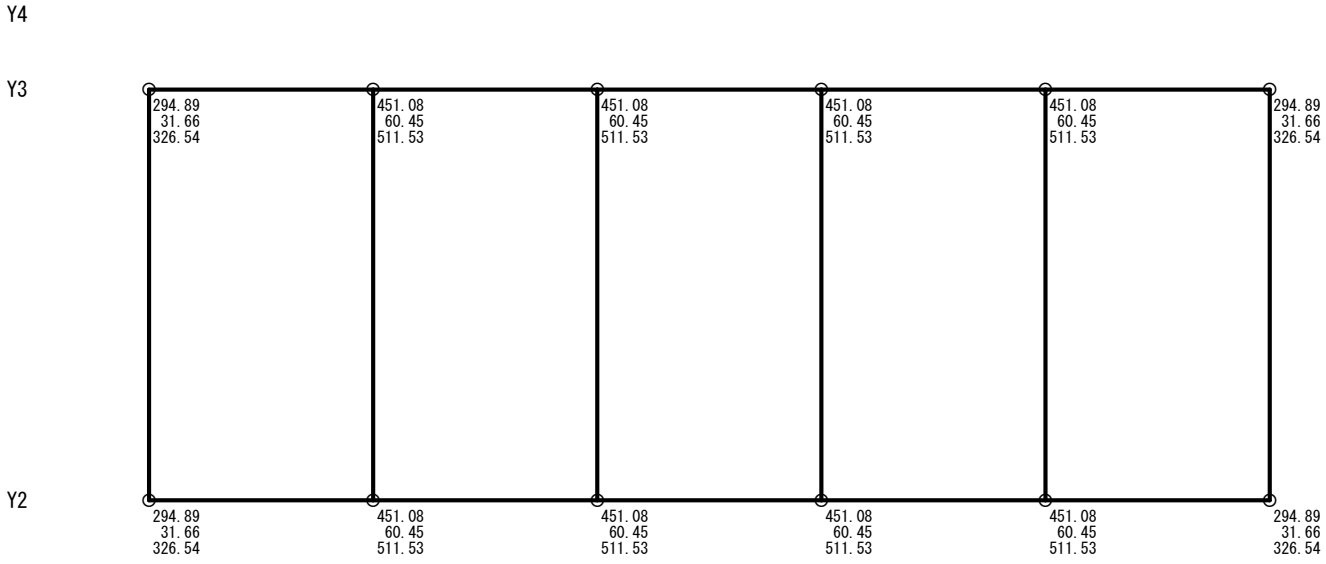

12F 層　合計 : 5398.41 (kN) (S=1/202)

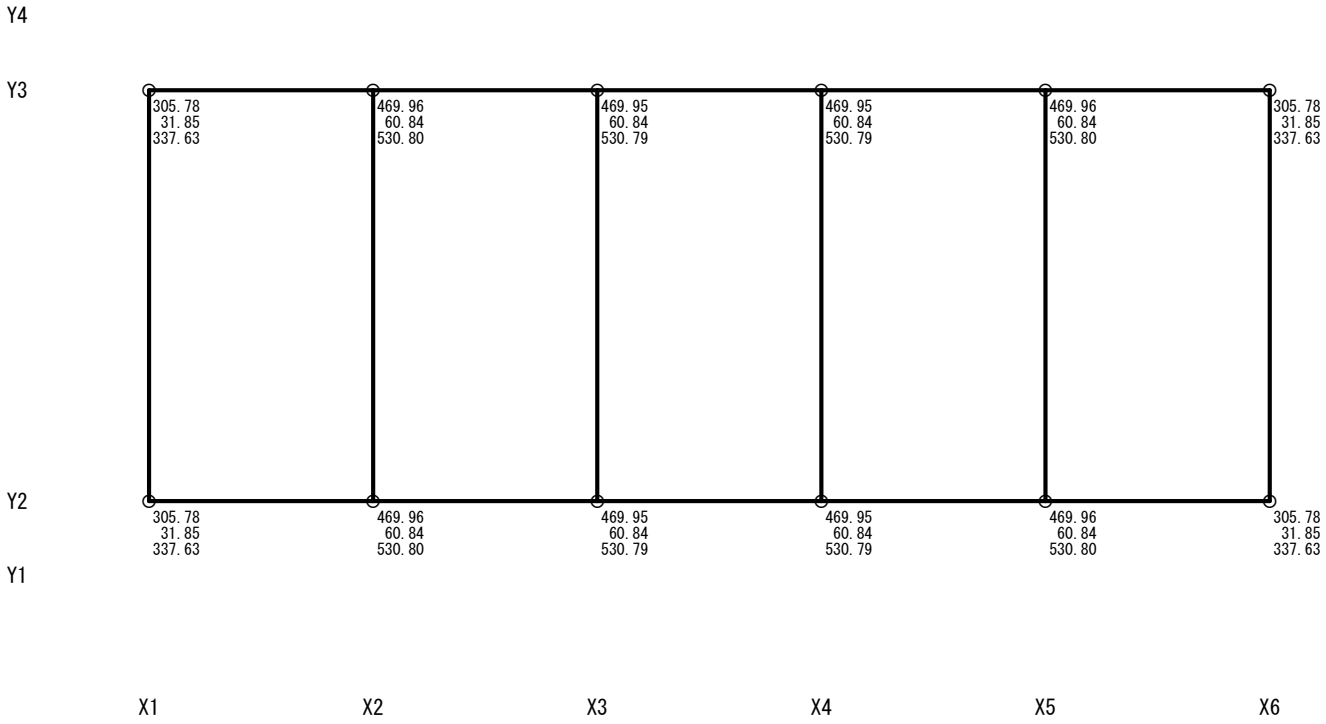

11F 層　合計 : 5596.89 (kN) (S=1/202)

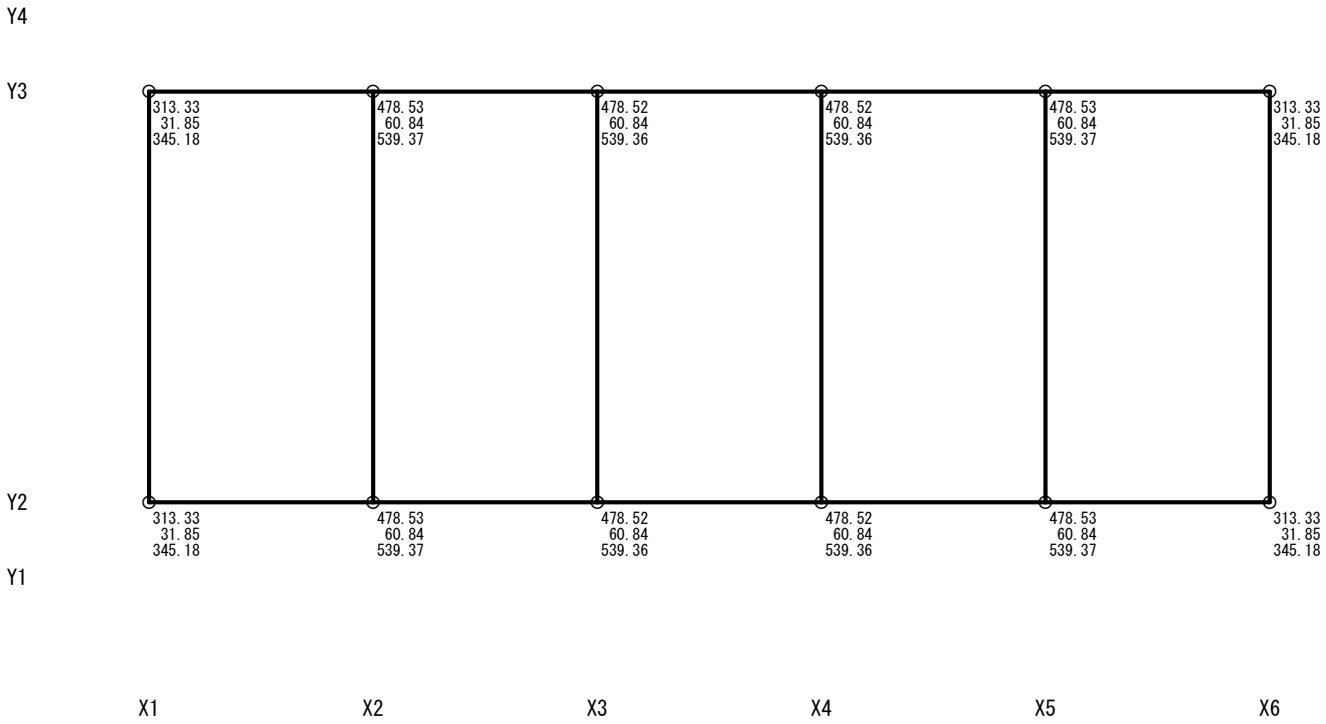

10F 層　合計 : 5695.62 (kN) (S=1/202)

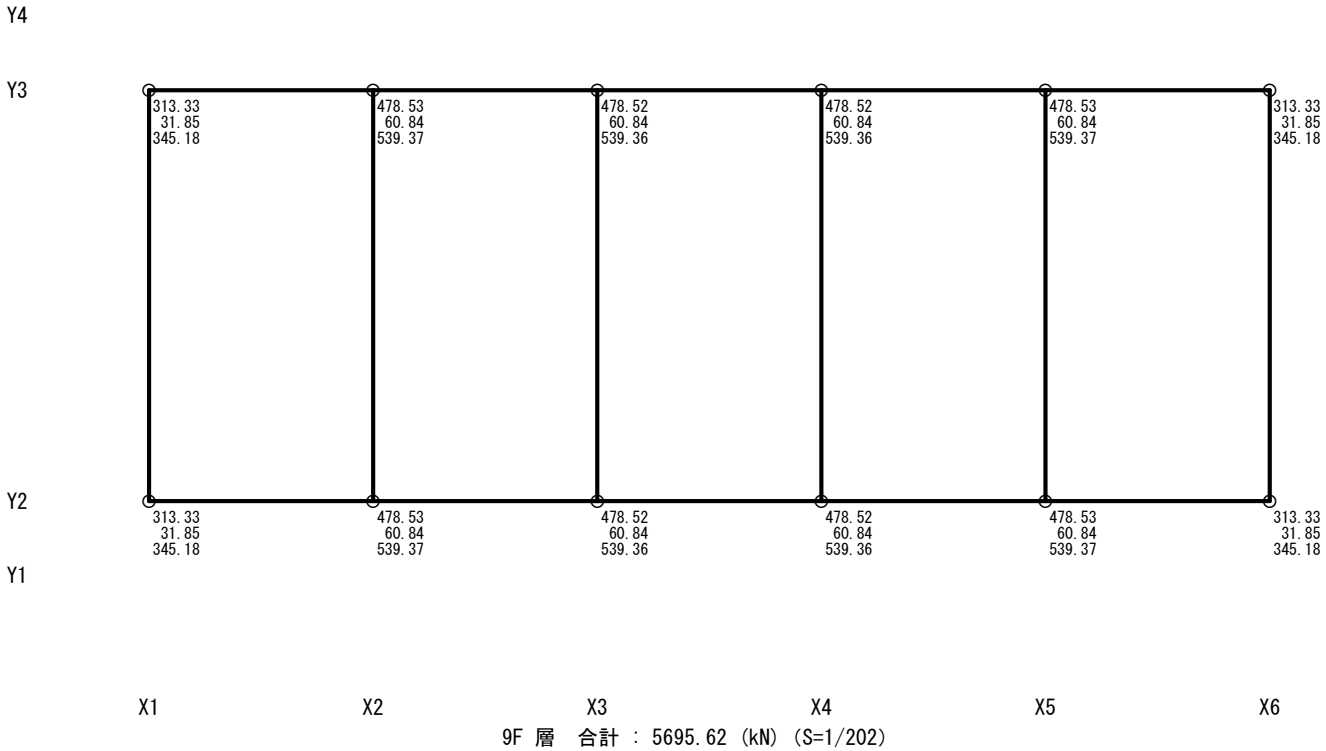

9F 層　合計 : 5695.62 (kN) (S=1/202)

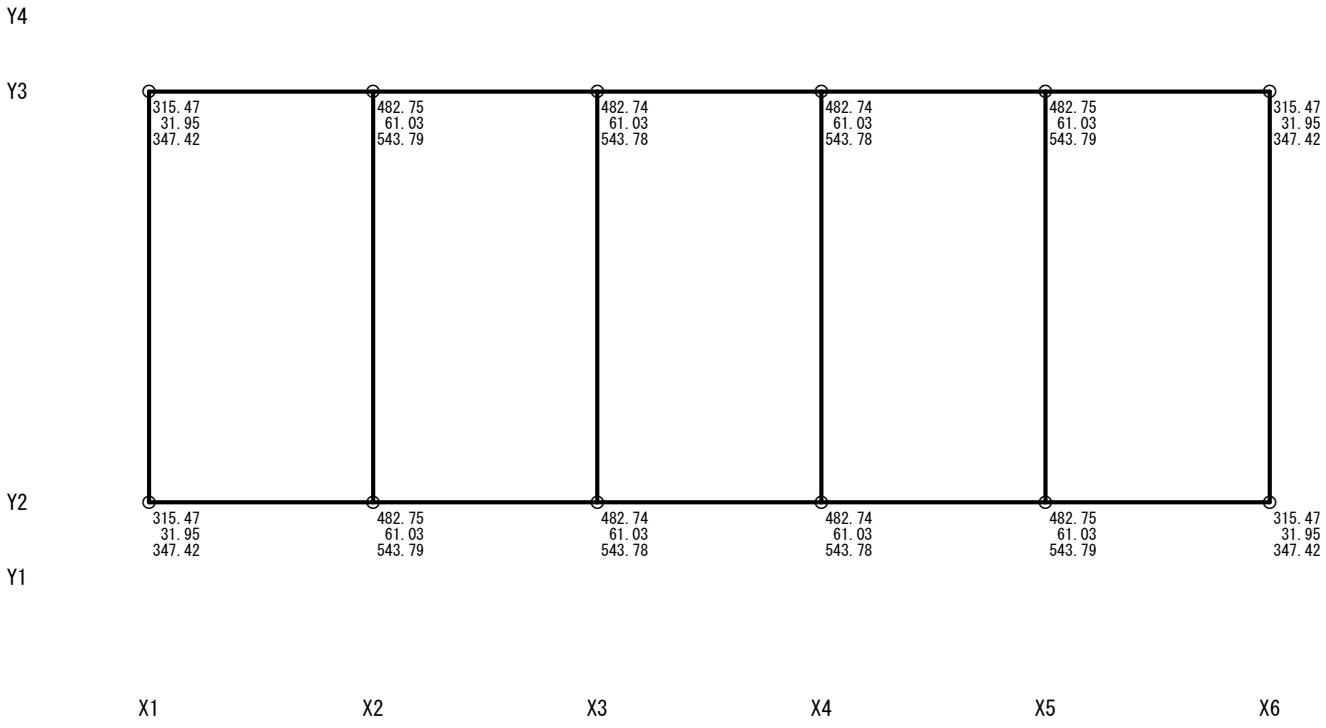

8F 層　合計 : 5739.94 (kN) (S=1/202)

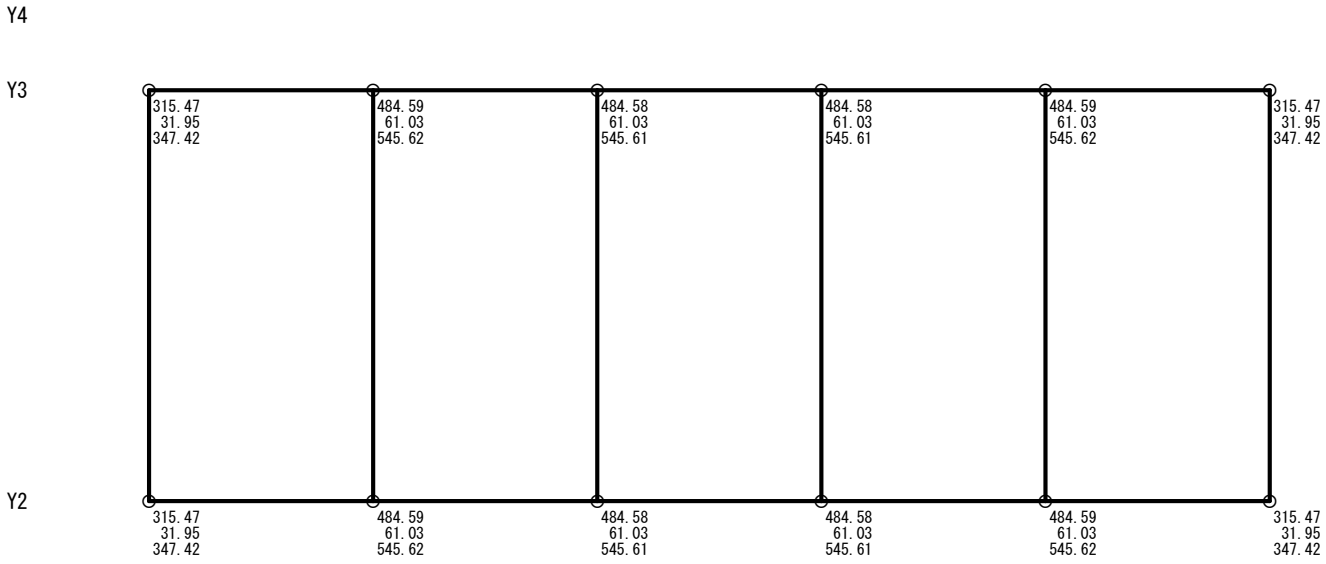

7F 層　合計 : 5754.62 (kN) (S=1/202)

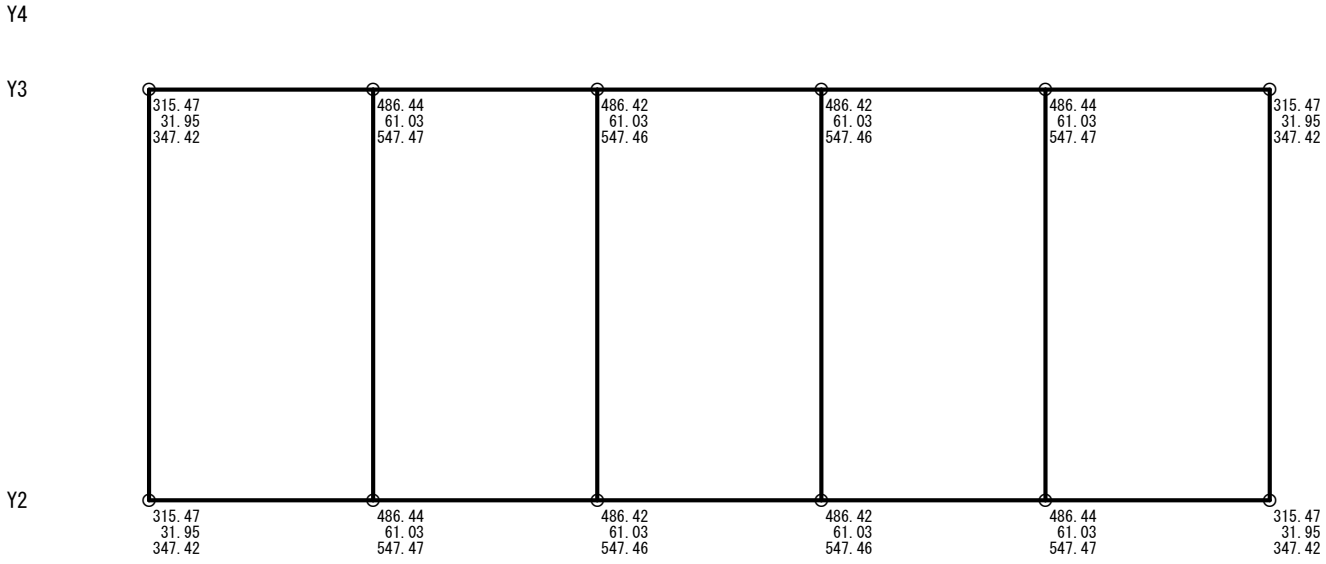

6F 層　合計 : 5769.41 (kN) (S=1/202)

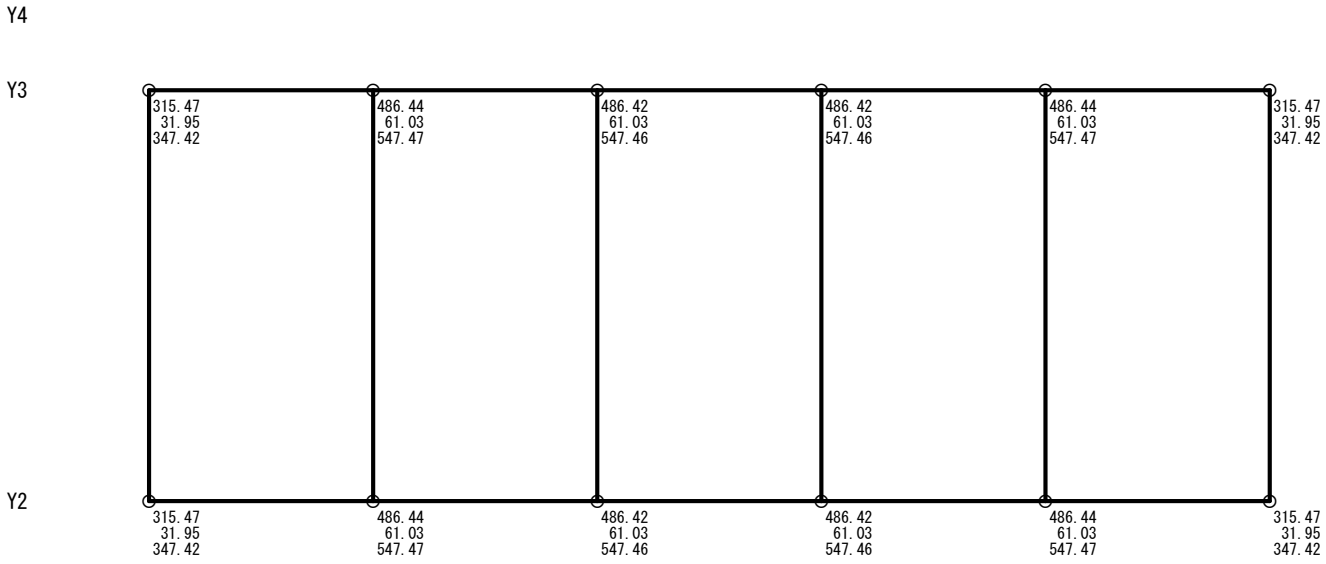

5F 層　合計 : 5769.41 (kN) (S=1/202)

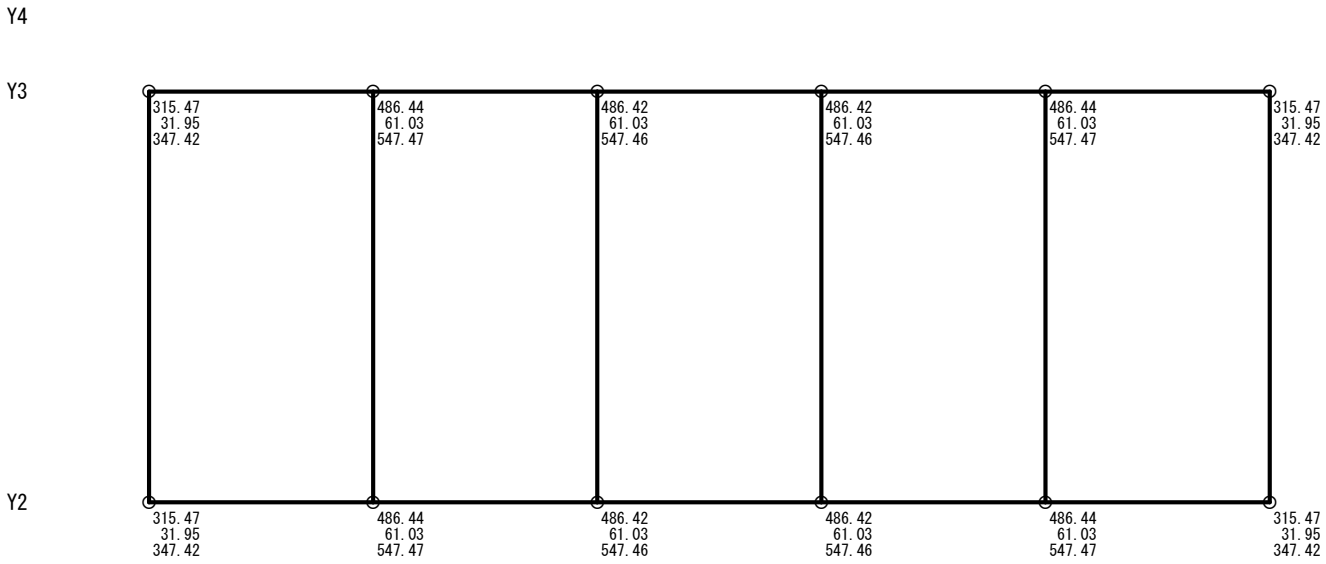

4F 層　合計 : 5769.41 (kN) (S=1/202)

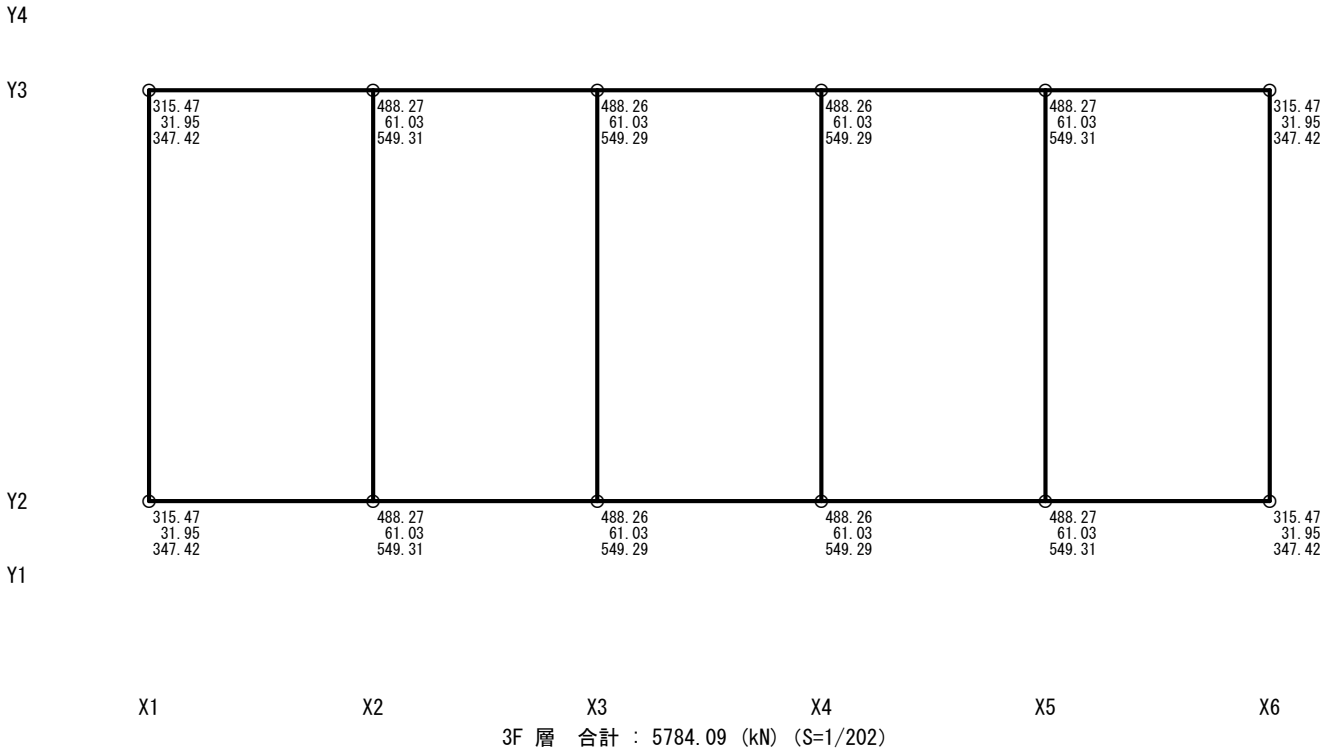

3F 層　合計 : 5784.09 (kN) (S=1/202)

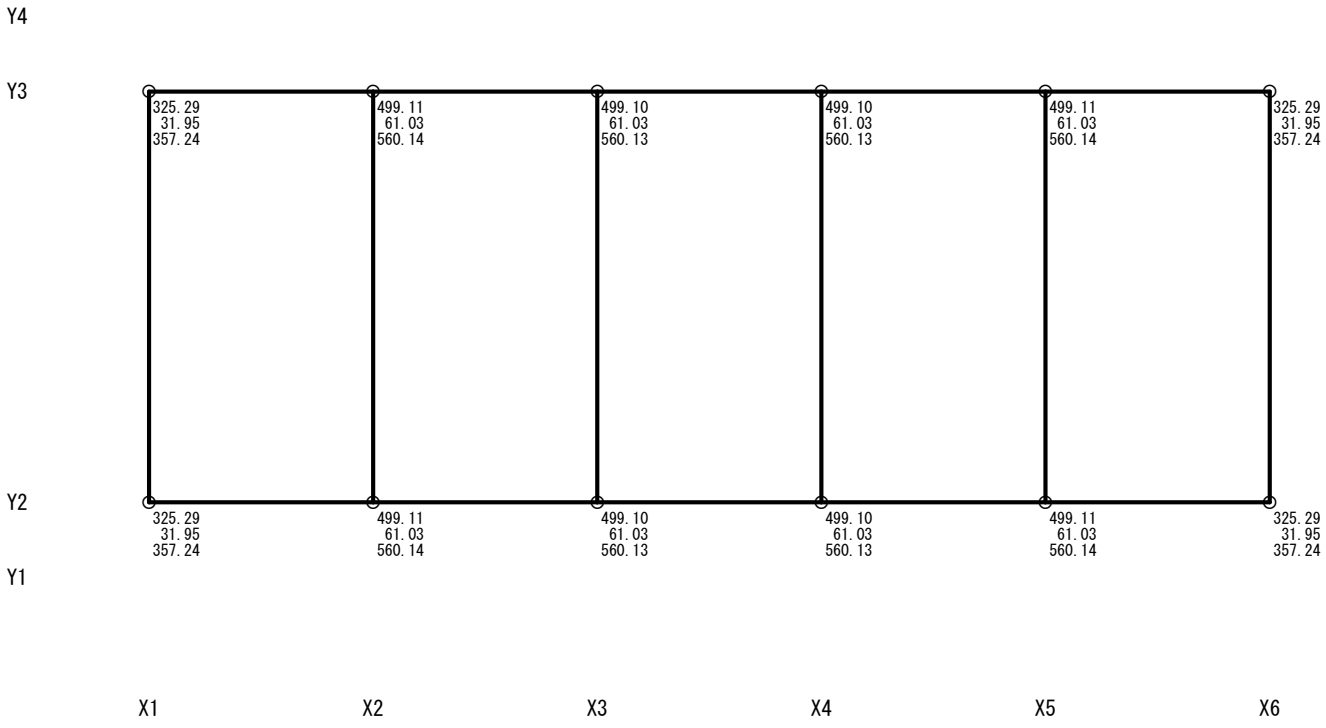

2F 層　合計 : 5910.06 (kN) (S=1/202)

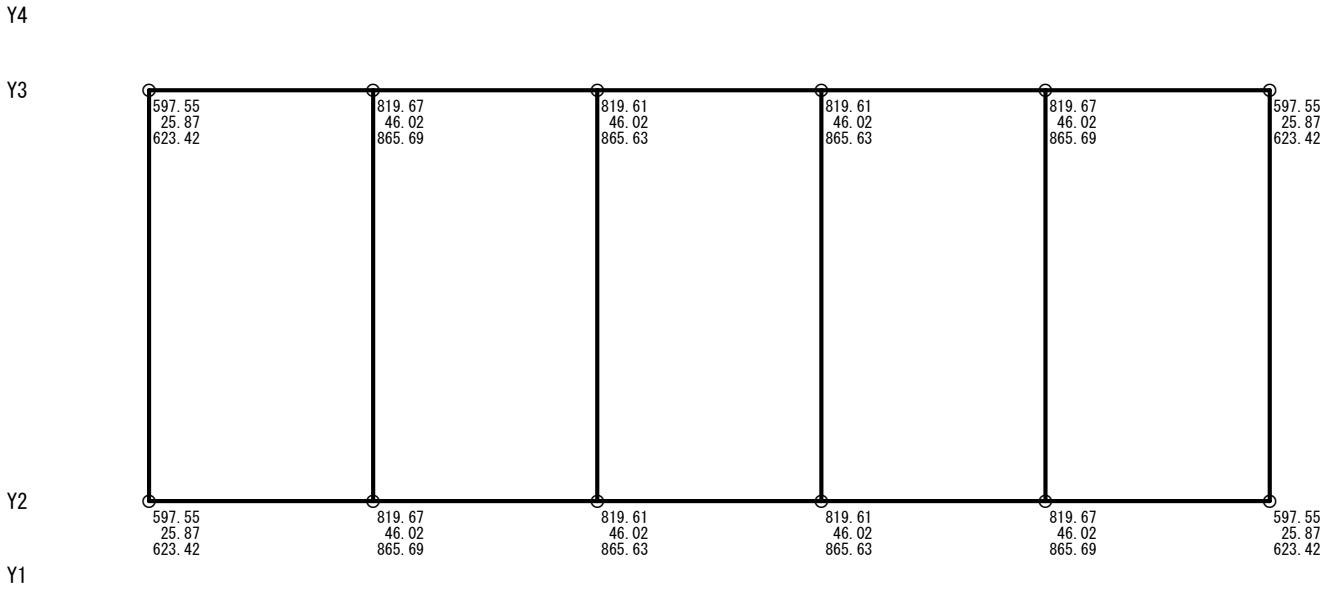

1F 層　合計 : 9418.96 (kN) (S=1/202)

A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）

(kN)

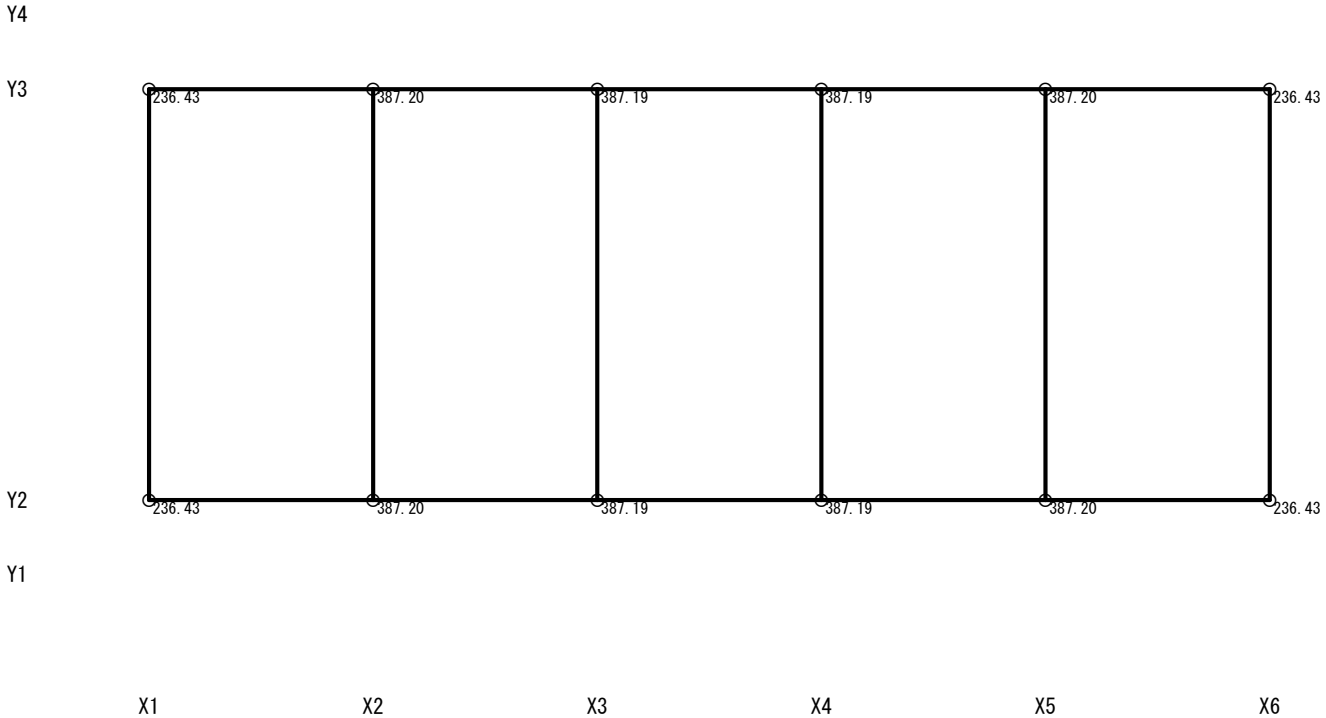

RF 層　合計 : 4043.30 (kN) (S=1/202)

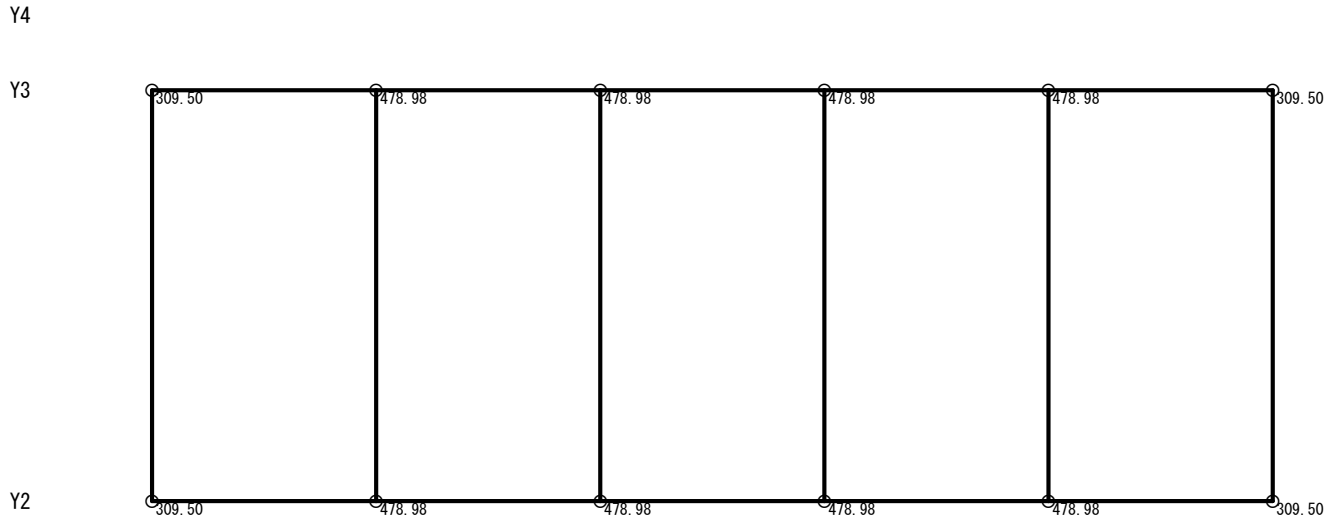

14F 層　合計 : 5069.83 (kN) (S=1/202)

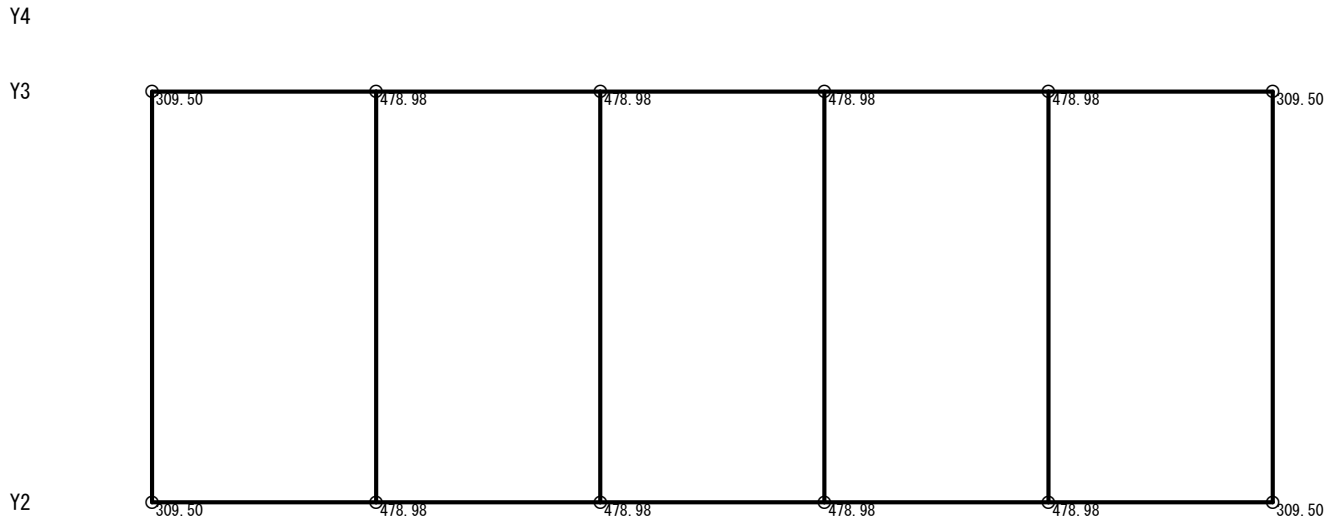

13F 層　合計 : 5069.83 (kN) (S=1/202)

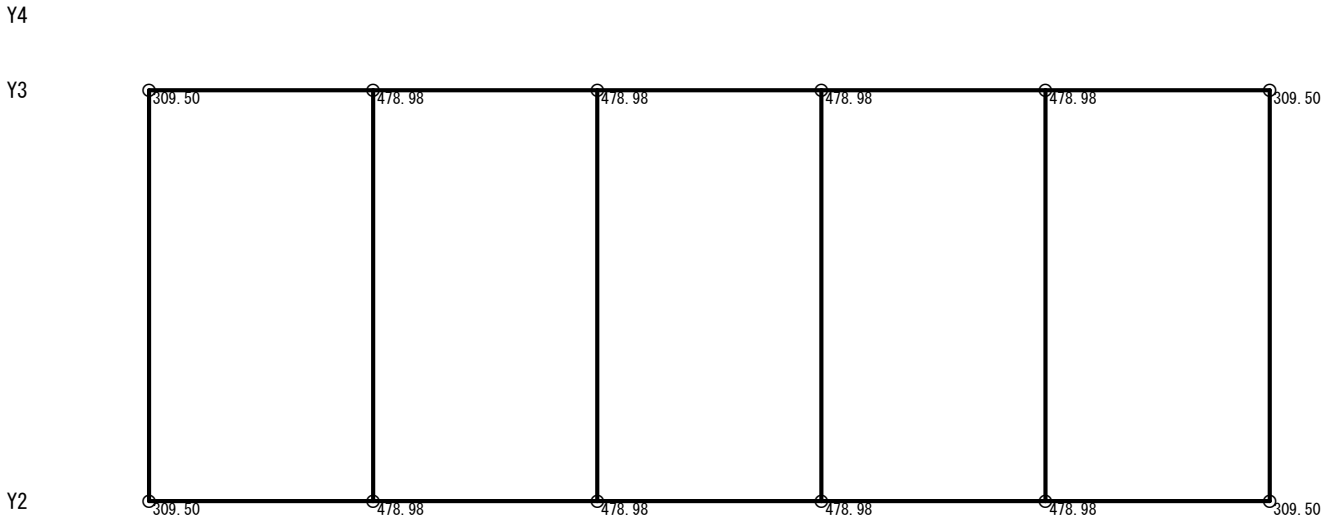

12F 層　合計 : 5069.83 (kN) (S=1/202)

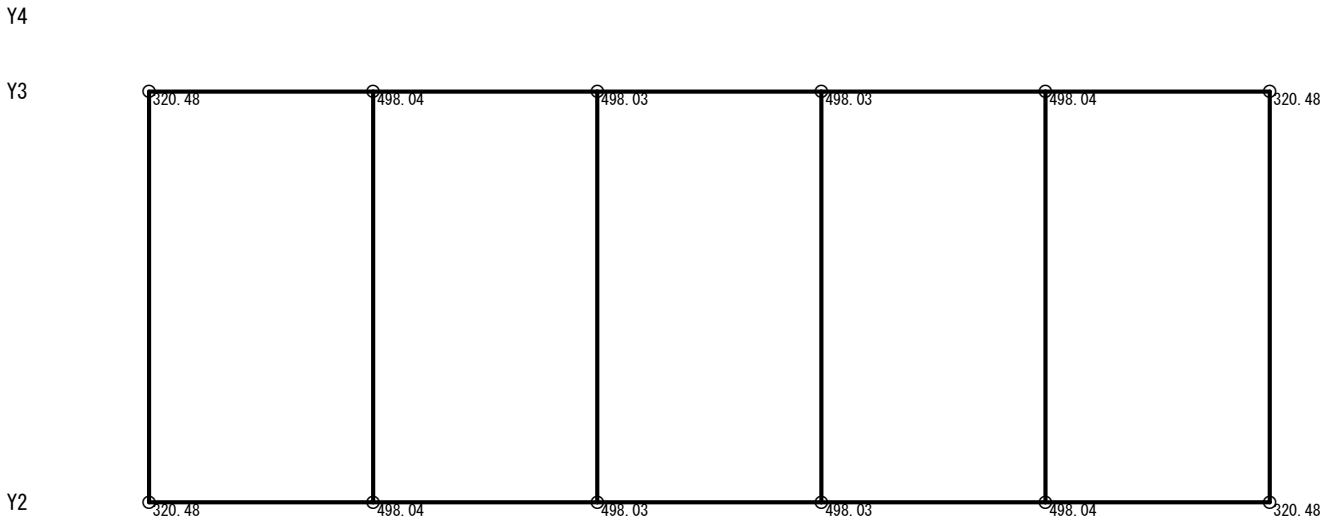

11F 層　合計 : 5266.21 (kN) (S=1/202)

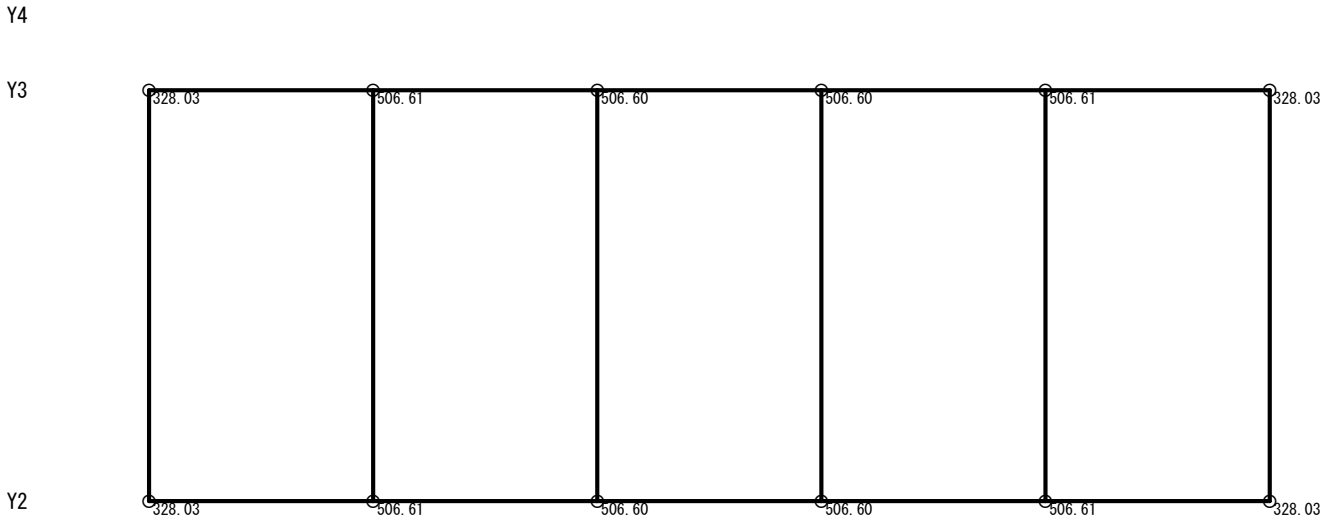

10F 層　合計 : 5364.94 (kN) (S=1/202)

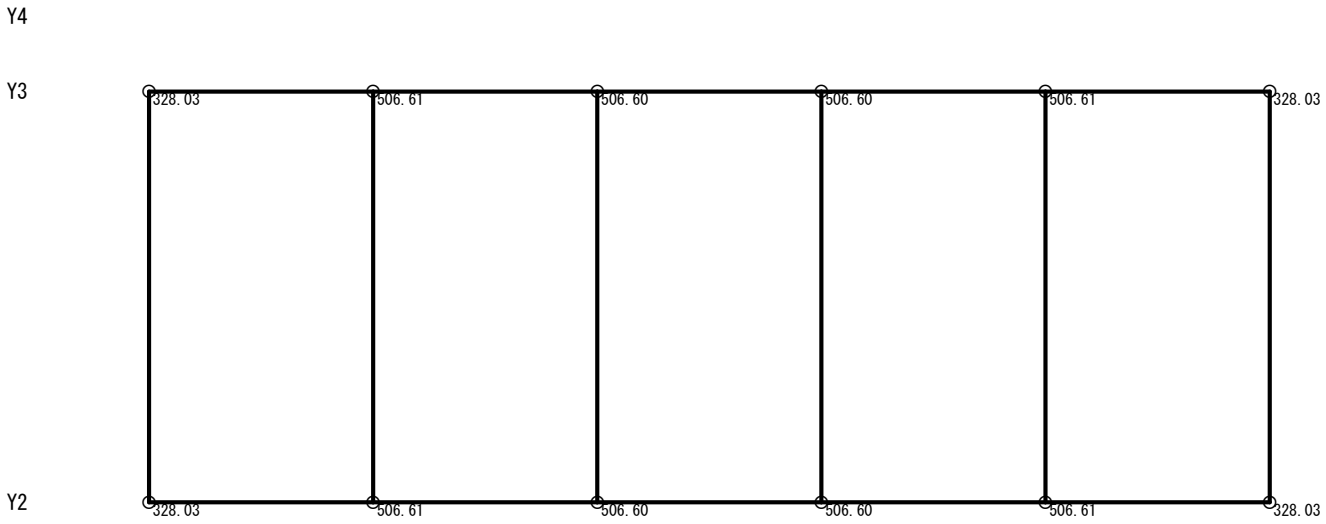

9F 層　合計 : 5364.94 (kN) (S=1/202)

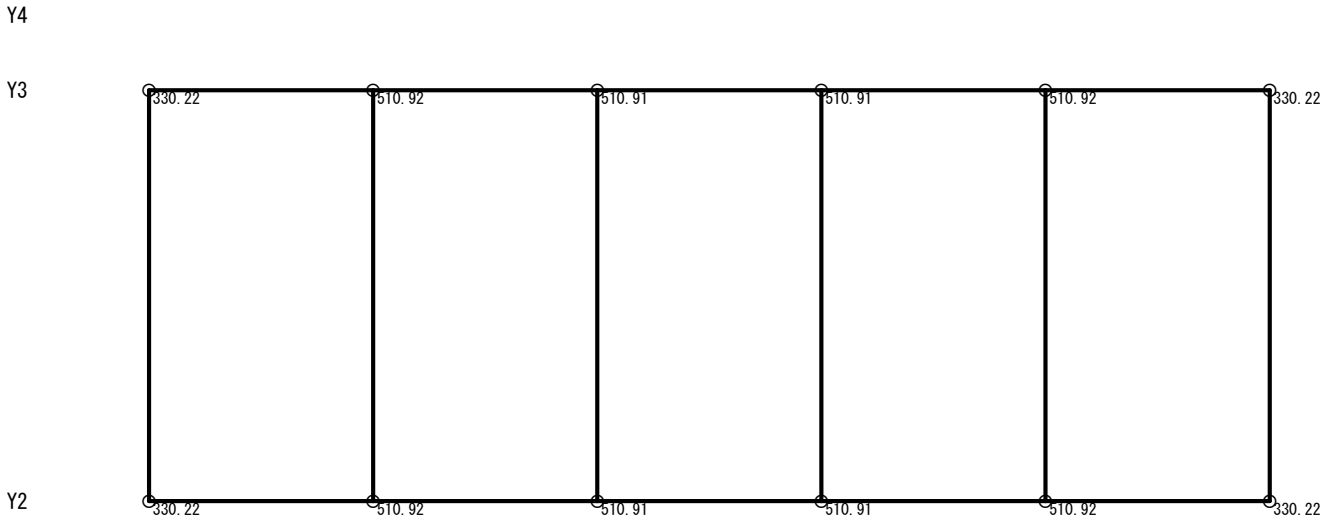

8F 層　合計 : 5408.21 (kN) (S=1/202)

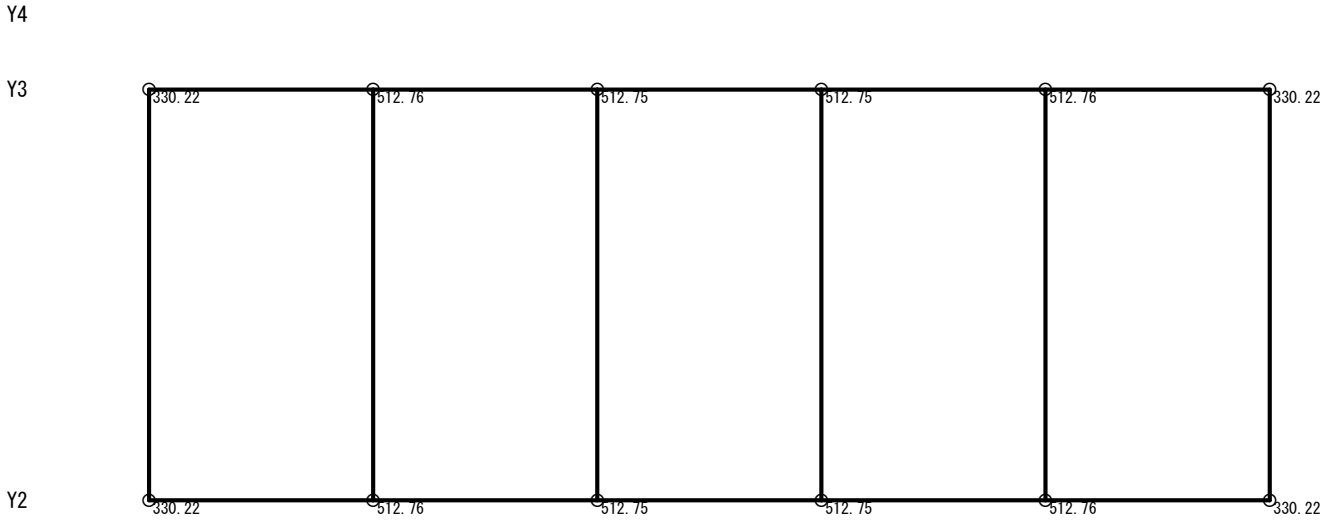

7F 層　合計 : 5422.89 (kN) (S=1/202)

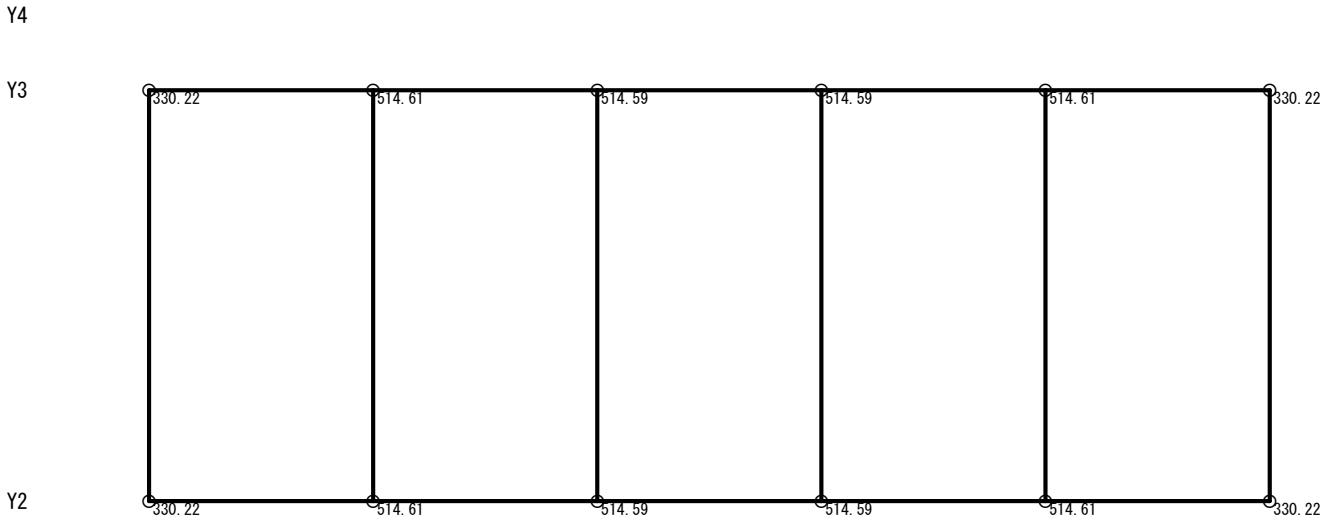

6F 層　合計 : 5437.68 (kN) (S=1/202)

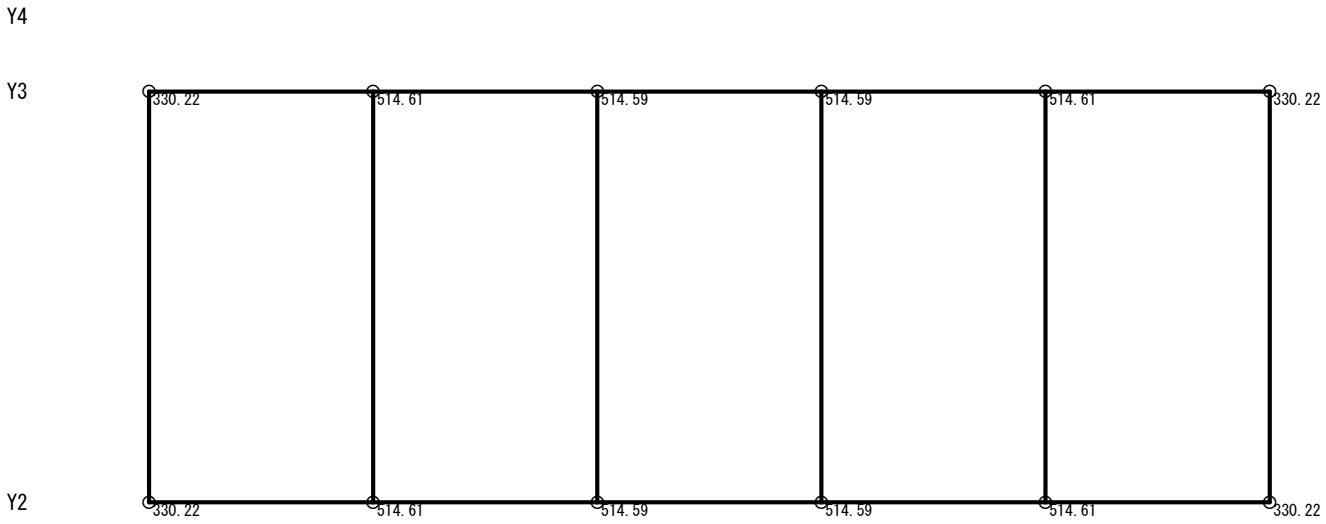

5F 層　合計 : 5437.68 (kN) (S=1/202)

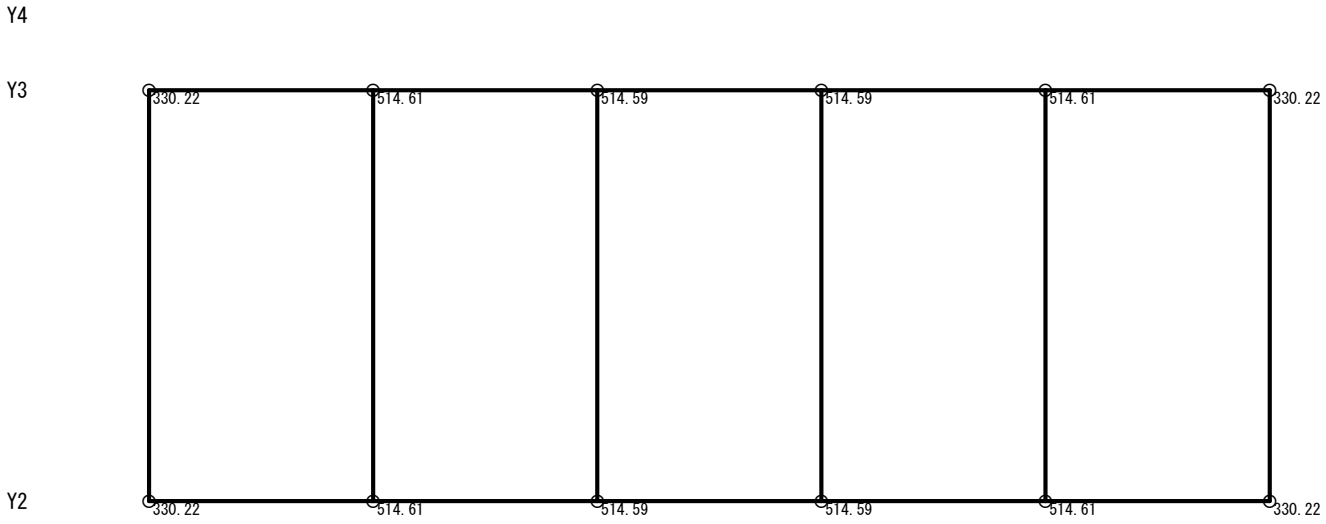

4F 層　合計 : 5437.68 (kN) (S=1/202)

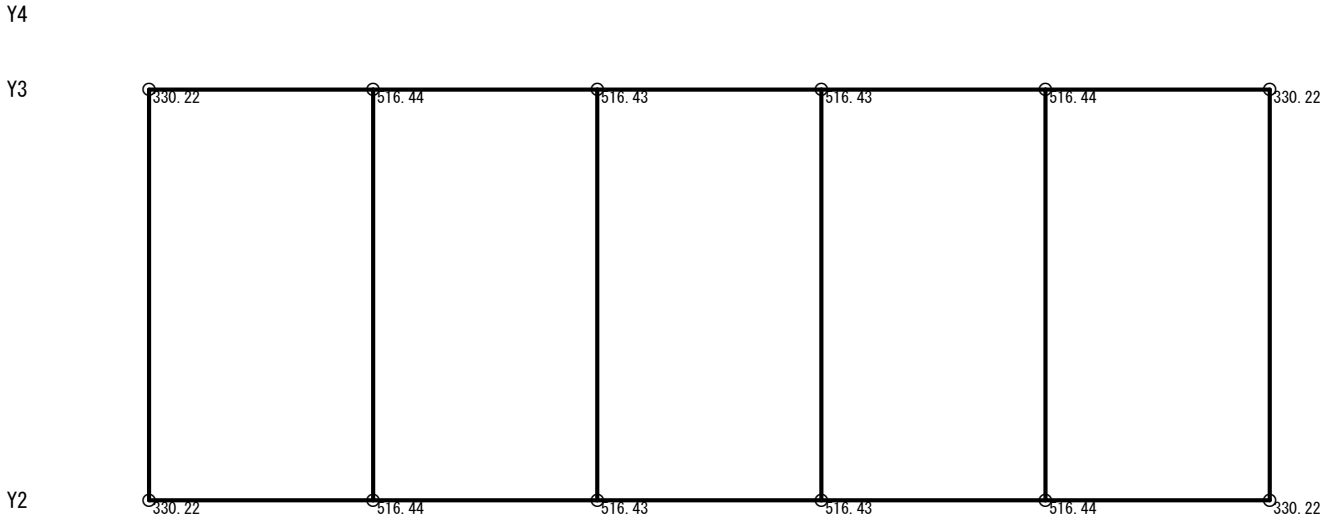

3F 層　合計 : 5452.36 (kN) (S=1/202)

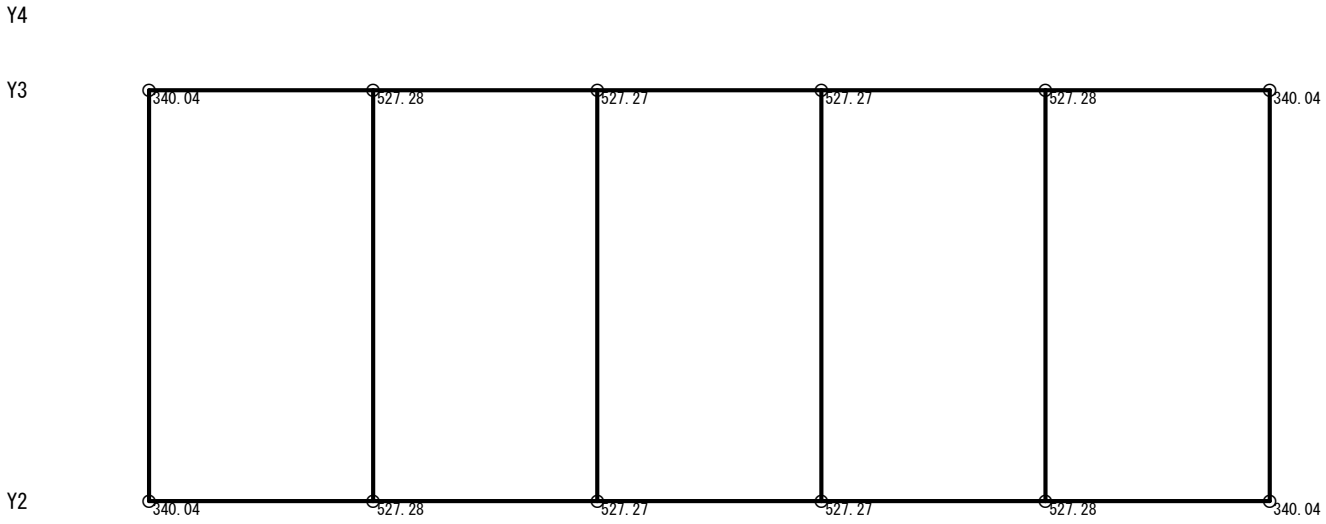

2F 層　合計 : 5578.33 (kN) (S=1/202)

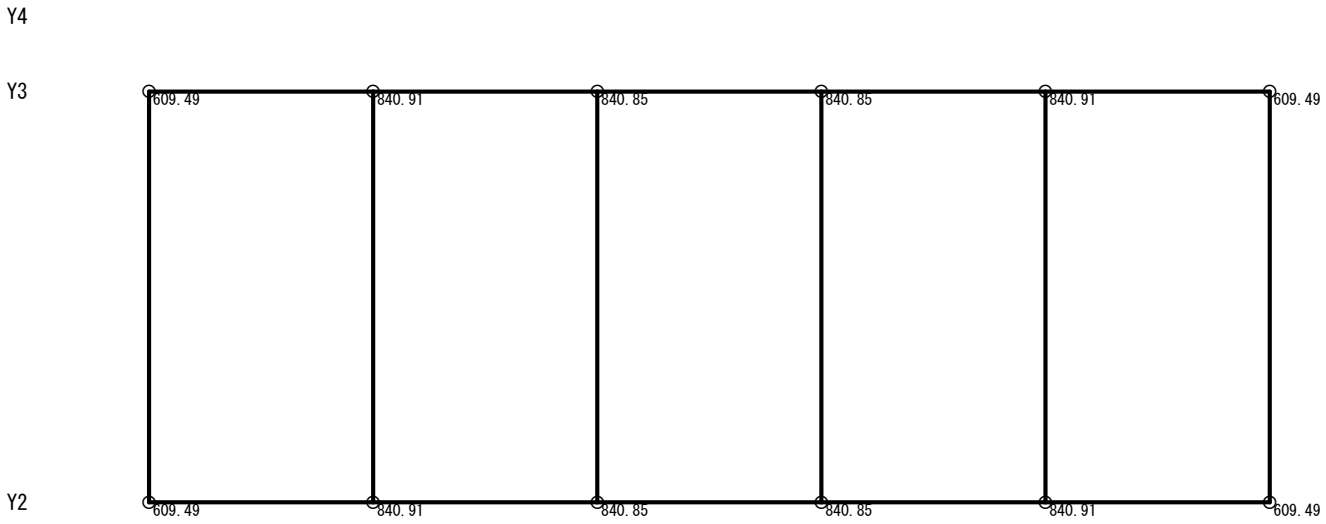

1F 層　合計 : 9165.00 (kN) (S=1/202)

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1　地震力

Ｗｉ　：ｉ階重量、[sum]：フレームごとの重量　(kN)
Ａ　：床面積（片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積）　(m2)
ΣＷｉ　：ｉ階より上部の重量　(kN)
αｉ　：ΣＷｉ / ΣＷ1
Ａｉ　：地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
Ｃｉ　：ｉ階の地震層せん断力係数 = U･Z･Rt･Ai･Co
Ｑ　：（地上階）ΣＷｉ･Ｃｉ　(kN)
（塔屋、地下、基礎）Ｑｉ+1 + Ｋ･Ｗｉ
Ｐｉ　：水平荷重時特殊節点荷重（水平方向）　(kN)
Ｑｉ　：ｉ階の地震層せん断力　(kN)
（）：ｉ階から控除された地震層せん断力　(kN)
Ｔ　：１次固有周期　(秒)
Ht = １次固有周期の計算のための建物高さ　(m)
Hs = １次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ　(m)
Ｒｔ　：振動特性係数
Ｋ　：塔屋　（入力値による）･U
地下　K = 0.1(1-H/40)Z･U
基礎　K = α （ 0.1(1-H/40)Z･U ）（但しα= 1.0 とする）
H = 地盤面から当該層ＦＬまでの深さ（基礎の場合は、最下層）　(m)
（但し２０ｍを超える場合は２０ｍとする）
Ｚ　：地域係数　（入力値による）
Ｕ　：用途係数　（入力値による）
雑壁　：地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

＜ Ｘ方向（正加力）＞ Ｚ = 1.000　用途係数 = 1.000
a) １次固有周期（Ｔ）の算出
建築物の高さ(h)　：39.780 (m)
鉄骨造である階の高さの合計　：0.000 (m)　α：0.00
Ｔ = h(0.02＋0.01α) = 39.78×(0.02＋0.01×0.00) = 0.796 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出
Tc ：0.60（第 2 種地盤）
Rtの下限値 = 0.734
Rt（固有周期からの計算値） = 0.979 （ Ｔ = 0.796 ）、 Rt（採用値）= 0.979

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Ｗｉ	ΣＷｉ	αｉ	Ａｉ、Ｋ	Ｃｉ	K･Wi	Ｑ	Ｐｉ	Ｑｉ
14F	Y2	2021.7	4043.3	0.055	2.976	0.583		2355.6	0.0	2355.6
	Y3	2021.7								
	sum	4043.3								
	Ｗｉ/Ａ	12.25								
13F	Y2	2534.9	9113.1	0.124	2.275	0.445		4058.8	0.0	4058.8
	Y3	2534.9								
	sum	5069.8								
	Ｗｉ/Ａ	15.36								
12F	Y2	2534.9	14183.0	0.193	1.978	0.387		5492.2	0.0	5492.2
	Y3	2534.9								
	sum	5069.8								
	Ｗｉ/Ａ	15.36								
11F	Y2	2534.9	19252.8	0.262	1.794	0.351		6762.2	0.0	6762.2
	Y3	2534.9								
	sum	5069.8								
	Ｗｉ/Ａ	15.36								
10F	Y2	2633.1	24519.0	0.334	1.656	0.324		7948.7	0.0	7948.7
	Y3	2633.1								
	sum	5266.2								
	Ｗｉ/Ａ	15.96								
9F	Y2	2682.5	29883.9	0.407	1.545	0.302		9039.1	0.0	9039.1
	Y3	2682.5								
	sum	5364.9								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
9F	Wi/A	16.26	29883.9	0.407	1.545	0.302		9039.1	0.0	9039.1
8F	Y2	2682.5	35248.9	0.480	1.453	0.284		10022.4	0.0	10022.4
	Y3	2682.5								
	sum	5364.9								
	Wi/A	16.26								
7F	Y2	2704.1	40657.1	0.554	1.371	0.268		10912.9	0.0	10912.9
	Y3	2704.1								
	sum	5408.2								
	Wi/A	16.39								
6F	Y2	2711.4	46080.0	0.628	1.298	0.254		11709.9	0.0	11709.9
	Y3	2711.4								
	sum	5422.9								
	Wi/A	16.43								
5F	Y2	2718.8	51517.7	0.702	1.231	0.241		12416.4	0.0	12416.4
	Y3	2718.8								
	sum	5437.7								
	Wi/A	16.48								
4F	Y2	2718.8	56955.3	0.776	1.169	0.229		13033.1	0.0	13033.1
	Y3	2718.8								
	sum	5437.7								
	Wi/A	16.48								
3F	Y2	2718.8	62393.0	0.850	1.110	0.217		13562.0	0.0	13562.0
	Y3	2718.8								
	sum	5437.7								
	Wi/A	16.48								
2F	Y2	2726.2	67845.4	0.924	1.055	0.206		14006.2	0.0	14006.2
	Y3	2726.2								
	sum	5452.4								
	Wi/A	16.52								
1F	Y2	2789.2	73423.7	1.000	1.000	0.196		14372.6	0.0	14372.6
	Y3	2789.2								
	sum	5578.3								
	Wi/A	16.90								
基礎	Y2	4582.5	82588.7		K=0.1007 (H=-0.28)		922.916	15295.5	0.0	15295.5
	Y3	4582.5								
	sum	9165.0								
	Wi/A	27.77								

＜ X方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：39.780 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02＋0.01α) = 39.78×(0.02＋0.01×0.00) = 0.796 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.734

Rt（固有周期からの計算値） = 0.979 （ T = 0.796 ）、 Rt（採用値）= 0.979

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
14F	Y2	2021.7	4043.3	0.055	2.976	0.583		2355.6	0.0	2355.6
	Y3	2021.7								
	sum	4043.3								
	Wi/A	12.25								
13F	Y2	2534.9	9113.1	0.124	2.275	0.445		4058.8	0.0	4058.8
	Y3	2534.9								
	sum	5069.8								
	Wi/A	15.36								
12F	Y2	2534.9	14183.0	0.193	1.978	0.387		5492.2	0.0	5492.2
	Y3	2534.9								
	sum	5069.8								
	Wi/A	15.36								
11F	Y2	2534.9	19252.8	0.262	1.794	0.351		6762.2	0.0	6762.2

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
11F	Y3	2534.9	19252.8	0.262	1.794	0.351		6762.2	0.0	6762.2
	sum	5069.8								
	Wi/A	15.36								
10F	Y2	2633.1	24519.0	0.334	1.656	0.324		7948.7	0.0	7948.7
	Y3	2633.1								
	sum	5266.2								
	Wi/A	15.96								
9F	Y2	2682.5	29883.9	0.407	1.545	0.302		9039.1	0.0	9039.1
	Y3	2682.5								
	sum	5364.9								
	Wi/A	16.26								
8F	Y2	2682.5	35248.9	0.480	1.453	0.284		10022.4	0.0	10022.4
	Y3	2682.5								
	sum	5364.9								
	Wi/A	16.26								
7F	Y2	2704.1	40657.1	0.554	1.371	0.268		10912.9	0.0	10912.9
	Y3	2704.1								
	sum	5408.2								
	Wi/A	16.39								
6F	Y2	2711.4	46080.0	0.628	1.298	0.254		11709.9	0.0	11709.9
	Y3	2711.4								
	sum	5422.9								
	Wi/A	16.43								
5F	Y2	2718.8	51517.7	0.702	1.231	0.241		12416.4	0.0	12416.4
	Y3	2718.8								
	sum	5437.7								
	Wi/A	16.48								
4F	Y2	2718.8	56955.3	0.776	1.169	0.229		13033.1	0.0	13033.1
	Y3	2718.8								
	sum	5437.7								
	Wi/A	16.48								
3F	Y2	2718.8	62393.0	0.850	1.110	0.217		13562.0	0.0	13562.0
	Y3	2718.8								
	sum	5437.7								
	Wi/A	16.48								
2F	Y2	2726.2	67845.4	0.924	1.055	0.206		14006.2	0.0	14006.2
	Y3	2726.2								
	sum	5452.4								
	Wi/A	16.52								
1F	Y2	2789.2	73423.7	1.000	1.000	0.196		14372.6	0.0	14372.6
	Y3	2789.2								
	sum	5578.3								
	Wi/A	16.90								
基礎	Y2	4582.5	82588.7		K=0.1007 (H=-0.28)		922.916	15295.5	0.0	15295.5
	Y3	4582.5								
	sum	9165.0								
	Wi/A	27.77								

＜ Y方向（正加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　：39.780 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02＋0.01α) = 39.78×(0.02＋0.01×0.00) = 0.796 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.734

Rt（固有周期からの計算値） = 0.979 （ T = 0.796 ）、 Rt（採用値）= 0.979

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
14F	X1	472.9	4043.3	0.055	2.976	0.583		2355.6	0.0	2355.6
	X2	774.4								
	X3	774.4								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
14F	X4	774.4	4043.3	0.055	2.976	0.583		2355.6	0.0	2355.6
	X5	774.4								
	X6	472.9								
	sum	4043.3								
	Wi/A	12.25								
13F	X1	619.0	9113.1	0.124	2.275	0.445		4058.8	0.0	4058.8
	X2	958.0								
	X3	958.0								
	X4	958.0								
	X5	958.0								
	X6	619.0								
	sum	5069.8								
	Wi/A	15.36								
12F	X1	619.0	14183.0	0.193	1.978	0.387		5492.2	0.0	5492.2
	X2	958.0								
	X3	958.0								
	X4	958.0								
	X5	958.0								
	X6	619.0								
	sum	5069.8								
	Wi/A	15.36								
11F	X1	619.0	19252.8	0.262	1.794	0.351		6762.2	0.0	6762.2
	X2	958.0								
	X3	958.0								
	X4	958.0								
	X5	958.0								
	X6	619.0								
	sum	5069.8								
	Wi/A	15.36								
10F	X1	641.0	24519.0	0.334	1.656	0.324		7948.7	0.0	7948.7
	X2	996.1								
	X3	996.1								
	X4	996.1								
	X5	996.1								
	X6	641.0								
	sum	5266.2								
	Wi/A	15.96								
9F	X1	656.1	29883.9	0.407	1.545	0.302		9039.1	0.0	9039.1
	X2	1013.2								
	X3	1013.2								
	X4	1013.2								
	X5	1013.2								
	X6	656.1								
	sum	5364.9								
	Wi/A	16.26								
8F	X1	656.1	35248.9	0.480	1.453	0.284		10022.4	0.0	10022.4
	X2	1013.2								
	X3	1013.2								
	X4	1013.2								
	X5	1013.2								
	X6	656.1								
	sum	5364.9								
	Wi/A	16.26								
7F	X1	660.4	40657.1	0.554	1.371	0.268		10912.9	0.0	10912.9
	X2	1021.8								
	X3	1021.8								
	X4	1021.8								
	X5	1021.8								
	X6	660.4								
	sum	5408.2								
	Wi/A	16.39								
6F	X1	660.4	46080.0	0.628	1.298	0.254		11709.9	0.0	11709.9
	X2	1025.5								
	X3	1025.5								
	X4	1025.5								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
6F	X5	1025.5	46080.0	0.628	1.298	0.254		11709.9	0.0	11709.9
	X6	660.4								
	sum	5422.9								
	Wi/A	16.43								
5F	X1	660.4	51517.7	0.702	1.231	0.241		12416.4	0.0	12416.4
	X2	1029.2								
	X3	1029.2								
	X4	1029.2								
	X5	1029.2								
	X6	660.4								
	sum	5437.7								
	Wi/A	16.48								
4F	X1	660.4	56955.3	0.776	1.169	0.229		13033.1	0.0	13033.1
	X2	1029.2								
	X3	1029.2								
	X4	1029.2								
	X5	1029.2								
	X6	660.4								
	sum	5437.7								
	Wi/A	16.48								
3F	X1	660.4	62393.0	0.850	1.110	0.217		13562.0	0.0	13562.0
	X2	1029.2								
	X3	1029.2								
	X4	1029.2								
	X5	1029.2								
	X6	660.4								
	sum	5437.7								
	Wi/A	16.48								
2F	X1	660.4	67845.4	0.924	1.055	0.206		14006.2	0.0	14006.2
	X2	1032.9								
	X3	1032.9								
	X4	1032.9								
	X5	1032.9								
	X6	660.4								
	sum	5452.4								
	Wi/A	16.52								
1F	X1	680.1	73423.7	1.000	1.000	0.196		14372.6	0.0	14372.6
	X2	1054.6								
	X3	1054.5								
	X4	1054.5								
	X5	1054.6								
	X6	680.1								
	sum	5578.3								
	Wi/A	16.90								
基礎	X1	1219.0	82588.7		K=0.1007 (H=-0.28)		922.916	15295.5	0.0	15295.5
	X2	1681.8								
	X3	1681.7								
	X4	1681.7								
	X5	1681.8								
	X6	1219.0								
	sum	9165.0								
	Wi/A	27.77								

＜ Y方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：39.780 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02+0.01α) = 39.78×(0.02+0.01×0.00) = 0.796 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60（第 2 種地盤）

Rtの下限値 = 0.734

Rt（固有周期からの計算値） = 0.979 （ T = 0.796 ）、 Rt（採用値）= 0.979

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
14F	X1	472.9	4043.3	0.055	2.976	0.583		2355.6	0.0	2355.6
	X2	774.4								
	X3	774.4								
	X4	774.4								
	X5	774.4								
	X6	472.9								
	sum	4043.3								
	Wi/A	12.25								
13F	X1	619.0	9113.1	0.124	2.275	0.445		4058.8	0.0	4058.8
	X2	958.0								
	X3	958.0								
	X4	958.0								
	X5	958.0								
	X6	619.0								
	sum	5069.8								
	Wi/A	15.36								
12F	X1	619.0	14183.0	0.193	1.978	0.387		5492.2	0.0	5492.2
	X2	958.0								
	X3	958.0								
	X4	958.0								
	X5	958.0								
	X6	619.0								
	sum	5069.8								
	Wi/A	15.36								
11F	X1	619.0	19252.8	0.262	1.794	0.351		6762.2	0.0	6762.2
	X2	958.0								
	X3	958.0								
	X4	958.0								
	X5	958.0								
	X6	619.0								
	sum	5069.8								
	Wi/A	15.36								
10F	X1	641.0	24519.0	0.334	1.656	0.324		7948.7	0.0	7948.7
	X2	996.1								
	X3	996.1								
	X4	996.1								
	X5	996.1								
	X6	641.0								
	sum	5266.2								
	Wi/A	15.96								
9F	X1	656.1	29883.9	0.407	1.545	0.302		9039.1	0.0	9039.1
	X2	1013.2								
	X3	1013.2								
	X4	1013.2								
	X5	1013.2								
	X6	656.1								
	sum	5364.9								
	Wi/A	16.26								
8F	X1	656.1	35248.9	0.480	1.453	0.284		10022.4	0.0	10022.4
	X2	1013.2								
	X3	1013.2								
	X4	1013.2								
	X5	1013.2								
	X6	656.1								
	sum	5364.9								
	Wi/A	16.26								
7F	X1	660.4	40657.1	0.554	1.371	0.268		10912.9	0.0	10912.9
	X2	1021.8								
	X3	1021.8								
	X4	1021.8								
	X5	1021.8								
	X6	660.4								
	sum	5408.2								
	Wi/A	16.39								
6F	X1	660.4	46080.0	0.628	1.298	0.254		11709.9	0.0	11709.9

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
6F	X2	1025.5	46080.0	0.628	1.298	0.254		11709.9	0.0	11709.9
	X3	1025.5								
	X4	1025.5								
	X5	1025.5								
	X6	660.4								
	sum	5422.9								
	Wi/A	16.43								
5F	X1	660.4	51517.7	0.702	1.231	0.241		12416.4	0.0	12416.4
	X2	1029.2								
	X3	1029.2								
	X4	1029.2								
	X5	1029.2								
	X6	660.4								
	sum	5437.7								
	Wi/A	16.48								
4F	X1	660.4	56955.3	0.776	1.169	0.229		13033.1	0.0	13033.1
	X2	1029.2								
	X3	1029.2								
	X4	1029.2								
	X5	1029.2								
	X6	660.4								
	sum	5437.7								
	Wi/A	16.48								
3F	X1	660.4	62393.0	0.850	1.110	0.217		13562.0	0.0	13562.0
	X2	1029.2								
	X3	1029.2								
	X4	1029.2								
	X5	1029.2								
	X6	660.4								
	sum	5437.7								
	Wi/A	16.48								
2F	X1	660.4	67845.4	0.924	1.055	0.206		14006.2	0.0	14006.2
	X2	1032.9								
	X3	1032.9								
	X4	1032.9								
	X5	1032.9								
	X6	660.4								
	sum	5452.4								
	Wi/A	16.52								
1F	X1	680.1	73423.7	1.000	1.000	0.196		14372.6	0.0	14372.6
	X2	1054.6								
	X3	1054.5								
	X4	1054.5								
	X5	1054.6								
	X6	680.1								
	sum	5578.3								
	Wi/A	16.90								
基礎	X1	1219.0	82588.7		K=0.1007 (H=-0.28)		922.916	15295.5	0.0	15295.5
	X2	1681.8								
	X3	1681.7								
	X4	1681.7								
	X5	1681.8								
	X6	1219.0								
	sum	9165.0								
	Wi/A	27.77								

A-1.4 剛度増大率

A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率

(*印は直接入力)



G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率

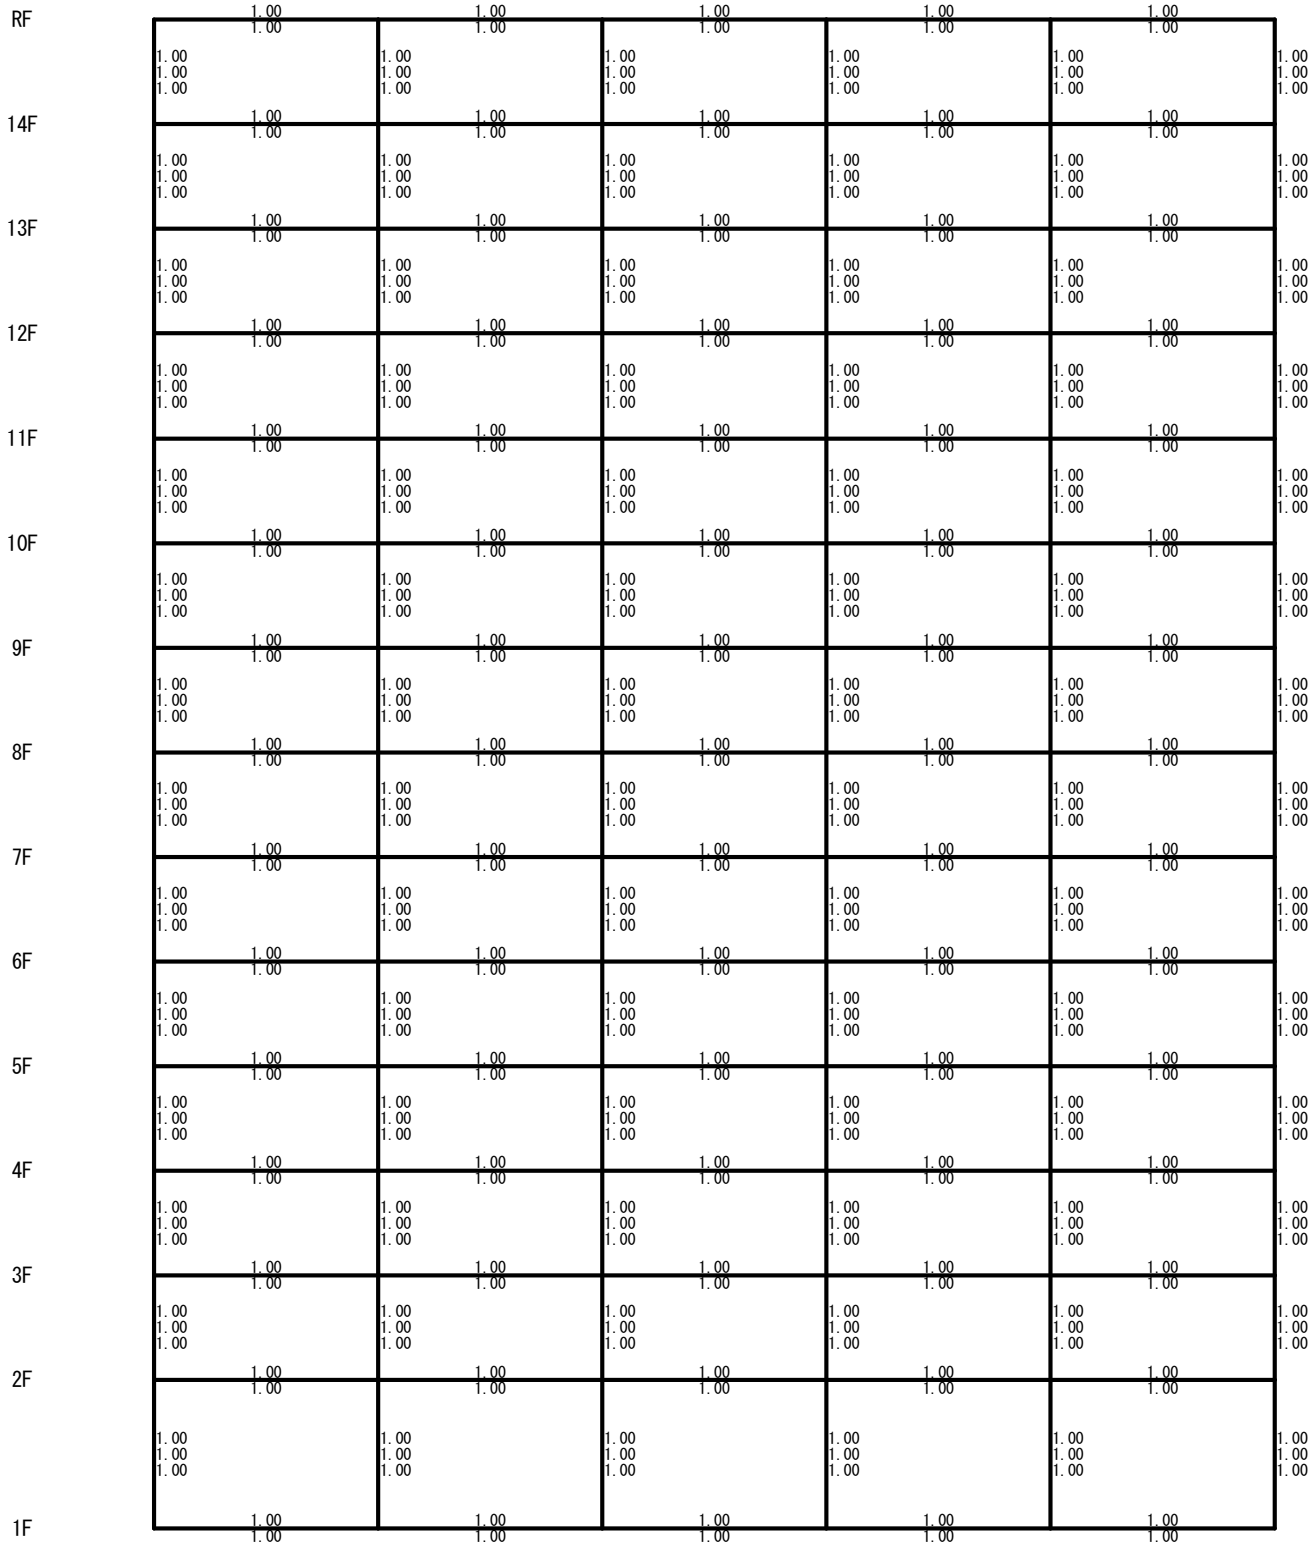
RF
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y2 フレーム (S=1/202)

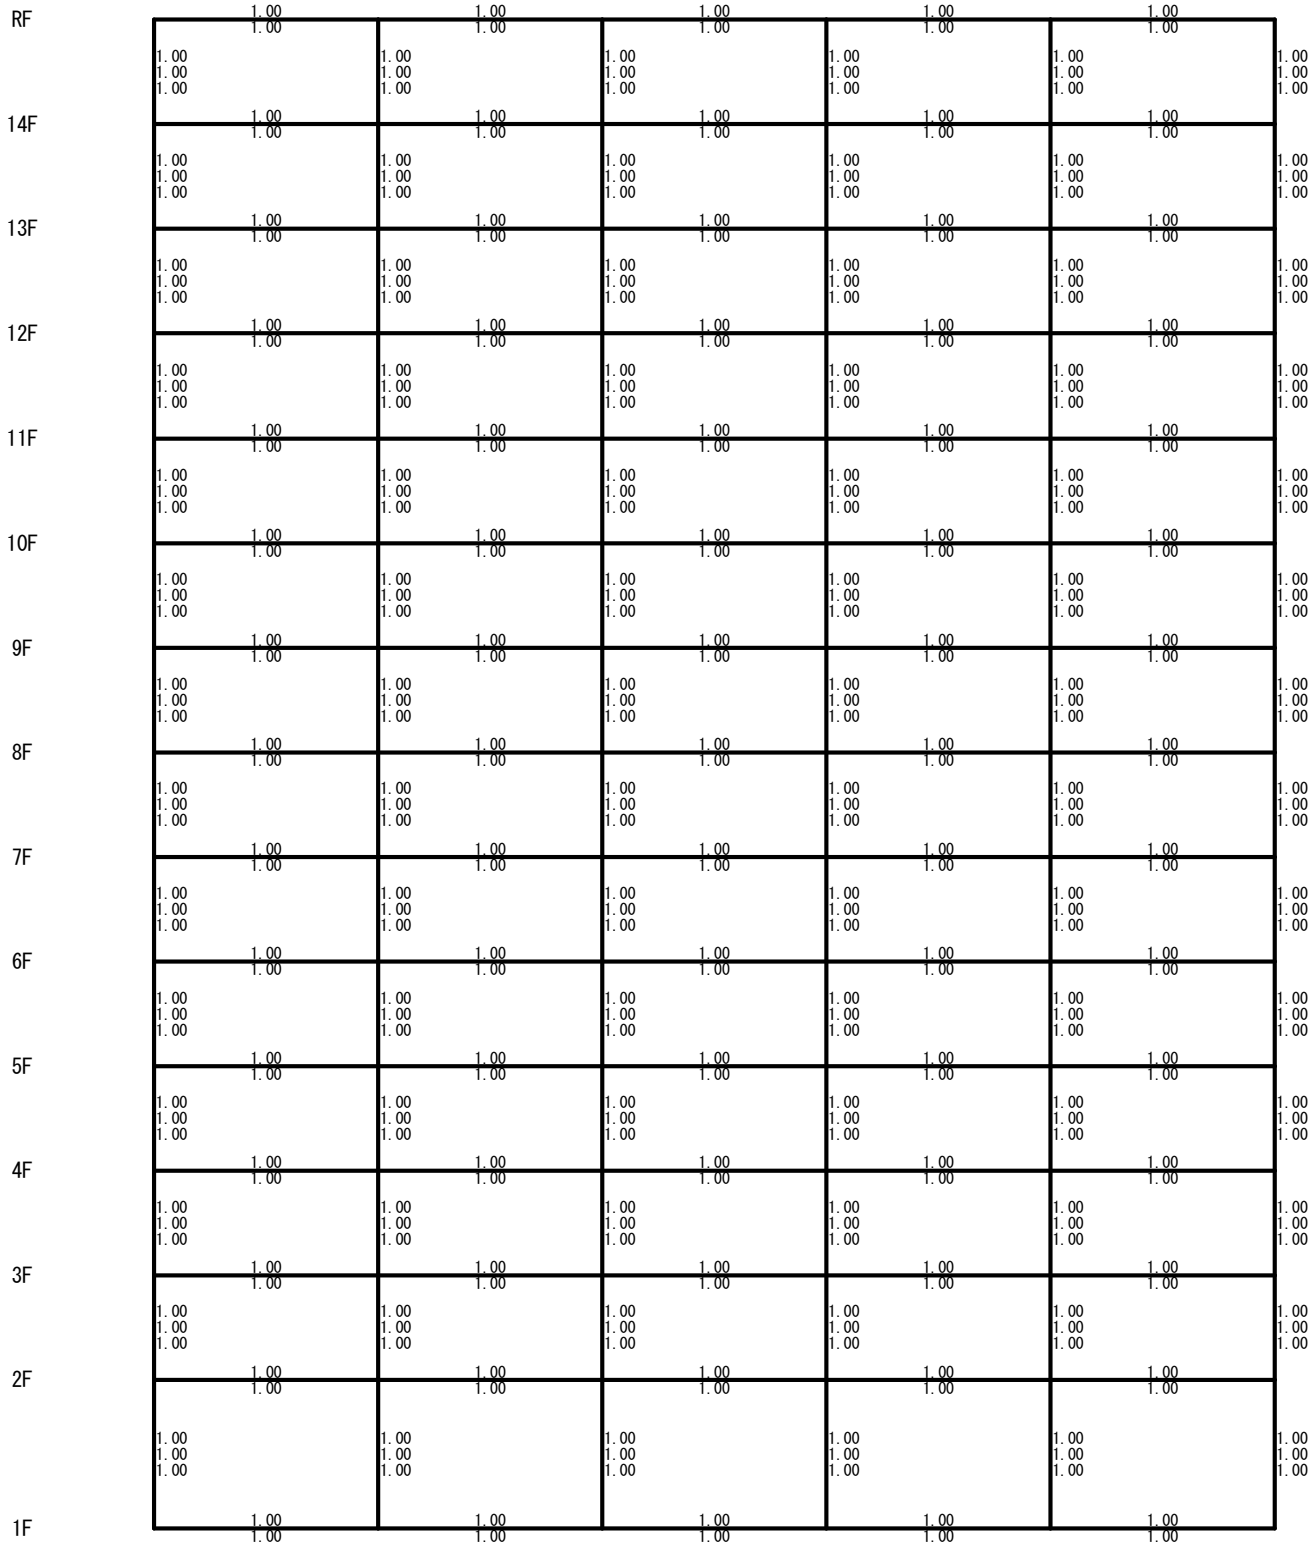

Y3 フレーム (S=1/202)

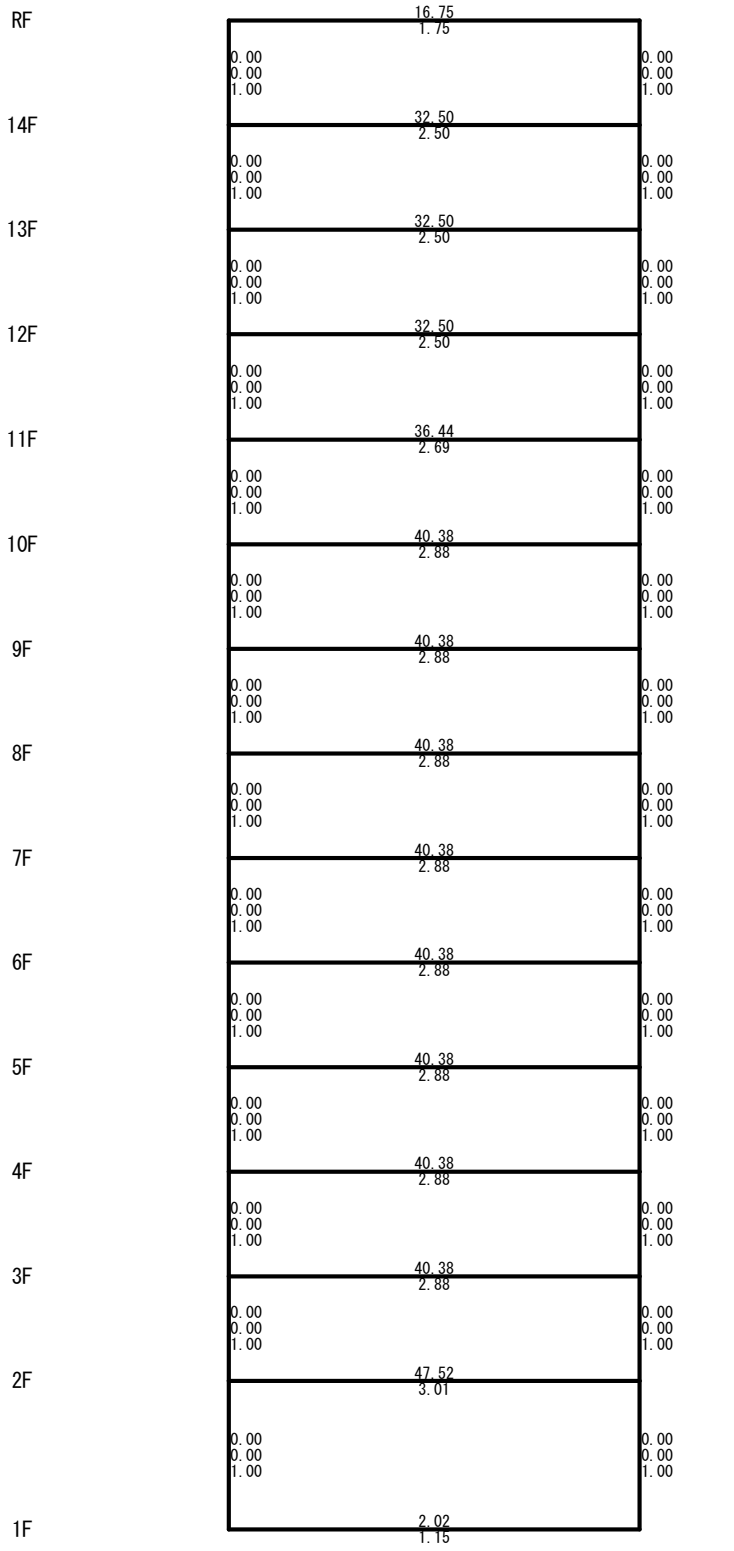

X1 フレーム (S=1/202)

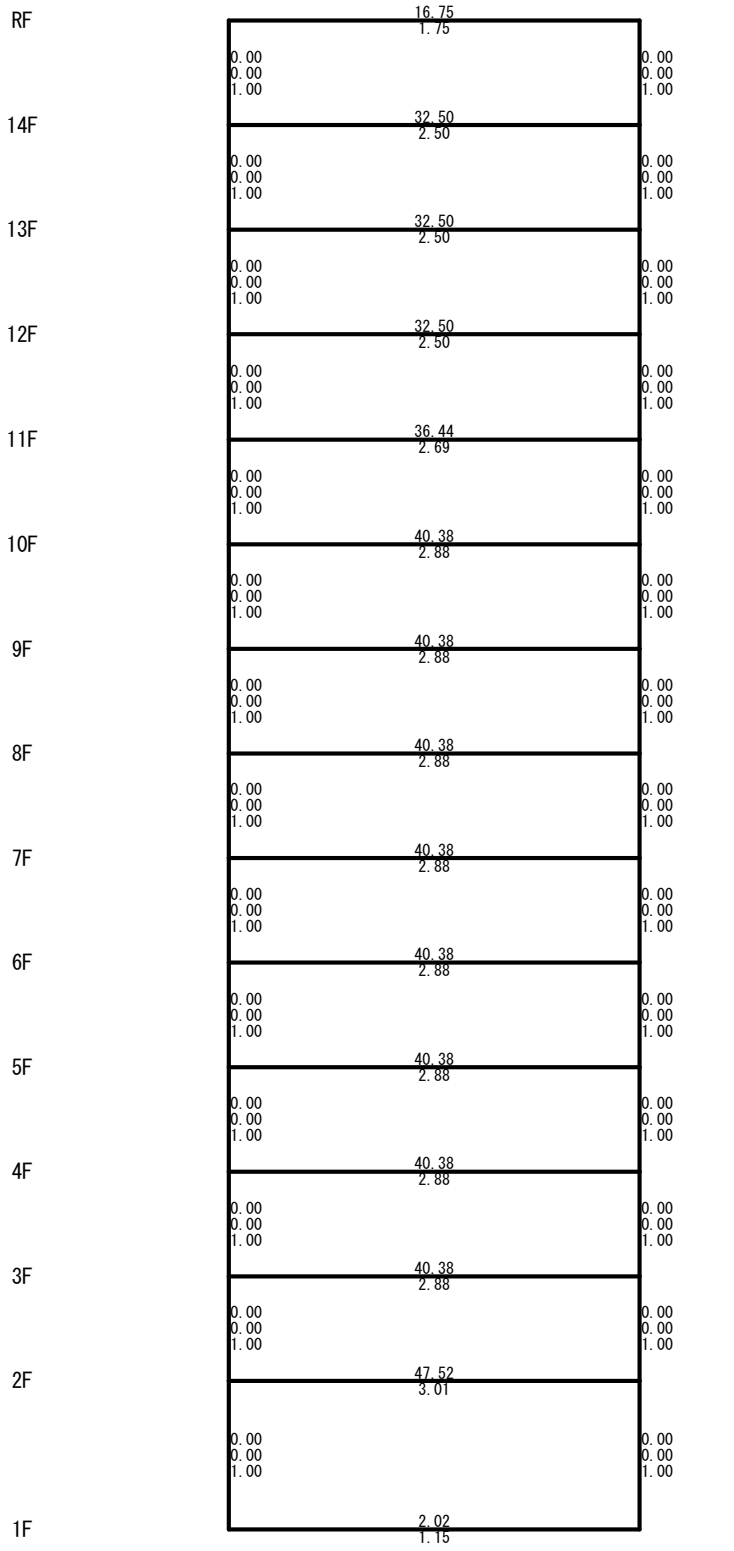

X2 フレーム (S=1/202)

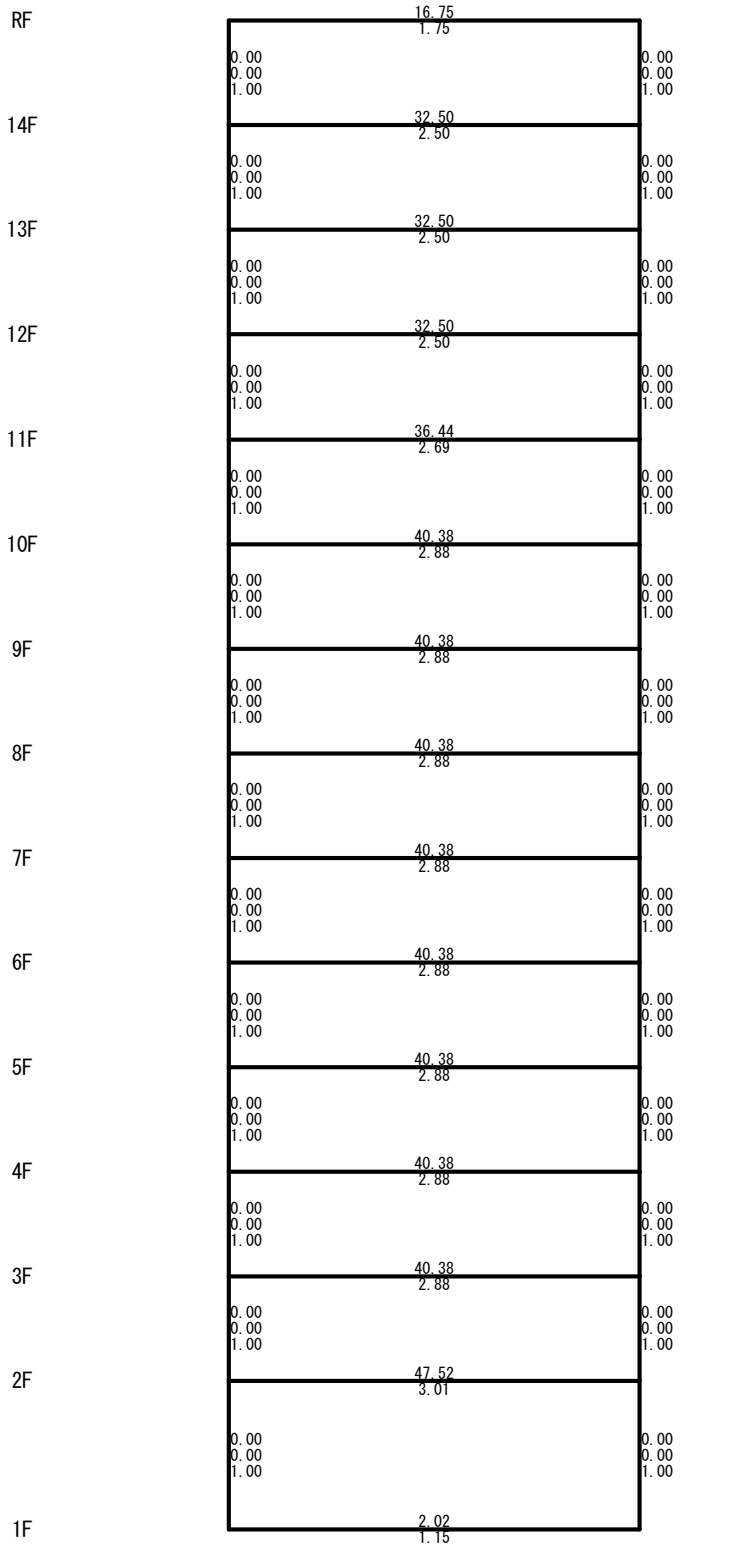

X3 フレーム (S=1/202)

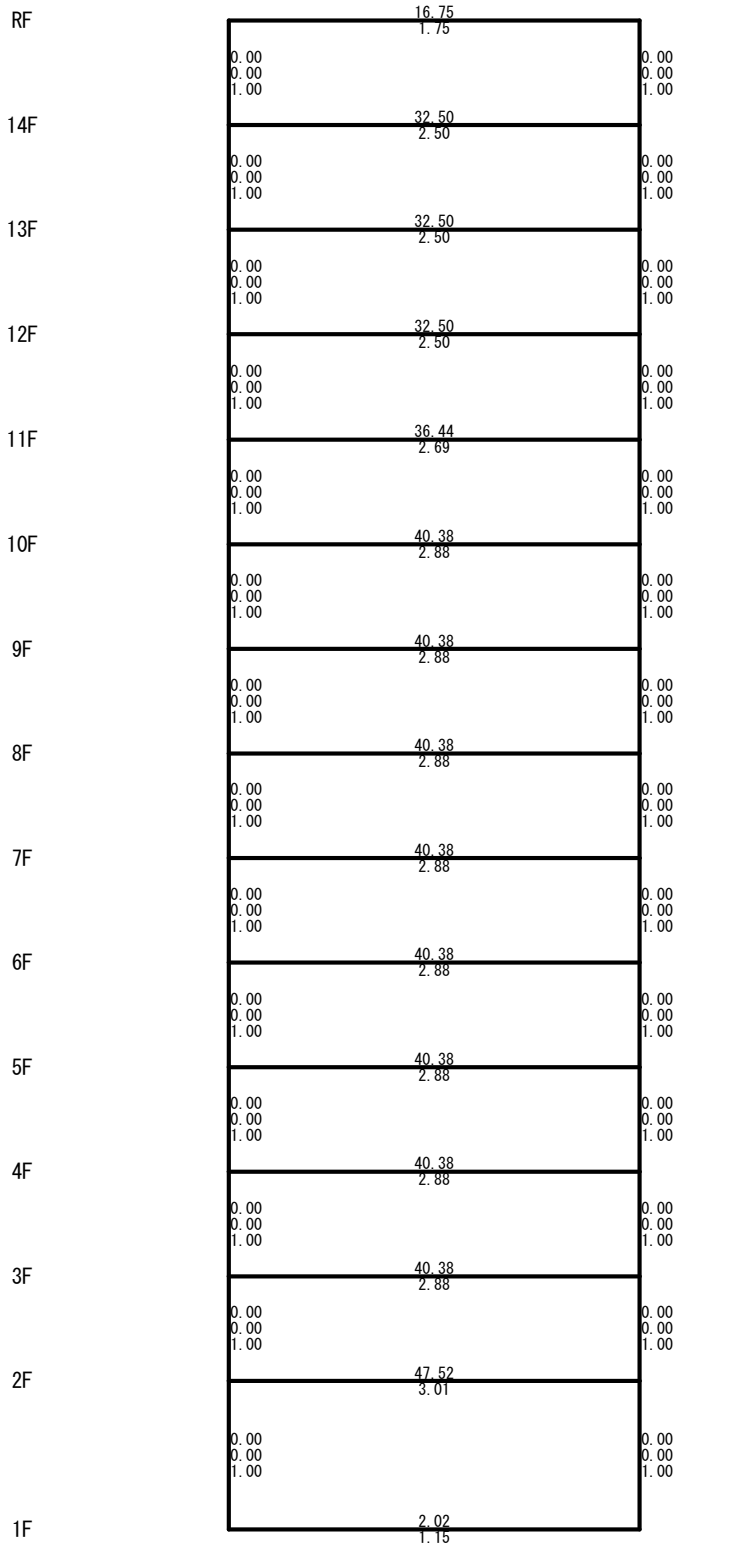

X4 フレーム (S=1/202)

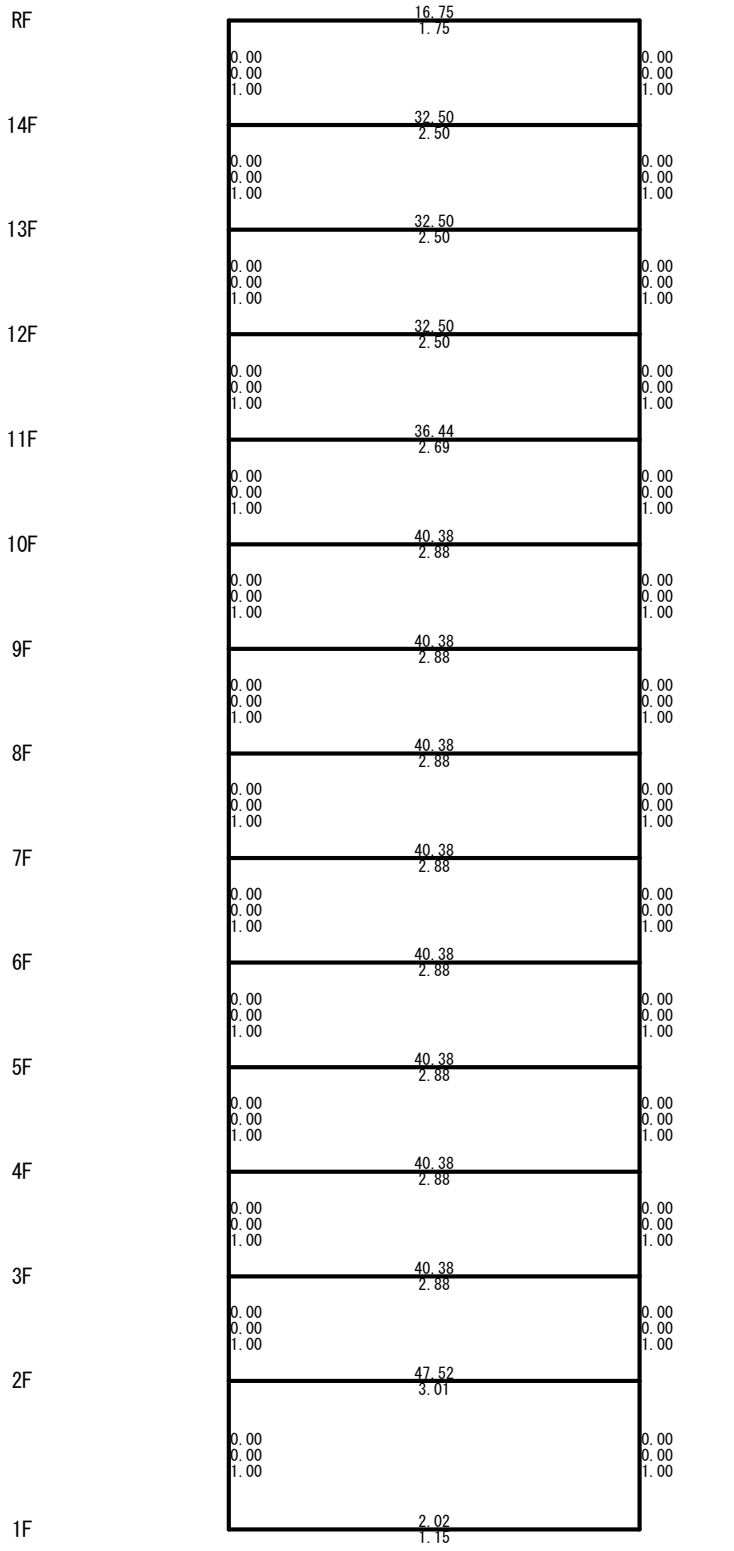

X5 フレーム (S=1/202)

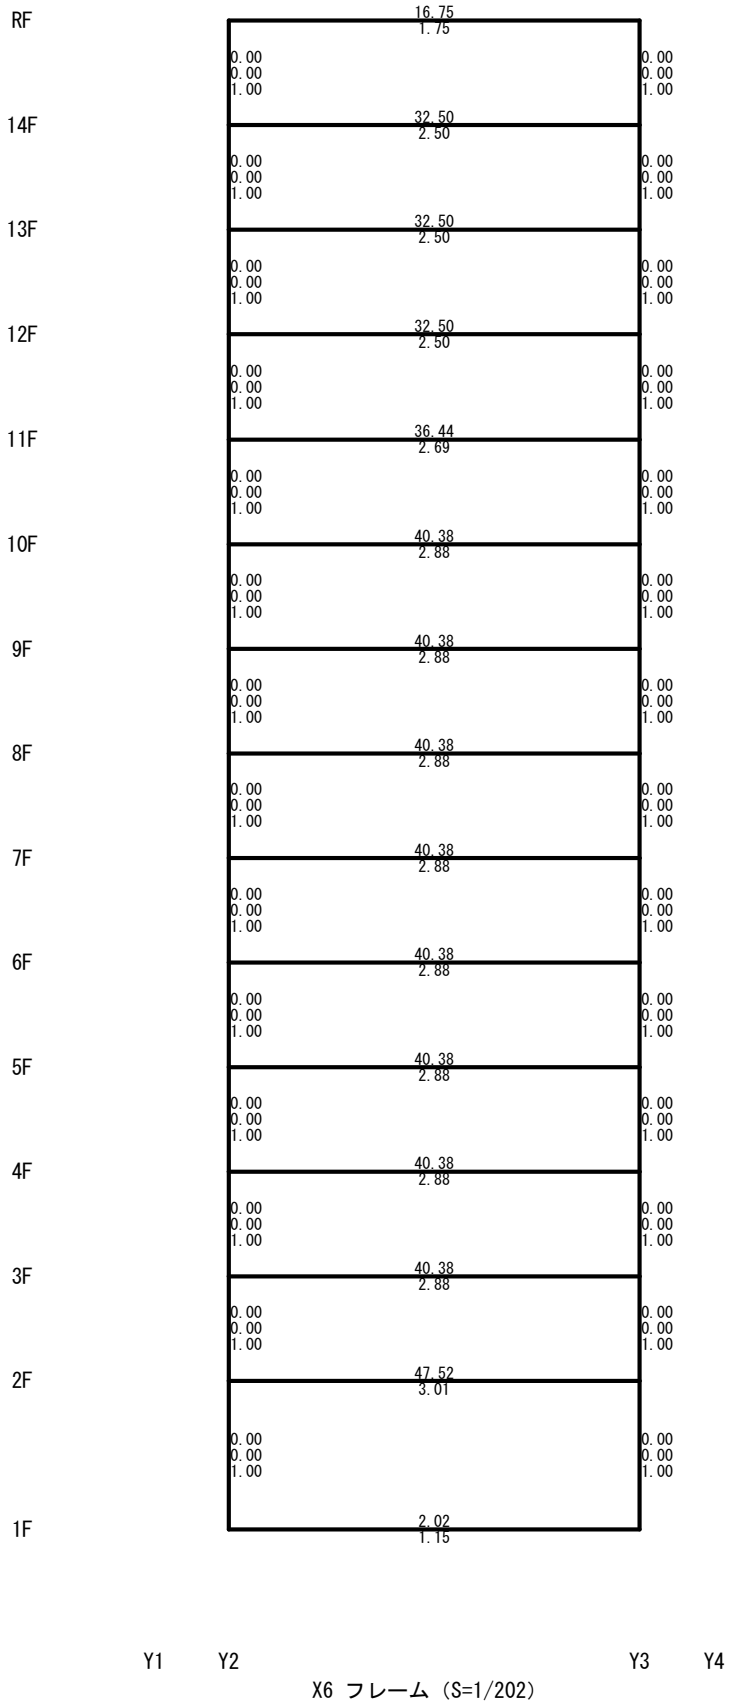

X6 フレーム (S=1/202)

A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。（*印は直接入力）



G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率

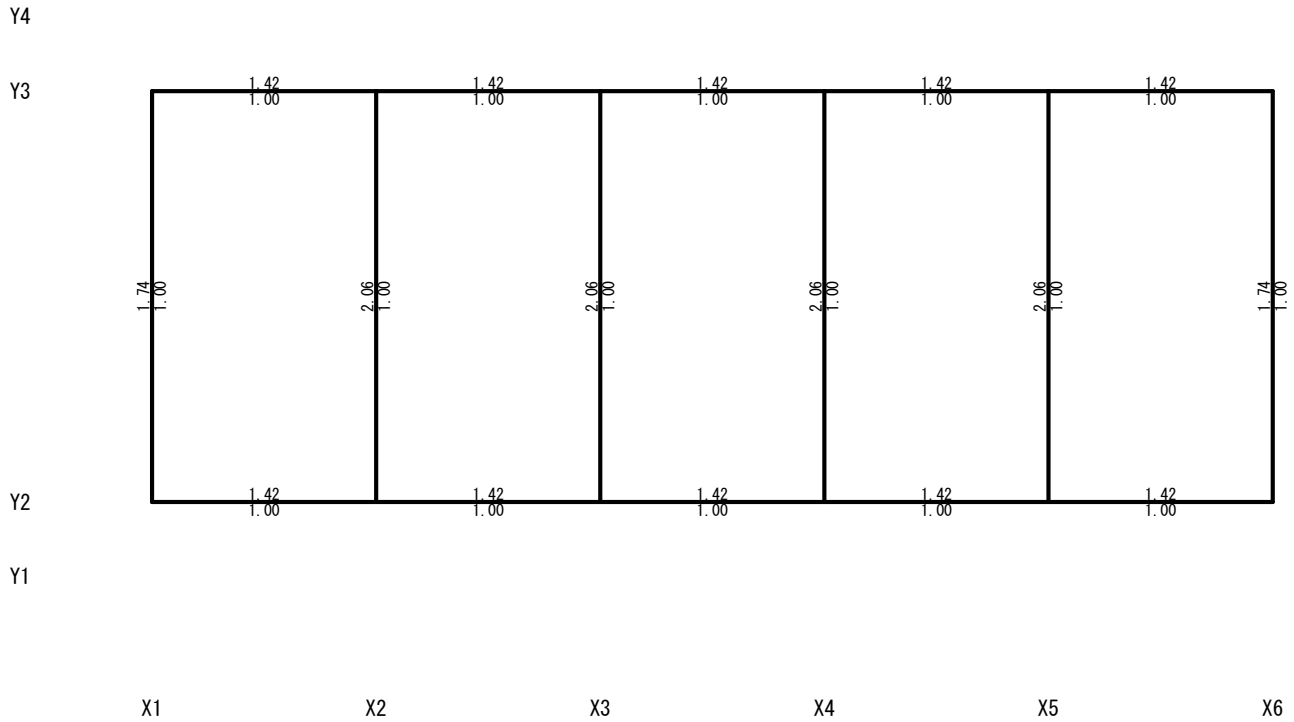

RF 層 (S=1/202)

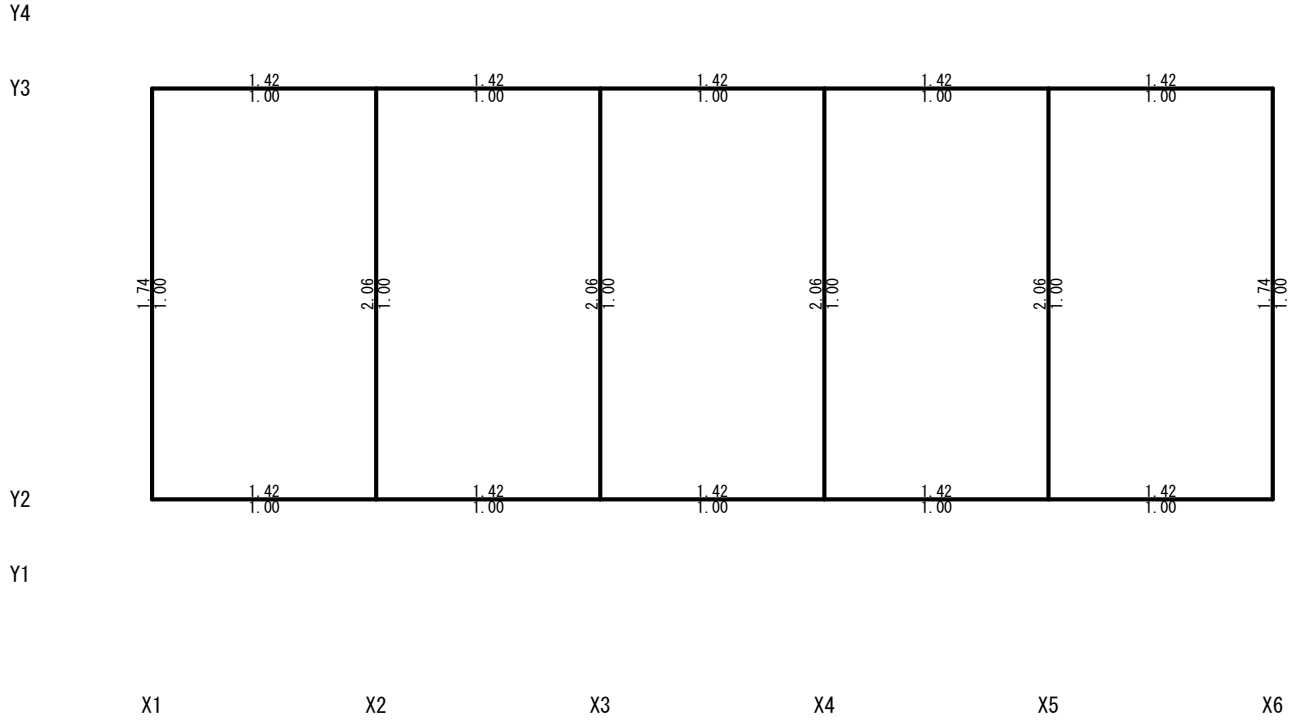

14F 層 (S=1/202)

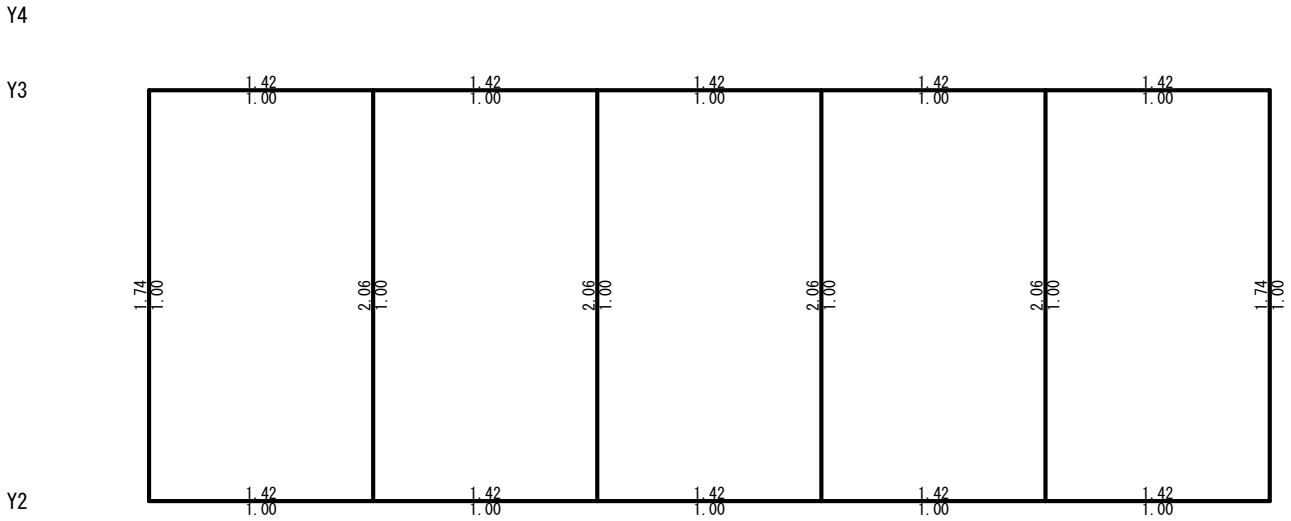

13F 層 (S=1/202)

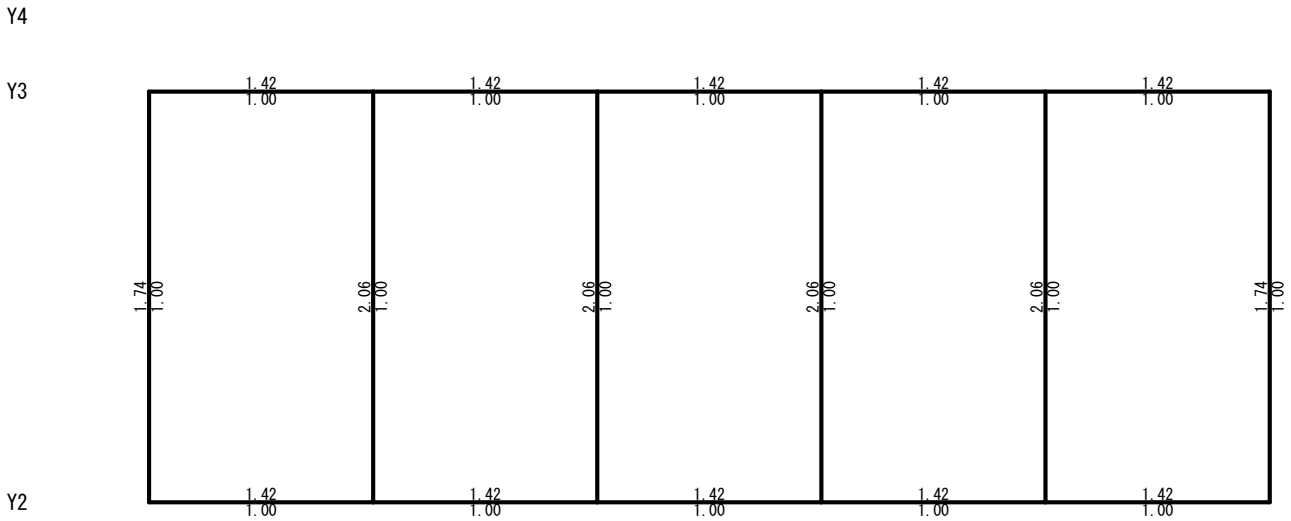

12F 層 (S=1/202)

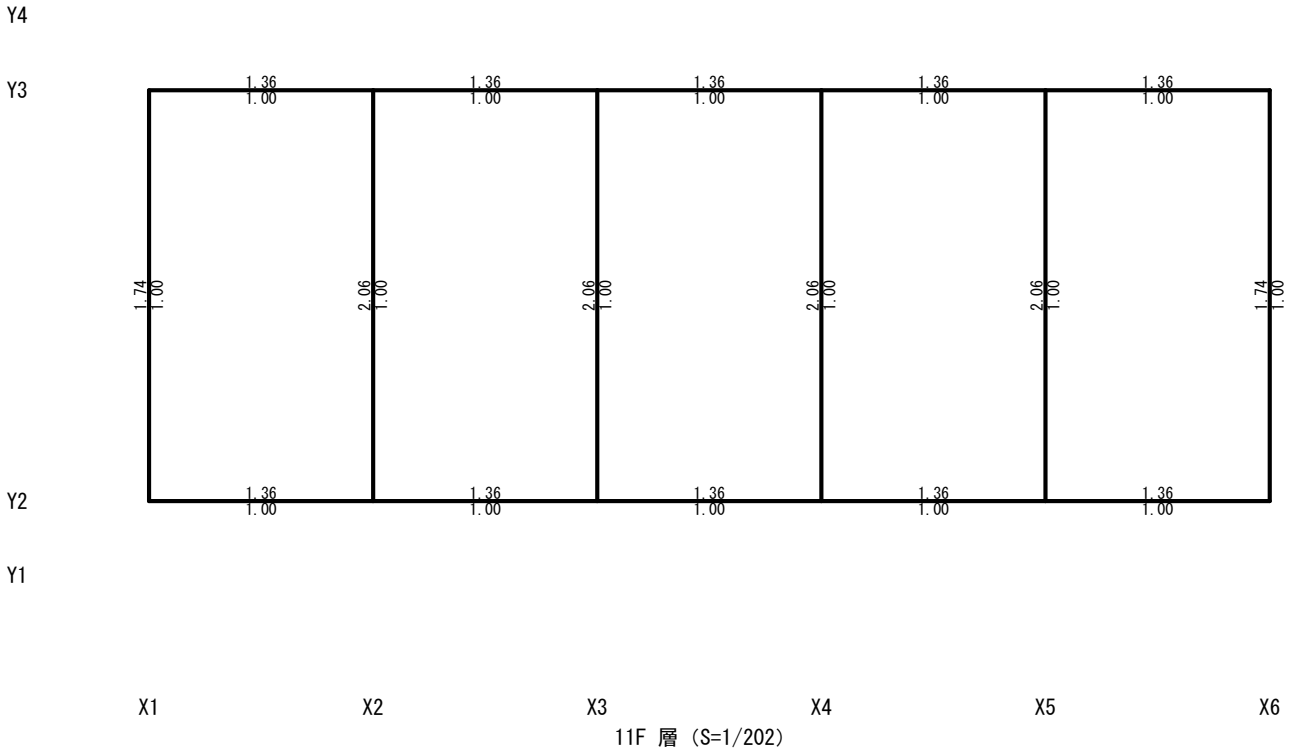

11F 層 (S=1/202)

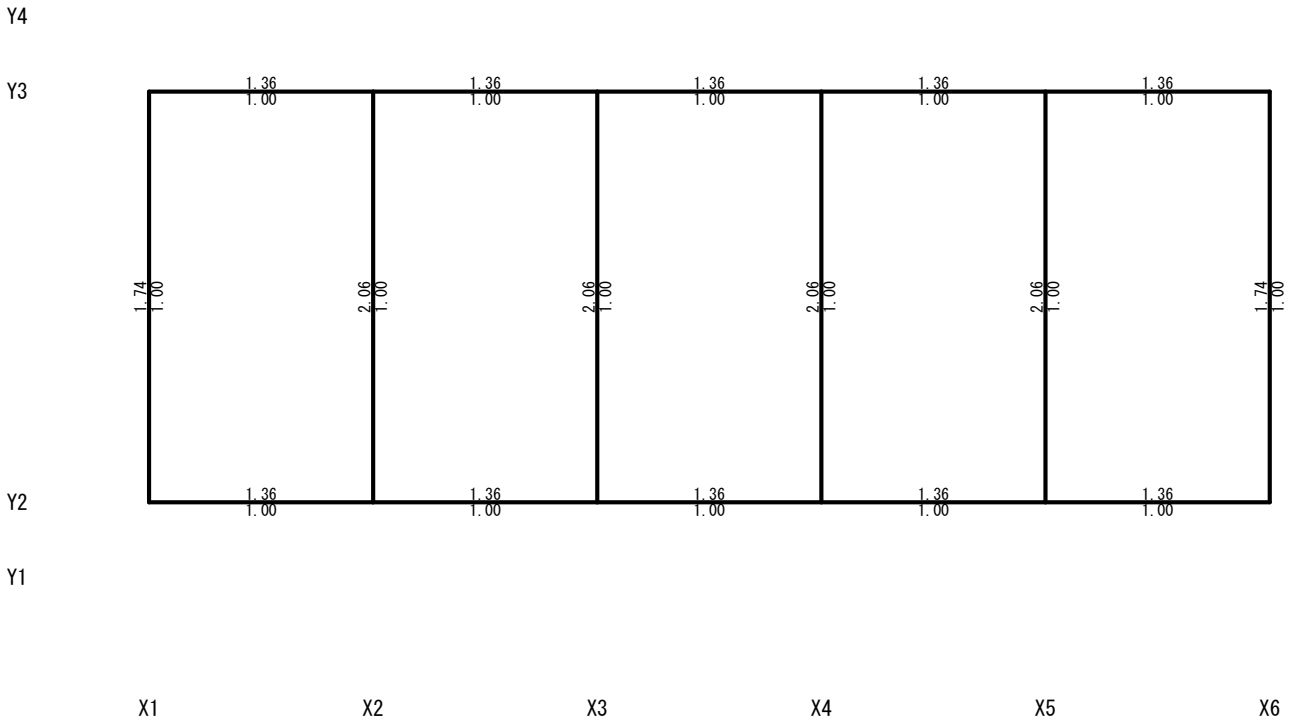

10F 層 (S=1/202)

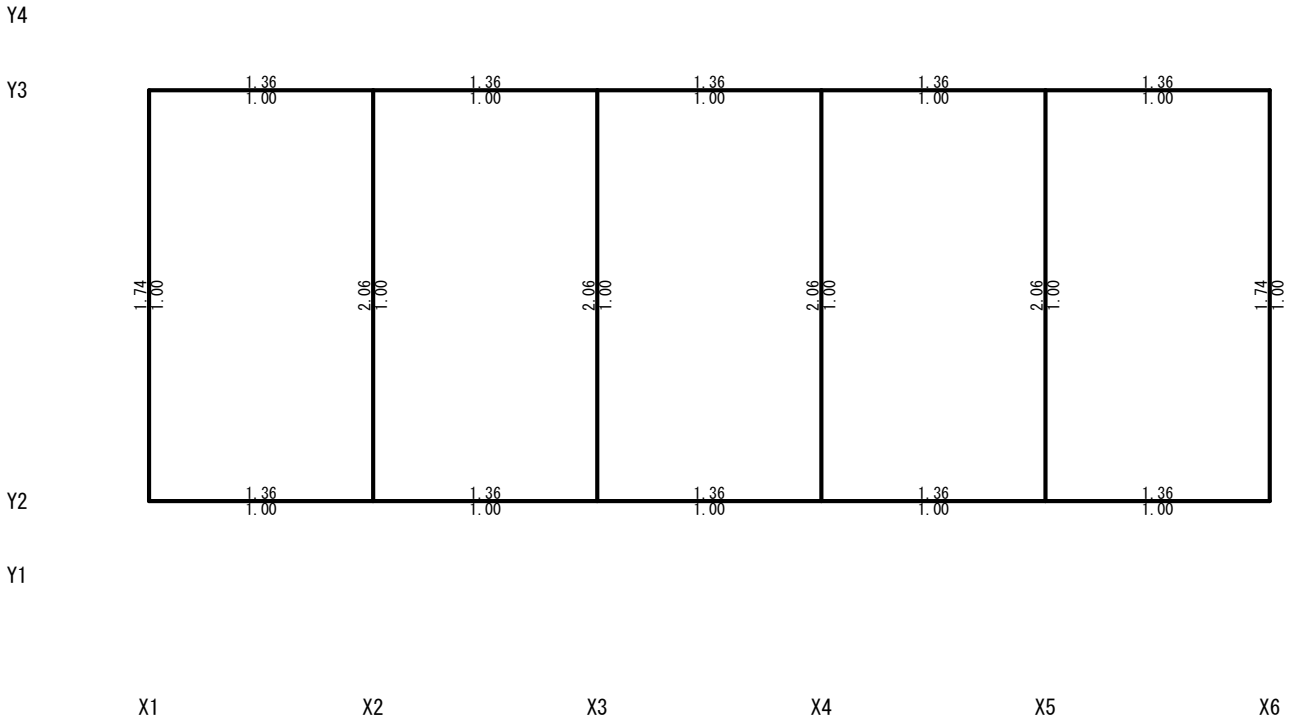

9F 層 (S=1/202)

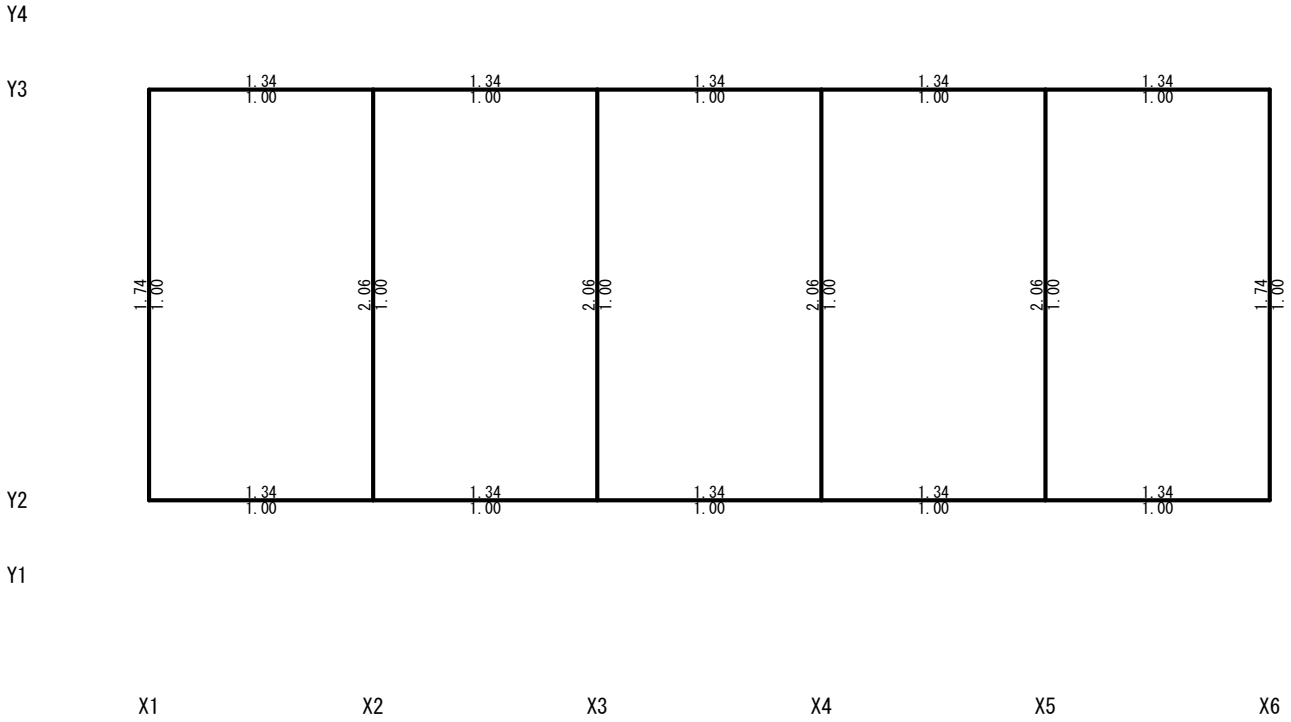

8F 層 (S=1/202)

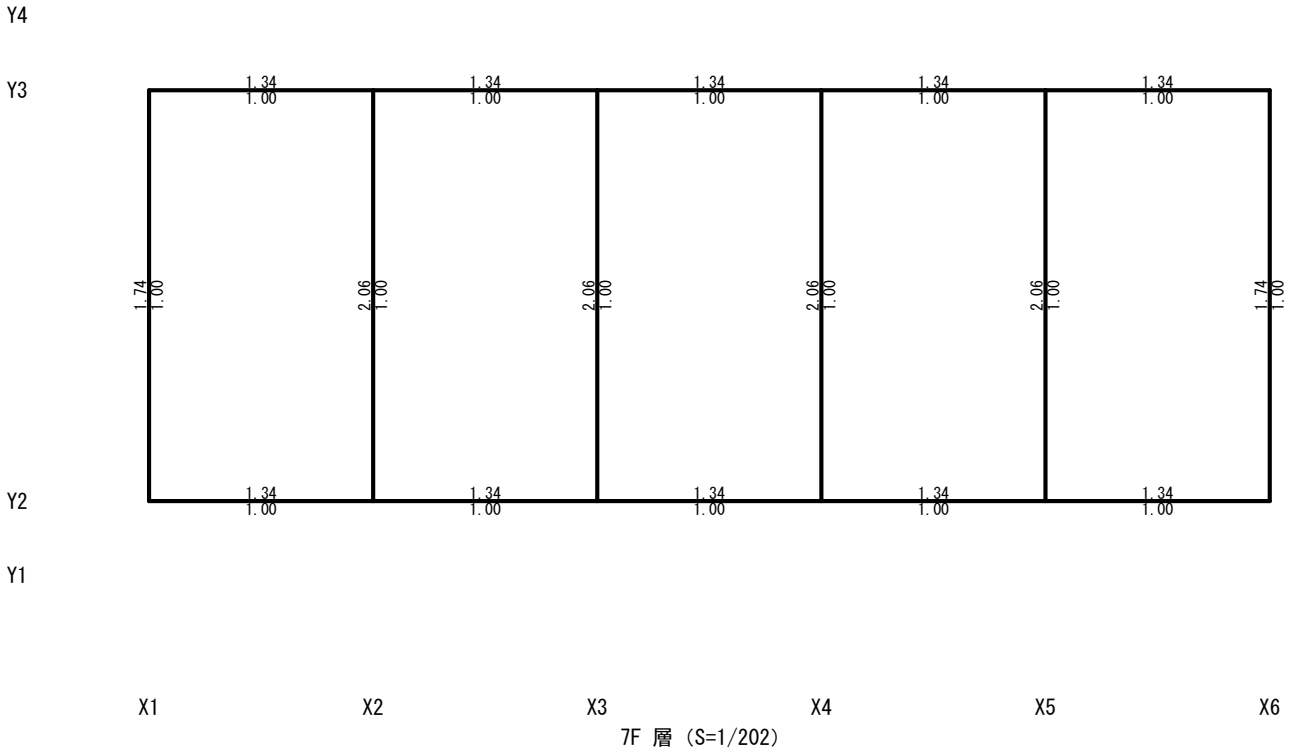

7F 層 (S=1/202)

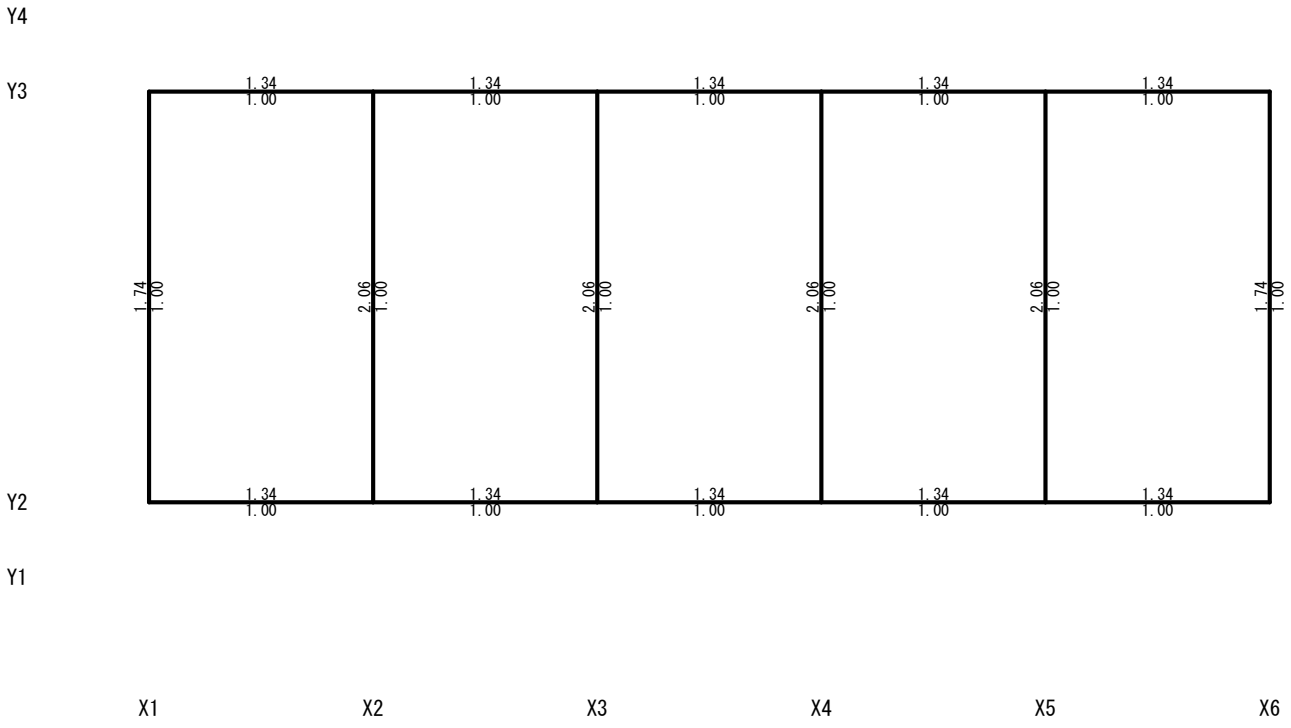

6F 層 (S=1/202)

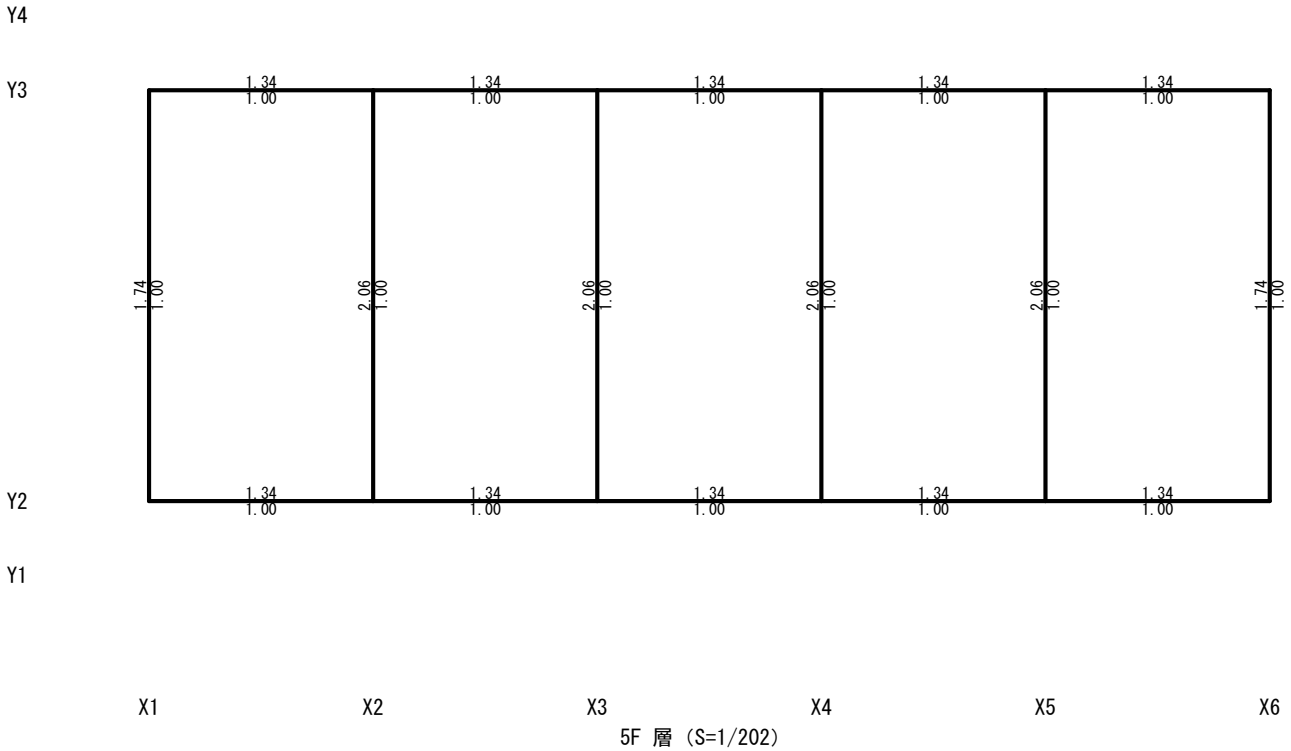

5F 層 (S=1/202)

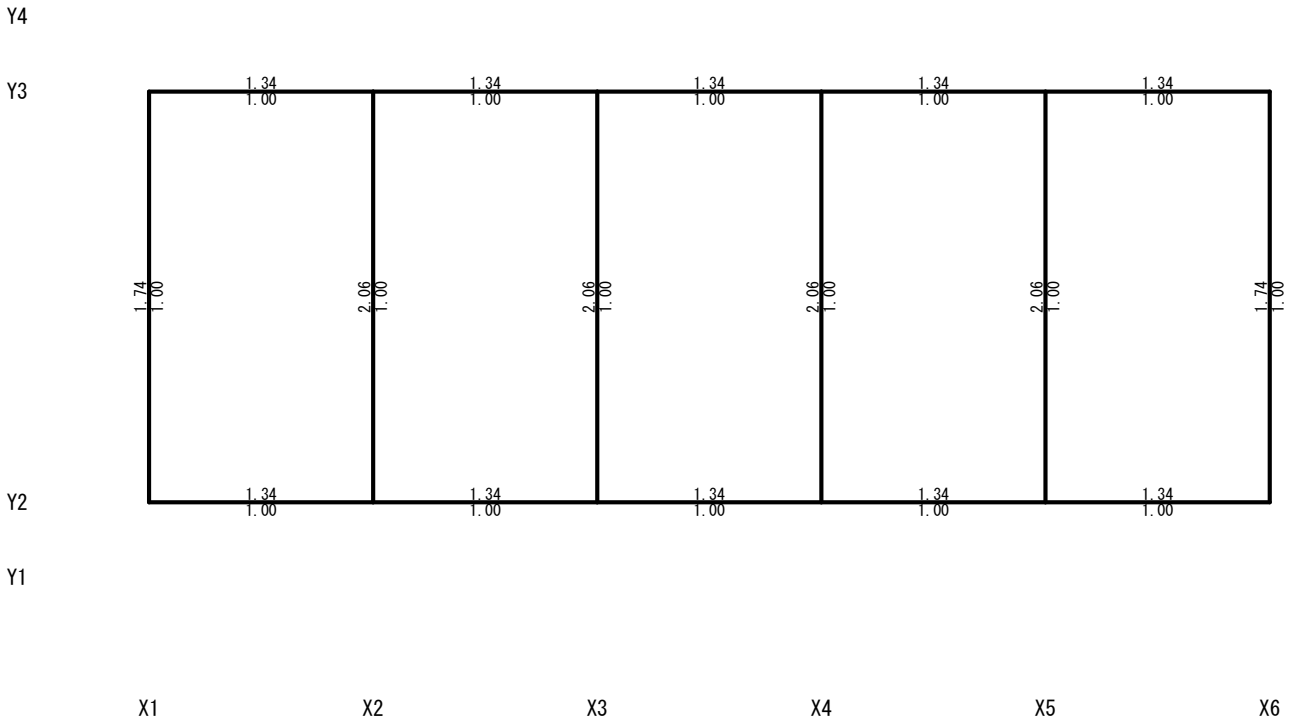

4F 層 (S=1/202)

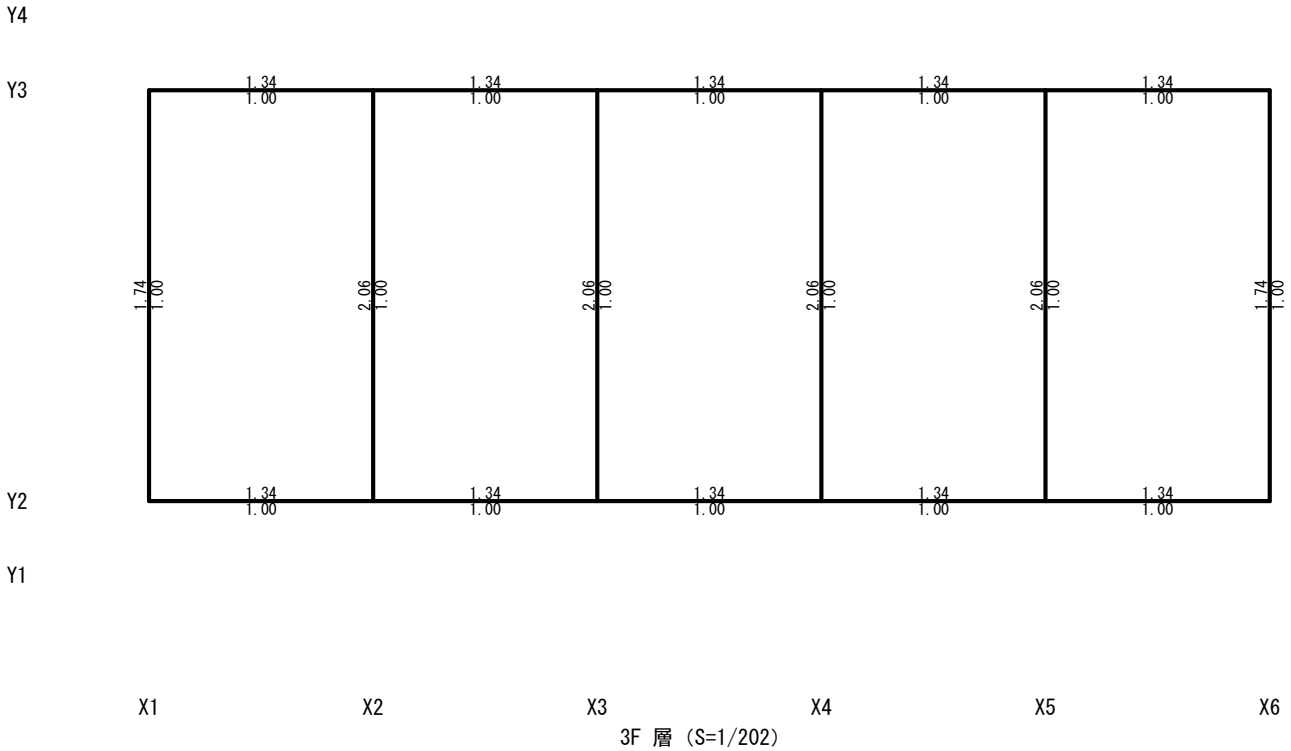

3F 層 (S=1/202)

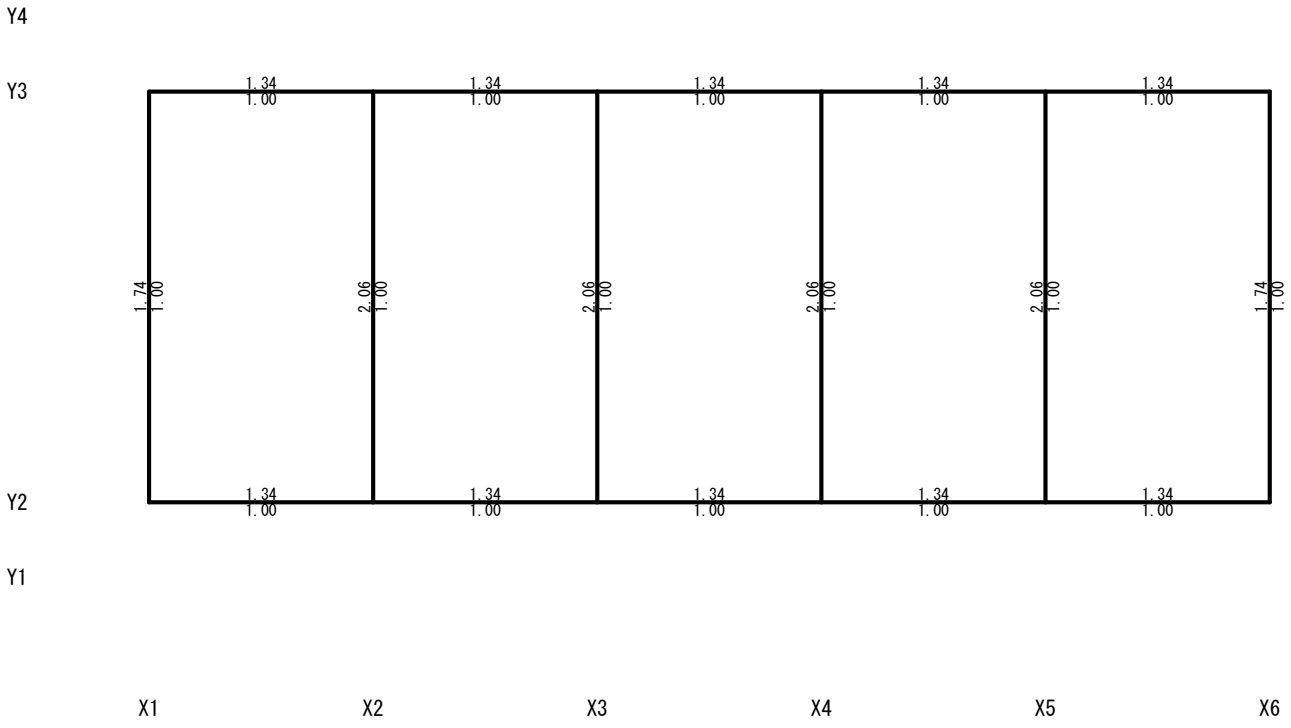

2F 層 (S=1/202)

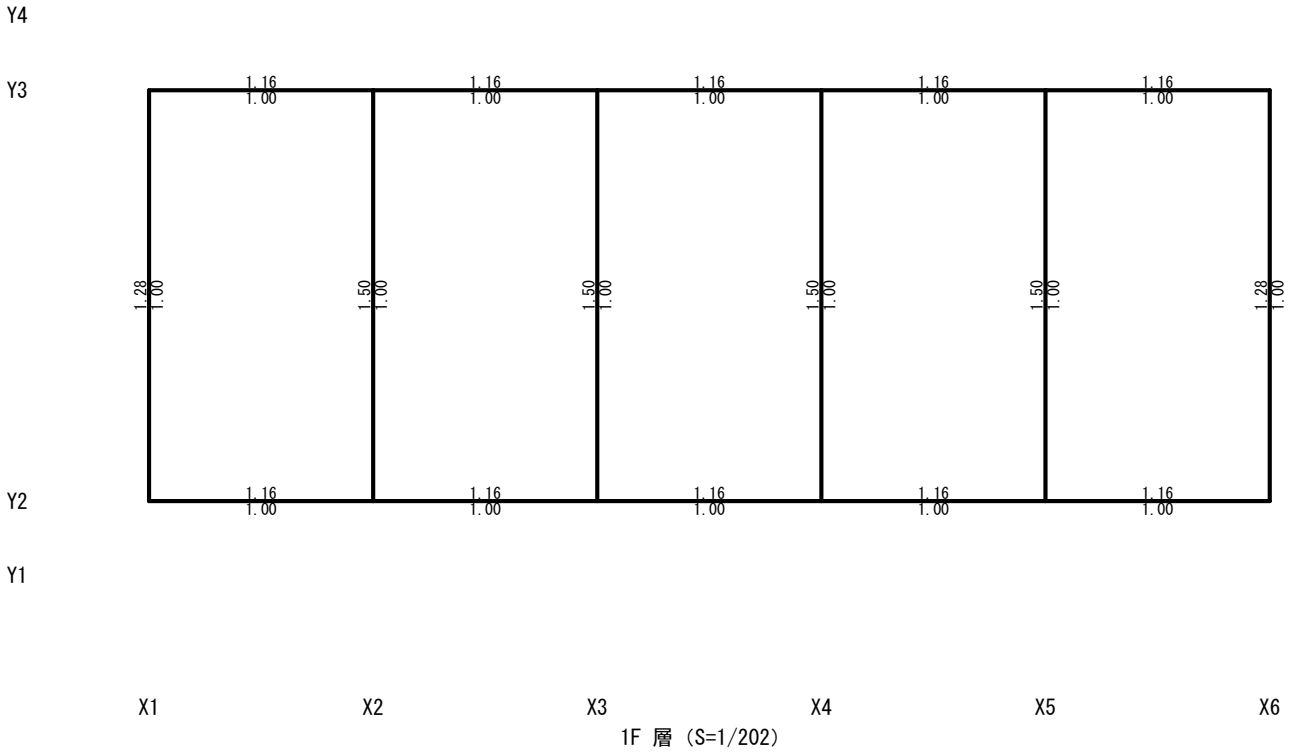

1F 層 (S=1/202)

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ

14F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	23061.4	0.0	0.0
Y3						5775.9	5775.9
Y2						5775.9	5775.9
Y1						0.0	0.0

13F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	33600.8	0.0	0.0
Y3						7154.4	7154.4
Y2						7154.4	7154.4
Y1						0.0	0.0

12F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	41997.6	0.0	0.0
Y3						7823.0	7823.0
Y2						7823.0	7823.0
Y1						0.0	0.0

11F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	49548.9	0.0	0.0
Y3						8984.8	8984.8
Y2						8984.8	8984.8
Y1						0.0	0.0

10F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	60945.0	0.0	0.0
Y3						10611.4	10611.4
Y2						10611.4	10611.4
Y1						0.0	0.0

9F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	69499.9	0.0	0.0
Y3						11343.1	11343.1
Y2						11343.1	11343.1
Y1						0.0	0.0

8F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	77750.5	0.0	0.0
Y3						11806.4	11806.4
Y2						11806.4	11806.4
Y1						0.0	0.0

7F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	86834.4	0.0	0.0
Y3						12215.2	12215.2
Y2						12215.2	12215.2
Y1						0.0	0.0

6F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	97555.5	0.0	0.0
Y3						12718.4	12718.4
Y2						12718.4	12718.4
Y1						0.0	0.0

5F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	112571.5	0.0	0.0
Y3						13234.1	13234.1
Y2						13234.1	13234.1
Y1						0.0	0.0

4F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	129371.7	0.0	0.0
Y3						13496.0	13496.0
Y2						13496.0	13496.0
Y1						0.0	0.0

3F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	153051.6	0.0	0.0
Y3						13940.9	13940.9
Y2						13940.9	13940.9
Y1						0.0	0.0

2F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	190730.8	0.0	0.0
Y3						15440.1	15440.1
Y2						15440.1	15440.1
Y1						0.0	0.0

1F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	205945.4	0.0	0.0
Y3						21359.8	21359.8
Y2						21359.8	21359.8
Y1						0.0	0.0

14F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	23061.4	3314.0	3314.0
X2						2600.6	2600.6
X3						2450.6	2450.6
X4						2450.6	2450.6
X5						2600.6	2600.6
X6						3314.0	3314.0

13F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	33600.8	4614.3	4614.3
X2						4740.9	4740.9
X3						4597.4	4597.4
X4						4597.4	4597.4
X5						4740.9	4740.9
X6						4614.3	4614.3

12F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	41997.6	5700.0	5700.0
X2						6466.6	6466.6
X3						6325.7	6325.7
X4						6325.7	6325.7
X5						6466.6	6466.6
X6						5700.0	5700.0

11F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	49548.9	6638.3	6638.3
X2						7925.6	7925.6
X3						7785.6	7785.6
X4						7785.6	7785.6
X5						7925.6	7925.6
X6						6638.3	6638.3

10F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	60945.0	8262.6	8262.6
X2						9653.5	9653.5
X3						9469.7	9469.7
X4						9469.7	9469.7
X5						9653.5	9653.5
X6						8262.6	8262.6

9F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	69499.9	9412.6	9412.6
X2						11286.2	11286.2
X3						11094.2	11094.2
X4						11094.2	11094.2
X5						11286.2	11286.2
X6						9412.6	9412.6

8F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	77750.5	10500.5	10500.5
X2						12994.3	12994.3
X3						12802.3	12802.3
X4						12802.3	12802.3
X5						12994.3	12994.3
X6						10500.5	10500.5

7F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	86834.4	11691.5	11691.5
X2						14926.0	14926.0
X3						14735.3	14735.3
X4						14735.3	14735.3
X5						14926.0	14926.0
X6						11691.5	11691.5

6F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	97555.5	13103.5	13103.5
X2						17182.7	17182.7
X3						16995.1	16995.1
X4						16995.1	16995.1
X5						17182.7	17182.7
X6						13103.5	13103.5

5F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	112571.5	15181.6	15181.6
X2						20157.1	20157.1
X3						19961.0	19961.0
X4						19961.0	19961.0
X5						20157.1	20157.1
X6						15181.6	15181.6

4F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	129371.7	17404.9	17404.9
X2						23843.5	23843.5
X3						23657.8	23657.8
X4						23657.8	23657.8
X5						23843.5	23843.5
X6						17404.9	17404.9

3F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	153051.6	20469.3	20469.3
X2						29186.5	29186.5
X3						29018.1	29018.1
X4						29018.1	29018.1
X5						29186.5	29186.5
X6						20469.3	20469.3

2F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	190730.8	25289.4	25289.4
X2						37562.6	37562.6
X3						37421.4	37421.4
X4						37421.4	37421.4
X5						37562.6	37562.6
X6						25289.4	25289.4

1F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	205945.4	26723.5	26723.5
X2						40431.5	40431.5
X3						40377.0	40377.0
X4						40377.0	40377.0
X5						40431.5	40431.5
X6						26723.5	26723.5

A-2.2　部材応力図

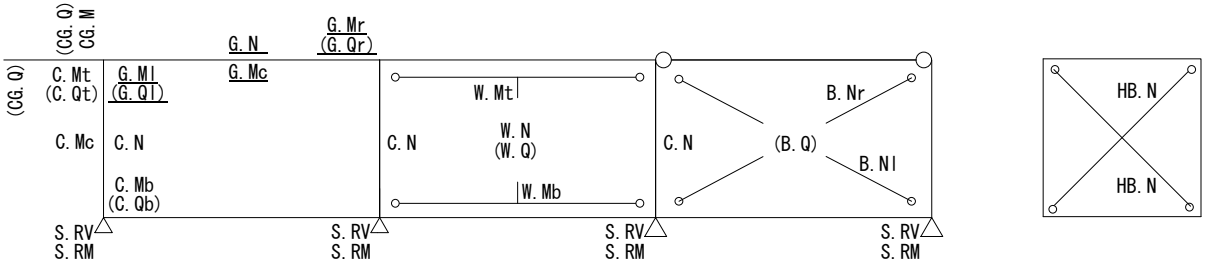

G.Ml	: はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mt	: 壁頭の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mr	: はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mb	: 壁脚の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mc	: はり中央の曲げモーメント ()付きはフェース間中央	(kN･m)	W.Q	: 壁のせん断力	(kN)
G.N	: はり軸力 (T:引張, C:圧縮)	(kN)	W.N	: 壁軸力 (T:引張, C:圧縮)	(kN)
G.Ql	: はり左端部 のせん断力	(kN)	B.Nr	: ブレースの右上り軸力 (T:引張, C:圧縮)	(kN)
G.Qr	: はり右端部のせん断力	(kN)	B.Nl	: ブレースの左上り軸力 (T:引張, C:圧縮)	(kN)
			B.Q	: ブレースのせん断力	(kN)
C.Mt	: 柱頭の曲げモーメント	(kN･m)			
C.Mc	: 柱中央の曲げモーメント	(kN･m)	HB.N	: 水平ブレースの部材軸力	(kN)
C.Mb	: 柱脚の曲げモーメント	(kN･m)			
C.N	: 柱軸力 (T:引張, C:圧縮)	(kN)	S.RV	: 鉛直方向支点反力 (■ :水平荷重時浮き上がり)	(kN)
C.Qt	: 柱頭のせん断力	(kN)			
C.Qb	: 柱脚のせん断力	(kN)	S.RM	: 支点反力曲げモーメント	(kN･m)
			○	: ピン接合	
CG.M	: 片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)			
CG.Q	; 片持ばりのせん断力	(kN)			

鉛直荷重（立体解析）

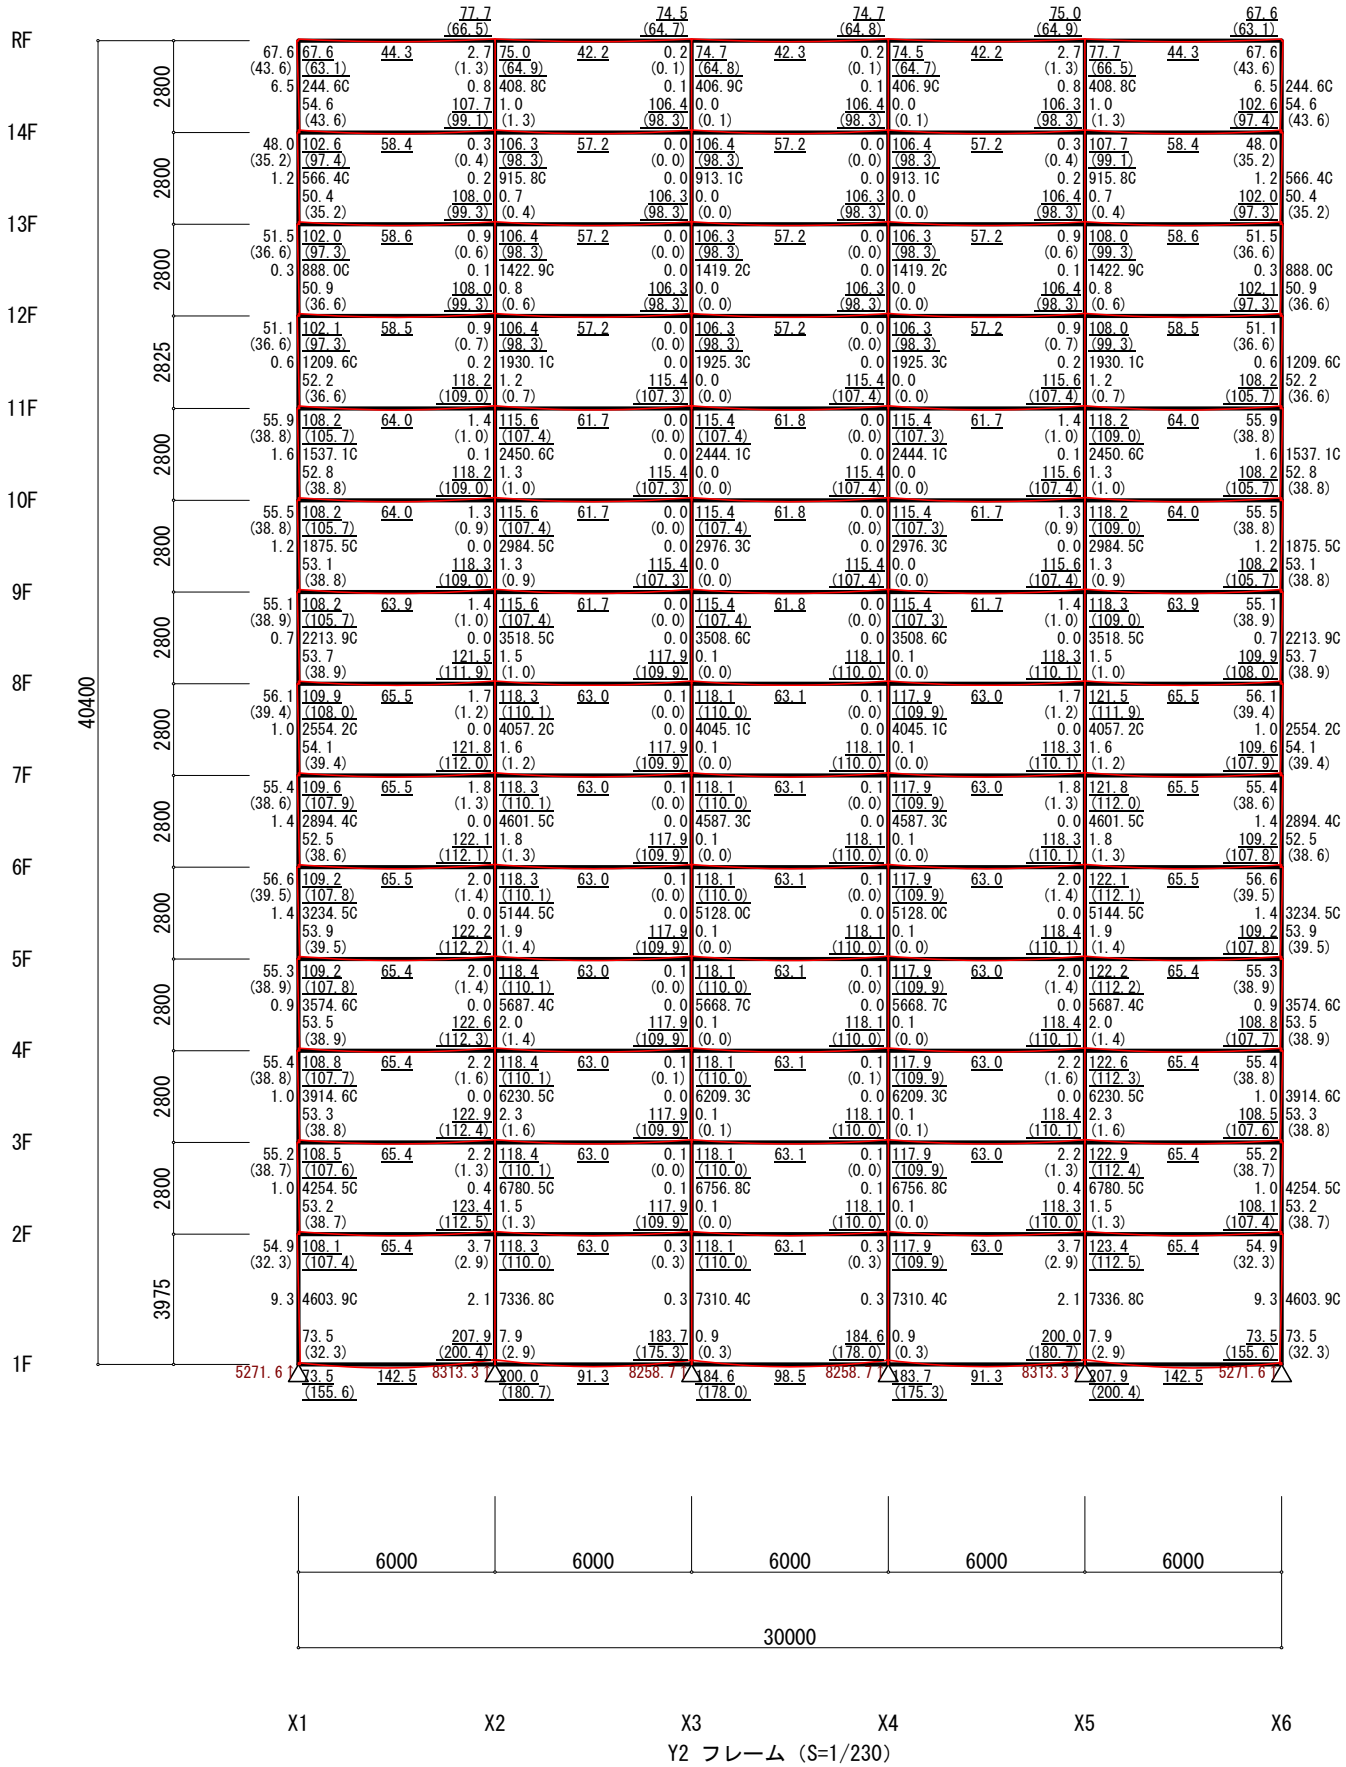
RF
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
2800
2825
3975
40400
6000
30000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y2 フレーム（S=1/230）

鉛直荷重（立体解析）

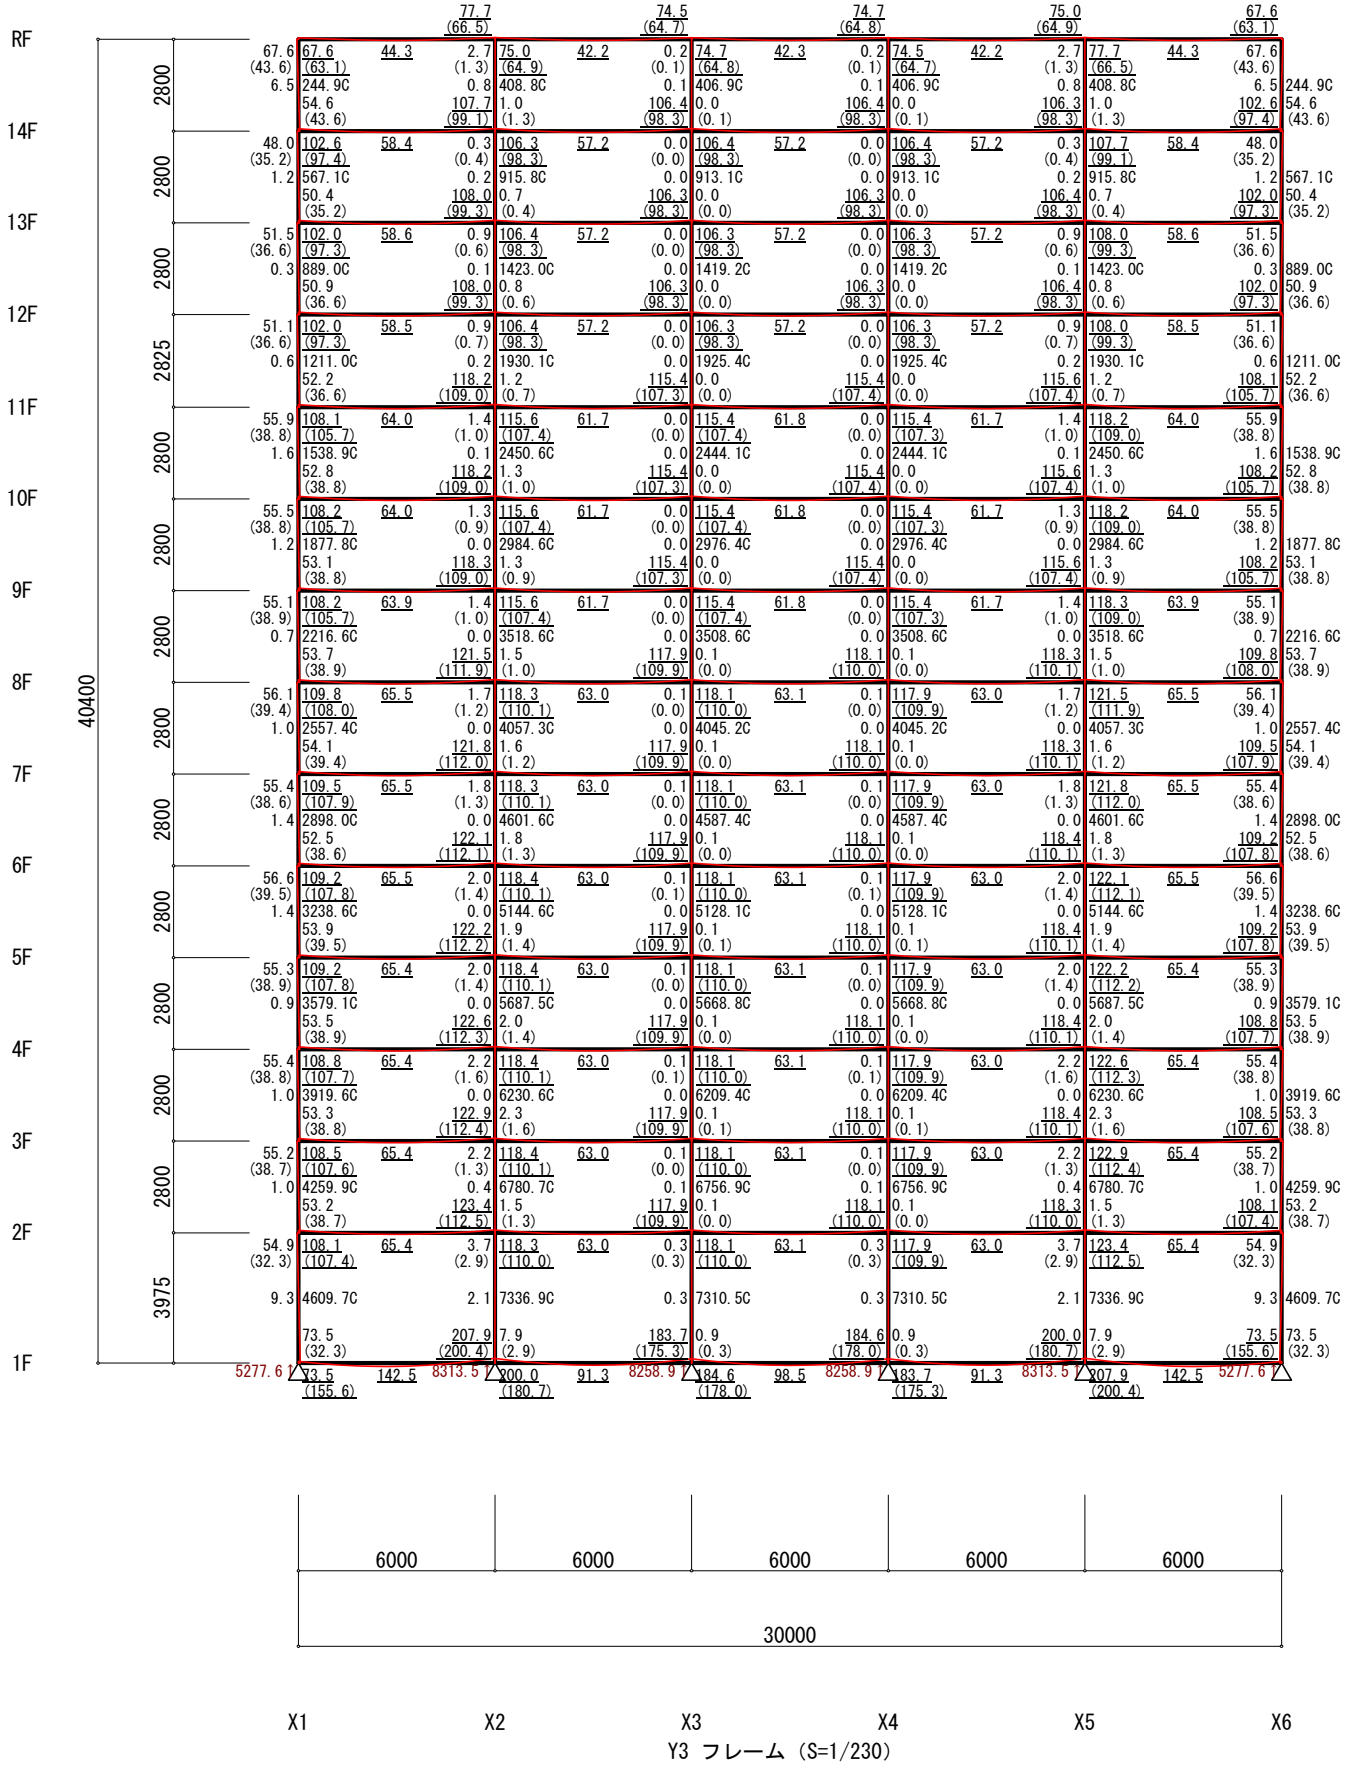
RF
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
2800
2800
2800
2825
2800
2800
2800
2800
2800
2800
3975
40400
6000
6000
6000
6000
6000
30000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y3 フレーム（S=1/230）

鉛直荷重（立体解析）

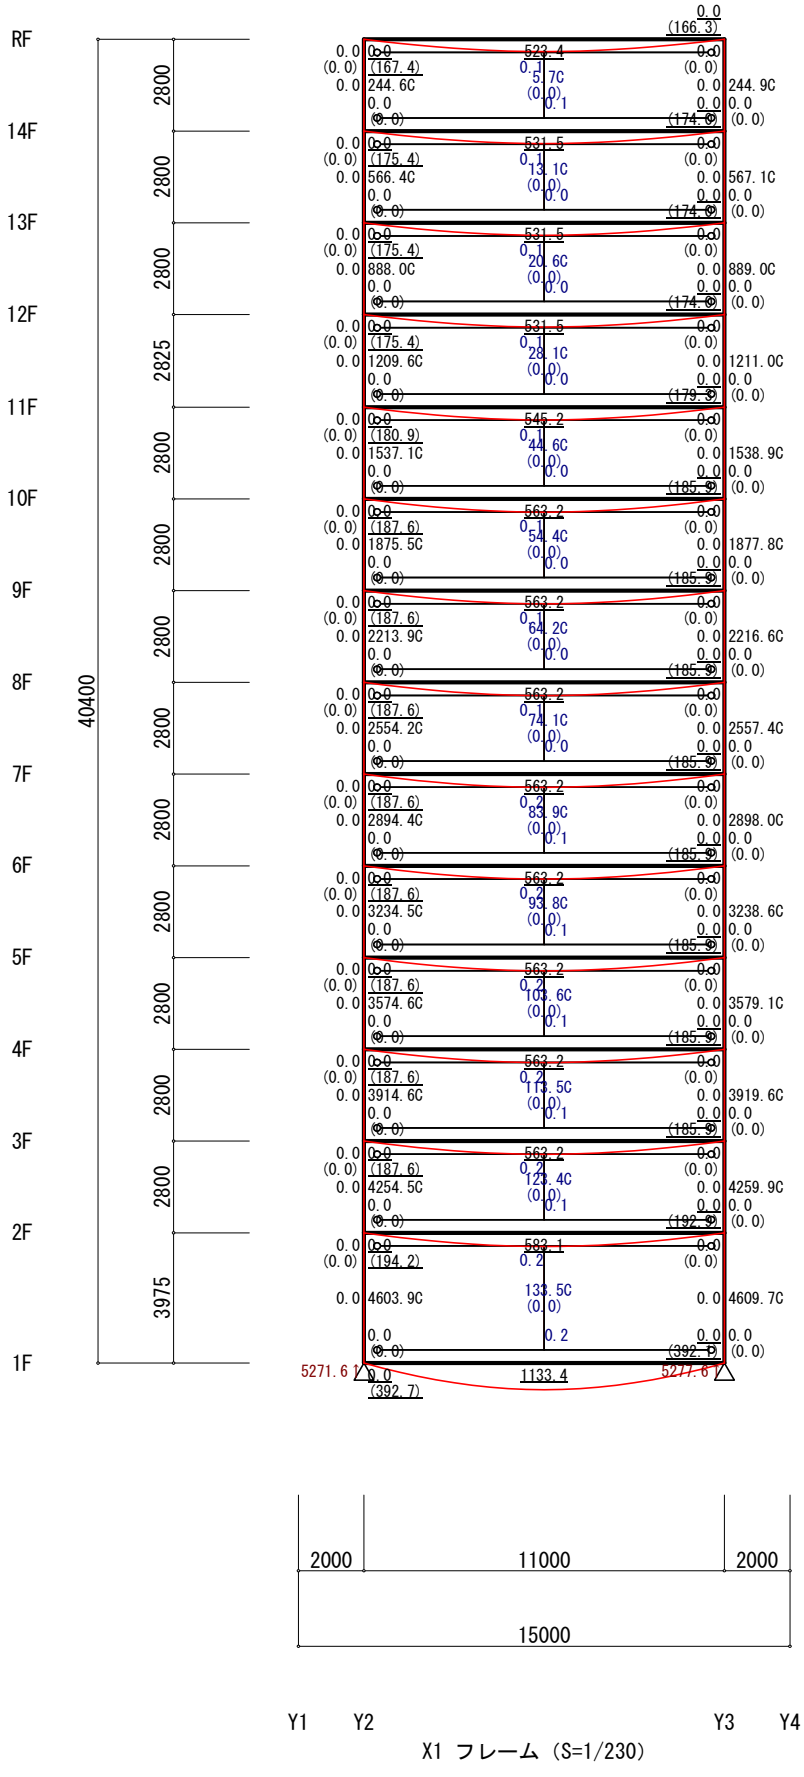

X1 フレーム（S=1/230）

鉛直荷重（立体解析）

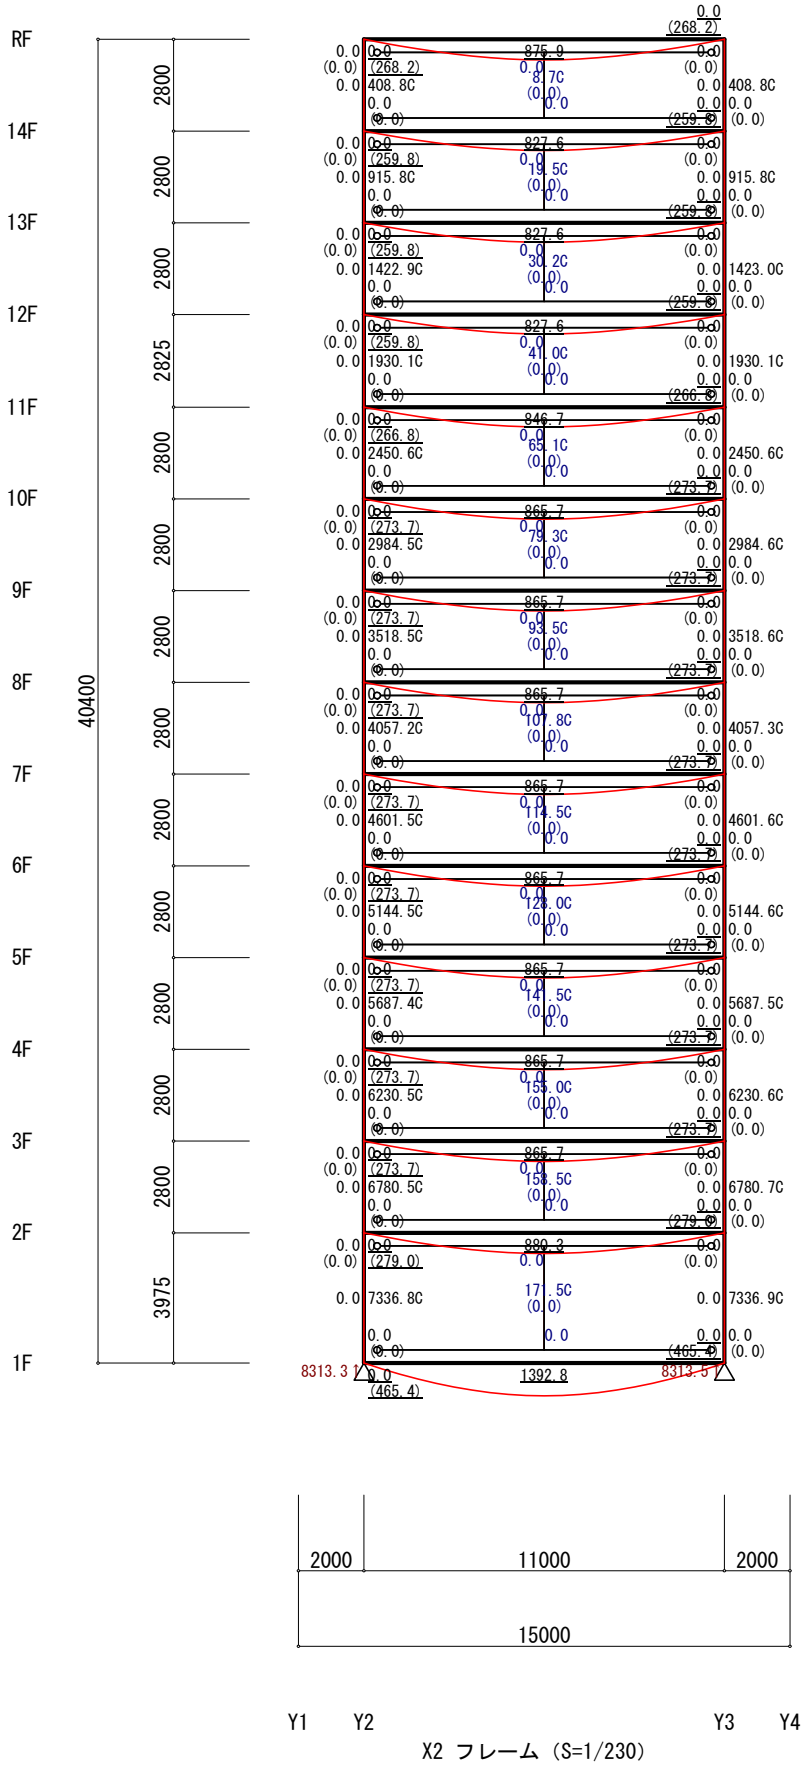

X2 フレーム（S=1/230）

鉛直荷重（立体解析）

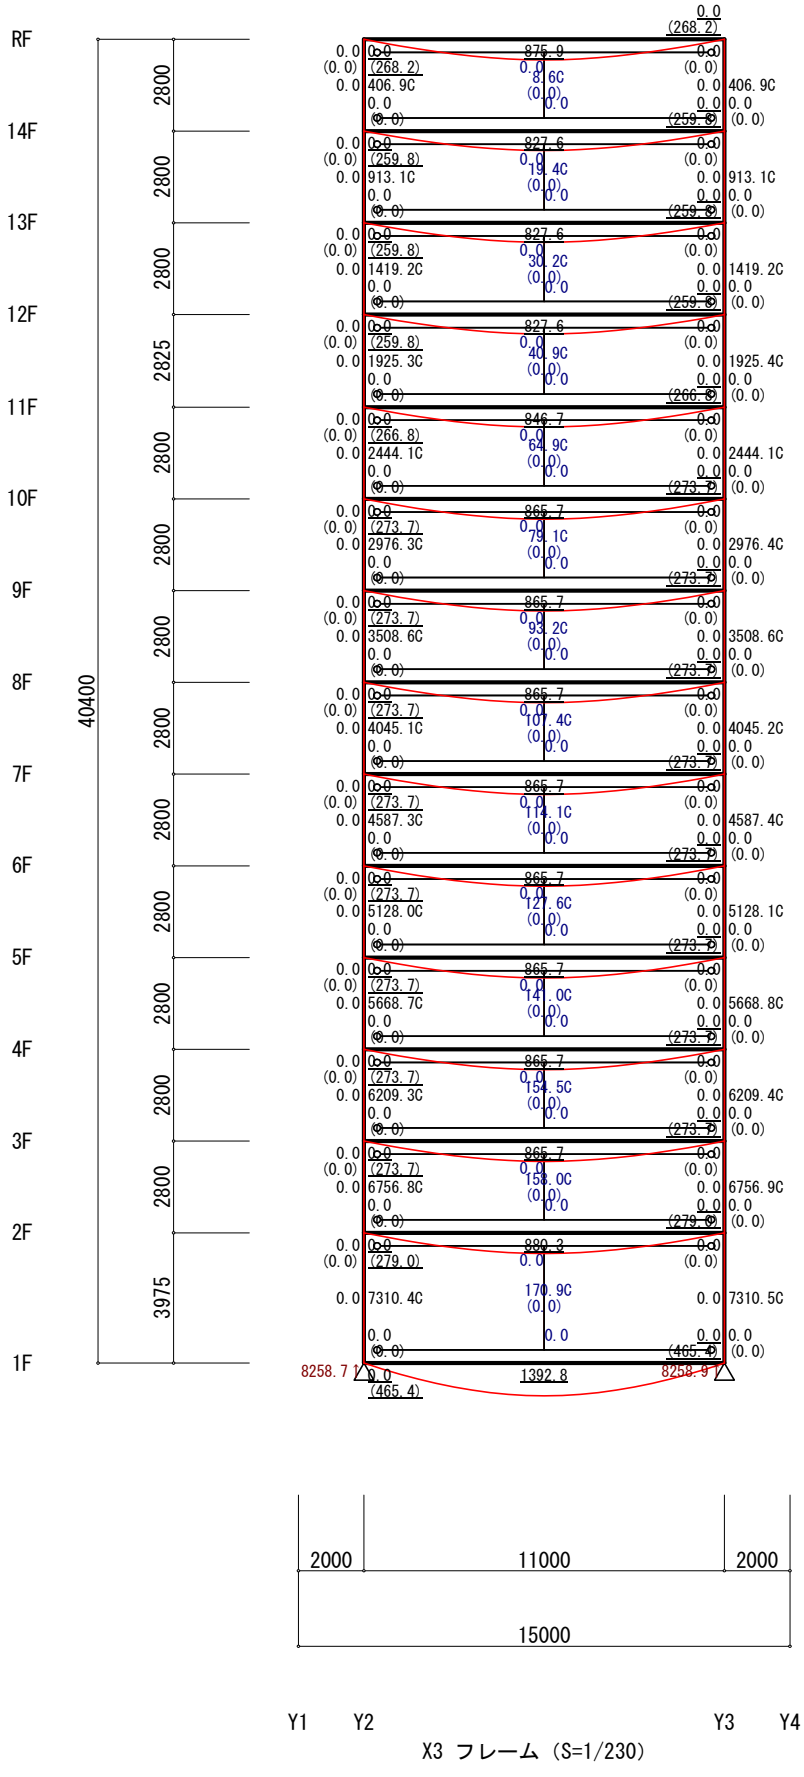

X3 フレーム（S=1/230）

鉛直荷重（立体解析）

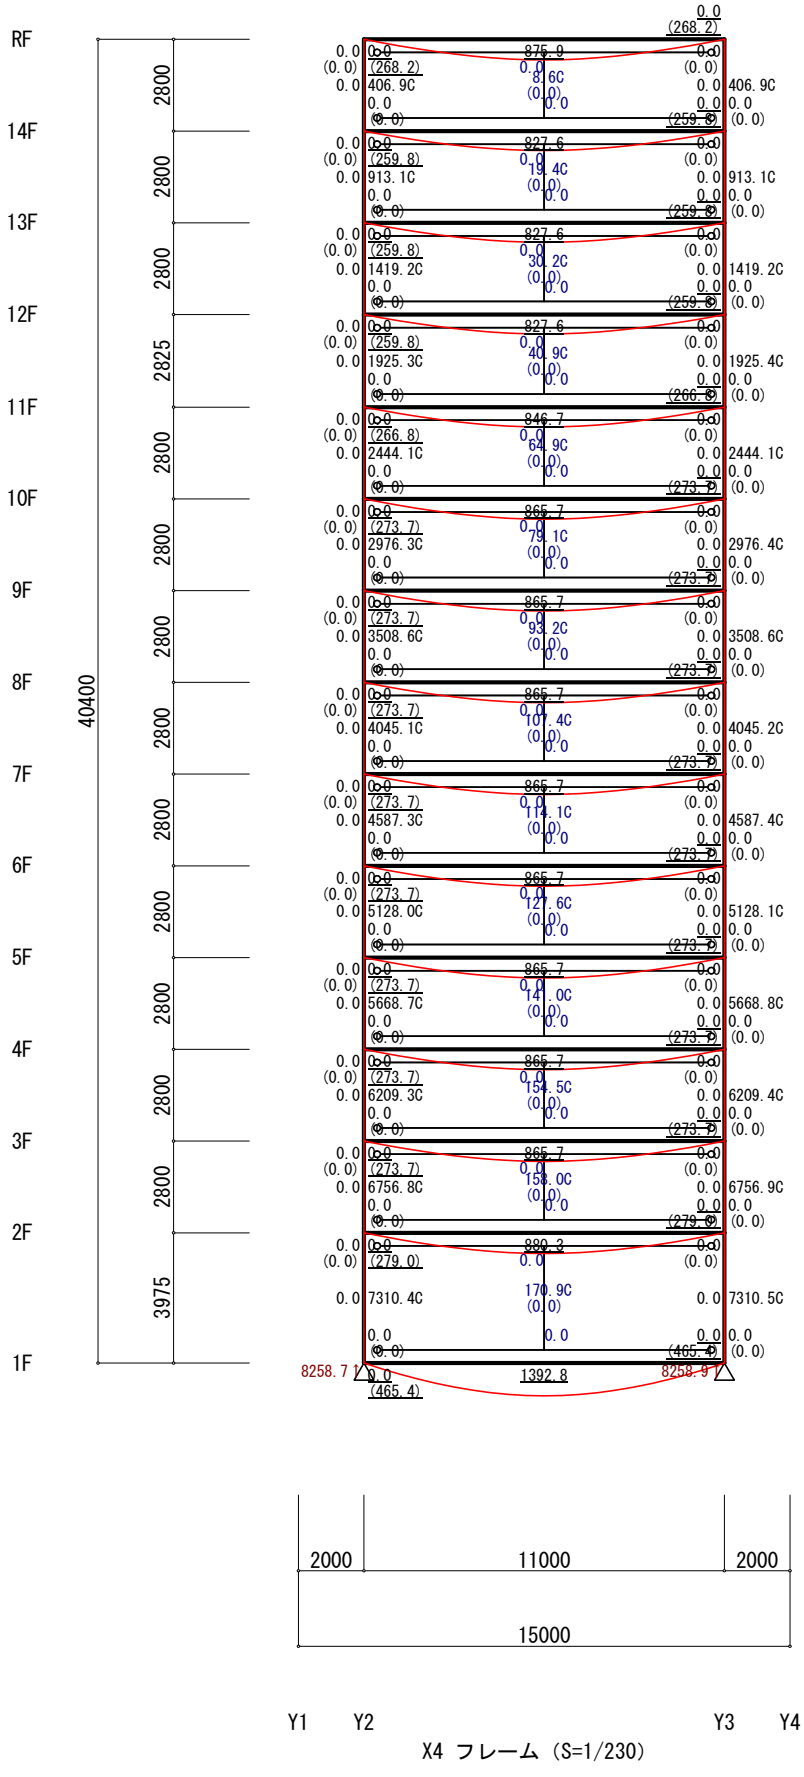

X4 フレーム（S=1/230）

鉛直荷重（立体解析）

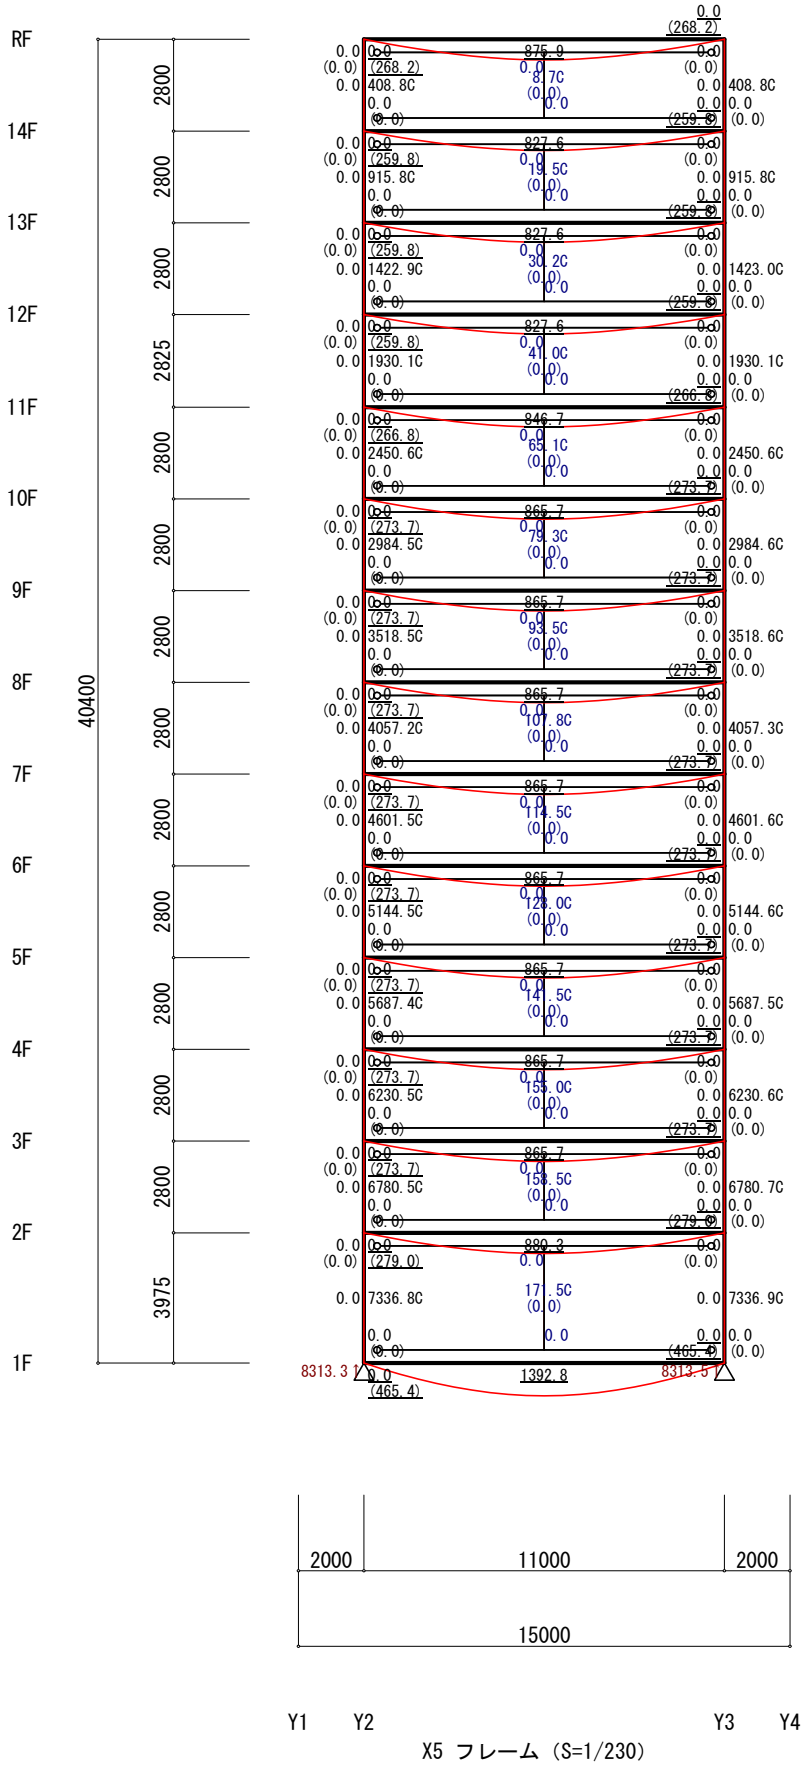

X5 フレーム（S=1/230）

鉛直荷重（立体解析）

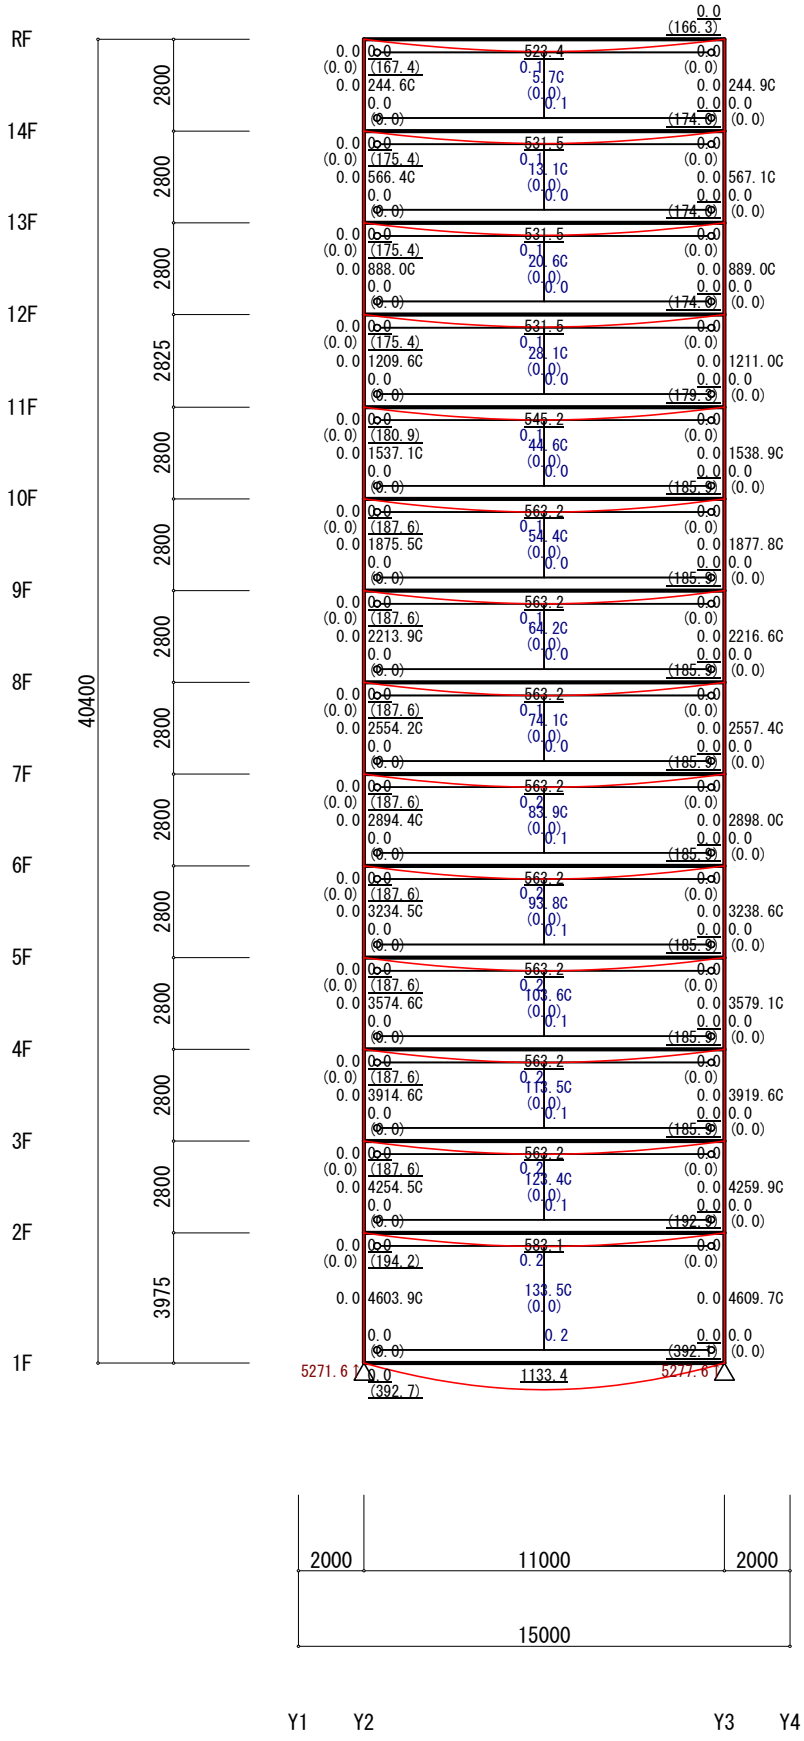

X6 フレーム（S=1/230）

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

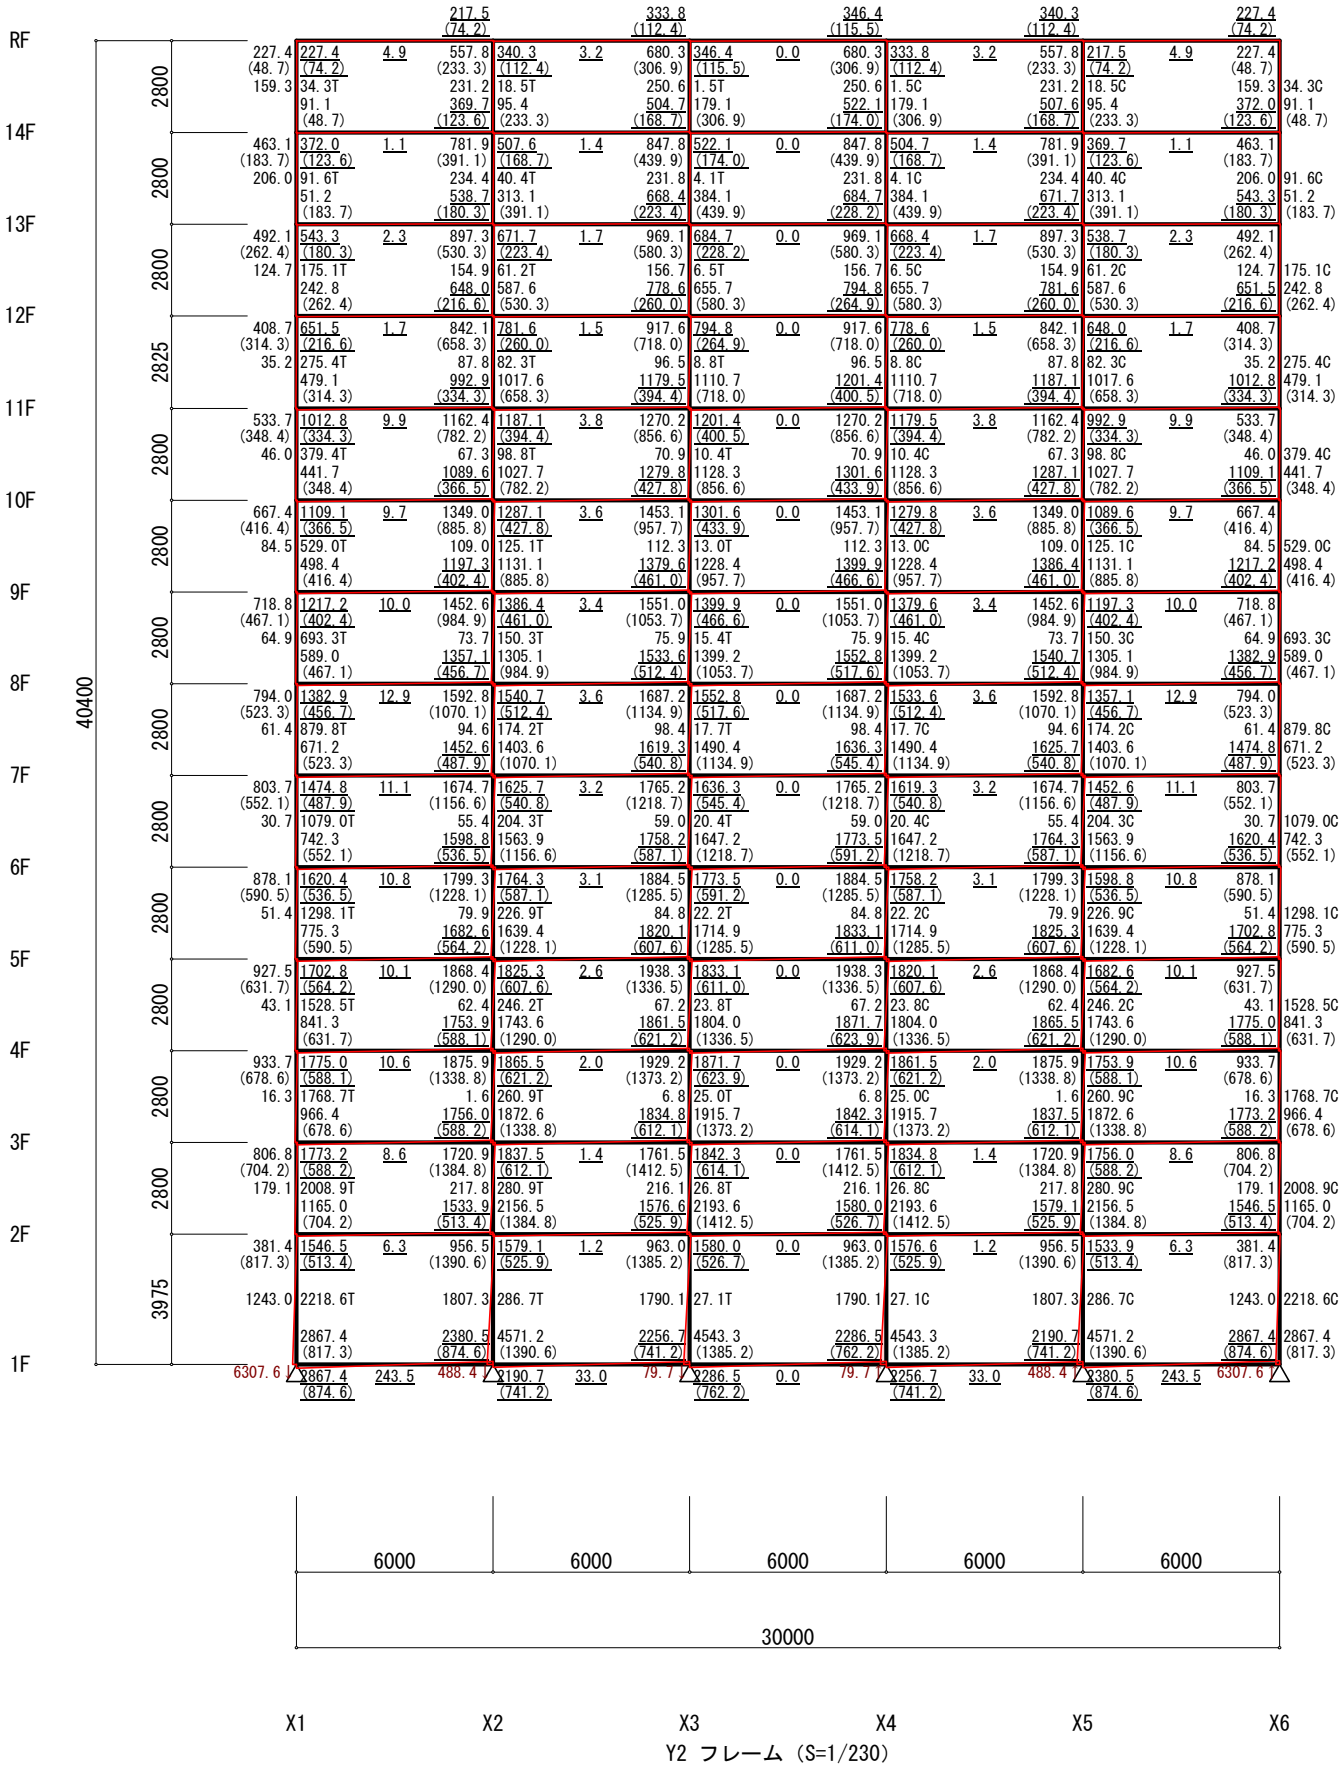

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

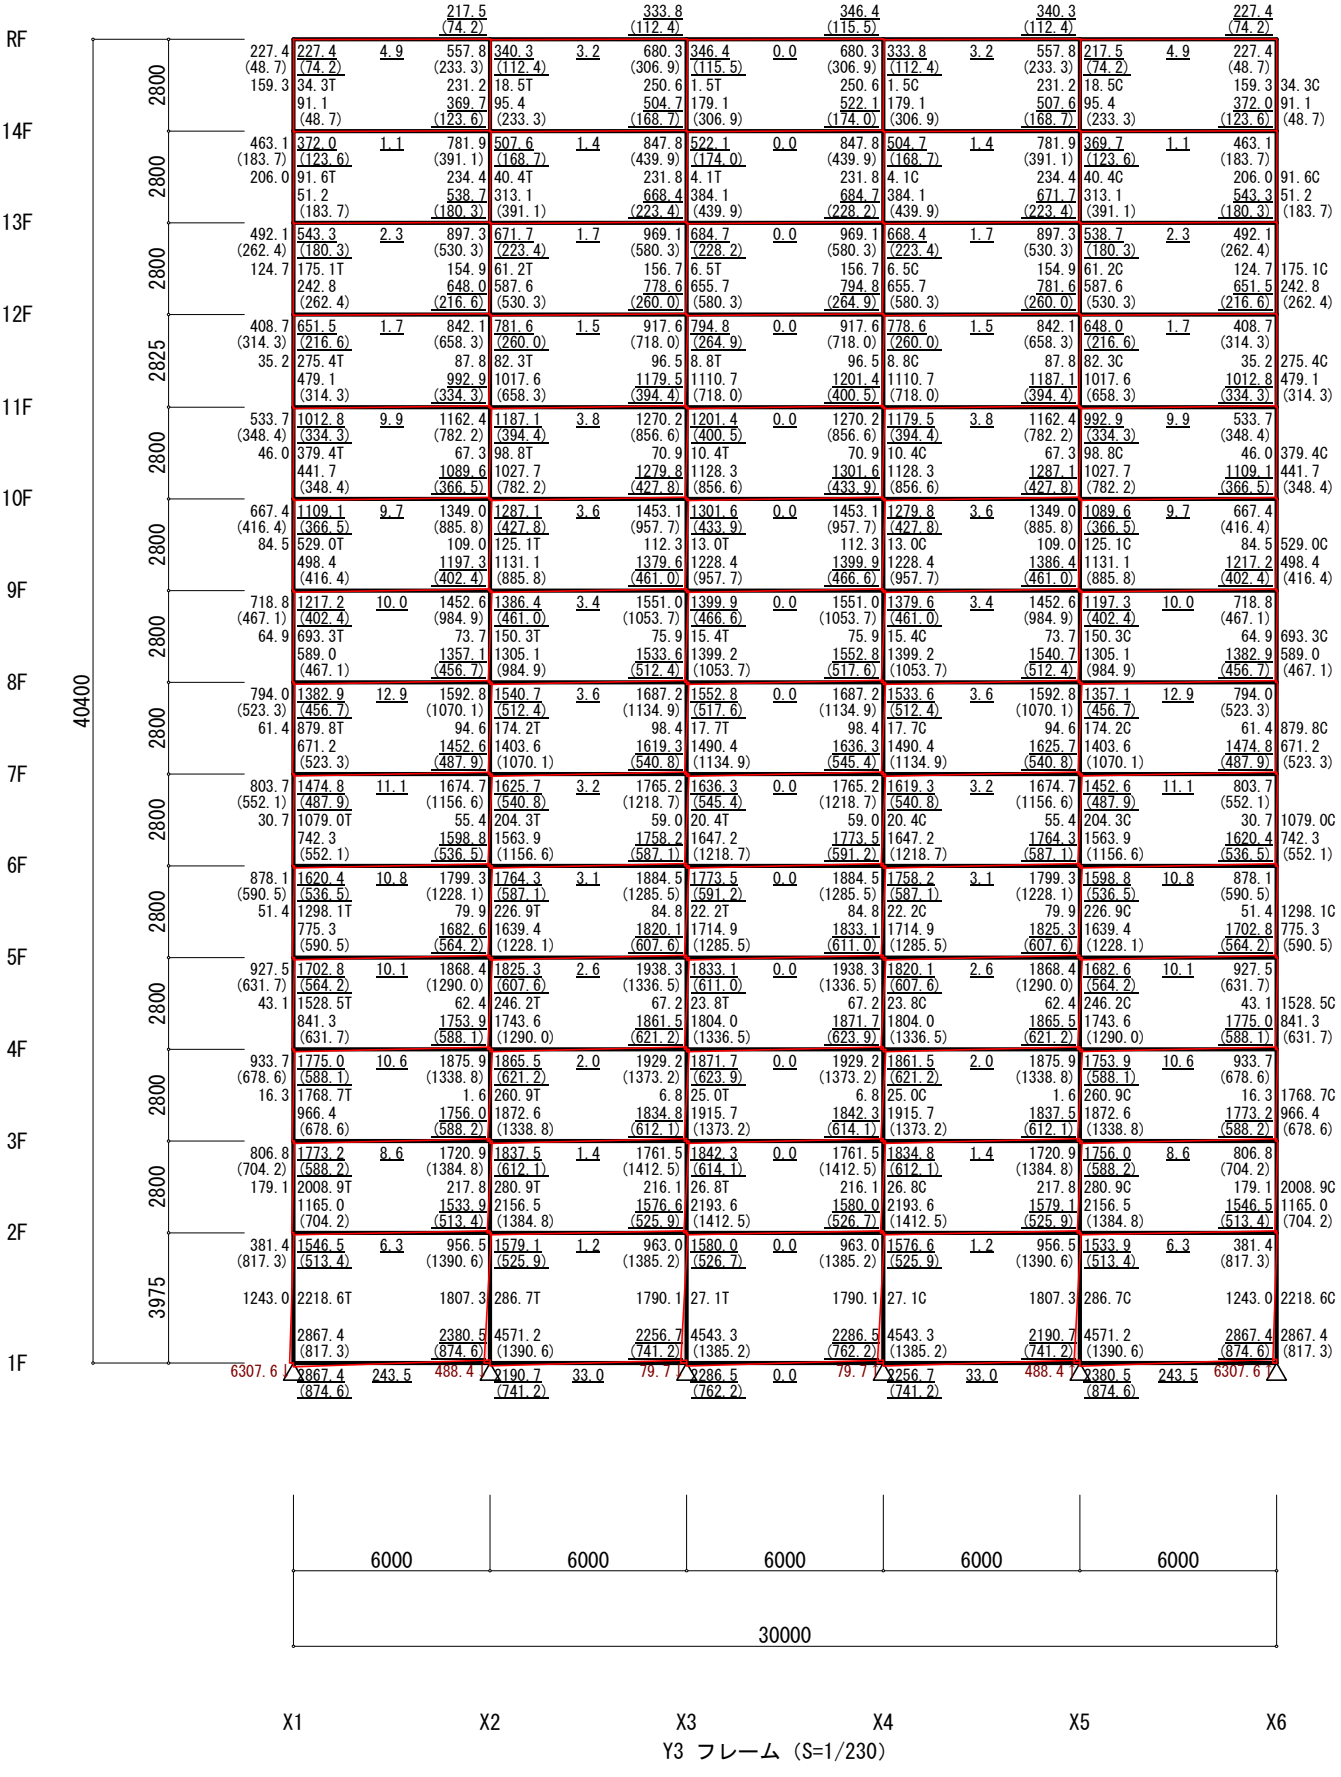

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

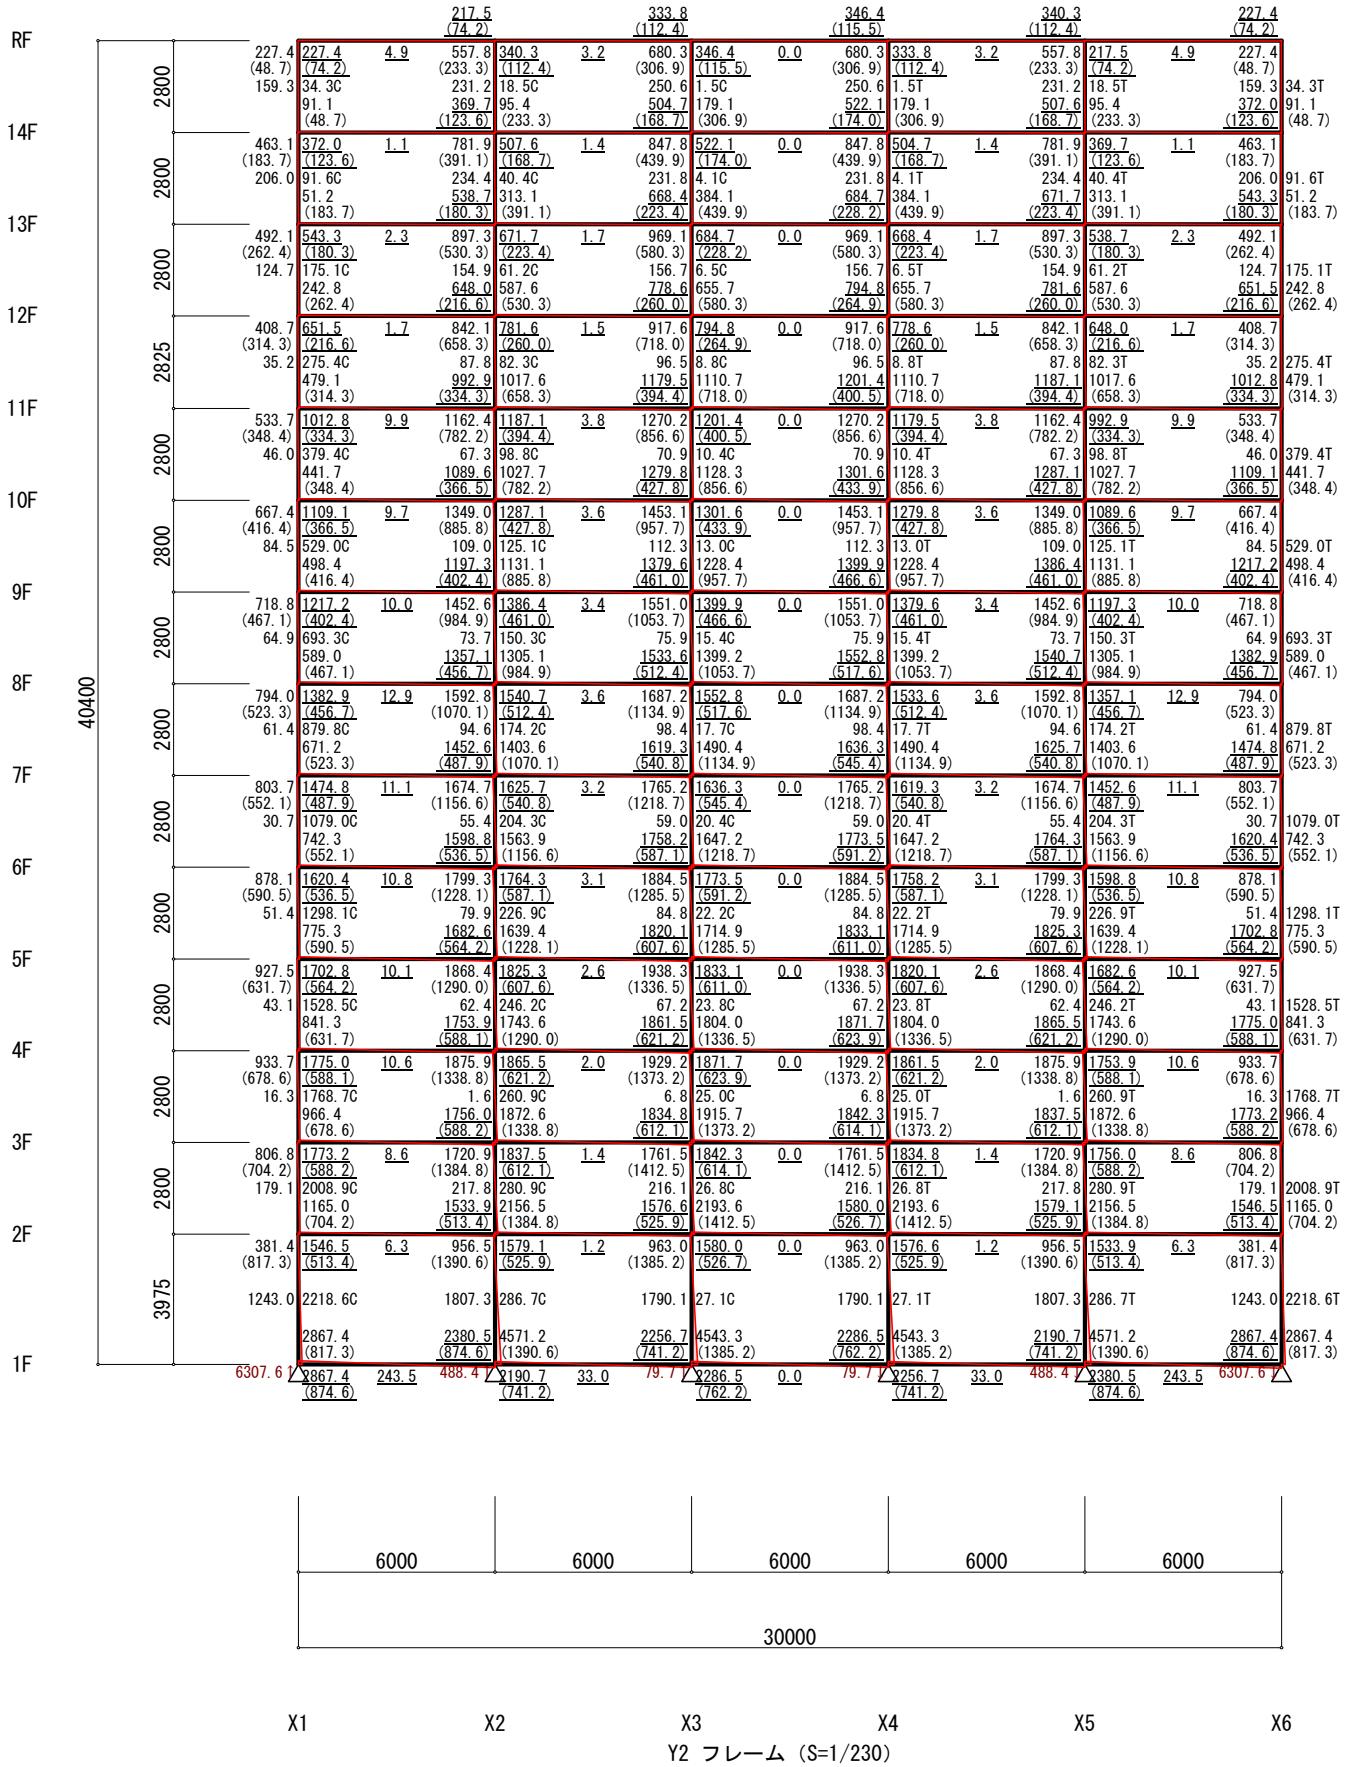

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

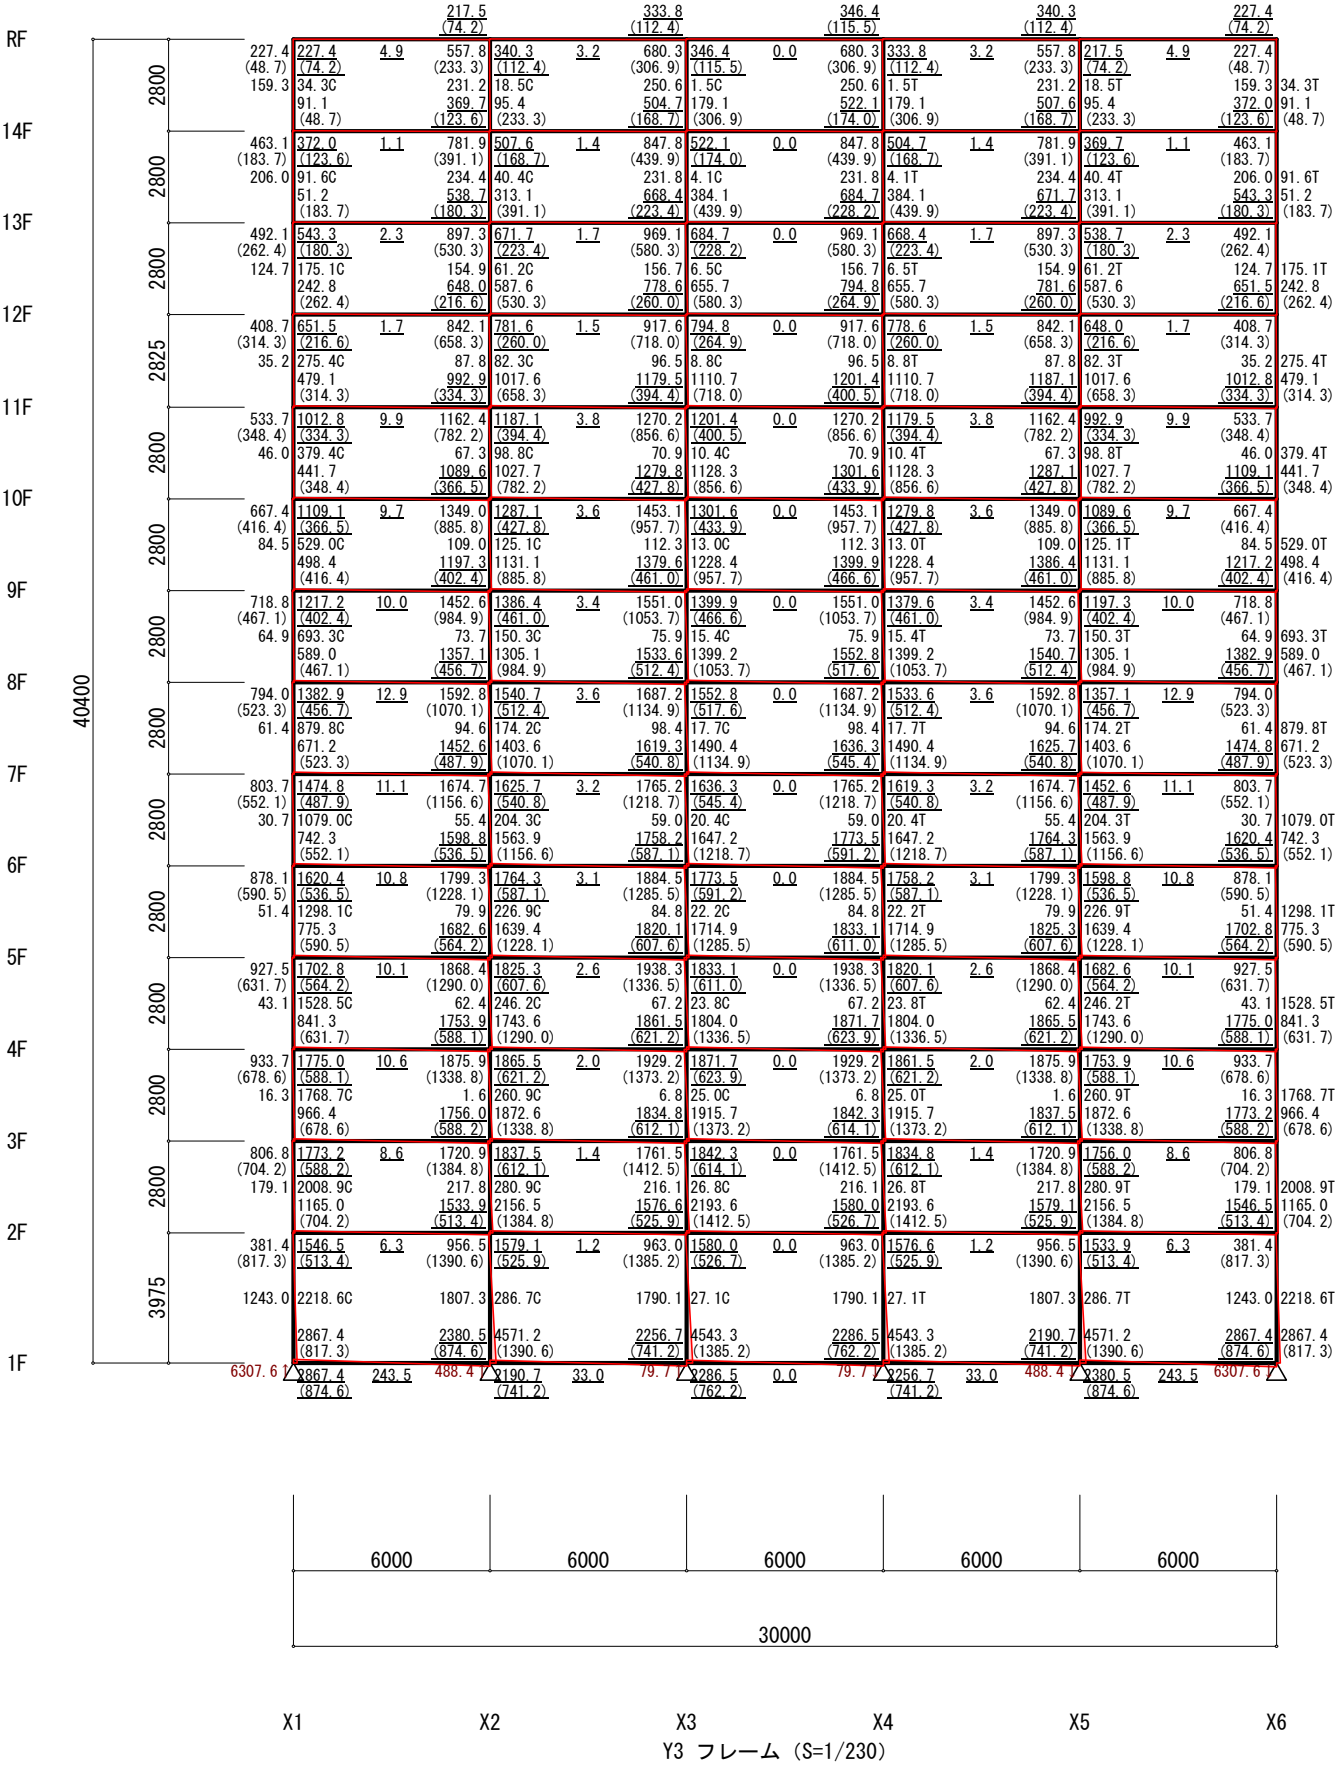

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

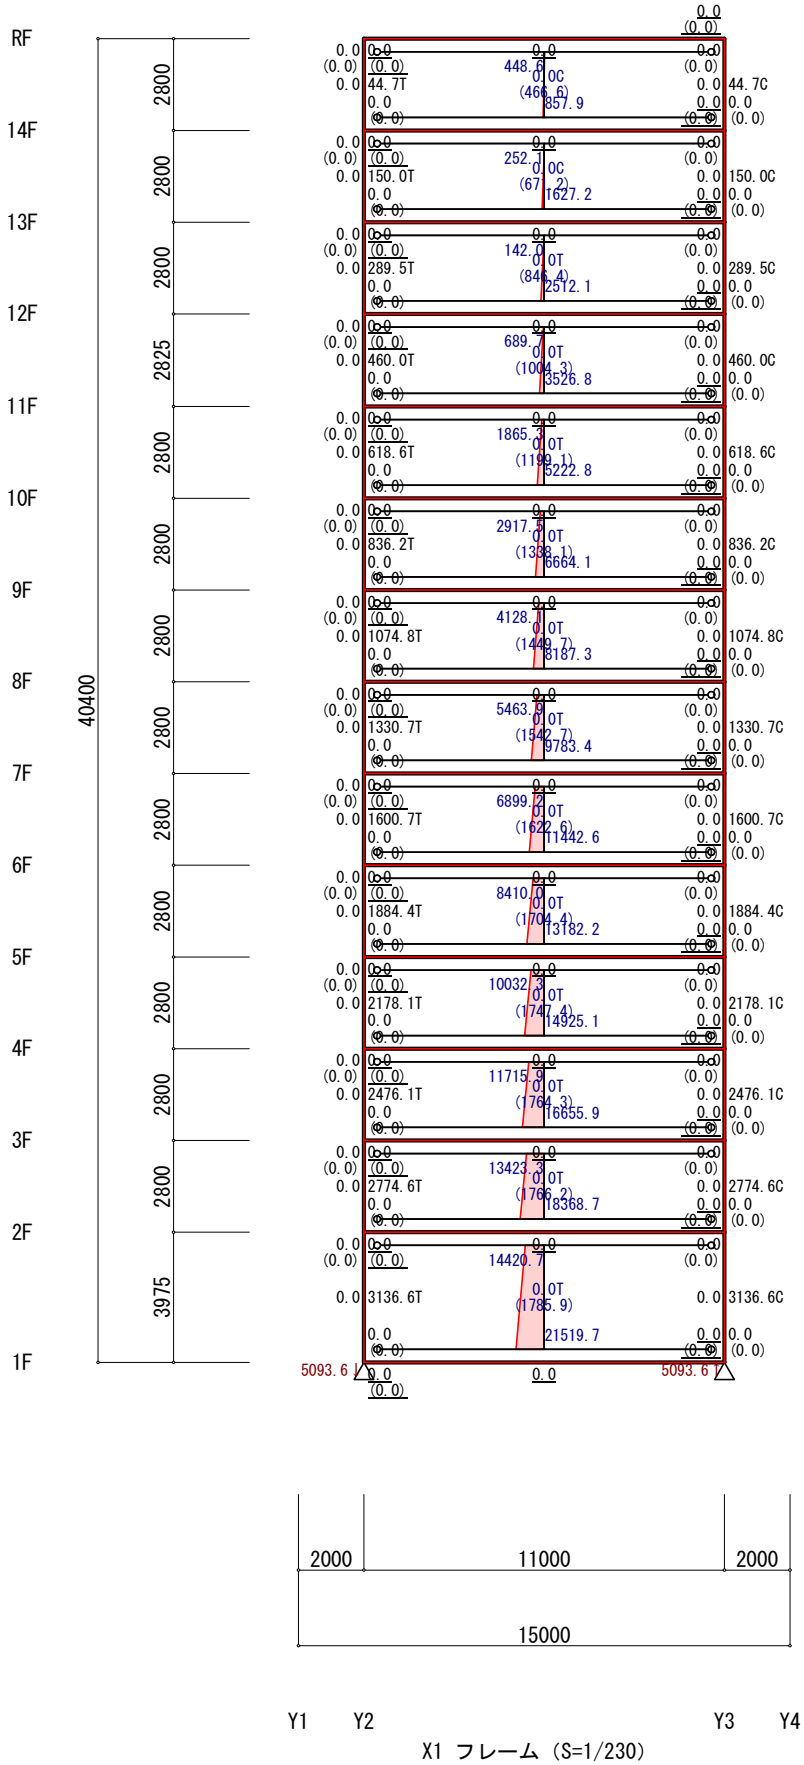

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

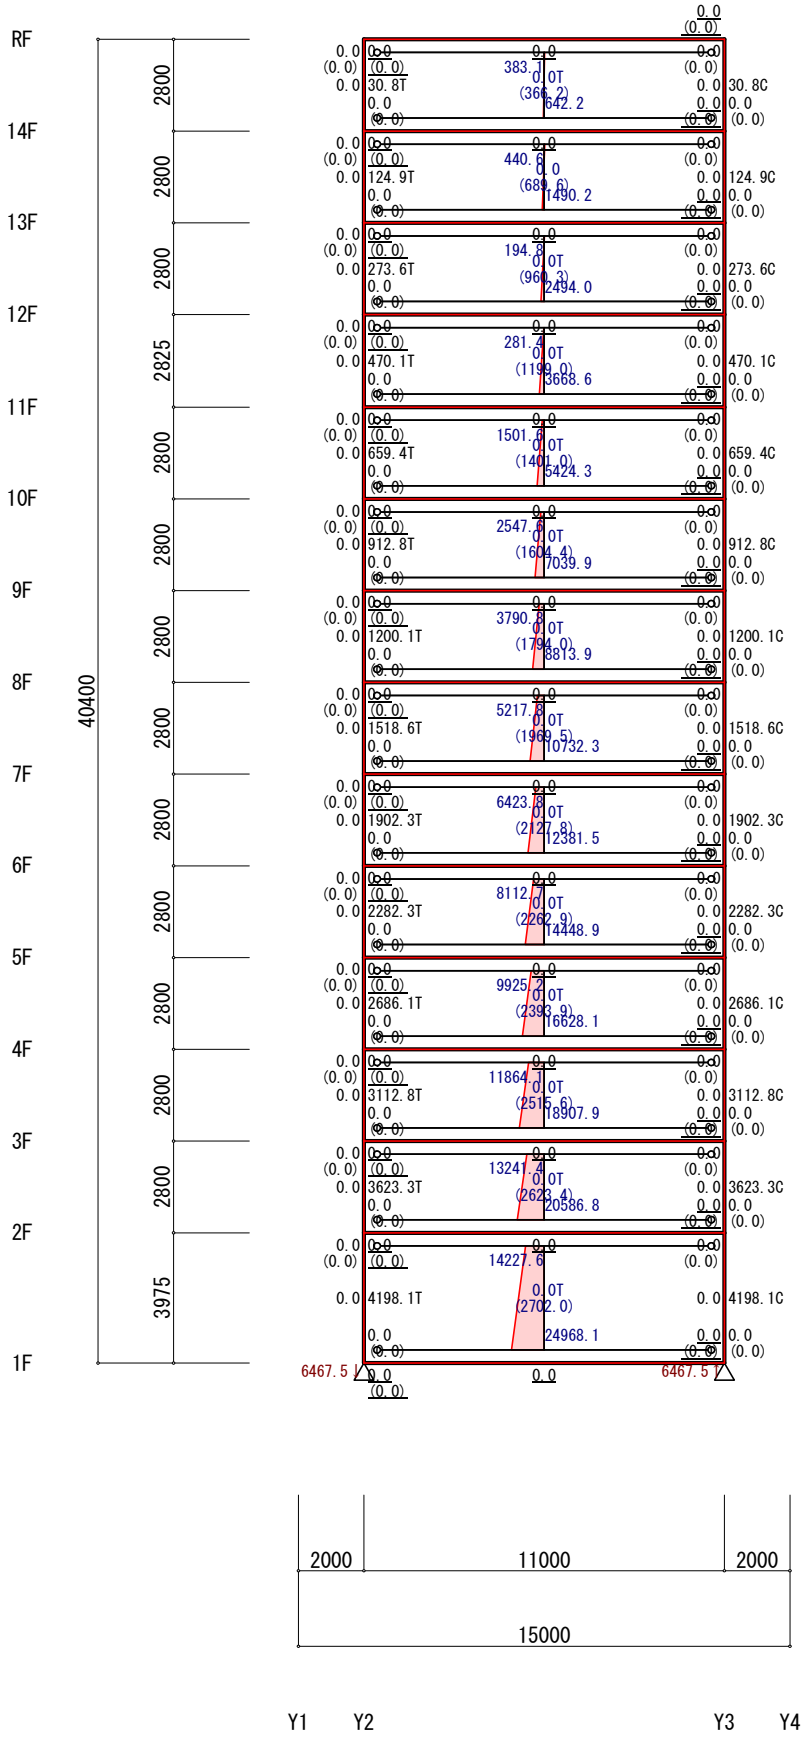

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

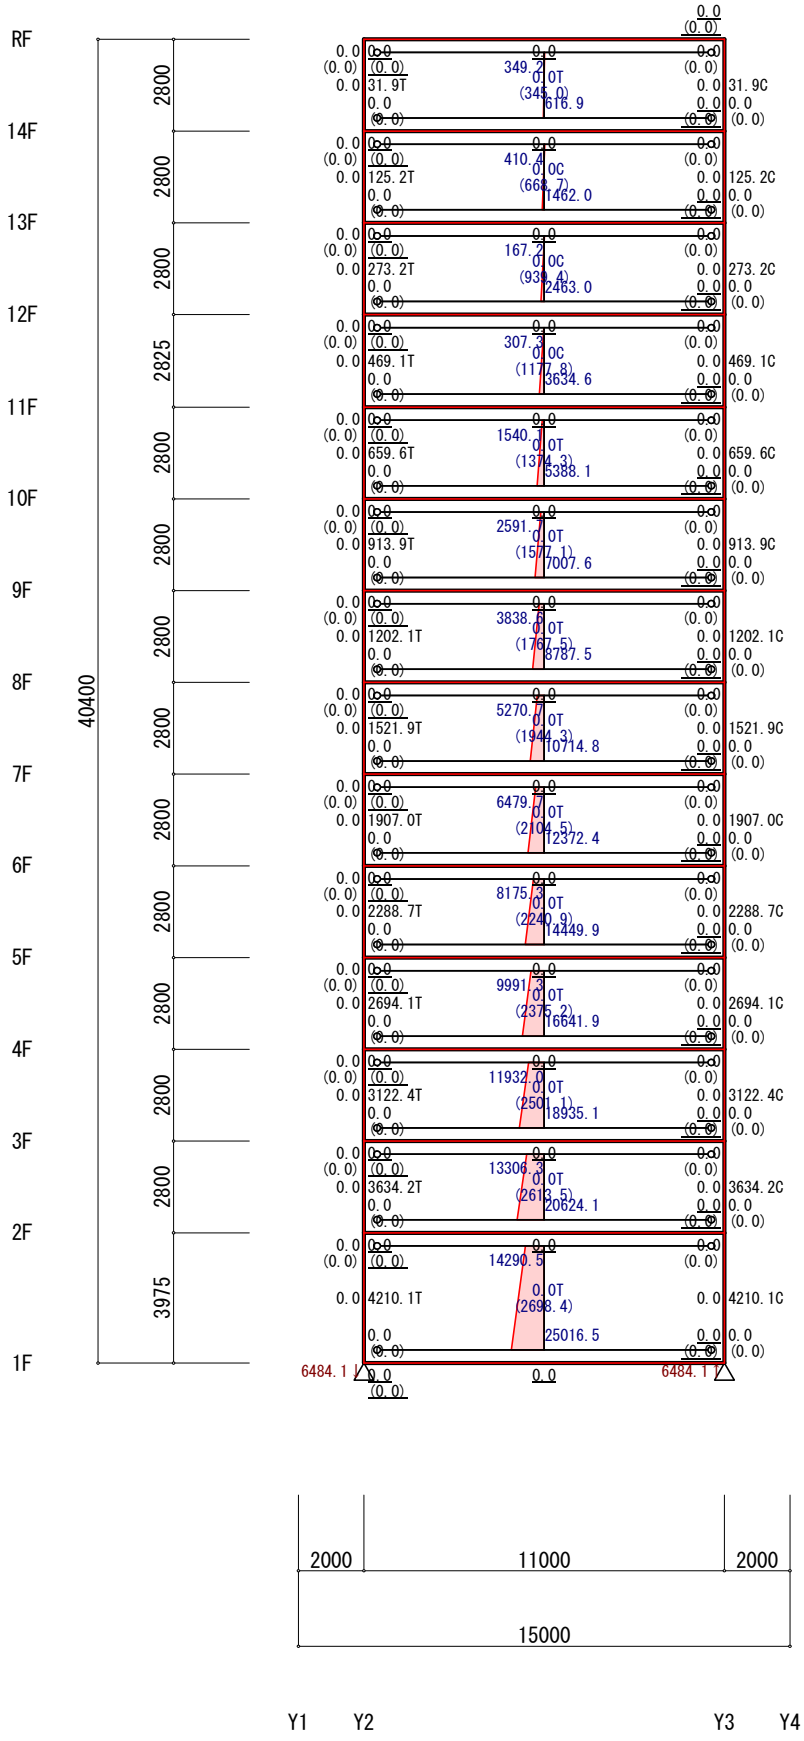

X3 フレーム（S=1/230）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

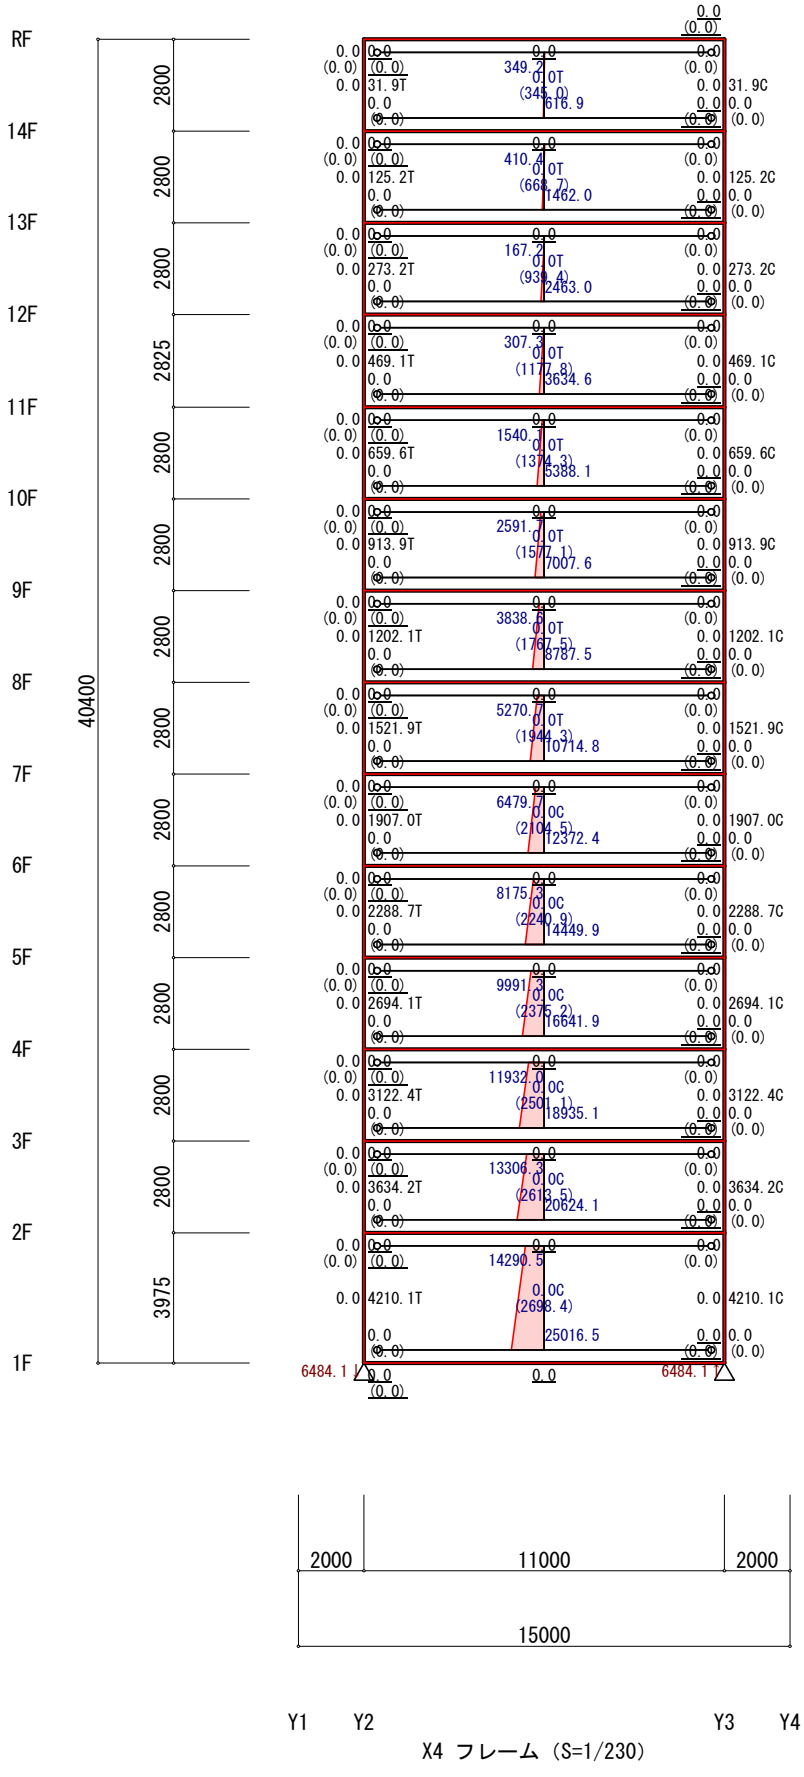

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

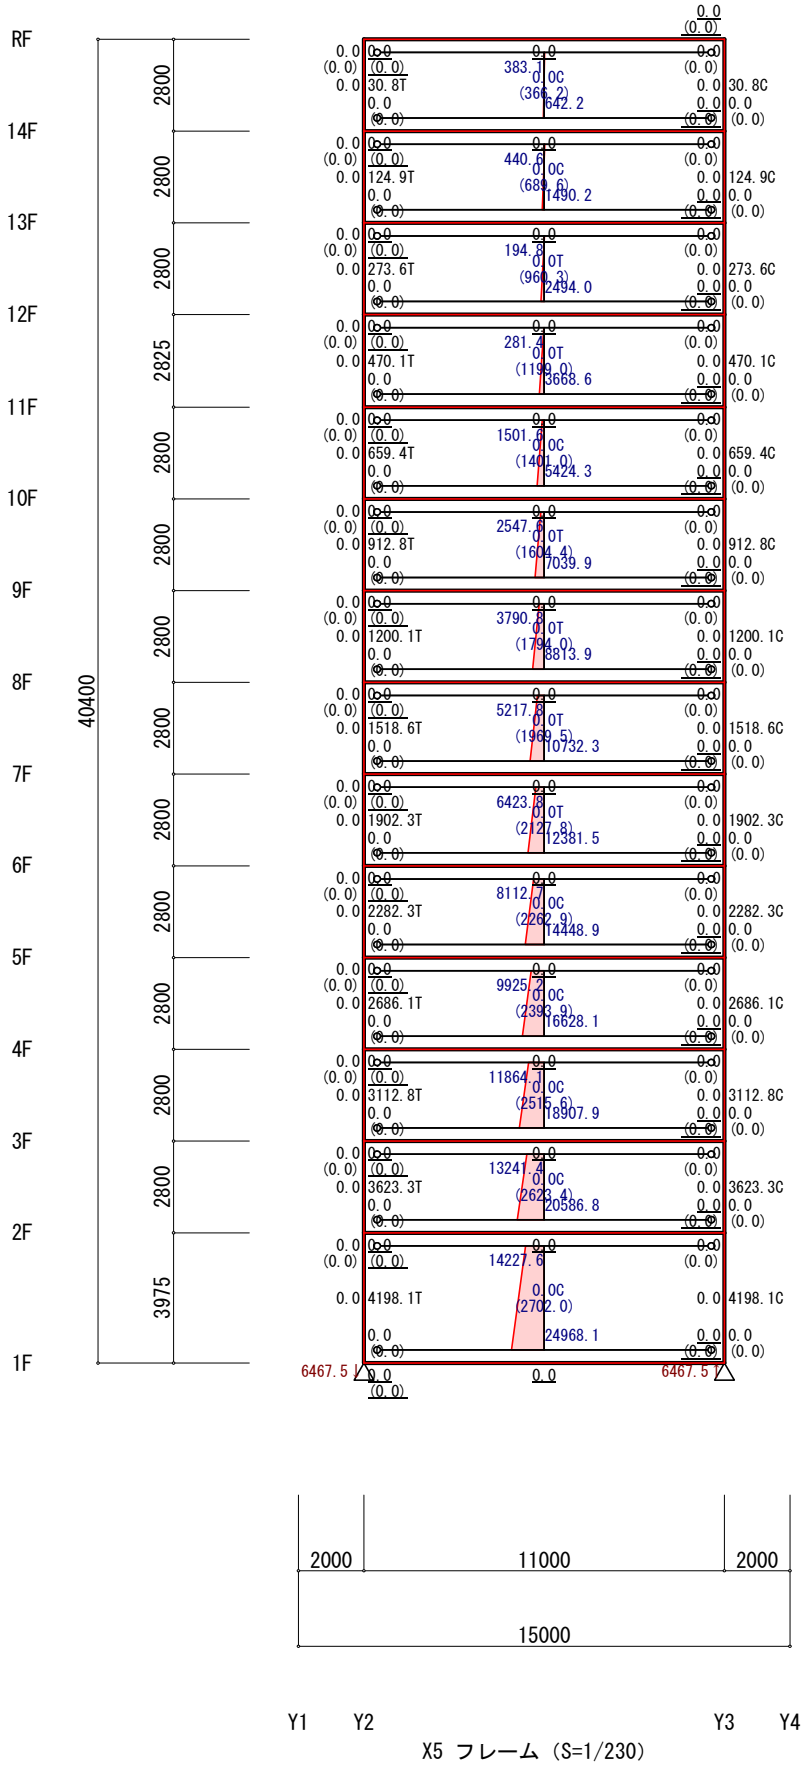

X5 フレーム（S=1/230）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

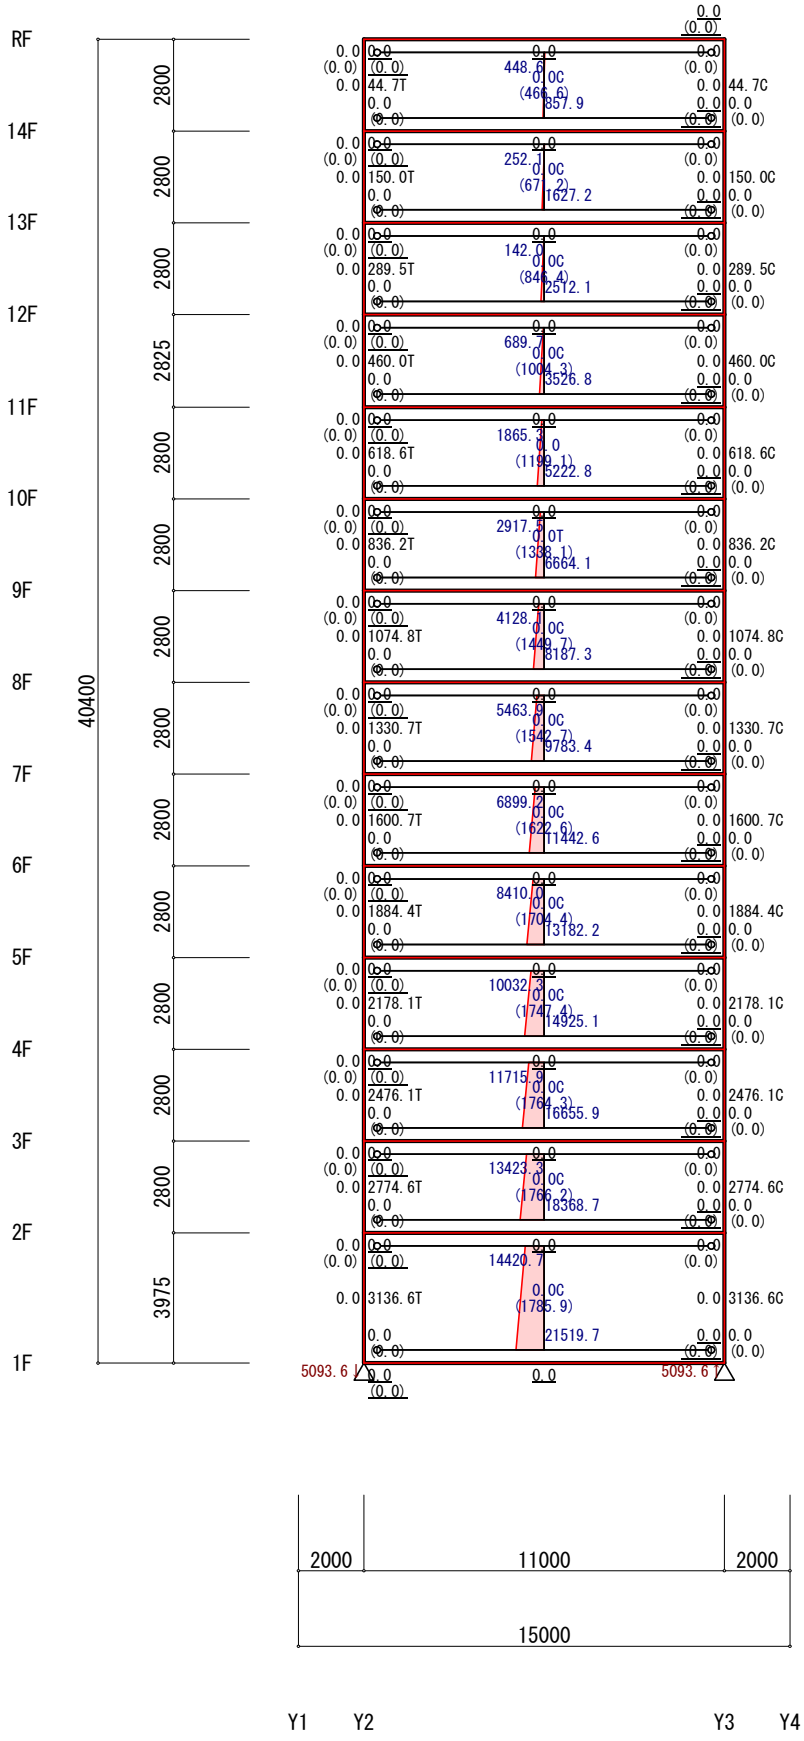

X6 フレーム（S=1/230）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

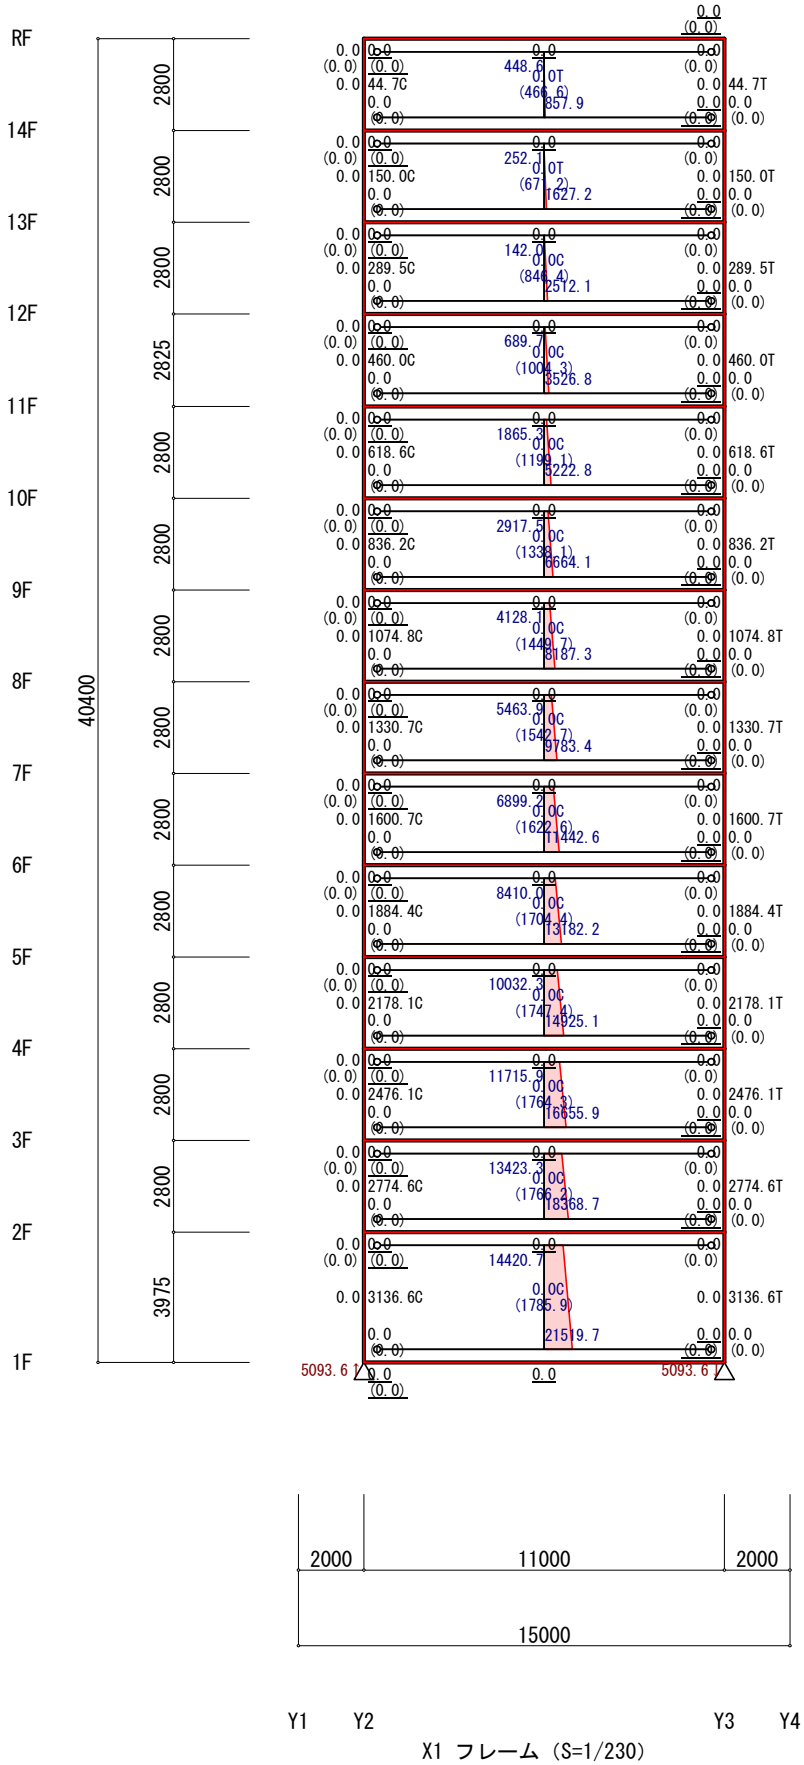

X1 フレーム（S=1/230）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

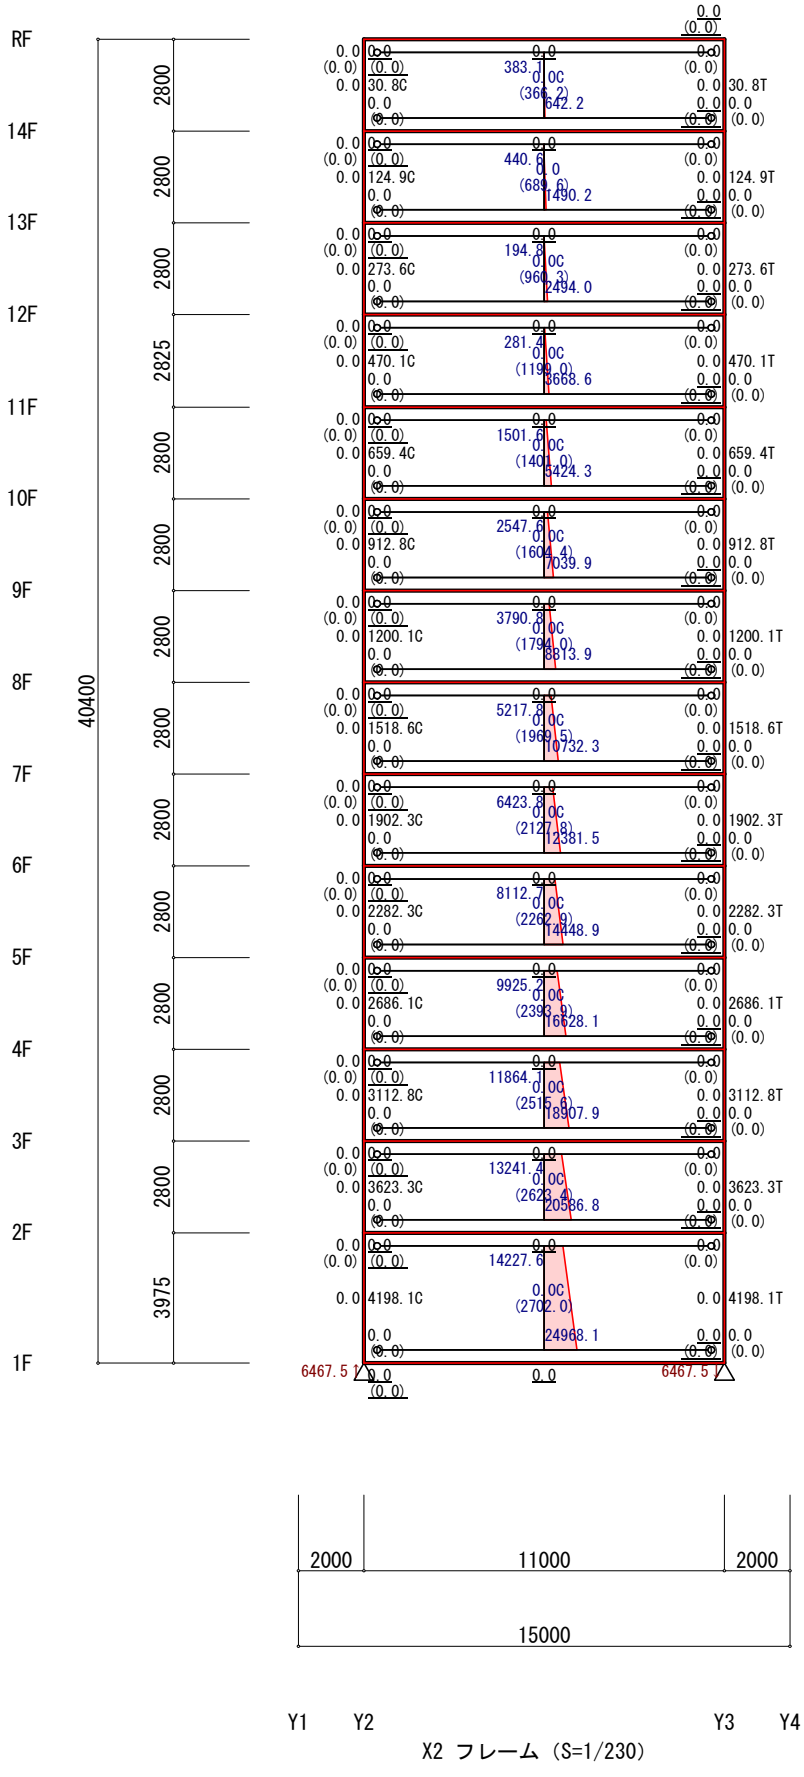

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

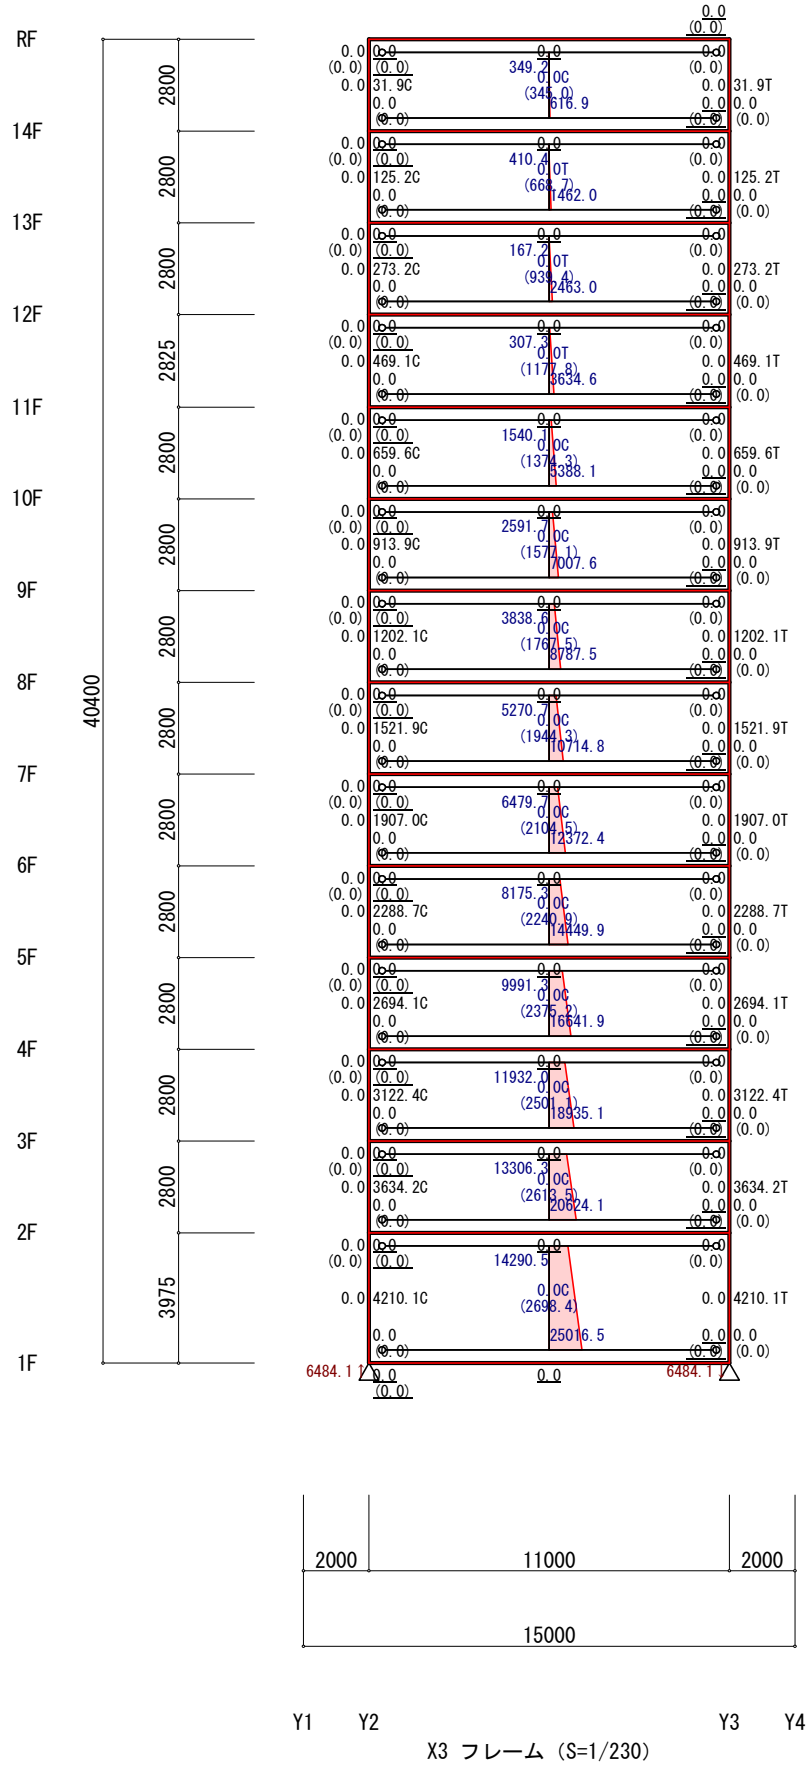

X3 フレーム（S=1/230）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

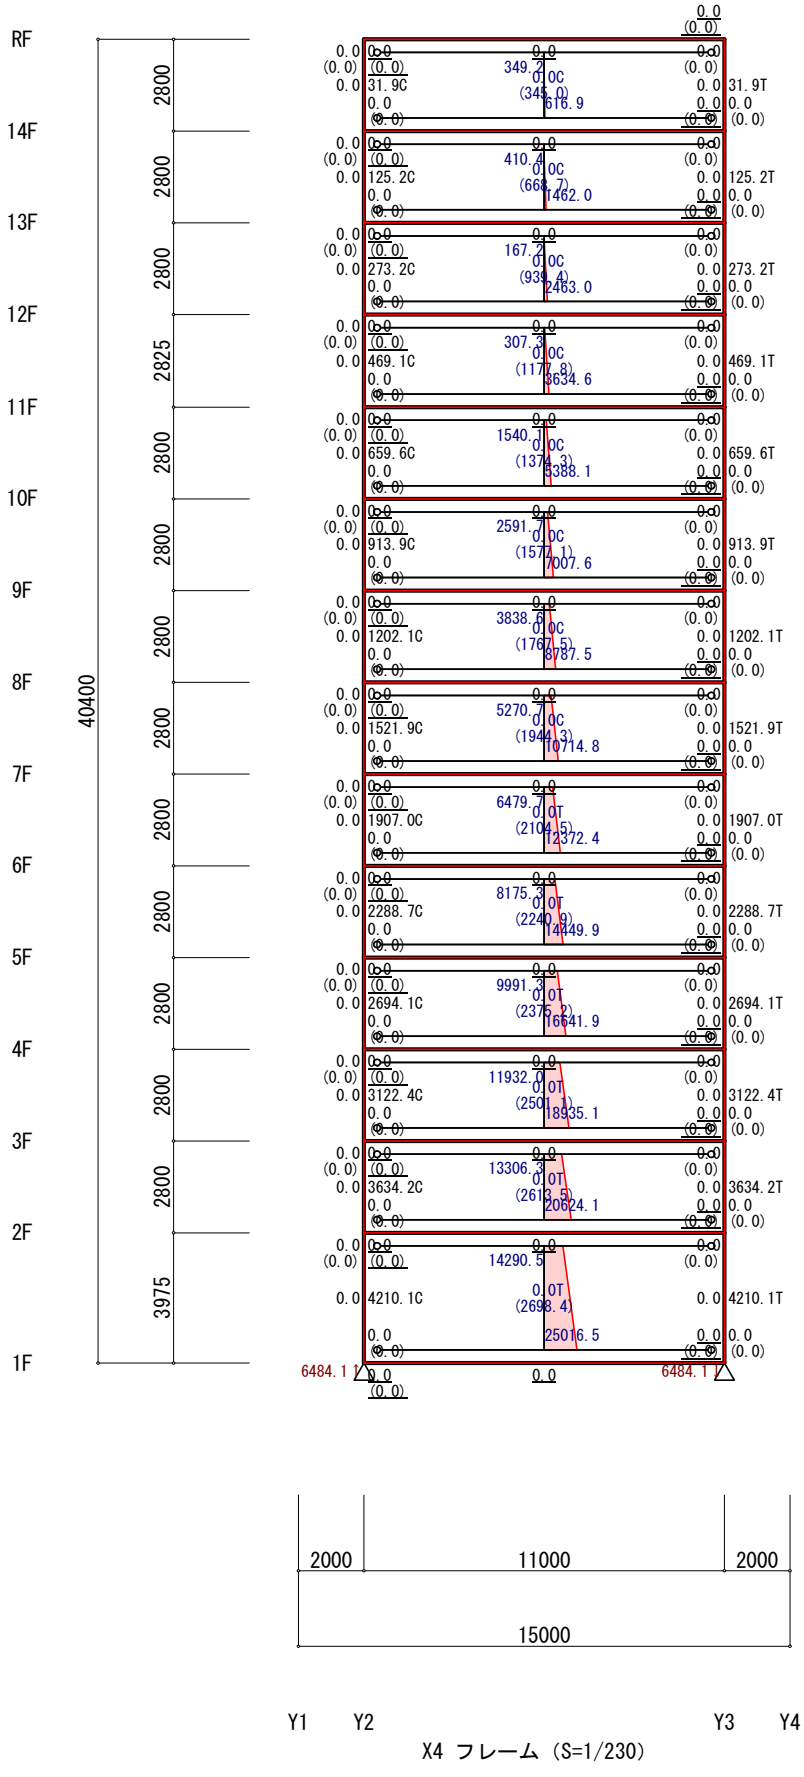

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

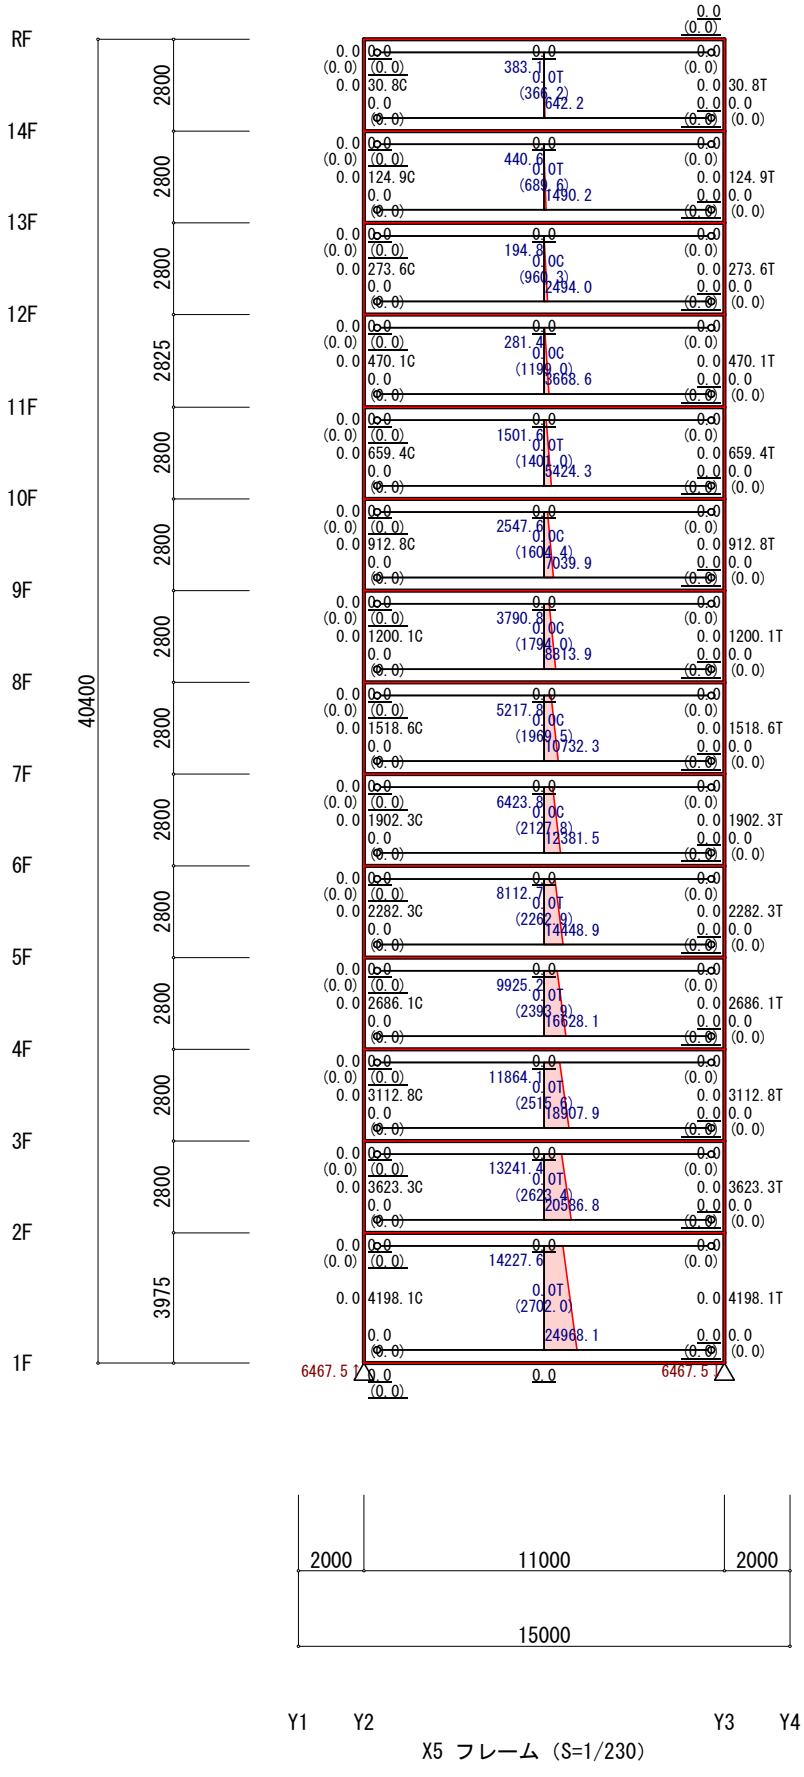

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

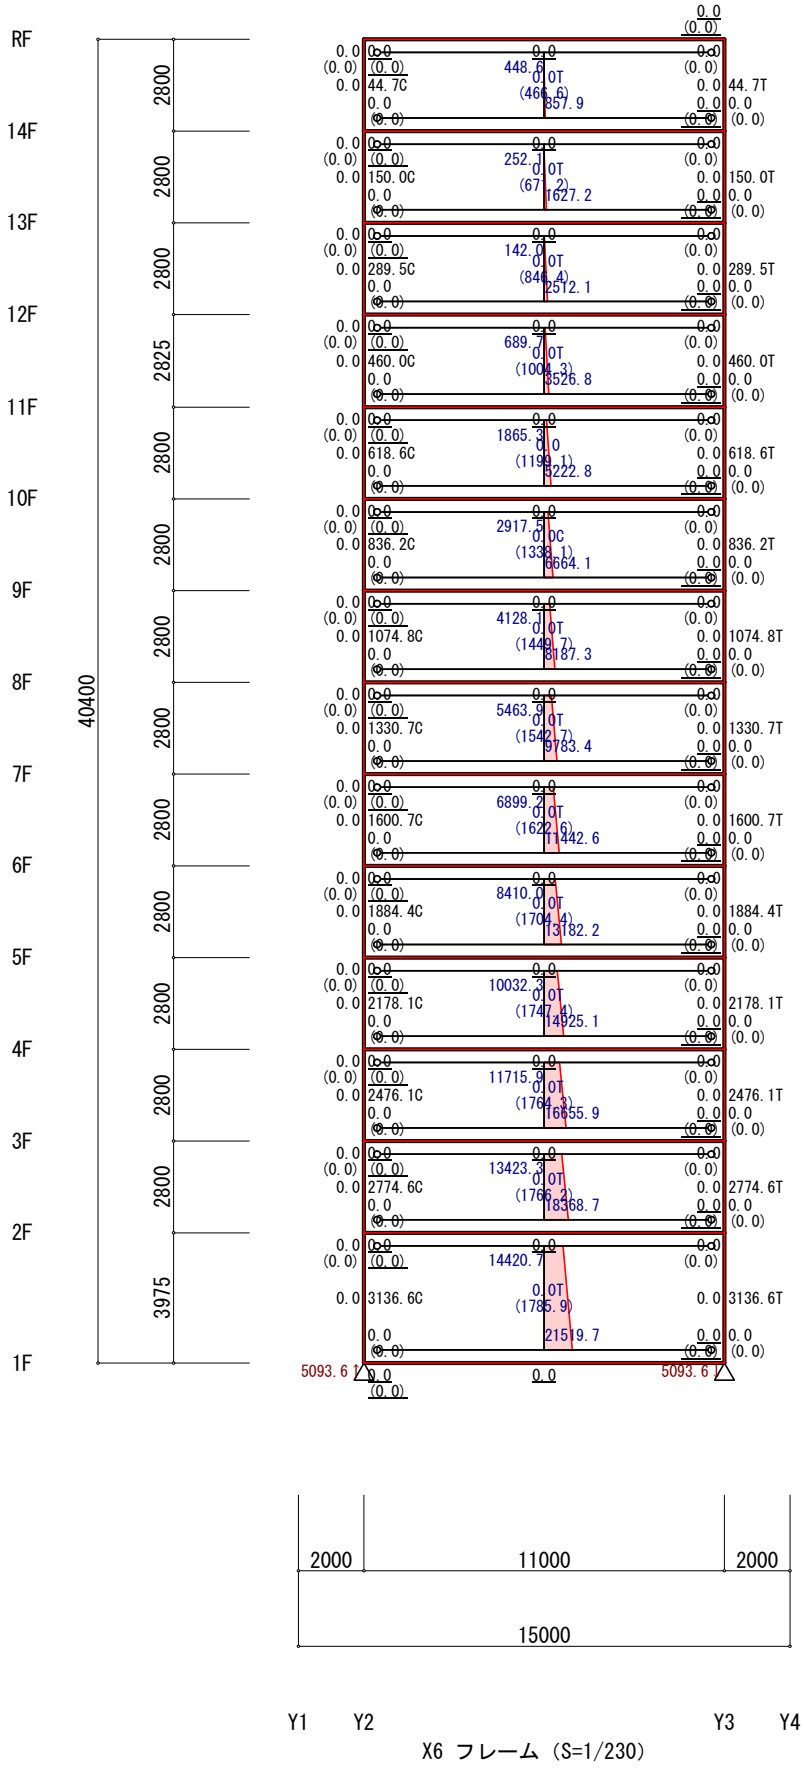

X6 フレーム（S=1/230）

A-2.3 部材応力表

G.Ml　：大梁左端部モーメント　(kN･m)　G.Mr　：大梁右端部モーメント　(kN･m)
G.Mc　：大梁中央部モーメント　(kN･m)
G.Nl　：大梁左端部軸力　(kN･m)　G.Nr　：大梁右端部軸力　(kN)
G.Ql　：大梁左端部せん断力　(kN)　G.Qr　：大梁右端部せん断力　(kN)
C.Mt　：柱頭モーメント　(kN･m)　C.Mb　：柱脚モーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央モーメント　(kN･m)
C.Qt　：柱頭せん断力　(kN)　C.Qb　：柱脚せん断力　(kN)
C.Nt　：柱頭軸力　(kN)　C.Nb　：柱脚軸力　(kN)
W.N1　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)　W.N2　：ブレース右下がり部材軸力　(kN)
W.Q　：壁・ブレースせん断力　(kN)
W.Mt　：壁柱壁頭モーメント　(kN･m)　W.Mb　：壁柱壁脚モーメント　(kN･m)
W.N　：壁柱軸力　(kN)
HS.N　：水平バネ応力（加力方向）　(kN)
HS.N1　：水平バネ応力（加力直交）　(kN)

応力の付号
柱せん断力　右向きが　(+)
梁せん断力、柱軸力　下向きが　(+)
曲げモーメント　時計回りが　(+)
ブレース軸力　圧縮が　(+)

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	X1	X2	-67.6	77.7	44.3	63.1	66.5	0.0	0.0
	X2	X3	-75.0	74.5	42.2	64.9	64.7	0.0	0.0
	X3	X4	-74.7	74.7	42.3	64.8	64.8	0.0	0.0
	X4	X5	-74.5	75.0	42.2	64.7	64.9	0.0	0.0
	X5	X6	-77.7	67.6	44.3	66.5	63.1	0.0	0.0
14F	X1	X2	-102.6	107.7	58.4	97.4	99.1	0.0	0.0
	X2	X3	-106.3	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X3	X4	-106.4	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X4	X5	-106.4	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X5	X6	-107.7	102.6	58.4	99.1	97.4	0.0	0.0
13F	X1	X2	-102.0	108.0	58.6	97.3	99.3	0.0	0.0
	X2	X3	-106.4	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X3	X4	-106.3	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X4	X5	-106.3	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X5	X6	-108.0	102.0	58.6	99.3	97.3	0.0	0.0
12F	X1	X2	-102.1	108.0	58.5	97.3	99.3	0.0	0.0
	X2	X3	-106.4	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X3	X4	-106.3	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X4	X5	-106.3	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X5	X6	-108.0	102.1	58.5	99.3	97.3	0.0	0.0
11F	X1	X2	-108.2	118.2	64.0	105.7	109.0	0.0	0.0
	X2	X3	-115.6	115.4	61.7	107.4	107.3	0.0	0.0
	X3	X4	-115.4	115.4	61.8	107.4	107.4	0.0	0.0
	X4	X5	-115.4	115.6	61.7	107.3	107.4	0.0	0.0
	X5	X6	-118.2	108.2	64.0	109.0	105.7	0.0	0.0
10F	X1	X2	-108.2	118.2	64.0	105.7	109.0	0.0	0.0
	X2	X3	-115.6	115.4	61.7	107.4	107.3	0.0	0.0
	X3	X4	-115.4	115.4	61.8	107.4	107.4	0.0	0.0
	X4	X5	-115.4	115.6	61.7	107.3	107.4	0.0	0.0
	X5	X6	-118.2	108.2	64.0	109.0	105.7	0.0	0.0
9F	X1	X2	-108.2	118.3	63.9	105.7	109.0	0.0	0.0
	X2	X3	-115.6	115.4	61.7	107.4	107.3	0.0	0.0
	X3	X4	-115.4	115.4	61.8	107.4	107.4	0.0	0.0
	X4	X5	-115.4	115.6	61.7	107.3	107.4	0.0	0.0
	X5	X6	-118.3	108.2	63.9	109.0	105.7	0.0	0.0
8F	X1	X2	-109.9	121.5	65.5	108.0	111.9	0.0	0.0
	X2	X3	-118.3	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.3	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
8F	X5	X6	-121.5	109.9	65.5	111.9	108.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	-109.6	121.8	65.5	107.9	112.0	0.0	0.0
	X2	X3	-118.3	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.3	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-121.8	109.6	65.5	112.0	107.9	0.0	0.0
6F	X1	X2	-109.2	122.1	65.5	107.8	112.1	0.0	0.0
	X2	X3	-118.3	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.3	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.1	109.2	65.5	112.1	107.8	0.0	0.0
5F	X1	X2	-109.2	122.2	65.4	107.8	112.2	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.2	109.2	65.4	112.2	107.8	0.0	0.0
4F	X1	X2	-108.8	122.6	65.4	107.7	112.3	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.6	108.8	65.4	112.3	107.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	-108.5	122.9	65.4	107.6	112.4	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.9	108.5	65.4	112.4	107.6	0.0	0.0
2F	X1	X2	-108.1	123.4	65.4	107.4	112.5	0.0	0.0
	X2	X3	-118.3	117.9	63.0	110.0	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.3	63.0	109.9	110.0	0.0	0.0
	X5	X6	-123.4	108.1	65.4	112.5	107.4	0.0	0.0
1F	X1	X2	-73.5	207.9	142.5	155.6	200.4	0.0	0.0
	X2	X3	-200.0	183.7	91.3	180.7	175.3	0.0	0.0
	X3	X4	-184.6	184.6	98.5	178.0	178.0	0.0	0.0
	X4	X5	-183.7	200.0	91.3	175.3	180.7	0.0	0.0
	X5	X6	-207.9	73.5	142.5	200.4	155.6	0.0	0.0

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	X1	X2	227.4	217.5	4.9	-74.2	74.2	0.0	0.0
	X2	X3	340.3	333.8	3.2	-112.4	112.4	0.0	0.0
	X3	X4	346.4	346.4	0.0	-115.5	115.5	0.0	0.0
	X4	X5	333.8	340.3	-3.2	-112.4	112.4	0.0	0.0
	X5	X6	217.5	227.4	-4.9	-74.2	74.2	0.0	0.0
14F	X1	X2	372.0	369.7	1.1	-123.6	123.6	0.0	0.0
	X2	X3	507.6	504.7	1.4	-168.7	168.7	0.0	0.0
	X3	X4	522.1	522.1	0.0	-174.0	174.0	0.0	0.0
	X4	X5	504.7	507.6	-1.4	-168.7	168.7	0.0	0.0
	X5	X6	369.7	372.0	-1.1	-123.6	123.6	0.0	0.0
13F	X1	X2	543.3	538.7	2.3	-180.3	180.3	0.0	0.0
	X2	X3	671.7	668.4	1.7	-223.4	223.4	0.0	0.0
	X3	X4	684.7	684.7	0.0	-228.2	228.2	0.0	0.0
	X4	X5	668.4	671.7	-1.7	-223.4	223.4	0.0	0.0
	X5	X6	538.7	543.3	-2.3	-180.3	180.3	0.0	0.0
12F	X1	X2	651.5	648.0	1.7	-216.6	216.6	0.0	0.0
	X2	X3	781.6	778.6	1.5	-260.0	260.0	0.0	0.0
	X3	X4	794.8	794.8	0.0	-264.9	264.9	0.0	0.0
	X4	X5	778.6	781.6	-1.5	-260.0	260.0	0.0	0.0
	X5	X6	648.0	651.5	-1.7	-216.6	216.6	0.0	0.0
11F	X1	X2	1012.8	992.9	9.9	-334.3	334.3	0.0	0.0
	X2	X3	1187.1	1179.5	3.8	-394.4	394.4	0.0	0.0
	X3	X4	1201.4	1201.4	0.0	-400.5	400.5	0.0	0.0
	X4	X5	1179.5	1187.1	-3.8	-394.4	394.4	0.0	0.0
	X5	X6	992.9	1012.8	-9.9	-334.3	334.3	0.0	0.0
10F	X1	X2	1109.1	1089.6	9.7	-366.5	366.5	0.0	0.0

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	X2	X3	1287.1	1279.8	3.6	-427.8	427.8	0.0	0.0
	X3	X4	1301.6	1301.6	0.0	-433.9	433.9	0.0	0.0
	X4	X5	1279.8	1287.1	-3.6	-427.8	427.8	0.0	0.0
	X5	X6	1089.6	1109.1	-9.7	-366.5	366.5	0.0	0.0
9F	X1	X2	1217.2	1197.3	10.0	-402.4	402.4	0.0	0.0
	X2	X3	1386.4	1379.6	3.4	-461.0	461.0	0.0	0.0
	X3	X4	1399.9	1399.9	0.0	-466.6	466.6	0.0	0.0
	X4	X5	1379.6	1386.4	-3.4	-461.0	461.0	0.0	0.0
	X5	X6	1197.3	1217.2	-10.0	-402.4	402.4	0.0	0.0
8F	X1	X2	1382.9	1357.1	12.9	-456.7	456.7	0.0	0.0
	X2	X3	1540.7	1533.6	3.6	-512.4	512.4	0.0	0.0
	X3	X4	1552.8	1552.8	0.0	-517.6	517.6	0.0	0.0
	X4	X5	1533.6	1540.7	-3.6	-512.4	512.4	0.0	0.0
	X5	X6	1357.1	1382.9	-12.9	-456.7	456.7	0.0	0.0
7F	X1	X2	1474.8	1452.6	11.1	-487.9	487.9	0.0	0.0
	X2	X3	1625.7	1619.3	3.2	-540.8	540.8	0.0	0.0
	X3	X4	1636.3	1636.3	0.0	-545.4	545.4	0.0	0.0
	X4	X5	1619.3	1625.7	-3.2	-540.8	540.8	0.0	0.0
	X5	X6	1452.6	1474.8	-11.1	-487.9	487.9	0.0	0.0
6F	X1	X2	1620.4	1598.8	10.8	-536.5	536.5	0.0	0.0
	X2	X3	1764.3	1758.2	3.1	-587.1	587.1	0.0	0.0
	X3	X4	1773.5	1773.5	0.0	-591.2	591.2	0.0	0.0
	X4	X5	1758.2	1764.3	-3.1	-587.1	587.1	0.0	0.0
	X5	X6	1598.8	1620.4	-10.8	-536.5	536.5	0.0	0.0
5F	X1	X2	1702.8	1682.6	10.1	-564.2	564.2	0.0	0.0
	X2	X3	1825.3	1820.1	2.6	-607.6	607.6	0.0	0.0
	X3	X4	1833.1	1833.1	0.0	-611.0	611.0	0.0	0.0
	X4	X5	1820.1	1825.3	-2.6	-607.6	607.6	0.0	0.0
	X5	X6	1682.6	1702.8	-10.1	-564.2	564.2	0.0	0.0
4F	X1	X2	1775.0	1753.9	10.6	-588.1	588.1	0.0	0.0
	X2	X3	1865.5	1861.5	2.0	-621.2	621.2	0.0	0.0
	X3	X4	1871.7	1871.7	0.0	-623.9	623.9	0.0	0.0
	X4	X5	1861.5	1865.5	-2.0	-621.2	621.2	0.0	0.0
	X5	X6	1753.9	1775.0	-10.6	-588.1	588.1	0.0	0.0
3F	X1	X2	1773.2	1756.0	8.6	-588.2	588.2	0.0	0.0
	X2	X3	1837.5	1834.8	1.4	-612.1	612.1	0.0	0.0
	X3	X4	1842.3	1842.3	0.0	-614.1	614.1	0.0	0.0
	X4	X5	1834.8	1837.5	-1.4	-612.1	612.1	0.0	0.0
	X5	X6	1756.0	1773.2	-8.6	-588.2	588.2	0.0	0.0
2F	X1	X2	1546.5	1533.9	6.3	-513.4	513.4	0.0	0.0
	X2	X3	1579.1	1576.6	1.2	-525.9	525.9	0.0	0.0
	X3	X4	1580.0	1580.0	0.0	-526.7	526.7	0.0	0.0
	X4	X5	1576.6	1579.1	-1.2	-525.9	525.9	0.0	0.0
	X5	X6	1533.9	1546.5	-6.3	-513.4	513.4	0.0	0.0
1F	X1	X2	2867.4	2380.5	243.5	-874.6	874.6	0.0	0.0
	X2	X3	2190.7	2256.7	-33.0	-741.2	741.2	0.0	0.0
	X3	X4	2286.5	2286.5	0.0	-762.2	762.2	0.0	0.0
	X4	X5	2256.7	2190.7	33.0	-741.2	741.2	0.0	0.0
	X5	X6	2380.5	2867.4	-243.5	-874.6	874.6	0.0	0.0

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	X1	X2	-227.4	-217.5	-4.9	74.2	-74.2	0.0	0.0
	X2	X3	-340.3	-333.8	-3.2	112.4	-112.4	0.0	0.0
	X3	X4	-346.4	-346.4	0.0	115.5	-115.5	0.0	0.0
	X4	X5	-333.8	-340.3	3.2	112.4	-112.4	0.0	0.0
	X5	X6	-217.5	-227.4	4.9	74.2	-74.2	0.0	0.0
14F	X1	X2	-372.0	-369.7	-1.1	123.6	-123.6	0.0	0.0
	X2	X3	-507.6	-504.7	-1.4	168.7	-168.7	0.0	0.0
	X3	X4	-522.1	-522.1	0.0	174.0	-174.0	0.0	0.0
	X4	X5	-504.7	-507.6	1.4	168.7	-168.7	0.0	0.0
	X5	X6	-369.7	-372.0	1.1	123.6	-123.6	0.0	0.0
13F	X1	X2	-543.3	-538.7	-2.3	180.3	-180.3	0.0	0.0
	X2	X3	-671.7	-668.4	-1.7	223.4	-223.4	0.0	0.0
	X3	X4	-684.7	-684.7	0.0	228.2	-228.2	0.0	0.0

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	X4	X5	-668.4	-671.7	1.7	223.4	-223.4	0.0	0.0
	X5	X6	-538.7	-543.3	2.3	180.3	-180.3	0.0	0.0
12F	X1	X2	-651.5	-648.0	-1.7	216.6	-216.6	0.0	0.0
	X2	X3	-781.6	-778.6	-1.5	260.0	-260.0	0.0	0.0
	X3	X4	-794.8	-794.8	0.0	264.9	-264.9	0.0	0.0
	X4	X5	-778.6	-781.6	1.5	260.0	-260.0	0.0	0.0
	X5	X6	-648.0	-651.5	1.7	216.6	-216.6	0.0	0.0
11F	X1	X2	-1012.8	-992.9	-9.9	334.3	-334.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1187.1	-1179.5	-3.8	394.4	-394.4	0.0	0.0
	X3	X4	-1201.4	-1201.4	0.0	400.5	-400.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1179.5	-1187.1	3.8	394.4	-394.4	0.0	0.0
	X5	X6	-992.9	-1012.8	9.9	334.3	-334.3	0.0	0.0
10F	X1	X2	-1109.1	-1089.6	-9.7	366.5	-366.5	0.0	0.0
	X2	X3	-1287.1	-1279.8	-3.6	427.8	-427.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1301.6	-1301.6	0.0	433.9	-433.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1279.8	-1287.1	3.6	427.8	-427.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1089.6	-1109.1	9.7	366.5	-366.5	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1217.2	-1197.3	-10.0	402.4	-402.4	0.0	0.0
	X2	X3	-1386.4	-1379.6	-3.4	461.0	-461.0	0.0	0.0
	X3	X4	-1399.9	-1399.9	0.0	466.6	-466.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1379.6	-1386.4	3.4	461.0	-461.0	0.0	0.0
	X5	X6	-1197.3	-1217.2	10.0	402.4	-402.4	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1382.9	-1357.1	-12.9	456.7	-456.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1540.7	-1533.6	-3.6	512.4	-512.4	0.0	0.0
	X3	X4	-1552.8	-1552.8	0.0	517.6	-517.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1533.6	-1540.7	3.6	512.4	-512.4	0.0	0.0
	X5	X6	-1357.1	-1382.9	12.9	456.7	-456.7	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1474.8	-1452.6	-11.1	487.9	-487.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1625.7	-1619.3	-3.2	540.8	-540.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1636.3	-1636.3	0.0	545.4	-545.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1619.3	-1625.7	3.2	540.8	-540.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1452.6	-1474.8	11.1	487.9	-487.9	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1620.4	-1598.8	-10.8	536.5	-536.5	0.0	0.0
	X2	X3	-1764.3	-1758.2	-3.1	587.1	-587.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1773.5	-1773.5	0.0	591.2	-591.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1758.2	-1764.3	3.1	587.1	-587.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1598.8	-1620.4	10.8	536.5	-536.5	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1702.8	-1682.6	-10.1	564.2	-564.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1825.3	-1820.1	-2.6	607.6	-607.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1833.1	-1833.1	0.0	611.0	-611.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1820.1	-1825.3	2.6	607.6	-607.6	0.0	0.0
	X5	X6	-1682.6	-1702.8	10.1	564.2	-564.2	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1775.0	-1753.9	-10.6	588.1	-588.1	0.0	0.0
	X2	X3	-1865.5	-1861.5	-2.0	621.2	-621.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1871.7	-1871.7	0.0	623.9	-623.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1861.5	-1865.5	2.0	621.2	-621.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1753.9	-1775.0	10.6	588.1	-588.1	0.0	0.0
3F	X1	X2	-1773.2	-1756.0	-8.6	588.2	-588.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1837.5	-1834.8	-1.4	612.1	-612.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1842.3	-1842.3	0.0	614.1	-614.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1834.8	-1837.5	1.4	612.1	-612.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1756.0	-1773.2	8.6	588.2	-588.2	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1546.5	-1533.9	-6.3	513.4	-513.4	0.0	0.0
	X2	X3	-1579.1	-1576.6	-1.2	525.9	-525.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1580.0	-1580.0	0.0	526.7	-526.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1576.6	-1579.1	1.2	525.9	-525.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1533.9	-1546.5	6.3	513.4	-513.4	0.0	0.0
1F	X1	X2	-2867.4	-2380.5	-243.5	874.6	-874.6	0.0	0.0
	X2	X3	-2190.7	-2256.7	33.0	741.2	-741.2	0.0	0.0
	X3	X4	-2286.5	-2286.5	0.0	762.2	-762.2	0.0	0.0
	X4	X5	-2256.7	-2190.7	-33.0	741.2	-741.2	0.0	0.0
	X5	X6	-2380.5	-2867.4	243.5	874.6	-874.6	0.0	0.0

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	X1	67.6	54.6	-6.5	-43.6	43.6	-244.6	244.6
		X2	-2.7	-1.0	0.8	1.3	-1.3	-408.8	408.8
		X3	0.2	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-406.9	406.9
		X4	-0.2	-0.0	0.1	0.1	-0.1	-406.9	406.9
		X5	2.7	1.0	-0.8	-1.3	1.3	-408.8	408.8
		X6	-67.6	-54.6	6.5	43.6	-43.6	-244.6	244.6
13F	14F	X1	48.0	50.4	1.2	-35.2	35.2	-566.4	566.4
		X2	-0.3	-0.7	-0.2	0.4	-0.4	-915.8	915.8
		X3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-913.1	913.1
		X4	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-913.1	913.1
		X5	0.3	0.7	0.2	-0.4	0.4	-915.8	915.8
		X6	-48.0	-50.4	-1.2	35.2	-35.2	-566.4	566.4
12F	13F	X1	51.5	50.9	-0.3	-36.6	36.6	-888.0	888.0
		X2	-0.9	-0.8	0.1	0.6	-0.6	-1422.9	1422.9
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1419.2	1419.2
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1419.2	1419.2
		X5	0.9	0.8	-0.1	-0.6	0.6	-1422.9	1422.9
		X6	-51.5	-50.9	0.3	36.6	-36.6	-888.0	888.0
11F	12F	X1	51.1	52.2	0.6	-36.6	36.6	-1209.6	1209.6
		X2	-0.9	-1.2	-0.2	0.7	-0.7	-1930.1	1930.1
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-1925.3	1925.3
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1925.3	1925.3
		X5	0.9	1.2	0.2	-0.7	0.7	-1930.1	1930.1
		X6	-51.1	-52.2	-0.6	36.6	-36.6	-1209.6	1209.6
10F	11F	X1	55.9	52.8	-1.6	-38.8	38.8	-1537.1	1537.1
		X2	-1.4	-1.3	0.1	1.0	-1.0	-2450.6	2450.6
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2444.1	2444.1
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2444.1	2444.1
		X5	1.4	1.3	-0.1	-1.0	1.0	-2450.6	2450.6
		X6	-55.9	-52.8	1.6	38.8	-38.8	-1537.1	1537.1
9F	10F	X1	55.5	53.1	-1.2	-38.8	38.8	-1875.5	1875.5
		X2	-1.3	-1.3	0.0	0.9	-0.9	-2984.5	2984.5
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2976.3	2976.3
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2976.3	2976.3
		X5	1.3	1.3	-0.0	-0.9	0.9	-2984.5	2984.5
		X6	-55.5	-53.1	1.2	38.8	-38.8	-1875.5	1875.5
8F	9F	X1	55.1	53.7	-0.7	-38.9	38.9	-2213.9	2213.9
		X2	-1.4	-1.5	-0.0	1.0	-1.0	-3518.5	3518.5
		X3	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-3508.6	3508.6
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-3508.6	3508.6
		X5	1.4	1.5	0.0	-1.0	1.0	-3518.5	3518.5
		X6	-55.1	-53.7	0.7	38.9	-38.9	-2213.9	2213.9
7F	8F	X1	56.1	54.1	-1.0	-39.4	39.4	-2554.2	2554.2
		X2	-1.7	-1.6	0.0	1.2	-1.2	-4057.2	4057.2
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-4045.1	4045.1
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-4045.1	4045.1
		X5	1.7	1.6	-0.0	-1.2	1.2	-4057.2	4057.2
		X6	-56.1	-54.1	1.0	39.4	-39.4	-2554.2	2554.2
6F	7F	X1	55.4	52.5	-1.4	-38.6	38.6	-2894.4	2894.4
		X2	-1.8	-1.8	0.0	1.3	-1.3	-4601.5	4601.5
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-4587.3	4587.3
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-4587.3	4587.3
		X5	1.8	1.8	-0.0	-1.3	1.3	-4601.5	4601.5
		X6	-55.4	-52.5	1.4	38.6	-38.6	-2894.4	2894.4
5F	6F	X1	56.6	53.9	-1.4	-39.5	39.5	-3234.5	3234.5
		X2	-2.0	-1.9	0.0	1.4	-1.4	-5144.5	5144.5
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-5128.0	5128.0
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-5128.0	5128.0
		X5	2.0	1.9	-0.0	-1.4	1.4	-5144.5	5144.5
		X6	-56.6	-53.9	1.4	39.5	-39.5	-3234.5	3234.5
4F	5F	X1	55.3	53.5	-0.9	-38.9	38.9	-3574.6	3574.6
		X2	-2.0	-2.0	-0.0	1.4	-1.4	-5687.4	5687.4
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-5668.7	5668.7
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-5668.7	5668.7
		X5	2.0	2.0	0.0	-1.4	1.4	-5687.4	5687.4

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
4F	5F	X6	-55.3	-53.5	0.9	38.9	-38.9	-3574.6	3574.6
3F	4F	X1	55.4	53.3	-1.0	-38.8	38.8	-3914.6	3914.6
		X2	-2.2	-2.3	-0.0	1.6	-1.6	-6230.5	6230.5
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-6209.3	6209.3
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6209.3	6209.3
		X5	2.2	2.3	0.0	-1.6	1.6	-6230.5	6230.5
		X6	-55.4	-53.3	1.0	38.8	-38.8	-3914.6	3914.6
2F	3F	X1	55.2	53.2	-1.0	-38.7	38.7	-4254.5	4254.5
		X2	-2.2	-1.5	0.4	1.3	-1.3	-6780.5	6780.5
		X3	0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.0	-6756.8	6756.8
		X4	-0.1	0.1	0.1	-0.0	0.0	-6756.8	6756.8
		X5	2.2	1.5	-0.4	-1.3	1.3	-6780.5	6780.5
		X6	-55.2	-53.2	1.0	38.7	-38.7	-4254.5	4254.5
1F	2F	X1	54.9	73.5	9.3	-32.3	32.3	-4603.9	4603.9
		X2	-3.7	-7.9	-2.1	2.9	-2.9	-7336.8	7336.8
		X3	0.3	0.9	0.3	-0.3	0.3	-7310.4	7310.4
		X4	-0.3	-0.9	-0.3	0.3	-0.3	-7310.4	7310.4
		X5	3.7	7.9	2.1	-2.9	2.9	-7336.8	7336.8
		X6	-54.9	-73.5	-9.3	32.3	-32.3	-4603.9	4603.9

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	X1	-227.4	91.1	159.3	48.7	-48.7	34.3	-34.3
		X2	-557.8	-95.4	231.2	233.3	-233.3	18.5	-18.5
		X3	-680.3	-179.1	250.6	306.9	-306.9	1.5	-1.5
		X4	-680.3	-179.1	250.6	306.9	-306.9	-1.5	1.5
		X5	-557.8	-95.4	231.2	233.3	-233.3	-18.5	18.5
		X6	-227.4	91.1	159.3	48.7	-48.7	-34.3	34.3
13F	14F	X1	-463.1	-51.2	206.0	183.7	-183.7	91.6	-91.6
		X2	-781.9	-313.1	234.4	391.1	-391.1	40.4	-40.4
		X3	-847.8	-384.1	231.8	439.9	-439.9	4.1	-4.1
		X4	-847.8	-384.1	231.8	439.9	-439.9	-4.1	4.1
		X5	-781.9	-313.1	234.4	391.1	-391.1	-40.4	40.4
		X6	-463.1	-51.2	206.0	183.7	-183.7	-91.6	91.6
12F	13F	X1	-492.1	-242.8	124.7	262.4	-262.4	175.1	-175.1
		X2	-897.3	-587.6	154.9	530.3	-530.3	61.2	-61.2
		X3	-969.1	-655.7	156.7	580.3	-580.3	6.5	-6.5
		X4	-969.1	-655.7	156.7	580.3	-580.3	-6.5	6.5
		X5	-897.3	-587.6	154.9	530.3	-530.3	-61.2	61.2
		X6	-492.1	-242.8	124.7	262.4	-262.4	-175.1	175.1
11F	12F	X1	-408.7	-479.1	-35.2	314.3	-314.3	275.4	-275.4
		X2	-842.1	-1017.6	-87.8	658.3	-658.3	82.3	-82.3
		X3	-917.6	-1110.7	-96.5	718.0	-718.0	8.8	-8.8
		X4	-917.6	-1110.7	-96.5	718.0	-718.0	-8.8	8.8
		X5	-842.1	-1017.6	-87.8	658.3	-658.3	-82.3	82.3
		X6	-408.7	-479.1	-35.2	314.3	-314.3	-275.4	275.4
10F	11F	X1	-533.7	-441.7	46.0	348.4	-348.4	379.4	-379.4
		X2	-1162.4	-1027.7	67.3	782.2	-782.2	98.8	-98.8
		X3	-1270.2	-1128.3	70.9	856.6	-856.6	10.4	-10.4
		X4	-1270.2	-1128.3	70.9	856.6	-856.6	-10.4	10.4
		X5	-1162.4	-1027.7	67.3	782.2	-782.2	-98.8	98.8
		X6	-533.7	-441.7	46.0	348.4	-348.4	-379.4	379.4
9F	10F	X1	-667.4	-498.4	84.5	416.4	-416.4	529.0	-529.0
		X2	-1349.0	-1131.1	109.0	885.8	-885.8	125.1	-125.1
		X3	-1453.1	-1228.4	112.3	957.7	-957.7	13.0	-13.0
		X4	-1453.1	-1228.4	112.3	957.7	-957.7	-13.0	13.0
		X5	-1349.0	-1131.1	109.0	885.8	-885.8	-125.1	125.1
		X6	-667.4	-498.4	84.5	416.4	-416.4	-529.0	529.0
8F	9F	X1	-718.8	-589.0	64.9	467.1	-467.1	693.3	-693.3
		X2	-1452.6	-1305.1	73.7	984.9	-984.9	150.3	-150.3
		X3	-1551.0	-1399.2	75.9	1053.7	-1053.7	15.4	-15.4
		X4	-1551.0	-1399.2	75.9	1053.7	-1053.7	-15.4	15.4
		X5	-1452.6	-1305.1	73.7	984.9	-984.9	-150.3	150.3
		X6	-718.8	-589.0	64.9	467.1	-467.1	-693.3	693.3
7F	8F	X1	-794.0	-671.2	61.4	523.3	-523.3	879.8	-879.8

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
7F	8F	X2	-1592.8	-1403.6	94.6	1070.1	-1070.1	174.2	-174.2
		X3	-1687.2	-1490.4	98.4	1134.9	-1134.9	17.7	-17.7
		X4	-1687.2	-1490.4	98.4	1134.9	-1134.9	-17.7	17.7
		X5	-1592.8	-1403.6	94.6	1070.1	-1070.1	-174.2	174.2
		X6	-794.0	-671.2	61.4	523.3	-523.3	-879.8	879.8
6F	7F	X1	-803.7	-742.3	30.7	552.1	-552.1	1079.0	-1079.0
		X2	-1674.7	-1563.9	55.4	1156.6	-1156.6	204.3	-204.3
		X3	-1765.2	-1647.2	59.0	1218.7	-1218.7	20.4	-20.4
		X4	-1765.2	-1647.2	59.0	1218.7	-1218.7	-20.4	20.4
		X5	-1674.7	-1563.9	55.4	1156.6	-1156.6	-204.3	204.3
		X6	-803.7	-742.3	30.7	552.1	-552.1	-1079.0	1079.0
5F	6F	X1	-878.1	-775.3	51.4	590.5	-590.5	1298.1	-1298.1
		X2	-1799.3	-1639.4	79.9	1228.1	-1228.1	226.9	-226.9
		X3	-1884.5	-1714.9	84.8	1285.5	-1285.5	22.2	-22.2
		X4	-1884.5	-1714.9	84.8	1285.5	-1285.5	-22.2	22.2
		X5	-1799.3	-1639.4	79.9	1228.1	-1228.1	-226.9	226.9
		X6	-878.1	-775.3	51.4	590.5	-590.5	-1298.1	1298.1
4F	5F	X1	-927.5	-841.3	43.1	631.7	-631.7	1528.5	-1528.5
		X2	-1868.4	-1743.6	62.4	1290.0	-1290.0	246.2	-246.2
		X3	-1938.3	-1804.0	67.2	1336.5	-1336.5	23.8	-23.8
		X4	-1938.3	-1804.0	67.2	1336.5	-1336.5	-23.8	23.8
		X5	-1868.4	-1743.6	62.4	1290.0	-1290.0	-246.2	246.2
		X6	-927.5	-841.3	43.1	631.7	-631.7	-1528.5	1528.5
3F	4F	X1	-933.7	-966.4	-16.3	678.6	-678.6	1768.7	-1768.7
		X2	-1875.9	-1872.6	1.6	1338.8	-1338.8	260.9	-260.9
		X3	-1929.2	-1915.7	6.8	1373.2	-1373.2	25.0	-25.0
		X4	-1929.2	-1915.7	6.8	1373.2	-1373.2	-25.0	25.0
		X5	-1875.9	-1872.6	1.6	1338.8	-1338.8	-260.9	260.9
		X6	-933.7	-966.4	-16.3	678.6	-678.6	-1768.7	1768.7
2F	3F	X1	-806.8	-1165.0	-179.1	704.2	-704.2	2008.9	-2008.9
		X2	-1720.9	-2156.5	-217.8	1384.8	-1384.8	280.9	-280.9
		X3	-1761.5	-2193.6	-216.1	1412.5	-1412.5	26.8	-26.8
		X4	-1761.5	-2193.6	-216.1	1412.5	-1412.5	-26.8	26.8
		X5	-1720.9	-2156.5	-217.8	1384.8	-1384.8	-280.9	280.9
		X6	-806.8	-1165.0	-179.1	704.2	-704.2	-2008.9	2008.9
1F	2F	X1	-381.4	-2867.4	-1243.0	817.3	-817.3	2218.6	-2218.6
		X2	-956.5	-4571.2	-1807.3	1390.6	-1390.6	286.7	-286.7
		X3	-963.0	-4543.3	-1790.1	1385.2	-1385.2	27.1	-27.1
		X4	-963.0	-4543.3	-1790.1	1385.2	-1385.2	-27.1	27.1
		X5	-956.5	-4571.2	-1807.3	1390.6	-1390.6	-286.7	286.7
		X6	-381.4	-2867.4	-1243.0	817.3	-817.3	-2218.6	2218.6

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	X1	227.4	-91.1	-159.3	-48.7	48.7	-34.3	34.3
		X2	557.8	95.4	-231.2	-233.3	233.3	-18.5	18.5
		X3	680.3	179.1	-250.6	-306.9	306.9	-1.5	1.5
		X4	680.3	179.1	-250.6	-306.9	306.9	1.5	-1.5
		X5	557.8	95.4	-231.2	-233.3	233.3	18.5	-18.5
		X6	227.4	-91.1	-159.3	-48.7	48.7	34.3	-34.3
13F	14F	X1	463.1	51.2	-206.0	-183.7	183.7	-91.6	91.6
		X2	781.9	313.1	-234.4	-391.1	391.1	-40.4	40.4
		X3	847.8	384.1	-231.8	-439.9	439.9	-4.1	4.1
		X4	847.8	384.1	-231.8	-439.9	439.9	4.1	-4.1
		X5	781.9	313.1	-234.4	-391.1	391.1	40.4	-40.4
		X6	463.1	51.2	-206.0	-183.7	183.7	91.6	-91.6
12F	13F	X1	492.1	242.8	-124.7	-262.4	262.4	-175.1	175.1
		X2	897.3	587.6	-154.9	-530.3	530.3	-61.2	61.2
		X3	969.1	655.7	-156.7	-580.3	580.3	-6.5	6.5
		X4	969.1	655.7	-156.7	-580.3	580.3	6.5	-6.5
		X5	897.3	587.6	-154.9	-530.3	530.3	61.2	-61.2
		X6	492.1	242.8	-124.7	-262.4	262.4	175.1	-175.1
11F	12F	X1	408.7	479.1	35.2	-314.3	314.3	-275.4	275.4
		X2	842.1	1017.6	87.8	-658.3	658.3	-82.3	82.3
		X3	917.6	1110.7	96.5	-718.0	718.0	-8.8	8.8

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	X4	917.6	1110.7	96.5	-718.0	718.0	8.8	-8.8
		X5	842.1	1017.6	87.8	-658.3	658.3	82.3	-82.3
		X6	408.7	479.1	35.2	-314.3	314.3	275.4	-275.4
10F	11F	X1	533.7	441.7	-46.0	-348.4	348.4	-379.4	379.4
		X2	1162.4	1027.7	-67.3	-782.2	782.2	-98.8	98.8
		X3	1270.2	1128.3	-70.9	-856.6	856.6	-10.4	10.4
		X4	1270.2	1128.3	-70.9	-856.6	856.6	10.4	-10.4
		X5	1162.4	1027.7	-67.3	-782.2	782.2	98.8	-98.8
		X6	533.7	441.7	-46.0	-348.4	348.4	379.4	-379.4
9F	10F	X1	667.4	498.4	-84.5	-416.4	416.4	-529.0	529.0
		X2	1349.0	1131.1	-109.0	-885.8	885.8	-125.1	125.1
		X3	1453.1	1228.4	-112.3	-957.7	957.7	-13.0	13.0
		X4	1453.1	1228.4	-112.3	-957.7	957.7	13.0	-13.0
		X5	1349.0	1131.1	-109.0	-885.8	885.8	125.1	-125.1
		X6	667.4	498.4	-84.5	-416.4	416.4	529.0	-529.0
8F	9F	X1	718.8	589.0	-64.9	-467.1	467.1	-693.3	693.3
		X2	1452.6	1305.1	-73.7	-984.9	984.9	-150.3	150.3
		X3	1551.0	1399.2	-75.9	-1053.7	1053.7	-15.4	15.4
		X4	1551.0	1399.2	-75.9	-1053.7	1053.7	15.4	-15.4
		X5	1452.6	1305.1	-73.7	-984.9	984.9	150.3	-150.3
		X6	718.8	589.0	-64.9	-467.1	467.1	693.3	-693.3
7F	8F	X1	794.0	671.2	-61.4	-523.3	523.3	-879.8	879.8
		X2	1592.8	1403.6	-94.6	-1070.1	1070.1	-174.2	174.2
		X3	1687.2	1490.4	-98.4	-1134.9	1134.9	-17.7	17.7
		X4	1687.2	1490.4	-98.4	-1134.9	1134.9	17.7	-17.7
		X5	1592.8	1403.6	-94.6	-1070.1	1070.1	174.2	-174.2
		X6	794.0	671.2	-61.4	-523.3	523.3	879.8	-879.8
6F	7F	X1	803.7	742.3	-30.7	-552.1	552.1	-1079.0	1079.0
		X2	1674.7	1563.9	-55.4	-1156.6	1156.6	-204.3	204.3
		X3	1765.2	1647.2	-59.0	-1218.7	1218.7	-20.4	20.4
		X4	1765.2	1647.2	-59.0	-1218.7	1218.7	20.4	-20.4
		X5	1674.7	1563.9	-55.4	-1156.6	1156.6	204.3	-204.3
		X6	803.7	742.3	-30.7	-552.1	552.1	1079.0	-1079.0
5F	6F	X1	878.1	775.3	-51.4	-590.5	590.5	-1298.1	1298.1
		X2	1799.3	1639.4	-79.9	-1228.1	1228.1	-226.9	226.9
		X3	1884.5	1714.9	-84.8	-1285.5	1285.5	-22.2	22.2
		X4	1884.5	1714.9	-84.8	-1285.5	1285.5	22.2	-22.2
		X5	1799.3	1639.4	-79.9	-1228.1	1228.1	226.9	-226.9
		X6	878.1	775.3	-51.4	-590.5	590.5	1298.1	-1298.1
4F	5F	X1	927.5	841.3	-43.1	-631.7	631.7	-1528.5	1528.5
		X2	1868.4	1743.6	-62.4	-1290.0	1290.0	-246.2	246.2
		X3	1938.3	1804.0	-67.2	-1336.5	1336.5	-23.8	23.8
		X4	1938.3	1804.0	-67.2	-1336.5	1336.5	23.8	-23.8
		X5	1868.4	1743.6	-62.4	-1290.0	1290.0	246.2	-246.2
		X6	927.5	841.3	-43.1	-631.7	631.7	1528.5	-1528.5
3F	4F	X1	933.7	966.4	16.3	-678.6	678.6	-1768.7	1768.7
		X2	1875.9	1872.6	-1.6	-1338.8	1338.8	-260.9	260.9
		X3	1929.2	1915.7	-6.8	-1373.2	1373.2	-25.0	25.0
		X4	1929.2	1915.7	-6.8	-1373.2	1373.2	25.0	-25.0
		X5	1875.9	1872.6	-1.6	-1338.8	1338.8	260.9	-260.9
		X6	933.7	966.4	16.3	-678.6	678.6	1768.7	-1768.7
2F	3F	X1	806.8	1165.0	179.1	-704.2	704.2	-2008.9	2008.9
		X2	1720.9	2156.5	217.8	-1384.8	1384.8	-280.9	280.9
		X3	1761.5	2193.6	216.1	-1412.5	1412.5	-26.8	26.8
		X4	1761.5	2193.6	216.1	-1412.5	1412.5	26.8	-26.8
		X5	1720.9	2156.5	217.8	-1384.8	1384.8	280.9	-280.9
		X6	806.8	1165.0	179.1	-704.2	704.2	2008.9	-2008.9
1F	2F	X1	381.4	2867.4	1243.0	-817.3	817.3	-2218.6	2218.6
		X2	956.5	4571.2	1807.3	-1390.6	1390.6	-286.7	286.7
		X3	963.0	4543.3	1790.1	-1385.2	1385.2	-27.1	27.1
		X4	963.0	4543.3	1790.1	-1385.2	1385.2	27.1	-27.1
		X5	956.5	4571.2	1807.3	-1390.6	1390.6	286.7	-286.7
		X6	381.4	2867.4	1243.0	-817.3	817.3	2218.6	-2218.6

==========

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	X1	X2	-67.6	77.7	44.3	63.1	66.5	0.0	0.0
	X2	X3	-75.0	74.5	42.2	64.9	64.7	0.0	0.0
	X3	X4	-74.7	74.7	42.3	64.8	64.8	0.0	0.0
	X4	X5	-74.5	75.0	42.2	64.7	64.9	0.0	0.0
	X5	X6	-77.7	67.6	44.3	66.5	63.1	0.0	0.0
14F	X1	X2	-102.6	107.7	58.4	97.4	99.1	0.0	0.0
	X2	X3	-106.3	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X3	X4	-106.4	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X4	X5	-106.4	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X5	X6	-107.7	102.6	58.4	99.1	97.4	0.0	0.0
13F	X1	X2	-102.0	108.0	58.6	97.3	99.3	0.0	0.0
	X2	X3	-106.4	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X3	X4	-106.3	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X4	X5	-106.3	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X5	X6	-108.0	102.0	58.6	99.3	97.3	0.0	0.0
12F	X1	X2	-102.0	108.0	58.5	97.3	99.3	0.0	0.0
	X2	X3	-106.4	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X3	X4	-106.3	106.3	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X4	X5	-106.3	106.4	57.2	98.3	98.3	0.0	0.0
	X5	X6	-108.0	102.0	58.5	99.3	97.3	0.0	0.0
11F	X1	X2	-108.1	118.2	64.0	105.7	109.0	0.0	0.0
	X2	X3	-115.6	115.4	61.7	107.4	107.3	0.0	0.0
	X3	X4	-115.4	115.4	61.8	107.4	107.4	0.0	0.0
	X4	X5	-115.4	115.6	61.7	107.3	107.4	0.0	0.0
	X5	X6	-118.2	108.1	64.0	109.0	105.7	0.0	0.0
10F	X1	X2	-108.2	118.2	64.0	105.7	109.0	0.0	0.0
	X2	X3	-115.6	115.4	61.7	107.4	107.3	0.0	0.0
	X3	X4	-115.4	115.4	61.8	107.4	107.4	0.0	0.0
	X4	X5	-115.4	115.6	61.7	107.3	107.4	0.0	0.0
	X5	X6	-118.2	108.2	64.0	109.0	105.7	0.0	0.0
9F	X1	X2	-108.2	118.3	63.9	105.7	109.0	0.0	0.0
	X2	X3	-115.6	115.4	61.7	107.4	107.3	0.0	0.0
	X3	X4	-115.4	115.4	61.8	107.4	107.4	0.0	0.0
	X4	X5	-115.4	115.6	61.7	107.3	107.4	0.0	0.0
	X5	X6	-118.3	108.2	63.9	109.0	105.7	0.0	0.0
8F	X1	X2	-109.8	121.5	65.5	108.0	111.9	0.0	0.0
	X2	X3	-118.3	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.3	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-121.5	109.8	65.5	111.9	108.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	-109.5	121.8	65.5	107.9	112.0	0.0	0.0
	X2	X3	-118.3	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.3	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-121.8	109.5	65.5	112.0	107.9	0.0	0.0
6F	X1	X2	-109.2	122.1	65.5	107.8	112.1	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.1	109.2	65.5	112.1	107.8	0.0	0.0
5F	X1	X2	-109.2	122.2	65.4	107.8	112.2	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.2	109.2	65.4	112.2	107.8	0.0	0.0
4F	X1	X2	-108.8	122.6	65.4	107.7	112.3	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.6	108.8	65.4	112.3	107.7	0.0	0.0

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
3F	X1	X2	-108.5	122.9	65.4	107.6	112.4	0.0	0.0
	X2	X3	-118.4	117.9	63.0	110.1	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.4	63.0	109.9	110.1	0.0	0.0
	X5	X6	-122.9	108.5	65.4	112.4	107.6	0.0	0.0
2F	X1	X2	-108.1	123.4	65.4	107.4	112.5	0.0	0.0
	X2	X3	-118.3	117.9	63.0	110.0	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-118.1	118.1	63.1	110.0	110.0	0.0	0.0
	X4	X5	-117.9	118.3	63.0	109.9	110.0	0.0	0.0
	X5	X6	-123.4	108.1	65.4	112.5	107.4	0.0	0.0
1F	X1	X2	-73.5	207.9	142.5	155.6	200.4	0.0	0.0
	X2	X3	-200.0	183.7	91.3	180.7	175.3	0.0	0.0
	X3	X4	-184.6	184.6	98.5	178.0	178.0	0.0	0.0
	X4	X5	-183.7	200.0	91.3	175.3	180.7	0.0	0.0
	X5	X6	-207.9	73.5	142.5	200.4	155.6	0.0	0.0

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	X1	X2	227.4	217.5	4.9	-74.2	74.2	0.0	0.0
	X2	X3	340.3	333.8	3.2	-112.4	112.4	0.0	0.0
	X3	X4	346.4	346.4	0.0	-115.5	115.5	0.0	0.0
	X4	X5	333.8	340.3	-3.2	-112.4	112.4	0.0	0.0
	X5	X6	217.5	227.4	-4.9	-74.2	74.2	0.0	0.0
14F	X1	X2	372.0	369.7	1.1	-123.6	123.6	0.0	0.0
	X2	X3	507.6	504.7	1.4	-168.7	168.7	0.0	0.0
	X3	X4	522.1	522.1	0.0	-174.0	174.0	0.0	0.0
	X4	X5	504.7	507.6	-1.4	-168.7	168.7	0.0	0.0
	X5	X6	369.7	372.0	-1.1	-123.6	123.6	0.0	0.0
13F	X1	X2	543.3	538.7	2.3	-180.3	180.3	0.0	0.0
	X2	X3	671.7	668.4	1.7	-223.4	223.4	0.0	0.0
	X3	X4	684.7	684.7	0.0	-228.2	228.2	0.0	0.0
	X4	X5	668.4	671.7	-1.7	-223.4	223.4	0.0	0.0
	X5	X6	538.7	543.3	-2.3	-180.3	180.3	0.0	0.0
12F	X1	X2	651.5	648.0	1.7	-216.6	216.6	0.0	0.0
	X2	X3	781.6	778.6	1.5	-260.0	260.0	0.0	0.0
	X3	X4	794.8	794.8	0.0	-264.9	264.9	0.0	0.0
	X4	X5	778.6	781.6	-1.5	-260.0	260.0	0.0	0.0
	X5	X6	648.0	651.5	-1.7	-216.6	216.6	0.0	0.0
11F	X1	X2	1012.8	992.9	9.9	-334.3	334.3	0.0	0.0
	X2	X3	1187.1	1179.5	3.8	-394.4	394.4	0.0	0.0
	X3	X4	1201.4	1201.4	0.0	-400.5	400.5	0.0	0.0
	X4	X5	1179.5	1187.1	-3.8	-394.4	394.4	0.0	0.0
	X5	X6	992.9	1012.8	-9.9	-334.3	334.3	0.0	0.0
10F	X1	X2	1109.1	1089.6	9.7	-366.5	366.5	0.0	0.0
	X2	X3	1287.1	1279.8	3.6	-427.8	427.8	0.0	0.0
	X3	X4	1301.6	1301.6	0.0	-433.9	433.9	0.0	0.0
	X4	X5	1279.8	1287.1	-3.6	-427.8	427.8	0.0	0.0
	X5	X6	1089.6	1109.1	-9.7	-366.5	366.5	0.0	0.0
9F	X1	X2	1217.2	1197.3	10.0	-402.4	402.4	0.0	0.0
	X2	X3	1386.4	1379.6	3.4	-461.0	461.0	0.0	0.0
	X3	X4	1399.9	1399.9	0.0	-466.6	466.6	0.0	0.0
	X4	X5	1379.6	1386.4	-3.4	-461.0	461.0	0.0	0.0
	X5	X6	1197.3	1217.2	-10.0	-402.4	402.4	0.0	0.0
8F	X1	X2	1382.9	1357.1	12.9	-456.7	456.7	0.0	0.0
	X2	X3	1540.7	1533.6	3.6	-512.4	512.4	0.0	0.0
	X3	X4	1552.8	1552.8	0.0	-517.6	517.6	0.0	0.0
	X4	X5	1533.6	1540.7	-3.6	-512.4	512.4	0.0	0.0
	X5	X6	1357.1	1382.9	-12.9	-456.7	456.7	0.0	0.0
7F	X1	X2	1474.8	1452.6	11.1	-487.9	487.9	0.0	0.0
	X2	X3	1625.7	1619.3	3.2	-540.8	540.8	0.0	0.0
	X3	X4	1636.3	1636.3	0.0	-545.4	545.4	0.0	0.0
	X4	X5	1619.3	1625.7	-3.2	-540.8	540.8	0.0	0.0
	X5	X6	1452.6	1474.8	-11.1	-487.9	487.9	0.0	0.0
6F	X1	X2	1620.4	1598.8	10.8	-536.5	536.5	0.0	0.0
	X2	X3	1764.3	1758.2	3.1	-587.1	587.1	0.0	0.0

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
6F	X3	X4	1773.5	1773.5	0.0	-591.2	591.2	0.0	0.0
	X4	X5	1758.2	1764.3	-3.1	-587.1	587.1	0.0	0.0
	X5	X6	1598.8	1620.4	-10.8	-536.5	536.5	0.0	0.0
5F	X1	X2	1702.8	1682.6	10.1	-564.2	564.2	0.0	0.0
	X2	X3	1825.3	1820.1	2.6	-607.6	607.6	0.0	0.0
	X3	X4	1833.1	1833.1	0.0	-611.0	611.0	0.0	0.0
	X4	X5	1820.1	1825.3	-2.6	-607.6	607.6	0.0	0.0
	X5	X6	1682.6	1702.8	-10.1	-564.2	564.2	0.0	0.0
4F	X1	X2	1775.0	1753.9	10.6	-588.1	588.1	0.0	0.0
	X2	X3	1865.5	1861.5	2.0	-621.2	621.2	0.0	0.0
	X3	X4	1871.7	1871.7	0.0	-623.9	623.9	0.0	0.0
	X4	X5	1861.5	1865.5	-2.0	-621.2	621.2	0.0	0.0
	X5	X6	1753.9	1775.0	-10.6	-588.1	588.1	0.0	0.0
3F	X1	X2	1773.2	1756.0	8.6	-588.2	588.2	0.0	0.0
	X2	X3	1837.5	1834.8	1.4	-612.1	612.1	0.0	0.0
	X3	X4	1842.3	1842.3	0.0	-614.1	614.1	0.0	0.0
	X4	X5	1834.8	1837.5	-1.4	-612.1	612.1	0.0	0.0
	X5	X6	1756.0	1773.2	-8.6	-588.2	588.2	0.0	0.0
2F	X1	X2	1546.5	1533.9	6.3	-513.4	513.4	0.0	0.0
	X2	X3	1579.1	1576.6	1.2	-525.9	525.9	0.0	0.0
	X3	X4	1580.0	1580.0	0.0	-526.7	526.7	0.0	0.0
	X4	X5	1576.6	1579.1	-1.2	-525.9	525.9	0.0	0.0
	X5	X6	1533.9	1546.5	-6.3	-513.4	513.4	0.0	0.0
1F	X1	X2	2867.4	2380.5	243.5	-874.6	874.6	0.0	0.0
	X2	X3	2190.7	2256.7	-33.0	-741.2	741.2	0.0	0.0
	X3	X4	2286.5	2286.5	0.0	-762.2	762.2	0.0	0.0
	X4	X5	2256.7	2190.7	33.0	-741.2	741.2	0.0	0.0
	X5	X6	2380.5	2867.4	-243.5	-874.6	874.6	0.0	0.0

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	X1	X2	-227.4	-217.5	-4.9	74.2	-74.2	0.0	0.0
	X2	X3	-340.3	-333.8	-3.2	112.4	-112.4	0.0	0.0
	X3	X4	-346.4	-346.4	0.0	115.5	-115.5	0.0	0.0
	X4	X5	-333.8	-340.3	3.2	112.4	-112.4	0.0	0.0
	X5	X6	-217.5	-227.4	4.9	74.2	-74.2	0.0	0.0
14F	X1	X2	-372.0	-369.7	-1.1	123.6	-123.6	0.0	0.0
	X2	X3	-507.6	-504.7	-1.4	168.7	-168.7	0.0	0.0
	X3	X4	-522.1	-522.1	0.0	174.0	-174.0	0.0	0.0
	X4	X5	-504.7	-507.6	1.4	168.7	-168.7	0.0	0.0
	X5	X6	-369.7	-372.0	1.1	123.6	-123.6	0.0	0.0
13F	X1	X2	-543.3	-538.7	-2.3	180.3	-180.3	0.0	0.0
	X2	X3	-671.7	-668.4	-1.7	223.4	-223.4	0.0	0.0
	X3	X4	-684.7	-684.7	0.0	228.2	-228.2	0.0	0.0
	X4	X5	-668.4	-671.7	1.7	223.4	-223.4	0.0	0.0
	X5	X6	-538.7	-543.3	2.3	180.3	-180.3	0.0	0.0
12F	X1	X2	-651.5	-648.0	-1.7	216.6	-216.6	0.0	0.0
	X2	X3	-781.6	-778.6	-1.5	260.0	-260.0	0.0	0.0
	X3	X4	-794.8	-794.8	0.0	264.9	-264.9	0.0	0.0
	X4	X5	-778.6	-781.6	1.5	260.0	-260.0	0.0	0.0
	X5	X6	-648.0	-651.5	1.7	216.6	-216.6	0.0	0.0
11F	X1	X2	-1012.8	-992.9	-9.9	334.3	-334.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1187.1	-1179.5	-3.8	394.4	-394.4	0.0	0.0
	X3	X4	-1201.4	-1201.4	0.0	400.5	-400.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1179.5	-1187.1	3.8	394.4	-394.4	0.0	0.0
	X5	X6	-992.9	-1012.8	9.9	334.3	-334.3	0.0	0.0
10F	X1	X2	-1109.1	-1089.6	-9.7	366.5	-366.5	0.0	0.0
	X2	X3	-1287.1	-1279.8	-3.6	427.8	-427.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1301.6	-1301.6	0.0	433.9	-433.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1279.8	-1287.1	3.6	427.8	-427.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1089.6	-1109.1	9.7	366.5	-366.5	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1217.2	-1197.3	-10.0	402.4	-402.4	0.0	0.0
	X2	X3	-1386.4	-1379.6	-3.4	461.0	-461.0	0.0	0.0
	X3	X4	-1399.9	-1399.9	0.0	466.6	-466.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1379.6	-1386.4	3.4	461.0	-461.0	0.0	0.0

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	X5	X6	-1197.3	-1217.2	10.0	402.4	-402.4	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1382.9	-1357.1	-12.9	456.7	-456.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1540.7	-1533.6	-3.6	512.4	-512.4	0.0	0.0
	X3	X4	-1552.8	-1552.8	0.0	517.6	-517.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1533.6	-1540.7	3.6	512.4	-512.4	0.0	0.0
	X5	X6	-1357.1	-1382.9	12.9	456.7	-456.7	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1474.8	-1452.6	-11.1	487.9	-487.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1625.7	-1619.3	-3.2	540.8	-540.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1636.3	-1636.3	0.0	545.4	-545.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1619.3	-1625.7	3.2	540.8	-540.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1452.6	-1474.8	11.1	487.9	-487.9	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1620.4	-1598.8	-10.8	536.5	-536.5	0.0	0.0
	X2	X3	-1764.3	-1758.2	-3.1	587.1	-587.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1773.5	-1773.5	0.0	591.2	-591.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1758.2	-1764.3	3.1	587.1	-587.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1598.8	-1620.4	10.8	536.5	-536.5	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1702.8	-1682.6	-10.1	564.2	-564.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1825.3	-1820.1	-2.6	607.6	-607.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1833.1	-1833.1	0.0	611.0	-611.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1820.1	-1825.3	2.6	607.6	-607.6	0.0	0.0
	X5	X6	-1682.6	-1702.8	10.1	564.2	-564.2	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1775.0	-1753.9	-10.6	588.1	-588.1	0.0	0.0
	X2	X3	-1865.5	-1861.5	-2.0	621.2	-621.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1871.7	-1871.7	0.0	623.9	-623.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1861.5	-1865.5	2.0	621.2	-621.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1753.9	-1775.0	10.6	588.1	-588.1	0.0	0.0
3F	X1	X2	-1773.2	-1756.0	-8.6	588.2	-588.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1837.5	-1834.8	-1.4	612.1	-612.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1842.3	-1842.3	0.0	614.1	-614.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1834.8	-1837.5	1.4	612.1	-612.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1756.0	-1773.2	8.6	588.2	-588.2	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1546.5	-1533.9	-6.3	513.4	-513.4	0.0	0.0
	X2	X3	-1579.1	-1576.6	-1.2	525.9	-525.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1580.0	-1580.0	0.0	526.7	-526.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1576.6	-1579.1	1.2	525.9	-525.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1533.9	-1546.5	6.3	513.4	-513.4	0.0	0.0
1F	X1	X2	-2867.4	-2380.5	-243.5	874.6	-874.6	0.0	0.0
	X2	X3	-2190.7	-2256.7	33.0	741.2	-741.2	0.0	0.0
	X3	X4	-2286.5	-2286.5	0.0	762.2	-762.2	0.0	0.0
	X4	X5	-2256.7	-2190.7	-33.0	741.2	-741.2	0.0	0.0
	X5	X6	-2380.5	-2867.4	243.5	874.6	-874.6	0.0	0.0

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	X1	67.6	54.6	-6.5	-43.6	43.6	-244.9	244.9
		X2	-2.7	-1.0	0.8	1.3	-1.3	-408.8	408.8
		X3	0.2	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-406.9	406.9
		X4	-0.2	-0.0	0.1	0.1	-0.1	-406.9	406.9
		X5	2.7	1.0	-0.8	-1.3	1.3	-408.8	408.8
		X6	-67.6	-54.6	6.5	43.6	-43.6	-244.9	244.9
13F	14F	X1	48.0	50.4	1.2	-35.2	35.2	-567.1	567.1
		X2	-0.3	-0.7	-0.2	0.4	-0.4	-915.8	915.8
		X3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-913.1	913.1
		X4	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-913.1	913.1
		X5	0.3	0.7	0.2	-0.4	0.4	-915.8	915.8
		X6	-48.0	-50.4	-1.2	35.2	-35.2	-567.1	567.1
12F	13F	X1	51.5	50.9	-0.3	-36.6	36.6	-889.0	889.0
		X2	-0.9	-0.8	0.1	0.6	-0.6	-1423.0	1423.0
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1419.2	1419.2
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1419.2	1419.2
		X5	0.9	0.8	-0.1	-0.6	0.6	-1423.0	1423.0
		X6	-51.5	-50.9	0.3	36.6	-36.6	-889.0	889.0
11F	12F	X1	51.1	52.2	0.6	-36.6	36.6	-1211.0	1211.0
		X2	-0.9	-1.2	-0.2	0.7	-0.7	-1930.1	1930.1
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-1925.4	1925.4

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1925.4	1925.4
		X5	0.9	1.2	0.2	-0.7	0.7	-1930.1	1930.1
		X6	-51.1	-52.2	-0.6	36.6	-36.6	-1211.0	1211.0
10F	11F	X1	55.9	52.8	-1.6	-38.8	38.8	-1538.9	1538.9
		X2	-1.4	-1.3	0.1	1.0	-1.0	-2450.6	2450.6
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2444.1	2444.1
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2444.1	2444.1
		X5	1.4	1.3	-0.1	-1.0	1.0	-2450.6	2450.6
		X6	-55.9	-52.8	1.6	38.8	-38.8	-1538.9	1538.9
9F	10F	X1	55.5	53.1	-1.2	-38.8	38.8	-1877.8	1877.8
		X2	-1.3	-1.3	0.0	0.9	-0.9	-2984.6	2984.6
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2976.4	2976.4
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2976.4	2976.4
		X5	1.3	1.3	-0.0	-0.9	0.9	-2984.6	2984.6
		X6	-55.5	-53.1	1.2	38.8	-38.8	-1877.8	1877.8
8F	9F	X1	55.1	53.7	-0.7	-38.9	38.9	-2216.6	2216.6
		X2	-1.4	-1.5	-0.0	1.0	-1.0	-3518.6	3518.6
		X3	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-3508.6	3508.6
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-3508.6	3508.6
		X5	1.4	1.5	0.0	-1.0	1.0	-3518.6	3518.6
		X6	-55.1	-53.7	0.7	38.9	-38.9	-2216.6	2216.6
7F	8F	X1	56.1	54.1	-1.0	-39.4	39.4	-2557.4	2557.4
		X2	-1.7	-1.6	0.0	1.2	-1.2	-4057.3	4057.3
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-4045.2	4045.2
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-4045.2	4045.2
		X5	1.7	1.6	-0.0	-1.2	1.2	-4057.3	4057.3
		X6	-56.1	-54.1	1.0	39.4	-39.4	-2557.4	2557.4
6F	7F	X1	55.4	52.5	-1.4	-38.6	38.6	-2898.0	2898.0
		X2	-1.8	-1.8	0.0	1.3	-1.3	-4601.6	4601.6
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-4587.4	4587.4
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-4587.4	4587.4
		X5	1.8	1.8	-0.0	-1.3	1.3	-4601.6	4601.6
		X6	-55.4	-52.5	1.4	38.6	-38.6	-2898.0	2898.0
5F	6F	X1	56.6	53.9	-1.4	-39.5	39.5	-3238.6	3238.6
		X2	-2.0	-1.9	0.0	1.4	-1.4	-5144.6	5144.6
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-5128.1	5128.1
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-5128.1	5128.1
		X5	2.0	1.9	-0.0	-1.4	1.4	-5144.6	5144.6
		X6	-56.6	-53.9	1.4	39.5	-39.5	-3238.6	3238.6
4F	5F	X1	55.3	53.5	-0.9	-38.9	38.9	-3579.1	3579.1
		X2	-2.0	-2.0	-0.0	1.4	-1.4	-5687.5	5687.5
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-5668.8	5668.8
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-5668.8	5668.8
		X5	2.0	2.0	0.0	-1.4	1.4	-5687.5	5687.5
		X6	-55.3	-53.5	0.9	38.9	-38.9	-3579.1	3579.1
3F	4F	X1	55.4	53.3	-1.0	-38.8	38.8	-3919.6	3919.6
		X2	-2.2	-2.3	-0.0	1.6	-1.6	-6230.6	6230.6
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-6209.4	6209.4
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6209.4	6209.4
		X5	2.2	2.3	0.0	-1.6	1.6	-6230.6	6230.6
		X6	-55.4	-53.3	1.0	38.8	-38.8	-3919.6	3919.6
2F	3F	X1	55.2	53.2	-1.0	-38.7	38.7	-4259.9	4259.9
		X2	-2.2	-1.5	0.4	1.3	-1.3	-6780.7	6780.7
		X3	0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.0	-6756.9	6756.9
		X4	-0.1	0.1	0.1	-0.0	0.0	-6756.9	6756.9
		X5	2.2	1.5	-0.4	-1.3	1.3	-6780.7	6780.7
		X6	-55.2	-53.2	1.0	38.7	-38.7	-4259.9	4259.9
1F	2F	X1	54.9	73.5	9.3	-32.3	32.3	-4609.7	4609.7
		X2	-3.7	-7.9	-2.1	2.9	-2.9	-7336.9	7336.9
		X3	0.3	0.9	0.3	-0.3	0.3	-7310.5	7310.5
		X4	-0.3	-0.9	-0.3	0.3	-0.3	-7310.5	7310.5
		X5	3.7	7.9	2.1	-2.9	2.9	-7336.9	7336.9
		X6	-54.9	-73.5	-9.3	32.3	-32.3	-4609.7	4609.7

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	X1	-227.4	91.1	159.3	48.7	-48.7	34.3	-34.3
		X2	-557.8	-95.4	231.2	233.3	-233.3	18.5	-18.5
		X3	-680.3	-179.1	250.6	306.9	-306.9	1.5	-1.5
		X4	-680.3	-179.1	250.6	306.9	-306.9	-1.5	1.5
		X5	-557.8	-95.4	231.2	233.3	-233.3	-18.5	18.5
		X6	-227.4	91.1	159.3	48.7	-48.7	-34.3	34.3
13F	14F	X1	-463.1	-51.2	206.0	183.7	-183.7	91.6	-91.6
		X2	-781.9	-313.1	234.4	391.1	-391.1	40.4	-40.4
		X3	-847.8	-384.1	231.8	439.9	-439.9	4.1	-4.1
		X4	-847.8	-384.1	231.8	439.9	-439.9	-4.1	4.1
		X5	-781.9	-313.1	234.4	391.1	-391.1	-40.4	40.4
		X6	-463.1	-51.2	206.0	183.7	-183.7	-91.6	91.6
12F	13F	X1	-492.1	-242.8	124.7	262.4	-262.4	175.1	-175.1
		X2	-897.3	-587.6	154.9	530.3	-530.3	61.2	-61.2
		X3	-969.1	-655.7	156.7	580.3	-580.3	6.5	-6.5
		X4	-969.1	-655.7	156.7	580.3	-580.3	-6.5	6.5
		X5	-897.3	-587.6	154.9	530.3	-530.3	-61.2	61.2
		X6	-492.1	-242.8	124.7	262.4	-262.4	-175.1	175.1
11F	12F	X1	-408.7	-479.1	-35.2	314.3	-314.3	275.4	-275.4
		X2	-842.1	-1017.6	-87.8	658.3	-658.3	82.3	-82.3
		X3	-917.6	-1110.7	-96.5	718.0	-718.0	8.8	-8.8
		X4	-917.6	-1110.7	-96.5	718.0	-718.0	-8.8	8.8
		X5	-842.1	-1017.6	-87.8	658.3	-658.3	-82.3	82.3
		X6	-408.7	-479.1	-35.2	314.3	-314.3	-275.4	275.4
10F	11F	X1	-533.7	-441.7	46.0	348.4	-348.4	379.4	-379.4
		X2	-1162.4	-1027.7	67.3	782.2	-782.2	98.8	-98.8
		X3	-1270.2	-1128.3	70.9	856.6	-856.6	10.4	-10.4
		X4	-1270.2	-1128.3	70.9	856.6	-856.6	-10.4	10.4
		X5	-1162.4	-1027.7	67.3	782.2	-782.2	-98.8	98.8
		X6	-533.7	-441.7	46.0	348.4	-348.4	-379.4	379.4
9F	10F	X1	-667.4	-498.4	84.5	416.4	-416.4	529.0	-529.0
		X2	-1349.0	-1131.1	109.0	885.8	-885.8	125.1	-125.1
		X3	-1453.1	-1228.4	112.3	957.7	-957.7	13.0	-13.0
		X4	-1453.1	-1228.4	112.3	957.7	-957.7	-13.0	13.0
		X5	-1349.0	-1131.1	109.0	885.8	-885.8	-125.1	125.1
		X6	-667.4	-498.4	84.5	416.4	-416.4	-529.0	529.0
8F	9F	X1	-718.8	-589.0	64.9	467.1	-467.1	693.3	-693.3
		X2	-1452.6	-1305.1	73.7	984.9	-984.9	150.3	-150.3
		X3	-1551.0	-1399.2	75.9	1053.7	-1053.7	15.4	-15.4
		X4	-1551.0	-1399.2	75.9	1053.7	-1053.7	-15.4	15.4
		X5	-1452.6	-1305.1	73.7	984.9	-984.9	-150.3	150.3
		X6	-718.8	-589.0	64.9	467.1	-467.1	-693.3	693.3
7F	8F	X1	-794.0	-671.2	61.4	523.3	-523.3	879.8	-879.8
		X2	-1592.8	-1403.6	94.6	1070.1	-1070.1	174.2	-174.2
		X3	-1687.2	-1490.4	98.4	1134.9	-1134.9	17.7	-17.7
		X4	-1687.2	-1490.4	98.4	1134.9	-1134.9	-17.7	17.7
		X5	-1592.8	-1403.6	94.6	1070.1	-1070.1	-174.2	174.2
		X6	-794.0	-671.2	61.4	523.3	-523.3	-879.8	879.8
6F	7F	X1	-803.7	-742.3	30.7	552.1	-552.1	1079.0	-1079.0
		X2	-1674.7	-1563.9	55.4	1156.6	-1156.6	204.3	-204.3
		X3	-1765.2	-1647.2	59.0	1218.7	-1218.7	20.4	-20.4
		X4	-1765.2	-1647.2	59.0	1218.7	-1218.7	-20.4	20.4
		X5	-1674.7	-1563.9	55.4	1156.6	-1156.6	-204.3	204.3
		X6	-803.7	-742.3	30.7	552.1	-552.1	-1079.0	1079.0
5F	6F	X1	-878.1	-775.3	51.4	590.5	-590.5	1298.1	-1298.1
		X2	-1799.3	-1639.4	79.9	1228.1	-1228.1	226.9	-226.9
		X3	-1884.5	-1714.9	84.8	1285.5	-1285.5	22.2	-22.2
		X4	-1884.5	-1714.9	84.8	1285.5	-1285.5	-22.2	22.2
		X5	-1799.3	-1639.4	79.9	1228.1	-1228.1	-226.9	226.9
		X6	-878.1	-775.3	51.4	590.5	-590.5	-1298.1	1298.1
4F	5F	X1	-927.5	-841.3	43.1	631.7	-631.7	1528.5	-1528.5
		X2	-1868.4	-1743.6	62.4	1290.0	-1290.0	246.2	-246.2
		X3	-1938.3	-1804.0	67.2	1336.5	-1336.5	23.8	-23.8
		X4	-1938.3	-1804.0	67.2	1336.5	-1336.5	-23.8	23.8
		X5	-1868.4	-1743.6	62.4	1290.0	-1290.0	-246.2	246.2

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
4F	5F	X6	-927.5	-841.3	43.1	631.7	-631.7	-1528.5	1528.5
3F	4F	X1	-933.7	-966.4	-16.3	678.6	-678.6	1768.7	-1768.7
		X2	-1875.9	-1872.6	1.6	1338.8	-1338.8	260.9	-260.9
		X3	-1929.2	-1915.7	6.8	1373.2	-1373.2	25.0	-25.0
		X4	-1929.2	-1915.7	6.8	1373.2	-1373.2	-25.0	25.0
		X5	-1875.9	-1872.6	1.6	1338.8	-1338.8	-260.9	260.9
		X6	-933.7	-966.4	-16.3	678.6	-678.6	-1768.7	1768.7
2F	3F	X1	-806.8	-1165.0	-179.1	704.2	-704.2	2008.9	-2008.9
		X2	-1720.9	-2156.5	-217.8	1384.8	-1384.8	280.9	-280.9
		X3	-1761.5	-2193.6	-216.1	1412.5	-1412.5	26.8	-26.8
		X4	-1761.5	-2193.6	-216.1	1412.5	-1412.5	-26.8	26.8
		X5	-1720.9	-2156.5	-217.8	1384.8	-1384.8	-280.9	280.9
		X6	-806.8	-1165.0	-179.1	704.2	-704.2	-2008.9	2008.9
1F	2F	X1	-381.4	-2867.4	-1243.0	817.3	-817.3	2218.6	-2218.6
		X2	-956.5	-4571.2	-1807.3	1390.6	-1390.6	286.7	-286.7
		X3	-963.0	-4543.3	-1790.1	1385.2	-1385.2	27.1	-27.1
		X4	-963.0	-4543.3	-1790.1	1385.2	-1385.2	-27.1	27.1
		X5	-956.5	-4571.2	-1807.3	1390.6	-1390.6	-286.7	286.7
		X6	-381.4	-2867.4	-1243.0	817.3	-817.3	-2218.6	2218.6

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	X1	227.4	-91.1	-159.3	-48.7	48.7	-34.3	34.3
		X2	557.8	95.4	-231.2	-233.3	233.3	-18.5	18.5
		X3	680.3	179.1	-250.6	-306.9	306.9	-1.5	1.5
		X4	680.3	179.1	-250.6	-306.9	306.9	1.5	-1.5
		X5	557.8	95.4	-231.2	-233.3	233.3	18.5	-18.5
		X6	227.4	-91.1	-159.3	-48.7	48.7	34.3	-34.3
13F	14F	X1	463.1	51.2	-206.0	-183.7	183.7	-91.6	91.6
		X2	781.9	313.1	-234.4	-391.1	391.1	-40.4	40.4
		X3	847.8	384.1	-231.8	-439.9	439.9	-4.1	4.1
		X4	847.8	384.1	-231.8	-439.9	439.9	4.1	-4.1
		X5	781.9	313.1	-234.4	-391.1	391.1	40.4	-40.4
		X6	463.1	51.2	-206.0	-183.7	183.7	91.6	-91.6
12F	13F	X1	492.1	242.8	-124.7	-262.4	262.4	-175.1	175.1
		X2	897.3	587.6	-154.9	-530.3	530.3	-61.2	61.2
		X3	969.1	655.7	-156.7	-580.3	580.3	-6.5	6.5
		X4	969.1	655.7	-156.7	-580.3	580.3	6.5	-6.5
		X5	897.3	587.6	-154.9	-530.3	530.3	61.2	-61.2
		X6	492.1	242.8	-124.7	-262.4	262.4	175.1	-175.1
11F	12F	X1	408.7	479.1	35.2	-314.3	314.3	-275.4	275.4
		X2	842.1	1017.6	87.8	-658.3	658.3	-82.3	82.3
		X3	917.6	1110.7	96.5	-718.0	718.0	-8.8	8.8
		X4	917.6	1110.7	96.5	-718.0	718.0	8.8	-8.8
		X5	842.1	1017.6	87.8	-658.3	658.3	82.3	-82.3
		X6	408.7	479.1	35.2	-314.3	314.3	275.4	-275.4
10F	11F	X1	533.7	441.7	-46.0	-348.4	348.4	-379.4	379.4
		X2	1162.4	1027.7	-67.3	-782.2	782.2	-98.8	98.8
		X3	1270.2	1128.3	-70.9	-856.6	856.6	-10.4	10.4
		X4	1270.2	1128.3	-70.9	-856.6	856.6	10.4	-10.4
		X5	1162.4	1027.7	-67.3	-782.2	782.2	98.8	-98.8
		X6	533.7	441.7	-46.0	-348.4	348.4	379.4	-379.4
9F	10F	X1	667.4	498.4	-84.5	-416.4	416.4	-529.0	529.0
		X2	1349.0	1131.1	-109.0	-885.8	885.8	-125.1	125.1
		X3	1453.1	1228.4	-112.3	-957.7	957.7	-13.0	13.0
		X4	1453.1	1228.4	-112.3	-957.7	957.7	13.0	-13.0
		X5	1349.0	1131.1	-109.0	-885.8	885.8	125.1	-125.1
		X6	667.4	498.4	-84.5	-416.4	416.4	529.0	-529.0
8F	9F	X1	718.8	589.0	-64.9	-467.1	467.1	-693.3	693.3
		X2	1452.6	1305.1	-73.7	-984.9	984.9	-150.3	150.3
		X3	1551.0	1399.2	-75.9	-1053.7	1053.7	-15.4	15.4
		X4	1551.0	1399.2	-75.9	-1053.7	1053.7	15.4	-15.4
		X5	1452.6	1305.1	-73.7	-984.9	984.9	150.3	-150.3
		X6	718.8	589.0	-64.9	-467.1	467.1	693.3	-693.3
7F	8F	X1	794.0	671.2	-61.4	-523.3	523.3	-879.8	879.8

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
7F	8F	X2	1592.8	1403.6	-94.6	-1070.1	1070.1	-174.2	174.2
		X3	1687.2	1490.4	-98.4	-1134.9	1134.9	-17.7	17.7
		X4	1687.2	1490.4	-98.4	-1134.9	1134.9	17.7	-17.7
		X5	1592.8	1403.6	-94.6	-1070.1	1070.1	174.2	-174.2
		X6	794.0	671.2	-61.4	-523.3	523.3	879.8	-879.8
6F	7F	X1	803.7	742.3	-30.7	-552.1	552.1	-1079.0	1079.0
		X2	1674.7	1563.9	-55.4	-1156.6	1156.6	-204.3	204.3
		X3	1765.2	1647.2	-59.0	-1218.7	1218.7	-20.4	20.4
		X4	1765.2	1647.2	-59.0	-1218.7	1218.7	20.4	-20.4
		X5	1674.7	1563.9	-55.4	-1156.6	1156.6	204.3	-204.3
		X6	803.7	742.3	-30.7	-552.1	552.1	1079.0	-1079.0
5F	6F	X1	878.1	775.3	-51.4	-590.5	590.5	-1298.1	1298.1
		X2	1799.3	1639.4	-79.9	-1228.1	1228.1	-226.9	226.9
		X3	1884.5	1714.9	-84.8	-1285.5	1285.5	-22.2	22.2
		X4	1884.5	1714.9	-84.8	-1285.5	1285.5	22.2	-22.2
		X5	1799.3	1639.4	-79.9	-1228.1	1228.1	226.9	-226.9
		X6	878.1	775.3	-51.4	-590.5	590.5	1298.1	-1298.1
4F	5F	X1	927.5	841.3	-43.1	-631.7	631.7	-1528.5	1528.5
		X2	1868.4	1743.6	-62.4	-1290.0	1290.0	-246.2	246.2
		X3	1938.3	1804.0	-67.2	-1336.5	1336.5	-23.8	23.8
		X4	1938.3	1804.0	-67.2	-1336.5	1336.5	23.8	-23.8
		X5	1868.4	1743.6	-62.4	-1290.0	1290.0	246.2	-246.2
		X6	927.5	841.3	-43.1	-631.7	631.7	1528.5	-1528.5
3F	4F	X1	933.7	966.4	16.3	-678.6	678.6	-1768.7	1768.7
		X2	1875.9	1872.6	-1.6	-1338.8	1338.8	-260.9	260.9
		X3	1929.2	1915.7	-6.8	-1373.2	1373.2	-25.0	25.0
		X4	1929.2	1915.7	-6.8	-1373.2	1373.2	25.0	-25.0
		X5	1875.9	1872.6	-1.6	-1338.8	1338.8	260.9	-260.9
		X6	933.7	966.4	16.3	-678.6	678.6	1768.7	-1768.7
2F	3F	X1	806.8	1165.0	179.1	-704.2	704.2	-2008.9	2008.9
		X2	1720.9	2156.5	217.8	-1384.8	1384.8	-280.9	280.9
		X3	1761.5	2193.6	216.1	-1412.5	1412.5	-26.8	26.8
		X4	1761.5	2193.6	216.1	-1412.5	1412.5	26.8	-26.8
		X5	1720.9	2156.5	217.8	-1384.8	1384.8	280.9	-280.9
		X6	806.8	1165.0	179.1	-704.2	704.2	2008.9	-2008.9
1F	2F	X1	381.4	2867.4	1243.0	-817.3	817.3	-2218.6	2218.6
		X2	956.5	4571.2	1807.3	-1390.6	1390.6	-286.7	286.7
		X3	963.0	4543.3	1790.1	-1385.2	1385.2	-27.1	27.1
		X4	963.0	4543.3	1790.1	-1385.2	1385.2	27.1	-27.1
		X5	956.5	4571.2	1807.3	-1390.6	1390.6	286.7	-286.7
		X6	381.4	2867.4	1243.0	-817.3	817.3	2218.6	-2218.6

==========

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	523.4	167.4	166.3	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	531.5	175.4	174.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	531.5	175.4	174.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	531.5	175.4	174.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	545.2	180.9	179.3	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	563.2	187.6	185.9	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	563.2	187.6	185.9	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	563.2	187.6	185.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	563.2	187.6	185.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	563.2	187.6	185.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	563.2	187.6	185.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	563.2	187.6	185.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	563.2	187.6	185.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	583.1	194.2	192.9	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1133.4	392.7	392.1	0.0	0.0

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-244.6	244.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-244.9	244.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-566.4	566.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-567.1	567.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-888.0	888.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-889.0	889.0
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1209.6	1209.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1211.0	1211.0
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1537.1	1537.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1538.9	1538.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1875.5	1875.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1877.8	1877.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2213.9	2213.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2216.6	2216.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2554.2	2554.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2557.4	2557.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2894.4	2894.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2898.0	2898.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3234.5	3234.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3238.6	3238.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3574.6	3574.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3579.1	3579.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3914.6	3914.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3919.6	3919.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4254.5	4254.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4259.9	4259.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4603.9	4603.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4609.7	4609.7

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.7	-44.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-44.7	44.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	-150.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-150.0	150.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	289.5	-289.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-289.5	289.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0	-460.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-460.0	460.0
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	618.6	-618.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-618.6	618.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	836.2	-836.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-836.2	836.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1074.8	-1074.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1074.8	1074.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1330.7	-1330.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1330.7	1330.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1600.7	-1600.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1600.7	1600.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1884.4	-1884.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1884.4	1884.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2178.1	-2178.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2178.1	2178.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2476.1	-2476.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2476.1	2476.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2774.6	-2774.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2774.6	2774.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3136.6	-3136.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3136.6	3136.6

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-44.7	44.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.7	-44.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-150.0	150.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	-150.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-289.5	289.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	289.5	-289.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-460.0	460.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0	-460.0
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-618.6	618.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	618.6	-618.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-836.2	836.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	836.2	-836.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1074.8	1074.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1074.8	-1074.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1330.7	1330.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1330.7	-1330.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1600.7	1600.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1600.7	-1600.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1884.4	1884.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1884.4	-1884.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2178.1	2178.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2178.1	-2178.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2476.1	2476.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2476.1	-2476.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2774.6	2774.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2774.6	-2774.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3136.6	3136.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3136.6	-3136.6

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	5.7	-0.1	-0.1	-0.0
13F	Y2	Y3	13.1	-0.0	-0.1	-0.0

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
12F	Y2	Y3	20.6	-0.0	-0.1	-0.0
11F	Y2	Y3	28.1	-0.0	-0.1	-0.0
10F	Y2	Y3	44.6	-0.0	-0.1	-0.0
9F	Y2	Y3	54.4	0.0	-0.1	-0.0
8F	Y2	Y3	64.2	0.0	-0.1	-0.0
7F	Y2	Y3	74.1	0.0	-0.1	-0.0
6F	Y2	Y3	83.9	0.1	-0.2	-0.0
5F	Y2	Y3	93.8	0.1	-0.2	-0.0
4F	Y2	Y3	103.6	0.1	-0.2	-0.0
3F	Y2	Y3	113.5	0.1	-0.2	-0.0
2F	Y2	Y3	123.4	0.1	-0.2	-0.0
1F	Y2	Y3	133.5	0.2	-0.2	-0.0

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	0.0	857.9	448.6	466.6
13F	Y2	Y3	0.0	1627.2	252.1	671.2
12F	Y2	Y3	0.0	2512.1	-142.0	846.4
11F	Y2	Y3	0.0	3526.8	-689.7	1004.3
10F	Y2	Y3	0.0	5222.8	-1865.3	1199.1
9F	Y2	Y3	0.0	6664.1	-2917.5	1338.1
8F	Y2	Y3	0.0	8187.3	-4128.1	1449.7
7F	Y2	Y3	0.0	9783.4	-5463.9	1542.7
6F	Y2	Y3	0.0	11442.6	-6899.2	1622.6
5F	Y2	Y3	0.0	13182.2	-8410.0	1704.4
4F	Y2	Y3	0.0	14925.1	-10032.3	1747.4
3F	Y2	Y3	0.0	16655.9	-11715.9	1764.3
2F	Y2	Y3	0.0	18368.7	-13423.3	1766.2
1F	Y2	Y3	0.0	21519.7	-14420.7	1785.9

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	0.0	-857.9	-448.6	-466.6
13F	Y2	Y3	0.0	-1627.2	-252.1	-671.2
12F	Y2	Y3	0.0	-2512.1	142.0	-846.4
11F	Y2	Y3	0.0	-3526.8	689.7	-1004.3
10F	Y2	Y3	0.0	-5222.8	1865.3	-1199.1
9F	Y2	Y3	0.0	-6664.1	2917.5	-1338.1
8F	Y2	Y3	0.0	-8187.3	4128.1	-1449.7
7F	Y2	Y3	0.0	-9783.4	5463.9	-1542.7
6F	Y2	Y3	0.0	-11442.6	6899.2	-1622.6
5F	Y2	Y3	0.0	-13182.2	8410.0	-1704.4
4F	Y2	Y3	0.0	-14925.1	10032.3	-1747.4
3F	Y2	Y3	0.0	-16655.9	11715.9	-1764.3
2F	Y2	Y3	0.0	-18368.7	13423.3	-1766.2
1F	Y2	Y3	0.0	-21519.7	14420.7	-1785.9

==========

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	875.9	268.2	268.2	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	827.6	259.8	259.8	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	827.6	259.8	259.8	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	827.6	259.8	259.8	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	846.7	266.8	266.8	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	880.3	279.0	279.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1392.8	465.4	465.4	0.0	0.0

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-408.8	408.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-408.8	408.8
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-915.8	915.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-915.8	915.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1422.9	1422.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1423.0	1423.0
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1930.1	1930.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1930.1	1930.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2450.6	2450.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2450.6	2450.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2984.5	2984.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2984.6	2984.6
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3518.5	3518.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3518.6	3518.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4057.2	4057.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4057.3	4057.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4601.5	4601.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4601.6	4601.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5144.5	5144.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5144.6	5144.6

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5687.4	5687.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5687.5	5687.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6230.5	6230.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6230.6	6230.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6780.5	6780.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6780.7	6780.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7336.8	7336.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7336.9	7336.9

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	-30.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-30.8	30.8
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.9	-124.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-124.9	124.9
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	273.6	-273.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-273.6	273.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	470.1	-470.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-470.1	470.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	659.4	-659.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-659.4	659.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	912.8	-912.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-912.8	912.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1200.1	-1200.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1200.1	1200.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1518.6	-1518.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1518.6	1518.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1902.3	-1902.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1902.3	1902.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2282.3	-2282.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2282.3	2282.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2686.1	-2686.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2686.1	2686.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3112.8	-3112.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3112.8	3112.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3623.3	-3623.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3623.3	3623.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4198.1	-4198.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4198.1	4198.1

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-30.8	30.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	-30.8
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-124.9	124.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.9	-124.9
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-273.6	273.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	273.6	-273.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-470.1	470.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	470.1	-470.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-659.4	659.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	659.4	-659.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-912.8	912.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	912.8	-912.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1200.1	1200.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1200.1	-1200.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1518.6	1518.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1518.6	-1518.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1902.3	1902.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1902.3	-1902.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2282.3	2282.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2282.3	-2282.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2686.1	2686.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2686.1	-2686.1

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3112.8	3112.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3112.8	-3112.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3623.3	3623.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3623.3	-3623.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4198.1	4198.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4198.1	-4198.1

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	8.7	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	19.5	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	30.2	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	41.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	65.1	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	79.3	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	93.5	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	107.8	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	114.5	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	128.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	141.5	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	155.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	158.5	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	171.5	0.0	0.0	0.0

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	0.0	642.2	383.1	366.2
13F	Y2	Y3	0.0	1490.2	440.6	689.6
12F	Y2	Y3	0.0	2494.0	194.8	960.3
11F	Y2	Y3	0.0	3668.6	-281.4	1199.0
10F	Y2	Y3	0.0	5424.3	-1501.6	1401.0
9F	Y2	Y3	0.0	7039.9	-2547.6	1604.4
8F	Y2	Y3	0.0	8813.9	-3790.8	1794.0
7F	Y2	Y3	0.0	10732.3	-5217.8	1969.5
6F	Y2	Y3	0.0	12381.5	-6423.8	2127.8
5F	Y2	Y3	0.0	14448.9	-8112.7	2262.9
4F	Y2	Y3	0.0	16628.1	-9925.2	2393.9
3F	Y2	Y3	0.0	18907.9	-11864.1	2515.6
2F	Y2	Y3	0.0	20586.8	-13241.4	2623.4
1F	Y2	Y3	0.0	24968.1	-14227.6	2702.0

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	0.0	-642.2	-383.1	-366.2
13F	Y2	Y3	0.0	-1490.2	-440.6	-689.6
12F	Y2	Y3	0.0	-2494.0	-194.8	-960.3
11F	Y2	Y3	0.0	-3668.6	281.4	-1199.0
10F	Y2	Y3	0.0	-5424.3	1501.6	-1401.0
9F	Y2	Y3	0.0	-7039.9	2547.6	-1604.4
8F	Y2	Y3	0.0	-8813.9	3790.8	-1794.0
7F	Y2	Y3	0.0	-10732.3	5217.8	-1969.5
6F	Y2	Y3	0.0	-12381.5	6423.8	-2127.8
5F	Y2	Y3	0.0	-14448.9	8112.7	-2262.9
4F	Y2	Y3	0.0	-16628.1	9925.2	-2393.9
3F	Y2	Y3	0.0	-18907.9	11864.1	-2515.6
2F	Y2	Y3	0.0	-20586.8	13241.4	-2623.4
1F	Y2	Y3	0.0	-24968.1	14227.6	-2702.0

==========

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	875.9	268.2	268.2	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	827.6	259.8	259.8	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	827.6	259.8	259.8	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	827.6	259.8	259.8	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	846.7	266.8	266.8	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	880.3	279.0	279.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1392.8	465.4	465.4	0.0	0.0

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-406.9	406.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-406.9	406.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-913.1	913.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-913.1	913.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1419.2	1419.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1419.2	1419.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1925.3	1925.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1925.4	1925.4

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2444.1	2444.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2444.1	2444.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2976.3	2976.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2976.4	2976.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3508.6	3508.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3508.6	3508.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4045.1	4045.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4045.2	4045.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4587.3	4587.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4587.4	4587.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5128.0	5128.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5128.1	5128.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5668.7	5668.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5668.8	5668.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6209.3	6209.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6209.4	6209.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6756.8	6756.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6756.9	6756.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7310.4	7310.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7310.5	7310.5

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	-31.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-31.9	31.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.2	-125.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-125.2	125.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	273.2	-273.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-273.2	273.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	469.1	-469.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-469.1	469.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	659.6	-659.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-659.6	659.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	913.9	-913.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-913.9	913.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1202.1	-1202.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1202.1	1202.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1521.9	-1521.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1521.9	1521.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1907.0	-1907.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1907.0	1907.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2288.7	-2288.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2288.7	2288.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2694.1	-2694.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2694.1	2694.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3122.4	-3122.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3122.4	3122.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3634.2	-3634.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3634.2	3634.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4210.1	-4210.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4210.1	4210.1

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-31.9	31.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	-31.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-125.2	125.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.2	-125.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-273.2	273.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	273.2	-273.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-469.1	469.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	469.1	-469.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-659.6	659.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	659.6	-659.6

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-913.9	913.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	913.9	-913.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1202.1	1202.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1202.1	-1202.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1521.9	1521.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1521.9	-1521.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1907.0	1907.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1907.0	-1907.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2288.7	2288.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2288.7	-2288.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2694.1	2694.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2694.1	-2694.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3122.4	3122.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3122.4	-3122.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3634.2	3634.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3634.2	-3634.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4210.1	4210.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4210.1	-4210.1

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	8.6	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	19.4	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	30.2	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	40.9	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	64.9	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	79.1	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	93.2	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	107.4	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	114.1	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	127.6	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	141.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	154.5	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	158.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	170.9	0.0	0.0	0.0

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	0.0	616.9	349.2	345.0
13F	Y2	Y3	0.0	1462.0	410.4	668.7
12F	Y2	Y3	0.0	2463.0	167.2	939.4
11F	Y2	Y3	0.0	3634.6	-307.3	1177.8
10F	Y2	Y3	0.0	5388.1	-1540.1	1374.3
9F	Y2	Y3	0.0	7007.6	-2591.7	1577.1
8F	Y2	Y3	0.0	8787.5	-3838.6	1767.5
7F	Y2	Y3	0.0	10714.8	-5270.7	1944.3
6F	Y2	Y3	0.0	12372.4	-6479.7	2104.5
5F	Y2	Y3	0.0	14449.9	-8175.3	2240.9
4F	Y2	Y3	0.0	16641.9	-9991.3	2375.2
3F	Y2	Y3	0.0	18935.1	-11932.0	2501.1
2F	Y2	Y3	0.0	20624.1	-13306.3	2613.5
1F	Y2	Y3	0.0	25016.5	-14290.5	2698.4

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	0.0	-616.9	-349.2	-345.0
13F	Y2	Y3	0.0	-1462.0	-410.4	-668.7
12F	Y2	Y3	0.0	-2463.0	-167.2	-939.4
11F	Y2	Y3	0.0	-3634.6	307.3	-1177.8
10F	Y2	Y3	0.0	-5388.1	1540.1	-1374.3
9F	Y2	Y3	0.0	-7007.6	2591.7	-1577.1
8F	Y2	Y3	0.0	-8787.5	3838.6	-1767.5
7F	Y2	Y3	0.0	-10714.8	5270.7	-1944.3
6F	Y2	Y3	0.0	-12372.4	6479.7	-2104.5

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
5F	Y2	Y3	0.0	-14449.9	8175.3	-2240.9
4F	Y2	Y3	0.0	-16641.9	9991.3	-2375.2
3F	Y2	Y3	0.0	-18935.1	11932.0	-2501.1
2F	Y2	Y3	0.0	-20624.1	13306.3	-2613.5
1F	Y2	Y3	0.0	-25016.5	14290.5	-2698.4

==========

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	875.9	268.2	268.2	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	827.6	259.8	259.8	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	827.6	259.8	259.8	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	827.6	259.8	259.8	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	846.7	266.8	266.8	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	880.3	279.0	279.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1392.8	465.4	465.4	0.0	0.0

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-406.9	406.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-406.9	406.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-913.1	913.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-913.1	913.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1419.2	1419.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1419.2	1419.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1925.3	1925.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1925.4	1925.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2444.1	2444.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2444.1	2444.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2976.3	2976.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2976.4	2976.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3508.6	3508.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3508.6	3508.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4045.1	4045.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4045.2	4045.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4587.3	4587.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4587.4	4587.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5128.0	5128.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5128.1	5128.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5668.7	5668.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5668.8	5668.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6209.3	6209.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6209.4	6209.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6756.8	6756.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6756.9	6756.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7310.4	7310.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7310.5	7310.5

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	-31.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-31.9	31.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.2	-125.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-125.2	125.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	273.2	-273.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-273.2	273.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	469.1	-469.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-469.1	469.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	659.6	-659.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-659.6	659.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	913.9	-913.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-913.9	913.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1202.1	-1202.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1202.1	1202.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1521.9	-1521.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1521.9	1521.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1907.0	-1907.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1907.0	1907.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2288.7	-2288.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2288.7	2288.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2694.1	-2694.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2694.1	2694.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3122.4	-3122.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3122.4	3122.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3634.2	-3634.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3634.2	3634.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4210.1	-4210.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4210.1	4210.1

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-31.9	31.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	-31.9

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-125.2	125.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.2	-125.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-273.2	273.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	273.2	-273.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-469.1	469.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	469.1	-469.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-659.6	659.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	659.6	-659.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-913.9	913.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	913.9	-913.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1202.1	1202.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1202.1	-1202.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1521.9	1521.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1521.9	-1521.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1907.0	1907.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1907.0	-1907.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2288.7	2288.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2288.7	-2288.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2694.1	2694.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2694.1	-2694.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3122.4	3122.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3122.4	-3122.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3634.2	3634.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3634.2	-3634.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4210.1	4210.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4210.1	-4210.1

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	8.6	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	19.4	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	30.2	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	40.9	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	64.9	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	79.1	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	93.2	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	107.4	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	114.1	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	127.6	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	141.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	154.5	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	158.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	170.9	0.0	0.0	0.0

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	0.0	616.9	349.2	345.0
13F	Y2	Y3	0.0	1462.0	410.4	668.7
12F	Y2	Y3	0.0	2463.0	167.2	939.4
11F	Y2	Y3	0.0	3634.6	-307.3	1177.8
10F	Y2	Y3	0.0	5388.1	-1540.1	1374.3
9F	Y2	Y3	0.0	7007.6	-2591.7	1577.1
8F	Y2	Y3	0.0	8787.5	-3838.6	1767.5
7F	Y2	Y3	0.0	10714.8	-5270.7	1944.3
6F	Y2	Y3	0.0	12372.4	-6479.7	2104.5
5F	Y2	Y3	0.0	14449.9	-8175.3	2240.9
4F	Y2	Y3	0.0	16641.9	-9991.3	2375.2
3F	Y2	Y3	0.0	18935.1	-11932.0	2501.1
2F	Y2	Y3	0.0	20624.1	-13306.3	2613.5
1F	Y2	Y3	0.0	25016.5	-14290.5	2698.4

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	0.0	-616.9	-349.2	-345.0

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
13F	Y2	Y3	0.0	-1462.0	-410.4	-668.7
12F	Y2	Y3	0.0	-2463.0	-167.2	-939.4
11F	Y2	Y3	0.0	-3634.6	307.3	-1177.8
10F	Y2	Y3	0.0	-5388.1	1540.1	-1374.3
9F	Y2	Y3	0.0	-7007.6	2591.7	-1577.1
8F	Y2	Y3	0.0	-8787.5	3838.6	-1767.5
7F	Y2	Y3	0.0	-10714.8	5270.7	-1944.3
6F	Y2	Y3	0.0	-12372.4	6479.7	-2104.5
5F	Y2	Y3	0.0	-14449.9	8175.3	-2240.9
4F	Y2	Y3	0.0	-16641.9	9991.3	-2375.2
3F	Y2	Y3	0.0	-18935.1	11932.0	-2501.1
2F	Y2	Y3	0.0	-20624.1	13306.3	-2613.5
1F	Y2	Y3	0.0	-25016.5	14290.5	-2698.4

==========

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	875.9	268.2	268.2	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	827.6	259.8	259.8	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	827.6	259.8	259.8	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	827.6	259.8	259.8	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	846.7	266.8	266.8	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	865.7	273.7	273.7	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	880.3	279.0	279.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1392.8	465.4	465.4	0.0	0.0

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-408.8	408.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-408.8	408.8
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-915.8	915.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-915.8	915.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1422.9	1422.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1423.0	1423.0
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1930.1	1930.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1930.1	1930.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2450.6	2450.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2450.6	2450.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2984.5	2984.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2984.6	2984.6
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3518.5	3518.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3518.6	3518.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4057.2	4057.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4057.3	4057.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4601.5	4601.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4601.6	4601.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5144.5	5144.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5144.6	5144.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5687.4	5687.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5687.5	5687.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6230.5	6230.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6230.6	6230.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6780.5	6780.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6780.7	6780.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7336.8	7336.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7336.9	7336.9

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	-30.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-30.8	30.8
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.9	-124.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-124.9	124.9
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	273.6	-273.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-273.6	273.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	470.1	-470.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-470.1	470.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	659.4	-659.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-659.4	659.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	912.8	-912.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-912.8	912.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1200.1	-1200.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1200.1	1200.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1518.6	-1518.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1518.6	1518.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1902.3	-1902.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1902.3	1902.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2282.3	-2282.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2282.3	2282.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2686.1	-2686.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2686.1	2686.1

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3112.8	-3112.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3112.8	3112.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3623.3	-3623.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3623.3	3623.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4198.1	-4198.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4198.1	4198.1

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-30.8	30.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	-30.8
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-124.9	124.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.9	-124.9
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-273.6	273.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	273.6	-273.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-470.1	470.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	470.1	-470.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-659.4	659.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	659.4	-659.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-912.8	912.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	912.8	-912.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1200.1	1200.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1200.1	-1200.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1518.6	1518.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1518.6	-1518.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1902.3	1902.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1902.3	-1902.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2282.3	2282.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2282.3	-2282.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2686.1	2686.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2686.1	-2686.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3112.8	3112.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3112.8	-3112.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3623.3	3623.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3623.3	-3623.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4198.1	4198.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4198.1	-4198.1

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	8.7	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	19.5	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	30.2	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	41.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	65.1	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	79.3	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	93.5	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	107.8	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	114.5	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	128.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	141.5	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	155.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	158.5	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	171.5	0.0	0.0	0.0

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	0.0	642.2	383.1	366.2
13F	Y2	Y3	0.0	1490.2	440.6	689.6
12F	Y2	Y3	0.0	2494.0	194.8	960.3
11F	Y2	Y3	0.0	3668.6	-281.4	1199.0
10F	Y2	Y3	0.0	5424.3	-1501.6	1401.0
9F	Y2	Y3	0.0	7039.9	-2547.6	1604.4
8F	Y2	Y3	0.0	8813.9	-3790.8	1794.0

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
7F	Y2	Y3	0.0	10732.3	-5217.8	1969.5
6F	Y2	Y3	0.0	12381.5	-6423.8	2127.8
5F	Y2	Y3	0.0	14448.9	-8112.7	2262.9
4F	Y2	Y3	0.0	16628.1	-9925.2	2393.9
3F	Y2	Y3	0.0	18907.9	-11864.1	2515.6
2F	Y2	Y3	0.0	20586.8	-13241.4	2623.4
1F	Y2	Y3	0.0	24968.1	-14227.6	2702.0

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	0.0	-642.2	-383.1	-366.2
13F	Y2	Y3	0.0	-1490.2	-440.6	-689.6
12F	Y2	Y3	0.0	-2494.0	-194.8	-960.3
11F	Y2	Y3	0.0	-3668.6	281.4	-1199.0
10F	Y2	Y3	0.0	-5424.3	1501.6	-1401.0
9F	Y2	Y3	0.0	-7039.9	2547.6	-1604.4
8F	Y2	Y3	0.0	-8813.9	3790.8	-1794.0
7F	Y2	Y3	0.0	-10732.3	5217.8	-1969.5
6F	Y2	Y3	0.0	-12381.5	6423.8	-2127.8
5F	Y2	Y3	0.0	-14448.9	8112.7	-2262.9
4F	Y2	Y3	0.0	-16628.1	9925.2	-2393.9
3F	Y2	Y3	0.0	-18907.9	11864.1	-2515.6
2F	Y2	Y3	0.0	-20586.8	13241.4	-2623.4
1F	Y2	Y3	0.0	-24968.1	14227.6	-2702.0

==========

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	523.4	167.4	166.3	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	531.5	175.4	174.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	531.5	175.4	174.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	531.5	175.4	174.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	545.2	180.9	179.3	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	563.2	187.6	185.9	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	563.2	187.6	185.9	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	563.2	187.6	185.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	563.2	187.6	185.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	563.2	187.6	185.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	563.2	187.6	185.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	563.2	187.6	185.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	563.2	187.6	185.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	583.1	194.2	192.9	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1133.4	392.7	392.1	0.0	0.0

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-244.6	244.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-244.9	244.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-566.4	566.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-567.1	567.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-888.0	888.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-889.0	889.0
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1209.6	1209.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1211.0	1211.0
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1537.1	1537.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1538.9	1538.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1875.5	1875.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1877.8	1877.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2213.9	2213.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2216.6	2216.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2554.2	2554.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2557.4	2557.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2894.4	2894.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2898.0	2898.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3234.5	3234.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3238.6	3238.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3574.6	3574.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3579.1	3579.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3914.6	3914.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3919.6	3919.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4254.5	4254.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4259.9	4259.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4603.9	4603.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4609.7	4609.7

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.7	-44.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-44.7	44.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	-150.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-150.0	150.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	289.5	-289.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-289.5	289.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0	-460.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-460.0	460.0
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	618.6	-618.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-618.6	618.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	836.2	-836.2

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-836.2	836.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1074.8	-1074.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1074.8	1074.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1330.7	-1330.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1330.7	1330.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1600.7	-1600.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1600.7	1600.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1884.4	-1884.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1884.4	1884.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2178.1	-2178.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2178.1	2178.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2476.1	-2476.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2476.1	2476.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2774.6	-2774.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2774.6	2774.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3136.6	-3136.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3136.6	3136.6

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-44.7	44.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.7	-44.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-150.0	150.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	-150.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-289.5	289.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	289.5	-289.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-460.0	460.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0	-460.0
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-618.6	618.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	618.6	-618.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-836.2	836.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	836.2	-836.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1074.8	1074.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1074.8	-1074.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1330.7	1330.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1330.7	-1330.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1600.7	1600.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1600.7	-1600.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1884.4	1884.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1884.4	-1884.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2178.1	2178.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2178.1	-2178.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2476.1	2476.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2476.1	-2476.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2774.6	2774.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2774.6	-2774.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3136.6	3136.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3136.6	-3136.6

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	5.7	-0.1	-0.1	-0.0
13F	Y2	Y3	13.1	-0.0	-0.1	-0.0
12F	Y2	Y3	20.6	-0.0	-0.1	-0.0
11F	Y2	Y3	28.1	-0.0	-0.1	-0.0
10F	Y2	Y3	44.6	-0.0	-0.1	-0.0
9F	Y2	Y3	54.4	0.0	-0.1	-0.0
8F	Y2	Y3	64.2	0.0	-0.1	-0.0
7F	Y2	Y3	74.1	0.0	-0.1	-0.0
6F	Y2	Y3	83.9	0.1	-0.2	-0.0
5F	Y2	Y3	93.8	0.1	-0.2	-0.0
4F	Y2	Y3	103.6	0.1	-0.2	-0.0
3F	Y2	Y3	113.5	0.1	-0.2	-0.0
2F	Y2	Y3	123.4	0.1	-0.2	-0.0

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
1F	Y2	Y3	133.5	0.2	-0.2	-0.0

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	0.0	857.9	448.6	466.6
13F	Y2	Y3	0.0	1627.2	252.1	671.2
12F	Y2	Y3	0.0	2512.1	-142.0	846.4
11F	Y2	Y3	0.0	3526.8	-689.7	1004.3
10F	Y2	Y3	0.0	5222.8	-1865.3	1199.1
9F	Y2	Y3	0.0	6664.1	-2917.5	1338.1
8F	Y2	Y3	0.0	8187.3	-4128.1	1449.7
7F	Y2	Y3	0.0	9783.4	-5463.9	1542.7
6F	Y2	Y3	0.0	11442.6	-6899.2	1622.6
5F	Y2	Y3	0.0	13182.2	-8410.0	1704.4
4F	Y2	Y3	0.0	14925.1	-10032.3	1747.4
3F	Y2	Y3	0.0	16655.9	-11715.9	1764.3
2F	Y2	Y3	0.0	18368.7	-13423.3	1766.2
1F	Y2	Y3	0.0	21519.7	-14420.7	1785.9

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	0.0	-857.9	-448.6	-466.6
13F	Y2	Y3	0.0	-1627.2	-252.1	-671.2
12F	Y2	Y3	0.0	-2512.1	142.0	-846.4
11F	Y2	Y3	0.0	-3526.8	689.7	-1004.3
10F	Y2	Y3	0.0	-5222.8	1865.3	-1199.1
9F	Y2	Y3	0.0	-6664.1	2917.5	-1338.1
8F	Y2	Y3	0.0	-8187.3	4128.1	-1449.7
7F	Y2	Y3	0.0	-9783.4	5463.9	-1542.7
6F	Y2	Y3	0.0	-11442.6	6899.2	-1622.6
5F	Y2	Y3	0.0	-13182.2	8410.0	-1704.4
4F	Y2	Y3	0.0	-14925.1	10032.3	-1747.4
3F	Y2	Y3	0.0	-16655.9	11715.9	-1764.3
2F	Y2	Y3	0.0	-18368.7	13423.3	-1766.2
1F	Y2	Y3	0.0	-21519.7	14420.7	-1785.9

==========

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.5　壁量

Aw　：耐力壁の水平断面積　(100 x mm2)
Ac　：柱の水平断面積　(100 x mm2)
Aw'　：雑壁の水平断面積　(100 x mm2)
U　：用途係数
Z　：地震力の地域係数
Ai　：地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
α　：コンクリートの設計基準強度による割増係数 (H19国交告593,595号)

（１）式　：Σ2.5αAw+Σ0.7αAc+Σ0.7αAw' (RC)　　（２）式　：Σ1.8αAw+Σ1.8αAc (RC)
　　：Σ2.5αAw+Σ1.0αAc+Σ0.7αAw' (SRC)　　：Σ2.0αAw+Σ2.0αAc (SRC)

< X方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	（１）式	（２）式
						U·Z·W·Ai	U·Z·W·Ai
14F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.225	0.798	2.052
13F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.225	0.463	1.191
12F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.225	0.342	0.880
11F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.225	0.278	0.715
10F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.225	0.236	0.608
9F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.291	0.219	0.564

＜ Ｘ方向 ＞

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	（１）式	（２）式
						U･Z･W･Ai	U･Z･W･Ai
8F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.291	0.198	0.508
7F	RC	0.00	112000.00	0.00	1.291	0.182	0.467
6F	RC	0.00	116800.00	0.00	1.291	0.176	0.454
5F	RC	0.00	116800.00	0.00	1.414	0.182	0.469
4F	RC	0.00	116800.00	0.00	1.414	0.174	0.447
3F	RC	0.00	116800.00	0.00	1.414	0.167	0.429
2F	RC	0.00	121600.00	0.00	1.414	0.168	0.433
1F	RC	0.00	121600.00	0.00	1.414	0.164	0.422

＜ Ｙ方向 ＞

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	（１）式	（２）式
						U･Z･W･Ai	U･Z･W･Ai
14F	RC	108800.00	112000.00	0.00	1.225	3.566	4.045
13F	RC	108800.00	112000.00	0.00	1.225	2.070	2.348
12F	RC	108800.00	112000.00	0.00	1.225	1.530	1.735
11F	RC	108800.00	112000.00	0.00	1.225	1.242	1.409
10F	RC	136000.00	112000.00	0.00	1.225	1.262	1.346
9F	RC	136000.00	112000.00	0.00	1.291	1.170	1.248
8F	RC	136000.00	112000.00	0.00	1.291	1.055	1.126
7F	RC	136000.00	112000.00	0.00	1.291	0.969	1.034
6F	RC	135500.00	116800.00	0.00	1.291	0.907	0.980
5F	RC	135500.00	116800.00	0.00	1.414	0.938	1.013
4F	RC	135500.00	116800.00	0.00	1.414	0.893	0.965
3F	RC	135500.00	116800.00	0.00	1.414	0.858	0.927
2F	RC	135000.00	121600.00	0.00	1.414	0.835	0.913
1F	RC	135000.00	121600.00	0.00	1.414	0.814	0.890

A-3.6　剛性率

A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む)

d　　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　：層間変形角
rs　　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　　：剛性率
＊　　：層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
14F	0.2039	280.0	1/ 1373	753	1.824	1.000
13F	0.2837	280.0	1/ 987		1.311	1.000
12F	0.3510	280.0	1/ 798		1.060	1.000
11F	0.3763	280.0	1/ 744		0.988	1.000
10F	0.3745	280.0	1/ 748		0.993	1.000
9F	0.3984	280.0	1/ 703		0.934	1.000
8F	0.4244	280.0	1/ 660		0.876	1.000
7F	0.4467	280.0	1/ 627		0.833	1.000
6F	0.4604	280.0	1/ 608		0.808	1.000
5F	0.4691	280.0	1/ 597		0.793	1.000
4F	0.4829	280.0	1/ 580		0.770	1.000
3F	0.4864	280.0	1/ 576		0.765	1.000
2F	0.4536	280.0	1/ 617		0.820	1.000
1F	0.3364	310.0	1/ 921		1.224	1.000

Ｙ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
14F	0.1408	280.0	1/ 1989	2510	0.792	1.000
13F	0.1454	280.0	1/ 1925		0.767	1.000
12F	0.1485	280.0	1/ 1886		0.751	1.000
11F	0.1513	280.0	1/ 1851		0.737	1.000
10F	0.1451	280.0	1/ 1929		0.769	1.000
9F	0.1422	280.0	1/ 1970		0.785	1.000
8F	0.1381	280.0	1/ 2028		0.808	1.000
7F	0.1319	280.0	1/ 2122		0.845	1.000
6F	0.1238	280.0	1/ 2261		0.901	1.000
5F	0.1123	280.0	1/ 2494		0.994	1.000
4F	0.1004	280.0	1/ 2789		1.111	1.000
3F	0.0862	280.0	1/ 3249		1.294	1.000
2F	0.0698	280.0	1/ 4009		1.597	1.000
1F	0.0668	310.0	1/ 4639		1.848	1.000

A-3.6.2　剛性率(雑壁を含まない)

d　　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　　：層間変形角
rs　　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　　：剛性率
＊　　：層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
14F	0.2039	280.0	1/ 1373	753	1.824	1.000
13F	0.2837	280.0	1/ 987		1.311	1.000
12F	0.3510	280.0	1/ 798		1.060	1.000
11F	0.3763	280.0	1/ 744		0.988	1.000
10F	0.3745	280.0	1/ 748		0.993	1.000
9F	0.3984	280.0	1/ 703		0.934	1.000
8F	0.4244	280.0	1/ 660		0.876	1.000
7F	0.4467	280.0	1/ 627		0.833	1.000
6F	0.4604	280.0	1/ 608		0.808	1.000
5F	0.4691	280.0	1/ 597		0.793	1.000
4F	0.4829	280.0	1/ 580		0.770	1.000
3F	0.4864	280.0	1/ 576		0.765	1.000
2F	0.4536	280.0	1/ 617		0.820	1.000
1F	0.3364	310.0	1/ 921		1.224	1.000

Ｙ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
14F	0.1408	280.0	1/ 1989	2510	0.792	1.000
13F	0.1454	280.0	1/ 1925		0.767	1.000
12F	0.1485	280.0	1/ 1886		0.751	1.000
11F	0.1513	280.0	1/ 1851		0.737	1.000
10F	0.1451	280.0	1/ 1929		0.769	1.000
9F	0.1422	280.0	1/ 1970		0.785	1.000
8F	0.1381	280.0	1/ 2028		0.808	1.000
7F	0.1319	280.0	1/ 2122		0.845	1.000
6F	0.1238	280.0	1/ 2261		0.901	1.000
5F	0.1123	280.0	1/ 2494		0.994	1.000
4F	0.1004	280.0	1/ 2789		1.111	1.000
3F	0.0862	280.0	1/ 3249		1.294	1.000
2F	0.0698	280.0	1/ 4009		1.597	1.000
1F	0.0668	310.0	1/ 4639		1.848	1.000

A-3.7　偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g　：重心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　(cm)　(加力方向に対する)
re ：弾力半径　(cm)　(加力方向に対する)
Re ：偏心率　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
14F	750.1	750.0	0.1	1412.9	0.000	1.000
13F	750.1	750.0	0.1	1532.4	0.000	1.000
12F	750.1	750.0	0.1	1638.4	0.000	1.000
11F	750.1	750.0	0.1	1660.5	0.000	1.000
10F	750.1	750.0	0.1	1694.6	0.000	1.000
9F	750.1	750.0	0.1	1750.3	0.000	1.000
8F	750.1	750.0	0.1	1814.6	0.000	1.000
7F	750.1	750.0	0.1	1885.3	0.000	1.000
6F	750.1	750.0	0.1	1958.4	0.000	1.000
5F	750.1	750.0	0.1	2062.3	0.000	1.000
4F	750.1	750.0	0.1	2189.3	0.000	1.000
3F	750.1	750.0	0.1	2342.9	0.000	1.000
2F	750.1	750.0	0.1	2485.3	0.000	1.000
1F	750.1	750.0	0.1	2195.6	0.000	1.000

Ｙ方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
14F	1500.0	1500.0	0.0	1174.1	0.000	1.000
13F	1500.0	1500.0	0.0	1097.3	0.000	1.000
12F	1500.0	1500.0	0.0	1065.6	0.000	1.000
11F	1500.0	1500.0	0.0	1052.9	0.000	1.000
10F	1500.0	1500.0	0.0	1054.8	0.000	1.000
9F	1500.0	1500.0	0.0	1045.5	0.000	1.000
8F	1500.0	1500.0	0.0	1034.9	0.000	1.000
7F	1500.0	1500.0	0.0	1024.7	0.000	1.000
6F	1500.0	1500.0	0.0	1015.7	0.000	1.000
5F	1500.0	1500.0	0.0	1008.9	0.000	1.000
4F	1500.0	1500.0	0.0	998.3	0.000	1.000
3F	1500.0	1500.0	0.0	986.3	0.000	1.000
2F	1500.0	1500.0	0.0	975.2	0.000	1.000
1F	1500.0	1500.0	0.0	978.6	0.000	1.000

A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)

g　：重心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　(cm)　(加力方向に対する)
re ：弾力半径　(cm)　(加力方向に対する)
Re ：偏心率　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
14F	750.1	750.0	0.1	1412.9	0.000	1.000
13F	750.1	750.0	0.1	1532.4	0.000	1.000

Ｘ方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
12F	750.1	750.0	0.1	1638.4	0.000	1.000
11F	750.1	750.0	0.1	1660.5	0.000	1.000
10F	750.1	750.0	0.1	1694.6	0.000	1.000
9F	750.1	750.0	0.1	1750.3	0.000	1.000
8F	750.1	750.0	0.1	1814.6	0.000	1.000
7F	750.1	750.0	0.1	1885.3	0.000	1.000
6F	750.1	750.0	0.1	1958.4	0.000	1.000
5F	750.1	750.0	0.1	2062.3	0.000	1.000
4F	750.1	750.0	0.1	2189.3	0.000	1.000
3F	750.1	750.0	0.1	2342.9	0.000	1.000
2F	750.1	750.0	0.1	2485.3	0.000	1.000
1F	750.1	750.0	0.1	2195.6	0.000	1.000

Ｙ方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
14F	1500.0	1500.0	0.0	1174.1	0.000	1.000
13F	1500.0	1500.0	0.0	1097.3	0.000	1.000
12F	1500.0	1500.0	0.0	1065.6	0.000	1.000
11F	1500.0	1500.0	0.0	1052.9	0.000	1.000
10F	1500.0	1500.0	0.0	1054.8	0.000	1.000
9F	1500.0	1500.0	0.0	1045.5	0.000	1.000
8F	1500.0	1500.0	0.0	1034.9	0.000	1.000
7F	1500.0	1500.0	0.0	1024.7	0.000	1.000
6F	1500.0	1500.0	0.0	1015.7	0.000	1.000
5F	1500.0	1500.0	0.0	1008.9	0.000	1.000
4F	1500.0	1500.0	0.0	998.3	0.000	1.000
3F	1500.0	1500.0	0.0	986.3	0.000	1.000
2F	1500.0	1500.0	0.0	975.2	0.000	1.000
1F	1500.0	1500.0	0.0	978.6	0.000	1.000

A-4. 断面計算結果

A-4.3　ＲＣの断面計算

A-4.3.1　ＲＣはりの断面計算

（１）ＲＣはりの計算指定

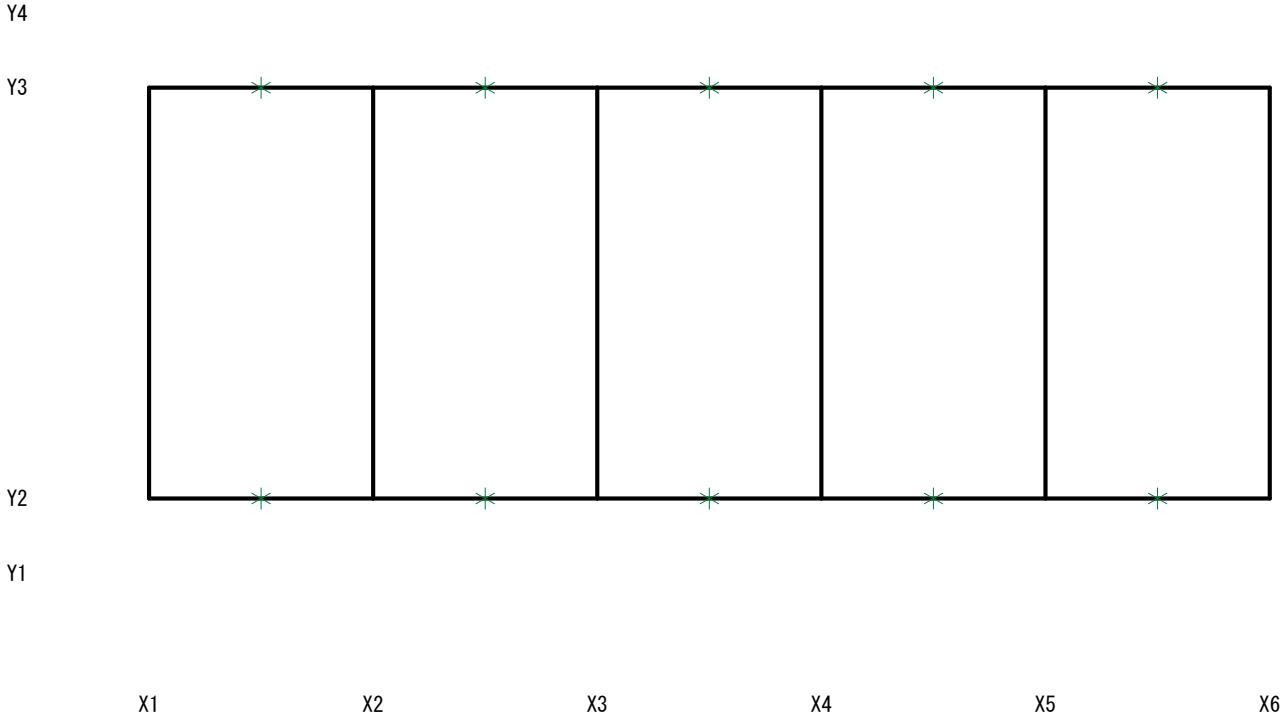

1F 層 (S=1/202)

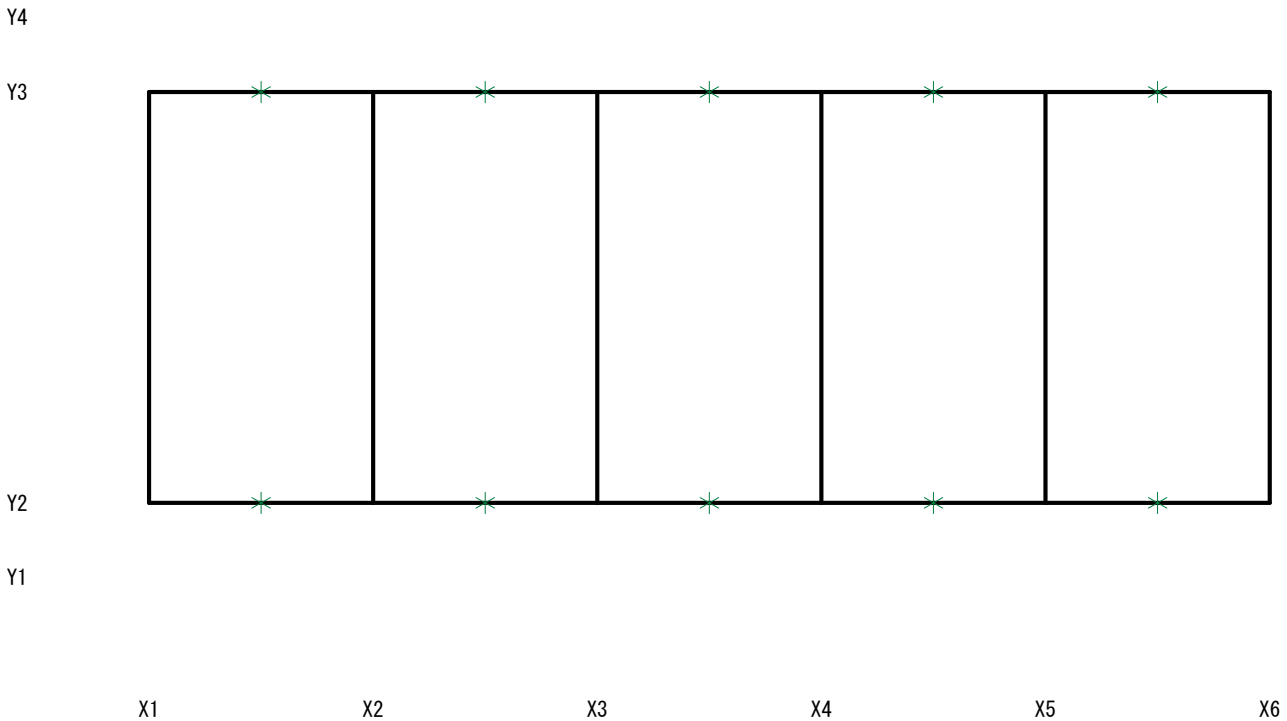

2F 層 (S=1/202)

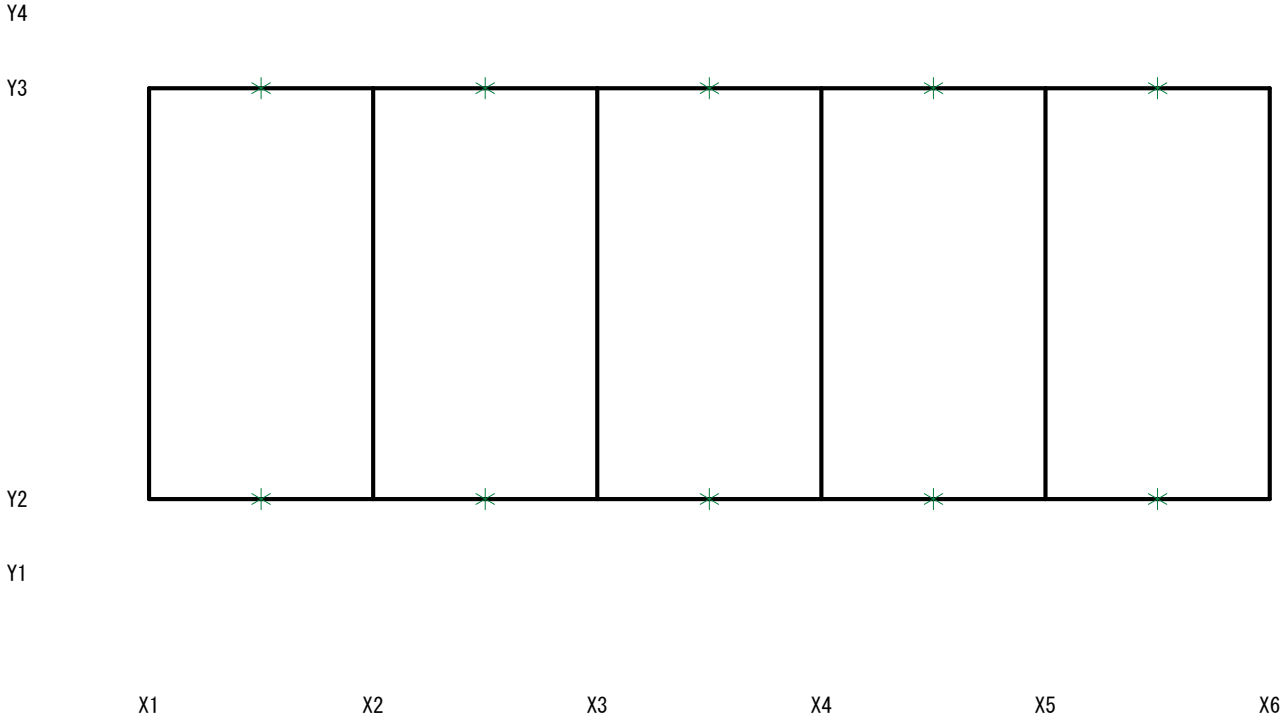

3F 層 (S=1/202)

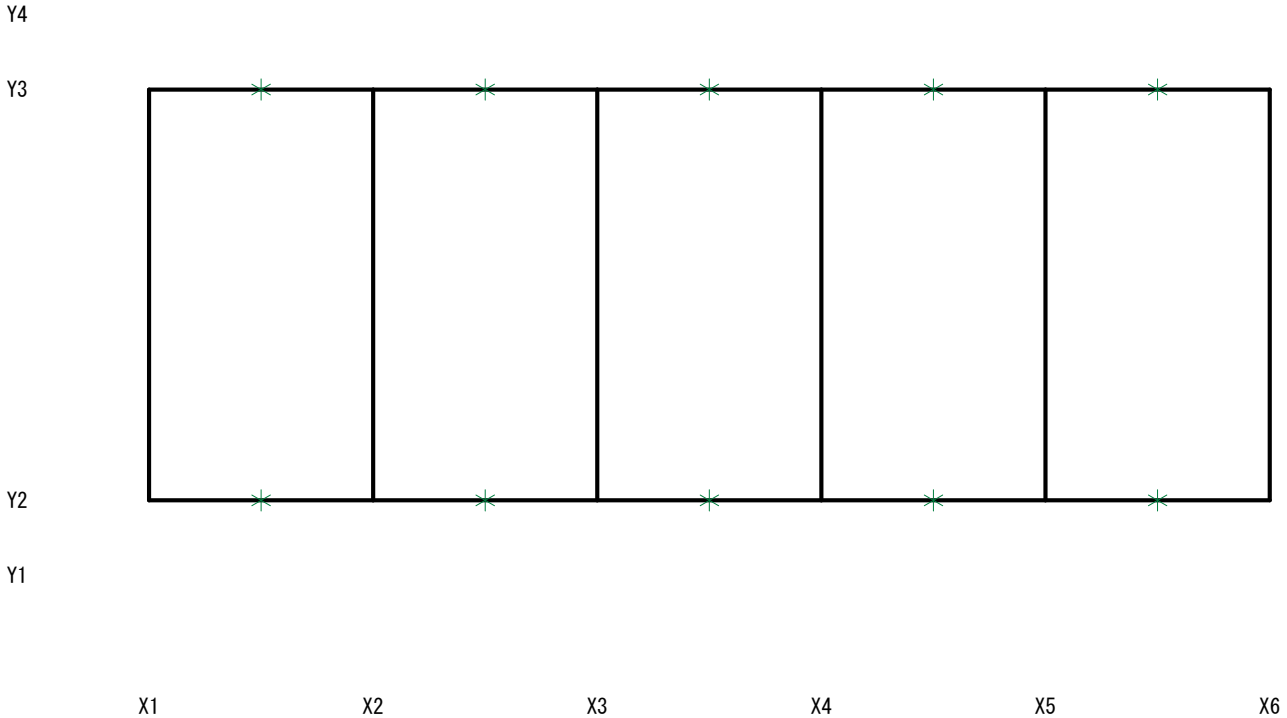

4F 層 (S=1/202)

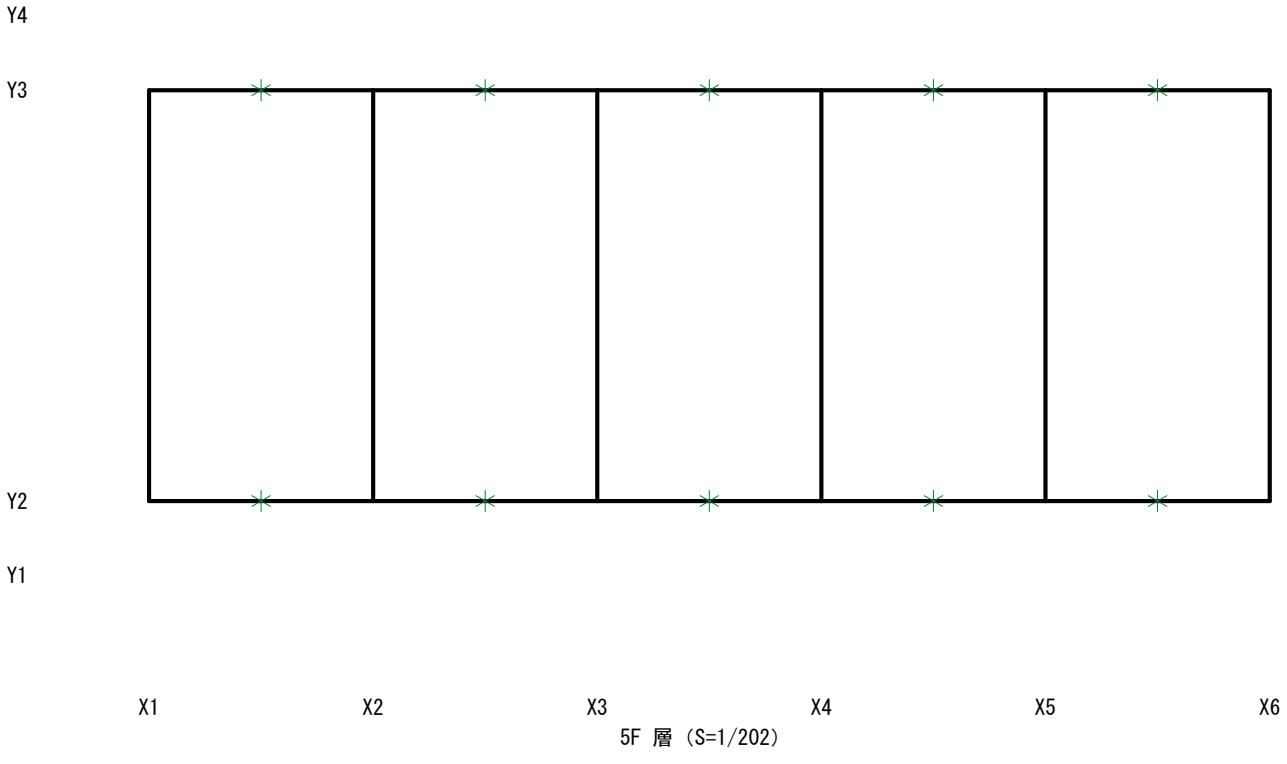

5F 層 (S=1/202)

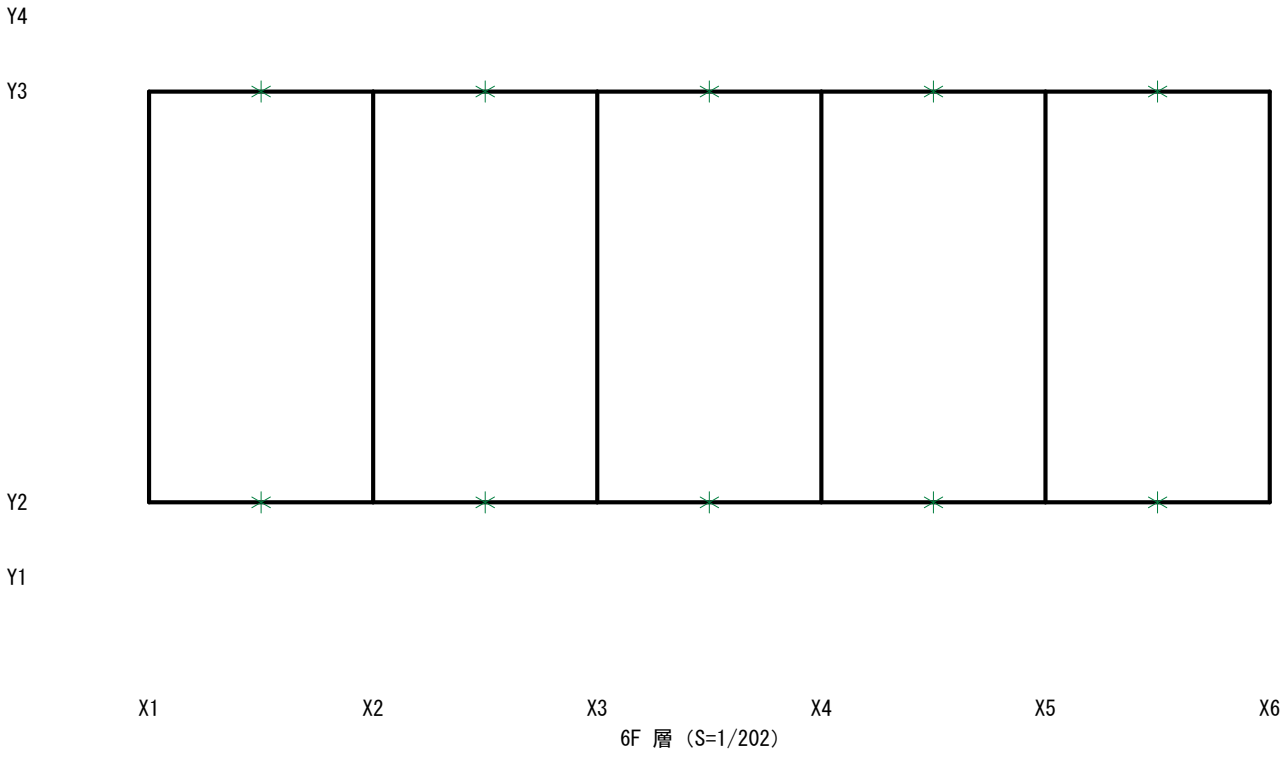

6F 層 (S=1/202)

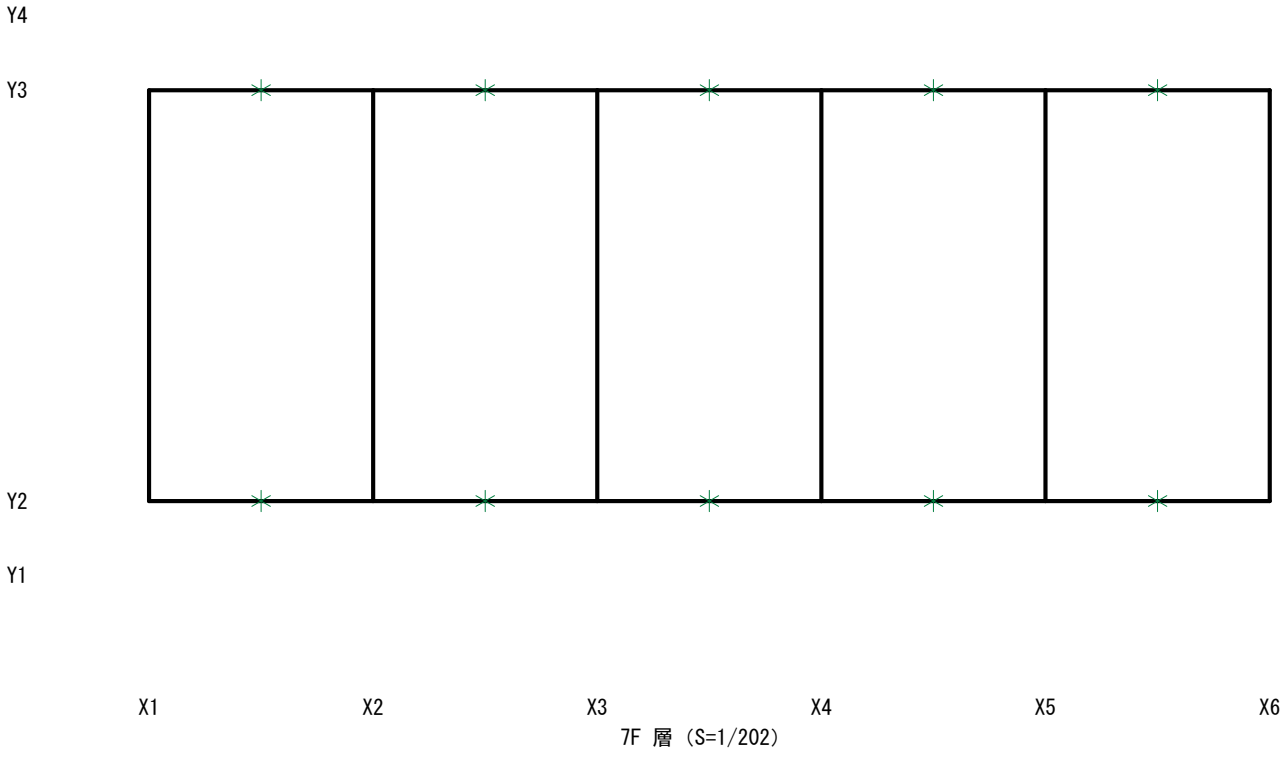

7F 層 (S=1/202)

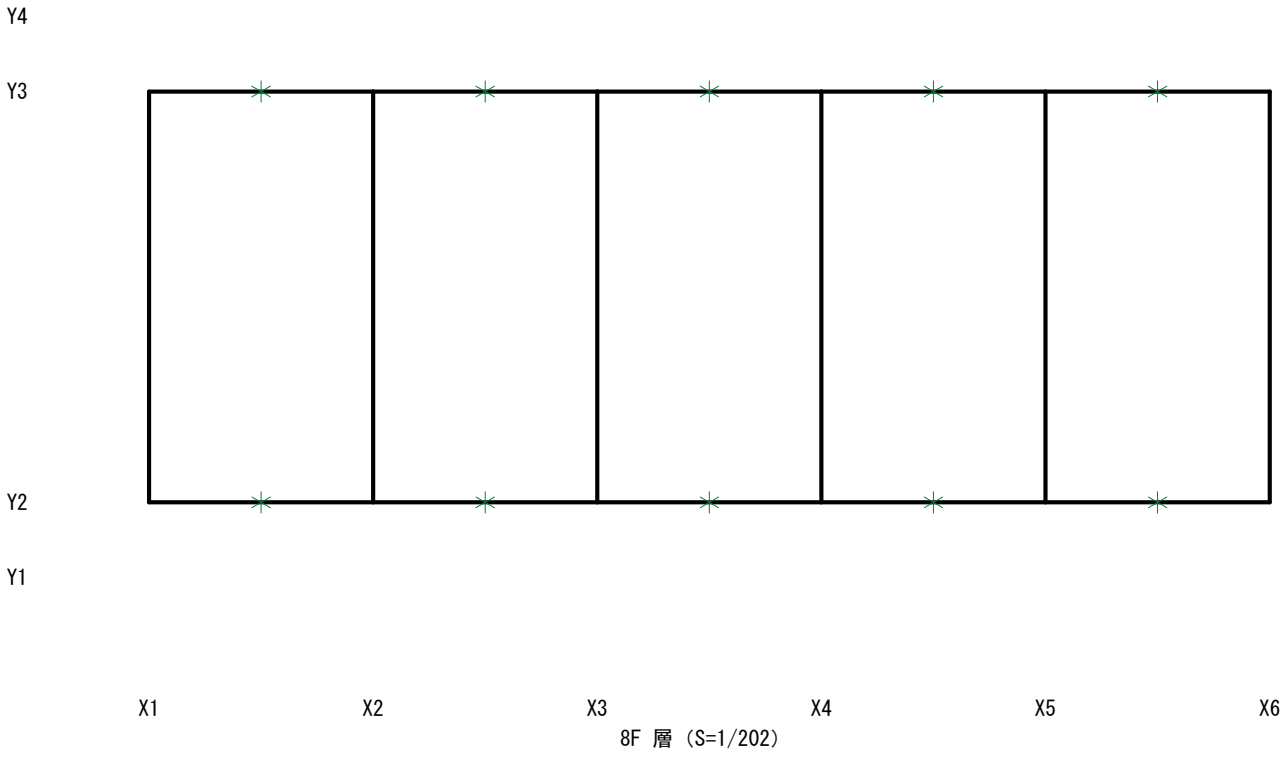

8F 層 (S=1/202)

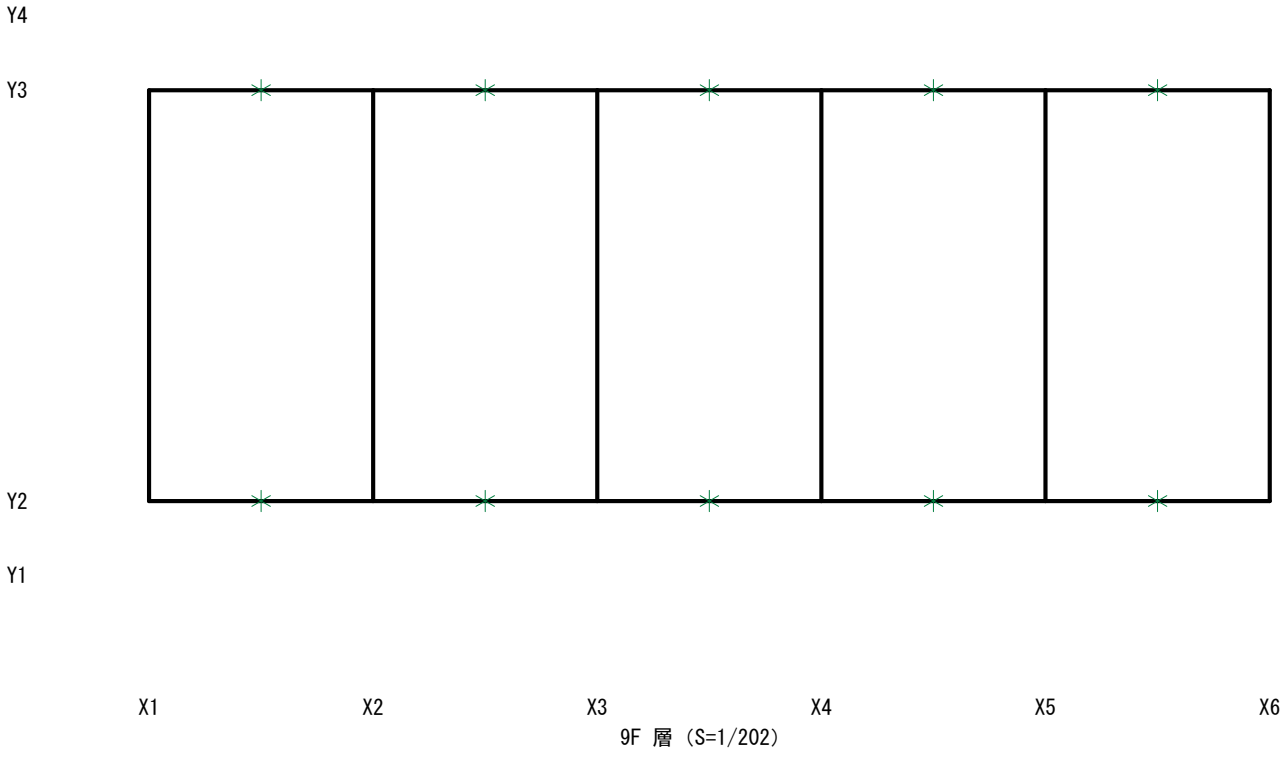

9F 層 (S=1/202)

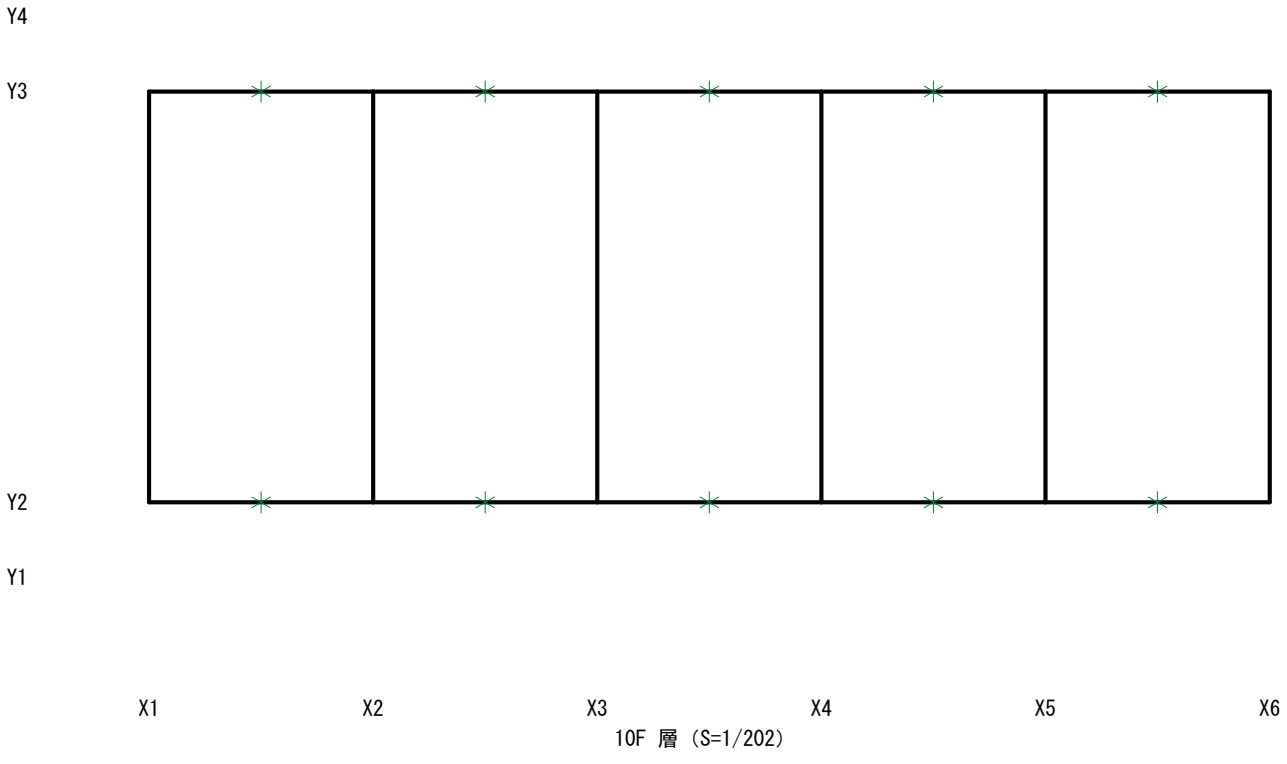

10F 層 (S=1/202)

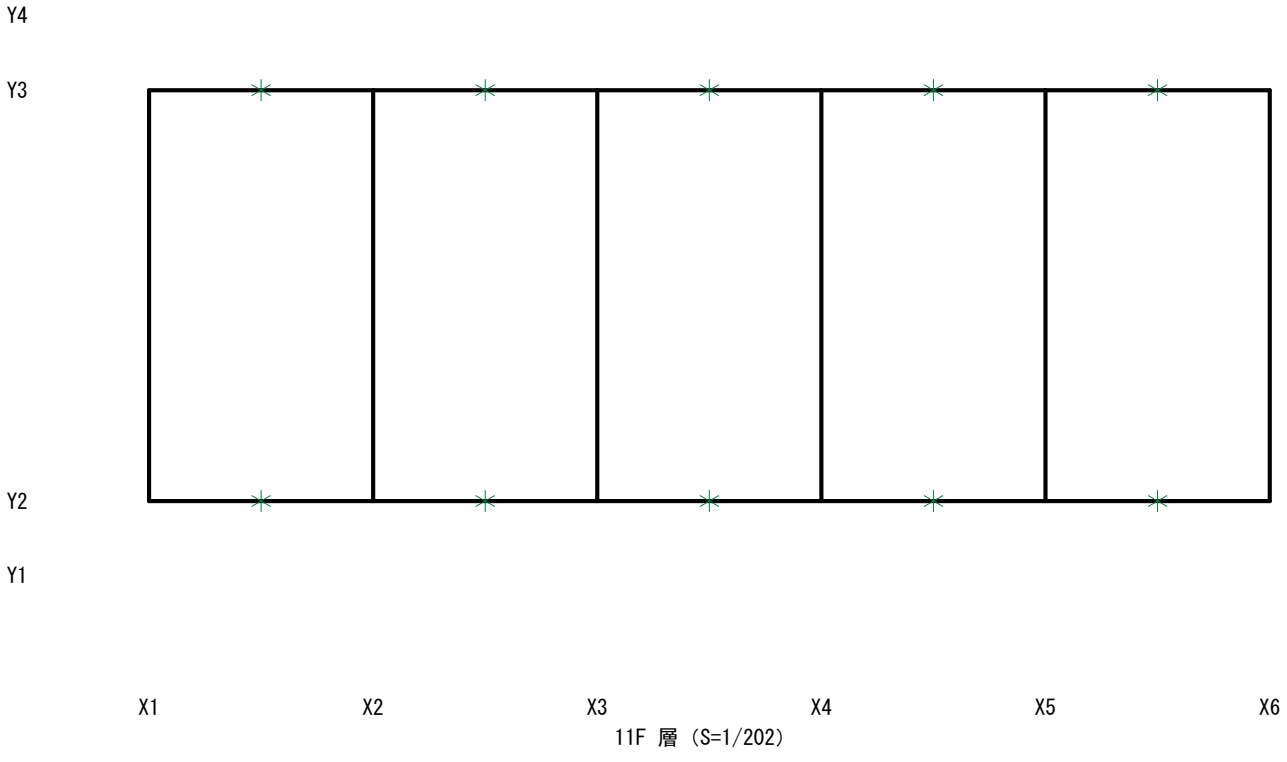

11F 層 (S=1/202)

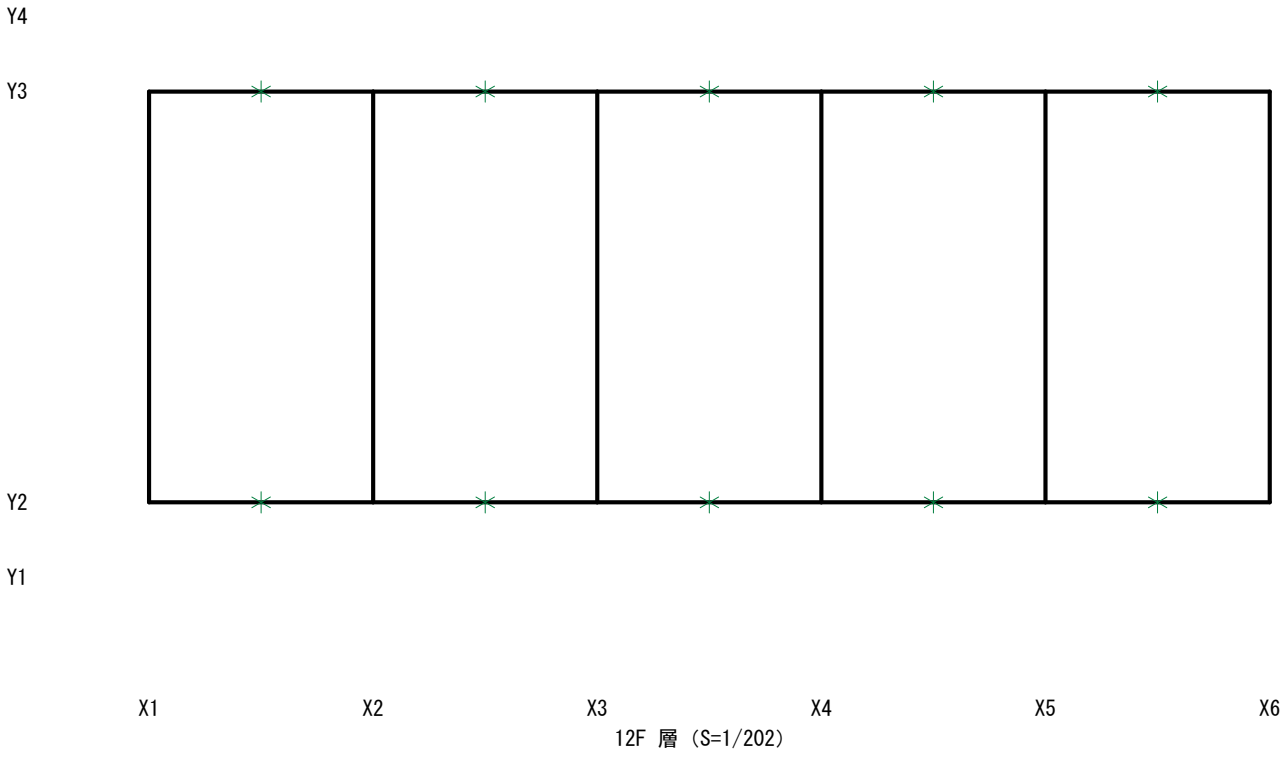

12F 層 (S=1/202)

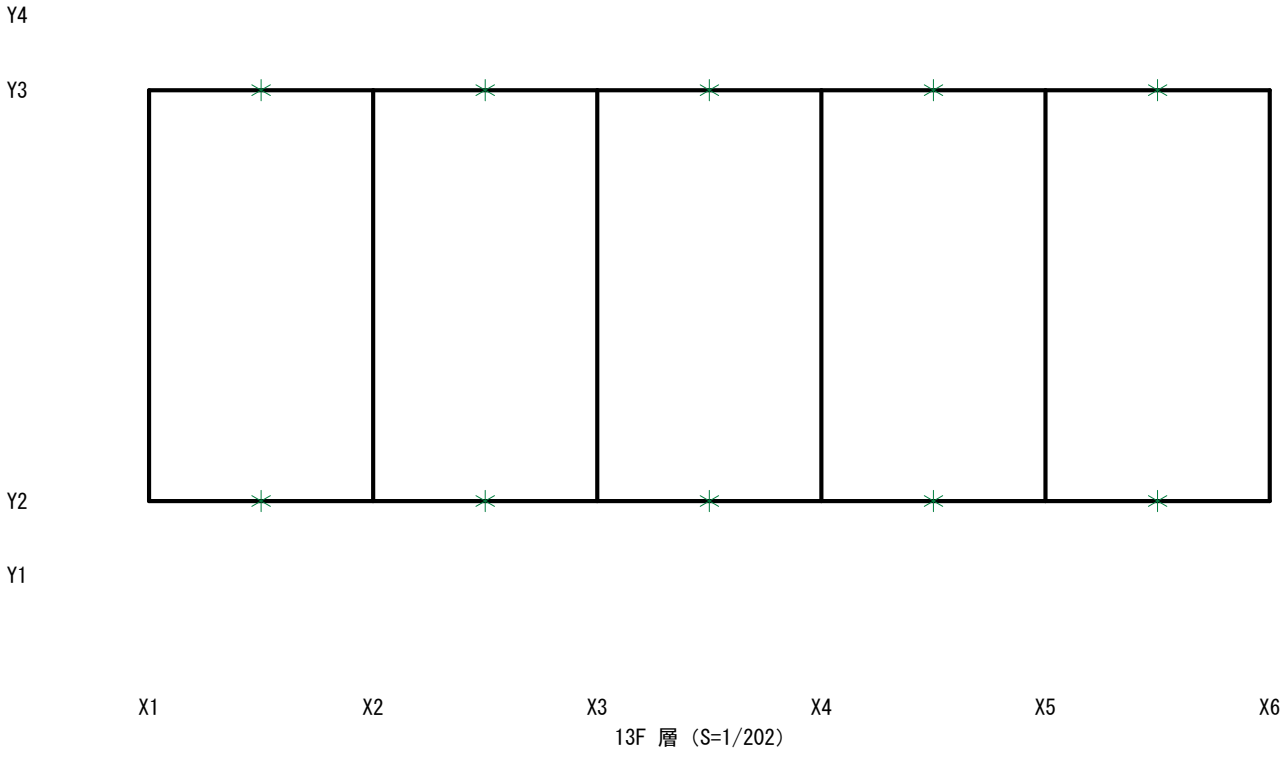

13F 層 (S=1/202)

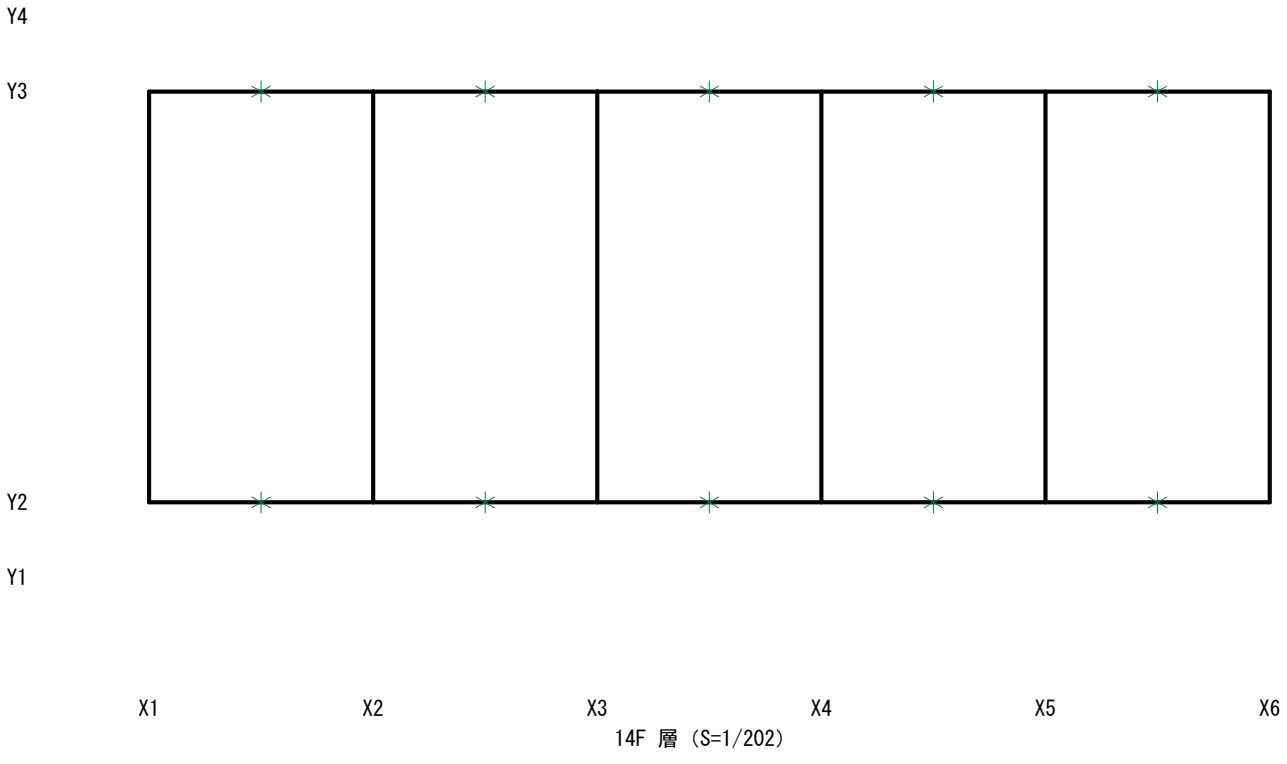

14F 層 (S=1/202)

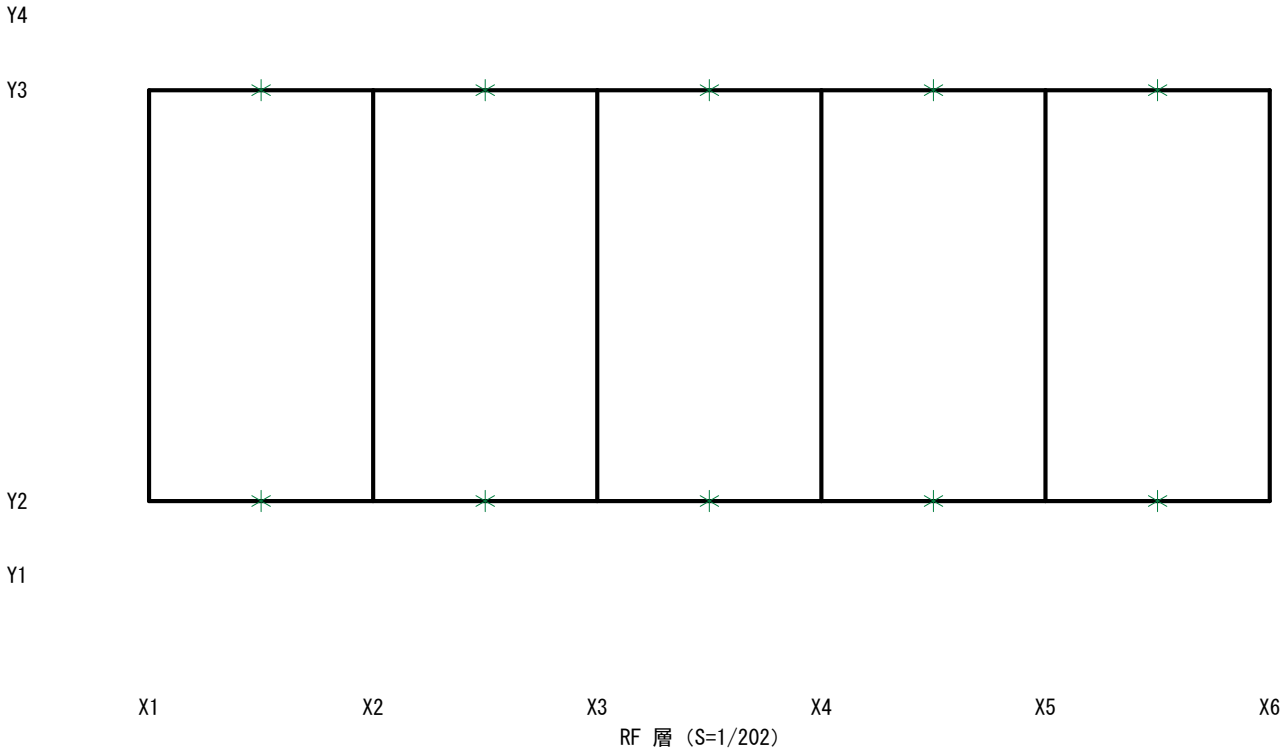

（２）ＲＣはりの計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント（剛域考慮）
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）許容曲げモーメント
　　ＲＣ規準(1999)13条による
　エ）引張鉄筋比
　　Ptmax =　3.00 %
　　Ptmin =　0.40 %
　オ）曲げモーメントの判定
　　(設計応力/許容曲げモーメント)≦1.00 をＯＫとする
４）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = Min{ Qo + a*(Σ(My)/L'), QL + n*QE }
　　a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
　　My計算時：
　　主筋強度割増率：　1.10 倍
　　スラブ筋断面積：　7.10 cm2
　イ）許容せん断力
　　ＲＣ規準(1999)15条(6)式による
　　部材の中のＭ/Ｑの最大値を用いてＭ/(Ｑ･ｄ)の計算を行います
　ウ）せん断補強筋比
　　Pwmax =　1.20 %
　　Pwmin =　0.20 %
　エ）せん断力の判定
　　(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする
５）付着の検討
　ＲＣ規準(1999)16条(14)～(18)式による
６）定着の検討
　ＲＣ規準(1999)17条による
７）地震時設計応力の割増率

はりの応力割増率

応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率　　：壁のせん断力負担率が５０％を超える場合は上下階の柱せん断力Ｑが0.25ｘＮＬｘＣｉ以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

（３）ＲＣはりの断面計算結果

記号説明

記号		単位	説明
断面名			入力で指定した断面名称。( )内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。
部材位置			部材位置は○○フレーム、○○層、[○○○－○○○軸]で表示します。
位置		cm	断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ､中央､右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちのり長さLo /4 の位置。( )内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	Ml	kN･m	長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。
	Ms.U(D)	kN･m	断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。
	L.no		①／②：最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms.U、②はMs.D を示します。（注2）
	Ql	kN	最大長期せん断力。
	Qs	kN	最大短期せん断力。
	L.no		上記Qs の短期荷重ケース記号（注2）
断面	材質	N/mm2	Fc：コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。 鉄筋：①／②／③：①は鉄筋太物１の材質。②は鉄筋太物２の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	b	cm	はり幅
	D	cm	はりせい
	d.U(D)	cm	コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離
	j.U(D)	cm	曲げ材の応力中心距離(7/8)･d.U ((7/8)･d.D)
	被り/sat	cm, 10^2cm2	①／②：①はかぶり厚(上端：下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積
	上端筋 下端筋		入力した鉄筋本数で、２段筋の場合は上端筋１(下端筋１)が外側、上端筋２(下端筋２)が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×Ｄ□と表示されている場合は、その本数がＸ形に配筋されていることを示します。
	STP径	mm	あばら筋径。算定計算の場合は、①－②：①はあばら筋径、②は算定計算で求まるあばら筋ピッチ
	形ﾋﾟｯﾁ	mm	あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
曲げ	at.U(D)	cm2	上(下)端鉄筋断面積
	pt.U(D)	%	鉄筋比で、At.U/bd (At.D/db)
	Mal	kN･m	長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。
	Mas	kN･m	上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント
	判定		①／②：①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果
せん断	My.U(D)	kN･m	上(下)端引張となる降伏曲げモーメント
	L'(L)	cm	①(②)：①は、はりうちのり長さ、②は、はり軸心間の長さ
	Qd.正(負)	kN	地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。
	Qd	kN	Qd／Qa が最大となる時のQd
	L.no		上記のQdの荷重ケース記号（注2）
	Qd/bj	N/cm2	短期で最大となるせん断応力度
	a		はりのせん断スパン比（Ｍ／Ｑd）による割増係数で、(Ｉ)は長期、(s.正)(s.負)は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。
	pw	%	あばら筋比
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas.正(負)	kN	地震時短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。Ｘ形配筋のときはＸ形主筋による分は含みません。
	Qax	kN	Ｘ形配筋による短期許容せん断力

せ	判定		せん断力に対する判定結果（注1）
付着	Ta.U(D)	N/mm2	各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合に、同規準(27)式で求めます。
	Ld.U(D)	cm	上端(下端)筋の必要付着長さ。検定計算の場合に出力されます。 使用基準がＲＣ規準1999年版の場合は、同規準(14)、(15)式で求めます。ＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1.U(D)	cm	上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。検定計算の場合に出力されます。
	判定		使用基準がＲＣ規準1991 年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≦Ld1の場合にOK。使用基準がＲＣ規準1999 年版では、Ld≦Ld1の場合にOK。Ld>Ld1でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。
定着	La.U(D)	cm	上端(下端)筋の必要定着長さ。検定計算の場合に出力されます。ＲＣ規準1999 年版の(19)、(20)式で求めます。 標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。 （ ）内は直線定着の場合の必要定着長さで、（15）式で計算し、K=2.5 としています。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は検討しません。

（注1）判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

（注2）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）
WS2	風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）	WS4	風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名			FG（ 3 ）			G1（ 3 ）			G1（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)
応力	Ml		73.5	-142.5	207.9	108.1	-65.4	123.4	108.5	-65.4	122.9
	Ms	U	2459.8	101.0	2063.6	1372.2	0.0	1349.3	1558.2	0.0	1526.0
		D	2312.9	385.9	1647.8	1156.0	71.7	1102.5	1341.1	74.0	1280.2
	L.no		K2/K1	K2/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		155.6	-22.4	-200.4	107.4	-2.6	-112.5	107.6	-2.4	-112.4
	Qs		1030.2	897.0	1075.0	620.8	516.0	625.9	695.8	590.6	700.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	237.8	237.8	237.8	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	237.8	237.8	237.8	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	208.1	208.1	208.1	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	208.1	208.1	208.1	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	95.28	95.28	95.28	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	0.50	0.50	0.50	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	0.50	0.50	0.50	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal		4078.0	4078.0	4078.0	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2
	Mas	U	8156.1	8156.1	8156.1	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	8156.1	8156.1	8156.1	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	8995.0		8995.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	8748.5		8748.5	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L'(L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	1156.4	1334.4	1512.4	653.2	763.2	873.1	653.2	763.2	873.1
		負	1467.6	1289.6	1111.6	873.1	763.2	653.2	873.1	763.2	653.2
	Qd		1467.6	1334.4	1512.4	873.1	763.2	873.1	873.1	763.2	873.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		88.16	80.16	90.85	218.86	184.71	218.86	218.86	184.71	218.86
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.560	1.594	1.560	1.563	1.597	1.563
		s.正	1.700	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.973	1.973	1.973	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		4051.3	4051.3	4051.3	907.3	951.4	907.3	908.3	952.4	908.3
	Qas	正	5456.4	5456.4	5456.4	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
		負	6034.7	6034.7	6034.7	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	293.4		284.5	204.6		202.3	222.8		219.6
		D	279.6		267.6	160.7		156.5	175.2		170.5
	Ld1	U	245.0		240.0	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	245.0		240.0	191.3		191.3	191.3		191.3
	判定		**/**		**/**	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (80.7)		75.8 (79.3)	75.8 (91.6)		75.8 (89.7)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (54.4)		75.8 (51.8)	75.8 (63.1)		75.8 (60.2)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)
応力	Ml		108.8	-65.4	122.6	109.2	-65.4	122.2	109.2	-65.5	122.1
	Ms	U	1560.4	0.0	1523.6	1501.7	0.0	1466.2	1434.5	0.0	1399.0
		D	1342.7	76.0	1278.4	1283.3	75.6	1221.8	1216.1	76.3	1154.8
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		107.7	-2.3	-112.3	107.8	-2.2	-112.2	107.8	-2.2	-112.1
	Qs		695.9	590.4	700.4	672.1	566.4	676.4	644.4	538.7	648.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal		795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L'(L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	653.2	763.2	873.1	653.2	763.2	873.1	653.2	763.2	873.1
		負	873.1	763.2	653.2	873.1	763.2	653.2	873.1	763.2	653.2
	Qd		873.1	763.2	873.1	873.1	763.2	873.1	873.1	763.2	873.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		218.86	184.71	218.86	218.86	184.71	218.86	218.86	184.71	218.86
	a	l	1.565	1.598	1.565	1.567	1.600	1.567	1.567	1.601	1.567
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		908.8	953.0	908.8	909.4	953.6	909.4	909.7	953.9	909.7
	Qas	正	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
		負	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	223.0		219.4	217.3		213.8	210.7		207.2
		D	175.4		170.3	170.7		165.9	165.4		160.6
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	191.3		191.3
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (91.7)		75.8 (89.5)	75.8 (88.3)		75.8 (86.2)	75.8 (84.3)		75.8 (82.2)
		D	75.8 (63.1)		75.8 (60.1)	75.8 (60.3)		75.8 (57.5)	75.8 (57.2)		75.8 (54.3)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)
応力	Ml		109.6	-65.5	121.8	109.9	-65.5	121.5	108.2	-63.9	118.3
	Ms	U	1316.0	0.0	1281.7	1241.6	0.0	1204.6	1104.1	0.0	1074.1
		D	1096.9	76.6	1038.0	1021.9	78.4	961.6	887.7	73.9	837.5
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		107.9	-2.0	-112.0	108.0	-1.9	-111.9	105.7	-1.7	-109.0
	Qs		595.8	489.9	599.9	564.7	458.6	568.6	508.1	404.1	511.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10
	Mal		795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	603.5	603.5	603.5
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1417.4		1417.4
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1342.1		1342.1
	L'(L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	623.9	733.9	843.9	577.0	686.9	796.9	461.6	569.0	676.3
		負	839.8	729.8	619.8	793.1	683.1	573.1	676.3	569.0	461.6
	Qd		839.8	733.9	843.9	793.1	686.9	796.9	676.3	569.0	676.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		210.50	177.63	211.53	198.79	166.26	199.76	177.34	149.19	177.34
	a	l	1.569	1.602	1.569	1.570	1.604	1.570	1.604	1.604	1.604
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847
	Qal		872.6	914.6	872.6	873.1	915.1	873.1	723.8	723.8	723.8
	Qas	正	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7
		負	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	210.8		207.1	202.8		198.9	210.4		206.6
		D	163.9		158.9	157.5		152.4	161.2		156.2
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	245.0		240.0
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	245.0		240.0
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	82.7 (84.4)		82.7 (82.2)	82.7 (79.6)		82.7 (77.2)	82.7 (95.7)		82.7 (93.1)
		D	82.7 (56.3)		82.7 (53.2)	82.7 (52.4)		82.7 (49.3)	82.7 (61.6)		82.7 (58.1)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ12F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)
応力	Ml		108.2	-64.0	118.2	108.2	-64.0	118.2	102.1	-58.5	108.0
	Ms	U	1015.8	0.0	987.9	937.1	0.0	910.5	634.4	0.0	626.1
		D	799.3	73.7	751.5	720.8	74.0	674.2	430.3	60.3	410.1
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		105.7	-1.7	-109.0	105.7	-1.7	-109.0	97.3	-1.0	-99.3
	Qs		472.2	368.1	475.5	440.0	336.0	443.3	313.9	217.6	315.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8
		D	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8
	j	U	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0
		D	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-150	4-150	4-150
曲げ	at	U	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	31.76	31.76	31.76
		D	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.01	1.01	1.01
		D	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.01	1.01	1.01
	Mal		603.5	603.5	603.5	602.0	602.0	602.0	343.7	343.7	343.7
	Mas	U	1207.0	1207.0	1207.0	1203.9	1203.9	1203.9	687.4	687.4	687.4
		D	1207.0	1207.0	1207.0	1203.9	1203.9	1203.9	687.4	687.4	687.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1417.4		1417.4	1417.4		1417.4	835.3		835.3
		D	1342.1		1342.1	1342.1		1342.1	770.2		770.2
	L'(L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	444.0	551.3	658.7	395.7	503.1	610.5	227.6	325.9	424.2
		負	655.4	548.0	440.7	607.1	499.8	392.4	422.2	323.9	225.6
	Qd		655.4	551.3	658.7	607.1	503.1	610.5	422.2	325.9	424.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		171.84	144.56	172.71	159.19	131.92	160.07	153.63	118.59	154.35
	a	l	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.464	1.464	1.464
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.677	0.677	0.677
	Qal		724.0	724.0	724.0	705.7	705.7	705.7	433.6	433.6	433.6
	Qas	正	815.7	815.7	815.7	798.6	798.6	798.6	506.7	506.7	506.7
		負	815.7	815.7	815.7	798.6	798.6	798.6	506.7	506.7	506.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	199.4		195.9	195.1		191.6	188.8		187.1
		D	152.4		147.6	148.0		143.1	131.2		128.0
	Ld1	U	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
		D	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	82.7 (88.0)		82.7 (85.6)	86.7 (85.1)		86.7 (82.7)	79.2 (91.6)		79.2 (90.4)
		D	82.7 (55.4)		82.7 (52.1)	86.7 (52.4)		86.7 (49.0)	79.2 (49.7)		79.2 (47.4)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ13F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ14F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)
応力	Ml		102.0	-58.6	108.0	102.6	-58.4	107.7	67.6	-44.3	77.7
	Ms	U	546.0	0.0	538.6	406.6	0.0	403.3	254.3	0.0	250.7
		D	342.1	60.8	322.5	201.4	59.5	187.9	119.0	49.2	95.4
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		97.3	-1.0	-99.3	97.4	-0.8	-99.1	63.1	-1.7	-66.5
	Qs		277.6	181.3	279.6	221.0	124.5	222.7	137.3	75.8	140.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-150	4-150	4-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	31.76	31.76	31.76	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.01	1.01	1.01	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
		D	1.01	1.01	1.01	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
	Mal		343.7	343.7	343.7	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
		D	687.4	687.4	687.4	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	835.3		835.3	642.8		642.8	642.8		642.8
		D	770.2		770.2	577.7		577.7	577.7		577.7
	L'(L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	173.2	271.5	369.8	88.0	186.3	284.5	48.1	112.9	177.7
		負	367.8	269.5	171.2	282.9	184.6	86.3	174.4	109.6	44.8
	Qd		367.8	271.5	369.8	282.9	186.3	284.5	174.4	112.9	177.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		133.83	98.80	134.57	102.93	67.79	103.55	63.45	41.09	64.67
	a	l	1.464	1.464	1.464	1.465	1.465	1.465	1.398	1.398	1.398
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.677	0.677	0.677	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339
	Qal		433.6	433.6	433.6	343.2	343.2	343.2	329.1	329.1	329.1
	Qas	正	506.7	506.7	506.7	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5
		負	506.7	506.7	506.7	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	171.2		169.7	153.3		152.6	119.4		118.6
		D	117.2		114.0	98.7		96.3	84.0		79.8
	Ld1	U	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
		D	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	79.2 (78.9)		79.2 (77.8)	79.2 (78.3)		79.2 (77.6)	79.2 (49.0)		79.2 (48.3)
		D	79.2 (39.5)		79.2 (37.3)	79.2 (31.0)		79.2 (30.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名			FG（ 3 ）			G2（ 3 ）			G2（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		200.0	-91.3	183.7	118.3	-63.0	117.9	118.4	-63.0	117.9
	Ms	U	1946.0	0.0	1995.7	1381.7	0.0	1379.0	1588.7	0.0	1585.5
		D	1546.0	124.3	1628.3	1145.2	64.3	1143.1	1351.9	64.3	1349.7
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		180.7	2.7	-175.3	110.0	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9
	Qs		922.0	744.0	916.5	636.0	526.0	635.9	722.1	612.1	722.0
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal		4078.0	4078.0	4078.0	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4
	Mas	U	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	8995.0		8995.0	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	8748.5		8748.5	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	931.2	1109.1	1287.1	678.9	788.9	898.9	773.0	883.0	993.0
		負	1292.6	1114.6	936.6	899.0	789.0	679.0	993.0	883.0	773.0
	Qd		1292.6	1114.6	1287.1	899.0	789.0	898.9	993.0	883.0	993.0
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		77.65	66.96	77.32	224.33	190.96	224.31	247.80	213.72	247.80
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.584	1.613	1.584	1.583	1.612	1.583
		s.正	1.852	1.852	1.852	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.810	1.810	1.810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		4051.3	4051.3	4051.3	919.4	958.3	919.4	919.1	957.9	919.1
	Qas	正	5778.6	5778.6	5778.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
		負	5689.6	5689.6	5689.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	281.8		282.9	188.4		188.1	206.0		205.8
		D	265.8		267.3	148.6		148.5	162.7		162.6
	Ld1	U	240.0		240.0	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	240.0		240.0	190.0		190.0	190.0		190.0
	判定		**/**		**/**	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (70.7)		75.8 (70.6)	75.8 (81.3)		75.8 (81.2)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (46.9)		75.8 (46.8)	75.8 (55.4)		75.8 (55.3)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		118.4	-63.0	117.9	118.4	-63.0	117.9	118.3	-63.0	117.9
	Ms	U	1611.2	0.0	1606.7	1579.1	0.0	1573.5	1530.4	0.0	1523.8
		D	1374.4	65.0	1370.9	1342.4	65.6	1337.7	1293.7	66.1	1288.0
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		110.1	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9
	Qs		731.2	621.2	731.1	717.6	607.6	717.5	697.1	587.2	697.0
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.5	72.6	70.5	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.7	63.6	61.7	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.67	1.22	1.67	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal		912.4	722.8	912.4	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2155.8		2155.8	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	2082.7		2082.7	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	773.0	883.0	993.0	661.1	771.1	881.1	661.1	771.1	881.1
		負	993.0	883.0	773.0	881.1	771.1	661.1	881.1	771.1	661.1
	Qd		993.0	883.0	993.0	881.1	771.1	881.1	881.1	771.1	881.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		247.80	213.72	247.80	220.85	186.63	220.85	220.85	186.63	220.85
	a	l	1.583	1.613	1.583	1.579	1.613	1.579	1.579	1.613	1.579
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		919.2	958.0	919.2	913.7	958.1	913.7	913.7	958.1	913.7
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	208.0		207.6	224.8		224.3	220.1		219.4
		D	164.3		164.0	175.3		175.0	171.5		171.1
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (82.5)		75.8 (82.3)	75.8 (92.8)		75.8 (92.5)	75.8 (90.0)		75.8 (89.6)
		D	75.8 (56.3)		75.8 (56.2)	75.8 (63.1)		75.8 (62.9)	75.8 (60.8)		75.8 (60.6)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		118.3	-63.0	117.9	118.3	-63.0	117.9	115.6	-61.7	115.4
	Ms	U	1419.5	0.0	1412.7	1351.6	0.0	1344.1	1225.4	0.0	1218.3
		D	1182.9	66.2	1176.8	1115.0	66.6	1108.2	994.2	65.1	987.6
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		110.1	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9	107.4	0.0	-107.3
	Qs		650.9	540.9	650.7	622.4	512.5	622.3	568.4	461.0	568.3
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	69.7	72.6	69.7
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	69.7	72.6	69.7
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.0	63.6	61.0
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.0	63.6	61.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	57.42	38.28	57.42
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	57.42	38.28	57.42
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.37	0.88	1.37
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.37	0.88	1.37
	Mal		795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	676.6	485.1	676.6
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1353.3	970.1	1353.3
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1353.3	970.1	1353.3
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1618.2		1618.2
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1545.9		1545.9
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	661.1	771.1	881.1	658.5	768.5	878.5	551.8	659.2	766.5
		負	881.1	771.1	661.1	878.6	768.6	658.7	766.5	659.2	551.8
	Qd		881.1	771.1	881.1	878.6	768.6	878.5	766.5	659.2	766.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		220.85	186.63	220.85	220.24	186.04	220.21	209.39	172.84	209.39
	a	l	1.579	1.613	1.579	1.579	1.613	1.579	1.572	1.612	1.572
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847
	Qal		876.0	918.1	876.0	876.0	918.2	876.0	685.6	726.1	685.6
	Qas	正	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	783.0	815.7	783.0
		負	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	783.0	815.7	783.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	221.8		221.1	214.6		213.8	223.4		222.5
		D	171.3		170.8	165.5		164.9	169.5		168.8
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	82.7 (91.0)		82.7 (90.6)	82.7 (86.7)		82.7 (86.2)	82.7 (92.2)		82.7 (91.7)
		D	82.7 (60.7)		82.7 (60.4)	82.7 (57.2)		82.7 (56.8)	82.7 (59.9)		82.7 (59.5)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ12F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		115.6	-61.7	115.4	115.6	-61.7	115.4	106.4	-57.2	106.3
	Ms	U	1146.0	0.0	1138.5	1066.1	0.0	1058.2	732.0	0.0	728.9
		D	914.8	65.4	907.8	834.8	65.5	827.5	519.2	58.7	516.2
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		107.4	0.0	-107.3	107.4	0.0	-107.3	98.3	0.0	-98.3
	Qs		535.2	427.9	535.1	501.8	394.5	501.7	358.3	260.0	358.3
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	62.8	62.8	62.8
		D	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	62.8	62.8	62.8
	j	U	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	55.0	55.0	55.0
		D	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	下端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-150	4-150	4-150
曲げ	at	U	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42	39.70	39.70	39.70
		D	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37	1.26	1.26	1.26
		D	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37	1.26	1.26	1.26
	Mal		676.6	485.1	676.6	674.0	483.6	674.0	427.7	427.7	427.7
	Mas	U	1353.3	970.1	1353.3	1347.9	967.2	1347.9	855.5	855.5	855.5
		D	1353.3	970.1	1353.3	1347.9	967.2	1347.9	855.5	855.5	855.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1618.2		1618.2	1618.2		1618.2	1027.9		1027.9
		D	1545.9		1545.9	1545.9		1545.9	962.8		962.8
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	534.3	641.7	749.1	484.2	591.6	699.0	291.8	390.0	488.3
		負	749.1	641.8	534.4	699.1	591.7	484.3	488.3	390.1	291.8
	Qd		749.1	641.8	749.1	699.1	591.7	699.0	488.3	390.1	488.3
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		204.64	168.28	204.62	190.96	155.14	190.94	177.71	141.94	177.70
	a	l	1.572	1.612	1.572	1.572	1.612	1.572	1.469	1.469	1.469
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.677	0.677	0.677
	Qal		685.6	726.1	685.6	668.3	707.6	668.3	434.6	434.6	434.6
	Qas	正	783.0	815.7	783.0	766.5	798.6	766.5	506.7	506.7	506.7
		負	783.0	815.7	783.0	766.5	798.6	766.5	506.7	506.7	506.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	213.5		212.5	209.8		208.8	212.4		211.8
		D	161.5		160.8	157.5		156.7	147.7		147.2
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	240.0		240.0
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	240.0		240.0
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	82.7 (86.2)		82.7 (85.7)	86.7 (84.0)		86.7 (83.4)	79.2 (84.6)		79.2 (84.2)
		D	82.7 (55.1)		82.7 (54.7)	86.7 (52.6)		86.7 (52.2)	79.2 (48.0)		79.2 (47.7)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ13F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ14F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		106.4	-57.2	106.3	106.3	-57.2	106.4	75.0	-42.2	74.5
	Ms	U	644.2	0.0	640.7	512.7	0.0	509.9	347.9	0.0	340.9
		D	431.3	58.8	428.1	300.0	58.6	297.2	197.9	45.4	191.9
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		98.3	0.0	-98.3	98.3	-0.0	-98.3	64.9	0.1	-64.7
	Qs		321.7	223.4	321.6	267.0	168.7	267.0	177.2	112.4	177.1
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-150	4-150	4-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150
曲げ	at	U	39.70	39.70	39.70	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
		D	39.70	39.70	39.70	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
		D	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	Mal		427.7	427.7	427.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7
	Mas	U	855.5	855.5	855.5	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
		D	855.5	855.5	855.5	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1027.9		1027.9	835.3		835.3	835.3		835.3
		D	962.8		962.8	770.2		770.2	770.2		770.2
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	236.8	335.0	433.3	154.8	253.1	351.4	103.7	168.4	233.2
		負	433.3	335.1	236.8	351.4	253.1	154.8	233.4	168.6	103.8
	Qd		433.3	335.1	433.3	351.4	253.1	351.4	233.4	168.6	233.2
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		157.69	121.93	157.68	127.86	92.10	127.86	84.94	61.36	84.88
	a	l	1.468	1.468	1.468	1.469	1.469	1.469	1.408	1.408	1.408
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.677	0.677	0.677	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339
	Qal		434.6	434.6	434.6	343.9	343.9	343.9	331.2	331.2	331.2
	Qas	正	506.7	506.7	506.7	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5
		負	506.7	506.7	506.7	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	194.5		193.8	186.2		185.5	146.5		144.8
		D	133.3		132.8	120.6		120.0	100.9		99.8
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	79.2 (74.4)		79.2 (74.0)	79.2 (74.0)		79.2 (73.6)	79.2 (50.2)		79.2 (49.2)
		D	79.2 (39.9)		79.2 (39.6)	79.2 (34.7)		79.2 (34.3)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名			FG（ 3 ）			G2（ 3 ）			G2（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		184.6	-98.5	184.6	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1
	Ms	U	2013.8	0.0	2013.8	1382.1	0.0	1382.1	1591.9	0.0	1591.9
		D	1644.6	98.6	1644.6	1145.9	63.1	1145.9	1355.8	63.1	1355.8
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		178.0	0.0	-178.0	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0
	Qs		940.2	762.2	940.2	636.6	526.7	636.6	724.1	614.1	724.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal		4078.0	4078.0	4078.0	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4
	Mas	U	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	8995.0		8995.0	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	8748.5		8748.5	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	965.3	1143.3	1321.2	680.0	790.0	900.0	773.0	883.0	993.0
		負	1321.2	1143.3	965.3	900.0	790.0	680.0	993.0	883.0	773.0
	Qd		1321.2	1143.3	1321.2	900.0	790.0	900.0	993.0	883.0	993.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		79.37	68.68	79.37	224.59	191.20	224.59	247.80	213.72	247.80
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.585	1.614	1.585	1.585	1.615	1.585
		s.正	1.832	1.832	1.832	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.832	1.832	1.832	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		4051.3	4051.3	4051.3	919.8	958.6	919.8	919.8	958.7	919.8
	Qas	正	5735.3	5735.3	5735.3	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
		負	5735.3	5735.3	5735.3	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	283.3		283.3	188.4		188.4	206.3		206.3
		D	267.6		267.6	148.7		148.7	163.0		163.0
	Ld1	U	240.0		240.0	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	240.0		240.0	190.0		190.0	190.0		190.0
	判定		**/**		**/**	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (70.8)		75.8 (70.8)	75.8 (81.5)		75.8 (81.5)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (46.9)		75.8 (46.9)	75.8 (55.5)		75.8 (55.5)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1
	Ms	U	1615.4	0.0	1615.4	1584.5	0.0	1584.5	1536.9	0.0	1536.9
		D	1379.3	63.1	1379.3	1348.4	63.1	1348.4	1300.8	63.1	1300.8
	L.no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0
	Qs		733.9	623.9	733.9	721.0	611.0	721.0	701.2	591.2	701.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.5	72.6	70.5	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.7	63.6	61.7	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.67	1.22	1.67	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal		912.4	722.8	912.4	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2155.8		2155.8	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	2082.7		2082.7	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	773.0	883.0	993.0	661.1	771.1	881.1	661.1	771.1	881.1
		負	993.0	883.0	773.0	881.1	771.1	661.1	881.1	771.1	661.1
	Qd		993.0	883.0	993.0	881.1	771.1	881.1	881.1	771.1	881.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		247.80	213.72	247.80	220.85	186.63	220.85	220.85	186.63	220.85
	a	l	1.585	1.614	1.585	1.581	1.614	1.581	1.581	1.614	1.581
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		919.8	958.7	919.8	914.3	958.7	914.3	914.3	958.7	914.3
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	208.3		208.3	225.4		225.4	220.7		220.7
		D	164.6		164.6	175.8		175.8	172.1		172.1
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (82.7)		75.8 (82.7)	75.8 (93.1)		75.8 (93.1)	75.8 (90.3)		75.8 (90.3)
		D	75.8 (56.5)		75.8 (56.5)	75.8 (63.4)		75.8 (63.4)	75.8 (61.2)		75.8 (61.2)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	115.4	-61.8	115.4
	Ms	U	1427.1	0.0	1427.1	1360.3	0.0	1360.3	1235.3	0.0	1235.3
		D	1191.0	63.1	1191.0	1124.2	63.1	1124.2	1004.5	61.8	1004.5
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	107.4	0.0	-107.4
	Qs		655.4	545.4	655.4	627.6	517.6	627.6	574.0	466.6	574.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	69.7	72.6	69.7
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	69.7	72.6	69.7
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.0	63.6	61.0
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.0	63.6	61.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	57.42	38.28	57.42
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	57.42	38.28	57.42
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.37	0.88	1.37
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.37	0.88	1.37
	Mal		795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	676.6	485.1	676.6
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1353.3	970.1	1353.3
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1353.3	970.1	1353.3
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1618.2		1618.2
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1545.9		1545.9
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	661.1	771.1	881.1	661.1	771.1	881.1	551.8	659.2	766.5
		負	881.1	771.1	661.1	881.1	771.1	661.1	766.5	659.2	551.8
	Qd		881.1	771.1	881.1	881.1	771.1	881.1	766.5	659.2	766.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		220.85	186.63	220.85	220.85	186.63	220.85	209.39	172.84	209.39
	a	l	1.581	1.614	1.581	1.581	1.614	1.581	1.574	1.613	1.574
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847
	Qal		876.4	918.7	876.4	876.4	918.7	876.4	685.9	726.4	685.9
	Qas	正	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	783.0	815.7	783.0
		負	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	783.0	815.7	783.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	222.7		222.7	215.5		215.5	224.7		224.7
		D	172.0		172.0	166.3		166.3	170.5		170.5
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	82.7 (91.5)		82.7 (91.5)	82.7 (87.2)		82.7 (87.2)	82.7 (93.0)		82.7 (93.0)
		D	82.7 (61.1)		82.7 (61.1)	82.7 (57.7)		82.7 (57.7)	82.7 (60.5)		82.7 (60.5)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ12F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		115.4	-61.8	115.4	115.4	-61.8	115.4	106.3	-57.2	106.3
	Ms	U	1156.7	0.0	1156.7	1076.6	0.0	1076.6	742.2	0.0	742.2
		D	925.8	61.8	925.8	845.7	61.8	845.7	529.5	57.2	529.5
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		107.4	0.0	-107.4	107.4	0.0	-107.4	98.3	0.0	-98.3
	Qs		541.2	433.9	541.2	507.8	400.5	507.8	363.2	264.9	363.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	62.8	62.8	62.8
		D	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	62.8	62.8	62.8
	j	U	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	55.0	55.0	55.0
		D	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	下端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-150	4-150	4-150
曲げ	at	U	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42	39.70	39.70	39.70
		D	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37	1.26	1.26	1.26
		D	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37	1.26	1.26	1.26
	Mal		676.6	485.1	676.6	674.0	483.6	674.0	427.7	427.7	427.7
	Mas	U	1353.3	970.1	1353.3	1347.9	967.2	1347.9	855.5	855.5	855.5
		D	1353.3	970.1	1353.3	1347.9	967.2	1347.9	855.5	855.5	855.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1618.2		1618.2	1618.2		1618.2	1027.9		1027.9
		D	1545.9		1545.9	1545.9		1545.9	962.8		962.8
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	543.4	650.8	758.1	493.3	600.7	708.1	299.1	397.4	495.6
		負	758.1	650.8	543.4	708.1	600.7	493.3	495.6	397.4	299.1
	Qd		758.1	650.8	758.1	708.1	600.7	708.1	495.6	397.4	495.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		207.10	170.64	207.10	193.42	157.50	193.42	180.37	144.61	180.37
	a	l	1.574	1.613	1.574	1.574	1.613	1.574	1.469	1.469	1.469
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.677	0.677	0.677
	Qal		685.9	726.4	685.9	668.6	708.0	668.6	434.7	434.7	434.7
	Qas	正	783.0	815.7	783.0	766.5	798.6	766.5	506.7	506.7	506.7
		負	783.0	815.7	783.0	766.5	798.6	766.5	506.7	506.7	506.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	214.8		214.8	211.2		211.2	214.5		214.5
		D	162.6		162.6	158.6		158.6	149.4		149.4
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	240.0		240.0
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	240.0		240.0
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	82.7 (87.0)		82.7 (87.0)	86.7 (84.9)		86.7 (84.9)	79.2 (85.7)		79.2 (85.7)
		D	82.7 (55.7)		82.7 (55.7)	86.7 (53.3)		86.7 (53.3)	79.2 (48.9)		79.2 (48.9)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ13F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ14F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		106.3	-57.2	106.3	106.4	-57.2	106.4	74.7	-42.3	74.7
	Ms	U	654.1	0.0	654.1	524.0	0.0	524.0	351.8	0.0	351.8
		D	441.4	57.2	441.4	311.3	57.2	311.3	202.5	42.3	202.5
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	Ql		98.3	0.0	-98.3	98.3	0.0	-98.3	64.8	0.0	-64.8
	Qs		326.5	228.2	326.5	272.3	174.0	272.3	180.3	115.5	180.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-150	4-150	4-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150
曲げ	at	U	39.70	39.70	39.70	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
		D	39.70	39.70	39.70	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
		D	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	Mal		427.7	427.7	427.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7
	Mas	U	855.5	855.5	855.5	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
		D	855.5	855.5	855.5	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1027.9		1027.9	835.3		835.3	835.3		835.3
		D	962.8		962.8	770.2		770.2	770.2		770.2
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	244.1	342.4	440.6	162.8	261.1	359.3	108.4	173.2	238.0
		負	440.6	342.4	244.1	359.3	261.1	162.8	238.0	173.2	108.4
	Qd		440.6	342.4	440.6	359.3	261.1	359.3	238.0	173.2	238.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		160.35	124.59	160.35	130.76	95.00	130.76	86.61	63.03	86.61
	a	l	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469	1.411	1.411	1.411
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.677	0.677	0.677	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339
	Qal		434.7	434.7	434.7	343.9	343.9	343.9	331.9	331.9	331.9
	Qas	正	506.7	506.7	506.7	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5
		負	506.7	506.7	506.7	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	196.5		196.5	188.9		188.9	147.4		147.4
		D	135.0		135.0	122.7		122.7	101.8		101.8
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	79.2 (75.6)		79.2 (75.6)	79.2 (75.7)		79.2 (75.7)	79.2 (50.8)		79.2 (50.8)
		D	79.2 (40.8)		79.2 (40.8)	79.2 (36.0)		79.2 (36.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名			FG（ 3 ）			G2（ 3 ）			G2（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		183.7	-91.3	200.0	117.9	-63.0	118.3	117.9	-63.0	118.4
	Ms	U	1995.7	0.0	1946.0	1379.0	0.0	1381.7	1585.5	0.0	1588.7
		D	1628.3	124.3	1546.0	1143.1	64.3	1145.2	1349.7	64.3	1351.9
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		175.3	-2.7	-180.7	109.9	-0.1	-110.0	109.9	-0.1	-110.1
	Qs		916.5	744.0	922.0	635.9	526.0	636.0	722.0	612.1	722.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal		4078.0	4078.0	4078.0	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4
	Mas	U	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	8995.0		8995.0	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	8748.5		8748.5	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	936.6	1114.6	1292.6	679.0	789.0	899.0	773.0	883.0	993.0
		負	1287.1	1109.1	931.2	898.9	788.9	678.9	993.0	883.0	773.0
	Qd		1287.1	1114.6	1292.6	898.9	789.0	899.0	993.0	883.0	993.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		77.32	66.96	77.65	224.31	190.96	224.33	247.80	213.72	247.80
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.584	1.613	1.584	1.583	1.612	1.583
		s.正	1.810	1.810	1.810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.852	1.852	1.852	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		4051.3	4051.3	4051.3	919.4	958.3	919.4	919.1	957.9	919.1
	Qas	正	5689.6	5689.6	5689.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
		負	5778.6	5778.6	5778.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	282.9		281.8	188.1		188.4	205.8		206.0
		D	267.3		265.8	148.5		148.6	162.6		162.7
	Ld1	U	240.0		240.0	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	240.0		240.0	190.0		190.0	190.0		190.0
	判定		**/**		**/**	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (70.6)		75.8 (70.7)	75.8 (81.2)		75.8 (81.3)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (46.8)		75.8 (46.9)	75.8 (55.3)		75.8 (55.4)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		117.9	-63.0	118.4	117.9	-63.0	118.4	117.9	-63.0	118.3
	Ms	U	1606.7	0.0	1611.2	1573.5	0.0	1579.1	1523.8	0.0	1530.4
		D	1370.9	65.0	1374.4	1337.7	65.6	1342.4	1288.0	66.1	1293.7
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1
	Qs		731.1	621.2	731.2	717.5	607.6	717.6	697.0	587.2	697.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.5	72.6	70.5	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.7	63.6	61.7	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.67	1.22	1.67	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal		912.4	722.8	912.4	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2155.8		2155.8	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	2082.7		2082.7	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	773.0	883.0	993.0	661.1	771.1	881.1	661.1	771.1	881.1
		負	993.0	883.0	773.0	881.1	771.1	661.1	881.1	771.1	661.1
	Qd		993.0	883.0	993.0	881.1	771.1	881.1	881.1	771.1	881.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		247.80	213.72	247.80	220.85	186.63	220.85	220.85	186.63	220.85
	a	l	1.583	1.613	1.583	1.579	1.613	1.579	1.579	1.613	1.579
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		919.2	958.0	919.2	913.7	958.1	913.7	913.7	958.1	913.7
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	207.6		208.0	224.3		224.8	219.4		220.1
		D	164.0		164.3	175.0		175.3	171.1		171.5
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (82.3)		75.8 (82.5)	75.8 (92.5)		75.8 (92.8)	75.8 (89.6)		75.8 (90.0)
		D	75.8 (56.2)		75.8 (56.3)	75.8 (62.9)		75.8 (63.1)	75.8 (60.6)		75.8 (60.8)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		117.9	-63.0	118.3	117.9	-63.0	118.3	115.4	-61.7	115.6
	Ms	U	1412.7	0.0	1419.5	1344.1	0.0	1351.6	1218.3	0.0	1225.4
		D	1176.8	66.2	1182.9	1108.2	66.6	1115.0	987.6	65.1	994.2
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1	107.3	-0.0	-107.4
	Qs		650.7	540.9	650.9	622.3	512.5	622.4	568.3	461.0	568.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	69.7	72.6	69.7
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	69.7	72.6	69.7
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.0	63.6	61.0
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.0	63.6	61.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	57.42	38.28	57.42
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	57.42	38.28	57.42
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.37	0.88	1.37
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.37	0.88	1.37
	Mal		795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	676.6	485.1	676.6
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1353.3	970.1	1353.3
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1353.3	970.1	1353.3
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1618.2		1618.2
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1545.9		1545.9
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	661.1	771.1	881.1	658.7	768.6	878.6	551.8	659.2	766.5
		負	881.1	771.1	661.1	878.5	768.5	658.5	766.5	659.2	551.8
	Qd		881.1	771.1	881.1	878.5	768.6	878.6	766.5	659.2	766.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		220.85	186.63	220.85	220.21	186.04	220.24	209.39	172.84	209.39
	a	l	1.579	1.613	1.579	1.579	1.613	1.579	1.572	1.612	1.572
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847
	Qal		876.0	918.1	876.0	876.0	918.2	876.0	685.6	726.1	685.6
	Qas	正	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	783.0	815.7	783.0
		負	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	783.0	815.7	783.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	221.1		221.8	213.8		214.6	222.5		223.4
		D	170.8		171.3	164.9		165.5	168.8		169.5
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	82.7 (90.6)		82.7 (91.0)	82.7 (86.2)		82.7 (86.7)	82.7 (91.7)		82.7 (92.2)
		D	82.7 (60.4)		82.7 (60.7)	82.7 (56.8)		82.7 (57.2)	82.7 (59.5)		82.7 (59.9)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ12F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		115.4	-61.7	115.6	115.4	-61.7	115.6	106.3	-57.2	106.4
	Ms	U	1138.5	0.0	1146.0	1058.2	0.0	1066.1	728.9	0.0	732.0
		D	907.8	65.4	914.8	827.5	65.5	834.8	516.2	58.7	519.2
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		107.3	-0.0	-107.4	107.3	-0.0	-107.4	98.3	-0.0	-98.3
	Qs		535.1	427.9	535.2	501.7	394.5	501.8	358.3	260.0	358.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	62.8	62.8	62.8
		D	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	62.8	62.8	62.8
	j	U	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	55.0	55.0	55.0
		D	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	下端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-150	4-150	4-150
曲げ	at	U	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42	39.70	39.70	39.70
		D	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37	1.26	1.26	1.26
		D	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37	1.26	1.26	1.26
	Mal		676.6	485.1	676.6	674.0	483.6	674.0	427.7	427.7	427.7
	Mas	U	1353.3	970.1	1353.3	1347.9	967.2	1347.9	855.5	855.5	855.5
		D	1353.3	970.1	1353.3	1347.9	967.2	1347.9	855.5	855.5	855.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1618.2		1618.2	1618.2		1618.2	1027.9		1027.9
		D	1545.9		1545.9	1545.9		1545.9	962.8		962.8
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	534.4	641.8	749.1	484.3	591.7	699.1	291.8	390.1	488.3
		負	749.1	641.7	534.3	699.0	591.6	484.2	488.3	390.0	291.8
	Qd		749.1	641.8	749.1	699.0	591.7	699.1	488.3	390.1	488.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		204.62	168.28	204.64	190.94	155.14	190.96	177.70	141.94	177.71
	a	l	1.572	1.612	1.572	1.572	1.612	1.572	1.469	1.469	1.469
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.677	0.677	0.677
	Qal		685.6	726.1	685.6	668.3	707.6	668.3	434.6	434.6	434.6
	Qas	正	783.0	815.7	783.0	766.5	798.6	766.5	506.7	506.7	506.7
		負	783.0	815.7	783.0	766.5	798.6	766.5	506.7	506.7	506.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	212.5		213.5	208.8		209.8	211.8		212.4
		D	160.8		161.5	156.7		157.5	147.2		147.7
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	240.0		240.0
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	240.0		240.0
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	82.7 (85.7)		82.7 (86.2)	86.7 (83.4)		86.7 (84.0)	79.2 (84.2)		79.2 (84.6)
		D	82.7 (54.7)		82.7 (55.1)	86.7 (52.2)		86.7 (52.6)	79.2 (47.7)		79.2 (48.0)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ13F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ14F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		106.3	-57.2	106.4	106.4	-57.2	106.3	74.5	-42.2	75.0
	Ms	U	640.7	0.0	644.2	509.9	0.0	512.7	340.9	0.0	347.9
		D	428.1	58.8	431.3	297.2	58.6	300.0	191.9	45.4	197.9
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		98.3	-0.0	-98.3	98.3	0.0	-98.3	64.7	-0.1	-64.9
	Qs		321.6	223.4	321.7	267.0	168.7	267.0	177.1	112.4	177.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-150	4-150	4-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150
曲げ	at	U	39.70	39.70	39.70	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
		D	39.70	39.70	39.70	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
		D	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	Mal		427.7	427.7	427.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7
	Mas	U	855.5	855.5	855.5	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
		D	855.5	855.5	855.5	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1027.9		1027.9	835.3		835.3	835.3		835.3
		D	962.8		962.8	770.2		770.2	770.2		770.2
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	236.8	335.1	433.3	154.8	253.1	351.4	103.8	168.6	233.4
		負	433.3	335.0	236.8	351.4	253.1	154.8	233.2	168.4	103.7
	Qd		433.3	335.1	433.3	351.4	253.1	351.4	233.2	168.6	233.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		157.68	121.93	157.69	127.86	92.10	127.86	84.88	61.36	84.94
	a	l	1.468	1.468	1.468	1.469	1.469	1.469	1.408	1.408	1.408
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.677	0.677	0.677	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339
	Qal		434.6	434.6	434.6	343.9	343.9	343.9	331.2	331.2	331.2
	Qas	正	506.7	506.7	506.7	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5
		負	506.7	506.7	506.7	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	193.8		194.5	185.5		186.2	144.8		146.5
		D	132.8		133.3	120.0		120.6	99.8		100.9
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	79.2 (74.0)		79.2 (74.4)	79.2 (73.6)		79.2 (74.0)	79.2 (49.2)		79.2 (50.2)
		D	79.2 (39.6)		79.2 (39.9)	79.2 (34.3)		79.2 (34.7)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名			FG（ 3 ）			G1（ 3 ）			G1（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)
応力	Ml		207.9	-142.5	73.5	123.4	-65.4	108.1	122.9	-65.4	108.5
	Ms	U	2063.6	101.0	2459.8	1349.3	0.0	1372.2	1526.0	0.0	1558.2
		D	1647.8	385.9	2312.9	1102.5	71.7	1156.0	1280.2	74.0	1341.1
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		200.4	22.4	-155.6	112.5	2.6	-107.4	112.4	2.4	-107.6
	Qs		1075.0	897.0	1030.2	625.9	516.0	620.8	700.6	590.6	695.8
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	237.8	237.8	237.8	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	237.8	237.8	237.8	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	208.1	208.1	208.1	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	208.1	208.1	208.1	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	95.28	95.28	95.28	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	0.50	0.50	0.50	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	0.50	0.50	0.50	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal		4078.0	4078.0	4078.0	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2
	Mas	U	8156.1	8156.1	8156.1	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	8156.1	8156.1	8156.1	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	8995.0		8995.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	8748.5		8748.5	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L'(L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	1111.6	1289.6	1467.6	653.2	763.2	873.1	653.2	763.2	873.1
		負	1512.4	1334.4	1156.4	873.1	763.2	653.2	873.1	763.2	653.2
	Qd		1512.4	1334.4	1467.6	873.1	763.2	873.1	873.1	763.2	873.1
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		90.85	80.16	88.16	218.86	184.71	218.86	218.86	184.71	218.86
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.560	1.594	1.560	1.563	1.597	1.563
		s.正	1.973	1.973	1.973	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.700	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		4051.3	4051.3	4051.3	907.3	951.4	907.3	908.3	952.4	908.3
	Qas	正	6034.7	6034.7	6034.7	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
		負	5456.4	5456.4	5456.4	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	284.5		293.4	202.3		204.6	219.6		222.8
		D	267.6		279.6	156.5		160.7	170.5		175.2
	Ld1	U	240.0		245.0	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	240.0		245.0	191.3		191.3	191.3		191.3
	判定		**/**		**/**	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (79.3)		75.8 (80.7)	75.8 (89.7)		75.8 (91.6)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (51.8)		75.8 (54.4)	75.8 (60.2)		75.8 (63.1)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)
応力	Ml		122.6	-65.4	108.8	122.2	-65.4	109.2	122.1	-65.5	109.2
	Ms	U	1523.6	0.0	1560.4	1466.2	0.0	1501.7	1399.0	0.0	1434.5
		D	1278.4	76.0	1342.7	1221.8	75.6	1283.3	1154.8	76.3	1216.1
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		112.3	2.3	-107.7	112.2	2.2	-107.8	112.1	2.2	-107.8
	Qs		700.4	590.4	695.9	676.4	566.4	672.1	648.7	538.7	644.4
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal		795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L'(L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	653.2	763.2	873.1	653.2	763.2	873.1	653.2	763.2	873.1
		負	873.1	763.2	653.2	873.1	763.2	653.2	873.1	763.2	653.2
	Qd		873.1	763.2	873.1	873.1	763.2	873.1	873.1	763.2	873.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		218.86	184.71	218.86	218.86	184.71	218.86	218.86	184.71	218.86
	a	l	1.565	1.598	1.565	1.567	1.600	1.567	1.567	1.601	1.567
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		908.8	953.0	908.8	909.4	953.6	909.4	909.7	953.9	909.7
	Qas	正	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
		負	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	219.4		223.0	213.8		217.3	207.2		210.7
		D	170.3		175.4	165.9		170.7	160.6		165.4
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	191.3		191.3
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (89.5)		75.8 (91.7)	75.8 (86.2)		75.8 (88.3)	75.8 (82.2)		75.8 (84.3)
		D	75.8 (60.1)		75.8 (63.1)	75.8 (57.5)		75.8 (60.3)	75.8 (54.3)		75.8 (57.2)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)
応力	Ml		121.8	-65.5	109.6	121.5	-65.5	109.9	118.3	-63.9	108.2
	Ms	U	1281.7	0.0	1316.0	1204.6	0.0	1241.6	1074.1	0.0	1104.1
		D	1038.0	76.6	1096.9	961.6	78.4	1021.9	837.5	73.9	887.7
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		112.0	2.0	-107.9	111.9	1.9	-108.0	109.0	1.7	-105.7
	Qs		599.9	489.9	595.8	568.6	458.6	564.7	511.5	404.1	508.1
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10
	Mal		795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	603.5	603.5	603.5
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1417.4		1417.4
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1342.1		1342.1
	L'(L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	619.8	729.8	839.8	573.1	683.1	793.1	461.6	569.0	676.3
		負	843.9	733.9	623.9	796.9	686.9	577.0	676.3	569.0	461.6
	Qd		843.9	733.9	839.8	796.9	686.9	793.1	676.3	569.0	676.3
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		211.53	177.63	210.50	199.76	166.26	198.79	177.34	149.19	177.34
	a	l	1.569	1.602	1.569	1.570	1.604	1.570	1.604	1.604	1.604
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847
	Qal		872.6	914.6	872.6	873.1	915.1	873.1	723.8	723.8	723.8
	Qas	正	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7
		負	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	207.1		210.8	198.9		202.8	206.6		210.4
		D	158.9		163.9	152.4		157.5	156.2		161.2
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	240.0		245.0
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	240.0		245.0
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	82.7 (82.2)		82.7 (84.4)	82.7 (77.2)		82.7 (79.6)	82.7 (93.1)		82.7 (95.7)
		D	82.7 (53.2)		82.7 (56.3)	82.7 (49.3)		82.7 (52.4)	82.7 (58.1)		82.7 (61.6)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ12F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)
応力	Ml		118.2	-64.0	108.2	118.2	-64.0	108.2	108.0	-58.5	102.1
	Ms	U	987.9	0.0	1015.8	910.5	0.0	937.1	626.1	0.0	634.4
		D	751.5	73.7	799.3	674.2	74.0	720.8	410.1	60.3	430.3
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		109.0	1.7	-105.7	109.0	1.7	-105.7	99.3	1.0	-97.3
	Qs		475.5	368.1	472.2	443.3	336.0	440.0	315.9	217.6	313.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8
		D	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8
	j	U	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0
		D	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-150	4-150	4-150
曲げ	at	U	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	31.76	31.76	31.76
		D	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.01	1.01	1.01
		D	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.01	1.01	1.01
	Mal		603.5	603.5	603.5	602.0	602.0	602.0	343.7	343.7	343.7
	Mas	U	1207.0	1207.0	1207.0	1203.9	1203.9	1203.9	687.4	687.4	687.4
		D	1207.0	1207.0	1207.0	1203.9	1203.9	1203.9	687.4	687.4	687.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1417.4		1417.4	1417.4		1417.4	835.3		835.3
		D	1342.1		1342.1	1342.1		1342.1	770.2		770.2
	L'(L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	440.7	548.0	655.4	392.4	499.8	607.1	225.6	323.9	422.2
		負	658.7	551.3	444.0	610.5	503.1	395.7	424.2	325.9	227.6
	Qd		658.7	551.3	655.4	610.5	503.1	607.1	424.2	325.9	422.2
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		172.71	144.56	171.84	160.07	131.92	159.19	154.35	118.59	153.63
	a	l	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.464	1.464	1.464
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.677	0.677	0.677
	Qal		724.0	724.0	724.0	705.7	705.7	705.7	433.6	433.6	433.6
	Qas	正	815.7	815.7	815.7	798.6	798.6	798.6	506.7	506.7	506.7
		負	815.7	815.7	815.7	798.6	798.6	798.6	506.7	506.7	506.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	195.9		199.4	191.6		195.1	187.1		188.8
		D	147.6		152.4	143.1		148.0	128.0		131.2
	Ld1	U	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
		D	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	82.7 (85.6)		82.7 (88.0)	86.7 (82.7)		86.7 (85.1)	79.2 (90.4)		79.2 (91.6)
		D	82.7 (52.1)		82.7 (55.4)	86.7 (49.0)		86.7 (52.4)	79.2 (47.4)		79.2 (49.7)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ13F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ14F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)
応力	Ml		108.0	-58.6	102.0	107.7	-58.4	102.6	77.7	-44.3	67.6
	Ms	U	538.6	0.0	546.0	403.3	0.0	406.6	250.7	0.0	254.3
		D	322.5	60.8	342.1	187.9	59.5	201.4	95.4	49.2	119.0
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		99.3	1.0	-97.3	99.1	0.8	-97.4	66.5	1.7	-63.1
	Qs		279.6	181.3	277.6	222.7	124.5	221.0	140.6	75.8	137.3
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-150	4-150	4-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	31.76	31.76	31.76	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.01	1.01	1.01	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
		D	1.01	1.01	1.01	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
	Mal		343.7	343.7	343.7	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
		D	687.4	687.4	687.4	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	835.3		835.3	642.8		642.8	642.8		642.8
		D	770.2		770.2	577.7		577.7	577.7		577.7
	L'(L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	171.2	269.5	367.8	86.3	184.6	282.9	44.8	109.6	174.4
		負	369.8	271.5	173.2	284.5	186.3	88.0	177.7	112.9	48.1
	Qd		369.8	271.5	367.8	284.5	186.3	282.9	177.7	112.9	174.4
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		134.57	98.80	133.83	103.55	67.79	102.93	64.67	41.09	63.45
	a	l	1.464	1.464	1.464	1.465	1.465	1.465	1.398	1.398	1.398
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.677	0.677	0.677	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339
	Qal		433.6	433.6	433.6	343.2	343.2	343.2	329.1	329.1	329.1
	Qas	正	506.7	506.7	506.7	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5
		負	506.7	506.7	506.7	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	169.7		171.2	152.6		153.3	118.6		119.4
		D	114.0		117.2	96.3		98.7	79.8		84.0
	Ld1	U	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
		D	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	79.2 (77.8)		79.2 (78.9)	79.2 (77.6)		79.2 (78.3)	79.2 (48.3)		79.2 (49.0)
		D	79.2 (37.3)		79.2 (39.5)	79.2 (30.0)		79.2 (31.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名			FG（ 3 ）			G1（ 3 ）			G1（ 3 ）		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)
応力	Ml		73.5	-142.5	207.9	108.1	-65.4	123.4	108.5	-65.4	122.9
	Ms	U	2459.8	101.0	2063.6	1372.2	0.0	1349.3	1558.2	0.0	1526.0
		D	2312.9	385.9	1647.8	1156.0	71.7	1102.5	1341.1	74.0	1280.2
	L.no		K2/K1	K2/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		155.6	-22.4	-200.4	107.4	-2.6	-112.5	107.6	-2.4	-112.4
	Qs		1030.2	897.0	1075.0	620.8	516.0	625.9	695.8	590.6	700.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	237.8	237.8	237.8	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	237.8	237.8	237.8	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	208.1	208.1	208.1	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	208.1	208.1	208.1	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	95.28	95.28	95.28	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	0.50	0.50	0.50	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	0.50	0.50	0.50	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal		4078.0	4078.0	4078.0	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2
	Mas	U	8156.1	8156.1	8156.1	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	8156.1	8156.1	8156.1	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	8995.0		8995.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	8748.5		8748.5	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L'(L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	1156.4	1334.4	1512.4	653.2	763.2	873.1	653.2	763.2	873.1
		負	1467.6	1289.6	1111.6	873.1	763.2	653.2	873.1	763.2	653.2
	Qd		1467.6	1334.4	1512.4	873.1	763.2	873.1	873.1	763.2	873.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		88.16	80.16	90.85	218.86	184.71	218.86	218.86	184.71	218.86
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.560	1.594	1.560	1.563	1.597	1.563
		s.正	1.700	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.973	1.973	1.973	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		4051.3	4051.3	4051.3	907.3	951.4	907.3	908.3	952.4	908.3
	Qas	正	5456.4	5456.4	5456.4	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
		負	6034.7	6034.7	6034.7	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	293.4		284.5	204.6		202.3	222.8		219.6
		D	279.6		267.6	160.7		156.5	175.2		170.5
	Ld1	U	245.0		240.0	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	245.0		240.0	191.3		191.3	191.3		191.3
	判定		**/**		**/**	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (80.7)		75.8 (79.3)	75.8 (91.6)		75.8 (89.7)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (54.4)		75.8 (51.8)	75.8 (63.1)		75.8 (60.2)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)
応力	Ml		108.8	-65.4	122.6	109.2	-65.4	122.2	109.2	-65.5	122.1
	Ms	U	1560.4	0.0	1523.6	1501.7	0.0	1466.2	1434.5	0.0	1399.0
		D	1342.7	76.0	1278.4	1283.3	75.6	1221.8	1216.1	76.3	1154.8
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		107.7	-2.3	-112.3	107.8	-2.2	-112.2	107.8	-2.2	-112.1
	Qs		695.9	590.4	700.4	672.1	566.4	676.4	644.4	538.7	648.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal		795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L'(L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	653.2	763.2	873.1	653.2	763.2	873.1	653.2	763.2	873.1
		負	873.1	763.2	653.2	873.1	763.2	653.2	873.1	763.2	653.2
	Qd		873.1	763.2	873.1	873.1	763.2	873.1	873.1	763.2	873.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		218.86	184.71	218.86	218.86	184.71	218.86	218.86	184.71	218.86
	a	l	1.565	1.598	1.565	1.567	1.600	1.567	1.567	1.601	1.567
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		908.8	953.0	908.8	909.4	953.6	909.4	909.7	953.9	909.7
	Qas	正	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
		負	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	223.0		219.4	217.3		213.8	210.7		207.2
		D	175.4		170.3	170.7		165.9	165.5		160.6
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	191.3		191.3
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (91.7)		75.8 (89.5)	75.8 (88.3)		75.8 (86.2)	75.8 (84.3)		75.8 (82.2)
		D	75.8 (63.1)		75.8 (60.1)	75.8 (60.3)		75.8 (57.5)	75.8 (57.2)		75.8 (54.3)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)
応力	Ml		109.5	-65.5	121.8	109.8	-65.5	121.5	108.2	-63.9	118.3
	Ms	U	1316.0	0.0	1281.7	1241.6	0.0	1204.6	1104.1	0.0	1074.1
		D	1096.9	76.6	1038.0	1021.9	78.4	961.6	887.7	73.9	837.5
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		107.9	-2.0	-112.0	108.0	-1.9	-111.9	105.7	-1.7	-109.0
	Qs		595.8	489.9	599.9	564.7	458.6	568.6	508.1	404.1	511.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10
	Mal		795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	603.5	603.5	603.5
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1417.4		1417.4
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1342.1		1342.1
	L'(L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	623.9	733.9	843.9	577.0	686.9	796.9	461.6	569.0	676.3
		負	839.8	729.8	619.8	793.1	683.1	573.1	676.3	569.0	461.6
	Qd		839.8	733.9	843.9	793.1	686.9	796.9	676.3	569.0	676.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		210.50	177.63	211.53	198.78	166.26	199.76	177.34	149.19	177.34
	a	l	1.569	1.602	1.569	1.570	1.604	1.570	1.604	1.604	1.604
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847
	Qal		872.6	914.6	872.6	873.1	915.1	873.1	723.8	723.8	723.8
	Qas	正	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7
		負	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	210.8		207.1	202.8		198.9	210.4		206.6
		D	163.9		158.9	157.5		152.4	161.2		156.2
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	245.0		240.0
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	245.0		240.0
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	82.7 (84.4)		82.7 (82.2)	82.7 (79.6)		82.7 (77.2)	82.7 (95.7)		82.7 (93.1)
		D	82.7 (56.3)		82.7 (53.2)	82.7 (52.4)		82.7 (49.3)	82.7 (61.6)		82.7 (58.1)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ12F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)
応力	Ml		108.2	-64.0	118.2	108.1	-64.0	118.2	102.0	-58.5	108.0
	Ms	U	1015.8	0.0	987.9	937.1	0.0	910.6	634.4	0.0	626.1
		D	799.3	73.7	751.5	720.8	74.0	674.1	430.3	60.3	410.1
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		105.7	-1.7	-109.0	105.7	-1.7	-109.0	97.3	-1.0	-99.3
	Qs		472.2	368.1	475.5	440.0	336.0	443.3	313.9	217.6	315.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8
		D	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8
	j	U	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0
		D	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-150	4-150	4-150
曲げ	at	U	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	31.76	31.76	31.76
		D	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.01	1.01	1.01
		D	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.01	1.01	1.01
	Mal		603.5	603.5	603.5	602.0	602.0	602.0	343.7	343.7	343.7
	Mas	U	1207.0	1207.0	1207.0	1203.9	1203.9	1203.9	687.4	687.4	687.4
		D	1207.0	1207.0	1207.0	1203.9	1203.9	1203.9	687.4	687.4	687.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1417.4		1417.4	1417.4		1417.4	835.3		835.3
		D	1342.1		1342.1	1342.1		1342.1	770.2		770.2
	L'(L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	444.0	551.3	658.7	395.7	503.1	610.5	227.6	325.9	424.2
		負	655.4	548.0	440.7	607.1	499.8	392.4	422.2	323.9	225.6
	Qd		655.4	551.3	658.7	607.1	503.1	610.5	422.2	325.9	424.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		171.84	144.56	172.71	159.19	131.92	160.07	153.63	118.59	154.35
	a	l	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.464	1.464	1.464
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.677	0.677	0.677
	Qal		724.0	724.0	724.0	705.7	705.7	705.7	433.6	433.6	433.6
	Qas	正	815.7	815.7	815.7	798.6	798.6	798.6	506.7	506.7	506.7
		負	815.7	815.7	815.7	798.6	798.6	798.6	506.7	506.7	506.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	199.4		195.9	195.1		191.6	188.8		187.1
		D	152.4		147.6	148.0		143.1	131.2		127.9
	Ld1	U	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
		D	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	82.7 (88.0)		82.7 (85.6)	86.7 (85.1)		86.7 (82.7)	79.2 (91.6)		79.2 (90.4)
		D	82.7 (55.4)		82.7 (52.1)	86.7 (52.4)		86.7 (49.0)	79.2 (49.7)		79.2 (47.4)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ13F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ14F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)	(55)	(300)	(60)
応力	Ml		102.0	-58.6	108.0	102.6	-58.4	107.7	67.6	-44.3	77.7
	Ms	U	546.0	0.0	538.6	406.6	0.0	403.3	254.3	0.0	250.7
		D	342.1	60.8	322.5	201.4	59.5	187.9	119.0	49.2	95.3
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		97.3	-1.0	-99.3	97.4	-0.8	-99.1	63.1	-1.7	-66.5
	Qs		277.6	181.3	279.6	221.0	124.5	222.7	137.3	75.8	140.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-150	4-150	4-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	31.76	31.76	31.76	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.01	1.01	1.01	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
		D	1.01	1.01	1.01	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
	Mal		343.7	343.7	343.7	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
		D	687.4	687.4	687.4	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	835.3		835.3	642.8		642.8	642.8		642.8
		D	770.2		770.2	577.7		577.7	577.7		577.7
	L'(L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	173.2	271.5	369.8	88.0	186.3	284.5	48.1	112.9	177.7
		負	367.8	269.5	171.2	282.8	184.6	86.3	174.4	109.6	44.8
	Qd		367.8	271.5	369.8	282.8	186.3	284.5	174.4	112.9	177.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		133.83	98.80	134.57	102.93	67.79	103.55	63.45	41.09	64.67
	a	l	1.464	1.464	1.464	1.465	1.465	1.465	1.398	1.398	1.398
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.677	0.677	0.677	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339
	Qal		433.6	433.6	433.6	343.2	343.2	343.2	329.1	329.1	329.1
	Qas	正	506.7	506.7	506.7	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5
		負	506.7	506.7	506.7	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	171.2		169.7	153.3		152.6	119.4		118.6
		D	117.2		114.0	98.7		96.3	84.0		79.8
	Ld1	U	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
		D	245.0		240.0	245.0		240.0	245.0		240.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	79.2 (78.9)		79.2 (77.8)	79.2 (78.3)		79.2 (77.6)	79.2 (49.0)		79.2 (48.3)
		D	79.2 (39.5)		79.2 (37.3)	79.2 (31.0)		79.2 (30.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名			FG（ 3 ）			G2（ 3 ）			G2（ 3 ）		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		200.0	-91.3	183.7	118.3	-63.0	117.9	118.4	-63.0	117.9
	Ms	U	1946.0	0.0	1995.7	1381.7	0.0	1379.0	1588.7	0.0	1585.5
		D	1546.0	124.3	1628.3	1145.2	64.3	1143.1	1351.9	64.3	1349.7
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		180.7	2.7	-175.3	110.0	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9
	Qs		922.0	744.0	916.5	636.0	526.0	635.9	722.1	612.1	722.0
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	237.8	237.8	237.8	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	208.1	208.1	208.1	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	0.50	0.50	0.50	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal		4078.0	4078.0	4078.0	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4
	Mas	U	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	8156.1	8156.1	8156.1	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	8995.0		8995.0	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	8748.5		8748.5	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	931.2	1109.1	1287.1	678.9	788.9	898.9	773.0	883.0	993.0
		負	1292.6	1114.6	936.6	899.0	789.0	679.0	993.0	883.0	773.0
	Qd		1292.6	1114.6	1287.1	899.0	789.0	898.9	993.0	883.0	993.0
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		77.65	66.96	77.32	224.33	190.96	224.31	247.80	213.72	247.80
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.584	1.613	1.584	1.583	1.612	1.583
		s.正	1.852	1.852	1.852	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.810	1.810	1.810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		4051.3	4051.3	4051.3	919.4	958.3	919.4	919.1	957.9	919.1
	Qas	正	5778.6	5778.6	5778.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
		負	5689.6	5689.6	5689.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	281.8		282.9	188.4		188.1	206.0		205.8
		D	265.8		267.3	148.6		148.5	162.7		162.6
	Ld1	U	240.0		240.0	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	240.0		240.0	190.0		190.0	190.0		190.0
	判定		**/**		**/**	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (70.7)		75.8 (70.6)	75.8 (81.3)		75.8 (81.2)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (46.9)		75.8 (46.8)	75.8 (55.4)		75.8 (55.3)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		118.4	-63.0	117.9	118.4	-63.0	117.9	118.4	-63.0	117.9
	Ms	U	1611.2	0.0	1606.7	1579.1	0.0	1573.5	1530.4	0.0	1523.8
		D	1374.4	65.0	1370.9	1342.4	65.6	1337.7	1293.7	66.1	1288.0
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		110.1	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9
	Qs		731.2	621.3	731.1	717.6	607.6	717.5	697.1	587.2	697.0
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.5	72.6	70.5	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.7	63.6	61.7	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.67	1.22	1.67	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal		912.4	722.8	912.4	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2155.8		2155.8	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	2082.7		2082.7	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	773.0	883.0	993.0	661.1	771.1	881.1	661.1	771.1	881.1
		負	993.0	883.0	773.0	881.1	771.1	661.1	881.1	771.1	661.1
	Qd		993.0	883.0	993.0	881.1	771.1	881.1	881.1	771.1	881.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		247.80	213.72	247.80	220.85	186.63	220.85	220.85	186.63	220.85
	a	l	1.583	1.613	1.583	1.579	1.613	1.579	1.579	1.613	1.579
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		919.2	958.0	919.2	913.7	958.1	913.7	913.7	958.1	913.7
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	208.0		207.6	224.8		224.3	220.1		219.4
		D	164.3		164.0	175.3		175.0	171.5		171.1
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (82.5)		75.8 (82.3)	75.8 (92.8)		75.8 (92.5)	75.8 (90.0)		75.8 (89.6)
		D	75.8 (56.3)		75.8 (56.2)	75.8 (63.1)		75.8 (62.9)	75.8 (60.8)		75.8 (60.6)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		118.3	-63.0	117.9	118.3	-63.0	117.9	115.6	-61.7	115.4
	Ms	U	1419.5	0.0	1412.7	1351.6	0.0	1344.1	1225.4	0.0	1218.3
		D	1182.8	66.2	1176.8	1115.0	66.6	1108.2	994.2	65.1	987.6
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		110.1	0.1	-109.9	110.1	0.1	-109.9	107.4	0.0	-107.3
	Qs		650.9	540.9	650.7	622.4	512.5	622.3	568.4	461.0	568.3
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	69.7	72.6	69.7
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	69.7	72.6	69.7
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.0	63.6	61.0
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.0	63.6	61.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	57.42	38.28	57.42
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	57.42	38.28	57.42
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.37	0.88	1.37
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.37	0.88	1.37
	Mal		795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	676.6	485.1	676.6
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1353.3	970.1	1353.3
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1353.3	970.1	1353.3
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1618.2		1618.2
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1545.9		1545.9
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	661.1	771.1	881.1	658.5	768.5	878.5	551.8	659.2	766.5
		負	881.1	771.1	661.1	878.6	768.6	658.7	766.5	659.2	551.8
	Qd		881.1	771.1	881.1	878.6	768.6	878.5	766.5	659.2	766.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		220.85	186.63	220.85	220.24	186.04	220.21	209.39	172.84	209.39
	a	l	1.579	1.613	1.579	1.579	1.613	1.579	1.572	1.612	1.572
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847
	Qal		876.0	918.1	876.0	876.0	918.2	876.0	685.6	726.1	685.6
	Qas	正	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	783.0	815.7	783.0
		負	1044.9	1082.2	1044.9	1044.9	1082.2	1044.9	783.0	815.7	783.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	221.8		221.1	214.6		213.8	223.4		222.5
		D	171.3		170.8	165.5		164.9	169.5		168.8
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	82.7 (91.0)		82.7 (90.6)	82.7 (86.7)		82.7 (86.2)	82.7 (92.2)		82.7 (91.7)
		D	82.7 (60.7)		82.7 (60.4)	82.7 (57.2)		82.7 (56.8)	82.7 (59.9)		82.7 (59.5)

断面名			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)
応力	Ml		115.6	-61.7	115.4
	Ms	U	1146.0	0.0	1138.5
		D	914.8	65.4	907.8
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		107.4	0.0	-107.3
	Qs		535.2	427.9	535.1
	L.no		K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0
	d	U	69.7	72.6	69.7
		D	69.7	72.6	69.7
	j	U	61.0	63.6	61.0
		D	61.0	63.6	61.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35
	下端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	57.42	38.28	57.42
		D	57.42	38.28	57.42
	pt	U	1.37	0.88	1.37
		D	1.37	0.88	1.37
	Mal		676.6	485.1	676.6
	Mas	U	1353.3	970.1	1353.3
		D	1353.3	970.1	1353.3
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1618.2		1618.2
		D	1545.9		1545.9
	L'(L)		480.0 (600.0)		
	Qd	正	534.3	641.7	749.1
		負	749.1	641.8	534.4
	Qd		749.1	641.8	749.1
	L.no		K2	K2	K1
	Qd/bj		204.64	168.28	204.62
	a	l	1.572	1.612	1.572
		s.正	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847
	Qal		685.6	726.1	685.6
	Qas	正	783.0	815.7	783.0
		負	783.0	815.7	783.0
	Qax		0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK
付着	Ld	U	213.5		212.5
		D	161.5		160.8
	Ld1	U	172.5		172.5
		D	190.0		190.0
	判定		NG/OK		NG/OK
定着	La	U	82.7 (86.2)		82.7 (85.7)
		D	82.7 (55.1)		82.7 (54.7)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ12F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ13F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		115.6	-61.7	115.4	106.4	-57.2	106.3	106.4	-57.2	106.3
	Ms	U	1066.1	0.0	1058.2	732.0	0.0	728.9	644.2	0.0	640.7
		D	834.8	65.5	827.5	519.2	58.7	516.2	431.3	58.8	428.1
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		107.4	0.0	-107.3	98.3	0.0	-98.3	98.3	0.0	-98.3
	Qs		501.8	394.5	501.7	358.3	260.0	358.3	321.7	223.4	321.6
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	69.7	72.6	69.7	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	69.7	72.6	69.7	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	61.0	63.6	61.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	61.0	63.6	61.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35						
	下端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-150	4-150	4-150	4-150	4-150	4-150
曲げ	at	U	57.42	38.28	57.42	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
		D	57.42	38.28	57.42	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.37	0.88	1.37	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
		D	1.37	0.88	1.37	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
	Mal		674.0	483.6	674.0	427.7	427.7	427.7	427.7	427.7	427.7
	Mas	U	1347.9	967.2	1347.9	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5
		D	1347.9	967.2	1347.9	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1618.2		1618.2	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9
		D	1545.9		1545.9	962.8		962.8	962.8		962.8
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	484.2	591.6	699.0	291.8	390.0	488.3	236.8	335.0	433.3
		負	699.1	591.7	484.3	488.3	390.1	291.8	433.3	335.1	236.8
	Qd		699.1	591.7	699.0	488.3	390.1	488.3	433.3	335.1	433.3
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		190.96	155.14	190.94	177.71	141.94	177.70	157.69	121.93	157.68
	a	l	1.572	1.612	1.572	1.469	1.469	1.469	1.468	1.468	1.468
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677
	Qal		668.3	707.6	668.3	434.6	434.6	434.6	434.6	434.6	434.6
	Qas	正	766.5	798.6	766.5	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7
		負	766.5	798.6	766.5	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	209.8		208.8	212.4		211.8	194.5		193.8
		D	157.5		156.7	147.7		147.2	133.3		132.8
	Ld1	U	172.5		172.5	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	190.0		190.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定		NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	86.7 (84.0)		86.7 (83.4)	79.2 (84.6)		79.2 (84.2)	79.2 (74.4)		79.2 (74.0)
		D	86.7 (52.6)		86.7 (52.2)	79.2 (48.0)		79.2 (47.7)	79.2 (39.9)		79.2 (39.6)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			FG (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ14F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		106.3	-57.2	106.4	75.0	-42.2	74.5	184.6	-98.5	184.6
	Ms	U	512.7	0.0	509.9	347.9	0.0	340.9	2013.8	0.0	2013.8
		D	300.0	58.6	297.2	197.9	45.4	191.9	1644.6	98.6	1644.6
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	Ql		98.3	-0.0	-98.3	64.9	0.1	-64.7	178.0	0.0	-178.0
	Qs		267.0	168.7	267.0	177.2	112.4	177.1	940.2	762.2	940.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28
		D	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28
	pt	U	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50
		D	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50
	Mal		343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	4078.0	4078.0	4078.0
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1
		D	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	835.3		835.3	835.3		835.3	8995.0		8995.0
		D	770.2		770.2	770.2		770.2	8748.5		8748.5
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	154.8	253.1	351.4	103.7	168.4	233.2	965.3	1143.3	1321.2
		負	351.4	253.1	154.8	233.4	168.6	103.8	1321.2	1143.3	965.3
	Qd		351.4	253.1	351.4	233.4	168.6	233.2	1321.2	1143.3	1321.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		127.86	92.10	127.86	84.94	61.36	84.88	79.37	68.68	79.37
	a	l	1.469	1.469	1.469	1.408	1.408	1.408	2.000	2.000	2.000
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.832	1.832	1.832
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.832	1.832	1.832
	pw		0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.952	0.952	0.952
	Qal		343.9	343.9	343.9	331.2	331.2	331.2	4051.3	4051.3	4051.3
	Qas	正	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	5735.3	5735.3	5735.3
		負	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	5735.3	5735.3	5735.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	186.2		185.5	146.5		144.8	283.3		283.3
		D	120.6		120.0	100.9		99.8	267.6		267.6
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	**/**		**/**
定着	La	U	79.2 (74.0)		79.2 (73.6)	79.2 (50.2)		79.2 (49.2)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)
		D	79.2 (34.7)		79.2 (34.3)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1
	Ms	U	1382.1	0.0	1382.1	1591.9	0.0	1591.9	1615.4	0.0	1615.4
		D	1145.9	63.1	1145.9	1355.8	63.1	1355.8	1379.3	63.1	1379.3
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		110.0	-0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0
	Qs		636.6	526.7	636.6	724.1	614.1	724.1	733.9	623.9	733.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal		912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	680.0	790.0	900.0	773.0	883.0	993.0	773.0	883.0	993.0
		負	900.0	790.0	680.0	993.0	883.0	773.0	993.0	883.0	773.0
	Qd		900.0	790.0	900.0	993.0	883.0	993.0	993.0	883.0	993.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		224.59	191.20	224.59	247.80	213.72	247.80	247.80	213.72	247.80
	a	l	1.585	1.614	1.585	1.585	1.615	1.585	1.585	1.614	1.585
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		919.8	958.6	919.8	919.8	958.7	919.8	919.8	958.7	919.8
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	188.4		188.4	206.3		206.3	208.3		208.3
		D	148.7		148.7	163.0		163.0	164.6		164.6
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (70.8)		75.8 (70.8)	75.8 (81.5)		75.8 (81.5)	75.8 (82.7)		75.8 (82.7)
		D	75.8 (46.9)		75.8 (46.9)	75.8 (55.5)		75.8 (55.5)	75.8 (56.5)		75.8 (56.5)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1	118.1	-63.1	118.1
	Ms	U	1584.5	0.0	1584.5	1536.9	0.0	1536.9	1427.1	0.0	1427.1
		D	1348.4	63.1	1348.4	1300.8	63.1	1300.8	1191.0	63.1	1191.0
	L.no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	Ql		110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0	110.0	0.0	-110.0
	Qs		721.0	611.0	721.0	701.2	591.2	701.2	655.4	545.4	655.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal		795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	661.1	771.1	881.1	661.1	771.1	881.1	661.1	771.1	881.1
		負	881.1	771.1	661.1	881.1	771.1	661.1	881.1	771.1	661.1
	Qd		881.1	771.1	881.1	881.1	771.1	881.1	881.1	771.1	881.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		220.85	186.63	220.85	220.85	186.63	220.85	220.85	186.63	220.85
	a	l	1.581	1.614	1.581	1.581	1.614	1.581	1.581	1.614	1.581
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		914.3	958.7	914.3	914.3	958.7	914.3	876.4	918.7	876.4
	Qas	正	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1044.9	1082.2	1044.9
		負	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1044.9	1082.2	1044.9
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	225.4		225.4	220.7		220.7	222.7		222.7
		D	175.8		175.8	172.1		172.1	172.0		172.0
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (93.1)		75.8 (93.1)	75.8 (90.3)		75.8 (90.3)	82.7 (91.5)		82.7 (91.5)
		D	75.8 (63.4)		75.8 (63.4)	75.8 (61.2)		75.8 (61.2)	82.7 (61.1)		82.7 (61.1)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		118.1	-63.1	118.1	115.4	-61.8	115.4	115.4	-61.8	115.4
	Ms	U	1360.3	0.0	1360.3	1235.3	0.0	1235.3	1156.7	0.0	1156.7
		D	1124.2	63.1	1124.2	1004.5	61.8	1004.5	925.8	61.8	925.8
	L.no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	Ql		110.0	0.0	-110.0	107.4	0.0	-107.4	107.4	0.0	-107.4
	Qs		627.6	517.6	627.6	574.0	466.6	574.0	541.2	433.9	541.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.1	72.6	70.1	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
		D	70.1	72.6	70.1	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
		D	61.4	63.6	61.4	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42
		D	66.99	47.85	66.99	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37
		D	1.47	1.01	1.47	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37
	Mal		795.2	604.5	795.2	676.6	485.1	676.6	676.6	485.1	676.6
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1353.3	970.1	1353.3	1353.3	970.1	1353.3
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1353.3	970.1	1353.3	1353.3	970.1	1353.3
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1618.2		1618.2	1618.2		1618.2
		D	1814.3		1814.3	1545.9		1545.9	1545.9		1545.9
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	661.1	771.1	881.1	551.8	659.2	766.5	543.4	650.8	758.1
		負	881.1	771.1	661.1	766.5	659.2	551.8	758.1	650.8	543.4
	Qd		881.1	771.1	881.1	766.5	659.2	766.5	758.1	650.8	758.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		220.85	186.63	220.85	209.39	172.84	209.39	207.10	170.64	207.10
	a	l	1.581	1.614	1.581	1.574	1.613	1.574	1.574	1.613	1.574
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		876.4	918.7	876.4	685.9	726.4	685.9	685.9	726.4	685.9
	Qas	正	1044.9	1082.2	1044.9	783.0	815.7	783.0	783.0	815.7	783.0
		負	1044.9	1082.2	1044.9	783.0	815.7	783.0	783.0	815.7	783.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	215.5		215.5	224.7		224.7	214.8		214.8
		D	166.3		166.3	170.5		170.5	162.6		162.6
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	82.7 (87.2)		82.7 (87.2)	82.7 (93.0)		82.7 (93.0)	82.7 (87.0)		82.7 (87.0)
		D	82.7 (57.7)		82.7 (57.7)	82.7 (60.5)		82.7 (60.5)	82.7 (55.7)		82.7 (55.7)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ12F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ13F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		115.4	-61.8	115.4	106.3	-57.2	106.3	106.3	-57.2	106.3
	Ms	U	1076.6	0.0	1076.6	742.2	0.0	742.2	654.1	0.0	654.1
		D	845.7	61.8	845.7	529.5	57.2	529.5	441.4	57.2	441.4
	L.no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	Ql		107.4	0.0	-107.4	98.3	0.0	-98.3	98.3	0.0	-98.3
	Qs		507.8	400.5	507.8	363.2	264.9	363.2	326.5	228.2	326.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	69.7	72.6	69.7	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	69.7	72.6	69.7	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	61.0	63.6	61.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	61.0	63.6	61.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35						
	下端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-150	4-150	4-150	4-150	4-150	4-150
曲げ	at	U	57.42	38.28	57.42	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
		D	57.42	38.28	57.42	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.37	0.88	1.37	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
		D	1.37	0.88	1.37	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
	Mal		674.0	483.6	674.0	427.7	427.7	427.7	427.7	427.7	427.7
	Mas	U	1347.9	967.2	1347.9	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5
		D	1347.9	967.2	1347.9	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1618.2		1618.2	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9
		D	1545.9		1545.9	962.8		962.8	962.8		962.8
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	493.3	600.7	708.1	299.1	397.4	495.6	244.1	342.4	440.6
		負	708.1	600.7	493.3	495.6	397.4	299.1	440.6	342.4	244.1
	Qd		708.1	600.7	708.1	495.6	397.4	495.6	440.6	342.4	440.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		193.42	157.50	193.42	180.37	144.61	180.37	160.35	124.59	160.35
	a	l	1.574	1.613	1.574	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677
	Qal		668.6	708.0	668.6	434.7	434.7	434.7	434.7	434.7	434.7
	Qas	正	766.5	798.6	766.5	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7
		負	766.5	798.6	766.5	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	211.2		211.2	214.5		214.5	196.5		196.5
		D	158.6		158.6	149.4		149.4	135.0		135.0
	Ld1	U	172.5		172.5	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	190.0		190.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定		NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	86.7 (84.9)		86.7 (84.9)	79.2 (85.7)		79.2 (85.7)	79.2 (75.6)		79.2 (75.6)
		D	86.7 (53.3)		86.7 (53.3)	79.2 (48.9)		79.2 (48.9)	79.2 (40.8)		79.2 (40.8)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			FG (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ14F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		106.4	-57.2	106.4	74.7	-42.3	74.7	183.7	-91.3	200.0
	Ms	U	524.0	0.0	524.0	351.8	0.0	351.8	1995.7	0.0	1946.0
		D	311.3	57.2	311.3	202.5	42.3	202.5	1628.3	124.3	1546.0
	L.no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		98.3	0.0	-98.3	64.8	0.0	-64.8	175.3	-2.7	-180.7
	Qs		272.3	174.0	272.3	180.3	115.5	180.3	916.5	744.0	922.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28
		D	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28
	pt	U	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50
		D	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50
	Mal		343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	4078.0	4078.0	4078.0
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1
		D	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	835.3		835.3	835.3		835.3	8995.0		8995.0
		D	770.2		770.2	770.2		770.2	8748.5		8748.5
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	162.8	261.1	359.3	108.4	173.2	238.0	936.6	1114.6	1292.6
		負	359.3	261.1	162.8	238.0	173.2	108.4	1287.1	1109.1	931.2
	Qd		359.3	261.1	359.3	238.0	173.2	238.0	1287.1	1114.6	1292.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		130.76	95.00	130.76	86.61	63.03	86.61	77.32	66.96	77.65
	a	l	1.469	1.469	1.469	1.411	1.411	1.411	2.000	2.000	2.000
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.810	1.810	1.810
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.852	1.852	1.852
	pw		0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.952	0.952	0.952
	Qal		343.9	343.9	343.9	331.9	331.9	331.9	4051.3	4051.3	4051.3
	Qas	正	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	5689.6	5689.6	5689.6
		負	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	5778.6	5778.6	5778.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	188.9		188.9	147.4		147.4	282.9		281.8
		D	122.7		122.7	101.8		101.8	267.3		265.8
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	**/**		**/**
定着	La	U	79.2 (75.7)		79.2 (75.7)	79.2 (50.8)		79.2 (50.8)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)
		D	79.2 (36.0)		79.2 (36.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		117.9	-63.0	118.3	117.9	-63.0	118.4	117.9	-63.0	118.4
	Ms	U	1379.0	0.0	1381.7	1585.5	0.0	1588.7	1606.7	0.0	1611.2
		D	1143.1	64.3	1145.2	1349.7	64.3	1351.9	1370.9	65.0	1374.4
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		109.9	-0.1	-110.0	109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1
	Qs		635.9	526.0	636.0	722.0	612.1	722.1	731.1	621.3	731.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal		912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	679.0	789.0	899.0	773.0	883.0	993.0	773.0	883.0	993.0
		負	898.9	788.9	678.9	993.0	883.0	773.0	993.0	883.0	773.0
	Qd		898.9	789.0	899.0	993.0	883.0	993.0	993.0	883.0	993.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		224.31	190.96	224.33	247.80	213.72	247.80	247.80	213.72	247.80
	a	l	1.584	1.613	1.584	1.583	1.612	1.583	1.583	1.613	1.583
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		919.4	958.3	919.4	919.1	957.9	919.1	919.2	958.0	919.2
	Qas	正	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
		負	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6	1085.6	1119.3	1085.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	188.1		188.4	205.8		206.0	207.6		208.0
		D	148.5		148.6	162.6		162.7	164.0		164.3
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (70.6)		75.8 (70.7)	75.8 (81.2)		75.8 (81.3)	75.8 (82.3)		75.8 (82.5)
		D	75.8 (46.8)		75.8 (46.9)	75.8 (55.3)		75.8 (55.4)	75.8 (56.2)		75.8 (56.3)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		117.9	-63.0	118.4	117.9	-63.0	118.4	117.9	-63.0	118.3
	Ms	U	1573.5	0.0	1579.1	1523.8	0.0	1530.4	1412.7	0.0	1419.5
		D	1337.7	65.6	1342.4	1288.0	66.1	1293.7	1176.8	66.2	1182.8
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1	109.9	-0.1	-110.1
	Qs		717.5	607.6	717.6	697.0	587.2	697.1	650.7	540.9	650.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal		795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	661.1	771.1	881.1	661.1	771.1	881.1	661.1	771.1	881.1
		負	881.1	771.1	661.1	881.1	771.1	661.1	881.1	771.1	661.1
	Qd		881.1	771.1	881.1	881.1	771.1	881.1	881.1	771.1	881.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		220.85	186.63	220.85	220.85	186.63	220.85	220.85	186.63	220.85
	a	l	1.579	1.613	1.579	1.579	1.613	1.579	1.579	1.613	1.579
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		913.7	958.1	913.7	913.7	958.1	913.7	876.0	918.1	876.0
	Qas	正	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1044.9	1082.2	1044.9
		負	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1044.9	1082.2	1044.9
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	224.3		224.8	219.4		220.1	221.1		221.8
		D	175.0		175.3	171.1		171.5	170.8		171.3
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (92.5)		75.8 (92.8)	75.8 (89.6)		75.8 (90.0)	82.7 (90.6)		82.7 (91.0)
		D	75.8 (62.9)		75.8 (63.1)	75.8 (60.6)		75.8 (60.8)	82.7 (60.4)		82.7 (60.7)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		117.9	-63.0	118.3	115.4	-61.7	115.6	115.4	-61.7	115.6
	Ms	U	1344.1	0.0	1351.6	1218.3	0.0	1225.4	1138.5	0.0	1146.0
		D	1108.2	66.6	1115.0	987.6	65.1	994.2	907.8	65.4	914.8
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		109.9	-0.1	-110.1	107.3	-0.0	-107.4	107.3	-0.0	-107.4
	Qs		622.3	512.5	622.4	568.3	461.0	568.4	535.1	427.9	535.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.1	72.6	70.1	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
		D	70.1	72.6	70.1	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
		D	61.4	63.6	61.4	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42
		D	66.99	47.85	66.99	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37
		D	1.47	1.01	1.47	1.37	0.88	1.37	1.37	0.88	1.37
	Mal		795.2	604.5	795.2	676.6	485.1	676.6	676.6	485.1	676.6
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1353.3	970.1	1353.3	1353.3	970.1	1353.3
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1353.3	970.1	1353.3	1353.3	970.1	1353.3
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1618.2		1618.2	1618.2		1618.2
		D	1814.3		1814.3	1545.9		1545.9	1545.9		1545.9
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	658.7	768.6	878.6	551.8	659.2	766.5	534.4	641.8	749.1
		負	878.5	768.5	658.5	766.5	659.2	551.8	749.1	641.7	534.3
	Qd		878.5	768.6	878.6	766.5	659.2	766.5	749.1	641.8	749.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		220.21	186.04	220.24	209.39	172.84	209.39	204.62	168.28	204.64
	a	l	1.579	1.613	1.579	1.572	1.612	1.572	1.572	1.612	1.572
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		876.0	918.2	876.0	685.6	726.1	685.6	685.6	726.1	685.6
	Qas	正	1044.9	1082.2	1044.9	783.0	815.7	783.0	783.0	815.7	783.0
		負	1044.9	1082.2	1044.9	783.0	815.7	783.0	783.0	815.7	783.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	213.8		214.6	222.5		223.4	212.5		213.5
		D	164.9		165.5	168.8		169.5	160.8		161.5
	Ld1	U	172.5		172.5	172.5		172.5	172.5		172.5
		D	190.0		190.0	190.0		190.0	190.0		190.0
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	82.7 (86.2)		82.7 (86.7)	82.7 (91.7)		82.7 (92.2)	82.7 (85.7)		82.7 (86.2)
		D	82.7 (56.8)		82.7 (57.2)	82.7 (59.5)		82.7 (59.9)	82.7 (54.7)		82.7 (55.1)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ12F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ13F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)
応力	Ml		115.4	-61.7	115.6	106.3	-57.2	106.4	106.3	-57.2	106.4
	Ms	U	1058.2	0.0	1066.1	728.9	0.0	732.0	640.7	0.0	644.2
		D	827.5	65.5	834.8	516.2	58.7	519.2	428.1	58.8	431.3
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		107.3	-0.0	-107.4	98.3	-0.0	-98.3	98.3	-0.0	-98.3
	Qs		501.7	394.5	501.8	358.3	260.0	358.3	321.6	223.4	321.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	69.7	72.6	69.7	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	69.7	72.6	69.7	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	61.0	63.6	61.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	61.0	63.6	61.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35						
	下端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-150	4-150	4-150	4-150	4-150	4-150
曲げ	at	U	57.42	38.28	57.42	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
		D	57.42	38.28	57.42	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.37	0.88	1.37	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
		D	1.37	0.88	1.37	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
	Mal		674.0	483.6	674.0	427.7	427.7	427.7	427.7	427.7	427.7
	Mas	U	1347.9	967.2	1347.9	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5
		D	1347.9	967.2	1347.9	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1618.2		1618.2	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9
		D	1545.9		1545.9	962.8		962.8	962.8		962.8
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			480.0 (600.0)		
	Qd	正	484.3	591.7	699.1	291.8	390.1	488.3	236.8	335.1	433.3
		負	699.0	591.6	484.2	488.3	390.0	291.8	433.3	335.0	236.8
	Qd		699.0	591.7	699.1	488.3	390.1	488.3	433.3	335.1	433.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		190.94	155.14	190.96	177.70	141.94	177.71	157.68	121.93	157.69
	a	l	1.572	1.612	1.572	1.469	1.469	1.469	1.468	1.468	1.468
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677
	Qal		668.3	707.6	668.3	434.6	434.6	434.6	434.6	434.6	434.6
	Qas	正	766.5	798.6	766.5	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7
		負	766.5	798.6	766.5	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	208.8		209.8	211.8		212.4	193.8		194.5
		D	156.7		157.5	147.2		147.7	132.8		133.3
	Ld1	U	172.5		172.5	240.0		240.0	240.0		240.0
		D	190.0		190.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定		NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	86.7 (83.4)		86.7 (84.0)	79.2 (84.2)		79.2 (84.6)	79.2 (74.0)		79.2 (74.4)
		D	86.7 (52.2)		86.7 (52.6)	79.2 (47.7)		79.2 (48.0)	79.2 (39.6)		79.2 (39.9)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			FG (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ14F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(60)	(60)	(300)	(55)
応力	Ml		106.4	-57.2	106.3	74.5	-42.2	75.0	207.9	-142.5	73.5
	Ms	U	509.9	0.0	512.7	340.9	0.0	347.9	2063.6	101.0	2459.8
		D	297.2	58.6	300.0	191.9	45.4	197.9	1647.8	385.9	2312.9
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		98.3	0.0	-98.3	64.7	-0.1	-64.9	200.4	22.4	-155.6
	Qs		267.0	168.7	267.0	177.1	112.4	177.2	1075.0	897.0	1030.2
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28
		D	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28
	pt	U	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50
		D	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50
	Mal		343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	4078.0	4078.0	4078.0
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1
		D	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	835.3		835.3	835.3		835.3	8995.0		8995.0
		D	770.2		770.2	770.2		770.2	8748.5		8748.5
	L'(L)		480.0 (600.0)			480.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	154.8	253.1	351.4	103.8	168.6	233.4	1111.6	1289.6	1467.6
		負	351.4	253.1	154.8	233.2	168.4	103.7	1512.4	1334.4	1156.4
	Qd		351.4	253.1	351.4	233.2	168.6	233.4	1512.4	1334.4	1467.6
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		127.86	92.10	127.86	84.88	61.36	84.94	90.85	80.16	88.16
	a	l	1.469	1.469	1.469	1.408	1.408	1.408	2.000	2.000	2.000
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.973	1.973	1.973
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.700	1.700	1.700
	pw		0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.952	0.952	0.952
	Qal		343.9	343.9	343.9	331.2	331.2	331.2	4051.3	4051.3	4051.3
	Qas	正	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	6034.7	6034.7	6034.7
		負	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	5456.4	5456.4	5456.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	185.5		186.2	144.8		146.5	284.5		293.4
		D	120.0		120.6	99.8		100.9	267.6		279.6
	Ld1	U	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		245.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		245.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	**/**		**/**
定着	La	U	79.2 (73.6)		79.2 (74.0)	79.2 (49.2)		79.2 (50.2)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)
		D	79.2 (34.3)		79.2 (34.7)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)
応力	Ml		123.4	-65.4	108.1	122.9	-65.4	108.5	122.6	-65.4	108.8
	Ms	U	1349.3	0.0	1372.2	1526.0	0.0	1558.2	1523.6	0.0	1560.4
		D	1102.5	71.7	1156.0	1280.2	74.0	1341.1	1278.4	76.0	1342.7
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		112.5	2.6	-107.4	112.4	2.4	-107.6	112.3	2.3	-107.7
	Qs		625.9	516.0	620.8	700.6	590.6	695.8	700.4	590.4	695.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal		795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L'(L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	653.2	763.2	873.1	653.2	763.2	873.1	653.2	763.2	873.1
		負	873.1	763.2	653.2	873.1	763.2	653.2	873.1	763.2	653.2
	Qd		873.1	763.2	873.1	873.1	763.2	873.1	873.1	763.2	873.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		218.86	184.71	218.86	218.86	184.71	218.86	218.86	184.71	218.86
	a	l	1.560	1.594	1.560	1.563	1.597	1.563	1.565	1.598	1.565
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		907.3	951.4	907.3	908.3	952.4	908.3	908.8	953.0	908.8
	Qas	正	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
		負	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	202.3		204.6	219.6		222.8	219.4		223.0
		D	156.5		160.7	170.5		175.2	170.3		175.4
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	191.3		191.3
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (79.3)		75.8 (80.7)	75.8 (89.7)		75.8 (91.6)	75.8 (89.5)		75.8 (91.7)
		D	75.8 (51.8)		75.8 (54.4)	75.8 (60.2)		75.8 (63.1)	75.8 (60.1)		75.8 (63.1)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)
応力	Ml		122.2	-65.4	109.2	122.1	-65.5	109.2	121.8	-65.5	109.5
	Ms	U	1466.2	0.0	1501.7	1399.0	0.0	1434.5	1281.7	0.0	1316.0
		D	1221.8	75.6	1283.3	1154.8	76.3	1216.1	1038.0	76.6	1096.9
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		112.2	2.2	-107.8	112.1	2.2	-107.8	112.0	2.0	-107.9
	Qs		676.4	566.4	672.1	648.7	538.7	644.4	599.9	489.9	595.8
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
		D	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47	1.47	1.01	1.47
	Mal		795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2	795.2	604.5	795.2
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4	1590.4	1208.9	1590.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L'(L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	653.2	763.2	873.1	653.2	763.2	873.1	619.8	729.8	839.8
		負	873.1	763.2	653.2	873.1	763.2	653.2	843.9	733.9	623.9
	Qd		873.1	763.2	873.1	873.1	763.2	873.1	843.9	733.9	839.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		218.86	184.71	218.86	218.86	184.71	218.86	211.53	177.63	210.50
	a	l	1.567	1.600	1.567	1.567	1.601	1.567	1.569	1.602	1.569
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		909.4	953.6	909.4	909.7	953.9	909.7	872.6	914.6	872.6
	Qas	正	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1044.9	1082.2	1044.9
		負	1080.8	1119.3	1080.8	1080.8	1119.3	1080.8	1044.9	1082.2	1044.9
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	213.8		217.3	207.2		210.7	207.1		210.8
		D	165.9		170.7	160.6		165.5	158.9		163.9
	Ld1	U	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8		173.8
		D	191.3		191.3	191.3		191.3	191.3		191.3
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (86.2)		75.8 (88.3)	75.8 (82.2)		75.8 (84.3)	82.7 (82.2)		82.7 (84.4)
		D	75.8 (57.5)		75.8 (60.3)	75.8 (54.3)		75.8 (57.2)	82.7 (53.2)		82.7 (56.3)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)
応力	Ml		121.5	-65.5	109.8	118.3	-63.9	108.2	118.2	-64.0	108.2
	Ms	U	1204.6	0.0	1241.6	1074.1	0.0	1104.1	987.9	0.0	1015.8
		D	961.6	78.4	1021.9	837.5	73.9	887.7	751.5	73.7	799.3
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		111.9	1.9	-108.0	109.0	1.7	-105.7	109.0	1.7	-105.7
	Qs		568.6	458.6	564.7	511.5	404.1	508.1	475.5	368.1	472.2
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6
		D	70.1	72.6	70.1	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6
	j	U	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6
		D	61.4	63.6	61.4	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35						
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85
		D	66.99	47.85	66.99	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85	47.85
	pt	U	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
		D	1.47	1.01	1.47	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
	Mal		795.2	604.5	795.2	603.5	603.5	603.5	603.5	603.5	603.5
	Mas	U	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0
		D	1590.4	1208.9	1590.4	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0	1207.0
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1417.4		1417.4	1417.4		1417.4
		D	1814.3		1814.3	1342.1		1342.1	1342.1		1342.1
	L'(L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	573.1	683.1	793.1	461.6	569.0	676.3	440.7	548.0	655.4
		負	796.9	686.9	577.0	676.3	569.0	461.6	658.7	551.3	444.0
	Qd		796.9	686.9	793.1	676.3	569.0	676.3	658.7	551.3	655.4
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		199.76	166.26	198.78	177.34	149.19	177.34	172.71	144.56	171.84
	a	l	1.570	1.604	1.570	1.604	1.604	1.604	1.605	1.605	1.605
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		873.1	915.1	873.1	723.8	723.8	723.8	724.0	724.0	724.0
	Qas	正	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7	815.7	815.7	815.7
		負	1044.9	1082.2	1044.9	815.7	815.7	815.7	815.7	815.7	815.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	198.9		202.8	206.6		210.4	195.9		199.4
		D	152.4		157.5	156.2		161.2	147.6		152.4
	Ld1	U	173.8		173.8	240.0		245.0	240.0		245.0
		D	191.3		191.3	240.0		245.0	240.0		245.0
	判定		NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	82.7 (77.2)		82.7 (79.6)	82.7 (93.1)		82.7 (95.7)	82.7 (85.6)		82.7 (88.0)
		D	82.7 (49.3)		82.7 (52.4)	82.7 (58.1)		82.7 (61.6)	82.7 (52.1)		82.7 (55.4)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ12F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ13F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)
応力	Ml		118.2	-64.0	108.1	108.0	-58.5	102.0	108.0	-58.6	102.0
	Ms	U	910.6	0.0	937.1	626.1	0.0	634.4	538.6	0.0	546.0
		D	674.1	74.0	720.8	410.1	60.3	430.3	322.5	60.8	342.1
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		109.0	1.7	-105.7	99.3	1.0	-97.3	99.3	1.0	-97.3
	Qs		443.3	336.0	440.0	315.9	217.6	313.9	279.6	181.3	277.6
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	72.6	72.6	72.6	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	63.6	63.6	63.6	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-150	4-150	4-150	4-150	4-150	4-150
曲げ	at	U	47.85	47.85	47.85	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
		D	47.85	47.85	47.85	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.10	1.10	1.10	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
		D	1.10	1.10	1.10	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	Mal		602.0	602.0	602.0	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7
	Mas	U	1203.9	1203.9	1203.9	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
		D	1203.9	1203.9	1203.9	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1417.4		1417.4	835.3		835.3	835.3		835.3
		D	1342.1		1342.1	770.2		770.2	770.2		770.2
	L'(L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	392.4	499.8	607.1	225.6	323.9	422.2	171.2	269.5	367.8
		負	610.5	503.1	395.7	424.2	325.9	227.6	369.8	271.5	173.2
	Qd		610.5	503.1	607.1	424.2	325.9	422.2	369.8	271.5	367.8
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		160.07	131.92	159.19	154.35	118.59	153.63	134.57	98.80	133.83
	a	l	1.605	1.605	1.605	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677
	Qal		705.7	705.7	705.7	433.6	433.6	433.6	433.6	433.6	433.6
	Qas	正	798.6	798.6	798.6	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7
		負	798.6	798.6	798.6	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7	506.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	191.6		195.1	187.1		188.8	169.7		171.2
		D	143.1		148.0	127.9		131.2	114.0		117.2
	Ld1	U	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
		D	240.0		245.0	240.0		245.0	240.0		245.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	86.7 (82.7)		86.7 (85.1)	79.2 (90.4)		79.2 (91.6)	79.2 (77.8)		79.2 (78.9)
		D	86.7 (49.0)		86.7 (52.4)	79.2 (47.4)		79.2 (49.7)	79.2 (37.3)		79.2 (39.5)

断面名			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ14F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(60)	(300)	(55)	(60)	(300)	(55)
応力	Ml		107.7	-58.4	102.6	77.7	-44.3	67.6
	Ms	U	403.3	0.0	406.6	250.7	0.0	254.3
		D	187.9	59.5	201.4	95.3	49.2	119.0
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		99.1	0.8	-97.4	66.5	1.7	-63.1
	Qs		222.7	124.5	221.0	140.6	75.8	137.3
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2						
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150	2-150
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
		D	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
	Mal		259.6	259.6	259.6	259.6	259.6	259.6
	Mas	U	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
		D	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2	519.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	642.8		642.8	642.8		642.8
		D	577.7		577.7	577.7		577.7
	L'(L)		485.0 (600.0)			485.0 (600.0)		
	Qd	正	86.3	184.6	282.8	44.8	109.6	174.4
		負	284.5	186.3	88.0	177.7	112.9	48.1
	Qd		284.5	186.3	282.8	177.7	112.9	174.4
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		103.55	67.79	102.93	64.67	41.09	63.45
	a	l	1.465	1.465	1.465	1.398	1.398	1.398
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.339	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339
	Qal		343.2	343.2	343.2	329.1	329.1	329.1
	Qas	正	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5
		負	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	152.6		153.3	118.6		119.4
		D	96.3		98.7	79.8		84.0
	Ld1	U	240.0		245.0	240.0		245.0
		D	240.0		245.0	240.0		245.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	79.2 (77.6)		79.2 (78.3)	79.2 (48.3)		79.2 (49.0)
		D	79.2 (30.0)		79.2 (31.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

（４）建築物の使用上の支障が起こらないことの確認（ＲＣ造）

l	はりの有効長さ(mm)
D	はりのせい(mm)
δo	固定荷重及び積載荷重(地震用)によってはりに生じるたわみ(mm)
係数	長期間の荷重により変形が増大することの調整係数
δ	δo * 変形増大係数
δ/l	1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する
判定	以上の条件式を満足する場合、 または、δ/lが1/250以下である場合にOKと表示する

※ (D/l ＞ 1/10)の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
Y2	1F	X1	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
		X2	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
		X3	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
		X4	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
		X5	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
	2F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	3F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	4F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	5F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	6F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	7F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	8F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	9F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	10F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	11F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	12F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
	13F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
	14F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
	RF	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
Y3	1F	X1	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
		X2	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
		X3	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
		X4	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
		X5	FG	6000.0	2500	1/ 2				OK
	2F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	3F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	4F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	5F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	6F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	7F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	8F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	9F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	10F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	11F	X1	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	800	1/ 8				OK
		X5	G1	6000.0	800	1/ 8				OK
	12F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
	13F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
	14F	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
	RF	X1	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1	6000.0	700	1/ 9				OK

A-4.3.2　ＲＣ柱の断面計算

（１）ＲＣ柱の計算指定

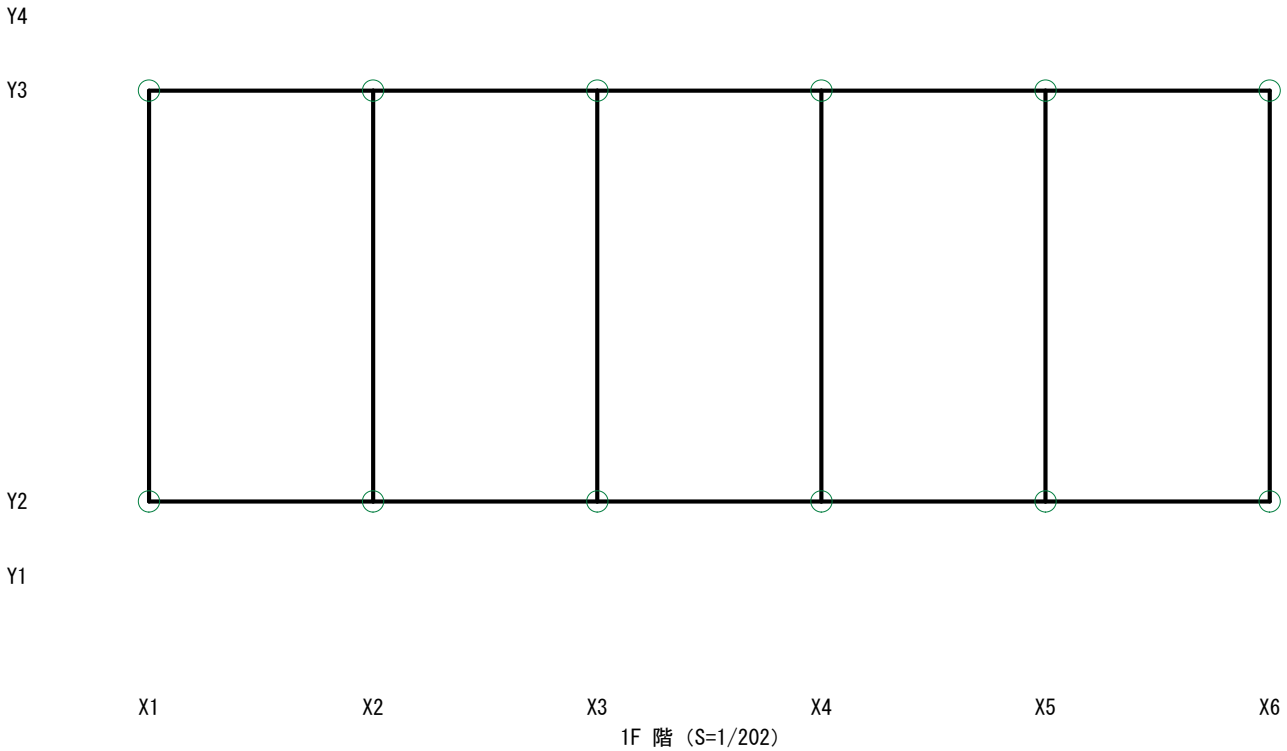

1F 階 (S=1/202)

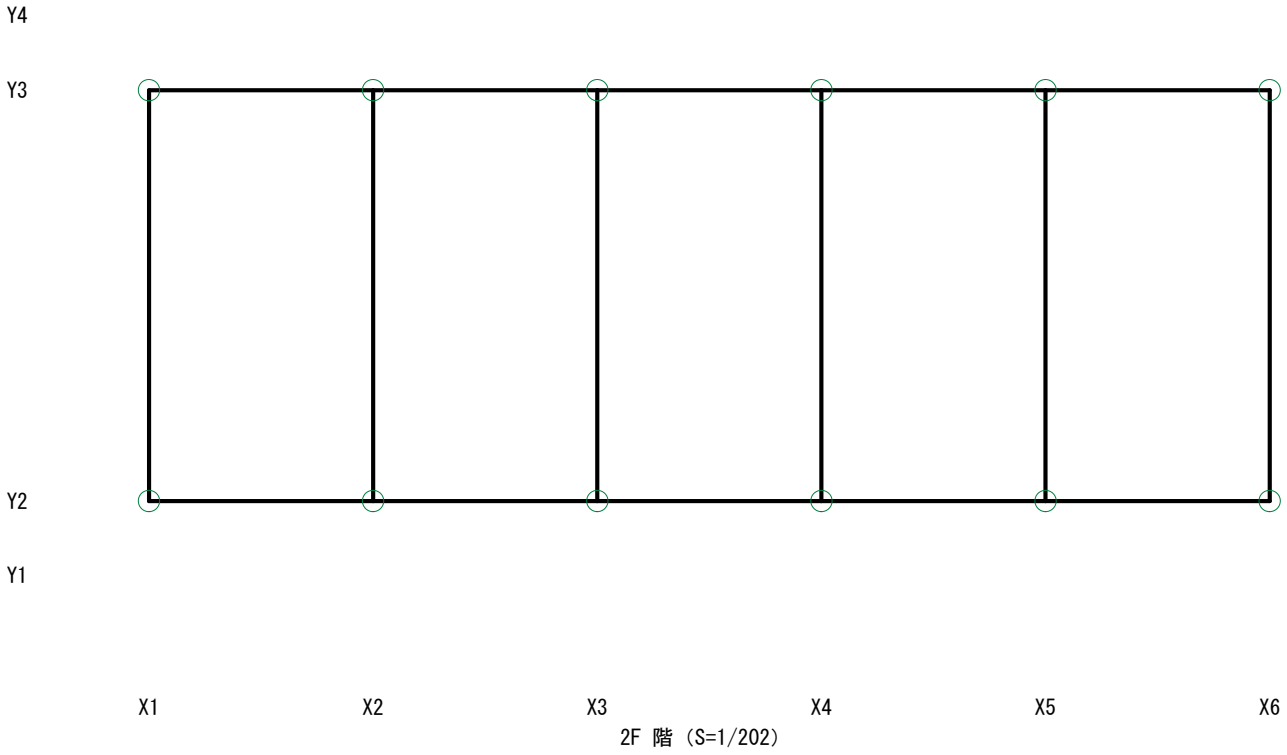

2F 階 (S=1/202)

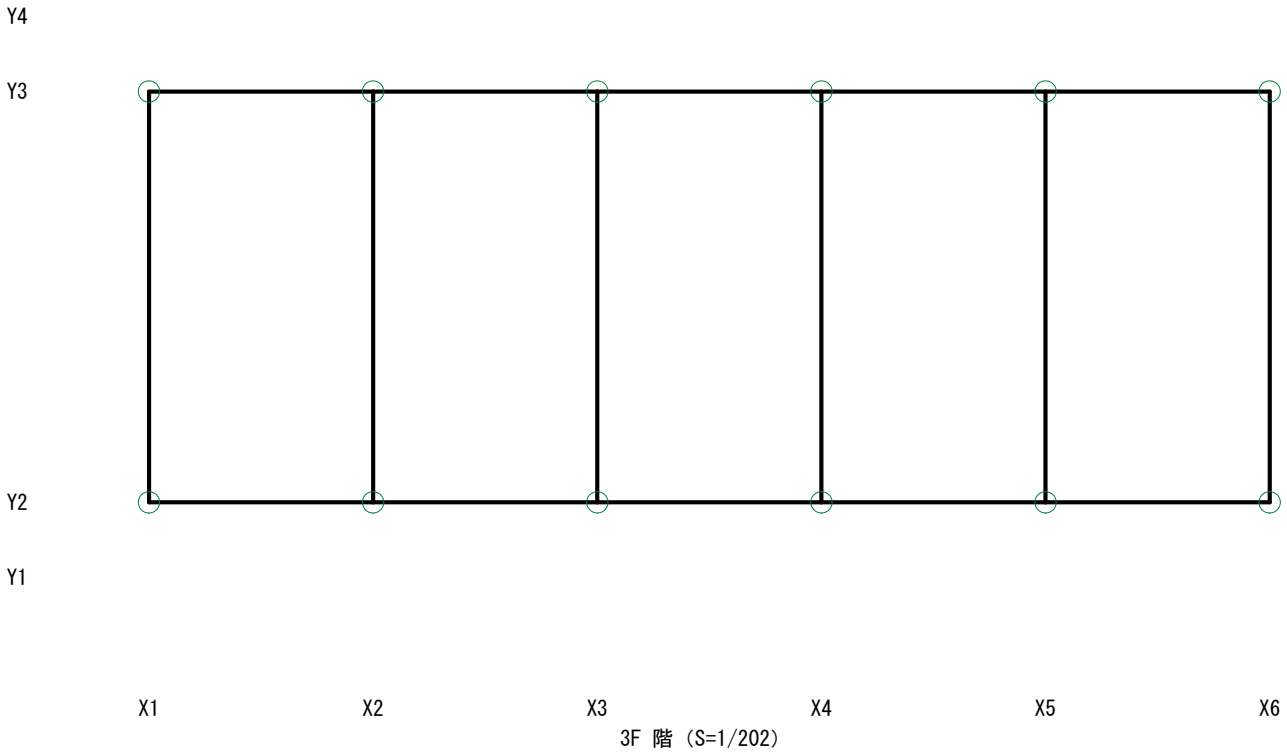

3F 階 (S=1/202)

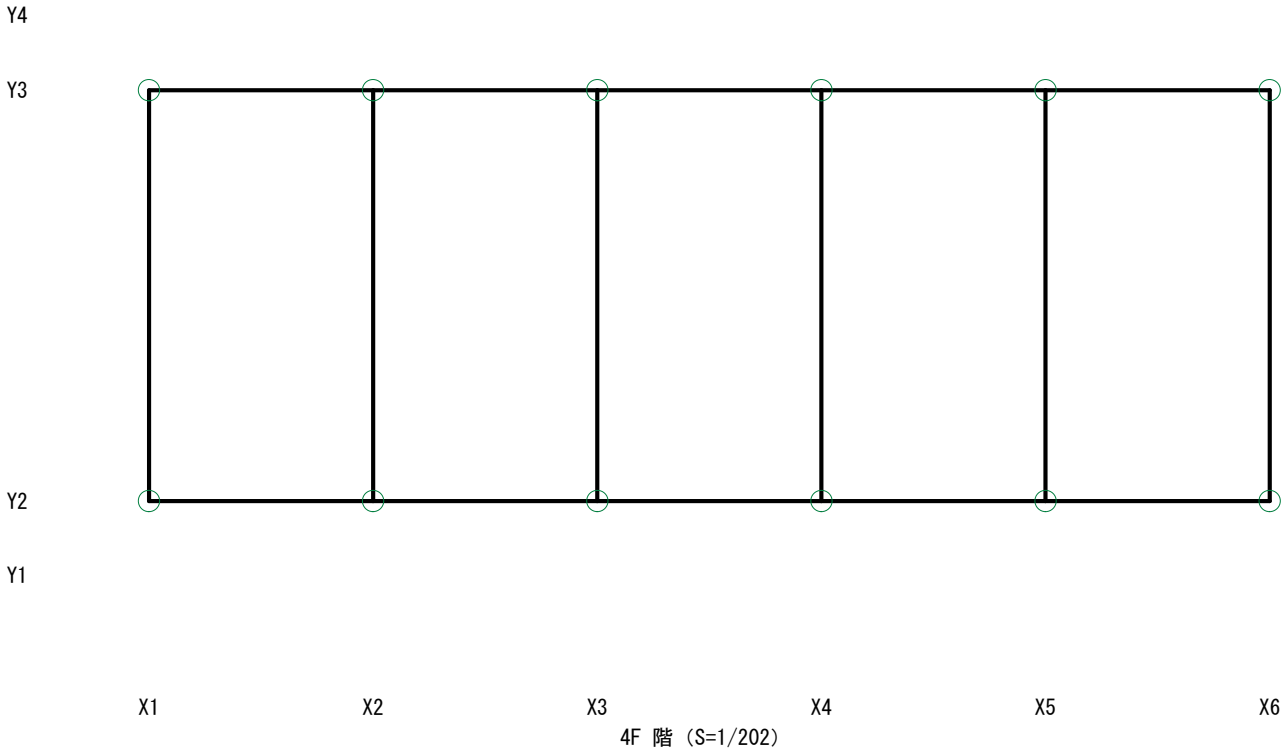

4F 階 (S=1/202)

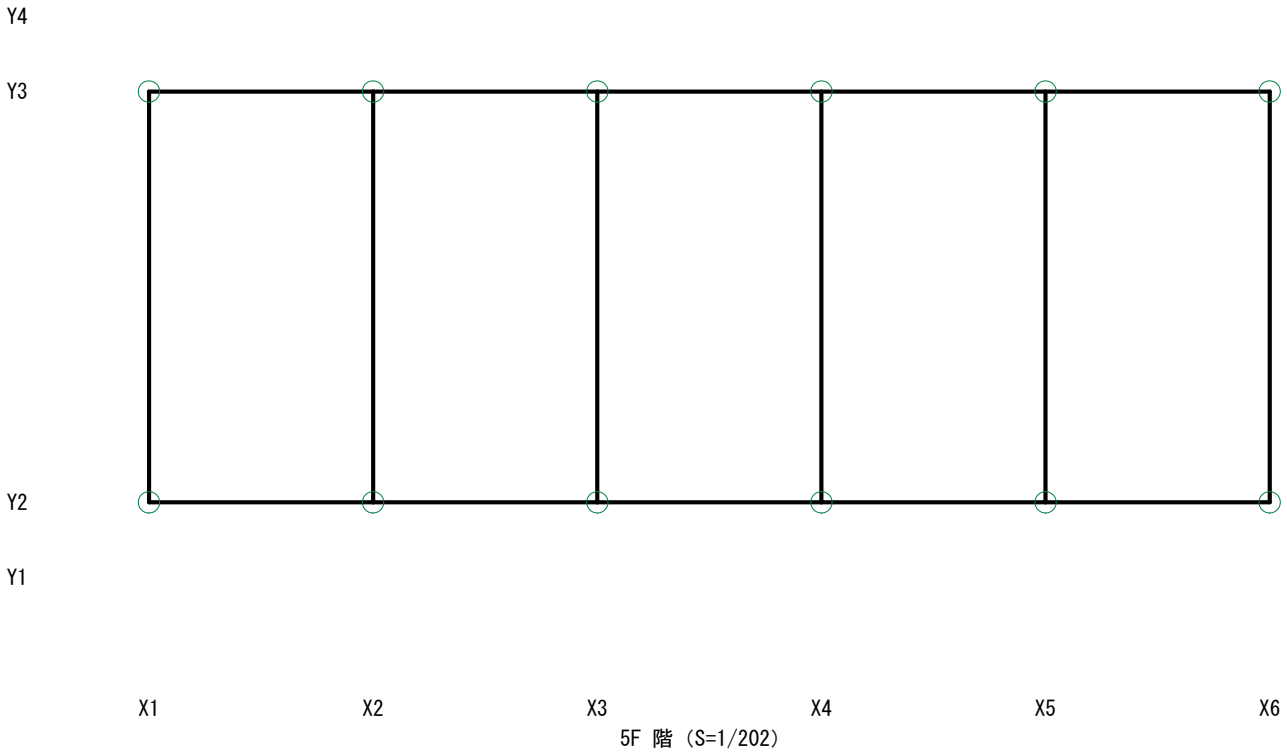

5F 階 (S=1/202)

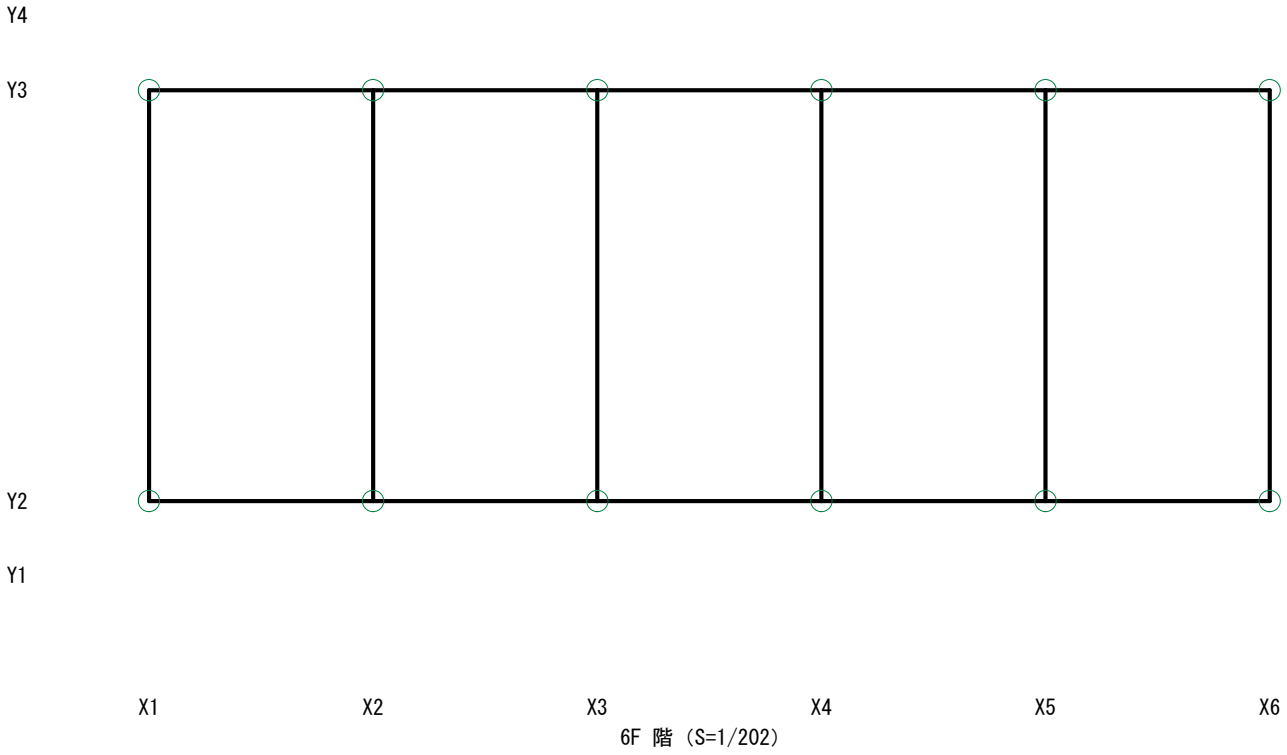

6F 階 (S=1/202)

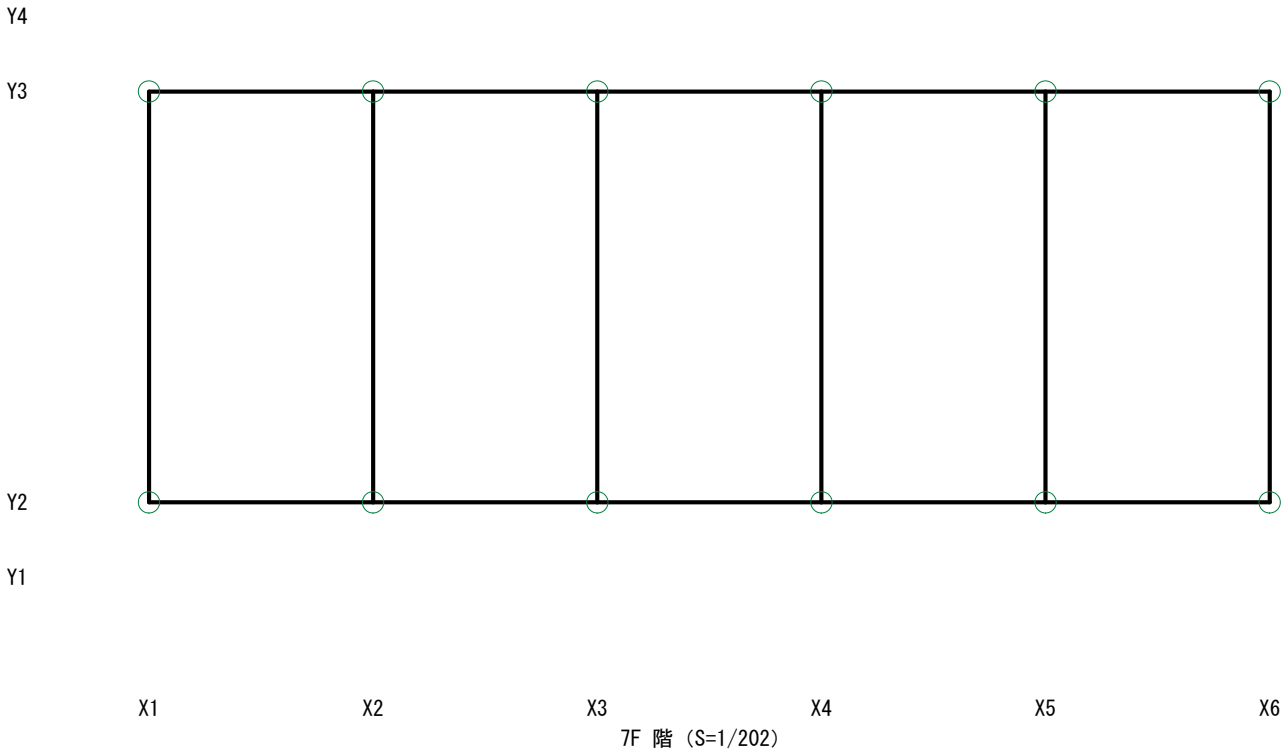

7F 階 (S=1/202)

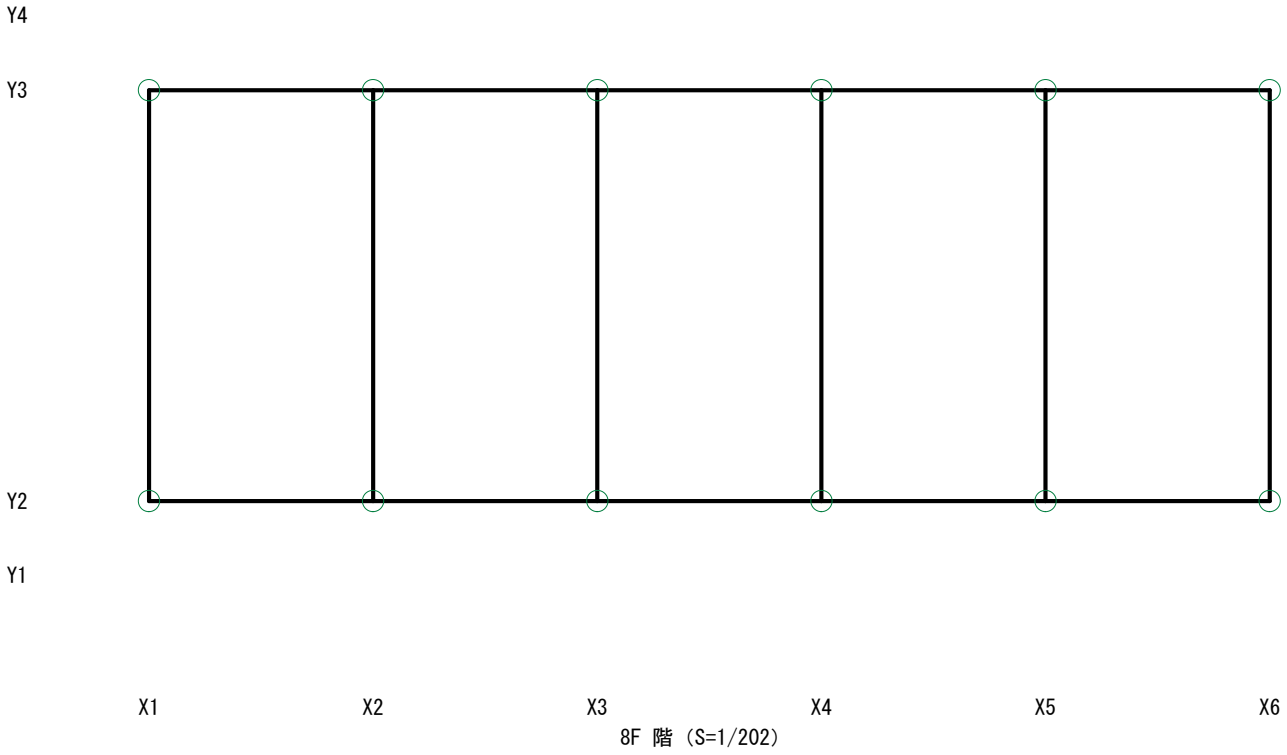

8F 階 (S=1/202)

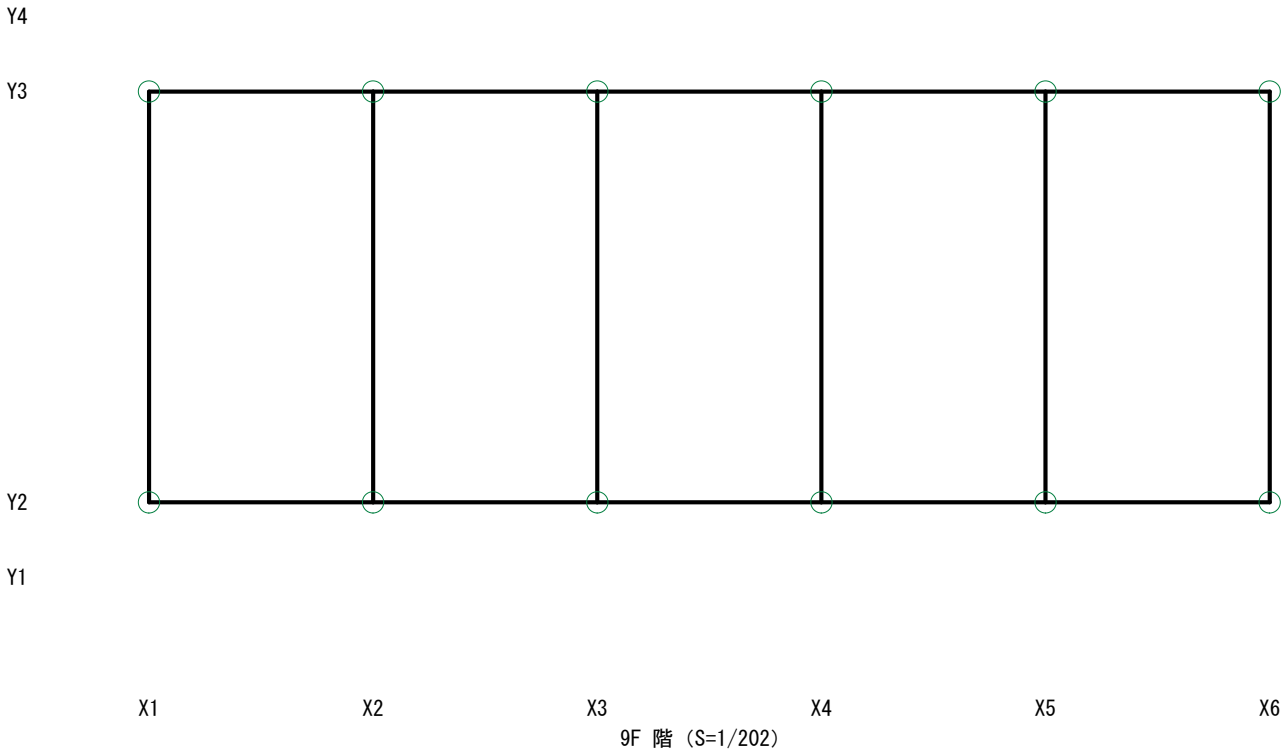

9F 階 (S=1/202)

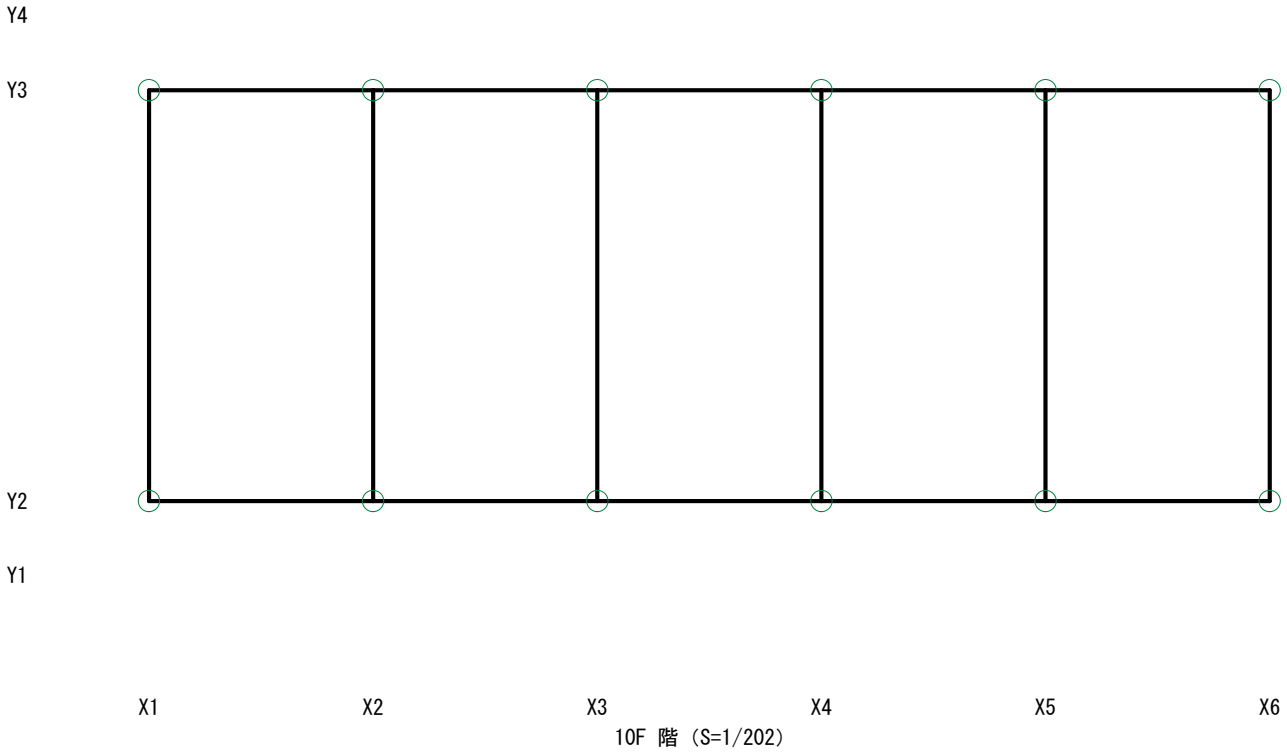

10F 階 (S=1/202)

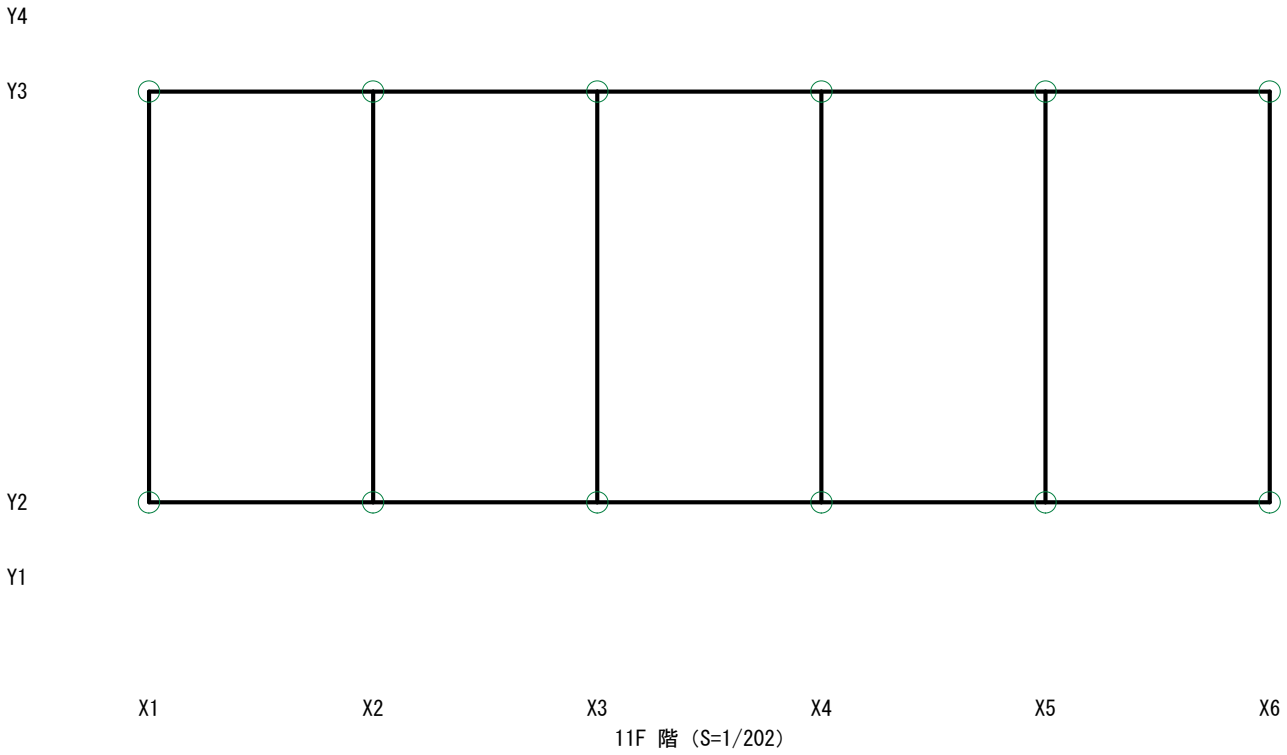

11F 階 (S=1/202)

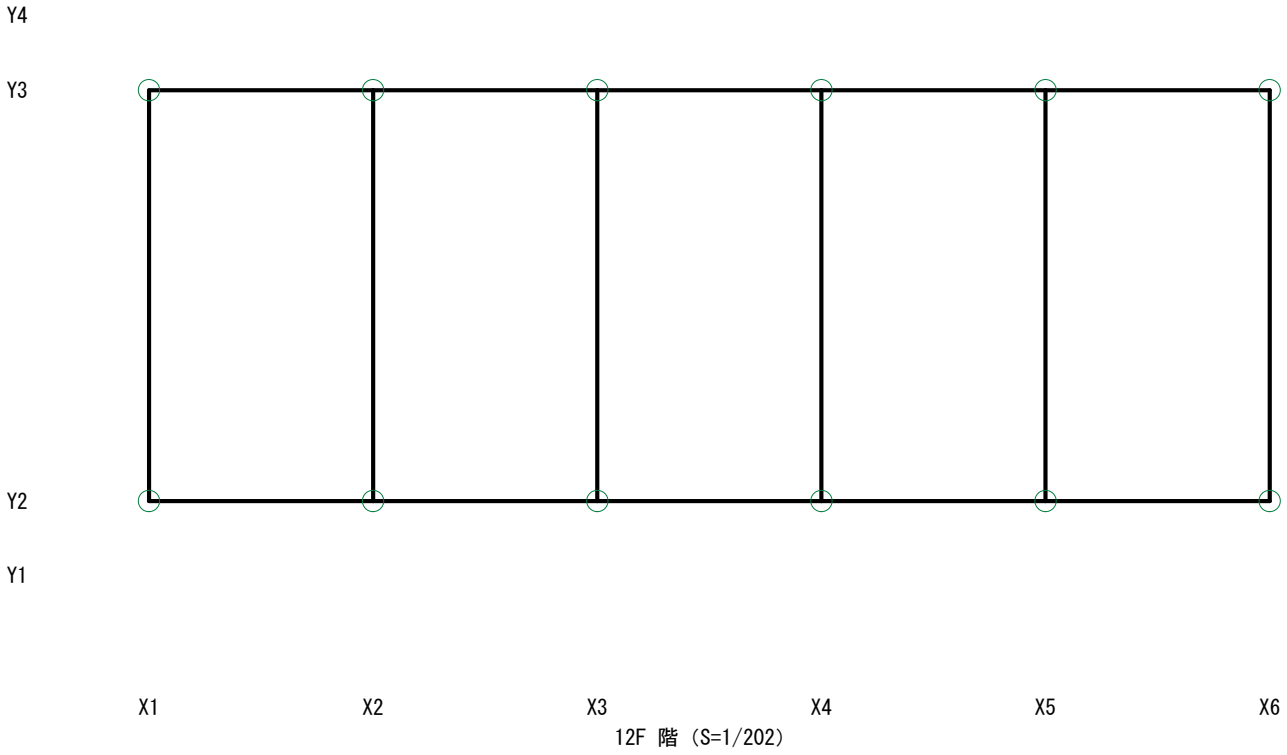

12F 階 (S=1/202)

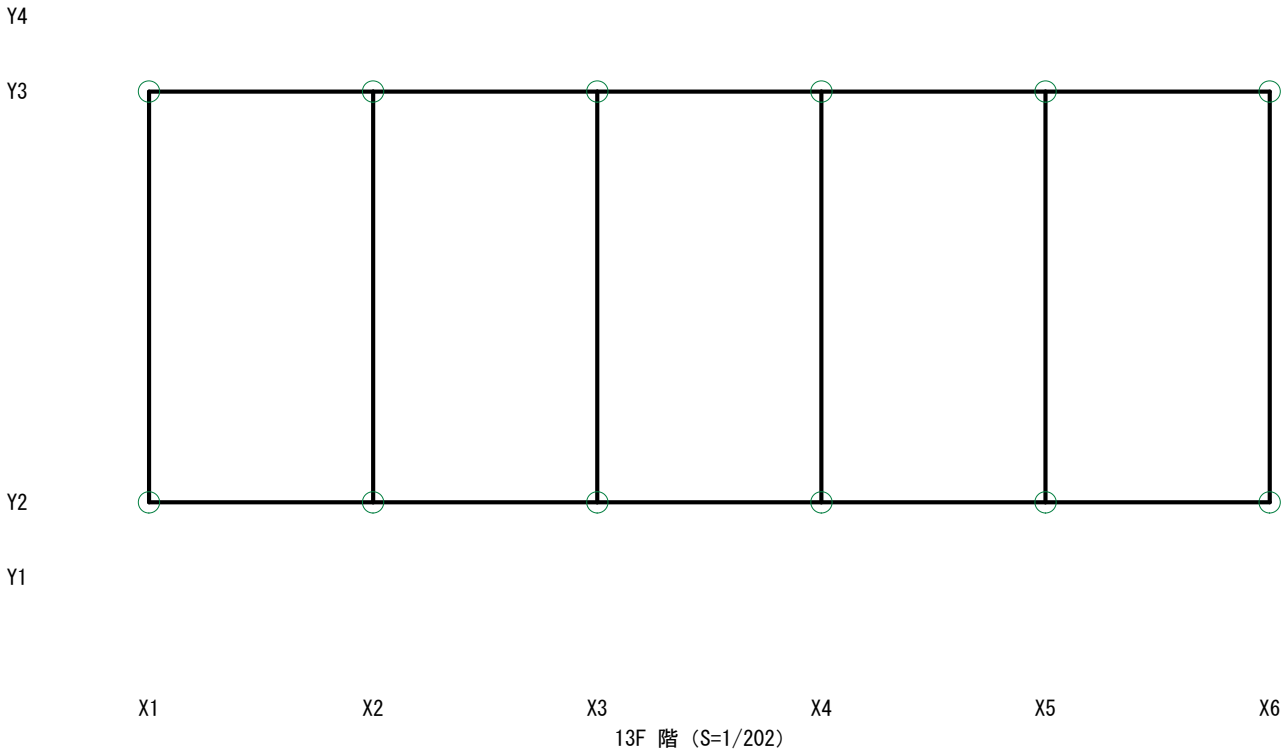

13F 階 (S=1/202)

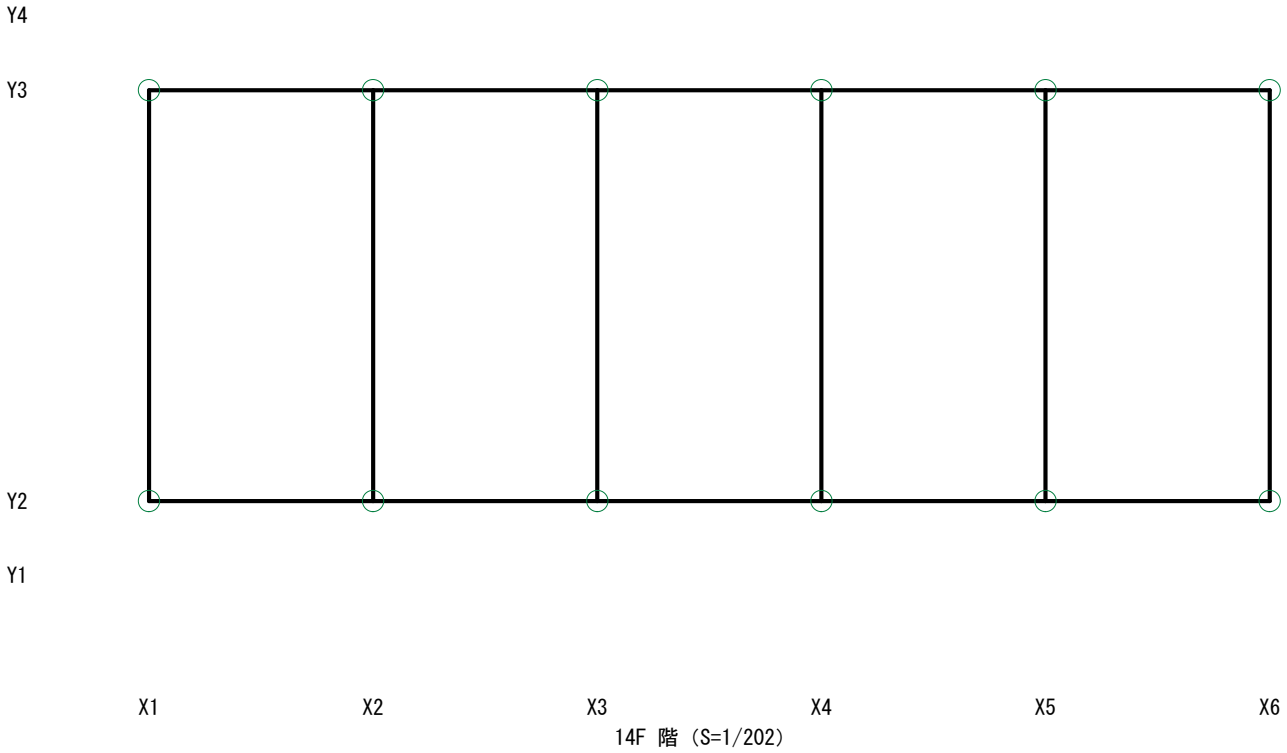

14F 階 (S=1/202)

（２）ＲＣ柱の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント（剛域考慮）
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）許容曲げモーメント
　　ＲＣ規準(1999)14条による
　エ）引張鉄筋比
　　Ptmax =　3.00 %
　　Ptmin =　0.20 %
　オ）曲げモーメントの判定
　　(設計応力/許容曲げモーメント)≦1.00 をＯＫとする
４）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = min{ Qo+a*cMy/h' , Qo+a*(gMy+cMy)/h' , QL+n*QE }
　　a=1.00 , n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
　　Ｍｙ計算時：
　　主筋強度割増率　：　1.10 倍
　　地震時軸力割増率：　2.00 倍
　イ）許容せん断力
　　ＲＣ規準(1999)15条(8)式による
　　部材の中のＭ/Ｑの最大値を用いてＭ/(Ｑ･ｄ)の計算を行います
　ウ）せん断補強筋比
　　Pwmax =　1.20 %
　　Pwmin =　0.20 %
　エ）せん断力の判定
　　(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする
５）付着の検討
　ＲＣ規準(1999)16条(14)～(18)式による
６）定着の検討
　ＲＣ規準(1999)17条による
７）地震時設計応力の割増率

柱の応力割増率

応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率　　：壁のせん断力負担率が５０％を超える場合は
柱せん断力Ｑが 0.25ｘＮＬｘＣｉ以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

（３）ＲＣ柱の断面計算結果

記号説明

記号		単位	説明
断面名 部材位置			入力で指定した断面名称。部材位置は○○フレーム、○○軸、[○○階－○○階／○○]で表示します。／の後の○○では「_壁」はＸ方向壁、「壁_」はＹ方向壁が取り付いていることを示します。
方向			計算方向で、( )内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定
位置		cm	断面計算位置で、柱頭､柱脚を示します。( )内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	Nl	kN	長期軸力
	Ml	kN･m	長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値
	Ns	kN	pt が最大となる時の短期軸力
	Ms	kN･m	pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値
	L.no		上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2)
	Ql	kN	最大長期せん断力。
	Qs	kN	最大短期せん断力。
	L.no		上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)
断面	材質	N/mm2	Fc：コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。 鉄筋：①／②／③：①は鉄筋太物１の材質。②は鉄筋太物２の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	条件		２軸応力の計算条件で、LS1軸(長期､短期とも１軸)､L2軸(長期２軸､短期１軸)､LS2軸(長期､短期とも２軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。
	B×D	cm	断面の幅とせい円柱は直径を示し、( )内は等断面積の正方形に置換した寸法
	d	cm	コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ( )内は上記のd
	j	cm	曲げ材の応力中心距離(7/8)･d ( )内は上記のj
配筋	主筋		入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、２段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×Ｄ□と表示されている場合は、その本数がＸ形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。
	Hoop径		帯筋の径
	ﾋﾟｯﾁ	mm	帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at	cm2	鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。
	pt	%	鉄筋比でat／BD
	Mal	kN･m	長期許容曲げモーメント
	Mas	kN･m	短期許容曲げモーメント
	判定		軸力と曲げモーメントに対する判定結果
	Nl/BD	N/cm2	Nl/BD
	Ml/BD2	N/cm2	Ml/BD2
	ptl	%	長期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	Ns/BD	N/cm2	Ns/BD
	Ms/BD2	N/cm2	Ms/BD2
	pts	%	短期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	at	cm2	必要な鉄筋断面積
	0.8%ag	cm2	全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します
せん断	cMy.正(負)	kN･m	地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時
	gMy.正(負)	kN･m	cMy に対する加力時の左右のはり降伏曲げモーメントの1/2
	H'(H)	cm	①(②)：①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ
	Qd	kN	設計用せん断力

せん断	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas	kN	短期許容せん断力 Ｘ形配筋のときはＸ形主筋による分は含まない。 ルート2-3の場合はせん断強度（Qsu）(2007年版技術基準解説書P354④)。
	Qax	kN	Ｘ形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果（注1）
	Qd/Bj	N/cm2	短期で最大となるせん断応力度
	pw	%	帯筋比
	Hoop	mm	①－②：算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。
付着	Ta.U(D)	N/mm2	各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
	Ld	cm	必要付着長さ。ＲＣ規準1999 年版の(14)、(15)式で求めます。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1	cm	算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
	判定		使用基準がＲＣ規準1991 年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≦Ld1の場合にOK。使用基準がＲＣ規準1999 年版では、Ld≦Ld1の場合にOK。
定着	La	cm	必要定着長さＲＣ規準1999 年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8 倍しています。また、S=1.0 としています。（ ）内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5 としています。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は検討しません。

（注1）判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

（注2）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）
WS2	風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）	WS4	風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		4603.9	4603.9	0.0	0.0	4254.5	4254.5	0.0	0.0	3914.6	3914.6	0.0	0.0
	Ml		-54.9	73.5	0.0	0.0	-55.2	53.2	0.0	0.0	-55.4	53.3	0.0	0.0
	Ns		6822.4	2385.3	0.0	0.0	6263.4	2245.5	0.0	0.0	2145.9	2145.9	0.0	0.0
	Ms		-89.0	-1772.3	0.0	0.0	-562.7	-847.8	0.0	0.0	589.9	-658.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K1			K2	K1			K1	K1		
	Ql		-32.3	-32.3	0.0	0.0	-38.7	-38.7	0.0	0.0	-38.8	-38.8	0.0	0.0
	Qs		849.6	849.6	0.0	0.0	742.9	742.9	0.0	0.0	717.4	717.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d		102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
	j		90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.54	0.54	0.36	0.36	0.54	0.54	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
曲げ	Mal		1487.3	1487.3	0.0	0.0	1516.1	1516.1	0.0	0.0	1380.4	1380.4	0.0	0.0
	Mas		3120.8	2713.5	0.0	0.0	3139.1	2660.1	0.0	0.0	2058.7	2058.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		907.1	8748.5	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0
	cMy.正		1889.7	1889.7	0.0	0.0	1927.7	1927.7	0.0	0.0	1404.0	1404.0	0.0	0.0
	gMy.負		943.5	8995.0	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0
	cMy.負		5352.0	5352.0	0.0	0.0	5160.2	5160.2	0.0	0.0	4333.5	4333.5	0.0	0.0
	H'(H)		230(398)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1258.3	1258.3	0.0	0.0	1095.1	1095.1	0.0	0.0	1056.7	1056.7	0.0	0.0
	Qal		761.5	761.5	0.0	0.0	1025.3	1025.3	0.0	0.0	1025.0	1025.0	0.0	0.0
	Qas		1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		109.3	199.2	0.0	0.0	131.1	150.7	0.0	0.0	150.4	154.7	0.0	0.0
	Ld1		156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (30.0)	79.6 (79.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (39.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (43.3)	69.3 (47.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		3574.6	3574.6	0.0	0.0	3234.5	3234.5	0.0	0.0	2894.4	2894.4	0.0	0.0
	Ml		-55.3	53.5	0.0	0.0	-56.6	53.9	0.0	0.0	-55.4	52.5	0.0	0.0
	Ns		2046.1	2046.1	0.0	0.0	1936.4	1936.4	0.0	0.0	3973.5	3973.5	0.0	0.0
	Ms		603.7	-550.9	0.0	0.0	570.5	-500.0	0.0	0.0	-624.4	587.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	Ql		-38.9	-38.9	0.0	0.0	-39.5	-39.5	0.0	0.0	-38.6	-38.6	0.0	0.0
	Qs		670.6	670.6	0.0	0.0	630.0	630.0	0.0	0.0	590.7	590.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d		102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
	j		90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
曲げ	Mal		1387.5	1387.5	0.0	0.0	1386.1	1386.1	0.0	0.0	1152.6	1152.6	0.0	0.0
	Mas		2020.4	2020.4	0.0	0.0	1978.1	1978.1	0.0	0.0	2291.2	2291.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0
	cMy.正		1479.0	1479.0	0.0	0.0	1543.0	1543.0	0.0	0.0	1592.7	1592.7	0.0	0.0
	gMy.負		943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0
	cMy.負		4082.9	4082.9	0.0	0.0	3815.7	3815.7	0.0	0.0	3446.0	3446.0	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		986.5	986.5	0.0	0.0	925.2	925.2	0.0	0.0	866.8	866.8	0.0	0.0
	Qal		1025.8	1025.8	0.0	0.0	1021.4	1021.4	0.0	0.0	948.3	948.3	0.0	0.0
	Qas		1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1651.6	1651.6	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		151.3	147.5	0.0	0.0	149.2	144.1	0.0	0.0	149.0	146.3	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (44.1)	69.3 (40.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (42.2)	69.3 (37.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (42.1)	75.6 (39.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		2554.2	2554.2	0.0	0.0	2213.9	2213.9	0.0	0.0	1875.5	1875.5	0.0	0.0
	Ml		-56.1	54.1	0.0	0.0	-55.1	53.7	0.0	0.0	-55.5	53.1	0.0	0.0
	Ns		3434.0	3434.0	0.0	0.0	1520.6	2907.2	0.0	0.0	2404.5	2404.5	0.0	0.0
	Ms		-627.7	529.1	0.0	0.0	465.2	467.6	0.0	0.0	-545.9	395.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K2			K2	K2		
	Ql		-39.4	-39.4	0.0	0.0	-38.9	-38.9	0.0	0.0	-38.8	-38.8	0.0	0.0
	Qs		562.6	562.6	0.0	0.0	505.9	505.9	0.0	0.0	455.1	455.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d		102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
	j		90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
曲げ	Mal		1154.9	1154.9	0.0	0.0	1149.9	1149.9	0.0	0.0	1143.8	1143.8	0.0	0.0
	Mas		2281.5	2281.5	0.0	0.0	1815.9	2276.7	0.0	0.0	2157.2	2157.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		907.1	907.1	0.0	0.0	671.1	907.1	0.0	0.0	671.1	671.1	0.0	0.0
	cMy.正		1622.9	1622.9	0.0	0.0	1639.7	1639.7	0.0	0.0	1634.7	1634.7	0.0	0.0
	gMy.負		943.5	943.5	0.0	0.0	708.7	943.5	0.0	0.0	708.7	708.7	0.0	0.0
	cMy.負		3183.9	3183.9	0.0	0.0	2909.2	2909.2	0.0	0.0	2633.2	2633.2	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		824.3	824.3	0.0	0.0	739.5	739.5	0.0	0.0	663.3	663.3	0.0	0.0
	Qal		953.0	953.0	0.0	0.0	956.0	956.0	0.0	0.0	950.9	950.9	0.0	0.0
	Qas		977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		149.3	142.0	0.0	0.0	145.4	137.4	0.0	0.0	143.2	132.1	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (42.3)	75.6 (35.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (38.8)	75.6 (31.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (36.8)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[10F-11F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[11F-12F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[12F-13F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(35)	(38)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)
応力	NI		1537.1	1537.1	0.0	0.0	1209.6	1209.6	0.0	0.0	888.0	888.0	0.0	0.0
	MI		-55.9	52.8	0.0	0.0	-51.1	52.2	0.0	0.0	-51.5	50.9	0.0	0.0
	Ns		1916.5	1916.5	0.0	0.0	1485.1	1485.1	0.0	0.0	1063.1	1063.1	0.0	0.0
	Ms		-441.6	363.8	0.0	0.0	-349.9	413.5	0.0	0.0	-451.8	201.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-38.8	-38.8	0.0	0.0	-36.6	-36.6	0.0	0.0	-36.6	-36.6	0.0	0.0
	Qs		387.2	387.2	0.0	0.0	350.9	350.9	0.0	0.0	299.0	299.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d		102.8	102.8	72.8	72.8	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0
	j		90.0	90.0	63.7	63.7	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw		0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
曲げ	Mal		1084.9	1084.9	0.0	0.0	966.4	966.4	0.0	0.0	844.6	844.6	0.0	0.0
	Mas		1955.9	1955.9	0.0	0.0	1461.2	1461.2	0.0	0.0	1296.1	1296.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		671.1	671.1	0.0	0.0	385.1	671.1	0.0	0.0	385.1	385.1	0.0	0.0
	cMy.正		1613.1	1613.1	0.0	0.0	1209.9	1209.9	0.0	0.0	1146.7	1146.7	0.0	0.0
	gMy.負		708.7	708.7	0.0	0.0	417.7	708.7	0.0	0.0	417.7	417.7	0.0	0.0
	cMy.負		2339.7	2339.7	0.0	0.0	1754.2	1754.2	0.0	0.0	1503.2	1503.2	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		210(283)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		561.4	561.4	0.0	0.0	508.0	508.0	0.0	0.0	430.3	430.3	0.0	0.0
	Qal		911.1	911.1	0.0	0.0	918.2	918.2	0.0	0.0	925.5	925.5	0.0	0.0
	Qas		945.2	945.2	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		137.1	131.0	0.0	0.0	131.6	136.8	0.0	0.0	140.0	119.5	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	106.3	103.8	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			79.2 (31.2)	79.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (30.0)	63.5 (32.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (35.4)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[13F-14F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[14F-RF/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[1F-2F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)
応力	Nl		566.4	566.4	0.0	0.0	244.6	244.6	0.0	0.0	7336.8	7336.8	0.0	0.0
	Ml		-48.0	50.4	0.0	0.0	-67.6	54.6	0.0	0.0	3.7	-7.9	0.0	0.0
	Ns		658.0	474.8	0.0	0.0	279.0	210.3	0.0	0.0	7050.1	7050.1	0.0	0.0
	Ms		-446.8	63.5	0.0	0.0	-278.0	162.8	0.0	0.0	369.2	-2840.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K1			K2	K1			K1	K1		
	Ql		-35.2	-35.2	0.0	0.0	-43.6	-43.6	0.0	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0
	Qs		218.8	218.8	0.0	0.0	92.3	92.3	0.0	0.0	1393.5	1393.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	90.0	90.0	120.0	120.0
	D		110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0
	d		103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0	112.8	112.8	82.8	82.8
	j		90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9	98.7	98.7	72.5	72.5
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	47.64	47.64	31.76	31.76
	pt		0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.44	0.44	0.29	0.29
	pw		0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	1.13	1.13	0.21	0.21
曲げ	Mal		718.8	718.8	0.0	0.0	588.0	588.0	0.0	0.0	1615.6	1615.6	0.0	0.0
	Mas		1123.9	1047.4	0.0	0.0	964.3	934.7	0.0	0.0	3968.3	3968.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		288.8	385.1	0.0	0.0	577.7	288.8	0.0	0.0	1984.9	17743.5	0.0	0.0
	cMy.正		1065.0	1065.0	0.0	0.0	953.6	953.6	0.0	0.0	5314.1	5314.1	0.0	0.0
	gMy.負		321.4	417.7	0.0	0.0	642.8	321.4	0.0	0.0	1985.0	17743.5	0.0	0.0
	cMy.負		1256.9	1256.9	0.0	0.0	1027.7	1027.7	0.0	0.0	5742.5	5742.5	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		230(398)		0(0)	
	Qd		310.7	310.7	0.0	0.0	116.7	116.7	0.0	0.0	2088.9	2088.9	0.0	0.0
	Qal		915.8	915.8	0.0	0.0	875.0	875.0	0.0	0.0	889.1	889.1	0.0	0.0
	Qas		946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		139.5	112.0	0.0	0.0	125.7	116.3	0.0	0.0	128.3	231.9	0.0	0.0
	Ld1		105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			OK	NG		
定着 La			63.5 (35.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (30.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	107.4 (106.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[4F-5F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		6780.5	6780.5	0.0	0.0	6230.5	6230.5	0.0	0.0	5687.4	5687.4	0.0	0.0
	Ml		2.2	-1.5	0.0	0.0	2.2	-2.3	0.0	0.0	2.0	-2.0	0.0	0.0
	Ns		6499.6	6499.6	0.0	0.0	5969.6	5969.6	0.0	0.0	5441.2	5441.2	0.0	0.0
	Ms		1134.6	-1638.7	0.0	0.0	1309.1	-1372.9	0.0	0.0	1322.1	-1261.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		1.3	1.3	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
	Qs		1386.1	1386.1	0.0	0.0	1340.3	1340.3	0.0	0.0	1291.4	1291.4	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d		112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
	j		98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.44	0.44	0.29	0.29	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
	pw		1.13	1.13	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
曲げ	Mal		1731.7	1731.7	0.0	0.0	1530.5	1530.5	0.0	0.0	1613.6	1613.6	0.0	0.0
	Mas		3973.8	3973.8	0.0	0.0	3363.5	3363.5	0.0	0.0	3343.0	3343.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1984.9	1984.9	0.0	0.0	1984.9	1984.9	0.0	0.0	1850.7	1984.9	0.0	0.0
	cMy.正		5096.4	5096.4	0.0	0.0	4200.7	4200.7	0.0	0.0	3984.1	3984.1	0.0	0.0
	gMy.負		1985.0	1985.0	0.0	0.0	1985.0	1985.0	0.0	0.0	1850.7	1985.0	0.0	0.0
	cMy.負		5535.5	5535.5	0.0	0.0	4614.4	4614.4	0.0	0.0	4391.9	4391.9	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2078.5	2078.5	0.0	0.0	2009.7	2009.7	0.0	0.0	1936.4	1936.4	0.0	0.0
	Qal		1215.6	1215.6	0.0	0.0	1262.5	1262.5	0.0	0.0	1271.9	1271.9	0.0	0.0
	Qas		2349.9	2349.9	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		160.4	181.5	0.0	0.0	193.8	197.7	0.0	0.0	194.6	190.9	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (42.6)	69.3 (61.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	74.2 (73.7)	77.9 (77.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.0 (74.4)	71.6 (71.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[6F-7F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[7F-8F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		5144.5	5144.5	0.0	0.0	4601.5	4601.5	0.0	0.0	4057.2	4057.2	0.0	0.0
	Ml		2.0	-1.9	0.0	0.0	1.8	-1.8	0.0	0.0	1.7	-1.6	0.0	0.0
	Ns		4917.6	4917.6	0.0	0.0	4397.2	4397.2	0.0	0.0	3883.0	3883.0	0.0	0.0
	Ms		1279.3	-1180.8	0.0	0.0	1185.0	-1131.9	0.0	0.0	1139.6	-1003.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		1.4	1.4	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0
	Qs		1229.5	1229.5	0.0	0.0	1157.9	1157.9	0.0	0.0	1071.3	1071.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d		112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j		98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw		1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
曲げ	Mal		1668.7	1668.7	0.0	0.0	1361.1	1361.1	0.0	0.0	1322.8	1322.8	0.0	0.0
	Mas		3323.0	3323.0	0.0	0.0	2780.9	2780.9	0.0	0.0	2662.3	2662.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy.正		3762.9	3762.9	0.0	0.0	3479.0	3479.0	0.0	0.0	3246.7	3246.7	0.0	0.0
	gMy.負		1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy.負		4154.8	4154.8	0.0	0.0	3821.9	3821.9	0.0	0.0	3547.0	3547.0	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1843.5	1843.5	0.0	0.0	1736.2	1736.2	0.0	0.0	1606.3	1606.3	0.0	0.0
	Qal		1258.5	1258.5	0.0	0.0	1172.8	1172.8	0.0	0.0	1107.8	1107.8	0.0	0.0
	Qas		2301.5	2301.5	0.0	0.0	2226.0	2226.0	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		191.9	185.8	0.0	0.0	192.8	189.2	0.0	0.0	189.7	180.5	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			72.5 (72.0)	69.3 (66.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (72.8)	75.6 (69.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (70.0)	75.6 (61.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[9F-10F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[10F-11F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		3518.5	3518.5	0.0	0.0	2984.5	2984.5	0.0	0.0	2450.6	2450.6	0.0	0.0
	Ml		1.4	-1.5	0.0	0.0	1.3	-1.3	0.0	0.0	1.4	-1.3	0.0	0.0
	Ns		3368.3	3368.3	0.0	0.0	2859.4	2859.4	0.0	0.0	2351.8	2351.8	0.0	0.0
	Ms		1035.4	-937.3	0.0	0.0	973.9	-800.2	0.0	0.0	831.3	-735.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		1.0	1.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
	Qs		985.9	985.9	0.0	0.0	886.7	886.7	0.0	0.0	783.1	783.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d		112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j		98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw		0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
曲げ	Mal		1351.8	1351.8	0.0	0.0	1353.7	1353.7	0.0	0.0	1264.8	1264.8	0.0	0.0
	Mas		2648.1	2648.1	0.0	0.0	2565.1	2565.1	0.0	0.0	2336.6	2336.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1481.6	1850.7	0.0	0.0	1481.6	1481.6	0.0	0.0	1481.6	1481.6	0.0	0.0
	cMy.正		3023.1	3023.1	0.0	0.0	2792.8	2792.8	0.0	0.0	2542.3	2542.3	0.0	0.0
	gMy.負		1480.1	1850.7	0.0	0.0	1480.1	1480.1	0.0	0.0	1480.1	1480.1	0.0	0.0
	cMy.負		3295.6	3295.6	0.0	0.0	3030.9	3030.9	0.0	0.0	2734.5	2734.5	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1478.4	1478.4	0.0	0.0	1329.6	1329.6	0.0	0.0	1174.2	1174.2	0.0	0.0
	Qal		1093.0	1093.0	0.0	0.0	1104.0	1104.0	0.0	0.0	1044.2	1044.2	0.0	0.0
	Qas		1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1776.7	1776.7	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		182.7	176.0	0.0	0.0	178.5	166.8	0.0	0.0	171.6	164.8	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (63.6)	75.6 (57.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (59.8)	75.6 (49.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	79.2 (53.5)	79.2 (47.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[11F-12F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[12F-13F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[13F-14F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(38)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)
応力	NI		1930.1	1930.1	0.0	0.0	1422.9	1422.9	0.0	0.0	915.8	915.8	0.0	0.0
	MI		0.9	-1.2	0.0	0.0	0.9	-0.8	0.0	0.0	0.3	-0.7	0.0	0.0
	Ns		1847.8	1847.8	0.0	0.0	1361.7	1361.7	0.0	0.0	875.4	875.4	0.0	0.0
	Ms		612.5	-771.9	0.0	0.0	712.6	-402.7	0.0	0.0	645.3	-177.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		0.7	0.7	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
	Qs		659.0	659.0	0.0	0.0	530.9	530.9	0.0	0.0	391.5	391.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d		113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
	j		98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt		0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw		0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
曲げ	Mal		1179.3	1179.3	0.0	0.0	1151.4	1151.4	0.0	0.0	942.5	942.5	0.0	0.0
	Mas		1762.8	1762.8	0.0	0.0	1557.7	1557.7	0.0	0.0	1335.6	1335.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		899.0	1481.6	0.0	0.0	899.0	899.0	0.0	0.0	706.5	899.0	0.0	0.0
	cMy.正		1922.7	1922.7	0.0	0.0	1676.7	1676.7	0.0	0.0	1420.4	1420.4	0.0	0.0
	gMy.負		899.0	1480.1	0.0	0.0	899.0	899.0	0.0	0.0	706.5	899.0	0.0	0.0
	cMy.負		2090.8	2090.8	0.0	0.0	1807.5	1807.5	0.0	0.0	1510.5	1510.5	0.0	0.0
	H'(H)		210(283)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		988.2	988.2	0.0	0.0	796.1	796.1	0.0	0.0	587.0	587.0	0.0	0.0
	Qal		985.1	985.1	0.0	0.0	1032.9	1032.9	0.0	0.0	892.1	892.1	0.0	0.0
	Qas		1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		158.7	170.6	0.0	0.0	166.1	143.0	0.0	0.0	161.1	126.2	0.0	0.0
	Ld1		106.3	103.8	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			63.5 (43.7)	63.5 (55.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (50.9)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (46.1)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[14F-RF/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[2F-3F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(35)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		408.8	408.8	0.0	0.0	7310.4	7310.4	0.0	0.0	6756.8	6756.8	0.0	0.0
	Ml		2.7	-1.0	0.0	0.0	-0.3	0.9	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns		390.3	390.3	0.0	0.0	7337.5	7337.5	0.0	0.0	6783.5	6730.0	0.0	0.0
	Ms		478.8	-14.8	0.0	0.0	-374.5	2812.7	0.0	0.0	-1161.2	-1664.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K2	K1		
	Ql		1.3	1.3	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs		234.6	234.6	0.0	0.0	1385.5	1385.5	0.0	0.0	1412.6	1412.6	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0
	d		113.0	113.0	73.0	73.0	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8
	j		98.9	98.9	63.9	63.9	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	25.68	25.68	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76
	pt		0.27	0.27	0.27	0.27	0.44	0.44	0.29	0.29	0.44	0.44	0.29	0.29
	pw		0.63	0.63	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21
曲げ	Mal		722.9	722.9	0.0	0.0	1621.6	1621.6	0.0	0.0	1736.1	1736.1	0.0	0.0
	Mas		1114.0	1114.0	0.0	0.0	3964.5	3964.5	0.0	0.0	3971.0	3971.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1413.0	706.5	0.0	0.0	2119.2	17743.5	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy.正		1155.4	1155.4	0.0	0.0	5503.2	5503.2	0.0	0.0	5290.5	5290.5	0.0	0.0
	gMy.負		1413.0	706.5	0.0	0.0	2119.2	17743.5	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy.負		1198.5	1198.5	0.0	0.0	5543.8	5543.8	0.0	0.0	5332.4	5332.4	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		230(398)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		351.3	351.3	0.0	0.0	2078.1	2078.1	0.0	0.0	2118.8	2118.8	0.0	0.0
	Qal		858.8	858.8	0.0	0.0	806.1	806.1	0.0	0.0	755.1	755.1	0.0	0.0
	Qas		1409.0	1409.0	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		148.7	114.1	0.0	0.0	128.5	230.7	0.0	0.0	161.5	182.6	0.0	0.0
	Ld1		105.0	105.0	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			OK	NG			NG	NG		
定着 La			63.5 (34.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	106.3 (105.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (43.6)	69.3 (62.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[3F-4F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[5F-6F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		6209.3	6209.3	0.0	0.0	5668.7	5668.7	0.0	0.0	5128.0	5128.0	0.0	0.0
	Ml		-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns		6184.3	6184.3	0.0	0.0	5644.9	5644.9	0.0	0.0	5105.8	5105.8	0.0	0.0
	Ms		1345.5	-1400.6	0.0	0.0	1370.2	-1302.7	0.0	0.0	1338.1	-1232.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs		1373.2	1373.2	0.0	0.0	1336.6	1336.6	0.0	0.0	1285.6	1285.6	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d		112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
	j		98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
	pw		1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
曲げ	Mal		1534.3	1534.3	0.0	0.0	1616.0	1616.0	0.0	0.0	1670.0	1670.0	0.0	0.0
	Mas		3371.6	3371.6	0.0	0.0	3350.8	3350.8	0.0	0.0	3331.3	3331.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2119.2	2119.2	0.0	0.0	1850.7	2119.2	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy.正		4383.7	4383.7	0.0	0.0	4164.4	4164.4	0.0	0.0	3935.9	3935.9	0.0	0.0
	gMy.負		2119.2	2119.2	0.0	0.0	1850.7	2119.2	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy.負		4423.4	4423.4	0.0	0.0	4203.8	4203.8	0.0	0.0	3974.3	3974.3	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2059.8	2059.8	0.0	0.0	2004.9	2004.9	0.0	0.0	1928.3	1928.3	0.0	0.0
	Qal		1176.8	1176.8	0.0	0.0	1260.8	1260.8	0.0	0.0	1256.0	1256.0	0.0	0.0
	Qas		2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		196.0	199.5	0.0	0.0	197.6	193.4	0.0	0.0	195.6	189.1	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			76.3 (75.7)	79.4 (78.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	77.7 (77.1)	73.9 (73.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.9 (75.3)	69.9 (69.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[6F-7F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[8F-9F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		4587.3	4587.3	0.0	0.0	4045.1	4045.1	0.0	0.0	3508.6	3508.6	0.0	0.0
	Ml		-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	0.0
	Ns		4567.0	4567.0	0.0	0.0	4027.5	4027.5	0.0	0.0	3493.1	3493.1	0.0	0.0
	Ms		1247.2	-1190.1	0.0	0.0	1204.8	-1064.8	0.0	0.0	1103.2	-1004.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs		1218.8	1218.8	0.0	0.0	1134.9	1134.9	0.0	0.0	1053.7	1053.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d		112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j		98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw		1.20	1.20	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
曲げ	Mal		1362.6	1362.6	0.0	0.0	1323.8	1323.8	0.0	0.0	1352.1	1352.1	0.0	0.0
	Mas		2787.1	2787.1	0.0	0.0	2665.3	2665.3	0.0	0.0	2650.5	2650.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1582.0	1850.7	0.0	0.0
	cMy.正		3630.6	3630.6	0.0	0.0	3378.9	3378.9	0.0	0.0	3142.7	3142.7	0.0	0.0
	gMy.負		1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1582.0	1850.7	0.0	0.0
	cMy.負		3664.9	3664.9	0.0	0.0	3409.4	3409.4	0.0	0.0	3170.7	3170.7	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1828.1	1828.1	0.0	0.0	1702.3	1702.3	0.0	0.0	1580.5	1580.5	0.0	0.0
	Qal		1179.4	1179.4	0.0	0.0	1099.9	1099.9	0.0	0.0	1057.5	1057.5	0.0	0.0
	Qas		2226.0	2226.0	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		197.0	193.1	0.0	0.0	194.1	184.7	0.0	0.0	187.2	180.6	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			77.2 (76.6)	75.6 (73.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (74.0)	75.6 (65.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (67.7)	75.6 (61.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[9F-10F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[10F-11F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[11F-12F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(35)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		2976.3	2976.3	0.0	0.0	2444.1	2444.1	0.0	0.0	1925.3	1925.3	0.0	0.0
	MI		-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns		2963.3	2963.3	0.0	0.0	2433.7	2433.7	0.0	0.0	1916.5	1916.5	0.0	0.0
	Ms		1046.0	-869.2	0.0	0.0	906.1	-807.1	0.0	0.0	666.3	-841.4	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs		957.7	957.7	0.0	0.0	856.7	856.7	0.0	0.0	718.0	718.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d		112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	113.0	113.0	73.0	73.0
	j		98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.9	98.9	63.9	63.9
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt		0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw		0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
曲げ	Mal		1353.7	1353.7	0.0	0.0	1264.7	1264.7	0.0	0.0	1179.2	1179.2	0.0	0.0
	Mas		2607.5	2607.5	0.0	0.0	2370.3	2370.3	0.0	0.0	1791.4	1791.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1582.0	1582.0	0.0	0.0	1582.0	1582.0	0.0	0.0	995.3	1582.0	0.0	0.0
	cMy.正		2896.8	2896.8	0.0	0.0	2626.0	2626.0	0.0	0.0	1995.9	1995.9	0.0	0.0
	gMy.負		1582.0	1582.0	0.0	0.0	1582.0	1582.0	0.0	0.0	995.3	1582.0	0.0	0.0
	cMy.負		2921.6	2921.6	0.0	0.0	2646.3	2646.3	0.0	0.0	2014.0	2014.0	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		210(283)		0(0)	
	Qd		1436.5	1436.5	0.0	0.0	1285.0	1285.0	0.0	0.0	1077.0	1077.0	0.0	0.0
	Qal		1102.0	1102.0	0.0	0.0	1014.3	1014.3	0.0	0.0	849.1	849.1	0.0	0.0
	Qas		1812.2	1812.2	0.0	0.0	1776.7	1776.7	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		183.4	171.5	0.0	0.0	176.9	169.9	0.0	0.0	162.7	175.8	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	106.3	103.8	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (64.2)	75.6 (53.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	79.2 (58.3)	79.2 (51.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (47.6)	63.5 (60.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[12F-13F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[13F-14F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[14F-RF/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)
応力	NI		1419.2	1419.2	0.0	0.0	913.1	913.1	0.0	0.0	406.9	406.9	0.0	0.0
	MI		-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0
	Ns		1412.7	1412.7	0.0	0.0	909.0	909.0	0.0	0.0	405.4	405.4	0.0	0.0
	Ms		766.0	-452.6	0.0	0.0	693.8	-230.1	0.0	0.0	572.7	-71.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs		580.3	580.3	0.0	0.0	440.0	440.0	0.0	0.0	307.0	307.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d		113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
	j		98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt		0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw		0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
曲げ	Mal		1149.9	1149.9	0.0	0.0	941.4	941.4	0.0	0.0	722.1	722.1	0.0	0.0
	Mas		1579.6	1579.6	0.0	0.0	1350.6	1350.6	0.0	0.0	1121.0	1121.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		995.3	995.3	0.0	0.0	802.8	995.3	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0
	cMy.正		1733.6	1733.6	0.0	0.0	1459.6	1459.6	0.0	0.0	1174.1	1174.1	0.0	0.0
	gMy.負		995.3	995.3	0.0	0.0	802.8	995.3	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0
	cMy.負		1747.4	1747.4	0.0	0.0	1468.7	1468.7	0.0	0.0	1177.7	1177.7	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		870.4	870.4	0.0	0.0	659.9	659.9	0.0	0.0	460.4	460.4	0.0	0.0
	Qal		856.6	856.6	0.0	0.0	601.0	601.0	0.0	0.0	758.3	758.3	0.0	0.0
	Qas		1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		170.1	146.7	0.0	0.0	164.7	130.1	0.0	0.0	155.7	118.3	0.0	0.0
	Ld1		105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			63.5 (54.7)	63.5 (32.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (49.5)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (40.9)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		7310.4	7310.4	0.0	0.0	6756.8	6756.8	0.0	0.0	6209.3	6209.3	0.0	0.0
	Ml		0.3	-0.9	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns		7337.5	7337.5	0.0	0.0	6783.5	6730.0	0.0	0.0	6184.3	6184.3	0.0	0.0
	Ms		374.5	-2812.7	0.0	0.0	1161.2	1664.0	0.0	0.0	-1345.5	1400.6	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K2			K2	K2		
	Ql		0.3	0.3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs		1385.5	1385.5	0.0	0.0	1412.6	1412.6	0.0	0.0	1373.2	1373.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d		112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	77.8	77.8
	j		98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.44	0.44	0.29	0.29	0.44	0.44	0.29	0.29	0.31	0.31	0.31	0.31
	pw		1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
曲げ	Mal		1621.6	1621.6	0.0	0.0	1736.1	1736.1	0.0	0.0	1534.3	1534.3	0.0	0.0
	Mas		3964.5	3964.5	0.0	0.0	3971.0	3971.5	0.0	0.0	3371.6	3371.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2119.2	17743.5	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy.正		5543.8	5543.8	0.0	0.0	5332.4	5332.4	0.0	0.0	4423.4	4423.4	0.0	0.0
	gMy.負		2119.2	17743.5	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy.負		5503.2	5503.2	0.0	0.0	5290.5	5290.5	0.0	0.0	4383.7	4383.7	0.0	0.0
	H'(H)		230(398)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2078.1	2078.1	0.0	0.0	2118.8	2118.8	0.0	0.0	2059.8	2059.8	0.0	0.0
	Qal		806.1	806.1	0.0	0.0	755.1	755.1	0.0	0.0	1176.8	1176.8	0.0	0.0
	Qas		2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		128.5	230.7	0.0	0.0	161.5	182.6	0.0	0.0	196.0	199.5	0.0	0.0
	Ld1		156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (30.0)	106.3 (105.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (43.6)	69.3 (62.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	76.3 (75.7)	79.4 (78.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		5668.7	5668.7	0.0	0.0	5128.0	5128.0	0.0	0.0	4587.3	4587.3	0.0	0.0
	Ml		0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns		5644.9	5644.9	0.0	0.0	5105.8	5105.8	0.0	0.0	4567.0	4567.0	0.0	0.0
	Ms		-1370.2	1302.7	0.0	0.0	-1338.1	1232.8	0.0	0.0	-1247.2	1190.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs		1336.6	1336.6	0.0	0.0	1285.6	1285.6	0.0	0.0	1218.8	1218.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d		112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
	j		98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
	pw		1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
曲げ	Mal		1616.0	1616.0	0.0	0.0	1670.0	1670.0	0.0	0.0	1362.6	1362.6	0.0	0.0
	Mas		3350.8	3350.8	0.0	0.0	3331.3	3331.3	0.0	0.0	2787.1	2787.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1850.7	2119.2	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy.正		4203.8	4203.8	0.0	0.0	3974.3	3974.3	0.0	0.0	3664.9	3664.9	0.0	0.0
	gMy.負		1850.7	2119.2	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy.負		4164.4	4164.4	0.0	0.0	3935.9	3935.9	0.0	0.0	3630.6	3630.6	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2004.9	2004.9	0.0	0.0	1928.3	1928.3	0.0	0.0	1828.1	1828.1	0.0	0.0
	Qal		1260.8	1260.8	0.0	0.0	1256.0	1256.0	0.0	0.0	1179.4	1179.4	0.0	0.0
	Qas		2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2226.0	2226.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		197.6	193.4	0.0	0.0	195.6	189.1	0.0	0.0	197.0	193.1	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			77.7 (77.1)	73.9 (73.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.9 (75.3)	69.9 (69.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	77.2 (76.6)	75.6 (73.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		4045.1	4045.1	0.0	0.0	3508.6	3508.6	0.0	0.0	2976.3	2976.3	0.0	0.0
	Ml		0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns		4027.5	4027.5	0.0	0.0	3493.1	3493.1	0.0	0.0	2963.3	2963.3	0.0	0.0
	Ms		-1204.8	1064.8	0.0	0.0	-1103.2	1004.0	0.0	0.0	-1046.0	869.2	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs		1134.9	1134.9	0.0	0.0	1053.7	1053.7	0.0	0.0	957.7	957.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d		112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j		98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw		0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
曲げ	Mal		1323.8	1323.8	0.0	0.0	1352.1	1352.1	0.0	0.0	1353.7	1353.7	0.0	0.0
	Mas		2665.3	2665.3	0.0	0.0	2650.5	2650.5	0.0	0.0	2607.5	2607.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1850.7	1850.7	0.0	0.0	1582.0	1850.7	0.0	0.0	1582.0	1582.0	0.0	0.0
	cMy.正		3409.4	3409.4	0.0	0.0	3170.7	3170.7	0.0	0.0	2921.6	2921.6	0.0	0.0
	gMy.負		1850.7	1850.7	0.0	0.0	1582.0	1850.7	0.0	0.0	1582.0	1582.0	0.0	0.0
	cMy.負		3378.9	3378.9	0.0	0.0	3142.7	3142.7	0.0	0.0	2896.8	2896.8	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1702.3	1702.3	0.0	0.0	1580.5	1580.5	0.0	0.0	1436.5	1436.5	0.0	0.0
	Qal		1099.9	1099.9	0.0	0.0	1057.5	1057.5	0.0	0.0	1102.0	1102.0	0.0	0.0
	Qas		1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		194.1	184.7	0.0	0.0	187.2	180.6	0.0	0.0	183.4	171.5	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (74.0)	75.6 (65.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (67.7)	75.6 (61.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (64.2)	75.6 (53.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[10F-11F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[11F-12F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[12F-13F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(35)	(38)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		2444.1	2444.1	0.0	0.0	1925.3	1925.3	0.0	0.0	1419.2	1419.2	0.0	0.0
	Ml		0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns		2433.7	2433.7	0.0	0.0	1916.5	1916.5	0.0	0.0	1412.7	1412.7	0.0	0.0
	Ms		-906.1	807.1	0.0	0.0	-666.3	841.4	0.0	0.0	-766.0	452.6	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs		856.7	856.7	0.0	0.0	718.0	718.0	0.0	0.0	580.3	580.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d		112.8	112.8	72.8	72.8	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
	j		98.7	98.7	63.7	63.7	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt		0.33	0.33	0.33	0.33	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw		0.95	0.95	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
曲げ	Mal		1264.7	1264.7	0.0	0.0	1179.2	1179.2	0.0	0.0	1149.9	1149.9	0.0	0.0
	Mas		2370.3	2370.3	0.0	0.0	1791.4	1791.4	0.0	0.0	1579.6	1579.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1582.0	1582.0	0.0	0.0	995.3	1582.0	0.0	0.0	995.3	995.3	0.0	0.0
	cMy.正		2646.3	2646.3	0.0	0.0	2014.0	2014.0	0.0	0.0	1747.4	1747.4	0.0	0.0
	gMy.負		1582.0	1582.0	0.0	0.0	995.3	1582.0	0.0	0.0	995.3	995.3	0.0	0.0
	cMy.負		2626.0	2626.0	0.0	0.0	1995.9	1995.9	0.0	0.0	1733.6	1733.6	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		210(283)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		1285.0	1285.0	0.0	0.0	1077.0	1077.0	0.0	0.0	870.4	870.4	0.0	0.0
	Qal		1014.3	1014.3	0.0	0.0	849.1	849.1	0.0	0.0	856.6	856.6	0.0	0.0
	Qas		1776.7	1776.7	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		176.9	169.9	0.0	0.0	162.7	175.8	0.0	0.0	170.1	146.7	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	106.3	103.8	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			79.2 (58.3)	79.2 (51.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (47.6)	63.5 (60.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (54.7)	63.5 (32.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[13F-14F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[14F-RF/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[1F-2F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)
応力	NI		913.1	913.1	0.0	0.0	406.9	406.9	0.0	0.0	7336.8	7336.8	0.0	0.0
	MI		-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.2	-0.0	0.0	0.0	-3.7	7.9	0.0	0.0
	Ns		909.0	909.0	0.0	0.0	405.4	405.4	0.0	0.0	7050.1	7050.1	0.0	0.0
	Ms		-693.8	230.1	0.0	0.0	-572.7	71.7	0.0	0.0	-369.2	2840.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-2.9	-2.9	0.0	0.0
	Qs		440.0	440.0	0.0	0.0	307.0	307.0	0.0	0.0	1393.5	1393.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0
	d		113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	112.8	112.8	82.8	82.8
	j		98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.7	98.7	72.5	72.5
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	47.64	47.64	31.76	31.76
	pt		0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.44	0.44	0.29	0.29
	pw		0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21
曲げ	MaI		941.4	941.4	0.0	0.0	722.1	722.1	0.0	0.0	1615.6	1615.6	0.0	0.0
	Mas		1350.6	1350.6	0.0	0.0	1121.0	1121.0	0.0	0.0	3968.3	3968.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		802.8	995.3	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	1985.0	17743.5	0.0	0.0
	cMy.正		1468.7	1468.7	0.0	0.0	1177.7	1177.7	0.0	0.0	5742.5	5742.5	0.0	0.0
	gMy.負		802.8	995.3	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	1984.9	17743.5	0.0	0.0
	cMy.負		1459.6	1459.6	0.0	0.0	1174.1	1174.1	0.0	0.0	5314.1	5314.1	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		230(398)		0(0)	
	Qd		659.9	659.9	0.0	0.0	460.4	460.4	0.0	0.0	2088.9	2088.9	0.0	0.0
	Qal		601.0	601.0	0.0	0.0	758.3	758.3	0.0	0.0	889.1	889.1	0.0	0.0
	Qas		1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		164.7	130.1	0.0	0.0	155.7	118.3	0.0	0.0	128.3	231.9	0.0	0.0
	Ld1		105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			OK	NG		
定着 La			63.5 (49.5)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (40.9)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	107.4 (106.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[3F-4F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[4F-5F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		6780.5	6780.5	0.0	0.0	6230.5	6230.5	0.0	0.0	5687.4	5687.4	0.0	0.0
	Ml		-2.2	1.5	0.0	0.0	-2.2	2.3	0.0	0.0	-2.0	2.0	0.0	0.0
	Ns		6499.6	6499.6	0.0	0.0	5969.6	5969.6	0.0	0.0	5441.2	5441.2	0.0	0.0
	Ms		-1134.6	1638.7	0.0	0.0	-1309.1	1372.9	0.0	0.0	-1322.1	1261.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-1.3	-1.3	0.0	0.0	-1.6	-1.6	0.0	0.0	-1.4	-1.4	0.0	0.0
	Qs		1386.1	1386.1	0.0	0.0	1340.3	1340.3	0.0	0.0	1291.4	1291.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d		112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
	j		98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.44	0.44	0.29	0.29	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
	pw		1.13	1.13	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
曲げ	Mal		1731.7	1731.7	0.0	0.0	1530.5	1530.5	0.0	0.0	1613.6	1613.6	0.0	0.0
	Mas		3973.8	3973.8	0.0	0.0	3363.5	3363.5	0.0	0.0	3343.0	3343.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1985.0	1985.0	0.0	0.0	1985.0	1985.0	0.0	0.0	1850.7	1985.0	0.0	0.0
	cMy.正		5535.5	5535.5	0.0	0.0	4614.4	4614.4	0.0	0.0	4391.9	4391.9	0.0	0.0
	gMy.負		1984.9	1984.9	0.0	0.0	1984.9	1984.9	0.0	0.0	1850.7	1984.9	0.0	0.0
	cMy.負		5096.4	5096.4	0.0	0.0	4200.7	4200.7	0.0	0.0	3984.1	3984.1	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2078.5	2078.5	0.0	0.0	2009.7	2009.7	0.0	0.0	1936.4	1936.4	0.0	0.0
	Qal		1215.6	1215.6	0.0	0.0	1262.5	1262.5	0.0	0.0	1271.9	1271.9	0.0	0.0
	Qas		2349.9	2349.9	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		160.4	181.5	0.0	0.0	193.8	197.7	0.0	0.0	194.6	190.9	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (42.6)	69.3 (61.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	74.2 (73.7)	77.9 (77.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.0 (74.4)	71.6 (71.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[6F-7F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[7F-8F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		5144.5	5144.5	0.0	0.0	4601.5	4601.5	0.0	0.0	4057.2	4057.2	0.0	0.0
	Ml		-2.0	1.9	0.0	0.0	-1.8	1.8	0.0	0.0	-1.7	1.6	0.0	0.0
	Ns		4917.6	4917.6	0.0	0.0	4397.2	4397.2	0.0	0.0	3883.0	3883.0	0.0	0.0
	Ms		-1279.3	1180.8	0.0	0.0	-1185.0	1131.9	0.0	0.0	-1139.6	1003.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-1.4	-1.4	0.0	0.0	-1.3	-1.3	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0
	Qs		1229.5	1229.5	0.0	0.0	1157.9	1157.9	0.0	0.0	1071.3	1071.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d		112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j		98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw		1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
曲げ	Mal		1668.7	1668.7	0.0	0.0	1361.1	1361.1	0.0	0.0	1322.8	1322.8	0.0	0.0
	Mas		3323.0	3323.0	0.0	0.0	2780.9	2780.9	0.0	0.0	2662.3	2662.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy.正		4154.8	4154.8	0.0	0.0	3821.9	3821.9	0.0	0.0	3547.0	3547.0	0.0	0.0
	gMy.負		1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy.負		3762.9	3762.9	0.0	0.0	3479.0	3479.0	0.0	0.0	3246.7	3246.7	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1843.5	1843.5	0.0	0.0	1736.2	1736.2	0.0	0.0	1606.3	1606.3	0.0	0.0
	Qal		1258.5	1258.5	0.0	0.0	1172.8	1172.8	0.0	0.0	1107.8	1107.8	0.0	0.0
	Qas		2301.5	2301.5	0.0	0.0	2226.0	2226.0	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		191.9	185.8	0.0	0.0	192.8	189.2	0.0	0.0	189.7	180.5	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			72.5 (72.0)	69.3 (66.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (72.8)	75.6 (69.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (70.0)	75.6 (61.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[9F-10F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[10F-11F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	N		3518.5	3518.5	0.0	0.0	2984.5	2984.5	0.0	0.0	2450.6	2450.6	0.0	0.0
	M		-1.4	1.5	0.0	0.0	-1.3	1.3	0.0	0.0	-1.4	1.3	0.0	0.0
	Ns		3368.3	3368.3	0.0	0.0	2859.4	2859.4	0.0	0.0	2351.8	2351.8	0.0	0.0
	Ms		-1035.4	937.3	0.0	0.0	-973.9	800.2	0.0	0.0	-831.3	735.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Q		-1.0	-1.0	0.0	0.0	-0.9	-0.9	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0
	Qs		985.9	985.9	0.0	0.0	886.7	886.7	0.0	0.0	783.1	783.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d		112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j		98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw		0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
曲げ	Ma		1351.8	1351.8	0.0	0.0	1353.7	1353.7	0.0	0.0	1264.8	1264.8	0.0	0.0
	Mas		2648.1	2648.1	0.0	0.0	2565.1	2565.1	0.0	0.0	2336.6	2336.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1480.1	1850.7	0.0	0.0	1480.1	1480.1	0.0	0.0	1480.1	1480.1	0.0	0.0
	cMy.正		3295.6	3295.6	0.0	0.0	3030.9	3030.9	0.0	0.0	2734.5	2734.5	0.0	0.0
	gMy.負		1481.6	1850.7	0.0	0.0	1481.6	1481.6	0.0	0.0	1481.6	1481.6	0.0	0.0
	cMy.負		3023.1	3023.1	0.0	0.0	2792.8	2792.8	0.0	0.0	2542.3	2542.3	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1478.4	1478.4	0.0	0.0	1329.6	1329.6	0.0	0.0	1174.2	1174.2	0.0	0.0
	Qa		1093.0	1093.0	0.0	0.0	1104.0	1104.0	0.0	0.0	1044.2	1044.2	0.0	0.0
	Qas		1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1776.7	1776.7	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		182.7	176.0	0.0	0.0	178.5	166.8	0.0	0.0	171.6	164.8	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (63.6)	75.6 (57.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (59.8)	75.6 (49.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	79.2 (53.5)	79.2 (47.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[11F-12F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[12F-13F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[13F-14F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(38)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)
応力	NI		1930.1	1930.1	0.0	0.0	1422.9	1422.9	0.0	0.0	915.8	915.8	0.0	0.0
	MI		-0.9	1.2	0.0	0.0	-0.9	0.8	0.0	0.0	-0.3	0.7	0.0	0.0
	Ns		1847.8	1847.8	0.0	0.0	1361.7	1361.7	0.0	0.0	875.4	875.4	0.0	0.0
	Ms		-612.5	771.9	0.0	0.0	-712.6	402.7	0.0	0.0	-645.3	177.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-0.7	-0.7	0.0	0.0	-0.6	-0.6	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0
	Qs		659.0	659.0	0.0	0.0	530.9	530.9	0.0	0.0	391.5	391.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d		113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
	j		98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt		0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw		0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
曲げ	Mal		1179.3	1179.3	0.0	0.0	1151.4	1151.4	0.0	0.0	942.5	942.5	0.0	0.0
	Mas		1762.8	1762.8	0.0	0.0	1557.7	1557.7	0.0	0.0	1335.6	1335.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		899.0	1480.1	0.0	0.0	899.0	899.0	0.0	0.0	706.5	899.0	0.0	0.0
	cMy.正		2090.8	2090.8	0.0	0.0	1807.5	1807.5	0.0	0.0	1510.5	1510.5	0.0	0.0
	gMy.負		899.0	1481.6	0.0	0.0	899.0	899.0	0.0	0.0	706.5	899.0	0.0	0.0
	cMy.負		1922.7	1922.7	0.0	0.0	1676.7	1676.7	0.0	0.0	1420.4	1420.4	0.0	0.0
	H'(H)		210(283)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		988.2	988.2	0.0	0.0	796.1	796.1	0.0	0.0	587.0	587.0	0.0	0.0
	Qal		985.1	985.1	0.0	0.0	1032.9	1032.9	0.0	0.0	892.1	892.1	0.0	0.0
	Qas		1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		158.7	170.6	0.0	0.0	166.1	143.0	0.0	0.0	161.1	126.2	0.0	0.0
	Ld1		106.3	103.8	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			63.5 (43.7)	63.5 (55.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (50.9)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (46.1)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[14F-RF/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[2F-3F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(35)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		408.8	408.8	0.0	0.0	4603.9	4603.9	0.0	0.0	4254.5	4254.5	0.0	0.0
	MI		-2.7	1.0	0.0	0.0	54.9	-73.5	0.0	0.0	55.2	-53.2	0.0	0.0
	Ns		390.3	390.3	0.0	0.0	6822.4	2385.3	0.0	0.0	6263.4	2245.5	0.0	0.0
	Ms		-478.8	14.8	0.0	0.0	89.0	1772.3	0.0	0.0	562.7	847.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K2			K1	K2		
	QI		-1.3	-1.3	0.0	0.0	32.3	32.3	0.0	0.0	38.7	38.7	0.0	0.0
	Qs		234.6	234.6	0.0	0.0	849.6	849.6	0.0	0.0	742.9	742.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D		120.0	120.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d		113.0	113.0	73.0	73.0	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
	j		98.9	98.9	63.9	63.9	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	25.68	25.68	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76
	pt		0.27	0.27	0.27	0.27	0.54	0.54	0.36	0.36	0.54	0.54	0.36	0.36
	pw		0.63	0.63	0.21	0.21	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
曲げ	Mal		722.9	722.9	0.0	0.0	1487.3	1487.3	0.0	0.0	1516.1	1516.1	0.0	0.0
	Mas		1114.0	1114.0	0.0	0.0	3120.8	2713.5	0.0	0.0	3139.1	2660.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1413.0	706.5	0.0	0.0	943.5	8995.0	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0
	cMy.正		1198.5	1198.5	0.0	0.0	5352.0	5352.0	0.0	0.0	5160.2	5160.2	0.0	0.0
	gMy.負		1413.0	706.5	0.0	0.0	907.1	8748.5	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0
	cMy.負		1155.4	1155.4	0.0	0.0	1889.7	1889.7	0.0	0.0	1927.7	1927.7	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		230(398)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		351.3	351.3	0.0	0.0	1258.3	1258.3	0.0	0.0	1095.1	1095.1	0.0	0.0
	Qal		858.8	858.8	0.0	0.0	761.5	761.5	0.0	0.0	1025.3	1025.3	0.0	0.0
	Qas		1409.0	1409.0	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		148.7	114.1	0.0	0.0	109.3	199.2	0.0	0.0	131.1	150.7	0.0	0.0
	Ld1		105.0	105.0	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			OK	NG			NG	NG		
定着 La			63.5 (34.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	79.6 (79.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (39.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[3F-4F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[5F-6F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		3914.6	3914.6	0.0	0.0	3574.6	3574.6	0.0	0.0	3234.5	3234.5	0.0	0.0
	Ml		55.4	-53.3	0.0	0.0	55.3	-53.5	0.0	0.0	56.6	-53.9	0.0	0.0
	Ns		2145.9	2145.9	0.0	0.0	2046.1	2046.1	0.0	0.0	1936.4	1936.4	0.0	0.0
	Ms		-589.9	658.5	0.0	0.0	-603.7	550.9	0.0	0.0	-570.5	500.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		38.8	38.8	0.0	0.0	38.9	38.9	0.0	0.0	39.5	39.5	0.0	0.0
	Qs		717.4	717.4	0.0	0.0	670.6	670.6	0.0	0.0	630.0	630.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d		102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
	j		90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
曲げ	Mal		1380.4	1380.4	0.0	0.0	1387.5	1387.5	0.0	0.0	1386.1	1386.1	0.0	0.0
	Mas		2058.7	2058.7	0.0	0.0	2020.4	2020.4	0.0	0.0	1978.1	1978.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0
	cMy.正		4333.5	4333.5	0.0	0.0	4082.9	4082.9	0.0	0.0	3815.7	3815.7	0.0	0.0
	gMy.負		907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0
	cMy.負		1404.0	1404.0	0.0	0.0	1479.0	1479.0	0.0	0.0	1543.0	1543.0	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1056.7	1056.7	0.0	0.0	986.5	986.5	0.0	0.0	925.2	925.2	0.0	0.0
	Qal		1025.0	1025.0	0.0	0.0	1025.8	1025.8	0.0	0.0	1021.4	1021.4	0.0	0.0
	Qas		1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		150.4	154.7	0.0	0.0	151.3	147.5	0.0	0.0	149.2	144.1	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (43.3)	69.3 (47.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (44.1)	69.3 (40.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (42.2)	69.3 (37.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[6F-7F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[8F-9F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		2894.4	2894.4	0.0	0.0	2554.2	2554.2	0.0	0.0	2213.9	2213.9	0.0	0.0
	MI		55.4	-52.5	0.0	0.0	56.1	-54.1	0.0	0.0	55.1	-53.7	0.0	0.0
	Ns		3973.5	3973.5	0.0	0.0	3434.0	3434.0	0.0	0.0	1520.6	2907.2	0.0	0.0
	Ms		624.4	-587.8	0.0	0.0	627.7	-529.1	0.0	0.0	-465.2	-467.6	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K2	K1		
	QI		38.6	38.6	0.0	0.0	39.4	39.4	0.0	0.0	38.9	38.9	0.0	0.0
	Qs		590.7	590.7	0.0	0.0	562.6	562.6	0.0	0.0	505.9	505.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d		102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
	j		90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.95	0.95	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
曲げ	Mal		1152.6	1152.6	0.0	0.0	1154.9	1154.9	0.0	0.0	1149.9	1149.9	0.0	0.0
	Mas		2291.2	2291.2	0.0	0.0	2281.5	2281.5	0.0	0.0	1815.9	2276.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	708.7	943.5	0.0	0.0
	cMy.正		3446.0	3446.0	0.0	0.0	3183.9	3183.9	0.0	0.0	2909.2	2909.2	0.0	0.0
	gMy.負		907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	671.1	907.1	0.0	0.0
	cMy.負		1592.7	1592.7	0.0	0.0	1622.9	1622.9	0.0	0.0	1639.7	1639.7	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		866.8	866.8	0.0	0.0	824.3	824.3	0.0	0.0	739.5	739.5	0.0	0.0
	Qal		948.3	948.3	0.0	0.0	953.0	953.0	0.0	0.0	956.0	956.0	0.0	0.0
	Qas		1651.6	1651.6	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		149.0	146.3	0.0	0.0	149.3	142.0	0.0	0.0	145.4	137.4	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (42.1)	75.6 (39.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (42.3)	75.6 (35.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (38.8)	75.6 (31.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[9F-10F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[10F-11F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[11F-12F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(35)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		1875.5	1875.5	0.0	0.0	1537.1	1537.1	0.0	0.0	1209.6	1209.6	0.0	0.0
	MI		55.5	-53.1	0.0	0.0	55.9	-52.8	0.0	0.0	51.1	-52.2	0.0	0.0
	Ns		2404.5	2404.5	0.0	0.0	1916.5	1916.5	0.0	0.0	1485.1	1485.1	0.0	0.0
	Ms		545.9	-395.4	0.0	0.0	441.6	-363.8	0.0	0.0	349.9	-413.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		38.8	38.8	0.0	0.0	38.8	38.8	0.0	0.0	36.6	36.6	0.0	0.0
	Qs		455.1	455.1	0.0	0.0	387.2	387.2	0.0	0.0	350.9	350.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d		102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	103.0	103.0	73.0	73.0
	j		90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.1	90.1	63.9	63.9
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw		0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
曲げ	Mal		1143.8	1143.8	0.0	0.0	1084.9	1084.9	0.0	0.0	966.4	966.4	0.0	0.0
	Mas		2157.2	2157.2	0.0	0.0	1955.9	1955.9	0.0	0.0	1461.2	1461.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		708.7	708.7	0.0	0.0	708.7	708.7	0.0	0.0	417.7	708.7	0.0	0.0
	cMy.正		2633.2	2633.2	0.0	0.0	2339.7	2339.7	0.0	0.0	1754.2	1754.2	0.0	0.0
	gMy.負		671.1	671.1	0.0	0.0	671.1	671.1	0.0	0.0	385.1	671.1	0.0	0.0
	cMy.負		1634.7	1634.7	0.0	0.0	1613.1	1613.1	0.0	0.0	1209.9	1209.9	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		210(283)		0(0)	
	Qd		663.3	663.3	0.0	0.0	561.4	561.4	0.0	0.0	508.0	508.0	0.0	0.0
	Qal		950.9	950.9	0.0	0.0	911.1	911.1	0.0	0.0	918.2	918.2	0.0	0.0
	Qas		977.5	977.5	0.0	0.0	945.2	945.2	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		143.2	132.1	0.0	0.0	137.1	131.0	0.0	0.0	131.6	136.8	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	106.3	103.8	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (36.8)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	79.2 (31.2)	79.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (30.0)	63.5 (32.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[12F-13F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[13F-14F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[14F-RF/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		888.0	888.0	0.0	0.0	566.4	566.4	0.0	0.0	244.6	244.6	0.0	0.0
	Ml		51.5	-50.9	0.0	0.0	48.0	-50.4	0.0	0.0	67.6	-54.6	0.0	0.0
	Ns		1063.1	1063.1	0.0	0.0	658.0	474.8	0.0	0.0	279.0	210.3	0.0	0.0
	Ms		451.8	-201.8	0.0	0.0	446.8	-63.5	0.0	0.0	278.0	-162.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K2			K1	K2		
	Ql		36.6	36.6	0.0	0.0	35.2	35.2	0.0	0.0	43.6	43.6	0.0	0.0
	Qs		299.0	299.0	0.0	0.0	218.8	218.8	0.0	0.0	92.3	92.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d		103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0
	j		90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt		0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw		0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
曲げ	Mal		844.6	844.6	0.0	0.0	718.8	718.8	0.0	0.0	588.0	588.0	0.0	0.0
	Mas		1296.1	1296.1	0.0	0.0	1123.9	1047.4	0.0	0.0	964.3	934.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		417.7	417.7	0.0	0.0	321.4	417.7	0.0	0.0	642.8	321.4	0.0	0.0
	cMy.正		1503.2	1503.2	0.0	0.0	1256.9	1256.9	0.0	0.0	1027.7	1027.7	0.0	0.0
	gMy.負		385.1	385.1	0.0	0.0	288.8	385.1	0.0	0.0	577.7	288.8	0.0	0.0
	cMy.負		1146.7	1146.7	0.0	0.0	1065.0	1065.0	0.0	0.0	953.6	953.6	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		430.3	430.3	0.0	0.0	310.7	310.7	0.0	0.0	116.7	116.7	0.0	0.0
	Qal		925.5	925.5	0.0	0.0	915.8	915.8	0.0	0.0	875.0	875.0	0.0	0.0
	Qas		946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		140.0	119.5	0.0	0.0	139.5	112.0	0.0	0.0	125.7	116.3	0.0	0.0
	Ld1		105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			63.5 (35.4)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (35.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (30.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		4609.7	4609.7	0.0	0.0	4259.9	4259.9	0.0	0.0	3919.6	3919.6	0.0	0.0
	Ml		-54.9	73.5	0.0	0.0	-55.2	53.2	0.0	0.0	-55.4	53.3	0.0	0.0
	Ns		6828.3	2391.2	0.0	0.0	6268.8	2251.0	0.0	0.0	2150.9	2150.9	0.0	0.0
	Ms		-89.0	-1772.3	0.0	0.0	-562.7	-847.8	0.0	0.0	589.9	-658.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K1			K2	K1			K1	K1		
	Ql		-32.3	-32.3	0.0	0.0	-38.7	-38.7	0.0	0.0	-38.8	-38.8	0.0	0.0
	Qs		849.6	849.6	0.0	0.0	742.9	742.9	0.0	0.0	717.4	717.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d		102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
	j		90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.54	0.54	0.36	0.36	0.54	0.54	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
曲げ	Mal		1486.8	1486.8	0.0	0.0	1515.7	1515.7	0.0	0.0	1380.3	1380.3	0.0	0.0
	Mas		3120.5	2715.7	0.0	0.0	3138.9	2662.1	0.0	0.0	2060.6	2060.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		907.1	8748.5	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0
	cMy.正		1892.9	1892.9	0.0	0.0	1930.6	1930.6	0.0	0.0	1406.6	1406.6	0.0	0.0
	gMy.負		943.5	8995.0	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0
	cMy.負		5353.3	5353.3	0.0	0.0	5161.7	5161.7	0.0	0.0	4335.0	4335.0	0.0	0.0
	H'(H)		230(398)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1258.3	1258.3	0.0	0.0	1095.1	1095.1	0.0	0.0	1056.7	1056.7	0.0	0.0
	Qal		761.5	761.5	0.0	0.0	1025.3	1025.3	0.0	0.0	1025.0	1025.0	0.0	0.0
	Qas		1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		109.3	199.2	0.0	0.0	131.1	150.7	0.0	0.0	150.4	154.7	0.0	0.0
	Ld1		156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (30.0)	79.6 (79.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (39.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (43.3)	69.3 (47.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		3579.1	3579.1	0.0	0.0	3238.6	3238.6	0.0	0.0	2898.0	2898.0	0.0	0.0
	Ml		-55.3	53.5	0.0	0.0	-56.6	53.9	0.0	0.0	-55.4	52.5	0.0	0.0
	Ns		2050.6	2050.6	0.0	0.0	1940.5	1940.5	0.0	0.0	3977.1	3977.1	0.0	0.0
	Ms		603.7	-550.9	0.0	0.0	570.5	-500.0	0.0	0.0	-624.4	587.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	Ql		-38.9	-38.9	0.0	0.0	-39.5	-39.5	0.0	0.0	-38.6	-38.6	0.0	0.0
	Qs		670.6	670.6	0.0	0.0	630.0	630.0	0.0	0.0	590.7	590.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d		102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
	j		90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
曲げ	Mal		1387.5	1387.5	0.0	0.0	1386.1	1386.1	0.0	0.0	1152.6	1152.6	0.0	0.0
	Mas		2022.1	2022.1	0.0	0.0	1979.7	1979.7	0.0	0.0	2291.3	2291.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0
	cMy.正		1481.4	1481.4	0.0	0.0	1545.1	1545.1	0.0	0.0	1594.6	1594.6	0.0	0.0
	gMy.負		943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0
	cMy.負		4084.4	4084.4	0.0	0.0	3817.1	3817.1	0.0	0.0	3447.3	3447.3	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		986.4	986.4	0.0	0.0	925.2	925.2	0.0	0.0	866.8	866.8	0.0	0.0
	Qal		1025.9	1025.9	0.0	0.0	1021.4	1021.4	0.0	0.0	948.3	948.3	0.0	0.0
	Qas		1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1651.6	1651.6	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		151.3	147.5	0.0	0.0	149.2	144.1	0.0	0.0	149.0	146.3	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (44.1)	69.3 (40.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (42.2)	69.3 (37.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (42.1)	75.6 (39.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[7F-8F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	N		2557.4	2557.4	0.0	0.0	2216.6	2216.6	0.0	0.0	1877.8	1877.8	0.0	0.0
	M		-56.1	54.1	0.0	0.0	-55.1	53.7	0.0	0.0	-55.5	53.1	0.0	0.0
	Ns		3437.2	3437.2	0.0	0.0	1523.3	2909.9	0.0	0.0	2406.8	2406.8	0.0	0.0
	Ms		-627.7	529.1	0.0	0.0	465.2	467.6	0.0	0.0	-545.9	395.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K2			K2	K2		
	Q		-39.4	-39.4	0.0	0.0	-38.9	-38.9	0.0	0.0	-38.8	-38.8	0.0	0.0
	Qs		562.6	562.6	0.0	0.0	505.9	505.9	0.0	0.0	455.1	455.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d		102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
	j		90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
曲げ	Ma		1154.9	1154.9	0.0	0.0	1149.9	1149.9	0.0	0.0	1143.8	1143.8	0.0	0.0
	Mas		2281.5	2281.5	0.0	0.0	1817.0	2276.7	0.0	0.0	2158.1	2158.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		907.1	907.1	0.0	0.0	671.1	907.1	0.0	0.0	671.1	671.1	0.0	0.0
	cMy.正		1624.5	1624.5	0.0	0.0	1641.1	1641.1	0.0	0.0	1635.9	1635.9	0.0	0.0
	gMy.負		943.5	943.5	0.0	0.0	708.7	943.5	0.0	0.0	708.7	708.7	0.0	0.0
	cMy.負		3185.1	3185.1	0.0	0.0	2910.3	2910.3	0.0	0.0	2634.1	2634.1	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		824.3	824.3	0.0	0.0	739.5	739.5	0.0	0.0	663.3	663.3	0.0	0.0
	Qa		953.0	953.0	0.0	0.0	956.0	956.0	0.0	0.0	950.9	950.9	0.0	0.0
	Qas		977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		149.3	142.0	0.0	0.0	145.4	137.4	0.0	0.0	143.2	132.1	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (42.3)	75.6 (35.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (38.8)	75.6 (31.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (36.8)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[10F-11F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[11F-12F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[12F-13F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(35)	(38)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		1538.9	1538.9	0.0	0.0	1211.0	1211.0	0.0	0.0	889.0	889.0	0.0	0.0
	Ml		-55.9	52.8	0.0	0.0	-51.1	52.2	0.0	0.0	-51.5	50.9	0.0	0.0
	Ns		1918.3	1918.3	0.0	0.0	1486.5	1486.5	0.0	0.0	1064.2	1064.2	0.0	0.0
	Ms		-441.6	363.8	0.0	0.0	-349.9	413.5	0.0	0.0	-451.8	201.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-38.8	-38.8	0.0	0.0	-36.6	-36.6	0.0	0.0	-36.6	-36.6	0.0	0.0
	Qs		387.2	387.2	0.0	0.0	350.9	350.9	0.0	0.0	299.0	299.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d		102.8	102.8	72.8	72.8	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0
	j		90.0	90.0	63.7	63.7	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw		0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
曲げ	Mal		1084.9	1084.9	0.0	0.0	966.9	966.9	0.0	0.0	845.0	845.0	0.0	0.0
	Mas		1956.6	1956.6	0.0	0.0	1461.7	1461.7	0.0	0.0	1296.5	1296.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		671.1	671.1	0.0	0.0	385.1	671.1	0.0	0.0	385.1	385.1	0.0	0.0
	cMy.正		1614.0	1614.0	0.0	0.0	1210.6	1210.6	0.0	0.0	1147.2	1147.2	0.0	0.0
	gMy.負		708.7	708.7	0.0	0.0	417.7	708.7	0.0	0.0	417.7	417.7	0.0	0.0
	cMy.負		2340.5	2340.5	0.0	0.0	1754.8	1754.8	0.0	0.0	1503.7	1503.7	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		210(283)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		561.4	561.4	0.0	0.0	508.0	508.0	0.0	0.0	430.3	430.3	0.0	0.0
	Qal		911.1	911.1	0.0	0.0	918.2	918.2	0.0	0.0	925.5	925.5	0.0	0.0
	Qas		945.2	945.2	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		137.1	131.0	0.0	0.0	131.6	136.8	0.0	0.0	140.0	119.5	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	106.3	103.8	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			79.2 (31.2)	79.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (30.0)	63.5 (32.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (35.4)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[13F-14F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[14F-RF/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[1F-2F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)
応力	Nl		567.1	567.1	0.0	0.0	244.9	244.9	0.0	0.0	7336.9	7336.9	0.0	0.0
	Ml		-48.0	50.4	0.0	0.0	-67.6	54.6	0.0	0.0	3.7	-7.9	0.0	0.0
	Ns		658.7	475.4	0.0	0.0	279.3	210.6	0.0	0.0	7050.2	7050.2	0.0	0.0
	Ms		-446.8	63.5	0.0	0.0	-278.0	162.8	0.0	0.0	369.2	-2840.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K1			K2	K1			K1	K1		
	Ql		-35.2	-35.2	0.0	0.0	-43.6	-43.6	0.0	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0
	Qs		218.8	218.8	0.0	0.0	92.3	92.3	0.0	0.0	1393.5	1393.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	90.0	90.0	120.0	120.0
	D		110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0
	d		103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0	112.8	112.8	82.8	82.8
	j		90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9	98.7	98.7	72.5	72.5
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	47.64	47.64	31.76	31.76
	pt		0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.44	0.44	0.29	0.29
	pw		0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	1.13	1.13	0.21	0.21
曲げ	Mal		719.1	719.1	0.0	0.0	588.2	588.2	0.0	0.0	1615.6	1615.6	0.0	0.0
	Mas		1124.2	1047.7	0.0	0.0	964.4	934.8	0.0	0.0	3968.3	3968.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		288.8	385.1	0.0	0.0	577.7	288.8	0.0	0.0	1984.9	17743.5	0.0	0.0
	cMy.正		1065.3	1065.3	0.0	0.0	953.8	953.8	0.0	0.0	5314.2	5314.2	0.0	0.0
	gMy.負		321.4	417.7	0.0	0.0	642.8	321.4	0.0	0.0	1985.0	17743.5	0.0	0.0
	cMy.負		1257.2	1257.2	0.0	0.0	1027.8	1027.8	0.0	0.0	5742.5	5742.5	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		230(398)		0(0)	
	Qd		310.7	310.7	0.0	0.0	116.7	116.7	0.0	0.0	2088.9	2088.9	0.0	0.0
	Qal		915.8	915.8	0.0	0.0	875.0	875.0	0.0	0.0	889.1	889.1	0.0	0.0
	Qas		946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		139.5	112.0	0.0	0.0	125.7	116.3	0.0	0.0	128.3	231.9	0.0	0.0
	Ld1		105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			OK	NG		
定着 La			63.5 (35.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (30.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	107.4 (106.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		6780.7	6780.7	0.0	0.0
	MI		2.2	-1.5	0.0	0.0
	Ns		6499.8	6499.8	0.0	0.0
	Ms		1134.6	-1638.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1		
	QI		1.3	1.3	0.0	0.0
	Qs		1386.1	1386.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸			
	B		90.0	90.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	90.0	90.0
	d		112.8	112.8	82.8	82.8
	j		98.7	98.7	72.5	72.5
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32
		2				
	芯鉄筋					
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	31.76	31.76
	pt		0.44	0.44	0.29	0.29
	pw		1.13	1.13	0.21	0.21
曲げ	Mal		1731.7	1731.7	0.0	0.0
	Mas		3973.8	3973.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK		
せん断	gMy.正		1984.9	1984.9	0.0	0.0
	cMy.正		5096.5	5096.5	0.0	0.0
	gMy.負		1985.0	1985.0	0.0	0.0
	cMy.負		5535.5	5535.5	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)	
	Qd		2078.5	2078.5	0.0	0.0
	Qal		1215.6	1215.6	0.0	0.0
	Qas		2349.9	2349.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK		
付着	Ld		160.4	181.5	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG		
定着 La			69.3 (42.6)	69.3 (61.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[5F-6F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		6230.6	6230.6	0.0	0.0	5687.5	5687.5	0.0	0.0	5144.6	5144.6	0.0	0.0
	Ml		2.2	-2.3	0.0	0.0	2.0	-2.0	0.0	0.0	2.0	-1.9	0.0	0.0
	Ns		5969.7	5969.7	0.0	0.0	5441.4	5441.4	0.0	0.0	4917.7	4917.7	0.0	0.0
	Ms		1309.1	-1372.9	0.0	0.0	1322.2	-1261.8	0.0	0.0	1279.3	-1180.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		1.6	1.6	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
	Qs		1340.3	1340.3	0.0	0.0	1291.4	1291.4	0.0	0.0	1229.5	1229.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d		112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
	j		98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
	pw		1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
曲げ	Mal		1530.5	1530.5	0.0	0.0	1613.6	1613.6	0.0	0.0	1668.7	1668.7	0.0	0.0
	Mas		3363.5	3363.5	0.0	0.0	3343.0	3343.0	0.0	0.0	3323.0	3323.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1984.9	1984.9	0.0	0.0	1850.7	1984.9	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy.正		4200.8	4200.8	0.0	0.0	3984.1	3984.1	0.0	0.0	3763.0	3763.0	0.0	0.0
	gMy.負		1985.0	1985.0	0.0	0.0	1850.7	1985.0	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy.負		4614.4	4614.4	0.0	0.0	4391.9	4391.9	0.0	0.0	4154.9	4154.9	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2009.7	2009.7	0.0	0.0	1936.4	1936.4	0.0	0.0	1843.5	1843.5	0.0	0.0
	Qal		1262.5	1262.5	0.0	0.0	1271.9	1271.9	0.0	0.0	1258.4	1258.4	0.0	0.0
	Qas		2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		193.8	197.7	0.0	0.0	194.6	190.9	0.0	0.0	191.9	185.8	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			74.2 (73.7)	77.9 (77.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.0 (74.4)	71.6 (71.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	72.5 (72.0)	69.3 (66.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[6F-7F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[7F-8F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[8F-9F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		4601.6	4601.6	0.0	0.0	4057.3	4057.3	0.0	0.0	3518.6	3518.6	0.0	0.0
	MI		1.8	-1.8	0.0	0.0	1.7	-1.6	0.0	0.0	1.4	-1.5	0.0	0.0
	Ns		4397.3	4397.3	0.0	0.0	3883.0	3883.0	0.0	0.0	3368.3	3368.3	0.0	0.0
	Ms		1185.0	-1131.9	0.0	0.0	1139.6	-1003.9	0.0	0.0	1035.4	-937.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		1.3	1.3	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
	Qs		1157.9	1157.9	0.0	0.0	1071.3	1071.3	0.0	0.0	985.9	985.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d		112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j		98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw		1.20	1.20	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
曲げ	Mal		1361.0	1361.0	0.0	0.0	1322.8	1322.8	0.0	0.0	1351.8	1351.8	0.0	0.0
	Mas		2780.9	2780.9	0.0	0.0	2662.3	2662.3	0.0	0.0	2648.1	2648.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1481.6	1850.7	0.0	0.0
	cMy.正		3479.1	3479.1	0.0	0.0	3246.7	3246.7	0.0	0.0	3023.1	3023.1	0.0	0.0
	gMy.負		1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1480.1	1850.7	0.0	0.0
	cMy.負		3822.0	3822.0	0.0	0.0	3547.0	3547.0	0.0	0.0	3295.6	3295.6	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1736.2	1736.2	0.0	0.0	1606.4	1606.4	0.0	0.0	1478.4	1478.4	0.0	0.0
	Qal		1172.8	1172.8	0.0	0.0	1107.7	1107.7	0.0	0.0	1093.1	1093.1	0.0	0.0
	Qas		2226.0	2226.0	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		192.8	189.2	0.0	0.0	189.7	180.5	0.0	0.0	182.7	176.0	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (72.8)	75.6 (69.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (70.0)	75.6 (61.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (63.6)	75.6 (57.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[9F-10F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[10F-11F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[11F-12F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(35)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		2984.6	2984.6	0.0	0.0	2450.6	2450.6	0.0	0.0	1930.1	1930.1	0.0	0.0
	Ml		1.3	-1.3	0.0	0.0	1.4	-1.3	0.0	0.0	0.9	-1.2	0.0	0.0
	Ns		2859.5	2859.5	0.0	0.0	2351.9	2351.9	0.0	0.0	1847.8	1847.8	0.0	0.0
	Ms		973.9	-800.2	0.0	0.0	831.4	-735.7	0.0	0.0	612.5	-771.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		0.9	0.9	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0
	Qs		886.7	886.7	0.0	0.0	783.1	783.1	0.0	0.0	659.0	659.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d		112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	113.0	113.0	73.0	73.0
	j		98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.9	98.9	63.9	63.9
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt		0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw		0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
曲げ	Mal		1353.7	1353.7	0.0	0.0	1264.8	1264.8	0.0	0.0	1179.3	1179.3	0.0	0.0
	Mas		2565.1	2565.1	0.0	0.0	2336.6	2336.6	0.0	0.0	1762.9	1762.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1481.6	1481.6	0.0	0.0	1481.6	1481.6	0.0	0.0	899.0	1481.6	0.0	0.0
	cMy.正		2792.9	2792.9	0.0	0.0	2542.4	2542.4	0.0	0.0	1922.7	1922.7	0.0	0.0
	gMy.負		1480.1	1480.1	0.0	0.0	1480.1	1480.1	0.0	0.0	899.0	1480.1	0.0	0.0
	cMy.負		3030.9	3030.9	0.0	0.0	2734.5	2734.5	0.0	0.0	2090.8	2090.8	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		210(283)		0(0)	
	Qd		1329.6	1329.6	0.0	0.0	1174.2	1174.2	0.0	0.0	988.2	988.2	0.0	0.0
	Qal		1103.9	1103.9	0.0	0.0	1044.3	1044.3	0.0	0.0	985.2	985.2	0.0	0.0
	Qas		1812.2	1812.2	0.0	0.0	1776.7	1776.7	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		178.5	166.8	0.0	0.0	171.6	164.8	0.0	0.0	158.7	170.6	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	106.3	103.8	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (59.8)	75.6 (49.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	79.2 (53.5)	79.2 (47.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (43.7)	63.5 (55.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[12F-13F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[13F-14F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[14F-RF/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)
応力	NI		1423.0	1423.0	0.0	0.0	915.8	915.8	0.0	0.0	408.8	408.8	0.0	0.0
	MI		0.9	-0.8	0.0	0.0	0.3	-0.7	0.0	0.0	2.7	-1.0	0.0	0.0
	Ns		1361.7	1361.7	0.0	0.0	875.4	875.4	0.0	0.0	390.3	390.3	0.0	0.0
	Ms		712.6	-402.7	0.0	0.0	645.4	-177.0	0.0	0.0	478.9	-14.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		0.6	0.6	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
	Qs		530.9	530.9	0.0	0.0	391.5	391.5	0.0	0.0	234.6	234.6	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d		113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
	j		98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt		0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw		0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
曲げ	Mal		1151.4	1151.4	0.0	0.0	942.5	942.5	0.0	0.0	722.9	722.9	0.0	0.0
	Mas		1557.8	1557.8	0.0	0.0	1335.6	1335.6	0.0	0.0	1114.0	1114.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		899.0	899.0	0.0	0.0	706.5	899.0	0.0	0.0	1413.0	706.5	0.0	0.0
	cMy.正		1676.7	1676.7	0.0	0.0	1420.4	1420.4	0.0	0.0	1155.4	1155.4	0.0	0.0
	gMy.負		899.0	899.0	0.0	0.0	706.5	899.0	0.0	0.0	1413.0	706.5	0.0	0.0
	cMy.負		1807.6	1807.6	0.0	0.0	1510.5	1510.5	0.0	0.0	1198.5	1198.5	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		796.1	796.1	0.0	0.0	587.0	587.0	0.0	0.0	351.3	351.3	0.0	0.0
	Qal		1033.0	1033.0	0.0	0.0	892.8	892.8	0.0	0.0	859.0	859.0	0.0	0.0
	Qas		1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		166.1	143.0	0.0	0.0	161.1	126.2	0.0	0.0	148.7	114.1	0.0	0.0
	Ld1		105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			63.5 (50.9)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (46.1)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (34.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		7310.5	7310.5	0.0	0.0	6756.9	6756.9	0.0	0.0	6209.4	6209.4	0.0	0.0
	Ml		-0.3	0.9	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns		7337.6	7337.6	0.0	0.0	6783.6	6730.1	0.0	0.0	6184.5	6184.5	0.0	0.0
	Ms		-374.5	2812.7	0.0	0.0	-1161.2	-1664.0	0.0	0.0	1345.5	-1400.6	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K1			K1	K1		
	Ql		-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs		1385.5	1385.5	0.0	0.0	1412.6	1412.6	0.0	0.0	1373.2	1373.2	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d		112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	77.8	77.8
	j		98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.44	0.44	0.29	0.29	0.44	0.44	0.29	0.29	0.31	0.31	0.31	0.31
	pw		1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
曲げ	Mal		1621.6	1621.6	0.0	0.0	1736.1	1736.1	0.0	0.0	1534.3	1534.3	0.0	0.0
	Mas		3964.5	3964.5	0.0	0.0	3971.0	3971.5	0.0	0.0	3371.6	3371.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2119.2	17743.5	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy.正		5503.2	5503.2	0.0	0.0	5290.6	5290.6	0.0	0.0	4383.8	4383.8	0.0	0.0
	gMy.負		2119.2	17743.5	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0
	cMy.負		5543.8	5543.8	0.0	0.0	5332.5	5332.5	0.0	0.0	4423.4	4423.4	0.0	0.0
	H'(H)		230(398)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2078.1	2078.1	0.0	0.0	2118.8	2118.8	0.0	0.0	2059.8	2059.8	0.0	0.0
	Qal		806.1	806.1	0.0	0.0	755.1	755.1	0.0	0.0	1176.9	1176.9	0.0	0.0
	Qas		2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		128.5	230.7	0.0	0.0	161.5	182.6	0.0	0.0	196.0	199.5	0.0	0.0
	Ld1		156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (30.0)	106.3 (105.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (43.6)	69.3 (62.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	76.3 (75.7)	79.4 (78.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		5668.8	5668.8	0.0	0.0	5128.1	5128.1	0.0	0.0	4587.4	4587.4	0.0	0.0
	Ml		-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns		5645.0	5645.0	0.0	0.0	5105.9	5105.9	0.0	0.0	4567.0	4567.0	0.0	0.0
	Ms		1370.2	-1302.7	0.0	0.0	1338.1	-1232.8	0.0	0.0	1247.2	-1190.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs		1336.6	1336.6	0.0	0.0	1285.6	1285.6	0.0	0.0	1218.8	1218.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d		112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
	j		98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
	pw		1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
曲げ	Mal		1616.0	1616.0	0.0	0.0	1670.0	1670.0	0.0	0.0	1362.6	1362.6	0.0	0.0
	Mas		3350.8	3350.8	0.0	0.0	3331.3	3331.3	0.0	0.0	2787.1	2787.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1850.7	2119.2	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy.正		4164.4	4164.4	0.0	0.0	3935.9	3935.9	0.0	0.0	3630.7	3630.7	0.0	0.0
	gMy.負		1850.7	2119.2	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy.負		4203.8	4203.8	0.0	0.0	3974.3	3974.3	0.0	0.0	3664.9	3664.9	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2004.9	2004.9	0.0	0.0	1928.3	1928.3	0.0	0.0	1828.1	1828.1	0.0	0.0
	Qal		1260.7	1260.7	0.0	0.0	1255.9	1255.9	0.0	0.0	1179.4	1179.4	0.0	0.0
	Qas		2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2226.0	2226.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		197.6	193.4	0.0	0.0	195.6	189.1	0.0	0.0	197.0	193.1	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			77.7 (77.1)	73.9 (73.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.9 (75.3)	69.9 (69.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	77.2 (76.6)	75.6 (73.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[7F-8F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		4045.2	4045.2	0.0	0.0	3508.6	3508.6	0.0	0.0	2976.4	2976.4	0.0	0.0
	Ml		-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns		4027.5	4027.5	0.0	0.0	3493.2	3493.2	0.0	0.0	2963.4	2963.4	0.0	0.0
	Ms		1204.8	-1064.8	0.0	0.0	1103.2	-1004.0	0.0	0.0	1046.0	-869.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs		1134.9	1134.9	0.0	0.0	1053.7	1053.7	0.0	0.0	957.7	957.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d		112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j		98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw		0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
曲げ	Mal		1323.8	1323.8	0.0	0.0	1352.1	1352.1	0.0	0.0	1353.7	1353.7	0.0	0.0
	Mas		2665.3	2665.3	0.0	0.0	2650.5	2650.5	0.0	0.0	2607.6	2607.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1850.7	1850.7	0.0	0.0	1582.0	1850.7	0.0	0.0	1582.0	1582.0	0.0	0.0
	cMy.正		3379.0	3379.0	0.0	0.0	3142.7	3142.7	0.0	0.0	2896.9	2896.9	0.0	0.0
	gMy.負		1850.7	1850.7	0.0	0.0	1582.0	1850.7	0.0	0.0	1582.0	1582.0	0.0	0.0
	cMy.負		3409.4	3409.4	0.0	0.0	3170.7	3170.7	0.0	0.0	2921.6	2921.6	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1702.3	1702.3	0.0	0.0	1580.5	1580.5	0.0	0.0	1436.5	1436.5	0.0	0.0
	Qal		1099.9	1099.9	0.0	0.0	1057.6	1057.6	0.0	0.0	1102.0	1102.0	0.0	0.0
	Qas		1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		194.1	184.7	0.0	0.0	187.2	180.6	0.0	0.0	183.4	171.5	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (74.0)	75.6 (65.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (67.7)	75.6 (61.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (64.2)	75.6 (53.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[10F-11F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[11F-12F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[12F-13F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(35)	(38)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		2444.1	2444.1	0.0	0.0	1925.4	1925.4	0.0	0.0	1419.2	1419.2	0.0	0.0
	Ml		-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns		2433.7	2433.7	0.0	0.0	1916.5	1916.5	0.0	0.0	1412.8	1412.8	0.0	0.0
	Ms		906.1	-807.1	0.0	0.0	666.3	-841.4	0.0	0.0	766.0	-452.6	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs		856.7	856.7	0.0	0.0	718.0	718.0	0.0	0.0	580.3	580.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d		112.8	112.8	72.8	72.8	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
	j		98.7	98.7	63.7	63.7	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt		0.33	0.33	0.33	0.33	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw		0.95	0.95	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
曲げ	Mal		1264.7	1264.7	0.0	0.0	1179.2	1179.2	0.0	0.0	1149.9	1149.9	0.0	0.0
	Mas		2370.3	2370.3	0.0	0.0	1791.4	1791.4	0.0	0.0	1579.6	1579.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1582.0	1582.0	0.0	0.0	995.3	1582.0	0.0	0.0	995.3	995.3	0.0	0.0
	cMy.正		2626.0	2626.0	0.0	0.0	1996.0	1996.0	0.0	0.0	1733.6	1733.6	0.0	0.0
	gMy.負		1582.0	1582.0	0.0	0.0	995.3	1582.0	0.0	0.0	995.3	995.3	0.0	0.0
	cMy.負		2646.3	2646.3	0.0	0.0	2014.0	2014.0	0.0	0.0	1747.4	1747.4	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		210(283)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		1285.0	1285.0	0.0	0.0	1077.0	1077.0	0.0	0.0	870.4	870.4	0.0	0.0
	Qal		1014.3	1014.3	0.0	0.0	849.3	849.3	0.0	0.0	857.0	857.0	0.0	0.0
	Qas		1776.7	1776.7	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		176.9	169.9	0.0	0.0	162.7	175.8	0.0	0.0	170.1	146.7	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	106.3	103.8	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			79.2 (58.3)	79.2 (51.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (47.6)	63.5 (60.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (54.7)	63.5 (32.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[13F-14F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[14F-RF/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[1F-2F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)
応力	NI		913.1	913.1	0.0	0.0	406.9	406.9	0.0	0.0	7310.5	7310.5	0.0	0.0
	MI		0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.9	0.0	0.0
	Ns		909.0	909.0	0.0	0.0	405.4	405.4	0.0	0.0	7337.6	7337.6	0.0	0.0
	Ms		693.8	-230.1	0.0	0.0	572.7	-71.7	0.0	0.0	374.5	-2812.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
	Qs		440.0	440.0	0.0	0.0	307.0	307.0	0.0	0.0	1385.5	1385.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0
	d		113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	112.8	112.8	82.8	82.8
	j		98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.7	98.7	72.5	72.5
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	47.64	47.64	31.76	31.76
	pt		0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.44	0.44	0.29	0.29
	pw		0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21
曲げ	MaI		941.4	941.4	0.0	0.0	722.1	722.1	0.0	0.0	1621.6	1621.6	0.0	0.0
	Mas		1350.6	1350.6	0.0	0.0	1121.0	1121.0	0.0	0.0	3964.5	3964.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		802.8	995.3	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	2119.2	17743.5	0.0	0.0
	cMy.正		1459.6	1459.6	0.0	0.0	1174.1	1174.1	0.0	0.0	5543.8	5543.8	0.0	0.0
	gMy.負		802.8	995.3	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	2119.2	17743.5	0.0	0.0
	cMy.負		1468.7	1468.7	0.0	0.0	1177.7	1177.7	0.0	0.0	5503.2	5503.2	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		230(398)		0(0)	
	Qd		659.9	659.9	0.0	0.0	460.4	460.4	0.0	0.0	2078.1	2078.1	0.0	0.0
	Qal		601.0	601.0	0.0	0.0	758.5	758.5	0.0	0.0	806.1	806.1	0.0	0.0
	Qas		1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		164.7	130.1	0.0	0.0	155.7	118.3	0.0	0.0	128.5	230.7	0.0	0.0
	Ld1		105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			OK	NG		
定着 La			63.5 (49.5)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (40.9)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	106.3 (105.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[3F-4F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[4F-5F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		6756.9	6756.9	0.0	0.0	6209.4	6209.4	0.0	0.0	5668.8	5668.8	0.0	0.0
	Ml		0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns		6783.6	6730.1	0.0	0.0	6184.5	6184.5	0.0	0.0	5645.0	5645.0	0.0	0.0
	Ms		1161.2	1664.0	0.0	0.0	-1345.5	1400.6	0.0	0.0	-1370.2	1302.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs		1412.6	1412.6	0.0	0.0	1373.2	1373.2	0.0	0.0	1336.6	1336.6	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d		112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
	j		98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.44	0.44	0.29	0.29	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
	pw		1.13	1.13	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
曲げ	Mal		1736.1	1736.1	0.0	0.0	1534.3	1534.3	0.0	0.0	1616.0	1616.0	0.0	0.0
	Mas		3971.0	3971.5	0.0	0.0	3371.6	3371.6	0.0	0.0	3350.8	3350.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	1850.7	2119.2	0.0	0.0
	cMy.正		5332.5	5332.5	0.0	0.0	4423.4	4423.4	0.0	0.0	4203.8	4203.8	0.0	0.0
	gMy.負		2119.2	2119.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	1850.7	2119.2	0.0	0.0
	cMy.負		5290.6	5290.6	0.0	0.0	4383.8	4383.8	0.0	0.0	4164.4	4164.4	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2118.8	2118.8	0.0	0.0	2059.8	2059.8	0.0	0.0	2004.9	2004.9	0.0	0.0
	Qal		755.1	755.1	0.0	0.0	1176.9	1176.9	0.0	0.0	1260.7	1260.7	0.0	0.0
	Qas		2349.9	2349.9	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		161.5	182.6	0.0	0.0	196.0	199.5	0.0	0.0	197.6	193.4	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (43.6)	69.3 (62.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	76.3 (75.7)	79.4 (78.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	77.7 (77.1)	73.9 (73.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[6F-7F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[7F-8F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		5128.1	5128.1	0.0	0.0	4587.4	4587.4	0.0	0.0	4045.2	4045.2	0.0	0.0
	Ml		0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns		5105.9	5105.9	0.0	0.0	4567.0	4567.0	0.0	0.0	4027.5	4027.5	0.0	0.0
	Ms		-1338.1	1232.8	0.0	0.0	-1247.2	1190.1	0.0	0.0	-1204.8	1064.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs		1285.6	1285.6	0.0	0.0	1218.8	1218.8	0.0	0.0	1134.9	1134.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d		112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j		98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw		1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
曲げ	Mal		1670.0	1670.0	0.0	0.0	1362.6	1362.6	0.0	0.0	1323.8	1323.8	0.0	0.0
	Mas		3331.3	3331.3	0.0	0.0	2787.1	2787.1	0.0	0.0	2665.3	2665.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy.正		3974.3	3974.3	0.0	0.0	3664.9	3664.9	0.0	0.0	3409.4	3409.4	0.0	0.0
	gMy.負		1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy.負		3935.9	3935.9	0.0	0.0	3630.7	3630.7	0.0	0.0	3379.0	3379.0	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1928.3	1928.3	0.0	0.0	1828.1	1828.1	0.0	0.0	1702.3	1702.3	0.0	0.0
	Qal		1255.9	1255.9	0.0	0.0	1179.4	1179.4	0.0	0.0	1099.9	1099.9	0.0	0.0
	Qas		2301.5	2301.5	0.0	0.0	2226.0	2226.0	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		195.6	189.1	0.0	0.0	197.0	193.1	0.0	0.0	194.1	184.7	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.9 (75.3)	69.9 (69.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	77.2 (76.6)	75.6 (73.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (74.0)	75.6 (65.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[9F-10F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[10F-11F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		3508.6	3508.6	0.0	0.0	2976.4	2976.4	0.0	0.0	2444.1	2444.1	0.0	0.0
	Ml		0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns		3493.2	3493.2	0.0	0.0	2963.4	2963.4	0.0	0.0	2433.7	2433.7	0.0	0.0
	Ms		-1103.2	1004.0	0.0	0.0	-1046.0	869.2	0.0	0.0	-906.1	807.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs		1053.7	1053.7	0.0	0.0	957.7	957.7	0.0	0.0	856.7	856.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d		112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j		98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw		0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
曲げ	Mal		1352.1	1352.1	0.0	0.0	1353.7	1353.7	0.0	0.0	1264.7	1264.7	0.0	0.0
	Mas		2650.5	2650.5	0.0	0.0	2607.6	2607.6	0.0	0.0	2370.3	2370.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1582.0	1850.7	0.0	0.0	1582.0	1582.0	0.0	0.0	1582.0	1582.0	0.0	0.0
	cMy.正		3170.7	3170.7	0.0	0.0	2921.6	2921.6	0.0	0.0	2646.3	2646.3	0.0	0.0
	gMy.負		1582.0	1850.7	0.0	0.0	1582.0	1582.0	0.0	0.0	1582.0	1582.0	0.0	0.0
	cMy.負		3142.7	3142.7	0.0	0.0	2896.9	2896.9	0.0	0.0	2626.0	2626.0	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1580.5	1580.5	0.0	0.0	1436.5	1436.5	0.0	0.0	1285.0	1285.0	0.0	0.0
	Qal		1057.6	1057.6	0.0	0.0	1102.0	1102.0	0.0	0.0	1014.3	1014.3	0.0	0.0
	Qas		1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1776.7	1776.7	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		187.2	180.6	0.0	0.0	183.4	171.5	0.0	0.0	176.9	169.9	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (67.7)	75.6 (61.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (64.2)	75.6 (53.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	79.2 (58.3)	79.2 (51.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[11F-12F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[12F-13F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[13F-14F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(38)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)
応力	NI		1925.4	1925.4	0.0	0.0	1419.2	1419.2	0.0	0.0	913.1	913.1	0.0	0.0
	MI		0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns		1916.5	1916.5	0.0	0.0	1412.8	1412.8	0.0	0.0	909.0	909.0	0.0	0.0
	Ms		-666.3	841.4	0.0	0.0	-766.0	452.6	0.0	0.0	-693.8	230.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs		718.0	718.0	0.0	0.0	580.3	580.3	0.0	0.0	440.0	440.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d		113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
	j		98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt		0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw		0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
曲げ	Mal		1179.2	1179.2	0.0	0.0	1149.9	1149.9	0.0	0.0	941.4	941.4	0.0	0.0
	Mas		1791.4	1791.4	0.0	0.0	1579.6	1579.6	0.0	0.0	1350.6	1350.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		995.3	1582.0	0.0	0.0	995.3	995.3	0.0	0.0	802.8	995.3	0.0	0.0
	cMy.正		2014.0	2014.0	0.0	0.0	1747.4	1747.4	0.0	0.0	1468.7	1468.7	0.0	0.0
	gMy.負		995.3	1582.0	0.0	0.0	995.3	995.3	0.0	0.0	802.8	995.3	0.0	0.0
	cMy.負		1996.0	1996.0	0.0	0.0	1733.6	1733.6	0.0	0.0	1459.6	1459.6	0.0	0.0
	H'(H)		210(283)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		1077.0	1077.0	0.0	0.0	870.4	870.4	0.0	0.0	659.9	659.9	0.0	0.0
	Qal		849.3	849.3	0.0	0.0	857.0	857.0	0.0	0.0	601.0	601.0	0.0	0.0
	Qas		1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		162.7	175.8	0.0	0.0	170.1	146.7	0.0	0.0	164.7	130.1	0.0	0.0
	Ld1		106.3	103.8	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			63.5 (47.6)	63.5 (60.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (54.7)	63.5 (32.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (49.5)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[14F-RF/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[2F-3F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(35)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		406.9	406.9	0.0	0.0	7336.9	7336.9	0.0	0.0	6780.7	6780.7	0.0	0.0
	MI		0.2	-0.0	0.0	0.0	-3.7	7.9	0.0	0.0	-2.2	1.5	0.0	0.0
	Ns		405.4	405.4	0.0	0.0	7050.2	7050.2	0.0	0.0	6499.8	6499.8	0.0	0.0
	Ms		-572.7	71.7	0.0	0.0	-369.2	2840.8	0.0	0.0	-1134.6	1638.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		0.1	0.1	0.0	0.0	-2.9	-2.9	0.0	0.0	-1.3	-1.3	0.0	0.0
	Qs		307.0	307.0	0.0	0.0	1393.5	1393.5	0.0	0.0	1386.1	1386.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	90.0	90.0	120.0	120.0	90.0	90.0
	d		113.0	113.0	73.0	73.0	112.8	112.8	82.8	82.8	112.8	112.8	82.8	82.8
	j		98.9	98.9	63.9	63.9	98.7	98.7	72.5	72.5	98.7	98.7	72.5	72.5
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	25.68	25.68	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76
	pt		0.27	0.27	0.27	0.27	0.44	0.44	0.29	0.29	0.44	0.44	0.29	0.29
	pw		0.63	0.63	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21
曲げ	Mal		722.1	722.1	0.0	0.0	1615.6	1615.6	0.0	0.0	1731.7	1731.7	0.0	0.0
	Mas		1121.0	1121.0	0.0	0.0	3968.3	3968.3	0.0	0.0	3973.8	3973.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1605.5	802.8	0.0	0.0	1985.0	17743.5	0.0	0.0	1985.0	1985.0	0.0	0.0
	cMy.正		1177.7	1177.7	0.0	0.0	5742.5	5742.5	0.0	0.0	5535.5	5535.5	0.0	0.0
	gMy.負		1605.5	802.8	0.0	0.0	1984.9	17743.5	0.0	0.0	1984.9	1984.9	0.0	0.0
	cMy.負		1174.1	1174.1	0.0	0.0	5314.2	5314.2	0.0	0.0	5096.5	5096.5	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		230(398)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		460.4	460.4	0.0	0.0	2088.9	2088.9	0.0	0.0	2078.5	2078.5	0.0	0.0
	Qal		758.5	758.5	0.0	0.0	889.1	889.1	0.0	0.0	1215.6	1215.6	0.0	0.0
	Qas		1409.0	1409.0	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0	2349.9	2349.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		155.7	118.3	0.0	0.0	128.3	231.9	0.0	0.0	160.4	181.5	0.0	0.0
	Ld1		105.0	105.0	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			OK	NG			NG	NG		
定着 La			63.5 (40.9)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	107.4 (106.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (42.6)	69.3 (61.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[3F-4F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[5F-6F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		6230.6	6230.6	0.0	0.0	5687.5	5687.5	0.0	0.0	5144.6	5144.6	0.0	0.0
	Ml		-2.2	2.3	0.0	0.0	-2.0	2.0	0.0	0.0	-2.0	1.9	0.0	0.0
	Ns		5969.7	5969.7	0.0	0.0	5441.4	5441.4	0.0	0.0	4917.7	4917.7	0.0	0.0
	Ms		-1309.1	1372.9	0.0	0.0	-1322.2	1261.8	0.0	0.0	-1279.3	1180.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-1.6	-1.6	0.0	0.0	-1.4	-1.4	0.0	0.0	-1.4	-1.4	0.0	0.0
	Qs		1340.3	1340.3	0.0	0.0	1291.4	1291.4	0.0	0.0	1229.5	1229.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d		112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8
	j		98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
	pw		1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
曲げ	Mal		1530.5	1530.5	0.0	0.0	1613.6	1613.6	0.0	0.0	1668.7	1668.7	0.0	0.0
	Mas		3363.5	3363.5	0.0	0.0	3343.0	3343.0	0.0	0.0	3323.0	3323.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1985.0	1985.0	0.0	0.0	1850.7	1985.0	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy.正		4614.4	4614.4	0.0	0.0	4391.9	4391.9	0.0	0.0	4154.9	4154.9	0.0	0.0
	gMy.負		1984.9	1984.9	0.0	0.0	1850.7	1984.9	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0
	cMy.負		4200.8	4200.8	0.0	0.0	3984.1	3984.1	0.0	0.0	3763.0	3763.0	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2009.7	2009.7	0.0	0.0	1936.4	1936.4	0.0	0.0	1843.5	1843.5	0.0	0.0
	Qal		1262.5	1262.5	0.0	0.0	1271.9	1271.9	0.0	0.0	1258.4	1258.4	0.0	0.0
	Qas		2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0	2301.5	2301.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		193.8	197.7	0.0	0.0	194.6	190.9	0.0	0.0	191.9	185.8	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			74.2 (73.7)	77.9 (77.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.0 (74.4)	71.6 (71.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	72.5 (72.0)	69.3 (66.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[6F-7F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[7F-8F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[8F-9F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		4601.6	4601.6	0.0	0.0	4057.3	4057.3	0.0	0.0	3518.6	3518.6	0.0	0.0
	Ml		-1.8	1.8	0.0	0.0	-1.7	1.6	0.0	0.0	-1.4	1.5	0.0	0.0
	Ns		4397.3	4397.3	0.0	0.0	3883.0	3883.0	0.0	0.0	3368.3	3368.3	0.0	0.0
	Ms		-1185.0	1131.9	0.0	0.0	-1139.6	1003.9	0.0	0.0	-1035.4	937.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-1.3	-1.3	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0
	Qs		1157.9	1157.9	0.0	0.0	1071.3	1071.3	0.0	0.0	985.9	985.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d		112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8
	j		98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw		1.20	1.20	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21
曲げ	Mal		1361.0	1361.0	0.0	0.0	1322.8	1322.8	0.0	0.0	1351.8	1351.8	0.0	0.0
	Mas		2780.9	2780.9	0.0	0.0	2662.3	2662.3	0.0	0.0	2648.1	2648.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1480.1	1850.7	0.0	0.0
	cMy.正		3822.0	3822.0	0.0	0.0	3547.0	3547.0	0.0	0.0	3295.6	3295.6	0.0	0.0
	gMy.負		1850.7	1850.7	0.0	0.0	1850.7	1850.7	0.0	0.0	1481.6	1850.7	0.0	0.0
	cMy.負		3479.1	3479.1	0.0	0.0	3246.7	3246.7	0.0	0.0	3023.1	3023.1	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1736.2	1736.2	0.0	0.0	1606.4	1606.4	0.0	0.0	1478.4	1478.4	0.0	0.0
	Qal		1172.8	1172.8	0.0	0.0	1107.7	1107.7	0.0	0.0	1093.1	1093.1	0.0	0.0
	Qas		2226.0	2226.0	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0	1812.2	1812.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		192.8	189.2	0.0	0.0	189.7	180.5	0.0	0.0	182.7	176.0	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (72.8)	75.6 (69.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (70.0)	75.6 (61.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (63.6)	75.6 (57.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[9F-10F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[10F-11F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[11F-12F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(35)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		2984.6	2984.6	0.0	0.0	2450.6	2450.6	0.0	0.0	1930.1	1930.1	0.0	0.0
	Ml		-1.3	1.3	0.0	0.0	-1.4	1.3	0.0	0.0	-0.9	1.2	0.0	0.0
	Ns		2859.5	2859.5	0.0	0.0	2351.9	2351.9	0.0	0.0	1847.8	1847.8	0.0	0.0
	Ms		-973.9	800.2	0.0	0.0	-831.4	735.7	0.0	0.0	-612.5	771.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-0.9	-0.9	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0	-0.7	-0.7	0.0	0.0
	Qs		886.7	886.7	0.0	0.0	783.1	783.1	0.0	0.0	659.0	659.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d		112.8	112.8	72.8	72.8	112.8	112.8	72.8	72.8	113.0	113.0	73.0	73.0
	j		98.7	98.7	63.7	63.7	98.7	98.7	63.7	63.7	98.9	98.9	63.9	63.9
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt		0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw		0.95	0.95	0.21	0.21	0.95	0.95	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
曲げ	Mal		1353.7	1353.7	0.0	0.0	1264.8	1264.8	0.0	0.0	1179.3	1179.3	0.0	0.0
	Mas		2565.1	2565.1	0.0	0.0	2336.6	2336.6	0.0	0.0	1762.9	1762.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1480.1	1480.1	0.0	0.0	1480.1	1480.1	0.0	0.0	899.0	1480.1	0.0	0.0
	cMy.正		3030.9	3030.9	0.0	0.0	2734.5	2734.5	0.0	0.0	2090.8	2090.8	0.0	0.0
	gMy.負		1481.6	1481.6	0.0	0.0	1481.6	1481.6	0.0	0.0	899.0	1481.6	0.0	0.0
	cMy.負		2792.9	2792.9	0.0	0.0	2542.4	2542.4	0.0	0.0	1922.7	1922.7	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		210(283)		0(0)	
	Qd		1329.6	1329.6	0.0	0.0	1174.2	1174.2	0.0	0.0	988.2	988.2	0.0	0.0
	Qal		1103.9	1103.9	0.0	0.0	1044.3	1044.3	0.0	0.0	985.2	985.2	0.0	0.0
	Qas		1812.2	1812.2	0.0	0.0	1776.7	1776.7	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		178.5	166.8	0.0	0.0	171.6	164.8	0.0	0.0	158.7	170.6	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	106.3	103.8	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (59.8)	75.6 (49.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	79.2 (53.5)	79.2 (47.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (43.7)	63.5 (55.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[12F-13F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[13F-14F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[14F-RF/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		1423.0	1423.0	0.0	0.0	915.8	915.8	0.0	0.0	408.8	408.8	0.0	0.0
	Ml		-0.9	0.8	0.0	0.0	-0.3	0.7	0.0	0.0	-2.7	1.0	0.0	0.0
	Ns		1361.7	1361.7	0.0	0.0	875.4	875.4	0.0	0.0	390.3	390.3	0.0	0.0
	Ms		-712.6	402.7	0.0	0.0	-645.4	177.0	0.0	0.0	-478.9	14.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-0.6	-0.6	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	-1.3	-1.3	0.0	0.0
	Qs		530.9	530.9	0.0	0.0	391.5	391.5	0.0	0.0	234.6	234.6	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0	120.0	120.0	80.0	80.0
	d		113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0	113.0	113.0	73.0	73.0
	j		98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9	98.9	98.9	63.9	63.9
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt		0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw		0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21	0.63	0.63	0.21	0.21
曲げ	Mal		1151.4	1151.4	0.0	0.0	942.5	942.5	0.0	0.0	722.9	722.9	0.0	0.0
	Mas		1557.8	1557.8	0.0	0.0	1335.6	1335.6	0.0	0.0	1114.0	1114.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		899.0	899.0	0.0	0.0	706.5	899.0	0.0	0.0	1413.0	706.5	0.0	0.0
	cMy.正		1807.6	1807.6	0.0	0.0	1510.5	1510.5	0.0	0.0	1198.5	1198.5	0.0	0.0
	gMy.負		899.0	899.0	0.0	0.0	706.5	899.0	0.0	0.0	1413.0	706.5	0.0	0.0
	cMy.負		1676.7	1676.7	0.0	0.0	1420.4	1420.4	0.0	0.0	1155.4	1155.4	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		796.1	796.1	0.0	0.0	587.0	587.0	0.0	0.0	351.3	351.3	0.0	0.0
	Qal		1033.0	1033.0	0.0	0.0	892.8	892.8	0.0	0.0	859.0	859.0	0.0	0.0
	Qas		1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0	1409.0	1409.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		166.1	143.0	0.0	0.0	161.1	126.2	0.0	0.0	148.7	114.1	0.0	0.0
	Ld1		105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			63.5 (50.9)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (46.1)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (34.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		4609.7	4609.7	0.0	0.0	4259.9	4259.9	0.0	0.0	3919.6	3919.6	0.0	0.0
	Ml		54.9	-73.5	0.0	0.0	55.2	-53.2	0.0	0.0	55.4	-53.3	0.0	0.0
	Ns		6828.3	2391.2	0.0	0.0	6268.8	2251.0	0.0	0.0	2150.9	2150.9	0.0	0.0
	Ms		89.0	1772.3	0.0	0.0	562.7	847.8	0.0	0.0	-589.9	658.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K2			K1	K2			K2	K2		
	Ql		32.3	32.3	0.0	0.0	38.7	38.7	0.0	0.0	38.8	38.8	0.0	0.0
	Qs		849.6	849.6	0.0	0.0	742.9	742.9	0.0	0.0	717.4	717.4	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d		102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
	j		90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.54	0.54	0.36	0.36	0.54	0.54	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
曲げ	Mal		1486.8	1486.8	0.0	0.0	1515.7	1515.7	0.0	0.0	1380.3	1380.3	0.0	0.0
	Mas		3120.5	2715.7	0.0	0.0	3138.9	2662.1	0.0	0.0	2060.6	2060.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		943.5	8995.0	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0
	cMy.正		5353.3	5353.3	0.0	0.0	5161.7	5161.7	0.0	0.0	4335.0	4335.0	0.0	0.0
	gMy.負		907.1	8748.5	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0
	cMy.負		1892.9	1892.9	0.0	0.0	1930.6	1930.6	0.0	0.0	1406.6	1406.6	0.0	0.0
	H'(H)		230(398)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1258.3	1258.3	0.0	0.0	1095.1	1095.1	0.0	0.0	1056.7	1056.7	0.0	0.0
	Qal		761.5	761.5	0.0	0.0	1025.3	1025.3	0.0	0.0	1025.0	1025.0	0.0	0.0
	Qas		1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		109.3	199.2	0.0	0.0	131.1	150.7	0.0	0.0	150.4	154.7	0.0	0.0
	Ld1		156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (30.0)	79.6 (79.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (39.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (43.3)	69.3 (47.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		3579.1	3579.1	0.0	0.0	3238.6	3238.6	0.0	0.0	2898.0	2898.0	0.0	0.0
	MI		55.3	-53.5	0.0	0.0	56.6	-53.9	0.0	0.0	55.4	-52.5	0.0	0.0
	Ns		2050.6	2050.6	0.0	0.0	1940.5	1940.5	0.0	0.0	3977.1	3977.1	0.0	0.0
	Ms		-603.7	550.9	0.0	0.0	-570.5	500.0	0.0	0.0	624.4	-587.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
	QI		38.9	38.9	0.0	0.0	39.5	39.5	0.0	0.0	38.6	38.6	0.0	0.0
	Qs		670.6	670.6	0.0	0.0	630.0	630.0	0.0	0.0	590.7	590.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d		102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
	j		90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
曲げ	Mal		1387.5	1387.5	0.0	0.0	1386.1	1386.1	0.0	0.0	1152.6	1152.6	0.0	0.0
	Mas		2022.1	2022.1	0.0	0.0	1979.7	1979.7	0.0	0.0	2291.3	2291.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0
	cMy.正		4084.4	4084.4	0.0	0.0	3817.1	3817.1	0.0	0.0	3447.3	3447.3	0.0	0.0
	gMy.負		907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0
	cMy.負		1481.4	1481.4	0.0	0.0	1545.1	1545.1	0.0	0.0	1594.6	1594.6	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		986.4	986.4	0.0	0.0	925.2	925.2	0.0	0.0	866.8	866.8	0.0	0.0
	Qal		1025.9	1025.9	0.0	0.0	1021.4	1021.4	0.0	0.0	948.3	948.3	0.0	0.0
	Qas		1716.4	1716.4	0.0	0.0	1716.4	1716.4	0.0	0.0	1651.6	1651.6	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		151.3	147.5	0.0	0.0	149.2	144.1	0.0	0.0	149.0	146.3	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (44.1)	69.3 (40.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (42.2)	69.3 (37.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (42.1)	75.6 (39.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[7F-8F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		2557.4	2557.4	0.0	0.0	2216.6	2216.6	0.0	0.0	1877.8	1877.8	0.0	0.0
	MI		56.1	-54.1	0.0	0.0	55.1	-53.7	0.0	0.0	55.5	-53.1	0.0	0.0
	Ns		3437.2	3437.2	0.0	0.0	1523.3	2909.9	0.0	0.0	2406.8	2406.8	0.0	0.0
	Ms		627.7	-529.1	0.0	0.0	-465.2	-467.6	0.0	0.0	545.9	-395.4	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K1			K1	K1		
	QI		39.4	39.4	0.0	0.0	38.9	38.9	0.0	0.0	38.8	38.8	0.0	0.0
	Qs		562.6	562.6	0.0	0.0	505.9	505.9	0.0	0.0	455.1	455.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d		102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8
	j		90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
曲げ	Mal		1154.9	1154.9	0.0	0.0	1149.9	1149.9	0.0	0.0	1143.8	1143.8	0.0	0.0
	Mas		2281.5	2281.5	0.0	0.0	1817.0	2276.7	0.0	0.0	2158.1	2158.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		943.5	943.5	0.0	0.0	708.7	943.5	0.0	0.0	708.7	708.7	0.0	0.0
	cMy.正		3185.1	3185.1	0.0	0.0	2910.3	2910.3	0.0	0.0	2634.1	2634.1	0.0	0.0
	gMy.負		907.1	907.1	0.0	0.0	671.1	907.1	0.0	0.0	671.1	671.1	0.0	0.0
	cMy.負		1624.5	1624.5	0.0	0.0	1641.1	1641.1	0.0	0.0	1635.9	1635.9	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		824.3	824.3	0.0	0.0	739.5	739.5	0.0	0.0	663.3	663.3	0.0	0.0
	Qal		953.0	953.0	0.0	0.0	956.0	956.0	0.0	0.0	950.9	950.9	0.0	0.0
	Qas		977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0	977.5	977.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		149.3	142.0	0.0	0.0	145.4	137.4	0.0	0.0	143.2	132.1	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (42.3)	75.6 (35.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (38.8)	75.6 (31.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (36.8)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[10F-11F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[11F-12F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[12F-13F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(35)	(38)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)
応力	NI		1538.9	1538.9	0.0	0.0	1211.0	1211.0	0.0	0.0	889.0	889.0	0.0	0.0
	MI		55.9	-52.8	0.0	0.0	51.1	-52.2	0.0	0.0	51.5	-50.9	0.0	0.0
	Ns		1918.3	1918.3	0.0	0.0	1486.5	1486.5	0.0	0.0	1064.2	1064.2	0.0	0.0
	Ms		441.6	-363.8	0.0	0.0	349.9	-413.5	0.0	0.0	451.8	-201.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		38.8	38.8	0.0	0.0	36.6	36.6	0.0	0.0	36.6	36.6	0.0	0.0
	Qs		387.2	387.2	0.0	0.0	350.9	350.9	0.0	0.0	299.0	299.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d		102.8	102.8	72.8	72.8	103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0
	j		90.0	90.0	63.7	63.7	90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw		0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
曲げ	Mal		1084.9	1084.9	0.0	0.0	966.9	966.9	0.0	0.0	845.0	845.0	0.0	0.0
	Mas		1956.6	1956.6	0.0	0.0	1461.7	1461.7	0.0	0.0	1296.5	1296.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		708.7	708.7	0.0	0.0	417.7	708.7	0.0	0.0	417.7	417.7	0.0	0.0
	cMy.正		2340.5	2340.5	0.0	0.0	1754.8	1754.8	0.0	0.0	1503.7	1503.7	0.0	0.0
	gMy.負		671.1	671.1	0.0	0.0	385.1	671.1	0.0	0.0	385.1	385.1	0.0	0.0
	cMy.負		1614.0	1614.0	0.0	0.0	1210.6	1210.6	0.0	0.0	1147.2	1147.2	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		210(283)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		561.4	561.4	0.0	0.0	508.0	508.0	0.0	0.0	430.3	430.3	0.0	0.0
	Qal		911.1	911.1	0.0	0.0	918.2	918.2	0.0	0.0	925.5	925.5	0.0	0.0
	Qas		945.2	945.2	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		137.1	131.0	0.0	0.0	131.6	136.8	0.0	0.0	140.0	119.5	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	106.3	103.8	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			79.2 (31.2)	79.2 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (30.0)	63.5 (32.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (35.4)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[13F-14F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[14F-RF/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(35)	(0)	(0)	(35)	(35)	(0)	(0)
応力	NI		567.1	567.1	0.0	0.0	244.9	244.9	0.0	0.0
	MI		48.0	-50.4	0.0	0.0	67.6	-54.6	0.0	0.0
	Ns		658.7	475.4	0.0	0.0	279.3	210.6	0.0	0.0
	Ms		446.8	-63.5	0.0	0.0	278.0	-162.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K2			K1	K2		
	QI		35.2	35.2	0.0	0.0	43.6	43.6	0.0	0.0
	Qs		218.8	218.8	0.0	0.0	92.3	92.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	d		103.0	103.0	73.0	73.0	103.0	103.0	73.0	73.0
	j		90.1	90.1	63.9	63.9	90.1	90.1	63.9	63.9
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2								
	芯鉄筋									
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt		0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
	pw		0.32	0.32	0.23	0.23	0.32	0.32	0.23	0.23
曲げ	MaI		719.1	719.1	0.0	0.0	588.2	588.2	0.0	0.0
	Mas		1124.2	1047.7	0.0	0.0	964.4	934.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		321.4	417.7	0.0	0.0	642.8	321.4	0.0	0.0
	cMy.正		1257.2	1257.2	0.0	0.0	1027.8	1027.8	0.0	0.0
	gMy.負		288.8	385.1	0.0	0.0	577.7	288.8	0.0	0.0
	cMy.負		1065.3	1065.3	0.0	0.0	953.8	953.8	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		310.7	310.7	0.0	0.0	116.7	116.7	0.0	0.0
	Qal		915.8	915.8	0.0	0.0	875.0	875.0	0.0	0.0
	Qas		946.7	946.7	0.0	0.0	946.7	946.7	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		139.5	112.0	0.0	0.0	125.7	116.3	0.0	0.0
	Ld1		105.0	105.0	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG		
定着 La			63.5 (35.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (30.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

A-4.3.3　ＲＣ壁の断面計算

（１）ＲＣ壁の計算指定

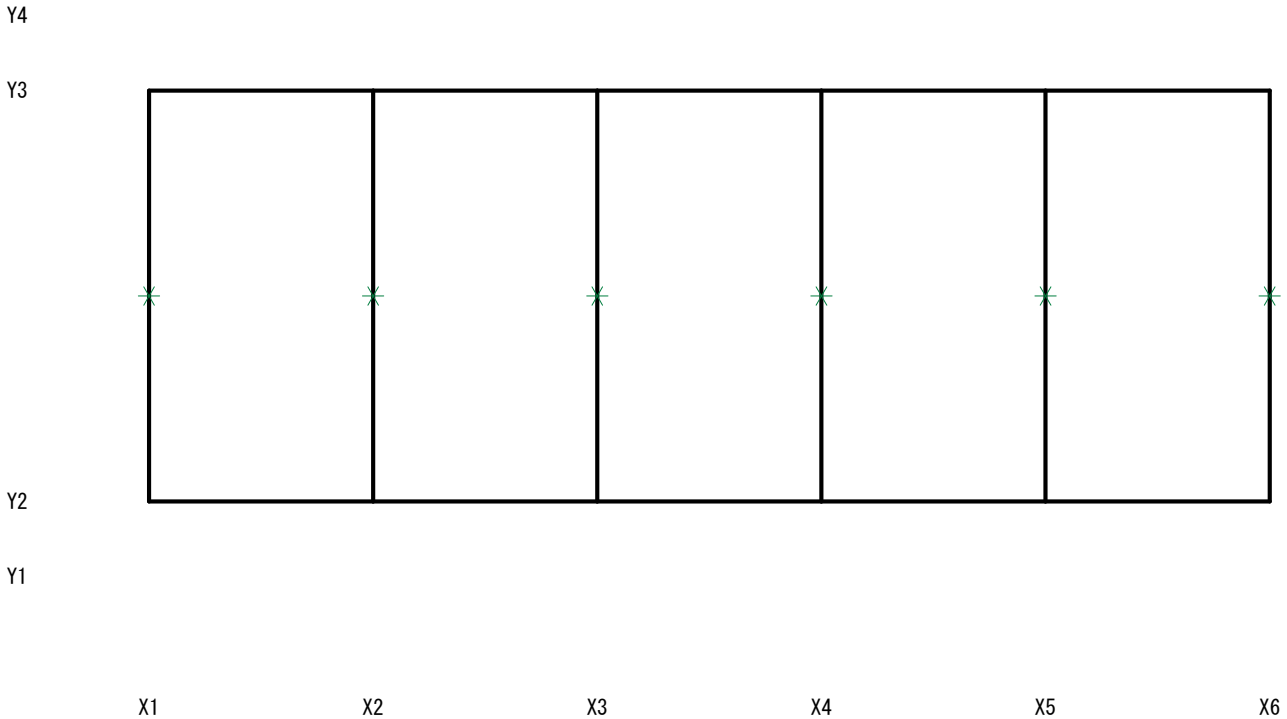

1F 階 (S=1/202)

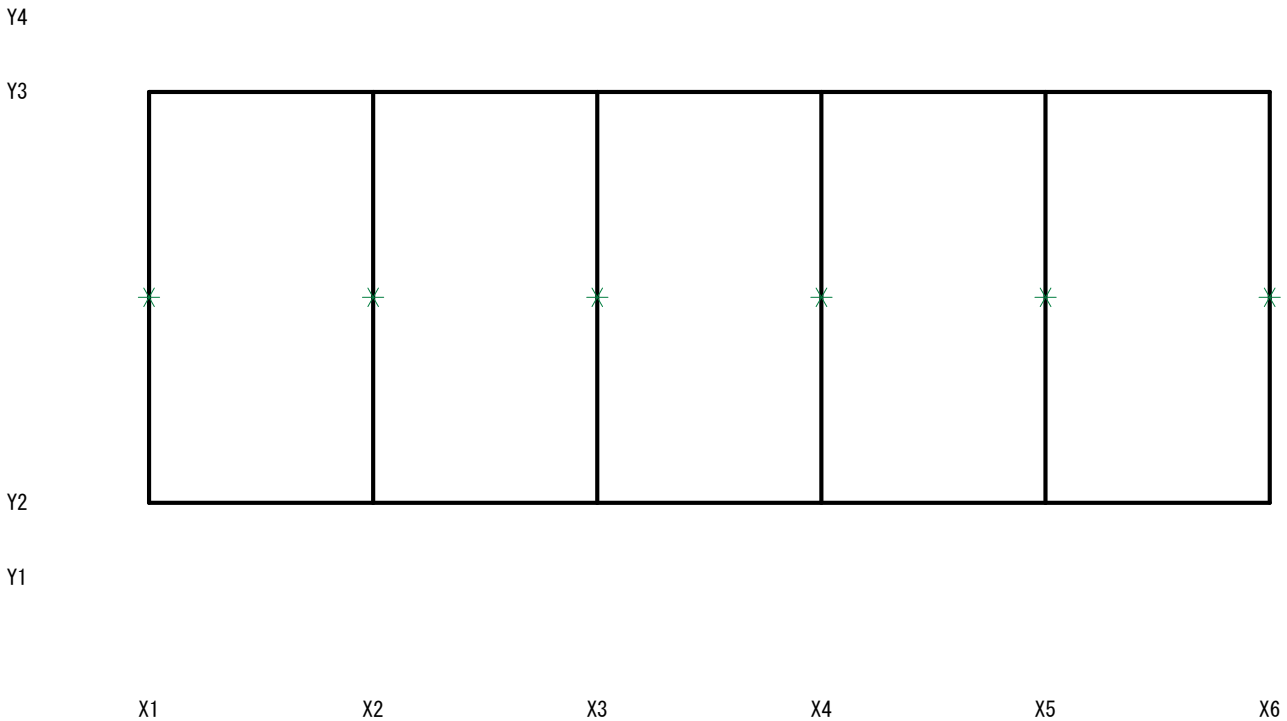

2F 階 (S=1/202)

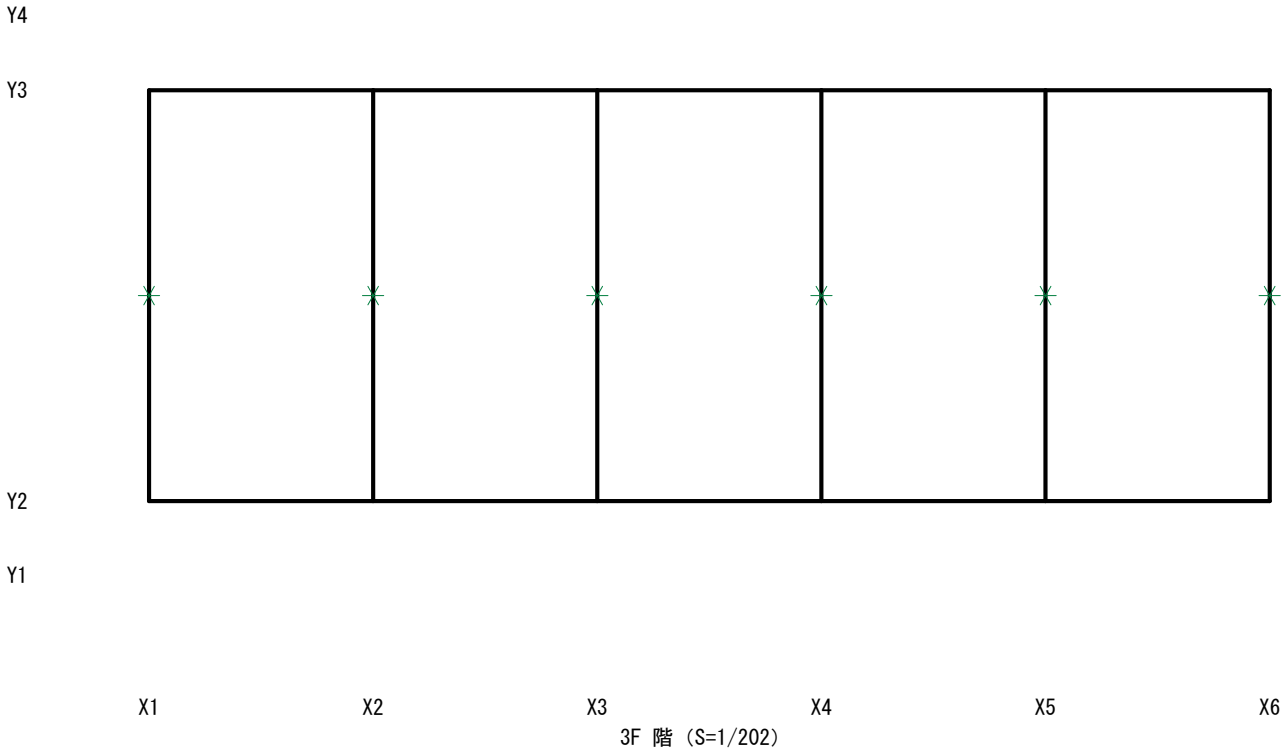

3F 階 (S=1/202)

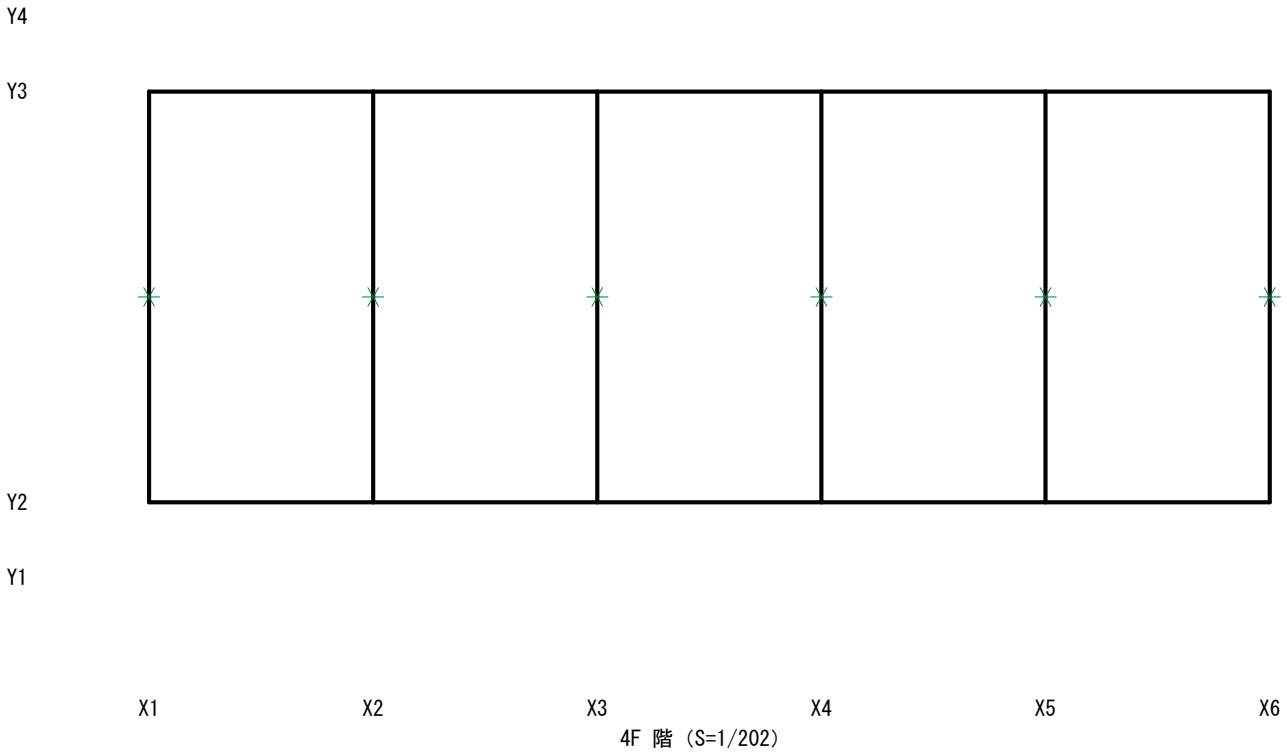

4F 階 (S=1/202)

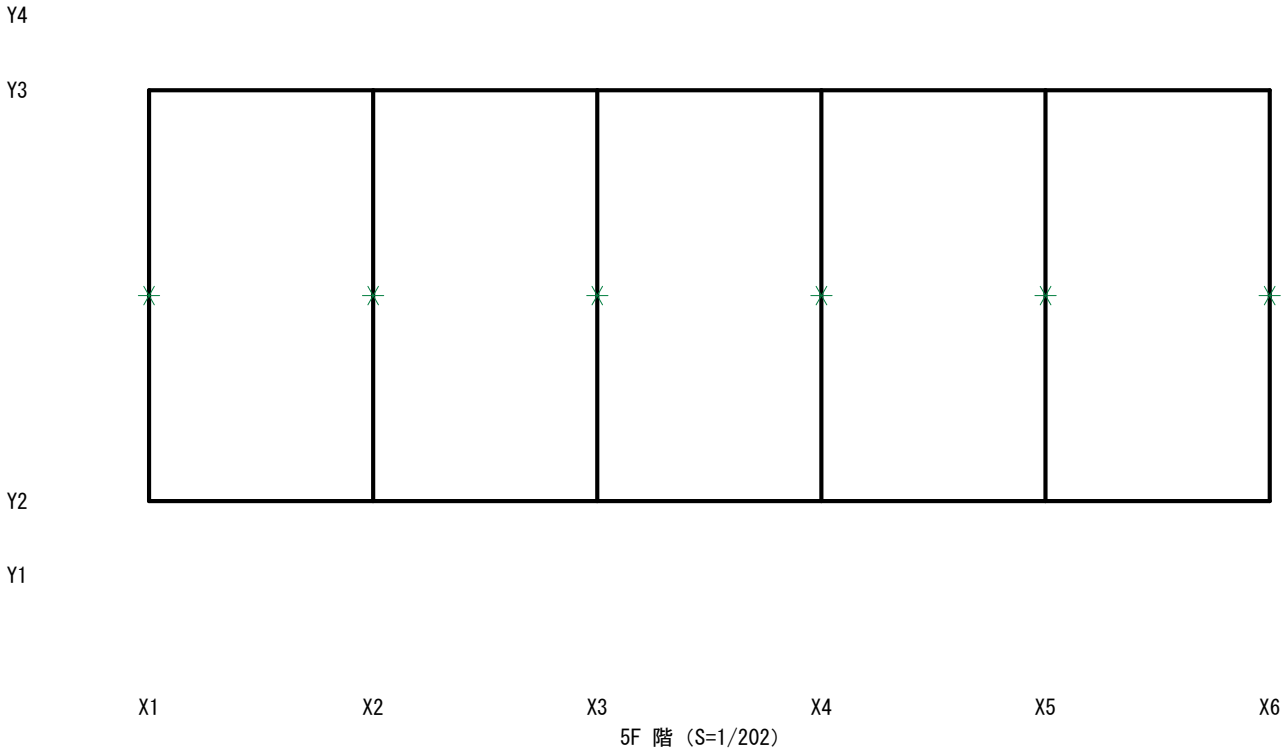

5F 階 (S=1/202)

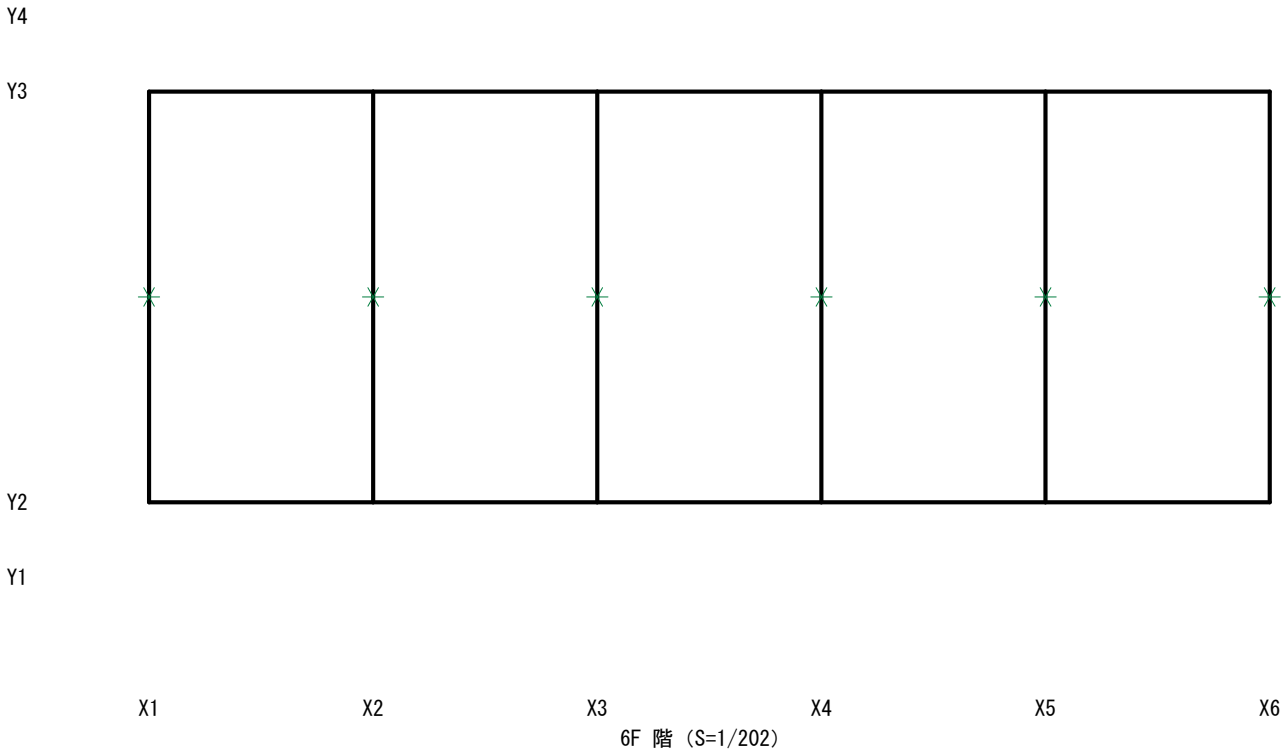

6F 階 (S=1/202)

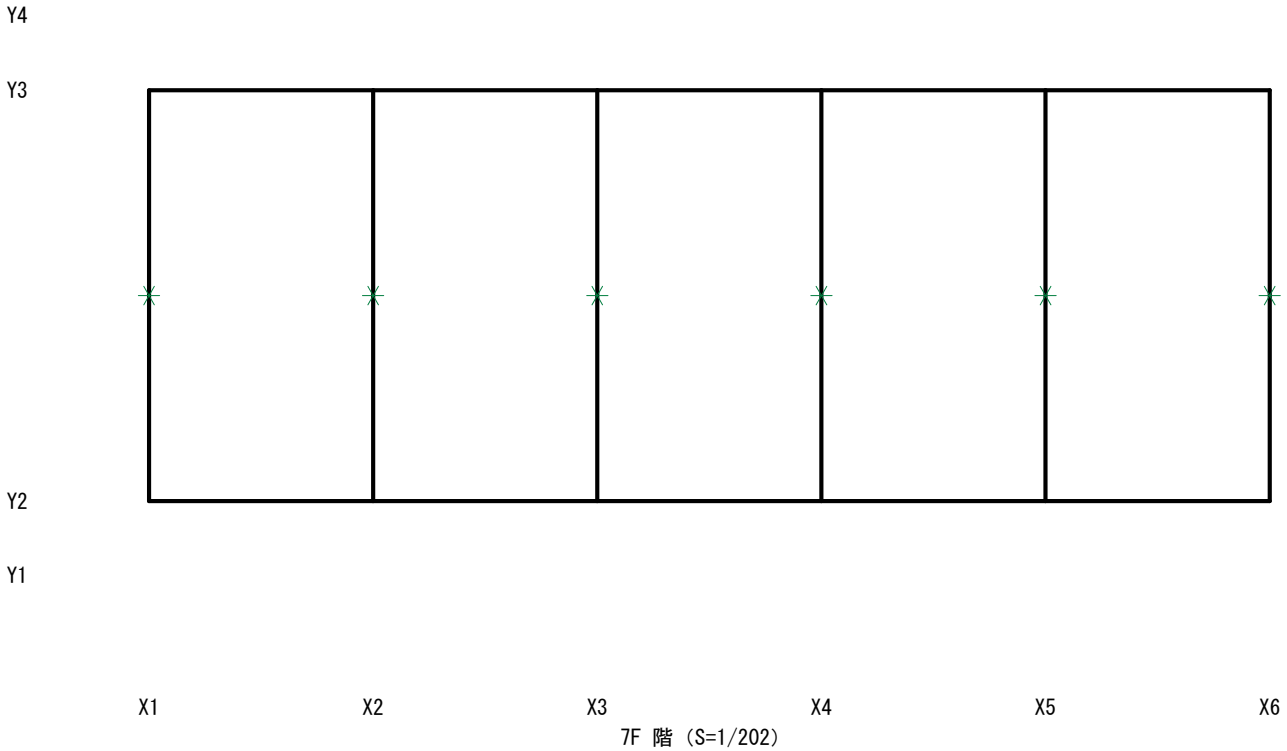

7F 階 (S=1/202)

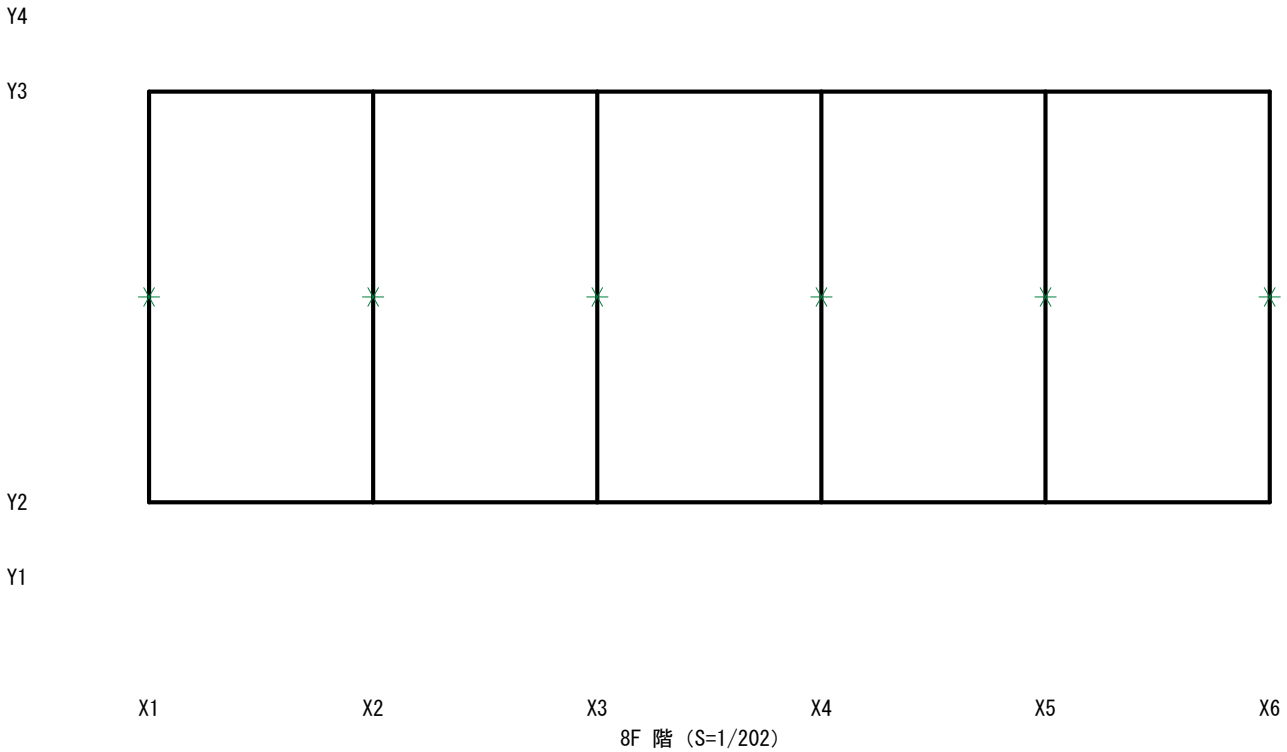

8F 階 (S=1/202)

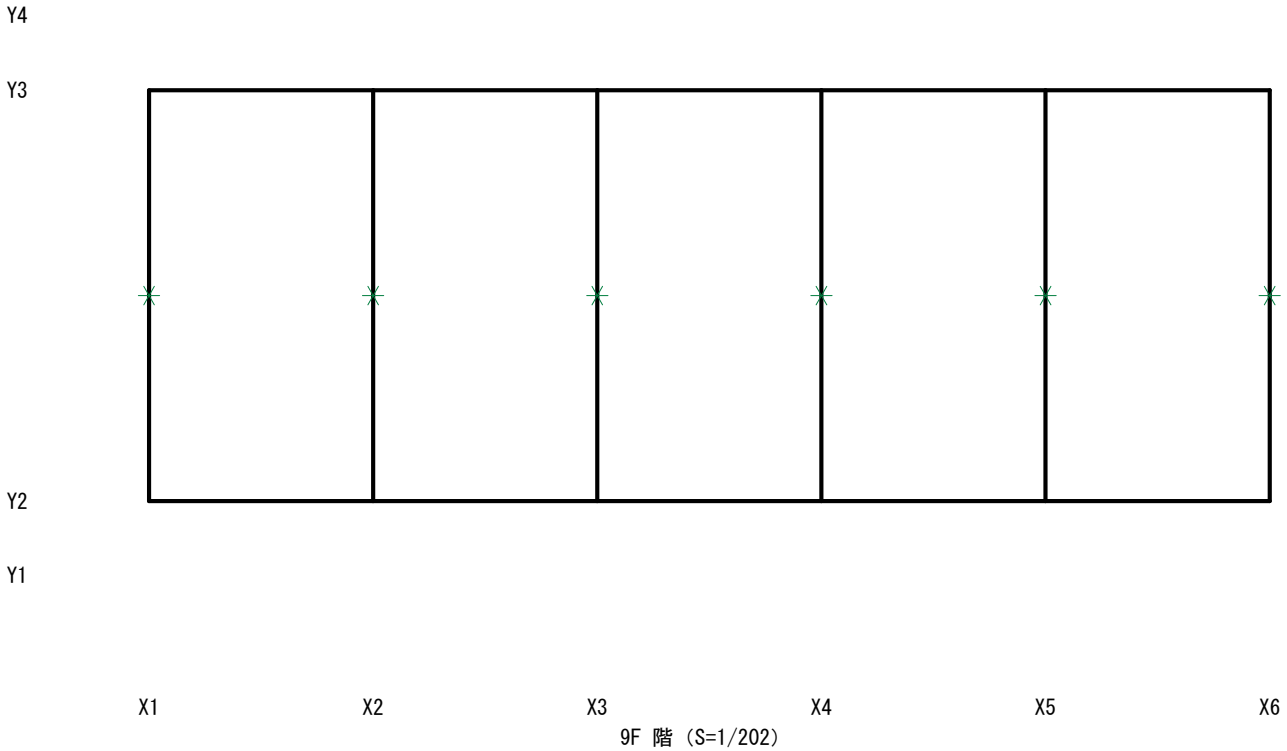

9F 階 (S=1/202)

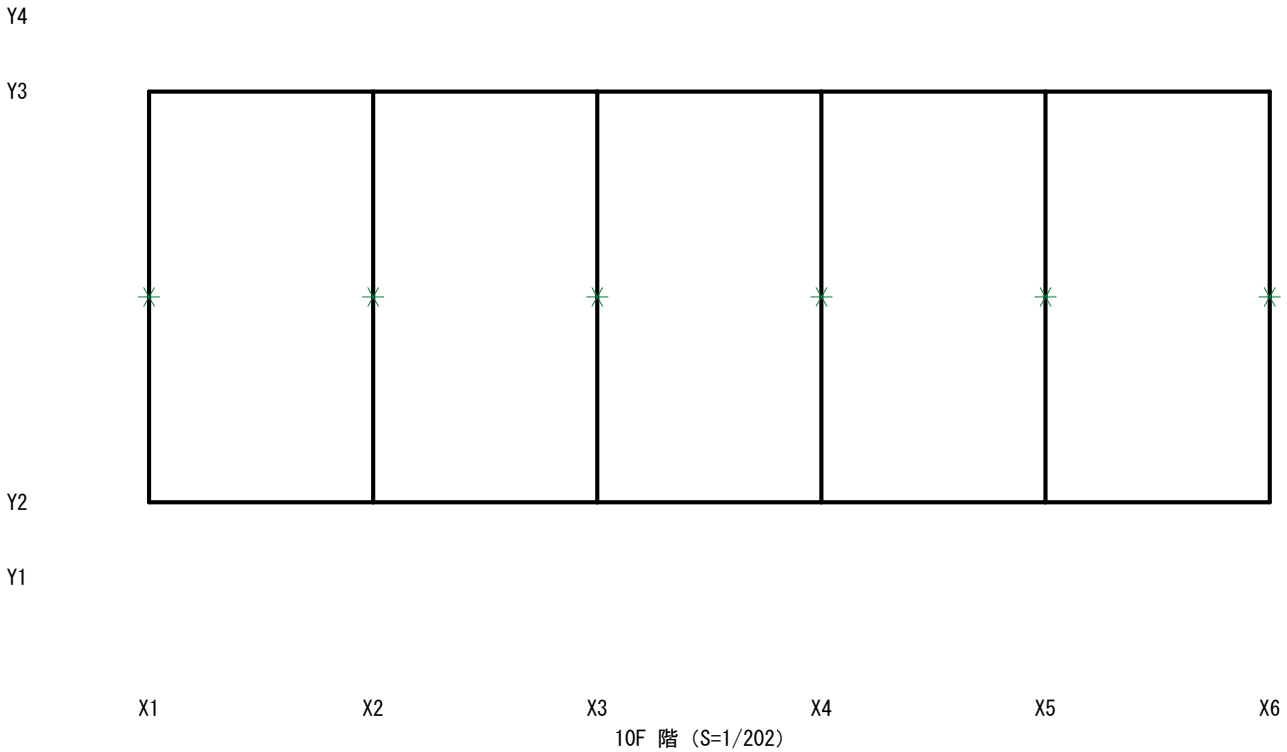

10F 階 (S=1/202)

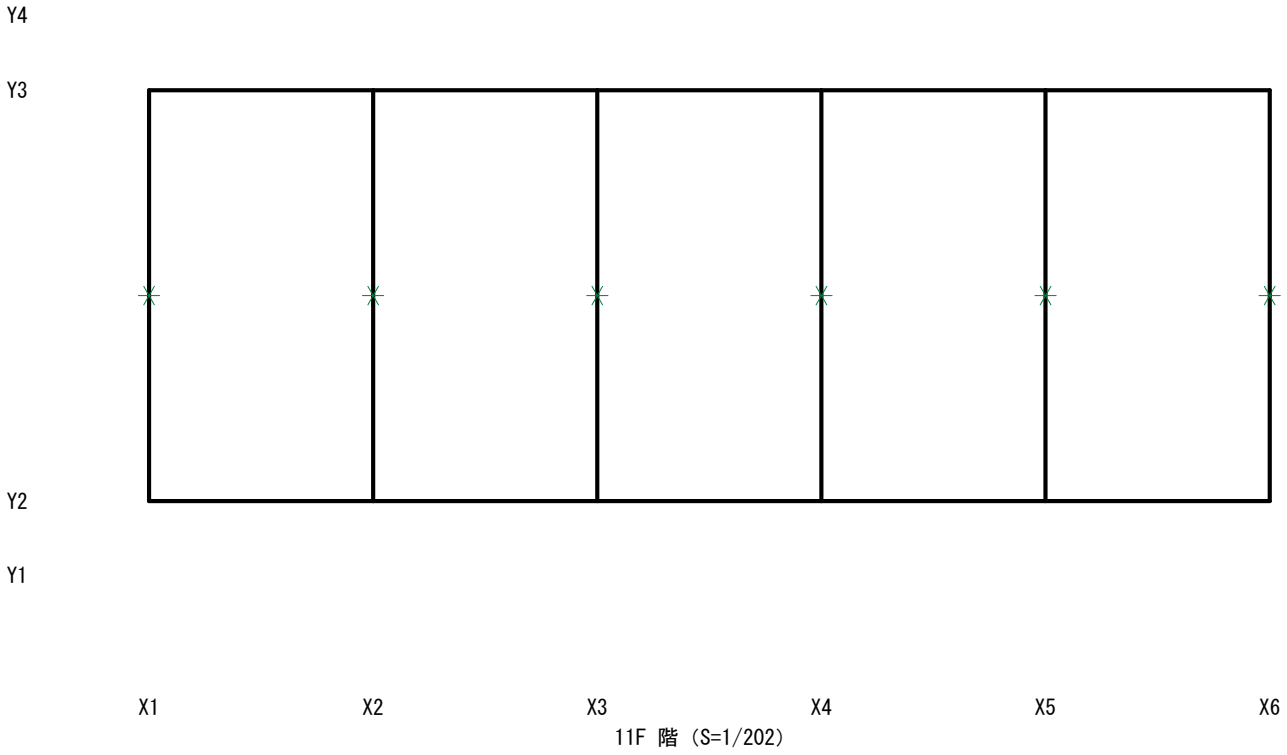

11F 階 (S=1/202)

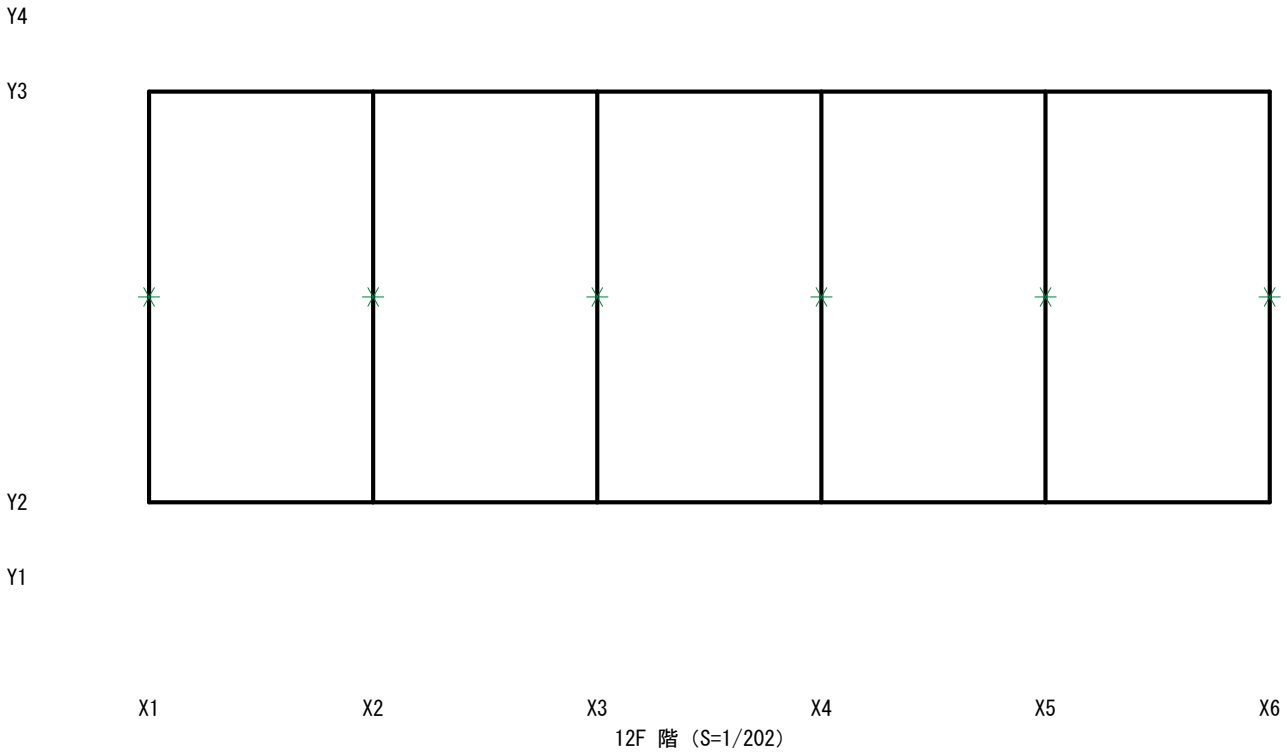

12F 階 (S=1/202)

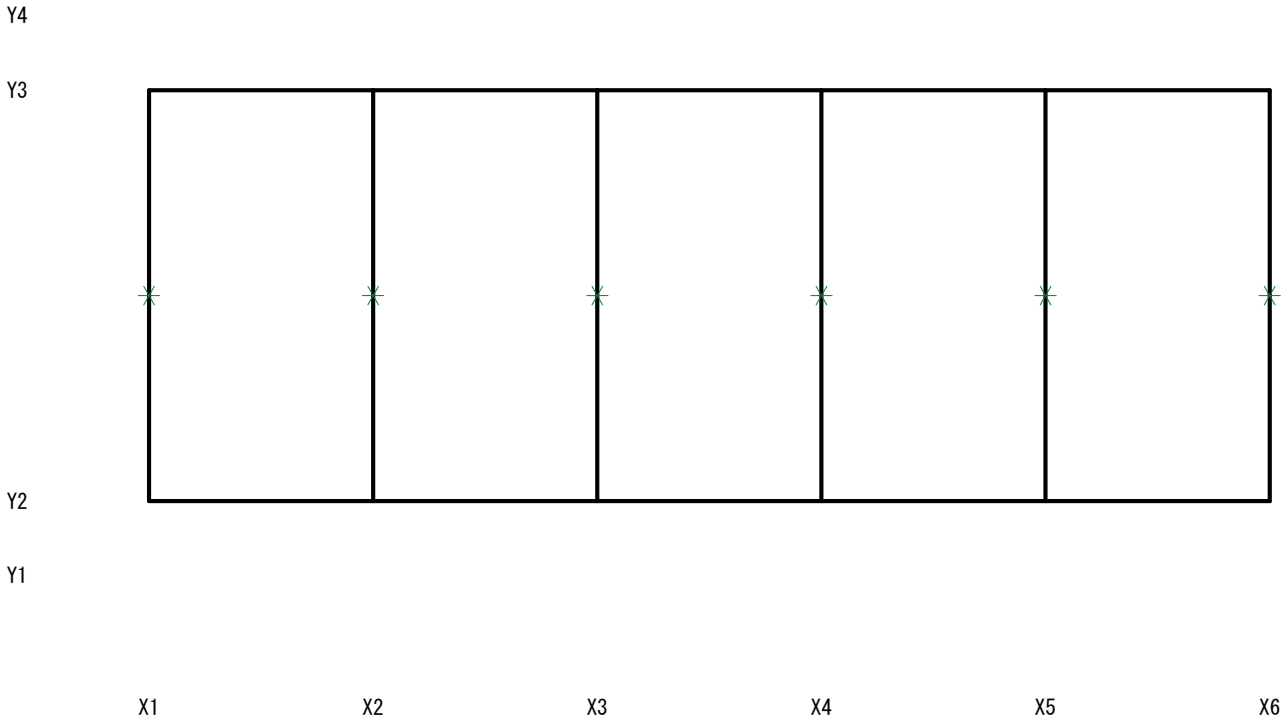

13F 階 (S=1/202)

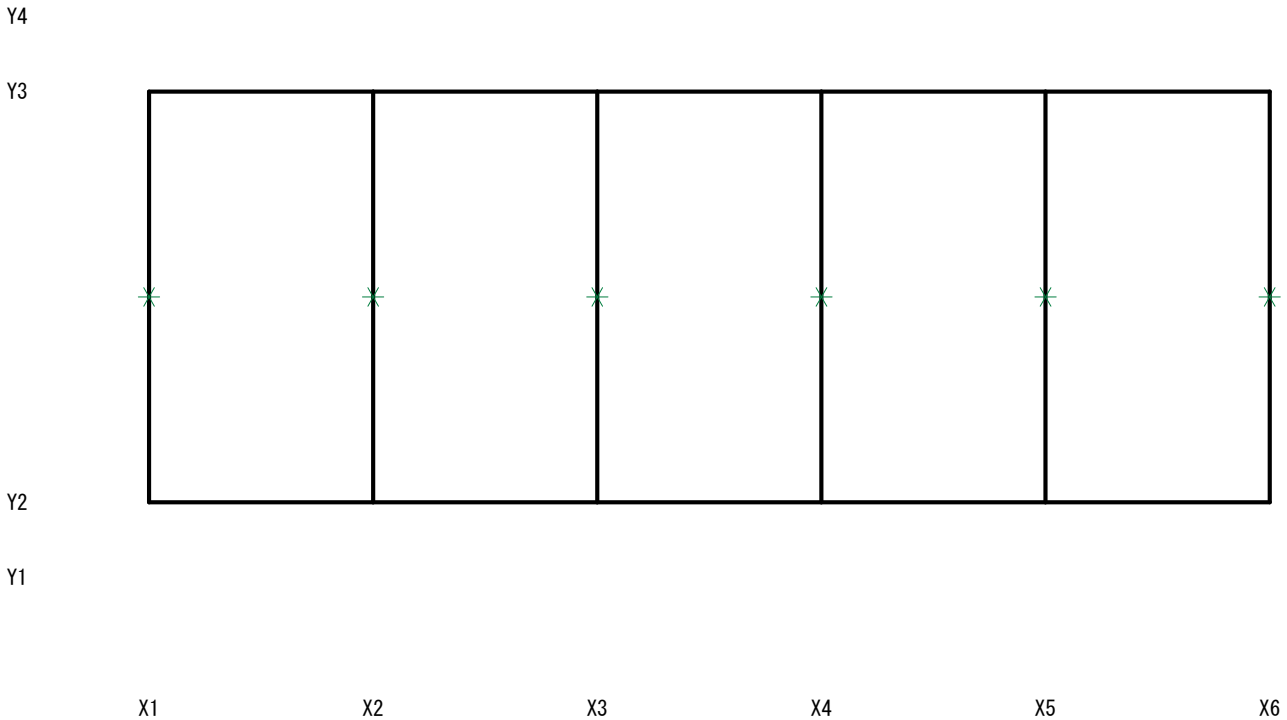

14F 階 (S=1/202)

（２）ＲＣ壁の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = QL + 1.00 * QE
　　開口補強筋：ＲＣ規準(1999)19条(26)～(28)式による
　イ）許容せん断力

ＲＣ規準(1999)19条(22)式による

ウ）せん断補強筋比

Psmax = 1.20 %

Psmin = 0.25 %

エ）せん断力の判定

(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする

４）付帯柱の検討

許容圧縮耐力：ＲＣ規準(1999)19条(19.8)式による

許容引張耐力：ＲＣ規準(1999)19条(19.9)式による

(設計軸力/許容耐力)≦1.0 をＯＫとする

（３）ＲＣ壁の断面計算結果

記号説明

記号		単位	説明
断面名 部材位置			入力で指定した断面名称。部材位置は○○階、○○フレーム、○○軸で表示します。
形状	t	cm	壁厚
	Lo／Ho	cm	①／②：①は開口幅、②は開口高さ
	L'／H'	cm	①／②：①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ
	L／H	cm	①／②：①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ
	r		開口による低減率で、ｒ1 ～ｒ3 の最小値
	r1		開口による低減率（＝1－Lo／L）
	r2		開口による低減率（＝1－ √((Ho･Lo)/(H･L))
	r3		開口による低減率（＝1－Ho／H）
材質			コンクリート：Ｆc は普通コンクリート、Ｌc は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。 鉄筋①／②／③：①：鉄筋太物種別１、②：鉄筋太物種別２、③：鉄筋細物種別
配筋	縦筋 横筋	mm	壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋､Sはシングル配筋を示します。
	ps	%	壁筋比
応力	Qdl	kN	壁の長期設計用せん断力。
	Qds	kN	壁の短期設計用せん断力Qds＞Q1の場合はmax(Q1,rQw)を用います。
	L.no		上記Qds の短期荷重ケース記号（注1）
	Qal	kN	壁の長期許容せん断力
	Qw	kN	壁筋の負担できる許容せん断力（＝ps･t･L'･ft）
	ΣQc	kN	壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は１／２
	Q1	kN	壁の許容せん断力（＝r･t･L・fs）
	Q2	kN	壁の許容せん断力（＝r(Qw+ΣQc)
	判定		作用せん断力に対する判定結果
開口	Td	kN	開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Tv	kN	開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Th	kN	開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	aTd	kN,cm2	①－②，③：①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTv	kN,cm2	①－②，③：①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTh	kN,cm2	①－②，③：①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	判定		①／②／③：斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果
付帯柱	B x D	cm	柱断面寸法(幅xせい)
	X 主筋1		壁方向の柱鉄筋一段目
	X 主筋2		壁方向の柱鉄筋二段目
	X 芯鉄筋		壁方向の芯鉄筋
	Y 主筋1		壁と直交方向の柱鉄筋一段目
	Y 主筋2		壁と直交方向の柱鉄筋二段目
	Y 芯鉄筋		壁と直交方向の芯鉄筋
	Ag		柱主筋全断面積
	Nl	kN	長期設計軸力
	Ml	kN･m	長期設計用曲げモーメント
	Ns	kN	短期設計軸力
	Ms	kN	短期設計曲げモーメント
	L.no		短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号（注1）
	Nc	kN	付帯柱の圧縮軸力
	Nt	kN	付帯柱の引張軸力
	Nac	kN	付帯柱の許容圧縮耐力
	Nat	kN	付帯柱の許容引張耐力
	判定		付帯柱の軸方向の判定結果

（注1）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）
WS2	風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）	WS4	風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名		W2		W2		W2		W2	
部材位置		1F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90	
	L'/H'	1020 / 240		1020 / 210		1020 / 210		1020 / 210	
	L/H	1100 / 398		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	0.691		0.679		0.679		0.679	
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691	
	r2	0.700		0.685		0.685		0.685	
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.29		0.29		0.29		0.29	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1785.9		1766.2		1764.3		1747.5	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	1615.0		1586.2		1586.2		1586.2	
	Qw	2146.3		2146.3		2146.3		2146.3	
	rQw	1482.9		1456.4		1456.4		1456.4	
	ΣQc	2744.4		2744.4		2744.4		2744.4	
	Q1	2422.5		2379.2		2379.2		2379.2	
	Q2	3379.1		3318.7		3318.7		3318.7	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	149.2		147.6		147.4		146.0	
	Tv	86.4		85.5		85.4		84.6	
	Th	178.4		201.1		200.9		199.0	
	aTd	6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2	
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8	
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	127.04	127.04	127.04	127.04	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	9347.1	9347.1	8637.7	8637.7	7947.7	7947.7	7257.4	7257.4
	長期 Ml	32.3	32.3	30.1	30.1	27.5	27.5	25.0	25.0
	長期 Nc	4676.5	4676.5	4321.6	4321.6	3976.3	3976.3	3631.0	3631.0
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	12389.4	12389.4	12389.4	12389.4	11932.0	11932.0	11932.0	11932.0
	長期 Nat	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	20213.0	20213.0	18476.8	18476.8	16610.4	16610.4	14743.8	14743.8
	短期 Ms	32.3	32.3	30.1	30.1	27.5	27.5	25.0	25.0
	短期 L.no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
	短期 Nc	10109.4	10109.4	9241.2	9241.2	8307.7	8307.7	7374.2	7374.2
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	24778.8	24778.8	24778.8	24778.8	23864.1	23864.1	23864.1	23864.1
	短期 Nat	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2	
部材位置		5F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90	
	L'/H'	1020 / 210		1020 / 210		1020 / 210		1020 / 210	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	0.679		0.679		0.679		0.679	
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691	
	r2	0.685		0.685		0.685		0.685	
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.29		0.29		0.29		0.29	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1704.4		1622.7		1542.7		1449.7	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	1586.2		1474.2		1474.2		1474.2	
	Qw	2146.3		2146.3		2146.3		2146.3	
	rQw	1456.4		1456.4		1456.4		1456.4	
	ΣQc	2744.4		2555.2		2555.2		2555.2	
	Q1	2379.2		2211.3		2211.3		2211.3	
	Q2	3318.7		3190.3		3190.3		3190.3	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	142.4		135.6		128.9		121.2	
	Tv	82.5		78.5		74.6		70.1	
	Th	194.1		184.8		175.7		165.1	
	aTd	6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2	
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8	
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	6566.9	6566.9	5876.4	5876.4	5185.6	5185.6	4494.7	4494.7
	長期 Ml	22.5	22.5	19.9	19.9	17.4	17.4	14.9	14.9
	長期 Nc	3285.5	3285.5	2940.0	2940.0	2594.4	2594.4	2248.7	2248.7
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	11932.0	11932.0	9943.4	9943.4	9943.4	9943.4	9943.4	9943.4
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	12924.8	12924.8	11161.2	11161.2	5185.6	5185.6	4494.7	4494.7
	短期 Ms	22.5	22.5	19.9	19.9	24438.3	24438.3	20025.1	20025.1
	短期 L.no	K4	K4	K4	K4	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	6464.5	6464.5	5582.4	5582.4	4814.5	4814.5	4067.8	4067.8
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	23864.1	23864.1	19886.7	19886.7	19886.7	19886.7	19886.7	19886.7
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2t		W2t	
部材位置		9F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		20.0		20.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90	
	L'/H'	1020 / 210		1020 / 210		1020 / 210		1020 / 210	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 283		1100 / 280	
	r	0.679		0.679		0.681		0.679	
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691	
	r2	0.685		0.685		0.686		0.685	
	r3	0.679		0.679		0.681		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.29		0.29		0.36		0.36	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1338.1		1199.2		1004.3		846.5	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	1474.2		1418.2		1139.3		1134.6	
	Qw	2146.3		2146.3		2146.3		2146.3	
	rQw	1456.4		1456.4		1462.5		1456.4	
	ΣQc	2555.2		2460.6		2466.2		2466.2	
	Q1	2211.3		2127.3		1709.0		1701.9	
	Q2	3190.3		3126.1		3143.0		3129.9	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	111.8		100.2		83.9		70.7	
	Tv	64.7		58.0		48.6		41.0	
	Th	152.4		136.6		113.9		96.4	
	aTd	6-D13 483.2		6-D13 483.2		4-D13 302.3		4-D13 302.3	
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		4-D13 149.9		4-D13 149.9	
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		4-D13 149.9		4-D13 149.9	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	77.04	77.04	77.04	77.04
	長期 Nl	3807.7	3807.7	3120.6	3120.6	2448.7	2448.7	1797.6	1797.6
	長期 Ml	12.4	12.4	9.9	9.9	7.6	7.6	5.6	5.6
	長期 Nc	1905.0	1905.0	1561.2	1561.2	1225.1	1225.1	899.3	899.3
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	9943.4	9943.4	9120.5	9120.5	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期 Ns	3807.7	3807.7	3120.6	3120.6	2448.7	2448.7	1797.6	1797.6
	短期 Ms	15874.8	15874.8	12037.4	12037.4	8594.1	8594.1	5702.6	5702.6
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	3347.0	3347.0	2654.6	2654.6	2005.6	2005.6	1417.2	1417.2
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	19886.7	19886.7	18241.1	18241.1	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2t		W2t		W1		W1	
部材位置		13F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	20.0		20.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1020 / 210		1020 / 210		1010 / 240		1010 / 210	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 398		1100 / 280	
	r	0.679		0.679		1.000		1.000	
	r1	0.691		0.691		1.000		1.000	
	r2	0.685		0.685		1.000		1.000	
	r3	0.679		0.679		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.36		0.36		0.29		0.29	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	671.2		466.6		2702.0		2623.4	
	L.no	K2		K2		K1		K1	
	Qal	1134.6		1134.6		2337.5		2337.5	
	Qw	2146.3		2146.3		2125.3		2125.3	
	rQw	1456.4		1456.4		2125.3		2125.3	
	ΣQc	2466.2		2466.2		3355.8		3355.8	
	Q1	1701.9		1701.9		3506.3		3506.3	
	Q2	3129.9		3129.9		5481.1		5481.1	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	56.1		39.0					
	Tv	32.5		22.6					
	Th	76.4		53.1					
	aTd	4-D13 302.3		4-D13 302.3					
	aTv	4-D13 149.9		4-D13 149.9					
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9					
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK					
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90
	X 主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	77.04	77.04	77.04	77.04	127.04	127.04	127.04	127.04
	長期 Nl	1146.6	1146.6	495.2	495.2	14845.2	14845.2	13719.7	13719.7
	長期 Ml	3.6	3.6	1.6	1.6	0.8	0.8	0.8	0.8
	長期 Nc	573.6	573.6	247.7	247.7	7422.7	7422.7	6859.9	6859.9
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7	14789.4	14789.4	14789.4	14789.4
	長期 Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3
	短期 Ns	1146.6	1146.6	495.2	495.2	14845.2	14845.2	13719.7	13719.7
	短期 Ms	3280.8	3280.8	1350.7	1350.7	71148.5	71148.5	60443.3	60443.3
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	871.5	871.5	370.4	370.4	13890.7	13890.7	12354.7	12354.7
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4	29578.8	29578.8	29578.8	29578.8
	短期 Nat	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		3F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1015 / 210		1015 / 210		1015 / 210		1015 / 210	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.29		0.29		0.29		0.29	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	2515.6		2393.9		2262.9		2127.8	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2337.5		2337.5		2337.5		2172.5	
	Qw	2135.8		2135.8		2135.8		2135.8	
	rQw	2135.8		2135.8		2135.8		2135.8	
	ΣQc	3153.2		3153.2		3153.2		2932.6	
	Q1	3506.3		3506.3		3506.3		3258.8	
	Q2	5289.0		5289.0		5289.0		5068.4	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	12616.1	12616.1	11516.5	11516.5	10417.0	10417.0	9317.7	9317.7
	長期 Ml	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
	長期 Nc	6308.1	6308.1	5758.3	5758.3	5208.6	5208.6	4658.9	4658.9
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	13612.0	13612.0	13612.0	13612.0	13612.0	13612.0	11343.4	11343.4
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	12616.1	12616.1	11516.5	11516.5	10417.0	10417.0	9317.7	9317.7
	短期 Ms	53149.4	53149.4	46175.4	46175.4	39554.6	39554.6	33307.3	33307.3
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	11139.8	11139.8	9956.0	9956.0	8804.4	8804.4	7686.8	7686.8
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	27224.1	27224.1	27224.1	27224.1	27224.1	27224.1	22686.7	22686.7
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		7F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1020 / 210		1020 / 210		1020 / 210		1020 / 210	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc27(Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.29		0.29		0.29		0.29	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1969.5		1794.0		1604.4		1401.0	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2172.5		2172.5		2172.5		2090.0	
	Qw	2146.3		2146.3		2146.3		2146.3	
	rQw	2146.3		2146.3		2146.3		2146.3	
	ΣQc	2744.1		2744.1		2744.1		2640.9	
	Q1	3258.8		3258.8		3258.8		3135.0	
	Q2	4890.4		4890.4		4890.4		4787.2	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
付帯柱	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	8222.2	8222.2	7130.6	7130.6	6048.4	6048.4	4966.3	4966.3
	長期 Ml	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
	長期 Nc	4111.1	4111.1	3565.3	3565.3	3024.2	3024.2	2483.2	2483.2
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4	9840.5	9840.5
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	8222.2	8222.2	7130.6	7130.6	6048.4	6048.4	4966.3	4966.3
	短期 Ms	27437.0	27437.0	22015.0	22015.0	17081.1	17081.1	12678.0	12678.0
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	6605.4	6605.4	5566.7	5566.7	4577.0	4577.0	3635.7	3635.7
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7	19681.1	19681.1
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1t		W1t		W1t		W1t	
部材位置		11F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		13F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	20.0		20.0		20.0		20.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1020 / 210		1020 / 210		1020 / 210		1020 / 210	
	L/H	1100 / 283		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.36		0.36		0.36		0.36	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1199.0		960.3		689.6		366.2	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1672.0		1672.0		1672.0		1672.0	
	Qw	2146.3		2146.3		2146.3		2146.3	
	rQw	2146.3		2146.3		2146.3		2146.3	
	ΣQc	2646.9		2646.9		2646.9		2646.9	
	Q1	2508.0		2508.0		2508.0		2508.0	
	Q2	4793.2		4793.2		4793.2		4793.2	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80
	X 主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04
	長期 Nl	3901.2	3901.2	2876.1	2876.1	1851.0	1851.0	826.2	826.2
	長期 Ml	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
	長期 Nc	1950.6	1950.6	1438.1	1438.1	925.5	925.5	413.1	413.1
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7
	長期 Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期 Ns	3901.2	3901.2	2876.1	2876.1	1851.0	1851.0	826.2	826.2
	短期 Ms	8839.6	8839.6	5504.1	5504.1	2864.5	2864.5	981.5	981.5
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	2754.2	2754.2	1938.4	1938.4	1185.9	1185.9	502.3	502.3
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4
	短期 Nat	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		1F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1010 / 240		1010 / 210		1015 / 210		1015 / 210	
	L/H	1100 / 398		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.29		0.29		0.29		0.29	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	2698.4		2613.5		2501.1		2375.2	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2337.5		2337.5		2337.5		2337.5	
	Qw	2125.3		2125.3		2135.8		2135.8	
	rQw	2125.3		2125.3		2135.8		2135.8	
	ΣQc	3355.8		3355.8		3153.2		3153.2	
	Q1	3506.3		3506.3		3506.3		3506.3	
	Q2	5481.1		5481.1		5289.0		5289.0	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	127.04	127.04	127.04	127.04	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	14791.8	14791.8	13671.6	13671.6	12573.2	12573.2	11478.4	11478.4
	長期 Ml	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	長期 Nc	7395.9	7395.9	6835.9	6835.9	6286.7	6286.7	5739.3	5739.3
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	14789.4	14789.4	14789.4	14789.4	13612.0	13612.0	13612.0	13612.0
	長期 Nat	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	14791.8	14791.8	13671.6	13671.6	12573.2	12573.2	11478.4	11478.4
	短期 Ms	71327.9	71327.9	60601.0	60601.0	53282.4	53282.4	46278.0	46278.0
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	13880.2	13880.2	12345.0	12345.0	11130.5	11130.5	9946.3	9946.3
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	29578.8	29578.8	29578.8	29578.8	27224.1	27224.1	27224.1	27224.1
	短期 Nat	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		5F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1015 / 210		1015 / 210		1020 / 210		1020 / 210	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.29		0.29		0.29		0.29	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	2240.9		2104.6		1944.3		1767.5	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2337.5		2172.5		2172.5		2172.5	
	Qw	2135.8		2135.8		2146.3		2146.3	
	rQw	2135.8		2135.8		2146.3		2146.3	
	ΣQc	3153.2		2932.6		2744.1		2744.1	
	Q1	3506.3		3258.8		3258.8		3258.8	
	Q2	5289.0		5068.4		4890.4		4890.4	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	10383.7	10383.7	9288.9	9288.9	8197.8	8197.8	7110.4	7110.4
	長期 Ml	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
	長期 Nc	5191.9	5191.9	4644.5	4644.5	4098.9	4098.9	3555.2	3555.2
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	13612.0	13612.0	11343.4	11343.4	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	10383.7	10383.7	9288.9	9288.9	8197.8	8197.8	7110.4	7110.4
	短期 Ms	39626.1	39626.1	33350.1	33350.1	27456.3	27456.3	22010.9	22010.9
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	8794.2	8794.2	7676.3	7676.3	6594.9	6594.9	5556.2	5556.2
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	27224.1	27224.1	22686.7	22686.7	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1t		W1t	
部材位置		9F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		20.0		20.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1020 / 210		1020 / 210		1020 / 210		1020 / 210	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 283		1100 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.29		0.29		0.36		0.36	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1577.1		1374.3		1177.9		939.4	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2172.5		2090.0		1672.0		1672.0	
	Qw	2146.3		2146.3		2146.3		2146.3	
	rQw	2146.3		2146.3		2146.3		2146.3	
	ΣQc	2744.1		2640.9		2646.9		2646.9	
	Q1	3258.8		3135.0		2508.0		2508.0	
	Q2	4890.4		4787.2		4793.2		4793.2	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	77.04	77.04	77.04	77.04
	長期 Nl	6031.7	6031.7	4953.1	4953.1	3891.6	3891.6	2868.6	2868.6
	長期 Ml	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
	長期 Nc	3015.9	3015.9	2476.6	2476.6	1945.8	1945.8	1434.3	1434.3
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	10743.4	10743.4	9840.5	9840.5	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期 Ns	6031.7	6031.7	4953.1	4953.1	3891.6	3891.6	2868.6	2868.6
	短期 Ms	17061.0	17061.0	12644.2	12644.2	8795.2	8795.2	5468.5	5468.5
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	4566.9	4566.9	3626.0	3626.0	2745.4	2745.4	1931.4	1931.4
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	21486.7	21486.7	19681.1	19681.1	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1t		W1t		W1		W1	
部材位置		13F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	20.0		20.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1020 / 210		1020 / 210		1010 / 240		1010 / 210	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 398		1100 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.36		0.36		0.29		0.29	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	668.7		345.1		2698.4		2613.5	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1672.0		1672.0		2337.5		2337.5	
	Qw	2146.3		2146.3		2125.3		2125.3	
	rQw	2146.3		2146.3		2125.3		2125.3	
	ΣQc	2646.9		2646.9		3355.8		3355.8	
	Q1	2508.0		2508.0		3506.3		3506.3	
	Q2	4793.2		4793.2		5481.1		5481.1	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90
	X 主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
付帯柱	Ag	77.04	77.04	77.04	77.04	127.04	127.04	127.04	127.04
	長期 Nl	1845.6	1845.6	822.5	822.5	14791.8	14791.8	13671.6	13671.6
	長期 Ml	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	0.6
	長期 Nc	922.8	922.8	411.3	411.3	7395.9	7395.9	6835.9	6835.9
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	14789.4	14789.4	14789.4	14789.4
	長期 Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3
	短期 Ns	1845.6	1845.6	822.5	822.5	14791.8	14791.8	13671.6	13671.6
	短期 Ms	2838.7	2838.7	967.3	967.3	71327.9	71327.9	60601.0	60601.0
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	1180.9	1180.9	499.2	499.2	13880.2	13880.2	12345.0	12345.0
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	29578.8	29578.8	29578.8	29578.8
	短期 Nat	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		3F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1015 / 210		1015 / 210		1015 / 210		1015 / 210	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.29		0.29		0.29		0.29	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	2501.1		2375.2		2240.9		2104.6	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2337.5		2337.5		2337.5		2172.5	
	Qw	2135.8		2135.8		2135.8		2135.8	
	rQw	2135.8		2135.8		2135.8		2135.8	
	ΣQc	3153.2		3153.2		3153.2		2932.6	
	Q1	3506.3		3506.3		3506.3		3258.8	
	Q2	5289.0		5289.0		5289.0		5068.4	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	12573.2	12573.2	11478.4	11478.4	10383.7	10383.7	9288.9	9288.9
	長期 Ml	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
	長期 Nc	6286.7	6286.7	5739.3	5739.3	5191.9	5191.9	4644.5	4644.5
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	13612.0	13612.0	13612.0	13612.0	13612.0	13612.0	11343.4	11343.4
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	12573.2	12573.2	11478.4	11478.4	10383.7	10383.7	9288.9	9288.9
	短期 Ms	53282.4	53282.4	46278.0	46278.0	39626.1	39626.1	33350.1	33350.1
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	11130.5	11130.5	9946.3	9946.3	8794.2	8794.2	7676.3	7676.3
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	27224.1	27224.1	27224.1	27224.1	27224.1	27224.1	22686.7	22686.7
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		7F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1020 / 210		1020 / 210		1020 / 210		1020 / 210	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc27(Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.29		0.29		0.29		0.29	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1944.3		1767.5		1577.1		1374.3	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2172.5		2172.5		2172.5		2090.0	
	Qw	2146.3		2146.3		2146.3		2146.3	
	rQw	2146.3		2146.3		2146.3		2146.3	
	ΣQc	2744.1		2744.1		2744.1		2640.9	
	Q1	3258.8		3258.8		3258.8		3135.0	
	Q2	4890.4		4890.4		4890.4		4787.2	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	8197.8	8197.8	7110.4	7110.4	6031.7	6031.7	4953.1	4953.1
	長期 Ml	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
	長期 Nc	4098.9	4098.9	3555.2	3555.2	3015.9	3015.9	2476.6	2476.6
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4	9840.5	9840.5
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	8197.8	8197.8	7110.4	7110.4	6031.7	6031.7	4953.1	4953.1
	短期 Ms	27456.3	27456.3	22010.9	22010.9	17061.0	17061.0	12644.2	12644.2
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	6594.9	6594.9	5556.2	5556.2	4566.9	4566.9	3626.0	3626.0
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7	19681.1	19681.1
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1t		W1t		W1t		W1t	
部材位置		11F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		13F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	20.0		20.0		20.0		20.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1020 / 210		1020 / 210		1020 / 210		1020 / 210	
	L/H	1100 / 283		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.36		0.36		0.36		0.36	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1177.9		939.4		668.7		345.1	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1672.0		1672.0		1672.0		1672.0	
	Qw	2146.3		2146.3		2146.3		2146.3	
	rQw	2146.3		2146.3		2146.3		2146.3	
	ΣQc	2646.9		2646.9		2646.9		2646.9	
	Q1	2508.0		2508.0		2508.0		2508.0	
	Q2	4793.2		4793.2		4793.2		4793.2	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80
	X 主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04
	長期 Nl	3891.6	3891.6	2868.6	2868.6	1845.6	1845.6	822.5	822.5
	長期 Ml	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
	長期 Nc	1945.8	1945.8	1434.3	1434.3	922.8	922.8	411.3	411.3
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7
	長期 Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期 Ns	3891.6	3891.6	2868.6	2868.6	1845.6	1845.6	822.5	822.5
	短期 Ms	8795.2	8795.2	5468.5	5468.5	2838.7	2838.7	967.3	967.3
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	2745.4	2745.4	1931.4	1931.4	1180.9	1180.9	499.2	499.2
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4
	短期 Nat	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		1F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1010 / 240		1010 / 210		1015 / 210		1015 / 210	
	L/H	1100 / 398		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.29		0.29		0.29		0.29	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	2702.0		2623.4		2515.6		2393.9	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2337.5		2337.5		2337.5		2337.5	
	Qw	2125.3		2125.3		2135.8		2135.8	
	rQw	2125.3		2125.3		2135.8		2135.8	
	ΣQc	3355.8		3355.8		3153.2		3153.2	
	Q1	3506.3		3506.3		3506.3		3506.3	
	Q2	5481.1		5481.1		5289.0		5289.0	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	120x 90	120x 90	120x 90	120x 90	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	127.04	127.04	127.04	127.04	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	14845.2	14845.2	13719.7	13719.7	12616.1	12616.1	11516.5	11516.5
	長期 Ml	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
	長期 Nc	7422.7	7422.7	6859.9	6859.9	6308.1	6308.1	5758.3	5758.3
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	14789.4	14789.4	14789.4	14789.4	13612.0	13612.0	13612.0	13612.0
	長期 Nat	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	14845.2	14845.2	13719.7	13719.7	12616.1	12616.1	11516.5	11516.5
	短期 Ms	71148.5	71148.5	60443.3	60443.3	53149.4	53149.4	46175.4	46175.4
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	13890.7	13890.7	12354.7	12354.7	11139.8	11139.8	9956.0	9956.0
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	29578.8	29578.8	29578.8	29578.8	27224.1	27224.1	27224.1	27224.1
	短期 Nat	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		5F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1015 / 210		1015 / 210		1020 / 210		1020 / 210	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.29		0.29		0.29		0.29	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	2262.9		2127.8		1969.5		1794.0	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2337.5		2172.5		2172.5		2172.5	
	Qw	2135.8		2135.8		2146.3		2146.3	
	rQw	2135.8		2135.8		2146.3		2146.3	
	ΣQc	3153.2		2932.6		2744.1		2744.1	
	Q1	3506.3		3258.8		3258.8		3258.8	
	Q2	5289.0		5068.4		4890.4		4890.4	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	10417.0	10417.0	9317.7	9317.7	8222.2	8222.2	7130.6	7130.6
	長期 Ml	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
	長期 Nc	5208.6	5208.6	4658.9	4658.9	4111.1	4111.1	3565.3	3565.3
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	13612.0	13612.0	11343.4	11343.4	10743.4	10743.4	10743.4	10743.4
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	10417.0	10417.0	9317.7	9317.7	8222.2	8222.2	7130.6	7130.6
	短期 Ms	39554.6	39554.6	33307.3	33307.3	27437.0	27437.0	22015.0	22015.0
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	8804.4	8804.4	7686.8	7686.8	6605.4	6605.4	5566.7	5566.7
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	27224.1	27224.1	22686.7	22686.7	21486.7	21486.7	21486.7	21486.7
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1t		W1t	
部材位置		9F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		20.0		20.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1020 / 210		1020 / 210		1020 / 210		1020 / 210	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 283		1100 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.29		0.29		0.36		0.36	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1604.4		1401.0		1199.0		960.3	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2172.5		2090.0		1672.0		1672.0	
	Qw	2146.3		2146.3		2146.3		2146.3	
	rQw	2146.3		2146.3		2146.3		2146.3	
	ΣQc	2744.1		2640.9		2646.9		2646.9	
	Q1	3258.8		3135.0		2508.0		2508.0	
	Q2	4890.4		4787.2		4793.2		4793.2	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	77.04	77.04	77.04	77.04
	長期 Nl	6048.4	6048.4	4966.3	4966.3	3901.2	3901.2	2876.1	2876.1
	長期 Ml	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
	長期 Nc	3024.2	3024.2	2483.2	2483.2	1950.6	1950.6	1438.1	1438.1
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	10743.4	10743.4	9840.5	9840.5	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期 Ns	6048.4	6048.4	4966.3	4966.3	3901.2	3901.2	2876.1	2876.1
	短期 Ms	17081.1	17081.1	12678.0	12678.0	8839.6	8839.6	5504.1	5504.1
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	4577.0	4577.0	3635.7	3635.7	2754.2	2754.2	1938.4	1938.4
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	21486.7	21486.7	19681.1	19681.1	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1t		W1t		W2		W2	
部材位置		13F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	20.0		20.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		170 / 90		170 / 90	
	L'/H'	1020 / 210		1020 / 210		1020 / 240		1020 / 210	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 398		1100 / 280	
	r	1.000		1.000		0.691		0.679	
	r1	1.000		1.000		0.691		0.691	
	r2	1.000		1.000		0.700		0.685	
	r3	1.000		1.000		0.710		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.36		0.36		0.29		0.29	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	689.6		366.2		1785.9		1766.2	
	L.no	K1		K1		K2		K2	
	Qal	1672.0		1672.0		1615.0		1586.2	
	Qw	2146.3		2146.3		2146.3		2146.3	
	rQw	2146.3		2146.3		1482.9		1456.4	
	ΣQc	2646.9		2646.9		2744.4		2744.4	
	Q1	2508.0		2508.0		2422.5		2379.2	
	Q2	4793.2		4793.2		3379.1		3318.7	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td					149.2		147.6	
	Tv					86.4		85.5	
	Th					178.4		201.1	
	aTd					6-D13 483.2		6-D13 483.2	
	aTv					6-D13 224.8		6-D13 224.8	
	aTh					6-D13 224.8		6-D13 224.8	
	判定					OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	120x 80	120x 80	120x 80	120x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80
	X 主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	77.04	77.04	77.04	77.04	127.04	127.04	127.04	127.04
	長期 Nl	1851.0	1851.0	826.2	826.2	9347.1	9347.1	8637.7	8637.7
	長期 Ml	0.1	0.1	0.1	0.1	32.3	32.3	30.1	30.1
	長期 Nc	925.5	925.5	413.1	413.1	4676.5	4676.5	4321.6	4321.6
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	9610.7	9610.7	9610.7	9610.7	12389.4	12389.4	12389.4	12389.4
	長期 Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3
	短期 Ns	1851.0	1851.0	826.2	826.2	20213.0	20213.0	18476.8	18476.8
	短期 Ms	2864.5	2864.5	981.5	981.5	32.3	32.3	30.1	30.1
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K3	K3	K3	K3
	短期 Nc	1185.9	1185.9	502.3	502.3	10109.4	10109.4	9241.2	9241.2
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	19221.4	19221.4	19221.4	19221.4	24778.8	24778.8	24778.8	24778.8
	短期 Nat	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2	
部材位置		3F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90	
	L'/H'	1020 / 210		1020 / 210		1020 / 210		1020 / 210	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	0.679		0.679		0.679		0.679	
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691	
	r2	0.685		0.685		0.685		0.685	
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.29		0.29		0.29		0.29	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1764.3		1747.5		1704.4		1622.7	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	1586.2		1586.2		1586.2		1474.2	
	Qw	2146.3		2146.3		2146.3		2146.3	
	rQw	1456.4		1456.4		1456.4		1456.4	
	ΣQc	2744.4		2744.4		2744.4		2555.2	
	Q1	2379.2		2379.2		2379.2		2211.3	
	Q2	3318.7		3318.7		3318.7		3190.3	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	147.4		146.0		142.4		135.6	
	Tv	85.4		84.6		82.5		78.5	
	Th	200.9		199.0		194.1		184.8	
	aTd	6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2	
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8	
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	7947.7	7947.7	7257.4	7257.4	6566.9	6566.9	5876.4	5876.4
	長期 Ml	27.5	27.5	25.0	25.0	22.5	22.5	19.9	19.9
	長期 Nc	3976.3	3976.3	3631.0	3631.0	3285.5	3285.5	2940.0	2940.0
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	11932.0	11932.0	11932.0	11932.0	11932.0	11932.0	9943.4	9943.4
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	16610.4	16610.4	14743.8	14743.8	12924.8	12924.8	11161.2	11161.2
	短期 Ms	27.5	27.5	25.0	25.0	22.5	22.5	19.9	19.9
	短期 L.no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3
	短期 Nc	8307.7	8307.7	7374.2	7374.2	6464.5	6464.5	5582.4	5582.4
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	23864.1	23864.1	23864.1	23864.1	23864.1	23864.1	19886.7	19886.7
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2	
部材位置		7F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90	
	L'/H'	1020 / 210		1020 / 210		1020 / 210		1020 / 210	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	0.679		0.679		0.679		0.679	
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691	
	r2	0.685		0.685		0.685		0.685	
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc27(Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.29		0.29		0.29		0.29	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1542.7		1449.7		1338.1		1199.2	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	1474.2		1474.2		1474.2		1418.2	
	Qw	2146.3		2146.3		2146.3		2146.3	
	rQw	1456.4		1456.4		1456.4		1456.4	
	ΣQc	2555.2		2555.2		2555.2		2460.6	
	Q1	2211.3		2211.3		2211.3		2127.3	
	Q2	3190.3		3190.3		3190.3		3126.1	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	128.9		121.2		111.8		100.2	
	Tv	74.6		70.1		64.7		58.0	
	Th	175.7		165.1		152.4		136.6	
	aTd	6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2		6-D13 483.2	
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8	
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	5185.6	5185.6	4494.7	4494.7	3807.7	3807.7	3120.6	3120.6
	長期 Ml	17.4	17.4	14.9	14.9	12.4	12.4	9.9	9.9
	長期 Nc	2594.4	2594.4	2248.7	2248.7	1905.0	1905.0	1561.2	1561.2
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	9943.4	9943.4	9943.4	9943.4	9943.4	9943.4	9120.5	9120.5
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	5185.6	5185.6	4494.7	4494.7	3807.7	3807.7	3120.6	3120.6
	短期 Ms	24438.3	24438.3	20025.1	20025.1	15874.8	15874.8	12037.4	12037.4
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	4814.5	4814.5	4067.8	4067.8	3347.0	3347.0	2654.6	2654.6
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	19886.7	19886.7	19886.7	19886.7	19886.7	19886.7	18241.1	18241.1
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2t		W2t		W2t		W2t	
部材位置		11F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		13F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	20.0		20.0		20.0		20.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90	
	L'/H'	1020 / 210		1020 / 210		1020 / 210		1020 / 210	
	L/H	1100 / 283		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	0.681		0.679		0.679		0.679	
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691	
	r2	0.686		0.685		0.685		0.685	
	r3	0.681		0.679		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.36		0.36		0.36		0.36	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1004.3		846.5		671.2		466.6	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	1139.3		1134.6		1134.6		1134.6	
	Qw	2146.3		2146.3		2146.3		2146.3	
	rQw	1462.5		1456.4		1456.4		1456.4	
	ΣQc	2466.2		2466.2		2466.2		2466.2	
	Q1	1709.0		1701.9		1701.9		1701.9	
	Q2	3143.0		3129.9		3129.9		3129.9	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	83.9		70.7		56.1		39.0	
	Tv	48.6		41.0		32.5		22.6	
	Th	113.9		96.4		76.4		53.1	
	aTd	4-D13 302.3		4-D13 302.3		4-D13 302.3		4-D13 302.3	
	aTv	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9	
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80	110x 80
	X 主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04	77.04
	長期 Nl	2448.7	2448.7	1797.6	1797.6	1146.6	1146.6	495.2	495.2
	長期 Ml	7.6	7.6	5.6	5.6	3.6	3.6	1.6	1.6
	長期 Nc	1225.1	1225.1	899.3	899.3	573.6	573.6	247.7	247.7
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7	8890.7
	長期 Nat	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3	1502.3
	短期 Ns	2448.7	2448.7	1797.6	1797.6	1146.6	1146.6	495.2	495.2
	短期 Ms	8594.1	8594.1	5702.6	5702.6	3280.8	3280.8	1350.7	1350.7
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	2005.6	2005.6	1417.2	1417.2	871.5	871.5	370.4	370.4
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4	17781.4
	短期 Nat	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9	2657.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

A-4.3.4　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.3.5　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.8　断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

（１）長期荷重時断面検定比図

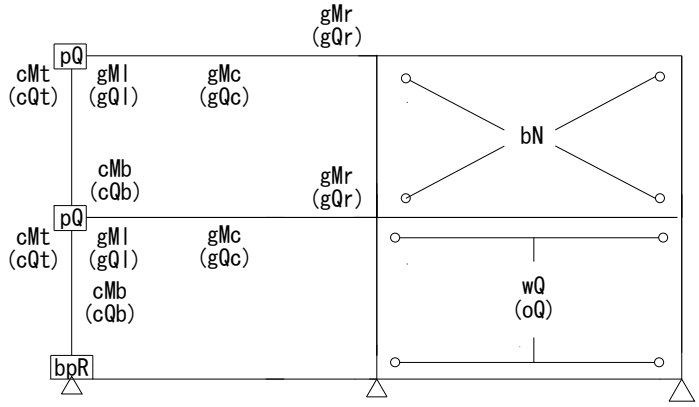



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　　：壁のせん断力検定比
(oQ)　：壁の開口補強検定比

bN　　：ブレースの軸力検定比

pQ　　：接合部のせん断力検定比

bpR　　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

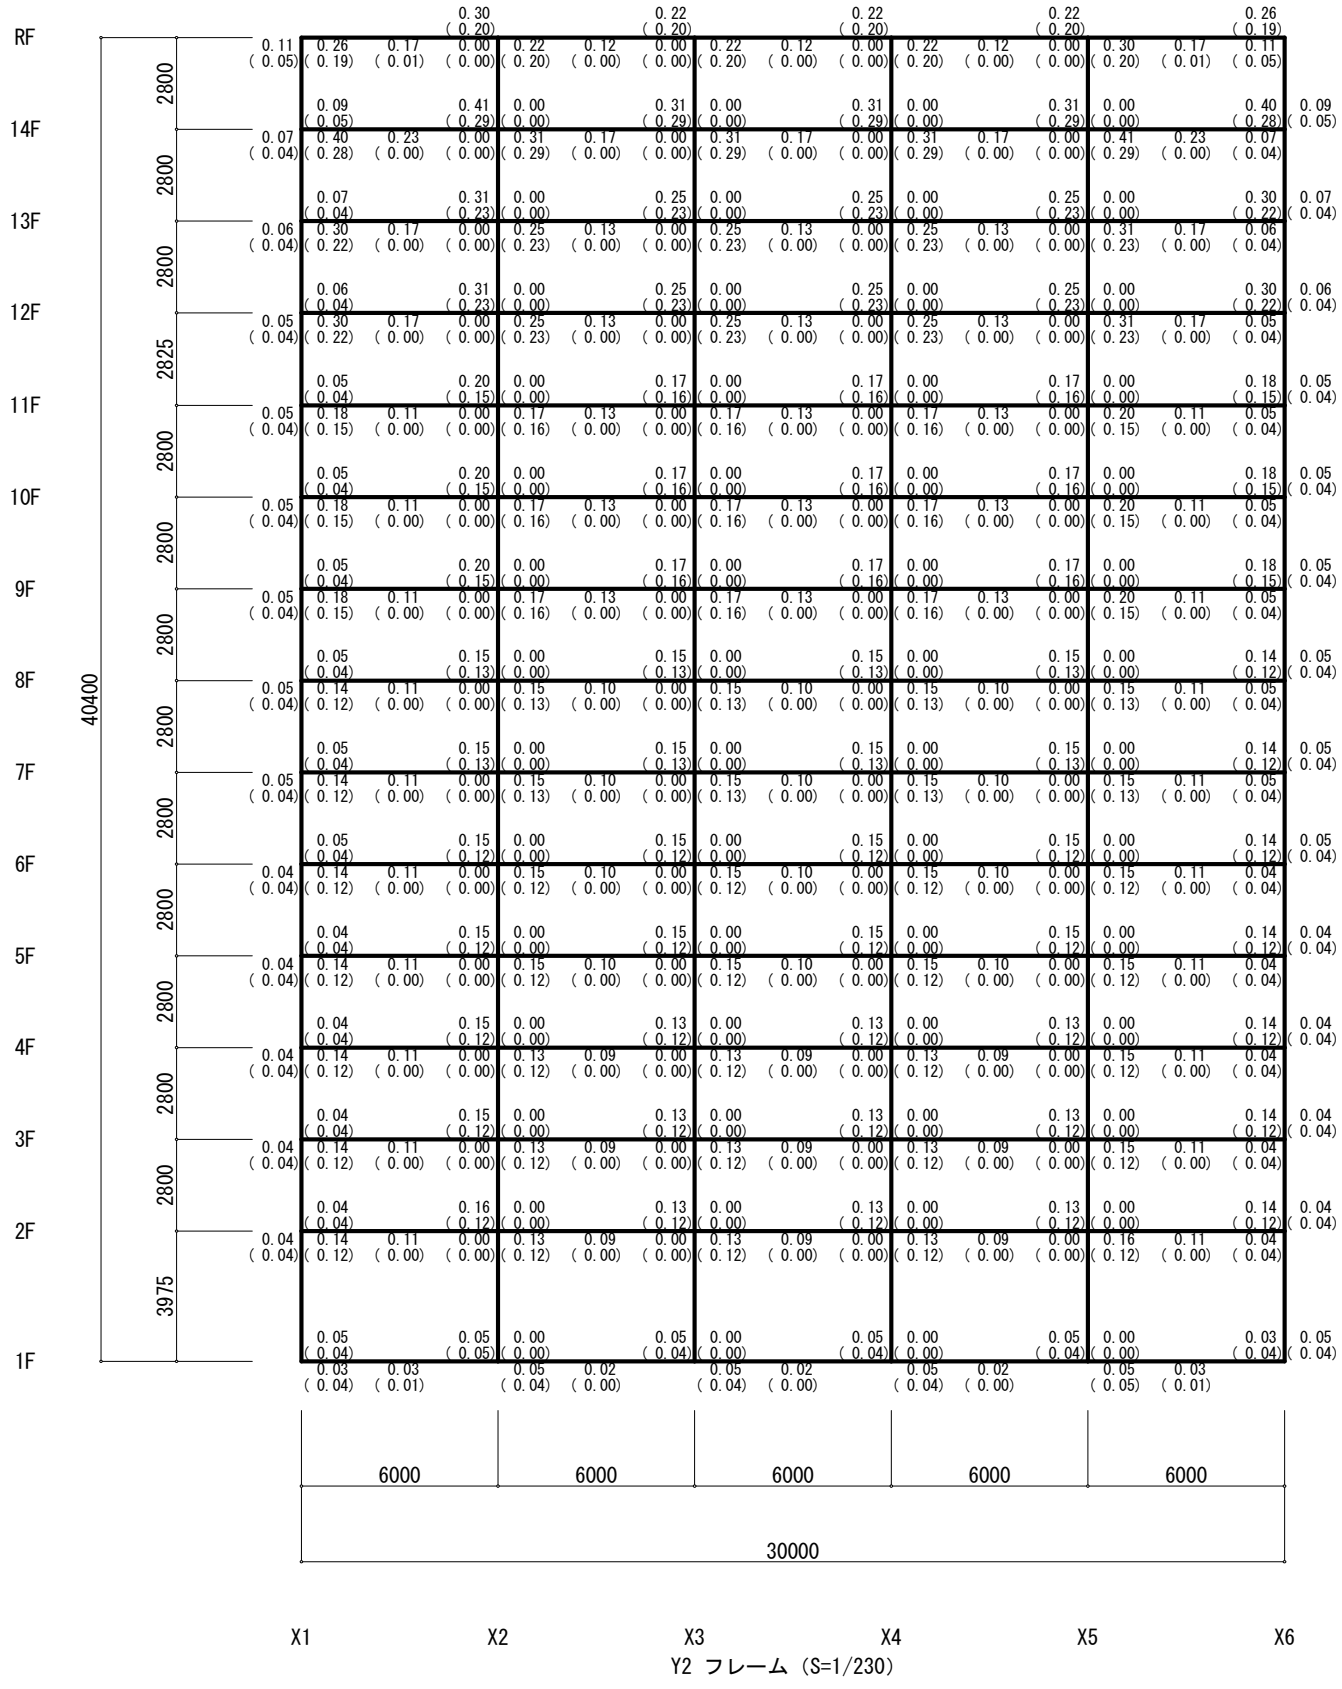

Y2 フレーム (S=1/230)

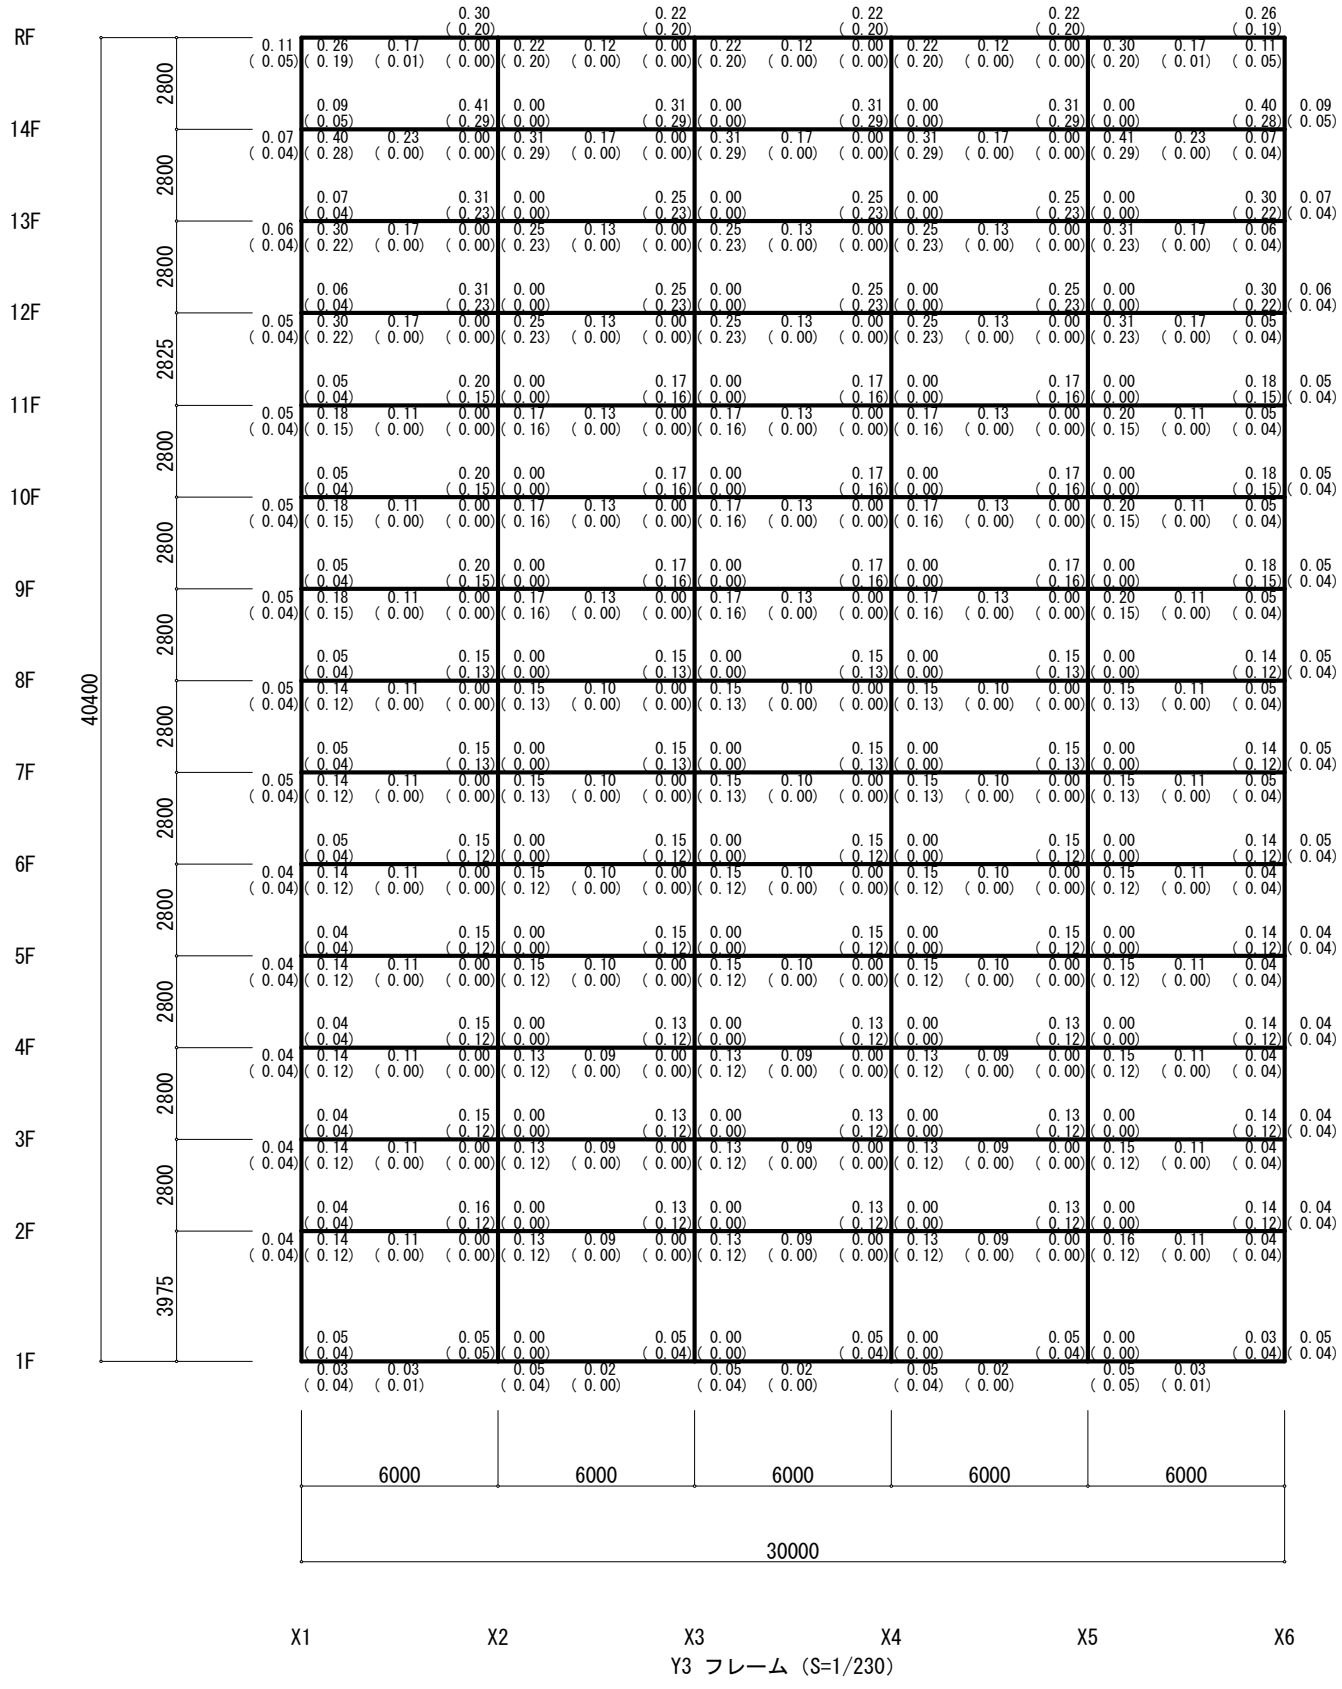

Y3 フレーム (S=1/230)

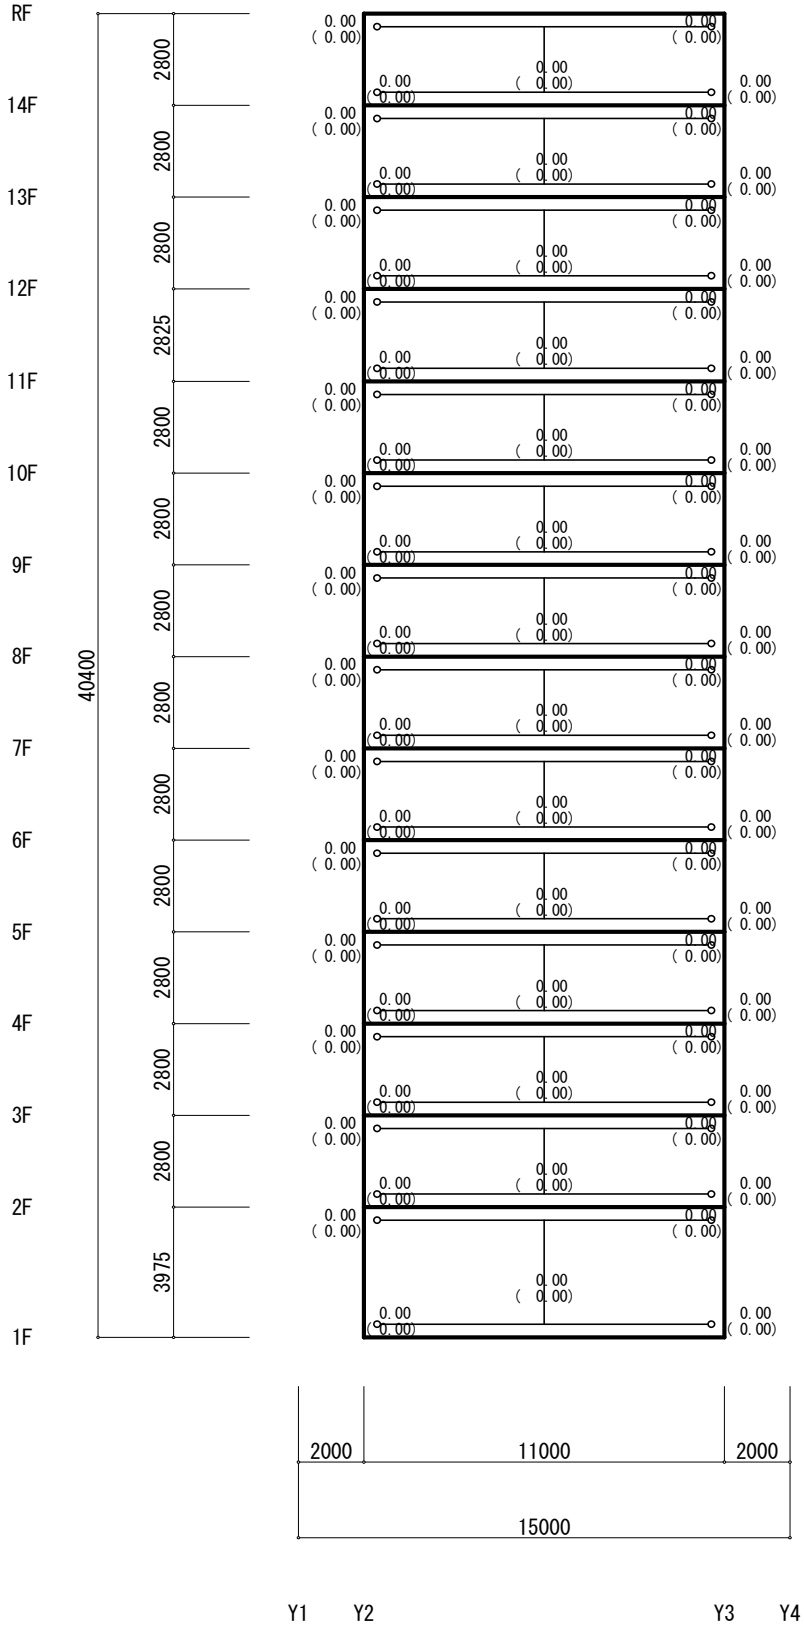

X1 フレーム (S=1/230)

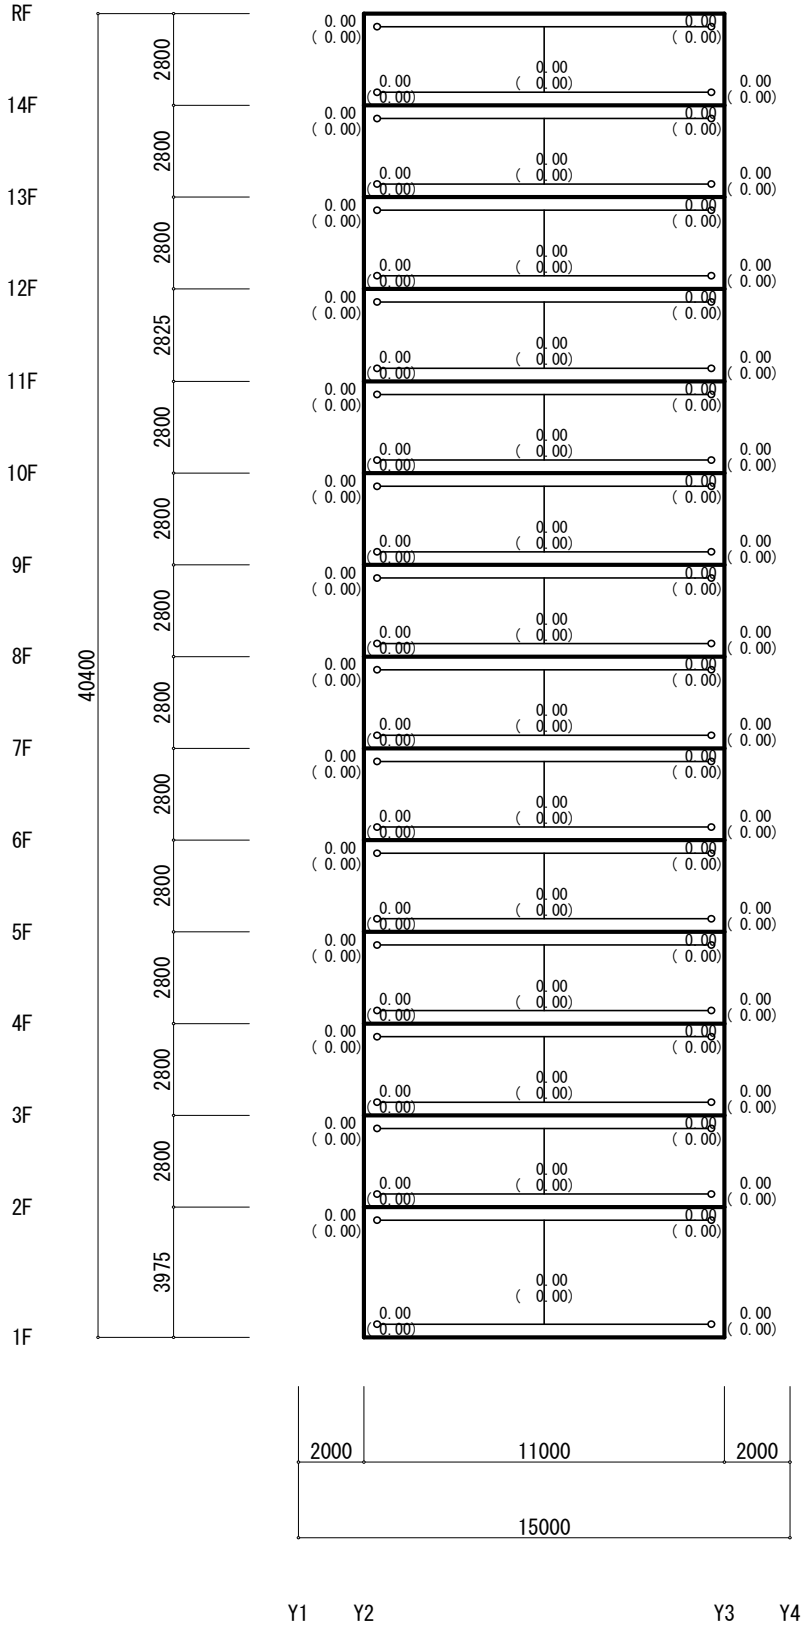

X2 フレーム (S=1/230)

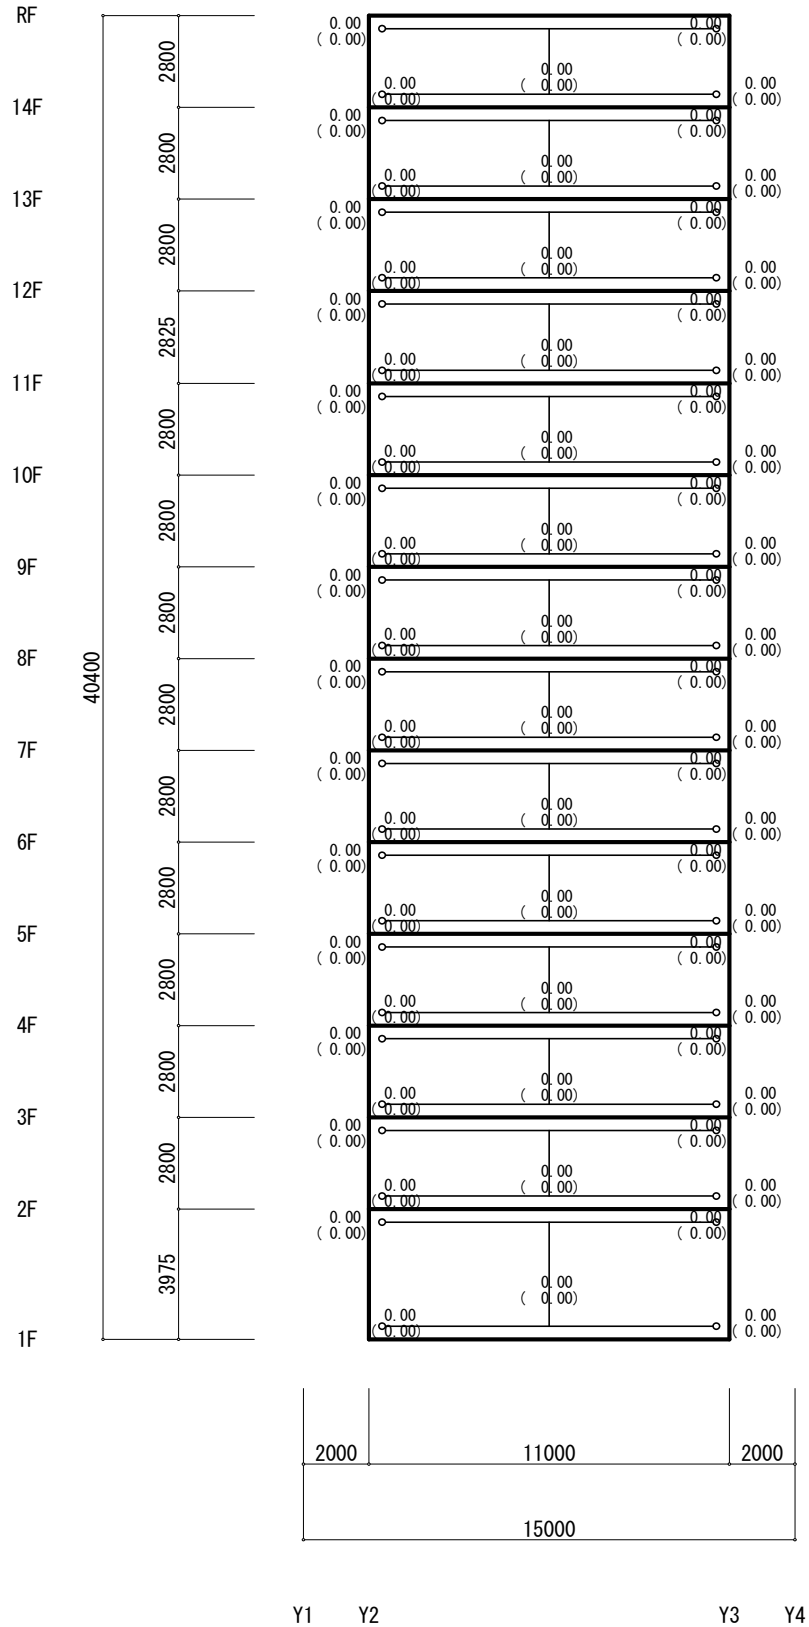

X3 フレーム (S=1/230)

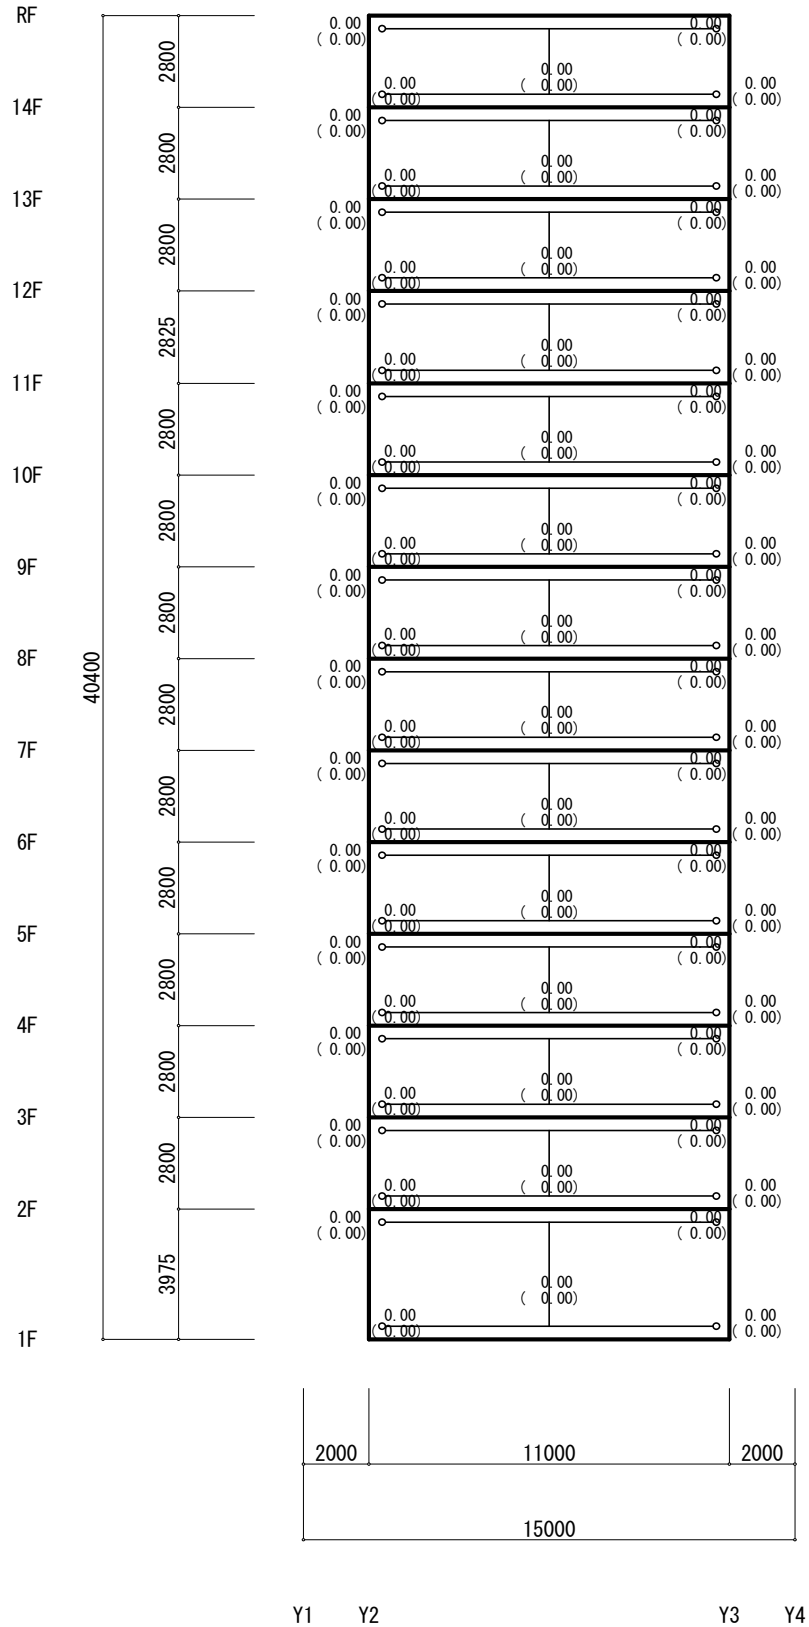

X4 フレーム (S=1/230)

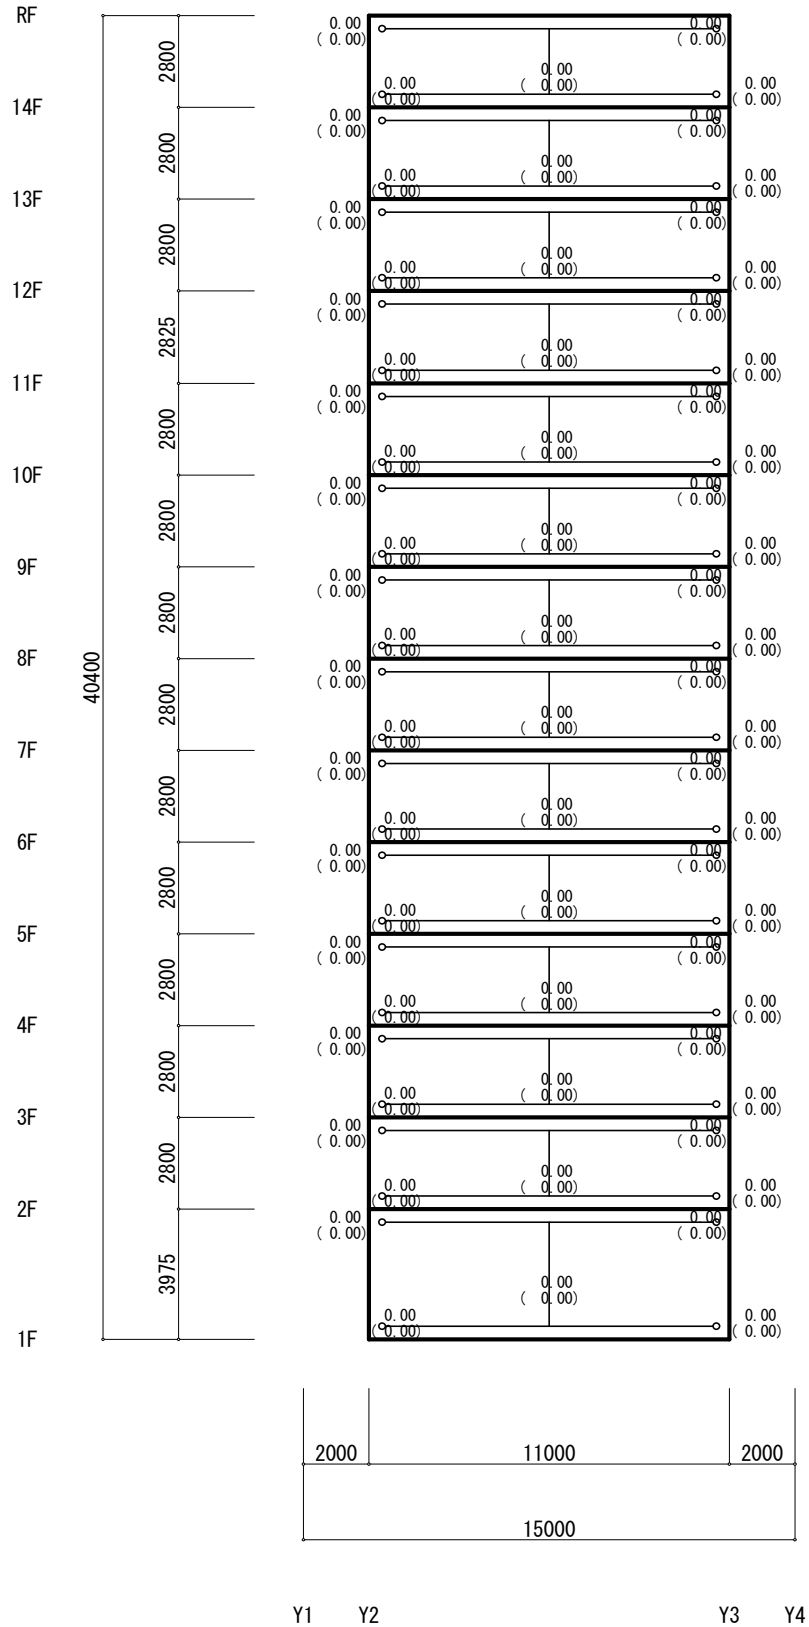

X5 フレーム (S=1/230)

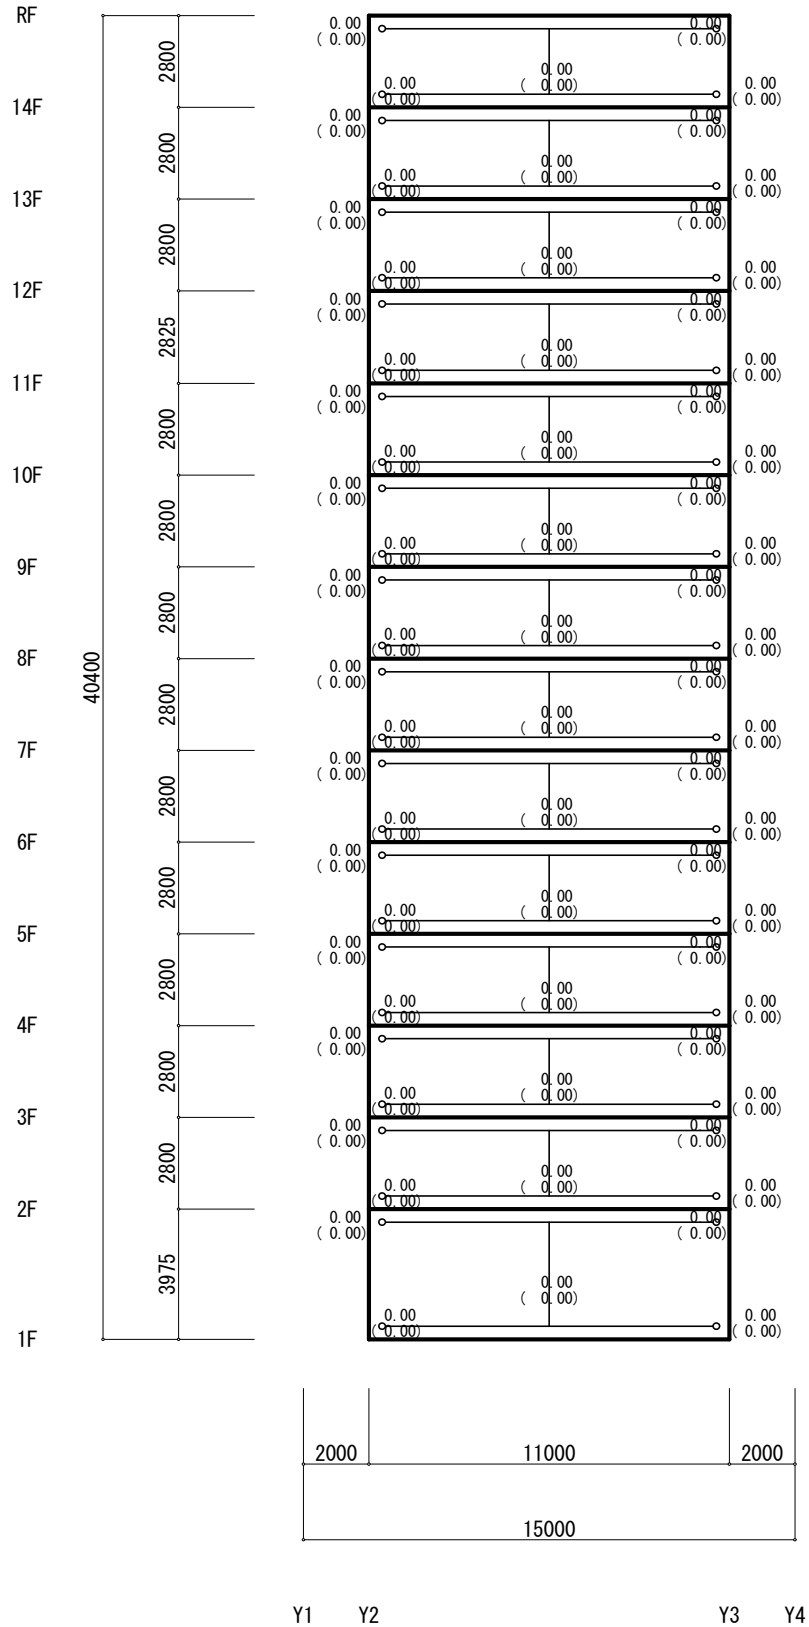

X6 フレーム (S=1/230)

（２）短期荷重時断面検定比図

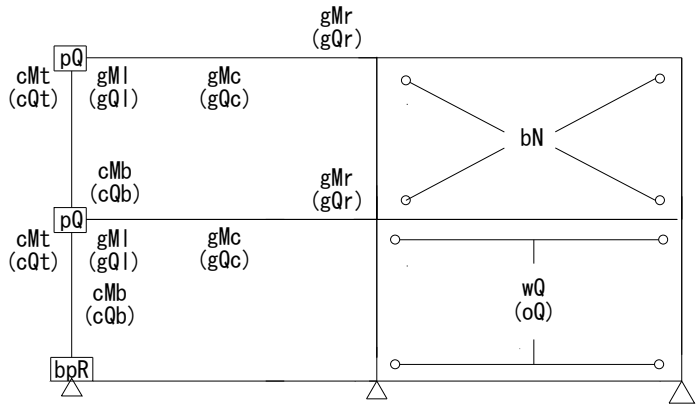



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

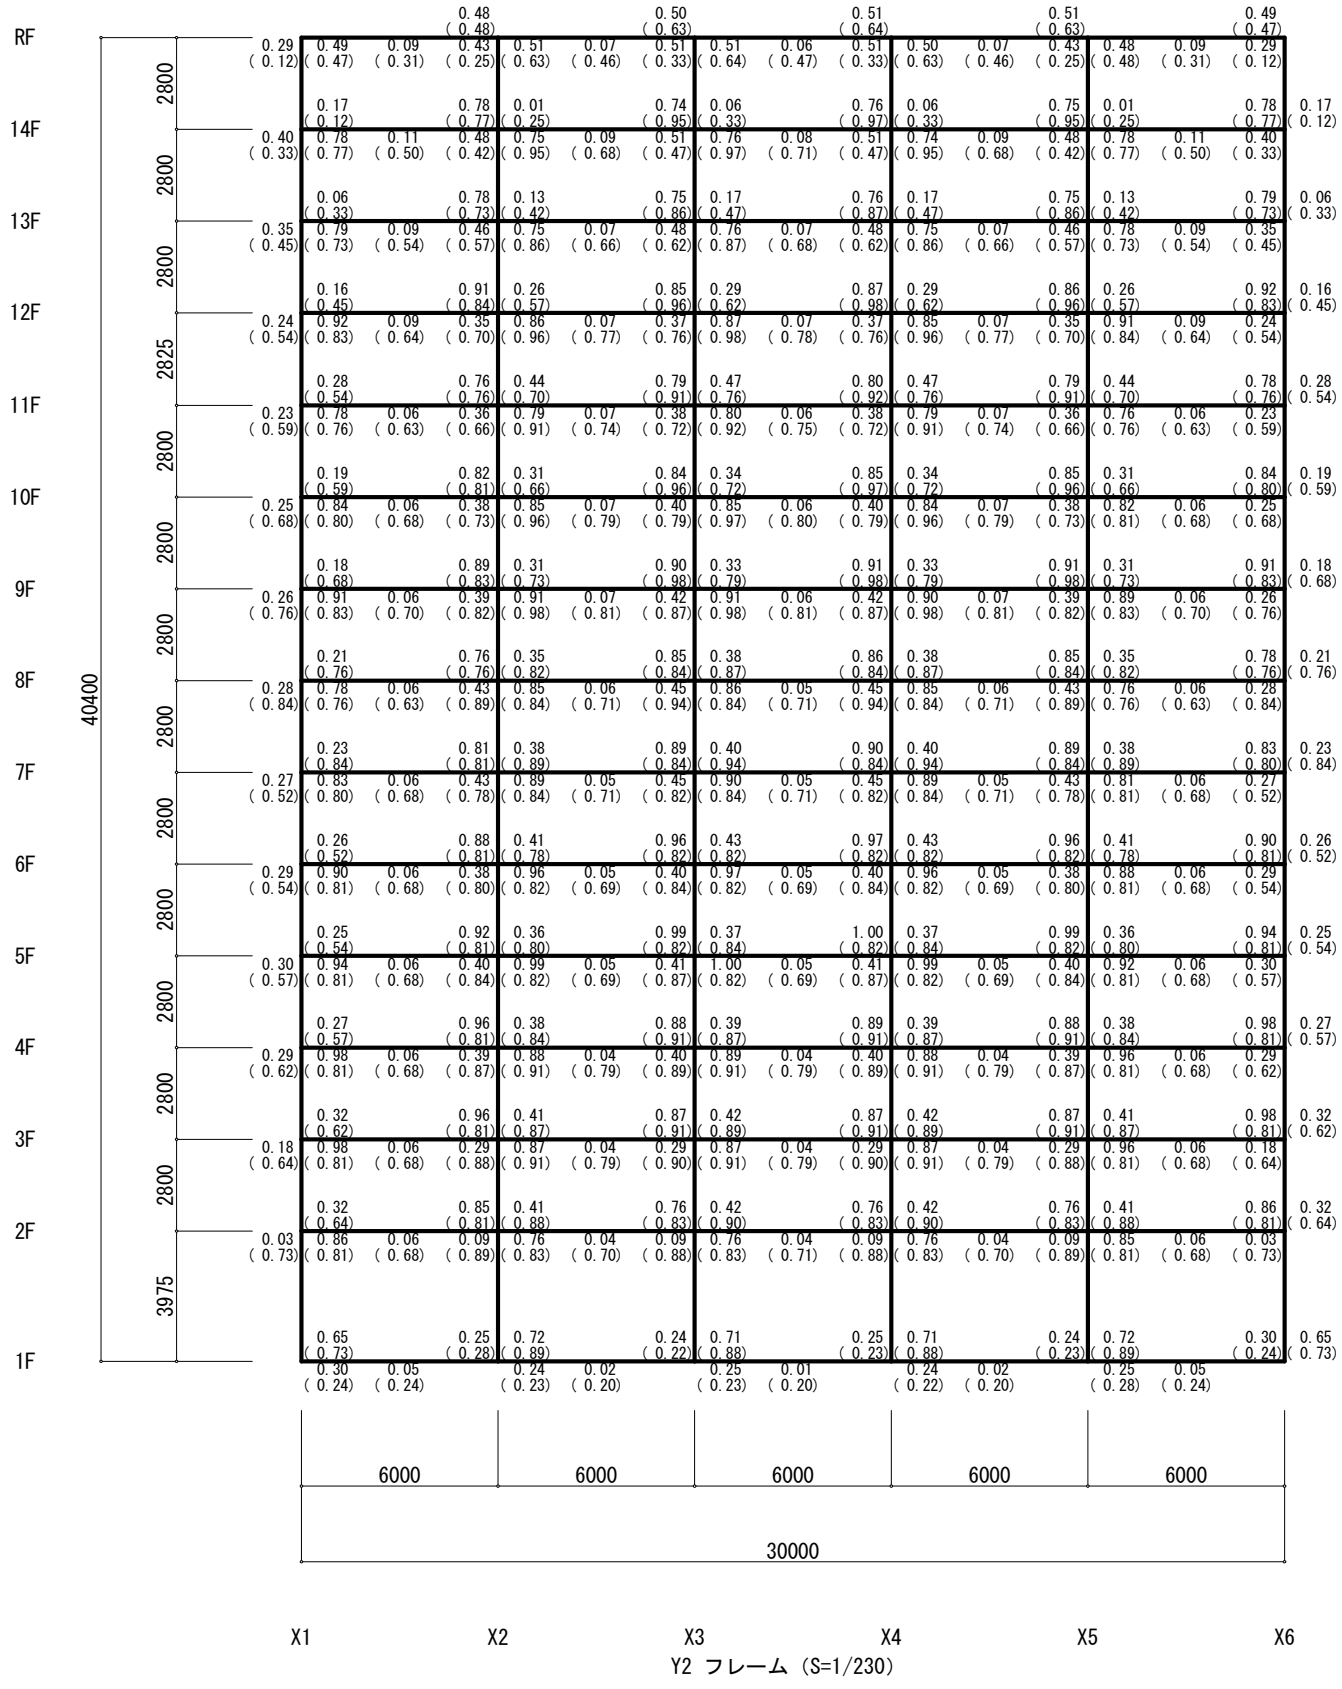
RF
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
2800
2800
2800
2825
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
3975
40400
6000
6000
6000
6000
6000
30000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y2 フレーム (S=1/230)

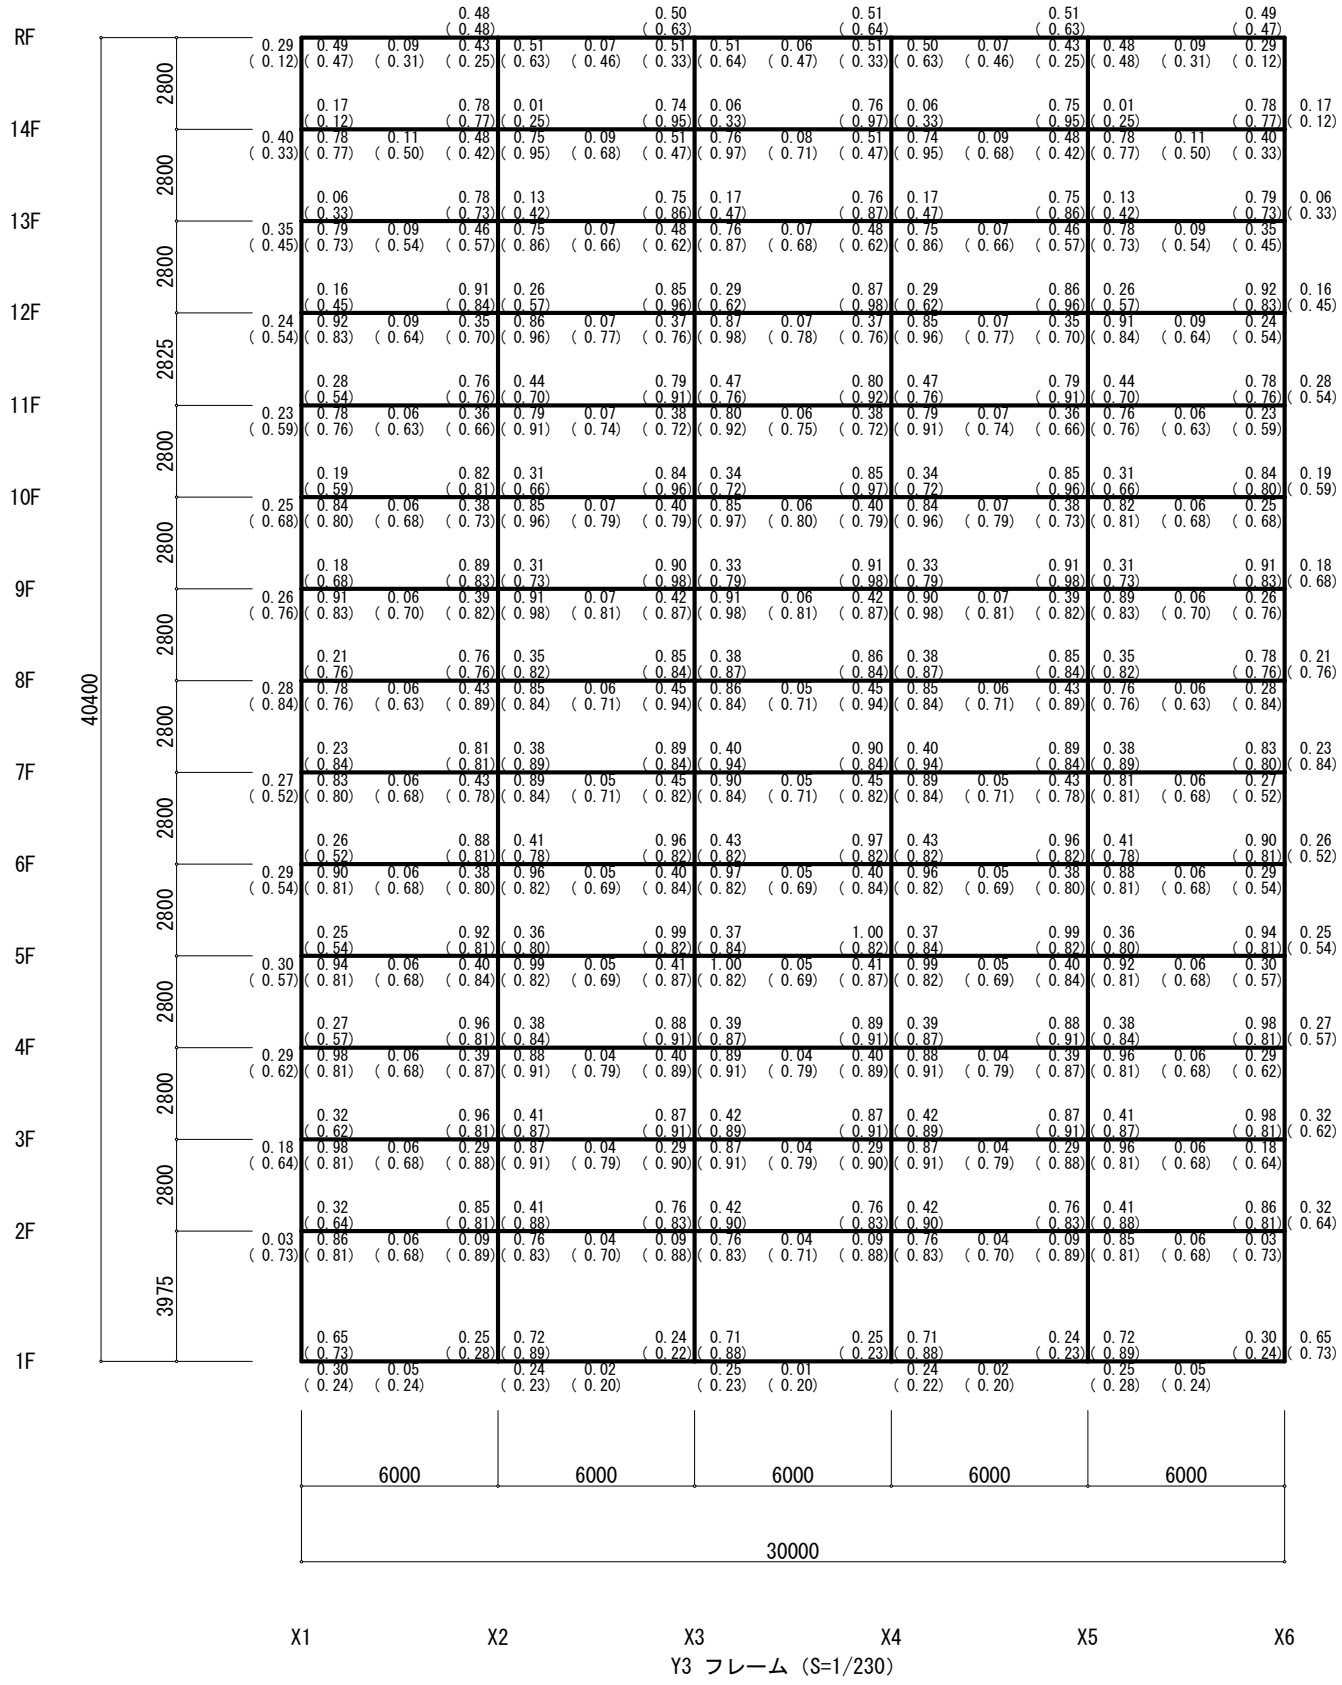

Y3 フレーム (S=1/230)

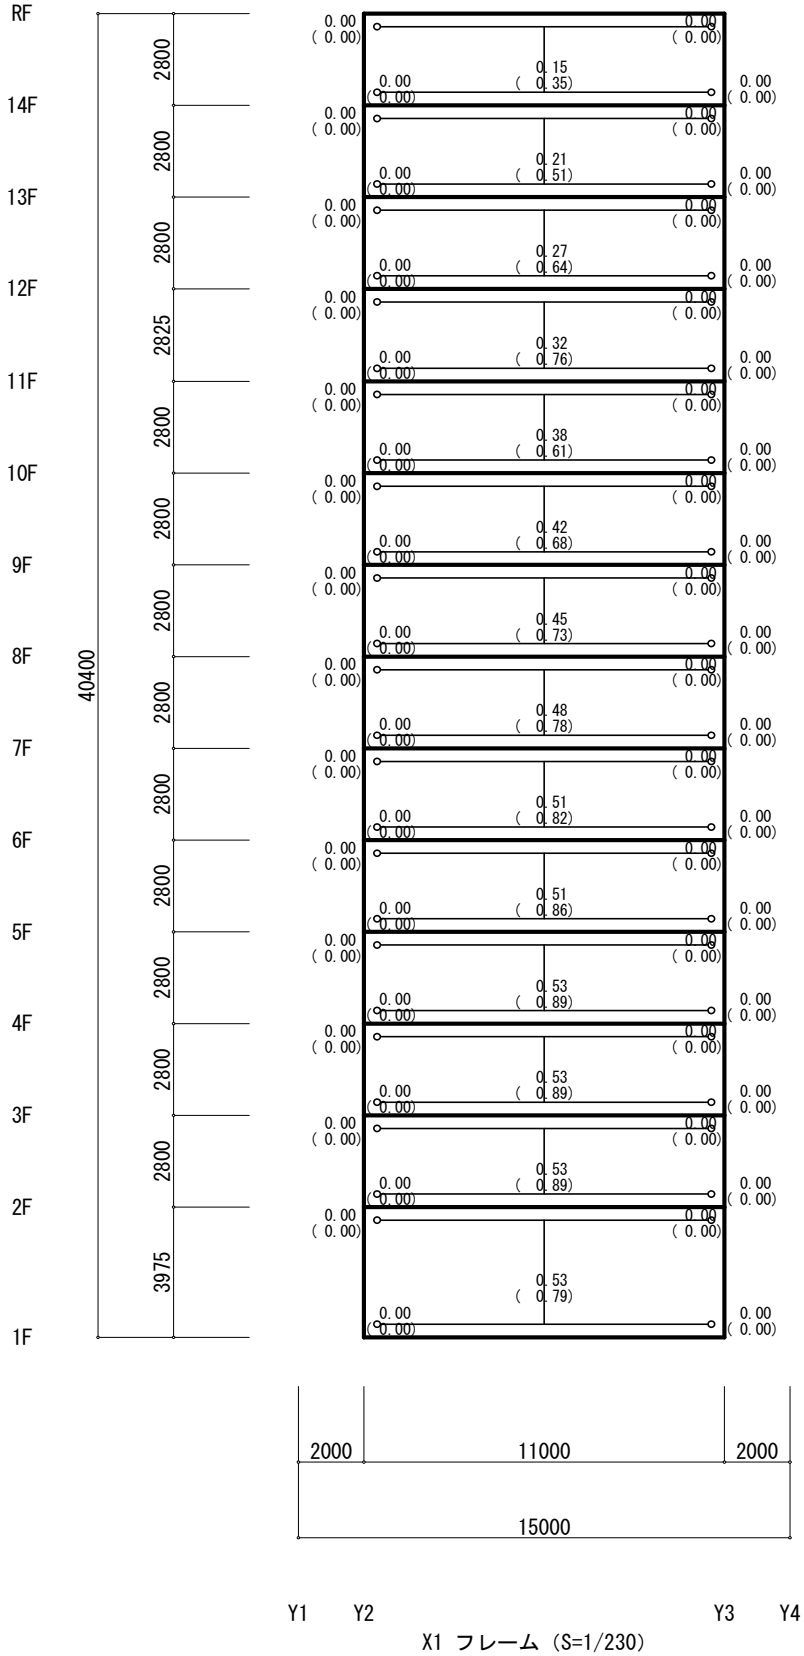

X1 フレーム (S=1/230)

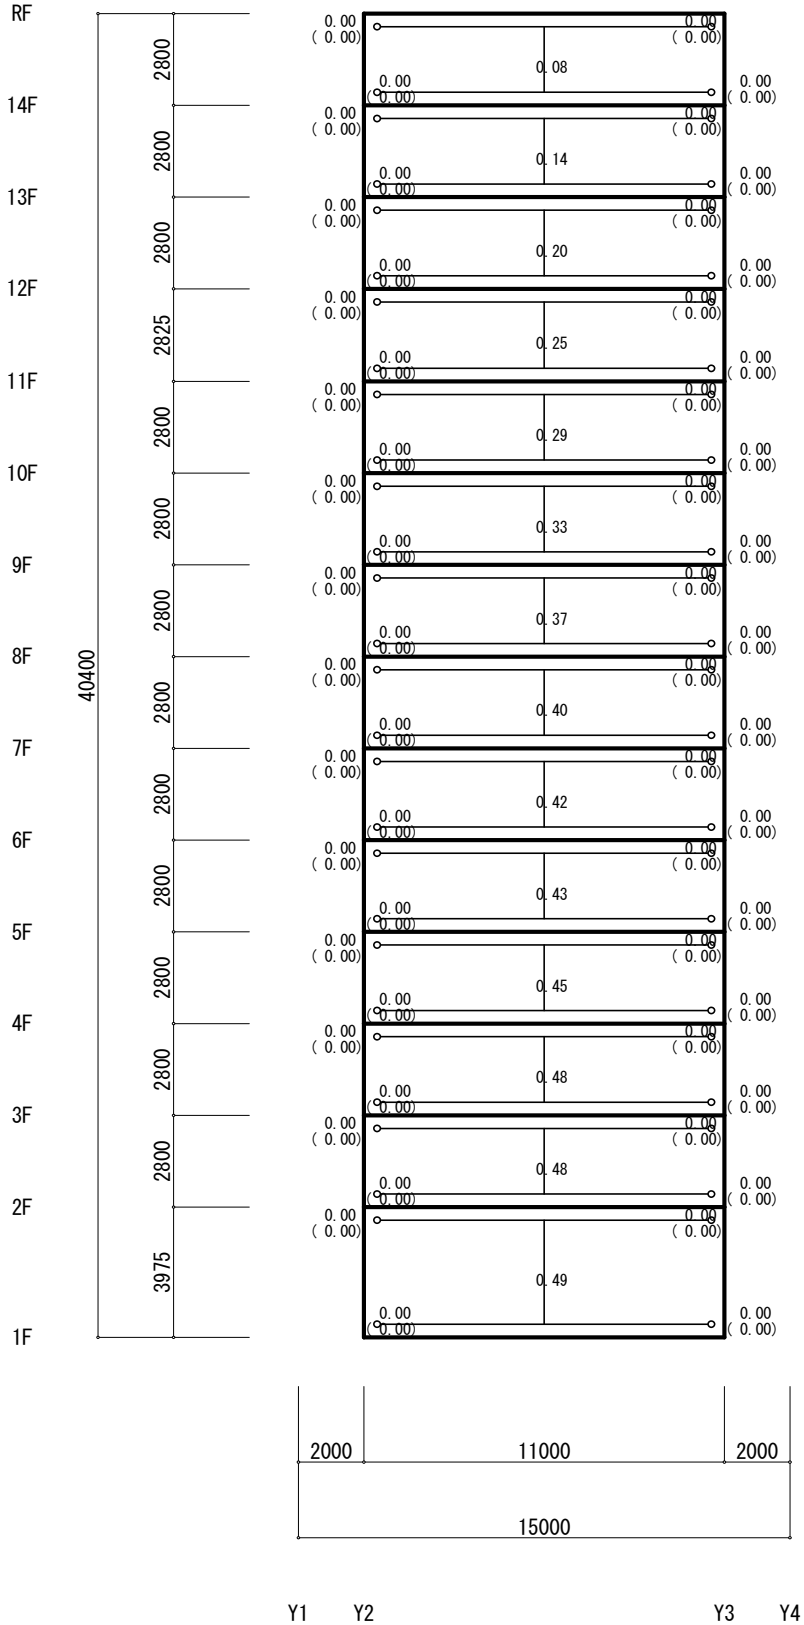

X2 フレーム (S=1/230)

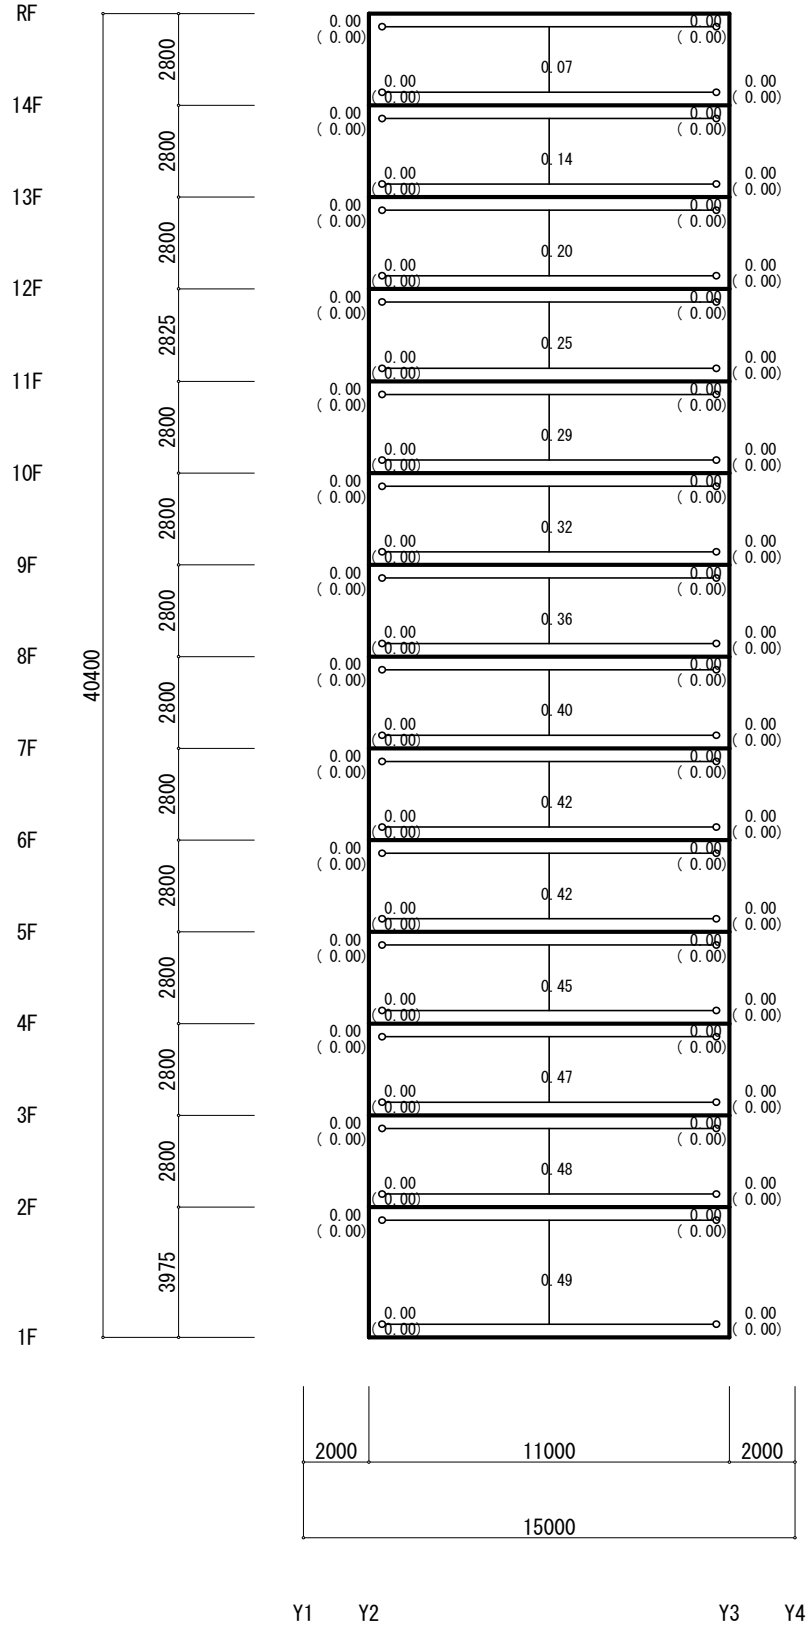

X3 フレーム (S=1/230)

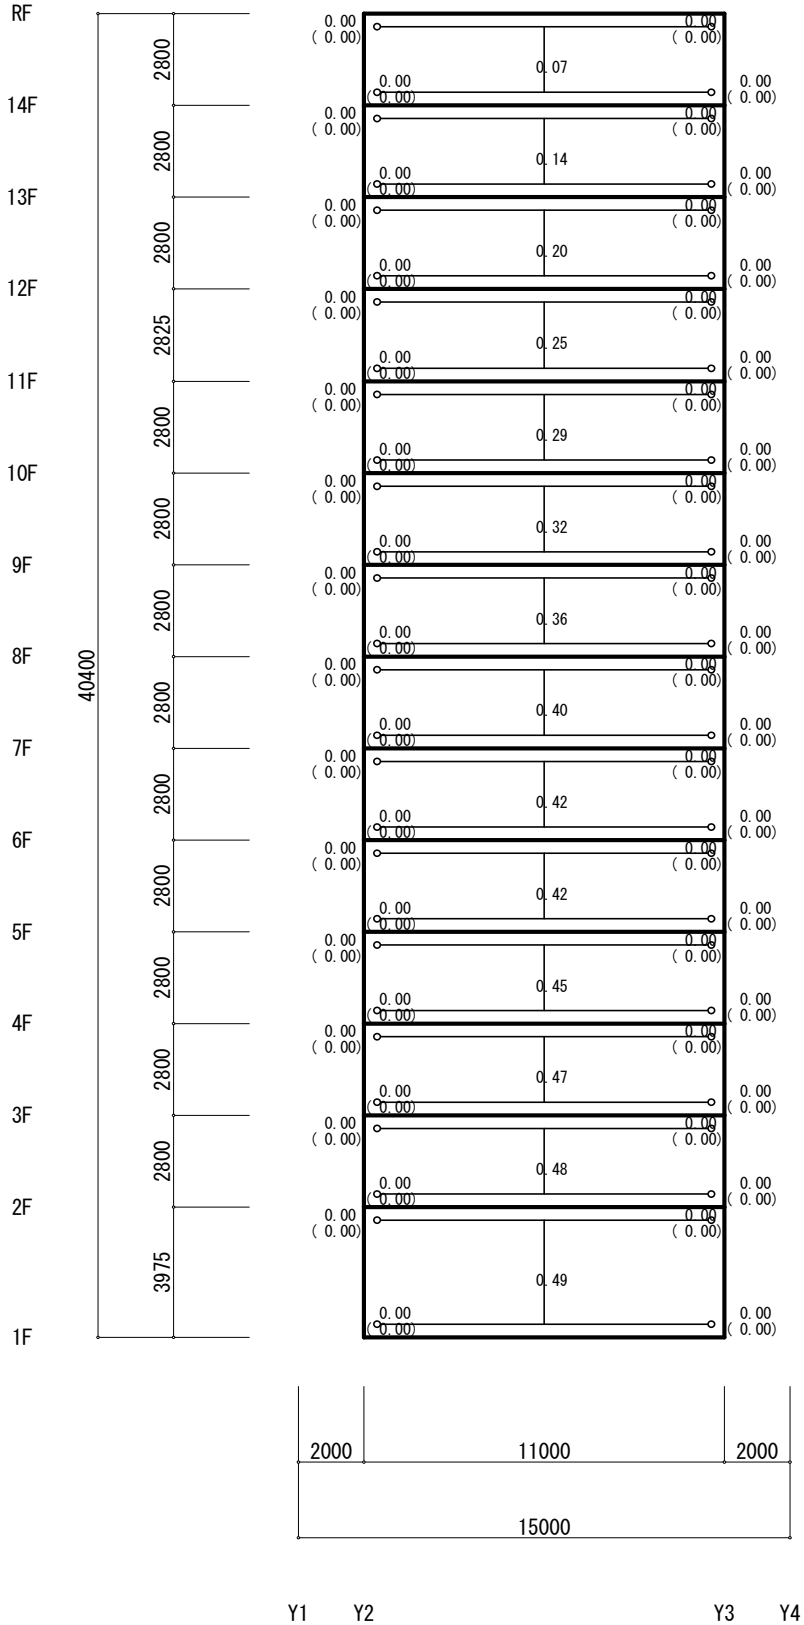

X4 フレーム (S=1/230)

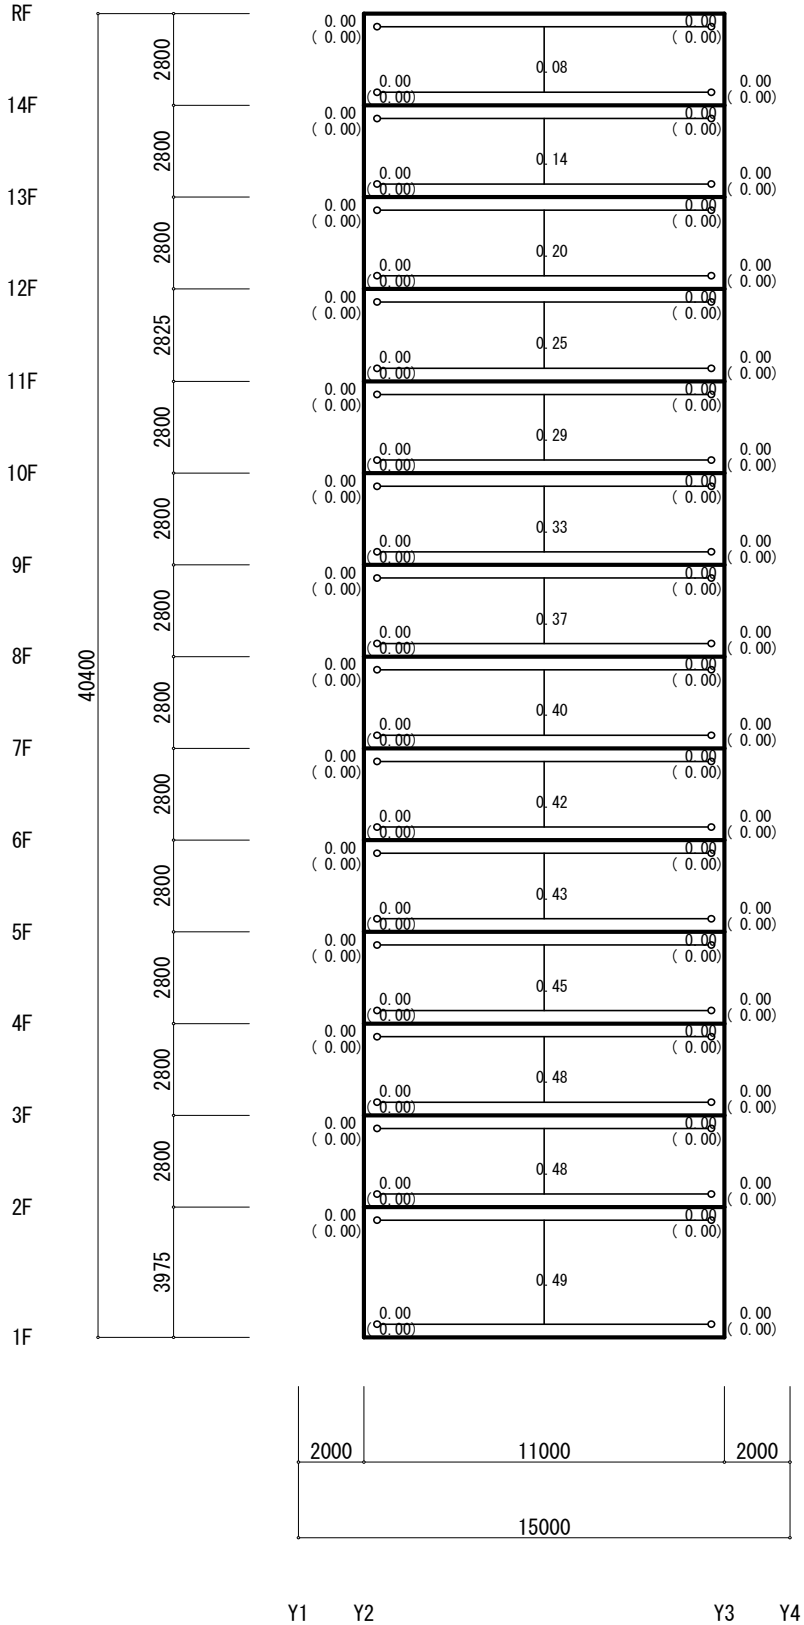

X5 フレーム (S=1/230)

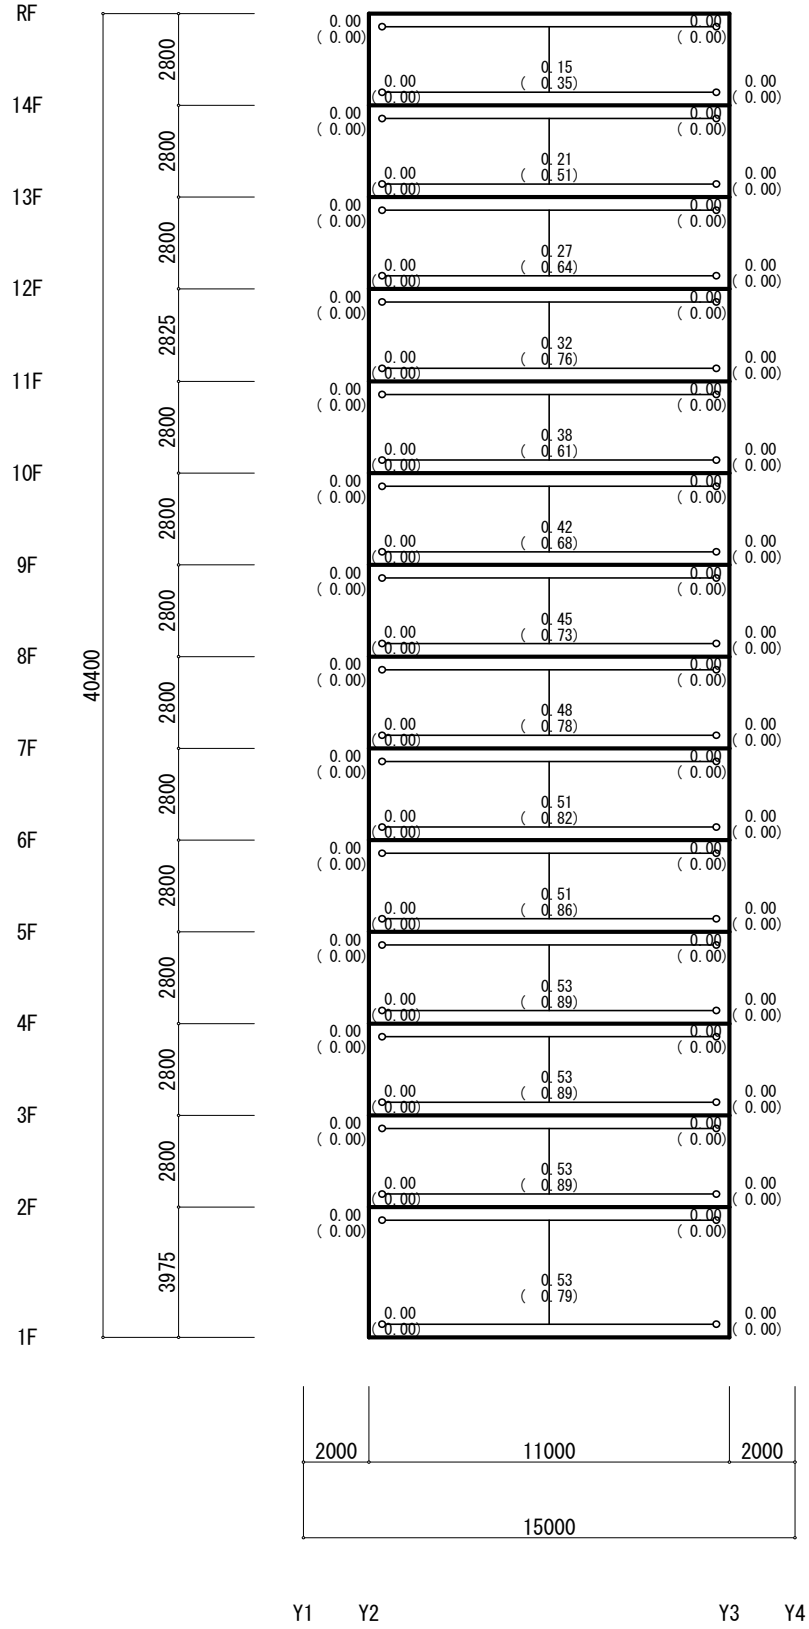

X6 フレーム (S=1/230)

（３）短期荷重時断面検定比図（地震荷重時）

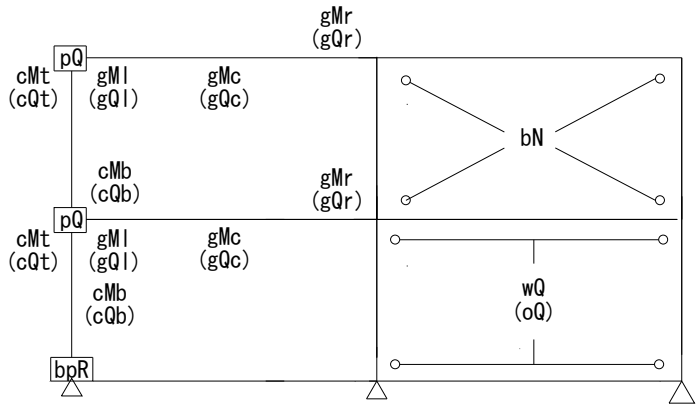



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　　：壁のせん断力検定比
(oQ)　：壁の開口補強検定比

bN　　：ブレースの軸力検定比

pQ　　：接合部のせん断力検定比

bpR　　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

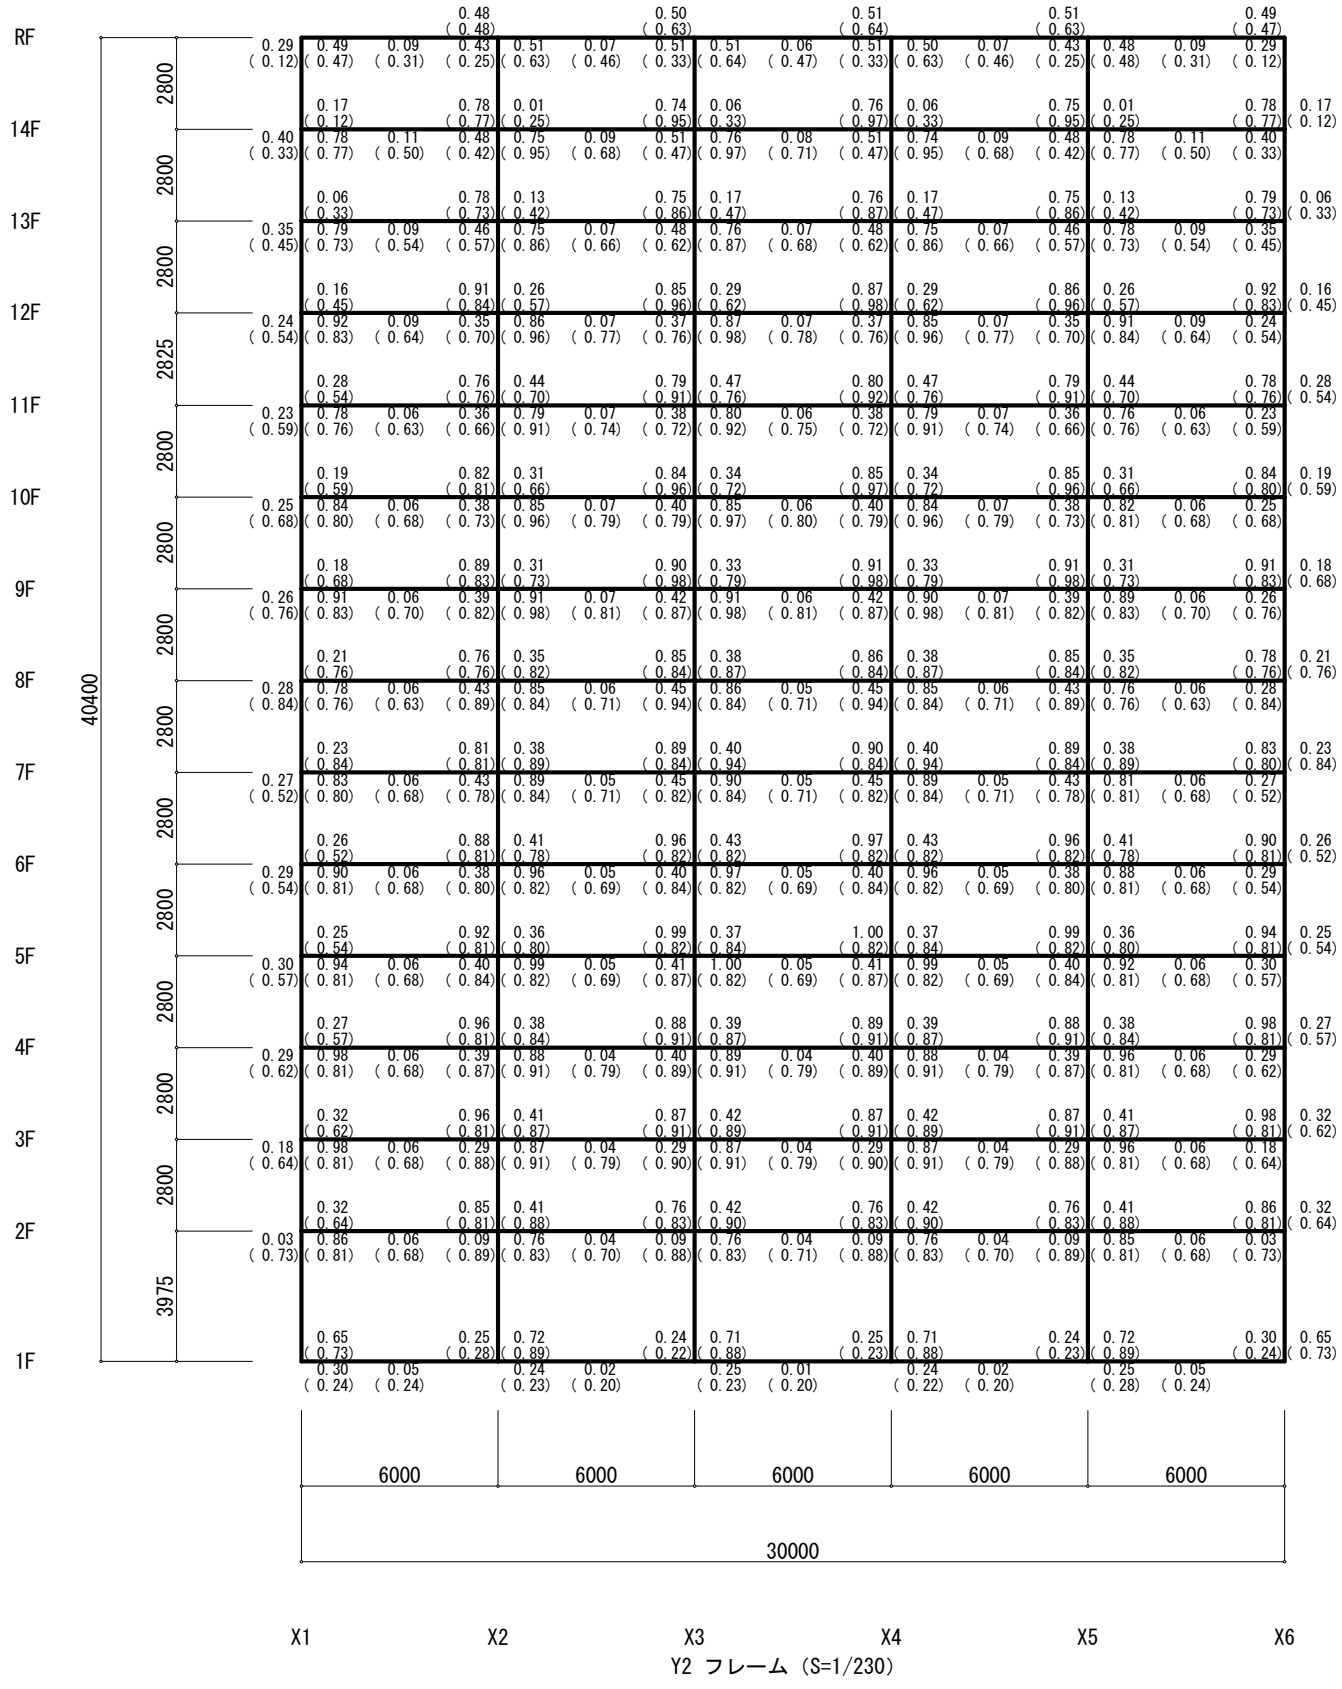

Y2 フレーム (S=1/230)

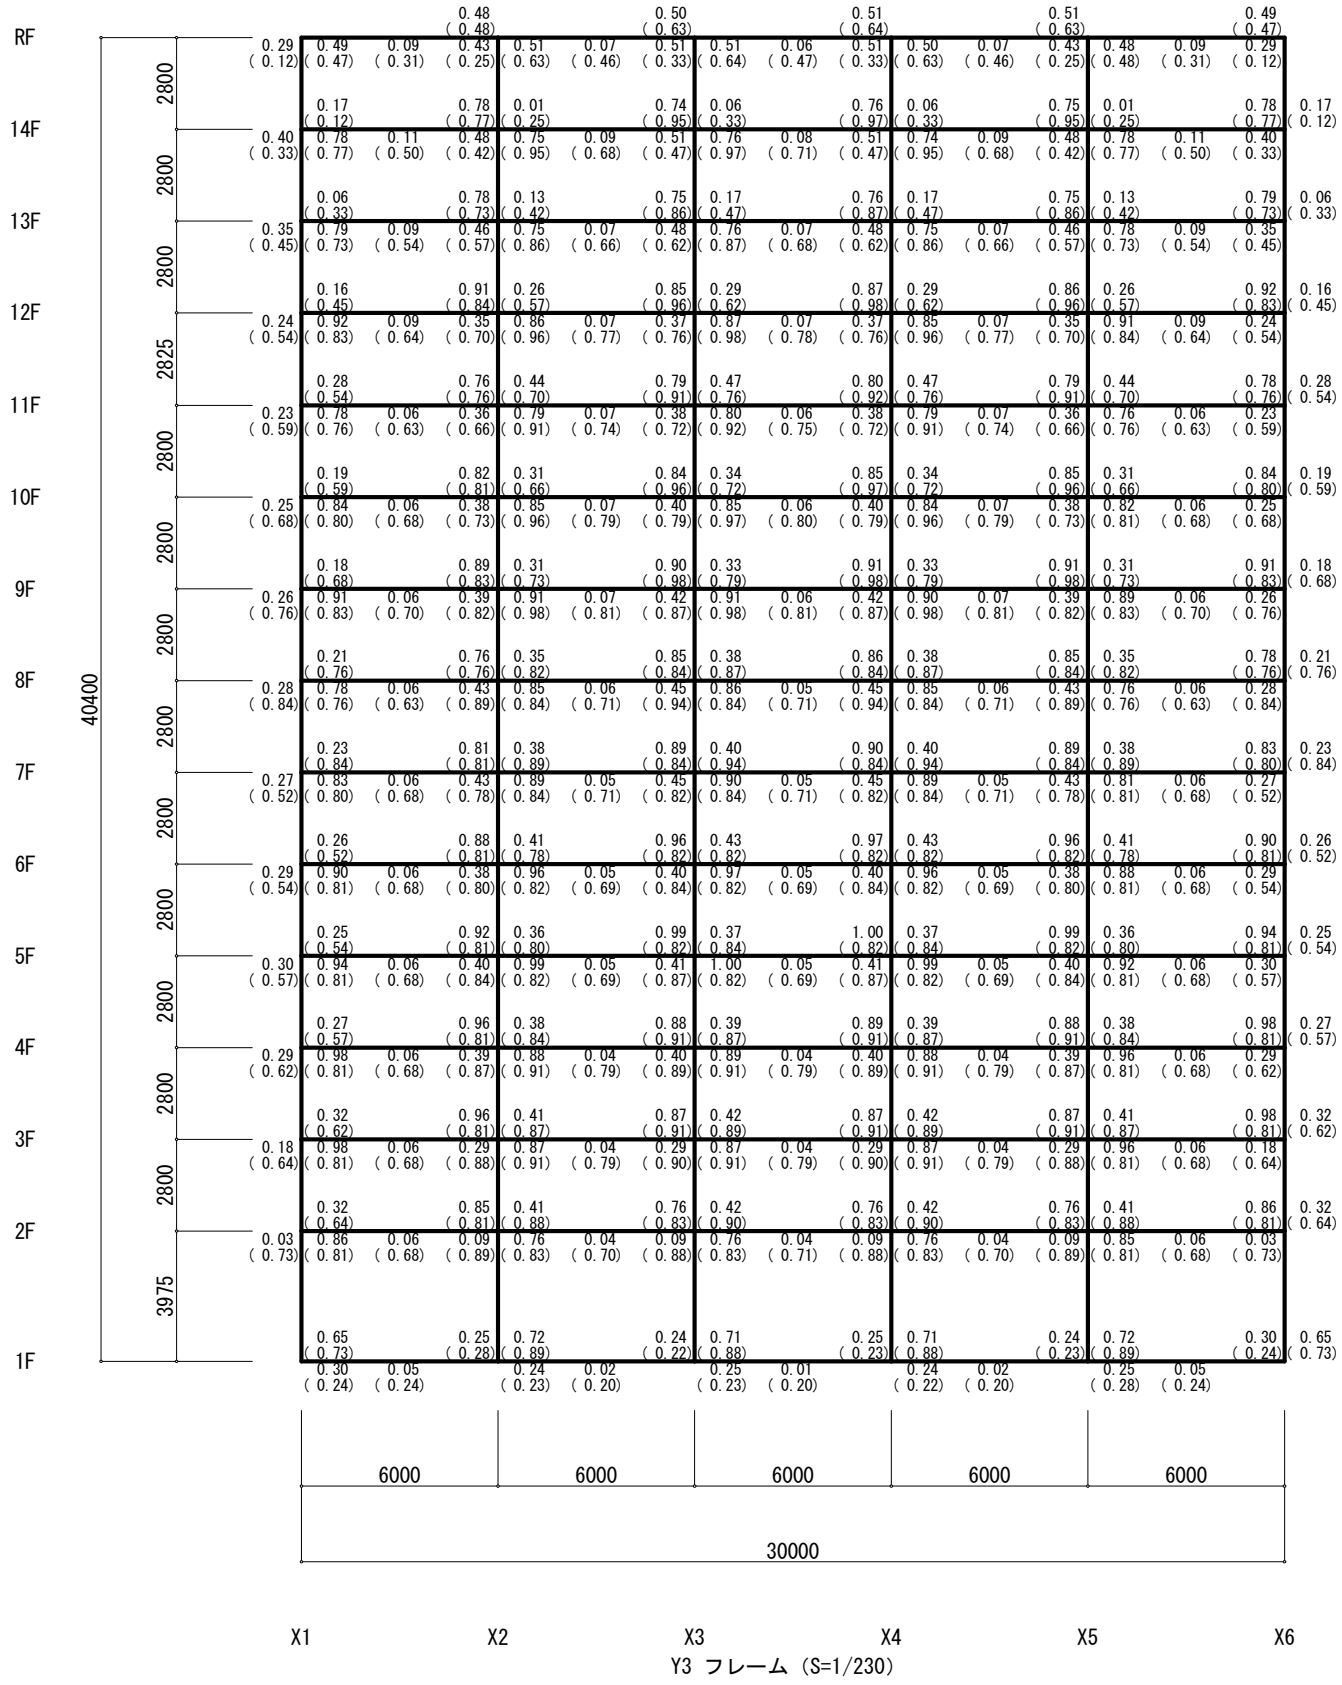

Y3 フレーム (S=1/230)

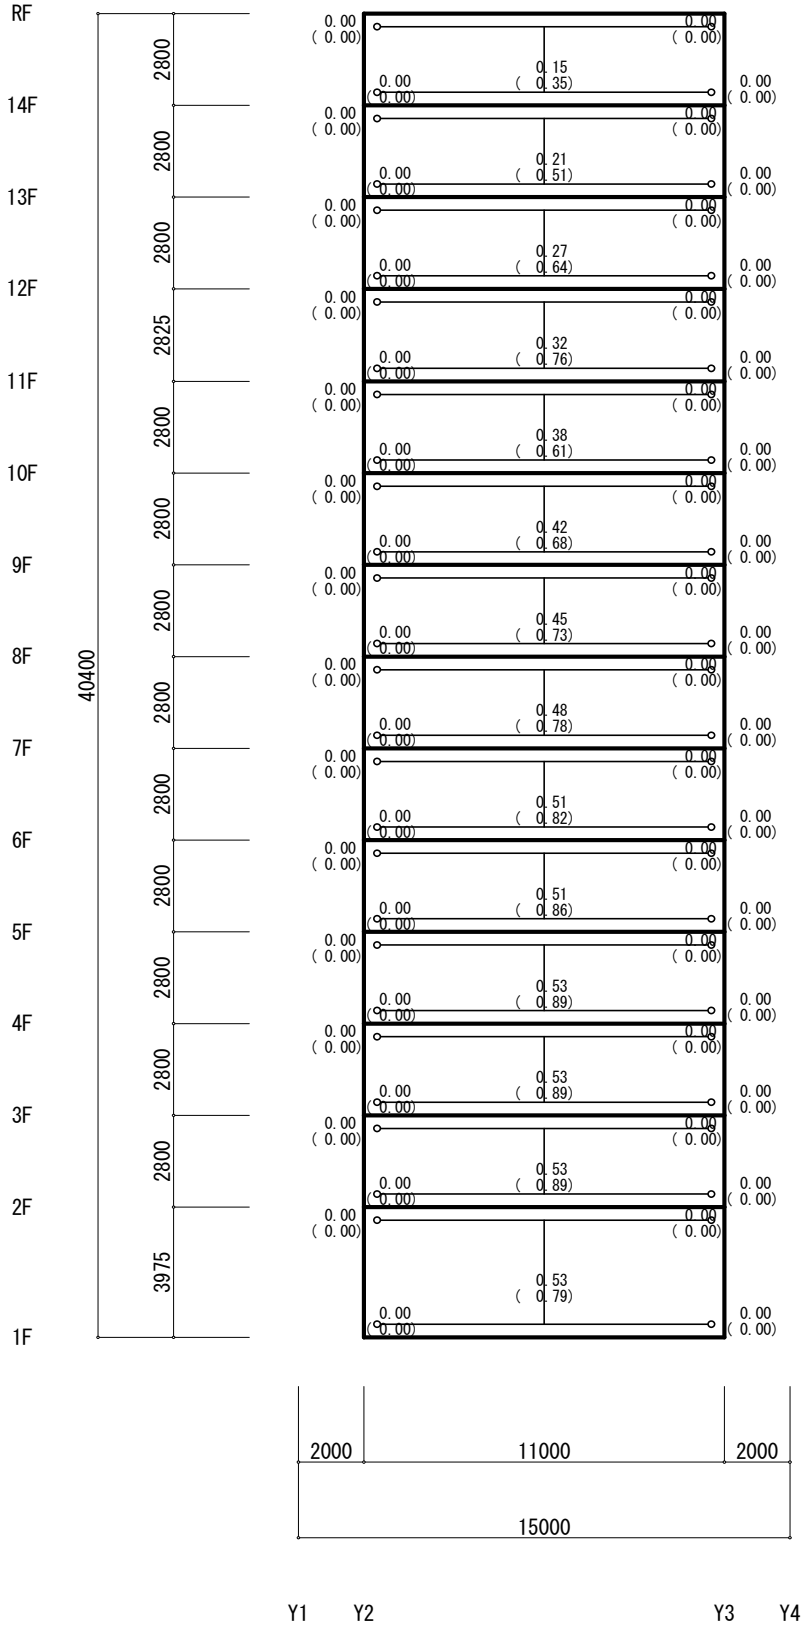

X1 フレーム (S=1/230)

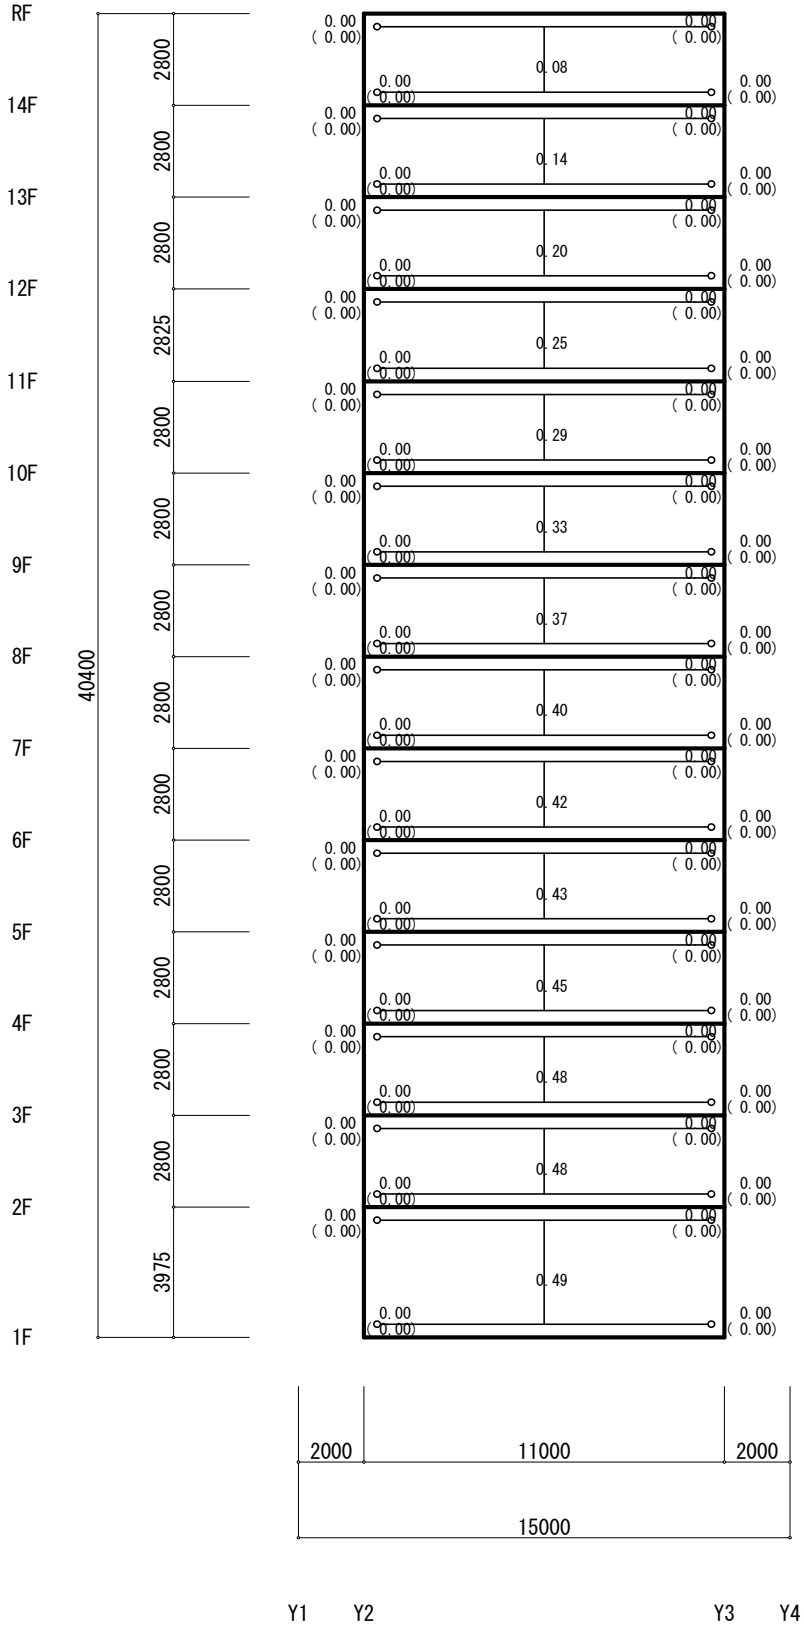

X2 フレーム (S=1/230)

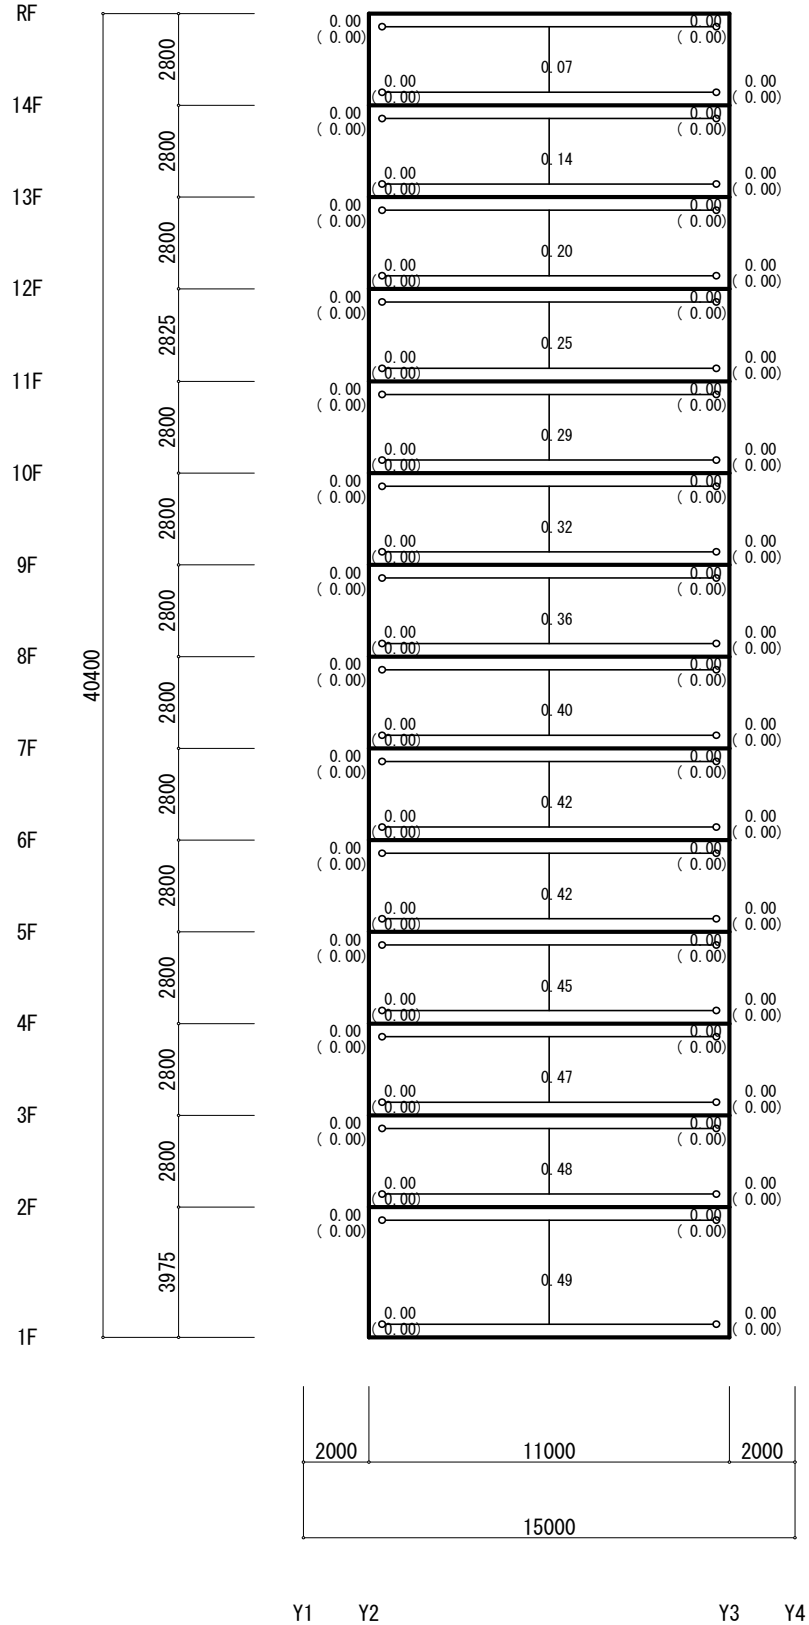

X3 フレーム (S=1/230)

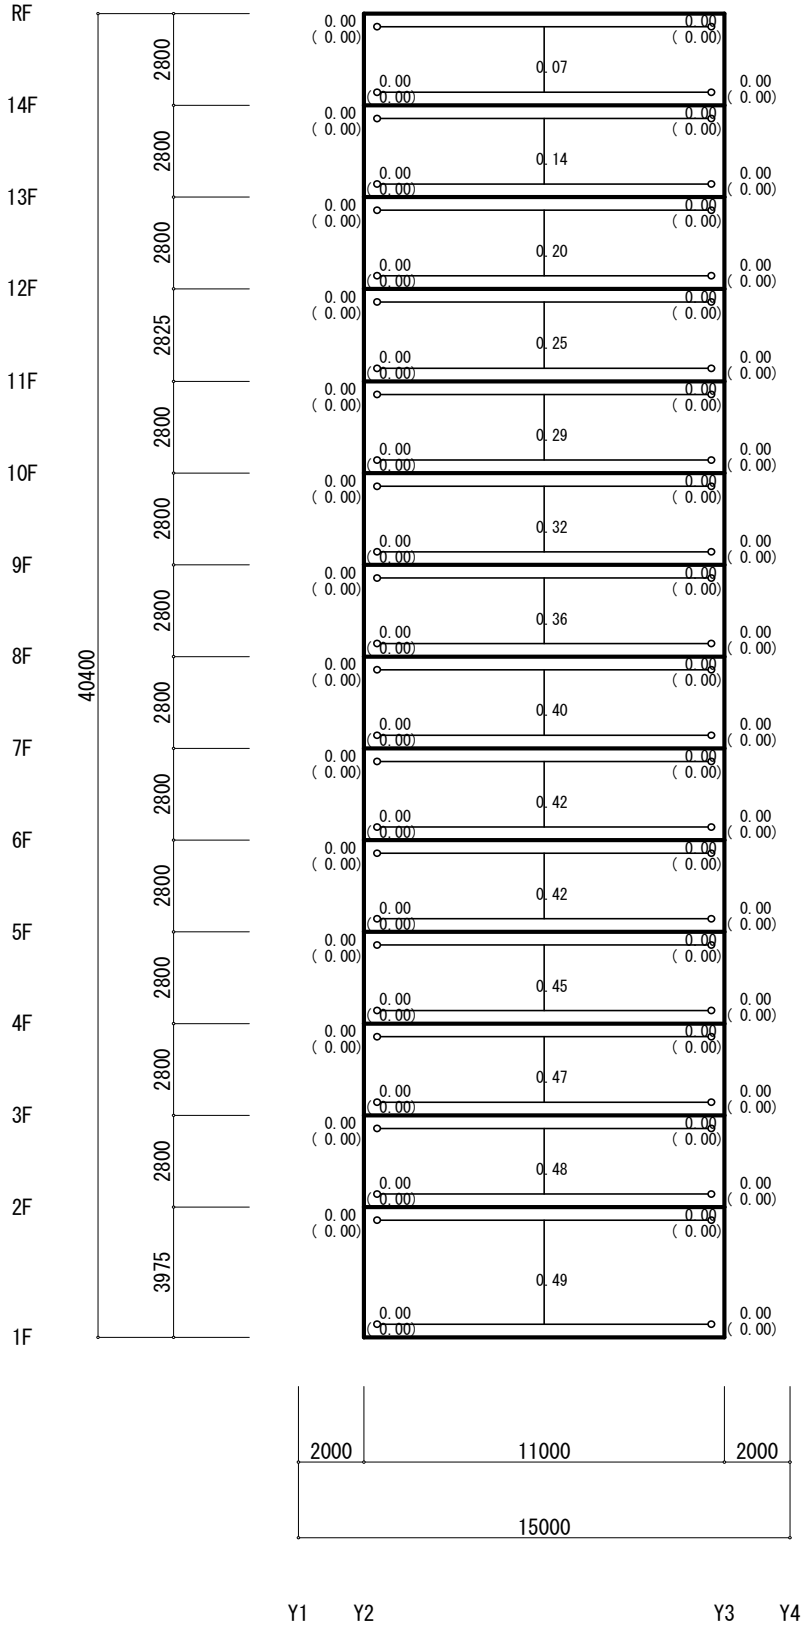

X4 フレーム (S=1/230)

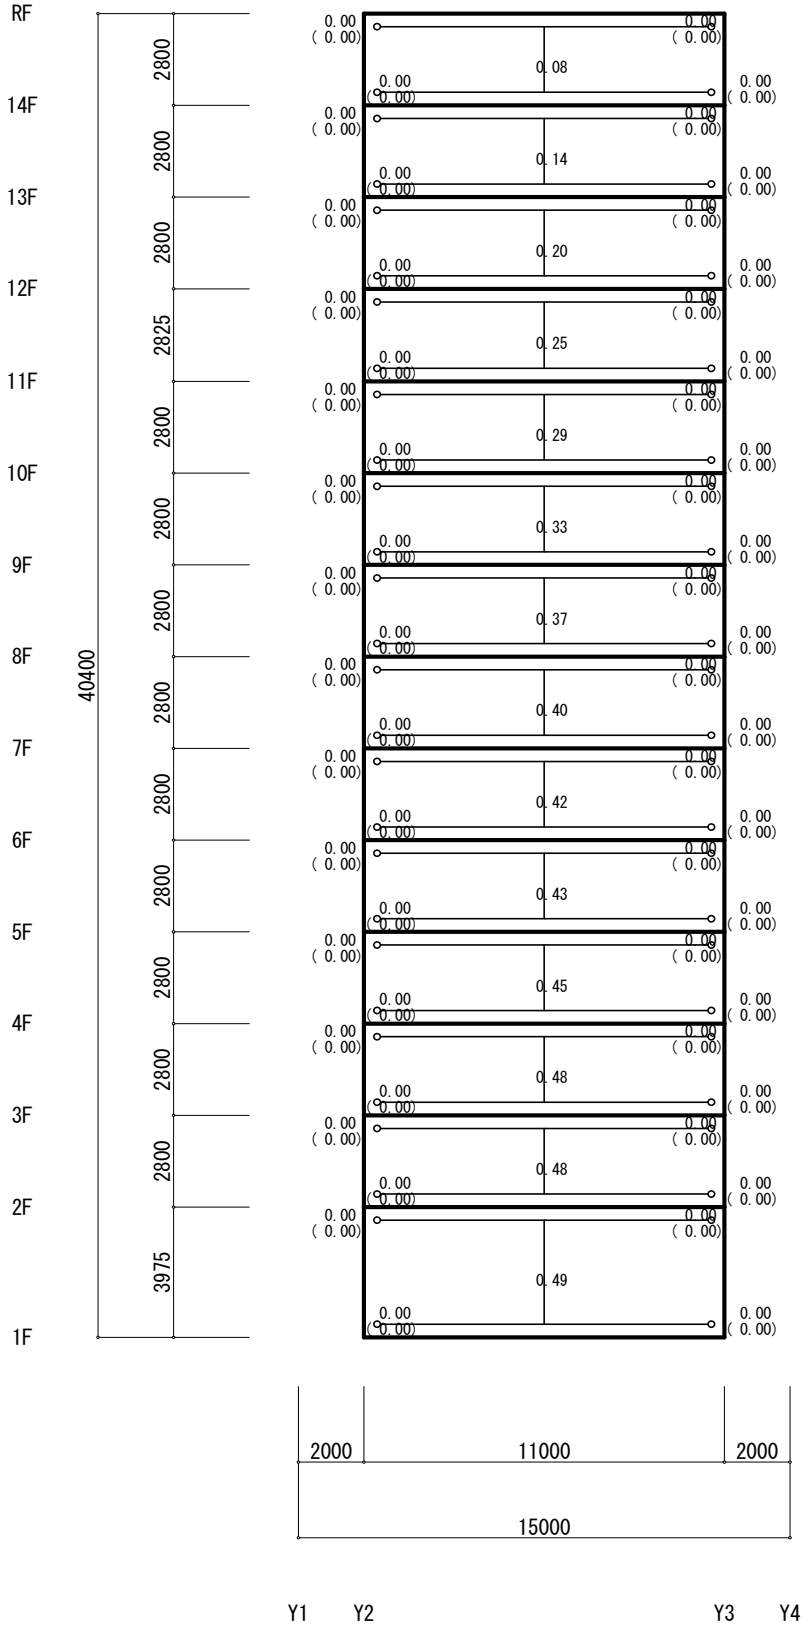

X5 フレーム (S=1/230)

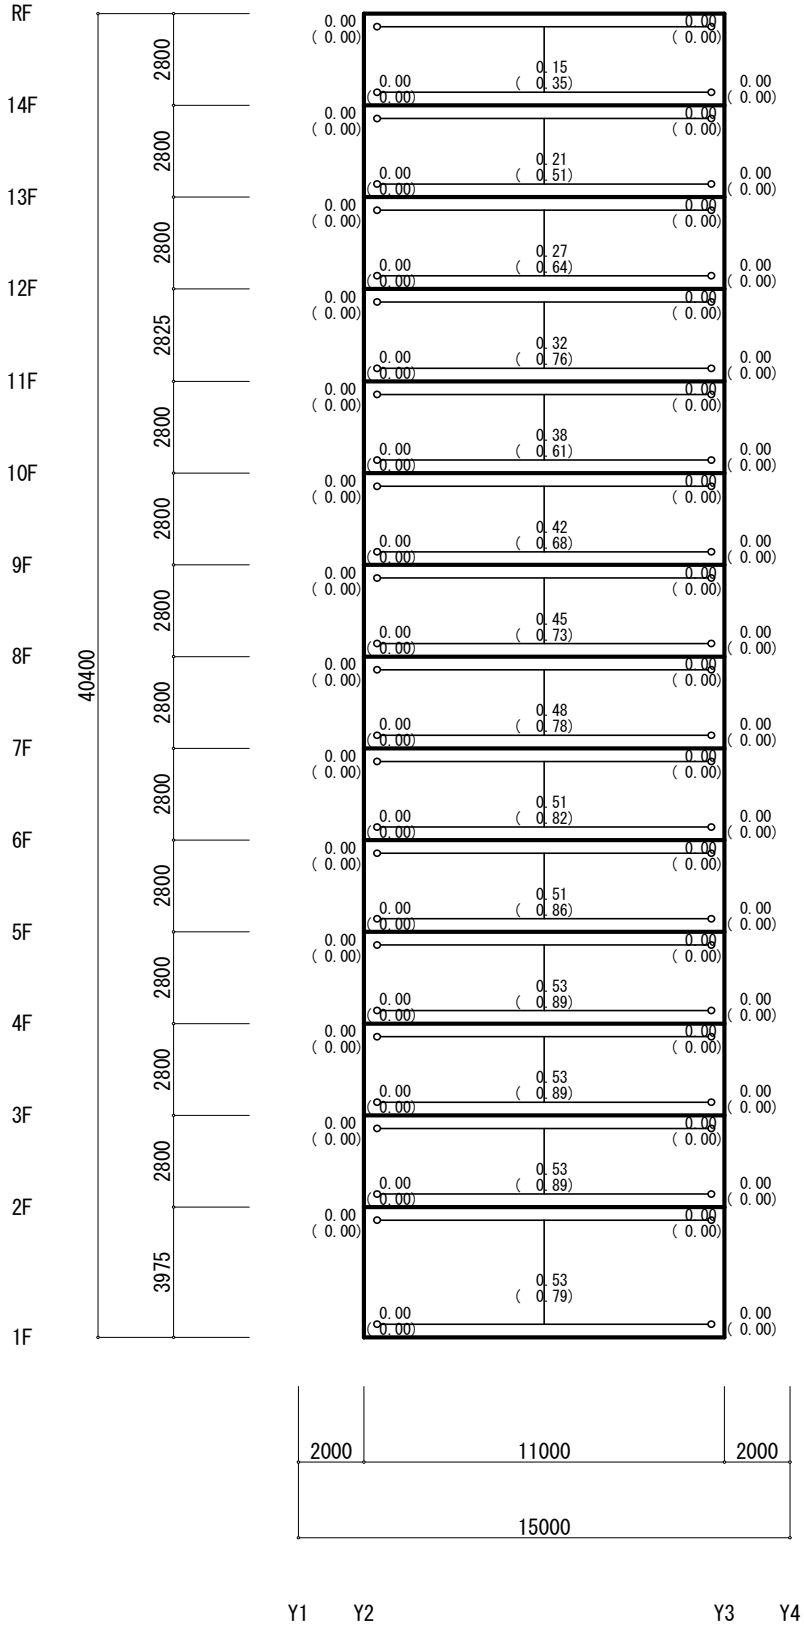

X6 フレーム (S=1/230)

§３．保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3　層せん断力

U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		Ｘ方向	Ｙ方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
１次固有周期	T	0.796(秒)	0.796(秒)
自動計算時の最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.979 (Rt = 0.979)	Ci = 0.979 (Rt = 0.979)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4　層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

Ｘ方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	4043.30	4043.30	2.913	11778.00	2.976
14F	5069.83	9113.14	2.227	20294.10	2.275
13F	5069.83	14182.97	1.936	27460.76	1.978
12F	5069.83	19252.80	1.756	33811.14	1.794
11F	5266.21	24519.01	1.621	39743.53	1.656
10F	5364.94	29883.95	1.512	45195.57	1.545
9F	5364.94	35248.89	1.422	50111.76	1.453
8F	5408.21	40657.10	1.342	54564.65	1.371
7F	5422.89	46079.99	1.271	58549.59	1.298
6F	5437.68	51517.67	1.205	62082.15	1.231
5F	5437.68	56955.34	1.144	65165.30	1.169
4F	5437.68	62393.02	1.087	67810.14	1.110
3F	5452.36	67845.37	1.032	70030.78	1.055
2F	5578.33	73423.71	0.979	71863.07	1.000

Ｘ方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	4043.30	4043.30	2.913	11778.00	2.976
14F	5069.83	9113.14	2.227	20294.10	2.275
13F	5069.83	14182.97	1.936	27460.76	1.978
12F	5069.83	19252.80	1.756	33811.14	1.794
11F	5266.21	24519.01	1.621	39743.53	1.656
10F	5364.94	29883.95	1.512	45195.57	1.545
9F	5364.94	35248.89	1.422	50111.76	1.453
8F	5408.21	40657.10	1.342	54564.65	1.371
7F	5422.89	46079.99	1.271	58549.59	1.298
6F	5437.68	51517.67	1.205	62082.15	1.231
5F	5437.68	56955.34	1.144	65165.30	1.169
4F	5437.68	62393.02	1.087	67810.14	1.110
3F	5452.36	67845.37	1.032	70030.78	1.055
2F	5578.33	73423.71	0.979	71863.07	1.000

Ｙ方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	4043.30	4043.30	2.913	11778.00	2.976
14F	5069.83	9113.14	2.227	20294.10	2.275
13F	5069.83	14182.97	1.936	27460.76	1.978
12F	5069.83	19252.80	1.756	33811.14	1.794
11F	5266.21	24519.01	1.621	39743.53	1.656
10F	5364.94	29883.95	1.512	45195.57	1.545
9F	5364.94	35248.89	1.422	50111.76	1.453
8F	5408.21	40657.10	1.342	54564.65	1.371
7F	5422.89	46079.99	1.271	58549.59	1.298

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
6F	5437.68	51517.67	1.205	62082.15	1.231
5F	5437.68	56955.34	1.144	65165.30	1.169
4F	5437.68	62393.02	1.087	67810.14	1.110
3F	5452.36	67845.37	1.032	70030.78	1.055
2F	5578.33	73423.71	0.979	71863.07	1.000

Ｙ方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	4043.30	4043.30	2.913	11778.00	2.976
14F	5069.83	9113.14	2.227	20294.10	2.275
13F	5069.83	14182.97	1.936	27460.76	1.978
12F	5069.83	19252.80	1.756	33811.14	1.794
11F	5266.21	24519.01	1.621	39743.53	1.656
10F	5364.94	29883.95	1.512	45195.57	1.545
9F	5364.94	35248.89	1.422	50111.76	1.453
8F	5408.21	40657.10	1.342	54564.65	1.371
7F	5422.89	46079.99	1.271	58549.59	1.298
6F	5437.68	51517.67	1.205	62082.15	1.231
5F	5437.68	56955.34	1.144	65165.30	1.169
4F	5437.68	62393.02	1.087	67810.14	1.110
3F	5452.36	67845.37	1.032	70030.78	1.055
2F	5578.33	73423.71	0.979	71863.07	1.000

・各層に作用する外力　(kN)

Ｘ方向正加力

層名	層せん断力	外力
RF		11778.00
	11778.00	
14F		8516.10
	20294.10	
13F		7166.66
	27460.76	
12F		6350.38
	33811.14	
11F		5932.39
	39743.53	
10F		5452.04
	45195.57	
9F		4916.19
	50111.76	
8F		4452.89
	54564.65	
7F		3984.93
	58549.59	
6F		3532.56
	62082.15	
5F		3083.15
	65165.30	
4F		2644.84
	67810.14	
3F		2220.64
	70030.78	
2F		1832.29
	71863.07	
1F		0.00

Ｘ方向負加力

層名	層せん断力	外力
RF		11778.00
	11778.00	
14F		8516.10
	20294.10	
13F		7166.66
	27460.76	
12F		6350.38
	33811.14	
11F		5932.39
	39743.53	
10F		5452.04
	45195.57	
9F		4916.19
	50111.76	
8F		4452.89
	54564.65	
7F		3984.93
	58549.59	
6F		3532.56
	62082.15	
5F		3083.15
	65165.30	
4F		2644.84
	67810.14	
3F		2220.64
	70030.78	
2F		1832.29
	71863.07	
1F		0.00

Ｙ方向正加力

層名	層せん断力	外力
RF		11778.00
	11778.00	
14F		8516.10
	20294.10	
13F		7166.66
	27460.76	
12F		6350.38
	33811.14	
11F		5932.39
	39743.53	
10F		5452.04
	45195.57	
9F		4916.19
	50111.76	
8F		4452.89
	54564.65	
7F		3984.93
	58549.59	
6F		3532.56
	62082.15	
5F		3083.15
	65165.30	
4F		2644.84
	67810.14	
3F		2220.64
	70030.78	
2F		1832.29
	71863.07	
1F		0.00

Ｙ方向負加力

層名	層せん断力	外力
RF		11778.00
	11778.00	
14F		8516.10
	20294.10	
13F		7166.66
	27460.76	
12F		6350.38
	33811.14	
11F		5932.39
	39743.53	
10F		5452.04
	45195.57	
9F		4916.19
	50111.76	
8F		4452.89
	54564.65	
7F		3984.93
	58549.59	
6F		3532.56
	62082.15	
5F		3083.15
	65165.30	
4F		2644.84
	67810.14	
3F		2220.64
	70030.78	
2F		1832.29
	71863.07	
1F		0.00

U-3　Ds算定時計算結果

U-3.1　荷重－変位（Ds算定時）

U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

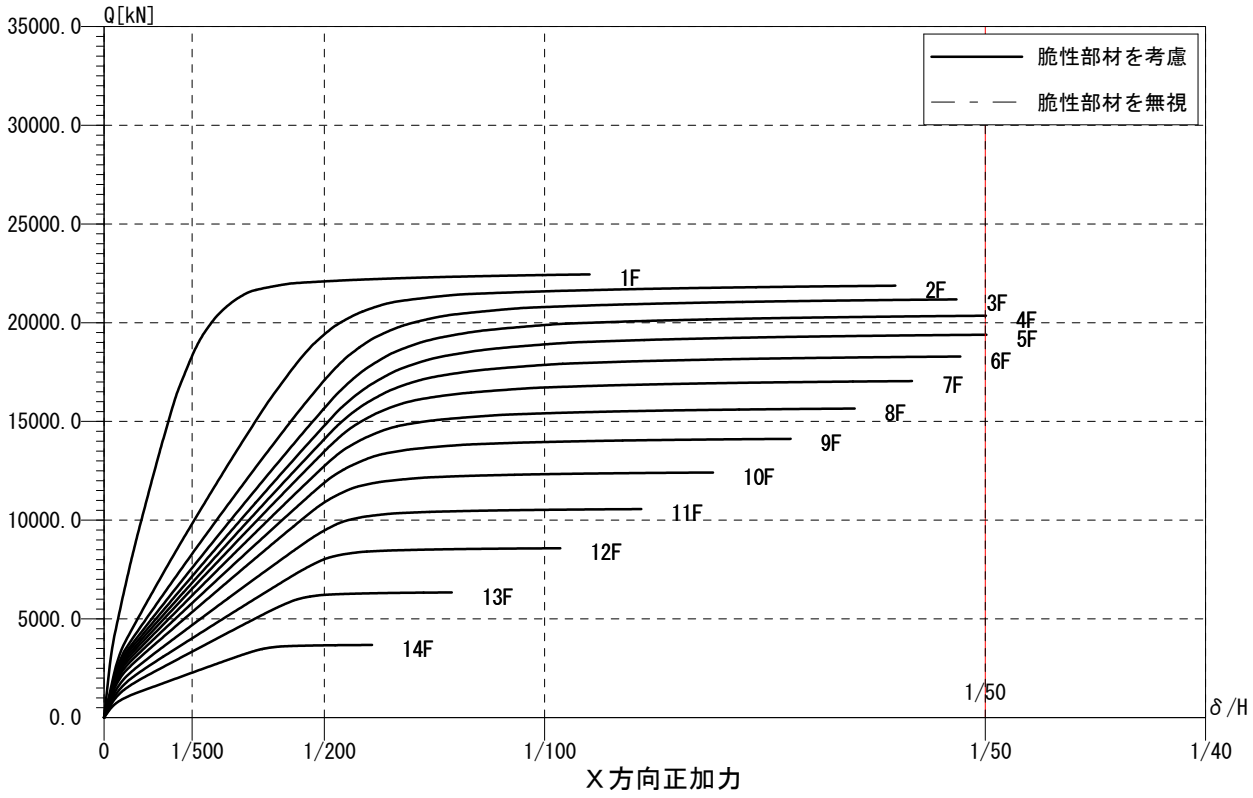

X方向正加力

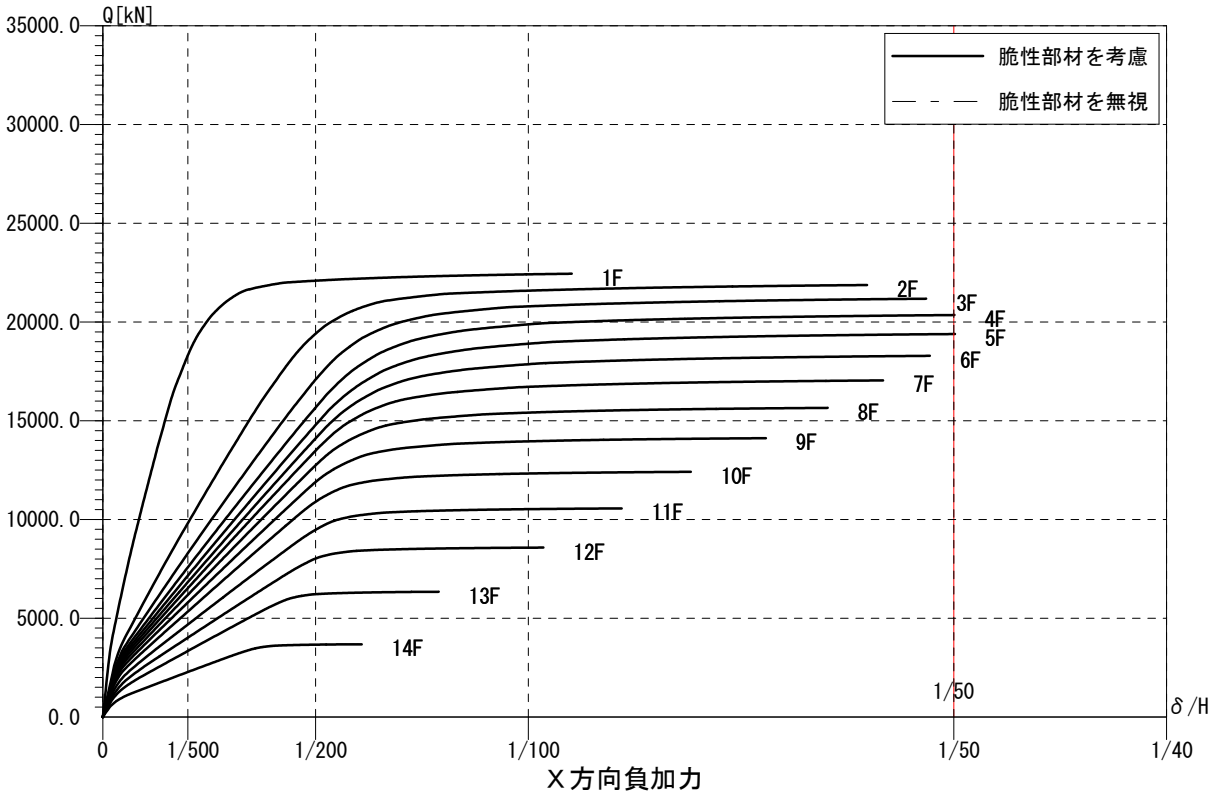

X方向負加力

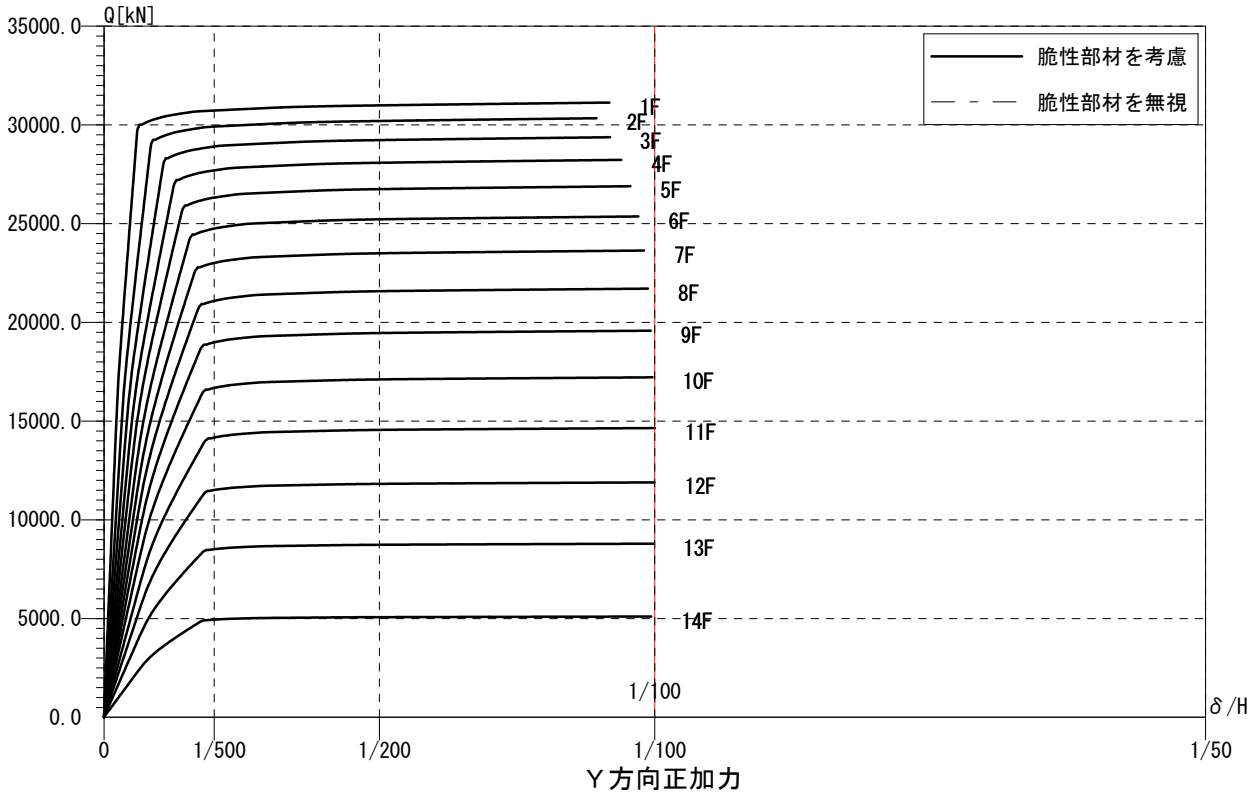

Ｙ方向正加力

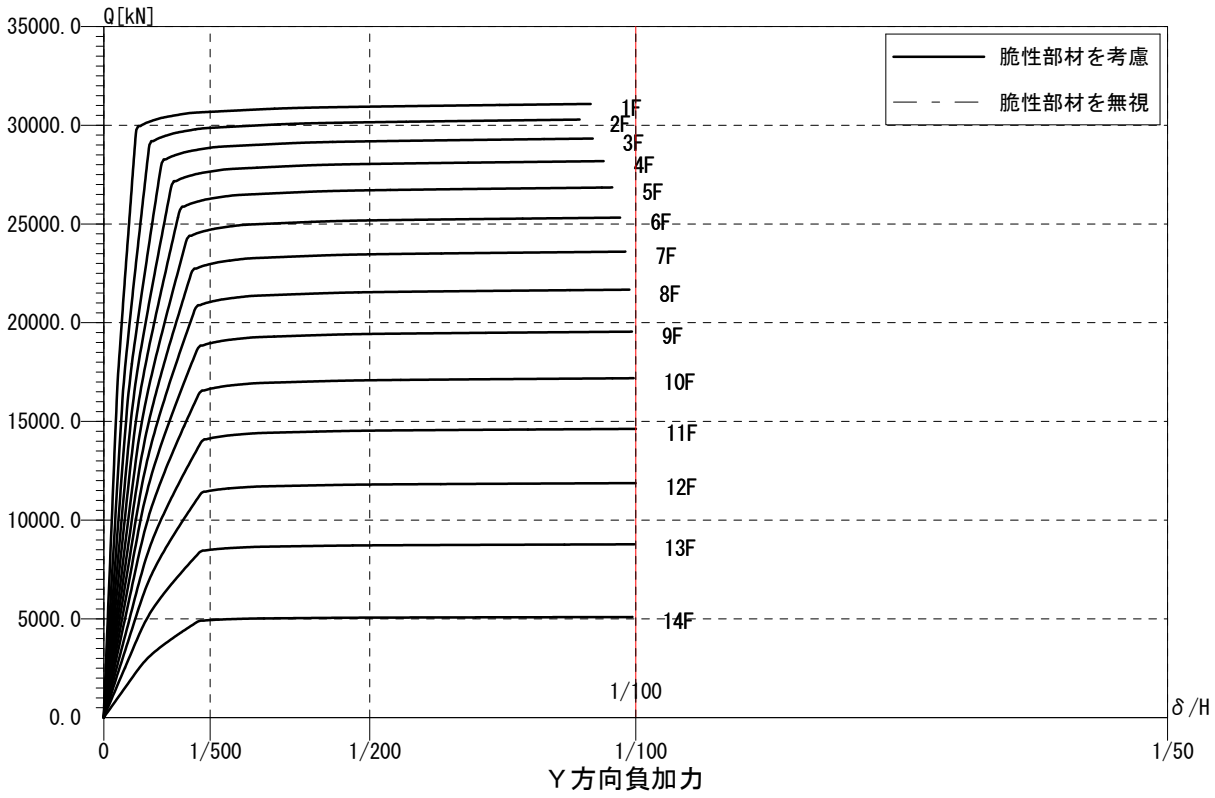

Ｙ方向負加力

U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時）

U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

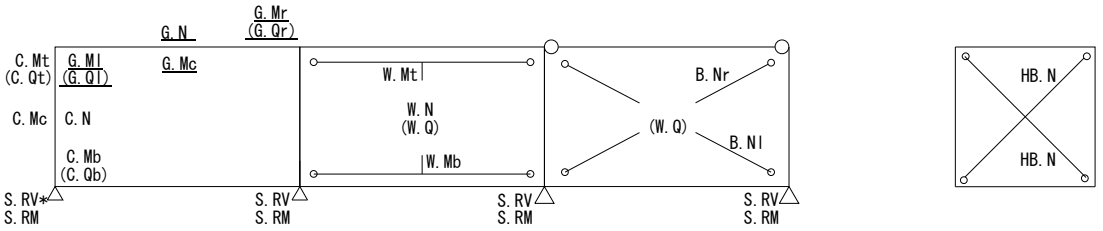

G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	HB.N	：水平ブレースの部材軸力　(kN)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)	○	：ピン接合
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)	W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)		
G.N	：はり軸力	(KN)	W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)		
	（T:引張，C:圧縮，0は非表示）		B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)		
	※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません		B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)		
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)	S.RV	：鉛直方向支点反力	(kN)		
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)		（ ■ :水平荷重時浮き上がり）			
				（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）			
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)		
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)					
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)					
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)					
	（※C.Nは0の場合、非表示）						
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)					
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)					

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

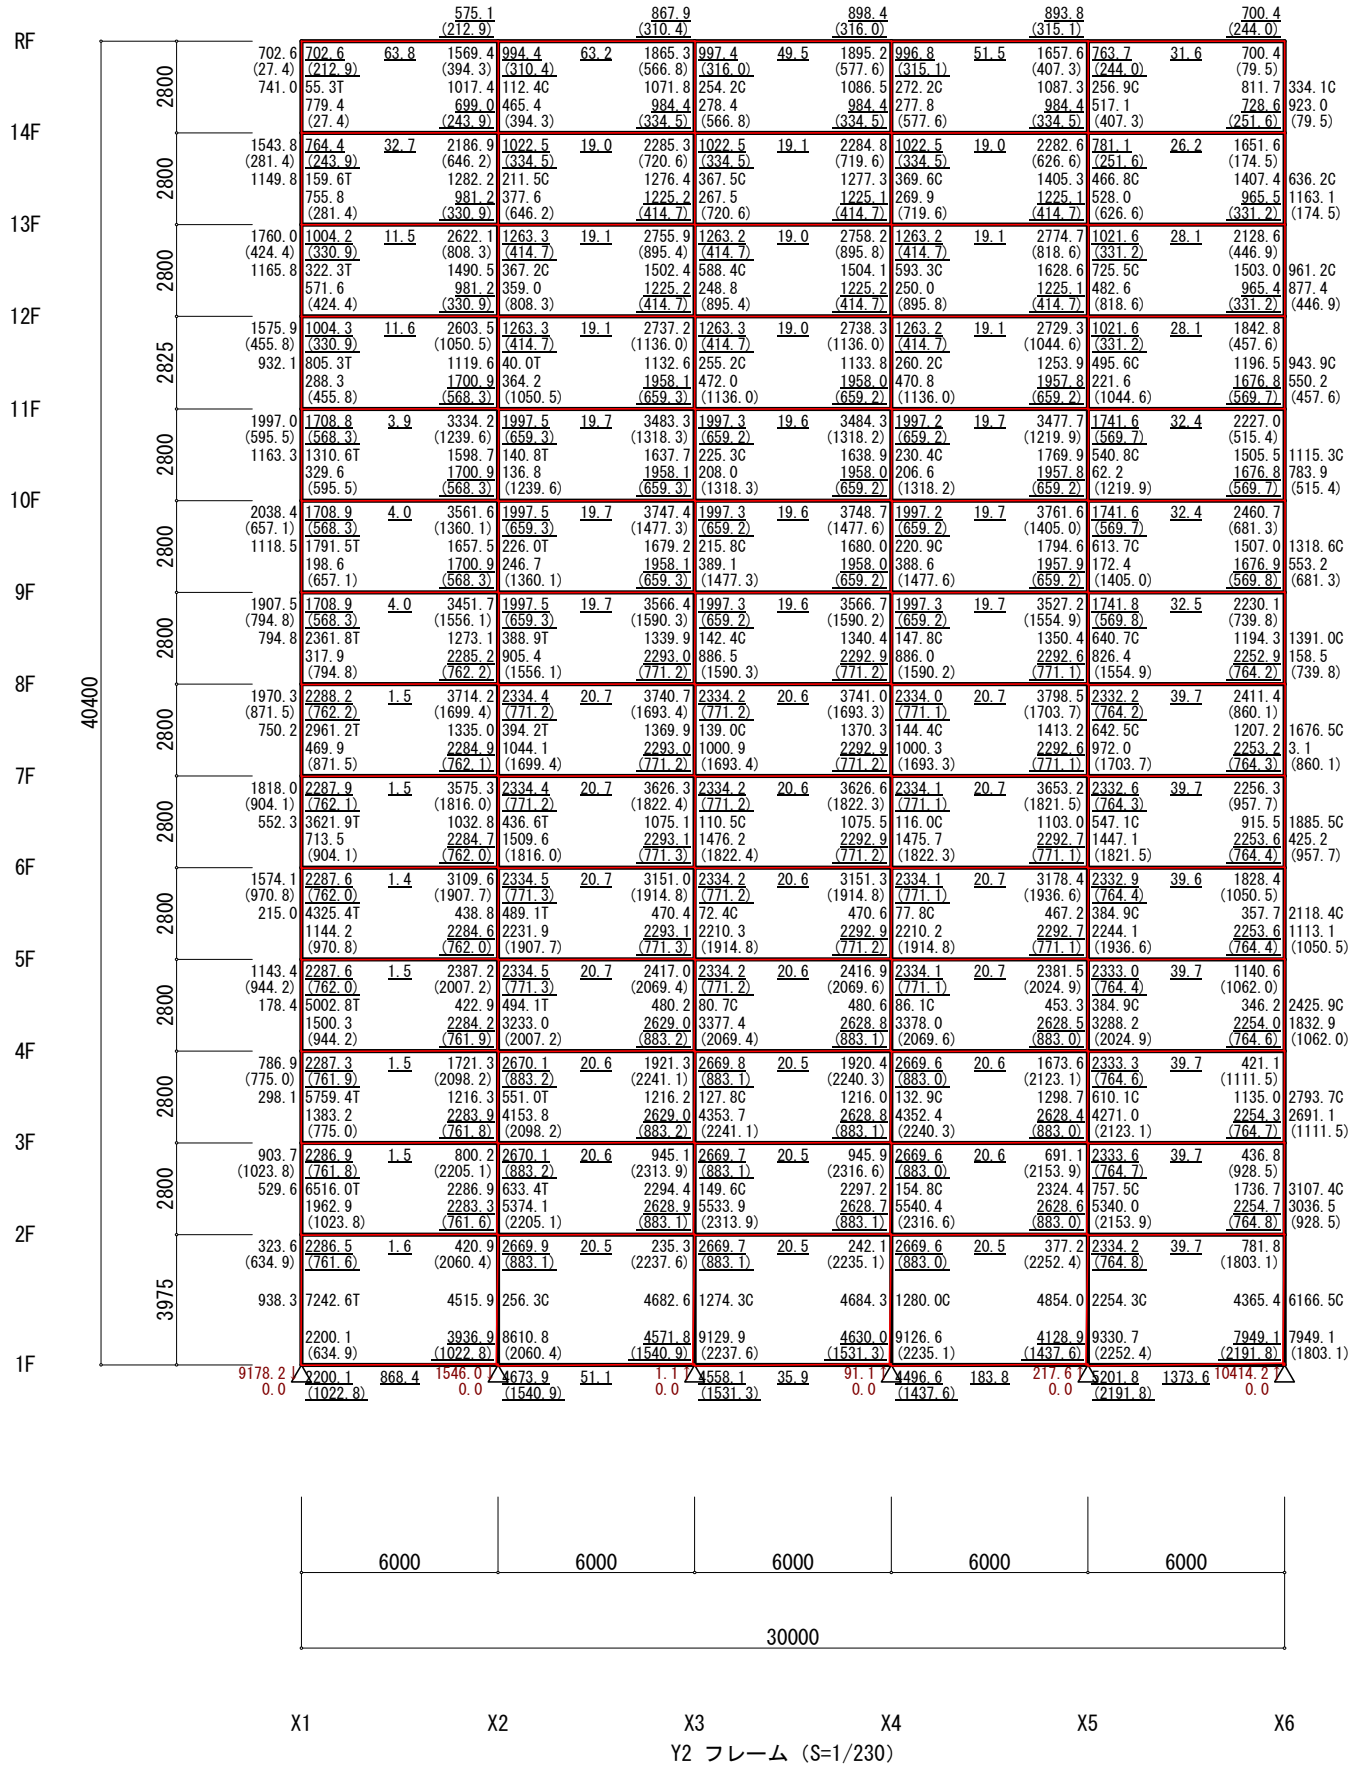

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

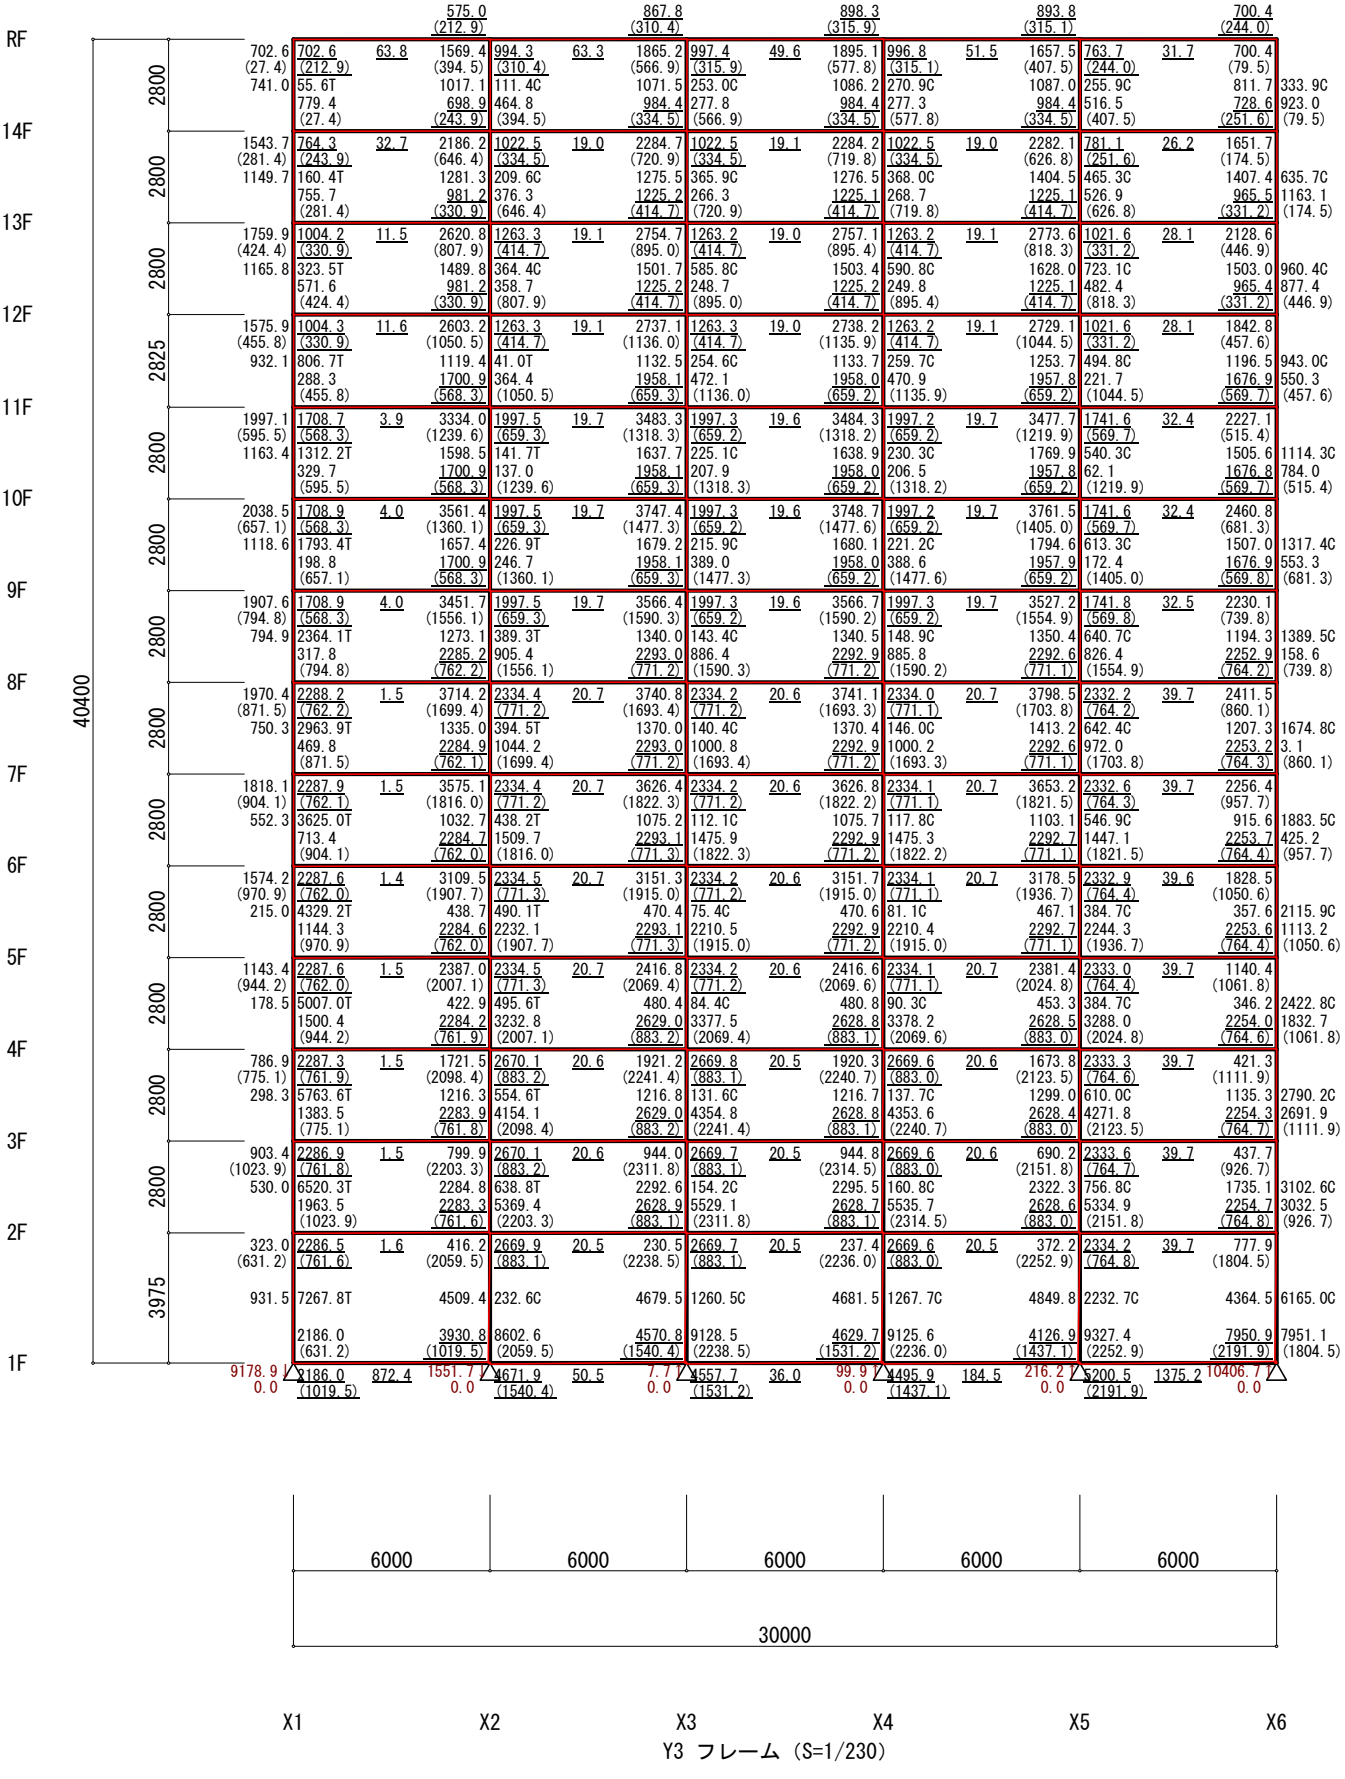

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

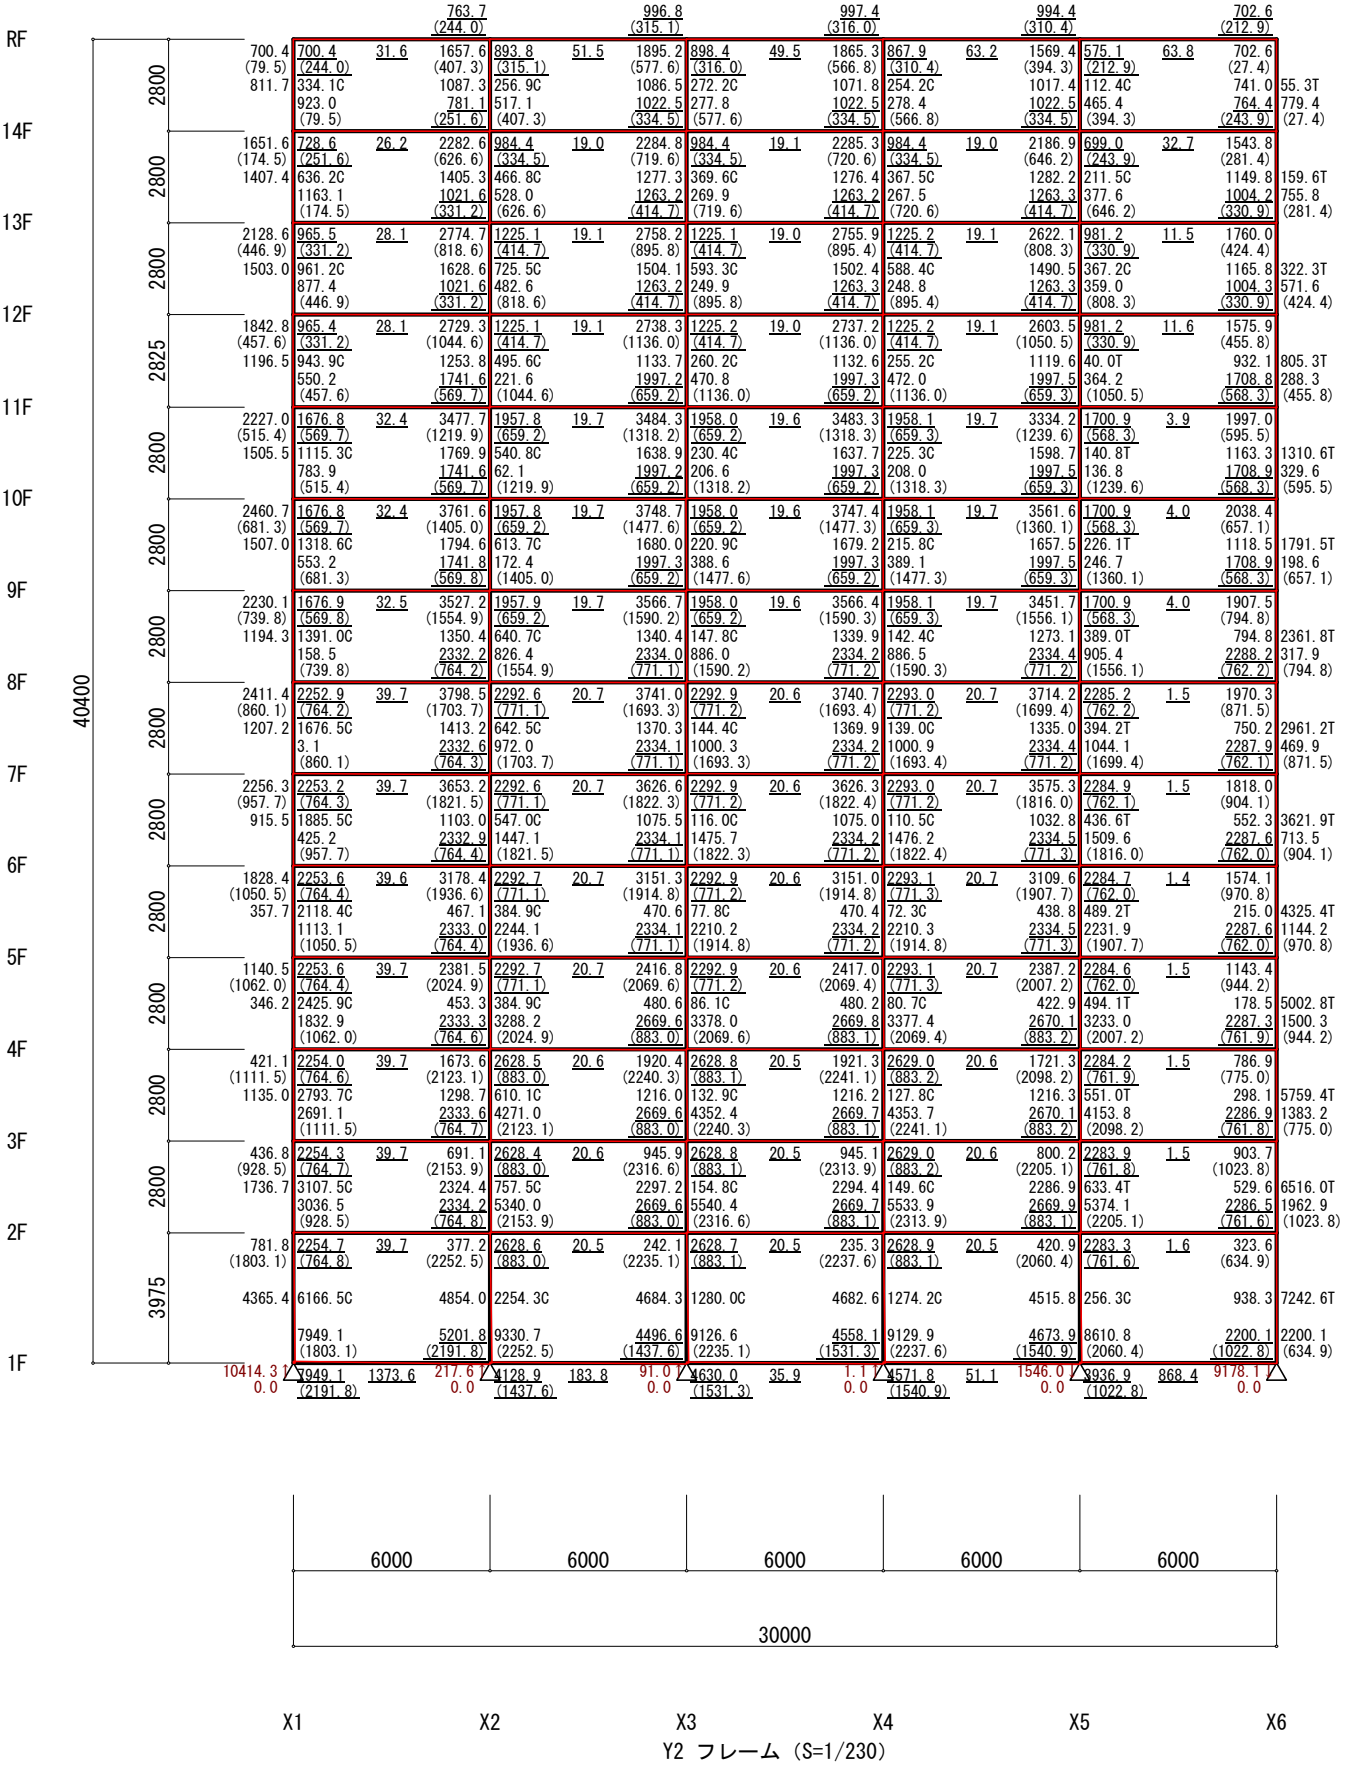

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

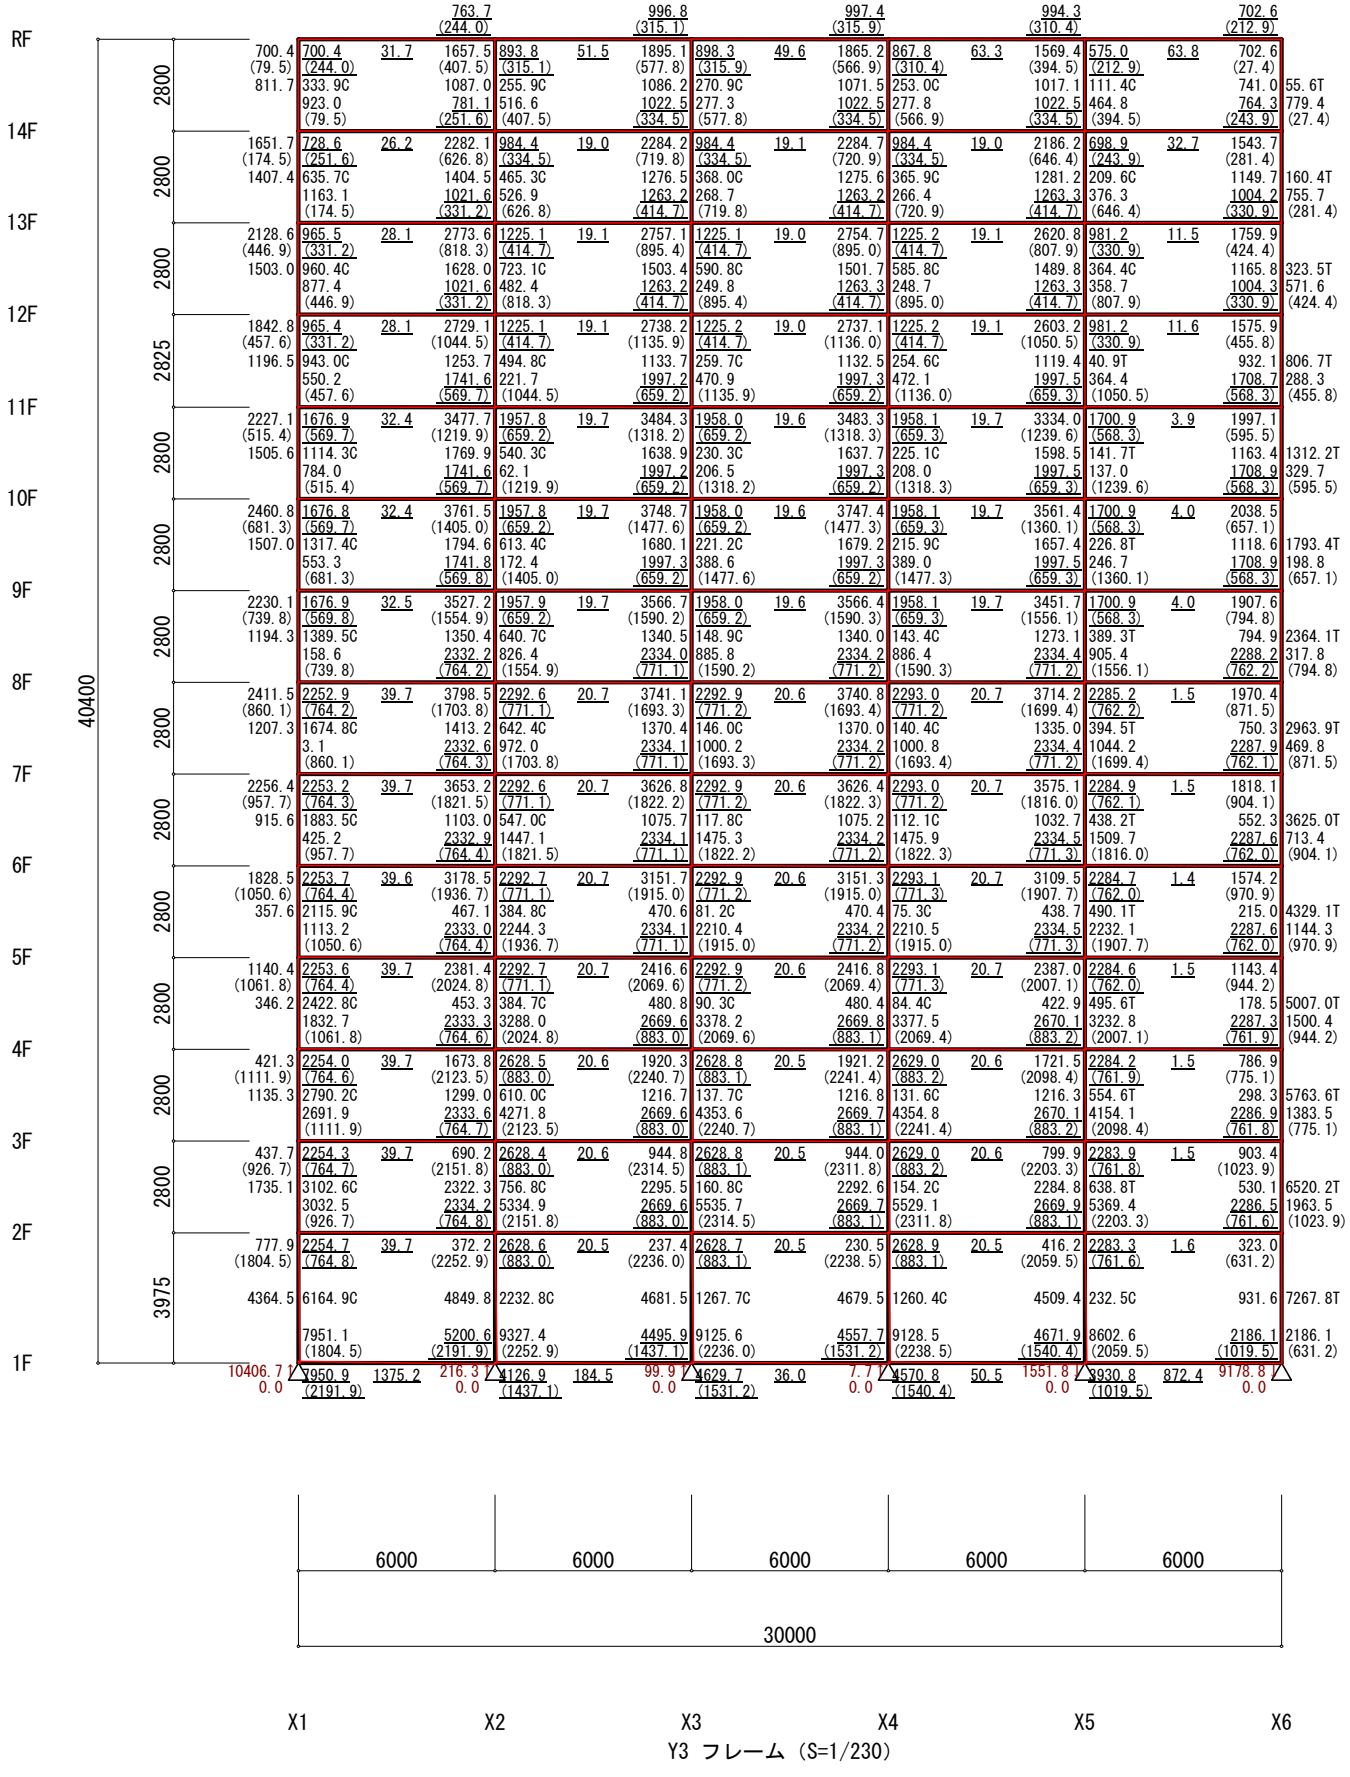

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

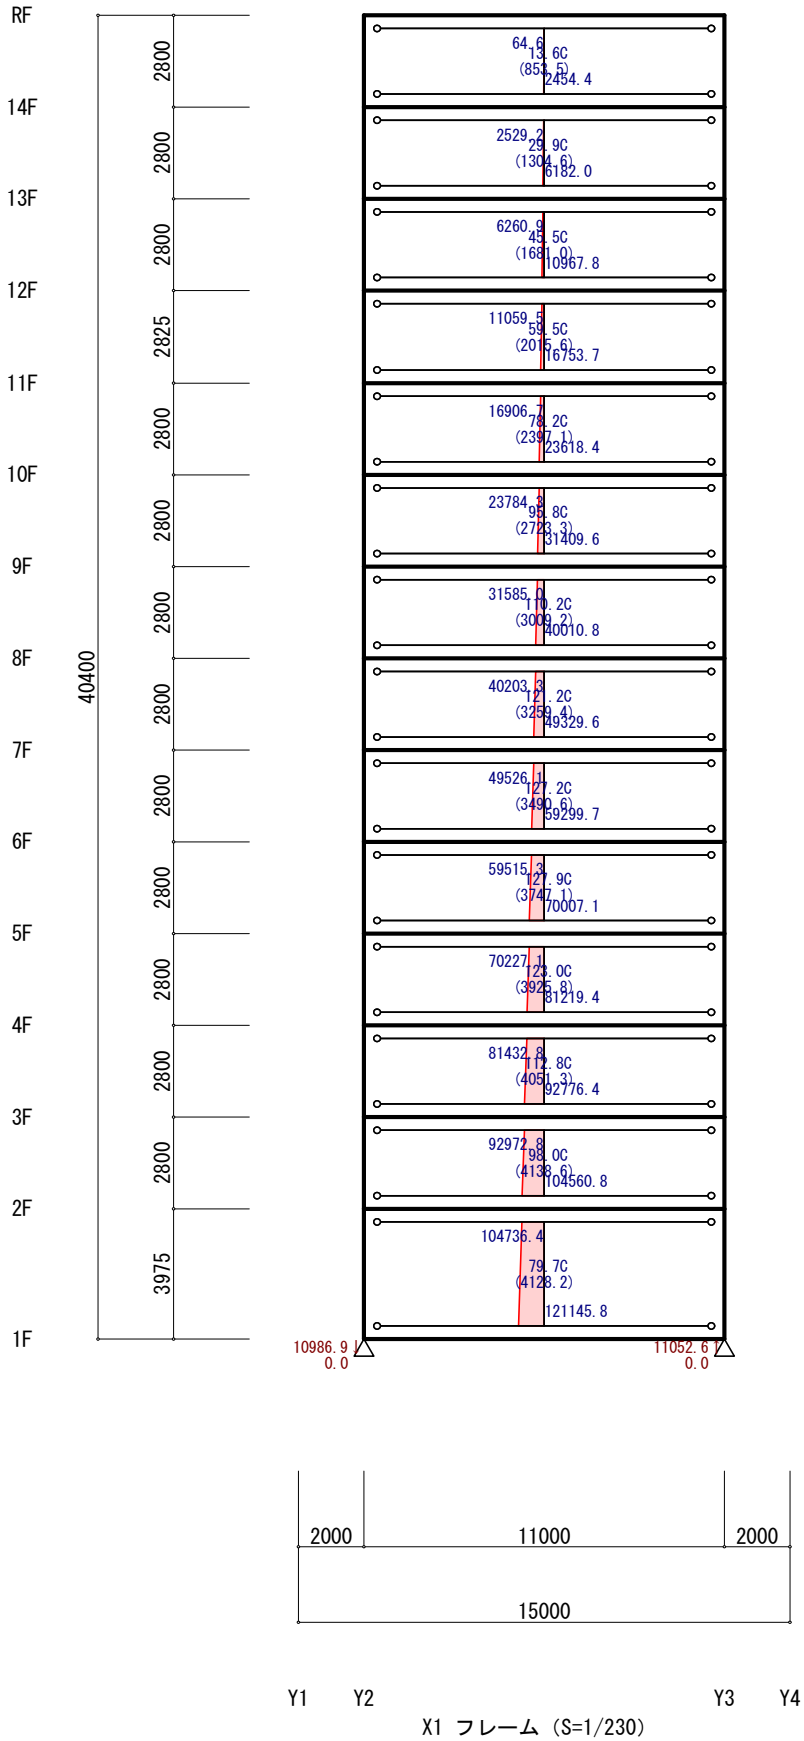

X1 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

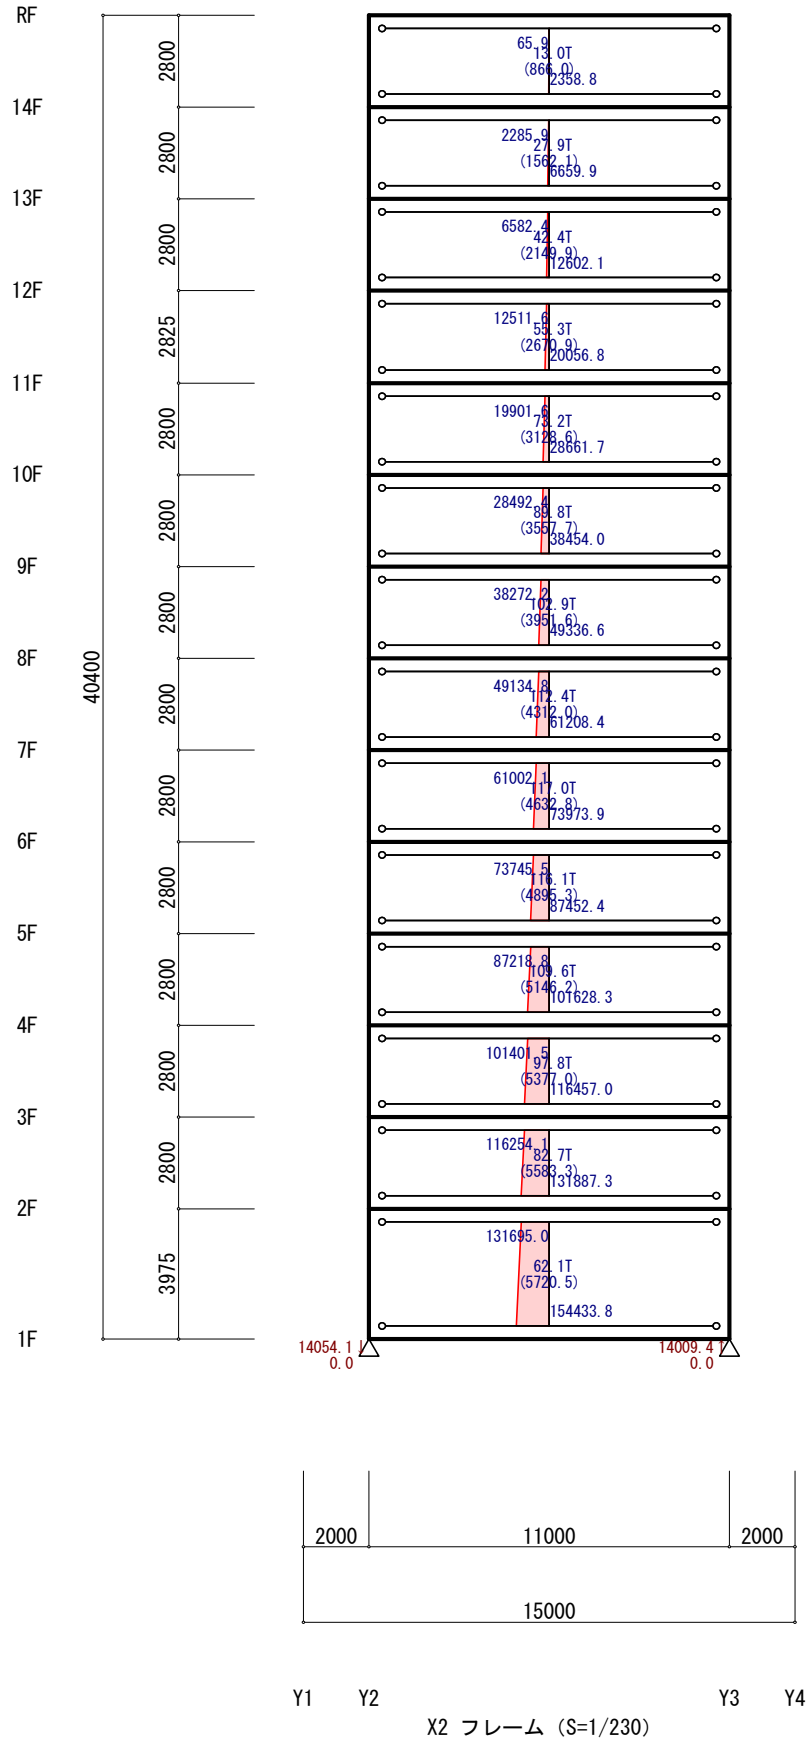

X2 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

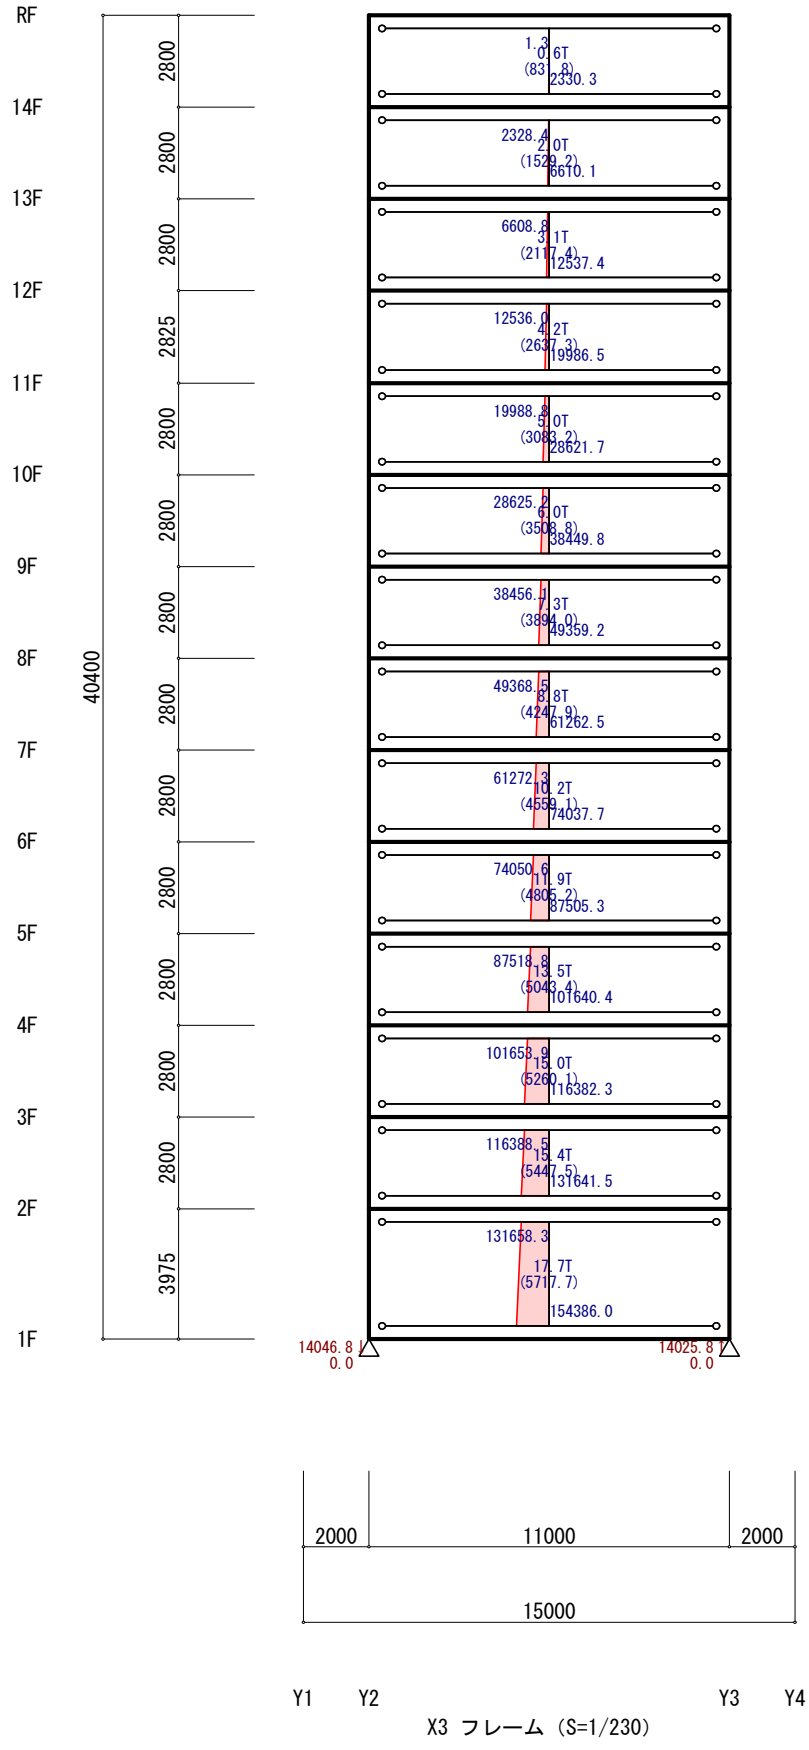

X3 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

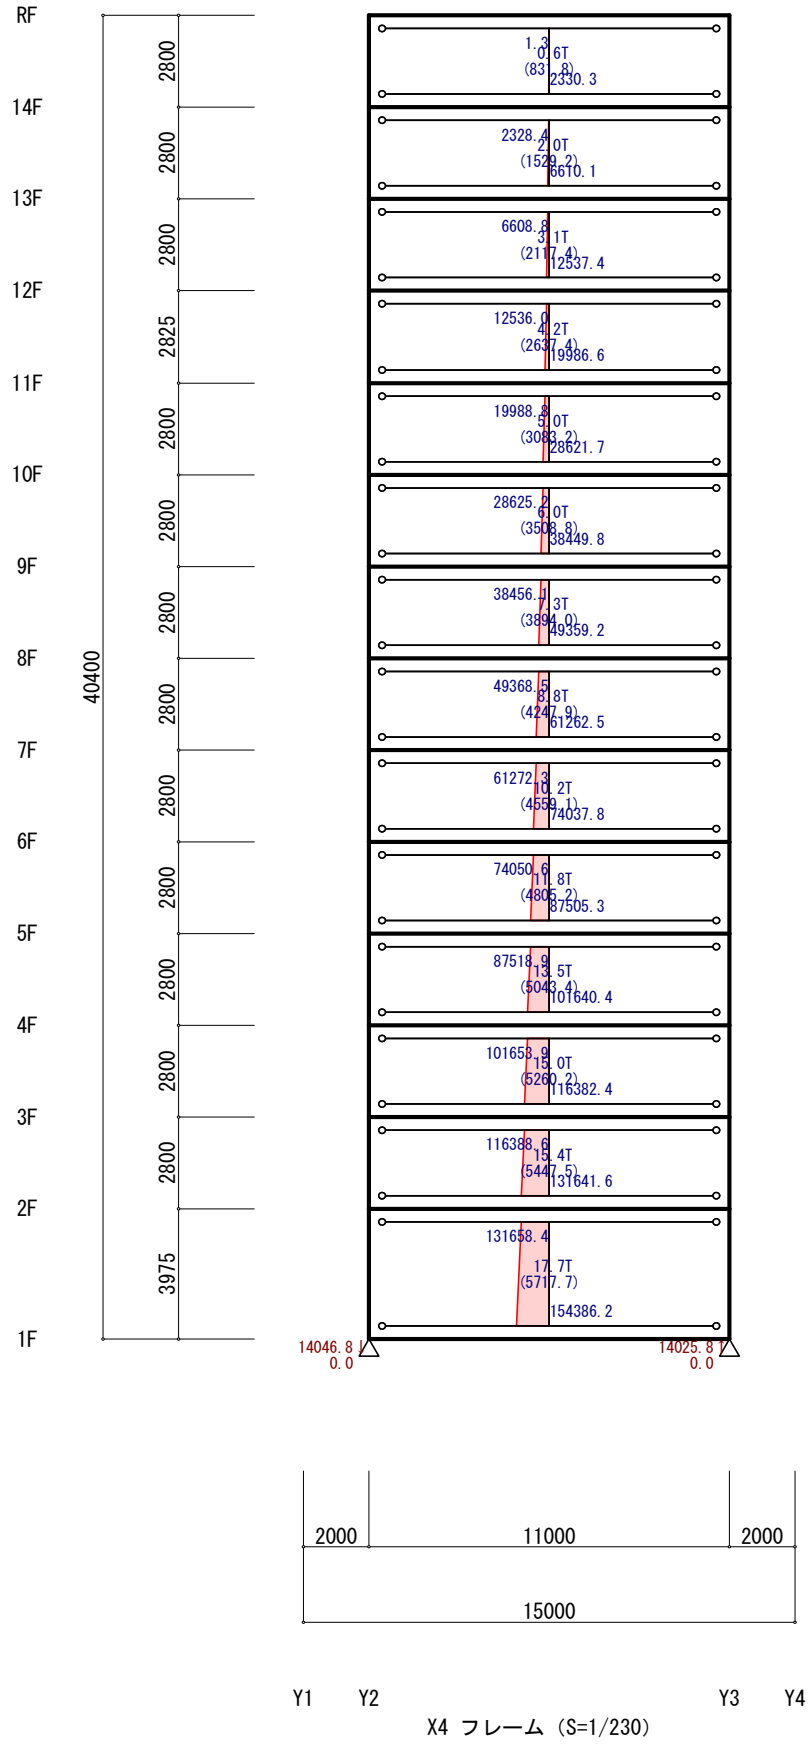

X4 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

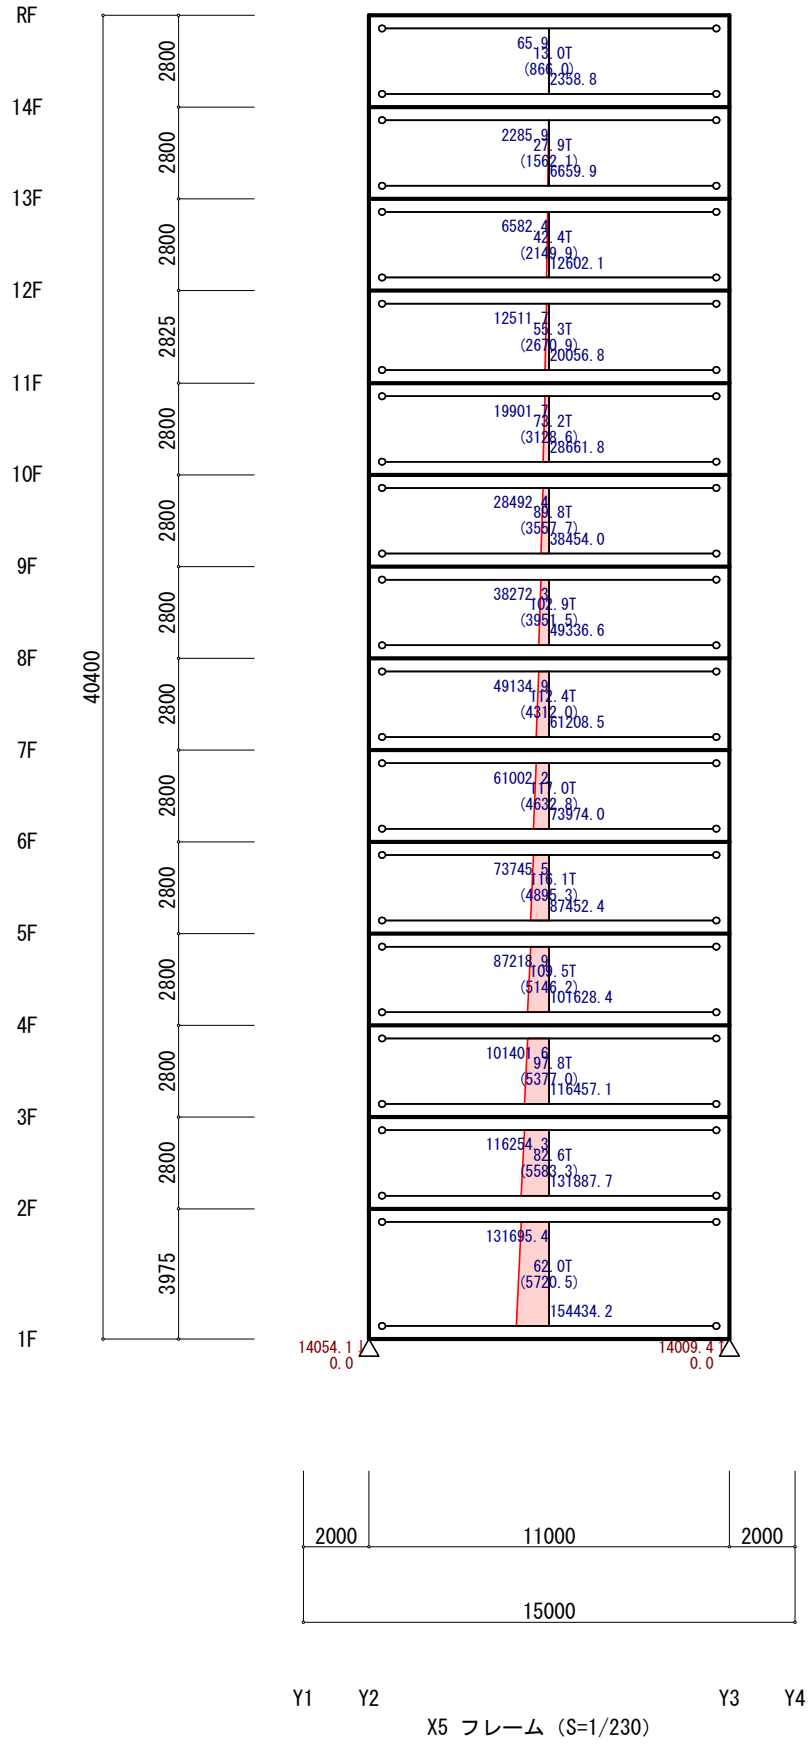

X5 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

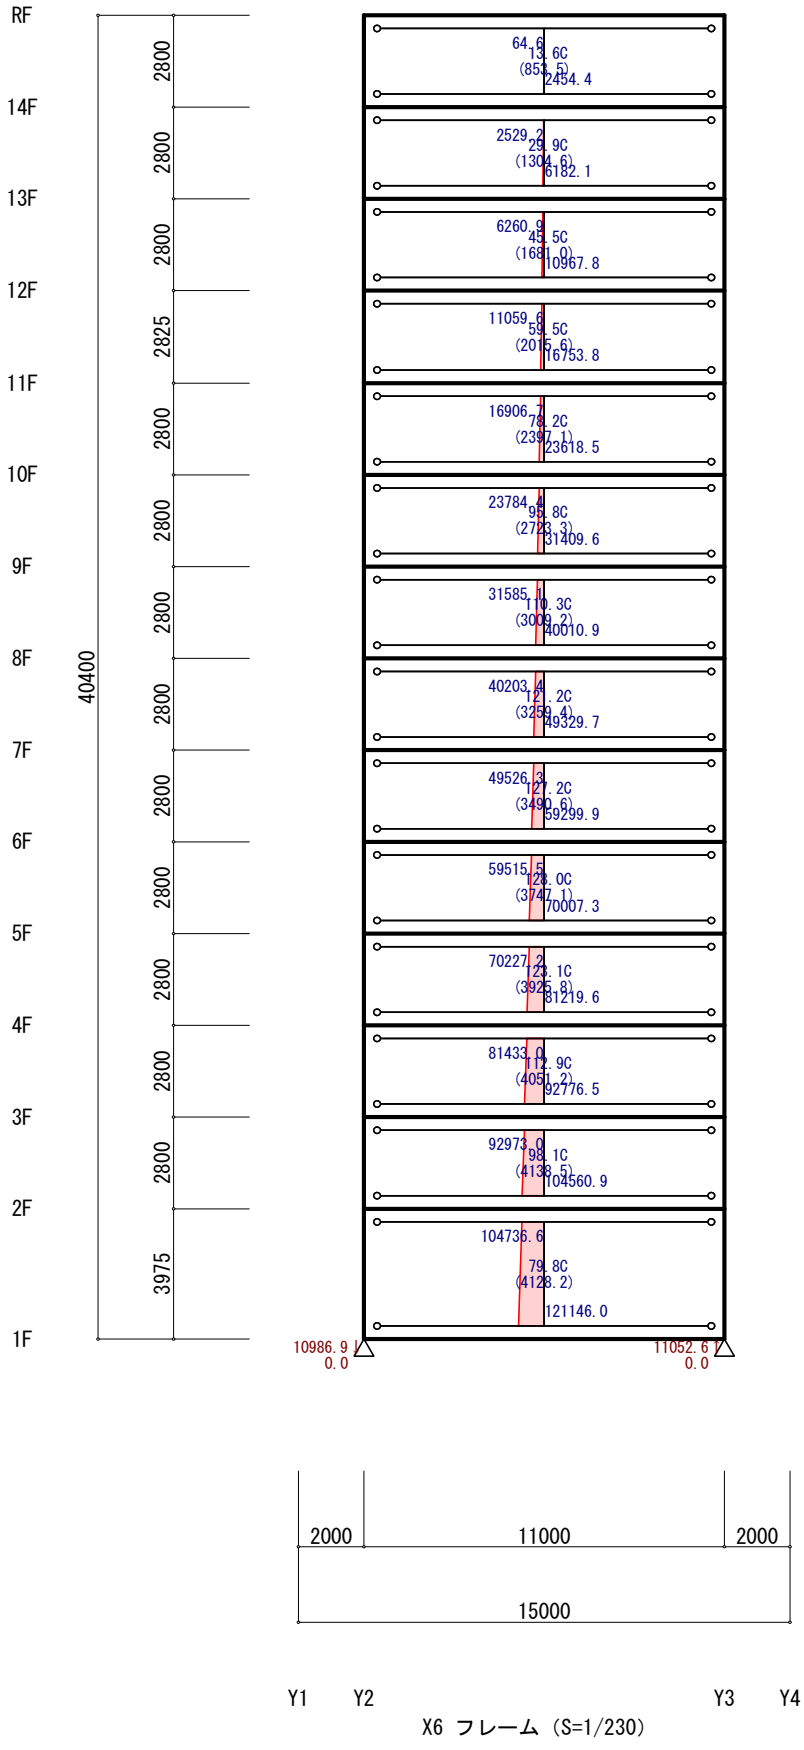

X6 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

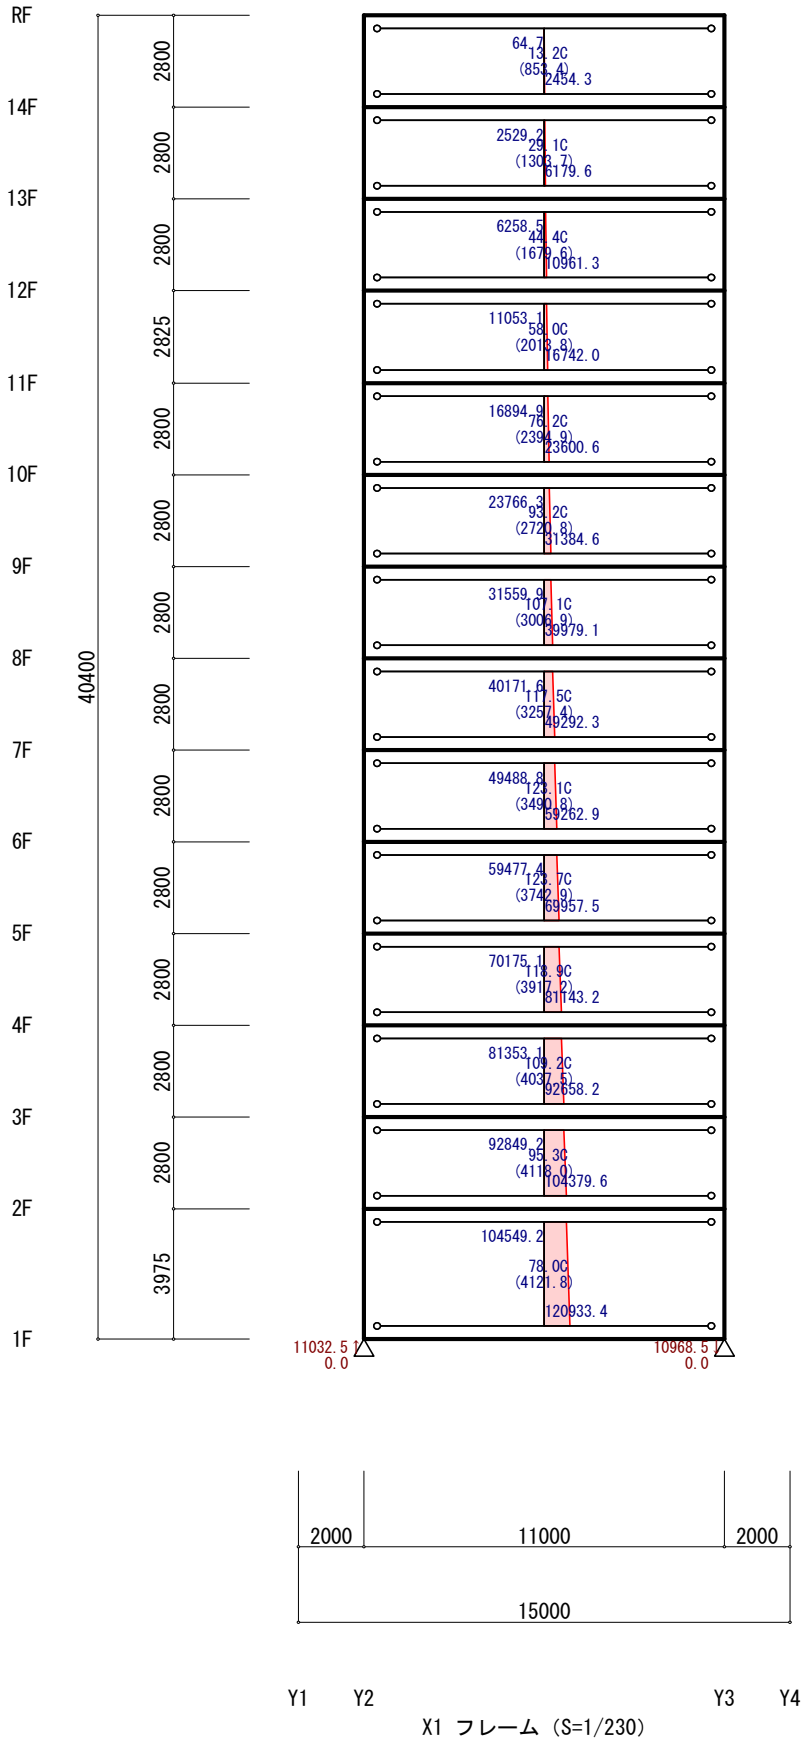

X1 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

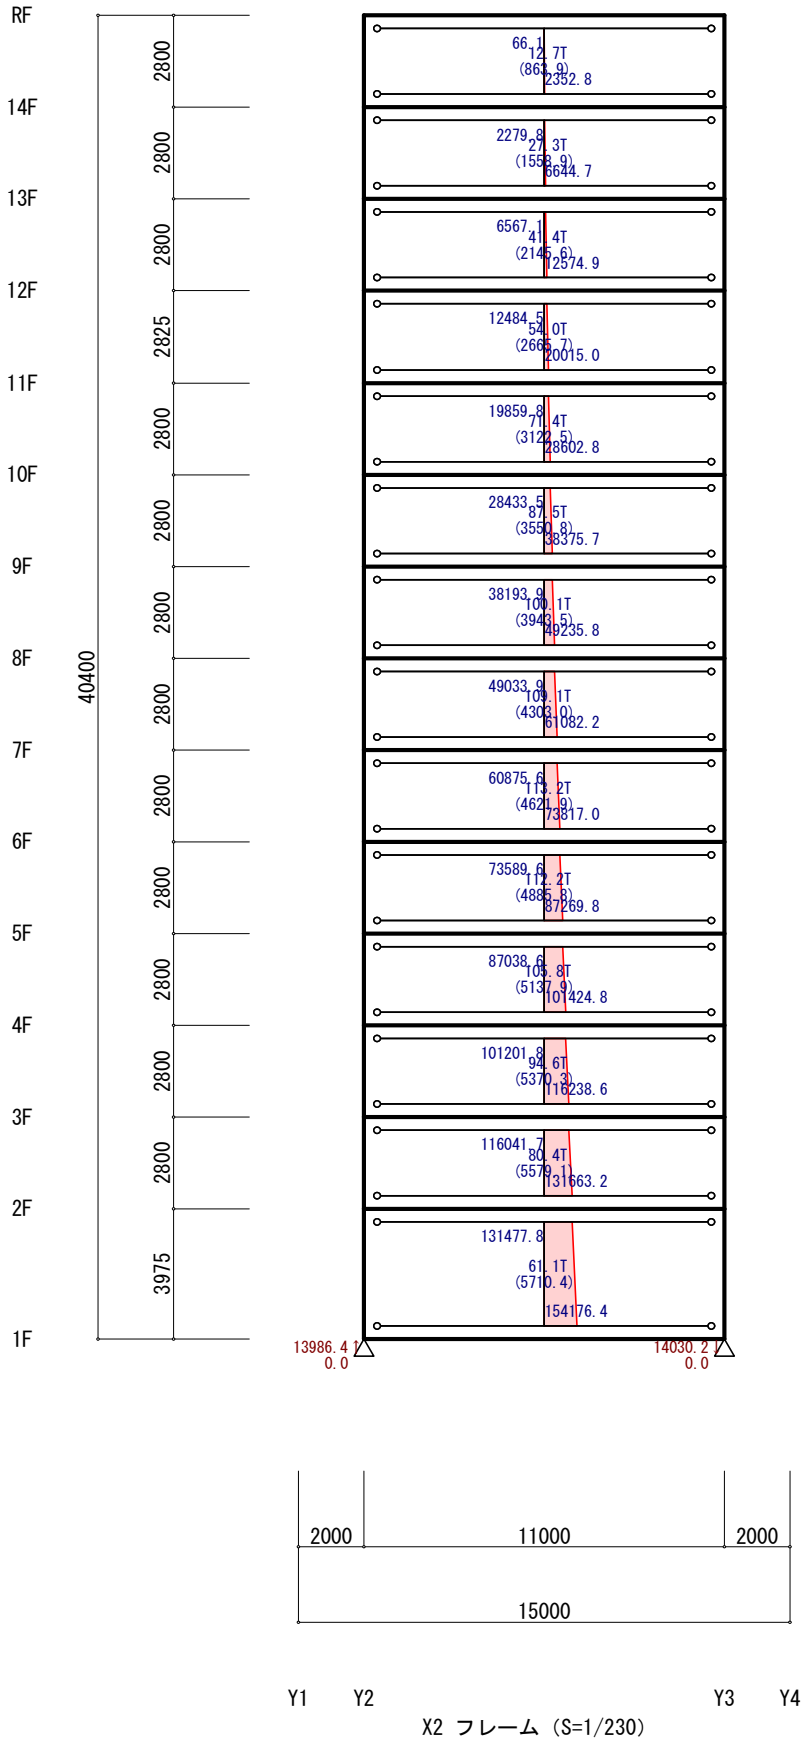

X2 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

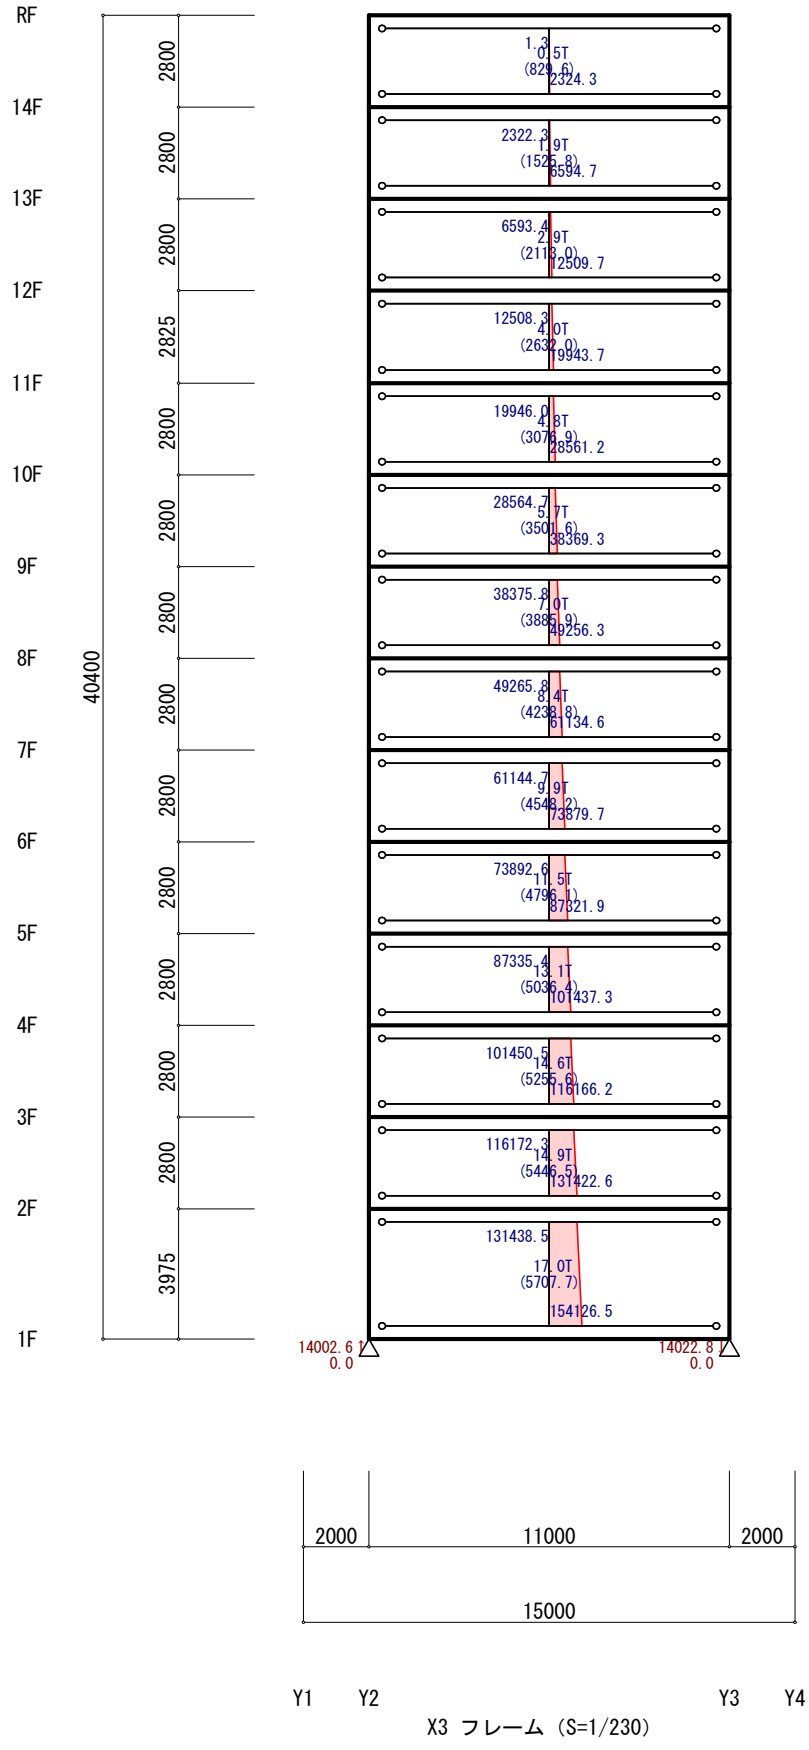

X3 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

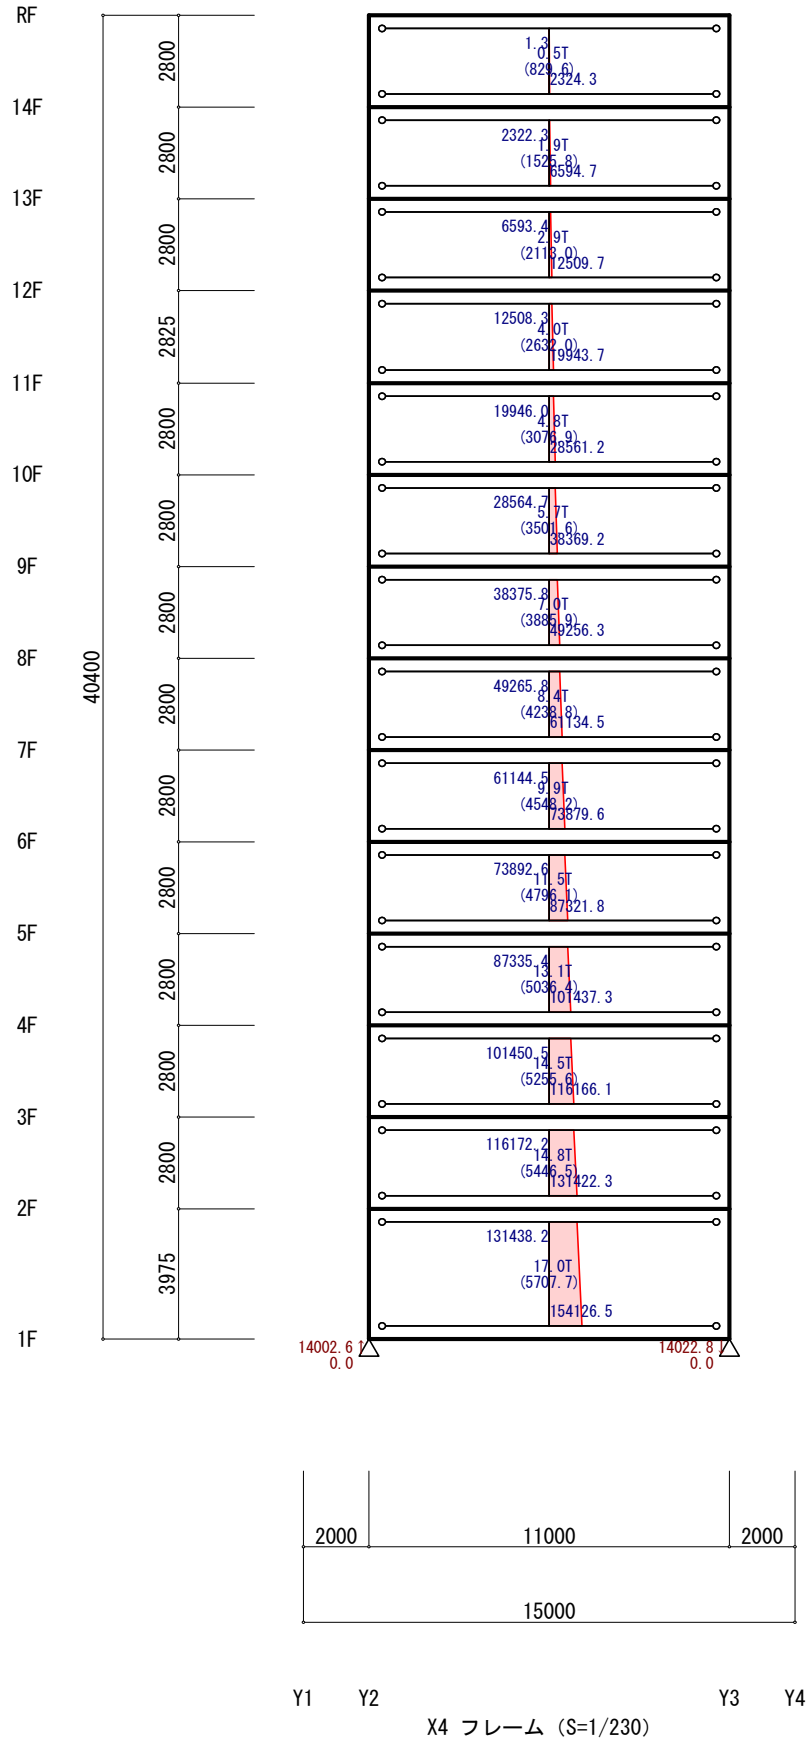

X4 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

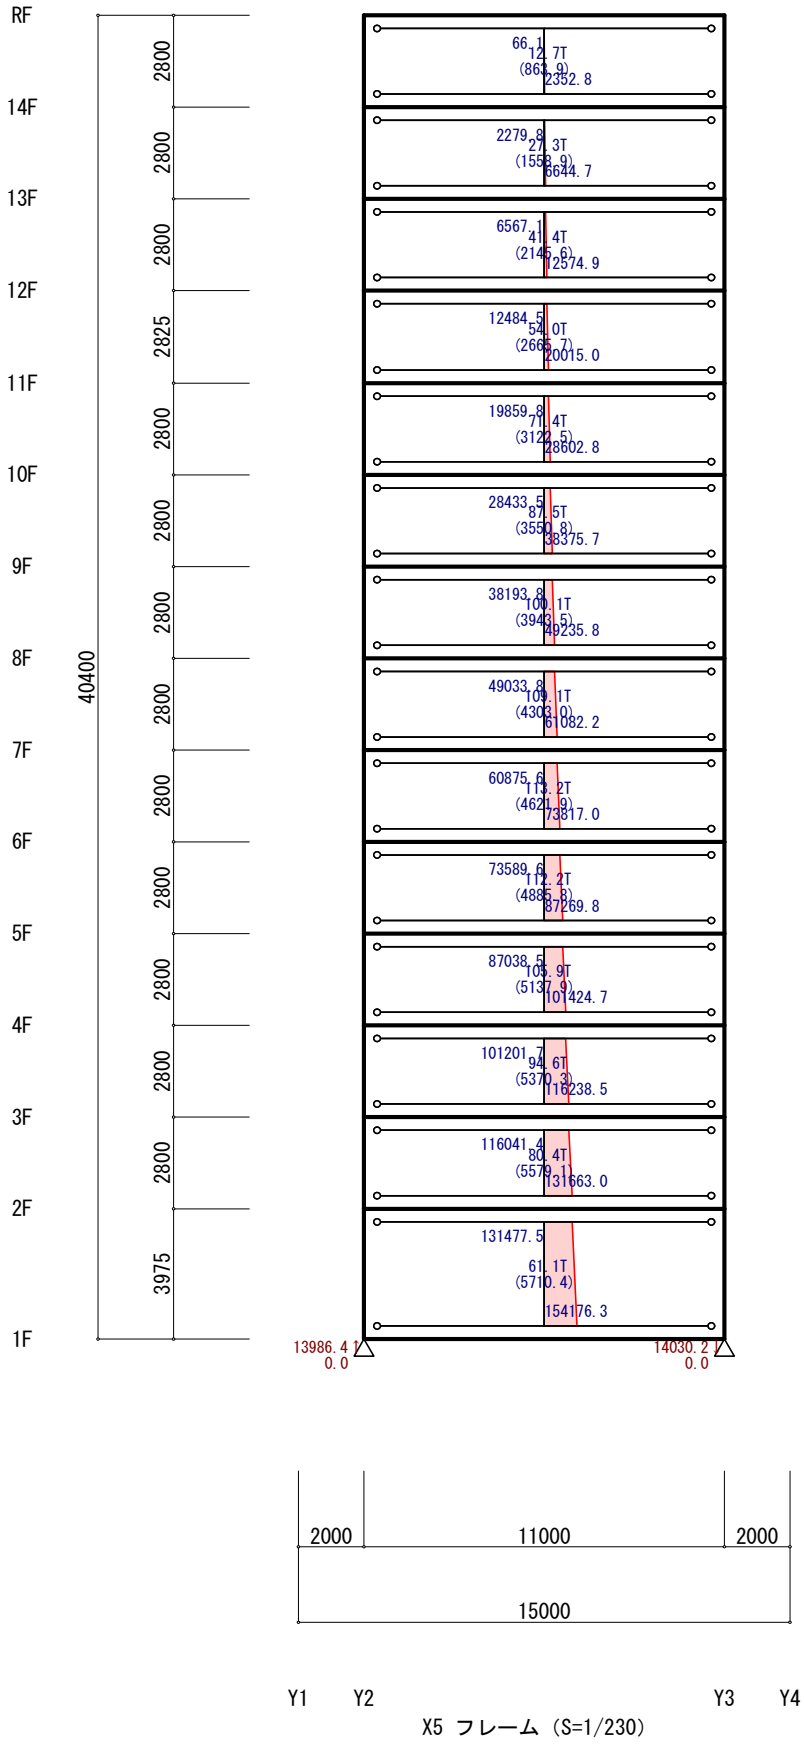

X5 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

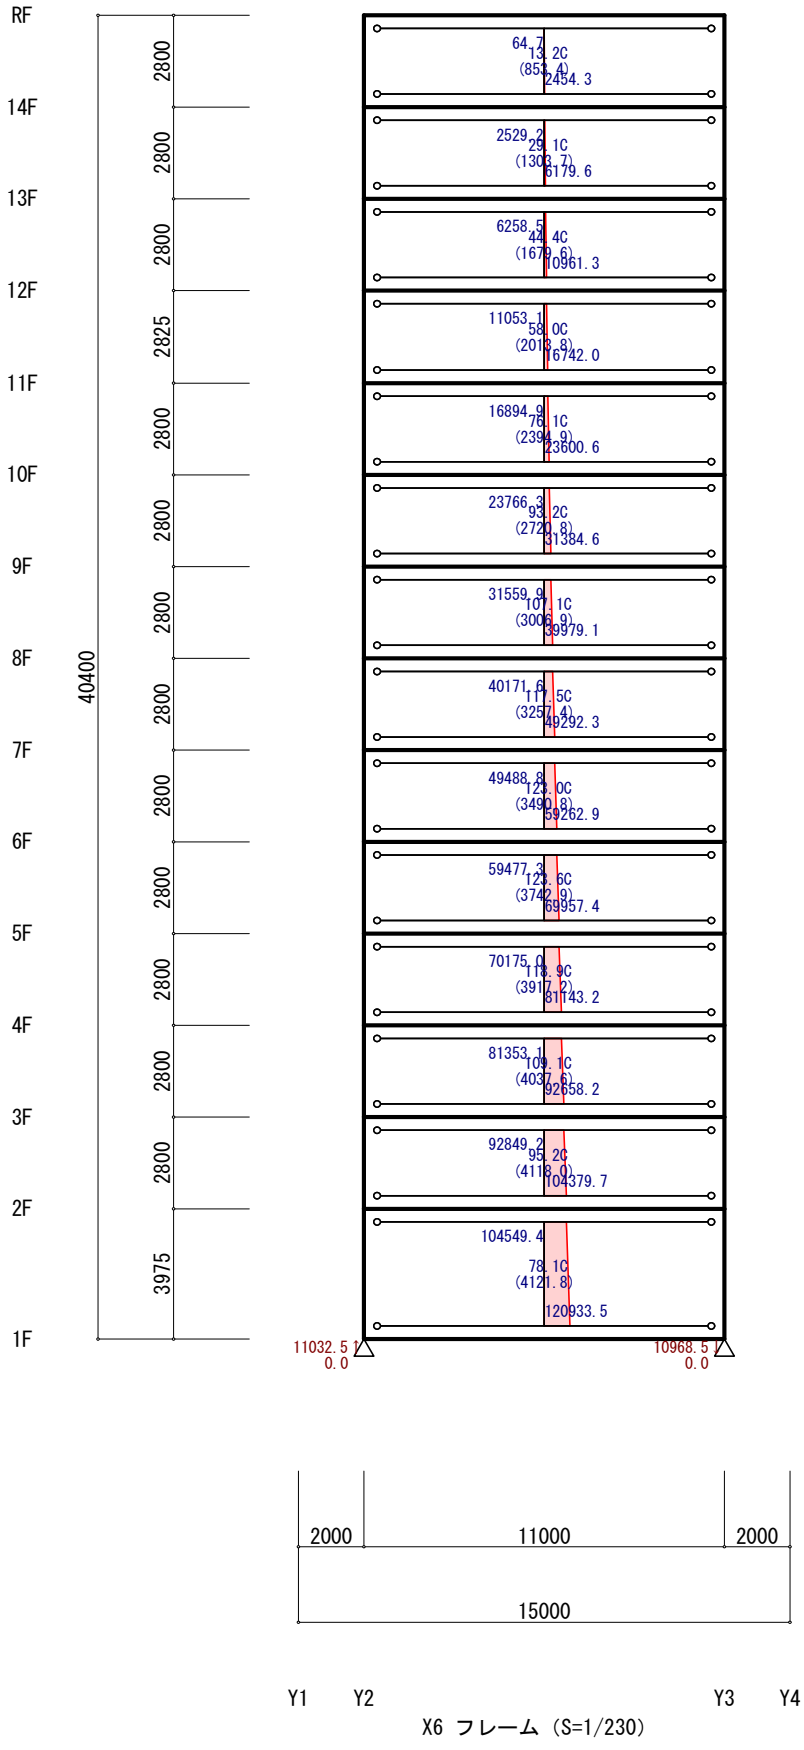

X6 フレーム（S=1/230）

U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

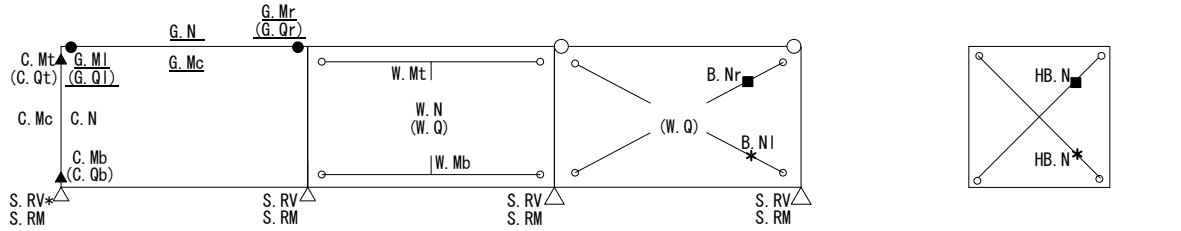

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(kN)
（T:引張, C:圧縮, 0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（ ■ :水平荷重時浮き上がり）
（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

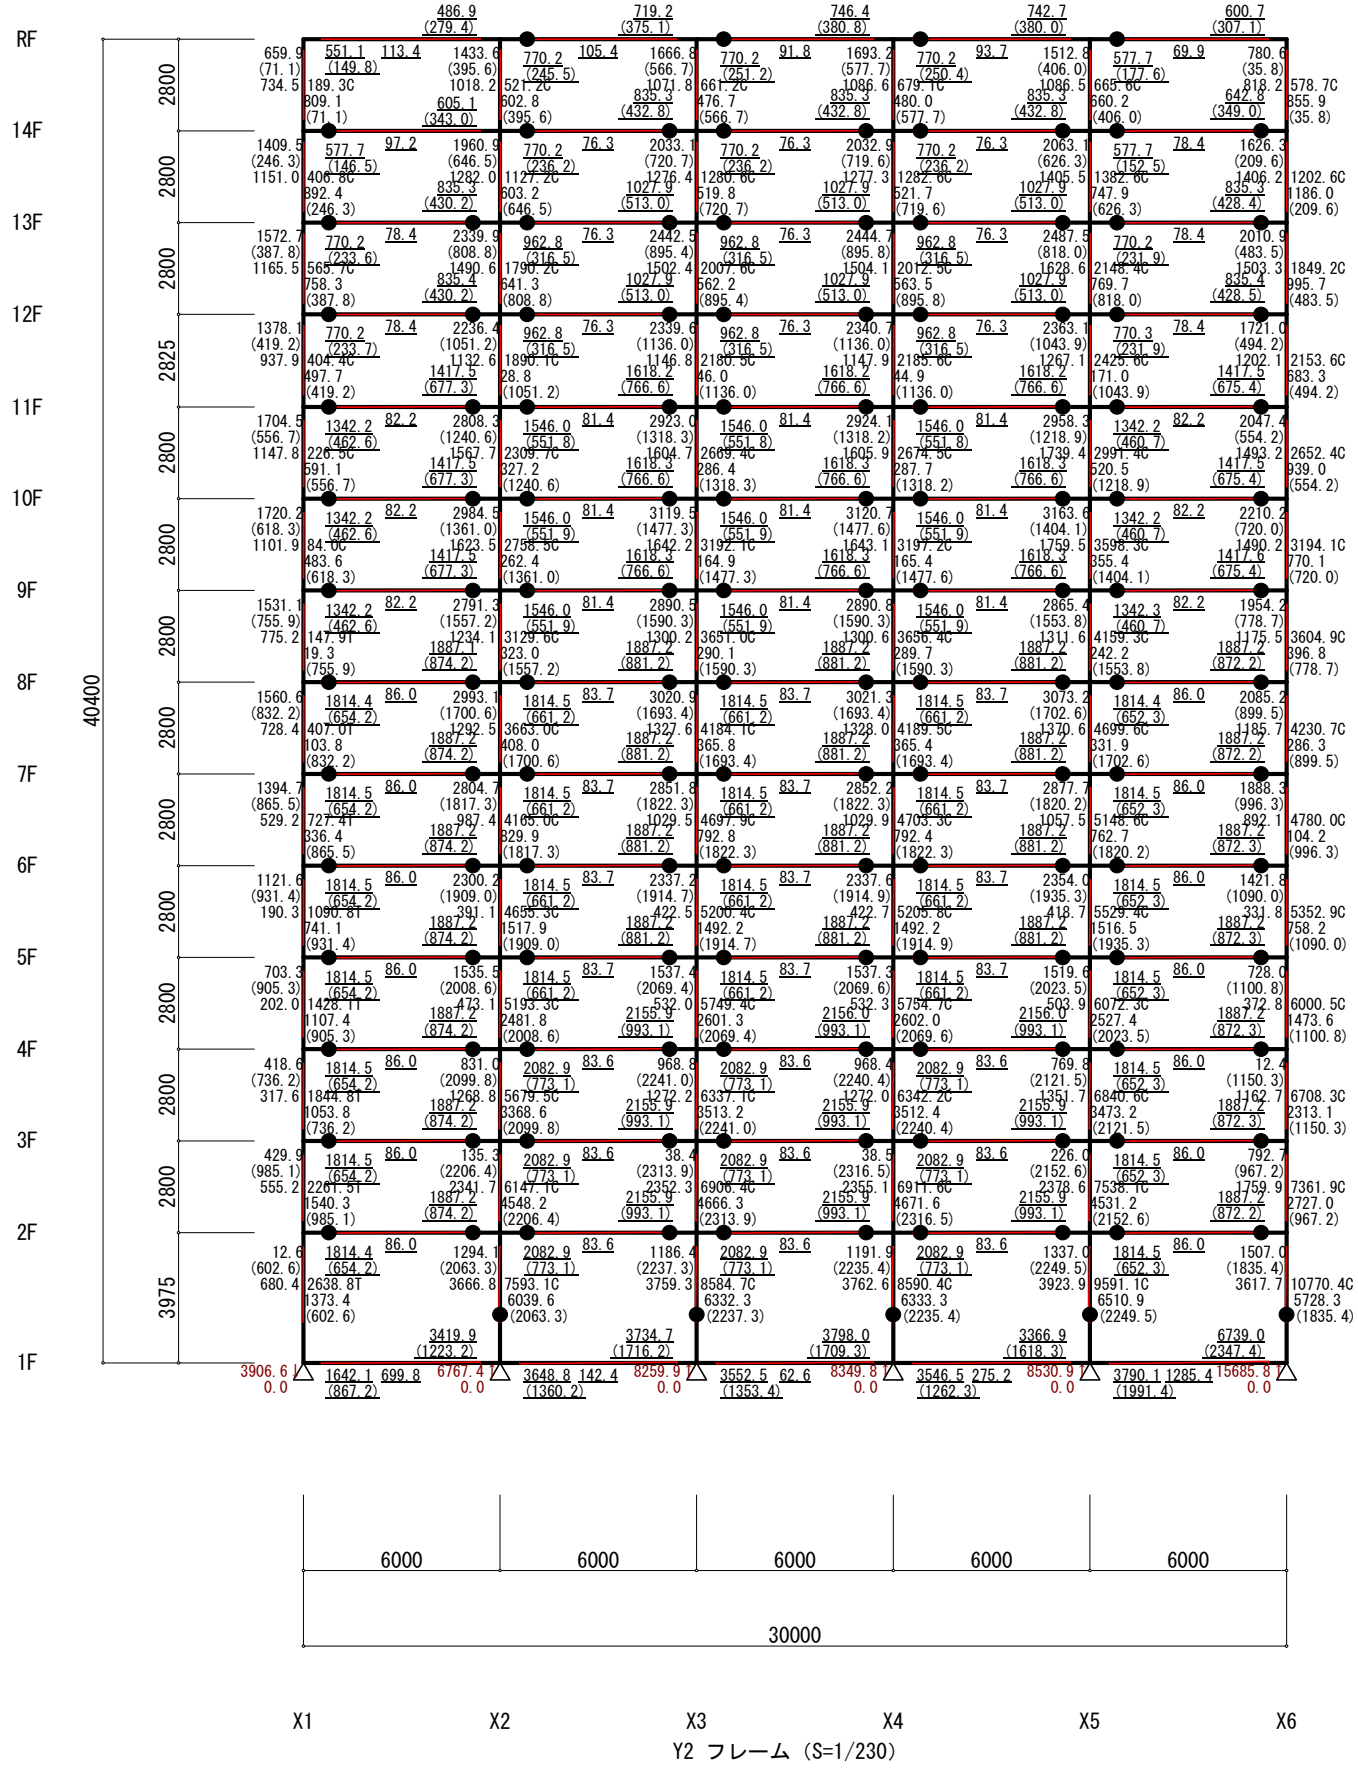

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

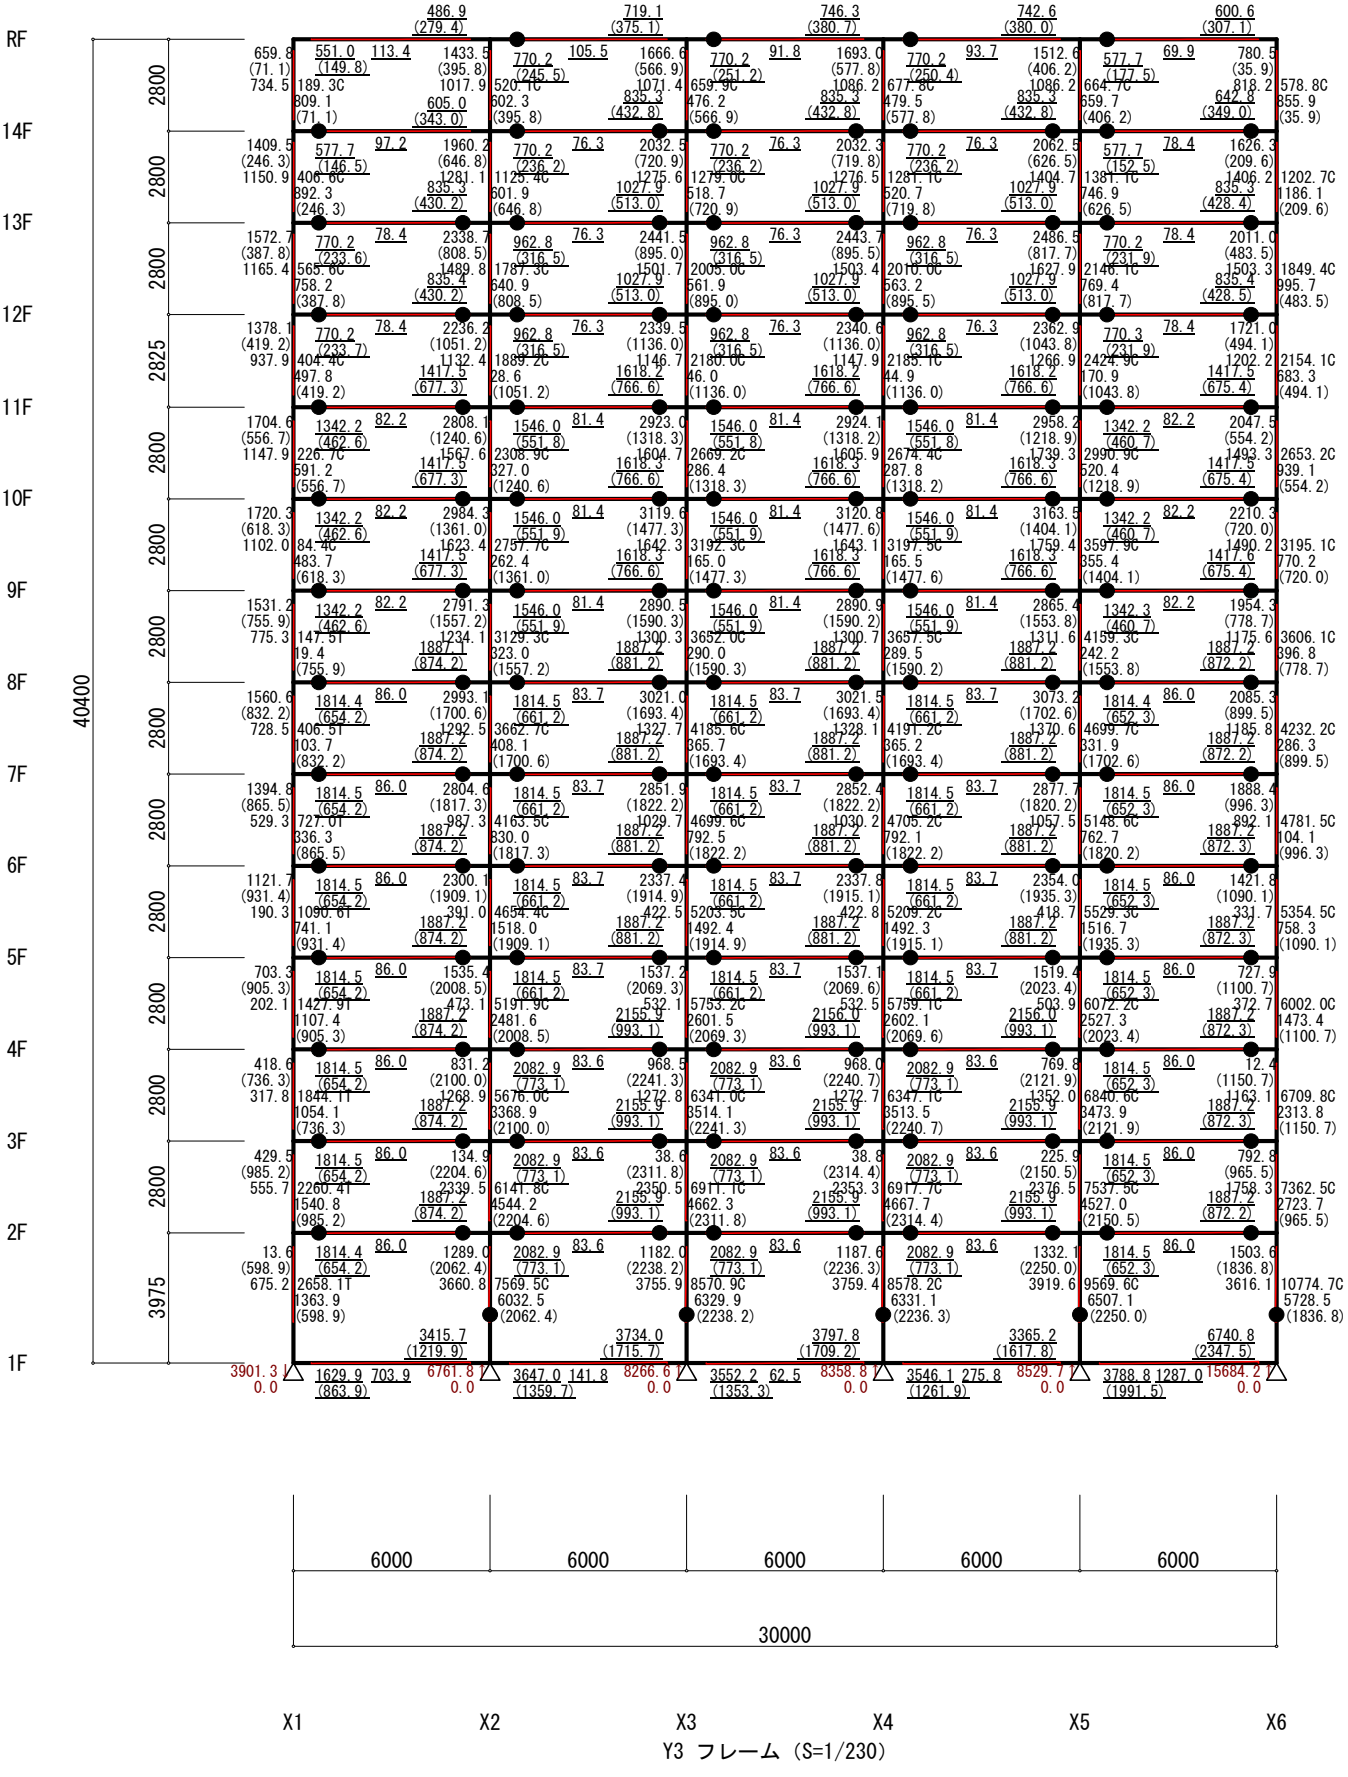

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

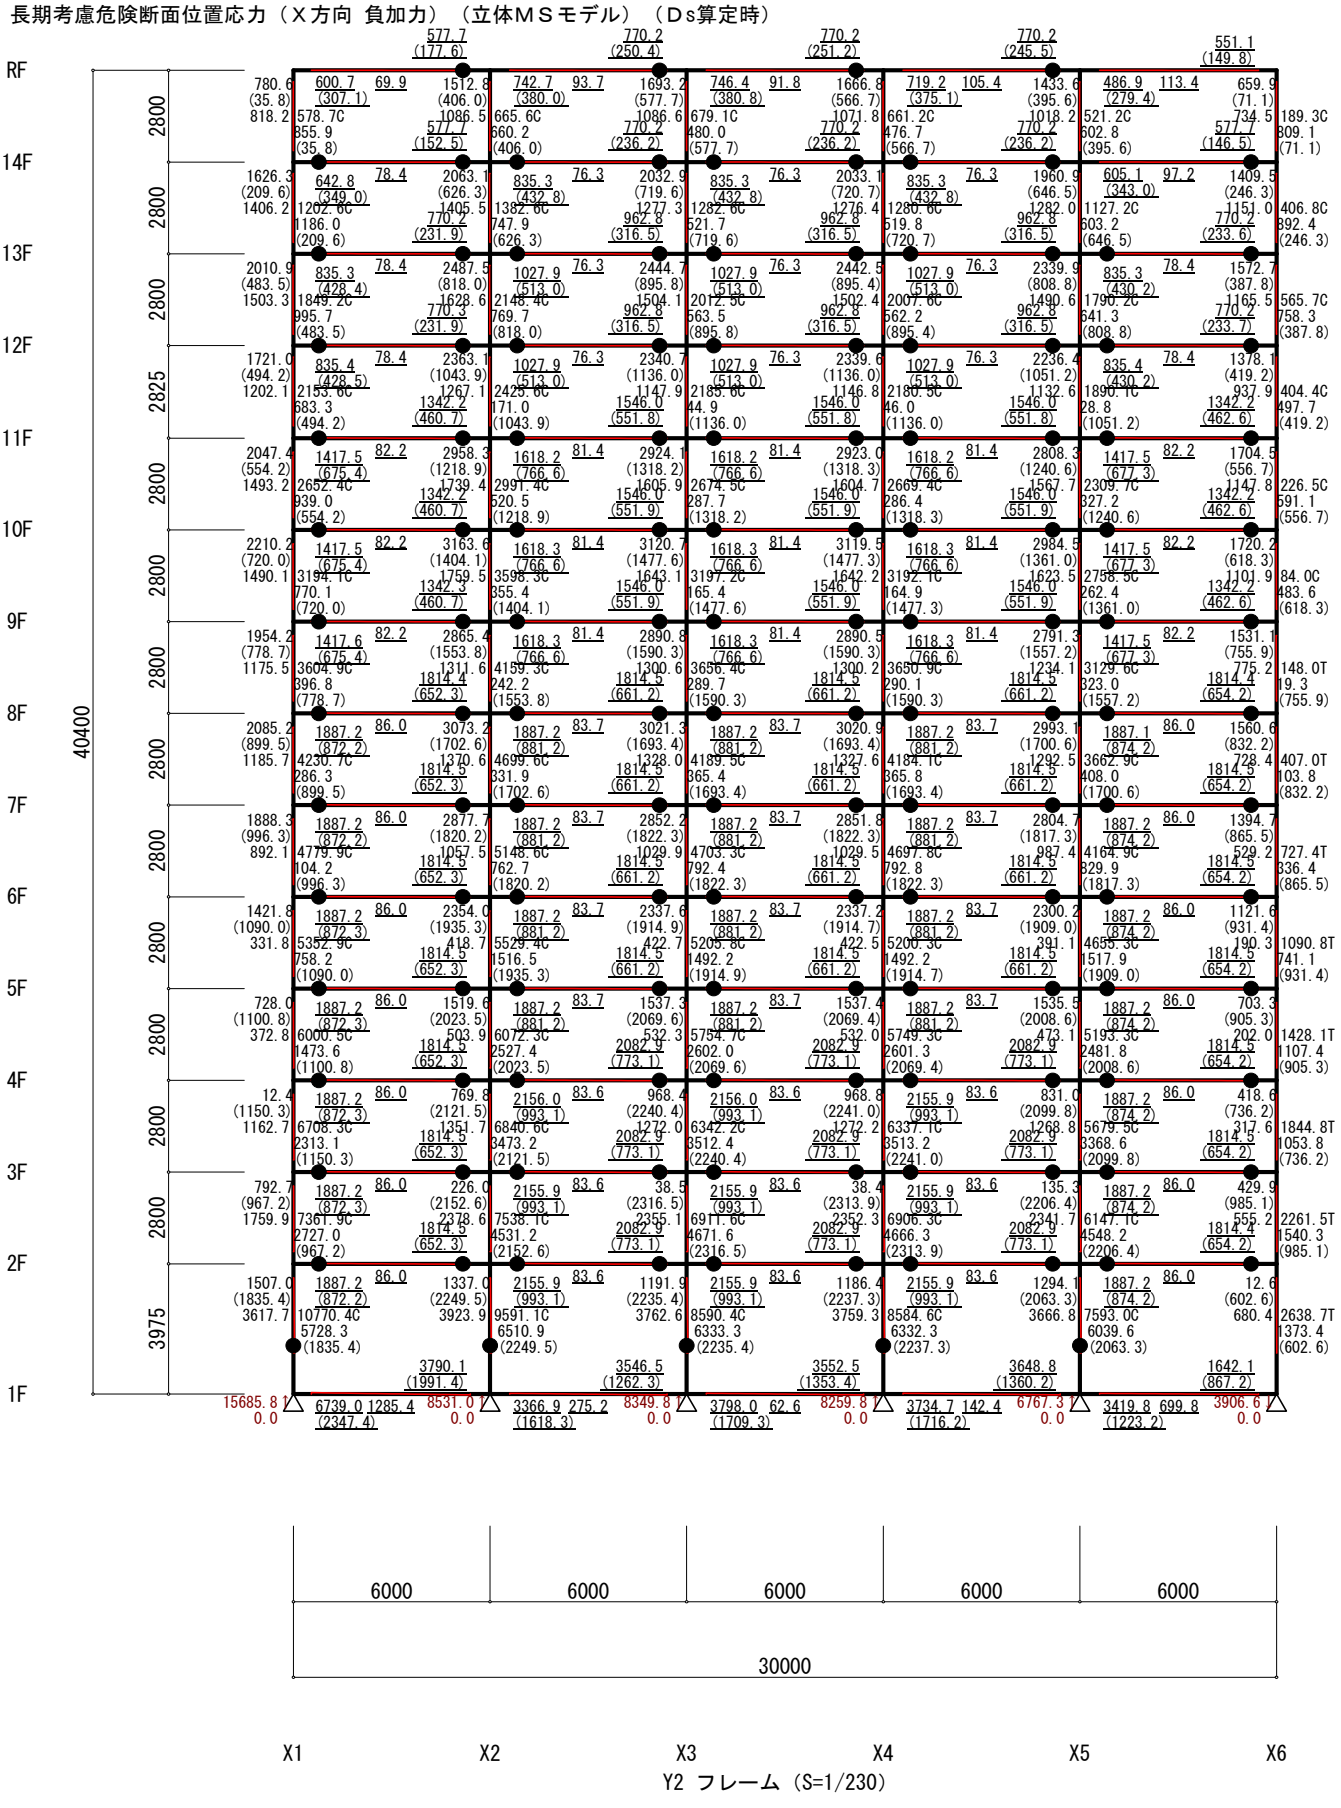

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

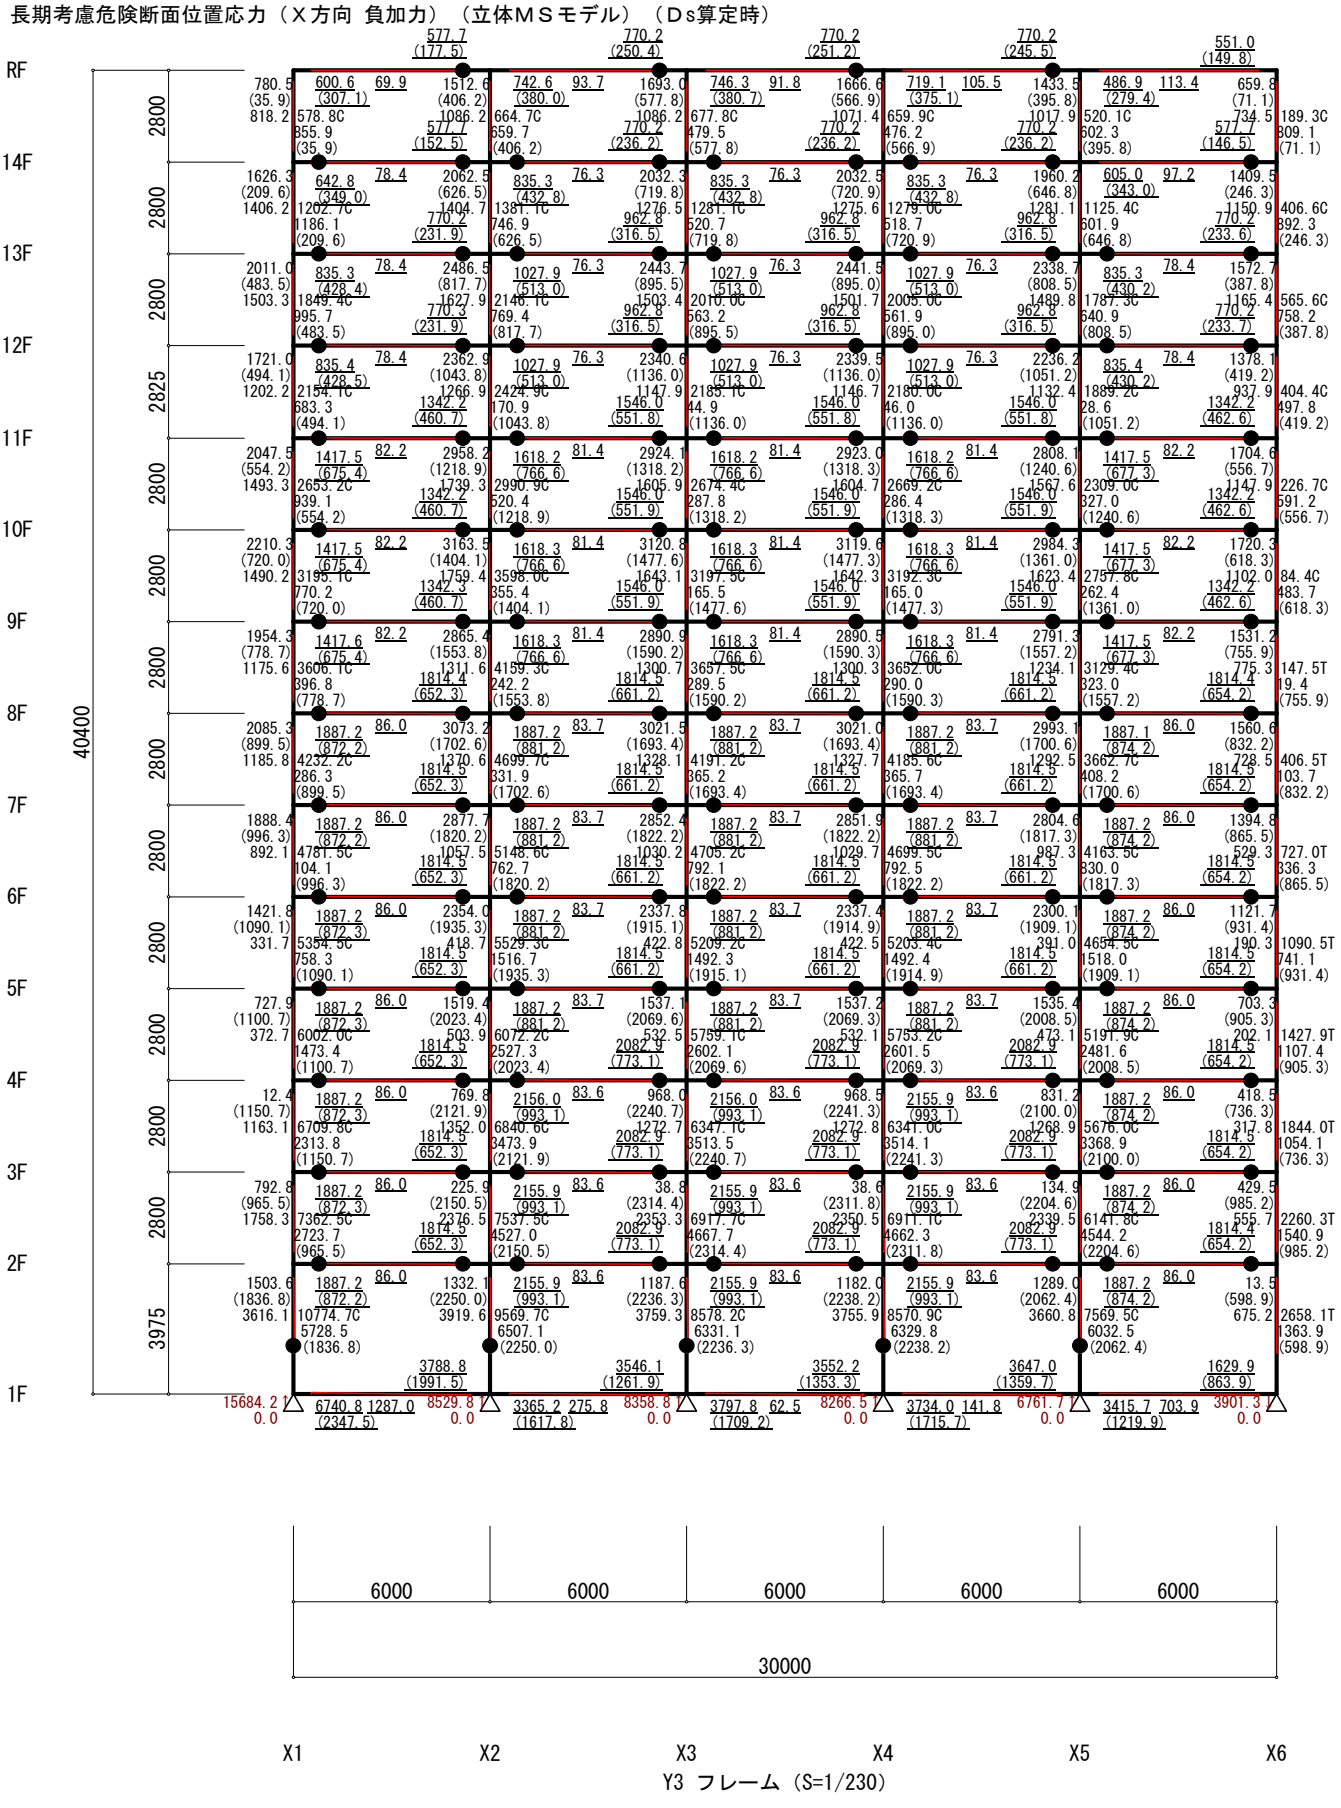

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

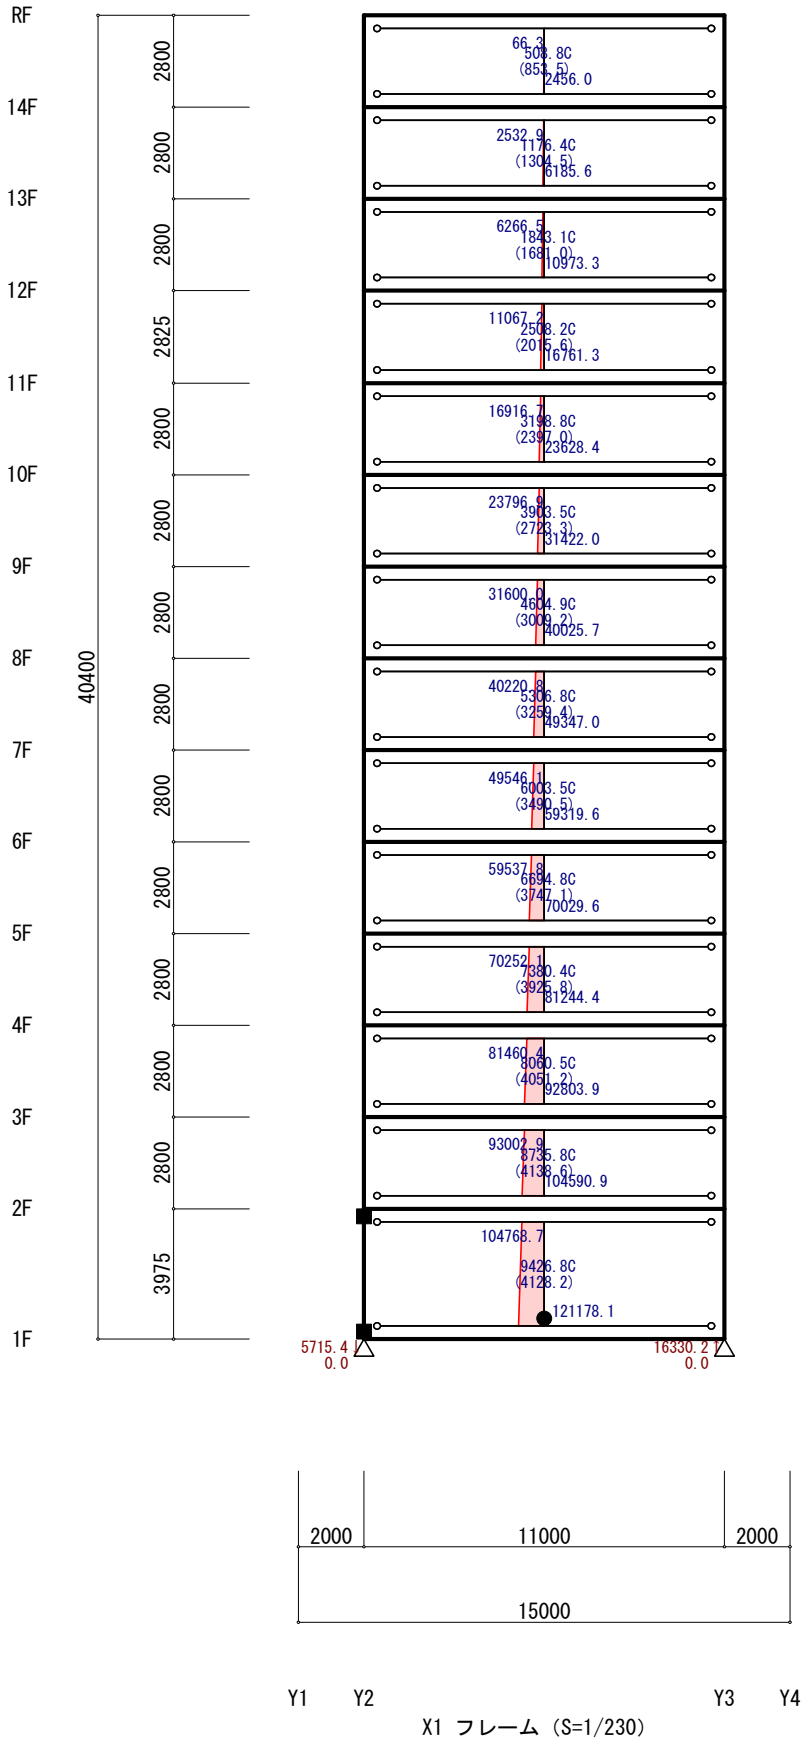

X1 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

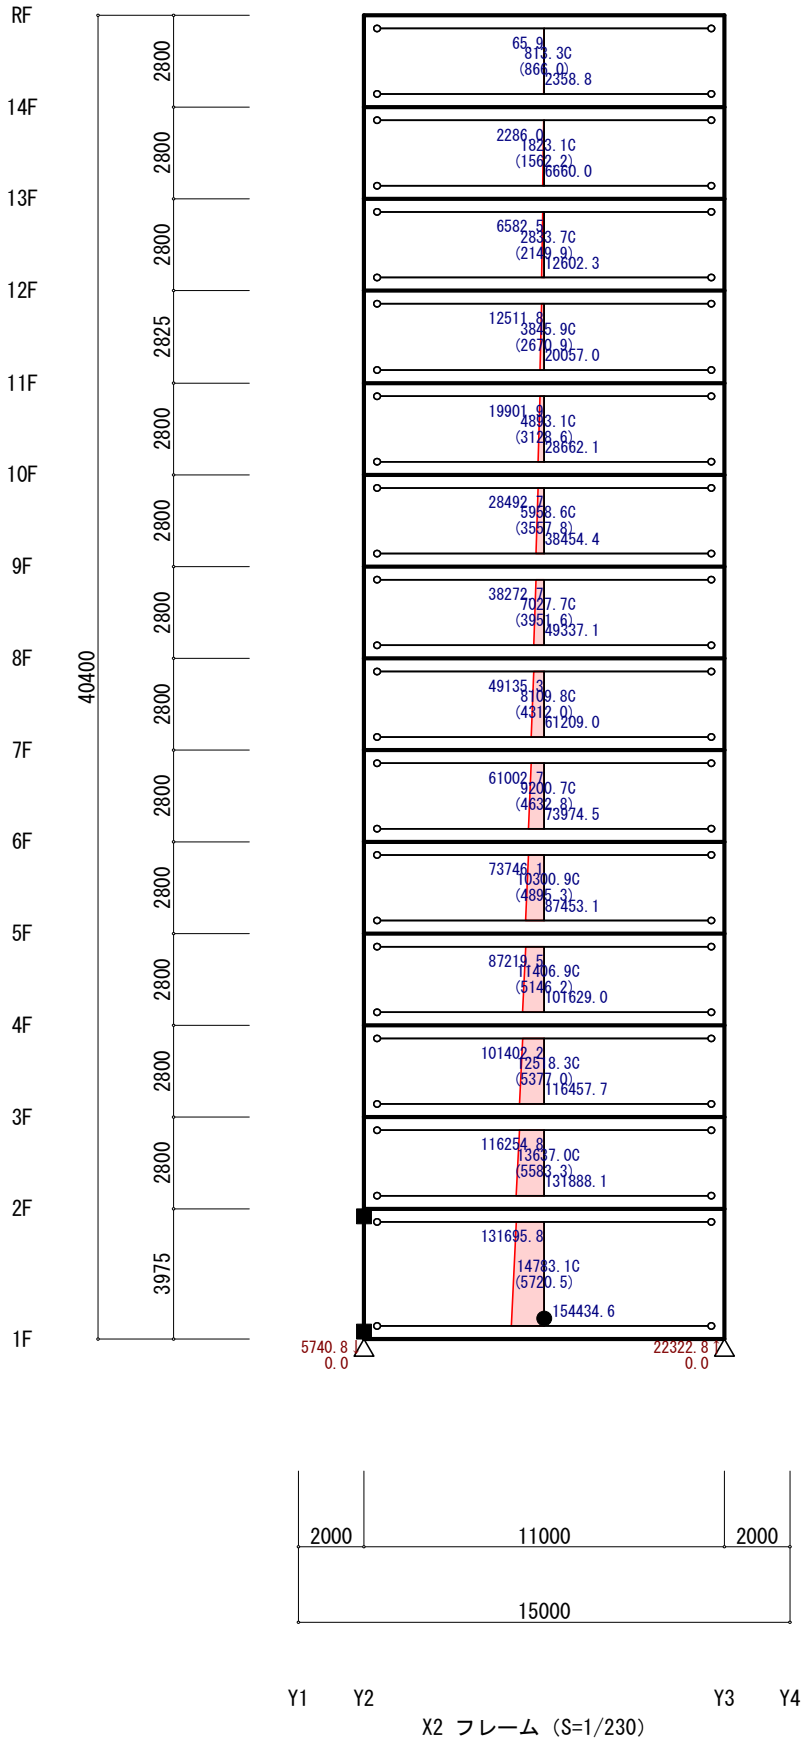

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

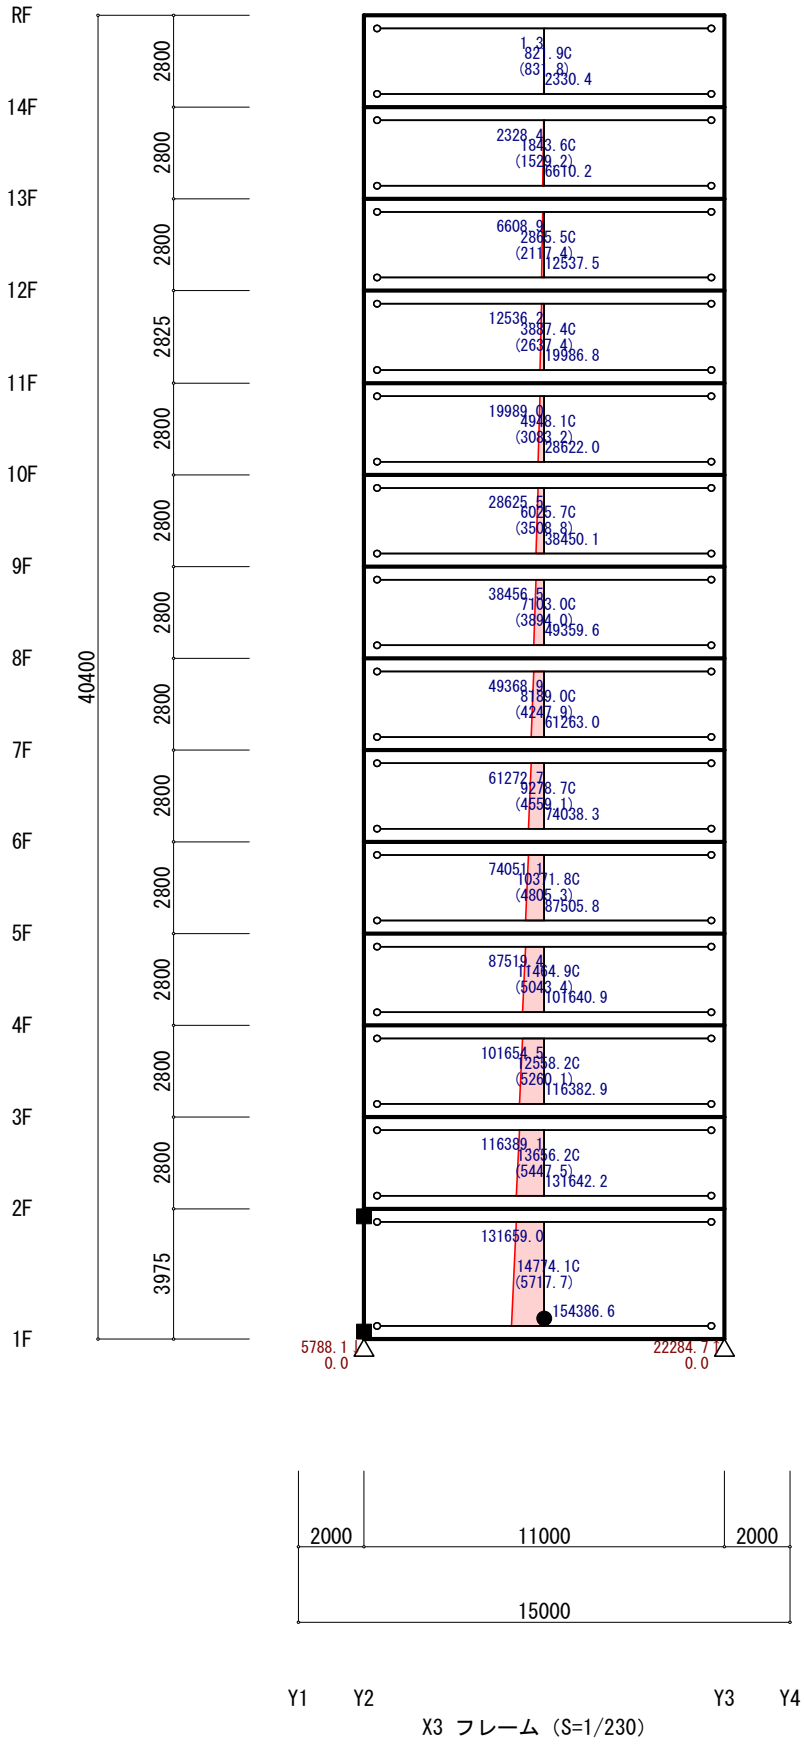

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

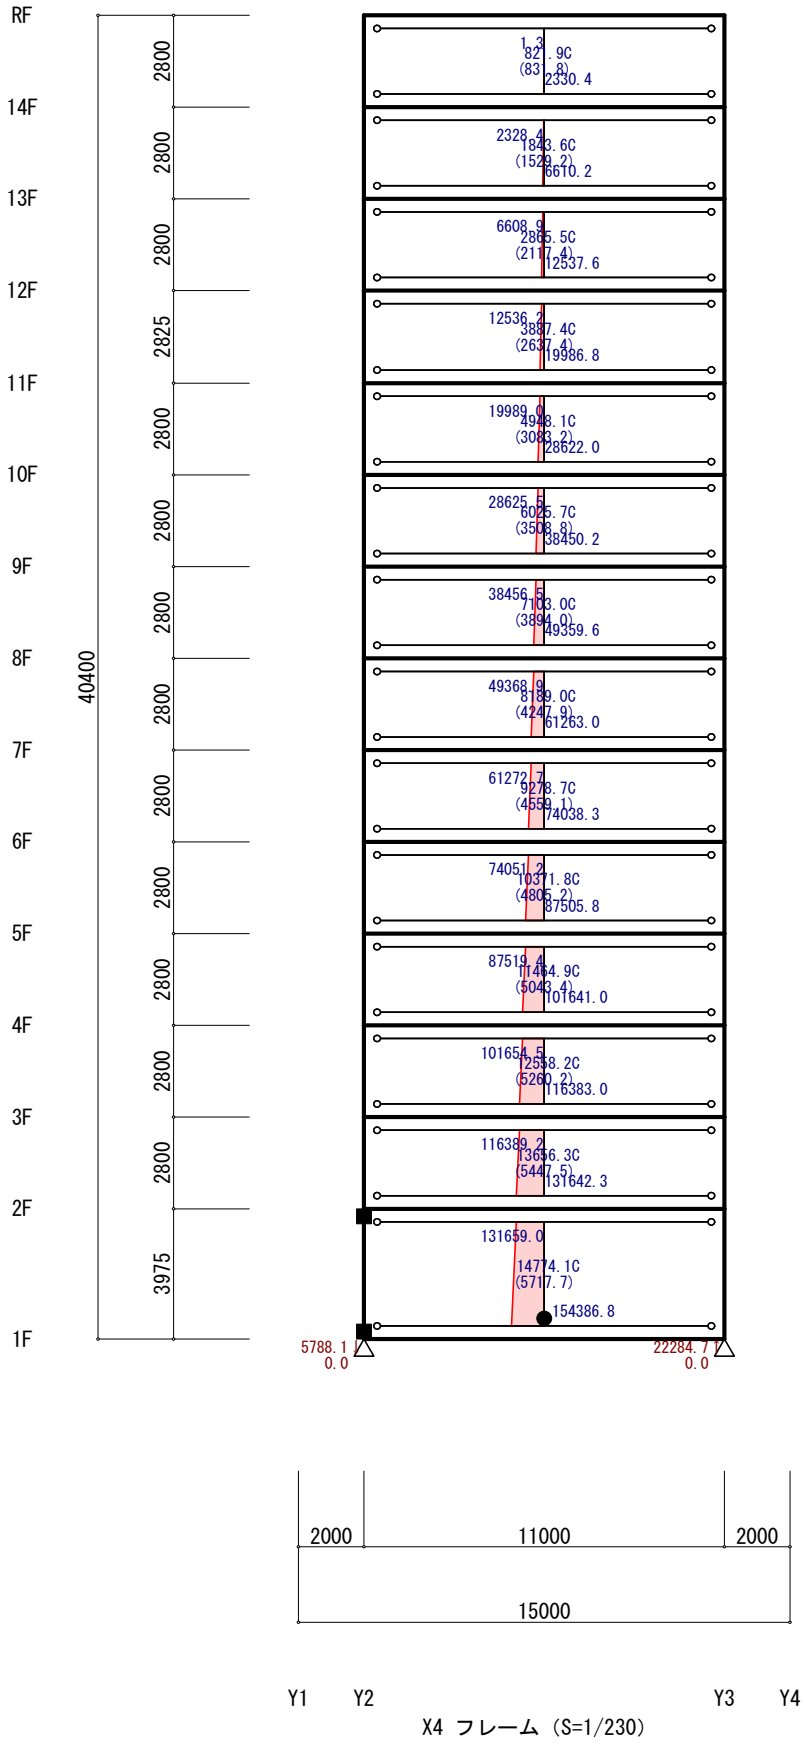

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

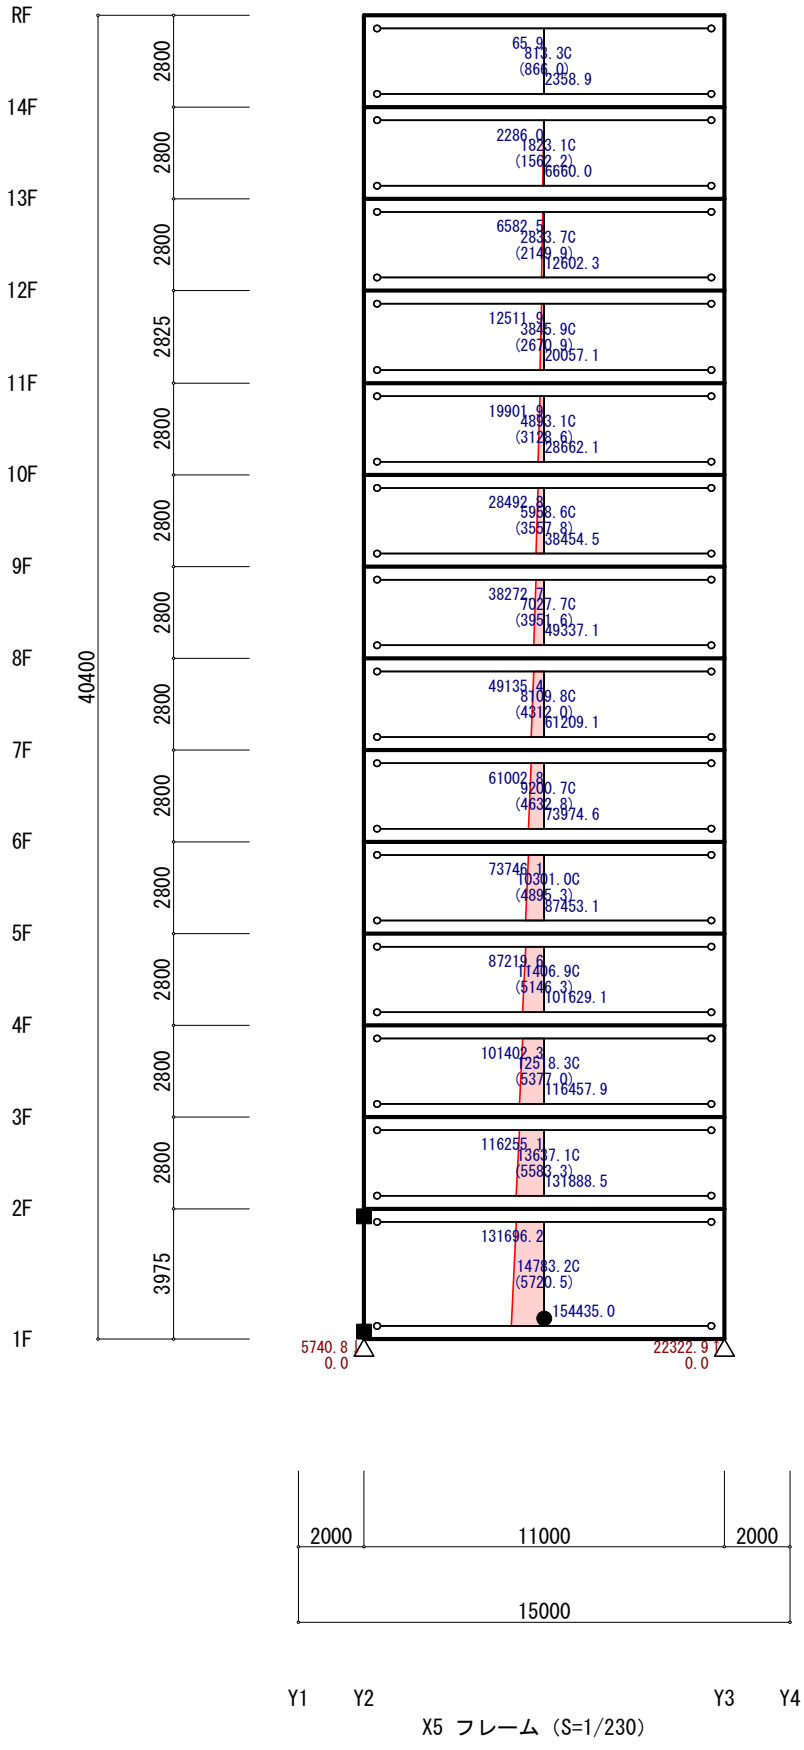

X5 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

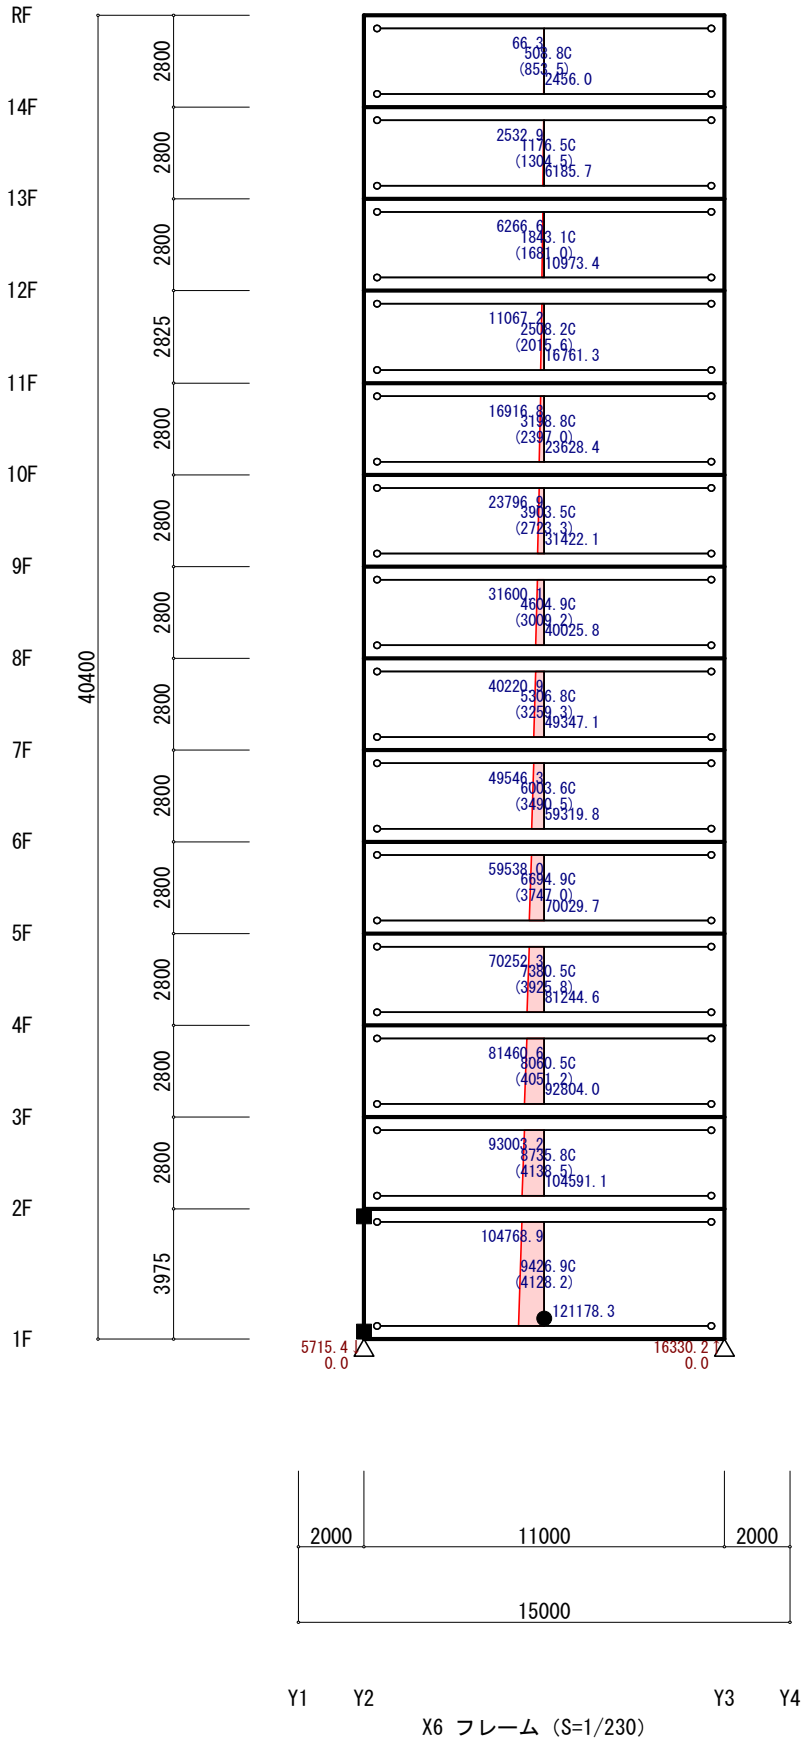

X6 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

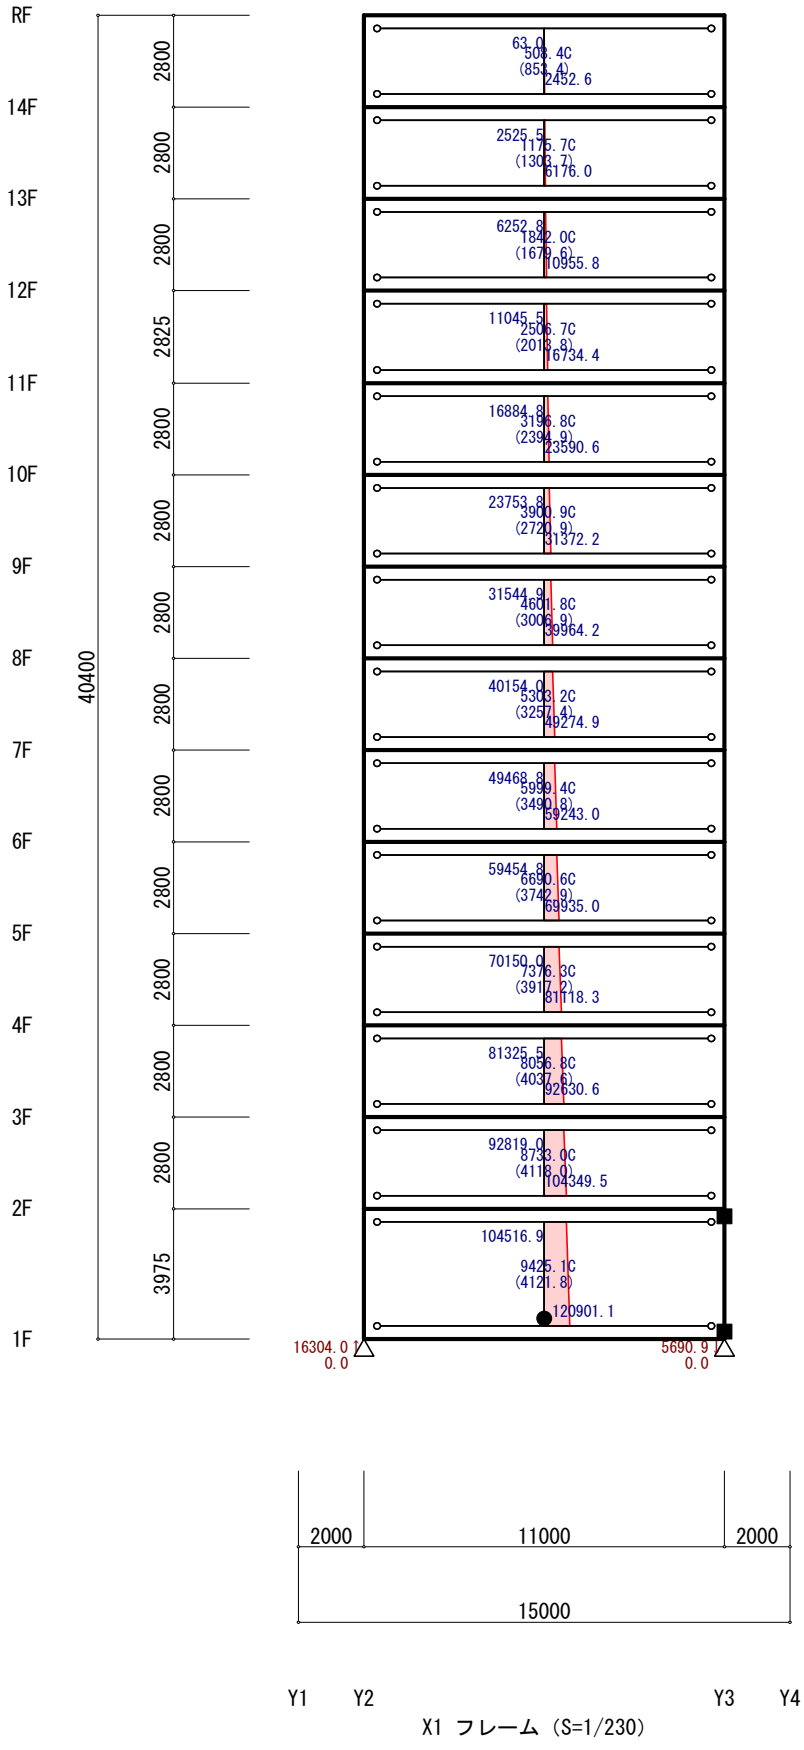

X1 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

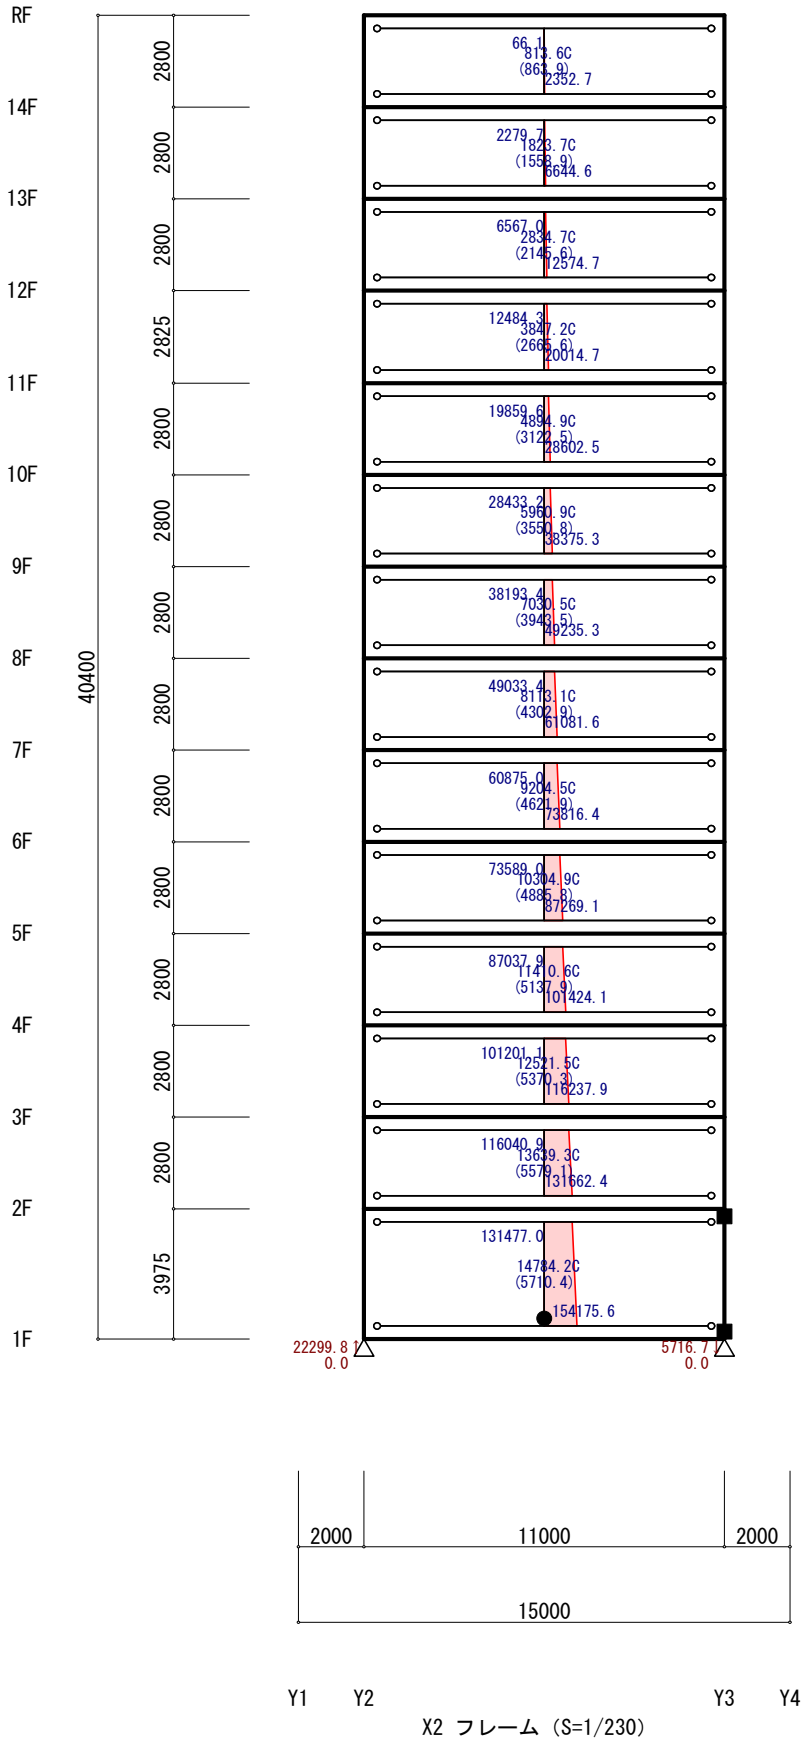

X2 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

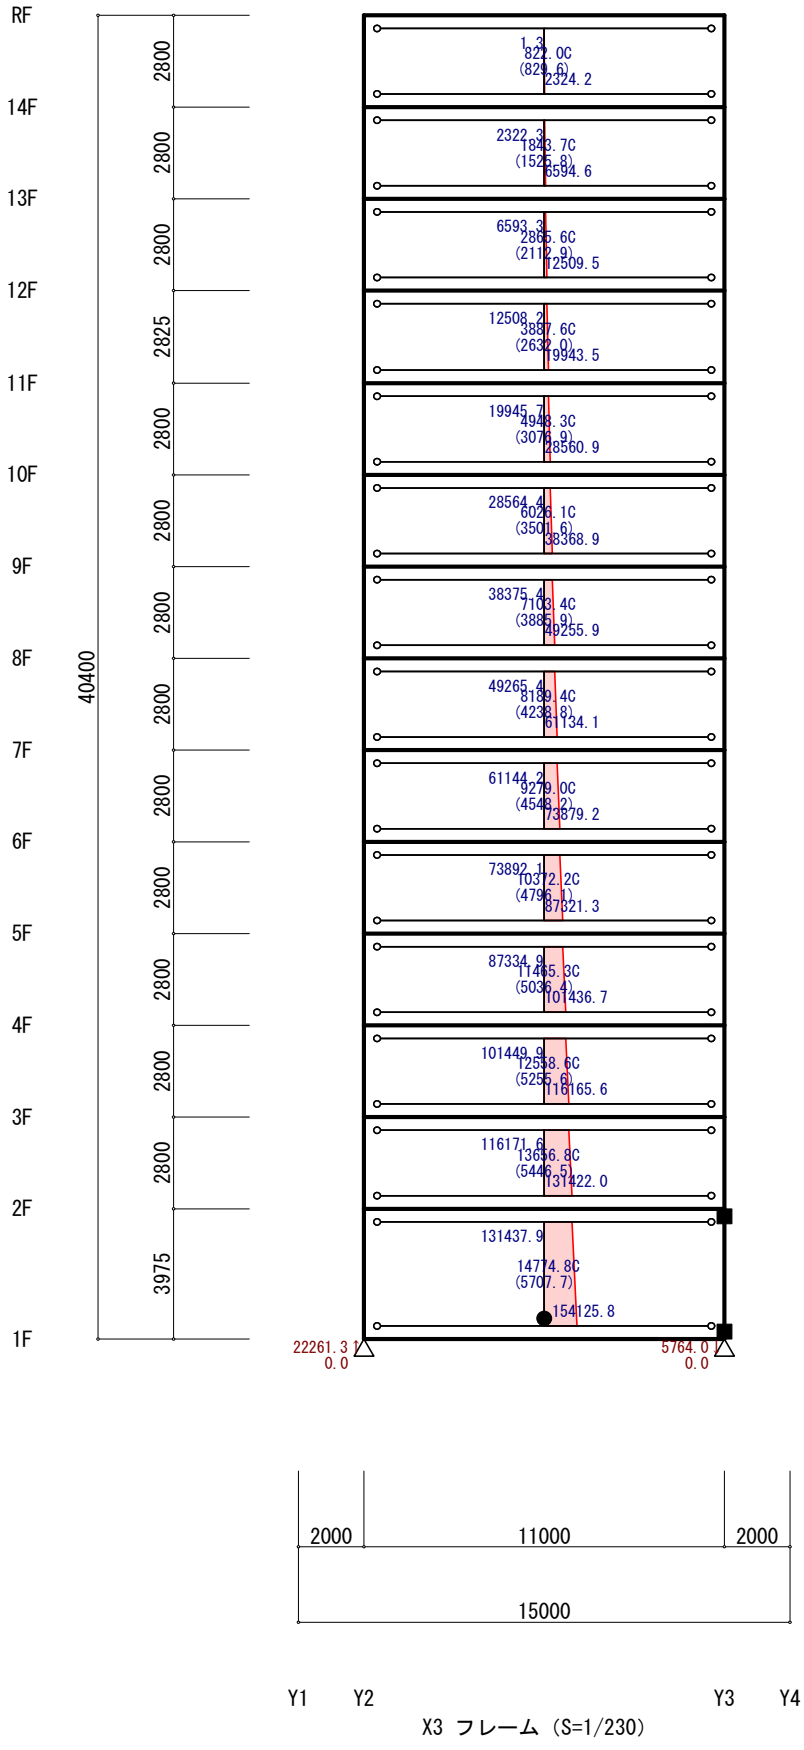

X3 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

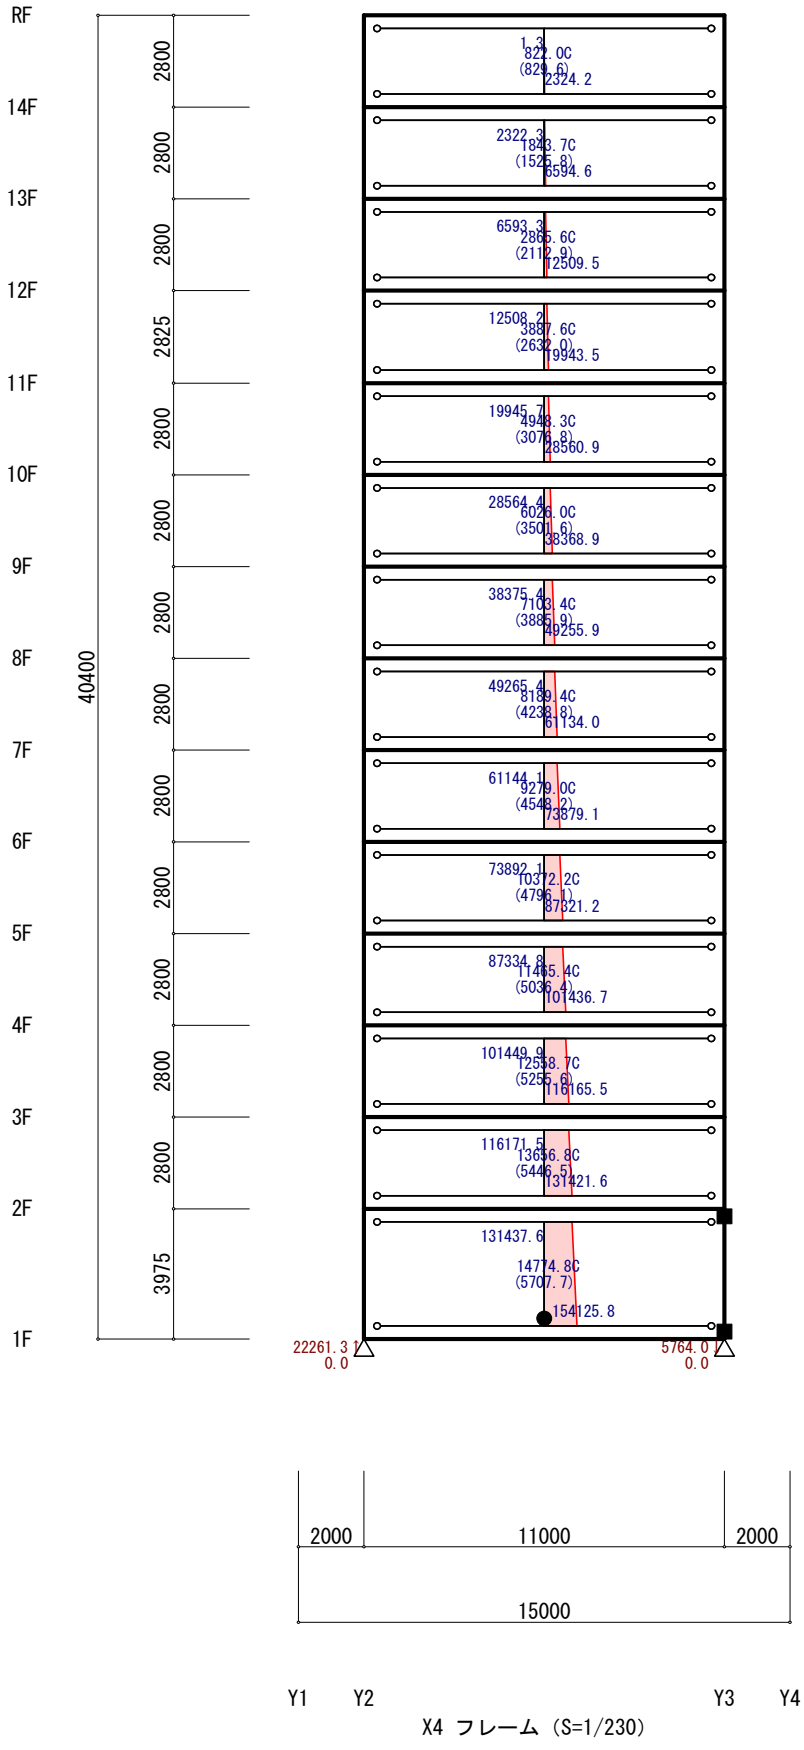

X4 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

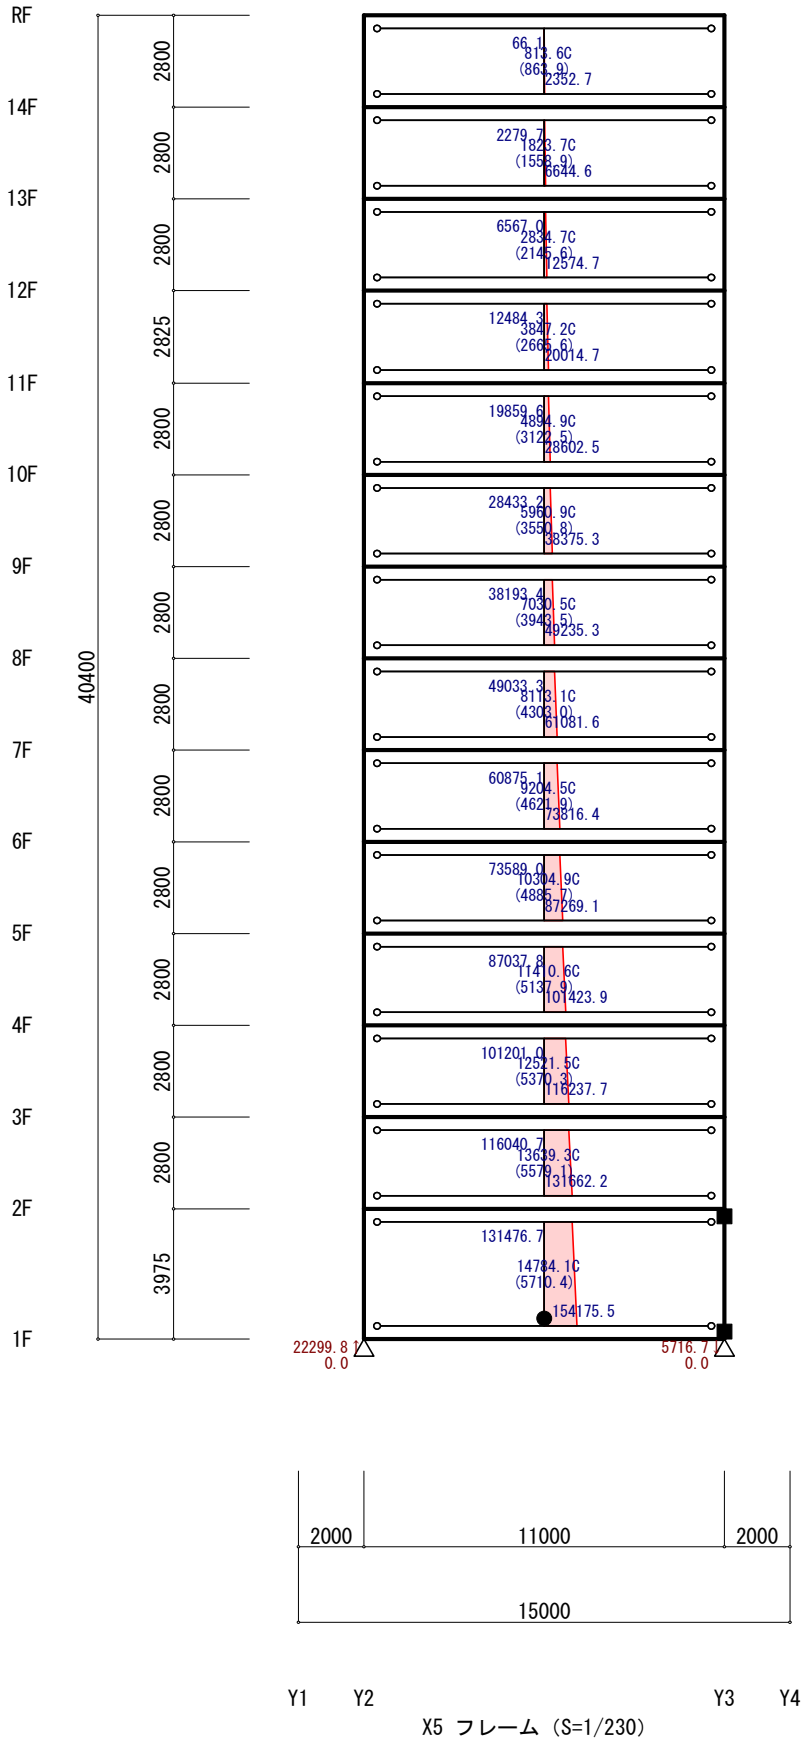

X5 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

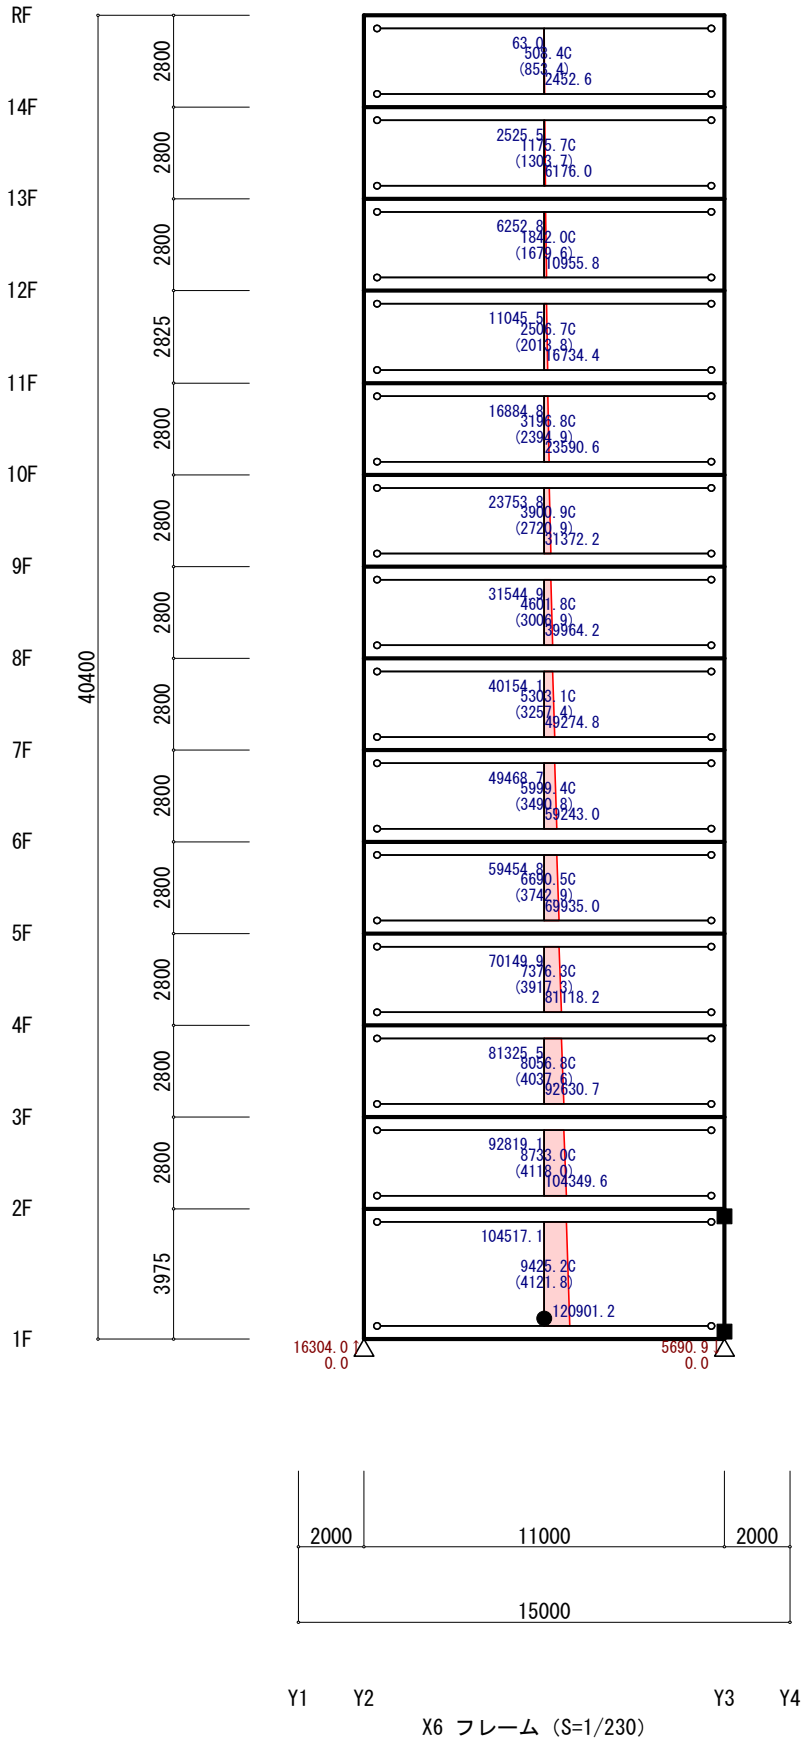

X6 フレーム（S=1/230）

U-3.5　終局時機構図（Ds算定時）

U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時）

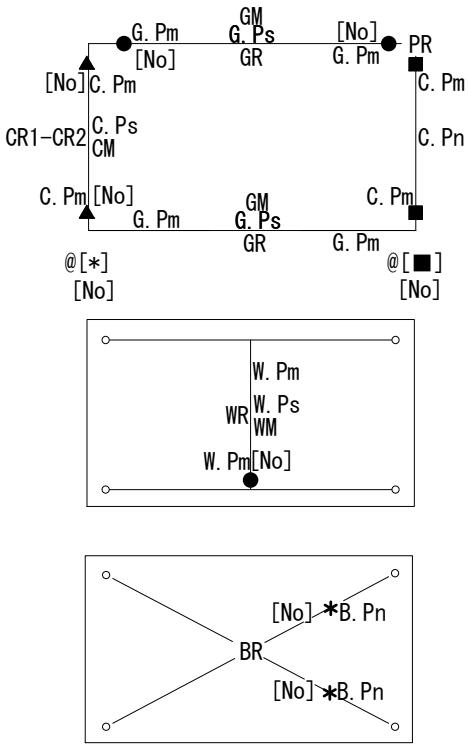

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

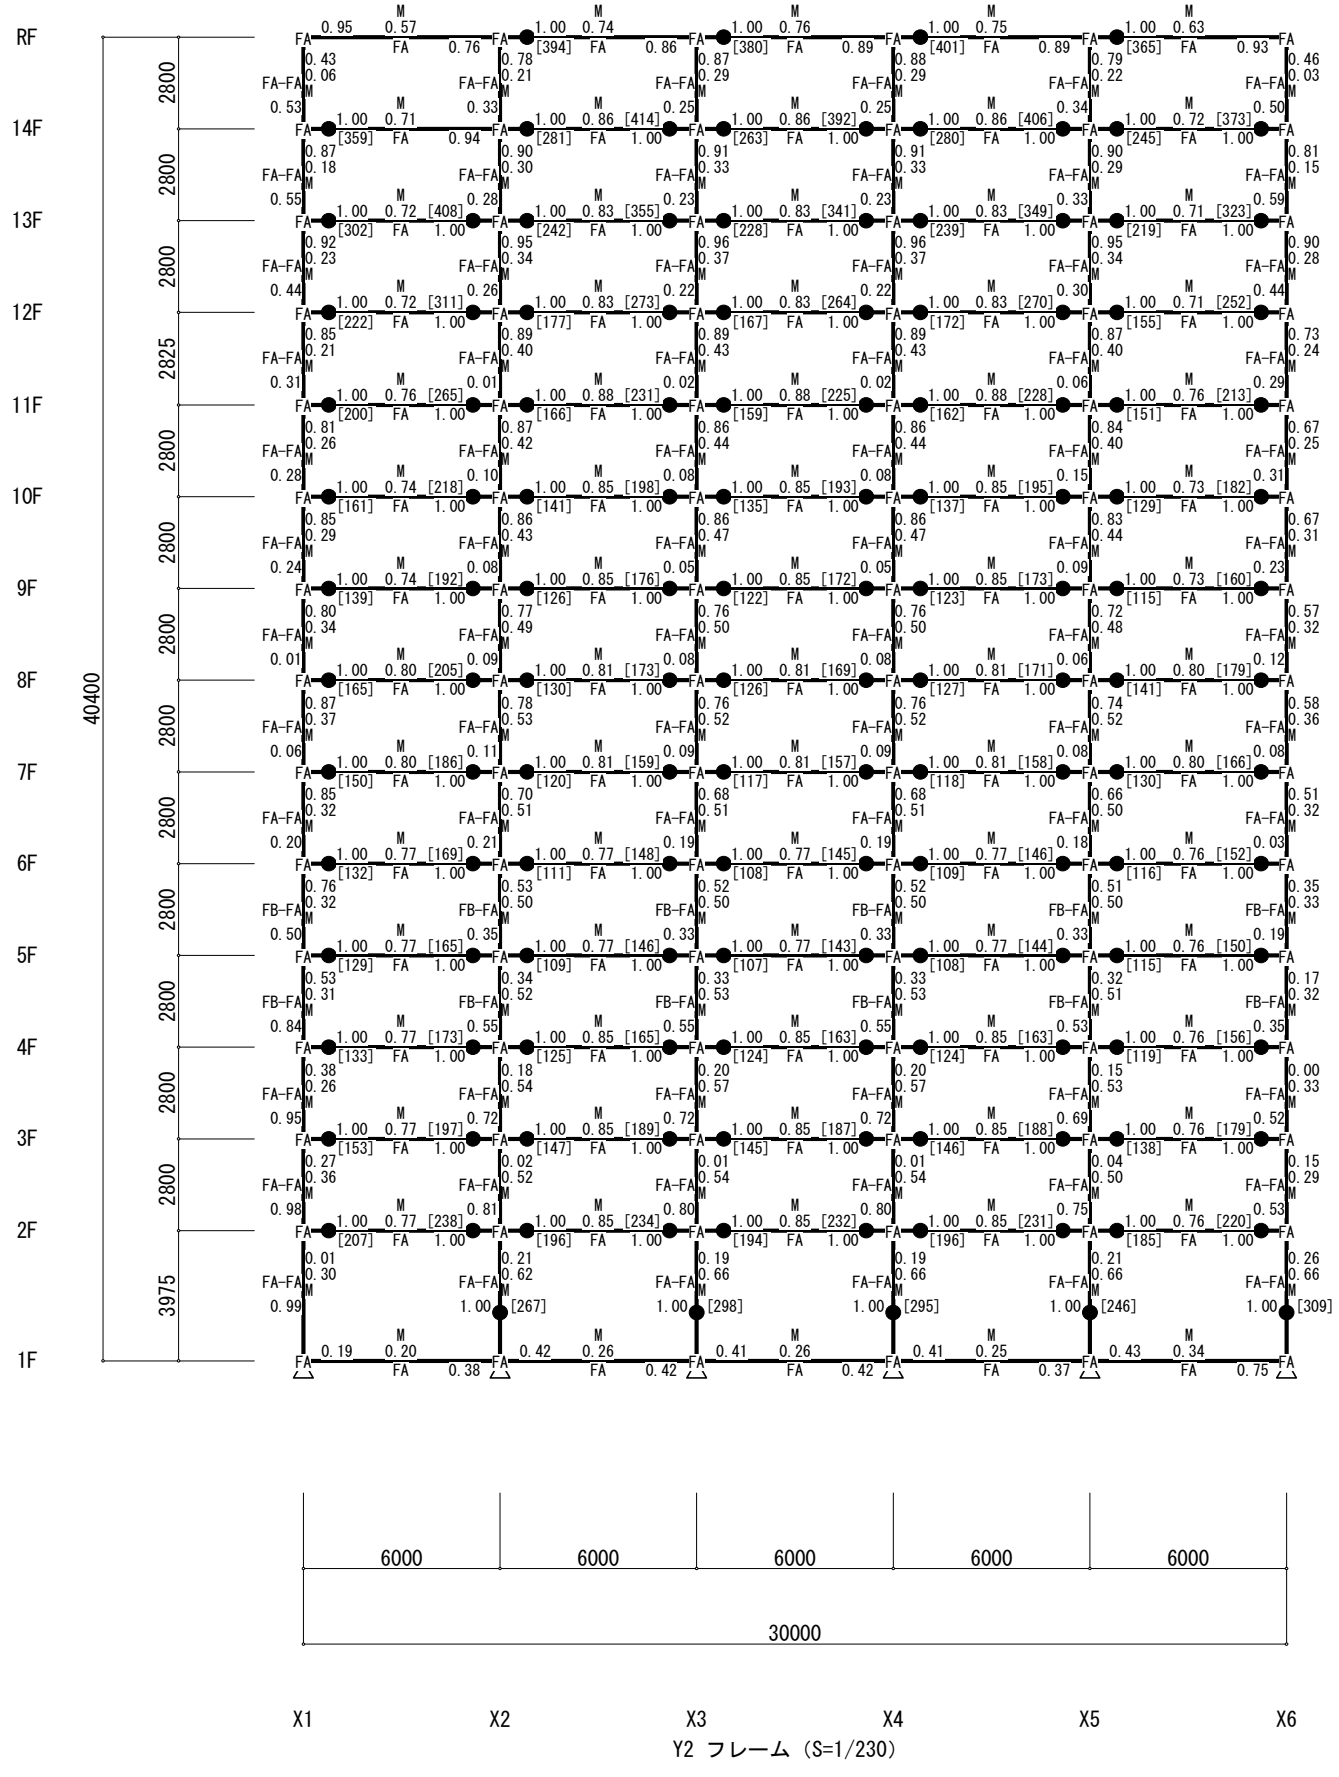

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

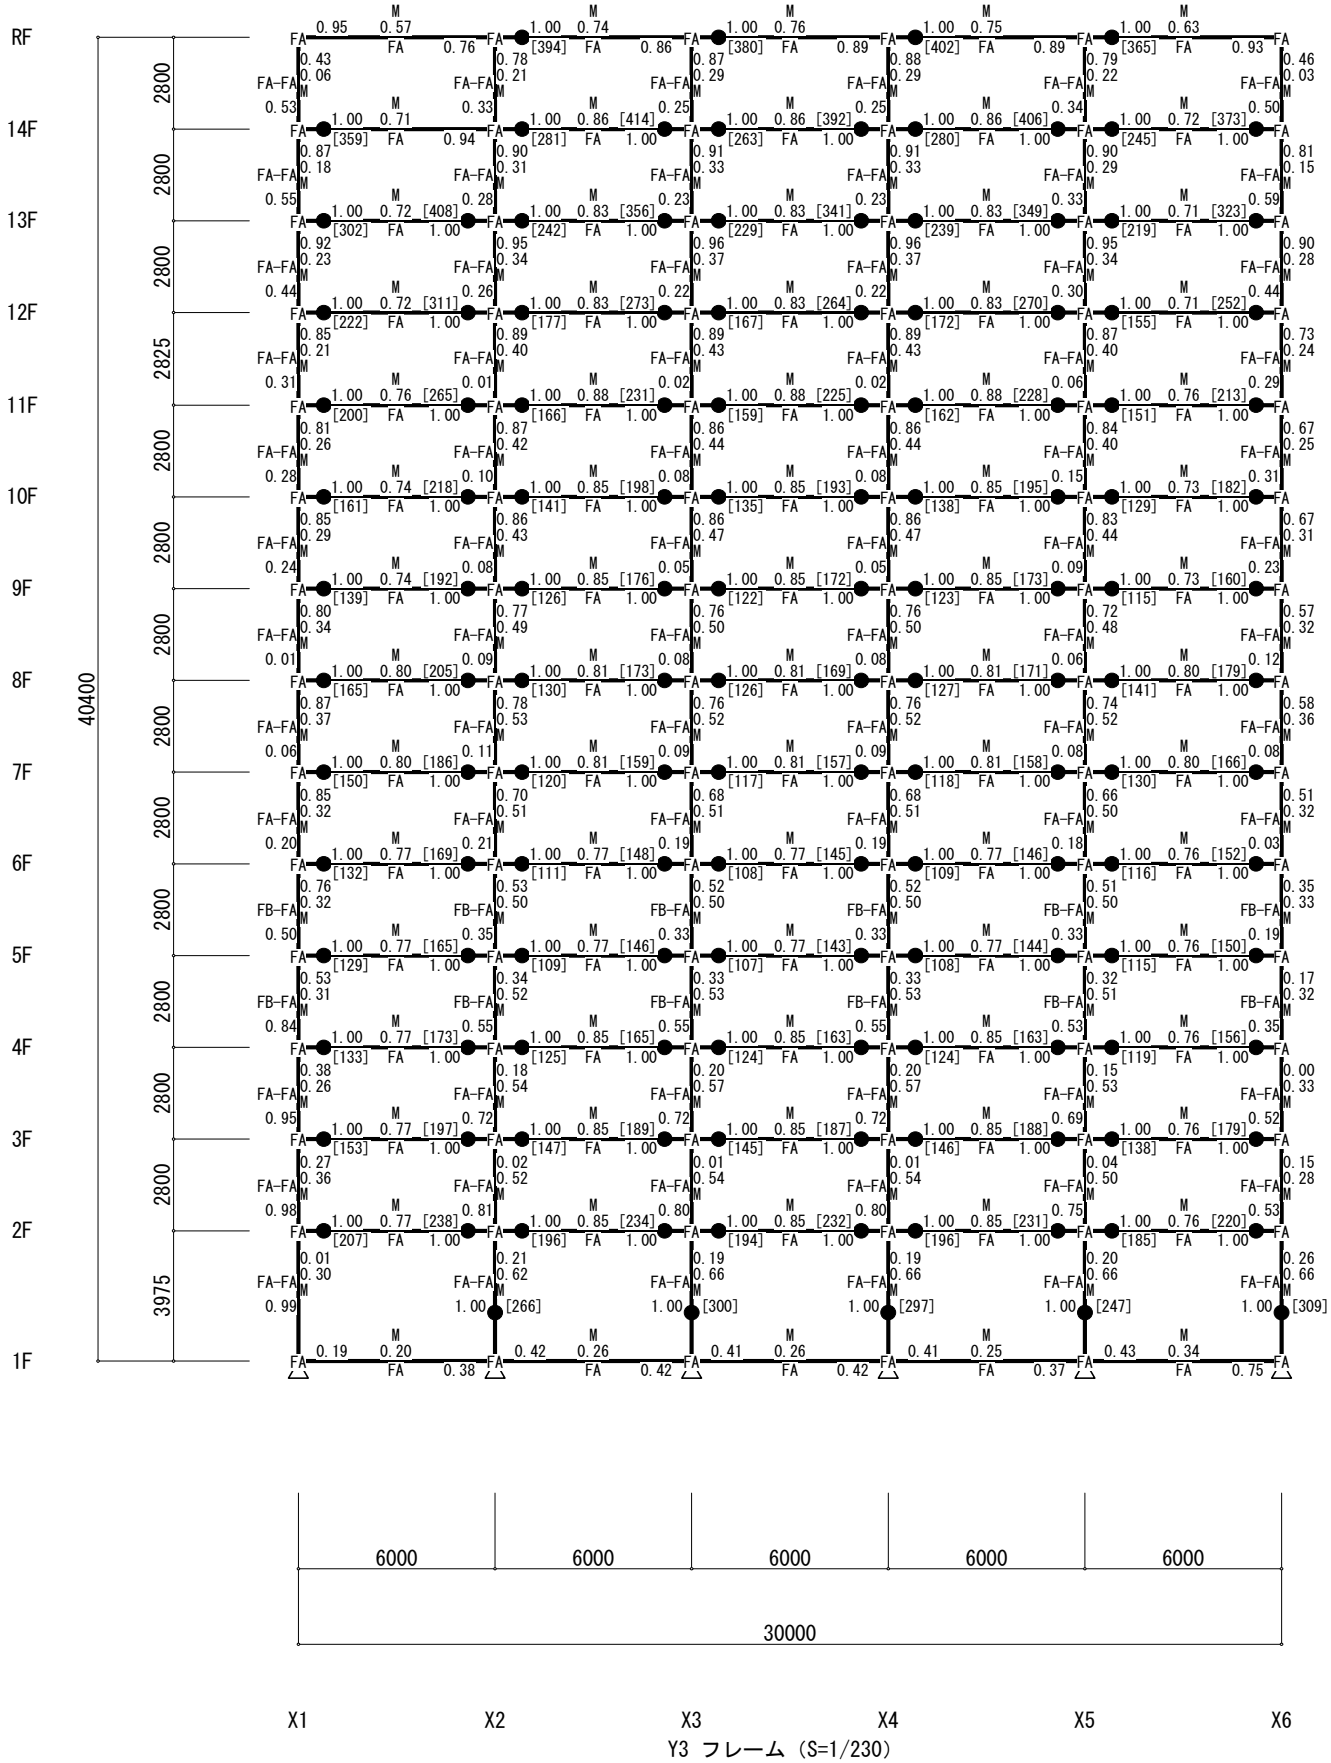

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

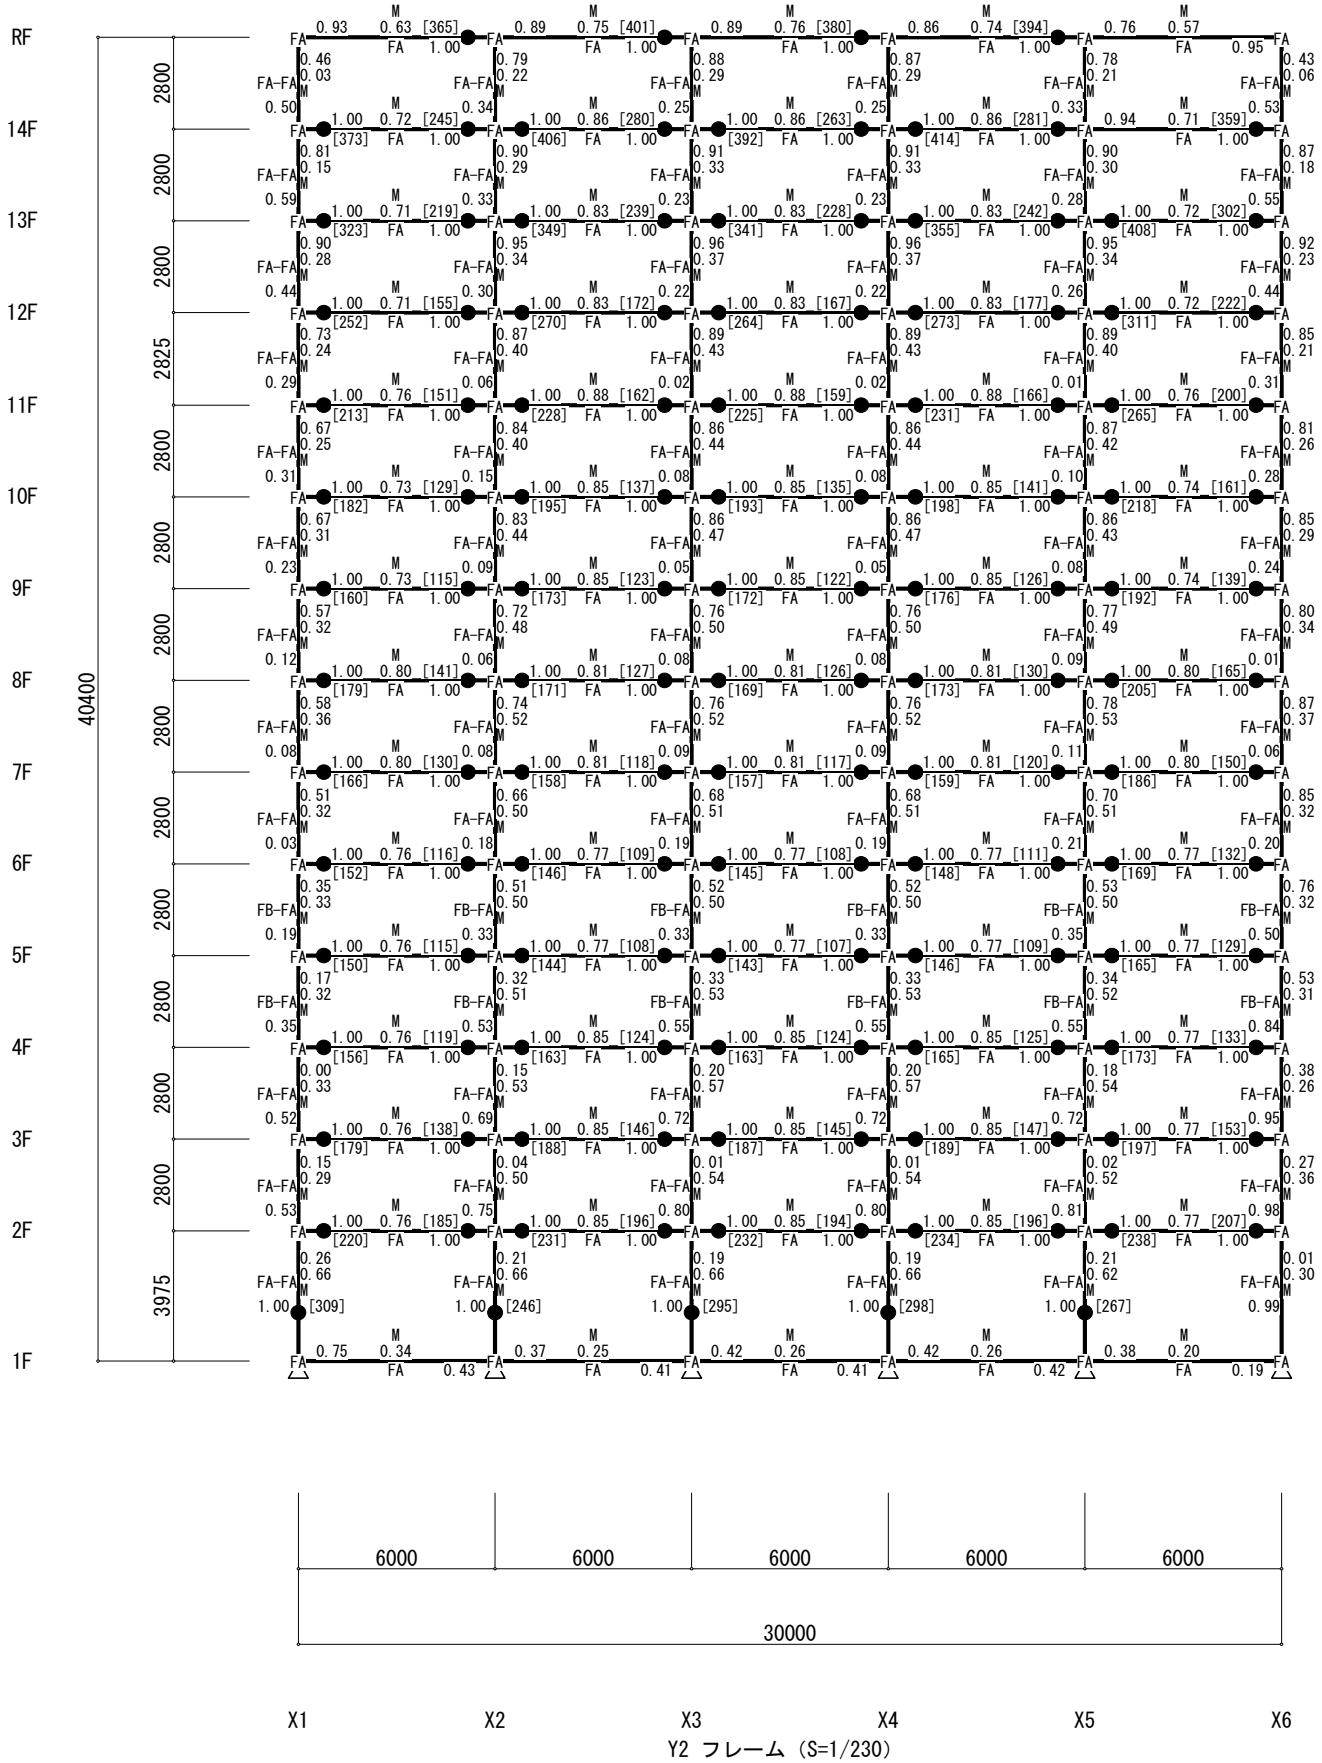

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

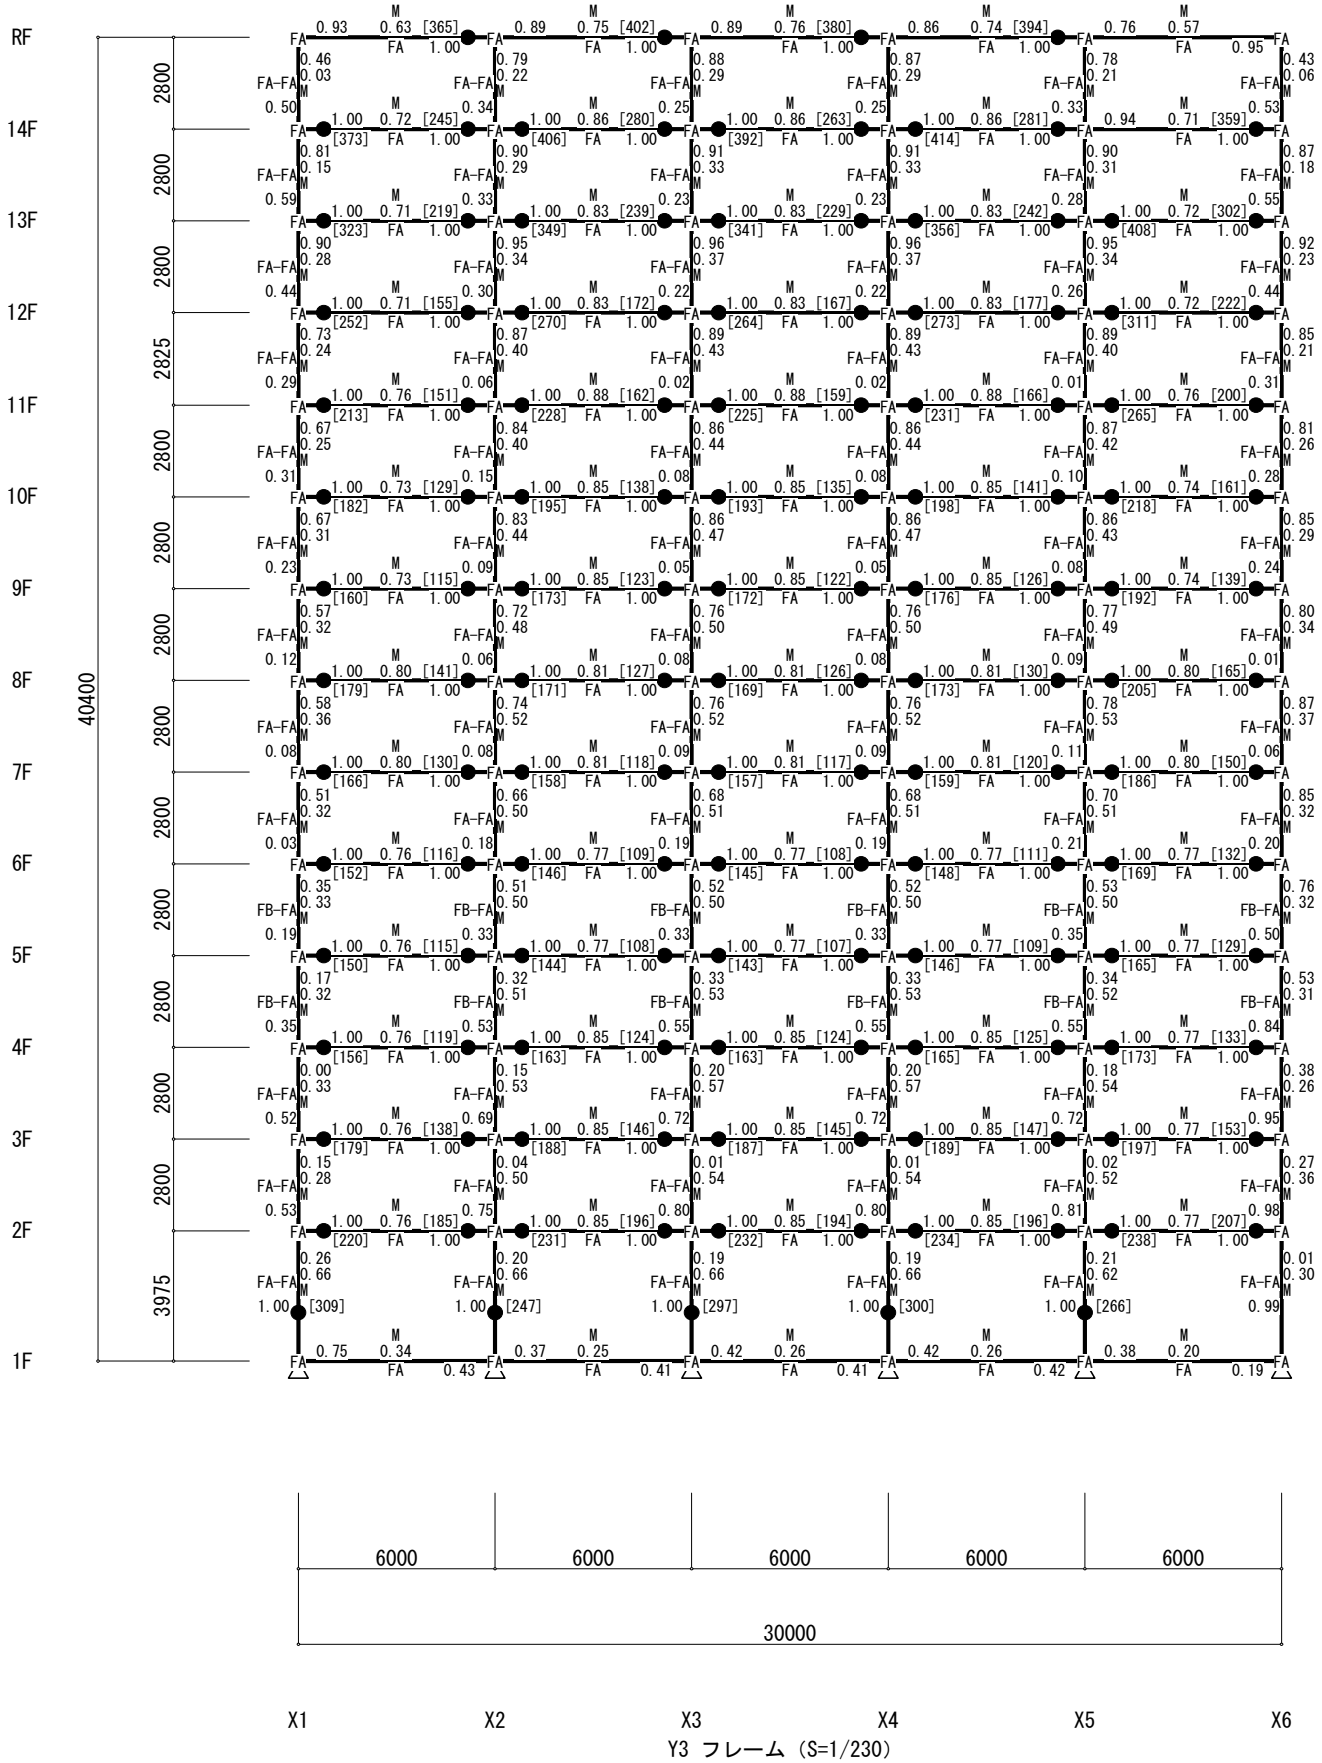

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

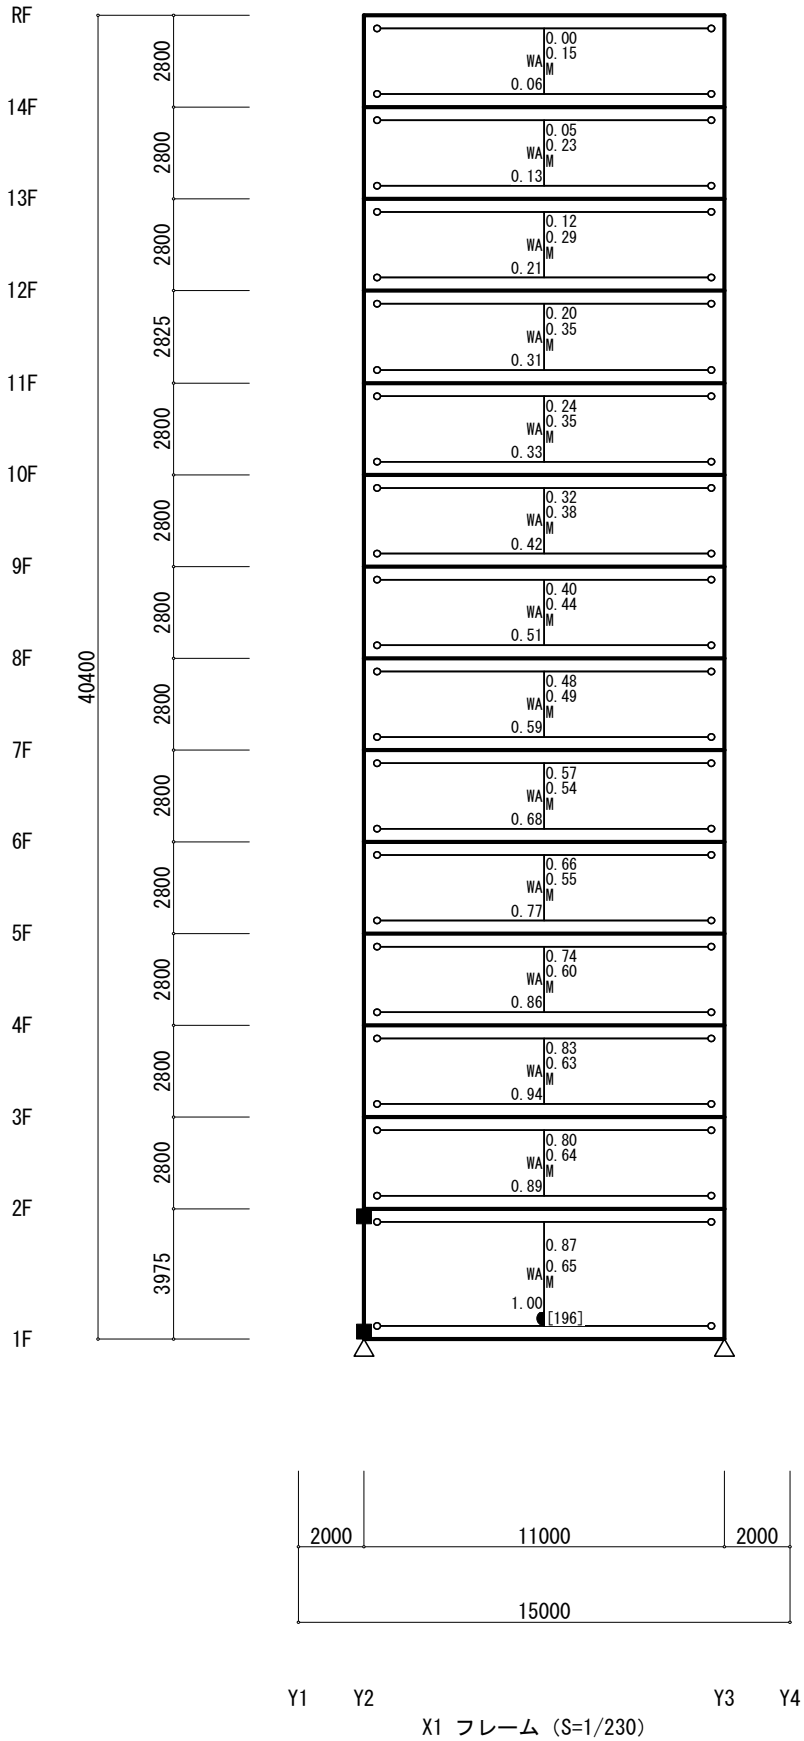

Y1　Y2　Y3　Y4

X1 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

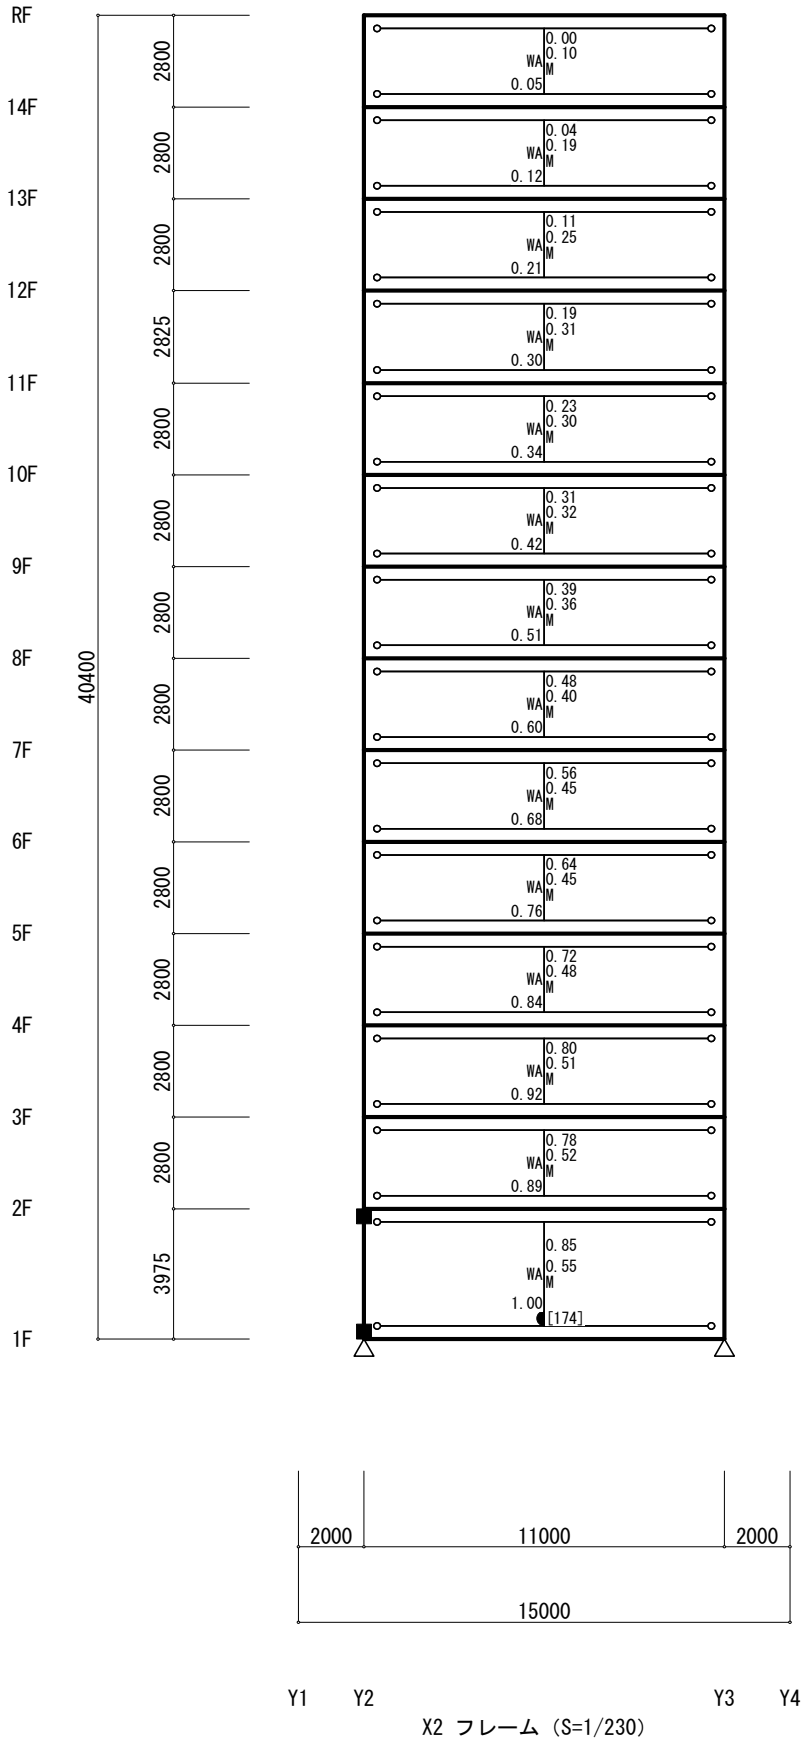

Y1　Y2　Y3　Y4

X2 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

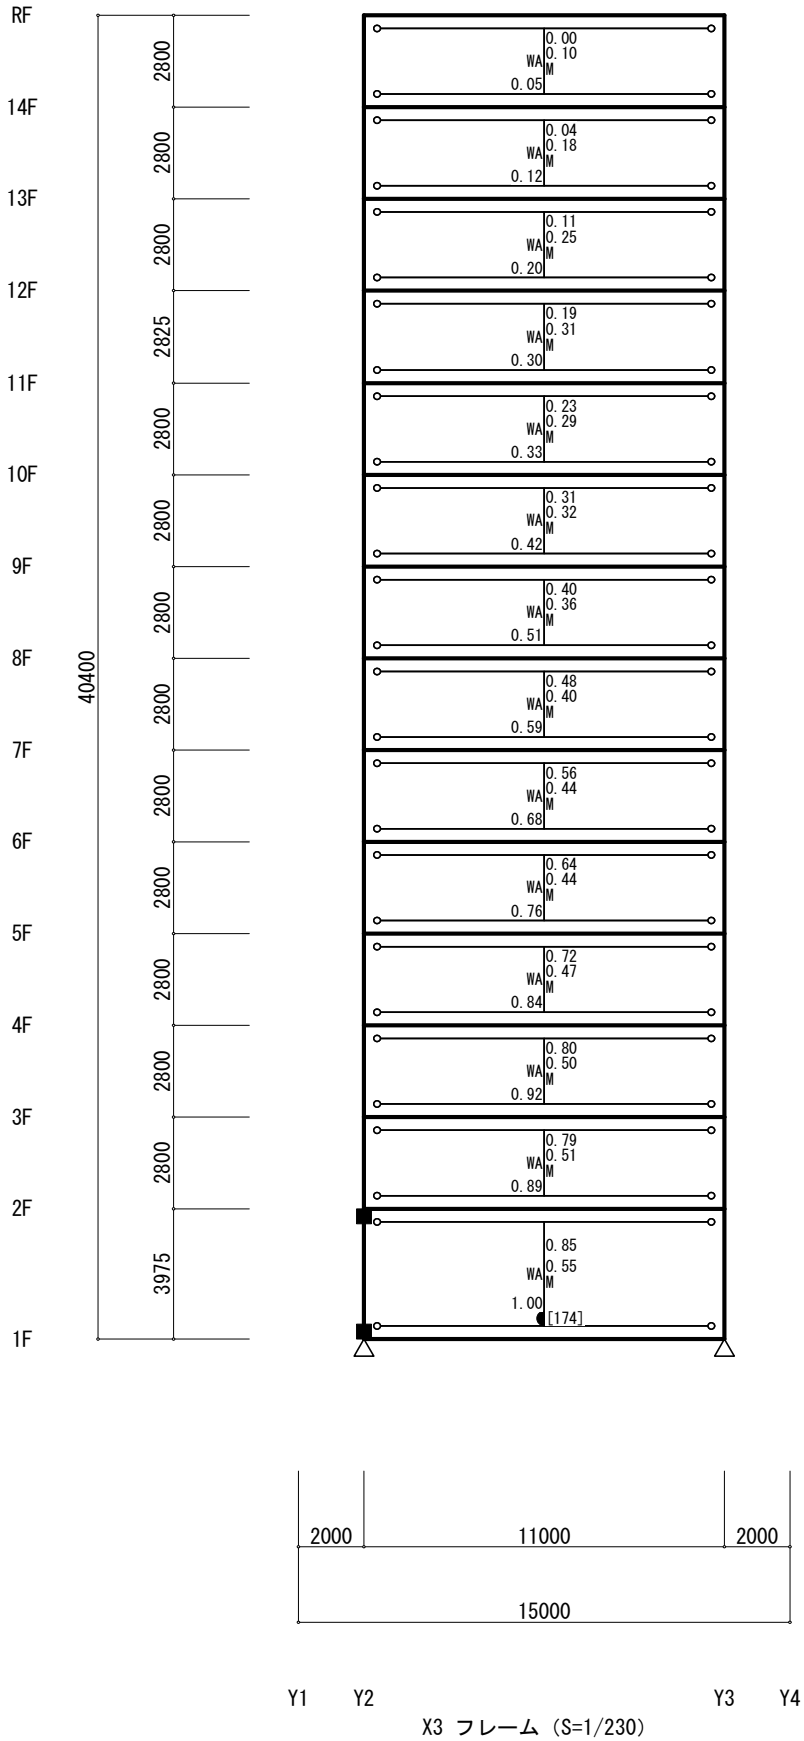

X3 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

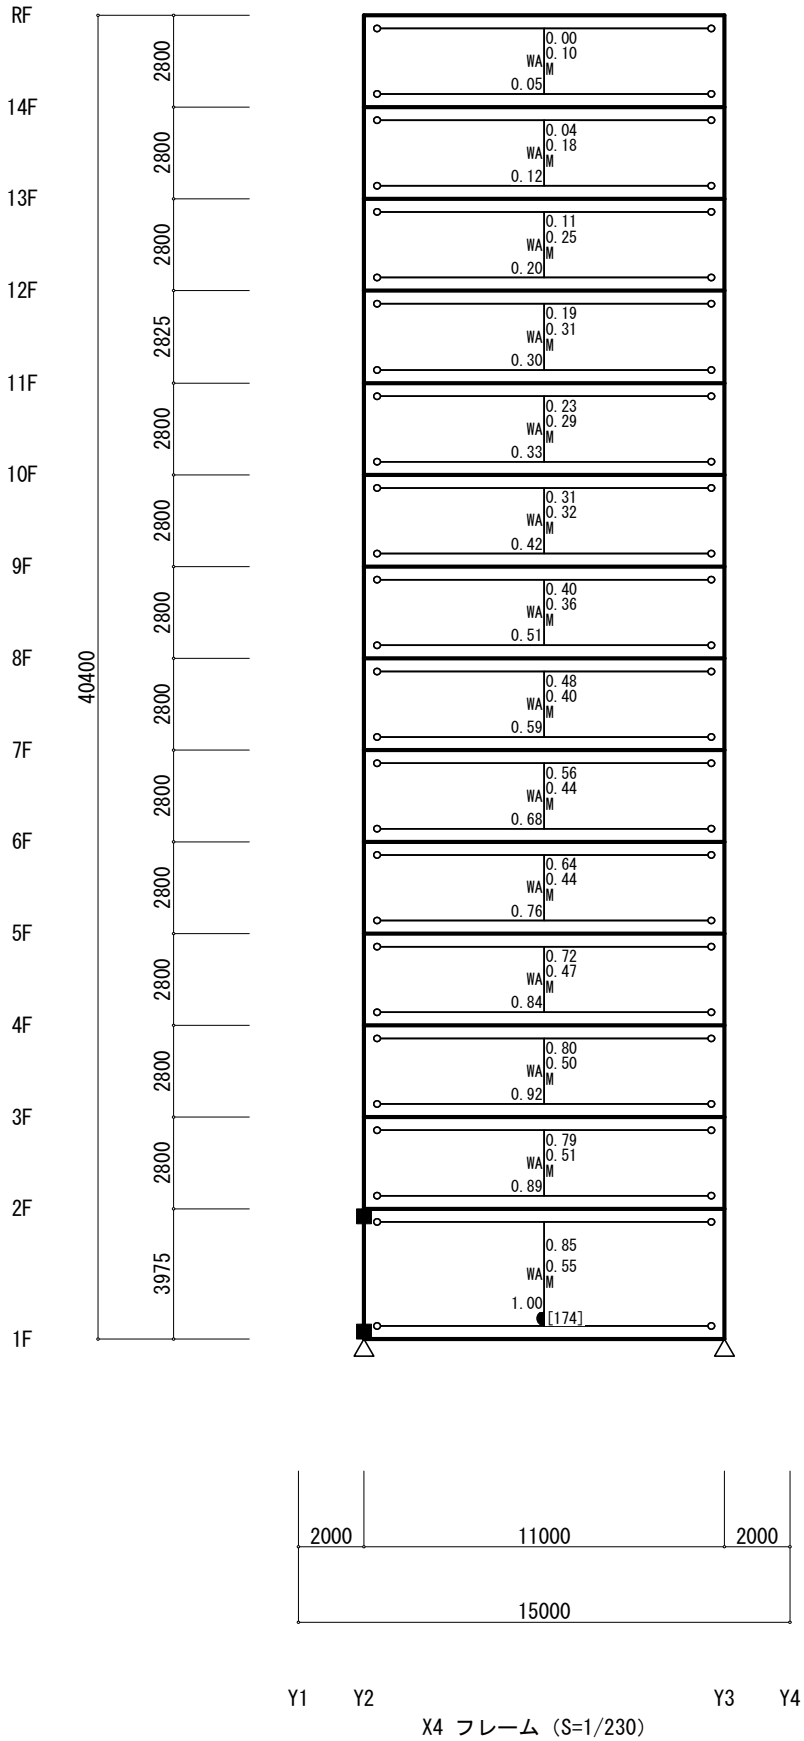

X4 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

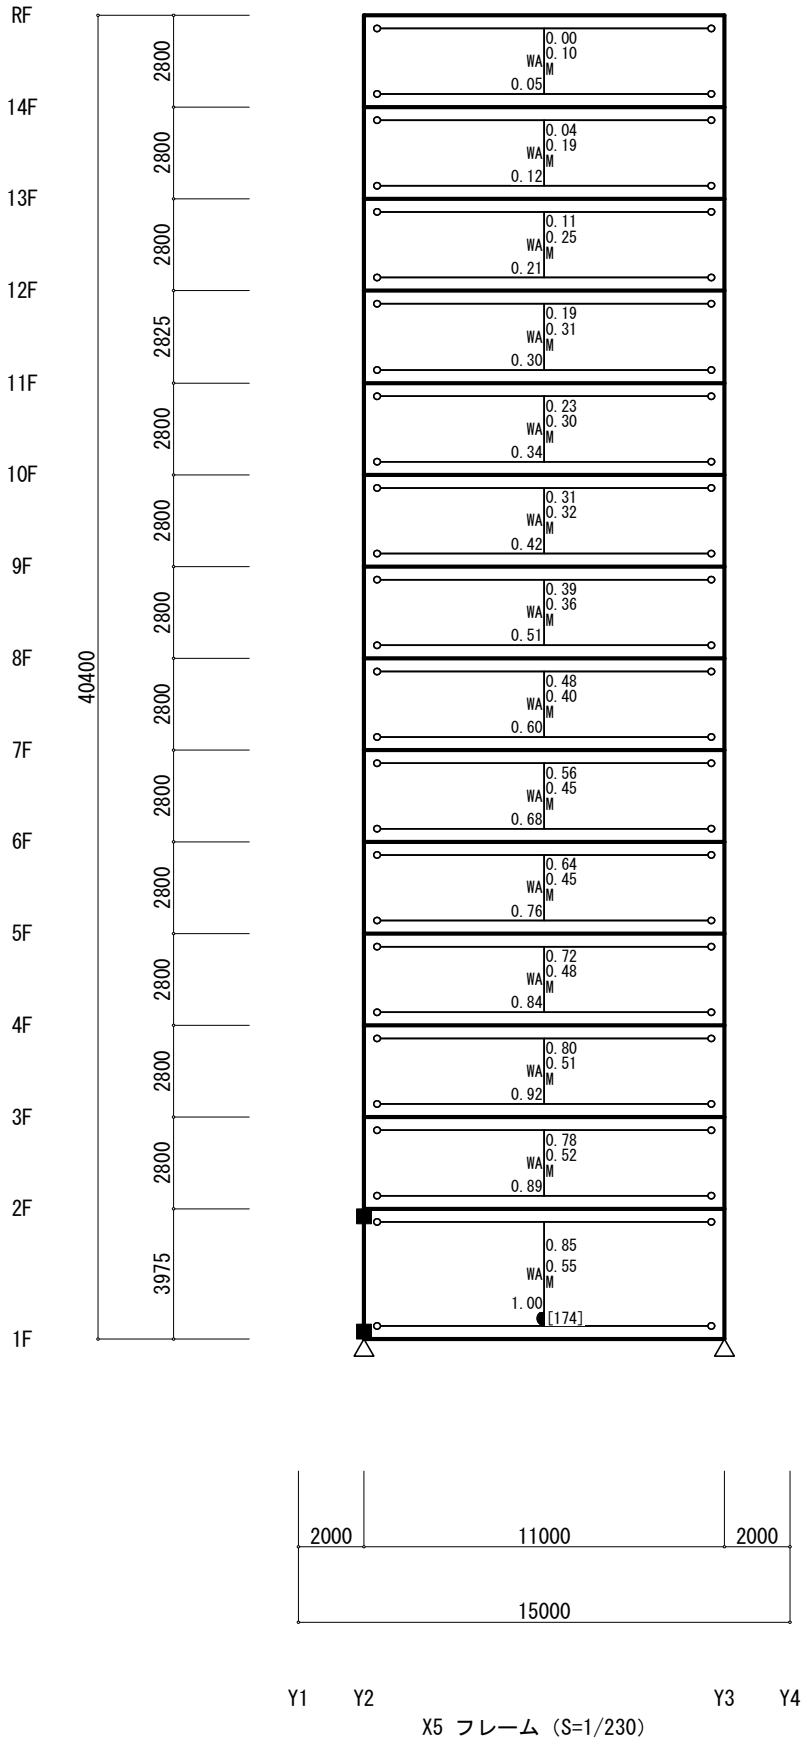

X5 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

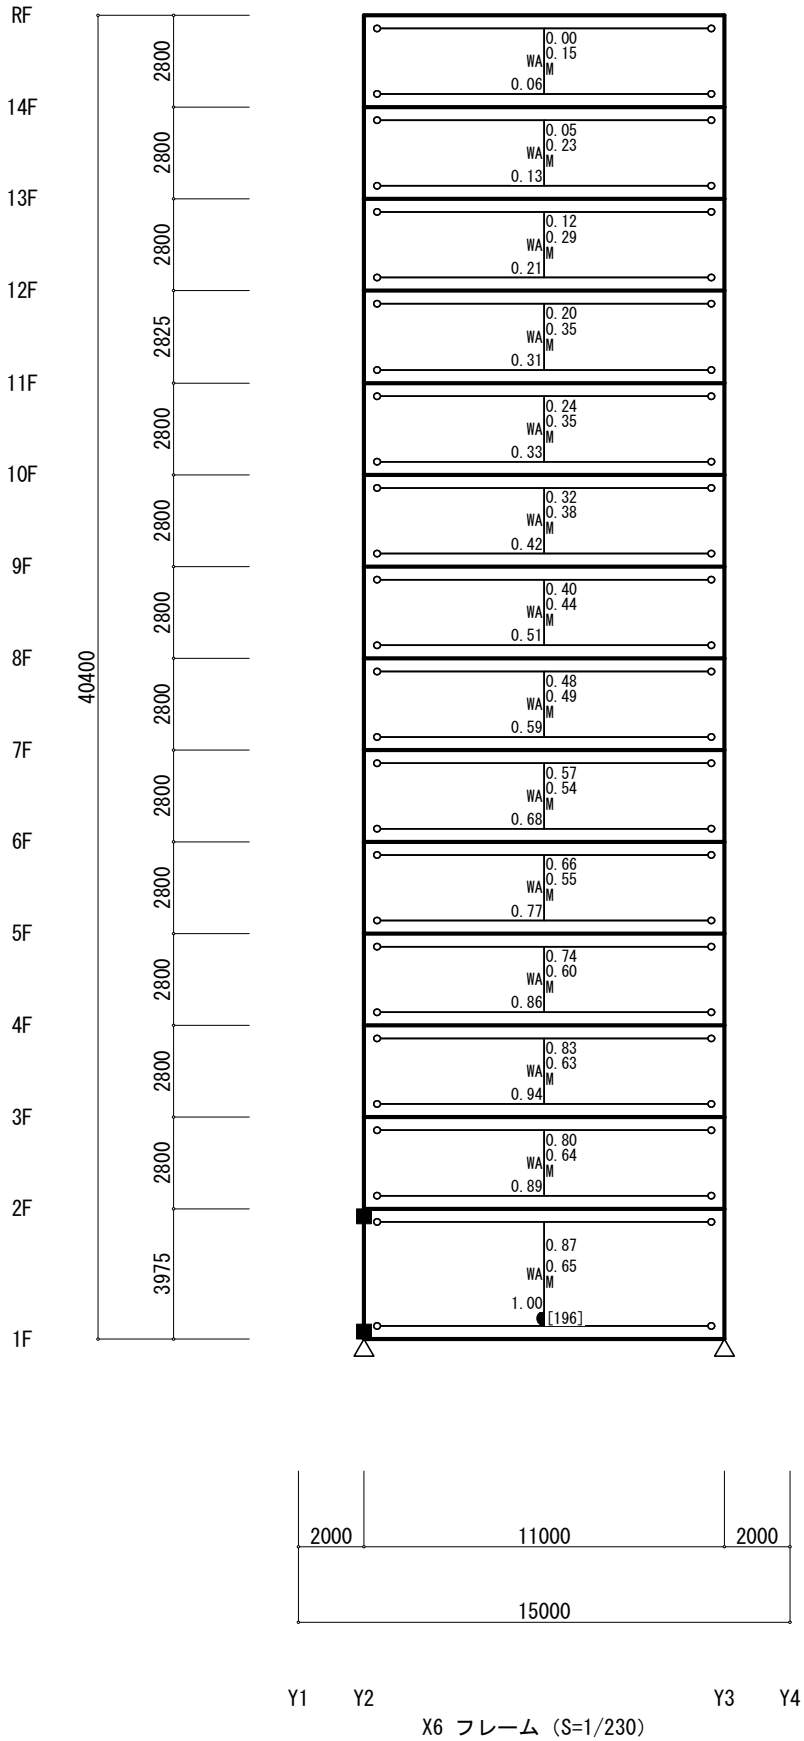

X6 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

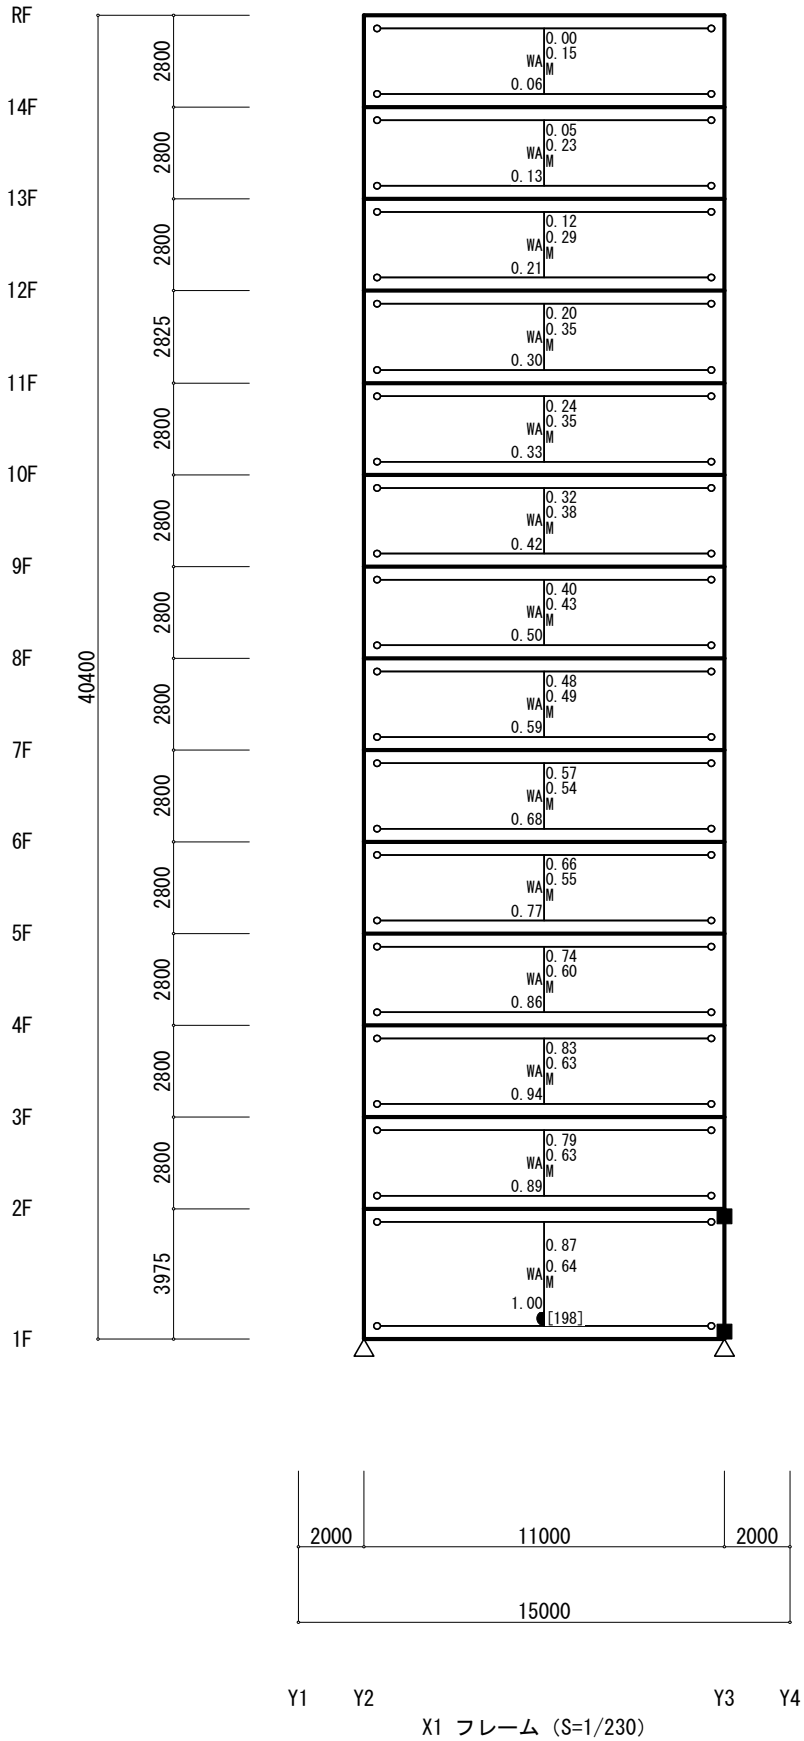

X1 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

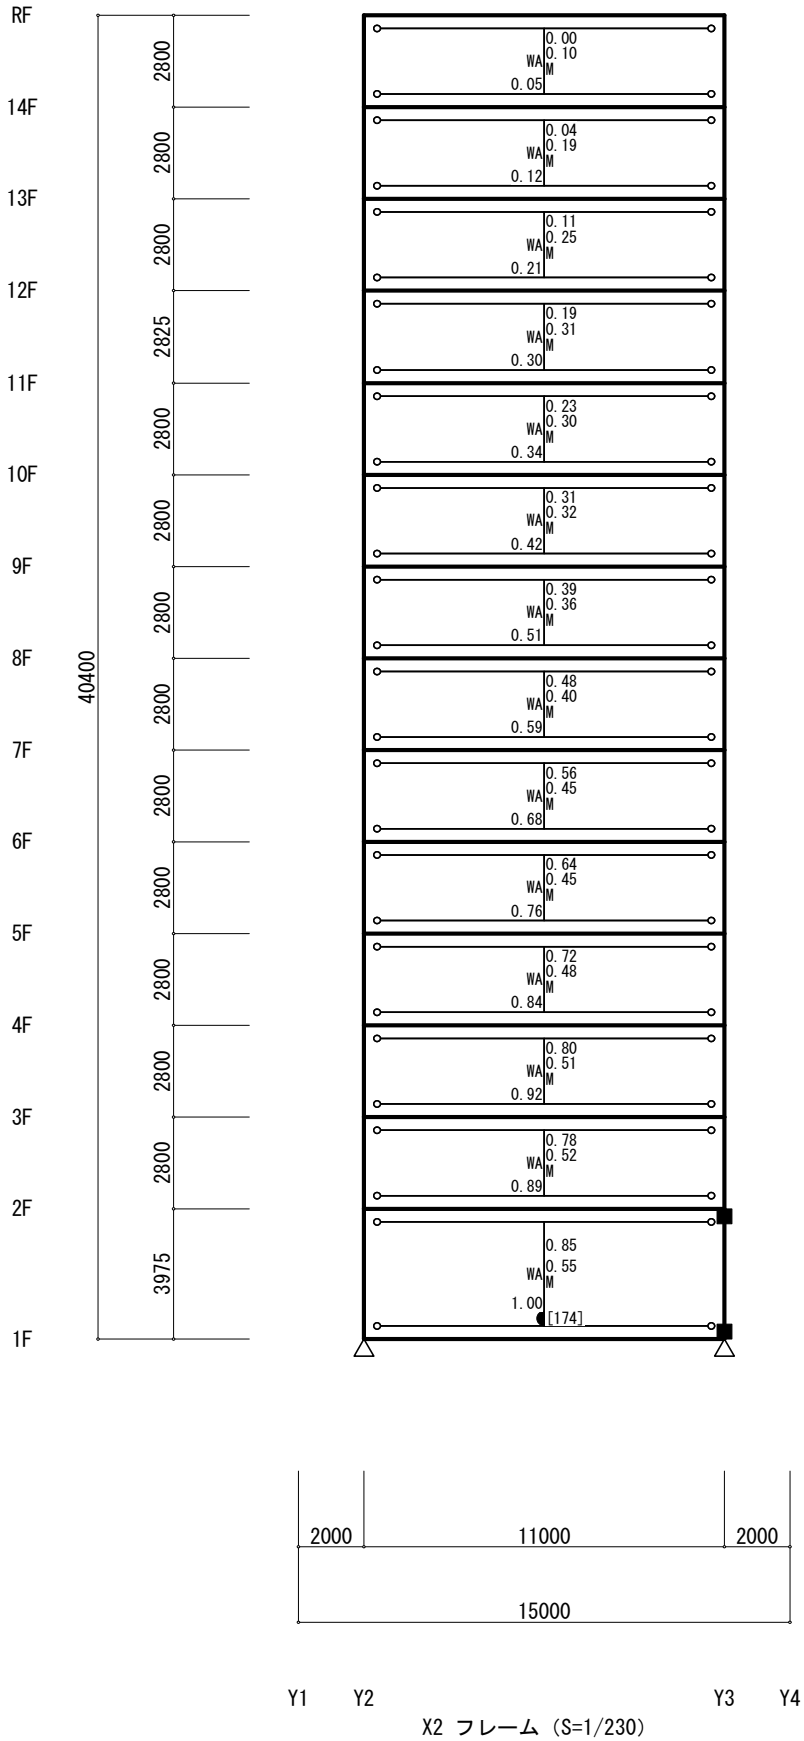

X2 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

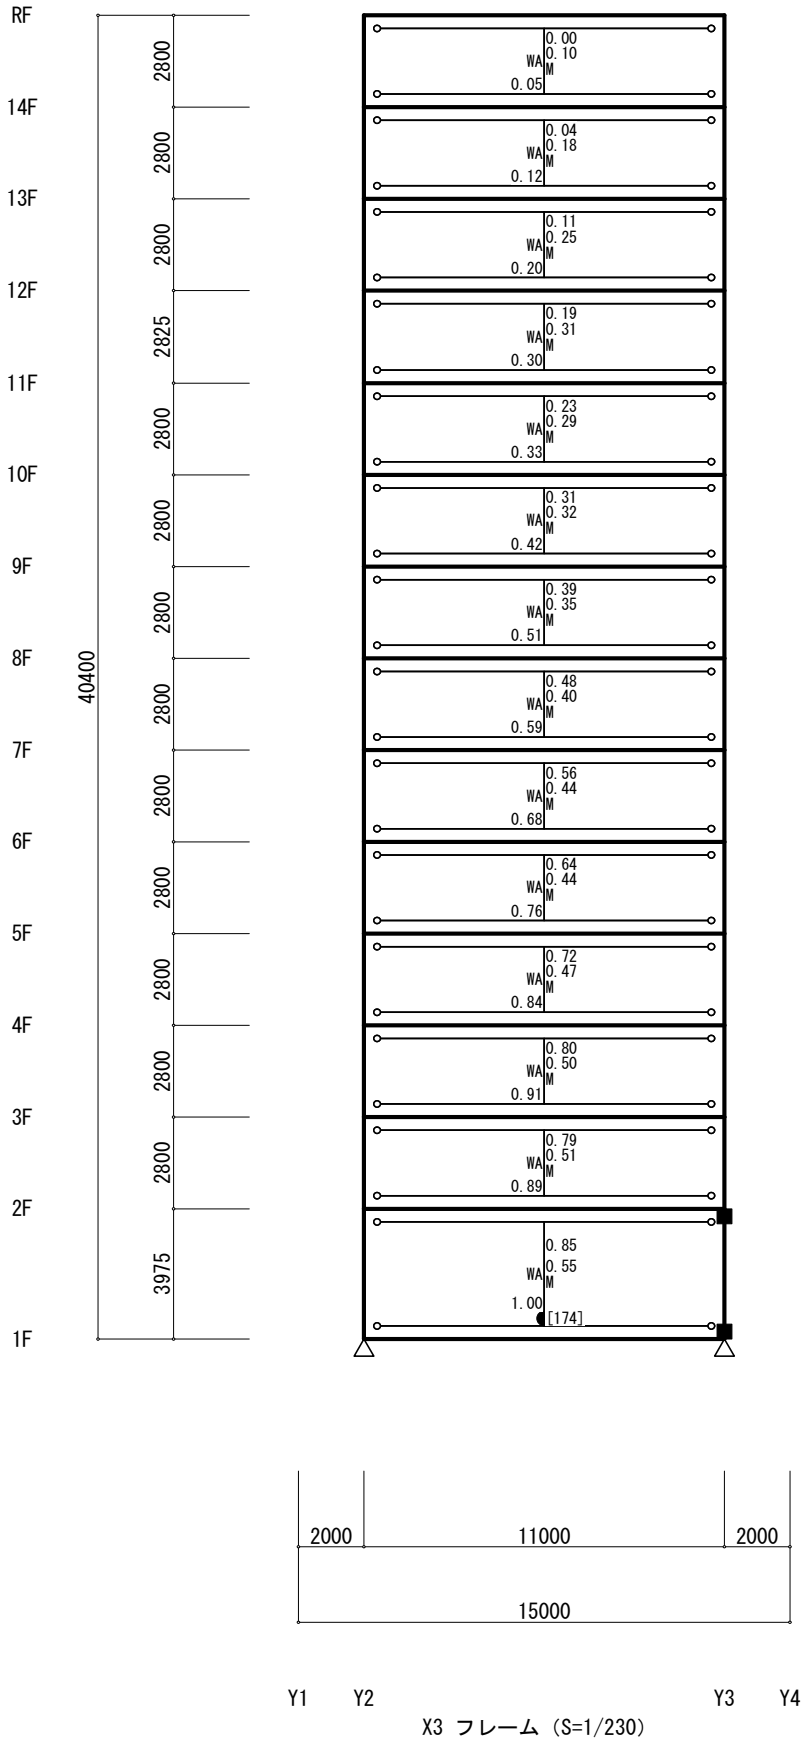

X3 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

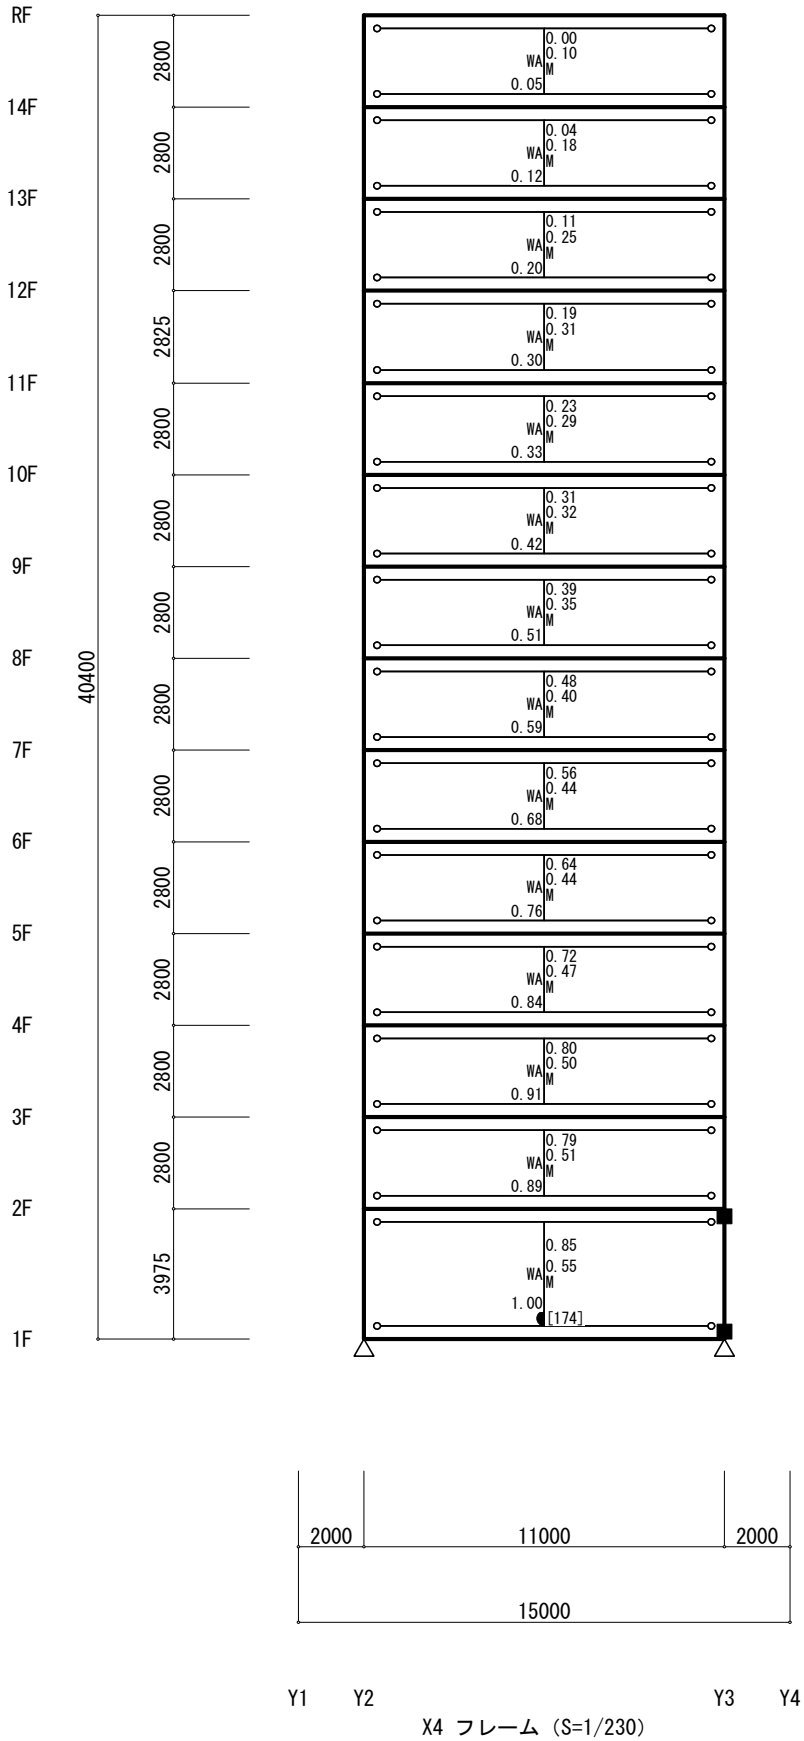

X4 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

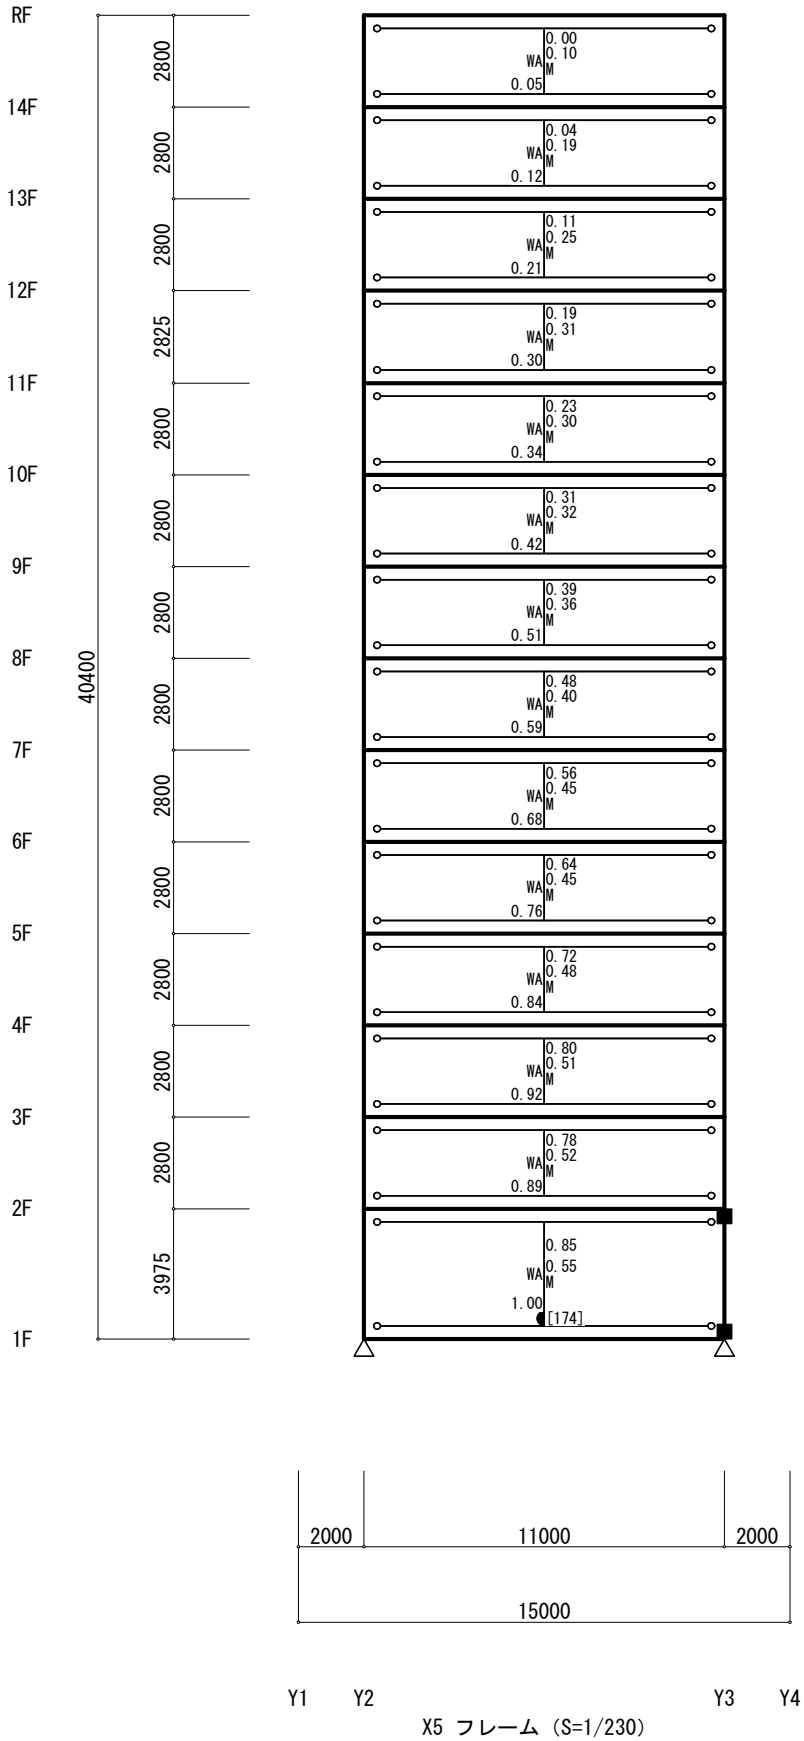

X5 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

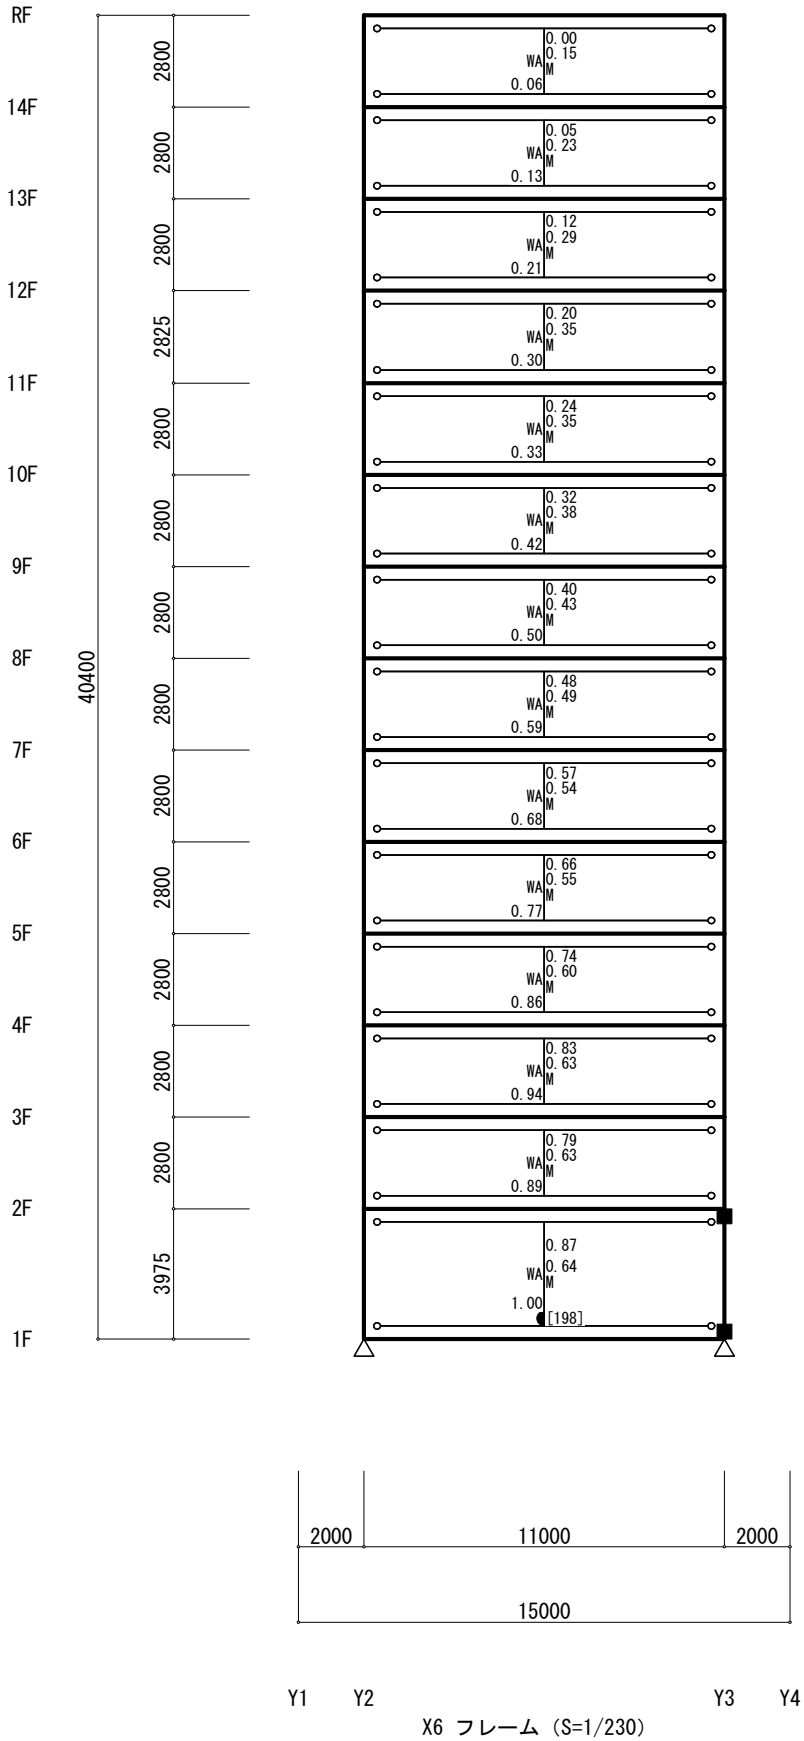

X6 フレーム（S=1/230）

U-4　保有水平耐力計算結果

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時）

U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

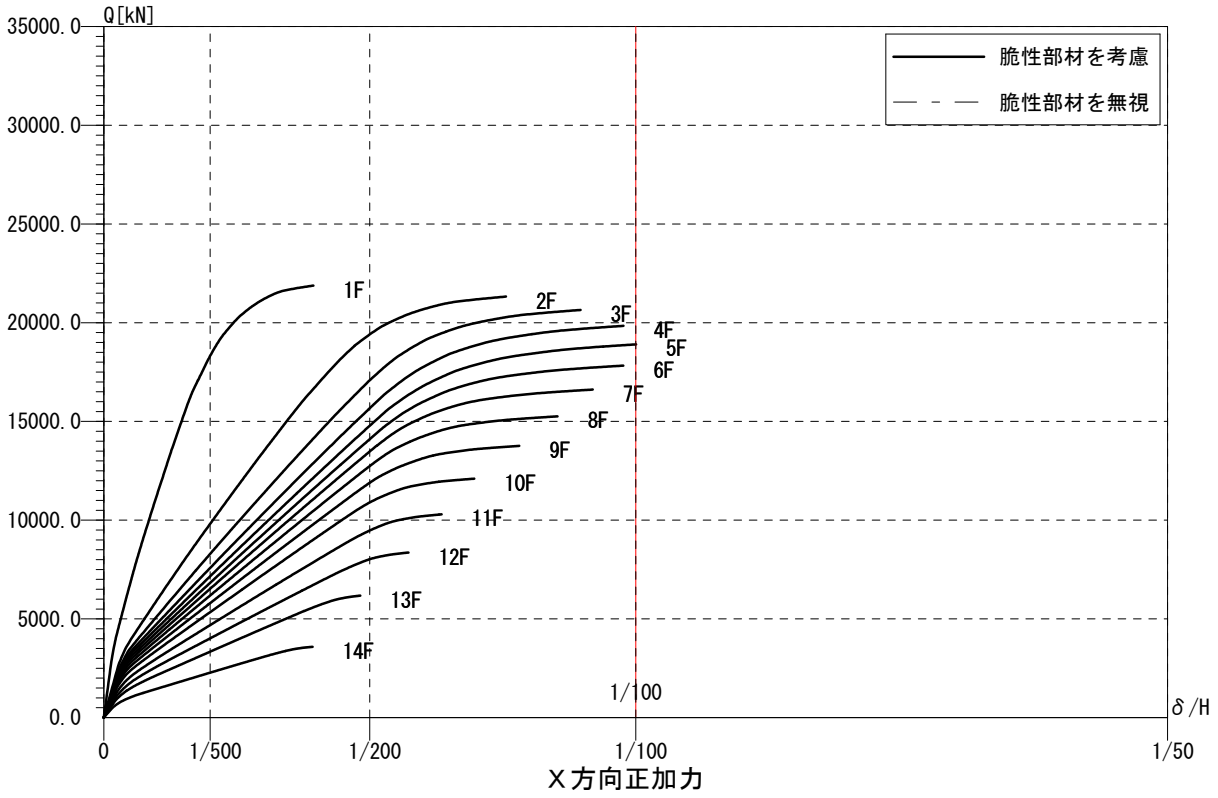

X方向正加力

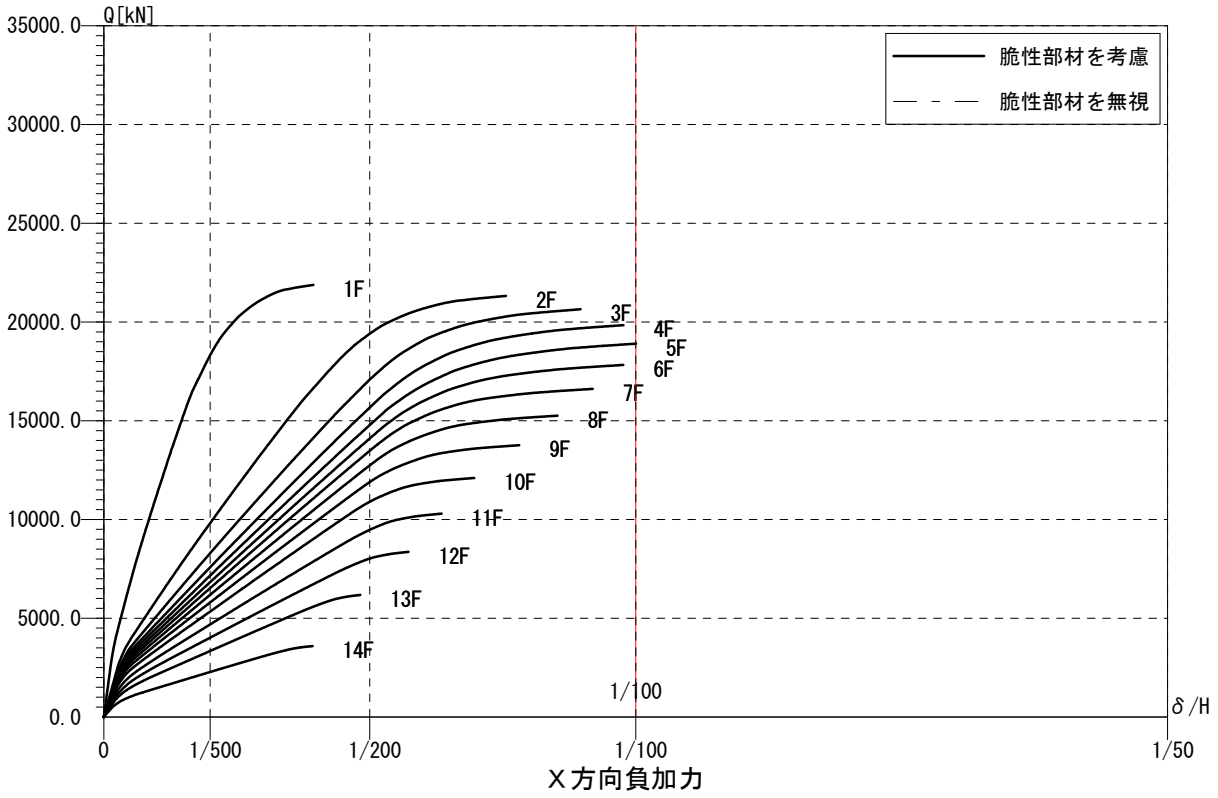

X方向負加力

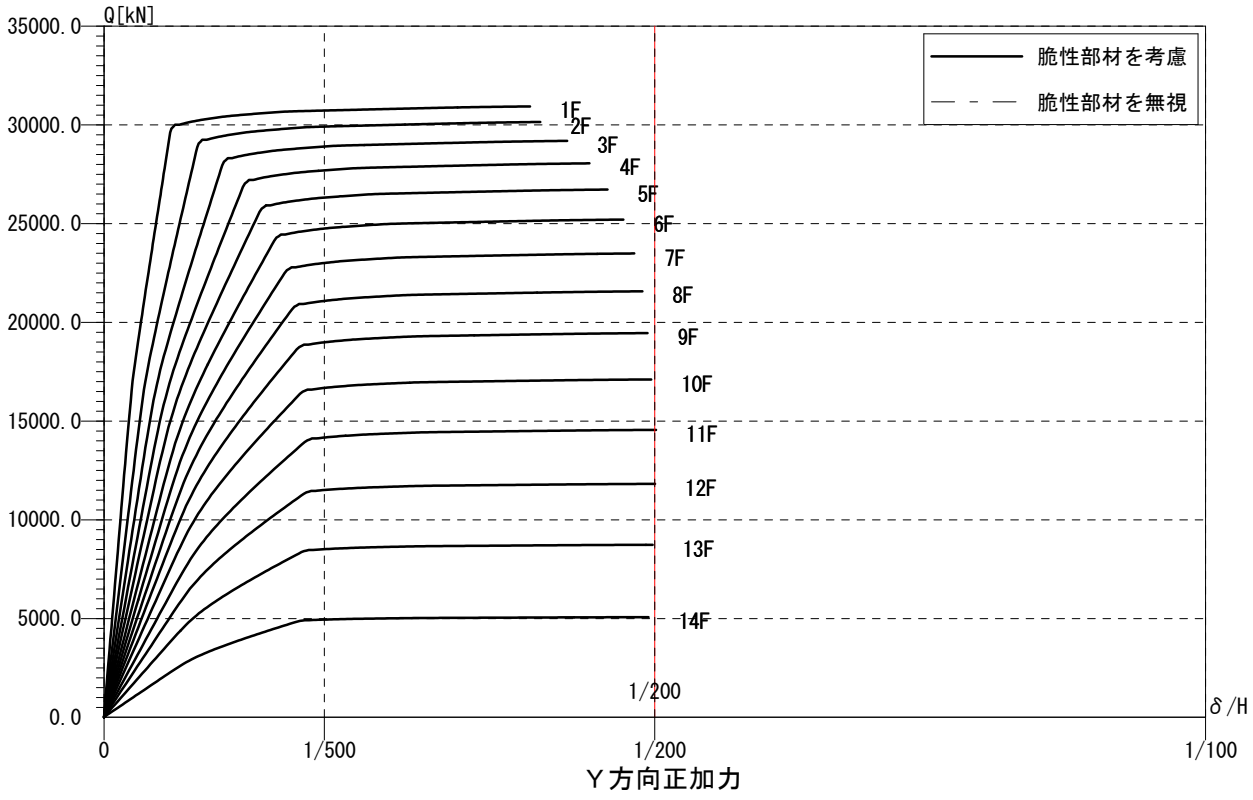

Y方向正加力

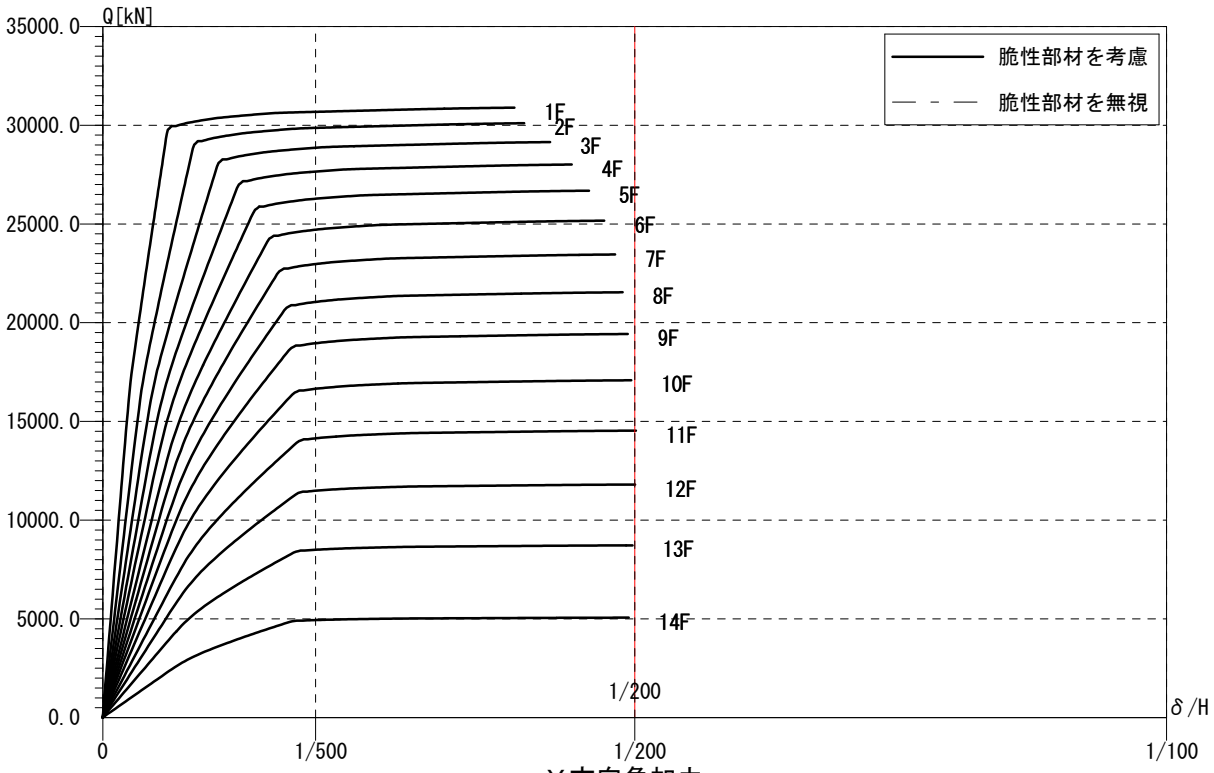

Y方向負加力

U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

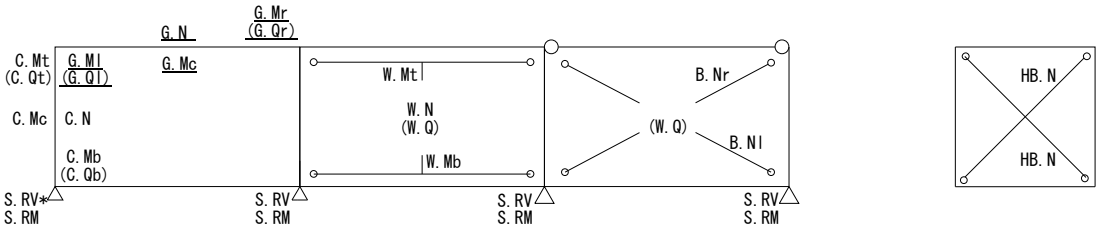

G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	HB.N	：水平ブレースの部材軸力　(kN)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)	○	：ピン接合
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)	W.N	：壁軸力（T:引張, C:圧縮）	(kN)		
G.N	：はり軸力	(KN)	W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)		
	（T:引張, C:圧縮, 0は非表示）		B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)		
	※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません		B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)		
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)	S.RV	：鉛直方向支点反力	(kN)		
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)		（ ■ :水平荷重時浮き上がり）			
				（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）			
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)		
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)					
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)					
C.N	：柱軸力（T:引張, C:圧縮）	(kN)					
	（※C.Nは0の場合、非表示）						
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)					
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)					

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

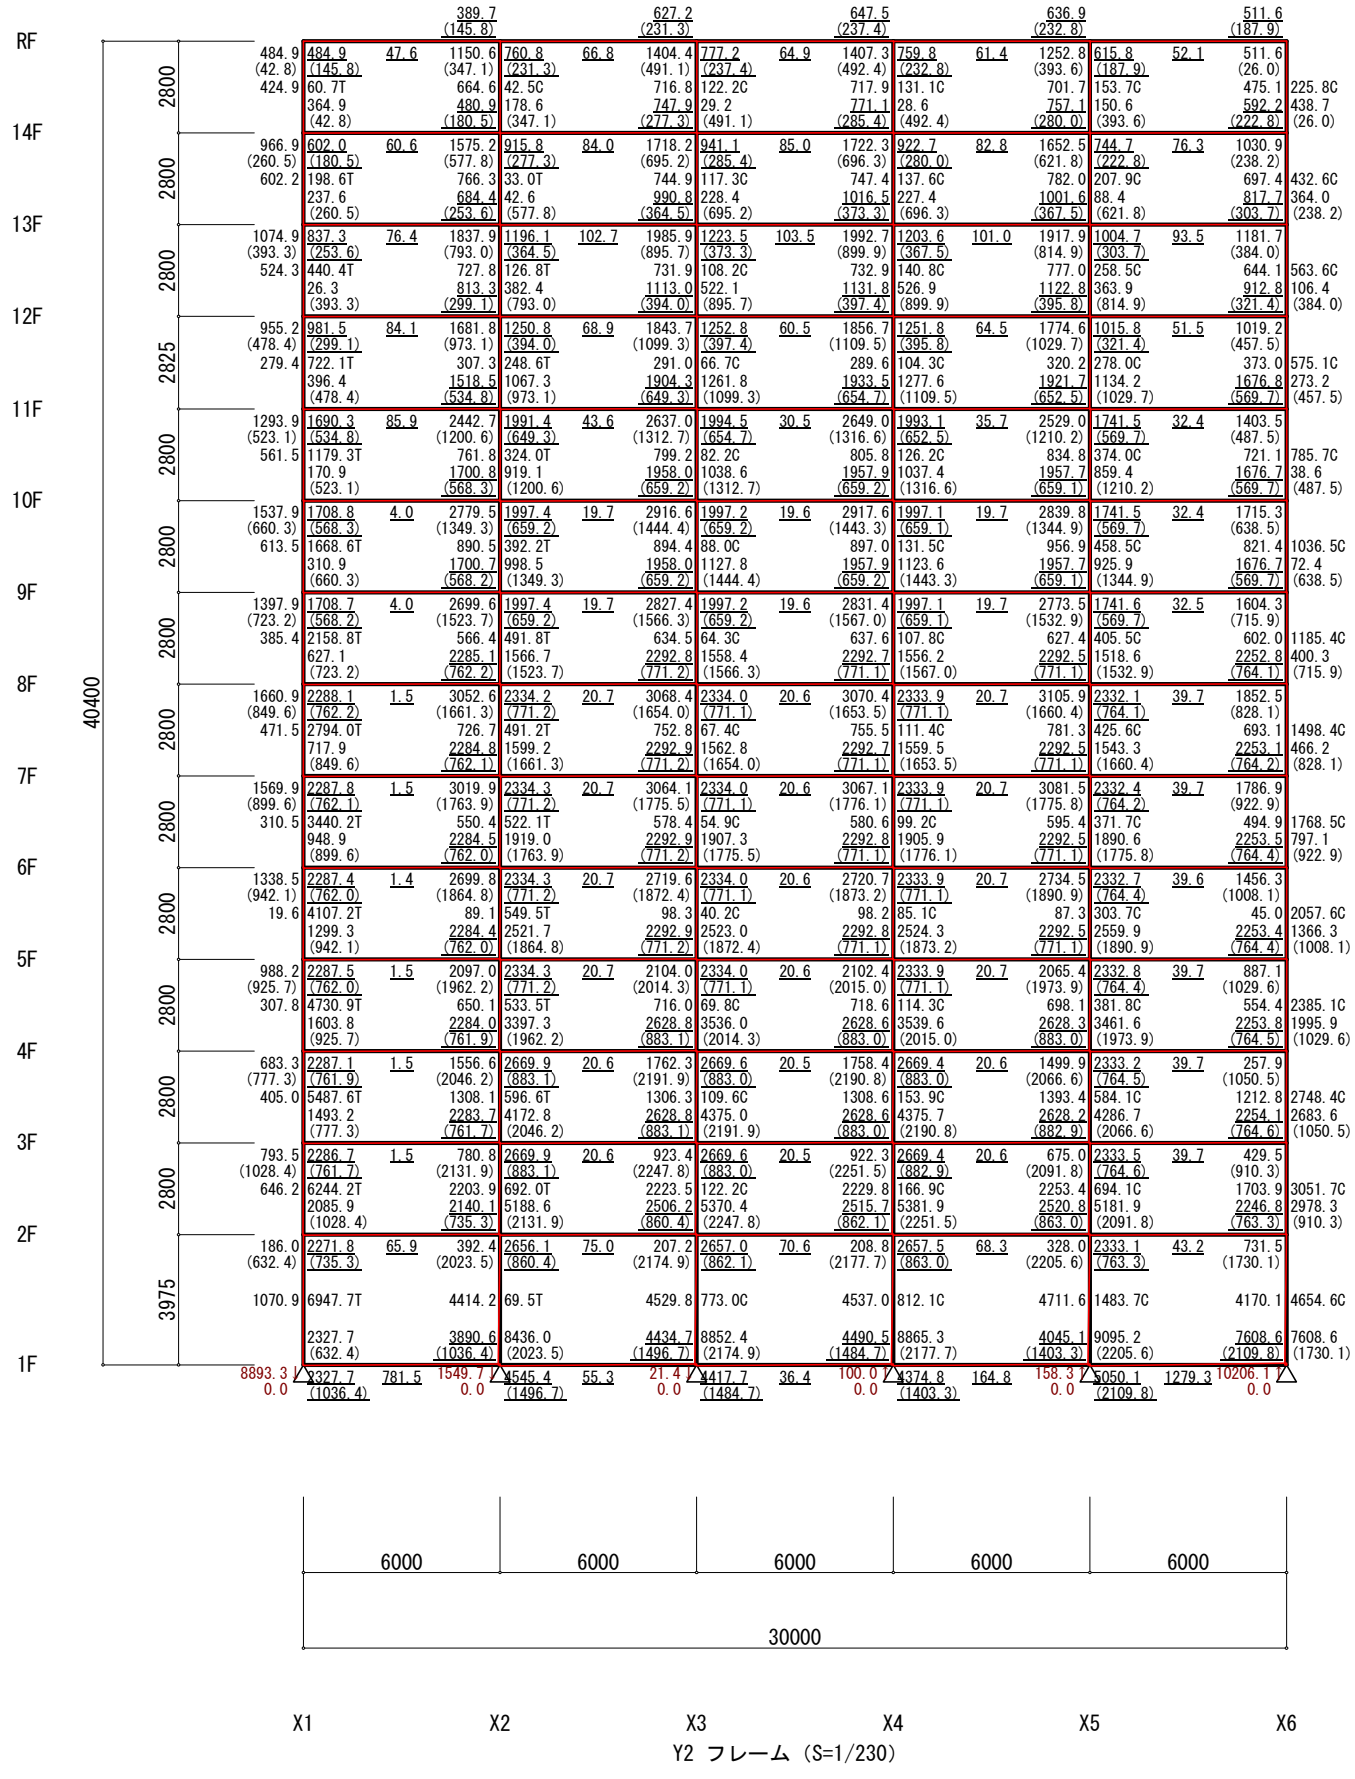

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

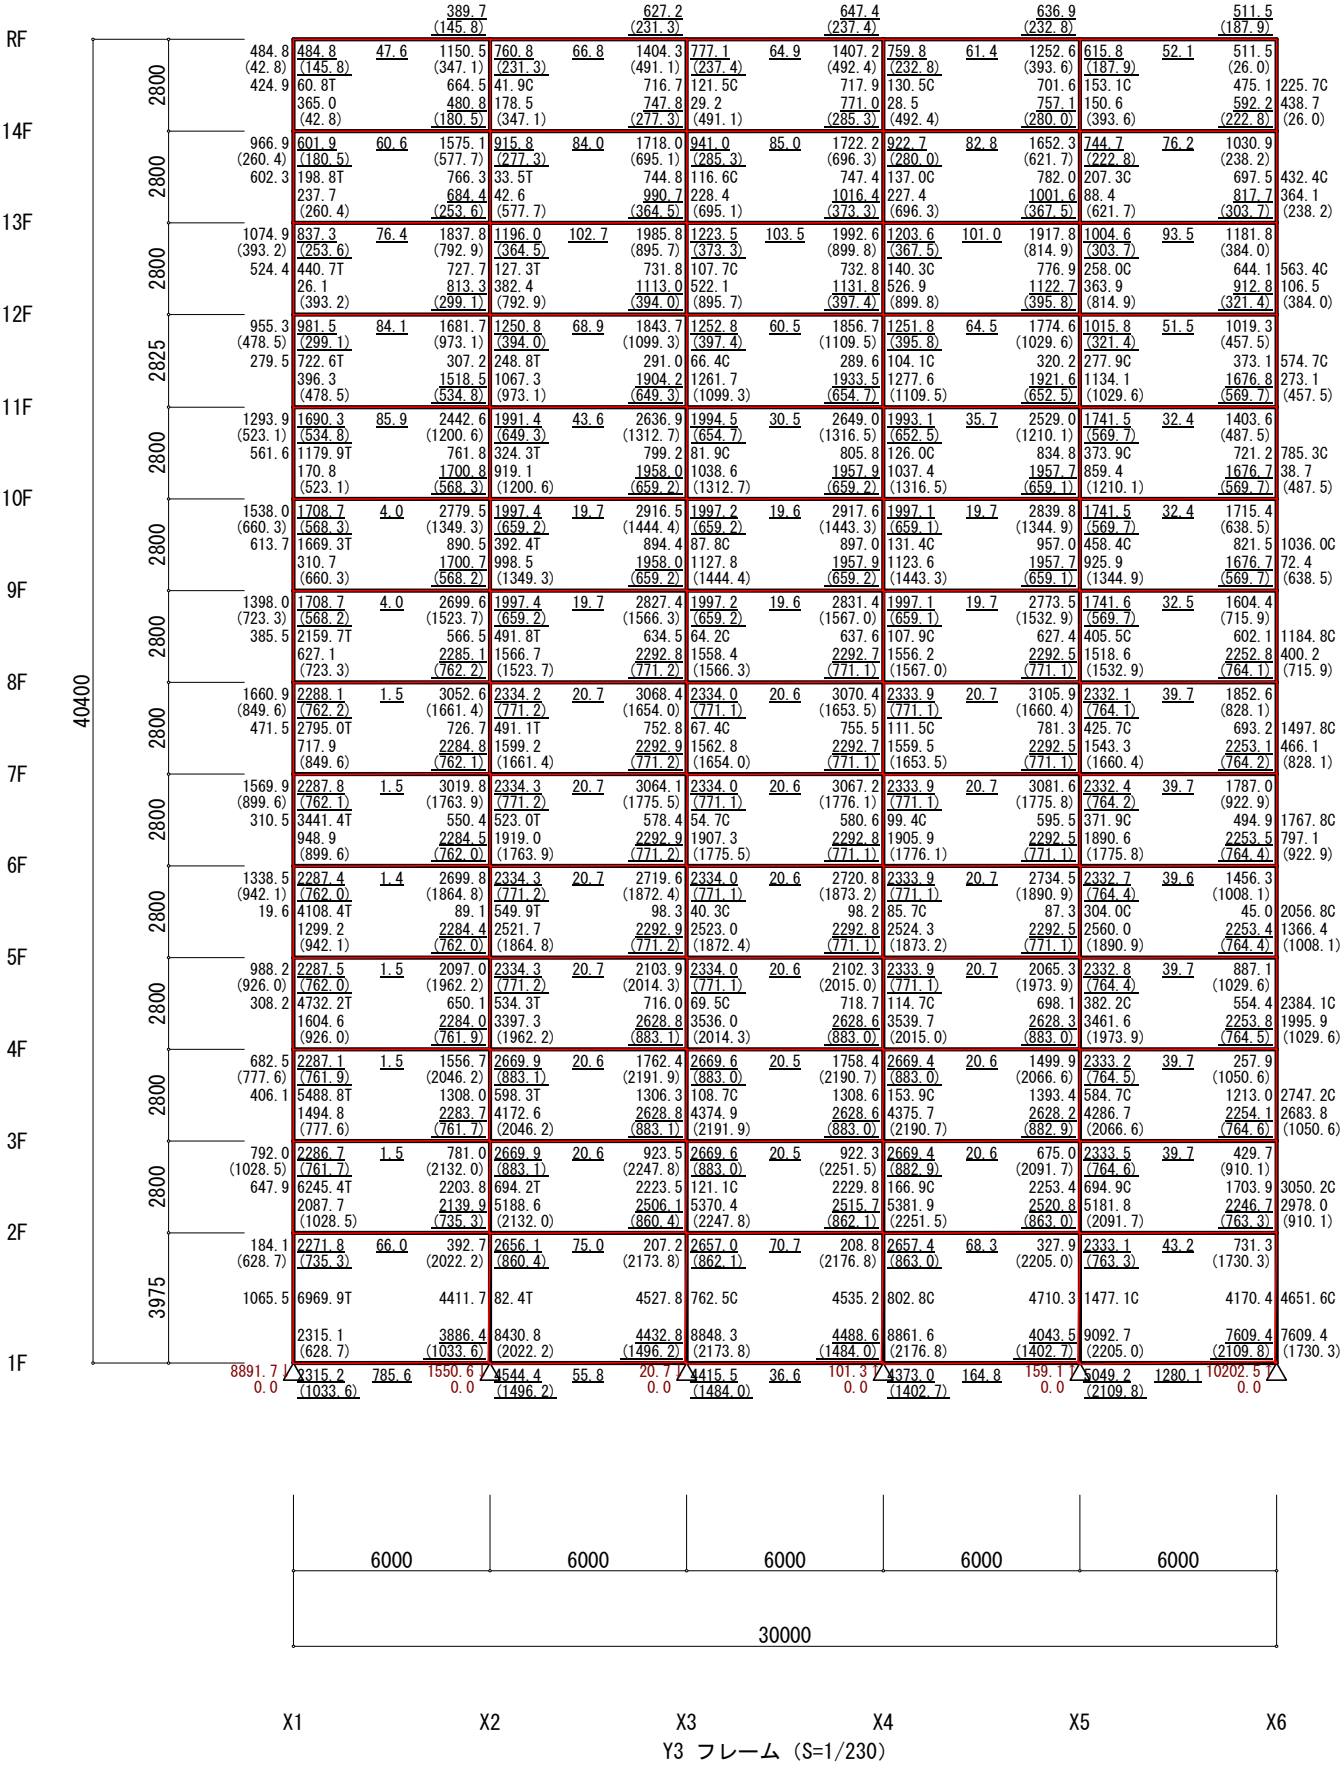

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

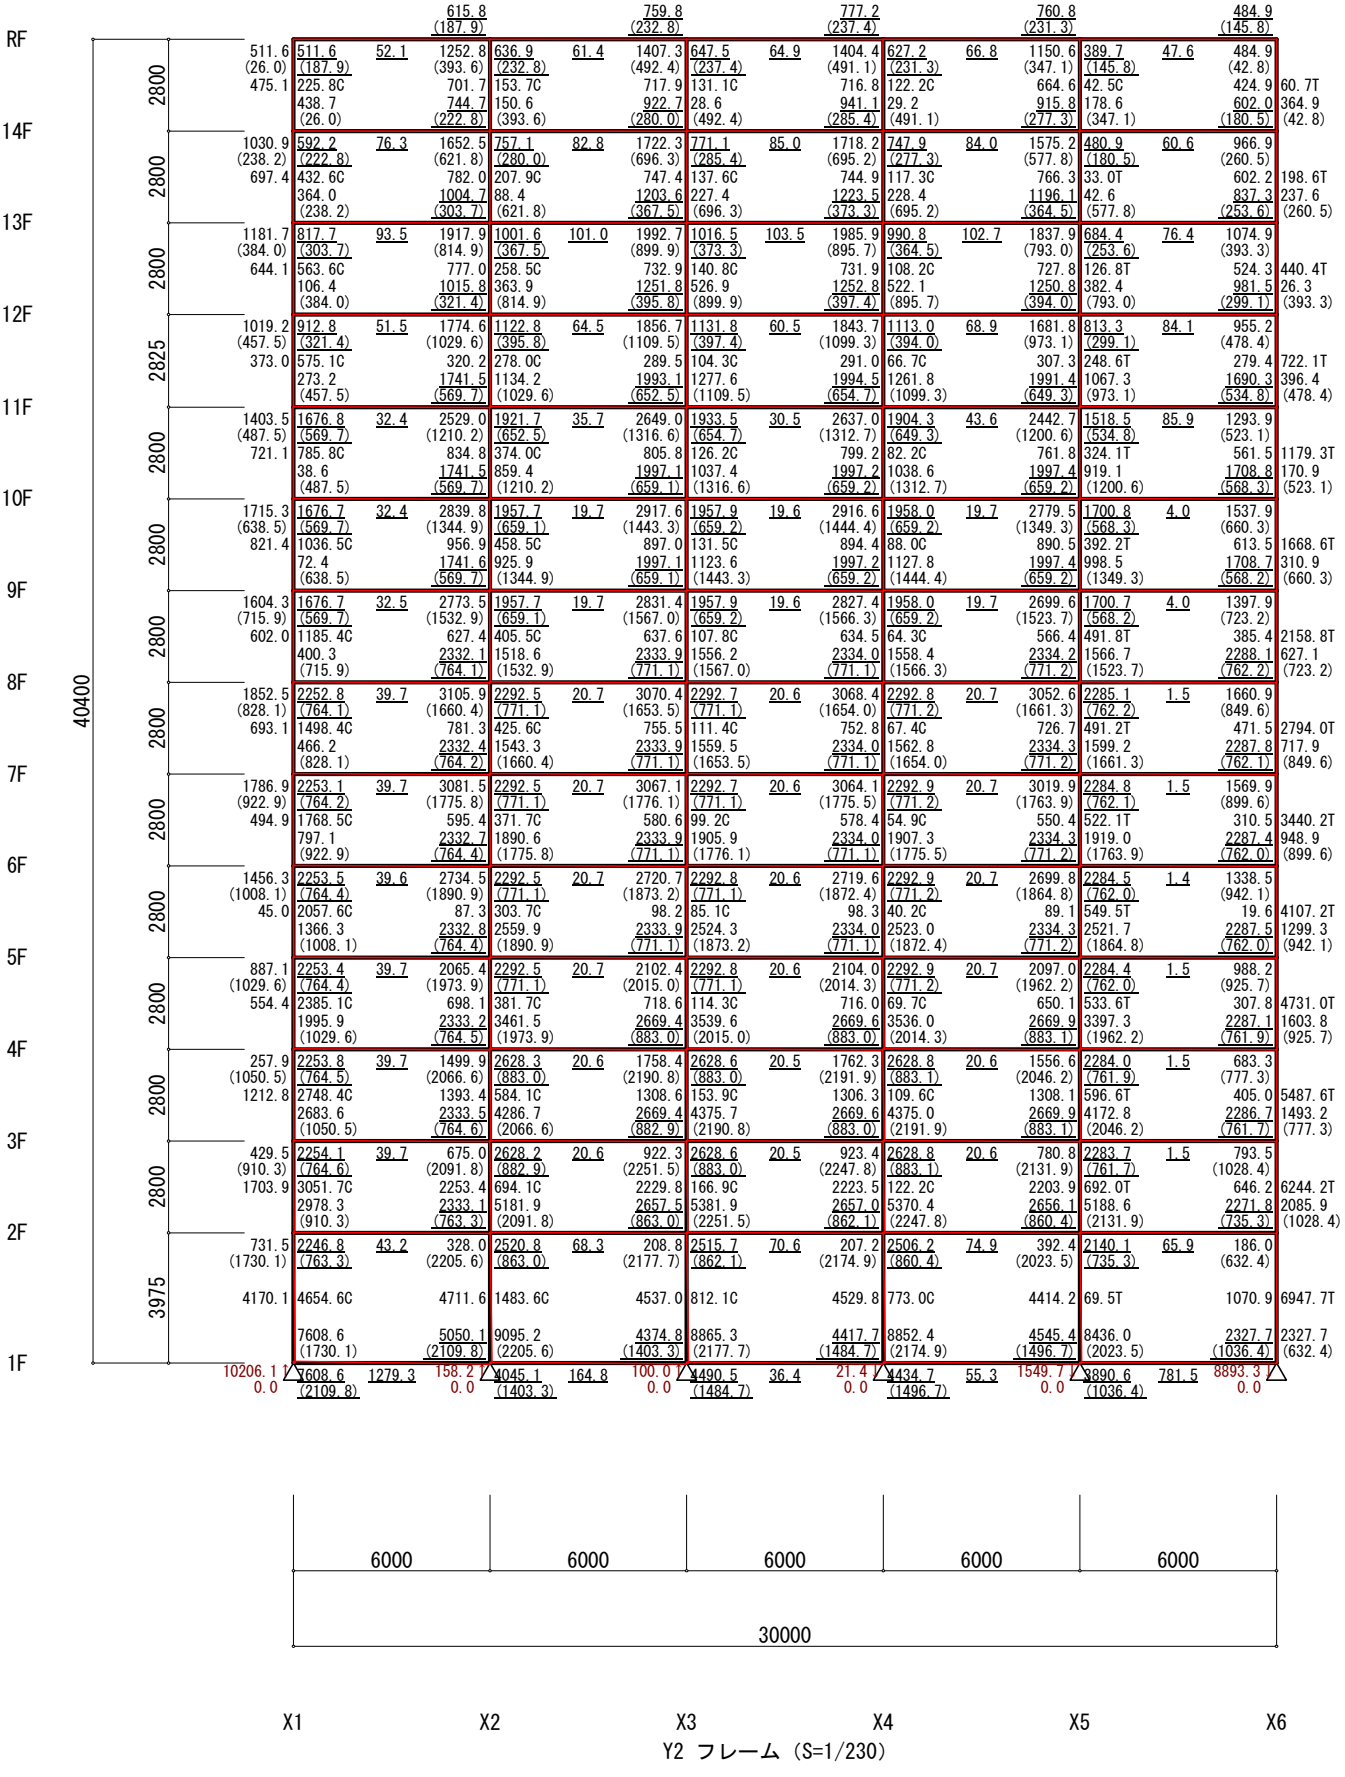

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

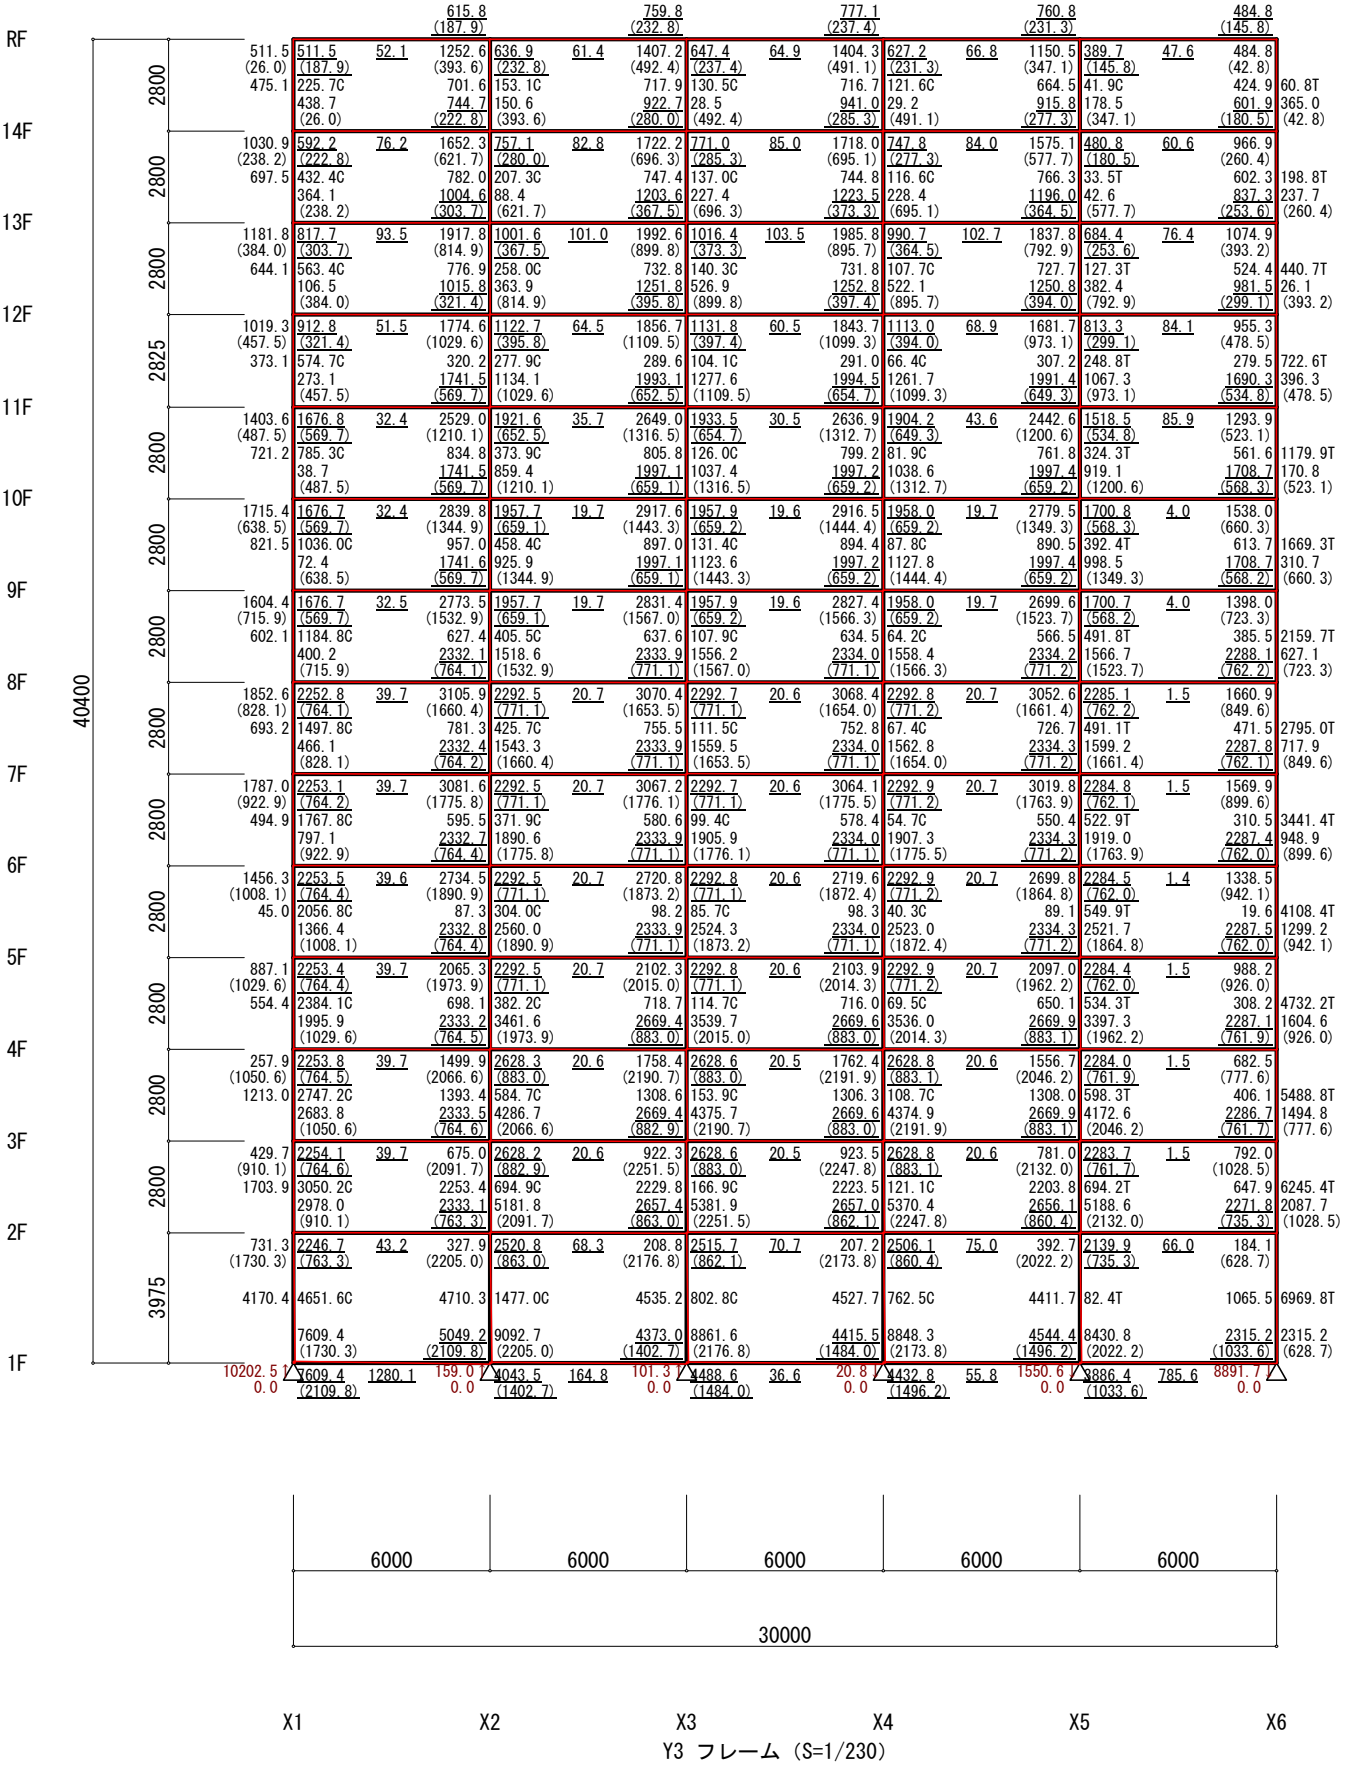

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

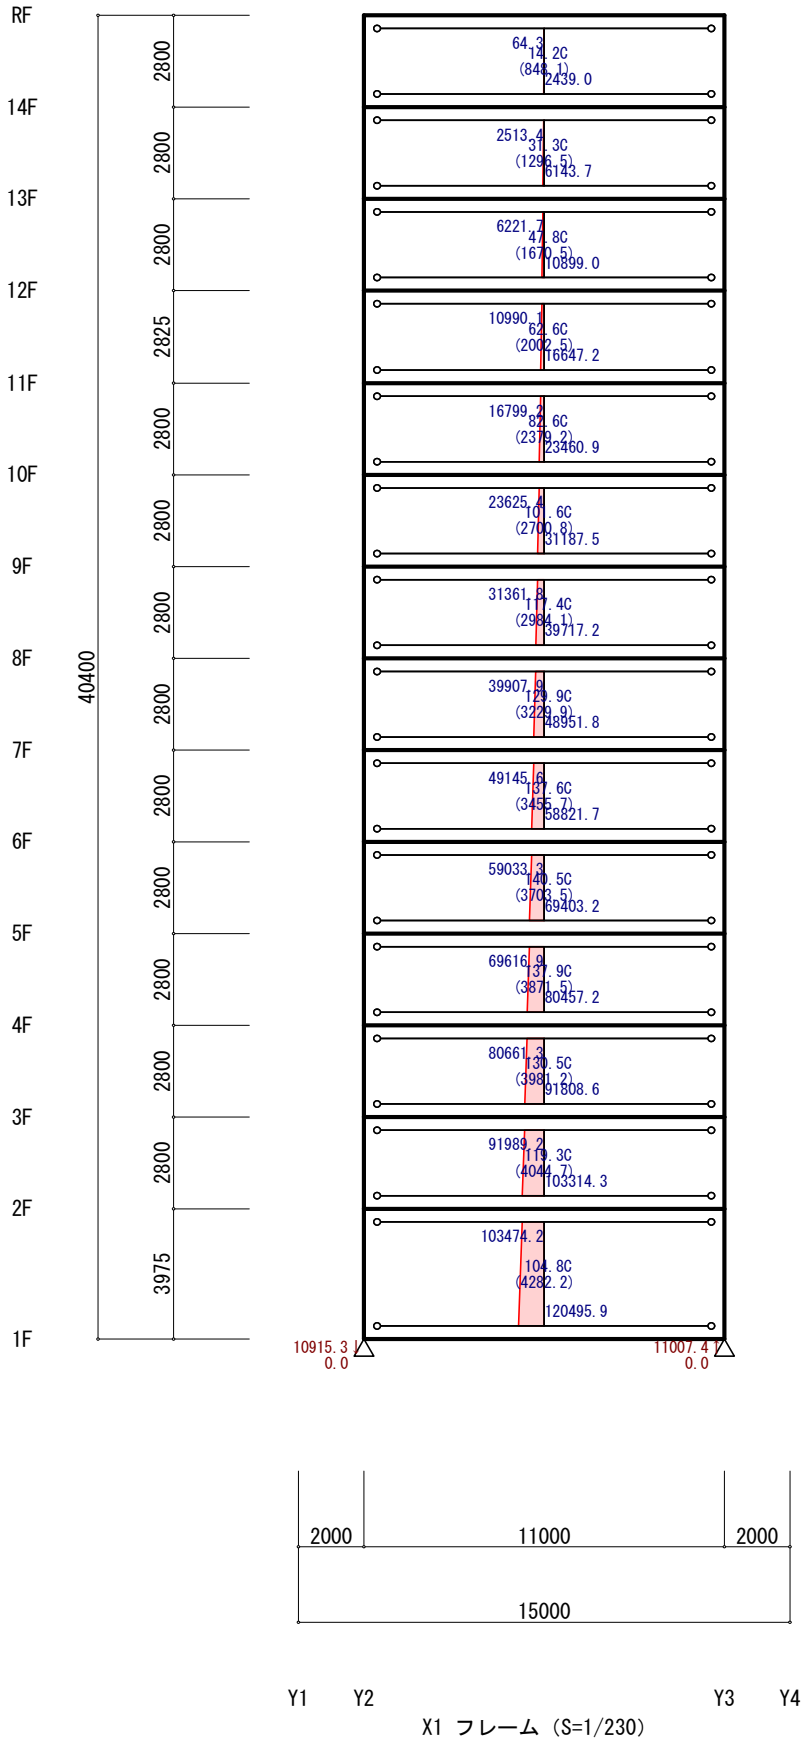

X1 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

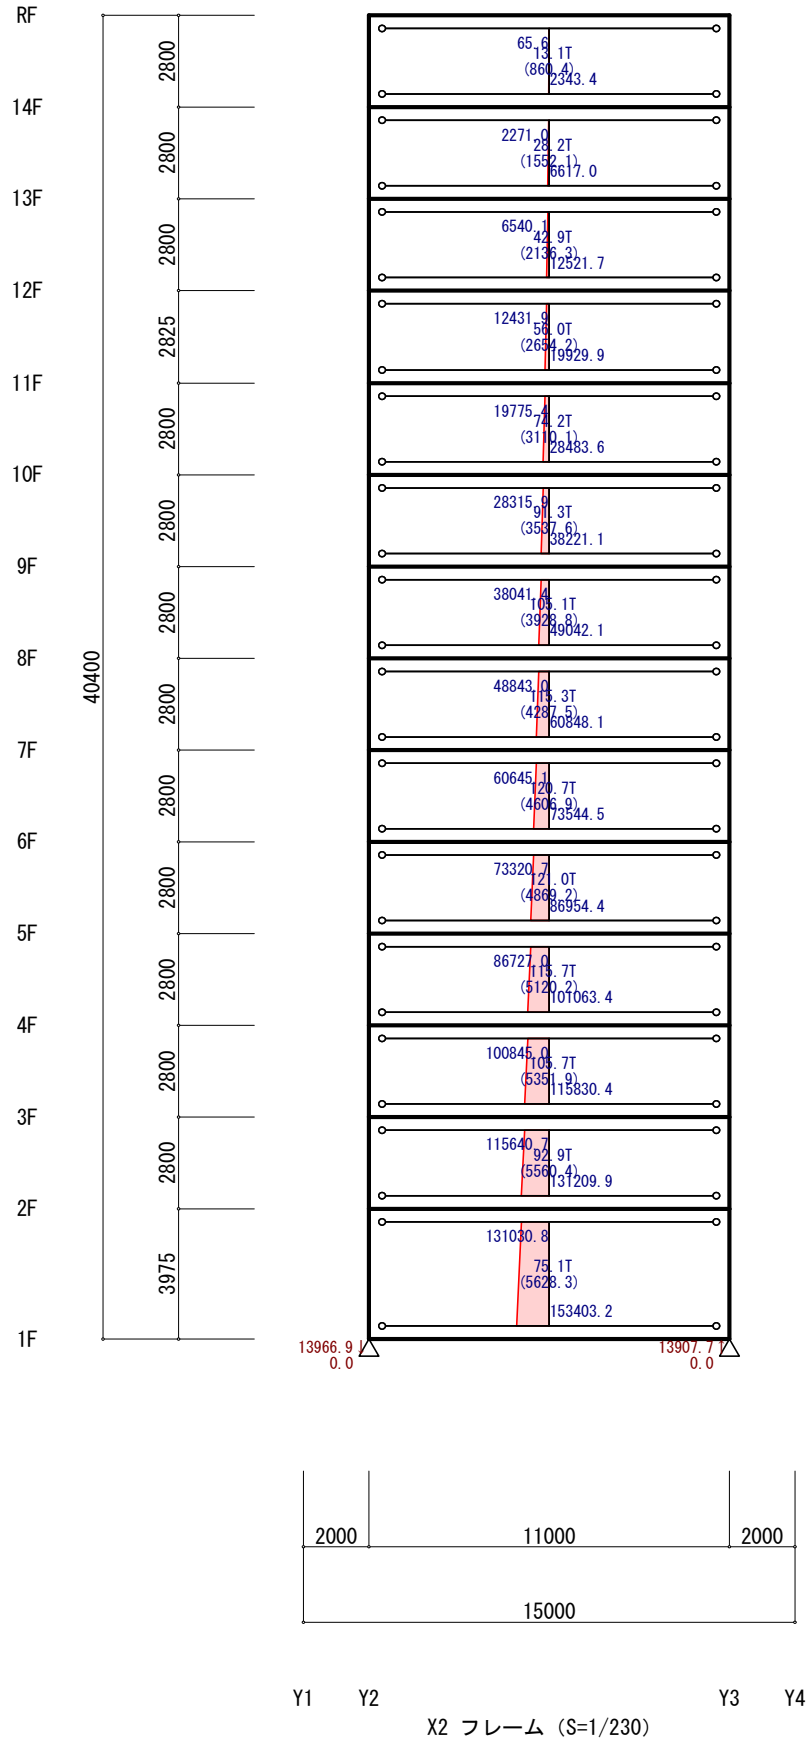

X2 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

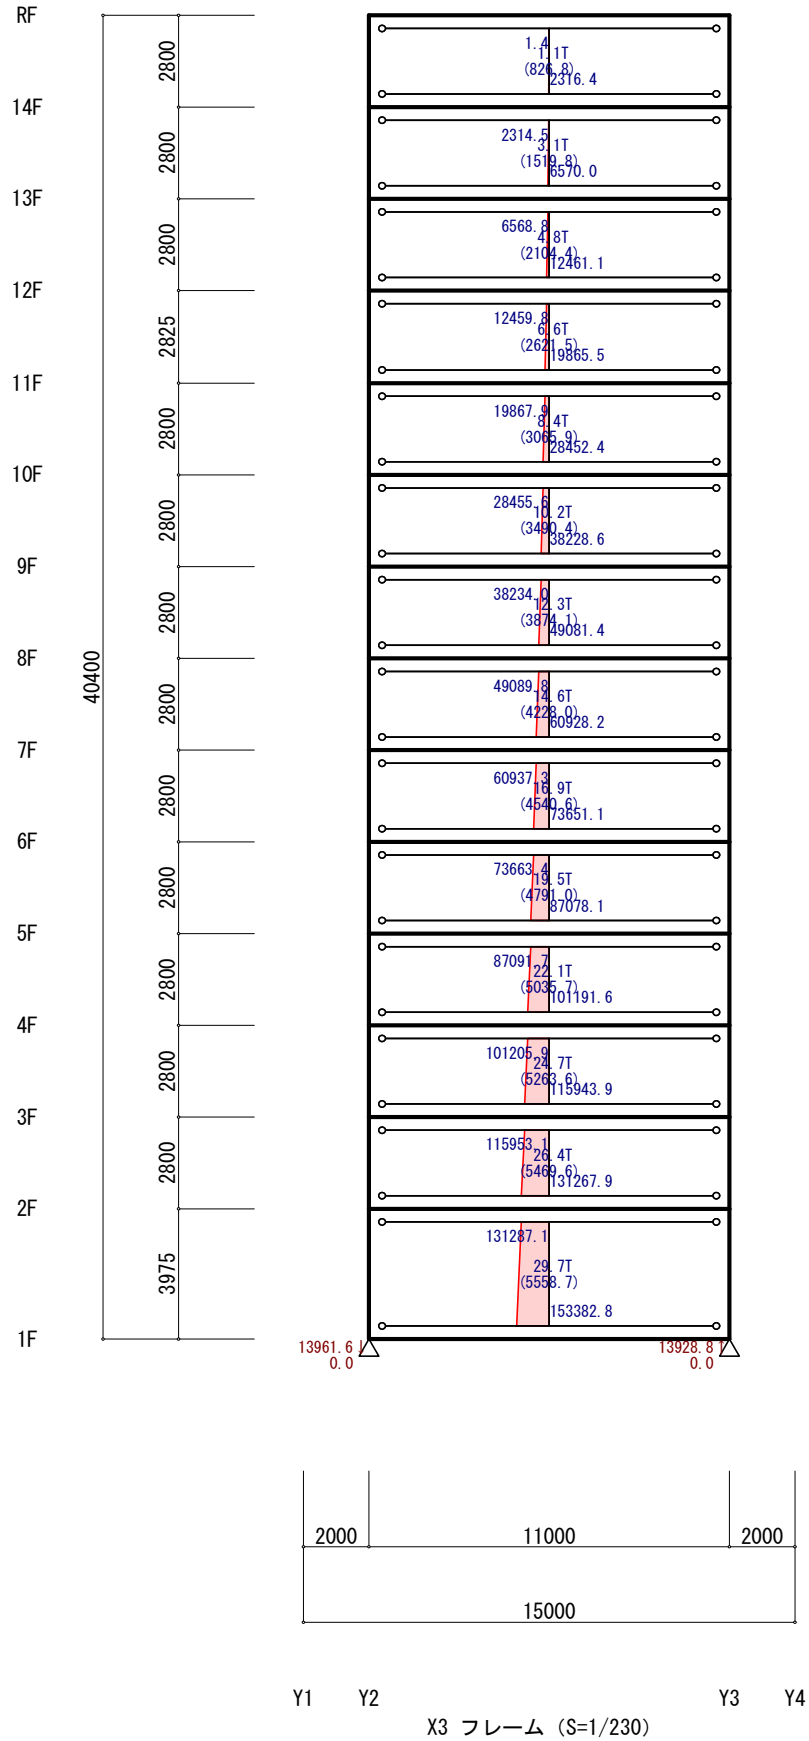

X3 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

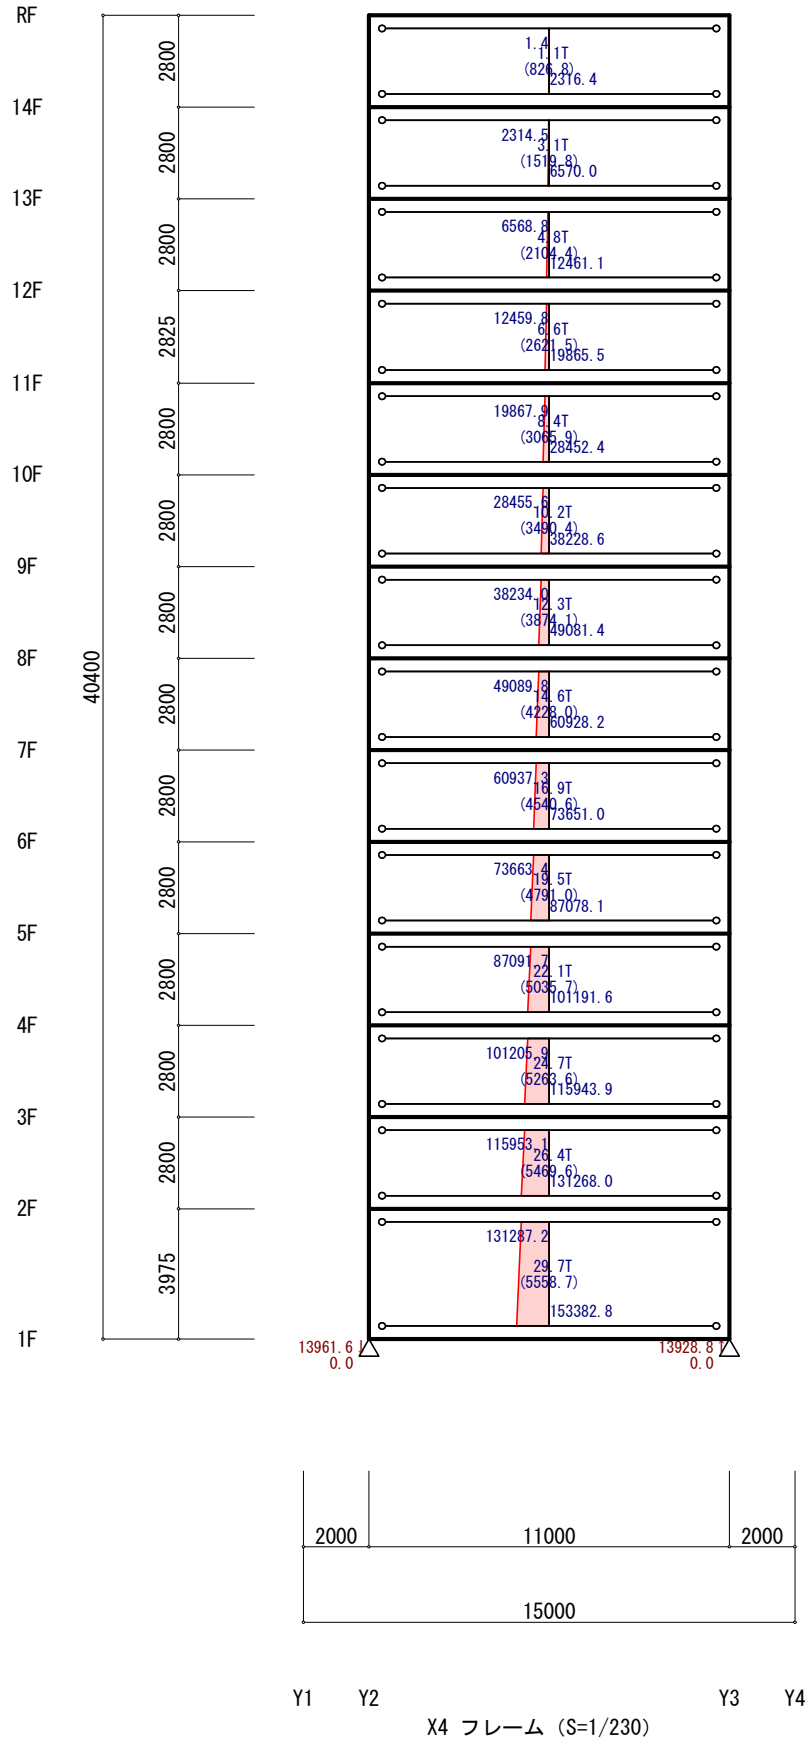

X4 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

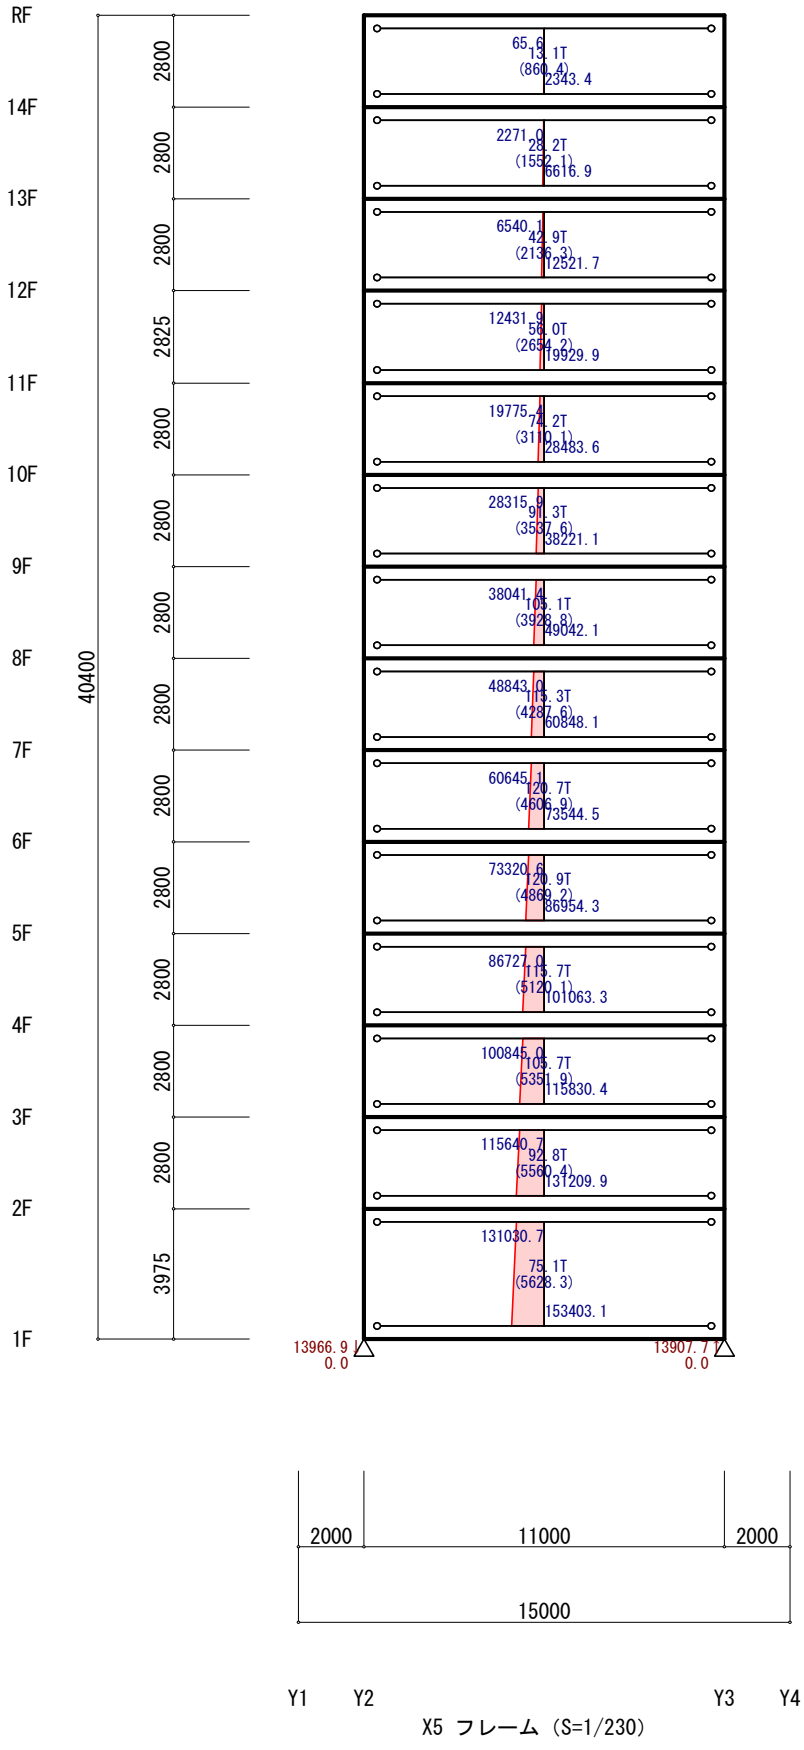

X5 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

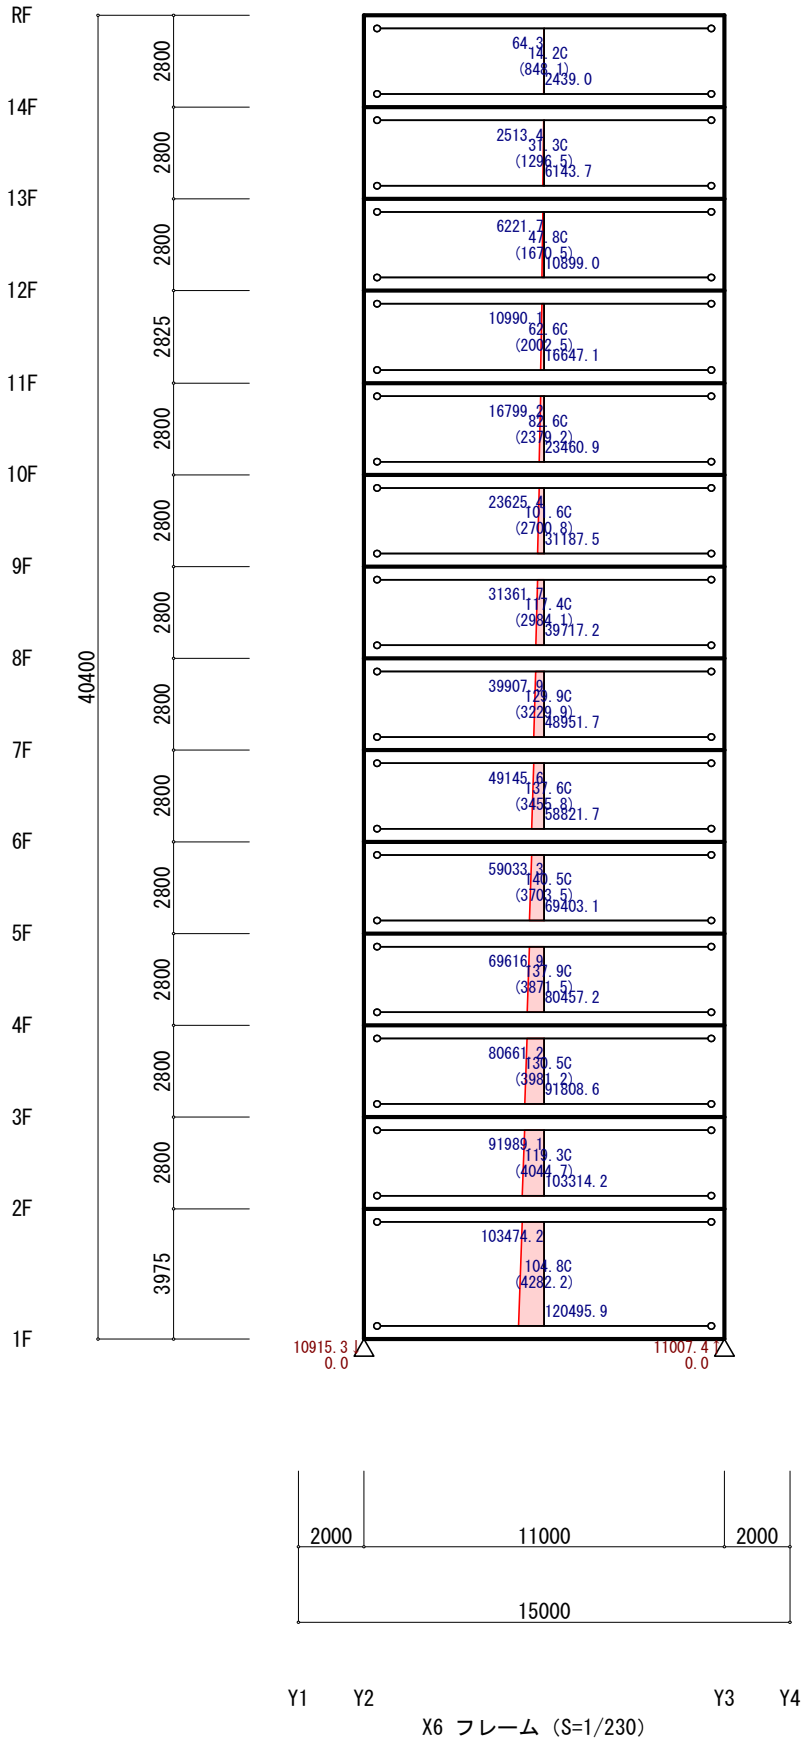

X6 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

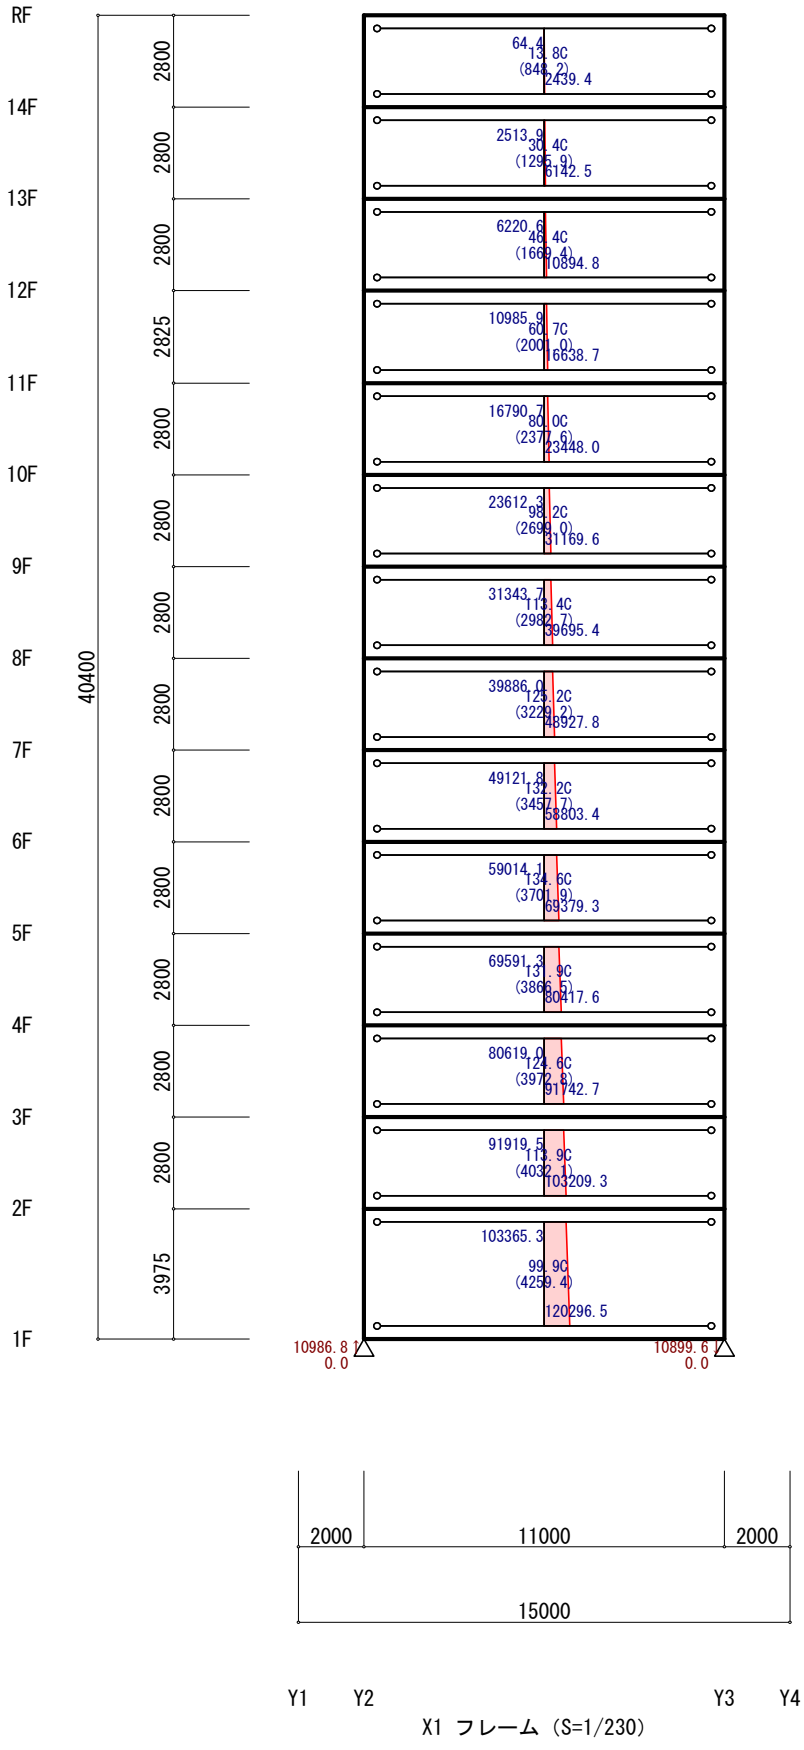

X1 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

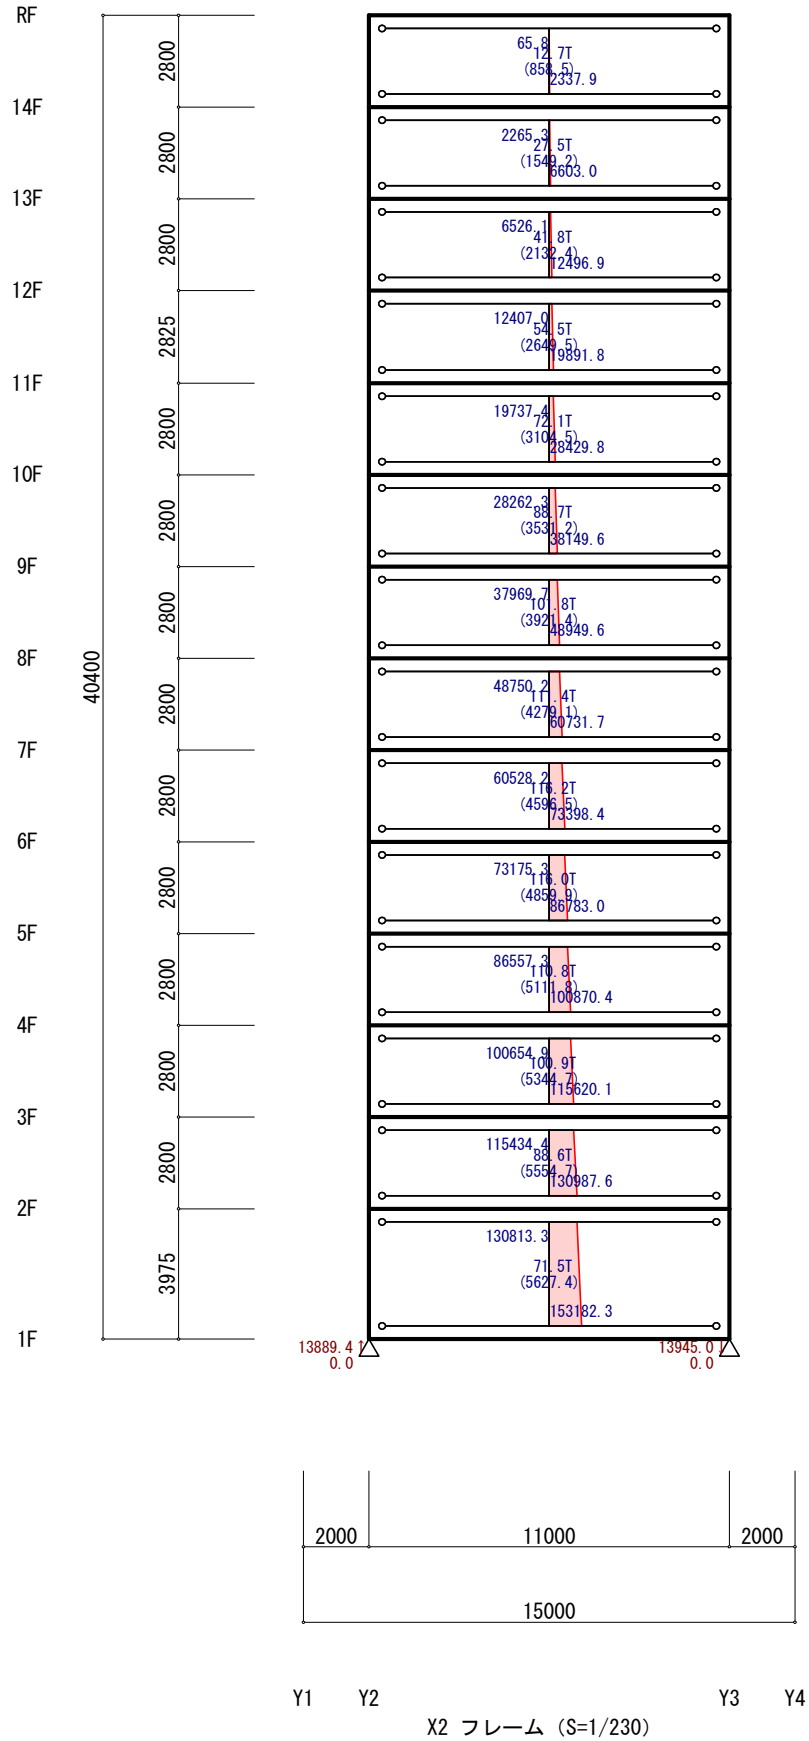

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

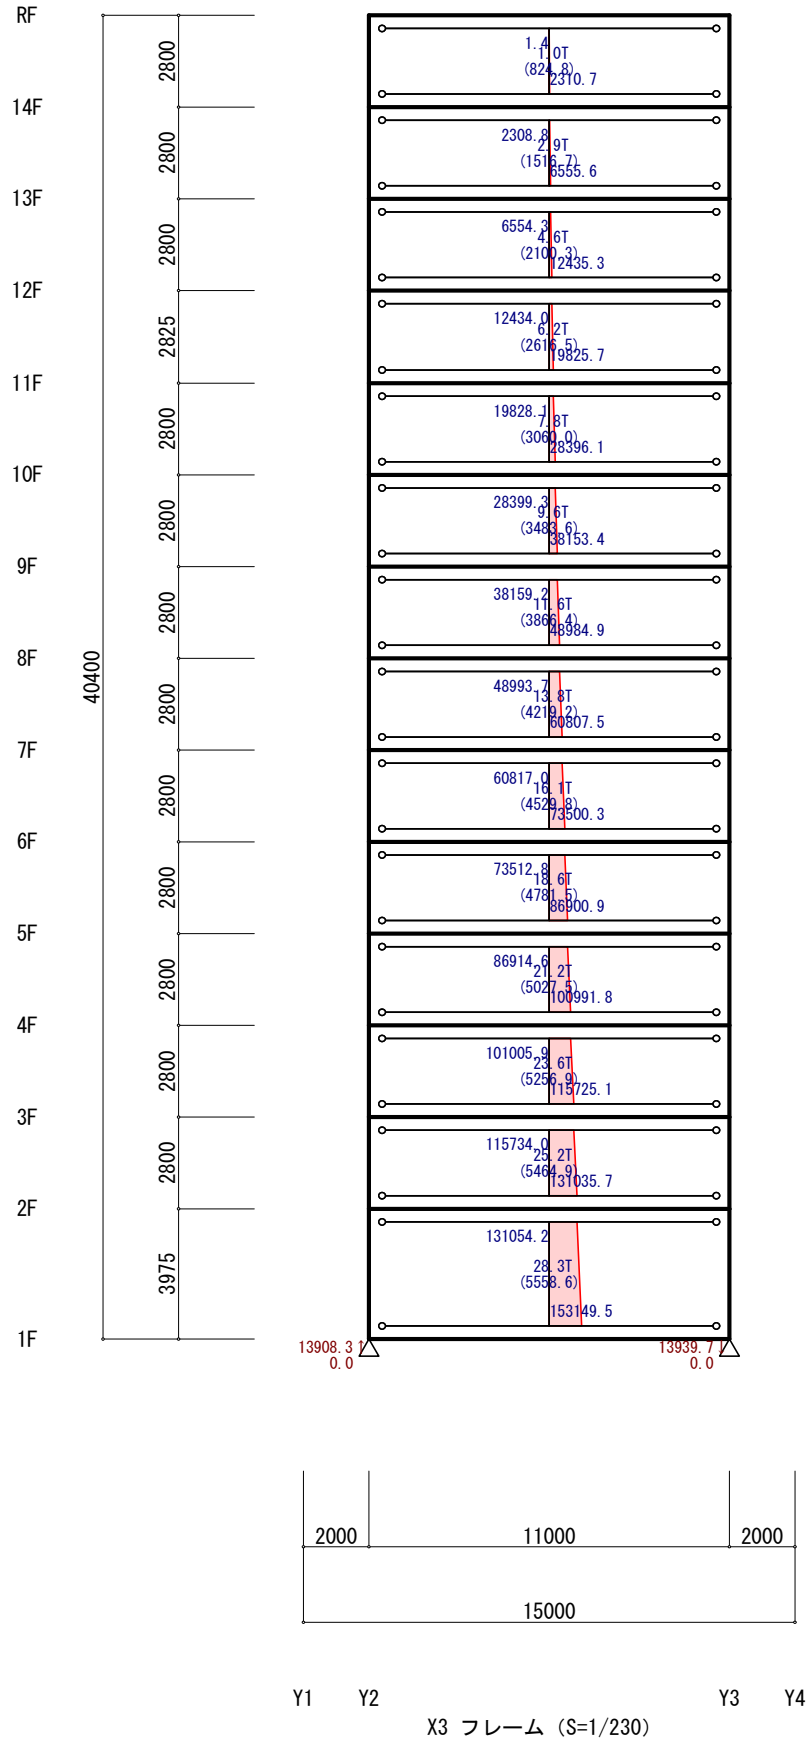

X3 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

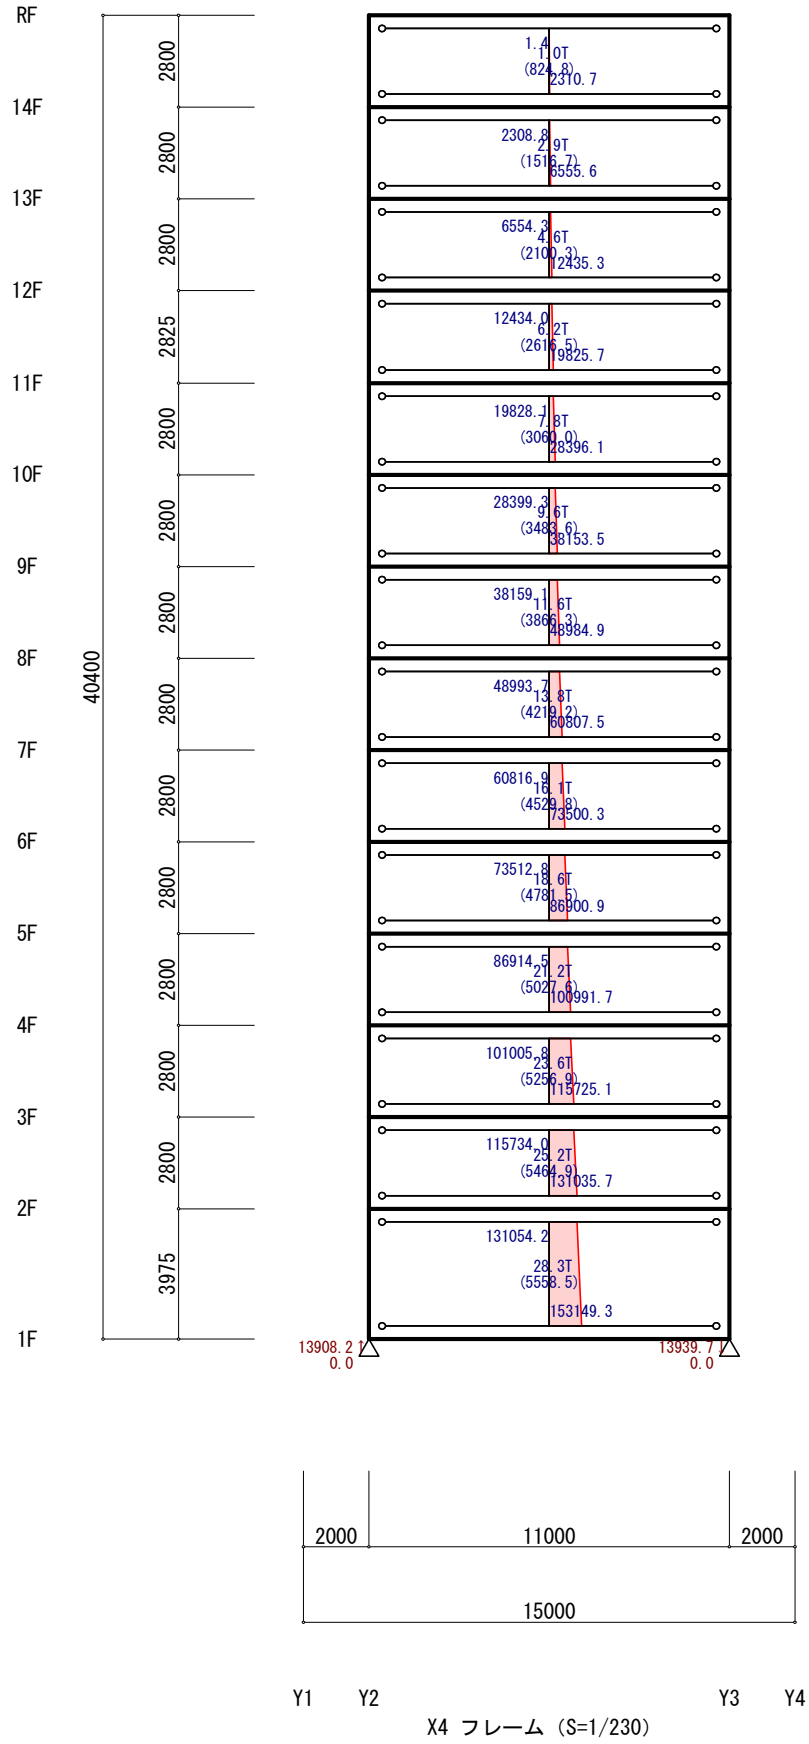

X4 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

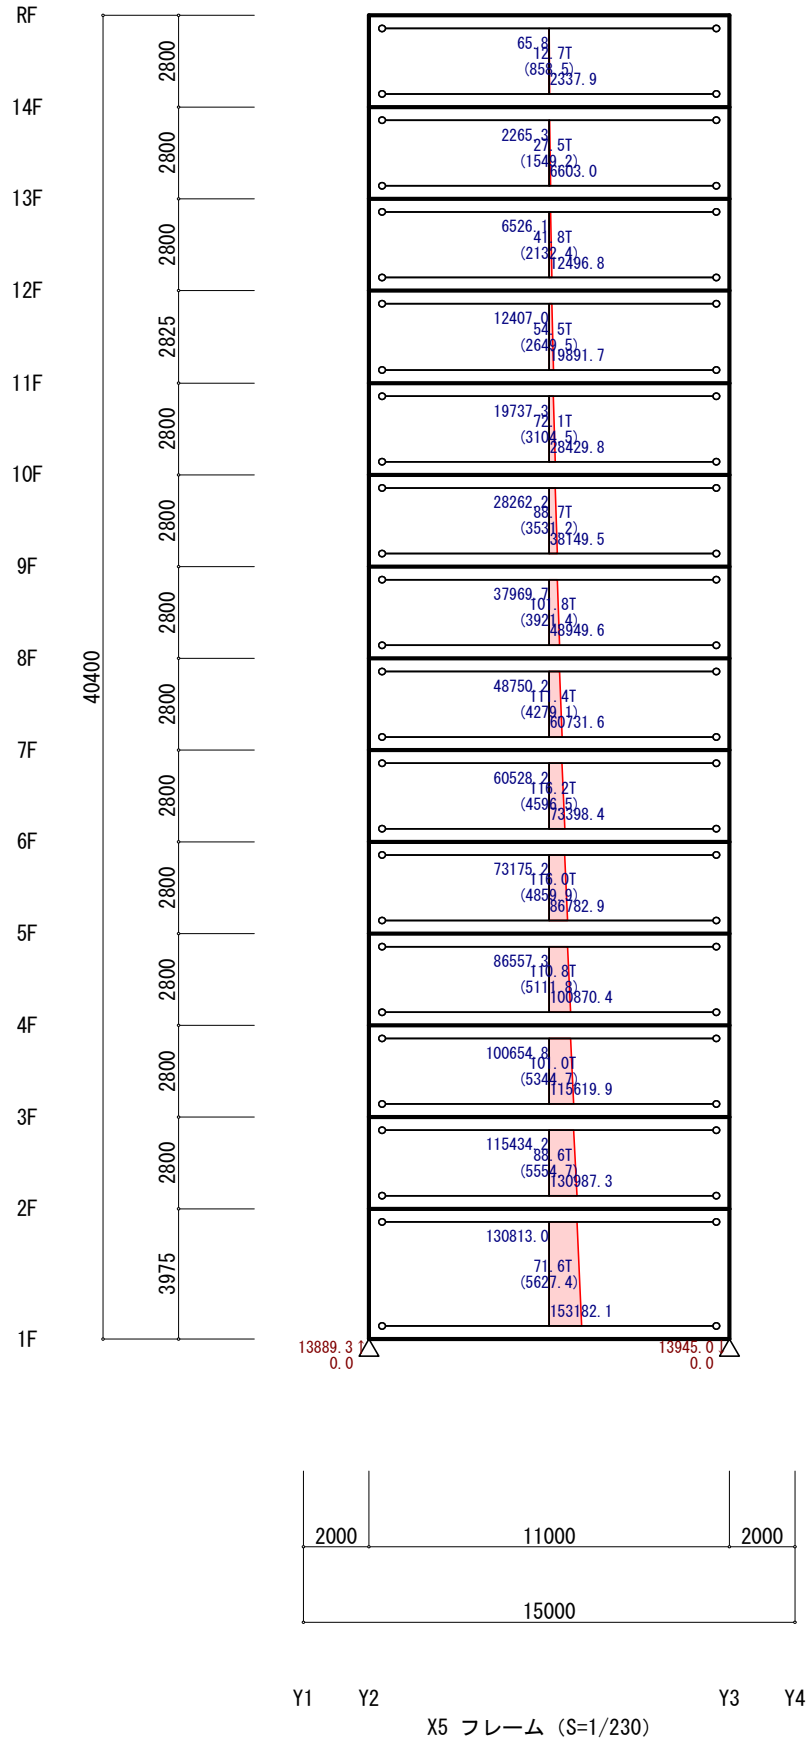

X5 フレーム（S=1/230）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

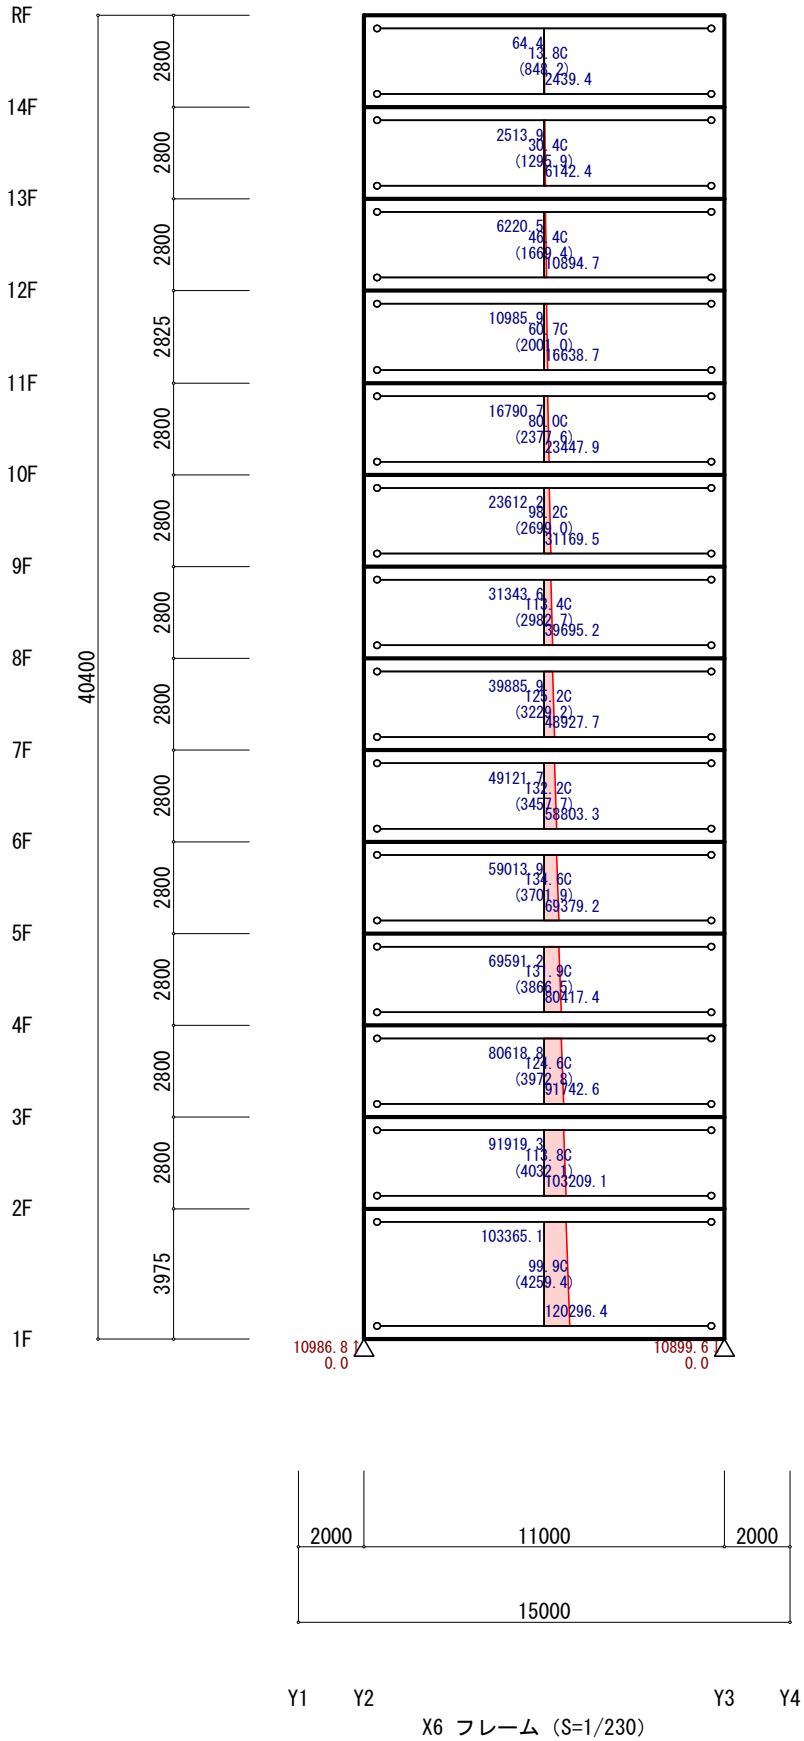

X6 フレーム（S=1/230）

U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

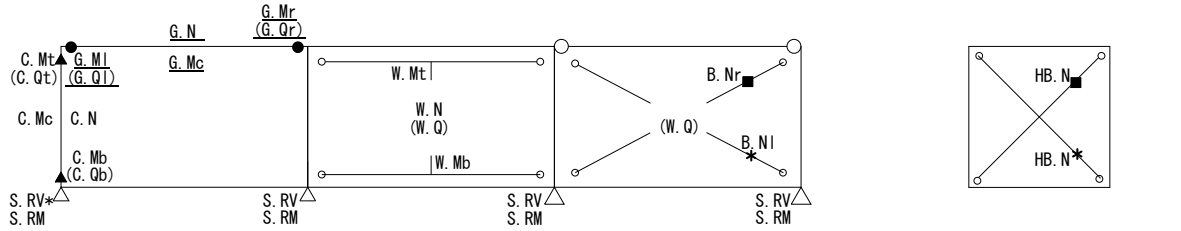

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(kN)
（T:引張, C:圧縮, 0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（ ■ :水平荷重時浮き上がり）
（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

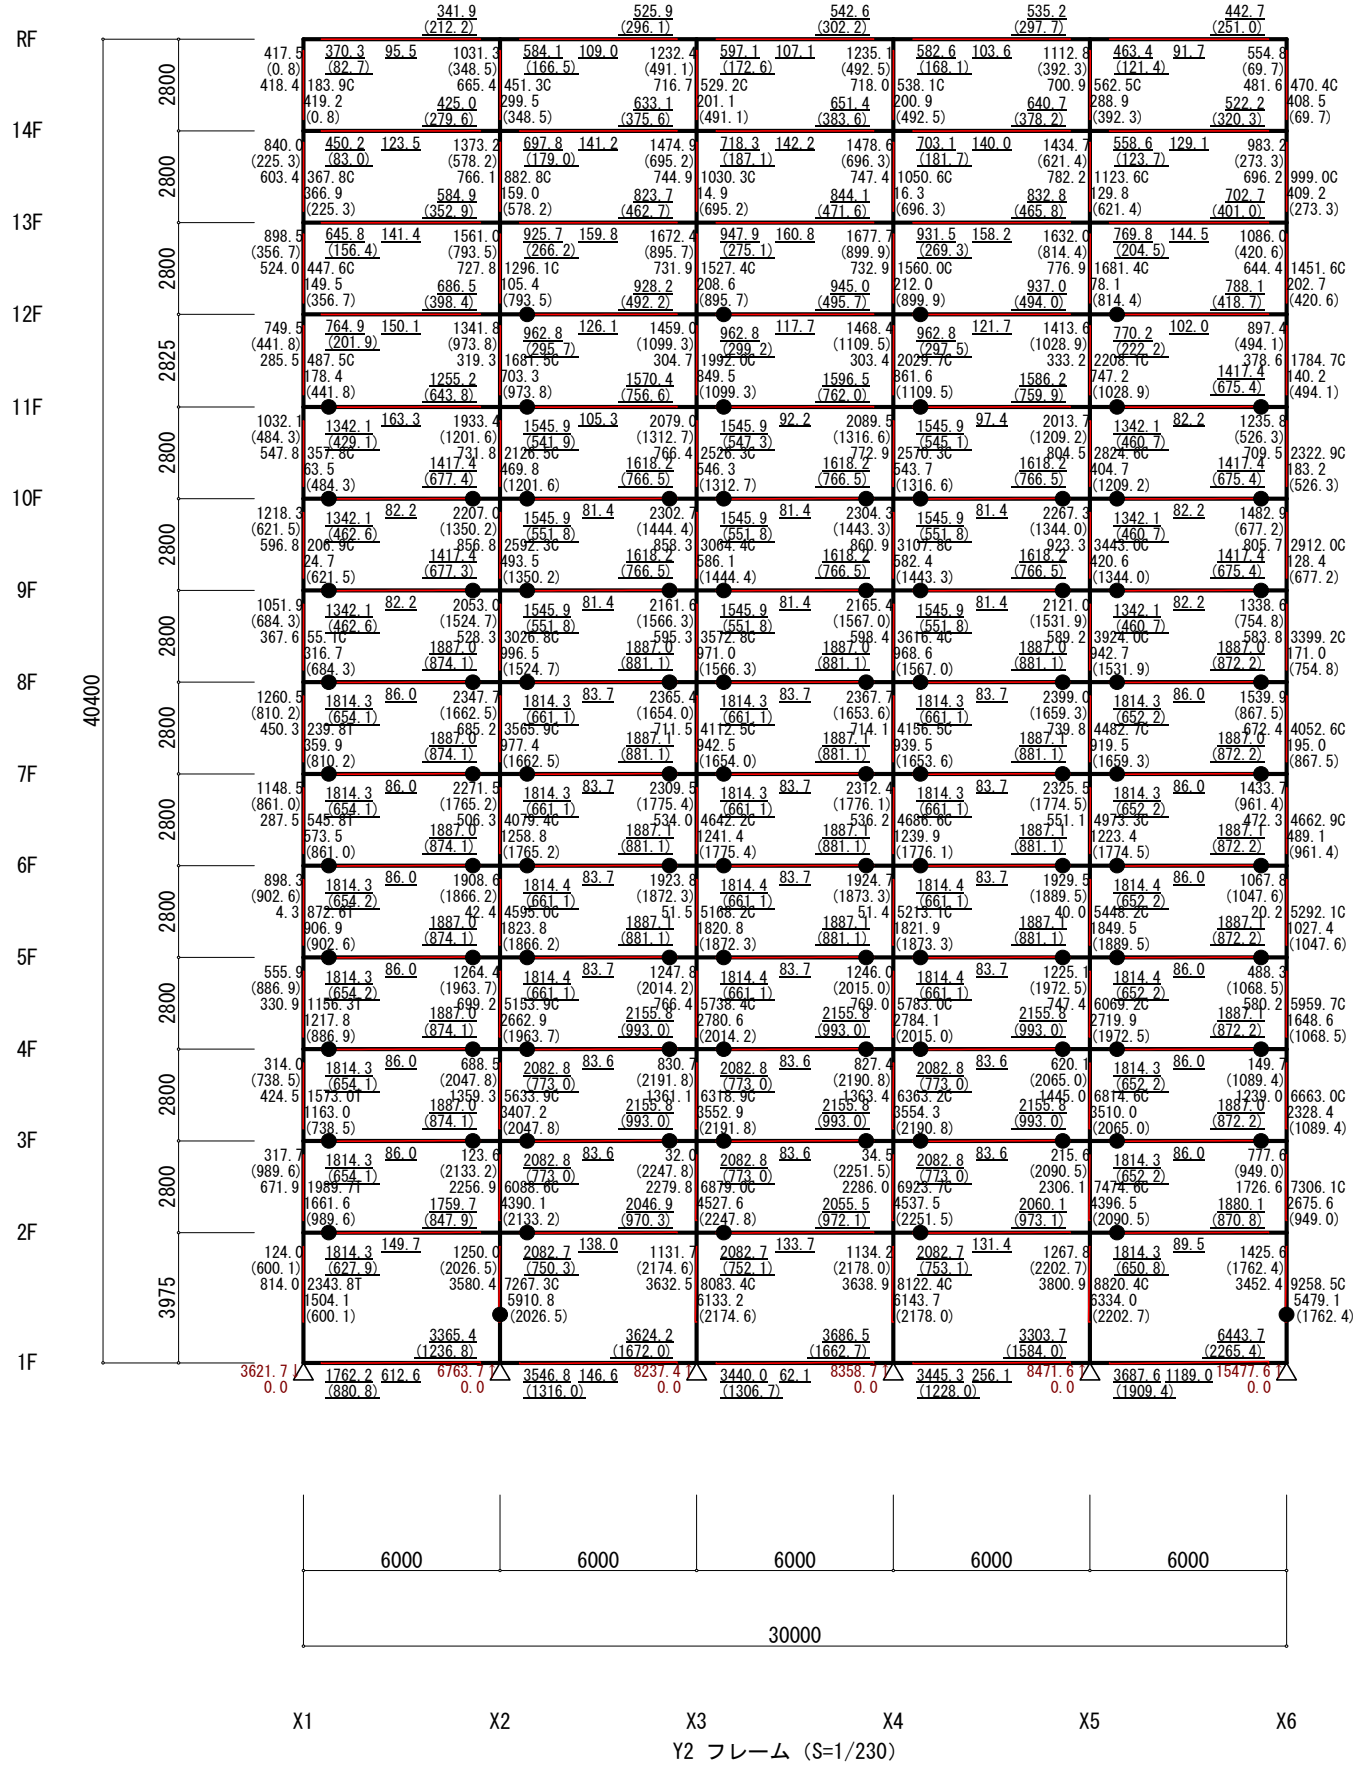

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

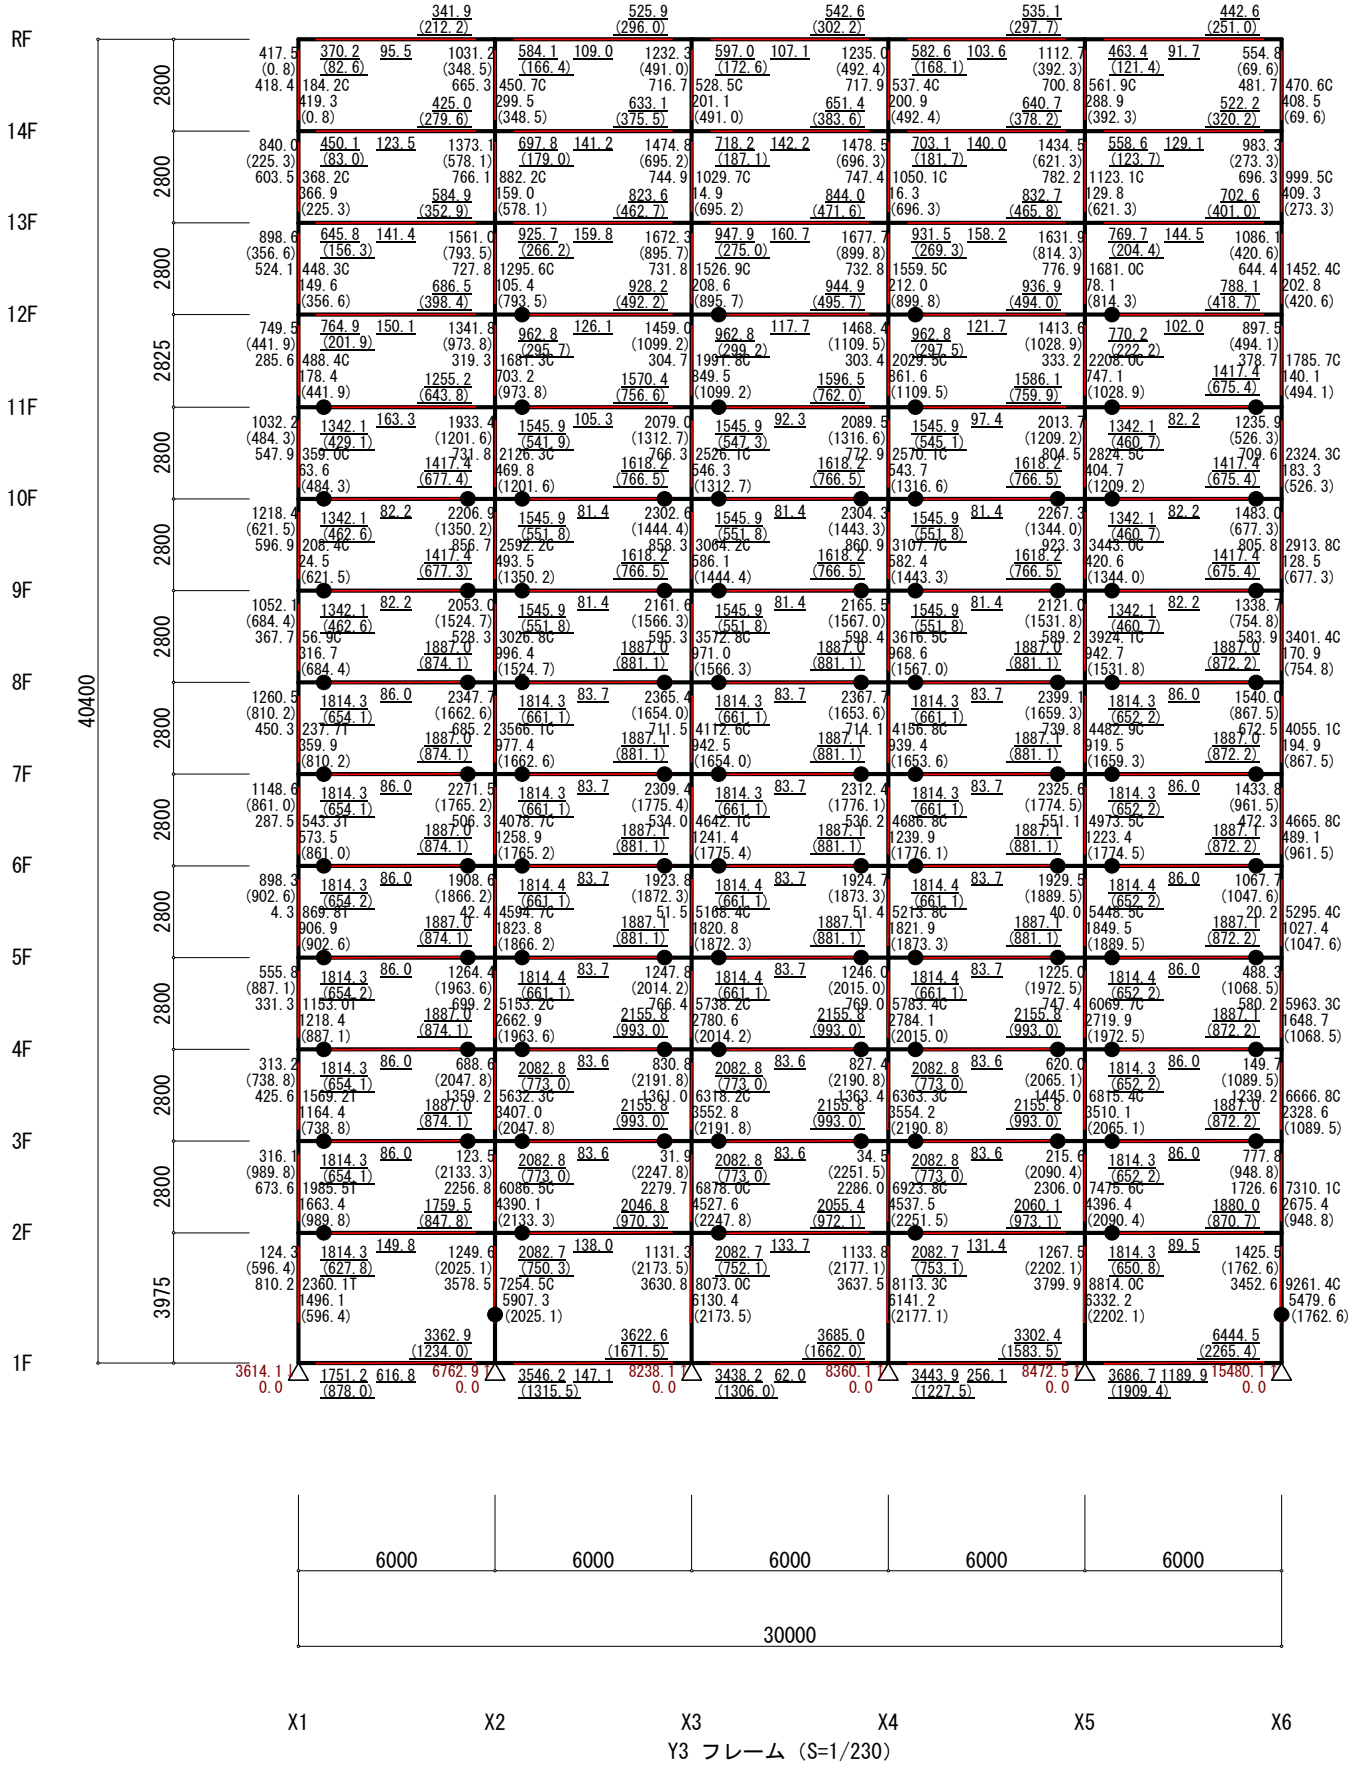

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

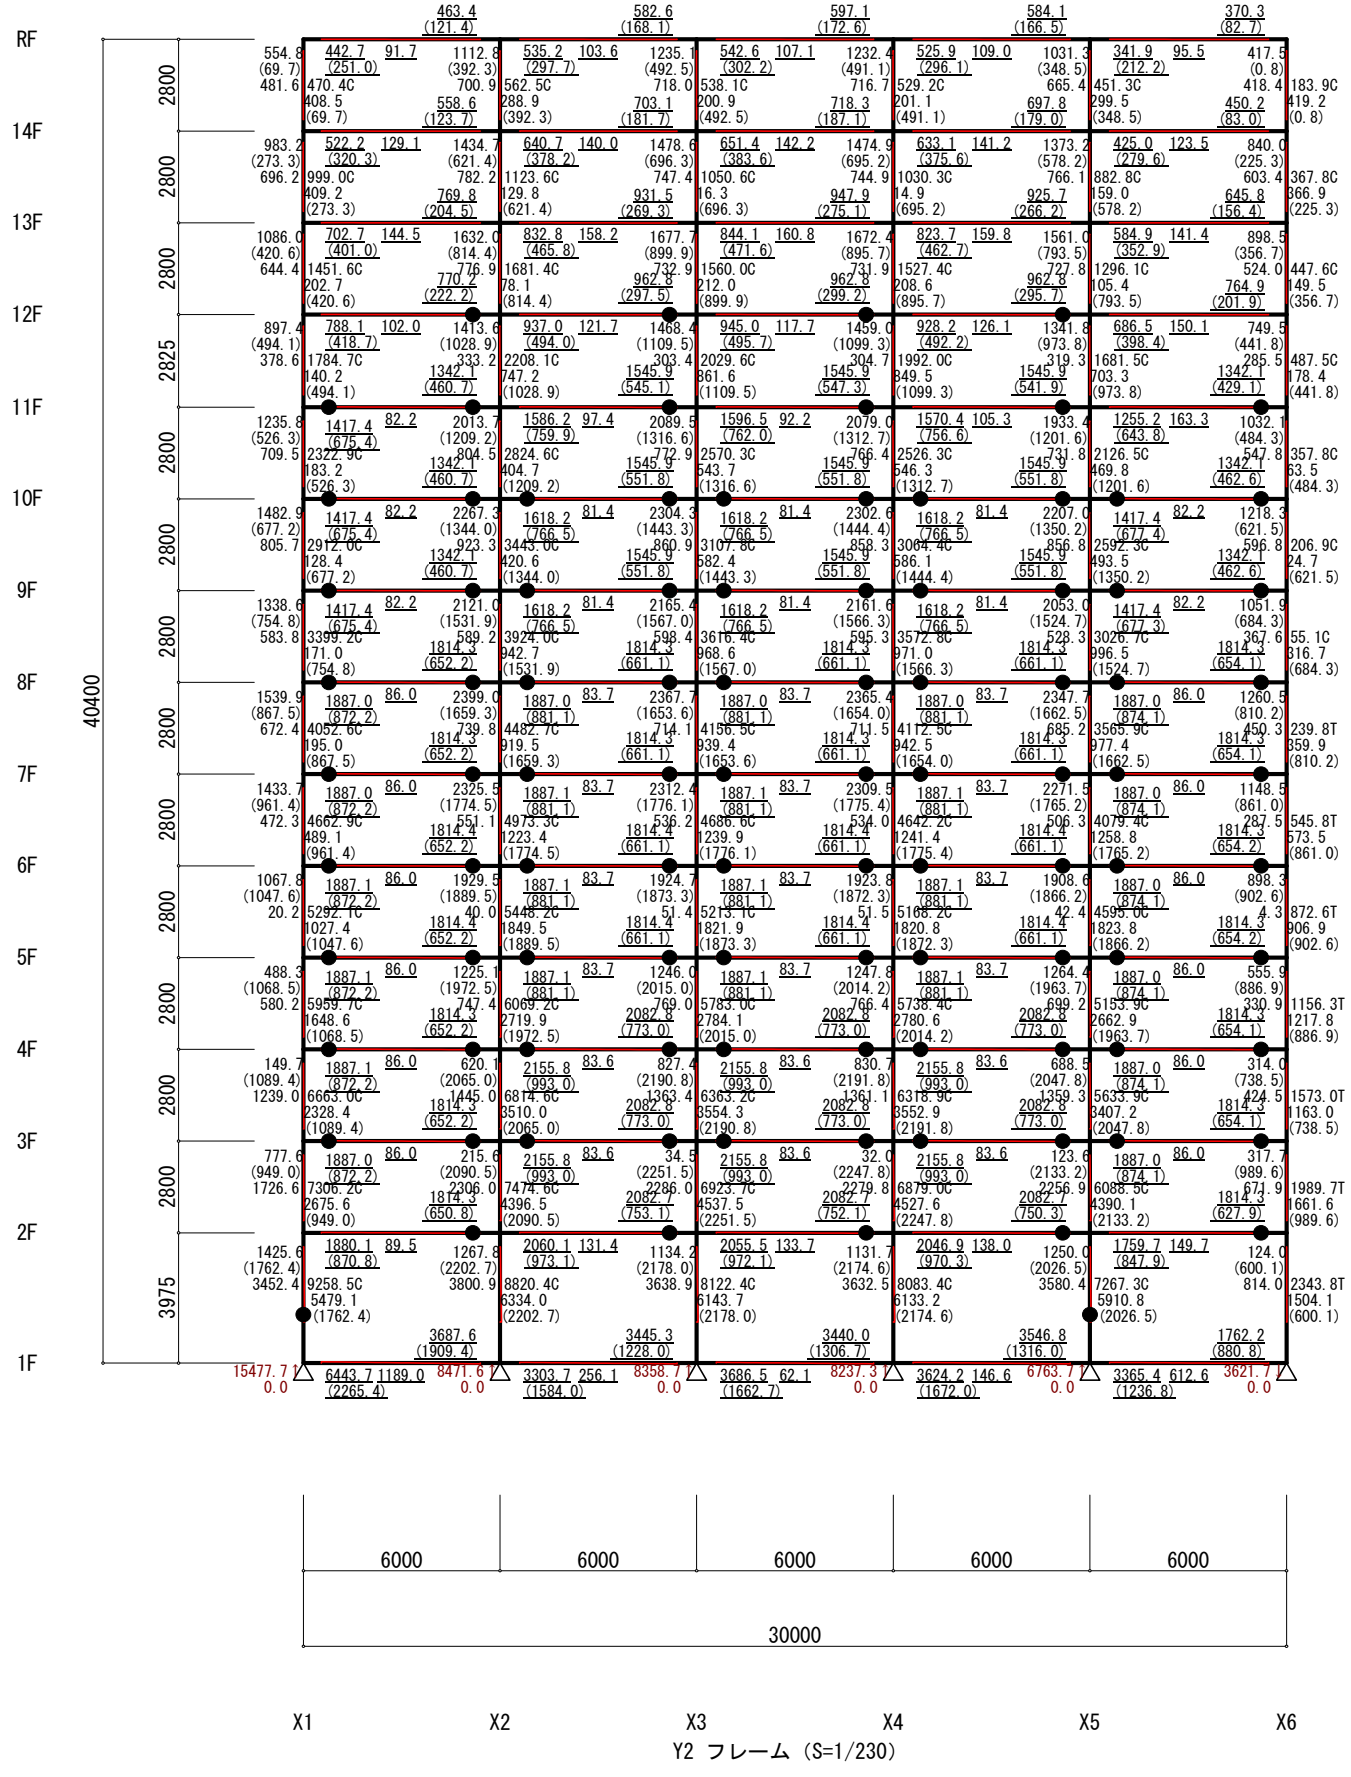

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

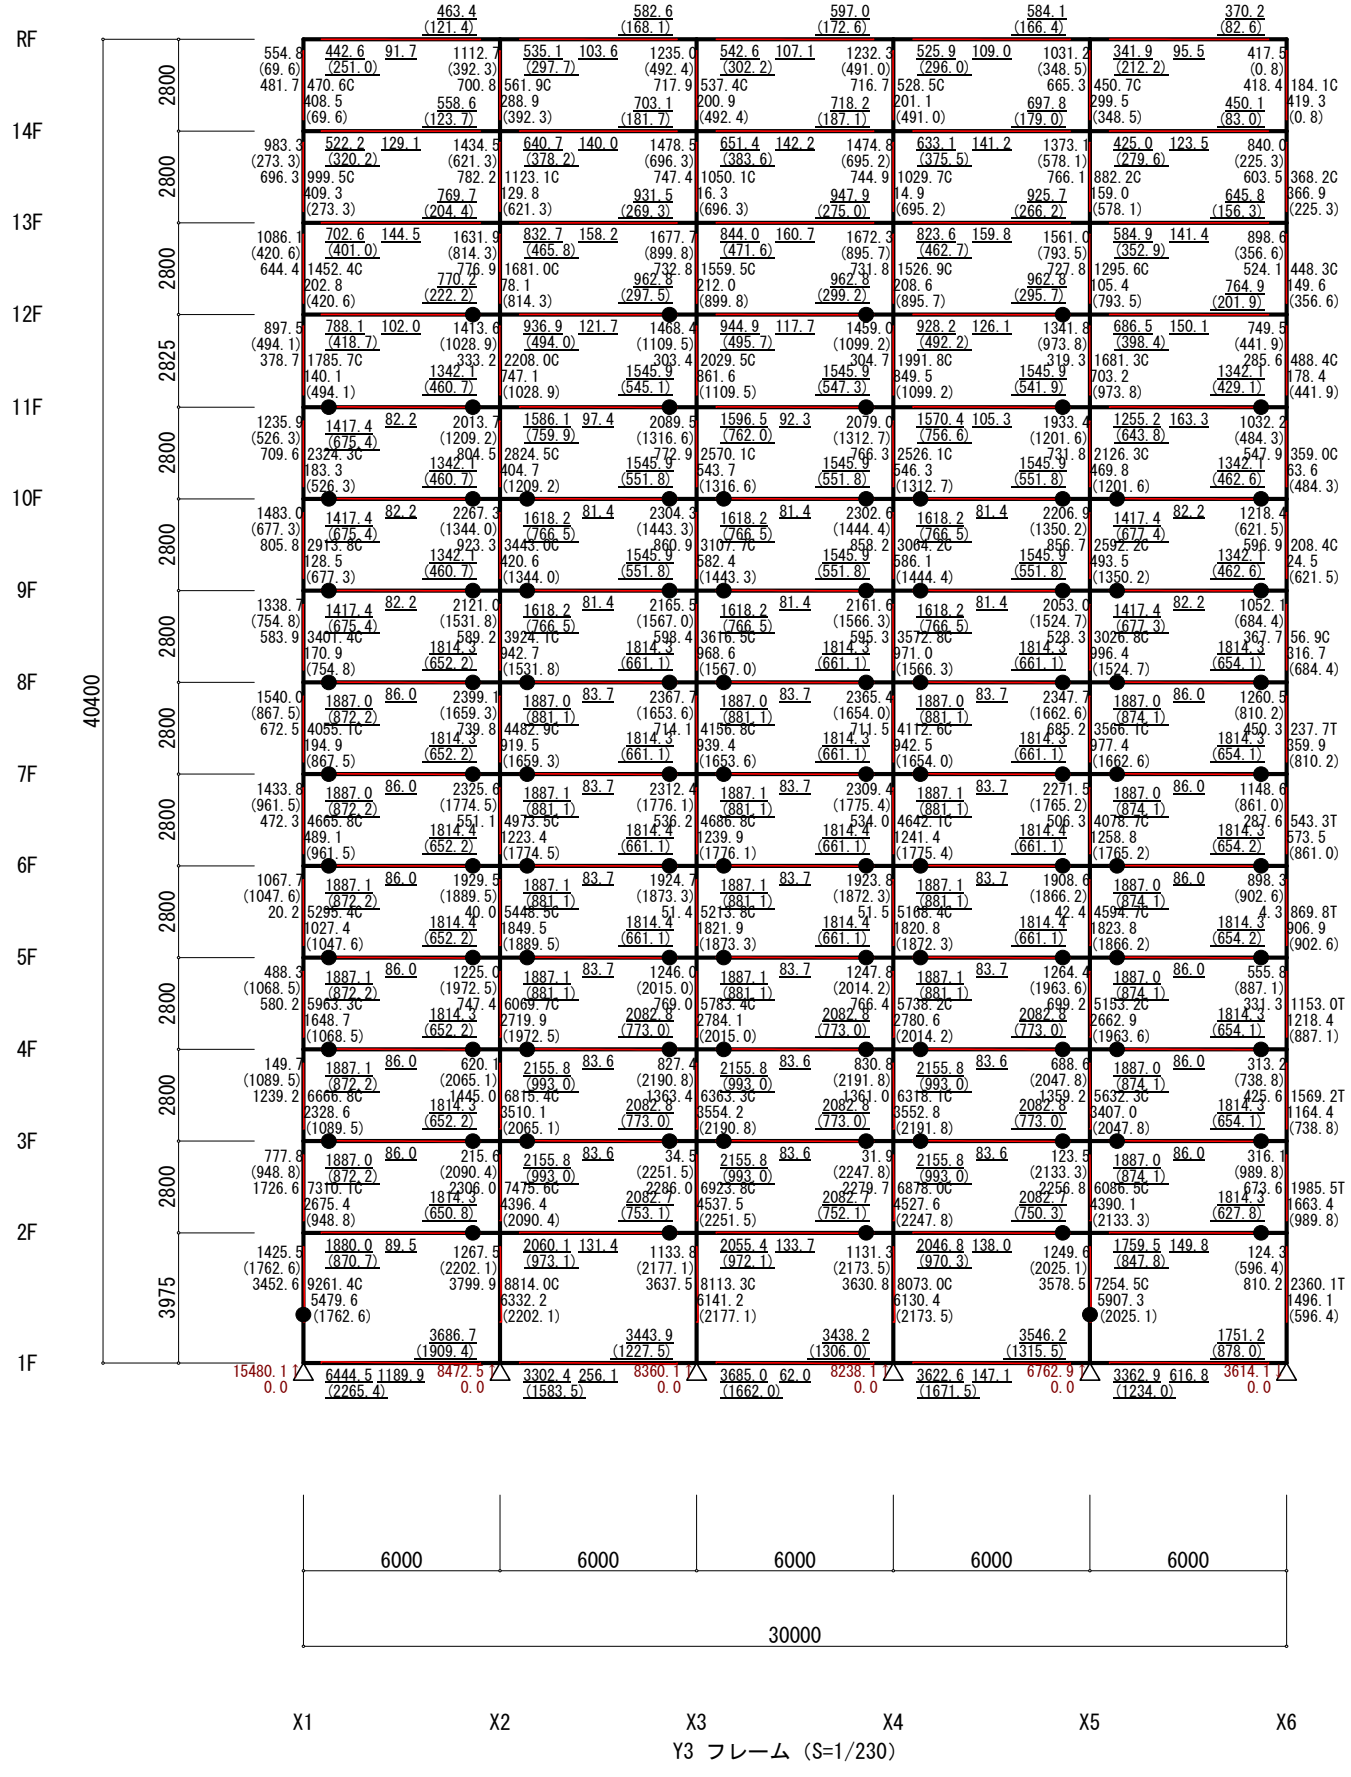

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

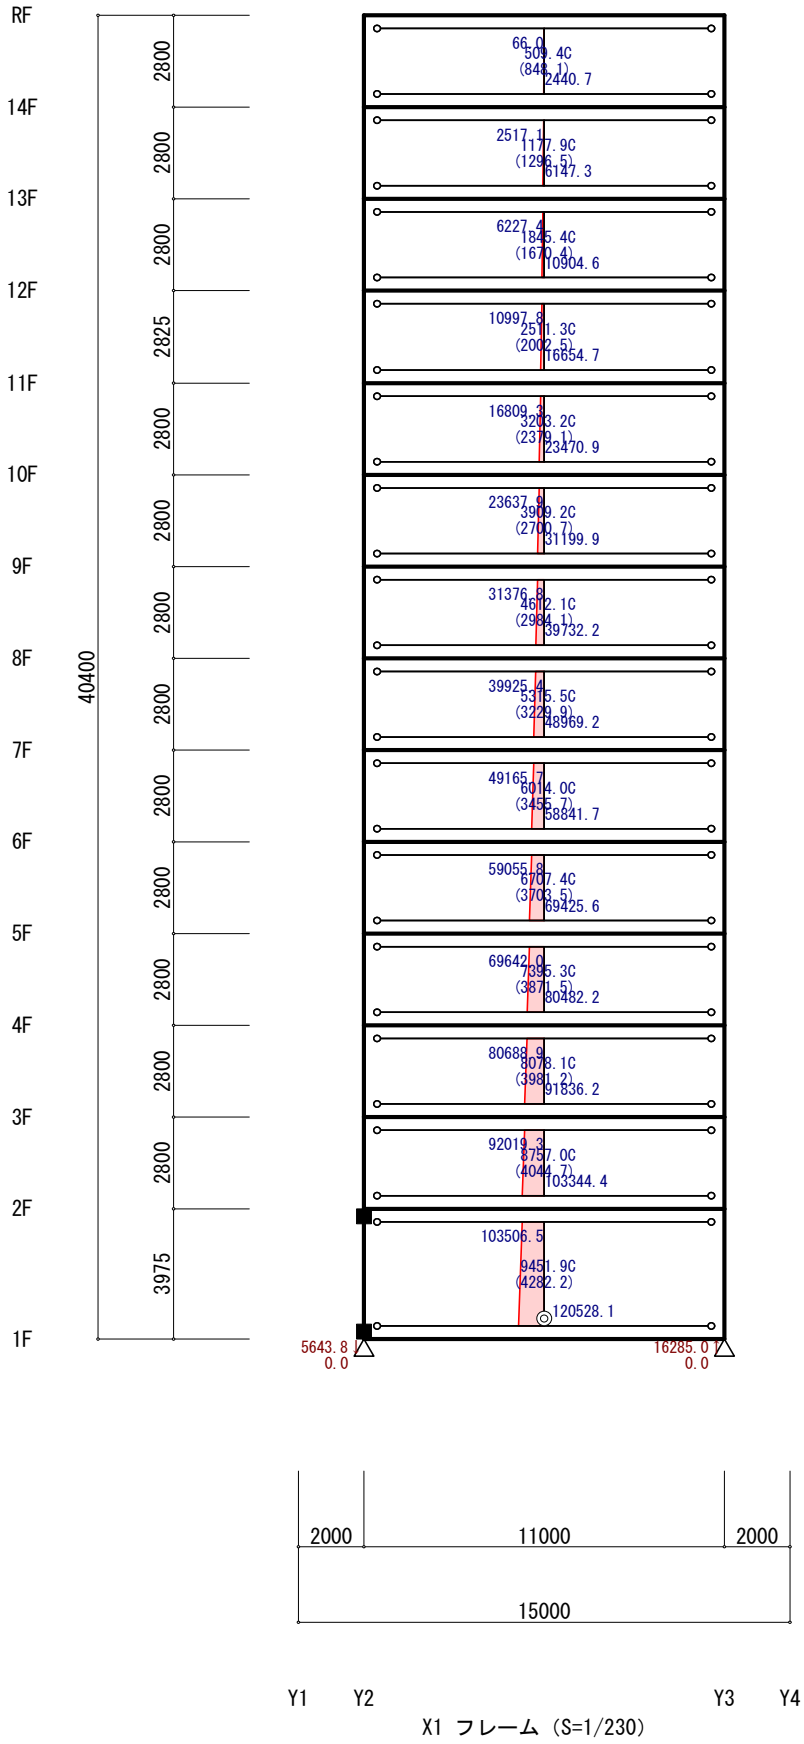

X1 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

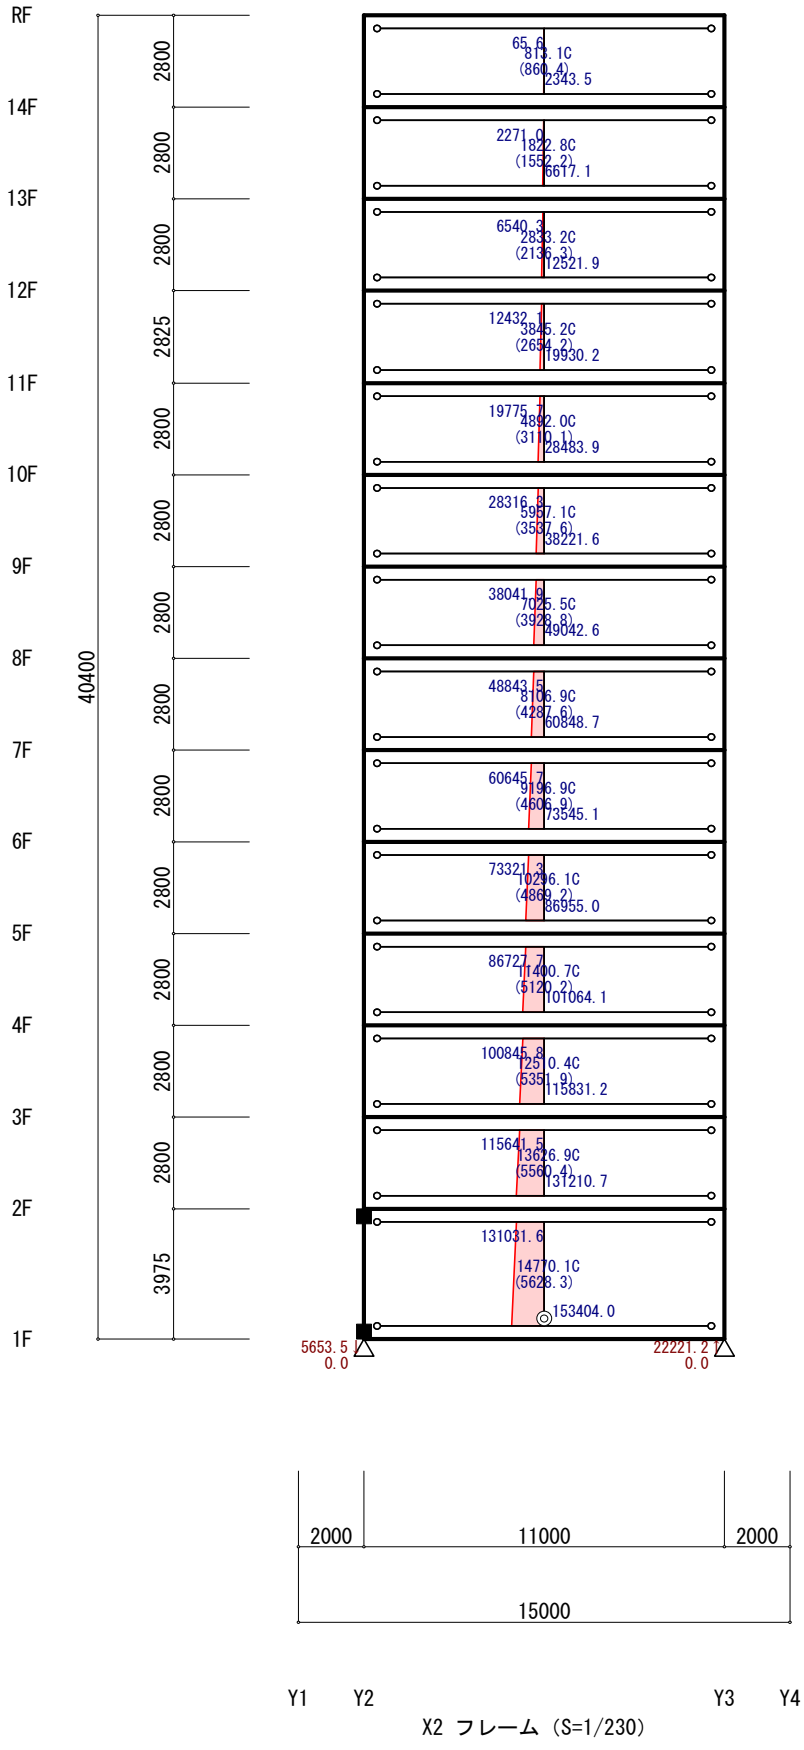

X2 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

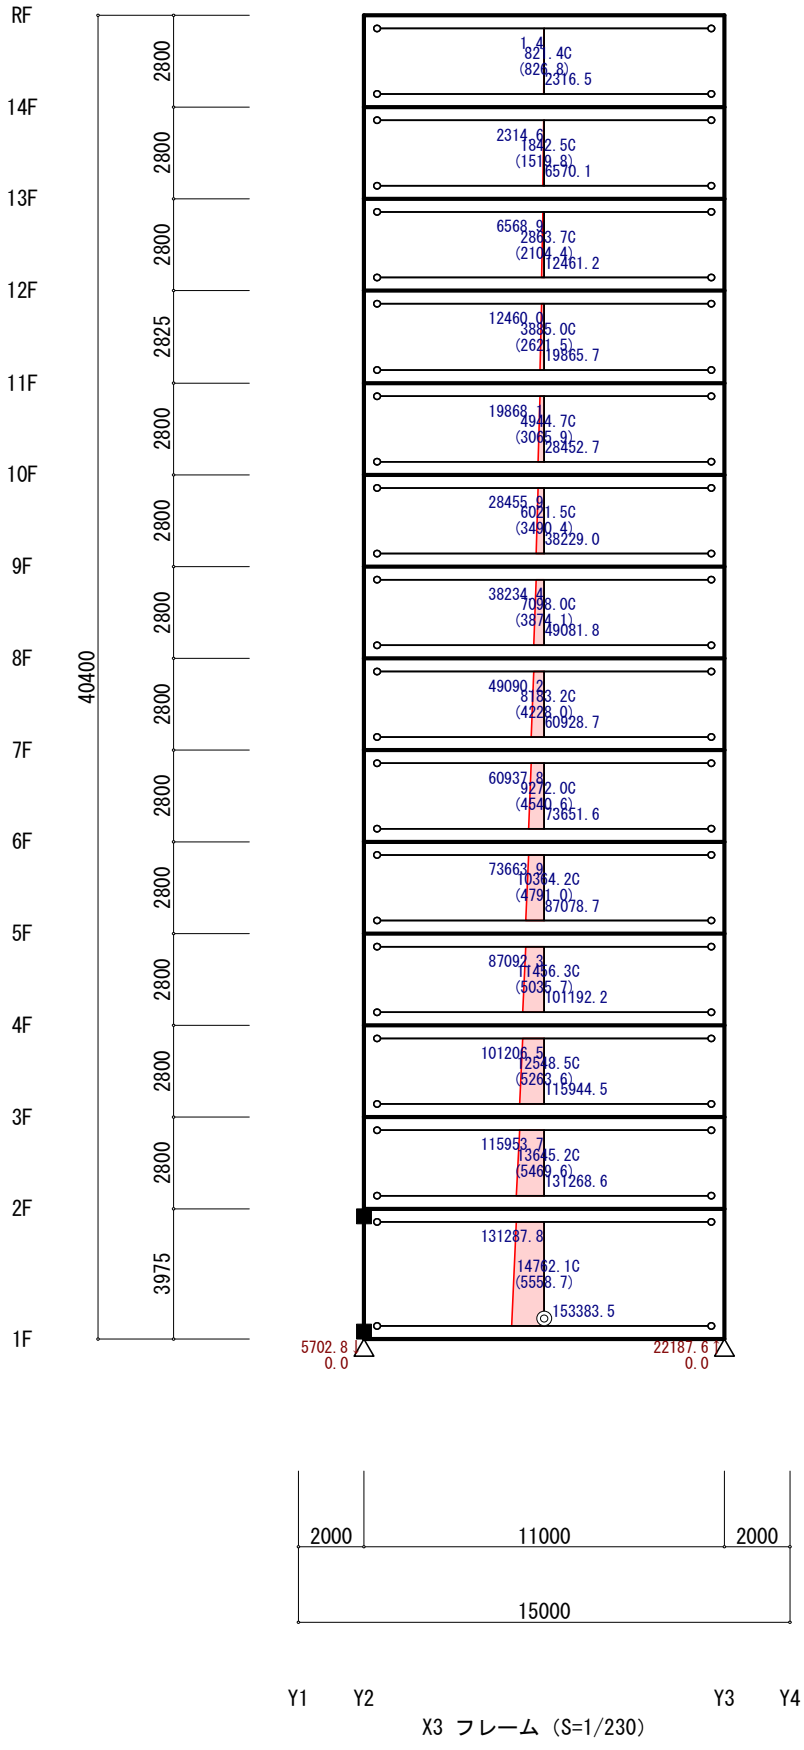

X3 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

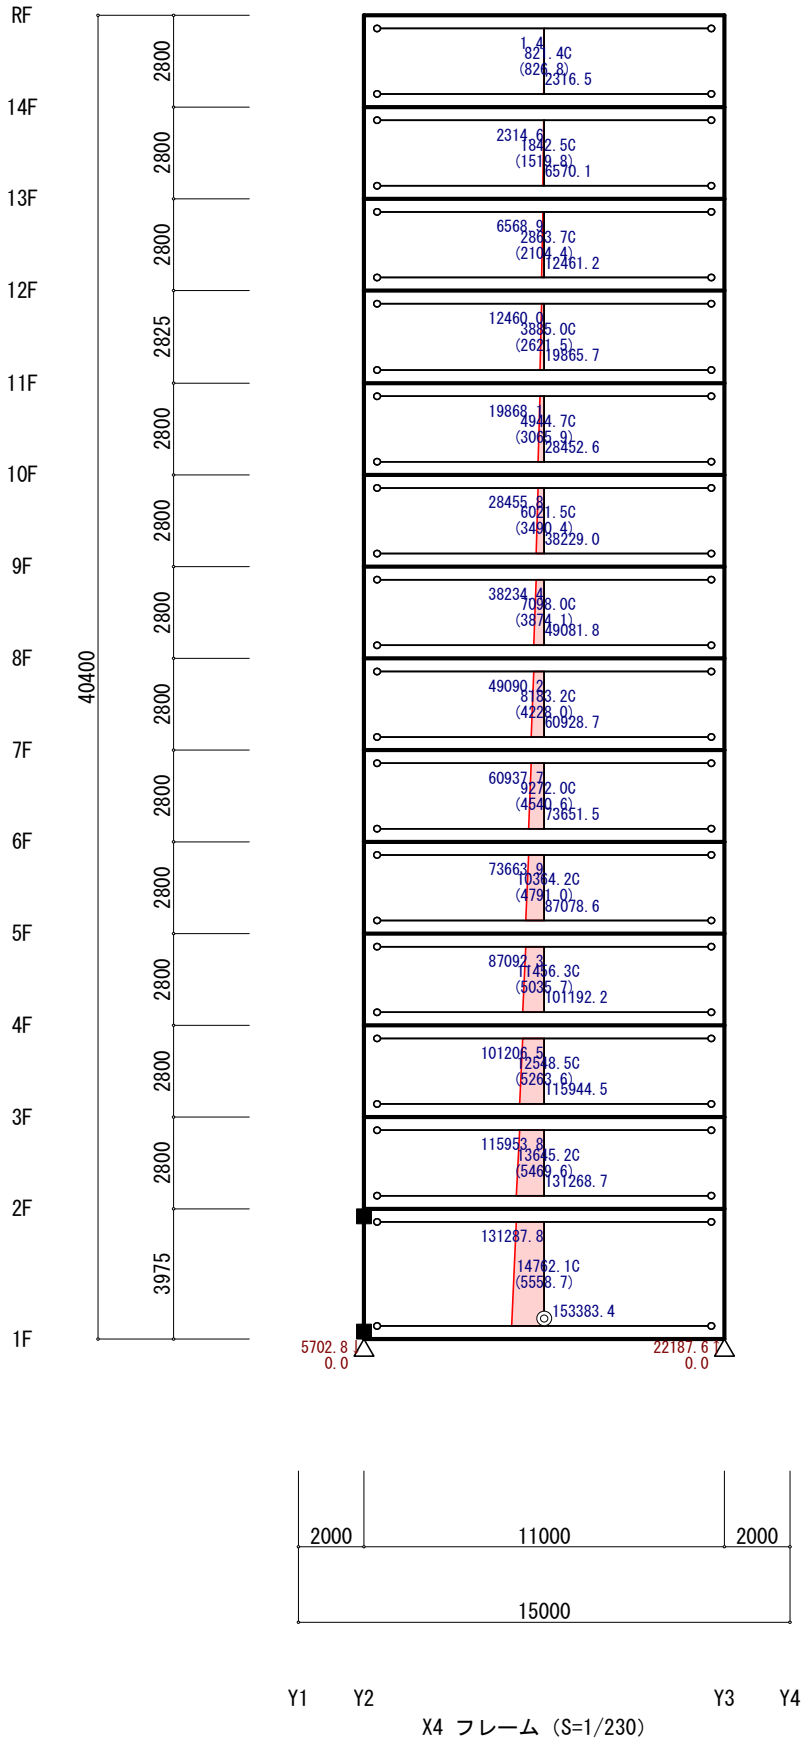

X4 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

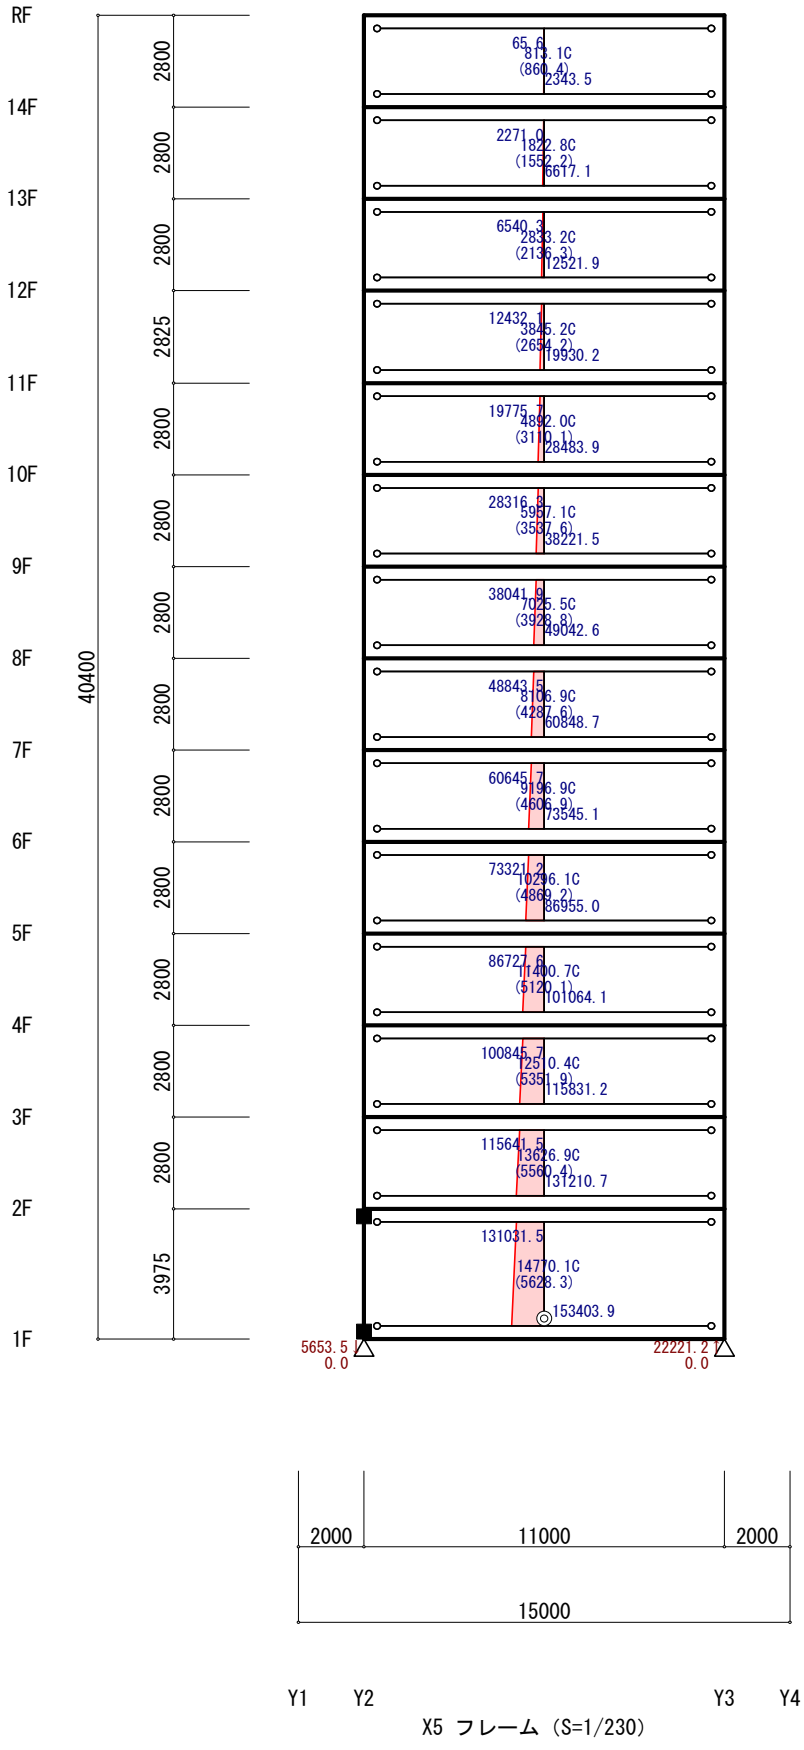

X5 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

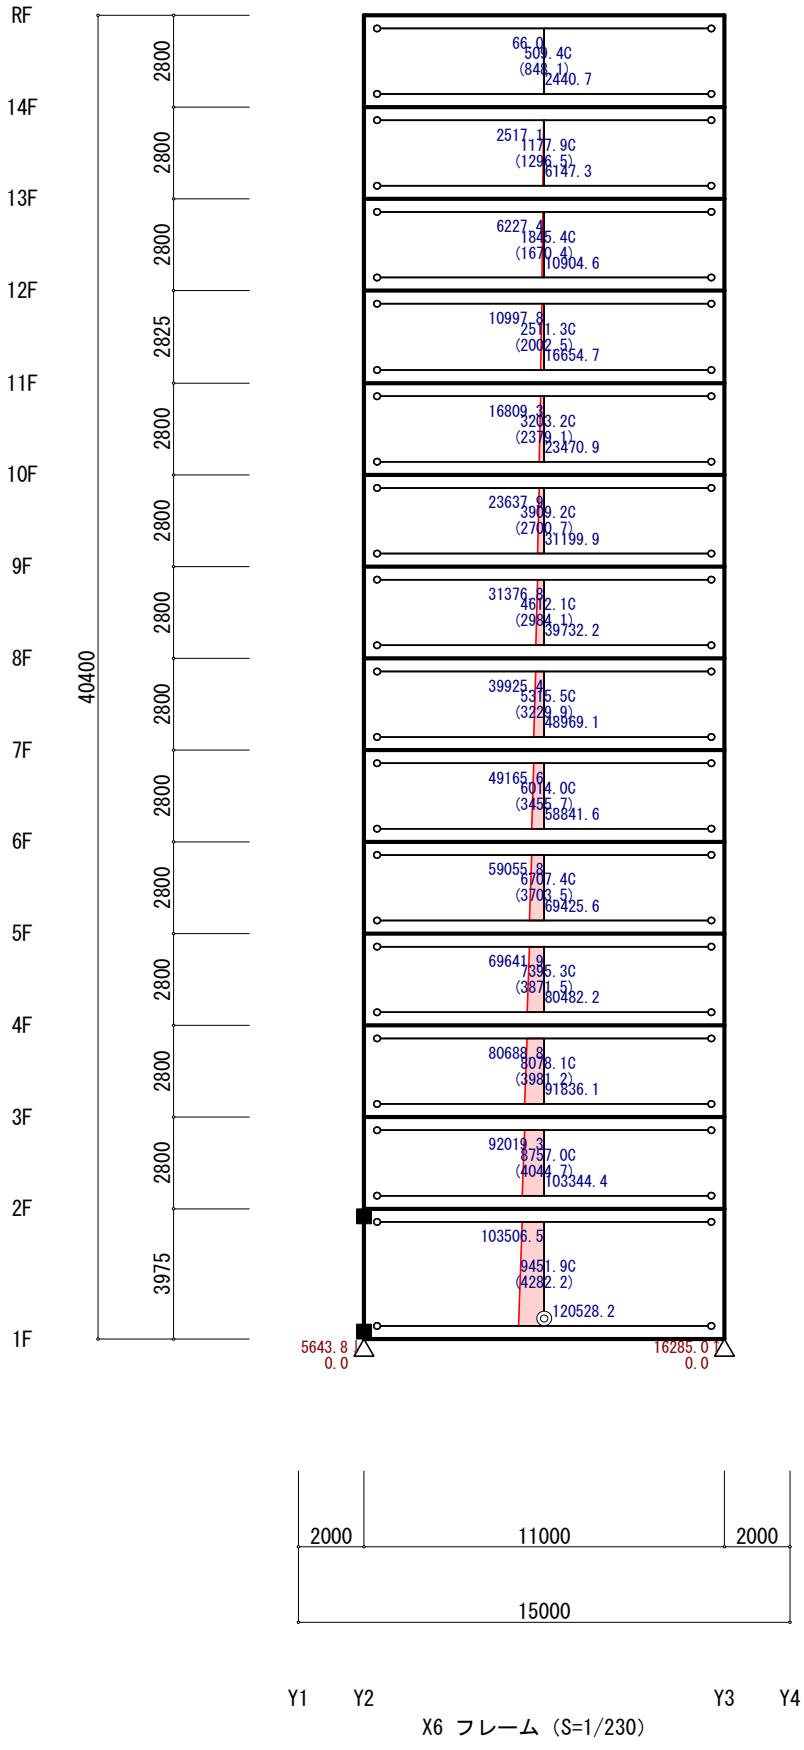

X6 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

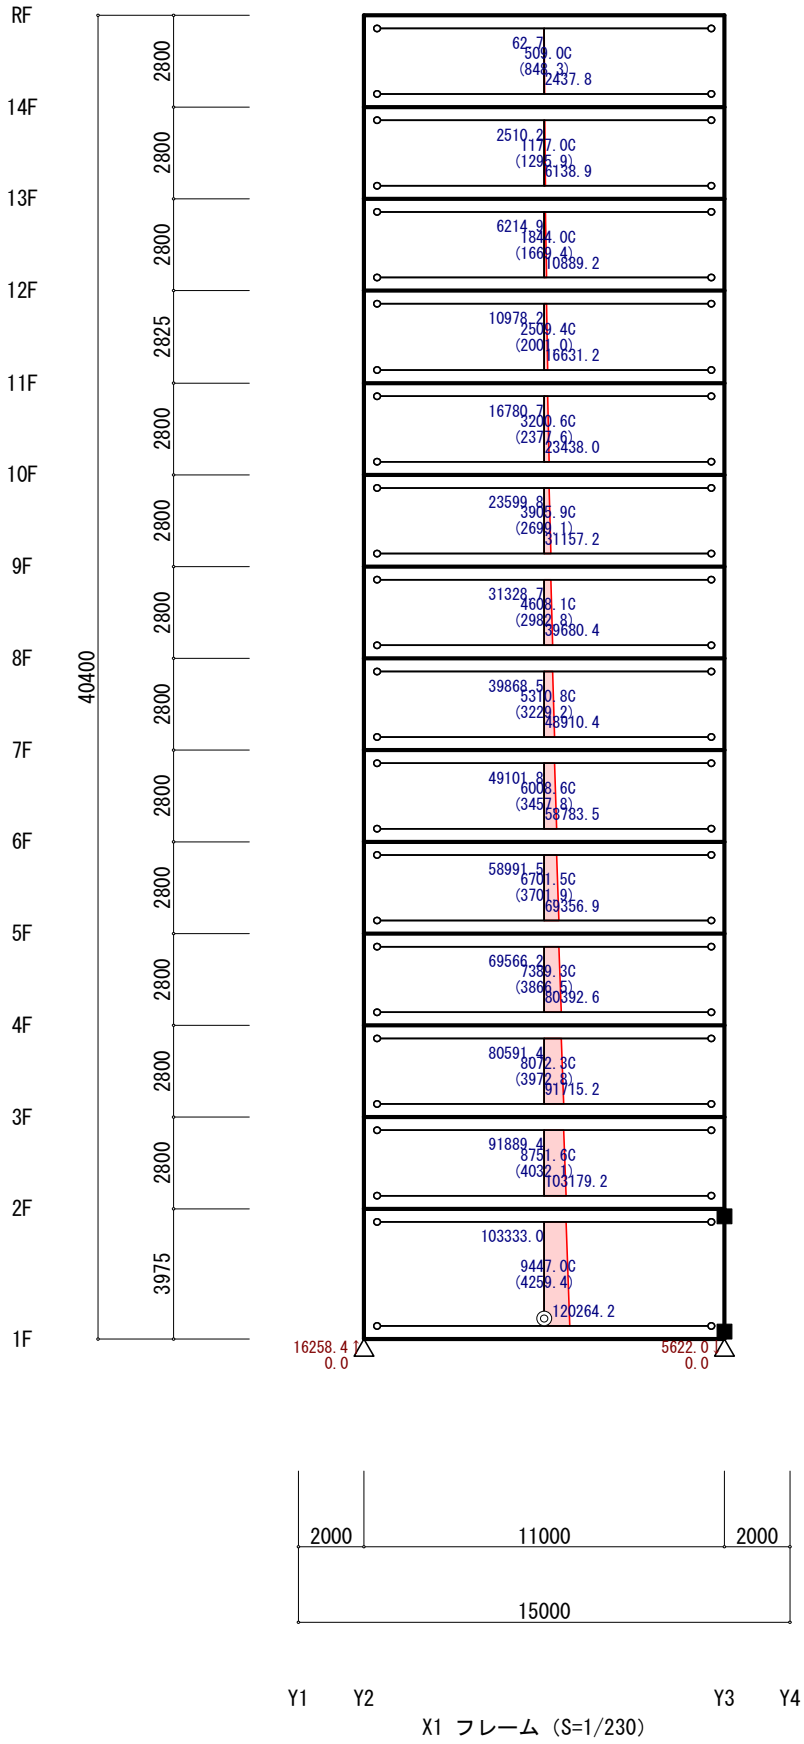

X1 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

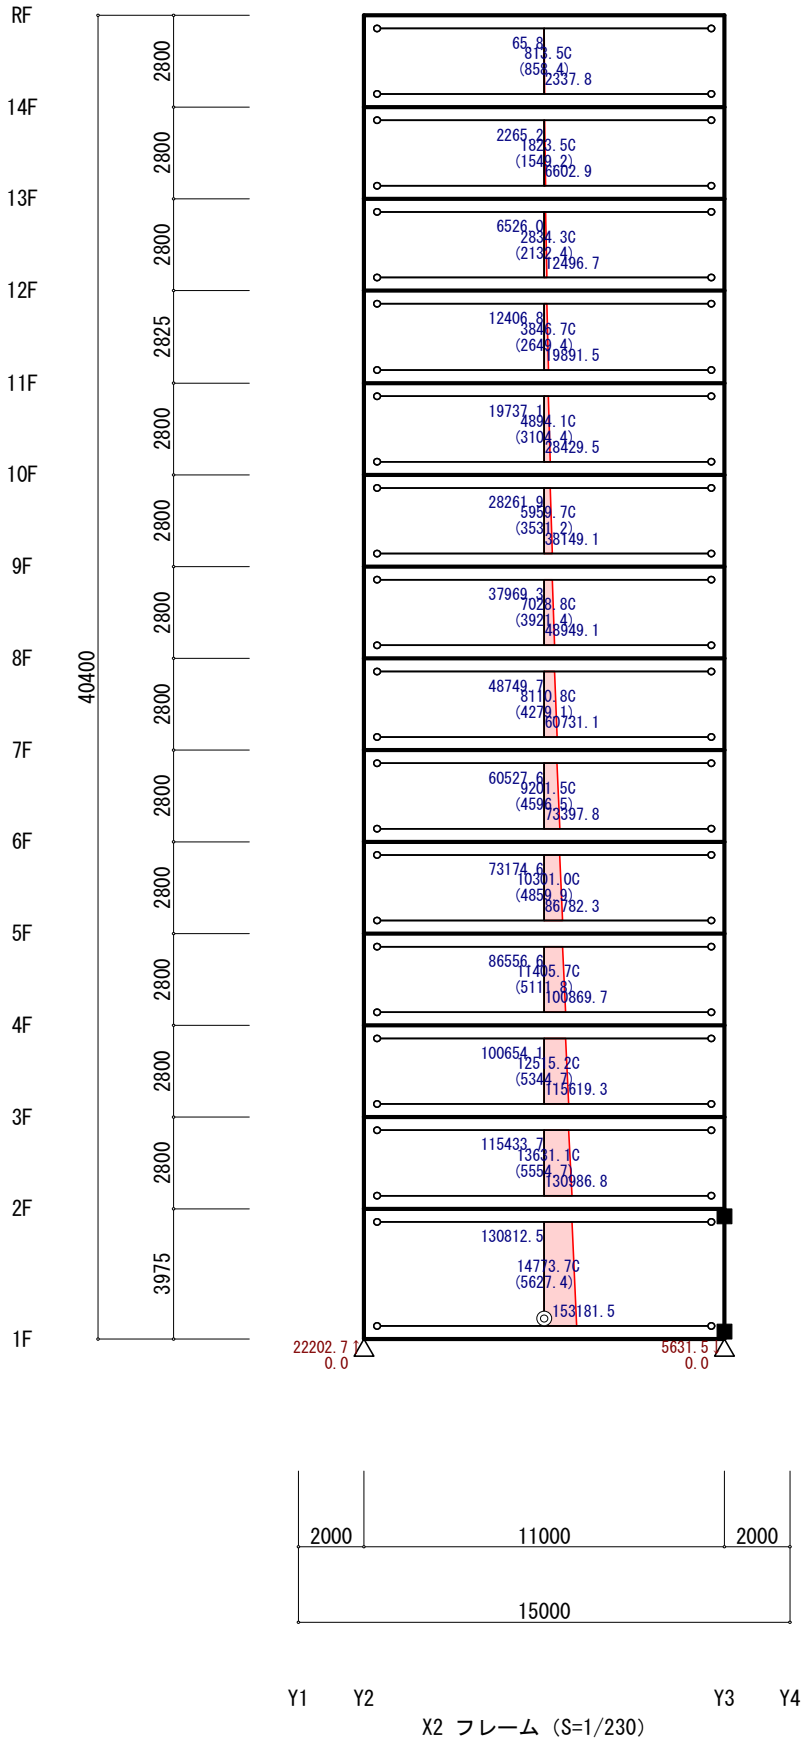

X2 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

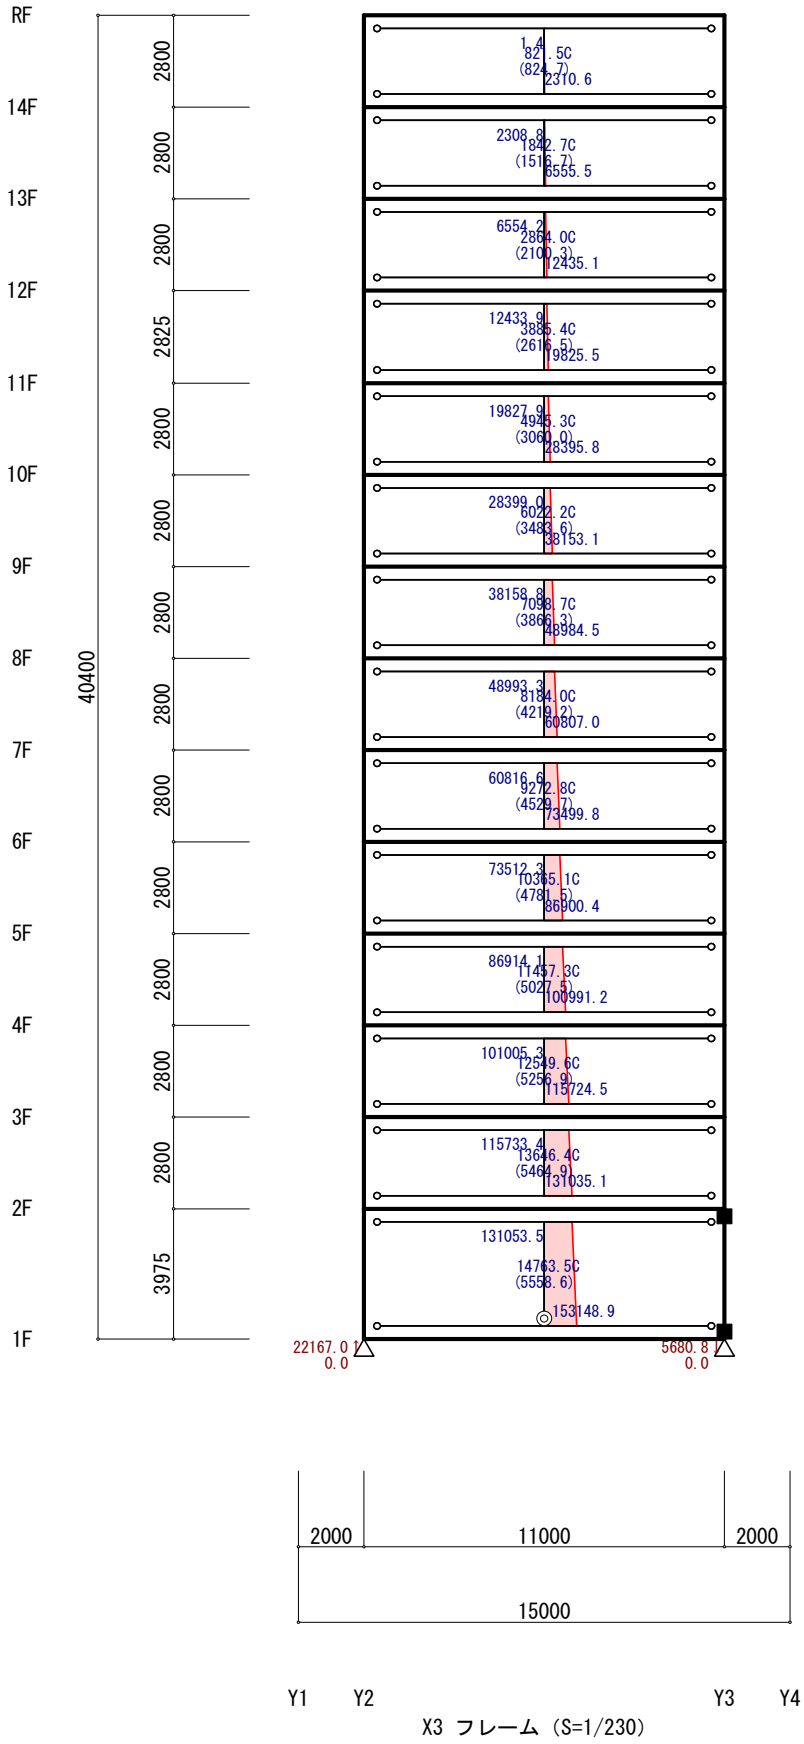

X3 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

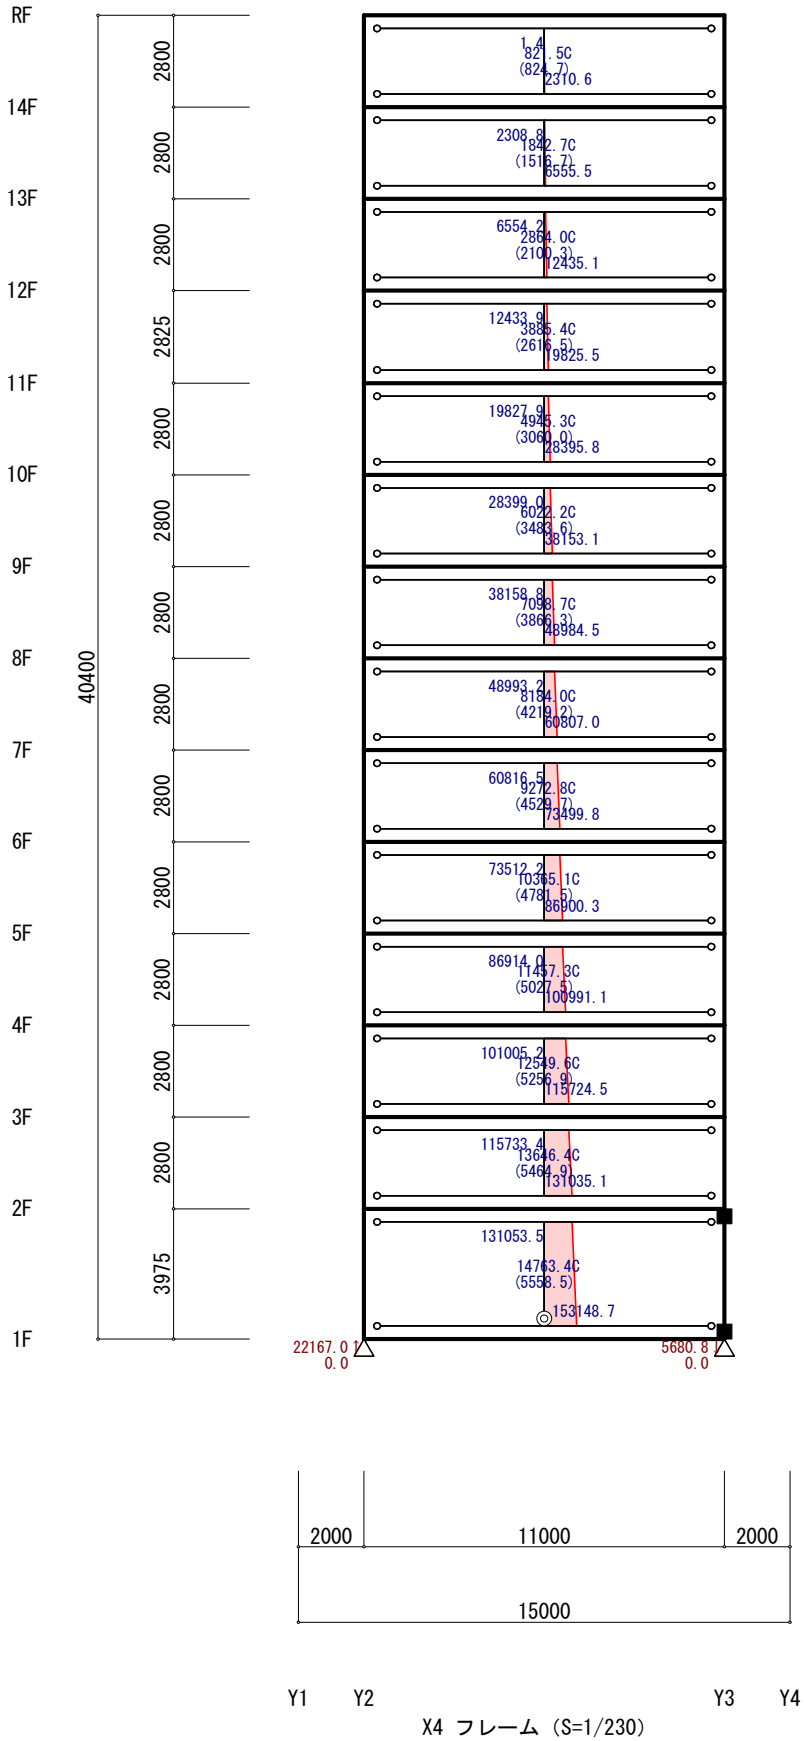

X4 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

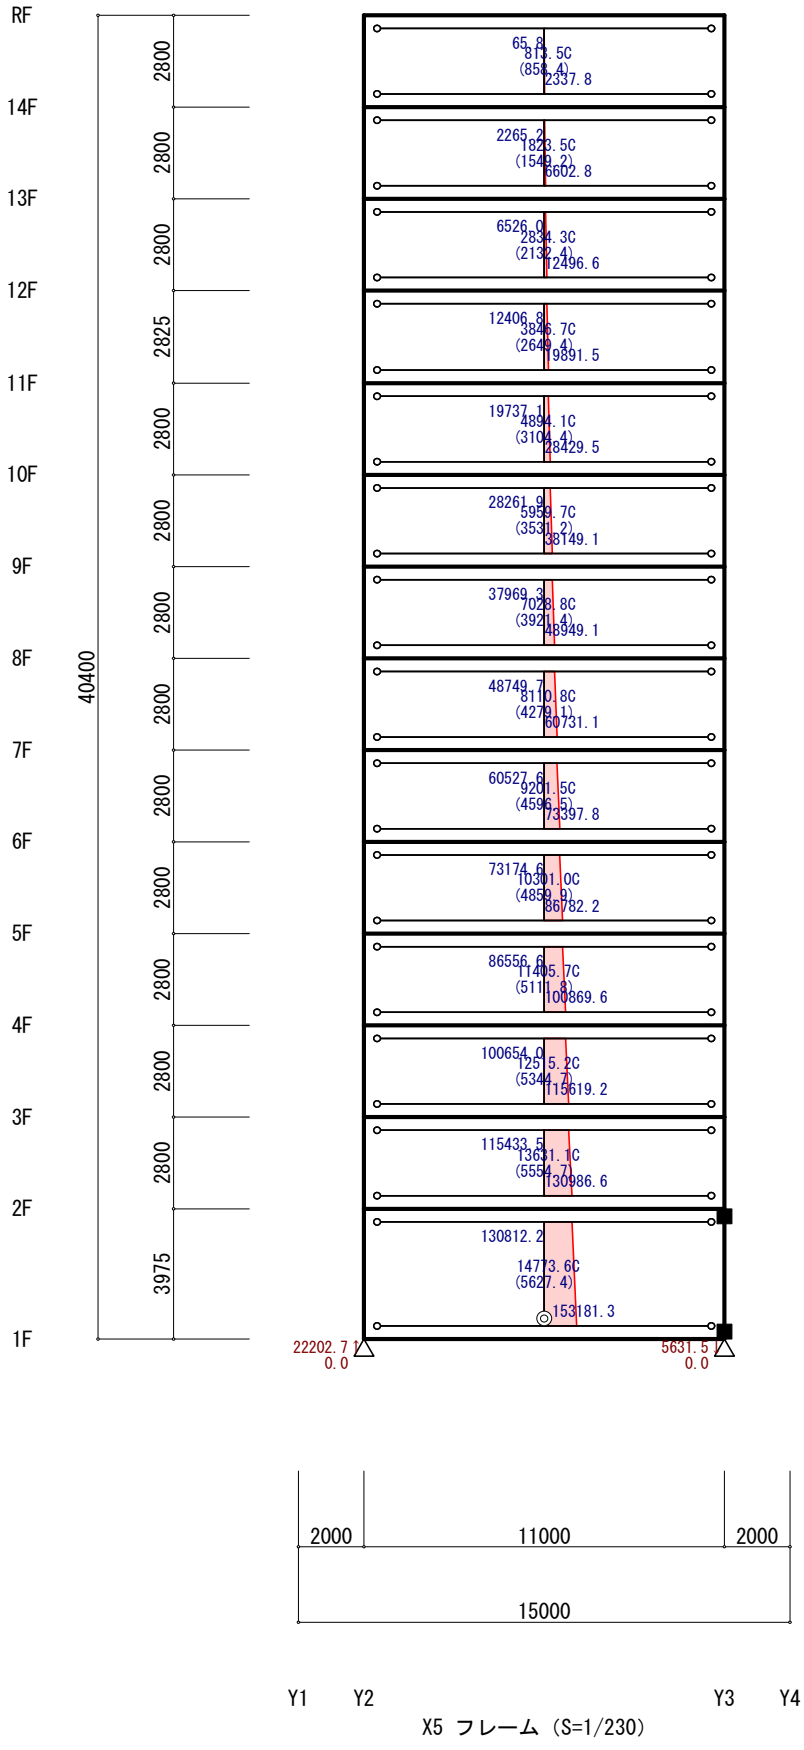

X5 フレーム（S=1/230）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

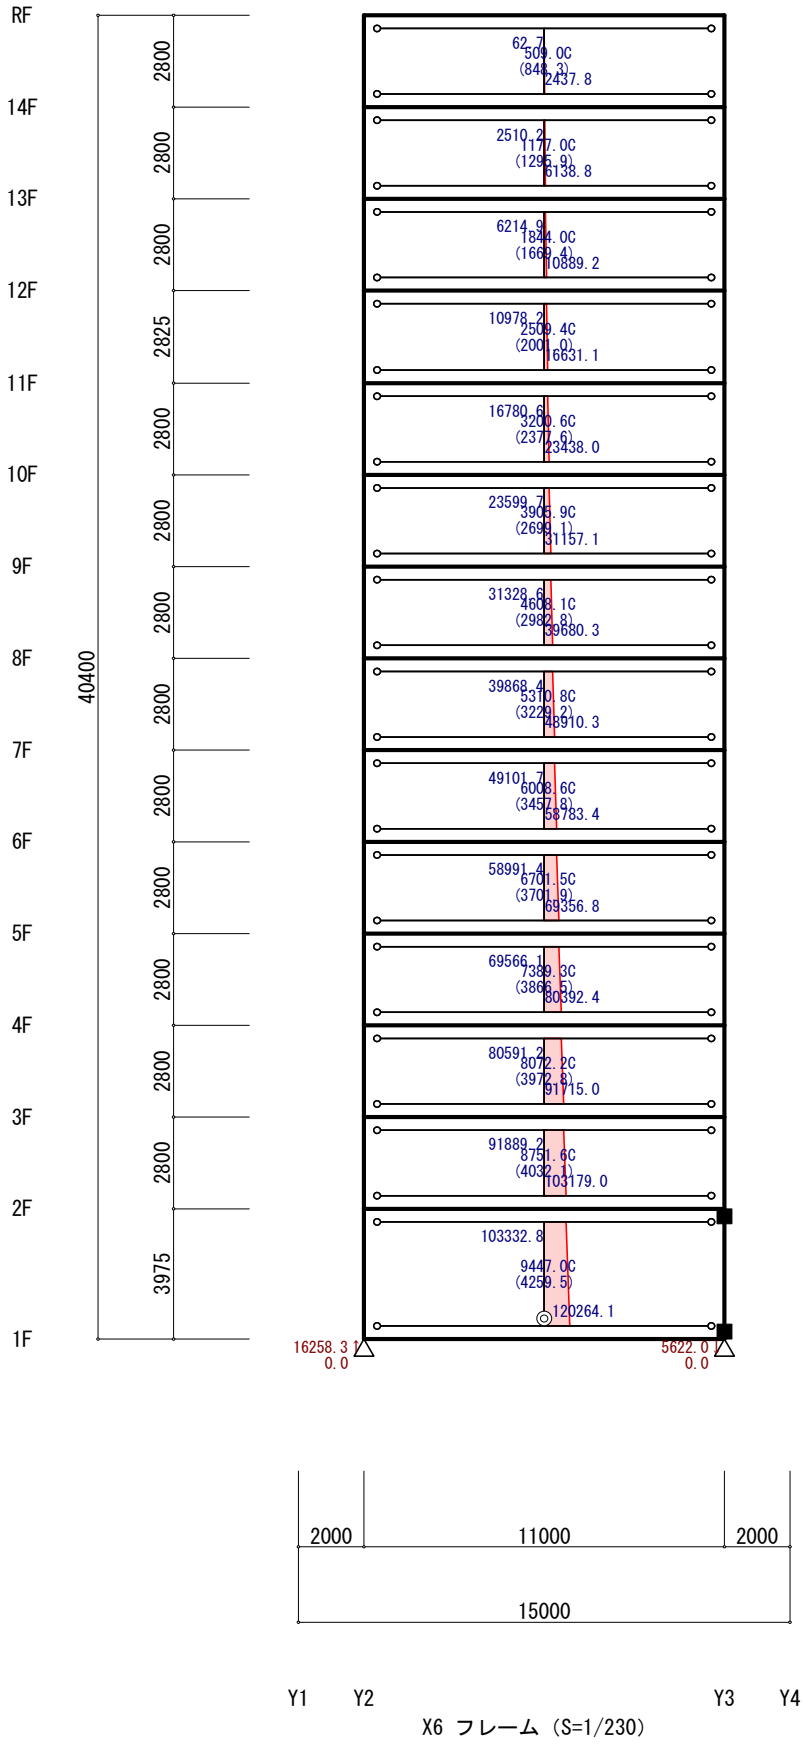

X6 フレーム（S=1/230）

U-4.5　終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時）

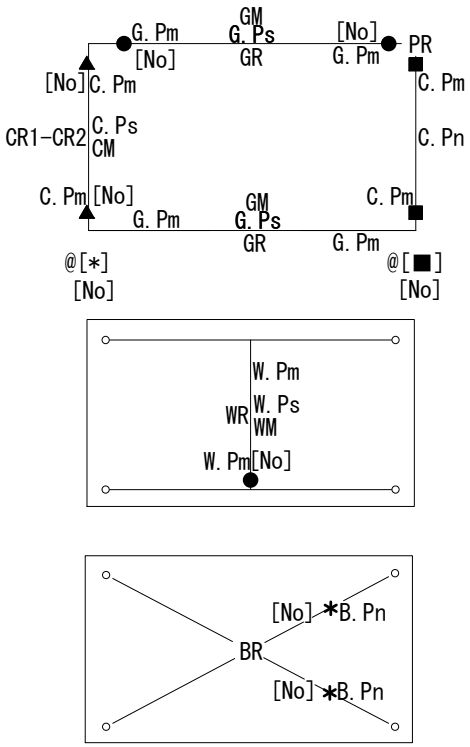

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

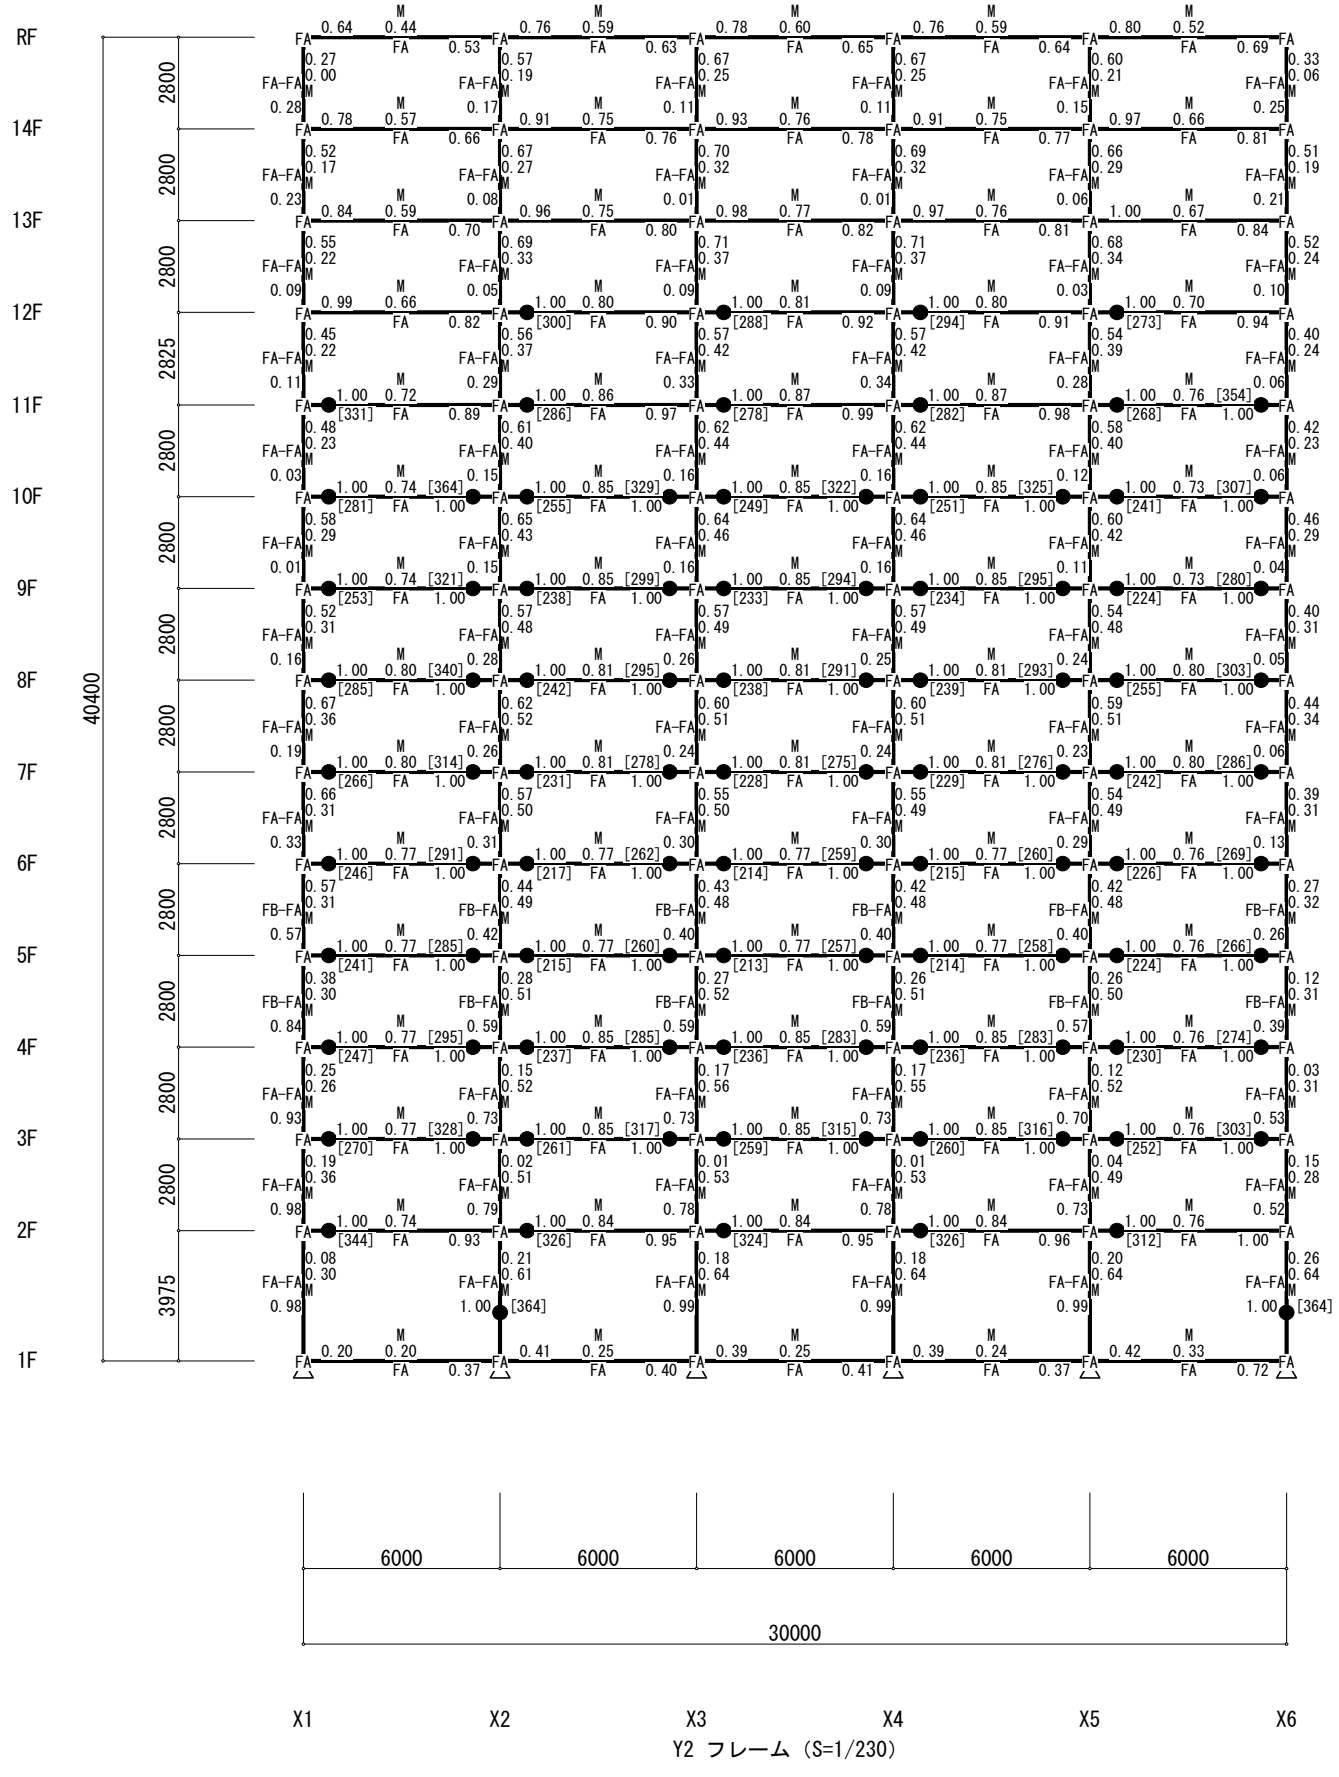

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

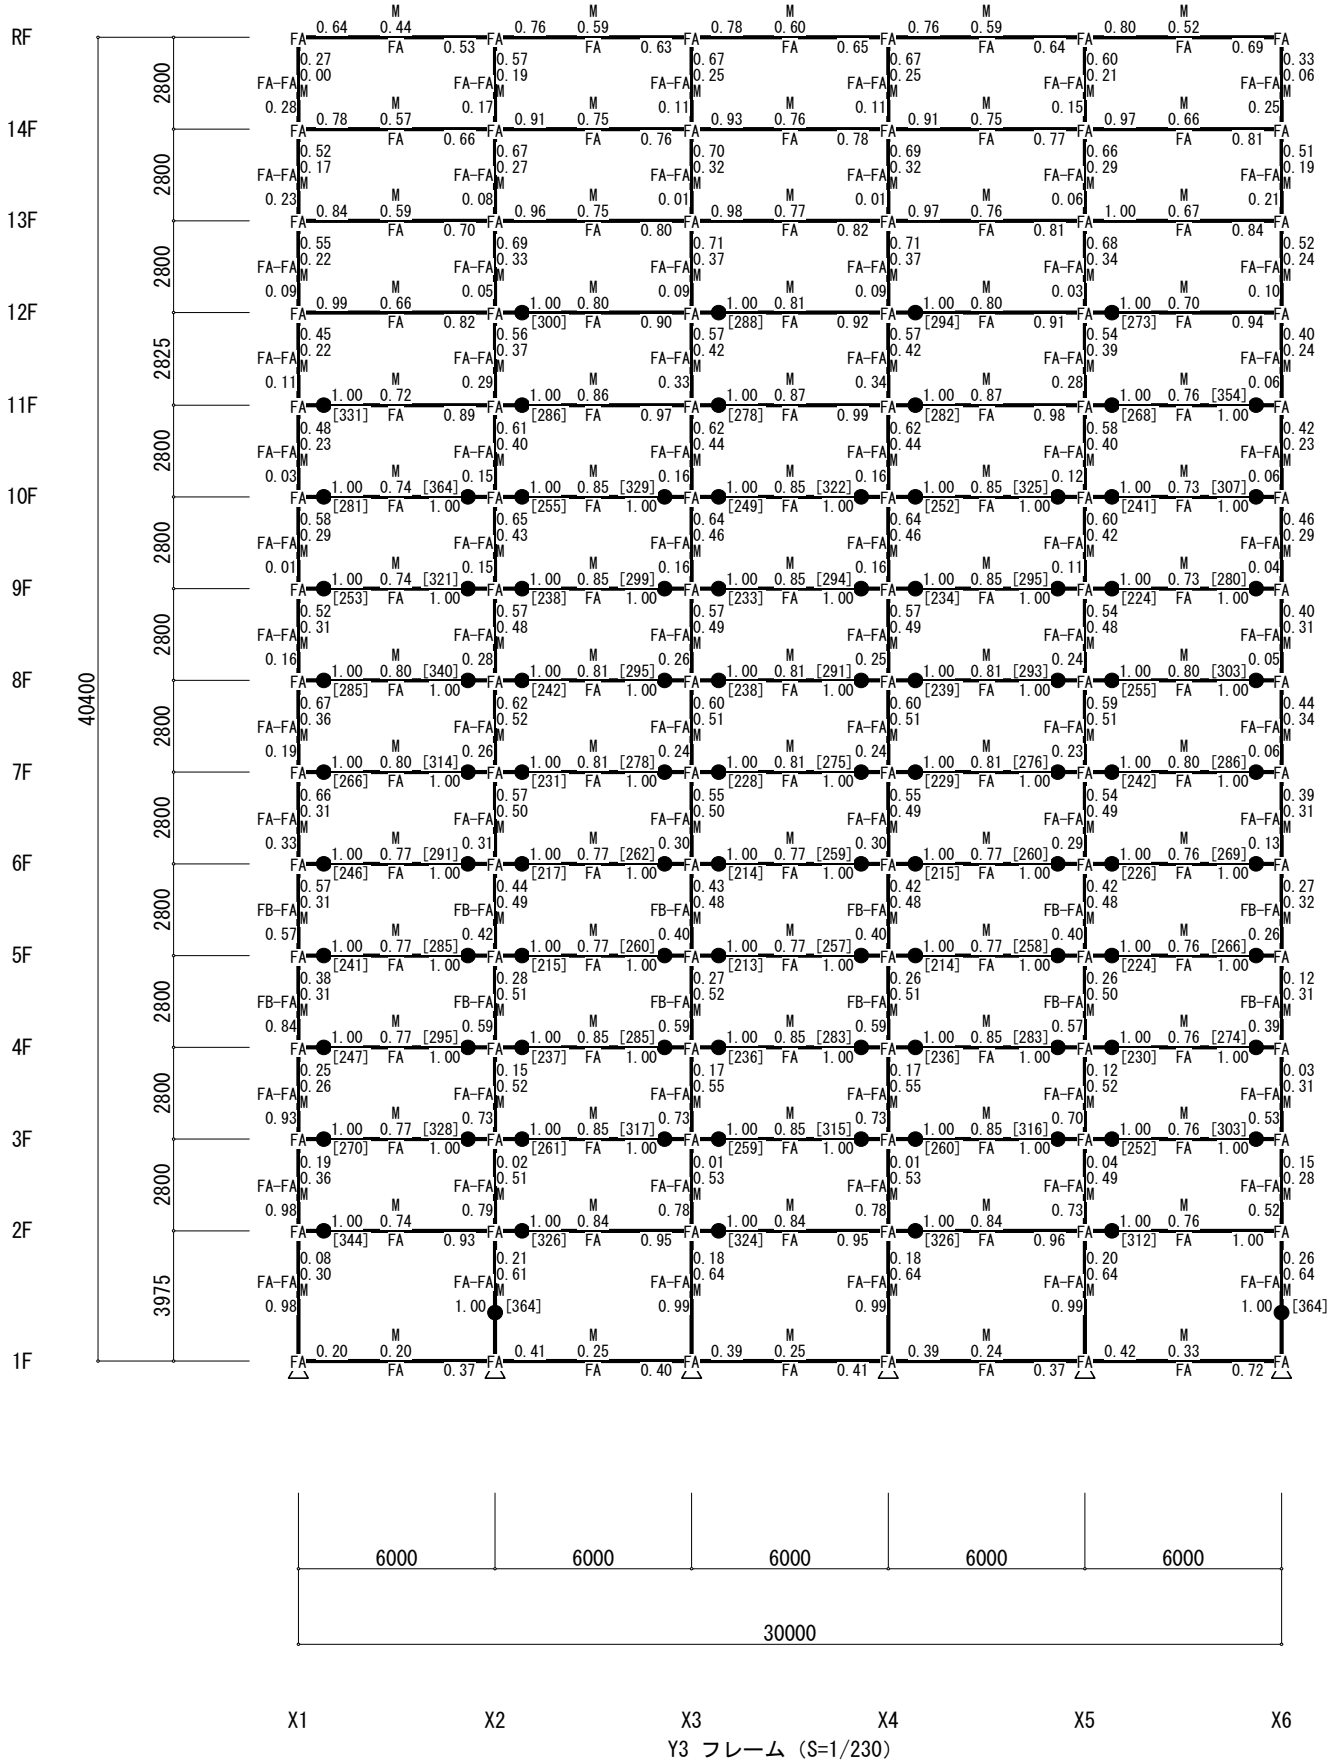

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

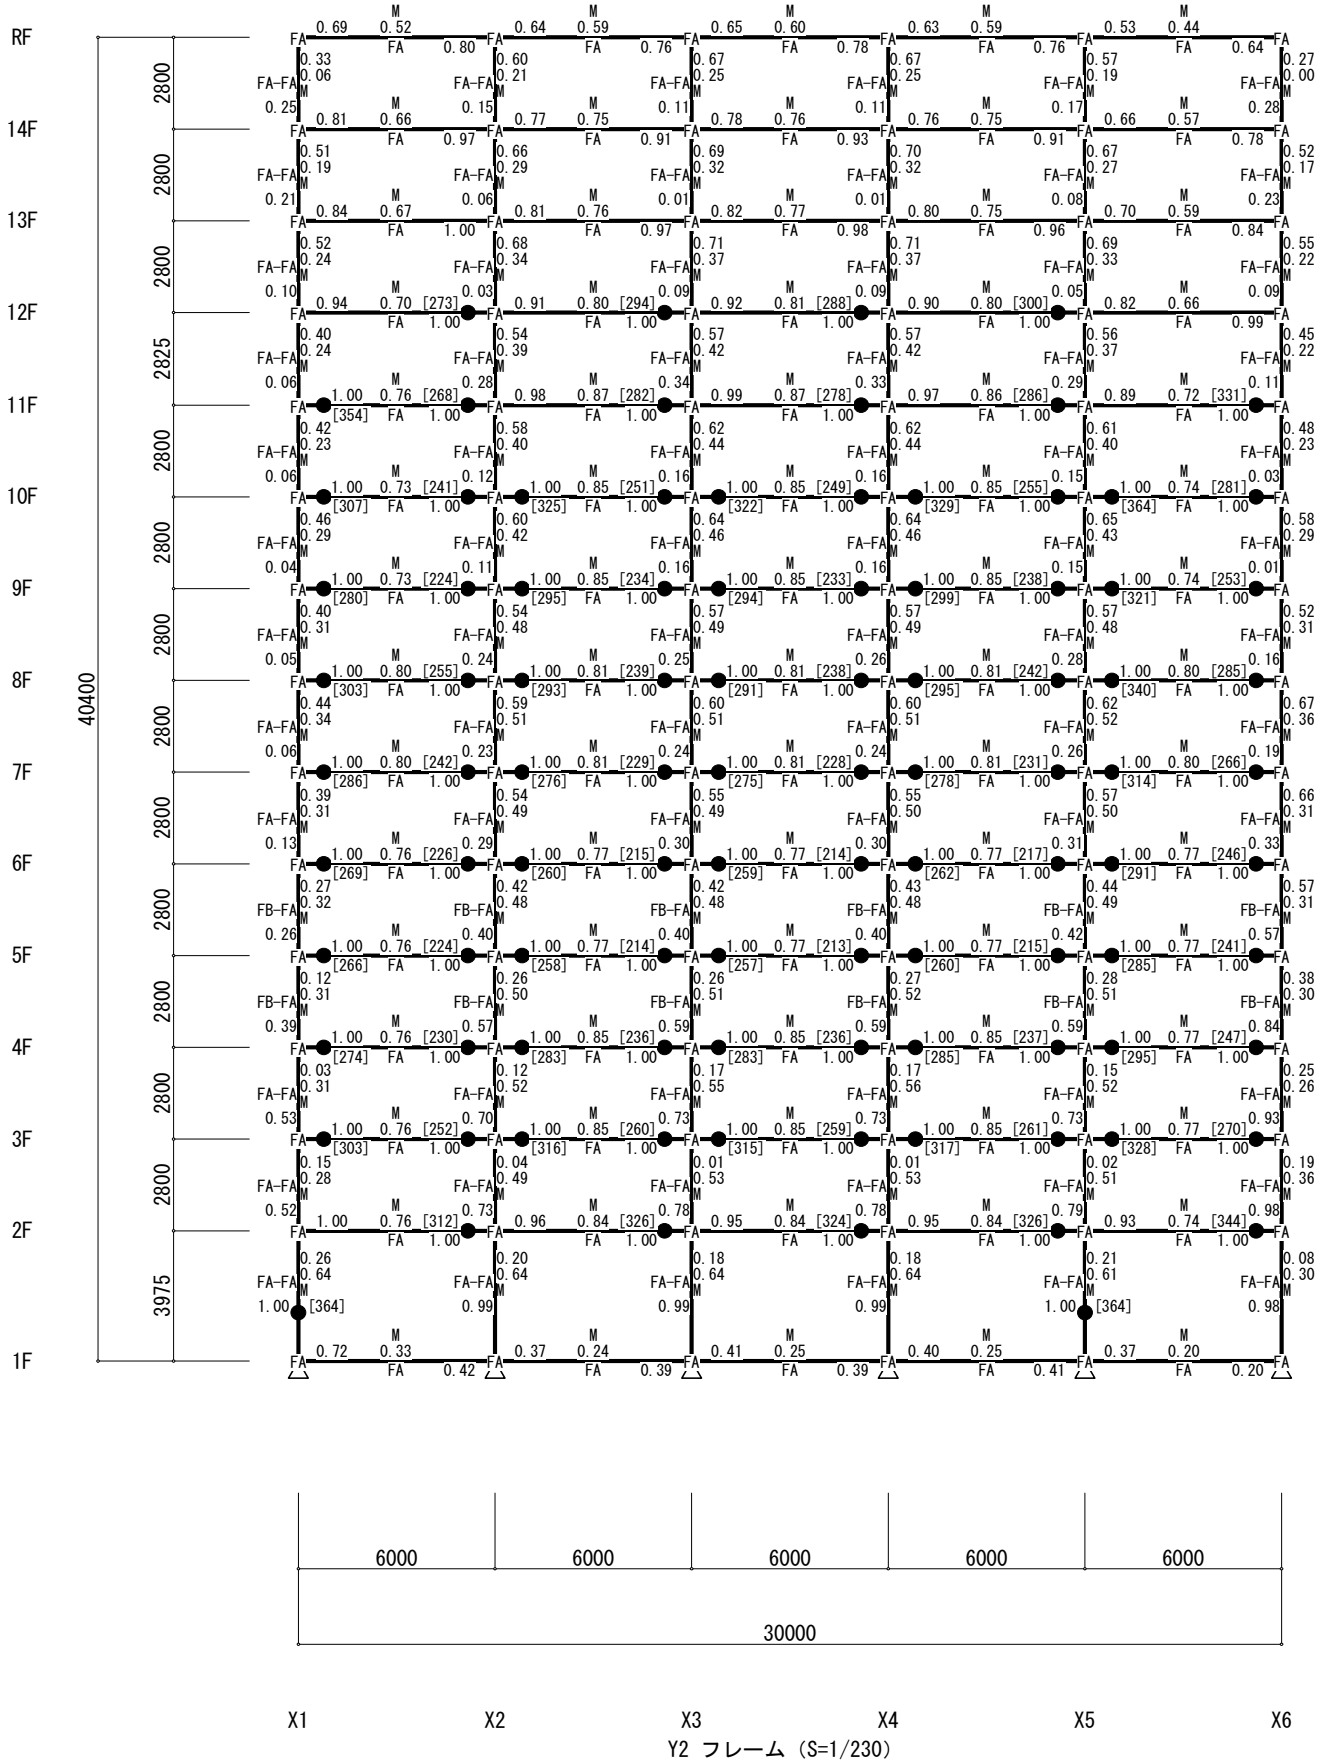

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

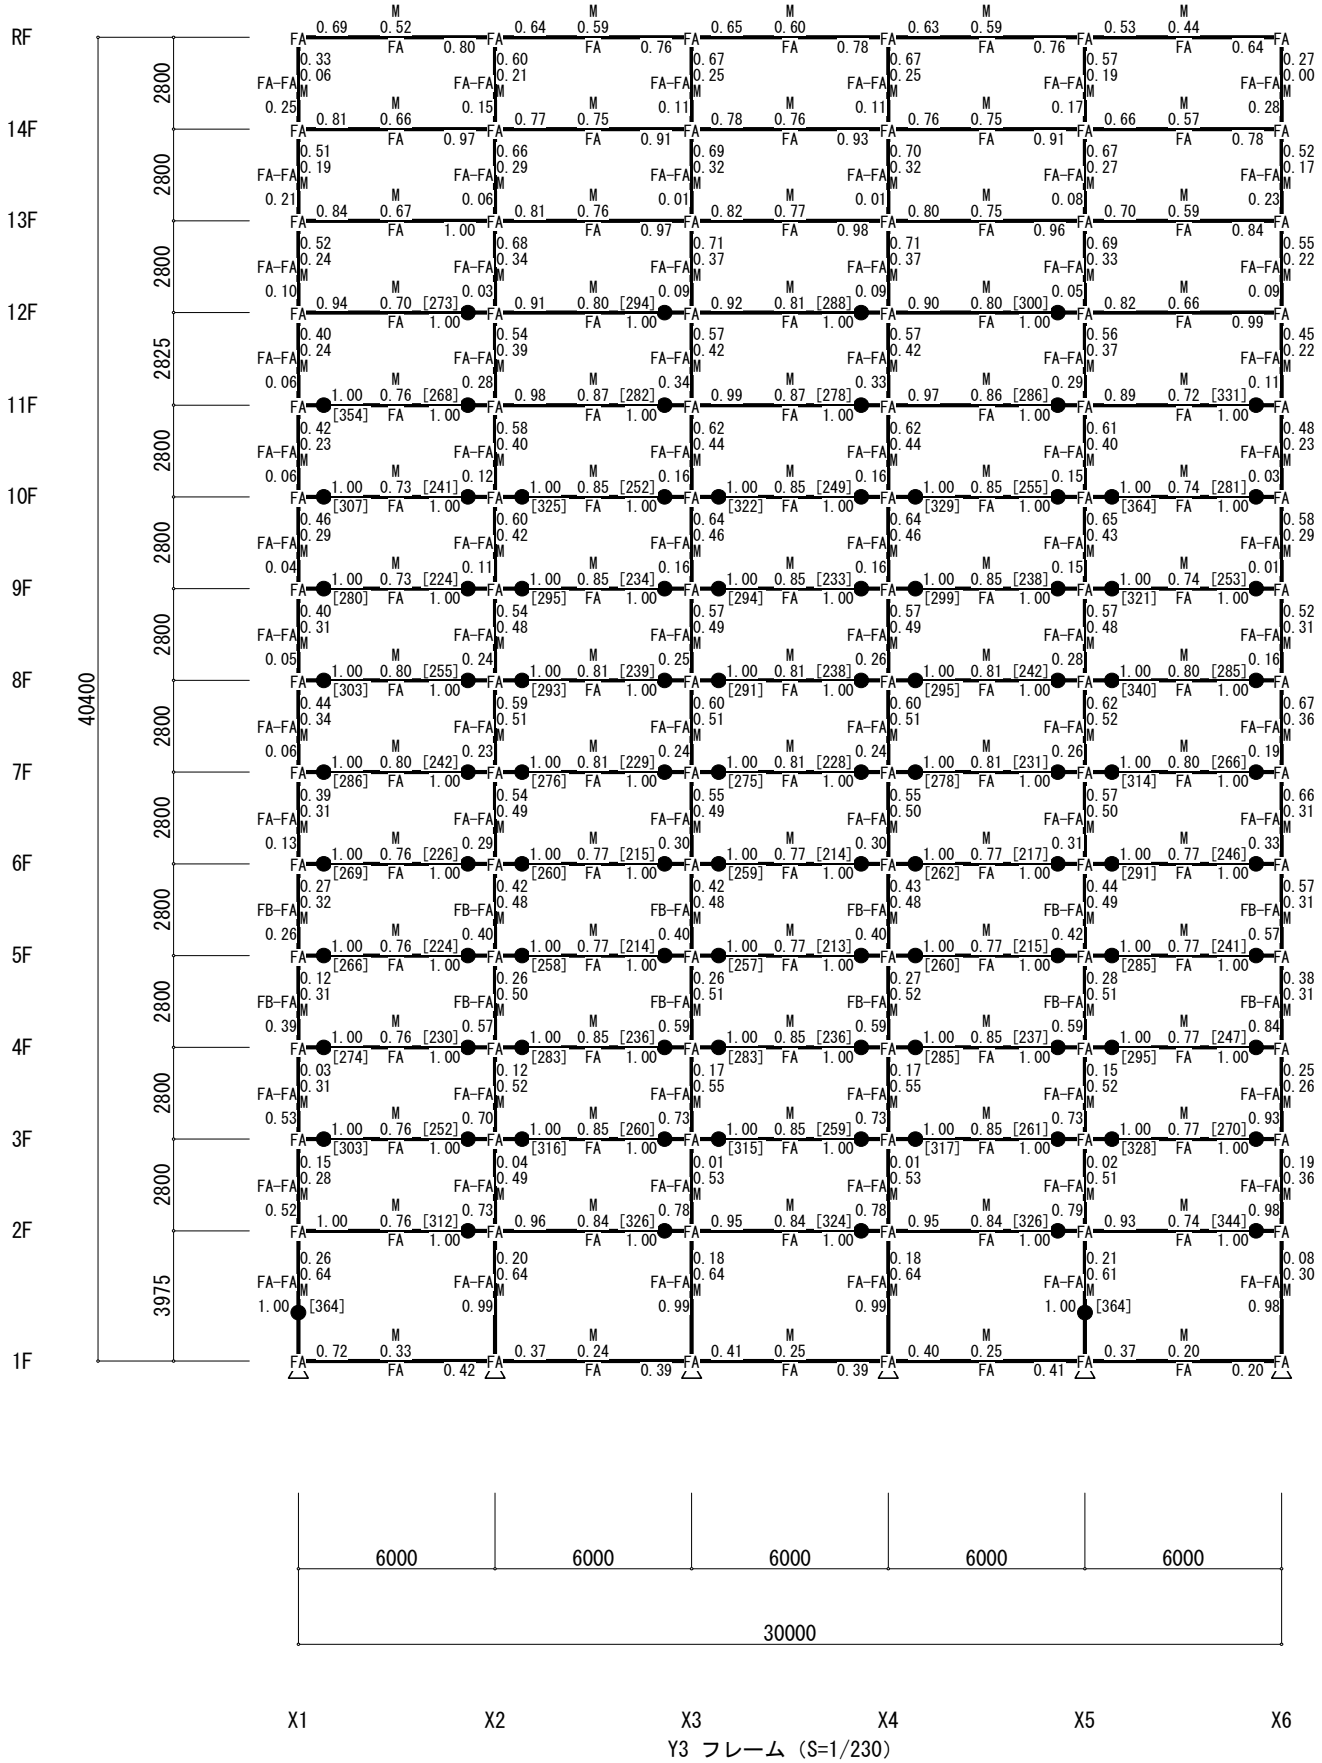

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

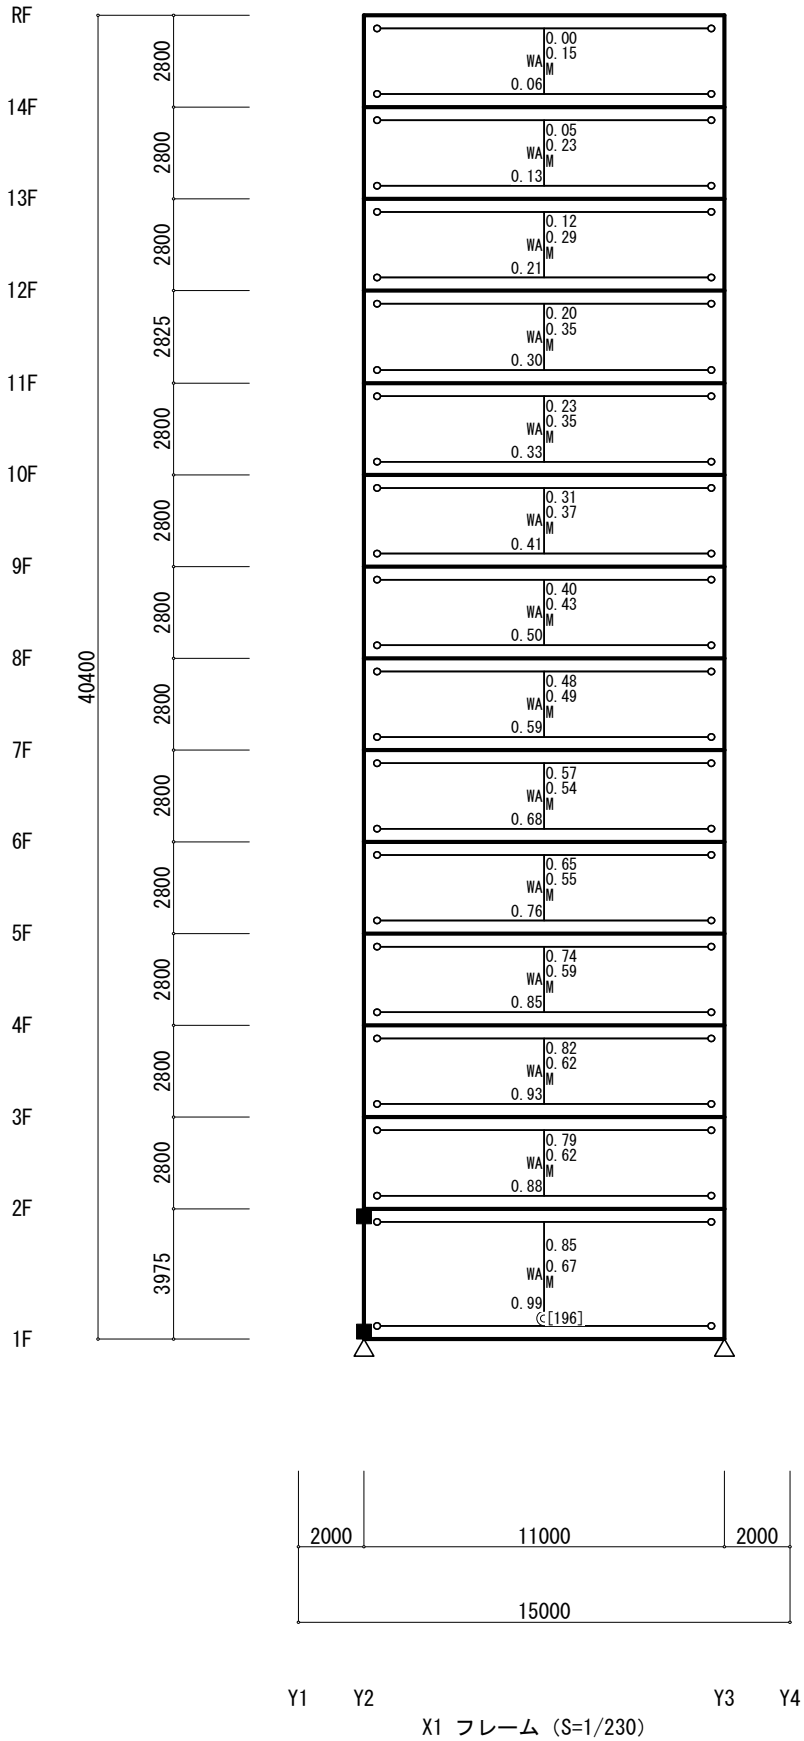

Y1　Y2　Y3　Y4

X1 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

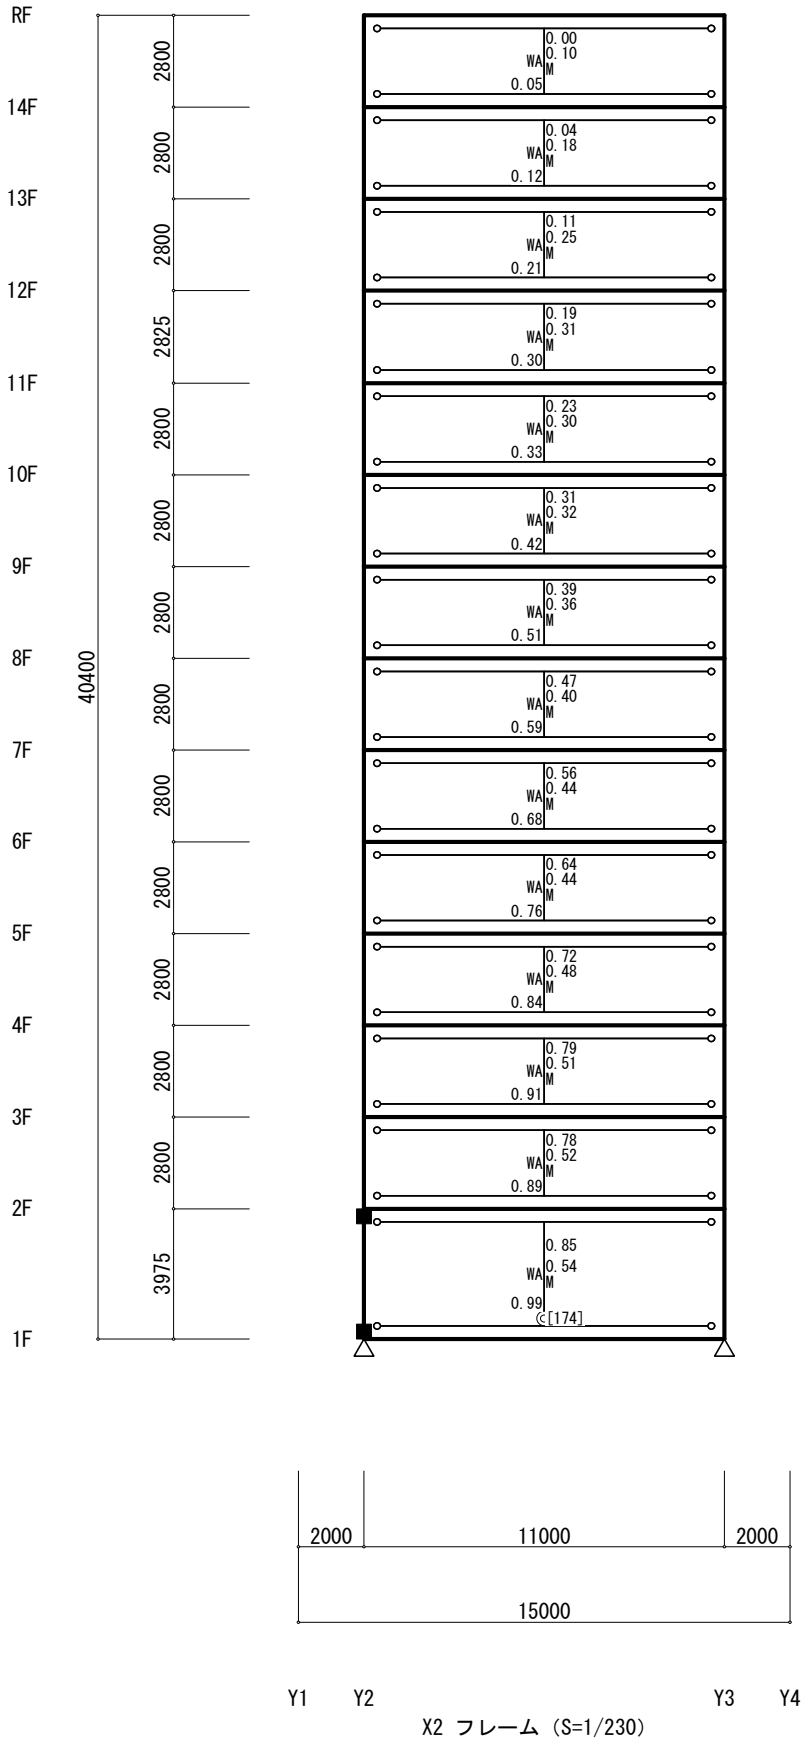

Y1　Y2　Y3　Y4

X2 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

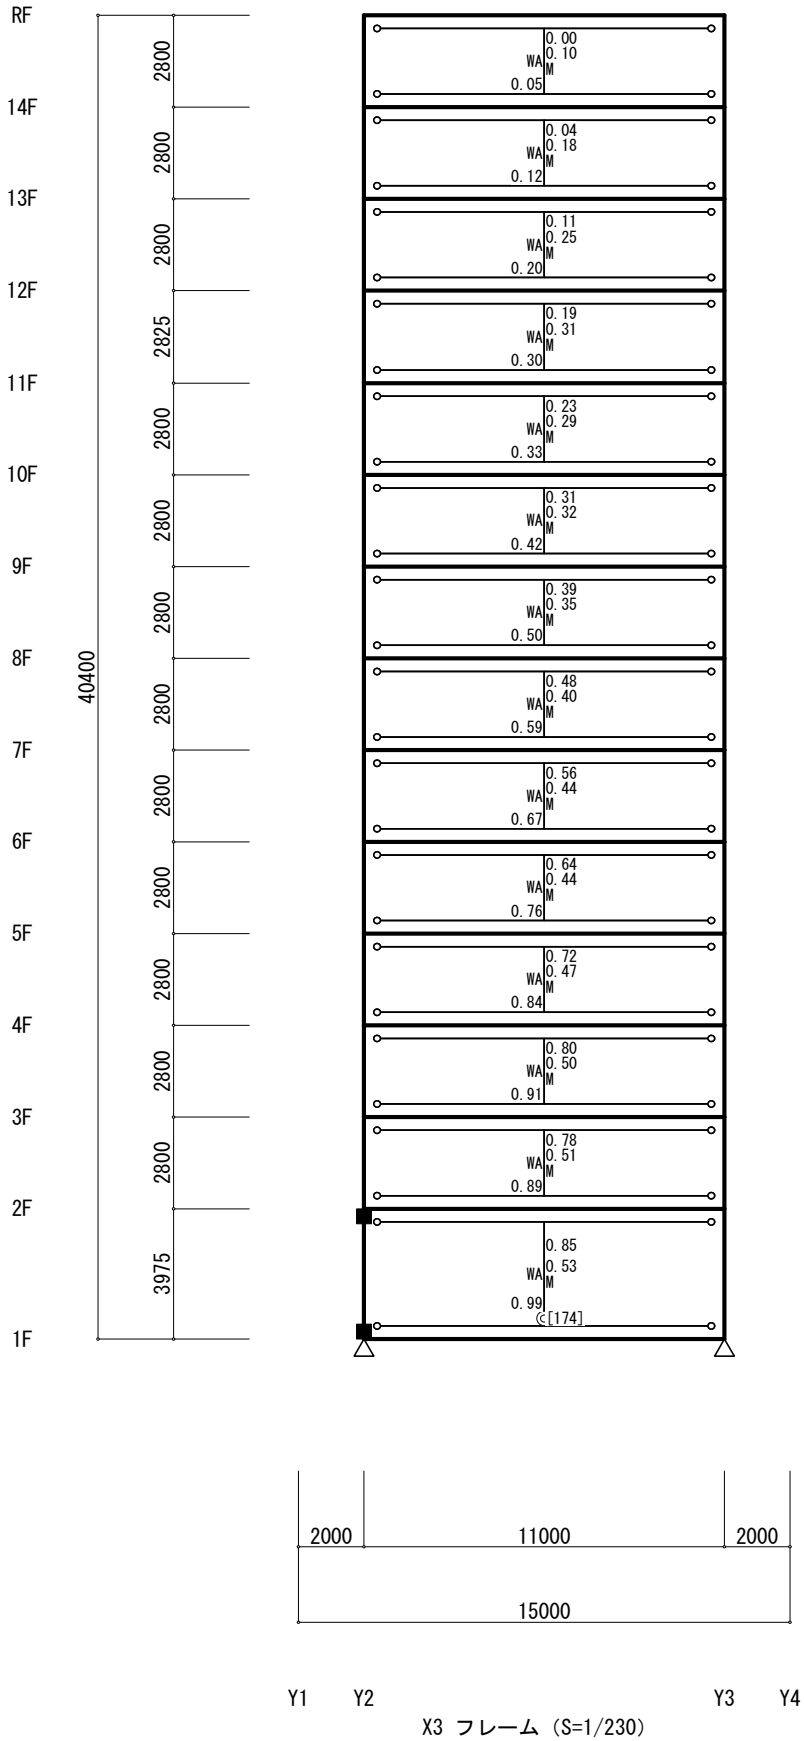

Y1　Y2　Y3　Y4

X3 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

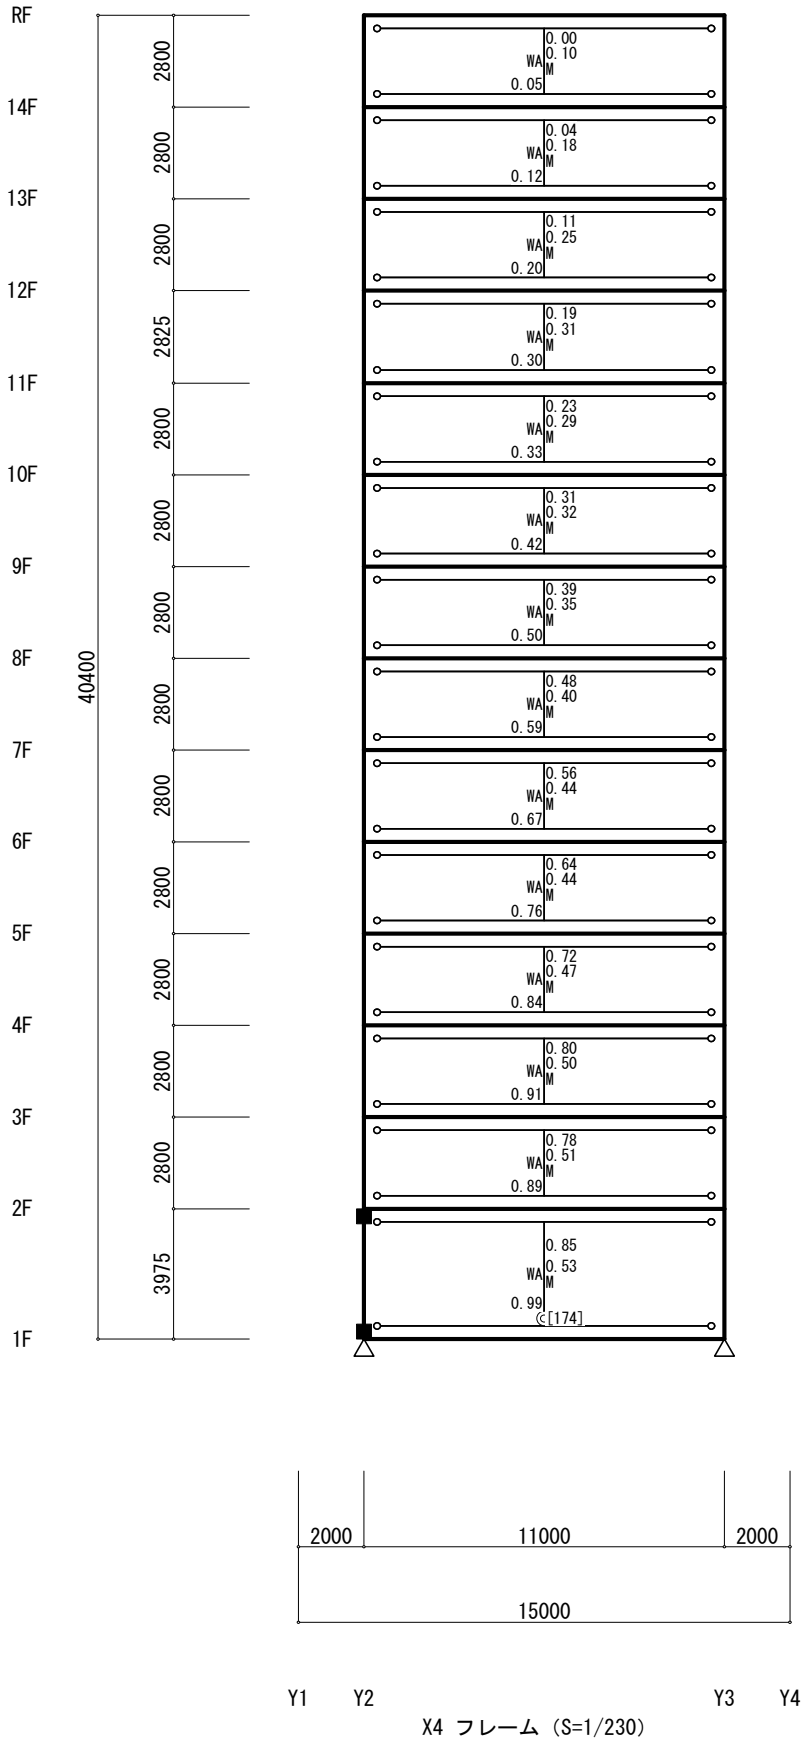

Y1　Y2　Y3　Y4

X4 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

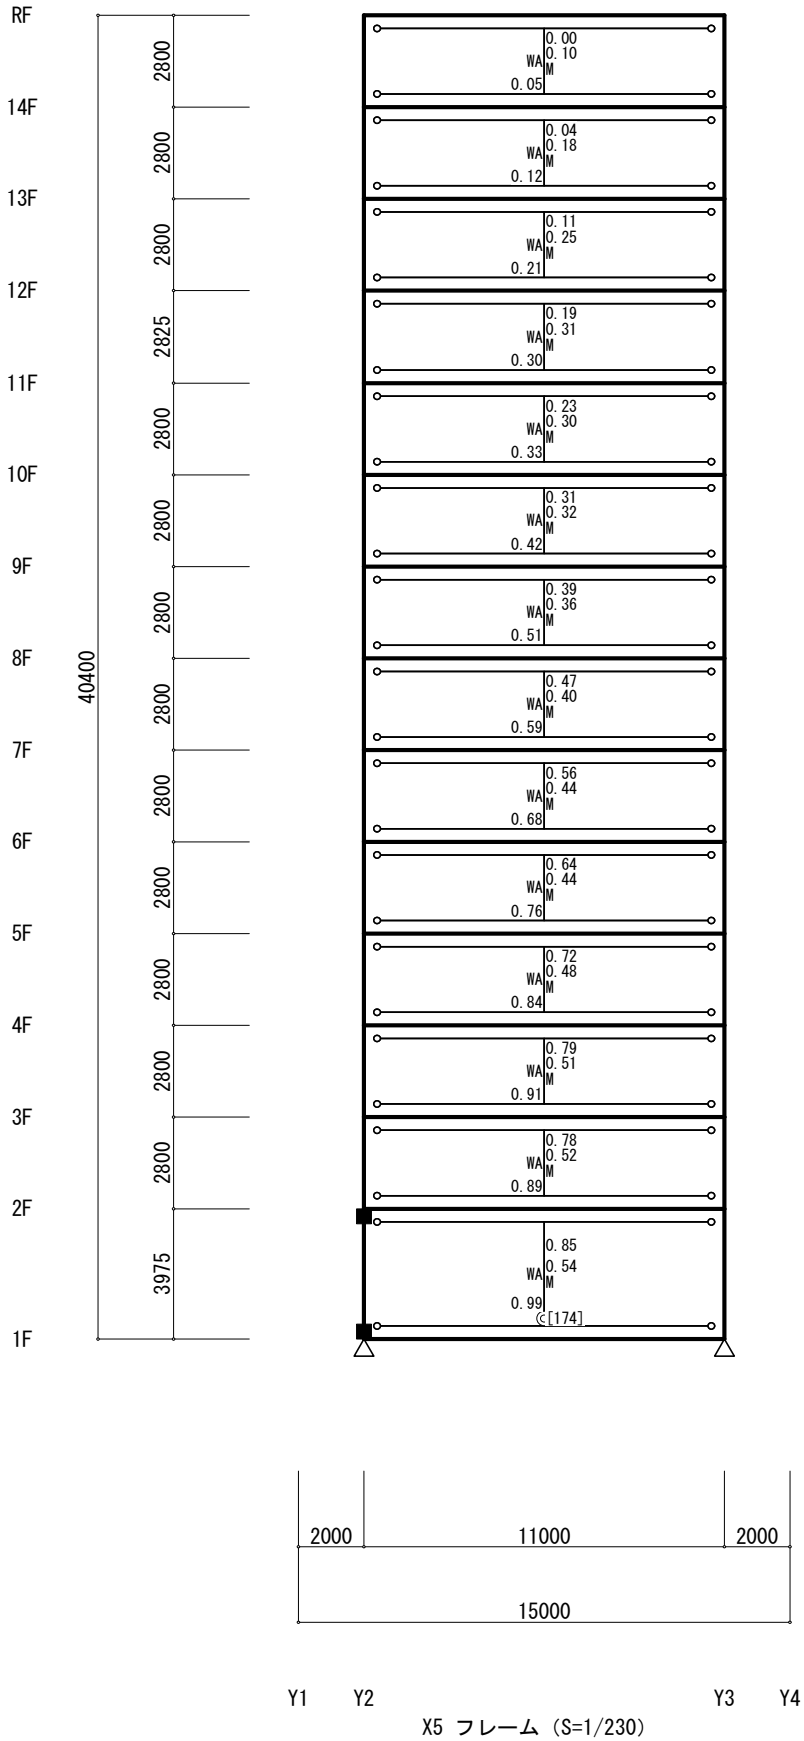

Y1　Y2　Y3　Y4

X5 フレーム（S=1/230）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

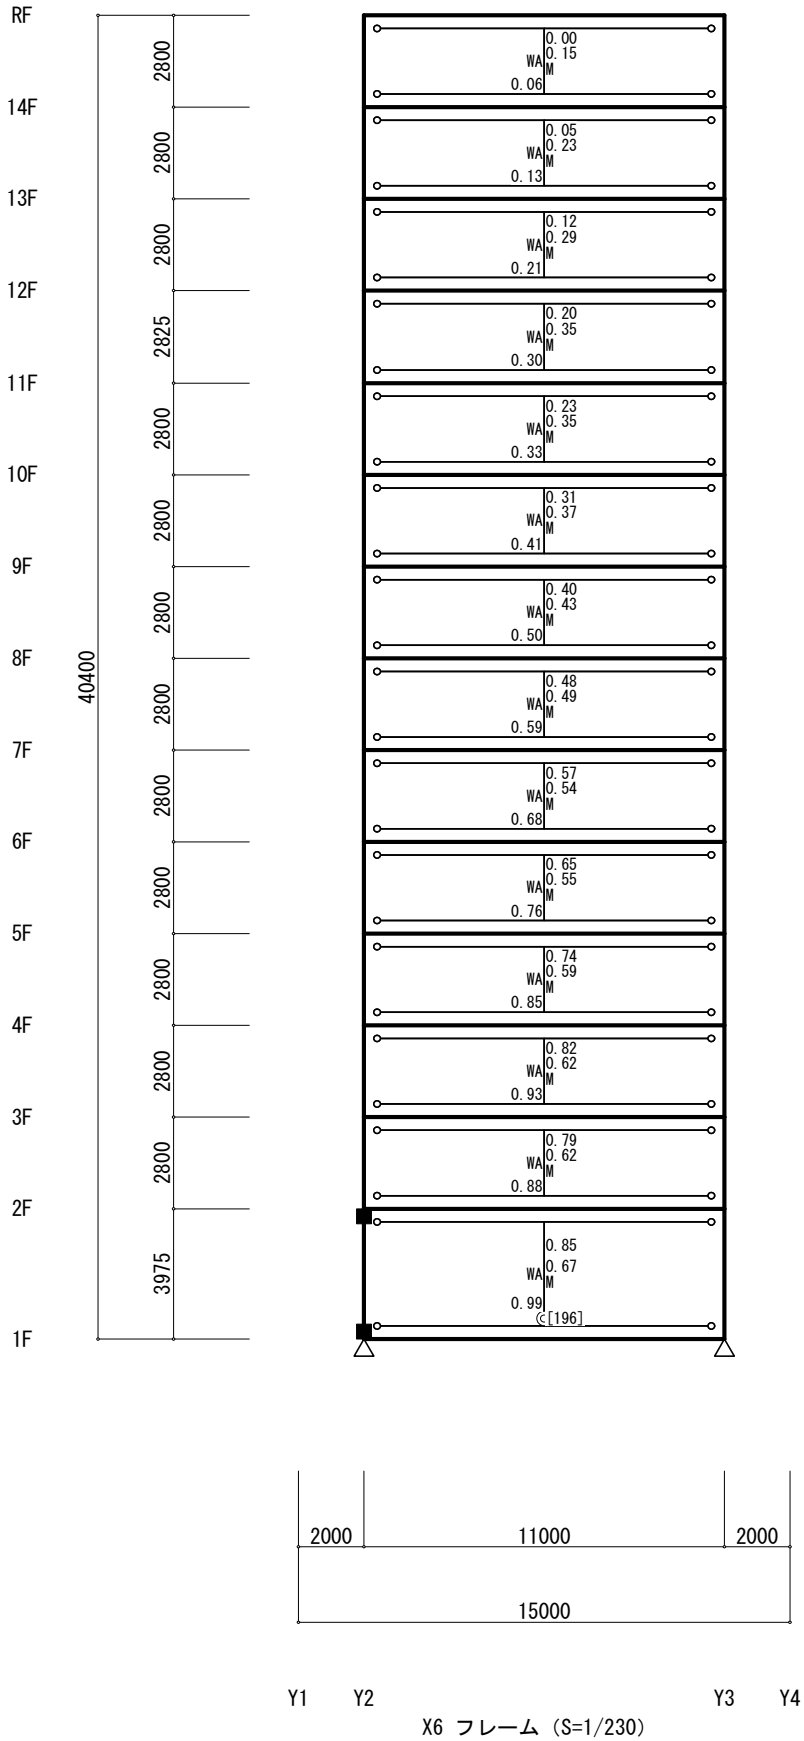

Y1　Y2　Y3　Y4

X6 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

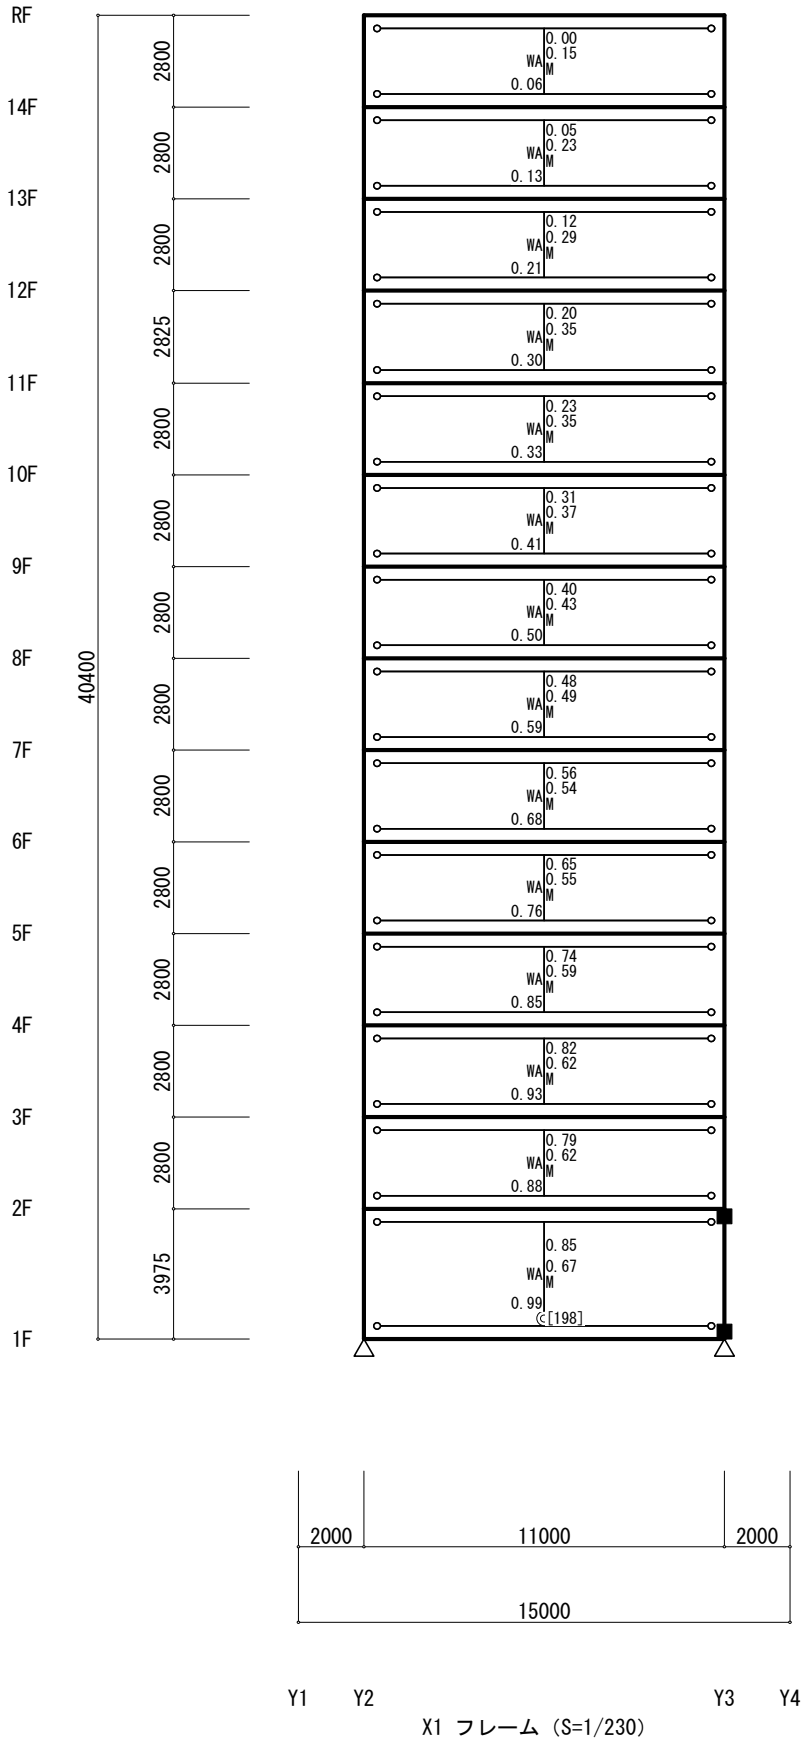

X1 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

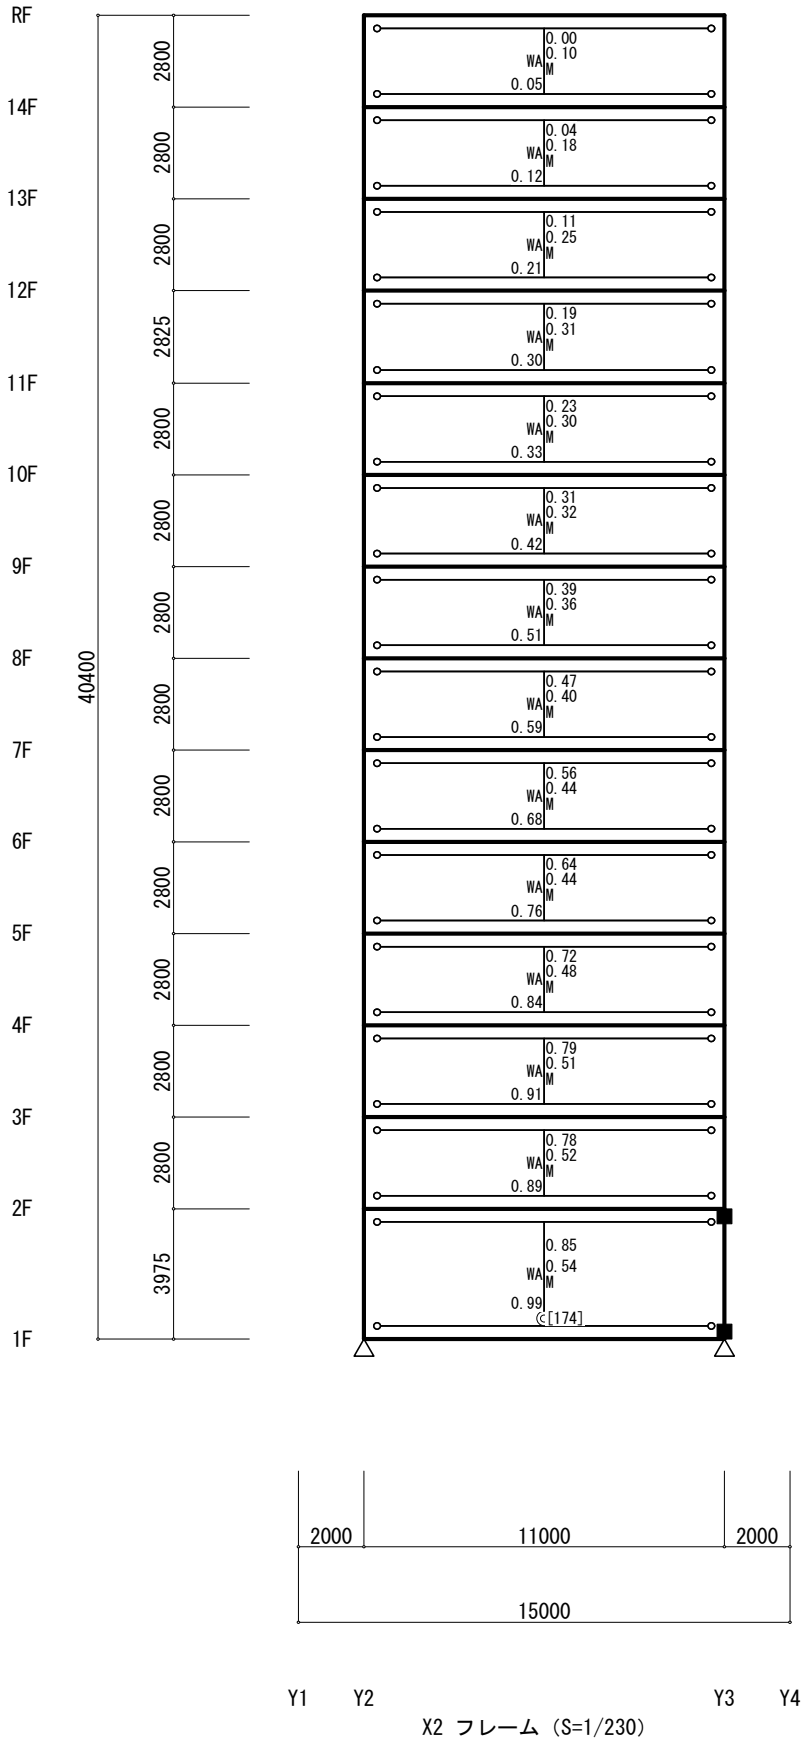

Y1　Y2　Y3　Y4

X2 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

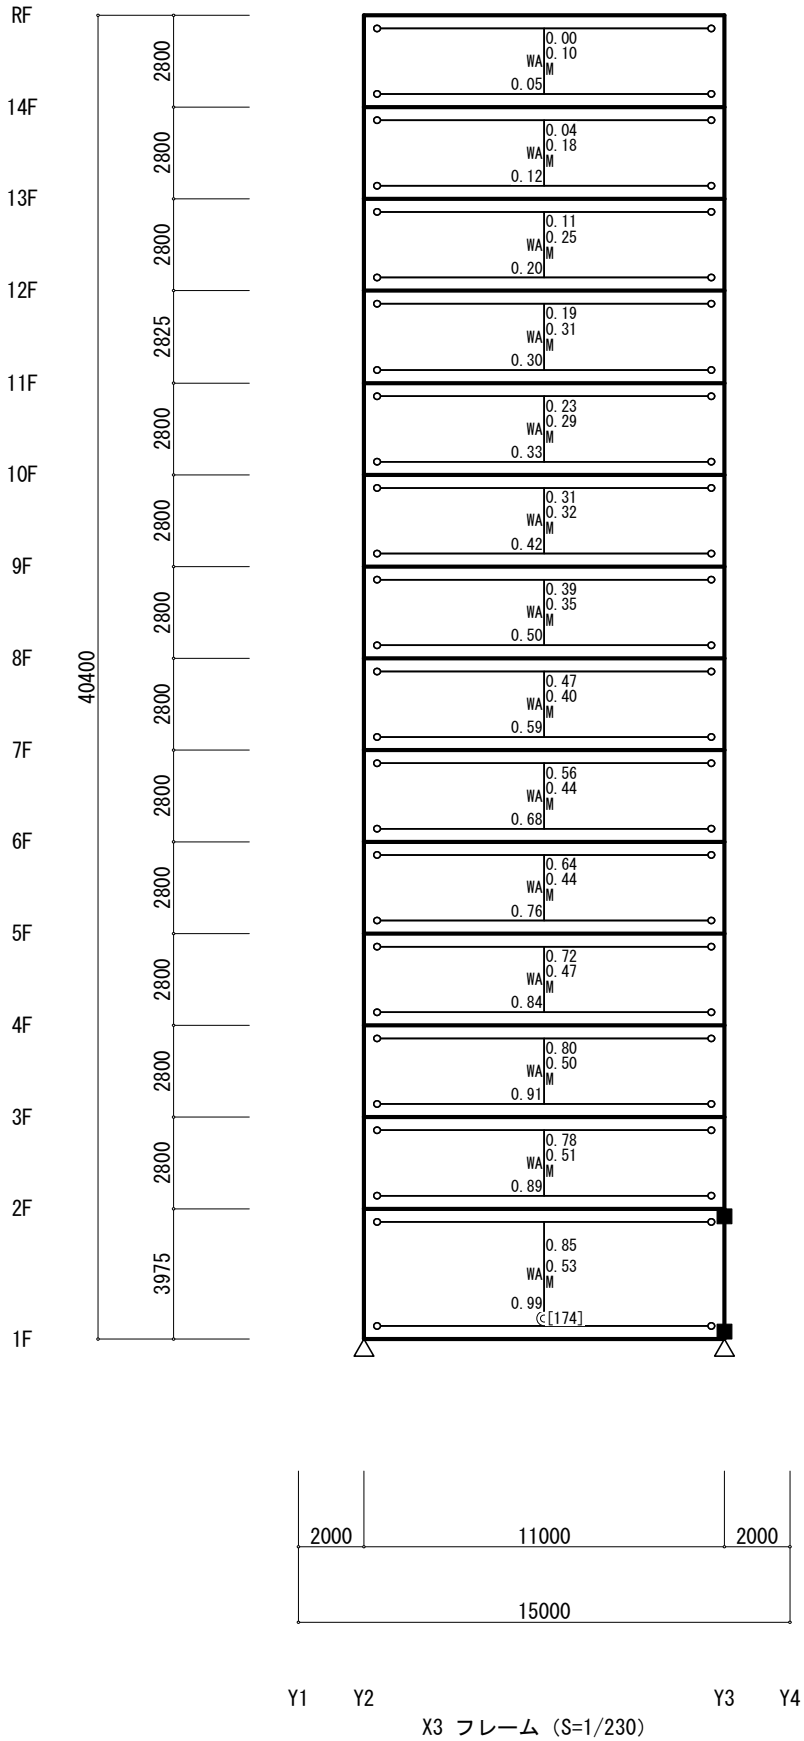

Y1　Y2　Y3　Y4

X3 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

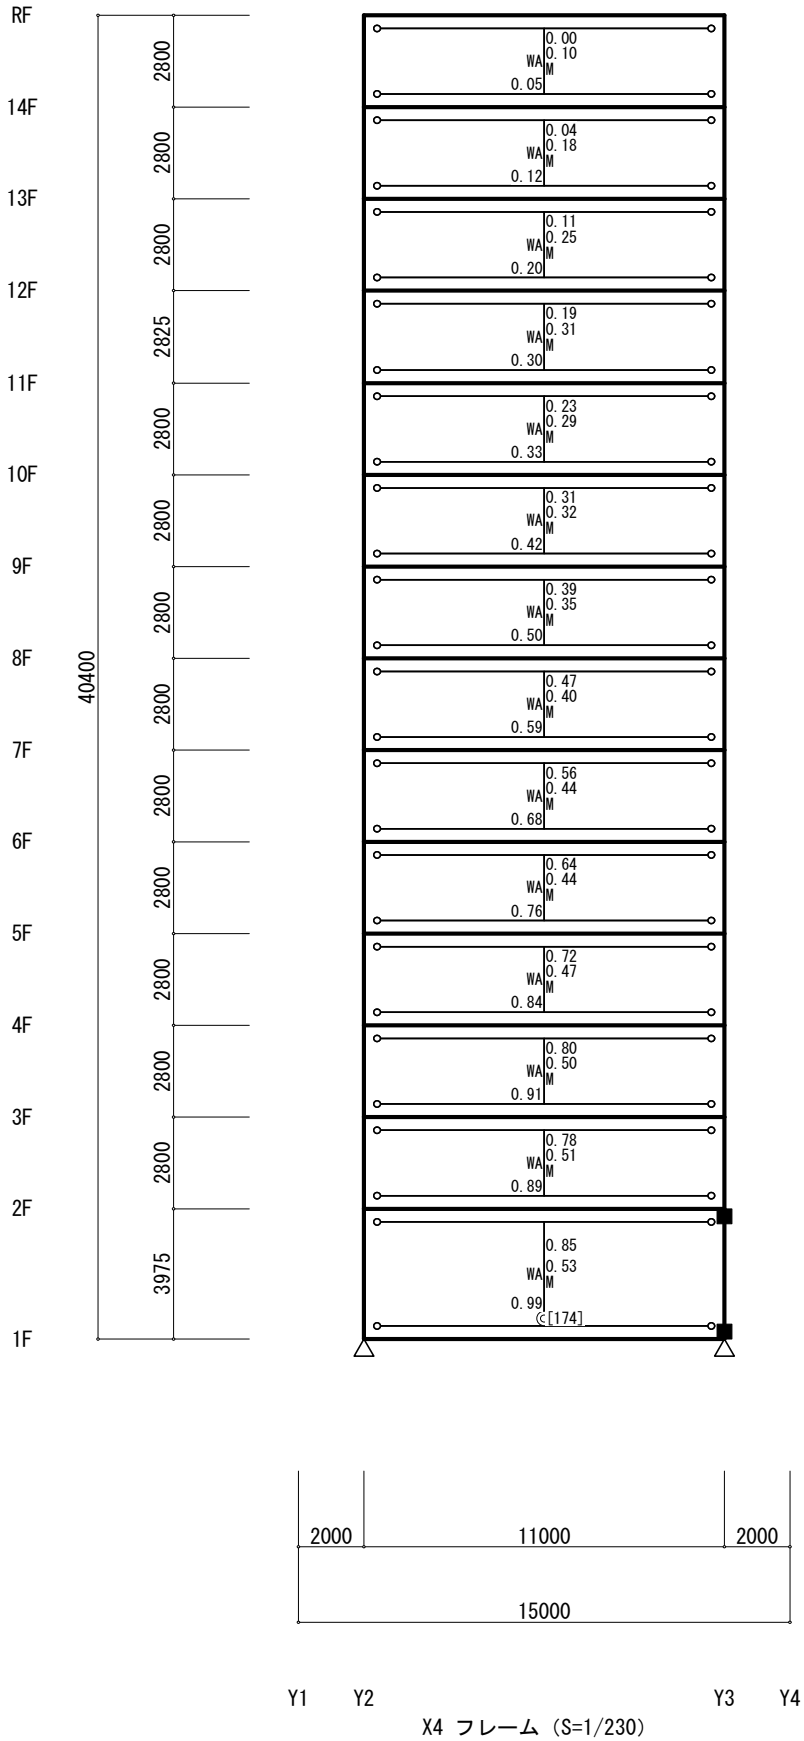

Y1　Y2　Y3　Y4

X4 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

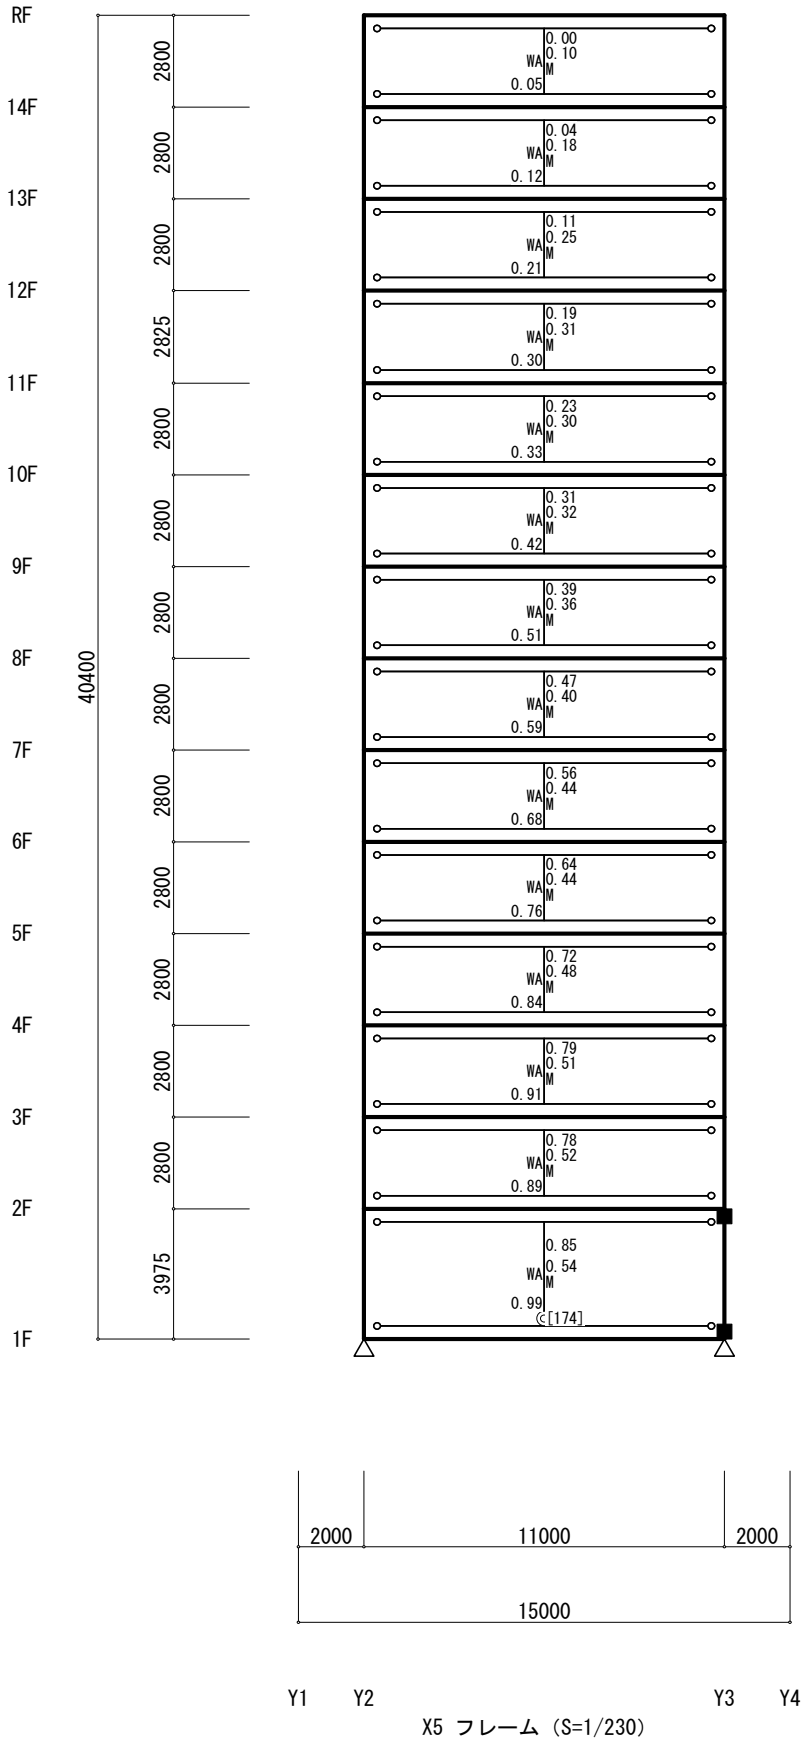

Y1　Y2　Y3　Y4

X5 フレーム (S=1/230)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

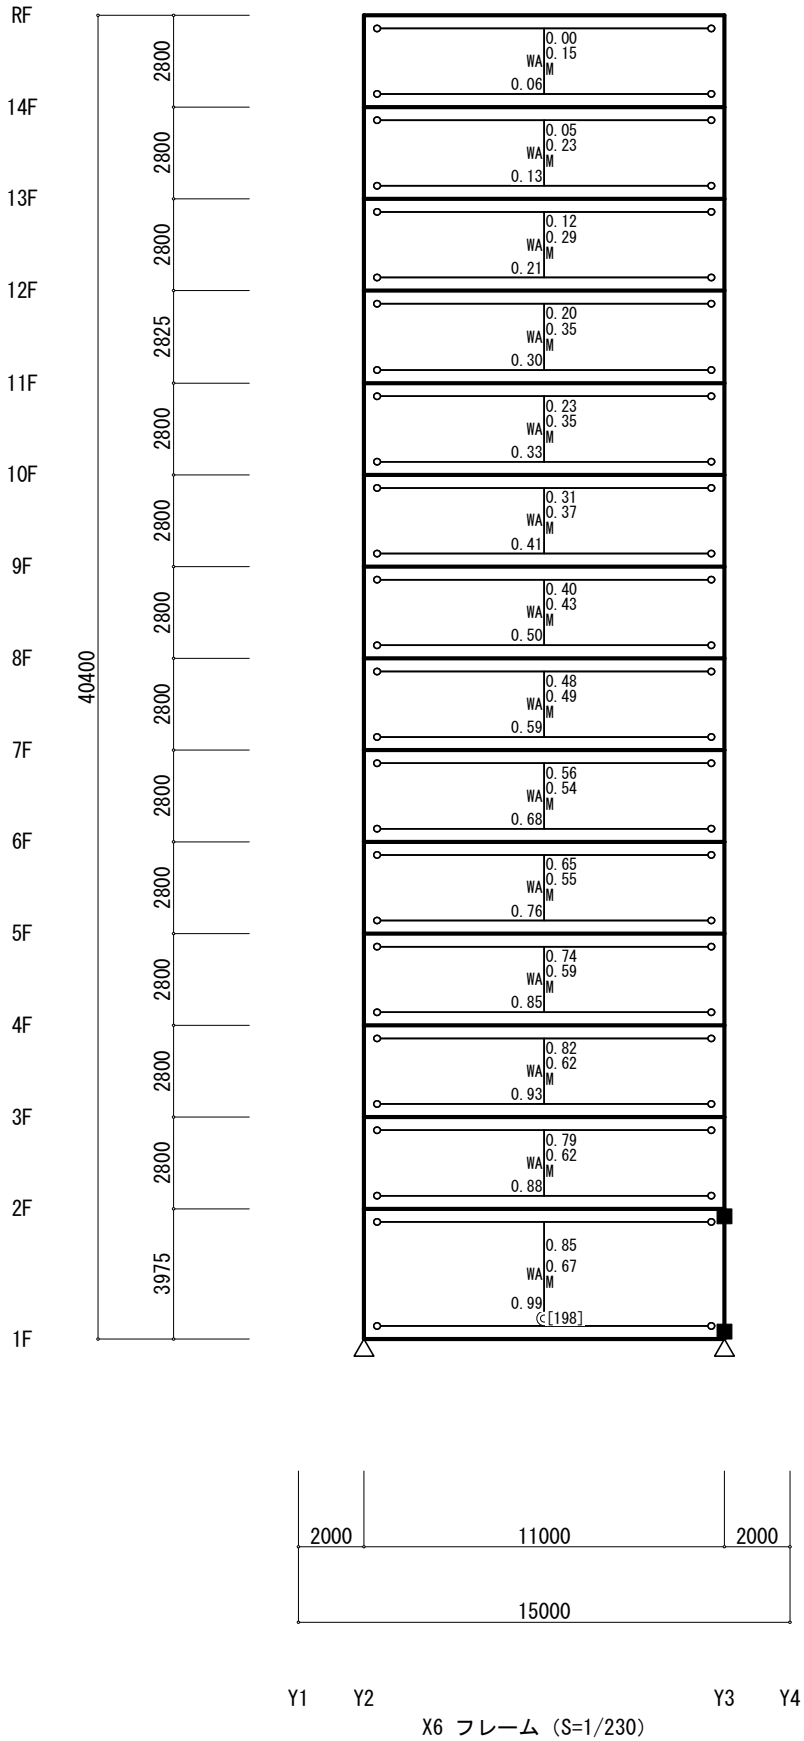

Y1　Y2　Y3　Y4

X6 フレーム (S=1/230)

U-5　必要保有水平力と判定

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) ＲＣはりの部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.038	1.02	27.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.39	27.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.38	27.00
		X5	X6	FA	M	0.041	1.12	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.046	1.25	27.00
		X2	X3	FA	M	0.058	1.57	27.00
		X3	X4	FA	M	0.058	1.57	27.00
		X4	X5	FA	M	0.058	1.57	27.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.27	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.058	1.57	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.56	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.058	1.57	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.56	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.066	1.78	27.00
		X2	X3	FA	M	0.078	2.09	27.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.09	27.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.09	27.00
		X5	X6	FA	M	0.066	1.77	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.059	1.78	30.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.77	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.059	1.78	30.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.77	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.073	2.19	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.19	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.073	2.19	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.19	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	5F	X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.020	0.73	36.00
		X2	X3	FA	M	0.029	1.03	36.00
		X3	X4	FA	M	0.029	1.03	36.00
		X4	X5	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.41	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.038	1.02	27.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.39	27.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.38	27.00
		X5	X6	FA	M	0.041	1.12	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.046	1.25	27.00
		X2	X3	FA	M	0.058	1.57	27.00
		X3	X4	FA	M	0.058	1.57	27.00
		X4	X5	FA	M	0.058	1.57	27.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.27	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.058	1.57	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.56	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.058	1.57	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.56	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.066	1.78	27.00
		X2	X3	FA	M	0.078	2.09	27.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.09	27.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.09	27.00
		X5	X6	FA	M	0.066	1.77	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.059	1.78	30.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.77	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.059	1.78	30.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.77	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.073	2.19	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.19	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.073	2.19	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.21	30.00

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y3	7F	X3	X4	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.19	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.020	0.73	36.00
		X2	X3	FA	M	0.029	1.03	36.00
		X3	X4	FA	M	0.029	1.03	36.00
		X4	X5	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.41	36.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.041	1.12	27.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.38	27.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.39	27.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.038	1.02	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.047	1.27	27.00
		X2	X3	FA	M	0.058	1.57	27.00
		X3	X4	FA	M	0.058	1.57	27.00
		X4	X5	FA	M	0.058	1.57	27.00
		X5	X6	FA	M	0.046	1.25	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.058	1.56	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.57	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.058	1.56	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.57	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.066	1.77	27.00
		X2	X3	FA	M	0.078	2.09	27.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.09	27.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.09	27.00
		X5	X6	FA	M	0.066	1.78	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.059	1.77	30.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.09	30.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	10F	X5	X6	FA	M	0.059	1.78	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.059	1.77	30.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.78	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.073	2.19	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.19	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.073	2.19	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.19	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.039	1.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X3	X4	FA	M	0.029	1.03	36.00
		X4	X5	FA	M	0.029	1.03	36.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.73	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.041	1.12	27.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.38	27.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.39	27.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.038	1.02	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.047	1.27	27.00
		X2	X3	FA	M	0.058	1.57	27.00
		X3	X4	FA	M	0.058	1.57	27.00
		X4	X5	FA	M	0.058	1.57	27.00
		X5	X6	FA	M	0.046	1.25	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.058	1.56	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.57	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.058	1.56	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.87	27.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y3	12F	X5	X6	FA	M	0.058	1.57	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.066	1.77	27.00
		X2	X3	FA	M	0.078	2.09	27.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.09	27.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.09	27.00
		X5	X6	FA	M	0.066	1.78	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.059	1.77	30.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.78	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.059	1.77	30.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.78	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.073	2.19	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.19	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.073	2.19	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.21	30.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.19	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.039	1.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X3	X4	FA	M	0.029	1.03	36.00
		X4	X5	FA	M	0.029	1.03	36.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.73	36.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.24	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.013	0.36	27.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	14F	X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.36	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.36	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.014	0.37	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.37	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.29	27.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.30	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.010	0.30	30.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.30	30.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.30	30.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.30	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.30	30.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.30	30.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.31	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.31	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.32	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.32	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.33	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.004	0.13	36.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	1F	X2	X3	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.13	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.010	0.28	27.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.28	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.015	0.41	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.41	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.015	0.41	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.41	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.015	0.41	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.41	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.013	0.34	27.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.29	27.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.29	27.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.29	27.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.34	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.34	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.34	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.33	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.32	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.32	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.31	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y3	3F	X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.29	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.003	0.12	36.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.010	0.28	27.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.28	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.015	0.41	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.41	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.015	0.41	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.41	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.015	0.41	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.41	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.012	0.34	27.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.29	27.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.29	27.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.29	27.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.34	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.34	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.34	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.33	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.33	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.32	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.32	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	6F	X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.31	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.29	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.003	0.12	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.24	27.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.24	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.36	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.36	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.014	0.37	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.37	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.29	27.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.30	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.010	0.30	30.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.30	30.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.30	30.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.30	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.30	30.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.29	30.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.30	30.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.31	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y3	8F	X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.31	30.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.32	30.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.28	30.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.32	30.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.33	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.13	36.00

b) ＲＣ柱の部材種別

Ho/D　：　①:柱の内のり長さHo/柱のせいD、または②:2M/(Q･D)
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度　(N/mm2)
Pt　：　引張鉄筋比　(%)
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　(N/mm2)
N　：　柱軸力　(kN)
No　：　柱軸方向耐力　(kN)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
N/No　：　ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
　：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
　：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	14F	X1	FA-FA	M	51.04②	0.008	0.29	0.00	(0.01)
						0.22		0.10	189.31
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	6.05②	0.020	0.27	0.02	(0.02)
						0.54		0.50	521.18
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.90②	0.026	0.27	0.03	(0.03)
						0.69		0.72	661.17
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.88②	0.026	0.27	0.03	(0.03)

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	14F	X4	FA-FA	M	4.88②	0.71	0.27	0.73	679.13
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	6.20②	0.026	0.27	0.02	(0.03)
						0.69		0.51	665.63
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	20.48②	0.024	0.29	0.00	(0.03)
						0.66		0.05	578.70
						27.00		27.00	23119.67
	13F	X1	FA-FA	M	9.34②	0.017	0.29	0.01	(0.02)
						0.46		0.34	406.76
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	5.06②	0.043	0.27	0.03	(0.05)
						1.17		0.82	1127.22
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.70②	0.049	0.27	0.03	(0.05)
						1.33		0.91	1280.62
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.71②	0.049	0.27	0.03	(0.05)
						1.34		0.91	1282.64
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	5.49②	0.053	0.27	0.03	(0.06)
						1.44		0.79	1382.59
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	16.57②	0.051	0.29	0.01	(0.05)
						1.37		0.29	1202.63
						27.00		27.00	23119.67
	12F	X1	FA-FA	M	6.90②	0.024	0.29	0.02	(0.02)
						0.64		0.54	565.71
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	4.82②	0.069	0.27	0.04	(0.07)
						1.86		1.02	1790.16
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.55②	0.077	0.27	0.04	(0.08)
						2.09		1.13	2007.57
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.55②	0.078	0.27	0.04	(0.08)
						2.10		1.13	2012.51
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	5.07②	0.083	0.27	0.04	(0.09)
						2.24		1.03	2148.43
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	8.02②	0.078	0.29	0.02	(0.08)
						2.10		0.67	1849.24
						27.00		27.00	23119.67
	11F	X1	FA-FA	M	5.65②	0.017	0.29	0.02	(0.02)
						0.46		0.58	404.39
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	3.55②	0.073	0.27	0.05	(0.08)
						1.97		1.33	1890.11
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	3.43②	0.084	0.27	0.05	(0.09)
						2.27		1.44	2180.52
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	3.43②	0.084	0.27	0.05	(0.09)
						2.28		1.44	2185.55
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	3.77②	0.094	0.27	0.05	(0.10)
						2.53		1.32	2425.64
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	6.69②	0.091	0.29	0.03	(0.09)
						2.45		0.69	2153.59
						27.00		27.00	23119.67
	10F	X1	FA-FA	M	5.32②	0.010	0.36	0.03	(0.01)
						0.26		0.77	226.54

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	10F	X1	FA-FA	M	5.32②	27.00	0.36	27.00	24283.51
		X2	FA-FA	M	3.77②	0.089	0.33	0.06	(0.09)
						2.41		1.57	2309.75
						27.00		27.00	26119.51
		X3	FA-FA	M	3.70②	0.103	0.33	0.06	(0.10)
						2.78		1.67	2669.37
						27.00		27.00	26119.51
		X4	FA-FA	M	3.70②	0.103	0.33	0.06	(0.10)
						2.79		1.67	2674.48
						27.00		27.00	26119.51
		X5	FA-FA	M	4.04②	0.115	0.33	0.06	(0.11)
						3.12		1.54	2991.36
						27.00		27.00	26119.51
		X6	FA-FA	M	7.08②	0.112	0.36	0.03	(0.11)
						3.01		0.77	2652.41
						27.00		27.00	24283.51
	9F	X1	FA-FA	M	4.87②	0.003	0.36	0.03	(0.00)
						0.10		0.86	84.03
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FA-FA	M	3.66②	0.096	0.33	0.06	(0.10)
						2.87		1.72	2758.48
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	3.52②	0.111	0.33	0.06	(0.11)
						3.33		1.87	3192.09
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	3.52②	0.111	0.33	0.06	(0.11)
						3.33		1.87	3197.23
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	3.75②	0.125	0.33	0.06	(0.13)
						3.75		1.78	3598.27
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	5.79②	0.121	0.36	0.03	(0.12)
						3.63		1.00	3194.08
						30.00		30.00	26527.51
	8F	X1	FA-FA	M	3.59②	0.000	0.36	0.04	(-0.04)
						0.00		1.05	-147.95
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	2.99②	0.109	0.33	0.07	(0.11)
						3.26		1.97	3129.59
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	3.03②	0.127	0.33	0.07	(0.13)
						3.80		2.01	3650.97
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	3.03②	0.127	0.33	0.07	(0.13)
						3.81		2.01	3656.38
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	3.07②	0.144	0.33	0.07	(0.15)
						4.33		1.97	4159.27
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	4.71②	0.137	0.36	0.04	(0.14)
						4.10		1.08	3604.86
						30.00		30.00	26527.51
	7F	X1	FA-FA	M	3.34②	0.000	0.36	0.04	(-0.10)
						0.00		1.16	-407.01
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	2.93②	0.127	0.33	0.07	(0.13)
						3.82		2.15	3662.97
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	2.97②	0.145	0.33	0.07	(0.15)
						4.36		2.14	4184.12
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	2.97②	0.145	0.33	0.07	(0.15)
						4.36		2.14	4189.52
						30.00		30.00	28567.51

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	7F	X5	FA-FA	M	3.01②	0.163	0.33	0.07	(0.16)
						4.90		2.16	4699.62
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	4.32②	0.160	0.36	0.04	(0.16)
						4.81		1.25	4230.72
						30.00		30.00	26527.51
	6F	X1	FA-FA	M	2.88②	0.000	0.36	0.04	(-0.18)
						0.00		1.20	-727.45
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	2.57②	0.136	0.31	0.07	(0.14)
						4.08		2.17	4164.96
						30.00		30.00	30097.51
		X3	FA-FA	M	2.61②	0.154	0.31	0.07	(0.16)
						4.61		2.17	4697.87
						30.00		30.00	30097.51
		X4	FA-FA	M	2.61②	0.154	0.31	0.07	(0.16)
						4.61		2.17	4703.30
						30.00		30.00	30097.51
		X5	FA-FA	M	2.63②	0.168	0.31	0.07	(0.17)
						5.05		2.17	5148.59
						30.00		30.00	30097.51
		X6	FA-FA	M	3.51②	0.181	0.36	0.05	(0.18)
						5.43		1.38	4779.96
						30.00		30.00	26527.51
	5F	X1	FB-FA	M	2.18②	0.000	0.36	0.04	(-0.27)
						0.00		1.29	-1090.83
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FB-FA	M	2.01②	0.127	0.31	0.06	(0.13)
						4.56		2.28	4655.34
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FB-FA	M	2.03②	0.142	0.31	0.06	(0.15)
						5.10		2.28	5200.36
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FB-FA	M	2.03②	0.142	0.31	0.06	(0.15)
						5.10		2.28	5205.82
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FB-FA	M	2.03②	0.151	0.31	0.06	(0.16)
						5.42		2.31	5529.36
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FB-FA	M	2.39②	0.169	0.36	0.04	(0.17)
						6.08		1.51	5352.92
						36.00		36.00	31015.51
	4F	X1	FB-FA	M	2.21②	0.000	0.36	0.03	(-0.35)
						0.00		1.26	-1428.14
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FB-FA	M	2.06②	0.141	0.31	0.07	(0.15)
						5.09		2.39	5193.30
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FB-FA	M	2.10②	0.157	0.31	0.07	(0.16)
						5.64		2.47	5749.37
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FB-FA	M	2.10②	0.157	0.31	0.07	(0.16)
						5.64		2.47	5754.75
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FB-FA	M	2.08②	0.165	0.31	0.07	(0.17)
						5.95		2.41	6072.31
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FB-FA	M	2.46②	0.189	0.36	0.04	(0.19)
						6.82		1.53	6000.50
						36.00		36.00	31015.51
	3F	X1	FA-FA	M	2.56②	0.000	0.36	0.03	(-0.45)
						0.00		1.02	-1844.79
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	2.67②	0.155	0.31	0.07	(0.16)

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	3F	X2	FA-FA	M	2.67②	5.57	0.31	2.50	5679.49
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FA-FA	M	2.61②	0.173	0.31	0.07	(0.18)
						6.21		2.67	6337.13
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FA-FA	M	2.61②	0.173	0.31	0.07	(0.18)
						6.22		2.67	6342.21
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FA-FA	M	2.73②	0.186	0.31	0.07	(0.19)
						6.71		2.53	6840.55
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FA-FA	M	3.72②	0.212	0.36	0.04	(0.22)
						7.62		1.60	6708.34
						36.00		36.00	31015.51
	2F	X1	FA-FA	M	2.80②	0.000	0.54	0.04	(-0.41)
						0.00		1.37	-2261.53
						36.00		36.00	-5450.02
		X2	FA-FA	M	3.44②	0.158	0.44	0.07	(0.16)
						5.69		2.48	6147.10
						36.00		36.00	38498.02
		X3	FA-FA	M	3.36②	0.178	0.44	0.07	(0.18)
						6.39		2.60	6906.36
						36.00		36.00	38498.02
		X4	FA-FA	M	3.36②	0.178	0.44	0.07	(0.18)
						6.40		2.61	6911.59
						36.00		36.00	38498.02
		X5	FA-FA	M	3.51②	0.194	0.44	0.07	(0.20)
						6.98		2.42	7538.07
						36.00		36.00	38498.02
		X6	FA-FA	M	5.26②	0.232	0.54	0.04	(0.23)
						8.37		1.34	7361.90
						36.00		36.00	32378.02
	1F	X1	FA-FA	M	4.03②	0.000	0.54	0.02	(-0.48)
						0.00		0.84	-2638.76
						36.00		36.00	-5450.02
		X2	FA-FA	M	4.88②	0.195	0.44	0.06	(0.20)
						7.03		2.32	7593.11
						36.00		36.00	38498.02
		X3	FA-FA	M	4.72②	0.221	0.44	0.07	(0.22)
						7.95		2.52	8584.65
						36.00		36.00	38498.02
		X4	FA-FA	M	4.72②	0.221	0.44	0.07	(0.22)
						7.95		2.52	8590.39
						36.00		36.00	38498.02
		X5	FA-FA	M	4.82②	0.247	0.44	0.07	(0.25)
						8.88		2.53	9591.08
						36.00		36.00	38498.02
		X6	FA-FA	M	5.74②	0.340	0.54	0.07	(0.33)
						12.24		2.55	10770.37
						36.00		36.00	32378.02
Y3	14F	X1	FA-FA	M	51.02②	0.008	0.29	0.00	(0.01)
						0.22		0.10	189.35
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	6.05②	0.020	0.27	0.02	(0.02)
						0.54		0.50	520.14
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.90②	0.025	0.27	0.03	(0.03)
						0.69		0.72	659.92
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.88②	0.026	0.27	0.03	(0.03)
						0.71		0.73	677.84
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	6.20②	0.026	0.27	0.02	(0.03)
						0.69		0.51	664.66

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	14F	X5	FA-FA	M	6.20②	27.00	0.27	27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	20.47②	0.024	0.29	0.00	(0.03)
						0.66		0.05	578.79
						27.00		27.00	23119.67
	13F	X1	FA-FA	M	9.34②	0.017	0.29	0.01	(0.02)
						0.46		0.34	406.63
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	5.05②	0.043	0.27	0.03	(0.05)
						1.17		0.82	1125.39
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.70②	0.049	0.27	0.03	(0.05)
						1.33		0.91	1279.00
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.71②	0.049	0.27	0.03	(0.05)
						1.33		0.91	1281.10
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	5.48②	0.053	0.27	0.03	(0.06)
						1.44		0.79	1381.08
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	16.58②	0.051	0.29	0.01	(0.05)
						1.37		0.29	1202.73
						27.00		27.00	23119.67
	12F	X1	FA-FA	M	6.90②	0.024	0.29	0.02	(0.02)
						0.64		0.54	565.56
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	4.82②	0.069	0.27	0.04	(0.07)
						1.86		1.02	1787.32
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.55②	0.077	0.27	0.04	(0.08)
						2.09		1.13	2005.04
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.55②	0.078	0.27	0.04	(0.08)
						2.09		1.13	2010.05
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	5.07②	0.083	0.27	0.04	(0.09)
						2.24		1.03	2146.07
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	8.02②	0.078	0.29	0.02	(0.08)
						2.10		0.67	1849.40
						27.00		27.00	23119.67
	11F	X1	FA-FA	M	5.65②	0.017	0.29	0.02	(0.02)
						0.46		0.58	404.38
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	3.55②	0.073	0.27	0.05	(0.08)
						1.97		1.33	1889.16
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	3.43②	0.084	0.27	0.05	(0.09)
						2.27		1.44	2179.98
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	3.43②	0.084	0.27	0.05	(0.09)
						2.28		1.44	2185.08
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	3.77②	0.094	0.27	0.05	(0.10)
						2.53		1.32	2424.92
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	6.69②	0.091	0.29	0.03	(0.09)
						2.45		0.69	2154.07
						27.00		27.00	23119.67
	10F	X1	FA-FA	M	5.32②	0.010	0.36	0.03	(0.01)
						0.26		0.77	226.70
						27.00		27.00	24283.51
		X2	FA-FA	M	3.77②	0.089	0.33	0.06	(0.09)
						2.41		1.57	2308.95
						27.00		27.00	26119.51

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	10F	X3	FA-FA	M	3.70②	0.103	0.33	0.06	(0.10)
						2.78		1.67	2669.24
						27.00		27.00	26119.51
		X4	FA-FA	M	3.70②	0.103	0.33	0.06	(0.10)
						2.79		1.67	2674.42
						27.00		27.00	26119.51
		X5	FA-FA	M	4.04②	0.115	0.33	0.06	(0.11)
						3.12		1.54	2990.92
						27.00		27.00	26119.51
		X6	FA-FA	M	7.08②	0.112	0.36	0.03	(0.11)
						3.01		0.77	2653.20
						27.00		27.00	24283.51
	9F	X1	FA-FA	M	4.87②	0.003	0.36	0.03	(0.00)
						0.10		0.86	84.36
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FA-FA	M	3.66②	0.096	0.33	0.06	(0.10)
						2.87		1.72	2757.74
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	3.52②	0.111	0.33	0.06	(0.11)
						3.33		1.87	3192.29
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	3.52②	0.111	0.33	0.06	(0.11)
						3.33		1.87	3197.54
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	3.75②	0.125	0.33	0.06	(0.13)
						3.75		1.78	3597.94
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	5.79②	0.121	0.36	0.03	(0.12)
						3.63		1.00	3195.13
						30.00		30.00	26527.51
	8F	X1	FA-FA	M	3.59②	0.000	0.36	0.04	(-0.04)
						0.00		1.05	-147.51
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	2.99②	0.109	0.33	0.07	(0.11)
						3.26		1.97	3129.33
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	3.03②	0.127	0.33	0.07	(0.13)
						3.80		2.01	3651.97
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	3.03②	0.127	0.33	0.07	(0.13)
						3.81		2.01	3657.53
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	3.07②	0.144	0.33	0.07	(0.15)
						4.33		1.97	4159.32
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	4.71②	0.137	0.36	0.04	(0.14)
						4.10		1.08	3606.14
						30.00		30.00	26527.51
	7F	X1	FA-FA	M	3.34②	0.000	0.36	0.04	(-0.10)
						0.00		1.16	-406.52
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	2.93②	0.127	0.33	0.07	(0.13)
						3.82		2.15	3662.73
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	2.97②	0.145	0.33	0.07	(0.15)
						4.36		2.14	4185.61
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	2.97②	0.146	0.33	0.07	(0.15)
						4.37		2.14	4191.20
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	3.01②	0.163	0.33	0.07	(0.16)
						4.90		2.16	4699.67
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	4.32②	0.160	0.36	0.04	(0.16)

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	7F	X6	FA-FA	M	4.32②	4.81	0.36	1.25	4232.16
						30.00		30.00	26527.51
	6F	X1	FA-FA	M	2.88②	0.000	0.36	0.04	(-0.18)
						0.00		1.20	-726.99
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	2.57②	0.136	0.31	0.07	(0.14)
						4.08		2.17	4163.45
						30.00		30.00	30097.51
		X3	FA-FA	M	2.61②	0.154	0.31	0.07	(0.16)
						4.61		2.17	4699.55
						30.00		30.00	30097.51
		X4	FA-FA	M	2.61②	0.154	0.31	0.07	(0.16)
						4.61		2.17	4705.21
						30.00		30.00	30097.51
		X5	FA-FA	M	2.63②	0.168	0.31	0.07	(0.17)
						5.05		2.17	5148.57
						30.00		30.00	30097.51
		X6	FA-FA	M	3.51②	0.181	0.36	0.05	(0.18)
						5.43		1.38	4781.50
						30.00		30.00	26527.51
	5F	X1	FB-FA	M	2.18②	0.000	0.36	0.04	(-0.27)
						0.00		1.29	-1090.56
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FB-FA	M	2.01②	0.127	0.31	0.06	(0.13)
						4.56		2.28	4654.44
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FB-FA	M	2.03②	0.142	0.31	0.06	(0.15)
						5.10		2.28	5203.45
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FB-FA	M	2.03②	0.142	0.31	0.06	(0.15)
						5.11		2.28	5209.24
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FB-FA	M	2.03②	0.151	0.31	0.06	(0.16)
						5.42		2.31	5529.33
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FB-FA	M	2.39②	0.169	0.36	0.04	(0.17)
						6.08		1.51	5354.47
						36.00		36.00	31015.51
	4F	X1	FB-FA	M	2.21②	0.000	0.36	0.03	(-0.35)
						0.00		1.26	-1427.88
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FB-FA	M	2.06②	0.141	0.31	0.07	(0.15)
						5.09		2.39	5191.90
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FB-FA	M	2.10②	0.157	0.31	0.07	(0.16)
						5.64		2.47	5753.17
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FB-FA	M	2.10②	0.157	0.31	0.07	(0.16)
						5.65		2.47	5759.11
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FB-FA	M	2.08②	0.165	0.31	0.07	(0.17)
						5.95		2.41	6072.24
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FB-FA	M	2.46②	0.189	0.36	0.04	(0.19)
						6.82		1.53	6001.97
						36.00		36.00	31015.51
	3F	X1	FA-FA	M	2.56②	0.000	0.36	0.03	(-0.45)
						0.00		1.02	-1844.07
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	2.67②	0.155	0.31	0.07	(0.16)
						5.56		2.50	5676.02
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FA-FA	M	2.61②	0.173	0.31	0.07	(0.18)
						6.22		2.67	6341.04

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	3F	X3	FA-FA	M	2.61②	36.00	0.31	36.00	35299.51
		X4	FA-FA	M	2.61②	0.173	0.31	0.07	(0.18)
						6.22		2.67	6347.14
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FA-FA	M	2.73②	0.186	0.31	0.07	(0.19)
						6.71		2.53	6840.64
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FA-FA	M	3.72②	0.212	0.36	0.04	(0.22)
						7.62		1.60	6709.76
						36.00		36.00	31015.51
	2F	X1	FA-FA	M	2.80②	0.000	0.54	0.04	(-0.41)
						0.00		1.37	-2260.35
						36.00		36.00	-5450.02
		X2	FA-FA	M	3.44②	0.158	0.44	0.07	(0.16)
						5.69		2.48	6141.84
						36.00		36.00	38498.02
		X3	FA-FA	M	3.36②	0.178	0.44	0.07	(0.18)
						6.40		2.60	6911.07
						36.00		36.00	38498.02
		X4	FA-FA	M	3.36②	0.178	0.44	0.07	(0.18)
						6.41		2.61	6917.70
						36.00		36.00	38498.02
		X5	FA-FA	M	3.51②	0.194	0.44	0.07	(0.20)
						6.98		2.42	7537.47
						36.00		36.00	38498.02
		X6	FA-FA	M	5.27②	0.232	0.54	0.04	(0.23)
						8.37		1.34	7362.52
						36.00		36.00	32378.02
	1F	X1	FA-FA	M	4.02②	0.000	0.54	0.02	(-0.49)
						0.00		0.83	-2658.09
						36.00		36.00	-5450.02
		X2	FA-FA	M	4.88②	0.195	0.44	0.06	(0.20)
						7.01		2.32	7569.48
						36.00		36.00	38498.02
		X3	FA-FA	M	4.71②	0.220	0.44	0.07	(0.22)
						7.94		2.52	8570.94
						36.00		36.00	38498.02
		X4	FA-FA	M	4.72②	0.221	0.44	0.07	(0.22)
						7.94		2.52	8578.22
						36.00		36.00	38498.02
		X5	FA-FA	M	4.82②	0.246	0.44	0.07	(0.25)
						8.86		2.53	9569.65
						36.00		36.00	38498.02
		X6	FA-FA	M	5.74②	0.340	0.54	0.07	(0.33)
						12.24		2.55	10774.74
						36.00		36.00	32378.02

X方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	14F	X1	FA-FA	M	20.48②	0.024	0.29	0.00	(0.03)
						0.66		0.05	578.70
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	6.20②	0.026	0.27	0.02	(0.03)
						0.69		0.51	665.64
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.88②	0.026	0.27	0.03	(0.03)
						0.71		0.73	679.13
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.90②	0.026	0.27	0.03	(0.03)
						0.69		0.72	661.17
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	6.05②	0.020	0.27	0.02	(0.02)

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	14F	X5	FA-FA	M	6.05②	0.54	0.27	0.50	521.18
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	51.04②	0.008	0.29	0.00	(0.01)
						0.22		0.10	189.31
						27.00		27.00	23119.67
	13F	X1	FA-FA	M	16.57②	0.051	0.29	0.01	(0.05)
						1.37		0.29	1202.62
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	5.49②	0.053	0.27	0.03	(0.06)
						1.44		0.79	1382.59
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.71②	0.049	0.27	0.03	(0.05)
						1.34		0.91	1282.64
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.70②	0.049	0.27	0.03	(0.05)
						1.33		0.91	1280.62
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	5.06②	0.043	0.27	0.03	(0.05)
						1.17		0.82	1127.22
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	9.34②	0.017	0.29	0.01	(0.02)
						0.46		0.34	406.77
						27.00		27.00	23119.67
	12F	X1	FA-FA	M	8.02②	0.078	0.29	0.02	(0.08)
						2.10		0.67	1849.24
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	5.07②	0.083	0.27	0.04	(0.09)
						2.24		1.03	2148.42
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.55②	0.078	0.27	0.04	(0.08)
						2.10		1.13	2012.50
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.55②	0.077	0.27	0.04	(0.08)
						2.09		1.13	2007.57
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	4.82②	0.069	0.27	0.04	(0.07)
						1.86		1.02	1790.16
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	6.90②	0.024	0.29	0.02	(0.02)
						0.64		0.54	565.70
						27.00		27.00	23119.67
	11F	X1	FA-FA	M	6.69②	0.091	0.29	0.03	(0.09)
						2.45		0.69	2153.58
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	3.77②	0.094	0.27	0.05	(0.10)
						2.53		1.32	2425.64
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	3.43②	0.084	0.27	0.05	(0.09)
						2.28		1.44	2185.56
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	3.43②	0.084	0.27	0.05	(0.09)
						2.27		1.44	2180.50
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	3.55②	0.073	0.27	0.05	(0.08)
						1.97		1.33	1890.11
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	5.65②	0.017	0.29	0.02	(0.02)
						0.46		0.58	404.38
						27.00		27.00	23119.67
	10F	X1	FA-FA	M	7.08②	0.112	0.36	0.03	(0.11)
						3.01		0.77	2652.40
						27.00		27.00	24283.51
		X2	FA-FA	M	4.04②	0.115	0.33	0.06	(0.11)
						3.12		1.54	2991.36

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	10F	X2	FA-FA	M	4.04②	27.00	0.33	27.00	26119.51
		X3	FA-FA	M	3.70②	0.103	0.33	0.06	(0.10)
						2.79		1.67	2674.48
						27.00		27.00	26119.51
		X4	FA-FA	M	3.70②	0.103	0.33	0.06	(0.10)
						2.78		1.67	2669.36
						27.00		27.00	26119.51
		X5	FA-FA	M	3.77②	0.089	0.33	0.06	(0.09)
						2.41		1.57	2309.73
						27.00		27.00	26119.51
		X6	FA-FA	M	5.32②	0.010	0.36	0.03	(0.01)
						0.26		0.77	226.53
						27.00		27.00	24283.51
	9F	X1	FA-FA	M	5.79②	0.121	0.36	0.03	(0.12)
						3.63		1.00	3194.08
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FA-FA	M	3.75②	0.125	0.33	0.06	(0.13)
						3.75		1.78	3598.28
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	3.52②	0.111	0.33	0.06	(0.11)
						3.33		1.87	3197.22
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	3.52②	0.111	0.33	0.06	(0.11)
						3.33		1.87	3192.07
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	3.66②	0.096	0.33	0.06	(0.10)
						2.87		1.72	2758.47
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	4.87②	0.003	0.36	0.03	(0.00)
						0.10		0.86	84.02
						30.00		30.00	26527.51
	8F	X1	FA-FA	M	4.71②	0.137	0.36	0.04	(0.14)
						4.10		1.08	3604.85
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FA-FA	M	3.07②	0.144	0.33	0.07	(0.15)
						4.33		1.97	4159.27
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	3.03②	0.127	0.33	0.07	(0.13)
						3.81		2.01	3656.37
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	3.03②	0.127	0.33	0.07	(0.13)
						3.80		2.01	3650.95
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	2.99②	0.109	0.33	0.07	(0.11)
						3.26		1.97	3129.56
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	3.59②	0.000	0.36	0.04	(-0.04)
						0.00		1.05	-147.96
						30.00		30.00	-4087.51
	7F	X1	FA-FA	M	4.32②	0.160	0.36	0.04	(0.16)
						4.81		1.25	4230.72
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FA-FA	M	3.01②	0.163	0.33	0.07	(0.16)
						4.90		2.16	4699.63
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	2.97②	0.145	0.33	0.07	(0.15)
						4.36		2.14	4189.52
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	2.97②	0.145	0.33	0.07	(0.15)
						4.36		2.14	4184.10
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	2.93②	0.127	0.33	0.07	(0.13)
						3.82		2.15	3662.94
						30.00		30.00	28567.51

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	7F	X6	FA-FA	M	3.34②	0.000	0.36	0.04	(-0.10)
						0.00		1.16	-407.02
						30.00		30.00	-4087.51
	6F	X1	FA-FA	M	3.51②	0.181	0.36	0.05	(0.18)
						5.43		1.38	4779.95
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FA-FA	M	2.63②	0.168	0.31	0.07	(0.17)
						5.05		2.17	5148.58
						30.00		30.00	30097.51
		X3	FA-FA	M	2.61②	0.154	0.31	0.07	(0.16)
						4.61		2.17	4703.29
						30.00		30.00	30097.51
		X4	FA-FA	M	2.61②	0.154	0.31	0.07	(0.16)
						4.61		2.17	4697.85
						30.00		30.00	30097.51
		X5	FA-FA	M	2.57②	0.136	0.31	0.07	(0.14)
						4.08		2.17	4164.91
						30.00		30.00	30097.51
		X6	FA-FA	M	2.88②	0.000	0.36	0.04	(-0.18)
						0.00		1.20	-727.45
						30.00		30.00	-4087.51
	5F	X1	FB-FA	M	2.39②	0.169	0.36	0.04	(0.17)
						6.08		1.51	5352.91
						36.00		36.00	31015.51
		X2	FB-FA	M	2.03②	0.151	0.31	0.06	(0.16)
						5.42		2.31	5529.36
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FB-FA	M	2.03②	0.142	0.31	0.06	(0.15)
						5.10		2.28	5205.82
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FB-FA	M	2.03②	0.142	0.31	0.06	(0.15)
						5.10		2.28	5200.33
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FB-FA	M	2.01②	0.127	0.31	0.06	(0.13)
						4.56		2.28	4655.29
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FB-FA	M	2.18②	0.000	0.36	0.04	(-0.27)
						0.00		1.29	-1090.84
						36.00		36.00	-4087.51
	4F	X1	FB-FA	M	2.46②	0.189	0.36	0.04	(0.19)
						6.82		1.53	6000.49
						36.00		36.00	31015.51
		X2	FB-FA	M	2.08②	0.165	0.31	0.07	(0.17)
						5.95		2.41	6072.31
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FB-FA	M	2.10②	0.157	0.31	0.07	(0.16)
						5.64		2.47	5754.73
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FB-FA	M	2.10②	0.157	0.31	0.07	(0.16)
						5.64		2.47	5749.34
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FB-FA	M	2.06②	0.141	0.31	0.07	(0.15)
						5.09		2.39	5193.29
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FB-FA	M	2.21②	0.000	0.36	0.03	(-0.35)
						0.00		1.26	-1428.13
						36.00		36.00	-4087.51
	3F	X1	FA-FA	M	3.72②	0.212	0.36	0.04	(0.22)
						7.62		1.60	6708.34
						36.00		36.00	31015.51
		X2	FA-FA	M	2.73②	0.186	0.31	0.07	(0.19)
						6.71		2.53	6840.55
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FA-FA	M	2.61②	0.173	0.31	0.07	(0.18)

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	3F	X3	FA-FA	M	2.61②	6.22	0.31	2.67	6342.19
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FA-FA	M	2.61②	0.173	0.31	0.07	(0.18)
						6.21		2.67	6337.10
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FA-FA	M	2.67②	0.155	0.31	0.07	(0.16)
						5.57		2.50	5679.45
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FA-FA	M	2.56②	0.000	0.36	0.03	(-0.45)
						0.00		1.02	-1844.79
						36.00		36.00	-4087.51
	2F	X1	FA-FA	M	5.26②	0.232	0.54	0.04	(0.23)
						8.37		1.34	7361.92
						36.00		36.00	32378.02
		X2	FA-FA	M	3.51②	0.194	0.44	0.07	(0.20)
						6.98		2.42	7538.07
						36.00		36.00	38498.02
		X3	FA-FA	M	3.36②	0.178	0.44	0.07	(0.18)
						6.40		2.61	6911.57
						36.00		36.00	38498.02
		X4	FA-FA	M	3.36②	0.178	0.44	0.07	(0.18)
						6.39		2.60	6906.34
						36.00		36.00	38498.02
		X5	FA-FA	M	3.44②	0.158	0.44	0.07	(0.16)
						5.69		2.48	6147.08
						36.00		36.00	38498.02
		X6	FA-FA	M	2.80②	0.000	0.54	0.04	(-0.41)
						0.00		1.37	-2261.53
						36.00		36.00	-5450.02
	1F	X1	FA-FA	M	5.74②	0.340	0.54	0.07	(0.33)
						12.24		2.55	10770.38
						36.00		36.00	32378.02
		X2	FA-FA	M	4.82②	0.247	0.44	0.07	(0.25)
						8.88		2.53	9591.11
						36.00		36.00	38498.02
		X3	FA-FA	M	4.72②	0.221	0.44	0.07	(0.22)
						7.95		2.52	8590.36
						36.00		36.00	38498.02
		X4	FA-FA	M	4.72②	0.221	0.44	0.07	(0.22)
						7.95		2.52	8584.61
						36.00		36.00	38498.02
		X5	FA-FA	M	4.88②	0.195	0.44	0.06	(0.20)
						7.03		2.32	7593.04
						36.00		36.00	38498.02
		X6	FA-FA	M	4.03②	0.000	0.54	0.02	(-0.48)
						0.00		0.84	-2638.73
						36.00		36.00	-5450.02
Y3	14F	X1	FA-FA	M	20.47②	0.024	0.29	0.00	(0.03)
						0.66		0.05	578.80
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	6.20②	0.026	0.27	0.02	(0.03)
						0.69		0.51	664.66
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.88②	0.026	0.27	0.03	(0.03)
						0.71		0.73	677.83
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.90②	0.025	0.27	0.03	(0.03)
						0.69		0.72	659.93
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	6.05②	0.020	0.27	0.02	(0.02)
						0.54		0.50	520.13
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	51.02②	0.008	0.29	0.00	(0.01)
						0.22		0.10	189.34

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	14F	X6	FA-FA	M	51.02②	27.00	0.29	27.00	23119.67
	13F	X1	FA-FA	M	16.58②	0.051	0.29	0.01	(0.05)
						1.37		0.29	1202.73
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	5.48②	0.053	0.27	0.03	(0.06)
						1.44		0.79	1381.09
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.71②	0.049	0.27	0.03	(0.05)
						1.33		0.91	1281.10
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.70②	0.049	0.27	0.03	(0.05)
						1.33		0.91	1279.01
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	5.05②	0.043	0.27	0.03	(0.05)
						1.17		0.82	1125.39
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	9.34②	0.017	0.29	0.01	(0.02)
						0.46		0.34	406.63
						27.00		27.00	23119.67
	12F	X1	FA-FA	M	8.02②	0.078	0.29	0.02	(0.08)
						2.10		0.67	1849.39
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	5.07②	0.083	0.27	0.04	(0.09)
						2.24		1.03	2146.07
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	4.55②	0.078	0.27	0.04	(0.08)
						2.09		1.13	2010.05
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	4.55②	0.077	0.27	0.04	(0.08)
						2.09		1.13	2005.04
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	4.82②	0.069	0.27	0.04	(0.07)
						1.86		1.02	1787.33
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	6.90②	0.024	0.29	0.02	(0.02)
						0.64		0.54	565.56
						27.00		27.00	23119.67
	11F	X1	FA-FA	M	6.69②	0.091	0.29	0.03	(0.09)
						2.45		0.69	2154.06
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	3.77②	0.094	0.27	0.05	(0.10)
						2.53		1.32	2424.93
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	3.43②	0.084	0.27	0.05	(0.09)
						2.28		1.44	2185.08
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	3.43②	0.084	0.27	0.05	(0.09)
						2.27		1.44	2179.97
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	3.55②	0.073	0.27	0.05	(0.08)
						1.97		1.33	1889.17
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	5.65②	0.017	0.29	0.02	(0.02)
						0.46		0.58	404.37
						27.00		27.00	23119.67
	10F	X1	FA-FA	M	7.08②	0.112	0.36	0.03	(0.11)
						3.01		0.77	2653.19
						27.00		27.00	24283.51
		X2	FA-FA	M	4.04②	0.115	0.33	0.06	(0.11)
						3.12		1.54	2990.93
						27.00		27.00	26119.51
		X3	FA-FA	M	3.70②	0.103	0.33	0.06	(0.10)
						2.79		1.67	2674.43
						27.00		27.00	26119.51

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	10F	X4	FA-FA	M	3.70②	0.103	0.33	0.06	(0.10)
						2.78		1.67	2669.23
						27.00		27.00	26119.51
		X5	FA-FA	M	3.77②	0.089	0.33	0.06	(0.09)
						2.41		1.57	2308.96
						27.00		27.00	26119.51
		X6	FA-FA	M	5.32②	0.010	0.36	0.03	(0.01)
						0.26		0.77	226.71
						27.00		27.00	24283.51
	9F	X1	FA-FA	M	5.79②	0.121	0.36	0.03	(0.12)
						3.63		1.00	3195.13
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FA-FA	M	3.75②	0.125	0.33	0.06	(0.13)
						3.75		1.78	3597.95
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	3.52②	0.111	0.33	0.06	(0.11)
						3.33		1.87	3197.55
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	3.52②	0.111	0.33	0.06	(0.11)
						3.33		1.87	3192.30
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	3.66②	0.096	0.33	0.06	(0.10)
						2.87		1.72	2757.75
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	4.87②	0.003	0.36	0.03	(0.00)
						0.10		0.86	84.37
						30.00		30.00	26527.51
	8F	X1	FA-FA	M	4.71②	0.137	0.36	0.04	(0.14)
						4.10		1.08	3606.13
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FA-FA	M	3.07②	0.144	0.33	0.07	(0.15)
						4.33		1.97	4159.33
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	3.03②	0.127	0.33	0.07	(0.13)
						3.81		2.01	3657.55
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	3.03②	0.127	0.33	0.07	(0.13)
						3.80		2.01	3651.98
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	2.99②	0.109	0.33	0.07	(0.11)
						3.26		1.97	3129.36
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	3.59②	0.000	0.36	0.04	(-0.04)
						0.00		1.05	-147.50
						30.00		30.00	-4087.51
	7F	X1	FA-FA	M	4.32②	0.160	0.36	0.04	(0.16)
						4.81		1.25	4232.16
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FA-FA	M	3.01②	0.163	0.33	0.07	(0.16)
						4.90		2.16	4699.68
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	2.97②	0.146	0.33	0.07	(0.15)
						4.37		2.14	4191.22
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	2.97②	0.145	0.33	0.07	(0.15)
						4.36		2.14	4185.63
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FA-FA	M	2.93②	0.127	0.33	0.07	(0.13)
						3.82		2.15	3662.74
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	3.34②	0.000	0.36	0.04	(-0.10)
						0.00		1.16	-406.52
						30.00		30.00	-4087.51
	6F	X1	FA-FA	M	3.51②	0.181	0.36	0.05	(0.18)

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	6F	X1	FA-FA	M	3.51②	5.43	0.36	1.38	4781.50
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FA-FA	M	2.63②	0.168	0.31	0.07	(0.17)
						5.05		2.17	5148.60
						30.00		30.00	30097.51
		X3	FA-FA	M	2.61②	0.154	0.31	0.07	(0.16)
						4.61		2.17	4705.24
						30.00		30.00	30097.51
		X4	FA-FA	M	2.61②	0.154	0.31	0.07	(0.16)
						4.61		2.17	4699.55
						30.00		30.00	30097.51
		X5	FA-FA	M	2.57②	0.136	0.31	0.07	(0.14)
						4.08		2.17	4163.48
						30.00		30.00	30097.51
		X6	FA-FA	M	2.88②	0.000	0.36	0.04	(-0.18)
						0.00		1.20	-726.99
						30.00		30.00	-4087.51
	5F	X1	FB-FA	M	2.39②	0.169	0.36	0.04	(0.17)
						6.08		1.51	5354.46
						36.00		36.00	31015.51
		X2	FB-FA	M	2.03②	0.151	0.31	0.06	(0.16)
						5.42		2.31	5529.34
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FB-FA	M	2.03②	0.142	0.31	0.06	(0.15)
						5.11		2.28	5209.25
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FB-FA	M	2.03②	0.142	0.31	0.06	(0.15)
						5.10		2.28	5203.44
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FB-FA	M	2.01②	0.127	0.31	0.06	(0.13)
						4.56		2.28	4654.47
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FB-FA	M	2.18②	0.000	0.36	0.04	(-0.27)
						0.00		1.29	-1090.54
						36.00		36.00	-4087.51
	4F	X1	FB-FA	M	2.46②	0.189	0.36	0.04	(0.19)
						6.82		1.53	6001.96
						36.00		36.00	31015.51
		X2	FB-FA	M	2.08②	0.165	0.31	0.07	(0.17)
						5.95		2.41	6072.25
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FB-FA	M	2.10②	0.157	0.31	0.07	(0.16)
						5.65		2.47	5759.11
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FB-FA	M	2.10②	0.157	0.31	0.07	(0.16)
						5.64		2.47	5753.16
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FB-FA	M	2.06②	0.141	0.31	0.07	(0.15)
						5.09		2.39	5191.91
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FB-FA	M	2.21②	0.000	0.36	0.03	(-0.35)
						0.00		1.26	-1427.85
						36.00		36.00	-4087.51
	3F	X1	FA-FA	M	3.72②	0.212	0.36	0.04	(0.22)
						7.62		1.60	6709.75
						36.00		36.00	31015.51
		X2	FA-FA	M	2.73②	0.186	0.31	0.07	(0.19)
						6.71		2.53	6840.64
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FA-FA	M	2.61②	0.173	0.31	0.07	(0.18)
						6.22		2.67	6347.12
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FA-FA	M	2.61②	0.173	0.31	0.07	(0.18)
						6.22		2.67	6341.03

X方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	3F	X4	FA-FA	M	2.61②	36.00	0.31	36.00	35299.51
		X5	FA-FA	M	2.67②	0.155	0.31	0.07	(0.16)
						5.56		2.50	5676.03
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FA-FA	M	2.56②	0.000	0.36	0.03	(-0.45)
						0.00		1.02	-1844.04
						36.00		36.00	-4087.51
	2F	X1	FA-FA	M	5.27②	0.232	0.54	0.04	(0.23)
						8.37		1.34	7362.52
						36.00		36.00	32378.02
		X2	FA-FA	M	3.51②	0.194	0.44	0.07	(0.20)
						6.98		2.42	7537.46
						36.00		36.00	38498.02
		X3	FA-FA	M	3.36②	0.178	0.44	0.07	(0.18)
						6.41		2.61	6917.68
						36.00		36.00	38498.02
		X4	FA-FA	M	3.36②	0.178	0.44	0.07	(0.18)
						6.40		2.60	6911.06
						36.00		36.00	38498.02
		X5	FA-FA	M	3.44②	0.158	0.44	0.07	(0.16)
						5.69		2.48	6141.85
						36.00		36.00	38498.02
		X6	FA-FA	M	2.80②	0.000	0.54	0.04	(-0.41)
						0.00		1.37	-2260.33
						36.00		36.00	-5450.02
	1F	X1	FA-FA	M	5.74②	0.340	0.54	0.07	(0.33)
						12.24		2.55	10774.67
						36.00		36.00	32378.02
		X2	FA-FA	M	4.82②	0.246	0.44	0.07	(0.25)
						8.86		2.53	9569.70
						36.00		36.00	38498.02
		X3	FA-FA	M	4.72②	0.221	0.44	0.07	(0.22)
						7.94		2.52	8578.19
						36.00		36.00	38498.02
		X4	FA-FA	M	4.71②	0.220	0.44	0.07	(0.22)
						7.94		2.52	8570.90
						36.00		36.00	38498.02
		X5	FA-FA	M	4.88②	0.195	0.44	0.06	(0.20)
						7.01		2.32	7569.46
						36.00		36.00	38498.02
		X6	FA-FA	M	4.02②	0.000	0.54	0.02	(-0.49)
						0.00		0.83	-2658.05
						36.00		36.00	-5450.02

Y方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	14F	X1	FA-FA	M	11.56②	0.002	0.29	0.00	(0.00)
						0.06		0.06	54.91
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	2.78②	0.008	0.27	0.00	(0.01)
						0.23		0.00	218.73
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	2.78②	0.009	0.27	0.00	(0.01)
						0.23		0.00	223.91
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	2.78②	0.009	0.27	0.00	(0.01)
						0.23		0.00	223.91
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	2.78②	0.008	0.27	0.00	(0.01)
						0.23		0.00	218.73
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	11.53②	0.002	0.29	0.00	(0.00)

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	14F	X6	FA-FA	M	11.53②	0.06	0.29	0.06	54.91
						27.00		27.00	23119.67
	13F	X1	FA-FA	M	2.98②	0.003	0.29	0.00	(0.00)
						0.08		0.05	66.75
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FB-FA	M	2.40②	0.014	0.27	0.00	(0.01)
						0.39		0.00	373.75
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FB-FA	M	2.35②	0.015	0.27	0.00	(0.02)
						0.40		0.00	385.24
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FB-FA	M	2.35②	0.015	0.27	0.00	(0.02)
						0.40		0.00	385.24
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FB-FA	M	2.40②	0.014	0.27	0.00	(0.01)
						0.39		0.00	373.75
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	2.98②	0.003	0.29	0.00	(0.00)
						0.08		0.05	66.75
						27.00		27.00	23119.67
	12F	X1	FA-FA	M	23.50②	0.000	0.29	0.00	(0.00)
						0.00		0.05	0.90
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	3.53②	0.015	0.27	0.00	(0.02)
						0.41		0.00	391.31
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FB-FA	M	2.42②	0.016	0.27	0.00	(0.02)
						0.43		0.00	408.12
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FB-FA	M	2.42②	0.016	0.27	0.00	(0.02)
						0.43		0.00	408.12
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	3.53②	0.015	0.27	0.00	(0.02)
						0.41		0.00	391.31
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	23.52②	0.000	0.29	0.00	(0.00)
						0.00		0.05	0.89
						27.00		27.00	23119.67
	11F	X1	FA-FA	M	2.80②	0.000	0.29	0.00	(-0.05)
						0.00		0.04	-138.75
						27.00		27.00	-2923.67
		X2	FC-FC	M	1.75①	0.011	0.27	0.00	(0.01)
						0.29		0.00	280.68
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	2.51②	0.012	0.27	0.00	(0.01)
						0.31		0.00	300.96
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	2.51②	0.012	0.27	0.00	(0.01)
						0.31		0.00	300.96
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FC-FC	M	1.75①	0.011	0.27	0.00	(0.01)
						0.29		0.00	280.67
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	2.80②	0.000	0.29	0.00	(-0.05)
						0.00		0.04	-138.75
						27.00		27.00	-2923.67
	10F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.09)
						0.00		0.05	-348.64
						27.00		27.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.003	0.33	0.00	(0.00)
						0.08		0.01	78.63
						27.00		27.00	26119.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.004	0.33	0.00	(0.00)
						0.10		0.00	100.26

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	10F	X3	FC-FC	M	1.67①	27.00	0.33	27.00	26119.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.004	0.33	0.00	(0.00)
						0.10		0.00	100.26
						27.00		27.00	26119.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.003	0.33	0.00	(0.00)
						0.08		0.01	78.62
						27.00		27.00	26119.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.09)
						0.00		0.05	-348.64
						27.00		27.00	-4087.51
	9F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.15)
						0.00		0.04	-611.93
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.04)
						0.00		0.01	-166.31
						30.00		30.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.04)
						0.00		0.00	-149.17
						30.00		30.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.04)
						0.00		0.00	-149.17
						30.00		30.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.04)
						0.00		0.01	-166.31
						30.00		30.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.15)
						0.00		0.04	-611.93
						30.00		30.00	-4087.51
	8F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.23)
						0.00		0.04	-947.02
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.11)
						0.00		0.01	-454.79
						30.00		30.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.11)
						0.00		0.00	-436.69
						30.00		30.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.11)
						0.00		0.00	-436.69
						30.00		30.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.11)
						0.00		0.01	-454.80
						30.00		30.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.23)
						0.00		0.04	-947.03
						30.00		30.00	-4087.51
	7F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.34)
						0.00		0.03	-1389.71
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.21)
						0.00		0.01	-858.00
						30.00		30.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.20)
						0.00		0.00	-835.61
						30.00		30.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.20)
						0.00		0.00	-835.61
						30.00		30.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.21)
						0.00		0.01	-858.01
						30.00		30.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.34)
						0.00		0.03	-1389.72
						30.00		30.00	-4087.51

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	6F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.47)
						0.00		0.03	-1923.80
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.35)
						0.00		0.02	-1411.94
						30.00		30.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.34)
						0.00		0.00	-1387.26
						30.00		30.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.34)
						0.00		0.00	-1387.26
						30.00		30.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.35)
						0.00		0.02	-1411.95
						30.00		30.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.47)
						0.00		0.03	-1923.81
						30.00		30.00	-4087.51
	5F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.62)
						0.00		0.02	-2542.35
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.50)
						0.00		0.02	-2055.07
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.50)
						0.00		0.00	-2029.80
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.50)
						0.00		0.00	-2029.79
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.50)
						0.00		0.02	-2055.07
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.62)
						0.00		0.02	-2542.35
						36.00		36.00	-4087.51
	4F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.79*)
						0.00		0.02	-3226.95
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.68)
						0.00		0.03	-2782.11
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.67)
						0.00		0.00	-2757.70
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.67)
						0.00		0.00	-2757.70
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.68)
						0.00		0.03	-2782.10
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.79*)
						0.00		0.02	-3226.94
						36.00		36.00	-4087.51
	3F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.97*)
						0.00		0.01	-3952.11
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.88*)
						0.00		0.03	-3581.23
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.00	-3556.56
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.87*)

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	3F	X4	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.31	0.00	-3556.55
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.88*)
						0.00		0.03	-3581.23
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.97*)
						0.00		0.01	-3952.10
						36.00		36.00	-4087.51
	2F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.02	-4741.52
						36.00		36.00	-5450.02
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.82*)
						0.00		0.04	-4481.66
						36.00		36.00	-5450.02
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.82*)
						0.00		0.00	-4450.55
						36.00		36.00	-5450.02
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.82*)
						0.00		0.00	-4450.54
						36.00		36.00	-5450.02
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.82*)
						0.00		0.04	-4481.66
						36.00		36.00	-5450.02
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.02	-4741.52
						36.00		36.00	-5450.02
	1F	X1	FB-FB	M	2.09①	0.000	0.54	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5450.02
						36.00		36.00	-5450.02
		X2	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5450.02
						36.00		36.00	-5450.02
		X3	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5450.02
						36.00		36.00	-5450.02
		X4	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5450.02
						36.00		36.00	-5450.02
		X5	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5450.02
						36.00		36.00	-5450.02
		X6	FB-FB	M	2.09①	0.000	0.54	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5450.02
						36.00		36.00	-5450.02
Y3	14F	X1	FA-FA	M	3.12②	0.011	0.29	0.00	(0.01)
						0.29		0.09	259.48
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	2.78②	0.016	0.27	0.00	(0.02)
						0.42		0.03	407.07
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FB-FB	M	2.36②	0.016	0.27	0.00	(0.02)
						0.43		0.00	415.43
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FB-FB	M	2.36②	0.016	0.27	0.00	(0.02)
						0.43		0.00	415.43
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	2.78②	0.016	0.27	0.00	(0.02)
						0.42		0.03	407.07
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	3.12②	0.011	0.29	0.00	(0.01)
						0.29		0.09	259.48
						27.00		27.00	23119.67
	13F	X1	FA-FA	M	2.61②	0.033	0.29	0.00	(0.03)
						0.90		0.07	788.08

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	13F	X1	FA-FA	M	2.61②	27.00	0.29	27.00	23119.67
		X2	FB-FA	M	2.44②	0.043	0.27	0.00	(0.04)
						1.15		0.02	1108.79
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FB-FA	M	2.46②	0.043	0.27	0.00	(0.04)
						1.17		0.00	1119.43
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FB-FA	M	2.46②	0.043	0.27	0.00	(0.04)
						1.17		0.00	1119.43
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FB-FA	M	2.44②	0.043	0.27	0.00	(0.04)
						1.15		0.02	1108.79
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	2.61②	0.033	0.29	0.00	(0.03)
						0.90		0.07	788.08
						27.00		27.00	23119.67
	12F	X1	FA-FA	M	2.62②	0.060	0.29	0.00	(0.06)
						1.62		0.07	1421.63
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FB-FA	M	2.39②	0.076	0.27	0.00	(0.08)
						2.05		0.02	1965.74
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FB-FA	M	2.35②	0.076	0.27	0.00	(0.08)
						2.06		0.00	1978.45
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FB-FA	M	2.35②	0.076	0.27	0.00	(0.08)
						2.06		0.00	1978.45
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FB-FA	M	2.39②	0.076	0.27	0.00	(0.08)
						2.05		0.02	1965.74
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	2.62②	0.060	0.29	0.00	(0.06)
						1.62		0.07	1421.63
						27.00		27.00	23119.67
	11F	X1	FA-FA	M	2.93②	0.090	0.29	0.00	(0.09)
						2.42		0.08	2129.19
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	2.66②	0.114	0.27	0.00	(0.12)
						3.07		0.03	2942.76
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FB-FA	M	2.50②	0.114	0.27	0.00	(0.12)
						3.08		0.00	2955.79
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FB-FA	M	2.50②	0.114	0.27	0.00	(0.12)
						3.08		0.00	2955.79
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	2.66②	0.114	0.27	0.00	(0.12)
						3.07		0.03	2942.76
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	2.93②	0.090	0.29	0.00	(0.09)
						2.42		0.08	2129.19
						27.00		27.00	23119.67
	10F	X1	FA-FA	M	2.58②	0.119	0.36	0.00	(0.12)
						3.22		0.09	2830.03
						27.00		27.00	24283.51
		X2	FB-FA	M	2.37②	0.151	0.33	0.00	(0.15)
						4.08		0.03	3918.20
						27.00		27.00	26119.51
		X3	FB-FA	M	2.38②	0.152	0.33	0.00	(0.15)
						4.10		0.00	3931.42
						27.00		27.00	26119.51
		X4	FB-FA	M	2.38②	0.152	0.33	0.00	(0.15)
						4.10		0.00	3931.42
						27.00		27.00	26119.51

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	10F	X5	FB-FA	M	2.37②	0.151	0.33	0.00	(0.15)
						4.08		0.03	3918.21
						27.00		27.00	26119.51
		X6	FA-FA	M	2.58②	0.119	0.36	0.00	(0.12)
						3.22		0.09	2830.03
						27.00		27.00	24283.51
	9F	X1	FA-FA	M	2.58②	0.139	0.36	0.00	(0.14)
						4.16		0.09	3664.02
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FB-FA	M	2.37②	0.175	0.33	0.00	(0.18)
						5.26		0.03	5050.89
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FB-FA	M	2.43②	0.176	0.33	0.00	(0.18)
						5.28		0.00	5065.74
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FB-FA	M	2.43②	0.176	0.33	0.00	(0.18)
						5.28		0.00	5065.74
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.37②	0.175	0.33	0.00	(0.18)
						5.26		0.03	5050.89
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.58②	0.139	0.36	0.00	(0.14)
						4.16		0.09	3664.02
						30.00		30.00	26527.51
	8F	X1	FA-FA	M	2.56②	0.173	0.36	0.00	(0.17)
						5.18		0.09	4558.25
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FB-FA	M	2.34②	0.218	0.33	0.00	(0.22)
						6.54		0.03	6281.79
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	2.63②	0.219	0.33	0.00	(0.22)
						6.56		0.00	6300.77
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	2.63②	0.219	0.33	0.00	(0.22)
						6.56		0.00	6300.76
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.34②	0.218	0.33	0.00	(0.22)
						6.54		0.03	6281.79
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.56②	0.173	0.36	0.00	(0.17)
						5.18		0.09	4558.26
						30.00		30.00	26527.51
	7F	X1	FA-FA	M	2.62②	0.208	0.36	0.00	(0.21)
						6.25		0.09	5503.96
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FB-FA	M	2.42②	0.264	0.33	0.00	(0.27)
						7.91		0.03	7589.84
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FB-FA	M	2.46②	0.264	0.33	0.00	(0.27)
						7.93		0.00	7612.67
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FB-FA	M	2.46②	0.264	0.33	0.00	(0.27)
						7.93		0.00	7612.68
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.42②	0.264	0.33	0.00	(0.27)
						7.91		0.03	7589.83
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.62②	0.208	0.36	0.00	(0.21)
						6.25		0.09	5503.96
						30.00		30.00	26527.51
	6F	X1	FA-FA	M	2.57②	0.246	0.36	0.00	(0.24)
						7.38		0.08	6495.51
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FB-FA	M	2.39②	0.296	0.31	0.00	(0.30)

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	6F	X2	FB-FA	M	2.39②	8.89	0.31	0.02	9064.98
						30.00		30.00	30097.51
		X3	FA-FA	M	3.07②	0.297	0.31	0.00	(0.30)
						8.91		0.00	9090.24
						30.00		30.00	30097.51
		X4	FA-FA	M	3.07②	0.297	0.31	0.00	(0.30)
						8.91		0.00	9090.24
						30.00		30.00	30097.51
		X5	FB-FA	M	2.39②	0.296	0.31	0.00	(0.30)
						8.89		0.02	9064.99
						30.00		30.00	30097.51
		X6	FA-FA	M	2.57②	0.246	0.36	0.00	(0.24)
						7.38		0.08	6495.52
						30.00		30.00	26527.51
	5F	X1	FA-FA	M	2.66②	0.238	0.36	0.00	(0.24)
						8.57		0.08	7544.38
						36.00		36.00	31015.51
		X2	FB-FA	M	2.44②	0.287	0.31	0.00	(0.30)
						10.32		0.02	10524.58
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FA-FA	M	12.45②	0.287	0.31	0.00	(0.30)
						10.34		0.00	10550.00
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FA-FA	M	10.26②	0.287	0.31	0.00	(0.30)
						10.34		0.00	10550.01
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FB-FA	M	2.44②	0.287	0.31	0.00	(0.30)
						10.32		0.02	10524.56
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FA-FA	M	2.66②	0.238	0.36	0.00	(0.24)
						8.57		0.08	7544.40
						36.00		36.00	31015.51
	4F	X1	FA-FA	M	2.66②	0.272	0.36	0.00	(0.28)
						9.81		0.08	8628.45
						36.00		36.00	31015.51
		X2	FB-FA	M	2.45②	0.328	0.31	0.00	(0.34)
						11.79		0.02	12026.90
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FA-FA	M	3.02②	0.328	0.31	0.00	(0.34)
						11.81		0.00	12047.32
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FA-FA	M	3.02②	0.328	0.31	0.00	(0.34)
						11.81		0.00	12047.33
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FB-FA	M	2.45②	0.328	0.31	0.00	(0.34)
						11.79		0.02	12026.91
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FA-FA	M	2.66②	0.272	0.36	0.00	(0.28)
						9.81		0.08	8628.47
						36.00		36.00	31015.51
	3F	X1	FA-FA	M	2.81②	0.308	0.36	0.00	(0.31)
						11.08		0.07	9747.98
						36.00		36.00	31015.51
		X2	FB-FA	M	2.56②	0.370	0.31	0.00	(0.38)
						13.32		0.01	13584.41
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FB-FA	M	2.43②	0.370	0.31	0.00	(0.39)
						13.33		0.00	13594.98
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FB-FB	M	2.44②	0.370	0.31	0.00	(0.39)
						13.33		0.00	13594.98
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FB-FA	M	2.56②	0.370	0.31	0.00	(0.38)
						13.32		0.01	13584.42

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	3F	X5	FB-FA	M	2.56②	36.00	0.31	36.00	35299.51
		X6	FA-FA	M	2.81②	0.308	0.36	0.00	(0.31)
						11.08		0.07	9748.00
						36.00		36.00	31015.51
	2F	X1	FA-FA	M	2.71②	0.339	0.54	0.00	(0.33)
						12.22		0.07	10752.11
						36.00		36.00	32378.02
		X2	FB-FA	M	2.46②	0.392	0.44	0.00	(0.40)
						14.10		0.01	15227.36
						36.00		36.00	38498.02
		X3	FB-FA	M	2.58②	0.392	0.44	0.00	(0.40)
						14.10		0.00	15222.71
						36.00		36.00	38498.02
		X4	FB-FA	M	2.57②	0.392	0.44	0.00	(0.40)
						14.10		0.00	15222.73
						36.00		36.00	38498.02
		X5	FB-FA	M	2.46②	0.392	0.44	0.00	(0.40)
						14.10		0.01	15227.38
						36.00		36.00	38498.02
		X6	FA-FA	M	2.71②	0.339	0.54	0.00	(0.33)
						12.22		0.07	10752.14
						36.00		36.00	32378.02
	1F	X1	FC-FC	M	18.09②	0.472	0.54	0.00	(0.46)
						16.99		0.04	14954.74
						36.00		36.00	32378.02
		X2	FC-FC	M	4.40②	0.524	0.44	0.00	(0.53)
						18.87		0.00	20384.09
						36.00		36.00	38498.02
		X3	FC-FC	M	3.86②	0.524	0.44	0.00	(0.53)
						18.87		0.00	20375.35
						36.00		36.00	38498.02
		X4	FC-FC	M	3.88②	0.524	0.44	0.00	(0.53)
						18.87		0.00	20375.38
						36.00		36.00	38498.02
		X5	FC-FC	M	4.39②	0.524	0.44	0.00	(0.53)
						18.87		0.00	20384.16
						36.00		36.00	38498.02
		X6	FC-FC	M	18.07②	0.472	0.54	0.00	(0.46)
						16.99		0.04	14954.78
						36.00		36.00	32378.02

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	14F	X1	FA-FA	M	3.12②	0.011	0.29	0.00	(0.01)
						0.29		0.09	258.96
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	2.78②	0.016	0.27	0.00	(0.02)
						0.42		0.03	407.37
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FB-FB	M	2.37②	0.016	0.27	0.00	(0.02)
						0.43		0.00	415.62
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FB-FB	M	2.37②	0.016	0.27	0.00	(0.02)
						0.43		0.00	415.62
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	2.78②	0.016	0.27	0.00	(0.02)
						0.42		0.03	407.37
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	3.12②	0.011	0.29	0.00	(0.01)
						0.29		0.09	258.96
						27.00		27.00	23119.67
	13F	X1	FA-FA	M	2.61②	0.033	0.29	0.00	(0.03)

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo	Pt	τu/Fc τu	N/No N
						Fc		Fc	No
Y2	13F	X1	FA-FA	M	2.61②	0.89	0.29	0.07	787.05
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FB-FA	M	2.44②	0.043	0.27	0.00	(0.04)
						1.15		0.02	1108.65
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FB-FA	M	2.46②	0.043	0.27	0.00	(0.04)
						1.17		0.00	1119.07
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FB-FA	M	2.46②	0.043	0.27	0.00	(0.04)
						1.17		0.00	1119.07
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FB-FA	M	2.44②	0.043	0.27	0.00	(0.04)
						1.15		0.02	1108.65
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	2.61②	0.033	0.29	0.00	(0.03)
						0.89		0.07	787.05
						27.00		27.00	23119.67
	12F	X1	FA-FA	M	2.62②	0.060	0.29	0.00	(0.06)
						1.61		0.07	1419.87
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FB-FA	M	2.39②	0.076	0.27	0.00	(0.08)
						2.05		0.02	1964.72
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FB-FA	M	2.35②	0.076	0.27	0.00	(0.08)
						2.06		0.00	1977.08
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FB-FA	M	2.35②	0.076	0.27	0.00	(0.08)
						2.06		0.00	1977.08
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FB-FA	M	2.39②	0.076	0.27	0.00	(0.08)
						2.05		0.02	1964.72
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	2.62②	0.060	0.29	0.00	(0.06)
						1.61		0.07	1419.87
						27.00		27.00	23119.67
	11F	X1	FA-FA	M	2.93②	0.090	0.29	0.00	(0.09)
						2.42		0.08	2126.55
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	2.66②	0.113	0.27	0.00	(0.12)
						3.06		0.03	2940.49
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	2.51②	0.114	0.27	0.00	(0.12)
						3.08		0.00	2953.11
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	2.51②	0.114	0.27	0.00	(0.12)
						3.08		0.00	2953.11
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	2.66②	0.113	0.27	0.00	(0.12)
						3.06		0.03	2940.50
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	2.93②	0.090	0.29	0.00	(0.09)
						2.42		0.08	2126.55
						27.00		27.00	23119.67
	10F	X1	FA-FA	M	2.58②	0.119	0.36	0.00	(0.12)
						3.21		0.09	2826.49
						27.00		27.00	24283.51
		X2	FB-FA	M	2.37②	0.151	0.33	0.00	(0.15)
						4.08		0.03	3914.98
						27.00		27.00	26119.51
		X3	FB-FA	M	2.37②	0.152	0.33	0.00	(0.15)
						4.09		0.00	3927.74
						27.00		27.00	26119.51
		X4	FB-FA	M	2.37②	0.152	0.33	0.00	(0.15)
						4.09		0.00	3927.74

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	10F	X4	FB-FA	M	2.37②	27.00	0.33	27.00	26119.51
		X5	FB-FA	M	2.37②	0.151	0.33	0.00	(0.15)
						4.08		0.03	3914.98
						27.00		27.00	26119.51
		X6	FA-FA	M	2.58②	0.119	0.36	0.00	(0.12)
						3.21		0.09	2826.49
						27.00		27.00	24283.51
	9F	X1	FA-FA	M	2.58②	0.139	0.36	0.00	(0.14)
						4.16		0.09	3659.36
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FB-FA	M	2.37②	0.175	0.33	0.00	(0.18)
						5.26		0.03	5046.02
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FB-FA	M	2.43②	0.176	0.33	0.00	(0.18)
						5.27		0.00	5060.34
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FB-FA	M	2.43②	0.176	0.33	0.00	(0.18)
						5.27		0.00	5060.33
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.37②	0.175	0.33	0.00	(0.18)
						5.26		0.03	5046.02
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.58②	0.139	0.36	0.00	(0.14)
						4.16		0.09	3659.36
						30.00		30.00	26527.51
	8F	X1	FA-FA	M	2.56②	0.172	0.36	0.00	(0.17)
						5.17		0.09	4552.51
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FB-FA	M	2.34②	0.218	0.33	0.00	(0.22)
						6.54		0.03	6275.33
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FA-FA	M	2.65②	0.219	0.33	0.00	(0.22)
						6.56		0.00	6293.73
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FA-FA	M	2.65②	0.219	0.33	0.00	(0.22)
						6.56		0.00	6293.73
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.34②	0.218	0.33	0.00	(0.22)
						6.54		0.03	6275.33
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.56②	0.172	0.36	0.00	(0.17)
						5.17		0.09	4552.51
						30.00		30.00	26527.51
	7F	X1	FA-FA	M	2.62②	0.208	0.36	0.00	(0.21)
						6.25		0.09	5497.18
						30.00		30.00	26527.51
		X2	FB-FA	M	2.42②	0.263	0.33	0.00	(0.27)
						7.90		0.03	7581.50
						30.00		30.00	28567.51
		X3	FB-FA	M	2.46②	0.264	0.33	0.00	(0.27)
						7.92		0.00	7603.58
						30.00		30.00	28567.51
		X4	FB-FA	M	2.46②	0.264	0.33	0.00	(0.27)
						7.92		0.00	7603.57
						30.00		30.00	28567.51
		X5	FB-FA	M	2.42②	0.263	0.33	0.00	(0.27)
						7.90		0.03	7581.50
						30.00		30.00	28567.51
		X6	FA-FA	M	2.62②	0.208	0.36	0.00	(0.21)
						6.25		0.09	5497.18
						30.00		30.00	26527.51
	6F	X1	FA-FA	M	2.57②	0.246	0.36	0.00	(0.24)
						7.37		0.08	6487.89
						30.00		30.00	26527.51

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	6F	X2	FB-FA	M	2.39②	0.296	0.31	0.00	(0.30)
						8.88		0.02	9053.38
						30.00		30.00	30097.51
		X3	FA-FA	M	3.17②	0.297	0.31	0.00	(0.30)
						8.90		0.00	9077.65
						30.00		30.00	30097.51
		X4	FA-FA	M	3.16②	0.297	0.31	0.00	(0.30)
						8.90		0.00	9077.64
						30.00		30.00	30097.51
		X5	FB-FA	M	2.39②	0.296	0.31	0.00	(0.30)
						8.88		0.02	9053.38
						30.00		30.00	30097.51
		X6	FA-FA	M	2.57②	0.246	0.36	0.00	(0.24)
						7.37		0.08	6487.88
						30.00		30.00	26527.51
	5F	X1	FA-FA	M	2.65②	0.238	0.36	0.00	(0.24)
						8.56		0.08	7535.80
						36.00		36.00	31015.51
		X2	FB-FA	M	2.44②	0.286	0.31	0.00	(0.30)
						10.30		0.02	10510.54
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FA-FA	M	8.57②	0.287	0.31	0.00	(0.30)
						10.33		0.00	10534.80
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FA-FA	M	9.51②	0.287	0.31	0.00	(0.30)
						10.33		0.00	10534.79
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FB-FA	M	2.44②	0.286	0.31	0.00	(0.30)
						10.30		0.02	10510.54
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FA-FA	M	2.65②	0.238	0.36	0.00	(0.24)
						8.56		0.08	7535.79
						36.00		36.00	31015.51
	4F	X1	FA-FA	M	2.66②	0.272	0.36	0.00	(0.28)
						9.79		0.08	8617.94
						36.00		36.00	31015.51
		X2	FB-FA	M	2.45②	0.327	0.31	0.00	(0.34)
						11.78		0.02	12011.62
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FA-FA	M	2.92②	0.328	0.31	0.00	(0.34)
						11.79		0.00	12030.87
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FA-FA	M	2.93②	0.328	0.31	0.00	(0.34)
						11.79		0.00	12030.87
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FB-FA	M	2.45②	0.327	0.31	0.00	(0.34)
						11.78		0.02	12011.61
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FA-FA	M	2.66②	0.272	0.36	0.00	(0.28)
						9.79		0.08	8617.93
						36.00		36.00	31015.51
	3F	X1	FA-FA	M	2.81②	0.307	0.36	0.00	(0.31)
						11.06		0.07	9734.71
						36.00		36.00	31015.51
		X2	FB-FA	M	2.56②	0.370	0.31	0.00	(0.38)
						13.30		0.01	13568.40
						36.00		36.00	35299.51
		X3	FB-FA	M	2.45②	0.370	0.31	0.00	(0.38)
						13.31		0.00	13577.98
						36.00		36.00	35299.51
		X4	FB-FA	M	2.44②	0.370	0.31	0.00	(0.38)
						13.31		0.00	13577.98
						36.00		36.00	35299.51
		X5	FB-FA	M	2.56②	0.370	0.31	0.00	(0.38)

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	3F	X5	FB-FA	M	2.56②	13.30	0.31	0.01	13568.39
						36.00		36.00	35299.51
		X6	FA-FA	M	2.81②	0.307		0.00	(0.31)
						11.06	0.36	0.07	9734.71
						36.00		36.00	31015.51
	2F	X1	FA-FA	M	2.71②	0.339		0.00	(0.33)
						12.20	0.54	0.07	10735.28
						36.00		36.00	32378.02
		X2	FB-FA	M	2.46②	0.391		0.00	(0.40)
						14.08	0.44	0.01	15209.66
						36.00		36.00	38498.02
		X3	FB-FA	M	2.56②	0.391		0.00	(0.39)
						14.08	0.44	0.00	15204.33
						36.00		36.00	38498.02
		X4	FB-FA	M	2.56②	0.391		0.00	(0.39)
						14.08	0.44	0.00	15204.34
						36.00		36.00	38498.02
		X5	FB-FA	M	2.46②	0.391		0.00	(0.40)
						14.08	0.44	0.01	15209.63
						36.00		36.00	38498.02
		X6	FA-FA	M	2.71②	0.339		0.00	(0.33)
						12.20	0.54	0.07	10735.28
						36.00		36.00	32378.02
	1F	X1	FC-FC	M	20.82②	0.472		0.00	(0.46)
						16.99	0.54	0.04	14950.21
						36.00		36.00	32378.02
		X2	FC-FC	M	4.39②	0.524		0.00	(0.53)
						18.87	0.44	0.00	20382.43
						36.00		36.00	38498.02
		X3	FC-FC	M	3.87②	0.524		0.00	(0.53)
						18.86	0.44	0.00	20373.36
						36.00		36.00	38498.02
		X4	FC-FC	M	3.87②	0.524		0.00	(0.53)
						18.86	0.44	0.00	20373.36
						36.00		36.00	38498.02
		X5	FC-FC	M	4.39②	0.524		0.00	(0.53)
						18.87	0.44	0.00	20382.40
						36.00		36.00	38498.02
		X6	FC-FC	M	20.81②	0.472		0.00	(0.46)
						16.99	0.54	0.04	14950.24
						36.00		36.00	32378.02
Y3	14F	X1	FA-FA	M	6.36②	0.002		0.00	(0.00)
						0.06	0.29	0.06	54.93
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	2.78②	0.008		0.00	(0.01)
						0.23	0.27	0.00	218.93
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	2.79②	0.009		0.00	(0.01)
						0.23	0.27	0.00	224.02
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	2.79②	0.009		0.00	(0.01)
						0.23	0.27	0.00	224.02
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	2.78②	0.008		0.00	(0.01)
						0.23	0.27	0.00	218.93
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	6.36②	0.002		0.00	(0.00)
						0.06	0.29	0.06	54.93
						27.00		27.00	23119.67
	13F	X1	FA-FA	M	2.99②	0.003		0.00	(0.00)
						0.08	0.29	0.05	67.16
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FB-FA	M	2.42②	0.014	0.27	0.00	(0.01)
						0.39		0.00	374.29

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	13F	X2	FB-FA	M	2.42②	27.00	0.27	27.00	24955.67
		X3	FB-FA	M	2.35②	0.015	0.27	0.00	(0.02)
						0.40		0.00	385.60
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FB-FA	M	2.35②	0.015	0.27	0.00	(0.02)
						0.40		0.00	385.60
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FB-FA	M	2.42②	0.014	0.27	0.00	(0.01)
						0.39		0.00	374.29
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	2.99②	0.003	0.29	0.00	(0.00)
						0.08		0.05	67.16
						27.00		27.00	23119.67
	12F	X1	FA-FA	M	32.63②	0.000	0.29	0.00	(0.00)
						0.00		0.05	1.76
						27.00		27.00	23119.67
		X2	FA-FA	M	3.92②	0.015	0.27	0.00	(0.02)
						0.41		0.00	392.33
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FB-FA	M	2.43②	0.016	0.27	0.00	(0.02)
						0.43		0.00	408.88
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FB-FA	M	2.43②	0.016	0.27	0.00	(0.02)
						0.43		0.00	408.88
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FA-FA	M	3.92②	0.015	0.27	0.00	(0.02)
						0.41		0.00	392.33
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	32.67②	0.000	0.29	0.00	(0.00)
						0.00		0.05	1.76
						27.00		27.00	23119.67
	11F	X1	FA-FA	M	2.79②	0.000	0.29	0.00	(-0.05)
						0.00		0.04	-137.40
						27.00		27.00	-2923.67
		X2	FC-FC	M	1.75①	0.011	0.27	0.00	(0.01)
						0.29		0.00	282.30
						27.00		27.00	24955.67
		X3	FA-FA	M	2.50②	0.012	0.27	0.00	(0.01)
						0.31		0.00	302.28
						27.00		27.00	24955.67
		X4	FA-FA	M	2.50②	0.012	0.27	0.00	(0.01)
						0.31		0.00	302.28
						27.00		27.00	24955.67
		X5	FC-FC	M	1.75①	0.011	0.27	0.00	(0.01)
						0.29		0.00	282.30
						27.00		27.00	24955.67
		X6	FA-FA	M	2.79②	0.000	0.29	0.00	(-0.05)
						0.00		0.04	-137.40
						27.00		27.00	-2923.67
	10F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.08)
						0.00		0.04	-346.62
						27.00		27.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.003	0.33	0.00	(0.00)
						0.08		0.01	80.99
						27.00		27.00	26119.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.004	0.33	0.00	(0.00)
						0.11		0.00	102.23
						27.00		27.00	26119.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.004	0.33	0.00	(0.00)
						0.11		0.00	102.23
						27.00		27.00	26119.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.003	0.33	0.00	(0.00)
						0.08		0.01	80.99
						27.00		27.00	26119.51

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	10F	X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.08)
						0.00		0.04	-346.62
						27.00		27.00	-4087.51
	9F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.15)
						0.00		0.04	-609.24
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.04)
						0.00		0.01	-164.08
						30.00		30.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.04)
						0.00		0.00	-147.30
						30.00		30.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.04)
						0.00		0.00	-147.29
						30.00		30.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.04)
						0.00		0.01	-164.08
						30.00		30.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.15)
						0.00		0.04	-609.24
						30.00		30.00	-4087.51
	8F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.23)
						0.00		0.04	-943.41
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.11)
						0.00		0.01	-452.31
						30.00		30.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.11)
						0.00		0.00	-434.62
						30.00		30.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.11)
						0.00		0.00	-434.62
						30.00		30.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.11)
						0.00		0.01	-452.31
						30.00		30.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.23)
						0.00		0.04	-943.41
						30.00		30.00	-4087.51
	7F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.34)
						0.00		0.03	-1385.17
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.21)
						0.00		0.01	-856.00
						30.00		30.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.20)
						0.00		0.00	-834.36
						30.00		30.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.20)
						0.00		0.00	-834.36
						30.00		30.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.33	0.00	(-0.21)
						0.00		0.01	-856.00
						30.00		30.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.34)
						0.00		0.03	-1385.18
						30.00		30.00	-4087.51
	6F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.36	0.00	(-0.47)
						0.00		0.03	-1918.94
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.35)
						0.00		0.02	-1422.91
						30.00		30.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.31	0.00	(-0.34)

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	6F	X3	FC-FC	M	1.67①	0.00	0.31	0.00	-1399.54
						30.00		30.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000		0.00	(-0.34)
						0.00	0.31	0.00	-1399.53
						30.00		30.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000		0.00	(-0.35)
						0.00	0.31	0.02	-1422.91
						30.00		30.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000		0.00	(-0.47)
						0.00	0.36	0.03	-1918.95
						30.00		30.00	-4087.51
	5F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000		0.00	(-0.62)
						0.00	0.36	0.02	-2535.83
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000		0.00	(-0.51)
						0.00	0.31	0.02	-2064.71
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000		0.00	(-0.50)
						0.00	0.31	0.00	-2040.97
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000		0.00	(-0.50)
						0.00	0.31	0.00	-2040.96
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000		0.00	(-0.51)
						0.00	0.31	0.02	-2064.71
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000		0.00	(-0.62)
						0.00	0.36	0.02	-2535.84
						36.00		36.00	-4087.51
	4F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000		0.00	(-0.79*)
						0.00	0.36	0.02	-3217.41
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000		0.00	(-0.68)
						0.00	0.31	0.02	-2789.91
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000		0.00	(-0.68)
						0.00	0.31	0.00	-2767.11
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000		0.00	(-0.68)
						0.00	0.31	0.00	-2767.09
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000		0.00	(-0.68)
						0.00	0.31	0.02	-2789.90
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000		0.00	(-0.79*)
						0.00	0.36	0.02	-3217.42
						36.00		36.00	-4087.51
	3F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000		0.00	(-0.96*)
						0.00	0.36	0.01	-3937.96
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000		0.00	(-0.88*)
						0.00	0.31	0.02	-3587.42
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000		0.00	(-0.87*)
						0.00	0.31	0.00	-3564.29
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000		0.00	(-0.87*)
						0.00	0.31	0.00	-3564.26
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000		0.00	(-0.88*)
						0.00	0.31	0.02	-3587.40
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000		0.00	(-0.96*)
						0.00	0.36	0.01	-3937.97

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	3F	X6	FC-FC	M	1.82①	36.00	0.36	36.00	-4087.51
	2F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.02	-4720.53
						36.00		36.00	-5450.02
		X2	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.82*)
						0.00		0.04	-4488.11
						36.00		36.00	-5450.02
		X3	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.82*)
						0.00		0.00	-4458.27
						36.00		36.00	-5450.02
		X4	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.82*)
						0.00		0.00	-4458.22
						36.00		36.00	-5450.02
		X5	FC-FC	M	1.67①	0.000	0.44	0.00	(-0.82*)
						0.00		0.04	-4488.10
						36.00		36.00	-5450.02
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.54	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.02	-4720.56
						36.00		36.00	-5450.02
	1F	X1	FB-FB	M	2.09①	0.000	0.54	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5450.02
						36.00		36.00	-5450.02
		X2	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5450.02
						36.00		36.00	-5450.02
		X3	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5450.02
						36.00		36.00	-5450.02
		X4	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5450.02
						36.00		36.00	-5450.02
		X5	FC-FC	M	1.92①	0.000	0.44	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5450.02
						36.00		36.00	-5450.02
		X6	FB-FB	M	2.09①	0.000	0.54	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5450.02
						36.00		36.00	-5450.02

c) ＲＣ壁の部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X2	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X2	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X6	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X2	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X5	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	14F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.3	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.6	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.9	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.1	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
X2	14F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.6	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.9	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
X3	14F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.2	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.6	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.029	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.9	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.1	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X3	3F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
X4	14F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.2	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.6	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.029	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.9	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.1	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
X5	14F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.6	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.9	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
X6	14F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.3	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.6	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.9	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.1	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	14F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.3	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.6	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.9	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.1	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
X2	14F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.6	27.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X2	11F	Y2	Y3	WA	M	0.029	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.9	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
X3	14F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.2	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.6	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.029	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.9	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.1	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
X4	14F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.2	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.6	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.029	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.9	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.1	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
X5	14F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.6	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.029	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.9	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
X6	14F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.3	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.6	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.9	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.1	30.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X6	2F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00

U-5.1.3　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　　：長期せん断力　(kN)
Qm　　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：はりのせん断耐力　(kN)
n　　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-63.1	1.200	212.9	192.4	≦	486.4	OK
		R		66.5			322.0	≦		
	X2	L	0	-64.9	1.200	310.4	307.6	≦	503.7	OK
		R		64.7			437.2	≦		
	X3	L	0	-64.8	1.200	316.0	314.4	≦	503.7	OK
		R		64.8			444.0	≦		
	X4	L	0	-64.7	1.200	315.1	313.4	≦	503.7	OK
		R		64.9			443.0	≦		
	X5	L	0	-66.5	1.200	244.0	226.4	≦	486.4	OK
		R		63.1			355.9	≦		
14F	X1	L	0	-97.4	1.200	243.9	195.2	≦	486.4	OK
		R		99.1			391.8	≦		
	X2	L	0	-98.3	1.100	334.5	269.7	≦	503.7	OK
		R	0	98.3			466.2	≦		
	X3	L	0	-98.3	1.100	334.5	269.7	≦	503.7	OK
		R	0	98.3			466.2	≦		
	X4	L	0	-98.3	1.100	334.5	269.7	≦	503.7	OK
		R	0	98.3			466.2	≦		
	X5	L	0	-99.1	1.100	251.6	177.7	≦	486.4	OK
		R	0	97.4			374.2	≦		
13F	X1	L	0	-97.3	1.100	330.9	266.7	≦	600.4	OK
		R	0	99.3			463.3	≦		
	X2	L	0	-98.3	1.100	414.7	357.9	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			554.5	≦		
	X3	L	0	-98.3	1.100	414.7	357.9	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			554.5	≦		
	X4	L	0	-98.3	1.100	414.7	357.9	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			554.5	≦		
	X5	L	0	-99.3	1.100	331.2	265.0	≦	600.4	OK
		R	0	97.3			461.6	≦		
12F	X1	L	0	-97.3	1.100	330.9	266.7	≦	600.4	OK
		R	0	99.3			463.3	≦		
	X2	L	0	-98.3	1.100	414.7	357.9	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			554.5	≦		
	X3	L	0	-98.3	1.100	414.7	357.9	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			554.5	≦		
	X4	L	0	-98.3	1.100	414.7	357.9	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			554.5	≦		
	X5	L	0	-99.3	1.100	331.2	265.0	≦	600.4	OK
		R	0	97.3			461.6	≦		
11F	X1	L	0	-105.7	1.100	568.3	519.4	≦	894.5	OK
		R	0	109.0			734.1	≦		

Y2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	X2	L	0	-107.4	1.100	659.3	617.8	≦	875.4	OK
		R	0	107.3			832.5	≦		
	X3	L	0	-107.4	1.100	659.2	617.8	≦	875.4	OK
		R	0	107.4			832.5	≦		
	X4	L	0	-107.3	1.100	659.2	617.8	≦	875.4	OK
		R	0	107.4			832.5	≦		
	X5	L	0	-109.0	1.100	569.7	517.7	≦	894.5	OK
		R	0	105.7			732.4	≦		
10F	X1	L	0	-105.7	1.100	568.3	519.4	≦	920.0	OK
		R	0	109.0			734.2	≦		
	X2	L	0	-107.4	1.100	659.3	617.8	≦	899.6	OK
		R	0	107.3			832.5	≦		
	X3	L	0	-107.4	1.100	659.2	617.8	≦	899.6	OK
		R	0	107.4			832.5	≦		
	X4	L	0	-107.3	1.100	659.2	617.8	≦	899.6	OK
		R	0	107.4			832.5	≦		
	X5	L	0	-109.0	1.100	569.7	517.7	≦	920.0	OK
		R	0	105.7			732.4	≦		
9F	X1	L	0	-105.7	1.100	568.3	519.4	≦	920.0	OK
		R	0	109.0			734.2	≦		
	X2	L	0	-107.4	1.100	659.3	617.8	≦	899.6	OK
		R	0	107.3			832.5	≦		
	X3	L	0	-107.4	1.100	659.2	617.8	≦	899.6	OK
		R	0	107.4			832.5	≦		
	X4	L	0	-107.3	1.100	659.2	617.8	≦	899.6	OK
		R	0	107.4			832.5	≦		
	X5	L	0	-109.0	1.100	569.8	517.7	≦	920.0	OK
		R	0	105.7			732.4	≦		
8F	X1	L	0	-108.0	1.100	762.2	730.4	≦	1086.6	OK
		R	0	111.9			950.4	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	771.2	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	109.9			958.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	771.2	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	771.1	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.1			958.3	≦		
	X5	L	0	-111.9	1.100	764.2	728.7	≦	1086.6	OK
		R	0	108.0			948.7	≦		
7F	X1	L	0	-107.9	1.100	762.1	730.4	≦	1086.6	OK
		R	0	112.0			950.4	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	771.2	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	109.9			958.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	771.2	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	771.1	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.1			958.3	≦		
	X5	L	0	-112.0	1.100	764.3	728.7	≦	1086.6	OK
		R	0	107.9			948.7	≦		
6F	X1	L	0	-107.8	1.100	762.0	730.4	≦	1140.9	OK
		R	0	112.1			950.4	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	771.3	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	109.9			958.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	771.2	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	771.1	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.1			958.3	≦		
	X5	L	0	-112.1	1.100	764.4	728.7	≦	1140.9	OK
		R	0	107.8			948.7	≦		
5F	X1	L	0	-107.8	1.100	762.0	730.4	≦	1140.9	OK
		R	0	112.2			950.4	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	771.3	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	109.9			958.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	771.2	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	771.1	738.3	≦	1140.9	OK

Y2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
5F	X4	R	0	110.1	1.100	771.1	958.3	≦	1140.9	OK
	X5	L	0	-112.2	1.100	764.4	728.7	≦	1140.9	OK
		R	0	107.8			948.7	≦		
4F	X1	L	0	-107.7	1.100	761.9	730.4	≦	1140.9	OK
		R	0	112.3			950.4	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	883.2	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	109.9			1081.4	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	883.1	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			1081.4	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	883.0	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.1			1081.4	≦		
	X5	L	0	-112.3	1.100	764.6	728.7	≦	1140.9	OK
		R	0	107.7			948.7	≦		
3F	X1	L	0	-107.6	1.100	761.8	730.4	≦	1140.9	OK
		R	0	112.4			950.4	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	883.2	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	109.9			1081.4	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	883.1	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			1081.4	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	883.0	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.1			1081.4	≦		
	X5	L	0	-112.4	1.100	764.7	728.7	≦	1140.9	OK
		R	0	107.6			948.7	≦		
2F	X1	L	0	-107.4	1.100	761.6	730.4	≦	1140.9	OK
		R	0	112.5			950.3	≦		
	X2	L	0	-110.0	1.100	883.1	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	109.9			1081.4	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	883.1	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			1081.4	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	883.0	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			1081.4	≦		
	X5	L	0	-112.5	1.100	764.8	728.7	≦	1140.9	OK
		R	0	107.4			948.7	≦		
1F	X1	L		-155.6	1.200	1022.8	1071.8	≦	6396.0	OK
		R		200.4			1427.8	≦		
	X2	L		-180.7	1.200	1540.9	1668.4	≦	6549.7	OK
		R		175.3			2024.4	≦		
	X3	L		-178.0	1.200	1531.3	1659.6	≦	6632.2	OK
		R		178.0			2015.6	≦		
	X4	L		-175.3	1.200	1437.6	1549.8	≦	6378.1	OK
		R		180.7			1905.8	≦		
	X5	L		-200.4	1.200	2191.8	2429.8	≦	6300.3	OK
		R		155.6			2785.8	≦		

Y3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-63.1	1.200	212.9	192.4	≦	486.4	OK
		R		66.5			322.0	≦		
	X2	L	0	-64.9	1.200	310.4	307.5	≦	503.7	OK
		R		64.7			437.1	≦		
	X3	L	0	-64.8	1.200	315.9	314.3	≦	503.7	OK
		R		64.8			443.9	≦		
	X4	L	0	-64.7	1.200	315.1	313.4	≦	503.7	OK
		R		64.9			443.0	≦		
	X5	L	0	-66.5	1.200	244.0	226.3	≦	486.4	OK
		R		63.1			355.9	≦		
14F	X1	L	0	-97.4	1.200	243.9	195.2	≦	486.4	OK
		R		99.1			391.8	≦		
	X2	L	0	-98.3	1.100	334.5	269.7	≦	503.7	OK
		R	0	98.3			466.2	≦		
	X3	L	0	-98.3	1.100	334.5	269.7	≦	503.7	OK
		R	0	98.3			466.2	≦		
	X4	L	0	-98.3	1.100	334.5	269.7	≦	503.7	OK
		R	0	98.3			466.2	≦		
	X5	L	0	-99.1	1.100	251.6	177.7	≦	486.4	OK

Y3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	X5	R	0	97.4	1.100	251.6	374.2	≦	486.4	OK
13F	X1	L	0	-97.3	1.100	330.9	266.7	≦	600.4	OK
		R	0	99.3			463.3	≦		
	X2	L	0	-98.3	1.100	414.7	357.9	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			554.5	≦		
	X3	L	0	-98.3	1.100	414.7	357.9	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			554.5	≦		
	X4	L	0	-98.3	1.100	414.7	357.9	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			554.5	≦		
	X5	L	0	-99.3	1.100	331.2	265.0	≦	600.4	OK
		R	0	97.3			461.6	≦		
12F	X1	L	0	-97.3	1.100	330.9	266.7	≦	600.4	OK
		R	0	99.3			463.3	≦		
	X2	L	0	-98.3	1.100	414.7	357.9	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			554.5	≦		
	X3	L	0	-98.3	1.100	414.7	357.9	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			554.5	≦		
	X4	L	0	-98.3	1.100	414.7	357.9	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			554.5	≦		
	X5	L	0	-99.3	1.100	331.2	265.0	≦	600.4	OK
		R	0	97.3			461.6	≦		
11F	X1	L	0	-105.7	1.100	568.3	519.4	≦	894.5	OK
		R	0	109.0			734.1	≦		
	X2	L	0	-107.4	1.100	659.3	617.8	≦	875.4	OK
		R	0	107.3			832.5	≦		
	X3	L	0	-107.4	1.100	659.2	617.8	≦	875.4	OK
		R	0	107.4			832.5	≦		
	X4	L	0	-107.3	1.100	659.2	617.8	≦	875.4	OK
		R	0	107.4			832.5	≦		
	X5	L	0	-109.0	1.100	569.7	517.7	≦	894.5	OK
		R	0	105.7			732.4	≦		
10F	X1	L	0	-105.7	1.100	568.3	519.4	≦	920.0	OK
		R	0	109.0			734.2	≦		
	X2	L	0	-107.4	1.100	659.3	617.8	≦	899.6	OK
		R	0	107.3			832.5	≦		
	X3	L	0	-107.4	1.100	659.2	617.8	≦	899.6	OK
		R	0	107.4			832.5	≦		
	X4	L	0	-107.3	1.100	659.2	617.8	≦	899.6	OK
		R	0	107.4			832.5	≦		
	X5	L	0	-109.0	1.100	569.7	517.7	≦	920.0	OK
		R	0	105.7			732.4	≦		
9F	X1	L	0	-105.7	1.100	568.3	519.4	≦	920.0	OK
		R	0	109.0			734.2	≦		
	X2	L	0	-107.4	1.100	659.3	617.8	≦	899.6	OK
		R	0	107.3			832.5	≦		
	X3	L	0	-107.4	1.100	659.2	617.8	≦	899.6	OK
		R	0	107.4			832.5	≦		
	X4	L	0	-107.3	1.100	659.2	617.8	≦	899.6	OK
		R	0	107.4			832.5	≦		
	X5	L	0	-109.0	1.100	569.8	517.7	≦	920.0	OK
		R	0	105.7			732.4	≦		
8F	X1	L	0	-108.0	1.100	762.2	730.4	≦	1086.6	OK
		R	0	111.9			950.4	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	771.2	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	109.9			958.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	771.2	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	771.1	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.1			958.3	≦		
	X5	L	0	-111.9	1.100	764.2	728.7	≦	1086.6	OK
		R	0	108.0			948.7	≦		
7F	X1	L	0	-107.9	1.100	762.1	730.4	≦	1086.6	OK
		R	0	112.0			950.4	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	771.2	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	109.9			958.3	≦		

Y3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
7F	X3	L	0	-110.0	1.100	771.2	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	771.1	738.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.1			958.3	≦		
	X5	L	0	-112.0	1.100	764.3	728.7	≦	1086.6	OK
		R	0	107.9			948.7	≦		
6F	X1	L	0	-107.8	1.100	762.0	730.4	≦	1140.9	OK
		R	0	112.1			950.4	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	771.3	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	109.9			958.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	771.2	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	771.1	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.1			958.3	≦		
	X5	L	0	-112.1	1.100	764.4	728.7	≦	1140.9	OK
		R	0	107.8			948.7	≦		
5F	X1	L	0	-107.8	1.100	762.0	730.4	≦	1140.9	OK
		R	0	112.2			950.4	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	771.3	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	109.9			958.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	771.2	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.0			958.3	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	771.1	738.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.1			958.3	≦		
	X5	L	0	-112.2	1.100	764.4	728.7	≦	1140.9	OK
		R	0	107.8			948.7	≦		
4F	X1	L	0	-107.7	1.100	761.9	730.4	≦	1140.9	OK
		R	0	112.3			950.4	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	883.2	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	109.9			1081.4	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	883.1	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			1081.4	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	883.0	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.1			1081.4	≦		
	X5	L	0	-112.3	1.100	764.6	728.7	≦	1140.9	OK
		R	0	107.7			948.7	≦		
3F	X1	L	0	-107.6	1.100	761.8	730.4	≦	1140.9	OK
		R	0	112.4			950.4	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	883.2	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	109.9			1081.4	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	883.1	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			1081.4	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	883.0	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.1			1081.4	≦		
	X5	L	0	-112.4	1.100	764.7	728.7	≦	1140.9	OK
		R	0	107.6			948.7	≦		
2F	X1	L	0	-107.4	1.100	761.6	730.4	≦	1140.9	OK
		R	0	112.5			950.3	≦		
	X2	L	0	-110.0	1.100	883.1	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	109.9			1081.4	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	883.1	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			1081.4	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	883.0	861.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			1081.4	≦		
	X5	L	0	-112.5	1.100	764.8	728.7	≦	1140.9	OK
		R	0	107.4			948.7	≦		
1F	X1	L		-155.6	1.200	1019.5	1067.8	≦	6390.4	OK
		R		200.4			1423.8	≦		
	X2	L		-180.7	1.200	1540.4	1667.8	≦	6550.1	OK
		R		175.3			2023.8	≦		
	X3	L		-178.0	1.200	1531.2	1659.5	≦	6632.3	OK
		R		178.0			2015.5	≦		
	X4	L		-175.3	1.200	1437.1	1549.3	≦	6377.2	OK
		R		180.7			1905.3	≦		
	X5	L		-200.4	1.200	2191.9	2429.9	≦	6299.5	OK

Y3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X5	R		155.6	1.200	2191.9	2785.9	≦	6299.5	OK

Y2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-63.1	1.200	-244.0	355.9	≦	486.4	OK
		R	0	66.5			226.4	≦		
	X2	L		-64.9	1.200	-315.1	443.0	≦	503.7	OK
		R	0	64.7			313.4	≦		
	X3	L		-64.8	1.200	-316.0	444.0	≦	503.7	OK
		R	0	64.8			314.4	≦		
	X4	L		-64.7	1.200	-310.4	437.2	≦	503.7	OK
		R	0	64.9			307.6	≦		
	X5	L		-66.5	1.200	-212.9	322.0	≦	486.4	OK
		R		63.1			192.4	≦		
14F	X1	L	0	-97.4	1.100	-251.6	374.2	≦	486.4	OK
		R	0	99.1			177.7	≦		
	X2	L	0	-98.3	1.100	-334.5	466.2	≦	503.7	OK
		R	0	98.3			269.7	≦		
	X3	L	0	-98.3	1.100	-334.5	466.2	≦	503.7	OK
		R	0	98.3			269.7	≦		
	X4	L	0	-98.3	1.100	-334.5	466.2	≦	503.7	OK
		R	0	98.3			269.7	≦		
	X5	L		-99.1	1.200	-243.9	391.8	≦	486.4	OK
		R	0	97.4			195.2	≦		
13F	X1	L	0	-97.3	1.100	-331.2	461.6	≦	600.4	OK
		R	0	99.3			265.0	≦		
	X2	L	0	-98.3	1.100	-414.7	554.5	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			357.9	≦		
	X3	L	0	-98.3	1.100	-414.7	554.5	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			357.9	≦		
	X4	L	0	-98.3	1.100	-414.7	554.5	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			357.9	≦		
	X5	L	0	-99.3	1.100	-330.9	463.3	≦	600.4	OK
		R	0	97.3			266.7	≦		
12F	X1	L	0	-97.3	1.100	-331.2	461.6	≦	600.4	OK
		R	0	99.3			265.0	≦		
	X2	L	0	-98.3	1.100	-414.7	554.5	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			357.9	≦		
	X3	L	0	-98.3	1.100	-414.7	554.5	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			357.9	≦		
	X4	L	0	-98.3	1.100	-414.7	554.5	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			357.9	≦		
	X5	L	0	-99.3	1.100	-330.9	463.3	≦	600.4	OK
		R	0	97.3			266.7	≦		
11F	X1	L	0	-105.7	1.100	-569.7	732.4	≦	894.5	OK
		R	0	109.0			517.7	≦		
	X2	L	0	-107.4	1.100	-659.2	832.5	≦	875.4	OK
		R	0	107.3			617.8	≦		
	X3	L	0	-107.4	1.100	-659.2	832.5	≦	875.4	OK
		R	0	107.4			617.8	≦		
	X4	L	0	-107.3	1.100	-659.3	832.5	≦	875.4	OK
		R	0	107.4			617.8	≦		
	X5	L	0	-109.0	1.100	-568.3	734.1	≦	894.5	OK
		R	0	105.7			519.4	≦		
10F	X1	L	0	-105.7	1.100	-569.7	732.4	≦	920.0	OK
		R	0	109.0			517.7	≦		
	X2	L	0	-107.4	1.100	-659.2	832.5	≦	899.6	OK
		R	0	107.3			617.8	≦		
	X3	L	0	-107.4	1.100	-659.2	832.5	≦	899.6	OK
		R	0	107.4			617.8	≦		
	X4	L	0	-107.3	1.100	-659.3	832.5	≦	899.6	OK
		R	0	107.4			617.8	≦		
	X5	L	0	-109.0	1.100	-568.3	734.2	≦	920.0	OK
		R	0	105.7			519.4	≦		
9F	X1	L	0	-105.7	1.100	-569.8	732.4	≦	920.0	OK

Y2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
9F	X1	R	0	109.0	1.100	-569.8	517.7	≦	920.0	OK
	X2	L	0	-107.4	1.100	-659.2	832.5	≦	899.6	OK
		R	0	107.3			617.8	≦		
	X3	L	0	-107.4	1.100	-659.2	832.5	≦	899.6	OK
		R	0	107.4			617.8	≦		
	X4	L	0	-107.3	1.100	-659.3	832.5	≦	899.6	OK
		R	0	107.4			617.8	≦		
	X5	L	0	-109.0	1.100	-568.3	734.2	≦	920.0	OK
		R	0	105.7			519.4	≦		
8F	X1	L	0	-108.0	1.100	-764.2	948.7	≦	1086.6	OK
		R	0	111.9			728.7	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	-771.1	958.3	≦	1086.6	OK
		R	0	109.9			738.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-771.2	958.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			738.3	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	-771.2	958.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.1			738.3	≦		
	X5	L	0	-111.9	1.100	-762.2	950.4	≦	1086.6	OK
		R	0	108.0			730.4	≦		
7F	X1	L	0	-107.9	1.100	-764.3	948.7	≦	1086.6	OK
		R	0	112.0			728.7	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	-771.1	958.3	≦	1086.6	OK
		R	0	109.9			738.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-771.2	958.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			738.3	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	-771.2	958.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.1			738.3	≦		
	X5	L	0	-112.0	1.100	-762.1	950.4	≦	1086.6	OK
		R	0	107.9			730.4	≦		
6F	X1	L	0	-107.8	1.100	-764.4	948.7	≦	1140.9	OK
		R	0	112.1			728.7	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	-771.1	958.3	≦	1140.9	OK
		R	0	109.9			738.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-771.2	958.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.0			738.3	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	-771.3	958.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.1			738.3	≦		
	X5	L	0	-112.1	1.100	-762.0	950.4	≦	1140.9	OK
		R	0	107.8			730.4	≦		
5F	X1	L	0	-107.8	1.100	-764.4	948.7	≦	1140.9	OK
		R	0	112.2			728.7	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	-771.1	958.3	≦	1140.9	OK
		R	0	109.9			738.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-771.2	958.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.0			738.3	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	-771.3	958.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.1			738.3	≦		
	X5	L	0	-112.2	1.100	-762.0	950.4	≦	1140.9	OK
		R	0	107.8			730.4	≦		
4F	X1	L	0	-107.7	1.100	-764.6	948.7	≦	1140.9	OK
		R	0	112.3			728.7	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	-883.0	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	109.9			861.4	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-883.1	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			861.4	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	-883.2	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.1			861.4	≦		
	X5	L	0	-112.3	1.100	-761.9	950.4	≦	1140.9	OK
		R	0	107.7			730.4	≦		
3F	X1	L	0	-107.6	1.100	-764.7	948.7	≦	1140.9	OK
		R	0	112.4			728.7	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	-883.0	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	109.9			861.4	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-883.1	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			861.4	≦		

Y2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
3F	X4	L	0	-109.9	1.100	-883.2	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.1			861.4	≦		
	X5	L	0	-112.4	1.100	-761.8	950.4	≦	1140.9	OK
		R	0	107.6			730.4	≦		
2F	X1	L	0	-107.4	1.100	-764.8	948.7	≦	1140.9	OK
		R	0	112.5			728.7	≦		
	X2	L	0	-110.0	1.100	-883.0	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	109.9			861.4	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-883.1	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			861.4	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	-883.1	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			861.4	≦		
	X5	L	0	-112.5	1.100	-761.6	950.3	≦	1140.9	OK
		R	0	107.4			730.4	≦		
1F	X1	L		-155.6	1.200	-2191.8	2785.8	≦	6300.3	OK
		R		200.4			2429.8	≦		
	X2	L		-180.7	1.200	-1437.6	1905.8	≦	6378.1	OK
		R		175.3			1549.8	≦		
	X3	L		-178.0	1.200	-1531.3	2015.6	≦	6632.2	OK
		R		178.0			1659.6	≦		
	X4	L		-175.3	1.200	-1540.9	2024.4	≦	6549.7	OK
		R		180.7			1668.4	≦		
	X5	L		-200.4	1.200	-1022.8	1427.8	≦	6396.1	OK
		R		155.6			1071.8	≦		

Y3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-63.1	1.200	-244.0	355.9	≦	486.4	OK
		R	0	66.5			226.3	≦		
	X2	L		-64.9	1.200	-315.1	443.0	≦	503.7	OK
		R	0	64.7			313.4	≦		
	X3	L		-64.8	1.200	-315.9	443.9	≦	503.7	OK
		R	0	64.8			314.3	≦		
	X4	L		-64.7	1.200	-310.4	437.1	≦	503.7	OK
		R	0	64.9			307.6	≦		
	X5	L		-66.5	1.200	-212.9	322.0	≦	486.4	OK
		R		63.1			192.4	≦		
14F	X1	L	0	-97.4	1.100	-251.6	374.2	≦	486.4	OK
		R	0	99.1			177.7	≦		
	X2	L	0	-98.3	1.100	-334.5	466.2	≦	503.7	OK
		R	0	98.3			269.7	≦		
	X3	L	0	-98.3	1.100	-334.5	466.2	≦	503.7	OK
		R	0	98.3			269.7	≦		
	X4	L	0	-98.3	1.100	-334.5	466.2	≦	503.7	OK
		R	0	98.3			269.7	≦		
	X5	L		-99.1	1.200	-243.9	391.8	≦	486.4	OK
		R	0	97.4			195.2	≦		
13F	X1	L	0	-97.3	1.100	-331.2	461.6	≦	600.4	OK
		R	0	99.3			265.0	≦		
	X2	L	0	-98.3	1.100	-414.7	554.5	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			357.9	≦		
	X3	L	0	-98.3	1.100	-414.7	554.5	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			357.9	≦		
	X4	L	0	-98.3	1.100	-414.7	554.5	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			357.9	≦		
	X5	L	0	-99.3	1.100	-330.9	463.3	≦	600.4	OK
		R	0	97.3			266.7	≦		
12F	X1	L	0	-97.3	1.100	-331.2	461.6	≦	600.4	OK
		R	0	99.3			265.0	≦		
	X2	L	0	-98.3	1.100	-414.7	554.5	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			357.9	≦		
	X3	L	0	-98.3	1.100	-414.7	554.5	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			357.9	≦		
	X4	L	0	-98.3	1.100	-414.7	554.5	≦	614.6	OK
		R	0	98.3			357.9	≦		

Y3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
12F	X5	L	0	-99.3	1.100	-330.9	463.3	≦	600.4	OK
		R	0	97.3			266.7	≦		
11F	X1	L	0	-105.7	1.100	-569.7	732.4	≦	894.5	OK
		R	0	109.0			517.7	≦		
	X2	L	0	-107.4	1.100	-659.2	832.5	≦	875.4	OK
		R	0	107.3			617.8	≦		
	X3	L	0	-107.4	1.100	-659.2	832.5	≦	875.4	OK
		R	0	107.4			617.8	≦		
	X4	L	0	-107.3	1.100	-659.3	832.5	≦	875.4	OK
		R	0	107.4			617.8	≦		
	X5	L	0	-109.0	1.100	-568.3	734.1	≦	894.5	OK
		R	0	105.7			519.4	≦		
10F	X1	L	0	-105.7	1.100	-569.7	732.4	≦	920.0	OK
		R	0	109.0			517.7	≦		
	X2	L	0	-107.4	1.100	-659.2	832.5	≦	899.6	OK
		R	0	107.3			617.8	≦		
	X3	L	0	-107.4	1.100	-659.2	832.5	≦	899.6	OK
		R	0	107.4			617.8	≦		
	X4	L	0	-107.3	1.100	-659.3	832.5	≦	899.6	OK
		R	0	107.4			617.8	≦		
	X5	L	0	-109.0	1.100	-568.3	734.2	≦	920.0	OK
		R	0	105.7			519.4	≦		
9F	X1	L	0	-105.7	1.100	-569.8	732.4	≦	920.0	OK
		R	0	109.0			517.7	≦		
	X2	L	0	-107.4	1.100	-659.2	832.5	≦	899.6	OK
		R	0	107.3			617.8	≦		
	X3	L	0	-107.4	1.100	-659.2	832.5	≦	899.6	OK
		R	0	107.4			617.8	≦		
	X4	L	0	-107.3	1.100	-659.3	832.5	≦	899.6	OK
		R	0	107.4			617.8	≦		
	X5	L	0	-109.0	1.100	-568.3	734.2	≦	920.0	OK
		R	0	105.7			519.4	≦		
8F	X1	L	0	-108.0	1.100	-764.2	948.7	≦	1086.6	OK
		R	0	111.9			728.7	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	-771.1	958.3	≦	1086.6	OK
		R	0	109.9			738.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-771.2	958.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			738.3	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	-771.2	958.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.1			738.3	≦		
	X5	L	0	-111.9	1.100	-762.2	950.4	≦	1086.6	OK
		R	0	108.0			730.4	≦		
7F	X1	L	0	-107.9	1.100	-764.3	948.7	≦	1086.6	OK
		R	0	112.0			728.7	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	-771.1	958.3	≦	1086.6	OK
		R	0	109.9			738.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-771.2	958.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.0			738.3	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	-771.2	958.3	≦	1086.6	OK
		R	0	110.1			738.3	≦		
	X5	L	0	-112.0	1.100	-762.1	950.4	≦	1086.6	OK
		R	0	107.9			730.4	≦		
6F	X1	L	0	-107.8	1.100	-764.4	948.7	≦	1140.9	OK
		R	0	112.1			728.7	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	-771.1	958.3	≦	1140.9	OK
		R	0	109.9			738.3	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-771.2	958.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.0			738.3	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	-771.3	958.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.1			738.3	≦		
	X5	L	0	-112.1	1.100	-762.0	950.4	≦	1140.9	OK
		R	0	107.8			730.4	≦		
5F	X1	L	0	-107.8	1.100	-764.4	948.7	≦	1140.9	OK
		R	0	112.2			728.7	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	-771.1	958.3	≦	1140.9	OK

Y3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
5F	X2	R	0	109.9	1.100	-771.1	738.3	≦	1140.9	OK
	X3	L	0	-110.0	1.100	-771.2	958.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.0			738.3	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	-771.3	958.3	≦	1140.9	OK
		R	0	110.1			738.3	≦		
	X5	L	0	-112.2	1.100	-762.0	950.4	≦	1140.9	OK
		R	0	107.8			730.4	≦		
4F	X1	L	0	-107.7	1.100	-764.6	948.7	≦	1140.9	OK
		R	0	112.3			728.7	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	-883.0	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	109.9			861.4	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-883.1	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			861.4	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	-883.2	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.1			861.4	≦		
	X5	L	0	-112.3	1.100	-761.9	950.4	≦	1140.9	OK
		R	0	107.7			730.4	≦		
3F	X1	L	0	-107.6	1.100	-764.7	948.7	≦	1140.9	OK
		R	0	112.4			728.7	≦		
	X2	L	0	-110.1	1.100	-883.0	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	109.9			861.4	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-883.1	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			861.4	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	-883.2	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.1			861.4	≦		
	X5	L	0	-112.4	1.100	-761.8	950.4	≦	1140.9	OK
		R	0	107.6			730.4	≦		
2F	X1	L	0	-107.4	1.100	-764.8	948.7	≦	1140.9	OK
		R	0	112.5			728.7	≦		
	X2	L	0	-110.0	1.100	-883.0	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	109.9			861.4	≦		
	X3	L	0	-110.0	1.100	-883.1	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			861.4	≦		
	X4	L	0	-109.9	1.100	-883.1	1081.4	≦	1161.7	OK
		R	0	110.0			861.4	≦		
	X5	L	0	-112.5	1.100	-761.6	950.3	≦	1140.9	OK
		R	0	107.4			730.4	≦		
1F	X1	L		-155.6	1.200	-2191.9	2785.9	≦	6299.5	OK
		R		200.4			2429.9	≦		
	X2	L		-180.7	1.200	-1437.1	1905.3	≦	6377.3	OK
		R		175.3			1549.3	≦		
	X3	L		-178.0	1.200	-1531.2	2015.5	≦	6632.3	OK
		R		178.0			1659.5	≦		
	X4	L		-175.3	1.200	-1540.4	2023.8	≦	6550.1	OK
		R		180.7			1667.8	≦		
	X5	L		-200.4	1.200	-1019.5	1423.8	≦	6390.4	OK
		R		155.6			1067.8	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-63.1	1.200	-0.9	64.2	≦	486.4	OK
		R		66.5			65.4	≦		
	X2	L		-64.9	1.200	-0.4	65.4	≦	503.7	OK
		R		64.7			64.2	≦		
	X3	L		-64.8	1.200	-0.0	64.8	≦	503.7	OK
		R		64.8			64.8	≦		
	X4	L		-64.7	1.200	0.4	64.2	≦	503.7	OK
		R		64.9			65.4	≦		
	X5	L		-66.5	1.200	0.9	65.4	≦	486.4	OK
		R		63.1			64.2	≦		
14F	X1	L		-97.4	1.200	-1.4	99.0	≦	486.4	OK
		R		99.1			97.5	≦		
	X2	L		-98.3	1.200	-0.5	98.9	≦	503.7	OK
		R		98.3			97.7	≦		
	X3	L		-98.3	1.200	-0.0	98.3	≦	503.7	OK

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	X3	R		98.3	1.200	-0.0	98.3	≦	503.7	OK
	X4	L		-98.3	1.200	0.5	97.7	≦	503.7	OK
		R		98.3			98.9	≦		
	X5	L		-99.1	1.200	1.4	97.5	≦	486.4	OK
		R		97.4			99.0	≦		
13F	X1	L		-97.3	1.200	-0.7	98.0	≦	600.4	OK
		R		99.3			98.5	≦		
	X2	L		-98.3	1.200	-0.5	98.8	≦	614.6	OK
		R		98.3			97.7	≦		
	X3	L		-98.3	1.200	-0.0	98.3	≦	614.6	OK
		R		98.3			98.3	≦		
	X4	L		-98.3	1.200	0.5	97.7	≦	614.6	OK
		R		98.3			98.8	≦		
	X5	L		-99.3	1.200	0.7	98.5	≦	600.4	OK
		R		97.3			98.0	≦		
12F	X1	L		-97.3	1.200	1.4	95.6	≦	600.4	OK
		R		99.3			100.9	≦		
	X2	L		-98.3	1.200	-0.4	98.8	≦	614.6	OK
		R		98.3			97.7	≦		
	X3	L		-98.3	1.200	-0.0	98.3	≦	614.6	OK
		R		98.3			98.3	≦		
	X4	L		-98.3	1.200	0.4	97.7	≦	614.6	OK
		R		98.3			98.8	≦		
	X5	L		-99.3	1.200	-1.4	100.9	≦	600.4	OK
		R		97.3			95.6	≦		
11F	X1	L		-105.7	1.200	4.5	100.2	≦	894.5	OK
		R		109.0			114.5	≦		
	X2	L		-107.4	1.200	-0.6	108.2	≦	875.4	OK
		R		107.3			106.6	≦		
	X3	L		-107.4	1.200	-0.0	107.4	≦	875.4	OK
		R		107.4			107.4	≦		
	X4	L		-107.3	1.200	0.6	106.6	≦	875.4	OK
		R		107.4			108.2	≦		
	X5	L		-109.0	1.200	-4.5	114.5	≦	894.5	OK
		R		105.7			100.2	≦		
10F	X1	L		-105.7	1.200	6.3	98.2	≦	920.0	OK
		R		109.0			116.6	≦		
	X2	L		-107.4	1.200	-0.8	108.4	≦	899.6	OK
		R		107.3			106.4	≦		
	X3	L		-107.4	1.200	-0.0	107.4	≦	899.6	OK
		R		107.4			107.4	≦		
	X4	L		-107.3	1.200	0.8	106.4	≦	899.6	OK
		R		107.4			108.4	≦		
	X5	L		-109.0	1.200	-6.3	116.6	≦	920.0	OK
		R		105.7			98.2	≦		
9F	X1	L		-105.7	1.200	8.7	95.2	≦	920.0	OK
		R		109.0			119.5	≦		
	X2	L		-107.4	1.200	-1.2	108.9	≦	899.6	OK
		R		107.3			105.8	≦		
	X3	L		-107.4	1.200	-0.0	107.4	≦	899.6	OK
		R		107.4			107.4	≦		
	X4	L		-107.3	1.200	1.2	105.8	≦	899.6	OK
		R		107.4			108.9	≦		
	X5	L		-109.0	1.200	-8.7	119.5	≦	920.0	OK
		R		105.7			95.2	≦		
8F	X1	L		-108.0	1.200	12.0	93.6	≦	1086.7	OK
		R		111.9			126.4	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	-1.5	111.9	≦	1086.7	OK
		R		109.9			108.1	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	-0.0	110.0	≦	1086.7	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	1.5	108.1	≦	1086.7	OK
		R		110.1			111.9	≦		
	X5	L		-111.9	1.200	-12.0	126.4	≦	1086.7	OK
		R		108.0			93.6	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
7F	X1	L		-107.9	1.200	14.9	90.1	≦	1086.7	OK
		R		112.0			129.9	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	-1.6	112.0	≦	1086.7	OK
		R		109.9			108.0	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	-0.0	110.0	≦	1086.7	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	1.6	108.0	≦	1086.7	OK
		R		110.1			112.0	≦		
	X5	L		-112.0	1.200	-14.9	129.9	≦	1086.7	OK
		R		107.9			90.1	≦		
6F	X1	L		-107.8	1.200	19.2	84.8	≦	1140.9	OK
		R		112.1			135.2	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	-2.0	112.4	≦	1140.9	OK
		R		109.9			107.5	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	-0.0	110.0	≦	1140.9	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	2.0	107.5	≦	1140.9	OK
		R		110.1			112.4	≦		
	X5	L		-112.1	1.200	-19.2	135.2	≦	1140.9	OK
		R		107.8			84.8	≦		
5F	X1	L		-107.8	1.200	22.4	80.9	≦	1140.9	OK
		R		112.2			139.1	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	-2.1	112.5	≦	1140.9	OK
		R		109.9			107.4	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	-0.0	110.0	≦	1140.9	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	2.1	107.4	≦	1140.9	OK
		R		110.1			112.5	≦		
	X5	L		-112.2	1.200	-22.4	139.1	≦	1140.9	OK
		R		107.8			80.9	≦		
4F	X1	L		-107.7	1.200	24.5	78.3	≦	1140.9	OK
		R		112.3			141.7	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	-2.0	112.4	≦	1161.7	OK
		R		109.9			107.5	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	-0.0	110.0	≦	1161.7	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	2.0	107.6	≦	1161.7	OK
		R		110.1			112.4	≦		
	X5	L		-112.3	1.200	-24.5	141.7	≦	1140.9	OK
		R		107.7			78.3	≦		
3F	X1	L		-107.6	1.200	25.3	77.3	≦	1140.9	OK
		R		112.4			142.7	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	-0.8	111.0	≦	1161.7	OK
		R		109.9			109.0	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	-0.0	110.0	≦	1161.7	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	0.8	109.0	≦	1161.7	OK
		R		110.1			111.0	≦		
	X5	L		-112.4	1.200	-25.3	142.7	≦	1140.9	OK
		R		107.6			77.3	≦		
2F	X1	L		-107.4	1.200	25.1	77.3	≦	1140.9	OK
		R		112.5			142.7	≦		
	X2	L		-110.0	1.200	-2.7	113.2	≦	1161.7	OK
		R		109.9			106.7	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1161.7	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	2.7	106.7	≦	1161.7	OK
		R		110.0			113.2	≦		
	X5	L		-112.5	1.200	-25.1	142.7	≦	1140.9	OK
		R		107.4			77.3	≦		
1F	X1	L		-155.6	1.200	13.5	139.4	≦	4772.4	OK
		R		200.4			216.6	≦		
	X2	L		-180.7	1.200	-2.9	184.1	≦	4043.0	OK
		R		175.3			171.8	≦		
	X3	L		-178.0	1.200	0.0	178.0	≦	4043.0	OK

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X3	R		178.0	1.200	0.0	178.0	≦	4043.0	OK
	X4	L		-175.3	1.200	2.9	171.8	≦	4043.0	OK
		R		180.7			184.1	≦		
	X5	L		-200.4	1.200	-13.5	216.6	≦	4772.4	OK
		R		155.6			139.4	≦		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-63.1	1.200	-12.7	78.3	≦	486.4	OK
		R		66.5			51.3	≦		
	X2	L		-64.9	1.200	-0.2	65.1	≦	503.7	OK
		R		64.7			64.5	≦		
	X3	L		-64.8	1.200	0.0	64.8	≦	503.7	OK
		R		64.8			64.8	≦		
	X4	L		-64.7	1.200	0.2	64.5	≦	503.7	OK
		R		64.9			65.1	≦		
	X5	L		-66.5	1.200	12.7	51.3	≦	486.4	OK
		R		63.1			78.3	≦		
14F	X1	L		-97.4	1.200	-15.0	115.4	≦	486.4	OK
		R		99.1			81.2	≦		
	X2	L		-98.3	1.200	-0.9	99.3	≦	503.7	OK
		R		98.3			97.2	≦		
	X3	L		-98.3	1.200	0.0	98.3	≦	503.7	OK
		R		98.3			98.3	≦		
	X4	L		-98.3	1.200	0.9	97.2	≦	503.7	OK
		R		98.3			99.3	≦		
	X5	L		-99.1	1.200	15.0	81.2	≦	486.4	OK
		R		97.4			115.4	≦		
13F	X1	L		-97.3	1.200	-15.0	115.2	≦	600.4	OK
		R		99.3			81.3	≦		
	X2	L		-98.3	1.200	-0.7	99.1	≦	614.6	OK
		R		98.3			97.4	≦		
	X3	L		-98.3	1.200	0.0	98.3	≦	614.6	OK
		R		98.3			98.3	≦		
	X4	L		-98.3	1.200	0.7	97.4	≦	614.6	OK
		R		98.3			99.1	≦		
	X5	L		-99.3	1.200	15.0	81.3	≦	600.4	OK
		R		97.3			115.2	≦		
12F	X1	L		-97.3	1.200	-15.3	115.7	≦	600.4	OK
		R		99.3			80.9	≦		
	X2	L		-98.3	1.200	-0.7	99.1	≦	614.6	OK
		R		98.3			97.4	≦		
	X3	L		-98.3	1.200	0.0	98.3	≦	614.6	OK
		R		98.3			98.3	≦		
	X4	L		-98.3	1.200	0.7	97.4	≦	614.6	OK
		R		98.3			99.1	≦		
	X5	L		-99.3	1.200	15.3	80.9	≦	600.4	OK
		R		97.3			115.7	≦		
11F	X1	L		-105.7	1.200	-23.3	133.6	≦	894.5	OK
		R		109.0			81.1	≦		
	X2	L		-107.4	1.200	-0.2	107.7	≦	875.4	OK
		R		107.3			107.1	≦		
	X3	L		-107.4	1.200	0.0	107.4	≦	875.4	OK
		R		107.4			107.4	≦		
	X4	L		-107.3	1.200	0.2	107.1	≦	875.4	OK
		R		107.4			107.7	≦		
	X5	L		-109.0	1.200	23.3	81.1	≦	894.5	OK
		R		105.7			133.6	≦		
10F	X1	L		-105.7	1.200	-23.9	134.3	≦	920.0	OK
		R		109.0			80.4	≦		
	X2	L		-107.4	1.200	-0.2	107.6	≦	899.6	OK
		R		107.3			107.1	≦		
	X3	L		-107.4	1.200	0.0	107.4	≦	899.6	OK
		R		107.4			107.4	≦		
	X4	L		-107.3	1.200	0.2	107.1	≦	899.6	OK

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
10F	X4	R		107.4	1.200	0.2	107.6	≦	899.6	OK
	X5	L		-109.0	1.200	23.9	80.4	≦	920.0	OK
		R		105.7			134.3	≦		
9F	X1	L		-105.7	1.200	-23.2	133.5	≦	920.0	OK
		R		109.0			81.2	≦		
	X2	L		-107.4	1.200	-0.1	107.5	≦	899.6	OK
		R		107.3			107.2	≦		
	X3	L		-107.4	1.200	0.0	107.4	≦	899.6	OK
		R		107.4			107.4	≦		
	X4	L		-107.3	1.200	0.1	107.2	≦	899.6	OK
		R		107.4			107.5	≦		
	X5	L		-109.0	1.200	23.2	81.2	≦	920.0	OK
		R		105.7			133.5	≦		
8F	X1	L		-108.0	1.200	-23.0	135.6	≦	1086.7	OK
		R		111.9			84.4	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	0.1	109.9	≦	1086.7	OK
		R		109.9			110.1	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1086.7	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	-0.1	110.1	≦	1086.7	OK
		R		110.1			109.9	≦		
	X5	L		-111.9	1.200	23.0	84.4	≦	1086.7	OK
		R		108.0			135.6	≦		
7F	X1	L		-107.9	1.200	-20.9	133.0	≦	1086.7	OK
		R		112.0			87.0	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	0.2	109.9	≦	1086.7	OK
		R		109.9			110.1	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1086.7	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	-0.2	110.1	≦	1086.7	OK
		R		110.1			109.9	≦		
	X5	L		-112.0	1.200	20.9	87.0	≦	1086.7	OK
		R		107.9			133.0	≦		
6F	X1	L		-107.8	1.200	-20.0	131.8	≦	1140.9	OK
		R		112.1			88.1	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	0.3	109.7	≦	1140.9	OK
		R		109.9			110.3	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1140.9	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	-0.3	110.3	≦	1140.9	OK
		R		110.1			109.7	≦		
	X5	L		-112.1	1.200	20.0	88.1	≦	1140.9	OK
		R		107.8			131.8	≦		
5F	X1	L		-107.8	1.200	-17.5	128.9	≦	1140.9	OK
		R		112.2			91.1	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	0.4	109.6	≦	1140.9	OK
		R		109.9			110.4	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1140.9	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	-0.4	110.4	≦	1140.9	OK
		R		110.1			109.6	≦		
	X5	L		-112.2	1.200	17.6	91.1	≦	1140.9	OK
		R		107.8			128.9	≦		
4F	X1	L		-107.7	1.200	-14.3	124.8	≦	1140.9	OK
		R		112.3			95.1	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	0.5	109.5	≦	1161.7	OK
		R		109.9			110.5	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1161.7	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	-0.5	110.5	≦	1161.7	OK
		R		110.1			109.5	≦		
	X5	L		-112.3	1.200	14.3	95.1	≦	1140.9	OK
		R		107.7			124.8	≦		
3F	X1	L		-107.6	1.200	-10.5	120.2	≦	1140.9	OK
		R		112.4			99.8	≦		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
3F	X2	L		-110.1	1.200	0.4	109.6	≦	1161.7	OK
		R		109.9			110.4	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1161.7	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	-0.4	110.4	≦	1161.7	OK
		R		110.1			109.6	≦		
	X5	L		-112.4	1.200	10.5	99.8	≦	1140.9	OK
		R		107.6			120.2	≦		
2F	X1	L		-107.4	1.200	-6.8	115.6	≦	1140.9	OK
		R		112.5			104.4	≦		
	X2	L		-110.0	1.200	0.4	109.6	≦	1161.7	OK
		R		109.9			110.4	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1161.7	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	-0.4	110.4	≦	1161.7	OK
		R		110.0			109.6	≦		
	X5	L		-112.5	1.200	6.8	104.4	≦	1140.9	OK
		R		107.4			115.6	≦		
1F	X1	L		-155.6	1.200	0.5	155.0	≦	4247.0	OK
		R		200.4			201.0	≦		
	X2	L		-180.7	1.200	-0.4	181.2	≦	4043.0	OK
		R		175.3			174.7	≦		
	X3	L		-178.0	1.200	0.0	178.0	≦	4043.0	OK
		R		178.0			178.0	≦		
	X4	L		-175.3	1.200	0.4	174.7	≦	4043.0	OK
		R		180.7			181.2	≦		
	X5	L		-200.4	1.200	-0.5	201.0	≦	4247.0	OK
		R		155.6			155.0	≦		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-63.1	1.200	-12.5	78.1	≦	486.4	OK
		R		66.5			51.5	≦		
	X2	L		-64.9	1.200	-0.2	65.1	≦	503.7	OK
		R		64.7			64.5	≦		
	X3	L		-64.8	1.200	0.0	64.8	≦	503.7	OK
		R		64.8			64.8	≦		
	X4	L		-64.7	1.200	0.2	64.5	≦	503.7	OK
		R		64.9			65.1	≦		
	X5	L		-66.5	1.200	12.5	51.5	≦	486.4	OK
		R		63.1			78.1	≦		
14F	X1	L		-97.4	1.200	-14.8	115.1	≦	486.4	OK
		R		99.1			81.4	≦		
	X2	L		-98.3	1.200	-0.8	99.3	≦	503.7	OK
		R		98.3			97.3	≦		
	X3	L		-98.3	1.200	0.0	98.3	≦	503.7	OK
		R		98.3			98.3	≦		
	X4	L		-98.3	1.200	0.8	97.3	≦	503.7	OK
		R		98.3			99.3	≦		
	X5	L		-99.1	1.200	14.8	81.4	≦	486.4	OK
		R		97.4			115.1	≦		
13F	X1	L		-97.3	1.200	-14.8	115.0	≦	600.4	OK
		R		99.3			81.5	≦		
	X2	L		-98.3	1.200	-0.7	99.1	≦	614.6	OK
		R		98.3			97.5	≦		
	X3	L		-98.3	1.200	0.0	98.3	≦	614.6	OK
		R		98.3			98.3	≦		
	X4	L		-98.3	1.200	0.7	97.5	≦	614.6	OK
		R		98.3			99.1	≦		
	X5	L		-99.3	1.200	14.8	81.5	≦	600.4	OK
		R		97.3			115.0	≦		
12F	X1	L		-97.3	1.200	-15.1	115.4	≦	600.4	OK
		R		99.3			81.1	≦		
	X2	L		-98.3	1.200	-0.7	99.1	≦	614.6	OK
		R		98.3			97.5	≦		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
12F	X3	L		-98.3	1.200	0.0	98.3	≦	614.6	OK
		R		98.3			98.3	≦		
	X4	L		-98.3	1.200	0.7	97.5	≦	614.6	OK
		R		98.3			99.1	≦		
	X5	L		-99.3	1.200	15.1	81.1	≦	600.4	OK
		R		97.3			115.4	≦		
11F	X1	L		-105.7	1.200	-23.0	133.3	≦	894.5	OK
		R		109.0			81.4	≦		
	X2	L		-107.4	1.200	-0.2	107.6	≦	875.4	OK
		R		107.3			107.1	≦		
	X3	L		-107.4	1.200	0.0	107.4	≦	875.4	OK
		R		107.4			107.4	≦		
	X4	L		-107.3	1.200	0.2	107.1	≦	875.4	OK
		R		107.4			107.6	≦		
	X5	L		-109.0	1.200	23.0	81.4	≦	894.5	OK
		R		105.7			133.3	≦		
10F	X1	L		-105.7	1.200	-23.6	134.0	≦	920.0	OK
		R		109.0			80.7	≦		
	X2	L		-107.4	1.200	-0.1	107.6	≦	899.6	OK
		R		107.3			107.2	≦		
	X3	L		-107.4	1.200	0.0	107.4	≦	899.6	OK
		R		107.4			107.4	≦		
	X4	L		-107.3	1.200	0.1	107.2	≦	899.6	OK
		R		107.4			107.6	≦		
	X5	L		-109.0	1.200	23.6	80.7	≦	920.0	OK
		R		105.7			134.0	≦		
9F	X1	L		-105.7	1.200	-22.9	133.2	≦	920.0	OK
		R		109.0			81.6	≦		
	X2	L		-107.4	1.200	-0.1	107.5	≦	899.6	OK
		R		107.3			107.2	≦		
	X3	L		-107.4	1.200	0.0	107.4	≦	899.6	OK
		R		107.4			107.4	≦		
	X4	L		-107.3	1.200	0.1	107.2	≦	899.6	OK
		R		107.4			107.5	≦		
	X5	L		-109.0	1.200	22.9	81.6	≦	920.0	OK
		R		105.7			133.2	≦		
8F	X1	L		-108.0	1.200	-22.7	135.3	≦	1086.7	OK
		R		111.9			84.7	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	0.2	109.9	≦	1086.7	OK
		R		109.9			110.1	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1086.7	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	-0.2	110.1	≦	1086.7	OK
		R		110.1			109.9	≦		
	X5	L		-111.9	1.200	22.7	84.7	≦	1086.7	OK
		R		108.0			135.3	≦		
7F	X1	L		-107.9	1.200	-20.6	132.7	≦	1086.7	OK
		R		112.0			87.3	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	0.2	109.8	≦	1086.7	OK
		R		109.9			110.1	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1086.7	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	-0.2	110.1	≦	1086.7	OK
		R		110.1			109.8	≦		
	X5	L		-112.0	1.200	20.6	87.3	≦	1086.7	OK
		R		107.9			132.7	≦		
6F	X1	L		-107.8	1.200	-19.8	131.6	≦	1140.9	OK
		R		112.1			88.4	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	0.4	109.6	≦	1140.9	OK
		R		109.9			110.3	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1140.9	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	-0.4	110.3	≦	1140.9	OK
		R		110.1			109.6	≦		
	X5	L		-112.1	1.200	19.8	88.4	≦	1140.9	OK

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	X5	R		107.8	1.200	19.8	131.6	≦	1140.9	OK
5F	X1	L		-107.8	1.200	-17.4	128.7	≦	1140.9	OK
		R		112.2			91.3	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	0.4	109.5	≦	1140.9	OK
		R		109.9			110.4	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1140.9	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	-0.4	110.4	≦	1140.9	OK
		R		110.1			109.5	≦		
	X5	L		-112.2	1.200	17.4	91.3	≦	1140.9	OK
		R		107.8			128.7	≦		
4F	X1	L		-107.7	1.200	-14.2	124.7	≦	1140.9	OK
		R		112.3			95.2	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	0.5	109.5	≦	1161.7	OK
		R		109.9			110.5	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1161.7	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	-0.5	110.5	≦	1161.7	OK
		R		110.1			109.5	≦		
	X5	L		-112.3	1.200	14.2	95.2	≦	1140.9	OK
		R		107.7			124.7	≦		
3F	X1	L		-107.6	1.200	-10.4	120.1	≦	1140.9	OK
		R		112.4			99.9	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	0.4	109.6	≦	1161.7	OK
		R		109.9			110.4	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1161.7	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	-0.4	110.4	≦	1161.7	OK
		R		110.1			109.6	≦		
	X5	L		-112.4	1.200	10.4	99.9	≦	1140.9	OK
		R		107.6			120.1	≦		
2F	X1	L		-107.4	1.200	-6.8	115.6	≦	1140.9	OK
		R		112.5			104.4	≦		
	X2	L		-110.0	1.200	0.4	109.6	≦	1161.7	OK
		R		109.9			110.4	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1161.7	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	-0.4	110.4	≦	1161.7	OK
		R		110.0			109.6	≦		
	X5	L		-112.5	1.200	6.8	104.4	≦	1140.9	OK
		R		107.4			115.6	≦		
1F	X1	L		-155.6	1.200	0.5	155.0	≦	4245.4	OK
		R		200.4			201.0	≦		
	X2	L		-180.7	1.200	-0.4	181.2	≦	4043.0	OK
		R		175.3			174.8	≦		
	X3	L		-178.0	1.200	0.0	178.0	≦	4043.0	OK
		R		178.0			178.0	≦		
	X4	L		-175.3	1.200	0.4	174.8	≦	4043.0	OK
		R		180.7			181.2	≦		
	X5	L		-200.4	1.200	-0.5	201.0	≦	4245.4	OK
		R		155.6			155.0	≦		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-63.1	1.200	-0.7	64.0	≦	486.4	OK
		R		66.5			65.6	≦		
	X2	L		-64.9	1.200	-0.4	65.3	≦	503.7	OK
		R		64.7			64.2	≦		
	X3	L		-64.8	1.200	0.0	64.8	≦	503.7	OK
		R		64.8			64.8	≦		
	X4	L		-64.7	1.200	0.4	64.2	≦	503.7	OK
		R		64.9			65.3	≦		
	X5	L		-66.5	1.200	0.7	65.6	≦	486.4	OK
		R		63.1			64.0	≦		
14F	X1	L		-97.4	1.200	-1.1	98.8	≦	486.4	OK

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	X1	R		99.1	1.200	-1.1	97.8	≦	486.4	OK
	X2	L		-98.3	1.200	-0.5	98.8	≦	503.7	OK
		R		98.3			97.7	≦		
	X3	L		-98.3	1.200	0.0	98.3	≦	503.7	OK
		R		98.3			98.3	≦		
	X4	L		-98.3	1.200	0.5	97.7	≦	503.7	OK
		R		98.3			98.8	≦		
	X5	L		-99.1	1.200	1.1	97.8	≦	486.4	OK
		R		97.4			98.8	≦		
13F	X1	L		-97.3	1.200	-0.5	97.8	≦	600.4	OK
		R		99.3			98.7	≦		
	X2	L		-98.3	1.200	-0.4	98.8	≦	614.6	OK
		R		98.3			97.7	≦		
	X3	L		-98.3	1.200	0.0	98.3	≦	614.6	OK
		R		98.3			98.3	≦		
	X4	L		-98.3	1.200	0.4	97.7	≦	614.6	OK
		R		98.3			98.8	≦		
	X5	L		-99.3	1.200	0.5	98.7	≦	600.4	OK
		R		97.3			97.8	≦		
12F	X1	L		-97.3	1.200	1.6	95.4	≦	600.4	OK
		R		99.3			101.1	≦		
	X2	L		-98.3	1.200	-0.4	98.8	≦	614.6	OK
		R		98.3			97.8	≦		
	X3	L		-98.3	1.200	0.0	98.3	≦	614.6	OK
		R		98.3			98.3	≦		
	X4	L		-98.3	1.200	0.4	97.8	≦	614.6	OK
		R		98.3			98.8	≦		
	X5	L		-99.3	1.200	-1.6	101.1	≦	600.4	OK
		R		97.3			95.4	≦		
11F	X1	L		-105.7	1.200	4.8	99.9	≦	894.5	OK
		R		109.0			114.8	≦		
	X2	L		-107.4	1.200	-0.6	108.1	≦	875.4	OK
		R		107.3			106.6	≦		
	X3	L		-107.4	1.200	0.0	107.4	≦	875.4	OK
		R		107.4			107.4	≦		
	X4	L		-107.3	1.200	0.6	106.6	≦	875.4	OK
		R		107.4			108.1	≦		
	X5	L		-109.0	1.200	-4.8	114.8	≦	894.5	OK
		R		105.7			99.9	≦		
10F	X1	L		-105.7	1.200	6.6	97.8	≦	920.0	OK
		R		109.0			116.9	≦		
	X2	L		-107.4	1.200	-0.8	108.3	≦	899.6	OK
		R		107.3			106.4	≦		
	X3	L		-107.4	1.200	0.0	107.4	≦	899.6	OK
		R		107.4			107.4	≦		
	X4	L		-107.3	1.200	0.8	106.4	≦	899.6	OK
		R		107.4			108.3	≦		
	X5	L		-109.0	1.200	-6.6	116.9	≦	920.0	OK
		R		105.7			97.8	≦		
9F	X1	L		-105.7	1.200	9.0	94.9	≦	920.0	OK
		R		109.0			119.8	≦		
	X2	L		-107.4	1.200	-1.3	108.9	≦	899.6	OK
		R		107.3			105.8	≦		
	X3	L		-107.4	1.200	0.0	107.4	≦	899.6	OK
		R		107.4			107.4	≦		
	X4	L		-107.3	1.200	1.3	105.8	≦	899.6	OK
		R		107.4			108.9	≦		
	X5	L		-109.0	1.200	-9.0	119.8	≦	920.0	OK
		R		105.7			94.9	≦		
8F	X1	L		-108.0	1.200	12.3	93.3	≦	1086.7	OK
		R		111.9			126.7	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	-1.6	111.9	≦	1086.7	OK
		R		109.9			108.1	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1086.7	OK
		R		110.0			110.0	≦		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	X4	L		-109.9	1.200	1.6	108.1	≦	1086.7	OK
		R		110.1			111.9	≦		
	X5	L		-111.9	1.200	-12.3	126.7	≦	1086.7	OK
		R		108.0			93.3	≦		
7F	X1	L		-107.9	1.200	15.1	89.8	≦	1086.7	OK
		R		112.0			130.2	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	-1.6	112.0	≦	1086.7	OK
		R		109.9			108.0	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1086.7	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	1.6	108.0	≦	1086.7	OK
		R		110.1			112.0	≦		
	X5	L		-112.0	1.200	-15.1	130.2	≦	1086.7	OK
		R		107.9			89.8	≦		
6F	X1	L		-107.8	1.200	19.2	84.8	≦	1140.9	OK
		R		112.1			135.2	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	-2.0	112.5	≦	1140.9	OK
		R		109.9			107.5	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1140.9	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	2.0	107.5	≦	1140.9	OK
		R		110.1			112.5	≦		
	X5	L		-112.1	1.200	-19.2	135.2	≦	1140.9	OK
		R		107.8			84.8	≦		
5F	X1	L		-107.8	1.200	22.2	81.2	≦	1140.9	OK
		R		112.2			138.7	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	-2.0	112.5	≦	1140.9	OK
		R		109.9			107.5	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1140.9	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	2.0	107.5	≦	1140.9	OK
		R		110.1			112.5	≦		
	X5	L		-112.2	1.200	-22.2	138.7	≦	1140.9	OK
		R		107.8			81.2	≦		
4F	X1	L		-107.7	1.200	24.0	79.0	≦	1140.9	OK
		R		112.3			141.0	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	-1.9	112.4	≦	1161.7	OK
		R		109.9			107.6	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1161.7	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	1.9	107.6	≦	1161.7	OK
		R		110.1			112.4	≦		
	X5	L		-112.3	1.200	-24.0	141.0	≦	1140.9	OK
		R		107.7			79.0	≦		
3F	X1	L		-107.6	1.200	24.3	78.4	≦	1140.9	OK
		R		112.4			141.6	≦		
	X2	L		-110.1	1.200	-0.7	110.9	≦	1161.7	OK
		R		109.9			109.1	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1161.7	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	0.7	109.1	≦	1161.7	OK
		R		110.1			110.9	≦		
	X5	L		-112.4	1.200	-24.3	141.6	≦	1140.9	OK
		R		107.6			78.4	≦		
2F	X1	L		-107.4	1.200	24.0	78.6	≦	1140.9	OK
		R		112.5			141.4	≦		
	X2	L		-110.0	1.200	-2.5	113.0	≦	1161.7	OK
		R		109.9			106.9	≦		
	X3	L		-110.0	1.200	0.0	110.0	≦	1161.7	OK
		R		110.0			110.0	≦		
	X4	L		-109.9	1.200	2.5	107.0	≦	1161.7	OK
		R		110.0			113.0	≦		
	X5	L		-112.5	1.200	-24.0	141.4	≦	1140.9	OK
		R		107.4			78.6	≦		
1F	X1	L		-155.6	1.200	13.5	139.4	≦	4772.4	OK

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	R		200.4	1.200	13.5	216.6	≦	4772.4	OK
	X2	L		-180.7	1.200	-2.9	184.1	≦	4043.0	OK
		R		175.3			171.8	≦		
	X3	L		-178.0	1.200	0.0	178.0	≦	4043.0	OK
		R		178.0			178.0	≦		
	X4	L		-175.3	1.200	2.9	171.8	≦	4043.0	OK
		R		180.7			184.1	≦		
	X5	L		-200.4	1.200	-13.5	216.6	≦	4772.4	OK
		R		155.6			139.4	≦		

U-5.2.2　ＲＣ柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　：長期せん断力　(kN)
Qm　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：柱のせん断耐力　(kN)
n　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	X1	T		-43.6	1.250	-27.4	77.9	≦	1141.0	OK
		B		-43.6			77.9	≦		
	X2	T		1.3	1.250	394.3	494.2	≦	1535.7	OK
		B		1.3			494.2	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	566.8	708.4	≦	1630.6	OK
		B		-0.1			708.4	≦		
	X4	T		0.1	1.250	577.6	722.1	≦	1634.3	OK
		B		0.1			722.1	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	407.3	507.8	≦	1547.6	OK
		B		-1.3			507.8	≦		
	X6	T		43.6	1.250	-79.5	55.7	≦	1172.9	OK
		B		43.6			55.7	≦		
13F	X1	T		-35.2	1.250	281.4	316.6	≦	1158.9	OK
		B		-35.2			316.6	≦		
	X2	T		0.4	1.250	646.2	808.1	≦	1650.0	OK
		B		0.4			808.1	≦		
	X3	T		0.0	1.250	720.6	900.8	≦	1708.2	OK
		B		0.0			900.8	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	719.6	899.5	≦	1707.5	OK
		B		-0.0			899.5	≦		
	X5	T		-0.4	1.250	626.6	782.9	≦	1622.5	OK
		B		-0.4			782.9	≦		
	X6	T		35.2	1.250	174.5	253.3	≦	1224.0	OK
		B		35.2			253.3	≦		
12F	X1	T		-36.6	1.250	424.4	493.9	≦	1171.9	OK
		B		-36.6			493.9	≦		
	X2	T		0.6	1.250	808.3	1010.9	≦	1734.1	OK
		B		0.6			1010.9	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	895.4	1119.2	≦	1790.4	OK
		B		-0.0			1119.2	≦		
	X4	T		0.0	1.250	895.8	1119.8	≦	1790.5	OK
		B		0.0			1119.8	≦		
	X5	T		-0.6	1.250	818.6	1022.7	≦	1732.5	OK
		B		-0.6			1022.7	≦		
	X6	T		36.6	1.250	446.9	595.2	≦	1277.0	OK
		B		36.6			595.2	≦		
11F	X1	T		-36.6	1.250	455.8	533.2	≦	1158.7	OK
		B		-36.6			533.2	≦		
	X2	T		0.7	1.250	1050.5	1313.9	≦	1967.8	OK
		B		0.7			1313.9	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1136.0	1420.0	≦	2019.3	OK
		B		-0.0			1420.0	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1136.0	1420.0	≦	2019.3	OK
		B		0.0			1420.0	≦		

Y2フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	X5	T		-0.7	1.250	1044.6	1305.0	≦	1961.2	OK
		B		-0.7			1305.0	≦		
	X6	T		36.6	1.250	457.6	608.5	≦	1301.9	OK
		B		36.6			608.5	≦		
10F	X1	T		-38.8	1.250	595.5	705.6	≦	1172.8	OK
		B		-38.8			705.6	≦		
	X2	T		1.0	1.250	1239.6	1550.5	≦	2196.1	OK
		B		1.0			1550.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1318.3	1647.9	≦	2243.1	OK
		B		-0.0			1647.9	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1318.2	1647.8	≦	2243.2	OK
		B		0.0			1647.8	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	1219.9	1523.9	≦	2196.1	OK
		B		-1.0			1523.9	≦		
	X6	T		38.8	1.250	515.4	683.1	≦	1367.3	OK
		B		38.8			683.1	≦		
9F	X1	T		-38.8	1.250	657.1	782.6	≦	1256.4	OK
		B		-38.8			782.6	≦		
	X2	T		0.9	1.250	1360.1	1701.1	≦	2320.4	OK
		B		0.9			1701.1	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1477.3	1846.6	≦	2391.1	OK
		B		-0.0			1846.6	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1477.6	1847.0	≦	2391.3	OK
		B		0.0			1847.0	≦		
	X5	T		-0.9	1.250	1405.0	1755.3	≦	2365.0	OK
		B		-0.9			1755.3	≦		
	X6	T		38.8	1.250	681.3	890.3	≦	1451.5	OK
		B		38.8			890.3	≦		
8F	X1	T		-38.9	1.250	794.8	954.6	≦	1468.9	OK
		B		-38.9			954.6	≦		
	X2	T		1.0	1.250	1556.1	1946.2	≦	2552.0	OK
		B		1.0			1946.2	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1590.3	1987.8	≦	2579.9	OK
		B		-0.0			1987.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1590.2	1987.8	≦	2580.2	OK
		B		0.0			1987.8	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	1554.9	1942.5	≦	2606.2	OK
		B		-1.0			1942.5	≦		
	X6	T		38.9	1.250	739.8	963.7	≦	1612.4	OK
		B		38.9			963.7	≦		
7F	X1	T		-39.4	1.250	871.5	1050.0	≦	1514.6	OK
		B		-39.4			1050.0	≦		
	X2	T		1.2	1.250	1699.4	2125.4	≦	2615.9	OK
		B		1.2			2125.4	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1693.4	2116.7	≦	2643.9	OK
		B		-0.0			2116.7	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1693.3	2116.7	≦	2644.2	OK
		B		0.0			2116.7	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	1703.7	2128.5	≦	2673.6	OK
		B		-1.2			2128.5	≦		
	X6	T		39.4	1.250	860.1	1114.5	≦	1720.4	OK
		B		39.4			1114.5	≦		
6F	X1	T		-38.6	1.250	904.1	1091.6	≦	2067.2	OK
		B		-38.6			1091.6	≦		
	X2	T		1.3	1.250	1816.0	2271.3	≦	3089.0	OK
		B		1.3			2271.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1822.4	2277.9	≦	3114.9	OK
		B		-0.0			2277.9	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1822.3	2277.9	≦	3115.2	OK
		B		0.0			2277.9	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	1821.5	2275.6	≦	3139.0	OK
		B		-1.3			2275.6	≦		
	X6	T		38.6	1.250	957.7	1235.7	≦	2362.6	OK
		B		38.6			1235.7	≦		
5F	X1	T		-39.5	1.250	970.8	1174.1	≦	2554.9	OK

Y2フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
5F	X1	B		-39.5	1.250	970.8	1174.1	≦	2554.9	OK
	X2	T		1.4	1.250	1907.7	2386.0	≦	3705.0	OK
		B		1.4			2386.0	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1914.8	2393.4	≦	3726.8	OK
		B		-0.0			2393.4	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1914.8	2393.6	≦	3727.1	OK
		B		0.0			2393.6	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	1936.6	2419.4	≦	3760.0	OK
		B		-1.4			2419.4	≦		
	X6	T		39.5	1.250	1050.5	1352.6	≦	2968.4	OK
		B		39.5			1352.6	≦		
4F	X1	T		-38.9	1.250	944.2	1141.4	≦	2504.7	OK
		B		-38.9			1141.4	≦		
	X2	T		1.4	1.250	2007.2	2510.4	≦	3704.9	OK
		B		1.4			2510.4	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	2069.4	2586.7	≦	3720.7	OK
		B		-0.0			2586.7	≦		
	X4	T		0.0	1.250	2069.6	2587.0	≦	3720.9	OK
		B		0.0			2587.0	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	2024.9	2529.7	≦	3758.3	OK
		B		-1.4			2529.7	≦		
	X6	T		38.9	1.250	1062.0	1366.3	≦	2986.2	OK
		B		38.9			1366.3	≦		
3F	X1	T		-38.8	1.250	775.0	930.0	≦	2256.9	OK
		B		-38.8			930.0	≦		
	X2	T		1.6	1.250	2098.2	2624.4	≦	3334.0	OK
		B		1.6			2624.4	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2241.1	2801.3	≦	3420.9	OK
		B		-0.1			2801.3	≦		
	X4	T		0.1	1.250	2240.3	2800.5	≦	3421.3	OK
		B		0.1			2800.5	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	2123.1	2652.3	≦	3401.2	OK
		B		-1.6			2652.3	≦		
	X6	T		38.8	1.250	1111.5	1428.2	≦	2581.0	OK
		B		38.8			1428.2	≦		
2F	X1	T		-38.7	1.250	1023.8	1241.0	≦	2239.0	OK
		B		-38.7			1241.0	≦		
	X2	T		1.3	1.250	2205.1	2757.7	≦	3271.4	OK
		B		1.3			2757.7	≦		
	X3	T		0.0	1.250	2313.9	2892.4	≦	3362.7	OK
		B		0.0			2892.4	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	2316.6	2895.7	≦	3363.2	OK
		B		-0.0			2895.7	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	2153.9	2691.1	≦	3358.8	OK
		B		-1.3			2691.1	≦		
	X6	T		38.7	1.250	928.5	1199.3	≦	2429.1	OK
		B		38.7			1199.3	≦		
1F	X1	T		-32.3	1.250	634.9	761.3	≦	1791.6	OK
		B		-32.3			761.3	≦		
	X2	T		2.9	1.250	2060.4	2578.4	≦	2998.0	OK
		B	0	2.9			2578.4	≦		
	X3	T		-0.3	1.250	2237.6	2796.7	≦	3112.1	OK
		B	0	-0.3			2796.7	≦		
	X4	T		0.3	1.250	2235.1	2794.2	≦	3111.6	OK
		B	0	0.3			2794.2	≦		
	X5	T		-2.9	1.250	2252.4	2812.6	≦	3173.2	OK
		B	0	-2.9			2812.6	≦		
	X6	T		32.3	1.250	1803.1	2286.1	≦	2641.7	OK
		B	0	32.3			2286.1	≦		

Y3フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	X1	T		-43.6	1.250	-27.4	77.9	≦	1141.0	OK
		B		-43.6			77.9	≦		
	X2	T		1.3	1.250	394.5	494.4	≦	1535.6	OK

Y3フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	X2	B		1.3	1.250	394.5	494.4	≦	1535.6	OK
	X3	T		-0.1	1.250	566.9	708.6	≦	1630.7	OK
		B		-0.1			708.6	≦		
	X4	T		0.1	1.250	577.8	722.3	≦	1634.4	OK
		B		0.1			722.3	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	407.5	508.0	≦	1547.5	OK
		B		-1.3			508.0	≦		
	X6	T		43.6	1.250	-79.5	55.8	≦	1172.9	OK
		B		43.6			55.8	≦		
13F	X1	T		-35.2	1.250	281.4	316.6	≦	1158.8	OK
		B		-35.2			316.6	≦		
	X2	T		0.4	1.250	646.4	808.4	≦	1650.3	OK
		B		0.4			808.4	≦		
	X3	T		0.0	1.250	720.9	901.1	≦	1708.5	OK
		B		0.0			901.1	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	719.8	899.8	≦	1707.8	OK
		B		-0.0			899.8	≦		
	X5	T		-0.4	1.250	626.8	783.2	≦	1622.7	OK
		B		-0.4			783.2	≦		
	X6	T		35.2	1.250	174.5	253.3	≦	1224.1	OK
		B		35.2			253.3	≦		
12F	X1	T		-36.6	1.250	424.4	493.9	≦	1171.9	OK
		B		-36.6			493.9	≦		
	X2	T		0.6	1.250	807.9	1010.4	≦	1733.9	OK
		B		0.6			1010.4	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	895.0	1118.8	≦	1790.2	OK
		B		-0.0			1118.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	895.4	1119.3	≦	1790.3	OK
		B		0.0			1119.3	≦		
	X5	T		-0.6	1.250	818.3	1022.3	≦	1732.3	OK
		B		-0.6			1022.3	≦		
	X6	T		36.6	1.250	446.9	595.2	≦	1277.0	OK
		B		36.6			595.2	≦		
11F	X1	T		-36.6	1.250	455.8	533.1	≦	1158.7	OK
		B		-36.6			533.1	≦		
	X2	T		0.7	1.250	1050.5	1313.8	≦	1967.8	OK
		B		0.7			1313.8	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1136.0	1420.0	≦	2019.3	OK
		B		-0.0			1420.0	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1135.9	1420.0	≦	2019.3	OK
		B		0.0			1420.0	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	1044.5	1305.0	≦	1961.1	OK
		B		-0.7			1305.0	≦		
	X6	T		36.6	1.250	457.6	608.5	≦	1302.0	OK
		B		36.6			608.5	≦		
10F	X1	T		-38.8	1.250	595.5	705.6	≦	1172.8	OK
		B		-38.8			705.6	≦		
	X2	T		1.0	1.250	1239.6	1550.5	≦	2196.1	OK
		B		1.0			1550.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1318.3	1647.8	≦	2243.1	OK
		B		-0.0			1647.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1318.2	1647.7	≦	2243.1	OK
		B		0.0			1647.7	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	1219.9	1523.9	≦	2196.0	OK
		B		-1.0			1523.9	≦		
	X6	T		38.8	1.250	515.4	683.1	≦	1367.3	OK
		B		38.8			683.1	≦		
9F	X1	T		-38.8	1.250	657.1	782.5	≦	1256.4	OK
		B		-38.8			782.5	≦		
	X2	T		0.9	1.250	1360.1	1701.0	≦	2320.4	OK
		B		0.9			1701.0	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1477.3	1846.6	≦	2391.0	OK
		B		-0.0			1846.6	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1477.6	1847.0	≦	2391.3	OK
		B		0.0			1847.0	≦		

Y3フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
9F	X5	T		-0.9	1.250	1405.0	1755.3	≦	2365.0	OK
		B		-0.9			1755.3	≦		
	X6	T		38.8	1.250	681.3	890.4	≦	1451.6	OK
		B		38.8			890.4	≦		
8F	X1	T		-38.9	1.250	794.8	954.6	≦	1468.9	OK
		B		-38.9			954.6	≦		
	X2	T		1.0	1.250	1556.1	1946.2	≦	2551.9	OK
		B		1.0			1946.2	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1590.3	1987.8	≦	2579.9	OK
		B		-0.0			1987.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1590.2	1987.8	≦	2580.2	OK
		B		0.0			1987.8	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	1554.9	1942.5	≦	2606.2	OK
		B		-1.0			1942.5	≦		
	X6	T		38.9	1.250	739.8	963.7	≦	1612.5	OK
		B		38.9			963.7	≦		
7F	X1	T		-39.4	1.250	871.5	1050.0	≦	1514.5	OK
		B		-39.4			1050.0	≦		
	X2	T		1.2	1.250	1699.4	2125.5	≦	2615.9	OK
		B		1.2			2125.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1693.4	2116.7	≦	2644.0	OK
		B		-0.0			2116.7	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1693.3	2116.7	≦	2644.3	OK
		B		0.0			2116.7	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	1703.8	2128.5	≦	2673.6	OK
		B		-1.2			2128.5	≦		
	X6	T		39.4	1.250	860.1	1114.5	≦	1720.5	OK
		B		39.4			1114.5	≦		
6F	X1	T		-38.6	1.250	904.1	1091.6	≦	2067.1	OK
		B		-38.6			1091.6	≦		
	X2	T		1.3	1.250	1816.0	2271.3	≦	3088.9	OK
		B		1.3			2271.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1822.3	2277.8	≦	3115.0	OK
		B		-0.0			2277.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1822.2	2277.8	≦	3115.2	OK
		B		0.0			2277.8	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	1821.5	2275.6	≦	3139.0	OK
		B		-1.3			2275.6	≦		
	X6	T		38.6	1.250	957.7	1235.7	≦	2362.7	OK
		B		38.6			1235.7	≦		
5F	X1	T		-39.5	1.250	970.9	1174.1	≦	2555.0	OK
		B		-39.5			1174.1	≦		
	X2	T		1.4	1.250	1907.7	2386.0	≦	3705.0	OK
		B		1.4			2386.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1915.0	2393.6	≦	3727.0	OK
		B		-0.1			2393.6	≦		
	X4	T		0.1	1.250	1915.0	2393.8	≦	3727.3	OK
		B		0.1			2393.8	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	1936.7	2419.5	≦	3760.1	OK
		B		-1.4			2419.5	≦		
	X6	T		39.5	1.250	1050.6	1352.7	≦	2968.6	OK
		B		39.5			1352.7	≦		
4F	X1	T		-38.9	1.250	944.2	1141.4	≦	2504.7	OK
		B		-38.9			1141.4	≦		
	X2	T		1.4	1.250	2007.1	2510.3	≦	3704.8	OK
		B		1.4			2510.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	2069.4	2586.7	≦	3720.9	OK
		B		-0.0			2586.7	≦		
	X4	T		0.0	1.250	2069.6	2587.0	≦	3721.2	OK
		B		0.0			2587.0	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	2024.8	2529.6	≦	3758.3	OK
		B		-1.4			2529.6	≦		
	X6	T		38.9	1.250	1061.8	1366.1	≦	2986.3	OK
		B		38.9			1366.1	≦		
3F	X1	T		-38.8	1.250	775.1	930.1	≦	2256.8	OK

Y3フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
3F	X1	B		-38.8	1.250	775.1	930.1	≦	2256.8	OK
	X2	T		1.6	1.250	2098.4	2624.6	≦	3333.8	OK
		B		1.6			2624.6	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2241.4	2801.7	≦	3421.1	OK
		B		-0.1			2801.7	≦		
	X4	T		0.1	1.250	2240.7	2800.9	≦	3421.5	OK
		B		0.1			2800.9	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	2123.5	2652.7	≦	3401.1	OK
		B		-1.6			2652.7	≦		
	X6	T		38.8	1.250	1111.9	1428.7	≦	2581.2	OK
		B		38.8			1428.7	≦		
2F	X1	T		-38.7	1.250	1023.9	1241.1	≦	2238.7	OK
		B		-38.7			1241.1	≦		
	X2	T		1.3	1.250	2203.3	2755.5	≦	3271.1	OK
		B		1.3			2755.5	≦		
	X3	T		0.0	1.250	2311.8	2889.8	≦	3363.1	OK
		B		0.0			2889.8	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	2314.5	2893.1	≦	3363.6	OK
		B		-0.0			2893.1	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	2151.8	2688.5	≦	3358.7	OK
		B		-1.3			2688.5	≦		
	X6	T		38.7	1.250	926.7	1197.1	≦	2428.7	OK
		B		38.7			1197.1	≦		
1F	X1	T		-32.3	1.250	631.2	756.7	≦	1790.7	OK
		B		-32.3			756.7	≦		
	X2	T		2.9	1.250	2059.5	2577.3	≦	2996.8	OK
		B	0	2.9			2577.3	≦		
	X3	T		-0.3	1.250	2238.5	2797.8	≦	3111.7	OK
		B	0	-0.3			2797.8	≦		
	X4	T		0.3	1.250	2236.0	2795.3	≦	3111.3	OK
		B	0	0.3			2795.3	≦		
	X5	T		-2.9	1.250	2252.9	2813.2	≦	3172.2	OK
		B	0	-2.9			2813.2	≦		
	X6	T		32.3	1.250	1804.5	2288.0	≦	2642.1	OK
		B	0	32.3			2288.0	≦		

Y2フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	X1	T		-43.6	1.250	79.5	55.7	≦	1172.9	OK
		B		-43.6			55.7	≦		
	X2	T		1.3	1.250	-407.3	507.8	≦	1547.6	OK
		B		1.3			507.8	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-577.6	722.1	≦	1634.3	OK
		B		-0.1			722.1	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-566.8	708.4	≦	1630.6	OK
		B		0.1			708.4	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	-394.3	494.2	≦	1535.7	OK
		B		-1.3			494.2	≦		
	X6	T		43.6	1.250	27.4	77.9	≦	1141.0	OK
		B		43.6			77.9	≦		
13F	X1	T		-35.2	1.250	-174.5	253.3	≦	1224.0	OK
		B		-35.2			253.3	≦		
	X2	T		0.4	1.250	-626.6	782.9	≦	1622.5	OK
		B		0.4			782.9	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-719.6	899.5	≦	1707.5	OK
		B		0.0			899.5	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-720.6	900.8	≦	1708.2	OK
		B		-0.0			900.8	≦		
	X5	T		-0.4	1.250	-646.2	808.1	≦	1650.0	OK
		B		-0.4			808.1	≦		
	X6	T		35.2	1.250	-281.4	316.6	≦	1158.9	OK
		B		35.2			316.6	≦		
12F	X1	T		-36.6	1.250	-446.9	595.2	≦	1277.0	OK
		B		-36.6			595.2	≦		
	X2	T		0.6	1.250	-818.6	1022.7	≦	1732.5	OK

Y2フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
12F	X2	B		0.6	1.250	-818.6	1022.7	≦	1732.5	OK
	X3	T		-0.0	1.250	-895.8	1119.8	≦	1790.5	OK
		B		-0.0			1119.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-895.4	1119.2	≦	1790.4	OK
		B		0.0			1119.2	≦		
	X5	T		-0.6	1.250	-808.3	1010.9	≦	1734.1	OK
		B		-0.6			1010.9	≦		
	X6	T		36.6	1.250	-424.4	493.9	≦	1171.9	OK
		B		36.6			493.9	≦		
11F	X1	T		-36.6	1.250	-457.6	608.5	≦	1301.9	OK
		B		-36.6			608.5	≦		
	X2	T		0.7	1.250	-1044.6	1305.0	≦	1961.2	OK
		B		0.7			1305.0	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1136.0	1420.0	≦	2019.3	OK
		B		-0.0			1420.0	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1136.0	1420.0	≦	2019.3	OK
		B		0.0			1420.0	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	-1050.5	1313.9	≦	1967.8	OK
		B		-0.7			1313.9	≦		
	X6	T		36.6	1.250	-455.8	533.2	≦	1158.7	OK
		B		36.6			533.2	≦		
10F	X1	T		-38.8	1.250	-515.4	683.1	≦	1367.3	OK
		B		-38.8			683.1	≦		
	X2	T		1.0	1.250	-1219.9	1523.9	≦	2196.1	OK
		B		1.0			1523.9	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1318.2	1647.8	≦	2243.2	OK
		B		-0.0			1647.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1318.3	1647.9	≦	2243.1	OK
		B		0.0			1647.9	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	-1239.6	1550.5	≦	2196.1	OK
		B		-1.0			1550.5	≦		
	X6	T		38.8	1.250	-595.5	705.6	≦	1172.8	OK
		B		38.8			705.6	≦		
9F	X1	T		-38.8	1.250	-681.3	890.3	≦	1451.5	OK
		B		-38.8			890.3	≦		
	X2	T		0.9	1.250	-1405.0	1755.3	≦	2365.0	OK
		B		0.9			1755.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1477.6	1847.0	≦	2391.3	OK
		B		-0.0			1847.0	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1477.3	1846.6	≦	2391.1	OK
		B		0.0			1846.6	≦		
	X5	T		-0.9	1.250	-1360.1	1701.1	≦	2320.4	OK
		B		-0.9			1701.1	≦		
	X6	T		38.8	1.250	-657.1	782.6	≦	1256.4	OK
		B		38.8			782.6	≦		
8F	X1	T		-38.9	1.250	-739.8	963.7	≦	1612.4	OK
		B		-38.9			963.7	≦		
	X2	T		1.0	1.250	-1554.9	1942.5	≦	2606.2	OK
		B		1.0			1942.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1590.2	1987.8	≦	2580.2	OK
		B		-0.0			1987.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1590.3	1987.8	≦	2579.9	OK
		B		0.0			1987.8	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	-1556.1	1946.2	≦	2552.0	OK
		B		-1.0			1946.2	≦		
	X6	T		38.9	1.250	-794.8	954.6	≦	1468.9	OK
		B		38.9			954.6	≦		
7F	X1	T		-39.4	1.250	-860.1	1114.5	≦	1720.4	OK
		B		-39.4			1114.5	≦		
	X2	T		1.2	1.250	-1703.7	2128.5	≦	2673.6	OK
		B		1.2			2128.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1693.3	2116.7	≦	2644.2	OK
		B		-0.0			2116.7	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1693.4	2116.7	≦	2643.9	OK
		B		0.0			2116.7	≦		

Y2フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
7F	X5	T		-1.2	1.250	-1699.4	2125.4	≦	2615.9	OK
		B		-1.2			2125.4	≦		
	X6	T		39.4	1.250	-871.5	1050.0	≦	1514.6	OK
		B		39.4			1050.0	≦		
6F	X1	T		-38.6	1.250	-957.7	1235.7	≦	2362.6	OK
		B		-38.6			1235.7	≦		
	X2	T		1.3	1.250	-1821.5	2275.6	≦	3139.0	OK
		B		1.3			2275.6	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1822.3	2277.9	≦	3115.2	OK
		B		-0.0			2277.9	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1822.4	2277.9	≦	3114.9	OK
		B		0.0			2277.9	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	-1816.0	2271.3	≦	3089.0	OK
		B		-1.3			2271.3	≦		
	X6	T		38.6	1.250	-904.1	1091.6	≦	2067.2	OK
		B		38.6			1091.6	≦		
5F	X1	T		-39.5	1.250	-1050.5	1352.6	≦	2968.4	OK
		B		-39.5			1352.6	≦		
	X2	T		1.4	1.250	-1936.6	2419.4	≦	3760.0	OK
		B		1.4			2419.4	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1914.8	2393.6	≦	3727.1	OK
		B		-0.0			2393.6	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1914.8	2393.4	≦	3726.8	OK
		B		0.0			2393.4	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	-1907.7	2386.0	≦	3705.0	OK
		B		-1.4			2386.0	≦		
	X6	T		39.5	1.250	-970.8	1174.1	≦	2554.9	OK
		B		39.5			1174.1	≦		
4F	X1	T		-38.9	1.250	-1062.0	1366.3	≦	2986.2	OK
		B		-38.9			1366.3	≦		
	X2	T		1.4	1.250	-2024.9	2529.7	≦	3758.3	OK
		B		1.4			2529.7	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-2069.6	2587.0	≦	3720.9	OK
		B		-0.0			2587.0	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-2069.4	2586.7	≦	3720.7	OK
		B		0.0			2586.7	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	-2007.2	2510.4	≦	3704.9	OK
		B		-1.4			2510.4	≦		
	X6	T		38.9	1.250	-944.2	1141.4	≦	2504.7	OK
		B		38.9			1141.4	≦		
3F	X1	T		-38.8	1.250	-1111.5	1428.2	≦	2581.0	OK
		B		-38.8			1428.2	≦		
	X2	T		1.6	1.250	-2123.1	2652.3	≦	3401.2	OK
		B		1.6			2652.3	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2240.3	2800.5	≦	3421.3	OK
		B		-0.1			2800.5	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2241.1	2801.3	≦	3420.9	OK
		B		0.1			2801.3	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	-2098.2	2624.4	≦	3334.0	OK
		B		-1.6			2624.4	≦		
	X6	T		38.8	1.250	-775.0	930.0	≦	2256.9	OK
		B		38.8			930.0	≦		
2F	X1	T		-38.7	1.250	-928.5	1199.3	≦	2429.1	OK
		B		-38.7			1199.3	≦		
	X2	T		1.3	1.250	-2153.9	2691.1	≦	3358.8	OK
		B		1.3			2691.1	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-2316.6	2895.7	≦	3363.2	OK
		B		0.0			2895.7	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-2313.9	2892.4	≦	3362.7	OK
		B		-0.0			2892.4	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	-2205.1	2757.7	≦	3271.4	OK
		B		-1.3			2757.7	≦		
	X6	T		38.7	1.250	-1023.8	1241.0	≦	2239.0	OK
		B		38.7			1241.0	≦		
1F	X1	T		-32.3	1.250	-1803.1	2286.1	≦	2641.7	OK

Y2フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	B	0	-32.3	1.250	-1803.1	2286.1	≦	2641.7	OK
	X2	T		2.9	1.250	-2252.5	2812.7	≦	3173.2	OK
		B	0	2.9			2812.7	≦		
	X3	T		-0.3	1.250	-2235.1	2794.2	≦	3111.6	OK
		B	0	-0.3			2794.2	≦		
	X4	T		0.3	1.250	-2237.6	2796.7	≦	3112.1	OK
		B	0	0.3			2796.7	≦		
	X5	T		-2.9	1.250	-2060.4	2578.4	≦	2998.0	OK
		B	0	-2.9			2578.4	≦		
	X6	T		32.3	1.250	-634.9	761.3	≦	1791.6	OK
		B		32.3			761.3	≦		

Y3フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	X1	T		-43.6	1.250	79.5	55.8	≦	1172.9	OK
		B		-43.6			55.8	≦		
	X2	T		1.3	1.250	-407.5	508.0	≦	1547.5	OK
		B		1.3			508.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-577.8	722.3	≦	1634.4	OK
		B		-0.1			722.3	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-566.9	708.6	≦	1630.7	OK
		B		0.1			708.6	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	-394.5	494.4	≦	1535.6	OK
		B		-1.3			494.4	≦		
	X6	T		43.6	1.250	27.4	77.9	≦	1141.0	OK
		B		43.6			77.9	≦		
13F	X1	T		-35.2	1.250	-174.5	253.3	≦	1224.1	OK
		B		-35.2			253.3	≦		
	X2	T		0.4	1.250	-626.8	783.2	≦	1622.7	OK
		B		0.4			783.2	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-719.8	899.8	≦	1707.8	OK
		B		0.0			899.8	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-720.9	901.1	≦	1708.5	OK
		B		-0.0			901.1	≦		
	X5	T		-0.4	1.250	-646.4	808.4	≦	1650.3	OK
		B		-0.4			808.4	≦		
	X6	T		35.2	1.250	-281.4	316.6	≦	1158.8	OK
		B		35.2			316.6	≦		
12F	X1	T		-36.6	1.250	-446.9	595.2	≦	1277.0	OK
		B		-36.6			595.2	≦		
	X2	T		0.6	1.250	-818.3	1022.3	≦	1732.3	OK
		B		0.6			1022.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-895.4	1119.3	≦	1790.3	OK
		B		-0.0			1119.3	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-895.0	1118.8	≦	1790.2	OK
		B		0.0			1118.8	≦		
	X5	T		-0.6	1.250	-807.9	1010.4	≦	1733.9	OK
		B		-0.6			1010.4	≦		
	X6	T		36.6	1.250	-424.4	493.9	≦	1171.9	OK
		B		36.6			493.9	≦		
11F	X1	T		-36.6	1.250	-457.6	608.5	≦	1302.0	OK
		B		-36.6			608.5	≦		
	X2	T		0.7	1.250	-1044.5	1305.0	≦	1961.1	OK
		B		0.7			1305.0	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1135.9	1420.0	≦	2019.3	OK
		B		-0.0			1420.0	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1136.0	1420.0	≦	2019.3	OK
		B		0.0			1420.0	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	-1050.5	1313.8	≦	1967.8	OK
		B		-0.7			1313.8	≦		
	X6	T		36.6	1.250	-455.8	533.1	≦	1158.7	OK
		B		36.6			533.1	≦		
10F	X1	T		-38.8	1.250	-515.4	683.1	≦	1367.3	OK
		B		-38.8			683.1	≦		
	X2	T		1.0	1.250	-1219.9	1523.9	≦	2196.0	OK

Y3フレーム　（Ｘ方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
10F	X2	B		1.0	1.250	-1219.9	1523.9	≦	2196.0	OK
	X3	T		-0.0	1.250	-1318.2	1647.7	≦	2243.1	OK
		B		-0.0			1647.7	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1318.3	1647.8	≦	2243.1	OK
		B		0.0			1647.8	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	-1239.6	1550.5	≦	2196.1	OK
		B		-1.0			1550.5	≦		
	X6	T		38.8	1.250	-595.5	705.6	≦	1172.8	OK
		B		38.8			705.6	≦		
9F	X1	T		-38.8	1.250	-681.3	890.4	≦	1451.6	OK
		B		-38.8			890.4	≦		
	X2	T		0.9	1.250	-1405.0	1755.3	≦	2365.0	OK
		B		0.9			1755.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1477.6	1847.0	≦	2391.3	OK
		B		-0.0			1847.0	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1477.3	1846.6	≦	2391.1	OK
		B		0.0			1846.6	≦		
	X5	T		-0.9	1.250	-1360.1	1701.0	≦	2320.4	OK
		B		-0.9			1701.0	≦		
	X6	T		38.8	1.250	-657.1	782.5	≦	1256.4	OK
		B		38.8			782.5	≦		
8F	X1	T		-38.9	1.250	-739.8	963.7	≦	1612.5	OK
		B		-38.9			963.7	≦		
	X2	T		1.0	1.250	-1554.9	1942.5	≦	2606.2	OK
		B		1.0			1942.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1590.2	1987.8	≦	2580.2	OK
		B		-0.0			1987.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1590.3	1987.8	≦	2579.9	OK
		B		0.0			1987.8	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	-1556.1	1946.2	≦	2552.0	OK
		B		-1.0			1946.2	≦		
	X6	T		38.9	1.250	-794.8	954.6	≦	1468.9	OK
		B		38.9			954.6	≦		
7F	X1	T		-39.4	1.250	-860.1	1114.5	≦	1720.5	OK
		B		-39.4			1114.5	≦		
	X2	T		1.2	1.250	-1703.8	2128.5	≦	2673.6	OK
		B		1.2			2128.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1693.3	2116.7	≦	2644.3	OK
		B		-0.0			2116.7	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1693.4	2116.7	≦	2644.0	OK
		B		0.0			2116.7	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	-1699.4	2125.5	≦	2615.9	OK
		B		-1.2			2125.5	≦		
	X6	T		39.4	1.250	-871.5	1050.0	≦	1514.5	OK
		B		39.4			1050.0	≦		
6F	X1	T		-38.6	1.250	-957.7	1235.7	≦	2362.7	OK
		B		-38.6			1235.7	≦		
	X2	T		1.3	1.250	-1821.5	2275.6	≦	3139.0	OK
		B		1.3			2275.6	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1822.2	2277.8	≦	3115.2	OK
		B		-0.0			2277.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1822.3	2277.8	≦	3115.0	OK
		B		0.0			2277.8	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	-1816.0	2271.3	≦	3088.9	OK
		B		-1.3			2271.3	≦		
	X6	T		38.6	1.250	-904.1	1091.6	≦	2067.1	OK
		B		38.6			1091.6	≦		
5F	X1	T		-39.5	1.250	-1050.6	1352.7	≦	2968.6	OK
		B		-39.5			1352.7	≦		
	X2	T		1.4	1.250	-1936.7	2419.5	≦	3760.1	OK
		B		1.4			2419.5	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-1915.0	2393.8	≦	3727.3	OK
		B		-0.1			2393.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1915.0	2393.6	≦	3727.0	OK
		B		0.1			2393.6	≦		

Y3フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
5F	X5	T		-1.4	1.250	-1907.7	2386.0	≦	3705.0	OK
		B		-1.4			2386.0	≦		
	X6	T		39.5	1.250	-970.9	1174.1	≦	2555.0	OK
		B		39.5			1174.1	≦		
4F	X1	T		-38.9	1.250	-1061.8	1366.1	≦	2986.3	OK
		B		-38.9			1366.1	≦		
	X2	T		1.4	1.250	-2024.8	2529.6	≦	3758.3	OK
		B		1.4			2529.6	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-2069.6	2587.0	≦	3721.1	OK
		B		-0.0			2587.0	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-2069.4	2586.7	≦	3720.9	OK
		B		0.0			2586.7	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	-2007.1	2510.3	≦	3704.8	OK
		B		-1.4			2510.3	≦		
	X6	T		38.9	1.250	-944.2	1141.4	≦	2504.7	OK
		B		38.9			1141.4	≦		
3F	X1	T		-38.8	1.250	-1111.9	1428.7	≦	2581.2	OK
		B		-38.8			1428.7	≦		
	X2	T		1.6	1.250	-2123.5	2652.7	≦	3401.1	OK
		B		1.6			2652.7	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2240.7	2800.9	≦	3421.5	OK
		B		-0.1			2800.9	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2241.4	2801.7	≦	3421.1	OK
		B		0.1			2801.7	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	-2098.4	2624.6	≦	3333.8	OK
		B		-1.6			2624.6	≦		
	X6	T		38.8	1.250	-775.1	930.1	≦	2256.8	OK
		B		38.8			930.1	≦		
2F	X1	T		-38.7	1.250	-926.7	1197.1	≦	2428.7	OK
		B		-38.7			1197.1	≦		
	X2	T		1.3	1.250	-2151.8	2688.5	≦	3358.7	OK
		B		1.3			2688.5	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-2314.5	2893.1	≦	3363.6	OK
		B		0.0			2893.1	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-2311.8	2889.8	≦	3363.1	OK
		B		-0.0			2889.8	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	-2203.3	2755.5	≦	3271.1	OK
		B		-1.3			2755.5	≦		
	X6	T		38.7	1.250	-1023.9	1241.1	≦	2238.7	OK
		B		38.7			1241.1	≦		
1F	X1	T		-32.3	1.250	-1804.5	2288.0	≦	2642.1	OK
		B	0	-32.3			2288.0	≦		
	X2	T		2.9	1.250	-2252.9	2813.2	≦	3172.2	OK
		B	0	2.9			2813.2	≦		
	X3	T		-0.3	1.250	-2236.0	2795.3	≦	3111.3	OK
		B	0	-0.3			2795.3	≦		
	X4	T		0.3	1.250	-2238.5	2797.8	≦	3111.7	OK
		B	0	0.3			2797.8	≦		
	X5	T		-2.9	1.250	-2059.5	2577.3	≦	2996.8	OK
		B	0	-2.9			2577.3	≦		
	X6	T		32.3	1.250	-631.2	756.7	≦	1790.7	OK
		B		32.3			756.7	≦		

Y2フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	X1	T		-43.6	1.250	0.3	43.3	≦	1602.0	OK
		B		-43.6			43.3	≦		
	X2	T		1.3	1.250	-3.4	2.9	≦	2224.9	OK
		B		1.3			2.9	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-0.8	1.0	≦	2021.4	OK
		B		-0.1			1.0	≦		
	X4	T		0.1	1.250	0.8	1.0	≦	2021.3	OK
		B		0.1			1.0	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	3.4	2.9	≦	2225.0	OK
		B		-1.3			2.9	≦		

Y2フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	X6	T		43.6	1.250	-0.3	43.3	≦	1602.0	OK
		B		43.6			43.3	≦		
13F	X1	T		-35.2	1.250	-3.9	40.0	≦	1682.5	OK
		B		-35.2			40.0	≦		
	X2	T		0.4	1.250	-2.0	2.1	≦	2133.9	OK
		B		0.4			2.1	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	2223.2	OK
		B		0.0			0.6	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	0.5	0.6	≦	2223.2	OK
		B		-0.0			0.6	≦		
	X5	T		-0.4	1.250	2.0	2.1	≦	2133.8	OK
		B		-0.4			2.1	≦		
	X6	T		35.2	1.250	3.9	40.0	≦	1682.5	OK
		B		35.2			40.0	≦		
12F	X1	T		-36.6	1.250	-0.6	37.3	≦	1601.9	OK
		B		-36.6			37.3	≦		
	X2	T		0.6	1.250	-0.9	0.6	≦	1571.3	OK
		B		0.6			0.6	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	2212.7	OK
		B		-0.0			0.6	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	2212.6	OK
		B		0.0			0.6	≦		
	X5	T		-0.6	1.250	0.9	0.6	≦	1570.3	OK
		B		-0.6			0.6	≦		
	X6	T		36.6	1.250	0.6	37.3	≦	1601.9	OK
		B		36.6			37.3	≦		
11F	X1	T		-36.6	1.250	9.4	24.9	≦	1651.0	OK
		B		-36.6			24.9	≦		
	X2	T		0.7	1.250	0.8	1.7	≦	1939.0	OK
		B		0.7			1.7	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	2161.4	OK
		B		-0.0			0.6	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	2161.3	OK
		B		0.0			0.6	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	-0.8	1.7	≦	1939.2	OK
		B		-0.7			1.7	≦		
	X6	T		36.6	1.250	-9.4	24.9	≦	1651.0	OK
		B		36.6			24.9	≦		
10F	X1	T		-38.8	1.250	6.3	31.0	≦	1667.3	OK
		B		-38.8			31.0	≦		
	X2	T		1.0	1.250	4.5	6.6	≦	2245.8	OK
		B		1.0			6.6	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	2348.9	OK
		B		-0.0			1.0	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	2348.6	OK
		B		0.0			1.0	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	-4.5	6.6	≦	2245.9	OK
		B		-1.0			6.6	≦		
	X6	T		38.8	1.250	-6.3	31.0	≦	1667.3	OK
		B		38.8			31.0	≦		
9F	X1	T		-38.8	1.250	10.0	26.3	≦	1746.0	OK
		B		-38.8			26.3	≦		
	X2	T		0.9	1.250	3.6	5.4	≦	2212.1	OK
		B		0.9			5.4	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.5	0.7	≦	2246.7	OK
		B		-0.0			0.7	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.5	0.7	≦	2246.2	OK
		B		0.0			0.7	≦		
	X5	T		-0.9	1.250	-3.6	5.4	≦	2212.2	OK
		B		-0.9			5.4	≦		
	X6	T		38.8	1.250	-10.0	26.3	≦	1746.0	OK
		B		38.8			26.3	≦		
8F	X1	T		-38.9	1.250	12.9	22.7	≦	1706.5	OK
		B		-38.9			22.7	≦		
	X2	T		1.0	1.250	7.2	10.0	≦	2383.8	OK

Y2フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	X2	B		1.0	1.250	7.2	10.0	≦	2383.8	OK
	X3	T		-0.0	1.250	-0.7	1.0	≦	2533.8	OK
		B		-0.0			1.0	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.7	1.0	≦	2533.8	OK
		B		0.0			1.0	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	-7.2	10.0	≦	2383.9	OK
		B		-1.0			10.0	≦		
	X6	T		38.9	1.250	-12.9	22.7	≦	1706.5	OK
		B		38.9			22.7	≦		
7F	X1	T		-39.4	1.250	16.4	18.9	≦	1664.3	OK
		B		-39.4			18.9	≦		
	X2	T		1.2	1.250	10.0	13.6	≦	2402.4	OK
		B		1.2			13.6	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	2434.4	OK
		B		-0.0			0.9	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	2434.1	OK
		B		0.0			0.9	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	-10.0	13.6	≦	2402.4	OK
		B		-1.2			13.6	≦		
	X6	T		39.4	1.250	-16.4	18.9	≦	1664.3	OK
		B		39.4			18.9	≦		
6F	X1	T		-38.6	1.250	19.5	14.1	≦	2000.4	OK
		B		-38.6			14.1	≦		
	X2	T		1.3	1.250	13.4	18.0	≦	2626.0	OK
		B		1.3			18.0	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.6	0.8	≦	2749.3	OK
		B		-0.0			0.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.6	0.8	≦	2749.2	OK
		B		0.0			0.8	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	-13.4	18.0	≦	2626.0	OK
		B		-1.3			18.0	≦		
	X6	T		38.6	1.250	-19.5	14.1	≦	2000.4	OK
		B		38.6			14.1	≦		
5F	X1	T		-39.5	1.250	24.5	8.8	≦	2100.8	OK
		B		-39.5			8.8	≦		
	X2	T		1.4	1.250	17.0	22.6	≦	2799.7	OK
		B		1.4			22.6	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.6	0.8	≦	2762.3	OK
		B		-0.0			0.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.6	0.8	≦	2761.7	OK
		B		0.0			0.8	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	-17.0	22.6	≦	2799.7	OK
		B		-1.4			22.6	≦		
	X6	T		39.5	1.250	-24.5	8.8	≦	2100.8	OK
		B		39.5			8.8	≦		
4F	X1	T		-38.9	1.250	26.7	5.5	≦	2058.7	OK
		B		-38.9			5.5	≦		
	X2	T		1.4	1.250	19.8	26.2	≦	2770.6	OK
		B		1.4			26.2	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	2584.7	OK
		B		-0.0			0.5	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	2583.4	OK
		B		0.0			0.5	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	-19.8	26.2	≦	2770.6	OK
		B		-1.4			26.2	≦		
	X6	T		38.9	1.250	-26.7	5.5	≦	2058.7	OK
		B		38.9			5.5	≦		
3F	X1	T		-38.8	1.250	29.2	2.4	≦	1950.6	OK
		B		-38.8			2.4	≦		
	X2	T		1.6	1.250	19.8	26.3	≦	2712.8	OK
		B		1.6			26.3	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.2	0.2	≦	1801.7	OK
		B		-0.1			0.2	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.2	0.2	≦	1801.7	OK
		B		0.1			0.2	≦		

Y2フレーム　（Ｙ方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
3F	X5	T		-1.6	1.250	-19.8	26.3	≦	2712.8	OK
		B		-1.6			26.3	≦		
	X6	T		38.8	1.250	-29.2	2.4	≦	1950.6	OK
		B		38.8			2.4	≦		
2F	X1	T		-38.7	1.250	23.3	9.6	≦	1975.3	OK
		B		-38.7			9.6	≦		
	X2	T		1.3	1.250	34.2	44.1	≦	2740.1	OK
		B		1.3			44.1	≦		
	X3	T		0.0	1.250	0.0	0.1	≦	1878.1	OK
		B		0.0			0.1	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-0.0	0.1	≦	1878.1	OK
		B		-0.0			0.1	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	-34.2	44.1	≦	2740.1	OK
		B		-1.3			44.1	≦		
	X6	T		38.7	1.250	-23.3	9.6	≦	1975.3	OK
		B		38.7			9.6	≦		
1F	X1	T		-32.3	1.250	32.3	8.1	≦	1475.6	OK
		B		-32.3			8.1	≦		
	X2	T		2.9	1.250	-2.9	0.7	≦	1794.1	OK
		B		2.9			0.7	≦		
	X3	T		-0.3	1.250	0.3	0.1	≦	2589.9	OK
		B		-0.3			0.1	≦		
	X4	T		0.3	1.250	-0.3	0.1	≦	1794.1	OK
		B		0.3			0.1	≦		
	X5	T		-2.9	1.250	2.9	0.7	≦	1794.1	OK
		B		-2.9			0.7	≦		
	X6	T		32.3	1.250	-32.3	8.1	≦	1467.0	OK
		B		32.3			8.1	≦		

Y3フレーム　（Ｙ方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	X1	T		-43.6	1.250	-21.4	70.4	≦	1604.2	OK
		B		-43.6			70.4	≦		
	X2	T		1.3	1.250	-23.1	27.6	≦	2087.9	OK
		B		1.3			27.6	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-1.1	1.4	≦	2228.3	OK
		B		-0.1			1.4	≦		
	X4	T		0.1	1.250	1.1	1.4	≦	2228.1	OK
		B		0.1			1.4	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	23.1	27.6	≦	2087.9	OK
		B		-1.3			27.6	≦		
	X6	T		43.6	1.250	21.4	70.4	≦	1604.2	OK
		B		43.6			70.4	≦		
13F	X1	T		-35.2	1.250	-15.5	54.6	≦	1755.6	OK
		B		-35.2			54.6	≦		
	X2	T		0.4	1.250	-15.9	19.5	≦	2283.1	OK
		B		0.4			19.5	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-1.0	1.2	≦	2281.4	OK
		B		0.0			1.2	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	1.0	1.2	≦	2281.5	OK
		B		-0.0			1.2	≦		
	X5	T		-0.4	1.250	15.9	19.5	≦	2283.1	OK
		B		-0.4			19.5	≦		
	X6	T		35.2	1.250	15.5	54.6	≦	1755.6	OK
		B		35.2			54.6	≦		
12F	X1	T		-36.6	1.250	-15.4	55.9	≦	1819.5	OK
		B		-36.6			55.9	≦		
	X2	T		0.6	1.250	-16.5	20.0	≦	2367.7	OK
		B		0.6			20.0	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	2394.9	OK
		B		-0.0			1.1	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.9	1.1	≦	2394.9	OK
		B		0.0			1.1	≦		
	X5	T		-0.6	1.250	16.5	20.0	≦	2367.7	OK
		B		-0.6			20.0	≦		

Y3フレーム　（Ｙ方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
12F	X6	T		36.6	1.250	15.4	55.9	≦	1819.5	OK
		B		36.6			55.9	≦		
11F	X1	T		-36.6	1.250	-20.2	61.8	≦	1826.3	OK
		B		-36.6			61.8	≦		
	X2	T		0.7	1.250	-20.8	25.3	≦	2327.8	OK
		B		0.7			25.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	2410.2	OK
		B		-0.0			1.0	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	2410.4	OK
		B		0.0			1.0	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	20.8	25.3	≦	2327.8	OK
		B		-0.7			25.3	≦		
	X6	T		36.6	1.250	20.2	61.8	≦	1826.3	OK
		B		36.6			61.8	≦		
10F	X1	T		-38.8	1.250	-25.6	70.8	≦	1974.2	OK
		B		-38.8			70.8	≦		
	X2	T		1.0	1.250	-25.8	31.3	≦	2808.6	OK
		B		1.0			31.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	2798.5	OK
		B		-0.0			0.9	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	2798.7	OK
		B		0.0			0.9	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	25.8	31.3	≦	2808.6	OK
		B		-1.0			31.3	≦		
	X6	T		38.8	1.250	25.6	70.8	≦	1974.2	OK
		B		38.8			70.8	≦		
9F	X1	T		-38.8	1.250	-25.0	70.0	≦	2124.8	OK
		B		-38.8			70.0	≦		
	X2	T		0.9	1.250	-25.3	30.7	≦	2989.7	OK
		B		0.9			30.7	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.6	0.8	≦	2957.6	OK
		B		-0.0			0.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.6	0.8	≦	2957.9	OK
		B		0.0			0.8	≦		
	X5	T		-0.9	1.250	25.3	30.7	≦	2989.7	OK
		B		-0.9			30.7	≦		
	X6	T		38.8	1.250	25.0	70.0	≦	2124.8	OK
		B		38.8			70.0	≦		
8F	X1	T		-38.9	1.250	-24.5	69.5	≦	2211.9	OK
		B		-38.9			69.5	≦		
	X2	T		1.0	1.250	-24.6	29.7	≦	3110.2	OK
		B		1.0			29.7	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	2975.5	OK
		B		-0.0			0.6	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	2975.7	OK
		B		0.0			0.6	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	24.6	29.7	≦	3110.2	OK
		B		-1.0			29.7	≦		
	X6	T		38.9	1.250	24.5	69.5	≦	2211.9	OK
		B		38.9			69.5	≦		
7F	X1	T		-39.4	1.250	-23.3	68.4	≦	2270.8	OK
		B		-39.4			68.4	≦		
	X2	T		1.2	1.250	-22.9	27.5	≦	3165.4	OK
		B		1.2			27.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	3154.6	OK
		B		-0.0			0.4	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	3154.6	OK
		B		0.0			0.4	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	22.9	27.5	≦	3165.4	OK
		B		-1.2			27.5	≦		
	X6	T		39.4	1.250	23.3	68.4	≦	2270.8	OK
		B		39.4			68.4	≦		
6F	X1	T		-38.6	1.250	-21.3	65.2	≦	2786.6	OK
		B		-38.6			65.2	≦		
	X2	T		1.3	1.250	-21.5	25.6	≦	3589.7	OK

Y3フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	X2	B		1.3	1.250	-21.5	25.6	≦	3589.7	OK
	X3	T		-0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	3335.2	OK
		B		-0.0			0.3	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	3337.0	OK
		B		0.0			0.3	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	21.5	25.6	≦	3589.7	OK
		B		-1.3			25.6	≦		
	X6	T		38.6	1.250	21.3	65.2	≦	2786.6	OK
		B		38.6			65.2	≦		
5F	X1	T		-39.5	1.250	-20.3	64.8	≦	3014.0	OK
		B		-39.5			64.8	≦		
	X2	T		1.4	1.250	-20.0	23.6	≦	3865.1	OK
		B		1.4			23.6	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-0.0	0.1	≦	3323.0	OK
		B		-0.1			0.1	≦		
	X4	T		0.1	1.250	0.0	0.1	≦	3337.3	OK
		B		0.1			0.1	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	20.0	23.6	≦	3865.1	OK
		B		-1.4			23.6	≦		
	X6	T		39.5	1.250	20.3	64.8	≦	3014.0	OK
		B		39.5			64.8	≦		
4F	X1	T		-38.9	1.250	-16.9	60.0	≦	3109.8	OK
		B		-38.9			60.0	≦		
	X2	T		1.4	1.250	-16.6	19.3	≦	3974.6	OK
		B		1.4			19.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	0.1	0.1	≦	3540.2	OK
		B		-0.0			0.1	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	3535.7	OK
		B		0.0			0.1	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	16.6	19.3	≦	3974.6	OK
		B		-1.4			19.3	≦		
	X6	T		38.9	1.250	16.9	60.0	≦	3109.8	OK
		B		38.9			60.0	≦		
3F	X1	T		-38.8	1.250	-12.7	54.7	≦	3183.9	OK
		B		-38.8			54.7	≦		
	X2	T		1.6	1.250	-12.5	14.0	≦	4024.6	OK
		B		1.6			14.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.2	0.2	≦	3963.7	OK
		B		-0.1			0.2	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.2	0.2	≦	3958.2	OK
		B		0.1			0.2	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	12.5	14.0	≦	4024.6	OK
		B		-1.6			14.0	≦		
	X6	T		38.8	1.250	12.7	54.7	≦	3183.9	OK
		B		38.8			54.7	≦		
2F	X1	T		-38.7	1.250	-11.5	53.1	≦	3451.8	OK
		B		-38.7			53.1	≦		
	X2	T		1.3	1.250	-9.6	10.7	≦	4556.3	OK
		B		1.3			10.7	≦		
	X3	T		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	4150.8	OK
		B		0.0			0.3	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	4150.4	OK
		B		-0.0			0.3	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	9.6	10.7	≦	4556.5	OK
		B		-1.3			10.7	≦		
	X6	T		38.7	1.250	11.5	53.1	≦	3451.8	OK
		B		38.7			53.1	≦		
1F	X1	T		-32.3	1.250	0.4	31.8	≦	3088.8	OK
		B		-32.3			31.8	≦		
	X2	T		2.9	1.250	-2.6	0.3	≦	3523.4	OK
		B		2.9			0.3	≦		
	X3	T		-0.3	1.250	0.1	0.2	≦	3523.4	OK
		B		-0.3			0.2	≦		
	X4	T		0.3	1.250	-0.1	0.2	≦	3523.4	OK
		B		0.3			0.2	≦		

Y3フレーム　（Ｙ方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X5	T		-2.9	1.250	2.6	0.3	≦	3523.4	OK
		B		-2.9			0.3	≦		
	X6	T		32.3	1.250	-0.4	31.8	≦	3088.7	OK
		B		32.3			31.8	≦		

Y2フレーム　（Ｙ方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	X1	T		-43.6	1.250	-21.2	70.1	≦	1604.5	OK
		B		-43.6			70.1	≦		
	X2	T		1.3	1.250	-22.8	27.2	≦	2088.2	OK
		B		1.3			27.2	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-1.0	1.4	≦	2232.9	OK
		B		-0.1			1.4	≦		
	X4	T		0.1	1.250	1.0	1.4	≦	2232.7	OK
		B		0.1			1.4	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	22.8	27.2	≦	2088.2	OK
		B		-1.3			27.2	≦		
	X6	T		43.6	1.250	21.2	70.1	≦	1604.5	OK
		B		43.6			70.1	≦		
13F	X1	T		-35.2	1.250	-15.3	54.3	≦	1755.5	OK
		B		-35.2			54.3	≦		
	X2	T		0.4	1.250	-15.7	19.2	≦	2283.2	OK
		B		0.4			19.2	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-1.0	1.2	≦	2279.7	OK
		B		0.0			1.2	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	1.0	1.2	≦	2279.7	OK
		B		-0.0			1.2	≦		
	X5	T		-0.4	1.250	15.7	19.2	≦	2283.2	OK
		B		-0.4			19.2	≦		
	X6	T		35.2	1.250	15.3	54.3	≦	1755.5	OK
		B		35.2			54.3	≦		
12F	X1	T		-36.6	1.250	-15.2	55.6	≦	1819.4	OK
		B		-36.6			55.6	≦		
	X2	T		0.6	1.250	-16.2	19.7	≦	2367.7	OK
		B		0.6			19.7	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	2393.8	OK
		B		-0.0			1.1	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.9	1.1	≦	2393.8	OK
		B		0.0			1.1	≦		
	X5	T		-0.6	1.250	16.2	19.7	≦	2367.7	OK
		B		-0.6			19.7	≦		
	X6	T		36.6	1.250	15.2	55.6	≦	1819.4	OK
		B		36.6			55.6	≦		
11F	X1	T		-36.6	1.250	-20.0	61.5	≦	1826.3	OK
		B		-36.6			61.5	≦		
	X2	T		0.7	1.250	-20.5	24.9	≦	2327.6	OK
		B		0.7			24.9	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	2404.5	OK
		B		-0.0			1.0	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	2404.7	OK
		B		0.0			1.0	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	20.5	24.9	≦	2327.6	OK
		B		-0.7			24.9	≦		
	X6	T		36.6	1.250	20.0	61.5	≦	1826.3	OK
		B		36.6			61.5	≦		
10F	X1	T		-38.8	1.250	-25.3	70.4	≦	1973.9	OK
		B		-38.8			70.4	≦		
	X2	T		1.0	1.250	-25.5	30.9	≦	2808.4	OK
		B		1.0			30.9	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	2798.4	OK
		B		-0.0			0.9	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	2798.4	OK
		B		0.0			0.9	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	25.5	30.9	≦	2808.4	OK
		B		-1.0			30.9	≦		

Y2フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
10F	X6	T		38.8	1.250	25.3	70.4	≦	1973.9	OK
		B		38.8			70.4	≦		
9F	X1	T		-38.8	1.250	-24.7	69.6	≦	2124.4	OK
		B		-38.8			69.6	≦		
	X2	T		0.9	1.250	-25.0	30.3	≦	2989.4	OK
		B		0.9			30.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.6	0.8	≦	2956.2	OK
		B		-0.0			0.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.6	0.8	≦	2956.3	OK
		B		0.0			0.8	≦		
	X5	T		-0.9	1.250	25.0	30.3	≦	2989.4	OK
		B		-0.9			30.3	≦		
	X6	T		38.8	1.250	24.7	69.6	≦	2124.4	OK
		B		38.8			69.6	≦		
8F	X1	T		-38.9	1.250	-24.2	69.1	≦	2211.4	OK
		B		-38.9			69.1	≦		
	X2	T		1.0	1.250	-24.3	29.3	≦	3109.7	OK
		B		1.0			29.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.4	0.6	≦	2967.9	OK
		B		-0.0			0.6	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.4	0.6	≦	2968.6	OK
		B		0.0			0.6	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	24.3	29.3	≦	3109.7	OK
		B		-1.0			29.3	≦		
	X6	T		38.9	1.250	24.2	69.1	≦	2211.4	OK
		B		38.9			69.1	≦		
7F	X1	T		-39.4	1.250	-23.0	68.1	≦	2270.3	OK
		B		-39.4			68.1	≦		
	X2	T		1.2	1.250	-22.6	27.1	≦	3164.7	OK
		B		1.2			27.1	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	3152.7	OK
		B		-0.0			0.4	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	3153.5	OK
		B		0.0			0.4	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	22.6	27.1	≦	3164.7	OK
		B		-1.2			27.1	≦		
	X6	T		39.4	1.250	23.0	68.1	≦	2270.3	OK
		B		39.4			68.1	≦		
6F	X1	T		-38.6	1.250	-21.1	64.9	≦	2786.1	OK
		B		-38.6			64.9	≦		
	X2	T		1.3	1.250	-21.2	25.3	≦	3589.3	OK
		B		1.3			25.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	3313.1	OK
		B		-0.0			0.2	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.2	0.2	≦	3313.0	OK
		B		0.0			0.2	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	21.2	25.3	≦	3589.2	OK
		B		-1.3			25.3	≦		
	X6	T		38.6	1.250	21.1	64.9	≦	2786.1	OK
		B		38.6			64.9	≦		
5F	X1	T		-39.5	1.250	-20.1	64.6	≦	3013.5	OK
		B		-39.5			64.6	≦		
	X2	T		1.4	1.250	-19.8	23.4	≦	3864.7	OK
		B		1.4			23.4	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	3170.8	OK
		B		-0.0			0.0	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	3183.3	OK
		B		0.0			0.0	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	19.8	23.4	≦	3864.7	OK
		B		-1.4			23.4	≦		
	X6	T		39.5	1.250	20.1	64.6	≦	3013.5	OK
		B		39.5			64.6	≦		
4F	X1	T		-38.9	1.250	-16.8	59.8	≦	3109.1	OK
		B		-38.9			59.8	≦		
	X2	T		1.4	1.250	-16.4	19.1	≦	3974.2	OK

Y2フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
4F	X2	B		1.4	1.250	-16.4	19.1	≦	3974.2	OK
	X3	T		-0.0	1.250	0.1	0.1	≦	3609.1	OK
		B		-0.0			0.1	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	3601.5	OK
		B		0.0			0.1	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	16.4	19.1	≦	3974.2	OK
		B		-1.4			19.1	≦		
	X6	T		38.9	1.250	16.8	59.8	≦	3109.1	OK
		B		38.9			59.8	≦		
3F	X1	T		-38.8	1.250	-12.6	54.6	≦	3183.1	OK
		B		-38.8			54.6	≦		
	X2	T		1.6	1.250	-12.4	13.9	≦	4023.7	OK
		B		1.6			13.9	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.2	0.2	≦	3961.1	OK
		B		-0.1			0.2	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.2	0.2	≦	3959.7	OK
		B		0.1			0.2	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	12.4	13.9	≦	4023.7	OK
		B		-1.6			13.9	≦		
	X6	T		38.8	1.250	12.6	54.6	≦	3183.1	OK
		B		38.8			54.6	≦		
2F	X1	T		-38.7	1.250	-11.4	53.0	≦	3451.1	OK
		B		-38.7			53.0	≦		
	X2	T		1.3	1.250	-9.6	10.7	≦	4556.1	OK
		B		1.3			10.7	≦		
	X3	T		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	4160.2	OK
		B		0.0			0.3	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	4159.7	OK
		B		-0.0			0.3	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	9.6	10.7	≦	4556.3	OK
		B		-1.3			10.7	≦		
	X6	T		38.7	1.250	11.4	53.0	≦	3451.1	OK
		B		38.7			53.0	≦		
1F	X1	T		-32.3	1.250	0.4	31.9	≦	3088.6	OK
		B		-32.3			31.9	≦		
	X2	T		2.9	1.250	-2.5	0.3	≦	3523.4	OK
		B		2.9			0.3	≦		
	X3	T		-0.3	1.250	0.1	0.2	≦	3523.4	OK
		B		-0.3			0.2	≦		
	X4	T		0.3	1.250	-0.1	0.2	≦	3523.4	OK
		B		0.3			0.2	≦		
	X5	T		-2.9	1.250	2.5	0.3	≦	3523.4	OK
		B		-2.9			0.3	≦		
	X6	T		32.3	1.250	-0.4	31.9	≦	3088.6	OK
		B		32.3			31.9	≦		

Y3フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	X1	T		-43.6	1.250	0.6	42.9	≦	1602.3	OK
		B		-43.6			42.9	≦		
	X2	T		1.3	1.250	-3.0	2.4	≦	2236.2	OK
		B		1.3			2.4	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-0.7	1.0	≦	2016.6	OK
		B		-0.1			1.0	≦		
	X4	T		0.1	1.250	0.7	1.0	≦	2016.6	OK
		B		0.1			1.0	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	3.0	2.4	≦	2236.1	OK
		B		-1.3			2.4	≦		
	X6	T		43.6	1.250	-0.6	42.9	≦	1602.3	OK
		B		43.6			42.9	≦		
13F	X1	T		-35.2	1.250	-3.7	39.8	≦	1683.1	OK
		B		-35.2			39.8	≦		
	X2	T		0.4	1.250	-1.8	1.8	≦	2108.1	OK
		B		0.4			1.8	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	2220.8	OK

Y3フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
13F	X3	B		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	2220.8	OK
	X4	T		-0.0	1.250	0.5	0.6	≦	2220.8	OK
		B		-0.0			0.6	≦		
	X5	T		-0.4	1.250	1.8	1.8	≦	2108.0	OK
		B		-0.4			1.8	≦		
	X6	T		35.2	1.250	3.7	39.8	≦	1683.1	OK
		B		35.2			39.8	≦		
12F	X1	T		-36.6	1.250	-0.4	37.1	≦	1601.6	OK
		B		-36.6			37.1	≦		
	X2	T		0.6	1.250	-0.7	0.3	≦	1525.0	OK
		B		0.6			0.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.4	0.6	≦	2210.5	OK
		B		-0.0			0.6	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.4	0.6	≦	2210.4	OK
		B		0.0			0.6	≦		
	X5	T		-0.6	1.250	0.7	0.3	≦	1525.0	OK
		B		-0.6			0.3	≦		
	X6	T		36.6	1.250	0.4	37.1	≦	1601.6	OK
		B		36.6			37.1	≦		
11F	X1	T		-36.6	1.250	9.6	24.6	≦	1651.5	OK
		B		-36.6			24.6	≦		
	X2	T		0.7	1.250	1.1	2.1	≦	1965.6	OK
		B		0.7			2.1	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.4	0.6	≦	2162.2	OK
		B		-0.0			0.6	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	2162.1	OK
		B		0.0			0.6	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	-1.1	2.1	≦	1965.6	OK
		B		-0.7			2.1	≦		
	X6	T		36.6	1.250	-9.6	24.6	≦	1651.5	OK
		B		36.6			24.6	≦		
10F	X1	T		-38.8	1.250	6.6	30.6	≦	1667.2	OK
		B		-38.8			30.6	≦		
	X2	T		1.0	1.250	4.9	7.1	≦	2255.5	OK
		B		1.0			7.1	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	2342.3	OK
		B		-0.0			1.0	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	2342.3	OK
		B		0.0			1.0	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	-4.9	7.1	≦	2255.6	OK
		B		-1.0			7.1	≦		
	X6	T		38.8	1.250	-6.6	30.6	≦	1667.2	OK
		B		38.8			30.6	≦		
9F	X1	T		-38.8	1.250	10.3	26.0	≦	1745.9	OK
		B		-38.8			26.0	≦		
	X2	T		0.9	1.250	3.8	5.7	≦	2217.6	OK
		B		0.9			5.7	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	2236.6	OK
		B		-0.0			0.6	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	2236.7	OK
		B		0.0			0.6	≦		
	X5	T		-0.9	1.250	-3.8	5.7	≦	2217.6	OK
		B		-0.9			5.7	≦		
	X6	T		38.8	1.250	-10.3	25.9	≦	1745.9	OK
		B		38.8			25.9	≦		
8F	X1	T		-38.9	1.250	13.2	22.4	≦	1706.1	OK
		B		-38.9			22.4	≦		
	X2	T		1.0	1.250	7.4	10.3	≦	2388.8	OK
		B		1.0			10.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.7	1.0	≦	2529.6	OK
		B		-0.0			1.0	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.7	1.0	≦	2529.5	OK
		B		0.0			1.0	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	-7.4	10.3	≦	2388.8	OK
		B		-1.0			10.3	≦		

Y3フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	X6	T		38.9	1.250	-13.2	22.4	≦	1706.1	OK
		B		38.9			22.4	≦		
7F	X1	T		-39.4	1.250	16.6	18.6	≦	1664.2	OK
		B		-39.4			18.6	≦		
	X2	T		1.2	1.250	10.2	13.9	≦	2406.0	OK
		B		1.2			13.9	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	2442.2	OK
		B		-0.0			0.9	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	2442.3	OK
		B		0.0			0.9	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	-10.2	13.9	≦	2406.0	OK
		B		-1.2			13.9	≦		
	X6	T		39.4	1.250	-16.6	18.6	≦	1664.2	OK
		B		39.4			18.6	≦		
6F	X1	T		-38.6	1.250	19.7	14.0	≦	2005.2	OK
		B		-38.6			14.0	≦		
	X2	T		1.3	1.250	13.5	18.1	≦	2633.3	OK
		B		1.3			18.1	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.6	0.8	≦	2754.8	OK
		B		-0.0			0.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.6	0.8	≦	2754.7	OK
		B		0.0			0.8	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	-13.5	18.1	≦	2633.3	OK
		B		-1.3			18.1	≦		
	X6	T		38.6	1.250	-19.7	14.0	≦	2005.2	OK
		B		38.6			14.0	≦		
5F	X1	T		-39.5	1.250	24.3	9.0	≦	2109.8	OK
		B		-39.5			9.0	≦		
	X2	T		1.4	1.250	16.9	22.5	≦	2805.6	OK
		B		1.4			22.5	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-0.6	0.8	≦	2758.0	OK
		B		-0.1			0.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	0.6	0.8	≦	2758.3	OK
		B		0.1			0.8	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	-16.9	22.5	≦	2805.6	OK
		B		-1.4			22.5	≦		
	X6	T		39.5	1.250	-24.3	9.0	≦	2109.8	OK
		B		39.5			9.0	≦		
4F	X1	T		-38.9	1.250	26.3	6.0	≦	2073.1	OK
		B		-38.9			6.0	≦		
	X2	T		1.4	1.250	19.4	25.7	≦	2776.0	OK
		B		1.4			25.7	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	2575.9	OK
		B		-0.0			0.5	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	2576.7	OK
		B		0.0			0.5	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	-19.4	25.7	≦	2776.0	OK
		B		-1.4			25.7	≦		
	X6	T		38.9	1.250	-26.3	6.0	≦	2073.1	OK
		B		38.9			6.0	≦		
3F	X1	T		-38.8	1.250	28.5	3.2	≦	1969.2	OK
		B		-38.8			3.2	≦		
	X2	T		1.6	1.250	19.2	25.5	≦	2704.4	OK
		B		1.6			25.5	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.2	0.2	≦	1801.1	OK
		B		-0.1			0.2	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.2	0.2	≦	1801.1	OK
		B		0.1			0.2	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	-19.2	25.5	≦	2704.4	OK
		B		-1.6			25.5	≦		
	X6	T		38.8	1.250	-28.5	3.2	≦	1969.1	OK
		B		38.8			3.2	≦		
2F	X1	T		-38.7	1.250	21.6	11.7	≦	1967.2	OK
		B		-38.7			11.7	≦		
	X2	T		1.3	1.250	32.8	42.3	≦	2743.3	OK

Y3フレーム　（Ｙ方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
2F	X2	B		1.3	1.250	32.8	42.3	≦	2743.3	OK
	X3	T		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	1877.4	OK
		B		0.0			0.2	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-0.1	0.2	≦	1877.4	OK
		B		-0.0			0.2	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	-32.8	42.3	≦	2743.3	OK
		B		-1.3			42.3	≦		
	X6	T		38.7	1.250	-21.6	11.7	≦	1967.2	OK
		B		38.7			11.7	≦		
1F	X1	T		-32.3	1.250	32.3	8.1	≦	1486.7	OK
		B		-32.3			8.1	≦		
	X2	T		2.9	1.250	-2.9	0.7	≦	1794.1	OK
		B		2.9			0.7	≦		
	X3	T		-0.3	1.250	0.3	0.1	≦	1794.1	OK
		B		-0.3			0.1	≦		
	X4	T		0.3	1.250	-0.3	0.1	≦	1794.1	OK
		B		0.3			0.1	≦		
	X5	T		-2.9	1.250	2.9	0.7	≦	1794.1	OK
		B		-2.9			0.7	≦		
	X6	T		32.3	1.250	-32.3	8.1	≦	1507.9	OK
		B		32.3			8.1	≦		

U-5.2.3　ＲＣ壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　x＝せん断破壊
QL　：長期せん断力　(kN)
Qm　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：壁のせん断耐力　(kN)
n　：せん断力の割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム（Ｘ方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		-0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	5643.1	OK
13F	Y2		-0.0	1.250	-1.0	1.3	≦	5686.6	OK
12F	Y2		-0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	5720.9	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	-0.4	0.6	≦	5282.4	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	-0.5	0.7	≦	5934.7	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	-0.6	0.8	≦	5903.8	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-0.7	1.0	≦	5843.5	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-0.9	1.2	≦	5930.5	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	5996.8	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-1.5	1.9	≦	7005.3	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	5415.1	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	5406.9	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	5649.1	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	0.1	0.1	≦	5745.7	OK

X2フレーム（Ｘ方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	8381.8	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	8523.0	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	8665.3	OK
11F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.2	≦	7268.2	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	8237.6	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	8198.1	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	8364.0	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	8545.2	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	8709.6	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	13016.4	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-2.0	2.4	≦	13369.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-3.0	3.7	≦	13529.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-1.8	2.2	≦	14298.3	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	10510.4	OK

X3フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.8	≦	8395.1	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	8549.8	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	8704.4	OK
11F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	8182.5	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.6	≦	10234.2	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.7	≦	10924.8	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	11132.7	OK
7F	Y2		0.0	1.250	0.9	1.2	≦	11358.3	OK
6F	Y2		0.0	1.250	1.2	1.6	≦	11619.7	OK
5F	Y2		0.0	1.250	1.7	2.1	≦	12908.1	OK
4F	Y2		0.0	1.250	1.3	1.7	≦	11694.2	OK
3F	Y2		0.0	1.250	1.6	2.0	≦	11860.5	OK
2F	Y2		0.0	1.250	3.3	4.1	≦	14391.8	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	10666.1	OK

X4フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	8396.1	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.7	≦	8550.7	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	8618.3	OK
11F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	8258.0	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	10343.1	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.8	≦	10967.6	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	11169.8	OK
7F	Y2		0.0	1.250	1.1	1.3	≦	11454.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	1.4	1.7	≦	11681.7	OK
5F	Y2		0.0	1.250	1.9	2.4	≦	13040.3	OK
4F	Y2		0.0	1.250	2.1	2.6	≦	12743.1	OK
3F	Y2		0.0	1.250	2.7	3.4	≦	13036.5	OK
2F	Y2		0.0	1.250	3.7	4.6	≦	14069.3	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	10667.2	OK

X5フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	8407.3	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	8574.7	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	8414.4	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	6448.0	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	7951.5	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	9969.5	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	10512.4	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	12026.1	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.2	≦	12194.2	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	13398.1	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	12062.9	OK
3F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	13778.8	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	14580.7	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	10831.3	OK

X6フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		-0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	5691.9	OK
13F	Y2		-0.0	1.250	-0.6	0.8	≦	5788.4	OK
12F	Y2		-0.0	1.250	-0.6	0.8	≦	5893.4	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	5010.0	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	-0.4	0.6	≦	5780.3	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	-0.6	0.7	≦	6042.8	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	6213.1	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-0.9	1.2	≦	6509.7	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	6991.8	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-1.5	1.9	≦	8066.8	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-1.5	1.8	≦	8043.4	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-1.5	1.9	≦	8212.1	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-4.0	5.0	≦	9969.7	OK

X6フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y2		-0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	7658.8	OK

X1フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		-0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	5691.9	OK
13F	Y2		-0.0	1.250	-0.6	0.8	≦	5788.4	OK
12F	Y2		-0.0	1.250	-0.6	0.8	≦	5893.4	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	5010.8	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	5783.6	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	-0.6	0.7	≦	6050.5	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	6220.5	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-0.9	1.2	≦	6510.7	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	6991.6	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-1.5	1.9	≦	8068.7	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-1.5	1.8	≦	8039.6	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-1.5	1.9	≦	8217.5	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-4.0	5.0	≦	9969.7	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	7658.8	OK

X2フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	8407.3	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	8574.7	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	8413.5	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	6448.0	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	8081.1	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	9899.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	10561.8	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	12026.1	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	12194.2	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	13398.1	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	9889.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	13778.8	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	14580.7	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	10831.3	OK

X3フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	8396.1	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.7	≦	8550.7	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	8654.0	OK
11F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	8283.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	10341.6	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.8	≦	10959.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	11160.0	OK
7F	Y2		0.0	1.250	1.1	1.4	≦	11446.2	OK
6F	Y2		0.0	1.250	1.4	1.7	≦	11667.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	1.9	2.4	≦	13045.0	OK
4F	Y2		0.0	1.250	2.1	2.6	≦	12740.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	2.7	3.4	≦	13045.5	OK
2F	Y2		0.0	1.250	3.7	4.6	≦	14073.4	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	10667.2	OK

X4フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.8	≦	8395.1	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	8549.8	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.6	≦	8704.4	OK
11F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	8200.6	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.6	≦	10260.1	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.7	≦	10910.8	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	11102.0	OK
7F	Y2		0.0	1.250	1.0	1.2	≦	11326.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	1.2	1.6	≦	11616.6	OK

X4フレーム（Ｘ方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
5F	Y2		0.0	1.250	1.7	2.1	≦	12902.3	OK
4F	Y2		0.0	1.250	1.3	1.7	≦	11677.5	OK
3F	Y2		0.0	1.250	1.6	2.0	≦	11847.9	OK
2F	Y2		0.0	1.250	3.3	4.1	≦	14386.8	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	10666.1	OK

X5フレーム（Ｘ方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	8381.8	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	8523.0	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	8665.3	OK
11F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.2	≦	7167.8	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	8097.3	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	8198.1	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	8364.0	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	8545.2	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	8709.6	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	12675.2	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-2.0	2.4	≦	13369.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-3.0	3.7	≦	13529.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-1.8	2.2	≦	14298.3	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	10510.4	OK

X6フレーム（Ｘ方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		-0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	5643.1	OK
13F	Y2		-0.0	1.250	-1.0	1.3	≦	5686.6	OK
12F	Y2		-0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	5720.9	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	-0.4	0.6	≦	5271.7	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	-0.5	0.7	≦	5917.5	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	-0.6	0.8	≦	5896.1	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-0.7	1.0	≦	5832.3	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-0.9	1.2	≦	5930.6	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	6002.4	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-1.5	1.9	≦	7002.6	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	5415.1	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	5406.9	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	5649.1	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	0.1	0.1	≦	5745.7	OK

X1フレーム（Ｙ方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		-0.0	1.250	853.5	1066.8	≦	5666.6	OK
13F	Y2		-0.0	1.250	1304.6	1630.7	≦	5737.1	OK
12F	Y2		-0.0	1.250	1681.0	2101.3	≦	5807.5	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	2015.6	2519.5	≦	5902.4	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	2397.1	2996.3	≦	7049.7	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	2723.3	3404.1	≦	7469.0	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	3009.2	3761.5	≦	7263.3	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	3259.4	4074.2	≦	7049.0	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	3490.6	4363.2	≦	6877.8	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	3747.1	4683.8	≦	7309.3	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	3925.8	4907.3	≦	7158.2	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	4051.3	5064.1	≦	7016.9	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	4138.6	5173.2	≦	7185.2	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	4128.2	5160.2	≦	7076.4	OK

X2フレーム（Ｙ方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	866.0	1082.5	≦	8395.6	OK
13F	Y2		0.0	1.250	1562.1	1952.7	≦	8549.3	OK
12F	Y2		0.0	1.250	2149.9	2687.4	≦	8703.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	2670.9	3338.6	≦	8857.1	OK
10F	Y2		0.0	1.250	3128.6	3910.8	≦	10864.7	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
9F	Y2		0.0	1.250	3557.7	4447.2	≦	11555.0	OK
8F	Y2		0.0	1.250	3951.6	4939.5	≦	11531.1	OK
7F	Y2		0.0	1.250	4312.0	5390.0	≦	11264.2	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4632.8	5791.0	≦	11051.7	OK
5F	Y2		0.0	1.250	4895.3	6119.1	≦	11719.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	5146.2	6432.8	≦	11552.7	OK
3F	Y2		0.0	1.250	5377.0	6721.2	≦	11425.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	5583.3	6979.1	≦	11771.7	OK
1F	Y2		0.0	1.250	5720.5	7150.6	≦	11513.8	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	831.8	1039.7	≦	8395.9	OK
13F	Y2		0.0	1.250	1529.2	1911.5	≦	8550.5	OK
12F	Y2		0.0	1.250	2117.4	2646.7	≦	8705.0	OK
11F	Y2		0.0	1.250	2637.3	3296.7	≦	8859.5	OK
10F	Y2		0.0	1.250	3083.2	3854.0	≦	10868.2	OK
9F	Y2		0.0	1.250	3508.8	4386.0	≦	11559.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	3894.0	4867.5	≦	11481.7	OK
7F	Y2		0.0	1.250	4247.9	5309.9	≦	11214.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4559.1	5698.9	≦	11000.5	OK
5F	Y2		0.0	1.250	4805.2	6006.6	≦	11655.2	OK
4F	Y2		0.0	1.250	5043.4	6304.3	≦	11485.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	5260.1	6575.2	≦	11355.8	OK
2F	Y2		0.0	1.250	5447.5	6809.4	≦	11692.7	OK
1F	Y2		0.0	1.250	5717.7	7147.1	≦	11508.2	OK

X4フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	831.8	1039.7	≦	8395.9	OK
13F	Y2		0.0	1.250	1529.2	1911.5	≦	8550.5	OK
12F	Y2		0.0	1.250	2117.4	2646.7	≦	8705.0	OK
11F	Y2		0.0	1.250	2637.4	3296.7	≦	8859.5	OK
10F	Y2		0.0	1.250	3083.2	3854.0	≦	10868.2	OK
9F	Y2		0.0	1.250	3508.8	4386.0	≦	11559.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	3894.0	4867.5	≦	11481.7	OK
7F	Y2		0.0	1.250	4247.9	5309.9	≦	11214.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4559.1	5698.9	≦	11000.5	OK
5F	Y2		0.0	1.250	4805.2	6006.5	≦	11655.2	OK
4F	Y2		0.0	1.250	5043.4	6304.2	≦	11485.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	5260.2	6575.2	≦	11355.9	OK
2F	Y2		0.0	1.250	5447.5	6809.4	≦	11692.7	OK
1F	Y2		0.0	1.250	5717.7	7147.1	≦	11508.3	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	866.0	1082.5	≦	8395.6	OK
13F	Y2		0.0	1.250	1562.1	1952.7	≦	8549.3	OK
12F	Y2		0.0	1.250	2149.9	2687.4	≦	8703.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	2670.9	3338.6	≦	8857.1	OK
10F	Y2		0.0	1.250	3128.6	3910.8	≦	10864.7	OK
9F	Y2		0.0	1.250	3557.7	4447.2	≦	11555.0	OK
8F	Y2		0.0	1.250	3951.5	4939.5	≦	11531.1	OK
7F	Y2		0.0	1.250	4312.0	5390.0	≦	11264.2	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4632.8	5791.0	≦	11051.7	OK
5F	Y2		0.0	1.250	4895.3	6119.2	≦	11719.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	5146.2	6432.8	≦	11552.7	OK
3F	Y2		0.0	1.250	5377.0	6721.2	≦	11425.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	5583.3	6979.2	≦	11771.8	OK
1F	Y2		0.0	1.250	5720.5	7150.6	≦	11513.8	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		-0.0	1.250	853.5	1066.8	≦	5666.6	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
13F	Y2		-0.0	1.250	1304.6	1630.7	≦	5737.1	OK
12F	Y2		-0.0	1.250	1681.0	2101.3	≦	5807.5	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	2015.6	2519.5	≦	5902.4	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	2397.1	2996.3	≦	7049.7	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	2723.3	3404.1	≦	7469.0	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	3009.2	3761.5	≦	7263.3	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	3259.4	4074.2	≦	7049.0	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	3490.6	4363.2	≦	6877.8	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	3747.1	4683.8	≦	7309.3	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	3925.8	4907.3	≦	7158.2	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	4051.2	5064.0	≦	7016.9	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	4138.5	5173.2	≦	7185.2	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	4128.2	5160.2	≦	7076.4	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		-0.0	1.250	-853.4	1066.8	≦	5666.5	OK
13F	Y2		-0.0	1.250	-1303.7	1629.7	≦	5737.0	OK
12F	Y2		-0.0	1.250	-1679.6	2099.5	≦	5807.4	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	-2013.8	2517.2	≦	5902.4	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	-2394.9	2993.7	≦	7049.6	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	-2720.8	3401.1	≦	7468.9	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-3006.9	3758.6	≦	7266.7	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-3257.4	4071.8	≦	7052.4	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-3490.8	4363.5	≦	6881.9	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-3742.9	4678.6	≦	7311.1	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-3917.2	4896.5	≦	7158.0	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-4037.5	5046.9	≦	7014.7	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-4118.0	5147.5	≦	7180.5	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-4121.8	5152.3	≦	7079.0	OK

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	-863.9	1079.8	≦	8395.6	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-1558.9	1948.6	≦	8549.4	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-2145.6	2682.0	≦	8703.2	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-2665.7	3332.1	≦	8857.2	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-3122.5	3903.1	≦	10864.9	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-3550.8	4438.4	≦	11555.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-3943.5	4929.4	≦	11531.4	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-4303.0	5378.7	≦	11264.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-4621.9	5777.4	≦	11051.4	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-4885.8	6107.2	≦	11720.6	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-5137.9	6422.4	≦	11554.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5370.3	6712.9	≦	11428.0	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-5579.1	6973.9	≦	11775.2	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-5710.4	7137.9	≦	11513.6	OK

X3フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	-829.6	1037.0	≦	8395.9	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-1525.8	1907.3	≦	8550.5	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-2113.0	2641.2	≦	8705.0	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-2632.0	3290.0	≦	8859.5	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-3076.9	3846.1	≦	10868.3	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-3501.6	4377.0	≦	11559.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-3885.9	4857.4	≦	11481.8	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-4238.8	5298.5	≦	11214.7	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-4548.2	5685.3	≦	10999.8	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-4796.1	5995.2	≦	11656.0	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-5036.4	6295.4	≦	11487.7	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5255.6	6569.5	≦	11359.2	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-5446.5	6808.2	≦	11697.8	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-5707.7	7134.6	≦	11508.1	OK

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	-829.6	1037.0	≦	8395.9	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-1525.8	1907.3	≦	8550.5	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-2113.0	2641.2	≦	8705.0	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-2632.0	3290.0	≦	8859.5	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-3076.9	3846.1	≦	10868.3	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-3501.6	4377.0	≦	11559.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-3885.9	4857.3	≦	11481.8	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-4238.8	5298.5	≦	11214.7	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-4548.2	5685.3	≦	10999.8	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-4796.1	5995.2	≦	11656.0	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-5036.4	6295.5	≦	11487.7	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5255.6	6569.5	≦	11359.2	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-5446.5	6808.1	≦	11697.7	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-5707.7	7134.7	≦	11508.2	OK

X5フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	-863.9	1079.8	≦	8395.6	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-1558.9	1948.6	≦	8549.4	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-2145.6	2682.0	≦	8703.2	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-2665.7	3332.0	≦	8857.2	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-3122.5	3903.1	≦	10864.9	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-3550.8	4438.4	≦	11555.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-3943.5	4929.4	≦	11531.4	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-4303.0	5378.7	≦	11264.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-4621.9	5777.4	≦	11051.4	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-4885.8	6107.2	≦	11720.6	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-5137.9	6422.4	≦	11554.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5370.3	6712.8	≦	11428.0	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-5579.1	6973.9	≦	11775.2	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-5710.4	7138.0	≦	11513.7	OK

X6フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		-0.0	1.250	-853.4	1066.8	≦	5666.5	OK
13F	Y2		-0.0	1.250	-1303.7	1629.7	≦	5737.0	OK
12F	Y2		-0.0	1.250	-1679.6	2099.5	≦	5807.4	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	-2013.8	2517.2	≦	5902.4	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	-2394.9	2993.7	≦	7049.6	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	-2720.8	3401.1	≦	7468.9	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-3006.9	3758.6	≦	7266.7	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-3257.4	4071.8	≦	7052.3	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-3490.8	4363.5	≦	6881.9	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-3742.9	4678.6	≦	7311.1	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-3917.2	4896.6	≦	7158.0	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-4037.6	5047.0	≦	7014.8	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-4118.0	5147.5	≦	7180.5	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-4121.8	5152.2	≦	7079.0	OK

U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力

U-5.4.3 ランク別のＤs算定時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1839.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1839.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3678.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3168.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6338.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4289.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4287.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8577.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5280.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5280.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10560.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6206.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6206.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12413.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7058.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7058.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	Y2	7826.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7826.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15652.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8521.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8521.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17043.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9143.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9143.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18287.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9695.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9695.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19391.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10177.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10176.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20354.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10589.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10590.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	合計	21180.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10941.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10932.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21873.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11223.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11222.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22446.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1839.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1839.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3678.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3168.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6338.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4289.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4287.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8577.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5280.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5280.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10560.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6206.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6206.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12413.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7058.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7058.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7826.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7826.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15652.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8521.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8521.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17043.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9143.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9143.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18287.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9695.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	Y3	9695.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19391.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10177.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10176.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20354.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10589.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10590.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21180.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10941.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10932.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21873.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11223.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11222.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22446.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	853.49	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	865.97	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	831.78	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	831.78	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	865.97	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	853.49	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	5102.48	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1304.58	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1562.14	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1529.19	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1529.19	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1562.14	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1304.58	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8791.83	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1681.04	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2149.90	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2117.35	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2117.35	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2149.90	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1681.04	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11896.58	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2015.64	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2670.85	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2637.35	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2637.35	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2670.86	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2015.64	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14647.69	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2397.06	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3128.61	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3083.18	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3083.18	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3128.61	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2397.07	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17217.73	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2723.30	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3557.74	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3508.79	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3508.79	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3557.73	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2723.31	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	19579.66	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3009.21	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3951.56	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3893.96	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3893.96	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3951.55	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3009.21	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21709.45	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3259.39	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4311.99	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4247.88	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4247.87	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4312.02	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3259.38	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23638.53	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3490.56	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4632.78	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4559.10	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4559.11	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4632.76	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3490.57	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25364.89	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3747.09	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4895.31	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4805.23	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4805.23	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4895.33	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3747.08	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26895.27	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3925.84	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5146.23	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5043.40	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5043.39	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5146.24	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3925.84	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28230.95	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4051.27	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5376.95	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5260.13	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5260.17	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5376.98	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4051.25	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29376.75	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4138.56	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5583.31	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5447.51	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5447.50	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5583.34	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4138.55	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30338.77	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4128.16	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5720.47	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5717.65	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5717.68	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5720.46	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4128.16	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31132.57	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	853.40	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	863.89	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	829.62	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	829.62	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	863.89	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	853.40	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	5093.82	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1303.71	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1558.90	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1525.85	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1525.84	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1558.90	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1303.71	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8776.91	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1679.60	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2145.64	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2112.96	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2112.96	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2145.64	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1679.60	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11876.38	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2013.75	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2665.66	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2632.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2632.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2665.66	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2013.76	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14622.82	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2394.89	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3122.49	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3076.87	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3076.87	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3122.49	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2394.89	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17188.49	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2720.81	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3550.78	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3501.63	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3501.62	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3550.78	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2720.81	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	19546.42	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3006.85	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3943.55	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3885.90	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3885.89	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3943.55	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3006.86	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21672.59	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3257.40	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4302.96	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4238.84	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4238.83	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4302.99	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3257.38	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23598.40	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3490.75	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4621.92	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4548.24	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4548.25	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4621.91	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3490.76	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25321.83	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3742.89	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4885.77	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4796.15	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4796.14	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4885.76	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3742.89	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26849.61	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3917.21	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5137.93	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5036.36	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5036.39	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5137.90	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3917.23	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28183.03	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4037.54	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5370.29	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5255.61	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5255.60	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5370.29	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4037.55	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29326.88	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4118.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5579.12	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5446.54	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5446.47	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5579.12	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4118.02	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30287.27	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4121.80	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5710.35	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5707.66	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5707.74	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5710.37	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4121.78	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31079.70	0.00	0.00	0.00

U-5.5　水平せん断力係数

Ｄs算定時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z=1.00 T=0.80 Rt=0.98 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1839.1	0.0	1839.1	0.45	0.00	0.45
	Y3	1839.7	0.0	1839.7	0.46	0.00	0.46
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
14F	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	3678.8	0.0	3678.8	0.91	0.00	0.91	Ai＝2.976 Co＝0.312
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3169.0	0.0	3169.0	0.35	0.00	0.35	
	Y3	3169.8	0.0	3169.8	0.35	0.00	0.35	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6338.8	0.0	6338.8	0.70	0.00	0.70	Ai＝2.275 Co＝0.312
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	4289.3	0.0	4289.3	0.30	0.00	0.30	
	Y3	4287.9	0.0	4287.9	0.30	0.00	0.30	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8577.3	0.0	8577.3	0.60	0.00	0.60	Ai＝1.978 Co＝0.312
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5280.5	0.0	5280.5	0.27	0.00	0.27	
	Y3	5280.3	0.0	5280.3	0.27	0.00	0.27	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10560.8	0.0	10560.8	0.55	0.00	0.55	Ai＝1.794 Co＝0.312
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	6206.9	0.0	6206.9	0.25	0.00	0.25	
	Y3	6206.8	0.0	6206.8	0.25	0.00	0.25	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12413.7	0.0	12413.7	0.51	0.00	0.51	Ai＝1.656 Co＝0.312
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	7058.4	0.0	7058.4	0.24	0.00	0.24	
	Y3	7058.3	0.0	7058.3	0.24	0.00	0.24	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14116.7	0.0	14116.7	0.47	0.00	0.47	Ai＝1.545 Co＝0.312
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	7826.1	0.0	7826.1	0.22	0.00	0.22	
	Y3	7826.1	0.0	7826.1	0.22	0.00	0.22	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15652.2	0.0	15652.2	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.453 Co＝0.312
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8521.5	0.0	8521.5	0.21	0.00	0.21	
	Y3	8521.6	0.0	8521.6	0.21	0.00	0.21	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17043.0	0.0	17043.0	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.371 Co＝0.312
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	9144.0	0.0	9144.0	0.20	0.00	0.20	
	Y3	9143.8	0.0	9143.8	0.20	0.00	0.20	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18287.7	0.0	18287.7	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.298 Co＝0.312
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	9695.3	0.0	9695.3	0.19	0.00	0.19	
	Y3	9695.9	0.0	9695.9	0.19	0.00	0.19	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19391.1	0.0	19391.1	0.38	0.00	0.38	Ai＝1.231 Co＝0.312
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	10177.3	0.0	10177.3	0.18	0.00	0.18	
	Y3	10176.8	0.0	10176.8	0.18	0.00	0.18	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20354.1	0.0	20354.1	0.36	0.00	0.36	Ai＝1.169 Co＝0.312
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	10589.2	0.0	10589.2	0.17	0.00	0.17	
	Y3	10591.0	0.0	10591.0	0.17	0.00	0.17	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21180.2	0.0	21180.2	0.34	0.00	0.34	Ai＝1.110 Co＝0.312
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	10941.8	0.0	10941.8	0.16	0.00	0.16	
	Y3	10932.1	0.0	10932.1	0.16	0.00	0.16	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
2F	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21873.8	0.0	21873.8	0.32	0.00	0.32	Ai＝1.055 Co＝0.312
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	11223.5	0.0	11223.5	0.15	0.00	0.15	
	Y3	11222.7	0.0	11222.7	0.15	0.00	0.15	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22446.2	0.0	22446.2	0.31	0.00	0.31	Ai＝1.000 Co＝0.312

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.80 Rt＝0.98 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1839.1	0.0	1839.1	0.45	0.00	0.45	
	Y3	1839.7	0.0	1839.7	0.46	0.00	0.46	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	3678.8	0.0	3678.8	0.91	0.00	0.91	Ai＝2.976 Co＝0.312
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3169.0	0.0	3169.0	0.35	0.00	0.35	
	Y3	3169.8	0.0	3169.8	0.35	0.00	0.35	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6338.8	0.0	6338.8	0.70	0.00	0.70	Ai＝2.275 Co＝0.312
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	4289.3	0.0	4289.3	0.30	0.00	0.30	
	Y3	4287.9	0.0	4287.9	0.30	0.00	0.30	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8577.3	0.0	8577.3	0.60	0.00	0.60	Ai＝1.978 Co＝0.312
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5280.5	0.0	5280.5	0.27	0.00	0.27	
	Y3	5280.3	0.0	5280.3	0.27	0.00	0.27	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10560.8	0.0	10560.8	0.55	0.00	0.55	Ai＝1.794 Co＝0.312
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
10F	Y2	6206.9	0.0	6206.9	0.25	0.00	0.25	
	Y3	6206.8	0.0	6206.8	0.25	0.00	0.25	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12413.7	0.0	12413.7	0.51	0.00	0.51	Ai＝1.656 Co＝0.312
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	7058.4	0.0	7058.4	0.24	0.00	0.24	
	Y3	7058.3	0.0	7058.3	0.24	0.00	0.24	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14116.7	0.0	14116.7	0.47	0.00	0.47	Ai＝1.545 Co＝0.312
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	7826.1	0.0	7826.1	0.22	0.00	0.22	
	Y3	7826.1	0.0	7826.1	0.22	0.00	0.22	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15652.2	0.0	15652.2	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.453 Co＝0.312
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8521.5	0.0	8521.5	0.21	0.00	0.21	
	Y3	8521.6	0.0	8521.6	0.21	0.00	0.21	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17043.0	0.0	17043.0	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.371 Co＝0.312
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	9144.0	0.0	9144.0	0.20	0.00	0.20	
	Y3	9143.8	0.0	9143.8	0.20	0.00	0.20	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18287.7	0.0	18287.7	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.298 Co＝0.312
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	9695.2	0.0	9695.2	0.19	0.00	0.19	
	Y3	9695.9	0.0	9695.9	0.19	0.00	0.19	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19391.1	0.0	19391.1	0.38	0.00	0.38	Ai＝1.231 Co＝0.312

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	10177.3	0.0	10177.3	0.18	0.00	0.18	
	Y3	10176.8	0.0	10176.8	0.18	0.00	0.18	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20354.1	0.0	20354.1	0.36	0.00	0.36	Ai＝1.169 Co＝0.312
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	10589.2	0.0	10589.2	0.17	0.00	0.17	
	Y3	10591.0	0.0	10591.0	0.17	0.00	0.17	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21180.2	0.0	21180.2	0.34	0.00	0.34	Ai＝1.110 Co＝0.312
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	10941.8	0.0	10941.8	0.16	0.00	0.16	
	Y3	10932.1	0.0	10932.1	0.16	0.00	0.16	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21873.8	0.0	21873.8	0.32	0.00	0.32	Ai＝1.055 Co＝0.312
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	11223.5	0.0	11223.5	0.15	0.00	0.15	
	Y3	11222.7	0.0	11222.7	0.15	0.00	0.15	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22446.2	0.0	22446.2	0.31	0.00	0.31	Ai＝1.000 Co＝0.312

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.80 Rt＝0.98 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
14F	X1	0.0	853.5	853.5	0.00	0.21	0.21	
	X2	0.0	866.0	866.0	0.00	0.21	0.21	
	X3	0.0	831.8	831.8	0.00	0.21	0.21	
	X4	0.0	831.8	831.8	0.00	0.21	0.21	
	X5	0.0	866.0	866.0	0.00	0.21	0.21	
	X6	0.0	853.5	853.5	0.00	0.21	0.21	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	5102.5	5102.5	0.00	1.26	1.26	Ai＝2.976 Co＝0.433
13F	X1	0.0	1304.6	1304.6	0.00	0.14	0.14	
	X2	0.0	1562.1	1562.1	0.00	0.17	0.17	
	X3	0.0	1529.2	1529.2	0.00	0.17	0.17	
	X4	0.0	1529.2	1529.2	0.00	0.17	0.17	
	X5	0.0	1562.1	1562.1	0.00	0.17	0.17	
	X6	0.0	1304.6	1304.6	0.00	0.14	0.14	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	8791.8	8791.8	0.00	0.96	0.96	Ai＝2.275 Co＝0.433
12F	X1	0.0	1681.0	1681.0	0.00	0.12	0.12	
	X2	0.0	2149.9	2149.9	0.00	0.15	0.15	
	X3	0.0	2117.4	2117.4	0.00	0.15	0.15	
	X4	0.0	2117.4	2117.4	0.00	0.15	0.15	
	X5	0.0	2149.9	2149.9	0.00	0.15	0.15	
	X6	0.0	1681.0	1681.0	0.00	0.12	0.12	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	11896.6	11896.6	0.00	0.84	0.84	Ai＝1.978 Co＝0.433
11F	X1	0.0	2015.6	2015.6	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	2670.9	2670.9	0.00	0.14	0.14	
	X3	0.0	2637.3	2637.3	0.00	0.14	0.14	
	X4	0.0	2637.4	2637.4	0.00	0.14	0.14	
	X5	0.0	2670.9	2670.9	0.00	0.14	0.14	
	X6	0.0	2015.6	2015.6	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	14647.7	14647.7	0.00	0.76	0.76	Ai＝1.794 Co＝0.433
10F	X1	0.0	2397.1	2397.1	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	3128.6	3128.6	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	3083.2	3083.2	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	3083.2	3083.2	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	3128.6	3128.6	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	2397.1	2397.1	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	17217.7	17217.7	0.00	0.70	0.70	Ai＝1.656 Co＝0.433
9F	X1	0.0	2723.3	2723.3	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	3557.7	3557.7	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	3508.8	3508.8	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	3508.8	3508.8	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	3557.7	3557.7	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	2723.3	2723.3	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	19579.7	19579.7	0.00	0.66	0.66	Ai＝1.545 Co＝0.433
8F	X1	0.0	3009.2	3009.2	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	3951.6	3951.6	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	3894.0	3894.0	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	3894.0	3894.0	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	3951.5	3951.5	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	3009.2	3009.2	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	21709.5	21709.5	0.00	0.62	0.62	Ai＝1.453 Co＝0.433
7F	X1	0.0	3259.4	3259.4	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	4312.0	4312.0	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	4247.9	4247.9	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	4247.9	4247.9	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	4312.0	4312.0	0.00	0.11	0.11	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
7F	X6	0.0	3259.4	3259.4	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	23638.5	23638.5	0.00	0.58	0.58	Ai＝1.371 Co＝0.433
6F	X1	0.0	3490.6	3490.6	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	4632.8	4632.8	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	4559.1	4559.1	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	4559.1	4559.1	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	4632.8	4632.8	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	3490.6	3490.6	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	25364.9	25364.9	0.00	0.55	0.55	Ai＝1.298 Co＝0.433
5F	X1	0.0	3747.1	3747.1	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	4895.3	4895.3	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	4805.2	4805.2	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	4805.2	4805.2	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	4895.3	4895.3	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	3747.1	3747.1	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	26895.3	26895.3	0.00	0.52	0.52	Ai＝1.231 Co＝0.433
4F	X1	0.0	3925.8	3925.8	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	5146.2	5146.2	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	5043.4	5043.4	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	5043.4	5043.4	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	5146.2	5146.2	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	3925.8	3925.8	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	28230.9	28230.9	0.00	0.50	0.50	Ai＝1.169 Co＝0.433
3F	X1	0.0	4051.3	4051.3	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	5377.0	5377.0	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	5260.1	5260.1	0.00	0.08	0.08	
	X4	0.0	5260.2	5260.2	0.00	0.08	0.08	
	X5	0.0	5377.0	5377.0	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	4051.2	4051.2	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	29376.7	29376.7	0.00	0.47	0.47	Ai＝1.110 Co＝0.433
2F	X1	0.0	4138.6	4138.6	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	5583.3	5583.3	0.00	0.08	0.08	
	X3	0.0	5447.5	5447.5	0.00	0.08	0.08	
	X4	0.0	5447.5	5447.5	0.00	0.08	0.08	
	X5	0.0	5583.3	5583.3	0.00	0.08	0.08	
	X6	0.0	4138.5	4138.5	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	30338.8	30338.8	0.00	0.45	0.45	Ai＝1.055 Co＝0.433
1F	X1	0.0	4128.2	4128.2	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	5720.5	5720.5	0.00	0.08	0.08	
	X3	0.0	5717.7	5717.7	0.00	0.08	0.08	
	X4	0.0	5717.7	5717.7	0.00	0.08	0.08	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
1F	X5	0.0	5720.5	5720.5	0.00	0.08	0.08	
	X6	0.0	4128.2	4128.2	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	31132.6	31132.6	0.00	0.42	0.42	Ai＝1.000 Co＝0.433

Ｙ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.80 Rt＝0.98 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
14F	X1	0.0	853.4	853.4	0.00	0.21	0.21	
	X2	0.0	863.9	863.9	0.00	0.21	0.21	
	X3	0.0	829.6	829.6	0.00	0.21	0.21	
	X4	0.0	829.6	829.6	0.00	0.21	0.21	
	X5	0.0	863.9	863.9	0.00	0.21	0.21	
	X6	0.0	853.4	853.4	0.00	0.21	0.21	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	5093.8	5093.8	0.00	1.26	1.26	Ai＝2.976 Co＝0.432
13F	X1	0.0	1303.7	1303.7	0.00	0.14	0.14	
	X2	0.0	1558.9	1558.9	0.00	0.17	0.17	
	X3	0.0	1525.8	1525.8	0.00	0.17	0.17	
	X4	0.0	1525.8	1525.8	0.00	0.17	0.17	
	X5	0.0	1558.9	1558.9	0.00	0.17	0.17	
	X6	0.0	1303.7	1303.7	0.00	0.14	0.14	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	8776.9	8776.9	0.00	0.96	0.96	Ai＝2.275 Co＝0.432
12F	X1	0.0	1679.6	1679.6	0.00	0.12	0.12	
	X2	0.0	2145.6	2145.6	0.00	0.15	0.15	
	X3	0.0	2113.0	2113.0	0.00	0.15	0.15	
	X4	0.0	2113.0	2113.0	0.00	0.15	0.15	
	X5	0.0	2145.6	2145.6	0.00	0.15	0.15	
	X6	0.0	1679.6	1679.6	0.00	0.12	0.12	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	11876.4	11876.4	0.00	0.84	0.84	Ai＝1.978 Co＝0.432
11F	X1	0.0	2013.8	2013.8	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	2665.7	2665.7	0.00	0.14	0.14	
	X3	0.0	2632.0	2632.0	0.00	0.14	0.14	
	X4	0.0	2632.0	2632.0	0.00	0.14	0.14	
	X5	0.0	2665.7	2665.7	0.00	0.14	0.14	
	X6	0.0	2013.8	2013.8	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	14622.8	14622.8	0.00	0.76	0.76	Ai＝1.794 Co＝0.432
10F	X1	0.0	2394.9	2394.9	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	3122.5	3122.5	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	3076.9	3076.9	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	3076.9	3076.9	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	3122.5	3122.5	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	2394.9	2394.9	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
10F	合計	0.0	17188.5	17188.5	0.00	0.70	0.70	Ai＝1.656 Co＝0.432
9F	X1	0.0	2720.8	2720.8	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	3550.8	3550.8	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	3501.6	3501.6	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	3501.6	3501.6	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	3550.8	3550.8	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	2720.8	2720.8	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	19546.4	19546.4	0.00	0.65	0.65	Ai＝1.545 Co＝0.432
8F	X1	0.0	3006.9	3006.9	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	3943.5	3943.5	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	3885.9	3885.9	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	3885.9	3885.9	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	3943.5	3943.5	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	3006.9	3006.9	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	21672.6	21672.6	0.00	0.61	0.61	Ai＝1.453 Co＝0.432
7F	X1	0.0	3257.4	3257.4	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	4303.0	4303.0	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	4238.8	4238.8	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	4238.8	4238.8	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	4303.0	4303.0	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	3257.4	3257.4	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	23598.4	23598.4	0.00	0.58	0.58	Ai＝1.371 Co＝0.432
6F	X1	0.0	3490.8	3490.8	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	4621.9	4621.9	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	4548.2	4548.2	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	4548.2	4548.2	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	4621.9	4621.9	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	3490.8	3490.8	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	25321.8	25321.8	0.00	0.55	0.55	Ai＝1.298 Co＝0.432
5F	X1	0.0	3742.9	3742.9	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	4885.8	4885.8	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	4796.1	4796.1	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	4796.1	4796.1	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	4885.8	4885.8	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	3742.9	3742.9	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	26849.6	26849.6	0.00	0.52	0.52	Ai＝1.231 Co＝0.432
4F	X1	0.0	3917.2	3917.2	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	5137.9	5137.9	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	5036.4	5036.4	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	5036.4	5036.4	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	5137.9	5137.9	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	3917.2	3917.2	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
4F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	28183.0	28183.0	0.00	0.49	0.49	Ai＝1.169 Co＝0.432
3F	X1	0.0	4037.5	4037.5	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	5370.3	5370.3	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	5255.6	5255.6	0.00	0.08	0.08	
	X4	0.0	5255.6	5255.6	0.00	0.08	0.08	
	X5	0.0	5370.3	5370.3	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	4037.6	4037.6	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	29326.9	29326.9	0.00	0.47	0.47	Ai＝1.110 Co＝0.432
2F	X1	0.0	4118.0	4118.0	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	5579.1	5579.1	0.00	0.08	0.08	
	X3	0.0	5446.5	5446.5	0.00	0.08	0.08	
	X4	0.0	5446.5	5446.5	0.00	0.08	0.08	
	X5	0.0	5579.1	5579.1	0.00	0.08	0.08	
	X6	0.0	4118.0	4118.0	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	30287.3	30287.3	0.00	0.45	0.45	Ai＝1.055 Co＝0.432
1F	X1	0.0	4121.8	4121.8	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	5710.4	5710.4	0.00	0.08	0.08	
	X3	0.0	5707.7	5707.7	0.00	0.08	0.08	
	X4	0.0	5707.7	5707.7	0.00	0.08	0.08	
	X5	0.0	5710.4	5710.4	0.00	0.08	0.08	
	X6	0.0	4121.8	4121.8	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	31079.7	31079.7	0.00	0.42	0.42	Ai＝1.000 Co＝0.432

保有耐力時

X方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.80 Rt＝0.98 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1793.2	0.0	1793.2	0.44	0.00	0.44	
	Y3	1793.0	0.0	1793.0	0.44	0.00	0.44	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	3586.2	0.0	3586.2	0.89	0.00	0.89	Ai＝2.976 Co＝0.304
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3089.7	0.0	3089.7	0.34	0.00	0.34	
	Y3	3089.5	0.0	3089.5	0.34	0.00	0.34	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6179.2	0.0	6179.2	0.68	0.00	0.68	Ai＝2.275 Co＝0.304
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	4180.8	0.0	4180.8	0.29	0.00	0.29	
	Y3	4180.6	0.0	4180.6	0.29	0.00	0.29	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
12F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8361.3	0.0	8361.3	0.59	0.00	0.59	Ai＝1.978 Co＝0.304
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5147.5	0.0	5147.5	0.27	0.00	0.27	
	Y3	5147.4	0.0	5147.4	0.27	0.00	0.27	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10294.9	0.0	10294.9	0.53	0.00	0.53	Ai＝1.794 Co＝0.304
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	6050.7	0.0	6050.7	0.25	0.00	0.25	
	Y3	6050.6	0.0	6050.6	0.25	0.00	0.25	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12101.2	0.0	12101.2	0.49	0.00	0.49	Ai＝1.656 Co＝0.304
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	6880.7	0.0	6880.7	0.23	0.00	0.23	
	Y3	6880.6	0.0	6880.6	0.23	0.00	0.23	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13761.3	0.0	13761.3	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.545 Co＝0.304
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	7629.1	0.0	7629.1	0.22	0.00	0.22	
	Y3	7629.1	0.0	7629.1	0.22	0.00	0.22	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15258.2	0.0	15258.2	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.453 Co＝0.304
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8307.0	0.0	8307.0	0.20	0.00	0.20	
	Y3	8307.0	0.0	8307.0	0.20	0.00	0.20	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16614.0	0.0	16614.0	0.41	0.00	0.41	Ai＝1.371 Co＝0.304
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8913.7	0.0	8913.7	0.19	0.00	0.19	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	Y3	8913.7	0.0	8913.7	0.19	0.00	0.19	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17827.4	0.0	17827.4	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.298 Co＝0.304
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	9451.5	0.0	9451.5	0.18	0.00	0.18	
	Y3	9451.5	0.0	9451.5	0.18	0.00	0.18	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18903.0	0.0	18903.0	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.231 Co＝0.304
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	9920.8	0.0	9920.8	0.17	0.00	0.17	
	Y3	9921.0	0.0	9921.0	0.17	0.00	0.17	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19841.7	0.0	19841.7	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.169 Co＝0.304
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	10323.4	0.0	10323.4	0.17	0.00	0.17	
	Y3	10323.7	0.0	10323.7	0.17	0.00	0.17	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20647.1	0.0	20647.1	0.33	0.00	0.33	Ai＝1.110 Co＝0.304
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	10661.6	0.0	10661.6	0.16	0.00	0.16	
	Y3	10661.6	0.0	10661.6	0.16	0.00	0.16	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21323.2	0.0	21323.2	0.31	0.00	0.31	Ai＝1.055 Co＝0.304
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	10944.2	0.0	10944.2	0.15	0.00	0.15	
	Y3	10936.9	0.0	10936.9	0.15	0.00	0.15	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21881.1	0.0	21881.1	0.30	0.00	0.30	Ai＝1.000 Co＝0.304

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.80 Rt＝0.98 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣＷｉ			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1793.2	0.0	1793.2	0.44	0.00	0.44	
	Y3	1793.0	0.0	1793.0	0.44	0.00	0.44	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	3586.2	0.0	3586.2	0.89	0.00	0.89	Ai＝2.976 Co＝0.304
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3089.7	0.0	3089.7	0.34	0.00	0.34	
	Y3	3089.5	0.0	3089.5	0.34	0.00	0.34	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	6179.2	0.0	6179.2	0.68	0.00	0.68	Ai＝2.275 Co＝0.304
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	4180.8	0.0	4180.8	0.29	0.00	0.29	
	Y3	4180.6	0.0	4180.6	0.29	0.00	0.29	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8361.3	0.0	8361.3	0.59	0.00	0.59	Ai＝1.978 Co＝0.304
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5147.5	0.0	5147.5	0.27	0.00	0.27	
	Y3	5147.4	0.0	5147.4	0.27	0.00	0.27	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10294.9	0.0	10294.9	0.53	0.00	0.53	Ai＝1.794 Co＝0.304
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	6050.7	0.0	6050.7	0.25	0.00	0.25	
	Y3	6050.6	0.0	6050.6	0.25	0.00	0.25	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12101.2	0.0	12101.2	0.49	0.00	0.49	Ai＝1.656 Co＝0.304
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	6880.7	0.0	6880.7	0.23	0.00	0.23	
	Y3	6880.6	0.0	6880.6	0.23	0.00	0.23	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13761.3	0.0	13761.3	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.545 Co＝0.304
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	7629.1	0.0	7629.1	0.22	0.00	0.22	
	Y3	7629.1	0.0	7629.1	0.22	0.00	0.22	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15258.2	0.0	15258.2	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.453 Co＝0.304
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8307.0	0.0	8307.0	0.20	0.00	0.20	
	Y3	8307.0	0.0	8307.0	0.20	0.00	0.20	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16614.0	0.0	16614.0	0.41	0.00	0.41	Ai＝1.371 Co＝0.304
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8913.7	0.0	8913.7	0.19	0.00	0.19	
	Y3	8913.7	0.0	8913.7	0.19	0.00	0.19	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17827.4	0.0	17827.4	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.298 Co＝0.304
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	9451.5	0.0	9451.5	0.18	0.00	0.18	
	Y3	9451.5	0.0	9451.5	0.18	0.00	0.18	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18903.0	0.0	18903.0	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.231 Co＝0.304
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	9920.8	0.0	9920.8	0.17	0.00	0.17	
	Y3	9921.0	0.0	9921.0	0.17	0.00	0.17	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19841.7	0.0	19841.7	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.169 Co＝0.304
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	10323.4	0.0	10323.4	0.17	0.00	0.17	
	Y3	10323.7	0.0	10323.7	0.17	0.00	0.17	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
3F	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20647.1	0.0	20647.1	0.33	0.00	0.33	Ai＝1.110 Co＝0.304
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	10661.6	0.0	10661.6	0.16	0.00	0.16	
	Y3	10661.6	0.0	10661.6	0.16	0.00	0.16	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21323.2	0.0	21323.2	0.31	0.00	0.31	Ai＝1.055 Co＝0.304
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	10944.2	0.0	10944.2	0.15	0.00	0.15	
	Y3	10936.9	0.0	10936.9	0.15	0.00	0.15	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21881.1	0.0	21881.1	0.30	0.00	0.30	Ai＝1.000 Co＝0.304

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.80 Rt＝0.98 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
14F	X1	0.0	848.1	848.1	0.00	0.21	0.21	
	X2	0.0	860.4	860.4	0.00	0.21	0.21	
	X3	0.0	826.8	826.8	0.00	0.20	0.20	
	X4	0.0	826.8	826.8	0.00	0.20	0.20	
	X5	0.0	860.4	860.4	0.00	0.21	0.21	
	X6	0.0	848.1	848.1	0.00	0.21	0.21	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	5070.6	5070.6	0.00	1.25	1.25	Ai＝2.976 Co＝0.431
13F	X1	0.0	1296.5	1296.5	0.00	0.14	0.14	
	X2	0.0	1552.1	1552.1	0.00	0.17	0.17	
	X3	0.0	1519.8	1519.8	0.00	0.17	0.17	
	X4	0.0	1519.8	1519.8	0.00	0.17	0.17	
	X5	0.0	1552.1	1552.1	0.00	0.17	0.17	
	X6	0.0	1296.5	1296.5	0.00	0.14	0.14	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	8736.9	8736.9	0.00	0.96	0.96	Ai＝2.275 Co＝0.431
12F	X1	0.0	1670.5	1670.5	0.00	0.12	0.12	
	X2	0.0	2136.3	2136.3	0.00	0.15	0.15	
	X3	0.0	2104.4	2104.4	0.00	0.15	0.15	
	X4	0.0	2104.4	2104.4	0.00	0.15	0.15	
	X5	0.0	2136.3	2136.3	0.00	0.15	0.15	
	X6	0.0	1670.5	1670.5	0.00	0.12	0.12	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	11822.3	11822.3	0.00	0.83	0.83	Ai＝1.978 Co＝0.431
11F	X1	0.0	2002.5	2002.5	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	2654.2	2654.2	0.00	0.14	0.14	
	X3	0.0	2621.5	2621.5	0.00	0.14	0.14	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	X4	0.0	2621.5	2621.5	0.00	0.14	0.14	
	X5	0.0	2654.2	2654.2	0.00	0.14	0.14	
	X6	0.0	2002.5	2002.5	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	14556.2	14556.2	0.00	0.76	0.76	Ai＝1.794 Co＝0.431
10F	X1	0.0	2379.2	2379.2	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	3110.1	3110.1	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	3065.9	3065.9	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	3065.9	3065.9	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	3110.1	3110.1	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	2379.2	2379.2	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	17110.2	17110.2	0.00	0.70	0.70	Ai＝1.656 Co＝0.431
9F	X1	0.0	2700.8	2700.8	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	3537.6	3537.6	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	3490.4	3490.4	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	3490.4	3490.4	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	3537.6	3537.6	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	2700.8	2700.8	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	19457.4	19457.4	0.00	0.65	0.65	Ai＝1.545 Co＝0.431
8F	X1	0.0	2984.1	2984.1	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	3928.8	3928.8	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	3874.1	3874.1	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	3874.1	3874.1	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	3928.8	3928.8	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	2984.1	2984.1	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	21573.9	21573.9	0.00	0.61	0.61	Ai＝1.453 Co＝0.431
7F	X1	0.0	3229.9	3229.9	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	4287.5	4287.5	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	4228.0	4228.0	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	4228.0	4228.0	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	4287.6	4287.6	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	3229.9	3229.9	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	23491.0	23491.0	0.00	0.58	0.58	Ai＝1.371 Co＝0.431
6F	X1	0.0	3455.7	3455.7	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	4606.9	4606.9	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	4540.6	4540.6	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	4540.6	4540.6	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	4606.9	4606.9	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	3455.8	3455.8	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	25206.6	25206.6	0.00	0.55	0.55	Ai＝1.298 Co＝0.431
5F	X1	0.0	3703.5	3703.5	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	4869.2	4869.2	0.00	0.09	0.09	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
5F	X3	0.0	4791.0	4791.0	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	4791.0	4791.0	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	4869.2	4869.2	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	3703.5	3703.5	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	26727.4	26727.4	0.00	0.52	0.52	Ai＝1.231 Co＝0.431
4F	X1	0.0	3871.5	3871.5	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	5120.2	5120.2	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	5035.7	5035.7	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	5035.7	5035.7	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	5120.1	5120.1	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	3871.5	3871.5	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	28054.7	28054.7	0.00	0.49	0.49	Ai＝1.169 Co＝0.431
3F	X1	0.0	3981.2	3981.2	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	5351.9	5351.9	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	5263.6	5263.6	0.00	0.08	0.08	
	X4	0.0	5263.6	5263.6	0.00	0.08	0.08	
	X5	0.0	5351.9	5351.9	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	3981.2	3981.2	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	29193.4	29193.4	0.00	0.47	0.47	Ai＝1.110 Co＝0.431
2F	X1	0.0	4044.7	4044.7	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	5560.4	5560.4	0.00	0.08	0.08	
	X3	0.0	5469.6	5469.6	0.00	0.08	0.08	
	X4	0.0	5469.6	5469.6	0.00	0.08	0.08	
	X5	0.0	5560.4	5560.4	0.00	0.08	0.08	
	X6	0.0	4044.7	4044.7	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	30149.4	30149.4	0.00	0.44	0.44	Ai＝1.055 Co＝0.431
1F	X1	0.0	4282.2	4282.2	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	5628.3	5628.3	0.00	0.08	0.08	
	X3	0.0	5558.7	5558.7	0.00	0.08	0.08	
	X4	0.0	5558.7	5558.7	0.00	0.08	0.08	
	X5	0.0	5628.3	5628.3	0.00	0.08	0.08	
	X6	0.0	4282.2	4282.2	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	30938.2	30938.2	0.00	0.42	0.42	Ai＝1.000 Co＝0.431

Ｙ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.80 Rt＝0.98 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	X1	0.0	848.2	848.2	0.00	0.21	0.21
	X2	0.0	858.5	858.5	0.00	0.21	0.21
	X3	0.0	824.8	824.8	0.00	0.20	0.20
	X4	0.0	824.8	824.8	0.00	0.20	0.20
	X5	0.0	858.5	858.5	0.00	0.21	0.21
	X6	0.0	848.2	848.2	0.00	0.21	0.21
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
14F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	5062.9	5062.9	0.00	1.25	1.25	Ai＝2.976 Co＝0.430
13F	X1	0.0	1295.9	1295.9	0.00	0.14	0.14	
	X2	0.0	1549.2	1549.2	0.00	0.17	0.17	
	X3	0.0	1516.7	1516.7	0.00	0.17	0.17	
	X4	0.0	1516.7	1516.7	0.00	0.17	0.17	
	X5	0.0	1549.2	1549.2	0.00	0.17	0.17	
	X6	0.0	1295.9	1295.9	0.00	0.14	0.14	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	8723.6	8723.6	0.00	0.96	0.96	Ai＝2.275 Co＝0.430
12F	X1	0.0	1669.4	1669.4	0.00	0.12	0.12	
	X2	0.0	2132.4	2132.4	0.00	0.15	0.15	
	X3	0.0	2100.3	2100.3	0.00	0.15	0.15	
	X4	0.0	2100.3	2100.3	0.00	0.15	0.15	
	X5	0.0	2132.4	2132.4	0.00	0.15	0.15	
	X6	0.0	1669.4	1669.4	0.00	0.12	0.12	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	11804.2	11804.2	0.00	0.83	0.83	Ai＝1.978 Co＝0.430
11F	X1	0.0	2001.0	2001.0	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	2649.5	2649.5	0.00	0.14	0.14	
	X3	0.0	2616.5	2616.5	0.00	0.14	0.14	
	X4	0.0	2616.5	2616.5	0.00	0.14	0.14	
	X5	0.0	2649.5	2649.5	0.00	0.14	0.14	
	X6	0.0	2001.0	2001.0	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	14534.0	14534.0	0.00	0.75	0.75	Ai＝1.794 Co＝0.430
10F	X1	0.0	2377.6	2377.6	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	3104.5	3104.5	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	3060.0	3060.0	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	3060.0	3060.0	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	3104.5	3104.5	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	2377.6	2377.6	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	17084.1	17084.1	0.00	0.70	0.70	Ai＝1.656 Co＝0.430
9F	X1	0.0	2699.0	2699.0	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	3531.2	3531.2	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	3483.6	3483.6	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	3483.6	3483.6	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	3531.2	3531.2	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	2699.0	2699.0	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	19427.7	19427.7	0.00	0.65	0.65	Ai＝1.545 Co＝0.430
8F	X1	0.0	2982.7	2982.7	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	3921.4	3921.4	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	3866.4	3866.4	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	3866.3	3866.3	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	3921.4	3921.4	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	2982.7	2982.7	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	21540.9	21540.9	0.00	0.61	0.61	Ai＝1.453 Co＝0.430
7F	X1	0.0	3229.2	3229.2	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	4279.1	4279.1	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	4219.2	4219.2	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	4219.2	4219.2	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	4279.1	4279.1	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	3229.2	3229.2	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	23455.0	23455.0	0.00	0.58	0.58	Ai＝1.371 Co＝0.430
6F	X1	0.0	3457.7	3457.7	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	4596.5	4596.5	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	4529.8	4529.8	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	4529.8	4529.8	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	4596.5	4596.5	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	3457.7	3457.7	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	25168.0	25168.0	0.00	0.55	0.55	Ai＝1.298 Co＝0.430
5F	X1	0.0	3701.9	3701.9	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	4859.9	4859.9	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	4781.5	4781.5	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	4781.5	4781.5	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	4859.9	4859.9	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	3701.9	3701.9	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	26686.5	26686.5	0.00	0.52	0.52	Ai＝1.231 Co＝0.430
4F	X1	0.0	3866.5	3866.5	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	5111.8	5111.8	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	5027.5	5027.5	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	5027.6	5027.6	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	5111.8	5111.8	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	3866.5	3866.5	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	28011.8	28011.8	0.00	0.49	0.49	Ai＝1.169 Co＝0.430
3F	X1	0.0	3972.8	3972.8	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	5344.7	5344.7	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	5256.9	5256.9	0.00	0.08	0.08	
	X4	0.0	5256.9	5256.9	0.00	0.08	0.08	
	X5	0.0	5344.7	5344.7	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	3972.8	3972.8	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	29148.7	29148.7	0.00	0.47	0.47	Ai＝1.110 Co＝0.430
2F	X1	0.0	4032.1	4032.1	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	5554.7	5554.7	0.00	0.08	0.08	
	X3	0.0	5464.9	5464.9	0.00	0.08	0.08	
	X4	0.0	5464.9	5464.9	0.00	0.08	0.08	
	X5	0.0	5554.7	5554.7	0.00	0.08	0.08	
	X6	0.0	4032.1	4032.1	0.00	0.06	0.06	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	30103.3	30103.3	0.00	0.44	0.44	Ai＝1.055 Co＝0.430
1F	X1	0.0	4259.4	4259.4	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	5627.4	5627.4	0.00	0.08	0.08	
	X3	0.0	5558.6	5558.6	0.00	0.08	0.08	
	X4	0.0	5558.5	5558.5	0.00	0.08	0.08	
	X5	0.0	5627.4	5627.4	0.00	0.08	0.08	
	X6	0.0	4259.4	4259.4	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	30890.9	30890.9	0.00	0.42	0.42	Ai＝1.000 Co＝0.430

U-5.6　構造特性係数

種別　：　部材群としての種別
βu　：　耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合
Ds　：　構造特性係数
＊　：　Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
14F	A	3678.82	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	3678.82		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	6338.78	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6338.78		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	8577.26	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8577.26		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	10560.78	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10560.78		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	12413.73	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12413.73		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	14116.66	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14116.66		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	15652.22	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15652.22		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	17043.05	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17043.05		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	18287.73	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18287.73		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	19391.12	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			

X方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
5F	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19391.12		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	20354.13	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20354.13		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	21180.23	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21180.23		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	21873.84	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21873.84		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	22446.21	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22446.21		FA	0.00		WA	0.00	0.30

X方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
14F	A	3678.82	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	3678.82		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	6338.78	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	6338.78		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	8577.26	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8577.26		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	10560.78	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10560.78		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	12413.74	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12413.74		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	14116.66	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14116.66		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	15652.22	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15652.22		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	17043.05	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17043.05		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	18287.73	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18287.73		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	19391.11	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19391.11		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	20354.13	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			

X方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
4F	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20354.13		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	21180.23	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21180.23		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	21873.84	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21873.84		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	22446.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22446.20		FA	0.00		WA	0.00	0.30

Y方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
14F	A	0.00	0.00		5102.48	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	5102.48		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		8791.83	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	8791.83		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		11896.58	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	11896.58		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		14647.69	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	14647.69		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		17217.73	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	17217.73		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		19579.66	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	19579.66		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		21709.45	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	21709.45		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		23638.53	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	23638.53		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		25364.89	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	25364.89		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		26895.27	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	26895.27		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		28230.95	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	28230.95		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		29376.75	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			

Ｙ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
3F	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	29376.75		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		30338.77	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30338.77		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		31132.57	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	31132.57		WA	1.00	0.40

Ｙ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
14F	A	0.00	0.00		5093.82	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	5093.82		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		8776.91	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	8776.91		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		11876.38	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	11876.38		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		14622.82	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	14622.82		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		17188.49	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	17188.49		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		19546.42	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	19546.42		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		21672.59	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	21672.59		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		23598.40	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	23598.40		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		25321.83	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	25321.83		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		26849.61	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	26849.61		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		28183.03	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	28183.03		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		29326.88	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	29326.88		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		30287.27	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			

Ｙ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
2F	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30287.27		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		31079.70	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	31079.70		WA	1.00	0.40

U-5.7　必要保有水平耐力

Ci　：層せん断力係数　　Fs　：剛性率に応じた数値
ΣWi　：層重量　(kN)　　Fe　：偏心率に応じた数値
Qud　：各階の水平力　(kN)　　Fes　：形状係数
Qun　：必要保有水平耐力　(kN)　　Ds　：構造特性係数
U　：用途係数(1.00)
＊　：Ds値の直接入力
＋　：Ds値の割増がされている

Ｘ方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
14F	2.913	4043.3	11778.0	1.000	1.000	1.000	0.30	3533.4
13F	2.227	9113.1	20294.1	1.000	1.000	1.000	0.30	6088.2
12F	1.936	14183.0	27460.8	1.000	1.000	1.000	0.30	8238.2
11F	1.756	19252.8	33811.1	1.000	1.000	1.000	0.30	10143.3
10F	1.621	24519.0	39743.5	1.000	1.000	1.000	0.30	11923.1
9F	1.512	29883.9	45195.6	1.000	1.000	1.000	0.30	13558.7
8F	1.422	35248.9	50111.8	1.000	1.000	1.000	0.30	15033.5
7F	1.342	40657.1	54564.7	1.000	1.000	1.000	0.30	16369.4
6F	1.271	46080.0	58549.6	1.000	1.000	1.000	0.30	17564.9
5F	1.205	51517.7	62082.1	1.000	1.000	1.000	0.30	18624.6
4F	1.144	56955.3	65165.3	1.000	1.000	1.000	0.30	19549.6
3F	1.087	62393.0	67810.1	1.000	1.000	1.000	0.30	20343.0
2F	1.032	67845.4	70030.8	1.000	1.000	1.000	0.30	21009.2
1F	0.979	73423.7	71863.1	1.000	1.000	1.000	0.30	21558.9

Ｘ方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
14F	2.913	4043.3	11778.0	1.000	1.000	1.000	0.30	3533.4
13F	2.227	9113.1	20294.1	1.000	1.000	1.000	0.30	6088.2
12F	1.936	14183.0	27460.8	1.000	1.000	1.000	0.30	8238.2
11F	1.756	19252.8	33811.1	1.000	1.000	1.000	0.30	10143.3
10F	1.621	24519.0	39743.5	1.000	1.000	1.000	0.30	11923.1
9F	1.512	29883.9	45195.6	1.000	1.000	1.000	0.30	13558.7
8F	1.422	35248.9	50111.8	1.000	1.000	1.000	0.30	15033.5
7F	1.342	40657.1	54564.7	1.000	1.000	1.000	0.30	16369.4
6F	1.271	46080.0	58549.6	1.000	1.000	1.000	0.30	17564.9
5F	1.205	51517.7	62082.1	1.000	1.000	1.000	0.30	18624.6
4F	1.144	56955.3	65165.3	1.000	1.000	1.000	0.30	19549.6
3F	1.087	62393.0	67810.1	1.000	1.000	1.000	0.30	20343.0
2F	1.032	67845.4	70030.8	1.000	1.000	1.000	0.30	21009.2
1F	0.979	73423.7	71863.1	1.000	1.000	1.000	0.30	21558.9

Ｙ方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
14F	2.913	4043.3	11778.0	1.000	1.000	1.000	0.40	4711.2
13F	2.227	9113.1	20294.1	1.000	1.000	1.000	0.40	8117.6
12F	1.936	14183.0	27460.8	1.000	1.000	1.000	0.40	10984.3
11F	1.756	19252.8	33811.1	1.000	1.000	1.000	0.40	13524.5
10F	1.621	24519.0	39743.5	1.000	1.000	1.000	0.40	15897.4
9F	1.512	29883.9	45195.6	1.000	1.000	1.000	0.40	18078.2
8F	1.422	35248.9	50111.8	1.000	1.000	1.000	0.40	20044.7
7F	1.342	40657.1	54564.7	1.000	1.000	1.000	0.40	21825.9
6F	1.271	46080.0	58549.6	1.000	1.000	1.000	0.40	23419.8
5F	1.205	51517.7	62082.1	1.000	1.000	1.000	0.40	24832.9
4F	1.144	56955.3	65165.3	1.000	1.000	1.000	0.40	26066.1

Ｙ方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
3F	1.087	62393.0	67810.1	1.000	1.000	1.000	0.40	27124.1
2F	1.032	67845.4	70030.8	1.000	1.000	1.000	0.40	28012.3
1F	0.979	73423.7	71863.1	1.000	1.000	1.000	0.40	28745.2

Ｙ方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
14F	2.913	4043.3	11778.0	1.000	1.000	1.000	0.40	4711.2
13F	2.227	9113.1	20294.1	1.000	1.000	1.000	0.40	8117.6
12F	1.936	14183.0	27460.8	1.000	1.000	1.000	0.40	10984.3
11F	1.756	19252.8	33811.1	1.000	1.000	1.000	0.40	13524.5
10F	1.621	24519.0	39743.5	1.000	1.000	1.000	0.40	15897.4
9F	1.512	29883.9	45195.6	1.000	1.000	1.000	0.40	18078.2
8F	1.422	35248.9	50111.8	1.000	1.000	1.000	0.40	20044.7
7F	1.342	40657.1	54564.7	1.000	1.000	1.000	0.40	21825.9
6F	1.271	46080.0	58549.6	1.000	1.000	1.000	0.40	23419.8
5F	1.205	51517.7	62082.1	1.000	1.000	1.000	0.40	24832.9
4F	1.144	56955.3	65165.3	1.000	1.000	1.000	0.40	26066.1
3F	1.087	62393.0	67810.1	1.000	1.000	1.000	0.40	27124.1
2F	1.032	67845.4	70030.8	1.000	1.000	1.000	0.40	28012.3
1F	0.979	73423.7	71863.1	1.000	1.000	1.000	0.40	28745.2

U-5.8　保有水平耐力判定

U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1793.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1793.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3586.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3089.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3089.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6179.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4180.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8361.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10294.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6050.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6050.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6880.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6880.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13761.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7629.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7629.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8307.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16614.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8913.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8913.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17827.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9451.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	Y3	9451.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18902.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9920.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9920.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19841.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10323.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10323.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20647.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10661.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10661.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21323.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10944.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10936.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21881.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1793.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1793.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3586.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3089.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3089.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6179.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4180.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8361.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10294.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6050.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6050.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6880.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6880.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13761.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7629.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7629.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8307.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16614.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8913.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8913.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17827.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9451.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9451.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18902.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9920.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9920.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19841.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10323.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10323.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20647.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10661.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10661.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21323.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10944.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10936.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21881.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	848.13	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	860.38	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	826.80	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	826.80	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	860.38	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	848.13	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	5070.62	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1296.53	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1552.14	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1519.80	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1519.80	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1552.14	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1296.53	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8736.94	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1670.48	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2136.27	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2104.40	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2104.40	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2136.27	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1670.48	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11822.31	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2002.49	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2654.17	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2621.46	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2621.46	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2654.17	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2002.49	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14556.25	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2379.17	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3110.06	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3065.89	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3065.89	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3110.06	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2379.17	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17110.24	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2700.76	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3537.58	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3490.38	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3490.38	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3537.58	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2700.75	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	19457.43	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2984.10	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3928.80	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3874.07	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3874.06	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3928.79	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2984.11	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21573.93	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3229.95	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4287.54	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4228.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4228.01	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4287.55	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3229.93	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23490.98	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3455.75	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4606.92	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4540.62	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4540.61	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4606.91	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3455.75	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25206.56	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3703.54	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4869.18	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4790.97	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4790.97	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4869.19	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3703.53	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26727.38	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3871.54	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5120.15	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5035.68	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5035.67	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5120.13	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3871.54	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28054.72	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3981.20	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5351.93	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5263.56	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5263.57	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5351.94	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3981.19	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29193.38	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4044.69	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5560.41	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5469.59	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5469.61	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5560.41	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4044.68	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30149.40	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4282.18	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5628.28	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5558.67	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5558.65	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5628.27	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4282.19	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30938.23	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	848.22	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	858.46	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	824.76	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	824.76	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	858.45	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	848.22	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	5062.86	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1295.90	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1549.19	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1516.70	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1516.70	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1549.18	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1295.90	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8723.57	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1669.36	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2132.41	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2100.34	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2100.35	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2132.40	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1669.36	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11804.22	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2001.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2649.46	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2616.53	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2616.53	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2649.46	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2001.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14533.97	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2377.58	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3104.46	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3059.99	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3059.99	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3104.45	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2377.58	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17084.05	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2699.04	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3531.18	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3483.61	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3483.62	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3531.18	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2699.03	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	19427.65	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2982.72	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3921.38	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3866.35	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3866.35	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3921.39	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2982.72	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21540.91	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3229.21	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4279.08	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4219.22	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4219.22	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4279.09	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3229.20	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23455.02	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3457.72	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4596.51	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4529.76	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4529.76	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4596.50	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3457.72	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25167.98	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3701.88	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4859.89	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4781.47	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4781.47	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4859.88	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3701.88	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26686.46	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3866.52	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5111.83	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5027.54	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5027.56	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5111.82	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3866.52	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28011.78	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3972.76	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5344.72	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5256.86	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5256.88	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5344.71	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3972.76	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29148.70	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4032.06	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5554.69	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5464.89	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5464.89	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5554.68	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4032.06	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30103.26	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4259.43	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5627.44	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5558.59	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5558.52	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5627.44	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4259.45	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30890.88	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2　保有水平耐力判定表

Qud ： 水平力　(kN)　　Qun ： 必要保有水平耐力　(kN)
Fes ： 形状係数　　Qbu ： Dランク部材の負担せん断力　(kN)
Ds ： 構造特性係数　　Qu ： 保有水平耐力　(kN)
： 剛性率･偏心率の直接入力
＊ ： Ds値の直接入力　　＋ ： Ds値の割増がされている
() ： Ｄランク部材を考慮した場合

Ｘ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
14F	11778.0	1.000	0.30	3533.4		3586.2	1.01
13F	20294.1	1.000	0.30	6088.2		6179.2	1.01
12F	27460.8	1.000	0.30	8238.2		8361.3	1.01
11F	33811.1	1.000	0.30	10143.3		10294.9	1.01
10F	39743.5	1.000	0.30	11923.1		12101.2	1.01
9F	45195.6	1.000	0.30	13558.7		13761.3	1.01
8F	50111.8	1.000	0.30	15033.5		15258.2	1.01
7F	54564.7	1.000	0.30	16369.4		16614.0	1.01
6F	58549.6	1.000	0.30	17564.9		17827.4	1.01
5F	62082.1	1.000	0.30	18624.6		18903.0	1.01
4F	65165.3	1.000	0.30	19549.6		19841.7	1.01
3F	67810.1	1.000	0.30	20343.0		20647.1	1.01
2F	70030.8	1.000	0.30	21009.2		21323.2	1.01
1F	71863.1	1.000	0.30	21558.9		21881.1	1.01

Ｘ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
14F	11778.0	1.000	0.30	3533.4		3586.2	1.01
13F	20294.1	1.000	0.30	6088.2		6179.2	1.01
12F	27460.8	1.000	0.30	8238.2		8361.3	1.01
11F	33811.1	1.000	0.30	10143.3		10294.9	1.01
10F	39743.5	1.000	0.30	11923.1		12101.2	1.01
9F	45195.6	1.000	0.30	13558.7		13761.3	1.01
8F	50111.8	1.000	0.30	15033.5		15258.2	1.01
7F	54564.7	1.000	0.30	16369.4		16614.0	1.01
6F	58549.6	1.000	0.30	17564.9		17827.4	1.01
5F	62082.1	1.000	0.30	18624.6		18903.0	1.01
4F	65165.3	1.000	0.30	19549.6		19841.7	1.01
3F	67810.1	1.000	0.30	20343.0		20647.1	1.01
2F	70030.8	1.000	0.30	21009.2		21323.2	1.01
1F	71863.1	1.000	0.30	21558.9		21881.1	1.01

Ｙ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
14F	11778.0	1.000	0.40	4711.2		5070.6	1.07
13F	20294.1	1.000	0.40	8117.6		8736.9	1.07
12F	27460.8	1.000	0.40	10984.3		11822.3	1.07
11F	33811.1	1.000	0.40	13524.5		14556.2	1.07
10F	39743.5	1.000	0.40	15897.4		17110.2	1.07
9F	45195.6	1.000	0.40	18078.2		19457.4	1.07
8F	50111.8	1.000	0.40	20044.7		21573.9	1.07
7F	54564.7	1.000	0.40	21825.9		23491.0	1.07
6F	58549.6	1.000	0.40	23419.8		25206.6	1.07
5F	62082.1	1.000	0.40	24832.9		26727.4	1.07
4F	65165.3	1.000	0.40	26066.1		28054.7	1.07
3F	67810.1	1.000	0.40	27124.1		29193.4	1.07
2F	70030.8	1.000	0.40	28012.3		30149.4	1.07
1F	71863.1	1.000	0.40	28745.2		30938.2	1.07

Ｙ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
14F	11778.0	1.000	0.40	4711.2		5062.9	1.07
13F	20294.1	1.000	0.40	8117.6		8723.6	1.07
12F	27460.8	1.000	0.40	10984.3		11804.2	1.07
11F	33811.1	1.000	0.40	13524.5		14534.0	1.07
10F	39743.5	1.000	0.40	15897.4		17084.1	1.07
9F	45195.6	1.000	0.40	18078.2		19427.7	1.07
8F	50111.8	1.000	0.40	20044.7		21540.9	1.07
7F	54564.7	1.000	0.40	21825.9		23455.0	1.07
6F	58549.6	1.000	0.40	23419.8		25168.0	1.07
5F	62082.1	1.000	0.40	24832.9		26686.5	1.07
4F	65165.3	1.000	0.40	26066.1		28011.8	1.07
3F	67810.1	1.000	0.40	27124.1		29148.7	1.07
2F	70030.8	1.000	0.40	28012.3		30103.3	1.07
1F	71863.1	1.000	0.40	28745.2		30890.9	1.07

U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由

Ｄs算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F - 6F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F - 6F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 11F - 12F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 11F - 12F ）

保有耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F - 6F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F - 6F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 11F - 12F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 11F - 12F ）

U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位

Ｑ　：層せん断力　(kN)　　層名位置と下層との間の階のせん断力
Ｕ　：層変位　(cm)　　層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔＵ　：層間変位　(cm)　　層名位置と下層との水平変位の差分
※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ｄs算定時

Ｘ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
433	RF	3678.8	59.8728	1.7033	1/ 164
	14F	6338.8	58.1695	2.2098	1/ 127
	13F	8577.3	55.9597	2.8995	1/ 97
	12F	10560.8	53.0602	3.4448	1/ 82

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
433	11F	12413.7	49.6154	3.8695	1/ 72
	10F	14116.7	45.7458	4.3626	1/ 64
	9F	15652.2	41.3832	4.7700	1/ 59
	8F	17043.1	36.6132	5.1348	1/ 55
	7F	18287.7	31.4785	5.4416	1/ 51
	6F	19391.1	26.0369	5.6067	1/ 50
	5F	20354.1	20.4302	5.6041	1/ 50
	4F	21180.2	14.8261	5.4173	1/ 52
	3F	21873.8	9.4088	5.0286	1/ 56
	2F	22446.2	4.3802	4.3802	1/ 91

X方向 (負加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
433	RF	3678.8	59.8728	1.7034	1/ 164
	14F	6338.8	58.1695	2.2097	1/ 127
	13F	8577.3	55.9597	2.8995	1/ 97
	12F	10560.8	53.0602	3.4448	1/ 82
	11F	12413.7	49.6154	3.8696	1/ 72
	10F	14116.7	45.7458	4.3626	1/ 64
	9F	15652.2	41.3832	4.7700	1/ 59
	8F	17043.1	36.6132	5.1347	1/ 55
	7F	18287.7	31.4785	5.4416	1/ 51
	6F	19391.1	26.0369	5.6067	1/ 50
	5F	20354.1	20.4302	5.6041	1/ 50
	4F	21180.2	14.8261	5.4173	1/ 52
	3F	21873.8	9.4088	5.0286	1/ 56
	2F	22446.1	4.3802	4.3802	1/ 91

Y方向 (正加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
482	RF	5102.5	39.0212	2.7815	1/ 101
	14F	8791.8	36.2396	2.7919	1/ 100
	13F	11896.6	33.4477	2.7983	1/ 100
	12F	14647.7	30.6494	2.8256	1/ 100
	11F	17217.7	27.8238	2.7883	1/ 100
	10F	19579.7	25.0355	2.7790	1/ 101
	9F	21709.4	22.2564	2.7655	1/ 101
	8F	23638.5	19.4909	2.7450	1/ 102
	7F	25364.9	16.7459	2.7166	1/ 103
	6F	26895.3	14.0294	2.6760	1/ 105
	5F	28230.9	11.3534	2.6299	1/ 106
	4F	29376.7	8.7235	2.5726	1/ 109
	3F	30338.8	6.1509	2.5035	1/ 112
	2F	31132.5	3.6474	3.6474	1/ 109

Y方向 (負加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
482	RF	5093.8	39.0230	2.7824	1/ 101
	14F	8776.9	36.2406	2.7926	1/ 100
	13F	11876.4	33.4480	2.7991	1/ 100
	12F	14622.8	30.6489	2.8264	1/ 100
	11F	17188.5	27.8225	2.7892	1/ 100
	10F	19546.4	25.0334	2.7799	1/ 101
	9F	21672.6	22.2535	2.7663	1/ 101
	8F	23598.4	19.4872	2.7459	1/ 102
	7F	25321.8	16.7413	2.7175	1/ 103
	6F	26849.6	14.0237	2.6769	1/ 105
	5F	28183.0	11.3468	2.6308	1/ 106
	4F	29326.9	8.7160	2.5735	1/ 109

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
482	3F	30287.3	6.1425	2.5044	1/ 112
	2F	31079.7	3.6380	3.6380	1/ 109

保有耐力時

X方向 (正加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
364	RF	3586.2	29.4112	1.0989	1/ 255
	14F	6179.2	28.3123	1.3503	1/ 207
	13F	8361.3	26.9620	1.6037	1/ 175
	12F	10294.9	25.3583	1.7944	1/ 157
	11F	12101.2	23.5639	1.9499	1/ 144
	10F	13761.3	21.6140	2.1870	1/ 128
	9F	15258.2	19.4270	2.3888	1/ 117
	8F	16614.0	17.0382	2.5734	1/ 109
	7F	17827.4	14.4648	2.7348	1/ 102
	6F	18903.0	11.7300	2.8016	1/ 100
	5F	19841.7	8.9284	2.7354	1/ 102
	4F	20647.1	6.1930	2.5099	1/ 112
	3F	21323.2	3.6831	2.1171	1/ 132
	2F	21881.1	1.5660	1.5660	1/ 254

X方向 (負加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
364	RF	3586.2	29.4112	1.0989	1/ 255
	14F	6179.2	28.3123	1.3503	1/ 207
	13F	8361.3	26.9620	1.6037	1/ 175
	12F	10294.9	25.3583	1.7944	1/ 157
	11F	12101.2	23.5639	1.9499	1/ 144
	10F	13761.3	21.6140	2.1870	1/ 128
	9F	15258.2	19.4270	2.3888	1/ 117
	8F	16614.0	17.0382	2.5734	1/ 109
	7F	17827.4	14.4648	2.7348	1/ 102
	6F	18903.0	11.7300	2.8016	1/ 100
	5F	19841.8	8.9284	2.7354	1/ 102
	4F	20647.1	6.1930	2.5099	1/ 112
	3F	21323.2	3.6831	2.1171	1/ 132
	2F	21881.1	1.5660	1.5660	1/ 254

Y方向 (正加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
231	RF	5070.6	18.7404	1.3840	1/ 202
	14F	8736.9	17.3563	1.3943	1/ 201
	13F	11822.3	15.9620	1.4007	1/ 200
	12F	14556.2	14.5613	1.4155	1/ 200
	11F	17110.2	13.1458	1.3908	1/ 201
	10F	19457.4	11.7550	1.3816	1/ 203
	9F	21573.9	10.3734	1.3682	1/ 205
	8F	23491.0	9.0051	1.3479	1/ 208
	7F	25206.6	7.6572	1.3198	1/ 212
	6F	26727.4	6.3374	1.2796	1/ 219
	5F	28054.7	5.0578	1.2340	1/ 227
	4F	29193.4	3.8238	1.1773	1/ 238
	3F	30149.4	2.6464	1.1089	1/ 253
	2F	30938.2	1.5375	1.5375	1/ 259

Ｙ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
231	RF	5062.9	18.7422	1.3841	1/ 202
	14F	8723.6	17.3581	1.3944	1/ 201
	13F	11804.2	15.9637	1.4007	1/ 200
	12F	14534.0	14.5630	1.4156	1/ 200
	11F	17084.1	13.1474	1.3909	1/ 201
	10F	19427.7	11.7565	1.3817	1/ 203
	9F	21540.9	10.3748	1.3683	1/ 205
	8F	23455.0	9.0065	1.3481	1/ 208
	7F	25168.0	7.6584	1.3200	1/ 212
	6F	26686.5	6.3384	1.2798	1/ 219
	5F	28011.8	5.0585	1.2342	1/ 227
	4F	29148.7	3.8243	1.1775	1/ 238
	3F	30103.3	2.6469	1.1090	1/ 252
	2F	30890.9	1.5378	1.5378	1/ 258

U-5.8.5　増分解析イテレーション結果

Ds算定時

Ｘ方向 （ 正加力 ） 最大荷重ステップ ： 433
Ｘ方向 （ 負加力 ） 最大荷重ステップ ： 433
Ｙ方向 （ 正加力 ） 最大荷重ステップ ： 482
Ｙ方向 （ 負加力 ） 最大荷重ステップ ： 482

保有水平耐力時

Ｘ方向 （ 正加力 ） 最大荷重ステップ ： 364
Ｘ方向 （ 負加力 ） 最大荷重ステップ ： 364
Ｙ方向 （ 正加力 ） 最大荷重ステップ ： 231
Ｙ方向 （ 負加力 ） 最大荷重ステップ ： 231

U-5.11　ＲＣ柱はり接合部せん断耐力

柱はり接合部の設計用せん断力　Qdju = α(Tu + Tu' - Qcu)　（はり降伏型）
Qdju = α(Tu + Tu' - Qgu)･D/Db　（柱降伏型）
ここに、α：応力割り増し係数で 1.1とする
柱はり接合部のせん断強度　Vju = κ･Φ･Fj･bj･Dj

U-5.11.1　ＲＣ柱はり接合部（はり降伏型）

gbL, gbR ： 左右のはり幅 (cm)
Mb , Mb' ： 左右のはり端モーメント (kN･m)
lb , lb' ： 左右のはりのスパン長さ (cm)
L , L' ： 左右のはりの内のり長さ (cm)
hc , hc' ： 上下の階高 (cm)
Tu , Tu' ： 左右のはり端に生ずる引張力 (kN)
Qcu ： 上下柱のメカニズム時せん断力の平均値 (kN)
Qdju ： 柱はり接合部のせん断設計用せん断力 (kN)
cB , cD ： 柱はり接合部の柱断面寸法 (cm)
κ ： 柱はり接合部の形状による係数
Φ ： 直交はりの有無による補正係数
Fj ： 柱はり接合部のせん断強度の基準値 (N/mm2)
bj ： 柱はり接合部の有効幅 (cm)
Dj ： 柱せい (cm)
Vju ： 柱はり接合部のせん断強度 (kN)
種別 ： 判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は
上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	510.4	594.7	OK	FA
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2		

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X2	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	0.0	1169.6	1255.7	1446.8		
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5	OK	FA
	X3	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	0.0	1519.9	1433.5	1636.6		
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5	OK	FA
	X4	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	0.0	1519.9	1433.5	1636.6		
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5	OK	FA
	X5	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	0.0	1519.9	1256.3	1446.2		
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5	OK	FA
	X6	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	0.0	1169.6	568.0	661.7		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2	OK	FA
14F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	255.2	875.4		
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1	OK	FA
	X2	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6	627.8	2137.5		
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	FA
	X3	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9	716.8	2425.1		
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	FA
	X4	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9	716.8	2425.1		
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	FA
	X5	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9	628.1	2137.1		
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	FA
	X6	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6	284.0	974.1		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1	OK	FA
13F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	340.3	1167.2		
			50.0	770.2	600.0	485.0	280.0	1401.4				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1	OK	FA
	X2	Fc27	50.0	835.3	600.0	485.0	280.0	1519.9	798.9	2720.1		
			50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	FA
	X3	Fc27	50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3	888.7	3006.7		
			50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	FA
	X4	Fc27	50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3	888.7	3006.7		
			50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	FA
	X5	Fc27	50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3	799.2	2719.8		
			50.0	770.2	600.0	485.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	FA
	X6	Fc27	50.0	835.3	600.0	485.0	280.0	1519.9	369.1	1265.9		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1	OK	FA
12F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	338.8	1168.9		
			50.0	770.2	600.0	485.0	282.5	1401.4				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1	OK	FA
	X2	Fc27	50.0	835.3	600.0	485.0	280.0	1519.9	795.3	2724.0		
			50.0	962.8	600.0	480.0	282.5	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	FA

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
12F	X3	Fc27	50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3	884.7	3011.1		
			50.0	962.8	600.0	480.0	282.5	1751.8				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	
	X4	Fc27	50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3	884.7	3011.1		
			50.0	962.8	600.0	480.0	282.5	1751.8				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	
	X5	Fc27	50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3	795.6	2723.7		
			50.0	770.2	600.0	485.0	282.5	1401.4				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	
	X6	Fc27	50.0	835.3	600.0	485.0	280.0	1519.9	367.4	1267.7		
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1	OK	
11F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	590.3	1673.2		
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3	OK	
	X2	Fc27	60.0	1417.4	600.0	485.0	282.5	2229.9	1310.5	3798.4		
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8	OK	
	X3	Fc27	60.0	1618.2	600.0	480.0	282.5	2652.2	1406.2	4157.6		
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8	OK	
	X4	Fc27	60.0	1618.2	600.0	480.0	282.5	2652.2	1406.2	4157.6		
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8	OK	
	X5	Fc27	60.0	1618.2	600.0	480.0	282.5	2652.2	1309.5	3799.5		
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8	OK	
	X6	Fc27	60.0	1417.4	600.0	485.0	282.5	2229.9	623.5	1767.1		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3	OK	
10F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	593.0	1670.3		
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7	OK	
	X2	Fc30	60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9	1316.4	3792.0		
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	
	X3	Fc30	60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2	1412.5	4150.7		
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	
	X4	Fc30	60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2	1412.5	4150.7		
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	
	X5	Fc30	60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2	1315.4	3793.1		
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	
	X6	Fc30	60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9	626.3	1764.0		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7	OK	
9F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	593.0	1670.3		
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7	OK	
	X2	Fc30	60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9	1316.4	3792.0		
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	
	X3	Fc30	60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2	1412.5	4150.7		
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X4	Fc30	60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2	1412.5	4150.7		
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	FA
	X5	Fc30	60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2	1315.4	3793.1		
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	FA
	X6	Fc30	60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9	626.3	1764.0		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7	OK	FA
8F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8		
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8	OK	FA
	X2	Fc30	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1643.7	4825.4		
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5	OK	FA
	X3	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9		
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5	OK	FA
	X4	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9		
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5	OK	FA
	X5	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1644.0	4825.1		
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5	OK	FA
	X6	Fc30	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8	OK	FA
7F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8		
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8	OK	FA
	X2	Fc30	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1643.7	4825.4		
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1	OK	FA
	X3	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9		
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1	OK	FA
	X4	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9		
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1	OK	FA
	X5	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1644.0	4825.1		
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1	OK	FA
	X6	Fc30	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8	OK	FA
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8		
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	FA
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1643.7	4825.4		
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	FA
	X3	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9		
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	FA
	X4	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9		
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	FA

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
6F	X5	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1644.0	4825.1		
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	
	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8		
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1643.7	4825.4		
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	
	X3	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9		
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	
	X4	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9		
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	
	X5	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1644.0	4825.1		
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	
	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8		
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1763.5	5158.1		
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	
	X3	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1		
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	
	X4	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1		
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	
	X5	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1764.0	5157.6		
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	
	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8		
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1763.5	5158.1		
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				FA
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	
	X3	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1		
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				FA
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	
	X4	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1		
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				FA
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	
	X5	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1764.0	5157.6		
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				FA
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
3F	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	FA
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	662.6	2522.7		
			65.0	1814.3	600.0	485.0	397.5	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	FA
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1457.7	5494.6		
			65.0	2082.7	600.0	480.0	397.5	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	FA
	X3	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1564.0	5842.1		
			65.0	2082.7	600.0	480.0	397.5	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	FA
	X4	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1564.0	5842.1		
			65.0	2082.7	600.0	480.0	397.5	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	FA
	X5	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1458.1	5494.1		
			65.0	1814.3	600.0	485.0	397.5	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	FA
	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	689.1	2623.9		
			0.0	0.0	0.0	0.0	397.5	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	FA

Y3(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	510.4	594.7		
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2	OK	FA
	X2	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	0.0	1169.6	1255.7	1446.8		
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5	OK	FA
	X3	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	0.0	1519.9	1433.5	1636.6		
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5	OK	FA
	X4	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	0.0	1519.9	1433.5	1636.6		
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5	OK	FA
	X5	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	0.0	1519.9	1256.3	1446.2		
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5	OK	FA
	X6	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	0.0	1169.6	568.0	661.7		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2	OK	FA
14F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	255.2	875.4		
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1	OK	FA
	X2	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6	627.8	2137.5		
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	FA
	X3	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9	716.8	2425.1		
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	FA
	X4	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9	716.8	2425.1		
			50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	FA
	X5	Fc27	50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9	628.1	2137.1		
			50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	FA

Y3(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
14F	X6	Fc27	50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6	284.0	974.1		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1	OK	FA
13F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	340.3	1167.2		
			50.0	770.2	600.0	485.0	280.0	1401.4				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1	OK	FA
	X2	Fc27	50.0	835.3	600.0	485.0	280.0	1519.9	798.9	2720.1		
			50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	FA
	X3	Fc27	50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3	888.7	3006.7		
			50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	FA
	X4	Fc27	50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3	888.7	3006.7		
			50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	FA
	X5	Fc27	50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3	799.2	2719.8		
			50.0	770.2	600.0	485.0	280.0	1401.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	FA
	X6	Fc27	50.0	835.3	600.0	485.0	280.0	1519.9	369.1	1265.9		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1	OK	FA
12F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	338.8	1168.9		
			50.0	770.2	600.0	485.0	282.5	1401.4				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1	OK	FA
	X2	Fc27	50.0	835.3	600.0	485.0	280.0	1519.9	795.3	2724.0		
			50.0	962.8	600.0	480.0	282.5	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	FA
	X3	Fc27	50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3	884.7	3011.1		
			50.0	962.8	600.0	480.0	282.5	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	FA
	X4	Fc27	50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3	884.7	3011.1		
			50.0	962.8	600.0	480.0	282.5	1751.8				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	FA
	X5	Fc27	50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3	795.6	2723.7		
			50.0	770.2	600.0	485.0	282.5	1401.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	FA
	X6	Fc27	50.0	835.3	600.0	485.0	280.0	1519.9	367.4	1267.7		
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1	OK	FA
11F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	590.3	1673.2		
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3	OK	FA
	X2	Fc27	60.0	1417.4	600.0	485.0	282.5	2229.9	1310.5	3798.4		
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8	OK	FA
	X3	Fc27	60.0	1618.2	600.0	480.0	282.5	2652.2	1406.2	4157.6		
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8	OK	FA
	X4	Fc27	60.0	1618.2	600.0	480.0	282.5	2652.2	1406.2	4157.6		
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8	OK	FA
	X5	Fc27	60.0	1618.2	600.0	480.0	282.5	2652.2	1309.5	3799.5		
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8	OK	FA
	X6	Fc27	60.0	1417.4	600.0	485.0	282.5	2229.9	623.5	1767.1		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3	OK	FA

Y3(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
10F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	593.0	1670.3		
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7	OK	
	X2	Fc30	60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9	1316.4	3792.0		
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	
	X3	Fc30	60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2	1412.5	4150.7		
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	
	X4	Fc30	60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2	1412.5	4150.7		
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	
	X5	Fc30	60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2	1315.4	3793.1		
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	
	X6	Fc30	60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9	626.3	1764.0		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7	OK	
9F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	593.0	1670.3		
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7	OK	
	X2	Fc30	60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9	1316.4	3792.0		
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	
	X3	Fc30	60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2	1412.5	4150.7		
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	
	X4	Fc30	60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2	1412.5	4150.7		
			60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	
	X5	Fc30	60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2	1315.4	3793.1		
			60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	
	X6	Fc30	60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9	626.3	1764.0		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7	OK	
8F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8		
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8	OK	
	X2	Fc30	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1643.7	4825.4		
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5	OK	
	X3	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9		
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5	OK	
	X4	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9		
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5	OK	
	X5	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1644.0	4825.1		
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5	OK	
	X6	Fc30	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8	OK	
7F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8		
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8	OK	

Y3(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X2	Fc30	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1643.7	4825.4		
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1	OK	FA
	X3	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9		
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1	OK	FA
	X4	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9		
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1	OK	FA
	X5	Fc30	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1644.0	4825.1		
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1	OK	FA
	X6	Fc30	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8	OK	FA
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8		
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	FA
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1643.7	4825.4		
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	FA
	X3	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9		
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	FA
	X4	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9		
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	FA
	X5	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1644.0	4825.1		
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	FA
	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	FA
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8		
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	FA
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1643.7	4825.4		
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	FA
	X3	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9		
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	FA
	X4	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1652.4	4815.9		
			65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	FA
	X5	Fc36	65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5	1644.0	4825.1		
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	FA
	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	FA
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8		
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	FA
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1763.5	5158.1		
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	FA

Y3(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X3	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1		
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	FA
	X4	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1		
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	FA
	X5	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1764.0	5157.6		
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	FA
	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	FA
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	801.6	2369.8		
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	FA
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1763.5	5158.1		
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	FA
	X3	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1		
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	FA
	X4	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1892.2	5481.1		
			65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	FA
	X5	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1764.0	5157.6		
			65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	FA
	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	833.7	2464.8		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	FA
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	662.6	2522.7		
			65.0	1814.3	600.0	485.0	397.5	2956.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	FA
	X2	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	1457.7	5494.6		
			65.0	2082.7	600.0	480.0	397.5	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	FA
	X3	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1564.0	5842.1		
			65.0	2082.7	600.0	480.0	397.5	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	FA
	X4	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1564.0	5842.1		
			65.0	2082.7	600.0	480.0	397.5	3378.3				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	FA
	X5	Fc36	65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8	1458.1	5494.1		
			65.0	1814.3	600.0	485.0	397.5	2956.0				
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	FA
	X6	Fc36	65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5	689.1	2623.9		
			0.0	0.0	0.0	0.0	397.5	0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	FA

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	568.0	661.7		
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2	OK	FA
	X2	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	0.0	1051.1	1256.3	1446.2		
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5	OK	FA

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X3	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	0.0	1401.4	1433.5	1636.6		
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				FA
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5	OK	
	X4	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	0.0	1401.4	1433.5	1636.6		
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				FA
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5	OK	
	X5	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	0.0	1401.4	1255.7	1446.8		
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				FA
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5	OK	
	X6	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	0.0	1051.1	510.4	594.7		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2	OK	
14F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	284.0	974.1		
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1	OK	
	X2	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1	628.1	2137.1		
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	
	X3	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4	716.8	2425.1		
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	
	X4	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4	716.8	2425.1		
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	
	X5	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4	627.8	2137.5		
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	
	X6	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1	255.2	875.4		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1	OK	
13F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	369.1	1265.9		
			50.0	835.3	600.0	485.0	280.0	1519.9				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1	OK	
	X2	Fc27	50.0	770.2	600.0	485.0	280.0	1401.4	799.2	2719.8		
			50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	
	X3	Fc27	50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8	888.7	3006.7		
			50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	
	X4	Fc27	50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8	888.7	3006.7		
			50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	
	X5	Fc27	50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8	798.9	2720.1		
			50.0	835.3	600.0	485.0	280.0	1519.9				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	
	X6	Fc27	50.0	770.2	600.0	485.0	280.0	1401.4	340.3	1167.2		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1	OK	
12F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	367.4	1267.7		
			50.0	835.3	600.0	485.0	282.5	1519.9				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1	OK	
	X2	Fc27	50.0	770.2	600.0	485.0	280.0	1401.4	795.6	2723.7		
			50.0	1027.9	600.0	480.0	282.5	1870.3				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	
	X3	Fc27	50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8	884.7	3011.1		
			50.0	1027.9	600.0	480.0	282.5	1870.3				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
12F	X4	Fc27	50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8	884.7	3011.1		
			50.0	1027.9	600.0	480.0	282.5	1870.3				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	
	X5	Fc27	50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8	795.3	2724.0		
			50.0	835.3	600.0	485.0	282.5	1519.9				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	
	X6	Fc27	50.0	770.2	600.0	485.0	280.0	1401.4	338.8	1168.9		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1	OK	
11F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	623.5	1767.1		
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3	OK	
	X2	Fc27	60.0	1342.1	600.0	485.0	282.5	2111.4	1309.5	3799.5		
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8	OK	
	X3	Fc27	60.0	1545.9	600.0	480.0	282.5	2533.7	1406.2	4157.6		
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8	OK	
	X4	Fc27	60.0	1545.9	600.0	480.0	282.5	2533.7	1406.2	4157.6		
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8	OK	
	X5	Fc27	60.0	1545.9	600.0	480.0	282.5	2533.7	1310.5	3798.4		
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8	OK	
	X6	Fc27	60.0	1342.1	600.0	485.0	282.5	2111.4	590.3	1673.2		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3	OK	
10F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	626.3	1764.0		
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7	OK	
	X2	Fc30	60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4	1315.4	3793.1		
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	
	X3	Fc30	60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7	1412.5	4150.7		
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	
	X4	Fc30	60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7	1412.5	4150.7		
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	
	X5	Fc30	60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7	1316.4	3792.0		
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	
	X6	Fc30	60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4	593.0	1670.3		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7	OK	
9F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	626.3	1764.0		
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7	OK	
	X2	Fc30	60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4	1315.4	3793.1		
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	
	X3	Fc30	60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7	1412.5	4150.7		
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	
	X4	Fc30	60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7	1412.5	4150.7		
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X5	Fc30	60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7	1316.4	3792.0		
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	
	X6	Fc30	60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4	593.0	1670.3		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7	OK	
8F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8		
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8	OK	
	X2	Fc30	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1644.0	4825.1		
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5	OK	
	X3	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9		
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5	OK	
	X4	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9		
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5	OK	
	X5	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1643.7	4825.4		
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5	OK	
	X6	Fc30	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8	OK	
7F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8		
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8	OK	
	X2	Fc30	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1644.0	4825.1		
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1	OK	
	X3	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9		
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1	OK	
	X4	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9		
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1	OK	
	X5	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1643.7	4825.4		
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1	OK	
	X6	Fc30	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8	OK	
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8		
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1644.0	4825.1		
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	
	X3	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9		
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	
	X4	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9		
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	
	X5	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1643.7	4825.4		
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
6F	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8		
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1644.0	4825.1		
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	
	X3	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9		
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	
	X4	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9		
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	
	X5	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1643.7	4825.4		
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	
	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8		
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1764.0	5157.6		
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	
	X3	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1		
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	
	X4	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1		
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	
	X5	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1763.5	5158.1		
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	
	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8		
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1764.0	5157.6		
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				FA
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	
	X3	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1		
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				FA
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	
	X4	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1		
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				FA
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	
	X5	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1763.5	5158.1		
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				FA
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	
	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	689.1	2623.9		
			65.0	1887.0	600.0	485.0	397.5	3074.5				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1458.1	5494.1		
			65.0	2155.8	600.0	480.0	397.5	3496.8				FA
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	
	X3	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1564.0	5842.1		
			65.0	2155.8	600.0	480.0	397.5	3496.8				FA
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	
	X4	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1564.0	5842.1		
			65.0	2155.8	600.0	480.0	397.5	3496.8				FA
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	
	X5	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1457.7	5494.6		
			65.0	1887.0	600.0	485.0	397.5	3074.5				FA
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	
	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	662.6	2522.7		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	397.5	-0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	

Y3(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	568.0	661.7		
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				FA
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2	OK	
	X2	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	0.0	1051.1	1256.3	1446.2		
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				FA
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5	OK	
	X3	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	0.0	1401.4	1433.5	1636.6		
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				FA
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5	OK	
	X4	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	0.0	1401.4	1433.5	1636.6		
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				FA
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5	OK	
	X5	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	0.0	1401.4	1255.7	1446.8		
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				FA
			80.0	120.0	0.70	0.85	8.04	65.0	120.0	3729.5	OK	
	X6	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	0.0	1051.1	510.4	594.7		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			80.0	110.0	0.40	0.85	8.04	65.0	82.5	1465.2	OK	
14F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	284.0	974.1		
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1	OK	
	X2	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1	628.1	2137.1		
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	
	X3	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4	716.8	2425.1		
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	
	X4	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4	716.8	2425.1		
			50.0	835.3	600.0	480.0	280.0	1519.9				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	
	X5	Fc27	50.0	770.2	600.0	480.0	280.0	1401.4	627.8	2137.5		
			50.0	642.8	600.0	485.0	280.0	1169.6				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	
	X6	Fc27	50.0	577.7	600.0	485.0	280.0	1051.1	255.2	875.4		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1	OK	

Y3(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
13F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	369.1	1265.9		
			50.0	835.3	600.0	485.0	280.0	1519.9				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1	OK	
	X2	Fc27	50.0	770.2	600.0	485.0	280.0	1401.4	799.2	2719.8		
			50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	
	X3	Fc27	50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8	888.7	3006.7		
			50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	
	X4	Fc27	50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8	888.7	3006.7		
			50.0	1027.9	600.0	480.0	280.0	1870.3				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	
	X5	Fc27	50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8	798.9	2720.1		
			50.0	835.3	600.0	485.0	280.0	1519.9				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	
	X6	Fc27	50.0	770.2	600.0	485.0	280.0	1401.4	340.3	1167.2		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1	OK	
12F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	367.4	1267.7		
			50.0	835.3	600.0	485.0	282.5	1519.9				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1	OK	
	X2	Fc27	50.0	770.2	600.0	485.0	280.0	1401.4	795.6	2723.7		
			50.0	1027.9	600.0	480.0	282.5	1870.3				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	
	X3	Fc27	50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8	884.7	3011.1		
			50.0	1027.9	600.0	480.0	282.5	1870.3				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	
	X4	Fc27	50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8	884.7	3011.1		
			50.0	1027.9	600.0	480.0	282.5	1870.3				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	
	X5	Fc27	50.0	962.8	600.0	480.0	280.0	1751.8	795.3	2724.0		
			50.0	835.3	600.0	485.0	282.5	1519.9				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	65.0	120.0	5327.9	OK	
	X6	Fc27	50.0	770.2	600.0	485.0	280.0	1401.4	338.8	1168.9		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	65.0	82.5	2564.1	OK	
11F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	623.5	1767.1		
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3	OK	
	X2	Fc27	60.0	1342.1	600.0	485.0	282.5	2111.4	1309.5	3799.5		
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8	OK	
	X3	Fc27	60.0	1545.9	600.0	480.0	282.5	2533.7	1406.2	4157.6		
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8	OK	
	X4	Fc27	60.0	1545.9	600.0	480.0	282.5	2533.7	1406.2	4157.6		
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8	OK	
	X5	Fc27	60.0	1545.9	600.0	480.0	282.5	2533.7	1310.5	3798.4		
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				FA
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.04	70.0	120.0	5737.8	OK	
	X6	Fc27	60.0	1342.1	600.0	485.0	282.5	2111.4	590.3	1673.2		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.04	70.0	82.5	2761.3	OK	
10F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	626.3	1764.0		
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7	OK	

Y3(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
10F	X2	Fc30	60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4	1315.4	3793.1		
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	FA
	X3	Fc30	60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7	1412.5	4150.7		
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	FA
	X4	Fc30	60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7	1412.5	4150.7		
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	FA
	X5	Fc30	60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7	1316.4	3792.0		
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	FA
	X6	Fc30	60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4	593.0	1670.3		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7	OK	FA
9F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	626.3	1764.0		
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7	OK	FA
	X2	Fc30	60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4	1315.4	3793.1		
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	FA
	X3	Fc30	60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7	1412.5	4150.7		
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	FA
	X4	Fc30	60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7	1412.5	4150.7		
			60.0	1618.2	600.0	480.0	280.0	2652.2				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	FA
	X5	Fc30	60.0	1545.9	600.0	480.0	280.0	2533.7	1316.4	3792.0		
			60.0	1417.4	600.0	485.0	280.0	2229.9				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	70.0	120.0	6176.9	OK	FA
	X6	Fc30	60.0	1342.1	600.0	485.0	280.0	2111.4	593.0	1670.3		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	70.0	82.5	2972.7	OK	FA
8F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8		
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8	OK	FA
	X2	Fc30	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1644.0	4825.1		
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5	OK	FA
	X3	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9		
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5	OK	FA
	X4	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9		
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5	OK	FA
	X5	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1643.7	4825.4		
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	120.0	1.00	0.85	8.65	72.5	120.0	6397.5	OK	FA
	X6	Fc30	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8	OK	FA
7F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8		
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8	OK	FA
	X2	Fc30	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1644.0	4825.1		
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1	OK	FA

Y3(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X3	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9		
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1	OK	FA
	X4	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9		
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1	OK	FA
	X5	Fc30	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1643.7	4825.4		
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	8.65	75.0	120.0	6618.1	OK	FA
	X6	Fc30	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8	OK	FA
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8		
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	FA
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1644.0	4825.1		
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	FA
	X3	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9		
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	FA
	X4	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9		
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	FA
	X5	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1643.7	4825.4		
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	FA
	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	FA
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8		
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	FA
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1644.0	4825.1		
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	FA
	X3	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9		
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	FA
	X4	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1652.4	4815.9		
			65.0	1887.0	600.0	480.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	FA
	X5	Fc36	65.0	1814.3	600.0	480.0	280.0	2956.0	1643.7	4825.4		
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	FA
	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	FA
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8		
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	FA
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1764.0	5157.6		
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	FA
	X3	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1		
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	FA

Y3(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X4	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1		
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	
	X5	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1763.5	5158.1		
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				FA
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	75.0	120.0	7519.1	OK	
	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	833.7	2464.8		
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1764.0	5157.6		
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				FA
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	
	X3	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1		
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				FA
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	
	X4	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1892.2	5481.1		
			65.0	2155.8	600.0	480.0	280.0	3496.8				FA
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	
	X5	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1763.5	5158.1		
			65.0	1887.0	600.0	485.0	280.0	3074.5				FA
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	
	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	801.6	2369.8		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	689.1	2623.9		
			65.0	1887.0	600.0	485.0	397.5	3074.5				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	
	X2	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	1458.1	5494.1		
			65.0	2155.8	600.0	480.0	397.5	3496.8				FA
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	
	X3	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1564.0	5842.1		
			65.0	2155.8	600.0	480.0	397.5	3496.8				FA
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	
	X4	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1564.0	5842.1		
			65.0	2155.8	600.0	480.0	397.5	3496.8				FA
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	
	X5	Fc36	65.0	2082.7	600.0	480.0	280.0	3378.3	1457.7	5494.6		
			65.0	1887.0	600.0	485.0	397.5	3074.5				FA
			90.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7	OK	
	X6	Fc36	65.0	1814.3	600.0	485.0	280.0	2956.0	662.6	2522.7		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	397.5	-0.0				FA
			80.0	110.0	0.70	0.85	9.83	72.5	82.5	3497.9	OK	

U-5.11.2　ＲＣ柱はり接合部（柱降伏型）

gbL, gbR　：左右のはり幅　(cm)
Mc , Mc'　：上下の柱端モーメント　(kN･m)
hc , hc'　：上下の階高　(cm)
H , H'　：上下の柱の内のり高さ　(cm)
lb , lb'　：左右のはりのスパン長さ　(cm)
Tu , Tu'　：上下の柱端に生ずる引張力　(kN)
Qgu　：左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値　(kN)
Qdju　：柱はり接合部のせん断設計用せん断力　(kN)
cB , cD　：柱はり接合部の柱断面寸法　(cm)
κ　：柱はり接合部の形状による係数
Φ　：直交はりの有無による補正係数
Fj　：柱はり接合部のせん断強度の基準値　(N/mm2)
bj　：柱はり接合部の有効幅　(cm)
Dj　：柱せい　(cm)
Vju　：柱はり接合部のせん断強度　(kN)
D　：柱せい　(cm)
Db　：はりせい　(cm)
種別　：判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は
上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）

Y2(正加力)-- ＲＣ柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	1389.6	397.5	230.0	0.0	1544.7	800.5	360.2		
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				FA
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6	OK	
	X2	Fc36	80.0	6035.0	397.5	230.0	600.0	6114.0	1738.3	2310.3		
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				FA
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1	OK	
	X3	Fc36	80.0	6328.6	397.5	230.0	600.0	6411.3	1822.9	2422.7		
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				FA
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1	OK	
	X4	Fc36	80.0	6329.6	397.5	230.0	600.0	6412.4	1823.2	2423.1		
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				FA
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1	OK	
	X5	Fc36	80.0	6509.7	397.5	230.0	600.0	6594.9	1875.1	2492.0		
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				FA
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1	OK	
	X6	Fc36	80.0	5725.7	397.5	230.0	600.0	6364.9	3298.5	1484.1		
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				FA
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6	OK	

Y3(正加力)-- ＲＣ柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	Ib Ib' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	1380.3	397.5	230.0	0.0	1534.4	795.2	357.8	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6		
	X2	Fc36	80.0	6027.9	397.5	230.0	600.0	6106.8	1736.3	2307.6	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X3	Fc36	80.0	6326.1	397.5	230.0	600.0	6408.8	1822.2	2421.8	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X4	Fc36	80.0	6327.4	397.5	230.0	600.0	6410.2	1822.6	2422.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X5	Fc36	80.0	6505.9	397.5	230.0	600.0	6591.0	1874.0	2490.6	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X6	Fc36	80.0	5726.1	397.5	230.0	600.0	6365.2	3298.7	1484.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6		

Y2(負加力)-- ＲＣ柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	Ib Ib' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-5725.7	397.5	230.0	0.0	6364.9	3298.5	1484.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6		
	X2	Fc36	80.0	-6509.7	397.5	230.0	600.0	6594.9	1875.1	2492.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X3	Fc36	80.0	-6329.6	397.5	230.0	600.0	6412.4	1823.2	2423.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X4	Fc36	80.0	-6328.6	397.5	230.0	600.0	6411.3	1822.9	2422.7	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X5	Fc36	80.0	-6035.0	397.5	230.0	600.0	6114.0	1738.3	2310.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1		
	X6	Fc36	80.0	-1389.6	397.5	230.0	600.0	1544.7	800.5	360.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6		

Y3(負加力)-- ＲＣ柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	Ib Ib' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-5726.1	397.5	230.0	0.0	6365.2	3298.7	1484.2		FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6	OK	
	X2	Fc36	80.0	-6505.9	397.5	230.0	600.0	6591.0	1874.0	2490.6		FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1	OK	
	X3	Fc36	80.0	-6327.4	397.5	230.0	600.0	6410.2	1822.6	2422.3		FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1	OK	
	X4	Fc36	80.0	-6326.1	397.5	230.0	600.0	6408.8	1822.2	2421.8		FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1	OK	
	X5	Fc36	80.0	-6027.9	397.5	230.0	600.0	6106.8	1736.3	2307.6		FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	120.0	0.70	0.85	9.83	85.0	120.0	5965.1	OK	
	X6	Fc36	80.0	-1380.3	397.5	230.0	600.0	1534.4	795.2	357.8		FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			80.0	110.0	0.40	0.85	9.83	80.0	82.5	2205.6	OK	

**** メッセージ一覧 ****

プリチェックメッセージ一覧

・C504　LW.　Ｘ方向風圧力の検討がされていない。
・C504　LW.　Ｙ方向風圧力の検討がされていない。
・C601　LS.　積雪荷重の考慮がされていない。
・UC5104 UCO. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
・■建物基本入力データ
・　エラー　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 0
・　警告　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 0
・　注意　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 3
・■保有水平耐力計算
・　エラー　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 0
・　警告　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 0
・　注意　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 1

準備計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

・W6309:[Y2ﾌﾚｰﾑ1F層][X1-X2]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y2ﾌﾚｰﾑ1F層][X2-X3]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y2ﾌﾚｰﾑ1F層][X3-X4]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y2ﾌﾚｰﾑ1F層][X4-X5]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y2ﾌﾚｰﾑ1F層][X5-X6]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y3ﾌﾚｰﾑ1F層][X1-X2]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y3ﾌﾚｰﾑ1F層][X2-X3]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y3ﾌﾚｰﾑ1F層][X3-X4]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y3ﾌﾚｰﾑ1F層][X4-X5]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y3ﾌﾚｰﾑ1F層][X5-X6]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

保有耐力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。

計算終了時間 2013/07/29 19:56