BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

rc14-8-12

略　称：rc14-8-12
日　付：2013/7/29
担当者：k-lab

計算プログラム：BUS-5
(August. 2007)

バージョン：1.0.5.4
データベース番号：6.5.0.4

会員番号：BUSK00039
シリアルNo：K48024

計算開始時間 2013/07/29 20:42 （株）構造システム

目　次

計算・設計に関する情報 ―― Ⅲ－ 1

【１．構造上の特徴】 ―― Ⅲ－ 2
【２．構造計算方針】 ―― Ⅲ－ 2
【３．適用する構造計算】 ―― Ⅲ－ 2
【４．使用プログラムの概要】 ―― Ⅲ－ 2

§1. 入力データ ―― Ⅲ－ 3

I-1　一般事項 ―― Ⅲ－ 3

I-1.1　建築物の構造設計概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.1　建物概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.2　床面積 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.3　構造概要 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い ―― Ⅲ－ 4
I-1.2　略伏図 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置 ―― Ⅲ－ 4
I-1.3　略軸組図 ―― Ⅲ－ 12
I-1.3.1　壁開口配置 ―― Ⅲ－ 12
I-1.4　部材 ―― Ⅲ－ 23
I-1.4.1　はり ―― Ⅲ－ 23
I-1.4.2　柱 ―― Ⅲ－ 26
I-1.4.3　ベースプレート ―― Ⅲ－ 26
I-1.4.4　壁 ―― Ⅲ－ 27
I-1.4.5　雑壁 ―― Ⅲ－ 27
I-1.4.6　壁鉄筋番号 ―― Ⅲ－ 27
I-1.4.7　ブレース ―― Ⅲ－ 28
I-1.4.8　床スラブ・床構造 ―― Ⅲ－ 28
I-1.4.9　片持ばり ―― Ⅲ－ 28
I-1.4.10　片持スラブ ―― Ⅲ－ 28
I-1.4.11　出隅片持スラブ ―― Ⅲ－ 28
I-1.4.12　接合部 ―― Ⅲ－ 28
I-1.4.13　杭、杭基礎 ―― Ⅲ－ 28
I-1.4.14　直接基礎 ―― Ⅲ－ 28

I-2　使用材料、材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 28

I-2.1　材料種別 ―― Ⅲ－ 28
I-2.1.1　材料種別図 ―― Ⅲ－ 28
I-2.1.2　コンクリート ―― Ⅲ－ 28
I-2.1.3　鉄筋 ―― Ⅲ－ 29
I-2.1.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 29
I-2.4　降伏点強度倍率 ―― Ⅲ－ 29

I-3　荷重・外力 ―― Ⅲ－ 29

I-3.1　荷重計算条件 ―― Ⅲ－ 29
I-3.1.1　最小スラブ厚 ―― Ⅲ－ 29
I-3.1.2　スラブ荷重の拾い方 ―― Ⅲ－ 29
I-3.1.3　基礎荷重 ―― Ⅲ－ 30
I-3.2　積載荷重 ―― Ⅲ－ 30
I-3.3　仕上 ―― Ⅲ－ 30
I-3.3.1　仕上材名称 ―― Ⅲ－ 30
I-3.3.2　仕上名称 ―― Ⅲ－ 30
I-3.4　重量 ―― Ⅲ－ 30
I-3.4.1　はり、柱仕上重量 ―― Ⅲ－ 30
I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量 ―― Ⅲ－ 31
I-3.4.3　建物重量の直接入力 ―― Ⅲ－ 31
I-3.5　地震力 ―― Ⅲ－ 31
I-3.6　風圧力 ―― Ⅲ－ 31
I-3.7　積雪荷重 ―― Ⅲ－ 31

I-6　共通計算条件 ―― Ⅲ－ 31

I-6.1　使用基準 ―― Ⅲ－ 31
I-6.2　計算ルート指定 ―― Ⅲ－ 31
I-6.3　柱はり接合部計算条件 ―― Ⅲ－ 31

I-7　許容応力度計算 ―― Ⅲ－ 31

I-7.1　応力解析・モデル化 ―― Ⅲ－ 31
I-7.1.1　応力計算条件 ―― Ⅲ－ 31
I-7.2　剛性率・偏心率 ―― Ⅲ－ 32
I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件 ―― Ⅲ－ 32
I-7.3　断面計算 ―― Ⅲ－ 32
I-7.3.1　断面計算条件 ―― Ⅲ－ 32

I-8　保有水平耐力計算 ―― Ⅲ－ 33

I-8.1　計算条件 ―― Ⅲ－ 33
I-8.1.1　基本条件 ―― Ⅲ－ 33
I-8.1.2　計算条件 ―― Ⅲ－ 33
I-8.1.3　解析条件等 ―― Ⅲ－ 33
I-8.1.5　増分解析の制御条件 ―― Ⅲ－ 33
I-8.1.8　部材の耐力算定式 ―― Ⅲ－ 34

§２．許容応力度等計算結果 ―― Ⅲ－ 35

A-1　準備計算結果 ―― Ⅲ－ 35

A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ ―― Ⅲ－ 35
A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図 ―― Ⅲ－ 35
A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 43
A-1.1.3　片持ばりのＭ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 48
A-1.1.4　柱のＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 48
A-1.2　節点重量 ―― Ⅲ－ 48
A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重） ―― Ⅲ－ 48
A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重） ―― Ⅲ－ 55

A-1.3 層せん断力 ―― Ⅲ－ 63
A-1.3.1　地震力 ―― Ⅲ－ 63
A-1.4 剛度増大率 ―― Ⅲ－ 70
A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率 ―― Ⅲ－ 70
A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率 ―― Ⅲ－ 75

A-2. 応力計算結果 ―― Ⅲ－ 83

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性 ―― Ⅲ－ 83
A-2.2　部材応力図 ―― Ⅲ－ 88
A-2.3 部材応力表 ―― Ⅲ－ 112

A-3. 応力計算結果のまとめ ―― Ⅲ－ 147

A-3.5　壁量 ―― Ⅲ－ 147
A-3.6　剛性率 ―― Ⅲ－ 148
A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 148
A-3.6.2　剛性率(雑壁を含まない) ―― Ⅲ－ 149
A-3.7　偏心率 ―― Ⅲ－ 149
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 149
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない) ―― Ⅲ－ 150

A-4. 断面計算結果 ―― Ⅲ－ 152

A-4.3　ＲＣの断面計算 ―― Ⅲ－ 152
A-4.3.1　ＲＣはりの断面計算 ―― Ⅲ－ 152
A-4.3.2　ＲＣ柱の断面計算 ―― Ⅲ－ 215
A-4.3.3　ＲＣ壁の断面計算 ―― Ⅲ－ 282
A-4.3.4　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（許容応力度） ―― Ⅲ－ 310
A-4.3.5　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（終局強度） ―― Ⅲ－ 310
A-4.8　断面計算結果一覧 ―― Ⅲ－ 311
A-4.8.1 断面検定比図 ―― Ⅲ－ 311

§３．保有水平耐力計算結果 ―― Ⅲ－ 338

U-1 長期荷重時応力・層せん断力 ―― Ⅲ－ 338

U-1.3　層せん断力 ―― Ⅲ－ 338
U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値 ―― Ⅲ－ 338
U-1.3.4　層重量・層せん断力係数 ―― Ⅲ－ 338

U-3　Ds算定時計算結果 ―― Ⅲ－ 340

U-3.1　荷重－変位（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 340
U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 340
U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 342
U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 342
U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 359
U-3.5　終局時機構図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 376
U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 376

U-4　保有水平耐力計算結果 ―― Ⅲ－ 393

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 393**
U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 393
U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 395**
U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 395
U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 412
U-4.5　終局時機構図（保有耐力時） ―― **Ⅲ－ 429**
U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 429

U-5　必要保有水平力と判定 ―― **Ⅲ－ 445**

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク ―― **Ⅲ－ 445**
U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別） ―― Ⅲ－ 445
U-5.1.3　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ） ―― Ⅲ－ 492
U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認 ―― Ⅲ－ 494
U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― **Ⅲ－ 494**
U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 494
U-5.2.2　ＲＣ柱部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 513
U-5.2.3　ＲＣ壁部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 534
U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛） ―― **Ⅲ－ 540**
U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力 ―― **Ⅲ－ 540**
U-5.4.3 ランク別のＤs算定時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 540
U-5.5　水平せん断力係数 ―― **Ⅲ－ 550**
U-5.6　構造特性係数 ―― **Ⅲ－ 570**
U-5.7　必要保有水平耐力 ―― **Ⅲ－ 574**
U-5.8　保有水平耐力判定 ―― **Ⅲ－ 575**
U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 575
U-5.8.2　保有水平耐力判定表 ―― Ⅲ－ 585
U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由 ―― Ⅲ－ 586
U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位 ―― Ⅲ－ 586
U-5.8.5　増分解析イテレーション結果 ―― Ⅲ－ 589
U-5.11　ＲＣ柱はり接合部せん断耐力 ―― **Ⅲ－ 589**
U-5.11.1　ＲＣ柱はり接合部（はり降伏型） ―― Ⅲ－ 589
U-5.11.2　ＲＣ柱はり接合部（柱降伏型） ―― Ⅲ－ 607

****** メッセージ一覧 ****** ―― **Ⅲ－ 610**

プリチェックメッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 610**
準備計算メッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 610**
応力計算メッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 610**
断面計算メッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 610**
保有耐力計算メッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 610**
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 610**

計算・設計に関する情報

工事名称	rc14-8-12
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver.1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先･電話番号	

【１．構造上の特徴】

【２．構造計算方針】

【３．適用する構造計算】

【イ．適用する構造計算】
- ☑　保有水平耐力計算
- ☐　許容応力度等計算
- ☐　令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ．鉄骨造における適用関係】
- ☐　平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
- ☐　平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ．平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
（参照頁　　）

【４．使用プログラムの概要】

【イ．プログラム名称】　BUS-5 Ver.1.0.5.4 データベース番号:6.5.0.4
【ロ．国土交通大臣の認定の有無】　有（認定プログラムで安全性を確認）・　有（その他）　・　無
【ハ．認定番号】
【ニ．認定取得年月日】
【ホ．構造計算チェックリスト】　（参照頁　　）

§1. 入力データ

I-1　一般事項

I-1.1　建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途			構造種別	鉄筋コンクリート造	
階数	地下　0階　地上　14階　塔屋　0階				
建築面積	0.00 m2		延べ面積	0.00 m2	
軒高さ	39.780 m		建物高さ	39.780 m	
工事種別	☑ 新築　☐ 増築		増築予定	☑ 無　☐ 有(階)	
構造 主要ｽﾊﾟﾝ	X方向 : 0.000 m			Y方向 : 0.000 m	
構造 塔状比	X方向 : 検討しない			Y方向 : 検討しない	
構造 骨組形式	X方向 :			Y方向 :	
基礎形式	☑ 直接基礎　☐ 杭基礎				
仕上	床 :		屋根 :		
	外装 :				
屋上付属物等					

I-1.1.1　建物概要

建物規模 :

スパン数	X方向	5 スパン
	Y方向	3 スパン
階　数	地　上	14 階
	地　下	0 階
	塔　屋	0 階
高　さ		39.780 m
軒の高さ		39.780 m
地面から地上１階床までの高さ		28.0 cm
パラペットの高さ		0.0 cm
ピロティ階	X方向	指定なし
	Y方向	指定なし
基礎下端レベル		GL-75.0 cm

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)
14F	280.0	280.0
13F	280.0	280.0
12F	280.0	280.0
11F	280.0	280.0
10F	280.0	280.0
9F	280.0	285.0
8F	280.0	280.0
7F	280.0	280.0
6F	280.0	280.0
5F	280.0	280.0
4F	280.0	280.0
3F	280.0	280.0
2F	280.0	280.0
1F	310.0	422.5

層名	標準はりせい (cm)
RF	65.0
14F	65.0
13F	65.0
12F	65.0
11F	65.0
10F	65.0
9F	75.0
8F	75.0
7F	75.0
6F	75.0
5F	75.0
4F	75.0
3F	75.0
2F	75.0
1F	300.0

層名	標準レベル (cm)
RF	-3.0
14F	-3.0
13F	-3.0
12F	-3.0
11F	-3.0
10F	-3.0
9F	-3.0
8F	-3.0
7F	-3.0
6F	-3.0
5F	-3.0
4F	-3.0
3F	-3.0
2F	-3.0
1F	-3.0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離
X1	800.0	800.0	0.0	Y1	200.0	200.0	0.0
X2	800.0	800.0	0.0	Y2	1200.0	1200.0	0.0
X3	800.0	800.0	0.0	Y3	200.0	200.0	0.0
X4	800.0	800.0	0.0	Y4			0.0
X5	800.0	800.0	0.0				
X6			0.0				

I-1.1.2　床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.1.3　構造概要

構造種別	層名１	層名２
鉄筋コンクリート造	1F	RF

I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い

そで壁または雑壁として扱う

I-1.2　略伏図

I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

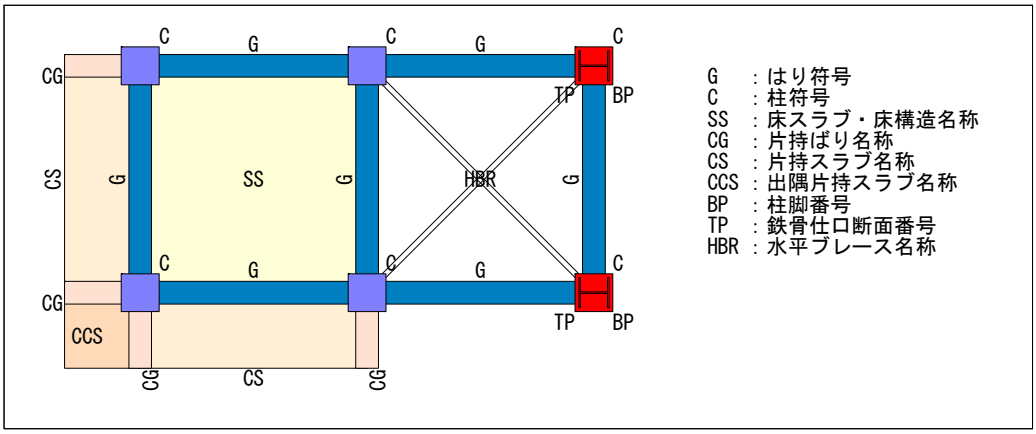

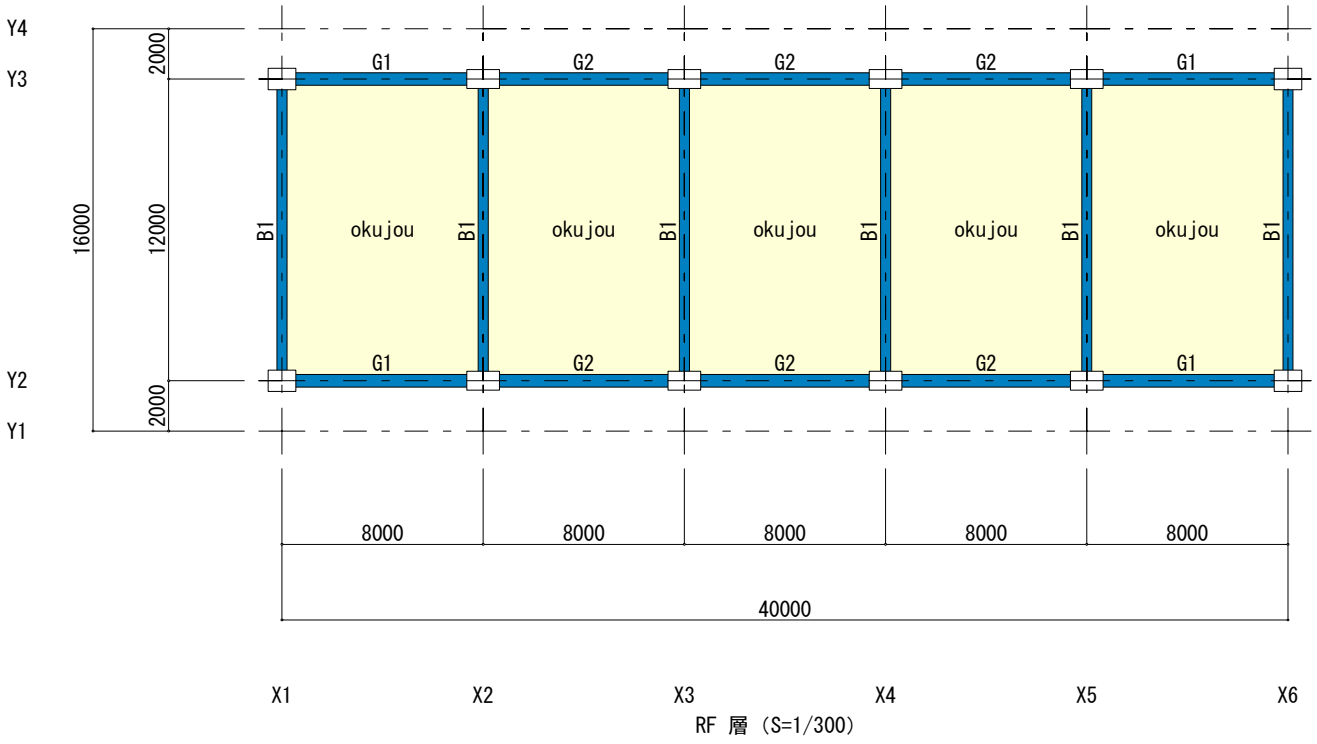

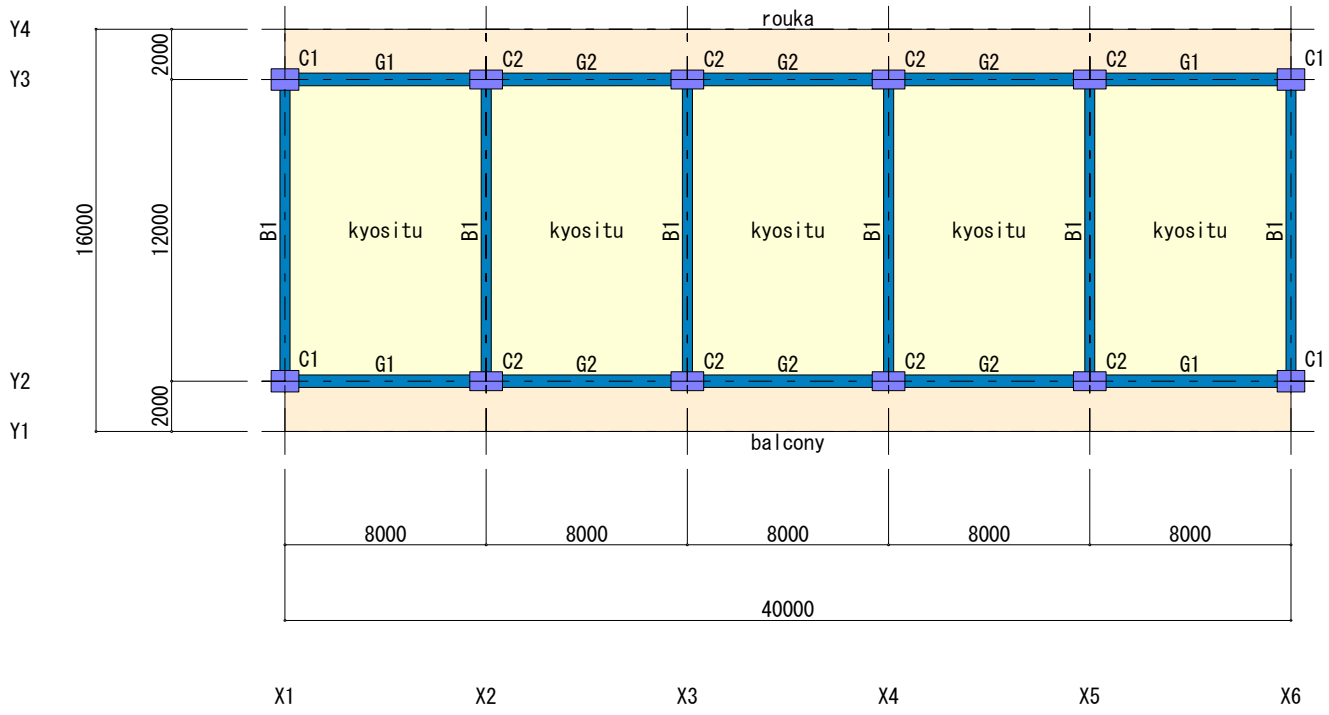

14F 層 (S=1/300)

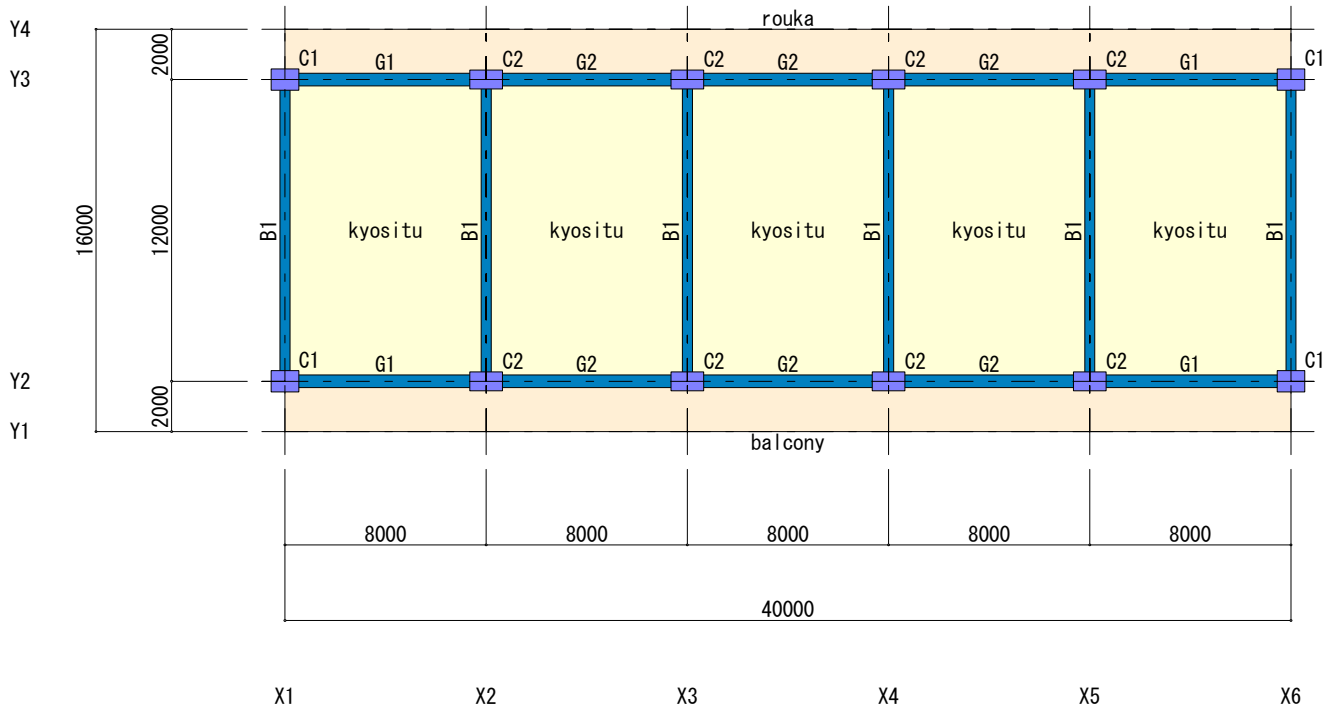

13F 層 (S=1/300)

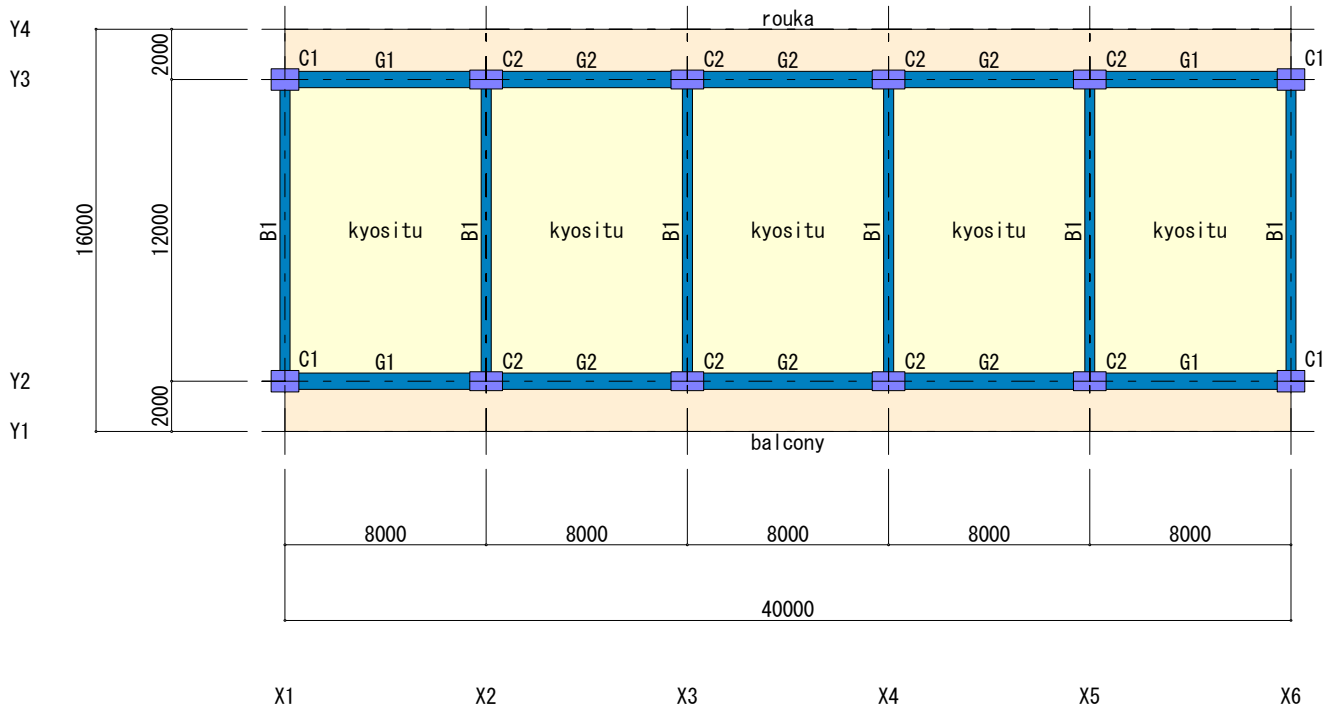

12F 層 (S=1/300)

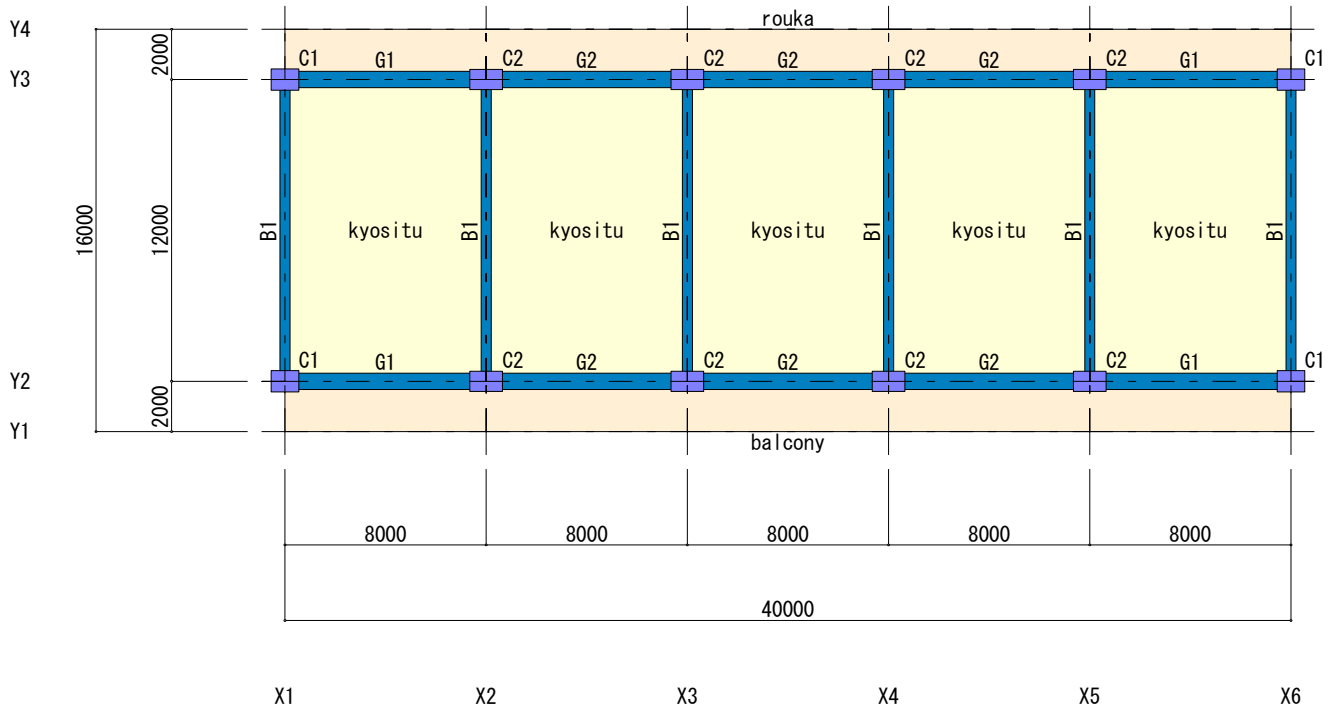

11F 層 (S=1/300)

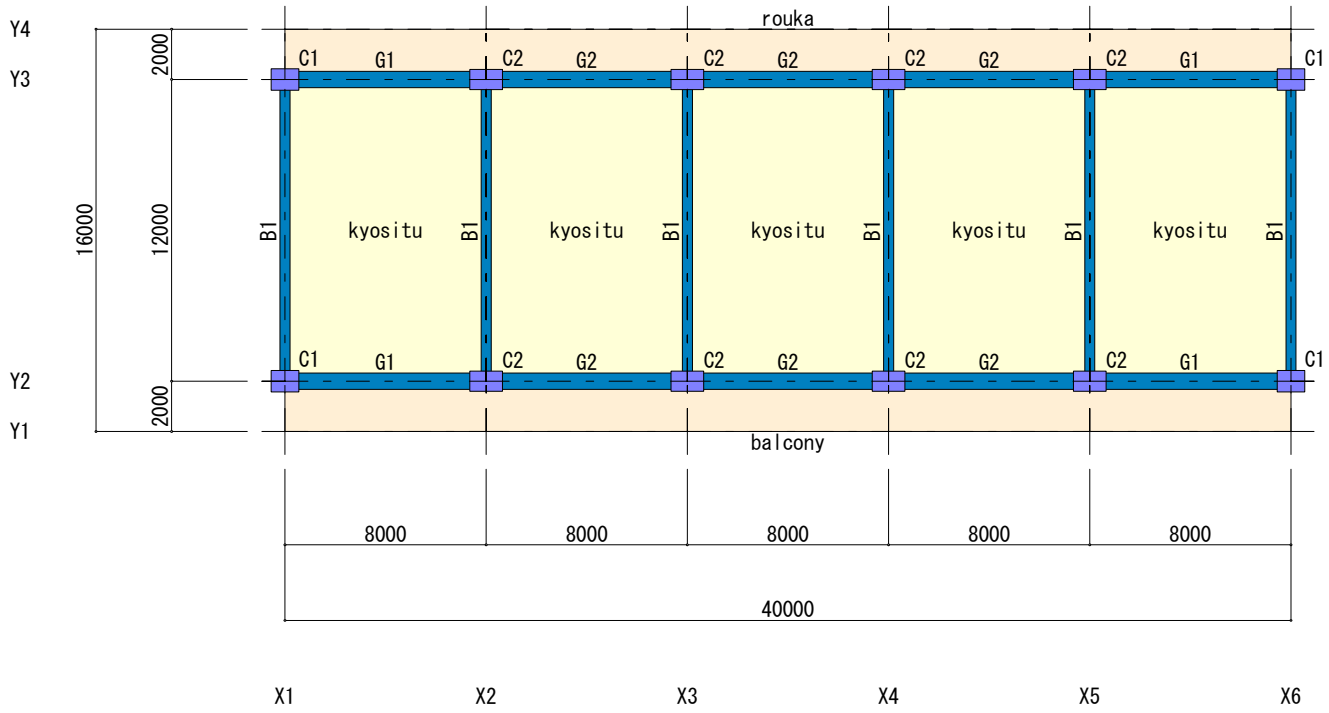

10F 層 (S=1/300)

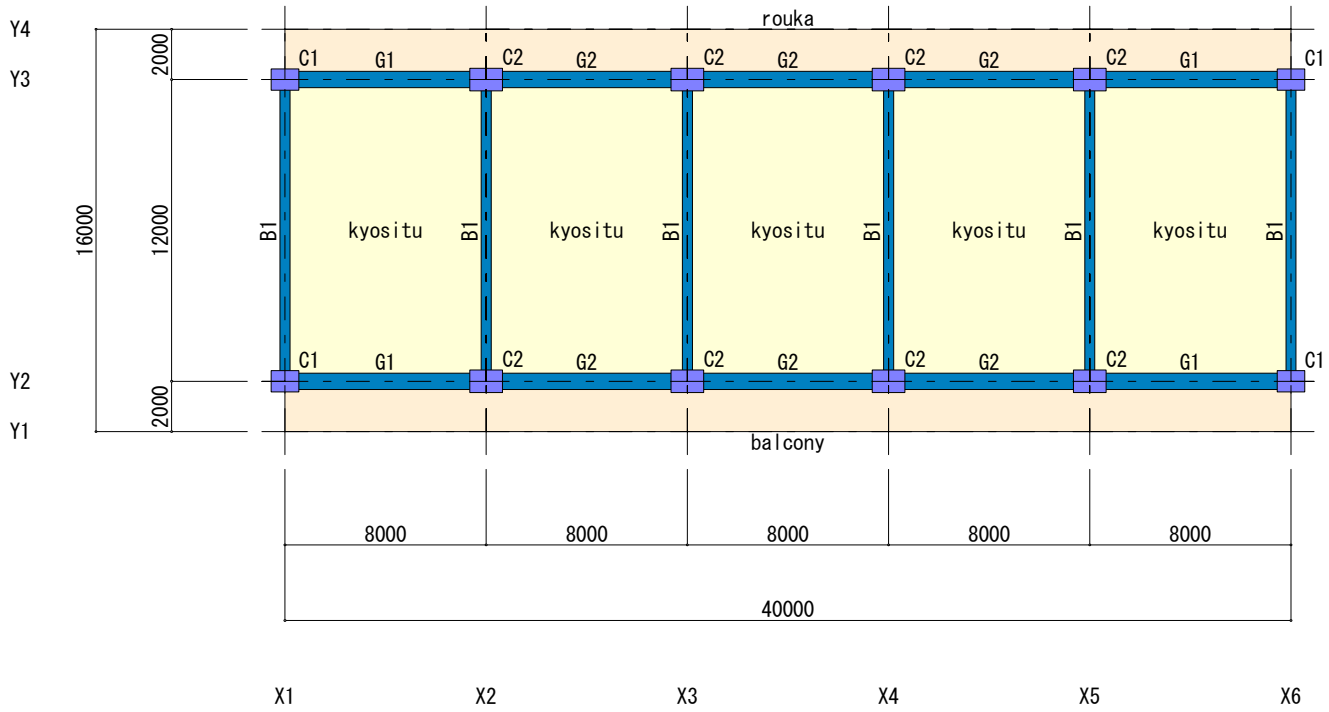

9F 層 (S=1/300)

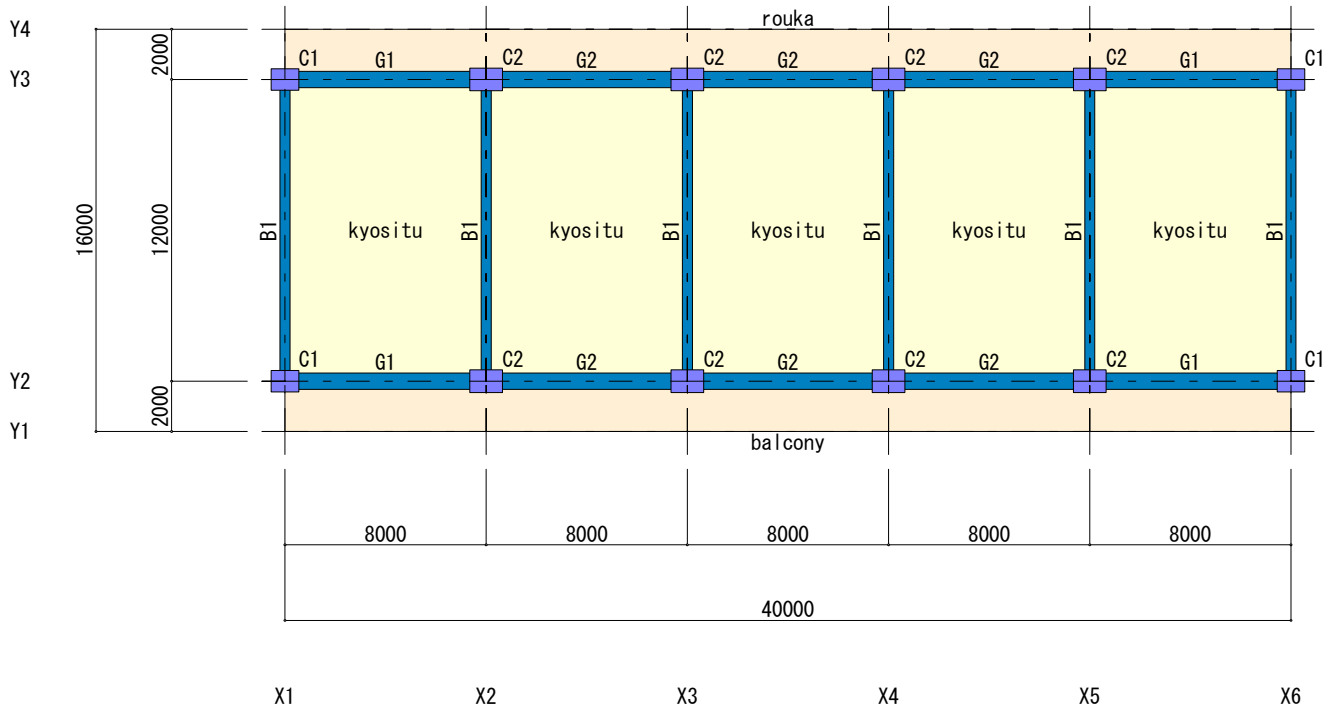

8F 層 (S=1/300)

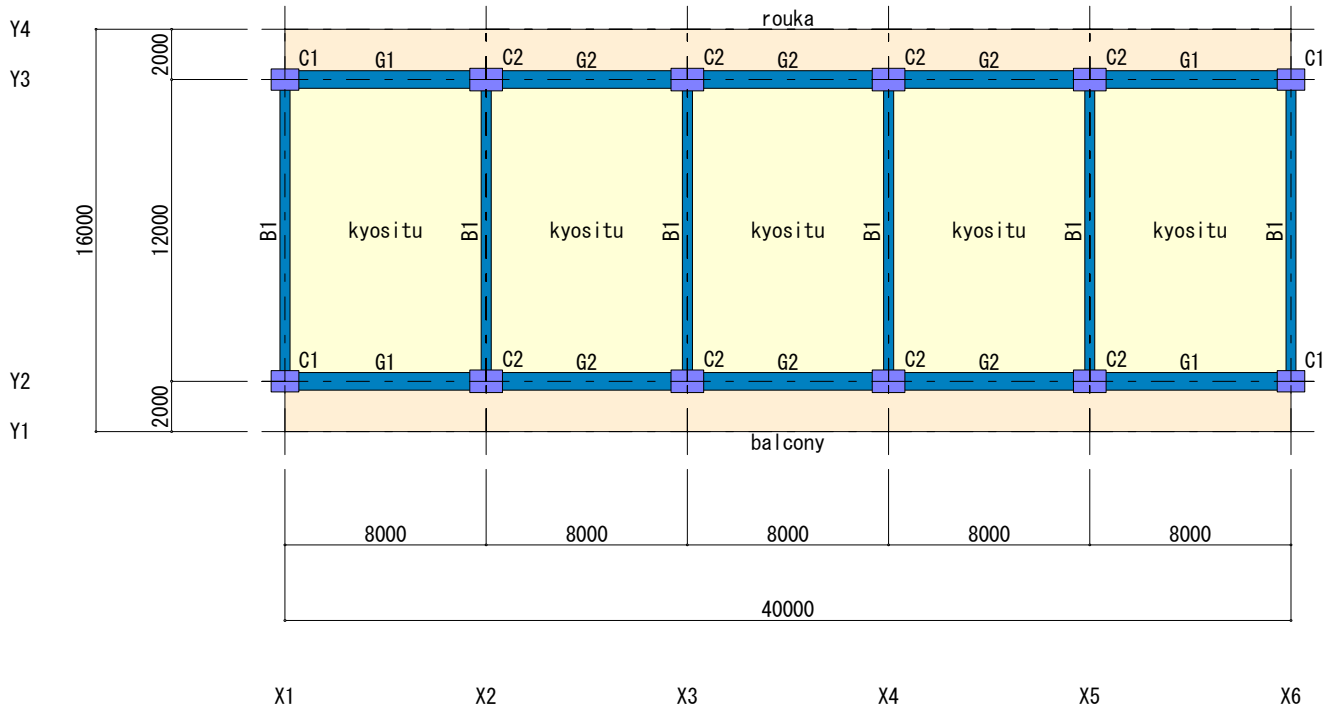

7F 層 (S=1/300)

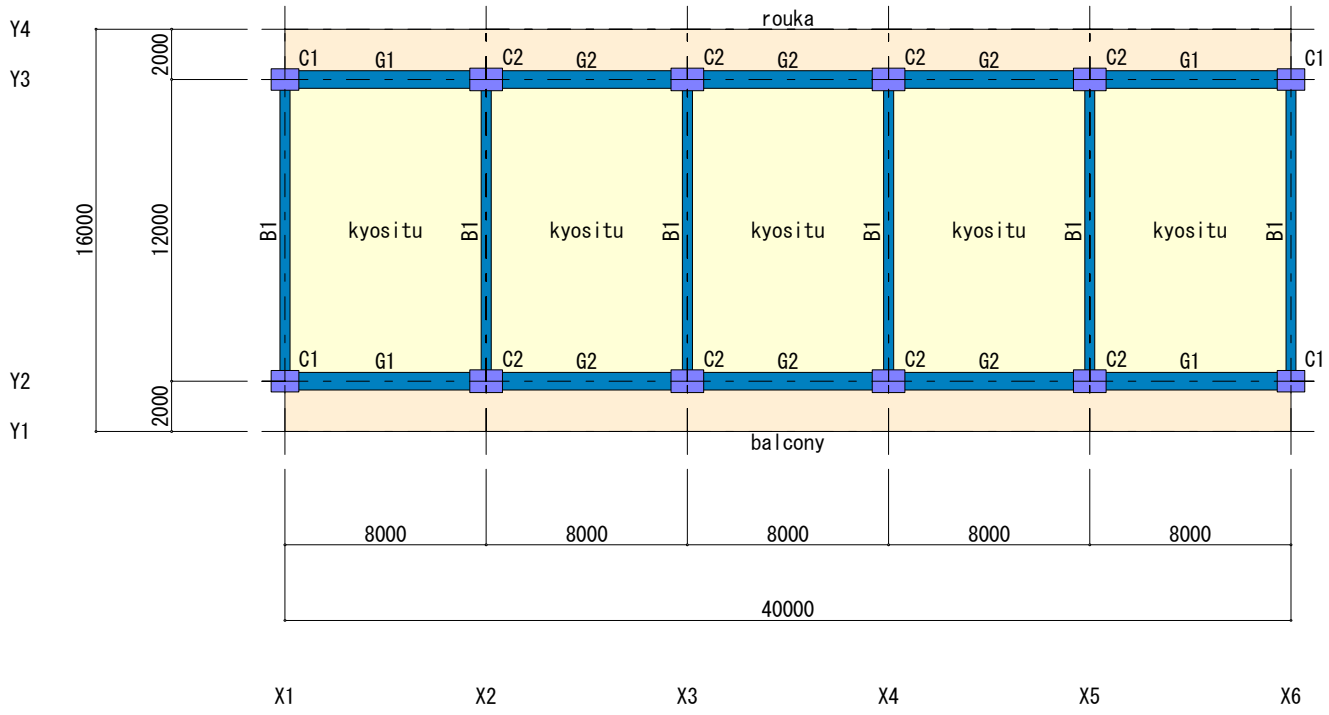

6F 層 (S=1/300)

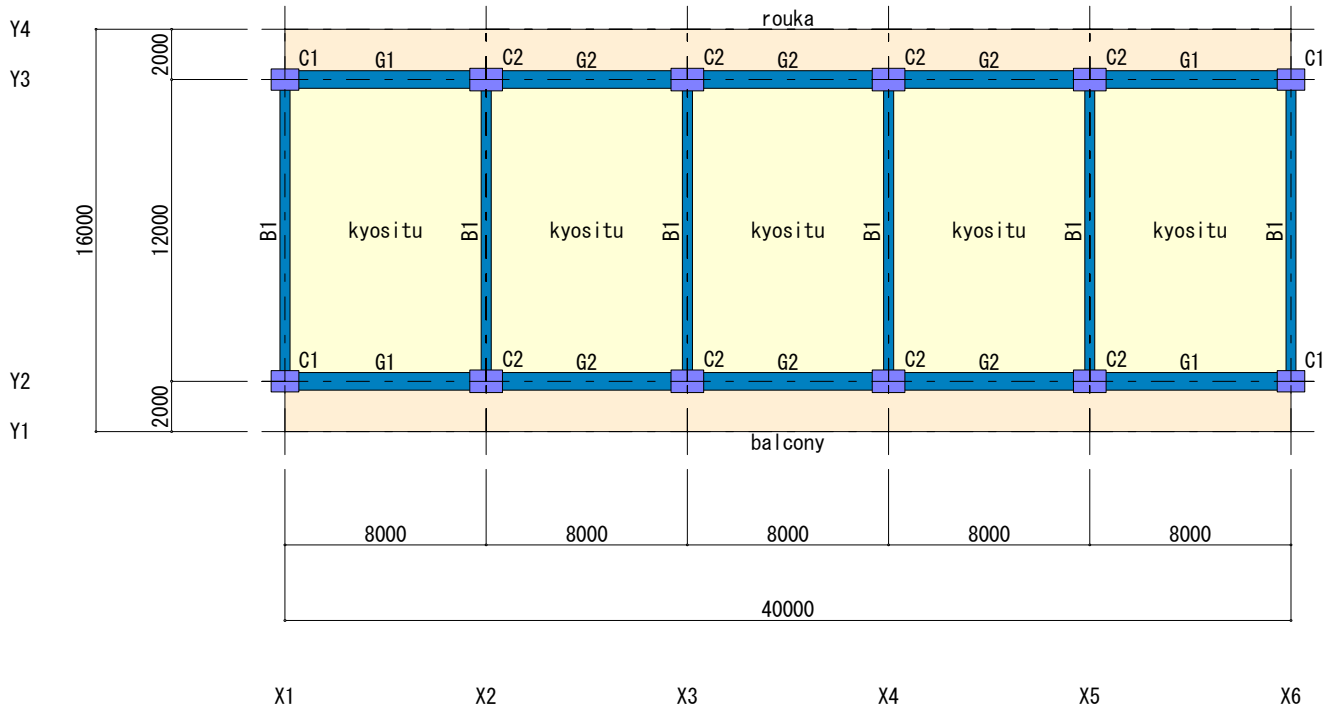

5F 層 (S=1/300)

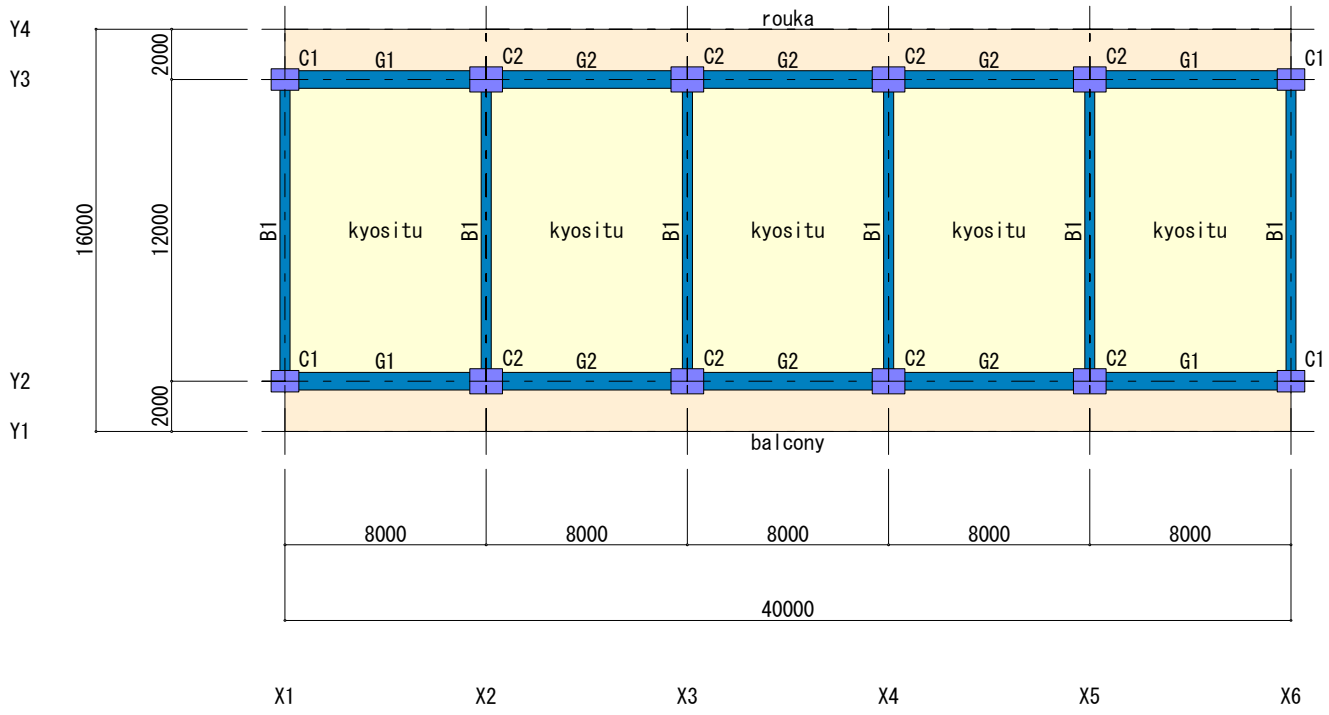

4F 層 (S=1/300)

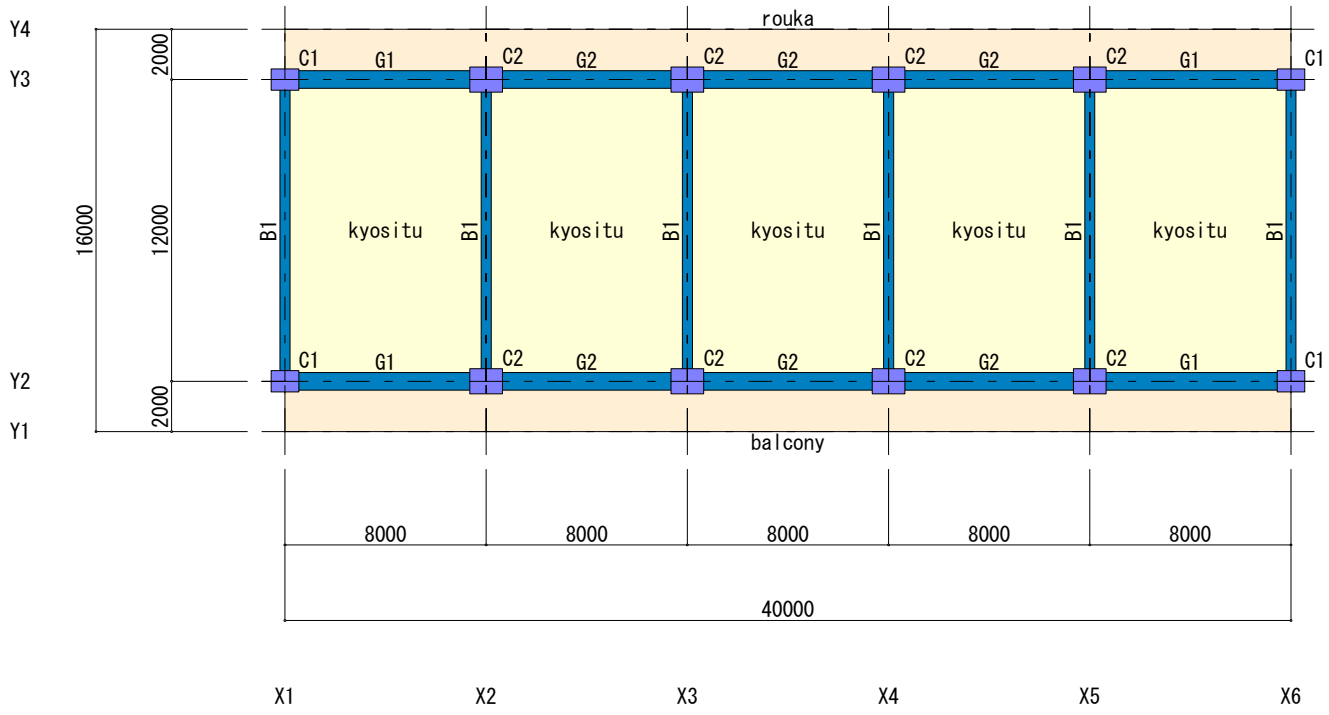

3F 層 (S=1/300)

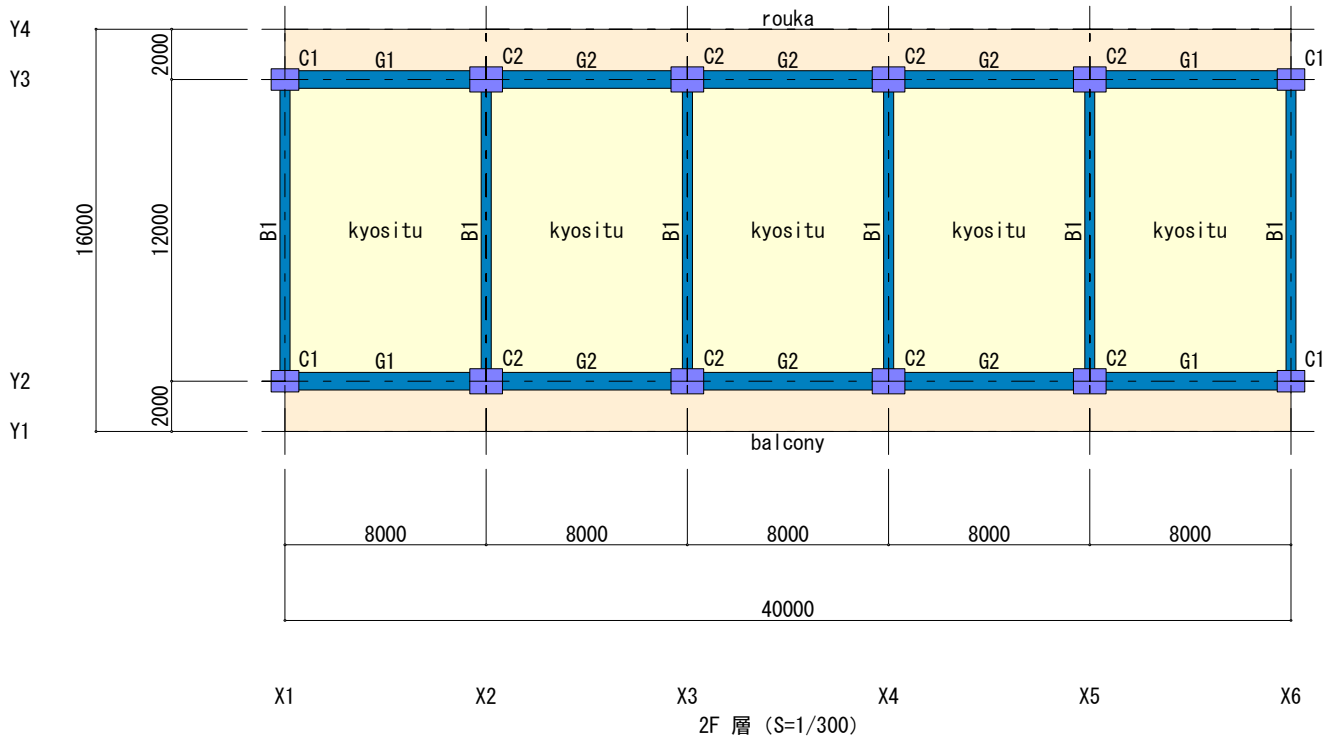

2F 層 (S=1/300)

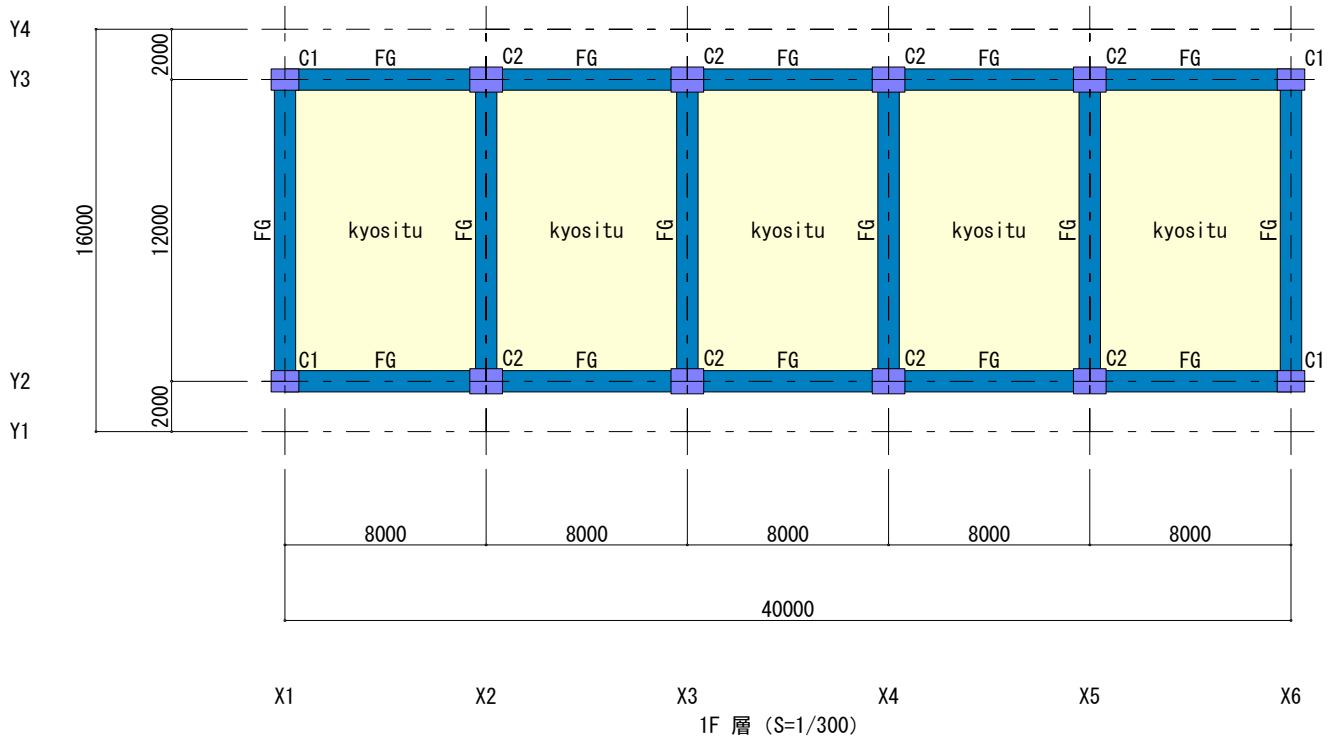

1F 層 (S=1/300)

I-1.3　略軸組図

I-1.3.1　壁開口配置

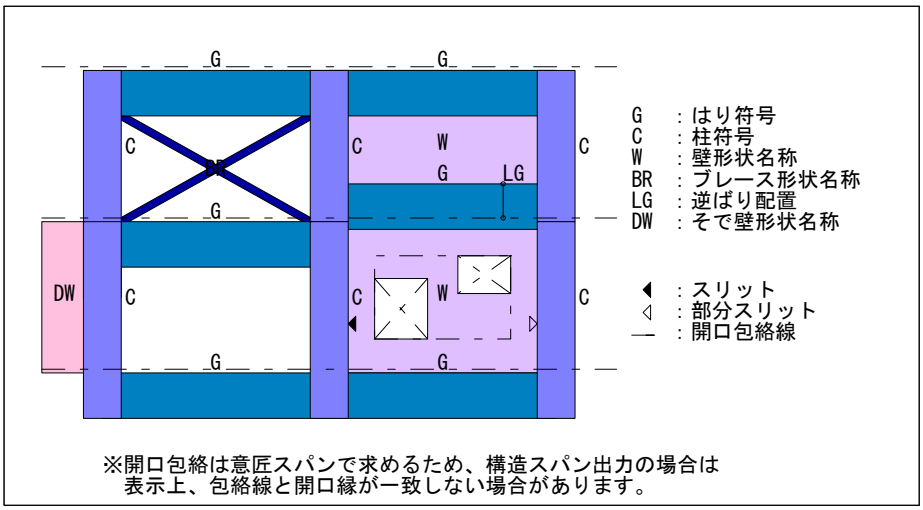

※開口包絡は意匠スパンで求めるため、構造スパン出力の場合は
表示上、包絡線と開口縁が一致しない場合があります。

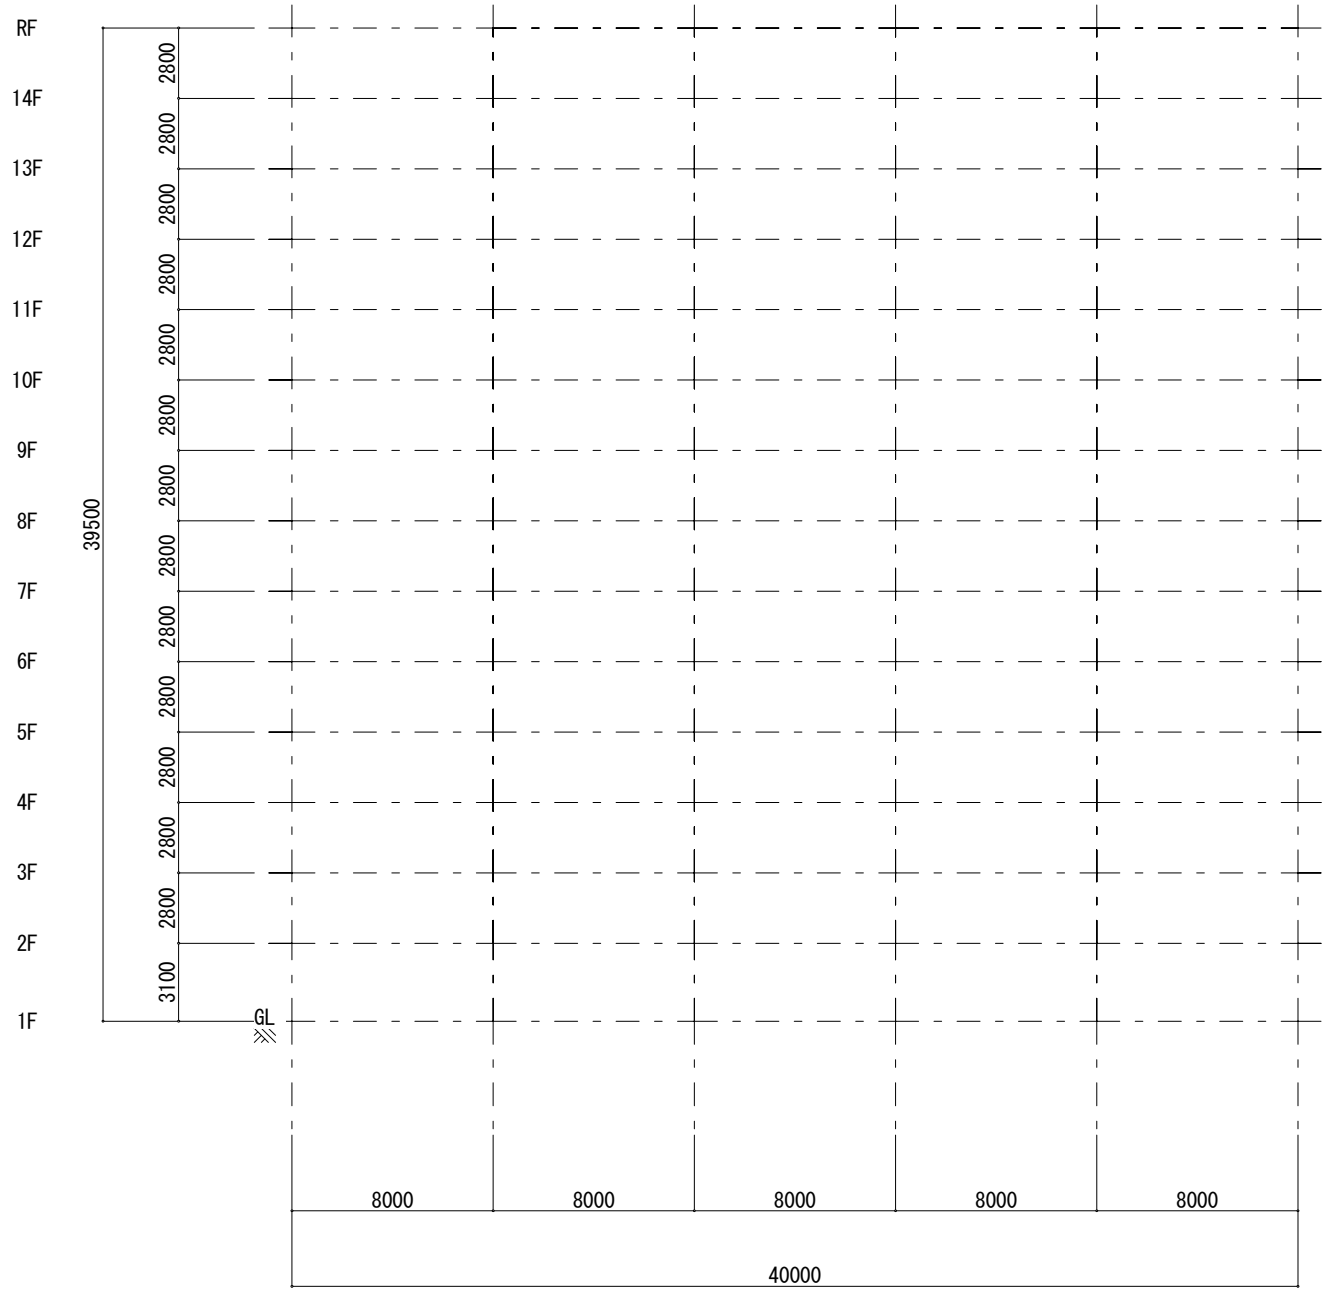

Y1 フレーム (S=1/300)

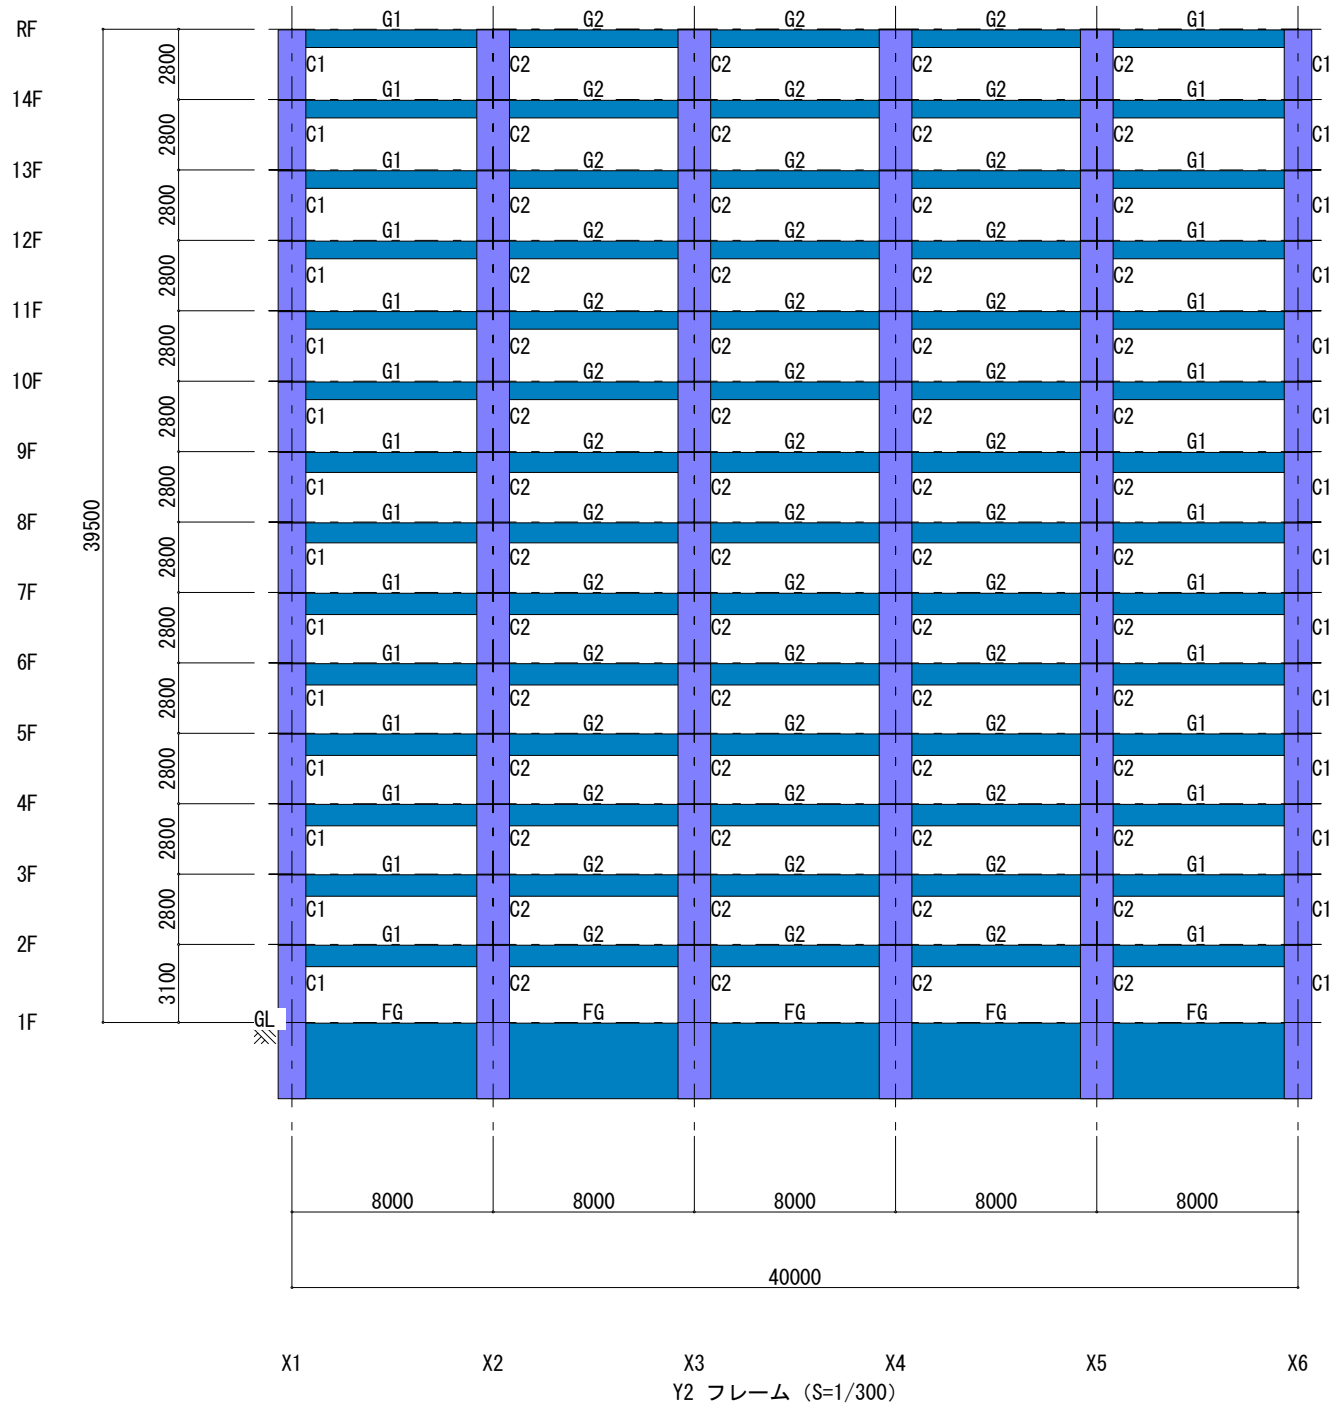

Y2 フレーム (S=1/300)

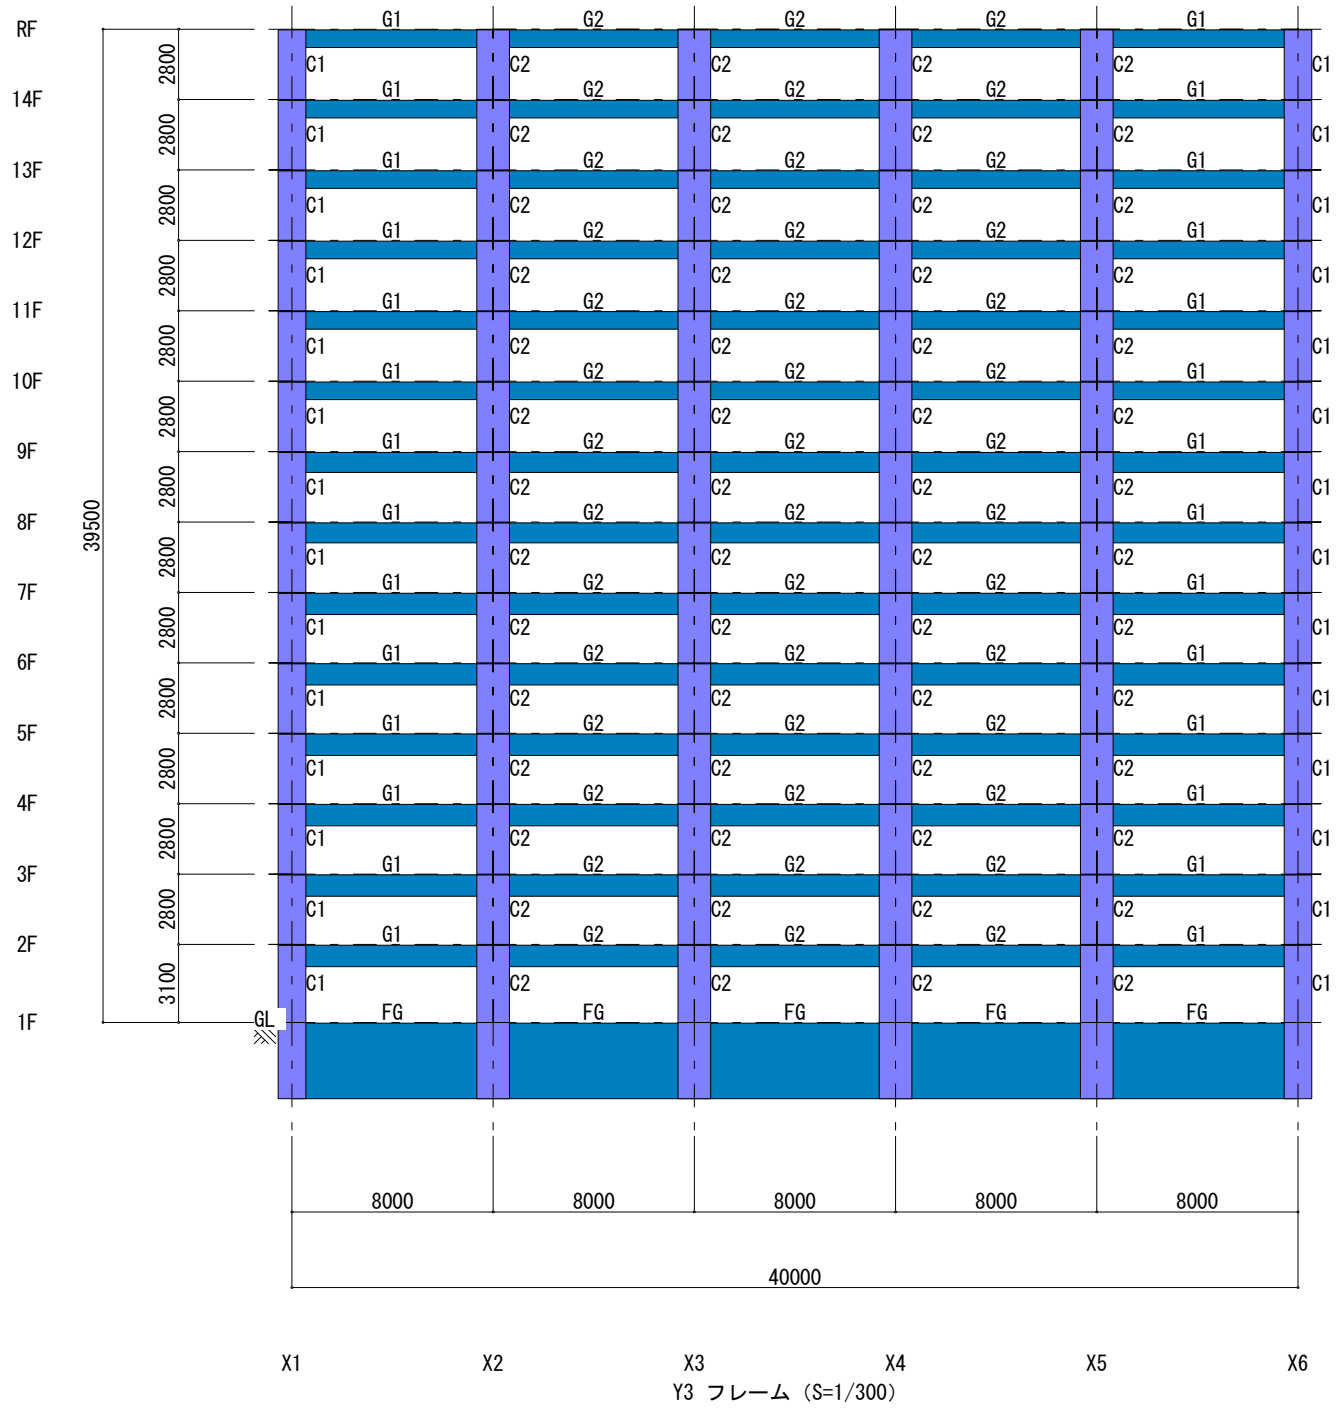

Y3 フレーム (S=1/300)

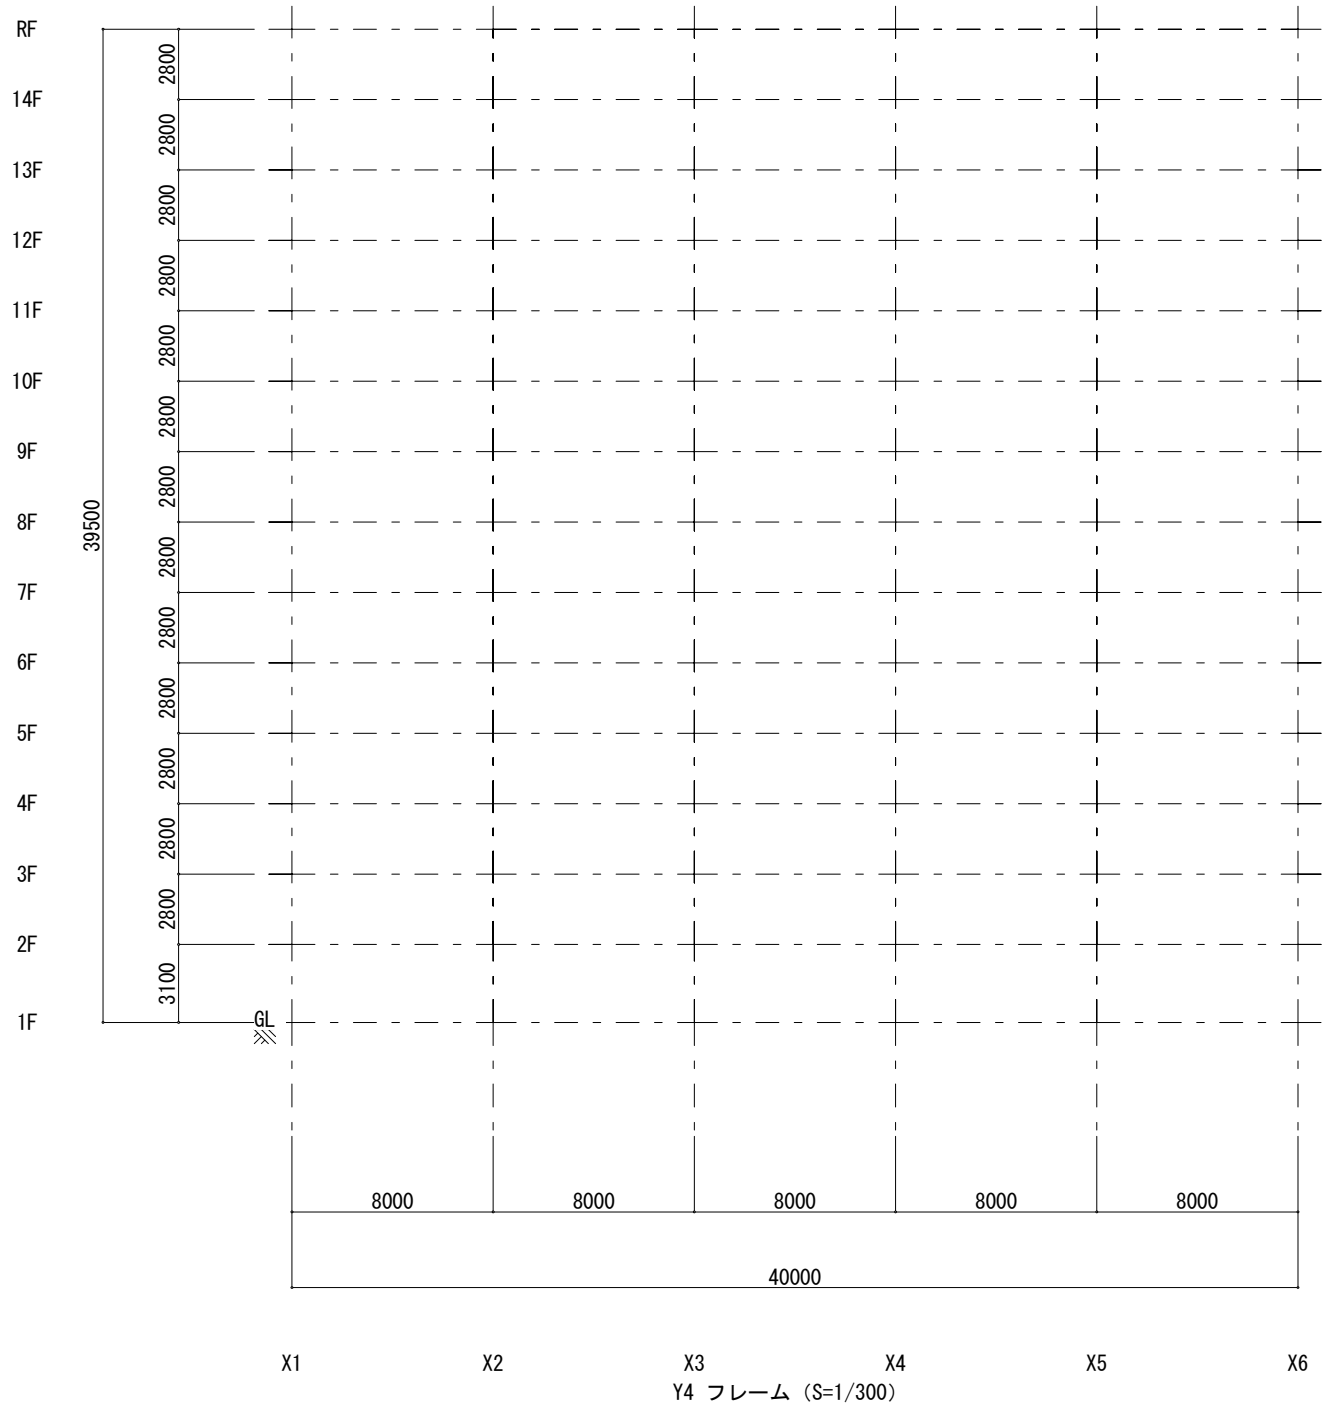

Y4 フレーム (S=1/300)

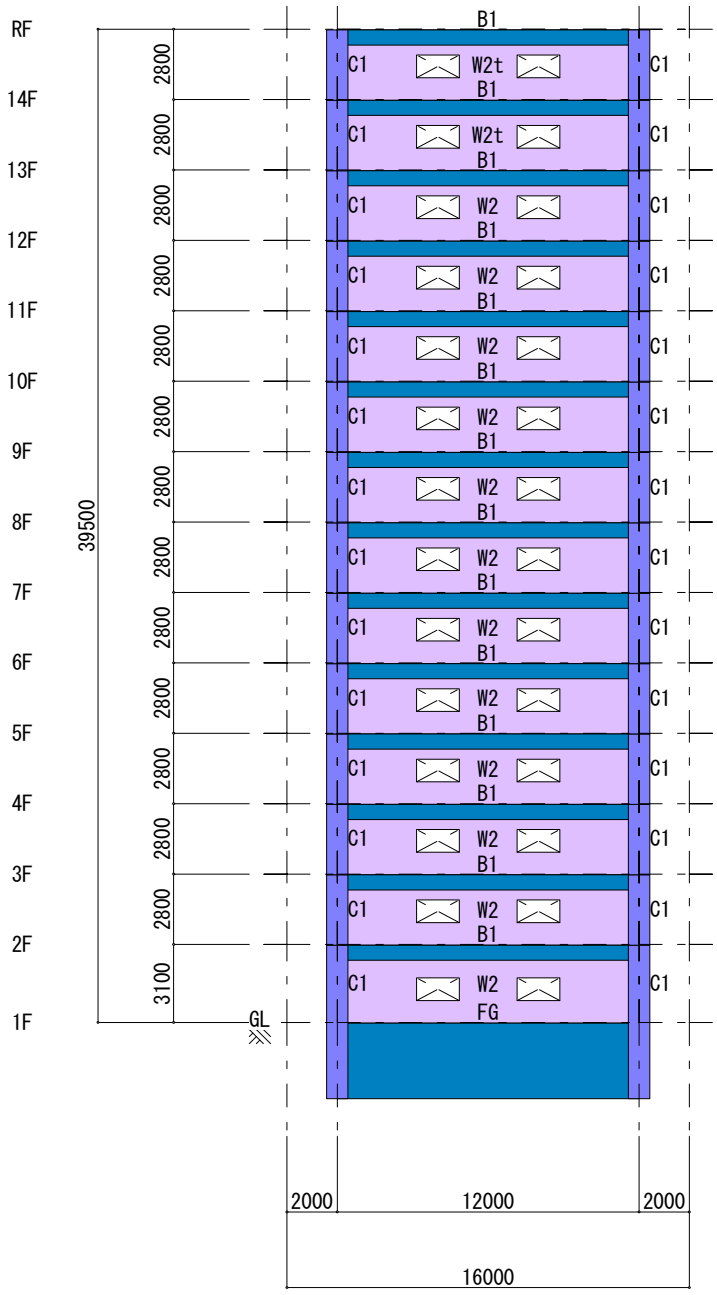

X1 フレーム (S=1/300)

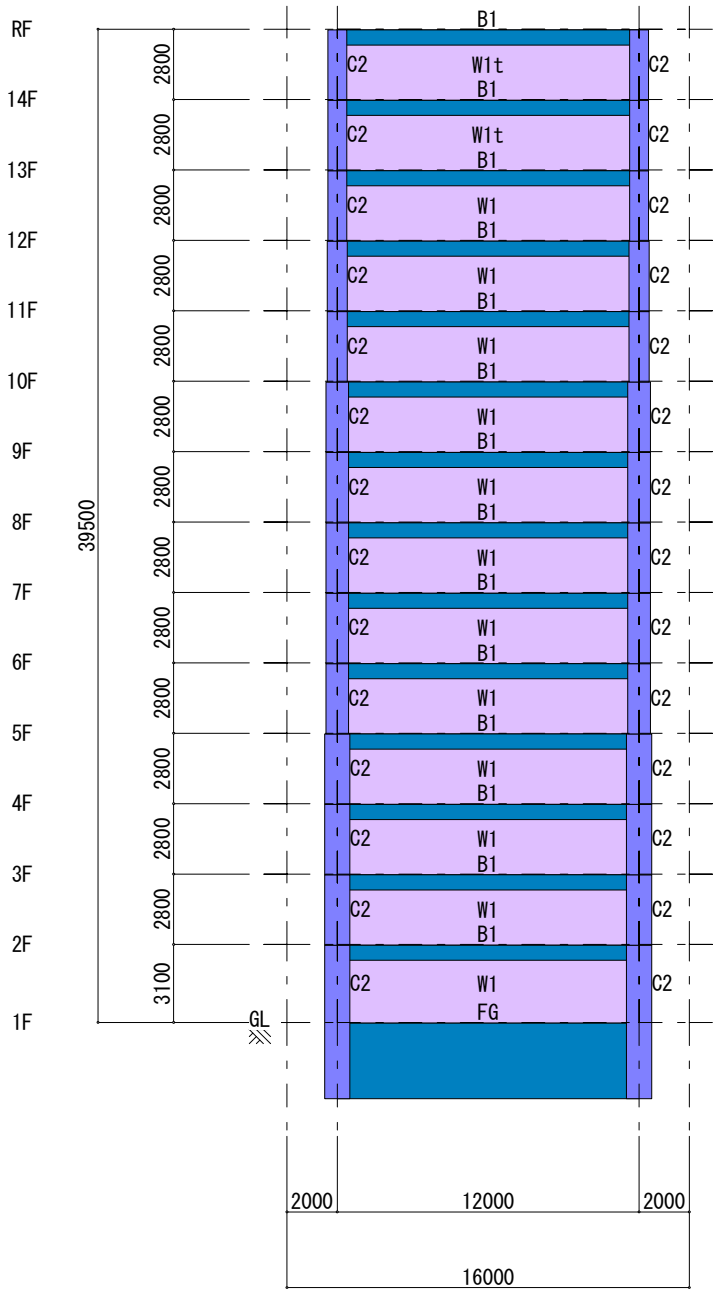

X2 フレーム (S=1/300)

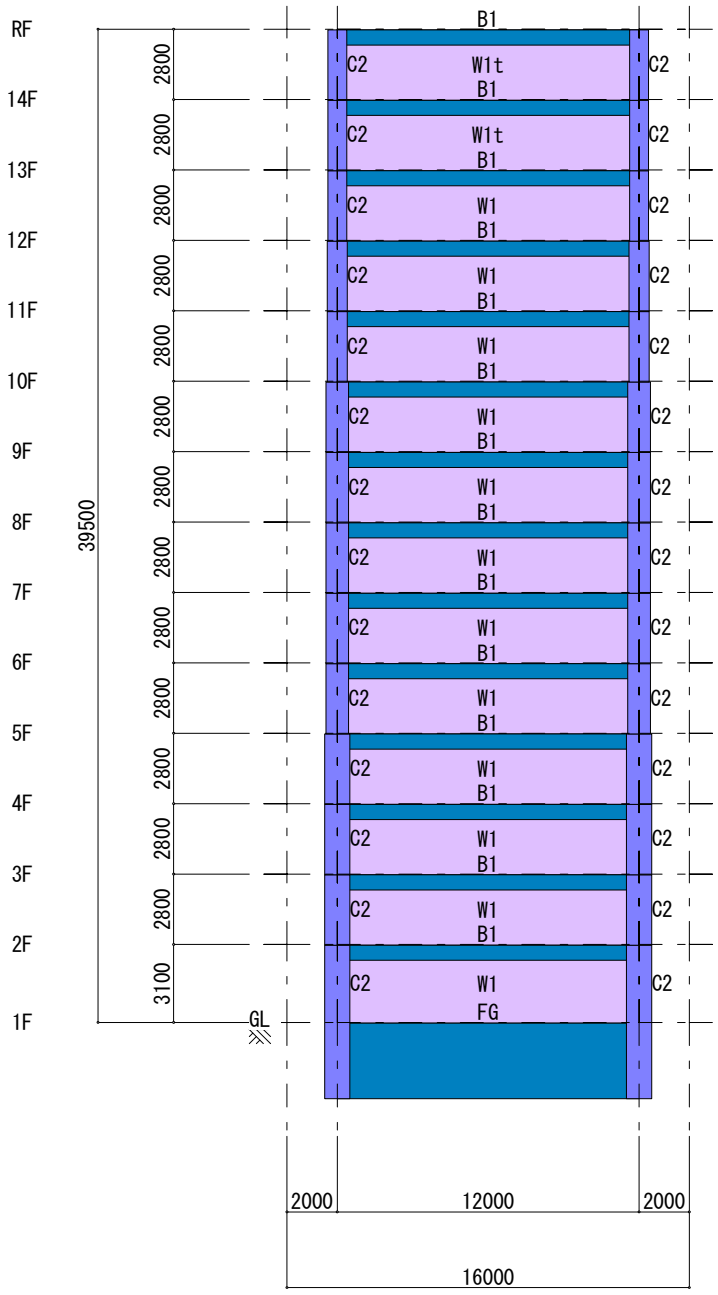

X3 フレーム (S=1/300)

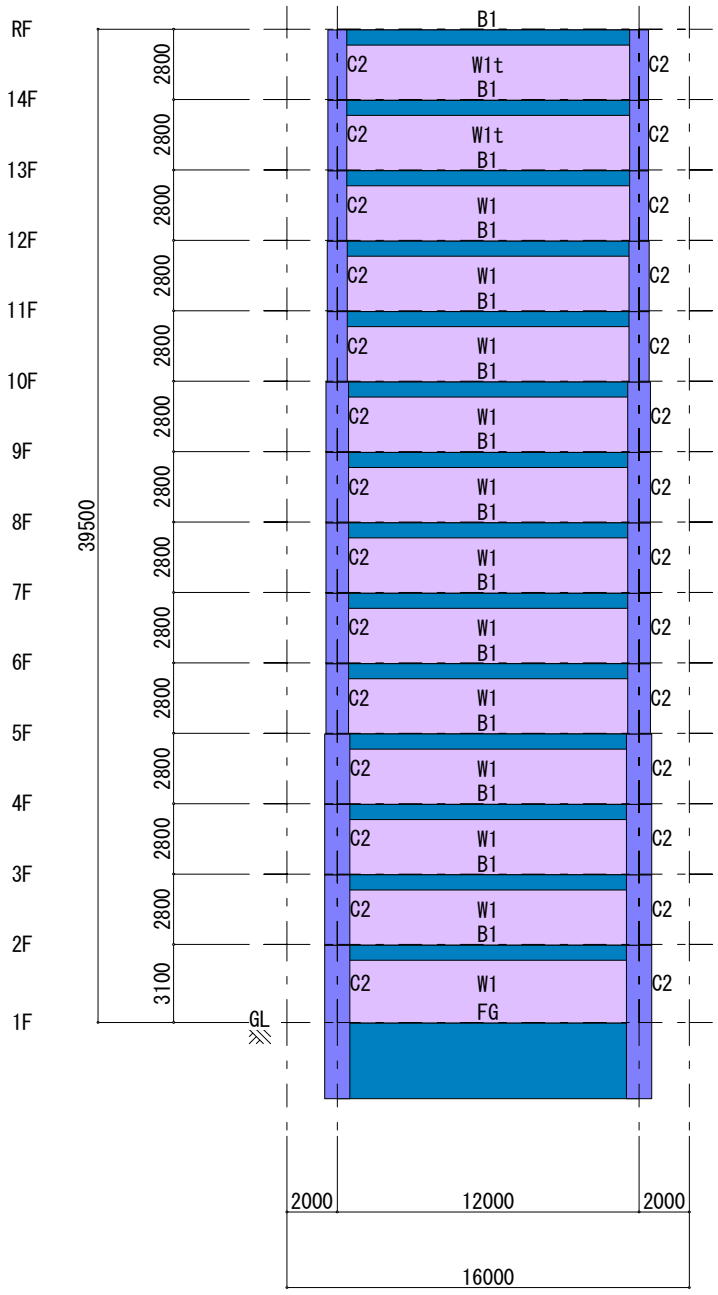

X4 フレーム (S=1/300)

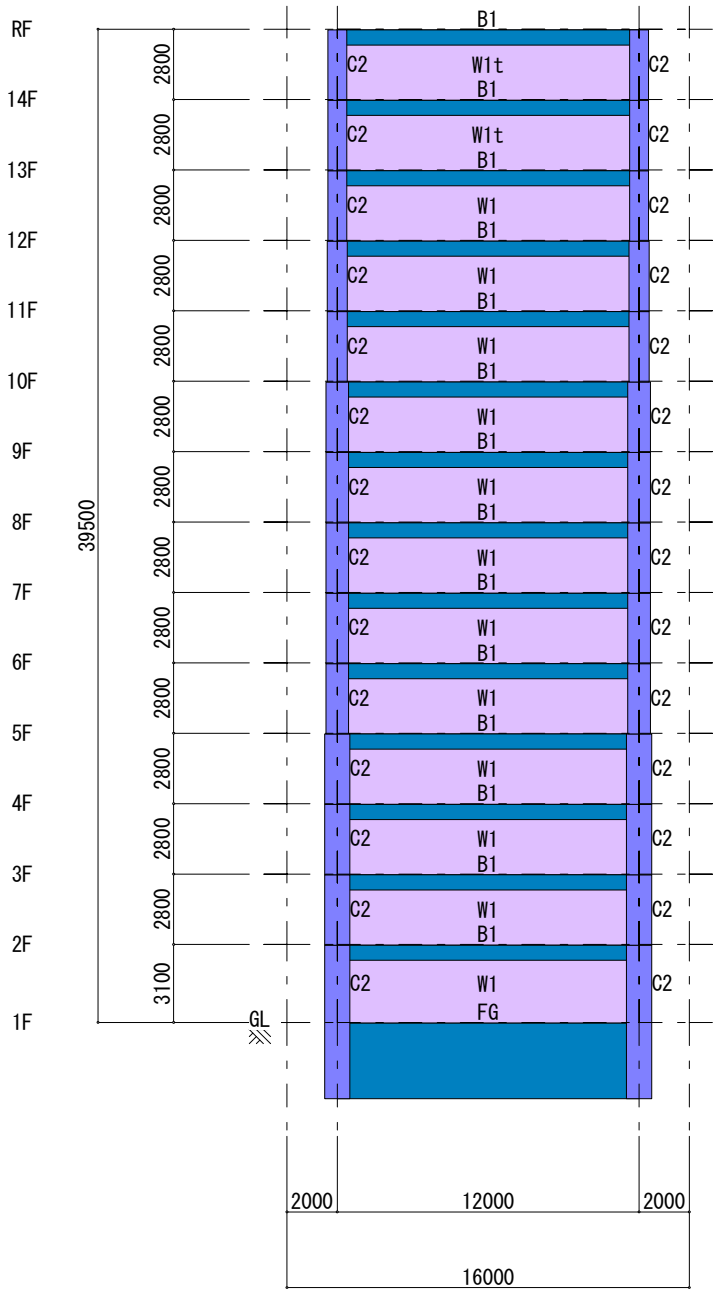

X5 フレーム (S=1/300)

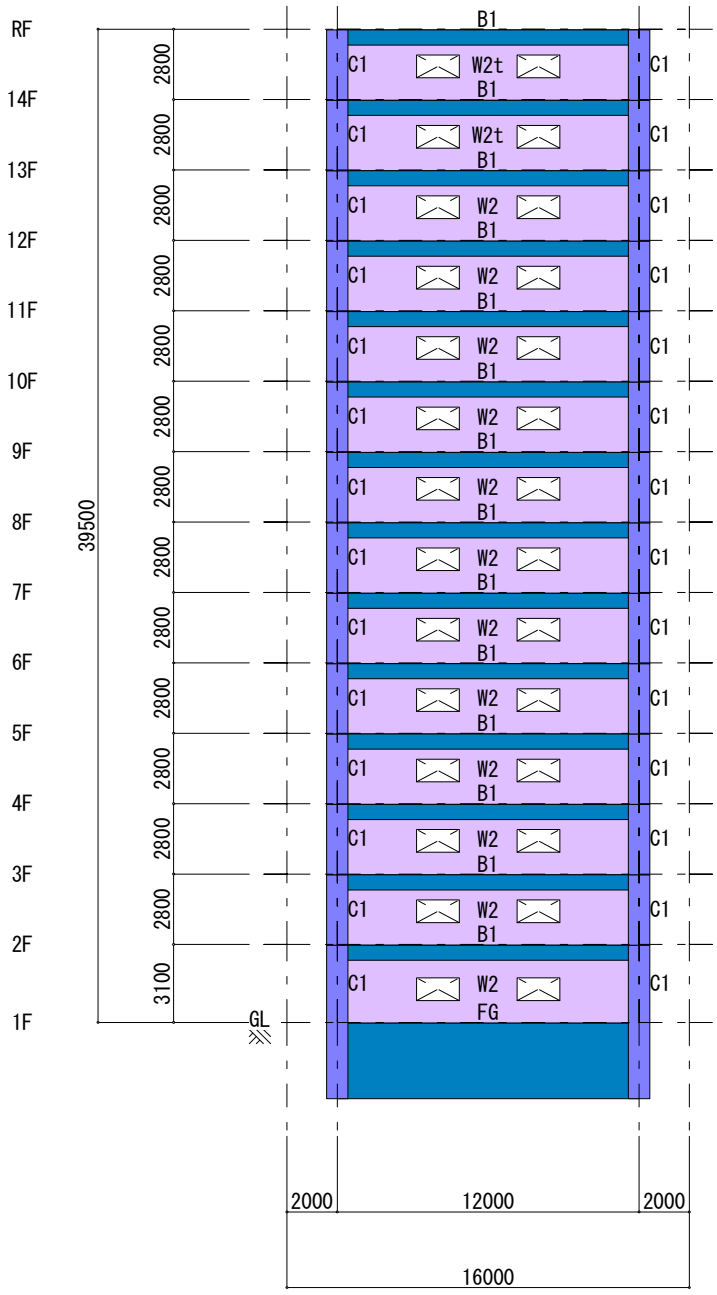

X6 フレーム (S=1/300)

I-1.4　部材

I-1.4.1　はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		FG		G1		G2	
層		1F		2F		2F	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面		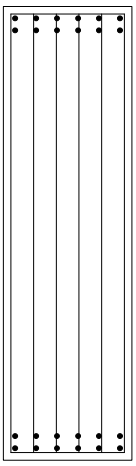	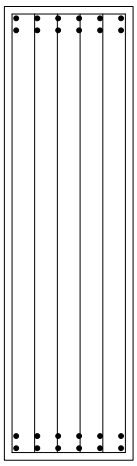				
b x D (cm)		85 x 300	85 x 300	70 x 85	70 x 85	70 x 85	70 x 85
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
	2段筋	6-D32	6-D32	4-D35	—	4-D35	—
下端筋	2段筋	6-D32	6-D32	4-D35	—	4-D35	—
	1段筋	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
あばら筋 (mm)		6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—

符 号		G1		G2		G1	
層		3F - 5F		3F - 5F		6F - 7F	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面							
b x D (cm)		70 x 85	70 x 85	70 x 85	70 x 85	70 x 85	70 x 85
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
	2段筋	4-D35	—	4-D35	—	3-D35	—
下端筋	2段筋	4-D35	—	4-D35	—	3-D35	—
	1段筋	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
あばら筋 (mm)		6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—

符 号		G2		G1		G2	
層		6F - 7F		8F - 9F		8F - 9F	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面							
b x D (cm)		70 x 85	70 x 85	65 x 80	65 x 80	65 x 80	65 x 80
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
	2段筋	4-D35	—	3-D35	—	4-D35	—
下端筋	2段筋	4-D35	—	3-D35	—	4-D35	—
	1段筋	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
あばら筋 (mm)		6-D13@100	6-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—

符 号		G1		G2		G1	
層		10F - 12F		10F - 12F		13F - RF	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面							
b x D (cm)		65 x 70	65 x 70	65 x 70	65 x 70	50 x 70	50 x 70
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	4-D32	4-D32
	2段筋	2-D35	—	3-D35	—	2-D32	—
下端筋	2段筋	2-D35	—	3-D35	—	2-D32	—
	1段筋	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	4-D32	4-D32
あばら筋 (mm)		4-D13@100	4-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	2-D13@100	2-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—

符 号		G2		B1	
層		13F - RF		1F - RF	
位 置		両端	中央	両端	中央
断 面					
b x D (cm)		50 x 70	50 x 70	40 x 60	40 x 60
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D32	5-D32	4-D22	4-D22
	2段筋	2-D32	—	—	—
下端筋	2段筋	2-D32	—	—	—
	1段筋	5-D32	5-D32	4-D22	4-D22
あばら筋 (mm)		4-D13@100	4-D13@100	2-D13@150	2-D13@150
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—

I-1.4.2　柱

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		C1		C2		C1		C2	
階		1F - 2F		1F - 2F		3F - 4F		3F - 4F	
位 置		全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向		X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面									
D (cm)		110 x 85		130 x 100		110 x 85		130 x 100	
寄せ筋		XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)		6-D13@100	2-D13@100	9-D13@100	4-D13@100	6-D13@100	2-D13@100	9-D13@100	4-D13@100
芯鉄筋		—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面(mm)		—		—		—		—	

符 号		C1		C2		C1		C2	
階		5F - 6F		5F - 6F		7F - 9F		7F - 9F	
位 置		全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向		X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面									
D (cm)		110 x 85		130 x 90		110 x 85		130 x 90	
寄せ筋		XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)		6-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	4-D13@100
芯鉄筋		—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面(mm)		—		—		—		—	

符 号		C1		C2		C1		C2	
階		10F - 11F		10F - 11F		12F - 14F		12F - 14F	
位 置		全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向		X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面									
D (cm)		110 x 85		130 x 80		110 x 85		130 x 75	
寄せ筋		XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)		4-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
芯鉄筋		—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面(mm)		—		—		—		—	

I-1.4.3　ベースプレート

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.4　壁

壁重量の伝達方法　：　1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
：　4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
：11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算）　12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
：21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算）　22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

名称	壁厚(cm)	仕上(材)名称／仕上重量(N/m2)	伝達方法	開口重量(N/m2)	開口周比	束壁の場合のn値	剛性低下倍率	鉄筋番号	壁開口パラメータ(cm)					
									ﾀｲﾌﾟ	周比対象	P1	P2	P3	P4
W1	25.0	400	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	2	開口なし					
W1t	25.0	400	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	1	開口なし					
W2	25.0	400	1	400	開口面積の和から自動計算	1.0	1.00	2	 タイプ1	する	170.0	90.0	400.0	90.0
									 タイプ1	する	170.0	90.0	800.0	90.0
W2t	25.0	400	1	400	開口面積の和から自動計算	1.0	1.00	1	 タイプ1	する	170.0	90.0	400.0	90.0
									 タイプ1	する	170.0	90.0	800.0	90.0

I-1.4.5　雑壁

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.6　壁鉄筋番号

番号	縦　筋				横　筋				開口補強筋			内蔵鉄骨	
	D1	D2	配筋種別	ﾋﾟｯﾁ(cm)	D1	D2	配筋種別	ﾋﾟｯﾁ(cm)	縦筋	横筋	斜筋	ﾀｲﾌﾟ	A, t
1	D13		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@15.0	D13		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@15.0	4-D13	4-D13	4-D13	-----	-----
2	D13		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@15.0	D13		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@15.0	6-D13	8-D13	6-D13	-----	-----

I-1.4.7　ブレース
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.8　床スラブ・床構造

b) スラブ形状
t　：スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）
Td　：はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重番号	仕上名称(材)／床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達タイプ	積雪荷重
okujou	22.0	0.0	1	2200	両方向板	無
kyositu	22.0	0.0	1	600	両方向板	無
rouka	22.0	0.0	1	400	両方向板	無

I-1.4.9　片持ばり
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.10　片持スラブ
出長さの基点は構造心

床･床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は｢1.4.8 床スラブ・床構造｣中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

名称	床･床構造名称	スラブ厚(cm)		出長さ L (cm)	柱からの距離(cm)		積載荷重番号	仕上(材)名称／床仕上重量 Wf (N/m2)	先端の線荷重 W1 (N/m)	先端の小ばり形状名称	荷重伝達タイプ	積雪荷重
		基端 t1	先端 t2		左端柱 L1	右端柱 L2						
rouka		22.0	22.0	200.0	0.0	0.0	1	400	0.0		両方向	無
balcony		22.0	22.0	200.0	0.0	0.0	1	400	0.0		両方向	無

I-1.4.11　出隅片持スラブ
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.12　接合部
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.13　杭、杭基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.14　直接基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2　使用材料、材料の許容応力度

I-2.1　材料種別

I-2.1.1　材料種別図
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.1.2　コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	設計基準強度 Fc(N/mm2)	部材単位体積重量(kN/m3)	
				柱、はり	ｽﾗﾌﾞ、壁
11F-RF	RC	普通	30.00	24.00	24.00
1F-10F	RC	普通	36.00	24.00	24.00

I-2.1.3　鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	ｽﾗﾌﾞ
1F-RF	SD390	D32	SD345	D29	SD295	SD295

両方向柱

層名1	層名2	太物1	最小1	太物2	最小2	細物
1F	RF	SD390	D32	SD345	D29	SD295

I-2.1.4　鉄骨

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a) 層別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.4　降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	―
せん断補強筋	1.00	1.00	―	―
スラブ筋	1.10	―	―	―
開口補強筋	―	―	1.10	―
フランジ鉄骨	1.10	1.10	―	―
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	―	―
主　材	―	―	―	1.10
アンカーボルト	―	1.10	―	―

※SD490材は1.0となります。

I-3　荷重・外力

I-3.1　荷重計算条件

I-3.1.1　最小スラブ厚　　（自動計算）

層名	スラブ厚（cm）
RF	22.00
14F	22.00
13F	22.00
12F	22.00
11F	22.00
10F	22.00
9F	22.00
8F	22.00
7F	22.00
6F	22.00
5F	22.00
4F	22.00
3F	22.00
2F	22.00
1F	22.00

I-3.1.2　スラブ荷重の拾い方

外周部のスラブの拾い	ＲＣ、ＳＲＣ造ははり面まで、Ｓ造は構造心まで拾います
パラペット重量	0.00 (N/m)

I-3.1.3　基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式　基礎配置による（布基礎も考慮）　L1＝0.0　L2＝0.0　L3＝0.0　L4＝0.0　(cm)

基礎重量の比率	0.00（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率）
最下層重量の拾い	行う（最下層はり荷重項を節点重量に加算します）

基礎重量の上部構造への考慮　基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない）

基礎下端レベル(GL-) (mm)	750
基礎下端から土上端までの距離 (mm)	
杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎	0
片持べた基礎、出隅片持べた基礎	0

基礎重量計算方法	自動計算 （基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から 基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを 基礎重量とします）
基礎柱・基礎ばり重複分の控除	控除しない
基礎の単位体積重量 (kN/m3)	24.00
土の単位体積重量 (kN/m3)	20.00

I-3.2　積載荷重　(N/m2)

番号	ｽﾗﾌﾞ用	小ばり用	ﾗｰﾒﾝ用	地震用	用　途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路
9	0	0	0	0	階段

I-3.3　仕上

I-3.3.1　仕上材名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.3.2　仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4　重量

I-3.4.1　はり、柱仕上重量　(N/m2)

層名	はり	柱
RF	400	---
14F	400	400
13F	400	400
12F	400	400
11F	400	400
10F	400	400
9F	400	400
8F	400	400
7F	400	400
6F	400	400
5F	400	400
4F	400	400
3F	400	400
2F	400	400
1F	400	400

I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4.3　建物重量の直接入力
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.5　地震力
a) 地震時層せん断力算定の諸数値　　(*：直接入力)

地盤種別	第2種地盤	
地域係数	Z = 1.000	
用途係数	U = 1.000	
塔屋の震度	K = 1.000	
	X方向	Y方向
標準せん断力係数	Co = 0.200	Co = 0.200
１次固有周期(秒)	T = 0.796　(h(0.02+0.01α) による)	T = 0.796　(h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 0.979	Rt = 0.979
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.196	Ci = 0.196

I-3.6　風圧力
・風圧力の扱い方

X方向	風圧力を考慮しない
Y方向	風圧力を考慮しない

I-3.7　積雪荷重

積雪荷重の扱い方	考慮しない

I-6　共通計算条件

I-6.1　使用基準

ＲＣ造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築ｾﾝﾀｰ）
ＲＣ造断面計算の使用規準	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工ﾏﾆｭｱﾙ	適用する
ｺﾝｸﾘｰﾄ充填鋼管柱の計算基準	平１４国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2　計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力		
計算ルート指定		X方向	Y方向
	RC・SRC造	ルート3	ルート3
	S造	ルート3	ルート3

I-6.3　柱はり接合部計算条件

ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算	自動計算 （ﾙｰﾄ2の場合は許容応力度等計算で、ﾙｰﾄ3の場合は保有水平耐力計算で計算）
ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0（cm）
ＲＣ造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	Ｍｙから求める
ＲＣ/ＳＲＣ造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7　許容応力度計算

I-7.1　応力解析・モデル化

I-7.1.1　応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍）
浮上りの考慮	考慮しない

基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2　剛性率・偏心率

I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件

雑壁ｎ値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共φＭで入力（φＭ＝1.500）
面内雑壁のｎ値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	フレームの剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3　断面計算

I-7.3.1　断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種別		検定計算 （ＲＣ造　：主筋,あばら筋,帯筋 共に検定） （ＳＲＣ造：鉄骨入力,主筋,あばら筋,帯筋 共に検定）
断面計算の指定		１部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱２軸計算		長期短期共に２軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う

ＲＣ・ＳＲＣ造断面計算条件

長期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	軸心
	Ｙ方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	Ｘ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Ｙ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のＭｙ計算用 地震時軸力の割増率	Ｘ方向	2.00
	Ｙ方向	2.00
地震時柱応力の割増に用いる柱 地震時水平力の負担率	Ｘ方向	壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Ｙ方向	壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のＭ/Ｑ･ｄのとり方		告示（Ｍ、Ｑの最大値）
ルート２－３の時のせん断強度	はり	終局強度式（0.068）
	柱	終局強度式（0.068）bQsu+0.1σo･b･j
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
ＳＲＣ造柱のＲＣとＳの曲げ耐力の累加法		単純累加
ＳＲＣ造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
ＳＲＣ造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)

Ｓ造断面計算条件

短期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	軸心
	Ｙ方向	軸心
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度(fbs)の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-8　保有水平耐力計算

I-8.1　計算条件

I-8.1.1　基本条件

計算加力方向	Ｘ方向正加力	計算する
	Ｘ方向負加力	計算する
	Ｙ方向正加力	計算する
	Ｙ方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00
算定対象最上階		14F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0.00
浮上り･圧縮耐力(鉛直バネ)の考慮		保有耐力時、Ｄs算定時共考慮しない （終局時まで支点は解除しない）
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 （2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による）		ΣMpc/ΣMpb≧1.4で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2　計算条件

増分解析打切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　100
	S造	1/　100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　 50
	S造	1/　 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.400、Ｄｓ算定時:0.400
脆性部材を含むQuの算定方法		Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える

I-8.1.3　解析条件等

解析モデル		立体ＭＳモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル		危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮		考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算		----
せん断耐力の各ステップでの計算		しない
せん断耐力の求め方		入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC,SRC造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率		「4.1 モデル化条件」の指定による
ＳＲＣ、Ｓ造鉄骨柱脚モデル化		ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q･dのとり方		告示（M、Qの最大値）
はり長期応力の考慮		考慮する
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮		考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率　αm		1.00
ｈo/ＤのＤのとり方		柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化		塑性化する
ヒンジ判定の条件（%）		鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			ＲＣ	ＳＲＣ
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.20	1.00
壁	その他	α、αe	1.25	1.00

I-8.1.5　増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件	自動分割制御	最大不釣合い力率	0.01 %
反復計算の打切り回数	5	最大不釣合い力	0.00 (kN)

最大不釣合いモーメント		0.00 (kN･cm)
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8　部材の耐力算定式

参考文献

【１】：日本建築センター　2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
【２】：日本建築学会　鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
【３】：日本建築学会　鋼構造塑性設計指針
【４】：日本建築学会　建築耐震設計における保有耐力と変形性能
【５】：日本建築センター　冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
【６】：日本建築学会　鋼構造座屈設計指針 1996年

ＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
付着割裂検定式		文献【１】付1.3-20式を適用

ＳＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【２】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【４】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

Ｓ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【３】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	Ａs･sσy / √3
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	Ａs･sσy / √3
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.2-28～34式を適用
Ｓブレース	引張耐力式	Ａ･sσy
	圧縮耐力式	文献【６】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§２．許容応力度等計算結果

A-1　準備計算結果

A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ

A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図

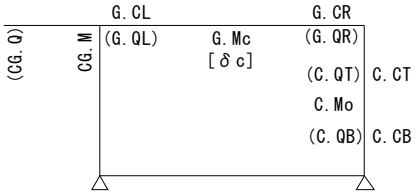

G.CL	：はり左端固定端モーメント	(kN･m)
G.CR	：はり右端固定端モーメント	(kN･m)
G.Mc	：単純梁としたときの中央モーメント	(kN･m)
G.QL	：はり左端せん断力	(kN)
G.QR	：はり右端せん断力	(kN)
δc	：鉄骨梁の中央たわみ	(cm)
CG.M	：片持ばりモーメント	(kN･m)
CG.Q	：片持ばりせん断力	(kN)
C.CB	：柱脚固定端モーメント	(kN･m)
C.CT	：柱頭固定端モーメント	(kN･m)
C.Mo	：単純梁としてときの中央モーメント	(kN･m)
C.QB	：柱脚せん断力	(kN)
C.QT	：柱頭せん断力	(kN)

固定荷重＋積載荷重

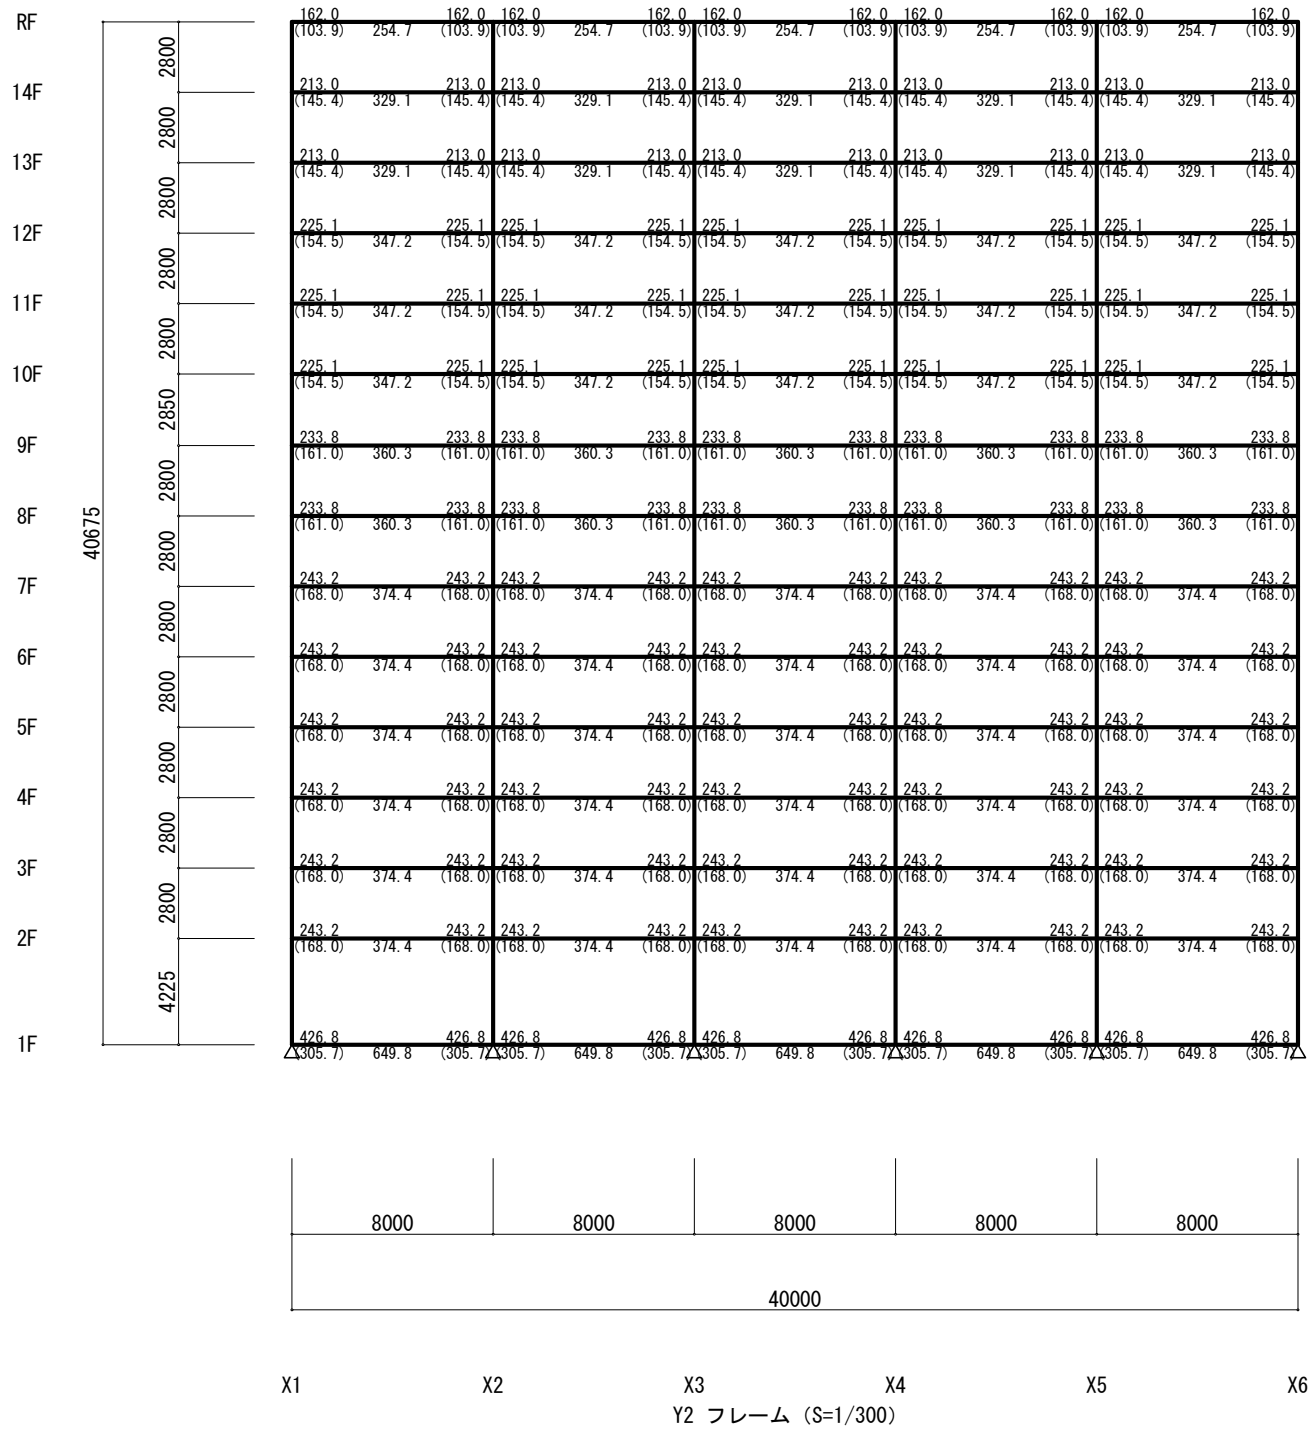

Y2 フレーム (S=1/300)

固定荷重＋積載荷重

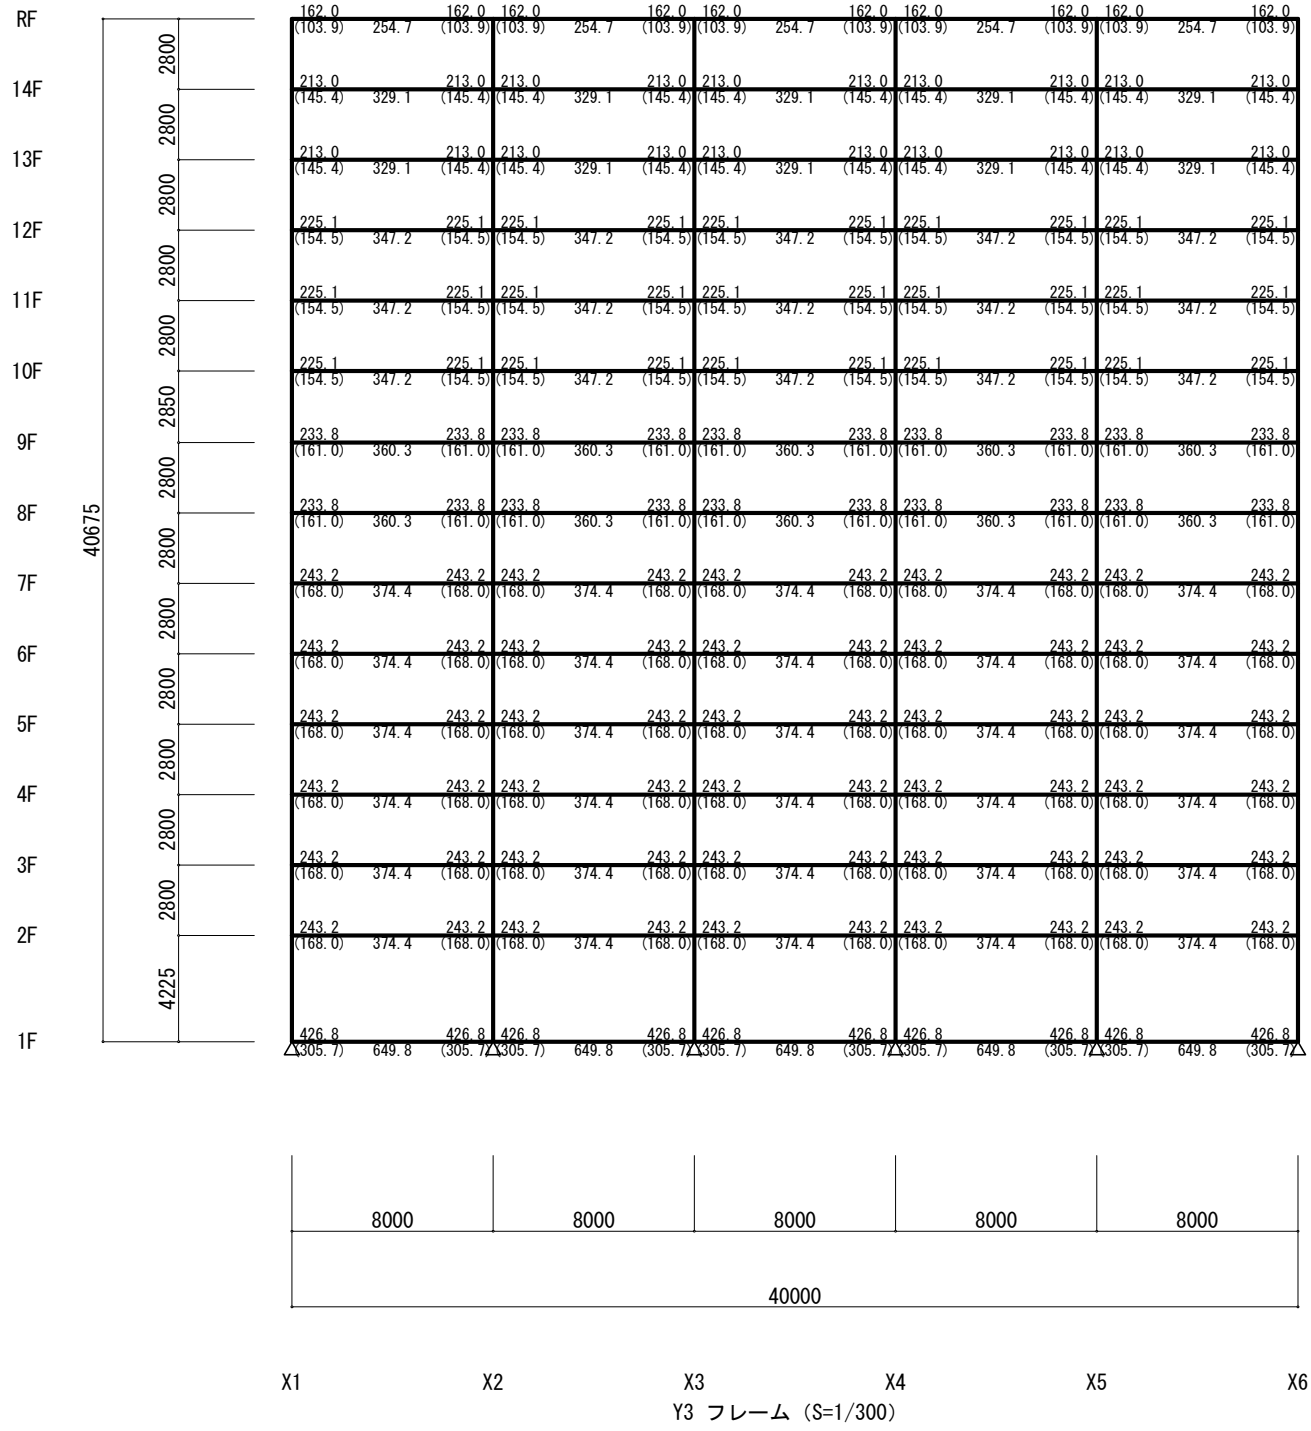

Y3 フレーム (S=1/300)

固定荷重＋積載荷重

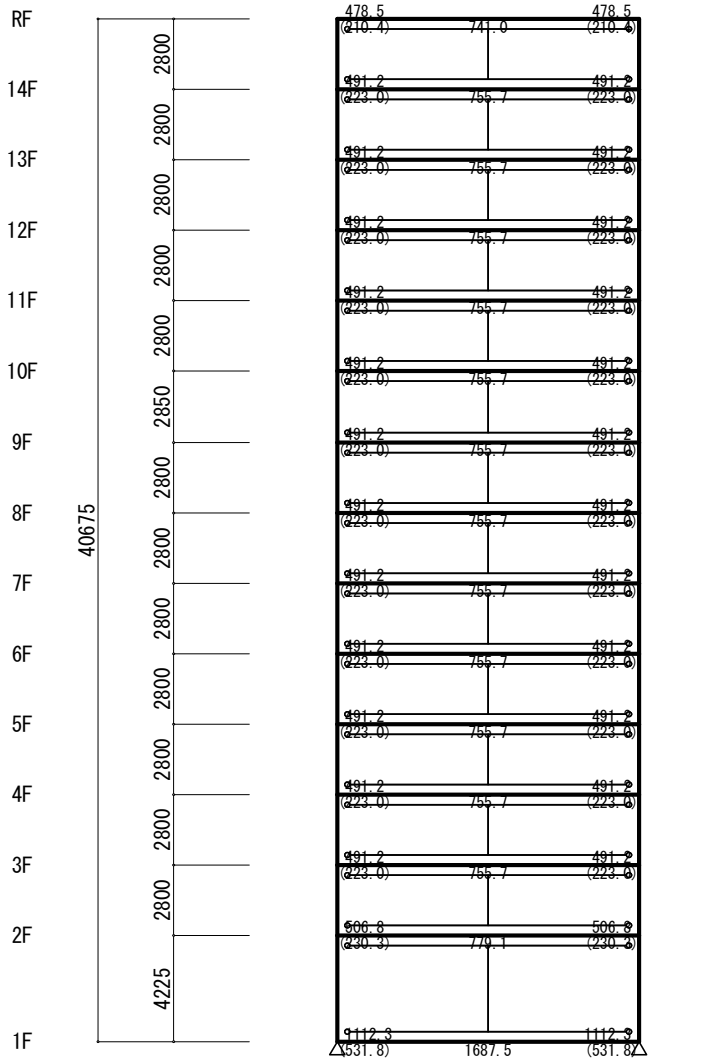

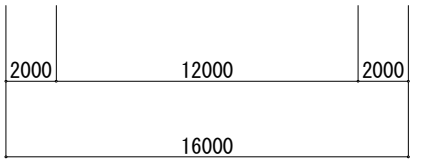

Y1　Y2　　Y3　Y4

X1 フレーム (S=1/300)

固定荷重＋積載荷重

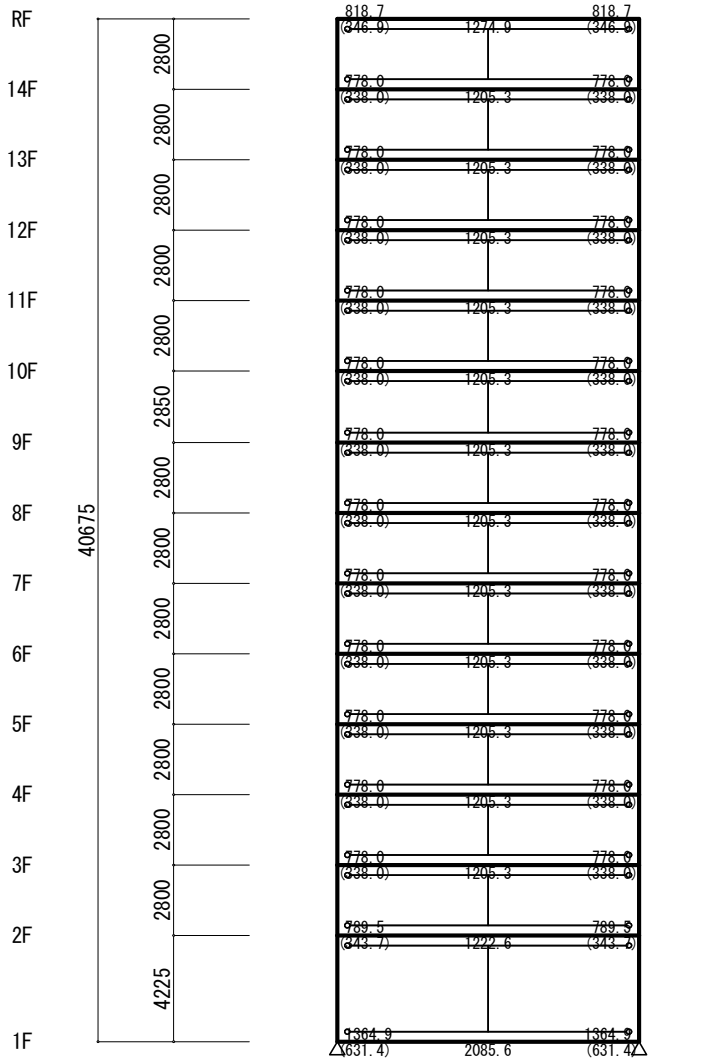

X2 フレーム (S=1/300)

固定荷重＋積載荷重

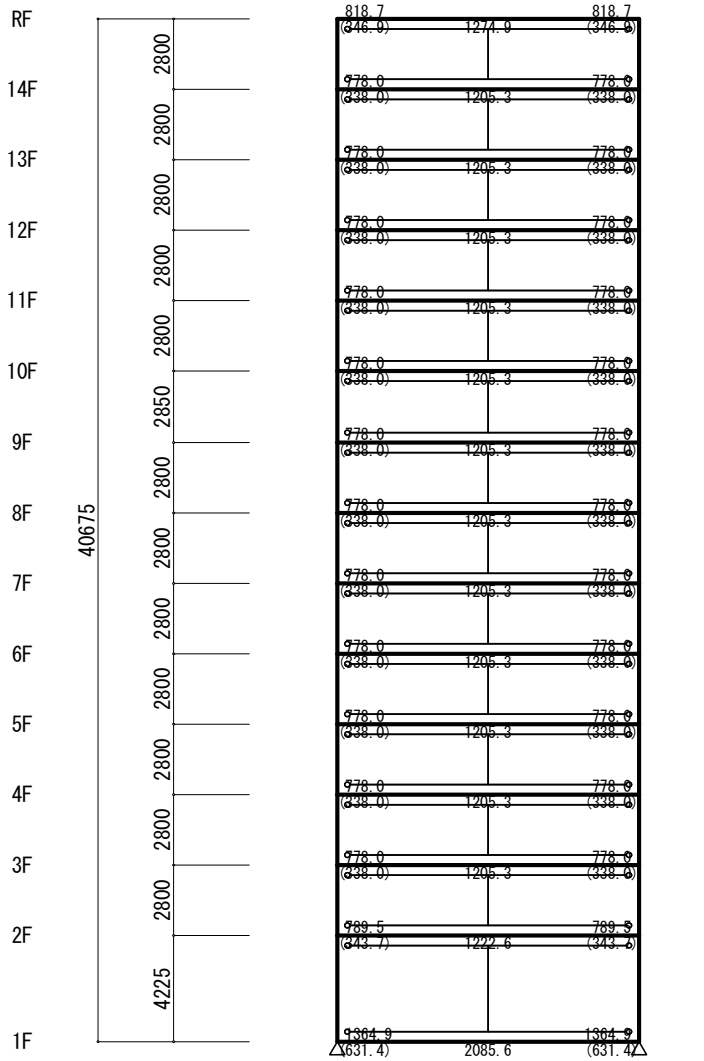



Y1　Y2　　Y3　Y4

X3 フレーム (S=1/300)

固定荷重＋積載荷重

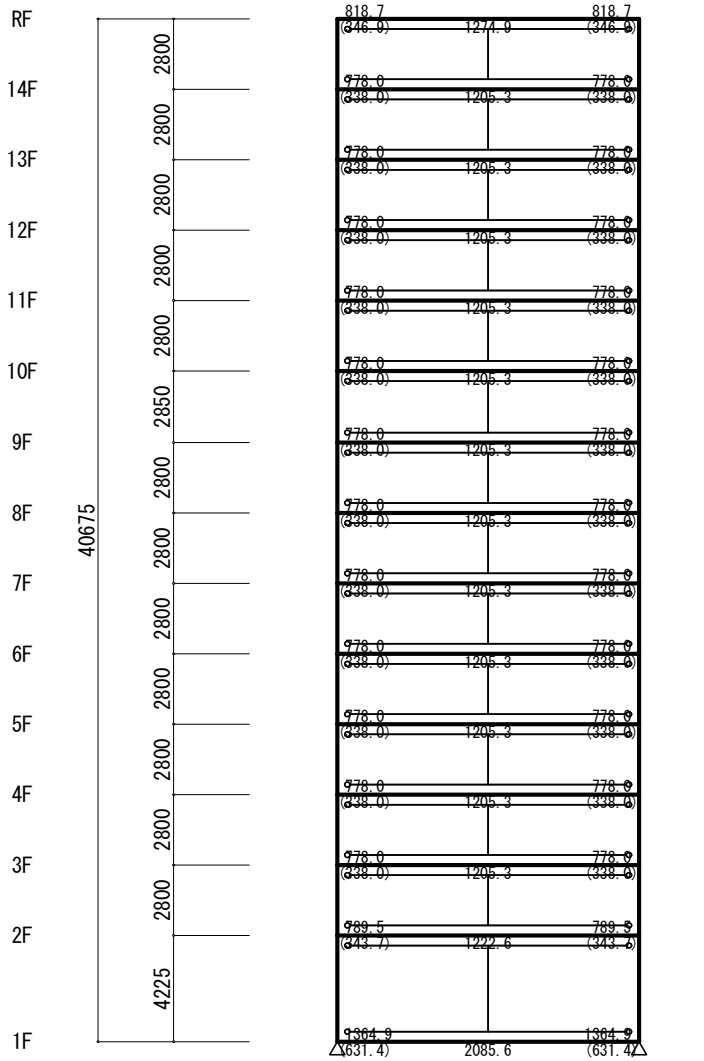

X4 フレーム (S=1/300)

固定荷重＋積載荷重

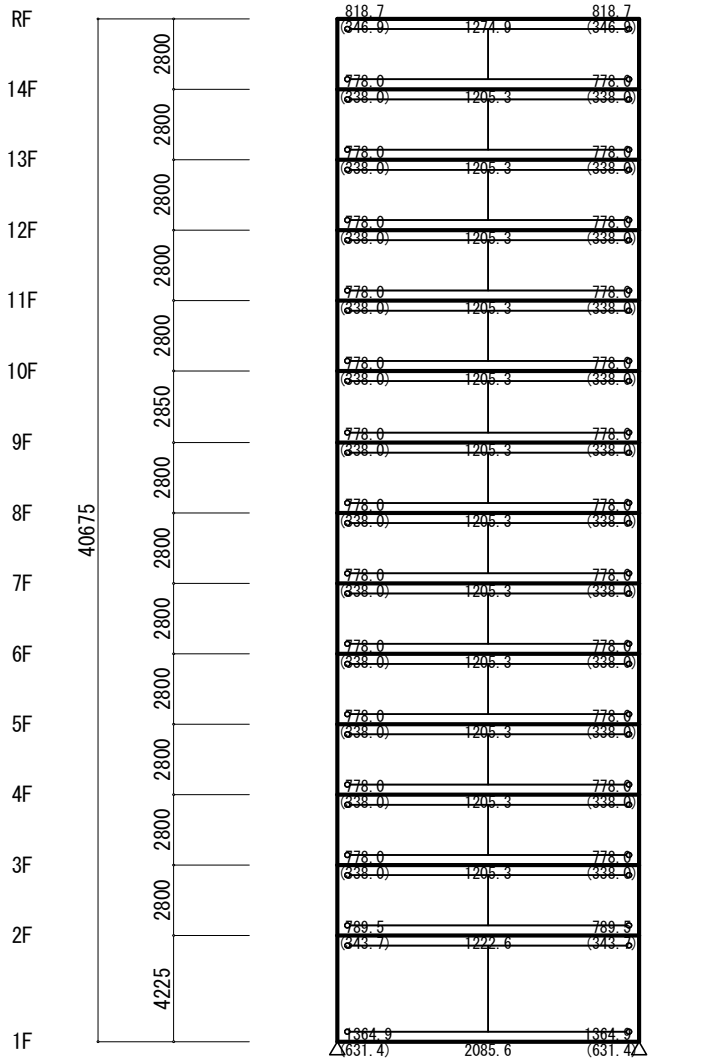

X5 フレーム (S=1/300)

固定荷重＋積載荷重

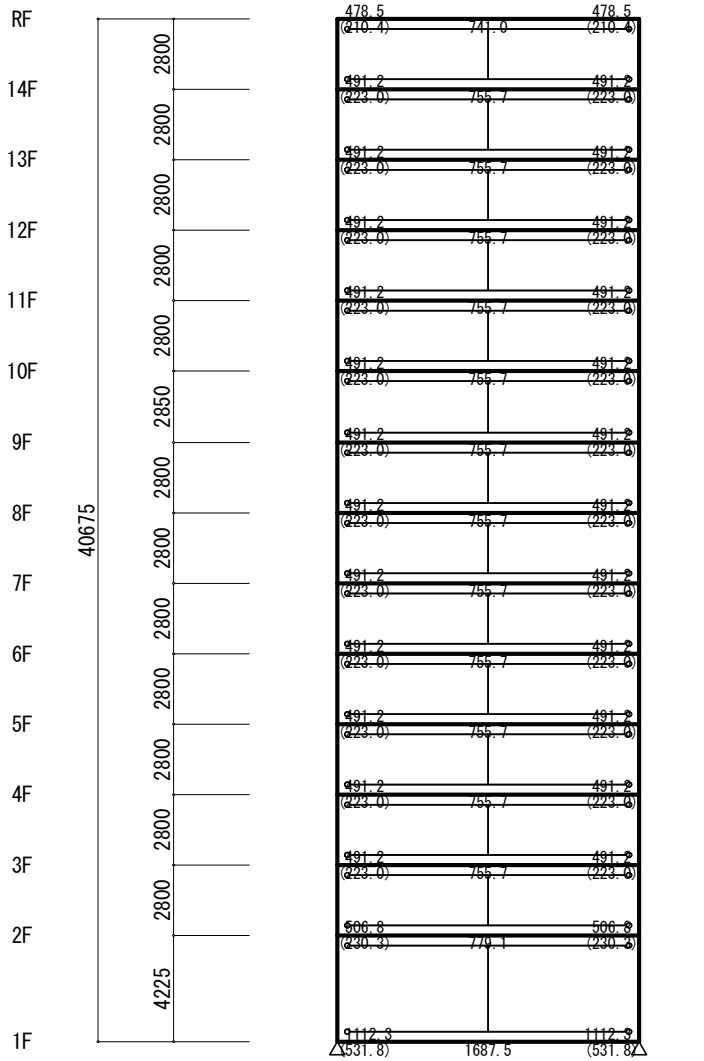

X6 フレーム (S=1/300)

A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表

はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ（固定荷重＋積載荷重）

Y2 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	X1	X2	162.0	162.0	254.7	103.9	103.9	0.0	0.0	
	X2	X3	162.0	162.0	254.7	103.9	103.9	0.0	0.0	
	X3	X4	162.0	162.0	254.7	103.9	103.9	0.0	0.0	
	X4	X5	162.0	162.0	254.7	103.9	103.9	0.0	0.0	
	X5	X6	162.0	162.0	254.7	103.9	103.9	0.0	0.0	
14F	X1	X2	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	

Y2 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
14F	X2	X3	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
	X3	X4	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
	X4	X5	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
	X5	X6	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
13F	X1	X2	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
	X2	X3	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
	X3	X4	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
	X4	X5	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
	X5	X6	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
12F	X1	X2	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X2	X3	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X3	X4	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X4	X5	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X5	X6	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
11F	X1	X2	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X2	X3	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X3	X4	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X4	X5	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X5	X6	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
10F	X1	X2	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X2	X3	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X3	X4	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X4	X5	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X5	X6	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
9F	X1	X2	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X2	X3	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X3	X4	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X4	X5	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X5	X6	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
8F	X1	X2	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X2	X3	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X3	X4	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X4	X5	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X5	X6	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
7F	X1	X2	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X2	X3	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X3	X4	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X4	X5	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X5	X6	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
6F	X1	X2	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X2	X3	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X3	X4	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X4	X5	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X5	X6	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
5F	X1	X2	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X2	X3	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X3	X4	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X4	X5	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X5	X6	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
4F	X1	X2	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X2	X3	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X3	X4	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X4	X5	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X5	X6	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
3F	X1	X2	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X2	X3	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X3	X4	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X4	X5	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X5	X6	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
2F	X1	X2	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X2	X3	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X3	X4	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X4	X5	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	

Y2 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
2F	X5	X6	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
1F	X1	X2	426.8	426.8	649.8	305.7	305.7	0.0	0.0	
	X2	X3	426.8	426.8	649.8	305.7	305.7	0.0	0.0	
	X3	X4	426.8	426.8	649.8	305.7	305.7	0.0	0.0	
	X4	X5	426.8	426.8	649.8	305.7	305.7	0.0	0.0	
	X5	X6	426.8	426.8	649.8	305.7	305.7	0.0	0.0	

Y3 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	X1	X2	162.0	162.0	254.7	103.9	103.9	0.0	0.0	
	X2	X3	162.0	162.0	254.7	103.9	103.9	0.0	0.0	
	X3	X4	162.0	162.0	254.7	103.9	103.9	0.0	0.0	
	X4	X5	162.0	162.0	254.7	103.9	103.9	0.0	0.0	
	X5	X6	162.0	162.0	254.7	103.9	103.9	0.0	0.0	
14F	X1	X2	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
	X2	X3	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
	X3	X4	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
	X4	X5	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
	X5	X6	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
13F	X1	X2	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
	X2	X3	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
	X3	X4	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
	X4	X5	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
	X5	X6	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
12F	X1	X2	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X2	X3	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X3	X4	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X4	X5	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X5	X6	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
11F	X1	X2	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X2	X3	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X3	X4	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X4	X5	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X5	X6	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
10F	X1	X2	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X2	X3	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X3	X4	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X4	X5	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
	X5	X6	225.1	225.1	347.2	154.5	154.5	0.0	0.0	
9F	X1	X2	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X2	X3	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X3	X4	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X4	X5	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X5	X6	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
8F	X1	X2	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X2	X3	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X3	X4	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X4	X5	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X5	X6	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
7F	X1	X2	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X2	X3	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X3	X4	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X4	X5	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X5	X6	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
6F	X1	X2	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X2	X3	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X3	X4	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X4	X5	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X5	X6	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
5F	X1	X2	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X2	X3	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X3	X4	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN･m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
5F	X4	X5	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X5	X6	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
4F	X1	X2	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X2	X3	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X3	X4	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X4	X5	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X5	X6	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
3F	X1	X2	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X2	X3	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X3	X4	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X4	X5	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X5	X6	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
2F	X1	X2	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X2	X3	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X3	X4	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X4	X5	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
	X5	X6	243.2	243.2	374.4	168.0	168.0	0.0	0.0	
1F	X1	X2	426.8	426.8	649.8	305.7	305.7	0.0	0.0	
	X2	X3	426.8	426.8	649.8	305.7	305.7	0.0	0.0	
	X3	X4	426.8	426.8	649.8	305.7	305.7	0.0	0.0	
	X4	X5	426.8	426.8	649.8	305.7	305.7	0.0	0.0	
	X5	X6	426.8	426.8	649.8	305.7	305.7	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN･m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	478.5	478.5	741.0	210.4	210.4	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	491.2	491.2	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	491.2	491.2	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	491.2	491.2	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	491.2	491.2	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	491.2	491.2	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	491.2	491.2	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	491.2	491.2	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	491.2	491.2	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	491.2	491.2	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	491.2	491.2	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	491.2	491.2	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	491.2	491.2	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	506.8	506.8	779.1	230.3	230.3	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	1112.3	1112.3	1687.5	531.8	531.8	0.0	0.0	

X2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN･m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	818.7	818.7	1274.9	346.9	346.9	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	789.5	789.5	1222.6	343.7	343.7	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	1364.9	1364.9	2085.6	631.4	631.4	0.0	0.0	

X3 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	818.7	818.7	1274.9	346.9	346.9	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	789.5	789.5	1222.6	343.7	343.7	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	1364.9	1364.9	2085.6	631.4	631.4	0.0	0.0	

X4 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	818.7	818.7	1274.9	346.9	346.9	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	789.5	789.5	1222.6	343.7	343.7	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	1364.9	1364.9	2085.6	631.4	631.4	0.0	0.0	

X5 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	818.7	818.7	1274.9	346.9	346.9	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	778.0	778.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	789.5	789.5	1222.6	343.7	343.7	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	1364.9	1364.9	2085.6	631.4	631.4	0.0	0.0	

X6 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	478.5	478.5	741.0	210.4	210.4	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	491.2	491.2	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	491.2	491.2	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	491.2	491.2	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	491.2	491.2	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0	

X6 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	Y2	Y3	491.2	491.2	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	491.2	491.2	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	491.2	491.2	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	491.2	491.2	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	491.2	491.2	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	491.2	491.2	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	491.2	491.2	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	491.2	491.2	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	506.8	506.8	779.1	230.3	230.3	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	1112.3	1112.3	1687.5	531.8	531.8	0.0	0.0	

A-1.1.3　片持ばりのＭ、Ｑ表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.1.4　柱のＣ、Ｍｏ、Ｑ表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.2　節点重量

A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重）

上段 ： D.L （固定荷重重量）　(kN)
中段 ： L.L （積載荷重重量）　(kN)
下段 ： T.L （トータル重量）　(kN)

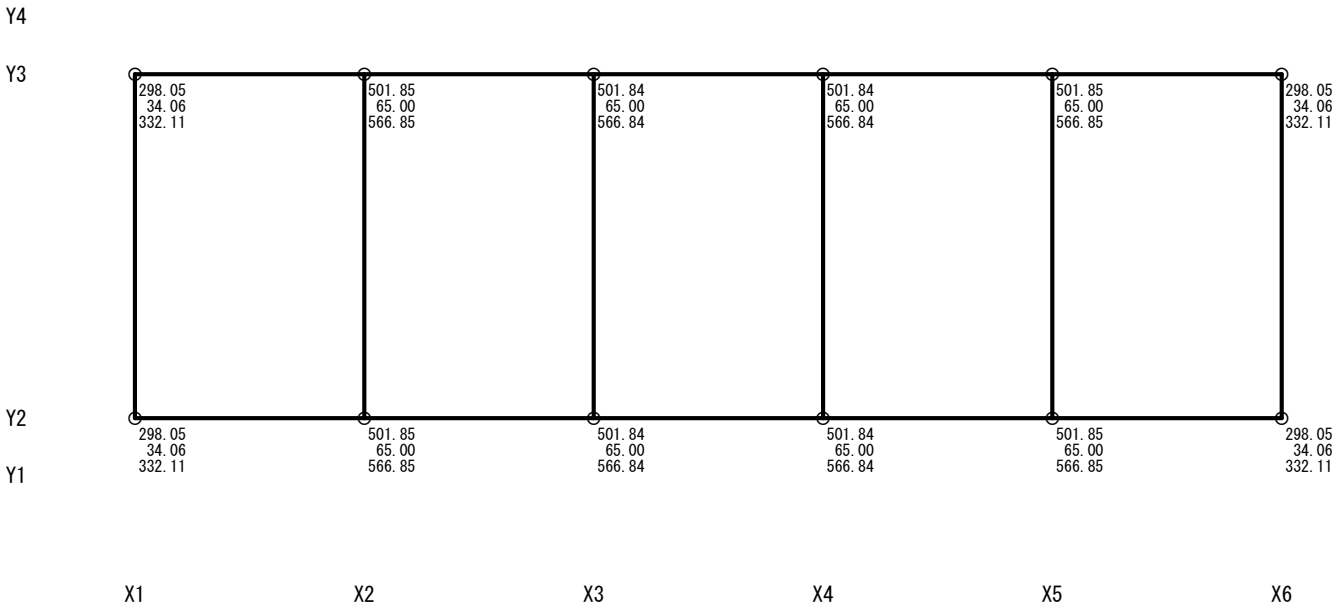

RF 層　合計 ： 5863.22 (kN) (S=1/263)

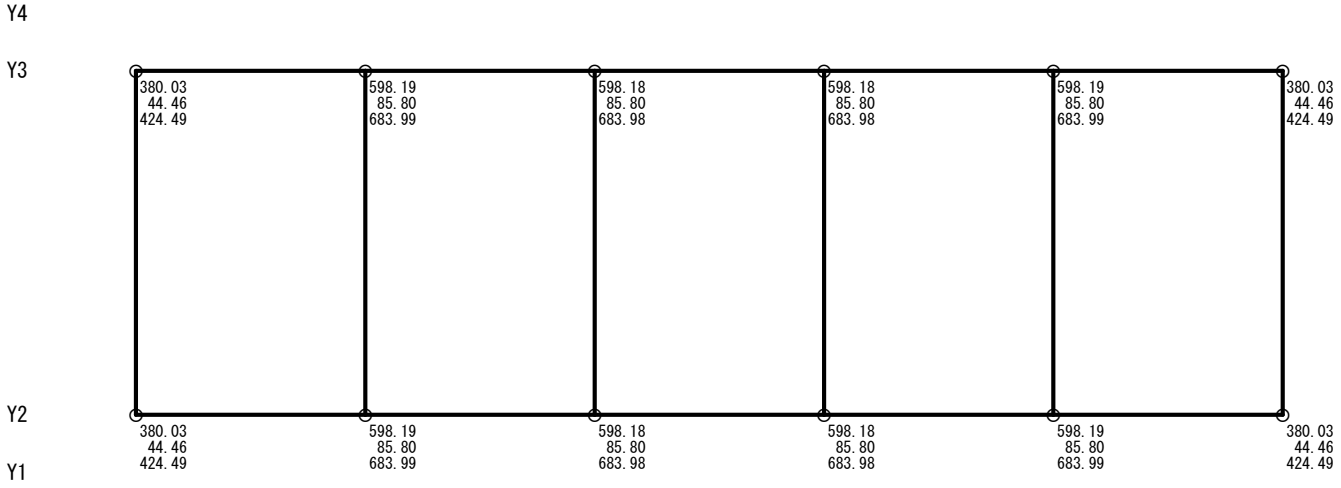

14F 層　合計 : 7169.79 (kN) (S=1/263)

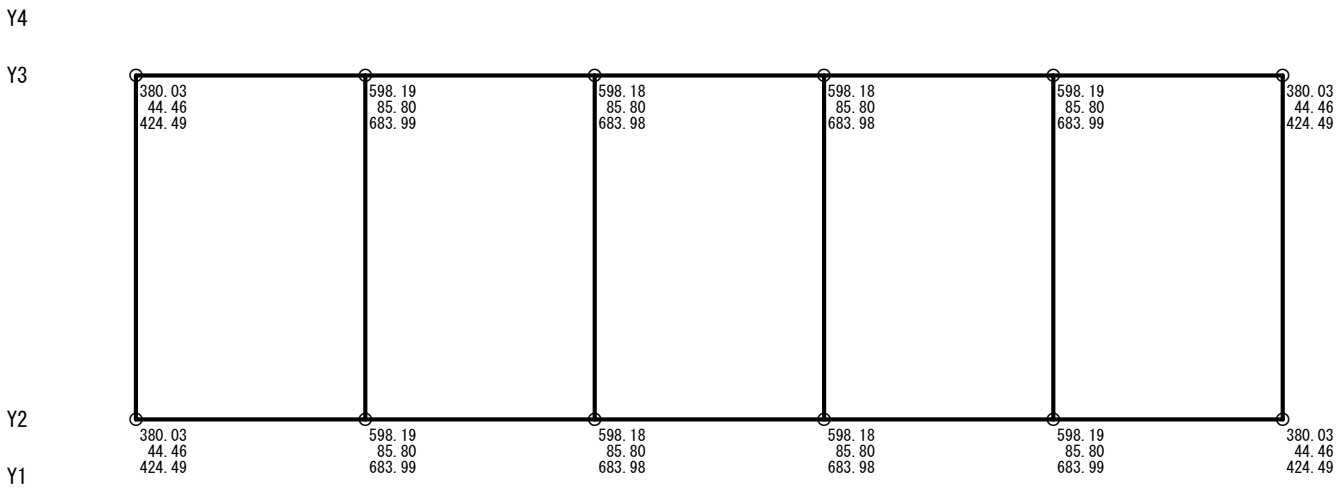

13F 層　合計 : 7169.79 (kN) (S=1/263)

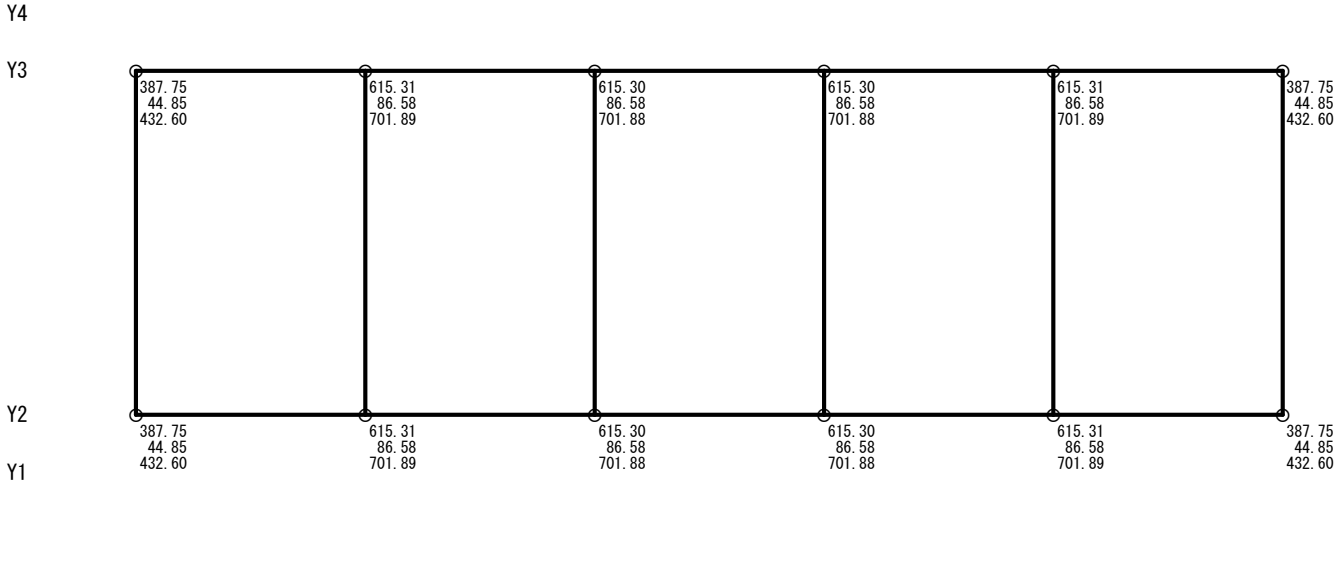

12F 層　合計 : 7345.45 (kN) (S=1/263)

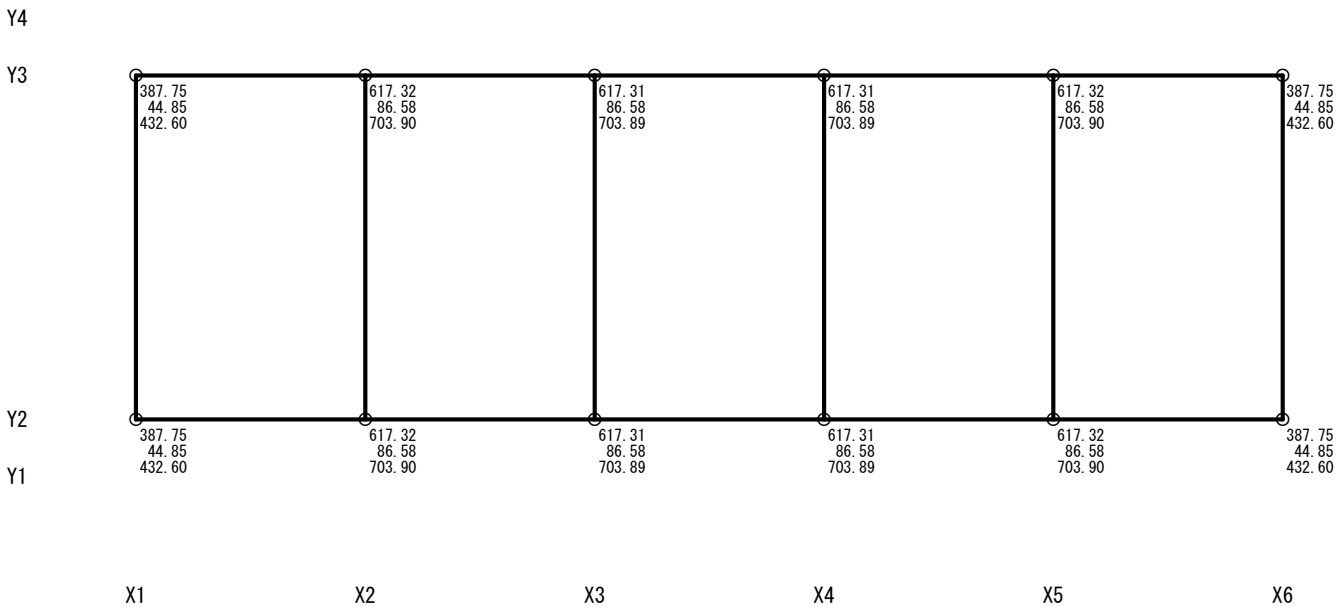

11F 層　合計 : 7361.57 (kN) (S=1/263)

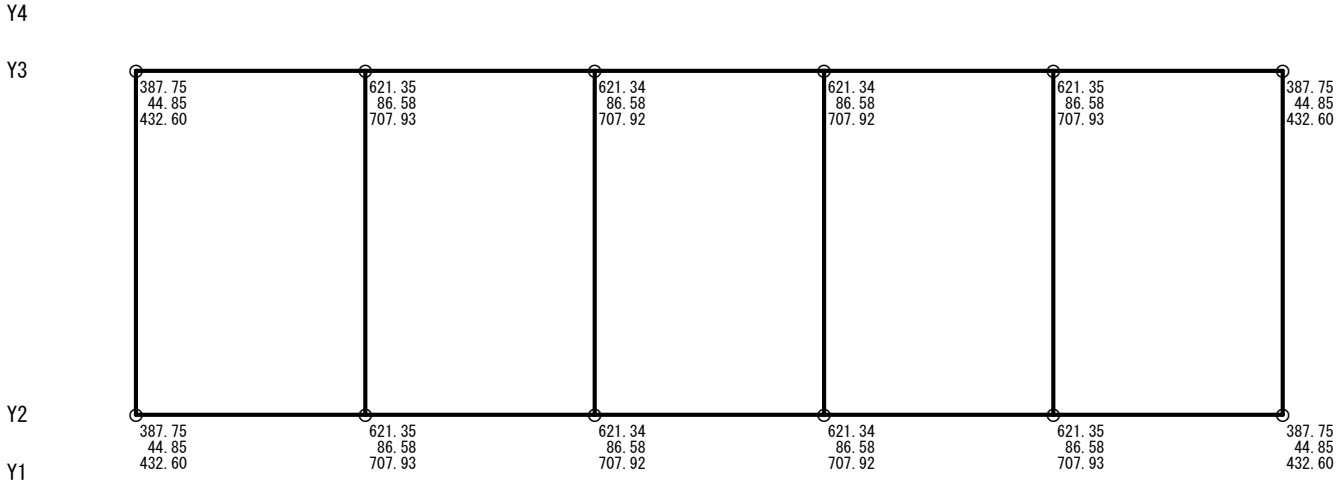

10F 層　合計 : 7393.78 (kN) (S=1/263)

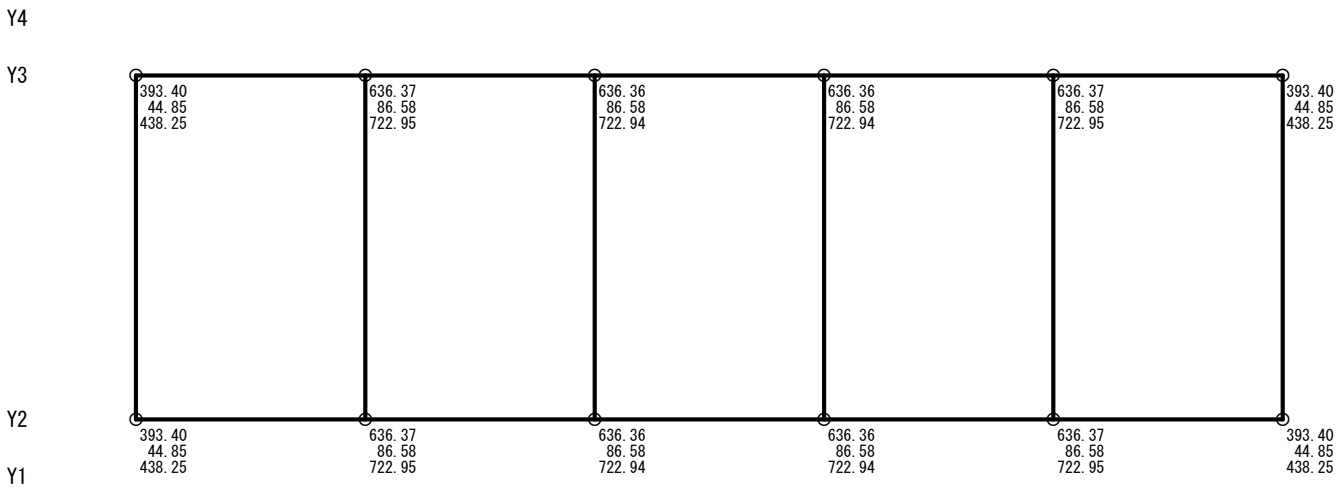

9F 層　合計 : 7536.58 (kN) (S=1/263)

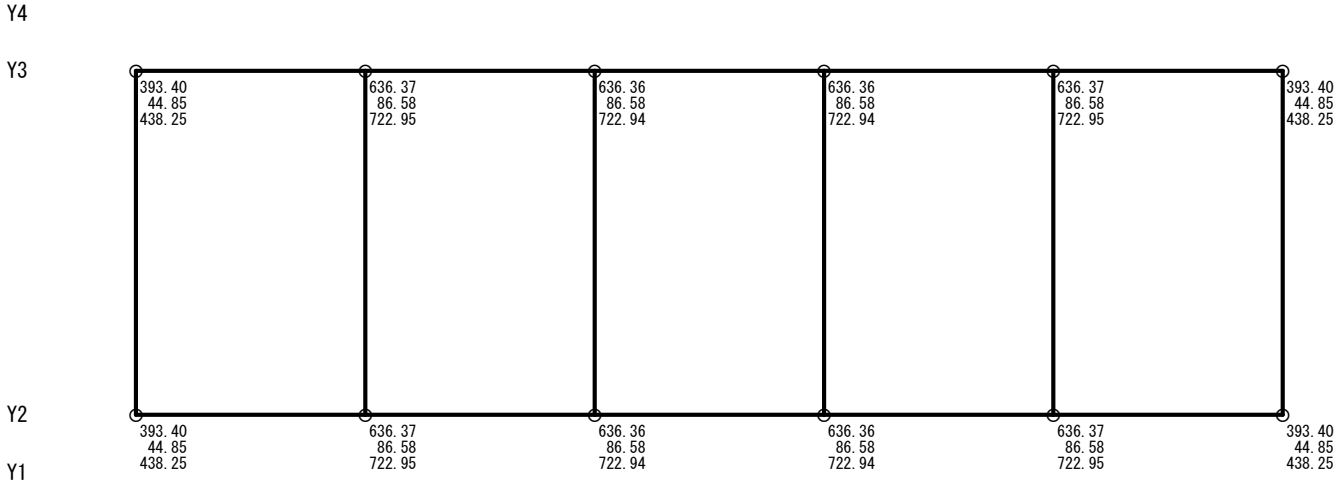

8F 層　合計 : 7536.58 (kN) (S=1/263)

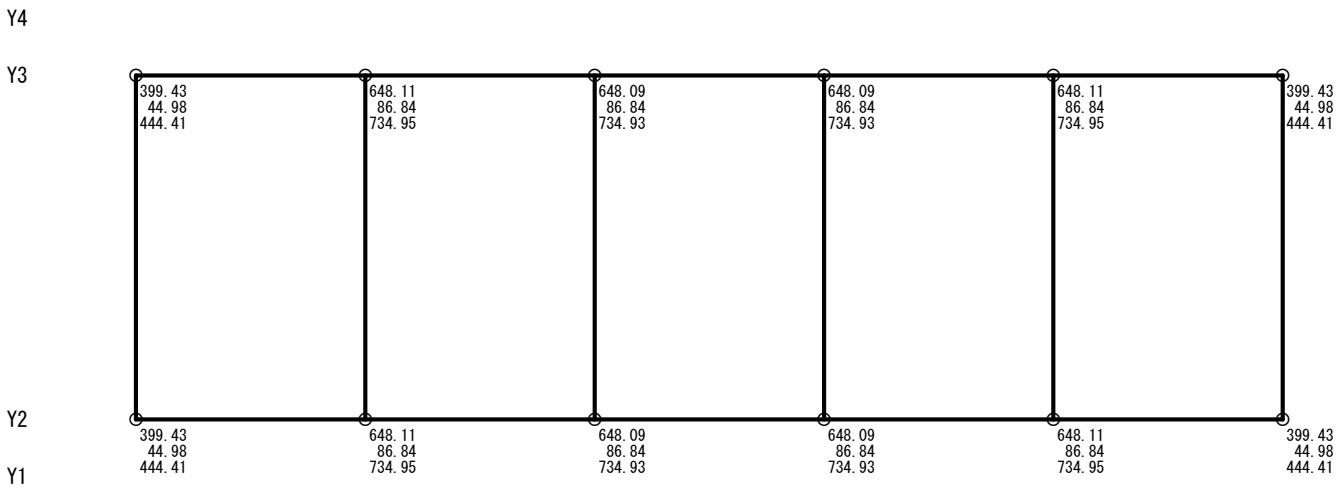

7F 層　合計 : 7657.16 (kN) (S=1/263)

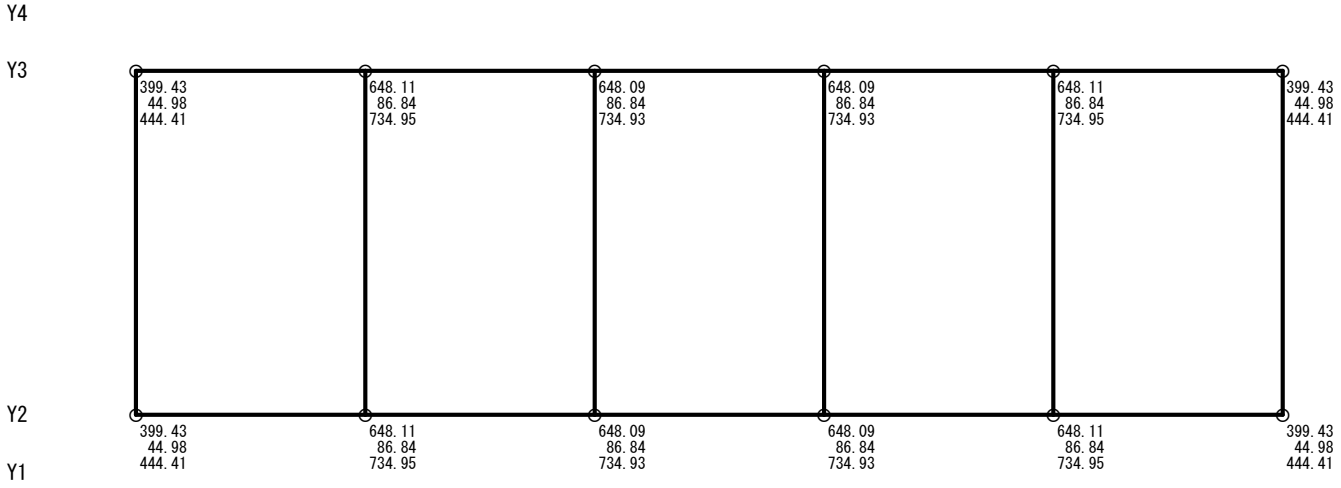

6F 層　合計 : 7657.16 (kN) (S=1/263)

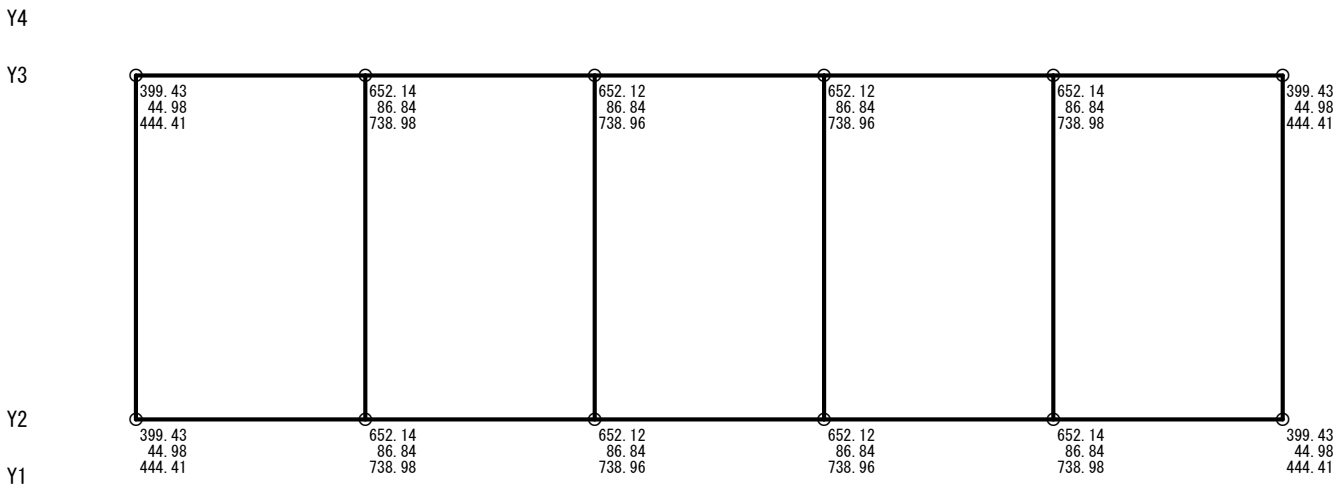

5F 層　合計 : 7689.37 (kN) (S=1/263)

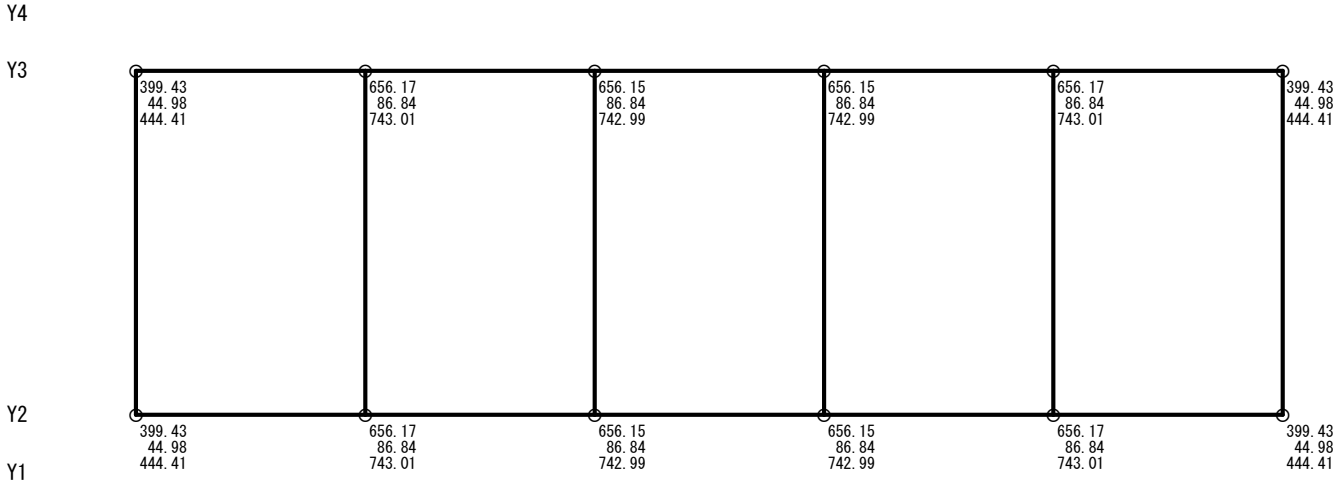

4F 層　合計 : 7721.63 (kN) (S=1/263)

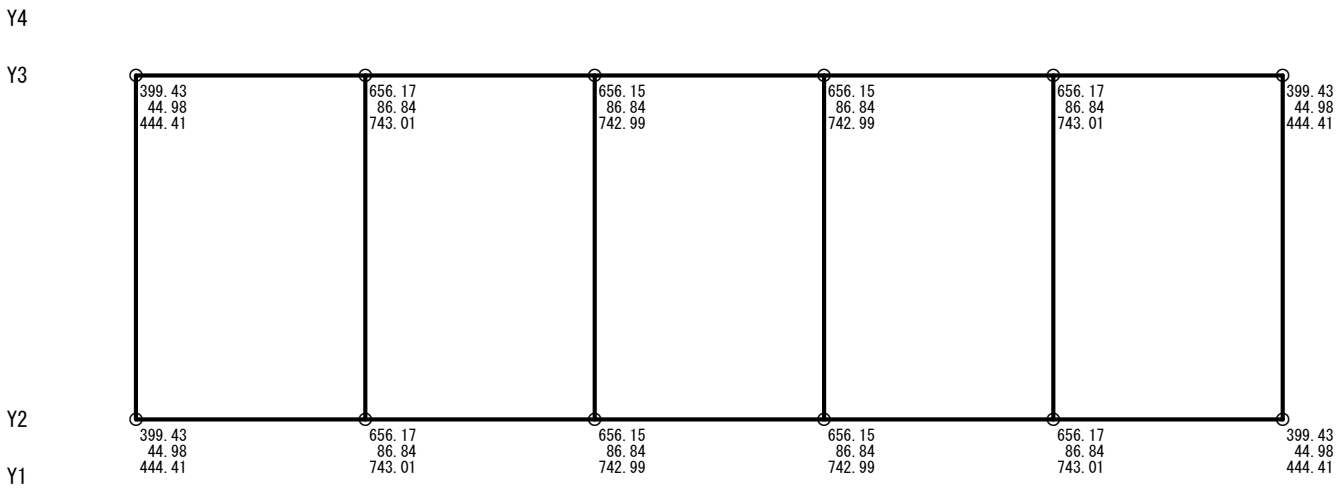

3F 層　合計 : 7721.63 (kN) (S=1/263)

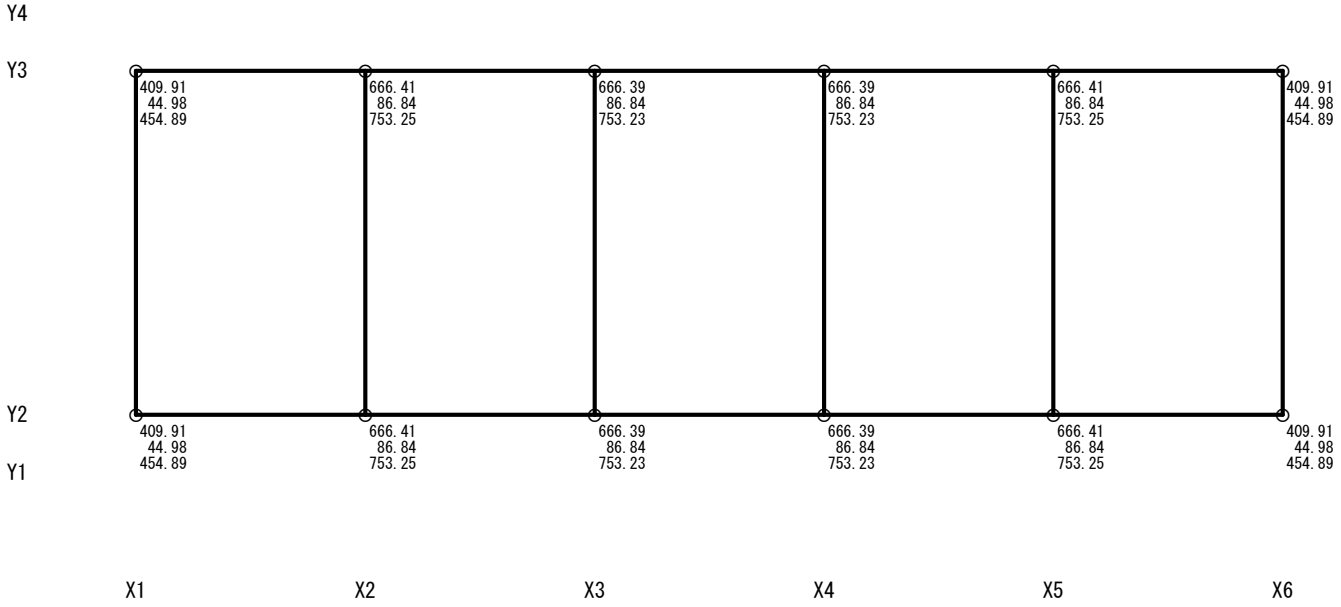

2F 層　合計 : 7845.44 (kN) (S=1/263)

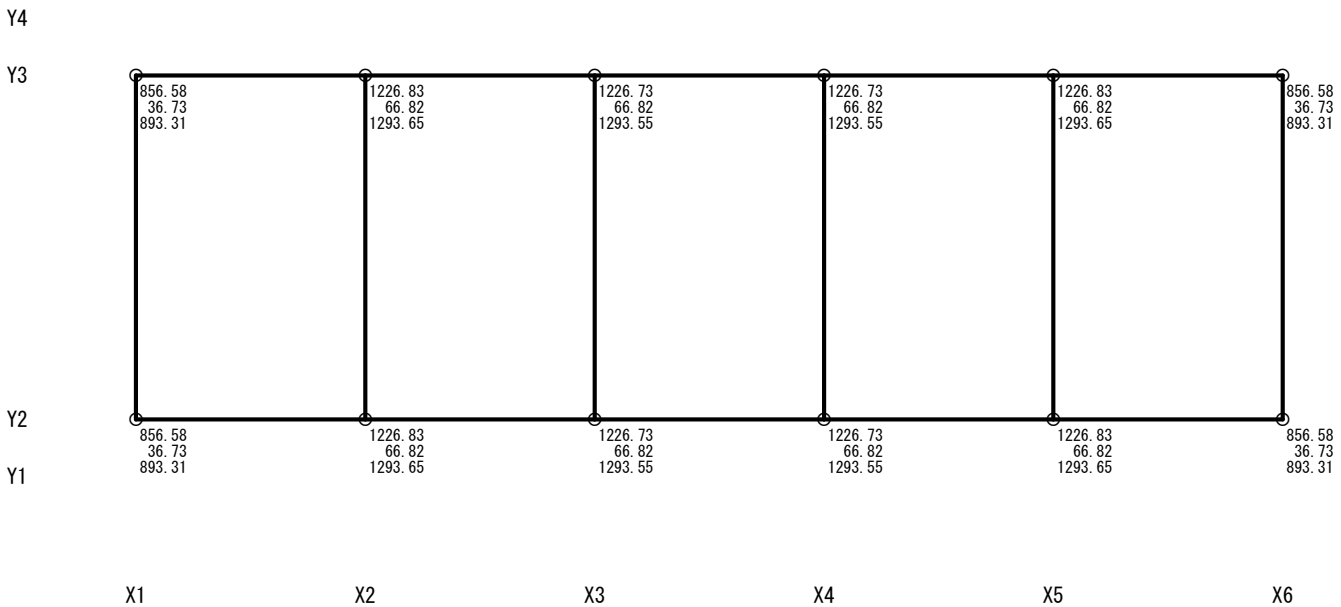

1F 層　合計 : 13922.02 (kN) (S=1/263)

A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）

(kN)

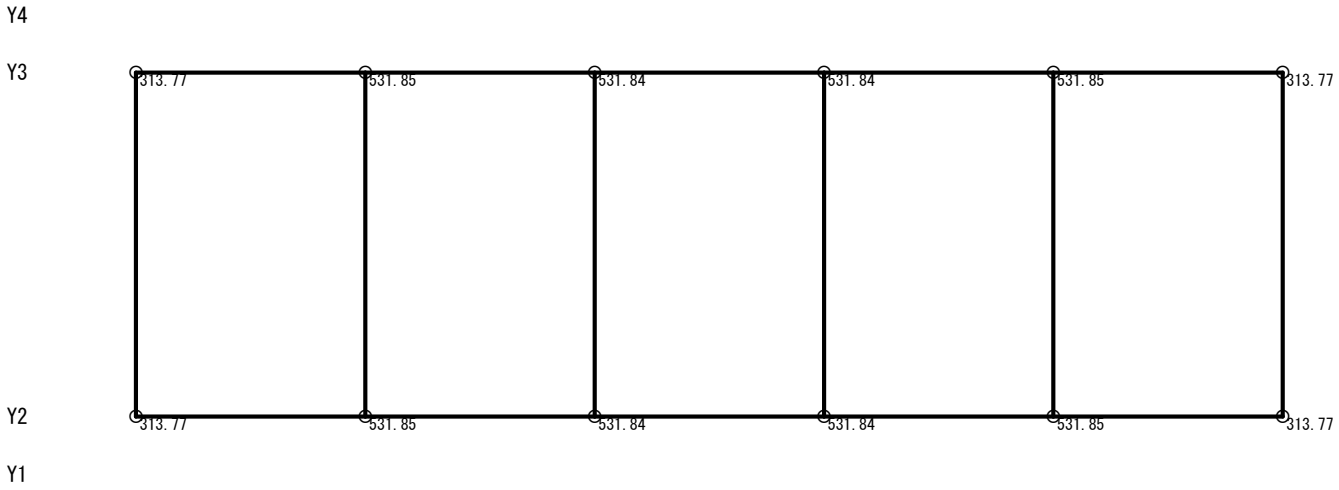

RF 層　合計 : 5509.86 (kN) (S=1/263)

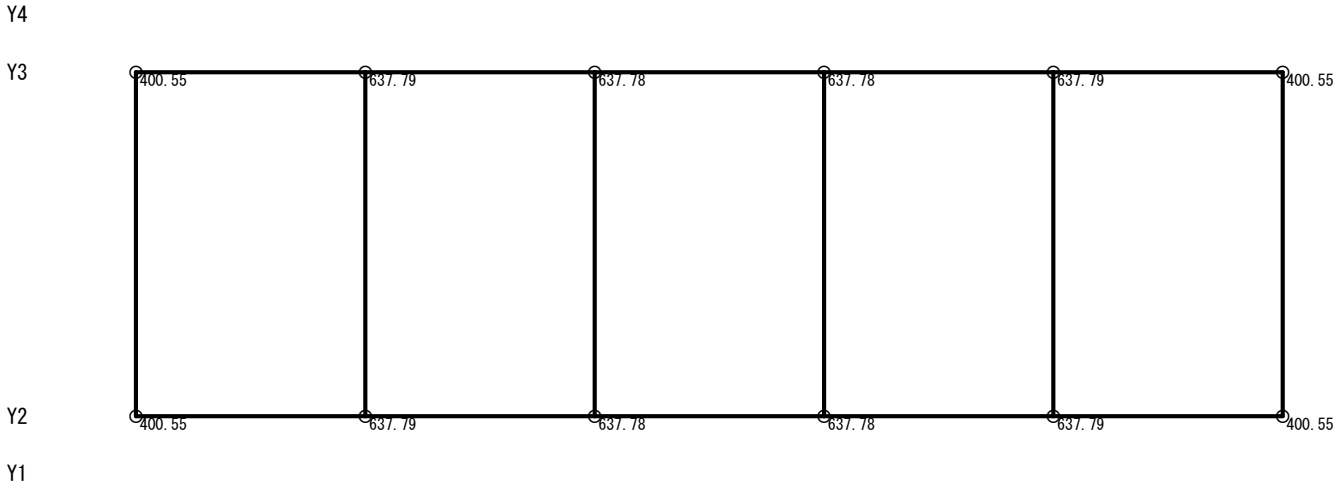

14F 層　合計 : 6704.43 (kN) (S=1/263)

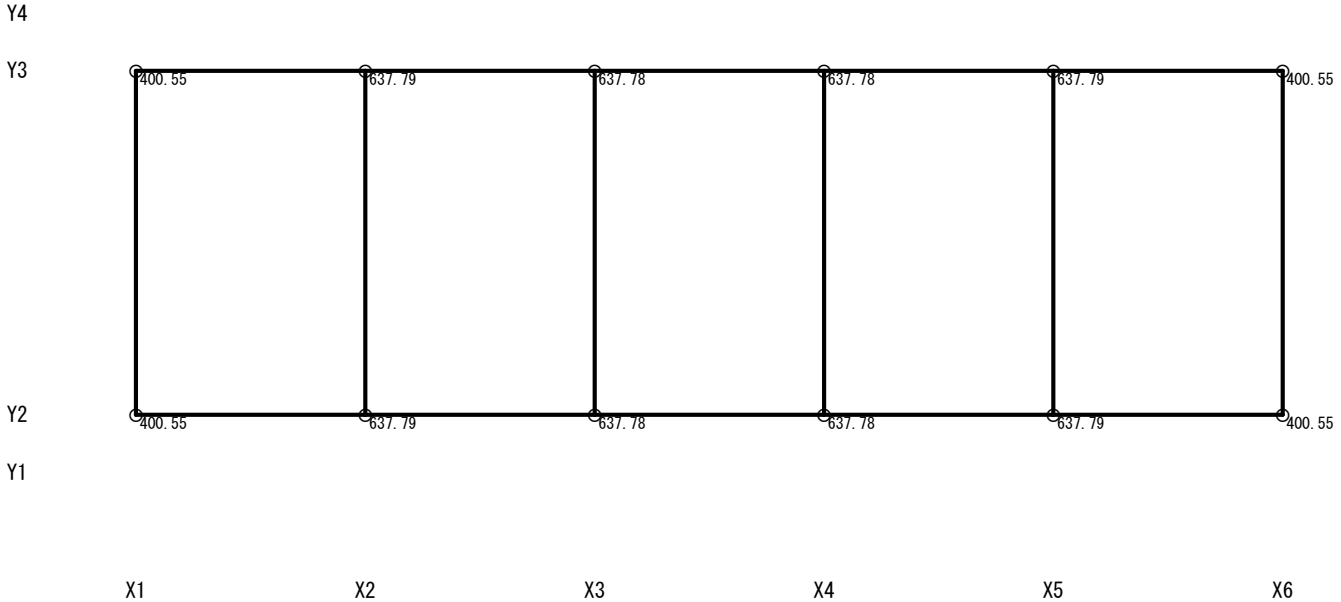

13F 層　合計 : 6704.43 (kN) (S=1/263)

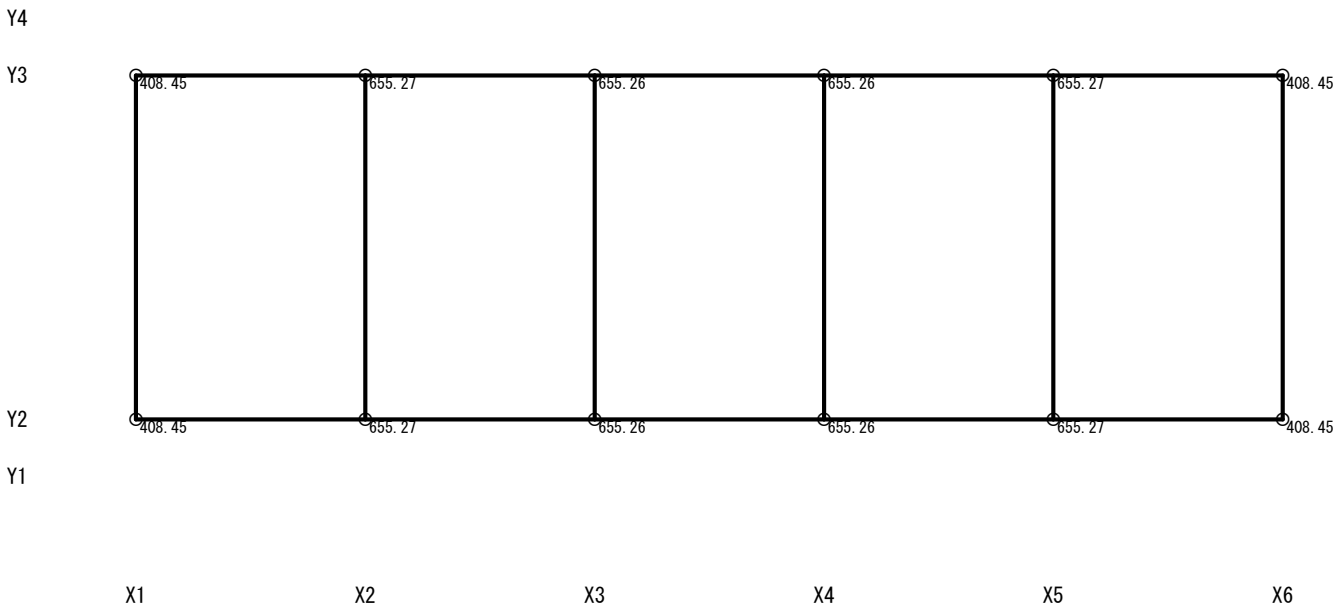

12F 層　合計 : 6875.89 (kN) (S=1/263)

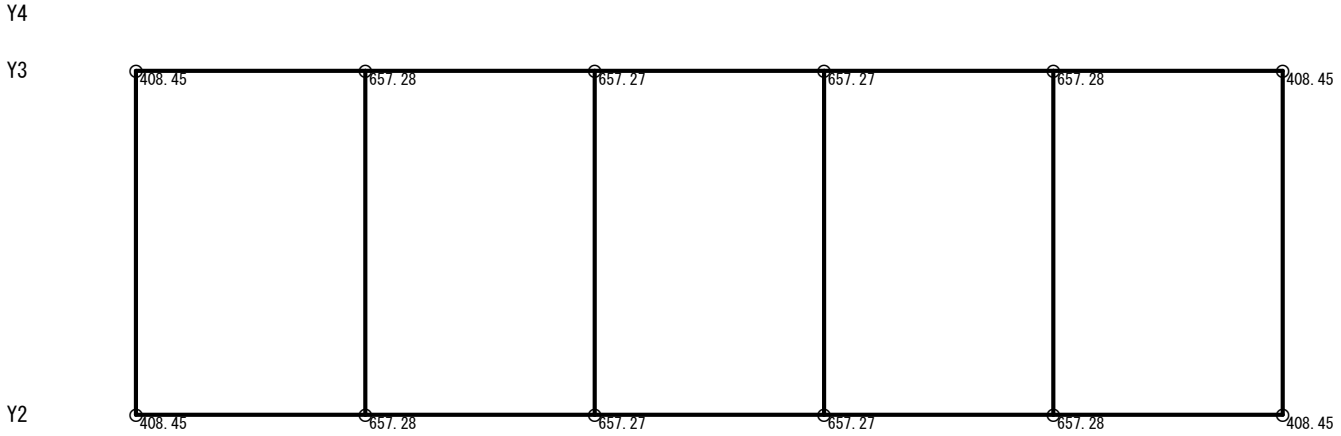

11F 層　合計 : 6892.01 (kN) (S=1/263)

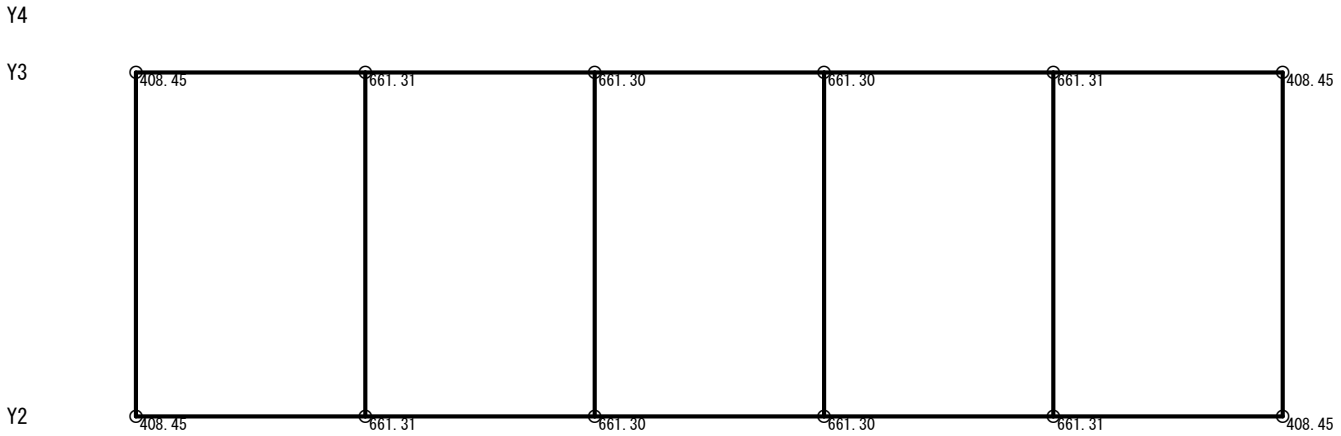

10F 層　合計 : 6924.22 (kN) (S=1/263)

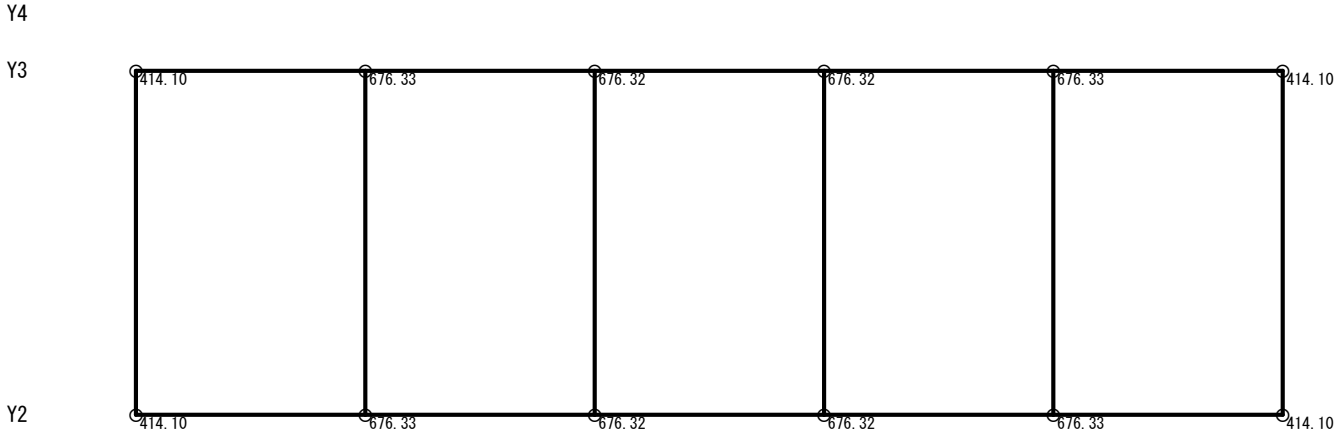

9F 層　合計 : 7067.02 (kN) (S=1/263)

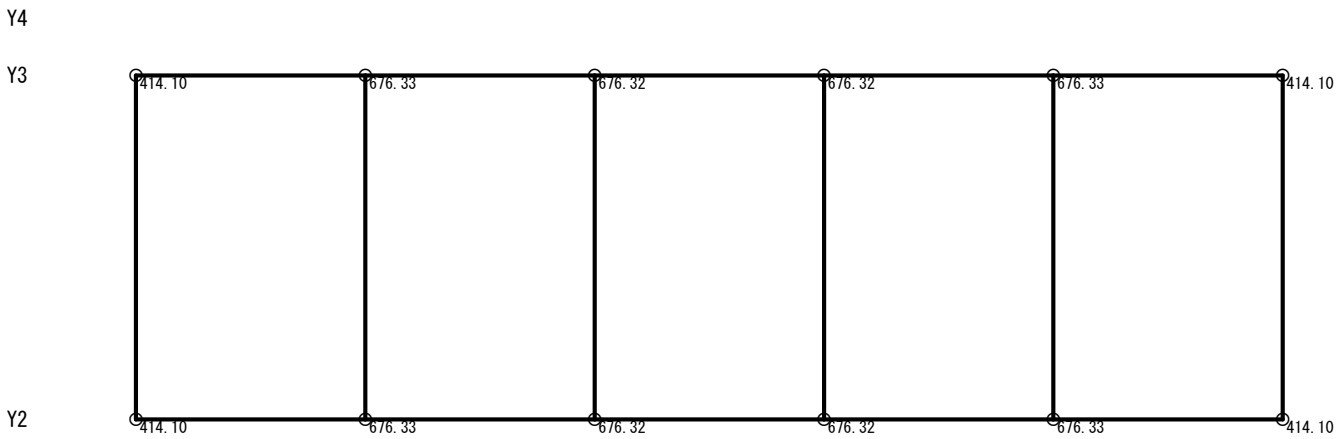

8F 層　合計 : 7067.02 (kN) (S=1/263)

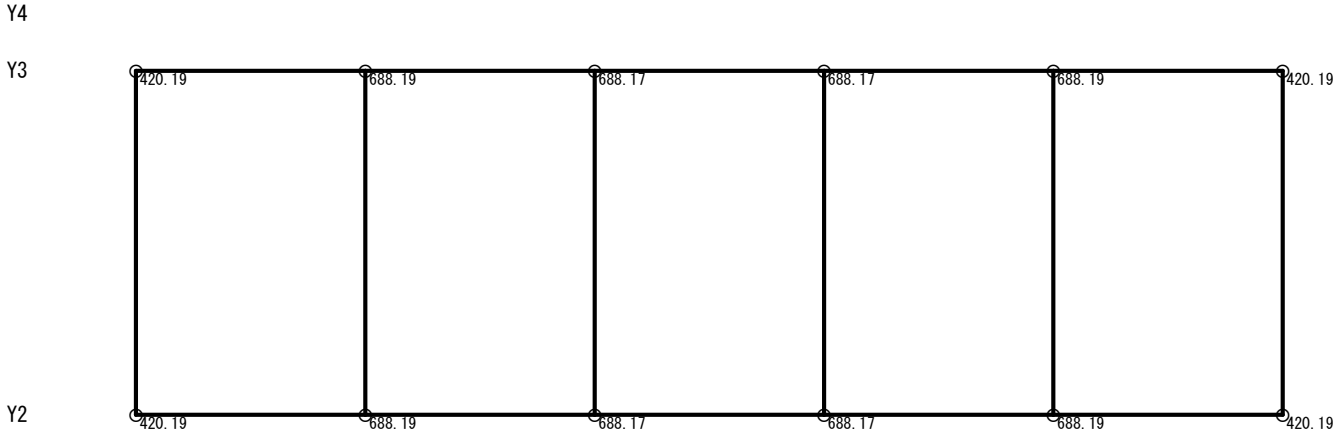

7F 層　合計 : 7186.20 (kN) (S=1/263)

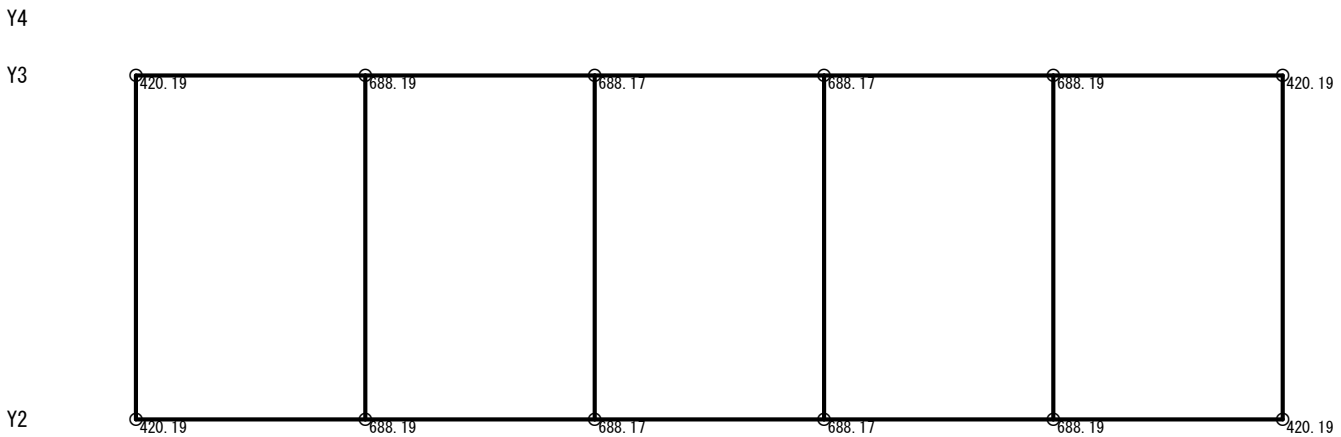

6F 層　合計 : 7186.20 (kN) (S=1/263)

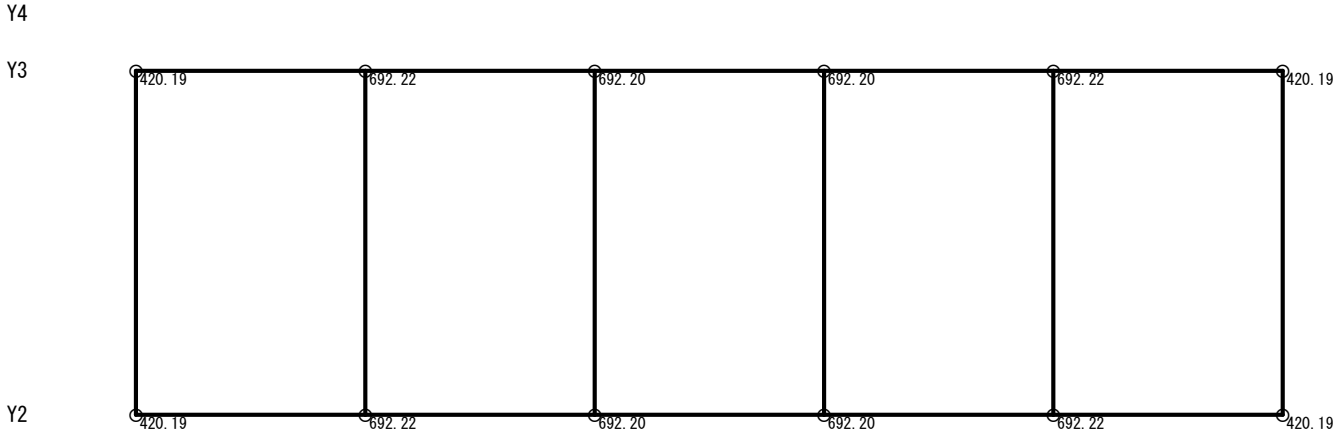

5F 層　合計 : 7218.41 (kN) (S=1/263)

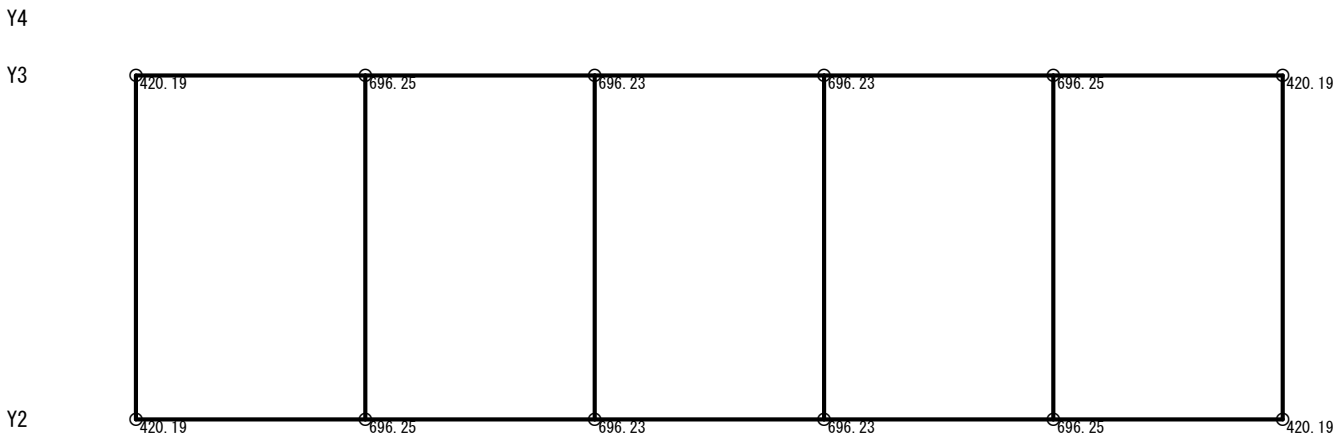

4F 層　合計 : 7250.67 (kN) (S=1/263)

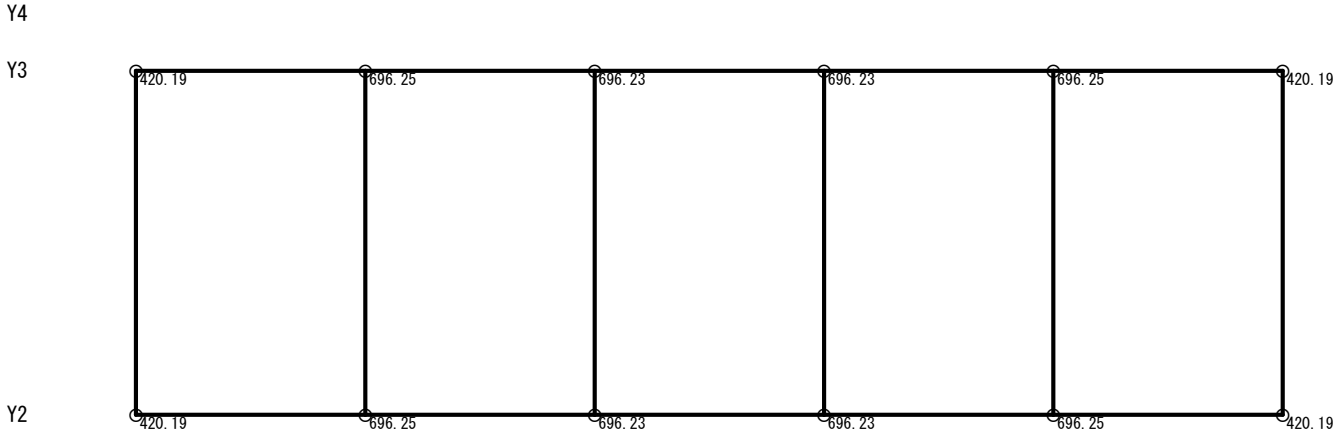

3F 層　合計 : 7250.67 (kN) (S=1/263)

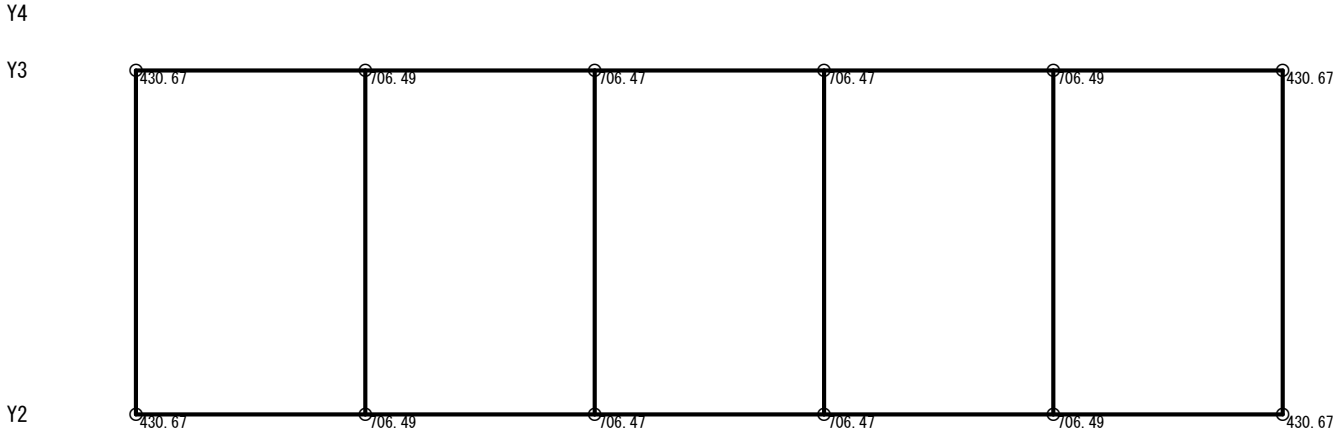

2F 層　合計 : 7374.48 (kN) (S=1/263)

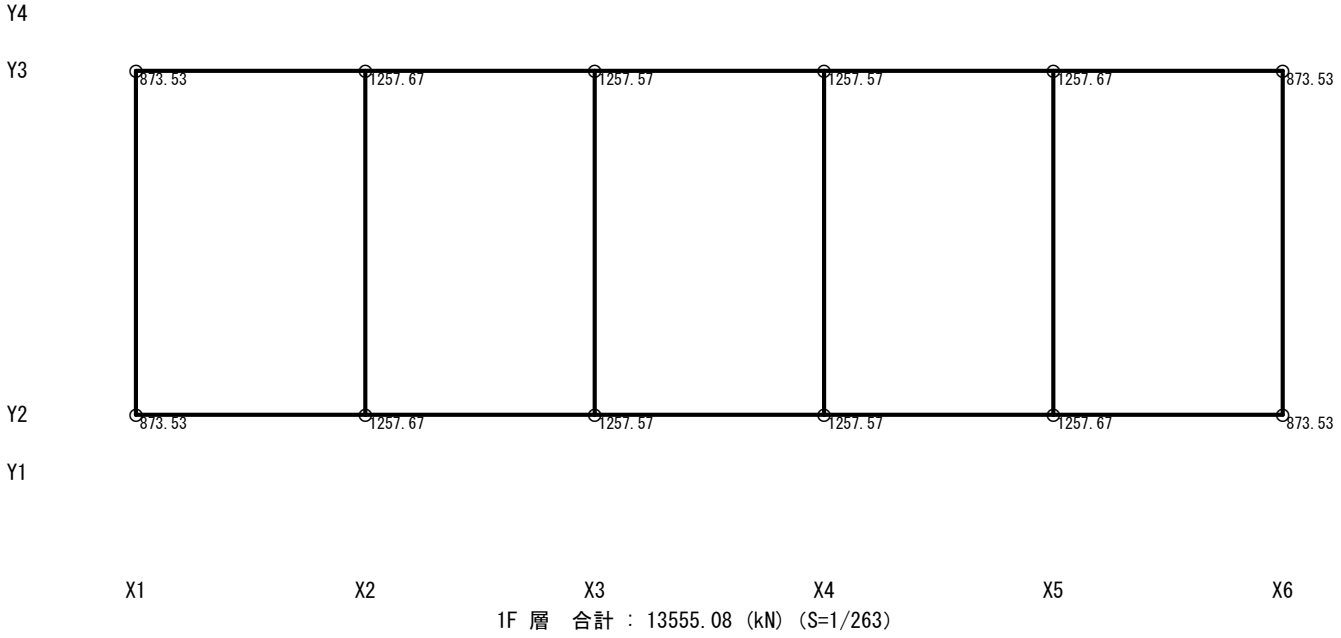

1F 層　合計 : 13555.08 (kN) (S=1/263)

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1　地震力

Ｗｉ	: ｉ階重量、[sum]：フレームごとの重量	(kN)
Ａ	: 床面積（片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積）	(m2)
ΣＷｉ	: ｉ階より上部の重量	(kN)
αｉ	: ΣＷｉ / ΣＷ1	
Ａｉ	: 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数	
Ｃｉ	: ｉ階の地震層せん断力係数 = U･Z･Rt･Ai･Co	
Ｑ	: （地上階）ΣＷｉ･Ｃｉ	(kN)
	（塔屋、地下、基礎）Ｑｉ+1 + Ｋ･Ｗｉ	
Ｐｉ	: 水平荷重時特殊節点荷重（水平方向）	(kN)
Ｑｉ	: ｉ階の地震層せん断力	(kN)
	( ) : ｉ階から控除された地震層せん断力	(kN)
Ｔ	: １次固有周期	(秒)
	Ht = １次固有周期の計算のための建物高さ	(m)
	Hs = １次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ	(m)
Ｒｔ	: 振動特性係数	
Ｋ	: 塔屋　（入力値による）･U	
	地下　K = 0.1(1-H/40)Z･U	
	基礎　K = α （ 0.1(1-H/40)Z･U ）（但しα= 1.0 とする）	
	H = 地盤面から当該層ＦＬまでの深さ（基礎の場合は、最下層）	(m)
	（但し２０ｍを超える場合は２０ｍとする）	
Ｚ	: 地域係数 （入力値による）	
Ｕ	: 用途係数 （入力値による）	
雑壁	: 地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量	

< Ｘ方向（正加力）> Ｚ = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　: 39.780 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　: 0.000 (m)　α : 0.00

Ｔ = h(0.02＋0.01α) = 39.78×(0.02＋0.01×0.00) = 0.796 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.734

Rt（固有周期からの計算値） = 0.979 （ Ｔ = 0.796 ）、 Rt（採用値）= 0.979

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
14F	Y2	2754.9	5509.9	0.057	2.947	0.577		3178.3	0.0	3178.3
	Y3	2754.9								
	sum	5509.9								
	Wi/A	11.48								
13F	Y2	3352.2	12214.3	0.126	2.266	0.444		5418.8	0.0	5418.8
	Y3	3352.2								
	sum	6704.4								
	Wi/A	13.97								
12F	Y2	3352.2	18918.7	0.195	1.974	0.386		7308.7	0.0	7308.7
	Y3	3352.2								
	sum	6704.4								
	Wi/A	13.97								
11F	Y2	3437.9	25794.6	0.265	1.787	0.350		9025.1	0.0	9025.1
	Y3	3437.9								
	sum	6875.9								
	Wi/A	14.32								
10F	Y2	3446.0	32686.6	0.336	1.652	0.323		10571.8	0.0	10571.8
	Y3	3446.0								
	sum	6892.0								
	Wi/A	14.36								
9F	Y2	3462.1	39610.8	0.407	1.545	0.302		11976.3	0.0	11976.3
	Y3	3462.1								
	sum	6924.2								
	Wi/A	14.43								
8F	Y2	3533.5	46677.9	0.480	1.452	0.284		13271.0	0.0	13271.0
	Y3	3533.5								
	sum	7067.0								
	Wi/A	14.72								
7F	Y2	3533.5	53744.9	0.553	1.372	0.269		14435.4	0.0	14435.4
	Y3	3533.5								
	sum	7067.0								
	Wi/A	14.72								
6F	Y2	3593.1	60931.1	0.627	1.299	0.254		15492.9	0.0	15492.9
	Y3	3593.1								
	sum	7186.2								
	Wi/A	14.97								
5F	Y2	3593.1	68117.3	0.701	1.232	0.241		16428.0	0.0	16428.0
	Y3	3593.1								
	sum	7186.2								
	Wi/A	14.97								
4F	Y2	3609.2	75335.7	0.775	1.170	0.229		17247.9	0.0	17247.9
	Y3	3609.2								
	sum	7218.4								
	Wi/A	15.04								
3F	Y2	3625.3	82586.4	0.850	1.111	0.217		17954.0	0.0	17954.0
	Y3	3625.3								
	sum	7250.7								
	Wi/A	15.11								
2F	Y2	3625.3	89837.0	0.924	1.055	0.206		18544.7	0.0	18544.7
	Y3	3625.3								
	sum	7250.7								
	Wi/A	15.11								
1F	Y2	3687.2	97211.5	1.000	1.000	0.196		19029.1	0.0	19029.1
	Y3	3687.2								
	sum	7374.5								
	Wi/A	15.36								
基礎	Y2	6777.5	110766.6		K=0.1007 (H=-0.28)		1364.997	20394.0	0.0	20394.0
	Y3	6777.5								
	sum	13555.1								
	Wi/A	28.24								

＜ X方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：39.780 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

a) １次固有周期（Ｔ）の算出
　Ｔ = h(0.02＋0.01α) = 39.78×(0.02＋0.01×0.00) = 0.796 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出
　Tc ：0.60 (第 2 種地盤)
　Rtの下限値 = 0.734
　Rt（固有周期からの計算値） = 0.979 （ Ｔ = 0.796 ）、 Rt（採用値）= 0.979

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Ｗｉ	ΣＷｉ	αｉ	Ａｉ、Ｋ	Ｃｉ	K･Wi	Ｑ	Ｐｉ	Ｑｉ
14F	Y2	2754.9	5509.9	0.057	2.947	0.577		3178.3	0.0	3178.3
	Y3	2754.9								
	sum	5509.9								
	Ｗｉ/Ａ	11.48								
13F	Y2	3352.2	12214.3	0.126	2.266	0.444		5418.8	0.0	5418.8
	Y3	3352.2								
	sum	6704.4								
	Ｗｉ/Ａ	13.97								
12F	Y2	3352.2	18918.7	0.195	1.974	0.386		7308.7	0.0	7308.7
	Y3	3352.2								
	sum	6704.4								
	Ｗｉ/Ａ	13.97								
11F	Y2	3437.9	25794.6	0.265	1.787	0.350		9025.1	0.0	9025.1
	Y3	3437.9								
	sum	6875.9								
	Ｗｉ/Ａ	14.32								
10F	Y2	3446.0	32686.6	0.336	1.652	0.323		10571.8	0.0	10571.8
	Y3	3446.0								
	sum	6892.0								
	Ｗｉ/Ａ	14.36								
9F	Y2	3462.1	39610.8	0.407	1.545	0.302		11976.3	0.0	11976.3
	Y3	3462.1								
	sum	6924.2								
	Ｗｉ/Ａ	14.43								
8F	Y2	3533.5	46677.9	0.480	1.452	0.284		13271.0	0.0	13271.0
	Y3	3533.5								
	sum	7067.0								
	Ｗｉ/Ａ	14.72								
7F	Y2	3533.5	53744.9	0.553	1.372	0.269		14435.4	0.0	14435.4
	Y3	3533.5								
	sum	7067.0								
	Ｗｉ/Ａ	14.72								
6F	Y2	3593.1	60931.1	0.627	1.299	0.254		15492.9	0.0	15492.9
	Y3	3593.1								
	sum	7186.2								
	Ｗｉ/Ａ	14.97								
5F	Y2	3593.1	68117.3	0.701	1.232	0.241		16428.0	0.0	16428.0
	Y3	3593.1								
	sum	7186.2								
	Ｗｉ/Ａ	14.97								
4F	Y2	3609.2	75335.7	0.775	1.170	0.229		17247.9	0.0	17247.9
	Y3	3609.2								
	sum	7218.4								
	Ｗｉ/Ａ	15.04								
3F	Y2	3625.3	82586.4	0.850	1.111	0.217		17954.0	0.0	17954.0
	Y3	3625.3								
	sum	7250.7								
	Ｗｉ/Ａ	15.11								
2F	Y2	3625.3	89837.0	0.924	1.055	0.206		18544.7	0.0	18544.7
	Y3	3625.3								
	sum	7250.7								
	Ｗｉ/Ａ	15.11								
1F	Y2	3687.2	97211.5	1.000	1.000	0.196		19029.1	0.0	19029.1
	Y3	3687.2								
	sum	7374.5								
	Ｗｉ/Ａ	15.36								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
基礎	Y2	6777.5	110766.6		K=0.1007 (H=-0.28)		1364.997	20394.0	0.0	20394.0
	Y3	6777.5								
	sum	13555.1								
	Wi/A	28.24								

＜ Y方向（正加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　：39.780 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

Ｔ = h(0.02＋0.01α) = 39.78×(0.02＋0.01×0.00) = 0.796 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.734

Rt（固有周期からの計算値） = 0.979 （ Ｔ = 0.796 ）、 Rt（採用値）= 0.979

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
14F	X1	627.5	5509.9	0.057	2.947	0.577		3178.3	0.0	3178.3
	X2	1063.7								
	X3	1063.7								
	X4	1063.7								
	X5	1063.7								
	X6	627.5								
	sum	5509.9								
	Wi/A	11.48								
13F	X1	801.1	12214.3	0.126	2.266	0.444		5418.8	0.0	5418.8
	X2	1275.6								
	X3	1275.6								
	X4	1275.6								
	X5	1275.6								
	X6	801.1								
	sum	6704.4								
	Wi/A	13.97								
12F	X1	801.1	18918.7	0.195	1.974	0.386		7308.7	0.0	7308.7
	X2	1275.6								
	X3	1275.6								
	X4	1275.6								
	X5	1275.6								
	X6	801.1								
	sum	6704.4								
	Wi/A	13.97								
11F	X1	816.9	25794.6	0.265	1.787	0.350		9025.1	0.0	9025.1
	X2	1310.5								
	X3	1310.5								
	X4	1310.5								
	X5	1310.5								
	X6	816.9								
	sum	6875.9								
	Wi/A	14.32								
10F	X1	816.9	32686.6	0.336	1.652	0.323		10571.8	0.0	10571.8
	X2	1314.6								
	X3	1314.5								
	X4	1314.5								
	X5	1314.6								
	X6	816.9								
	sum	6892.0								
	Wi/A	14.36								
9F	X1	816.9	39610.8	0.407	1.545	0.302		11976.3	0.0	11976.3
	X2	1322.6								
	X3	1322.6								
	X4	1322.6								
	X5	1322.6								
	X6	816.9								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
9F	sum	6924.2	39610.8	0.407	1.545	0.302		11976.3	0.0	11976.3
	Wi/A	14.43								
8F	X1	828.2	46677.9	0.480	1.452	0.284		13271.0	0.0	13271.0
	X2	1352.7								
	X3	1352.6								
	X4	1352.6								
	X5	1352.7								
	X6	828.2								
	sum	7067.0								
	Wi/A	14.72								
7F	X1	828.2	53744.9	0.553	1.372	0.269		14435.4	0.0	14435.4
	X2	1352.7								
	X3	1352.6								
	X4	1352.6								
	X5	1352.7								
	X6	828.2								
	sum	7067.0								
	Wi/A	14.72								
6F	X1	840.4	60931.1	0.627	1.299	0.254		15492.9	0.0	15492.9
	X2	1376.4								
	X3	1376.3								
	X4	1376.3								
	X5	1376.4								
	X6	840.4								
	sum	7186.2								
	Wi/A	14.97								
5F	X1	840.4	68117.3	0.701	1.232	0.241		16428.0	0.0	16428.0
	X2	1376.4								
	X3	1376.3								
	X4	1376.3								
	X5	1376.4								
	X6	840.4								
	sum	7186.2								
	Wi/A	14.97								
4F	X1	840.4	75335.7	0.775	1.170	0.229		17247.9	0.0	17247.9
	X2	1384.4								
	X3	1384.4								
	X4	1384.4								
	X5	1384.4								
	X6	840.4								
	sum	7218.4								
	Wi/A	15.04								
3F	X1	840.4	82586.4	0.850	1.111	0.217		17954.0	0.0	17954.0
	X2	1392.5								
	X3	1392.5								
	X4	1392.5								
	X5	1392.5								
	X6	840.4								
	sum	7250.7								
	Wi/A	15.11								
2F	X1	840.4	89837.0	0.924	1.055	0.206		18544.7	0.0	18544.7
	X2	1392.5								
	X3	1392.5								
	X4	1392.5								
	X5	1392.5								
	X6	840.4								
	sum	7250.7								
	Wi/A	15.11								
1F	X1	861.3	97211.5	1.000	1.000	0.196		19029.1	0.0	19029.1
	X2	1413.0								
	X3	1412.9								
	X4	1412.9								
	X5	1413.0								
	X6	861.3								
	sum	7374.5								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
1F	Wi/A	15.36	97211.5	1.000	1.000	0.196		19029.1	0.0	19029.1
基礎	X1	1747.1	110766.6		K=0.1007 (H=-0.28)		1364.997	20394.0	0.0	20394.0
	X2	2515.3								
	X3	2515.1								
	X4	2515.1								
	X5	2515.3								
	X6	1747.1								
	sum	13555.1								
	Wi/A	28.24								

＜ Y方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：39.780 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02＋0.01α) = 39.78×(0.02＋0.01×0.00) = 0.796 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.734

Rt（固有周期からの計算値） = 0.979 （ T = 0.796 ）、 Rt（採用値）= 0.979

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
14F	X1	627.5	5509.9	0.057	2.947	0.577		3178.3	0.0	3178.3
	X2	1063.7								
	X3	1063.7								
	X4	1063.7								
	X5	1063.7								
	X6	627.5								
	sum	5509.9								
	Wi/A	11.48								
13F	X1	801.1	12214.3	0.126	2.266	0.444		5418.8	0.0	5418.8
	X2	1275.6								
	X3	1275.6								
	X4	1275.6								
	X5	1275.6								
	X6	801.1								
	sum	6704.4								
	Wi/A	13.97								
12F	X1	801.1	18918.7	0.195	1.974	0.386		7308.7	0.0	7308.7
	X2	1275.6								
	X3	1275.6								
	X4	1275.6								
	X5	1275.6								
	X6	801.1								
	sum	6704.4								
	Wi/A	13.97								
11F	X1	816.9	25794.6	0.265	1.787	0.350		9025.1	0.0	9025.1
	X2	1310.5								
	X3	1310.5								
	X4	1310.5								
	X5	1310.5								
	X6	816.9								
	sum	6875.9								
	Wi/A	14.32								
10F	X1	816.9	32686.6	0.336	1.652	0.323		10571.8	0.0	10571.8
	X2	1314.6								
	X3	1314.5								
	X4	1314.5								
	X5	1314.6								
	X6	816.9								
	sum	6892.0								
	Wi/A	14.36								
9F	X1	816.9	39610.8	0.407	1.545	0.302		11976.3	0.0	11976.3

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
9F	X2	1322.6	39610.8	0.407	1.545	0.302		11976.3	0.0	11976.3
	X3	1322.6								
	X4	1322.6								
	X5	1322.6								
	X6	816.9								
	sum	6924.2								
	Wi/A	14.43								
8F	X1	828.2	46677.9	0.480	1.452	0.284		13271.0	0.0	13271.0
	X2	1352.7								
	X3	1352.6								
	X4	1352.6								
	X5	1352.7								
	X6	828.2								
	sum	7067.0								
	Wi/A	14.72								
7F	X1	828.2	53744.9	0.553	1.372	0.269		14435.4	0.0	14435.4
	X2	1352.7								
	X3	1352.6								
	X4	1352.6								
	X5	1352.7								
	X6	828.2								
	sum	7067.0								
	Wi/A	14.72								
6F	X1	840.4	60931.1	0.627	1.299	0.254		15492.9	0.0	15492.9
	X2	1376.4								
	X3	1376.3								
	X4	1376.3								
	X5	1376.4								
	X6	840.4								
	sum	7186.2								
	Wi/A	14.97								
5F	X1	840.4	68117.3	0.701	1.232	0.241		16428.0	0.0	16428.0
	X2	1376.4								
	X3	1376.3								
	X4	1376.3								
	X5	1376.4								
	X6	840.4								
	sum	7186.2								
	Wi/A	14.97								
4F	X1	840.4	75335.7	0.775	1.170	0.229		17247.9	0.0	17247.9
	X2	1384.4								
	X3	1384.4								
	X4	1384.4								
	X5	1384.4								
	X6	840.4								
	sum	7218.4								
	Wi/A	15.04								
3F	X1	840.4	82586.4	0.850	1.111	0.217		17954.0	0.0	17954.0
	X2	1392.5								
	X3	1392.5								
	X4	1392.5								
	X5	1392.5								
	X6	840.4								
	sum	7250.7								
	Wi/A	15.11								
2F	X1	840.4	89837.0	0.924	1.055	0.206		18544.7	0.0	18544.7
	X2	1392.5								
	X3	1392.5								
	X4	1392.5								
	X5	1392.5								
	X6	840.4								
	sum	7250.7								
	Wi/A	15.11								
1F	X1	861.3	97211.5	1.000	1.000	0.196		19029.1	0.0	19029.1
	X2	1413.0								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
1F	X3	1412.9	97211.5	1.000	1.000	0.196		19029.1	0.0	19029.1
	X4	1412.9								
	X5	1413.0								
	X6	861.3								
	sum	7374.5								
	Wi/A	15.36								
基礎	X1	1747.1	110766.6		K=0.1007 (H=-0.28)		1364.997	20394.0	0.0	20394.0
	X2	2515.3								
	X3	2515.1								
	X4	2515.1								
	X5	2515.3								
	X6	1747.1								
	sum	13555.1								
	Wi/A	28.24								

A-1.4 剛度増大率

A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率

(*印は直接入力)



G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率

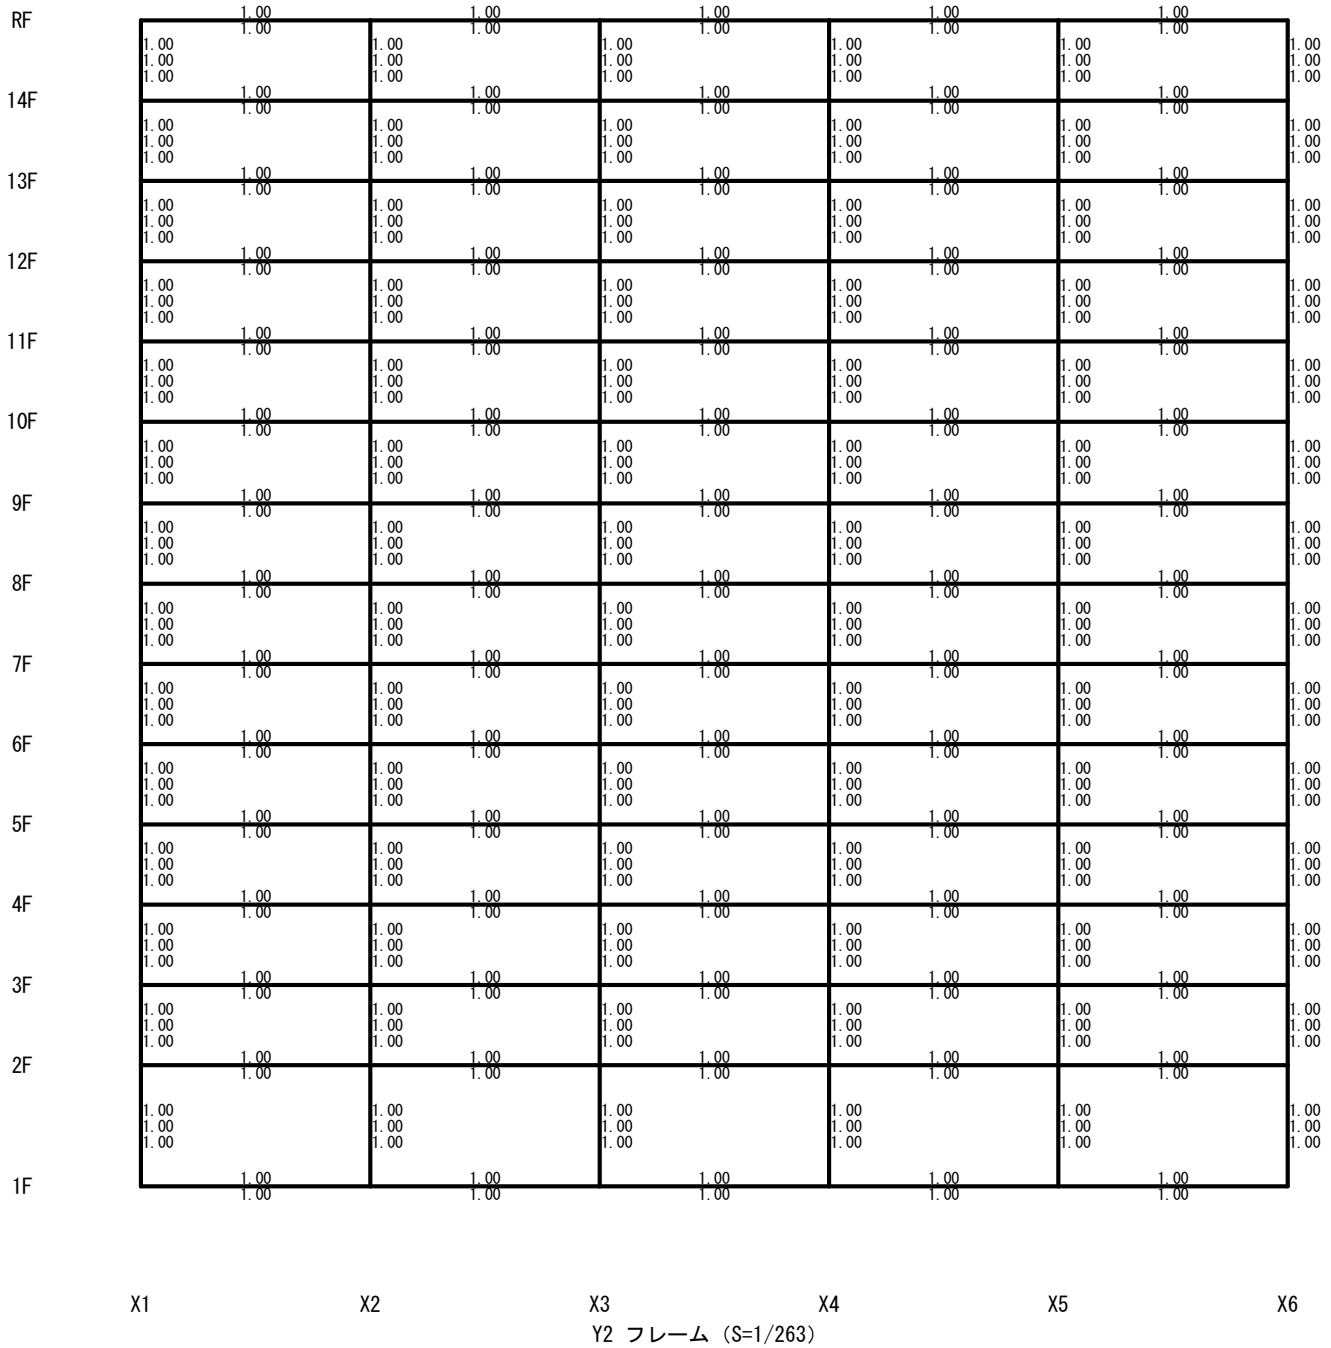

Y2 フレーム (S=1/263)

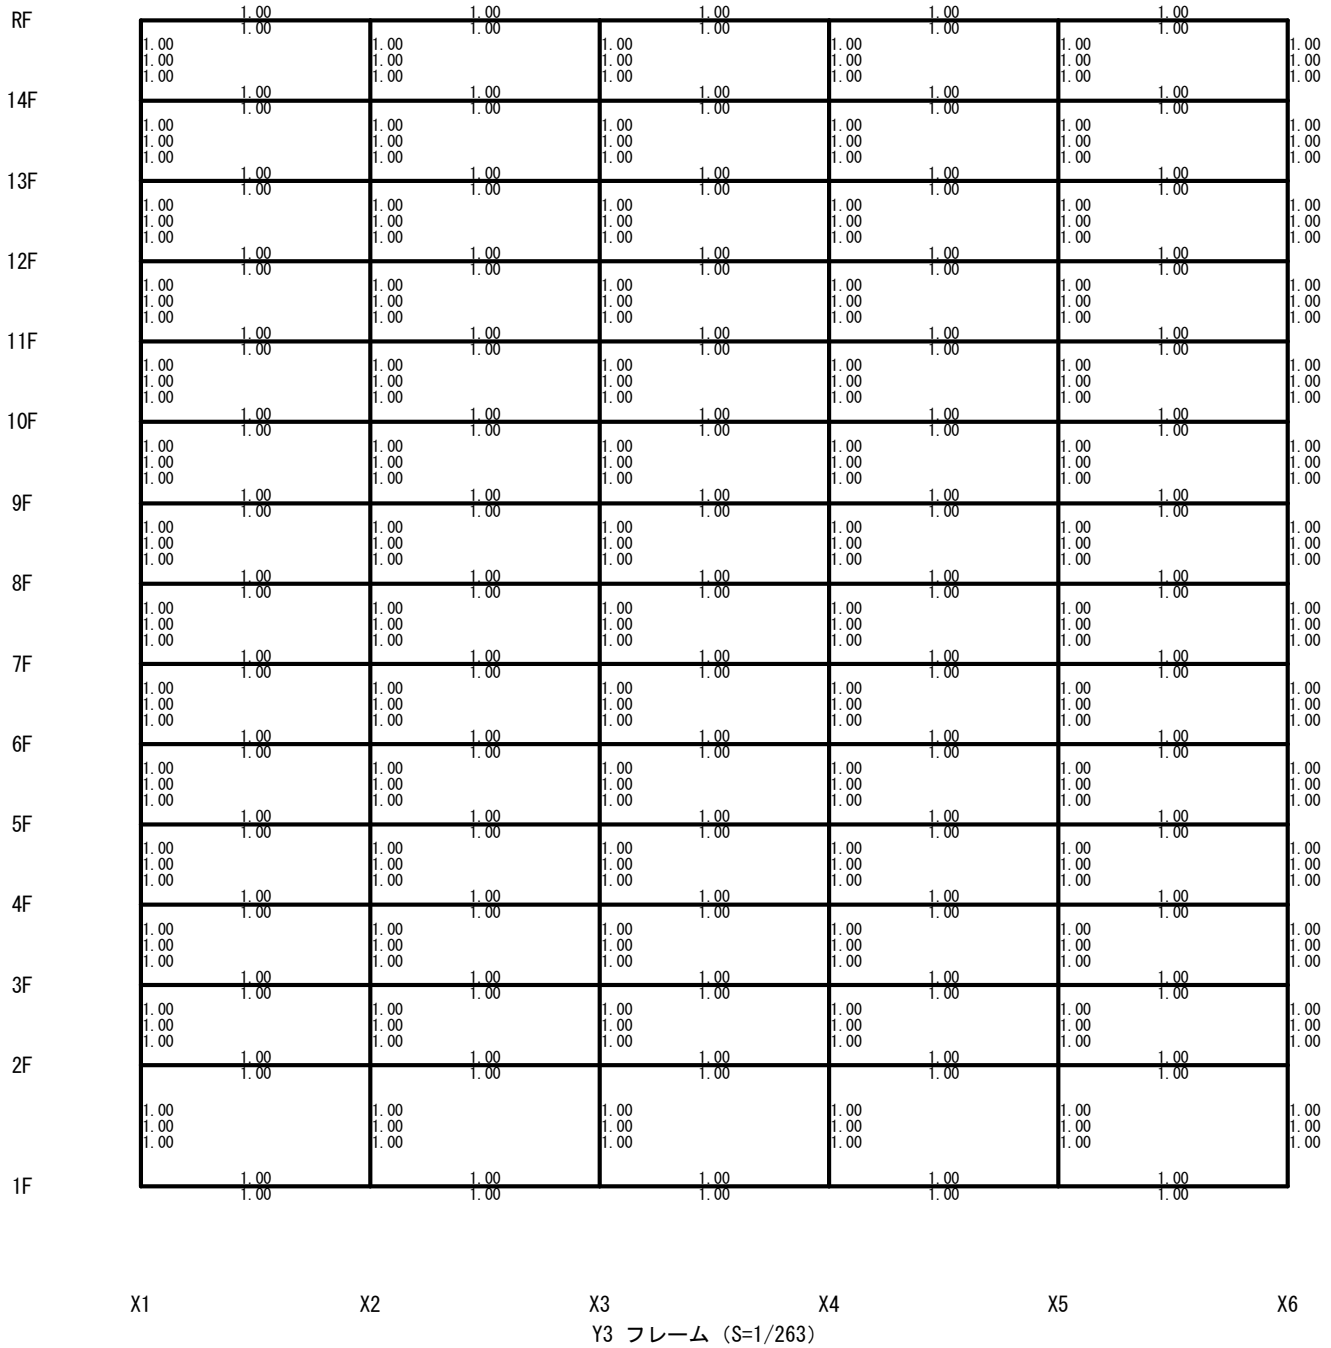

Y3 フレーム (S=1/263)

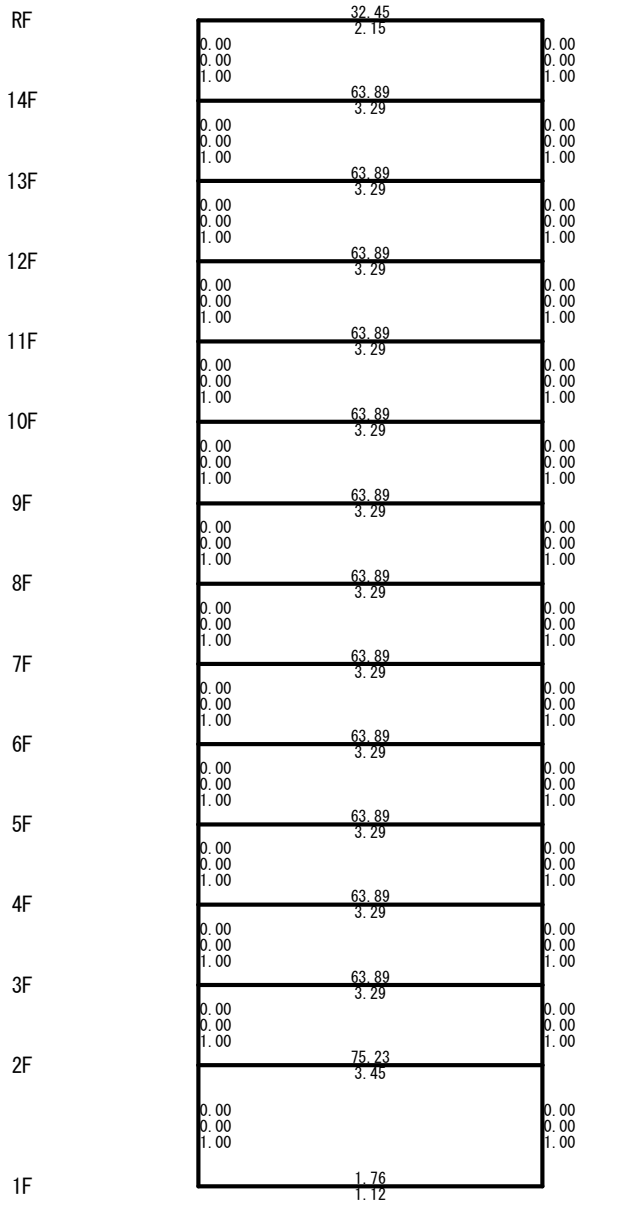

X1 フレーム (S=1/263)

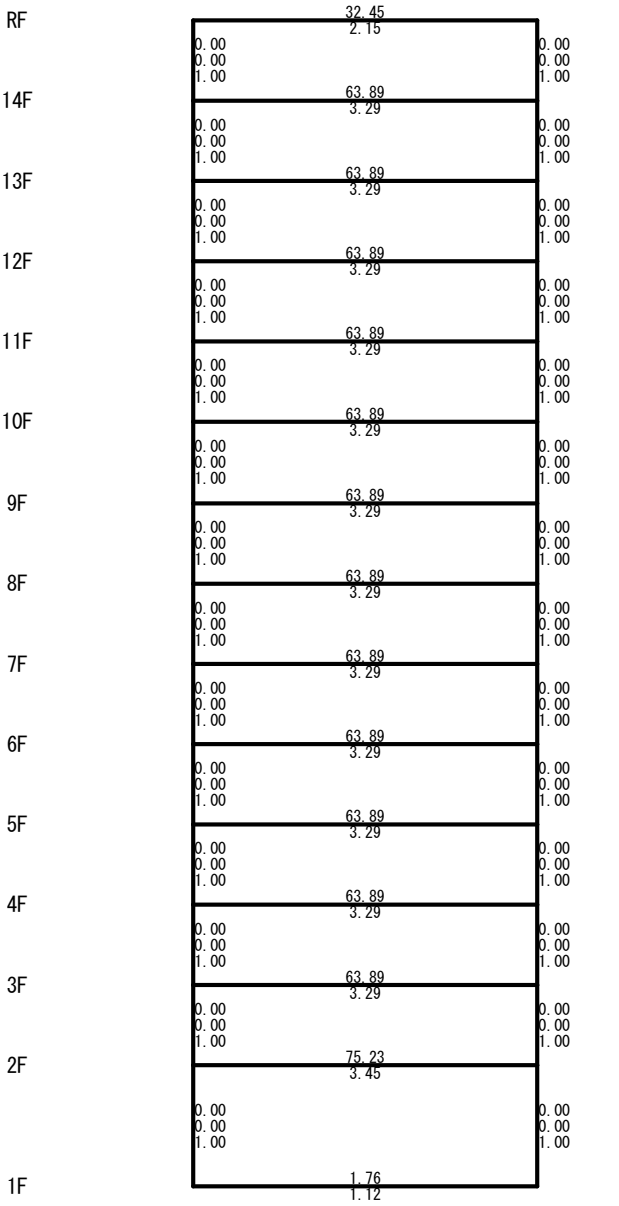

X2 フレーム (S=1/263)

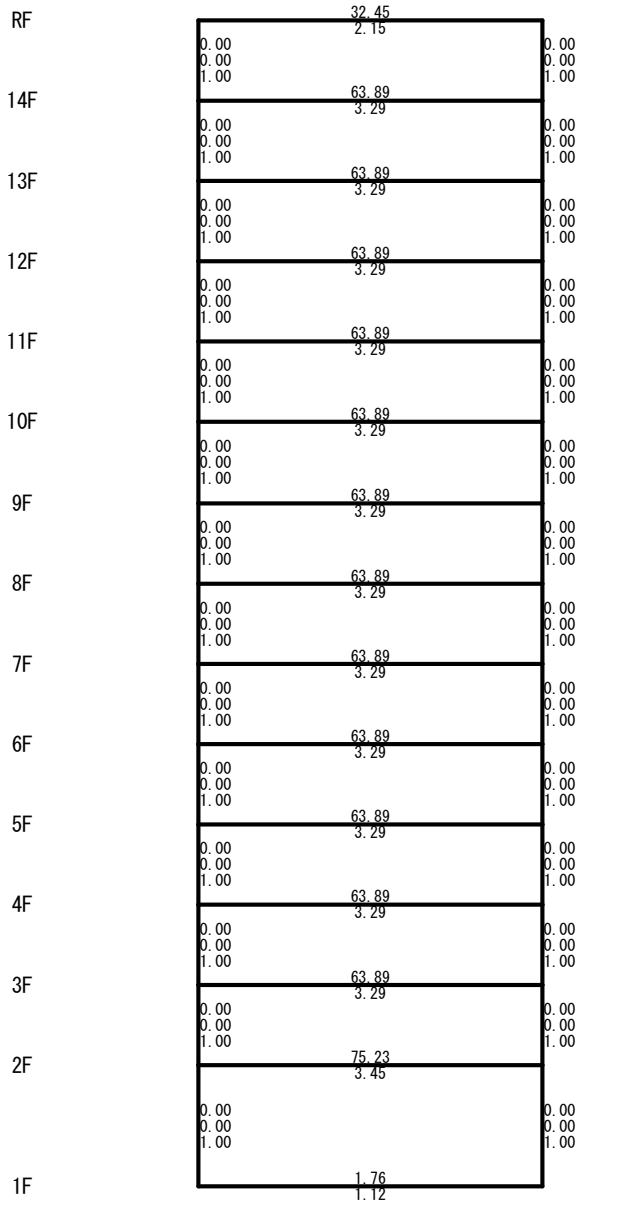

X3 フレーム (S=1/263)

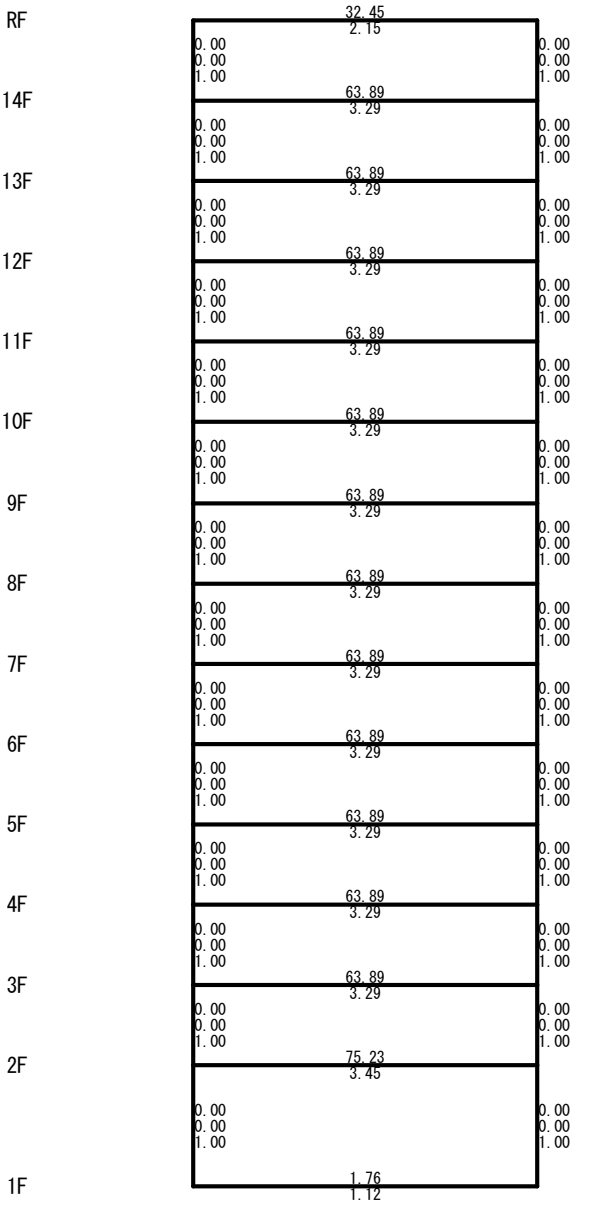

X4 フレーム (S=1/263)

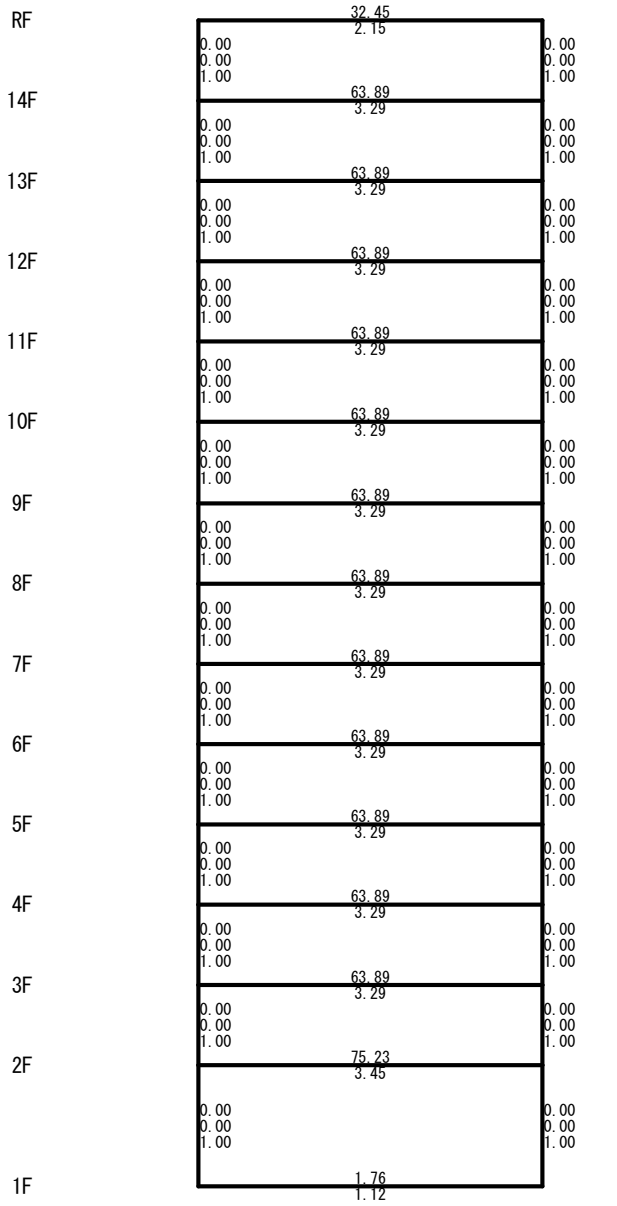

X5 フレーム (S=1/263)

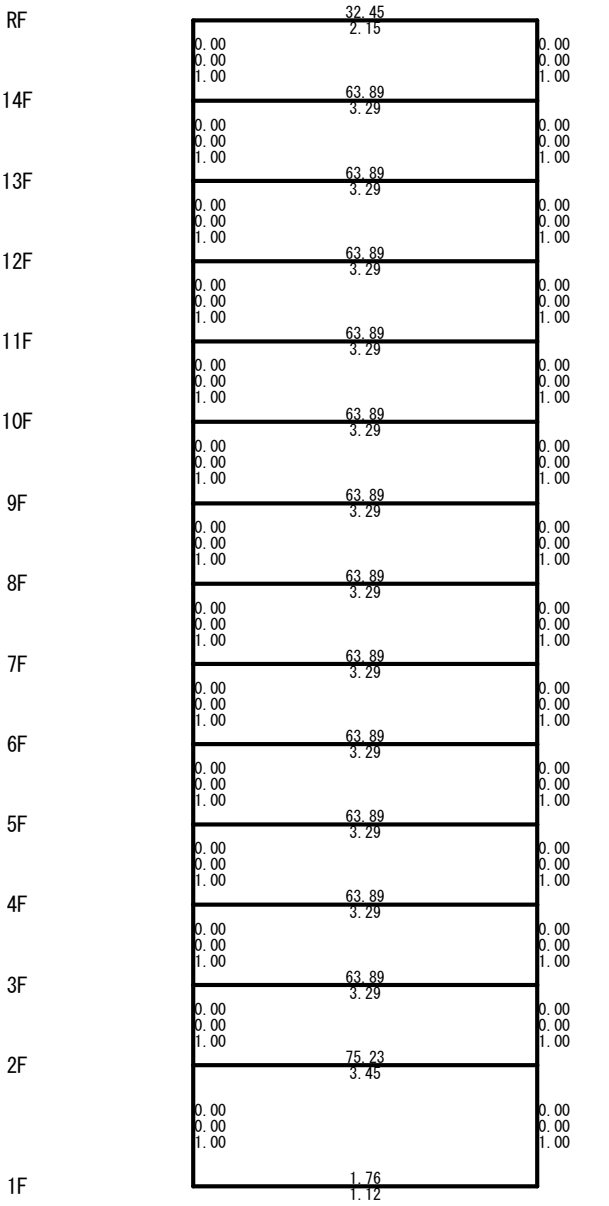

X6 フレーム (S=1/263)

A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。(*印は直接入力)



G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率

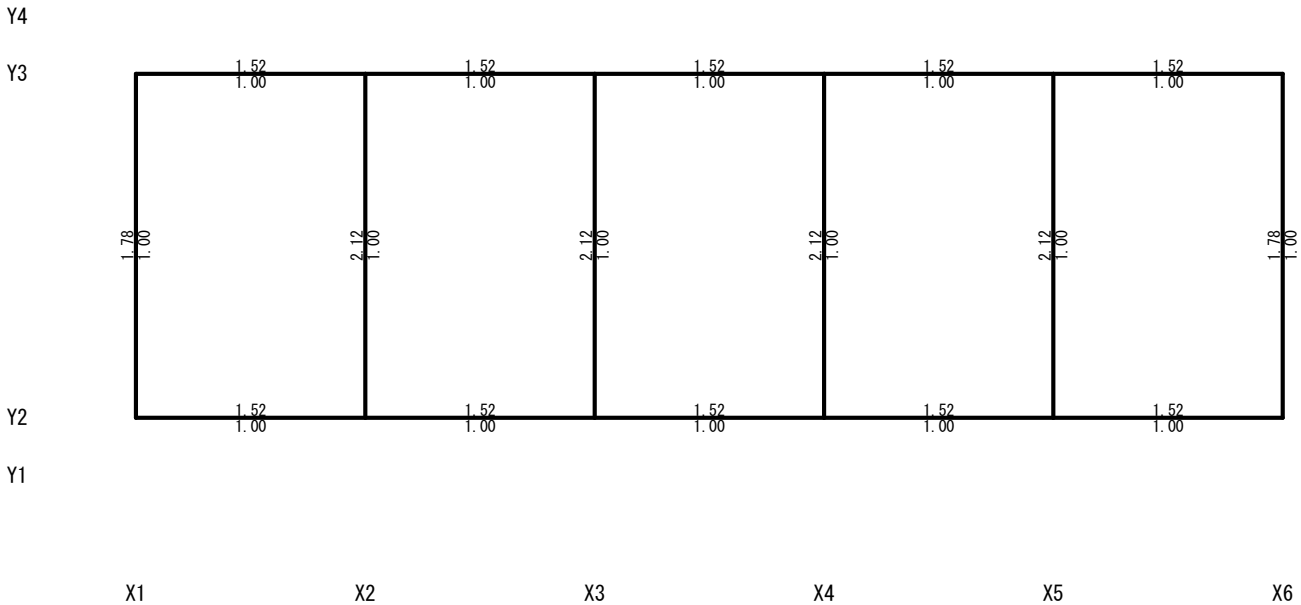

RF 層 (S=1/263)

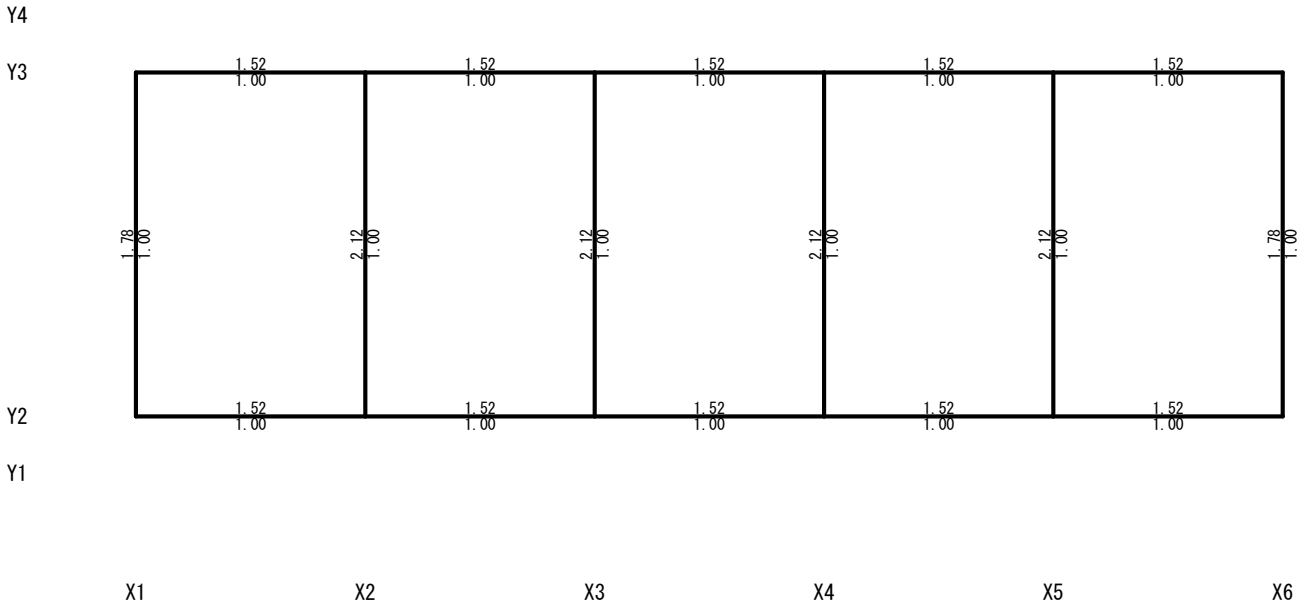

14F 層 (S=1/263)

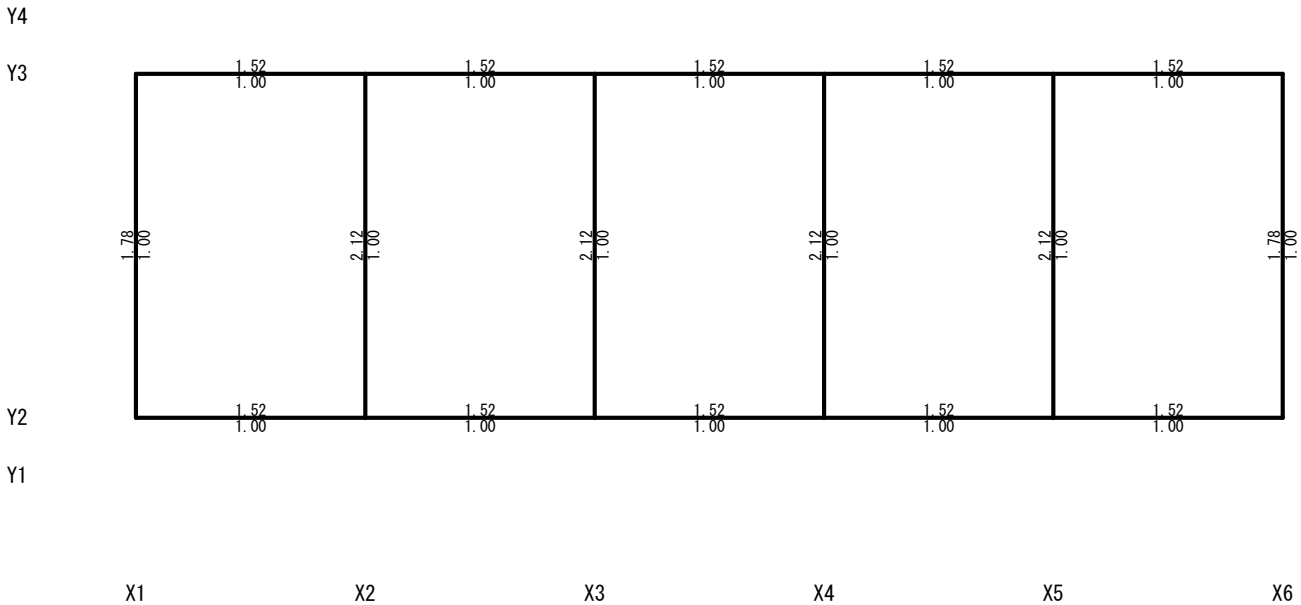

13F 層 (S=1/263)

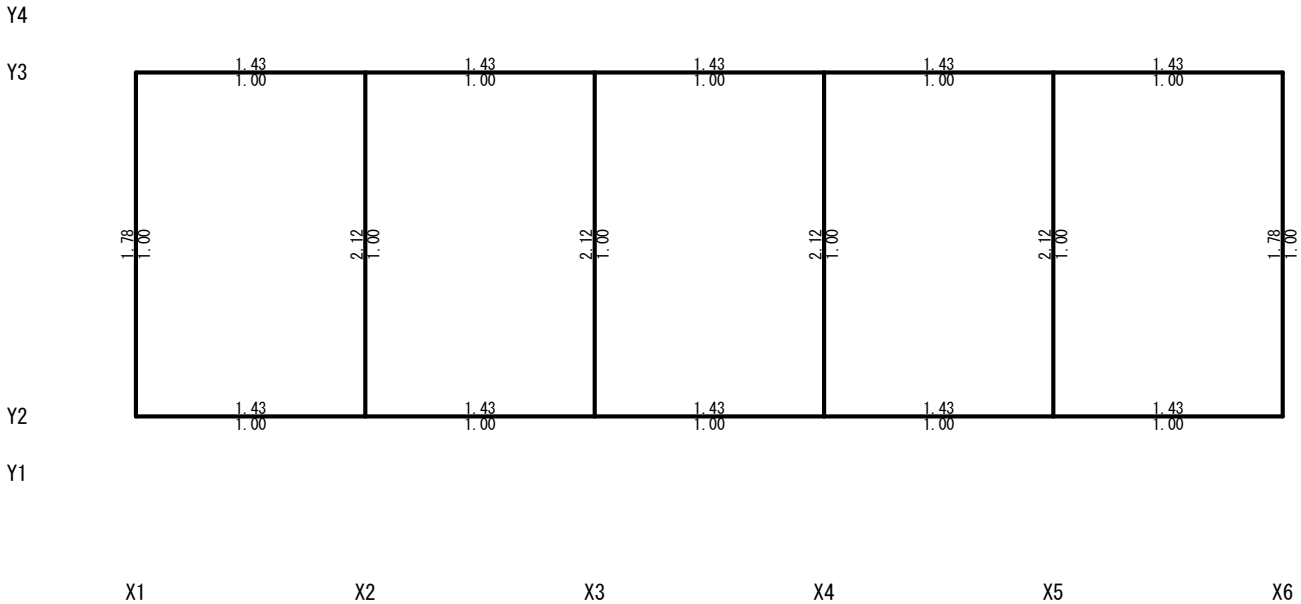

12F 層 (S=1/263)

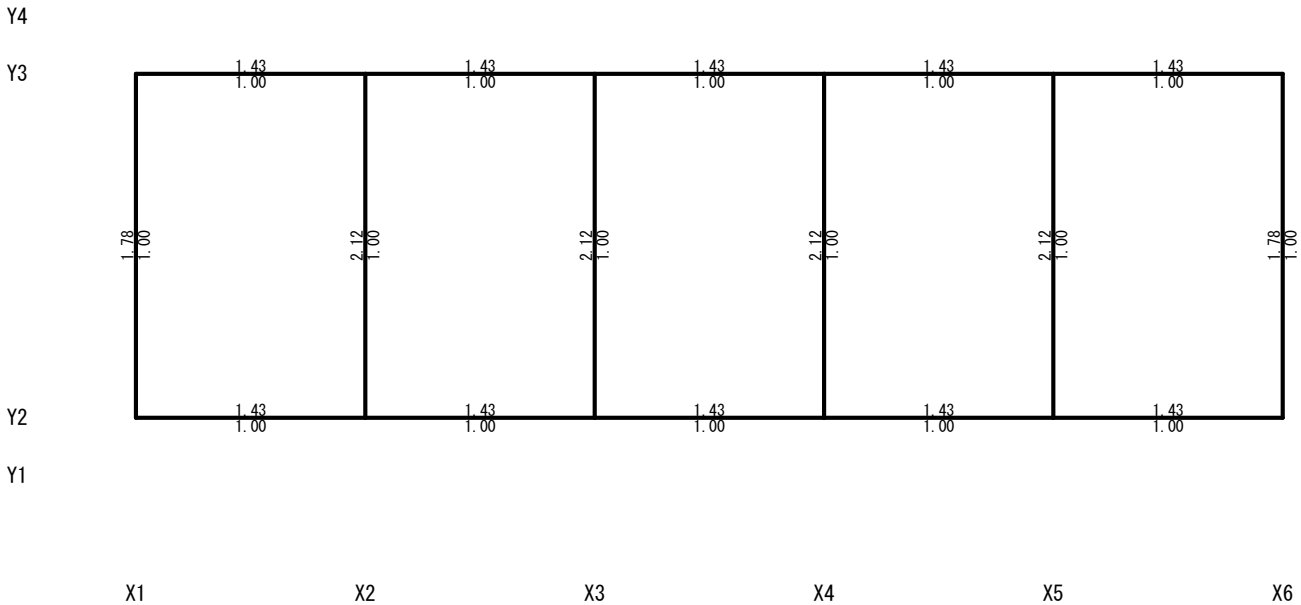

11F 層 (S=1/263)

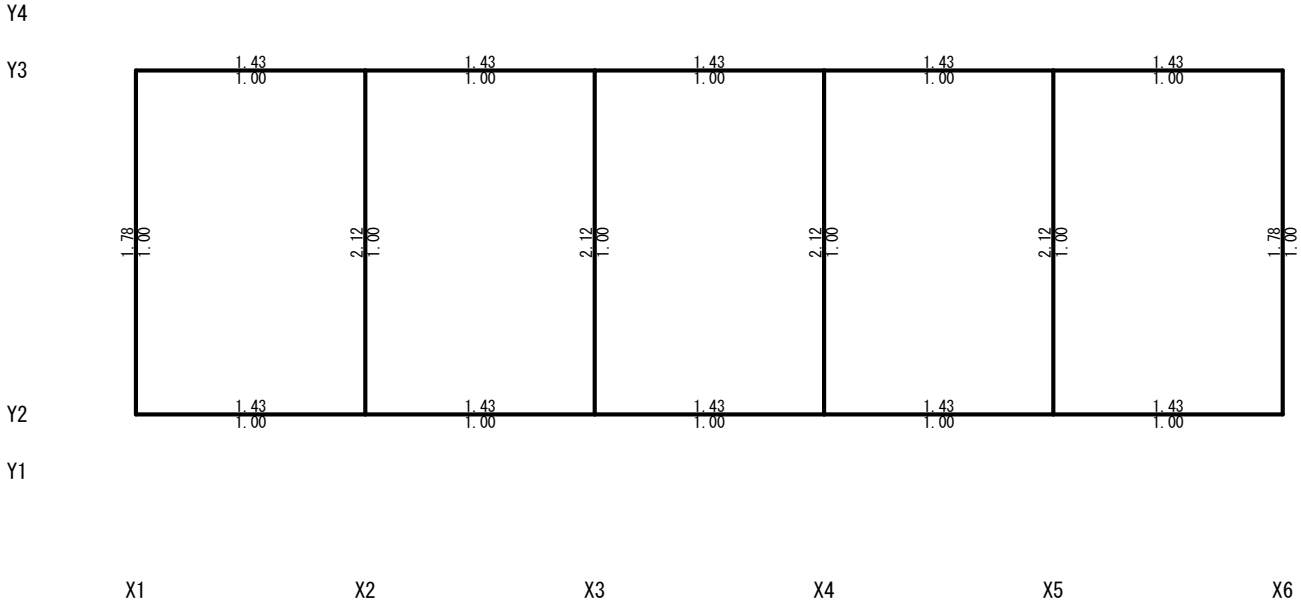

10F 層 (S=1/263)

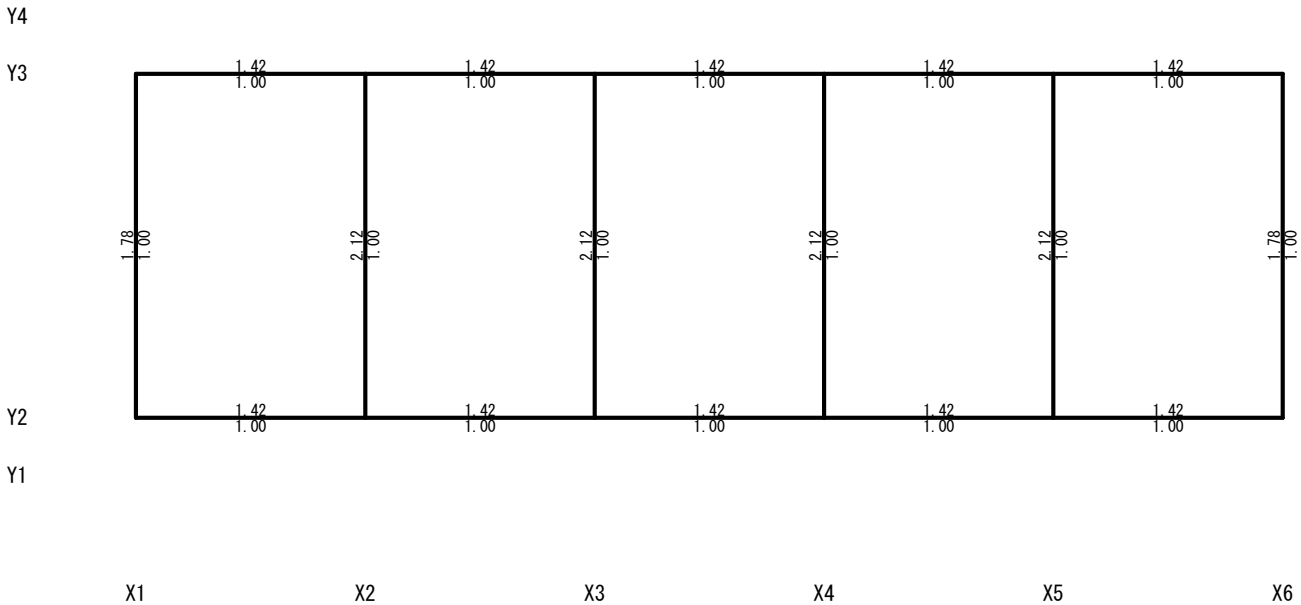

9F 層 (S=1/263)

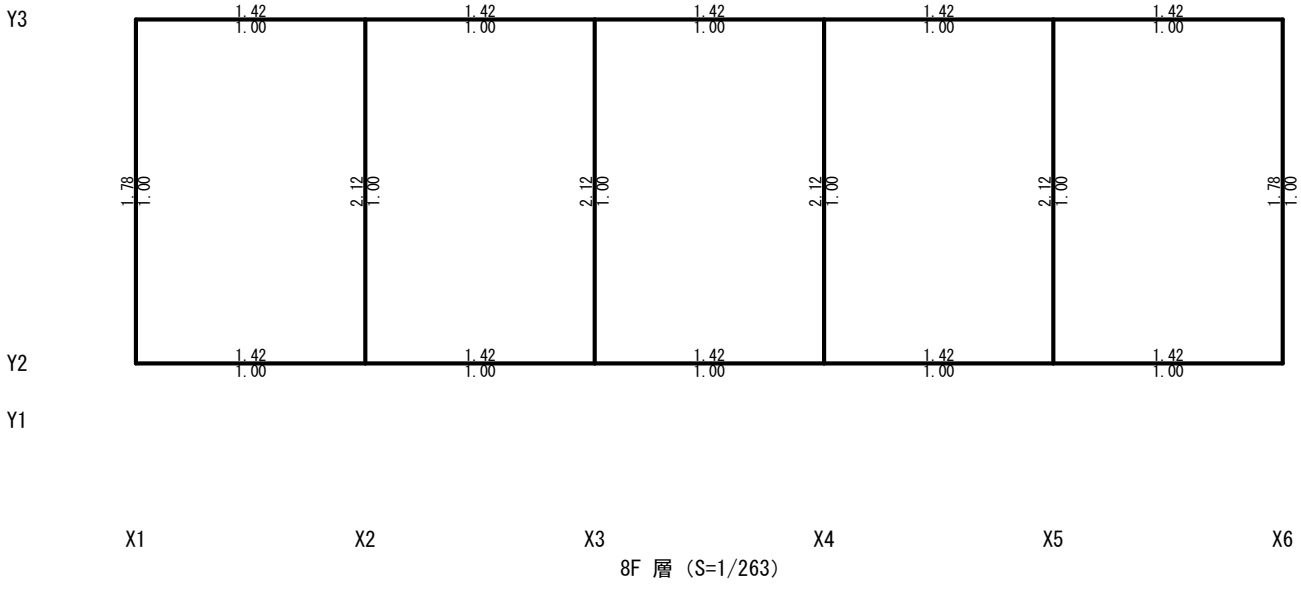

8F 層 (S=1/263)

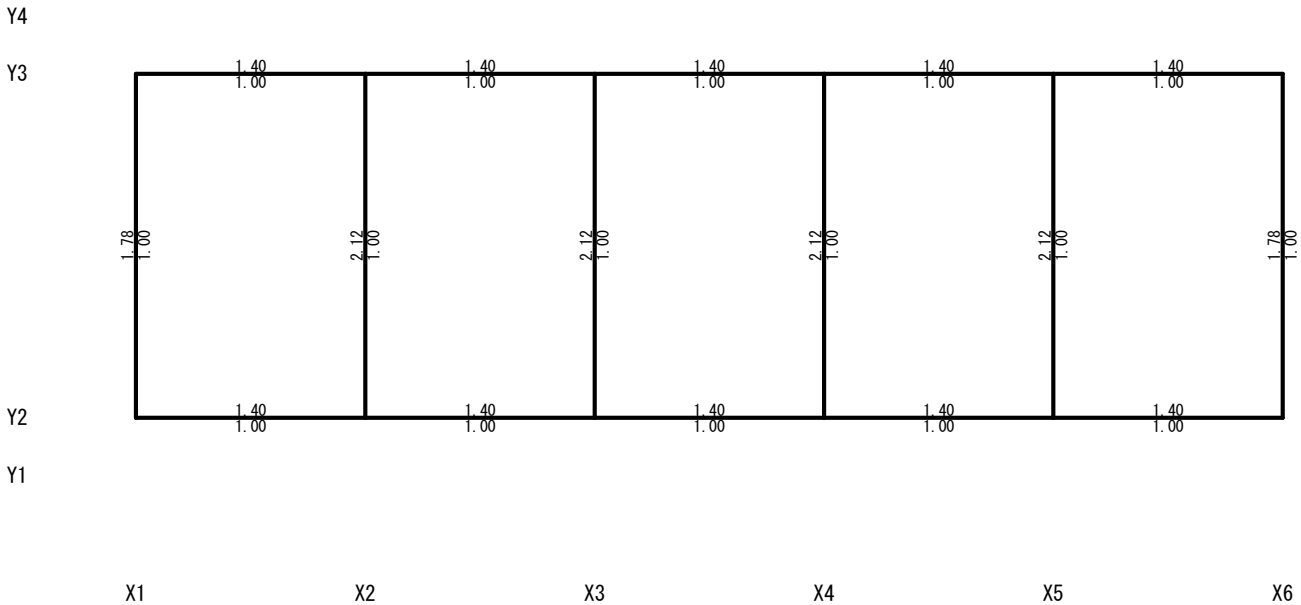

7F 層 (S=1/263)

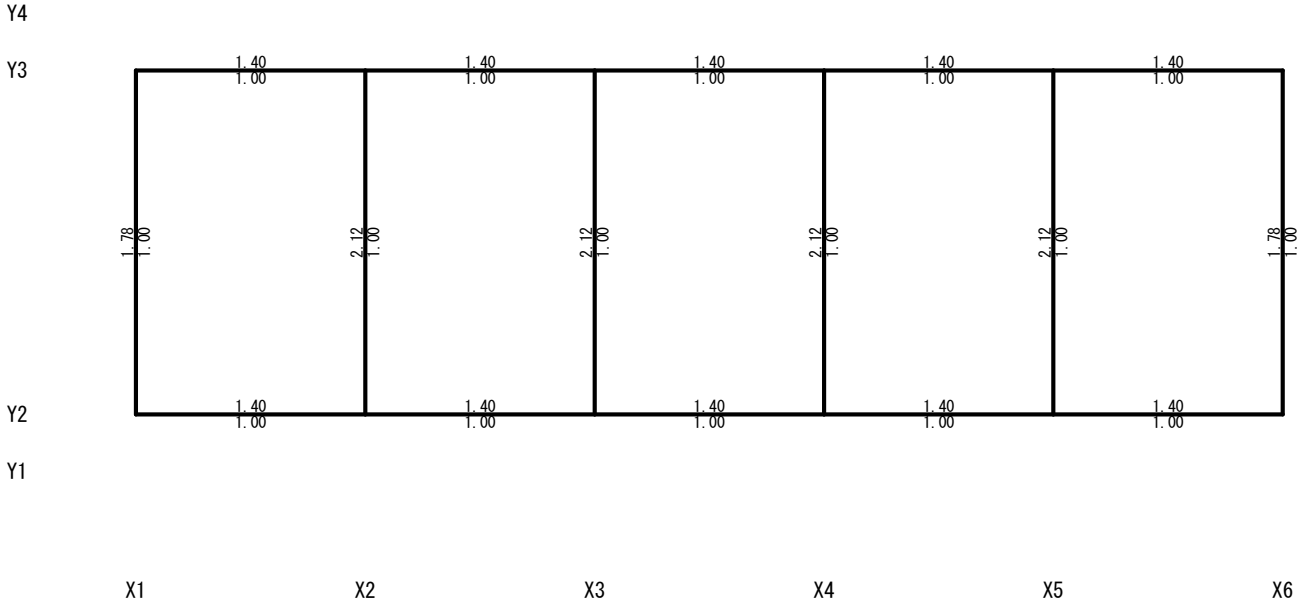

6F 層 (S=1/263)

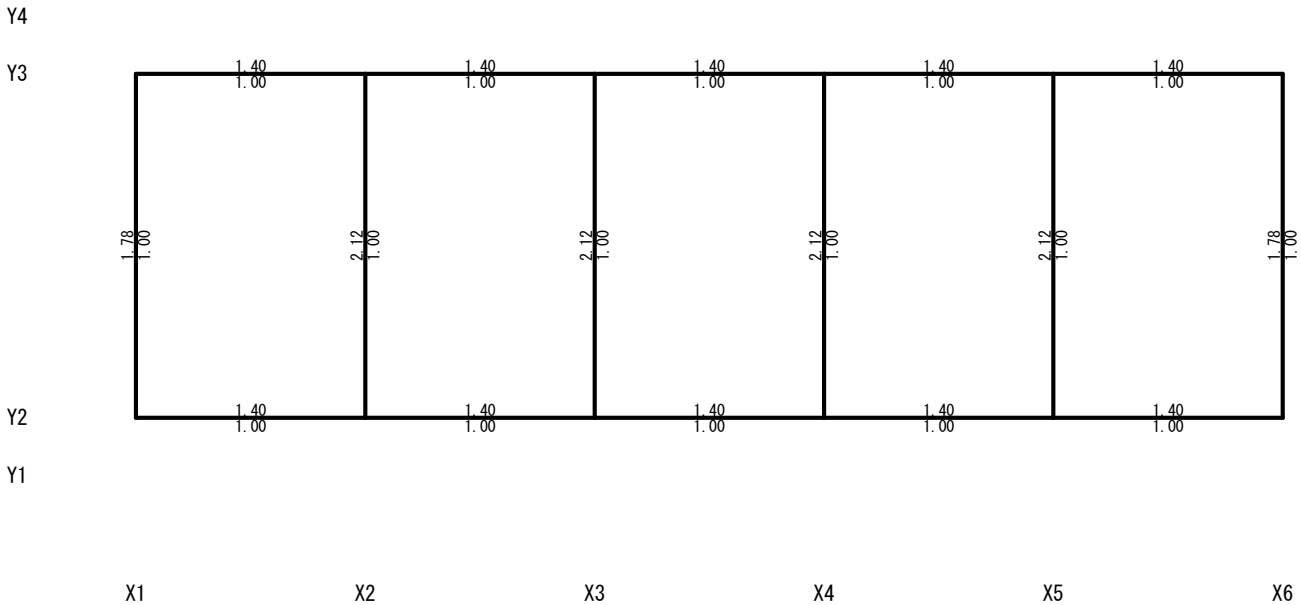

5F 層 (S=1/263)

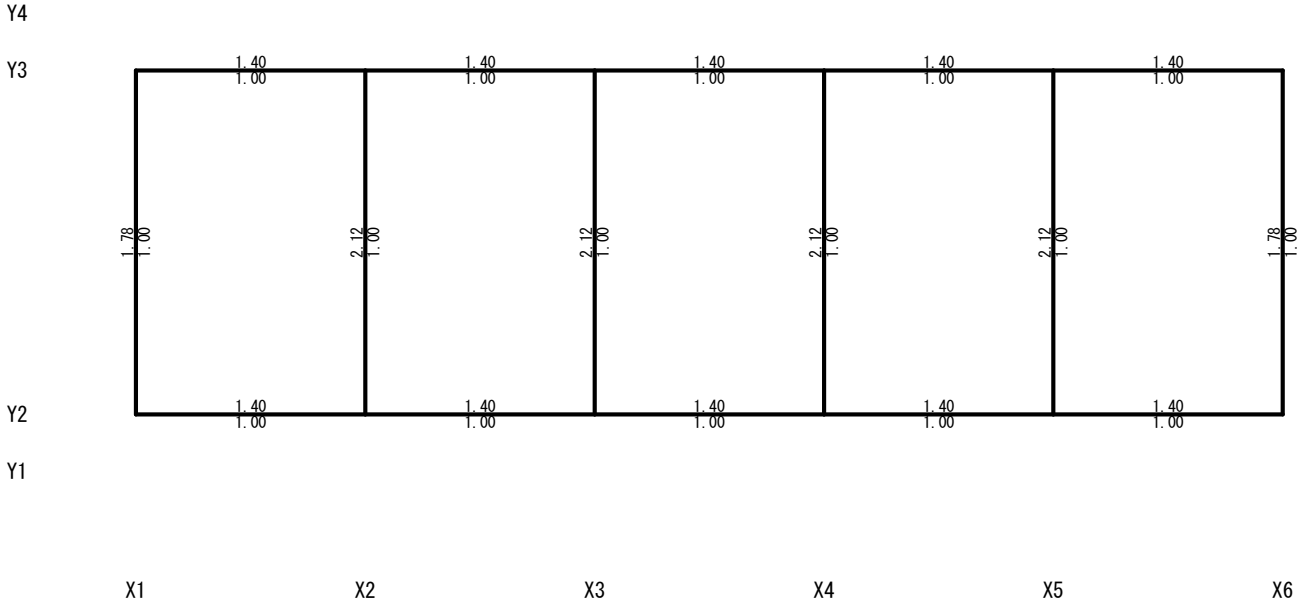

4F 層 (S=1/263)

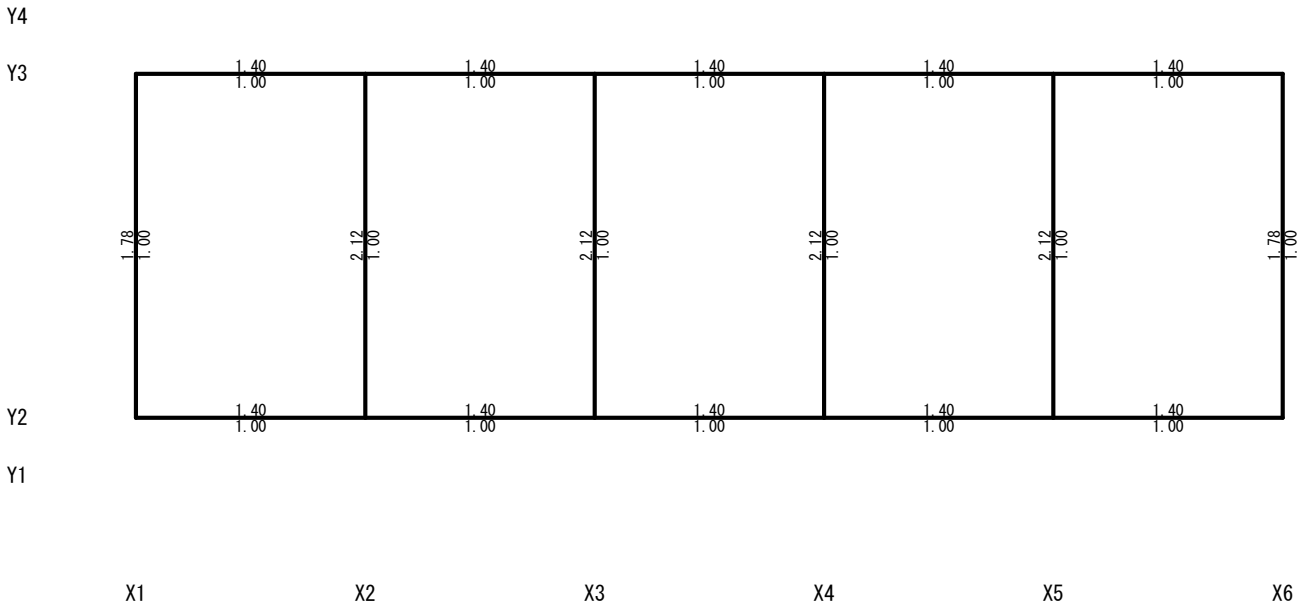

3F 層 (S=1/263)

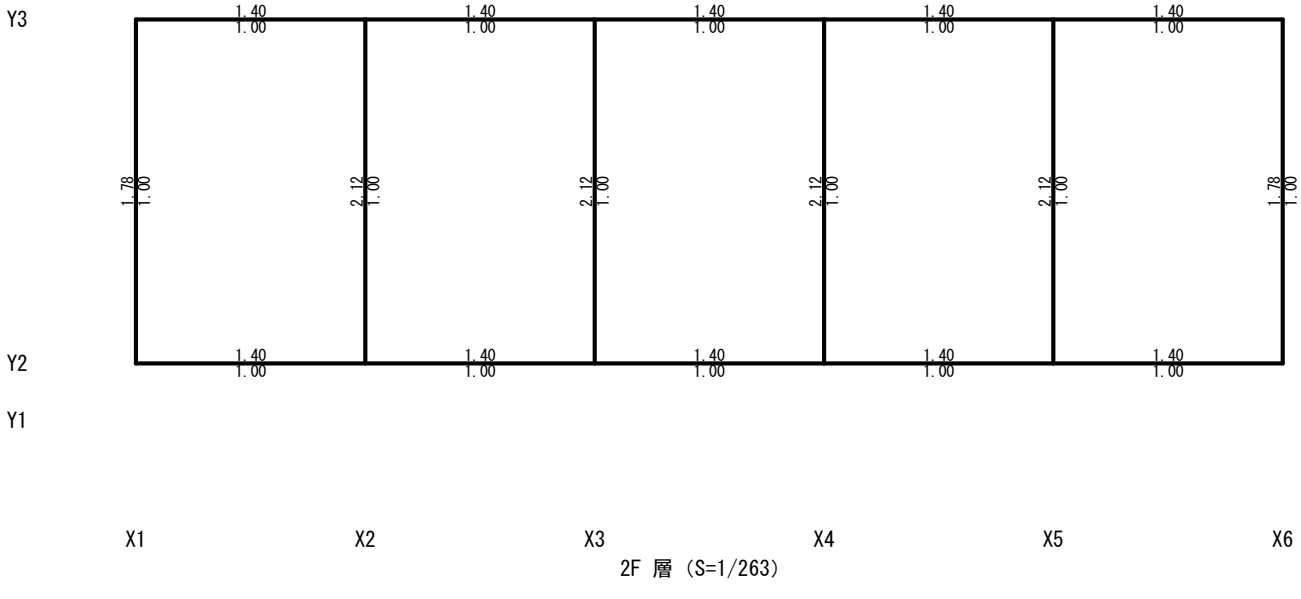

2F 層 (S=1/263)

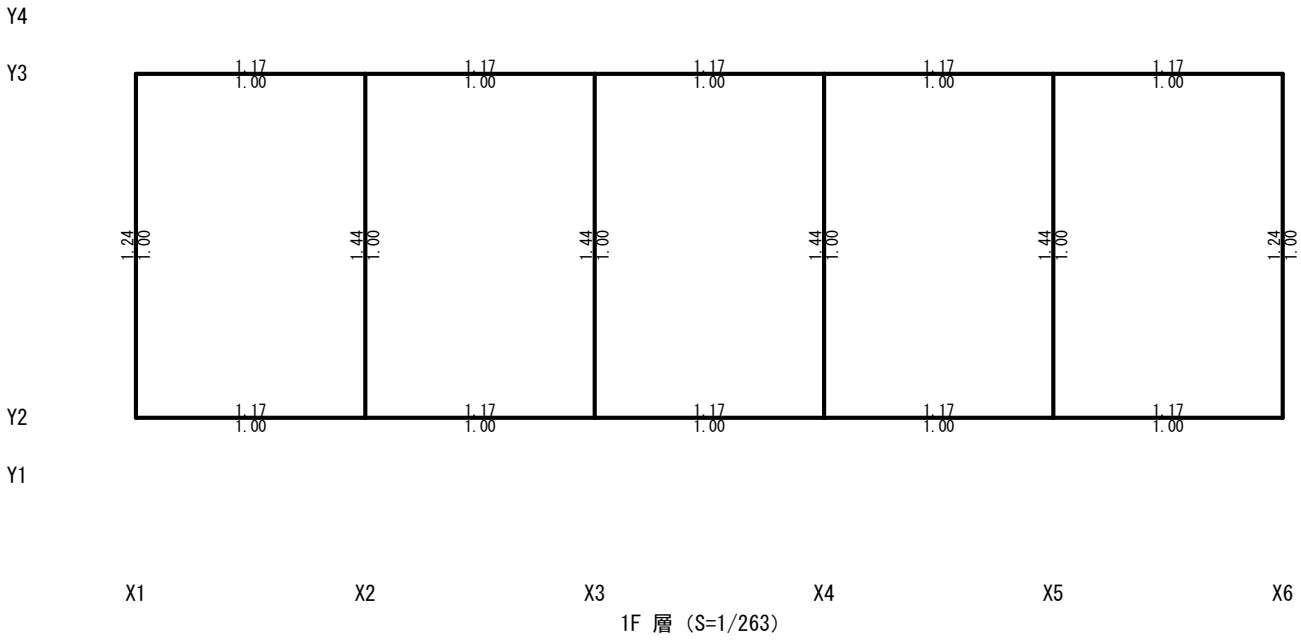

1F 層 (S=1/263)

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ

14F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	50406.0	0.0	0.0
Y3						4994.8	4994.8
Y2						4994.8	4994.8
Y1						0.0	0.0

13F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	74902.9	0.0	0.0
Y3						6318.1	6318.1
Y2						6318.1	6318.1
Y1						0.0	0.0

12F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	94716.4	0.0	0.0
Y3						6985.4	6985.4
Y2						6985.4	6985.4
Y1						0.0	0.0

11F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	112851.6	0.0	0.0
Y3						7615.2	7615.2
Y2						7615.2	7615.2
Y1						0.0	0.0

10F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	129972.5	0.0	0.0
Y3						8221.4	8221.4
Y2						8221.4	8221.4
Y1						0.0	0.0

9F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	147411.8	0.0	0.0
Y3						9339.6	9339.6
Y2						9339.6	9339.6
Y1						0.0	0.0

8F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	168689.8	0.0	0.0
Y3						10878.4	10878.4
Y2						10878.4	10878.4
Y1						0.0	0.0

7F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	188985.1	0.0	0.0
Y3						12028.5	12028.5
Y2						12028.5	12028.5
Y1						0.0	0.0

6F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	212125.4	0.0	0.0
Y3						13086.7	13086.7
Y2						13086.7	13086.7
Y1						0.0	0.0

5F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	239369.4	0.0	0.0
Y3						13514.6	13514.6
Y2						13514.6	13514.6
Y1						0.0	0.0

4F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	274719.5	0.0	0.0
Y3						14008.3	14008.3
Y2						14008.3	14008.3
Y1						0.0	0.0

3F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	323482.0	0.0	0.0
Y3						14609.9	14609.9
Y2						14609.9	14609.9
Y1						0.0	0.0

2F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	397052.5	0.0	0.0
Y3						16414.6	16414.6
Y2						16414.6	16414.6
Y1						0.0	0.0

1F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	389370.4	0.0	0.0
Y3						23911.8	23911.8
Y2						23911.8	23911.8
Y1						0.0	0.0

14F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	50406.0	4403.1	4403.1
X2						3627.5	3627.5
X3						3555.8	3555.8
X4						3555.8	3555.8
X5						3627.5	3627.5
X6						4403.1	4403.1

13F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	74902.9	6189.2	6189.2
X2						6519.4	6519.4
X3						6450.7	6450.7
X4						6450.7	6450.7
X5						6519.4	6519.4
X6						6189.2	6189.2

12F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	94716.4	7663.0	7663.0
X2						8876.5	8876.5
X3						8808.9	8808.9
X4						8808.9	8808.9
X5						8876.5	8876.5
X6						7663.0	7663.0

11F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	112851.6	9012.0	9012.0
X2						11029.5	11029.5
X3						10961.9	10961.9
X4						10961.9	10961.9
X5						11029.5	11029.5
X6						9012.0	9012.0

10F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	129972.5	10277.8	10277.8
X2						13079.0	13079.0
X3						13010.6	13010.6
X4						13010.6	13010.6
X5						13079.0	13079.0
X6						10277.8	10277.8

9F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	147411.8	11618.7	11618.7
X2						14925.4	14925.4
X3						14851.7	14851.7
X4						14851.7	14851.7
X5						14925.4	14925.4
X6						11618.7	11618.7

8F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	168689.8	13166.4	13166.4
X2						17359.6	17359.6
X3						17282.8	17282.8
X4						17282.8	17282.8
X5						17359.6	17359.6
X6						13166.4	13166.4

7F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	188985.1	14652.3	14652.3
X2						19728.6	19728.6
X3						19650.8	19650.8
X4						19650.8	19650.8
X5						19728.6	19728.6
X6						14652.3	14652.3

6F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	212125.4	16332.1	16332.1
X2						22522.2	22522.2
X3						22445.0	22445.0
X4						22445.0	22445.0
X5						22522.2	22522.2
X6						16332.1	16332.1

5F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	239369.4	18313.9	18313.9
X2						25985.0	25985.0
X3						25910.4	25910.4
X4						25910.4	25910.4
X5						25985.0	25985.0
X6						18313.9	18313.9

4F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	274719.5	20946.7	20946.7
X2						30338.3	30338.3
X3						30267.9	30267.9
X4						30267.9	30267.9
X5						30338.3	30338.3
X6						20946.7	20946.7

3F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	323482.0	24649.9	24649.9
X2						36182.6	36182.6
X3						36118.6	36118.6
X4						36118.6	36118.6
X5						36182.6	36182.6
X6						24649.9	24649.9

2F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	397052.5	30116.8	30116.8
X2						45099.1	45099.1
X3						45045.2	45045.2
X4						45045.2	45045.2
X5						45099.1	45099.1
X6						30116.8	30116.8

1F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	389370.4	29091.4	29091.4
X2						43571.6	43571.6
X3						43552.5	43552.5
X4						43552.5	43552.5
X5						43571.6	43571.6
X6						29091.4	29091.4

A-2.2　部材応力図

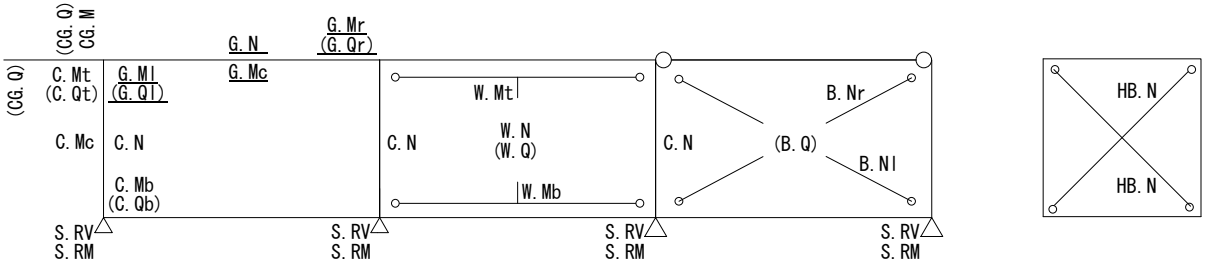

G.Ml	: はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mt	: 壁頭の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mr	: はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mb	: 壁脚の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mc	: はり中央の曲げモーメント ()付きはフェース間中央	(kN･m)	W.Q	: 壁のせん断力	(kN)
G.N	: はり軸力 (T:引張, C:圧縮)	(kN)	W.N	: 壁軸力 (T:引張, C:圧縮)	(kN)
G.Ql	: はり左端部 のせん断力	(kN)	B.Nr	: ブレースの右上り軸力 (T:引張, C:圧縮)	(kN)
G.Qr	: はり右端部のせん断力	(kN)	B.Nl	: ブレースの左上り軸力 (T:引張, C:圧縮)	(kN)
			B.Q	: ブレースのせん断力	(kN)
C.Mt	: 柱頭の曲げモーメント	(kN･m)			
C.Mc	: 柱中央の曲げモーメント	(kN･m)	HB.N	: 水平ブレースの部材軸力	(kN)
C.Mb	: 柱脚の曲げモーメント	(kN･m)			
C.N	: 柱軸力 (T:引張, C:圧縮)	(kN)	S.RV	: 鉛直方向支点反力 (■ :水平荷重時浮き上がり)	(kN)
C.Qt	: 柱頭のせん断力	(kN)			
C.Qb	: 柱脚のせん断力	(kN)	S.RM	: 支点反力曲げモーメント	(kN･m)
			○	: ピン接合	
CG.M	: 片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)			
CG.Q	; 片持ばりのせん断力	(kN)			

鉛直荷重（立体解析）

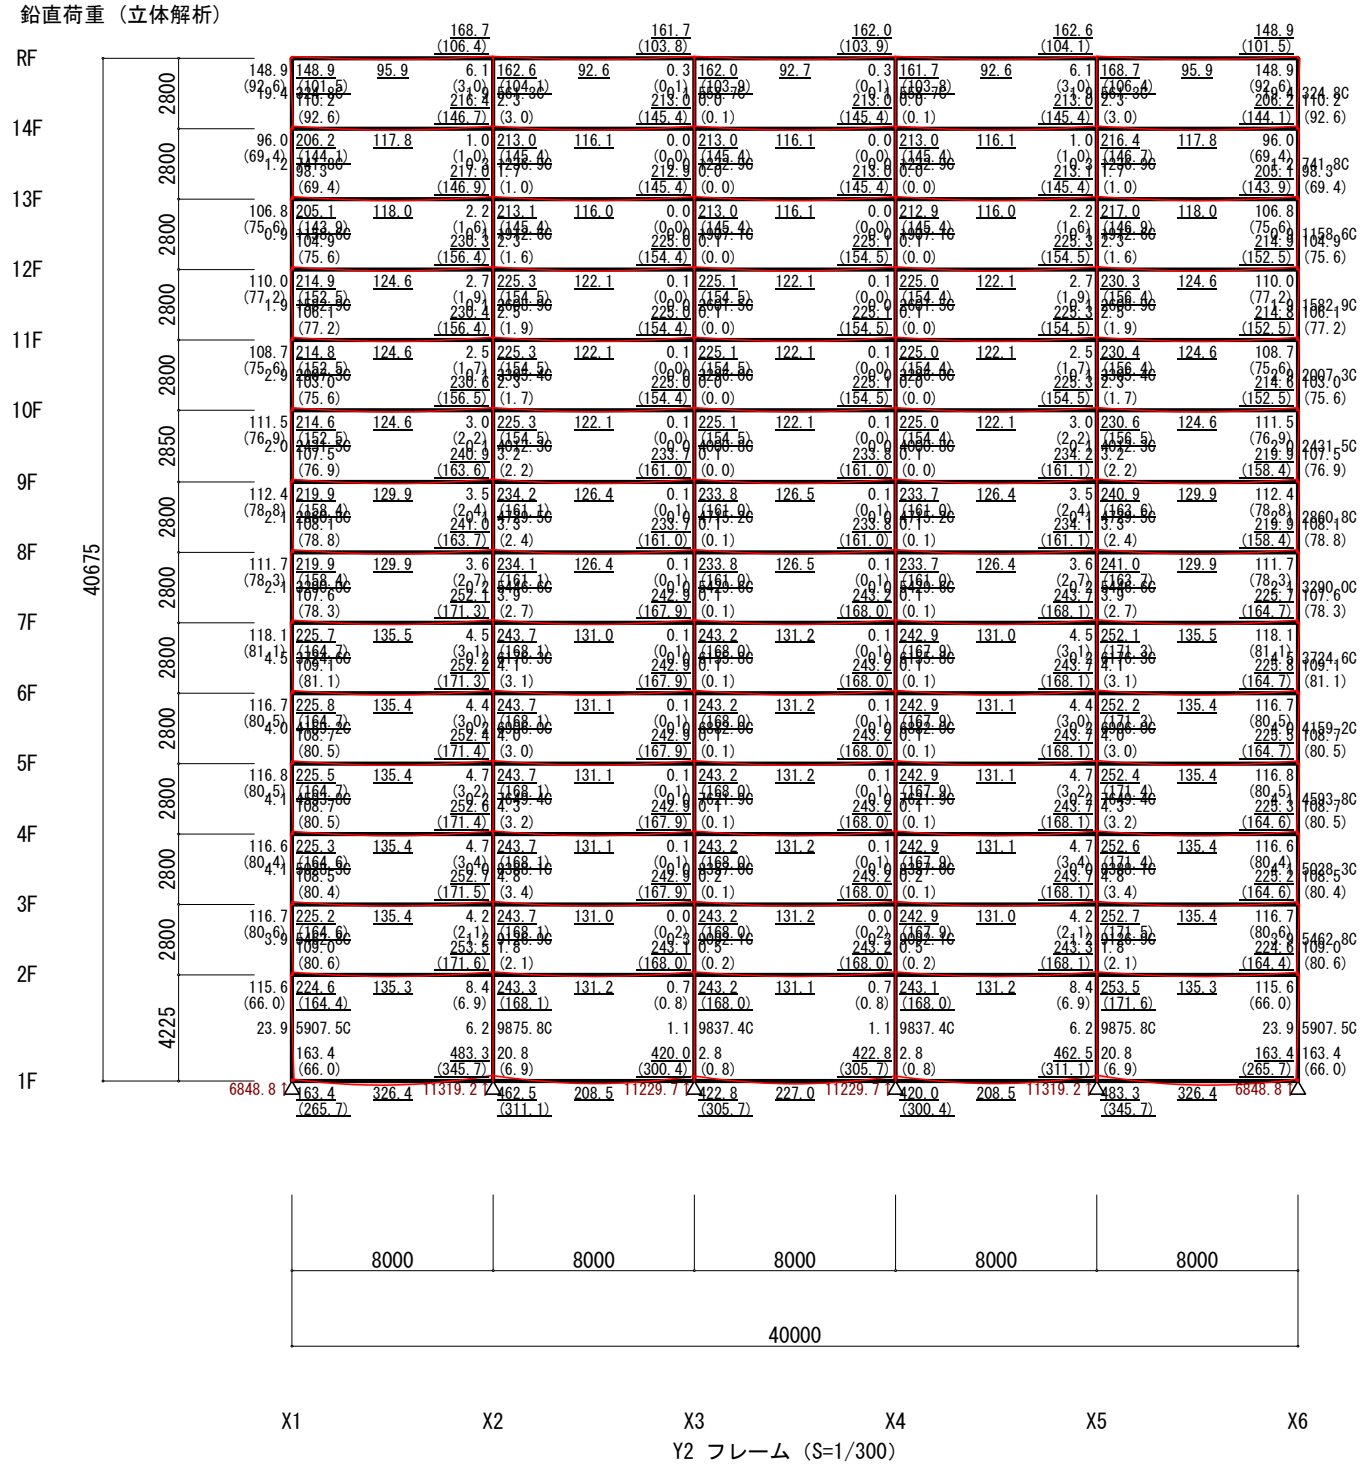
RF
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40675
2800
2850
4225
8000
40000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y2 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）

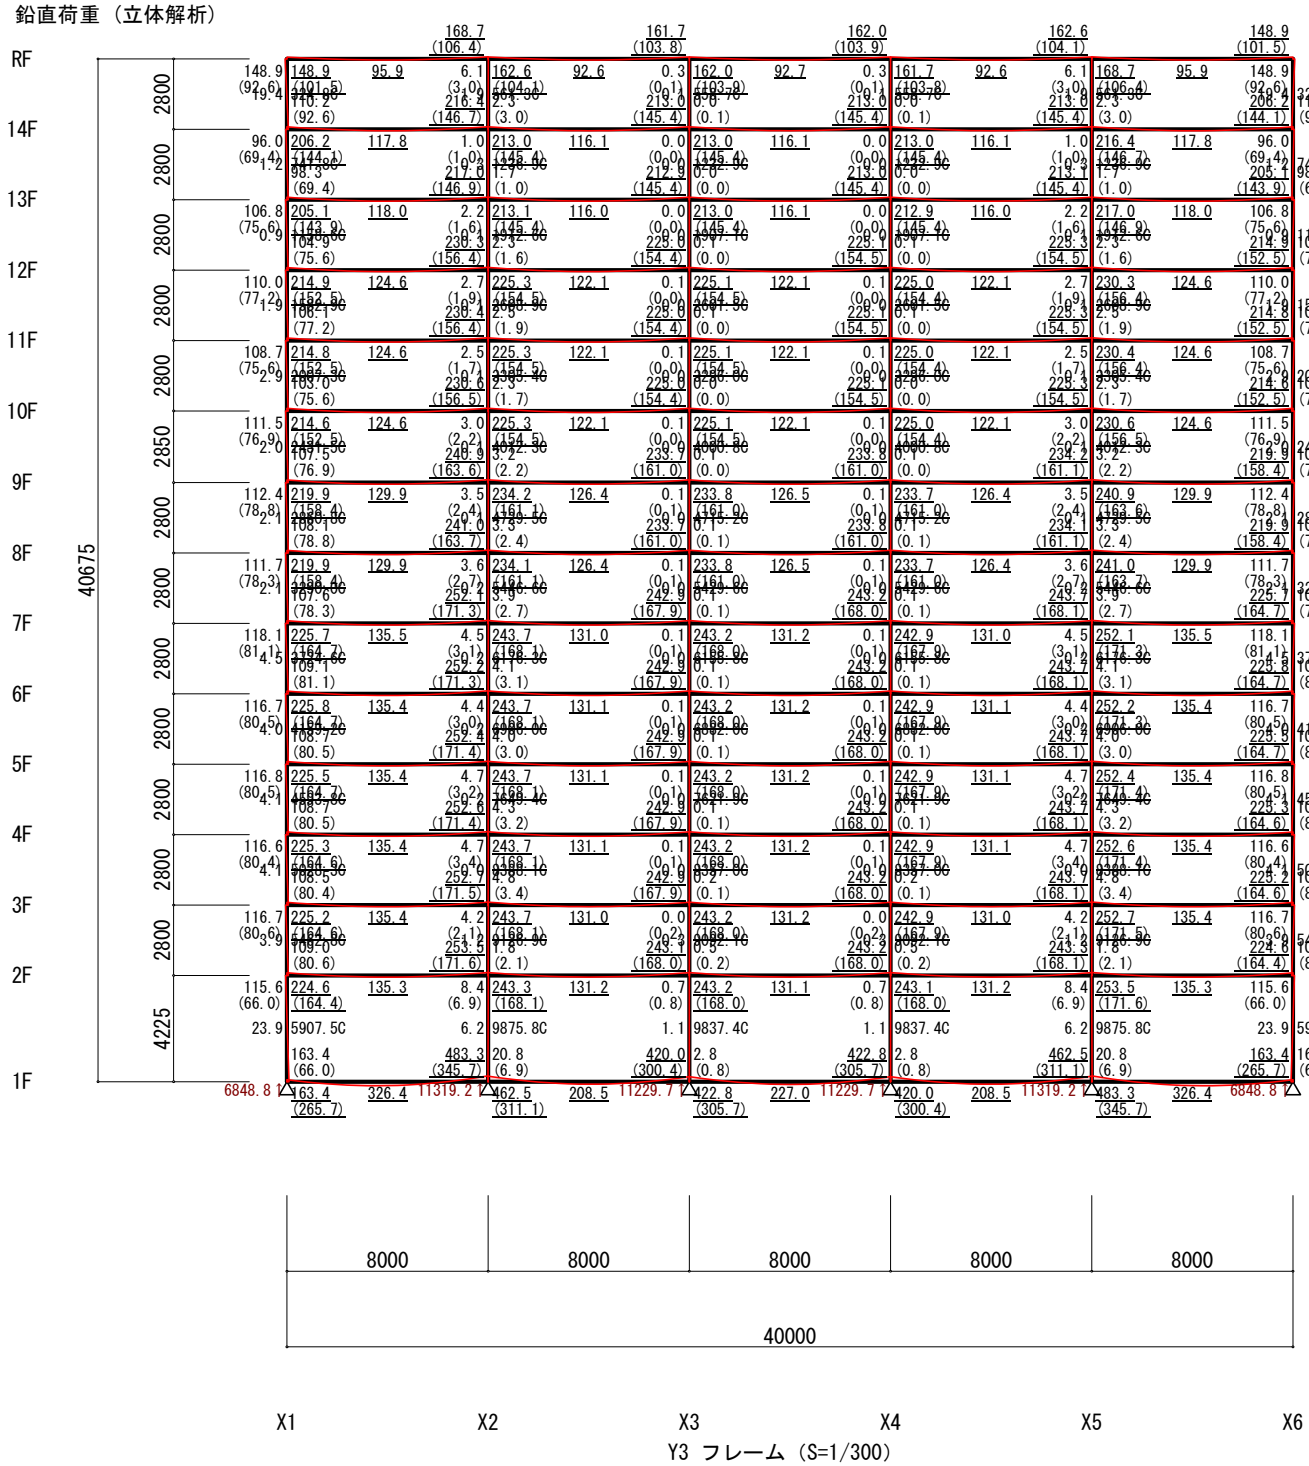
RF
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
40675
2800
2850
4225
8000
40000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y3 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）

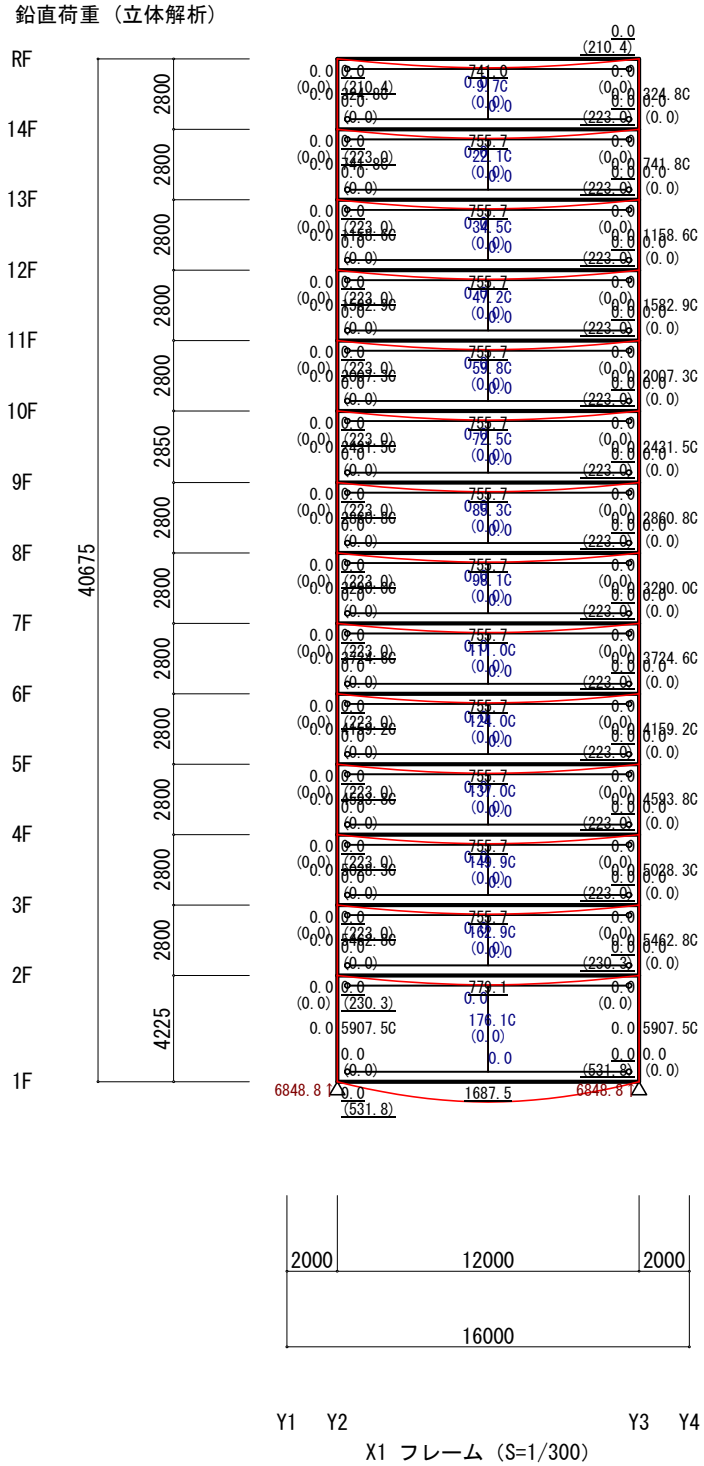

X1 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）

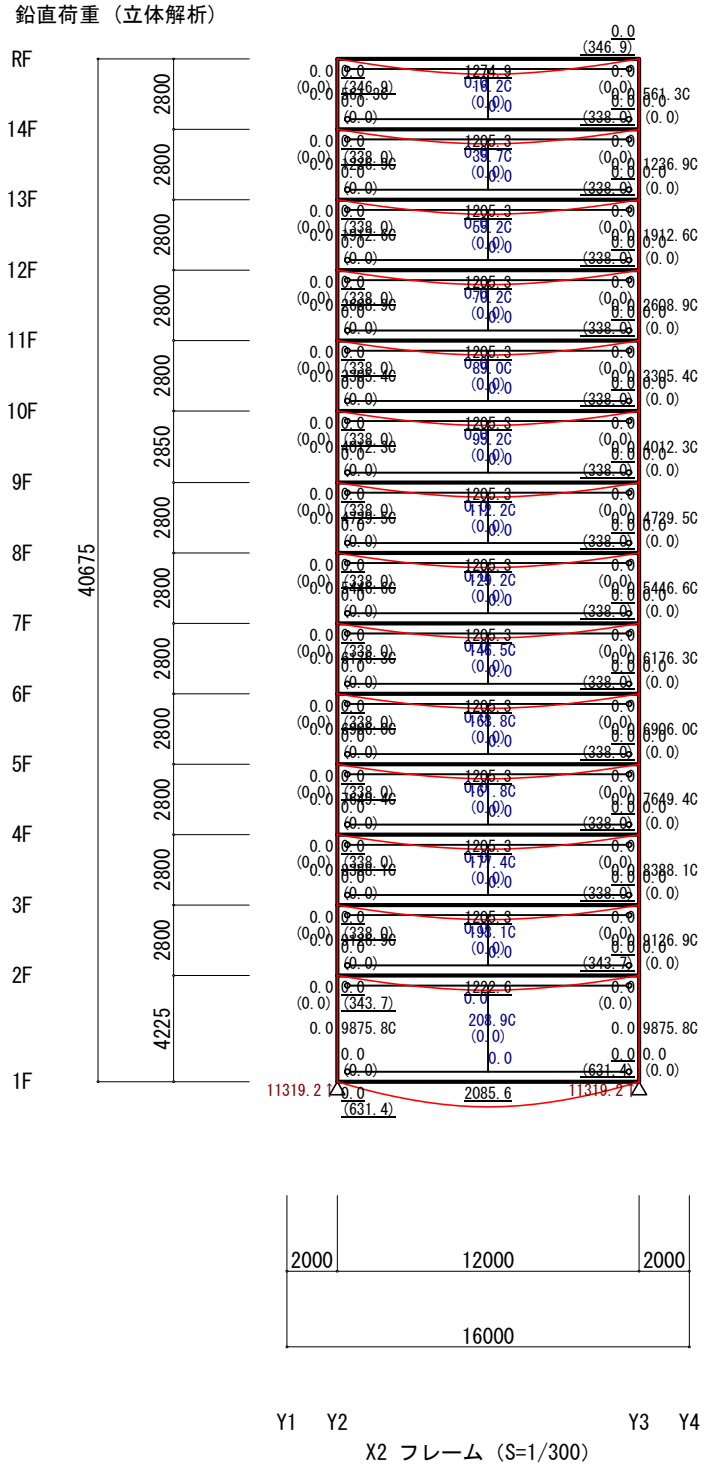

X2 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）

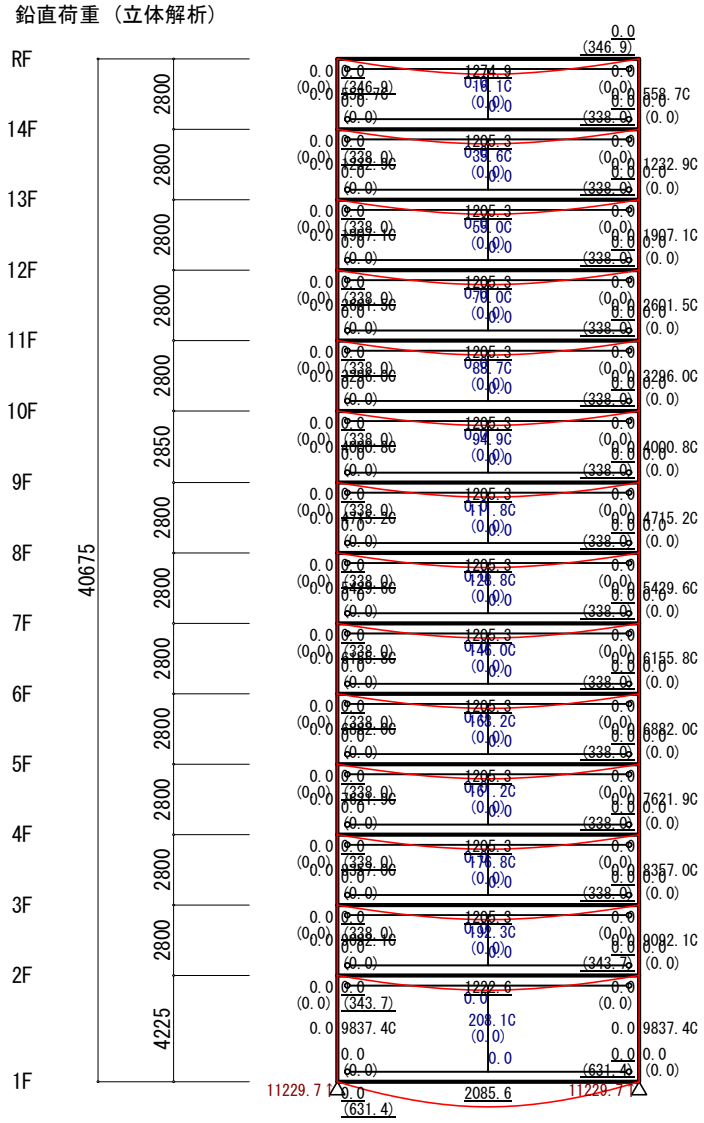

X3 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）

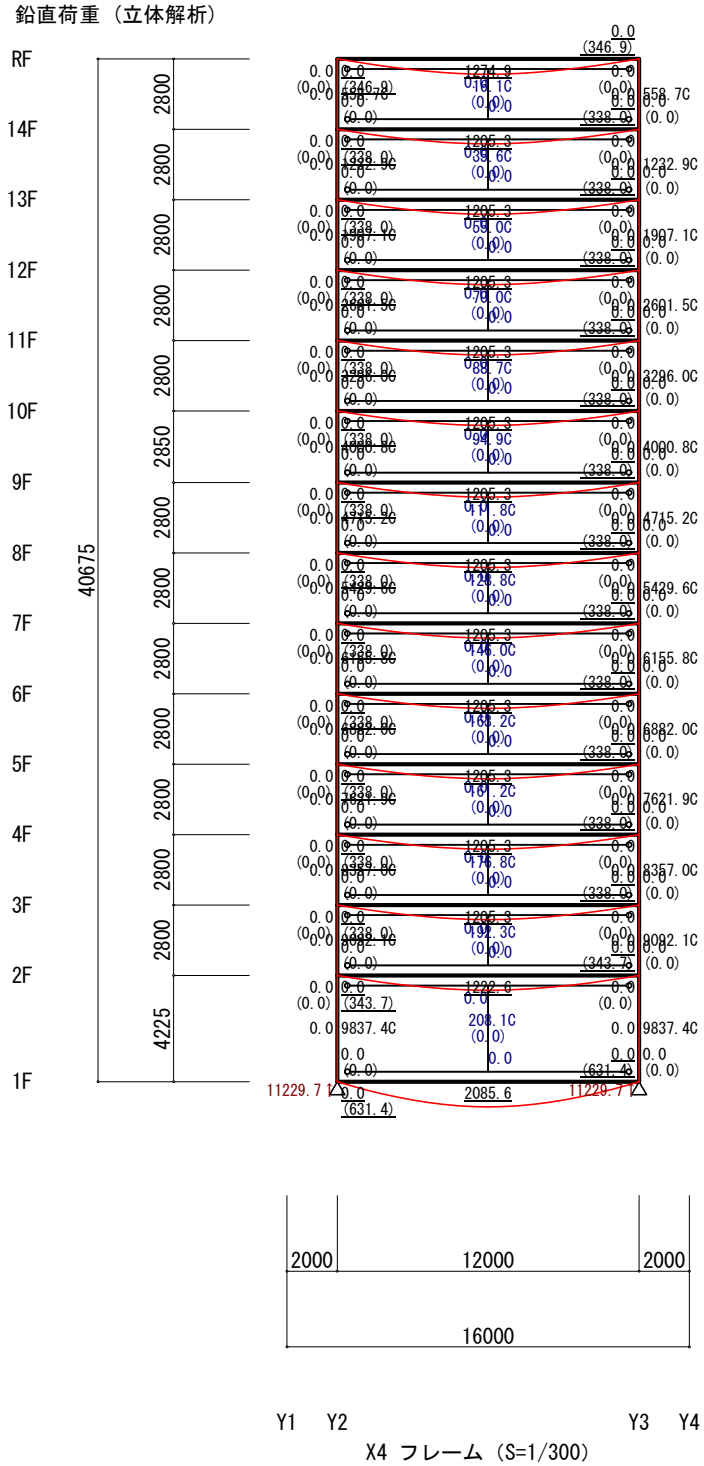

X4 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）

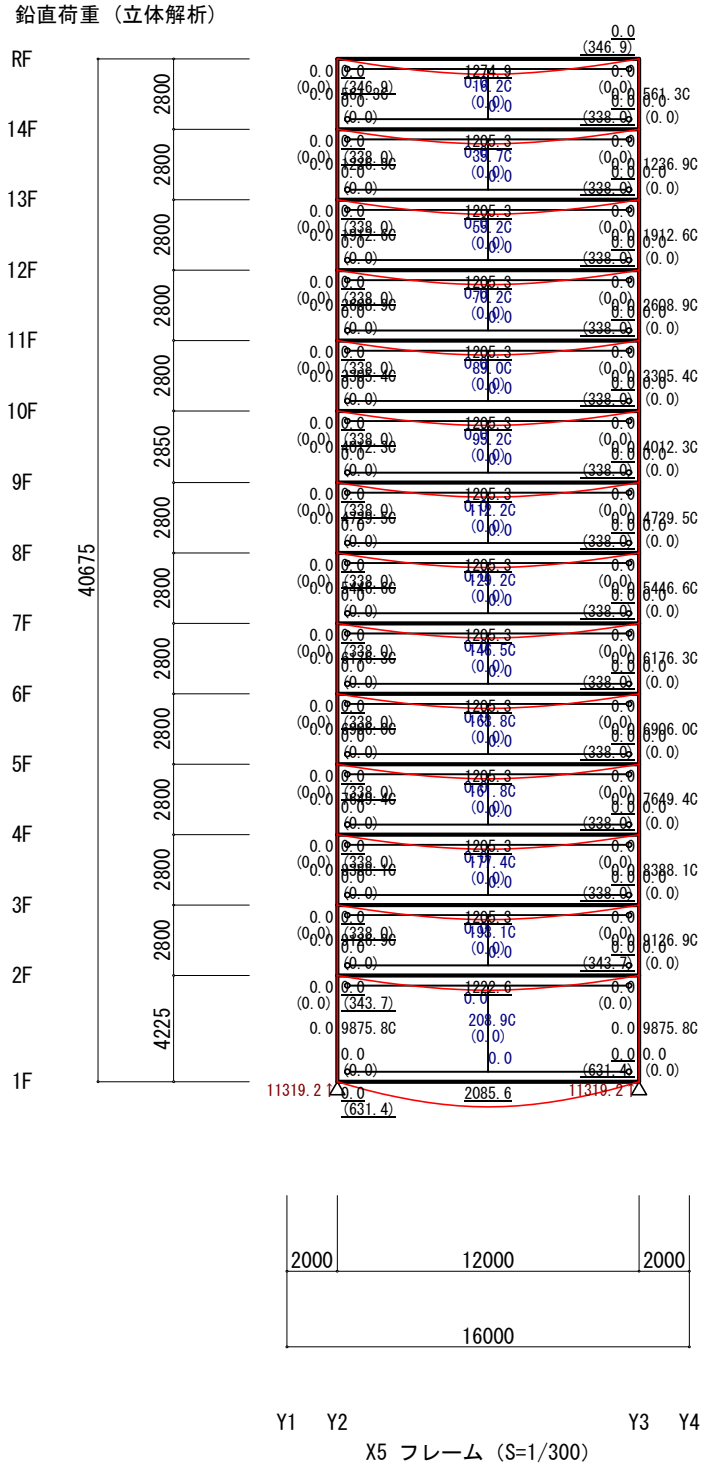

X5 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）

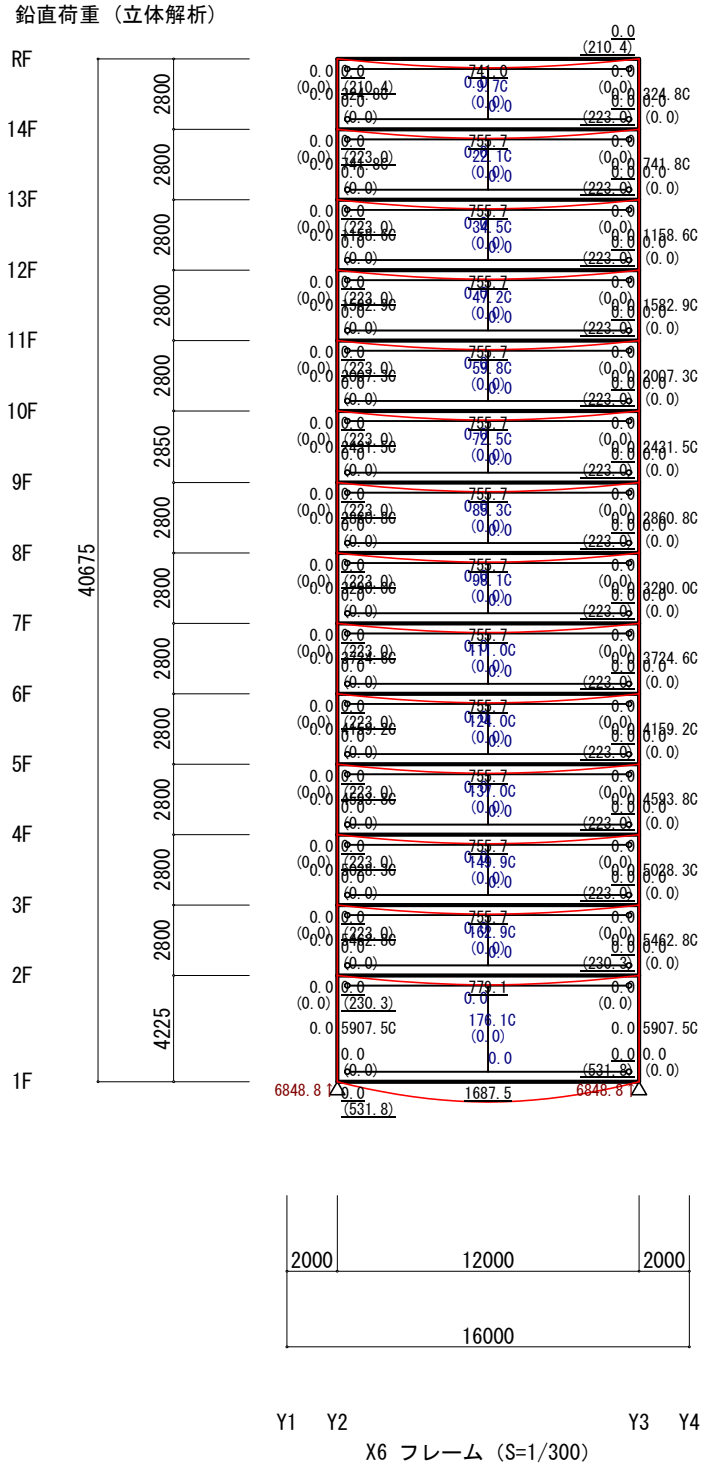

X6 フレーム（S=1/300）

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

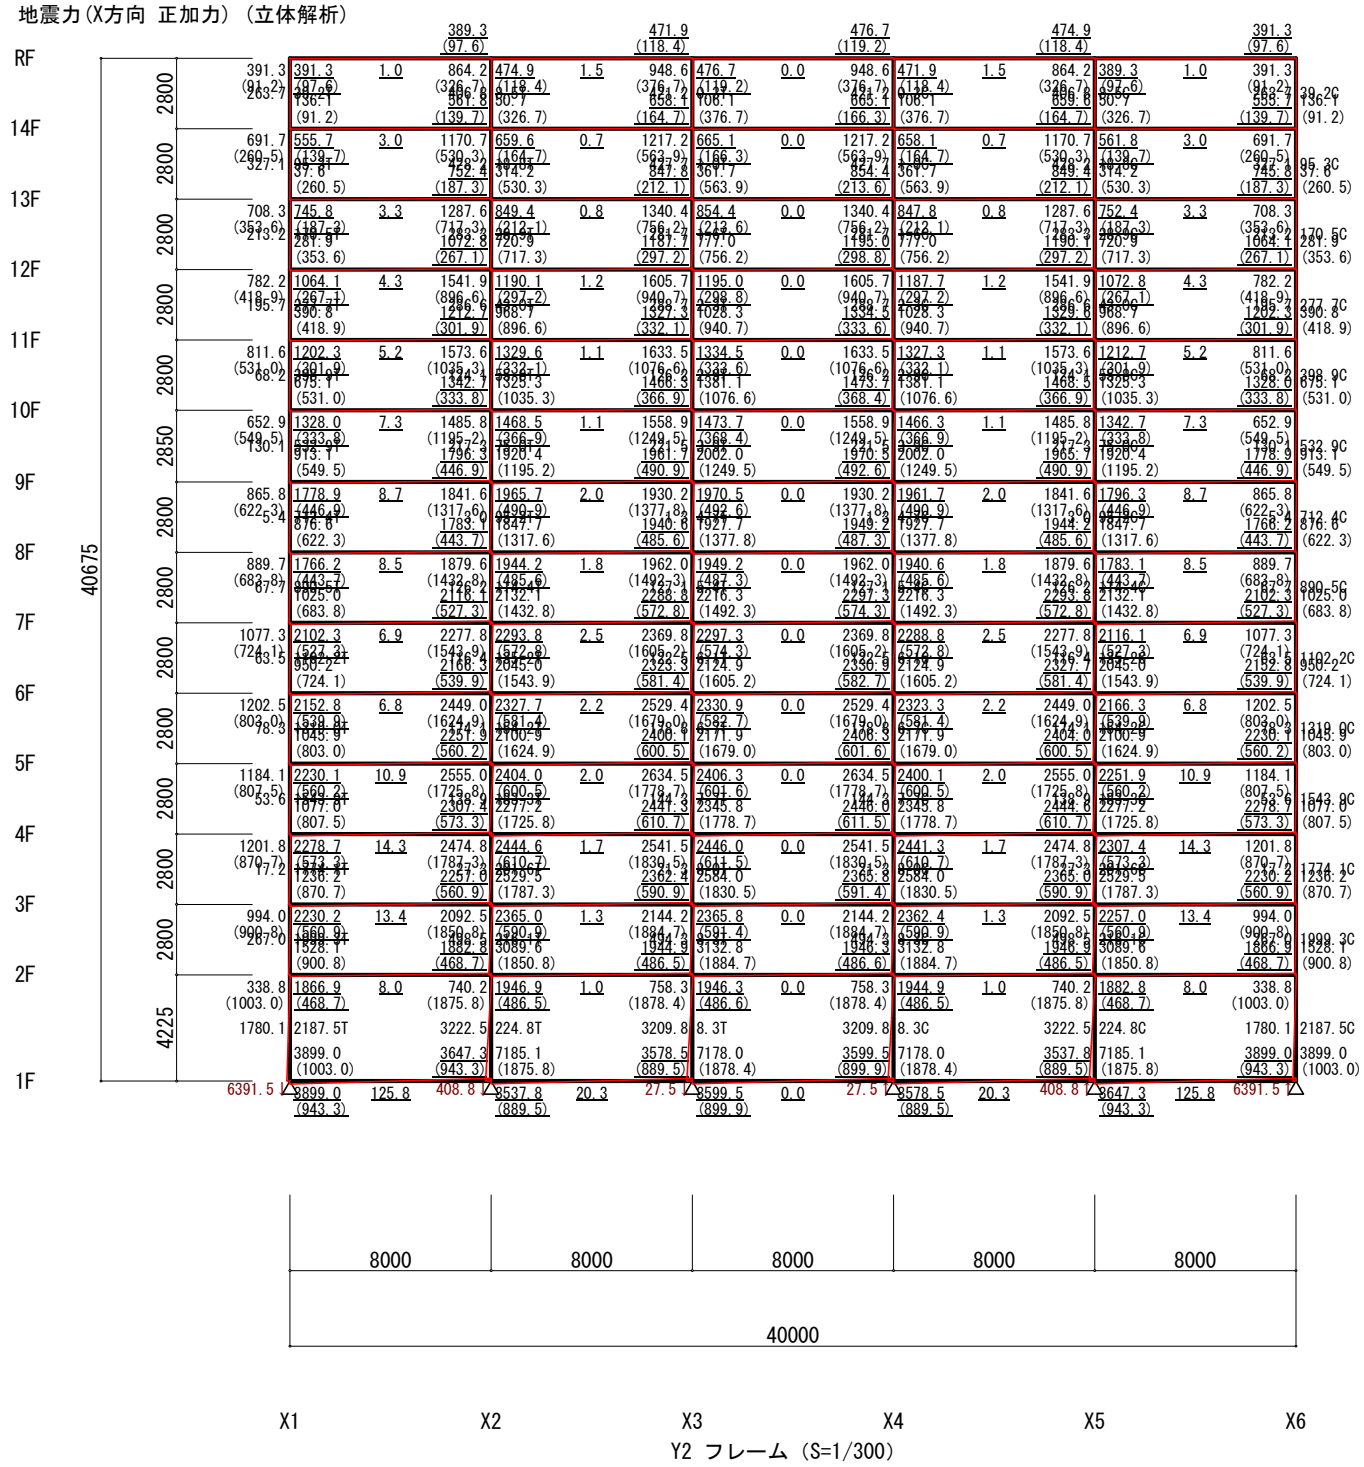

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

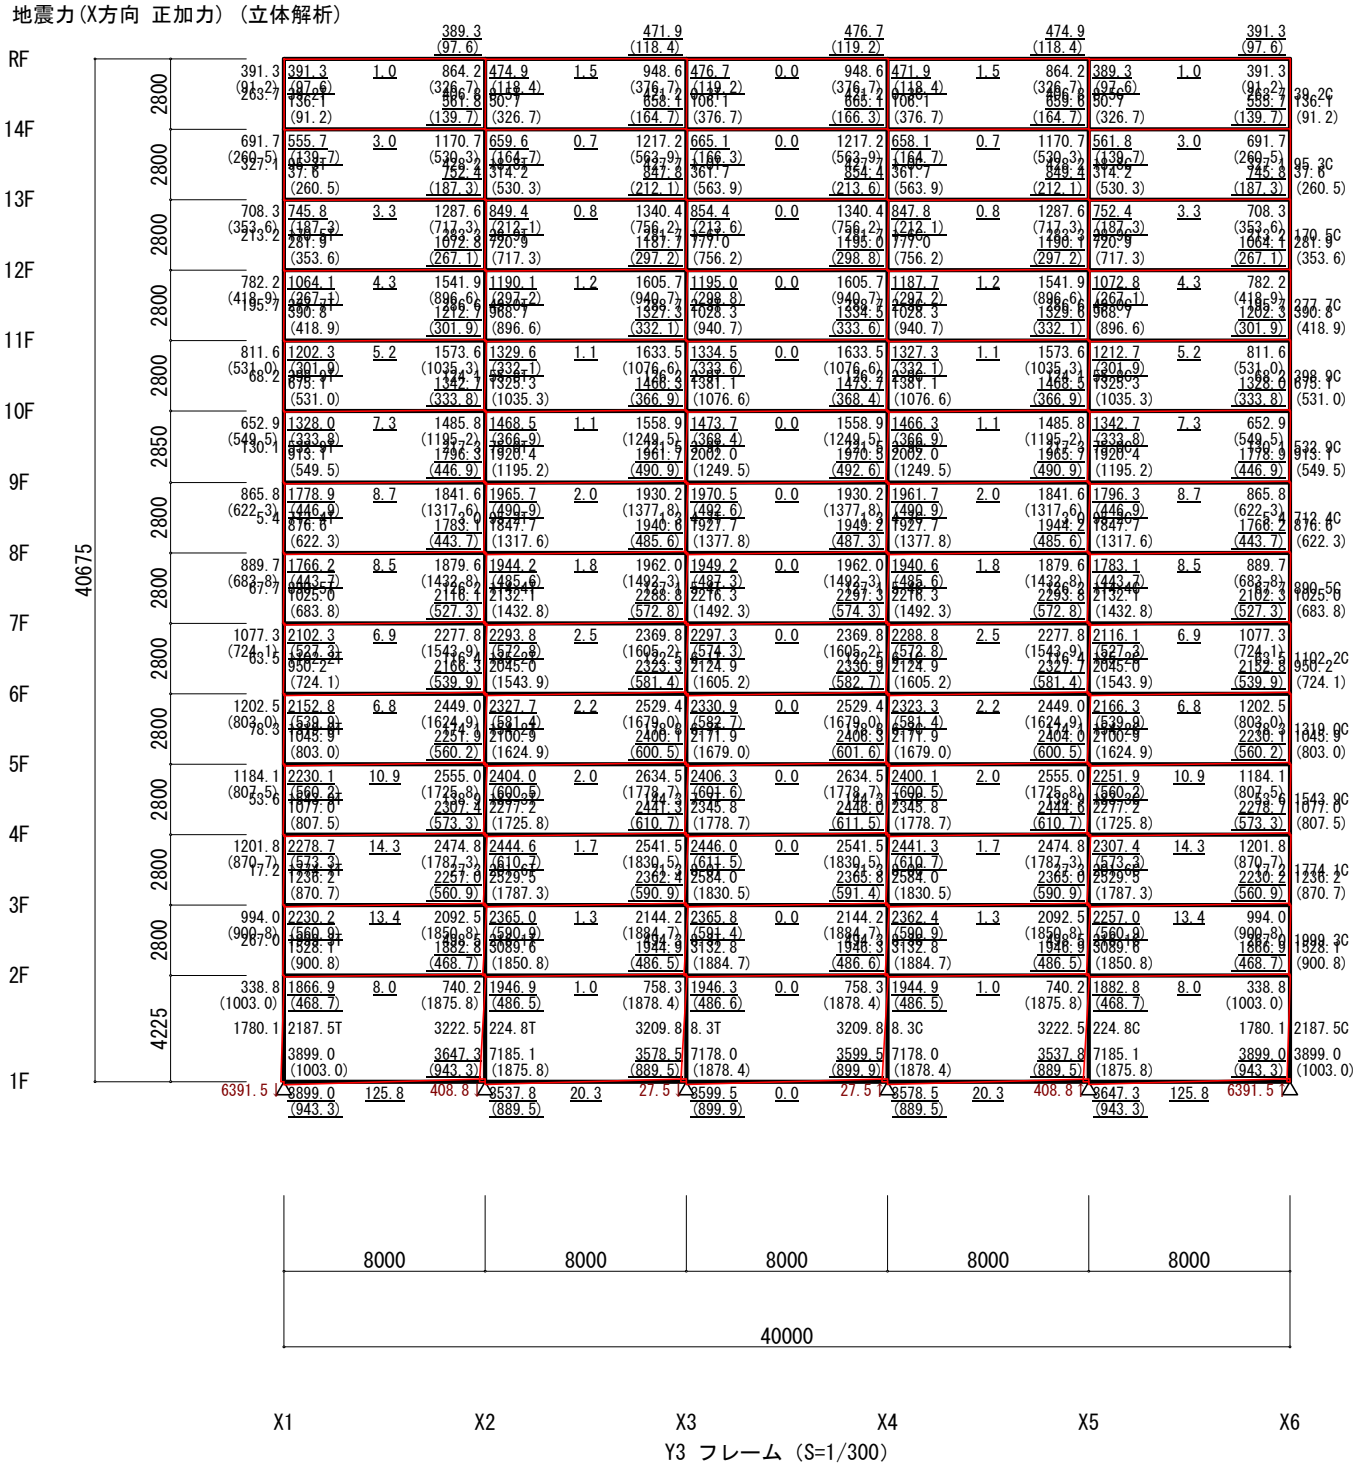

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

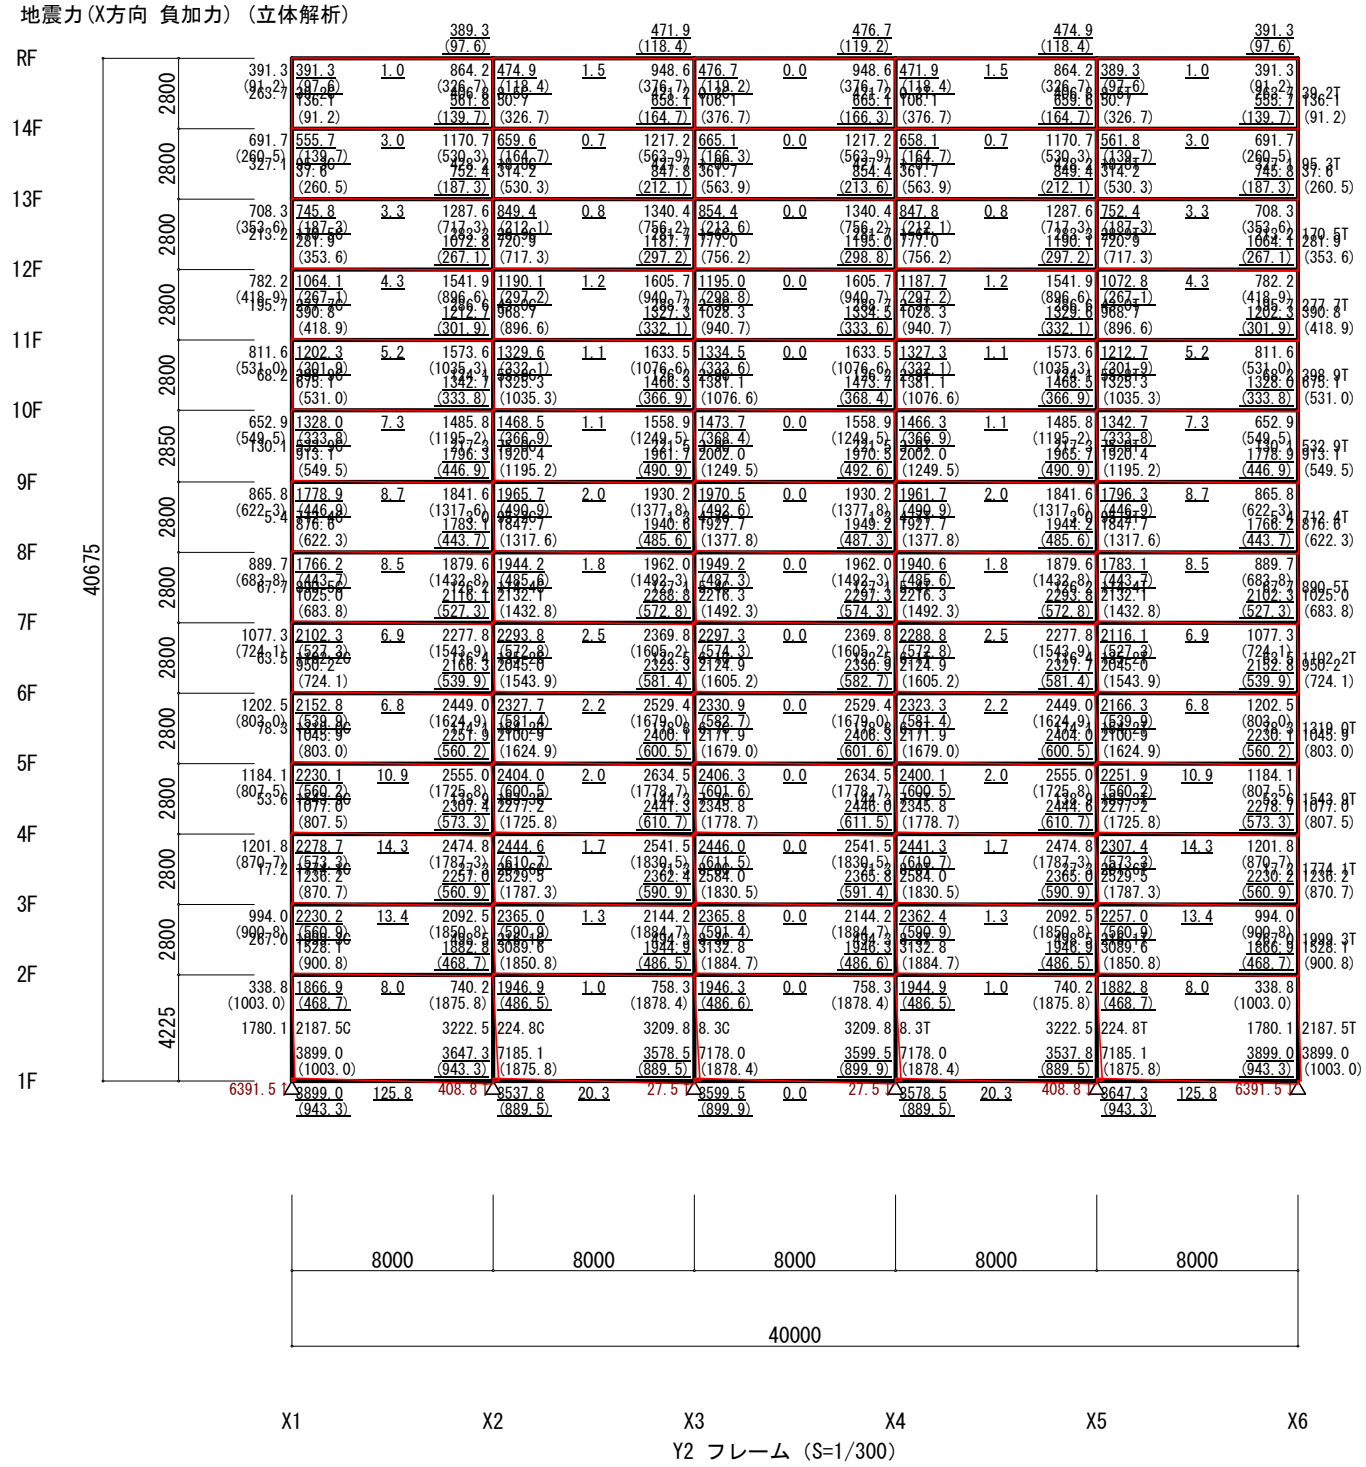

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

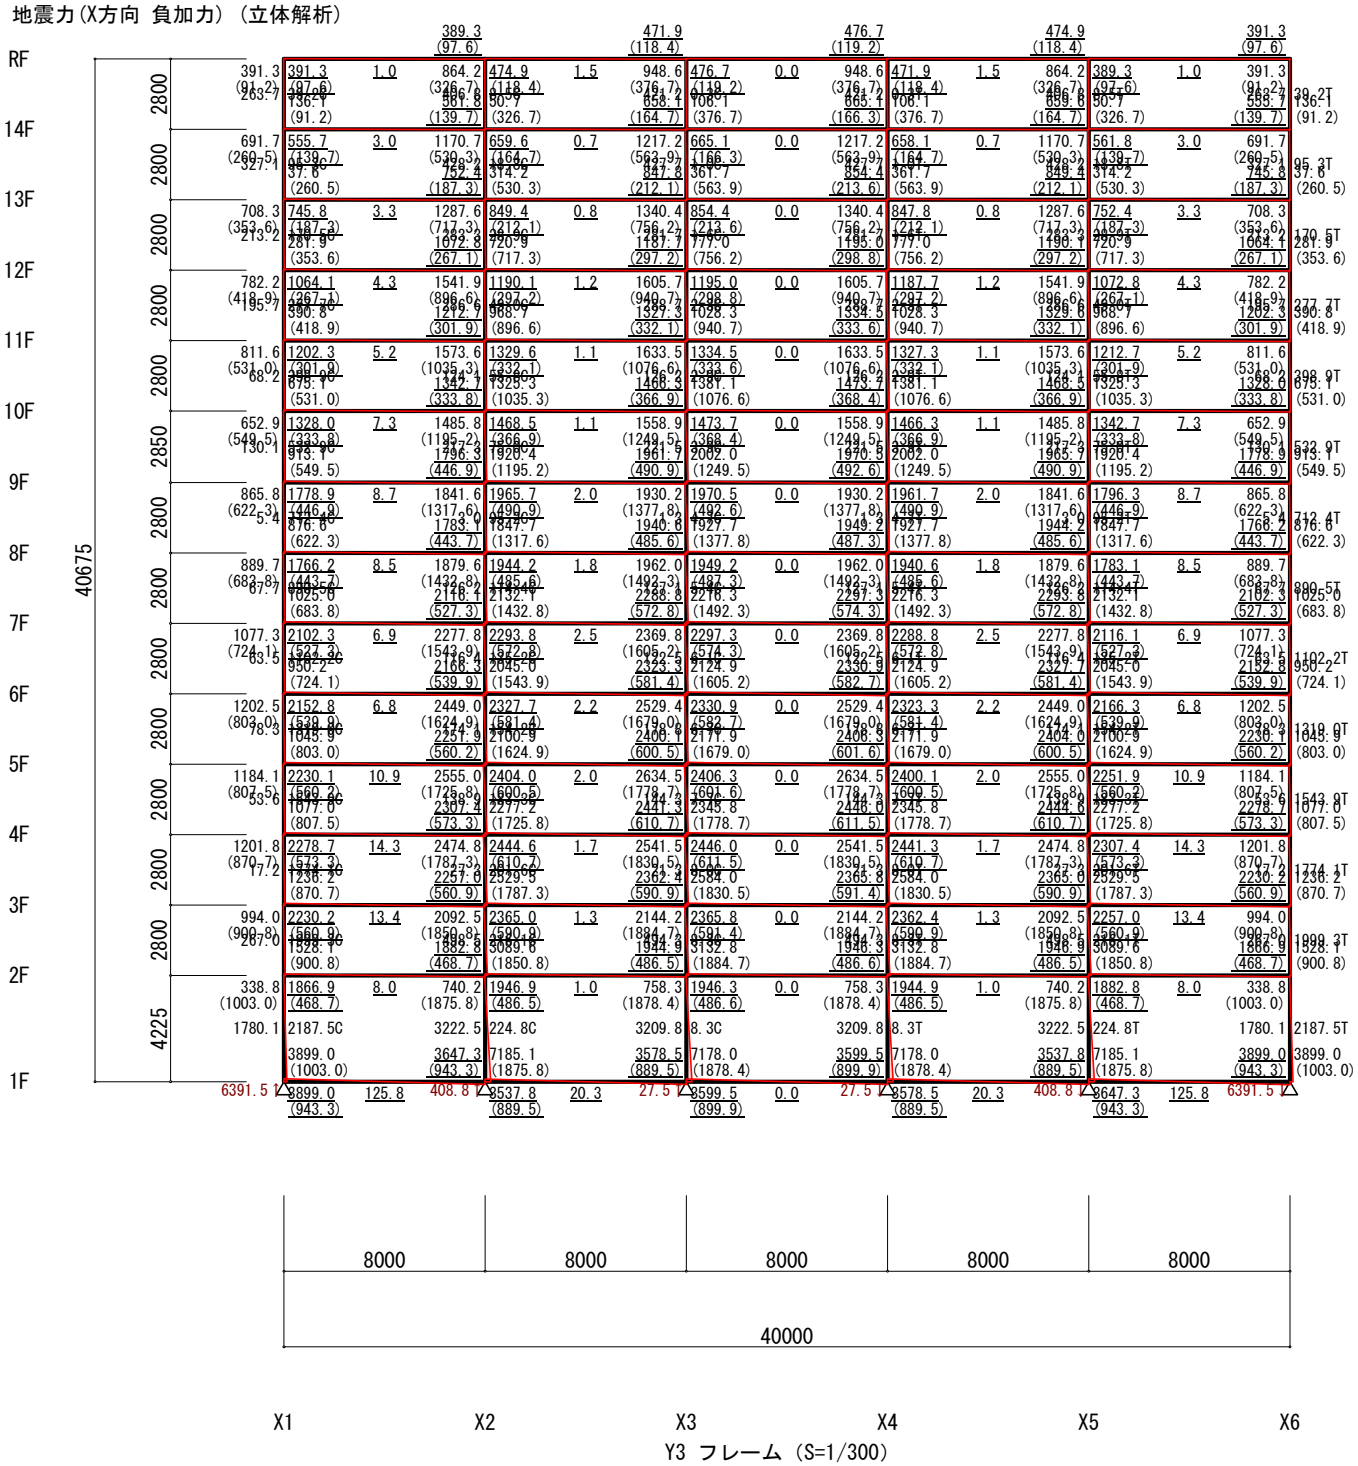

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

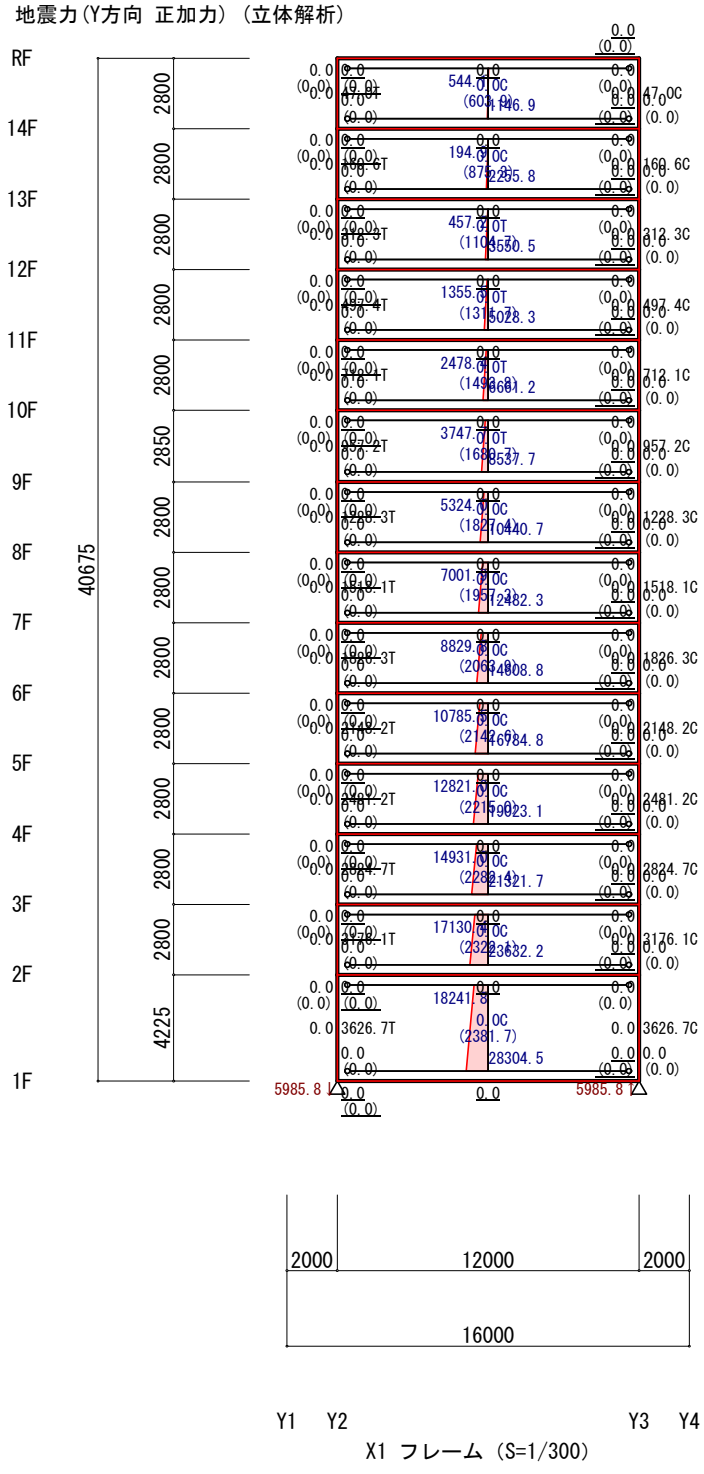

X1 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

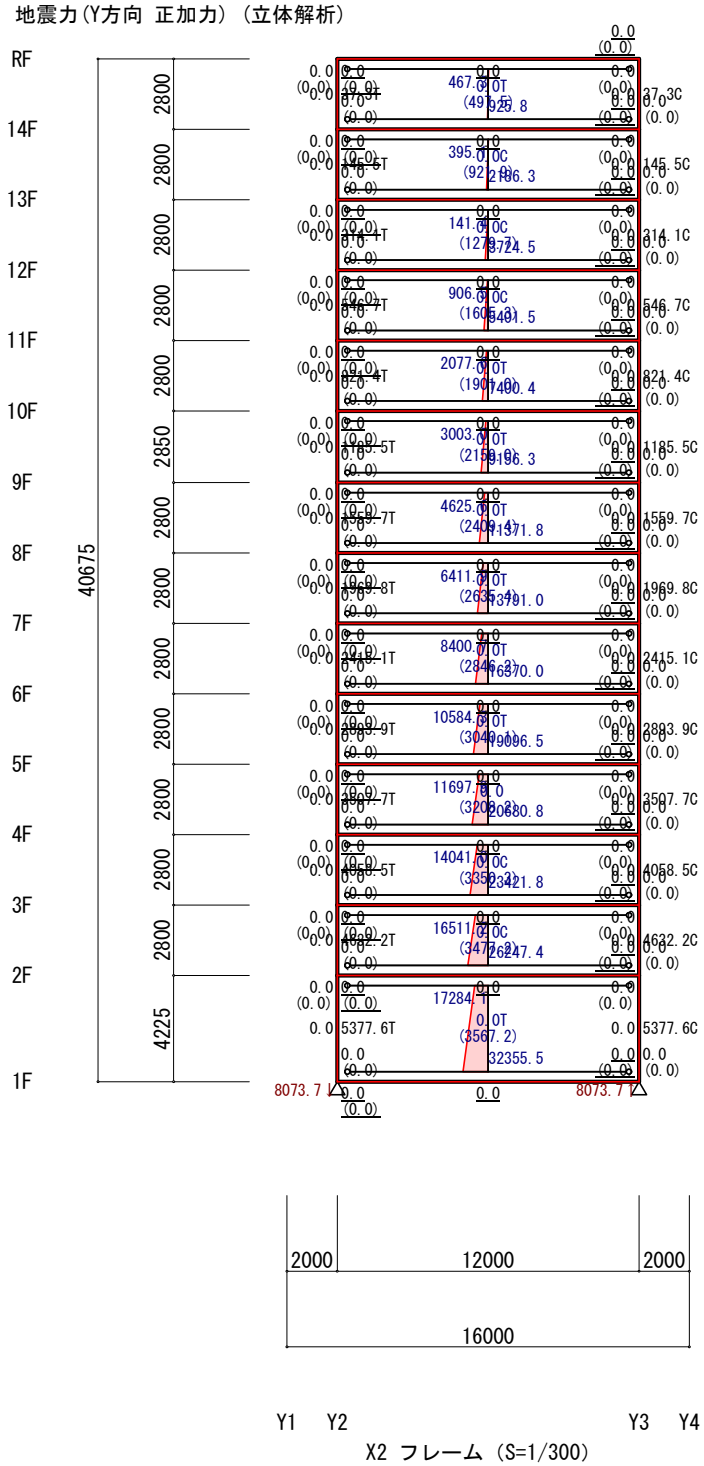

X2 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

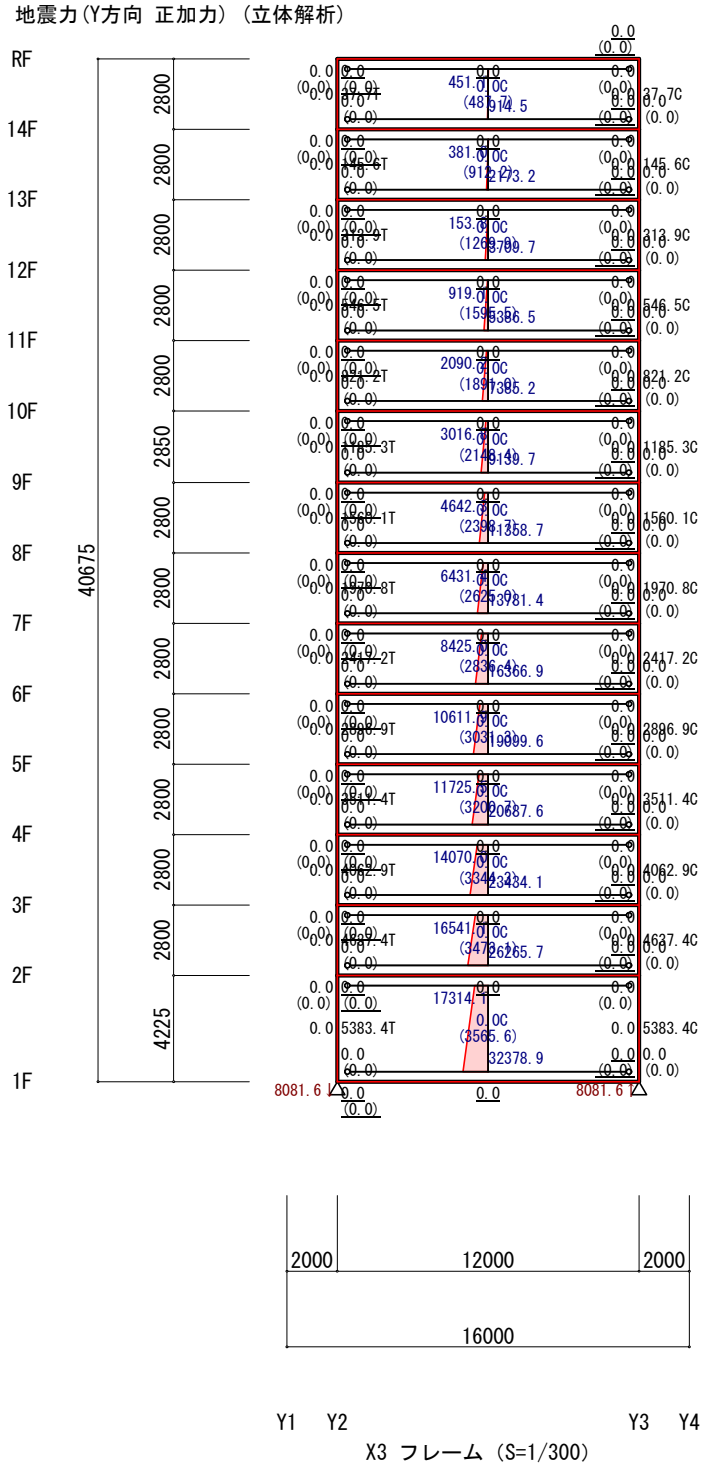

X3 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

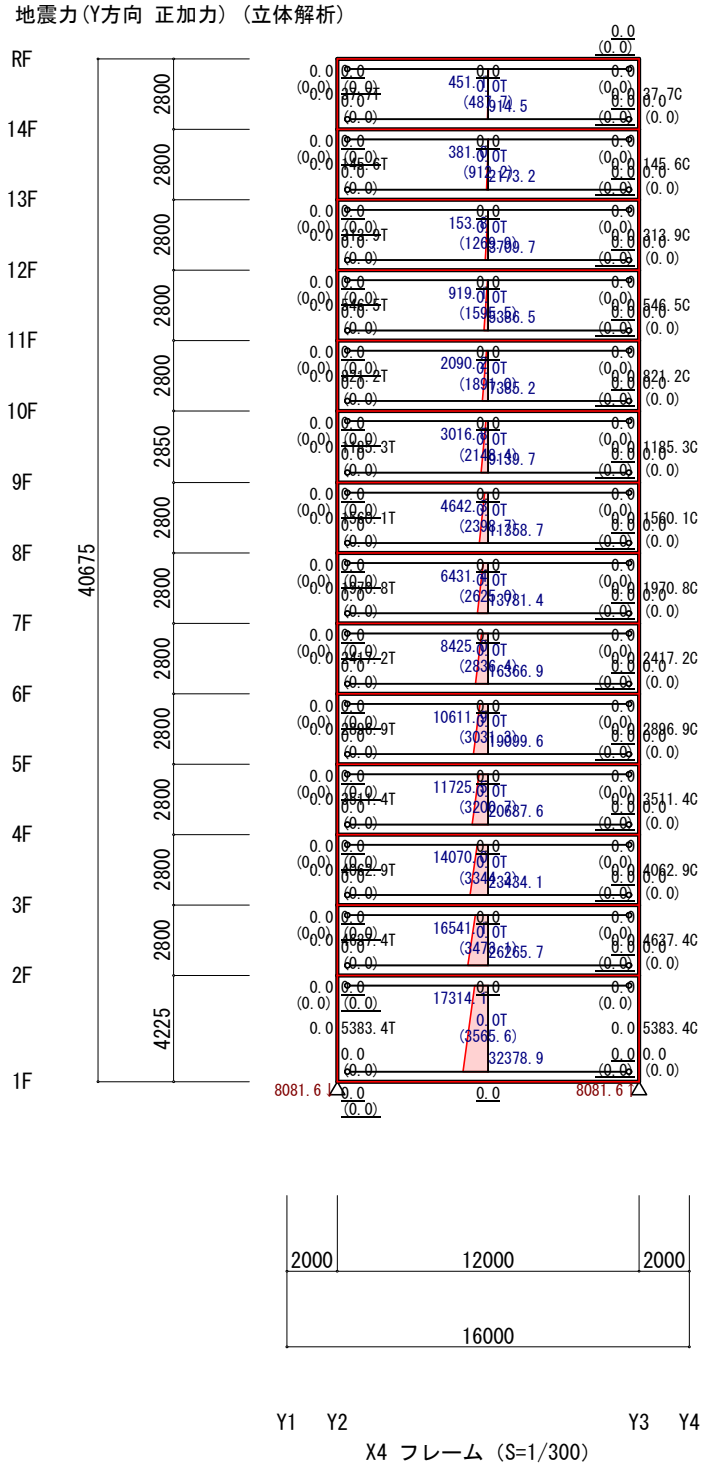

X4 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

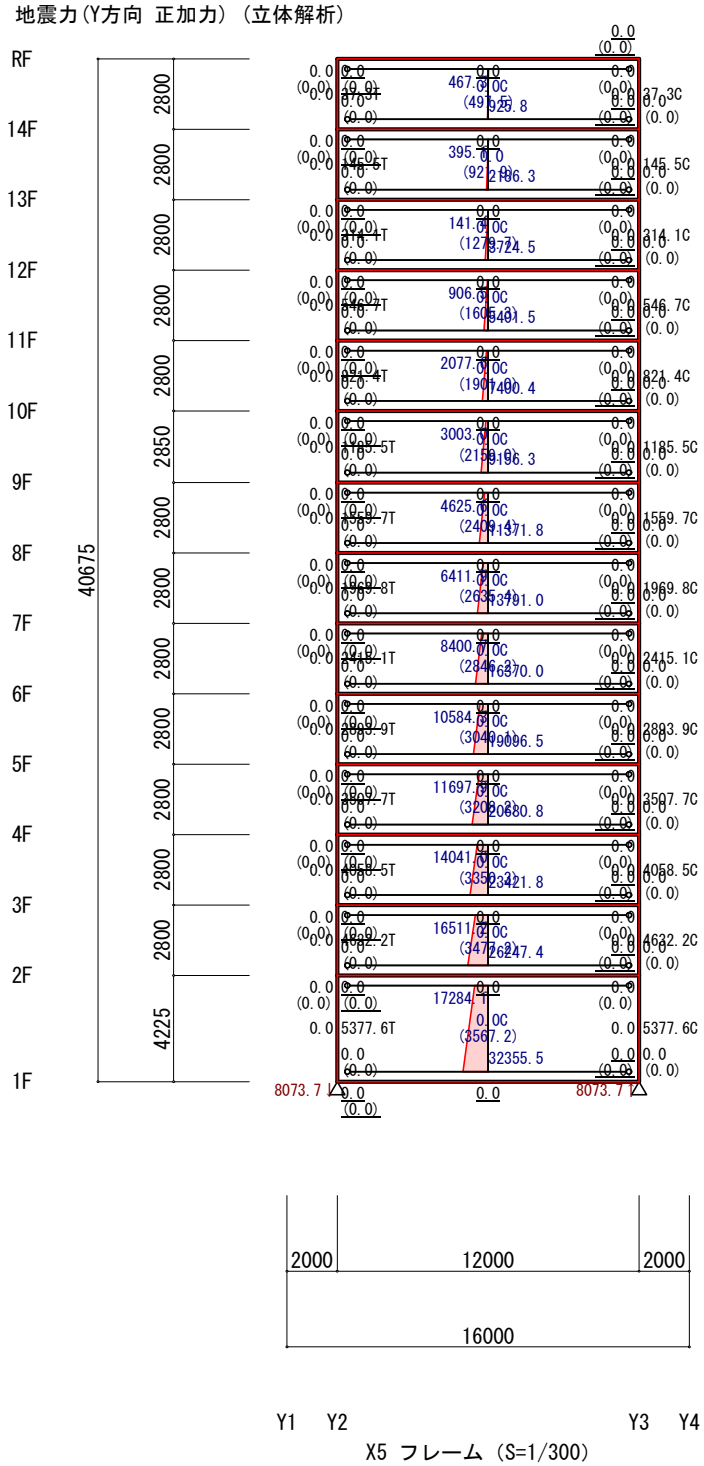

X5 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

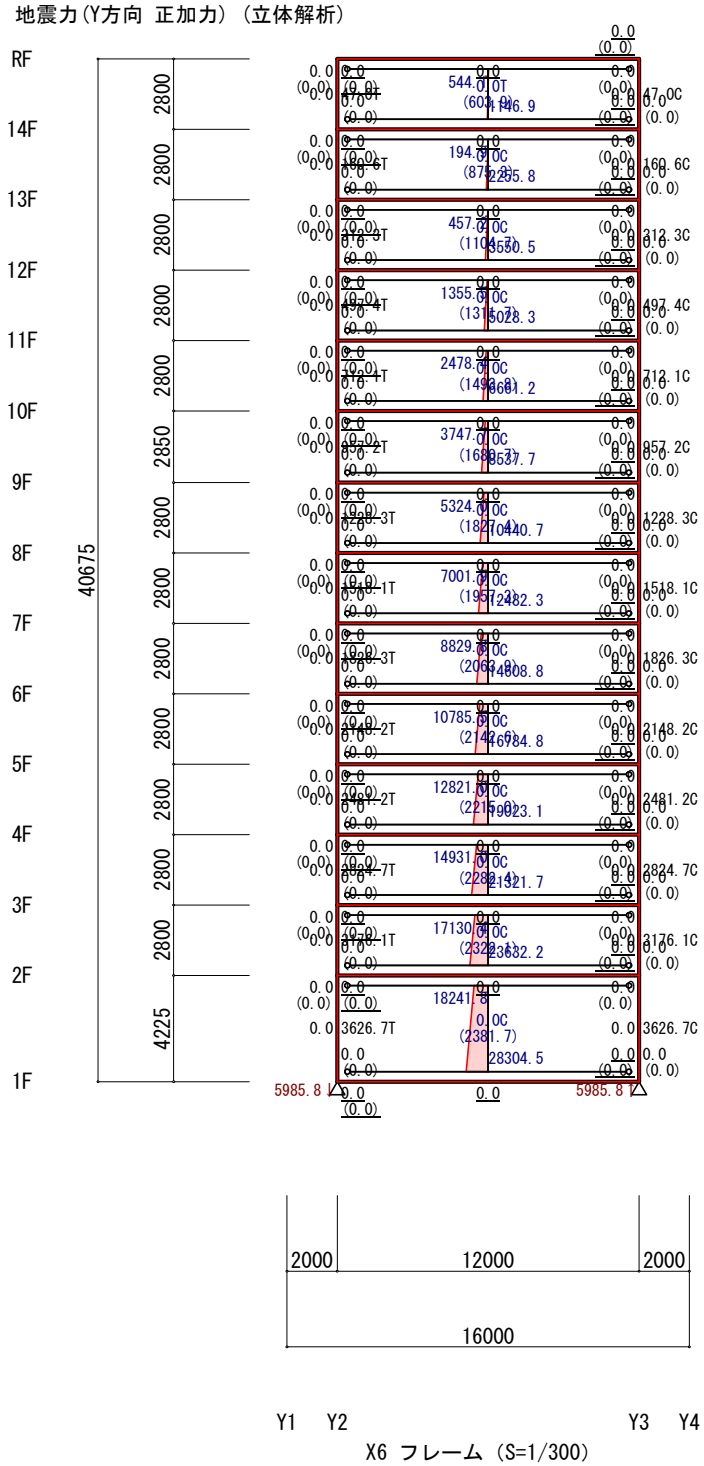

X6 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

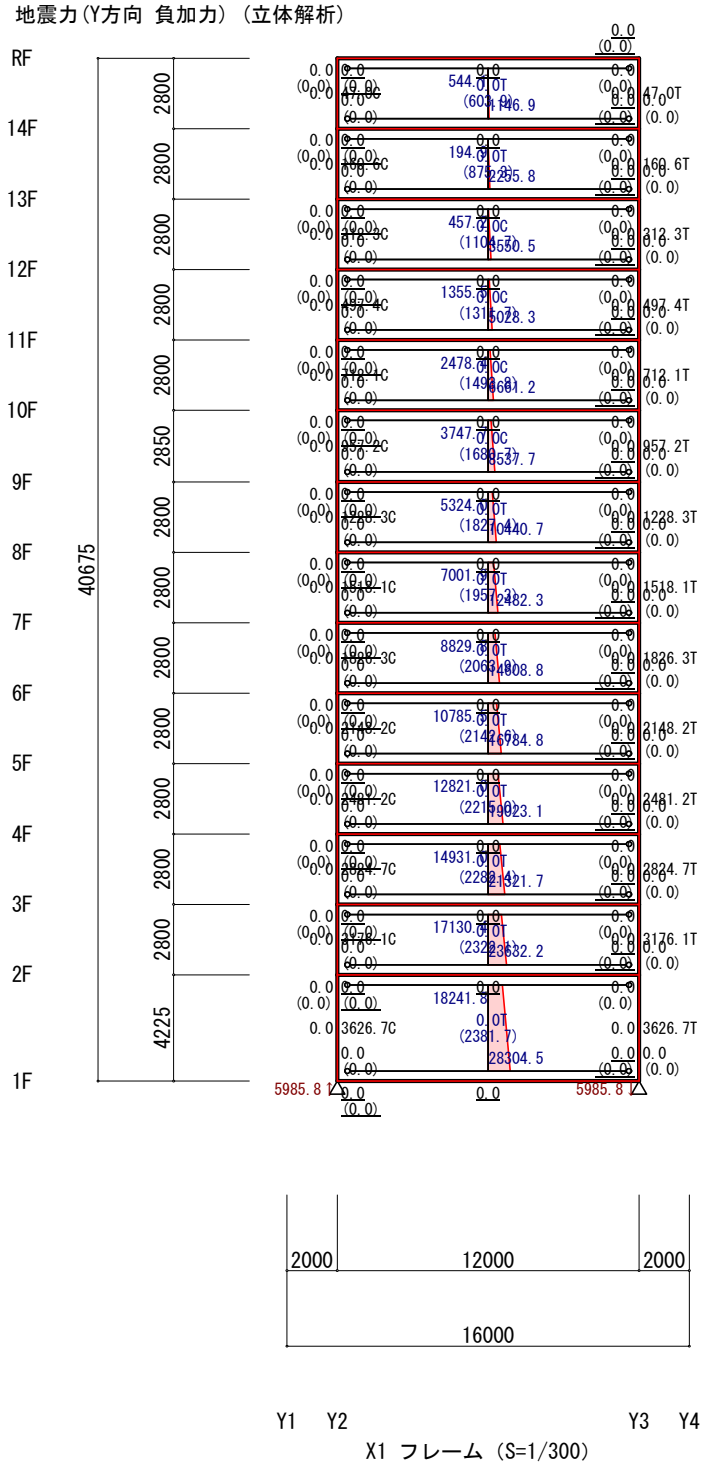

X1 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

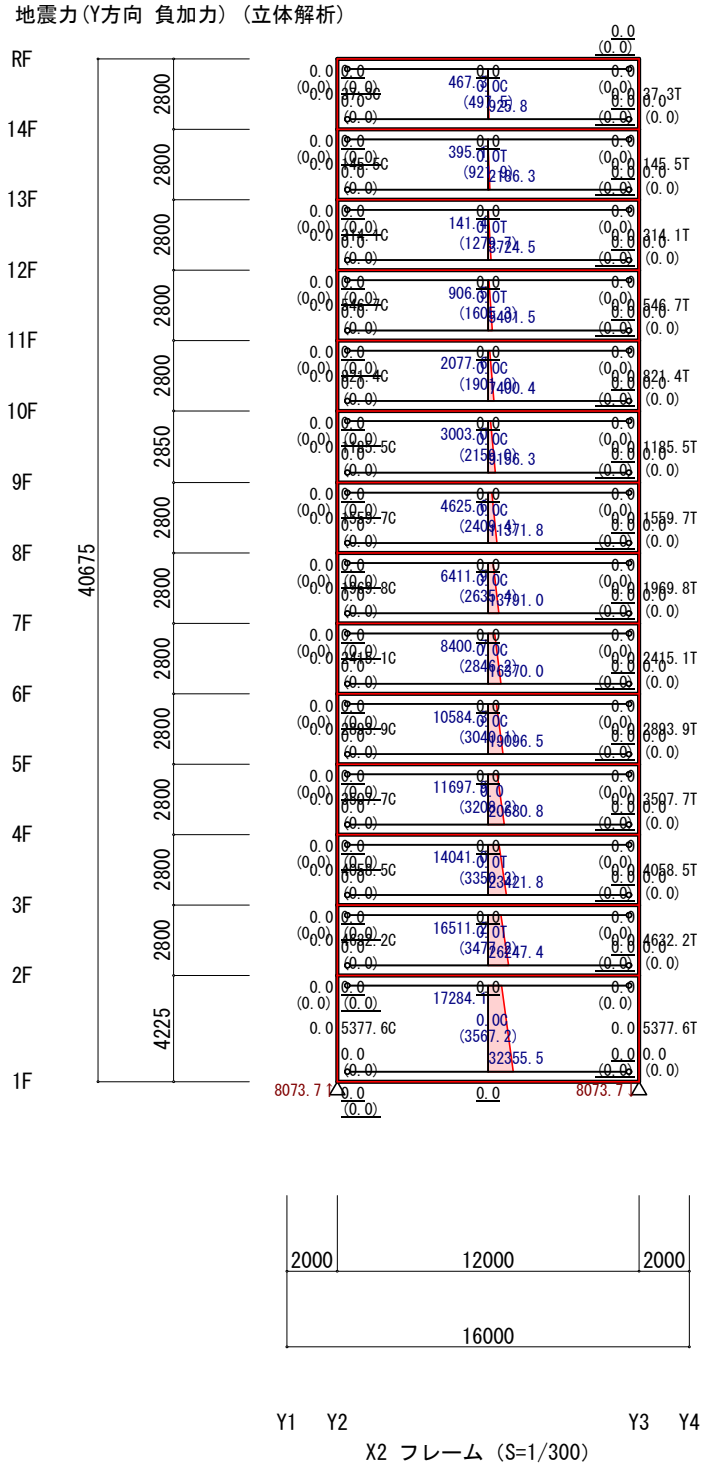

X2 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

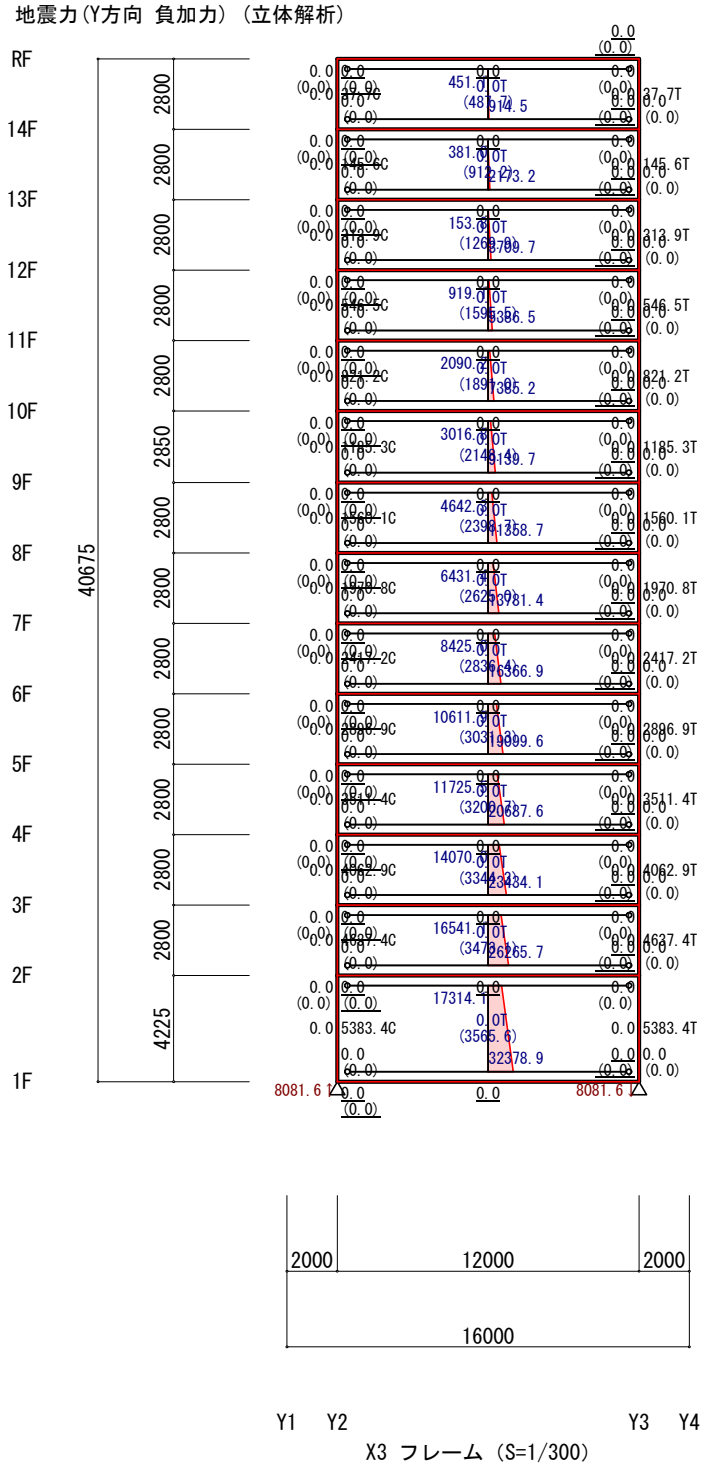

X3 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

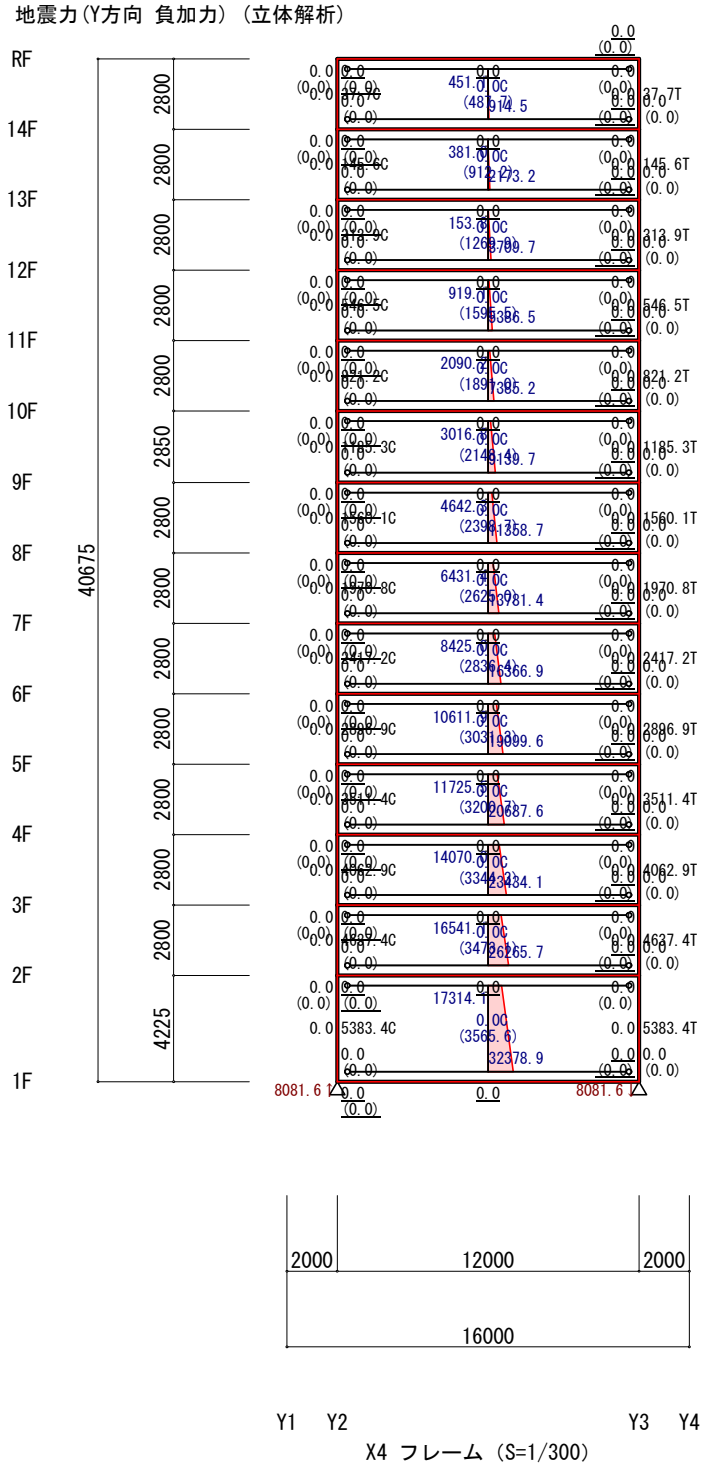

X4 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

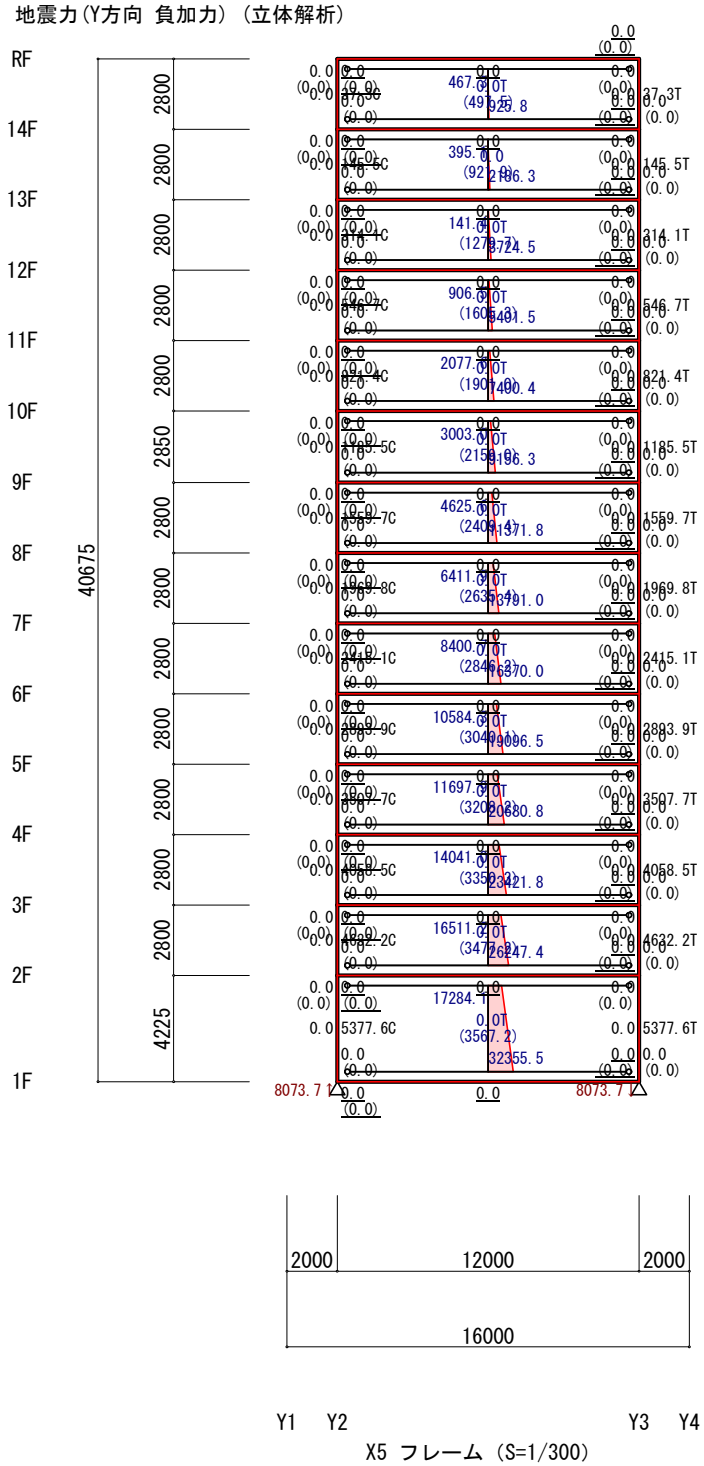

X5 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

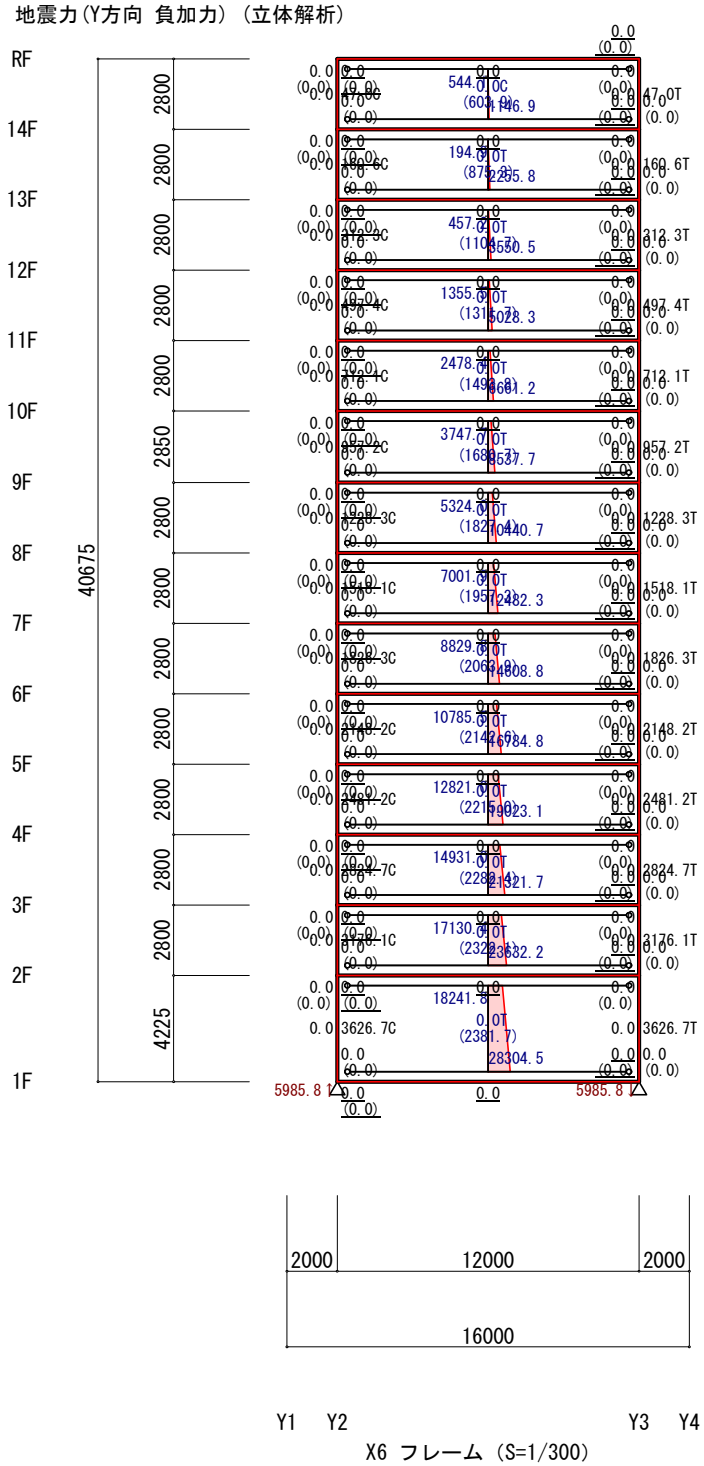

X6 フレーム（S=1/300）

A-2.3 部材応力表

G.Ml	：大梁左端部モーメント	(kN･m)	G.Mr	：大梁右端部モーメント	(kN･m)
G.Mc	：大梁中央部モーメント	(kN･m)			
G.Nl	：大梁左端部軸力	(kN･m)	G.Nr	：大梁右端部軸力	(kN)
G.Ql	：大梁左端部せん断力	(kN)	G.Qr	：大梁右端部せん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭モーメント	(kN･m)	C.Mb	：柱脚モーメント	(kN･m)
C.Mc	：柱中央モーメント	(kN･m)			
C.Qt	：柱頭せん断力	(kN)	C.Qb	：柱脚せん断力	(kN)
C.Nt	：柱頭軸力	(kN)	C.Nb	：柱脚軸力	(kN)
W.N1	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W.N2	：ブレース右下がり部材軸力	(kN)
W.Q	：壁・ブレースせん断力	(kN)			

W.Mt　：壁柱壁頭モーメント　(kN･m)　W.Mb　：壁柱壁脚モーメント　(kN･m)
W.N　：壁柱軸力　(kN)
HS.N　：水平バネ応力（加力方向）　(kN)
HS.N1　：水平バネ応力（加力直交）　(kN)

応力の符号
柱せん断力　右向きが　(+)
梁せん断力、柱軸力　下向きが　(+)
曲げモーメント　時計回りが　(+)
ブレース軸力　圧縮が　(+)

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	X1	X2	-148.9	168.7	95.9	101.5	106.4	0.0	0.0
	X2	X3	-162.6	161.7	92.6	104.1	103.8	0.0	0.0
	X3	X4	-162.0	162.0	92.7	103.9	103.9	0.0	0.0
	X4	X5	-161.7	162.6	92.6	103.8	104.1	0.0	0.0
	X5	X6	-168.7	148.9	95.9	106.4	101.5	0.0	0.0
14F	X1	X2	-206.2	216.4	117.8	144.1	146.7	0.0	0.0
	X2	X3	-213.0	213.0	116.1	145.4	145.4	0.0	0.0
	X3	X4	-213.0	213.0	116.1	145.4	145.4	0.0	0.0
	X4	X5	-213.0	213.0	116.1	145.4	145.4	0.0	0.0
	X5	X6	-216.4	206.2	117.8	146.7	144.1	0.0	0.0
13F	X1	X2	-205.1	217.0	118.0	143.9	146.9	0.0	0.0
	X2	X3	-213.1	212.9	116.0	145.4	145.4	0.0	0.0
	X3	X4	-213.0	213.0	116.1	145.4	145.4	0.0	0.0
	X4	X5	-212.9	213.1	116.0	145.4	145.4	0.0	0.0
	X5	X6	-217.0	205.1	118.0	146.9	143.9	0.0	0.0
12F	X1	X2	-214.9	230.3	124.6	152.5	156.4	0.0	0.0
	X2	X3	-225.3	225.0	122.1	154.5	154.4	0.0	0.0
	X3	X4	-225.1	225.1	122.1	154.5	154.5	0.0	0.0
	X4	X5	-225.0	225.3	122.1	154.4	154.5	0.0	0.0
	X5	X6	-230.3	214.9	124.6	156.4	152.5	0.0	0.0
11F	X1	X2	-214.8	230.4	124.6	152.5	156.4	0.0	0.0
	X2	X3	-225.3	225.0	122.1	154.5	154.4	0.0	0.0
	X3	X4	-225.1	225.1	122.1	154.5	154.5	0.0	0.0
	X4	X5	-225.0	225.3	122.1	154.4	154.5	0.0	0.0
	X5	X6	-230.4	214.8	124.6	156.4	152.5	0.0	0.0
10F	X1	X2	-214.6	230.6	124.6	152.5	156.5	0.0	0.0
	X2	X3	-225.3	225.0	122.1	154.5	154.4	0.0	0.0
	X3	X4	-225.1	225.1	122.1	154.5	154.5	0.0	0.0
	X4	X5	-225.0	225.3	122.1	154.4	154.5	0.0	0.0
	X5	X6	-230.6	214.6	124.6	156.5	152.5	0.0	0.0
9F	X1	X2	-219.9	240.9	129.9	158.4	163.6	0.0	0.0
	X2	X3	-234.2	233.7	126.4	161.1	161.0	0.0	0.0
	X3	X4	-233.8	233.8	126.5	161.0	161.0	0.0	0.0
	X4	X5	-233.7	234.2	126.4	161.0	161.1	0.0	0.0
	X5	X6	-240.9	219.9	129.9	163.6	158.4	0.0	0.0
8F	X1	X2	-219.9	241.0	129.9	158.4	163.7	0.0	0.0
	X2	X3	-234.1	233.7	126.4	161.1	161.0	0.0	0.0
	X3	X4	-233.8	233.8	126.5	161.0	161.0	0.0	0.0
	X4	X5	-233.7	234.1	126.4	161.0	161.1	0.0	0.0
	X5	X6	-241.0	219.9	129.9	163.7	158.4	0.0	0.0
7F	X1	X2	-225.7	252.1	135.5	164.7	171.3	0.0	0.0
	X2	X3	-243.7	242.9	131.0	168.1	167.9	0.0	0.0
	X3	X4	-243.2	243.2	131.2	168.0	168.0	0.0	0.0
	X4	X5	-242.9	243.7	131.0	167.9	168.1	0.0	0.0
	X5	X6	-252.1	225.7	135.5	171.3	164.7	0.0	0.0
6F	X1	X2	-225.8	252.2	135.4	164.7	171.3	0.0	0.0
	X2	X3	-243.7	242.9	131.1	168.1	167.9	0.0	0.0
	X3	X4	-243.2	243.2	131.2	168.0	168.0	0.0	0.0
	X4	X5	-242.9	243.7	131.1	167.9	168.1	0.0	0.0
	X5	X6	-252.2	225.8	135.4	171.3	164.7	0.0	0.0
5F	X1	X2	-225.5	252.4	135.4	164.7	171.4	0.0	0.0
	X2	X3	-243.7	242.9	131.1	168.1	167.9	0.0	0.0
	X3	X4	-243.2	243.2	131.2	168.0	168.0	0.0	0.0

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
5F	X4	X5	-242.9	243.7	131.1	167.9	168.1	0.0	0.0
	X5	X6	-252.4	225.5	135.4	171.4	164.7	0.0	0.0
4F	X1	X2	-225.3	252.6	135.4	164.6	171.4	0.0	0.0
	X2	X3	-243.7	242.9	131.1	168.1	167.9	0.0	0.0
	X3	X4	-243.2	243.2	131.2	168.0	168.0	0.0	0.0
	X4	X5	-242.9	243.7	131.1	167.9	168.1	0.0	0.0
	X5	X6	-252.6	225.3	135.4	171.4	164.6	0.0	0.0
3F	X1	X2	-225.2	252.7	135.4	164.6	171.5	0.0	0.0
	X2	X3	-243.7	242.9	131.0	168.1	167.9	0.0	0.0
	X3	X4	-243.2	243.2	131.2	168.0	168.0	0.0	0.0
	X4	X5	-242.9	243.7	131.0	167.9	168.1	0.0	0.0
	X5	X6	-252.7	225.2	135.4	171.5	164.6	0.0	0.0
2F	X1	X2	-224.6	253.5	135.3	164.4	171.6	0.0	0.0
	X2	X3	-243.3	243.1	131.2	168.1	168.0	0.0	0.0
	X3	X4	-243.2	243.2	131.1	168.0	168.0	0.0	0.0
	X4	X5	-243.1	243.3	131.2	168.0	168.1	0.0	0.0
	X5	X6	-253.5	224.6	135.3	171.6	164.4	0.0	0.0
1F	X1	X2	-163.4	483.3	326.4	265.7	345.7	0.0	0.0
	X2	X3	-462.5	420.0	208.5	311.1	300.4	0.0	0.0
	X3	X4	-422.8	422.8	227.0	305.7	305.7	0.0	0.0
	X4	X5	-420.0	462.5	208.5	300.4	311.1	0.0	0.0
	X5	X6	-483.3	163.4	326.4	345.7	265.7	0.0	0.0

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	X1	X2	391.3	389.3	1.0	-97.6	97.6	0.0	0.0
	X2	X3	474.9	471.9	1.5	-118.4	118.4	0.0	0.0
	X3	X4	476.7	476.7	0.0	-119.2	119.2	0.0	0.0
	X4	X5	471.9	474.9	-1.5	-118.4	118.4	0.0	0.0
	X5	X6	389.3	391.3	-1.0	-97.6	97.6	0.0	0.0
14F	X1	X2	555.7	561.8	-3.0	-139.7	139.7	0.0	0.0
	X2	X3	659.6	658.1	0.7	-164.7	164.7	0.0	0.0
	X3	X4	665.1	665.1	0.0	-166.3	166.3	0.0	0.0
	X4	X5	658.1	659.6	-0.7	-164.7	164.7	0.0	0.0
	X5	X6	561.8	555.7	3.0	-139.7	139.7	0.0	0.0
13F	X1	X2	745.8	752.4	-3.3	-187.3	187.3	0.0	0.0
	X2	X3	849.4	847.8	0.8	-212.1	212.1	0.0	0.0
	X3	X4	854.4	854.4	0.0	-213.6	213.6	0.0	0.0
	X4	X5	847.8	849.4	-0.8	-212.1	212.1	0.0	0.0
	X5	X6	752.4	745.8	3.3	-187.3	187.3	0.0	0.0
12F	X1	X2	1064.1	1072.8	-4.3	-267.1	267.1	0.0	0.0
	X2	X3	1190.1	1187.7	1.2	-297.2	297.2	0.0	0.0
	X3	X4	1195.0	1195.0	0.0	-298.8	298.8	0.0	0.0
	X4	X5	1187.7	1190.1	-1.2	-297.2	297.2	0.0	0.0
	X5	X6	1072.8	1064.1	4.3	-267.1	267.1	0.0	0.0
11F	X1	X2	1202.3	1212.7	-5.2	-301.9	301.9	0.0	0.0
	X2	X3	1329.6	1327.3	1.1	-332.1	332.1	0.0	0.0
	X3	X4	1334.5	1334.5	0.0	-333.6	333.6	0.0	0.0
	X4	X5	1327.3	1329.6	-1.1	-332.1	332.1	0.0	0.0
	X5	X6	1212.7	1202.3	5.2	-301.9	301.9	0.0	0.0
10F	X1	X2	1328.0	1342.7	-7.3	-333.8	333.8	0.0	0.0
	X2	X3	1468.5	1466.3	1.1	-366.9	366.9	0.0	0.0
	X3	X4	1473.7	1473.7	0.0	-368.4	368.4	0.0	0.0
	X4	X5	1466.3	1468.5	-1.1	-366.9	366.9	0.0	0.0
	X5	X6	1342.7	1328.0	7.3	-333.8	333.8	0.0	0.0
9F	X1	X2	1778.9	1796.3	-8.7	-446.9	446.9	0.0	0.0
	X2	X3	1965.7	1961.7	2.0	-490.9	490.9	0.0	0.0
	X3	X4	1970.5	1970.5	0.0	-492.6	492.6	0.0	0.0
	X4	X5	1961.7	1965.7	-2.0	-490.9	490.9	0.0	0.0
	X5	X6	1796.3	1778.9	8.7	-446.9	446.9	0.0	0.0
8F	X1	X2	1766.2	1783.1	-8.5	-443.7	443.7	0.0	0.0
	X2	X3	1944.2	1940.6	1.8	-485.6	485.6	0.0	0.0
	X3	X4	1949.2	1949.2	0.0	-487.3	487.3	0.0	0.0
	X4	X5	1940.6	1944.2	-1.8	-485.6	485.6	0.0	0.0
	X5	X6	1783.1	1766.2	8.5	-443.7	443.7	0.0	0.0

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	X1	X2	2102.3	2116.1	-6.9	-527.3	527.3	0.0	0.0
	X2	X3	2293.8	2288.8	2.5	-572.8	572.8	0.0	0.0
	X3	X4	2297.3	2297.3	0.0	-574.3	574.3	0.0	0.0
	X4	X5	2288.8	2293.8	-2.5	-572.8	572.8	0.0	0.0
	X5	X6	2116.1	2102.3	6.9	-527.3	527.3	0.0	0.0
6F	X1	X2	2152.8	2166.3	-6.8	-539.9	539.9	0.0	0.0
	X2	X3	2327.7	2323.3	2.2	-581.4	581.4	0.0	0.0
	X3	X4	2330.9	2330.9	0.0	-582.7	582.7	0.0	0.0
	X4	X5	2323.3	2327.7	-2.2	-581.4	581.4	0.0	0.0
	X5	X6	2166.3	2152.8	6.8	-539.9	539.9	0.0	0.0
5F	X1	X2	2230.1	2251.9	-10.9	-560.2	560.2	0.0	0.0
	X2	X3	2404.0	2400.1	2.0	-600.5	600.5	0.0	0.0
	X3	X4	2406.3	2406.3	0.0	-601.6	601.6	0.0	0.0
	X4	X5	2400.1	2404.0	-2.0	-600.5	600.5	0.0	0.0
	X5	X6	2251.9	2230.1	10.9	-560.2	560.2	0.0	0.0
4F	X1	X2	2278.7	2307.4	-14.3	-573.3	573.3	0.0	0.0
	X2	X3	2444.6	2441.3	1.7	-610.7	610.7	0.0	0.0
	X3	X4	2446.0	2446.0	0.0	-611.5	611.5	0.0	0.0
	X4	X5	2441.3	2444.6	-1.7	-610.7	610.7	0.0	0.0
	X5	X6	2307.4	2278.7	14.3	-573.3	573.3	0.0	0.0
3F	X1	X2	2230.2	2257.0	-13.4	-560.9	560.9	0.0	0.0
	X2	X3	2365.0	2362.4	1.3	-590.9	590.9	0.0	0.0
	X3	X4	2365.8	2365.8	0.0	-591.4	591.4	0.0	0.0
	X4	X5	2362.4	2365.0	-1.3	-590.9	590.9	0.0	0.0
	X5	X6	2257.0	2230.2	13.4	-560.9	560.9	0.0	0.0
2F	X1	X2	1866.9	1882.8	-8.0	-468.7	468.7	0.0	0.0
	X2	X3	1946.9	1944.9	1.0	-486.5	486.5	0.0	0.0
	X3	X4	1946.3	1946.3	0.0	-486.6	486.6	0.0	0.0
	X4	X5	1944.9	1946.9	-1.0	-486.5	486.5	0.0	0.0
	X5	X6	1882.8	1866.9	8.0	-468.7	468.7	0.0	0.0
1F	X1	X2	3899.0	3647.3	125.8	-943.3	943.3	0.0	0.0
	X2	X3	3537.8	3578.5	-20.3	-889.5	889.5	0.0	0.0
	X3	X4	3599.5	3599.5	0.0	-899.9	899.9	0.0	0.0
	X4	X5	3578.5	3537.8	20.3	-889.5	889.5	0.0	0.0
	X5	X6	3647.3	3899.0	-125.8	-943.3	943.3	0.0	0.0

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	X1	X2	-391.3	-389.3	-1.0	97.6	-97.6	0.0	0.0
	X2	X3	-474.9	-471.9	-1.5	118.4	-118.4	0.0	0.0
	X3	X4	-476.7	-476.7	0.0	119.2	-119.2	0.0	0.0
	X4	X5	-471.9	-474.9	1.5	118.4	-118.4	0.0	0.0
	X5	X6	-389.3	-391.3	1.0	97.6	-97.6	0.0	0.0
14F	X1	X2	-555.7	-561.8	3.0	139.7	-139.7	0.0	0.0
	X2	X3	-659.6	-658.1	-0.7	164.7	-164.7	0.0	0.0
	X3	X4	-665.1	-665.1	0.0	166.3	-166.3	0.0	0.0
	X4	X5	-658.1	-659.6	0.7	164.7	-164.7	0.0	0.0
	X5	X6	-561.8	-555.7	-3.0	139.7	-139.7	0.0	0.0
13F	X1	X2	-745.8	-752.4	3.3	187.3	-187.3	0.0	0.0
	X2	X3	-849.4	-847.8	-0.8	212.1	-212.1	0.0	0.0
	X3	X4	-854.4	-854.4	0.0	213.6	-213.6	0.0	0.0
	X4	X5	-847.8	-849.4	0.8	212.1	-212.1	0.0	0.0
	X5	X6	-752.4	-745.8	-3.3	187.3	-187.3	0.0	0.0
12F	X1	X2	-1064.1	-1072.8	4.3	267.1	-267.1	0.0	0.0
	X2	X3	-1190.1	-1187.7	-1.2	297.2	-297.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1195.0	-1195.0	0.0	298.8	-298.8	0.0	0.0
	X4	X5	-1187.7	-1190.1	1.2	297.2	-297.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1072.8	-1064.1	-4.3	267.1	-267.1	0.0	0.0
11F	X1	X2	-1202.3	-1212.7	5.2	301.9	-301.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1329.6	-1327.3	-1.1	332.1	-332.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1334.5	-1334.5	0.0	333.6	-333.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1327.3	-1329.6	1.1	332.1	-332.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1212.7	-1202.3	-5.2	301.9	-301.9	0.0	0.0
10F	X1	X2	-1328.0	-1342.7	7.3	333.8	-333.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1468.5	-1466.3	-1.1	366.9	-366.9	0.0	0.0

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	X3	X4	-1473.7	-1473.7	0.0	368.4	-368.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1466.3	-1468.5	1.1	366.9	-366.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1342.7	-1328.0	-7.3	333.8	-333.8	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1778.9	-1796.3	8.7	446.9	-446.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1965.7	-1961.7	-2.0	490.9	-490.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1970.5	-1970.5	0.0	492.6	-492.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1961.7	-1965.7	2.0	490.9	-490.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1796.3	-1778.9	-8.7	446.9	-446.9	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1766.2	-1783.1	8.5	443.7	-443.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1944.2	-1940.6	-1.8	485.6	-485.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1949.2	-1949.2	0.0	487.3	-487.3	0.0	0.0
	X4	X5	-1940.6	-1944.2	1.8	485.6	-485.6	0.0	0.0
	X5	X6	-1783.1	-1766.2	-8.5	443.7	-443.7	0.0	0.0
7F	X1	X2	-2102.3	-2116.1	6.9	527.3	-527.3	0.0	0.0
	X2	X3	-2293.8	-2288.8	-2.5	572.8	-572.8	0.0	0.0
	X3	X4	-2297.3	-2297.3	0.0	574.3	-574.3	0.0	0.0
	X4	X5	-2288.8	-2293.8	2.5	572.8	-572.8	0.0	0.0
	X5	X6	-2116.1	-2102.3	-6.9	527.3	-527.3	0.0	0.0
6F	X1	X2	-2152.8	-2166.3	6.8	539.9	-539.9	0.0	0.0
	X2	X3	-2327.7	-2323.3	-2.2	581.4	-581.4	0.0	0.0
	X3	X4	-2330.9	-2330.9	0.0	582.7	-582.7	0.0	0.0
	X4	X5	-2323.3	-2327.7	2.2	581.4	-581.4	0.0	0.0
	X5	X6	-2166.3	-2152.8	-6.8	539.9	-539.9	0.0	0.0
5F	X1	X2	-2230.1	-2251.9	10.9	560.2	-560.2	0.0	0.0
	X2	X3	-2404.0	-2400.1	-2.0	600.5	-600.5	0.0	0.0
	X3	X4	-2406.3	-2406.3	0.0	601.6	-601.6	0.0	0.0
	X4	X5	-2400.1	-2404.0	2.0	600.5	-600.5	0.0	0.0
	X5	X6	-2251.9	-2230.1	-10.9	560.2	-560.2	0.0	0.0
4F	X1	X2	-2278.7	-2307.4	14.3	573.3	-573.3	0.0	0.0
	X2	X3	-2444.6	-2441.3	-1.7	610.7	-610.7	0.0	0.0
	X3	X4	-2446.0	-2446.0	0.0	611.5	-611.5	0.0	0.0
	X4	X5	-2441.3	-2444.6	1.7	610.7	-610.7	0.0	0.0
	X5	X6	-2307.4	-2278.7	-14.3	573.3	-573.3	0.0	0.0
3F	X1	X2	-2230.2	-2257.0	13.4	560.9	-560.9	0.0	0.0
	X2	X3	-2365.0	-2362.4	-1.3	590.9	-590.9	0.0	0.0
	X3	X4	-2365.8	-2365.8	0.0	591.4	-591.4	0.0	0.0
	X4	X5	-2362.4	-2365.0	1.3	590.9	-590.9	0.0	0.0
	X5	X6	-2257.0	-2230.2	-13.4	560.9	-560.9	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1866.9	-1882.8	8.0	468.7	-468.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1946.9	-1944.9	-1.0	486.5	-486.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1946.3	-1946.3	0.0	486.6	-486.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1944.9	-1946.9	1.0	486.5	-486.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1882.8	-1866.9	-8.0	468.7	-468.7	0.0	0.0
1F	X1	X2	-3899.0	-3647.3	-125.8	943.3	-943.3	0.0	0.0
	X2	X3	-3537.8	-3578.5	20.3	889.5	-889.5	0.0	0.0
	X3	X4	-3599.5	-3599.5	0.0	899.9	-899.9	0.0	0.0
	X4	X5	-3578.5	-3537.8	-20.3	889.5	-889.5	0.0	0.0
	X5	X6	-3647.3	-3899.0	125.8	943.3	-943.3	0.0	0.0

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	X1	148.9	110.2	-19.4	-92.6	92.6	-324.8	324.8
		X2	-6.1	-2.3	1.9	3.0	-3.0	-561.3	561.3
		X3	0.3	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-558.7	558.7
		X4	-0.3	-0.0	0.1	0.1	-0.1	-558.7	558.7
		X5	6.1	2.3	-1.9	-3.0	3.0	-561.3	561.3
		X6	-148.9	-110.2	19.4	92.6	-92.6	-324.8	324.8
13F	14F	X1	96.0	98.3	1.2	-69.4	69.4	-741.8	741.8
		X2	-1.0	-1.7	-0.3	1.0	-1.0	-1236.9	1236.9
		X3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-1232.9	1232.9
		X4	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1232.9	1232.9
		X5	1.0	1.7	0.3	-1.0	1.0	-1236.9	1236.9
		X6	-96.0	-98.3	-1.2	69.4	-69.4	-741.8	741.8
12F	13F	X1	106.8	104.9	-0.9	-75.6	75.6	-1158.6	1158.6
		X2	-2.2	-2.3	-0.1	1.6	-1.6	-1912.6	1912.6

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	X3	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-1907.1	1907.1
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-1907.1	1907.1
		X5	2.2	2.3	0.1	-1.6	1.6	-1912.6	1912.6
		X6	-106.8	-104.9	0.9	75.6	-75.6	-1158.6	1158.6
11F	12F	X1	110.0	106.1	-1.9	-77.2	77.2	-1582.9	1582.9
		X2	-2.7	-2.5	0.1	1.9	-1.9	-2608.9	2608.9
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-2601.5	2601.5
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-2601.5	2601.5
		X5	2.7	2.5	-0.1	-1.9	1.9	-2608.9	2608.9
		X6	-110.0	-106.1	1.9	77.2	-77.2	-1582.9	1582.9
10F	11F	X1	108.7	103.0	-2.9	-75.6	75.6	-2007.3	2007.3
		X2	-2.5	-2.3	0.1	1.7	-1.7	-3305.4	3305.4
		X3	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-3296.0	3296.0
		X4	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-3296.0	3296.0
		X5	2.5	2.3	-0.1	-1.7	1.7	-3305.4	3305.4
		X6	-108.7	-103.0	2.9	75.6	-75.6	-2007.3	2007.3
9F	10F	X1	111.5	107.5	-2.0	-76.9	76.9	-2431.5	2431.5
		X2	-3.0	-3.2	-0.1	2.2	-2.2	-4012.3	4012.3
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.0	0.0	-4000.8	4000.8
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-4000.8	4000.8
		X5	3.0	3.2	0.1	-2.2	2.2	-4012.3	4012.3
		X6	-111.5	-107.5	2.0	76.9	-76.9	-2431.5	2431.5
8F	9F	X1	112.4	108.1	-2.1	-78.8	78.8	-2860.8	2860.8
		X2	-3.5	-3.3	0.1	2.4	-2.4	-4729.5	4729.5
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-4715.2	4715.2
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-4715.2	4715.2
		X5	3.5	3.3	-0.1	-2.4	2.4	-4729.5	4729.5
		X6	-112.4	-108.1	2.1	78.8	-78.8	-2860.8	2860.8
7F	8F	X1	111.7	107.6	-2.1	-78.3	78.3	-3290.0	3290.0
		X2	-3.6	-3.9	-0.2	2.7	-2.7	-5446.6	5446.6
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-5429.6	5429.6
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-5429.6	5429.6
		X5	3.6	3.9	0.2	-2.7	2.7	-5446.6	5446.6
		X6	-111.7	-107.6	2.1	78.3	-78.3	-3290.0	3290.0
6F	7F	X1	118.1	109.1	-4.5	-81.1	81.1	-3724.6	3724.6
		X2	-4.5	-4.1	0.2	3.1	-3.1	-6176.3	6176.3
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-6155.8	6155.8
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-6155.8	6155.8
		X5	4.5	4.1	-0.2	-3.1	3.1	-6176.3	6176.3
		X6	-118.1	-109.1	4.5	81.1	-81.1	-3724.6	3724.6
5F	6F	X1	116.7	108.7	-4.0	-80.5	80.5	-4159.2	4159.2
		X2	-4.4	-4.0	0.2	3.0	-3.0	-6906.0	6906.0
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-6882.0	6882.0
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-6882.0	6882.0
		X5	4.4	4.0	-0.2	-3.0	3.0	-6906.0	6906.0
		X6	-116.7	-108.7	4.0	80.5	-80.5	-4159.2	4159.2
4F	5F	X1	116.8	108.7	-4.1	-80.5	80.5	-4593.8	4593.8
		X2	-4.7	-4.3	0.2	3.2	-3.2	-7649.4	7649.4
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-7621.9	7621.9
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-7621.9	7621.9
		X5	4.7	4.3	-0.2	-3.2	3.2	-7649.4	7649.4
		X6	-116.8	-108.7	4.1	80.5	-80.5	-4593.8	4593.8
3F	4F	X1	116.6	108.5	-4.1	-80.4	80.4	-5028.3	5028.3
		X2	-4.7	-4.8	-0.0	3.4	-3.4	-8388.1	8388.1
		X3	0.1	0.2	0.0	-0.1	0.1	-8357.0	8357.0
		X4	-0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.1	-8357.0	8357.0
		X5	4.7	4.8	0.0	-3.4	3.4	-8388.1	8388.1
		X6	-116.6	-108.5	4.1	80.4	-80.4	-5028.3	5028.3
2F	3F	X1	116.7	109.0	-3.9	-80.6	80.6	-5462.8	5462.8
		X2	-4.2	-1.8	1.2	2.1	-2.1	-9126.9	9126.9
		X3	0.0	-0.5	-0.3	0.2	-0.2	-9092.1	9092.1
		X4	-0.0	0.5	0.3	-0.2	0.2	-9092.1	9092.1
		X5	4.2	1.8	-1.2	-2.1	2.1	-9126.9	9126.9
		X6	-116.7	-109.0	3.9	80.6	-80.6	-5462.8	5462.8
1F	2F	X1	115.6	163.4	23.9	-66.0	66.0	-5907.5	5907.5

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
1F	2F	X2	-8.4	-20.8	-6.2	6.9	-6.9	-9875.8	9875.8
		X3	0.7	2.8	1.1	-0.8	0.8	-9837.4	9837.4
		X4	-0.7	-2.8	-1.1	0.8	-0.8	-9837.4	9837.4
		X5	8.4	20.8	6.2	-6.9	6.9	-9875.8	9875.8
		X6	-115.6	-163.4	-23.9	66.0	-66.0	-5907.5	5907.5

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	X1	-391.3	136.1	263.7	91.2	-91.2	39.2	-39.2
		X2	-864.2	-50.7	406.8	326.7	-326.7	8.5	-8.5
		X3	-948.6	-106.1	421.2	376.7	-376.7	0.3	-0.3
		X4	-948.6	-106.1	421.2	376.7	-376.7	-0.3	0.3
		X5	-864.2	-50.7	406.8	326.7	-326.7	-8.5	8.5
		X6	-391.3	136.1	263.7	91.2	-91.2	-39.2	39.2
13F	14F	X1	-691.7	-37.6	327.1	260.5	-260.5	95.3	-95.3
		X2	-1170.7	-314.2	428.2	530.3	-530.3	18.8	-18.8
		X3	-1217.2	-361.7	427.7	563.9	-563.9	1.0	-1.0
		X4	-1217.2	-361.7	427.7	563.9	-563.9	-1.0	1.0
		X5	-1170.7	-314.2	428.2	530.3	-530.3	-18.8	18.8
		X6	-691.7	-37.6	327.1	260.5	-260.5	-95.3	95.3
12F	13F	X1	-708.3	-281.9	213.2	353.6	-353.6	170.5	-170.5
		X2	-1287.6	-720.9	283.3	717.3	-717.3	28.9	-28.9
		X3	-1340.4	-777.0	281.7	756.2	-756.2	1.6	-1.6
		X4	-1340.4	-777.0	281.7	756.2	-756.2	-1.6	1.6
		X5	-1287.6	-720.9	283.3	717.3	-717.3	-28.9	28.9
		X6	-708.3	-281.9	213.2	353.6	-353.6	-170.5	170.5
11F	12F	X1	-782.2	-390.8	195.7	418.9	-418.9	277.7	-277.7
		X2	-1541.9	-968.7	286.6	896.6	-896.6	43.0	-43.0
		X3	-1605.7	-1028.3	288.7	940.7	-940.7	2.3	-2.3
		X4	-1605.7	-1028.3	288.7	940.7	-940.7	-2.3	2.3
		X5	-1541.9	-968.7	286.6	896.6	-896.6	-43.0	43.0
		X6	-782.2	-390.8	195.7	418.9	-418.9	-277.7	277.7
10F	11F	X1	-811.6	-675.1	68.2	531.0	-531.0	398.9	-398.9
		X2	-1573.6	-1325.3	124.1	1035.3	-1035.3	55.8	-55.8
		X3	-1633.5	-1381.1	126.2	1076.6	-1076.6	2.9	-2.9
		X4	-1633.5	-1381.1	126.2	1076.6	-1076.6	-2.9	2.9
		X5	-1573.6	-1325.3	124.1	1035.3	-1035.3	-55.8	55.8
		X6	-811.6	-675.1	68.2	531.0	-531.0	-398.9	398.9
9F	10F	X1	-652.9	-913.1	-130.1	549.5	-549.5	532.9	-532.9
		X2	-1485.8	-1920.4	-217.3	1195.2	-1195.2	75.0	-75.0
		X3	-1558.9	-2002.0	-221.5	1249.5	-1249.5	3.9	-3.9
		X4	-1558.9	-2002.0	-221.5	1249.5	-1249.5	-3.9	3.9
		X5	-1485.8	-1920.4	-217.3	1195.2	-1195.2	-75.0	75.0
		X6	-652.9	-913.1	-130.1	549.5	-549.5	-532.9	532.9
8F	9F	X1	-865.8	-876.6	-5.4	622.3	-622.3	712.4	-712.4
		X2	-1841.6	-1847.7	-3.0	1317.6	-1317.6	95.2	-95.2
		X3	-1930.2	-1927.7	1.3	1377.8	-1377.8	4.7	-4.7
		X4	-1930.2	-1927.7	1.3	1377.8	-1377.8	-4.7	4.7
		X5	-1841.6	-1847.7	-3.0	1317.6	-1317.6	-95.2	95.2
		X6	-865.8	-876.6	-5.4	622.3	-622.3	-712.4	712.4
7F	8F	X1	-889.7	-1025.0	-67.7	683.8	-683.8	890.5	-890.5
		X2	-1879.6	-2132.1	-126.2	1432.8	-1432.8	114.4	-114.4
		X3	-1962.0	-2216.3	-127.1	1492.3	-1492.3	5.4	-5.4
		X4	-1962.0	-2216.3	-127.1	1492.3	-1492.3	-5.4	5.4
		X5	-1879.6	-2132.1	-126.2	1432.8	-1432.8	-114.4	114.4
		X6	-889.7	-1025.0	-67.7	683.8	-683.8	-890.5	890.5
6F	7F	X1	-1077.3	-950.2	63.5	724.1	-724.1	1102.2	-1102.2
		X2	-2277.8	-2045.0	116.4	1543.9	-1543.9	135.2	-135.2
		X3	-2369.8	-2124.9	122.5	1605.2	-1605.2	6.1	-6.1
		X4	-2369.8	-2124.9	122.5	1605.2	-1605.2	-6.1	6.1
		X5	-2277.8	-2045.0	116.4	1543.9	-1543.9	-135.2	135.2
		X6	-1077.3	-950.2	63.5	724.1	-724.1	-1102.2	1102.2
5F	6F	X1	-1202.5	-1045.9	78.3	803.0	-803.0	1319.0	-1319.0
		X2	-2449.0	-2100.9	174.1	1624.9	-1624.9	154.2	-154.2
		X3	-2529.4	-2171.9	178.8	1679.0	-1679.0	6.7	-6.7

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	X4	-2529.4	-2171.9	178.8	1679.0	-1679.0	-6.7	6.7
		X5	-2449.0	-2100.9	174.1	1624.9	-1624.9	-154.2	154.2
		X6	-1202.5	-1045.9	78.3	803.0	-803.0	-1319.0	1319.0
4F	5F	X1	-1184.1	-1077.0	53.6	807.5	-807.5	1543.9	-1543.9
		X2	-2555.0	-2277.2	138.9	1725.8	-1725.8	183.3	-183.3
		X3	-2634.5	-2345.8	144.3	1778.7	-1778.7	7.7	-7.7
		X4	-2634.5	-2345.8	144.3	1778.7	-1778.7	-7.7	7.7
		X5	-2555.0	-2277.2	138.9	1725.8	-1725.8	-183.3	183.3
		X6	-1184.1	-1077.0	53.6	807.5	-807.5	-1543.9	1543.9
3F	4F	X1	-1201.8	-1236.2	-17.2	870.7	-870.7	1774.1	-1774.1
		X2	-2474.8	-2529.5	-27.3	1787.3	-1787.3	201.6	-201.6
		X3	-2541.5	-2584.0	-21.3	1830.5	-1830.5	8.0	-8.0
		X4	-2541.5	-2584.0	-21.3	1830.5	-1830.5	-8.0	8.0
		X5	-2474.8	-2529.5	-27.3	1787.3	-1787.3	-201.6	201.6
		X6	-1201.8	-1236.2	-17.2	870.7	-870.7	-1774.1	1774.1
2F	3F	X1	-994.0	-1528.1	-267.0	900.8	-900.8	1999.3	-1999.3
		X2	-2092.5	-3089.6	-498.5	1850.8	-1850.8	216.1	-216.1
		X3	-2144.2	-3132.8	-494.3	1884.7	-1884.7	8.3	-8.3
		X4	-2144.2	-3132.8	-494.3	1884.7	-1884.7	-8.3	8.3
		X5	-2092.5	-3089.6	-498.5	1850.8	-1850.8	-216.1	216.1
		X6	-994.0	-1528.1	-267.0	900.8	-900.8	-1999.3	1999.3
1F	2F	X1	-338.8	-3899.0	-1780.1	1003.0	-1003.0	2187.5	-2187.5
		X2	-740.2	-7185.1	-3222.5	1875.8	-1875.8	224.8	-224.8
		X3	-758.3	-7178.0	-3209.8	1878.4	-1878.4	8.3	-8.3
		X4	-758.3	-7178.0	-3209.8	1878.4	-1878.4	-8.3	8.3
		X5	-740.2	-7185.1	-3222.5	1875.8	-1875.8	-224.8	224.8
		X6	-338.8	-3899.0	-1780.1	1003.0	-1003.0	-2187.5	2187.5

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	X1	391.3	-136.1	-263.7	-91.2	91.2	-39.2	39.2
		X2	864.2	50.7	-406.8	-326.7	326.7	-8.5	8.5
		X3	948.6	106.1	-421.2	-376.7	376.7	-0.3	0.3
		X4	948.6	106.1	-421.2	-376.7	376.7	0.3	-0.3
		X5	864.2	50.7	-406.8	-326.7	326.7	8.5	-8.5
		X6	391.3	-136.1	-263.7	-91.2	91.2	39.2	-39.2
13F	14F	X1	691.7	37.6	-327.1	-260.5	260.5	-95.3	95.3
		X2	1170.7	314.2	-428.2	-530.3	530.3	-18.8	18.8
		X3	1217.2	361.7	-427.7	-563.9	563.9	-1.0	1.0
		X4	1217.2	361.7	-427.7	-563.9	563.9	1.0	-1.0
		X5	1170.7	314.2	-428.2	-530.3	530.3	18.8	-18.8
		X6	691.7	37.6	-327.1	-260.5	260.5	95.3	-95.3
12F	13F	X1	708.3	281.9	-213.2	-353.6	353.6	-170.5	170.5
		X2	1287.6	720.9	-283.3	-717.3	717.3	-28.9	28.9
		X3	1340.4	777.0	-281.7	-756.2	756.2	-1.6	1.6
		X4	1340.4	777.0	-281.7	-756.2	756.2	1.6	-1.6
		X5	1287.6	720.9	-283.3	-717.3	717.3	28.9	-28.9
		X6	708.3	281.9	-213.2	-353.6	353.6	170.5	-170.5
11F	12F	X1	782.2	390.8	-195.7	-418.9	418.9	-277.7	277.7
		X2	1541.9	968.7	-286.6	-896.6	896.6	-43.0	43.0
		X3	1605.7	1028.3	-288.7	-940.7	940.7	-2.3	2.3
		X4	1605.7	1028.3	-288.7	-940.7	940.7	2.3	-2.3
		X5	1541.9	968.7	-286.6	-896.6	896.6	43.0	-43.0
		X6	782.2	390.8	-195.7	-418.9	418.9	277.7	-277.7
10F	11F	X1	811.6	675.1	-68.2	-531.0	531.0	-398.9	398.9
		X2	1573.6	1325.3	-124.1	-1035.3	1035.3	-55.8	55.8
		X3	1633.5	1381.1	-126.2	-1076.6	1076.6	-2.9	2.9
		X4	1633.5	1381.1	-126.2	-1076.6	1076.6	2.9	-2.9
		X5	1573.6	1325.3	-124.1	-1035.3	1035.3	55.8	-55.8
		X6	811.6	675.1	-68.2	-531.0	531.0	398.9	-398.9
9F	10F	X1	652.9	913.1	130.1	-549.5	549.5	-532.9	532.9
		X2	1485.8	1920.4	217.3	-1195.2	1195.2	-75.0	75.0
		X3	1558.9	2002.0	221.5	-1249.5	1249.5	-3.9	3.9
		X4	1558.9	2002.0	221.5	-1249.5	1249.5	3.9	-3.9
		X5	1485.8	1920.4	217.3	-1195.2	1195.2	75.0	-75.0

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	X6	652.9	913.1	130.1	-549.5	549.5	532.9	-532.9
8F	9F	X1	865.8	876.6	5.4	-622.3	622.3	-712.4	712.4
		X2	1841.6	1847.7	3.0	-1317.6	1317.6	-95.2	95.2
		X3	1930.2	1927.7	-1.3	-1377.8	1377.8	-4.7	4.7
		X4	1930.2	1927.7	-1.3	-1377.8	1377.8	4.7	-4.7
		X5	1841.6	1847.7	3.0	-1317.6	1317.6	95.2	-95.2
		X6	865.8	876.6	5.4	-622.3	622.3	712.4	-712.4
7F	8F	X1	889.7	1025.0	67.7	-683.8	683.8	-890.5	890.5
		X2	1879.6	2132.1	126.2	-1432.8	1432.8	-114.4	114.4
		X3	1962.0	2216.3	127.1	-1492.3	1492.3	-5.4	5.4
		X4	1962.0	2216.3	127.1	-1492.3	1492.3	5.4	-5.4
		X5	1879.6	2132.1	126.2	-1432.8	1432.8	114.4	-114.4
		X6	889.7	1025.0	67.7	-683.8	683.8	890.5	-890.5
6F	7F	X1	1077.3	950.2	-63.5	-724.1	724.1	-1102.2	1102.2
		X2	2277.8	2045.0	-116.4	-1543.9	1543.9	-135.2	135.2
		X3	2369.8	2124.9	-122.5	-1605.2	1605.2	-6.1	6.1
		X4	2369.8	2124.9	-122.5	-1605.2	1605.2	6.1	-6.1
		X5	2277.8	2045.0	-116.4	-1543.9	1543.9	135.2	-135.2
		X6	1077.3	950.2	-63.5	-724.1	724.1	1102.2	-1102.2
5F	6F	X1	1202.5	1045.9	-78.3	-803.0	803.0	-1319.0	1319.0
		X2	2449.0	2100.9	-174.1	-1624.9	1624.9	-154.2	154.2
		X3	2529.4	2171.9	-178.8	-1679.0	1679.0	-6.7	6.7
		X4	2529.4	2171.9	-178.8	-1679.0	1679.0	6.7	-6.7
		X5	2449.0	2100.9	-174.1	-1624.9	1624.9	154.2	-154.2
		X6	1202.5	1045.9	-78.3	-803.0	803.0	1319.0	-1319.0
4F	5F	X1	1184.1	1077.0	-53.6	-807.5	807.5	-1543.9	1543.9
		X2	2555.0	2277.2	-138.9	-1725.8	1725.8	-183.3	183.3
		X3	2634.5	2345.8	-144.3	-1778.7	1778.7	-7.7	7.7
		X4	2634.5	2345.8	-144.3	-1778.7	1778.7	7.7	-7.7
		X5	2555.0	2277.2	-138.9	-1725.8	1725.8	183.3	-183.3
		X6	1184.1	1077.0	-53.6	-807.5	807.5	1543.9	-1543.9
3F	4F	X1	1201.8	1236.2	17.2	-870.7	870.7	-1774.1	1774.1
		X2	2474.8	2529.5	27.3	-1787.3	1787.3	-201.6	201.6
		X3	2541.5	2584.0	21.3	-1830.5	1830.5	-8.0	8.0
		X4	2541.5	2584.0	21.3	-1830.5	1830.5	8.0	-8.0
		X5	2474.8	2529.5	27.3	-1787.3	1787.3	201.6	-201.6
		X6	1201.8	1236.2	17.2	-870.7	870.7	1774.1	-1774.1
2F	3F	X1	994.0	1528.1	267.0	-900.8	900.8	-1999.3	1999.3
		X2	2092.5	3089.6	498.5	-1850.8	1850.8	-216.1	216.1
		X3	2144.2	3132.8	494.3	-1884.7	1884.7	-8.3	8.3
		X4	2144.2	3132.8	494.3	-1884.7	1884.7	8.3	-8.3
		X5	2092.5	3089.6	498.5	-1850.8	1850.8	216.1	-216.1
		X6	994.0	1528.1	267.0	-900.8	900.8	1999.3	-1999.3
1F	2F	X1	338.8	3899.0	1780.1	-1003.0	1003.0	-2187.5	2187.5
		X2	740.2	7185.1	3222.5	-1875.8	1875.8	-224.8	224.8
		X3	758.3	7178.0	3209.8	-1878.4	1878.4	-8.3	8.3
		X4	758.3	7178.0	3209.8	-1878.4	1878.4	8.3	-8.3
		X5	740.2	7185.1	3222.5	-1875.8	1875.8	224.8	-224.8
		X6	338.8	3899.0	1780.1	-1003.0	1003.0	2187.5	-2187.5

==========

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	X1	X2	-148.9	168.7	95.9	101.5	106.4	0.0	0.0
	X2	X3	-162.6	161.7	92.6	104.1	103.8	0.0	0.0
	X3	X4	-162.0	162.0	92.7	103.9	103.9	0.0	0.0
	X4	X5	-161.7	162.6	92.6	103.8	104.1	0.0	0.0
	X5	X6	-168.7	148.9	95.9	106.4	101.5	0.0	0.0
14F	X1	X2	-206.2	216.4	117.8	144.1	146.7	0.0	0.0
	X2	X3	-213.0	213.0	116.1	145.4	145.4	0.0	0.0
	X3	X4	-213.0	213.0	116.1	145.4	145.4	0.0	0.0

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
14F	X4	X5	-213.0	213.0	116.1	145.4	145.4	0.0	0.0
	X5	X6	-216.4	206.2	117.8	146.7	144.1	0.0	0.0
13F	X1	X2	-205.1	217.0	118.0	143.9	146.9	0.0	0.0
	X2	X3	-213.1	212.9	116.0	145.4	145.4	0.0	0.0
	X3	X4	-213.0	213.0	116.1	145.4	145.4	0.0	0.0
	X4	X5	-212.9	213.1	116.0	145.4	145.4	0.0	0.0
	X5	X6	-217.0	205.1	118.0	146.9	143.9	0.0	0.0
12F	X1	X2	-214.9	230.3	124.6	152.5	156.4	0.0	0.0
	X2	X3	-225.3	225.0	122.1	154.5	154.4	0.0	0.0
	X3	X4	-225.1	225.1	122.1	154.5	154.5	0.0	0.0
	X4	X5	-225.0	225.3	122.1	154.4	154.5	0.0	0.0
	X5	X6	-230.3	214.9	124.6	156.4	152.5	0.0	0.0
11F	X1	X2	-214.8	230.4	124.6	152.5	156.4	0.0	0.0
	X2	X3	-225.3	225.0	122.1	154.5	154.4	0.0	0.0
	X3	X4	-225.1	225.1	122.1	154.5	154.5	0.0	0.0
	X4	X5	-225.0	225.3	122.1	154.4	154.5	0.0	0.0
	X5	X6	-230.4	214.8	124.6	156.4	152.5	0.0	0.0
10F	X1	X2	-214.6	230.6	124.6	152.5	156.5	0.0	0.0
	X2	X3	-225.3	225.0	122.1	154.5	154.4	0.0	0.0
	X3	X4	-225.1	225.1	122.1	154.5	154.5	0.0	0.0
	X4	X5	-225.0	225.3	122.1	154.4	154.5	0.0	0.0
	X5	X6	-230.6	214.6	124.6	156.5	152.5	0.0	0.0
9F	X1	X2	-219.9	240.9	129.9	158.4	163.6	0.0	0.0
	X2	X3	-234.2	233.7	126.4	161.1	161.0	0.0	0.0
	X3	X4	-233.8	233.8	126.5	161.0	161.0	0.0	0.0
	X4	X5	-233.7	234.2	126.4	161.0	161.1	0.0	0.0
	X5	X6	-240.9	219.9	129.9	163.6	158.4	0.0	0.0
8F	X1	X2	-219.9	241.0	129.9	158.4	163.7	0.0	0.0
	X2	X3	-234.1	233.7	126.4	161.1	161.0	0.0	0.0
	X3	X4	-233.8	233.8	126.5	161.0	161.0	0.0	0.0
	X4	X5	-233.7	234.1	126.4	161.0	161.1	0.0	0.0
	X5	X6	-241.0	219.9	129.9	163.7	158.4	0.0	0.0
7F	X1	X2	-225.7	252.1	135.5	164.7	171.3	0.0	0.0
	X2	X3	-243.7	242.9	131.0	168.1	167.9	0.0	0.0
	X3	X4	-243.2	243.2	131.2	168.0	168.0	0.0	0.0
	X4	X5	-242.9	243.7	131.0	167.9	168.1	0.0	0.0
	X5	X6	-252.1	225.7	135.5	171.3	164.7	0.0	0.0
6F	X1	X2	-225.8	252.2	135.4	164.7	171.3	0.0	0.0
	X2	X3	-243.7	242.9	131.1	168.1	167.9	0.0	0.0
	X3	X4	-243.2	243.2	131.2	168.0	168.0	0.0	0.0
	X4	X5	-242.9	243.7	131.1	167.9	168.1	0.0	0.0
	X5	X6	-252.2	225.8	135.4	171.3	164.7	0.0	0.0
5F	X1	X2	-225.5	252.4	135.4	164.7	171.4	0.0	0.0
	X2	X3	-243.7	242.9	131.1	168.1	167.9	0.0	0.0
	X3	X4	-243.2	243.2	131.2	168.0	168.0	0.0	0.0
	X4	X5	-242.9	243.7	131.1	167.9	168.1	0.0	0.0
	X5	X6	-252.4	225.5	135.4	171.4	164.7	0.0	0.0
4F	X1	X2	-225.3	252.6	135.4	164.6	171.4	0.0	0.0
	X2	X3	-243.7	242.9	131.1	168.1	167.9	0.0	0.0
	X3	X4	-243.2	243.2	131.2	168.0	168.0	0.0	0.0
	X4	X5	-242.9	243.7	131.1	167.9	168.1	0.0	0.0
	X5	X6	-252.6	225.3	135.4	171.4	164.6	0.0	0.0
3F	X1	X2	-225.2	252.7	135.4	164.6	171.5	0.0	0.0
	X2	X3	-243.7	242.9	131.0	168.1	167.9	0.0	0.0
	X3	X4	-243.2	243.2	131.2	168.0	168.0	0.0	0.0
	X4	X5	-242.9	243.7	131.0	167.9	168.1	0.0	0.0
	X5	X6	-252.7	225.2	135.4	171.5	164.6	0.0	0.0
2F	X1	X2	-224.6	253.5	135.3	164.4	171.6	0.0	0.0
	X2	X3	-243.3	243.1	131.2	168.1	168.0	0.0	0.0
	X3	X4	-243.2	243.2	131.1	168.0	168.0	0.0	0.0
	X4	X5	-243.1	243.3	131.2	168.0	168.1	0.0	0.0
	X5	X6	-253.5	224.6	135.3	171.6	164.4	0.0	0.0
1F	X1	X2	-163.4	483.3	326.4	265.7	345.7	0.0	0.0
	X2	X3	-462.5	420.0	208.5	311.1	300.4	0.0	0.0
	X3	X4	-422.8	422.8	227.0	305.7	305.7	0.0	0.0

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	X4	X5	-420.0	462.5	208.5	300.4	311.1	0.0	0.0
	X5	X6	-483.3	163.4	326.4	345.7	265.7	0.0	0.0

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	X1	X2	391.3	389.3	1.0	-97.6	97.6	0.0	0.0
	X2	X3	474.9	471.9	1.5	-118.4	118.4	0.0	0.0
	X3	X4	476.7	476.7	0.0	-119.2	119.2	0.0	0.0
	X4	X5	471.9	474.9	-1.5	-118.4	118.4	0.0	0.0
	X5	X6	389.3	391.3	-1.0	-97.6	97.6	0.0	0.0
14F	X1	X2	555.7	561.8	-3.0	-139.7	139.7	0.0	0.0
	X2	X3	659.6	658.1	0.7	-164.7	164.7	0.0	0.0
	X3	X4	665.1	665.1	0.0	-166.3	166.3	0.0	0.0
	X4	X5	658.1	659.6	-0.7	-164.7	164.7	0.0	0.0
	X5	X6	561.8	555.7	3.0	-139.7	139.7	0.0	0.0
13F	X1	X2	745.8	752.4	-3.3	-187.3	187.3	0.0	0.0
	X2	X3	849.4	847.8	0.8	-212.1	212.1	0.0	0.0
	X3	X4	854.4	854.4	0.0	-213.6	213.6	0.0	0.0
	X4	X5	847.8	849.4	-0.8	-212.1	212.1	0.0	0.0
	X5	X6	752.4	745.8	3.3	-187.3	187.3	0.0	0.0
12F	X1	X2	1064.1	1072.8	-4.3	-267.1	267.1	0.0	0.0
	X2	X3	1190.1	1187.7	1.2	-297.2	297.2	0.0	0.0
	X3	X4	1195.0	1195.0	0.0	-298.8	298.8	0.0	0.0
	X4	X5	1187.7	1190.1	-1.2	-297.2	297.2	0.0	0.0
	X5	X6	1072.8	1064.1	4.3	-267.1	267.1	0.0	0.0
11F	X1	X2	1202.3	1212.7	-5.2	-301.9	301.9	0.0	0.0
	X2	X3	1329.6	1327.3	1.1	-332.1	332.1	0.0	0.0
	X3	X4	1334.5	1334.5	0.0	-333.6	333.6	0.0	0.0
	X4	X5	1327.3	1329.6	-1.1	-332.1	332.1	0.0	0.0
	X5	X6	1212.7	1202.3	5.2	-301.9	301.9	0.0	0.0
10F	X1	X2	1328.0	1342.7	-7.3	-333.8	333.8	0.0	0.0
	X2	X3	1468.5	1466.3	1.1	-366.9	366.9	0.0	0.0
	X3	X4	1473.7	1473.7	0.0	-368.4	368.4	0.0	0.0
	X4	X5	1466.3	1468.5	-1.1	-366.9	366.9	0.0	0.0
	X5	X6	1342.7	1328.0	7.3	-333.8	333.8	0.0	0.0
9F	X1	X2	1778.9	1796.3	-8.7	-446.9	446.9	0.0	0.0
	X2	X3	1965.7	1961.7	2.0	-490.9	490.9	0.0	0.0
	X3	X4	1970.5	1970.5	0.0	-492.6	492.6	0.0	0.0
	X4	X5	1961.7	1965.7	-2.0	-490.9	490.9	0.0	0.0
	X5	X6	1796.3	1778.9	8.7	-446.9	446.9	0.0	0.0
8F	X1	X2	1766.2	1783.1	-8.5	-443.7	443.7	0.0	0.0
	X2	X3	1944.2	1940.6	1.8	-485.6	485.6	0.0	0.0
	X3	X4	1949.2	1949.2	0.0	-487.3	487.3	0.0	0.0
	X4	X5	1940.6	1944.2	-1.8	-485.6	485.6	0.0	0.0
	X5	X6	1783.1	1766.2	8.5	-443.7	443.7	0.0	0.0
7F	X1	X2	2102.3	2116.1	-6.9	-527.3	527.3	0.0	0.0
	X2	X3	2293.8	2288.8	2.5	-572.8	572.8	0.0	0.0
	X3	X4	2297.3	2297.3	0.0	-574.3	574.3	0.0	0.0
	X4	X5	2288.8	2293.8	-2.5	-572.8	572.8	0.0	0.0
	X5	X6	2116.1	2102.3	6.9	-527.3	527.3	0.0	0.0
6F	X1	X2	2152.8	2166.3	-6.8	-539.9	539.9	0.0	0.0
	X2	X3	2327.7	2323.3	2.2	-581.4	581.4	0.0	0.0
	X3	X4	2330.9	2330.9	0.0	-582.7	582.7	0.0	0.0
	X4	X5	2323.3	2327.7	-2.2	-581.4	581.4	0.0	0.0
	X5	X6	2166.3	2152.8	6.8	-539.9	539.9	0.0	0.0
5F	X1	X2	2230.1	2251.9	-10.9	-560.2	560.2	0.0	0.0
	X2	X3	2404.0	2400.1	2.0	-600.5	600.5	0.0	0.0
	X3	X4	2406.3	2406.3	0.0	-601.6	601.6	0.0	0.0
	X4	X5	2400.1	2404.0	-2.0	-600.5	600.5	0.0	0.0
	X5	X6	2251.9	2230.1	10.9	-560.2	560.2	0.0	0.0
4F	X1	X2	2278.7	2307.4	-14.3	-573.3	573.3	0.0	0.0
	X2	X3	2444.6	2441.3	1.7	-610.7	610.7	0.0	0.0
	X3	X4	2446.0	2446.0	0.0	-611.5	611.5	0.0	0.0
	X4	X5	2441.3	2444.6	-1.7	-610.7	610.7	0.0	0.0
	X5	X6	2307.4	2278.7	14.3	-573.3	573.3	0.0	0.0

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
3F	X1	X2	2230.2	2257.0	-13.4	-560.9	560.9	0.0	0.0
	X2	X3	2365.0	2362.4	1.3	-590.9	590.9	0.0	0.0
	X3	X4	2365.8	2365.8	0.0	-591.4	591.4	0.0	0.0
	X4	X5	2362.4	2365.0	-1.3	-590.9	590.9	0.0	0.0
	X5	X6	2257.0	2230.2	13.4	-560.9	560.9	0.0	0.0
2F	X1	X2	1866.9	1882.8	-8.0	-468.7	468.7	0.0	0.0
	X2	X3	1946.9	1944.9	1.0	-486.5	486.5	0.0	0.0
	X3	X4	1946.3	1946.3	0.0	-486.6	486.6	0.0	0.0
	X4	X5	1944.9	1946.9	-1.0	-486.5	486.5	0.0	0.0
	X5	X6	1882.8	1866.9	8.0	-468.7	468.7	0.0	0.0
1F	X1	X2	3899.0	3647.3	125.8	-943.3	943.3	0.0	0.0
	X2	X3	3537.8	3578.5	-20.3	-889.5	889.5	0.0	0.0
	X3	X4	3599.5	3599.5	0.0	-899.9	899.9	0.0	0.0
	X4	X5	3578.5	3537.8	20.3	-889.5	889.5	0.0	0.0
	X5	X6	3647.3	3899.0	-125.8	-943.3	943.3	0.0	0.0

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	X1	X2	-391.3	-389.3	-1.0	97.6	-97.6	0.0	0.0
	X2	X3	-474.9	-471.9	-1.5	118.4	-118.4	0.0	0.0
	X3	X4	-476.7	-476.7	0.0	119.2	-119.2	0.0	0.0
	X4	X5	-471.9	-474.9	1.5	118.4	-118.4	0.0	0.0
	X5	X6	-389.3	-391.3	1.0	97.6	-97.6	0.0	0.0
14F	X1	X2	-555.7	-561.8	3.0	139.7	-139.7	0.0	0.0
	X2	X3	-659.6	-658.1	-0.7	164.7	-164.7	0.0	0.0
	X3	X4	-665.1	-665.1	0.0	166.3	-166.3	0.0	0.0
	X4	X5	-658.1	-659.6	0.7	164.7	-164.7	0.0	0.0
	X5	X6	-561.8	-555.7	-3.0	139.7	-139.7	0.0	0.0
13F	X1	X2	-745.8	-752.4	3.3	187.3	-187.3	0.0	0.0
	X2	X3	-849.4	-847.8	-0.8	212.1	-212.1	0.0	0.0
	X3	X4	-854.4	-854.4	0.0	213.6	-213.6	0.0	0.0
	X4	X5	-847.8	-849.4	0.8	212.1	-212.1	0.0	0.0
	X5	X6	-752.4	-745.8	-3.3	187.3	-187.3	0.0	0.0
12F	X1	X2	-1064.1	-1072.8	4.3	267.1	-267.1	0.0	0.0
	X2	X3	-1190.1	-1187.7	-1.2	297.2	-297.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1195.0	-1195.0	0.0	298.8	-298.8	0.0	0.0
	X4	X5	-1187.7	-1190.1	1.2	297.2	-297.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1072.8	-1064.1	-4.3	267.1	-267.1	0.0	0.0
11F	X1	X2	-1202.3	-1212.7	5.2	301.9	-301.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1329.6	-1327.3	-1.1	332.1	-332.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1334.5	-1334.5	0.0	333.6	-333.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1327.3	-1329.6	1.1	332.1	-332.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1212.7	-1202.3	-5.2	301.9	-301.9	0.0	0.0
10F	X1	X2	-1328.0	-1342.7	7.3	333.8	-333.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1468.5	-1466.3	-1.1	366.9	-366.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1473.7	-1473.7	0.0	368.4	-368.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1466.3	-1468.5	1.1	366.9	-366.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1342.7	-1328.0	-7.3	333.8	-333.8	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1778.9	-1796.3	8.7	446.9	-446.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1965.7	-1961.7	-2.0	490.9	-490.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1970.5	-1970.5	0.0	492.6	-492.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1961.7	-1965.7	2.0	490.9	-490.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1796.3	-1778.9	-8.7	446.9	-446.9	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1766.2	-1783.1	8.5	443.7	-443.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1944.2	-1940.6	-1.8	485.6	-485.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1949.2	-1949.2	0.0	487.3	-487.3	0.0	0.0
	X4	X5	-1940.6	-1944.2	1.8	485.6	-485.6	0.0	0.0
	X5	X6	-1783.1	-1766.2	-8.5	443.7	-443.7	0.0	0.0
7F	X1	X2	-2102.3	-2116.1	6.9	527.3	-527.3	0.0	0.0
	X2	X3	-2293.8	-2288.8	-2.5	572.8	-572.8	0.0	0.0
	X3	X4	-2297.3	-2297.3	0.0	574.3	-574.3	0.0	0.0
	X4	X5	-2288.8	-2293.8	2.5	572.8	-572.8	0.0	0.0
	X5	X6	-2116.1	-2102.3	-6.9	527.3	-527.3	0.0	0.0
6F	X1	X2	-2152.8	-2166.3	6.8	539.9	-539.9	0.0	0.0
	X2	X3	-2327.7	-2323.3	-2.2	581.4	-581.4	0.0	0.0

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
6F	X3	X4	-2330.9	-2330.9	0.0	582.7	-582.7	0.0	0.0
	X4	X5	-2323.3	-2327.7	2.2	581.4	-581.4	0.0	0.0
	X5	X6	-2166.3	-2152.8	-6.8	539.9	-539.9	0.0	0.0
5F	X1	X2	-2230.1	-2251.9	10.9	560.2	-560.2	0.0	0.0
	X2	X3	-2404.0	-2400.1	-2.0	600.5	-600.5	0.0	0.0
	X3	X4	-2406.3	-2406.3	0.0	601.6	-601.6	0.0	0.0
	X4	X5	-2400.1	-2404.0	2.0	600.5	-600.5	0.0	0.0
	X5	X6	-2251.9	-2230.1	-10.9	560.2	-560.2	0.0	0.0
4F	X1	X2	-2278.7	-2307.4	14.3	573.3	-573.3	0.0	0.0
	X2	X3	-2444.6	-2441.3	-1.7	610.7	-610.7	0.0	0.0
	X3	X4	-2446.0	-2446.0	0.0	611.5	-611.5	0.0	0.0
	X4	X5	-2441.3	-2444.6	1.7	610.7	-610.7	0.0	0.0
	X5	X6	-2307.4	-2278.7	-14.3	573.3	-573.3	0.0	0.0
3F	X1	X2	-2230.2	-2257.0	13.4	560.9	-560.9	0.0	0.0
	X2	X3	-2365.0	-2362.4	-1.3	590.9	-590.9	0.0	0.0
	X3	X4	-2365.8	-2365.8	0.0	591.4	-591.4	0.0	0.0
	X4	X5	-2362.4	-2365.0	1.3	590.9	-590.9	0.0	0.0
	X5	X6	-2257.0	-2230.2	-13.4	560.9	-560.9	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1866.9	-1882.8	8.0	468.7	-468.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1946.9	-1944.9	-1.0	486.5	-486.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1946.3	-1946.3	0.0	486.6	-486.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1944.9	-1946.9	1.0	486.5	-486.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1882.8	-1866.9	-8.0	468.7	-468.7	0.0	0.0
1F	X1	X2	-3899.0	-3647.3	-125.8	943.3	-943.3	0.0	0.0
	X2	X3	-3537.8	-3578.5	20.3	889.5	-889.5	0.0	0.0
	X3	X4	-3599.5	-3599.5	0.0	899.9	-899.9	0.0	0.0
	X4	X5	-3578.5	-3537.8	-20.3	889.5	-889.5	0.0	0.0
	X5	X6	-3647.3	-3899.0	125.8	943.3	-943.3	0.0	0.0

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	X1	148.9	110.2	-19.4	-92.6	92.6	-324.8	324.8
		X2	-6.1	-2.3	1.9	3.0	-3.0	-561.3	561.3
		X3	0.3	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-558.7	558.7
		X4	-0.3	-0.0	0.1	0.1	-0.1	-558.7	558.7
		X5	6.1	2.3	-1.9	-3.0	3.0	-561.3	561.3
		X6	-148.9	-110.2	19.4	92.6	-92.6	-324.8	324.8
13F	14F	X1	96.0	98.3	1.2	-69.4	69.4	-741.8	741.8
		X2	-1.0	-1.7	-0.3	1.0	-1.0	-1236.9	1236.9
		X3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-1232.9	1232.9
		X4	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1232.9	1232.9
		X5	1.0	1.7	0.3	-1.0	1.0	-1236.9	1236.9
		X6	-96.0	-98.3	-1.2	69.4	-69.4	-741.8	741.8
12F	13F	X1	106.8	104.9	-0.9	-75.6	75.6	-1158.6	1158.6
		X2	-2.2	-2.3	-0.1	1.6	-1.6	-1912.6	1912.6
		X3	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-1907.1	1907.1
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-1907.1	1907.1
		X5	2.2	2.3	0.1	-1.6	1.6	-1912.6	1912.6
		X6	-106.8	-104.9	0.9	75.6	-75.6	-1158.6	1158.6
11F	12F	X1	110.0	106.1	-1.9	-77.2	77.2	-1582.9	1582.9
		X2	-2.7	-2.5	0.1	1.9	-1.9	-2608.9	2608.9
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-2601.5	2601.5
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-2601.5	2601.5
		X5	2.7	2.5	-0.1	-1.9	1.9	-2608.9	2608.9
		X6	-110.0	-106.1	1.9	77.2	-77.2	-1582.9	1582.9
10F	11F	X1	108.7	103.0	-2.9	-75.6	75.6	-2007.3	2007.3
		X2	-2.5	-2.3	0.1	1.7	-1.7	-3305.4	3305.4
		X3	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-3296.0	3296.0
		X4	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-3296.0	3296.0
		X5	2.5	2.3	-0.1	-1.7	1.7	-3305.4	3305.4
		X6	-108.7	-103.0	2.9	75.6	-75.6	-2007.3	2007.3
9F	10F	X1	111.5	107.5	-2.0	-76.9	76.9	-2431.5	2431.5
		X2	-3.0	-3.2	-0.1	2.2	-2.2	-4012.3	4012.3
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.0	0.0	-4000.8	4000.8
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-4000.8	4000.8

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	X5	3.0	3.2	0.1	-2.2	2.2	-4012.3	4012.3
		X6	-111.5	-107.5	2.0	76.9	-76.9	-2431.5	2431.5
8F	9F	X1	112.4	108.1	-2.1	-78.8	78.8	-2860.8	2860.8
		X2	-3.5	-3.3	0.1	2.4	-2.4	-4729.5	4729.5
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-4715.2	4715.2
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-4715.2	4715.2
		X5	3.5	3.3	-0.1	-2.4	2.4	-4729.5	4729.5
		X6	-112.4	-108.1	2.1	78.8	-78.8	-2860.8	2860.8
7F	8F	X1	111.7	107.6	-2.1	-78.3	78.3	-3290.0	3290.0
		X2	-3.6	-3.9	-0.2	2.7	-2.7	-5446.6	5446.6
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-5429.6	5429.6
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-5429.6	5429.6
		X5	3.6	3.9	0.2	-2.7	2.7	-5446.6	5446.6
		X6	-111.7	-107.6	2.1	78.3	-78.3	-3290.0	3290.0
6F	7F	X1	118.1	109.1	-4.5	-81.1	81.1	-3724.6	3724.6
		X2	-4.5	-4.1	0.2	3.1	-3.1	-6176.3	6176.3
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-6155.8	6155.8
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-6155.8	6155.8
		X5	4.5	4.1	-0.2	-3.1	3.1	-6176.3	6176.3
		X6	-118.1	-109.1	4.5	81.1	-81.1	-3724.6	3724.6
5F	6F	X1	116.7	108.7	-4.0	-80.5	80.5	-4159.2	4159.2
		X2	-4.4	-4.0	0.2	3.0	-3.0	-6906.0	6906.0
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-6882.0	6882.0
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-6882.0	6882.0
		X5	4.4	4.0	-0.2	-3.0	3.0	-6906.0	6906.0
		X6	-116.7	-108.7	4.0	80.5	-80.5	-4159.2	4159.2
4F	5F	X1	116.8	108.7	-4.1	-80.5	80.5	-4593.8	4593.8
		X2	-4.7	-4.3	0.2	3.2	-3.2	-7649.4	7649.4
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-7621.9	7621.9
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-7621.9	7621.9
		X5	4.7	4.3	-0.2	-3.2	3.2	-7649.4	7649.4
		X6	-116.8	-108.7	4.1	80.5	-80.5	-4593.8	4593.8
3F	4F	X1	116.6	108.5	-4.1	-80.4	80.4	-5028.3	5028.3
		X2	-4.7	-4.8	-0.0	3.4	-3.4	-8388.1	8388.1
		X3	0.1	0.2	0.0	-0.1	0.1	-8357.0	8357.0
		X4	-0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.1	-8357.0	8357.0
		X5	4.7	4.8	0.0	-3.4	3.4	-8388.1	8388.1
		X6	-116.6	-108.5	4.1	80.4	-80.4	-5028.3	5028.3
2F	3F	X1	116.7	109.0	-3.9	-80.6	80.6	-5462.8	5462.8
		X2	-4.2	-1.8	1.2	2.1	-2.1	-9126.9	9126.9
		X3	0.0	-0.5	-0.3	0.2	-0.2	-9092.1	9092.1
		X4	-0.0	0.5	0.3	-0.2	0.2	-9092.1	9092.1
		X5	4.2	1.8	-1.2	-2.1	2.1	-9126.9	9126.9
		X6	-116.7	-109.0	3.9	80.6	-80.6	-5462.8	5462.8
1F	2F	X1	115.6	163.4	23.9	-66.0	66.0	-5907.5	5907.5
		X2	-8.4	-20.8	-6.2	6.9	-6.9	-9875.8	9875.8
		X3	0.7	2.8	1.1	-0.8	0.8	-9837.4	9837.4
		X4	-0.7	-2.8	-1.1	0.8	-0.8	-9837.4	9837.4
		X5	8.4	20.8	6.2	-6.9	6.9	-9875.8	9875.8
		X6	-115.6	-163.4	-23.9	66.0	-66.0	-5907.5	5907.5

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	X1	-391.3	136.1	263.7	91.2	-91.2	39.2	-39.2
		X2	-864.2	-50.7	406.8	326.7	-326.7	8.5	-8.5
		X3	-948.6	-106.1	421.2	376.7	-376.7	0.3	-0.3
		X4	-948.6	-106.1	421.2	376.7	-376.7	-0.3	0.3
		X5	-864.2	-50.7	406.8	326.7	-326.7	-8.5	8.5
		X6	-391.3	136.1	263.7	91.2	-91.2	-39.2	39.2
13F	14F	X1	-691.7	-37.6	327.1	260.5	-260.5	95.3	-95.3
		X2	-1170.7	-314.2	428.2	530.3	-530.3	18.8	-18.8
		X3	-1217.2	-361.7	427.7	563.9	-563.9	1.0	-1.0
		X4	-1217.2	-361.7	427.7	563.9	-563.9	-1.0	1.0
		X5	-1170.7	-314.2	428.2	530.3	-530.3	-18.8	18.8
		X6	-691.7	-37.6	327.1	260.5	-260.5	-95.3	95.3

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	X1	-708.3	-281.9	213.2	353.6	-353.6	170.5	-170.5
		X2	-1287.6	-720.9	283.3	717.3	-717.3	28.9	-28.9
		X3	-1340.4	-777.0	281.7	756.2	-756.2	1.6	-1.6
		X4	-1340.4	-777.0	281.7	756.2	-756.2	-1.6	1.6
		X5	-1287.6	-720.9	283.3	717.3	-717.3	-28.9	28.9
		X6	-708.3	-281.9	213.2	353.6	-353.6	-170.5	170.5
11F	12F	X1	-782.2	-390.8	195.7	418.9	-418.9	277.7	-277.7
		X2	-1541.9	-968.7	286.6	896.6	-896.6	43.0	-43.0
		X3	-1605.7	-1028.3	288.7	940.7	-940.7	2.3	-2.3
		X4	-1605.7	-1028.3	288.7	940.7	-940.7	-2.3	2.3
		X5	-1541.9	-968.7	286.6	896.6	-896.6	-43.0	43.0
		X6	-782.2	-390.8	195.7	418.9	-418.9	-277.7	277.7
10F	11F	X1	-811.6	-675.1	68.2	531.0	-531.0	398.9	-398.9
		X2	-1573.6	-1325.3	124.1	1035.3	-1035.3	55.8	-55.8
		X3	-1633.5	-1381.1	126.2	1076.6	-1076.6	2.9	-2.9
		X4	-1633.5	-1381.1	126.2	1076.6	-1076.6	-2.9	2.9
		X5	-1573.6	-1325.3	124.1	1035.3	-1035.3	-55.8	55.8
		X6	-811.6	-675.1	68.2	531.0	-531.0	-398.9	398.9
9F	10F	X1	-652.9	-913.1	-130.1	549.5	-549.5	532.9	-532.9
		X2	-1485.8	-1920.4	-217.3	1195.2	-1195.2	75.0	-75.0
		X3	-1558.9	-2002.0	-221.5	1249.5	-1249.5	3.9	-3.9
		X4	-1558.9	-2002.0	-221.5	1249.5	-1249.5	-3.9	3.9
		X5	-1485.8	-1920.4	-217.3	1195.2	-1195.2	-75.0	75.0
		X6	-652.9	-913.1	-130.1	549.5	-549.5	-532.9	532.9
8F	9F	X1	-865.8	-876.6	-5.4	622.3	-622.3	712.4	-712.4
		X2	-1841.6	-1847.7	-3.0	1317.6	-1317.6	95.2	-95.2
		X3	-1930.2	-1927.7	1.3	1377.8	-1377.8	4.7	-4.7
		X4	-1930.2	-1927.7	1.3	1377.8	-1377.8	-4.7	4.7
		X5	-1841.6	-1847.7	-3.0	1317.6	-1317.6	-95.2	95.2
		X6	-865.8	-876.6	-5.4	622.3	-622.3	-712.4	712.4
7F	8F	X1	-889.7	-1025.0	-67.7	683.8	-683.8	890.5	-890.5
		X2	-1879.6	-2132.1	-126.2	1432.8	-1432.8	114.4	-114.4
		X3	-1962.0	-2216.3	-127.1	1492.3	-1492.3	5.4	-5.4
		X4	-1962.0	-2216.3	-127.1	1492.3	-1492.3	-5.4	5.4
		X5	-1879.6	-2132.1	-126.2	1432.8	-1432.8	-114.4	114.4
		X6	-889.7	-1025.0	-67.7	683.8	-683.8	-890.5	890.5
6F	7F	X1	-1077.3	-950.2	63.5	724.1	-724.1	1102.2	-1102.2
		X2	-2277.8	-2045.0	116.4	1543.9	-1543.9	135.2	-135.2
		X3	-2369.8	-2124.9	122.5	1605.2	-1605.2	6.1	-6.1
		X4	-2369.8	-2124.9	122.5	1605.2	-1605.2	-6.1	6.1
		X5	-2277.8	-2045.0	116.4	1543.9	-1543.9	-135.2	135.2
		X6	-1077.3	-950.2	63.5	724.1	-724.1	-1102.2	1102.2
5F	6F	X1	-1202.5	-1045.9	78.3	803.0	-803.0	1319.0	-1319.0
		X2	-2449.0	-2100.9	174.1	1624.9	-1624.9	154.2	-154.2
		X3	-2529.4	-2171.9	178.8	1679.0	-1679.0	6.7	-6.7
		X4	-2529.4	-2171.9	178.8	1679.0	-1679.0	-6.7	6.7
		X5	-2449.0	-2100.9	174.1	1624.9	-1624.9	-154.2	154.2
		X6	-1202.5	-1045.9	78.3	803.0	-803.0	-1319.0	1319.0
4F	5F	X1	-1184.1	-1077.0	53.6	807.5	-807.5	1543.9	-1543.9
		X2	-2555.0	-2277.2	138.9	1725.8	-1725.8	183.3	-183.3
		X3	-2634.5	-2345.8	144.3	1778.7	-1778.7	7.7	-7.7
		X4	-2634.5	-2345.8	144.3	1778.7	-1778.7	-7.7	7.7
		X5	-2555.0	-2277.2	138.9	1725.8	-1725.8	-183.3	183.3
		X6	-1184.1	-1077.0	53.6	807.5	-807.5	-1543.9	1543.9
3F	4F	X1	-1201.8	-1236.2	-17.2	870.7	-870.7	1774.1	-1774.1
		X2	-2474.8	-2529.5	-27.3	1787.3	-1787.3	201.6	-201.6
		X3	-2541.5	-2584.0	-21.3	1830.5	-1830.5	8.0	-8.0
		X4	-2541.5	-2584.0	-21.3	1830.5	-1830.5	-8.0	8.0
		X5	-2474.8	-2529.5	-27.3	1787.3	-1787.3	-201.6	201.6
		X6	-1201.8	-1236.2	-17.2	870.7	-870.7	-1774.1	1774.1
2F	3F	X1	-994.0	-1528.1	-267.0	900.8	-900.8	1999.3	-1999.3
		X2	-2092.5	-3089.6	-498.5	1850.8	-1850.8	216.1	-216.1
		X3	-2144.2	-3132.8	-494.3	1884.7	-1884.7	8.3	-8.3
		X4	-2144.2	-3132.8	-494.3	1884.7	-1884.7	-8.3	8.3
		X5	-2092.5	-3089.6	-498.5	1850.8	-1850.8	-216.1	216.1

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	X6	-994.0	-1528.1	-267.0	900.8	-900.8	-1999.3	1999.3
1F	2F	X1	-338.8	-3899.0	-1780.1	1003.0	-1003.0	2187.5	-2187.5
		X2	-740.2	-7185.1	-3222.5	1875.8	-1875.8	224.8	-224.8
		X3	-758.3	-7178.0	-3209.8	1878.4	-1878.4	8.3	-8.3
		X4	-758.3	-7178.0	-3209.8	1878.4	-1878.4	-8.3	8.3
		X5	-740.2	-7185.1	-3222.5	1875.8	-1875.8	-224.8	224.8
		X6	-338.8	-3899.0	-1780.1	1003.0	-1003.0	-2187.5	2187.5

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	X1	391.3	-136.1	-263.7	-91.2	91.2	-39.2	39.2
		X2	864.2	50.7	-406.8	-326.7	326.7	-8.5	8.5
		X3	948.6	106.1	-421.2	-376.7	376.7	-0.3	0.3
		X4	948.6	106.1	-421.2	-376.7	376.7	0.3	-0.3
		X5	864.2	50.7	-406.8	-326.7	326.7	8.5	-8.5
		X6	391.3	-136.1	-263.7	-91.2	91.2	39.2	-39.2
13F	14F	X1	691.7	37.6	-327.1	-260.5	260.5	-95.3	95.3
		X2	1170.7	314.2	-428.2	-530.3	530.3	-18.8	18.8
		X3	1217.2	361.7	-427.7	-563.9	563.9	-1.0	1.0
		X4	1217.2	361.7	-427.7	-563.9	563.9	1.0	-1.0
		X5	1170.7	314.2	-428.2	-530.3	530.3	18.8	-18.8
		X6	691.7	37.6	-327.1	-260.5	260.5	95.3	-95.3
12F	13F	X1	708.3	281.9	-213.2	-353.6	353.6	-170.5	170.5
		X2	1287.6	720.9	-283.3	-717.3	717.3	-28.9	28.9
		X3	1340.4	777.0	-281.7	-756.2	756.2	-1.6	1.6
		X4	1340.4	777.0	-281.7	-756.2	756.2	1.6	-1.6
		X5	1287.6	720.9	-283.3	-717.3	717.3	28.9	-28.9
		X6	708.3	281.9	-213.2	-353.6	353.6	170.5	-170.5
11F	12F	X1	782.2	390.8	-195.7	-418.9	418.9	-277.7	277.7
		X2	1541.9	968.7	-286.6	-896.6	896.6	-43.0	43.0
		X3	1605.7	1028.3	-288.7	-940.7	940.7	-2.3	2.3
		X4	1605.7	1028.3	-288.7	-940.7	940.7	2.3	-2.3
		X5	1541.9	968.7	-286.6	-896.6	896.6	43.0	-43.0
		X6	782.2	390.8	-195.7	-418.9	418.9	277.7	-277.7
10F	11F	X1	811.6	675.1	-68.2	-531.0	531.0	-398.9	398.9
		X2	1573.6	1325.3	-124.1	-1035.3	1035.3	-55.8	55.8
		X3	1633.5	1381.1	-126.2	-1076.6	1076.6	-2.9	2.9
		X4	1633.5	1381.1	-126.2	-1076.6	1076.6	2.9	-2.9
		X5	1573.6	1325.3	-124.1	-1035.3	1035.3	55.8	-55.8
		X6	811.6	675.1	-68.2	-531.0	531.0	398.9	-398.9
9F	10F	X1	652.9	913.1	130.1	-549.5	549.5	-532.9	532.9
		X2	1485.8	1920.4	217.3	-1195.2	1195.2	-75.0	75.0
		X3	1558.9	2002.0	221.5	-1249.5	1249.5	-3.9	3.9
		X4	1558.9	2002.0	221.5	-1249.5	1249.5	3.9	-3.9
		X5	1485.8	1920.4	217.3	-1195.2	1195.2	75.0	-75.0
		X6	652.9	913.1	130.1	-549.5	549.5	532.9	-532.9
8F	9F	X1	865.8	876.6	5.4	-622.3	622.3	-712.4	712.4
		X2	1841.6	1847.7	3.0	-1317.6	1317.6	-95.2	95.2
		X3	1930.2	1927.7	-1.3	-1377.8	1377.8	-4.7	4.7
		X4	1930.2	1927.7	-1.3	-1377.8	1377.8	4.7	-4.7
		X5	1841.6	1847.7	3.0	-1317.6	1317.6	95.2	-95.2
		X6	865.8	876.6	5.4	-622.3	622.3	712.4	-712.4
7F	8F	X1	889.7	1025.0	67.7	-683.8	683.8	-890.5	890.5
		X2	1879.6	2132.1	126.2	-1432.8	1432.8	-114.4	114.4
		X3	1962.0	2216.3	127.1	-1492.3	1492.3	-5.4	5.4
		X4	1962.0	2216.3	127.1	-1492.3	1492.3	5.4	-5.4
		X5	1879.6	2132.1	126.2	-1432.8	1432.8	114.4	-114.4
		X6	889.7	1025.0	67.7	-683.8	683.8	890.5	-890.5
6F	7F	X1	1077.3	950.2	-63.5	-724.1	724.1	-1102.2	1102.2
		X2	2277.8	2045.0	-116.4	-1543.9	1543.9	-135.2	135.2
		X3	2369.8	2124.9	-122.5	-1605.2	1605.2	-6.1	6.1
		X4	2369.8	2124.9	-122.5	-1605.2	1605.2	6.1	-6.1
		X5	2277.8	2045.0	-116.4	-1543.9	1543.9	135.2	-135.2
		X6	1077.3	950.2	-63.5	-724.1	724.1	1102.2	-1102.2
5F	6F	X1	1202.5	1045.9	-78.3	-803.0	803.0	-1319.0	1319.0

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	X2	2449.0	2100.9	-174.1	-1624.9	1624.9	-154.2	154.2
		X3	2529.4	2171.9	-178.8	-1679.0	1679.0	-6.7	6.7
		X4	2529.4	2171.9	-178.8	-1679.0	1679.0	6.7	-6.7
		X5	2449.0	2100.9	-174.1	-1624.9	1624.9	154.2	-154.2
		X6	1202.5	1045.9	-78.3	-803.0	803.0	1319.0	-1319.0
4F	5F	X1	1184.1	1077.0	-53.6	-807.5	807.5	-1543.9	1543.9
		X2	2555.0	2277.2	-138.9	-1725.8	1725.8	-183.3	183.3
		X3	2634.5	2345.8	-144.3	-1778.7	1778.7	-7.7	7.7
		X4	2634.5	2345.8	-144.3	-1778.7	1778.7	7.7	-7.7
		X5	2555.0	2277.2	-138.9	-1725.8	1725.8	183.3	-183.3
		X6	1184.1	1077.0	-53.6	-807.5	807.5	1543.9	-1543.9
3F	4F	X1	1201.8	1236.2	17.2	-870.7	870.7	-1774.1	1774.1
		X2	2474.8	2529.5	27.3	-1787.3	1787.3	-201.6	201.6
		X3	2541.5	2584.0	21.3	-1830.5	1830.5	-8.0	8.0
		X4	2541.5	2584.0	21.3	-1830.5	1830.5	8.0	-8.0
		X5	2474.8	2529.5	27.3	-1787.3	1787.3	201.6	-201.6
		X6	1201.8	1236.2	17.2	-870.7	870.7	1774.1	-1774.1
2F	3F	X1	994.0	1528.1	267.0	-900.8	900.8	-1999.3	1999.3
		X2	2092.5	3089.6	498.5	-1850.8	1850.8	-216.1	216.1
		X3	2144.2	3132.8	494.3	-1884.7	1884.7	-8.3	8.3
		X4	2144.2	3132.8	494.3	-1884.7	1884.7	8.3	-8.3
		X5	2092.5	3089.6	498.5	-1850.8	1850.8	216.1	-216.1
		X6	994.0	1528.1	267.0	-900.8	900.8	1999.3	-1999.3
1F	2F	X1	338.8	3899.0	1780.1	-1003.0	1003.0	-2187.5	2187.5
		X2	740.2	7185.1	3222.5	-1875.8	1875.8	-224.8	224.8
		X3	758.3	7178.0	3209.8	-1878.4	1878.4	-8.3	8.3
		X4	758.3	7178.0	3209.8	-1878.4	1878.4	8.3	-8.3
		X5	740.2	7185.1	3222.5	-1875.8	1875.8	224.8	-224.8
		X6	338.8	3899.0	1780.1	-1003.0	1003.0	2187.5	-2187.5

==========

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	741.0	210.4	210.4	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	779.1	230.3	230.3	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1687.5	531.8	531.8	0.0	0.0

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-324.8	324.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-324.8	324.8
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-741.8	741.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-741.8	741.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1158.6	1158.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1158.6	1158.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1582.9	1582.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1582.9	1582.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2007.3	2007.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2007.3	2007.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2431.5	2431.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2431.5	2431.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2860.8	2860.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2860.8	2860.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3290.0	3290.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3290.0	3290.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3724.6	3724.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3724.6	3724.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4159.2	4159.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4159.2	4159.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4593.8	4593.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4593.8	4593.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5028.3	5028.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5028.3	5028.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5462.8	5462.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5462.8	5462.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5907.5	5907.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5907.5	5907.5

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.0	-47.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-47.0	47.0
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.6	-160.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-160.6	160.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	312.3	-312.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-312.3	312.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	497.4	-497.4

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-497.4	497.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	712.1	-712.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-712.1	712.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	957.2	-957.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-957.2	957.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1228.3	-1228.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1228.3	1228.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1518.1	-1518.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1518.1	1518.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1826.3	-1826.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1826.3	1826.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2148.2	-2148.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2148.2	2148.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2481.2	-2481.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2481.2	2481.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2824.7	-2824.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2824.7	2824.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3176.1	-3176.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3176.1	3176.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3626.7	-3626.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3626.7	3626.7

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-47.0	47.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.0	-47.0
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-160.6	160.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.6	-160.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-312.3	312.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	312.3	-312.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-497.4	497.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	497.4	-497.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-712.1	712.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	712.1	-712.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-957.2	957.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	957.2	-957.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1228.3	1228.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1228.3	-1228.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1518.1	1518.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1518.1	-1518.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1826.3	1826.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1826.3	-1826.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2148.2	2148.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2148.2	-2148.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2481.2	2481.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2481.2	-2481.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2824.7	2824.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2824.7	-2824.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3176.1	3176.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3176.1	-3176.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3626.7	3626.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3626.7	-3626.7

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	9.7	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	22.1	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	34.5	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	47.2	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	59.8	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	72.5	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	85.3	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	98.1	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	111.0	0.0	0.0	0.0

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
5F	Y2	Y3	124.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	137.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	149.9	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	162.9	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	176.1	0.0	0.0	0.0

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	0.0	1146.9	544.1	603.9
13F	Y2	Y3	0.0	2255.8	194.9	875.3
12F	Y2	Y3	0.0	3550.5	-457.2	1104.7
11F	Y2	Y3	0.0	5028.3	-1355.5	1311.7
10F	Y2	Y3	0.0	6661.2	-2478.4	1493.8
9F	Y2	Y3	0.0	8537.7	-3747.7	1680.7
8F	Y2	Y3	0.0	10440.7	-5324.0	1827.4
7F	Y2	Y3	0.0	12482.3	-7001.9	1957.3
6F	Y2	Y3	0.0	14608.8	-8829.8	2063.9
5F	Y2	Y3	0.0	16784.8	-10785.5	2142.6
4F	Y2	Y3	0.0	19023.1	-12821.0	2215.0
3F	Y2	Y3	0.0	21321.7	-14931.0	2282.4
2F	Y2	Y3	0.0	23632.2	-17130.4	2322.1
1F	Y2	Y3	0.0	28304.5	-18241.8	2381.7

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	0.0	-1146.9	-544.1	-603.9
13F	Y2	Y3	0.0	-2255.8	-194.9	-875.3
12F	Y2	Y3	0.0	-3550.5	457.2	-1104.7
11F	Y2	Y3	0.0	-5028.3	1355.5	-1311.7
10F	Y2	Y3	0.0	-6661.2	2478.4	-1493.8
9F	Y2	Y3	0.0	-8537.7	3747.7	-1680.7
8F	Y2	Y3	0.0	-10440.7	5324.0	-1827.4
7F	Y2	Y3	0.0	-12482.3	7001.9	-1957.3
6F	Y2	Y3	0.0	-14608.8	8829.8	-2063.9
5F	Y2	Y3	0.0	-16784.8	10785.5	-2142.6
4F	Y2	Y3	0.0	-19023.1	12821.0	-2215.0
3F	Y2	Y3	0.0	-21321.7	14931.0	-2282.4
2F	Y2	Y3	0.0	-23632.2	17130.4	-2322.1
1F	Y2	Y3	0.0	-28304.5	18241.8	-2381.7

==========

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	1274.9	346.9	346.9	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1222.6	343.7	343.7	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	2085.6	631.4	631.4	0.0	0.0

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-561.3	561.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-561.3	561.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1236.9	1236.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1236.9	1236.9
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1912.6	1912.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1912.6	1912.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2608.9	2608.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2608.9	2608.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3305.4	3305.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3305.4	3305.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4012.3	4012.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4012.3	4012.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4729.5	4729.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4729.5	4729.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5446.6	5446.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5446.6	5446.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6176.3	6176.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6176.3	6176.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6906.0	6906.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6906.0	6906.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7649.4	7649.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7649.4	7649.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8388.1	8388.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8388.1	8388.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9126.9	9126.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9126.9	9126.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9875.8	9875.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9875.8	9875.8

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.3	-37.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-37.3	37.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.5	-145.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-145.5	145.5
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	314.1	-314.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-314.1	314.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	546.7	-546.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-546.7	546.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	821.4	-821.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-821.4	821.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1185.5	-1185.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1185.5	1185.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1559.7	-1559.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1559.7	1559.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1969.8	-1969.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1969.8	1969.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2415.1	-2415.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2415.1	2415.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2893.9	-2893.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2893.9	2893.9
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3507.7	-3507.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3507.7	3507.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4058.5	-4058.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4058.5	4058.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4632.2	-4632.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4632.2	4632.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5377.6	-5377.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5377.6	5377.6

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-37.3	37.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.3	-37.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-145.5	145.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.5	-145.5
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-314.1	314.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	314.1	-314.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-546.7	546.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	546.7	-546.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-821.4	821.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	821.4	-821.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1185.5	1185.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1185.5	-1185.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1559.7	1559.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1559.7	-1559.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1969.8	1969.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1969.8	-1969.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2415.1	2415.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2415.1	-2415.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2893.9	2893.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2893.9	-2893.9
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3507.7	3507.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3507.7	-3507.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4058.5	4058.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4058.5	-4058.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4632.2	4632.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4632.2	-4632.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5377.6	5377.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5377.6	-5377.6

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	16.2	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	35.7	0.0	0.0	0.0

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
12F	Y2	Y3	55.2	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	70.2	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	89.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	95.2	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	112.2	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	129.2	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	146.5	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	163.8	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	161.8	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	177.4	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	193.1	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	208.9	0.0	0.0	0.0

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	0.0	925.8	467.3	497.5
13F	Y2	Y3	0.0	2186.3	395.1	921.9
12F	Y2	Y3	0.0	3724.5	-141.4	1279.7
11F	Y2	Y3	0.0	5401.5	-906.5	1605.3
10F	Y2	Y3	0.0	7400.4	-2077.6	1901.0
9F	Y2	Y3	0.0	9156.3	-3003.0	2159.0
8F	Y2	Y3	0.0	11371.8	-4625.6	2409.4
7F	Y2	Y3	0.0	13791.0	-6411.9	2635.4
6F	Y2	Y3	0.0	16370.0	-8400.7	2846.2
5F	Y2	Y3	0.0	19096.5	-10584.3	3040.1
4F	Y2	Y3	0.0	20680.8	-11697.9	3208.2
3F	Y2	Y3	0.0	23421.8	-14041.0	3350.3
2F	Y2	Y3	0.0	26247.4	-16511.2	3477.2
1F	Y2	Y3	0.0	32355.5	-17284.1	3567.2

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	0.0	-925.8	-467.3	-497.5
13F	Y2	Y3	0.0	-2186.3	-395.1	-921.9
12F	Y2	Y3	0.0	-3724.5	141.4	-1279.7
11F	Y2	Y3	0.0	-5401.5	906.5	-1605.3
10F	Y2	Y3	0.0	-7400.4	2077.6	-1901.0
9F	Y2	Y3	0.0	-9156.3	3003.0	-2159.0
8F	Y2	Y3	0.0	-11371.8	4625.6	-2409.4
7F	Y2	Y3	0.0	-13791.0	6411.9	-2635.4
6F	Y2	Y3	0.0	-16370.0	8400.7	-2846.2
5F	Y2	Y3	0.0	-19096.5	10584.3	-3040.1
4F	Y2	Y3	0.0	-20680.8	11697.9	-3208.2
3F	Y2	Y3	0.0	-23421.8	14041.0	-3350.3
2F	Y2	Y3	0.0	-26247.4	16511.2	-3477.2
1F	Y2	Y3	0.0	-32355.5	17284.1	-3567.2

==========

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	1274.9	346.9	346.9	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1222.6	343.7	343.7	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	2085.6	631.4	631.4	0.0	0.0

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-558.7	558.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-558.7	558.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1232.9	1232.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1232.9	1232.9
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1907.1	1907.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1907.1	1907.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2601.5	2601.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2601.5	2601.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3296.0	3296.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3296.0	3296.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4000.8	4000.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4000.8	4000.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4715.2	4715.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4715.2	4715.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5429.6	5429.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5429.6	5429.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6155.8	6155.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6155.8	6155.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6882.0	6882.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6882.0	6882.0

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7621.9	7621.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7621.9	7621.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8357.0	8357.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8357.0	8357.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9092.1	9092.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9092.1	9092.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9837.4	9837.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9837.4	9837.4

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.7	-37.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-37.7	37.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.6	-145.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-145.6	145.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	313.9	-313.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-313.9	313.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	546.5	-546.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-546.5	546.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	821.2	-821.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-821.2	821.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1185.3	-1185.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1185.3	1185.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1560.1	-1560.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1560.1	1560.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1970.8	-1970.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1970.8	1970.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2417.2	-2417.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2417.2	2417.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2896.9	-2896.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2896.9	2896.9
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3511.4	-3511.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3511.4	3511.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4062.9	-4062.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4062.9	4062.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4637.4	-4637.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4637.4	4637.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5383.4	-5383.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5383.4	5383.4

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-37.7	37.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.7	-37.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-145.6	145.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.6	-145.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-313.9	313.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	313.9	-313.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-546.5	546.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	546.5	-546.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-821.2	821.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	821.2	-821.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1185.3	1185.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1185.3	-1185.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1560.1	1560.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1560.1	-1560.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1970.8	1970.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1970.8	-1970.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2417.2	2417.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2417.2	-2417.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2896.9	2896.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2896.9	-2896.9
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3511.4	3511.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3511.4	-3511.4

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4062.9	4062.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4062.9	-4062.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4637.4	4637.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4637.4	-4637.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5383.4	5383.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5383.4	-5383.4

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	16.1	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	35.6	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	55.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	70.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	88.7	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	94.9	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	111.8	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	128.8	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	146.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	163.2	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	161.2	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	176.8	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	192.3	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	208.1	0.0	0.0	0.0

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	0.0	914.5	451.1	487.7
13F	Y2	Y3	0.0	2173.2	381.0	912.2
12F	Y2	Y3	0.0	3709.7	-153.8	1269.9
11F	Y2	Y3	0.0	5386.5	-919.1	1595.5
10F	Y2	Y3	0.0	7385.2	-2090.2	1891.0
9F	Y2	Y3	0.0	9139.7	-3016.8	2148.4
8F	Y2	Y3	0.0	11358.7	-4642.3	2398.7
7F	Y2	Y3	0.0	13781.4	-6431.4	2625.0
6F	Y2	Y3	0.0	16366.9	-8425.0	2836.4
5F	Y2	Y3	0.0	19099.6	-10611.9	3031.3
4F	Y2	Y3	0.0	20687.6	-11725.5	3200.7
3F	Y2	Y3	0.0	23434.1	-14070.0	3344.3
2F	Y2	Y3	0.0	26265.7	-16541.1	3473.1
1F	Y2	Y3	0.0	32378.9	-17314.1	3565.6

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	0.0	-914.5	-451.1	-487.7
13F	Y2	Y3	0.0	-2173.2	-381.0	-912.2
12F	Y2	Y3	0.0	-3709.7	153.8	-1269.9
11F	Y2	Y3	0.0	-5386.5	919.1	-1595.5
10F	Y2	Y3	0.0	-7385.2	2090.2	-1891.0
9F	Y2	Y3	0.0	-9139.7	3016.8	-2148.4
8F	Y2	Y3	0.0	-11358.7	4642.3	-2398.7
7F	Y2	Y3	0.0	-13781.4	6431.4	-2625.0
6F	Y2	Y3	0.0	-16366.9	8425.0	-2836.4
5F	Y2	Y3	0.0	-19099.6	10611.9	-3031.3
4F	Y2	Y3	0.0	-20687.6	11725.5	-3200.7
3F	Y2	Y3	0.0	-23434.1	14070.0	-3344.3
2F	Y2	Y3	0.0	-26265.7	16541.1	-3473.1
1F	Y2	Y3	0.0	-32378.9	17314.1	-3565.6

==========

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	1274.9	346.9	346.9	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1222.6	343.7	343.7	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	2085.6	631.4	631.4	0.0	0.0

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-558.7	558.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-558.7	558.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1232.9	1232.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1232.9	1232.9
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1907.1	1907.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1907.1	1907.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2601.5	2601.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2601.5	2601.5

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3296.0	3296.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3296.0	3296.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4000.8	4000.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4000.8	4000.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4715.2	4715.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4715.2	4715.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5429.6	5429.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5429.6	5429.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6155.8	6155.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6155.8	6155.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6882.0	6882.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6882.0	6882.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7621.9	7621.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7621.9	7621.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8357.0	8357.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8357.0	8357.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9092.1	9092.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9092.1	9092.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9837.4	9837.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9837.4	9837.4

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.7	-37.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-37.7	37.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.6	-145.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-145.6	145.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	313.9	-313.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-313.9	313.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	546.5	-546.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-546.5	546.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	821.2	-821.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-821.2	821.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1185.3	-1185.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1185.3	1185.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1560.1	-1560.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1560.1	1560.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1970.8	-1970.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1970.8	1970.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2417.2	-2417.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2417.2	2417.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2896.9	-2896.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2896.9	2896.9
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3511.4	-3511.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3511.4	3511.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4062.9	-4062.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4062.9	4062.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4637.4	-4637.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4637.4	4637.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5383.4	-5383.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5383.4	5383.4

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-37.7	37.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.7	-37.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-145.6	145.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.6	-145.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-313.9	313.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	313.9	-313.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-546.5	546.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	546.5	-546.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-821.2	821.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	821.2	-821.2

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1185.3	1185.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1185.3	-1185.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1560.1	1560.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1560.1	-1560.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1970.8	1970.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1970.8	-1970.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2417.2	2417.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2417.2	-2417.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2896.9	2896.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2896.9	-2896.9
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3511.4	3511.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3511.4	-3511.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4062.9	4062.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4062.9	-4062.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4637.4	4637.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4637.4	-4637.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5383.4	5383.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5383.4	-5383.4

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	16.1	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	35.6	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	55.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	70.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	88.7	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	94.9	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	111.8	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	128.8	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	146.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	163.2	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	161.2	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	176.8	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	192.3	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	208.1	0.0	0.0	0.0

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	0.0	914.5	451.1	487.7
13F	Y2	Y3	0.0	2173.2	381.0	912.2
12F	Y2	Y3	0.0	3709.7	-153.8	1269.9
11F	Y2	Y3	0.0	5386.5	-919.1	1595.5
10F	Y2	Y3	0.0	7385.2	-2090.2	1891.0
9F	Y2	Y3	0.0	9139.7	-3016.8	2148.4
8F	Y2	Y3	0.0	11358.7	-4642.3	2398.7
7F	Y2	Y3	0.0	13781.4	-6431.4	2625.0
6F	Y2	Y3	0.0	16366.9	-8425.0	2836.4
5F	Y2	Y3	0.0	19099.6	-10611.9	3031.3
4F	Y2	Y3	0.0	20687.6	-11725.5	3200.7
3F	Y2	Y3	0.0	23434.1	-14070.0	3344.3
2F	Y2	Y3	0.0	26265.7	-16541.1	3473.1
1F	Y2	Y3	0.0	32378.9	-17314.1	3565.6

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	0.0	-914.5	-451.1	-487.7
13F	Y2	Y3	0.0	-2173.2	-381.0	-912.2
12F	Y2	Y3	0.0	-3709.7	153.8	-1269.9
11F	Y2	Y3	0.0	-5386.5	919.1	-1595.5
10F	Y2	Y3	0.0	-7385.2	2090.2	-1891.0
9F	Y2	Y3	0.0	-9139.7	3016.8	-2148.4
8F	Y2	Y3	0.0	-11358.7	4642.3	-2398.7
7F	Y2	Y3	0.0	-13781.4	6431.4	-2625.0
6F	Y2	Y3	0.0	-16366.9	8425.0	-2836.4

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
5F	Y2	Y3	0.0	-19099.6	10611.9	-3031.3
4F	Y2	Y3	0.0	-20687.6	11725.5	-3200.7
3F	Y2	Y3	0.0	-23434.1	14070.0	-3344.3
2F	Y2	Y3	0.0	-26265.7	16541.1	-3473.1
1F	Y2	Y3	0.0	-32378.9	17314.1	-3565.6

==========

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	1274.9	346.9	346.9	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	1205.3	338.0	338.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1222.6	343.7	343.7	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	2085.6	631.4	631.4	0.0	0.0

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-561.3	561.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-561.3	561.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1236.9	1236.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1236.9	1236.9
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1912.6	1912.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1912.6	1912.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2608.9	2608.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2608.9	2608.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3305.4	3305.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3305.4	3305.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4012.3	4012.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4012.3	4012.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4729.5	4729.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4729.5	4729.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5446.6	5446.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5446.6	5446.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6176.3	6176.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6176.3	6176.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6906.0	6906.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6906.0	6906.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7649.4	7649.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7649.4	7649.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8388.1	8388.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8388.1	8388.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9126.9	9126.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9126.9	9126.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9875.8	9875.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9875.8	9875.8

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.3	-37.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-37.3	37.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.5	-145.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-145.5	145.5
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	314.1	-314.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-314.1	314.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	546.7	-546.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-546.7	546.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	821.4	-821.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-821.4	821.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1185.5	-1185.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1185.5	1185.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1559.7	-1559.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1559.7	1559.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1969.8	-1969.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1969.8	1969.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2415.1	-2415.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2415.1	2415.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2893.9	-2893.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2893.9	2893.9
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3507.7	-3507.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3507.7	3507.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4058.5	-4058.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4058.5	4058.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4632.2	-4632.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4632.2	4632.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5377.6	-5377.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5377.6	5377.6

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-37.3	37.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.3	-37.3

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-145.5	145.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.5	-145.5
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-314.1	314.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	314.1	-314.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-546.7	546.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	546.7	-546.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-821.4	821.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	821.4	-821.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1185.5	1185.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1185.5	-1185.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1559.7	1559.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1559.7	-1559.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1969.8	1969.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1969.8	-1969.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2415.1	2415.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2415.1	-2415.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2893.9	2893.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2893.9	-2893.9
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3507.7	3507.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3507.7	-3507.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4058.5	4058.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4058.5	-4058.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4632.2	4632.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4632.2	-4632.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5377.6	5377.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5377.6	-5377.6

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	16.2	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	35.7	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	55.2	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	70.2	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	89.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	95.2	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	112.2	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	129.2	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	146.5	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	163.8	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	161.8	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	177.4	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	193.1	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	208.9	0.0	0.0	0.0

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	0.0	925.8	467.3	497.5
13F	Y2	Y3	0.0	2186.3	395.1	921.9
12F	Y2	Y3	0.0	3724.5	-141.4	1279.7
11F	Y2	Y3	0.0	5401.5	-906.5	1605.3
10F	Y2	Y3	0.0	7400.4	-2077.6	1901.0
9F	Y2	Y3	0.0	9156.3	-3003.0	2159.0
8F	Y2	Y3	0.0	11371.8	-4625.6	2409.4
7F	Y2	Y3	0.0	13791.0	-6411.9	2635.4
6F	Y2	Y3	0.0	16370.0	-8400.7	2846.2
5F	Y2	Y3	0.0	19096.5	-10584.3	3040.1
4F	Y2	Y3	0.0	20680.8	-11697.9	3208.2
3F	Y2	Y3	0.0	23421.8	-14041.0	3350.3
2F	Y2	Y3	0.0	26247.4	-16511.2	3477.2
1F	Y2	Y3	0.0	32355.5	-17284.1	3567.2

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	0.0	-925.8	-467.3	-497.5

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
13F	Y2	Y3	0.0	-2186.3	-395.1	-921.9
12F	Y2	Y3	0.0	-3724.5	141.4	-1279.7
11F	Y2	Y3	0.0	-5401.5	906.5	-1605.3
10F	Y2	Y3	0.0	-7400.4	2077.6	-1901.0
9F	Y2	Y3	0.0	-9156.3	3003.0	-2159.0
8F	Y2	Y3	0.0	-11371.8	4625.6	-2409.4
7F	Y2	Y3	0.0	-13791.0	6411.9	-2635.4
6F	Y2	Y3	0.0	-16370.0	8400.7	-2846.2
5F	Y2	Y3	0.0	-19096.5	10584.3	-3040.1
4F	Y2	Y3	0.0	-20680.8	11697.9	-3208.2
3F	Y2	Y3	0.0	-23421.8	14041.0	-3350.3
2F	Y2	Y3	0.0	-26247.4	16511.2	-3477.2
1F	Y2	Y3	0.0	-32355.5	17284.1	-3567.2

==========

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	741.0	210.4	210.4	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	755.7	223.0	223.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	779.1	230.3	230.3	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1687.5	531.8	531.8	0.0	0.0

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-324.8	324.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-324.8	324.8
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-741.8	741.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-741.8	741.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1158.6	1158.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1158.6	1158.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1582.9	1582.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1582.9	1582.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2007.3	2007.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2007.3	2007.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2431.5	2431.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2431.5	2431.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2860.8	2860.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2860.8	2860.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3290.0	3290.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3290.0	3290.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3724.6	3724.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3724.6	3724.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4159.2	4159.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4159.2	4159.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4593.8	4593.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4593.8	4593.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5028.3	5028.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5028.3	5028.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5462.8	5462.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5462.8	5462.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5907.5	5907.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5907.5	5907.5

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.0	-47.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-47.0	47.0
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.6	-160.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-160.6	160.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	312.3	-312.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-312.3	312.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	497.4	-497.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-497.4	497.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	712.1	-712.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-712.1	712.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	957.2	-957.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-957.2	957.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1228.3	-1228.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1228.3	1228.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1518.1	-1518.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1518.1	1518.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1826.3	-1826.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1826.3	1826.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2148.2	-2148.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2148.2	2148.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2481.2	-2481.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2481.2	2481.2

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2824.7	-2824.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2824.7	2824.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3176.1	-3176.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3176.1	3176.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3626.7	-3626.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3626.7	3626.7

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-47.0	47.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.0	-47.0
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-160.6	160.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.6	-160.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-312.3	312.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	312.3	-312.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-497.4	497.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	497.4	-497.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-712.1	712.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	712.1	-712.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-957.2	957.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	957.2	-957.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1228.3	1228.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1228.3	-1228.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1518.1	1518.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1518.1	-1518.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1826.3	1826.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1826.3	-1826.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2148.2	2148.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2148.2	-2148.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2481.2	2481.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2481.2	-2481.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2824.7	2824.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2824.7	-2824.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3176.1	3176.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3176.1	-3176.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3626.7	3626.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3626.7	-3626.7

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	9.7	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	22.1	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	34.5	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	47.2	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	59.8	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	72.5	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	85.3	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	98.1	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	111.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	124.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	137.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	149.9	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	162.9	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	176.1	0.0	0.0	0.0

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	0.0	1146.9	544.1	603.9
13F	Y2	Y3	0.0	2255.8	194.9	875.3
12F	Y2	Y3	0.0	3550.5	-457.2	1104.7
11F	Y2	Y3	0.0	5028.3	-1355.5	1311.7
10F	Y2	Y3	0.0	6661.2	-2478.4	1493.8
9F	Y2	Y3	0.0	8537.7	-3747.7	1680.7
8F	Y2	Y3	0.0	10440.7	-5324.0	1827.4

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
7F	Y2	Y3	0.0	12482.3	-7001.9	1957.3
6F	Y2	Y3	0.0	14608.8	-8829.8	2063.9
5F	Y2	Y3	0.0	16784.8	-10785.5	2142.6
4F	Y2	Y3	0.0	19023.1	-12821.0	2215.0
3F	Y2	Y3	0.0	21321.7	-14931.0	2282.4
2F	Y2	Y3	0.0	23632.2	-17130.4	2322.1
1F	Y2	Y3	0.0	28304.5	-18241.8	2381.7

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
14F	Y2	Y3	0.0	-1146.9	-544.1	-603.9
13F	Y2	Y3	0.0	-2255.8	-194.9	-875.3
12F	Y2	Y3	0.0	-3550.5	457.2	-1104.7
11F	Y2	Y3	0.0	-5028.3	1355.5	-1311.7
10F	Y2	Y3	0.0	-6661.2	2478.4	-1493.8
9F	Y2	Y3	0.0	-8537.7	3747.7	-1680.7
8F	Y2	Y3	0.0	-10440.7	5324.0	-1827.4
7F	Y2	Y3	0.0	-12482.3	7001.9	-1957.3
6F	Y2	Y3	0.0	-14608.8	8829.8	-2063.9
5F	Y2	Y3	0.0	-16784.8	10785.5	-2142.6
4F	Y2	Y3	0.0	-19023.1	12821.0	-2215.0
3F	Y2	Y3	0.0	-21321.7	14931.0	-2282.4
2F	Y2	Y3	0.0	-23632.2	17130.4	-2322.1
1F	Y2	Y3	0.0	-28304.5	18241.8	-2381.7

==========

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.5　壁量

Aw　：耐力壁の水平断面積　(100 x mm2)
Ac　：柱の水平断面積　(100 x mm2)
Aw'　：雑壁の水平断面積　(100 x mm2)
U　：用途係数
Z　：地震力の地域係数
Ai　：地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
α　：コンクリートの設計基準強度による割増係数 (H19国交告593,595号)

（１）式 ：Σ2.5αAw+Σ0.7αAc+Σ0.7αAw' (RC)　（２）式 ：Σ1.8αAw+Σ1.8αAc (RC)
：Σ2.5αAw+Σ1.0αAc+Σ0.7αAw' (SRC)　：Σ2.0αAw+Σ2.0αAc (SRC)

< X方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	（１）式	（２）式
						U･Z･W･Ai	U･Z･W･Ai
14F	RC	0.00	115400.00	0.00	1.291	0.642	1.652
13F	RC	0.00	115400.00	0.00	1.291	0.377	0.969
12F	RC	0.00	115400.00	0.00	1.291	0.279	0.718
11F	RC	0.00	120600.00	0.00	1.291	0.236	0.608
10F	RC	0.00	120600.00	0.00	1.291	0.202	0.519
9F	RC	0.00	131000.00	0.00	1.414	0.212	0.545
8F	RC	0.00	131000.00	0.00	1.414	0.191	0.492
7F	RC	0.00	131000.00	0.00	1.414	0.176	0.452
6F	RC	0.00	131000.00	0.00	1.414	0.164	0.421
5F	RC	0.00	131000.00	0.00	1.414	0.155	0.397
4F	RC	0.00	141400.00	0.00	1.414	0.159	0.409
3F	RC	0.00	141400.00	0.00	1.414	0.153	0.392
2F	RC	0.00	141400.00	0.00	1.414	0.148	0.380
1F	RC	0.00	141400.00	0.00	1.414	0.144	0.370

〈 Y方向 〉

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	（1）式	（2）式
						U･Z･W･Ai	U･Z･W･Ai
14F	RC	151250.00	115400.00	0.00	1.291	3.649	3.816
13F	RC	151250.00	115400.00	0.00	1.291	2.140	2.238
12F	RC	151250.00	115400.00	0.00	1.291	1.587	1.660
11F	RC	150750.00	120600.00	0.00	1.291	1.292	1.368
10F	RC	150750.00	120600.00	0.00	1.291	1.103	1.168
9F	RC	149750.00	131000.00	0.00	1.414	1.077	1.168
8F	RC	149750.00	131000.00	0.00	1.414	0.972	1.054
7F	RC	149750.00	131000.00	0.00	1.414	0.894	0.969
6F	RC	149750.00	131000.00	0.00	1.414	0.833	0.903
5F	RC	149750.00	131000.00	0.00	1.414	0.785	0.852
4F	RC	148750.00	141400.00	0.00	1.414	0.756	0.838
3F	RC	148750.00	141400.00	0.00	1.414	0.726	0.805
2F	RC	148750.00	141400.00	0.00	1.414	0.703	0.780
1F	RC	148750.00	141400.00	0.00	1.414	0.685	0.760

A-3.6　剛性率

A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む)

d　　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　　：層間変形角
rs　　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　　：剛性率
＊　　：層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
14F	0.3182	280.0	1/ 880	533	1.652	1.000
13F	0.4288	280.0	1/ 653		1.226	1.000
12F	0.5231	280.0	1/ 535		1.005	1.000
11F	0.5926	280.0	1/ 473		0.887	1.000
10F	0.6429	280.0	1/ 435		0.818	1.000
9F	0.6412	280.0	1/ 437		0.820	1.000
8F	0.6100	280.0	1/ 459		0.862	1.000
7F	0.6000	280.0	1/ 467		0.876	1.000
6F	0.5919	280.0	1/ 473		0.888	1.000
5F	0.6078	280.0	1/ 461		0.865	1.000
4F	0.6156	280.0	1/ 455		0.854	1.000
3F	0.6144	280.0	1/ 456		0.855	1.000
2F	0.5649	280.0	1/ 496		0.931	1.000
1F	0.3979	310.0	1/ 779		1.463	1.000

Ｙ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
14F	0.1372	280.0	1/ 2041	2397	0.852	1.000
13F	0.1414	280.0	1/ 1980		0.826	1.000
12F	0.1442	280.0	1/ 1942		0.810	1.000
11F	0.1456	280.0	1/ 1924		0.802	1.000
10F	0.1453	280.0	1/ 1926		0.804	1.000
9F	0.1447	280.0	1/ 1936		0.807	1.000
8F	0.1388	280.0	1/ 2017		0.842	1.000
7F	0.1336	280.0	1/ 2096		0.874	1.000
6F	0.1264	280.0	1/ 2216		0.924	1.000
5F	0.1170	280.0	1/ 2393		0.998	1.000
4F	0.1057	280.0	1/ 2648		1.105	1.000
3F	0.0926	280.0	1/ 3024		1.261	1.000
2F	0.0771	280.0	1/ 3632		1.515	1.000

Ｙ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
1F	0.0819	310.0	1/ 3787		1.580	1.000

A-3.6.2　剛性率(雑壁を含まない)

d　　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　：層間変形角
rs　　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　　：剛性率
＊　　：層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
14F	0.3182	280.0	1/ 880	533	1.652	1.000
13F	0.4288	280.0	1/ 653		1.226	1.000
12F	0.5231	280.0	1/ 535		1.005	1.000
11F	0.5926	280.0	1/ 473		0.887	1.000
10F	0.6429	280.0	1/ 435		0.818	1.000
9F	0.6412	280.0	1/ 437		0.820	1.000
8F	0.6100	280.0	1/ 459		0.862	1.000
7F	0.6000	280.0	1/ 467		0.876	1.000
6F	0.5919	280.0	1/ 473		0.888	1.000
5F	0.6078	280.0	1/ 461		0.865	1.000
4F	0.6156	280.0	1/ 455		0.854	1.000
3F	0.6144	280.0	1/ 456		0.855	1.000
2F	0.5649	280.0	1/ 496		0.931	1.000
1F	0.3979	310.0	1/ 779		1.463	1.000

Ｙ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
14F	0.1372	280.0	1/ 2041	2397	0.852	1.000
13F	0.1414	280.0	1/ 1980		0.826	1.000
12F	0.1442	280.0	1/ 1942		0.810	1.000
11F	0.1456	280.0	1/ 1924		0.802	1.000
10F	0.1453	280.0	1/ 1926		0.804	1.000
9F	0.1447	280.0	1/ 1936		0.807	1.000
8F	0.1388	280.0	1/ 2017		0.842	1.000
7F	0.1336	280.0	1/ 2096		0.874	1.000
6F	0.1264	280.0	1/ 2216		0.924	1.000
5F	0.1170	280.0	1/ 2393		0.998	1.000
4F	0.1057	280.0	1/ 2648		1.105	1.000
3F	0.0926	280.0	1/ 3024		1.261	1.000
2F	0.0771	280.0	1/ 3632		1.515	1.000
1F	0.0819	310.0	1/ 3787		1.580	1.000

A-3.7　偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g　：重心距離　　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　　(cm)　(加力方向に対する)
re　：弾力半径　　(cm)　(加力方向に対する)
Re　：偏心率　　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
14F	800.0	800.0	0.0	2246.3	0.000	1.000
13F	800.0	800.0	0.0	2434.7	0.000	1.000
12F	800.0	800.0	0.0	2603.8	0.000	1.000
11F	800.0	800.0	0.0	2722.1	0.000	1.000
10F	800.0	800.0	0.0	2811.5	0.000	1.000
9F	800.0	800.0	0.0	2809.2	0.000	1.000
8F	800.0	800.0	0.0	2784.5	0.000	1.000
7F	800.0	800.0	0.0	2802.8	0.000	1.000
6F	800.0	800.0	0.0	2846.9	0.000	1.000
5F	800.0	800.0	0.0	2975.9	0.000	1.000
4F	800.0	800.0	0.0	3131.4	0.000	1.000
3F	800.0	800.0	0.0	3327.3	0.000	1.000
2F	800.0	800.0	0.0	3477.7	0.000	1.000
1F	800.0	800.0	0.0	2853.4	0.000	1.000

Ｙ方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
14F	2000.0	2000.0	0.0	1474.9	0.000	1.000
13F	2000.0	2000.0	0.0	1398.1	0.000	1.000
12F	2000.0	2000.0	0.0	1366.9	0.000	1.000
11F	2000.0	2000.0	0.0	1349.1	0.000	1.000
10F	2000.0	2000.0	0.0	1336.8	0.000	1.000
9F	2000.0	2000.0	0.0	1334.4	0.000	1.000
8F	2000.0	2000.0	0.0	1328.2	0.000	1.000
7F	2000.0	2000.0	0.0	1322.4	0.000	1.000
6F	2000.0	2000.0	0.0	1315.4	0.000	1.000
5F	2000.0	2000.0	0.0	1305.6	0.000	1.000
4F	2000.0	2000.0	0.0	1297.8	0.000	1.000
3F	2000.0	2000.0	0.0	1291.6	0.000	1.000
2F	2000.0	2000.0	0.0	1284.8	0.000	1.000
1F	2000.0	2000.0	0.0	1294.3	0.000	1.000

A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)

g　：重心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　(cm)　(加力方向に対する)
re　：弾力半径　(cm)　(加力方向に対する)
Re　：偏心率　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
14F	800.0	800.0	0.0	2246.3	0.000	1.000
13F	800.0	800.0	0.0	2434.7	0.000	1.000
12F	800.0	800.0	0.0	2603.8	0.000	1.000
11F	800.0	800.0	0.0	2722.1	0.000	1.000
10F	800.0	800.0	0.0	2811.5	0.000	1.000
9F	800.0	800.0	0.0	2809.2	0.000	1.000
8F	800.0	800.0	0.0	2784.5	0.000	1.000
7F	800.0	800.0	0.0	2802.8	0.000	1.000
6F	800.0	800.0	0.0	2846.9	0.000	1.000
5F	800.0	800.0	0.0	2975.9	0.000	1.000
4F	800.0	800.0	0.0	3131.4	0.000	1.000
3F	800.0	800.0	0.0	3327.3	0.000	1.000
2F	800.0	800.0	0.0	3477.7	0.000	1.000
1F	800.0	800.0	0.0	2853.4	0.000	1.000

Ｙ方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
14F	2000.0	2000.0	0.0	1474.9	0.000	1.000
13F	2000.0	2000.0	0.0	1398.1	0.000	1.000
12F	2000.0	2000.0	0.0	1366.9	0.000	1.000
11F	2000.0	2000.0	0.0	1349.1	0.000	1.000
10F	2000.0	2000.0	0.0	1336.8	0.000	1.000
9F	2000.0	2000.0	0.0	1334.4	0.000	1.000
8F	2000.0	2000.0	0.0	1328.2	0.000	1.000
7F	2000.0	2000.0	0.0	1322.4	0.000	1.000
6F	2000.0	2000.0	0.0	1315.4	0.000	1.000
5F	2000.0	2000.0	0.0	1305.6	0.000	1.000
4F	2000.0	2000.0	0.0	1297.8	0.000	1.000
3F	2000.0	2000.0	0.0	1291.6	0.000	1.000
2F	2000.0	2000.0	0.0	1284.8	0.000	1.000
1F	2000.0	2000.0	0.0	1294.3	0.000	1.000

A-4. 断面計算結果

A-4.3　ＲＣの断面計算

A-4.3.1　ＲＣはりの断面計算

（１）ＲＣはりの計算指定

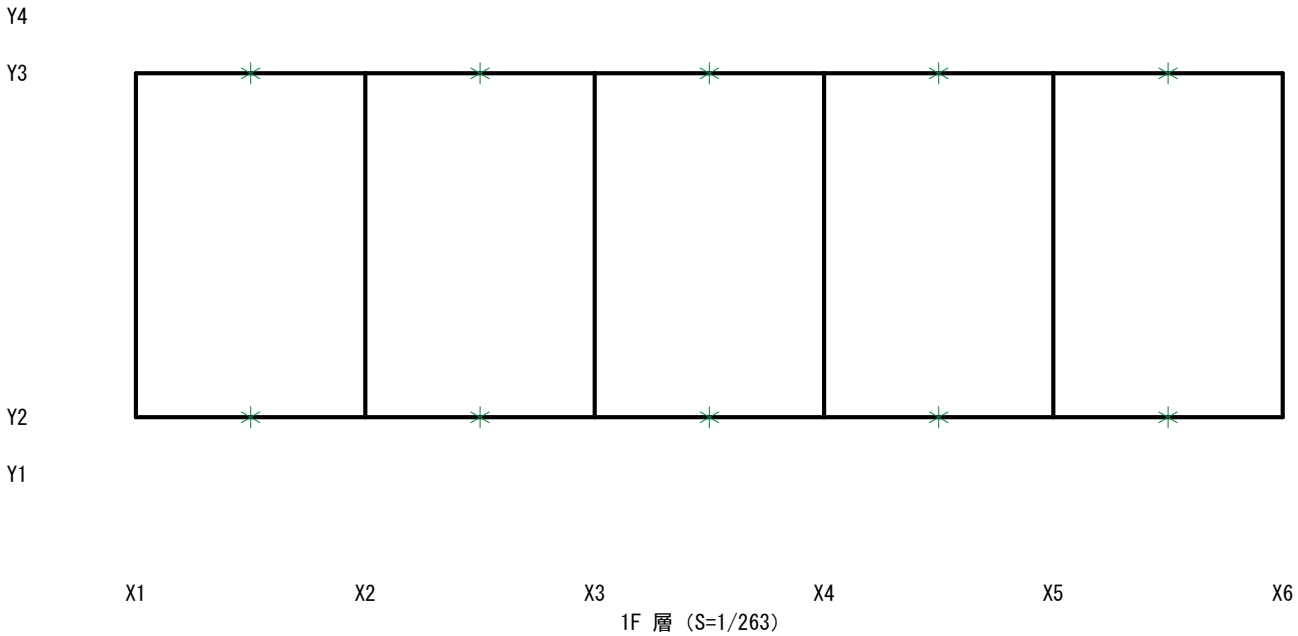

1F 層 (S=1/263)

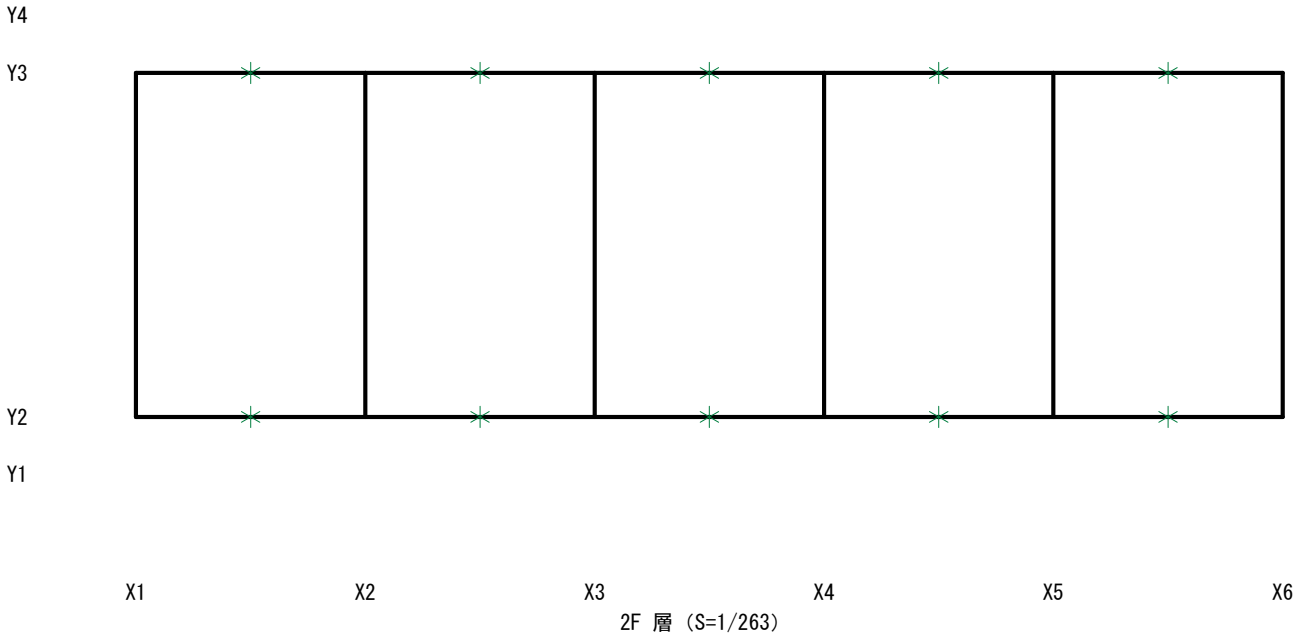

2F 層 (S=1/263)

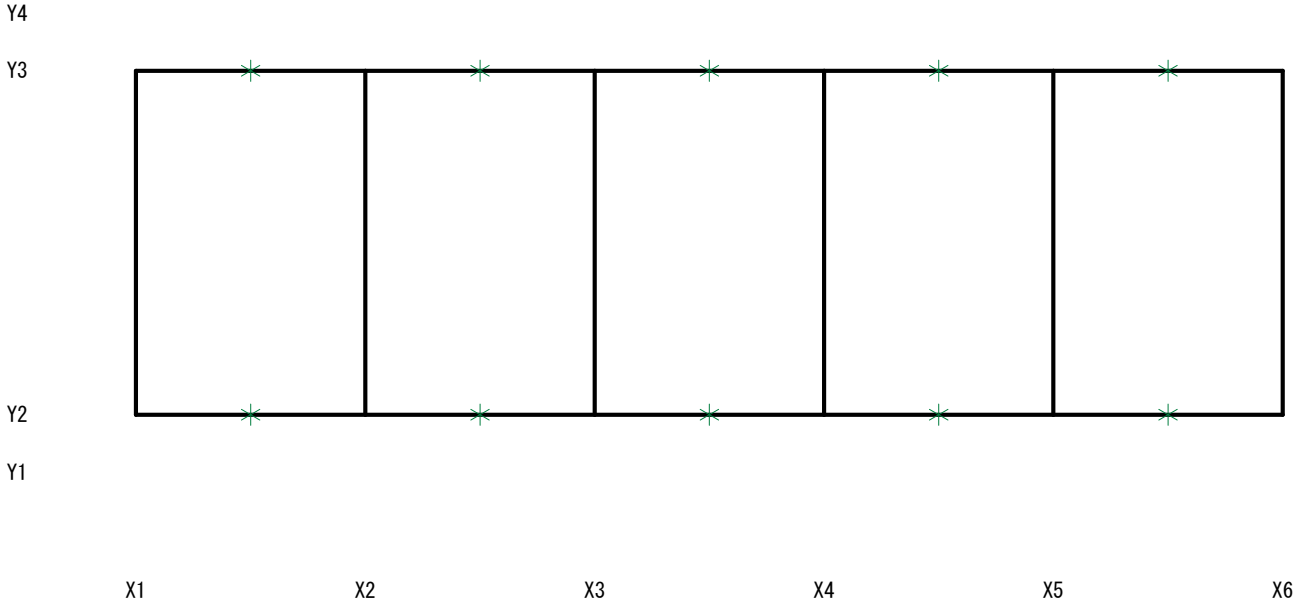

3F 層 (S=1/263)

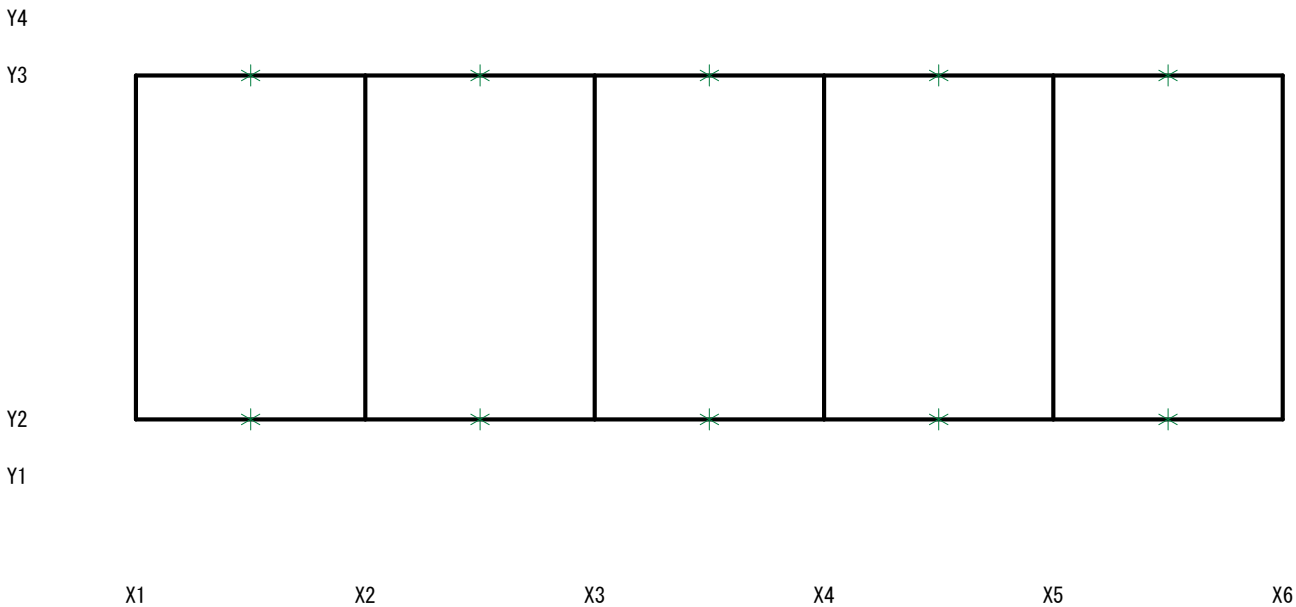

4F 層 (S=1/263)

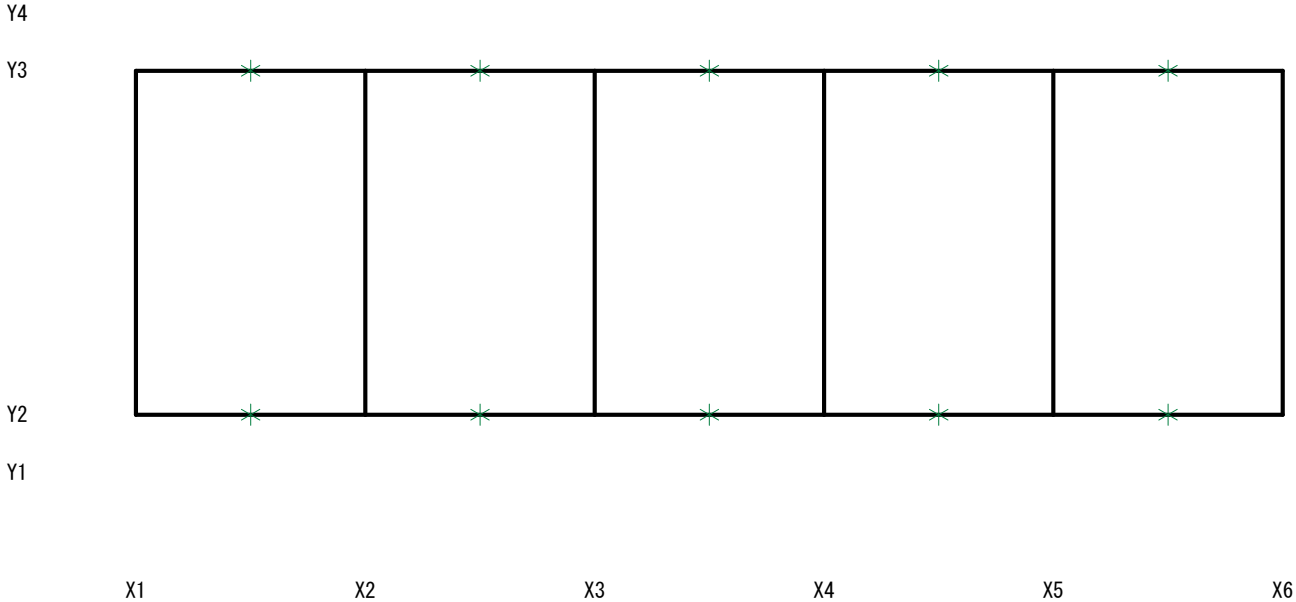

5F 層 (S=1/263)

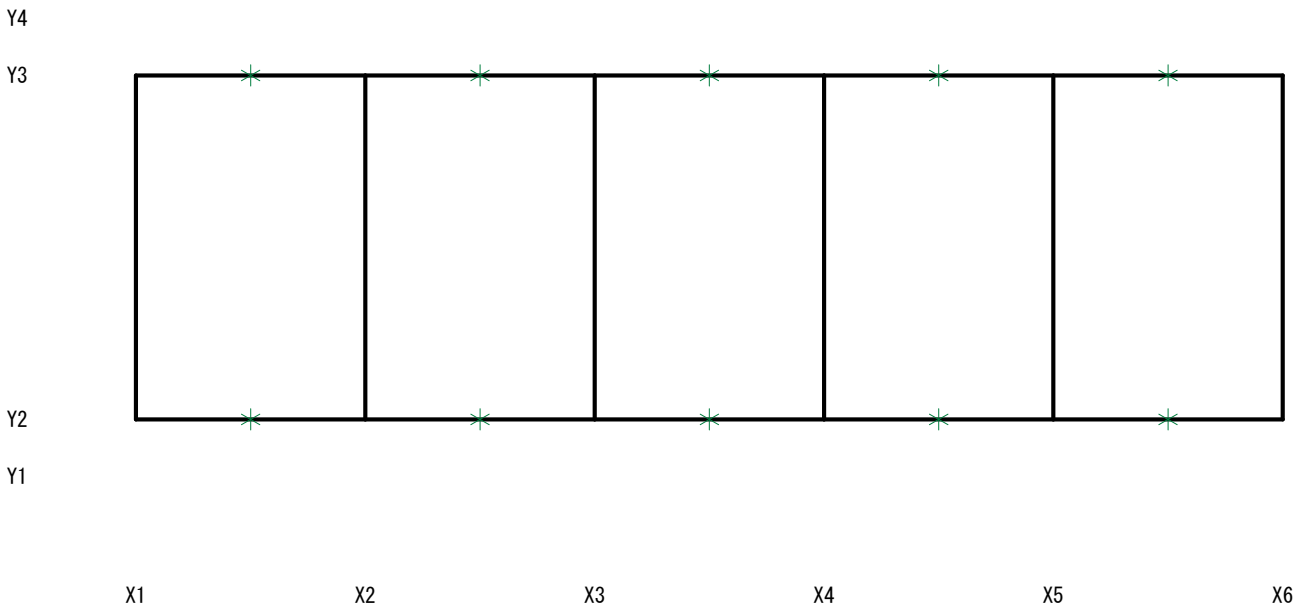

6F 層 (S=1/263)

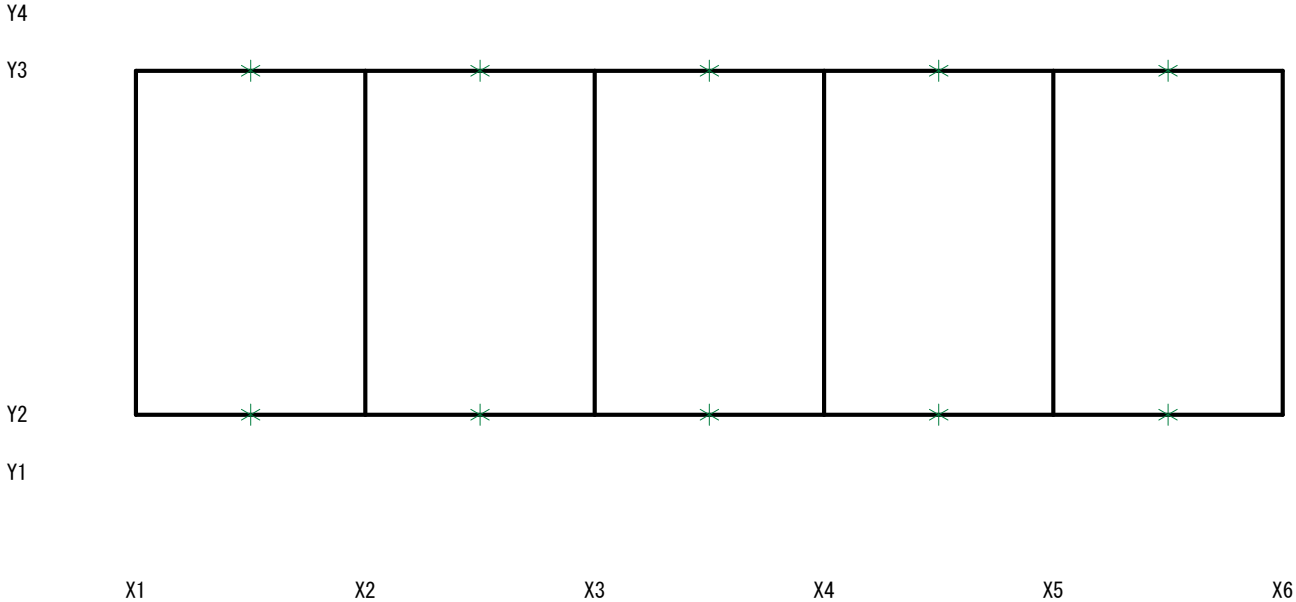

7F 層 (S=1/263)

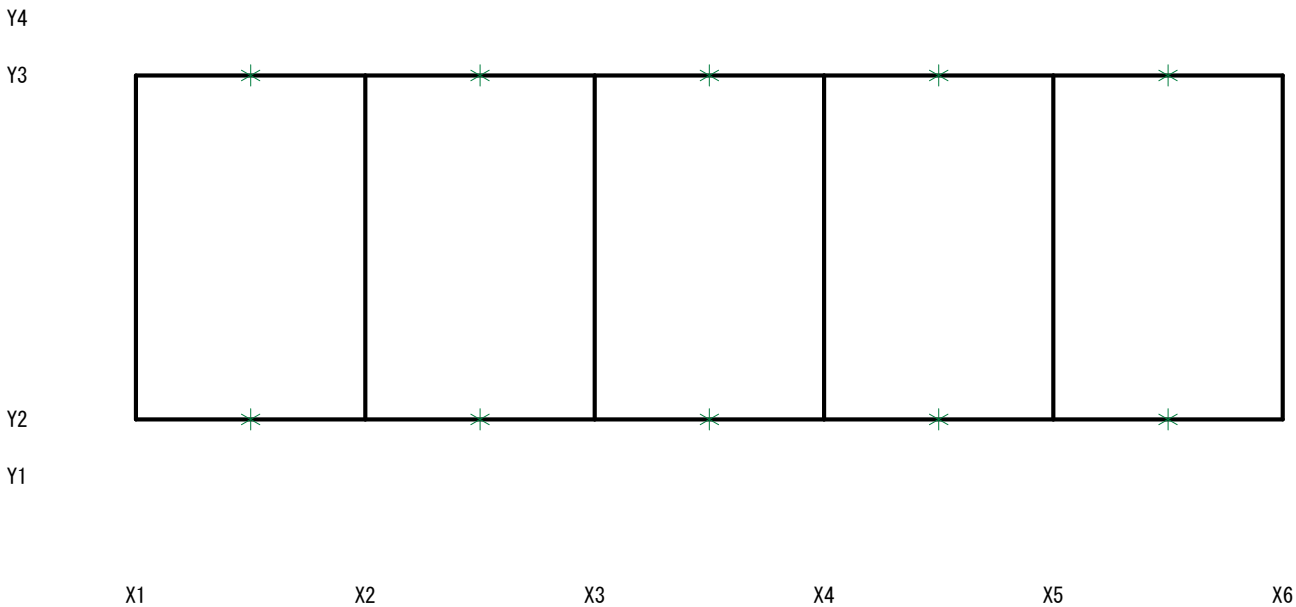

8F 層 (S=1/263)

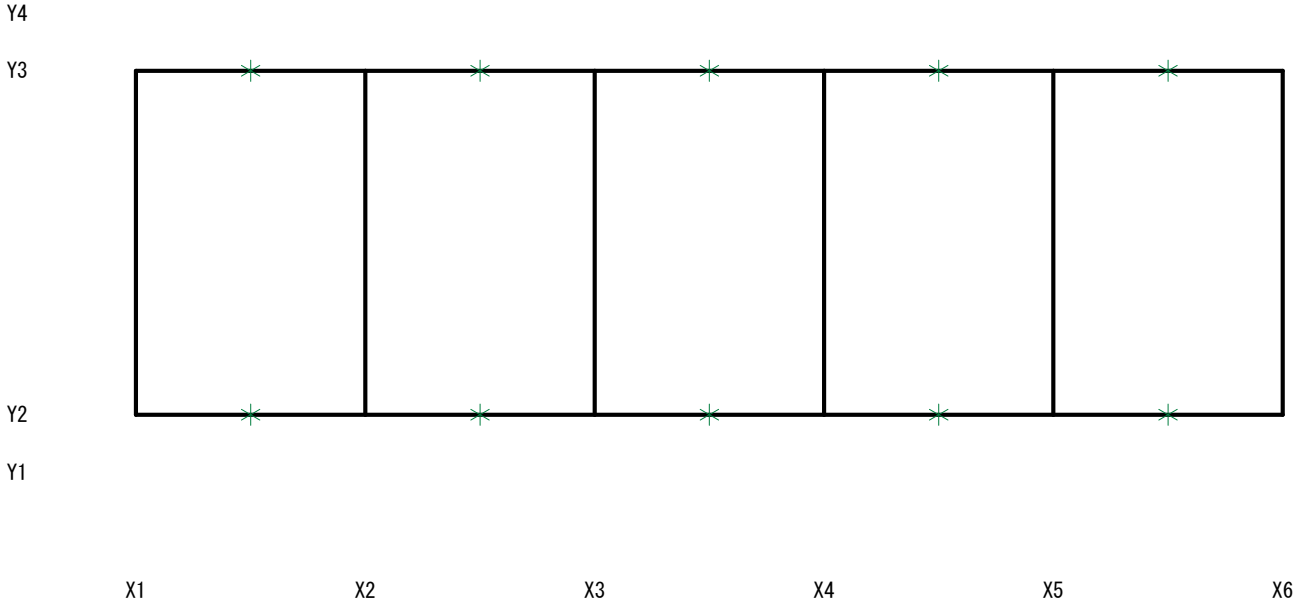

9F 層 (S=1/263)

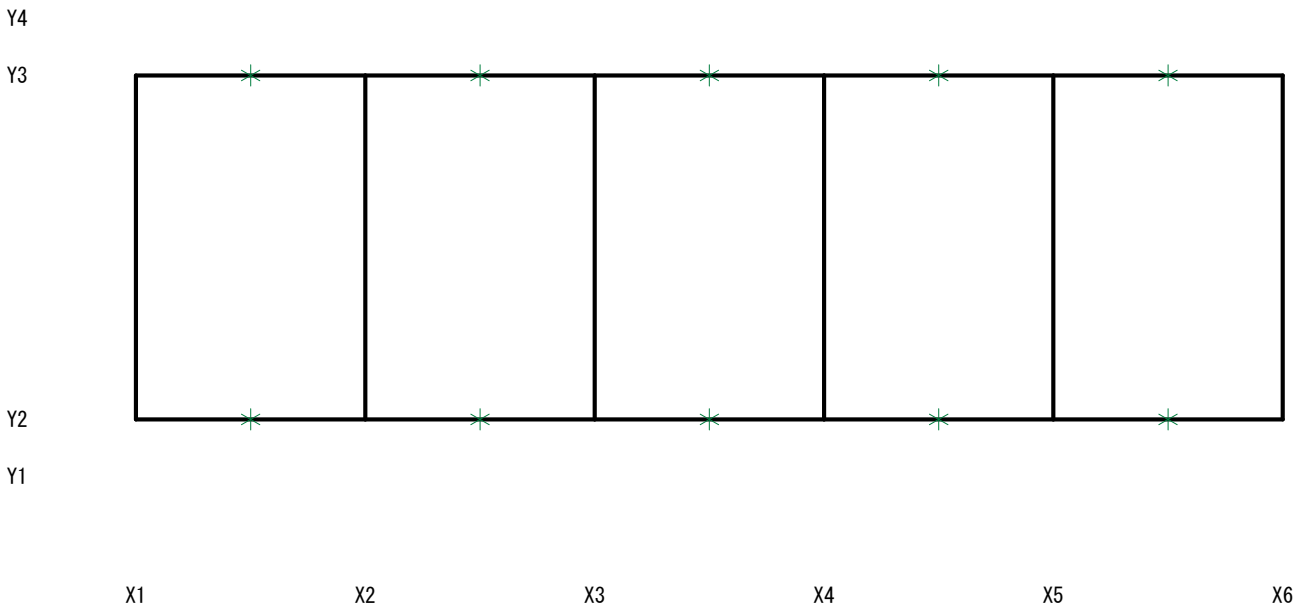

10F 層 (S=1/263)

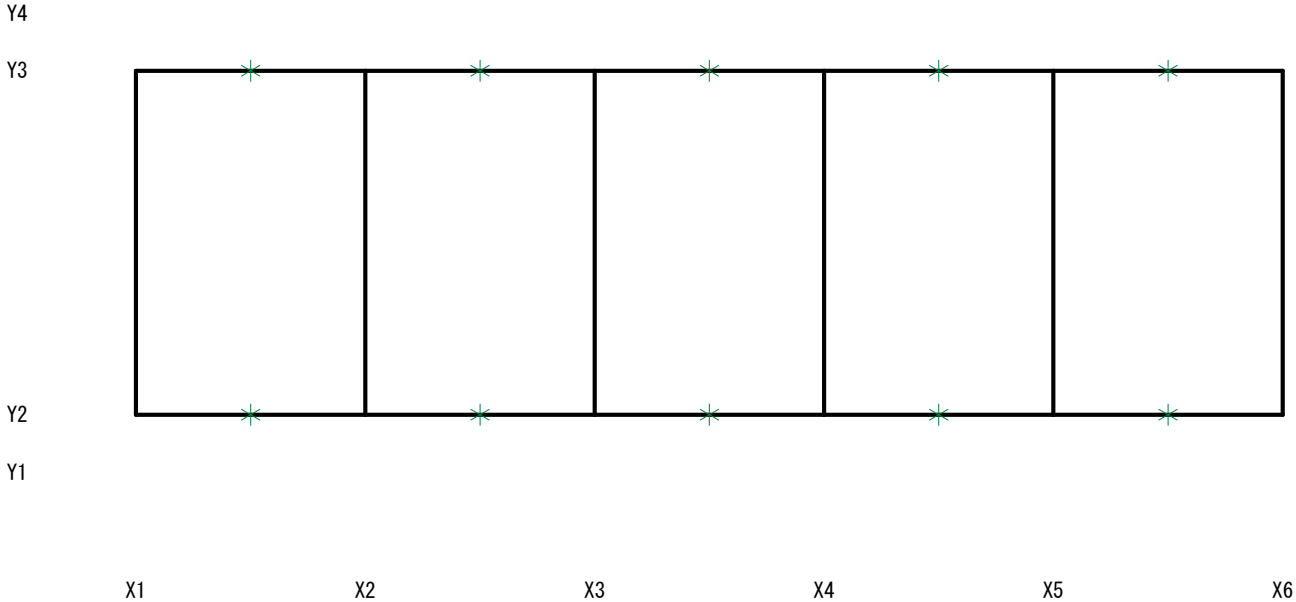

11F 層 (S=1/263)

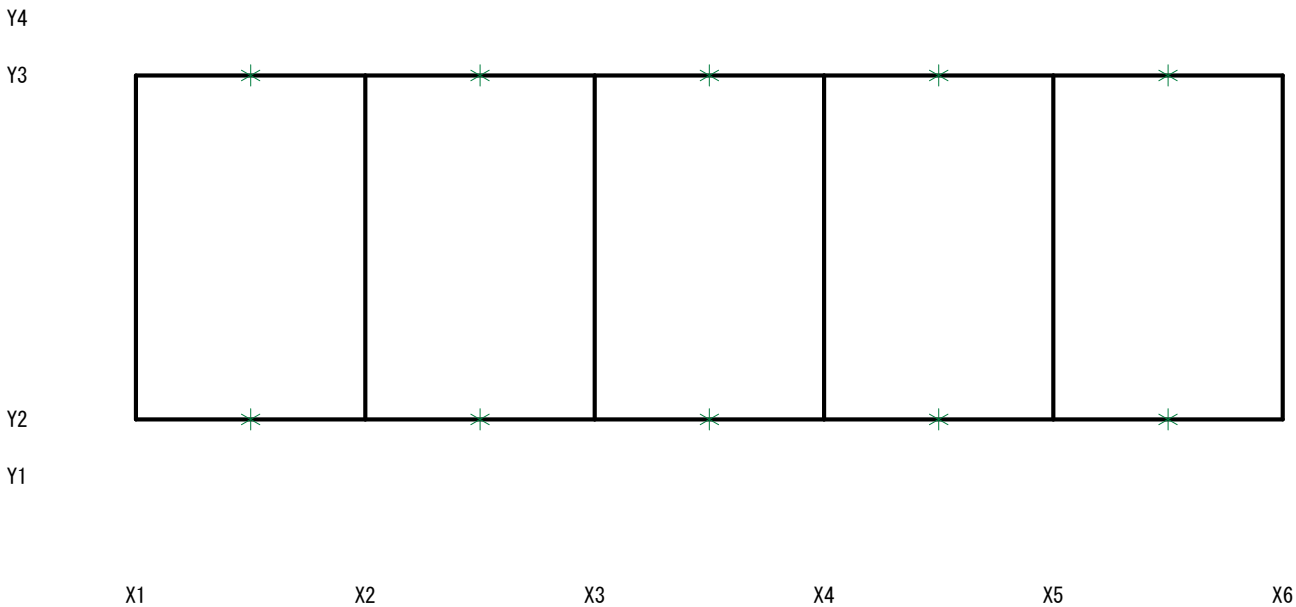

12F 層 (S=1/263)

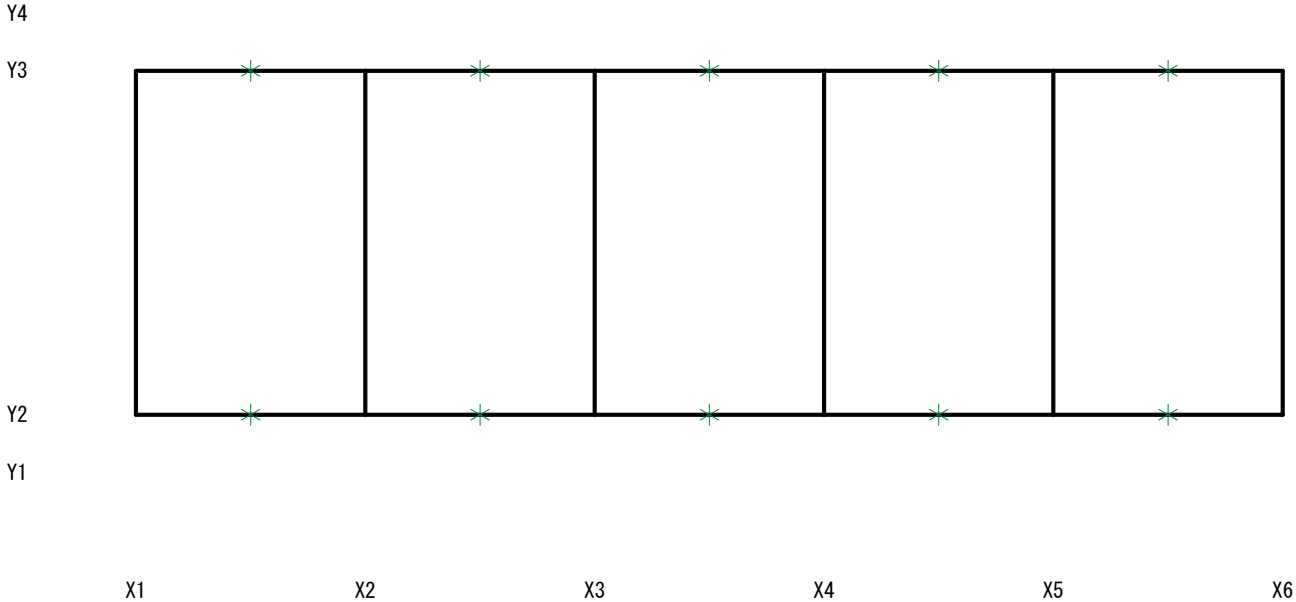

13F 層 (S=1/263)

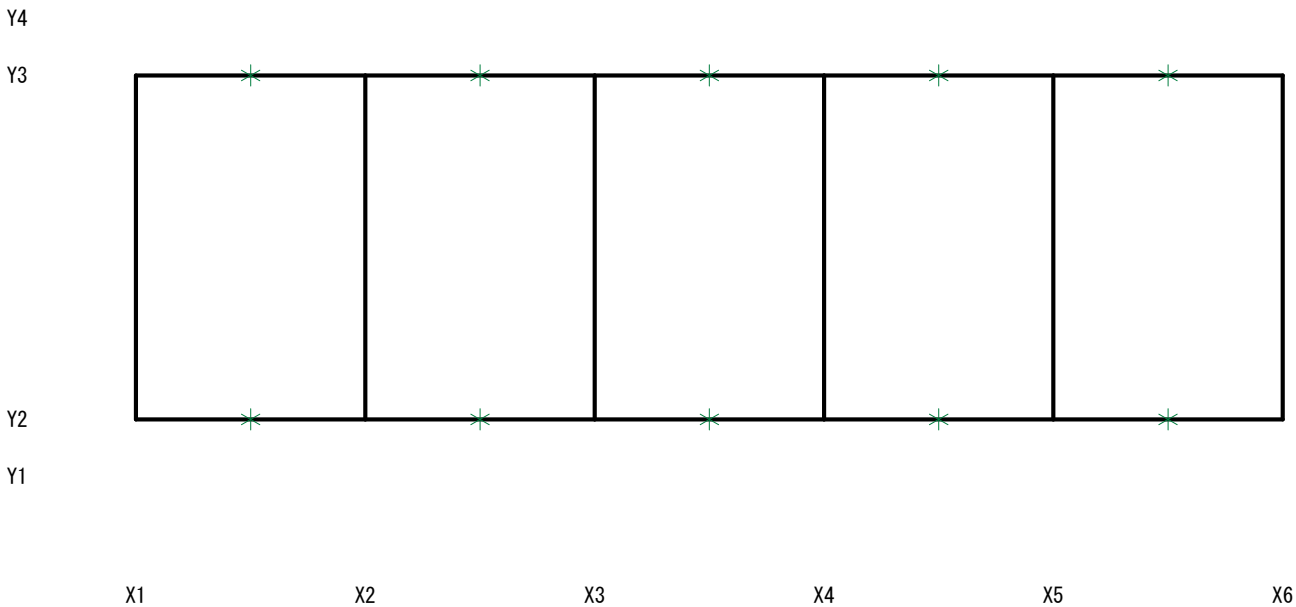

14F 層 (S=1/263)

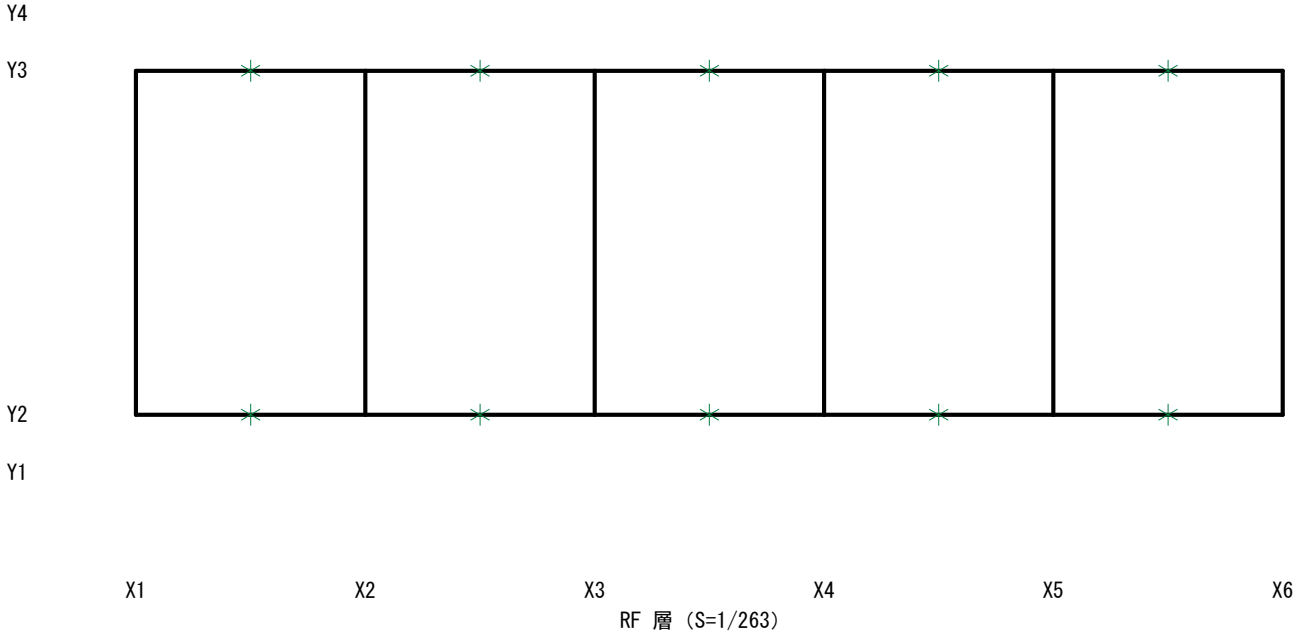

（２）ＲＣはりの計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント（剛域考慮）
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）許容曲げモーメント
　　ＲＣ規準(1999)13条による
　エ）引張鉄筋比
　　Ptmax =　3.00 %
　　Ptmin =　0.40 %
　オ）曲げモーメントの判定
　　(設計応力/許容曲げモーメント)≦1.00 をＯＫとする
４）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = Min{ Qo + a*(Σ(My)/L'), QL + n*QE }
　　a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
　　My計算時：
　　主筋強度割増率：　1.10 倍
　　スラブ筋断面積：　7.10 cm2
　イ）許容せん断力
　　ＲＣ規準(1999)15条(6)式による
　　部材の中のＭ/Ｑの最大値を用いてＭ/(Ｑ･ｄ)の計算を行います
　ウ）せん断補強筋比
　　Pwmax =　1.20 %
　　Pwmin =　0.20 %
　エ）せん断力の判定
　　(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする
５）付着の検討
　ＲＣ規準(1999)16条(14)～(18)式による
６）定着の検討
　ＲＣ規準(1999)17条による
７）地震時設計応力の割増率
　はりの応力割増率
　　応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
　　応力割増率　　：壁のせん断力負担率が５０％を超える場合は上下階の柱せん断力Ｑが
　　0.25ｘＮＬｘＣｉ以上になるように応力を割増す
　壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

（３）ＲＣはりの断面計算結果

記号説明

記号		単位	説明
断面名			入力で指定した断面名称。( )内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。
部材位置			部材位置は○○フレーム、○○層、[○○○－○○○軸]で表示します。
位置		cm	断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ、中央、右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちのり長さLo /4 の位置。( )内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	Ml	kN･m	長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。
	Ms.U(D)	kN･m	断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。
	L.no		①／②：最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms.U、②はMs.D を示します。（注2）
	Ql	kN	最大長期せん断力。
	Qs	kN	最大短期せん断力。
	L.no		上記Qs の短期荷重ケース記号（注2）
断面	材質	N/mm2	Fc：コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。 鉄筋：①／②／③：①は鉄筋太物１の材質。②は鉄筋太物２の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	b	cm	はり幅
	D	cm	はりせい
	d.U(D)	cm	コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離
	j.U(D)	cm	曲げ材の応力中心距離(7/8)･d.U ((7/8)･d.D)
	被り/sat	cm, 10^2cm2	①／②：①はかぶり厚(上端：下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積
	上端筋 下端筋		入力した鉄筋本数で、２段筋の場合は上端筋１(下端筋１)が外側、上端筋２(下端筋２)が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がＸ形に配筋されていることを示します。
	STP径	mm	あばら筋径。算定計算の場合は、①－②：①はあばら筋径、②は算定計算で求まるあばら筋ピッチ
	形ﾋﾟｯﾁ	mm	あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
曲げ	at.U(D)	cm2	上(下)端鉄筋断面積
	pt.U(D)	%	鉄筋比で、At.U/bd (At.D/db)
	Mal	kN･m	長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。
	Mas	kN･m	上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント
	判定		①／②：①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果
せん断	My.U(D)	kN･m	上(下)端引張となる降伏曲げモーメント
	L'(L)	cm	①(②)：①は、はりうちのり長さ、②は、はり軸心間の長さ
	Qd.正(負)	kN	地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。
	Qd	kN	Qd／Qa が最大となる時のQd
	L.no		上記のQdの荷重ケース記号（注2）
	Qd/bj	N/cm2	短期で最大となるせん断応力度
	a		はりのせん断スパン比（M／Qd）による割増係数で、(Ⅰ)は長期、(s.正)(s.負)は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。
	pw	%	あばら筋比
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas.正(負)	kN	地震時短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。Ｘ形配筋のときはＸ形主筋による分は含みません。
	Qax	kN	Ｘ形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果（注1）
付着	Ta.U(D)	N/mm2	各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合に、同規準(27)式で求めます。
	Ld.U(D)	cm	上端(下端)筋の必要付着長さ。検定計算の場合に出力されます。 使用基準がＲＣ規準1999年版の場合は、同規準(14)、(15)式で求めます。ＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(28)式で求めます。

付着	Ld1.U(D)	cm	上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。検定計算の場合に出力されます。
	判定		使用基準がＲＣ規準1991 年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≦Ld1の場合にOK。使用基準がＲＣ規準1999 年版では、Ld≦Ld1の場合にOK。Ld>Ld1でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。
定着	La.U(D)	cm	上端(下端)筋の必要定着長さ。検定計算の場合に出力されます。ＲＣ規準1999 年版の(19)、(20)式で求めます。 標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。 （ ）内は直線定着の場合の必要定着長さで、（15）式で計算し、K=2.5 としています。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は検討しません。

（注1）判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

（注2）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）
WS2	風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）	WS4	風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名			FG（ 3 ）			G1（ 3 ）			G1（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(55)	(400)	(65)	(55)	(400)	(65)	(55)	(400)	(65)
応力	Ml		163.4	-326.4	483.3	224.6	-135.3	253.5	225.2	-135.4	252.7
	Ms	U	3543.6	0.0	3517.5	1833.8	0.0	1831.6	2147.0	0.0	2145.1
		D	3216.8	452.2	2550.8	1384.5	143.3	1324.7	1696.5	148.8	1639.7
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		265.7	-40.0	-345.7	164.4	-3.6	-171.6	164.6	-3.4	-171.5
	Qs		1209.0	983.3	1289.0	633.1	472.3	640.4	725.5	564.3	732.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		85.0	85.0	85.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		300.0	300.0	300.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	287.8	287.8	287.8	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
		D	287.8	287.8	287.8	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
	j	U	251.8	251.8	251.8	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
		D	251.8	251.8	251.8	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	0.39	0.39	0.39	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
		D	0.39	0.39	0.39	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
	Mal		4972.9	4972.9	4972.9	1190.5	777.1	1190.5	1190.5	777.1	1190.5
	Mas	U	9945.8	9945.8	9945.8	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
		D	9945.8	9945.8	9945.8	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	10886.2		10886.2	2816.5		2816.5	2816.5		2816.5
		D	10587.8		10587.8	2739.6		2739.6	2739.6		2739.6
	L'(L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	1149.2	1454.9	1760.7	538.6	706.7	874.7	649.0	817.1	985.1
		負	1680.7	1374.9	1069.2	867.5	699.5	531.4	985.1	817.1	649.0
	Qd		1680.7	1454.9	1760.7	867.5	706.7	874.7	985.1	817.1	985.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		78.51	67.97	82.25	191.02	148.60	192.61	216.92	171.81	216.92
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.337	1.378	1.337	1.339	1.380	1.339
		s.正	1.510	1.510	1.510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.611	1.611	1.611	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.896	0.896	0.896	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
	Qal		5092.6	5092.6	5092.6	909.6	969.2	909.6	910.3	970.0	910.3
	Qas	正	6319.2	6319.2	6319.2	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
		負	6595.4	6595.4	6595.4	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	351.1		350.6	198.1		197.9	219.2		219.1
		D	333.8		324.3	149.0		145.8	165.9		162.8
	Ld1	U	345.0		335.0	222.5		222.5	222.5		222.5
		D	345.0		335.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定		**/OK		**/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	69.3 (32.6)		69.3 (32.3)	75.8 (71.4)		75.8 (71.3)	75.8 (83.6)		75.8 (83.5)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (43.1)		75.8 (41.2)	75.8 (52.8)		75.8 (51.1)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(55)	(400)	(65)	(55)	(400)	(65)	(55)	(400)	(65)
応力	Ml		225.3	-135.4	252.6	225.5	-135.4	252.4	225.8	-135.4	252.2
	Ms	U	2188.8	0.0	2187.4	2147.4	0.0	2140.2	2081.6	0.0	2067.5
		D	1738.1	149.7	1682.1	1696.4	146.3	1635.3	1630.1	142.2	1563.2
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		164.6	-3.4	-171.4	164.7	-3.4	-171.4	164.7	-3.3	-171.3
	Qs		737.9	576.7	744.7	724.9	563.6	731.6	704.6	543.2	711.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1	74.7	77.6	74.7
		D	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1	74.7	77.6	74.7
	j	U	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9	65.4	67.9	65.4
		D	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9	65.4	67.9	65.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	86.13	57.42	86.13
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	86.13	57.42	86.13
	pt	U	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84	1.65	1.06	1.65
		D	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84	1.65	1.06	1.65
	Mal		1190.5	777.1	1190.5	1190.5	777.1	1190.5	1087.9	777.1	1087.9
	Mas	U	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9	2175.8	1554.1	2175.8
		D	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9	2175.8	1554.1	2175.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2816.5		2816.5	2816.5		2816.5	2562.6		2562.6
		D	2739.6		2739.6	2739.6		2739.6	2485.1		2485.1
	L'(L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	649.0	817.1	985.1	649.0	817.1	985.1	574.3	742.3	910.3
		負	985.1	817.1	649.0	985.1	817.1	649.0	910.3	742.3	574.3
	Qd		985.1	817.1	985.1	985.1	817.1	985.1	910.3	742.3	910.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		216.92	171.81	216.92	216.92	171.81	216.92	198.89	156.08	198.89
	a	l	1.339	1.380	1.339	1.339	1.381	1.339	1.347	1.381	1.347
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	0.726	0.726	0.726
	Qal		910.3	970.0	910.3	910.5	970.2	910.5	758.7	802.2	758.7
	Qas	正	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2	938.5	975.1	938.5
		負	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2	938.5	975.1	938.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	222.1		222.0	219.3		218.8	223.6		222.6
		D	168.1		165.1	165.9		162.6	168.0		164.2
	Ld1	U	222.5		222.5	222.5		222.5	222.5		222.5
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (85.2)		75.8 (85.1)	75.8 (83.6)		75.8 (83.3)	75.8 (89.3)		75.8 (88.7)
		D	75.8 (54.1)		75.8 (52.4)	75.8 (52.8)		75.8 (50.9)	75.8 (56.0)		75.8 (53.7)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(55)	(400)	(65)	(55)	(400)	(65)	(55)	(400)	(65)
応力	Ml		225.7	-135.5	252.1	219.9	-129.9	241.0	219.9	-129.9	240.9
	Ms	U	2038.0	0.0	2025.5	1742.1	0.0	1735.8	1753.0	0.0	1746.7
		D	1586.7	142.4	1521.2	1302.4	138.3	1253.8	1313.2	138.6	1264.9
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		164.7	-3.3	-171.3	158.4	-2.6	-163.7	158.4	-2.6	-163.6
	Qs		692.0	530.6	698.6	602.0	446.3	607.3	605.3	449.5	610.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		85.0	85.0	85.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	74.7	77.6	74.7	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
		D	74.7	77.6	74.7	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
	j	U	65.4	67.9	65.4	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
		D	65.4	67.9	65.4	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
		D	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
	pt	U	1.65	1.06	1.65	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90
		D	1.65	1.06	1.65	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90
	Mal		1087.9	777.1	1087.9	1006.4	722.8	1006.4	1006.4	722.8	1006.4
	Mas	U	2175.8	1554.1	2175.8	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8
		D	2175.8	1554.1	2175.8	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2562.6		2562.6	2391.1		2391.1	2391.1		2391.1
		D	2485.1		2485.1	2318.8		2318.8	2318.8		2318.8
	L'(L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	574.3	742.3	910.3	507.1	668.2	829.2	512.0	673.0	834.0
		負	910.3	742.3	574.3	823.9	662.9	501.9	828.7	667.7	506.7
	Qd		910.3	742.3	910.3	823.9	668.2	829.2	828.7	673.0	834.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		198.89	156.08	198.89	207.75	161.71	209.08	208.97	162.88	210.30
	a	l	1.347	1.382	1.347	1.285	1.321	1.285	1.286	1.322	1.286
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.726	0.726	0.726	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782
	Qal		758.8	802.3	758.8	658.2	698.3	658.2	658.2	698.4	658.2
	Qas	正	938.5	975.1	938.5	845.8	881.2	845.8	845.8	881.2	845.8
		負	938.5	975.1	938.5	845.8	881.2	845.8	845.8	881.2	845.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	220.5		219.6	203.3		202.8	204.1		203.6
		D	165.5		161.8	149.6		146.6	150.3		147.3
	Ld1	U	222.5		222.5	222.5		222.5	222.5		222.5
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	75.8 (87.5)		75.8 (86.9)	75.8 (80.1)		75.8 (79.8)	75.8 (80.6)		75.8 (80.3)
		D	75.8 (54.5)		75.8 (52.2)	75.8 (47.9)		75.8 (46.1)	75.8 (48.3)		75.8 (46.5)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ12F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(55)	(400)	(65)	(55)	(400)	(65)	(55)	(400)	(65)
応力	Ml		214.6	-124.6	230.6	214.8	-124.6	230.4	214.9	-124.6	230.3
	Ms	U	1359.0	0.0	1356.2	1251.2	0.0	1246.8	1132.1	0.0	1129.5
		D	929.8	132.0	895.1	821.5	129.7	786.1	702.3	128.9	668.9
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		152.5	-2.0	-156.5	152.5	-1.9	-156.4	152.5	-1.9	-156.4
	Qs		486.3	335.8	490.3	454.4	303.8	458.3	419.6	269.0	423.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	60.5	62.6	60.5	60.5	62.6	60.5	60.5	62.6	60.5
		D	60.5	62.6	60.5	60.5	62.6	60.5	60.5	62.6	60.5
	j	U	52.9	54.8	52.9	52.9	54.8	52.9	52.9	54.8	52.9
		D	52.9	54.8	52.9	52.9	54.8	52.9	52.9	54.8	52.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.95	1.41	1.95	1.95	1.41	1.95	1.95	1.41	1.95
		D	1.95	1.41	1.95	1.95	1.41	1.95	1.95	1.41	1.95
	Mal		770.7	616.5	770.7	734.4	616.5	734.4	734.4	616.5	734.4
	Mas	U	1541.4	1232.9	1541.4	1468.7	1232.9	1468.7	1468.7	1232.9	1468.7
		D	1541.4	1232.9	1541.4	1468.7	1232.9	1468.7	1468.7	1232.9	1468.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1849.8		1849.8	1849.8		1849.8	1849.8		1849.8
		D	1787.1		1787.1	1787.1		1787.1	1787.1		1787.1
	L'(L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	348.3	502.7	657.2	300.3	454.8	609.2	248.1	402.6	557.1
		負	653.2	498.8	344.3	605.3	450.9	296.4	553.2	398.8	244.3
	Qd		653.2	502.7	657.2	605.3	454.8	609.2	553.2	402.6	557.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		189.97	141.11	191.13	176.04	127.63	177.17	160.88	113.00	162.00
	a	l	1.164	1.193	1.164	1.164	1.194	1.164	1.164	1.194	1.164
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782
	Qal		535.1	563.4	535.1	511.1	538.0	511.1	511.2	538.0	511.2
	Qas	正	733.4	759.9	733.4	702.4	727.8	702.4	702.4	727.8	702.4
		負	733.4	759.9	733.4	702.4	727.8	702.4	702.4	727.8	702.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	195.6		195.3	196.2		195.7	183.3		183.0
		D	134.4		131.7	131.8		128.7	121.4		118.5
	Ld1	U	222.5		222.5	222.5		222.5	222.5		222.5
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	75.8 (81.1)		75.8 (80.9)	82.7 (81.4)		82.7 (81.2)	82.7 (73.7)		82.7 (73.5)
		D	75.8 (44.4)		75.8 (42.7)	82.7 (42.8)		82.7 (40.9)	82.7 (36.6)		82.7 (34.8)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ13F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ14F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(55)	(400)	(65)	(55)	(400)	(65)	(55)	(400)	(65)
応力	Ml		205.1	-118.0	217.0	206.2	-117.8	216.4	148.9	-95.9	168.7
	Ms	U	847.9	0.0	847.7	685.1	0.0	687.4	486.6	0.0	494.6
		D	437.7	121.3	413.7	272.6	120.8	254.5	188.7	96.9	157.2
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		143.9	-1.5	-146.9	144.1	-1.3	-146.7	101.5	-2.5	-106.4
	Qs		331.2	188.8	334.2	283.8	141.0	286.3	199.1	100.0	204.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1
		D	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1
	j	U	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6
		D	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
		D	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
	pt	U	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58
		D	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58
	Mal		478.5	344.9	478.5	478.5	344.9	478.5	478.5	344.9	478.5
	Mas	U	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9
		D	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1168.6		1168.6	1168.6		1168.6	1168.6		1168.6
		D	1106.3		1106.3	1106.3		1106.3	1106.3		1106.3
	L'(L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	137.0	282.4	427.8	65.4	210.8	356.2	44.9	148.8	252.8
		負	424.8	279.4	134.1	353.6	208.2	62.9	247.8	143.9	39.9
	Qd		424.8	282.4	427.8	353.6	210.8	356.2	247.8	148.8	252.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		161.45	102.77	162.58	134.39	76.71	135.36	94.19	54.16	96.07
	a	l	1.157	1.193	1.157	1.158	1.194	1.158	1.100	1.135	1.100
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	Qal		319.6	341.5	319.6	319.8	341.8	319.8	307.7	328.9	307.7
	Qas	正	431.3	450.5	431.3	431.3	450.5	431.3	431.3	450.5	431.3
		負	431.3	450.5	431.3	431.3	450.5	431.3	431.3	450.5	431.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	195.8		195.7	169.7		170.1	138.0		139.3
		D	116.2		113.1	95.0		92.7	84.3		80.3
	Ld1	U	218.0		218.0	218.0		218.0	218.0		218.0
		D	234.0		234.0	234.0		234.0	234.0		234.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	75.6 (81.4)		75.6 (81.4)	75.6 (65.7)		75.6 (66.0)	75.6 (46.7)		75.6 (47.5)
		D	75.6 (33.6)		75.6 (31.8)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)

断面名			FG（ 3 ）			G2（ 3 ）			G2（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		462.5	-208.5	420.0	243.3	-131.2	243.1	243.7	-131.0	242.9
	Ms	U	3422.2	0.0	3420.3	1874.1	0.0	1871.7	2224.7	0.0	2221.2
		D	2497.1	228.8	2580.3	1387.4	132.2	1385.6	1737.2	132.3	1735.4
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		311.1	5.3	-300.4	168.1	0.0	-168.0	168.1	0.1	-167.9
	Qs		1200.6	894.9	1190.0	654.5	486.5	654.5	759.1	591.0	758.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		85.0	85.0	85.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		300.0	300.0	300.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	287.8	287.8	287.8	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
		D	287.8	287.8	287.8	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
	j	U	251.8	251.8	251.8	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
		D	251.8	251.8	251.8	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	0.39	0.39	0.39	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
		D	0.39	0.39	0.39	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
	Mal		4972.9	4972.9	4972.9	1190.5	777.1	1190.5	1190.5	777.1	1190.5
	Mas	U	9945.8	9945.8	9945.8	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
		D	9945.8	9945.8	9945.8	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	10886.2		10886.2	2816.5		2816.5	2816.5		2816.5
		D	10587.8		10587.8	2739.6		2739.6	2739.6		2739.6
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	1023.2	1329.0	1634.7	561.6	729.7	897.7	661.2	829.3	997.3
		負	1645.4	1339.6	1033.9	897.8	729.7	561.7	997.3	829.3	661.2
	Qd		1645.4	1339.6	1634.7	897.8	729.7	897.7	997.3	829.3	997.3
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		76.87	62.58	76.37	197.69	153.44	197.68	219.61	174.37	219.61
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.355	1.396	1.355	1.354	1.395	1.354
		s.正	1.600	1.600	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.586	1.586	1.586	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.896	0.896	0.896	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
	Qal		5092.6	5092.6	5092.6	916.4	976.5	916.4	915.9	976.0	915.9
	Qas	正	6566.1	6566.1	6566.1	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
		負	6528.0	6528.0	6528.0	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	348.9		348.9	200.8		200.6	224.5		224.3
		D	323.5		324.7	149.2		149.1	168.1		168.0
	Ld1	U	335.0		335.0	220.0		220.0	220.0		220.0
		D	335.0		335.0	237.5		237.5	237.5		237.5
	判定		**/OK		**/OK	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (31.5)		69.3 (31.4)	75.8 (72.9)		75.8 (72.9)	75.8 (86.6)		75.8 (86.5)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (43.2)		75.8 (43.1)	75.8 (54.1)		75.8 (54.0)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		243.7	-131.1	242.9	243.7	-131.1	242.9	243.7	-131.1	242.9
	Ms	U	2291.3	0.0	2287.2	2257.4	0.0	2252.7	2193.5	0.0	2188.4
		D	1804.0	132.7	1801.3	1770.0	133.0	1766.8	1706.1	133.2	1702.5
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		168.1	0.1	-167.9	168.1	0.1	-167.9	168.1	0.1	-167.9
	Qs		778.9	610.8	778.7	768.6	600.6	768.5	749.5	581.5	749.3
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
		D	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
	j	U	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
		D	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
		D	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
	Mal		1190.5	777.1	1190.5	1190.5	777.1	1190.5	1190.5	777.1	1190.5
	Mas	U	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
		D	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2816.5		2816.5	2816.5		2816.5	2816.5		2816.5
		D	2739.6		2739.6	2739.6		2739.6	2739.6		2739.6
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	661.2	829.3	997.3	661.2	829.3	997.3	661.2	829.3	997.3
		負	997.3	829.3	661.2	997.3	829.3	661.2	997.3	829.3	661.2
	Qd		997.3	829.3	997.3	997.3	829.3	997.3	997.3	829.3	997.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		219.61	174.37	219.61	219.61	174.37	219.61	219.61	174.37	219.61
	a	l	1.354	1.395	1.354	1.354	1.395	1.354	1.354	1.395	1.354
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
	Qal		916.0	976.1	916.0	916.0	976.1	916.0	916.0	976.1	916.0
	Qas	正	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
		負	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	229.0		228.7	226.7		226.4	222.4		222.0
		D	171.7		171.5	169.8		169.7	166.4		166.2
	Ld1	U	220.0		220.0	220.0		220.0	220.0		220.0
		D	237.5		237.5	237.5		237.5	237.5		237.5
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (89.2)		75.8 (89.0)	75.8 (87.9)		75.8 (87.7)	75.8 (85.4)		75.8 (85.2)
		D	75.8 (56.2)		75.8 (56.1)	75.8 (55.1)		75.8 (55.0)	75.8 (53.1)		75.8 (53.0)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		243.7	-131.0	242.9	234.1	-126.4	233.7	234.2	-126.4	233.7
	Ms	U	2165.2	0.0	2159.4	1862.7	0.0	1858.6	1880.8	0.0	1876.2
		D	1677.8	133.6	1673.5	1394.4	128.2	1391.3	1412.5	128.4	1408.9
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		168.1	0.1	-167.9	161.1	0.1	-161.0	161.1	0.1	-161.0
	Qs		741.0	572.9	740.8	646.7	485.7	646.6	652.0	491.0	651.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		85.0	85.0	85.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	74.1	77.6	74.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	74.1	77.6	74.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	64.9	67.9	64.9	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	64.9	67.9	64.9	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	1.84	1.06	1.84	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	1.84	1.06	1.84	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal		1190.5	777.1	1190.5	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9
	Mas	U	2380.9	1554.1	2380.9	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	2380.9	1554.1	2380.9	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2816.5		2816.5	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	2739.6		2739.6	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	661.2	829.3	997.3	567.3	728.3	889.3	575.3	736.3	897.3
		負	997.3	829.3	661.2	889.5	728.5	567.4	897.5	736.5	575.4
	Qd		997.3	829.3	997.3	889.5	728.5	889.3	897.5	736.5	897.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		219.61	174.37	219.61	226.18	176.31	226.15	228.21	178.25	228.18
	a	l	1.354	1.395	1.354	1.289	1.333	1.289	1.289	1.333	1.289
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.089	1.089	1.089	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		916.0	976.0	916.0	803.8	859.8	803.8	803.8	859.8	803.8
	Qas	正	1174.2	1229.7	1174.2	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
		負	1174.2	1229.7	1174.2	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	220.5		220.1	212.7		212.4	214.1		213.7
		D	164.9		164.6	155.1		154.9	156.2		156.0
	Ld1	U	220.0		220.0	220.0		220.0	220.0		220.0
		D	237.5		237.5	237.5		237.5	237.5		237.5
	判定		NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	75.8 (84.3)		75.8 (84.1)	75.8 (77.7)		75.8 (77.6)	75.8 (78.5)		75.8 (78.3)
		D	75.8 (52.2)		75.8 (52.1)	75.8 (46.6)		75.8 (46.5)	75.8 (47.2)		75.8 (47.0)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ12F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		225.3	-122.1	225.0	225.3	-122.1	225.0	225.3	-122.1	225.0
	Ms	U	1455.3	0.0	1452.8	1339.0	0.0	1336.4	1222.2	0.0	1219.5
		D	1004.8	123.2	1002.9	888.4	123.2	886.5	771.6	123.3	769.5
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		154.5	0.0	-154.4	154.5	0.0	-154.4	154.5	0.0	-154.4
	Qs		521.3	366.9	521.3	486.6	332.2	486.5	451.7	297.3	451.6
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	59.7	62.6	59.7	59.7	62.6	59.7	59.7	62.6	59.7
		D	59.7	62.6	59.7	59.7	62.6	59.7	59.7	62.6	59.7
	j	U	52.3	54.8	52.3	52.3	54.8	52.3	52.3	54.8	52.3
		D	52.3	54.8	52.3	52.3	54.8	52.3	52.3	54.8	52.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
		D	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
	pt	U	2.22	1.41	2.22	2.22	1.41	2.22	2.22	1.41	2.22
		D	2.22	1.41	2.22	2.22	1.41	2.22	2.22	1.41	2.22
	Mal		847.0	616.5	847.0	756.1	616.5	756.1	756.1	616.5	756.1
	Mas	U	1694.0	1232.9	1694.0	1512.1	1232.9	1512.1	1512.1	1232.9	1512.1
		D	1694.0	1232.9	1694.0	1512.1	1232.9	1512.1	1512.1	1232.9	1512.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2048.2		2048.2	2048.2		2048.2	2048.2		2048.2
		D	1986.3		1986.3	1986.3		1986.3	1986.3		1986.3
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	395.8	550.2	704.7	343.7	498.1	652.6	291.3	445.8	600.2
		負	704.8	550.3	395.9	652.7	498.2	343.8	600.3	445.9	291.4
	Qd		704.8	550.3	704.7	652.7	498.2	652.6	600.3	445.9	600.2
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		207.47	154.46	207.44	192.13	139.83	192.10	176.72	125.14	176.69
	a	l	1.162	1.202	1.162	1.162	1.202	1.162	1.162	1.202	1.162
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		657.7	701.8	657.7	634.0	676.1	634.0	634.0	676.1	634.0
	Qas	正	920.3	965.3	920.3	889.7	933.2	889.7	889.7	933.2	889.7
		負	920.3	965.3	920.3	889.7	933.2	889.7	889.7	933.2	889.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	190.0		189.7	190.4		190.2	179.0		178.8
		D	131.7		131.5	129.1		129.0	120.0		119.8
	Ld1	U	220.0		220.0	220.0		220.0	220.0		220.0
		D	237.5		237.5	237.5		237.5	237.5		237.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	75.8 (78.1)		75.8 (78.0)	82.7 (78.4)		82.7 (78.3)	82.7 (71.6)		82.7 (71.4)
		D	75.8 (43.2)		75.8 (43.1)	82.7 (41.6)		82.7 (41.5)	82.7 (36.2)		82.7 (36.1)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ13F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ14F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		213.1	-116.0	212.9	213.0	-116.1	213.0	162.6	-92.6	161.7
	Ms	U	924.6	0.0	922.8	765.6	0.0	764.1	560.6	0.0	556.7
		D	498.4	116.8	496.9	339.5	116.8	338.1	235.5	94.1	233.2
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		145.4	0.0	-145.4	145.4	0.0	-145.4	104.1	0.1	-103.8
	Qs		357.6	212.2	357.5	310.1	164.7	310.1	222.4	118.5	222.2
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5
		D	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5
	j	U	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0
		D	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.84	1.26	1.84	1.84	1.26	1.84	1.84	1.26	1.84
		D	1.84	1.26	1.84	1.84	1.26	1.84	1.84	1.26	1.84
	Mal		547.9	428.9	547.9	547.9	428.9	547.9	547.9	428.9	547.9
	Mas	U	1095.9	857.8	1095.9	1095.9	857.8	1095.9	1095.9	857.8	1095.9
		D	1095.9	857.8	1095.9	1095.9	857.8	1095.9	1095.9	857.8	1095.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1361.6		1361.6	1361.6		1361.6	1361.6		1361.6
		D	1298.8		1298.8	1298.8		1298.8	1298.8		1298.8
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	172.8	318.2	463.6	101.7	247.1	392.5	73.5	177.4	281.4
		負	463.6	318.2	172.9	392.5	247.1	101.7	281.6	177.6	73.7
	Qd		463.6	318.2	463.6	392.5	247.1	392.5	281.6	177.6	281.4
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		175.09	115.81	175.07	148.22	89.92	148.21	106.34	64.64	106.26
	a	l	1.169	1.200	1.169	1.169	1.200	1.169	1.117	1.147	1.117
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
	Qal		455.2	479.1	455.2	455.3	479.2	455.3	444.3	467.6	444.3
	Qas	正	632.5	656.4	632.5	632.5	656.4	632.5	632.5	656.4	632.5
		負	632.5	656.4	632.5	632.5	656.4	632.5	632.5	656.4	632.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	186.5		186.2	164.8		164.6	136.9		136.4
		D	114.8		114.7	97.5		97.4	86.2		85.9
	Ld1	U	215.5		215.5	215.5		215.5	215.5		215.5
		D	231.5		231.5	231.5		231.5	231.5		231.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	75.6 (75.6)		75.6 (75.4)	75.6 (62.6)		75.6 (62.5)	75.6 (45.8)		75.6 (45.5)
		D	75.6 (32.6)		75.6 (32.5)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)

断面名			FG（ 3 ）			G2（ 3 ）			G2（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		422.8	-227.0	422.8	243.2	-131.1	243.2	243.2	-131.2	243.2
	Ms	U	3437.4	0.0	3437.4	1873.2	0.0	1873.2	2224.5	0.0	2224.5
		D	2591.8	227.1	2591.8	1386.8	131.1	1386.8	1738.2	131.2	1738.2
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	Ql		305.7	0.0	-305.7	168.0	-0.0	-168.0	168.0	0.0	-168.0
	Qs		1205.6	899.9	1205.6	654.6	486.6	654.6	759.5	591.4	759.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		85.0	85.0	85.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		300.0	300.0	300.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	287.8	287.8	287.8	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
		D	287.8	287.8	287.8	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
	j	U	251.8	251.8	251.8	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
		D	251.8	251.8	251.8	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	0.39	0.39	0.39	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
		D	0.39	0.39	0.39	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
	Mal		4972.9	4972.9	4972.9	1190.5	777.1	1190.5	1190.5	777.1	1190.5
	Mas	U	9945.8	9945.8	9945.8	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
		D	9945.8	9945.8	9945.8	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	10886.2		10886.2	2816.5		2816.5	2816.5		2816.5
		D	10587.8		10587.8	2739.6		2739.6	2739.6		2739.6
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	1044.1	1349.8	1655.6	561.8	729.8	897.9	661.2	829.3	997.3
		負	1655.6	1349.8	1044.1	897.9	729.8	561.8	997.3	829.3	661.2
	Qd		1655.6	1349.8	1655.6	897.9	729.8	897.9	997.3	829.3	997.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		77.34	63.06	77.34	197.71	153.47	197.71	219.61	174.37	219.61
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.355	1.397	1.355	1.355	1.397	1.355
		s.正	1.590	1.590	1.590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.590	1.590	1.590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.896	0.896	0.896	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
	Qal		5092.6	5092.6	5092.6	916.5	976.5	916.5	916.5	976.6	916.5
	Qas	正	6538.6	6538.6	6538.6	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
		負	6538.6	6538.6	6538.6	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	349.2		349.2	200.7		200.7	224.5		224.5
		D	324.8		324.8	149.1		149.1	168.1		168.1
	Ld1	U	335.0		335.0	220.0		220.0	220.0		220.0
		D	335.0		335.0	237.5		237.5	237.5		237.5
	判定		**/OK		**/OK	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (31.6)		69.3 (31.6)	75.8 (72.9)		75.8 (72.9)	75.8 (86.6)		75.8 (86.6)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (43.2)		75.8 (43.2)	75.8 (54.1)		75.8 (54.1)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		243.2	-131.2	243.2	243.2	-131.2	243.2	243.2	-131.2	243.2
	Ms	U	2291.7	0.0	2291.7	2258.4	0.0	2258.4	2195.4	0.0	2195.4
		D	1805.3	131.2	1805.3	1772.1	131.2	1772.1	1709.0	131.2	1709.0
	L.no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	Ql		168.0	0.0	-168.0	168.0	0.0	-168.0	168.0	0.0	-168.0
	Qs		779.5	611.5	779.5	769.6	601.6	769.6	750.8	582.7	750.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
		D	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
	j	U	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
		D	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
		D	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
	Mal		1190.5	777.1	1190.5	1190.5	777.1	1190.5	1190.5	777.1	1190.5
	Mas	U	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
		D	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2816.5		2816.5	2816.5		2816.5	2816.5		2816.5
		D	2739.6		2739.6	2739.6		2739.6	2739.6		2739.6
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	661.2	829.3	997.3	661.2	829.3	997.3	661.2	829.3	997.3
		負	997.3	829.3	661.2	997.3	829.3	661.2	997.3	829.3	661.2
	Qd		997.3	829.3	997.3	997.3	829.3	997.3	997.3	829.3	997.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		219.61	174.37	219.61	219.61	174.37	219.61	219.61	174.37	219.61
	a	l	1.355	1.397	1.355	1.355	1.397	1.355	1.355	1.397	1.355
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
	Qal		916.5	976.6	916.5	916.5	976.6	916.5	916.5	976.6	916.5
	Qas	正	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
		負	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	229.0		229.0	226.8		226.8	222.5		222.5
		D	171.8		171.8	170.0		170.0	166.5		166.5
	Ld1	U	220.0		220.0	220.0		220.0	220.0		220.0
		D	237.5		237.5	237.5		237.5	237.5		237.5
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (89.2)		75.8 (89.2)	75.8 (87.9)		75.8 (87.9)	75.8 (85.5)		75.8 (85.5)
		D	75.8 (56.2)		75.8 (56.2)	75.8 (55.2)		75.8 (55.2)	75.8 (53.2)		75.8 (53.2)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		243.2	-131.2	243.2	233.8	-126.5	233.8	233.8	-126.5	233.8
	Ms	U	2167.2	0.0	2167.2	1866.2	0.0	1866.2	1884.2	0.0	1884.2
		D	1680.8	131.2	1680.8	1398.6	126.5	1398.6	1416.5	126.5	1416.5
	L.no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	Ql		168.0	0.0	-168.0	161.0	0.0	-161.0	161.0	0.0	-161.0
	Qs		742.4	574.3	742.4	648.3	487.3	648.3	653.7	492.6	653.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		85.0	85.0	85.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	74.1	77.6	74.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	74.1	77.6	74.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	64.9	67.9	64.9	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	64.9	67.9	64.9	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	1.84	1.06	1.84	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	1.84	1.06	1.84	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal		1190.5	777.1	1190.5	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9
	Mas	U	2380.9	1554.1	2380.9	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	2380.9	1554.1	2380.9	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2816.5		2816.5	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	2739.6		2739.6	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	661.2	829.3	997.3	569.9	730.9	891.9	577.9	739.0	900.0
		負	997.3	829.3	661.2	891.9	730.9	569.9	900.0	739.0	577.9
	Qd		997.3	829.3	997.3	891.9	730.9	891.9	900.0	739.0	900.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		219.61	174.37	219.61	226.81	176.91	226.81	228.85	178.85	228.85
	a	l	1.355	1.397	1.355	1.290	1.334	1.290	1.290	1.334	1.290
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.089	1.089	1.089	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		916.5	976.6	916.5	804.1	860.1	804.1	804.1	860.1	804.1
	Qas	正	1174.2	1229.7	1174.2	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
		負	1174.2	1229.7	1174.2	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	220.6		220.6	213.0		213.0	214.3		214.3
		D	165.0		165.0	155.4		155.4	156.5		156.5
	Ld1	U	220.0		220.0	220.0		220.0	220.0		220.0
		D	237.5		237.5	237.5		237.5	237.5		237.5
	判定		NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	75.8 (84.4)		75.8 (84.4)	75.8 (77.9)		75.8 (77.9)	75.8 (78.6)		75.8 (78.6)
		D	75.8 (52.3)		75.8 (52.3)	75.8 (46.7)		75.8 (46.7)	75.8 (47.3)		75.8 (47.3)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ12F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		225.1	-122.1	225.1	225.1	-122.1	225.1	225.1	-122.1	225.1
	Ms	U	1459.3	0.0	1459.3	1342.7	0.0	1342.7	1225.9	0.0	1225.9
		D	1009.1	122.1	1009.1	892.6	122.1	892.6	775.8	122.1	775.8
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	Ql		154.5	0.0	-154.5	154.5	0.0	-154.5	154.5	0.0	-154.5
	Qs		522.9	368.4	522.9	488.1	333.6	488.1	453.2	298.8	453.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	59.7	62.6	59.7	59.7	62.6	59.7	59.7	62.6	59.7
		D	59.7	62.6	59.7	59.7	62.6	59.7	59.7	62.6	59.7
	j	U	52.3	54.8	52.3	52.3	54.8	52.3	52.3	54.8	52.3
		D	52.3	54.8	52.3	52.3	54.8	52.3	52.3	54.8	52.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
		D	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
	pt	U	2.22	1.41	2.22	2.22	1.41	2.22	2.22	1.41	2.22
		D	2.22	1.41	2.22	2.22	1.41	2.22	2.22	1.41	2.22
	Mal		847.0	616.5	847.0	756.1	616.5	756.1	756.1	616.5	756.1
	Mas	U	1694.0	1232.9	1694.0	1512.1	1232.9	1512.1	1512.1	1232.9	1512.1
		D	1694.0	1232.9	1694.0	1512.1	1232.9	1512.1	1512.1	1232.9	1512.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2048.2		2048.2	2048.2		2048.2	2048.2		2048.2
		D	1986.3		1986.3	1986.3		1986.3	1986.3		1986.3
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	398.2	552.6	707.1	346.0	500.4	654.9	293.7	448.1	602.6
		負	707.1	552.6	398.2	654.9	500.4	346.0	602.6	448.1	293.7
	Qd		707.1	552.6	707.1	654.9	500.4	654.9	602.6	448.1	602.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		208.15	155.11	208.15	192.78	140.46	192.78	177.39	125.78	177.39
	a	l	1.163	1.203	1.163	1.163	1.203	1.163	1.163	1.203	1.163
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		657.8	702.0	657.8	634.1	676.3	634.1	634.1	676.3	634.1
	Qas	正	920.3	965.3	920.3	889.7	933.2	889.7	889.7	933.2	889.7
		負	920.3	965.3	920.3	889.7	933.2	889.7	889.7	933.2	889.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	190.3		190.3	190.8		190.8	179.4		179.4
		D	132.0		132.0	129.4		129.4	120.3		120.3
	Ld1	U	220.0		220.0	220.0		220.0	220.0		220.0
		D	237.5		237.5	237.5		237.5	237.5		237.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	75.8 (78.3)		75.8 (78.3)	82.7 (78.6)		82.7 (78.6)	82.7 (71.8)		82.7 (71.8)
		D	75.8 (43.3)		75.8 (43.3)	82.7 (41.8)		82.7 (41.8)	82.7 (36.3)		82.7 (36.3)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ13F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ14F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		213.0	-116.1	213.0	213.0	-116.1	213.0	162.0	-92.7	162.0
	Ms	U	928.6	0.0	928.6	770.1	0.0	770.1	561.2	0.0	561.2
		D	502.6	116.1	502.6	344.1	116.1	344.1	237.2	92.7	237.2
	L.no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	Ql		145.4	0.0	-145.4	145.4	-0.0	-145.4	103.9	0.0	-103.9
	Qs		359.0	213.6	359.0	311.7	166.3	311.7	223.1	119.2	223.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5
		D	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5
	j	U	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0
		D	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.84	1.26	1.84	1.84	1.26	1.84	1.84	1.26	1.84
		D	1.84	1.26	1.84	1.84	1.26	1.84	1.84	1.26	1.84
	Mal		547.9	428.9	547.9	547.9	428.9	547.9	547.9	428.9	547.9
	Mas	U	1095.9	857.8	1095.9	1095.9	857.8	1095.9	1095.9	857.8	1095.9
		D	1095.9	857.8	1095.9	1095.9	857.8	1095.9	1095.9	857.8	1095.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1361.6		1361.6	1361.6		1361.6	1361.6		1361.6
		D	1298.8		1298.8	1298.8		1298.8	1298.8		1298.8
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	175.0	320.4	465.8	104.0	249.4	394.8	74.8	178.8	282.7
		負	465.8	320.4	175.0	394.8	249.4	104.0	282.7	178.8	74.8
	Qd		465.8	320.4	465.8	394.8	249.4	394.8	282.7	178.8	282.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		175.91	116.60	175.91	149.10	90.77	149.10	106.77	65.05	106.77
	a	l	1.169	1.200	1.169	1.169	1.200	1.169	1.119	1.149	1.119
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
	Qal		455.3	479.2	455.3	455.3	479.2	455.3	444.7	468.1	444.7
	Qas	正	632.5	656.4	632.5	632.5	656.4	632.5	632.5	656.4	632.5
		負	632.5	656.4	632.5	632.5	656.4	632.5	632.5	656.4	632.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	187.0		187.0	165.4		165.4	137.0		137.0
		D	115.3		115.3	98.0		98.0	86.4		86.4
	Ld1	U	215.5		215.5	215.5		215.5	215.5		215.5
		D	231.5		231.5	231.5		231.5	231.5		231.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	75.6 (75.9)		75.6 (75.9)	75.6 (62.9)		75.6 (62.9)	75.6 (45.9)		75.6 (45.9)
		D	75.6 (32.9)		75.6 (32.9)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)

断面名			FG（ 3 ）			G2（ 3 ）			G2（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		420.0	-208.5	462.5	243.1	-131.2	243.3	242.9	-131.0	243.7
	Ms	U	3420.3	0.0	3422.2	1871.7	0.0	1874.1	2221.2	0.0	2224.7
		D	2580.3	228.8	2497.1	1385.6	132.2	1387.4	1735.4	132.3	1737.2
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		300.4	-5.3	-311.1	168.0	-0.0	-168.1	167.9	-0.1	-168.1
	Qs		1190.0	894.9	1200.6	654.5	486.5	654.5	758.9	591.0	759.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		85.0	85.0	85.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		300.0	300.0	300.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	287.8	287.8	287.8	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
		D	287.8	287.8	287.8	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
	j	U	251.8	251.8	251.8	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
		D	251.8	251.8	251.8	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	0.39	0.39	0.39	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
		D	0.39	0.39	0.39	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
	Mal		4972.9	4972.9	4972.9	1190.5	777.1	1190.5	1190.5	777.1	1190.5
	Mas	U	9945.8	9945.8	9945.8	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
		D	9945.8	9945.8	9945.8	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	10886.2		10886.2	2816.5		2816.5	2816.5		2816.5
		D	10587.8		10587.8	2739.6		2739.6	2739.6		2739.6
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	1033.9	1339.6	1645.4	561.7	729.7	897.8	661.2	829.3	997.3
		負	1634.7	1329.0	1023.2	897.7	729.7	561.6	997.3	829.3	661.2
	Qd		1634.7	1339.6	1645.4	897.7	729.7	897.8	997.3	829.3	997.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		76.37	62.58	76.87	197.68	153.44	197.69	219.61	174.37	219.61
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.355	1.396	1.355	1.354	1.395	1.354
		s.正	1.586	1.586	1.586	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.600	1.600	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.896	0.896	0.896	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
	Qal		5092.6	5092.6	5092.6	916.4	976.5	916.4	915.9	976.0	915.9
	Qas	正	6528.0	6528.0	6528.0	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
		負	6566.1	6566.1	6566.1	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	348.9		348.9	200.6		200.8	224.3		224.5
		D	324.7		323.5	149.1		149.2	168.0		168.1
	Ld1	U	335.0		335.0	220.0		220.0	220.0		220.0
		D	335.0		335.0	237.5		237.5	237.5		237.5
	判定		**/OK		**/OK	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (31.4)		69.3 (31.5)	75.8 (72.9)		75.8 (72.9)	75.8 (86.5)		75.8 (86.6)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (43.1)		75.8 (43.2)	75.8 (54.0)		75.8 (54.1)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		242.9	-131.1	243.7	242.9	-131.1	243.7	242.9	-131.1	243.7
	Ms	U	2287.2	0.0	2291.3	2252.7	0.0	2257.4	2188.4	0.0	2193.5
		D	1801.3	132.7	1804.0	1766.8	133.0	1770.0	1702.5	133.2	1706.1
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		167.9	-0.1	-168.1	167.9	-0.1	-168.1	167.9	-0.1	-168.1
	Qs		778.7	610.8	778.9	768.5	600.6	768.6	749.3	581.5	749.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
		D	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
	j	U	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
		D	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
		D	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
	Mal		1190.5	777.1	1190.5	1190.5	777.1	1190.5	1190.5	777.1	1190.5
	Mas	U	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
		D	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2816.5		2816.5	2816.5		2816.5	2816.5		2816.5
		D	2739.6		2739.6	2739.6		2739.6	2739.6		2739.6
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	661.2	829.3	997.3	661.2	829.3	997.3	661.2	829.3	997.3
		負	997.3	829.3	661.2	997.3	829.3	661.2	997.3	829.3	661.2
	Qd		997.3	829.3	997.3	997.3	829.3	997.3	997.3	829.3	997.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		219.61	174.37	219.61	219.61	174.37	219.61	219.61	174.37	219.61
	a	l	1.354	1.395	1.354	1.354	1.395	1.354	1.354	1.395	1.354
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
	Qal		916.0	976.1	916.0	916.0	976.1	916.0	916.0	976.1	916.0
	Qas	正	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
		負	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	228.7		229.0	226.4		226.7	222.0		222.4
		D	171.5		171.7	169.7		169.8	166.2		166.4
	Ld1	U	220.0		220.0	220.0		220.0	220.0		220.0
		D	237.5		237.5	237.5		237.5	237.5		237.5
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (89.0)		75.8 (89.2)	75.8 (87.7)		75.8 (87.9)	75.8 (85.2)		75.8 (85.4)
		D	75.8 (56.1)		75.8 (56.2)	75.8 (55.0)		75.8 (55.1)	75.8 (53.0)		75.8 (53.1)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		242.9	-131.0	243.7	233.7	-126.4	234.1	233.7	-126.4	234.2
	Ms	U	2159.4	0.0	2165.2	1858.6	0.0	1862.7	1876.2	0.0	1880.8
		D	1673.5	133.6	1677.8	1391.3	128.2	1394.4	1408.9	128.4	1412.5
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		167.9	-0.1	-168.1	161.0	-0.1	-161.1	161.0	-0.1	-161.1
	Qs		740.8	572.9	741.0	646.6	485.7	646.7	651.9	491.0	652.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		85.0	85.0	85.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	74.1	77.6	74.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	74.1	77.6	74.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	64.9	67.9	64.9	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	64.9	67.9	64.9	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	1.84	1.06	1.84	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	1.84	1.06	1.84	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal		1190.5	777.1	1190.5	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9
	Mas	U	2380.9	1554.1	2380.9	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	2380.9	1554.1	2380.9	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2816.5		2816.5	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	2739.6		2739.6	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	661.2	829.3	997.3	567.4	728.5	889.5	575.4	736.5	897.5
		負	997.3	829.3	661.2	889.3	728.3	567.3	897.3	736.3	575.3
	Qd		997.3	829.3	997.3	889.3	728.5	889.5	897.3	736.5	897.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		219.61	174.37	219.61	226.15	176.31	226.18	228.18	178.25	228.21
	a	l	1.354	1.395	1.354	1.289	1.333	1.289	1.289	1.333	1.289
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.089	1.089	1.089	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		916.0	976.0	916.0	803.8	859.8	803.8	803.8	859.8	803.8
	Qas	正	1174.2	1229.7	1174.2	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
		負	1174.2	1229.7	1174.2	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	220.1		220.5	212.4		212.7	213.7		214.1
		D	164.6		164.9	154.9		155.1	156.0		156.2
	Ld1	U	220.0		220.0	220.0		220.0	220.0		220.0
		D	237.5		237.5	237.5		237.5	237.5		237.5
	判定		NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	75.8 (84.1)		75.8 (84.3)	75.8 (77.6)		75.8 (77.7)	75.8 (78.3)		75.8 (78.5)
		D	75.8 (52.1)		75.8 (52.2)	75.8 (46.5)		75.8 (46.6)	75.8 (47.0)		75.8 (47.2)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ12F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		225.0	-122.1	225.3	225.0	-122.1	225.3	225.0	-122.1	225.3
	Ms	U	1452.8	0.0	1455.3	1336.4	0.0	1339.0	1219.5	0.0	1222.2
		D	1002.9	123.2	1004.8	886.5	123.2	888.4	769.5	123.3	771.6
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		154.4	-0.0	-154.5	154.4	-0.0	-154.5	154.4	-0.0	-154.5
	Qs		521.3	366.9	521.3	486.5	332.2	486.6	451.6	297.3	451.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	59.7	62.6	59.7	59.7	62.6	59.7	59.7	62.6	59.7
		D	59.7	62.6	59.7	59.7	62.6	59.7	59.7	62.6	59.7
	j	U	52.3	54.8	52.3	52.3	54.8	52.3	52.3	54.8	52.3
		D	52.3	54.8	52.3	52.3	54.8	52.3	52.3	54.8	52.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
		D	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
	pt	U	2.22	1.41	2.22	2.22	1.41	2.22	2.22	1.41	2.22
		D	2.22	1.41	2.22	2.22	1.41	2.22	2.22	1.41	2.22
	Mal		847.0	616.5	847.0	756.1	616.5	756.1	756.1	616.5	756.1
	Mas	U	1694.0	1232.9	1694.0	1512.1	1232.9	1512.1	1512.1	1232.9	1512.1
		D	1694.0	1232.9	1694.0	1512.1	1232.9	1512.1	1512.1	1232.9	1512.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2048.2		2048.2	2048.2		2048.2	2048.2		2048.2
		D	1986.3		1986.3	1986.3		1986.3	1986.3		1986.3
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	395.9	550.3	704.8	343.8	498.2	652.7	291.4	445.9	600.3
		負	704.7	550.2	395.8	652.6	498.1	343.7	600.2	445.8	291.3
	Qd		704.7	550.3	704.8	652.6	498.2	652.7	600.2	445.9	600.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		207.44	154.46	207.47	192.10	139.83	192.13	176.69	125.14	176.72
	a	l	1.162	1.202	1.162	1.162	1.202	1.162	1.162	1.202	1.162
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		657.7	701.8	657.7	634.0	676.1	634.0	634.0	676.1	634.0
	Qas	正	920.3	965.3	920.3	889.7	933.2	889.7	889.7	933.2	889.7
		負	920.3	965.3	920.3	889.7	933.2	889.7	889.7	933.2	889.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	189.7		190.0	190.2		190.4	178.8		179.0
		D	131.5		131.7	129.0		129.1	119.8		120.0
	Ld1	U	220.0		220.0	220.0		220.0	220.0		220.0
		D	237.5		237.5	237.5		237.5	237.5		237.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	75.8 (78.0)		75.8 (78.1)	82.7 (78.3)		82.7 (78.4)	82.7 (71.4)		82.7 (71.6)
		D	75.8 (43.1)		75.8 (43.2)	82.7 (41.5)		82.7 (41.6)	82.7 (36.1)		82.7 (36.2)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ13F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ14F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		212.9	-116.0	213.1	213.0	-116.1	213.0	161.7	-92.6	162.6
	Ms	U	922.8	0.0	924.6	764.1	0.0	765.6	556.7	0.0	560.6
		D	496.9	116.8	498.4	338.1	116.8	339.5	233.2	94.1	235.5
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		145.4	-0.0	-145.4	145.4	-0.0	-145.4	103.8	-0.1	-104.1
	Qs		357.5	212.2	357.6	310.1	164.7	310.1	222.2	118.5	222.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5
		D	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5
	j	U	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0
		D	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.84	1.26	1.84	1.84	1.26	1.84	1.84	1.26	1.84
		D	1.84	1.26	1.84	1.84	1.26	1.84	1.84	1.26	1.84
	Mal		547.9	428.9	547.9	547.9	428.9	547.9	547.9	428.9	547.9
	Mas	U	1095.9	857.8	1095.9	1095.9	857.8	1095.9	1095.9	857.8	1095.9
		D	1095.9	857.8	1095.9	1095.9	857.8	1095.9	1095.9	857.8	1095.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1361.6		1361.6	1361.6		1361.6	1361.6		1361.6
		D	1298.8		1298.8	1298.8		1298.8	1298.8		1298.8
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	172.9	318.2	463.6	101.7	247.1	392.5	73.7	177.6	281.6
		負	463.6	318.2	172.8	392.5	247.1	101.7	281.4	177.4	73.5
	Qd		463.6	318.2	463.6	392.5	247.1	392.5	281.4	177.6	281.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		175.07	115.81	175.09	148.21	89.92	148.22	106.26	64.64	106.34
	a	l	1.169	1.200	1.169	1.169	1.200	1.169	1.117	1.147	1.117
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
	Qal		455.2	479.1	455.2	455.3	479.2	455.3	444.3	467.6	444.3
	Qas	正	632.5	656.4	632.5	632.5	656.4	632.5	632.5	656.4	632.5
		負	632.5	656.4	632.5	632.5	656.4	632.5	632.5	656.4	632.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	186.2		186.5	164.6		164.8	136.4		136.9
		D	114.7		114.8	97.4		97.5	85.9		86.2
	Ld1	U	215.5		215.5	215.5		215.5	215.5		215.5
		D	231.5		231.5	231.5		231.5	231.5		231.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	75.6 (75.4)		75.6 (75.6)	75.6 (62.5)		75.6 (62.6)	75.6 (45.5)		75.6 (45.8)
		D	75.6 (32.5)		75.6 (32.6)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)

断面名			FG（ 3 ）			G1（ 3 ）			G1（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(55)	(65)	(400)	(55)	(65)	(400)	(55)
応力	Ml		483.3	-326.4	163.4	253.5	-135.3	224.6	252.7	-135.4	225.2
	Ms	U	3517.5	0.0	3543.6	1831.6	0.0	1833.8	2145.1	0.0	2147.0
		D	2550.8	452.2	3216.8	1324.7	143.3	1384.5	1639.7	148.8	1696.5
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		345.7	40.0	-265.7	171.6	3.6	-164.4	171.5	3.4	-164.6
	Qs		1289.0	983.3	1209.0	640.4	472.3	633.1	732.4	564.3	725.5
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		85.0	85.0	85.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		300.0	300.0	300.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	287.8	287.8	287.8	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
		D	287.8	287.8	287.8	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
	j	U	251.8	251.8	251.8	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
		D	251.8	251.8	251.8	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	0.39	0.39	0.39	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
		D	0.39	0.39	0.39	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
	Mal		4972.9	4972.9	4972.9	1190.5	777.1	1190.5	1190.5	777.1	1190.5
	Mas	U	9945.8	9945.8	9945.8	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
		D	9945.8	9945.8	9945.8	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	10886.2		10886.2	2816.5		2816.5	2816.5		2816.5
		D	10587.8		10587.8	2739.6		2739.6	2739.6		2739.6
	L'(L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	1069.2	1374.9	1680.7	531.4	699.5	867.5	649.0	817.1	985.1
		負	1760.7	1454.9	1149.2	874.7	706.7	538.6	985.1	817.1	649.0
	Qd		1760.7	1454.9	1680.7	874.7	706.7	867.5	985.1	817.1	985.1
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		82.25	67.97	78.51	192.61	148.60	191.02	216.92	171.81	216.92
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.337	1.378	1.337	1.339	1.380	1.339
		s.正	1.611	1.611	1.611	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.510	1.510	1.510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.896	0.896	0.896	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
	Qal		5092.6	5092.6	5092.6	909.6	969.2	909.6	910.3	970.0	910.3
	Qas	正	6595.4	6595.4	6595.4	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
		負	6319.2	6319.2	6319.2	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	350.6		351.1	197.9		198.1	219.1		219.2
		D	324.3		333.8	145.8		149.0	162.8		165.9
	Ld1	U	335.0		345.0	222.5		222.5	222.5		222.5
		D	335.0		345.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定		**/OK		**/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	69.3 (32.3)		69.3 (32.6)	75.8 (71.3)		75.8 (71.4)	75.8 (83.5)		75.8 (83.6)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (41.2)		75.8 (43.1)	75.8 (51.1)		75.8 (52.8)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(55)	(65)	(400)	(55)	(65)	(400)	(55)
応力	Ml		252.6	-135.4	225.3	252.4	-135.4	225.5	252.2	-135.4	225.8
	Ms	U	2187.4	0.0	2188.8	2140.2	0.0	2147.4	2067.5	0.0	2081.6
		D	1682.1	149.7	1738.1	1635.3	146.3	1696.4	1563.2	142.2	1630.1
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		171.4	3.4	-164.6	171.4	3.4	-164.7	171.3	3.3	-164.7
	Qs		744.7	576.7	737.9	731.6	563.6	724.9	711.2	543.2	704.6
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1	74.7	77.6	74.7
		D	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1	74.7	77.6	74.7
	j	U	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9	65.4	67.9	65.4
		D	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9	65.4	67.9	65.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	86.13	57.42	86.13
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	86.13	57.42	86.13
	pt	U	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84	1.65	1.06	1.65
		D	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84	1.65	1.06	1.65
	Mal		1190.5	777.1	1190.5	1190.5	777.1	1190.5	1087.9	777.1	1087.9
	Mas	U	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9	2175.8	1554.1	2175.8
		D	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9	2175.8	1554.1	2175.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2816.5		2816.5	2816.5		2816.5	2562.6		2562.6
		D	2739.6		2739.6	2739.6		2739.6	2485.1		2485.1
	L'(L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	649.0	817.1	985.1	649.0	817.1	985.1	574.3	742.3	910.3
		負	985.1	817.1	649.0	985.1	817.1	649.0	910.3	742.3	574.3
	Qd		985.1	817.1	985.1	985.1	817.1	985.1	910.3	742.3	910.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		216.92	171.81	216.92	216.92	171.81	216.92	198.89	156.08	198.89
	a	l	1.339	1.380	1.339	1.339	1.381	1.339	1.347	1.381	1.347
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	0.726	0.726	0.726
	Qal		910.3	970.0	910.3	910.5	970.2	910.5	758.7	802.2	758.7
	Qas	正	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2	938.5	975.1	938.5
		負	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2	938.5	975.1	938.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	222.0		222.1	218.8		219.3	222.6		223.6
		D	165.1		168.1	162.6		165.9	164.2		168.0
	Ld1	U	222.5		222.5	222.5		222.5	222.5		222.5
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (85.1)		75.8 (85.2)	75.8 (83.3)		75.8 (83.6)	75.8 (88.7)		75.8 (89.3)
		D	75.8 (52.4)		75.8 (54.1)	75.8 (50.9)		75.8 (52.8)	75.8 (53.7)		75.8 (56.0)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(55)	(65)	(400)	(55)	(65)	(400)	(55)
応力	Ml		252.1	-135.5	225.7	241.0	-129.9	219.9	240.9	-129.9	219.9
	Ms	U	2025.5	0.0	2038.0	1735.8	0.0	1742.1	1746.7	0.0	1753.0
		D	1521.2	142.4	1586.7	1253.8	138.3	1302.4	1264.9	138.6	1313.2
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		171.3	3.3	-164.7	163.7	2.6	-158.4	163.6	2.6	-158.4
	Qs		698.6	530.6	692.0	607.3	446.3	602.0	610.5	449.5	605.3
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		85.0	85.0	85.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	74.7	77.6	74.7	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
		D	74.7	77.6	74.7	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
	j	U	65.4	67.9	65.4	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
		D	65.4	67.9	65.4	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
		D	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
	pt	U	1.65	1.06	1.65	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90
		D	1.65	1.06	1.65	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90
	Mal		1087.9	777.1	1087.9	1006.4	722.8	1006.4	1006.4	722.8	1006.4
	Mas	U	2175.8	1554.1	2175.8	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8
		D	2175.8	1554.1	2175.8	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2562.6		2562.6	2391.1		2391.1	2391.1		2391.1
		D	2485.1		2485.1	2318.8		2318.8	2318.8		2318.8
	L'(L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	574.3	742.3	910.3	501.9	662.9	823.9	506.7	667.7	828.7
		負	910.3	742.3	574.3	829.2	668.2	507.1	834.0	673.0	512.0
	Qd		910.3	742.3	910.3	829.2	668.2	823.9	834.0	673.0	828.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		198.89	156.08	198.89	209.08	161.71	207.75	210.30	162.88	208.97
	a	l	1.347	1.382	1.347	1.285	1.321	1.285	1.286	1.322	1.286
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.726	0.726	0.726	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782
	Qal		758.8	802.3	758.8	658.2	698.3	658.2	658.2	698.4	658.2
	Qas	正	938.5	975.1	938.5	845.8	881.2	845.8	845.8	881.2	845.8
		負	938.5	975.1	938.5	845.8	881.2	845.8	845.8	881.2	845.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	219.6		220.5	202.8		203.3	203.6		204.1
		D	161.8		165.5	146.6		149.6	147.3		150.3
	Ld1	U	222.5		222.5	222.5		222.5	222.5		222.5
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	75.8 (86.9)		75.8 (87.5)	75.8 (79.8)		75.8 (80.1)	75.8 (80.3)		75.8 (80.6)
		D	75.8 (52.2)		75.8 (54.5)	75.8 (46.1)		75.8 (47.9)	75.8 (46.5)		75.8 (48.3)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ12F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(55)	(65)	(400)	(55)	(65)	(400)	(55)
応力	Ml		230.6	-124.6	214.6	230.4	-124.6	214.8	230.3	-124.6	214.9
	Ms	U	1356.2	0.0	1359.0	1246.8	0.0	1251.2	1129.5	0.0	1132.1
		D	895.1	132.0	929.8	786.1	129.7	821.5	668.9	128.9	702.3
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		156.5	2.0	-152.5	156.4	1.9	-152.5	156.4	1.9	-152.5
	Qs		490.3	335.8	486.3	458.3	303.8	454.4	423.5	269.0	419.6
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	60.5	62.6	60.5	60.5	62.6	60.5	60.5	62.6	60.5
		D	60.5	62.6	60.5	60.5	62.6	60.5	60.5	62.6	60.5
	j	U	52.9	54.8	52.9	52.9	54.8	52.9	52.9	54.8	52.9
		D	52.9	54.8	52.9	52.9	54.8	52.9	52.9	54.8	52.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.95	1.41	1.95	1.95	1.41	1.95	1.95	1.41	1.95
		D	1.95	1.41	1.95	1.95	1.41	1.95	1.95	1.41	1.95
	Mal		770.7	616.5	770.7	734.4	616.5	734.4	734.4	616.5	734.4
	Mas	U	1541.4	1232.9	1541.4	1468.7	1232.9	1468.7	1468.7	1232.9	1468.7
		D	1541.4	1232.9	1541.4	1468.7	1232.9	1468.7	1468.7	1232.9	1468.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1849.8		1849.8	1849.8		1849.8	1849.8		1849.8
		D	1787.1		1787.1	1787.1		1787.1	1787.1		1787.1
	L'(L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	344.3	498.8	653.2	296.4	450.9	605.3	244.3	398.8	553.2
		負	657.2	502.7	348.3	609.2	454.8	300.3	557.1	402.6	248.1
	Qd		657.2	502.7	653.2	609.2	454.8	605.3	557.1	402.6	553.2
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		191.13	141.11	189.97	177.17	127.63	176.04	162.00	113.00	160.88
	a	l	1.164	1.193	1.164	1.164	1.194	1.164	1.164	1.194	1.164
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782
	Qal		535.1	563.4	535.1	511.1	538.0	511.1	511.2	538.0	511.2
	Qas	正	733.4	759.9	733.4	702.4	727.8	702.4	702.4	727.8	702.4
		負	733.4	759.9	733.4	702.4	727.8	702.4	702.4	727.8	702.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	195.3		195.6	195.7		196.2	183.0		183.3
		D	131.7		134.4	128.7		131.8	118.5		121.4
	Ld1	U	222.5		222.5	222.5		222.5	222.5		222.5
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	75.8 (80.9)		75.8 (81.1)	82.7 (81.2)		82.7 (81.4)	82.7 (73.5)		82.7 (73.7)
		D	75.8 (42.7)		75.8 (44.4)	82.7 (40.9)		82.7 (42.8)	82.7 (34.8)		82.7 (36.6)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ13F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ14F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(55)	(65)	(400)	(55)	(65)	(400)	(55)
応力	Ml		217.0	-118.0	205.1	216.4	-117.8	206.2	168.7	-95.9	148.9
	Ms	U	847.7	0.0	847.9	687.4	0.0	685.1	494.6	0.0	486.6
		D	413.7	121.3	437.7	254.5	120.8	272.6	157.2	96.9	188.7
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		146.9	1.5	-143.9	146.7	1.3	-144.1	106.4	2.5	-101.5
	Qs		334.2	188.8	331.2	286.3	141.0	283.8	204.0	100.0	199.1
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1
		D	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1
	j	U	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6
		D	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
		D	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
	pt	U	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58
		D	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58
	Mal		478.5	344.9	478.5	478.5	344.9	478.5	478.5	344.9	478.5
	Mas	U	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9
		D	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1168.6		1168.6	1168.6		1168.6	1168.6		1168.6
		D	1106.3		1106.3	1106.3		1106.3	1106.3		1106.3
	L'(L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	134.1	279.4	424.8	62.9	208.2	353.6	39.9	143.9	247.8
		負	427.8	282.4	137.0	356.2	210.8	65.4	252.8	148.8	44.9
	Qd		427.8	282.4	424.8	356.2	210.8	353.6	252.8	148.8	247.8
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		162.58	102.77	161.45	135.36	76.71	134.39	96.07	54.16	94.19
	a	l	1.157	1.193	1.157	1.158	1.194	1.158	1.100	1.135	1.100
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	Qal		319.6	341.5	319.6	319.8	341.8	319.8	307.7	328.9	307.7
	Qas	正	431.3	450.5	431.3	431.3	450.5	431.3	431.3	450.5	431.3
		負	431.3	450.5	431.3	431.3	450.5	431.3	431.3	450.5	431.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	195.7		195.8	170.1		169.7	139.3		138.0
		D	113.1		116.2	92.7		95.0	80.3		84.3
	Ld1	U	218.0		218.0	218.0		218.0	218.0		218.0
		D	234.0		234.0	234.0		234.0	234.0		234.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	75.6 (81.4)		75.6 (81.4)	75.6 (66.0)		75.6 (65.7)	75.6 (47.5)		75.6 (46.7)
		D	75.6 (31.8)		75.6 (33.6)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)

断面名			FG（ 3 ）			G1（ 3 ）			G1（ 3 ）		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(55)	(400)	(65)	(55)	(400)	(65)	(55)	(400)	(65)
応力	Ml		163.4	-326.4	483.3	224.6	-135.3	253.5	225.2	-135.4	252.7
	Ms	U	3543.6	0.0	3517.5	1833.8	0.0	1831.6	2147.0	0.0	2145.1
		D	3216.8	452.2	2550.8	1384.5	143.3	1324.7	1696.5	148.8	1639.7
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		265.7	-40.0	-345.7	164.4	-3.6	-171.6	164.6	-3.4	-171.5
	Qs		1209.0	983.3	1289.0	633.1	472.3	640.4	725.5	564.3	732.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		85.0	85.0	85.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		300.0	300.0	300.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	287.8	287.8	287.8	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
		D	287.8	287.8	287.8	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
	j	U	251.8	251.8	251.8	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
		D	251.8	251.8	251.8	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	0.39	0.39	0.39	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
		D	0.39	0.39	0.39	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
	Mal		4972.9	4972.9	4972.9	1190.5	777.1	1190.5	1190.5	777.1	1190.5
	Mas	U	9945.8	9945.8	9945.8	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
		D	9945.8	9945.8	9945.8	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	10886.2		10886.2	2816.5		2816.5	2816.5		2816.5
		D	10587.8		10587.8	2739.6		2739.6	2739.6		2739.6
	L'(L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	1149.2	1454.9	1760.7	538.6	706.7	874.7	649.0	817.1	985.1
		負	1680.7	1374.9	1069.2	867.5	699.5	531.4	985.1	817.1	649.0
	Qd		1680.7	1454.9	1760.7	867.5	706.7	874.7	985.1	817.1	985.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		78.51	67.97	82.25	191.02	148.60	192.61	216.92	171.81	216.92
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.337	1.378	1.337	1.339	1.380	1.339
		s.正	1.510	1.510	1.510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.611	1.611	1.611	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.896	0.896	0.896	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
	Qal		5092.6	5092.6	5092.6	909.6	969.2	909.6	910.3	970.0	910.3
	Qas	正	6319.2	6319.2	6319.2	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
		負	6595.4	6595.4	6595.4	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	351.1		350.6	198.1		197.9	219.2		219.1
		D	333.8		324.3	149.0		145.8	165.9		162.8
	Ld1	U	345.0		335.0	222.5		222.5	222.5		222.5
		D	345.0		335.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定		**/OK		**/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	69.3 (32.6)		69.3 (32.3)	75.8 (71.4)		75.8 (71.3)	75.8 (83.6)		75.8 (83.5)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (43.1)		75.8 (41.2)	75.8 (52.8)		75.8 (51.1)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(55)	(400)	(65)	(55)	(400)	(65)	(55)	(400)	(65)
応力	Ml		225.3	-135.4	252.6	225.5	-135.4	252.4	225.8	-135.4	252.2
	Ms	U	2188.8	0.0	2187.4	2147.4	0.0	2140.2	2081.6	0.0	2067.5
		D	1738.1	149.7	1682.1	1696.4	146.3	1635.3	1630.1	142.2	1563.2
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		164.6	-3.4	-171.4	164.7	-3.4	-171.4	164.7	-3.3	-171.3
	Qs		737.9	576.7	744.7	724.9	563.6	731.6	704.6	543.2	711.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1	74.7	77.6	74.7
		D	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1	74.7	77.6	74.7
	j	U	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9	65.4	67.9	65.4
		D	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9	65.4	67.9	65.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	86.13	57.42	86.13
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	86.13	57.42	86.13
	pt	U	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84	1.65	1.06	1.65
		D	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84	1.65	1.06	1.65
	Mal		1190.5	777.1	1190.5	1190.5	777.1	1190.5	1087.9	777.1	1087.9
	Mas	U	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9	2175.8	1554.1	2175.8
		D	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9	2175.8	1554.1	2175.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2816.5		2816.5	2816.5		2816.5	2562.6		2562.6
		D	2739.6		2739.6	2739.6		2739.6	2485.1		2485.1
	L'(L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	649.0	817.1	985.1	649.0	817.1	985.1	574.3	742.3	910.3
		負	985.1	817.1	649.0	985.1	817.1	649.0	910.3	742.3	574.3
	Qd		985.1	817.1	985.1	985.1	817.1	985.1	910.3	742.3	910.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		216.92	171.81	216.92	216.92	171.81	216.92	198.89	156.08	198.89
	a	l	1.339	1.380	1.339	1.339	1.381	1.339	1.347	1.381	1.347
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	0.726	0.726	0.726
	Qal		910.3	970.0	910.3	910.5	970.2	910.5	758.7	802.2	758.7
	Qas	正	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2	938.5	975.1	938.5
		負	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2	938.5	975.1	938.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	222.1		222.0	219.3		218.8	223.6		222.6
		D	168.1		165.1	165.9		162.6	168.0		164.2
	Ld1	U	222.5		222.5	222.5		222.5	222.5		222.5
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (85.2)		75.8 (85.1)	75.8 (83.6)		75.8 (83.3)	75.8 (89.3)		75.8 (88.7)
		D	75.8 (54.1)		75.8 (52.4)	75.8 (52.8)		75.8 (50.9)	75.8 (56.0)		75.8 (53.7)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(55)	(400)	(65)	(55)	(400)	(65)	(55)	(400)	(65)
応力	Ml		225.7	-135.5	252.1	219.9	-129.9	241.0	219.9	-129.9	240.9
	Ms	U	2038.0	0.0	2025.5	1742.1	0.0	1735.8	1753.0	0.0	1746.7
		D	1586.7	142.4	1521.2	1302.4	138.3	1253.8	1313.2	138.6	1264.9
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		164.7	-3.3	-171.3	158.4	-2.6	-163.7	158.4	-2.6	-163.6
	Qs		692.0	530.6	698.6	602.0	446.3	607.3	605.3	449.5	610.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		85.0	85.0	85.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	74.7	77.6	74.7	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
		D	74.7	77.6	74.7	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
	j	U	65.4	67.9	65.4	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
		D	65.4	67.9	65.4	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
		D	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
	pt	U	1.65	1.06	1.65	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90
		D	1.65	1.06	1.65	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90
	Mal		1087.9	777.1	1087.9	1006.4	722.8	1006.4	1006.4	722.8	1006.4
	Mas	U	2175.8	1554.1	2175.8	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8
		D	2175.8	1554.1	2175.8	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2562.6		2562.6	2391.1		2391.1	2391.1		2391.1
		D	2485.1		2485.1	2318.8		2318.8	2318.8		2318.8
	L'(L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	574.3	742.3	910.3	507.1	668.2	829.2	512.0	673.0	834.0
		負	910.3	742.3	574.3	823.9	662.9	501.9	828.7	667.7	506.7
	Qd		910.3	742.3	910.3	823.9	668.2	829.2	828.7	673.0	834.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		198.89	156.08	198.89	207.75	161.71	209.08	208.97	162.88	210.30
	a	l	1.347	1.382	1.347	1.285	1.321	1.285	1.286	1.322	1.286
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.726	0.726	0.726	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782
	Qal		758.8	802.3	758.8	658.2	698.3	658.2	658.2	698.4	658.2
	Qas	正	938.5	975.1	938.5	845.8	881.2	845.8	845.8	881.2	845.8
		負	938.5	975.1	938.5	845.8	881.2	845.8	845.8	881.2	845.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	220.5		219.6	203.3		202.8	204.1		203.6
		D	165.5		161.8	149.6		146.6	150.3		147.3
	Ld1	U	222.5		222.5	222.5		222.5	222.5		222.5
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	75.8 (87.5)		75.8 (86.9)	75.8 (80.1)		75.8 (79.8)	75.8 (80.6)		75.8 (80.3)
		D	75.8 (54.5)		75.8 (52.2)	75.8 (47.9)		75.8 (46.1)	75.8 (48.3)		75.8 (46.5)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ12F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(55)	(400)	(65)	(55)	(400)	(65)	(55)	(400)	(65)
応力	Ml		214.6	-124.6	230.6	214.8	-124.6	230.4	214.9	-124.6	230.3
	Ms	U	1359.0	0.0	1356.2	1251.2	0.0	1246.8	1132.1	0.0	1129.5
		D	929.8	132.0	895.1	821.5	129.7	786.1	702.3	128.9	668.9
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		152.5	-2.0	-156.5	152.5	-1.9	-156.4	152.5	-1.9	-156.4
	Qs		486.3	335.8	490.3	454.4	303.8	458.3	419.6	269.0	423.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	60.5	62.6	60.5	60.5	62.6	60.5	60.5	62.6	60.5
		D	60.5	62.6	60.5	60.5	62.6	60.5	60.5	62.6	60.5
	j	U	52.9	54.8	52.9	52.9	54.8	52.9	52.9	54.8	52.9
		D	52.9	54.8	52.9	52.9	54.8	52.9	52.9	54.8	52.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.95	1.41	1.95	1.95	1.41	1.95	1.95	1.41	1.95
		D	1.95	1.41	1.95	1.95	1.41	1.95	1.95	1.41	1.95
	Mal		770.7	616.5	770.7	734.4	616.5	734.4	734.4	616.5	734.4
	Mas	U	1541.4	1232.9	1541.4	1468.7	1232.9	1468.7	1468.7	1232.9	1468.7
		D	1541.4	1232.9	1541.4	1468.7	1232.9	1468.7	1468.7	1232.9	1468.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1849.8		1849.8	1849.8		1849.8	1849.8		1849.8
		D	1787.1		1787.1	1787.1		1787.1	1787.1		1787.1
	L'(L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	348.3	502.7	657.2	300.3	454.8	609.2	248.1	402.6	557.1
		負	653.2	498.8	344.3	605.3	450.9	296.4	553.2	398.8	244.3
	Qd		653.2	502.7	657.2	605.3	454.8	609.2	553.2	402.6	557.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		189.97	141.11	191.13	176.04	127.63	177.17	160.88	113.00	162.00
	a	l	1.164	1.193	1.164	1.164	1.194	1.164	1.164	1.194	1.164
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782
	Qal		535.1	563.4	535.1	511.1	538.0	511.1	511.2	538.0	511.2
	Qas	正	733.4	759.9	733.4	702.4	727.8	702.4	702.4	727.8	702.4
		負	733.4	759.9	733.4	702.4	727.8	702.4	702.4	727.8	702.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	195.6		195.3	196.2		195.7	183.3		183.0
		D	134.4		131.7	131.8		128.7	121.4		118.5
	Ld1	U	222.5		222.5	222.5		222.5	222.5		222.5
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	75.8 (81.1)		75.8 (80.9)	82.7 (81.4)		82.7 (81.2)	82.7 (73.7)		82.7 (73.5)
		D	75.8 (44.4)		75.8 (42.7)	82.7 (42.8)		82.7 (40.9)	82.7 (36.6)		82.7 (34.8)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ13F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ14F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(55)	(400)	(65)	(55)	(400)	(65)	(55)	(400)	(65)
応力	Ml		205.1	-118.0	217.0	206.2	-117.8	216.4	148.9	-95.9	168.7
	Ms	U	847.9	0.0	847.7	685.1	0.0	687.4	486.6	0.0	494.6
		D	437.7	121.3	413.7	272.6	120.8	254.5	188.7	96.9	157.2
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		143.9	-1.5	-146.9	144.1	-1.3	-146.7	101.5	-2.5	-106.4
	Qs		331.2	188.8	334.2	283.8	141.0	286.3	199.1	100.0	204.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1
		D	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1
	j	U	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6
		D	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
		D	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
	pt	U	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58
		D	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58
	Mal		478.5	344.9	478.5	478.5	344.9	478.5	478.5	344.9	478.5
	Mas	U	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9
		D	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1168.6		1168.6	1168.6		1168.6	1168.6		1168.6
		D	1106.3		1106.3	1106.3		1106.3	1106.3		1106.3
	L'(L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	137.0	282.4	427.8	65.4	210.8	356.2	44.9	148.8	252.8
		負	424.8	279.4	134.1	353.6	208.2	62.9	247.8	143.9	39.9
	Qd		424.8	282.4	427.8	353.6	210.8	356.2	247.8	148.8	252.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		161.45	102.77	162.58	134.39	76.71	135.36	94.19	54.16	96.07
	a	l	1.157	1.193	1.157	1.158	1.194	1.158	1.100	1.135	1.100
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	Qal		319.6	341.5	319.6	319.8	341.8	319.8	307.7	328.9	307.7
	Qas	正	431.3	450.5	431.3	431.3	450.5	431.3	431.3	450.5	431.3
		負	431.3	450.5	431.3	431.3	450.5	431.3	431.3	450.5	431.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	195.8		195.7	169.7		170.1	138.0		139.3
		D	116.2		113.1	95.0		92.7	84.3		80.3
	Ld1	U	218.0		218.0	218.0		218.0	218.0		218.0
		D	234.0		234.0	234.0		234.0	234.0		234.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	75.6 (81.4)		75.6 (81.4)	75.6 (65.7)		75.6 (66.0)	75.6 (46.7)		75.6 (47.5)
		D	75.6 (33.6)		75.6 (31.8)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)

断面名			FG（ 3 ）			G2（ 3 ）			G2（ 3 ）		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		462.5	-208.5	420.0	243.3	-131.2	243.1	243.7	-131.0	242.9
	Ms	U	3422.2	0.0	3420.3	1874.1	0.0	1871.7	2224.7	0.0	2221.2
		D	2497.1	228.8	2580.3	1387.4	132.2	1385.6	1737.2	132.3	1735.4
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		311.1	5.3	-300.4	168.1	0.0	-168.0	168.1	0.1	-167.9
	Qs		1200.6	894.9	1190.0	654.5	486.5	654.5	759.1	591.0	758.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		85.0	85.0	85.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		300.0	300.0	300.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	287.8	287.8	287.8	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
		D	287.8	287.8	287.8	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
	j	U	251.8	251.8	251.8	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
		D	251.8	251.8	251.8	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	0.39	0.39	0.39	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
		D	0.39	0.39	0.39	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
	Mal		4972.9	4972.9	4972.9	1190.5	777.1	1190.5	1190.5	777.1	1190.5
	Mas	U	9945.8	9945.8	9945.8	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
		D	9945.8	9945.8	9945.8	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	10886.2		10886.2	2816.5		2816.5	2816.5		2816.5
		D	10587.8		10587.8	2739.6		2739.6	2739.6		2739.6
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	1023.2	1329.0	1634.7	561.6	729.7	897.7	661.2	829.3	997.3
		負	1645.4	1339.6	1033.9	897.8	729.7	561.7	997.3	829.3	661.2
	Qd		1645.4	1339.6	1634.7	897.8	729.7	897.7	997.3	829.3	997.3
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		76.87	62.58	76.37	197.69	153.44	197.68	219.61	174.37	219.61
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.355	1.396	1.355	1.354	1.395	1.354
		s.正	1.600	1.600	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.586	1.586	1.586	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.896	0.896	0.896	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
	Qal		5092.6	5092.6	5092.6	916.4	976.5	916.4	915.9	976.0	915.9
	Qas	正	6566.1	6566.1	6566.1	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
		負	6528.0	6528.0	6528.0	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	348.9		348.9	200.8		200.6	224.5		224.3
		D	323.5		324.7	149.2		149.1	168.1		168.0
	Ld1	U	335.0		335.0	220.0		220.0	220.0		220.0
		D	335.0		335.0	237.5		237.5	237.5		237.5
	判定		**/OK		**/OK	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (31.5)		69.3 (31.4)	75.8 (72.9)		75.8 (72.9)	75.8 (86.6)		75.8 (86.5)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (43.2)		75.8 (43.1)	75.8 (54.1)		75.8 (54.0)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		243.7	-131.1	242.9	243.7	-131.1	242.9	243.7	-131.1	242.9
	Ms	U	2291.3	0.0	2287.2	2257.4	0.0	2252.7	2193.5	0.0	2188.4
		D	1804.0	132.7	1801.3	1770.0	133.0	1766.8	1706.1	133.2	1702.5
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		168.1	0.1	-167.9	168.1	0.1	-167.9	168.1	0.1	-167.9
	Qs		778.9	610.8	778.7	768.6	600.6	768.5	749.5	581.5	749.3
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
		D	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
	j	U	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
		D	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
		D	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
	Mal		1190.5	777.1	1190.5	1190.5	777.1	1190.5	1190.5	777.1	1190.5
	Mas	U	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
		D	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2816.5		2816.5	2816.5		2816.5	2816.5		2816.5
		D	2739.6		2739.6	2739.6		2739.6	2739.6		2739.6
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	661.2	829.3	997.3	661.2	829.3	997.3	661.2	829.3	997.3
		負	997.3	829.3	661.2	997.3	829.3	661.2	997.3	829.3	661.2
	Qd		997.3	829.3	997.3	997.3	829.3	997.3	997.3	829.3	997.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		219.61	174.37	219.61	219.61	174.37	219.61	219.61	174.37	219.61
	a	l	1.354	1.395	1.354	1.354	1.395	1.354	1.354	1.395	1.354
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
	Qal		916.0	976.1	916.0	916.0	976.1	916.0	916.0	976.1	916.0
	Qas	正	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
		負	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	229.0		228.7	226.7		226.4	222.4		222.0
		D	171.7		171.5	169.8		169.7	166.4		166.2
	Ld1	U	220.0		220.0	220.0		220.0	220.0		220.0
		D	237.5		237.5	237.5		237.5	237.5		237.5
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (89.2)		75.8 (89.0)	75.8 (87.9)		75.8 (87.7)	75.8 (85.4)		75.8 (85.2)
		D	75.8 (56.2)		75.8 (56.1)	75.8 (55.1)		75.8 (55.0)	75.8 (53.1)		75.8 (53.0)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		243.7	-131.0	242.9	234.1	-126.4	233.7	234.2	-126.4	233.7
	Ms	U	2165.2	0.0	2159.4	1862.7	0.0	1858.6	1880.8	0.0	1876.2
		D	1677.8	133.6	1673.5	1394.4	128.2	1391.3	1412.5	128.4	1408.9
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		168.1	0.1	-167.9	161.1	0.1	-161.0	161.1	0.1	-161.0
	Qs		741.0	572.9	740.8	646.7	485.7	646.6	652.0	491.0	651.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		85.0	85.0	85.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	74.1	77.6	74.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	74.1	77.6	74.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	64.9	67.9	64.9	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	64.9	67.9	64.9	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	1.84	1.06	1.84	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	1.84	1.06	1.84	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal		1190.5	777.1	1190.5	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9
	Mas	U	2380.9	1554.1	2380.9	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	2380.9	1554.1	2380.9	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2816.5		2816.5	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	2739.6		2739.6	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	661.2	829.3	997.3	567.3	728.3	889.3	575.3	736.3	897.3
		負	997.3	829.3	661.2	889.5	728.5	567.4	897.5	736.5	575.4
	Qd		997.3	829.3	997.3	889.5	728.5	889.3	897.5	736.5	897.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		219.61	174.37	219.61	226.18	176.31	226.15	228.21	178.25	228.18
	a	l	1.354	1.395	1.354	1.289	1.333	1.289	1.289	1.333	1.289
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.089	1.089	1.089	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		916.0	976.0	916.0	803.8	859.8	803.8	803.8	859.8	803.8
	Qas	正	1174.2	1229.7	1174.2	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
		負	1174.2	1229.7	1174.2	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	220.5		220.1	212.7		212.4	214.1		213.7
		D	164.9		164.6	155.1		154.9	156.2		156.0
	Ld1	U	220.0		220.0	220.0		220.0	220.0		220.0
		D	237.5		237.5	237.5		237.5	237.5		237.5
	判定		NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	75.8 (84.3)		75.8 (84.1)	75.8 (77.7)		75.8 (77.6)	75.8 (78.5)		75.8 (78.3)
		D	75.8 (52.2)		75.8 (52.1)	75.8 (46.6)		75.8 (46.5)	75.8 (47.2)		75.8 (47.0)

断面名			G2 (　3　)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)
応力	Ml		225.3	-122.1	225.0
	Ms	U	1455.3	0.0	1452.8
		D	1004.8	123.2	1002.9
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		154.5	0.0	-154.4
	Qs		521.3	366.9	521.3
	L.no		K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0
	D		70.0	70.0	70.0
	d	U	59.7	62.6	59.7
		D	59.7	62.6	59.7
	j	U	52.3	54.8	52.3
		D	52.3	54.8	52.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	86.13	57.42	86.13
		D	86.13	57.42	86.13
	pt	U	2.22	1.41	2.22
		D	2.22	1.41	2.22
	Mal		847.0	616.5	847.0
	Mas	U	1694.0	1232.9	1694.0
		D	1694.0	1232.9	1694.0
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2048.2		2048.2
		D	1986.3		1986.3
	L'(L)		670.0 (800.0)		
	Qd	正	395.8	550.2	704.7
		負	704.8	550.3	395.9
	Qd		704.8	550.3	704.7
	L.no		K2	K2	K1
	Qd/bj		207.47	154.46	207.44
	a	l	1.162	1.202	1.162
		s.正	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172
	Qal		657.7	701.8	657.7
	Qas	正	920.3	965.3	920.3
		負	920.3	965.3	920.3
	Qax		0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK
付着	Ld	U	190.0		189.7
		D	131.7		131.5
	Ld1	U	220.0		220.0
		D	237.5		237.5
	判定		OK/OK		OK/OK
定着	La	U	75.8 (78.1)		75.8 (78.0)
		D	75.8 (43.2)		75.8 (43.1)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ12F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ13F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		225.3	-122.1	225.0	225.3	-122.1	225.0	213.1	-116.0	212.9
	Ms	U	1339.0	0.0	1336.4	1222.2	0.0	1219.5	924.6	0.0	922.8
		D	888.4	123.2	886.5	771.6	123.3	769.5	498.4	116.8	496.9
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		154.5	0.0	-154.4	154.5	0.0	-154.4	145.4	0.0	-145.4
	Qs		486.6	332.2	486.5	451.7	297.3	451.6	357.6	212.2	357.5
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	59.7	62.6	59.7	59.7	62.6	59.7	60.5	62.8	60.5
		D	59.7	62.6	59.7	59.7	62.6	59.7	60.5	62.8	60.5
	j	U	52.3	54.8	52.3	52.3	54.8	52.3	53.0	55.0	53.0
		D	52.3	54.8	52.3	52.3	54.8	52.3	53.0	55.0	53.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	55.58	39.70	55.58
		D	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	55.58	39.70	55.58
	pt	U	2.22	1.41	2.22	2.22	1.41	2.22	1.84	1.26	1.84
		D	2.22	1.41	2.22	2.22	1.41	2.22	1.84	1.26	1.84
	Mal		756.1	616.5	756.1	756.1	616.5	756.1	547.9	428.9	547.9
	Mas	U	1512.1	1232.9	1512.1	1512.1	1232.9	1512.1	1095.9	857.8	1095.9
		D	1512.1	1232.9	1512.1	1512.1	1232.9	1512.1	1095.9	857.8	1095.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2048.2		2048.2	2048.2		2048.2	1361.6		1361.6
		D	1986.3		1986.3	1986.3		1986.3	1298.8		1298.8
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	343.7	498.1	652.6	291.3	445.8	600.2	172.8	318.2	463.6
		負	652.7	498.2	343.8	600.3	445.9	291.4	463.6	318.2	172.9
	Qd		652.7	498.2	652.6	600.3	445.9	600.2	463.6	318.2	463.6
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		192.13	139.83	192.10	176.72	125.14	176.69	175.09	115.81	175.07
	a	l	1.162	1.202	1.162	1.162	1.202	1.162	1.169	1.200	1.169
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.016	1.016	1.016
	Qal		634.0	676.1	634.0	634.0	676.1	634.0	455.2	479.1	455.2
	Qas	正	889.7	933.2	889.7	889.7	933.2	889.7	632.5	656.4	632.5
		負	889.7	933.2	889.7	889.7	933.2	889.7	632.5	656.4	632.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	190.4		190.2	179.0		178.8	186.5		186.2
		D	129.1		129.0	120.0		119.8	114.8		114.7
	Ld1	U	220.0		220.0	220.0		220.0	215.5		215.5
		D	237.5		237.5	237.5		237.5	231.5		231.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	82.7 (78.4)		82.7 (78.3)	82.7 (71.6)		82.7 (71.4)	75.6 (75.6)		75.6 (75.4)
		D	82.7 (41.6)		82.7 (41.5)	82.7 (36.2)		82.7 (36.1)	75.6 (32.6)		75.6 (32.5)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			FG (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ14F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		213.0	-116.1	213.0	162.6	-92.6	161.7	422.8	-227.0	422.8
	Ms	U	765.6	0.0	764.1	560.6	0.0	556.7	3437.4	0.0	3437.4
		D	339.5	116.8	338.1	235.5	94.1	233.2	2591.8	227.1	2591.8
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	Ql		145.4	0.0	-145.4	104.1	0.1	-103.8	305.7	0.0	-305.7
	Qs		310.1	164.7	310.1	222.4	118.5	222.2	1205.6	899.9	1205.6
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	85.0	85.0	85.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	300.0	300.0	300.0
	d	U	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5	287.8	287.8	287.8
		D	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5	287.8	287.8	287.8
	j	U	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0	251.8	251.8	251.8
		D	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0	251.8	251.8	251.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	95.28	95.28	95.28
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	95.28	95.28	95.28
	pt	U	1.84	1.26	1.84	1.84	1.26	1.84	0.39	0.39	0.39
		D	1.84	1.26	1.84	1.84	1.26	1.84	0.39	0.39	0.39
	Mal		547.9	428.9	547.9	547.9	428.9	547.9	4972.9	4972.9	4972.9
	Mas	U	1095.9	857.8	1095.9	1095.9	857.8	1095.9	9945.8	9945.8	9945.8
		D	1095.9	857.8	1095.9	1095.9	857.8	1095.9	9945.8	9945.8	9945.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1361.6		1361.6	1361.6		1361.6	10886.2		10886.2
		D	1298.8		1298.8	1298.8		1298.8	10587.8		10587.8
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	101.7	247.1	392.5	73.5	177.4	281.4	1044.1	1349.8	1655.6
		負	392.5	247.1	101.7	281.6	177.6	73.7	1655.6	1349.8	1044.1
	Qd		392.5	247.1	392.5	281.6	177.6	281.4	1655.6	1349.8	1655.6
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		148.22	89.92	148.21	106.34	64.64	106.26	77.34	63.06	77.34
	a	l	1.169	1.200	1.169	1.117	1.147	1.117	2.000	2.000	2.000
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.590	1.590	1.590
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.590	1.590	1.590
	pw		1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	0.896	0.896	0.896
	Qal		455.3	479.2	455.3	444.3	467.6	444.3	5092.6	5092.6	5092.6
	Qas	正	632.5	656.4	632.5	632.5	656.4	632.5	6538.6	6538.6	6538.6
		負	632.5	656.4	632.5	632.5	656.4	632.5	6538.6	6538.6	6538.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	164.8		164.6	136.9		136.4	349.2		349.2
		D	97.5		97.4	86.2		85.9	324.8		324.8
	Ld1	U	215.5		215.5	215.5		215.5	335.0		335.0
		D	231.5		231.5	231.5		231.5	335.0		335.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	**/OK		**/OK
定着	La	U	75.6 (62.6)		75.6 (62.5)	75.6 (45.8)		75.6 (45.5)	69.3 (31.6)		69.3 (31.6)
		D	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		243.2	-131.1	243.2	243.2	-131.2	243.2	243.2	-131.2	243.2
	Ms	U	1873.2	0.0	1873.2	2224.5	0.0	2224.5	2291.7	0.0	2291.7
		D	1386.8	131.1	1386.8	1738.2	131.2	1738.2	1805.3	131.2	1805.3
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		168.0	-0.0	-168.0	168.0	0.0	-168.0	168.0	0.0	-168.0
	Qs		654.6	486.6	654.6	759.5	591.4	759.5	779.5	611.5	779.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
		D	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
	j	U	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
		D	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
		D	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
	Mal		1190.5	777.1	1190.5	1190.5	777.1	1190.5	1190.5	777.1	1190.5
	Mas	U	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
		D	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2816.5		2816.5	2816.5		2816.5	2816.5		2816.5
		D	2739.6		2739.6	2739.6		2739.6	2739.6		2739.6
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	561.8	729.8	897.9	661.2	829.3	997.3	661.2	829.3	997.3
		負	897.9	729.8	561.8	997.3	829.3	661.2	997.3	829.3	661.2
	Qd		897.9	729.8	897.9	997.3	829.3	997.3	997.3	829.3	997.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		197.71	153.47	197.71	219.61	174.37	219.61	219.61	174.37	219.61
	a	l	1.355	1.397	1.355	1.355	1.397	1.355	1.355	1.397	1.355
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
	Qal		916.5	976.5	916.5	916.5	976.6	916.5	916.5	976.6	916.5
	Qas	正	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
		負	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	200.7		200.7	224.5		224.5	229.0		229.0
		D	149.1		149.1	168.1		168.1	171.8		171.8
	Ld1	U	220.0		220.0	220.0		220.0	220.0		220.0
		D	237.5		237.5	237.5		237.5	237.5		237.5
	判定		OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (72.9)		75.8 (72.9)	75.8 (86.6)		75.8 (86.6)	75.8 (89.2)		75.8 (89.2)
		D	75.8 (43.2)		75.8 (43.2)	75.8 (54.1)		75.8 (54.1)	75.8 (56.2)		75.8 (56.2)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		243.2	-131.2	243.2	243.2	-131.2	243.2	243.2	-131.2	243.2
	Ms	U	2258.4	0.0	2258.4	2195.4	0.0	2195.4	2167.2	0.0	2167.2
		D	1772.1	131.2	1772.1	1709.0	131.2	1709.0	1680.8	131.2	1680.8
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		168.0	0.0	-168.0	168.0	0.0	-168.0	168.0	0.0	-168.0
	Qs		769.6	601.6	769.6	750.8	582.7	750.8	742.4	574.3	742.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
		D	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
	j	U	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
		D	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
		D	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
	Mal		1190.5	777.1	1190.5	1190.5	777.1	1190.5	1190.5	777.1	1190.5
	Mas	U	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
		D	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2816.5		2816.5	2816.5		2816.5	2816.5		2816.5
		D	2739.6		2739.6	2739.6		2739.6	2739.6		2739.6
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	661.2	829.3	997.3	661.2	829.3	997.3	661.2	829.3	997.3
		負	997.3	829.3	661.2	997.3	829.3	661.2	997.3	829.3	661.2
	Qd		997.3	829.3	997.3	997.3	829.3	997.3	997.3	829.3	997.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		219.61	174.37	219.61	219.61	174.37	219.61	219.61	174.37	219.61
	a	l	1.355	1.397	1.355	1.355	1.397	1.355	1.355	1.397	1.355
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
	Qal		916.5	976.6	916.5	916.5	976.6	916.5	916.5	976.6	916.5
	Qas	正	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
		負	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	226.8		226.8	222.5		222.5	220.6		220.6
		D	170.0		170.0	166.5		166.5	165.0		165.0
	Ld1	U	220.0		220.0	220.0		220.0	220.0		220.0
		D	237.5		237.5	237.5		237.5	237.5		237.5
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (87.9)		75.8 (87.9)	75.8 (85.5)		75.8 (85.5)	75.8 (84.4)		75.8 (84.4)
		D	75.8 (55.2)		75.8 (55.2)	75.8 (53.2)		75.8 (53.2)	75.8 (52.3)		75.8 (52.3)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		233.8	-126.5	233.8	233.8	-126.5	233.8	225.1	-122.1	225.1
	Ms	U	1866.2	0.0	1866.2	1884.2	0.0	1884.2	1459.3	0.0	1459.3
		D	1398.6	126.5	1398.6	1416.5	126.5	1416.5	1009.1	122.1	1009.1
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	Ql		161.0	0.0	-161.0	161.0	-0.0	-161.0	154.5	0.0	-154.5
	Qs		648.3	487.3	648.3	653.7	492.6	653.7	522.9	368.4	522.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	59.7	62.6	59.7
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	59.7	62.6	59.7
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	52.3	54.8	52.3
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	52.3	54.8	52.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	86.13	57.42	86.13
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	86.13	57.42	86.13
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.22	1.41	2.22
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.22	1.41	2.22
	Mal		1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	847.0	616.5	847.0
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	1694.0	1232.9	1694.0
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	1694.0	1232.9	1694.0
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2048.2		2048.2
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	1986.3		1986.3
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	569.9	730.9	891.9	577.9	739.0	900.0	398.2	552.6	707.1
		負	891.9	730.9	569.9	900.0	739.0	577.9	707.1	552.6	398.2
	Qd		891.9	730.9	891.9	900.0	739.0	900.0	707.1	552.6	707.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		226.81	176.91	226.81	228.85	178.85	228.85	208.15	155.11	208.15
	a	l	1.290	1.334	1.290	1.290	1.334	1.290	1.163	1.203	1.163
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		804.1	860.1	804.1	804.1	860.1	804.1	657.8	702.0	657.8
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	920.3	965.3	920.3
		負	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	920.3	965.3	920.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	213.0		213.0	214.3		214.3	190.3		190.3
		D	155.4		155.4	156.5		156.5	132.0		132.0
	Ld1	U	220.0		220.0	220.0		220.0	220.0		220.0
		D	237.5		237.5	237.5		237.5	237.5		237.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	75.8 (77.9)		75.8 (77.9)	75.8 (78.6)		75.8 (78.6)	75.8 (78.3)		75.8 (78.3)
		D	75.8 (46.7)		75.8 (46.7)	75.8 (47.3)		75.8 (47.3)	75.8 (43.3)		75.8 (43.3)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ12F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ13F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		225.1	-122.1	225.1	225.1	-122.1	225.1	213.0	-116.1	213.0
	Ms	U	1342.7	0.0	1342.7	1225.9	0.0	1225.9	928.6	0.0	928.6
		D	892.6	122.1	892.6	775.8	122.1	775.8	502.6	116.1	502.6
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		154.5	0.0	-154.5	154.5	0.0	-154.5	145.4	0.0	-145.4
	Qs		488.1	333.6	488.1	453.2	298.8	453.2	359.0	213.6	359.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	59.7	62.6	59.7	59.7	62.6	59.7	60.5	62.8	60.5
		D	59.7	62.6	59.7	59.7	62.6	59.7	60.5	62.8	60.5
	j	U	52.3	54.8	52.3	52.3	54.8	52.3	53.0	55.0	53.0
		D	52.3	54.8	52.3	52.3	54.8	52.3	53.0	55.0	53.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	55.58	39.70	55.58
		D	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	55.58	39.70	55.58
	pt	U	2.22	1.41	2.22	2.22	1.41	2.22	1.84	1.26	1.84
		D	2.22	1.41	2.22	2.22	1.41	2.22	1.84	1.26	1.84
	Mal		756.1	616.5	756.1	756.1	616.5	756.1	547.9	428.9	547.9
	Mas	U	1512.1	1232.9	1512.1	1512.1	1232.9	1512.1	1095.9	857.8	1095.9
		D	1512.1	1232.9	1512.1	1512.1	1232.9	1512.1	1095.9	857.8	1095.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2048.2		2048.2	2048.2		2048.2	1361.6		1361.6
		D	1986.3		1986.3	1986.3		1986.3	1298.8		1298.8
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	346.0	500.4	654.9	293.7	448.1	602.6	175.0	320.4	465.8
		負	654.9	500.4	346.0	602.6	448.1	293.7	465.8	320.4	175.0
	Qd		654.9	500.4	654.9	602.6	448.1	602.6	465.8	320.4	465.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		192.78	140.46	192.78	177.39	125.78	177.39	175.91	116.60	175.91
	a	l	1.163	1.203	1.163	1.163	1.203	1.163	1.169	1.200	1.169
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.016	1.016	1.016
	Qal		634.1	676.3	634.1	634.1	676.3	634.1	455.3	479.2	455.3
	Qas	正	889.7	933.2	889.7	889.7	933.2	889.7	632.5	656.4	632.5
		負	889.7	933.2	889.7	889.7	933.2	889.7	632.5	656.4	632.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	190.8		190.8	179.4		179.4	187.0		187.0
		D	129.4		129.4	120.3		120.3	115.3		115.3
	Ld1	U	220.0		220.0	220.0		220.0	215.5		215.5
		D	237.5		237.5	237.5		237.5	231.5		231.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	82.7 (78.6)		82.7 (78.6)	82.7 (71.8)		82.7 (71.8)	75.6 (75.9)		75.6 (75.9)
		D	82.7 (41.8)		82.7 (41.8)	82.7 (36.3)		82.7 (36.3)	75.6 (32.9)		75.6 (32.9)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			FG (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ14F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		213.0	-116.1	213.0	162.0	-92.7	162.0	420.0	-208.5	462.5
	Ms	U	770.1	0.0	770.1	561.2	0.0	561.2	3420.3	0.0	3422.2
		D	344.1	116.1	344.1	237.2	92.7	237.2	2580.3	228.8	2497.1
	L.no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		145.4	0.0	-145.4	103.9	0.0	-103.9	300.4	-5.3	-311.1
	Qs		311.7	166.3	311.7	223.1	119.2	223.1	1190.0	894.9	1200.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	85.0	85.0	85.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	300.0	300.0	300.0
	d	U	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5	287.8	287.8	287.8
		D	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5	287.8	287.8	287.8
	j	U	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0	251.8	251.8	251.8
		D	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0	251.8	251.8	251.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	95.28	95.28	95.28
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	95.28	95.28	95.28
	pt	U	1.84	1.26	1.84	1.84	1.26	1.84	0.39	0.39	0.39
		D	1.84	1.26	1.84	1.84	1.26	1.84	0.39	0.39	0.39
	Mal		547.9	428.9	547.9	547.9	428.9	547.9	4972.9	4972.9	4972.9
	Mas	U	1095.9	857.8	1095.9	1095.9	857.8	1095.9	9945.8	9945.8	9945.8
		D	1095.9	857.8	1095.9	1095.9	857.8	1095.9	9945.8	9945.8	9945.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1361.6		1361.6	1361.6		1361.6	10886.2		10886.2
		D	1298.8		1298.8	1298.8		1298.8	10587.8		10587.8
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	104.0	249.4	394.8	74.8	178.8	282.7	1033.9	1339.6	1645.4
		負	394.8	249.4	104.0	282.7	178.8	74.8	1634.7	1329.0	1023.2
	Qd		394.8	249.4	394.8	282.7	178.8	282.7	1634.7	1339.6	1645.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		149.10	90.77	149.10	106.77	65.05	106.77	76.37	62.58	76.87
	a	l	1.169	1.200	1.169	1.119	1.149	1.119	2.000	2.000	2.000
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.586	1.586	1.586
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.600	1.600	1.600
	pw		1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	0.896	0.896	0.896
	Qal		455.3	479.2	455.3	444.7	468.1	444.7	5092.6	5092.6	5092.6
	Qas	正	632.5	656.4	632.5	632.5	656.4	632.5	6528.0	6528.0	6528.0
		負	632.5	656.4	632.5	632.5	656.4	632.5	6566.1	6566.1	6566.1
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	165.4		165.4	137.0		137.0	348.9		348.9
		D	98.0		98.0	86.4		86.4	324.7		323.5
	Ld1	U	215.5		215.5	215.5		215.5	335.0		335.0
		D	231.5		231.5	231.5		231.5	335.0		335.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	**/OK		**/OK
定着	La	U	75.6 (62.9)		75.6 (62.9)	75.6 (45.9)		75.6 (45.9)	69.3 (31.4)		69.3 (31.5)
		D	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		243.1	-131.2	243.3	242.9	-131.0	243.7	242.9	-131.1	243.7
	Ms	U	1871.7	0.0	1874.1	2221.2	0.0	2224.7	2287.2	0.0	2291.3
		D	1385.6	132.2	1387.4	1735.4	132.3	1737.2	1801.3	132.7	1804.0
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		168.0	-0.0	-168.1	167.9	-0.1	-168.1	167.9	-0.1	-168.1
	Qs		654.5	486.5	654.5	758.9	591.0	759.1	778.7	610.8	778.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
		D	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
	j	U	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
		D	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
		D	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
	Mal		1190.5	777.1	1190.5	1190.5	777.1	1190.5	1190.5	777.1	1190.5
	Mas	U	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
		D	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2816.5		2816.5	2816.5		2816.5	2816.5		2816.5
		D	2739.6		2739.6	2739.6		2739.6	2739.6		2739.6
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	561.7	729.7	897.8	661.2	829.3	997.3	661.2	829.3	997.3
		負	897.7	729.7	561.6	997.3	829.3	661.2	997.3	829.3	661.2
	Qd		897.7	729.7	897.8	997.3	829.3	997.3	997.3	829.3	997.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		197.68	153.44	197.69	219.61	174.37	219.61	219.61	174.37	219.61
	a	l	1.355	1.396	1.355	1.354	1.395	1.354	1.354	1.395	1.354
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
	Qal		916.4	976.5	916.4	915.9	976.0	915.9	916.0	976.1	916.0
	Qas	正	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
		負	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	200.6		200.8	224.3		224.5	228.7		229.0
		D	149.1		149.2	168.0		168.1	171.5		171.7
	Ld1	U	220.0		220.0	220.0		220.0	220.0		220.0
		D	237.5		237.5	237.5		237.5	237.5		237.5
	判定		OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (72.9)		75.8 (72.9)	75.8 (86.5)		75.8 (86.6)	75.8 (89.0)		75.8 (89.2)
		D	75.8 (43.1)		75.8 (43.2)	75.8 (54.0)		75.8 (54.1)	75.8 (56.1)		75.8 (56.2)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		242.9	-131.1	243.7	242.9	-131.1	243.7	242.9	-131.0	243.7
	Ms	U	2252.7	0.0	2257.4	2188.4	0.0	2193.5	2159.4	0.0	2165.2
		D	1766.8	133.0	1770.0	1702.5	133.2	1706.1	1673.5	133.6	1677.8
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		167.9	-0.1	-168.1	167.9	-0.1	-168.1	167.9	-0.1	-168.1
	Qs		768.5	600.6	768.6	749.3	581.5	749.5	740.8	572.9	741.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
		D	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
	j	U	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
		D	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
		D	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
	Mal		1190.5	777.1	1190.5	1190.5	777.1	1190.5	1190.5	777.1	1190.5
	Mas	U	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
		D	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2816.5		2816.5	2816.5		2816.5	2816.5		2816.5
		D	2739.6		2739.6	2739.6		2739.6	2739.6		2739.6
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	661.2	829.3	997.3	661.2	829.3	997.3	661.2	829.3	997.3
		負	997.3	829.3	661.2	997.3	829.3	661.2	997.3	829.3	661.2
	Qd		997.3	829.3	997.3	997.3	829.3	997.3	997.3	829.3	997.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		219.61	174.37	219.61	219.61	174.37	219.61	219.61	174.37	219.61
	a	l	1.354	1.395	1.354	1.354	1.395	1.354	1.354	1.395	1.354
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
	Qal		916.0	976.1	916.0	916.0	976.1	916.0	916.0	976.0	916.0
	Qas	正	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
		負	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	226.4		226.7	222.0		222.4	220.1		220.5
		D	169.7		169.8	166.2		166.4	164.6		164.9
	Ld1	U	220.0		220.0	220.0		220.0	220.0		220.0
		D	237.5		237.5	237.5		237.5	237.5		237.5
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (87.7)		75.8 (87.9)	75.8 (85.2)		75.8 (85.4)	75.8 (84.1)		75.8 (84.3)
		D	75.8 (55.0)		75.8 (55.1)	75.8 (53.0)		75.8 (53.1)	75.8 (52.1)		75.8 (52.2)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		233.7	-126.4	234.1	233.7	-126.4	234.2	225.0	-122.1	225.3
	Ms	U	1858.6	0.0	1862.7	1876.2	0.0	1880.8	1452.8	0.0	1455.3
		D	1391.3	128.2	1394.4	1408.9	128.4	1412.5	1002.9	123.2	1004.8
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		161.0	-0.1	-161.1	161.0	-0.1	-161.1	154.4	-0.0	-154.5
	Qs		646.6	485.7	646.7	651.9	491.0	652.0	521.3	366.9	521.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	59.7	62.6	59.7
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	59.7	62.6	59.7
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	52.3	54.8	52.3
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	52.3	54.8	52.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	86.13	57.42	86.13
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	86.13	57.42	86.13
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.22	1.41	2.22
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.22	1.41	2.22
	Mal		1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	847.0	616.5	847.0
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	1694.0	1232.9	1694.0
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	1694.0	1232.9	1694.0
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2048.2		2048.2
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	1986.3		1986.3
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	567.4	728.5	889.5	575.4	736.5	897.5	395.9	550.3	704.8
		負	889.3	728.3	567.3	897.3	736.3	575.3	704.7	550.2	395.8
	Qd		889.3	728.5	889.5	897.3	736.5	897.5	704.7	550.3	704.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		226.15	176.31	226.18	228.18	178.25	228.21	207.44	154.46	207.47
	a	l	1.289	1.333	1.289	1.289	1.333	1.289	1.162	1.202	1.162
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		803.8	859.8	803.8	803.8	859.8	803.8	657.7	701.8	657.7
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	920.3	965.3	920.3
		負	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	920.3	965.3	920.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	212.4		212.7	213.7		214.1	189.7		190.0
		D	154.9		155.1	156.0		156.2	131.5		131.7
	Ld1	U	220.0		220.0	220.0		220.0	220.0		220.0
		D	237.5		237.5	237.5		237.5	237.5		237.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	75.8 (77.6)		75.8 (77.7)	75.8 (78.3)		75.8 (78.5)	75.8 (78.0)		75.8 (78.1)
		D	75.8 (46.5)		75.8 (46.6)	75.8 (47.0)		75.8 (47.2)	75.8 (43.1)		75.8 (43.2)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ12F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ13F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)
応力	Ml		225.0	-122.1	225.3	225.0	-122.1	225.3	212.9	-116.0	213.1
	Ms	U	1336.4	0.0	1339.0	1219.5	0.0	1222.2	922.8	0.0	924.6
		D	886.5	123.2	888.4	769.5	123.3	771.6	496.9	116.8	498.4
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		154.4	-0.0	-154.5	154.4	-0.0	-154.5	145.4	-0.0	-145.4
	Qs		486.5	332.2	486.6	451.6	297.3	451.7	357.5	212.2	357.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	59.7	62.6	59.7	59.7	62.6	59.7	60.5	62.8	60.5
		D	59.7	62.6	59.7	59.7	62.6	59.7	60.5	62.8	60.5
	j	U	52.3	54.8	52.3	52.3	54.8	52.3	53.0	55.0	53.0
		D	52.3	54.8	52.3	52.3	54.8	52.3	53.0	55.0	53.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	55.58	39.70	55.58
		D	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	55.58	39.70	55.58
	pt	U	2.22	1.41	2.22	2.22	1.41	2.22	1.84	1.26	1.84
		D	2.22	1.41	2.22	2.22	1.41	2.22	1.84	1.26	1.84
	Mal		756.1	616.5	756.1	756.1	616.5	756.1	547.9	428.9	547.9
	Mas	U	1512.1	1232.9	1512.1	1512.1	1232.9	1512.1	1095.9	857.8	1095.9
		D	1512.1	1232.9	1512.1	1512.1	1232.9	1512.1	1095.9	857.8	1095.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2048.2		2048.2	2048.2		2048.2	1361.6		1361.6
		D	1986.3		1986.3	1986.3		1986.3	1298.8		1298.8
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			670.0 (800.0)		
	Qd	正	343.8	498.2	652.7	291.4	445.9	600.3	172.9	318.2	463.6
		負	652.6	498.1	343.7	600.2	445.8	291.3	463.6	318.2	172.8
	Qd		652.6	498.2	652.7	600.2	445.9	600.3	463.6	318.2	463.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		192.10	139.83	192.13	176.69	125.14	176.72	175.07	115.81	175.09
	a	l	1.162	1.202	1.162	1.162	1.202	1.162	1.169	1.200	1.169
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.016	1.016	1.016
	Qal		634.0	676.1	634.0	634.0	676.1	634.0	455.2	479.1	455.2
	Qas	正	889.7	933.2	889.7	889.7	933.2	889.7	632.5	656.4	632.5
		負	889.7	933.2	889.7	889.7	933.2	889.7	632.5	656.4	632.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	190.2		190.4	178.8		179.0	186.2		186.5
		D	129.0		129.1	119.8		120.0	114.7		114.8
	Ld1	U	220.0		220.0	220.0		220.0	215.5		215.5
		D	237.5		237.5	237.5		237.5	231.5		231.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	82.7 (78.3)		82.7 (78.4)	82.7 (71.4)		82.7 (71.6)	75.6 (75.4)		75.6 (75.6)
		D	82.7 (41.5)		82.7 (41.6)	82.7 (36.1)		82.7 (36.2)	75.6 (32.5)		75.6 (32.6)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			FG (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ14F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(65)	(65)	(400)	(55)
応力	Ml		213.0	-116.1	213.0	161.7	-92.6	162.6	483.3	-326.4	163.4
	Ms	U	764.1	0.0	765.6	556.7	0.0	560.6	3517.5	0.0	3543.6
		D	338.1	116.8	339.5	233.2	94.1	235.5	2550.8	452.2	3216.8
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		145.4	-0.0	-145.4	103.8	-0.1	-104.1	345.7	40.0	-265.7
	Qs		310.1	164.7	310.1	222.2	118.5	222.4	1289.0	983.3	1209.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	85.0	85.0	85.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	300.0	300.0	300.0
	d	U	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5	287.8	287.8	287.8
		D	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5	287.8	287.8	287.8
	j	U	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0	251.8	251.8	251.8
		D	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0	251.8	251.8	251.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	95.28	95.28	95.28
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	95.28	95.28	95.28
	pt	U	1.84	1.26	1.84	1.84	1.26	1.84	0.39	0.39	0.39
		D	1.84	1.26	1.84	1.84	1.26	1.84	0.39	0.39	0.39
	Mal		547.9	428.9	547.9	547.9	428.9	547.9	4972.9	4972.9	4972.9
	Mas	U	1095.9	857.8	1095.9	1095.9	857.8	1095.9	9945.8	9945.8	9945.8
		D	1095.9	857.8	1095.9	1095.9	857.8	1095.9	9945.8	9945.8	9945.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1361.6		1361.6	1361.6		1361.6	10886.2		10886.2
		D	1298.8		1298.8	1298.8		1298.8	10587.8		10587.8
	L'(L)		670.0 (800.0)			670.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	101.7	247.1	392.5	73.7	177.6	281.6	1069.2	1374.9	1680.7
		負	392.5	247.1	101.7	281.4	177.4	73.5	1760.7	1454.9	1149.2
	Qd		392.5	247.1	392.5	281.4	177.6	281.6	1760.7	1454.9	1680.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		148.21	89.92	148.22	106.26	64.64	106.34	82.25	67.97	78.51
	a	l	1.169	1.200	1.169	1.117	1.147	1.117	2.000	2.000	2.000
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.611	1.611	1.611
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.510	1.510	1.510
	pw		1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	0.896	0.896	0.896
	Qal		455.3	479.2	455.3	444.3	467.6	444.3	5092.6	5092.6	5092.6
	Qas	正	632.5	656.4	632.5	632.5	656.4	632.5	6595.4	6595.4	6595.4
		負	632.5	656.4	632.5	632.5	656.4	632.5	6319.2	6319.2	6319.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	164.6		164.8	136.4		136.9	350.6		351.1
		D	97.4		97.5	85.9		86.2	324.3		333.8
	Ld1	U	215.5		215.5	215.5		215.5	335.0		345.0
		D	231.5		231.5	231.5		231.5	335.0		345.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	**/OK		**/OK
定着	La	U	75.6 (62.5)		75.6 (62.6)	75.6 (45.5)		75.6 (45.8)	69.3 (32.3)		69.3 (32.6)
		D	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(55)	(65)	(400)	(55)	(65)	(400)	(55)
応力	Ml		253.5	-135.3	224.6	252.7	-135.4	225.2	252.6	-135.4	225.3
	Ms	U	1831.6	0.0	1833.8	2145.1	0.0	2147.0	2187.4	0.0	2188.8
		D	1324.7	143.3	1384.5	1639.7	148.8	1696.5	1682.1	149.7	1738.1
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		171.6	3.6	-164.4	171.5	3.4	-164.6	171.4	3.4	-164.6
	Qs		640.4	472.3	633.1	732.4	564.3	725.5	744.7	576.7	737.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
		D	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1	74.1	77.6	74.1
	j	U	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
		D	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9	64.9	67.9	64.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
		D	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84	1.84	1.06	1.84
	Mal		1190.5	777.1	1190.5	1190.5	777.1	1190.5	1190.5	777.1	1190.5
	Mas	U	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
		D	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9	2380.9	1554.1	2380.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2816.5		2816.5	2816.5		2816.5	2816.5		2816.5
		D	2739.6		2739.6	2739.6		2739.6	2739.6		2739.6
	L'(L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	531.4	699.5	867.5	649.0	817.1	985.1	649.0	817.1	985.1
		負	874.7	706.7	538.6	985.1	817.1	649.0	985.1	817.1	649.0
	Qd		874.7	706.7	867.5	985.1	817.1	985.1	985.1	817.1	985.1
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		192.61	148.60	191.02	216.92	171.81	216.92	216.92	171.81	216.92
	a	l	1.337	1.378	1.337	1.339	1.380	1.339	1.339	1.380	1.339
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
	Qal		909.6	969.2	909.6	910.3	970.0	910.3	910.3	970.0	910.3
	Qas	正	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
		負	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2	1174.2	1229.7	1174.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	197.9		198.1	219.1		219.2	222.0		222.1
		D	145.8		149.0	162.8		165.9	165.1		168.1
	Ld1	U	222.5		222.5	222.5		222.5	222.5		222.5
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	75.8 (71.3)		75.8 (71.4)	75.8 (83.5)		75.8 (83.6)	75.8 (85.1)		75.8 (85.2)
		D	75.8 (41.2)		75.8 (43.1)	75.8 (51.1)		75.8 (52.8)	75.8 (52.4)		75.8 (54.1)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(55)	(65)	(400)	(55)	(65)	(400)	(55)
応力	Ml		252.4	-135.4	225.5	252.2	-135.4	225.8	252.1	-135.5	225.7
	Ms	U	2140.2	0.0	2147.4	2067.5	0.0	2081.6	2025.5	0.0	2038.0
		D	1635.3	146.3	1696.4	1563.2	142.2	1630.1	1521.2	142.4	1586.7
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		171.4	3.4	-164.7	171.3	3.3	-164.7	171.3	3.3	-164.7
	Qs		731.6	563.6	724.9	711.2	543.2	704.6	698.6	530.6	692.0
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	74.1	77.6	74.1	74.7	77.6	74.7	74.7	77.6	74.7
		D	74.1	77.6	74.1	74.7	77.6	74.7	74.7	77.6	74.7
	j	U	64.9	67.9	64.9	65.4	67.9	65.4	65.4	67.9	65.4
		D	64.9	67.9	64.9	65.4	67.9	65.4	65.4	67.9	65.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
		D	95.70	57.42	95.70	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
	pt	U	1.84	1.06	1.84	1.65	1.06	1.65	1.65	1.06	1.65
		D	1.84	1.06	1.84	1.65	1.06	1.65	1.65	1.06	1.65
	Mal		1190.5	777.1	1190.5	1087.9	777.1	1087.9	1087.9	777.1	1087.9
	Mas	U	2380.9	1554.1	2380.9	2175.8	1554.1	2175.8	2175.8	1554.1	2175.8
		D	2380.9	1554.1	2380.9	2175.8	1554.1	2175.8	2175.8	1554.1	2175.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2816.5		2816.5	2562.6		2562.6	2562.6		2562.6
		D	2739.6		2739.6	2485.1		2485.1	2485.1		2485.1
	L'(L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	649.0	817.1	985.1	574.3	742.3	910.3	574.3	742.3	910.3
		負	985.1	817.1	649.0	910.3	742.3	574.3	910.3	742.3	574.3
	Qd		985.1	817.1	985.1	910.3	742.3	910.3	910.3	742.3	910.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		216.92	171.81	216.92	198.89	156.08	198.89	198.89	156.08	198.89
	a	l	1.339	1.381	1.339	1.347	1.381	1.347	1.347	1.382	1.347
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.089	1.089	1.089	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726
	Qal		910.5	970.2	910.5	758.7	802.2	758.7	758.8	802.3	758.8
	Qas	正	1174.2	1229.7	1174.2	938.5	975.1	938.5	938.5	975.1	938.5
		負	1174.2	1229.7	1174.2	938.5	975.1	938.5	938.5	975.1	938.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	218.8		219.3	222.6		223.6	219.6		220.5
		D	162.6		165.9	164.2		168.0	161.8		165.5
	Ld1	U	222.5		222.5	222.5		222.5	222.5		222.5
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定		OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	75.8 (83.3)		75.8 (83.6)	75.8 (88.7)		75.8 (89.3)	75.8 (86.9)		75.8 (87.5)
		D	75.8 (50.9)		75.8 (52.8)	75.8 (53.7)		75.8 (56.0)	75.8 (52.2)		75.8 (54.5)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(55)	(65)	(400)	(55)	(65)	(400)	(55)
応力	Ml		241.0	-129.9	219.9	240.9	-129.9	219.9	230.6	-124.6	214.6
	Ms	U	1735.8	0.0	1742.1	1746.7	0.0	1753.0	1356.2	0.0	1359.0
		D	1253.8	138.3	1302.4	1264.9	138.6	1313.2	895.1	132.0	929.8
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		163.7	2.6	-158.4	163.6	2.6	-158.4	156.5	2.0	-152.5
	Qs		607.3	446.3	602.0	610.5	449.5	605.3	490.3	335.8	486.3
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	60.5	62.6	60.5
		D	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	60.5	62.6	60.5
	j	U	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	52.9	54.8	52.9
		D	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	52.9	54.8	52.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	76.56	57.42	76.56
		D	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90	1.95	1.41	1.95
		D	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90	1.95	1.41	1.95
	Mal		1006.4	722.8	1006.4	1006.4	722.8	1006.4	770.7	616.5	770.7
	Mas	U	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8	1541.4	1232.9	1541.4
		D	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8	1541.4	1232.9	1541.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2391.1		2391.1	2391.1		2391.1	1849.8		1849.8
		D	2318.8		2318.8	2318.8		2318.8	1787.1		1787.1
	L'(L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	501.9	662.9	823.9	506.7	667.7	828.7	344.3	498.8	653.2
		負	829.2	668.2	507.1	834.0	673.0	512.0	657.2	502.7	348.3
	Qd		829.2	668.2	823.9	834.0	673.0	828.7	657.2	502.7	653.2
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		209.08	161.71	207.75	210.30	162.88	208.97	191.13	141.11	189.97
	a	l	1.285	1.321	1.285	1.286	1.322	1.286	1.164	1.193	1.164
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782
	Qal		658.2	698.3	658.2	658.2	698.4	658.2	535.1	563.4	535.1
	Qas	正	845.8	881.2	845.8	845.8	881.2	845.8	733.4	759.9	733.4
		負	845.8	881.2	845.8	845.8	881.2	845.8	733.4	759.9	733.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	202.8		203.3	203.6		204.1	195.3		195.6
		D	146.6		149.6	147.3		150.3	131.7		134.4
	Ld1	U	222.5		222.5	222.5		222.5	222.5		222.5
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	75.8 (79.8)		75.8 (80.1)	75.8 (80.3)		75.8 (80.6)	75.8 (80.9)		75.8 (81.1)
		D	75.8 (46.1)		75.8 (47.9)	75.8 (46.5)		75.8 (48.3)	75.8 (42.7)		75.8 (44.4)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ12F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ13F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(55)	(65)	(400)	(55)	(65)	(400)	(55)
応力	Ml		230.4	-124.6	214.8	230.3	-124.6	214.9	217.0	-118.0	205.1
	Ms	U	1246.8	0.0	1251.2	1129.5	0.0	1132.1	847.7	0.0	847.9
		D	786.1	129.7	821.5	668.9	128.9	702.3	413.7	121.3	437.7
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		156.4	1.9	-152.5	156.4	1.9	-152.5	146.9	1.5	-143.9
	Qs		458.3	303.8	454.4	423.5	269.0	419.6	334.2	188.8	331.2
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	60.5	62.6	60.5	60.5	62.6	60.5	60.1	62.8	60.1
		D	60.5	62.6	60.5	60.5	62.6	60.5	60.1	62.8	60.1
	j	U	52.9	54.8	52.9	52.9	54.8	52.9	52.6	55.0	52.6
		D	52.9	54.8	52.9	52.9	54.8	52.9	52.6	55.0	52.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	47.64	31.76	47.64
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	47.64	31.76	47.64
	pt	U	1.95	1.41	1.95	1.95	1.41	1.95	1.58	1.01	1.58
		D	1.95	1.41	1.95	1.95	1.41	1.95	1.58	1.01	1.58
	Mal		734.4	616.5	734.4	734.4	616.5	734.4	478.5	344.9	478.5
	Mas	U	1468.7	1232.9	1468.7	1468.7	1232.9	1468.7	956.9	689.7	956.9
		D	1468.7	1232.9	1468.7	1468.7	1232.9	1468.7	956.9	689.7	956.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1849.8		1849.8	1849.8		1849.8	1168.6		1168.6
		D	1787.1		1787.1	1787.1		1787.1	1106.3		1106.3
	L'(L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	296.4	450.9	605.3	244.3	398.8	553.2	134.1	279.4	424.8
		負	609.2	454.8	300.3	557.1	402.6	248.1	427.8	282.4	137.0
	Qd		609.2	454.8	605.3	557.1	402.6	553.2	427.8	282.4	424.8
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		177.17	127.63	176.04	162.00	113.00	160.88	162.58	102.77	161.45
	a	l	1.164	1.194	1.164	1.164	1.194	1.164	1.157	1.193	1.157
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.508	0.508	0.508
	Qal		511.1	538.0	511.1	511.2	538.0	511.2	319.6	341.5	319.6
	Qas	正	702.4	727.8	702.4	702.4	727.8	702.4	431.3	450.5	431.3
		負	702.4	727.8	702.4	702.4	727.8	702.4	431.3	450.5	431.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	195.7		196.2	183.0		183.3	195.7		195.8
		D	128.7		131.8	118.5		121.4	113.1		116.2
	Ld1	U	222.5		222.5	222.5		222.5	218.0		218.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	234.0		234.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	82.7 (81.2)		82.7 (81.4)	82.7 (73.5)		82.7 (73.7)	75.6 (81.4)		75.6 (81.4)
		D	82.7 (40.9)		82.7 (42.8)	82.7 (34.8)		82.7 (36.6)	75.6 (31.8)		75.6 (33.6)

断面名			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ14F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(65)	(400)	(55)	(65)	(400)	(55)
応力	Ml		216.4	-117.8	206.2	168.7	-95.9	148.9
	Ms	U	687.4	0.0	685.1	494.6	0.0	486.6
		D	254.5	120.8	272.6	157.2	96.9	188.7
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		146.7	1.3	-144.1	106.4	2.5	-101.5
	Qs		286.3	141.0	283.8	204.0	100.0	199.1
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1
		D	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1
	j	U	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6
		D	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
		D	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
	pt	U	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58
		D	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58
	Mal		478.5	344.9	478.5	478.5	344.9	478.5
	Mas	U	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9
		D	956.9	689.7	956.9	956.9	689.7	956.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1168.6		1168.6	1168.6		1168.6
		D	1106.3		1106.3	1106.3		1106.3
	L'(L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	62.9	208.2	353.6	39.9	143.9	247.8
		負	356.2	210.8	65.4	252.8	148.8	44.9
	Qd		356.2	210.8	353.6	252.8	148.8	247.8
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		135.36	76.71	134.39	96.07	54.16	94.19
	a	l	1.158	1.194	1.158	1.100	1.135	1.100
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	Qal		319.8	341.8	319.8	307.7	328.9	307.7
	Qas	正	431.3	450.5	431.3	431.3	450.5	431.3
		負	431.3	450.5	431.3	431.3	450.5	431.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	170.1		169.7	139.3		138.0
		D	92.7		95.0	80.3		84.3
	Ld1	U	218.0		218.0	218.0		218.0
		D	234.0		234.0	234.0		234.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	75.6 (66.0)		75.6 (65.7)	75.6 (47.5)		75.6 (46.7)
		D	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)	75.6 (30.0)		75.6 (30.0)

（４）建築物の使用上の支障が起こらないことの確認（ＲＣ造）

l	はりの有効長さ(mm)
D	はりのせい(mm)
δo	固定荷重及び積載荷重(地震用)によってはりに生じるたわみ(mm)
係数	長期間の荷重により変形が増大することの調整係数
δ	δo * 変形増大係数
δ/l	1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する
判定	以上の条件式を満足する場合、 または、δ/lが1/250以下である場合にOKと表示する

※ (D/l ＞ 1/10)の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
Y2	1F	X1	FG	8000.0	3000	1/ 3				OK
		X2	FG	8000.0	3000	1/ 3				OK
		X3	FG	8000.0	3000	1/ 3				OK
		X4	FG	8000.0	3000	1/ 3				OK
		X5	FG	8000.0	3000	1/ 3				OK
	2F	X1	G1	8000.0	850	1/ 9				OK
		X2	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X3	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X4	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X5	G1	8000.0	850	1/ 9				OK
	3F	X1	G1	8000.0	850	1/ 9				OK
		X2	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X3	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X4	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X5	G1	8000.0	850	1/ 9				OK
	4F	X1	G1	8000.0	850	1/ 9				OK
		X2	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X3	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X4	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X5	G1	8000.0	850	1/ 9				OK
	5F	X1	G1	8000.0	850	1/ 9				OK
		X2	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X3	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X4	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X5	G1	8000.0	850	1/ 9				OK
	6F	X1	G1	8000.0	850	1/ 9				OK
		X2	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X3	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X4	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X5	G1	8000.0	850	1/ 9				OK
	7F	X1	G1	8000.0	850	1/ 9				OK
		X2	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X3	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X4	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X5	G1	8000.0	850	1/ 9				OK
	8F	X1	G1	8000.0	800	1/ 10	0.50	8	1/1993	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2098	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2095	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2098	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/ 10	0.50	8	1/1993	OK
	9F	X1	G1	8000.0	800	1/ 10	0.50	8	1/1992	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2098	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2095	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2098	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/ 10	0.50	8	1/1992	OK
	10F	X1	G1	8000.0	700	1/ 11	0.71	8	1/1408	OK
		X2	G2	8000.0	700	1/ 11	0.68	8	1/1464	OK
		X3	G2	8000.0	700	1/ 11	0.68	8	1/1463	OK
		X4	G2	8000.0	700	1/ 11	0.68	8	1/1464	OK
		X5	G1	8000.0	700	1/ 11	0.71	8	1/1408	OK
	11F	X1	G1	8000.0	700	1/ 11	0.75	8	1/1326	OK
		X2	G2	8000.0	700	1/ 11	0.73	8	1/1378	OK
		X3	G2	8000.0	700	1/ 11	0.73	8	1/1377	OK
		X4	G2	8000.0	700	1/ 11	0.73	8	1/1378	OK
		X5	G1	8000.0	700	1/ 11	0.75	8	1/1326	OK
	12F	X1	G1	8000.0	700	1/ 11	0.75	8	1/1326	OK
		X2	G2	8000.0	700	1/ 11	0.73	8	1/1378	OK
		X3	G2	8000.0	700	1/ 11	0.73	8	1/1377	OK
		X4	G2	8000.0	700	1/ 11	0.73	8	1/1378	OK

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
		X5	G1	8000.0	700	1/ 11	0.75	8	1/1326	OK
	13F	X1	G1	8000.0	700	1/ 11	0.87	8	1/1149	OK
		X2	G2	8000.0	700	1/ 11	0.84	8	1/1186	OK
		X3	G2	8000.0	700	1/ 11	0.84	8	1/1185	OK
		X4	G2	8000.0	700	1/ 11	0.84	8	1/1186	OK
		X5	G1	8000.0	700	1/ 11	0.87	8	1/1149	OK
	14F	X1	G1	8000.0	700	1/ 11	0.87	8	1/1154	OK
		X2	G2	8000.0	700	1/ 11	0.84	8	1/1185	OK
		X3	G2	8000.0	700	1/ 11	0.84	8	1/1185	OK
		X4	G2	8000.0	700	1/ 11	0.84	8	1/1185	OK
		X5	G1	8000.0	700	1/ 11	0.87	8	1/1154	OK
	RF	X1	G1	8000.0	700	1/ 11	0.75	8	1/1330	OK
		X2	G2	8000.0	700	1/ 11	0.70	8	1/1419	OK
		X3	G2	8000.0	700	1/ 11	0.71	8	1/1415	OK
		X4	G2	8000.0	700	1/ 11	0.70	8	1/1419	OK
		X5	G1	8000.0	700	1/ 11	0.75	8	1/1330	OK
Y3	1F	X1	FG	8000.0	3000	1/ 3				OK
		X2	FG	8000.0	3000	1/ 3				OK
		X3	FG	8000.0	3000	1/ 3				OK
		X4	FG	8000.0	3000	1/ 3				OK
		X5	FG	8000.0	3000	1/ 3				OK
	2F	X1	G1	8000.0	850	1/ 9				OK
		X2	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X3	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X4	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X5	G1	8000.0	850	1/ 9				OK
	3F	X1	G1	8000.0	850	1/ 9				OK
		X2	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X3	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X4	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X5	G1	8000.0	850	1/ 9				OK
	4F	X1	G1	8000.0	850	1/ 9				OK
		X2	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X3	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X4	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X5	G1	8000.0	850	1/ 9				OK
	5F	X1	G1	8000.0	850	1/ 9				OK
		X2	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X3	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X4	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X5	G1	8000.0	850	1/ 9				OK
	6F	X1	G1	8000.0	850	1/ 9				OK
		X2	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X3	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X4	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X5	G1	8000.0	850	1/ 9				OK
	7F	X1	G1	8000.0	850	1/ 9				OK
		X2	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X3	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X4	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X5	G1	8000.0	850	1/ 9				OK
	8F	X1	G1	8000.0	800	1/ 10	0.50	8	1/1993	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2098	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2095	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2098	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/ 10	0.50	8	1/1993	OK
	9F	X1	G1	8000.0	800	1/ 10	0.50	8	1/1992	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2098	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2095	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2098	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/ 10	0.50	8	1/1992	OK
	10F	X1	G1	8000.0	700	1/ 11	0.71	8	1/1408	OK
		X2	G2	8000.0	700	1/ 11	0.68	8	1/1464	OK
		X3	G2	8000.0	700	1/ 11	0.68	8	1/1463	OK
		X4	G2	8000.0	700	1/ 11	0.68	8	1/1464	OK
		X5	G1	8000.0	700	1/ 11	0.71	8	1/1408	OK
	11F	X1	G1	8000.0	700	1/ 11	0.75	8	1/1326	OK
		X2	G2	8000.0	700	1/ 11	0.73	8	1/1378	OK
		X3	G2	8000.0	700	1/ 11	0.73	8	1/1377	OK
		X4	G2	8000.0	700	1/ 11	0.73	8	1/1378	OK
		X5	G1	8000.0	700	1/ 11	0.75	8	1/1326	OK
	12F	X1	G1	8000.0	700	1/ 11	0.75	8	1/1326	OK

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
		X2	G2	8000.0	700	1/ 11	0.73	8	1/1378	OK
		X3	G2	8000.0	700	1/ 11	0.73	8	1/1377	OK
		X4	G2	8000.0	700	1/ 11	0.73	8	1/1378	OK
		X5	G1	8000.0	700	1/ 11	0.75	8	1/1326	OK
	13F	X1	G1	8000.0	700	1/ 11	0.87	8	1/1149	OK
		X2	G2	8000.0	700	1/ 11	0.84	8	1/1186	OK
		X3	G2	8000.0	700	1/ 11	0.84	8	1/1185	OK
		X4	G2	8000.0	700	1/ 11	0.84	8	1/1186	OK
		X5	G1	8000.0	700	1/ 11	0.87	8	1/1149	OK
	14F	X1	G1	8000.0	700	1/ 11	0.87	8	1/1154	OK
		X2	G2	8000.0	700	1/ 11	0.84	8	1/1185	OK
		X3	G2	8000.0	700	1/ 11	0.84	8	1/1185	OK
		X4	G2	8000.0	700	1/ 11	0.84	8	1/1185	OK
		X5	G1	8000.0	700	1/ 11	0.87	8	1/1154	OK
	RF	X1	G1	8000.0	700	1/ 11	0.75	8	1/1330	OK
		X2	G2	8000.0	700	1/ 11	0.70	8	1/1419	OK
		X3	G2	8000.0	700	1/ 11	0.71	8	1/1415	OK
		X4	G2	8000.0	700	1/ 11	0.70	8	1/1419	OK
		X5	G1	8000.0	700	1/ 11	0.75	8	1/1330	OK

A-4.3.2　ＲＣ柱の断面計算

（１）ＲＣ柱の計算指定

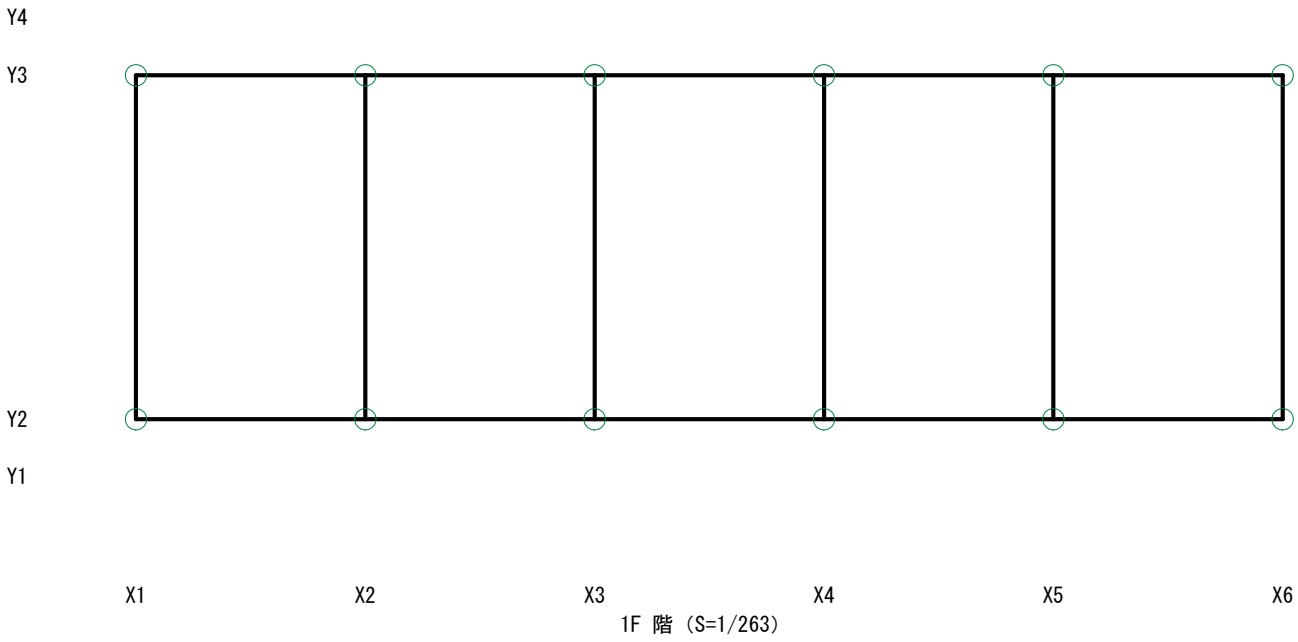

1F 階 (S=1/263)

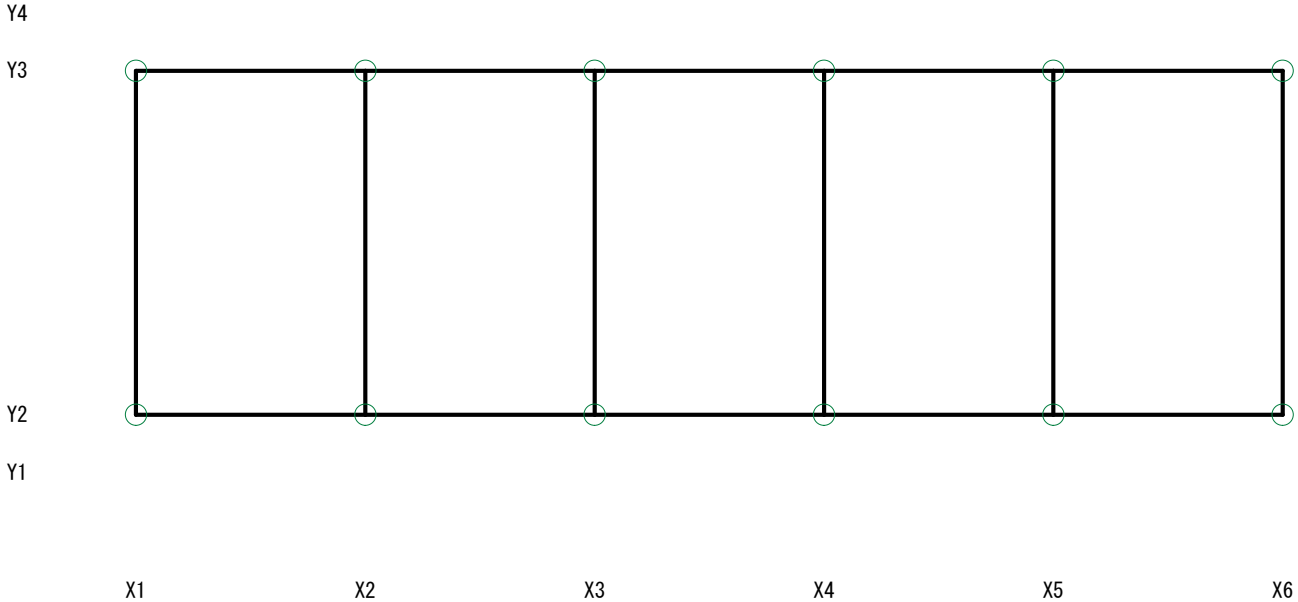

2F 階 (S=1/263)

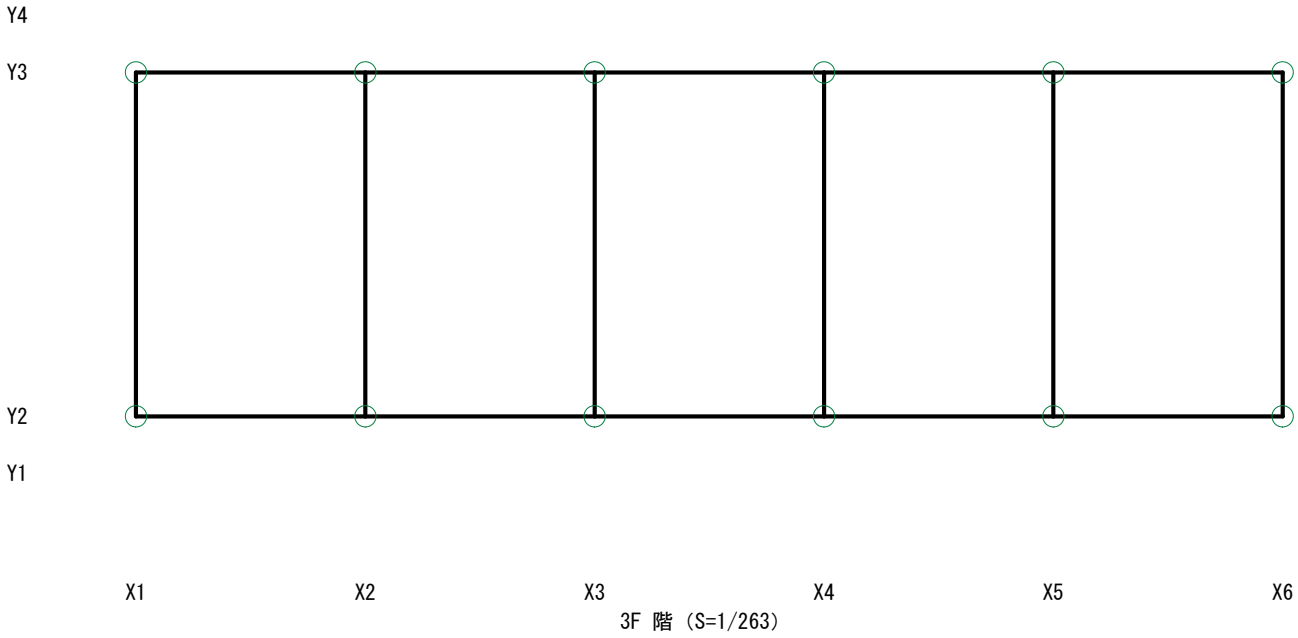

3F 階 (S=1/263)

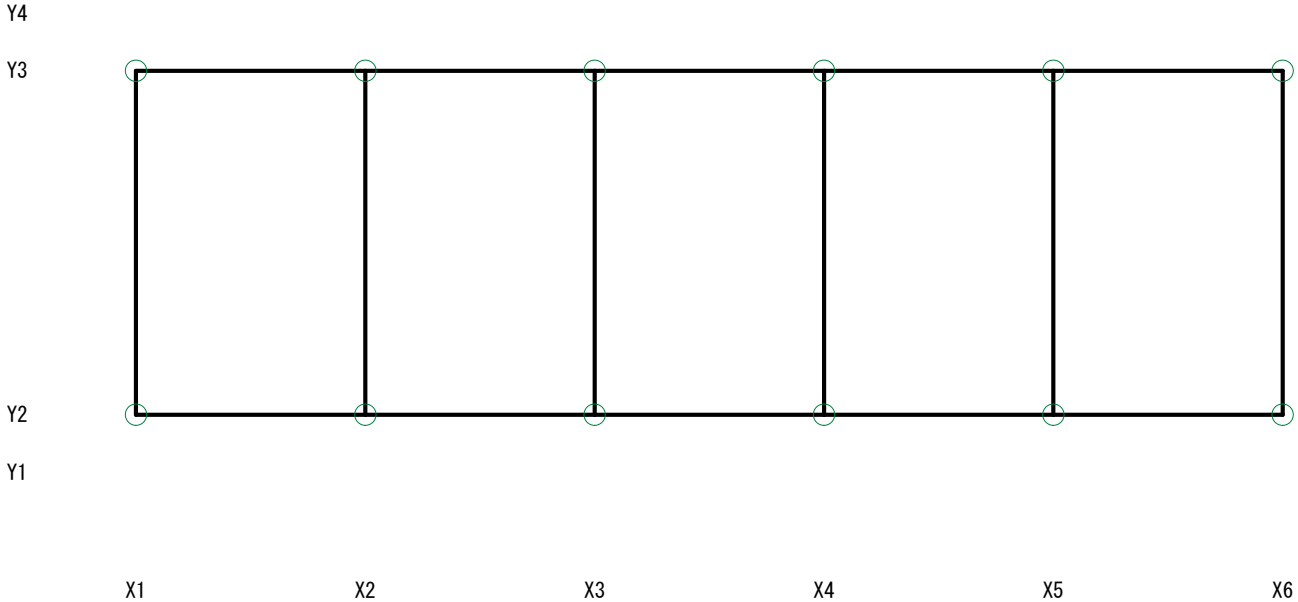

4F 階 (S=1/263)

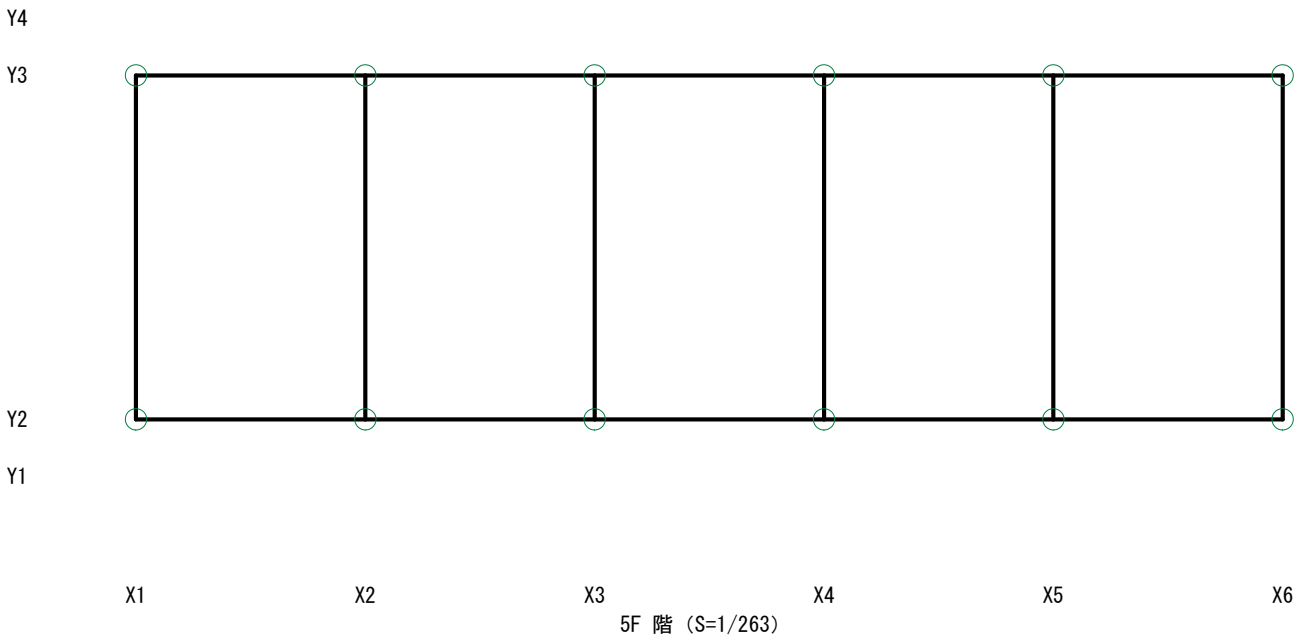

5F 階 (S=1/263)

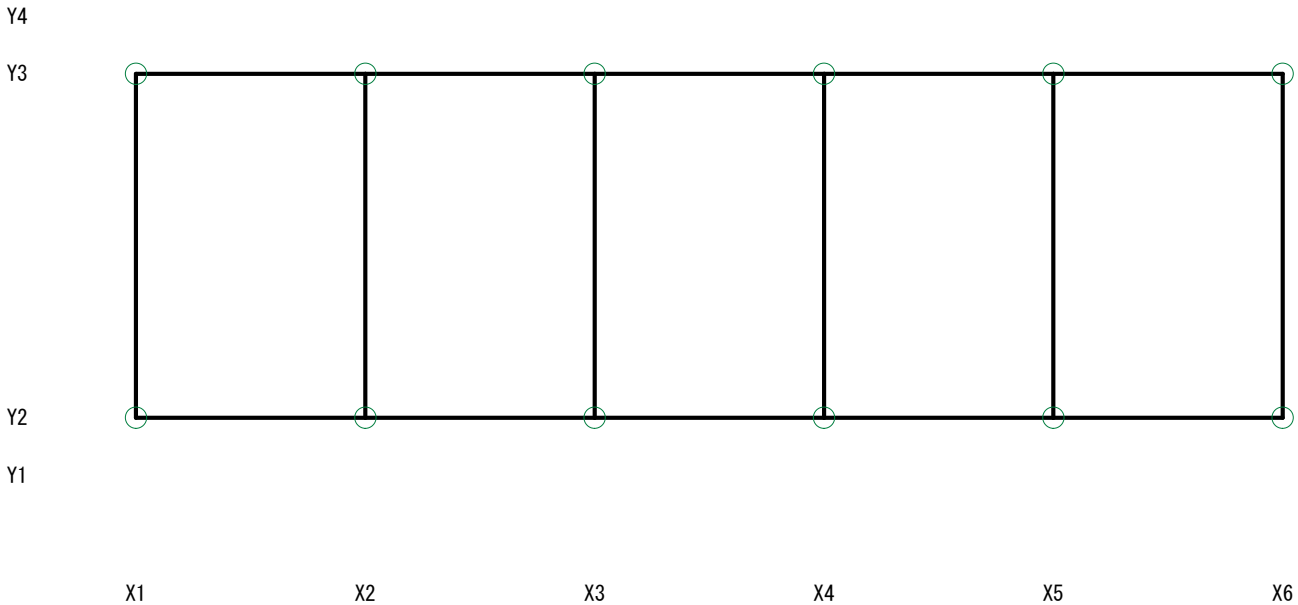

6F 階 (S=1/263)

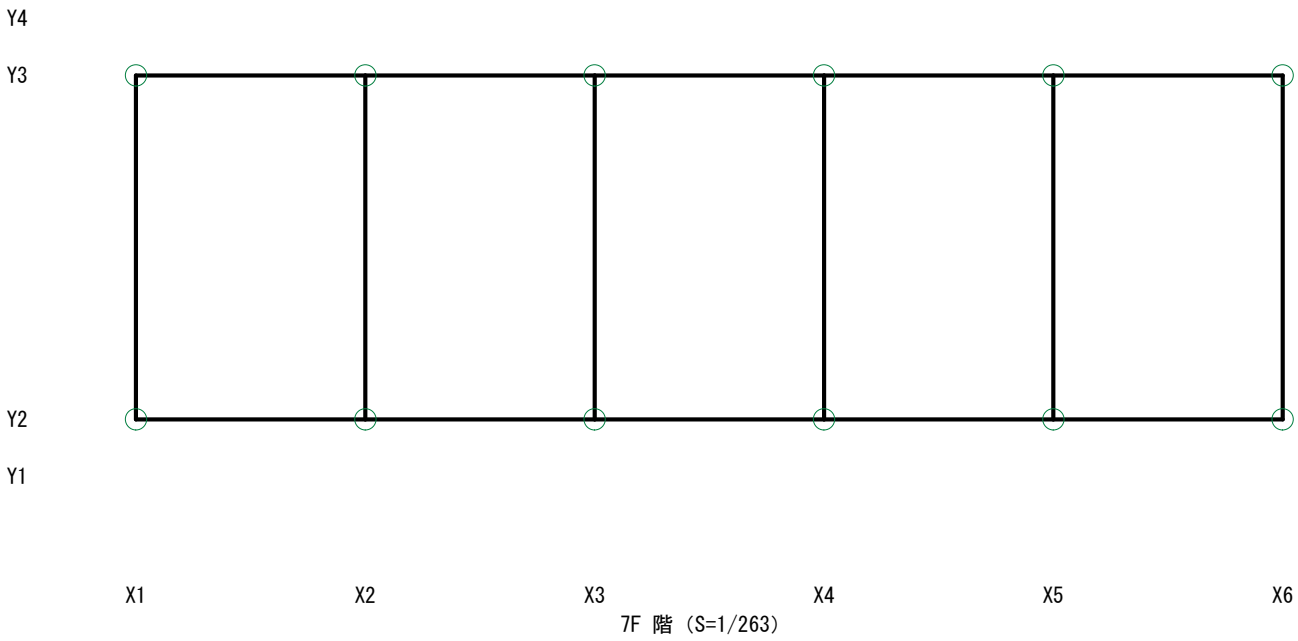

7F 階 (S=1/263)

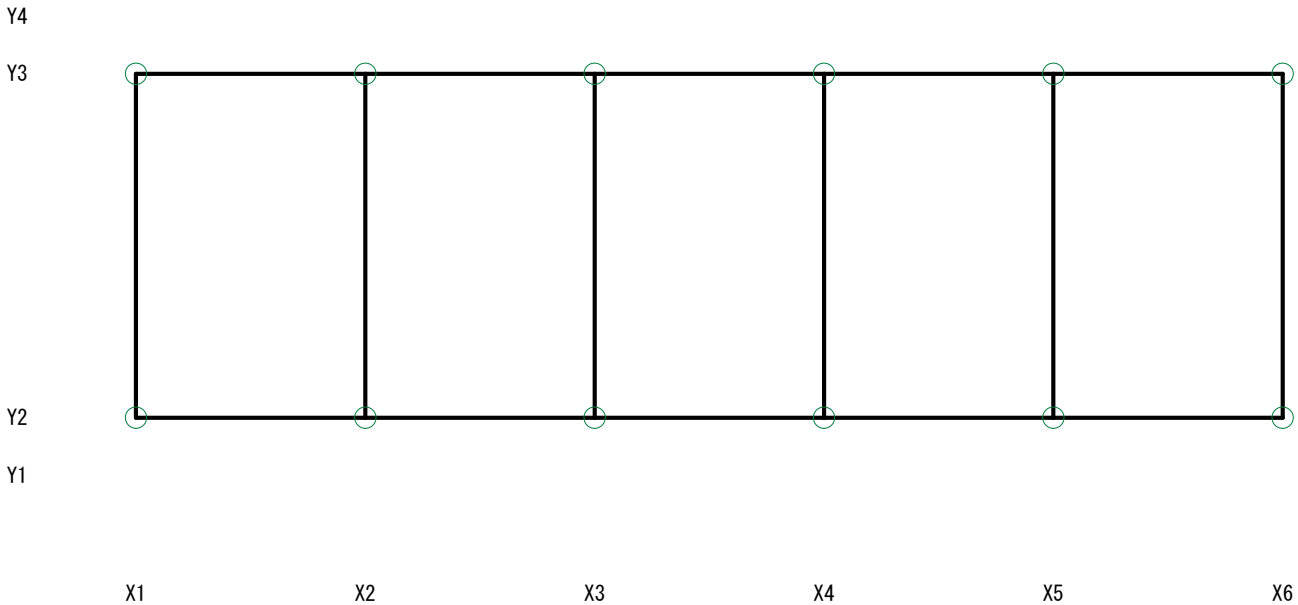

8F 階 (S=1/263)

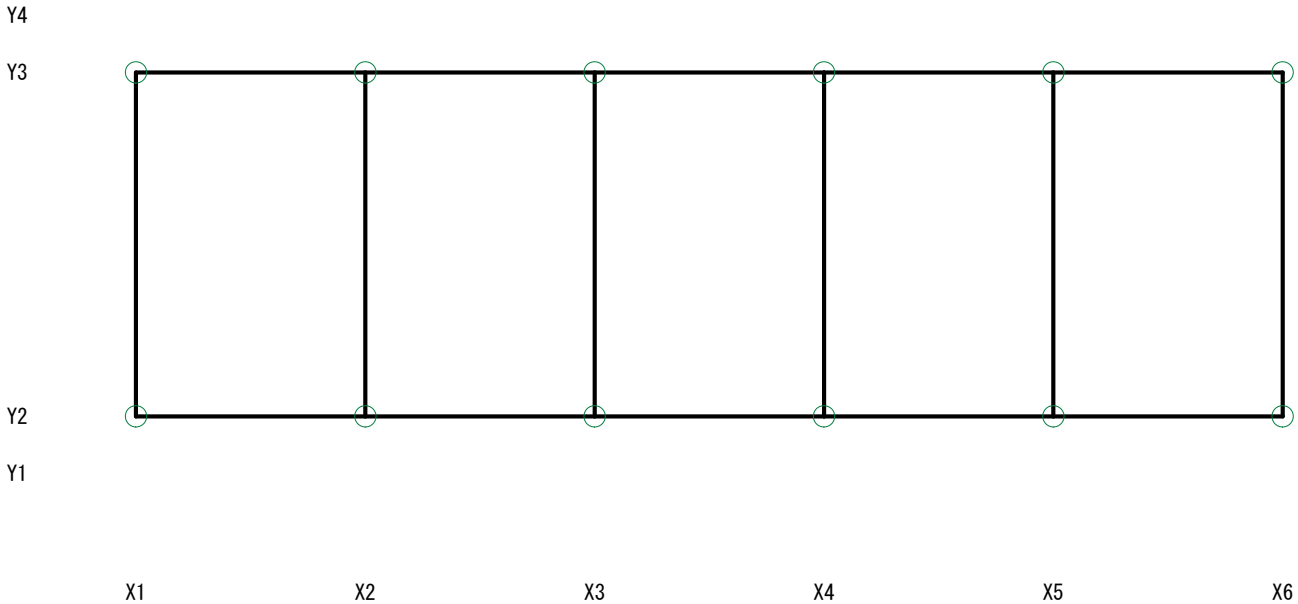

9F 階 (S=1/263)

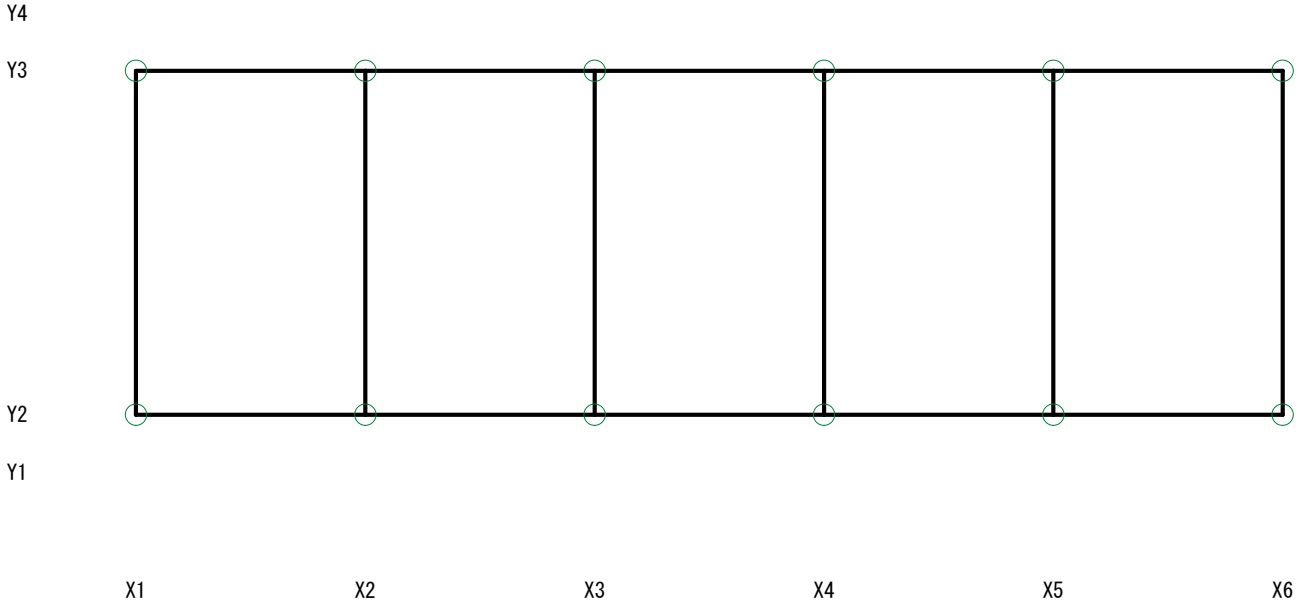

10F 階 (S=1/263)

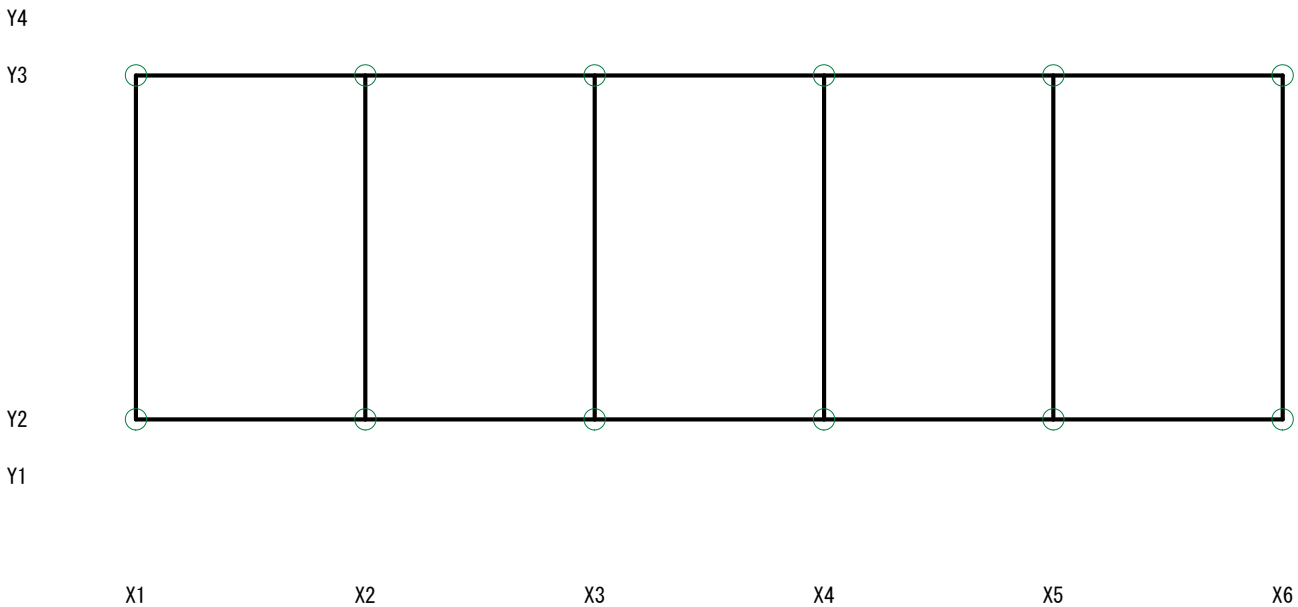

11F 階 (S=1/263)

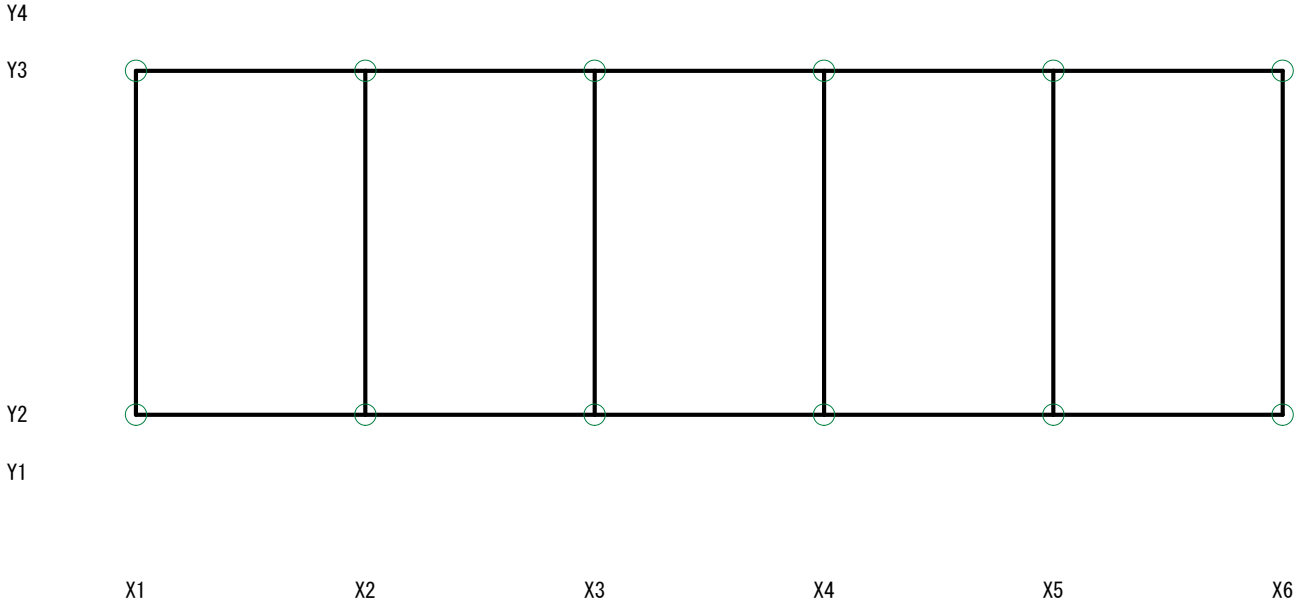

12F 階 (S=1/263)

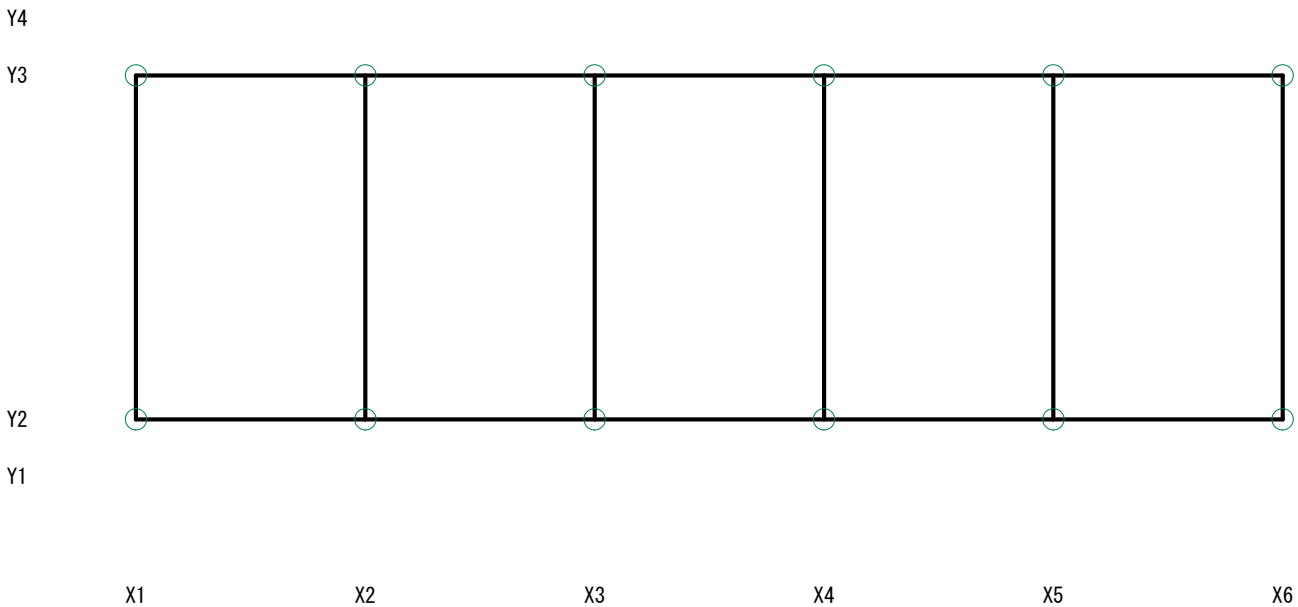

13F 階 (S=1/263)

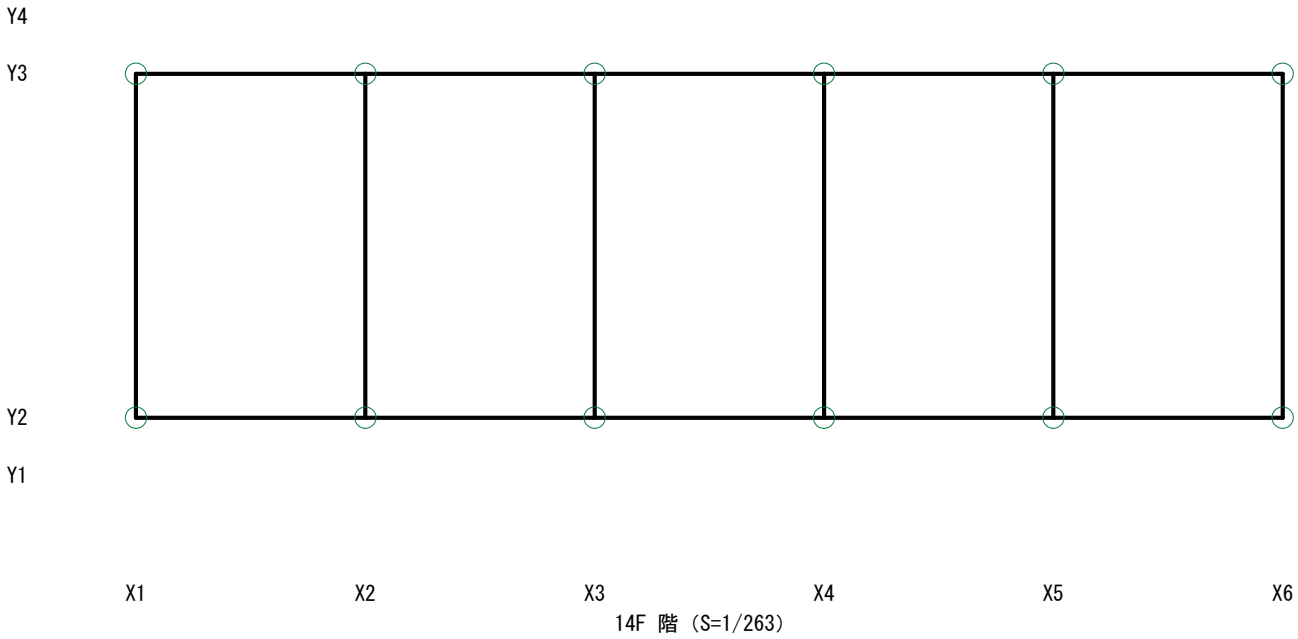

14F 階 (S=1/263)

（２）ＲＣ柱の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント（剛域考慮）
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）許容曲げモーメント
　　ＲＣ規準(1999)14条による
　エ）引張鉄筋比
　　Ptmax =　3.00 %
　　Ptmin =　0.20 %
　オ）曲げモーメントの判定
　　(設計応力/許容曲げモーメント)≦1.00 をＯＫとする
４）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = min{ Qo+a*cMy/h' , Qo+a*(gMy+cMy)/h' , QL+n*QE }
　　a=1.00 , n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
　　Ｍｙ計算時：
　　主筋強度割増率　：　1.10 倍
　　地震時軸力割増率：　2.00 倍
　イ）許容せん断力
　　ＲＣ規準(1999)15条(8)式による
　　部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q･d)の計算を行います
　ウ）せん断補強筋比
　　Pwmax =　1.20 %
　　Pwmin =　0.20 %
　エ）せん断力の判定
　　(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする
５）付着の検討
　ＲＣ規準(1999)16条(14)～(18)式による
６）定着の検討
　ＲＣ規準(1999)17条による
７）地震時設計応力の割増率
　柱の応力割増率
　　応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
　　応力割増率　　：壁のせん断力負担率が５０%を超える場合は
　　柱せん断力Ｑが 0.25ｘＮＬｘＣｉ以上になるように応力を割増す
　壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

（３）ＲＣ柱の断面計算結果

記号説明

記号		単位	説明
断面名 部材位置			入力で指定した断面名称。部材位置は○○フレーム、○○軸、[○○階－○○階／○○]で表示します。／の後の○○では「_壁」はＸ方向壁、「壁_」はＹ方向壁が取り付いていることを示します。
方向			計算方向で、( )内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定
位置		cm	断面計算位置で、柱頭､柱脚を示します。( )内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	Nl	kN	長期軸力
	Ml	kN･m	長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値
	Ns	kN	pt が最大となる時の短期軸力
	Ms	kN･m	pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値
	L.no		上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2)
	Ql	kN	最大長期せん断力。
	Qs	kN	最大短期せん断力。
	L.no		上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)
断面	材質	N/mm2	Fc：コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。 鉄筋：①／②／③：①は鉄筋太物１の材質。②は鉄筋太物２の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	条件		２軸応力の計算条件で、LS1軸(長期､短期とも１軸)､L2軸(長期２軸､短期１軸)､LS2軸(長期､短期とも２軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。
	B×D	cm	断面の幅とせい円柱は直径を示し、( )内は等断面積の正方形に置換した寸法
	d	cm	コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ( )内は上記のd
	j	cm	曲げ材の応力中心距離(7/8)･d ( )内は上記のj
配筋	主筋		入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、２段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×Ｄ□と表示されている場合は、その本数がＸ形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。
	Hoop径		帯筋の径
	ﾋﾟｯﾁ	mm	帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at	cm2	鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。
	pt	%	鉄筋比でat／BD
	Mal	kN･m	長期許容曲げモーメント
	Mas	kN･m	短期許容曲げモーメント
	判定		軸力と曲げモーメントに対する判定結果
	Nl/BD	N/cm2	Nl/BD
	Ml/BD2	N/cm2	Ml/BD2
	ptl	%	長期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	Ns/BD	N/cm2	Ns/BD
	Ms/BD2	N/cm2	Ms/BD2
	pts	%	短期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	at	cm2	必要な鉄筋断面積
	0.8%ag	cm2	全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します
せん断	cMy.正(負)	kN･m	地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時
	gMy.正(負)	kN･m	cMy に対する加力時の左右のはり降伏曲げモーメントの1/2
	H'(H)	cm	①(②)：①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ
	Qd	kN	設計用せん断力
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas	kN	短期許容せん断力 Ｘ形配筋のときはＸ形主筋による分は含まない。 ルート2-3の場合はせん断強度 (Qsu) (2007年版技術基準解説書P354④)。
	Qax	kN	Ｘ形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果 (注1)

せん断	Qd/Bj	N/cm2	短期で最大となるせん断応力度
	pw	%	帯筋比
	Hoop	mm	①－②：算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。
付着	Ta.U(D)	N/mm2	各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
	Ld	cm	必要付着長さ。ＲＣ規準1999 年版の(14)、(15)式で求めます。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1	cm	算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
	判定		使用基準がＲＣ規準1991 年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≦Ld1の場合にOK。使用基準がＲＣ規準1999 年版では、Ld≦Ld1の場合にOK。
定着	La	cm	必要定着長さＲＣ規準1999 年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8 倍しています。また、S=1.0 としています。（ ）内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5 としています。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は検討しません。

（注1）判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

（注2）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）
WS2	風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）	WS4	風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(48)	(150)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		5907.5	5907.5	0.0	0.0	5462.8	5462.8	0.0	0.0	5028.3	5028.3	0.0	0.0
	Ml		-115.6	163.4	0.0	0.0	-116.7	109.0	0.0	0.0	-116.6	108.5	0.0	0.0
	Ns		3720.0	8095.0	0.0	0.0	7462.1	7462.1	0.0	0.0	6802.4	6802.4	0.0	0.0
	Ms		-253.3	2557.9	0.0	0.0	-682.9	1299.3	0.0	0.0	-904.8	1018.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-66.0	-66.0	0.0	0.0	-80.6	-80.6	0.0	0.0	-80.4	-80.4	0.0	0.0
	Qs		1069.1	1069.1	0.0	0.0	981.4	981.4	0.0	0.0	951.1	951.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
	pw		0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23
曲げ	Mal		1420.5	1420.5	0.0	0.0	1488.3	1488.3	0.0	0.0	1539.2	1539.2	0.0	0.0
	Mas		3220.4	3218.1	0.0	0.0	3243.4	3243.4	0.0	0.0	3263.4	3263.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1369.8	10587.8	0.0	0.0	1369.8	1369.8	0.0	0.0	1369.8	1369.8	0.0	0.0
	cMy.正		2603.0	2603.0	0.0	0.0	2568.8	2568.8	0.0	0.0	2576.8	2576.8	0.0	0.0
	gMy.負		1408.3	10886.2	0.0	0.0	1408.3	1408.3	0.0	0.0	1408.3	1408.3	0.0	0.0
	cMy.負		5726.3	5726.3	0.0	0.0	5539.6	5539.6	0.0	0.0	5313.7	5313.7	0.0	0.0
	H'(H)		225(423)		0(0)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)	
	Qd		1570.6	1570.6	0.0	0.0	1431.8	1431.8	0.0	0.0	1386.5	1386.5	0.0	0.0
	Qal		763.2	763.2	0.0	0.0	1079.5	1079.5	0.0	0.0	1078.4	1078.4	0.0	0.0
	Qas		1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		115.6	225.6	0.0	0.0	135.6	165.2	0.0	0.0	146.2	151.7	0.0	0.0
	Ld1		163.8	61.3	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
	判定		OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (30.0)	106.1 (105.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (53.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (37.3)	69.3 (41.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		4593.8	4593.8	0.0	0.0	4159.2	4159.2	0.0	0.0	3724.6	3724.6	0.0	0.0
	Ml		-116.8	108.7	0.0	0.0	-116.7	108.7	0.0	0.0	-118.1	109.1	0.0	0.0
	Ns		6137.7	6137.7	0.0	0.0	5478.2	5478.2	0.0	0.0	4826.8	4826.8	0.0	0.0
	Ms		-917.3	882.8	0.0	0.0	-937.7	853.5	0.0	0.0	-851.4	787.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-80.5	-80.5	0.0	0.0	-80.5	-80.5	0.0	0.0	-81.1	-81.1	0.0	0.0
	Qs		888.0	888.0	0.0	0.0	883.5	883.5	0.0	0.0	805.3	805.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
	pw		0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23
曲げ	Mal		1576.9	1576.9	0.0	0.0	1603.6	1603.6	0.0	0.0	1621.9	1621.9	0.0	0.0
	Mas		3279.9	3279.9	0.0	0.0	3295.7	3295.7	0.0	0.0	3315.5	3315.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1369.8	1369.8	0.0	0.0	1242.5	1369.8	0.0	0.0	1242.5	1242.5	0.0	0.0
	cMy.正		2589.7	2589.7	0.0	0.0	2597.4	2597.4	0.0	0.0	2596.8	2596.8	0.0	0.0
	gMy.負		1408.3	1408.3	0.0	0.0	1281.3	1408.3	0.0	0.0	1281.3	1281.3	0.0	0.0
	cMy.負		5059.2	5059.2	0.0	0.0	4782.0	4782.0	0.0	0.0	4485.1	4485.1	0.0	0.0
	H'(H)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)	
	Qd		1291.8	1291.8	0.0	0.0	1285.0	1285.0	0.0	0.0	1167.3	1167.3	0.0	0.0
	Qal		1078.5	1078.5	0.0	0.0	1078.9	1078.9	0.0	0.0	1076.4	1076.4	0.0	0.0
	Qas		1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		146.8	145.2	0.0	0.0	147.8	143.8	0.0	0.0	143.7	140.6	0.0	0.0
	Ld1		92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (37.8)	69.3 (36.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (38.6)	69.3 (35.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (35.1)	69.3 (32.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		3290.0	3290.0	0.0	0.0	2860.8	2860.8	0.0	0.0	2431.5	2431.5	0.0	0.0
	Ml		-111.7	107.6	0.0	0.0	-112.4	108.1	0.0	0.0	-111.5	107.5	0.0	0.0
	Ns		4180.5	4180.5	0.0	0.0	3573.1	3573.1	0.0	0.0	2964.5	2964.5	0.0	0.0
	Ms		-710.8	876.2	0.0	0.0	-713.8	751.3	0.0	0.0	-558.3	814.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-78.3	-78.3	0.0	0.0	-78.8	-78.8	0.0	0.0	-76.9	-76.9	0.0	0.0
	Qs		762.2	762.2	0.0	0.0	701.1	701.1	0.0	0.0	626.3	626.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
	pw		0.60	0.60	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23
曲げ	Mal		1450.0	1450.0	0.0	0.0	1441.8	1441.8	0.0	0.0	1430.3	1430.3	0.0	0.0
	Mas		2819.9	2819.9	0.0	0.0	2600.3	2600.3	0.0	0.0	2375.7	2375.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1159.4	1242.5	0.0	0.0	1159.4	1159.4	0.0	0.0	893.6	1159.4	0.0	0.0
	cMy.正		1991.7	1991.7	0.0	0.0	1955.1	1955.1	0.0	0.0	1919.6	1919.6	0.0	0.0
	gMy.負		1195.5	1281.3	0.0	0.0	1195.5	1195.5	0.0	0.0	924.9	1195.5	0.0	0.0
	cMy.負		3567.9	3567.9	0.0	0.0	3255.9	3255.9	0.0	0.0	2922.7	2922.7	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		210(285)		0(0)	
	Qd		1104.1	1104.1	0.0	0.0	1012.2	1012.2	0.0	0.0	901.0	901.0	0.0	0.0
	Qal		1089.1	1089.1	0.0	0.0	1088.7	1088.7	0.0	0.0	1078.1	1078.1	0.0	0.0
	Qas		1423.4	1423.4	0.0	0.0	1423.4	1423.4	0.0	0.0	1423.4	1423.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		151.0	162.3	0.0	0.0	151.2	153.8	0.0	0.0	140.7	158.1	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (43.9)	69.3 (54.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (44.1)	69.3 (46.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (34.5)	69.3 (50.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[10F-11F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[11F-12F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[12F-13F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI		2007.3	2007.3	0.0	0.0	1582.9	1582.9	0.0	0.0	1158.6	1158.6	0.0	0.0
	MI		-108.7	103.0	0.0	0.0	-110.0	106.1	0.0	0.0	-106.8	104.9	0.0	0.0
	Ns		2406.2	2406.2	0.0	0.0	1860.6	1860.6	0.0	0.0	1329.0	1329.0	0.0	0.0
	Ms		-721.2	605.6	0.0	0.0	-735.1	360.7	0.0	0.0	-682.4	271.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-75.6	-75.6	0.0	0.0	-77.2	-77.2	0.0	0.0	-75.6	-75.6	0.0	0.0
	Qs		606.6	606.6	0.0	0.0	496.1	496.1	0.0	0.0	429.2	429.2	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
	pw		0.60	0.60	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23
曲げ	Mal		1191.4	1191.4	0.0	0.0	1182.0	1182.0	0.0	0.0	1065.7	1065.7	0.0	0.0
	Mas		2165.3	2165.3	0.0	0.0	1955.2	1955.2	0.0	0.0	1735.4	1735.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		893.6	893.6	0.0	0.0	893.6	893.6	0.0	0.0	553.1	893.6	0.0	0.0
	cMy.正		1835.5	1835.5	0.0	0.0	1743.4	1743.4	0.0	0.0	1635.6	1635.6	0.0	0.0
	gMy.負		924.9	924.9	0.0	0.0	924.9	924.9	0.0	0.0	584.3	924.9	0.0	0.0
	cMy.負		2587.5	2587.5	0.0	0.0	2285.4	2285.4	0.0	0.0	1979.6	1979.6	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		872.1	872.1	0.0	0.0	705.6	705.6	0.0	0.0	606.1	606.1	0.0	0.0
	Qal		1007.5	1007.5	0.0	0.0	1012.6	1012.6	0.0	0.0	1018.0	1018.0	0.0	0.0
	Qas		1354.6	1354.6	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0	1017.6	1017.6	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		156.2	147.6	0.0	0.0	157.2	129.5	0.0	0.0	153.3	122.9	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (48.6)	75.6 (40.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (49.5)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (46.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[13F-14F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[14F-RF/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[1F-2F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(48)	(150)	(0)	(0)
応力	Nl		741.8	741.8	0.0	0.0	324.8	324.8	0.0	0.0	9875.8	9875.8	0.0	0.0
	Ml		-96.0	98.3	0.0	0.0	-148.9	110.2	0.0	0.0	8.4	-20.8	0.0	0.0
	Ns		837.1	646.5	0.0	0.0	364.0	285.6	0.0	0.0	10100.6	9651.0	0.0	0.0
	Ms		-690.0	145.4	0.0	0.0	-506.1	275.9	0.0	0.0	159.2	-4392.2	0.0	0.0
	L.no		K2	K1			K2	K1			K2	K1		
	Ql		-69.4	-69.4	0.0	0.0	-92.6	-92.6	0.0	0.0	6.9	6.9	0.0	0.0
	Qs		329.9	329.9	0.0	0.0	183.7	183.7	0.0	0.0	1882.7	1882.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	100.0	100.0	130.0	130.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	130.0	130.0	100.0	100.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	122.8	122.8	92.8	92.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	107.5	107.5	81.2	81.2
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	9-100	9-100	4-100	4-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.37	0.37	0.37	0.37
	pw		0.30	0.30	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23	1.14	1.14	0.39	0.39
曲げ	Mal		903.5	903.5	0.0	0.0	734.7	734.7	0.0	0.0	1748.9	1748.9	0.0	0.0
	Mas		1533.7	1454.0	0.0	0.0	1334.0	1300.3	0.0	0.0	4922.4	4924.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		553.1	553.1	0.0	0.0	1106.3	553.1	0.0	0.0	2778.1	21474.1	0.0	0.0
	cMy.正		1496.2	1496.2	0.0	0.0	1333.4	1333.4	0.0	0.0	7018.5	7018.5	0.0	0.0
	gMy.負		584.3	584.3	0.0	0.0	1168.6	584.3	0.0	0.0	2778.1	21474.1	0.0	0.0
	cMy.負		1694.7	1694.7	0.0	0.0	1417.6	1417.6	0.0	0.0	7356.3	7356.3	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		225(423)		0(0)	
	Qd		460.1	460.1	0.0	0.0	229.3	229.3	0.0	0.0	2820.6	2820.6	0.0	0.0
	Qal		1016.1	1016.1	0.0	0.0	942.0	942.0	0.0	0.0	1058.4	1058.4	0.0	0.0
	Qas		1017.6	1017.6	0.0	0.0	1017.6	1017.6	0.0	0.0	2864.8	2864.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		153.9	119.1	0.0	0.0	140.3	123.2	0.0	0.0	128.8	289.2	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	163.8	61.3	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			OK	NG		
定着 La			75.6 (46.5)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (34.1)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	152.5 (151.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[4F-5F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		9126.9	9126.9	0.0	0.0	8388.1	8388.1	0.0	0.0	7649.4	7649.4	0.0	0.0
	Ml		4.2	-1.8	0.0	0.0	4.7	-4.8	0.0	0.0	4.7	-4.3	0.0	0.0
	Ns		8910.7	8910.7	0.0	0.0	8186.6	8186.6	0.0	0.0	7466.1	7466.1	0.0	0.0
	Ms		1217.6	-2397.3	0.0	0.0	1630.6	-1864.0	0.0	0.0	1740.0	-1634.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		2.1	2.1	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0	3.2	3.2	0.0	0.0
	Qs		1852.9	1852.9	0.0	0.0	1790.6	1790.6	0.0	0.0	1729.0	1729.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0
	d		122.8	122.8	92.8	92.8	122.8	122.8	92.8	92.8	122.8	122.8	92.8	92.8
	j		107.5	107.5	81.2	81.2	107.5	107.5	81.2	81.2	107.5	107.5	81.2	81.2
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	9-100	9-100	4-100	4-100	9-100	9-100	4-100	4-100	9-100	9-100	4-100	4-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
	pw		1.14	1.14	0.39	0.39	1.14	1.14	0.39	0.39	1.14	1.14	0.39	0.39
曲げ	Mal		1930.5	1930.5	0.0	0.0	2107.2	2107.2	0.0	0.0	2254.1	2254.1	0.0	0.0
	Mas		4919.9	4919.9	0.0	0.0	4913.9	4913.9	0.0	0.0	4903.4	4903.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0
	cMy.正		6727.0	6727.0	0.0	0.0	6430.2	6430.2	0.0	0.0	6122.6	6122.6	0.0	0.0
	gMy.負		2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0
	cMy.負		7069.8	7069.8	0.0	0.0	6766.4	6766.4	0.0	0.0	6443.5	6443.5	0.0	0.0
	H'(H)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)	
	Qd		2778.3	2778.3	0.0	0.0	2684.3	2684.3	0.0	0.0	2591.9	2591.9	0.0	0.0
	Qal		1404.7	1404.7	0.0	0.0	1702.0	1702.0	0.0	0.0	1662.0	1662.0	0.0	0.0
	Qas		2864.8	2864.8	0.0	0.0	2864.8	2864.8	0.0	0.0	2864.8	2864.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		168.9	213.6	0.0	0.0	184.6	193.4	0.0	0.0	188.7	184.7	0.0	0.0
	Ld1		92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (42.0)	83.3 (82.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (56.2)	69.3 (64.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (60.0)	69.3 (56.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[6F-7F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[7F-8F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		6906.0	6906.0	0.0	0.0	6176.3	6176.3	0.0	0.0	5446.6	5446.6	0.0	0.0
	Ml		4.4	-4.0	0.0	0.0	4.5	-4.1	0.0	0.0	3.6	-3.9	0.0	0.0
	Ns		6751.8	6751.8	0.0	0.0	6041.1	6041.1	0.0	0.0	5332.2	5332.2	0.0	0.0
	Ms		1681.5	-1495.6	0.0	0.0	1549.0	-1470.2	0.0	0.0	1274.3	-1598.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		3.0	3.0	0.0	0.0	3.1	3.1	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	0.0
	Qs		1627.9	1627.9	0.0	0.0	1546.9	1546.9	0.0	0.0	1435.4	1435.4	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0
	d		122.8	122.8	82.8	82.8	122.8	122.8	82.8	82.8	122.8	122.8	82.8	82.8
	j		107.5	107.5	72.5	72.5	107.5	107.5	72.5	72.5	107.5	107.5	72.5	72.5
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	4-100	4-100	8-100	8-100	4-100	4-100	8-100	8-100	4-100	4-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw		1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39
曲げ	Mal		2078.7	2078.7	0.0	0.0	2180.3	2180.3	0.0	0.0	2058.3	2058.3	0.0	0.0
	Mas		4570.7	4570.7	0.0	0.0	4574.8	4574.8	0.0	0.0	3899.3	3899.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2651.1	2778.1	0.0	0.0	2651.1	2651.1	0.0	0.0	2473.0	2651.1	0.0	0.0
	cMy.正		5742.2	5742.2	0.0	0.0	5426.1	5426.1	0.0	0.0	4388.5	4388.5	0.0	0.0
	gMy.負		2650.8	2778.1	0.0	0.0	2650.8	2650.8	0.0	0.0	2472.7	2650.8	0.0	0.0
	cMy.負		6011.6	6011.6	0.0	0.0	5674.5	5674.5	0.0	0.0	4608.9	4608.9	0.0	0.0
	H'(H)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2440.4	2440.4	0.0	0.0	2318.9	2318.9	0.0	0.0	2151.8	2151.8	0.0	0.0
	Qal		1505.2	1505.2	0.0	0.0	1500.7	1500.7	0.0	0.0	1501.0	1501.0	0.0	0.0
	Qas		2558.2	2558.2	0.0	0.0	2558.2	2558.2	0.0	0.0	2558.2	2558.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		187.6	180.4	0.0	0.0	182.5	179.4	0.0	0.0	195.2	213.6	0.0	0.0
	Ld1		92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (58.0)	69.3 (51.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (53.4)	69.3 (50.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (65.9)	83.3 (82.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[9F-10F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[10F-11F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	Nl		4729.5	4729.5	0.0	0.0	4012.3	4012.3	0.0	0.0	3305.4	3305.4	0.0	0.0
	Ml		3.5	-3.3	0.0	0.0	3.0	-3.2	0.0	0.0	2.5	-2.3	0.0	0.0
	Ns		4634.3	4634.3	0.0	0.0	3937.3	3937.3	0.0	0.0	3249.6	3249.6	0.0	0.0
	Ms		1285.2	-1356.9	0.0	0.0	1040.6	-1475.4	0.0	0.0	1187.9	-991.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		2.4	2.4	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0
	Qs		1320.0	1320.0	0.0	0.0	1197.3	1197.3	0.0	0.0	1037.1	1037.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	80.0	80.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	80.0	80.0
	d		122.8	122.8	82.8	82.8	122.8	122.8	82.8	82.8	122.8	122.8	72.8	72.8
	j		107.5	107.5	72.5	72.5	107.5	107.5	72.5	72.5	107.5	107.5	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	4-100	4-100	8-100	8-100	4-100	4-100	6-100	6-100	4-100	4-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.31	0.31	0.31	0.31
	pw		1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39	0.95	0.95	0.39	0.39
曲げ	Mal		2062.0	2062.0	0.0	0.0	2053.9	2053.9	0.0	0.0	1567.0	1567.0	0.0	0.0
	Mas		3603.7	3603.7	0.0	0.0	3302.7	3302.7	0.0	0.0	2976.7	2976.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2473.0	2473.0	0.0	0.0	1918.0	2473.0	0.0	0.0	1918.0	1918.0	0.0	0.0
	cMy.正		4049.5	4049.5	0.0	0.0	3697.3	3697.3	0.0	0.0	3280.4	3280.4	0.0	0.0
	gMy.負		2472.7	2472.7	0.0	0.0	1917.6	2472.7	0.0	0.0	1917.6	1917.6	0.0	0.0
	cMy.負		4241.4	4241.4	0.0	0.0	3855.2	3855.2	0.0	0.0	3394.9	3394.9	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		210(285)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		1978.9	1978.9	0.0	0.0	1794.9	1794.9	0.0	0.0	1554.7	1554.7	0.0	0.0
	Qal		1509.1	1509.1	0.0	0.0	1489.0	1489.0	0.0	0.0	1238.1	1238.1	0.0	0.0
	Qas		2558.2	2558.2	0.0	0.0	2558.2	2558.2	0.0	0.0	1972.9	1972.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		195.8	199.9	0.0	0.0	181.9	206.6	0.0	0.0	196.4	184.2	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (66.4)	70.7 (70.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (53.8)	76.9 (76.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (67.0)	75.6 (55.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[11F-12F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[12F-13F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[13F-14F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI		2608.9	2608.9	0.0	0.0	1912.6	1912.6	0.0	0.0	1236.9	1236.9	0.0	0.0
	MI		2.7	-2.5	0.0	0.0	2.2	-2.3	0.0	0.0	1.0	-1.7	0.0	0.0
	Ns		2566.0	2566.0	0.0	0.0	1883.7	1883.7	0.0	0.0	1218.1	1218.1	0.0	0.0
	Ms		1208.4	-679.8	0.0	0.0	1020.8	-490.1	0.0	0.0	972.9	-143.6	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		1.9	1.9	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
	Qs		898.5	898.5	0.0	0.0	718.9	718.9	0.0	0.0	531.3	531.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	80.0	80.0	130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0	75.0	75.0
	d		122.8	122.8	72.8	72.8	122.8	122.8	67.8	67.8	122.8	122.8	67.8	67.8
	j		107.5	107.5	63.7	63.7	107.5	107.5	59.3	59.3	107.5	107.5	59.3	59.3
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw		0.95	0.95	0.39	0.39	0.68	0.68	0.39	0.39	0.68	0.68	0.39	0.39
曲げ	Mal		1551.2	1551.2	0.0	0.0	1466.2	1466.2	0.0	0.0	1310.0	1310.0	0.0	0.0
	Mas		2671.7	2671.7	0.0	0.0	2350.8	2350.8	0.0	0.0	2023.1	2023.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1918.0	1918.0	0.0	0.0	1233.7	1918.0	0.0	0.0	1233.7	1233.7	0.0	0.0
	cMy.正		2924.4	2924.4	0.0	0.0	2546.1	2546.1	0.0	0.0	2164.6	2164.6	0.0	0.0
	gMy.負		1917.6	1917.6	0.0	0.0	1233.9	1917.6	0.0	0.0	1233.9	1233.9	0.0	0.0
	cMy.負		3017.3	3017.3	0.0	0.0	2611.5	2611.5	0.0	0.0	2209.3	2209.3	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		1346.8	1346.8	0.0	0.0	1077.6	1077.6	0.0	0.0	796.5	796.5	0.0	0.0
	Qal		1252.5	1252.5	0.0	0.0	1169.2	1169.2	0.0	0.0	1057.6	1057.6	0.0	0.0
	Qas		1972.9	1972.9	0.0	0.0	1522.5	1522.5	0.0	0.0	1522.5	1522.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		197.7	164.9	0.0	0.0	186.1	153.2	0.0	0.0	183.1	131.7	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (68.2)	75.6 (38.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (57.6)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (54.9)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[14F-RF/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[2F-3F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(48)	(150)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		561.3	561.3	0.0	0.0	9837.4	9837.4	0.0	0.0	9092.1	9092.1	0.0	0.0
	Ml		6.1	-2.3	0.0	0.0	-0.7	2.8	0.0	0.0	-0.0	-0.5	0.0	0.0
	Ns		552.8	569.8	0.0	0.0	9829.1	9845.8	0.0	0.0	9100.4	9083.8	0.0	0.0
	Ms		747.8	-57.9	0.0	0.0	-134.6	4363.2	0.0	0.0	-1249.0	-2426.6	0.0	0.0
	L.no		K1	K2			K1	K2			K2	K1		
	Ql		3.0	3.0	0.0	0.0	-0.8	-0.8	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
	Qs		329.8	329.8	0.0	0.0	1879.2	1879.2	0.0	0.0	1884.8	1884.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		75.0	75.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0
	d		122.8	122.8	67.8	67.8	122.8	122.8	92.8	92.8	122.8	122.8	92.8	92.8
	j		107.5	107.5	59.3	59.3	107.5	107.5	81.2	81.2	107.5	107.5	81.2	81.2
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	9-100	9-100	4-100	4-100	9-100	9-100	4-100	4-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.33	0.33	0.33	0.33	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
	pw		0.68	0.68	0.39	0.39	1.14	1.14	0.39	0.39	1.14	1.14	0.39	0.39
曲げ	Mal		996.5	996.5	0.0	0.0	1758.2	1758.2	0.0	0.0	1939.0	1939.0	0.0	0.0
	Mas		1694.9	1703.5	0.0	0.0	4924.2	4924.1	0.0	0.0	4920.2	4920.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2467.4	1233.7	0.0	0.0	2778.1	21474.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0
	cMy.正		1764.2	1764.2	0.0	0.0	7169.5	7169.5	0.0	0.0	6880.6	6880.6	0.0	0.0
	gMy.負		2467.8	1233.9	0.0	0.0	2778.1	21474.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0
	cMy.負		1785.5	1785.5	0.0	0.0	7182.0	7182.0	0.0	0.0	6893.8	6893.8	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		225(423)		0(0)		195(280)		0(0)	
	Qd		493.1	493.1	0.0	0.0	2818.4	2818.4	0.0	0.0	2827.1	2827.1	0.0	0.0
	Qal		960.8	960.8	0.0	0.0	969.0	969.0	0.0	0.0	1068.5	1068.5	0.0	0.0
	Qas		1522.5	1522.5	0.0	0.0	2864.8	2864.8	0.0	0.0	2864.8	2864.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		169.2	126.4	0.0	0.0	127.9	288.1	0.0	0.0	170.1	214.7	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	163.8	61.3	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			OK	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (42.2)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	151.5 (150.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (43.0)	84.3 (83.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[3F-4F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[5F-6F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		8357.0	8357.0	0.0	0.0	7621.9	7621.9	0.0	0.0	6882.0	6882.0	0.0	0.0
	Ml		-0.1	0.2	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns		8365.1	8365.1	0.0	0.0	7629.6	7629.6	0.0	0.0	6888.8	6888.8	0.0	0.0
	Ms		-1672.1	1897.8	0.0	0.0	-1789.7	1678.9	0.0	0.0	-1732.0	1542.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs		1830.7	1830.7	0.0	0.0	1778.8	1778.8	0.0	0.0	1679.1	1679.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	90.0	90.0
	d		122.8	122.8	92.8	92.8	122.8	122.8	92.8	92.8	122.8	122.8	82.8	82.8
	j		107.5	107.5	81.2	81.2	107.5	107.5	81.2	81.2	107.5	107.5	72.5	72.5
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	9-100	9-100	4-100	4-100	9-100	9-100	4-100	4-100	8-100	8-100	4-100	4-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.41	0.41	0.41	0.41
	pw		1.14	1.14	0.39	0.39	1.14	1.14	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39
曲げ	Mal		2114.3	2114.3	0.0	0.0	2258.7	2258.7	0.0	0.0	2082.7	2082.7	0.0	0.0
	Mas		4916.0	4916.0	0.0	0.0	4905.9	4905.9	0.0	0.0	4570.5	4570.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0
	cMy.正		6580.8	6580.8	0.0	0.0	6266.2	6266.2	0.0	0.0	5862.0	5862.0	0.0	0.0
	gMy.負		2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0
	cMy.負		6594.3	6594.3	0.0	0.0	6279.6	6279.6	0.0	0.0	5873.8	5873.8	0.0	0.0
	H'(H)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)	
	Qd		2745.9	2745.9	0.0	0.0	2668.1	2668.1	0.0	0.0	2518.6	2518.6	0.0	0.0
	Qal		1516.4	1516.4	0.0	0.0	1588.4	1588.4	0.0	0.0	1509.4	1509.4	0.0	0.0
	Qas		2864.8	2864.8	0.0	0.0	2864.8	2864.8	0.0	0.0	2558.2	2558.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		186.1	194.7	0.0	0.0	190.6	186.4	0.0	0.0	189.5	182.2	0.0	0.0
	Ld1		92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (57.6)	69.3 (65.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (61.7)	69.3 (57.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (59.7)	69.3 (53.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[6F-7F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[8F-9F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(48)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		6155.8	6155.8	0.0	0.0	5429.6	5429.6	0.0	0.0	4715.2	4715.2	0.0	0.0
	Ml		-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns		6161.9	6161.9	0.0	0.0	5424.1	5424.1	0.0	0.0	4710.5	4710.5	0.0	0.0
	Ms		-1607.5	1523.0	0.0	0.0	1327.7	-1656.6	0.0	0.0	1344.6	-1411.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K1	K1		
	Ql		-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs		1605.3	1605.3	0.0	0.0	1492.3	1492.3	0.0	0.0	1377.9	1377.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0
	d		122.8	122.8	82.8	82.8	122.8	122.8	82.8	82.8	122.8	122.8	82.8	82.8
	j		107.5	107.5	72.5	72.5	107.5	107.5	72.5	72.5	107.5	107.5	72.5	72.5
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	4-100	4-100	8-100	8-100	4-100	4-100	8-100	8-100	4-100	4-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.41	0.41	0.41	0.41	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw		1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39
曲げ	Mal		2182.6	2182.6	0.0	0.0	2059.1	2059.1	0.0	0.0	2062.2	2062.2	0.0	0.0
	Mas		4573.5	4573.5	0.0	0.0	3937.9	3937.9	0.0	0.0	3636.3	3636.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2778.1	2778.1	0.0	0.0	2590.7	2778.1	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy.正		5536.4	5536.4	0.0	0.0	4486.0	4486.0	0.0	0.0	4134.1	4134.1	0.0	0.0
	gMy.負		2778.1	2778.1	0.0	0.0	2590.7	2778.1	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy.負		5547.6	5547.6	0.0	0.0	4496.5	4496.5	0.0	0.0	4143.5	4143.5	0.0	0.0
	H'(H)		195(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2408.0	2408.0	0.0	0.0	2238.5	2238.5	0.0	0.0	2066.8	2066.8	0.0	0.0
	Qal		1484.0	1484.0	0.0	0.0	1426.2	1426.2	0.0	0.0	1464.2	1464.2	0.0	0.0
	Qas		2558.2	2558.2	0.0	0.0	2558.2	2558.2	0.0	0.0	2558.2	2558.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		184.7	181.5	0.0	0.0	198.3	216.9	0.0	0.0	199.2	203.0	0.0	0.0
	Ld1		92.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (55.4)	69.3 (52.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (68.7)	86.3 (85.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	70.0 (69.5)	73.5 (73.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[9F-10F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[10F-11F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[11F-12F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	Nl		4000.8	4000.8	0.0	0.0	3296.0	3296.0	0.0	0.0	2601.5	2601.5	0.0	0.0
	Ml		-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns		3996.9	3996.9	0.0	0.0	3293.0	3293.0	0.0	0.0	2599.2	2599.2	0.0	0.0
	Ms		1090.3	-1533.4	0.0	0.0	1229.7	-1031.1	0.0	0.0	1252.8	-722.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs		1249.5	1249.5	0.0	0.0	1076.7	1076.7	0.0	0.0	940.8	940.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		90.0	90.0	130.0	130.0	80.0	80.0	130.0	130.0	80.0	80.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	80.0	80.0	130.0	130.0	80.0	80.0
	d		122.8	122.8	82.8	82.8	122.8	122.8	72.8	72.8	122.8	122.8	72.8	72.8
	j		107.5	107.5	72.5	72.5	107.5	107.5	63.7	63.7	107.5	107.5	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	4-100	4-100	6-100	6-100	4-100	4-100	6-100	6-100	4-100	4-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.27	0.27	0.27	0.27	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
	pw		1.13	1.13	0.39	0.39	0.95	0.95	0.39	0.39	0.95	0.95	0.39	0.39
曲げ	Mal		2053.5	2053.5	0.0	0.0	1567.0	1567.0	0.0	0.0	1551.2	1551.2	0.0	0.0
	Mas		3328.7	3328.7	0.0	0.0	2995.9	2995.9	0.0	0.0	2686.7	2686.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2017.2	2590.7	0.0	0.0	2017.2	2017.2	0.0	0.0	2017.2	2017.2	0.0	0.0
	cMy.正		3766.4	3766.4	0.0	0.0	3330.0	3330.0	0.0	0.0	2964.5	2964.5	0.0	0.0
	gMy.負		2017.2	2590.7	0.0	0.0	2017.2	2017.2	0.0	0.0	2017.2	2017.2	0.0	0.0
	cMy.負		3774.6	3774.6	0.0	0.0	3336.1	3336.1	0.0	0.0	2969.5	2969.5	0.0	0.0
	H'(H)		210(285)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		1874.2	1874.2	0.0	0.0	1615.0	1615.0	0.0	0.0	1411.1	1411.1	0.0	0.0
	Qal		1407.0	1407.0	0.0	0.0	1203.0	1203.0	0.0	0.0	1247.8	1247.8	0.0	0.0
	Qas		2558.2	2558.2	0.0	0.0	1972.9	1972.9	0.0	0.0	1972.9	1972.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		184.8	209.9	0.0	0.0	199.0	186.7	0.0	0.0	200.5	167.6	0.0	0.0
	Ld1		105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (56.4)	79.9 (79.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (69.4)	75.6 (58.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (70.7)	75.6 (40.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[12F-13F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[13F-14F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[14F-RF/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	Nl		1907.1	1907.1	0.0	0.0	1232.9	1232.9	0.0	0.0	558.7	558.7	0.0	0.0
	Ml		-0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0
	Ns		1905.6	1905.6	0.0	0.0	1231.9	1231.9	0.0	0.0	559.0	558.3	0.0	0.0
	Ms		1056.8	-531.2	0.0	0.0	1005.7	-178.5	0.0	0.0	-807.6	16.4	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K2	K1		
	Ql		-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs		756.3	756.3	0.0	0.0	563.9	563.9	0.0	0.0	376.8	376.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		75.0	75.0	130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0	75.0	75.0
	d		122.8	122.8	67.8	67.8	122.8	122.8	67.8	67.8	122.8	122.8	67.8	67.8
	j		107.5	107.5	59.3	59.3	107.5	107.5	59.3	59.3	107.5	107.5	59.3	59.3
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw		0.68	0.68	0.39	0.39	0.68	0.68	0.39	0.39	0.68	0.68	0.39	0.39
曲げ	Mal		1466.2	1466.2	0.0	0.0	1308.2	1308.2	0.0	0.0	995.2	995.2	0.0	0.0
	Mas		2360.9	2360.9	0.0	0.0	2029.7	2029.7	0.0	0.0	1698.0	1697.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1330.2	2017.2	0.0	0.0	1330.2	1330.2	0.0	0.0	2660.4	1330.2	0.0	0.0
	cMy.正		2574.0	2574.0	0.0	0.0	2183.5	2183.5	0.0	0.0	1772.8	1772.8	0.0	0.0
	gMy.負		1330.2	2017.2	0.0	0.0	1330.2	1330.2	0.0	0.0	2660.4	1330.2	0.0	0.0
	cMy.負		2577.6	2577.6	0.0	0.0	2185.8	2185.8	0.0	0.0	1773.6	1773.6	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		1134.4	1134.4	0.0	0.0	845.9	845.9	0.0	0.0	565.1	565.1	0.0	0.0
	Qal		1171.4	1171.4	0.0	0.0	636.7	636.7	0.0	0.0	868.2	868.2	0.0	0.0
	Qas		1522.5	1522.5	0.0	0.0	1522.5	1522.5	0.0	0.0	1522.5	1522.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		188.3	155.7	0.0	0.0	185.1	133.9	0.0	0.0	172.9	123.8	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (59.6)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (56.7)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (45.5)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(48)	(150)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		9837.4	9837.4	0.0	0.0	9092.1	9092.1	0.0	0.0	8357.0	8357.0	0.0	0.0
	MI		0.7	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	-0.2	0.0	0.0
	Ns		9829.1	9845.8	0.0	0.0	9100.4	9083.8	0.0	0.0	8365.1	8365.1	0.0	0.0
	Ms		134.6	-4363.2	0.0	0.0	1249.0	2426.6	0.0	0.0	1672.1	-1897.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K1			K1	K2			K1	K1		
	QI		0.8	0.8	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs		1879.2	1879.2	0.0	0.0	1884.8	1884.8	0.0	0.0	1830.7	1830.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0
	d		122.8	122.8	92.8	92.8	122.8	122.8	92.8	92.8	122.8	122.8	92.8	92.8
	j		107.5	107.5	81.2	81.2	107.5	107.5	81.2	81.2	107.5	107.5	81.2	81.2
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	9-100	9-100	4-100	4-100	9-100	9-100	4-100	4-100	9-100	9-100	4-100	4-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
	pw		1.14	1.14	0.39	0.39	1.14	1.14	0.39	0.39	1.14	1.14	0.39	0.39
曲げ	Mal		1758.2	1758.2	0.0	0.0	1939.0	1939.0	0.0	0.0	2114.3	2114.3	0.0	0.0
	Mas		4924.2	4924.1	0.0	0.0	4920.2	4920.2	0.0	0.0	4916.0	4916.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2778.1	21474.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0
	cMy.正		7182.0	7182.0	0.0	0.0	6893.8	6893.8	0.0	0.0	6594.3	6594.3	0.0	0.0
	gMy.負		2778.1	21474.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0
	cMy.負		7169.5	7169.5	0.0	0.0	6880.6	6880.6	0.0	0.0	6580.8	6580.8	0.0	0.0
	H'(H)		225(423)		0(0)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)	
	Qd		2818.4	2818.4	0.0	0.0	2827.1	2827.1	0.0	0.0	2745.9	2745.9	0.0	0.0
	Qal		969.0	969.0	0.0	0.0	1068.5	1068.5	0.0	0.0	1516.4	1516.4	0.0	0.0
	Qas		2864.8	2864.8	0.0	0.0	2864.8	2864.8	0.0	0.0	2864.8	2864.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		127.9	288.1	0.0	0.0	170.1	214.7	0.0	0.0	186.1	194.7	0.0	0.0
	Ld1		163.8	61.3	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
	判定		OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (30.0)	151.5 (150.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (43.0)	84.3 (83.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (57.6)	69.3 (65.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		7621.9	7621.9	0.0	0.0	6882.0	6882.0	0.0	0.0	6155.8	6155.8	0.0	0.0
	Ml		0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns		7629.6	7629.6	0.0	0.0	6888.8	6888.8	0.0	0.0	6161.9	6161.9	0.0	0.0
	Ms		1789.7	-1678.9	0.0	0.0	1732.0	-1542.4	0.0	0.0	1607.5	-1523.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs		1778.8	1778.8	0.0	0.0	1679.1	1679.1	0.0	0.0	1605.3	1605.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0
	d		122.8	122.8	92.8	92.8	122.8	122.8	82.8	82.8	122.8	122.8	82.8	82.8
	j		107.5	107.5	81.2	81.2	107.5	107.5	72.5	72.5	107.5	107.5	72.5	72.5
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	9-100	9-100	4-100	4-100	8-100	8-100	4-100	4-100	8-100	8-100	4-100	4-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.37	0.37	0.37	0.37	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
	pw		1.14	1.14	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39
曲げ	Mal		2258.7	2258.7	0.0	0.0	2082.7	2082.7	0.0	0.0	2182.6	2182.6	0.0	0.0
	Mas		4905.9	4905.9	0.0	0.0	4570.5	4570.5	0.0	0.0	4573.5	4573.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0
	cMy.正		6279.6	6279.6	0.0	0.0	5873.8	5873.8	0.0	0.0	5547.6	5547.6	0.0	0.0
	gMy.負		2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0
	cMy.負		6266.2	6266.2	0.0	0.0	5862.0	5862.0	0.0	0.0	5536.4	5536.4	0.0	0.0
	H'(H)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)	
	Qd		2668.1	2668.1	0.0	0.0	2518.6	2518.6	0.0	0.0	2408.0	2408.0	0.0	0.0
	Qal		1588.4	1588.4	0.0	0.0	1509.4	1509.4	0.0	0.0	1484.0	1484.0	0.0	0.0
	Qas		2864.8	2864.8	0.0	0.0	2558.2	2558.2	0.0	0.0	2558.2	2558.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		190.6	186.4	0.0	0.0	189.5	182.2	0.0	0.0	184.7	181.5	0.0	0.0
	Ld1		92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (61.7)	69.3 (57.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (59.7)	69.3 (53.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (55.4)	69.3 (52.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		5429.6	5429.6	0.0	0.0	4715.2	4715.2	0.0	0.0	4000.8	4000.8	0.0	0.0
	Ml		0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns		5424.1	5424.1	0.0	0.0	4710.5	4710.5	0.0	0.0	3996.9	3996.9	0.0	0.0
	Ms		-1327.7	1656.6	0.0	0.0	-1344.6	1411.0	0.0	0.0	-1090.3	1533.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs		1492.3	1492.3	0.0	0.0	1377.9	1377.9	0.0	0.0	1249.5	1249.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0
	d		122.8	122.8	82.8	82.8	122.8	122.8	82.8	82.8	122.8	122.8	82.8	82.8
	j		107.5	107.5	72.5	72.5	107.5	107.5	72.5	72.5	107.5	107.5	72.5	72.5
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	4-100	4-100	8-100	8-100	4-100	4-100	8-100	8-100	4-100	4-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw		1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39
曲げ	Mal		2059.1	2059.1	0.0	0.0	2062.2	2062.2	0.0	0.0	2053.5	2053.5	0.0	0.0
	Mas		3937.9	3937.9	0.0	0.0	3636.3	3636.3	0.0	0.0	3328.7	3328.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2590.7	2778.1	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2017.2	2590.7	0.0	0.0
	cMy.正		4496.5	4496.5	0.0	0.0	4143.5	4143.5	0.0	0.0	3774.6	3774.6	0.0	0.0
	gMy.負		2590.7	2778.1	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2017.2	2590.7	0.0	0.0
	cMy.負		4486.0	4486.0	0.0	0.0	4134.1	4134.1	0.0	0.0	3766.4	3766.4	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		210(285)		0(0)	
	Qd		2238.5	2238.5	0.0	0.0	2066.8	2066.8	0.0	0.0	1874.2	1874.2	0.0	0.0
	Qal		1426.2	1426.2	0.0	0.0	1464.2	1464.2	0.0	0.0	1407.0	1407.0	0.0	0.0
	Qas		2558.2	2558.2	0.0	0.0	2558.2	2558.2	0.0	0.0	2558.2	2558.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		198.3	216.9	0.0	0.0	199.2	203.0	0.0	0.0	184.8	209.9	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (68.7)	86.3 (85.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	70.0 (69.5)	73.5 (73.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (56.4)	79.9 (79.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[10F-11F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[11F-12F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[12F-13F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	Nl		3296.0	3296.0	0.0	0.0	2601.5	2601.5	0.0	0.0	1907.1	1907.1	0.0	0.0
	Ml		0.1	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
	Ns		3293.0	3293.0	0.0	0.0	2599.2	2599.2	0.0	0.0	1905.6	1905.6	0.0	0.0
	Ms		-1229.7	1031.1	0.0	0.0	-1252.8	722.5	0.0	0.0	-1056.8	531.2	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs		1076.7	1076.7	0.0	0.0	940.8	940.8	0.0	0.0	756.3	756.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	130.0	130.0	80.0	80.0	130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	80.0	80.0	130.0	130.0	80.0	80.0	130.0	130.0	75.0	75.0
	d		122.8	122.8	72.8	72.8	122.8	122.8	72.8	72.8	122.8	122.8	67.8	67.8
	j		107.5	107.5	63.7	63.7	107.5	107.5	63.7	63.7	107.5	107.5	59.3	59.3
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	4-100	4-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw		0.95	0.95	0.39	0.39	0.95	0.95	0.39	0.39	0.68	0.68	0.39	0.39
曲げ	Mal		1567.0	1567.0	0.0	0.0	1551.2	1551.2	0.0	0.0	1466.2	1466.2	0.0	0.0
	Mas		2995.9	2995.9	0.0	0.0	2686.7	2686.7	0.0	0.0	2360.9	2360.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2017.2	2017.2	0.0	0.0	2017.2	2017.2	0.0	0.0	1330.2	2017.2	0.0	0.0
	cMy.正		3336.1	3336.1	0.0	0.0	2969.5	2969.5	0.0	0.0	2577.6	2577.6	0.0	0.0
	gMy.負		2017.2	2017.2	0.0	0.0	2017.2	2017.2	0.0	0.0	1330.2	2017.2	0.0	0.0
	cMy.負		3330.0	3330.0	0.0	0.0	2964.5	2964.5	0.0	0.0	2574.0	2574.0	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		1615.0	1615.0	0.0	0.0	1411.1	1411.1	0.0	0.0	1134.4	1134.4	0.0	0.0
	Qal		1203.0	1203.0	0.0	0.0	1247.8	1247.8	0.0	0.0	1171.4	1171.4	0.0	0.0
	Qas		1972.9	1972.9	0.0	0.0	1972.9	1972.9	0.0	0.0	1522.5	1522.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		199.0	186.7	0.0	0.0	200.5	167.6	0.0	0.0	188.3	155.7	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (69.4)	75.6 (58.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (70.7)	75.6 (40.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (59.6)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[13F-14F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[14F-RF/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[1F-2F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(48)	(150)	(0)	(0)
応力	NI		1232.9	1232.9	0.0	0.0	558.7	558.7	0.0	0.0	9875.8	9875.8	0.0	0.0
	MI		-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.3	-0.0	0.0	0.0	-8.4	20.8	0.0	0.0
	Ns		1231.9	1231.9	0.0	0.0	559.0	558.3	0.0	0.0	10100.6	9651.0	0.0	0.0
	Ms		-1005.7	178.5	0.0	0.0	807.6	-16.4	0.0	0.0	-159.2	4392.2	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K2			K1	K2		
	QI		-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-6.9	-6.9	0.0	0.0
	Qs		563.9	563.9	0.0	0.0	376.8	376.8	0.0	0.0	1882.7	1882.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		75.0	75.0	130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0	100.0	100.0
	d		122.8	122.8	67.8	67.8	122.8	122.8	67.8	67.8	122.8	122.8	92.8	92.8
	j		107.5	107.5	59.3	59.3	107.5	107.5	59.3	59.3	107.5	107.5	81.2	81.2
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	9-100	9-100	4-100	4-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.37	0.37	0.37	0.37
	pw		0.68	0.68	0.39	0.39	0.68	0.68	0.39	0.39	1.14	1.14	0.39	0.39
曲げ	Mal		1308.2	1308.2	0.0	0.0	995.2	995.2	0.0	0.0	1748.9	1748.9	0.0	0.0
	Mas		2029.7	2029.7	0.0	0.0	1698.0	1697.7	0.0	0.0	4922.4	4924.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1330.2	1330.2	0.0	0.0	2660.4	1330.2	0.0	0.0	2778.1	21474.1	0.0	0.0
	cMy.正		2185.8	2185.8	0.0	0.0	1773.6	1773.6	0.0	0.0	7356.3	7356.3	0.0	0.0
	gMy.負		1330.2	1330.2	0.0	0.0	2660.4	1330.2	0.0	0.0	2778.1	21474.1	0.0	0.0
	cMy.負		2183.5	2183.5	0.0	0.0	1772.8	1772.8	0.0	0.0	7018.5	7018.5	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		225(423)		0(0)	
	Qd		845.9	845.9	0.0	0.0	565.1	565.1	0.0	0.0	2820.6	2820.6	0.0	0.0
	Qal		636.7	636.7	0.0	0.0	868.2	868.2	0.0	0.0	1058.4	1058.4	0.0	0.0
	Qas		1522.5	1522.5	0.0	0.0	1522.5	1522.5	0.0	0.0	2864.8	2864.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		185.1	133.9	0.0	0.0	172.9	123.8	0.0	0.0	128.8	289.2	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	163.8	61.3	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			OK	NG		
定着 La			75.6 (56.7)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (45.5)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	152.5 (151.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[3F-4F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[4F-5F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		9126.9	9126.9	0.0	0.0	8388.1	8388.1	0.0	0.0	7649.4	7649.4	0.0	0.0
	MI		-4.2	1.8	0.0	0.0	-4.7	4.8	0.0	0.0	-4.7	4.3	0.0	0.0
	Ns		8910.7	8910.7	0.0	0.0	8186.6	8186.6	0.0	0.0	7466.1	7466.1	0.0	0.0
	Ms		-1217.6	2397.3	0.0	0.0	-1630.6	1864.0	0.0	0.0	-1740.0	1634.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-2.1	-2.1	0.0	0.0	-3.4	-3.4	0.0	0.0	-3.2	-3.2	0.0	0.0
	Qs		1852.9	1852.9	0.0	0.0	1790.6	1790.6	0.0	0.0	1729.0	1729.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0
	d		122.8	122.8	92.8	92.8	122.8	122.8	92.8	92.8	122.8	122.8	92.8	92.8
	j		107.5	107.5	81.2	81.2	107.5	107.5	81.2	81.2	107.5	107.5	81.2	81.2
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	9-100	9-100	4-100	4-100	9-100	9-100	4-100	4-100	9-100	9-100	4-100	4-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
	pw		1.14	1.14	0.39	0.39	1.14	1.14	0.39	0.39	1.14	1.14	0.39	0.39
曲げ	Mal		1930.5	1930.5	0.0	0.0	2107.2	2107.2	0.0	0.0	2254.1	2254.1	0.0	0.0
	Mas		4919.9	4919.9	0.0	0.0	4913.9	4913.9	0.0	0.0	4903.4	4903.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0
	cMy.正		7069.8	7069.8	0.0	0.0	6766.4	6766.4	0.0	0.0	6443.5	6443.5	0.0	0.0
	gMy.負		2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0
	cMy.負		6727.0	6727.0	0.0	0.0	6430.2	6430.2	0.0	0.0	6122.6	6122.6	0.0	0.0
	H'(H)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)	
	Qd		2778.3	2778.3	0.0	0.0	2684.3	2684.3	0.0	0.0	2591.9	2591.9	0.0	0.0
	Qal		1404.7	1404.7	0.0	0.0	1702.0	1702.0	0.0	0.0	1662.0	1662.0	0.0	0.0
	Qas		2864.8	2864.8	0.0	0.0	2864.8	2864.8	0.0	0.0	2864.8	2864.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		168.9	213.6	0.0	0.0	184.6	193.4	0.0	0.0	188.7	184.7	0.0	0.0
	Ld1		92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (42.0)	83.3 (82.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (56.2)	69.3 (64.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (60.0)	69.3 (56.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[6F-7F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[7F-8F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		6906.0	6906.0	0.0	0.0	6176.3	6176.3	0.0	0.0	5446.6	5446.6	0.0	0.0
	Ml		-4.4	4.0	0.0	0.0	-4.5	4.1	0.0	0.0	-3.6	3.9	0.0	0.0
	Ns		6751.8	6751.8	0.0	0.0	6041.1	6041.1	0.0	0.0	5332.2	5332.2	0.0	0.0
	Ms		-1681.5	1495.6	0.0	0.0	-1549.0	1470.2	0.0	0.0	-1274.3	1598.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-3.0	-3.0	0.0	0.0	-3.1	-3.1	0.0	0.0	-2.7	-2.7	0.0	0.0
	Qs		1627.9	1627.9	0.0	0.0	1546.9	1546.9	0.0	0.0	1435.4	1435.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0
	d		122.8	122.8	82.8	82.8	122.8	122.8	82.8	82.8	122.8	122.8	82.8	82.8
	j		107.5	107.5	72.5	72.5	107.5	107.5	72.5	72.5	107.5	107.5	72.5	72.5
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	4-100	4-100	8-100	8-100	4-100	4-100	8-100	8-100	4-100	4-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw		1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39
曲げ	Mal		2078.7	2078.7	0.0	0.0	2180.3	2180.3	0.0	0.0	2058.3	2058.3	0.0	0.0
	Mas		4570.7	4570.7	0.0	0.0	4574.8	4574.8	0.0	0.0	3899.3	3899.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2650.8	2778.1	0.0	0.0	2650.8	2650.8	0.0	0.0	2472.7	2650.8	0.0	0.0
	cMy.正		6011.6	6011.6	0.0	0.0	5674.5	5674.5	0.0	0.0	4608.9	4608.9	0.0	0.0
	gMy.負		2651.1	2778.1	0.0	0.0	2651.1	2651.1	0.0	0.0	2473.0	2651.1	0.0	0.0
	cMy.負		5742.2	5742.2	0.0	0.0	5426.1	5426.1	0.0	0.0	4388.5	4388.5	0.0	0.0
	H'(H)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2440.4	2440.4	0.0	0.0	2318.9	2318.9	0.0	0.0	2151.8	2151.8	0.0	0.0
	Qal		1505.2	1505.2	0.0	0.0	1500.7	1500.7	0.0	0.0	1501.0	1501.0	0.0	0.0
	Qas		2558.2	2558.2	0.0	0.0	2558.2	2558.2	0.0	0.0	2558.2	2558.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		187.6	180.4	0.0	0.0	182.5	179.4	0.0	0.0	195.2	213.6	0.0	0.0
	Ld1		92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (58.0)	69.3 (51.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (53.4)	69.3 (50.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (65.9)	83.3 (82.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[9F-10F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[10F-11F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	Nl		4729.5	4729.5	0.0	0.0	4012.3	4012.3	0.0	0.0	3305.4	3305.4	0.0	0.0
	Ml		-3.5	3.3	0.0	0.0	-3.0	3.2	0.0	0.0	-2.5	2.3	0.0	0.0
	Ns		4634.3	4634.3	0.0	0.0	3937.3	3937.3	0.0	0.0	3249.6	3249.6	0.0	0.0
	Ms		-1285.2	1356.9	0.0	0.0	-1040.6	1475.4	0.0	0.0	-1187.9	991.2	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-2.4	-2.4	0.0	0.0	-2.2	-2.2	0.0	0.0	-1.7	-1.7	0.0	0.0
	Qs		1320.0	1320.0	0.0	0.0	1197.3	1197.3	0.0	0.0	1037.1	1037.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	80.0	80.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	80.0	80.0
	d		122.8	122.8	82.8	82.8	122.8	122.8	82.8	82.8	122.8	122.8	72.8	72.8
	j		107.5	107.5	72.5	72.5	107.5	107.5	72.5	72.5	107.5	107.5	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	4-100	4-100	8-100	8-100	4-100	4-100	6-100	6-100	4-100	4-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.31	0.31	0.31	0.31
	pw		1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39	0.95	0.95	0.39	0.39
曲げ	Mal		2062.0	2062.0	0.0	0.0	2053.9	2053.9	0.0	0.0	1567.0	1567.0	0.0	0.0
	Mas		3603.7	3603.7	0.0	0.0	3302.7	3302.7	0.0	0.0	2976.7	2976.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2472.7	2472.7	0.0	0.0	1917.6	2472.7	0.0	0.0	1917.6	1917.6	0.0	0.0
	cMy.正		4241.4	4241.4	0.0	0.0	3855.2	3855.2	0.0	0.0	3394.9	3394.9	0.0	0.0
	gMy.負		2473.0	2473.0	0.0	0.0	1918.0	2473.0	0.0	0.0	1918.0	1918.0	0.0	0.0
	cMy.負		4049.5	4049.5	0.0	0.0	3697.3	3697.3	0.0	0.0	3280.4	3280.4	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		210(285)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		1978.9	1978.9	0.0	0.0	1794.9	1794.9	0.0	0.0	1554.7	1554.7	0.0	0.0
	Qal		1509.1	1509.1	0.0	0.0	1489.0	1489.0	0.0	0.0	1238.1	1238.1	0.0	0.0
	Qas		2558.2	2558.2	0.0	0.0	2558.2	2558.2	0.0	0.0	1972.9	1972.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		195.8	199.9	0.0	0.0	181.9	206.6	0.0	0.0	196.4	184.2	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (66.4)	70.7 (70.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (53.8)	76.9 (76.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (67.0)	75.6 (55.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[11F-12F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[12F-13F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[13F-14F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI		2608.9	2608.9	0.0	0.0	1912.6	1912.6	0.0	0.0	1236.9	1236.9	0.0	0.0
	MI		-2.7	2.5	0.0	0.0	-2.2	2.3	0.0	0.0	-1.0	1.7	0.0	0.0
	Ns		2566.0	2566.0	0.0	0.0	1883.7	1883.7	0.0	0.0	1218.1	1218.1	0.0	0.0
	Ms		-1208.4	679.8	0.0	0.0	-1020.8	490.1	0.0	0.0	-972.9	143.6	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-1.9	-1.9	0.0	0.0	-1.6	-1.6	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0
	Qs		898.5	898.5	0.0	0.0	718.9	718.9	0.0	0.0	531.3	531.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	80.0	80.0	130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0	75.0	75.0
	d		122.8	122.8	72.8	72.8	122.8	122.8	67.8	67.8	122.8	122.8	67.8	67.8
	j		107.5	107.5	63.7	63.7	107.5	107.5	59.3	59.3	107.5	107.5	59.3	59.3
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw		0.95	0.95	0.39	0.39	0.68	0.68	0.39	0.39	0.68	0.68	0.39	0.39
曲げ	Mal		1551.2	1551.2	0.0	0.0	1466.2	1466.2	0.0	0.0	1310.0	1310.0	0.0	0.0
	Mas		2671.7	2671.7	0.0	0.0	2350.8	2350.8	0.0	0.0	2023.1	2023.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1917.6	1917.6	0.0	0.0	1233.9	1917.6	0.0	0.0	1233.9	1233.9	0.0	0.0
	cMy.正		3017.3	3017.3	0.0	0.0	2611.5	2611.5	0.0	0.0	2209.3	2209.3	0.0	0.0
	gMy.負		1918.0	1918.0	0.0	0.0	1233.7	1918.0	0.0	0.0	1233.7	1233.7	0.0	0.0
	cMy.負		2924.4	2924.4	0.0	0.0	2546.1	2546.1	0.0	0.0	2164.6	2164.6	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		1346.8	1346.8	0.0	0.0	1077.6	1077.6	0.0	0.0	796.5	796.5	0.0	0.0
	Qal		1252.5	1252.5	0.0	0.0	1169.2	1169.2	0.0	0.0	1057.6	1057.6	0.0	0.0
	Qas		1972.9	1972.9	0.0	0.0	1522.5	1522.5	0.0	0.0	1522.5	1522.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		197.7	164.9	0.0	0.0	186.1	153.2	0.0	0.0	183.1	131.7	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (68.2)	75.6 (38.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (57.6)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (54.9)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[14F-RF/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[2F-3F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(48)	(150)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		561.3	561.3	0.0	0.0	5907.5	5907.5	0.0	0.0	5462.8	5462.8	0.0	0.0
	MI		-6.1	2.3	0.0	0.0	115.6	-163.4	0.0	0.0	116.7	-109.0	0.0	0.0
	Ns		552.8	569.8	0.0	0.0	3720.0	8095.0	0.0	0.0	7462.1	7462.1	0.0	0.0
	Ms		-747.8	57.9	0.0	0.0	253.3	-2557.9	0.0	0.0	682.9	-1299.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K1			K2	K1			K1	K1		
	QI		-3.0	-3.0	0.0	0.0	66.0	66.0	0.0	0.0	80.6	80.6	0.0	0.0
	Qs		329.8	329.8	0.0	0.0	1069.1	1069.1	0.0	0.0	981.4	981.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		75.0	75.0	130.0	130.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		130.0	130.0	75.0	75.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		122.8	122.8	67.8	67.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		107.5	107.5	59.3	59.3	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.33	0.33	0.33	0.33	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
	pw		0.68	0.68	0.39	0.39	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23
曲げ	Mal		996.5	996.5	0.0	0.0	1420.5	1420.5	0.0	0.0	1488.3	1488.3	0.0	0.0
	Mas		1694.9	1703.5	0.0	0.0	3220.4	3218.1	0.0	0.0	3243.4	3243.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2467.8	1233.9	0.0	0.0	1408.3	10886.2	0.0	0.0	1408.3	1408.3	0.0	0.0
	cMy.正		1785.5	1785.5	0.0	0.0	5726.3	5726.3	0.0	0.0	5539.6	5539.6	0.0	0.0
	gMy.負		2467.4	1233.7	0.0	0.0	1369.8	10587.8	0.0	0.0	1369.8	1369.8	0.0	0.0
	cMy.負		1764.2	1764.2	0.0	0.0	2603.0	2603.0	0.0	0.0	2568.8	2568.8	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		225(423)		0(0)		195(280)		0(0)	
	Qd		493.1	493.1	0.0	0.0	1570.6	1570.6	0.0	0.0	1431.8	1431.8	0.0	0.0
	Qal		960.8	960.8	0.0	0.0	763.2	763.2	0.0	0.0	1079.5	1079.5	0.0	0.0
	Qas		1522.5	1522.5	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		169.2	126.4	0.0	0.0	115.6	225.6	0.0	0.0	135.6	165.2	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	163.8	61.3	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			OK	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (42.2)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	106.1 (105.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (53.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[3F-4F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[5F-6F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	N		5028.3	5028.3	0.0	0.0	4593.8	4593.8	0.0	0.0	4159.2	4159.2	0.0	0.0
	M		116.6	-108.5	0.0	0.0	116.8	-108.7	0.0	0.0	116.7	-108.7	0.0	0.0
	Ns		6802.4	6802.4	0.0	0.0	6137.7	6137.7	0.0	0.0	5478.2	5478.2	0.0	0.0
	Ms		904.8	-1018.2	0.0	0.0	917.3	-882.8	0.0	0.0	937.7	-853.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Q		80.4	80.4	0.0	0.0	80.5	80.5	0.0	0.0	80.5	80.5	0.0	0.0
	Qs		951.1	951.1	0.0	0.0	888.0	888.0	0.0	0.0	883.5	883.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
	pw		0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23
曲げ	Ma		1539.2	1539.2	0.0	0.0	1576.9	1576.9	0.0	0.0	1603.6	1603.6	0.0	0.0
	Mas		3263.4	3263.4	0.0	0.0	3279.9	3279.9	0.0	0.0	3295.7	3295.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1408.3	1408.3	0.0	0.0	1408.3	1408.3	0.0	0.0	1281.3	1408.3	0.0	0.0
	cMy.正		5313.7	5313.7	0.0	0.0	5059.2	5059.2	0.0	0.0	4782.0	4782.0	0.0	0.0
	gMy.負		1369.8	1369.8	0.0	0.0	1369.8	1369.8	0.0	0.0	1242.5	1369.8	0.0	0.0
	cMy.負		2576.8	2576.8	0.0	0.0	2589.7	2589.7	0.0	0.0	2597.4	2597.4	0.0	0.0
	H'(H)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)	
	Qd		1386.5	1386.5	0.0	0.0	1291.8	1291.8	0.0	0.0	1285.0	1285.0	0.0	0.0
	Qa		1078.4	1078.4	0.0	0.0	1078.5	1078.5	0.0	0.0	1078.9	1078.9	0.0	0.0
	Qas		1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		146.2	151.7	0.0	0.0	146.8	145.2	0.0	0.0	147.8	143.8	0.0	0.0
	Ld1		92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (37.3)	69.3 (41.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (37.8)	69.3 (36.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (38.6)	69.3 (35.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[6F-7F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[8F-9F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(48)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		3724.6	3724.6	0.0	0.0	3290.0	3290.0	0.0	0.0	2860.8	2860.8	0.0	0.0
	MI		118.1	-109.1	0.0	0.0	111.7	-107.6	0.0	0.0	112.4	-108.1	0.0	0.0
	Ns		4826.8	4826.8	0.0	0.0	4180.5	4180.5	0.0	0.0	3573.1	3573.1	0.0	0.0
	Ms		851.4	-787.8	0.0	0.0	710.8	-876.2	0.0	0.0	713.8	-751.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		81.1	81.1	0.0	0.0	78.3	78.3	0.0	0.0	78.8	78.8	0.0	0.0
	Qs		805.3	805.3	0.0	0.0	762.2	762.2	0.0	0.0	701.1	701.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.51	0.51	0.51	0.51	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
	pw		0.90	0.90	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23
曲げ	Mal		1621.9	1621.9	0.0	0.0	1450.0	1450.0	0.0	0.0	1441.8	1441.8	0.0	0.0
	Mas		3315.5	3315.5	0.0	0.0	2819.9	2819.9	0.0	0.0	2600.3	2600.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1281.3	1281.3	0.0	0.0	1195.5	1281.3	0.0	0.0	1195.5	1195.5	0.0	0.0
	cMy.正		4485.1	4485.1	0.0	0.0	3567.9	3567.9	0.0	0.0	3255.9	3255.9	0.0	0.0
	gMy.負		1242.5	1242.5	0.0	0.0	1159.4	1242.5	0.0	0.0	1159.4	1159.4	0.0	0.0
	cMy.負		2596.8	2596.8	0.0	0.0	1991.7	1991.7	0.0	0.0	1955.1	1955.1	0.0	0.0
	H'(H)		195(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1167.3	1167.3	0.0	0.0	1104.1	1104.1	0.0	0.0	1012.2	1012.2	0.0	0.0
	Qal		1076.4	1076.4	0.0	0.0	1089.1	1089.1	0.0	0.0	1088.7	1088.7	0.0	0.0
	Qas		1760.4	1760.4	0.0	0.0	1423.4	1423.4	0.0	0.0	1423.4	1423.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		143.7	140.6	0.0	0.0	151.0	162.3	0.0	0.0	151.2	153.8	0.0	0.0
	Ld1		92.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (35.1)	69.3 (32.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (43.9)	69.3 (54.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (44.1)	69.3 (46.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[9F-10F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[10F-11F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[11F-12F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	N		2431.5	2431.5	0.0	0.0	2007.3	2007.3	0.0	0.0	1582.9	1582.9	0.0	0.0
	M		111.5	-107.5	0.0	0.0	108.7	-103.0	0.0	0.0	110.0	-106.1	0.0	0.0
	Ns		2964.5	2964.5	0.0	0.0	2406.2	2406.2	0.0	0.0	1860.6	1860.6	0.0	0.0
	Ms		558.3	-814.5	0.0	0.0	721.2	-605.6	0.0	0.0	735.1	-360.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Q		76.9	76.9	0.0	0.0	75.6	75.6	0.0	0.0	77.2	77.2	0.0	0.0
	Qs		626.3	626.3	0.0	0.0	606.6	606.6	0.0	0.0	496.1	496.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
	pw		0.60	0.60	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23
曲げ	Ma		1430.3	1430.3	0.0	0.0	1191.4	1191.4	0.0	0.0	1182.0	1182.0	0.0	0.0
	Mas		2375.7	2375.7	0.0	0.0	2165.3	2165.3	0.0	0.0	1955.2	1955.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		924.9	1195.5	0.0	0.0	924.9	924.9	0.0	0.0	924.9	924.9	0.0	0.0
	cMy.正		2922.7	2922.7	0.0	0.0	2587.5	2587.5	0.0	0.0	2285.4	2285.4	0.0	0.0
	gMy.負		893.6	1159.4	0.0	0.0	893.6	893.6	0.0	0.0	893.6	893.6	0.0	0.0
	cMy.負		1919.6	1919.6	0.0	0.0	1835.5	1835.5	0.0	0.0	1743.4	1743.4	0.0	0.0
	H'(H)		210(285)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		901.0	901.0	0.0	0.0	872.1	872.1	0.0	0.0	705.6	705.6	0.0	0.0
	Qa		1078.1	1078.1	0.0	0.0	1007.5	1007.5	0.0	0.0	1012.6	1012.6	0.0	0.0
	Qas		1423.4	1423.4	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		140.7	158.1	0.0	0.0	156.2	147.6	0.0	0.0	157.2	129.5	0.0	0.0
	Ld1		105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (34.5)	69.3 (50.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (48.6)	75.6 (40.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (49.5)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[12F-13F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[13F-14F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[14F-RF/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	N		1158.6	1158.6	0.0	0.0	741.8	741.8	0.0	0.0	324.8	324.8	0.0	0.0
	M		106.8	-104.9	0.0	0.0	96.0	-98.3	0.0	0.0	148.9	-110.2	0.0	0.0
	Ns		1329.0	1329.0	0.0	0.0	837.1	646.5	0.0	0.0	364.0	285.6	0.0	0.0
	Ms		682.4	-271.9	0.0	0.0	690.0	-145.4	0.0	0.0	506.1	-275.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K2			K1	K2		
	Q		75.6	75.6	0.0	0.0	69.4	69.4	0.0	0.0	92.6	92.6	0.0	0.0
	Qs		429.2	429.2	0.0	0.0	329.9	329.9	0.0	0.0	183.7	183.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
	pw		0.30	0.30	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23
曲げ	Ma		1065.7	1065.7	0.0	0.0	903.5	903.5	0.0	0.0	734.7	734.7	0.0	0.0
	Mas		1735.4	1735.4	0.0	0.0	1533.7	1454.0	0.0	0.0	1334.0	1300.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		584.3	924.9	0.0	0.0	584.3	584.3	0.0	0.0	1168.6	584.3	0.0	0.0
	cMy.正		1979.6	1979.6	0.0	0.0	1694.7	1694.7	0.0	0.0	1417.6	1417.6	0.0	0.0
	gMy.負		553.1	893.6	0.0	0.0	553.1	553.1	0.0	0.0	1106.3	553.1	0.0	0.0
	cMy.負		1635.6	1635.6	0.0	0.0	1496.2	1496.2	0.0	0.0	1333.4	1333.4	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		606.1	606.1	0.0	0.0	460.1	460.1	0.0	0.0	229.3	229.3	0.0	0.0
	Qa		1018.0	1018.0	0.0	0.0	1016.1	1016.1	0.0	0.0	942.0	942.0	0.0	0.0
	Qas		1017.6	1017.6	0.0	0.0	1017.6	1017.6	0.0	0.0	1017.6	1017.6	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		153.3	122.9	0.0	0.0	153.9	119.1	0.0	0.0	140.3	123.2	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (46.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (46.5)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (34.1)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(48)	(150)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		5907.5	5907.5	0.0	0.0	5462.8	5462.8	0.0	0.0	5028.3	5028.3	0.0	0.0
	Ml		-115.6	163.4	0.0	0.0	-116.7	109.0	0.0	0.0	-116.6	108.5	0.0	0.0
	Ns		3720.0	8095.0	0.0	0.0	7462.1	7462.1	0.0	0.0	6802.4	6802.4	0.0	0.0
	Ms		-253.3	2557.9	0.0	0.0	-682.9	1299.3	0.0	0.0	-904.8	1018.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-66.0	-66.0	0.0	0.0	-80.6	-80.6	0.0	0.0	-80.4	-80.4	0.0	0.0
	Qs		1069.1	1069.1	0.0	0.0	981.4	981.4	0.0	0.0	951.1	951.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
	pw		0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23
曲げ	Mal		1420.5	1420.5	0.0	0.0	1488.3	1488.3	0.0	0.0	1539.2	1539.2	0.0	0.0
	Mas		3220.4	3218.1	0.0	0.0	3243.4	3243.4	0.0	0.0	3263.4	3263.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1369.8	10587.8	0.0	0.0	1369.8	1369.8	0.0	0.0	1369.8	1369.8	0.0	0.0
	cMy.正		2603.0	2603.0	0.0	0.0	2568.8	2568.8	0.0	0.0	2576.8	2576.8	0.0	0.0
	gMy.負		1408.3	10886.2	0.0	0.0	1408.3	1408.3	0.0	0.0	1408.3	1408.3	0.0	0.0
	cMy.負		5726.3	5726.3	0.0	0.0	5539.6	5539.6	0.0	0.0	5313.7	5313.7	0.0	0.0
	H'(H)		225(423)		0(0)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)	
	Qd		1570.6	1570.6	0.0	0.0	1431.8	1431.8	0.0	0.0	1386.5	1386.5	0.0	0.0
	Qal		763.2	763.2	0.0	0.0	1079.5	1079.5	0.0	0.0	1078.4	1078.4	0.0	0.0
	Qas		1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		115.6	225.6	0.0	0.0	135.6	165.2	0.0	0.0	146.2	151.7	0.0	0.0
	Ld1		163.8	61.3	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
	判定		OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (30.0)	106.1 (105.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (53.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (37.3)	69.3 (41.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		4593.8	4593.8	0.0	0.0	4159.2	4159.2	0.0	0.0	3724.6	3724.6	0.0	0.0
	Ml		-116.8	108.7	0.0	0.0	-116.7	108.7	0.0	0.0	-118.1	109.1	0.0	0.0
	Ns		6137.7	6137.7	0.0	0.0	5478.2	5478.2	0.0	0.0	4826.8	4826.8	0.0	0.0
	Ms		-917.3	882.8	0.0	0.0	-937.7	853.5	0.0	0.0	-851.4	787.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-80.5	-80.5	0.0	0.0	-80.5	-80.5	0.0	0.0	-81.1	-81.1	0.0	0.0
	Qs		888.0	888.0	0.0	0.0	883.5	883.5	0.0	0.0	805.3	805.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
	pw		0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23
曲げ	Mal		1576.9	1576.9	0.0	0.0	1603.6	1603.6	0.0	0.0	1621.9	1621.9	0.0	0.0
	Mas		3279.9	3279.9	0.0	0.0	3295.7	3295.7	0.0	0.0	3315.5	3315.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1369.8	1369.8	0.0	0.0	1242.5	1369.8	0.0	0.0	1242.5	1242.5	0.0	0.0
	cMy.正		2589.7	2589.7	0.0	0.0	2597.4	2597.4	0.0	0.0	2596.8	2596.8	0.0	0.0
	gMy.負		1408.3	1408.3	0.0	0.0	1281.3	1408.3	0.0	0.0	1281.3	1281.3	0.0	0.0
	cMy.負		5059.2	5059.2	0.0	0.0	4782.0	4782.0	0.0	0.0	4485.1	4485.1	0.0	0.0
	H'(H)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)	
	Qd		1291.8	1291.8	0.0	0.0	1285.0	1285.0	0.0	0.0	1167.3	1167.3	0.0	0.0
	Qal		1078.5	1078.5	0.0	0.0	1078.9	1078.9	0.0	0.0	1076.4	1076.4	0.0	0.0
	Qas		1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		146.8	145.2	0.0	0.0	147.8	143.8	0.0	0.0	143.7	140.6	0.0	0.0
	Ld1		92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (37.8)	69.3 (36.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (38.6)	69.3 (35.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (35.1)	69.3 (32.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[7F-8F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		3290.0	3290.0	0.0	0.0	2860.8	2860.8	0.0	0.0	2431.5	2431.5	0.0	0.0
	Ml		-111.7	107.6	0.0	0.0	-112.4	108.1	0.0	0.0	-111.5	107.5	0.0	0.0
	Ns		4180.5	4180.5	0.0	0.0	3573.1	3573.1	0.0	0.0	2964.5	2964.5	0.0	0.0
	Ms		-710.8	876.2	0.0	0.0	-713.8	751.3	0.0	0.0	-558.3	814.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-78.3	-78.3	0.0	0.0	-78.8	-78.8	0.0	0.0	-76.9	-76.9	0.0	0.0
	Qs		762.2	762.2	0.0	0.0	701.1	701.1	0.0	0.0	626.3	626.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
	pw		0.60	0.60	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23
曲げ	Mal		1450.0	1450.0	0.0	0.0	1441.8	1441.8	0.0	0.0	1430.3	1430.3	0.0	0.0
	Mas		2819.9	2819.9	0.0	0.0	2600.3	2600.3	0.0	0.0	2375.7	2375.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1159.4	1242.5	0.0	0.0	1159.4	1159.4	0.0	0.0	893.6	1159.4	0.0	0.0
	cMy.正		1991.7	1991.7	0.0	0.0	1955.1	1955.1	0.0	0.0	1919.6	1919.6	0.0	0.0
	gMy.負		1195.5	1281.3	0.0	0.0	1195.5	1195.5	0.0	0.0	924.9	1195.5	0.0	0.0
	cMy.負		3567.9	3567.9	0.0	0.0	3255.9	3255.9	0.0	0.0	2922.7	2922.7	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		210(285)		0(0)	
	Qd		1104.1	1104.1	0.0	0.0	1012.2	1012.2	0.0	0.0	901.0	901.0	0.0	0.0
	Qal		1089.1	1089.1	0.0	0.0	1088.7	1088.7	0.0	0.0	1078.1	1078.1	0.0	0.0
	Qas		1423.4	1423.4	0.0	0.0	1423.4	1423.4	0.0	0.0	1423.4	1423.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		151.0	162.3	0.0	0.0	151.2	153.8	0.0	0.0	140.7	158.1	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (43.9)	69.3 (54.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (44.1)	69.3 (46.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (34.5)	69.3 (50.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[10F-11F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[11F-12F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[12F-13F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI		2007.3	2007.3	0.0	0.0	1582.9	1582.9	0.0	0.0	1158.6	1158.6	0.0	0.0
	MI		-108.7	103.0	0.0	0.0	-110.0	106.1	0.0	0.0	-106.8	104.9	0.0	0.0
	Ns		2406.2	2406.2	0.0	0.0	1860.6	1860.6	0.0	0.0	1329.0	1329.0	0.0	0.0
	Ms		-721.2	605.6	0.0	0.0	-735.1	360.7	0.0	0.0	-682.4	271.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-75.6	-75.6	0.0	0.0	-77.2	-77.2	0.0	0.0	-75.6	-75.6	0.0	0.0
	Qs		606.6	606.6	0.0	0.0	496.1	496.1	0.0	0.0	429.2	429.2	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
	pw		0.60	0.60	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23
曲げ	Mal		1191.4	1191.4	0.0	0.0	1182.0	1182.0	0.0	0.0	1065.7	1065.7	0.0	0.0
	Mas		2165.3	2165.3	0.0	0.0	1955.2	1955.2	0.0	0.0	1735.4	1735.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		893.6	893.6	0.0	0.0	893.6	893.6	0.0	0.0	553.1	893.6	0.0	0.0
	cMy.正		1835.5	1835.5	0.0	0.0	1743.4	1743.4	0.0	0.0	1635.6	1635.6	0.0	0.0
	gMy.負		924.9	924.9	0.0	0.0	924.9	924.9	0.0	0.0	584.3	924.9	0.0	0.0
	cMy.負		2587.5	2587.5	0.0	0.0	2285.4	2285.4	0.0	0.0	1979.6	1979.6	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		872.1	872.1	0.0	0.0	705.6	705.6	0.0	0.0	606.1	606.1	0.0	0.0
	Qal		1007.5	1007.5	0.0	0.0	1012.6	1012.6	0.0	0.0	1018.0	1018.0	0.0	0.0
	Qas		1354.6	1354.6	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0	1017.6	1017.6	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		156.2	147.6	0.0	0.0	157.2	129.5	0.0	0.0	153.3	122.9	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (48.6)	75.6 (40.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (49.5)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (46.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[13F-14F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[14F-RF/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[1F-2F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(48)	(150)	(0)	(0)
応力	NI		741.8	741.8	0.0	0.0	324.8	324.8	0.0	0.0	9875.8	9875.8	0.0	0.0
	MI		-96.0	98.3	0.0	0.0	-148.9	110.2	0.0	0.0	8.4	-20.8	0.0	0.0
	Ns		837.1	646.5	0.0	0.0	364.0	285.6	0.0	0.0	10100.6	9651.0	0.0	0.0
	Ms		-690.0	145.4	0.0	0.0	-506.1	275.9	0.0	0.0	159.2	-4392.2	0.0	0.0
	L.no		K2	K1			K2	K1			K2	K1		
	QI		-69.4	-69.4	0.0	0.0	-92.6	-92.6	0.0	0.0	6.9	6.9	0.0	0.0
	Qs		329.9	329.9	0.0	0.0	183.7	183.7	0.0	0.0	1882.7	1882.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	100.0	100.0	130.0	130.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	130.0	130.0	100.0	100.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	122.8	122.8	92.8	92.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	107.5	107.5	81.2	81.2
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	9-100	9-100	4-100	4-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.37	0.37	0.37	0.37
	pw		0.30	0.30	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23	1.14	1.14	0.39	0.39
曲げ	Mal		903.5	903.5	0.0	0.0	734.7	734.7	0.0	0.0	1748.9	1748.9	0.0	0.0
	Mas		1533.7	1454.0	0.0	0.0	1334.0	1300.3	0.0	0.0	4922.4	4924.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		553.1	553.1	0.0	0.0	1106.3	553.1	0.0	0.0	2778.1	21474.1	0.0	0.0
	cMy.正		1496.2	1496.2	0.0	0.0	1333.4	1333.4	0.0	0.0	7018.5	7018.5	0.0	0.0
	gMy.負		584.3	584.3	0.0	0.0	1168.6	584.3	0.0	0.0	2778.1	21474.1	0.0	0.0
	cMy.負		1694.7	1694.7	0.0	0.0	1417.6	1417.6	0.0	0.0	7356.3	7356.3	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		225(423)		0(0)	
	Qd		460.1	460.1	0.0	0.0	229.3	229.3	0.0	0.0	2820.6	2820.6	0.0	0.0
	Qal		1016.1	1016.1	0.0	0.0	942.0	942.0	0.0	0.0	1058.4	1058.4	0.0	0.0
	Qas		1017.6	1017.6	0.0	0.0	1017.6	1017.6	0.0	0.0	2864.8	2864.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		153.9	119.1	0.0	0.0	140.3	123.2	0.0	0.0	128.8	289.2	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	163.8	61.3	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			OK	NG		
定着 La			75.6 (46.5)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (34.1)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	152.5 (151.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(48)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		9126.9	9126.9	0.0	0.0
	MI		4.2	-1.8	0.0	0.0
	Ns		8910.7	8910.7	0.0	0.0
	Ms		1217.6	-2397.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1		
	QI		2.1	2.1	0.0	0.0
	Qs		1852.9	1852.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸			
	B		100.0	100.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	100.0	100.0
	d		122.8	122.8	92.8	92.8
	j		107.5	107.5	81.2	81.2
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2				
	芯鉄筋					
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	9-100	9-100	4-100	4-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.37	0.37	0.37	0.37
	pw		1.14	1.14	0.39	0.39
曲げ	Mal		1930.5	1930.5	0.0	0.0
	Mas		4919.9	4919.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK		
せん断	gMy.正		2778.1	2778.1	0.0	0.0
	cMy.正		6727.0	6727.0	0.0	0.0
	gMy.負		2778.1	2778.1	0.0	0.0
	cMy.負		7069.8	7069.8	0.0	0.0
	H'(H)		195(280)		0(0)	
	Qd		2778.3	2778.3	0.0	0.0
	Qal		1404.7	1404.7	0.0	0.0
	Qas		2864.8	2864.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK		
付着	Ld		168.9	213.6	0.0	0.0
	Ld1		92.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG		
定着 La			69.3 (42.0)	83.3 (82.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[5F-6F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		8388.1	8388.1	0.0	0.0	7649.4	7649.4	0.0	0.0	6906.0	6906.0	0.0	0.0
	Ml		4.7	-4.8	0.0	0.0	4.7	-4.3	0.0	0.0	4.4	-4.0	0.0	0.0
	Ns		8186.6	8186.6	0.0	0.0	7466.1	7466.1	0.0	0.0	6751.8	6751.8	0.0	0.0
	Ms		1630.6	-1864.0	0.0	0.0	1740.0	-1634.3	0.0	0.0	1681.5	-1495.6	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		3.4	3.4	0.0	0.0	3.2	3.2	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
	Qs		1790.6	1790.6	0.0	0.0	1729.0	1729.0	0.0	0.0	1627.9	1627.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	90.0	90.0
	d		122.8	122.8	92.8	92.8	122.8	122.8	92.8	92.8	122.8	122.8	82.8	82.8
	j		107.5	107.5	81.2	81.2	107.5	107.5	81.2	81.2	107.5	107.5	72.5	72.5
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	9-100	9-100	4-100	4-100	9-100	9-100	4-100	4-100	8-100	8-100	4-100	4-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.41	0.41	0.41	0.41
	pw		1.14	1.14	0.39	0.39	1.14	1.14	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39
曲げ	Mal		2107.2	2107.2	0.0	0.0	2254.1	2254.1	0.0	0.0	2078.7	2078.7	0.0	0.0
	Mas		4913.9	4913.9	0.0	0.0	4903.4	4903.4	0.0	0.0	4570.7	4570.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0	2651.1	2778.1	0.0	0.0
	cMy.正		6430.2	6430.2	0.0	0.0	6122.6	6122.6	0.0	0.0	5742.2	5742.2	0.0	0.0
	gMy.負		2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0	2650.8	2778.1	0.0	0.0
	cMy.負		6766.4	6766.4	0.0	0.0	6443.5	6443.5	0.0	0.0	6011.6	6011.6	0.0	0.0
	H'(H)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)	
	Qd		2684.3	2684.3	0.0	0.0	2591.9	2591.9	0.0	0.0	2440.4	2440.4	0.0	0.0
	Qal		1702.0	1702.0	0.0	0.0	1662.0	1662.0	0.0	0.0	1505.2	1505.2	0.0	0.0
	Qas		2864.8	2864.8	0.0	0.0	2864.8	2864.8	0.0	0.0	2558.2	2558.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		184.6	193.4	0.0	0.0	188.7	184.7	0.0	0.0	187.6	180.4	0.0	0.0
	Ld1		92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (56.2)	69.3 (64.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (60.0)	69.3 (56.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (58.0)	69.3 (51.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[6F-7F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[7F-8F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[8F-9F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(48)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		6176.3	6176.3	0.0	0.0	5446.6	5446.6	0.0	0.0	4729.5	4729.5	0.0	0.0
	Ml		4.5	-4.1	0.0	0.0	3.6	-3.9	0.0	0.0	3.5	-3.3	0.0	0.0
	Ns		6041.1	6041.1	0.0	0.0	5332.2	5332.2	0.0	0.0	4634.3	4634.3	0.0	0.0
	Ms		1549.0	-1470.2	0.0	0.0	1274.3	-1598.7	0.0	0.0	1285.2	-1356.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		3.1	3.1	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0
	Qs		1546.9	1546.9	0.0	0.0	1435.4	1435.4	0.0	0.0	1320.0	1320.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0
	d		122.8	122.8	82.8	82.8	122.8	122.8	82.8	82.8	122.8	122.8	82.8	82.8
	j		107.5	107.5	72.5	72.5	107.5	107.5	72.5	72.5	107.5	107.5	72.5	72.5
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	4-100	4-100	8-100	8-100	4-100	4-100	8-100	8-100	4-100	4-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.41	0.41	0.41	0.41	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw		1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39
曲げ	Mal		2180.3	2180.3	0.0	0.0	2058.3	2058.3	0.0	0.0	2062.0	2062.0	0.0	0.0
	Mas		4574.8	4574.8	0.0	0.0	3899.3	3899.3	0.0	0.0	3603.7	3603.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2651.1	2651.1	0.0	0.0	2473.0	2651.1	0.0	0.0	2473.0	2473.0	0.0	0.0
	cMy.正		5426.1	5426.1	0.0	0.0	4388.5	4388.5	0.0	0.0	4049.5	4049.5	0.0	0.0
	gMy.負		2650.8	2650.8	0.0	0.0	2472.7	2650.8	0.0	0.0	2472.7	2472.7	0.0	0.0
	cMy.負		5674.5	5674.5	0.0	0.0	4608.9	4608.9	0.0	0.0	4241.4	4241.4	0.0	0.0
	H'(H)		195(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2318.9	2318.9	0.0	0.0	2151.8	2151.8	0.0	0.0	1978.9	1978.9	0.0	0.0
	Qal		1500.7	1500.7	0.0	0.0	1501.0	1501.0	0.0	0.0	1509.1	1509.1	0.0	0.0
	Qas		2558.2	2558.2	0.0	0.0	2558.2	2558.2	0.0	0.0	2558.2	2558.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		182.5	179.4	0.0	0.0	195.2	213.6	0.0	0.0	195.8	199.9	0.0	0.0
	Ld1		92.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (53.4)	69.3 (50.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (65.9)	83.3 (82.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (66.4)	70.7 (70.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[9F-10F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[10F-11F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[11F-12F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	Nl		4012.3	4012.3	0.0	0.0	3305.4	3305.4	0.0	0.0	2608.9	2608.9	0.0	0.0
	Ml		3.0	-3.2	0.0	0.0	2.5	-2.3	0.0	0.0	2.7	-2.5	0.0	0.0
	Ns		3937.3	3937.3	0.0	0.0	3249.6	3249.6	0.0	0.0	2566.0	2566.0	0.0	0.0
	Ms		1040.6	-1475.4	0.0	0.0	1187.9	-991.2	0.0	0.0	1208.4	-679.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		2.2	2.2	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0
	Qs		1197.3	1197.3	0.0	0.0	1037.1	1037.1	0.0	0.0	898.5	898.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		90.0	90.0	130.0	130.0	80.0	80.0	130.0	130.0	80.0	80.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	80.0	80.0	130.0	130.0	80.0	80.0
	d		122.8	122.8	82.8	82.8	122.8	122.8	72.8	72.8	122.8	122.8	72.8	72.8
	j		107.5	107.5	72.5	72.5	107.5	107.5	63.7	63.7	107.5	107.5	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	4-100	4-100	6-100	6-100	4-100	4-100	6-100	6-100	4-100	4-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.27	0.27	0.27	0.27	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
	pw		1.13	1.13	0.39	0.39	0.95	0.95	0.39	0.39	0.95	0.95	0.39	0.39
曲げ	Mal		2053.9	2053.9	0.0	0.0	1567.0	1567.0	0.0	0.0	1551.2	1551.2	0.0	0.0
	Mas		3302.7	3302.7	0.0	0.0	2976.7	2976.7	0.0	0.0	2671.7	2671.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1918.0	2473.0	0.0	0.0	1918.0	1918.0	0.0	0.0	1918.0	1918.0	0.0	0.0
	cMy.正		3697.3	3697.3	0.0	0.0	3280.4	3280.4	0.0	0.0	2924.4	2924.4	0.0	0.0
	gMy.負		1917.6	2472.7	0.0	0.0	1917.6	1917.6	0.0	0.0	1917.6	1917.6	0.0	0.0
	cMy.負		3855.2	3855.2	0.0	0.0	3394.9	3394.9	0.0	0.0	3017.3	3017.3	0.0	0.0
	H'(H)		210(285)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		1794.9	1794.9	0.0	0.0	1554.7	1554.7	0.0	0.0	1346.8	1346.8	0.0	0.0
	Qal		1489.0	1489.0	0.0	0.0	1238.1	1238.1	0.0	0.0	1252.5	1252.5	0.0	0.0
	Qas		2558.2	2558.2	0.0	0.0	1972.9	1972.9	0.0	0.0	1972.9	1972.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		181.9	206.6	0.0	0.0	196.4	184.2	0.0	0.0	197.7	164.9	0.0	0.0
	Ld1		105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (53.8)	76.9 (76.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (67.0)	75.6 (55.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (68.2)	75.6 (38.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[12F-13F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[13F-14F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[14F-RF/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	Nl		1912.6	1912.6	0.0	0.0	1236.9	1236.9	0.0	0.0	561.3	561.3	0.0	0.0
	Ml		2.2	-2.3	0.0	0.0	1.0	-1.7	0.0	0.0	6.1	-2.3	0.0	0.0
	Ns		1883.7	1883.7	0.0	0.0	1218.1	1218.1	0.0	0.0	552.8	569.8	0.0	0.0
	Ms		1020.8	-490.1	0.0	0.0	972.9	-143.6	0.0	0.0	747.8	-57.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K2		
	Ql		1.6	1.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
	Qs		718.9	718.9	0.0	0.0	531.3	531.3	0.0	0.0	329.8	329.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		75.0	75.0	130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0	75.0	75.0
	d		122.8	122.8	67.8	67.8	122.8	122.8	67.8	67.8	122.8	122.8	67.8	67.8
	j		107.5	107.5	59.3	59.3	107.5	107.5	59.3	59.3	107.5	107.5	59.3	59.3
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw		0.68	0.68	0.39	0.39	0.68	0.68	0.39	0.39	0.68	0.68	0.39	0.39
曲げ	Mal		1466.2	1466.2	0.0	0.0	1310.0	1310.0	0.0	0.0	996.5	996.5	0.0	0.0
	Mas		2350.8	2350.8	0.0	0.0	2023.1	2023.1	0.0	0.0	1694.9	1703.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1233.7	1918.0	0.0	0.0	1233.7	1233.7	0.0	0.0	2467.4	1233.7	0.0	0.0
	cMy.正		2546.1	2546.1	0.0	0.0	2164.6	2164.6	0.0	0.0	1764.2	1764.2	0.0	0.0
	gMy.負		1233.9	1917.6	0.0	0.0	1233.9	1233.9	0.0	0.0	2467.8	1233.9	0.0	0.0
	cMy.負		2611.5	2611.5	0.0	0.0	2209.3	2209.3	0.0	0.0	1785.5	1785.5	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		1077.6	1077.6	0.0	0.0	796.5	796.5	0.0	0.0	493.1	493.1	0.0	0.0
	Qal		1169.2	1169.2	0.0	0.0	1057.6	1057.6	0.0	0.0	960.8	960.8	0.0	0.0
	Qas		1522.5	1522.5	0.0	0.0	1522.5	1522.5	0.0	0.0	1522.5	1522.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		186.1	153.2	0.0	0.0	183.1	131.7	0.0	0.0	169.2	126.4	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (57.6)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (54.9)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (42.2)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(48)	(150)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		9837.4	9837.4	0.0	0.0	9092.1	9092.1	0.0	0.0	8357.0	8357.0	0.0	0.0
	Ml		-0.7	2.8	0.0	0.0	-0.0	-0.5	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.0	0.0
	Ns		9829.1	9845.8	0.0	0.0	9100.4	9083.8	0.0	0.0	8365.1	8365.1	0.0	0.0
	Ms		-134.6	4363.2	0.0	0.0	-1249.0	-2426.6	0.0	0.0	-1672.1	1897.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K2			K2	K1			K2	K2		
	Ql		-0.8	-0.8	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs		1879.2	1879.2	0.0	0.0	1884.8	1884.8	0.0	0.0	1830.7	1830.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0
	d		122.8	122.8	92.8	92.8	122.8	122.8	92.8	92.8	122.8	122.8	92.8	92.8
	j		107.5	107.5	81.2	81.2	107.5	107.5	81.2	81.2	107.5	107.5	81.2	81.2
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	9-100	9-100	4-100	4-100	9-100	9-100	4-100	4-100	9-100	9-100	4-100	4-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
	pw		1.14	1.14	0.39	0.39	1.14	1.14	0.39	0.39	1.14	1.14	0.39	0.39
曲げ	Mal		1758.2	1758.2	0.0	0.0	1939.0	1939.0	0.0	0.0	2114.3	2114.3	0.0	0.0
	Mas		4924.2	4924.1	0.0	0.0	4920.2	4920.2	0.0	0.0	4916.0	4916.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2778.1	21474.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0
	cMy.正		7169.5	7169.5	0.0	0.0	6880.6	6880.6	0.0	0.0	6580.8	6580.8	0.0	0.0
	gMy.負		2778.1	21474.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0
	cMy.負		7182.0	7182.0	0.0	0.0	6893.8	6893.8	0.0	0.0	6594.3	6594.3	0.0	0.0
	H'(H)		225(423)		0(0)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)	
	Qd		2818.4	2818.4	0.0	0.0	2827.1	2827.1	0.0	0.0	2745.9	2745.9	0.0	0.0
	Qal		969.0	969.0	0.0	0.0	1068.5	1068.5	0.0	0.0	1516.4	1516.4	0.0	0.0
	Qas		2864.8	2864.8	0.0	0.0	2864.8	2864.8	0.0	0.0	2864.8	2864.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		127.9	288.1	0.0	0.0	170.1	214.7	0.0	0.0	186.1	194.7	0.0	0.0
	Ld1		163.8	61.3	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
	判定		OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (30.0)	151.5 (150.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (43.0)	84.3 (83.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (57.6)	69.3 (65.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		7621.9	7621.9	0.0	0.0	6882.0	6882.0	0.0	0.0	6155.8	6155.8	0.0	0.0
	MI		-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns		7629.6	7629.6	0.0	0.0	6888.8	6888.8	0.0	0.0	6161.9	6161.9	0.0	0.0
	Ms		-1789.7	1678.9	0.0	0.0	-1732.0	1542.4	0.0	0.0	-1607.5	1523.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs		1778.8	1778.8	0.0	0.0	1679.1	1679.1	0.0	0.0	1605.3	1605.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0
	d		122.8	122.8	92.8	92.8	122.8	122.8	82.8	82.8	122.8	122.8	82.8	82.8
	j		107.5	107.5	81.2	81.2	107.5	107.5	72.5	72.5	107.5	107.5	72.5	72.5
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	9-100	9-100	4-100	4-100	8-100	8-100	4-100	4-100	8-100	8-100	4-100	4-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.37	0.37	0.37	0.37	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
	pw		1.14	1.14	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39
曲げ	Mal		2258.7	2258.7	0.0	0.0	2082.7	2082.7	0.0	0.0	2182.6	2182.6	0.0	0.0
	Mas		4905.9	4905.9	0.0	0.0	4570.5	4570.5	0.0	0.0	4573.5	4573.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0
	cMy.正		6266.2	6266.2	0.0	0.0	5862.0	5862.0	0.0	0.0	5536.4	5536.4	0.0	0.0
	gMy.負		2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0
	cMy.負		6279.6	6279.6	0.0	0.0	5873.8	5873.8	0.0	0.0	5547.6	5547.6	0.0	0.0
	H'(H)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)	
	Qd		2668.1	2668.1	0.0	0.0	2518.6	2518.6	0.0	0.0	2408.0	2408.0	0.0	0.0
	Qal		1588.4	1588.4	0.0	0.0	1509.4	1509.4	0.0	0.0	1484.0	1484.0	0.0	0.0
	Qas		2864.8	2864.8	0.0	0.0	2558.2	2558.2	0.0	0.0	2558.2	2558.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		190.6	186.4	0.0	0.0	189.5	182.2	0.0	0.0	184.7	181.5	0.0	0.0
	Ld1		92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (61.7)	69.3 (57.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (59.7)	69.3 (53.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (55.4)	69.3 (52.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[7F-8F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		5429.6	5429.6	0.0	0.0	4715.2	4715.2	0.0	0.0	4000.8	4000.8	0.0	0.0
	Ml		-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns		5424.1	5424.1	0.0	0.0	4710.5	4710.5	0.0	0.0	3996.9	3996.9	0.0	0.0
	Ms		1327.7	-1656.6	0.0	0.0	1344.6	-1411.0	0.0	0.0	1090.3	-1533.4	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs		1492.3	1492.3	0.0	0.0	1377.9	1377.9	0.0	0.0	1249.5	1249.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0
	d		122.8	122.8	82.8	82.8	122.8	122.8	82.8	82.8	122.8	122.8	82.8	82.8
	j		107.5	107.5	72.5	72.5	107.5	107.5	72.5	72.5	107.5	107.5	72.5	72.5
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	4-100	4-100	8-100	8-100	4-100	4-100	8-100	8-100	4-100	4-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw		1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39
曲げ	Mal		2059.1	2059.1	0.0	0.0	2062.2	2062.2	0.0	0.0	2053.5	2053.5	0.0	0.0
	Mas		3937.9	3937.9	0.0	0.0	3636.3	3636.3	0.0	0.0	3328.7	3328.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2590.7	2778.1	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2017.2	2590.7	0.0	0.0
	cMy.正		4486.0	4486.0	0.0	0.0	4134.1	4134.1	0.0	0.0	3766.4	3766.4	0.0	0.0
	gMy.負		2590.7	2778.1	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2017.2	2590.7	0.0	0.0
	cMy.負		4496.5	4496.5	0.0	0.0	4143.5	4143.5	0.0	0.0	3774.6	3774.6	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		210(285)		0(0)	
	Qd		2238.5	2238.5	0.0	0.0	2066.8	2066.8	0.0	0.0	1874.2	1874.2	0.0	0.0
	Qal		1426.2	1426.2	0.0	0.0	1464.2	1464.2	0.0	0.0	1407.0	1407.0	0.0	0.0
	Qas		2558.2	2558.2	0.0	0.0	2558.2	2558.2	0.0	0.0	2558.2	2558.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		198.3	216.9	0.0	0.0	199.2	203.0	0.0	0.0	184.8	209.9	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (68.7)	86.3 (85.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	70.0 (69.5)	73.5 (73.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (56.4)	79.9 (79.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[10F-11F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[11F-12F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[12F-13F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	Nl		3296.0	3296.0	0.0	0.0	2601.5	2601.5	0.0	0.0	1907.1	1907.1	0.0	0.0
	Ml		-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	0.0
	Ns		3293.0	3293.0	0.0	0.0	2599.2	2599.2	0.0	0.0	1905.6	1905.6	0.0	0.0
	Ms		1229.7	-1031.1	0.0	0.0	1252.8	-722.5	0.0	0.0	1056.8	-531.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs		1076.7	1076.7	0.0	0.0	940.8	940.8	0.0	0.0	756.3	756.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	130.0	130.0	80.0	80.0	130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	80.0	80.0	130.0	130.0	80.0	80.0	130.0	130.0	75.0	75.0
	d		122.8	122.8	72.8	72.8	122.8	122.8	72.8	72.8	122.8	122.8	67.8	67.8
	j		107.5	107.5	63.7	63.7	107.5	107.5	63.7	63.7	107.5	107.5	59.3	59.3
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	4-100	4-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw		0.95	0.95	0.39	0.39	0.95	0.95	0.39	0.39	0.68	0.68	0.39	0.39
曲げ	Mal		1567.0	1567.0	0.0	0.0	1551.2	1551.2	0.0	0.0	1466.2	1466.2	0.0	0.0
	Mas		2995.9	2995.9	0.0	0.0	2686.7	2686.7	0.0	0.0	2360.9	2360.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2017.2	2017.2	0.0	0.0	2017.2	2017.2	0.0	0.0	1330.2	2017.2	0.0	0.0
	cMy.正		3330.0	3330.0	0.0	0.0	2964.5	2964.5	0.0	0.0	2574.0	2574.0	0.0	0.0
	gMy.負		2017.2	2017.2	0.0	0.0	2017.2	2017.2	0.0	0.0	1330.2	2017.2	0.0	0.0
	cMy.負		3336.1	3336.1	0.0	0.0	2969.5	2969.5	0.0	0.0	2577.6	2577.6	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		1615.0	1615.0	0.0	0.0	1411.1	1411.1	0.0	0.0	1134.4	1134.4	0.0	0.0
	Qal		1203.0	1203.0	0.0	0.0	1247.8	1247.8	0.0	0.0	1171.4	1171.4	0.0	0.0
	Qas		1972.9	1972.9	0.0	0.0	1972.9	1972.9	0.0	0.0	1522.5	1522.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		199.0	186.7	0.0	0.0	200.5	167.6	0.0	0.0	188.3	155.7	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (69.4)	75.6 (58.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (70.7)	75.6 (40.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (59.6)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[13F-14F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[14F-RF/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[1F-2F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(48)	(150)	(0)	(0)
応力	NI		1232.9	1232.9	0.0	0.0	558.7	558.7	0.0	0.0	9837.4	9837.4	0.0	0.0
	MI		0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	-2.8	0.0	0.0
	Ns		1231.9	1231.9	0.0	0.0	559.0	558.3	0.0	0.0	9829.1	9845.8	0.0	0.0
	Ms		1005.7	-178.5	0.0	0.0	-807.6	16.4	0.0	0.0	134.6	-4363.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K1			K2	K1		
	QI		0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0
	Qs		563.9	563.9	0.0	0.0	376.8	376.8	0.0	0.0	1879.2	1879.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		75.0	75.0	130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0	100.0	100.0
	d		122.8	122.8	67.8	67.8	122.8	122.8	67.8	67.8	122.8	122.8	92.8	92.8
	j		107.5	107.5	59.3	59.3	107.5	107.5	59.3	59.3	107.5	107.5	81.2	81.2
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	9-100	9-100	4-100	4-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.37	0.37	0.37	0.37
	pw		0.68	0.68	0.39	0.39	0.68	0.68	0.39	0.39	1.14	1.14	0.39	0.39
曲げ	Mal		1308.2	1308.2	0.0	0.0	995.2	995.2	0.0	0.0	1758.2	1758.2	0.0	0.0
	Mas		2029.7	2029.7	0.0	0.0	1698.0	1697.7	0.0	0.0	4924.2	4924.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1330.2	1330.2	0.0	0.0	2660.4	1330.2	0.0	0.0	2778.1	21474.1	0.0	0.0
	cMy.正		2183.5	2183.5	0.0	0.0	1772.8	1772.8	0.0	0.0	7182.0	7182.0	0.0	0.0
	gMy.負		1330.2	1330.2	0.0	0.0	2660.4	1330.2	0.0	0.0	2778.1	21474.1	0.0	0.0
	cMy.負		2185.8	2185.8	0.0	0.0	1773.6	1773.6	0.0	0.0	7169.5	7169.5	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		225(423)		0(0)	
	Qd		845.9	845.9	0.0	0.0	565.1	565.1	0.0	0.0	2818.4	2818.4	0.0	0.0
	Qal		636.7	636.7	0.0	0.0	868.2	868.2	0.0	0.0	969.0	969.0	0.0	0.0
	Qas		1522.5	1522.5	0.0	0.0	1522.5	1522.5	0.0	0.0	2864.8	2864.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		185.1	133.9	0.0	0.0	172.9	123.8	0.0	0.0	127.9	288.1	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	163.8	61.3	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			OK	NG		
定着 La			75.6 (56.7)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (45.5)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	151.5 (150.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[3F-4F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[4F-5F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		9092.1	9092.1	0.0	0.0	8357.0	8357.0	0.0	0.0	7621.9	7621.9	0.0	0.0
	Ml		0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	-0.2	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns		9100.4	9083.8	0.0	0.0	8365.1	8365.1	0.0	0.0	7629.6	7629.6	0.0	0.0
	Ms		1249.0	2426.6	0.0	0.0	1672.1	-1897.8	0.0	0.0	1789.7	-1678.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K2			K1	K1			K1	K1		
	Ql		-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs		1884.8	1884.8	0.0	0.0	1830.7	1830.7	0.0	0.0	1778.8	1778.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0
	d		122.8	122.8	92.8	92.8	122.8	122.8	92.8	92.8	122.8	122.8	92.8	92.8
	j		107.5	107.5	81.2	81.2	107.5	107.5	81.2	81.2	107.5	107.5	81.2	81.2
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	9-100	9-100	4-100	4-100	9-100	9-100	4-100	4-100	9-100	9-100	4-100	4-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
	pw		1.14	1.14	0.39	0.39	1.14	1.14	0.39	0.39	1.14	1.14	0.39	0.39
曲げ	Mal		1939.0	1939.0	0.0	0.0	2114.3	2114.3	0.0	0.0	2258.7	2258.7	0.0	0.0
	Mas		4920.2	4920.2	0.0	0.0	4916.0	4916.0	0.0	0.0	4905.9	4905.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0
	cMy.正		6893.8	6893.8	0.0	0.0	6594.3	6594.3	0.0	0.0	6279.6	6279.6	0.0	0.0
	gMy.負		2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0
	cMy.負		6880.6	6880.6	0.0	0.0	6580.8	6580.8	0.0	0.0	6266.2	6266.2	0.0	0.0
	H'(H)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)	
	Qd		2827.1	2827.1	0.0	0.0	2745.9	2745.9	0.0	0.0	2668.1	2668.1	0.0	0.0
	Qal		1068.5	1068.5	0.0	0.0	1516.4	1516.4	0.0	0.0	1588.4	1588.4	0.0	0.0
	Qas		2864.8	2864.8	0.0	0.0	2864.8	2864.8	0.0	0.0	2864.8	2864.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		170.1	214.7	0.0	0.0	186.1	194.7	0.0	0.0	190.6	186.4	0.0	0.0
	Ld1		92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (43.0)	84.3 (83.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (57.6)	69.3 (65.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (61.7)	69.3 (57.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[6F-7F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[7F-8F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		6882.0	6882.0	0.0	0.0	6155.8	6155.8	0.0	0.0	5429.6	5429.6	0.0	0.0
	Ml		0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns		6888.8	6888.8	0.0	0.0	6161.9	6161.9	0.0	0.0	5424.1	5424.1	0.0	0.0
	Ms		1732.0	-1542.4	0.0	0.0	1607.5	-1523.0	0.0	0.0	-1327.7	1656.6	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	Ql		0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs		1679.1	1679.1	0.0	0.0	1605.3	1605.3	0.0	0.0	1492.3	1492.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0
	d		122.8	122.8	82.8	82.8	122.8	122.8	82.8	82.8	122.8	122.8	82.8	82.8
	j		107.5	107.5	72.5	72.5	107.5	107.5	72.5	72.5	107.5	107.5	72.5	72.5
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	4-100	4-100	8-100	8-100	4-100	4-100	8-100	8-100	4-100	4-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw		1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39
曲げ	Mal		2082.7	2082.7	0.0	0.0	2182.6	2182.6	0.0	0.0	2059.1	2059.1	0.0	0.0
	Mas		4570.5	4570.5	0.0	0.0	4573.5	4573.5	0.0	0.0	3937.9	3937.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0	2590.7	2778.1	0.0	0.0
	cMy.正		5873.8	5873.8	0.0	0.0	5547.6	5547.6	0.0	0.0	4496.5	4496.5	0.0	0.0
	gMy.負		2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0	2590.7	2778.1	0.0	0.0
	cMy.負		5862.0	5862.0	0.0	0.0	5536.4	5536.4	0.0	0.0	4486.0	4486.0	0.0	0.0
	H'(H)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2518.6	2518.6	0.0	0.0	2408.0	2408.0	0.0	0.0	2238.5	2238.5	0.0	0.0
	Qal		1509.4	1509.4	0.0	0.0	1484.0	1484.0	0.0	0.0	1426.2	1426.2	0.0	0.0
	Qas		2558.2	2558.2	0.0	0.0	2558.2	2558.2	0.0	0.0	2558.2	2558.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		189.5	182.2	0.0	0.0	184.7	181.5	0.0	0.0	198.3	216.9	0.0	0.0
	Ld1		92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (59.7)	69.3 (53.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (55.4)	69.3 (52.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (68.7)	86.3 (85.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[9F-10F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[10F-11F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	Nl		4715.2	4715.2	0.0	0.0	4000.8	4000.8	0.0	0.0	3296.0	3296.0	0.0	0.0
	Ml		0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.0
	Ns		4710.5	4710.5	0.0	0.0	3996.9	3996.9	0.0	0.0	3293.0	3293.0	0.0	0.0
	Ms		-1344.6	1411.0	0.0	0.0	-1090.3	1533.4	0.0	0.0	-1229.7	1031.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs		1377.9	1377.9	0.0	0.0	1249.5	1249.5	0.0	0.0	1076.7	1076.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	80.0	80.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	80.0	80.0
	d		122.8	122.8	82.8	82.8	122.8	122.8	82.8	82.8	122.8	122.8	72.8	72.8
	j		107.5	107.5	72.5	72.5	107.5	107.5	72.5	72.5	107.5	107.5	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	4-100	4-100	8-100	8-100	4-100	4-100	6-100	6-100	4-100	4-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.31	0.31	0.31	0.31
	pw		1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39	0.95	0.95	0.39	0.39
曲げ	Mal		2062.2	2062.2	0.0	0.0	2053.5	2053.5	0.0	0.0	1567.0	1567.0	0.0	0.0
	Mas		3636.3	3636.3	0.0	0.0	3328.7	3328.7	0.0	0.0	2995.9	2995.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2590.7	2590.7	0.0	0.0	2017.2	2590.7	0.0	0.0	2017.2	2017.2	0.0	0.0
	cMy.正		4143.5	4143.5	0.0	0.0	3774.6	3774.6	0.0	0.0	3336.1	3336.1	0.0	0.0
	gMy.負		2590.7	2590.7	0.0	0.0	2017.2	2590.7	0.0	0.0	2017.2	2017.2	0.0	0.0
	cMy.負		4134.1	4134.1	0.0	0.0	3766.4	3766.4	0.0	0.0	3330.0	3330.0	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		210(285)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		2066.8	2066.8	0.0	0.0	1874.2	1874.2	0.0	0.0	1615.0	1615.0	0.0	0.0
	Qal		1464.2	1464.2	0.0	0.0	1407.0	1407.0	0.0	0.0	1203.0	1203.0	0.0	0.0
	Qas		2558.2	2558.2	0.0	0.0	2558.2	2558.2	0.0	0.0	1972.9	1972.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		199.2	203.0	0.0	0.0	184.8	209.9	0.0	0.0	199.0	186.7	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			70.0 (69.5)	73.5 (73.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (56.4)	79.9 (79.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (69.4)	75.6 (58.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[11F-12F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[12F-13F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[13F-14F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	Nl		2601.5	2601.5	0.0	0.0	1907.1	1907.1	0.0	0.0	1232.9	1232.9	0.0	0.0
	Ml		0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns		2599.2	2599.2	0.0	0.0	1905.6	1905.6	0.0	0.0	1231.9	1231.9	0.0	0.0
	Ms		-1252.8	722.5	0.0	0.0	-1056.8	531.2	0.0	0.0	-1005.7	178.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs		940.8	940.8	0.0	0.0	756.3	756.3	0.0	0.0	563.9	563.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	80.0	80.0	130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0	75.0	75.0
	d		122.8	122.8	72.8	72.8	122.8	122.8	67.8	67.8	122.8	122.8	67.8	67.8
	j		107.5	107.5	63.7	63.7	107.5	107.5	59.3	59.3	107.5	107.5	59.3	59.3
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw		0.95	0.95	0.39	0.39	0.68	0.68	0.39	0.39	0.68	0.68	0.39	0.39
曲げ	Mal		1551.2	1551.2	0.0	0.0	1466.2	1466.2	0.0	0.0	1308.2	1308.2	0.0	0.0
	Mas		2686.7	2686.7	0.0	0.0	2360.9	2360.9	0.0	0.0	2029.7	2029.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2017.2	2017.2	0.0	0.0	1330.2	2017.2	0.0	0.0	1330.2	1330.2	0.0	0.0
	cMy.正		2969.5	2969.5	0.0	0.0	2577.6	2577.6	0.0	0.0	2185.8	2185.8	0.0	0.0
	gMy.負		2017.2	2017.2	0.0	0.0	1330.2	2017.2	0.0	0.0	1330.2	1330.2	0.0	0.0
	cMy.負		2964.5	2964.5	0.0	0.0	2574.0	2574.0	0.0	0.0	2183.5	2183.5	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		1411.1	1411.1	0.0	0.0	1134.4	1134.4	0.0	0.0	845.9	845.9	0.0	0.0
	Qal		1247.8	1247.8	0.0	0.0	1171.4	1171.4	0.0	0.0	636.7	636.7	0.0	0.0
	Qas		1972.9	1972.9	0.0	0.0	1522.5	1522.5	0.0	0.0	1522.5	1522.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		200.5	167.6	0.0	0.0	188.3	155.7	0.0	0.0	185.1	133.9	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (70.7)	75.6 (40.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (59.6)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (56.7)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[14F-RF/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[2F-3F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(48)	(150)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		558.7	558.7	0.0	0.0	9875.8	9875.8	0.0	0.0	9126.9	9126.9	0.0	0.0
	Ml		0.3	-0.0	0.0	0.0	-8.4	20.8	0.0	0.0	-4.2	1.8	0.0	0.0
	Ns		559.0	558.3	0.0	0.0	10100.6	9651.0	0.0	0.0	8910.7	8910.7	0.0	0.0
	Ms		807.6	-16.4	0.0	0.0	-159.2	4392.2	0.0	0.0	-1217.6	2397.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K2			K1	K2			K2	K2		
	Ql		0.1	0.1	0.0	0.0	-6.9	-6.9	0.0	0.0	-2.1	-2.1	0.0	0.0
	Qs		376.8	376.8	0.0	0.0	1882.7	1882.7	0.0	0.0	1852.9	1852.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		75.0	75.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0
	d		122.8	122.8	67.8	67.8	122.8	122.8	92.8	92.8	122.8	122.8	92.8	92.8
	j		107.5	107.5	59.3	59.3	107.5	107.5	81.2	81.2	107.5	107.5	81.2	81.2
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	9-100	9-100	4-100	4-100	9-100	9-100	4-100	4-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.33	0.33	0.33	0.33	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
	pw		0.68	0.68	0.39	0.39	1.14	1.14	0.39	0.39	1.14	1.14	0.39	0.39
曲げ	Mal		995.2	995.2	0.0	0.0	1748.9	1748.9	0.0	0.0	1930.5	1930.5	0.0	0.0
	Mas		1698.0	1697.7	0.0	0.0	4922.4	4924.7	0.0	0.0	4919.9	4919.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2660.4	1330.2	0.0	0.0	2778.1	21474.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0
	cMy.正		1773.6	1773.6	0.0	0.0	7356.3	7356.3	0.0	0.0	7069.8	7069.8	0.0	0.0
	gMy.負		2660.4	1330.2	0.0	0.0	2778.1	21474.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0
	cMy.負		1772.8	1772.8	0.0	0.0	7018.5	7018.5	0.0	0.0	6727.0	6727.0	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		225(423)		0(0)		195(280)		0(0)	
	Qd		565.1	565.1	0.0	0.0	2820.6	2820.6	0.0	0.0	2778.3	2778.3	0.0	0.0
	Qal		868.2	868.2	0.0	0.0	1058.4	1058.4	0.0	0.0	1404.7	1404.7	0.0	0.0
	Qas		1522.5	1522.5	0.0	0.0	2864.8	2864.8	0.0	0.0	2864.8	2864.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		172.9	123.8	0.0	0.0	128.8	289.2	0.0	0.0	168.9	213.6	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	163.8	61.3	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			OK	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (45.5)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	152.5 (151.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (42.0)	83.3 (82.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[3F-4F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[5F-6F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		8388.1	8388.1	0.0	0.0	7649.4	7649.4	0.0	0.0	6906.0	6906.0	0.0	0.0
	Ml		-4.7	4.8	0.0	0.0	-4.7	4.3	0.0	0.0	-4.4	4.0	0.0	0.0
	Ns		8186.6	8186.6	0.0	0.0	7466.1	7466.1	0.0	0.0	6751.8	6751.8	0.0	0.0
	Ms		-1630.6	1864.0	0.0	0.0	-1740.0	1634.3	0.0	0.0	-1681.5	1495.6	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-3.4	-3.4	0.0	0.0	-3.2	-3.2	0.0	0.0	-3.0	-3.0	0.0	0.0
	Qs		1790.6	1790.6	0.0	0.0	1729.0	1729.0	0.0	0.0	1627.9	1627.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	100.0	100.0	130.0	130.0	90.0	90.0
	d		122.8	122.8	92.8	92.8	122.8	122.8	92.8	92.8	122.8	122.8	82.8	82.8
	j		107.5	107.5	81.2	81.2	107.5	107.5	81.2	81.2	107.5	107.5	72.5	72.5
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	9-100	9-100	4-100	4-100	9-100	9-100	4-100	4-100	8-100	8-100	4-100	4-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.41	0.41	0.41	0.41
	pw		1.14	1.14	0.39	0.39	1.14	1.14	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39
曲げ	Mal		2107.2	2107.2	0.0	0.0	2254.1	2254.1	0.0	0.0	2078.7	2078.7	0.0	0.0
	Mas		4913.9	4913.9	0.0	0.0	4903.4	4903.4	0.0	0.0	4570.7	4570.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0	2650.8	2778.1	0.0	0.0
	cMy.正		6766.4	6766.4	0.0	0.0	6443.5	6443.5	0.0	0.0	6011.6	6011.6	0.0	0.0
	gMy.負		2778.1	2778.1	0.0	0.0	2778.1	2778.1	0.0	0.0	2651.1	2778.1	0.0	0.0
	cMy.負		6430.2	6430.2	0.0	0.0	6122.6	6122.6	0.0	0.0	5742.2	5742.2	0.0	0.0
	H'(H)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)	
	Qd		2684.3	2684.3	0.0	0.0	2591.9	2591.9	0.0	0.0	2440.4	2440.4	0.0	0.0
	Qal		1702.0	1702.0	0.0	0.0	1662.0	1662.0	0.0	0.0	1505.2	1505.2	0.0	0.0
	Qas		2864.8	2864.8	0.0	0.0	2864.8	2864.8	0.0	0.0	2558.2	2558.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		184.6	193.4	0.0	0.0	188.7	184.7	0.0	0.0	187.6	180.4	0.0	0.0
	Ld1		92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (56.2)	69.3 (64.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (60.0)	69.3 (56.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (58.0)	69.3 (51.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[6F-7F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[7F-8F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[8F-9F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(48)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		6176.3	6176.3	0.0	0.0	5446.6	5446.6	0.0	0.0	4729.5	4729.5	0.0	0.0
	Ml		-4.5	4.1	0.0	0.0	-3.6	3.9	0.0	0.0	-3.5	3.3	0.0	0.0
	Ns		6041.1	6041.1	0.0	0.0	5332.2	5332.2	0.0	0.0	4634.3	4634.3	0.0	0.0
	Ms		-1549.0	1470.2	0.0	0.0	-1274.3	1598.7	0.0	0.0	-1285.2	1356.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-3.1	-3.1	0.0	0.0	-2.7	-2.7	0.0	0.0	-2.4	-2.4	0.0	0.0
	Qs		1546.9	1546.9	0.0	0.0	1435.4	1435.4	0.0	0.0	1320.0	1320.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	90.0	90.0
	d		122.8	122.8	82.8	82.8	122.8	122.8	82.8	82.8	122.8	122.8	82.8	82.8
	j		107.5	107.5	72.5	72.5	107.5	107.5	72.5	72.5	107.5	107.5	72.5	72.5
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	4-100	4-100	8-100	8-100	4-100	4-100	8-100	8-100	4-100	4-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.41	0.41	0.41	0.41	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	pw		1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39
曲げ	Mal		2180.3	2180.3	0.0	0.0	2058.3	2058.3	0.0	0.0	2062.0	2062.0	0.0	0.0
	Mas		4574.8	4574.8	0.0	0.0	3899.3	3899.3	0.0	0.0	3603.7	3603.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2650.8	2650.8	0.0	0.0	2472.7	2650.8	0.0	0.0	2472.7	2472.7	0.0	0.0
	cMy.正		5674.5	5674.5	0.0	0.0	4608.9	4608.9	0.0	0.0	4241.4	4241.4	0.0	0.0
	gMy.負		2651.1	2651.1	0.0	0.0	2473.0	2651.1	0.0	0.0	2473.0	2473.0	0.0	0.0
	cMy.負		5426.1	5426.1	0.0	0.0	4388.5	4388.5	0.0	0.0	4049.5	4049.5	0.0	0.0
	H'(H)		195(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2318.9	2318.9	0.0	0.0	2151.8	2151.8	0.0	0.0	1978.9	1978.9	0.0	0.0
	Qal		1500.7	1500.7	0.0	0.0	1501.0	1501.0	0.0	0.0	1509.1	1509.1	0.0	0.0
	Qas		2558.2	2558.2	0.0	0.0	2558.2	2558.2	0.0	0.0	2558.2	2558.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		182.5	179.4	0.0	0.0	195.2	213.6	0.0	0.0	195.8	199.9	0.0	0.0
	Ld1		92.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (53.4)	69.3 (50.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (65.9)	83.3 (82.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (66.4)	70.7 (70.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[9F-10F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[10F-11F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[11F-12F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI		4012.3	4012.3	0.0	0.0	3305.4	3305.4	0.0	0.0	2608.9	2608.9	0.0	0.0
	MI		-3.0	3.2	0.0	0.0	-2.5	2.3	0.0	0.0	-2.7	2.5	0.0	0.0
	Ns		3937.3	3937.3	0.0	0.0	3249.6	3249.6	0.0	0.0	2566.0	2566.0	0.0	0.0
	Ms		-1040.6	1475.4	0.0	0.0	-1187.9	991.2	0.0	0.0	-1208.4	679.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-2.2	-2.2	0.0	0.0	-1.7	-1.7	0.0	0.0	-1.9	-1.9	0.0	0.0
	Qs		1197.3	1197.3	0.0	0.0	1037.1	1037.1	0.0	0.0	898.5	898.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		90.0	90.0	130.0	130.0	80.0	80.0	130.0	130.0	80.0	80.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	90.0	90.0	130.0	130.0	80.0	80.0	130.0	130.0	80.0	80.0
	d		122.8	122.8	82.8	82.8	122.8	122.8	72.8	72.8	122.8	122.8	72.8	72.8
	j		107.5	107.5	72.5	72.5	107.5	107.5	63.7	63.7	107.5	107.5	63.7	63.7
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	4-100	4-100	6-100	6-100	4-100	4-100	6-100	6-100	4-100	4-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.27	0.27	0.27	0.27	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
	pw		1.13	1.13	0.39	0.39	0.95	0.95	0.39	0.39	0.95	0.95	0.39	0.39
曲げ	Mal		2053.9	2053.9	0.0	0.0	1567.0	1567.0	0.0	0.0	1551.2	1551.2	0.0	0.0
	Mas		3302.7	3302.7	0.0	0.0	2976.7	2976.7	0.0	0.0	2671.7	2671.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1917.6	2472.7	0.0	0.0	1917.6	1917.6	0.0	0.0	1917.6	1917.6	0.0	0.0
	cMy.正		3855.2	3855.2	0.0	0.0	3394.9	3394.9	0.0	0.0	3017.3	3017.3	0.0	0.0
	gMy.負		1918.0	2473.0	0.0	0.0	1918.0	1918.0	0.0	0.0	1918.0	1918.0	0.0	0.0
	cMy.負		3697.3	3697.3	0.0	0.0	3280.4	3280.4	0.0	0.0	2924.4	2924.4	0.0	0.0
	H'(H)		210(285)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		1794.9	1794.9	0.0	0.0	1554.7	1554.7	0.0	0.0	1346.8	1346.8	0.0	0.0
	Qal		1489.0	1489.0	0.0	0.0	1238.1	1238.1	0.0	0.0	1252.5	1252.5	0.0	0.0
	Qas		2558.2	2558.2	0.0	0.0	1972.9	1972.9	0.0	0.0	1972.9	1972.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		181.9	206.6	0.0	0.0	196.4	184.2	0.0	0.0	197.7	164.9	0.0	0.0
	Ld1		105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (53.8)	76.9 (76.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (67.0)	75.6 (55.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (68.2)	75.6 (38.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[12F-13F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[13F-14F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[14F-RF/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI		1912.6	1912.6	0.0	0.0	1236.9	1236.9	0.0	0.0	561.3	561.3	0.0	0.0
	MI		-2.2	2.3	0.0	0.0	-1.0	1.7	0.0	0.0	-6.1	2.3	0.0	0.0
	Ns		1883.7	1883.7	0.0	0.0	1218.1	1218.1	0.0	0.0	552.8	569.8	0.0	0.0
	Ms		-1020.8	490.1	0.0	0.0	-972.9	143.6	0.0	0.0	-747.8	57.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K1		
	QI		-1.6	-1.6	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0	-3.0	-3.0	0.0	0.0
	Qs		718.9	718.9	0.0	0.0	531.3	531.3	0.0	0.0	329.8	329.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		75.0	75.0	130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0
	D		130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0	75.0	75.0	130.0	130.0	75.0	75.0
	d		122.8	122.8	67.8	67.8	122.8	122.8	67.8	67.8	122.8	122.8	67.8	67.8
	j		107.5	107.5	59.3	59.3	107.5	107.5	59.3	59.3	107.5	107.5	59.3	59.3
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw		0.68	0.68	0.39	0.39	0.68	0.68	0.39	0.39	0.68	0.68	0.39	0.39
曲げ	Mal		1466.2	1466.2	0.0	0.0	1310.0	1310.0	0.0	0.0	996.5	996.5	0.0	0.0
	Mas		2350.8	2350.8	0.0	0.0	2023.1	2023.1	0.0	0.0	1694.9	1703.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1233.9	1917.6	0.0	0.0	1233.9	1233.9	0.0	0.0	2467.8	1233.9	0.0	0.0
	cMy.正		2611.5	2611.5	0.0	0.0	2209.3	2209.3	0.0	0.0	1785.5	1785.5	0.0	0.0
	gMy.負		1233.7	1918.0	0.0	0.0	1233.7	1233.7	0.0	0.0	2467.4	1233.7	0.0	0.0
	cMy.負		2546.1	2546.1	0.0	0.0	2164.6	2164.6	0.0	0.0	1764.2	1764.2	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		1077.6	1077.6	0.0	0.0	796.5	796.5	0.0	0.0	493.1	493.1	0.0	0.0
	Qal		1169.2	1169.2	0.0	0.0	1057.6	1057.6	0.0	0.0	960.8	960.8	0.0	0.0
	Qas		1522.5	1522.5	0.0	0.0	1522.5	1522.5	0.0	0.0	1522.5	1522.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		186.1	153.2	0.0	0.0	183.1	131.7	0.0	0.0	169.2	126.4	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (57.6)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (54.9)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (42.2)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(48)	(150)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		5907.5	5907.5	0.0	0.0	5462.8	5462.8	0.0	0.0	5028.3	5028.3	0.0	0.0
	Ml		115.6	-163.4	0.0	0.0	116.7	-109.0	0.0	0.0	116.6	-108.5	0.0	0.0
	Ns		3720.0	8095.0	0.0	0.0	7462.1	7462.1	0.0	0.0	6802.4	6802.4	0.0	0.0
	Ms		253.3	-2557.9	0.0	0.0	682.9	-1299.3	0.0	0.0	904.8	-1018.2	0.0	0.0
	L.no		K2	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		66.0	66.0	0.0	0.0	80.6	80.6	0.0	0.0	80.4	80.4	0.0	0.0
	Qs		1069.1	1069.1	0.0	0.0	981.4	981.4	0.0	0.0	951.1	951.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
	pw		0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23
曲げ	Mal		1420.5	1420.5	0.0	0.0	1488.3	1488.3	0.0	0.0	1539.2	1539.2	0.0	0.0
	Mas		3220.4	3218.1	0.0	0.0	3243.4	3243.4	0.0	0.0	3263.4	3263.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1408.3	10886.2	0.0	0.0	1408.3	1408.3	0.0	0.0	1408.3	1408.3	0.0	0.0
	cMy.正		5726.3	5726.3	0.0	0.0	5539.6	5539.6	0.0	0.0	5313.7	5313.7	0.0	0.0
	gMy.負		1369.8	10587.8	0.0	0.0	1369.8	1369.8	0.0	0.0	1369.8	1369.8	0.0	0.0
	cMy.負		2603.0	2603.0	0.0	0.0	2568.8	2568.8	0.0	0.0	2576.8	2576.8	0.0	0.0
	H'(H)		225(423)		0(0)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)	
	Qd		1570.6	1570.6	0.0	0.0	1431.8	1431.8	0.0	0.0	1386.5	1386.5	0.0	0.0
	Qal		763.2	763.2	0.0	0.0	1079.5	1079.5	0.0	0.0	1078.4	1078.4	0.0	0.0
	Qas		1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		115.6	225.6	0.0	0.0	135.6	165.2	0.0	0.0	146.2	151.7	0.0	0.0
	Ld1		163.8	61.3	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
	判定		OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (30.0)	106.1 (105.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (53.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (37.3)	69.3 (41.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)	(48)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		4593.8	4593.8	0.0	0.0	4159.2	4159.2	0.0	0.0	3724.6	3724.6	0.0	0.0
	MI		116.8	-108.7	0.0	0.0	116.7	-108.7	0.0	0.0	118.1	-109.1	0.0	0.0
	Ns		6137.7	6137.7	0.0	0.0	5478.2	5478.2	0.0	0.0	4826.8	4826.8	0.0	0.0
	Ms		917.3	-882.8	0.0	0.0	937.7	-853.5	0.0	0.0	851.4	-787.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		80.5	80.5	0.0	0.0	80.5	80.5	0.0	0.0	81.1	81.1	0.0	0.0
	Qs		888.0	888.0	0.0	0.0	883.5	883.5	0.0	0.0	805.3	805.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
	pw		0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23
曲げ	Mal		1576.9	1576.9	0.0	0.0	1603.6	1603.6	0.0	0.0	1621.9	1621.9	0.0	0.0
	Mas		3279.9	3279.9	0.0	0.0	3295.7	3295.7	0.0	0.0	3315.5	3315.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1408.3	1408.3	0.0	0.0	1281.3	1408.3	0.0	0.0	1281.3	1281.3	0.0	0.0
	cMy.正		5059.2	5059.2	0.0	0.0	4782.0	4782.0	0.0	0.0	4485.1	4485.1	0.0	0.0
	gMy.負		1369.8	1369.8	0.0	0.0	1242.5	1369.8	0.0	0.0	1242.5	1242.5	0.0	0.0
	cMy.負		2589.7	2589.7	0.0	0.0	2597.4	2597.4	0.0	0.0	2596.8	2596.8	0.0	0.0
	H'(H)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)	
	Qd		1291.8	1291.8	0.0	0.0	1285.0	1285.0	0.0	0.0	1167.3	1167.3	0.0	0.0
	Qal		1078.5	1078.5	0.0	0.0	1078.9	1078.9	0.0	0.0	1076.4	1076.4	0.0	0.0
	Qas		1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		146.8	145.2	0.0	0.0	147.8	143.8	0.0	0.0	143.7	140.6	0.0	0.0
	Ld1		92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0	92.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (37.8)	69.3 (36.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (38.6)	69.3 (35.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (35.1)	69.3 (32.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[7F-8F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		3290.0	3290.0	0.0	0.0	2860.8	2860.8	0.0	0.0	2431.5	2431.5	0.0	0.0
	MI		111.7	-107.6	0.0	0.0	112.4	-108.1	0.0	0.0	111.5	-107.5	0.0	0.0
	Ns		4180.5	4180.5	0.0	0.0	3573.1	3573.1	0.0	0.0	2964.5	2964.5	0.0	0.0
	Ms		710.8	-876.2	0.0	0.0	713.8	-751.3	0.0	0.0	558.3	-814.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		78.3	78.3	0.0	0.0	78.8	78.8	0.0	0.0	76.9	76.9	0.0	0.0
	Qs		762.2	762.2	0.0	0.0	701.1	701.1	0.0	0.0	626.3	626.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
	pw		0.60	0.60	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23
曲げ	Mal		1450.0	1450.0	0.0	0.0	1441.8	1441.8	0.0	0.0	1430.3	1430.3	0.0	0.0
	Mas		2819.9	2819.9	0.0	0.0	2600.3	2600.3	0.0	0.0	2375.7	2375.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1195.5	1281.3	0.0	0.0	1195.5	1195.5	0.0	0.0	924.9	1195.5	0.0	0.0
	cMy.正		3567.9	3567.9	0.0	0.0	3255.9	3255.9	0.0	0.0	2922.7	2922.7	0.0	0.0
	gMy.負		1159.4	1242.5	0.0	0.0	1159.4	1159.4	0.0	0.0	893.6	1159.4	0.0	0.0
	cMy.負		1991.7	1991.7	0.0	0.0	1955.1	1955.1	0.0	0.0	1919.6	1919.6	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		210(285)		0(0)	
	Qd		1104.1	1104.1	0.0	0.0	1012.2	1012.2	0.0	0.0	901.0	901.0	0.0	0.0
	Qal		1089.1	1089.1	0.0	0.0	1088.7	1088.7	0.0	0.0	1078.1	1078.1	0.0	0.0
	Qas		1423.4	1423.4	0.0	0.0	1423.4	1423.4	0.0	0.0	1423.4	1423.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		151.0	162.3	0.0	0.0	151.2	153.8	0.0	0.0	140.7	158.1	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (43.9)	69.3 (54.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (44.1)	69.3 (46.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (34.5)	69.3 (50.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[10F-11F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[11F-12F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[12F-13F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI		2007.3	2007.3	0.0	0.0	1582.9	1582.9	0.0	0.0	1158.6	1158.6	0.0	0.0
	MI		108.7	-103.0	0.0	0.0	110.0	-106.1	0.0	0.0	106.8	-104.9	0.0	0.0
	Ns		2406.2	2406.2	0.0	0.0	1860.6	1860.6	0.0	0.0	1329.0	1329.0	0.0	0.0
	Ms		721.2	-605.6	0.0	0.0	735.1	-360.7	0.0	0.0	682.4	-271.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		75.6	75.6	0.0	0.0	77.2	77.2	0.0	0.0	75.6	75.6	0.0	0.0
	Qs		606.6	606.6	0.0	0.0	496.1	496.1	0.0	0.0	429.2	429.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
	pw		0.60	0.60	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23
曲げ	Mal		1191.4	1191.4	0.0	0.0	1182.0	1182.0	0.0	0.0	1065.7	1065.7	0.0	0.0
	Mas		2165.3	2165.3	0.0	0.0	1955.2	1955.2	0.0	0.0	1735.4	1735.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		924.9	924.9	0.0	0.0	924.9	924.9	0.0	0.0	584.3	924.9	0.0	0.0
	cMy.正		2587.5	2587.5	0.0	0.0	2285.4	2285.4	0.0	0.0	1979.6	1979.6	0.0	0.0
	gMy.負		893.6	893.6	0.0	0.0	893.6	893.6	0.0	0.0	553.1	893.6	0.0	0.0
	cMy.負		1835.5	1835.5	0.0	0.0	1743.4	1743.4	0.0	0.0	1635.6	1635.6	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		872.1	872.1	0.0	0.0	705.6	705.6	0.0	0.0	606.1	606.1	0.0	0.0
	Qal		1007.5	1007.5	0.0	0.0	1012.6	1012.6	0.0	0.0	1018.0	1018.0	0.0	0.0
	Qas		1354.6	1354.6	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0	1017.6	1017.6	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		156.2	147.6	0.0	0.0	157.2	129.5	0.0	0.0	153.3	122.9	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (48.6)	75.6 (40.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (49.5)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (46.0)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[13F-14F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[14F-RF/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	Nl		741.8	741.8	0.0	0.0	324.8	324.8	0.0	0.0
	Ml		96.0	-98.3	0.0	0.0	148.9	-110.2	0.0	0.0
	Ns		837.1	646.5	0.0	0.0	364.0	285.6	0.0	0.0
	Ms		690.0	-145.4	0.0	0.0	506.1	-275.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K2			K1	K2		
	Ql		69.4	69.4	0.0	0.0	92.6	92.6	0.0	0.0
	Qs		329.9	329.9	0.0	0.0	183.7	183.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2								
	芯鉄筋									
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt		0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
	pw		0.30	0.30	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23
曲げ	Mal		903.5	903.5	0.0	0.0	734.7	734.7	0.0	0.0
	Mas		1533.7	1454.0	0.0	0.0	1334.0	1300.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		584.3	584.3	0.0	0.0	1168.6	584.3	0.0	0.0
	cMy.正		1694.7	1694.7	0.0	0.0	1417.6	1417.6	0.0	0.0
	gMy.負		553.1	553.1	0.0	0.0	1106.3	553.1	0.0	0.0
	cMy.負		1496.2	1496.2	0.0	0.0	1333.4	1333.4	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		460.1	460.1	0.0	0.0	229.3	229.3	0.0	0.0
	Qal		1016.1	1016.1	0.0	0.0	942.0	942.0	0.0	0.0
	Qas		1017.6	1017.6	0.0	0.0	1017.6	1017.6	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		153.9	119.1	0.0	0.0	140.3	123.2	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (46.5)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (34.1)	75.6 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

A-4.3.3　ＲＣ壁の断面計算

（１）ＲＣ壁の計算指定

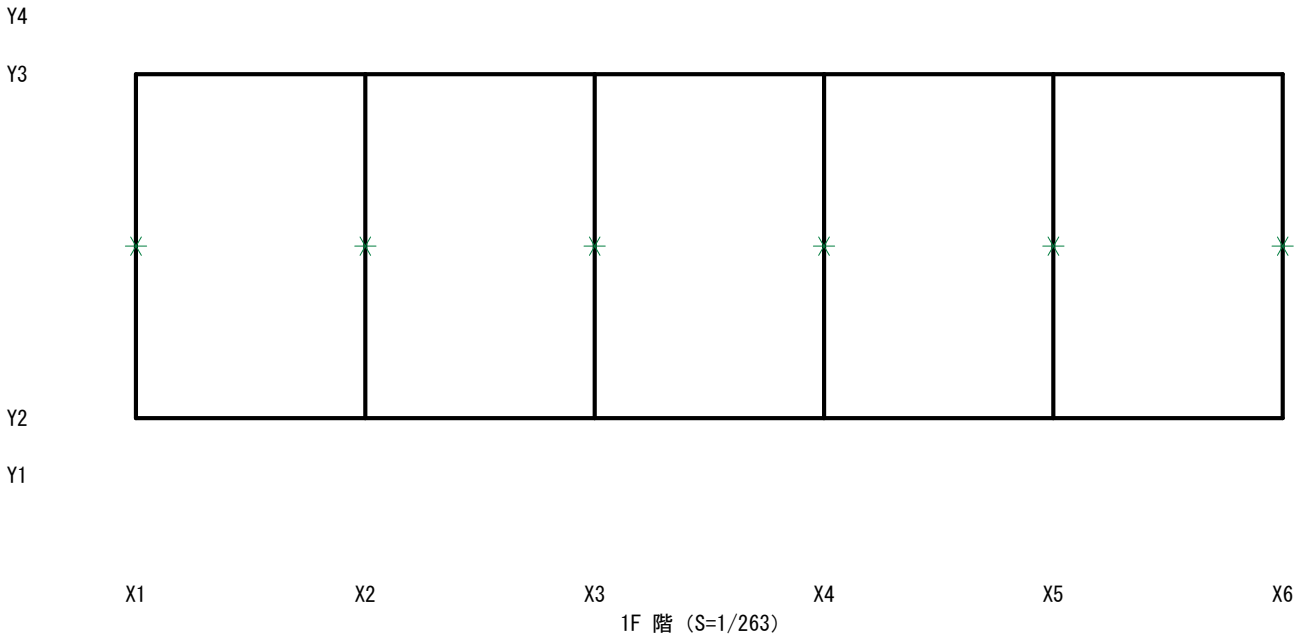

1F 階 (S=1/263)

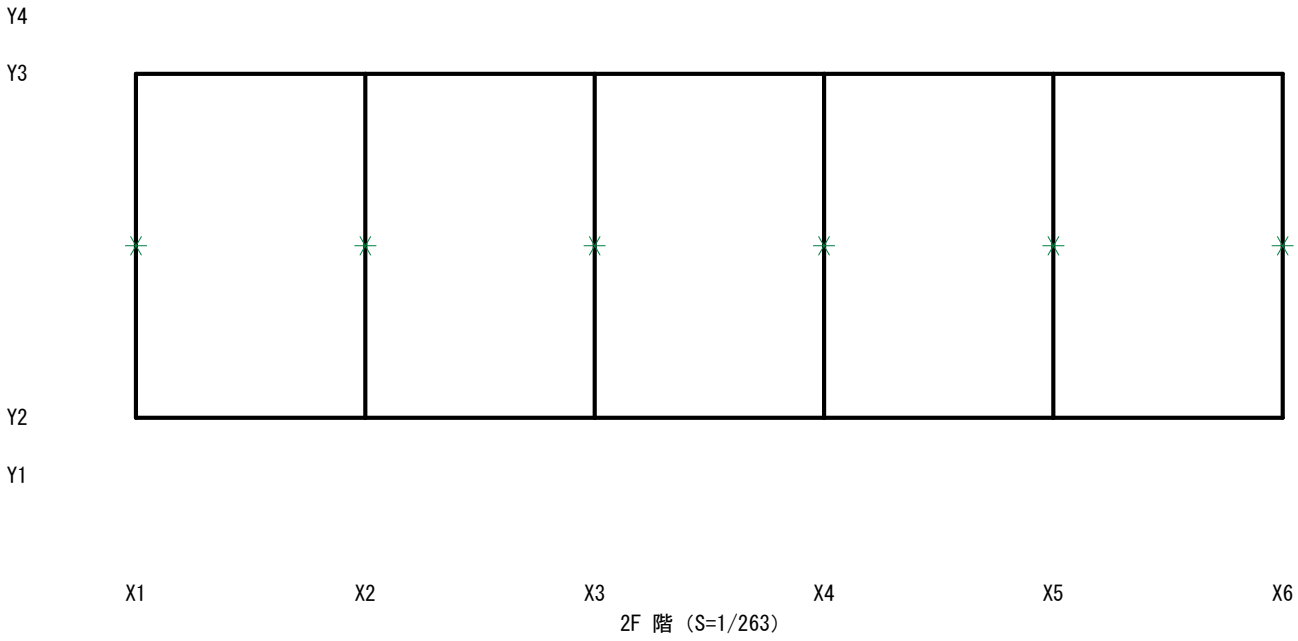

2F 階 (S=1/263)

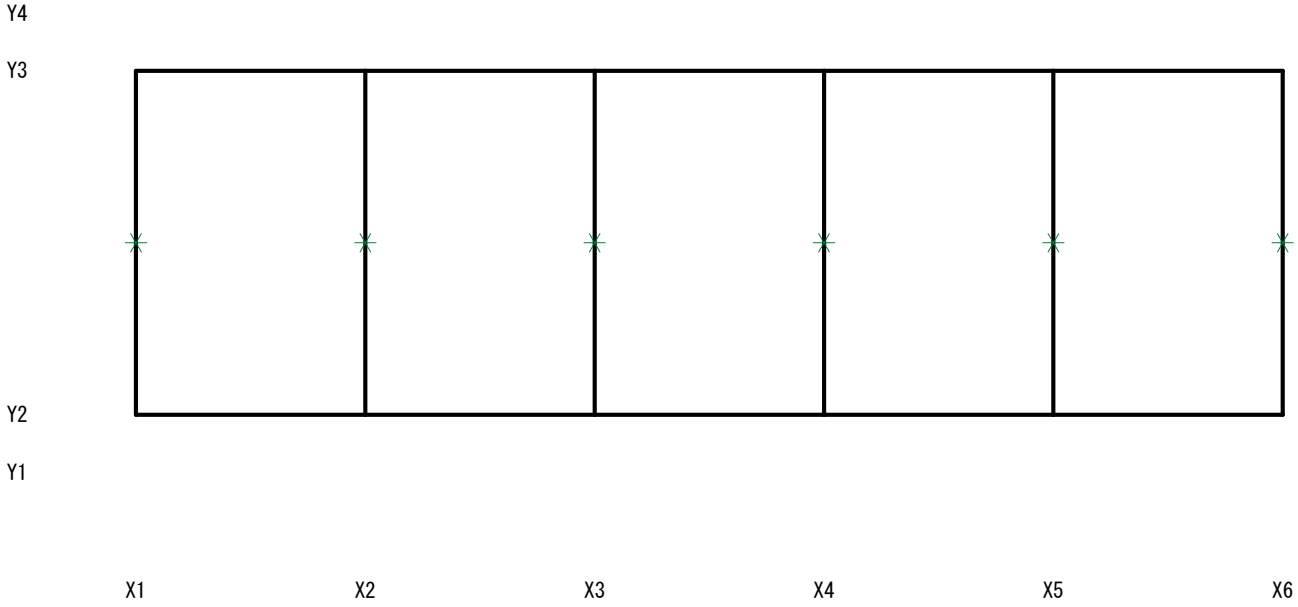

3F 階 (S=1/263)

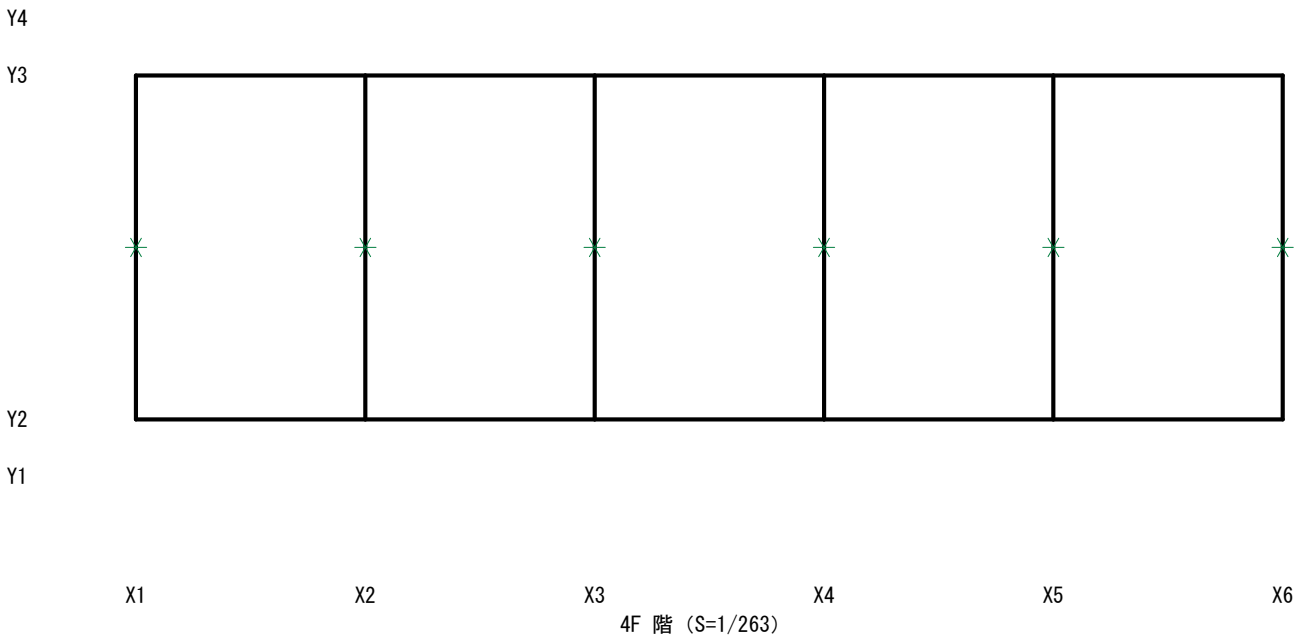

4F 階 (S=1/263)

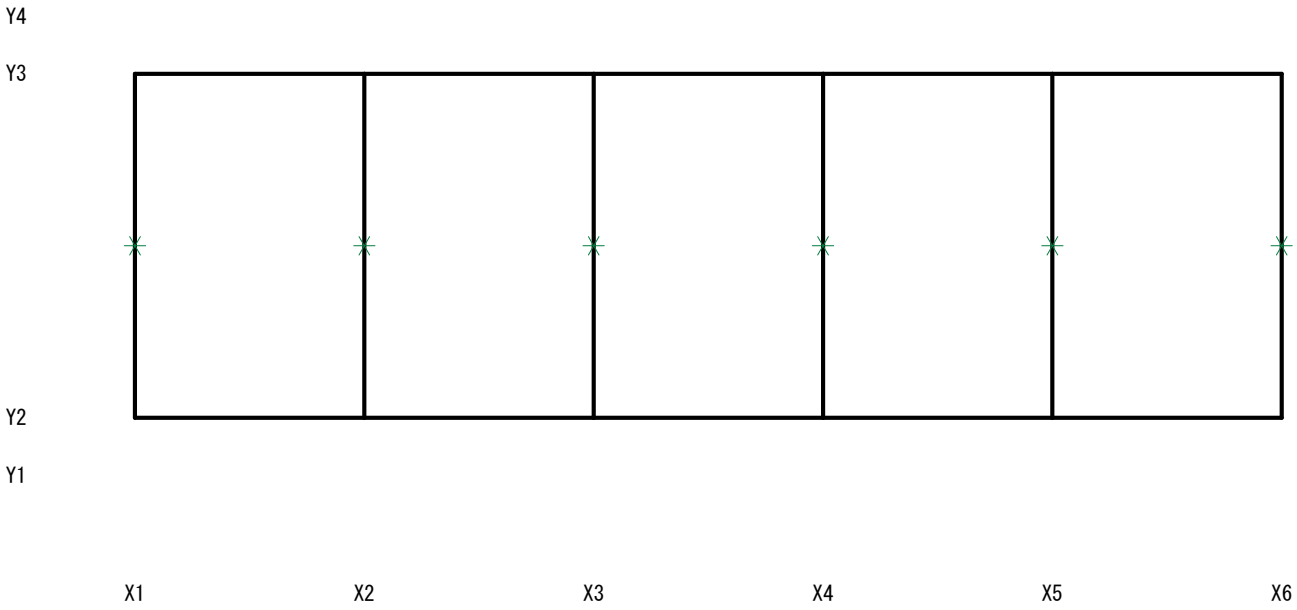

5F 階 (S=1/263)

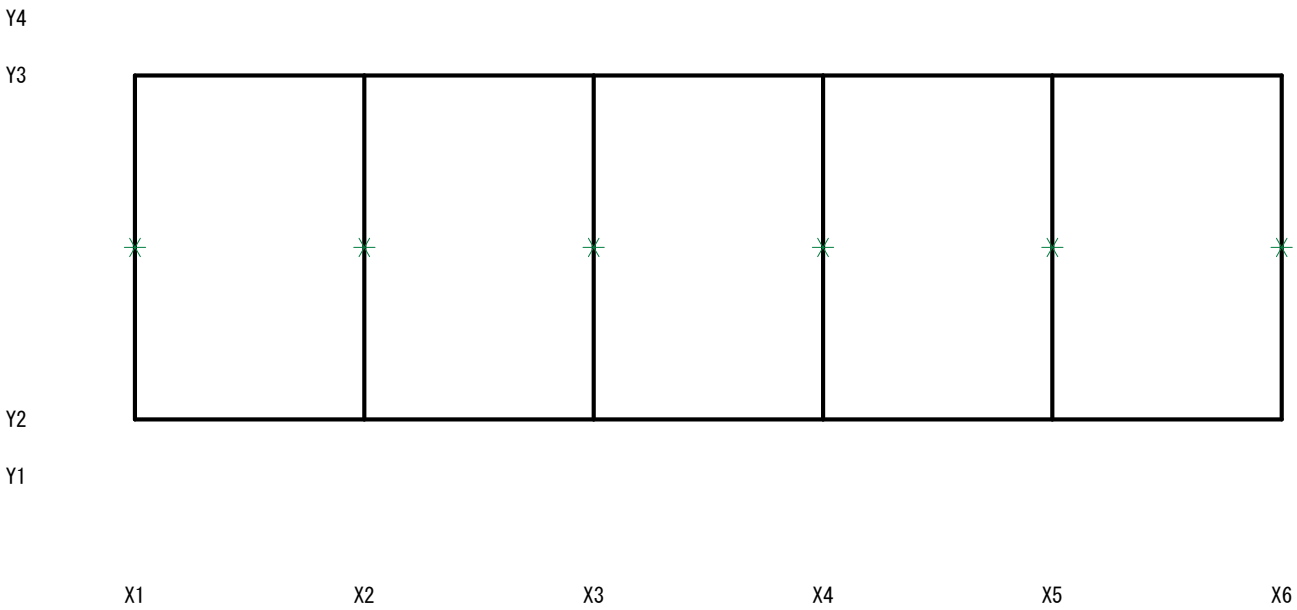

6F 階 (S=1/263)

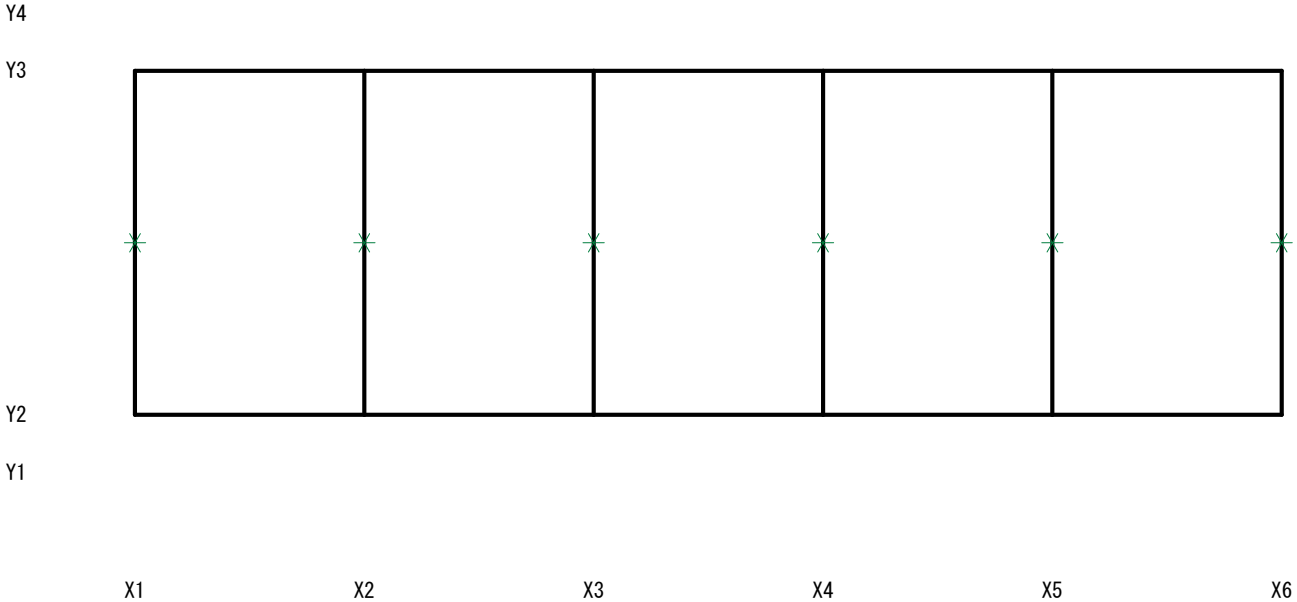

7F 階 (S=1/263)

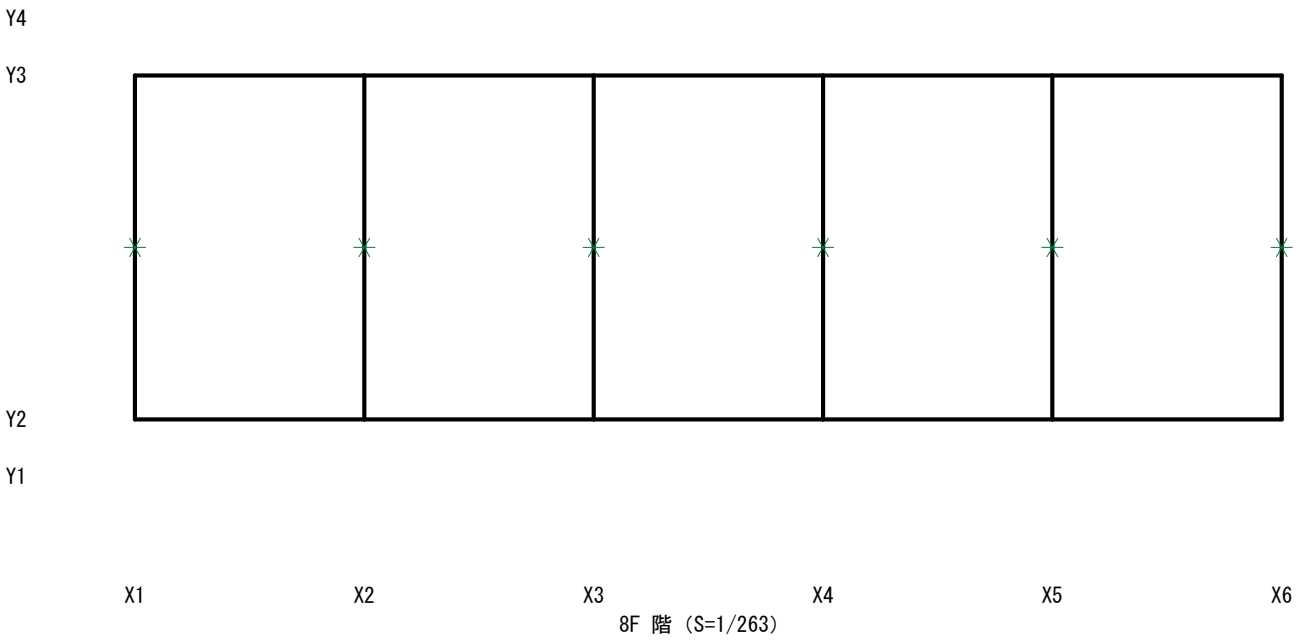

8F 階 (S=1/263)

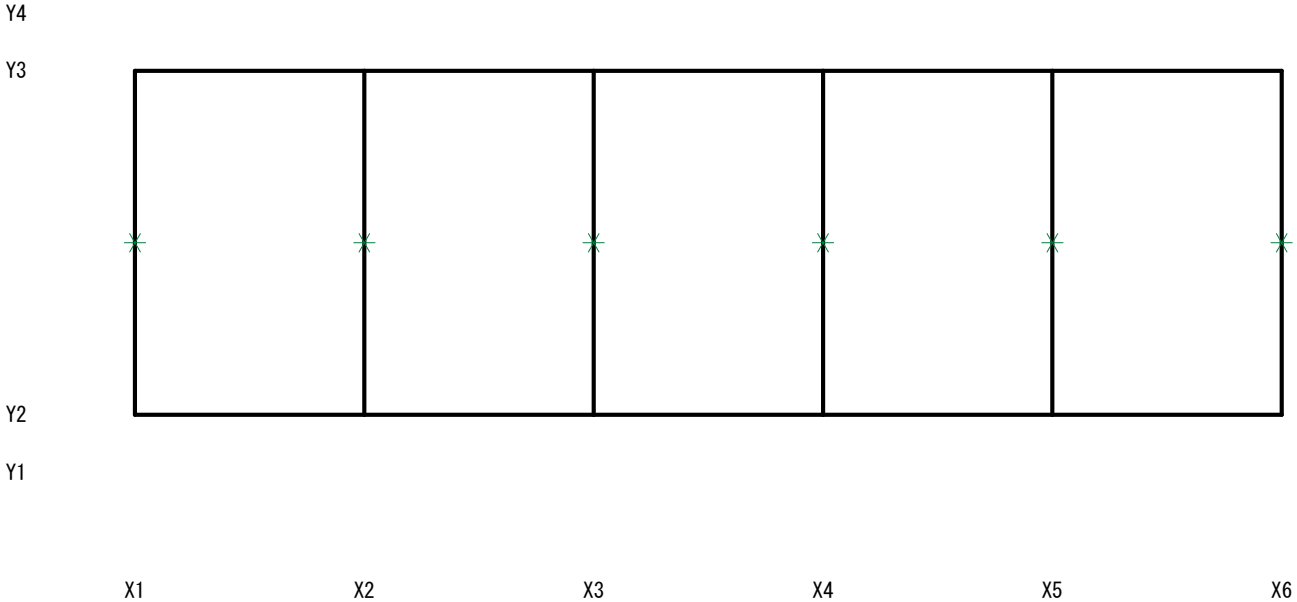

9F 階 (S=1/263)

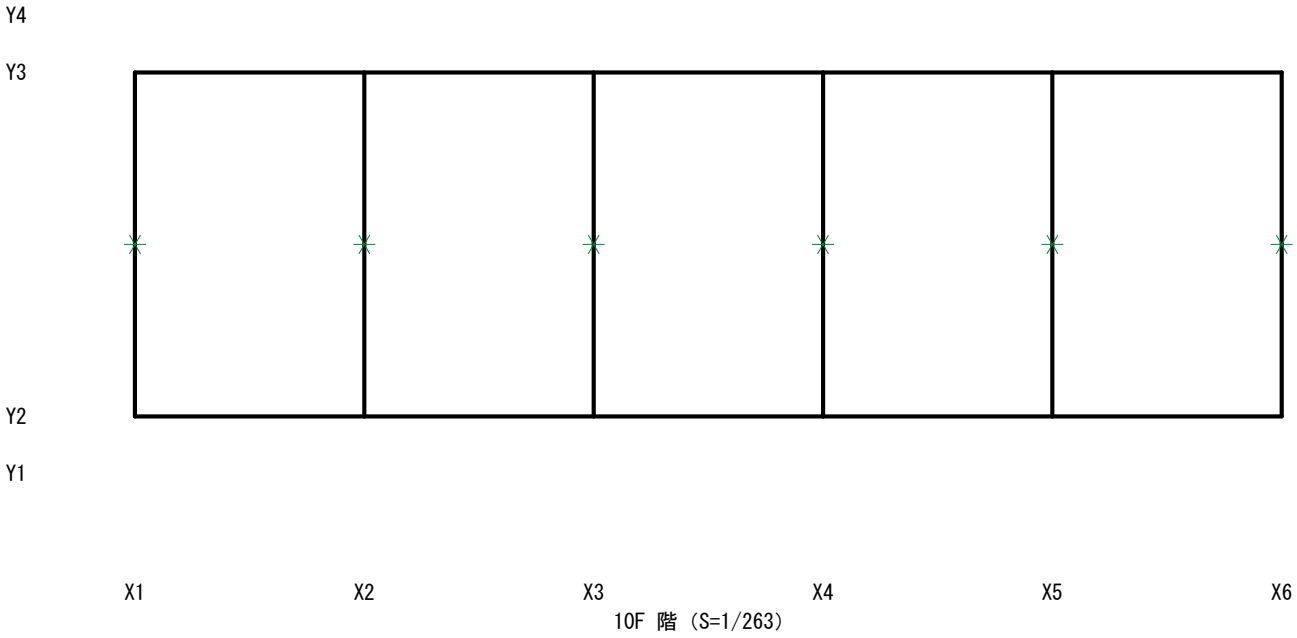

10F 階 (S=1/263)

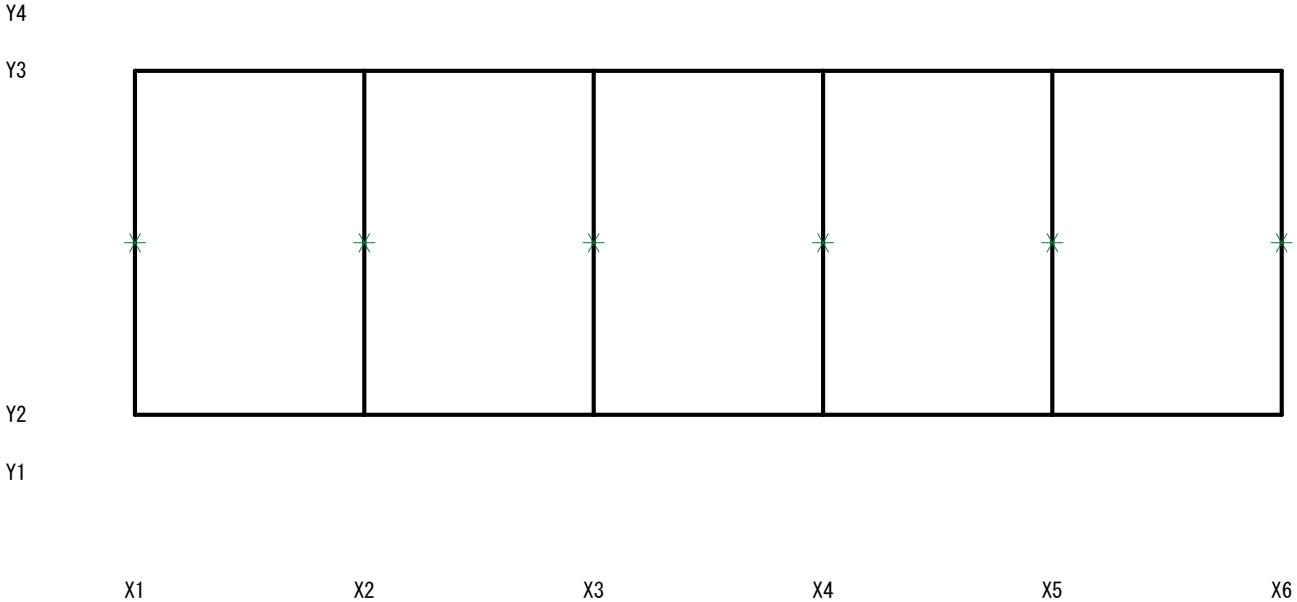

11F 階 (S=1/263)

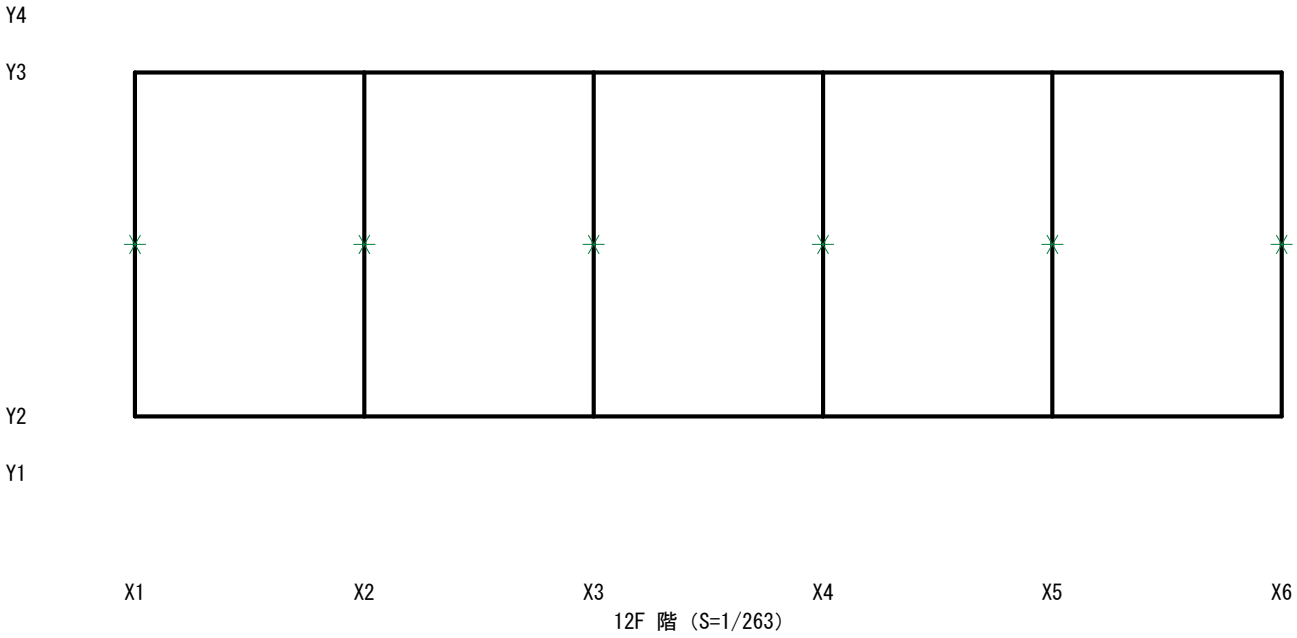

12F 階 (S=1/263)

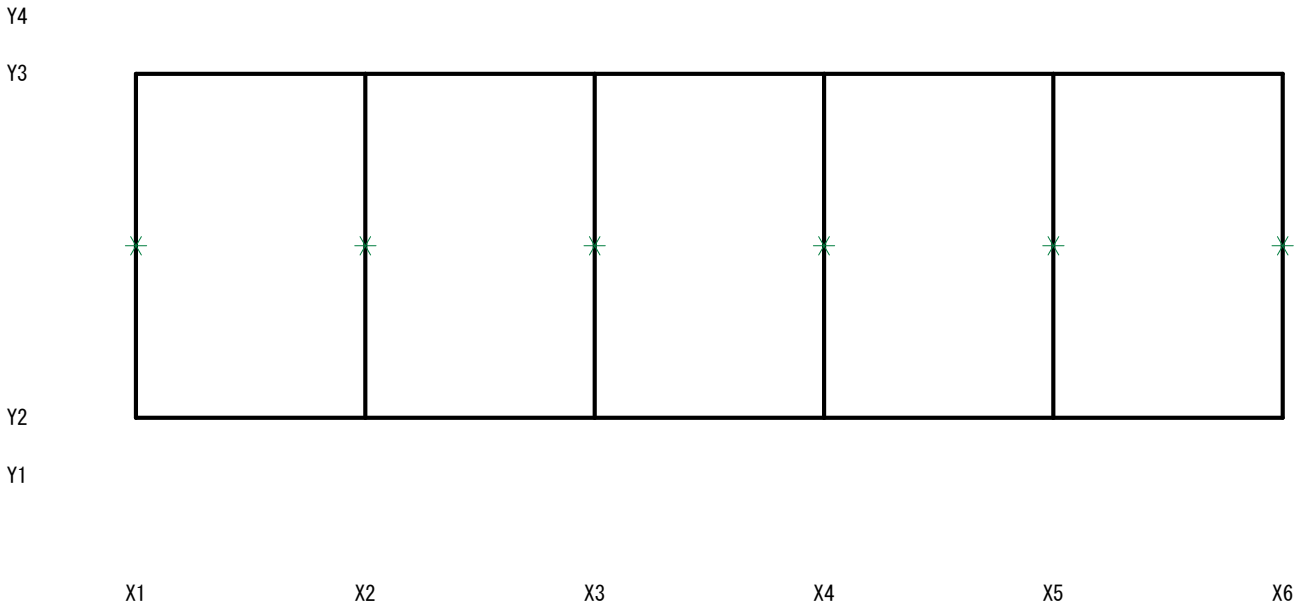

13F 階 (S=1/263)

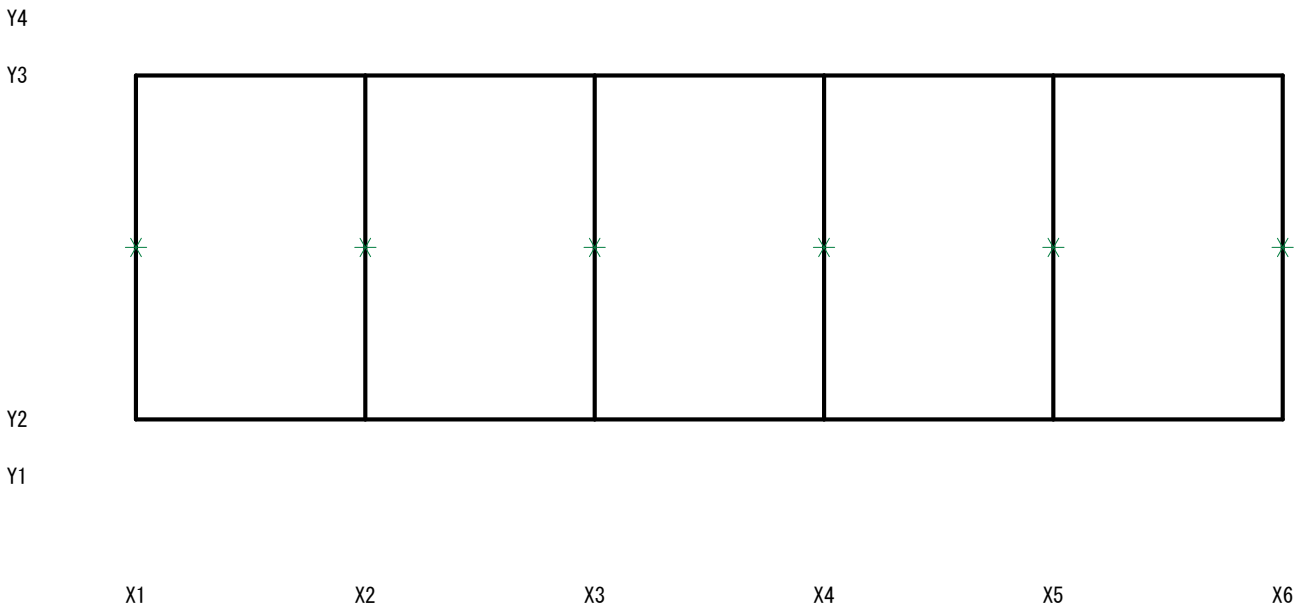

14F 階 (S=1/263)

（２）ＲＣ壁の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = QL + 1.00 * QE
　　開口補強筋：ＲＣ規準(1999)19条(26)～(28)式による
　イ）許容せん断力
　　ＲＣ規準(1999)19条(22)式による
　ウ）せん断補強筋比
　　Psmax =　1.20 %
　　Psmin =　0.25 %
　エ）せん断力の判定
　　(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする
４）付帯柱の検討
　　許容圧縮耐力：ＲＣ規準(1999)19条(19.8)式による
　　許容引張耐力：ＲＣ規準(1999)19条(19.9)式による

(設計軸力/許容耐力)≦1.0 をＯＫとする

（３）ＲＣ壁の断面計算結果

記号説明

記号		単位	説明
断面名 部材位置			入力で指定した断面名称。部材位置は○○階、○○フレーム、○○軸で表示します。
形状	t	cm	壁厚
	Lo／Ho	cm	①／②：①は開口幅、②は開口高さ
	L'／H'	cm	①／②：①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ
	L／H	cm	①／②：①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ
	r		開口による低減率で、ｒ1 ～ｒ3 の最小値
	r1		開口による低減率（＝1－Lo／L）
	r2		開口による低減率（＝1－ √((Ho･Lo)/(H･L))
	r3		開口による低減率（＝1－Ho／H）
材質			コンクリート：Ｆｃ は普通コンクリート、Ｌｃ は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。 鉄筋①／②／③：①：鉄筋太物種別１、②：鉄筋太物種別２、③：鉄筋細物種別
配筋	縦筋 横筋	mm	壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋､Sはシングル配筋を示します。
	ps	%	壁筋比
応力	Qdl	kN	壁の長期設計用せん断力。
	Qds	kN	壁の短期設計用せん断力Qds＞Q1の場合はmax(Q1,rQw)を用います。
	L.no		上記Qds の短期荷重ケース記号（注1）
	Qal	kN	壁の長期許容せん断力
	Qw	kN	壁筋の負担できる許容せん断力（＝ps･t･L'･ft）
	ΣQc	kN	壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は１／２
	Q1	kN	壁の許容せん断力（＝r･t･L・fs）
	Q2	kN	壁の許容せん断力（＝r(Qw+ΣQc)
	判定		作用せん断力に対する判定結果
開口	Td	kN	開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Tv	kN	開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Th	kN	開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	aTd	kN,cm2	①－②，③：①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTv	kN,cm2	①－②，③：①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTh	kN,cm2	①－②，③：①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	判定		①／②／③：斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果
付帯柱	B x D	cm	柱断面寸法(幅xせい)
	X 主筋1		壁方向の柱鉄筋一段目
	X 主筋2		壁方向の柱鉄筋二段目
	X 芯鉄筋		壁方向の芯鉄筋
	Y 主筋1		壁と直交方向の柱鉄筋一段目
	Y 主筋2		壁と直交方向の柱鉄筋二段目
	Y 芯鉄筋		壁と直交方向の芯鉄筋
	Ag		柱主筋全断面積
	Nl	kN	長期設計軸力
	Ml	kN･m	長期設計用曲げモーメント
	Ns	kN	短期設計軸力
	Ms	kN	短期設計曲げモーメント
	L.no		短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号（注1）
	Nc	kN	付帯柱の圧縮軸力
	Nt	kN	付帯柱の引張軸力
	Nac	kN	付帯柱の許容圧縮耐力
	Nat	kN	付帯柱の許容引張耐力
	判定		付帯柱の軸方向の判定結果

（注1）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）

WS2 風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）　WS4 風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名		W2		W2		W2		W2	
部材位置		1F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90	
	L'/H'	1115 / 250		1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220	
	L/H	1200 / 423		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	0.710		0.679		0.679		0.679	
	r1	0.717		0.717		0.717		0.717	
	r2	0.713		0.698		0.698		0.698	
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	2381.7		2322.1		2282.4		2215.0	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	1809.7		1730.4		1730.4		1730.4	
	Qw	5569.8		5569.8		5569.8		5569.8	
	rQw	3952.8		3779.5		3779.5		3779.5	
	ΣQc	2932.9		2932.9		2932.9		2932.9	
	Q1	2714.5		2595.5		2595.5		2595.5	
	Q2	6034.2		5769.7		5769.7		5769.7	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	182.4		177.9		174.8		169.7	
	Tv	104.1		101.4		99.7		96.8	
	Th	214.4		242.4		238.3		231.2	
	aTd	6-D13 489.7		6-D13 489.7		6-D13 489.7		6-D13 489.7	
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8	
	aTh	8-D13 299.7		8-D13 299.7		8-D13 299.7		8-D13 299.7	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85
	X 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80
	長期 Nl	11991.0	11991.0	11088.5	11088.5	10206.5	10206.5	9324.5	9324.5
	長期 Ml	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	5995.5	5995.5	5544.2	5544.2	5103.3	5103.3	4662.3	4662.3
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	13506.7	13506.7	13506.7	13506.7	13506.7	13506.7	13506.7	13506.7
	長期 Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期 Ns	11991.0	11991.0	11088.5	11088.5	10206.5	10206.5	9324.5	9324.5
	短期 Ms	-71825.4	-71825.4	-61745.2	-61745.2	-55218.0	-55218.0	-48797.3	-48797.3
	短期 L.no	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2
	短期 Nc	11981.0	11981.0	10689.7	10689.7	9704.8	9704.8	8728.7	8728.7
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	27013.4	27013.4	27013.4	27013.4	27013.4	27013.4	27013.4	27013.4
	短期 Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2	
部材位置		5F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90	
	L'/H'	1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	0.679		0.679		0.679		0.679	
	r1	0.717		0.717		0.717		0.717	
	r2	0.698		0.698		0.698		0.698	
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	2142.6		2063.9		1957.3		1827.4	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	1730.4		1730.4		1730.4		1730.4	
	Qw	5569.8		5569.8		5569.8		5569.8	
	rQw	3779.5		3779.5		3779.5		3779.5	
	ΣQc	2932.9		2932.9		2932.9		2932.9	
	Q1	2595.5		2595.5		2595.5		2595.5	
	Q2	5769.7		5769.7		5769.7		5769.7	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	164.1		158.1		149.9		140.0	
	Tv	93.6		90.2		85.5		79.8	
	Th	223.7		215.4		204.3		190.8	
	aTd	6-D13 489.7		6-D13 489.7		6-D13 489.7		6-D13 489.7	
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8	
	aTh	8-D13 299.7		8-D13 299.7		8-D13 299.7		8-D13 299.7	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85
	X 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	8442.5	8442.5	7560.2	7560.2	6678.0	6678.0	5806.8	5806.8
	長期 Ml	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	4221.2	4221.2	3780.1	3780.1	3339.0	3339.0	2903.4	2903.4
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	13506.7	13506.7	13506.7	13506.7	12592.0	12592.0	12592.0	12592.0
	長期 Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	8442.5	8442.5	7560.2	7560.2	6678.0	6678.0	5806.8	5806.8
	短期 Ms	-42563.0	-42563.0	-36523.8	-36523.8	-30700.1	-30700.1	-25180.7	-25180.7
	短期 L.no	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2
	短期 Nc	7768.2	7768.2	6823.8	6823.8	5897.4	5897.4	5001.8	5001.8
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	27013.4	27013.4	27013.4	27013.4	25184.1	25184.1	25184.1	25184.1
	短期 Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2	
部材位置		9F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90	
	L'/H'	1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220	
	L/H	1200 / 285		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	0.684		0.679		0.679		0.679	
	r1	0.717		0.717		0.717		0.717	
	r2	0.701		0.698		0.698		0.698	
	r3	0.684		0.679		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1680.7		1493.8		1311.7		1104.7	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	1744.7		1608.2		1608.2		1608.2	
	Qw	5569.8		5569.8		5569.8		5569.8	
	rQw	3810.9		3779.5		3779.5		3779.5	
	ΣQc	2932.9		2730.7		2730.7		2730.7	
	Q1	2617.1		2412.3		2412.3		2412.3	
	Q2	5817.6		5632.5		5632.5		5632.5	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	128.7		114.4		100.5		84.6	
	Tv	73.4		65.3		57.3		48.3	
	Th	174.0		155.9		136.9		115.3	
	aTd	6-D13 489.7		6-D13 489.7		6-D13 489.7		6-D13 489.7	
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8	
	aTh	8-D13 299.7		8-D13 299.7		8-D13 299.7		8-D13 299.7	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	4935.6	4935.6	4074.4	4074.4	3213.1	3213.1	2351.7	2351.7
	長期 Ml	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	2467.8	2467.8	2037.2	2037.2	1606.5	1606.5	1175.9	1175.9
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	12592.0	12592.0	10493.4	10493.4	10493.4	10493.4	10493.4	10493.4
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	4935.6	4935.6	4074.4	4074.4	3213.1	3213.1	2351.7	2351.7
	短期 Ms	-20024.6	-20024.6	-15206.6	-15206.6	-10997.1	-10997.1	-7297.7	-7297.7
	短期 L.no	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2
	短期 Nc	4136.5	4136.5	3304.4	3304.4	2522.9	2522.9	1784.0	1784.0
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	25184.1	25184.1	20986.7	20986.7	20986.7	20986.7	20986.7	20986.7
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2t		W2t		W1		W1	
部材位置		13F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1115 / 220		1115 / 220		1100 / 250		1100 / 220	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 423		1200 / 280	
	r	0.679		0.679		1.000		1.000	
	r1	0.717		0.717		1.000		1.000	
	r2	0.698		0.698		1.000		1.000	
	r3	0.679		0.679		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	875.3		603.9		3567.2		3477.2	
	L.no	K2		K2		K1		K1	
	Qal	1608.2		1608.2		2550.0		2550.0	
	Qw	5569.8		5569.8		5494.9		5494.9	
	rQw	3779.5		3779.5		5494.9		5494.9	
	ΣQc	2730.7		2730.7		4632.2		4632.2	
	Q1	2412.3		2412.3		3825.0		3825.0	
	Q2	5632.5		5632.5		10127.1		10127.1	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	67.0		46.3					
	Tv	38.2		26.4					
	Th	91.4		63.0					
	aTd	4-D13 255.8		4-D13 255.8					
	aTv	4-D13 149.9		4-D13 149.9					
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9					
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK					
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	130x100	130x100	130x100	130x100
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	158.80	158.80	158.80	158.80
	長期 Nl	1505.7	1505.7	659.3	659.3	19960.5	19960.5	18446.8	18446.8
	長期 Ml	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	752.9	752.9	329.6	329.6	9980.3	9980.3	9223.4	9223.4
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	10493.4	10493.4	10493.4	10493.4	17886.7	17886.7	17886.7	17886.7
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期 Ns	1505.7	1505.7	659.3	659.3	19960.5	19960.5	18446.8	18446.8
	短期 Ms	4182.7	4182.7	1710.5	1710.5	-96887.1	-96887.1	-81833.7	-81833.7
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K2	K2	K2	K2
	短期 Nc	1101.4	1101.4	472.2	472.2	18054.2	18054.2	16042.9	16042.9
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	20986.7	20986.7	20986.7	20986.7	35773.4	35773.4	35773.4	35773.4
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		3F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1100 / 220		1100 / 220		1110 / 220		1110 / 220	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	3350.3		3208.2		3040.1		2846.2	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2550.0		2550.0		2550.0		2550.0	
	Qw	5494.9		5494.9		5544.8		5544.8	
	rQw	5494.9		5494.9		5544.8		5544.8	
	ΣQc	4632.2		4632.2		4133.1		4133.1	
	Q1	3825.0		3825.0		3825.0		3825.0	
	Q2	10127.1		10127.1		9677.9		9677.9	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	130x100	130x100	130x100	130x100	130x 90	130x 90	130x 90	130x 90
	X 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80
	長期 Nl	16953.7	16953.7	15460.7	15460.7	13975.8	13975.8	12499.1	12499.1
	長期 Ml	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	8476.8	8476.8	7730.3	7730.3	6987.9	6987.9	6249.5	6249.5
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	17886.7	17886.7	17886.7	17886.7	16326.7	16326.7	16326.7	16326.7
	長期 Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期 Ns	16953.7	16953.7	15460.7	15460.7	13975.8	13975.8	12499.1	12499.1
	短期 Ms	-72123.5	-72123.5	-62773.3	-62773.3	-53823.0	-53823.0	-45351.6	-45351.6
	短期 L.no	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2
	短期 Nc	14487.1	14487.1	12961.4	12961.4	11473.1	11473.1	10028.8	10028.8
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	35773.4	35773.4	35773.4	35773.4	32653.4	32653.4	32653.4	32653.4
	短期 Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		7F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1110 / 220		1110 / 220		1110 / 220		1120 / 220	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 285		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	2635.4		2409.4		2159.0		1901.0	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2550.0		2550.0		2550.0		2370.0	
	Qw	5544.8		5544.8		5544.8		5594.8	
	rQw	5544.8		5544.8		5544.8		5594.8	
	ΣQc	4133.1		4133.1		4133.1		3410.4	
	Q1	3825.0		3825.0		3825.0		3555.0	
	Q2	9677.9		9677.9		9677.9		9005.2	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	130x 90	130x 90	130x 90	130x 90	130x 90	130x 90	130x 80	130x 80
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	11022.4	11022.4	9571.1	9571.1	8119.8	8119.8	6699.9	6699.9
	長期 Ml	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	5511.2	5511.2	4785.5	4785.5	4059.9	4059.9	3349.9	3349.9
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	15412.0	15412.0	15412.0	15412.0	15412.0	15412.0	11543.4	11543.4
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	11022.4	11022.4	9571.1	9571.1	8119.8	8119.8	6699.9	6699.9
	短期 Ms	-37428.3	-37428.3	-30088.8	-30088.8	-23382.7	-23382.7	-17257.5	-17257.5
	短期 L.no	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2
	短期 Nc	8630.2	8630.2	7292.9	7292.9	6008.5	6008.5	4788.1	4788.1
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	30824.1	30824.1	30824.1	30824.1	30824.1	30824.1	23086.7	23086.7
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1t		W1t	
部材位置		11F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		13F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1120 / 220		1125 / 220		1125 / 220		1125 / 220	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1605.3		1279.7		921.9		497.5	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2370.0		2370.0		2370.0		2370.0	
	Qw	5594.8		5619.8		5619.8		5619.8	
	rQw	5594.8		5619.8		5619.8		5619.8	
	ΣQc	3410.4		3176.2		3176.2		3176.2	
	Q1	3555.0		3555.0		3555.0		3555.0	
	Q2	9005.2		8795.9		8795.9		8795.9	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	130x 80	130x 80	130x 75	130x 75	130x 75	130x 75	130x 75	130x 75
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	5288.1	5288.1	3880.4	3880.4	2509.4	2509.4	1138.8	1138.8
	長期 Ml	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	長期 Nc	2644.0	2644.0	1940.2	1940.2	1254.7	1254.7	569.4	569.4
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	11543.4	11543.4	10893.4	10893.4	10893.4	10893.4	10893.4	10893.4
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	5288.1	5288.1	3880.4	3880.4	2509.4	2509.4	1138.8	1138.8
	短期 Ms	-11961.9	-11961.9	-7493.9	-7493.9	-3932.7	-3932.7	-1372.8	-1372.8
	短期 L.no	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2
	短期 Nc	3640.9	3640.9	2564.7	2564.7	1582.4	1582.4	683.8	683.8
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	23086.7	23086.7	21786.7	21786.7	21786.7	21786.7	21786.7	21786.7
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		1F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1100 / 250		1100 / 220		1100 / 220		1100 / 220	
	L/H	1200 / 423		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	3565.6		3473.1		3344.3		3200.7	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2550.0		2550.0		2550.0		2550.0	
	Qw	5494.9		5494.9		5494.9		5494.9	
	rQw	5494.9		5494.9		5494.9		5494.9	
	ΣQc	4632.2		4632.2		4632.2		4632.2	
	Q1	3825.0		3825.0		3825.0		3825.0	
	Q2	10127.1		10127.1		10127.1		10127.1	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	130x100	130x100	130x100	130x100	130x100	130x100	130x100	130x100
	X 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80
	長期 Nl	19883.0	19883.0	18376.6	18376.6	16890.8	16890.8	15405.0	15405.0
	長期 Ml	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	9941.5	9941.5	9188.3	9188.3	8445.4	8445.4	7702.5	7702.5
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	17886.7	17886.7	17886.7	17886.7	17886.7	17886.7	17886.7	17886.7
	長期 Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期 Ns	19883.0	19883.0	18376.6	18376.6	16890.8	16890.8	15405.0	15405.0
	短期 Ms	-96979.8	-96979.8	-81914.5	-81914.5	-72189.4	-72189.4	-62824.7	-62824.7
	短期 L.no	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2
	短期 Nc	18023.1	18023.1	16014.5	16014.5	14461.2	14461.2	12937.9	12937.9
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	35773.4	35773.4	35773.4	35773.4	35773.4	35773.4	35773.4	35773.4
	短期 Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		5F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1110 / 220		1110 / 220		1110 / 220		1110 / 220	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	3031.3		2836.4		2625.0		2398.7	
	L.no	K1		K1		K2		K2	
	Qal	2550.0		2550.0		2550.0		2550.0	
	Qw	5544.8		5544.8		5544.8		5544.8	
	rQw	5544.8		5544.8		5544.8		5544.8	
	ΣQc	4133.1		4133.1		4133.1		4133.1	
	Q1	3825.0		3825.0		3825.0		3825.0	
	Q2	9677.9		9677.9		9677.9		9677.9	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	130x 90	130x 90	130x 90	130x 90	130x 90	130x 90	130x 90	130x 90
	X 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	13927.3	13927.3	12457.6	12457.6	10987.9	10987.9	9542.2	9542.2
	長期 Ml	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	6963.6	6963.6	6228.8	6228.8	5494.0	5494.0	4771.1	4771.1
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	16326.7	16326.7	16326.7	16326.7	15412.0	15412.0	15412.0	15412.0
	長期 Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	13927.3	13927.3	12457.6	12457.6	10987.9	10987.9	9542.2	9542.2
	短期 Ms	-53862.1	-53862.1	-45373.5	-45373.5	-37430.5	-37430.5	-30079.9	-30079.9
	短期 L.no	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2
	短期 Nc	11452.2	11452.2	10009.9	10009.9	8613.2	8613.2	7277.8	7277.8
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	32653.4	32653.4	32653.4	32653.4	30824.1	30824.1	30824.1	30824.1
	短期 Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		9F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1110 / 220		1120 / 220		1120 / 220		1125 / 220	
	L/H	1200 / 285		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	2148.4		1891.0		1595.5		1269.9	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	2550.0		2370.0		2370.0		2370.0	
	Qw	5544.8		5594.8		5594.8		5619.8	
	rQw	5544.8		5594.8		5594.8		5619.8	
	ΣQc	4133.1		3410.4		3410.4		3176.2	
	Q1	3825.0		3555.0		3555.0		3555.0	
	Q2	9677.9		9005.2		9005.2		8795.9	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	130x 90	130x 90	130x 80	130x 80	130x 80	130x 80	130x 75	130x 75
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	8096.4	8096.4	6680.7	6680.7	5273.0	5273.0	3869.3	3869.3
	長期 Ml	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	4048.2	4048.2	3340.3	3340.3	2636.5	2636.5	1934.7	1934.7
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	15412.0	15412.0	11543.4	11543.4	11543.4	11543.4	10893.4	10893.4
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	8096.4	8096.4	6680.7	6680.7	5273.0	5273.0	3869.3	3869.3
	短期 Ms	-23362.8	-23362.8	17239.6	17239.6	11944.4	11944.4	-7476.6	-7476.6
	短期 L.no	K2	K2	K1	K1	K1	K1	K2	K2
	短期 Nc	5995.1	5995.1	4777.0	4777.0	3631.9	3631.9	2557.7	2557.7
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	30824.1	30824.1	23086.7	23086.7	23086.7	23086.7	21786.7	21786.7
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1t		W1t		W1		W1	
部材位置		13F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1125 / 220		1125 / 220		1100 / 250		1100 / 220	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 423		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	912.2		487.7		3565.6		3473.1	
	L.no	K2		K2		K1		K1	
	Qal	2370.0		2370.0		2550.0		2550.0	
	Qw	5619.8		5619.8		5494.9		5494.9	
	rQw	5619.8		5619.8		5494.9		5494.9	
	ΣQc	3176.2		3176.2		4632.2		4632.2	
	Q1	3555.0		3555.0		3825.0		3825.0	
	Q2	8795.9		8795.9		10127.1		10127.1	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
付帯柱	B x D	130x 75	130x 75	130x 75	130x 75	130x100	130x100	130x100	130x100
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	158.80	158.80	158.80	158.80
	長期 Nl	2501.4	2501.4	1133.5	1133.5	19883.0	19883.0	18376.6	18376.6
	長期 Ml	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	1250.7	1250.7	566.7	566.7	9941.5	9941.5	9188.3	9188.3
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	10893.4	10893.4	10893.4	10893.4	17886.7	17886.7	17886.7	17886.7
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期 Ns	2501.4	2501.4	1133.5	1133.5	19883.0	19883.0	18376.6	18376.6
	短期 Ms	-3920.6	-3920.6	1366.3	1366.3	-96979.8	-96979.8	-81914.5	-81914.5
	短期 L.no	K2	K2	K1	K1	K2	K2	K2	K2
	短期 Nc	1577.4	1577.4	680.6	680.6	18023.1	18023.1	16014.5	16014.5
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	21786.7	21786.7	21786.7	21786.7	35773.4	35773.4	35773.4	35773.4
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		3F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1100 / 220		1100 / 220		1110 / 220		1110 / 220	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	3344.3		3200.7		3031.3		2836.4	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2550.0		2550.0		2550.0		2550.0	
	Qw	5494.9		5494.9		5544.8		5544.8	
	rQw	5494.9		5494.9		5544.8		5544.8	
	ΣQc	4632.2		4632.2		4133.1		4133.1	
	Q1	3825.0		3825.0		3825.0		3825.0	
	Q2	10127.1		10127.1		9677.9		9677.9	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	130x100	130x100	130x100	130x100	130x 90	130x 90	130x 90	130x 90
	X 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80
	長期 Nl	16890.8	16890.8	15405.0	15405.0	13927.3	13927.3	12457.6	12457.6
	長期 Ml	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	8445.4	8445.4	7702.5	7702.5	6963.6	6963.6	6228.8	6228.8
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	17886.7	17886.7	17886.7	17886.7	16326.7	16326.7	16326.7	16326.7
	長期 Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期 Ns	16890.8	16890.8	15405.0	15405.0	13927.3	13927.3	12457.6	12457.6
	短期 Ms	-72189.4	-72189.4	-62824.7	-62824.7	-53862.1	-53862.1	-45373.5	-45373.5
	短期 L.no	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2
	短期 Nc	14461.2	14461.2	12937.9	12937.9	11452.2	11452.2	10009.9	10009.9
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	35773.4	35773.4	35773.4	35773.4	32653.4	32653.4	32653.4	32653.4
	短期 Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		7F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1110 / 220		1110 / 220		1110 / 220		1120 / 220	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 285		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	2625.0		2398.7		2148.4		1891.0	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2550.0		2550.0		2550.0		2370.0	
	Qw	5544.8		5544.8		5544.8		5594.8	
	rQw	5544.8		5544.8		5544.8		5594.8	
	ΣQc	4133.1		4133.1		4133.1		3410.4	
	Q1	3825.0		3825.0		3825.0		3555.0	
	Q2	9677.9		9677.9		9677.9		9005.2	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	130x 90	130x 90	130x 90	130x 90	130x 90	130x 90	130x 80	130x 80
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	10987.9	10987.9	9542.2	9542.2	8096.4	8096.4	6680.7	6680.7
	長期 Ml	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	5494.0	5494.0	4771.1	4771.1	4048.2	4048.2	3340.3	3340.3
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	15412.0	15412.0	15412.0	15412.0	15412.0	15412.0	11543.4	11543.4
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	10987.9	10987.9	9542.2	9542.2	8096.4	8096.4	6680.7	6680.7
	短期 Ms	-37430.5	-37430.5	-30079.9	-30079.9	-23362.8	-23362.8	-17239.6	-17239.6
	短期 L.no	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2
	短期 Nc	8613.2	8613.2	7277.8	7277.8	5995.1	5995.1	4777.0	4777.0
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	30824.1	30824.1	30824.1	30824.1	30824.1	30824.1	23086.7	23086.7
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1t		W1t	
部材位置		11F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		13F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1120 / 220		1125 / 220		1125 / 220		1125 / 220	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1595.5		1269.9		912.2		487.7	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2370.0		2370.0		2370.0		2370.0	
	Qw	5594.8		5619.8		5619.8		5619.8	
	rQw	5594.8		5619.8		5619.8		5619.8	
	ΣQc	3410.4		3176.2		3176.2		3176.2	
	Q1	3555.0		3555.0		3555.0		3555.0	
	Q2	9005.2		8795.9		8795.9		8795.9	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	130x 80	130x 80	130x 75	130x 75	130x 75	130x 75	130x 75	130x 75
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	5273.0	5273.0	3869.3	3869.3	2501.4	2501.4	1133.5	1133.5
	長期 Ml	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	2636.5	2636.5	1934.7	1934.7	1250.7	1250.7	566.7	566.7
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	11543.4	11543.4	10893.4	10893.4	10893.4	10893.4	10893.4	10893.4
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	5273.0	5273.0	3869.3	3869.3	2501.4	2501.4	1133.5	1133.5
	短期 Ms	-11944.4	-11944.4	-7476.6	-7476.6	-3920.6	-3920.6	-1366.3	-1366.3
	短期 L.no	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2
	短期 Nc	3631.9	3631.9	2557.7	2557.7	1577.4	1577.4	680.6	680.6
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	23086.7	23086.7	21786.7	21786.7	21786.7	21786.7	21786.7	21786.7
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		1F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1100 / 250		1100 / 220		1100 / 220		1100 / 220	
	L/H	1200 / 423		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	3567.2		3477.2		3350.3		3208.2	
	L.no	K1		K1		K1		K2	
	Qal	2550.0		2550.0		2550.0		2550.0	
	Qw	5494.9		5494.9		5494.9		5494.9	
	rQw	5494.9		5494.9		5494.9		5494.9	
	ΣQc	4632.2		4632.2		4632.2		4632.2	
	Q1	3825.0		3825.0		3825.0		3825.0	
	Q2	10127.1		10127.1		10127.1		10127.1	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	130x100	130x100	130x100	130x100	130x100	130x100	130x100	130x100
	X 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80
	長期 Nl	19960.5	19960.5	18446.8	18446.8	16953.7	16953.7	15460.7	15460.7
	長期 Ml	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	9980.3	9980.3	9223.4	9223.4	8476.8	8476.8	7730.3	7730.3
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	17886.7	17886.7	17886.7	17886.7	17886.7	17886.7	17886.7	17886.7
	長期 Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期 Ns	19960.5	19960.5	18446.8	18446.8	16953.7	16953.7	15460.7	15460.7
	短期 Ms	96887.1	96887.1	81833.7	81833.7	72123.5	72123.5	62773.3	62773.3
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	18054.2	18054.2	16042.9	16042.9	14487.1	14487.1	12961.4	12961.4
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	35773.4	35773.4	35773.4	35773.4	35773.4	35773.4	35773.4	35773.4
	短期 Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		5F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1110 / 220		1110 / 220		1110 / 220		1110 / 220	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	3040.1		2846.2		2635.4		2409.4	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	2550.0		2550.0		2550.0		2550.0	
	Qw	5544.8		5544.8		5544.8		5544.8	
	rQw	5544.8		5544.8		5544.8		5544.8	
	ΣQc	4133.1		4133.1		4133.1		4133.1	
	Q1	3825.0		3825.0		3825.0		3825.0	
	Q2	9677.9		9677.9		9677.9		9677.9	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	130x 90	130x 90	130x 90	130x 90	130x 90	130x 90	130x 90	130x 90
	X 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	13975.8	13975.8	12499.1	12499.1	11022.4	11022.4	9571.1	9571.1
	長期 Ml	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	6987.9	6987.9	6249.5	6249.5	5511.2	5511.2	4785.5	4785.5
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	16326.7	16326.7	16326.7	16326.7	15412.0	15412.0	15412.0	15412.0
	長期 Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	13975.8	13975.8	12499.1	12499.1	11022.4	11022.4	9571.1	9571.1
	短期 Ms	53823.0	53823.0	45351.6	45351.6	37428.3	37428.3	30088.8	30088.8
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	11473.1	11473.1	10028.8	10028.8	8630.2	8630.2	7292.9	7292.9
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	32653.4	32653.4	32653.4	32653.4	30824.1	30824.1	30824.1	30824.1
	短期 Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		9F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1110 / 220		1120 / 220		1120 / 220		1125 / 220	
	L/H	1200 / 285		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	2159.0		1901.0		1605.3		1279.7	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	2550.0		2370.0		2370.0		2370.0	
	Qw	5544.8		5594.8		5594.8		5619.8	
	rQw	5544.8		5594.8		5594.8		5619.8	
	ΣQc	4133.1		3410.4		3410.4		3176.2	
	Q1	3825.0		3555.0		3555.0		3555.0	
	Q2	9677.9		9005.2		9005.2		8795.9	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	130x 90	130x 90	130x 80	130x 80	130x 80	130x 80	130x 75	130x 75
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	8119.8	8119.8	6699.9	6699.9	5288.1	5288.1	3880.4	3880.4
	長期 Ml	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	4059.9	4059.9	3349.9	3349.9	2644.0	2644.0	1940.2	1940.2
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	15412.0	15412.0	11543.4	11543.4	11543.4	11543.4	10893.4	10893.4
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	8119.8	8119.8	6699.9	6699.9	5288.1	5288.1	3880.4	3880.4
	短期 Ms	23382.7	23382.7	17257.5	17257.5	11961.9	11961.9	7493.9	7493.9
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	6008.5	6008.5	4788.1	4788.1	3640.9	3640.9	2564.7	2564.7
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	30824.1	30824.1	23086.7	23086.7	23086.7	23086.7	21786.7	21786.7
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1t		W1t		W2		W2	
部材位置		13F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		170 / 90		170 / 90	
	L'/H'	1125 / 220		1125 / 220		1115 / 250		1115 / 220	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 423		1200 / 280	
	r	1.000		1.000		0.710		0.679	
	r1	1.000		1.000		0.717		0.717	
	r2	1.000		1.000		0.713		0.698	
	r3	1.000		1.000		0.710		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	921.9		497.5		2381.7		2322.1	
	L.no	K2		K2		K1		K1	
	Qal	2370.0		2370.0		1809.7		1730.4	
	Qw	5619.8		5619.8		5569.8		5569.8	
	rQw	5619.8		5619.8		3952.8		3779.5	
	ΣQc	3176.2		3176.2		2932.9		2932.9	
	Q1	3555.0		3555.0		2714.5		2595.5	
	Q2	8795.9		8795.9		6034.2		5769.7	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td					182.4		177.9	
	Tv					104.1		101.4	
	Th					214.4		242.4	
	aTd					6-D13 489.7		6-D13 489.7	
	aTv					6-D13 224.8		6-D13 224.8	
	aTh					8-D13 299.7		8-D13 299.7	
	判定					OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	130x 75	130x 75	130x 75	130x 75	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	158.80	158.80	158.80	158.80
	長期 Nl	2509.4	2509.4	1138.8	1138.8	11991.0	11991.0	11088.5	11088.5
	長期 Ml	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	1254.7	1254.7	569.4	569.4	5995.5	5995.5	5544.2	5544.2
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	10893.4	10893.4	10893.4	10893.4	13506.7	13506.7	13506.7	13506.7
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期 Ns	2509.4	2509.4	1138.8	1138.8	11991.0	11991.0	11088.5	11088.5
	短期 Ms	-3932.7	-3932.7	1372.8	1372.8	71825.4	71825.4	61745.2	61745.2
	短期 L.no	K2	K2	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	1582.4	1582.4	683.8	683.8	11981.0	11981.0	10689.7	10689.7
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	21786.7	21786.7	21786.7	21786.7	27013.4	27013.4	27013.4	27013.4
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2	
部材位置		3F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90	
	L'/H'	1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	0.679		0.679		0.679		0.679	
	r1	0.717		0.717		0.717		0.717	
	r2	0.698		0.698		0.698		0.698	
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	2282.4		2215.0		2142.6		2063.9	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1730.4		1730.4		1730.4		1730.4	
	Qw	5569.8		5569.8		5569.8		5569.8	
	rQw	3779.5		3779.5		3779.5		3779.5	
	ΣQc	2932.9		2932.9		2932.9		2932.9	
	Q1	2595.5		2595.5		2595.5		2595.5	
	Q2	5769.7		5769.7		5769.7		5769.7	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	174.8		169.7		164.1		158.1	
	Tv	99.7		96.8		93.6		90.2	
	Th	238.3		231.2		223.7		215.4	
	aTd	6-D13 489.7		6-D13 489.7		6-D13 489.7		6-D13 489.7	
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8	
	aTh	8-D13 299.7		8-D13 299.7		8-D13 299.7		8-D13 299.7	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85
	X 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80
	長期 Nl	10206.5	10206.5	9324.5	9324.5	8442.5	8442.5	7560.2	7560.2
	長期 Ml	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	5103.3	5103.3	4662.3	4662.3	4221.2	4221.2	3780.1	3780.1
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	13506.7	13506.7	13506.7	13506.7	13506.7	13506.7	13506.7	13506.7
	長期 Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期 Ns	10206.5	10206.5	9324.5	9324.5	8442.5	8442.5	7560.2	7560.2
	短期 Ms	55218.0	55218.0	48797.3	48797.3	42563.0	42563.0	36523.8	36523.8
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	9704.8	9704.8	8728.7	8728.7	7768.2	7768.2	6823.8	6823.8
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	27013.4	27013.4	27013.4	27013.4	27013.4	27013.4	27013.4	27013.4
	短期 Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2	
部材位置		7F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90	
	L'/H'	1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 285		1200 / 280	
	r	0.679		0.679		0.684		0.679	
	r1	0.717		0.717		0.717		0.717	
	r2	0.698		0.698		0.701		0.698	
	r3	0.679		0.679		0.684		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1957.3		1827.4		1680.7		1493.8	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1730.4		1730.4		1744.7		1608.2	
	Qw	5569.8		5569.8		5569.8		5569.8	
	rQw	3779.5		3779.5		3810.9		3779.5	
	ΣQc	2932.9		2932.9		2932.9		2730.7	
	Q1	2595.5		2595.5		2617.1		2412.3	
	Q2	5769.7		5769.7		5817.6		5632.5	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	149.9		140.0		128.7		114.4	
	Tv	85.5		79.8		73.4		65.3	
	Th	204.3		190.8		174.0		155.9	
	aTd	6-D13 489.7		6-D13 489.7		6-D13 489.7		6-D13 489.7	
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8	
	aTh	8-D13 299.7		8-D13 299.7		8-D13 299.7		8-D13 299.7	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	6678.0	6678.0	5806.8	5806.8	4935.6	4935.6	4074.4	4074.4
	長期 Ml	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	長期 Nc	3339.0	3339.0	2903.4	2903.4	2467.8	2467.8	2037.2	2037.2
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	12592.0	12592.0	12592.0	12592.0	12592.0	12592.0	10493.4	10493.4
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	6678.0	6678.0	5806.8	5806.8	4935.6	4935.6	4074.4	4074.4
	短期 Ms	30700.1	30700.1	25180.7	25180.7	20024.6	20024.6	15206.6	15206.6
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	5897.4	5897.4	5001.8	5001.8	4136.5	4136.5	3304.4	3304.4
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	25184.1	25184.1	25184.1	25184.1	25184.1	25184.1	20986.7	20986.7
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2t		W2t	
部材位置		11F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		13F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90	
	L'/H'	1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280	
	r	0.679		0.679		0.679		0.679	
	r1	0.717		0.717		0.717		0.717	
	r2	0.698		0.698		0.698		0.698	
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1311.7		1104.7		875.3		603.9	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1608.2		1608.2		1608.2		1608.2	
	Qw	5569.8		5569.8		5569.8		5569.8	
	rQw	3779.5		3779.5		3779.5		3779.5	
	ΣQc	2730.7		2730.7		2730.7		2730.7	
	Q1	2412.3		2412.3		2412.3		2412.3	
	Q2	5632.5		5632.5		5632.5		5632.5	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	100.5		84.6		67.0		46.3	
	Tv	57.3		48.3		38.2		26.4	
	Th	136.9		115.3		91.4		63.0	
	aTd	6-D13 489.7		6-D13 489.7		4-D13 255.8		4-D13 255.8	
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		4-D13 149.9		4-D13 149.9	
	aTh	8-D13 299.7		8-D13 299.7		4-D13 149.9		4-D13 149.9	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85
	X 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28	95.28
	長期 Nl	3213.1	3213.1	2351.7	2351.7	1505.7	1505.7	659.3	659.3
	長期 Ml	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	長期 Nc	1606.5	1606.5	1175.9	1175.9	752.9	752.9	329.6	329.6
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	10493.4	10493.4	10493.4	10493.4	10493.4	10493.4	10493.4	10493.4
	長期 Nat	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0	1858.0
	短期 Ns	3213.1	3213.1	2351.7	2351.7	1505.7	1505.7	659.3	659.3
	短期 Ms	10997.1	10997.1	-7297.7	-7297.7	-4182.7	-4182.7	1710.5	1710.5
	短期 L.no	K1	K1	K2	K2	K2	K2	K1	K1
	短期 Nc	2522.9	2522.9	1784.0	1784.0	1101.4	1101.4	472.2	472.2
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	20986.7	20986.7	20986.7	20986.7	20986.7	20986.7	20986.7	20986.7
	短期 Nat	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

A-4.3.4　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.3.5　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.8　断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

（１）長期荷重時断面検定比図

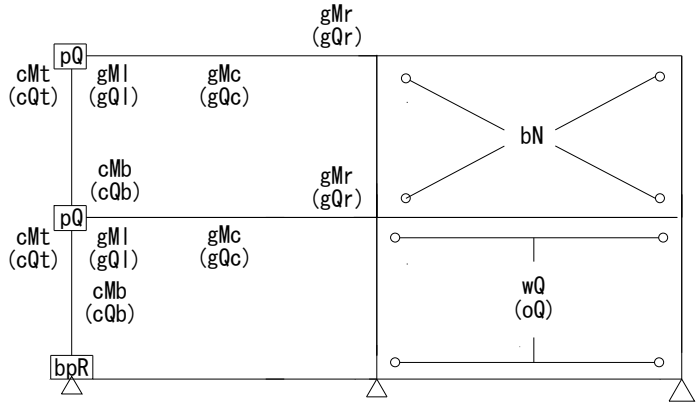



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)　：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)　：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)　：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)　：柱頭のせん断力検定値
(cQb)　：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)　：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　M：曲げモーメント
　Q：せん断力
　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

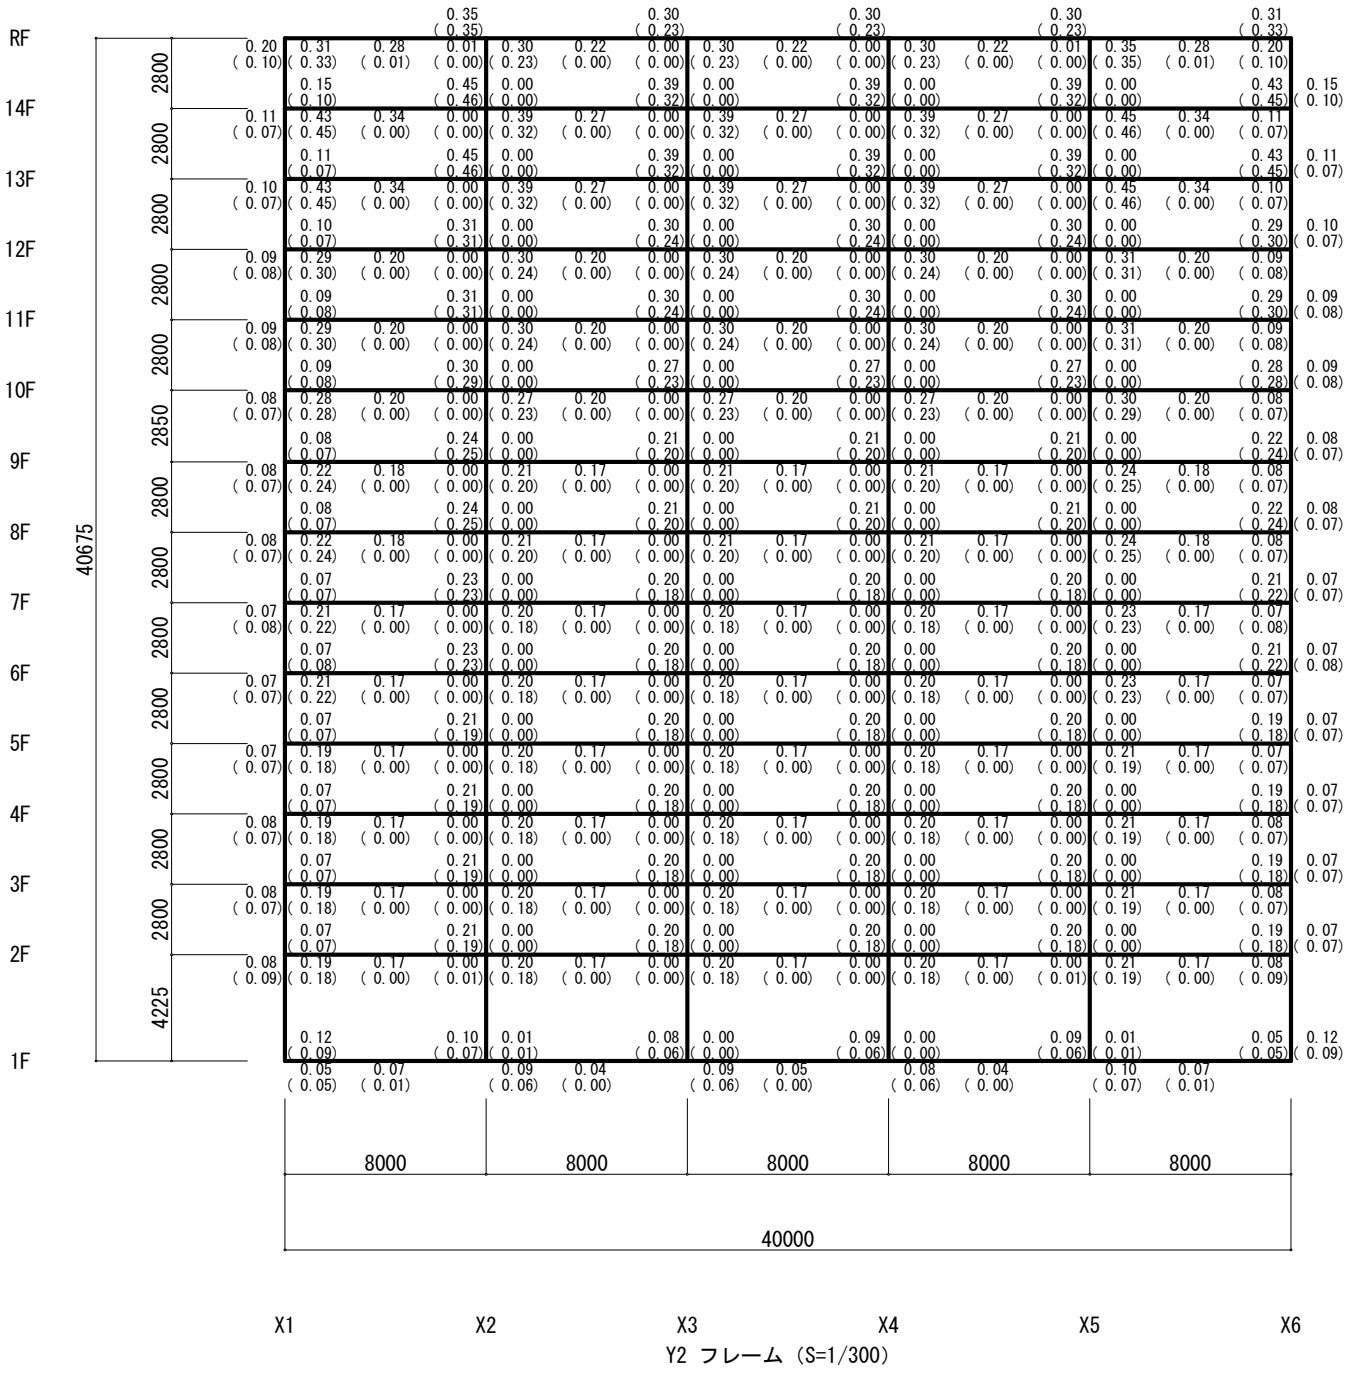
RF
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
2800
2800
2800
2800
2800
2850
2800
2800
2800
2800
2800
2800
4225
40675
8000
8000
8000
8000
8000
40000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y2 フレーム (S=1/300)

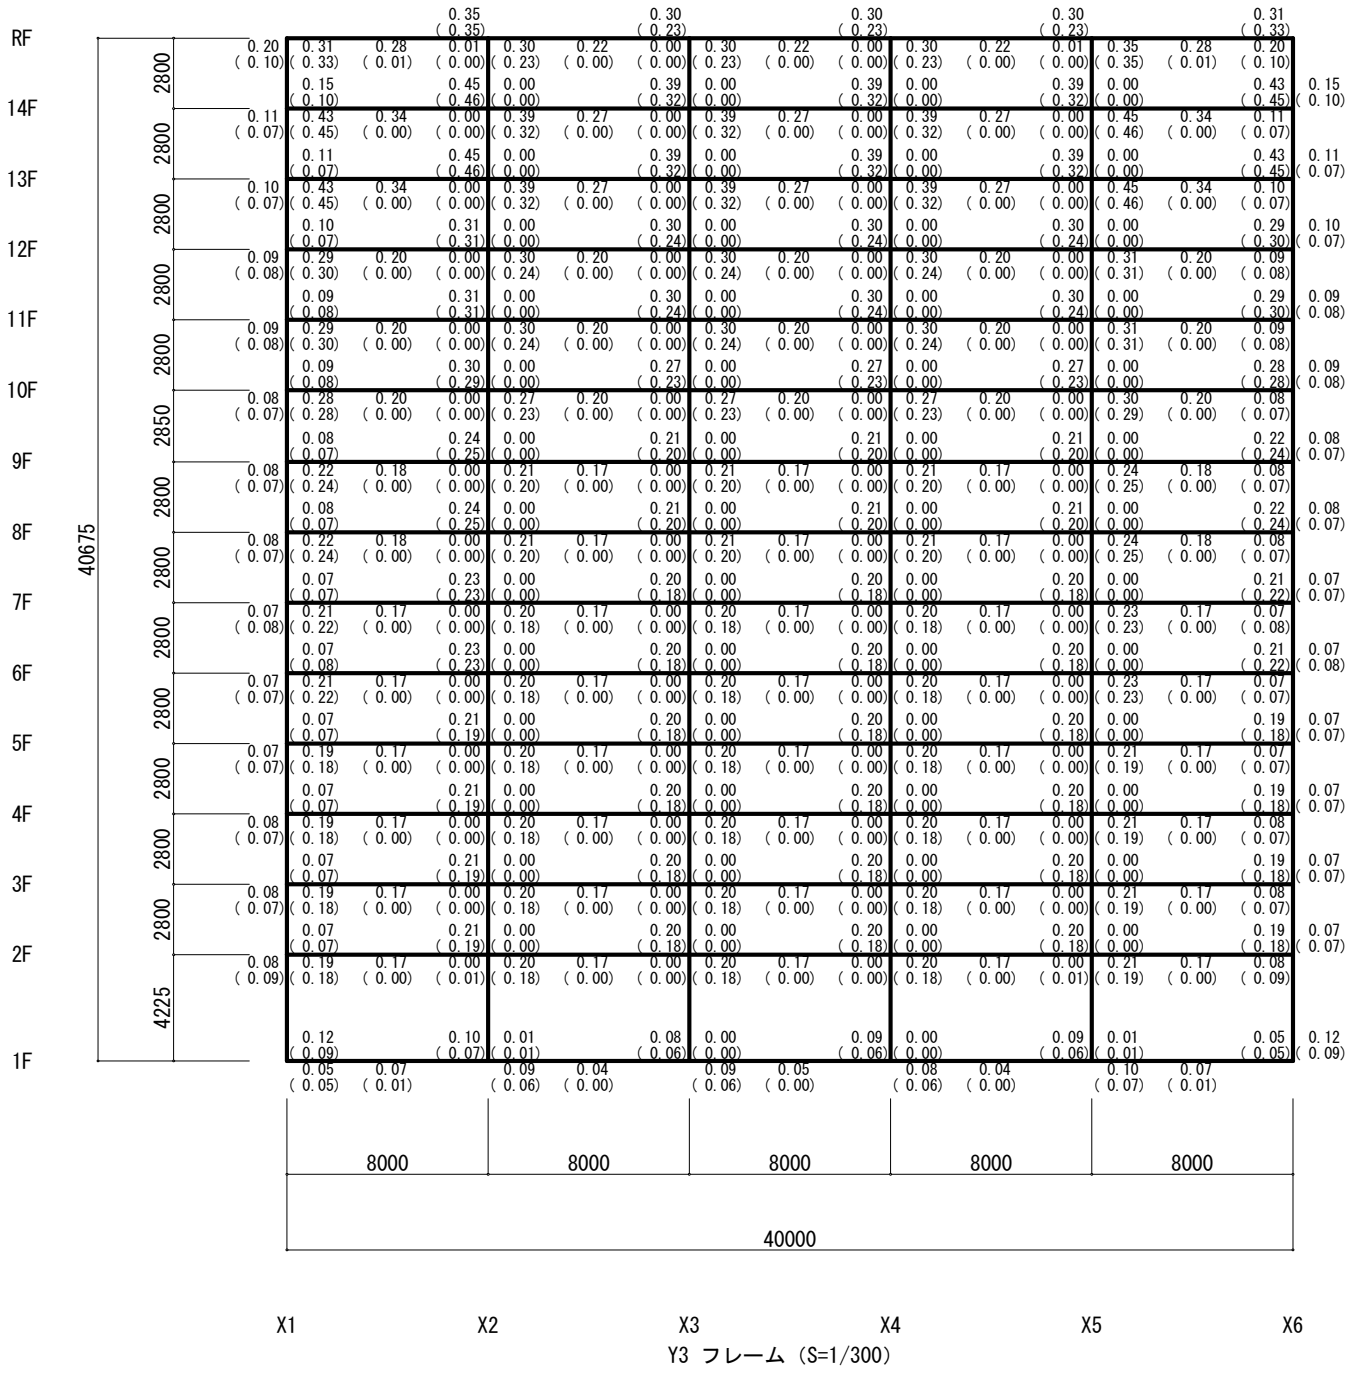

Y3 フレーム (S=1/300)

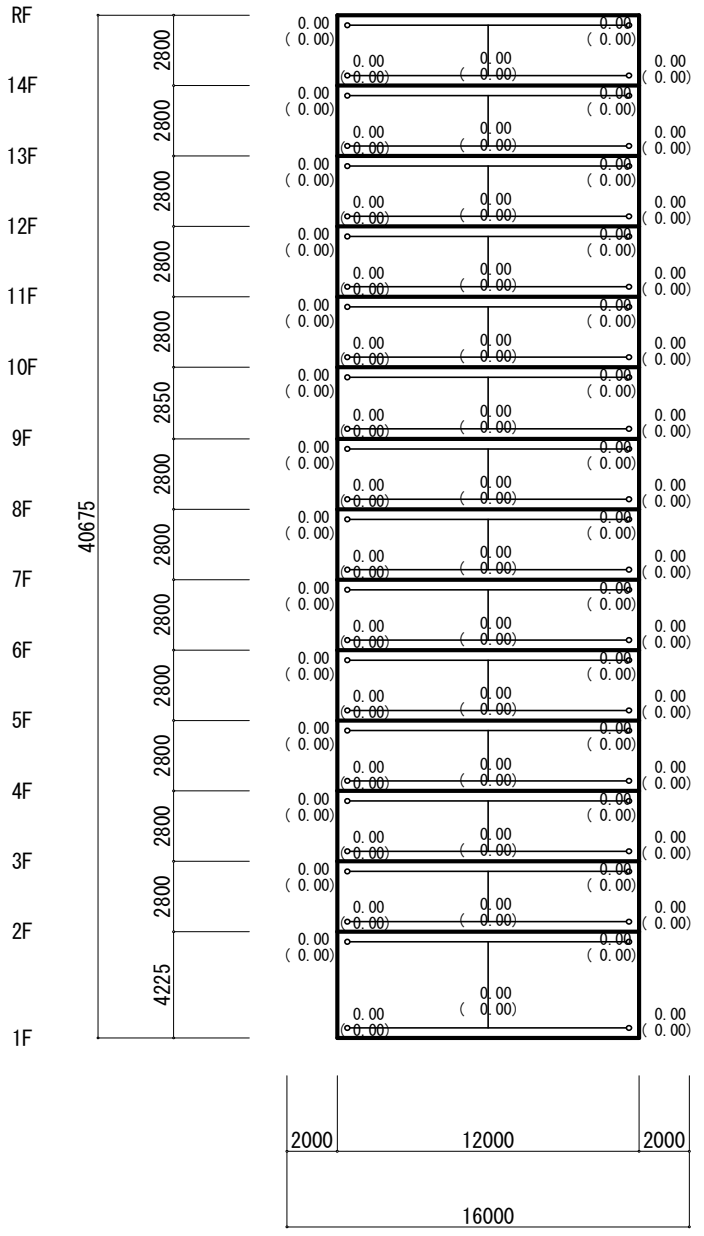

X1 フレーム (S=1/300)

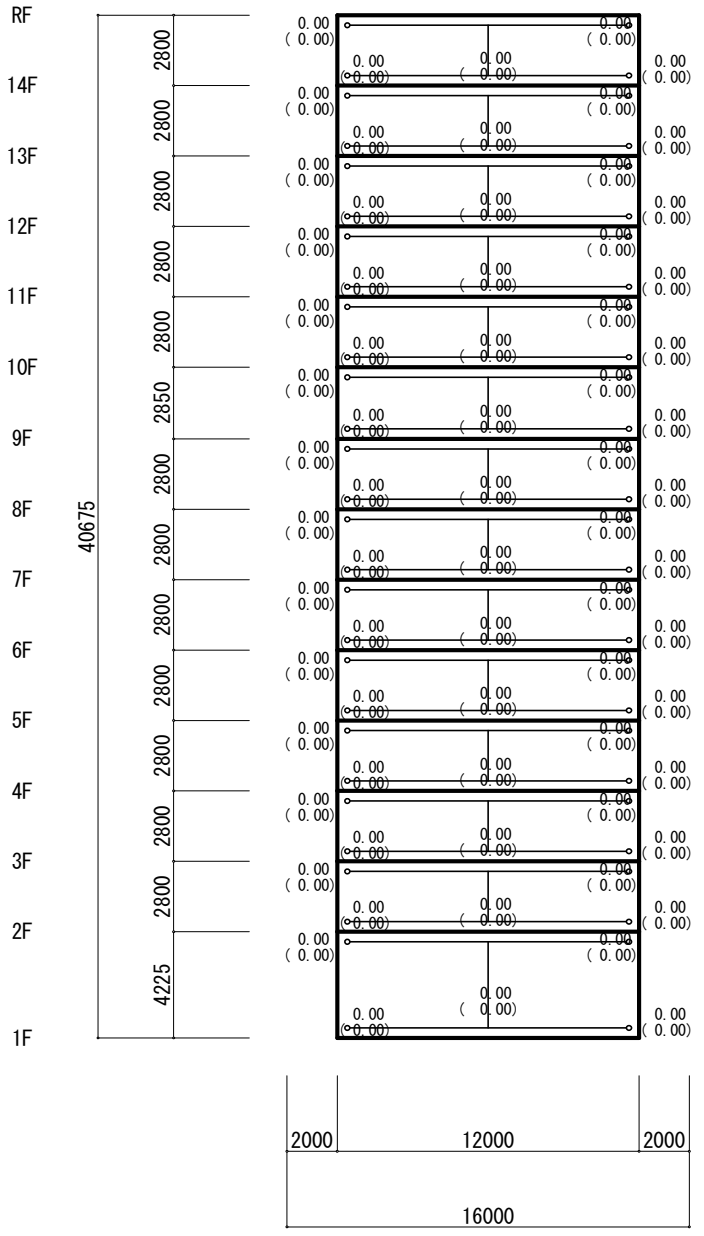

X2 フレーム (S=1/300)

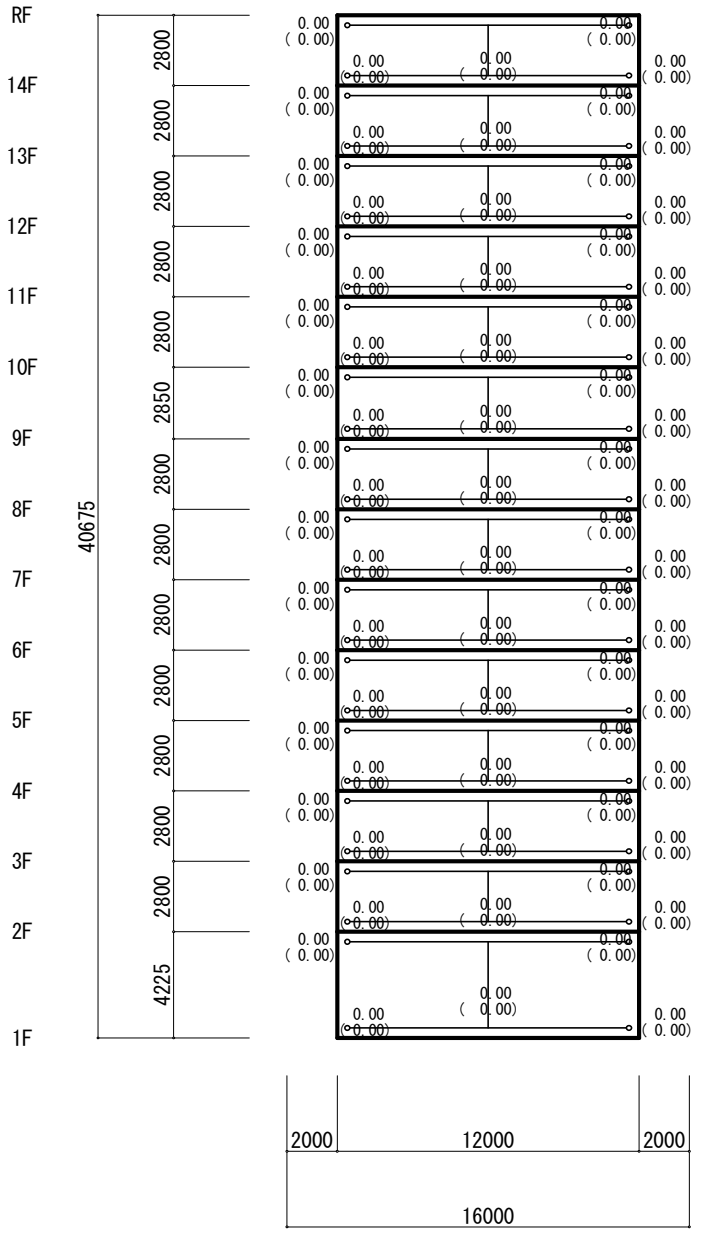

X3 フレーム (S=1/300)

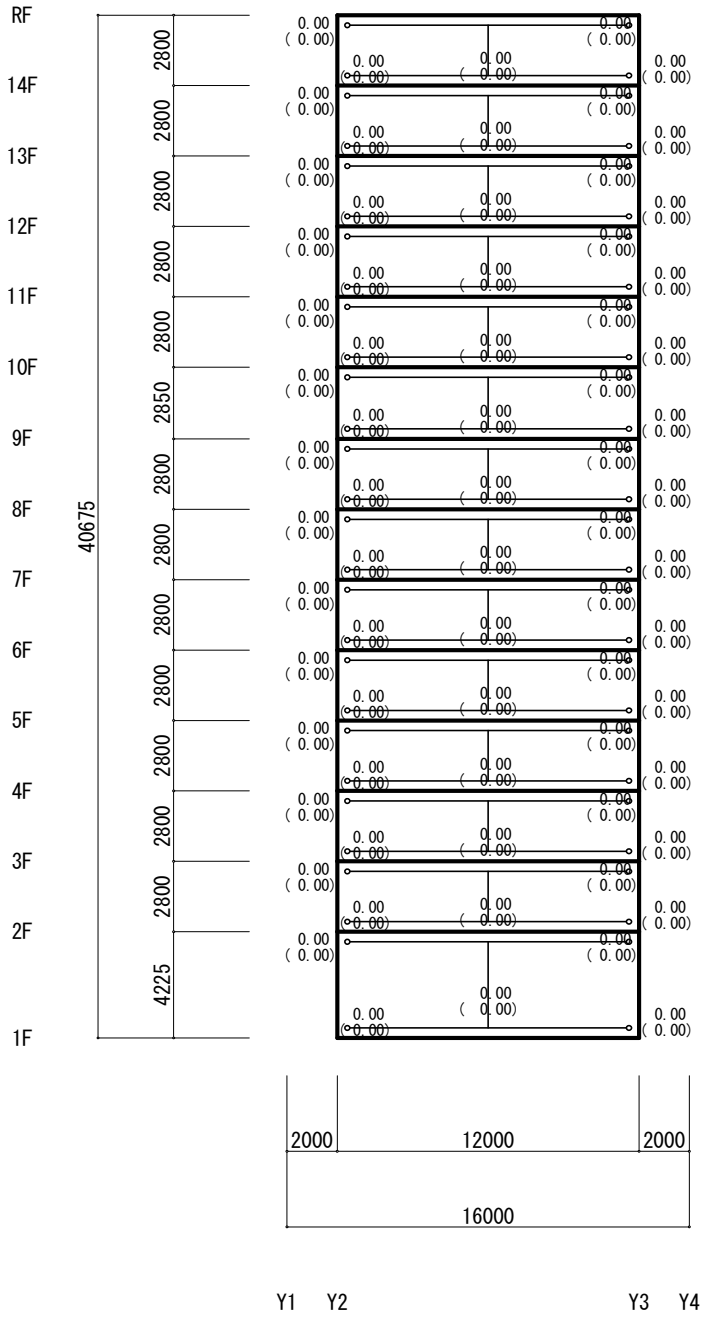

X4 フレーム (S=1/300)

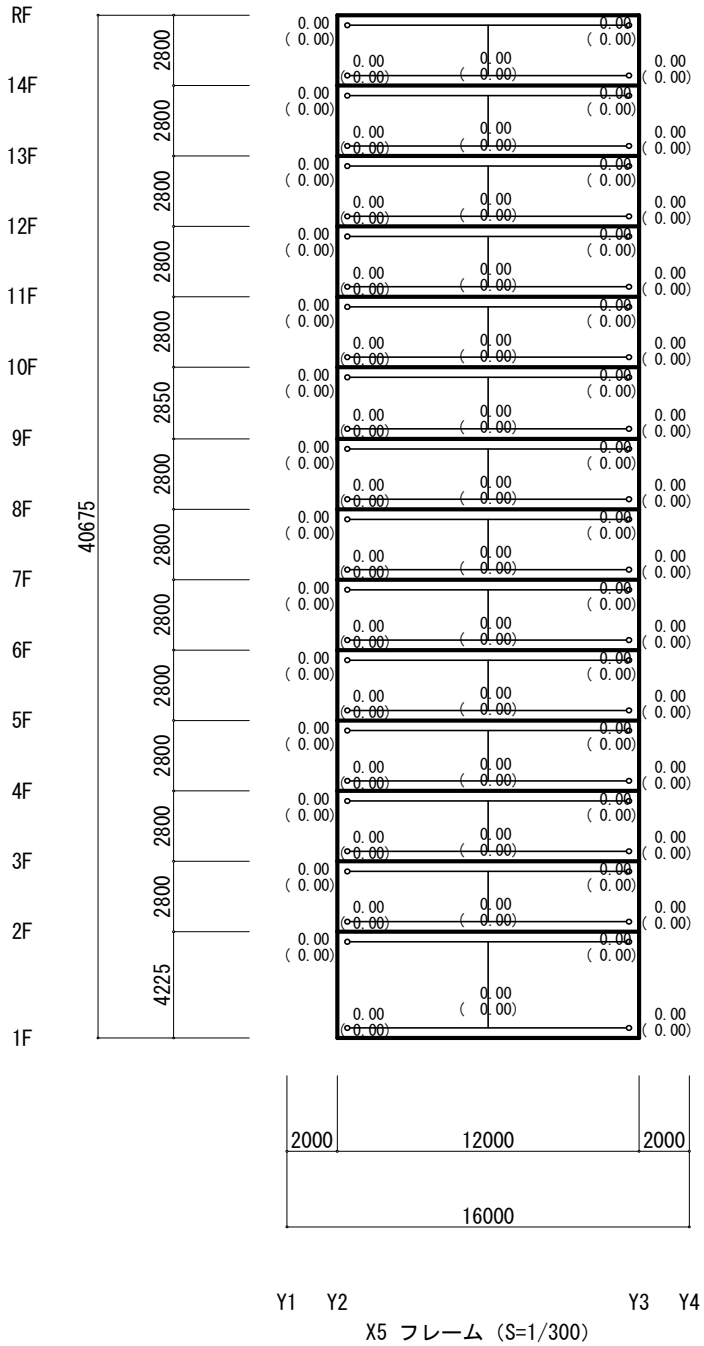

X5 フレーム (S=1/300)

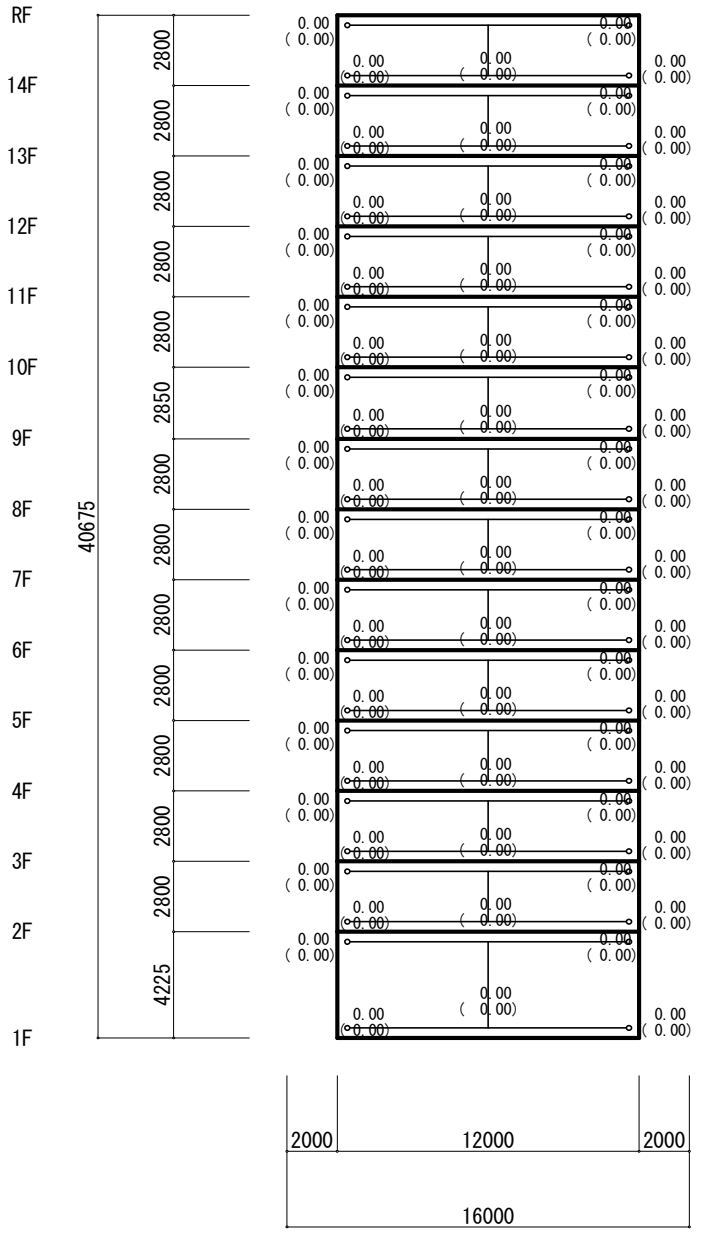

X6 フレーム (S=1/300)

（２）短期荷重時断面検定比図

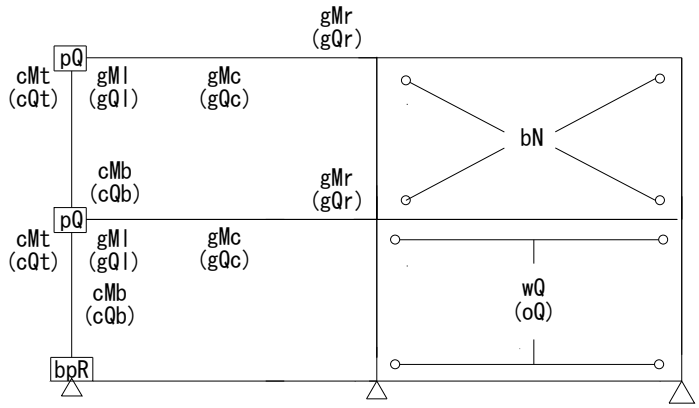



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

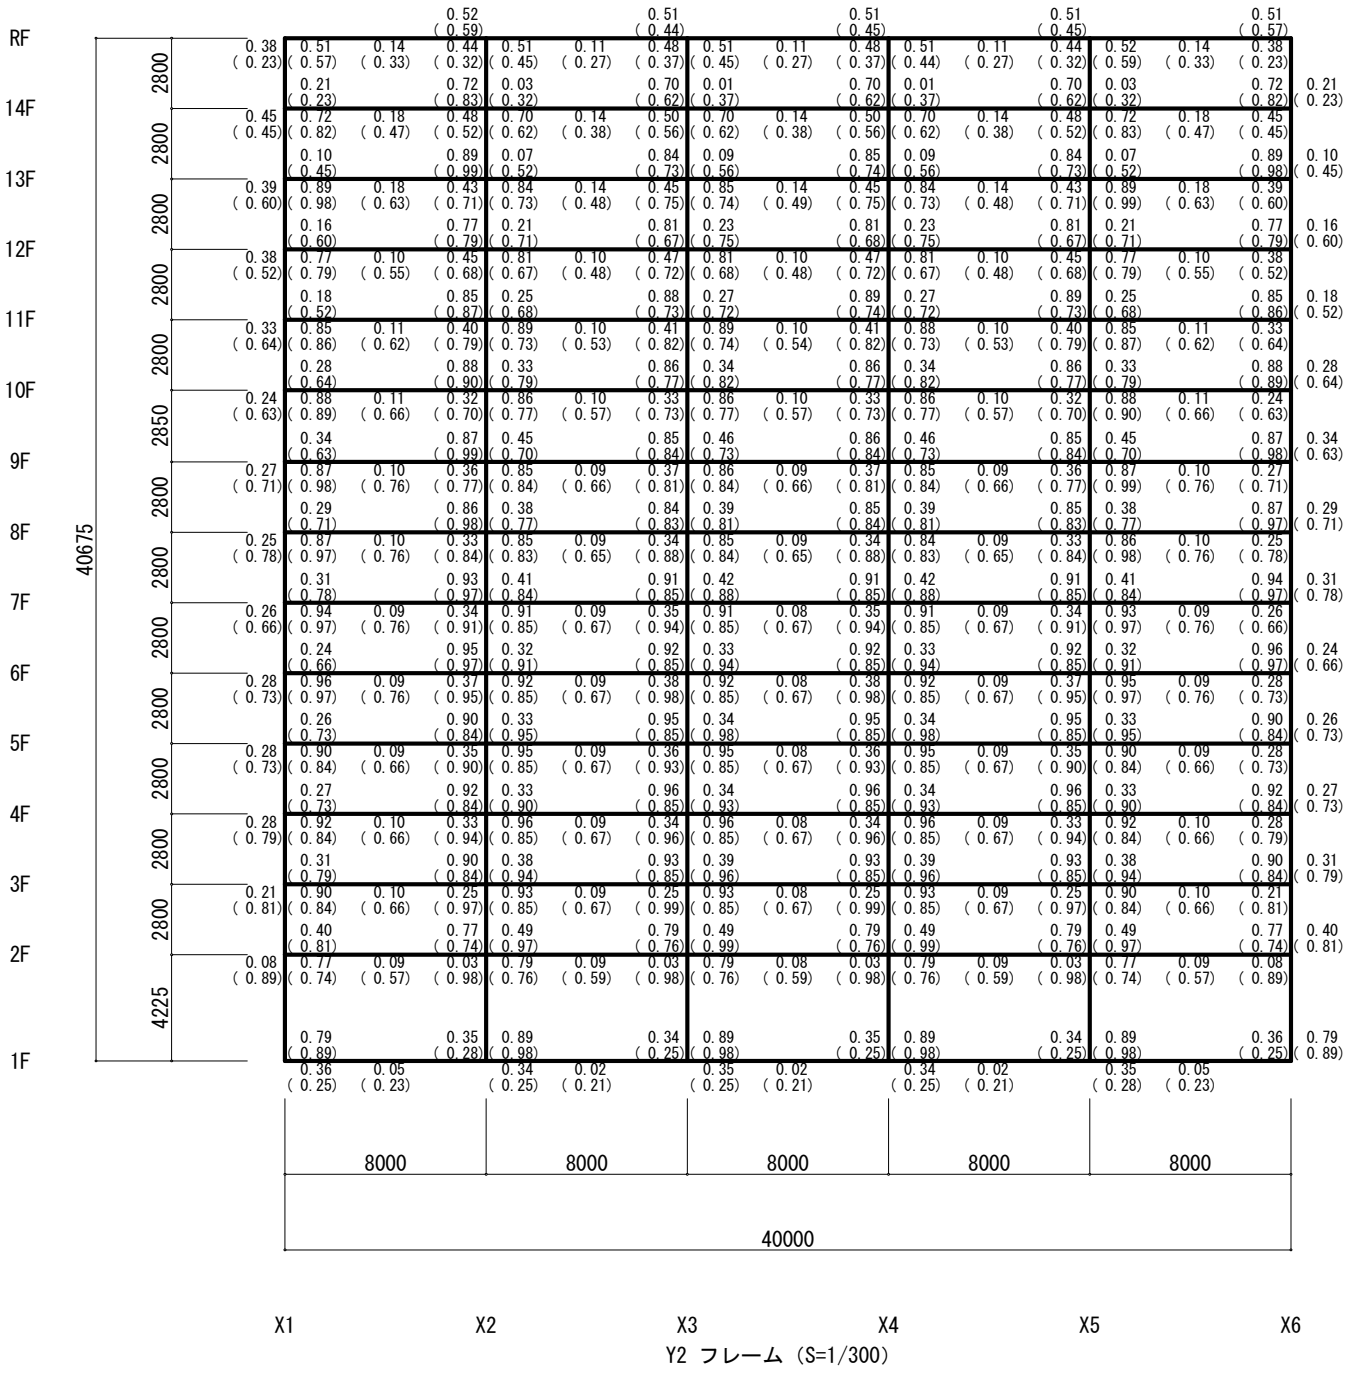

Y2 フレーム (S=1/300)

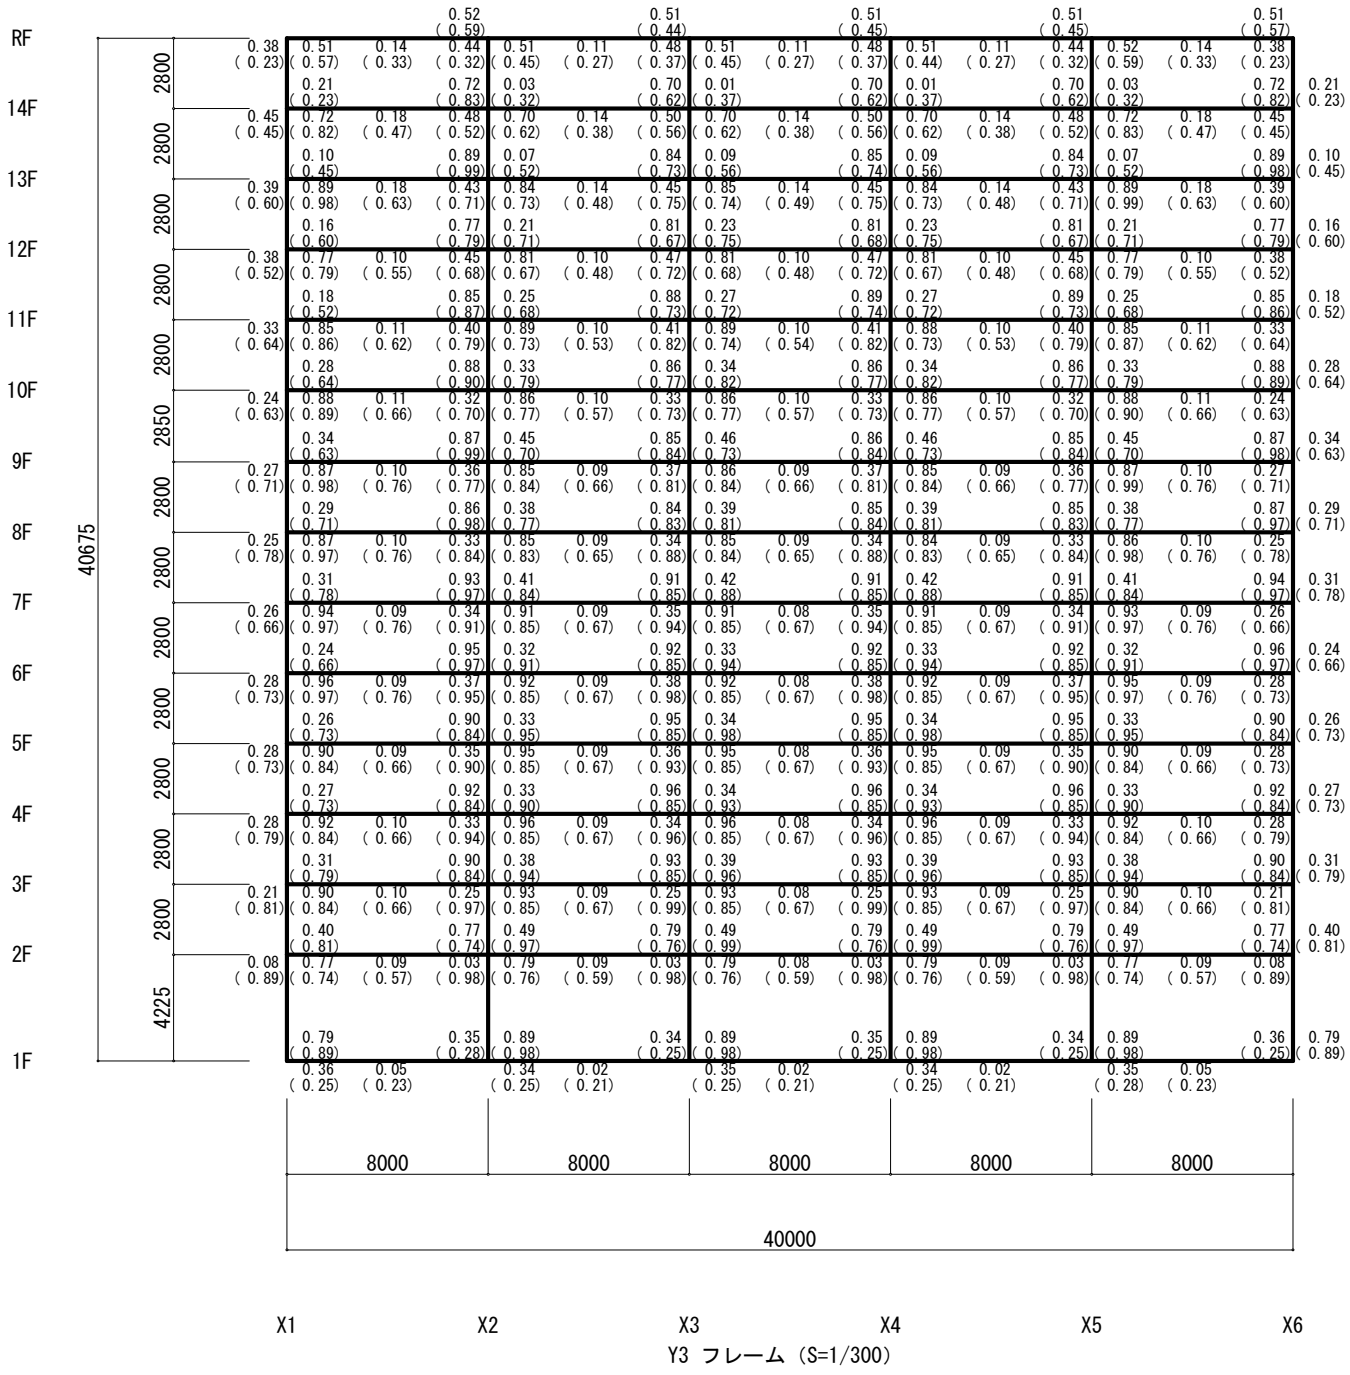

Y3 フレーム（S=1/300）

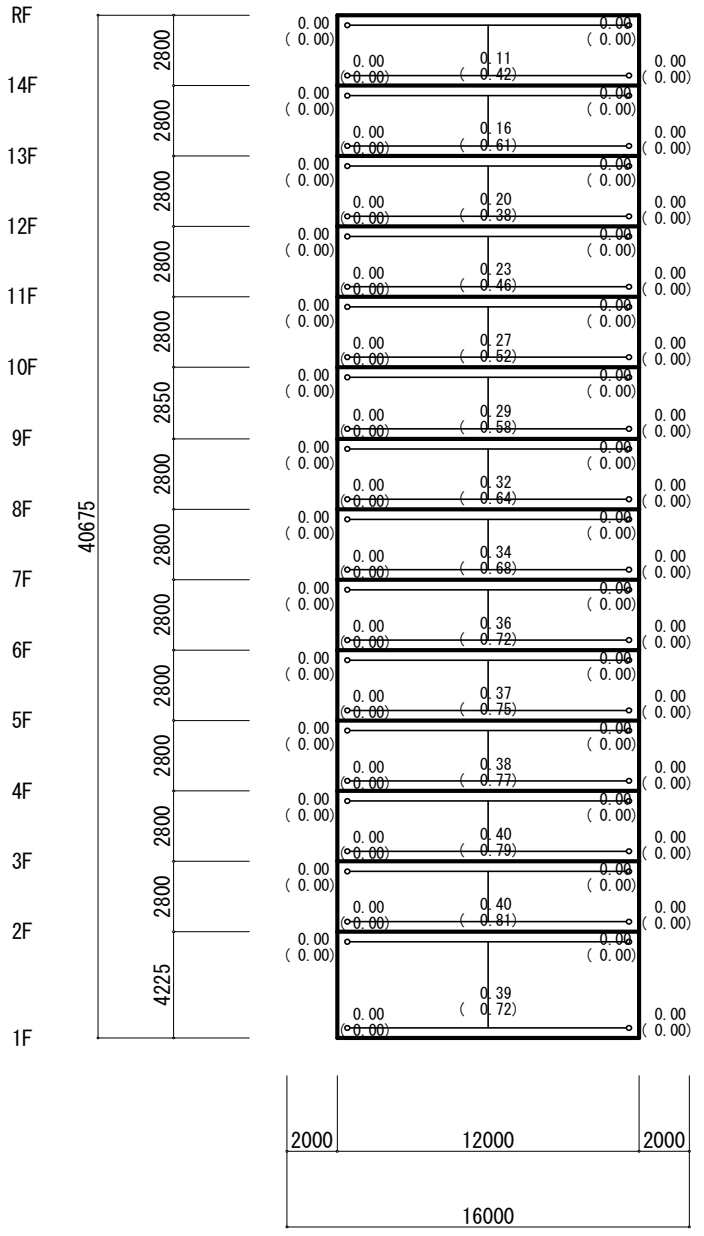

X1 フレーム (S=1/300)

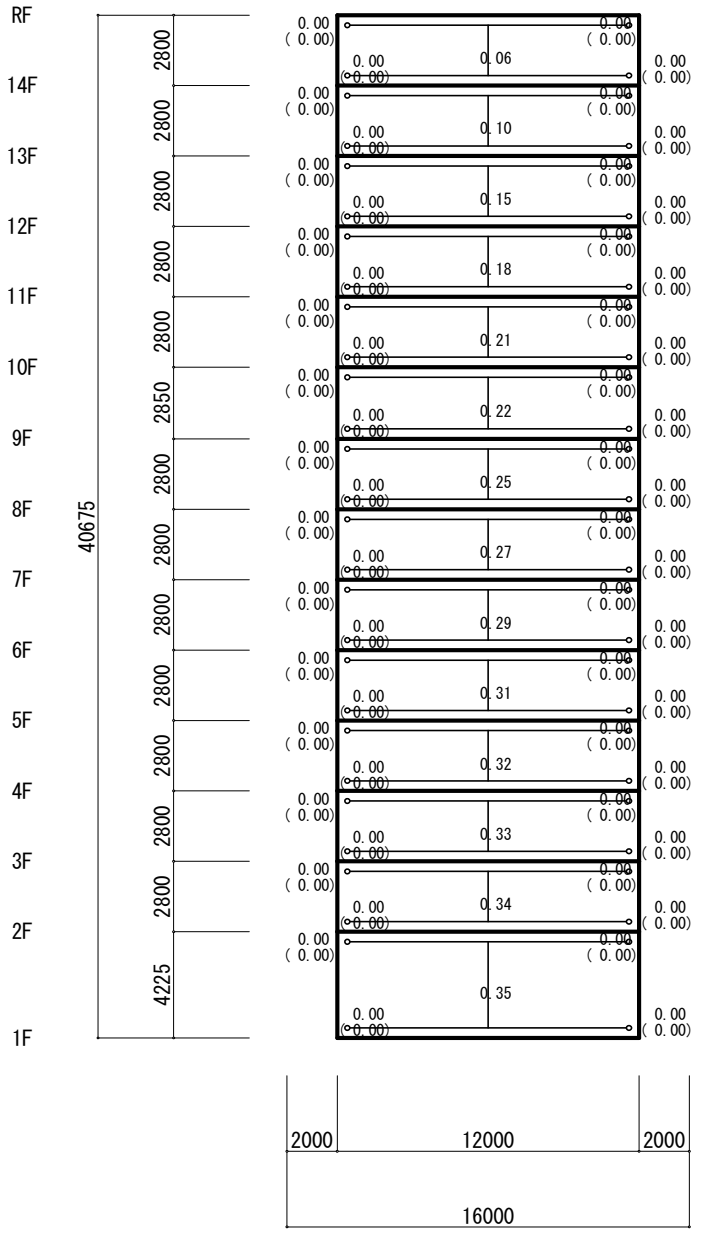

X2 フレーム (S=1/300)

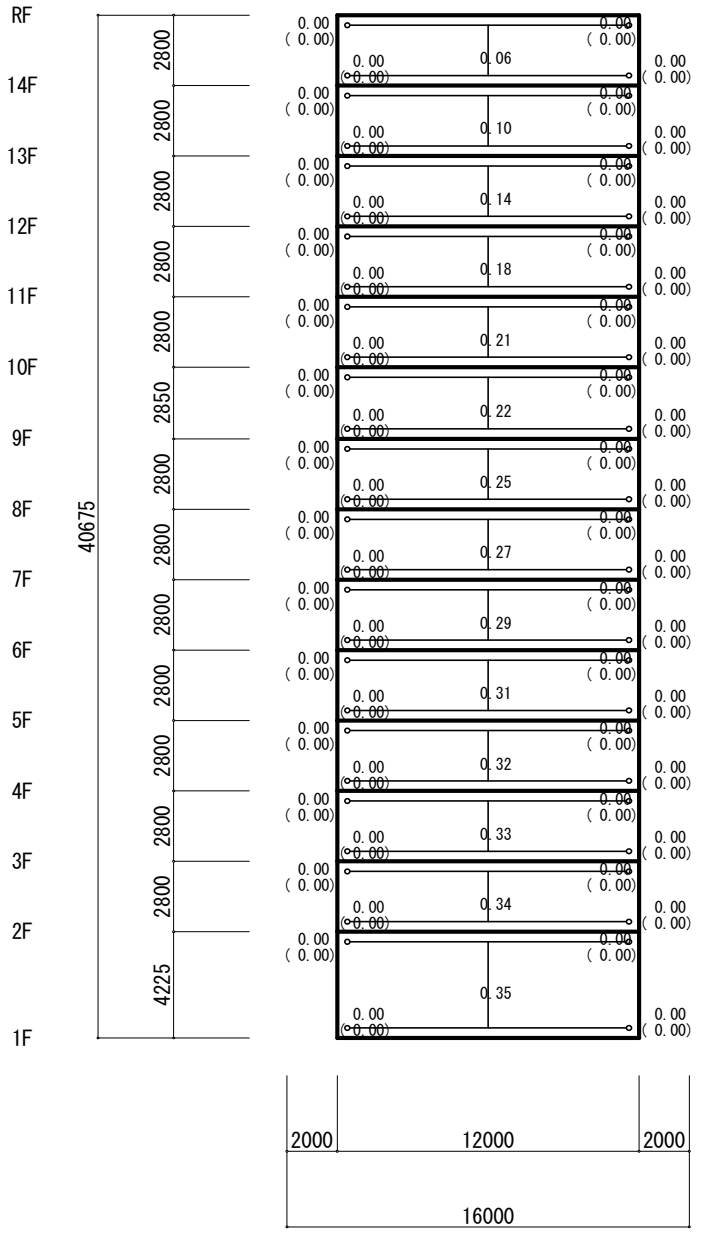

X3 フレーム (S=1/300)

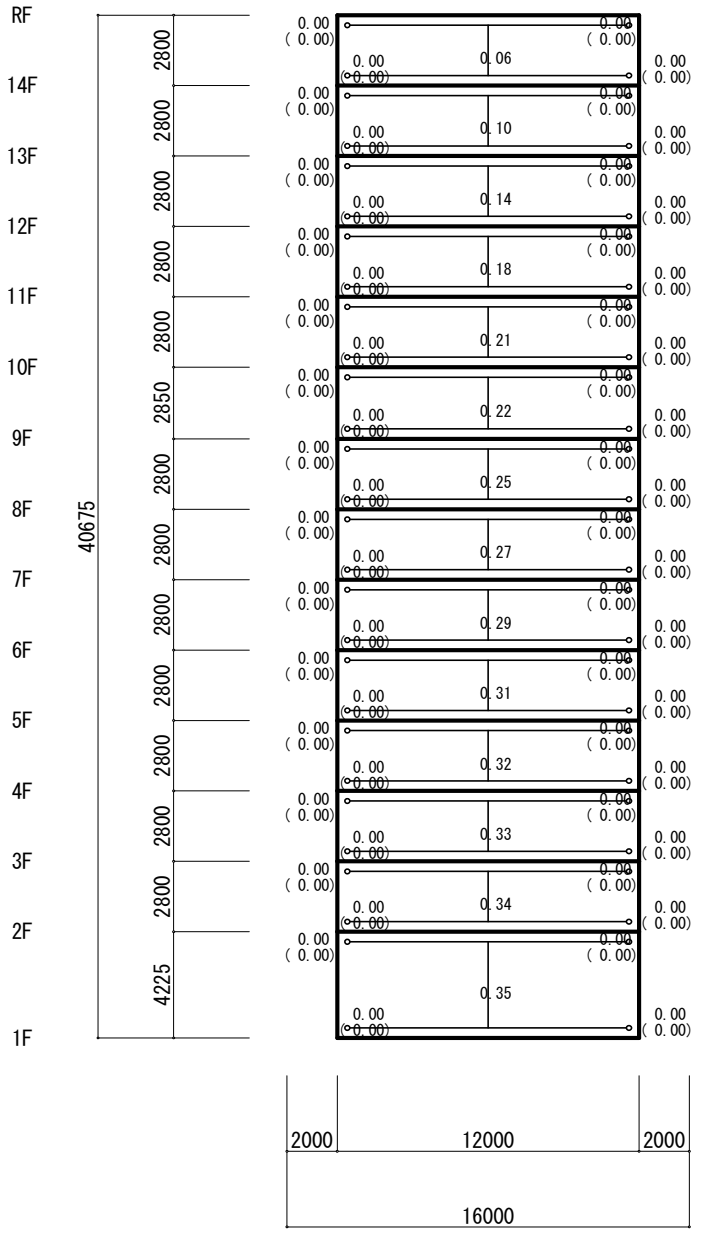

X4 フレーム (S=1/300)

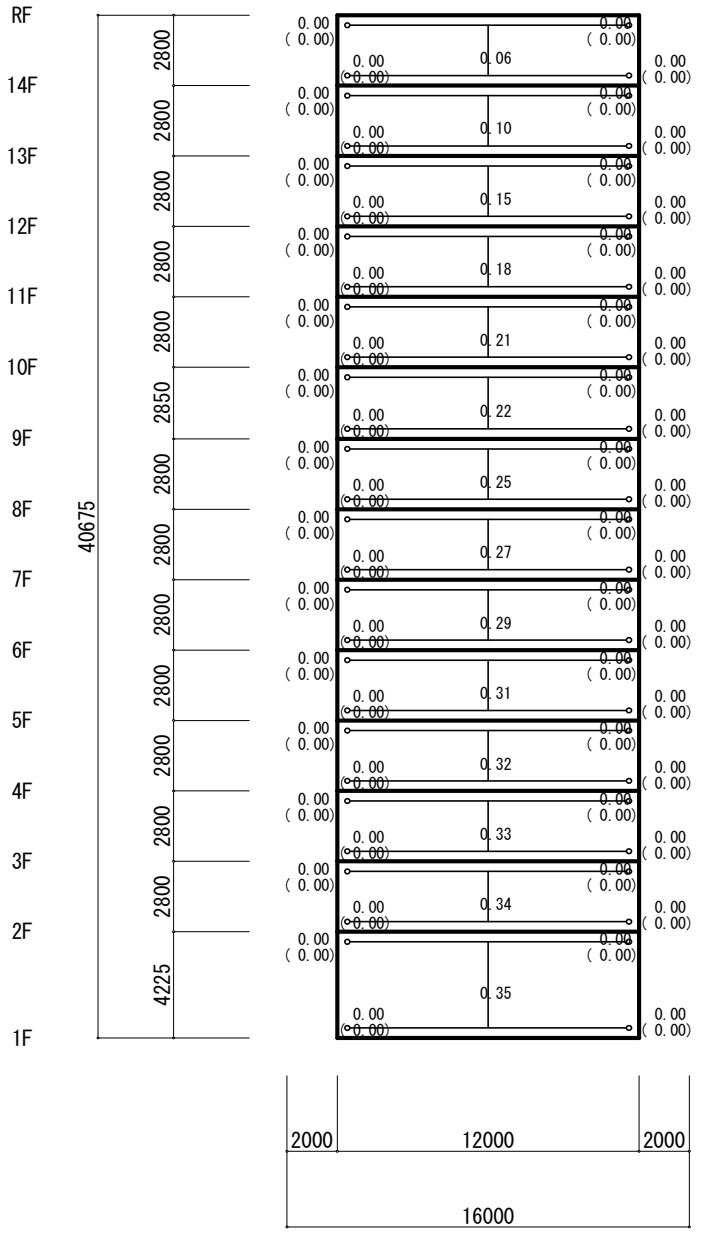

X5 フレーム (S=1/300)

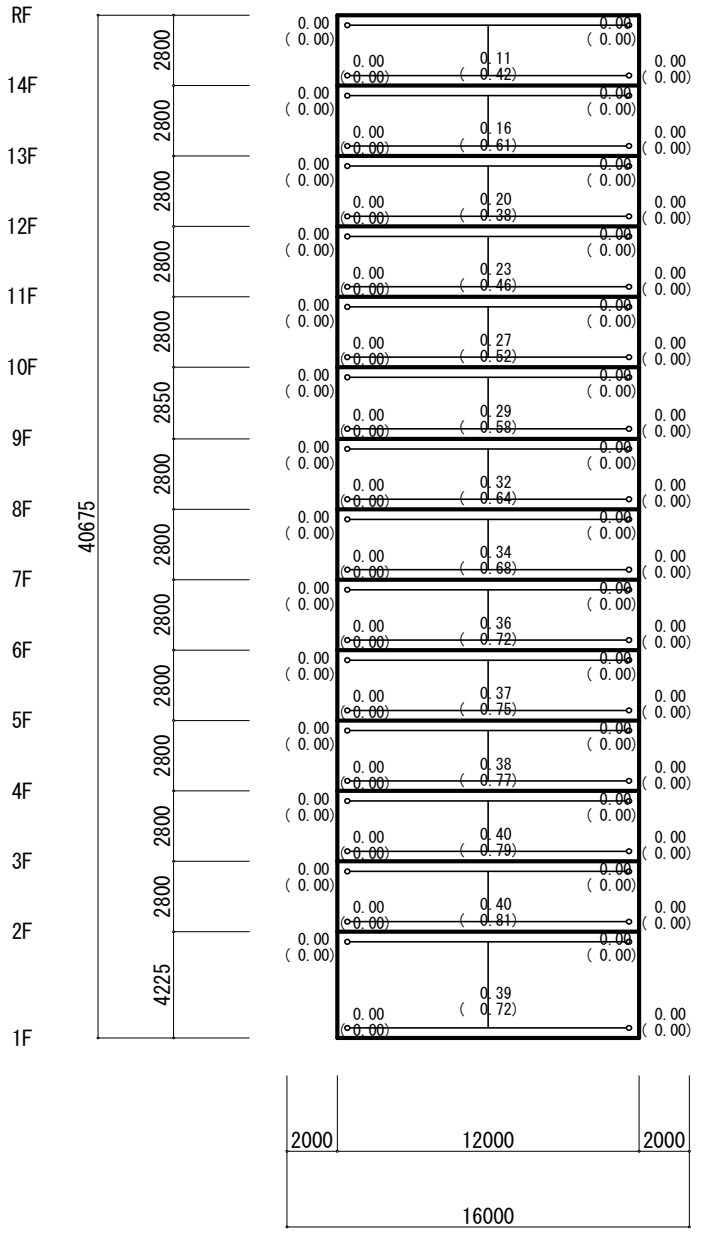

X6 フレーム (S=1/300)

（３）短期荷重時断面検定比図（地震荷重時）

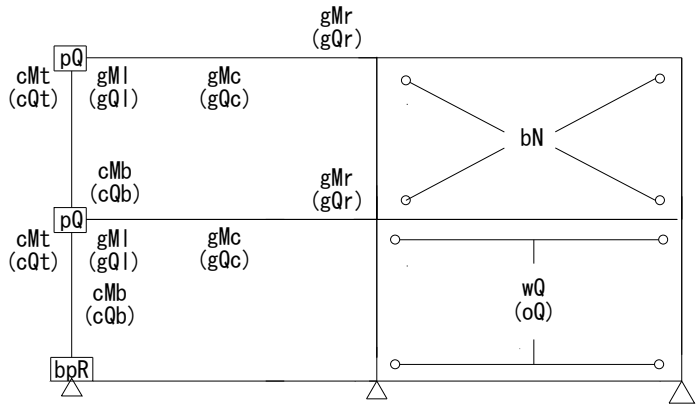



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

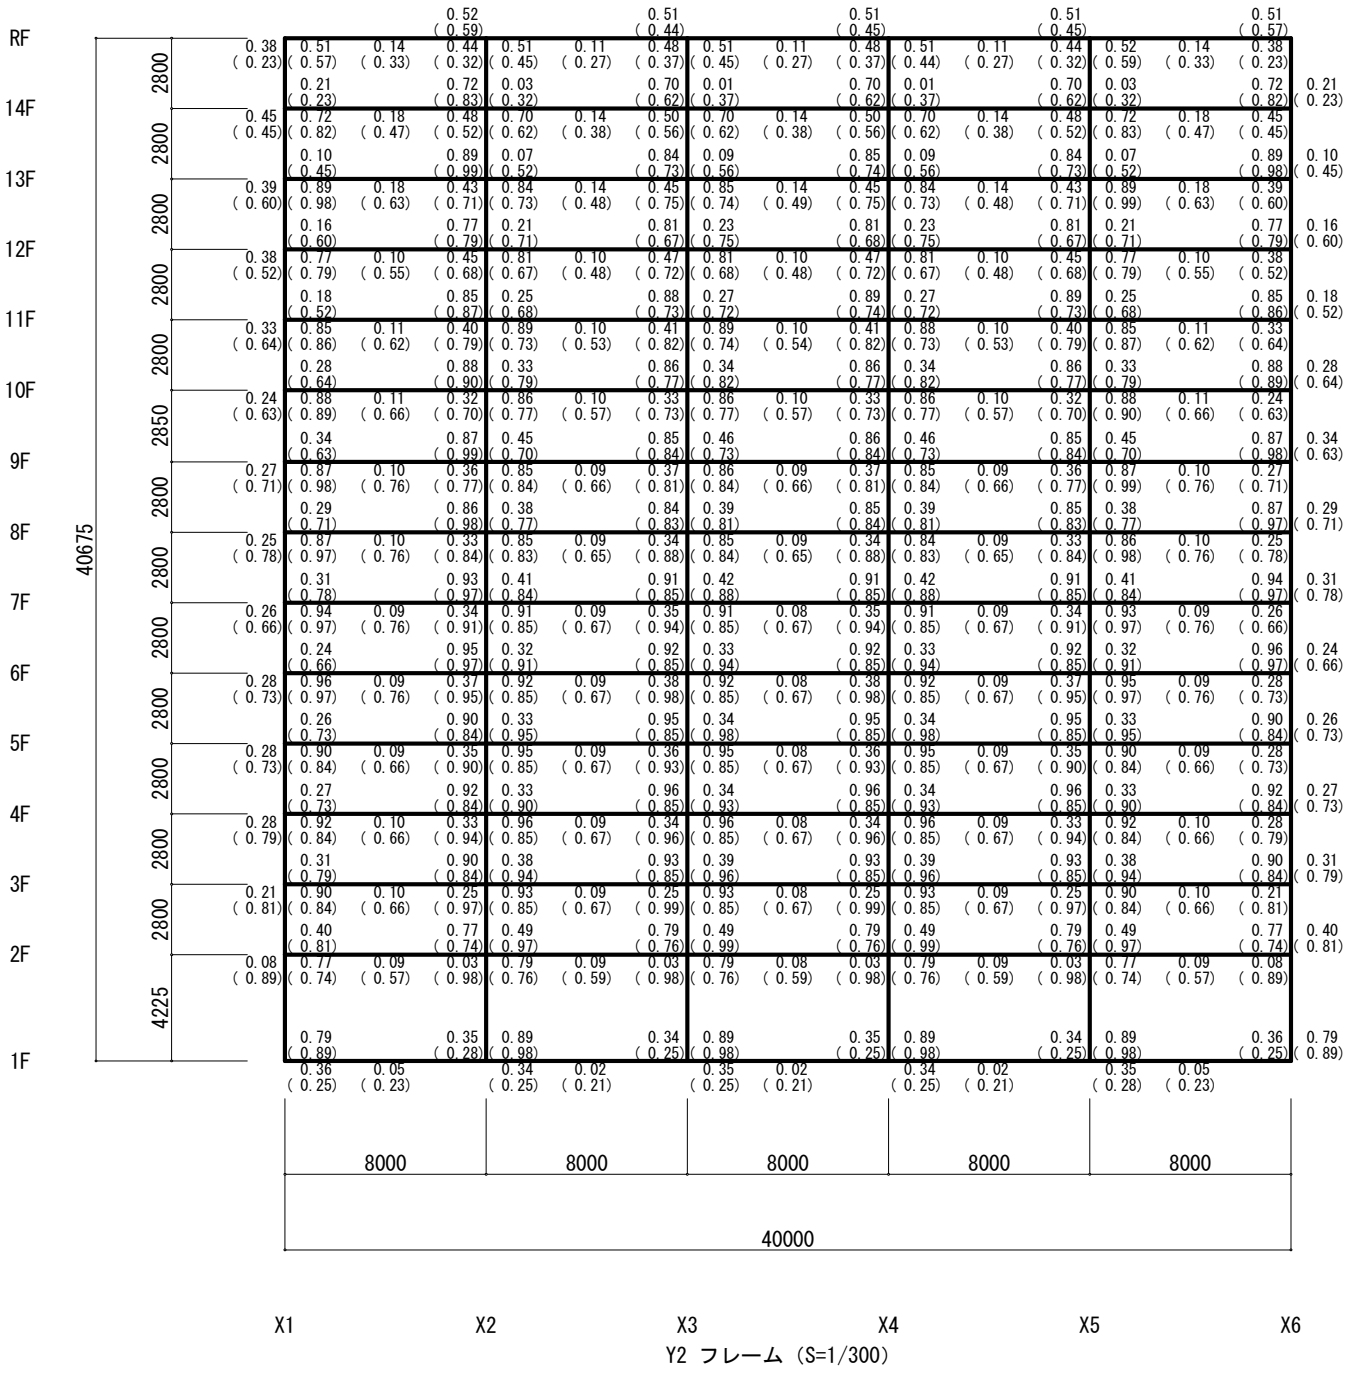

Y2 フレーム（S=1/300）

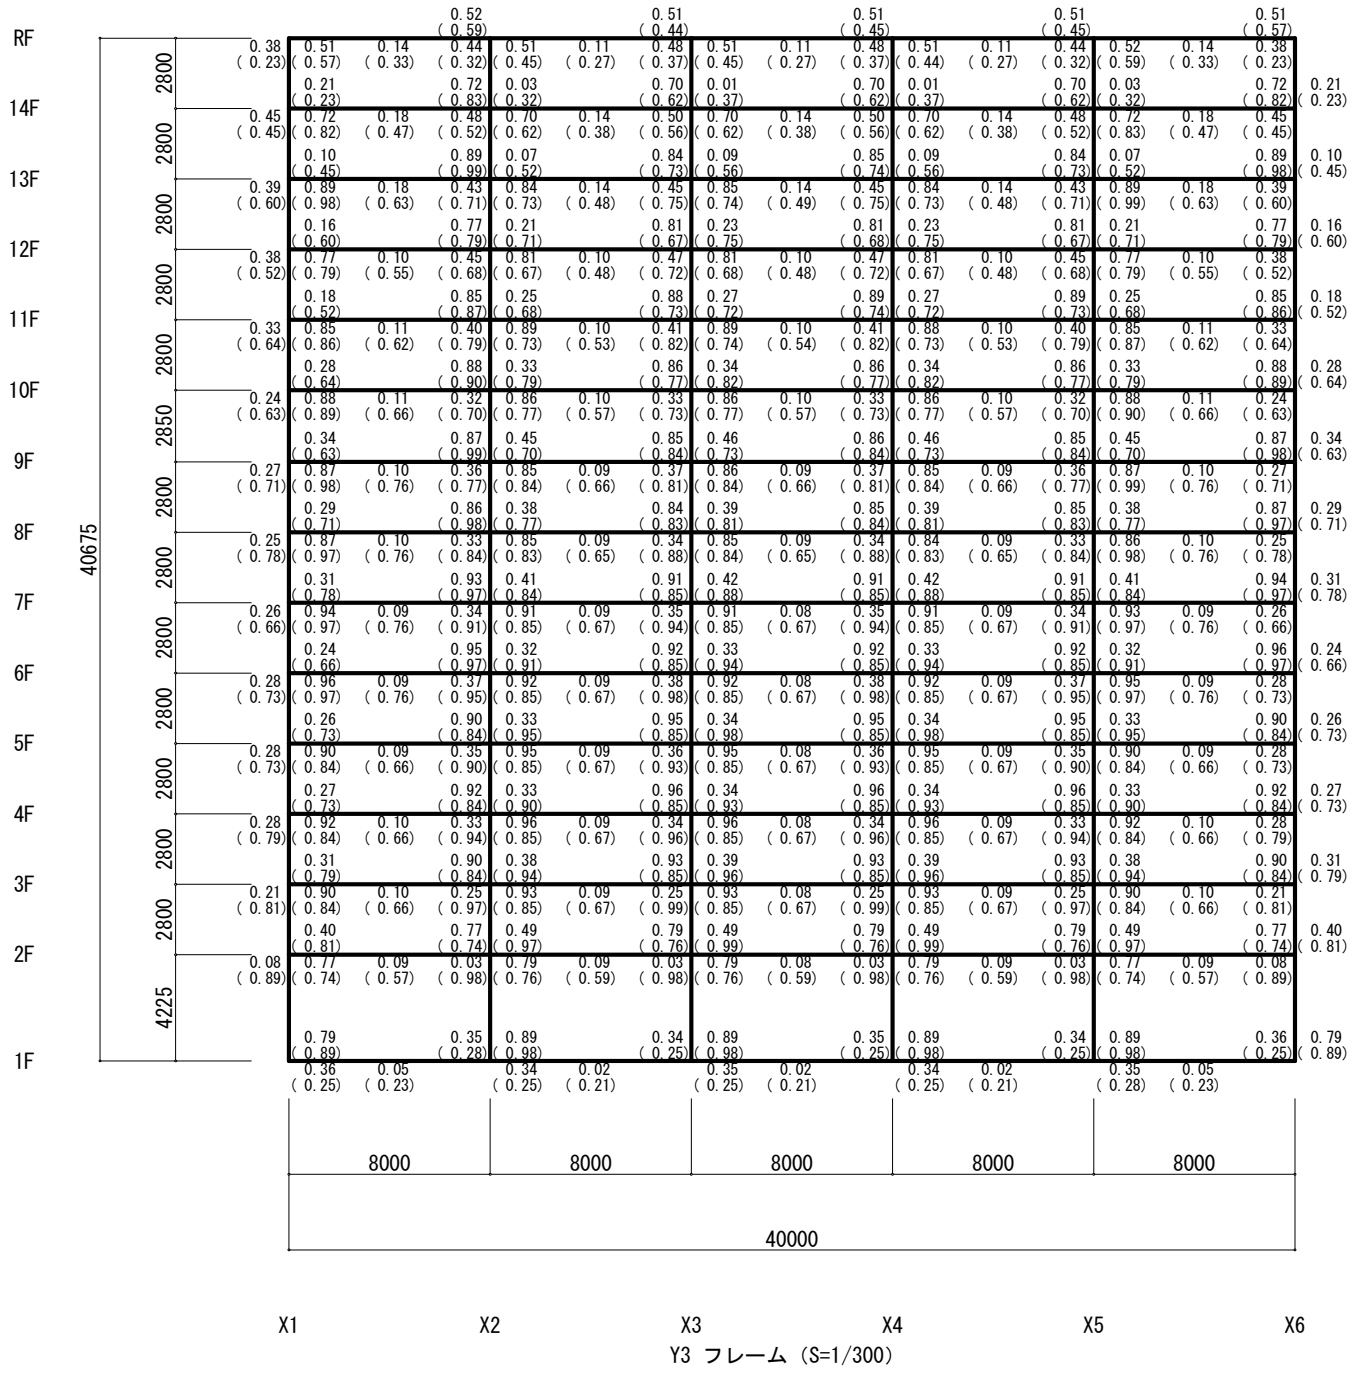

Y3 フレーム (S=1/300)

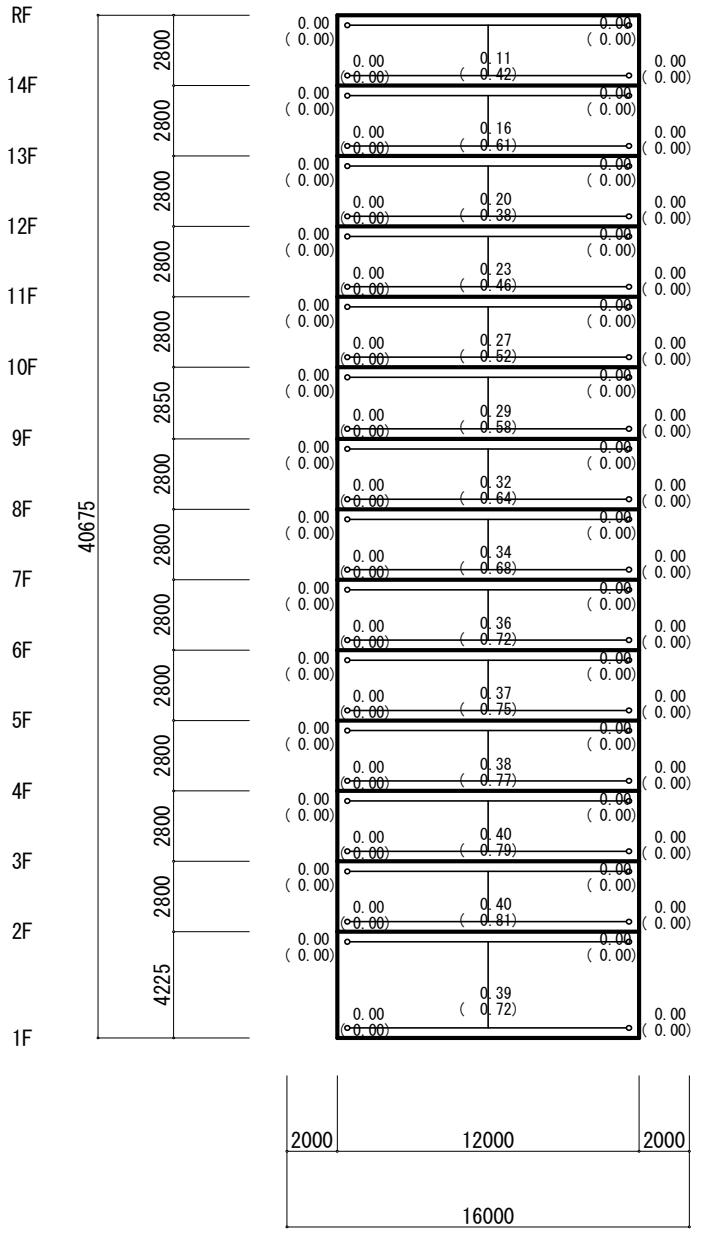

X1 フレーム (S=1/300)

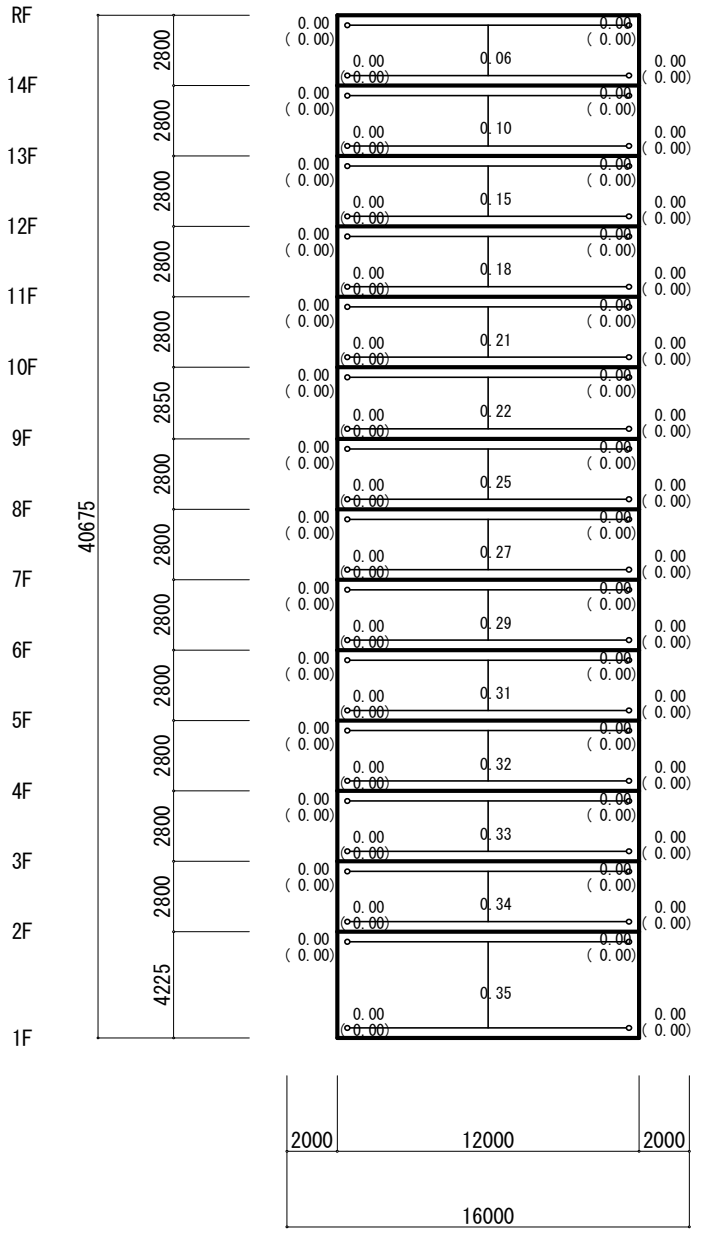

X2 フレーム (S=1/300)

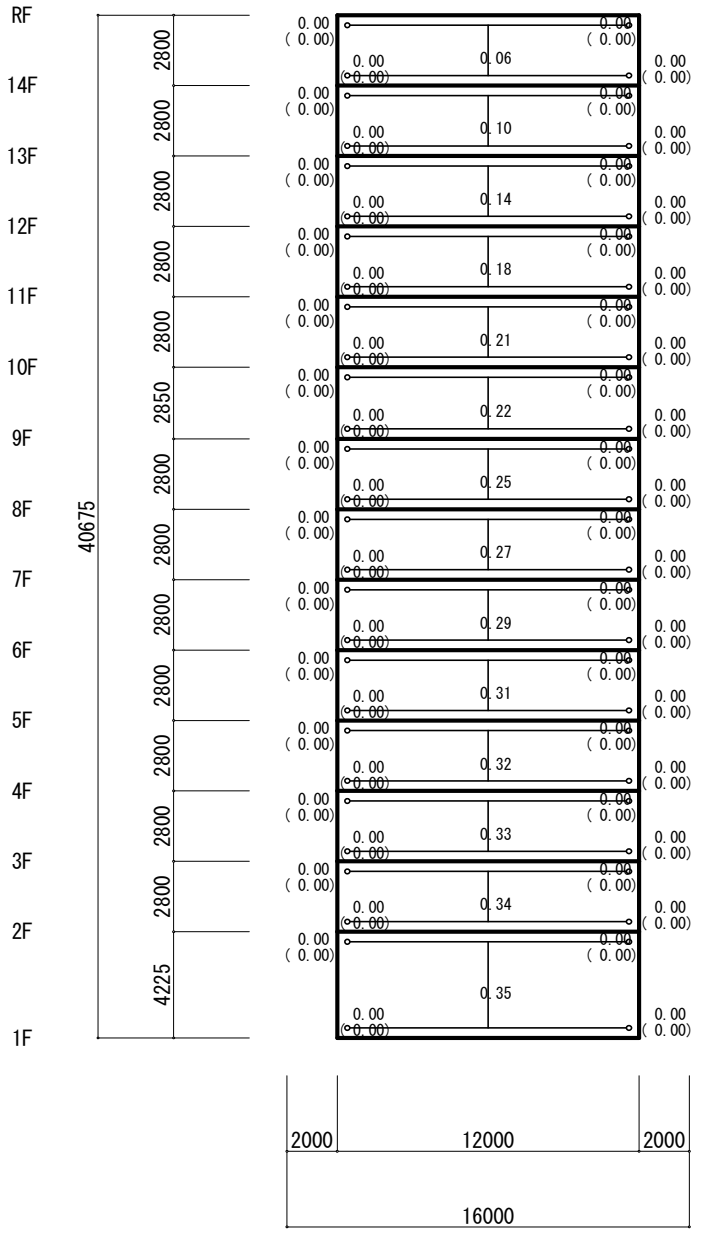

X3 フレーム (S=1/300)

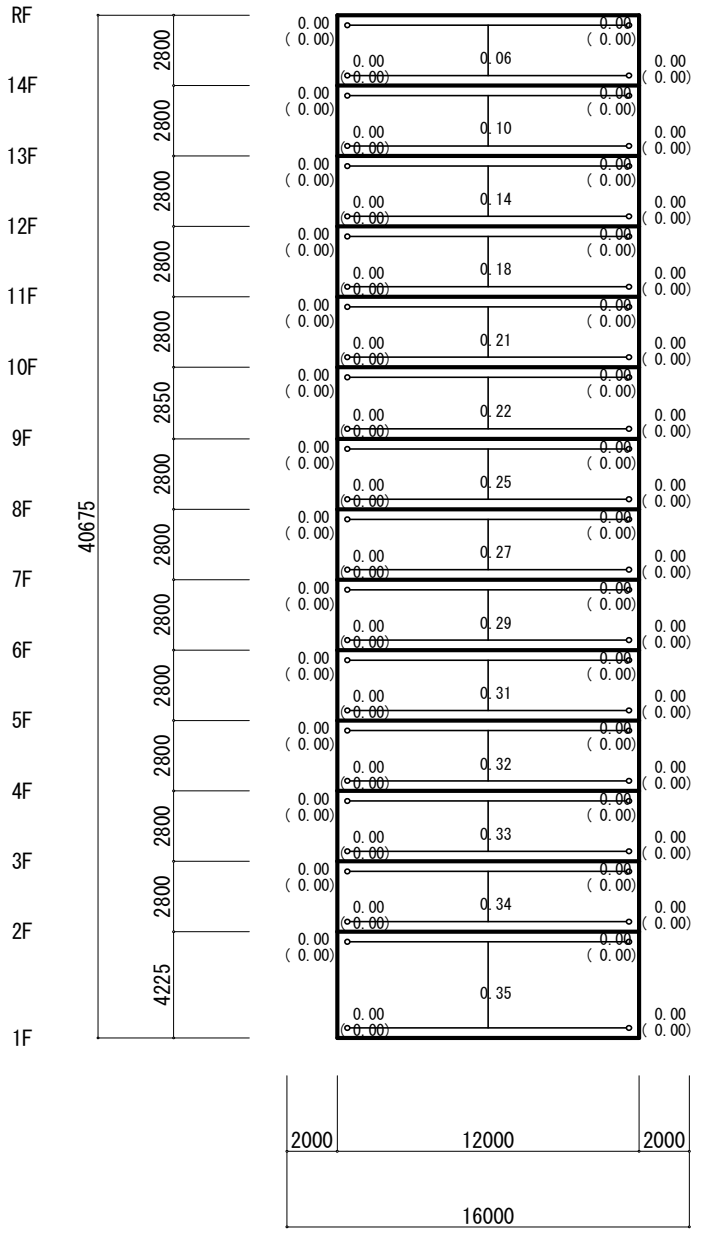

X4 フレーム (S=1/300)

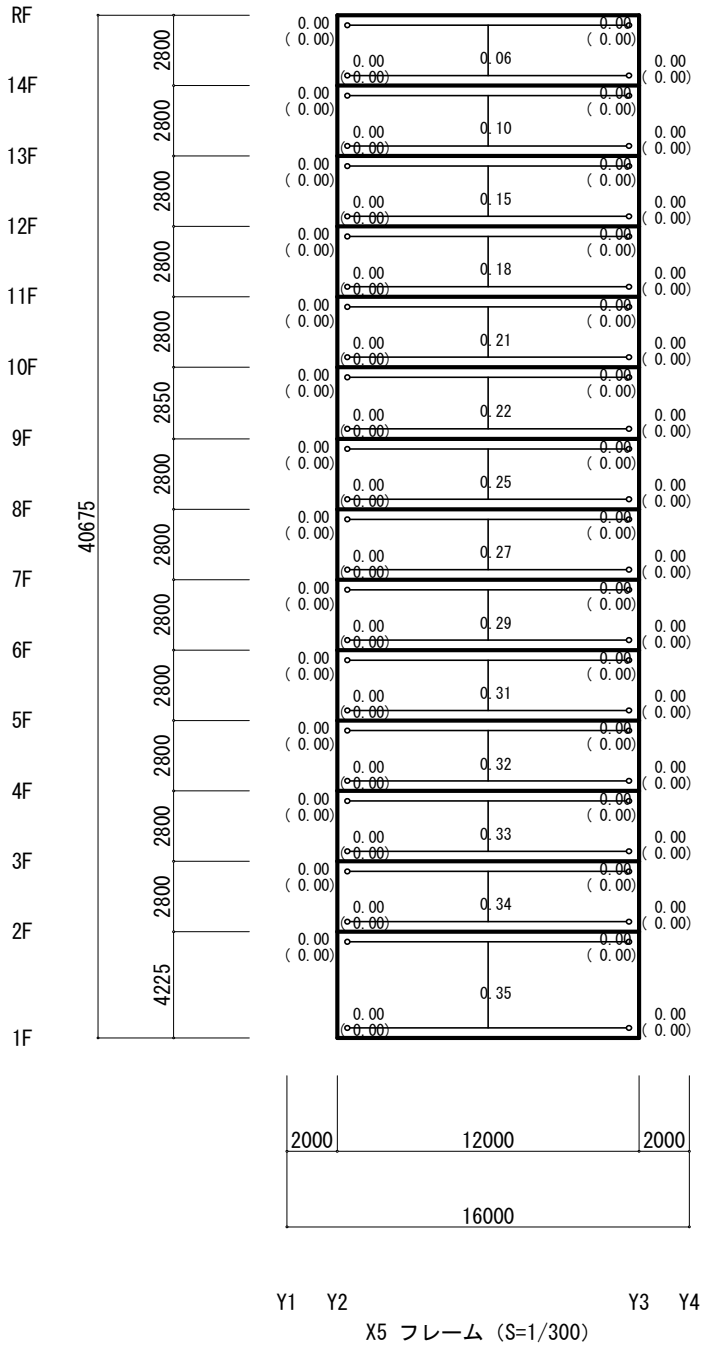

X5 フレーム (S=1/300)

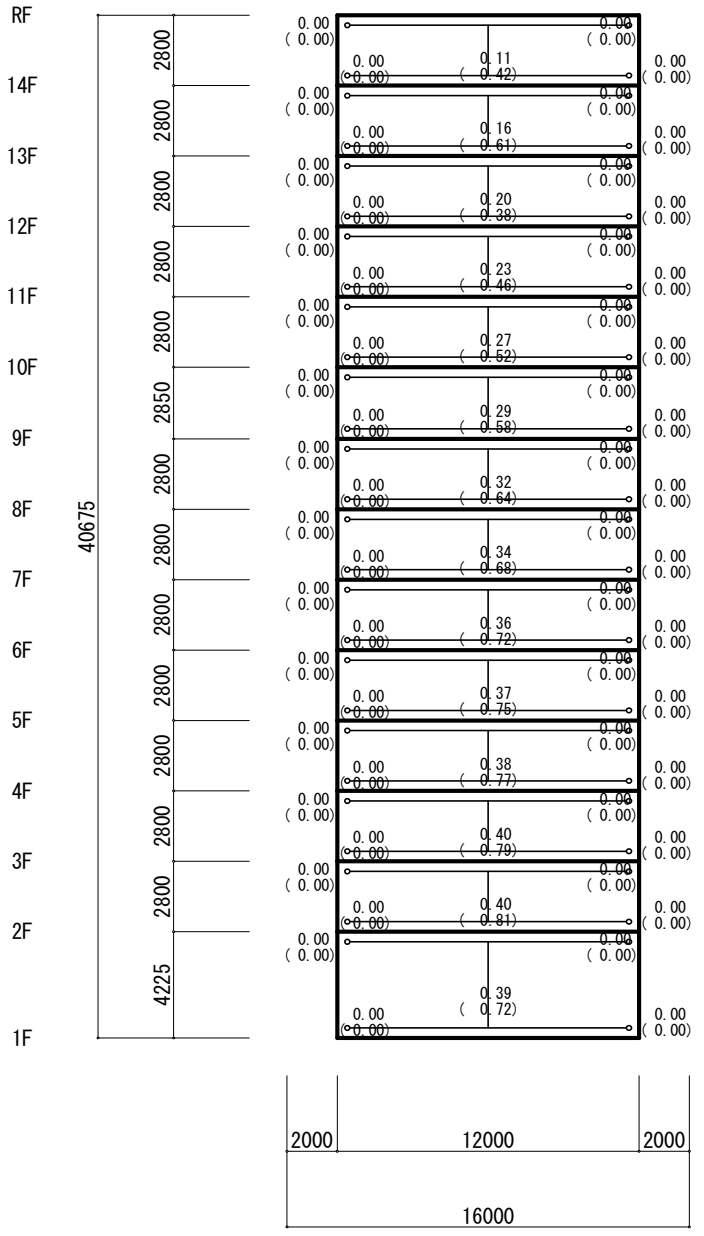

X6 フレーム (S=1/300)

§３．保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3　層せん断力

U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X方向	Y方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
１次固有周期	T	0.796(秒)	0.796(秒)
自動計算時の最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.979 (Rt = 0.979)	Ci = 0.979 (Rt = 0.979)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4　層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	5509.86	5509.86	2.884	15891.39	2.947
14F	6704.43	12214.29	2.218	27094.16	2.266
13F	6704.43	18918.72	1.932	36543.66	1.974
12F	6875.89	25794.61	1.749	45125.49	1.787
11F	6892.01	32686.62	1.617	52858.76	1.652
10F	6924.22	39610.85	1.512	59881.53	1.545
9F	7067.02	46677.86	1.422	66354.82	1.452
8F	7067.02	53744.88	1.343	72176.83	1.372
7F	7186.20	60931.08	1.271	77464.54	1.299
6F	7186.20	68117.28	1.206	82140.09	1.232
5F	7218.41	75335.69	1.145	86239.60	1.170
4F	7250.67	82586.36	1.087	89769.99	1.111
3F	7250.67	89837.02	1.032	92723.43	1.055
2F	7374.48	97211.50	0.979	95145.25	1.000

X方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	5509.86	5509.86	2.884	15891.39	2.947
14F	6704.43	12214.29	2.218	27094.16	2.266
13F	6704.43	18918.72	1.932	36543.66	1.974
12F	6875.89	25794.61	1.749	45125.49	1.787
11F	6892.01	32686.62	1.617	52858.76	1.652
10F	6924.22	39610.85	1.512	59881.53	1.545
9F	7067.02	46677.86	1.422	66354.82	1.452
8F	7067.02	53744.88	1.343	72176.83	1.372
7F	7186.20	60931.08	1.271	77464.54	1.299
6F	7186.20	68117.28	1.206	82140.09	1.232
5F	7218.41	75335.69	1.145	86239.60	1.170
4F	7250.67	82586.36	1.087	89769.99	1.111
3F	7250.67	89837.02	1.032	92723.43	1.055
2F	7374.48	97211.50	0.979	95145.25	1.000

Y方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	5509.86	5509.86	2.884	15891.39	2.947
14F	6704.43	12214.29	2.218	27094.16	2.266
13F	6704.43	18918.72	1.932	36543.66	1.974
12F	6875.89	25794.61	1.749	45125.49	1.787
11F	6892.01	32686.62	1.617	52858.76	1.652
10F	6924.22	39610.85	1.512	59881.53	1.545
9F	7067.02	46677.86	1.422	66354.82	1.452
8F	7067.02	53744.88	1.343	72176.83	1.372
7F	7186.20	60931.08	1.271	77464.54	1.299

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
6F	7186.20	68117.28	1.206	82140.09	1.232
5F	7218.41	75335.69	1.145	86239.60	1.170
4F	7250.67	82586.36	1.087	89769.99	1.111
3F	7250.67	89837.02	1.032	92723.43	1.055
2F	7374.48	97211.50	0.979	95145.25	1.000

Ｙ方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	5509.86	5509.86	2.884	15891.39	2.947
14F	6704.43	12214.29	2.218	27094.16	2.266
13F	6704.43	18918.72	1.932	36543.66	1.974
12F	6875.89	25794.61	1.749	45125.49	1.787
11F	6892.01	32686.62	1.617	52858.76	1.652
10F	6924.22	39610.85	1.512	59881.53	1.545
9F	7067.02	46677.86	1.422	66354.82	1.452
8F	7067.02	53744.88	1.343	72176.83	1.372
7F	7186.20	60931.08	1.271	77464.54	1.299
6F	7186.20	68117.28	1.206	82140.09	1.232
5F	7218.41	75335.69	1.145	86239.60	1.170
4F	7250.67	82586.36	1.087	89769.99	1.111
3F	7250.67	89837.02	1.032	92723.43	1.055
2F	7374.48	97211.50	0.979	95145.25	1.000

・各層に作用する外力　(kN)

Ｘ方向正加力

層名	層せん断力	外力
RF		15891.39
	15891.39	
14F		11202.77
	27094.16	
13F		9449.50
	36543.66	
12F		8581.83
	45125.49	
11F		7733.27
	52858.76	
10F		7022.76
	59881.53	
9F		6473.29
	66354.82	
8F		5822.01
	72176.83	
7F		5287.71
	77464.54	
6F		4675.55
	82140.09	
5F		4099.50
	86239.60	
4F		3530.39
	89769.99	
3F		2953.44
	92723.43	
2F		2421.82
	95145.25	
1F		0.00

Ｘ方向負加力

層名	層せん断力	外力
RF		15891.39
	15891.39	
14F		11202.77
	27094.16	
13F		9449.50
	36543.66	
12F		8581.83
	45125.49	
11F		7733.27
	52858.76	
10F		7022.76
	59881.53	
9F		6473.29
	66354.82	
8F		5822.01
	72176.83	
7F		5287.71
	77464.54	
6F		4675.55
	82140.09	
5F		4099.50
	86239.60	
4F		3530.39
	89769.99	
3F		2953.44
	92723.43	
2F		2421.82
	95145.25	
1F		0.00

Ｙ方向正加力

層名	層せん断力	外力
RF		15891.39
	15891.39	
14F		11202.77
	27094.16	
13F		9449.50
	36543.66	
12F		8581.83
	45125.49	
11F		7733.27
	52858.76	
10F		7022.76
	59881.53	
9F		6473.29
	66354.82	
8F		5822.01
	72176.83	
7F		5287.71
	77464.54	
6F		4675.55
	82140.09	
5F		4099.50
	86239.60	
4F		3530.39
	89769.99	
3F		2953.44
	92723.43	
2F		2421.82
	95145.25	
1F		0.00

Ｙ方向負加力

層名	層せん断力	外力
RF		15891.39
	15891.39	
14F		11202.77
	27094.16	
13F		9449.50
	36543.66	
12F		8581.83
	45125.49	
11F		7733.27
	52858.76	
10F		7022.76
	59881.53	
9F		6473.29
	66354.82	
8F		5822.01
	72176.83	
7F		5287.71
	77464.54	
6F		4675.55
	82140.09	
5F		4099.50
	86239.60	
4F		3530.39
	89769.99	
3F		2953.44
	92723.43	
2F		2421.82
	95145.25	
1F		0.00

U-3　Ds算定時計算結果

U-3.1　荷重－変位（Ds算定時）

U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

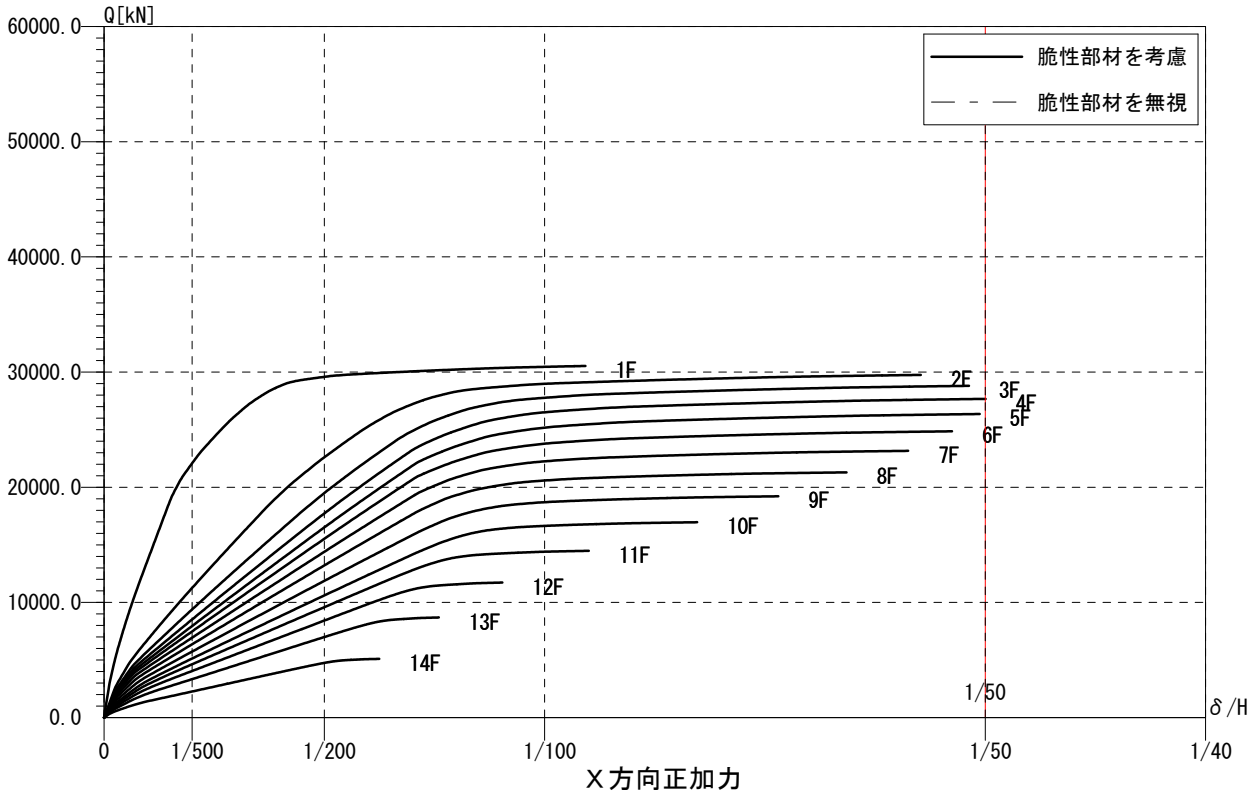

X方向正加力

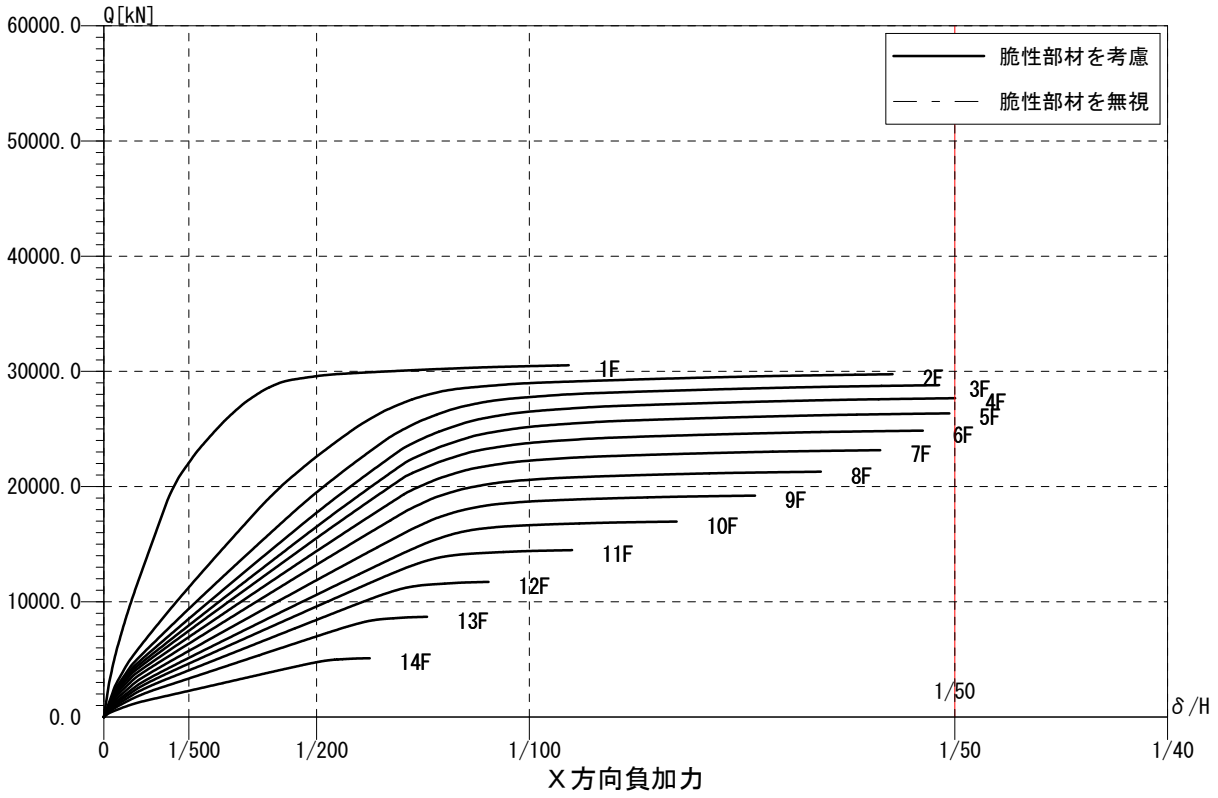

X方向負加力

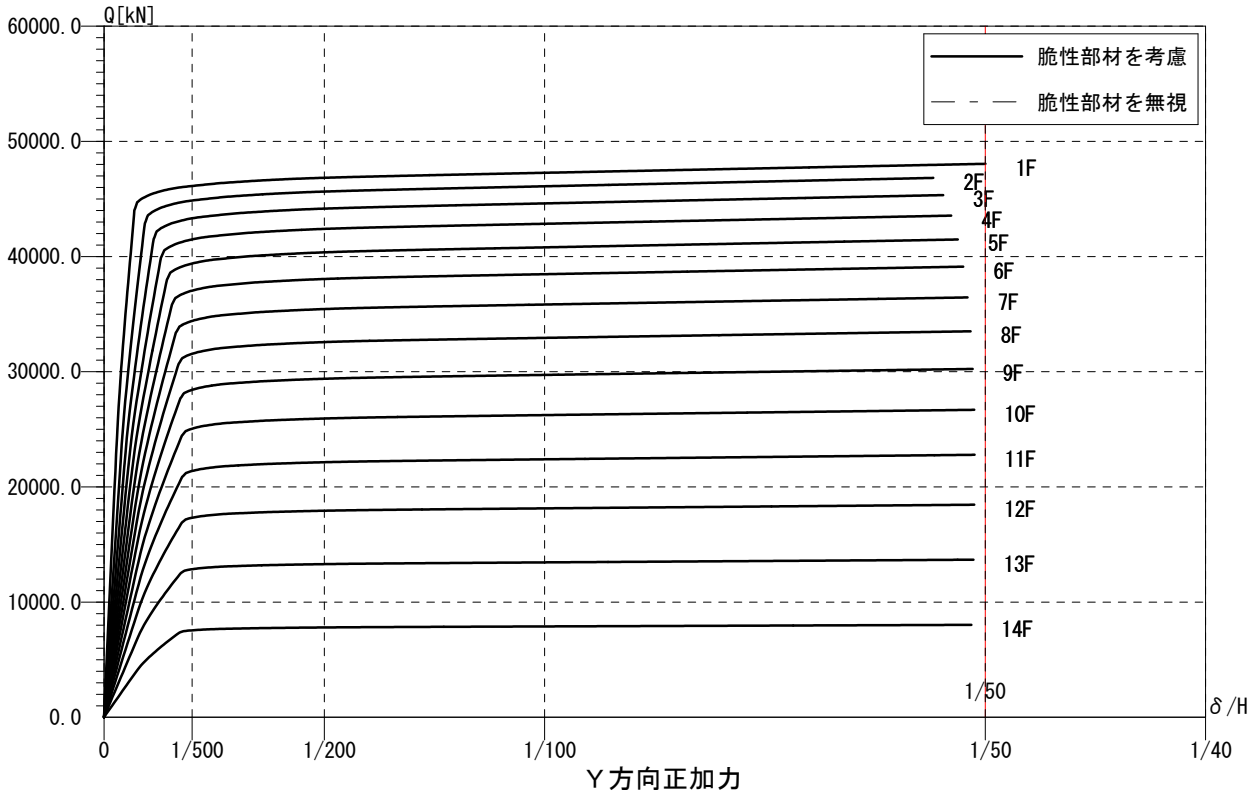

Y方向正加力

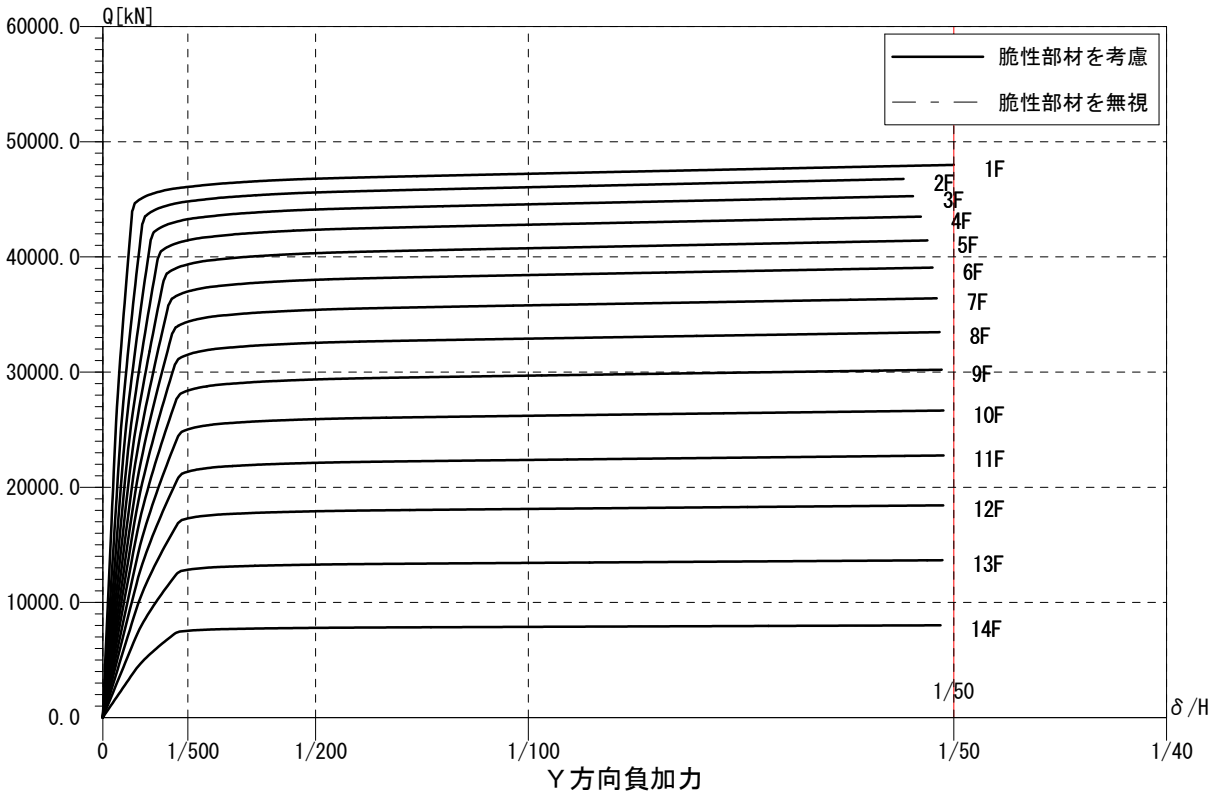

Y方向負加力

U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時）

U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

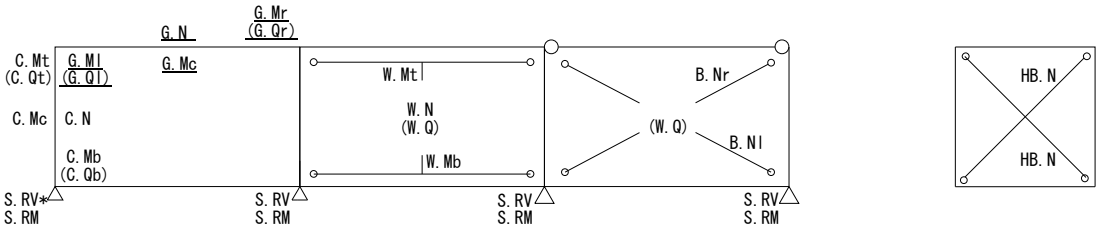

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(KN)
（T:引張, C:圧縮, 0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（ ■ :水平荷重時浮き上がり）
（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)
○　：ピン接合

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

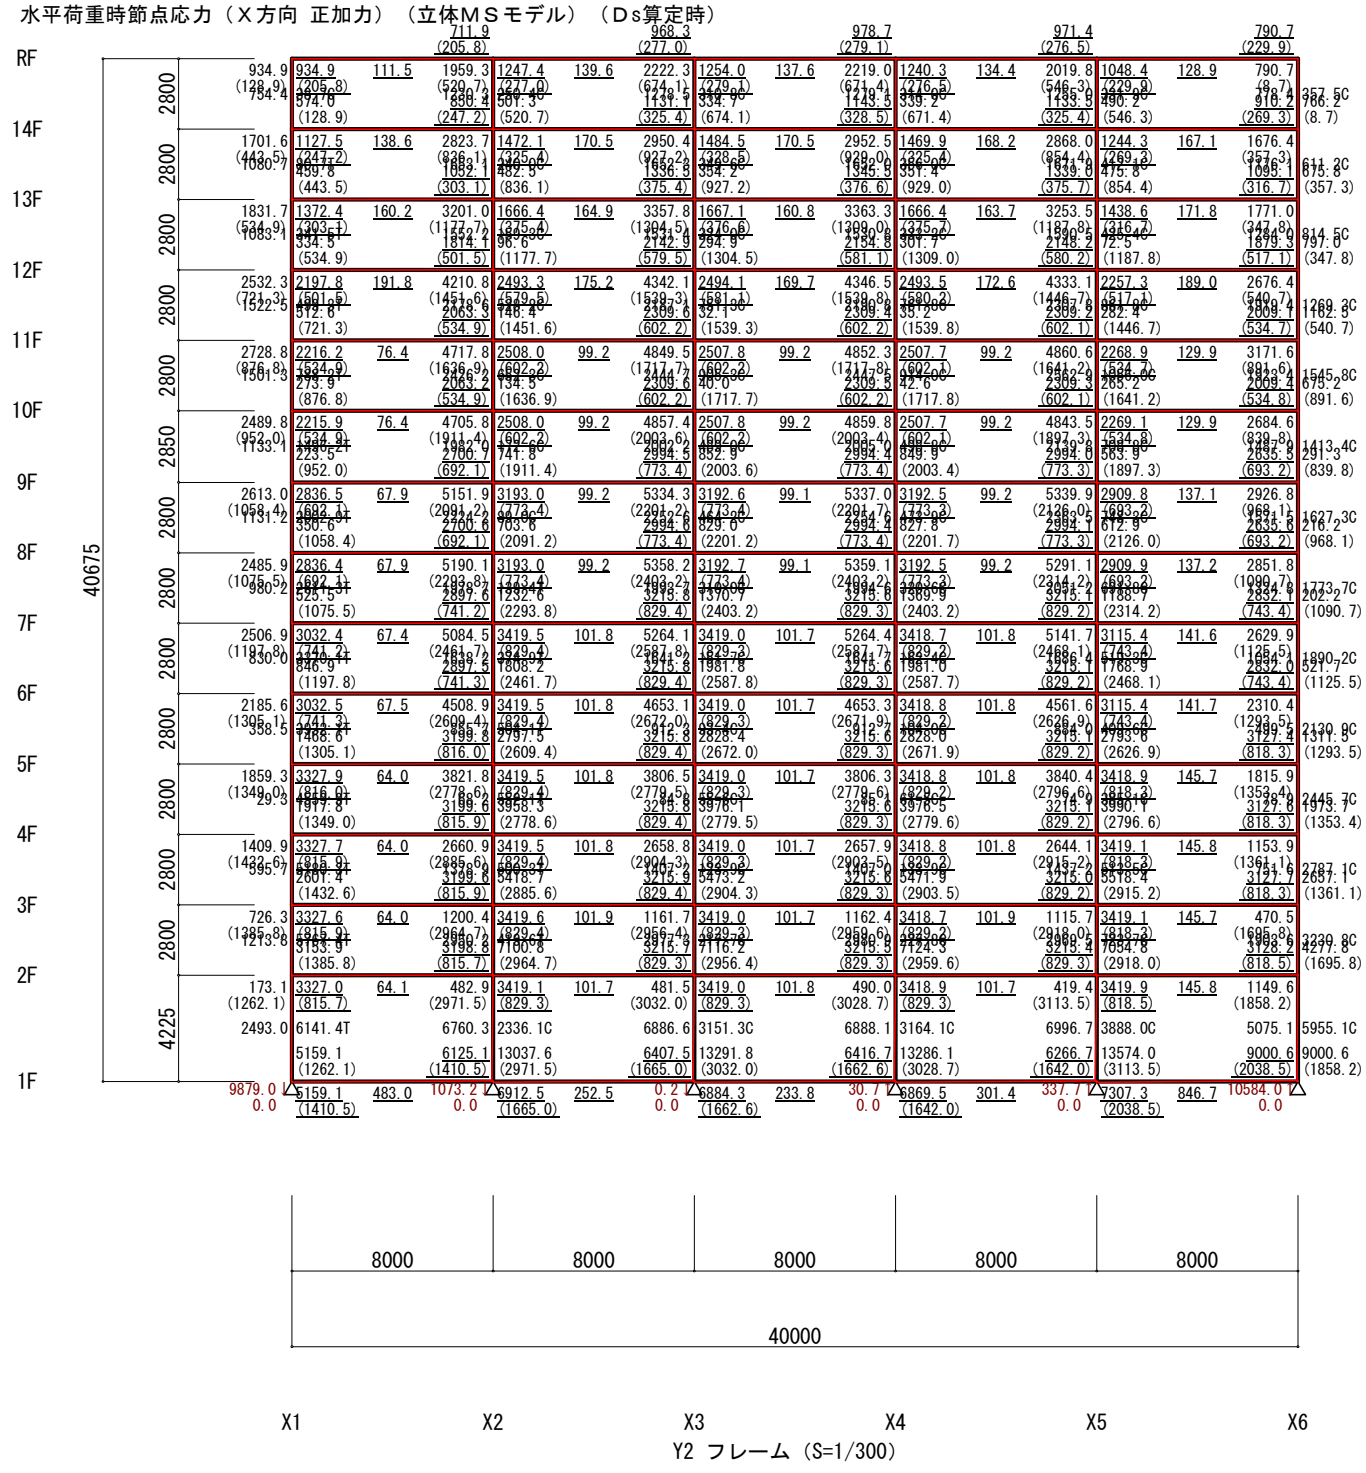

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

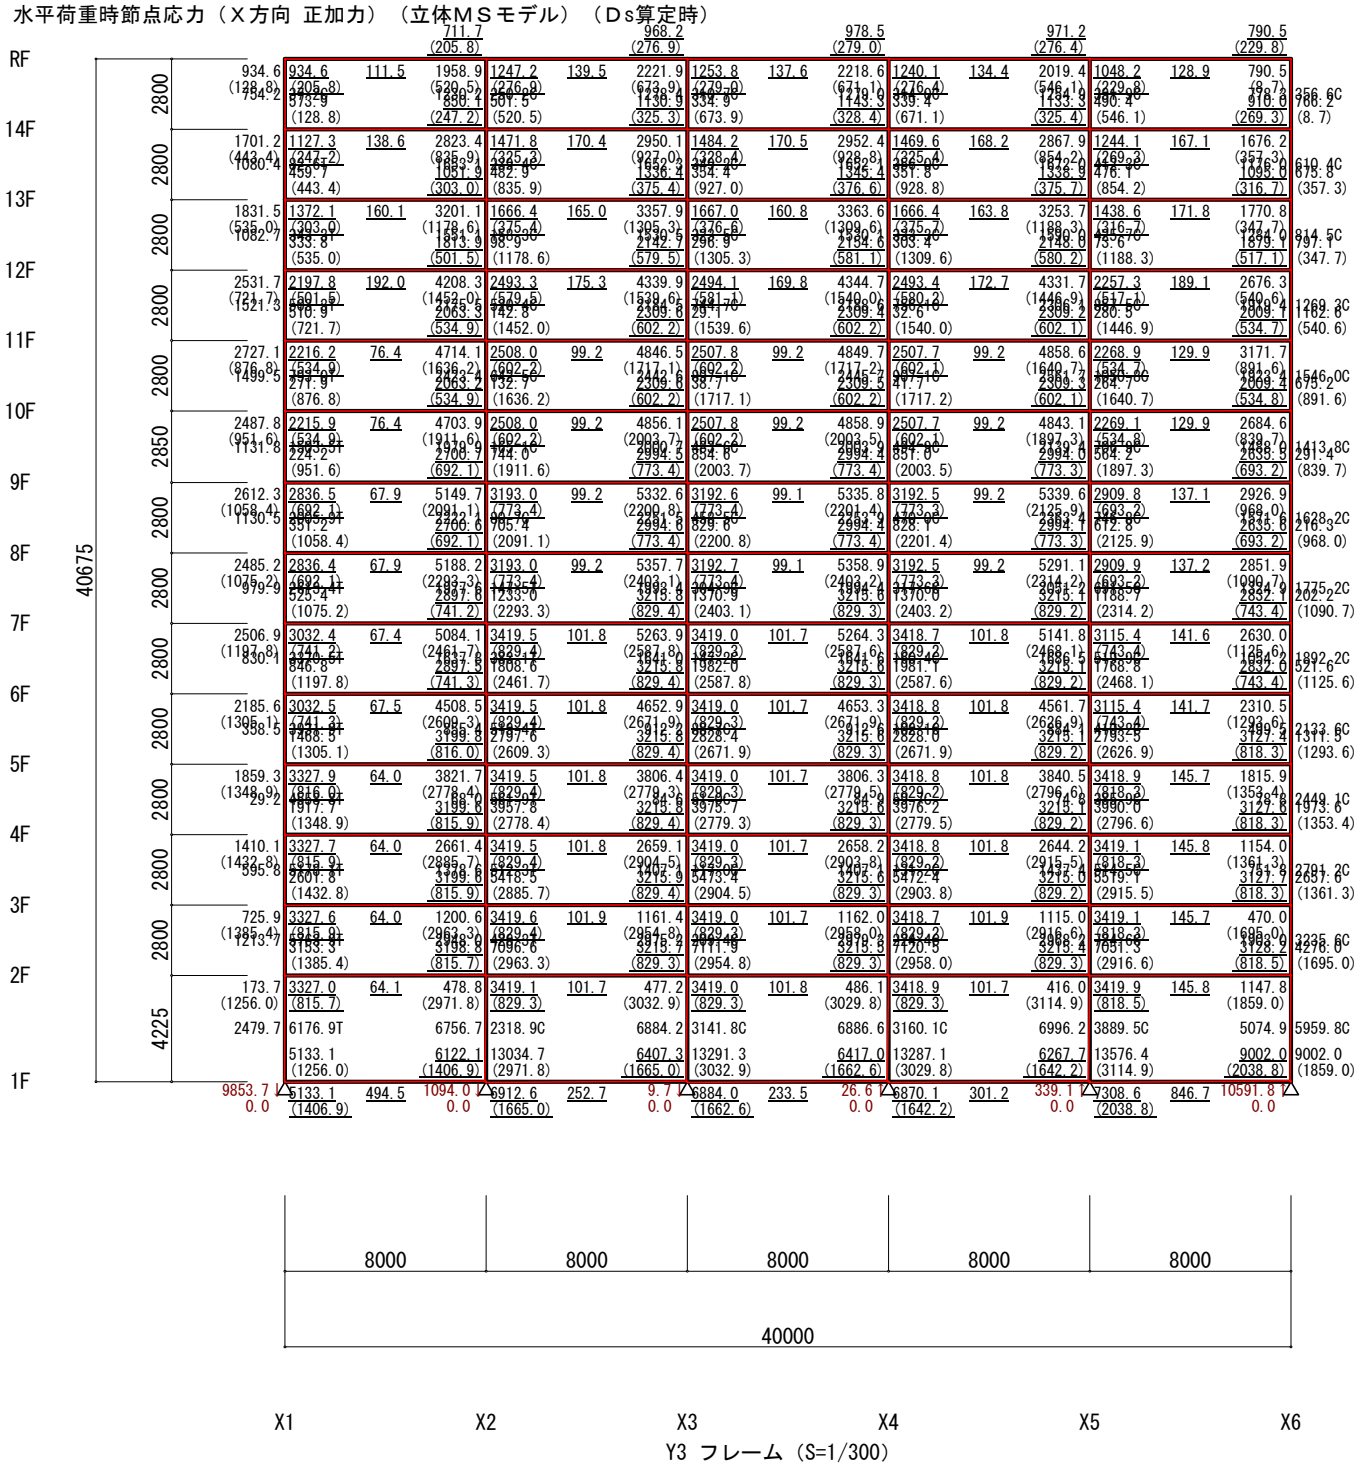

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

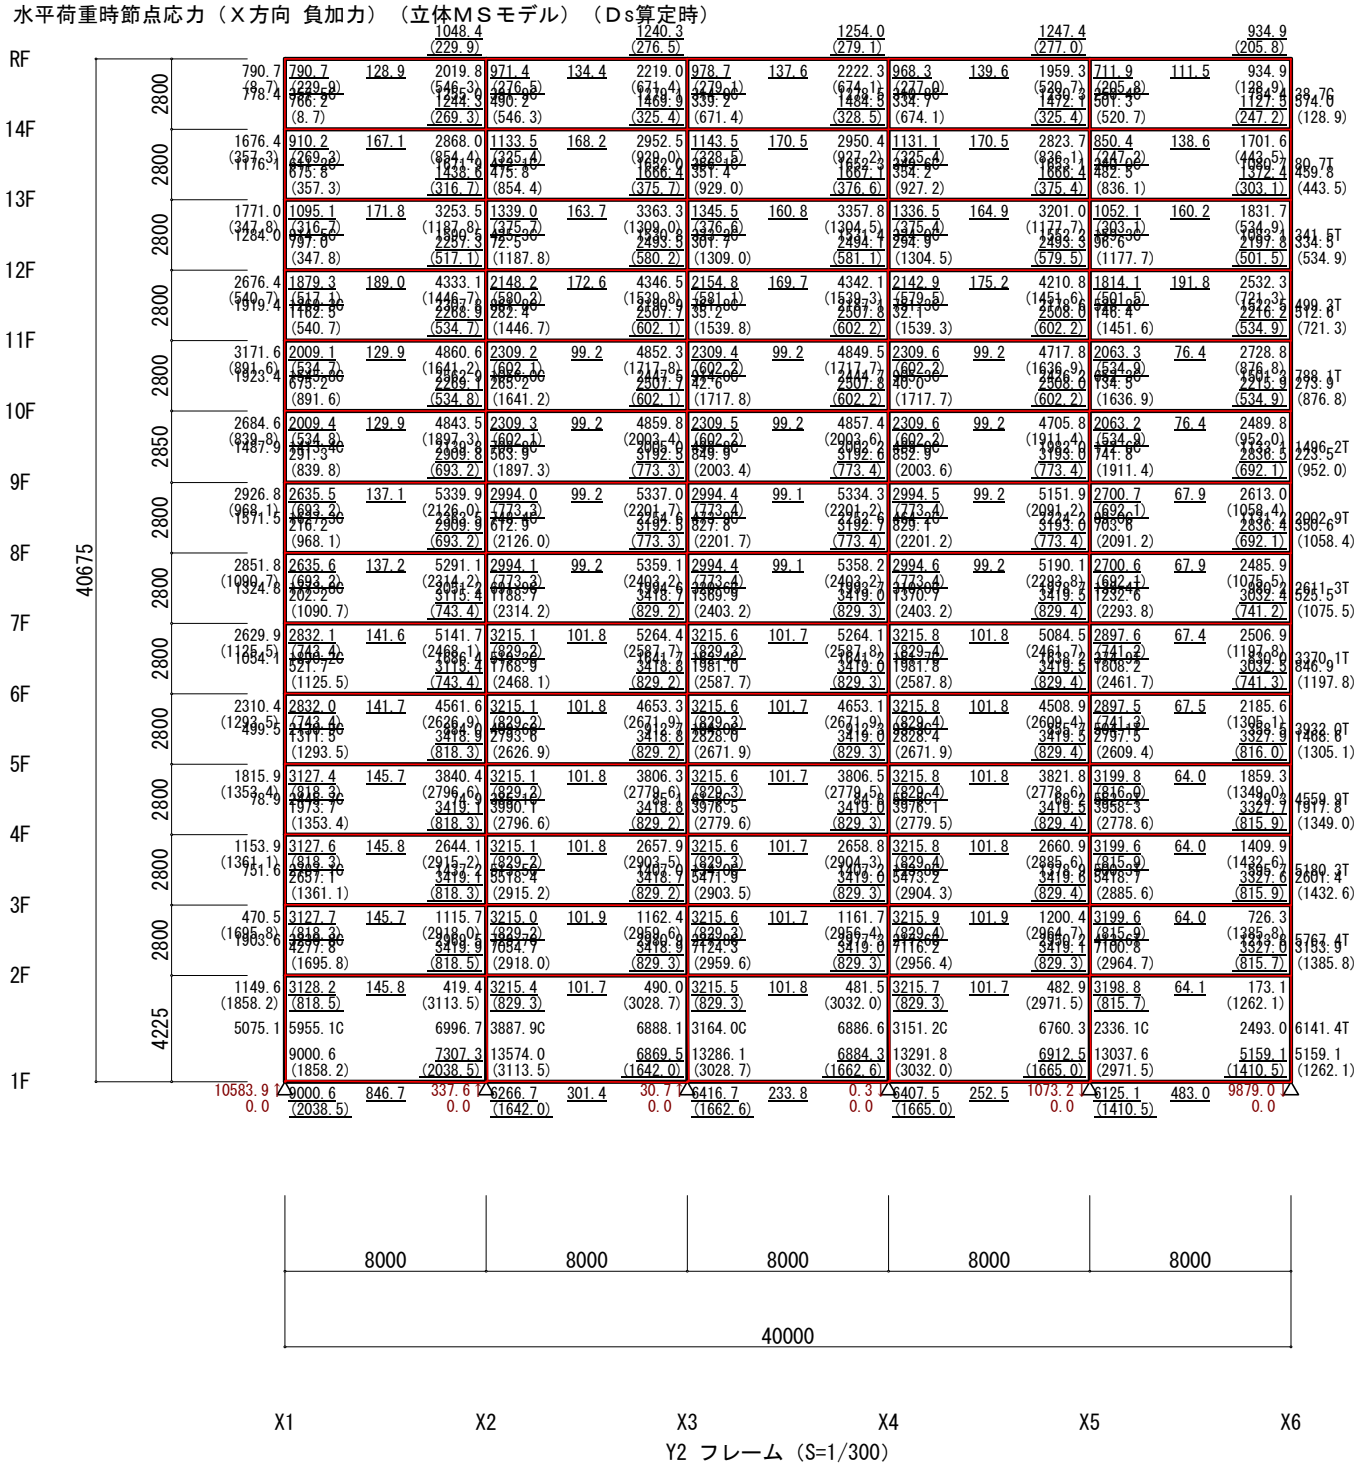

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

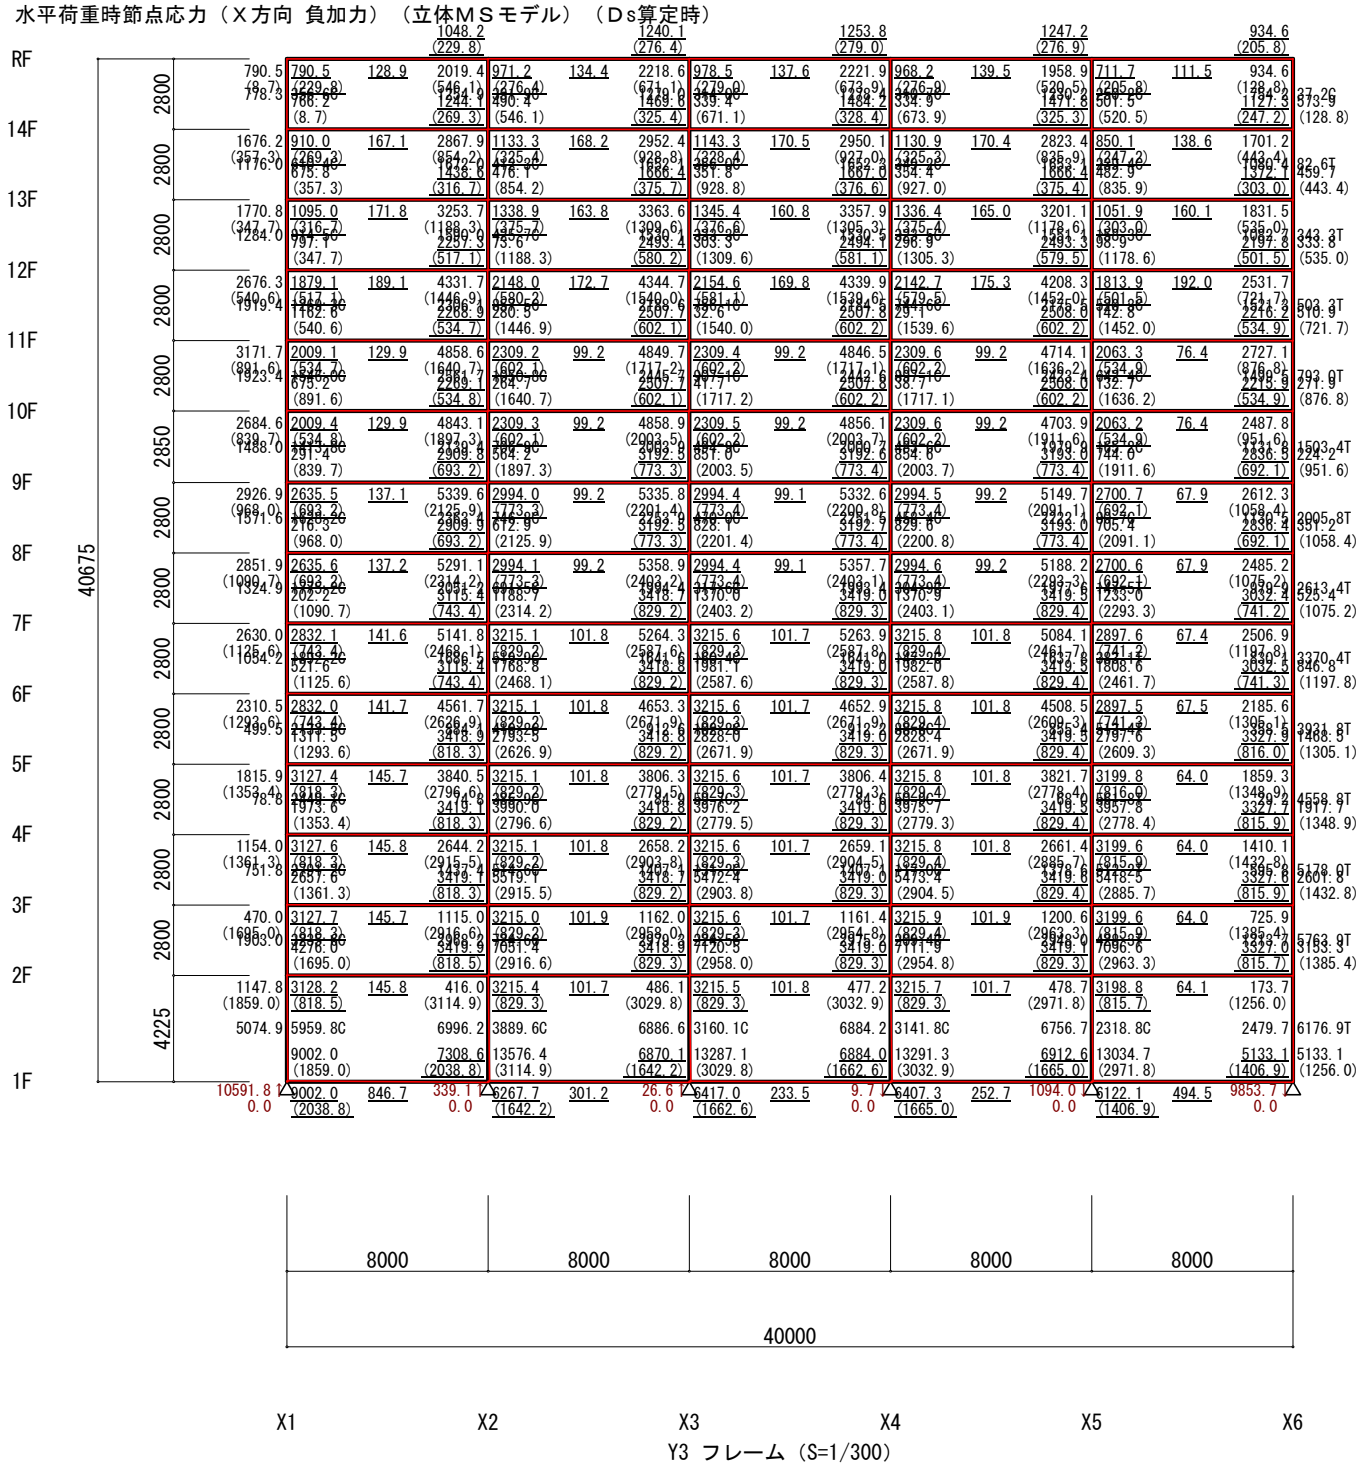

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

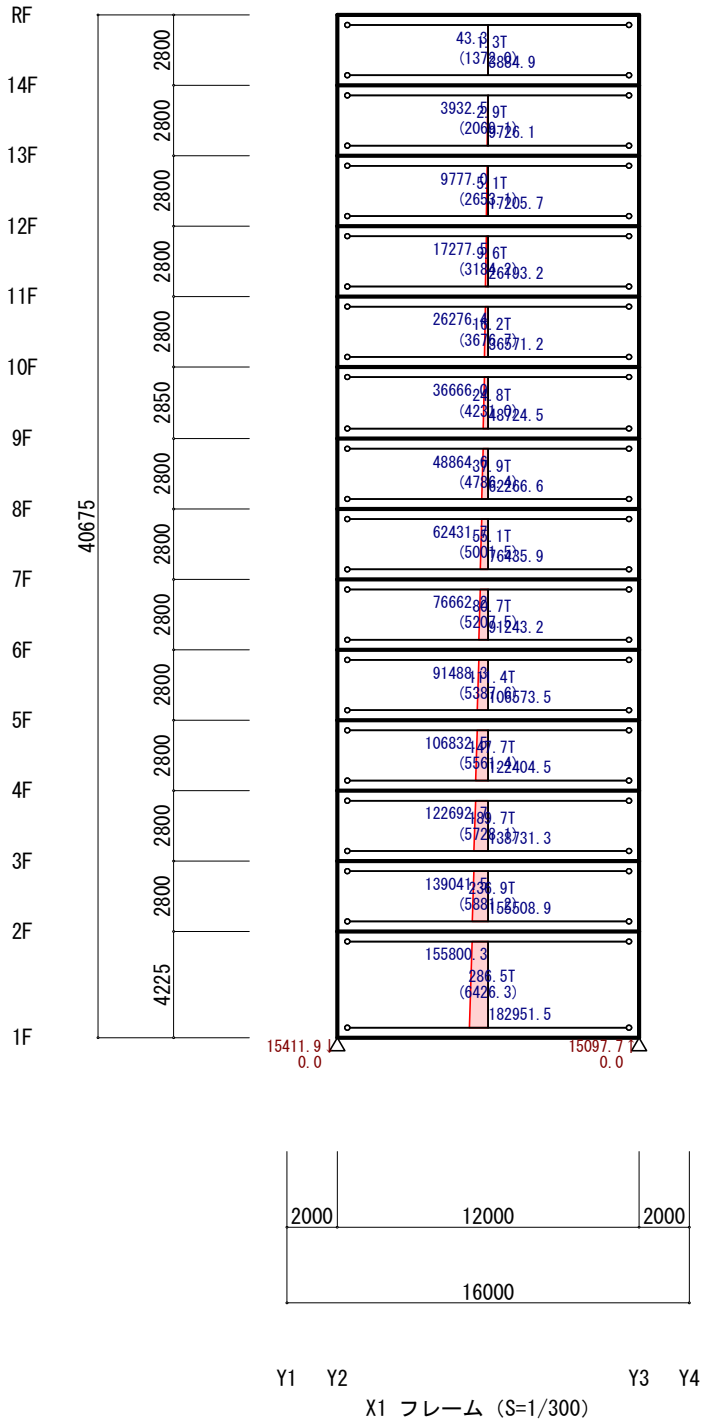

X1 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

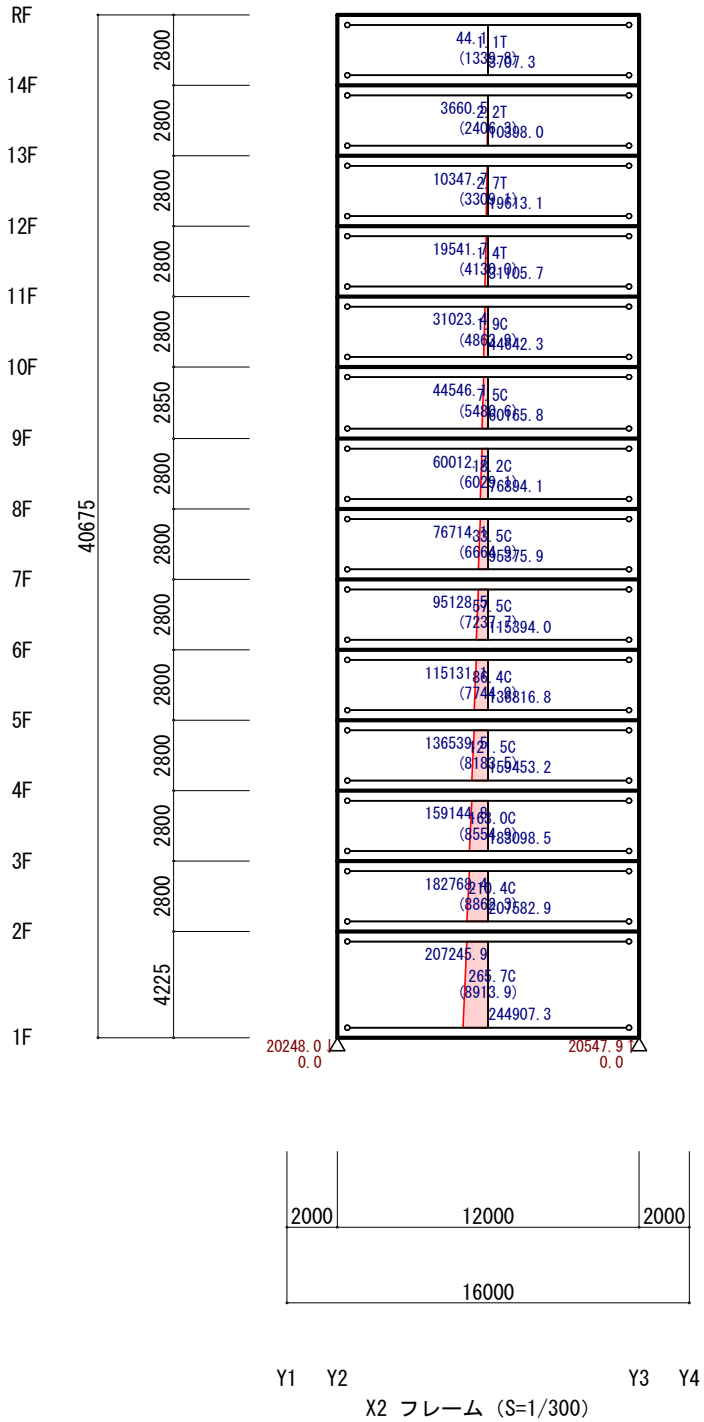

X2 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

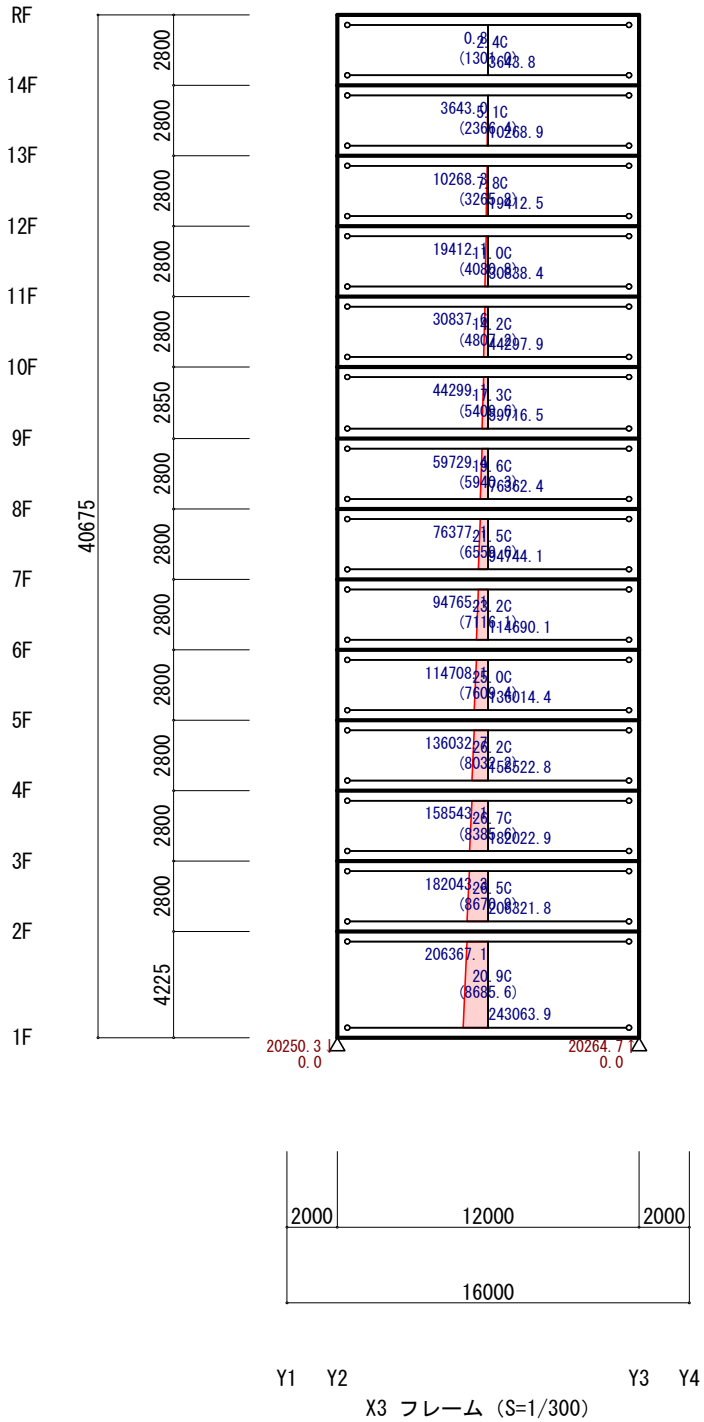

X3 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

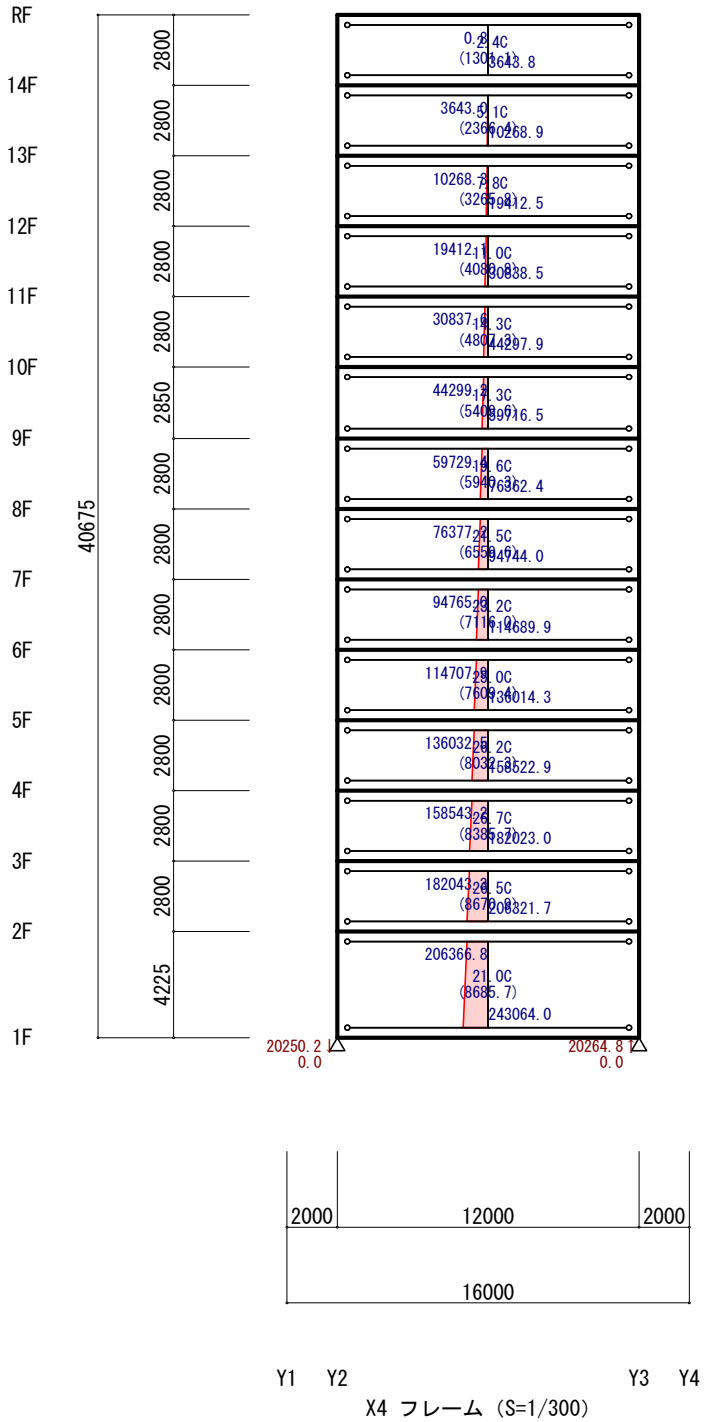

X4 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

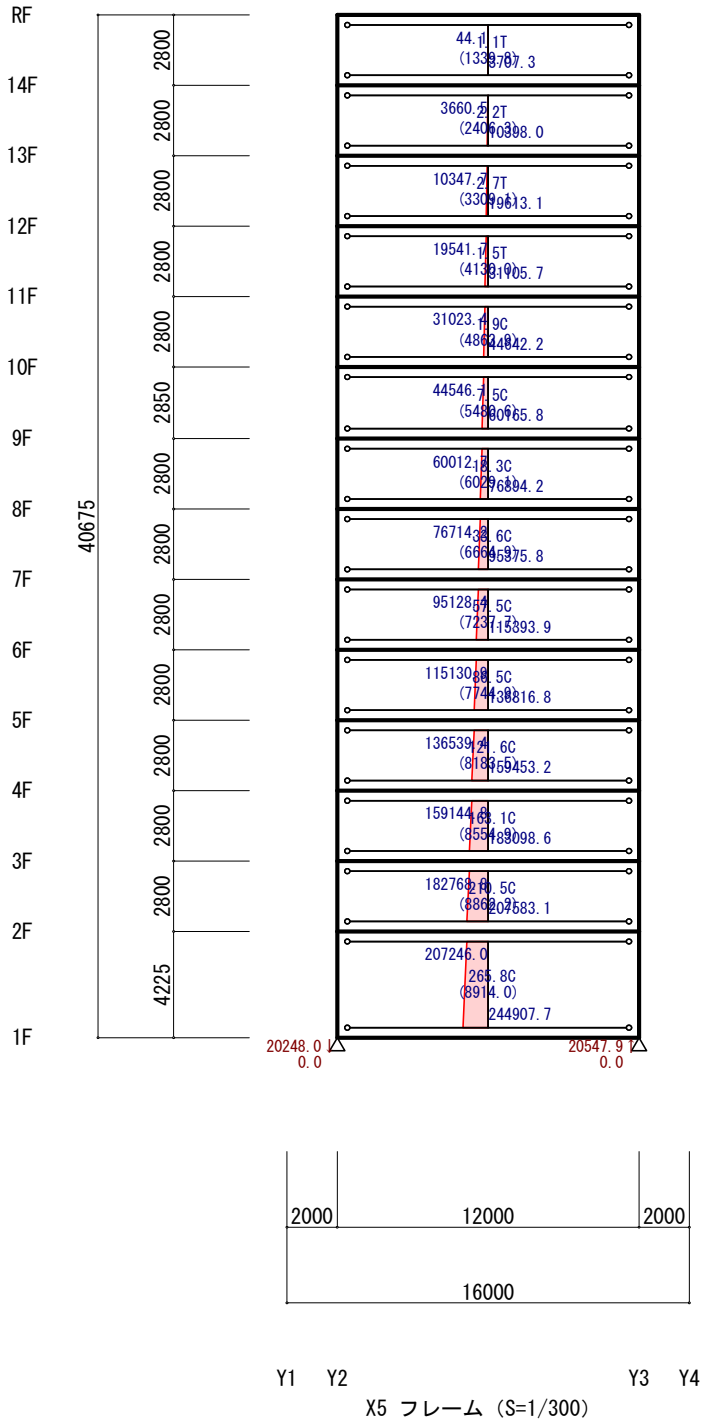

X5 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

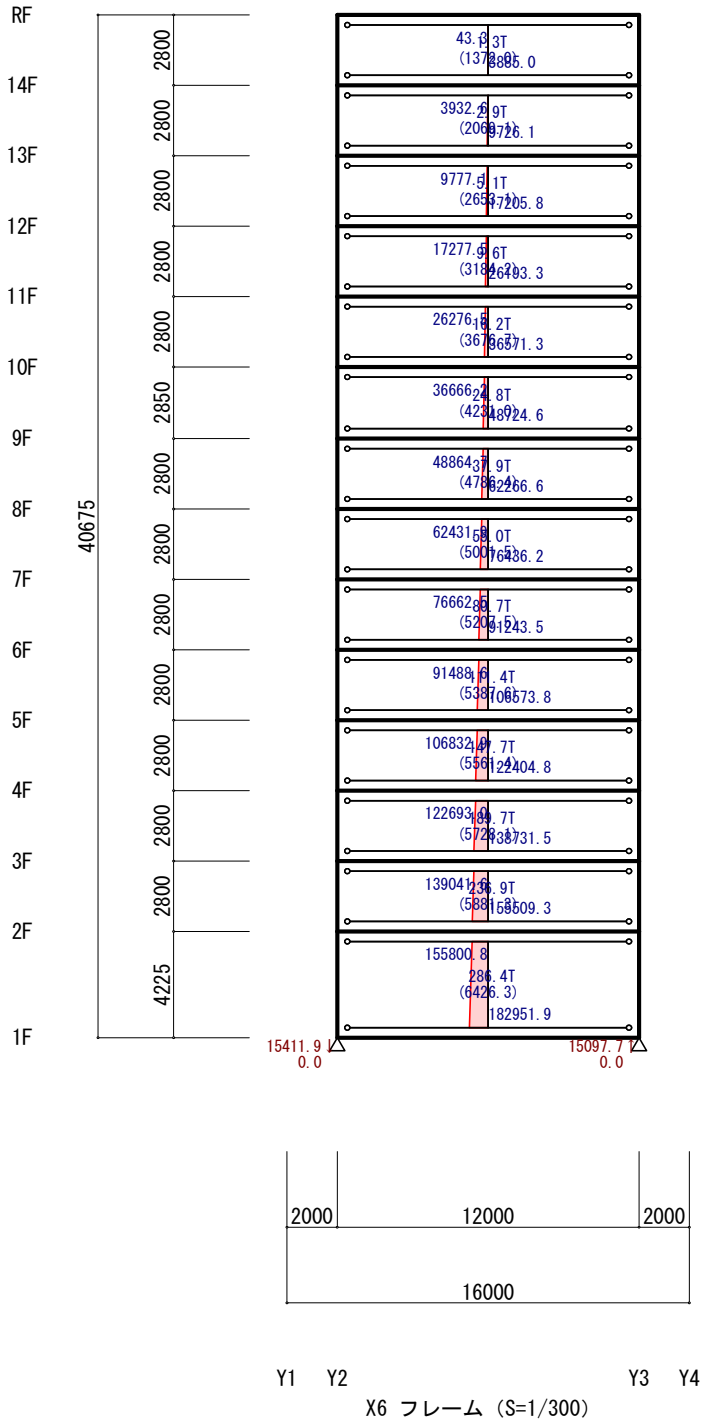

X6 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

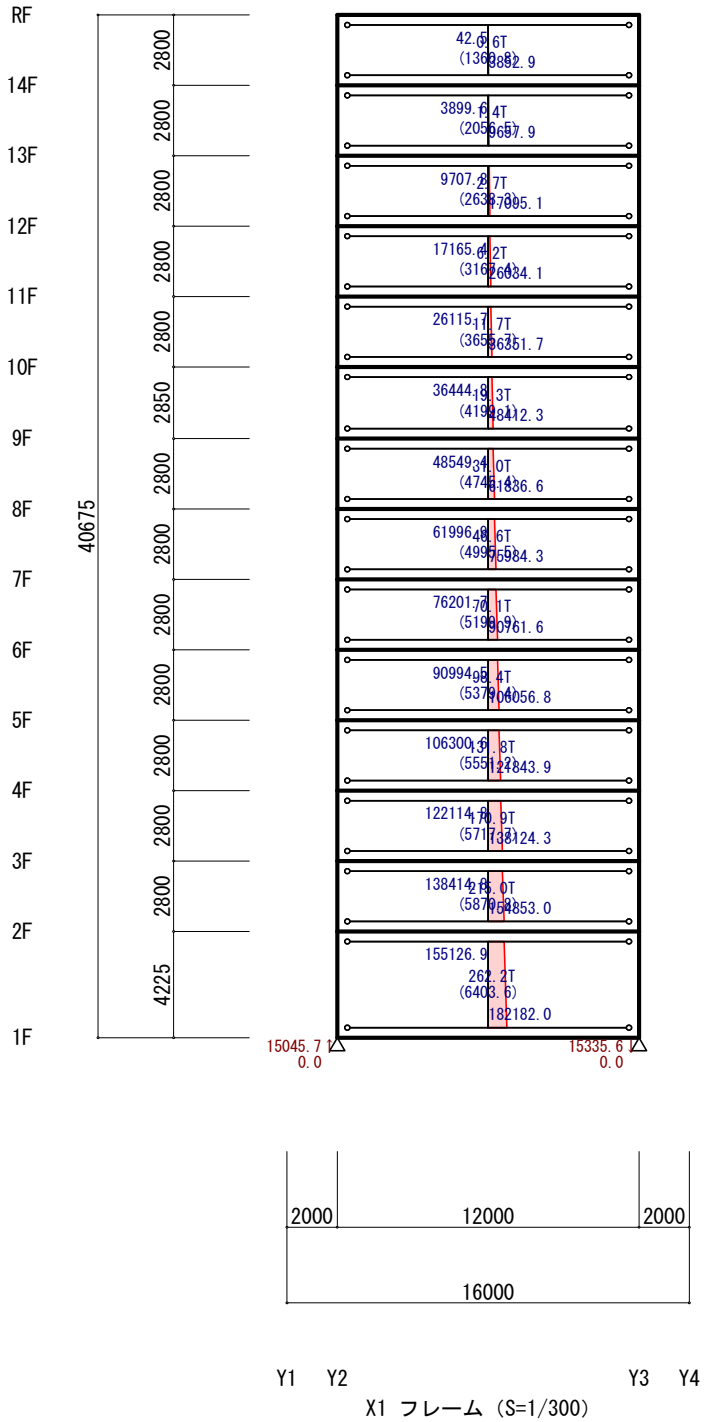

X1 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

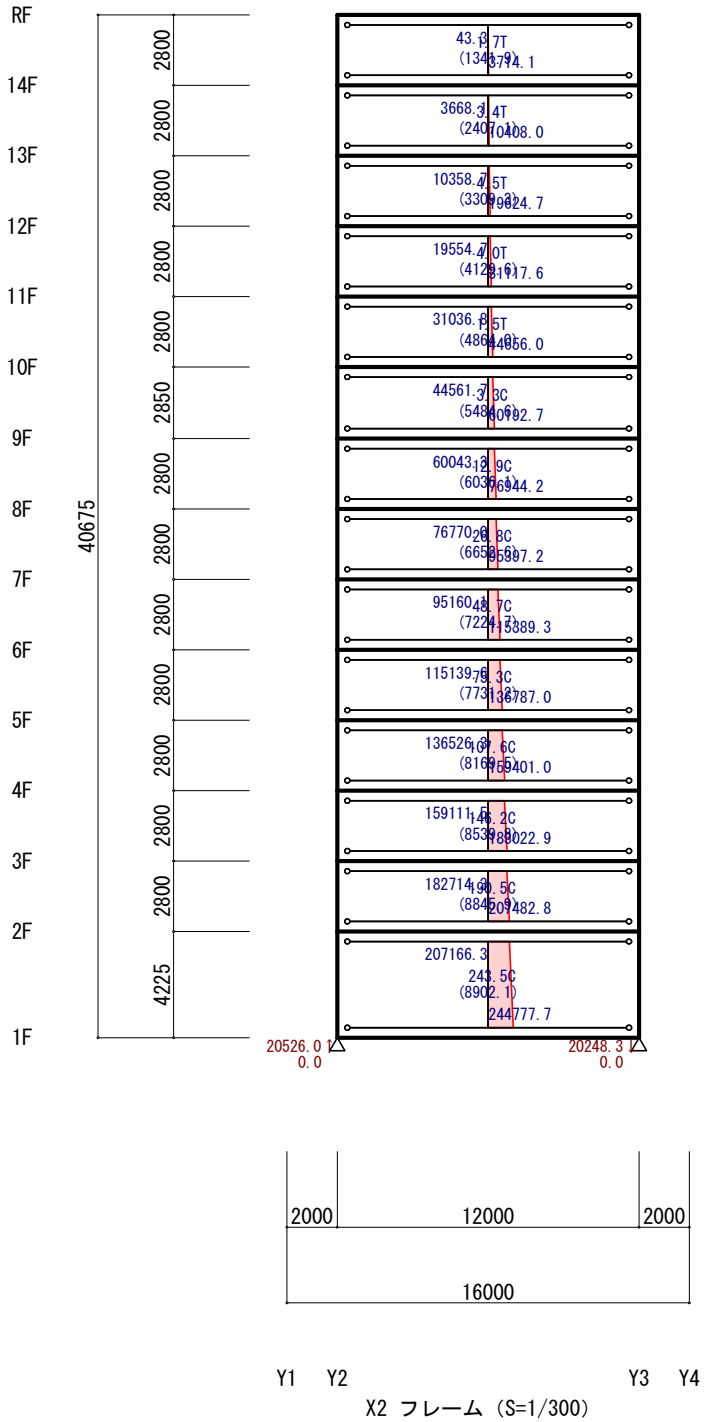

X2 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

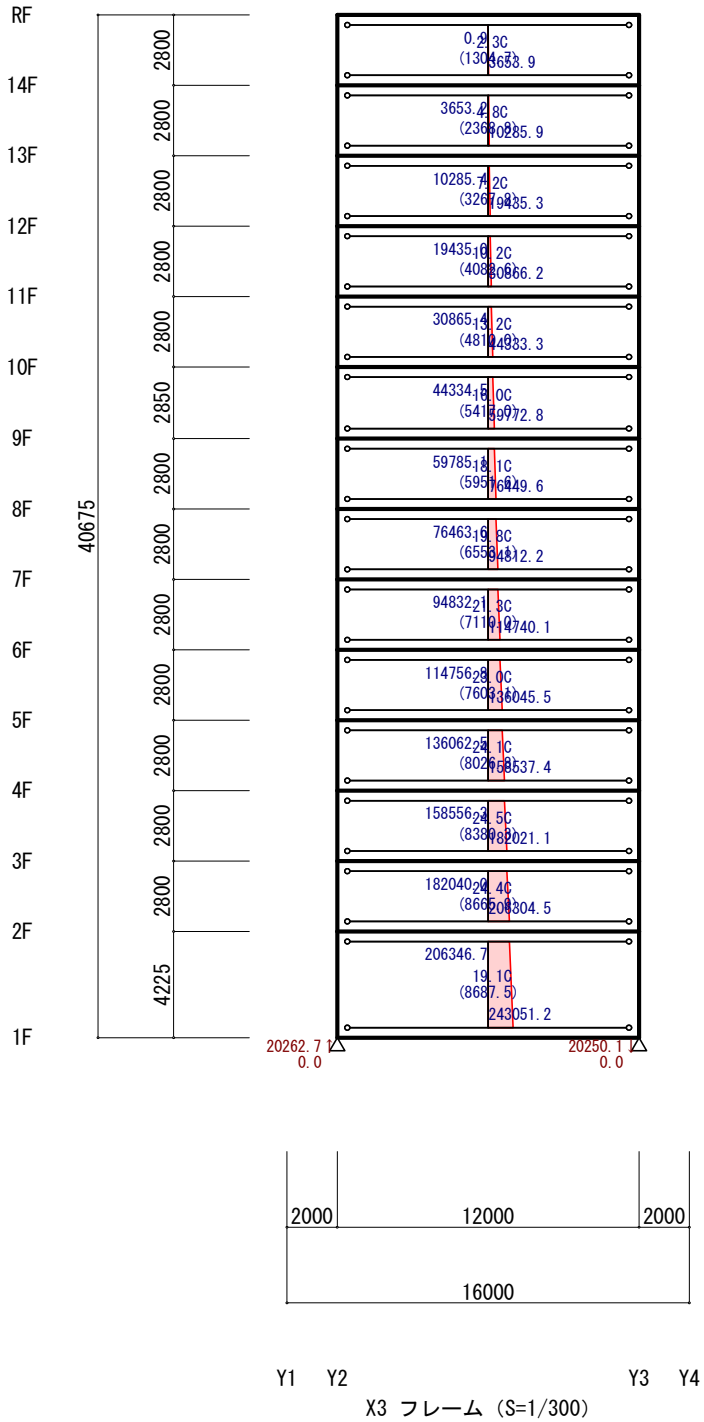

X3 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

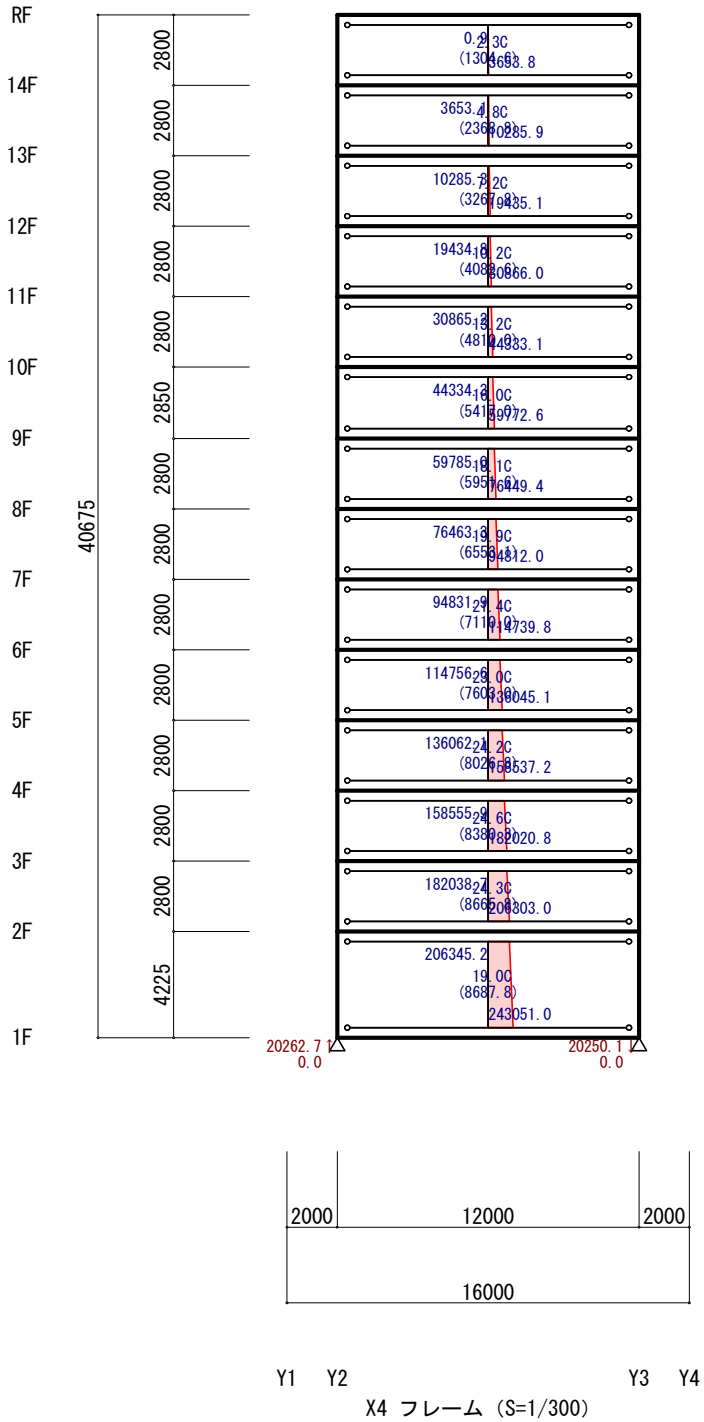

X4 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

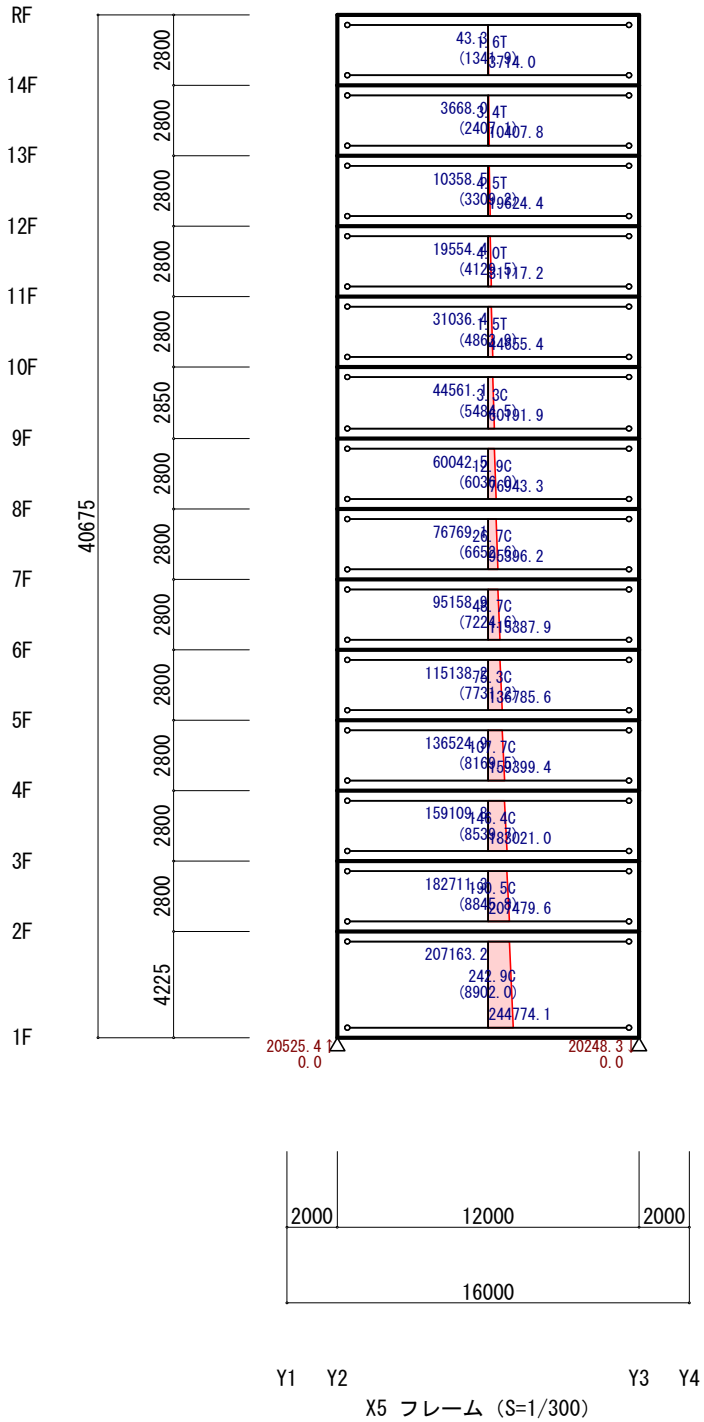

X5 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

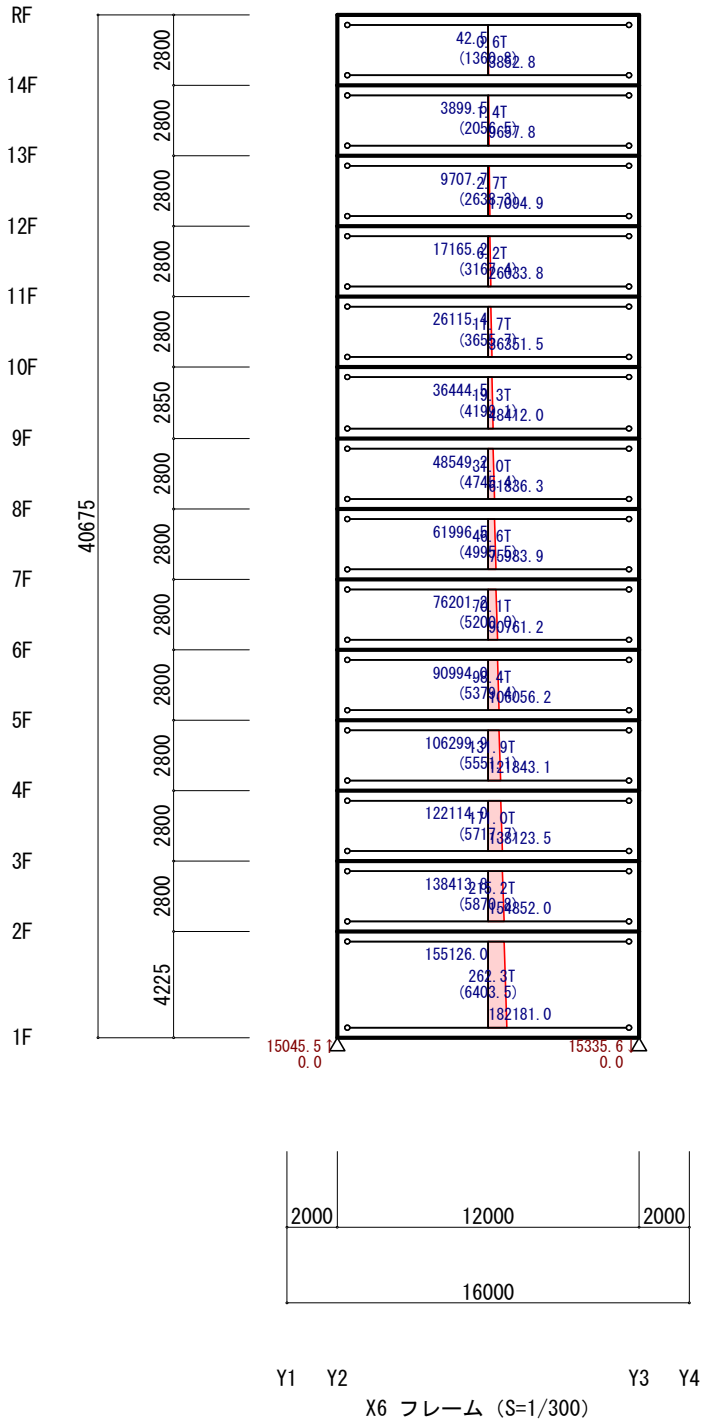

U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

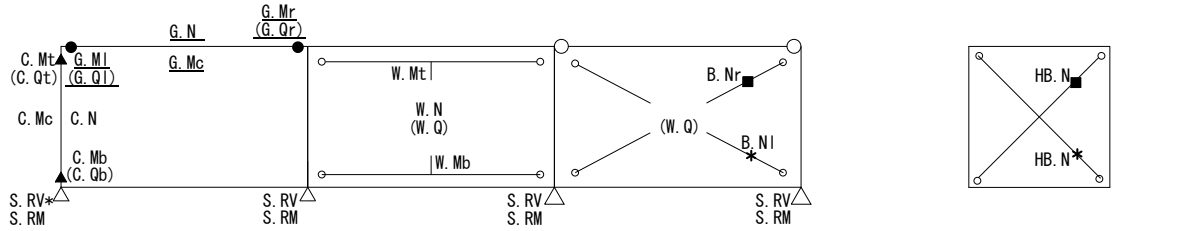

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(kN)
（T:引張, C:圧縮, 0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（ ■ :水平荷重時浮き上がり）
（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

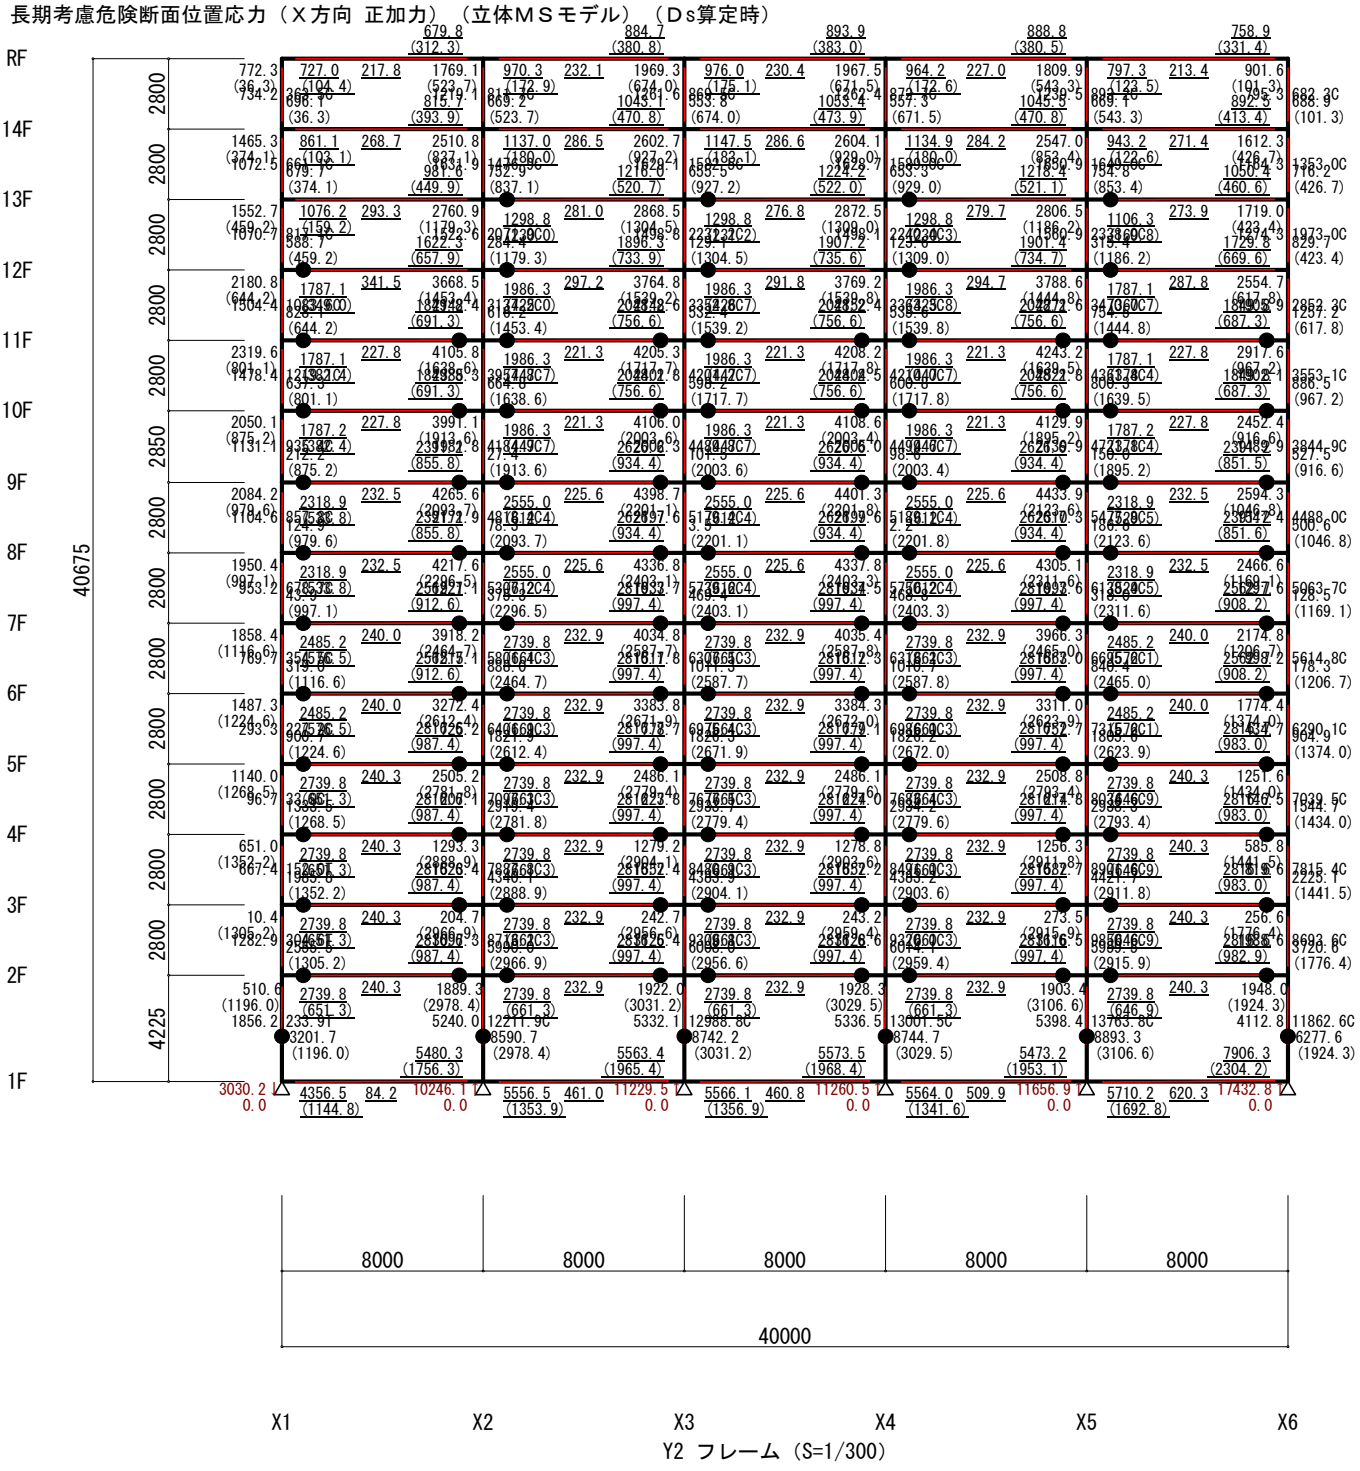

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

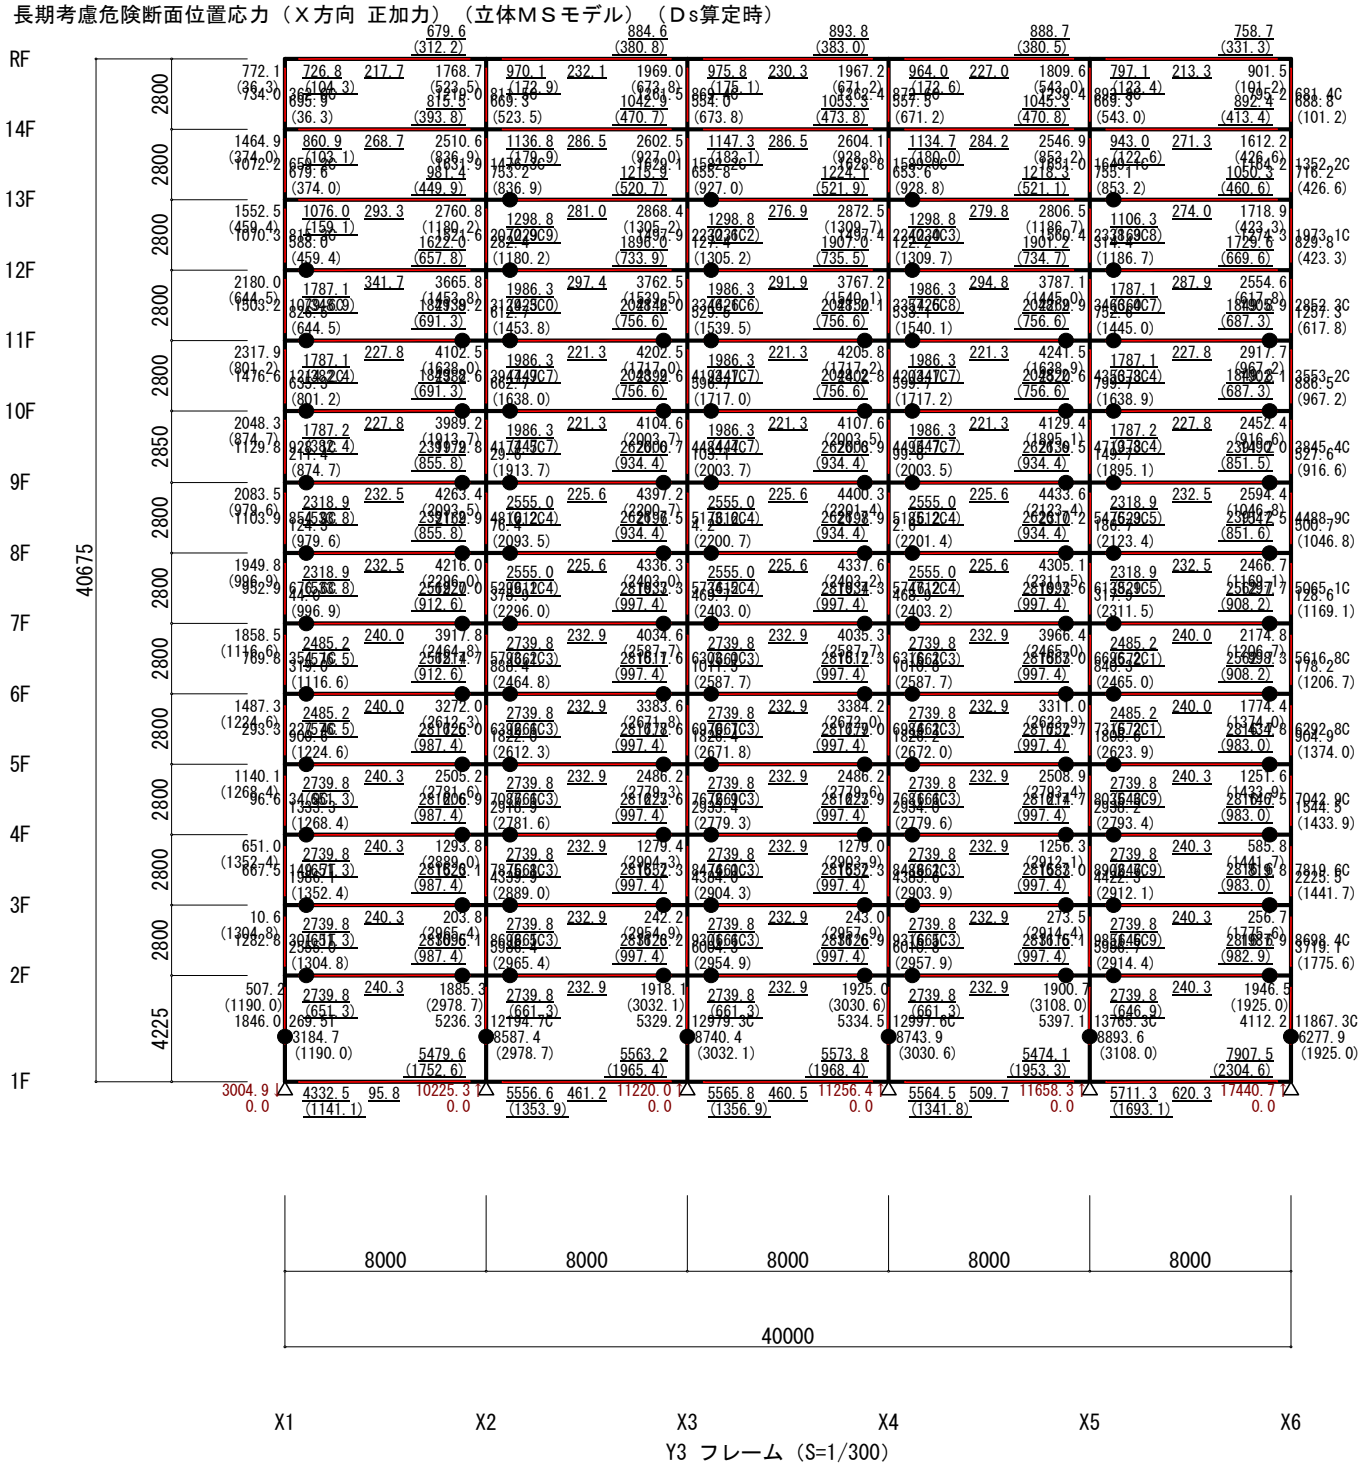

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

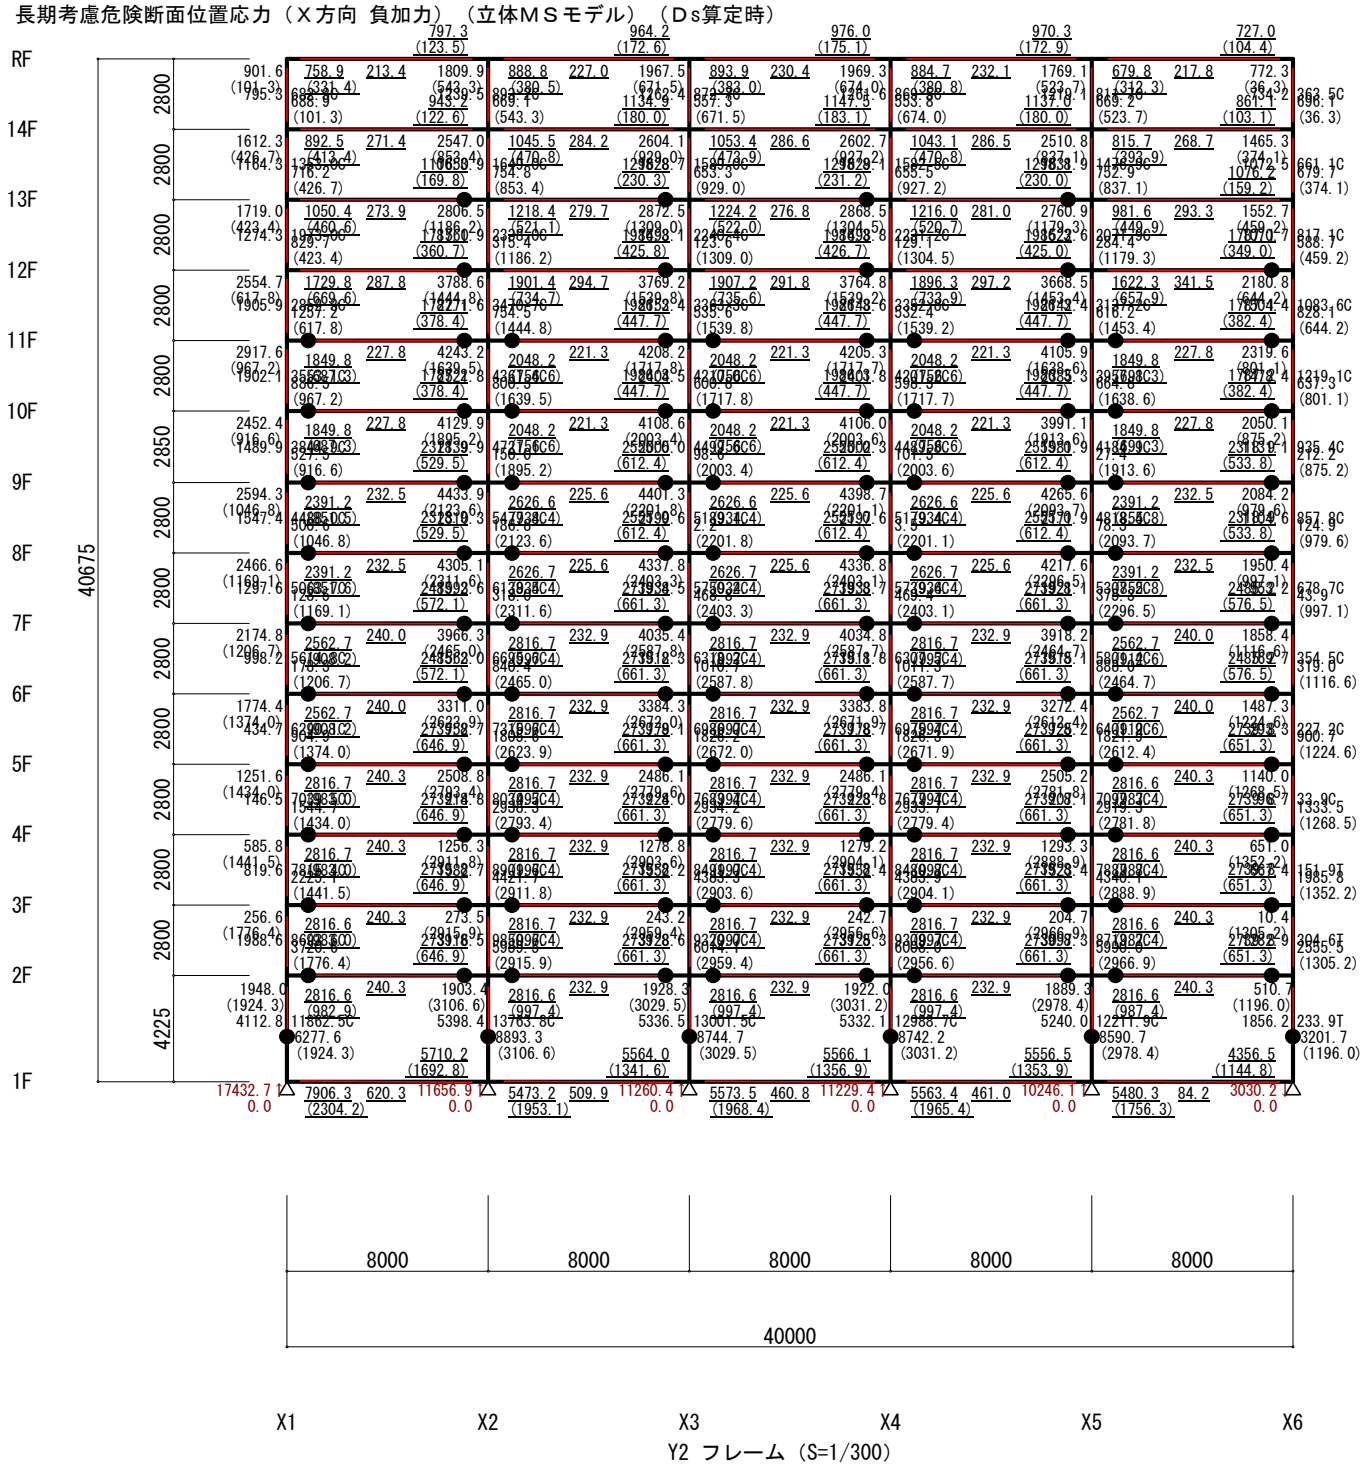

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

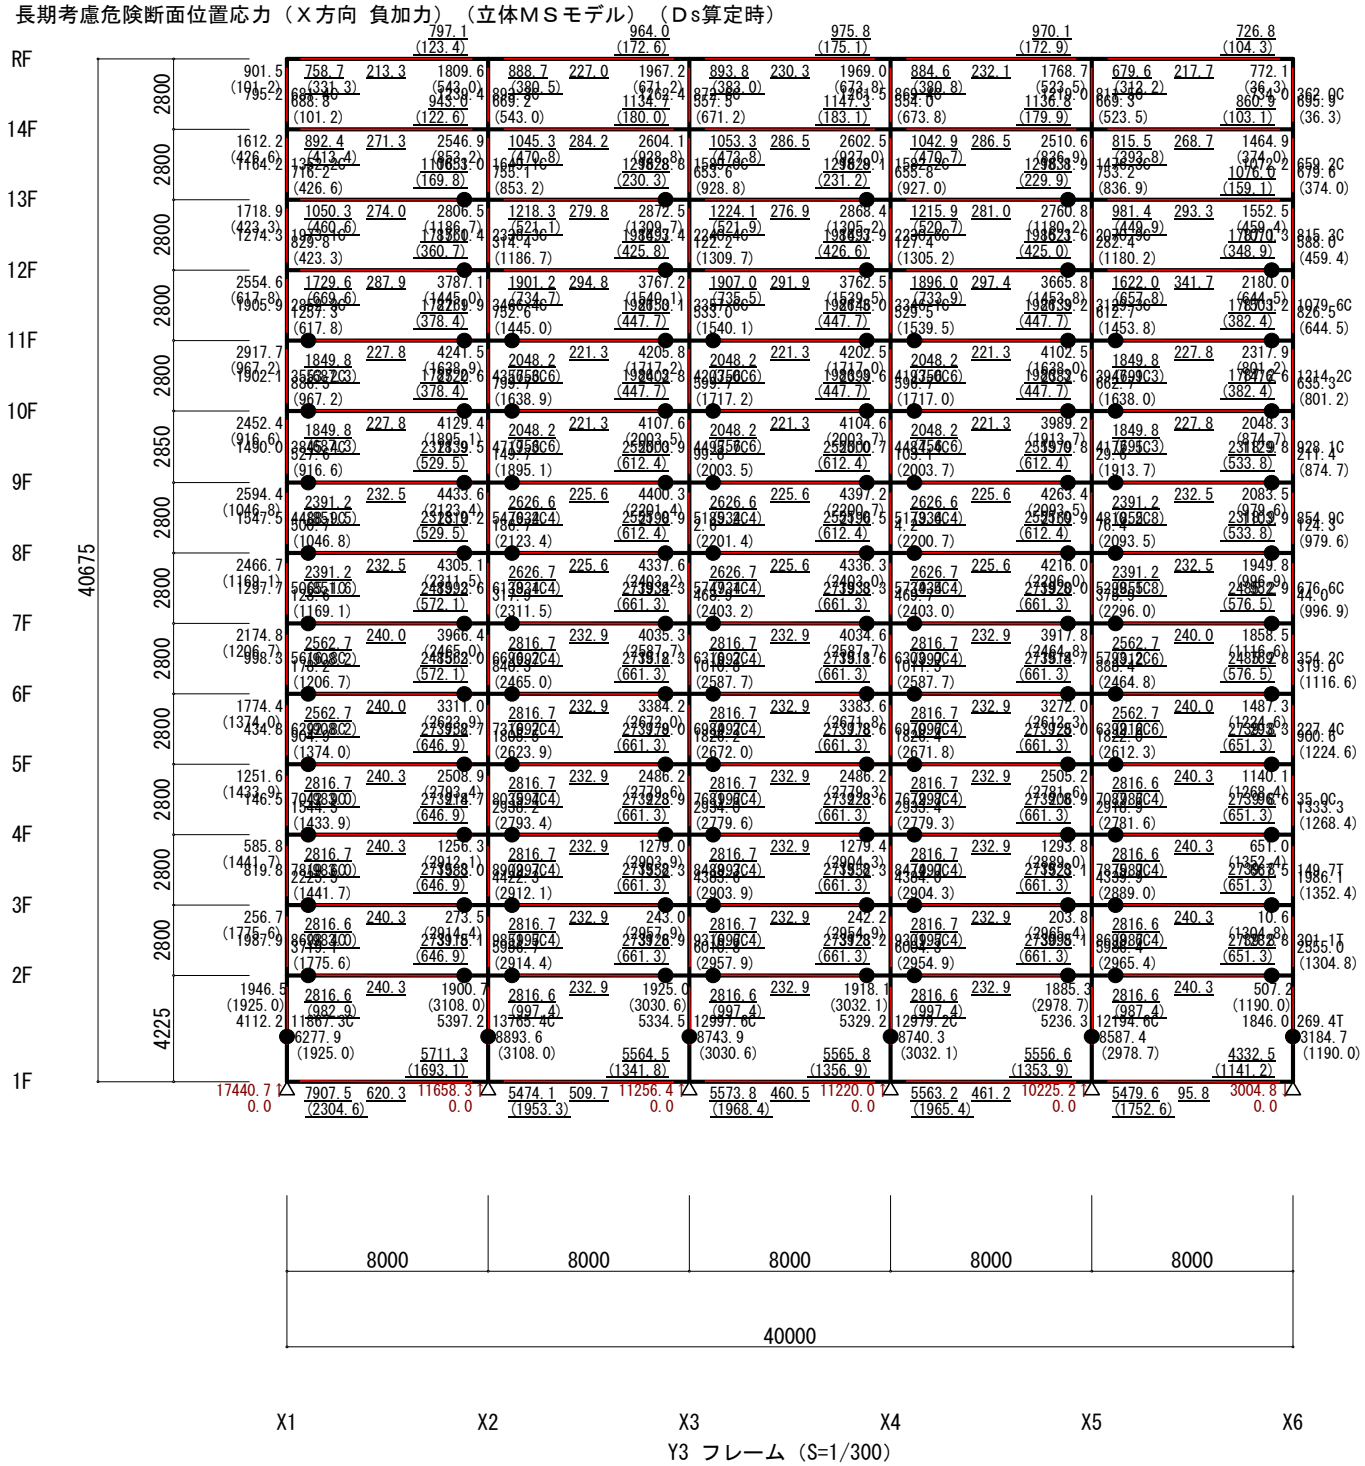

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

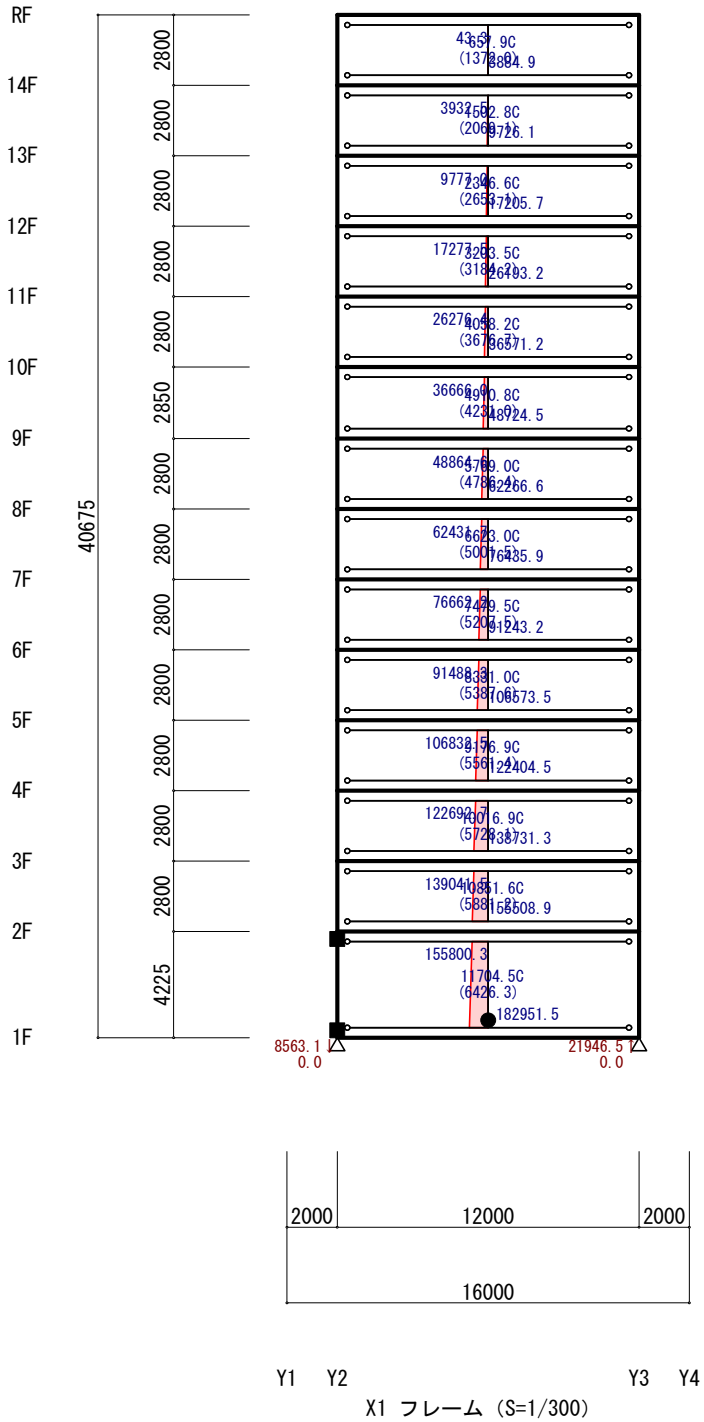

X1 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

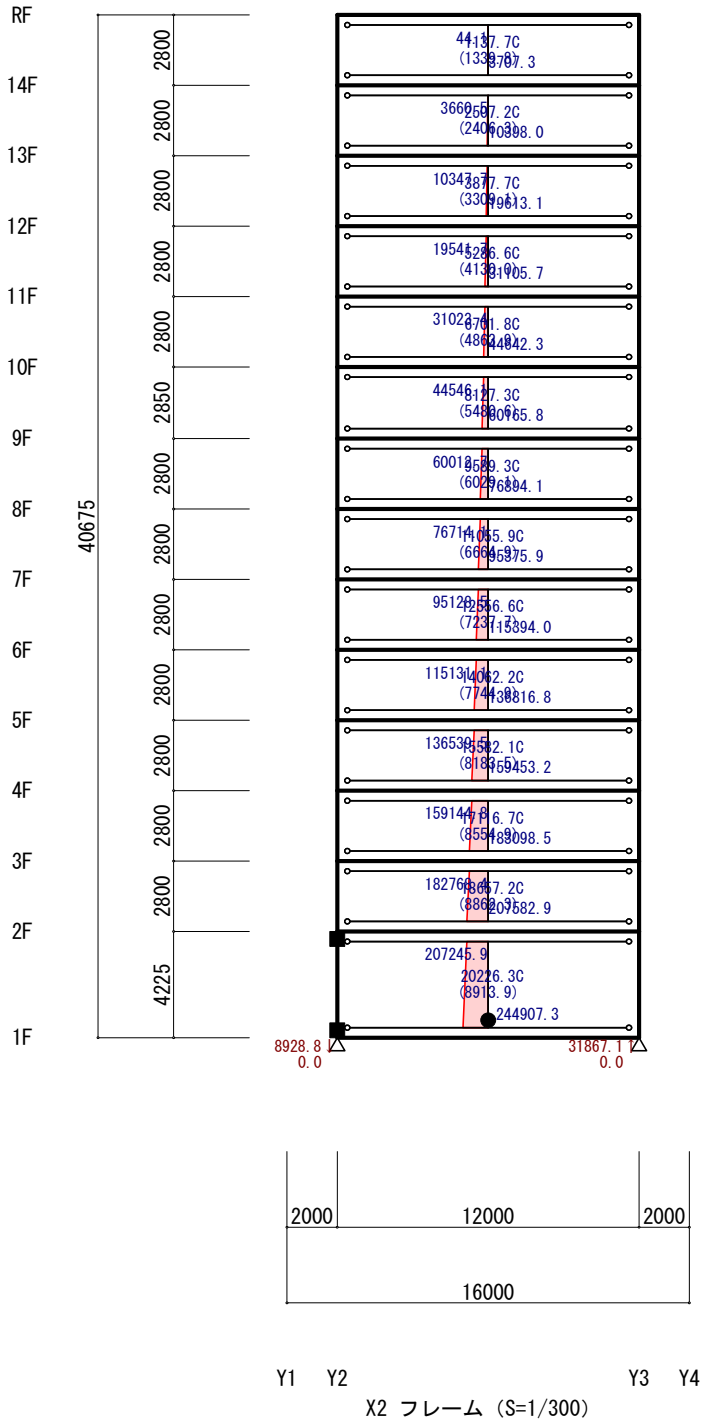

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

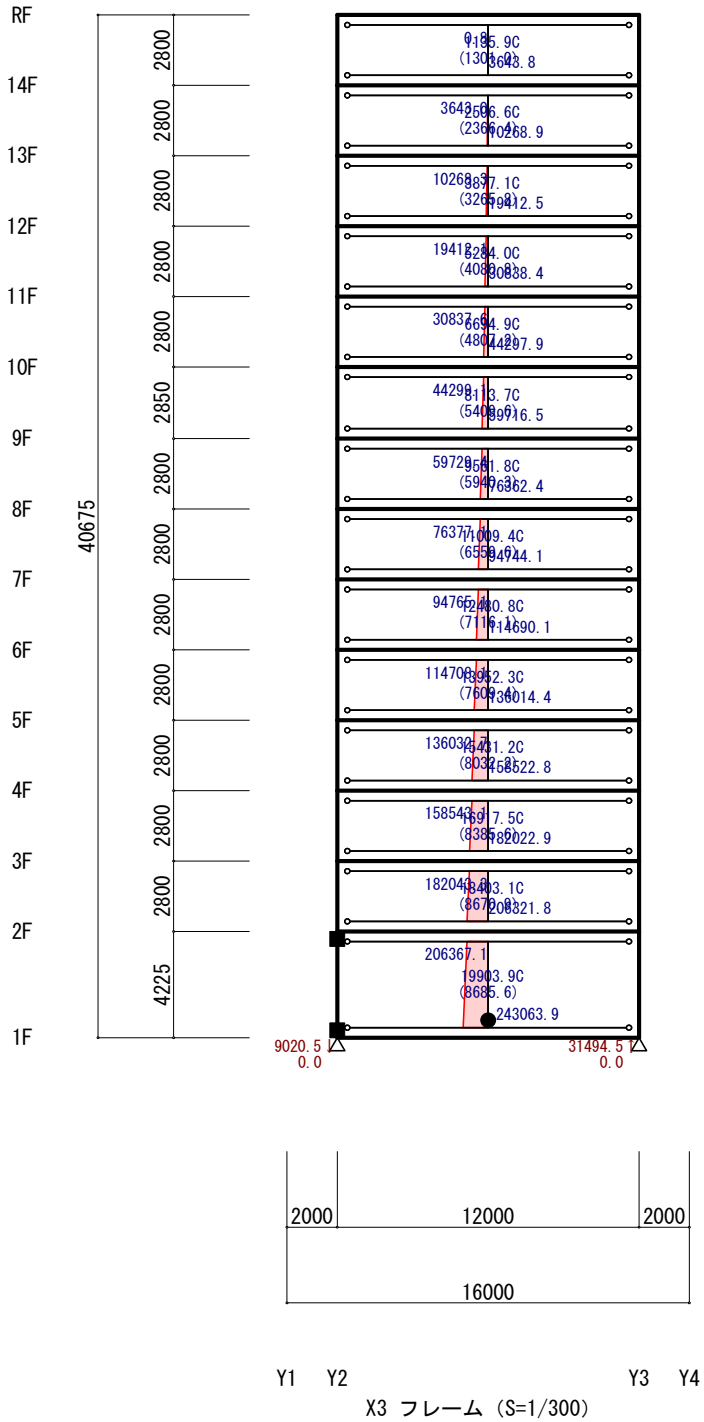

X3 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

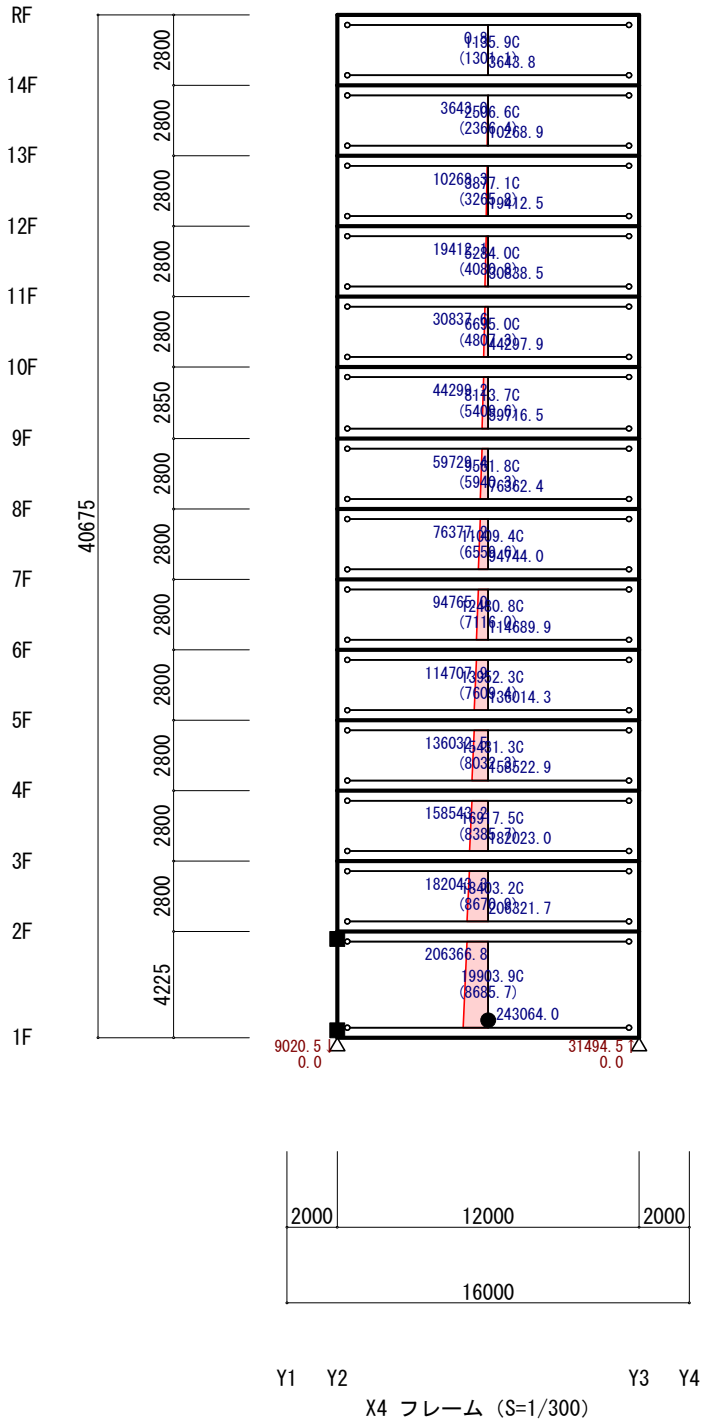

X4 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

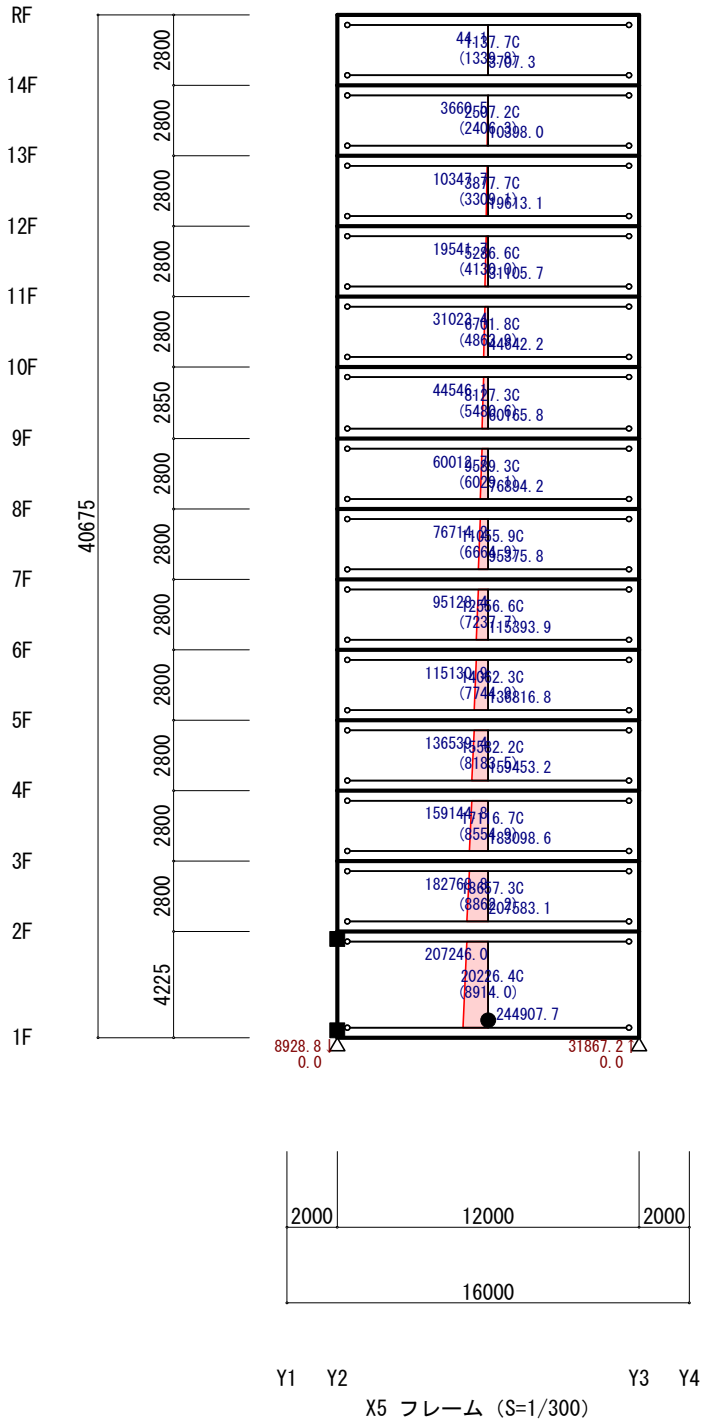

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

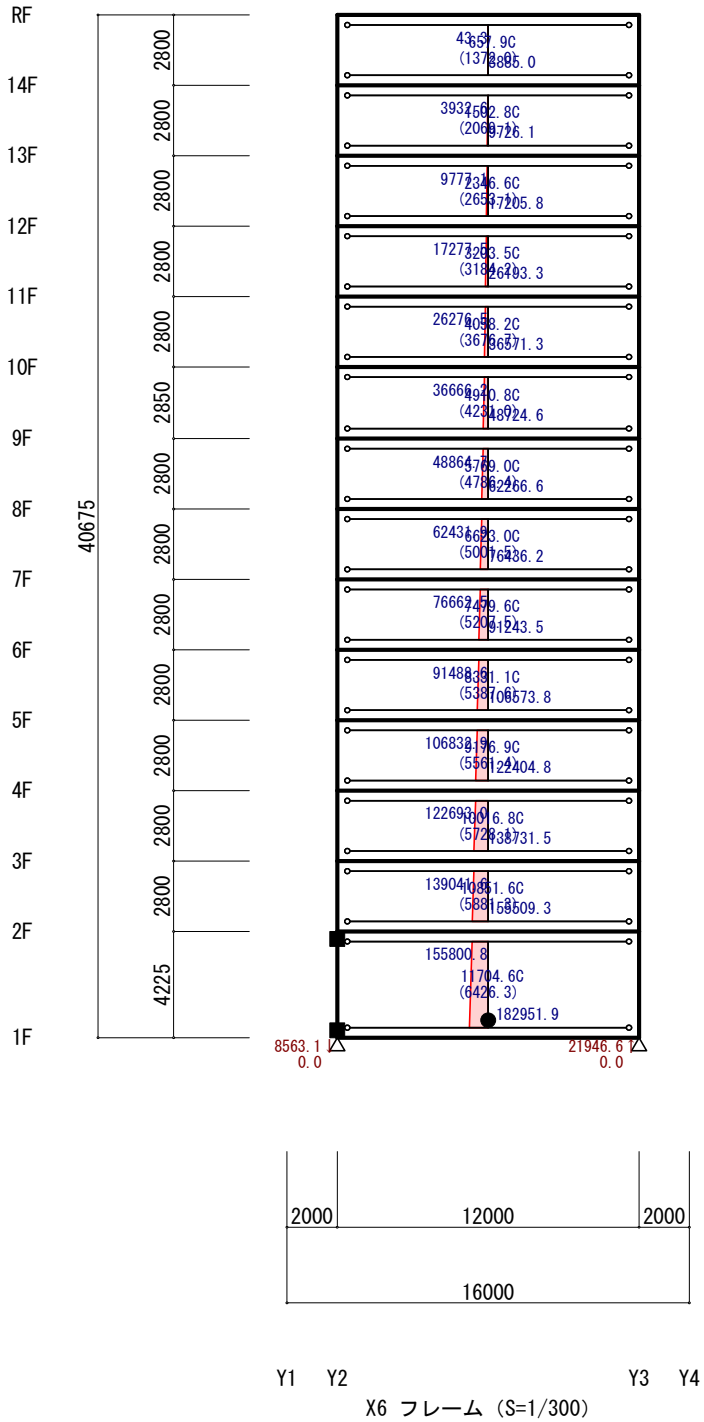

X6 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

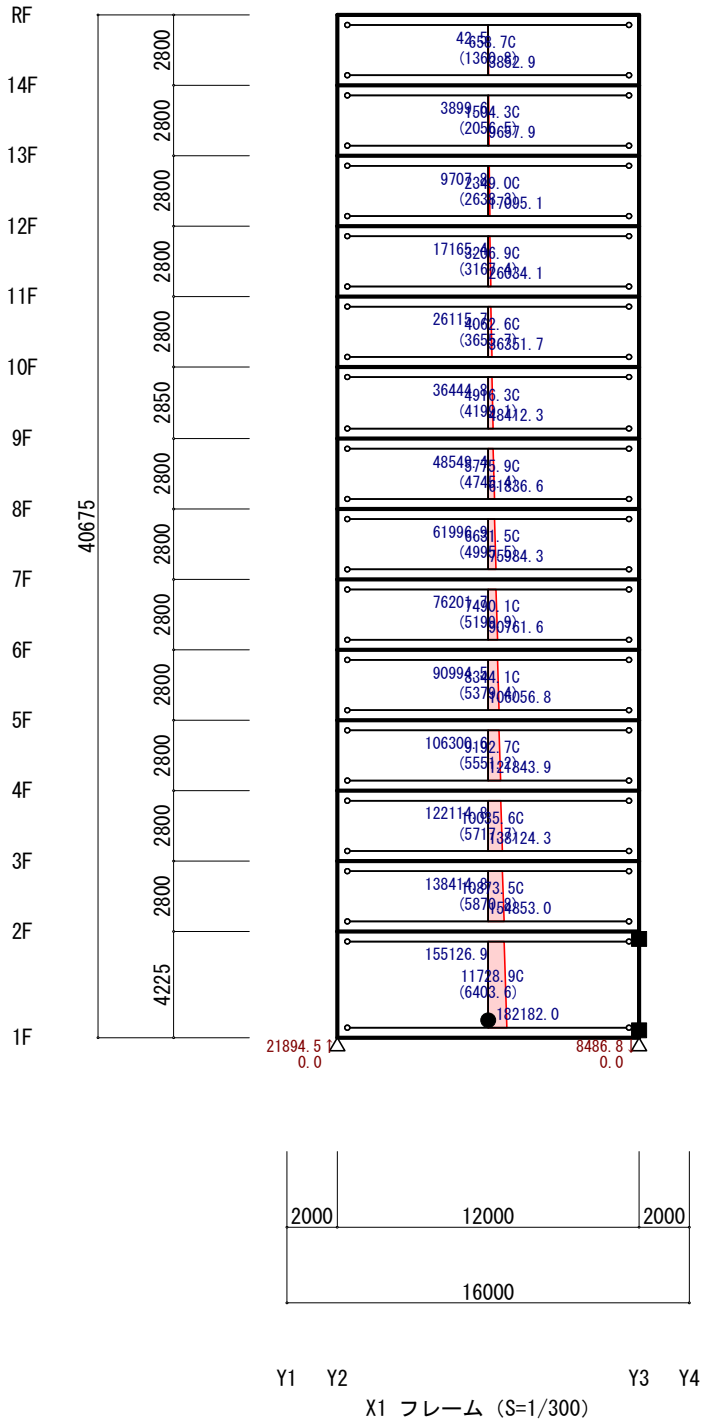

X1 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

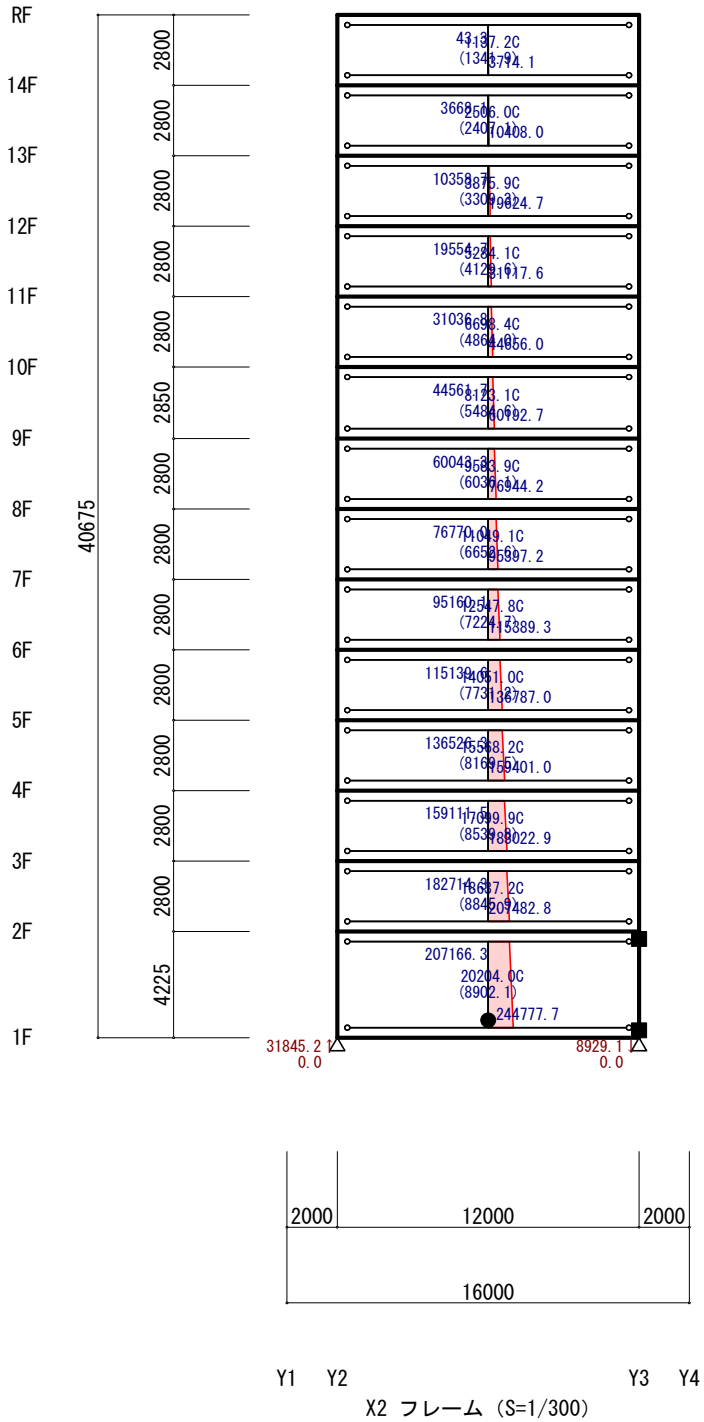

X2 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

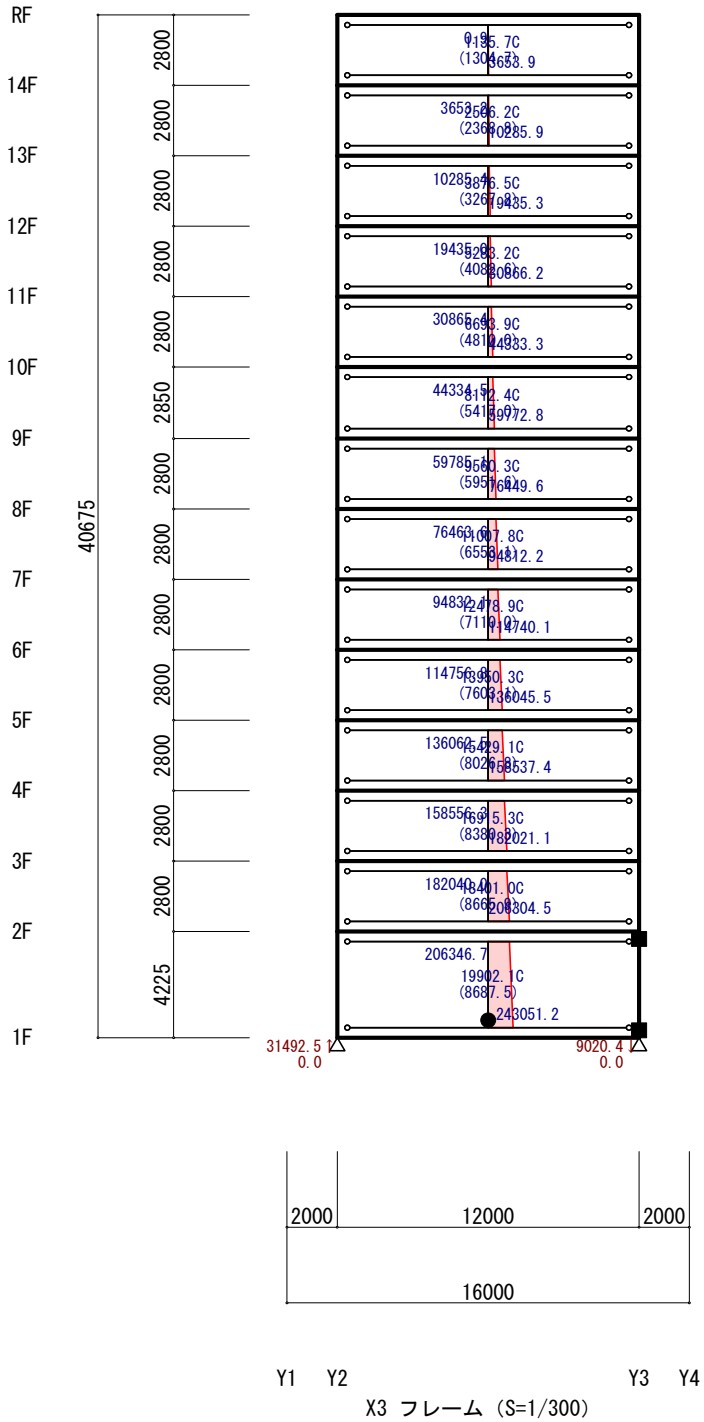

X3 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

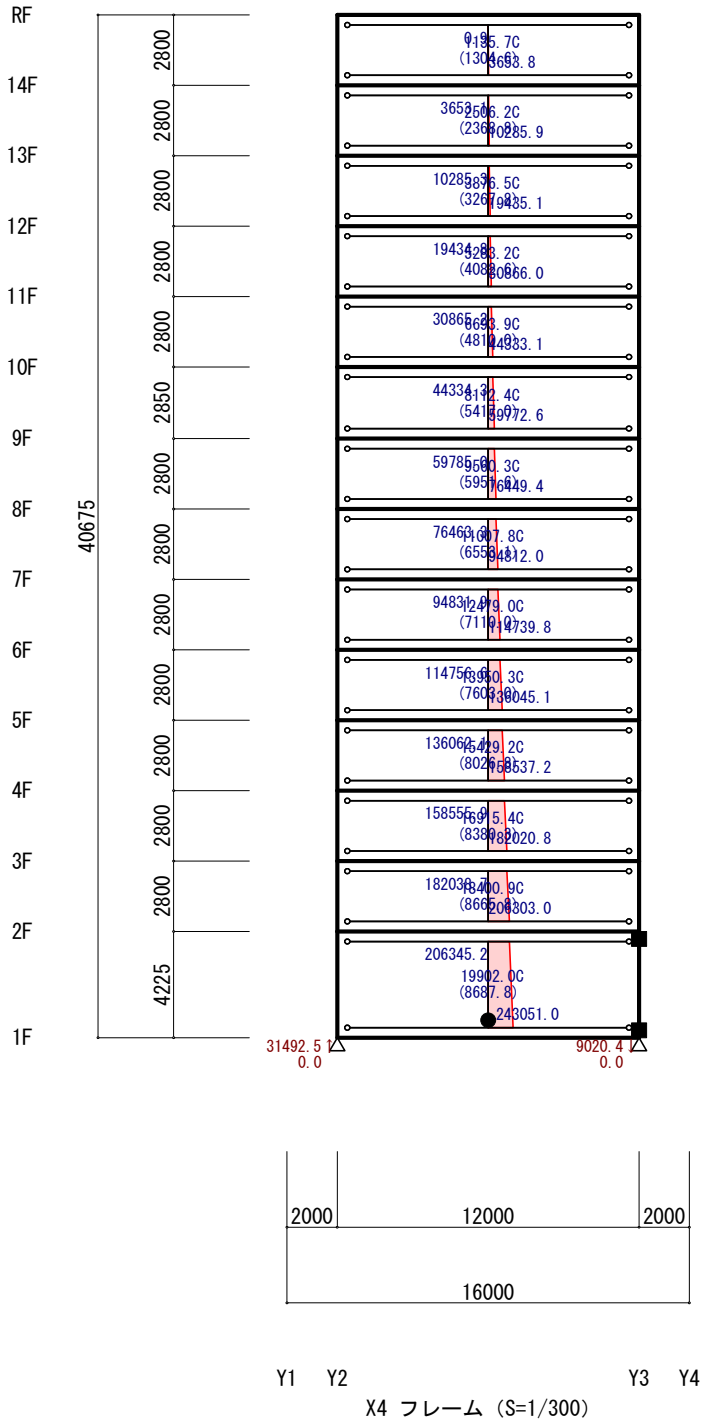

X4 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

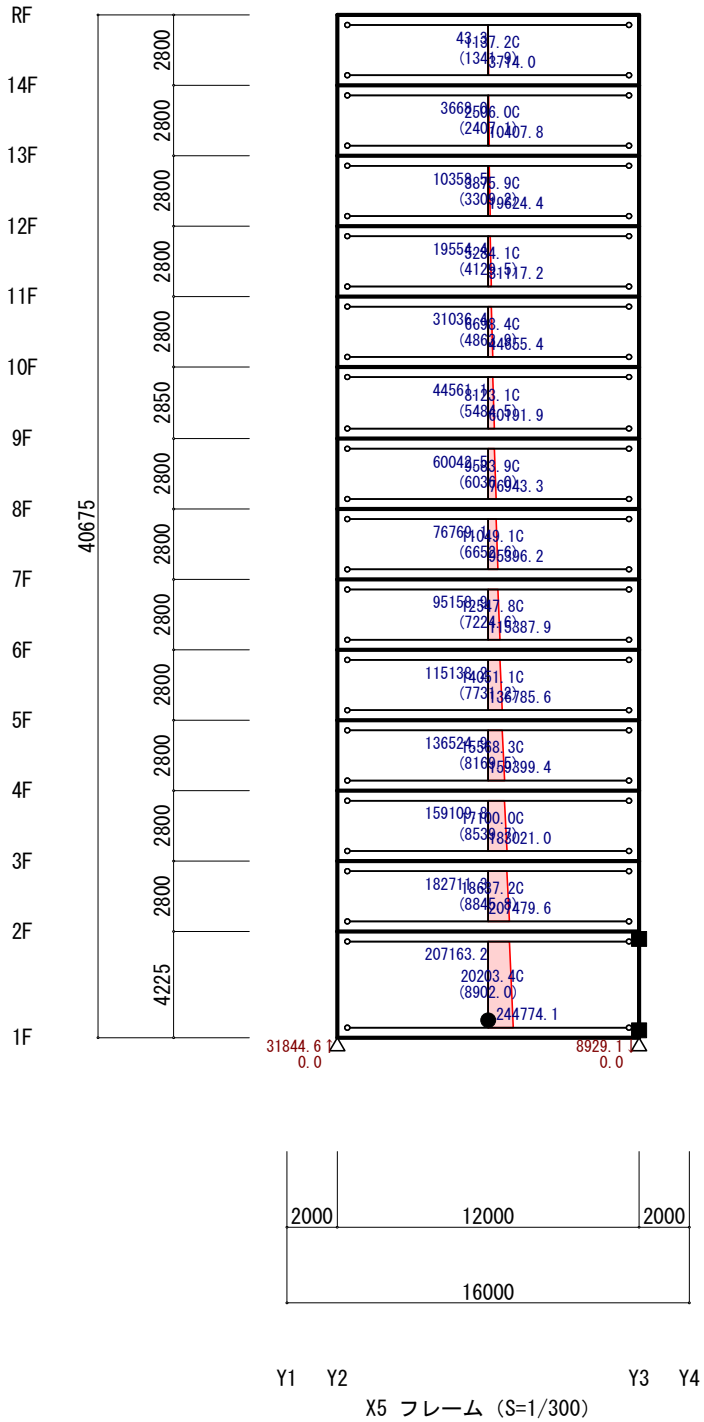

X5 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

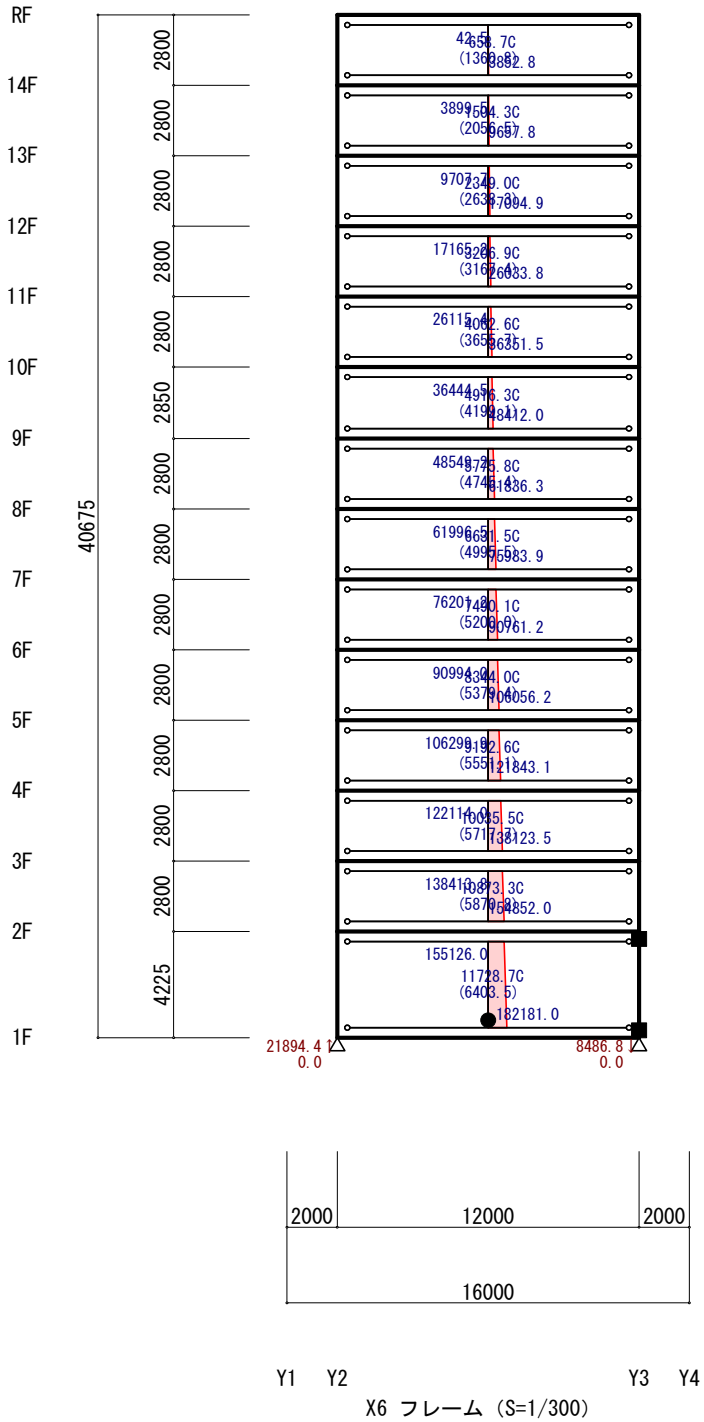

X6 フレーム（S=1/300）

U-3.5　終局時機構図（Ds算定時）

U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時）

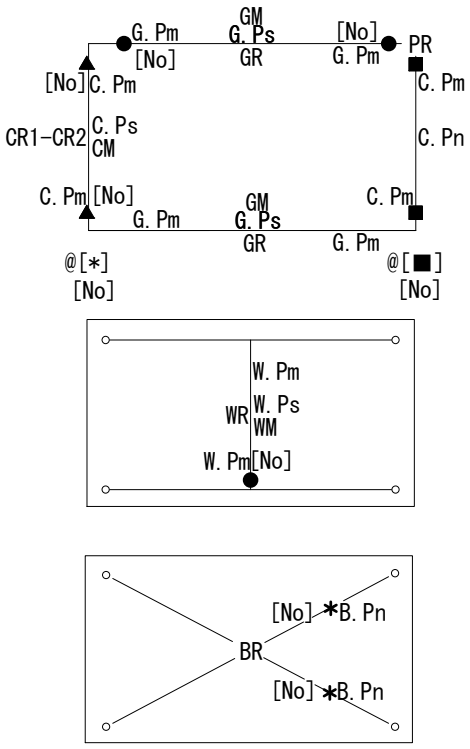

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

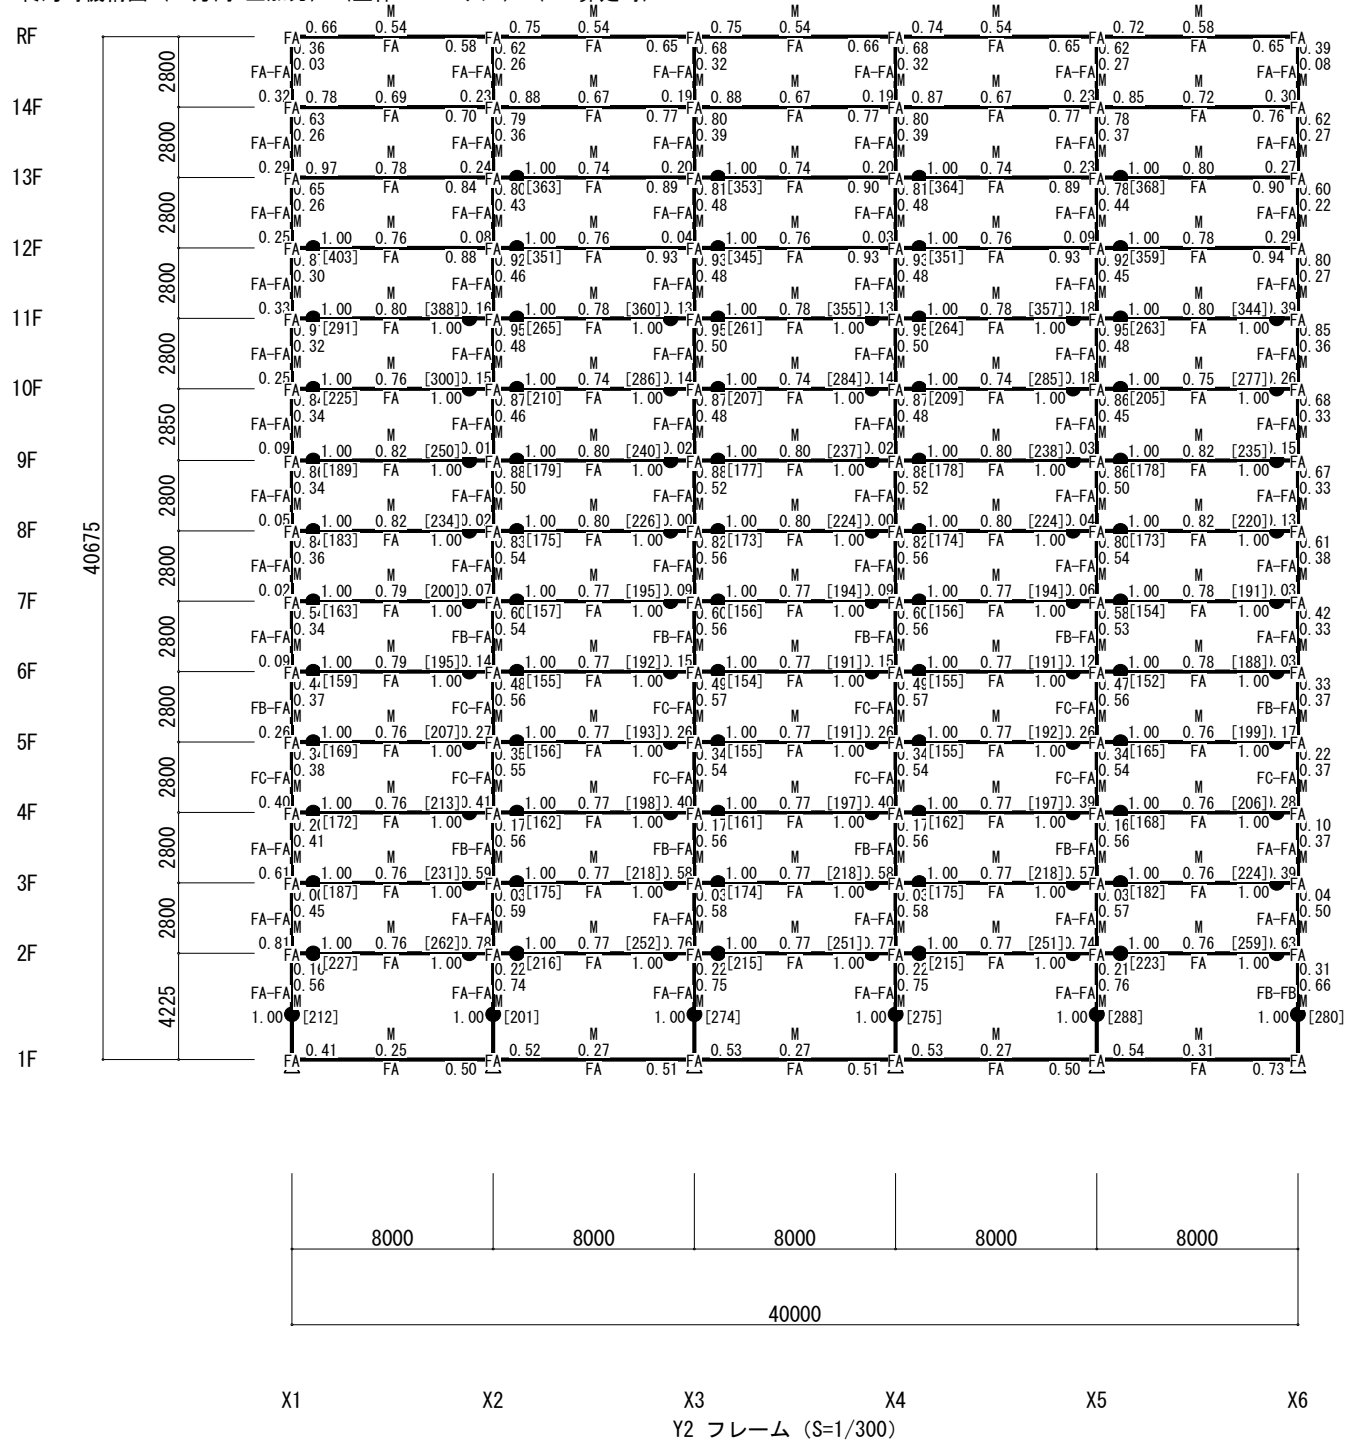

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

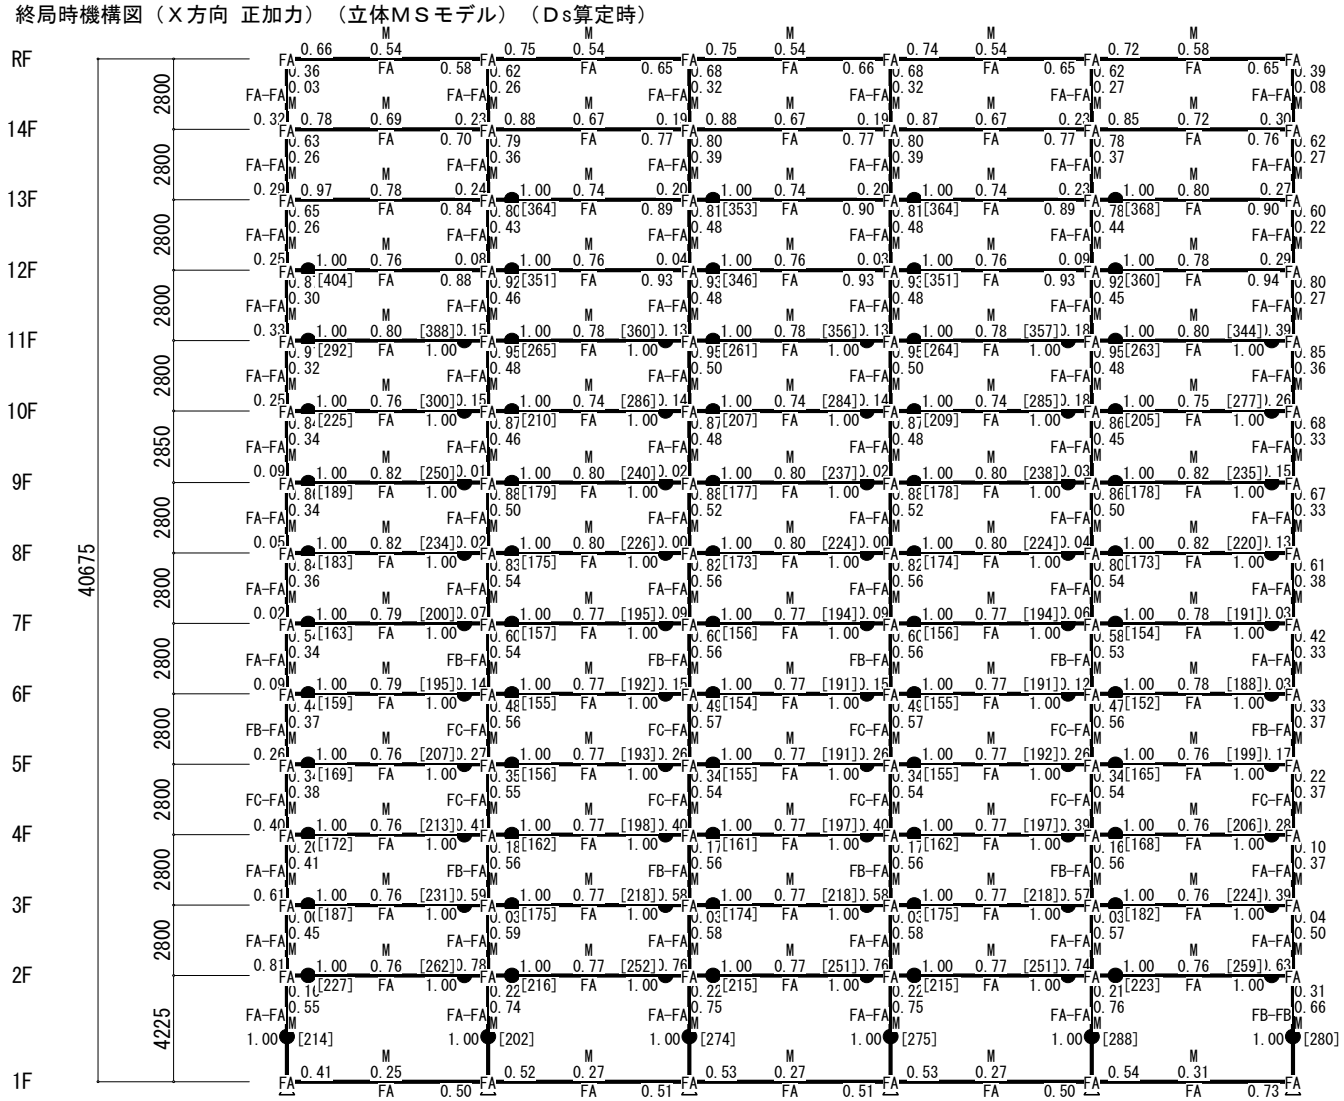

Y3 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

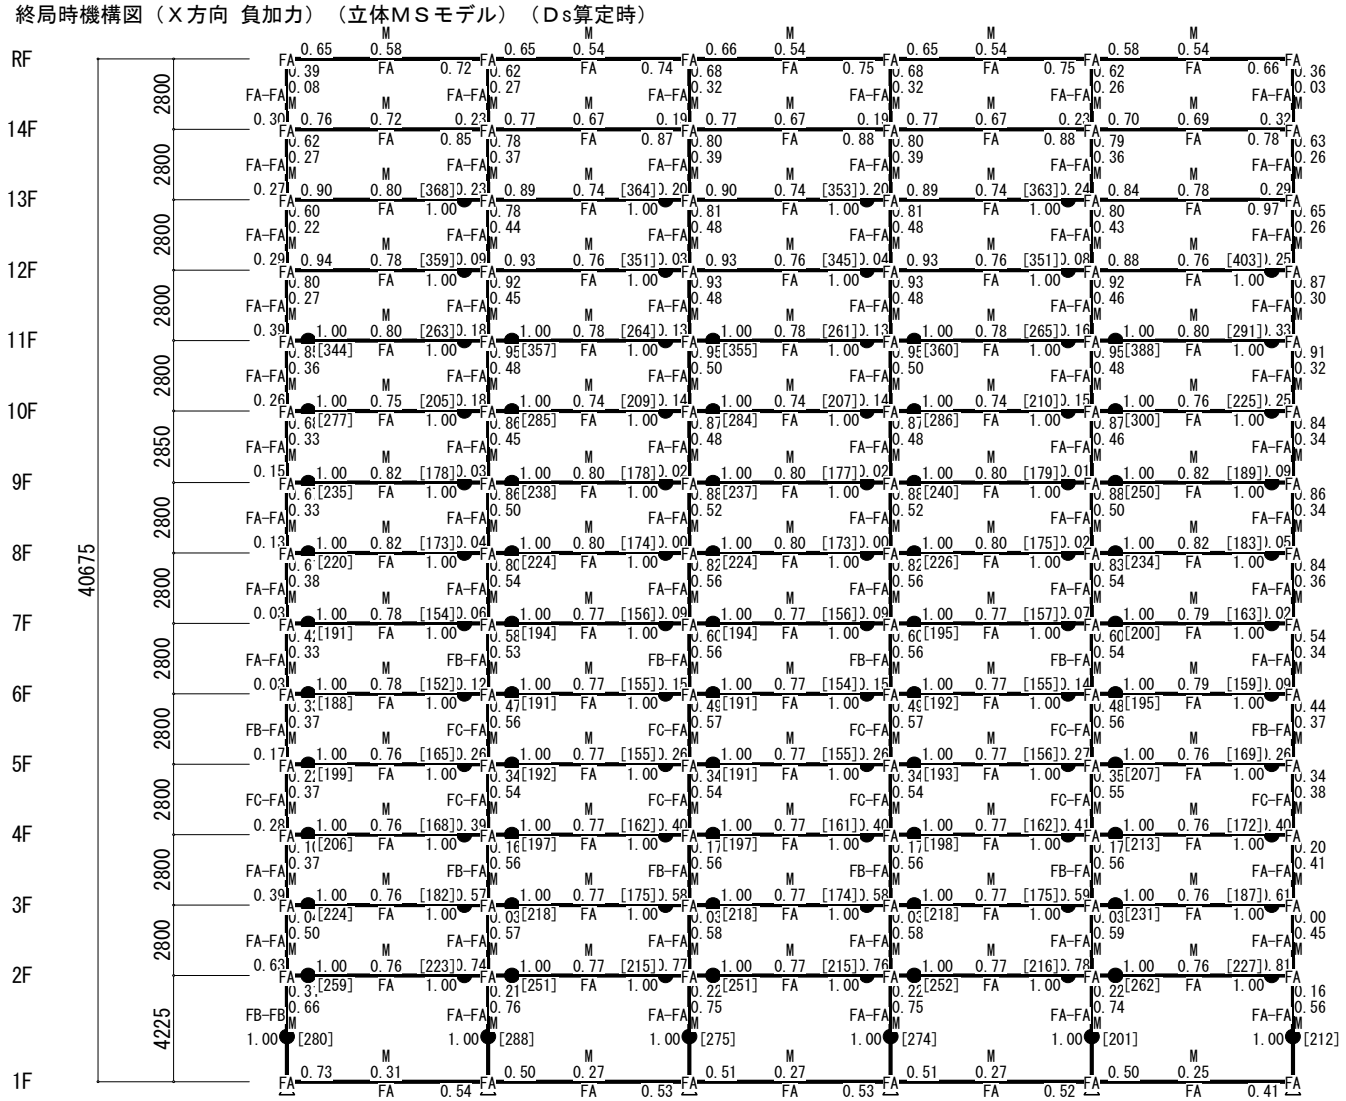

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

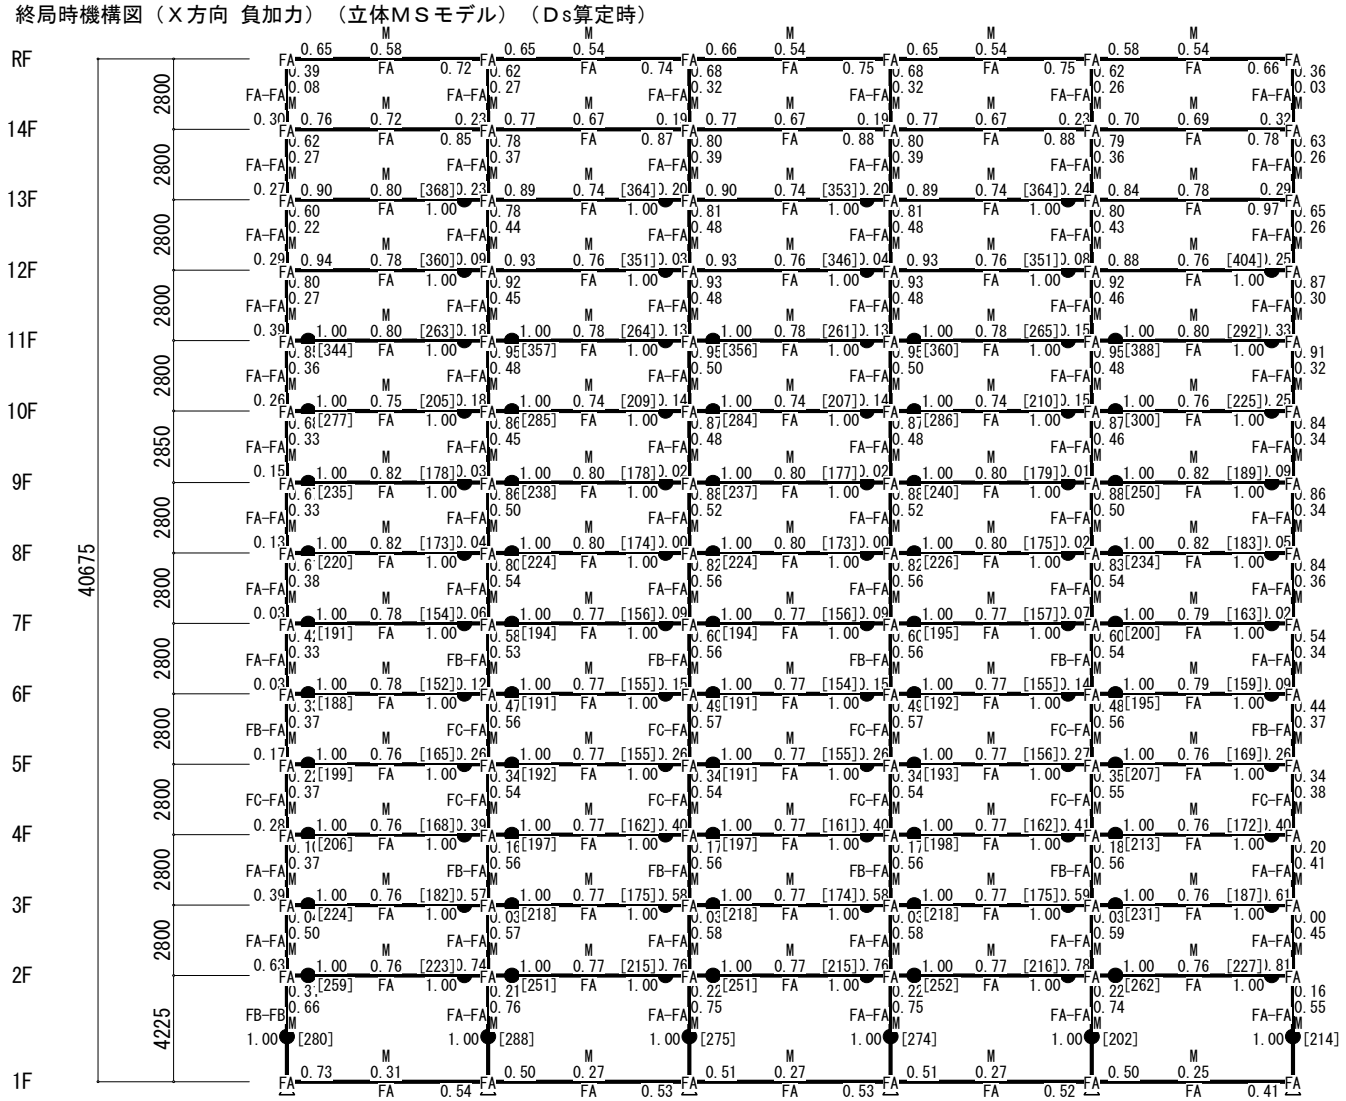

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

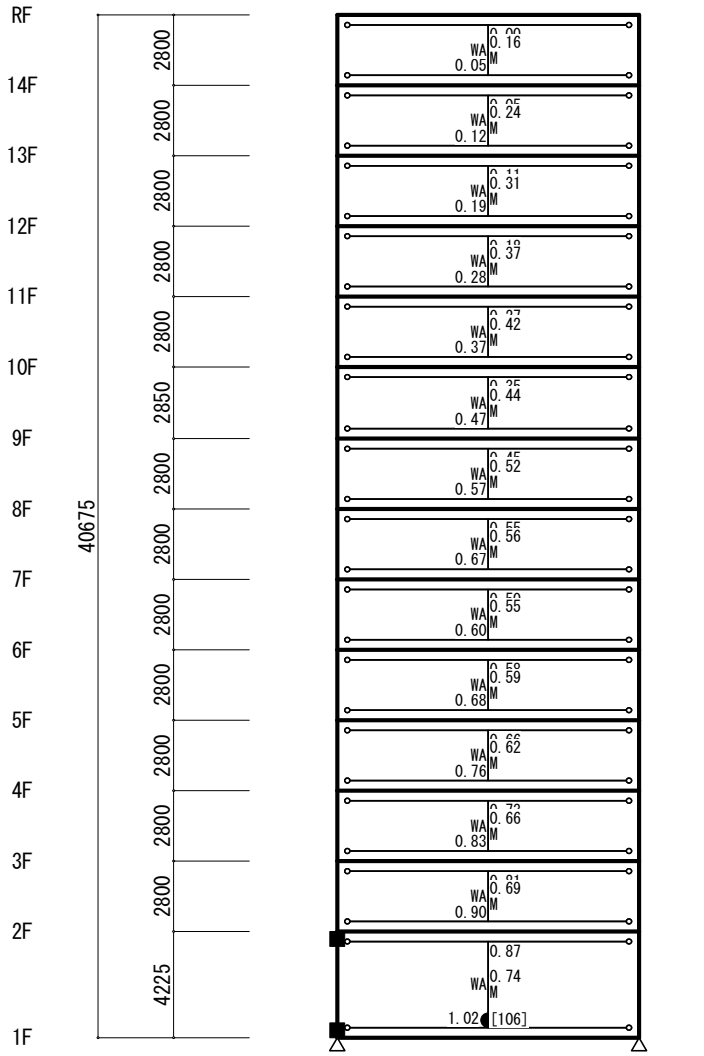



Y1　Y2　　Y3　Y4

X1 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

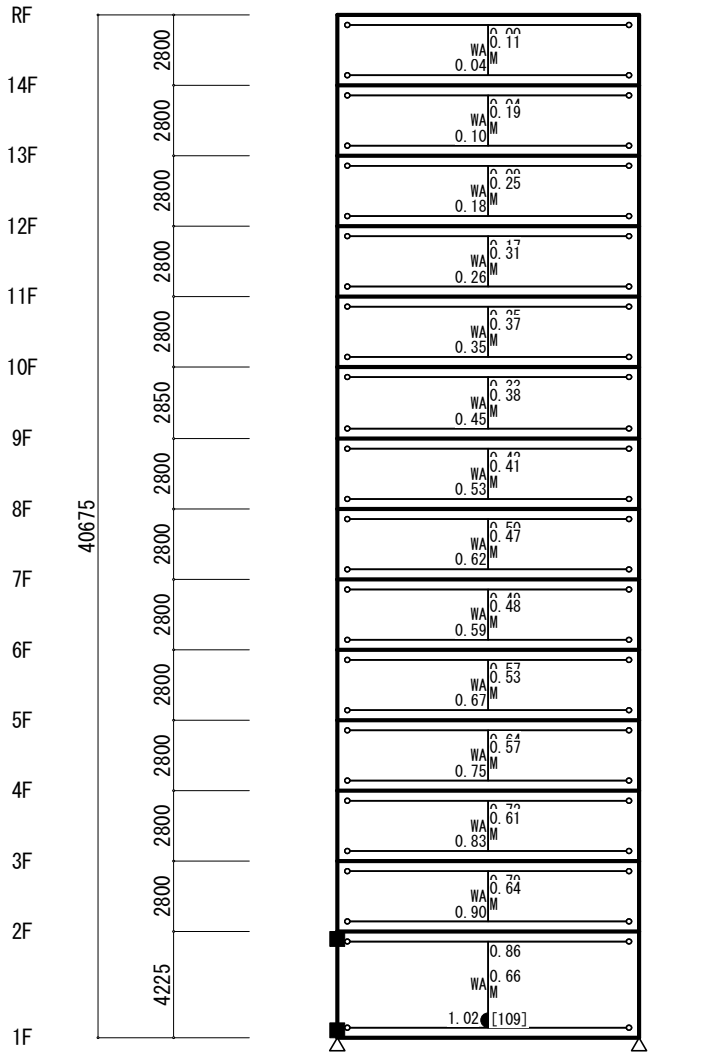



Y1　Y2　　Y3　Y4

X2 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

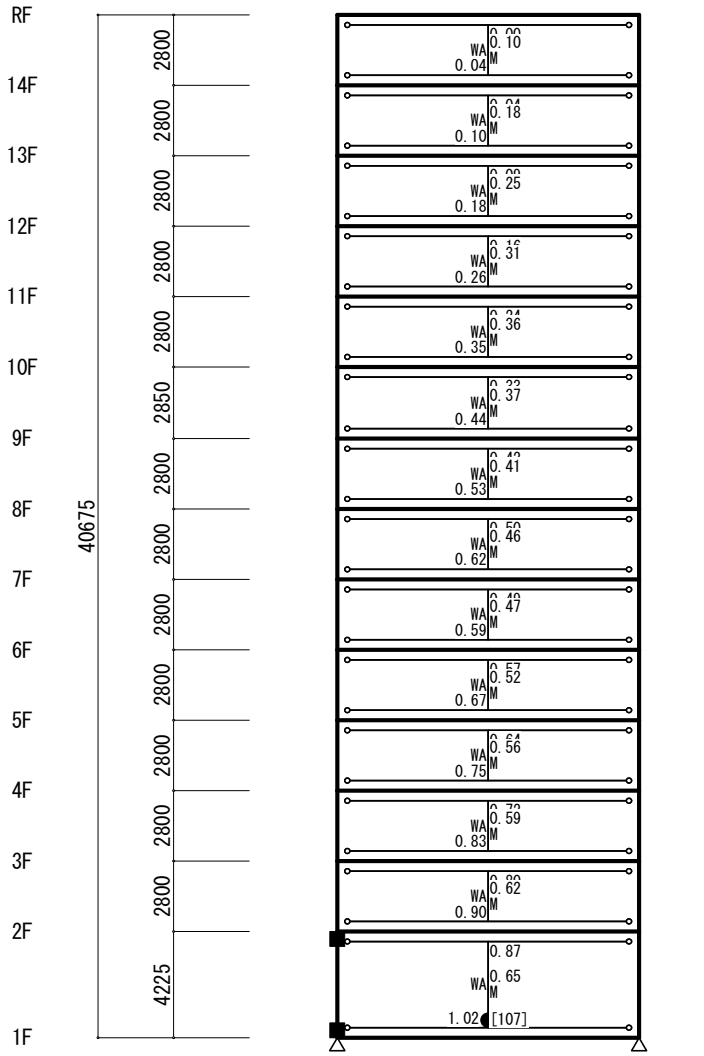



Y1　Y2　　Y3　Y4

X3 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

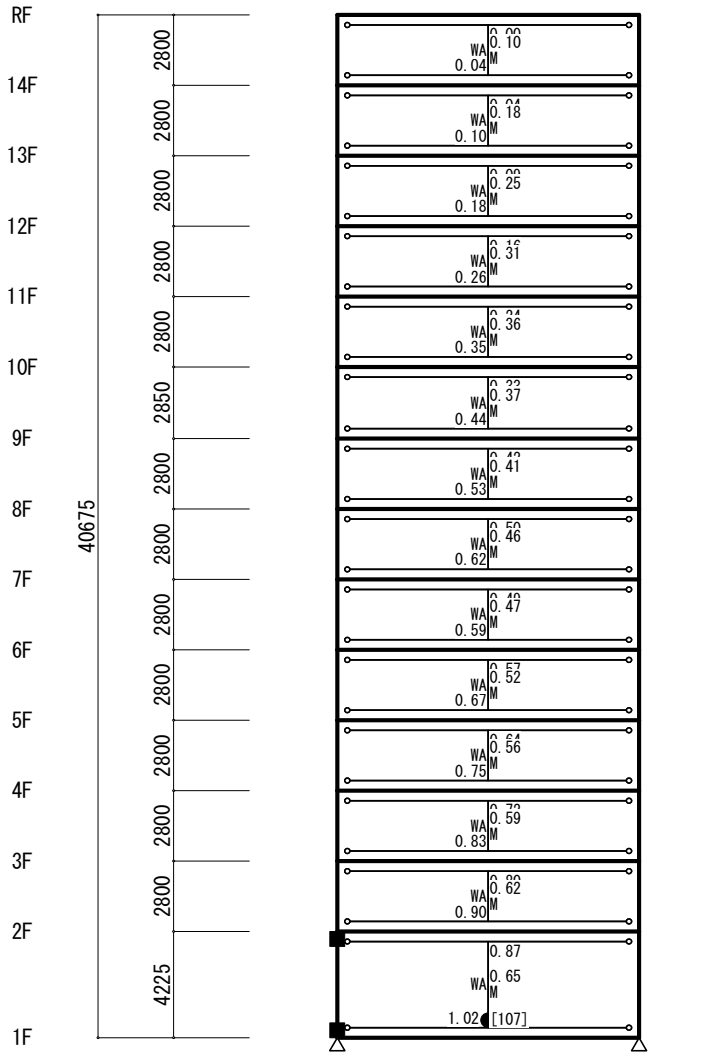



Y1　Y2　　Y3　Y4

X4 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

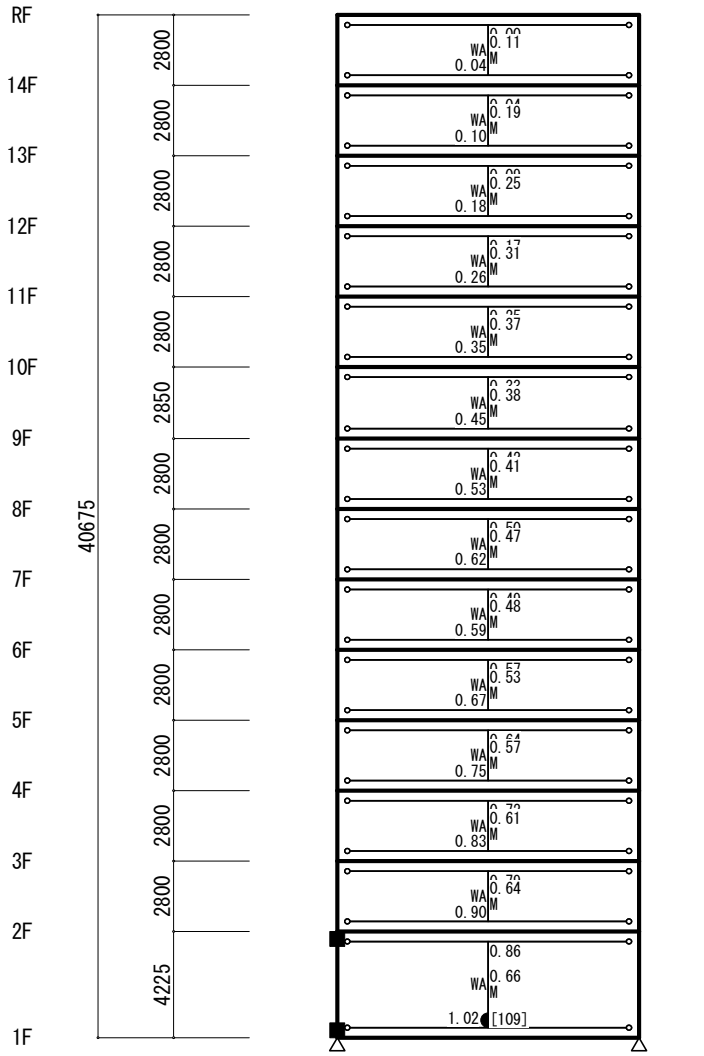

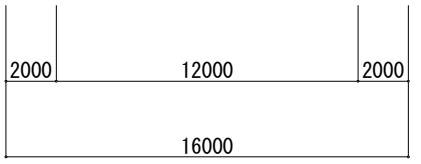

Y1　Y2　　Y3　Y4

X5 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

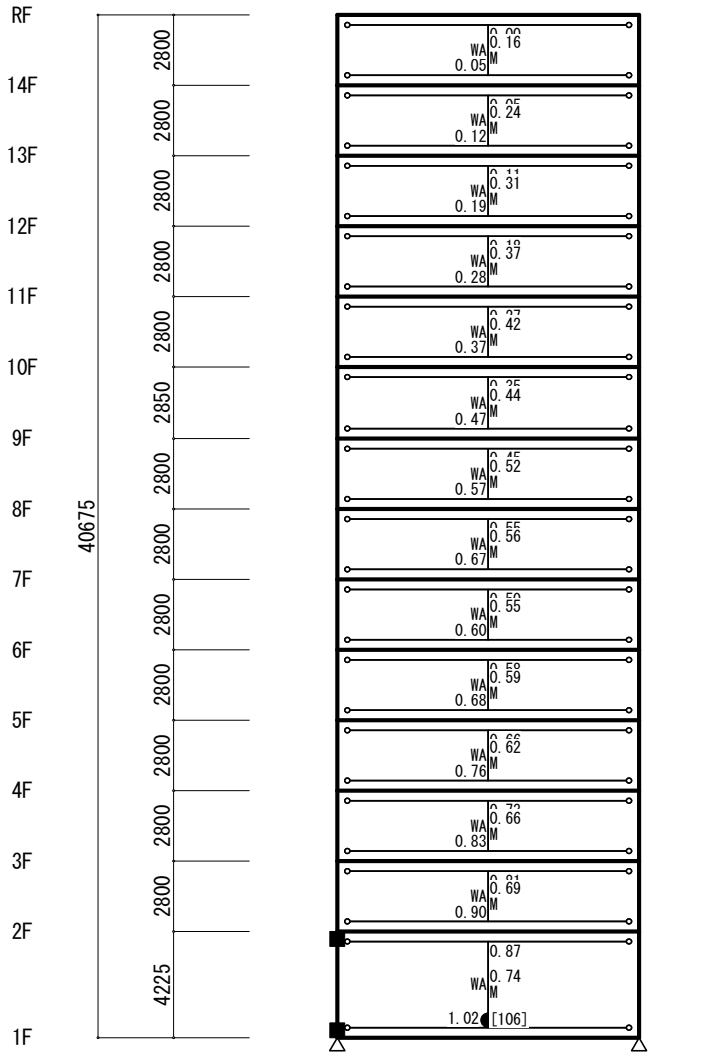



Y1　Y2　　Y3　Y4

X6 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

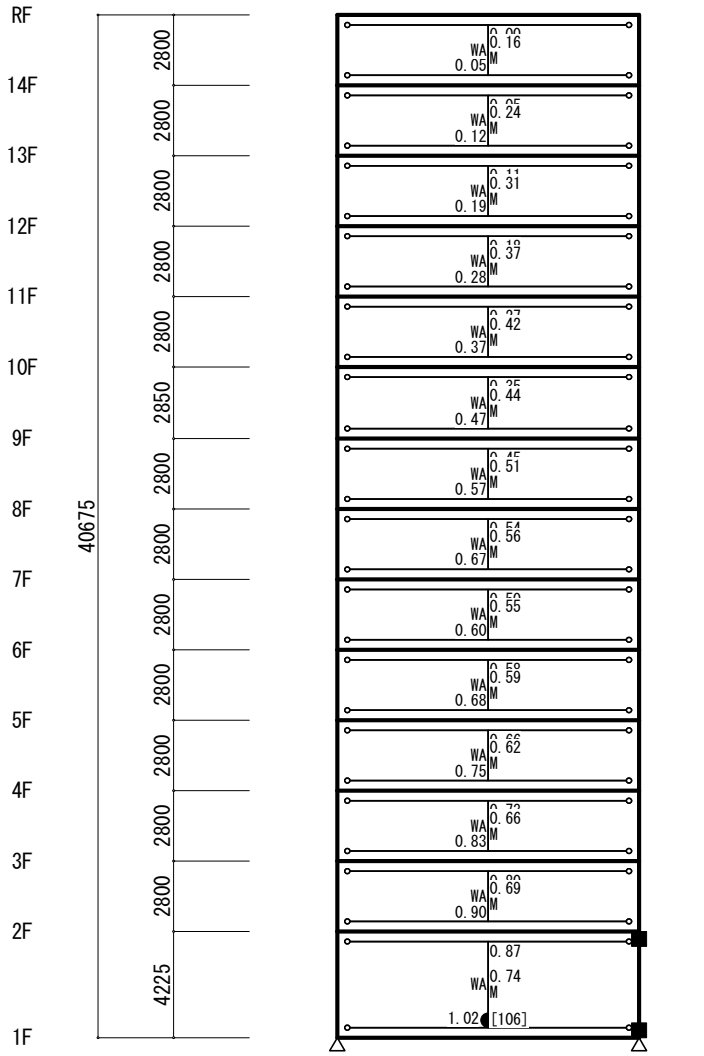



Y1　Y2　　Y3　Y4

X1 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

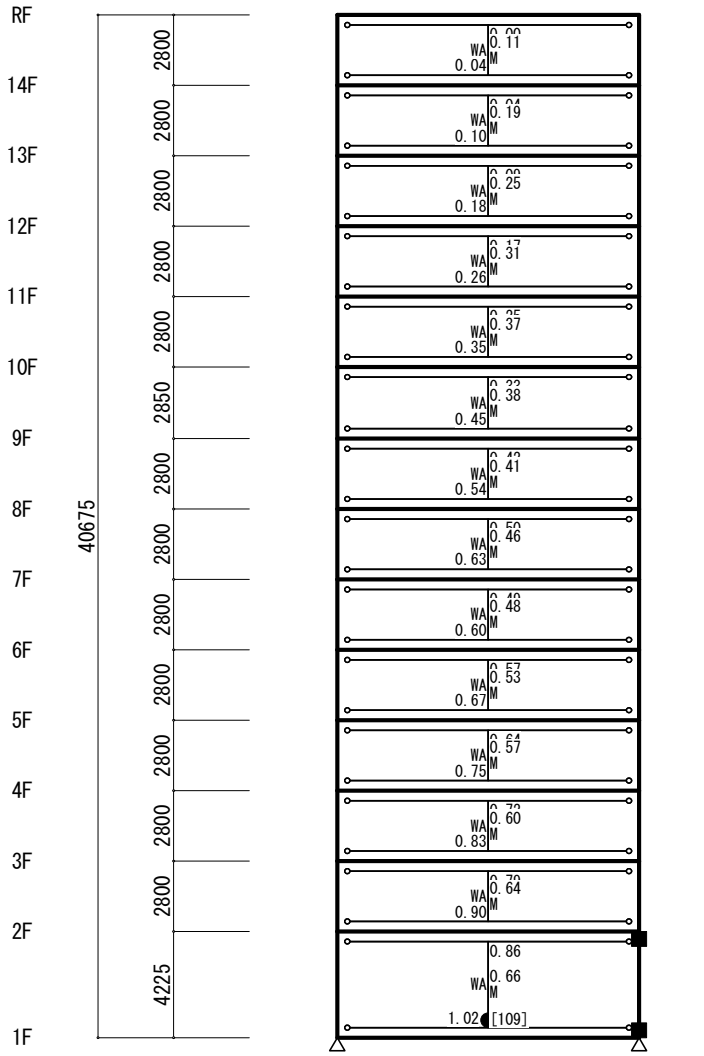



Y1　Y2　　Y3　Y4

X2 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

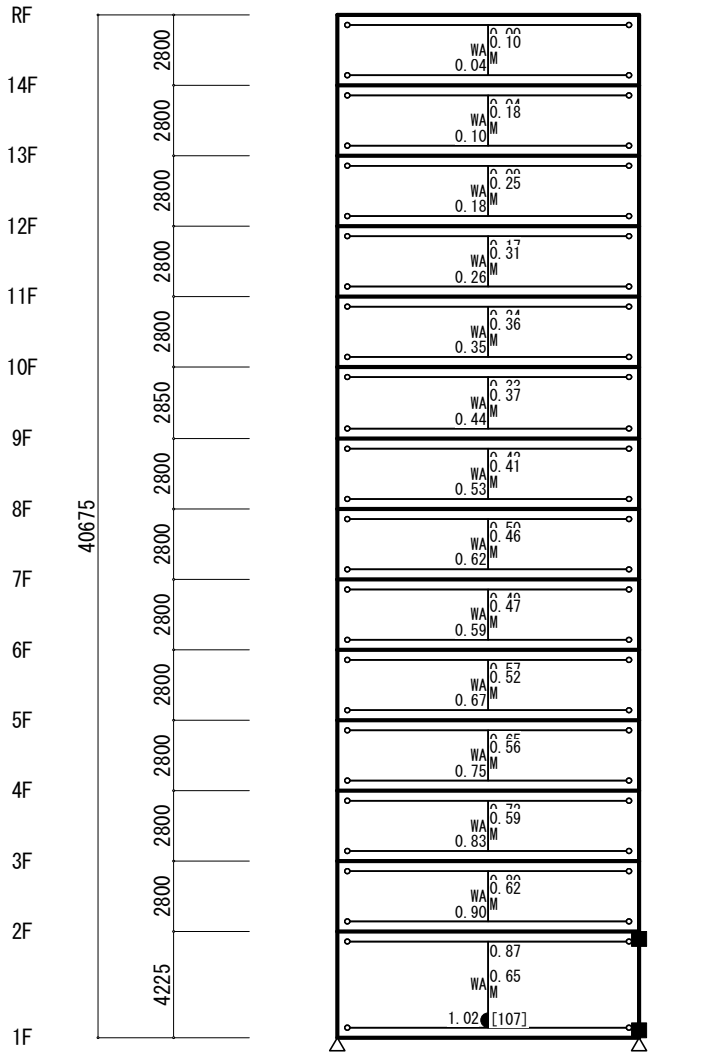



Y1　Y2　　Y3　Y4

X3 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

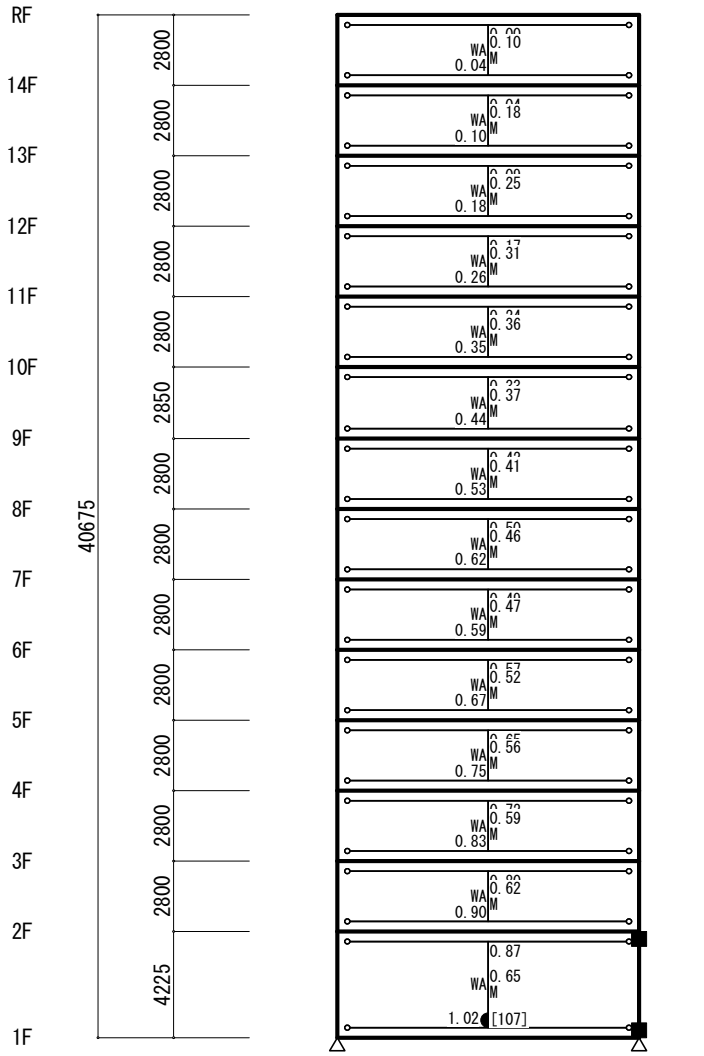



Y1　Y2　　Y3　Y4

X4 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

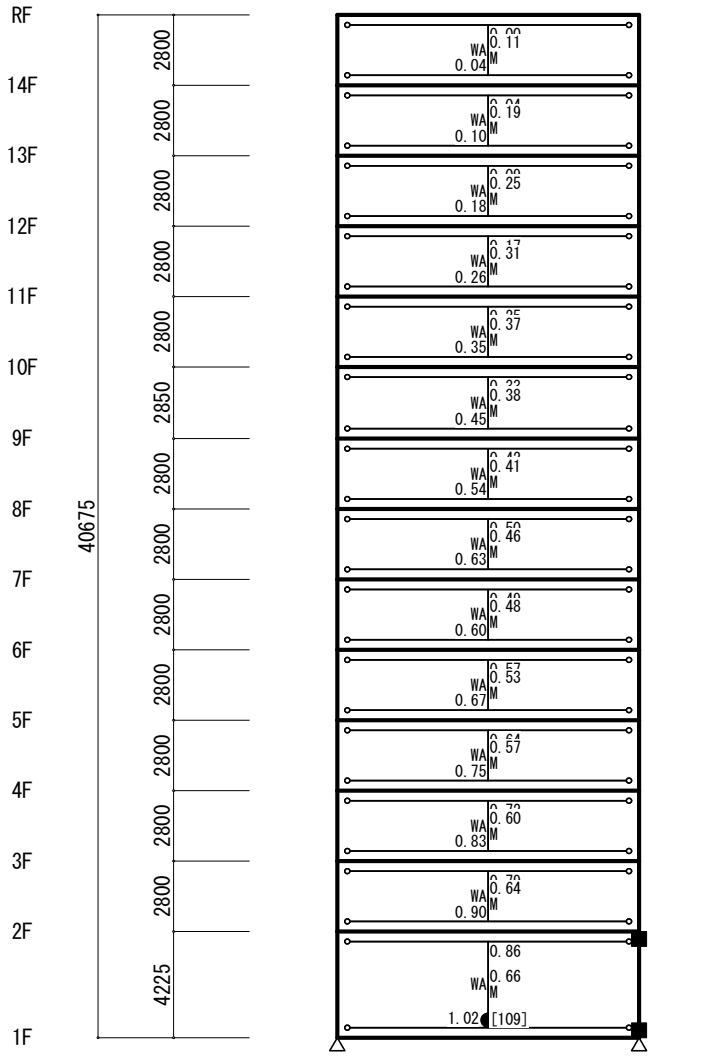



Y1　Y2　　Y3　Y4

X5 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

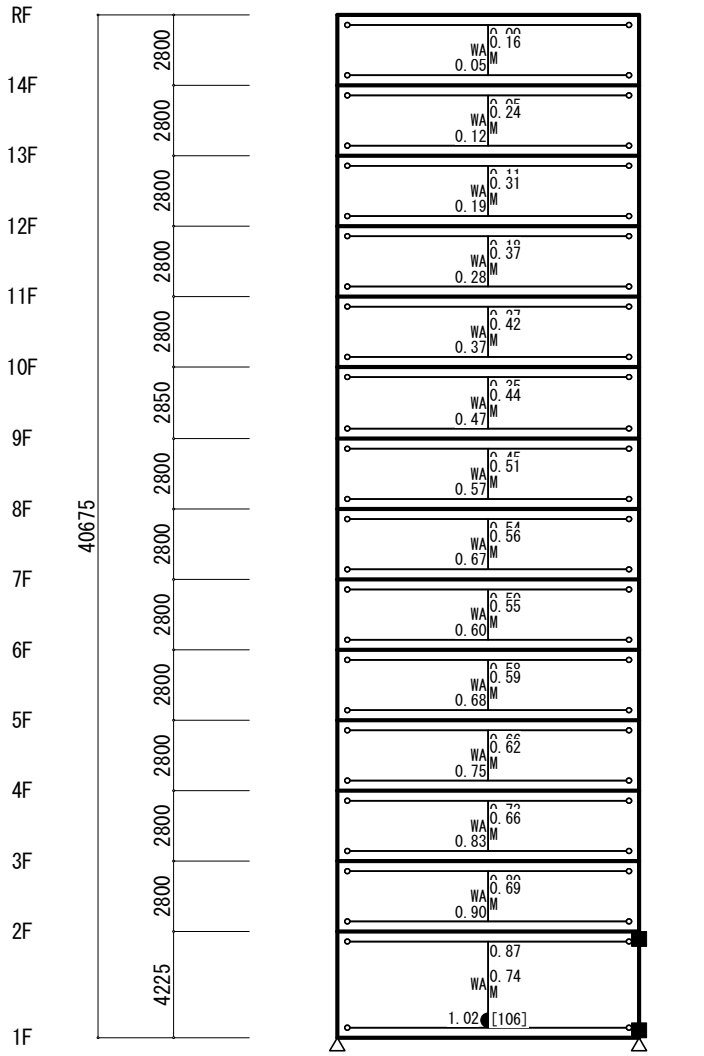



Y1　Y2　　Y3　Y4

X6 フレーム (S=1/300)

U-4　保有水平耐力計算結果

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時）

U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

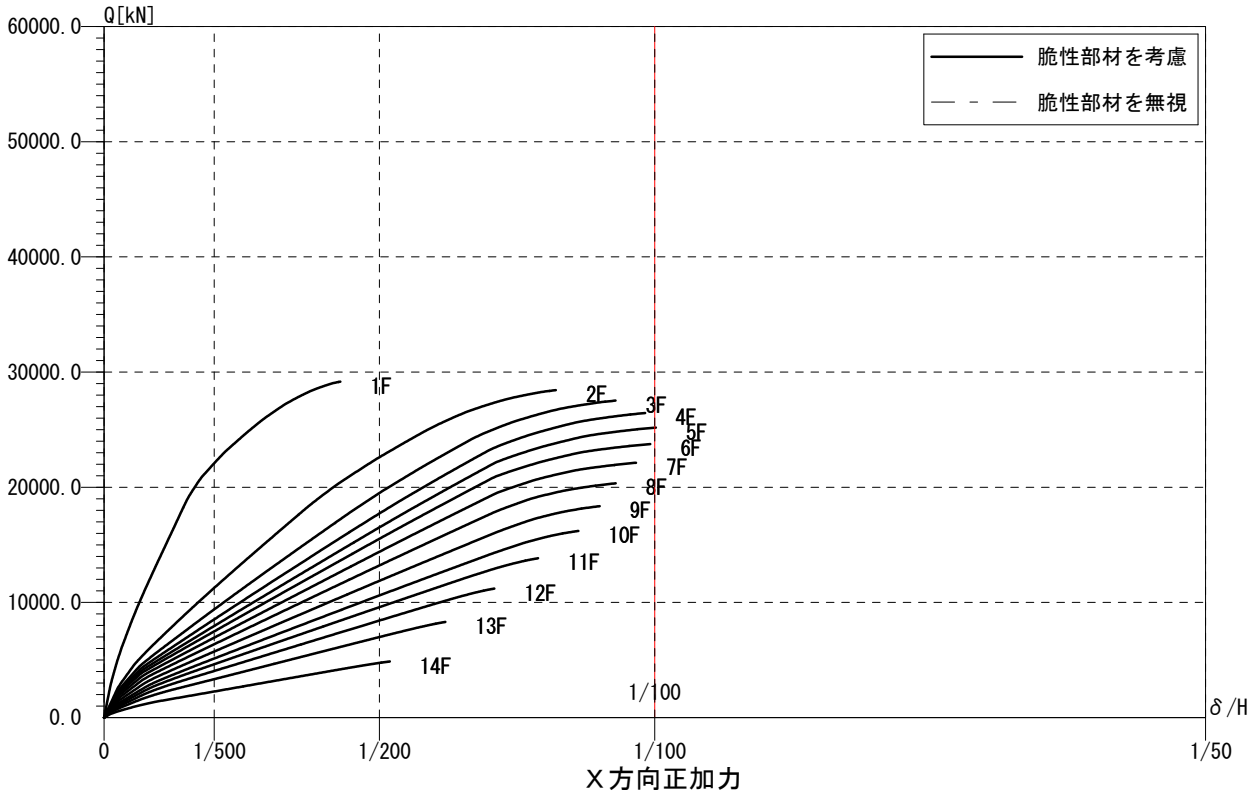

X方向正加力

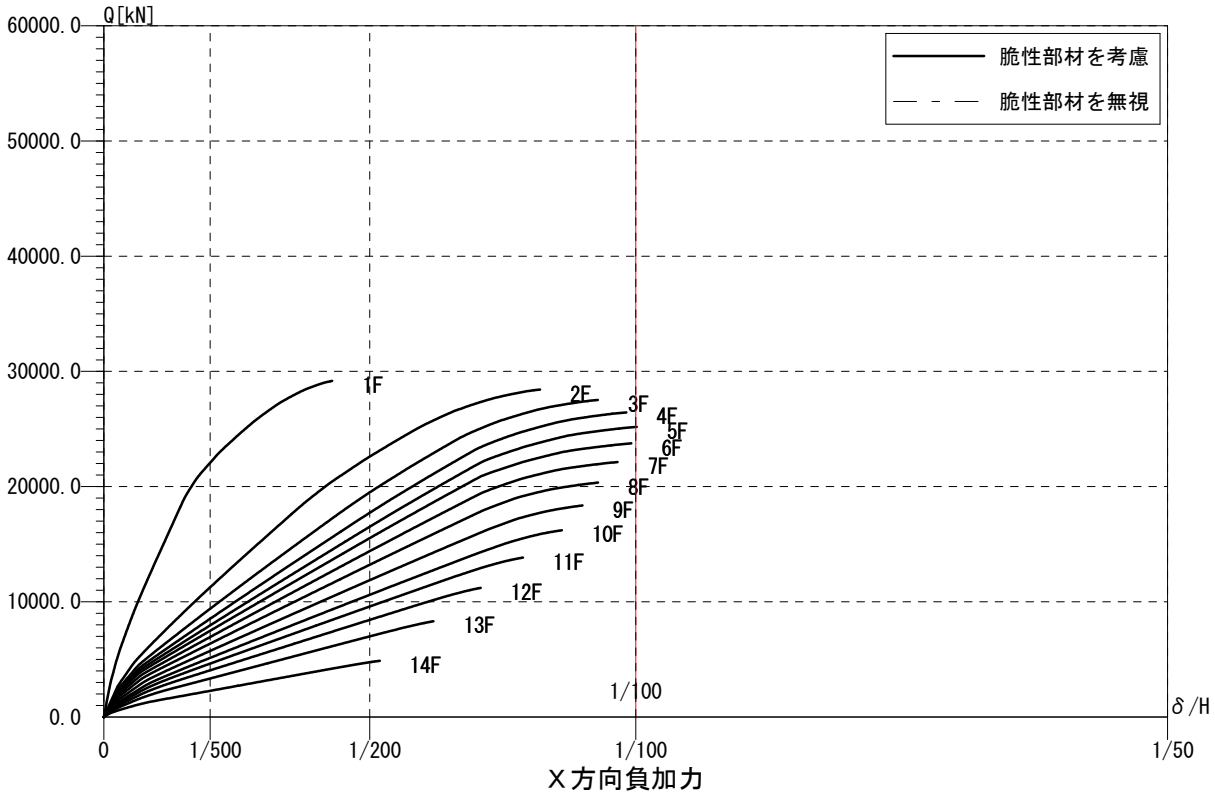

X方向負加力

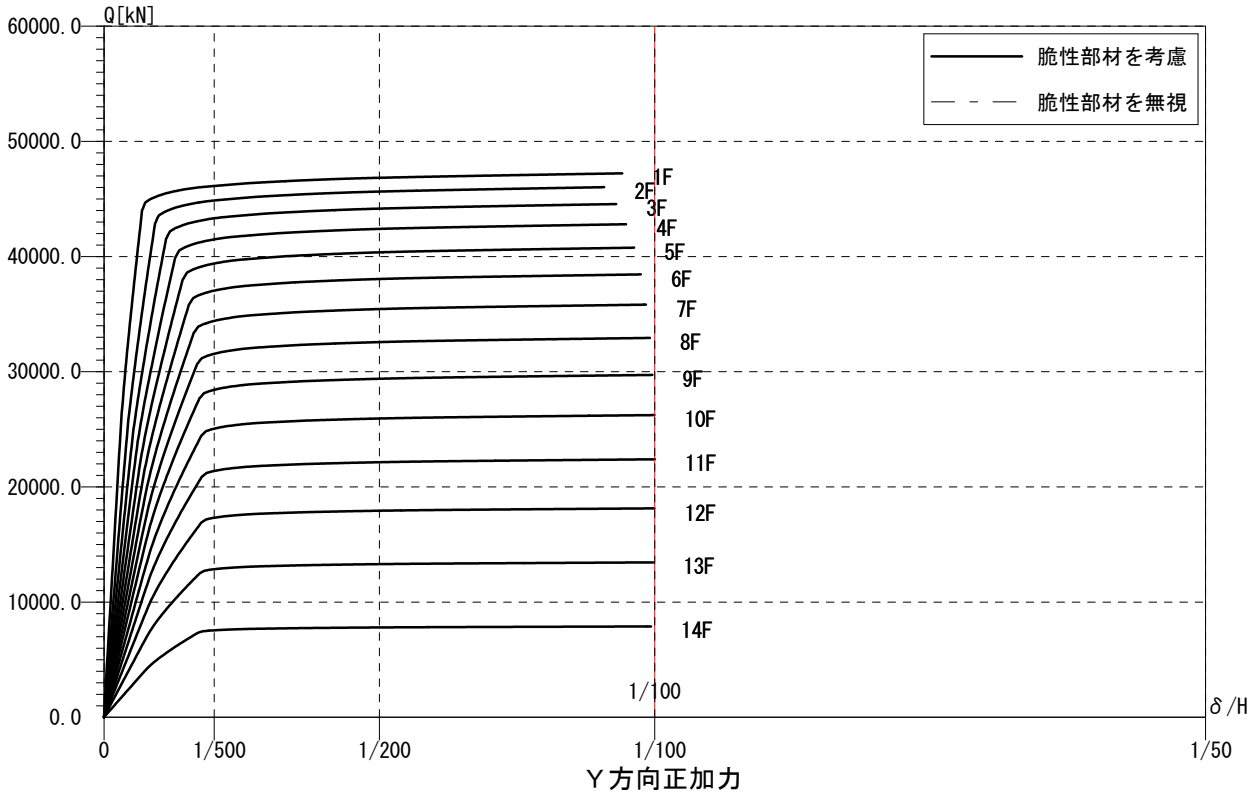

Y方向正加力

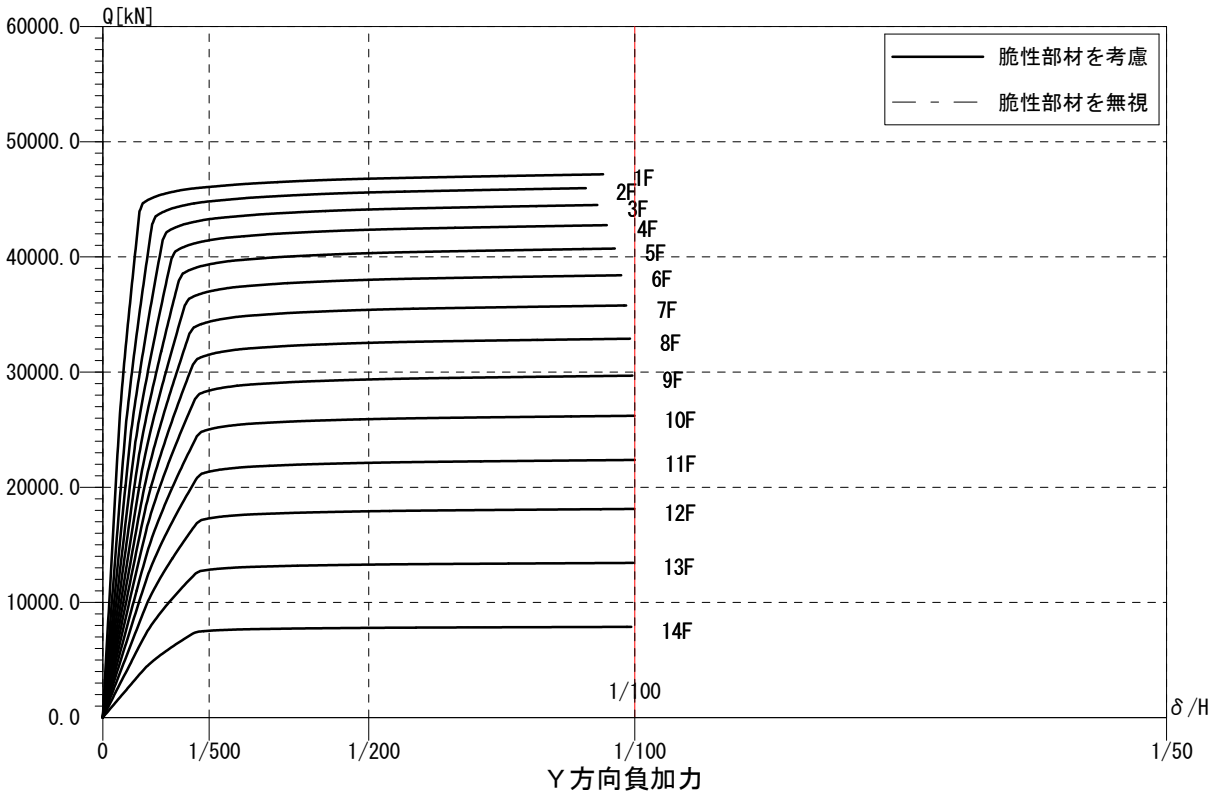

Y方向負加力

U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

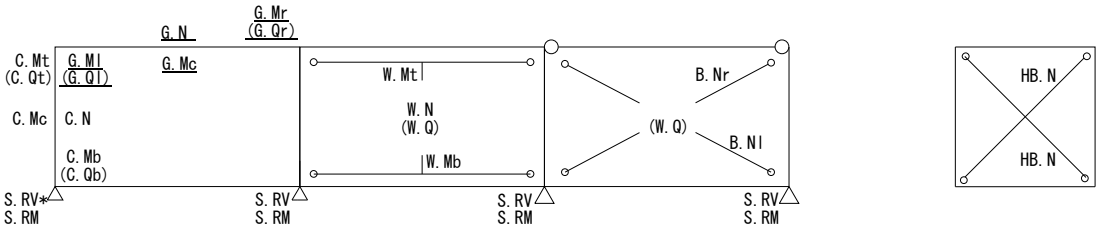

G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	HB.N	：水平ブレースの部材軸力　(kN)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)	○	：ピン接合
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)	W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)		
G.N	：はり軸力	(KN)	W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)		
	（T:引張，C:圧縮，0は非表示）		B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)		
	※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません		B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)		
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)	S.RV	：鉛直方向支点反力	(kN)		
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)		（ ■ :水平荷重時浮き上がり）			
				（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）			
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)		
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)					
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)					
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)					
	（※C.Nは0の場合、非表示）						
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)					
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)					

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

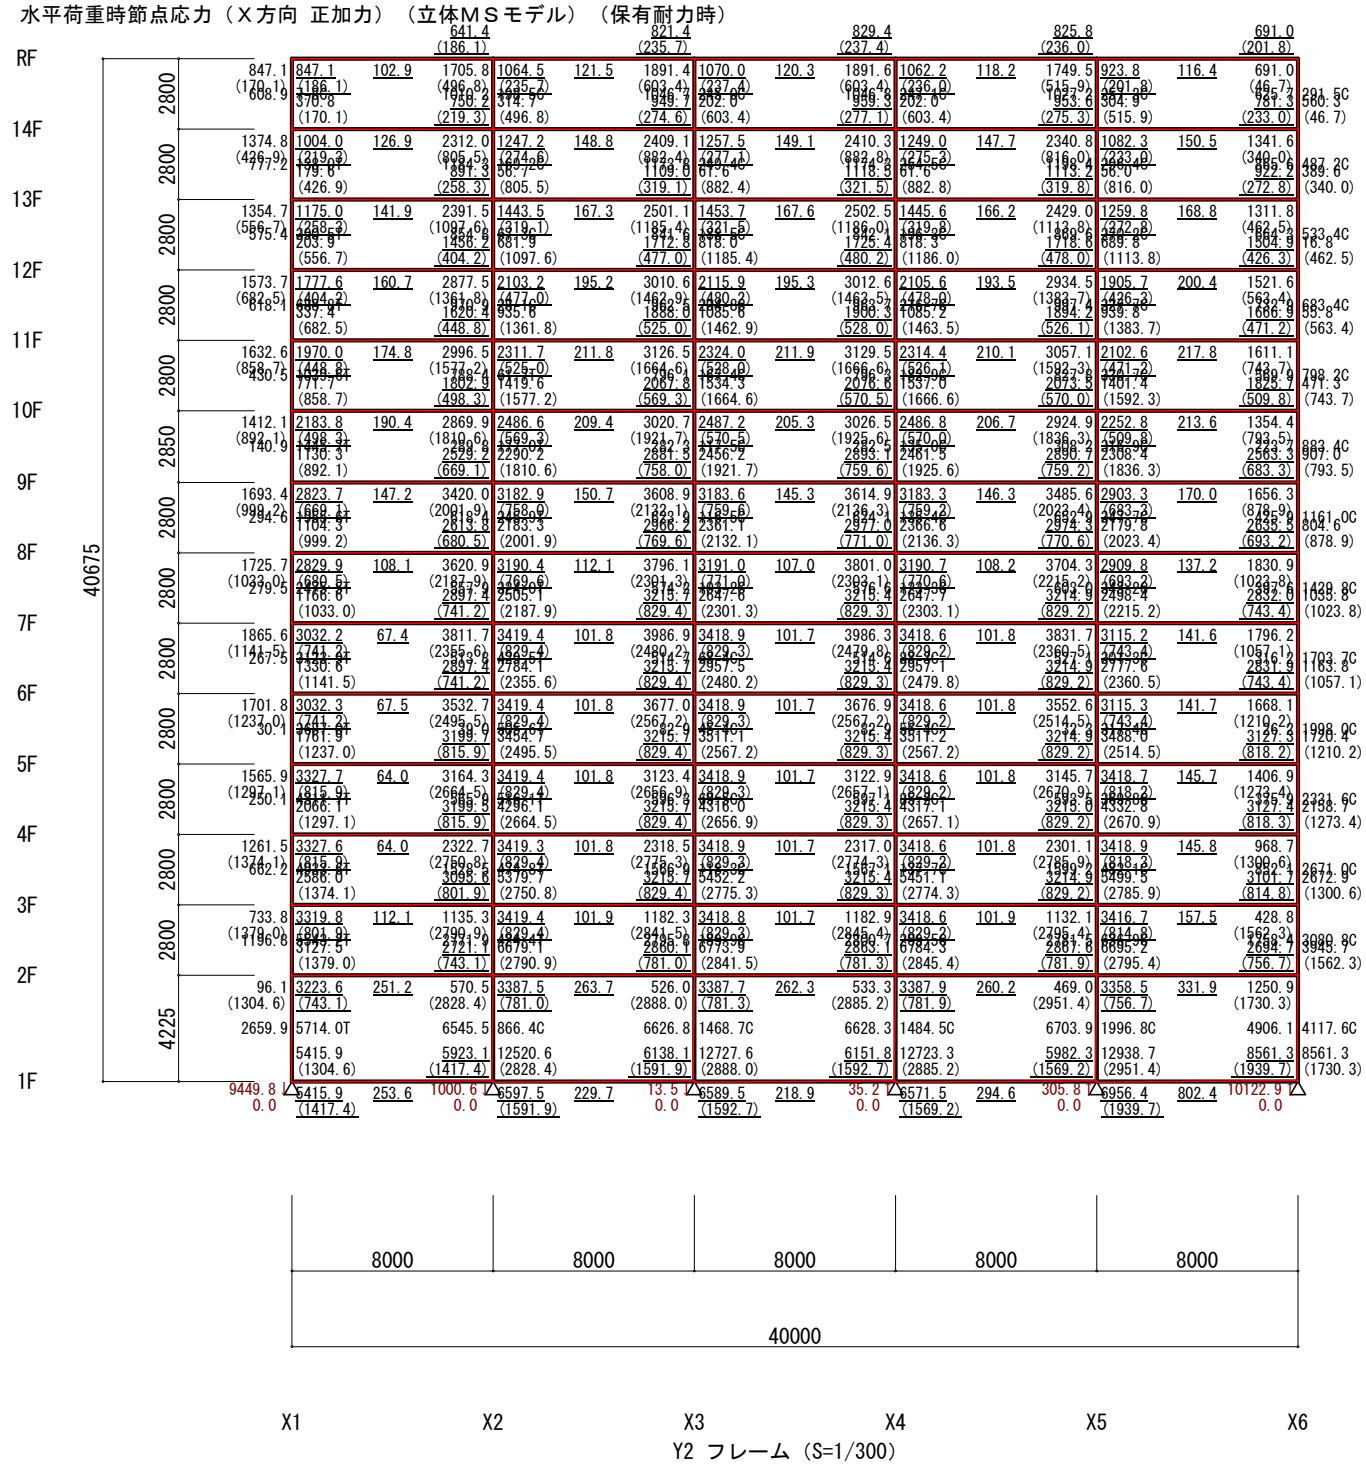

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

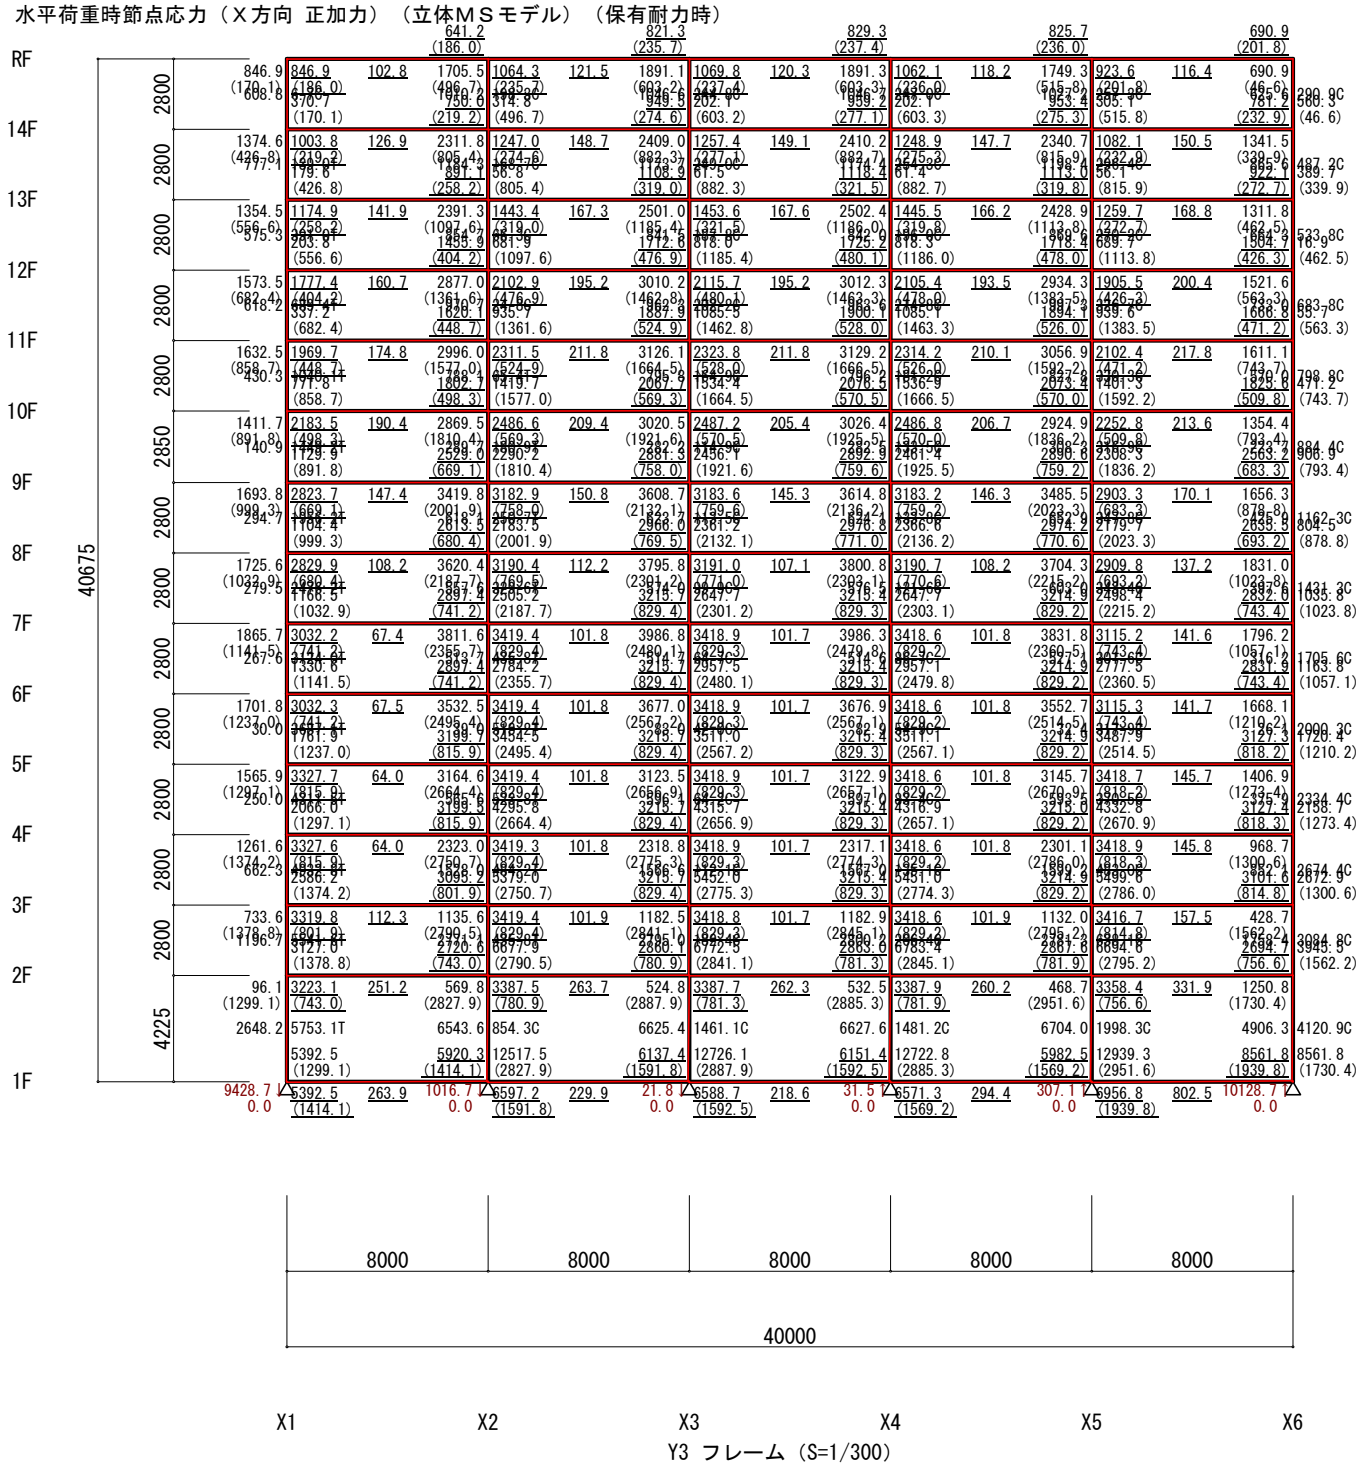

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

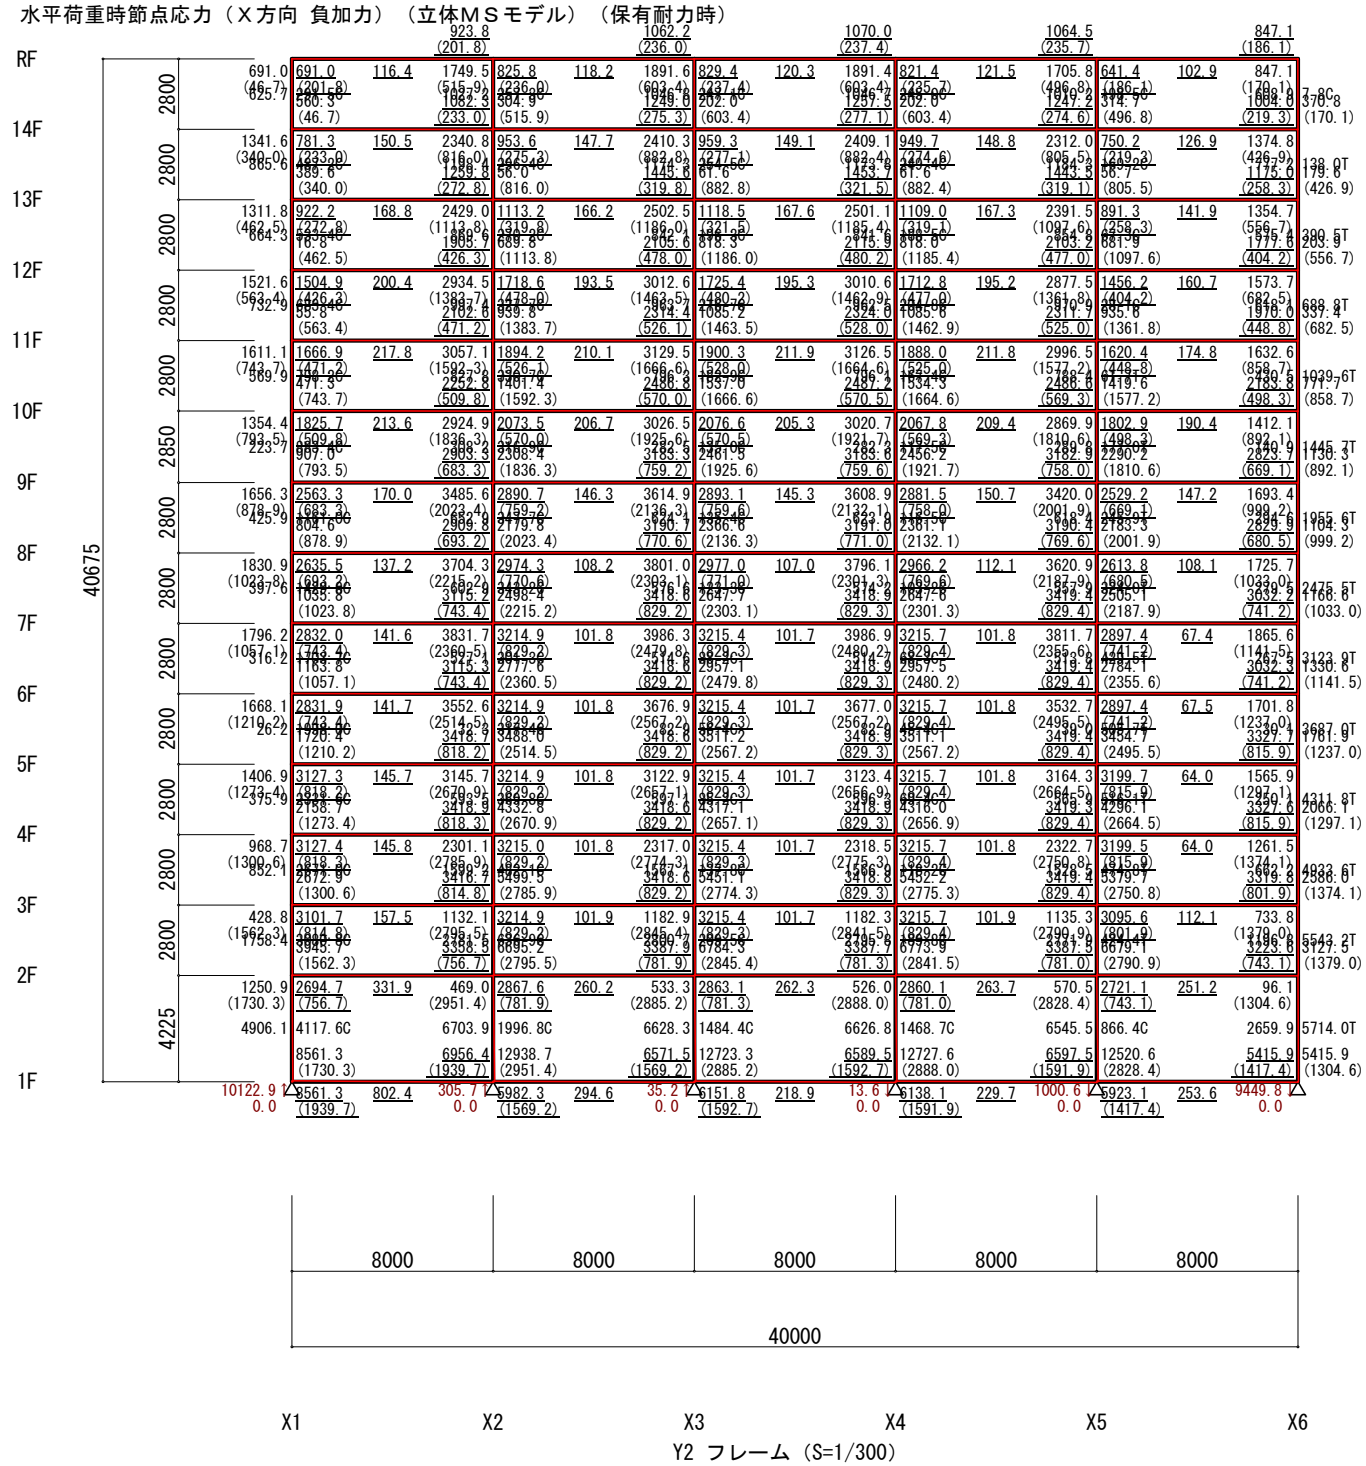

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

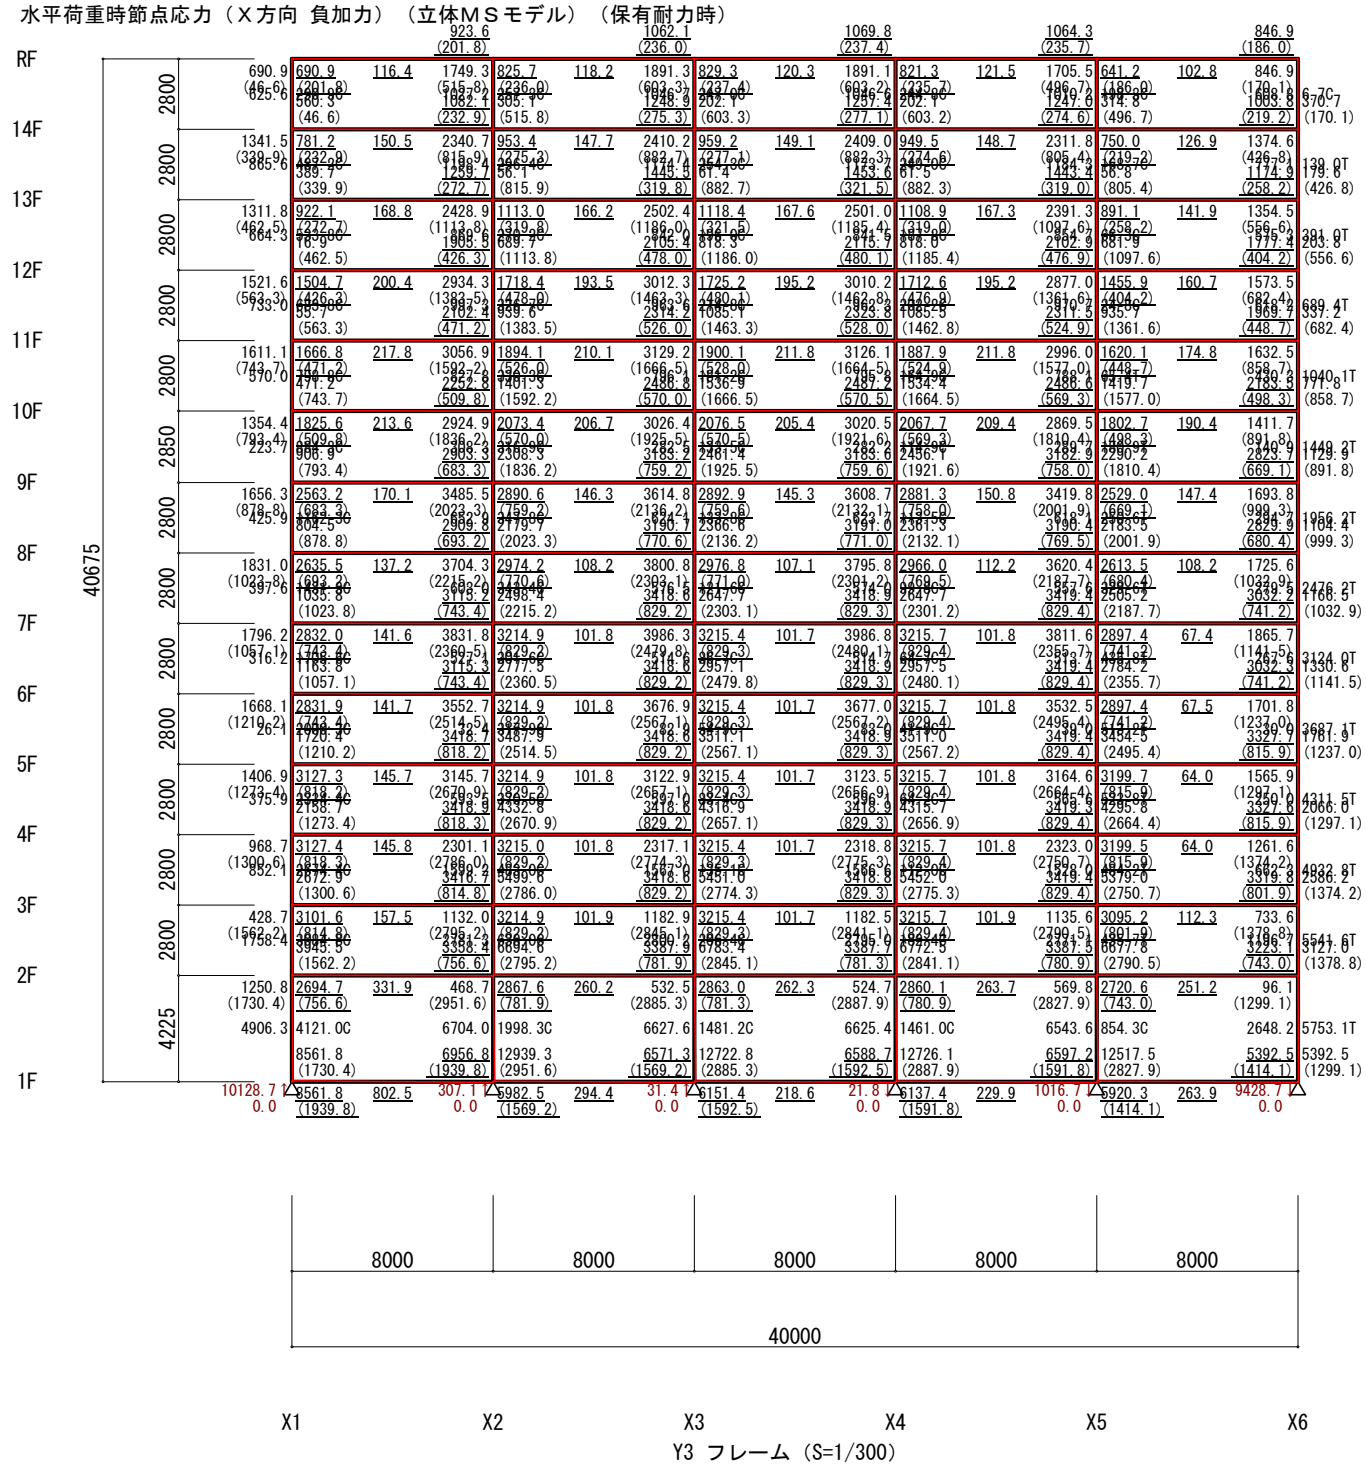

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

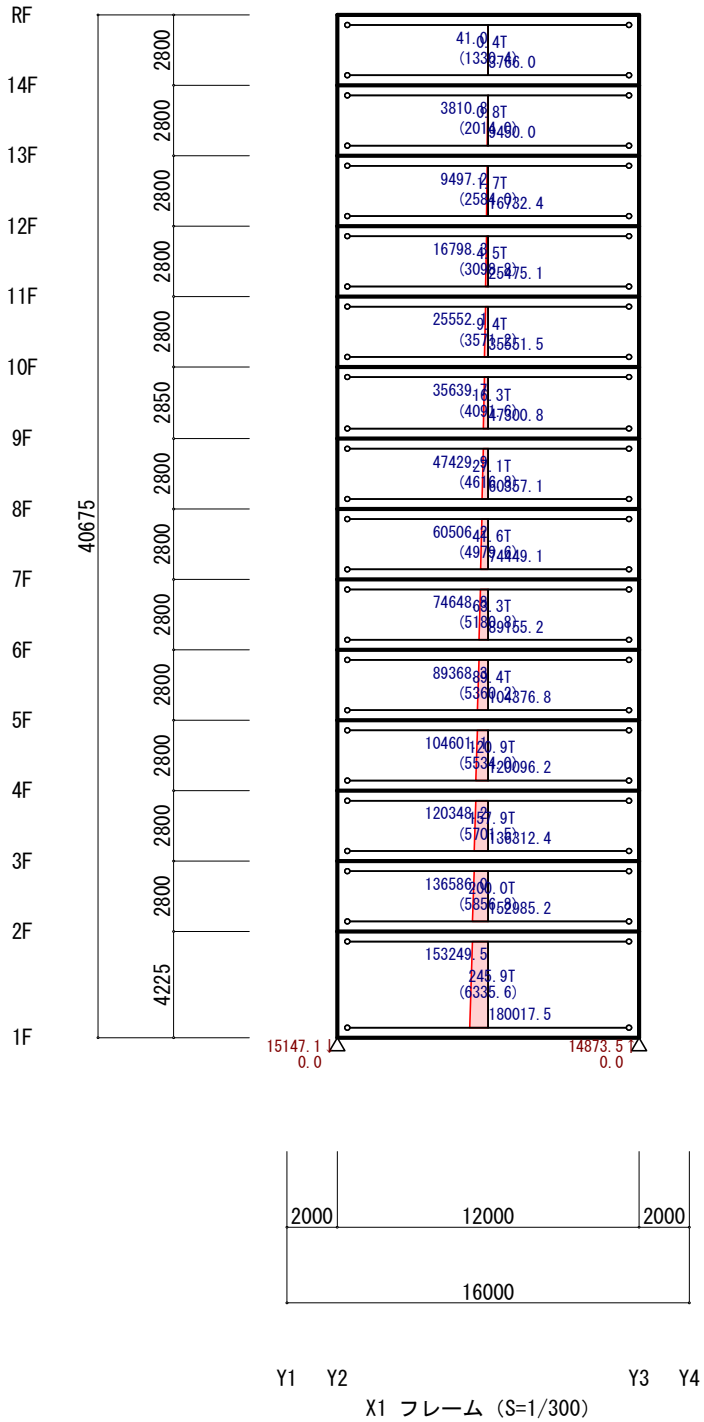

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

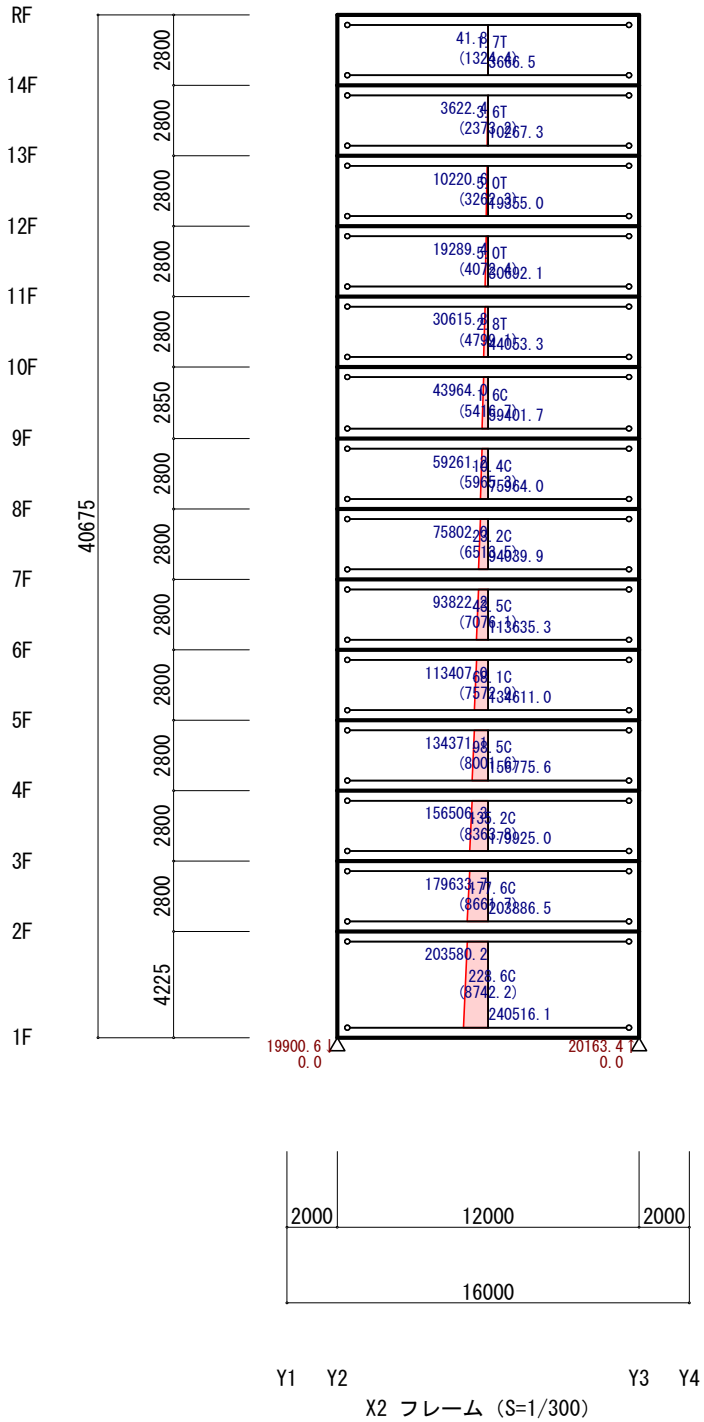

X2 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

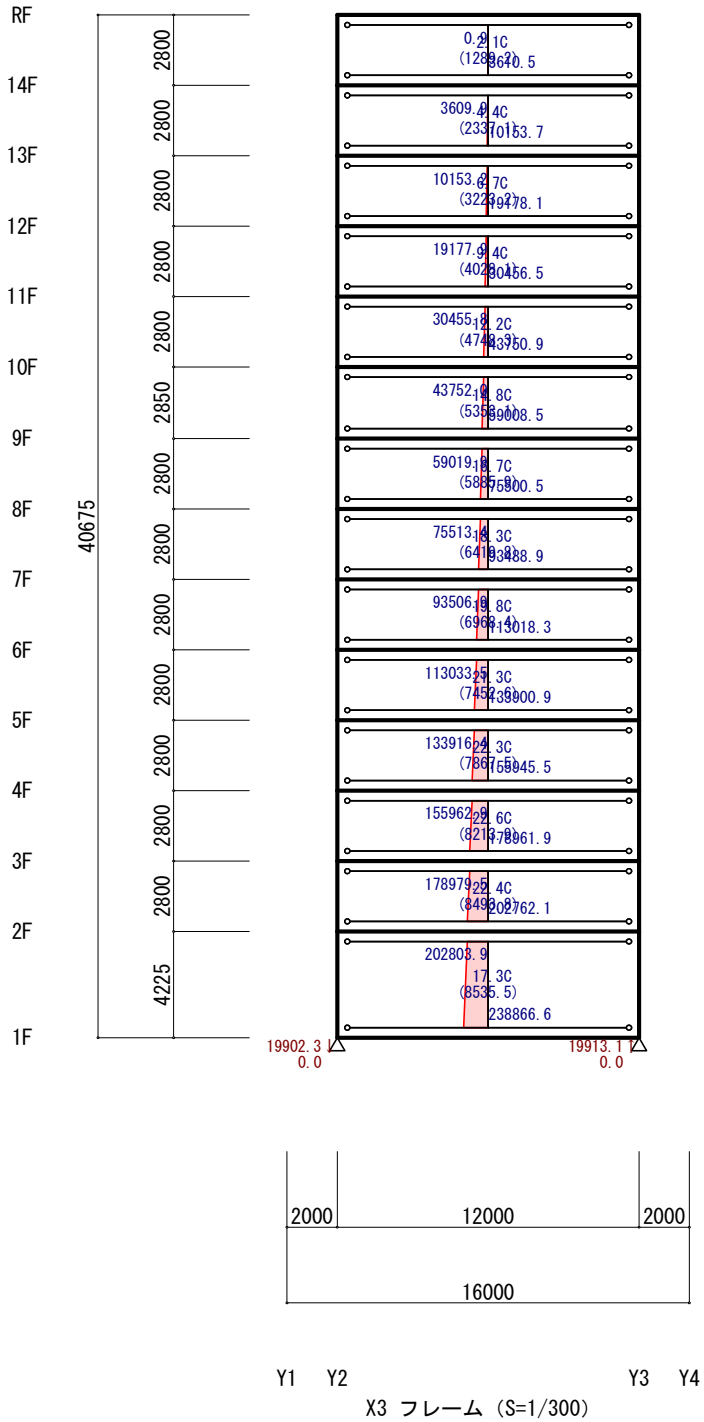

X3 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

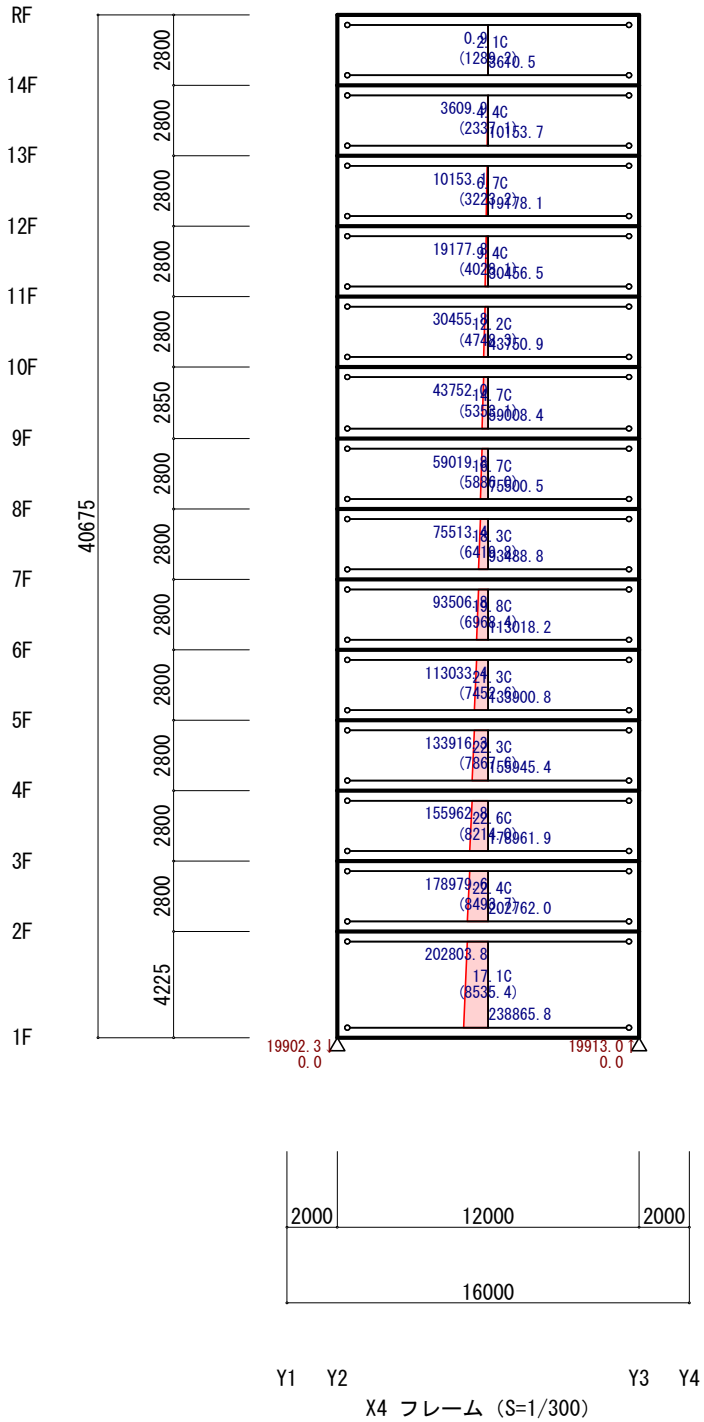

X4 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

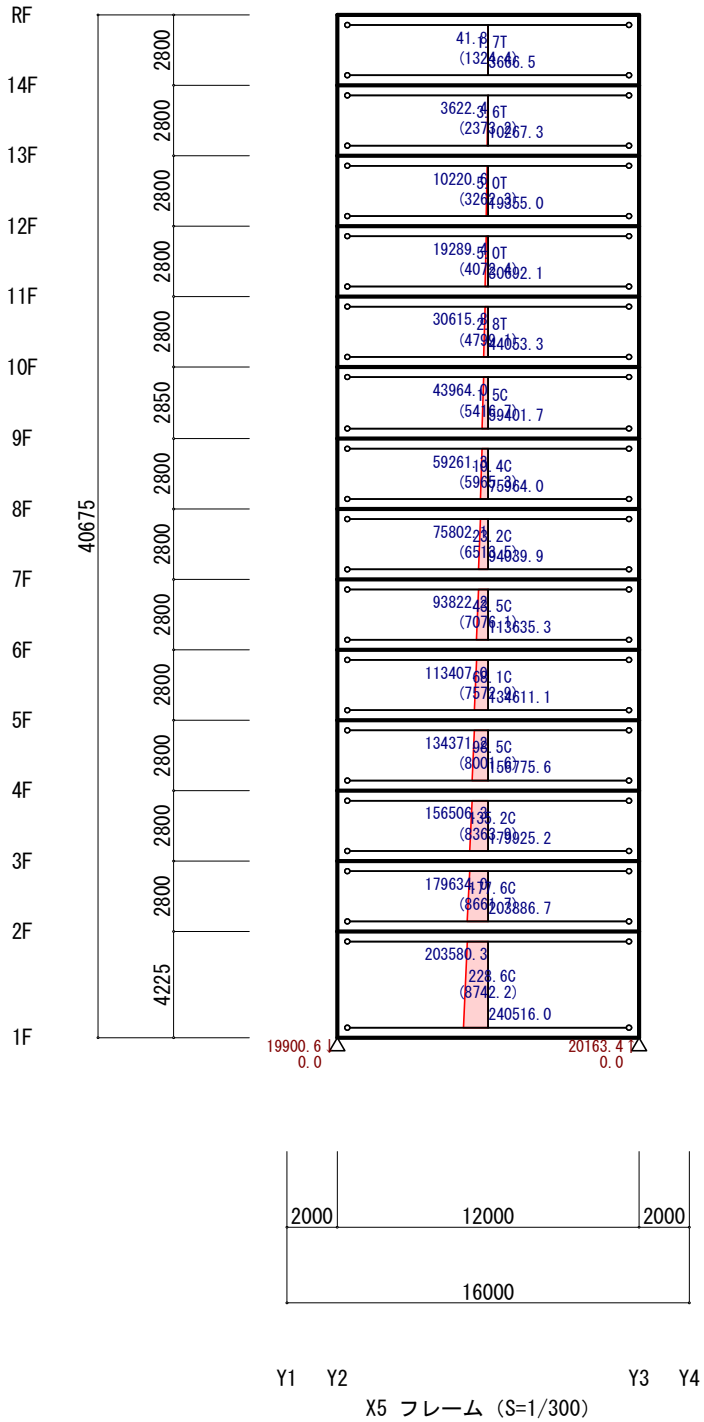

X5 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

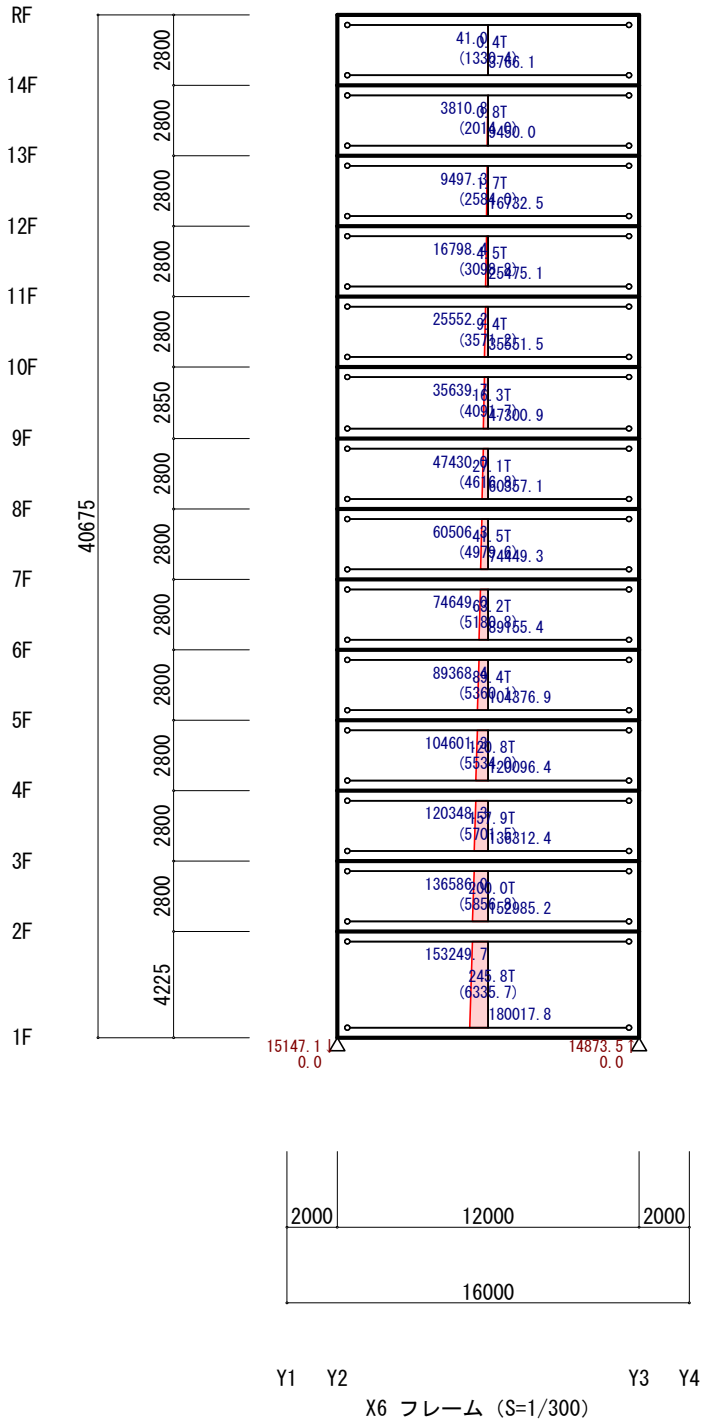

X6 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

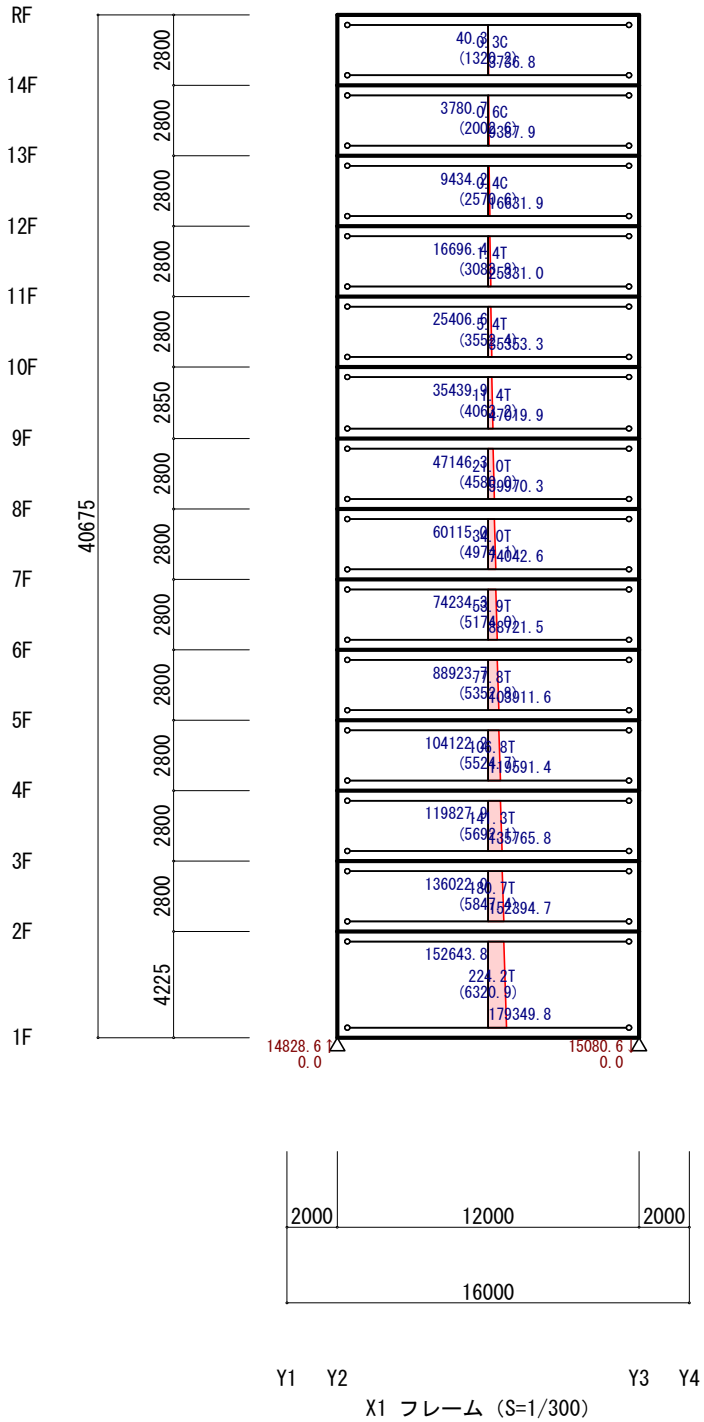

X1 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

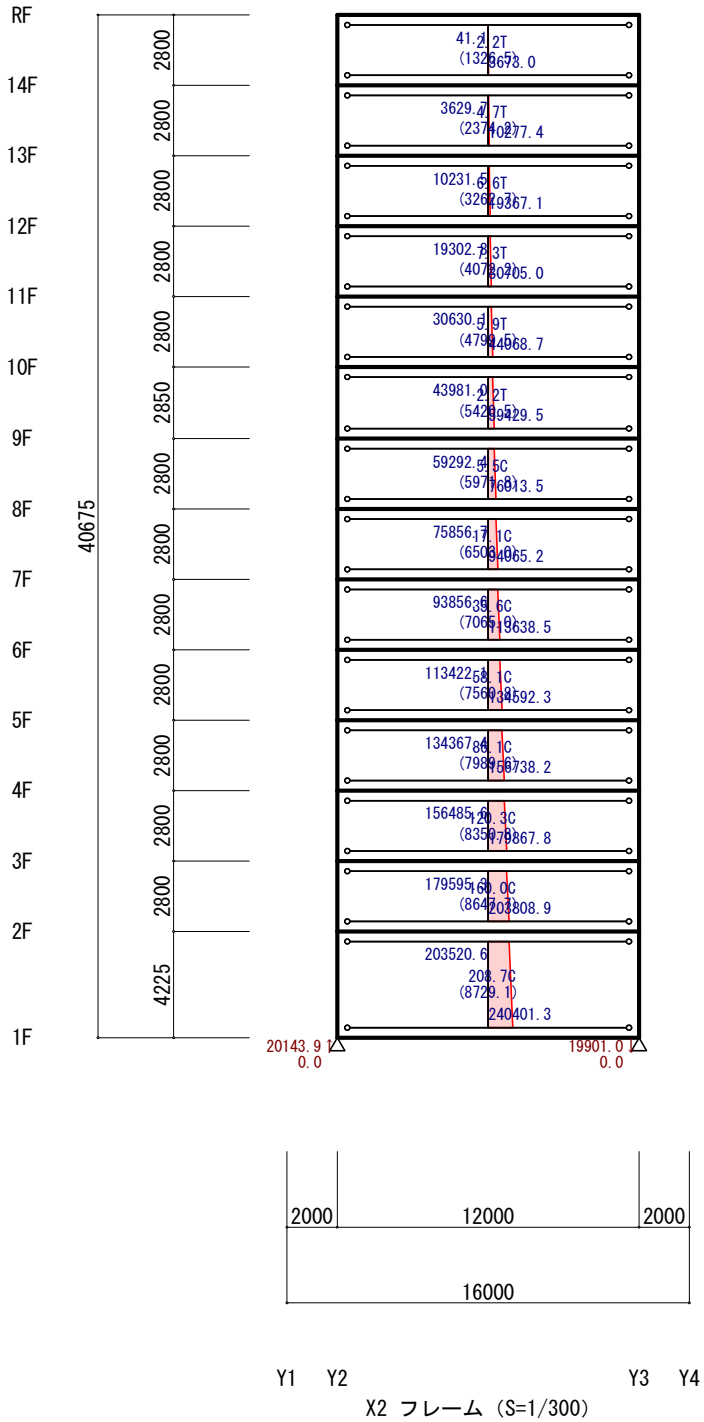

X2 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

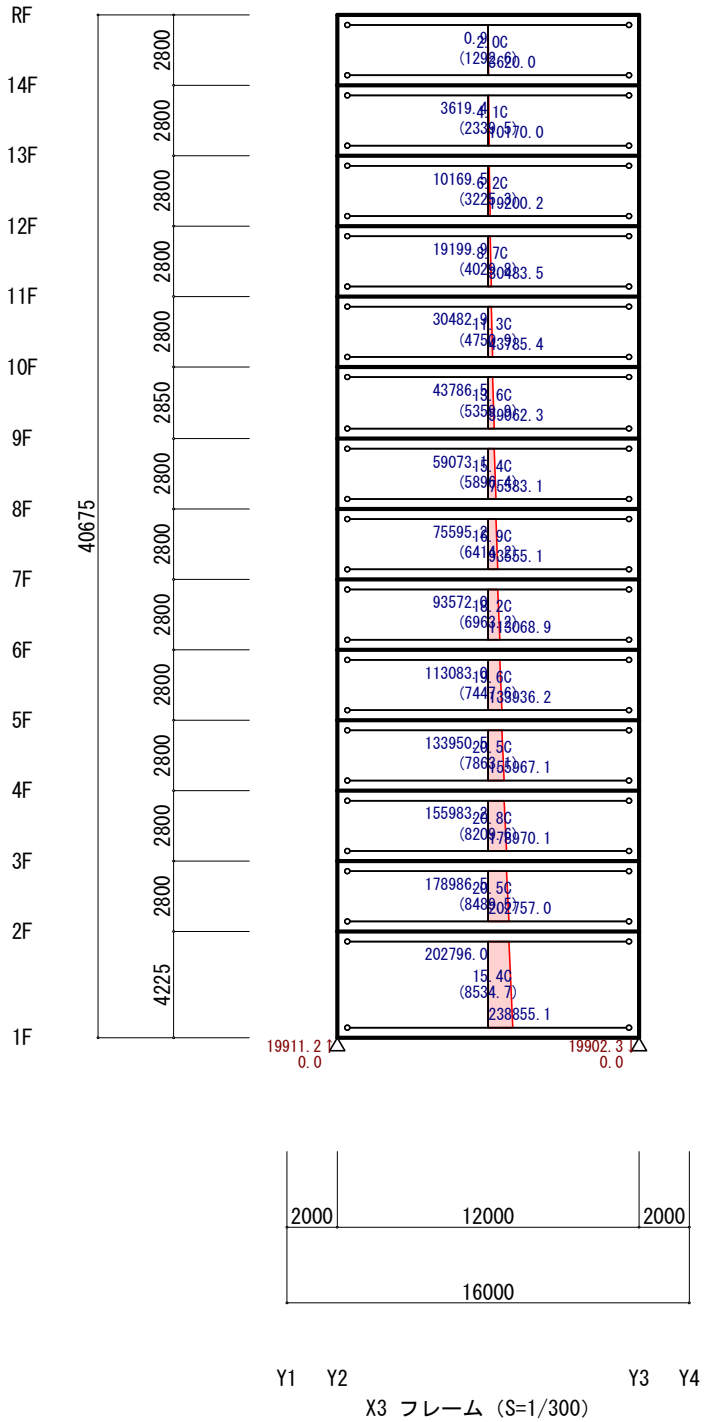

X3 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

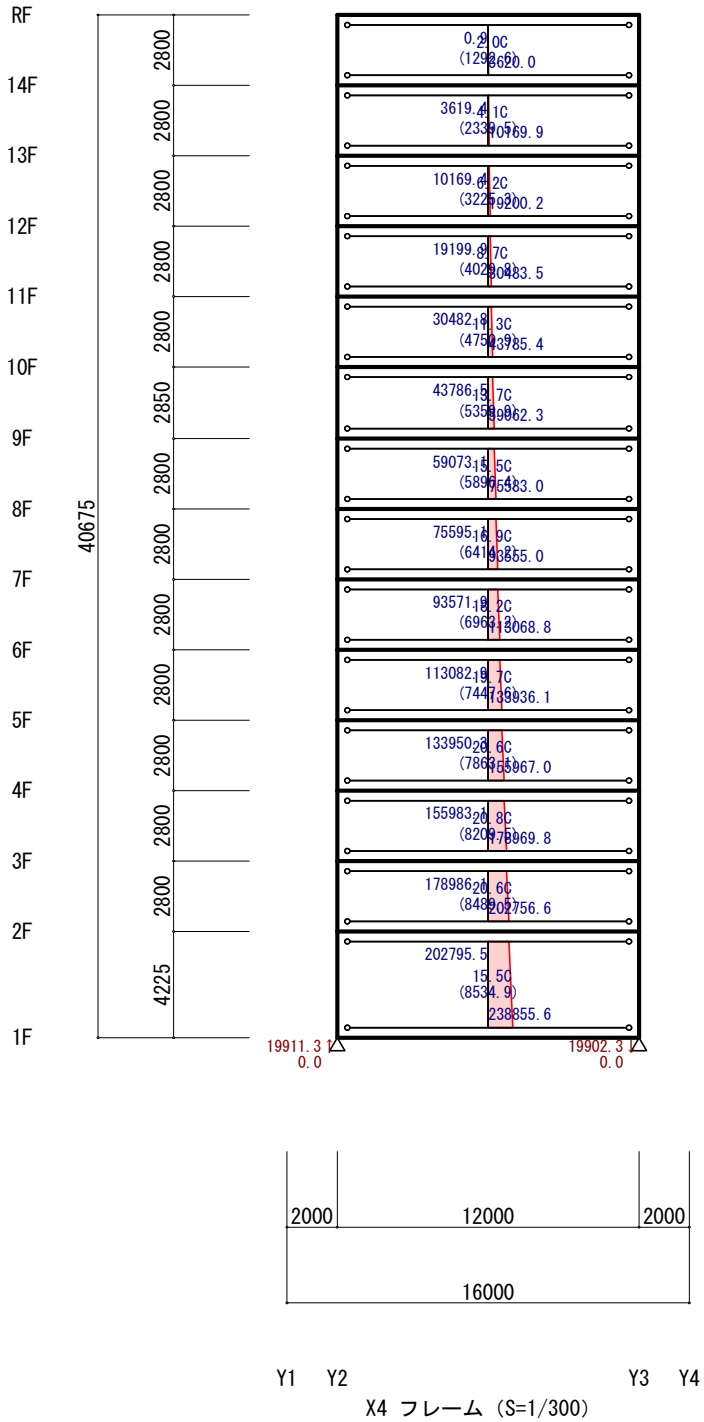

X4 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

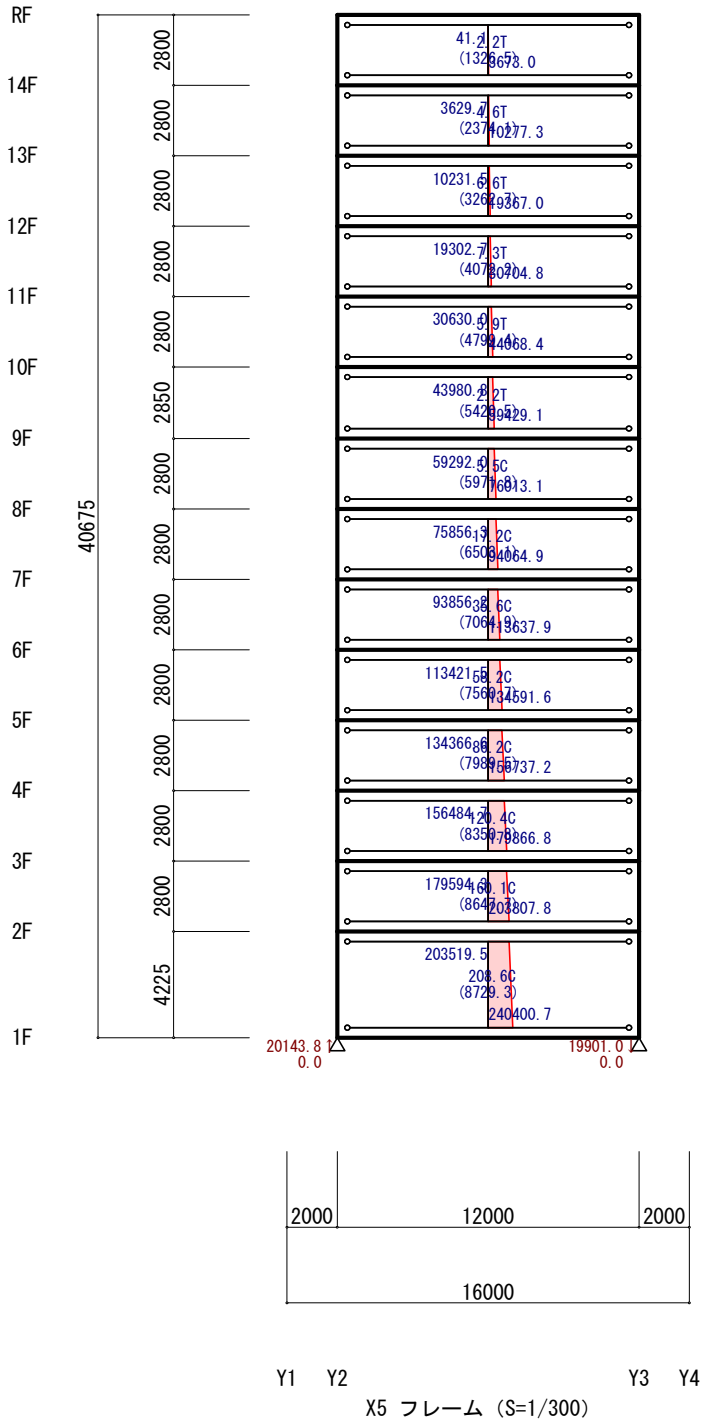

X5 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

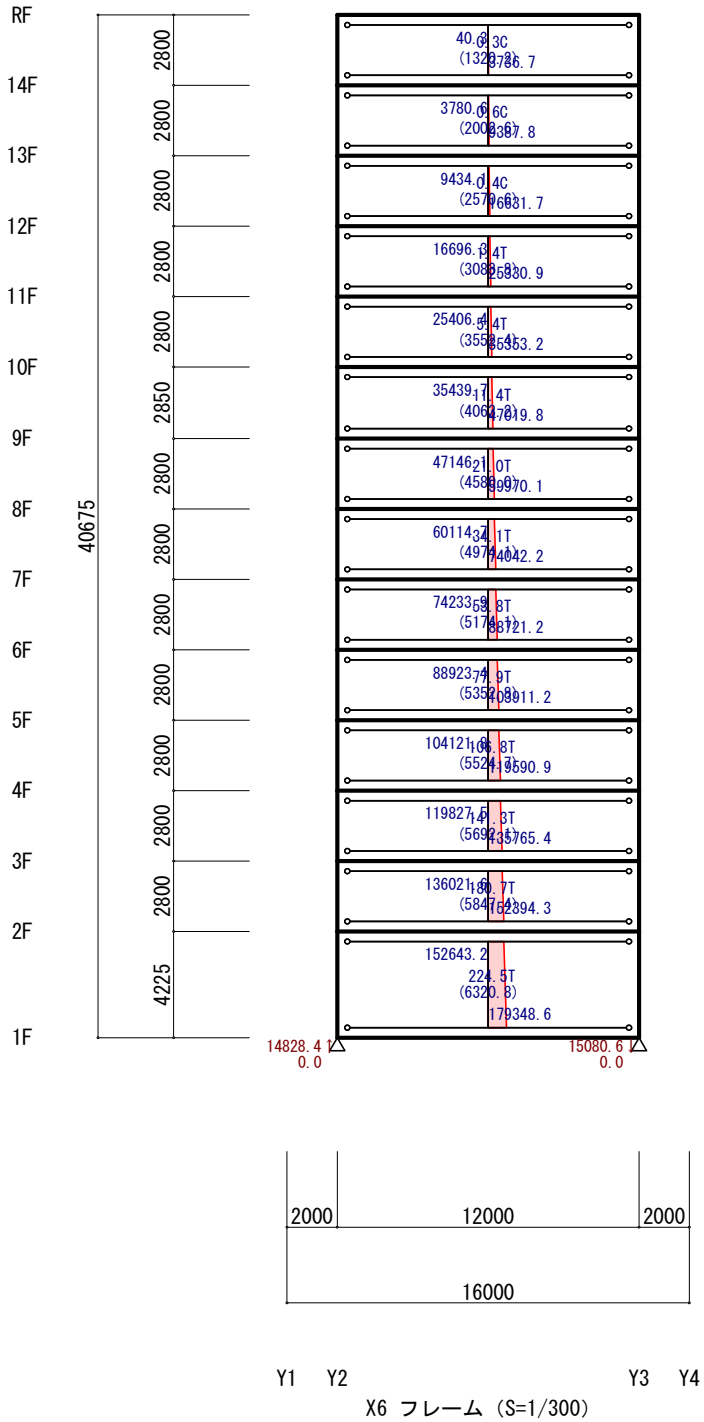

X6 フレーム（S=1/300）

U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

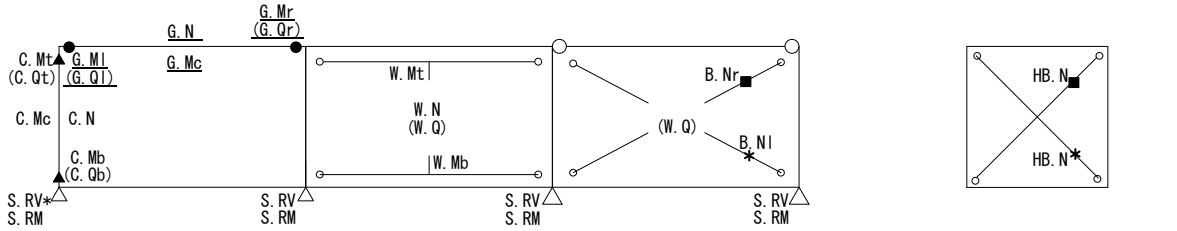

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(kN)
（T:引張, C:圧縮, 0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（ ■ :水平荷重時浮き上がり）
（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

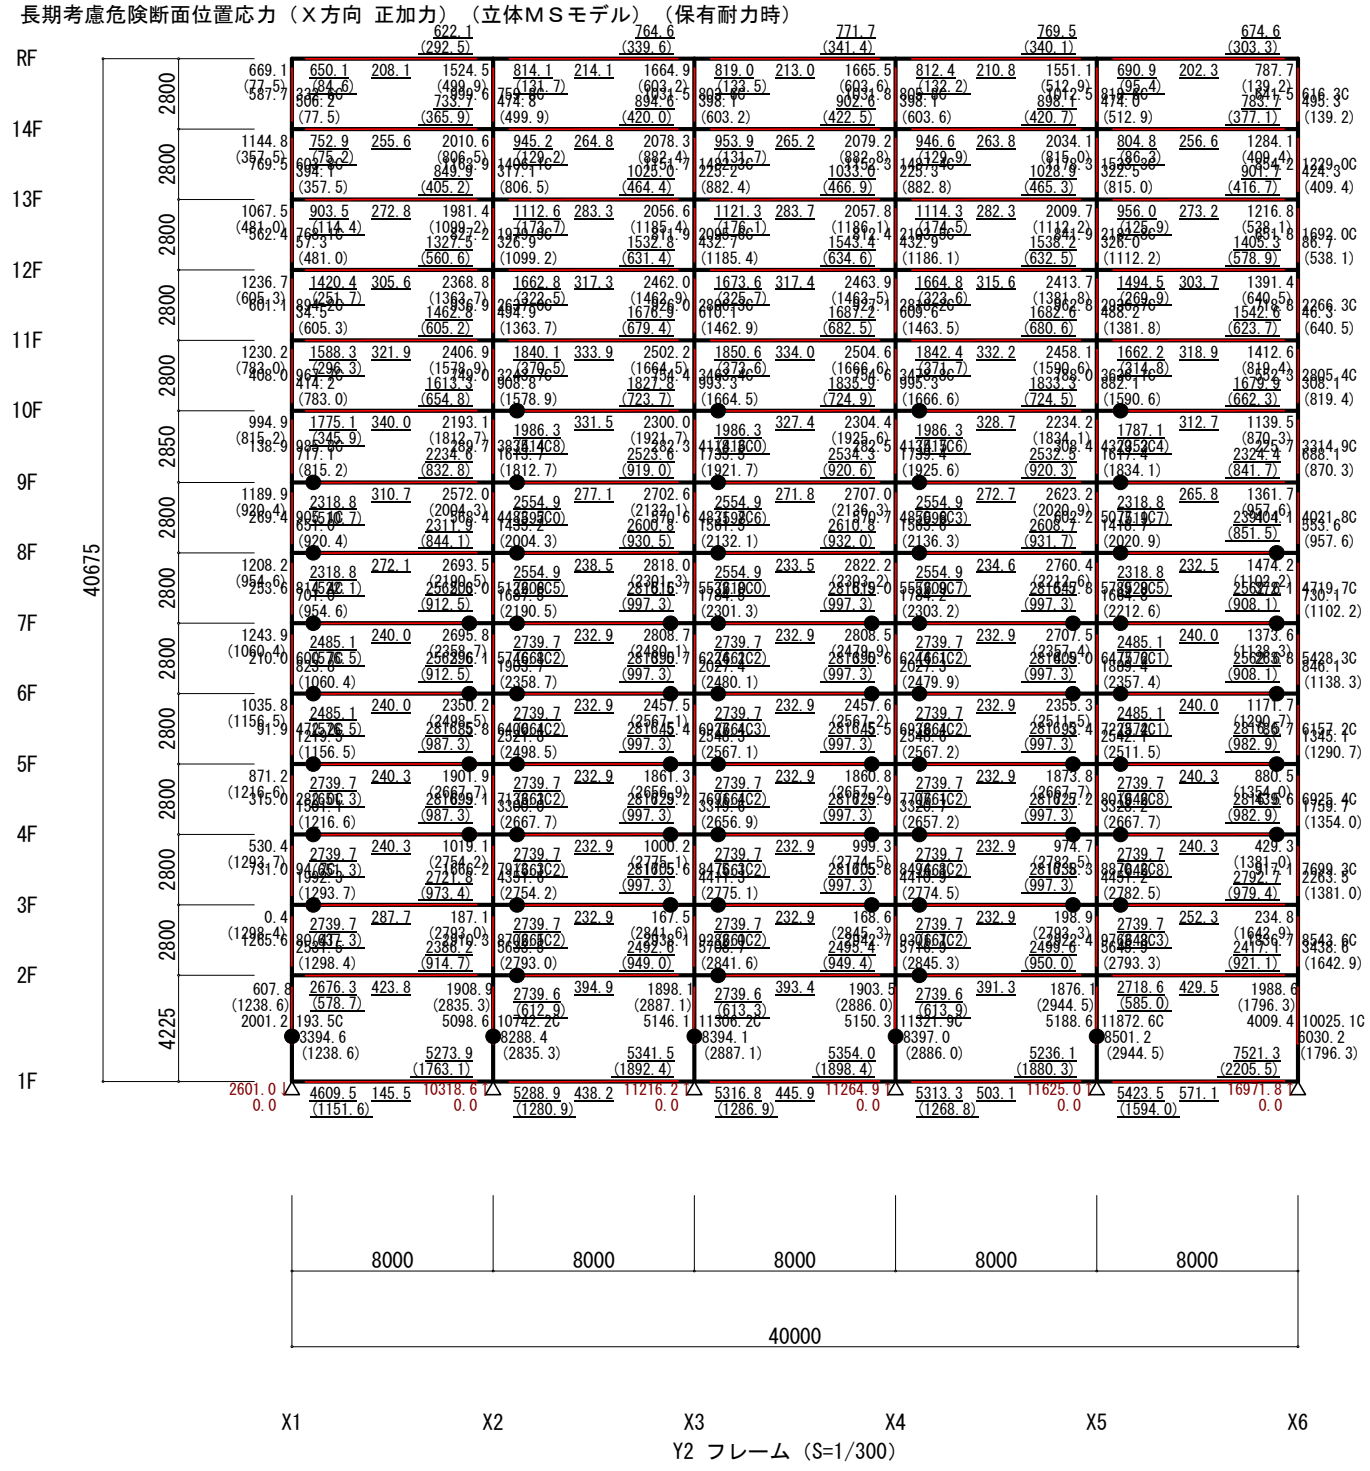

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

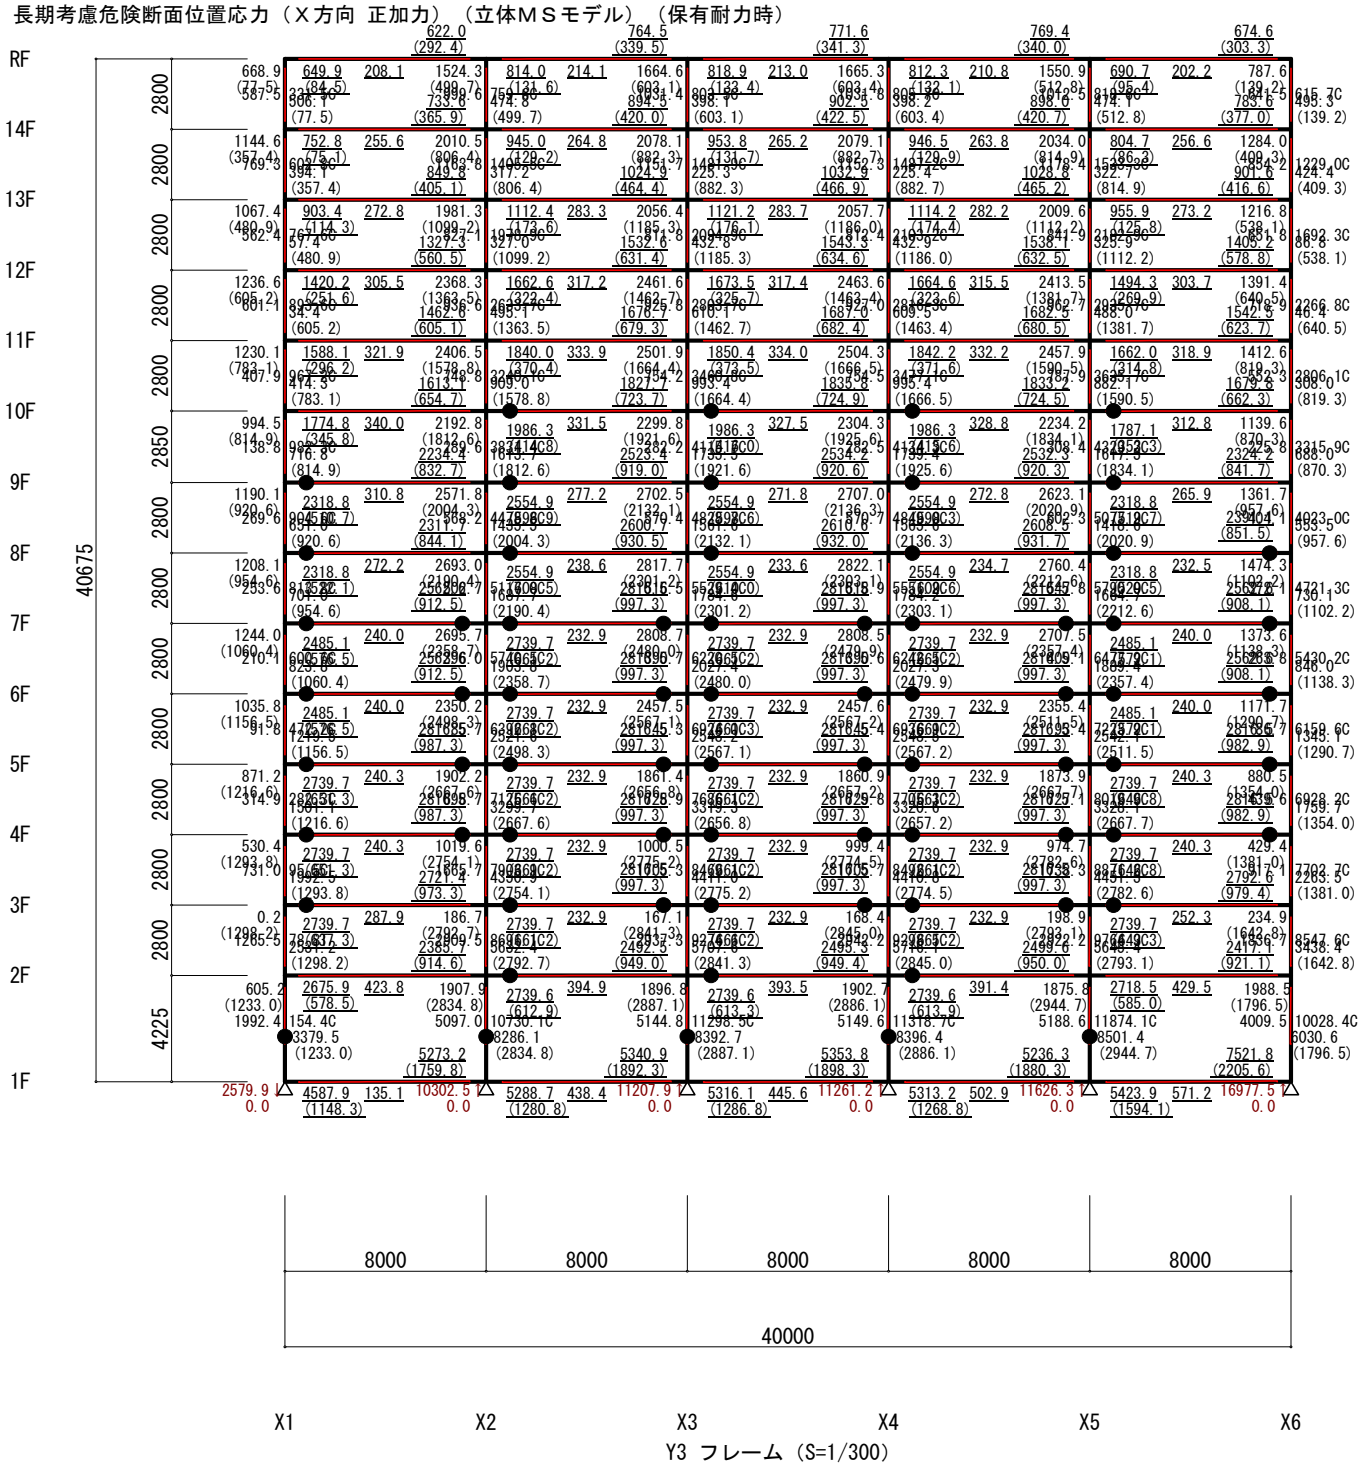

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

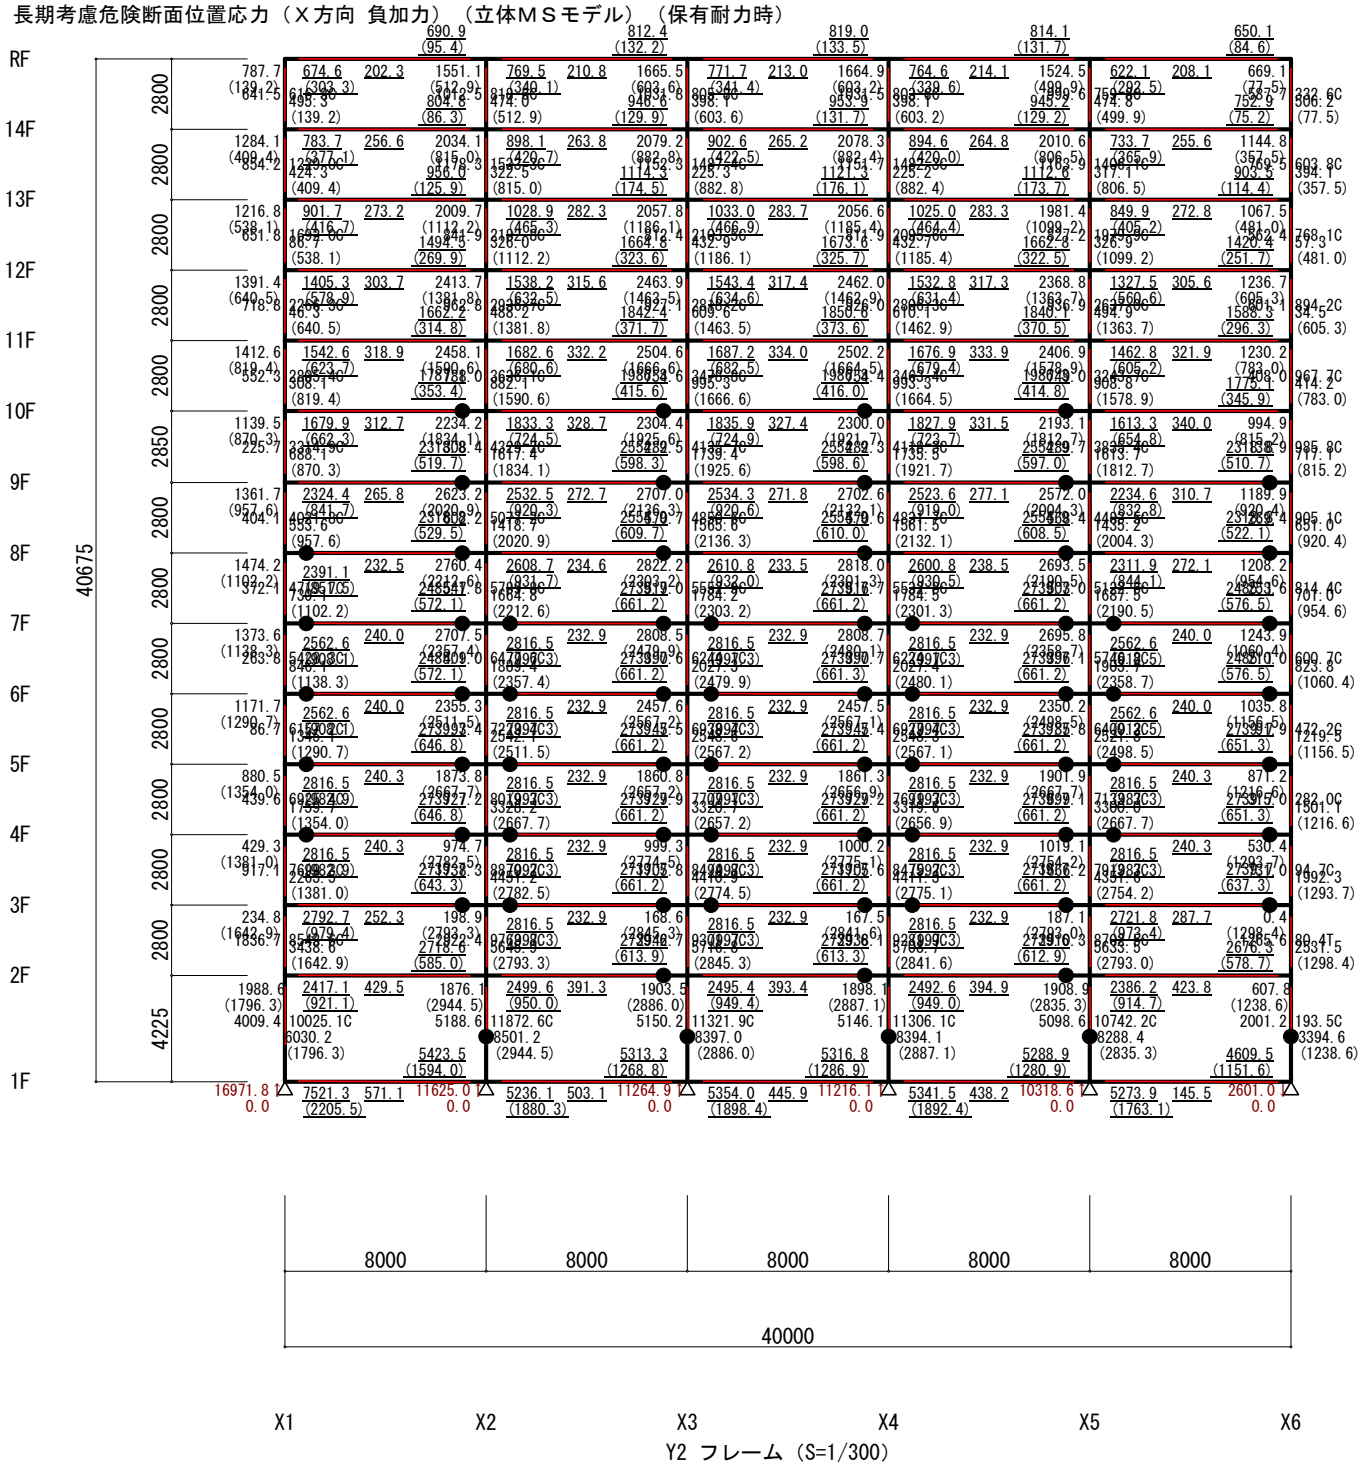

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

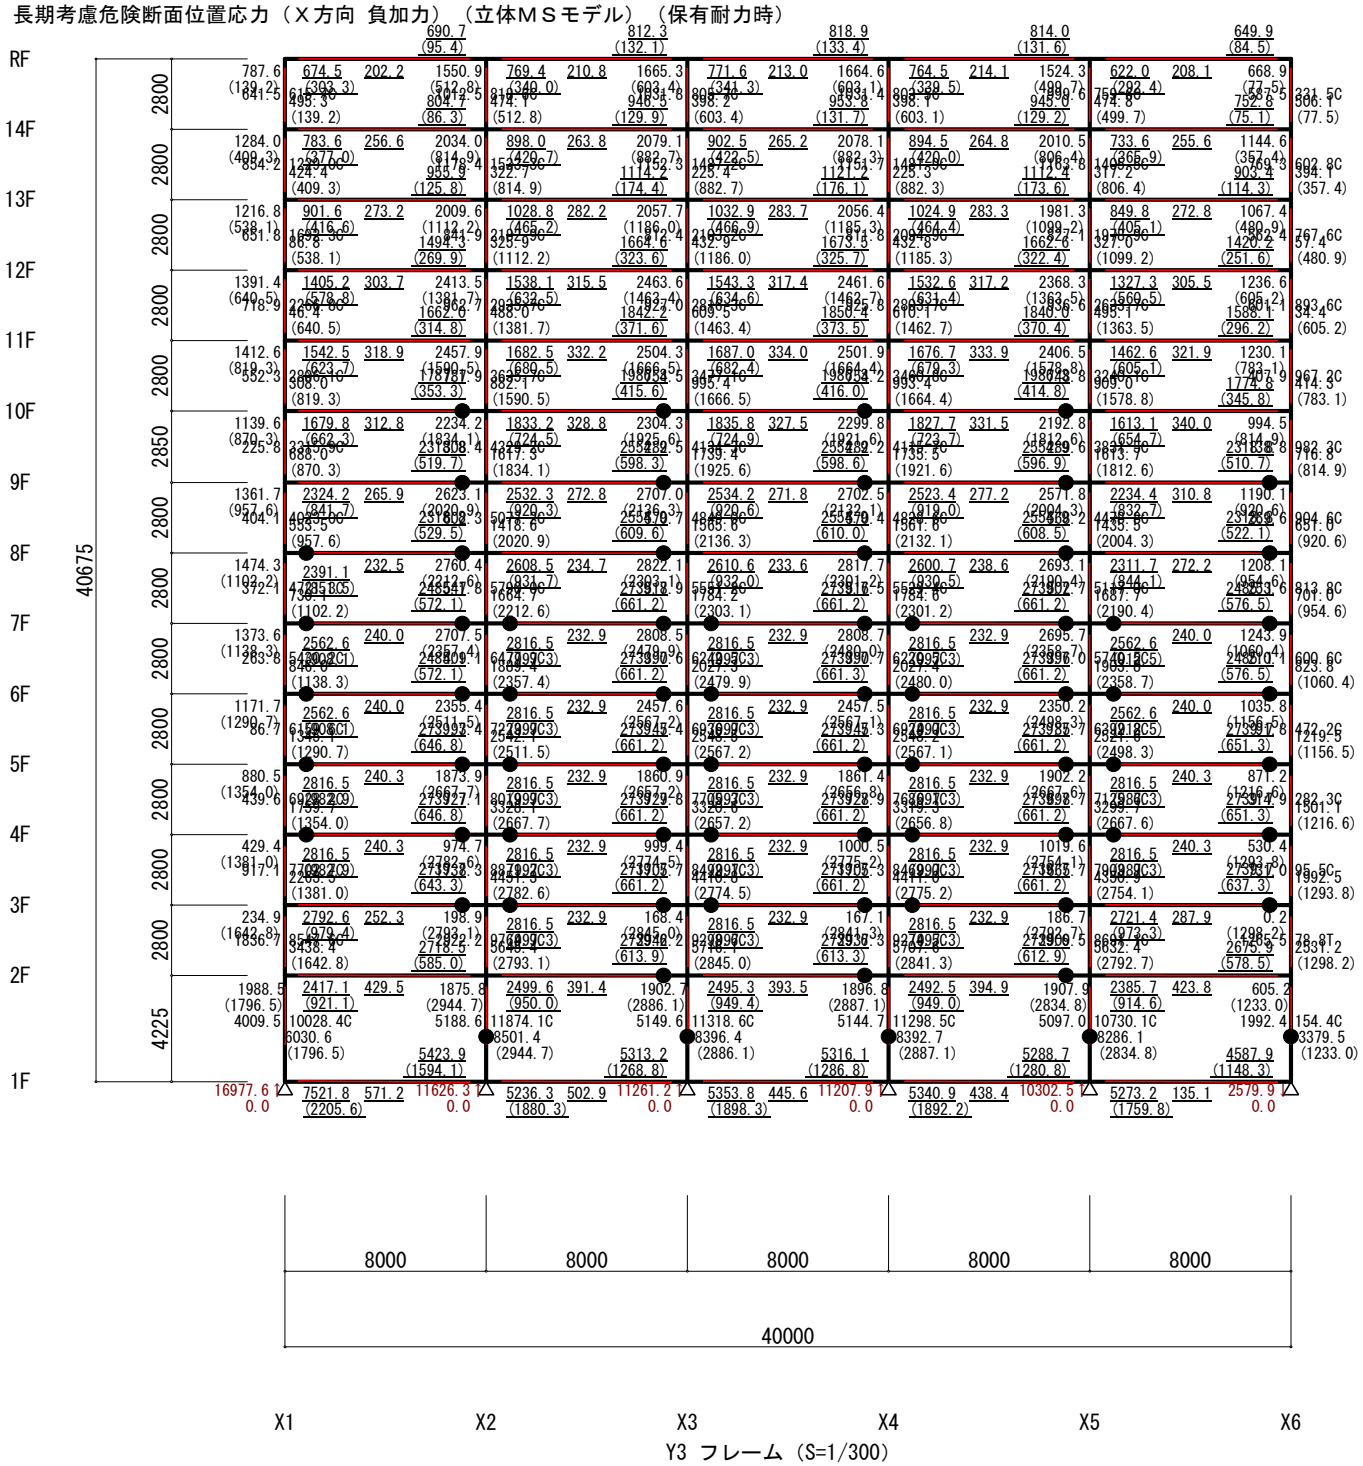

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

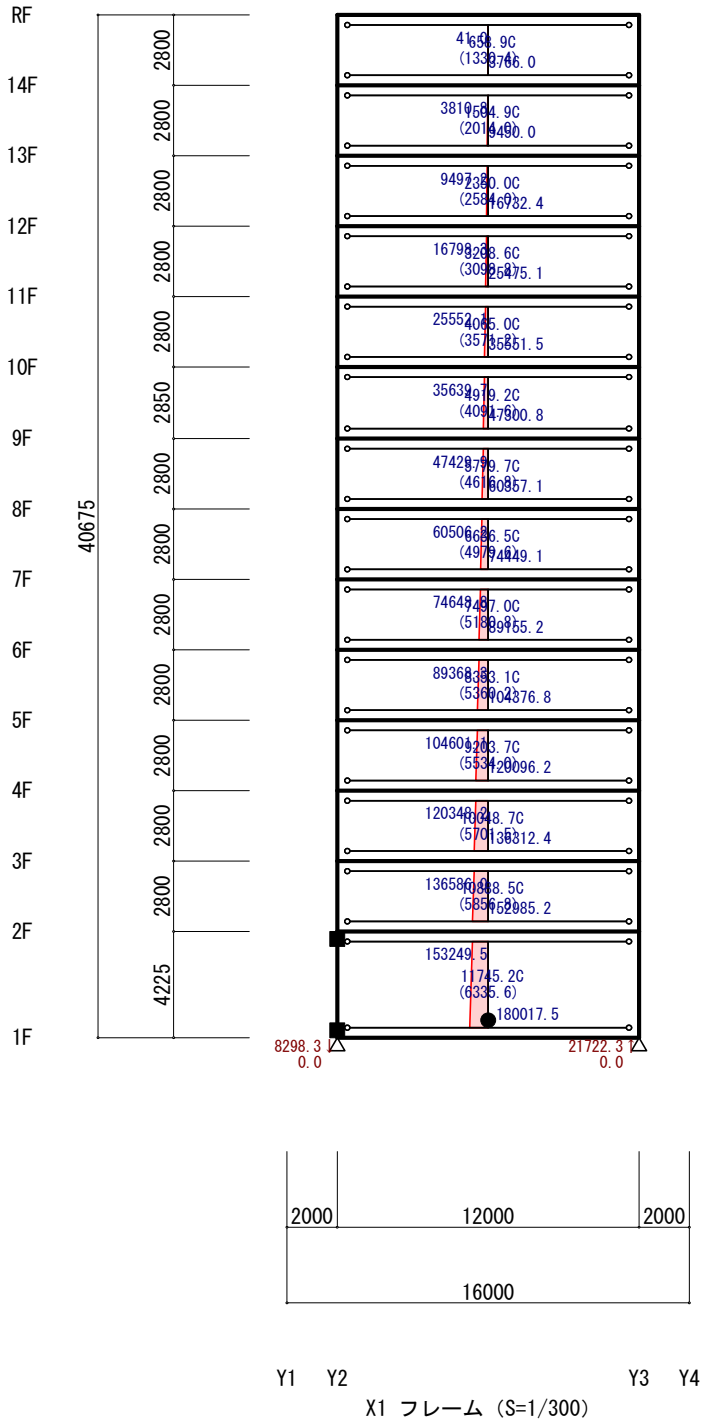

X1 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

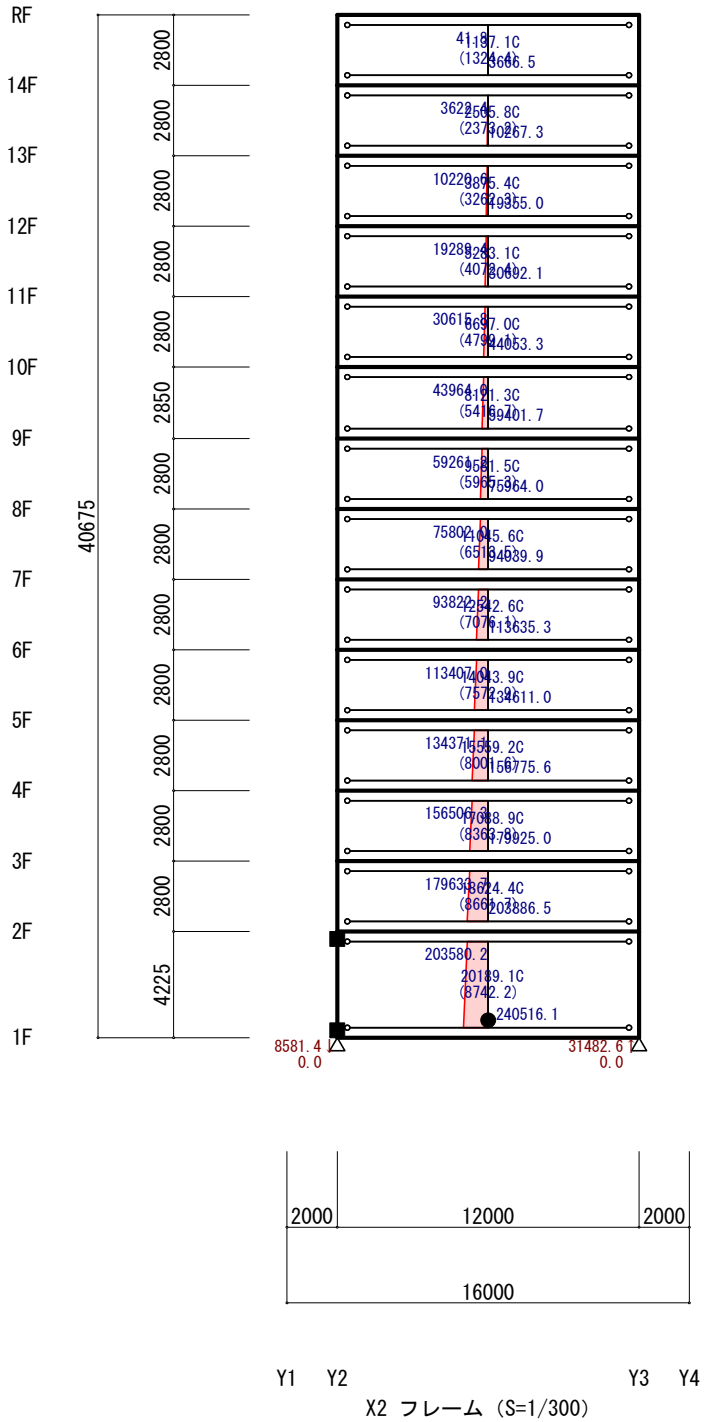

X2 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

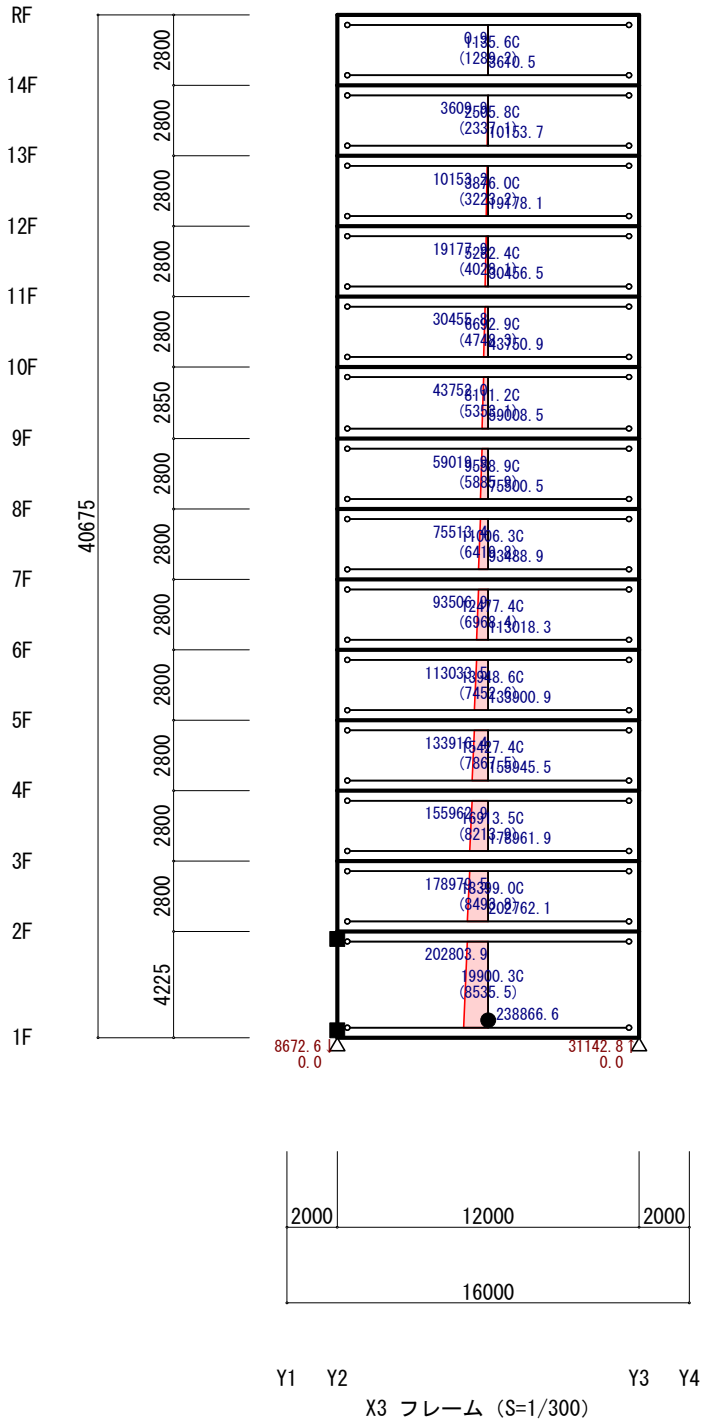

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

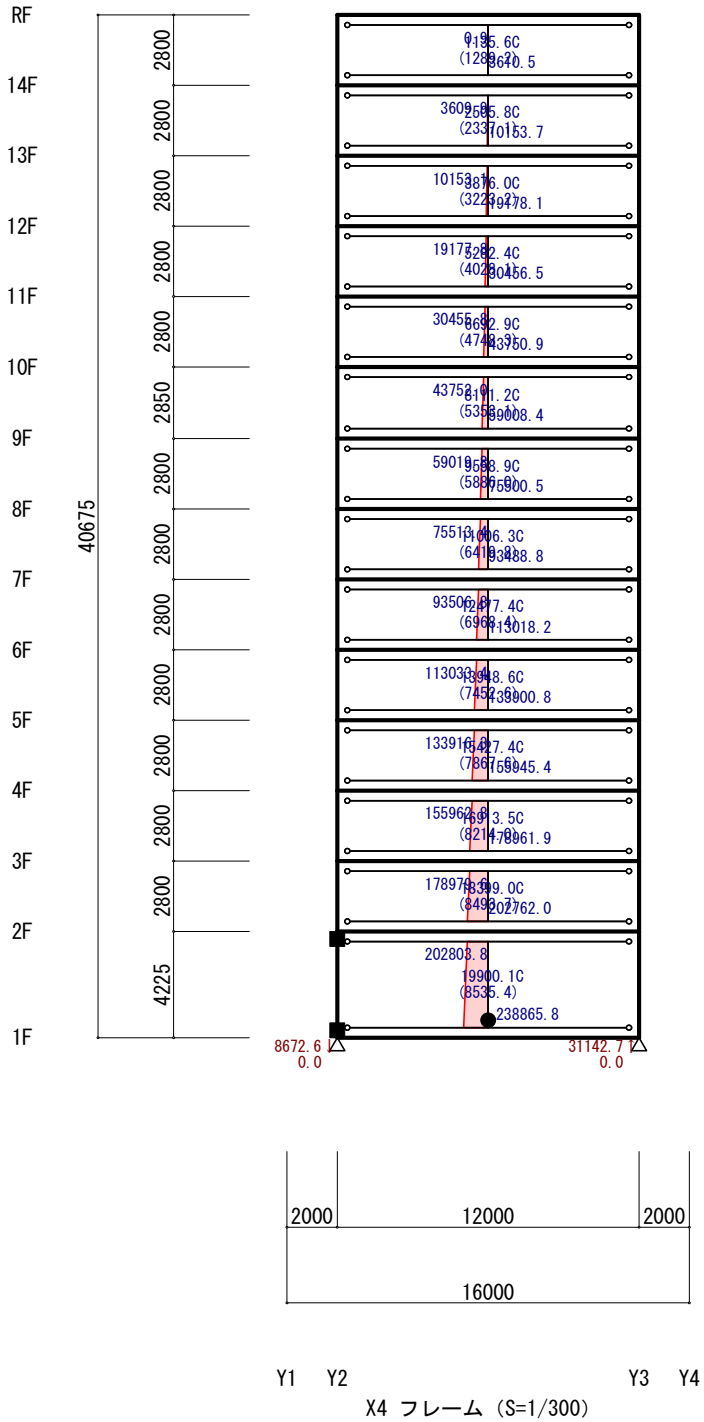

X4 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

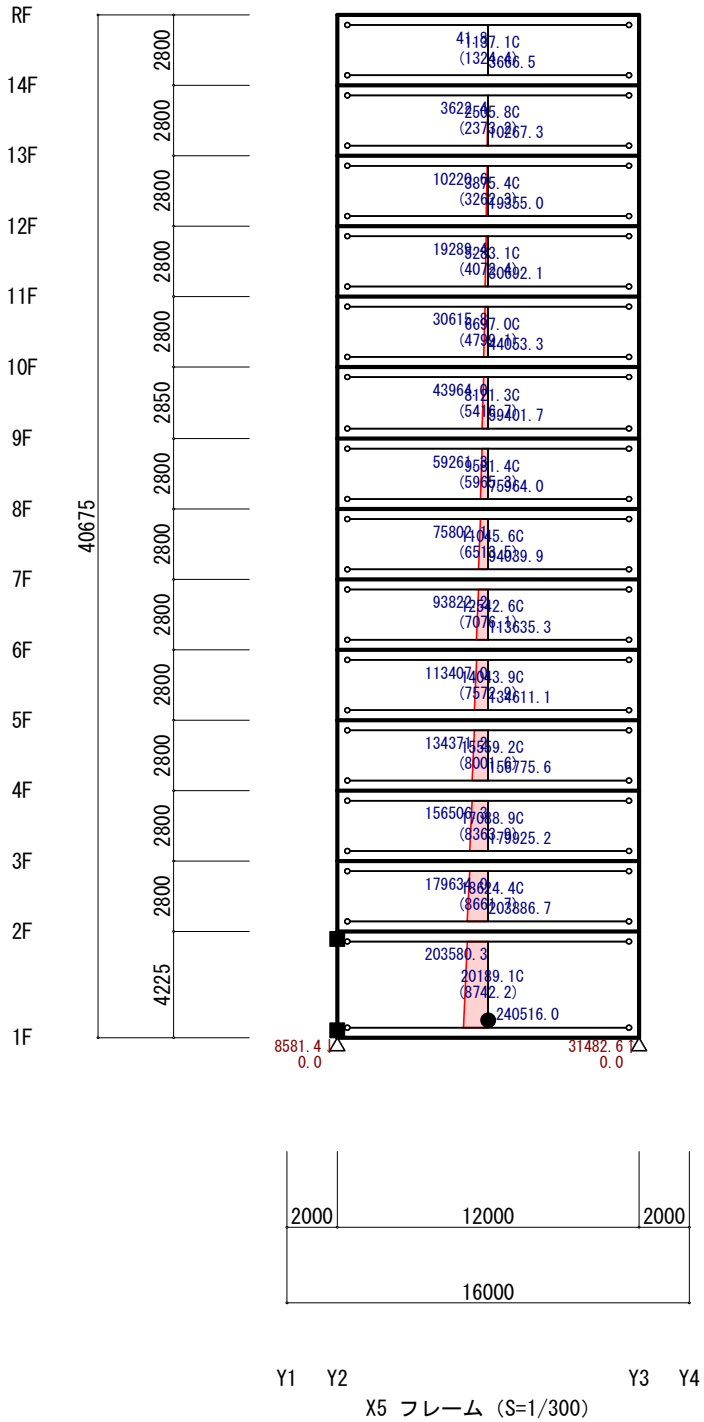

X5 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

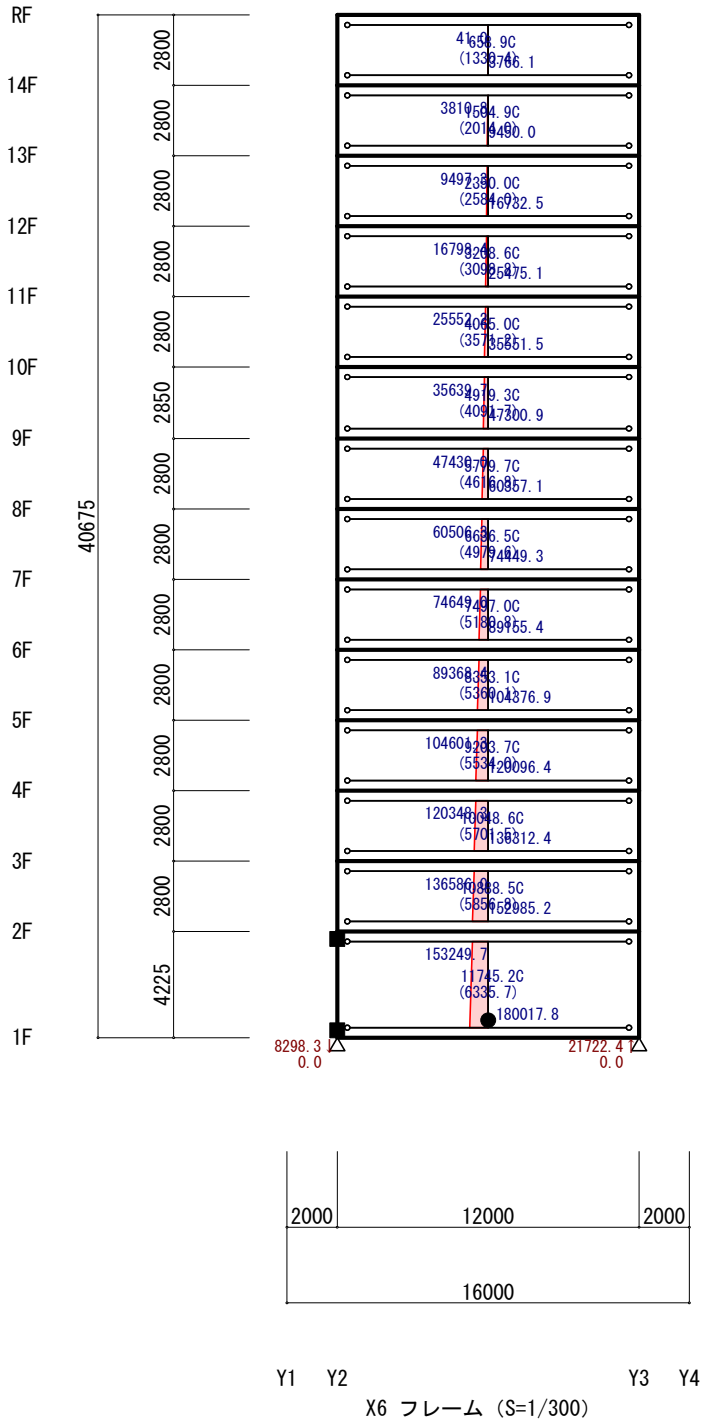

X6 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

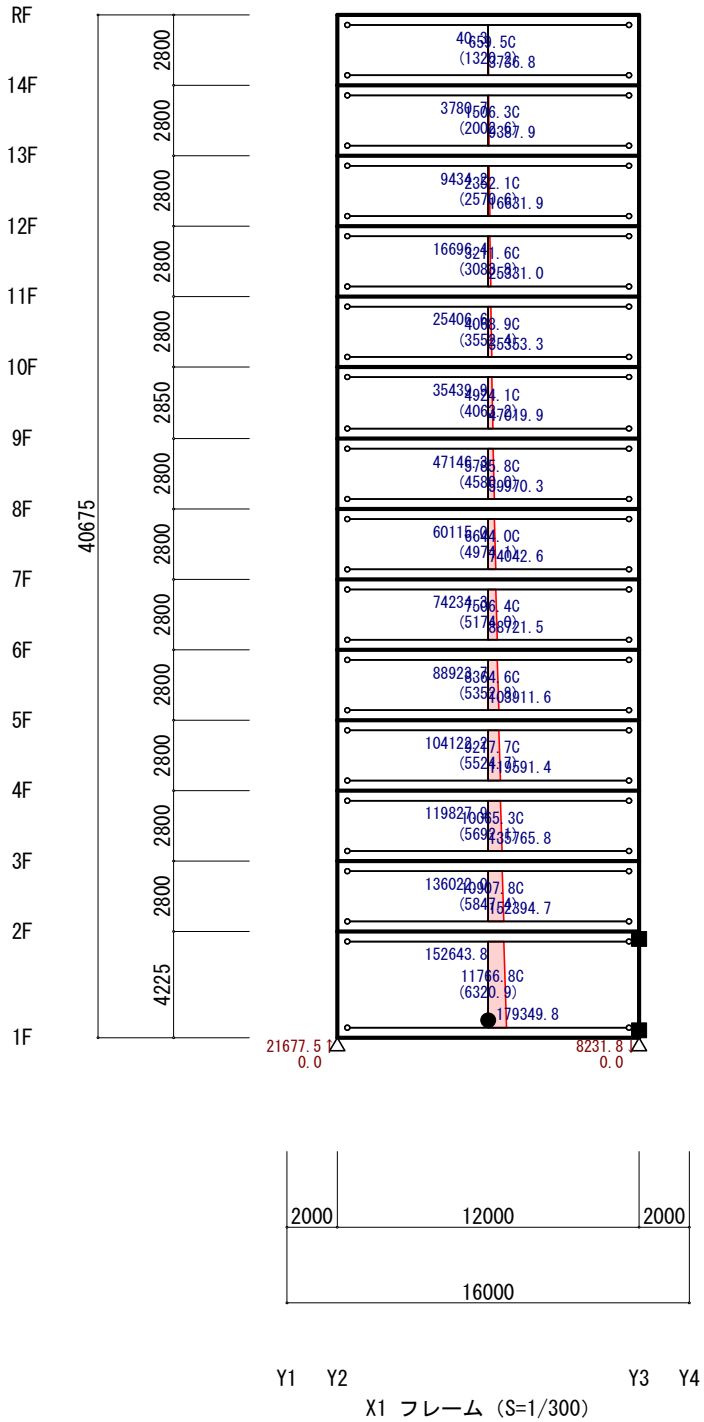

X1 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

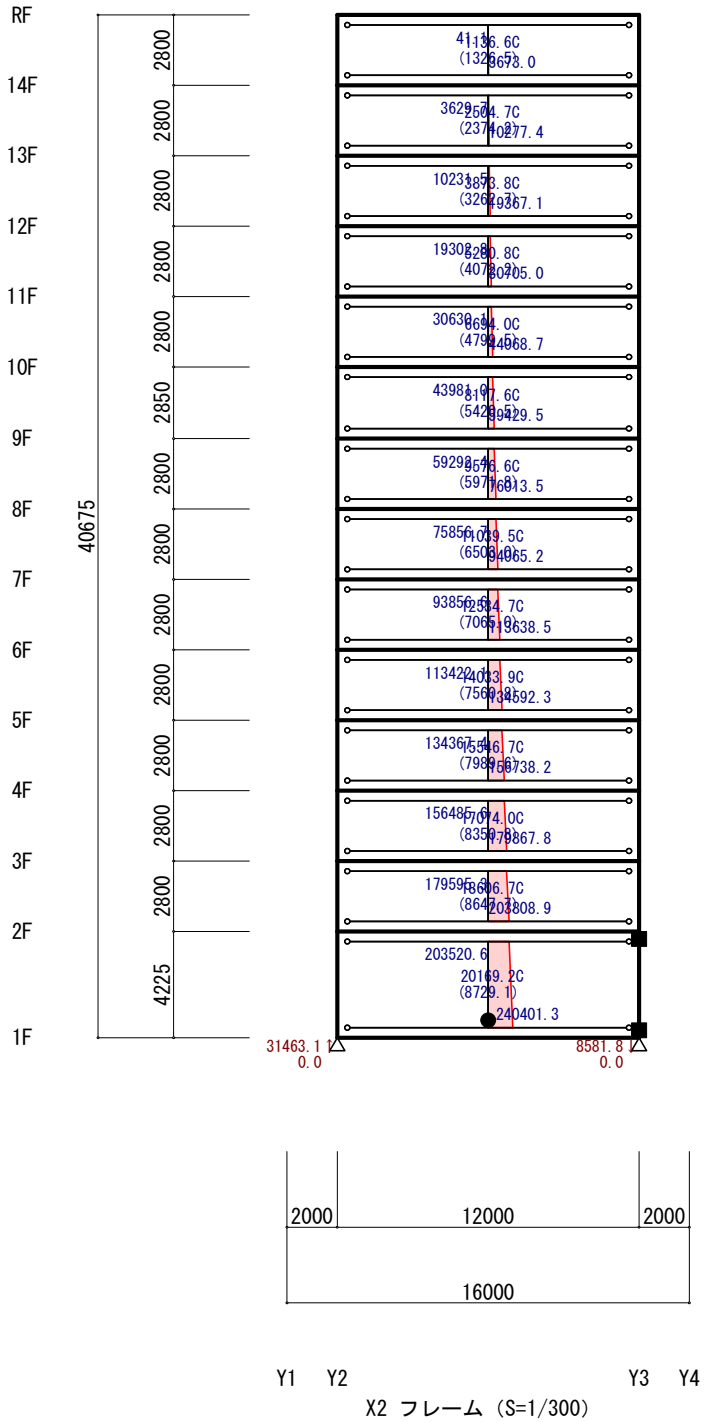

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

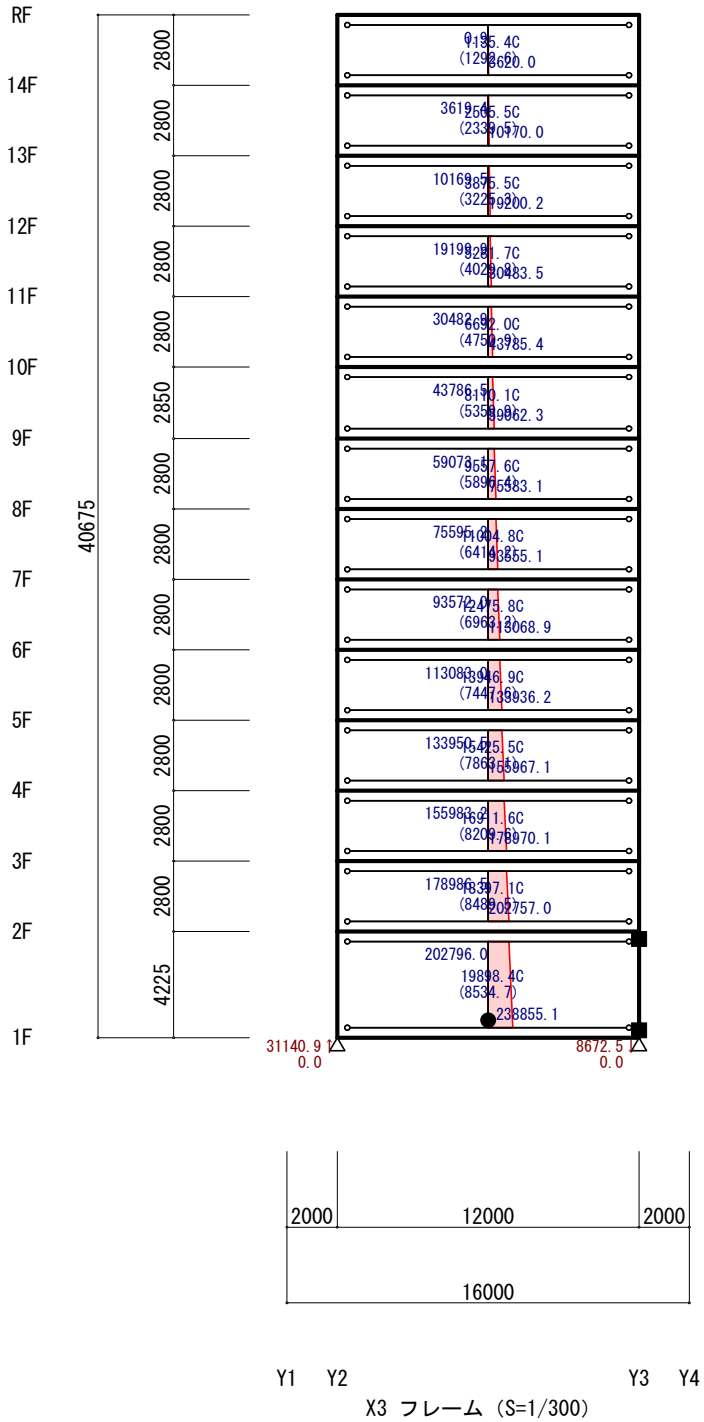

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

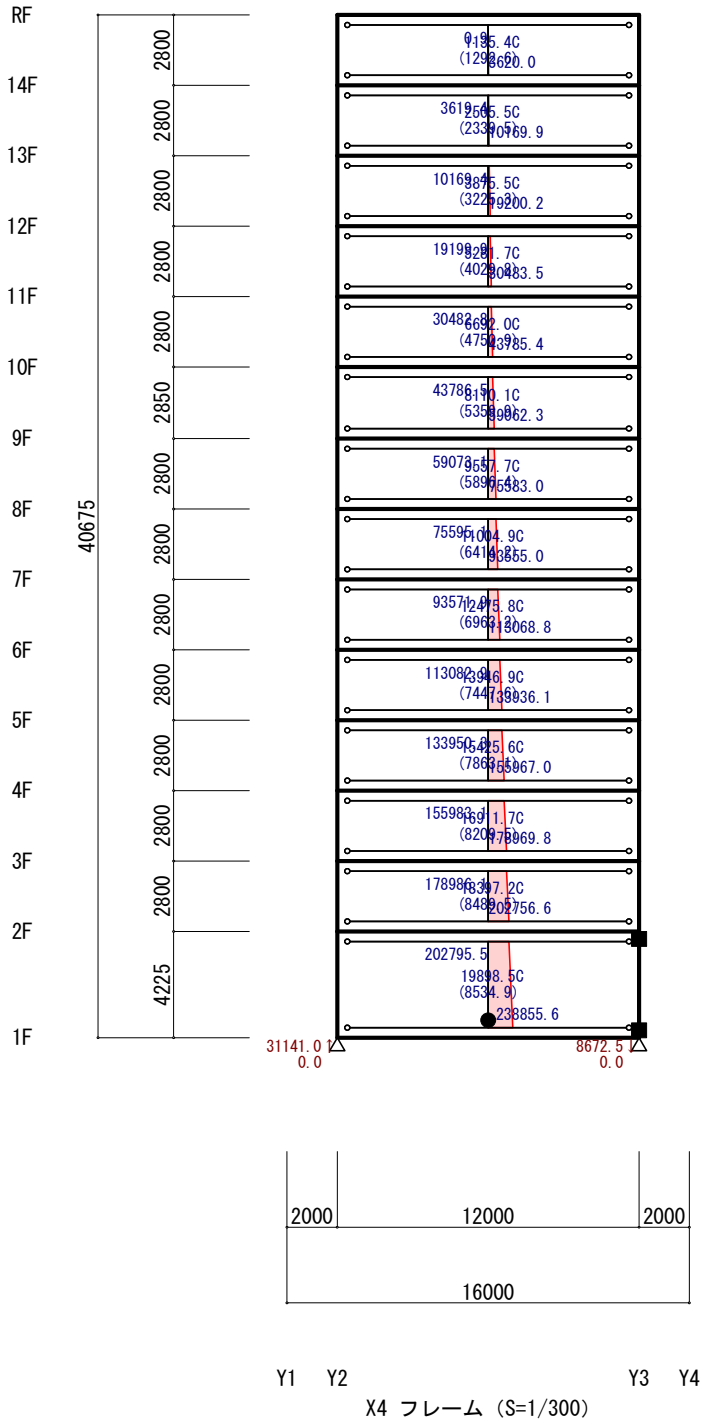

X4 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

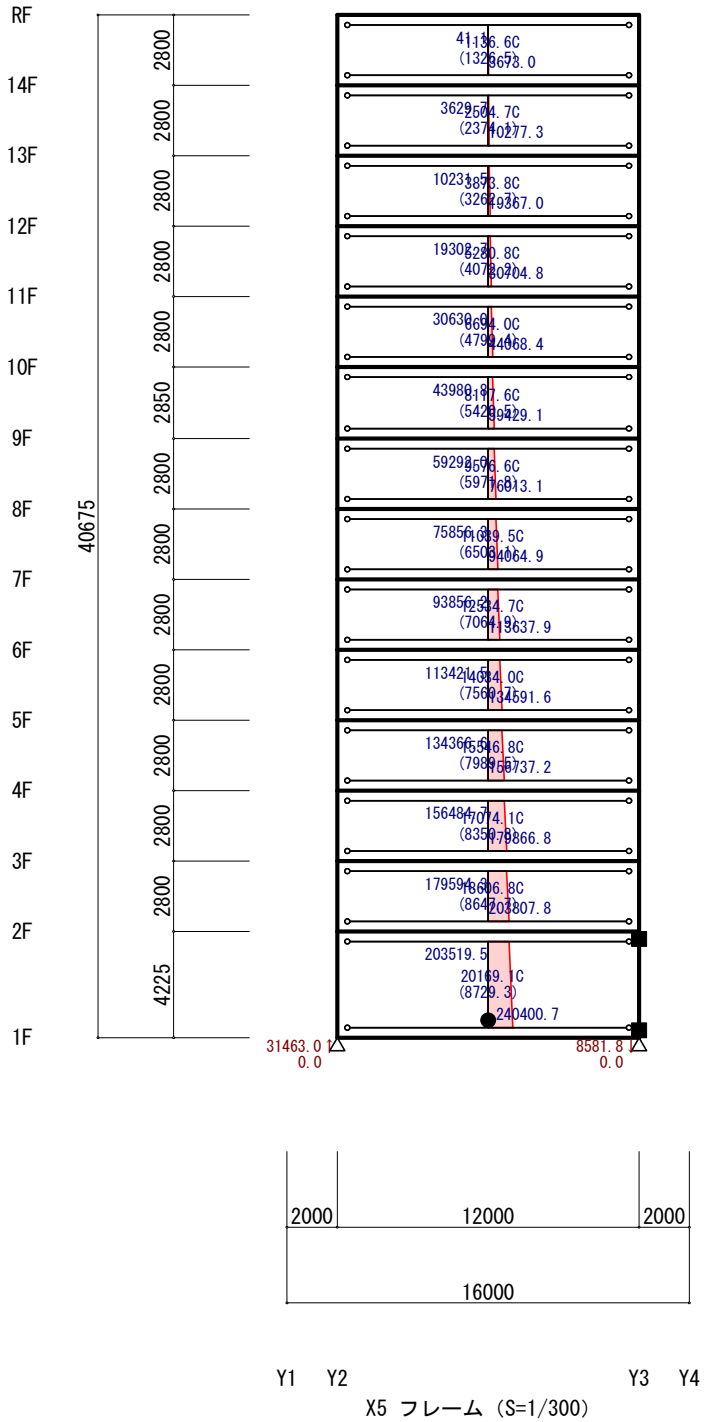

X5 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

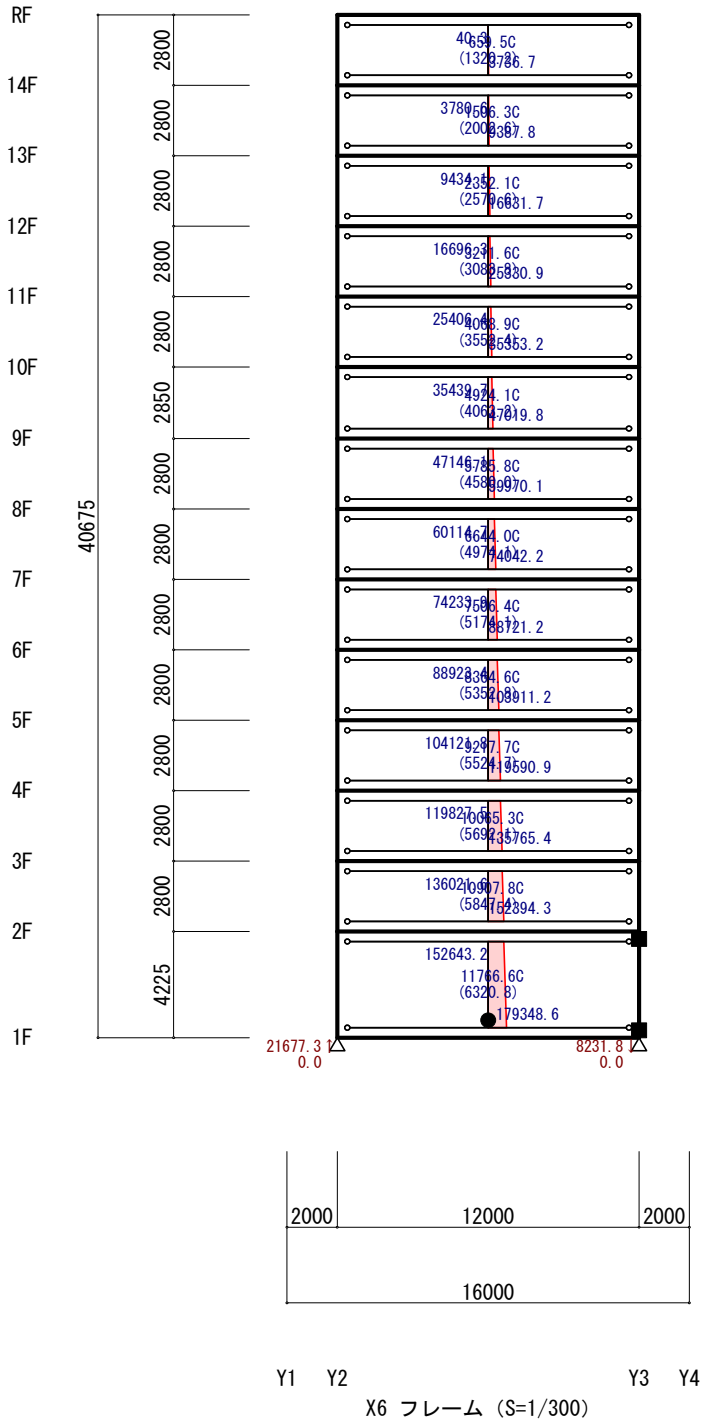

X6 フレーム（S=1/300）

U-4.5　終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時）

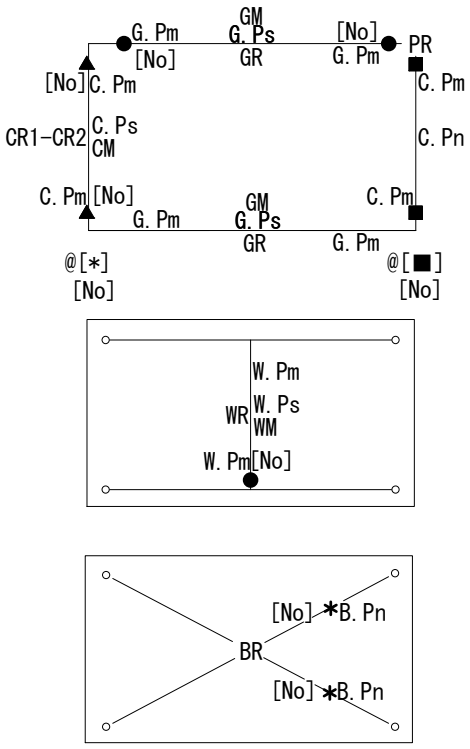

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

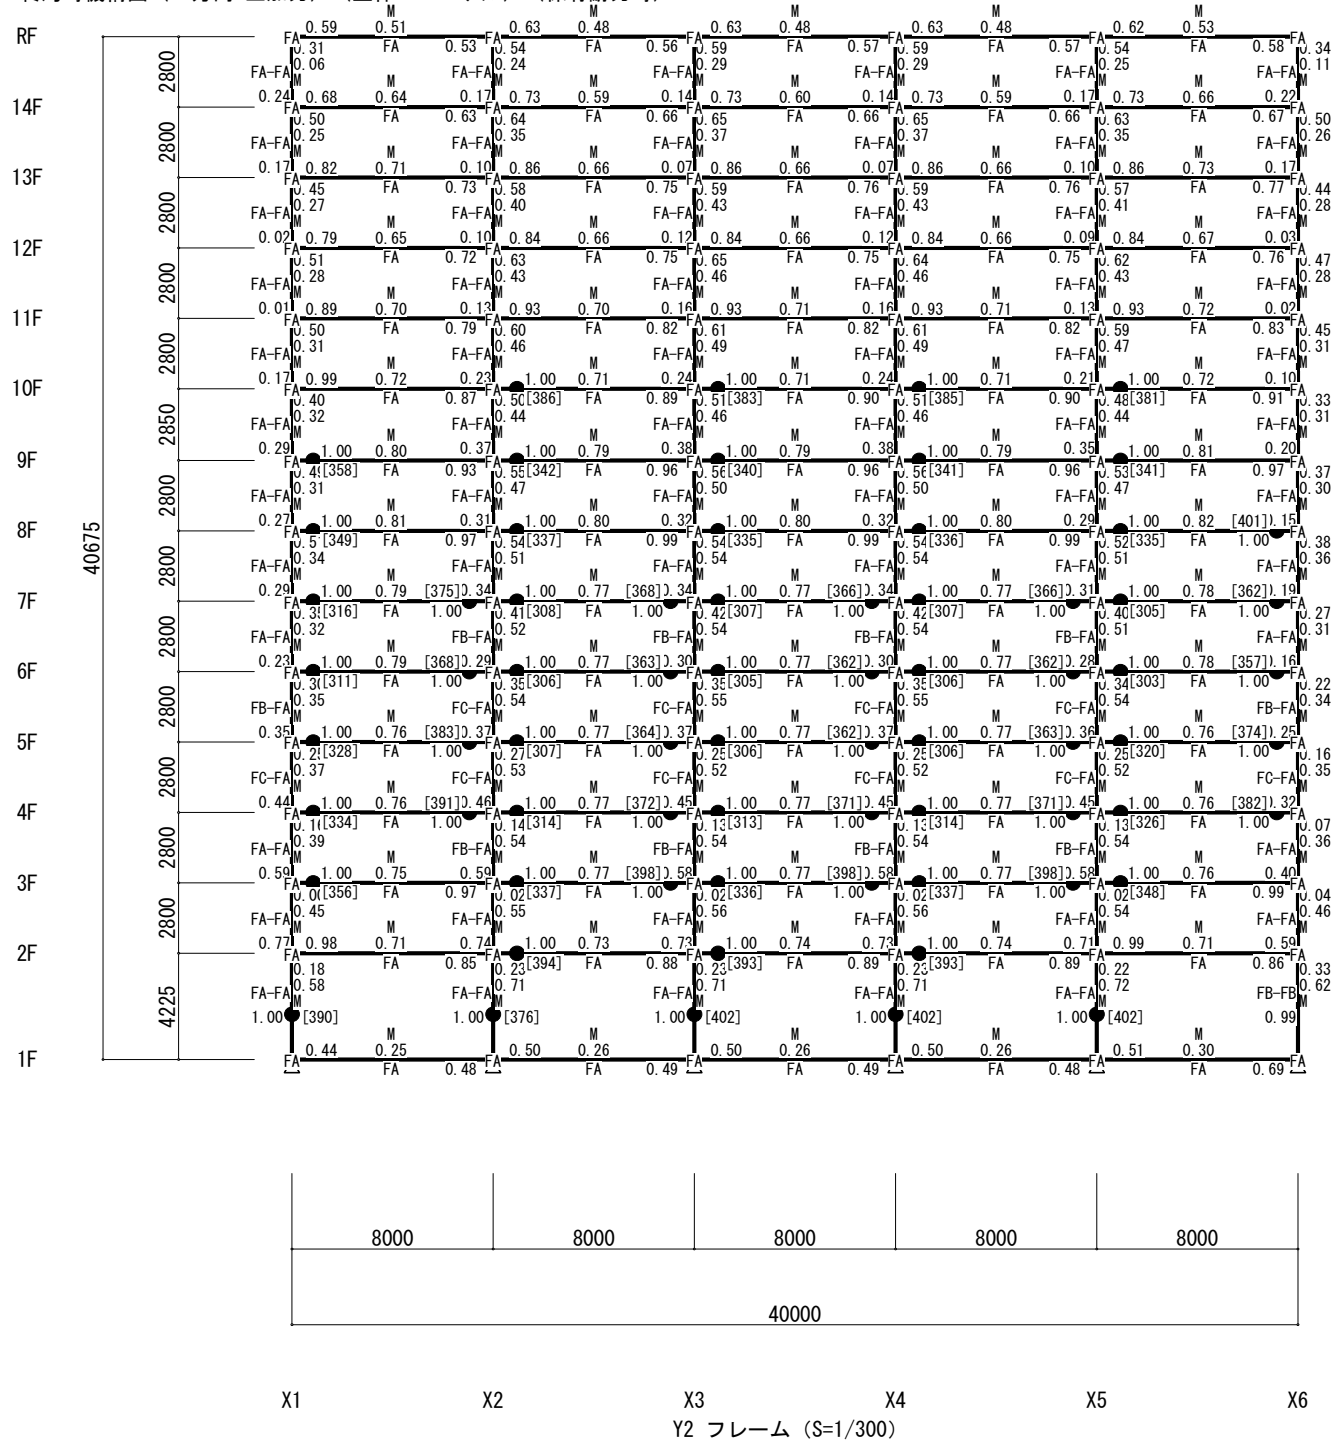

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

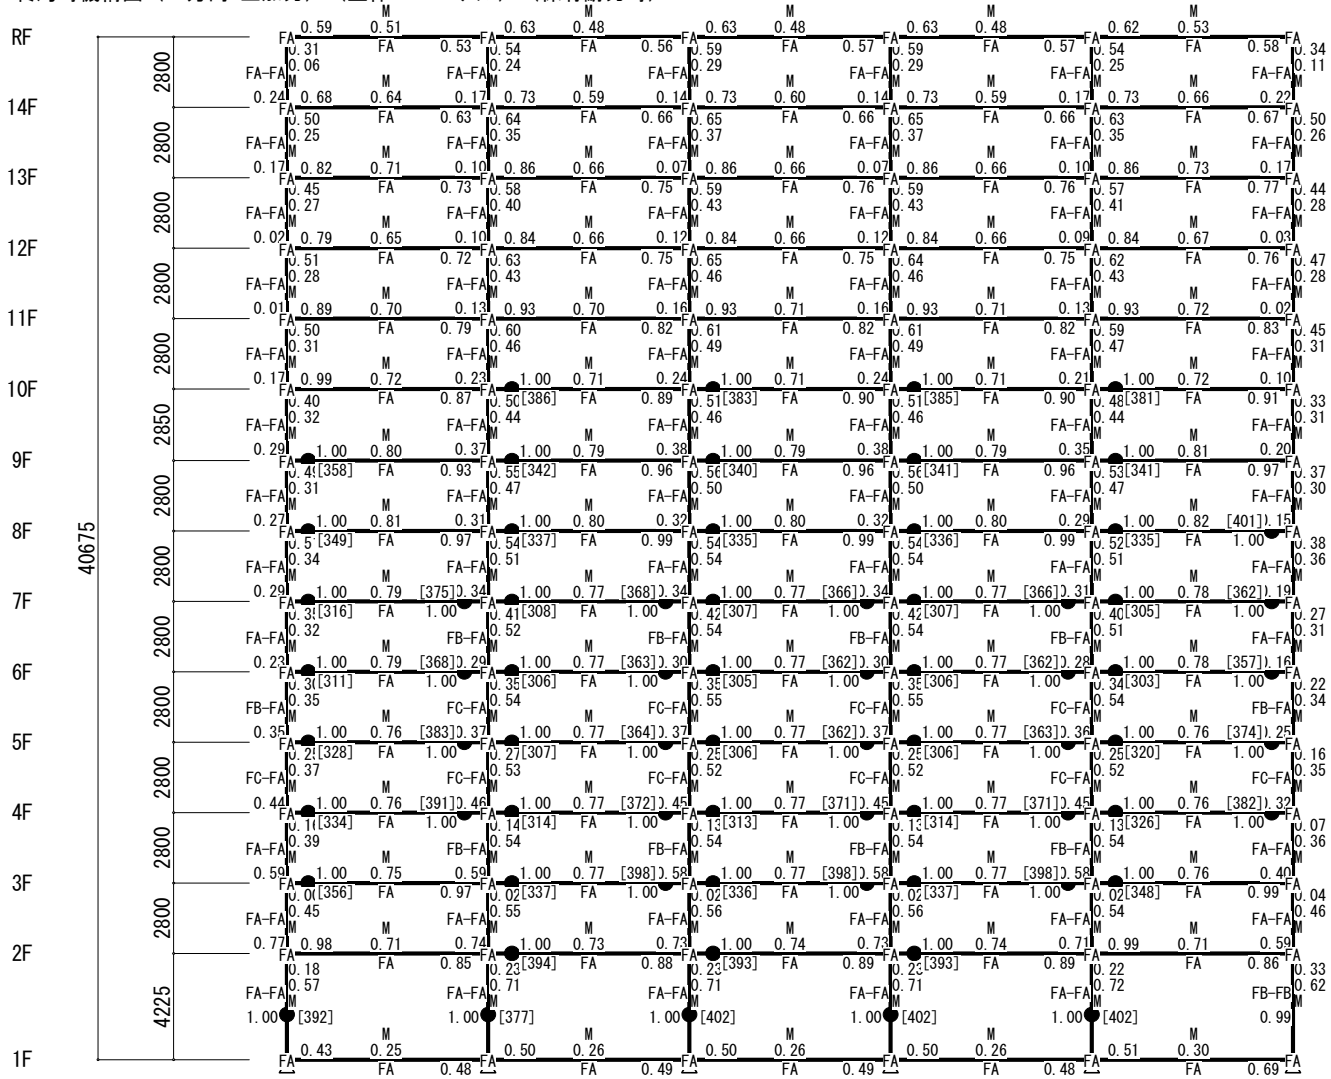

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

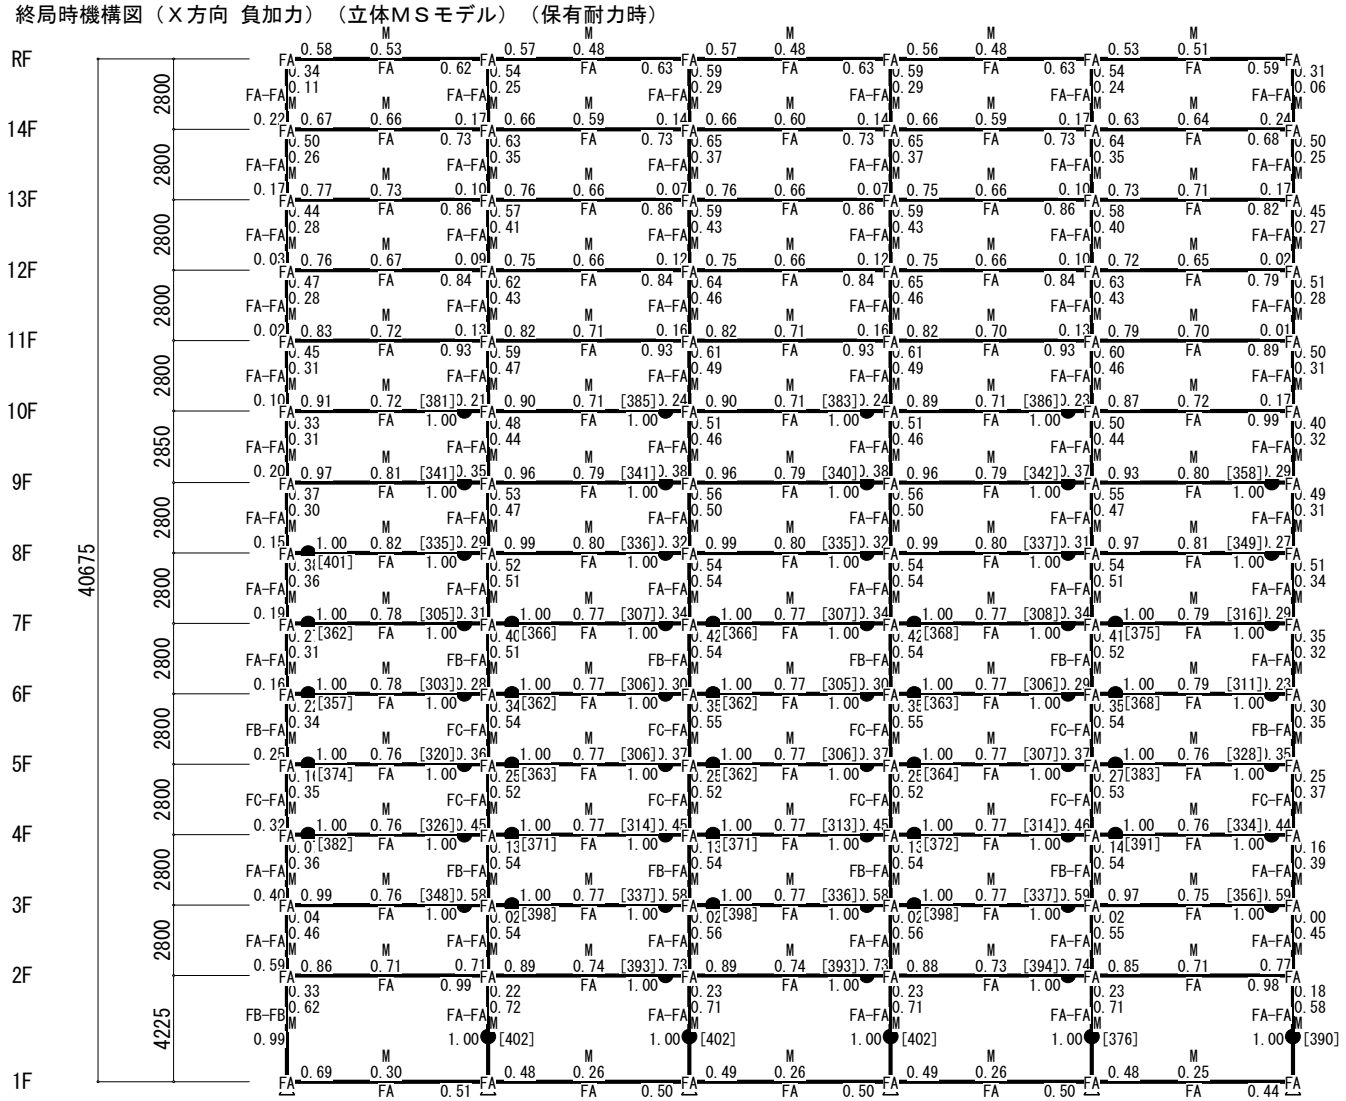

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

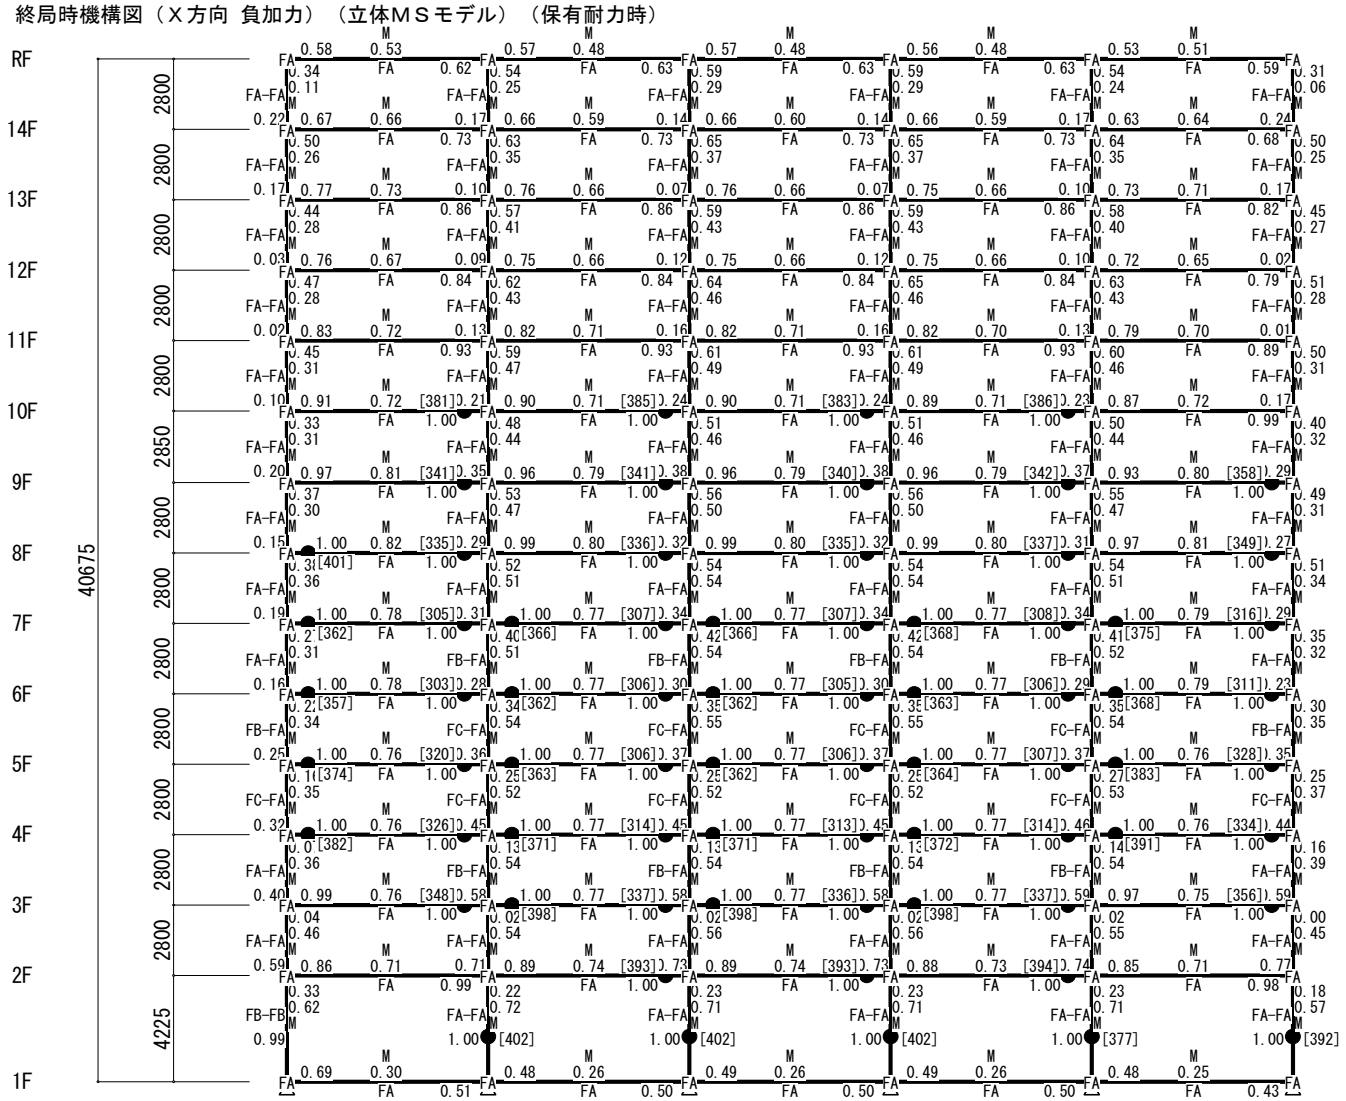

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

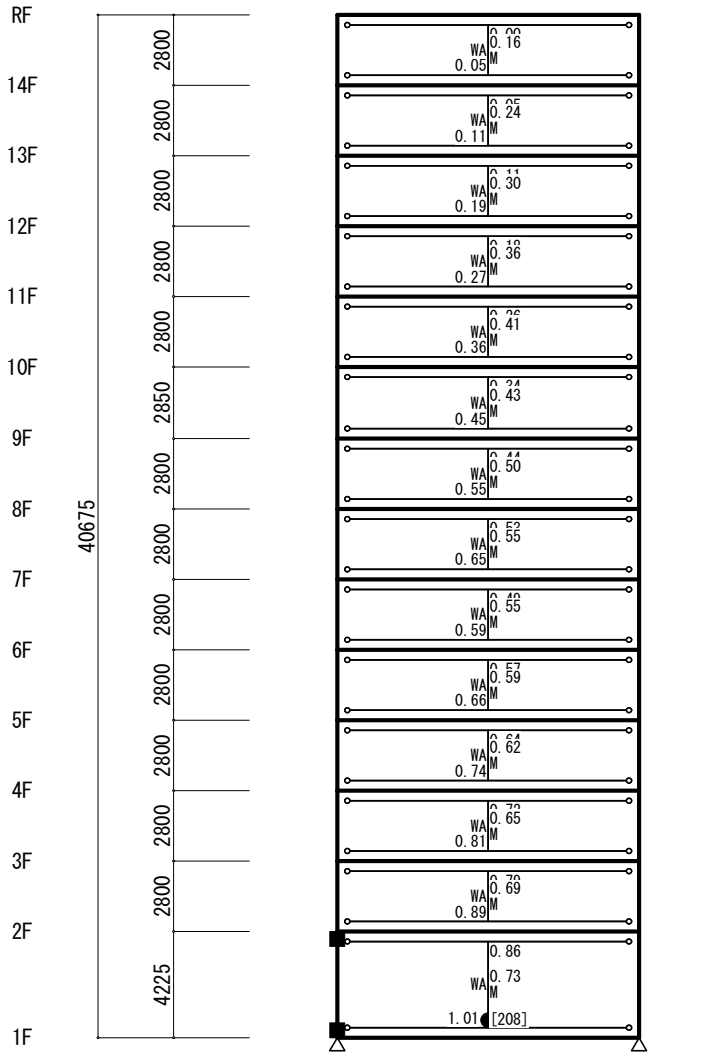



Y1　Y2　　Y3　Y4

X1 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

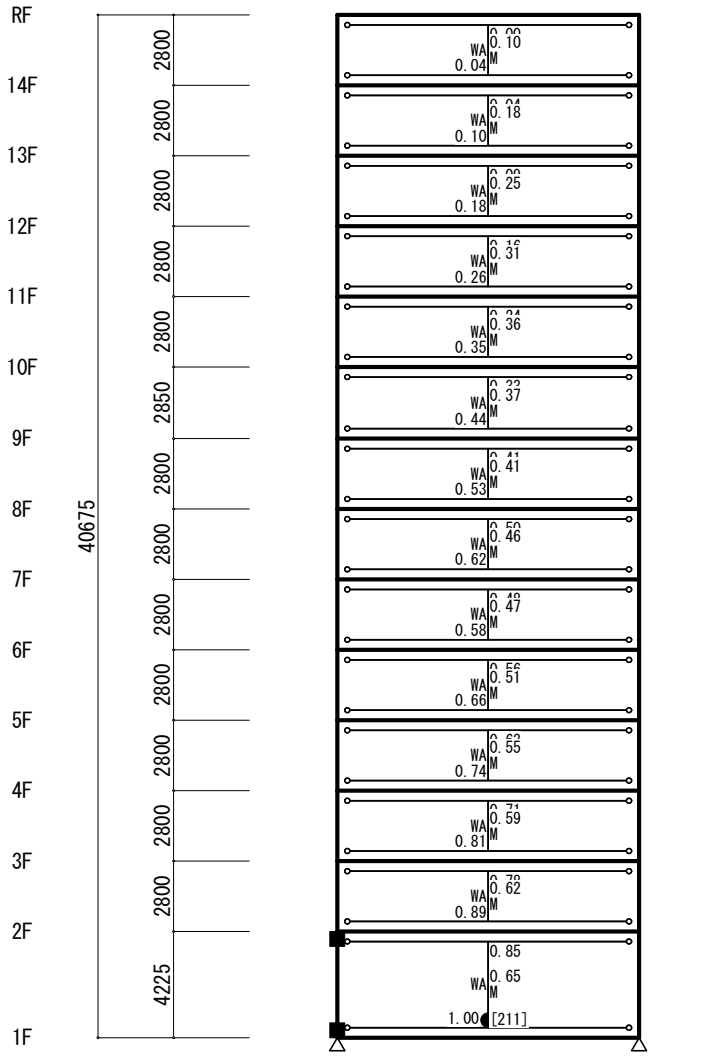



Y1　Y2　　Y3　Y4

X2 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

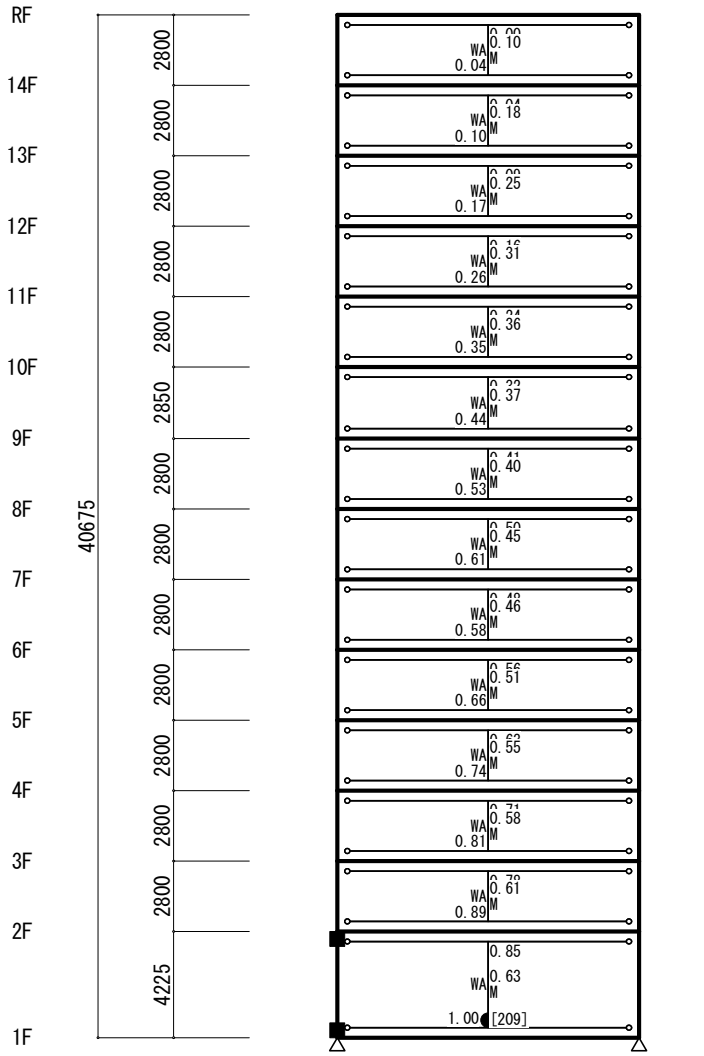



Y1　Y2　　Y3　Y4

X3 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

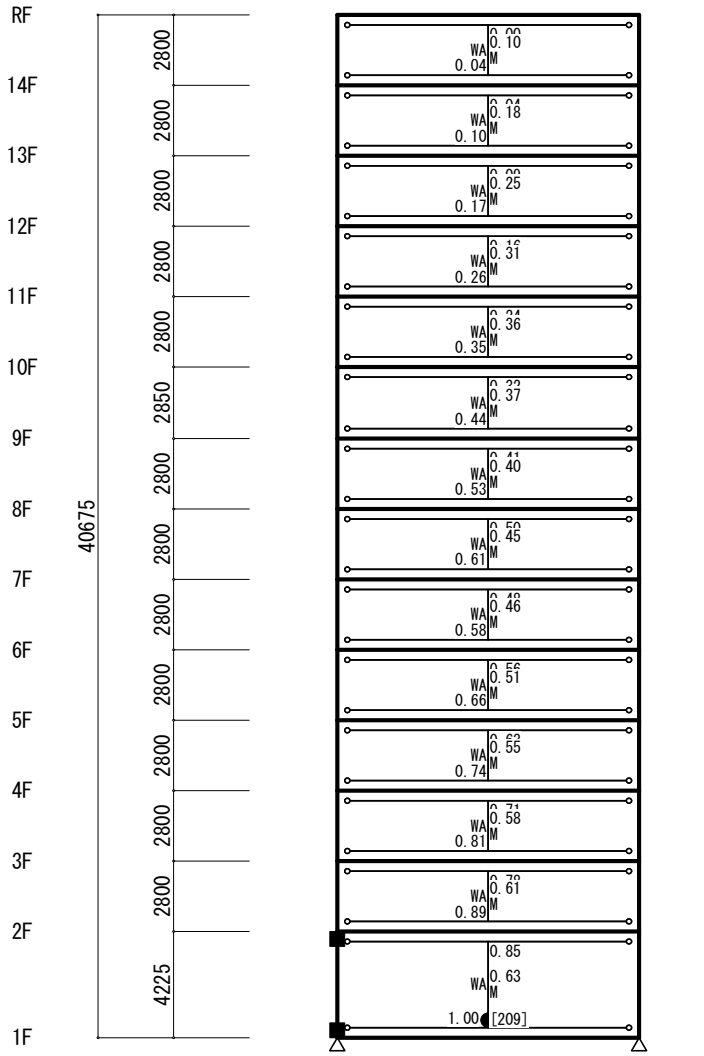

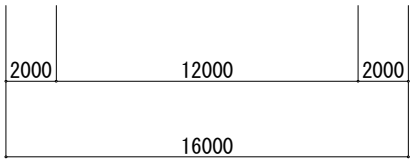

Y1　Y2　　Y3　Y4

X4 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

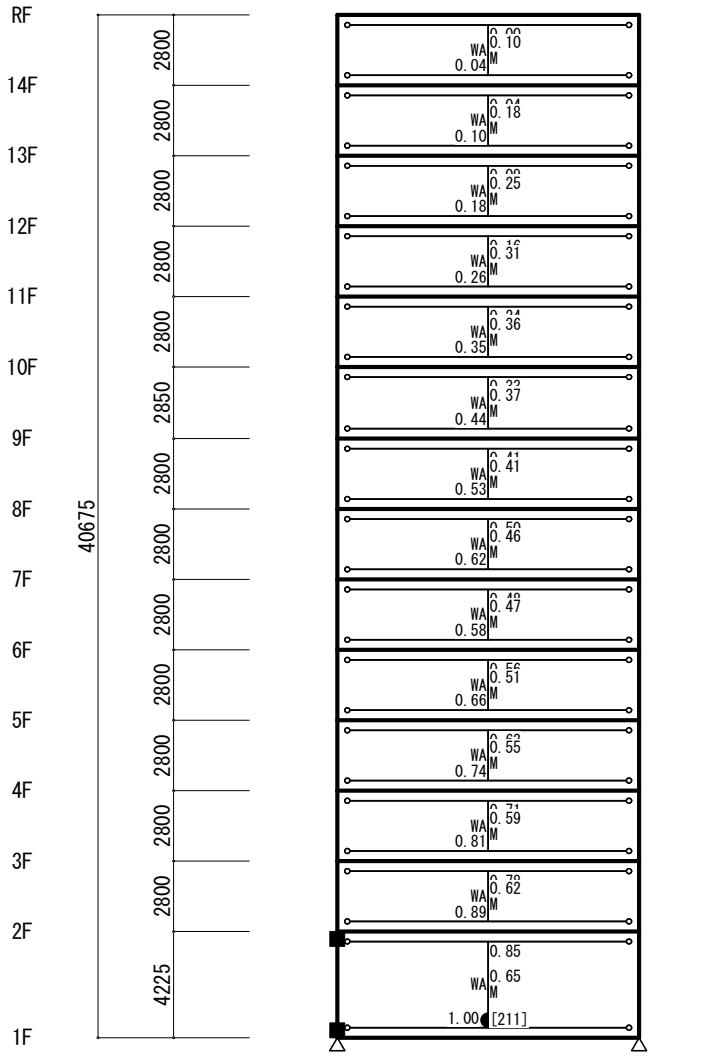



Y1　Y2　　Y3　Y4

X5 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

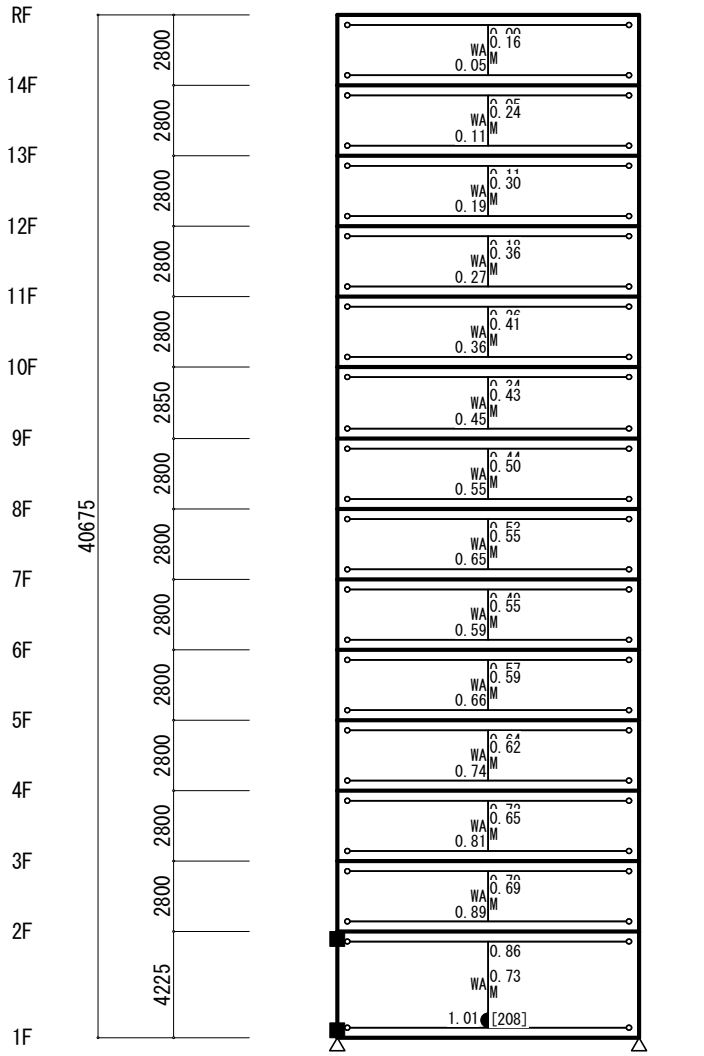



Y1　Y2　　Y3　Y4

X6 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

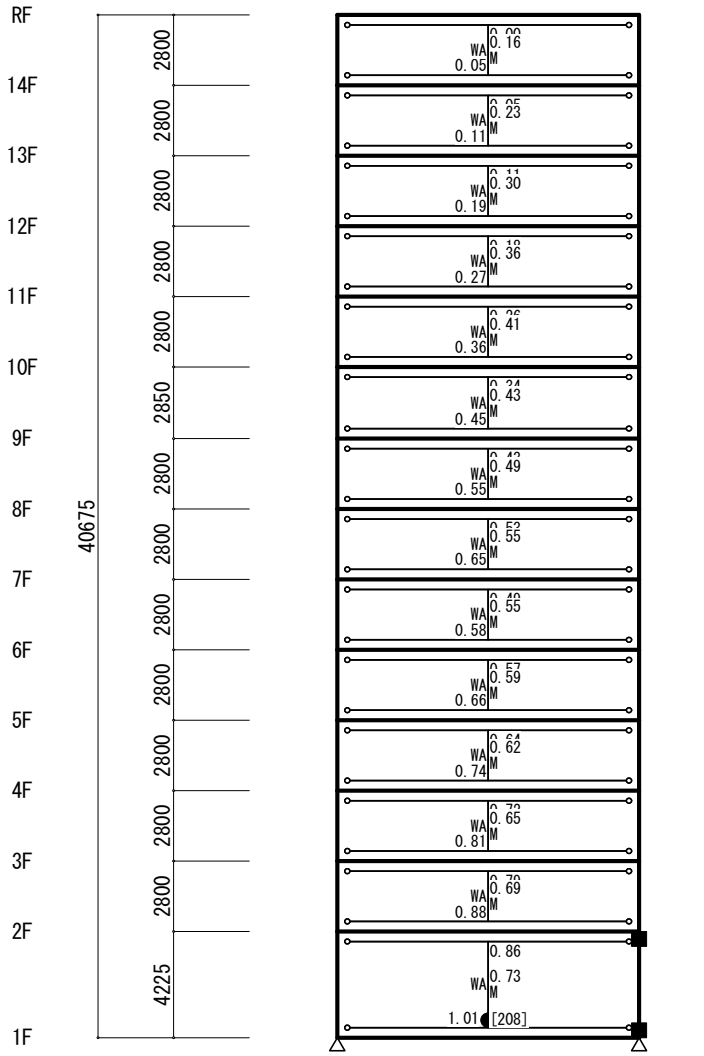



Y1　Y2　　Y3　Y4

X1 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

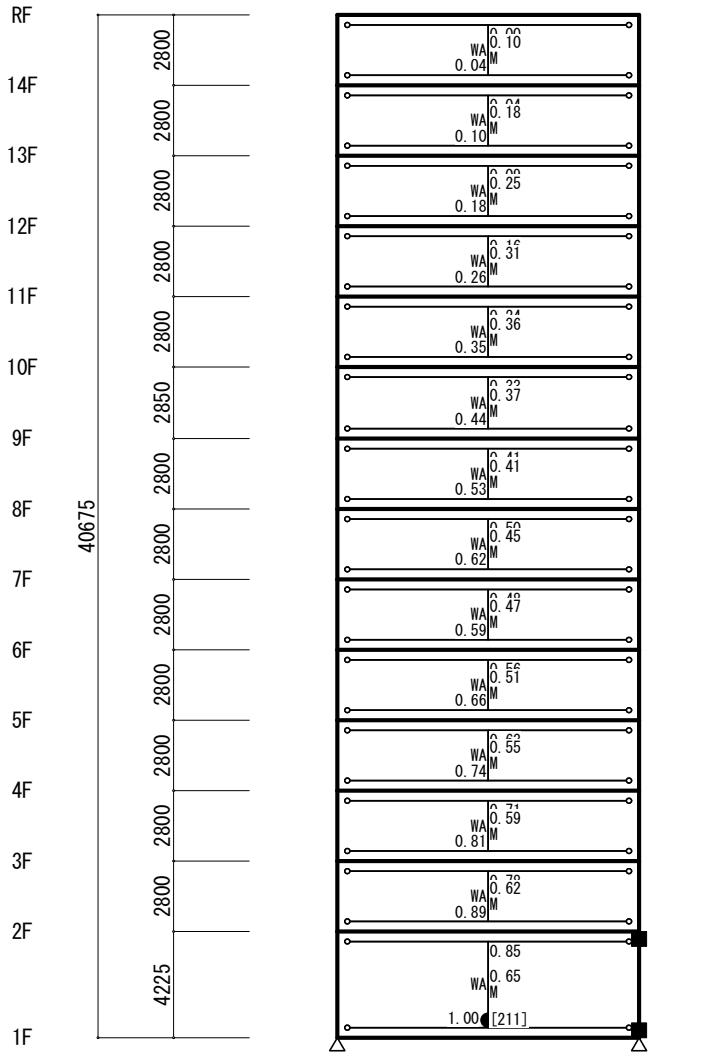



Y1　Y2　　Y3　Y4

X2 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

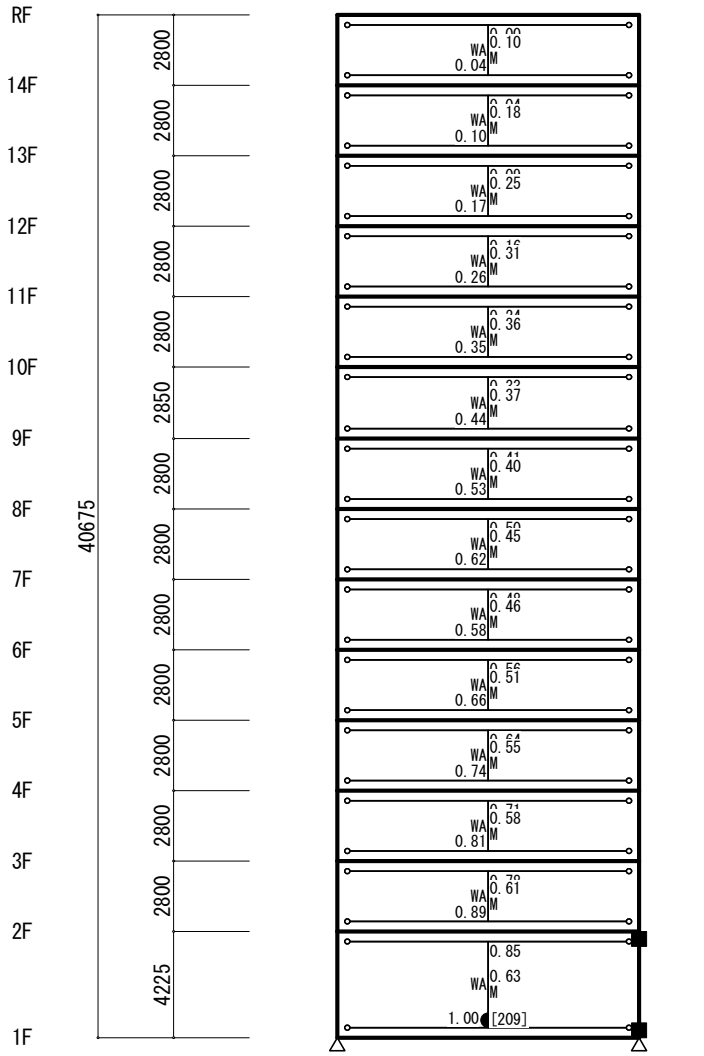

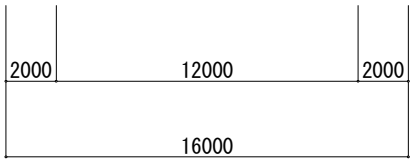

Y1　Y2　　Y3　Y4

X3 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

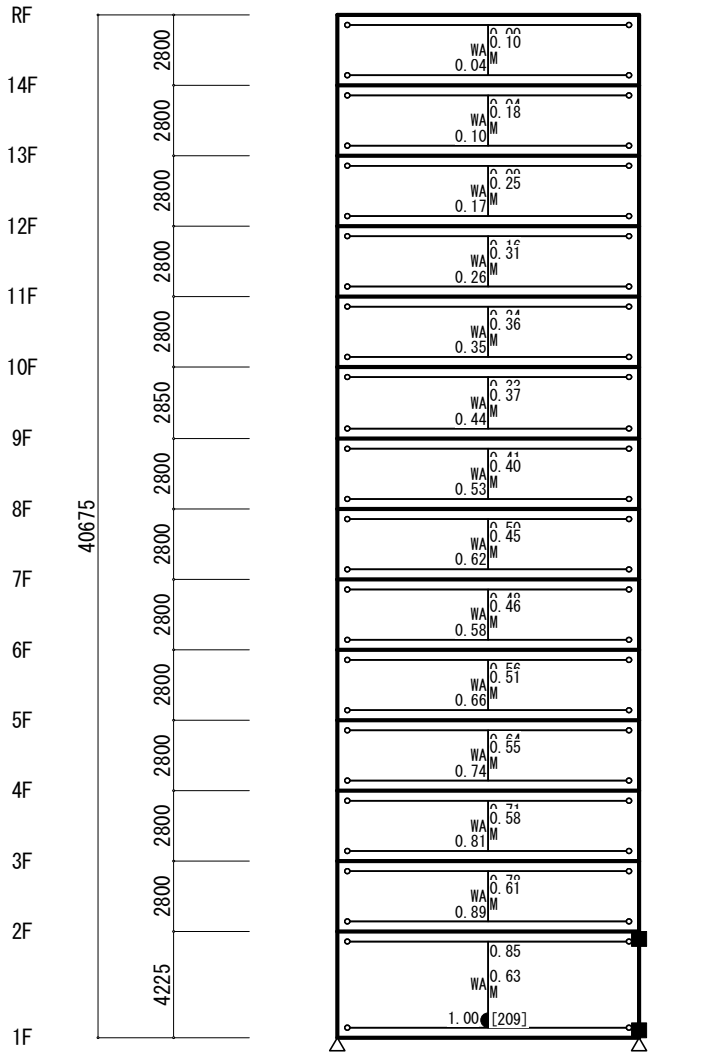



Y1　Y2　　Y3　Y4

X4 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

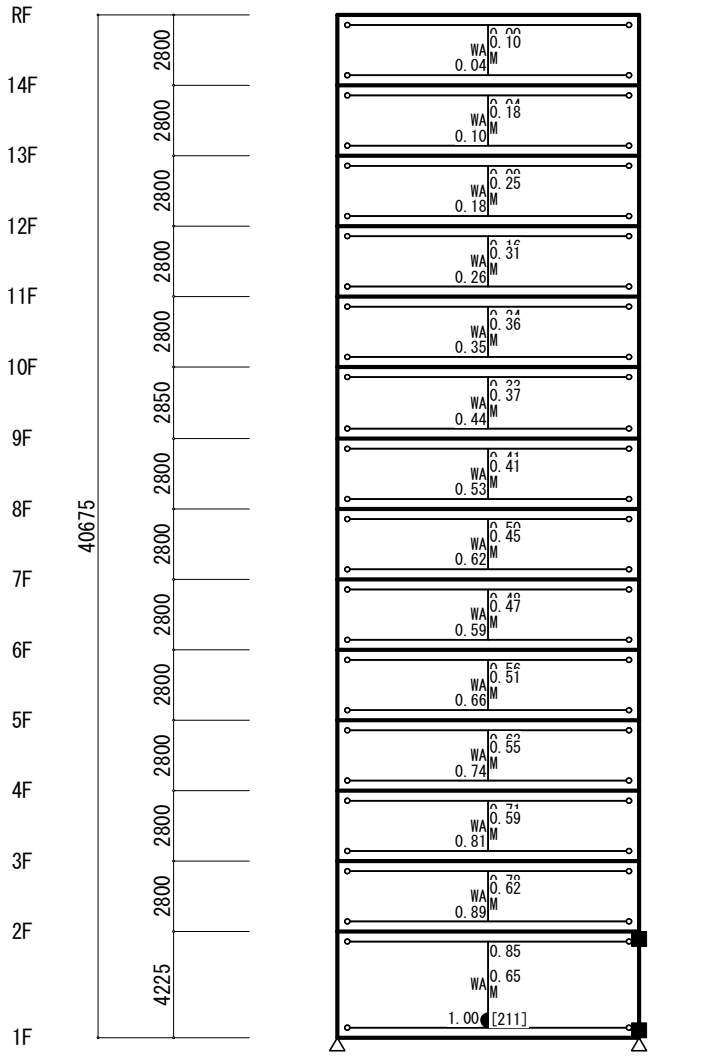

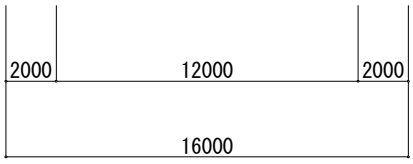

Y1　Y2　　Y3　Y4

X5 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

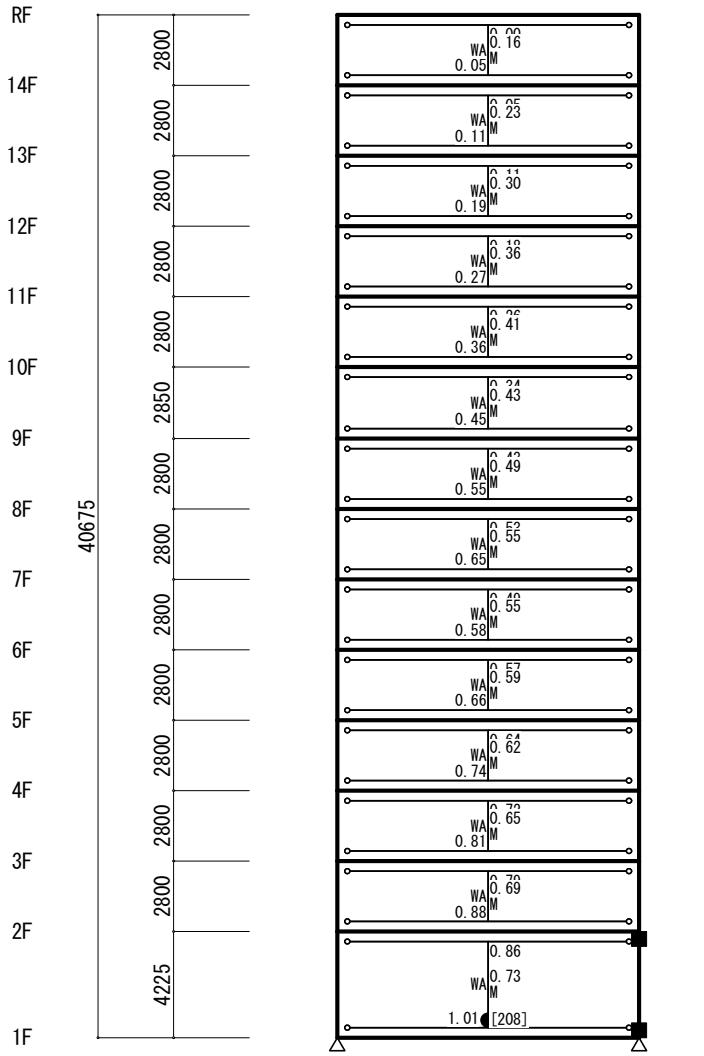

X6 フレーム（S=1/300）

U-5　必要保有水平力と判定

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) ＲＣはりの部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ Ｍ：曲げ破壊 , Ｓ：せん断破壊）

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.040	1.19	30.00
		X2	X3	FA	M	0.048	1.44	30.00
		X3	X4	FA	M	0.048	1.45	30.00
		X4	X5	FA	M	0.048	1.44	30.00
		X5	X6	FA	M	0.042	1.26	30.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.050	1.50	30.00
		X2	X3	FA	M	0.059	1.78	30.00
		X3	X4	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X4	X5	FA	M	0.059	1.78	30.00
		X5	X6	FA	M	0.052	1.57	30.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.057	1.71	30.00
		X2	X3	FA	M	0.066	1.97	30.00
		X3	X4	FA	M	0.066	1.97	30.00
		X4	X5	FA	M	0.066	1.97	30.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.75	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.064	1.91	30.00
		X2	X3	FA	M	0.072	2.16	30.00
		X3	X4	FA	M	0.072	2.17	30.00
		X4	X5	FA	M	0.072	2.16	30.00
		X5	X6	FA	M	0.065	1.95	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.067	2.01	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.23	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.23	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.23	30.00
		X5	X6	FA	M	0.067	2.00	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.23	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.23	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.00	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.060	2.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.15	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.060	2.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.15	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.055	1.99	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.055	1.99	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.16	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.16	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.16	36.00

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	2F	X1	X2	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.16	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.023	0.82	36.00
		X2	X3	FA	M	0.026	0.92	36.00
		X3	X4	FA	M	0.026	0.92	36.00
		X4	X5	FA	M	0.025	0.91	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.08	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.040	1.19	30.00
		X2	X3	FA	M	0.048	1.44	30.00
		X3	X4	FA	M	0.048	1.45	30.00
		X4	X5	FA	M	0.048	1.44	30.00
		X5	X6	FA	M	0.042	1.26	30.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.050	1.50	30.00
		X2	X3	FA	M	0.059	1.78	30.00
		X3	X4	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X4	X5	FA	M	0.059	1.78	30.00
		X5	X6	FA	M	0.052	1.57	30.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.057	1.71	30.00
		X2	X3	FA	M	0.066	1.97	30.00
		X3	X4	FA	M	0.066	1.97	30.00
		X4	X5	FA	M	0.066	1.97	30.00
		X5	X6	FA	M	0.058	1.75	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.064	1.91	30.00
		X2	X3	FA	M	0.072	2.16	30.00
		X3	X4	FA	M	0.072	2.17	30.00
		X4	X5	FA	M	0.072	2.16	30.00
		X5	X6	FA	M	0.065	1.95	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.067	2.01	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.23	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.23	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.23	30.00
		X5	X6	FA	M	0.067	2.00	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.23	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.23	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.00	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.060	2.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.15	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.060	2.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.15	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.055	1.99	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.055	1.99	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.16	36.00

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y3	4F	X1	X2	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.16	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.16	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.16	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.023	0.82	36.00
		X2	X3	FA	M	0.026	0.92	36.00
		X3	X4	FA	M	0.026	0.92	36.00
		X4	X5	FA	M	0.025	0.91	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.08	36.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.042	1.26	30.00
		X2	X3	FA	M	0.048	1.44	30.00
		X3	X4	FA	M	0.048	1.45	30.00
		X4	X5	FA	M	0.048	1.44	30.00
		X5	X6	FA	M	0.040	1.19	30.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.052	1.57	30.00
		X2	X3	FA	M	0.059	1.78	30.00
		X3	X4	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X4	X5	FA	M	0.059	1.78	30.00
		X5	X6	FA	M	0.050	1.50	30.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.058	1.75	30.00
		X2	X3	FA	M	0.066	1.97	30.00
		X3	X4	FA	M	0.066	1.97	30.00
		X4	X5	FA	M	0.066	1.97	30.00
		X5	X6	FA	M	0.057	1.71	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.065	1.95	30.00
		X2	X3	FA	M	0.072	2.16	30.00
		X3	X4	FA	M	0.072	2.17	30.00
		X4	X5	FA	M	0.072	2.16	30.00
		X5	X6	FA	M	0.064	1.91	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.067	2.00	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.23	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.23	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.23	30.00
		X5	X6	FA	M	0.067	2.01	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.23	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.23	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.01	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.060	2.15	36.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.16	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.060	2.15	36.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.16	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.20	36.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	7F	X3	X4	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.99	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.99	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.060	2.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.17	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.060	2.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.17	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.060	2.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.17	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.060	2.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.17	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.030	1.08	36.00
		X2	X3	FA	M	0.025	0.91	36.00
		X3	X4	FA	M	0.026	0.92	36.00
		X4	X5	FA	M	0.026	0.92	36.00
		X5	X6	FA	M	0.023	0.82	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.042	1.26	30.00
		X2	X3	FA	M	0.048	1.44	30.00
		X3	X4	FA	M	0.048	1.45	30.00
		X4	X5	FA	M	0.048	1.44	30.00
		X5	X6	FA	M	0.040	1.19	30.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.052	1.57	30.00
		X2	X3	FA	M	0.059	1.78	30.00
		X3	X4	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X4	X5	FA	M	0.059	1.78	30.00
		X5	X6	FA	M	0.050	1.50	30.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.058	1.75	30.00
		X2	X3	FA	M	0.066	1.97	30.00
		X3	X4	FA	M	0.066	1.97	30.00
		X4	X5	FA	M	0.066	1.97	30.00
		X5	X6	FA	M	0.057	1.71	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.065	1.95	30.00
		X2	X3	FA	M	0.072	2.16	30.00
		X3	X4	FA	M	0.072	2.17	30.00
		X4	X5	FA	M	0.072	2.16	30.00
		X5	X6	FA	M	0.064	1.91	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.067	2.00	30.00
		X2	X3	FA	M	0.074	2.23	30.00
		X3	X4	FA	M	0.074	2.23	30.00
		X4	X5	FA	M	0.074	2.23	30.00
		X5	X6	FA	M	0.067	2.01	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.23	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.23	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.01	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.060	2.15	36.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y3	9F	X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.16	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.060	2.15	36.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.16	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.99	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.99	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.060	2.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.17	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.060	2.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.17	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.060	2.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.17	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.060	2.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.17	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.030	1.08	36.00
		X2	X3	FA	M	0.025	0.91	36.00
		X3	X4	FA	M	0.026	0.92	36.00
		X4	X5	FA	M	0.026	0.92	36.00
		X5	X6	FA	M	0.023	0.82	36.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.014	0.42	30.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.39	30.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.42	30.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.019	0.58	30.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.55	30.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.55	30.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.55	30.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.58	30.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.019	0.58	30.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.55	30.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.55	30.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.55	30.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.58	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.016	0.48	30.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.46	30.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.45	30.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.46	30.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	12F	X5	X6	FA	M	0.016	0.48	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.016	0.48	30.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.46	30.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.45	30.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.46	30.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.48	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.014	0.49	36.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.45	36.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.49	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.46	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.013	0.47	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.47	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.012	0.44	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.44	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.013	0.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.45	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.46	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.48	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.014	0.49	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.49	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.014	0.49	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.49	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.005	0.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X5	X6	FA	M	0.005	0.17	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.39	30.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.40	30.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.019	0.56	30.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.55	30.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.55	30.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.55	30.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y3	14F	X5	X6	FA	M	0.019	0.56	30.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.019	0.56	30.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.55	30.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.55	30.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.55	30.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.56	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.015	0.45	30.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.46	30.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.45	30.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.46	30.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.45	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.015	0.45	30.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.46	30.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.45	30.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.46	30.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.45	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.013	0.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.45	36.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.45	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.41	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.41	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.011	0.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.38	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.005	0.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.15	36.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y3	1F	X5	X6	FA	M	0.005	0.16	36.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.39	30.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.40	30.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.019	0.56	30.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.55	30.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.55	30.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.55	30.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.56	30.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.019	0.56	30.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.55	30.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.55	30.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.55	30.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.56	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.015	0.46	30.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.46	30.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.45	30.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.46	30.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.46	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.015	0.46	30.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.46	30.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.45	30.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.46	30.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.46	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.013	0.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.45	36.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.45	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.41	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.41	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.41	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.41	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	3F	X2	X3	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.011	0.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.38	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.005	0.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X5	X6	FA	M	0.005	0.16	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.014	0.42	30.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.39	30.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.42	30.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.019	0.57	30.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.55	30.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.55	30.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.55	30.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.57	30.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.019	0.58	30.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.55	30.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.55	30.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.55	30.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.58	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.016	0.48	30.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.46	30.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.45	30.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.46	30.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.48	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.016	0.48	30.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.46	30.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.45	30.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.46	30.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.48	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.014	0.49	36.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.45	36.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.49	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.46	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.013	0.47	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.47	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.012	0.44	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.44	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.45	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.013	0.46	36.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y3	5F	X2	X3	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.46	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.013	0.47	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.47	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.48	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.48	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.005	0.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X5	X6	FA	M	0.005	0.17	36.00

b) ＲＣ柱の部材種別

Ho/D　：　①:柱の内のり長さHo/柱のせいD、または②:2M/(Q･D)
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度　(N/mm2)
Pt　：　引張鉄筋比　(%)
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　(N/mm2)
N　：　柱軸力　(kN)
No　：　柱軸方向耐力　(kN)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 ， S ： せん断破壊）
N/No　：　ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
　：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
　：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	14F	X1	FA-FA	M	12.51②	0.013	0.34	0.00	(0.01)
						0.39		0.05	363.53
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FA-FA	M	5.21②	0.028	0.33	0.02	(0.03)
						0.83		0.65	811.71
						30.00		30.00	28950.01
		X3	FA-FA	M	4.49②	0.030	0.33	0.03	(0.03)
						0.89		0.84	869.48
						30.00		30.00	28950.01
		X4	FA-FA	M	4.51②	0.030	0.33	0.03	(0.03)
						0.90		0.83	872.65
						30.00		30.00	28950.01
		X5	FA-FA	M	5.11②	0.031	0.33	0.02	(0.03)
						0.92		0.67	893.22
						30.00		30.00	28950.01
		X6	FA-FA	M	164.06②	0.024	0.34	0.00	(0.02)
						0.73		0.13	682.34
						30.00		30.00	27930.01
	13F	X1	FA-FA	M	6.29②	0.024	0.34	0.02	(0.02)
						0.71		0.49	661.12
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FA-FA	M	4.62②	0.050	0.33	0.03	(0.05)
						1.51		1.04	1476.85

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	13F	X2	FA-FA	M	4.62②	30.00	0.33	30.00	28950.01
		X3	FA-FA	M	4.32②	0.054	0.33	0.04	(0.05)
						1.62		1.15	1582.51
						30.00		30.00	28950.01
		X4	FA-FA	M	4.31②	0.054	0.33	0.04	(0.05)
						1.63		1.15	1588.97
						30.00		30.00	28950.01
		X5	FA-FA	M	4.59②	0.056	0.33	0.04	(0.06)
						1.69		1.06	1648.99
						30.00		30.00	28950.01
		X6	FA-FA	M	7.85②	0.048	0.34	0.02	(0.05)
						1.45		0.56	1353.01
						30.00		30.00	27930.01
	12F	X1	FA-FA	M	5.54②	0.029	0.34	0.02	(0.03)
						0.87		0.60	817.10
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FA-FA	M	3.60②	0.071	0.33	0.05	(0.07)
						2.13		1.46	2071.91
						30.00		30.00	28950.01
		X3	FA-FA	M	3.38②	0.076	0.33	0.05	(0.08)
						2.29		1.62	2231.16
						30.00		30.00	28950.01
		X4	FA-FA	M	3.38②	0.077	0.33	0.05	(0.08)
						2.30		1.62	2240.37
						30.00		30.00	28950.01
		X5	FA-FA	M	3.64②	0.080	0.33	0.05	(0.08)
						2.40		1.47	2337.96
						30.00		30.00	28950.01
		X6	FA-FA	M	8.58②	0.070	0.34	0.02	(0.07)
						2.11		0.55	1973.05
						30.00		30.00	27930.01
	11F	X1	FA-FA	M	5.70②	0.039	0.34	0.03	(0.04)
						1.16		0.84	1083.58
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FA-FA	M	3.89②	0.101	0.31	0.06	(0.10)
						3.02		1.69	3137.16
						30.00		30.00	30607.51
		X3	FA-FA	M	3.76②	0.107	0.31	0.06	(0.11)
						3.22		1.79	3352.81
						30.00		30.00	30607.51
		X4	FA-FA	M	3.77②	0.108	0.31	0.06	(0.11)
						3.23		1.79	3363.29
						30.00		30.00	30607.51
		X5	FA-FA	M	4.03②	0.111	0.31	0.06	(0.11)
						3.34		1.68	3470.70
						30.00		30.00	30607.51
		X6	FA-FA	M	8.32②	0.102	0.34	0.03	(0.10)
						3.05		0.81	2852.27
						30.00		30.00	27930.01
	10F	X1	FA-FA	M	4.98②	0.043	0.34	0.03	(0.04)
						1.30		1.05	1219.11
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FA-FA	M	3.86②	0.127	0.31	0.06	(0.13)
						3.81		1.91	3957.77
						30.00		30.00	30607.51
		X3	FA-FA	M	3.77②	0.135	0.31	0.07	(0.14)
						4.04		2.00	4201.24
						30.00		30.00	30607.51
		X4	FA-FA	M	3.77②	0.135	0.31	0.07	(0.14)
						4.05		2.00	4209.97
						30.00		30.00	30607.51
		X5	FA-FA	M	3.98②	0.140	0.31	0.06	(0.14)
						4.19		1.91	4361.40
						30.00		30.00	30607.51

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	10F	X6	FA-FA	M	5.79②	0.127	0.34	0.04	(0.13)
						3.80		1.26	3553.09
						30.00		30.00	27930.01
	9F	X1	FA-FA	M	4.07②	0.028	0.34	0.03	(0.03)
						1.00		1.14	935.37
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FA-FA	M	3.21②	0.099	0.27	0.05	(0.10)
						3.58		1.98	4184.91
						36.00		36.00	39889.51
		X3	FA-FA	M	3.15②	0.107	0.27	0.06	(0.11)
						3.84		2.07	4489.81
						36.00		36.00	39889.51
		X4	FA-FA	M	3.16②	0.107	0.27	0.06	(0.11)
						3.85		2.07	4499.58
						36.00		36.00	39889.51
		X5	FA-FA	M	3.35②	0.112	0.27	0.05	(0.12)
						4.04		1.96	4721.12
						36.00		36.00	39889.51
		X6	FA-FA	M	5.13②	0.114	0.34	0.03	(0.12)
						4.11		1.20	3844.90
						36.00		36.00	32698.51
	8F	X1	FA-FA	M	3.72②	0.025	0.34	0.04	(0.03)
						0.92		1.28	857.83
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FA-FA	M	3.14②	0.114	0.27	0.06	(0.12)
						4.12		2.16	4818.42
						36.00		36.00	39889.51
		X3	FA-FA	M	3.07②	0.123	0.27	0.06	(0.13)
						4.43		2.28	5179.40
						36.00		36.00	39889.51
		X4	FA-FA	M	3.08②	0.123	0.27	0.06	(0.13)
						4.44		2.28	5189.13
						36.00		36.00	39889.51
		X5	FA-FA	M	3.21②	0.130	0.27	0.06	(0.14)
						4.68		2.20	5477.78
						36.00		36.00	39889.51
		X6	FA-FA	M	4.72②	0.133	0.34	0.04	(0.14)
						4.80		1.37	4488.04
						36.00		36.00	32698.51
	7F	X1	FA-FA	M	3.43②	0.020	0.34	0.04	(0.02)
						0.73		1.30	678.70
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FA-FA	M	2.83②	0.126	0.27	0.07	(0.13)
						4.54		2.37	5307.17
						36.00		36.00	39889.51
		X3	FA-FA	M	2.78②	0.136	0.27	0.07	(0.14)
						4.91		2.48	5739.63
						36.00		36.00	39889.51
		X4	FA-FA	M	2.78②	0.137	0.27	0.07	(0.14)
						4.91		2.48	5750.17
						36.00		36.00	39889.51
		X5	FA-FA	M	2.86②	0.146	0.27	0.07	(0.15)
						5.25		2.39	6138.44
						36.00		36.00	39889.51
		X6	FA-FA	M	3.98②	0.150	0.34	0.04	(0.15)
						5.42		1.53	5063.73
						36.00		36.00	32698.51
	6F	X1	FA-FA	M	2.94②	0.011	0.51	0.04	(0.01)
						0.38		1.46	354.51
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FB-FA	M	2.45②	0.138	0.41	0.07	(0.14)
						4.96		2.55	5801.37
						36.00		36.00	42614.52
		X3	FB-FA	M	2.40②	0.150	0.41	0.07	(0.15)

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	6F	X3	FB-FA	M	2.40②	5.39	0.41	2.68	6307.52
						36.00		36.00	42614.52
		X4	FB-FA	M	2.40②	0.150	0.41	0.07	(0.15)
						5.40		2.68	6318.20
						36.00		36.00	42614.52
		X5	FB-FA	M	2.47②	0.159	0.41	0.07	(0.16)
						5.72		2.55	6695.63
						36.00		36.00	42614.52
		X6	FA-FA	M	3.38②	0.167	0.51	0.04	(0.16)
						6.01		1.58	5614.77
						36.00		36.00	35423.52
	5F	X1	FB-FA	M	2.18②	0.007	0.51	0.04	(0.01)
						0.24		1.60	227.18
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FC-FA	M	1.93②	0.152	0.41	0.08	(0.15)
						5.47		2.70	6401.92
						36.00		36.00	42614.52
		X3	FC-FA	M	1.95②	0.166	0.41	0.08	(0.16)
						5.96		2.76	6975.43
						36.00		36.00	42614.52
		X4	FC-FA	M	1.95②	0.166	0.41	0.08	(0.16)
						5.97		2.76	6986.01
						36.00		36.00	42614.52
		X5	FC-FA	M	1.94②	0.174	0.41	0.08	(0.17)
						6.25		2.71	7315.58
						36.00		36.00	42614.52
		X6	FB-FA	M	2.38②	0.187	0.51	0.05	(0.18)
						6.73		1.80	6290.12
						36.00		36.00	35423.52
	4F	X1	FC-FA	M	1.90②	0.001	0.51	0.05	(0.00)
						0.04		1.66	33.89
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FC-FA	M	1.61②	0.152	0.37	0.07	(0.15)
						5.46		2.59	7097.28
						36.00		36.00	46592.52
		X3	FC-FA	M	1.62②	0.164	0.37	0.07	(0.16)
						5.91		2.59	7677.49
						36.00		36.00	46592.52
		X4	FC-FA	M	1.62②	0.164	0.37	0.07	(0.16)
						5.91		2.59	7683.37
						36.00		36.00	46592.52
		X5	FC-FA	M	1.62②	0.172	0.37	0.07	(0.17)
						6.18		2.60	8034.55
						36.00		36.00	46592.52
		X6	FC-FA	M	1.97②	0.209	0.51	0.05	(0.20)
						7.53		1.88	7039.51
						36.00		36.00	35423.52
	3F	X1	FA-FA	M	2.62②	0.000	0.51	0.05	(-0.02)
						0.00		1.77	-151.97
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FB-FA	M	2.31②	0.169	0.37	0.07	(0.17)
						6.07		2.69	7887.79
						36.00		36.00	46592.52
		X3	FB-FA	M	2.32②	0.181	0.37	0.08	(0.18)
						6.52		2.70	8480.92
						36.00		36.00	46592.52
		X4	FB-FA	M	2.32②	0.181	0.37	0.08	(0.18)
						6.53		2.70	8490.95
						36.00		36.00	46592.52
		X5	FB-FA	M	2.34②	0.190	0.37	0.08	(0.19)
						6.85		2.71	8901.62
						36.00		36.00	46592.52
		X6	FA-FA	M	2.87②	0.232	0.51	0.05	(0.22)
						8.36		1.89	7815.40

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	3F	X6	FA-FA	M	2.87②	36.00	0.51	36.00	35423.52
	2F	X1	FA-FA	M	3.46②	0.000	0.51	0.05	(-0.04)
						0.00		1.71	-304.59
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	3.11②	0.186	0.37	0.08	(0.19)
						6.70		2.76	8713.22
						36.00		36.00	46592.52
		X3	FA-FA	M	3.13②	0.199	0.37	0.08	(0.20)
						7.16		2.75	9309.85
						36.00		36.00	46592.52
		X4	FA-FA	M	3.13②	0.199	0.37	0.08	(0.20)
						7.17		2.75	9319.97
						36.00		36.00	46592.52
		X5	FA-FA	M	3.14②	0.210	0.37	0.08	(0.21)
						7.58		2.71	9850.56
						36.00		36.00	46592.52
		X6	FA-FA	M	3.90②	0.258	0.51	0.06	(0.25)
						9.30		2.32	8693.61
						36.00		36.00	35423.52
	1F	X1	FA-FA	M	4.71②	0.000	0.51	0.04	(-0.03)
						0.00		1.56	-233.95
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	4.44②	0.261	0.37	0.08	(0.26)
						9.39		2.77	12211.89
						36.00		36.00	46592.52
		X3	FA-FA	M	4.44②	0.278	0.37	0.08	(0.28)
						9.99		2.82	12988.78
						36.00		36.00	46592.52
		X4	FA-FA	M	4.44②	0.278	0.37	0.08	(0.28)
						10.00		2.82	13001.50
						36.00		36.00	46592.52
		X5	FA-FA	M	4.40②	0.294	0.37	0.08	(0.30)
						10.59		2.89	13763.80
						36.00		36.00	46592.52
		X6	FB-FB	M	6.08②	0.352	0.51	0.07	(0.33)
						12.69		2.52	11862.57
						36.00		36.00	35423.52
Y3	14F	X1	FA-FA	M	12.51②	0.013	0.34	0.00	(0.01)
						0.39		0.05	362.01
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FA-FA	M	5.21②	0.028	0.33	0.02	(0.03)
						0.83		0.65	811.50
						30.00		30.00	28950.01
		X3	FA-FA	M	4.50②	0.030	0.33	0.03	(0.03)
						0.89		0.84	869.36
						30.00		30.00	28950.01
		X4	FA-FA	M	4.51②	0.030	0.33	0.03	(0.03)
						0.90		0.83	872.64
						30.00		30.00	28950.01
		X5	FA-FA	M	5.11②	0.031	0.33	0.02	(0.03)
						0.92		0.67	893.26
						30.00		30.00	28950.01
		X6	FA-FA	M	164.85②	0.024	0.34	0.00	(0.02)
						0.73		0.13	681.38
						30.00		30.00	27930.01
	13F	X1	FA-FA	M	6.29②	0.024	0.34	0.02	(0.02)
						0.71		0.49	659.20
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FA-FA	M	4.62②	0.050	0.33	0.03	(0.05)
						1.51		1.04	1476.30
						30.00		30.00	28950.01
		X3	FA-FA	M	4.32②	0.054	0.33	0.04	(0.05)
						1.62		1.15	1582.17
						30.00		30.00	28950.01

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	13F	X4	FA-FA	M	4.31②	0.054	0.33	0.04	(0.05)
						1.63		1.15	1588.96
						30.00		30.00	28950.01
		X5	FA-FA	M	4.59②	0.056	0.33	0.04	(0.06)
						1.69		1.06	1649.15
						30.00		30.00	28950.01
		X6	FA-FA	M	7.85②	0.048	0.34	0.02	(0.05)
						1.45		0.56	1352.17
						30.00		30.00	27930.01
	12F	X1	FA-FA	M	5.54②	0.029	0.34	0.02	(0.03)
						0.87		0.60	815.26
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FA-FA	M	3.60②	0.071	0.33	0.05	(0.07)
						2.12		1.46	2070.89
						30.00		30.00	28950.01
		X3	FA-FA	M	3.38②	0.076	0.33	0.05	(0.08)
						2.29		1.62	2230.62
						30.00		30.00	28950.01
		X4	FA-FA	M	3.37②	0.077	0.33	0.05	(0.08)
						2.30		1.63	2240.44
						30.00		30.00	28950.01
		X5	FA-FA	M	3.64②	0.080	0.33	0.05	(0.08)
						2.40		1.47	2338.34
						30.00		30.00	28950.01
		X6	FA-FA	M	8.58②	0.070	0.34	0.02	(0.07)
						2.11		0.55	1973.08
						30.00		30.00	27930.01
	11F	X1	FA-FA	M	5.70②	0.038	0.34	0.03	(0.04)
						1.15		0.84	1079.62
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FA-FA	M	3.88②	0.100	0.31	0.06	(0.10)
						3.01		1.69	3129.28
						30.00		30.00	30607.51
		X3	FA-FA	M	3.76②	0.107	0.31	0.06	(0.11)
						3.22		1.79	3346.13
						30.00		30.00	30607.51
		X4	FA-FA	M	3.76②	0.108	0.31	0.06	(0.11)
						3.23		1.79	3357.60
						30.00		30.00	30607.51
		X5	FA-FA	M	4.03②	0.111	0.31	0.06	(0.11)
						3.33		1.68	3466.42
						30.00		30.00	30607.51
		X6	FA-FA	M	8.32②	0.102	0.34	0.03	(0.10)
						3.05		0.81	2852.26
						30.00		30.00	27930.01
	10F	X1	FA-FA	M	4.97②	0.043	0.34	0.03	(0.04)
						1.30		1.05	1214.24
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FA-FA	M	3.86②	0.127	0.31	0.06	(0.13)
						3.80		1.91	3947.89
						30.00		30.00	30607.51
		X3	FA-FA	M	3.77②	0.134	0.31	0.07	(0.14)
						4.03		2.00	4193.06
						30.00		30.00	30607.51
		X4	FA-FA	M	3.77②	0.135	0.31	0.07	(0.14)
						4.04		2.00	4203.06
						30.00		30.00	30607.51
		X5	FA-FA	M	3.98②	0.140	0.31	0.06	(0.14)
						4.19		1.91	4356.27
						30.00		30.00	30607.51
		X6	FA-FA	M	5.79②	0.127	0.34	0.04	(0.13)
						3.80		1.26	3553.23
						30.00		30.00	27930.01
	9F	X1	FA-FA	M	4.07②	0.028	0.34	0.03	(0.03)

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	9F	X1	FA-FA	M	4.07②	0.99	0.34	1.14	928.09
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FA-FA	M	3.21②	0.099	0.27	0.05	(0.10)
						3.57		1.98	4177.46
						36.00		36.00	39889.51
		X3	FA-FA	M	3.15②	0.106	0.27	0.06	(0.11)
						3.83		2.07	4484.37
						36.00		36.00	39889.51
		X4	FA-FA	M	3.15②	0.107	0.27	0.06	(0.11)
						3.84		2.07	4495.72
						36.00		36.00	39889.51
		X5	FA-FA	M	3.35②	0.112	0.27	0.05	(0.12)
						4.03		1.96	4719.26
						36.00		36.00	39889.51
		X6	FA-FA	M	5.13②	0.114	0.34	0.03	(0.12)
						4.11		1.20	3845.36
						36.00		36.00	32698.51
	8F	X1	FA-FA	M	3.71②	0.025	0.34	0.04	(0.03)
						0.91		1.28	854.91
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FA-FA	M	3.13②	0.114	0.27	0.06	(0.12)
						4.11		2.16	4810.18
						36.00		36.00	39889.51
		X3	FA-FA	M	3.07②	0.123	0.27	0.06	(0.13)
						4.42		2.28	5173.65
						36.00		36.00	39889.51
		X4	FA-FA	M	3.08②	0.123	0.27	0.06	(0.13)
						4.43		2.28	5185.20
						36.00		36.00	39889.51
		X5	FA-FA	M	3.21②	0.130	0.27	0.06	(0.14)
						4.68		2.20	5476.25
						36.00		36.00	39889.51
		X6	FA-FA	M	4.72②	0.133	0.34	0.04	(0.14)
						4.80		1.37	4488.92
						36.00		36.00	32698.51
	7F	X1	FA-FA	M	3.43②	0.020	0.34	0.04	(0.02)
						0.72		1.30	676.56
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FA-FA	M	2.83②	0.126	0.27	0.07	(0.13)
						4.53		2.37	5299.12
						36.00		36.00	39889.51
		X3	FA-FA	M	2.78②	0.136	0.27	0.07	(0.14)
						4.90		2.48	5734.49
						36.00		36.00	39889.51
		X4	FA-FA	M	2.78②	0.136	0.27	0.07	(0.14)
						4.91		2.48	5747.16
						36.00		36.00	39889.51
		X5	FA-FA	M	2.86②	0.146	0.27	0.07	(0.15)
						5.25		2.39	6138.13
						36.00		36.00	39889.51
		X6	FA-FA	M	3.98②	0.150	0.34	0.04	(0.15)
						5.42		1.53	5065.14
						36.00		36.00	32698.51
	6F	X1	FA-FA	M	2.94②	0.011	0.51	0.04	(0.01)
						0.38		1.46	354.14
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FB-FA	M	2.45②	0.138	0.41	0.07	(0.14)
						4.95		2.55	5793.22
						36.00		36.00	42614.52
		X3	FB-FA	M	2.40②	0.150	0.41	0.07	(0.15)
						5.39		2.68	6303.04
						36.00		36.00	42614.52
		X4	FB-FA	M	2.40②	0.150	0.41	0.07	(0.15)
						5.40		2.68	6316.21

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	6F	X4	FB-FA	M	2.40②	36.00	0.41	36.00	42614.52
		X5	FB-FA	M	2.47②	0.159	0.41	0.07	(0.16)
						5.72		2.55	6696.18
						36.00		36.00	42614.52
		X6	FA-FA	M	3.38②	0.167	0.51	0.04	(0.16)
						6.01		1.58	5616.78
						36.00		36.00	35423.52
	5F	X1	FB-FA	M	2.18②	0.007	0.51	0.04	(0.01)
						0.24		1.60	227.38
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FC-FA	M	1.93②	0.152	0.41	0.08	(0.15)
						5.46		2.70	6392.57
						36.00		36.00	42614.52
		X3	FC-FA	M	1.95②	0.165	0.41	0.08	(0.16)
						5.96		2.76	6970.70
						36.00		36.00	42614.52
		X4	FC-FA	M	1.95②	0.166	0.41	0.08	(0.16)
						5.97		2.76	6984.18
						36.00		36.00	42614.52
		X5	FC-FA	M	1.94②	0.174	0.41	0.08	(0.17)
						6.25		2.71	7316.19
						36.00		36.00	42614.52
		X6	FB-FA	M	2.38②	0.187	0.51	0.05	(0.18)
						6.73		1.80	6292.79
						36.00		36.00	35423.52
	4F	X1	FC-FA	M	1.90②	0.001	0.51	0.05	(0.00)
						0.04		1.66	34.94
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FC-FA	M	1.61②	0.151	0.37	0.07	(0.15)
						5.45		2.59	7087.55
						36.00		36.00	46592.52
		X3	FC-FA	M	1.62②	0.164	0.37	0.07	(0.16)
						5.90		2.59	7672.85
						36.00		36.00	46592.52
		X4	FC-FA	M	1.62②	0.164	0.37	0.07	(0.16)
						5.91		2.59	7681.55
						36.00		36.00	46592.52
		X5	FC-FA	M	1.62②	0.172	0.37	0.07	(0.17)
						6.18		2.60	8035.34
						36.00		36.00	46592.52
		X6	FC-FA	M	1.97②	0.209	0.51	0.05	(0.20)
						7.53		1.88	7042.89
						36.00		36.00	35423.52
	3F	X1	FA-FA	M	2.62②	0.000	0.51	0.05	(-0.02)
						0.00		1.77	-149.75
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FB-FA	M	2.31②	0.168	0.37	0.07	(0.17)
						6.06		2.69	7875.83
						36.00		36.00	46592.52
		X3	FB-FA	M	2.32②	0.181	0.37	0.08	(0.18)
						6.52		2.70	8474.04
						36.00		36.00	46592.52
		X4	FB-FA	M	2.32②	0.181	0.37	0.08	(0.18)
						6.53		2.70	8488.23
						36.00		36.00	46592.52
		X5	FB-FA	M	2.34②	0.190	0.37	0.08	(0.19)
						6.85		2.71	8902.67
						36.00		36.00	46592.52
		X6	FA-FA	M	2.87②	0.232	0.51	0.05	(0.22)
						8.36		1.89	7819.55
						36.00		36.00	35423.52
	2F	X1	FA-FA	M	3.46②	0.000	0.51	0.05	(-0.04)
						0.00		1.71	-301.11
						36.00		36.00	-6812.52

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	2F	X2	FA-FA	M	3.11②	0.186	0.37	0.08	(0.19)
						6.69		2.76	8698.50
						36.00		36.00	46592.52
		X3	FA-FA	M	3.13②	0.199	0.37	0.08	(0.20)
						7.16		2.75	9301.56
						36.00		36.00	46592.52
		X4	FA-FA	M	3.13②	0.199	0.37	0.08	(0.20)
						7.17		2.75	9316.54
						36.00		36.00	46592.52
		X5	FA-FA	M	3.14②	0.211	0.37	0.08	(0.21)
						7.58		2.71	9851.47
						36.00		36.00	46592.52
		X6	FA-FA	M	3.90②	0.258	0.51	0.06	(0.25)
						9.30		2.32	8698.39
						36.00		36.00	35423.52
	1F	X1	FA-FA	M	4.70②	0.000	0.51	0.04	(-0.04)
						0.00		1.56	-269.46
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	4.44②	0.261	0.37	0.08	(0.26)
						9.38		2.77	12194.67
						36.00		36.00	46592.52
		X3	FA-FA	M	4.43②	0.277	0.37	0.08	(0.28)
						9.98		2.82	12979.26
						36.00		36.00	46592.52
		X4	FA-FA	M	4.44②	0.278	0.37	0.08	(0.28)
						10.00		2.82	12997.55
						36.00		36.00	46592.52
		X5	FA-FA	M	4.40②	0.294	0.37	0.08	(0.30)
						10.59		2.89	13765.33
						36.00		36.00	46592.52
		X6	FB-FB	M	6.08②	0.353	0.51	0.07	(0.34)
						12.69		2.52	11867.27
						36.00		36.00	35423.52

X方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	14F	X1	FA-FA	M	164.04②	0.024	0.34	0.00	(0.02)
						0.73		0.13	682.34
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FA-FA	M	5.11②	0.031	0.33	0.02	(0.03)
						0.92		0.67	893.22
						30.00		30.00	28950.01
		X3	FA-FA	M	4.51②	0.030	0.33	0.03	(0.03)
						0.90		0.83	872.65
						30.00		30.00	28950.01
		X4	FA-FA	M	4.49②	0.030	0.33	0.03	(0.03)
						0.89		0.84	869.48
						30.00		30.00	28950.01
		X5	FA-FA	M	5.21②	0.028	0.33	0.02	(0.03)
						0.83		0.65	811.71
						30.00		30.00	28950.01
		X6	FA-FA	M	12.51②	0.013	0.34	0.00	(0.01)
						0.39		0.05	363.53
						30.00		30.00	27930.01
	13F	X1	FA-FA	M	7.85②	0.048	0.34	0.02	(0.05)
						1.45		0.56	1353.01
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FA-FA	M	4.59②	0.056	0.33	0.04	(0.06)
						1.69		1.06	1648.99
						30.00		30.00	28950.01
		X3	FA-FA	M	4.31②	0.054	0.33	0.04	(0.05)
						1.63		1.15	1588.97

X方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	13F	X3	FA-FA	M	4.31②	30.00	0.33	30.00	28950.01
		X4	FA-FA	M	4.32②	0.054	0.33	0.04	(0.05)
						1.62		1.15	1582.51
						30.00		30.00	28950.01
		X5	FA-FA	M	4.62②	0.050	0.33	0.03	(0.05)
						1.51		1.04	1476.86
						30.00		30.00	28950.01
		X6	FA-FA	M	6.29②	0.024	0.34	0.02	(0.02)
						0.71		0.49	661.12
						30.00		30.00	27930.01
	12F	X1	FA-FA	M	8.58②	0.070	0.34	0.02	(0.07)
						2.11		0.55	1973.05
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FA-FA	M	3.64②	0.080	0.33	0.05	(0.08)
						2.40		1.47	2337.96
						30.00		30.00	28950.01
		X3	FA-FA	M	3.38②	0.077	0.33	0.05	(0.08)
						2.30		1.62	2240.37
						30.00		30.00	28950.01
		X4	FA-FA	M	3.38②	0.076	0.33	0.05	(0.08)
						2.29		1.62	2231.16
						30.00		30.00	28950.01
		X5	FA-FA	M	3.60②	0.071	0.33	0.05	(0.07)
						2.13		1.46	2071.92
						30.00		30.00	28950.01
		X6	FA-FA	M	5.54②	0.029	0.34	0.02	(0.03)
						0.87		0.60	817.11
						30.00		30.00	27930.01
	11F	X1	FA-FA	M	8.32②	0.102	0.34	0.03	(0.10)
						3.05		0.81	2852.26
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FA-FA	M	4.03②	0.111	0.31	0.06	(0.11)
						3.34		1.68	3470.69
						30.00		30.00	30607.51
		X3	FA-FA	M	3.77②	0.108	0.31	0.06	(0.11)
						3.23		1.79	3363.29
						30.00		30.00	30607.51
		X4	FA-FA	M	3.76②	0.107	0.31	0.06	(0.11)
						3.22		1.79	3352.80
						30.00		30.00	30607.51
		X5	FA-FA	M	3.89②	0.101	0.31	0.06	(0.10)
						3.02		1.69	3137.16
						30.00		30.00	30607.51
		X6	FA-FA	M	5.70②	0.039	0.34	0.03	(0.04)
						1.16		0.84	1083.59
						30.00		30.00	27930.01
	10F	X1	FA-FA	M	5.79②	0.127	0.34	0.04	(0.13)
						3.80		1.26	3553.08
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FA-FA	M	3.98②	0.140	0.31	0.06	(0.14)
						4.19		1.91	4361.39
						30.00		30.00	30607.51
		X3	FA-FA	M	3.77②	0.135	0.31	0.07	(0.14)
						4.05		2.00	4209.97
						30.00		30.00	30607.51
		X4	FA-FA	M	3.77②	0.135	0.31	0.07	(0.14)
						4.04		2.00	4201.24
						30.00		30.00	30607.51
		X5	FA-FA	M	3.86②	0.127	0.31	0.06	(0.13)
						3.81		1.91	3957.78
						30.00		30.00	30607.51
		X6	FA-FA	M	4.98②	0.043	0.34	0.03	(0.04)
						1.30		1.05	1219.12
						30.00		30.00	27930.01

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	9F	X1	FA-FA	M	5.13②	0.114	0.34	0.03	(0.12)
						4.11		1.20	3844.89
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FA-FA	M	3.35②	0.112	0.27	0.05	(0.12)
						4.04		1.96	4721.11
						36.00		36.00	39889.51
		X3	FA-FA	M	3.16②	0.107	0.27	0.06	(0.11)
						3.85		2.07	4499.59
						36.00		36.00	39889.51
		X4	FA-FA	M	3.15②	0.107	0.27	0.06	(0.11)
						3.84		2.07	4489.80
						36.00		36.00	39889.51
		X5	FA-FA	M	3.21②	0.099	0.27	0.05	(0.10)
						3.58		1.98	4184.92
						36.00		36.00	39889.51
		X6	FA-FA	M	4.07②	0.028	0.34	0.03	(0.03)
						1.00		1.14	935.39
						36.00		36.00	32698.51
	8F	X1	FA-FA	M	4.72②	0.133	0.34	0.04	(0.14)
						4.80		1.37	4488.03
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FA-FA	M	3.21②	0.130	0.27	0.06	(0.14)
						4.68		2.20	5477.81
						36.00		36.00	39889.51
		X3	FA-FA	M	3.08②	0.123	0.27	0.06	(0.13)
						4.44		2.28	5189.11
						36.00		36.00	39889.51
		X4	FA-FA	M	3.07②	0.123	0.27	0.06	(0.13)
						4.43		2.28	5179.38
						36.00		36.00	39889.51
		X5	FA-FA	M	3.14②	0.114	0.27	0.06	(0.12)
						4.12		2.16	4818.43
						36.00		36.00	39889.51
		X6	FA-FA	M	3.72②	0.025	0.34	0.04	(0.03)
						0.92		1.28	857.84
						36.00		36.00	32698.51
	7F	X1	FA-FA	M	3.98②	0.150	0.34	0.04	(0.15)
						5.42		1.53	5063.73
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FA-FA	M	2.86②	0.146	0.27	0.07	(0.15)
						5.25		2.39	6138.46
						36.00		36.00	39889.51
		X3	FA-FA	M	2.78②	0.137	0.27	0.07	(0.14)
						4.91		2.48	5750.17
						36.00		36.00	39889.51
		X4	FA-FA	M	2.78②	0.136	0.27	0.07	(0.14)
						4.91		2.48	5739.61
						36.00		36.00	39889.51
		X5	FA-FA	M	2.83②	0.126	0.27	0.07	(0.13)
						4.54		2.37	5307.17
						36.00		36.00	39889.51
		X6	FA-FA	M	3.43②	0.020	0.34	0.04	(0.02)
						0.73		1.30	678.71
						36.00		36.00	32698.51
	6F	X1	FA-FA	M	3.38②	0.167	0.51	0.04	(0.16)
						6.01		1.58	5614.77
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FB-FA	M	2.47②	0.159	0.41	0.07	(0.16)
						5.72		2.55	6695.64
						36.00		36.00	42614.52
		X3	FB-FA	M	2.40②	0.150	0.41	0.07	(0.15)
						5.40		2.68	6318.18
						36.00		36.00	42614.52
		X4	FB-FA	M	2.40②	0.150	0.41	0.07	(0.15)

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	6F	X4	FB-FA	M	2.40②	5.39	0.41	2.68	6307.47
						36.00		36.00	42614.52
		X5	FB-FA	M	2.45②	0.138	0.41	0.07	(0.14)
						4.96		2.55	5801.35
						36.00		36.00	42614.52
		X6	FA-FA	M	2.94②	0.011	0.51	0.04	(0.01)
						0.38		1.46	354.52
						36.00		36.00	35423.52
	5F	X1	FB-FA	M	2.38②	0.187	0.51	0.05	(0.18)
						6.73		1.80	6290.11
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FC-FA	M	1.94②	0.174	0.41	0.08	(0.17)
						6.25		2.71	7315.58
						36.00		36.00	42614.52
		X3	FC-FA	M	1.95②	0.166	0.41	0.08	(0.16)
						5.97		2.76	6986.00
						36.00		36.00	42614.52
		X4	FC-FA	M	1.95②	0.166	0.41	0.08	(0.16)
						5.96		2.76	6975.37
						36.00		36.00	42614.52
		X5	FC-FA	M	1.93②	0.152	0.41	0.08	(0.15)
						5.47		2.70	6401.91
						36.00		36.00	42614.52
		X6	FB-FA	M	2.18②	0.007	0.51	0.04	(0.01)
						0.24		1.60	227.20
						36.00		36.00	35423.52
	4F	X1	FC-FA	M	1.97②	0.209	0.51	0.05	(0.20)
						7.53		1.88	7039.51
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FC-FA	M	1.62②	0.172	0.37	0.07	(0.17)
						6.18		2.60	8034.54
						36.00		36.00	46592.52
		X3	FC-FA	M	1.62②	0.164	0.37	0.07	(0.16)
						5.91		2.59	7683.37
						36.00		36.00	46592.52
		X4	FC-FA	M	1.62②	0.164	0.37	0.07	(0.16)
						5.91		2.59	7677.44
						36.00		36.00	46592.52
		X5	FC-FA	M	1.61②	0.152	0.37	0.07	(0.15)
						5.46		2.59	7097.27
						36.00		36.00	46592.52
		X6	FC-FA	M	1.90②	0.001	0.51	0.05	(0.00)
						0.04		1.66	33.91
						36.00		36.00	35423.52
	3F	X1	FA-FA	M	2.87②	0.232	0.51	0.05	(0.22)
						8.36		1.89	7815.39
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FB-FA	M	2.34②	0.190	0.37	0.08	(0.19)
						6.85		2.71	8901.60
						36.00		36.00	46592.52
		X3	FB-FA	M	2.32②	0.181	0.37	0.08	(0.18)
						6.53		2.70	8490.97
						36.00		36.00	46592.52
		X4	FB-FA	M	2.32②	0.181	0.37	0.08	(0.18)
						6.52		2.70	8480.83
						36.00		36.00	46592.52
		X5	FB-FA	M	2.31②	0.169	0.37	0.07	(0.17)
						6.07		2.69	7887.80
						36.00		36.00	46592.52
		X6	FA-FA	M	2.62②	0.000	0.51	0.05	(-0.02)
						0.00		1.77	-151.94
						36.00		36.00	-6812.52
	2F	X1	FA-FA	M	3.90②	0.258	0.51	0.06	(0.25)
						9.30		2.32	8693.57

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	2F	X1	FA-FA	M	3.90②	36.00	0.51	36.00	35423.52
		X2	FA-FA	M	3.14②	0.210	0.37	0.08	(0.21)
						7.58		2.71	9850.57
						36.00		36.00	46592.52
		X3	FA-FA	M	3.13②	0.199	0.37	0.08	(0.20)
						7.17		2.75	9319.96
						36.00		36.00	46592.52
		X4	FA-FA	M	3.13②	0.199	0.37	0.08	(0.20)
						7.16		2.75	9309.75
						36.00		36.00	46592.52
		X5	FA-FA	M	3.11②	0.186	0.37	0.08	(0.19)
						6.70		2.76	8713.24
						36.00		36.00	46592.52
		X6	FA-FA	M	3.46②	0.000	0.51	0.05	(-0.04)
						0.00		1.71	-304.56
						36.00		36.00	-6812.52
	1F	X1	FB-FB	M	6.08②	0.352	0.51	0.07	(0.33)
						12.69		2.52	11862.54
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FA-FA	M	4.40②	0.294	0.37	0.08	(0.30)
						10.59		2.89	13763.76
						36.00		36.00	46592.52
		X3	FA-FA	M	4.44②	0.278	0.37	0.08	(0.28)
						10.00		2.82	13001.47
						36.00		36.00	46592.52
		X4	FA-FA	M	4.44②	0.278	0.37	0.08	(0.28)
						9.99		2.82	12988.68
						36.00		36.00	46592.52
		X5	FA-FA	M	4.44②	0.261	0.37	0.08	(0.26)
						9.39		2.77	12211.90
						36.00		36.00	46592.52
		X6	FA-FA	M	4.71②	0.000	0.51	0.04	(-0.03)
						0.00		1.56	-233.93
						36.00		36.00	-6812.52
Y3	14F	X1	FA-FA	M	164.86②	0.024	0.34	0.00	(0.02)
						0.73		0.13	681.38
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FA-FA	M	5.11②	0.031	0.33	0.02	(0.03)
						0.92		0.67	893.25
						30.00		30.00	28950.01
		X3	FA-FA	M	4.51②	0.030	0.33	0.03	(0.03)
						0.90		0.83	872.64
						30.00		30.00	28950.01
		X4	FA-FA	M	4.50②	0.030	0.33	0.03	(0.03)
						0.89		0.84	869.35
						30.00		30.00	28950.01
		X5	FA-FA	M	5.21②	0.028	0.33	0.02	(0.03)
						0.83		0.65	811.50
						30.00		30.00	28950.01
		X6	FA-FA	M	12.51②	0.013	0.34	0.00	(0.01)
						0.39		0.05	362.01
						30.00		30.00	27930.01
	13F	X1	FA-FA	M	7.85②	0.048	0.34	0.02	(0.05)
						1.45		0.56	1352.17
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FA-FA	M	4.59②	0.056	0.33	0.04	(0.06)
						1.69		1.06	1649.15
						30.00		30.00	28950.01
		X3	FA-FA	M	4.31②	0.054	0.33	0.04	(0.05)
						1.63		1.15	1588.97
						30.00		30.00	28950.01
		X4	FA-FA	M	4.32②	0.054	0.33	0.04	(0.05)
						1.62		1.15	1582.16
						30.00		30.00	28950.01

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	13F	X5	FA-FA	M	4.62②	0.050	0.33	0.03	(0.05)
						1.51		1.04	1476.29
						30.00		30.00	28950.01
		X6	FA-FA	M	6.29②	0.024	0.34	0.02	(0.02)
						0.71		0.49	659.20
						30.00		30.00	27930.01
	12F	X1	FA-FA	M	8.58②	0.070	0.34	0.02	(0.07)
						2.11		0.55	1973.08
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FA-FA	M	3.64②	0.080	0.33	0.05	(0.08)
						2.40		1.47	2338.34
						30.00		30.00	28950.01
		X3	FA-FA	M	3.37②	0.077	0.33	0.05	(0.08)
						2.30		1.63	2240.45
						30.00		30.00	28950.01
		X4	FA-FA	M	3.38②	0.076	0.33	0.05	(0.08)
						2.29		1.62	2230.61
						30.00		30.00	28950.01
		X5	FA-FA	M	3.60②	0.071	0.33	0.05	(0.07)
						2.12		1.46	2070.89
						30.00		30.00	28950.01
		X6	FA-FA	M	5.54②	0.029	0.34	0.02	(0.03)
						0.87		0.60	815.27
						30.00		30.00	27930.01
	11F	X1	FA-FA	M	8.32②	0.102	0.34	0.03	(0.10)
						3.05		0.81	2852.26
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FA-FA	M	4.03②	0.111	0.31	0.06	(0.11)
						3.33		1.68	3466.42
						30.00		30.00	30607.51
		X3	FA-FA	M	3.76②	0.108	0.31	0.06	(0.11)
						3.23		1.79	3357.60
						30.00		30.00	30607.51
		X4	FA-FA	M	3.76②	0.107	0.31	0.06	(0.11)
						3.22		1.79	3346.11
						30.00		30.00	30607.51
		X5	FA-FA	M	3.88②	0.100	0.31	0.06	(0.10)
						3.01		1.69	3129.27
						30.00		30.00	30607.51
		X6	FA-FA	M	5.70②	0.038	0.34	0.03	(0.04)
						1.15		0.84	1079.63
						30.00		30.00	27930.01
	10F	X1	FA-FA	M	5.79②	0.127	0.34	0.04	(0.13)
						3.80		1.26	3553.23
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FA-FA	M	3.98②	0.140	0.31	0.06	(0.14)
						4.19		1.91	4356.26
						30.00		30.00	30607.51
		X3	FA-FA	M	3.77②	0.135	0.31	0.07	(0.14)
						4.04		2.00	4203.05
						30.00		30.00	30607.51
		X4	FA-FA	M	3.77②	0.134	0.31	0.07	(0.14)
						4.03		2.00	4193.04
						30.00		30.00	30607.51
		X5	FA-FA	M	3.86②	0.127	0.31	0.06	(0.13)
						3.80		1.91	3947.88
						30.00		30.00	30607.51
		X6	FA-FA	M	4.97②	0.043	0.34	0.03	(0.04)
						1.30		1.05	1214.24
						30.00		30.00	27930.01
	9F	X1	FA-FA	M	5.13②	0.114	0.34	0.03	(0.12)
						4.11		1.20	3845.36
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FA-FA	M	3.35②	0.112	0.27	0.05	(0.12)

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo	Pt	τu/Fc τu	N/No N
						Fc		Fc	No
Y3	9F	X2	FA-FA	M	3.35②	4.03	0.27	1.96	4719.26
						36.00		36.00	39889.51
		X3	FA-FA	M	3.15②	0.107	0.27	0.06	(0.11)
						3.84		2.07	4495.71
						36.00		36.00	39889.51
		X4	FA-FA	M	3.15②	0.106	0.27	0.06	(0.11)
						3.83		2.07	4484.36
						36.00		36.00	39889.51
		X5	FA-FA	M	3.21②	0.099	0.27	0.05	(0.10)
						3.57		1.98	4177.47
						36.00		36.00	39889.51
		X6	FA-FA	M	4.07②	0.028	0.34	0.03	(0.03)
						0.99		1.14	928.09
						36.00		36.00	32698.51
	8F	X1	FA-FA	M	4.72②	0.133	0.34	0.04	(0.14)
						4.80		1.37	4488.93
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FA-FA	M	3.21②	0.130	0.27	0.06	(0.14)
						4.68		2.20	5476.25
						36.00		36.00	39889.51
		X3	FA-FA	M	3.08②	0.123	0.27	0.06	(0.13)
						4.43		2.28	5185.19
						36.00		36.00	39889.51
		X4	FA-FA	M	3.07②	0.123	0.27	0.06	(0.13)
						4.42		2.28	5173.62
						36.00		36.00	39889.51
		X5	FA-FA	M	3.13②	0.114	0.27	0.06	(0.12)
						4.11		2.16	4810.19
						36.00		36.00	39889.51
		X6	FA-FA	M	3.71②	0.025	0.34	0.04	(0.03)
						0.91		1.28	854.92
						36.00		36.00	32698.51
	7F	X1	FA-FA	M	3.98②	0.150	0.34	0.04	(0.15)
						5.42		1.53	5065.14
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FA-FA	M	2.86②	0.146	0.27	0.07	(0.15)
						5.25		2.39	6138.13
						36.00		36.00	39889.51
		X3	FA-FA	M	2.78②	0.136	0.27	0.07	(0.14)
						4.91		2.48	5747.14
						36.00		36.00	39889.51
		X4	FA-FA	M	2.78②	0.136	0.27	0.07	(0.14)
						4.90		2.48	5734.46
						36.00		36.00	39889.51
		X5	FA-FA	M	2.83②	0.126	0.27	0.07	(0.13)
						4.53		2.37	5299.14
						36.00		36.00	39889.51
		X6	FA-FA	M	3.43②	0.020	0.34	0.04	(0.02)
						0.72		1.30	676.57
						36.00		36.00	32698.51
	6F	X1	FA-FA	M	3.38②	0.167	0.51	0.04	(0.16)
						6.01		1.58	5616.77
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FB-FA	M	2.47②	0.159	0.41	0.07	(0.16)
						5.72		2.55	6696.17
						36.00		36.00	42614.52
		X3	FB-FA	M	2.40②	0.150	0.41	0.07	(0.15)
						5.40		2.68	6316.21
						36.00		36.00	42614.52
		X4	FB-FA	M	2.40②	0.150	0.41	0.07	(0.15)
						5.39		2.68	6303.00
						36.00		36.00	42614.52
		X5	FB-FA	M	2.45②	0.138	0.41	0.07	(0.14)
						4.95		2.55	5793.24

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	6F	X5	FB-FA	M	2.45②	36.00	0.41	36.00	42614.52
		X6	FA-FA	M	2.94②	0.011	0.51	0.04	(0.01)
						0.38		1.46	354.16
						36.00		36.00	35423.52
	5F	X1	FB-FA	M	2.38②	0.187	0.51	0.05	(0.18)
						6.73		1.80	6292.77
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FC-FA	M	1.94②	0.174	0.41	0.08	(0.17)
						6.25		2.71	7316.21
						36.00		36.00	42614.52
		X3	FC-FA	M	1.95②	0.166	0.41	0.08	(0.16)
						5.97		2.76	6984.19
						36.00		36.00	42614.52
		X4	FC-FA	M	1.95②	0.165	0.41	0.08	(0.16)
						5.96		2.76	6970.65
						36.00		36.00	42614.52
		X5	FC-FA	M	1.93②	0.152	0.41	0.08	(0.15)
						5.46		2.70	6392.63
						36.00		36.00	42614.52
		X6	FB-FA	M	2.18②	0.007	0.51	0.04	(0.01)
						0.24		1.60	227.40
						36.00		36.00	35423.52
	4F	X1	FC-FA	M	1.97②	0.209	0.51	0.05	(0.20)
						7.53		1.88	7042.89
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FC-FA	M	1.62②	0.172	0.37	0.07	(0.17)
						6.18		2.60	8035.35
						36.00		36.00	46592.52
		X3	FC-FA	M	1.62②	0.164	0.37	0.07	(0.16)
						5.91		2.59	7681.58
						36.00		36.00	46592.52
		X4	FC-FA	M	1.62②	0.164	0.37	0.07	(0.16)
						5.90		2.59	7672.84
						36.00		36.00	46592.52
		X5	FC-FA	M	1.61②	0.151	0.37	0.07	(0.15)
						5.45		2.59	7087.59
						36.00		36.00	46592.52
		X6	FC-FA	M	1.90②	0.001	0.51	0.05	(0.00)
						0.04		1.66	34.96
						36.00		36.00	35423.52
	3F	X1	FA-FA	M	2.87②	0.232	0.51	0.05	(0.22)
						8.36		1.89	7819.55
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FB-FA	M	2.34②	0.190	0.37	0.08	(0.19)
						6.85		2.71	8902.68
						36.00		36.00	46592.52
		X3	FB-FA	M	2.32②	0.181	0.37	0.08	(0.18)
						6.53		2.70	8488.27
						36.00		36.00	46592.52
		X4	FB-FA	M	2.32②	0.181	0.37	0.08	(0.18)
						6.52		2.70	8474.00
						36.00		36.00	46592.52
		X5	FB-FA	M	2.31②	0.168	0.37	0.07	(0.17)
						6.06		2.69	7875.88
						36.00		36.00	46592.52
		X6	FA-FA	M	2.62②	0.000	0.51	0.05	(-0.02)
						0.00		1.77	-149.73
						36.00		36.00	-6812.52
	2F	X1	FA-FA	M	3.90②	0.258	0.51	0.06	(0.25)
						9.30		2.32	8698.40
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FA-FA	M	3.14②	0.211	0.37	0.08	(0.21)
						7.58		2.71	9851.47
						36.00		36.00	46592.52

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	2F	X3	FA-FA	M	3.13②	0.199	0.37	0.08	(0.20)
						7.17		2.75	9316.59
						36.00		36.00	46592.52
		X4	FA-FA	M	3.13②	0.199	0.37	0.08	(0.20)
						7.16		2.75	9301.52
						36.00		36.00	46592.52
		X5	FA-FA	M	3.11②	0.186	0.37	0.08	(0.19)
						6.69		2.76	8698.55
						36.00		36.00	46592.52
		X6	FA-FA	M	3.46②	0.000	0.51	0.05	(-0.04)
						0.00		1.71	-301.09
						36.00		36.00	-6812.52
	1F	X1	FB-FB	M	6.08②	0.353	0.51	0.07	(0.34)
						12.69		2.52	11867.29
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FA-FA	M	4.40②	0.294	0.37	0.08	(0.30)
						10.59		2.89	13765.37
						36.00		36.00	46592.52
		X3	FA-FA	M	4.44②	0.278	0.37	0.08	(0.28)
						10.00		2.82	12997.56
						36.00		36.00	46592.52
		X4	FA-FA	M	4.43②	0.277	0.37	0.08	(0.28)
						9.98		2.82	12979.24
						36.00		36.00	46592.52
		X5	FA-FA	M	4.44②	0.261	0.37	0.08	(0.26)
						9.38		2.77	12194.59
						36.00		36.00	46592.52
		X6	FA-FA	M	4.70②	0.000	0.51	0.04	(-0.04)
						0.00		1.56	-269.42
						36.00		36.00	-6812.52

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	14F	X1	FA-FA	M	2.96②	0.003	0.34	0.00	(0.00)
						0.10		0.11	97.51
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FA-FA	M	2.62②	0.012	0.33	0.00	(0.01)
						0.35		0.02	345.16
						30.00		30.00	28950.01
		X3	FA-FA	M	2.59②	0.012	0.33	0.00	(0.01)
						0.36		0.00	346.97
						30.00		30.00	28950.01
		X4	FA-FA	M	2.59②	0.012	0.33	0.00	(0.01)
						0.36		0.00	346.97
						30.00		30.00	28950.01
		X5	FA-FA	M	2.62②	0.012	0.33	0.00	(0.01)
						0.35		0.02	345.16
						30.00		30.00	28950.01
		X6	FA-FA	M	2.96②	0.003	0.34	0.00	(0.00)
						0.10		0.11	97.51
						30.00		30.00	27930.01
	13F	X1	FA-FA	M	3.91②	0.004	0.34	0.00	(0.00)
						0.11		0.09	104.48
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FB-FA	M	2.27②	0.020	0.33	0.00	(0.02)
						0.60		0.01	589.15
						30.00		30.00	28950.01
		X3	FB-FA	M	2.22②	0.020	0.33	0.00	(0.02)
						0.61		0.00	595.44
						30.00		30.00	28950.01
		X4	FB-FA	M	2.22②	0.020	0.33	0.00	(0.02)
						0.61		0.00	595.44

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	13F	X4	FB-FA	M	2.22②	30.00	0.33	30.00	28950.01
		X5	FB-FA	M	2.27②	0.020	0.33	0.00	(0.02)
						0.60		0.01	589.15
						30.00		30.00	28950.01
		X6	FA-FA	M	3.91②	0.004	0.34	0.00	(0.00)
						0.11		0.09	104.48
						30.00		30.00	27930.01
	12F	X1	FA-FA	M	4.61②	0.000	0.34	0.00	(0.00)
						0.01		0.09	13.73
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FB-FA	M	2.37②	0.022	0.33	0.00	(0.02)
						0.67		0.02	650.33
						30.00		30.00	28950.01
		X3	FB-FA	M	2.26②	0.023	0.33	0.00	(0.02)
						0.68		0.00	660.91
						30.00		30.00	28950.01
		X4	FB-FA	M	2.26②	0.023	0.33	0.00	(0.02)
						0.68		0.00	660.90
						30.00		30.00	28950.01
		X5	FB-FA	M	2.37②	0.022	0.33	0.00	(0.02)
						0.67		0.02	650.33
						30.00		30.00	28950.01
		X6	FA-FA	M	4.61②	0.000	0.34	0.00	(0.00)
						0.01		0.09	13.73
						30.00		30.00	27930.01
	11F	X1	FA-FA	M	3.41②	0.000	0.34	0.00	(-0.04)
						0.00		0.08	-164.27
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FB-FA	M	2.17②	0.017	0.31	0.00	(0.02)
						0.51		0.02	534.43
						30.00		30.00	30607.51
		X3	FB-FA	M	2.21②	0.018	0.31	0.00	(0.02)
						0.53		0.00	548.35
						30.00		30.00	30607.51
		X4	FB-FA	M	2.21②	0.018	0.31	0.00	(0.02)
						0.53		0.00	548.35
						30.00		30.00	30607.51
		X5	FB-FA	M	2.17②	0.017	0.31	0.00	(0.02)
						0.51		0.02	534.43
						30.00		30.00	30607.51
		X6	FA-FA	M	3.41②	0.000	0.34	0.00	(-0.04)
						0.00		0.08	-164.28
						30.00		30.00	-4087.51
	10F	X1	FA-FA	M	2.82②	0.000	0.34	0.00	(-0.10)
						0.00		0.07	-398.10
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	2.60②	0.009	0.31	0.00	(0.01)
						0.27		0.03	285.30
						30.00		30.00	30607.51
		X3	FB-FA	M	2.41②	0.010	0.31	0.00	(0.01)
						0.29		0.00	302.45
						30.00		30.00	30607.51
		X4	FB-FA	M	2.41②	0.010	0.31	0.00	(0.01)
						0.29		0.00	302.45
						30.00		30.00	30607.51
		X5	FA-FA	M	2.60②	0.009	0.31	0.00	(0.01)
						0.27		0.03	285.30
						30.00		30.00	30607.51
		X6	FA-FA	M	2.82②	0.000	0.34	0.00	(-0.10)
						0.00		0.07	-398.10
						30.00		30.00	-4087.51
	9F	X1	FA-FA	M	2.86②	0.000	0.34	0.00	(-0.18)
						0.00		0.07	-721.33
						36.00		36.00	-4087.51

Y方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	9F	X2	FA-FA	M	3.14②	0.000	0.27	0.00	(-0.03)
						0.00		0.02	-134.24
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FB-FB	M	2.33②	0.000	0.27	0.00	(-0.03)
						0.00		0.00	-120.49
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FB-FB	M	2.33②	0.000	0.27	0.00	(-0.03)
						0.00		0.00	-120.49
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FA-FA	M	3.14②	0.000	0.27	0.00	(-0.03)
						0.00		0.02	-134.24
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	2.86②	0.000	0.34	0.00	(-0.18)
						0.00		0.07	-721.33
						36.00		36.00	-4087.51
	8F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.34	0.00	(-0.29)
						0.00		0.06	-1176.06
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.54①	0.000	0.27	0.00	(-0.11)
						0.00		0.03	-446.84
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.54①	0.000	0.27	0.00	(-0.11)
						0.00		0.00	-433.53
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.54①	0.000	0.27	0.00	(-0.11)
						0.00		0.00	-433.53
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.54①	0.000	0.27	0.00	(-0.11)
						0.00		0.03	-446.84
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.34	0.00	(-0.29)
						0.00		0.06	-1176.07
						36.00		36.00	-4087.51
	7F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.34	0.00	(-0.43)
						0.00		0.05	-1757.52
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.54①	0.000	0.27	0.00	(-0.22)
						0.00		0.03	-883.32
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FB-FB	M	2.48②	0.000	0.27	0.00	(-0.21)
						0.00		0.00	-870.42
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FB-FB	M	2.47②	0.000	0.27	0.00	(-0.21)
						0.00		0.00	-870.42
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.54①	0.000	0.27	0.00	(-0.22)
						0.00		0.03	-883.31
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.34	0.00	(-0.43)
						0.00		0.05	-1757.53
						36.00		36.00	-4087.51
	6F	X1	FC-FC	M	1.77①	0.000	0.51	0.00	(-0.38)
						0.00		0.04	-2602.63
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.41	0.00	(-0.24)
						0.00		0.05	-1658.85
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FB-FA	M	2.35②	0.000	0.41	0.00	(-0.24)
						0.00		0.00	-1647.92
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FB-FA	M	2.35②	0.000	0.41	0.00	(-0.24)
						0.00		0.00	-1647.91
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.41	0.00	(-0.24)

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	6F	X5	FC-FC	M	1.50①	0.00	0.41	0.05	-1658.84
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.77①	0.000	0.51	0.00	(-0.38)
						0.00		0.04	-2602.64
						36.00		36.00	-6812.52
	5F	X1	FC-FC	M	1.77①	0.000	0.51	0.00	(-0.50)
						0.00		0.03	-3390.45
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.41	0.00	(-0.36)
						0.00		0.05	-2483.24
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FB-FA	M	2.35②	0.000	0.41	0.00	(-0.36)
						0.00		0.00	-2474.32
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FB-FA	M	2.35②	0.000	0.41	0.00	(-0.36)
						0.00		0.00	-2474.32
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.41	0.00	(-0.36)
						0.00		0.05	-2483.22
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.77①	0.000	0.51	0.00	(-0.50)
						0.00		0.03	-3390.46
						36.00		36.00	-6812.52
	4F	X1	FC-FC	M	1.77①	0.000	0.51	0.00	(-0.62)
						0.00		0.02	-4256.78
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.37	0.00	(-0.52)
						0.00		0.05	-3535.49
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FA-FA	M	2.70②	0.000	0.37	0.00	(-0.52)
						0.00		0.00	-3530.63
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FA-FA	M	2.69②	0.000	0.37	0.00	(-0.52)
						0.00		0.00	-3530.62
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.37	0.00	(-0.52)
						0.00		0.05	-3535.46
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.77①	0.000	0.51	0.00	(-0.62)
						0.00		0.02	-4256.80
						36.00		36.00	-6812.52
	3F	X1	FC-FC	M	1.77①	0.000	0.51	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.02	-5190.20
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.37	0.00	(-0.69)
						0.00		0.06	-4671.15
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FB-FB	M	2.47②	0.000	0.37	0.00	(-0.69)
						0.00		0.00	-4673.63
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FB-FB	M	2.47②	0.000	0.37	0.00	(-0.69)
						0.00		0.00	-4673.62
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.37	0.00	(-0.69)
						0.00		0.06	-4671.14
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.77①	0.000	0.51	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.02	-5190.22
						36.00		36.00	-6812.52
	2F	X1	FC-FC	M	1.77①	0.000	0.51	0.00	(-0.91*)
						0.00		0.02	-6180.42
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.37	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.08	-5919.12

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	2F	X2	FC-FC	M	1.50①	36.00	0.37	36.00	-6812.52
		X3	FA-FA	M	4.16②	0.000	0.37	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.00	-5927.72
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FA-FA	M	4.16②	0.000	0.37	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.00	-5927.72
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.37	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.08	-5919.10
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.77①	0.000	0.51	0.00	(-0.91*)
						0.00		0.02	-6180.45
						36.00		36.00	-6812.52
	1F	X1	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.51	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.73①	0.000	0.37	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.73①	0.000	0.37	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.73①	0.000	0.37	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.73①	0.000	0.37	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.51	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
Y3	14F	X1	FA-FA	M	3.07②	0.013	0.34	0.00	(0.01)
						0.39		0.13	360.75
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FA-FA	M	2.62②	0.021	0.33	0.00	(0.02)
						0.62		0.00	599.67
						30.00		30.00	28950.01
		X3	FA-FA	M	2.69②	0.021	0.33	0.00	(0.02)
						0.62		0.00	600.18
						30.00		30.00	28950.01
		X4	FA-FA	M	2.69②	0.021	0.33	0.00	(0.02)
						0.62		0.00	600.18
						30.00		30.00	28950.01
		X5	FA-FA	M	2.62②	0.021	0.33	0.00	(0.02)
						0.62		0.00	599.67
						30.00		30.00	28950.01
		X6	FA-FA	M	3.07②	0.013	0.34	0.00	(0.01)
						0.39		0.13	360.75
						30.00		30.00	27930.01
	13F	X1	FA-FA	M	2.74②	0.038	0.34	0.00	(0.04)
						1.14		0.10	1066.93
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FB-FA	M	2.24②	0.054	0.33	0.00	(0.05)
						1.61		0.00	1565.29
						30.00		30.00	28950.01
		X3	FB-FA	M	2.27②	0.053	0.33	0.00	(0.05)
						1.60		0.00	1561.32
						30.00		30.00	28950.01
		X4	FB-FA	M	2.27②	0.053	0.33	0.00	(0.05)
						1.60		0.00	1561.32
						30.00		30.00	28950.01
		X5	FB-FA	M	2.24②	0.054	0.33	0.00	(0.05)
						1.61		0.00	1565.29
						30.00		30.00	28950.01

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	13F	X6	FA-FA	M	2.74②	0.038	0.34	0.00	(0.04)
						1.14		0.10	1066.93
						30.00		30.00	27930.01
	12F	X1	FA-FA	M	2.66②	0.068	0.34	0.00	(0.07)
						2.04		0.11	1909.00
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FB-FA	M	2.24②	0.093	0.33	0.00	(0.09)
						2.79		0.00	2724.87
						30.00		30.00	28950.01
		X3	FB-FA	M	2.26②	0.093	0.33	0.00	(0.09)
						2.79		0.00	2715.58
						30.00		30.00	28950.01
		X4	FB-FA	M	2.26②	0.093	0.33	0.00	(0.09)
						2.79		0.00	2715.58
						30.00		30.00	28950.01
		X5	FB-FA	M	2.24②	0.093	0.33	0.00	(0.09)
						2.79		0.00	2724.87
						30.00		30.00	28950.01
		X6	FA-FA	M	2.66②	0.068	0.34	0.00	(0.07)
						2.04		0.11	1909.01
						30.00		30.00	27930.01
	11F	X1	FA-FA	M	2.57②	0.101	0.34	0.00	(0.10)
						3.03		0.11	2833.43
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FB-FA	M	2.20②	0.130	0.31	0.00	(0.13)
						3.90		0.00	4054.54
						30.00		30.00	30607.51
		X3	FB-FA	M	2.19②	0.129	0.31	0.00	(0.13)
						3.88		0.00	4039.01
						30.00		30.00	30607.51
		X4	FB-FA	M	2.19②	0.129	0.31	0.00	(0.13)
						3.88		0.00	4039.02
						30.00		30.00	30607.51
		X5	FB-FA	M	2.20②	0.130	0.31	0.00	(0.13)
						3.90		0.00	4054.54
						30.00		30.00	30607.51
		X6	FA-FA	M	2.57②	0.101	0.34	0.00	(0.10)
						3.03		0.11	2833.44
						30.00		30.00	27930.01
	10F	X1	FA-FA	M	2.63②	0.137	0.34	0.00	(0.14)
						4.12		0.11	3848.19
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FB-FA	M	2.29②	0.176	0.31	0.00	(0.18)
						5.27		0.00	5476.56
						30.00		30.00	30607.51
		X3	FB-FA	M	2.22②	0.175	0.31	0.00	(0.18)
						5.25		0.00	5455.03
						30.00		30.00	30607.51
		X4	FB-FA	M	2.22②	0.175	0.31	0.00	(0.18)
						5.25		0.00	5455.04
						30.00		30.00	30607.51
		X5	FB-FA	M	2.29②	0.176	0.31	0.00	(0.18)
						5.27		0.00	5476.55
						30.00		30.00	30607.51
		X6	FA-FA	M	2.63②	0.137	0.34	0.00	(0.14)
						4.12		0.11	3848.20
						30.00		30.00	27930.01
	9F	X1	FA-FA	M	2.88②	0.148	0.34	0.00	(0.15)
						5.33		0.11	4986.56
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FB-FA	M	2.42②	0.170	0.27	0.00	(0.18)
						6.13		0.00	7171.73
						36.00		36.00	39889.51
		X3	FB-FA	M	2.39②	0.169	0.27	0.00	(0.18)

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	9F	X3	FB-FA	M	2.39②	6.10	0.27	0.00	7138.18
						36.00		36.00	39889.51
		X4	FB-FA	M	2.39②	0.169	0.27	0.00	(0.18)
						6.10		0.00	7138.19
						36.00		36.00	39889.51
		X5	FB-FA	M	2.42②	0.170	0.27	0.00	(0.18)
						6.13		0.00	7171.73
						36.00		36.00	39889.51
		X6	FA-FA	M	2.88②	0.148	0.34	0.00	(0.15)
						5.33		0.11	4986.57
						36.00		36.00	32698.51
	8F	X1	FA-FA	M	2.61②	0.185	0.34	0.00	(0.19)
						6.68		0.11	6243.73
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FB-FA	M	2.17②	0.213	0.27	0.00	(0.22)
						7.66		0.00	8959.21
						36.00		36.00	39889.51
		X3	FB-FA	M	2.23②	0.212	0.27	0.00	(0.22)
						7.62		0.00	8917.59
						36.00		36.00	39889.51
		X4	FB-FA	M	2.23②	0.212	0.27	0.00	(0.22)
						7.62		0.00	8917.59
						36.00		36.00	39889.51
		X5	FB-FA	M	2.18②	0.213	0.27	0.00	(0.22)
						7.66		0.00	8959.21
						36.00		36.00	39889.51
		X6	FA-FA	M	2.61②	0.185	0.34	0.00	(0.19)
						6.68		0.11	6243.73
						36.00		36.00	32698.51
	7F	X1	FA-FA	M	2.70②	0.225	0.34	0.00	(0.23)
						8.09		0.11	7563.47
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FB-FA	M	2.28②	0.258	0.27	0.00	(0.27)
						9.29		0.00	10870.91
						36.00		36.00	39889.51
		X3	FB-FA	M	2.29②	0.257	0.27	0.00	(0.27)
						9.25		0.00	10818.79
						36.00		36.00	39889.51
		X4	FB-FA	M	2.29②	0.257	0.27	0.00	(0.27)
						9.25		0.00	10818.79
						36.00		36.00	39889.51
		X5	FB-FA	M	2.28②	0.258	0.27	0.00	(0.27)
						9.29		0.00	10870.92
						36.00		36.00	39889.51
		X6	FA-FA	M	2.70②	0.225	0.34	0.00	(0.23)
						8.09		0.11	7563.48
						36.00		36.00	32698.51
	6F	X1	FA-FA	M	2.67②	0.260	0.51	0.00	(0.25)
						9.36		0.12	8752.24
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FB-FA	M	2.31②	0.303	0.41	0.00	(0.30)
						10.92		0.00	12777.05
						36.00		36.00	42614.52
		X3	FB-FA	M	2.21②	0.302	0.41	0.00	(0.30)
						10.87		0.00	12715.09
						36.00		36.00	42614.52
		X4	FB-FA	M	2.21②	0.302	0.41	0.00	(0.30)
						10.87		0.00	12715.08
						36.00		36.00	42614.52
		X5	FB-FA	M	2.31②	0.303	0.41	0.00	(0.30)
						10.92		0.00	12777.05
						36.00		36.00	42614.52
		X6	FA-FA	M	2.67②	0.260	0.51	0.00	(0.25)
						9.36		0.12	8752.27

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	6F	X6	FA-FA	M	2.67②	36.00	0.51	36.00	35423.52
	5F	X1	FA-FA	M	2.84②	0.300	0.51	0.00	(0.29)
						10.81		0.11	10103.26
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FB-FA	M	2.65②	0.353	0.41	0.00	(0.35)
						12.70		0.00	14859.17
						36.00		36.00	42614.52
		X3	FB-FA	M	2.25②	0.351	0.41	0.00	(0.35)
						12.64		0.00	14783.17
						36.00		36.00	42614.52
		X4	FB-FA	M	2.25②	0.351	0.41	0.00	(0.35)
						12.64		0.00	14783.15
						36.00		36.00	42614.52
		X5	FB-FA	M	2.65②	0.353	0.41	0.00	(0.35)
						12.70		0.00	14859.14
						36.00		36.00	42614.52
		X6	FA-FA	M	2.84②	0.300	0.51	0.00	(0.29)
						10.81		0.11	10103.30
						36.00		36.00	35423.52
	4F	X1	FA-FA	M	2.60②	0.341	0.51	0.00	(0.32)
						12.29		0.11	11488.00
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FB-FA	M	2.19②	0.371	0.37	0.00	(0.37)
						13.36		0.00	17368.14
						36.00		36.00	46592.52
		X3	FB-FA	M	2.26②	0.369	0.37	0.00	(0.37)
						13.29		0.00	17271.39
						36.00		36.00	46592.52
		X4	FB-FA	M	2.26②	0.369	0.37	0.00	(0.37)
						13.29		0.00	17271.38
						36.00		36.00	46592.52
		X5	FB-FA	M	2.18②	0.371	0.37	0.00	(0.37)
						13.36		0.00	17368.15
						36.00		36.00	46592.52
		X6	FA-FA	M	2.60②	0.341	0.51	0.00	(0.32)
						12.29		0.11	11488.03
						36.00		36.00	35423.52
	3F	X1	FB-FA	M	3.72②	0.383	0.51	0.00	(0.36)
						13.80		0.11	12904.70
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FB-FA	M	2.39②	0.420	0.37	0.00	(0.42)
						15.13		0.00	19663.80
						36.00		36.00	46592.52
		X3	FB-FA	M	2.17②	0.418	0.37	0.00	(0.42)
						15.03		0.00	19544.72
						36.00		36.00	46592.52
		X4	FB-FA	M	2.17②	0.418	0.37	0.00	(0.42)
						15.03		0.00	19544.76
						36.00		36.00	46592.52
		X5	FB-FA	M	2.39②	0.420	0.37	0.00	(0.42)
						15.13		0.00	19663.81
						36.00		36.00	46592.52
		X6	FB-FA	M	3.72②	0.383	0.51	0.00	(0.36)
						13.80		0.11	12904.73
						36.00		36.00	35423.52
	2F	X1	FB-FA	M	3.76②	0.426	0.51	0.00	(0.40)
						15.34		0.12	14343.66
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FC-FA	M	5.40②	0.470	0.37	0.00	(0.47)
						16.93		0.00	22008.19
						36.00		36.00	46592.52
		X3	FC-FA	M	2.32②	0.467	0.37	0.00	(0.47)
						16.82		0.00	21871.64
						36.00		36.00	46592.52

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	2F	X4	FC-FA	M	2.32②	0.467	0.37	0.00	(0.47)
						16.82		0.00	21871.62
						36.00		36.00	46592.52
		X5	FC-FA	M	5.42②	0.470	0.37	0.00	(0.47)
						16.93		0.00	22008.25
						36.00		36.00	46592.52
		X6	FB-FA	M	3.76②	0.426	0.51	0.00	(0.40)
						15.34		0.12	14343.67
						36.00		36.00	35423.52
	1F	X1	FD-FD	M	4.63②	0.621	0.51	0.00	(0.59*)
						22.37		0.07	20913.70
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FD-FD	M	7.46②	0.647	0.37	0.00	(0.65*)
						23.30		0.01	30289.95
						36.00		36.00	46592.52
		X3	FD-FD	M	4.28②	0.642	0.37	0.00	(0.65*)
						23.12		0.00	30062.15
						36.00		36.00	46592.52
		X4	FD-FD	M	4.29②	0.642	0.37	0.00	(0.65*)
						23.12		0.00	30062.12
						36.00		36.00	46592.52
		X5	FD-FD	M	7.47②	0.647	0.37	0.00	(0.65*)
						23.30		0.01	30289.98
						36.00		36.00	46592.52
		X6	FD-FD	M	4.63②	0.621	0.51	0.00	(0.59*)
						22.37		0.07	20913.75
						36.00		36.00	35423.52

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	14F	X1	FA-FA	M	3.08②	0.013	0.34	0.00	(0.01)
						0.39		0.13	361.53
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FA-FA	M	2.62②	0.020	0.33	0.00	(0.02)
						0.61		0.00	599.61
						30.00		30.00	28950.01
		X3	FA-FA	M	2.70②	0.021	0.33	0.00	(0.02)
						0.62		0.00	600.23
						30.00		30.00	28950.01
		X4	FA-FA	M	2.70②	0.021	0.33	0.00	(0.02)
						0.62		0.00	600.22
						30.00		30.00	28950.01
		X5	FA-FA	M	2.62②	0.020	0.33	0.00	(0.02)
						0.61		0.00	599.61
						30.00		30.00	28950.01
		X6	FA-FA	M	3.08②	0.013	0.34	0.00	(0.01)
						0.39		0.13	361.52
						30.00		30.00	27930.01
	13F	X1	FA-FA	M	2.72②	0.038	0.34	0.00	(0.04)
						1.14		0.10	1064.95
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FB-FA	M	2.24②	0.054	0.33	0.00	(0.05)
						1.61		0.00	1565.46
						30.00		30.00	28950.01
		X3	FB-FA	M	2.27②	0.053	0.33	0.00	(0.05)
						1.60		0.00	1561.97
						30.00		30.00	28950.01
		X4	FB-FA	M	2.27②	0.053	0.33	0.00	(0.05)
						1.60		0.00	1561.97
						30.00		30.00	28950.01
		X5	FB-FA	M	2.24②	0.054	0.33	0.00	(0.05)
						1.61		0.00	1565.45

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	13F	X5	FB-FA	M	2.24②	30.00	0.33	30.00	28950.01
		X6	FA-FA	M	2.72②	0.038	0.34	0.00	(0.04)
						1.14		0.10	1064.95
						30.00		30.00	27930.01
	12F	X1	FA-FA	M	2.67②	0.068	0.34	0.00	(0.07)
						2.04		0.11	1903.90
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FB-FA	M	2.24②	0.093	0.33	0.00	(0.09)
						2.79		0.00	2725.08
						30.00		30.00	28950.01
		X3	FB-FA	M	2.27②	0.093	0.33	0.00	(0.09)
						2.79		0.00	2716.61
						30.00		30.00	28950.01
		X4	FB-FA	M	2.27②	0.093	0.33	0.00	(0.09)
						2.79		0.00	2716.60
						30.00		30.00	28950.01
		X5	FB-FA	M	2.24②	0.093	0.33	0.00	(0.09)
						2.79		0.00	2725.06
						30.00		30.00	28950.01
		X6	FA-FA	M	2.67②	0.068	0.34	0.00	(0.07)
						2.04		0.11	1903.89
						30.00		30.00	27930.01
	11F	X1	FA-FA	M	2.58②	0.101	0.34	0.00	(0.10)
						3.02		0.11	2825.51
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FB-FA	M	2.20②	0.130	0.31	0.00	(0.13)
						3.90		0.00	4053.61
						30.00		30.00	30607.51
		X3	FB-FA	M	2.19②	0.129	0.31	0.00	(0.13)
						3.88		0.00	4039.30
						30.00		30.00	30607.51
		X4	FB-FA	M	2.19②	0.129	0.31	0.00	(0.13)
						3.88		0.00	4039.29
						30.00		30.00	30607.51
		X5	FB-FA	M	2.20②	0.130	0.31	0.00	(0.13)
						3.90		0.00	4053.59
						30.00		30.00	30607.51
		X6	FA-FA	M	2.58②	0.101	0.34	0.00	(0.10)
						3.02		0.11	2825.50
						30.00		30.00	27930.01
	10F	X1	FA-FA	M	2.63②	0.137	0.34	0.00	(0.14)
						4.10		0.11	3836.30
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FB-FA	M	2.27②	0.175	0.31	0.00	(0.18)
						5.26		0.00	5475.20
						30.00		30.00	30607.51
		X3	FB-FA	M	2.23②	0.175	0.31	0.00	(0.18)
						5.25		0.00	5455.31
						30.00		30.00	30607.51
		X4	FB-FA	M	2.22②	0.175	0.31	0.00	(0.18)
						5.25		0.00	5455.30
						30.00		30.00	30607.51
		X5	FB-FA	M	2.28②	0.175	0.31	0.00	(0.18)
						5.26		0.00	5475.18
						30.00		30.00	30607.51
		X6	FA-FA	M	2.63②	0.137	0.34	0.00	(0.14)
						4.10		0.11	3836.28
						30.00		30.00	27930.01
	9F	X1	FA-FA	M	2.87②	0.148	0.34	0.00	(0.15)
						5.31		0.11	4968.99
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FB-FA	M	2.41②	0.170	0.27	0.00	(0.18)
						6.13		0.00	7172.84
						36.00		36.00	39889.51

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	9F	X3	FB-FA	M	2.40②	0.170	0.27	0.00	(0.18)
						6.10		0.00	7141.69
						36.00		36.00	39889.51
		X4	FB-FA	M	2.40②	0.170	0.27	0.00	(0.18)
						6.10		0.00	7141.68
						36.00		36.00	39889.51
		X5	FB-FA	M	2.40②	0.170	0.27	0.00	(0.18)
						6.13		0.00	7172.79
						36.00		36.00	39889.51
		X6	FA-FA	M	2.87②	0.148	0.34	0.00	(0.15)
						5.31		0.11	4968.96
						36.00		36.00	32698.51
	8F	X1	FA-FA	M	2.62②	0.185	0.34	0.00	(0.19)
						6.65		0.11	6219.29
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FB-FA	M	2.19②	0.213	0.27	0.00	(0.22)
						7.66		0.00	8961.33
						36.00		36.00	39889.51
		X3	FB-FA	M	2.23②	0.212	0.27	0.00	(0.22)
						7.63		0.00	8922.76
						36.00		36.00	39889.51
		X4	FB-FA	M	2.23②	0.212	0.27	0.00	(0.22)
						7.63		0.00	8922.75
						36.00		36.00	39889.51
		X5	FB-FA	M	2.19②	0.213	0.27	0.00	(0.22)
						7.66		0.00	8961.26
						36.00		36.00	39889.51
		X6	FA-FA	M	2.62②	0.185	0.34	0.00	(0.19)
						6.65		0.11	6219.27
						36.00		36.00	32698.51
	7F	X1	FA-FA	M	2.69②	0.224	0.34	0.00	(0.23)
						8.06		0.11	7534.73
						36.00		36.00	32698.51
		X2	FB-FA	M	2.26②	0.258	0.27	0.00	(0.27)
						9.29		0.00	10872.59
						36.00		36.00	39889.51
		X3	FB-FA	M	2.29②	0.257	0.27	0.00	(0.27)
						9.25		0.00	10824.37
						36.00		36.00	39889.51
		X4	FB-FA	M	2.29②	0.257	0.27	0.00	(0.27)
						9.25		0.00	10824.36
						36.00		36.00	39889.51
		X5	FB-FA	M	2.26②	0.258	0.27	0.00	(0.27)
						9.29		0.00	10872.52
						36.00		36.00	39889.51
		X6	FA-FA	M	2.69②	0.224	0.34	0.00	(0.23)
						8.06		0.11	7534.70
						36.00		36.00	32698.51
	6F	X1	FA-FA	M	2.68②	0.259	0.51	0.00	(0.25)
						9.33		0.12	8723.07
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FB-FA	M	2.31②	0.303	0.41	0.00	(0.30)
						10.92		0.00	12774.22
						36.00		36.00	42614.52
		X3	FB-FA	M	2.21②	0.302	0.41	0.00	(0.30)
						10.87		0.00	12717.02
						36.00		36.00	42614.52
		X4	FB-FA	M	2.21②	0.302	0.41	0.00	(0.30)
						10.87		0.00	12717.02
						36.00		36.00	42614.52
		X5	FB-FA	M	2.31②	0.303	0.41	0.00	(0.30)
						10.92		0.00	12774.13
						36.00		36.00	42614.52
		X6	FA-FA	M	2.68②	0.259	0.51	0.00	(0.25)

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	6F	X6	FA-FA	M	2.68②	9.33	0.51	0.12	8723.03
						36.00		36.00	35423.52
	5F	X1	FA-FA	M	2.84②	0.299	0.51	0.00	(0.28)
						10.77		0.11	10072.82
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FB-FA	M	2.61②	0.353	0.41	0.00	(0.35)
						12.69		0.00	14853.10
						36.00		36.00	42614.52
		X3	FB-FA	M	2.25②	0.351	0.41	0.00	(0.35)
						12.63		0.00	14782.60
						36.00		36.00	42614.52
		X4	FB-FA	M	2.25②	0.351	0.41	0.00	(0.35)
						12.63		0.00	14782.59
						36.00		36.00	42614.52
		X5	FB-FA	M	2.61②	0.353	0.41	0.00	(0.35)
						12.69		0.00	14852.99
						36.00		36.00	42614.52
		X6	FA-FA	M	2.84②	0.299	0.51	0.00	(0.28)
						10.77		0.11	10072.79
						36.00		36.00	35423.52
	4F	X1	FA-FA	M	2.58②	0.340	0.51	0.00	(0.32)
						12.25		0.11	11456.03
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FB-FA	M	2.24②	0.371	0.37	0.00	(0.37)
						13.36		0.00	17362.58
						36.00		36.00	46592.52
		X3	FB-FA	M	2.26②	0.369	0.37	0.00	(0.37)
						13.29		0.00	17272.53
						36.00		36.00	46592.52
		X4	FB-FA	M	2.26②	0.369	0.37	0.00	(0.37)
						13.29		0.00	17272.53
						36.00		36.00	46592.52
		X5	FB-FA	M	2.24②	0.371	0.37	0.00	(0.37)
						13.36		0.00	17362.50
						36.00		36.00	46592.52
		X6	FA-FA	M	2.58②	0.340	0.51	0.00	(0.32)
						12.25		0.11	11455.96
						36.00		36.00	35423.52
	3F	X1	FB-FA	M	3.77②	0.382	0.51	0.00	(0.36)
						13.77		0.11	12870.51
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FB-FA	M	2.43②	0.420	0.37	0.00	(0.42)
						15.12		0.00	19655.90
						36.00		36.00	46592.52
		X3	FB-FA	M	2.16②	0.418	0.37	0.00	(0.42)
						15.03		0.00	19544.66
						36.00		36.00	46592.52
		X4	FB-FA	M	2.16②	0.418	0.37	0.00	(0.42)
						15.03		0.00	19544.67
						36.00		36.00	46592.52
		X5	FB-FA	M	2.44②	0.420	0.37	0.00	(0.42)
						15.12		0.00	19655.81
						36.00		36.00	46592.52
		X6	FB-FA	M	3.77②	0.382	0.51	0.00	(0.36)
						13.77		0.11	12870.45
						36.00		36.00	35423.52
	2F	X1	FB-FA	M	3.77②	0.425	0.51	0.00	(0.40)
						15.30		0.12	14307.71
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FC-FA	M	5.33②	0.470	0.37	0.00	(0.47)
						16.92		0.00	21998.55
						36.00		36.00	46592.52
		X3	FC-FA	M	2.36②	0.467	0.37	0.00	(0.47)
						16.82		0.00	21870.49

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	2F	X3	FC-FA	M	2.36②	36.00	0.37	36.00	46592.52
		X4	FC-FA	M	2.33②	0.467	0.37	0.00	(0.47)
						16.82		0.00	21870.37
						36.00		36.00	46592.52
		X5	FC-FA	M	5.24②	0.470	0.37	0.00	(0.47)
						16.92		0.00	21998.32
						36.00		36.00	46592.52
		X6	FB-FA	M	3.77②	0.425	0.51	0.00	(0.40)
						15.30		0.12	14307.62
						36.00		36.00	35423.52
	1F	X1	FD-FD	M	4.61②	0.622	0.51	0.00	(0.59*)
						22.38		0.07	20929.06
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FD-FD	M	8.05②	0.647	0.37	0.00	(0.65*)
						23.29		0.01	30272.31
						36.00		36.00	46592.52
		X3	FD-FD	M	4.27②	0.642	0.37	0.00	(0.65*)
						23.12		0.00	30059.42
						36.00		36.00	46592.52
		X4	FD-FD	M	4.20②	0.642	0.37	0.00	(0.65*)
						23.12		0.00	30059.27
						36.00		36.00	46592.52
		X5	FD-FD	M	8.00②	0.647	0.37	0.00	(0.65*)
						23.29		0.01	30272.04
						36.00		36.00	46592.52
		X6	FD-FD	M	4.61②	0.622	0.51	0.00	(0.59*)
						22.38		0.07	20928.92
						36.00		36.00	35423.52
Y3	14F	X1	FA-FA	M	2.93②	0.004	0.34	0.00	(0.00)
						0.11		0.11	98.93
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FA-FA	M	2.62②	0.012	0.33	0.00	(0.01)
						0.35		0.02	344.57
						30.00		30.00	28950.01
		X3	FA-FA	M	2.59②	0.012	0.33	0.00	(0.01)
						0.36		0.00	346.32
						30.00		30.00	28950.01
		X4	FA-FA	M	2.59②	0.012	0.33	0.00	(0.01)
						0.36		0.00	346.32
						30.00		30.00	28950.01
		X5	FA-FA	M	2.62②	0.012	0.33	0.00	(0.01)
						0.35		0.02	344.58
						30.00		30.00	28950.01
		X6	FA-FA	M	2.93②	0.004	0.34	0.00	(0.00)
						0.11		0.11	98.94
						30.00		30.00	27930.01
	13F	X1	FA-FA	M	4.22②	0.004	0.34	0.00	(0.00)
						0.11		0.09	107.17
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FB-FA	M	2.28②	0.020	0.33	0.00	(0.02)
						0.60		0.01	588.10
						30.00		30.00	28950.01
		X3	FB-FA	M	2.23②	0.020	0.33	0.00	(0.02)
						0.61		0.00	594.20
						30.00		30.00	28950.01
		X4	FB-FA	M	2.23②	0.020	0.33	0.00	(0.02)
						0.61		0.00	594.21
						30.00		30.00	28950.01
		X5	FB-FA	M	2.28②	0.020	0.33	0.00	(0.02)
						0.60		0.01	588.11
						30.00		30.00	28950.01
		X6	FA-FA	M	4.22②	0.004	0.34	0.00	(0.00)
						0.11		0.09	107.18
						30.00		30.00	27930.01

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	12F	X1	FA-FA	M	4.83②	0.001	0.34	0.00	(0.00)
						0.02		0.09	17.87
						30.00		30.00	27930.01
		X2	FB-FA	M	2.38②	0.022	0.33	0.00	(0.02)
						0.67		0.01	648.94
						30.00		30.00	28950.01
		X3	FB-FA	M	2.26②	0.023	0.33	0.00	(0.02)
						0.68		0.00	659.18
						30.00		30.00	28950.01
		X4	FB-FA	M	2.26②	0.023	0.33	0.00	(0.02)
						0.68		0.00	659.19
						30.00		30.00	28950.01
		X5	FB-FA	M	2.38②	0.022	0.33	0.00	(0.02)
						0.67		0.01	648.96
						30.00		30.00	28950.01
		X6	FA-FA	M	4.83②	0.001	0.34	0.00	(0.00)
						0.02		0.09	17.88
						30.00		30.00	27930.01
	11F	X1	FA-FA	M	3.49②	0.000	0.34	0.00	(-0.04)
						0.00		0.08	-158.63
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FB-FA	M	2.16②	0.017	0.31	0.00	(0.02)
						0.51		0.02	525.71
						30.00		30.00	30607.51
		X3	FB-FA	M	2.21②	0.017	0.31	0.00	(0.02)
						0.52		0.00	539.26
						30.00		30.00	30607.51
		X4	FB-FA	M	2.21②	0.017	0.31	0.00	(0.02)
						0.52		0.00	539.28
						30.00		30.00	30607.51
		X5	FB-FA	M	2.16②	0.017	0.31	0.00	(0.02)
						0.51		0.02	525.74
						30.00		30.00	30607.51
		X6	FA-FA	M	3.49②	0.000	0.34	0.00	(-0.04)
						0.00		0.08	-158.62
						30.00		30.00	-4087.51
	10F	X1	FA-FA	M	2.86②	0.000	0.34	0.00	(-0.10)
						0.00		0.08	-392.02
						30.00		30.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	2.60②	0.009	0.31	0.00	(0.01)
						0.26		0.03	273.71
						30.00		30.00	30607.51
		X3	FB-FA	M	2.40②	0.009	0.31	0.00	(0.01)
						0.28		0.00	290.28
						30.00		30.00	30607.51
		X4	FB-FA	M	2.40②	0.009	0.31	0.00	(0.01)
						0.28		0.00	290.30
						30.00		30.00	30607.51
		X5	FA-FA	M	2.60②	0.009	0.31	0.00	(0.01)
						0.26		0.03	273.75
						30.00		30.00	30607.51
		X6	FA-FA	M	2.86②	0.000	0.34	0.00	(-0.10)
						0.00		0.08	-392.00
						30.00		30.00	-4087.51
	9F	X1	FA-FA	M	2.86②	0.000	0.34	0.00	(-0.18)
						0.00		0.07	-716.89
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FA-FA	M	3.15②	0.000	0.27	0.00	(-0.04)
						0.00		0.02	-143.93
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FB-FB	M	2.31②	0.000	0.27	0.00	(-0.03)
						0.00		0.00	-130.72
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FB-FB	M	2.31②	0.000	0.27	0.00	(-0.03)

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	9F	X4	FB-FB	M	2.31②	0.00	0.27	0.00	-130.70
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FA-FA	M	3.15②	0.000	0.27	0.00	(-0.04)
						0.00		0.02	-143.89
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FA-FA	M	2.86②	0.000	0.34	0.00	(-0.18)
						0.00		0.07	-716.88
						36.00		36.00	-4087.51
	8F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.34	0.00	(-0.28)
						0.00		0.06	-1160.52
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.54①	0.000	0.27	0.00	(-0.11)
						0.00		0.03	-459.93
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FC-FC	M	1.54①	0.000	0.27	0.00	(-0.11)
						0.00		0.00	-447.23
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FC-FC	M	1.54①	0.000	0.27	0.00	(-0.11)
						0.00		0.00	-447.21
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.54①	0.000	0.27	0.00	(-0.11)
						0.00		0.03	-459.89
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.34	0.00	(-0.28)
						0.00		0.06	-1160.50
						36.00		36.00	-4087.51
	7F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.34	0.00	(-0.43)
						0.00		0.05	-1742.01
						36.00		36.00	-4087.51
		X2	FC-FC	M	1.54①	0.000	0.27	0.00	(-0.22)
						0.00		0.03	-901.13
						36.00		36.00	-4087.51
		X3	FB-FB	M	2.47②	0.000	0.27	0.00	(-0.22)
						0.00		0.00	-888.60
						36.00		36.00	-4087.51
		X4	FB-FB	M	2.48②	0.000	0.27	0.00	(-0.22)
						0.00		0.00	-888.58
						36.00		36.00	-4087.51
		X5	FC-FC	M	1.54①	0.000	0.27	0.00	(-0.22)
						0.00		0.03	-901.07
						36.00		36.00	-4087.51
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.34	0.00	(-0.43)
						0.00		0.05	-1741.99
						36.00		36.00	-4087.51
	6F	X1	FC-FC	M	1.77①	0.000	0.51	0.00	(-0.38)
						0.00		0.05	-2583.70
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.41	0.00	(-0.25)
						0.00		0.05	-1685.76
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FB-FA	M	2.38②	0.000	0.41	0.00	(-0.25)
						0.00		0.00	-1675.08
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FB-FA	M	2.39②	0.000	0.41	0.00	(-0.25)
						0.00		0.00	-1675.04
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.41	0.00	(-0.25)
						0.00		0.05	-1685.67
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.77①	0.000	0.51	0.00	(-0.38)
						0.00		0.05	-2583.68
						36.00		36.00	-6812.52
	5F	X1	FC-FC	M	1.77①	0.000	0.51	0.00	(-0.49)
						0.00		0.04	-3368.82

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	5F	X1	FC-FC	M	1.77①	36.00	0.51	36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.41	0.00	(-0.37)
						0.00		0.05	-2520.00
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FB-FB	M	2.33②	0.000	0.41	0.00	(-0.37)
						0.00		0.00	-2511.91
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FB-FA	M	2.33②	0.000	0.41	0.00	(-0.37)
						0.00		0.00	-2511.86
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.41	0.00	(-0.37)
						0.00		0.05	-2519.87
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.77①	0.000	0.51	0.00	(-0.49)
						0.00		0.04	-3368.79
						36.00		36.00	-6812.52
	4F	X1	FC-FC	M	1.77①	0.000	0.51	0.00	(-0.62)
						0.00		0.03	-4230.93
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.37	0.00	(-0.52)
						0.00		0.05	-3537.32
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.37	0.00	(-0.52)
						0.00		0.00	-3532.70
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FA-FA	M	2.72②	0.000	0.37	0.00	(-0.52)
						0.00		0.00	-3532.63
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.37	0.00	(-0.52)
						0.00		0.05	-3537.15
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.77①	0.000	0.51	0.00	(-0.62)
						0.00		0.03	-4230.90
						36.00		36.00	-6812.52
	3F	X1	FC-FC	M	1.77①	0.000	0.51	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.02	-5159.51
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.37	0.00	(-0.69)
						0.00		0.06	-4672.34
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FB-FB	M	2.48②	0.000	0.37	0.00	(-0.69)
						0.00		0.00	-4674.45
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FA-FA	M	2.51②	0.000	0.37	0.00	(-0.69)
						0.00		0.00	-4674.37
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.37	0.00	(-0.69)
						0.00		0.06	-4672.12
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.77①	0.000	0.51	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.02	-5159.48
						36.00		36.00	-6812.52
	2F	X1	FC-FC	M	1.77①	0.000	0.51	0.00	(-0.90*)
						0.00		0.02	-6144.09
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.37	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.08	-5919.49
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FA-FA	M	4.18②	0.000	0.37	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.00	-5927.25
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FA-FA	M	4.15②	0.000	0.37	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.00	-5927.15
						36.00		36.00	-6812.52

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	2F	X5	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.37	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.08	-5919.23
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.77①	0.000	0.51	0.00	(-0.90*)
						0.00		0.02	-6144.07
						36.00		36.00	-6812.52
	1F	X1	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.51	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.73①	0.000	0.37	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.73①	0.000	0.37	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.73①	0.000	0.37	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.73①	0.000	0.37	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.51	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52

c) ＲＣ壁の部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 ， S ： せん断破壊）

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X2	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X3	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X2	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X6	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	14F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.4	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.7	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
X2	14F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.6	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.8	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
X3	14F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.6	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.8	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
X4	14F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.6	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.8	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X4	4F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
X5	14F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.6	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.8	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
X6	14F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.4	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.7	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	14F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.4	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.6	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
X2	14F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.6	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.8	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.7	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
X3	14F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.6	30.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X3	12F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.8	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
X4	14F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.6	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.8	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
X5	14F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.6	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.8	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.7	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
X6	14F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.4	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.6	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00

U-5.1.3　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛
P4			靭性
P5			接合

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
横補剛　：　[o] 充分　[x] 不足
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q･D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	σo/Fc	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靭性
P4	τu/Fc		接合
P5	N/No		

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
　　：　[*] ： 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
Ho/D　：　（柱の内のり長さ／柱のせい）または（２･Ｍ／Ｑ･Ｄ）
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度
Pt　：　引張鉄筋比（%）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
N/No　：　ＲＣの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
　　：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
　　：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）
N/No　：　崩壊メカニズム時の軸方向荷重／ＳＲＣ断面としての最大圧縮耐力。
Ru　：　コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
　　（ＳＲＣ柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします）
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc		λe1
P2			λe2
P3			靭性
P4			接合

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
λe1　：　筋違材の有効細長比（右上り）
λe2　：　筋違材の有効細長比（左上り）
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

Ｙ方向正加力時　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
1F	X1	RC	FD-FD	M	4.63②	0.62	0.51	0.002	
	X2	RC	FD-FD	M	7.46②	0.65	0.37	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	4.28②	0.64	0.37	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	4.29②	0.64	0.37	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	7.47②	0.65	0.37	0.000	
	X6	RC	FD-FD	M	4.63②	0.62	0.51	0.002	

Ｙ方向負加力時　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
1F	X1	RC	FD-FD	M	4.61②	0.62	0.51	0.002	
	X2	RC	FD-FD	M	8.05②	0.65	0.37	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	4.27②	0.64	0.37	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	4.20②	0.64	0.37	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	8.00②	0.65	0.37	0.000	

Ｙ方向負加力時　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
1F	X6	RC	FD-FD	M	4.61②	0.62	0.51	0.002	

U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　：長期せん断力　(kN)
Qm　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：はりのせん断耐力　(kN)
n　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-101.5	1.200	205.8	145.5	≦	574.2	OK
		R		106.4			353.4	≦		
	X2	L		-104.1	1.200	277.0	228.3	≦	707.8	OK
		R		103.8			436.2	≦		
	X3	L		-103.9	1.200	279.1	231.0	≦	707.8	OK
		R		103.9			438.9	≦		
	X4	L		-103.8	1.200	276.5	227.9	≦	707.8	OK
		R		104.1			435.8	≦		
	X5	L		-106.4	1.200	229.9	169.4	≦	574.2	OK
		R		101.5			377.3	≦		
14F	X1	L		-144.1	1.200	247.2	152.6	≦	574.2	OK
		R		146.7			443.3	≦		
	X2	L		-145.4	1.200	325.4	245.1	≦	707.8	OK
		R		145.4			535.9	≦		
	X3	L		-145.4	1.200	328.5	248.8	≦	707.8	OK
		R		145.4			539.6	≦		
	X4	L		-145.4	1.200	325.4	245.1	≦	707.8	OK
		R		145.4			535.9	≦		
	X5	L		-146.7	1.200	269.3	176.5	≦	574.2	OK
		R		144.1			467.3	≦		
13F	X1	L		-143.9	1.200	303.1	219.8	≦	574.2	OK
		R		146.9			510.5	≦		
	X2	L	0	-145.4	1.200	375.4	305.0	≦	707.8	OK
		R		145.4			595.8	≦		
	X3	L	0	-145.4	1.200	376.6	306.5	≦	707.8	OK
		R		145.4			597.3	≦		
	X4	L	0	-145.4	1.200	375.7	305.5	≦	707.8	OK
		R		145.4			596.2	≦		
	X5	L	0	-146.9	1.200	316.7	233.2	≦	574.2	OK
		R		143.9			524.0	≦		
12F	X1	L	0	-152.5	1.200	501.5	449.3	≦	863.1	OK
		R		156.4			758.2	≦		
	X2	L	0	-154.5	1.200	579.5	540.9	≦	963.8	OK
		R		154.4			849.8	≦		
	X3	L	0	-154.5	1.200	581.1	542.9	≦	963.8	OK
		R		154.5			851.8	≦		
	X4	L	0	-154.4	1.200	580.2	541.8	≦	963.8	OK
		R		154.5			850.7	≦		
	X5	L	0	-156.4	1.200	517.1	464.1	≦	863.1	OK
		R		152.5			773.0	≦		
11F	X1	L	0	-152.5	1.100	534.9	435.9	≦	863.1	OK
		R	0	156.4			744.8	≦		
	X2	L	0	-154.5	1.100	602.2	507.9	≦	963.8	OK
		R	0	154.4			816.8	≦		
	X3	L	0	-154.5	1.100	602.2	507.9	≦	963.8	OK
		R	0	154.5			816.8	≦		

Y2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	X4	L	0	-154.4	1.100	602.1	507.9	≦	963.8	OK
		R	0	154.5			816.8	≦		
	X5	L	0	-156.4	1.100	534.7	431.8	≦	863.1	OK
		R	0	152.5			740.7	≦		
10F	X1	L	0	-152.5	1.100	534.9	435.9	≦	913.7	OK
		R	0	156.5			744.8	≦		
	X2	L	0	-154.5	1.100	602.2	507.9	≦	1017.0	OK
		R	0	154.4			816.8	≦		
	X3	L	0	-154.5	1.100	602.2	507.9	≦	1017.0	OK
		R	0	154.5			816.8	≦		
	X4	L	0	-154.4	1.100	602.1	507.9	≦	1017.0	OK
		R	0	154.5			816.8	≦		
	X5	L	0	-156.5	1.100	534.8	431.8	≦	913.7	OK
		R	0	152.5			740.7	≦		
9F	X1	L	0	-158.4	1.100	692.1	603.0	≦	1041.9	OK
		R	0	163.6			925.0	≦		
	X2	L	0	-161.1	1.100	773.4	689.7	≦	1161.7	OK
		R	0	161.0			1011.7	≦		
	X3	L	0	-161.0	1.100	773.4	689.7	≦	1161.7	OK
		R	0	161.0			1011.7	≦		
	X4	L	0	-161.0	1.100	773.3	689.7	≦	1161.7	OK
		R	0	161.1			1011.7	≦		
	X5	L	0	-163.6	1.100	693.2	598.8	≦	1041.9	OK
		R	0	158.4			920.9	≦		
8F	X1	L	0	-158.4	1.100	692.1	603.0	≦	1041.9	OK
		R	0	163.7			925.0	≦		
	X2	L	0	-161.1	1.100	773.4	689.7	≦	1161.7	OK
		R	0	161.0			1011.7	≦		
	X3	L	0	-161.0	1.100	773.4	689.7	≦	1161.7	OK
		R	0	161.0			1011.7	≦		
	X4	L	0	-161.0	1.100	773.3	689.7	≦	1161.7	OK
		R	0	161.1			1011.7	≦		
	X5	L	0	-163.7	1.100	693.2	598.8	≦	1041.9	OK
		R	0	158.4			920.9	≦		
7F	X1	L	0	-164.7	1.100	741.2	650.6	≦	1158.3	OK
		R	0	171.3			986.7	≦		
	X2	L	0	-168.1	1.100	829.4	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	167.9			1080.3	≦		
	X3	L	0	-168.0	1.100	829.3	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	168.0			1080.3	≦		
	X4	L	0	-167.9	1.100	829.2	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	168.1			1080.3	≦		
	X5	L	0	-171.3	1.100	743.4	646.4	≦	1158.3	OK
		R	0	164.7			982.5	≦		
6F	X1	L	0	-164.7	1.100	741.3	650.6	≦	1158.3	OK
		R	0	171.3			986.7	≦		
	X2	L	0	-168.1	1.100	829.4	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	167.9			1080.3	≦		
	X3	L	0	-168.0	1.100	829.3	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	168.0			1080.3	≦		
	X4	L	0	-167.9	1.100	829.2	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	168.1			1080.3	≦		
	X5	L	0	-171.3	1.100	743.4	646.4	≦	1158.3	OK
		R	0	164.7			982.5	≦		
5F	X1	L	0	-164.7	1.100	816.0	732.9	≦	1291.2	OK
		R	0	171.4			1069.0	≦		
	X2	L	0	-168.1	1.100	829.4	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	167.9			1080.3	≦		
	X3	L	0	-168.0	1.100	829.3	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	168.0			1080.3	≦		
	X4	L	0	-167.9	1.100	829.2	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	168.1			1080.3	≦		
	X5	L	0	-171.4	1.100	818.3	728.7	≦	1291.2	OK
		R	0	164.7			1064.8	≦		
4F	X1	L	0	-164.6	1.100	815.9	732.9	≦	1291.2	OK

Y2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
4F	X1	R	0	171.4	1.100	815.9	1069.0	≦	1291.2	OK
	X2	L	0	-168.1	1.100	829.4	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	167.9			1080.3	≦		
	X3	L	0	-168.0	1.100	829.3	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	168.0			1080.3	≦		
	X4	L	0	-167.9	1.100	829.2	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	168.1			1080.3	≦		
	X5	L	0	-171.4	1.100	818.3	728.7	≦	1291.2	OK
		R	0	164.6			1064.8	≦		
3F	X1	L	0	-164.6	1.100	815.9	732.9	≦	1291.2	OK
		R	0	171.5			1069.0	≦		
	X2	L	0	-168.1	1.100	829.4	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	167.9			1080.3	≦		
	X3	L	0	-168.0	1.100	829.3	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	168.0			1080.3	≦		
	X4	L	0	-167.9	1.100	829.2	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	168.1			1080.3	≦		
	X5	L	0	-171.5	1.100	818.3	728.7	≦	1291.2	OK
		R	0	164.6			1064.8	≦		
2F	X1	L	0	-164.4	1.100	815.7	732.9	≦	1291.2	OK
		R	0	171.6			1068.9	≦		
	X2	L	0	-168.1	1.100	829.3	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	168.0			1080.3	≦		
	X3	L	0	-168.0	1.100	829.3	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	168.0			1080.3	≦		
	X4	L	0	-168.0	1.100	829.3	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	168.1			1080.3	≦		
	X5	L	0	-171.6	1.100	818.5	728.7	≦	1291.2	OK
		R	0	164.4			1064.8	≦		
1F	X1	L		-265.7	1.200	1410.5	1426.9	≦	7346.3	OK
		R		345.7			2038.4	≦		
	X2	L		-311.1	1.200	1665.0	1686.9	≦	7052.1	OK
		R		300.4			2298.4	≦		
	X3	L		-305.7	1.200	1662.6	1689.4	≦	7053.7	OK
		R		305.7			2300.9	≦		
	X4	L		-300.4	1.200	1642.0	1670.0	≦	7012.6	OK
		R		311.1			2281.5	≦		
	X5	L		-345.7	1.200	2038.5	2100.5	≦	7781.2	OK
		R		265.7			2711.9	≦		

Y3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-101.5	1.200	205.8	145.5	≦	574.2	OK
		R		106.4			353.4	≦		
	X2	L		-104.1	1.200	276.9	228.3	≦	707.8	OK
		R		103.8			436.1	≦		
	X3	L		-103.9	1.200	279.0	230.9	≦	707.8	OK
		R		103.9			438.8	≦		
	X4	L		-103.8	1.200	276.4	227.8	≦	707.8	OK
		R		104.1			435.7	≦		
	X5	L		-106.4	1.200	229.8	169.4	≦	574.2	OK
		R		101.5			377.3	≦		
14F	X1	L		-144.1	1.200	247.2	152.5	≦	574.2	OK
		R		146.7			443.3	≦		
	X2	L		-145.4	1.200	325.3	245.0	≦	707.8	OK
		R		145.4			535.8	≦		
	X3	L		-145.4	1.200	328.4	248.7	≦	707.8	OK
		R		145.4			539.5	≦		
	X4	L		-145.4	1.200	325.4	245.1	≦	707.8	OK
		R		145.4			535.8	≦		
	X5	L		-146.7	1.200	269.3	176.5	≦	574.2	OK
		R		144.1			467.2	≦		
13F	X1	L		-143.9	1.200	303.0	219.7	≦	574.2	OK
		R		146.9			510.5	≦		
	X2	L	0	-145.4	1.200	375.4	305.0	≦	707.8	OK

Y3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
13F	X2	R		145.4	1.200	375.4	595.8	≦	707.8	OK
	X3	L	0	-145.4	1.200	376.6	306.5	≦	707.8	OK
		R		145.4			597.3	≦		
	X4	L	0	-145.4	1.200	375.7	305.4	≦	707.8	OK
		R		145.4			596.2	≦		
	X5	L	0	-146.9	1.200	316.7	233.2	≦	574.2	OK
		R		143.9			523.9	≦		
12F	X1	L	0	-152.5	1.200	501.5	449.2	≦	863.1	OK
		R		156.4			758.1	≦		
	X2	L	0	-154.5	1.200	579.5	540.9	≦	963.8	OK
		R		154.4			849.8	≦		
	X3	L	0	-154.5	1.200	581.1	542.8	≦	963.8	OK
		R		154.5			851.8	≦		
	X4	L	0	-154.4	1.200	580.2	541.8	≦	963.8	OK
		R		154.5			850.7	≦		
	X5	L	0	-156.4	1.200	517.1	464.1	≦	863.1	OK
		R		152.5			773.0	≦		
11F	X1	L	0	-152.5	1.100	534.9	435.9	≦	863.1	OK
		R	0	156.4			744.8	≦		
	X2	L	0	-154.5	1.100	602.2	507.9	≦	963.8	OK
		R	0	154.4			816.8	≦		
	X3	L	0	-154.5	1.100	602.2	507.9	≦	963.8	OK
		R	0	154.5			816.8	≦		
	X4	L	0	-154.4	1.100	602.1	507.9	≦	963.8	OK
		R	0	154.5			816.8	≦		
	X5	L	0	-156.4	1.100	534.7	431.8	≦	863.1	OK
		R	0	152.5			740.7	≦		
10F	X1	L	0	-152.5	1.100	534.9	435.9	≦	913.7	OK
		R	0	156.5			744.8	≦		
	X2	L	0	-154.5	1.100	602.2	507.9	≦	1017.0	OK
		R	0	154.4			816.8	≦		
	X3	L	0	-154.5	1.100	602.2	507.9	≦	1017.0	OK
		R	0	154.5			816.8	≦		
	X4	L	0	-154.4	1.100	602.1	507.9	≦	1017.0	OK
		R	0	154.5			816.8	≦		
	X5	L	0	-156.5	1.100	534.8	431.8	≦	913.7	OK
		R	0	152.5			740.7	≦		
9F	X1	L	0	-158.4	1.100	692.1	603.0	≦	1041.9	OK
		R	0	163.6			925.0	≦		
	X2	L	0	-161.1	1.100	773.4	689.7	≦	1161.7	OK
		R	0	161.0			1011.7	≦		
	X3	L	0	-161.0	1.100	773.4	689.7	≦	1161.7	OK
		R	0	161.0			1011.7	≦		
	X4	L	0	-161.0	1.100	773.3	689.7	≦	1161.7	OK
		R	0	161.1			1011.7	≦		
	X5	L	0	-163.6	1.100	693.2	598.8	≦	1041.9	OK
		R	0	158.4			920.9	≦		
8F	X1	L	0	-158.4	1.100	692.1	603.0	≦	1041.9	OK
		R	0	163.7			925.0	≦		
	X2	L	0	-161.1	1.100	773.4	689.7	≦	1161.7	OK
		R	0	161.0			1011.7	≦		
	X3	L	0	-161.0	1.100	773.4	689.7	≦	1161.7	OK
		R	0	161.0			1011.7	≦		
	X4	L	0	-161.0	1.100	773.3	689.7	≦	1161.7	OK
		R	0	161.1			1011.7	≦		
	X5	L	0	-163.7	1.100	693.2	598.8	≦	1041.9	OK
		R	0	158.4			920.9	≦		
7F	X1	L	0	-164.7	1.100	741.2	650.6	≦	1158.3	OK
		R	0	171.3			986.7	≦		
	X2	L	0	-168.1	1.100	829.4	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	167.9			1080.3	≦		
	X3	L	0	-168.0	1.100	829.3	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	168.0			1080.3	≦		
	X4	L	0	-167.9	1.100	829.2	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	168.1			1080.3	≦		

Y3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
7F	X5	L	0	-171.3	1.100	743.4	646.4	≦	1158.3	OK
		R	0	164.7			982.5	≦		
6F	X1	L	0	-164.7	1.100	741.3	650.6	≦	1158.3	OK
		R	0	171.3			986.7	≦		
	X2	L	0	-168.1	1.100	829.4	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	167.9			1080.3	≦		
	X3	L	0	-168.0	1.100	829.3	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	168.0			1080.3	≦		
	X4	L	0	-167.9	1.100	829.2	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	168.1			1080.3	≦		
	X5	L	0	-171.3	1.100	743.4	646.4	≦	1158.3	OK
		R	0	164.7			982.5	≦		
5F	X1	L	0	-164.7	1.100	816.0	732.9	≦	1291.2	OK
		R	0	171.4			1069.0	≦		
	X2	L	0	-168.1	1.100	829.4	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	167.9			1080.3	≦		
	X3	L	0	-168.0	1.100	829.3	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	168.0			1080.3	≦		
	X4	L	0	-167.9	1.100	829.2	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	168.1			1080.3	≦		
	X5	L	0	-171.4	1.100	818.3	728.7	≦	1291.2	OK
		R	0	164.7			1064.8	≦		
4F	X1	L	0	-164.6	1.100	815.9	732.9	≦	1291.2	OK
		R	0	171.4			1069.0	≦		
	X2	L	0	-168.1	1.100	829.4	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	167.9			1080.3	≦		
	X3	L	0	-168.0	1.100	829.3	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	168.0			1080.3	≦		
	X4	L	0	-167.9	1.100	829.2	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	168.1			1080.3	≦		
	X5	L	0	-171.4	1.100	818.3	728.7	≦	1291.2	OK
		R	0	164.6			1064.8	≦		
3F	X1	L	0	-164.6	1.100	815.9	732.9	≦	1291.2	OK
		R	0	171.5			1069.0	≦		
	X2	L	0	-168.1	1.100	829.4	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	167.9			1080.3	≦		
	X3	L	0	-168.0	1.100	829.3	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	168.0			1080.3	≦		
	X4	L	0	-167.9	1.100	829.2	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	168.1			1080.3	≦		
	X5	L	0	-171.5	1.100	818.3	728.7	≦	1291.2	OK
		R	0	164.6			1064.8	≦		
2F	X1	L	0	-164.4	1.100	815.7	732.9	≦	1291.2	OK
		R	0	171.6			1068.9	≦		
	X2	L	0	-168.1	1.100	829.3	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	168.0			1080.3	≦		
	X3	L	0	-168.0	1.100	829.3	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	168.0			1080.3	≦		
	X4	L	0	-168.0	1.100	829.3	744.2	≦	1291.2	OK
		R	0	168.1			1080.3	≦		
	X5	L	0	-171.6	1.100	818.5	728.7	≦	1291.2	OK
		R	0	164.4			1064.8	≦		
1F	X1	L		-265.7	1.200	1406.9	1422.5	≦	7355.8	OK
		R		345.7			2034.0	≦		
	X2	L		-311.1	1.200	1665.0	1686.9	≦	7052.0	OK
		R		300.4			2298.4	≦		
	X3	L		-305.7	1.200	1662.6	1689.4	≦	7053.9	OK
		R		305.7			2300.9	≦		
	X4	L		-300.4	1.200	1642.2	1670.2	≦	7012.8	OK
		R		311.1			2281.7	≦		
	X5	L		-345.7	1.200	2038.8	2100.9	≦	7781.2	OK
		R		265.7			2712.4	≦		

Y2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-101.5	1.200	-229.9	377.3	≦	574.2	OK
		R		106.4			169.4	≦		
	X2	L		-104.1	1.200	-276.5	435.8	≦	707.8	OK
		R		103.8			227.9	≦		
	X3	L		-103.9	1.200	-279.1	438.9	≦	707.8	OK
		R		103.9			231.0	≦		
	X4	L		-103.8	1.200	-277.0	436.2	≦	707.8	OK
		R		104.1			228.3	≦		
	X5	L		-106.4	1.200	-205.8	353.4	≦	574.2	OK
		R		101.5			145.5	≦		
14F	X1	L		-144.1	1.200	-269.3	467.3	≦	574.2	OK
		R		146.7			176.5	≦		
	X2	L		-145.4	1.200	-325.4	535.9	≦	707.8	OK
		R		145.4			245.1	≦		
	X3	L		-145.4	1.200	-328.5	539.6	≦	707.8	OK
		R		145.4			248.8	≦		
	X4	L		-145.4	1.200	-325.4	535.9	≦	707.8	OK
		R		145.4			245.1	≦		
	X5	L		-146.7	1.200	-247.2	443.3	≦	574.2	OK
		R		144.1			152.6	≦		
13F	X1	L		-143.9	1.200	-316.7	524.0	≦	574.2	OK
		R	0	146.9			233.2	≦		
	X2	L		-145.4	1.200	-375.7	596.2	≦	707.8	OK
		R	0	145.4			305.5	≦		
	X3	L		-145.4	1.200	-376.6	597.3	≦	707.8	OK
		R	0	145.4			306.5	≦		
	X4	L		-145.4	1.200	-375.4	595.8	≦	707.8	OK
		R	0	145.4			305.0	≦		
	X5	L		-146.9	1.200	-303.1	510.5	≦	574.2	OK
		R		143.9			219.8	≦		
12F	X1	L		-152.5	1.200	-517.1	773.0	≦	863.1	OK
		R	0	156.4			464.1	≦		
	X2	L		-154.5	1.200	-580.2	850.7	≦	963.8	OK
		R	0	154.4			541.8	≦		
	X3	L		-154.5	1.200	-581.1	851.8	≦	963.8	OK
		R	0	154.5			542.9	≦		
	X4	L		-154.4	1.200	-579.5	849.8	≦	963.8	OK
		R	0	154.5			540.9	≦		
	X5	L		-156.4	1.200	-501.5	758.2	≦	863.1	OK
		R	0	152.5			449.3	≦		
11F	X1	L	0	-152.5	1.100	-534.7	740.7	≦	863.1	OK
		R	0	156.4			431.8	≦		
	X2	L	0	-154.5	1.100	-602.1	816.8	≦	963.8	OK
		R	0	154.4			507.9	≦		
	X3	L	0	-154.5	1.100	-602.2	816.8	≦	963.8	OK
		R	0	154.5			507.9	≦		
	X4	L	0	-154.4	1.100	-602.2	816.8	≦	963.8	OK
		R	0	154.5			507.9	≦		
	X5	L	0	-156.4	1.100	-534.9	744.8	≦	863.1	OK
		R	0	152.5			435.9	≦		
10F	X1	L	0	-152.5	1.100	-534.8	740.7	≦	913.7	OK
		R	0	156.5			431.8	≦		
	X2	L	0	-154.5	1.100	-602.1	816.8	≦	1017.0	OK
		R	0	154.4			507.9	≦		
	X3	L	0	-154.5	1.100	-602.2	816.8	≦	1017.0	OK
		R	0	154.5			507.9	≦		
	X4	L	0	-154.4	1.100	-602.2	816.8	≦	1017.0	OK
		R	0	154.5			507.9	≦		
	X5	L	0	-156.5	1.100	-534.9	744.8	≦	913.7	OK
		R	0	152.5			435.9	≦		
9F	X1	L	0	-158.4	1.100	-693.2	920.9	≦	1041.9	OK
		R	0	163.6			598.8	≦		
	X2	L	0	-161.1	1.100	-773.3	1011.7	≦	1161.7	OK
		R	0	161.0			689.7	≦		
	X3	L	0	-161.0	1.100	-773.4	1011.7	≦	1161.7	OK

Y2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
9F	X3	R	0	161.0	1.100	-773.4	689.7	≦	1161.7	OK
	X4	L	0	-161.0	1.100	-773.4	1011.7	≦	1161.7	OK
		R	0	161.1			689.7	≦		
	X5	L	0	-163.6	1.100	-692.1	925.0	≦	1041.9	OK
		R	0	158.4			603.0	≦		
8F	X1	L	0	-158.4	1.100	-693.2	920.9	≦	1041.9	OK
		R	0	163.7			598.8	≦		
	X2	L	0	-161.1	1.100	-773.3	1011.7	≦	1161.7	OK
		R	0	161.0			689.7	≦		
	X3	L	0	-161.0	1.100	-773.4	1011.7	≦	1161.7	OK
		R	0	161.0			689.7	≦		
	X4	L	0	-161.0	1.100	-773.4	1011.7	≦	1161.7	OK
		R	0	161.1			689.7	≦		
	X5	L	0	-163.7	1.100	-692.1	925.0	≦	1041.9	OK
		R	0	158.4			603.0	≦		
7F	X1	L	0	-164.7	1.100	-743.4	982.5	≦	1158.3	OK
		R	0	171.3			646.4	≦		
	X2	L	0	-168.1	1.100	-829.2	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	167.9			744.2	≦		
	X3	L	0	-168.0	1.100	-829.3	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	168.0			744.2	≦		
	X4	L	0	-167.9	1.100	-829.4	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	168.1			744.2	≦		
	X5	L	0	-171.3	1.100	-741.2	986.7	≦	1158.3	OK
		R	0	164.7			650.6	≦		
6F	X1	L	0	-164.7	1.100	-743.4	982.5	≦	1158.3	OK
		R	0	171.3			646.4	≦		
	X2	L	0	-168.1	1.100	-829.2	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	167.9			744.2	≦		
	X3	L	0	-168.0	1.100	-829.3	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	168.0			744.2	≦		
	X4	L	0	-167.9	1.100	-829.4	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	168.1			744.2	≦		
	X5	L	0	-171.3	1.100	-741.3	986.7	≦	1158.3	OK
		R	0	164.7			650.6	≦		
5F	X1	L	0	-164.7	1.100	-818.3	1064.8	≦	1291.2	OK
		R	0	171.4			728.7	≦		
	X2	L	0	-168.1	1.100	-829.2	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	167.9			744.2	≦		
	X3	L	0	-168.0	1.100	-829.3	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	168.0			744.2	≦		
	X4	L	0	-167.9	1.100	-829.4	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	168.1			744.2	≦		
	X5	L	0	-171.4	1.100	-816.0	1069.0	≦	1291.2	OK
		R	0	164.7			732.9	≦		
4F	X1	L	0	-164.6	1.100	-818.3	1064.8	≦	1291.2	OK
		R	0	171.4			728.7	≦		
	X2	L	0	-168.1	1.100	-829.2	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	167.9			744.2	≦		
	X3	L	0	-168.0	1.100	-829.3	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	168.0			744.2	≦		
	X4	L	0	-167.9	1.100	-829.4	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	168.1			744.2	≦		
	X5	L	0	-171.4	1.100	-815.9	1069.0	≦	1291.2	OK
		R	0	164.6			732.9	≦		
3F	X1	L	0	-164.6	1.100	-818.3	1064.8	≦	1291.2	OK
		R	0	171.5			728.7	≦		
	X2	L	0	-168.1	1.100	-829.2	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	167.9			744.2	≦		
	X3	L	0	-168.0	1.100	-829.3	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	168.0			744.2	≦		
	X4	L	0	-167.9	1.100	-829.4	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	168.1			744.2	≦		
	X5	L	0	-171.5	1.100	-815.9	1069.0	≦	1291.2	OK
		R	0	164.6			732.9	≦		

Y2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
2F	X1	L	0	-164.4	1.100	-818.5	1064.8	≦	1291.2	OK
		R	0	171.6			728.7	≦		
	X2	L	0	-168.1	1.100	-829.3	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	168.0			744.2	≦		
	X3	L	0	-168.0	1.100	-829.3	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	168.0			744.2	≦		
	X4	L	0	-168.0	1.100	-829.3	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	168.1			744.2	≦		
	X5	L	0	-171.6	1.100	-815.7	1068.9	≦	1291.2	OK
		R	0	164.4			732.9	≦		
1F	X1	L		-265.7	1.200	-2038.5	2711.9	≦	7781.2	OK
		R		345.7			2100.5	≦		
	X2	L		-311.1	1.200	-1642.0	2281.5	≦	7012.6	OK
		R		300.4			1670.0	≦		
	X3	L		-305.7	1.200	-1662.6	2300.9	≦	7053.7	OK
		R		305.7			1689.4	≦		
	X4	L		-300.4	1.200	-1665.0	2298.4	≦	7052.1	OK
		R		311.1			1686.9	≦		
	X5	L		-345.7	1.200	-1410.5	2038.4	≦	7346.3	OK
		R		265.7			1426.9	≦		

Y3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-101.5	1.200	-229.8	377.3	≦	574.2	OK
		R		106.4			169.4	≦		
	X2	L		-104.1	1.200	-276.4	435.7	≦	707.8	OK
		R		103.8			227.8	≦		
	X3	L		-103.9	1.200	-279.0	438.8	≦	707.8	OK
		R		103.9			230.9	≦		
	X4	L		-103.8	1.200	-276.9	436.1	≦	707.8	OK
		R		104.1			228.3	≦		
	X5	L		-106.4	1.200	-205.8	353.4	≦	574.2	OK
		R		101.5			145.5	≦		
14F	X1	L		-144.1	1.200	-269.3	467.2	≦	574.2	OK
		R		146.7			176.5	≦		
	X2	L		-145.4	1.200	-325.4	535.8	≦	707.8	OK
		R		145.4			245.1	≦		
	X3	L		-145.4	1.200	-328.4	539.5	≦	707.8	OK
		R		145.4			248.7	≦		
	X4	L		-145.4	1.200	-325.3	535.8	≦	707.8	OK
		R		145.4			245.0	≦		
	X5	L		-146.7	1.200	-247.2	443.3	≦	574.2	OK
		R		144.1			152.5	≦		
13F	X1	L		-143.9	1.200	-316.7	523.9	≦	574.2	OK
		R	0	146.9			233.2	≦		
	X2	L		-145.4	1.200	-375.7	596.2	≦	707.8	OK
		R	0	145.4			305.4	≦		
	X3	L		-145.4	1.200	-376.6	597.3	≦	707.8	OK
		R	0	145.4			306.5	≦		
	X4	L		-145.4	1.200	-375.4	595.8	≦	707.8	OK
		R	0	145.4			305.0	≦		
	X5	L		-146.9	1.200	-303.0	510.5	≦	574.2	OK
		R		143.9			219.7	≦		
12F	X1	L		-152.5	1.200	-517.1	773.0	≦	863.1	OK
		R	0	156.4			464.1	≦		
	X2	L		-154.5	1.200	-580.2	850.7	≦	963.8	OK
		R	0	154.4			541.8	≦		
	X3	L		-154.5	1.200	-581.1	851.8	≦	963.8	OK
		R	0	154.5			542.8	≦		
	X4	L		-154.4	1.200	-579.5	849.8	≦	963.8	OK
		R	0	154.5			540.9	≦		
	X5	L		-156.4	1.200	-501.5	758.1	≦	863.1	OK
		R	0	152.5			449.2	≦		
11F	X1	L	0	-152.5	1.100	-534.7	740.7	≦	863.1	OK
		R	0	156.4			431.8	≦		

Y3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	X2	L	0	-154.5	1.100	-602.1	816.8	≦	963.8	OK
		R	0	154.4			507.9	≦		
	X3	L	0	-154.5	1.100	-602.2	816.8	≦	963.8	OK
		R	0	154.5			507.9	≦		
	X4	L	0	-154.4	1.100	-602.2	816.8	≦	963.8	OK
		R	0	154.5			507.9	≦		
	X5	L	0	-156.4	1.100	-534.9	744.8	≦	863.1	OK
		R	0	152.5			435.9	≦		
10F	X1	L	0	-152.5	1.100	-534.8	740.7	≦	913.7	OK
		R	0	156.5			431.8	≦		
	X2	L	0	-154.5	1.100	-602.1	816.8	≦	1017.0	OK
		R	0	154.4			507.9	≦		
	X3	L	0	-154.5	1.100	-602.2	816.8	≦	1017.0	OK
		R	0	154.5			507.9	≦		
	X4	L	0	-154.4	1.100	-602.2	816.8	≦	1017.0	OK
		R	0	154.5			507.9	≦		
	X5	L	0	-156.5	1.100	-534.9	744.8	≦	913.7	OK
		R	0	152.5			435.9	≦		
9F	X1	L	0	-158.4	1.100	-693.2	920.9	≦	1041.9	OK
		R	0	163.6			598.8	≦		
	X2	L	0	-161.1	1.100	-773.3	1011.7	≦	1161.7	OK
		R	0	161.0			689.7	≦		
	X3	L	0	-161.0	1.100	-773.4	1011.7	≦	1161.7	OK
		R	0	161.0			689.7	≦		
	X4	L	0	-161.0	1.100	-773.4	1011.7	≦	1161.7	OK
		R	0	161.1			689.7	≦		
	X5	L	0	-163.6	1.100	-692.1	925.0	≦	1041.9	OK
		R	0	158.4			603.0	≦		
8F	X1	L	0	-158.4	1.100	-693.2	920.9	≦	1041.9	OK
		R	0	163.7			598.8	≦		
	X2	L	0	-161.1	1.100	-773.3	1011.7	≦	1161.7	OK
		R	0	161.0			689.7	≦		
	X3	L	0	-161.0	1.100	-773.4	1011.7	≦	1161.7	OK
		R	0	161.0			689.7	≦		
	X4	L	0	-161.0	1.100	-773.4	1011.7	≦	1161.7	OK
		R	0	161.1			689.7	≦		
	X5	L	0	-163.7	1.100	-692.1	925.0	≦	1041.9	OK
		R	0	158.4			603.0	≦		
7F	X1	L	0	-164.7	1.100	-743.4	982.5	≦	1158.3	OK
		R	0	171.3			646.4	≦		
	X2	L	0	-168.1	1.100	-829.2	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	167.9			744.2	≦		
	X3	L	0	-168.0	1.100	-829.3	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	168.0			744.2	≦		
	X4	L	0	-167.9	1.100	-829.4	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	168.1			744.2	≦		
	X5	L	0	-171.3	1.100	-741.2	986.7	≦	1158.3	OK
		R	0	164.7			650.6	≦		
6F	X1	L	0	-164.7	1.100	-743.4	982.5	≦	1158.3	OK
		R	0	171.3			646.4	≦		
	X2	L	0	-168.1	1.100	-829.2	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	167.9			744.2	≦		
	X3	L	0	-168.0	1.100	-829.3	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	168.0			744.2	≦		
	X4	L	0	-167.9	1.100	-829.4	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	168.1			744.2	≦		
	X5	L	0	-171.3	1.100	-741.3	986.7	≦	1158.3	OK
		R	0	164.7			650.6	≦		
5F	X1	L	0	-164.7	1.100	-818.3	1064.8	≦	1291.2	OK
		R	0	171.4			728.7	≦		
	X2	L	0	-168.1	1.100	-829.2	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	167.9			744.2	≦		
	X3	L	0	-168.0	1.100	-829.3	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	168.0			744.2	≦		
	X4	L	0	-167.9	1.100	-829.4	1080.3	≦	1291.2	OK

Y3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
5F	X4	R	0	168.1	1.100	-829.4	744.2	≦	1291.2	OK
	X5	L	0	-171.4	1.100	-816.0	1069.0	≦	1291.2	OK
		R	0	164.7			732.9	≦		
4F	X1	L	0	-164.6	1.100	-818.3	1064.8	≦	1291.2	OK
		R	0	171.4			728.7	≦		
	X2	L	0	-168.1	1.100	-829.2	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	167.9			744.2	≦		
	X3	L	0	-168.0	1.100	-829.3	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	168.0			744.2	≦		
	X4	L	0	-167.9	1.100	-829.4	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	168.1			744.2	≦		
	X5	L	0	-171.4	1.100	-815.9	1069.0	≦	1291.2	OK
		R	0	164.6			732.9	≦		
3F	X1	L	0	-164.6	1.100	-818.3	1064.8	≦	1291.2	OK
		R	0	171.5			728.7	≦		
	X2	L	0	-168.1	1.100	-829.2	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	167.9			744.2	≦		
	X3	L	0	-168.0	1.100	-829.3	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	168.0			744.2	≦		
	X4	L	0	-167.9	1.100	-829.4	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	168.1			744.2	≦		
	X5	L	0	-171.5	1.100	-815.9	1069.0	≦	1291.2	OK
		R	0	164.6			732.9	≦		
2F	X1	L	0	-164.4	1.100	-818.5	1064.8	≦	1291.2	OK
		R	0	171.6			728.7	≦		
	X2	L	0	-168.1	1.100	-829.3	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	168.0			744.2	≦		
	X3	L	0	-168.0	1.100	-829.3	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	168.0			744.2	≦		
	X4	L	0	-168.0	1.100	-829.3	1080.3	≦	1291.2	OK
		R	0	168.1			744.2	≦		
	X5	L	0	-171.6	1.100	-815.7	1068.9	≦	1291.2	OK
		R	0	164.4			732.9	≦		
1F	X1	L		-265.7	1.200	-2038.8	2712.4	≦	7781.2	OK
		R		345.7			2100.9	≦		
	X2	L		-311.1	1.200	-1642.2	2281.7	≦	7012.8	OK
		R		300.4			1670.2	≦		
	X3	L		-305.7	1.200	-1662.6	2300.9	≦	7053.9	OK
		R		305.7			1689.4	≦		
	X4	L		-300.4	1.200	-1665.0	2298.4	≦	7052.0	OK
		R		311.1			1686.9	≦		
	X5	L		-345.7	1.200	-1406.9	2034.0	≦	7355.8	OK
		R		265.7			1422.5	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-101.5	1.200	4.3	96.3	≦	574.2	OK
		R		106.4			111.5	≦		
	X2	L		-104.1	1.200	1.2	102.7	≦	707.8	OK
		R		103.8			105.2	≦		
	X3	L		-103.9	1.200	-0.0	103.9	≦	707.8	OK
		R		103.9			103.9	≦		
	X4	L		-103.8	1.200	-1.2	105.2	≦	707.8	OK
		R		104.1			102.7	≦		
	X5	L		-106.4	1.200	-4.3	111.5	≦	574.2	OK
		R		101.5			96.3	≦		
14F	X1	L		-144.1	1.200	4.8	138.4	≦	574.2	OK
		R		146.7			152.4	≦		
	X2	L		-145.4	1.200	1.4	143.7	≦	707.8	OK
		R		145.4			147.1	≦		
	X3	L		-145.4	1.200	-0.0	145.4	≦	707.8	OK
		R		145.4			145.4	≦		
	X4	L		-145.4	1.200	-1.4	147.1	≦	707.8	OK
		R		145.4			143.7	≦		
	X5	L		-146.7	1.200	-4.8	152.4	≦	574.2	OK

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	X5	R		144.1	1.200	-4.8	138.4	≦	574.2	OK
13F	X1	L		-143.9	1.200	5.3	137.5	≦	574.2	OK
		R		146.9			153.3	≦		
	X2	L		-145.4	1.200	1.4	143.7	≦	707.8	OK
		R		145.4			147.0	≦		
	X3	L		-145.4	1.200	-0.0	145.4	≦	707.8	OK
		R		145.4			145.4	≦		
	X4	L		-145.4	1.200	-1.4	147.0	≦	707.8	OK
		R		145.4			143.7	≦		
	X5	L		-146.9	1.200	-5.3	153.3	≦	574.2	OK
		R		143.9			137.5	≦		
12F	X1	L		-152.5	1.200	8.2	142.7	≦	863.2	OK
		R		156.4			166.2	≦		
	X2	L		-154.5	1.200	1.6	152.5	≦	966.6	OK
		R		154.4			156.4	≦		
	X3	L		-154.5	1.200	-0.0	154.5	≦	966.6	OK
		R		154.5			154.5	≦		
	X4	L		-154.4	1.200	-1.6	156.4	≦	966.6	OK
		R		154.5			152.5	≦		
	X5	L		-156.4	1.200	-8.2	166.2	≦	863.2	OK
		R		152.5			142.7	≦		
11F	X1	L		-152.5	1.200	10.2	140.2	≦	863.2	OK
		R		156.4			168.7	≦		
	X2	L		-154.5	1.200	1.7	152.5	≦	966.6	OK
		R		154.4			156.4	≦		
	X3	L		-154.5	1.200	-0.0	154.5	≦	966.6	OK
		R		154.5			154.5	≦		
	X4	L		-154.4	1.200	-1.7	156.4	≦	966.6	OK
		R		154.5			152.5	≦		
	X5	L		-156.4	1.200	-10.2	168.7	≦	863.2	OK
		R		152.5			140.2	≦		
10F	X1	L		-152.5	1.200	12.2	137.8	≦	913.7	OK
		R		156.5			171.1	≦		
	X2	L		-154.5	1.200	1.4	152.8	≦	1017.0	OK
		R		154.4			156.1	≦		
	X3	L		-154.5	1.200	-0.0	154.5	≦	1017.0	OK
		R		154.5			154.5	≦		
	X4	L		-154.4	1.200	-1.4	156.1	≦	1017.0	OK
		R		154.5			152.8	≦		
	X5	L		-156.5	1.200	-12.2	171.1	≦	913.7	OK
		R		152.5			137.8	≦		
9F	X1	L		-158.4	1.200	18.2	136.5	≦	1041.9	OK
		R		163.6			185.5	≦		
	X2	L		-161.1	1.200	0.1	161.0	≦	1161.7	OK
		R		161.0			161.1	≦		
	X3	L		-161.0	1.200	-0.0	161.0	≦	1161.7	OK
		R		161.0			161.0	≦		
	X4	L		-161.0	1.200	-0.1	161.1	≦	1161.7	OK
		R		161.1			161.0	≦		
	X5	L		-163.6	1.200	-18.2	185.5	≦	1041.9	OK
		R		158.4			136.5	≦		
8F	X1	L		-158.4	1.200	22.4	131.5	≦	1041.9	OK
		R		163.7			190.5	≦		
	X2	L		-161.1	1.200	-0.3	161.4	≦	1161.7	OK
		R		161.0			160.6	≦		
	X3	L		-161.0	1.200	-0.0	161.0	≦	1161.7	OK
		R		161.0			161.0	≦		
	X4	L		-161.0	1.200	0.3	160.6	≦	1161.7	OK
		R		161.1			161.4	≦		
	X5	L		-163.7	1.200	-22.4	190.5	≦	1041.9	OK
		R		158.4			131.5	≦		
7F	X1	L		-164.7	1.200	31.7	126.7	≦	1158.3	OK
		R		171.3			209.4	≦		
	X2	L		-168.1	1.200	-0.9	169.2	≦	1291.2	OK
		R		167.9			166.9	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
7F	X3	L		-168.0	1.200	-0.0	168.0	≦	1291.2	OK
		R		168.0			168.0	≦		
	X4	L		-167.9	1.200	0.9	166.9	≦	1291.2	OK
		R		168.1			169.2	≦		
	X5	L		-171.3	1.200	-31.7	209.4	≦	1158.3	OK
		R		164.7			126.7	≦		
6F	X1	L		-164.7	1.200	35.8	121.8	≦	1158.3	OK
		R		171.3			214.3	≦		
	X2	L		-168.1	1.200	-0.6	168.8	≦	1291.2	OK
		R		167.9			167.2	≦		
	X3	L		-168.0	1.200	-0.0	168.0	≦	1291.2	OK
		R		168.0			168.0	≦		
	X4	L		-167.9	1.200	0.6	167.2	≦	1291.2	OK
		R		168.1			168.8	≦		
	X5	L		-171.3	1.200	-35.8	214.3	≦	1158.3	OK
		R		164.7			121.8	≦		
5F	X1	L		-164.7	1.200	39.7	117.0	≦	1291.2	OK
		R		171.4			219.1	≦		
	X2	L		-168.1	1.200	-0.9	169.2	≦	1291.2	OK
		R		167.9			166.8	≦		
	X3	L		-168.0	1.200	-0.0	168.0	≦	1291.2	OK
		R		168.0			168.0	≦		
	X4	L		-167.9	1.200	0.9	166.8	≦	1291.2	OK
		R		168.1			169.2	≦		
	X5	L		-171.4	1.200	-39.7	219.1	≦	1291.2	OK
		R		164.7			117.0	≦		
4F	X1	L		-164.6	1.200	45.0	110.6	≦	1291.2	OK
		R		171.4			225.5	≦		
	X2	L		-168.1	1.200	-1.5	169.9	≦	1291.2	OK
		R		167.9			166.2	≦		
	X3	L		-168.0	1.200	-0.0	168.0	≦	1291.2	OK
		R		168.0			168.0	≦		
	X4	L		-167.9	1.200	1.5	166.2	≦	1291.2	OK
		R		168.1			169.9	≦		
	X5	L		-171.4	1.200	-45.0	225.5	≦	1291.2	OK
		R		164.6			110.6	≦		
3F	X1	L		-164.6	1.200	49.4	105.3	≦	1291.2	OK
		R		171.5			230.8	≦		
	X2	L		-168.1	1.200	-1.8	170.2	≦	1291.2	OK
		R		167.9			165.8	≦		
	X3	L		-168.0	1.200	-0.0	168.0	≦	1291.2	OK
		R		168.0			168.0	≦		
	X4	L		-167.9	1.200	1.8	165.8	≦	1291.2	OK
		R		168.1			170.2	≦		
	X5	L		-171.5	1.200	-49.4	230.8	≦	1291.2	OK
		R		164.6			105.3	≦		
2F	X1	L		-164.4	1.200	49.1	105.5	≦	1291.2	OK
		R		171.6			230.6	≦		
	X2	L		-168.1	1.200	-6.6	176.0	≦	1291.2	OK
		R		168.0			160.1	≦		
	X3	L		-168.0	1.200	-0.0	168.0	≦	1291.2	OK
		R		168.0			168.0	≦		
	X4	L		-168.0	1.200	6.6	160.1	≦	1291.2	OK
		R		168.1			176.0	≦		
	X5	L		-171.6	1.200	-49.1	230.6	≦	1291.2	OK
		R		164.4			105.5	≦		
1F	X1	L		-265.7	1.200	22.7	238.5	≦	5673.1	OK
		R		345.7			373.0	≦		
	X2	L		-311.1	1.200	-5.4	317.5	≦	4987.0	OK
		R		300.4			294.0	≦		
	X3	L		-305.7	1.200	0.0	305.7	≦	4987.0	OK
		R		305.7			305.7	≦		
	X4	L		-300.4	1.200	5.4	294.0	≦	4987.0	OK
		R		311.1			317.5	≦		
	X5	L		-345.7	1.200	-22.7	373.0	≦	5673.1	OK

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X5	R		265.7	1.200	-22.7	238.5	≦	5673.1	OK

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-101.5	1.200	-2.9	105.0	≦	574.2	OK
		R		106.4			102.9	≦		
	X2	L		-104.1	1.200	1.3	102.5	≦	707.8	OK
		R		103.8			105.4	≦		
	X3	L		-103.9	1.200	0.0	103.9	≦	707.8	OK
		R		103.9			103.9	≦		
	X4	L		-103.8	1.200	-1.3	105.4	≦	707.8	OK
		R		104.1			102.5	≦		
	X5	L		-106.4	1.200	2.9	102.9	≦	574.2	OK
		R		101.5			105.0	≦		
14F	X1	L		-144.1	1.200	-3.2	147.9	≦	574.2	OK
		R		146.7			142.9	≦		
	X2	L		-145.4	1.200	1.3	143.9	≦	707.8	OK
		R		145.4			146.9	≦		
	X3	L		-145.4	1.200	0.0	145.4	≦	707.8	OK
		R		145.4			145.4	≦		
	X4	L		-145.4	1.200	-1.3	146.9	≦	707.8	OK
		R		145.4			143.9	≦		
	X5	L		-146.7	1.200	3.2	142.9	≦	574.2	OK
		R		144.1			147.9	≦		
13F	X1	L		-143.9	1.200	-3.2	147.7	≦	574.2	OK
		R		146.9			143.1	≦		
	X2	L		-145.4	1.200	1.3	143.9	≦	707.8	OK
		R		145.4			146.9	≦		
	X3	L		-145.4	1.200	0.0	145.4	≦	707.8	OK
		R		145.4			145.4	≦		
	X4	L		-145.4	1.200	-1.3	146.9	≦	707.8	OK
		R		145.4			143.9	≦		
	X5	L		-146.9	1.200	3.2	143.1	≦	574.2	OK
		R		143.9			147.7	≦		
12F	X1	L		-152.5	1.200	-3.7	157.0	≦	863.2	OK
		R		156.4			151.9	≦		
	X2	L		-154.5	1.200	1.6	152.6	≦	966.6	OK
		R		154.4			156.3	≦		
	X3	L		-154.5	1.200	0.0	154.5	≦	966.6	OK
		R		154.5			154.5	≦		
	X4	L		-154.4	1.200	-1.6	156.3	≦	966.6	OK
		R		154.5			152.6	≦		
	X5	L		-156.4	1.200	3.8	151.9	≦	863.2	OK
		R		152.5			157.0	≦		
11F	X1	L		-152.5	1.200	-3.6	156.9	≦	863.2	OK
		R		156.4			152.0	≦		
	X2	L		-154.5	1.200	1.5	152.6	≦	966.6	OK
		R		154.4			156.3	≦		
	X3	L		-154.5	1.200	0.0	154.5	≦	966.6	OK
		R		154.5			154.5	≦		
	X4	L		-154.4	1.200	-1.5	156.3	≦	966.6	OK
		R		154.5			152.6	≦		
	X5	L		-156.4	1.200	3.6	152.0	≦	863.2	OK
		R		152.5			156.9	≦		
10F	X1	L		-152.5	1.200	-3.6	156.8	≦	913.7	OK
		R		156.5			152.1	≦		
	X2	L		-154.5	1.200	1.6	152.6	≦	1017.0	OK
		R		154.4			156.3	≦		
	X3	L		-154.5	1.200	0.0	154.5	≦	1017.0	OK
		R		154.5			154.5	≦		
	X4	L		-154.4	1.200	-1.6	156.3	≦	1017.0	OK
		R		154.5			152.6	≦		
	X5	L		-156.5	1.200	3.6	152.1	≦	913.7	OK
		R		152.5			156.8	≦		
9F	X1	L		-158.4	1.200	-5.1	164.5	≦	1041.9	OK

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
9F	X1	R		163.6	1.200	-5.1	157.5	≦	1041.9	OK
	X2	L		-161.1	1.200	2.3	158.4	≦	1161.7	OK
		R		161.0			163.7	≦		
	X3	L		-161.0	1.200	0.0	161.0	≦	1161.7	OK
		R		161.0			161.0	≦		
	X4	L		-161.0	1.200	-2.3	163.7	≦	1161.7	OK
		R		161.1			158.4	≦		
	X5	L		-163.6	1.200	5.1	157.5	≦	1041.9	OK
		R		158.4			164.5	≦		
8F	X1	L		-158.4	1.200	-5.2	164.6	≦	1041.9	OK
		R		163.7			157.4	≦		
	X2	L		-161.1	1.200	2.2	158.5	≦	1161.7	OK
		R		161.0			163.6	≦		
	X3	L		-161.0	1.200	0.0	161.0	≦	1161.7	OK
		R		161.0			161.0	≦		
	X4	L		-161.0	1.200	-2.2	163.6	≦	1161.7	OK
		R		161.1			158.5	≦		
	X5	L		-163.7	1.200	5.2	157.4	≦	1041.9	OK
		R		158.4			164.6	≦		
7F	X1	L		-164.7	1.200	-6.0	172.0	≦	1158.3	OK
		R		171.3			164.1	≦		
	X2	L		-168.1	1.200	2.6	165.0	≦	1291.2	OK
		R		167.9			171.1	≦		
	X3	L		-168.0	1.200	0.0	168.0	≦	1291.2	OK
		R		168.0			168.0	≦		
	X4	L		-167.9	1.200	-2.6	171.1	≦	1291.2	OK
		R		168.1			165.0	≦		
	X5	L		-171.3	1.200	6.0	164.1	≦	1158.3	OK
		R		164.7			172.0	≦		
6F	X1	L		-164.7	1.200	-5.1	170.8	≦	1158.3	OK
		R		171.3			165.3	≦		
	X2	L		-168.1	1.200	2.4	165.2	≦	1291.2	OK
		R		167.9			170.8	≦		
	X3	L		-168.0	1.200	0.0	168.0	≦	1291.2	OK
		R		168.0			168.0	≦		
	X4	L		-167.9	1.200	-2.4	170.8	≦	1291.2	OK
		R		168.1			165.2	≦		
	X5	L		-171.3	1.200	5.1	165.3	≦	1158.3	OK
		R		164.7			170.8	≦		
5F	X1	L		-164.7	1.200	-3.5	168.8	≦	1291.2	OK
		R		171.4			167.3	≦		
	X2	L		-168.1	1.200	2.1	165.6	≦	1291.2	OK
		R		167.9			170.5	≦		
	X3	L		-168.0	1.200	0.0	168.0	≦	1291.2	OK
		R		168.0			168.0	≦		
	X4	L		-167.9	1.200	-2.1	170.5	≦	1291.2	OK
		R		168.1			165.6	≦		
	X5	L		-171.4	1.200	3.5	167.3	≦	1291.2	OK
		R		164.7			168.8	≦		
4F	X1	L		-164.6	1.200	-3.0	168.2	≦	1291.2	OK
		R		171.4			167.8	≦		
	X2	L		-168.1	1.200	1.9	165.8	≦	1291.2	OK
		R		167.9			170.2	≦		
	X3	L		-168.0	1.200	0.0	168.0	≦	1291.2	OK
		R		168.0			168.0	≦		
	X4	L		-167.9	1.200	-1.9	170.2	≦	1291.2	OK
		R		168.1			165.8	≦		
	X5	L		-171.4	1.200	3.0	167.8	≦	1291.2	OK
		R		164.6			168.2	≦		
3F	X1	L		-164.6	1.200	-2.2	167.3	≦	1291.2	OK
		R		171.5			168.8	≦		
	X2	L		-168.1	1.200	1.6	166.2	≦	1291.2	OK
		R		167.9			169.8	≦		
	X3	L		-168.0	1.200	0.0	168.0	≦	1291.2	OK
		R		168.0			168.0	≦		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
3F	X4	L		-167.9	1.200	-1.6	169.8	≦	1291.2	OK
		R		168.1			166.2	≦		
	X5	L		-171.5	1.200	2.3	168.8	≦	1291.2	OK
		R		164.6			167.3	≦		
2F	X1	L		-164.4	1.200	0.5	163.8	≦	1291.2	OK
		R		171.6			172.3	≦		
	X2	L		-168.1	1.200	0.9	166.9	≦	1291.2	OK
		R		168.0			169.1	≦		
	X3	L		-168.0	1.200	0.0	168.0	≦	1291.2	OK
		R		168.0			168.0	≦		
	X4	L		-168.0	1.200	-0.9	169.1	≦	1291.2	OK
		R		168.1			166.9	≦		
	X5	L		-171.6	1.200	-0.5	172.3	≦	1291.2	OK
		R		164.4			163.8	≦		
1F	X1	L		-265.7	1.200	5.0	259.7	≦	5253.1	OK
		R		345.7			351.8	≦		
	X2	L		-311.1	1.200	-1.0	312.3	≦	4987.0	OK
		R		300.4			299.2	≦		
	X3	L		-305.7	1.200	0.0	305.7	≦	4987.0	OK
		R		305.7			305.7	≦		
	X4	L		-300.4	1.200	1.0	299.2	≦	4987.0	OK
		R		311.1			312.3	≦		
	X5	L		-345.7	1.200	-5.0	351.8	≦	5253.1	OK
		R		265.7			259.7	≦		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-101.5	1.200	-3.2	105.4	≦	574.2	OK
		R		106.4			102.5	≦		
	X2	L		-104.1	1.200	1.2	102.6	≦	707.8	OK
		R		103.8			105.3	≦		
	X3	L		-103.9	1.200	-0.0	104.0	≦	707.8	OK
		R		103.9			103.9	≦		
	X4	L		-103.8	1.200	-1.2	105.3	≦	707.8	OK
		R		104.1			102.6	≦		
	X5	L		-106.4	1.200	3.2	102.5	≦	574.2	OK
		R		101.5			105.3	≦		
14F	X1	L		-144.1	1.200	-3.5	148.3	≦	574.2	OK
		R		146.7			142.4	≦		
	X2	L		-145.4	1.200	1.2	144.0	≦	707.8	OK
		R		145.4			146.8	≦		
	X3	L		-145.4	1.200	-0.0	145.4	≦	707.8	OK
		R		145.4			145.4	≦		
	X4	L		-145.4	1.200	-1.2	146.8	≦	707.8	OK
		R		145.4			144.0	≦		
	X5	L		-146.7	1.200	3.5	142.5	≦	574.2	OK
		R		144.1			148.3	≦		
13F	X1	L		-143.9	1.200	-3.5	148.1	≦	574.2	OK
		R		146.9			142.7	≦		
	X2	L		-145.4	1.200	1.2	144.0	≦	707.8	OK
		R		145.4			146.8	≦		
	X3	L		-145.4	1.200	-0.0	145.4	≦	707.8	OK
		R		145.4			145.4	≦		
	X4	L		-145.4	1.200	-1.2	146.8	≦	707.8	OK
		R		145.4			144.0	≦		
	X5	L		-146.9	1.200	3.5	142.7	≦	574.2	OK
		R		143.9			148.1	≦		
12F	X1	L		-152.5	1.200	-4.1	157.5	≦	863.2	OK
		R		156.4			151.4	≦		
	X2	L		-154.5	1.200	1.5	152.8	≦	966.6	OK
		R		154.4			156.2	≦		
	X3	L		-154.5	1.200	-0.0	154.5	≦	966.6	OK
		R		154.5			154.5	≦		
	X4	L		-154.4	1.200	-1.5	156.2	≦	966.6	OK
		R		154.5			152.7	≦		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
12F	X5	L		-156.4	1.200	4.1	151.4	≦	863.2	OK
		R		152.5			157.5	≦		
11F	X1	L		-152.5	1.200	-4.0	157.3	≦	863.2	OK
		R		156.4			151.6	≦		
	X2	L		-154.5	1.200	1.4	152.8	≦	966.6	OK
		R		154.4			156.1	≦		
	X3	L		-154.5	1.200	-0.0	154.5	≦	966.6	OK
		R		154.5			154.5	≦		
	X4	L		-154.4	1.200	-1.4	156.1	≦	966.6	OK
		R		154.5			152.8	≦		
	X5	L		-156.4	1.200	4.0	151.6	≦	863.2	OK
		R		152.5			157.3	≦		
10F	X1	L		-152.5	1.200	-4.0	157.2	≦	913.7	OK
		R		156.5			151.7	≦		
	X2	L		-154.5	1.200	1.5	152.7	≦	1017.0	OK
		R		154.4			156.2	≦		
	X3	L		-154.5	1.200	-0.0	154.5	≦	1017.0	OK
		R		154.5			154.5	≦		
	X4	L		-154.4	1.200	-1.5	156.2	≦	1017.0	OK
		R		154.5			152.7	≦		
	X5	L		-156.5	1.200	4.0	151.7	≦	913.7	OK
		R		152.5			157.2	≦		
9F	X1	L		-158.4	1.200	-5.6	165.1	≦	1041.9	OK
		R		163.6			156.9	≦		
	X2	L		-161.1	1.200	2.1	158.6	≦	1161.7	OK
		R		161.0			163.5	≦		
	X3	L		-161.0	1.200	-0.0	161.0	≦	1161.7	OK
		R		161.0			161.0	≦		
	X4	L		-161.0	1.200	-2.1	163.5	≦	1161.7	OK
		R		161.1			158.6	≦		
	X5	L		-163.6	1.200	5.6	156.9	≦	1041.9	OK
		R		158.4			165.1	≦		
8F	X1	L		-158.4	1.200	-5.6	165.0	≦	1041.9	OK
		R		163.7			157.0	≦		
	X2	L		-161.1	1.200	2.0	158.6	≦	1161.7	OK
		R		161.0			163.4	≦		
	X3	L		-161.0	1.200	-0.0	161.0	≦	1161.7	OK
		R		161.0			161.0	≦		
	X4	L		-161.0	1.200	-2.0	163.4	≦	1161.7	OK
		R		161.1			158.6	≦		
	X5	L		-163.7	1.200	5.5	157.0	≦	1041.9	OK
		R		158.4			165.0	≦		
7F	X1	L		-164.7	1.200	-6.4	172.4	≦	1158.3	OK
		R		171.3			163.7	≦		
	X2	L		-168.1	1.200	2.4	165.2	≦	1291.2	OK
		R		167.9			170.8	≦		
	X3	L		-168.0	1.200	-0.0	168.0	≦	1291.2	OK
		R		168.0			168.0	≦		
	X4	L		-167.9	1.200	-2.4	170.8	≦	1291.2	OK
		R		168.1			165.2	≦		
	X5	L		-171.3	1.200	6.3	163.7	≦	1158.3	OK
		R		164.7			172.3	≦		
6F	X1	L		-164.7	1.200	-5.3	171.1	≦	1158.3	OK
		R		171.3			165.0	≦		
	X2	L		-168.1	1.200	2.2	165.4	≦	1291.2	OK
		R		167.9			170.6	≦		
	X3	L		-168.0	1.200	-0.0	168.0	≦	1291.2	OK
		R		168.0			168.0	≦		
	X4	L		-167.9	1.200	-2.2	170.6	≦	1291.2	OK
		R		168.1			165.4	≦		
	X5	L		-171.3	1.200	5.3	165.0	≦	1158.3	OK
		R		164.7			171.1	≦		
5F	X1	L		-164.7	1.200	-3.6	169.0	≦	1291.2	OK
		R		171.4			167.1	≦		
	X2	L		-168.1	1.200	2.0	165.8	≦	1291.2	OK

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
5F	X2	R		167.9	1.200	2.0	170.3	≦	1291.2	OK
	X3	L		-168.0	1.200	-0.0	168.0	≦	1291.2	OK
		R		168.0			168.0	≦		
	X4	L		-167.9	1.200	-2.0	170.3	≦	1291.2	OK
		R		168.1			165.7	≦		
	X5	L		-171.4	1.200	3.6	167.1	≦	1291.2	OK
		R		164.7			169.0	≦		
4F	X1	L		-164.6	1.200	-3.0	168.3	≦	1291.2	OK
		R		171.4			167.8	≦		
	X2	L		-168.1	1.200	1.8	166.0	≦	1291.2	OK
		R		167.9			170.1	≦		
	X3	L		-168.0	1.200	-0.0	168.0	≦	1291.2	OK
		R		168.0			168.0	≦		
	X4	L		-167.9	1.200	-1.8	170.1	≦	1291.2	OK
		R		168.1			166.0	≦		
	X5	L		-171.4	1.200	3.0	167.8	≦	1291.2	OK
		R		164.6			168.2	≦		
3F	X1	L		-164.6	1.200	-2.2	167.2	≦	1291.2	OK
		R		171.5			168.9	≦		
	X2	L		-168.1	1.200	1.5	166.4	≦	1291.2	OK
		R		167.9			169.7	≦		
	X3	L		-168.0	1.200	-0.0	168.0	≦	1291.2	OK
		R		168.0			168.0	≦		
	X4	L		-167.9	1.200	-1.5	169.7	≦	1291.2	OK
		R		168.1			166.4	≦		
	X5	L		-171.5	1.200	2.1	168.9	≦	1291.2	OK
		R		164.6			167.2	≦		
2F	X1	L		-164.4	1.200	0.7	163.6	≦	1291.2	OK
		R		171.6			172.5	≦		
	X2	L		-168.1	1.200	0.8	167.1	≦	1291.2	OK
		R		168.0			169.0	≦		
	X3	L		-168.0	1.200	-0.0	168.0	≦	1291.2	OK
		R		168.0			168.0	≦		
	X4	L		-168.0	1.200	-0.8	169.0	≦	1291.2	OK
		R		168.1			167.1	≦		
	X5	L		-171.6	1.200	-0.7	172.5	≦	1291.2	OK
		R		164.4			163.6	≦		
1F	X1	L		-265.7	1.200	5.0	259.7	≦	5253.7	OK
		R		345.7			351.8	≦		
	X2	L		-311.1	1.200	-1.0	312.3	≦	4987.0	OK
		R		300.4			299.2	≦		
	X3	L		-305.7	1.200	-0.0	305.7	≦	4987.0	OK
		R		305.7			305.7	≦		
	X4	L		-300.4	1.200	1.0	299.2	≦	4987.0	OK
		R		311.1			312.3	≦		
	X5	L		-345.7	1.200	-5.0	351.8	≦	5253.8	OK
		R		265.7			259.7	≦		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-101.5	1.200	3.9	96.9	≦	574.2	OK
		R		106.4			111.0	≦		
	X2	L		-104.1	1.200	1.1	102.8	≦	707.8	OK
		R		103.8			105.1	≦		
	X3	L		-103.9	1.200	0.0	103.9	≦	707.8	OK
		R		103.9			104.0	≦		
	X4	L		-103.8	1.200	-1.1	105.1	≦	707.8	OK
		R		104.1			102.8	≦		
	X5	L		-106.4	1.200	-3.9	111.0	≦	574.2	OK
		R		101.5			96.9	≦		
14F	X1	L		-144.1	1.200	4.3	139.0	≦	574.2	OK
		R		146.7			151.8	≦		
	X2	L		-145.4	1.200	1.3	143.8	≦	707.8	OK
		R		145.4			146.9	≦		
	X3	L		-145.4	1.200	0.0	145.4	≦	707.8	OK

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	X3	R		145.4	1.200	0.0	145.4	≦	707.8	OK
	X4	L		-145.4	1.200	-1.3	146.9	≦	707.8	OK
		R		145.4			143.8	≦		
	X5	L		-146.7	1.200	-4.3	151.8	≦	574.2	OK
		R		144.1			139.0	≦		
13F	X1	L		-143.9	1.200	4.8	138.1	≦	574.2	OK
		R		146.9			152.7	≦		
	X2	L		-145.4	1.200	1.3	143.9	≦	707.8	OK
		R		145.4			146.9	≦		
	X3	L		-145.4	1.200	0.0	145.4	≦	707.8	OK
		R		145.4			145.4	≦		
	X4	L		-145.4	1.200	-1.3	146.9	≦	707.8	OK
		R		145.4			143.9	≦		
	X5	L		-146.9	1.200	-4.8	152.7	≦	574.2	OK
		R		143.9			138.1	≦		
12F	X1	L		-152.5	1.200	7.6	143.4	≦	863.2	OK
		R		156.4			165.5	≦		
	X2	L		-154.5	1.200	1.5	152.7	≦	966.6	OK
		R		154.4			156.2	≦		
	X3	L		-154.5	1.200	0.0	154.4	≦	966.6	OK
		R		154.5			154.5	≦		
	X4	L		-154.4	1.200	-1.5	156.2	≦	966.6	OK
		R		154.5			152.7	≦		
	X5	L		-156.4	1.200	-7.6	165.5	≦	863.2	OK
		R		152.5			143.4	≦		
11F	X1	L		-152.5	1.200	9.6	141.0	≦	863.2	OK
		R		156.4			167.9	≦		
	X2	L		-154.5	1.200	1.6	152.6	≦	966.6	OK
		R		154.4			156.3	≦		
	X3	L		-154.5	1.200	0.0	154.4	≦	966.6	OK
		R		154.5			154.5	≦		
	X4	L		-154.4	1.200	-1.6	156.3	≦	966.6	OK
		R		154.5			152.6	≦		
	X5	L		-156.4	1.200	-9.6	167.9	≦	863.2	OK
		R		152.5			141.0	≦		
10F	X1	L		-152.5	1.200	11.5	138.6	≦	913.7	OK
		R		156.5			170.3	≦		
	X2	L		-154.5	1.200	1.3	153.0	≦	1017.0	OK
		R		154.4			156.0	≦		
	X3	L		-154.5	1.200	0.0	154.4	≦	1017.0	OK
		R		154.5			154.5	≦		
	X4	L		-154.4	1.200	-1.3	155.9	≦	1017.0	OK
		R		154.5			153.0	≦		
	X5	L		-156.5	1.200	-11.5	170.3	≦	913.7	OK
		R		152.5			138.6	≦		
9F	X1	L		-158.4	1.200	17.3	137.6	≦	1041.9	OK
		R		163.6			184.4	≦		
	X2	L		-161.1	1.200	0.1	161.0	≦	1161.7	OK
		R		161.0			161.0	≦		
	X3	L		-161.0	1.200	0.0	161.0	≦	1161.7	OK
		R		161.0			161.0	≦		
	X4	L		-161.0	1.200	-0.0	161.0	≦	1161.7	OK
		R		161.1			161.0	≦		
	X5	L		-163.6	1.200	-17.3	184.4	≦	1041.9	OK
		R		158.4			137.7	≦		
8F	X1	L		-158.4	1.200	21.2	133.0	≦	1041.9	OK
		R		163.7			189.1	≦		
	X2	L		-161.1	1.200	-0.3	161.4	≦	1161.7	OK
		R		161.0			160.6	≦		
	X3	L		-161.0	1.200	0.0	161.0	≦	1161.7	OK
		R		161.0			161.0	≦		
	X4	L		-161.0	1.200	0.3	160.6	≦	1161.7	OK
		R		161.1			161.4	≦		
	X5	L		-163.7	1.200	-21.2	189.0	≦	1041.9	OK
		R		158.4			133.0	≦		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
7F	X1	L		-164.7	1.200	29.9	128.9	≦	1158.3	OK
		R		171.3			207.2	≦		
	X2	L		-168.1	1.200	-0.9	169.2	≦	1291.2	OK
		R		167.9			166.9	≦		
	X3	L		-168.0	1.200	0.0	168.0	≦	1291.2	OK
		R		168.0			168.0	≦		
	X4	L		-167.9	1.200	0.9	166.9	≦	1291.2	OK
		R		168.1			169.2	≦		
	X5	L		-171.3	1.200	-29.9	207.2	≦	1158.3	OK
		R		164.7			128.9	≦		
6F	X1	L		-164.7	1.200	33.5	124.5	≦	1158.3	OK
		R		171.3			211.6	≦		
	X2	L		-168.1	1.200	-0.6	168.8	≦	1291.2	OK
		R		167.9			167.3	≦		
	X3	L		-168.0	1.200	0.0	168.0	≦	1291.2	OK
		R		168.0			168.0	≦		
	X4	L		-167.9	1.200	0.6	167.3	≦	1291.2	OK
		R		168.1			168.8	≦		
	X5	L		-171.3	1.200	-33.5	211.6	≦	1158.3	OK
		R		164.7			124.5	≦		
5F	X1	L		-164.7	1.200	37.0	120.2	≦	1291.2	OK
		R		171.4			215.9	≦		
	X2	L		-168.1	1.200	-0.8	169.1	≦	1291.2	OK
		R		167.9			166.9	≦		
	X3	L		-168.0	1.200	0.0	168.0	≦	1291.2	OK
		R		168.0			168.0	≦		
	X4	L		-167.9	1.200	0.9	166.9	≦	1291.2	OK
		R		168.1			169.2	≦		
	X5	L		-171.4	1.200	-37.0	215.9	≦	1291.2	OK
		R		164.7			120.2	≦		
4F	X1	L		-164.6	1.200	42.1	114.1	≦	1291.2	OK
		R		171.4			222.0	≦		
	X2	L		-168.1	1.200	-1.4	169.7	≦	1291.2	OK
		R		167.9			166.3	≦		
	X3	L		-168.0	1.200	0.0	168.0	≦	1291.2	OK
		R		168.0			168.0	≦		
	X4	L		-167.9	1.200	1.4	166.3	≦	1291.2	OK
		R		168.1			169.8	≦		
	X5	L		-171.4	1.200	-42.1	222.0	≦	1291.2	OK
		R		164.6			114.1	≦		
3F	X1	L		-164.6	1.200	46.3	109.1	≦	1291.2	OK
		R		171.5			227.0	≦		
	X2	L		-168.1	1.200	-1.6	170.1	≦	1291.2	OK
		R		167.9			166.0	≦		
	X3	L		-168.0	1.200	0.0	168.0	≦	1291.2	OK
		R		168.0			168.0	≦		
	X4	L		-167.9	1.200	1.6	166.0	≦	1291.2	OK
		R		168.1			170.1	≦		
	X5	L		-171.5	1.200	-46.3	227.0	≦	1291.2	OK
		R		164.6			109.1	≦		
2F	X1	L		-164.4	1.200	46.4	108.8	≦	1291.2	OK
		R		171.6			227.3	≦		
	X2	L		-168.1	1.200	-6.2	175.5	≦	1291.2	OK
		R		168.0			160.6	≦		
	X3	L		-168.0	1.200	0.0	168.0	≦	1291.2	OK
		R		168.0			168.0	≦		
	X4	L		-168.0	1.200	6.2	160.5	≦	1291.2	OK
		R		168.1			175.5	≦		
	X5	L		-171.6	1.200	-46.4	227.3	≦	1291.2	OK
		R		164.4			108.8	≦		
1F	X1	L		-265.7	1.200	22.7	238.5	≦	5673.1	OK
		R		345.7			373.0	≦		
	X2	L		-311.1	1.200	-5.4	317.5	≦	4987.0	OK
		R		300.4			294.0	≦		
	X3	L		-305.7	1.200	0.0	305.7	≦	4987.0	OK

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X3	R		305.7	1.200	0.0	305.7	≦	4987.0	OK
	X4	L		-300.4	1.200	5.4	294.0	≦	4987.0	OK
		R		311.1			317.5	≦		
	X5	L		-345.7	1.200	-22.7	373.0	≦	5673.1	OK
		R		265.7			238.5	≦		

U-5.2.2　ＲＣ柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　：長期せん断力　(kN)
Qm　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：柱のせん断耐力　(kN)
n　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	X1	T		-92.6	1.250	128.9	68.5	≦	1264.0	OK
		B		-92.6			68.5	≦		
	X2	T		3.0	1.250	520.7	653.9	≦	1743.5	OK
		B		3.0			653.9	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	674.1	842.6	≦	1853.5	OK
		B		-0.1			842.6	≦		
	X4	T		0.1	1.250	671.4	839.3	≦	1851.6	OK
		B		0.1			839.3	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	546.3	679.8	≦	1759.7	OK
		B		-3.0			679.8	≦		
	X6	T		92.6	1.250	8.7	103.5	≦	1290.1	OK
		B		92.6			103.5	≦		
13F	X1	T		-69.4	1.250	443.5	485.0	≦	1288.3	OK
		B		-69.4			485.0	≦		
	X2	T		1.0	1.250	836.1	1046.2	≦	1883.6	OK
		B		1.0			1046.2	≦		
	X3	T		0.0	1.250	927.2	1159.0	≦	1944.0	OK
		B		0.0			1159.0	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	929.0	1161.2	≦	1945.6	OK
		B		-0.0			1161.2	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	854.4	1067.0	≦	1901.6	OK
		B		-1.0			1067.0	≦		
	X6	T		69.4	1.250	357.3	516.1	≦	1344.9	OK
		B		69.4			516.1	≦		
12F	X1	T		-75.6	1.250	534.9	593.0	≦	1301.1	OK
		B		-75.6			593.0	≦		
	X2	T		1.6	1.250	1177.7	1473.7	≦	2142.6	OK
		B		1.6			1473.7	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1304.5	1630.6	≦	2216.6	OK
		B		-0.0			1630.6	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1309.0	1636.2	≦	2219.4	OK
		B		0.0			1636.2	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	1187.8	1483.2	≦	2154.8	OK
		B		-1.6			1483.2	≦		
	X6	T		75.6	1.250	347.8	510.4	≦	1395.6	OK
		B		75.6			510.4	≦		
11F	X1	T		-77.2	1.250	721.3	824.5	≦	1575.7	OK
		B		-77.2			824.5	≦		
	X2	T		1.9	1.250	1451.6	1816.3	≦	2466.2	OK
		B		1.9			1816.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1539.3	1924.0	≦	2513.6	OK
		B		-0.0			1924.0	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1539.8	1924.8	≦	2513.7	OK
		B		0.0			1924.8	≦		
	X5	T		-1.9	1.250	1446.7	1806.5	≦	2458.9	OK
		B		-1.9			1806.5	≦		
	X6	T		77.2	1.250	540.7	753.0	≦	1720.3	OK
		B		77.2			753.0	≦		

Y2フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
10F	X1	T		-75.6	1.250	876.8	1020.3	≦	1625.8	OK
		B		-75.6			1020.3	≦		
	X2	T		1.7	1.250	1636.9	2047.8	≦	2540.8	OK
		B		1.7			2047.8	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1717.7	2147.1	≦	2582.8	OK
		B		-0.0			2147.1	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1717.8	2147.2	≦	2582.9	OK
		B		0.0			2147.2	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	1641.2	2049.8	≦	2544.3	OK
		B		-1.7			2049.8	≦		
	X6	T		75.6	1.250	891.6	1190.1	≦	1791.1	OK
		B		75.6			1190.1	≦		
9F	X1	T		-76.9	1.250	952.0	1113.2	≦	1852.7	OK
		B		-76.9			1113.2	≦		
	X2	T		2.2	1.250	1911.4	2391.5	≦	3293.1	OK
		B		2.2			2391.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	2003.6	2504.5	≦	3342.2	OK
		B		-0.0			2504.5	≦		
	X4	T		0.0	1.250	2003.4	2504.3	≦	3342.1	OK
		B		0.0			2504.3	≦		
	X5	T		-2.2	1.250	1897.3	2369.5	≦	3279.3	OK
		B		-2.2			2369.5	≦		
	X6	T		76.9	1.250	839.8	1126.5	≦	1982.0	OK
		B		76.9			1126.5	≦		
8F	X1	T		-78.8	1.250	1058.4	1244.2	≦	1933.6	OK
		B		-78.8			1244.2	≦		
	X2	T		2.4	1.250	2091.2	2616.5	≦	3377.5	OK
		B		2.4			2616.5	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2201.2	2751.4	≦	3434.2	OK
		B		-0.1			2751.4	≦		
	X4	T		0.1	1.250	2201.7	2752.2	≦	3434.5	OK
		B		0.1			2752.2	≦		
	X5	T		-2.4	1.250	2126.0	2655.1	≦	3398.5	OK
		B		-2.4			2655.1	≦		
	X6	T		78.8	1.250	968.1	1288.8	≦	2095.6	OK
		B		78.8			1288.8	≦		
7F	X1	T		-78.3	1.250	1075.5	1266.0	≦	2001.5	OK
		B		-78.3			1266.0	≦		
	X2	T		2.7	1.250	2293.8	2869.9	≦	3567.6	OK
		B		2.7			2869.9	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2403.2	3003.9	≦	3629.9	OK
		B		-0.1			3003.9	≦		
	X4	T		0.1	1.250	2403.2	3004.1	≦	3630.6	OK
		B		0.1			3004.1	≦		
	X5	T		-2.7	1.250	2314.2	2890.1	≦	3615.3	OK
		B		-2.7			2890.1	≦		
	X6	T		78.3	1.250	1090.7	1441.7	≦	2285.4	OK
		B		78.3			1441.7	≦		
6F	X1	T		-81.1	1.250	1197.8	1416.1	≦	2468.7	OK
		B		-81.1			1416.1	≦		
	X2	T		3.1	1.250	2461.7	3080.1	≦	4021.7	OK
		B		3.1			3080.1	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2587.8	3234.7	≦	4100.0	OK
		B		-0.1			3234.7	≦		
	X4	T		0.1	1.250	2587.7	3234.7	≦	4100.7	OK
		B		0.1			3234.7	≦		
	X5	T		-3.1	1.250	2468.1	3082.0	≦	4073.1	OK
		B		-3.1			3082.0	≦		
	X6	T		81.1	1.250	1125.5	1488.1	≦	2799.9	OK
		B		81.1			1488.1	≦		
5F	X1	T		-80.5	1.250	1305.1	1550.8	≦	2923.2	OK
		B		-80.5			1550.8	≦		
	X2	T		3.0	1.250	2609.4	3264.8	≦	4563.0	OK
		B		3.0			3264.8	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2672.0	3339.8	≦	4585.6	OK

Y2フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
5F	X3	B		-0.1	1.250	2672.0	3339.8	≦	4585.6	OK
	X4	T		0.1	1.250	2671.9	3340.0	≦	4586.3	OK
		B		0.1			3340.0	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	2626.9	3280.6	≦	4621.9	OK
		B		-3.0			3280.6	≦		
	X6	T		80.5	1.250	1293.5	1697.4	≦	3318.7	OK
		B		80.5			1697.4	≦		
4F	X1	T		-80.5	1.250	1349.0	1605.7	≦	3164.2	OK
		B		-80.5			1605.7	≦		
	X2	T		3.2	1.250	2778.6	3476.5	≦	5060.6	OK
		B		3.2			3476.5	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2779.5	3474.3	≦	5108.6	OK
		B		-0.1			3474.3	≦		
	X4	T		0.1	1.250	2779.6	3474.5	≦	5109.1	OK
		B		0.1			3474.5	≦		
	X5	T		-3.2	1.250	2796.6	3492.6	≦	5138.1	OK
		B		-3.2			3492.6	≦		
	X6	T		80.5	1.250	1353.4	1772.3	≦	3691.7	OK
		B		80.5			1772.3	≦		
3F	X1	T		-80.4	1.250	1432.6	1710.3	≦	2597.3	OK
		B		-80.4			1710.3	≦		
	X2	T		3.4	1.250	2885.6	3610.3	≦	4661.1	OK
		B		3.4			3610.3	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2904.3	3630.2	≦	4700.0	OK
		B		-0.1			3630.2	≦		
	X4	T		0.1	1.250	2903.5	3629.5	≦	4700.8	OK
		B		0.1			3629.5	≦		
	X5	T		-3.4	1.250	2915.2	3640.6	≦	4722.2	OK
		B		-3.4			3640.6	≦		
	X6	T		80.4	1.250	1361.1	1781.8	≦	3179.0	OK
		B		80.4			1781.8	≦		
2F	X1	T		-80.6	1.250	1385.8	1651.6	≦	2219.7	OK
		B		-80.6			1651.6	≦		
	X2	T		2.1	1.250	2964.7	3708.0	≦	4173.2	OK
		B		2.1			3708.0	≦		
	X3	T		0.2	1.250	2956.4	3695.7	≦	4211.8	OK
		B		0.2			3695.7	≦		
	X4	T		-0.2	1.250	2959.6	3699.3	≦	4212.6	OK
		B		-0.2			3699.3	≦		
	X5	T		-2.1	1.250	2918.0	3645.4	≦	4247.1	OK
		B		-2.1			3645.4	≦		
	X6	T		80.6	1.250	1695.8	2200.4	≦	2882.5	OK
		B		80.6			2200.4	≦		
1F	X1	T		-66.0	1.250	1262.1	1511.5	≦	1920.6	OK
		B	0	-66.0			1511.5	≦		
	X2	T		6.9	1.250	2971.5	3721.3	≦	3955.6	OK
		B	0	6.9			3721.3	≦		
	X3	T		-0.8	1.250	3032.0	3789.2	≦	4019.9	OK
		B	0	-0.8			3789.2	≦		
	X4	T		0.8	1.250	3028.7	3786.7	≦	4019.9	OK
		B	0	0.8			3786.7	≦		
	X5	T		-6.9	1.250	3113.5	3885.0	≦	4093.0	OK
		B	0	-6.9			3885.0	≦		
	X6	T		66.0	1.250	1858.2	2388.8	≦	2797.7	OK
		B	0	66.0			2388.8	≦		

Y3フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	X1	T		-92.6	1.250	128.8	68.5	≦	1263.9	OK
		B		-92.6			68.5	≦		
	X2	T		3.0	1.250	520.5	653.7	≦	1743.4	OK
		B		3.0			653.7	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	673.9	842.3	≦	1853.4	OK
		B		-0.1			842.3	≦		
	X4	T		0.1	1.250	671.1	839.0	≦	1851.4	OK

Y3フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	X4	B		0.1	1.250	671.1	839.0	≦	1851.4	OK
	X5	T		-3.0	1.250	546.1	679.6	≦	1759.5	OK
		B		-3.0			679.6	≦		
	X6	T		92.6	1.250	8.7	103.4	≦	1290.0	OK
		B		92.6			103.4	≦		
13F	X1	T		-69.4	1.250	443.4	484.8	≦	1288.2	OK
		B		-69.4			484.8	≦		
	X2	T		1.0	1.250	835.9	1045.9	≦	1883.4	OK
		B		1.0			1045.9	≦		
	X3	T		0.0	1.250	927.0	1158.8	≦	1943.9	OK
		B		0.0			1158.8	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	928.8	1161.0	≦	1945.5	OK
		B		-0.0			1161.0	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	854.2	1066.7	≦	1901.5	OK
		B		-1.0			1066.7	≦		
	X6	T		69.4	1.250	357.3	516.0	≦	1344.8	OK
		B		69.4			516.0	≦		
12F	X1	T		-75.6	1.250	535.0	593.1	≦	1300.9	OK
		B		-75.6			593.1	≦		
	X2	T		1.6	1.250	1178.6	1474.8	≦	2143.3	OK
		B		1.6			1474.8	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1305.3	1631.6	≦	2217.2	OK
		B		-0.0			1631.6	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1309.6	1637.1	≦	2219.9	OK
		B		0.0			1637.1	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	1188.3	1483.8	≦	2155.2	OK
		B		-1.6			1483.8	≦		
	X6	T		75.6	1.250	347.7	510.3	≦	1395.6	OK
		B		75.6			510.3	≦		
11F	X1	T		-77.2	1.250	721.7	825.0	≦	1575.3	OK
		B		-77.2			825.0	≦		
	X2	T		1.9	1.250	1452.0	1816.8	≦	2466.4	OK
		B		1.9			1816.8	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1539.6	1924.4	≦	2513.8	OK
		B		-0.0			1924.4	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1540.0	1925.1	≦	2513.9	OK
		B		0.0			1925.1	≦		
	X5	T		-1.9	1.250	1446.9	1806.7	≦	2459.0	OK
		B		-1.9			1806.7	≦		
	X6	T		77.2	1.250	540.6	752.9	≦	1720.3	OK
		B		77.2			752.9	≦		
10F	X1	T		-75.6	1.250	876.8	1020.4	≦	1625.9	OK
		B		-75.6			1020.4	≦		
	X2	T		1.7	1.250	1636.2	2047.0	≦	2540.4	OK
		B		1.7			2047.0	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1717.1	2146.3	≦	2582.4	OK
		B		-0.0			2146.3	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1717.2	2146.5	≦	2582.5	OK
		B		0.0			2146.5	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	1640.7	2049.1	≦	2544.0	OK
		B		-1.7			2049.1	≦		
	X6	T		75.6	1.250	891.6	1190.1	≦	1791.1	OK
		B		75.6			1190.1	≦		
9F	X1	T		-76.9	1.250	951.6	1112.6	≦	1852.5	OK
		B		-76.9			1112.6	≦		
	X2	T		2.2	1.250	1911.6	2391.6	≦	3293.2	OK
		B		2.2			2391.6	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	2003.7	2504.6	≦	3342.3	OK
		B		-0.0			2504.6	≦		
	X4	T		0.0	1.250	2003.5	2504.4	≦	3342.2	OK
		B		0.0			2504.4	≦		
	X5	T		-2.2	1.250	1897.3	2369.5	≦	3279.2	OK
		B		-2.2			2369.5	≦		
	X6	T		76.9	1.250	839.7	1126.5	≦	1982.0	OK
		B		76.9			1126.5	≦		

Y3フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	X1	T		-78.8	1.250	1058.4	1244.2	≦	1933.6	OK
		B		-78.8			1244.2	≦		
	X2	T		2.4	1.250	2091.1	2616.3	≦	3377.4	OK
		B		2.4			2616.3	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2200.8	2750.9	≦	3433.9	OK
		B		-0.1			2750.9	≦		
	X4	T		0.1	1.250	2201.4	2751.8	≦	3434.3	OK
		B		0.1			2751.8	≦		
	X5	T		-2.4	1.250	2125.9	2654.9	≦	3398.4	OK
		B		-2.4			2654.9	≦		
	X6	T		78.8	1.250	968.0	1288.8	≦	2095.7	OK
		B		78.8			1288.8	≦		
7F	X1	T		-78.3	1.250	1075.2	1265.7	≦	2001.4	OK
		B		-78.3			1265.7	≦		
	X2	T		2.7	1.250	2293.3	2869.3	≦	3567.1	OK
		B		2.7			2869.3	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2403.1	3003.8	≦	3629.6	OK
		B		-0.1			3003.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	2403.2	3004.0	≦	3630.4	OK
		B		0.1			3004.0	≦		
	X5	T		-2.7	1.250	2314.2	2890.1	≦	3615.3	OK
		B		-2.7			2890.1	≦		
	X6	T		78.3	1.250	1090.7	1441.7	≦	2285.5	OK
		B		78.3			1441.7	≦		
6F	X1	T		-81.1	1.250	1197.8	1416.1	≦	2468.7	OK
		B		-81.1			1416.1	≦		
	X2	T		3.1	1.250	2461.7	3080.2	≦	4021.2	OK
		B		3.1			3080.2	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2587.8	3234.7	≦	4099.7	OK
		B		-0.1			3234.7	≦		
	X4	T		0.1	1.250	2587.6	3234.6	≦	4100.5	OK
		B		0.1			3234.6	≦		
	X5	T		-3.1	1.250	2468.1	3082.0	≦	4073.1	OK
		B		-3.1			3082.0	≦		
	X6	T		81.1	1.250	1125.6	1488.1	≦	2800.0	OK
		B		81.1			1488.1	≦		
5F	X1	T		-80.5	1.250	1305.1	1550.8	≦	2923.2	OK
		B		-80.5			1550.8	≦		
	X2	T		3.0	1.250	2609.3	3264.6	≦	4562.4	OK
		B		3.0			3264.6	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2671.9	3339.8	≦	4585.3	OK
		B		-0.1			3339.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	2671.9	3340.0	≦	4586.2	OK
		B		0.1			3340.0	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	2626.9	3280.6	≦	4621.9	OK
		B		-3.0			3280.6	≦		
	X6	T		80.5	1.250	1293.6	1697.4	≦	3318.9	OK
		B		80.5			1697.4	≦		
4F	X1	T		-80.5	1.250	1348.9	1605.6	≦	3164.4	OK
		B		-80.5			1605.6	≦		
	X2	T		3.2	1.250	2778.4	3476.2	≦	5059.8	OK
		B		3.2			3476.2	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2779.3	3474.1	≦	5108.2	OK
		B		-0.1			3474.1	≦		
	X4	T		0.1	1.250	2779.5	3474.4	≦	5108.9	OK
		B		0.1			3474.4	≦		
	X5	T		-3.2	1.250	2796.6	3492.5	≦	5138.2	OK
		B		-3.2			3492.5	≦		
	X6	T		80.5	1.250	1353.4	1772.3	≦	3692.0	OK
		B		80.5			1772.3	≦		
3F	X1	T		-80.4	1.250	1432.8	1710.6	≦	2597.5	OK
		B		-80.4			1710.6	≦		
	X2	T		3.4	1.250	2885.7	3610.5	≦	4660.3	OK
		B		3.4			3610.5	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2904.5	3630.5	≦	4699.5	OK

Y3フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
3F	X3	B		-0.1	1.250	2904.5	3630.5	≦	4699.5	OK
	X4	T		0.1	1.250	2903.8	3629.8	≦	4700.5	OK
		B		0.1			3629.8	≦		
	X5	T		-3.4	1.250	2915.5	3641.0	≦	4722.2	OK
		B		-3.4			3641.0	≦		
	X6	T		80.4	1.250	1361.3	1782.0	≦	3179.3	OK
		B		80.4			1782.0	≦		
2F	X1	T		-80.6	1.250	1385.4	1651.2	≦	2219.9	OK
		B		-80.6			1651.2	≦		
	X2	T		2.1	1.250	2963.3	3706.3	≦	4172.2	OK
		B		2.1			3706.3	≦		
	X3	T		0.2	1.250	2954.8	3693.6	≦	4211.3	OK
		B		0.2			3693.6	≦		
	X4	T		-0.2	1.250	2958.0	3697.4	≦	4212.3	OK
		B		-0.2			3697.4	≦		
	X5	T		-2.1	1.250	2916.6	3643.6	≦	4247.1	OK
		B		-2.1			3643.6	≦		
	X6	T		80.6	1.250	1695.0	2199.4	≦	2882.9	OK
		B		80.6			2199.4	≦		
1F	X1	T		-66.0	1.250	1256.0	1504.0	≦	1917.9	OK
		B	0	-66.0			1504.0	≦		
	X2	T		6.9	1.250	2971.8	3721.7	≦	3954.7	OK
		B	0	6.9			3721.7	≦		
	X3	T		-0.8	1.250	3032.9	3790.4	≦	4019.7	OK
		B	0	-0.8			3790.4	≦		
	X4	T		0.8	1.250	3029.8	3788.1	≦	4020.1	OK
		B	0	0.8			3788.1	≦		
	X5	T		-6.9	1.250	3114.9	3886.7	≦	4093.6	OK
		B	0	-6.9			3886.7	≦		
	X6	T		66.0	1.250	1859.0	2389.8	≦	2798.1	OK
		B	0	66.0			2389.8	≦		

Y2フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	X1	T		-92.6	1.250	-8.7	103.5	≦	1290.1	OK
		B		-92.6			103.5	≦		
	X2	T		3.0	1.250	-546.3	679.8	≦	1759.7	OK
		B		3.0			679.8	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-671.4	839.3	≦	1851.6	OK
		B		-0.1			839.3	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-674.1	842.6	≦	1853.5	OK
		B		0.1			842.6	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	-520.7	653.9	≦	1743.5	OK
		B		-3.0			653.9	≦		
	X6	T		92.6	1.250	-128.9	68.5	≦	1264.0	OK
		B		92.6			68.5	≦		
13F	X1	T		-69.4	1.250	-357.3	516.1	≦	1344.9	OK
		B		-69.4			516.1	≦		
	X2	T		1.0	1.250	-854.4	1067.0	≦	1901.6	OK
		B		1.0			1067.0	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-929.0	1161.2	≦	1945.6	OK
		B		0.0			1161.2	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-927.2	1159.0	≦	1944.0	OK
		B		-0.0			1159.0	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	-836.1	1046.2	≦	1883.6	OK
		B		-1.0			1046.2	≦		
	X6	T		69.4	1.250	-443.5	485.0	≦	1288.3	OK
		B		69.4			485.0	≦		
12F	X1	T		-75.6	1.250	-347.8	510.4	≦	1395.6	OK
		B		-75.6			510.4	≦		
	X2	T		1.6	1.250	-1187.8	1483.2	≦	2154.8	OK
		B		1.6			1483.2	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1309.0	1636.2	≦	2219.4	OK
		B		-0.0			1636.2	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1304.5	1630.6	≦	2216.6	OK

Y2フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
12F	X4	B		0.0	1.250	-1304.5	1630.6	≦	2216.6	OK
	X5	T		-1.6	1.250	-1177.7	1473.7	≦	2142.6	OK
		B		-1.6			1473.7	≦		
	X6	T		75.6	1.250	-534.9	593.0	≦	1301.1	OK
		B		75.6			593.0	≦		
11F	X1	T		-77.2	1.250	-540.7	753.0	≦	1720.3	OK
		B		-77.2			753.0	≦		
	X2	T		1.9	1.250	-1446.7	1806.5	≦	2458.9	OK
		B		1.9			1806.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1539.8	1924.8	≦	2513.7	OK
		B		-0.0			1924.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1539.3	1924.0	≦	2513.6	OK
		B		0.0			1924.0	≦		
	X5	T		-1.9	1.250	-1451.6	1816.3	≦	2466.2	OK
		B		-1.9			1816.3	≦		
	X6	T		77.2	1.250	-721.3	824.5	≦	1575.7	OK
		B		77.2			824.5	≦		
10F	X1	T		-75.6	1.250	-891.6	1190.1	≦	1791.1	OK
		B		-75.6			1190.1	≦		
	X2	T		1.7	1.250	-1641.2	2049.8	≦	2544.3	OK
		B		1.7			2049.8	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1717.8	2147.2	≦	2582.9	OK
		B		-0.0			2147.2	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1717.7	2147.1	≦	2582.8	OK
		B		0.0			2147.1	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	-1636.9	2047.8	≦	2540.8	OK
		B		-1.7			2047.8	≦		
	X6	T		75.6	1.250	-876.8	1020.3	≦	1625.8	OK
		B		75.6			1020.3	≦		
9F	X1	T		-76.9	1.250	-839.8	1126.5	≦	1982.0	OK
		B		-76.9			1126.5	≦		
	X2	T		2.2	1.250	-1897.3	2369.5	≦	3279.3	OK
		B		2.2			2369.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-2003.4	2504.3	≦	3342.1	OK
		B		-0.0			2504.3	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-2003.6	2504.5	≦	3342.2	OK
		B		0.0			2504.5	≦		
	X5	T		-2.2	1.250	-1911.4	2391.5	≦	3293.1	OK
		B		-2.2			2391.5	≦		
	X6	T		76.9	1.250	-952.0	1113.2	≦	1852.7	OK
		B		76.9			1113.2	≦		
8F	X1	T		-78.8	1.250	-968.1	1288.8	≦	2095.6	OK
		B		-78.8			1288.8	≦		
	X2	T		2.4	1.250	-2126.0	2655.1	≦	3398.5	OK
		B		2.4			2655.1	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2201.7	2752.2	≦	3434.5	OK
		B		-0.1			2752.2	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2201.2	2751.4	≦	3434.2	OK
		B		0.1			2751.4	≦		
	X5	T		-2.4	1.250	-2091.2	2616.5	≦	3377.5	OK
		B		-2.4			2616.5	≦		
	X6	T		78.8	1.250	-1058.4	1244.2	≦	1933.6	OK
		B		78.8			1244.2	≦		
7F	X1	T		-78.3	1.250	-1090.7	1441.7	≦	2285.4	OK
		B		-78.3			1441.7	≦		
	X2	T		2.7	1.250	-2314.2	2890.1	≦	3615.3	OK
		B		2.7			2890.1	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2403.2	3004.1	≦	3630.6	OK
		B		-0.1			3004.1	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2403.2	3003.9	≦	3629.9	OK
		B		0.1			3003.9	≦		
	X5	T		-2.7	1.250	-2293.8	2869.9	≦	3567.6	OK
		B		-2.7			2869.9	≦		
	X6	T		78.3	1.250	-1075.5	1266.0	≦	2001.5	OK
		B		78.3			1266.0	≦		

Y2フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	X1	T		-81.1	1.250	-1125.5	1488.1	≦	2799.9	OK
		B		-81.1			1488.1	≦		
	X2	T		3.1	1.250	-2468.1	3082.0	≦	4073.1	OK
		B		3.1			3082.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2587.7	3234.7	≦	4100.7	OK
		B		-0.1			3234.7	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2587.8	3234.7	≦	4100.0	OK
		B		0.1			3234.7	≦		
	X5	T		-3.1	1.250	-2461.7	3080.1	≦	4021.7	OK
		B		-3.1			3080.1	≦		
	X6	T		81.1	1.250	-1197.8	1416.1	≦	2468.8	OK
		B		81.1			1416.1	≦		
5F	X1	T		-80.5	1.250	-1293.5	1697.4	≦	3318.7	OK
		B		-80.5			1697.4	≦		
	X2	T		3.0	1.250	-2626.9	3280.6	≦	4621.9	OK
		B		3.0			3280.6	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2671.9	3340.0	≦	4586.3	OK
		B		-0.1			3340.0	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2671.9	3339.8	≦	4585.6	OK
		B		0.1			3339.8	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	-2609.4	3264.8	≦	4563.0	OK
		B		-3.0			3264.8	≦		
	X6	T		80.5	1.250	-1305.1	1550.8	≦	2923.2	OK
		B		80.5			1550.8	≦		
4F	X1	T		-80.5	1.250	-1353.4	1772.3	≦	3691.7	OK
		B		-80.5			1772.3	≦		
	X2	T		3.2	1.250	-2796.6	3492.6	≦	5138.1	OK
		B		3.2			3492.6	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2779.6	3474.5	≦	5109.1	OK
		B		-0.1			3474.5	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2779.5	3474.3	≦	5108.6	OK
		B		0.1			3474.3	≦		
	X5	T		-3.2	1.250	-2778.6	3476.5	≦	5060.6	OK
		B		-3.2			3476.5	≦		
	X6	T		80.5	1.250	-1349.0	1605.7	≦	3164.2	OK
		B		80.5			1605.7	≦		
3F	X1	T		-80.4	1.250	-1361.1	1781.8	≦	3179.0	OK
		B		-80.4			1781.8	≦		
	X2	T		3.4	1.250	-2915.2	3640.6	≦	4722.2	OK
		B		3.4			3640.6	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2903.5	3629.5	≦	4700.8	OK
		B		-0.1			3629.5	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2904.3	3630.2	≦	4700.0	OK
		B		0.1			3630.2	≦		
	X5	T		-3.4	1.250	-2885.6	3610.3	≦	4661.1	OK
		B		-3.4			3610.3	≦		
	X6	T		80.4	1.250	-1432.6	1710.3	≦	2597.3	OK
		B		80.4			1710.3	≦		
2F	X1	T		-80.6	1.250	-1695.8	2200.4	≦	2882.5	OK
		B		-80.6			2200.4	≦		
	X2	T		2.1	1.250	-2918.0	3645.4	≦	4247.1	OK
		B		2.1			3645.4	≦		
	X3	T		0.2	1.250	-2959.6	3699.3	≦	4212.6	OK
		B		0.2			3699.3	≦		
	X4	T		-0.2	1.250	-2956.4	3695.7	≦	4211.8	OK
		B		-0.2			3695.7	≦		
	X5	T		-2.1	1.250	-2964.7	3708.0	≦	4173.2	OK
		B		-2.1			3708.0	≦		
	X6	T		80.6	1.250	-1385.8	1651.6	≦	2219.7	OK
		B		80.6			1651.6	≦		
1F	X1	T		-66.0	1.250	-1858.2	2388.8	≦	2797.7	OK
		B	0	-66.0			2388.8	≦		
	X2	T		6.9	1.250	-3113.5	3885.0	≦	4092.9	OK
		B	0	6.9			3885.0	≦		
	X3	T		-0.8	1.250	-3028.7	3786.7	≦	4019.9	OK

Y2フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X3	B	0	-0.8	1.250	-3028.7	3786.7	≦	4019.9	OK
	X4	T		0.8	1.250	-3032.0	3789.2	≦	4019.9	OK
		B	0	0.8			3789.2	≦		
	X5	T		-6.9	1.250	-2971.5	3721.3	≦	3955.6	OK
		B	0	-6.9			3721.3	≦		
	X6	T		66.0	1.250	-1262.1	1511.5	≦	1920.6	OK
		B	0	66.0			1511.5	≦		

Y3フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	X1	T		-92.6	1.250	-8.7	103.4	≦	1290.0	OK
		B		-92.6			103.4	≦		
	X2	T		3.0	1.250	-546.1	679.6	≦	1759.5	OK
		B		3.0			679.6	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-671.1	839.0	≦	1851.4	OK
		B		-0.1			839.0	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-673.9	842.3	≦	1853.4	OK
		B		0.1			842.3	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	-520.5	653.7	≦	1743.4	OK
		B		-3.0			653.7	≦		
	X6	T		92.6	1.250	-128.8	68.5	≦	1263.9	OK
		B		92.6			68.5	≦		
13F	X1	T		-69.4	1.250	-357.3	516.0	≦	1344.8	OK
		B		-69.4			516.0	≦		
	X2	T		1.0	1.250	-854.2	1066.7	≦	1901.5	OK
		B		1.0			1066.7	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-928.8	1161.0	≦	1945.5	OK
		B		0.0			1161.0	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-927.0	1158.8	≦	1943.9	OK
		B		-0.0			1158.8	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	-835.9	1045.9	≦	1883.4	OK
		B		-1.0			1045.9	≦		
	X6	T		69.4	1.250	-443.4	484.8	≦	1288.2	OK
		B		69.4			484.8	≦		
12F	X1	T		-75.6	1.250	-347.7	510.3	≦	1395.6	OK
		B		-75.6			510.3	≦		
	X2	T		1.6	1.250	-1188.3	1483.8	≦	2155.2	OK
		B		1.6			1483.8	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1309.6	1637.1	≦	2219.9	OK
		B		-0.0			1637.1	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1305.3	1631.6	≦	2217.2	OK
		B		0.0			1631.6	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	-1178.6	1474.8	≦	2143.3	OK
		B		-1.6			1474.8	≦		
	X6	T		75.6	1.250	-535.0	593.1	≦	1300.9	OK
		B		75.6			593.1	≦		
11F	X1	T		-77.2	1.250	-540.6	752.9	≦	1720.3	OK
		B		-77.2			752.9	≦		
	X2	T		1.9	1.250	-1446.9	1806.7	≦	2459.0	OK
		B		1.9			1806.7	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1540.0	1925.1	≦	2513.9	OK
		B		-0.0			1925.1	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1539.6	1924.4	≦	2513.8	OK
		B		0.0			1924.4	≦		
	X5	T		-1.9	1.250	-1452.0	1816.8	≦	2466.4	OK
		B		-1.9			1816.8	≦		
	X6	T		77.2	1.250	-721.7	825.0	≦	1575.3	OK
		B		77.2			825.0	≦		
10F	X1	T		-75.6	1.250	-891.6	1190.1	≦	1791.1	OK
		B		-75.6			1190.1	≦		
	X2	T		1.7	1.250	-1640.7	2049.1	≦	2544.0	OK
		B		1.7			2049.1	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1717.2	2146.5	≦	2582.5	OK
		B		-0.0			2146.5	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1717.1	2146.3	≦	2582.4	OK

Y3フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
10F	X4	B		0.0	1.250	-1717.1	2146.3	≦	2582.4	OK
	X5	T		-1.7	1.250	-1636.2	2047.0	≦	2540.4	OK
		B		-1.7			2047.0	≦		
	X6	T		75.6	1.250	-876.8	1020.4	≦	1625.9	OK
		B		75.6			1020.4	≦		
9F	X1	T		-76.9	1.250	-839.7	1126.5	≦	1982.0	OK
		B		-76.9			1126.5	≦		
	X2	T		2.2	1.250	-1897.3	2369.5	≦	3279.2	OK
		B		2.2			2369.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-2003.5	2504.4	≦	3342.2	OK
		B		-0.0			2504.4	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-2003.7	2504.6	≦	3342.3	OK
		B		0.0			2504.6	≦		
	X5	T		-2.2	1.250	-1911.6	2391.6	≦	3293.2	OK
		B		-2.2			2391.6	≦		
	X6	T		76.9	1.250	-951.6	1112.6	≦	1852.5	OK
		B		76.9			1112.6	≦		
8F	X1	T		-78.8	1.250	-968.0	1288.8	≦	2095.7	OK
		B		-78.8			1288.8	≦		
	X2	T		2.4	1.250	-2125.9	2654.9	≦	3398.4	OK
		B		2.4			2654.9	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2201.4	2751.8	≦	3434.3	OK
		B		-0.1			2751.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2200.8	2750.9	≦	3433.9	OK
		B		0.1			2750.9	≦		
	X5	T		-2.4	1.250	-2091.1	2616.3	≦	3377.4	OK
		B		-2.4			2616.3	≦		
	X6	T		78.8	1.250	-1058.4	1244.2	≦	1933.6	OK
		B		78.8			1244.2	≦		
7F	X1	T		-78.3	1.250	-1090.7	1441.7	≦	2285.5	OK
		B		-78.3			1441.7	≦		
	X2	T		2.7	1.250	-2314.2	2890.1	≦	3615.3	OK
		B		2.7			2890.1	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2403.2	3004.0	≦	3630.4	OK
		B		-0.1			3004.0	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2403.1	3003.8	≦	3629.6	OK
		B		0.1			3003.8	≦		
	X5	T		-2.7	1.250	-2293.3	2869.3	≦	3567.1	OK
		B		-2.7			2869.3	≦		
	X6	T		78.3	1.250	-1075.2	1265.7	≦	2001.4	OK
		B		78.3			1265.7	≦		
6F	X1	T		-81.1	1.250	-1125.6	1488.1	≦	2800.0	OK
		B		-81.1			1488.1	≦		
	X2	T		3.1	1.250	-2468.1	3082.0	≦	4073.1	OK
		B		3.1			3082.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2587.6	3234.6	≦	4100.5	OK
		B		-0.1			3234.6	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2587.8	3234.7	≦	4099.7	OK
		B		0.1			3234.7	≦		
	X5	T		-3.1	1.250	-2461.7	3080.2	≦	4021.2	OK
		B		-3.1			3080.2	≦		
	X6	T		81.1	1.250	-1197.8	1416.1	≦	2468.7	OK
		B		81.1			1416.1	≦		
5F	X1	T		-80.5	1.250	-1293.6	1697.4	≦	3318.9	OK
		B		-80.5			1697.4	≦		
	X2	T		3.0	1.250	-2626.9	3280.6	≦	4621.9	OK
		B		3.0			3280.6	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2671.9	3340.0	≦	4586.2	OK
		B		-0.1			3340.0	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2671.9	3339.8	≦	4585.3	OK
		B		0.1			3339.8	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	-2609.3	3264.6	≦	4562.4	OK
		B		-3.0			3264.6	≦		
	X6	T		80.5	1.250	-1305.1	1550.8	≦	2923.2	OK
		B		80.5			1550.8	≦		

Y3フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
4F	X1	T		-80.5	1.250	-1353.4	1772.3	≦	3692.0	OK
		B		-80.5			1772.3	≦		
	X2	T		3.2	1.250	-2796.6	3492.5	≦	5138.2	OK
		B		3.2			3492.5	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2779.5	3474.4	≦	5108.9	OK
		B		-0.1			3474.4	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2779.3	3474.1	≦	5108.2	OK
		B		0.1			3474.1	≦		
	X5	T		-3.2	1.250	-2778.4	3476.2	≦	5059.8	OK
		B		-3.2			3476.2	≦		
	X6	T		80.5	1.250	-1348.9	1605.6	≦	3164.4	OK
		B		80.5			1605.6	≦		
3F	X1	T		-80.4	1.250	-1361.3	1782.0	≦	3179.3	OK
		B		-80.4			1782.0	≦		
	X2	T		3.4	1.250	-2915.5	3641.0	≦	4722.2	OK
		B		3.4			3641.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2903.8	3629.8	≦	4700.5	OK
		B		-0.1			3629.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2904.5	3630.5	≦	4699.5	OK
		B		0.1			3630.5	≦		
	X5	T		-3.4	1.250	-2885.7	3610.5	≦	4660.3	OK
		B		-3.4			3610.5	≦		
	X6	T		80.4	1.250	-1432.8	1710.6	≦	2597.5	OK
		B		80.4			1710.6	≦		
2F	X1	T		-80.6	1.250	-1695.0	2199.4	≦	2882.9	OK
		B		-80.6			2199.4	≦		
	X2	T		2.1	1.250	-2916.6	3643.6	≦	4247.1	OK
		B		2.1			3643.6	≦		
	X3	T		0.2	1.250	-2958.0	3697.4	≦	4212.3	OK
		B		0.2			3697.4	≦		
	X4	T		-0.2	1.250	-2954.8	3693.6	≦	4211.3	OK
		B		-0.2			3693.6	≦		
	X5	T		-2.1	1.250	-2963.3	3706.3	≦	4172.2	OK
		B		-2.1			3706.3	≦		
	X6	T		80.6	1.250	-1385.4	1651.2	≦	2219.9	OK
		B		80.6			1651.2	≦		
1F	X1	T		-66.0	1.250	-1859.0	2389.8	≦	2798.1	OK
		B	0	-66.0			2389.8	≦		
	X2	T		6.9	1.250	-3114.9	3886.7	≦	4093.6	OK
		B	0	6.9			3886.7	≦		
	X3	T		-0.8	1.250	-3029.8	3788.1	≦	4020.1	OK
		B	0	-0.8			3788.1	≦		
	X4	T		0.8	1.250	-3032.9	3790.4	≦	4019.7	OK
		B	0	0.8			3790.4	≦		
	X5	T		-6.9	1.250	-2971.8	3721.7	≦	3954.7	OK
		B	0	-6.9			3721.7	≦		
	X6	T		66.0	1.250	-1256.0	1504.0	≦	1917.9	OK
		B	0	66.0			1504.0	≦		

Y2フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	X1	T		-92.6	1.250	11.3	78.4	≦	1775.3	OK
		B		-92.6			78.4	≦		
	X2	T		3.0	1.250	11.8	17.8	≦	2301.0	OK
		B		3.0			17.8	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2.8	3.4	≦	2385.6	OK
		B		-0.1			3.4	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2.8	3.4	≦	2385.5	OK
		B		0.1			3.4	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	-11.8	17.8	≦	2301.0	OK
		B		-3.0			17.8	≦		
	X6	T		92.6	1.250	-11.3	78.4	≦	1775.3	OK
		B		92.6			78.4	≦		
13F	X1	T		-69.4	1.250	3.2	65.4	≦	1888.0	OK
		B		-69.4			65.4	≦		

Y2フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
13F	X2	T		1.0	1.250	8.0	10.9	≦	2527.7	OK
		B		1.0			10.9	≦		
	X3	T		0.0	1.250	1.9	2.4	≦	2597.6	OK
		B		0.0			2.4	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-1.9	2.4	≦	2597.6	OK
		B		-0.0			2.4	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	-8.0	10.9	≦	2527.7	OK
		B		-1.0			10.9	≦		
	X6	T		69.4	1.250	-3.2	65.4	≦	1888.0	OK
		B		69.4			65.4	≦		
12F	X1	T		-75.6	1.250	8.2	65.4	≦	1826.4	OK
		B		-75.6			65.4	≦		
	X2	T		1.6	1.250	10.8	15.1	≦	2510.7	OK
		B		1.6			15.1	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	2.2	2.7	≦	2569.9	OK
		B		-0.0			2.7	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-2.2	2.7	≦	2569.9	OK
		B		0.0			2.7	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	-10.8	15.1	≦	2510.7	OK
		B		-1.6			15.1	≦		
	X6	T		75.6	1.250	-8.2	65.4	≦	1826.4	OK
		B		75.6			65.4	≦		
11F	X1	T		-77.2	1.250	18.2	54.5	≦	2072.7	OK
		B		-77.2			54.5	≦		
	X2	T		1.9	1.250	13.5	18.7	≦	2950.5	OK
		B		1.9			18.7	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	2.4	3.0	≦	2928.0	OK
		B		-0.0			3.0	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-2.4	3.0	≦	2927.8	OK
		B		0.0			3.0	≦		
	X5	T		-1.9	1.250	-13.5	18.7	≦	2950.5	OK
		B		-1.9			18.7	≦		
	X6	T		77.2	1.250	-18.2	54.5	≦	2072.7	OK
		B		77.2			54.5	≦		
10F	X1	T		-75.6	1.250	18.5	52.5	≦	2144.3	OK
		B		-75.6			52.5	≦		
	X2	T		1.7	1.250	21.5	28.6	≦	2698.5	OK
		B		1.7			28.6	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	2.9	3.6	≦	2779.7	OK
		B		-0.0			3.6	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-3.0	3.7	≦	2779.8	OK
		B		0.0			3.7	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	-21.5	28.6	≦	2698.5	OK
		B		-1.7			28.6	≦		
	X6	T		75.6	1.250	-18.5	52.5	≦	2144.3	OK
		B		75.6			52.5	≦		
9F	X1	T		-76.9	1.250	24.6	46.1	≦	2163.0	OK
		B		-76.9			46.1	≦		
	X2	T		2.2	1.250	14.3	20.1	≦	3015.8	OK
		B		2.2			20.1	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.1	1.4	≦	3441.5	OK
		B		-0.0			1.4	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	3440.7	OK
		B		0.0			1.4	≦		
	X5	T		-2.2	1.250	-14.3	20.1	≦	3015.8	OK
		B		-2.2			20.1	≦		
	X6	T		76.9	1.250	-24.6	46.1	≦	2163.0	OK
		B		76.9			46.1	≦		
8F	X1	T		-78.8	1.250	31.8	39.0	≦	2173.4	OK
		B		-78.8			39.0	≦		
	X2	T		2.4	1.250	24.8	33.4	≦	3427.1	OK
		B		2.4			33.4	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.1	1.3	≦	3363.6	OK
		B		-0.1			1.3	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.1	1.3	≦	3363.6	OK

Y2フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	X4	B		0.1	1.250	-1.1	1.3	≦	3363.6	OK
	X5	T		-2.4	1.250	-24.8	33.4	≦	3427.1	OK
		B		-2.4			33.4	≦		
	X6	T		78.8	1.250	-31.8	39.0	≦	2173.4	OK
		B		78.8			39.0	≦		
7F	X1	T		-78.3	1.250	43.2	24.3	≦	1946.6	OK
		B		-78.3			24.3	≦		
	X2	T		2.7	1.250	29.5	39.6	≦	3394.7	OK
		B		2.7			39.6	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.8	1.0	≦	3227.3	OK
		B		-0.1			1.0	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.8	1.0	≦	3229.6	OK
		B		0.1			1.0	≦		
	X5	T		-2.7	1.250	-29.5	39.6	≦	3394.7	OK
		B		-2.7			39.6	≦		
	X6	T		78.3	1.250	-43.2	24.3	≦	1946.6	OK
		B		78.3			24.3	≦		
6F	X1	T		-81.1	1.250	47.8	21.4	≦	2249.7	OK
		B		-81.1			21.4	≦		
	X2	T		3.1	1.250	47.1	61.9	≦	3631.4	OK
		B		3.1			61.9	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.1	1.3	≦	3453.7	OK
		B		-0.1			1.3	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.1	1.3	≦	3454.5	OK
		B		0.1			1.3	≦		
	X5	T		-3.1	1.250	-47.1	61.9	≦	3631.4	OK
		B		-3.1			61.9	≦		
	X6	T		81.1	1.250	-47.8	21.4	≦	2249.7	OK
		B		81.1			21.4	≦		
5F	X1	T		-80.5	1.250	55.2	11.4	≦	2227.0	OK
		B		-80.5			11.4	≦		
	X2	T		3.0	1.250	48.8	64.0	≦	3518.5	OK
		B		3.0			64.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.1	1.3	≦	3402.8	OK
		B		-0.1			1.3	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.1	1.3	≦	3403.9	OK
		B		0.1			1.3	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	-48.8	64.0	≦	3518.5	OK
		B		-3.0			64.0	≦		
	X6	T		80.5	1.250	-55.2	11.4	≦	2227.0	OK
		B		80.5			11.4	≦		
4F	X1	T		-80.5	1.250	61.5	3.7	≦	2053.2	OK
		B		-80.5			3.7	≦		
	X2	T		3.2	1.250	55.6	72.7	≦	3780.5	OK
		B		3.2			72.7	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.7	0.9	≦	3390.0	OK
		B		-0.1			0.9	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.8	0.9	≦	3393.6	OK
		B		0.1			0.9	≦		
	X5	T		-3.2	1.250	-55.6	72.7	≦	3780.5	OK
		B		-3.2			72.7	≦		
	X6	T		80.5	1.250	-61.5	3.7	≦	2053.1	OK
		B		80.5			3.7	≦		
3F	X1	T		-80.4	1.250	68.7	5.4	≦	1862.6	OK
		B		-80.4			5.4	≦		
	X2	T		3.4	1.250	60.4	78.8	≦	3733.4	OK
		B		3.4			78.8	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.7	0.7	≦	3523.6	OK
		B		-0.1			0.7	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.7	0.7	≦	3524.6	OK
		B		0.1			0.7	≦		
	X5	T		-3.4	1.250	-60.4	78.8	≦	3733.4	OK
		B		-3.4			78.8	≦		
	X6	T		80.4	1.250	-68.7	5.4	≦	1862.5	OK
		B		80.4			5.4	≦		

Y2フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
2F	X1	T		-80.6	1.250	68.3	4.8	≦	2032.5	OK
		B		-80.6			4.8	≦		
	X2	T		2.1	1.250	88.9	113.3	≦	3261.3	OK
		B		2.1			113.3	≦		
	X3	T		0.2	1.250	-3.6	4.3	≦	2544.1	OK
		B		0.2			4.3	≦		
	X4	T		-0.2	1.250	3.6	4.3	≦	2543.1	OK
		B		-0.2			4.3	≦		
	X5	T		-2.1	1.250	-88.9	113.3	≦	3261.3	OK
		B		-2.1			113.3	≦		
	X6	T		80.6	1.250	-68.3	4.8	≦	2032.5	OK
		B		80.6			4.8	≦		
1F	X1	T		-66.0	1.250	66.0	16.5	≦	1266.2	OK
		B		-66.0			16.5	≦		
	X2	T		6.9	1.250	-6.9	1.7	≦	2113.2	OK
		B		6.9			1.7	≦		
	X3	T		-0.8	1.250	0.8	0.2	≦	2379.9	OK
		B		-0.8			0.2	≦		
	X4	T		0.8	1.250	-0.8	0.2	≦	2356.6	OK
		B		0.8			0.2	≦		
	X5	T		-6.9	1.250	6.9	1.7	≦	2113.2	OK
		B		-6.9			1.7	≦		
	X6	T		66.0	1.250	-66.0	16.5	≦	1266.2	OK
		B		66.0			16.5	≦		

Y3フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	X1	T		-92.6	1.250	-6.8	101.0	≦	1791.5	OK
		B		-92.6			101.0	≦		
	X2	T		3.0	1.250	-3.9	1.9	≦	2077.9	OK
		B		3.0			1.9	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2.7	3.3	≦	2352.3	OK
		B		-0.1			3.3	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2.7	3.3	≦	2352.3	OK
		B		0.1			3.3	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	3.9	1.9	≦	2079.9	OK
		B		-3.0			1.9	≦		
	X6	T		92.6	1.250	6.8	101.0	≦	1791.5	OK
		B		92.6			101.0	≦		
13F	X1	T		-69.4	1.250	-3.8	74.2	≦	1993.1	OK
		B		-69.4			74.2	≦		
	X2	T		1.0	1.250	-2.5	2.2	≦	2595.5	OK
		B		1.0			2.2	≦		
	X3	T		0.0	1.250	1.6	2.0	≦	2653.1	OK
		B		0.0			2.0	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-1.6	2.0	≦	2653.1	OK
		B		-0.0			2.0	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	2.5	2.2	≦	2595.7	OK
		B		-1.0			2.2	≦		
	X6	T		69.4	1.250	3.8	74.2	≦	1993.1	OK
		B		69.4			74.2	≦		
12F	X1	T		-75.6	1.250	-4.9	81.8	≦	2073.9	OK
		B		-75.6			81.8	≦		
	X2	T		1.6	1.250	-2.9	2.0	≦	2737.3	OK
		B		1.6			2.0	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.9	2.4	≦	2734.1	OK
		B		-0.0			2.4	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1.9	2.4	≦	2734.2	OK
		B		0.0			2.4	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	2.9	2.0	≦	2737.1	OK
		B		-1.6			2.0	≦		
	X6	T		75.6	1.250	4.9	81.8	≦	2073.9	OK
		B		75.6			81.8	≦		
11F	X1	T		-77.2	1.250	-5.3	83.8	≦	2387.8	OK
		B		-77.2			83.8	≦		

Y3フレーム　（Ｙ方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	X2	T		1.9	1.250	-3.2	2.2	≦	3228.1	OK
		B		1.9			2.2	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	2.2	2.7	≦	3227.8	OK
		B		-0.0			2.7	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-2.2	2.7	≦	3227.9	OK
		B		0.0			2.7	≦		
	X5	T		-1.9	1.250	3.2	2.2	≦	3227.9	OK
		B		-1.9			2.2	≦		
	X6	T		77.2	1.250	5.3	83.8	≦	2387.8	OK
		B		77.2			83.8	≦		
10F	X1	T		-75.6	1.250	-4.8	81.7	≦	2459.5	OK
		B		-75.6			81.7	≦		
	X2	T		1.7	1.250	-2.8	1.7	≦	3250.4	OK
		B		1.7			1.7	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	2.0	2.5	≦	3325.0	OK
		B		-0.0			2.5	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-2.0	2.5	≦	3324.5	OK
		B		0.0			2.5	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	2.8	1.7	≦	3251.5	OK
		B		-1.7			1.7	≦		
	X6	T		75.6	1.250	4.8	81.7	≦	2459.5	OK
		B		75.6			81.7	≦		
9F	X1	T		-76.9	1.250	-6.0	84.4	≦	2713.3	OK
		B		-76.9			84.4	≦		
	X2	T		2.2	1.250	-3.6	2.3	≦	3825.8	OK
		B		2.2			2.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	2.7	3.3	≦	3988.3	OK
		B		-0.0			3.3	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-2.7	3.3	≦	3988.7	OK
		B		0.0			3.3	≦		
	X5	T		-2.2	1.250	3.6	2.3	≦	3825.5	OK
		B		-2.2			2.3	≦		
	X6	T		76.9	1.250	6.0	84.4	≦	2713.3	OK
		B		76.9			84.4	≦		
8F	X1	T		-78.8	1.250	-7.3	87.8	≦	2825.4	OK
		B		-78.8			87.8	≦		
	X2	T		2.4	1.250	-4.3	3.0	≦	4289.0	OK
		B		2.4			3.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	3.0	3.7	≦	4264.6	OK
		B		-0.1			3.7	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-3.0	3.7	≦	4264.9	OK
		B		0.1			3.7	≦		
	X5	T		-2.4	1.250	4.3	3.0	≦	4289.6	OK
		B		-2.4			3.0	≦		
	X6	T		78.8	1.250	7.3	87.8	≦	2825.4	OK
		B		78.8			87.8	≦		
7F	X1	T		-78.3	1.250	-7.9	88.1	≦	2944.3	OK
		B		-78.3			88.1	≦		
	X2	T		2.7	1.250	-4.7	3.3	≦	4352.3	OK
		B		2.7			3.3	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	3.2	3.9	≦	4371.6	OK
		B		-0.1			3.9	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-3.2	3.9	≦	4371.6	OK
		B		0.1			3.9	≦		
	X5	T		-2.7	1.250	4.7	3.3	≦	4352.3	OK
		B		-2.7			3.3	≦		
	X6	T		78.3	1.250	7.9	88.2	≦	2944.3	OK
		B		78.3			88.2	≦		
6F	X1	T		-81.1	1.250	-8.0	91.1	≦	3337.5	OK
		B		-81.1			91.1	≦		
	X2	T		3.1	1.250	-4.6	2.7	≦	4609.5	OK
		B		3.1			2.7	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	3.4	4.2	≦	4789.7	OK
		B		-0.1			4.2	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-3.4	4.2	≦	4789.8	OK

Y3フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	X4	B		0.1	1.250	-3.4	4.2	≦	4789.8	OK
	X5	T		-3.1	1.250	4.6	2.7	≦	4610.2	OK
		B		-3.1			2.7	≦		
	X6	T		81.1	1.250	8.0	91.1	≦	3337.5	OK
		B		81.1			91.1	≦		
5F	X1	T		-80.5	1.250	-5.8	87.7	≦	3447.4	OK
		B		-80.5			87.7	≦		
	X2	T		3.0	1.250	-2.8	0.5	≦	3654.2	OK
		B		3.0			0.5	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	3.0	3.6	≦	4924.6	OK
		B		-0.1			3.6	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-3.0	3.6	≦	4924.4	OK
		B		0.1			3.6	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	2.8	0.5	≦	3654.2	OK
		B		-3.0			0.5	≦		
	X6	T		80.5	1.250	5.8	87.7	≦	3447.4	OK
		B		80.5			87.7	≦		
4F	X1	T		-80.5	1.250	-4.6	86.3	≦	3571.7	OK
		B		-80.5			86.3	≦		
	X2	T		3.2	1.250	-1.7	1.0	≦	5403.7	OK
		B		3.2			1.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2.8	3.4	≦	5494.5	OK
		B		-0.1			3.4	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2.8	3.4	≦	5493.3	OK
		B		0.1			3.4	≦		
	X5	T		-3.2	1.250	1.7	1.0	≦	5401.0	OK
		B		-3.2			1.0	≦		
	X6	T		80.5	1.250	4.6	86.3	≦	3571.7	OK
		B		80.5			86.3	≦		
3F	X1	T		-80.4	1.250	-2.5	83.5	≦	3665.5	OK
		B		-80.4			83.5	≦		
	X2	T		3.4	1.250	-1.4	1.6	≦	5527.8	OK
		B		3.4			1.6	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2.5	3.0	≦	5668.5	OK
		B		-0.1			3.0	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2.5	3.0	≦	5668.4	OK
		B		0.1			3.0	≦		
	X5	T		-3.4	1.250	1.4	1.6	≦	5527.5	OK
		B		-3.4			1.6	≦		
	X6	T		80.4	1.250	2.5	83.5	≦	3665.5	OK
		B		80.4			83.5	≦		
2F	X1	T		-80.6	1.250	-9.6	92.7	≦	3751.1	OK
		B		-80.6			92.7	≦		
	X2	T		2.1	1.250	1.1	3.5	≦	5271.1	OK
		B		2.1			3.5	≦		
	X3	T		0.2	1.250	1.7	2.3	≦	5637.6	OK
		B		0.2			2.3	≦		
	X4	T		-0.2	1.250	-1.7	2.3	≦	5639.4	OK
		B		-0.2			2.3	≦		
	X5	T		-2.1	1.250	-1.1	3.5	≦	5271.1	OK
		B		-2.1			3.5	≦		
	X6	T		80.6	1.250	9.6	92.7	≦	3751.1	OK
		B		80.6			92.7	≦		
1F	X1	T		-66.0	1.250	14.0	48.6	≦	3116.6	OK
		B		-66.0			48.6	≦		
	X2	T		6.9	1.250	-0.6	6.1	≦	4517.3	OK
		B		6.9			6.1	≦		
	X3	T		-0.8	1.250	0.6	0.1	≦	4228.6	OK
		B		-0.8			0.1	≦		
	X4	T		0.8	1.250	-0.6	0.1	≦	4228.6	OK
		B		0.8			0.1	≦		
	X5	T		-6.9	1.250	0.6	6.1	≦	4517.6	OK
		B		-6.9			6.1	≦		
	X6	T		66.0	1.250	-14.0	48.6	≦	3116.6	OK
		B		66.0			48.6	≦		

Y2フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	X1	T		-92.6	1.250	-7.4	101.8	≦	1791.0	OK
		B		-92.6			101.8	≦		
	X2	T		3.0	1.250	-4.8	3.0	≦	2408.1	OK
		B		3.0			3.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2.5	3.0	≦	2349.7	OK
		B		-0.1			3.0	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2.5	3.0	≦	2349.9	OK
		B		0.1			3.0	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	4.8	3.0	≦	2403.4	OK
		B		-3.0			3.0	≦		
	X6	T		92.6	1.250	7.4	101.8	≦	1791.0	OK
		B		92.6			101.8	≦		
13F	X1	T		-69.4	1.250	-4.3	74.8	≦	1993.1	OK
		B		-69.4			74.8	≦		
	X2	T		1.0	1.250	-3.1	2.9	≦	2637.9	OK
		B		1.0			2.9	≦		
	X3	T		0.0	1.250	1.5	1.8	≦	2651.5	OK
		B		0.0			1.8	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-1.5	1.9	≦	2651.6	OK
		B		-0.0			1.9	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	3.1	2.9	≦	2637.2	OK
		B		-1.0			2.9	≦		
	X6	T		69.4	1.250	4.3	74.8	≦	1993.1	OK
		B		69.4			74.8	≦		
12F	X1	T		-75.6	1.250	-5.4	82.4	≦	2073.9	OK
		B		-75.6			82.4	≦		
	X2	T		1.6	1.250	-3.6	2.9	≦	2741.1	OK
		B		1.6			2.9	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.8	2.2	≦	2733.2	OK
		B		-0.0			2.2	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1.8	2.2	≦	2733.3	OK
		B		0.0			2.2	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	3.6	2.9	≦	2741.0	OK
		B		-1.6			2.9	≦		
	X6	T		75.6	1.250	5.4	82.4	≦	2073.9	OK
		B		75.6			82.4	≦		
11F	X1	T		-77.2	1.250	-5.8	84.5	≦	2387.2	OK
		B		-77.2			84.5	≦		
	X2	T		1.9	1.250	-4.0	3.1	≦	3225.3	OK
		B		1.9			3.1	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	2.0	2.5	≦	3227.9	OK
		B		-0.0			2.5	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-2.0	2.5	≦	3227.8	OK
		B		0.0			2.5	≦		
	X5	T		-1.9	1.250	3.9	3.1	≦	3225.3	OK
		B		-1.9			3.1	≦		
	X6	T		77.2	1.250	5.8	84.4	≦	2387.2	OK
		B		77.2			84.4	≦		
10F	X1	T		-75.6	1.250	-5.3	82.3	≦	2458.6	OK
		B		-75.6			82.3	≦		
	X2	T		1.7	1.250	-3.4	2.6	≦	3278.6	OK
		B		1.7			2.6	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.8	2.3	≦	3323.0	OK
		B		-0.0			2.3	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1.9	2.3	≦	3325.3	OK
		B		0.0			2.3	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	3.4	2.5	≦	3275.9	OK
		B		-1.7			2.5	≦		
	X6	T		75.6	1.250	5.3	82.3	≦	2458.5	OK
		B		75.6			82.3	≦		
9F	X1	T		-76.9	1.250	-6.6	85.1	≦	2712.6	OK
		B		-76.9			85.1	≦		
	X2	T		2.2	1.250	-4.4	3.3	≦	3898.9	OK
		B		2.2			3.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	2.5	3.0	≦	3987.4	OK

Y2フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
9F	X3	B		-0.0	1.250	2.5	3.0	≦	3987.4	OK
	X4	T		0.0	1.250	-2.5	3.0	≦	3985.6	OK
		B		0.0			3.0	≦		
	X5	T		-2.2	1.250	4.4	3.3	≦	3900.0	OK
		B		-2.2			3.3	≦		
	X6	T		76.9	1.250	6.6	85.1	≦	2712.6	OK
		B		76.9			85.1	≦		
8F	X1	T		-78.8	1.250	-7.9	88.6	≦	2822.9	OK
		B		-78.8			88.6	≦		
	X2	T		2.4	1.250	-5.1	4.0	≦	4322.2	OK
		B		2.4			4.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2.8	3.4	≦	4264.3	OK
		B		-0.1			3.4	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2.8	3.4	≦	4264.2	OK
		B		0.1			3.4	≦		
	X5	T		-2.4	1.250	5.1	4.0	≦	4322.6	OK
		B		-2.4			4.0	≦		
	X6	T		78.8	1.250	7.8	88.6	≦	2822.9	OK
		B		78.8			88.6	≦		
7F	X1	T		-78.3	1.250	-8.4	88.8	≦	2942.0	OK
		B		-78.3			88.8	≦		
	X2	T		2.7	1.250	-5.5	4.2	≦	4384.3	OK
		B		2.7			4.2	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	3.0	3.6	≦	4370.0	OK
		B		-0.1			3.6	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-3.0	3.6	≦	4370.5	OK
		B		0.1			3.6	≦		
	X5	T		-2.7	1.250	5.5	4.2	≦	4383.7	OK
		B		-2.7			4.2	≦		
	X6	T		78.3	1.250	8.3	88.8	≦	2942.0	OK
		B		78.3			88.8	≦		
6F	X1	T		-81.1	1.250	-8.4	91.6	≦	3334.7	OK
		B		-81.1			91.6	≦		
	X2	T		3.1	1.250	-5.3	3.5	≦	4635.6	OK
		B		3.1			3.5	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	3.1	3.8	≦	4790.0	OK
		B		-0.1			3.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-3.2	3.9	≦	4789.4	OK
		B		0.1			3.9	≦		
	X5	T		-3.1	1.250	5.3	3.5	≦	4634.5	OK
		B		-3.1			3.5	≦		
	X6	T		81.1	1.250	8.4	91.6	≦	3334.7	OK
		B		81.1			91.6	≦		
5F	X1	T		-80.5	1.250	-6.0	88.0	≦	3444.6	OK
		B		-80.5			88.0	≦		
	X2	T		3.0	1.250	-3.3	1.1	≦	3653.7	OK
		B		3.0			1.1	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2.7	3.3	≦	4923.3	OK
		B		-0.1			3.3	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2.8	3.4	≦	4923.1	OK
		B		0.1			3.4	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	3.3	1.1	≦	3653.7	OK
		B		-3.0			1.1	≦		
	X6	T		80.5	1.250	6.0	88.0	≦	3444.6	OK
		B		80.5			88.0	≦		
4F	X1	T		-80.5	1.250	-4.7	86.4	≦	3568.5	OK
		B		-80.5			86.4	≦		
	X2	T		3.2	1.250	-2.1	0.6	≦	5442.7	OK
		B		3.2			0.6	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2.6	3.1	≦	5494.0	OK
		B		-0.1			3.1	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2.6	3.2	≦	5494.7	OK
		B		0.1			3.2	≦		
	X5	T		-3.2	1.250	2.0	0.6	≦	5444.9	OK
		B		-3.2			0.6	≦		

Y2フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
4F	X6	T		80.5	1.250	4.7	86.4	≦	3568.5	OK
		B		80.5			86.4	≦		
3F	X1	T		-80.4	1.250	-2.4	83.4	≦	3662.2	OK
		B		-80.4			83.4	≦		
	X2	T		3.4	1.250	-1.6	1.4	≦	5463.6	OK
		B		3.4			1.4	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2.3	2.8	≦	5666.7	OK
		B		-0.1			2.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2.3	2.8	≦	5666.9	OK
		B		0.1			2.8	≦		
	X5	T		-3.4	1.250	1.5	1.5	≦	5467.5	OK
		B		-3.4			1.5	≦		
	X6	T		80.4	1.250	2.4	83.4	≦	3662.2	OK
		B		80.4			83.4	≦		
2F	X1	T		-80.6	1.250	-9.4	92.3	≦	3752.2	OK
		B		-80.6			92.3	≦		
	X2	T		2.1	1.250	1.1	3.6	≦	5249.2	OK
		B		2.1			3.6	≦		
	X3	T		0.2	1.250	1.5	2.1	≦	5645.4	OK
		B		0.2			2.1	≦		
	X4	T		-0.2	1.250	-1.5	2.1	≦	5632.5	OK
		B		-0.2			2.1	≦		
	X5	T		-2.1	1.250	-1.2	3.6	≦	5248.5	OK
		B		-2.1			3.6	≦		
	X6	T		80.6	1.250	9.3	92.3	≦	3752.3	OK
		B		80.6			92.3	≦		
1F	X1	T		-66.0	1.250	14.1	48.5	≦	3115.7	OK
		B		-66.0			48.5	≦		
	X2	T		6.9	1.250	-0.6	6.2	≦	4524.9	OK
		B		6.9			6.2	≦		
	X3	T		-0.8	1.250	0.5	0.2	≦	4228.6	OK
		B		-0.8			0.2	≦		
	X4	T		0.8	1.250	-0.5	0.2	≦	4228.6	OK
		B		0.8			0.2	≦		
	X5	T		-6.9	1.250	0.6	6.2	≦	4523.5	OK
		B		-6.9			6.2	≦		
	X6	T		66.0	1.250	-14.1	48.5	≦	3115.8	OK
		B		66.0			48.5	≦		

Y3フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	X1	T		-92.6	1.250	10.4	79.6	≦	1774.1	OK
		B		-92.6			79.6	≦		
	X2	T		3.0	1.250	10.6	16.3	≦	2296.7	OK
		B		3.0			16.3	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2.6	3.1	≦	2386.3	OK
		B		-0.1			3.1	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2.6	3.1	≦	2386.8	OK
		B		0.1			3.1	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	-10.6	16.3	≦	2296.7	OK
		B		-3.0			16.3	≦		
	X6	T		92.6	1.250	-10.4	79.6	≦	1774.1	OK
		B		92.6			79.6	≦		
13F	X1	T		-69.4	1.250	2.5	66.2	≦	1889.5	OK
		B		-69.4			66.2	≦		
	X2	T		1.0	1.250	7.2	9.9	≦	2523.5	OK
		B		1.0			9.9	≦		
	X3	T		0.0	1.250	1.7	2.2	≦	2597.8	OK
		B		0.0			2.2	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-1.7	2.2	≦	2597.9	OK
		B		-0.0			2.2	≦		
	X5	T		-1.0	1.250	-7.1	9.9	≦	2523.4	OK
		B		-1.0			9.9	≦		
	X6	T		69.4	1.250	-2.5	66.3	≦	1889.6	OK
		B		69.4			66.3	≦		

Y3フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
12F	X1	T		-75.6	1.250	7.4	66.4	≦	1828.0	OK
		B		-75.6			66.4	≦		
	X2	T		1.6	1.250	9.8	13.9	≦	2507.4	OK
		B		1.6			13.9	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	2.0	2.5	≦	2569.7	OK
		B		-0.0			2.5	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-2.0	2.5	≦	2569.7	OK
		B		0.0			2.5	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	-9.8	13.9	≦	2507.4	OK
		B		-1.6			13.9	≦		
	X6	T		75.6	1.250	-7.4	66.4	≦	1828.0	OK
		B		75.6			66.4	≦		
11F	X1	T		-77.2	1.250	17.0	55.9	≦	2071.9	OK
		B		-77.2			55.9	≦		
	X2	T		1.9	1.250	12.4	17.4	≦	2953.2	OK
		B		1.9			17.4	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	2.2	2.8	≦	2927.4	OK
		B		-0.0			2.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-2.2	2.7	≦	2927.8	OK
		B		0.0			2.7	≦		
	X5	T		-1.9	1.250	-12.4	17.4	≦	2953.3	OK
		B		-1.9			17.4	≦		
	X6	T		77.2	1.250	-17.0	55.9	≦	2071.9	OK
		B		77.2			55.9	≦		
10F	X1	T		-75.6	1.250	17.9	53.3	≦	2140.8	OK
		B		-75.6			53.3	≦		
	X2	T		1.7	1.250	20.1	26.8	≦	2696.0	OK
		B		1.7			26.8	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	2.7	3.4	≦	2779.7	OK
		B		-0.0			3.4	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-2.7	3.3	≦	2779.5	OK
		B		0.0			3.3	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	-20.1	26.8	≦	2695.9	OK
		B		-1.7			26.8	≦		
	X6	T		75.6	1.250	-17.9	53.3	≦	2140.8	OK
		B		75.6			53.3	≦		
9F	X1	T		-76.9	1.250	23.5	47.5	≦	2168.4	OK
		B		-76.9			47.5	≦		
	X2	T		2.2	1.250	13.4	18.9	≦	3014.3	OK
		B		2.2			18.9	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.0	1.2	≦	3456.4	OK
		B		-0.0			1.2	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1.0	1.2	≦	3461.4	OK
		B		0.0			1.2	≦		
	X5	T		-2.2	1.250	-13.3	18.8	≦	3014.1	OK
		B		-2.2			18.8	≦		
	X6	T		76.9	1.250	-23.5	47.5	≦	2168.4	OK
		B		76.9			47.5	≦		
8F	X1	T		-78.8	1.250	30.3	40.9	≦	2179.9	OK
		B		-78.8			40.9	≦		
	X2	T		2.4	1.250	23.2	31.5	≦	3426.1	OK
		B		2.4			31.5	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.0	1.2	≦	3358.4	OK
		B		-0.1			1.2	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.0	1.2	≦	3354.9	OK
		B		0.1			1.2	≦		
	X5	T		-2.4	1.250	-23.2	31.5	≦	3426.0	OK
		B		-2.4			31.5	≦		
	X6	T		78.8	1.250	-30.3	40.9	≦	2179.9	OK
		B		78.8			40.9	≦		
7F	X1	T		-78.3	1.250	41.4	26.6	≦	1962.6	OK
		B		-78.3			26.6	≦		
	X2	T		2.7	1.250	27.7	37.3	≦	3394.5	OK
		B		2.7			37.3	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.8	0.9	≦	3227.2	OK

Y3フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
7F	X3	B		-0.1	1.250	0.8	0.9	≦	3227.2	OK
	X4	T		0.1	1.250	-0.7	0.8	≦	3215.1	OK
		B		0.1			0.8	≦		
	X5	T		-2.7	1.250	-27.6	37.2	≦	3394.4	OK
		B		-2.7			37.2	≦		
	X6	T		78.3	1.250	-41.3	26.7	≦	1962.6	OK
		B		78.3			26.7	≦		
6F	X1	T		-81.1	1.250	44.8	25.1	≦	2268.1	OK
		B		-81.1			25.1	≦		
	X2	T		3.1	1.250	44.0	58.1	≦	3625.8	OK
		B		3.1			58.1	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.0	1.2	≦	3424.2	OK
		B		-0.1			1.2	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.0	1.1	≦	3414.8	OK
		B		0.1			1.1	≦		
	X5	T		-3.1	1.250	-44.0	58.1	≦	3625.9	OK
		B		-3.1			58.1	≦		
	X6	T		81.1	1.250	-44.8	25.2	≦	2268.1	OK
		B		81.1			25.2	≦		
5F	X1	T		-80.5	1.250	51.9	15.7	≦	2257.3	OK
		B		-80.5			15.7	≦		
	X2	T		3.0	1.250	45.5	59.8	≦	3519.0	OK
		B		3.0			59.8	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.0	1.2	≦	3420.5	OK
		B		-0.1			1.2	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.0	1.2	≦	3415.0	OK
		B		0.1			1.2	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	-45.4	59.8	≦	3518.9	OK
		B		-3.0			59.8	≦		
	X6	T		80.5	1.250	-51.8	15.7	≦	2257.3	OK
		B		80.5			15.7	≦		
4F	X1	T		-80.5	1.250	57.6	8.5	≦	2100.1	OK
		B		-80.5			8.5	≦		
	X2	T		3.2	1.250	51.8	67.9	≦	3777.5	OK
		B		3.2			67.9	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.7	0.8	≦	3394.3	OK
		B		-0.1			0.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.7	0.8	≦	3369.2	OK
		B		0.1			0.8	≦		
	X5	T		-3.2	1.250	-51.8	67.9	≦	3777.5	OK
		B		-3.2			67.9	≦		
	X6	T		80.5	1.250	-57.6	8.5	≦	2100.1	OK
		B		80.5			8.5	≦		
3F	X1	T		-80.4	1.250	64.6	0.3	≦	1949.8	OK
		B		-80.4			0.3	≦		
	X2	T		3.4	1.250	56.3	73.7	≦	3733.7	OK
		B		3.4			73.7	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.6	0.7	≦	3515.7	OK
		B		-0.1			0.7	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.6	0.6	≦	3491.7	OK
		B		0.1			0.6	≦		
	X5	T		-3.4	1.250	-56.3	73.7	≦	3733.6	OK
		B		-3.4			73.7	≦		
	X6	T		80.4	1.250	-64.6	0.3	≦	1949.8	OK
		B		80.4			0.3	≦		
2F	X1	T		-80.6	1.250	62.4	2.6	≦	1991.9	OK
		B		-80.6			2.6	≦		
	X2	T		2.1	1.250	83.5	106.5	≦	3258.0	OK
		B		2.1			106.5	≦		
	X3	T		0.2	1.250	-3.4	4.1	≦	2537.3	OK
		B		0.2			4.1	≦		
	X4	T		-0.2	1.250	3.5	4.1	≦	2547.5	OK
		B		-0.2			4.1	≦		
	X5	T		-2.1	1.250	-83.4	106.4	≦	3257.9	OK
		B		-2.1			106.4	≦		

Y3フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
2F	X6	T		80.6	1.250	-62.4	2.7	≦	1992.1	OK
		B		80.6			2.7	≦		
1F	X1	T		-66.0	1.250	66.0	16.5	≦	1266.2	OK
		B		-66.0			16.5	≦		
	X2	T		6.9	1.250	-6.9	1.7	≦	2113.2	OK
		B		6.9			1.7	≦		
	X3	T		-0.8	1.250	0.8	0.2	≦	2681.6	OK
		B		-0.8			0.2	≦		
	X4	T		0.8	1.250	-0.8	0.2	≦	2146.4	OK
		B		0.8			0.2	≦		
	X5	T		-6.9	1.250	6.9	1.7	≦	2113.2	OK
		B		-6.9			1.7	≦		
	X6	T		66.0	1.250	-66.0	16.5	≦	1266.2	OK
		B		66.0			16.5	≦		

U-5.2.3　ＲＣ壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　x＝せん断破壊
QL　　：長期せん断力　(kN)
Qm　　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：壁のせん断耐力　(kN)
n　　：せん断力の割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	1.2	1.5	≦	8489.9	OK
13F	Y2		0.0	1.250	1.0	1.3	≦	8558.7	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.7	≦	8139.2	OK
11F	Y2		0.0	1.250	1.1	1.4	≦	8662.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	2.3	2.9	≦	8699.9	OK
9F	Y2		0.0	1.250	2.6	3.3	≦	9537.1	OK
8F	Y2		0.0	1.250	3.0	3.8	≦	9479.1	OK
7F	Y2		0.0	1.250	3.6	4.5	≦	9499.7	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4.2	5.2	≦	10143.6	OK
5F	Y2		0.0	1.250	4.9	6.1	≦	9986.5	OK
4F	Y2		0.0	1.250	5.8	7.3	≦	9894.1	OK
3F	Y2		0.0	1.250	6.6	8.2	≦	9676.0	OK
2F	Y2		0.0	1.250	8.9	11.1	≦	9943.5	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	7789.1	OK

X2フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.2	≦	12832.1	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	13051.6	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-1.2	1.4	≦	13272.2	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-1.3	1.6	≦	13538.2	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-1.4	1.8	≦	13762.4	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-1.9	2.4	≦	15069.9	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-2.1	2.6	≦	15238.7	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-2.7	3.4	≦	15473.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-3.4	4.2	≦	16884.3	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-4.1	5.1	≦	16904.4	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-4.7	5.8	≦	16753.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5.9	7.4	≦	17097.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-6.6	8.2	≦	16887.6	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	13604.9	OK

X3フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	-0.6	0.7	≦	12842.9	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	13074.7	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.6	0.7	≦	13306.9	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	13584.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.3	≦	13819.1	OK

X3フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
9F	Y2		0.0	1.250	-1.3	1.6	≦	15134.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-1.4	1.7	≦	15365.2	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-1.6	2.0	≦	15386.6	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-1.8	2.3	≦	16388.4	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-2.1	2.6	≦	16308.4	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-2.7	3.4	≦	16815.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-2.8	3.5	≦	16340.9	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-3.2	4.0	≦	16388.0	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	13718.7	OK

X4フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	12843.7	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	13076.6	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	13309.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	13586.9	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	13821.7	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	15136.8	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	15367.7	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.9	1.2	≦	15598.6	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.2	≦	17059.5	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.3	≦	17294.3	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	17477.3	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	16746.2	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-1.6	2.0	≦	17260.2	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.1	≦	13721.1	OK

X5フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.3	≦	12852.1	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	13094.4	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	13337.3	OK
11F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	13625.7	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	10379.0	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.2	≦	11484.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	12445.7	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	11743.7	OK
6F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.2	≦	14341.2	OK
5F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	16058.9	OK
4F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	17376.9	OK
3F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.8	≦	17570.5	OK
2F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	13610.7	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	13844.4	OK

X6フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	8539.9	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	8668.0	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	8801.7	OK
11F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	8959.8	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.8	≦	9120.1	OK
9F	Y2		0.0	1.250	1.4	1.7	≦	10084.7	OK
8F	Y2		0.0	1.250	1.4	1.8	≦	10181.2	OK
7F	Y2		0.0	1.250	1.6	2.0	≦	10360.9	OK
6F	Y2		0.0	1.250	1.8	2.3	≦	11356.7	OK
5F	Y2		0.0	1.250	2.0	2.5	≦	11515.6	OK
4F	Y2		0.0	1.250	2.3	2.8	≦	11403.1	OK
3F	Y2		0.0	1.250	2.7	3.4	≦	11516.1	OK
2F	Y2		0.0	1.250	2.4	3.0	≦	10875.5	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	9831.4	OK

X1フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	8539.9	OK

X1フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
13F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	8668.0	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	8801.7	OK
11F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	8959.8	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.8	≦	9120.1	OK
9F	Y2		0.0	1.250	1.4	1.7	≦	10084.7	OK
8F	Y2		0.0	1.250	1.4	1.8	≦	10181.2	OK
7F	Y2		0.0	1.250	1.6	2.0	≦	10360.9	OK
6F	Y2		0.0	1.250	1.8	2.3	≦	11356.7	OK
5F	Y2		0.0	1.250	2.0	2.5	≦	11537.4	OK
4F	Y2		0.0	1.250	2.3	2.8	≦	11420.8	OK
3F	Y2		0.0	1.250	2.7	3.4	≦	11518.8	OK
2F	Y2		0.0	1.250	2.4	3.0	≦	10864.8	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	9831.4	OK

X2フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.3	≦	12852.1	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	13094.4	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	13337.3	OK
11F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	13625.7	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	10379.0	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.2	≦	11254.4	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.2	≦	12353.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	11743.7	OK
6F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.2	≦	14548.1	OK
5F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	15998.9	OK
4F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	17215.3	OK
3F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.8	≦	17402.0	OK
2F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	13610.7	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	13844.4	OK

X3フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.1	≦	12843.7	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	13076.6	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	13309.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	13586.9	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	13821.7	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	15136.8	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	15367.7	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.9	1.2	≦	15598.6	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.2	≦	17059.5	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.3	≦	17294.3	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	17481.9	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	16798.8	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-1.6	2.0	≦	17341.8	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.1	≦	13721.1	OK

X4フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	-0.6	0.7	≦	12842.9	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	13074.7	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.6	0.7	≦	13306.9	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	13584.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.3	≦	13819.1	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-1.3	1.6	≦	15134.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-1.4	1.8	≦	15365.2	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-1.6	2.0	≦	15421.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-1.8	2.3	≦	16438.8	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-2.1	2.6	≦	16372.9	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-2.7	3.4	≦	16884.0	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-2.8	3.5	≦	16408.1	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-3.2	4.0	≦	16447.3	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	13718.7	OK

X5フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.2	≦	12832.1	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	13051.6	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-1.2	1.4	≦	13272.2	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-1.3	1.6	≦	13538.2	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-1.4	1.8	≦	13762.4	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-1.9	2.4	≦	15069.9	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-2.1	2.6	≦	15241.4	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-2.7	3.4	≦	15490.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-3.4	4.2	≦	16913.3	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-4.1	5.1	≦	16939.8	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-4.7	5.8	≦	16763.1	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5.9	7.4	≦	17102.2	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-6.5	8.2	≦	16886.4	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	13604.9	OK

X6フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	1.2	1.5	≦	8489.9	OK
13F	Y2		0.0	1.250	1.0	1.3	≦	8558.7	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.7	≦	8135.7	OK
11F	Y2		0.0	1.250	1.1	1.4	≦	8662.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	2.3	2.9	≦	8699.9	OK
9F	Y2		0.0	1.250	2.6	3.3	≦	9537.1	OK
8F	Y2		0.0	1.250	3.0	3.8	≦	9479.1	OK
7F	Y2		0.0	1.250	3.6	4.6	≦	9499.7	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4.2	5.2	≦	10152.6	OK
5F	Y2		0.0	1.250	4.9	6.1	≦	9993.0	OK
4F	Y2		0.0	1.250	5.9	7.3	≦	9901.7	OK
3F	Y2		0.0	1.250	6.6	8.2	≦	9679.7	OK
2F	Y2		0.0	1.250	8.9	11.1	≦	9947.0	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	7789.1	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	1372.0	1715.0	≦	8513.5	OK
13F	Y2		0.0	1.250	2069.1	2586.4	≦	8610.6	OK
12F	Y2		0.0	1.250	2653.1	3316.4	≦	8707.6	OK
11F	Y2		0.0	1.250	3184.2	3980.2	≦	8806.2	OK
10F	Y2		0.0	1.250	3676.7	4595.9	≦	8904.7	OK
9F	Y2		0.0	1.250	4231.0	5288.8	≦	9805.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	4786.4	5983.0	≦	9788.1	OK
7F	Y2		0.0	1.250	5001.5	6251.9	≦	9435.1	OK
6F	Y2		0.0	1.250	5207.5	6509.4	≦	9874.5	OK
5F	Y2		0.0	1.250	5387.6	6734.5	≦	9628.5	OK
4F	Y2		0.0	1.250	5561.4	6951.8	≦	9437.0	OK
3F	Y2		0.0	1.250	5728.1	7160.1	≦	9285.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	5881.2	7351.6	≦	9163.1	OK
1F	Y2		0.0	1.250	6426.3	8032.9	≦	9500.3	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	1339.8	1674.8	≦	12844.1	OK
13F	Y2		0.0	1.250	2406.3	3007.8	≦	13076.8	OK
12F	Y2		0.0	1.250	3309.1	4136.3	≦	13309.6	OK
11F	Y2		0.0	1.250	4130.0	5162.5	≦	13588.1	OK
10F	Y2		0.0	1.250	4863.9	6079.8	≦	13823.8	OK
9F	Y2		0.0	1.250	5480.6	6850.7	≦	15139.9	OK
8F	Y2		0.0	1.250	6029.1	7536.4	≦	15372.6	OK
7F	Y2		0.0	1.250	6664.9	8331.1	≦	15158.2	OK
6F	Y2		0.0	1.250	7237.7	9047.1	≦	16061.2	OK
5F	Y2		0.0	1.250	7744.9	9681.1	≦	15838.4	OK
4F	Y2		0.0	1.250	8183.5	10229.4	≦	15632.2	OK
3F	Y2		0.0	1.250	8554.9	10693.6	≦	15470.4	OK
2F	Y2		0.0	1.250	8862.3	11077.9	≦	15338.3	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y2		0.0	1.250	8913.9	11142.4	≦	14961.5	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	1301.0	1626.3	≦	12843.5	OK
13F	Y2		0.0	1.250	2366.4	2958.0	≦	13076.0	OK
12F	Y2		0.0	1.250	3265.8	4082.2	≦	13308.6	OK
11F	Y2		0.0	1.250	4080.8	5101.0	≦	13586.6	OK
10F	Y2		0.0	1.250	4807.2	6009.1	≦	13821.6	OK
9F	Y2		0.0	1.250	5409.6	6762.0	≦	15136.9	OK
8F	Y2		0.0	1.250	5940.3	7425.4	≦	15368.1	OK
7F	Y2		0.0	1.250	6559.6	8199.5	≦	15112.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	7116.1	8895.1	≦	16002.4	OK
5F	Y2		0.0	1.250	7609.4	9511.7	≦	15774.0	OK
4F	Y2		0.0	1.250	8032.2	10040.2	≦	15561.7	OK
3F	Y2		0.0	1.250	8385.6	10482.1	≦	15392.5	OK
2F	Y2		0.0	1.250	8670.9	10838.6	≦	15251.1	OK
1F	Y2		0.0	1.250	8685.6	10857.1	≦	14862.7	OK

X4フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	1301.1	1626.3	≦	12843.5	OK
13F	Y2		0.0	1.250	2366.4	2958.0	≦	13076.0	OK
12F	Y2		0.0	1.250	3265.8	4082.2	≦	13308.6	OK
11F	Y2		0.0	1.250	4080.8	5101.0	≦	13586.6	OK
10F	Y2		0.0	1.250	4807.3	6009.1	≦	13821.6	OK
9F	Y2		0.0	1.250	5409.6	6762.0	≦	15136.9	OK
8F	Y2		0.0	1.250	5940.3	7425.4	≦	15368.1	OK
7F	Y2		0.0	1.250	6559.6	8199.5	≦	15112.4	OK
6F	Y2		0.0	1.250	7116.0	8895.1	≦	16002.4	OK
5F	Y2		0.0	1.250	7609.4	9511.8	≦	15774.0	OK
4F	Y2		0.0	1.250	8032.3	10040.3	≦	15561.8	OK
3F	Y2		0.0	1.250	8385.7	10482.1	≦	15392.5	OK
2F	Y2		0.0	1.250	8670.9	10838.6	≦	15251.1	OK
1F	Y2		0.0	1.250	8685.7	10857.1	≦	14862.7	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	1339.8	1674.8	≦	12844.1	OK
13F	Y2		0.0	1.250	2406.3	3007.8	≦	13076.8	OK
12F	Y2		0.0	1.250	3309.1	4136.3	≦	13309.6	OK
11F	Y2		0.0	1.250	4130.0	5162.5	≦	13588.1	OK
10F	Y2		0.0	1.250	4863.9	6079.8	≦	13823.8	OK
9F	Y2		0.0	1.250	5480.6	6850.7	≦	15139.9	OK
8F	Y2		0.0	1.250	6029.1	7536.4	≦	15372.6	OK
7F	Y2		0.0	1.250	6664.9	8331.1	≦	15158.1	OK
6F	Y2		0.0	1.250	7237.7	9047.1	≦	16061.3	OK
5F	Y2		0.0	1.250	7744.9	9681.2	≦	15838.4	OK
4F	Y2		0.0	1.250	8183.5	10229.4	≦	15632.2	OK
3F	Y2		0.0	1.250	8554.9	10693.6	≦	15470.5	OK
2F	Y2		0.0	1.250	8862.2	11077.8	≦	15338.2	OK
1F	Y2		0.0	1.250	8914.0	11142.5	≦	14961.5	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	1372.0	1715.0	≦	8513.5	OK
13F	Y2		0.0	1.250	2069.1	2586.4	≦	8610.6	OK
12F	Y2		0.0	1.250	2653.1	3316.4	≦	8707.6	OK
11F	Y2		0.0	1.250	3184.2	3980.2	≦	8806.2	OK
10F	Y2		0.0	1.250	3676.7	4595.9	≦	8904.7	OK
9F	Y2		0.0	1.250	4231.0	5288.8	≦	9805.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	4786.4	5983.0	≦	9788.0	OK
7F	Y2		0.0	1.250	5001.5	6251.9	≦	9435.1	OK
6F	Y2		0.0	1.250	5207.5	6509.4	≦	9874.5	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
5F	Y2		0.0	1.250	5387.6	6734.5	≦	9628.5	OK
4F	Y2		0.0	1.250	5561.4	6951.7	≦	9437.0	OK
3F	Y2		0.0	1.250	5728.1	7160.1	≦	9285.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	5881.3	7351.6	≦	9163.1	OK
1F	Y2		0.0	1.250	6426.3	8032.9	≦	9500.3	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	-1360.8	1701.1	≦	8513.5	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-2056.5	2570.7	≦	8610.7	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-2638.3	3297.9	≦	8707.7	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-3167.4	3959.2	≦	8806.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-3655.7	4569.7	≦	8905.0	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-4199.1	5248.9	≦	9805.5	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-4745.4	5931.7	≦	9783.6	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-4995.5	6244.4	≦	9448.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-5199.9	6499.9	≦	9886.3	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-5379.4	6724.3	≦	9638.6	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-5551.2	6938.9	≦	9445.2	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5717.7	7147.1	≦	9293.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-5870.8	7338.5	≦	9170.4	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-6403.6	8004.5	≦	9503.4	OK

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	-1341.9	1677.4	≦	12844.0	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-2407.1	3008.9	≦	13076.7	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-3309.3	4136.6	≦	13309.4	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-4129.6	5162.0	≦	13587.9	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-4864.0	6080.0	≦	13823.5	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-5484.6	6855.7	≦	15139.5	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-6036.1	7545.1	≦	15372.1	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-6652.6	8315.7	≦	15148.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-7224.7	9030.9	≦	16052.5	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-7731.2	9664.0	≦	15830.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-8169.5	10211.9	≦	15625.2	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-8539.8	10674.8	≦	15463.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-8845.9	11057.4	≦	15331.3	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-8902.1	11127.6	≦	14956.8	OK

X3フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	-1304.7	1630.8	≦	12843.4	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-2368.8	2961.1	≦	13076.0	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-3267.8	4084.8	≦	13308.6	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-4082.6	5103.2	≦	13586.5	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-4810.0	6012.5	≦	13821.5	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-5417.0	6771.2	≦	15136.8	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-5951.6	7439.5	≦	15367.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-6553.1	8191.4	≦	15105.1	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-7110.0	8887.5	≦	15996.3	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-7603.1	9503.9	≦	15769.2	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-8026.8	10033.5	≦	15558.3	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-8380.3	10475.4	≦	15389.8	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-8665.9	10832.4	≦	15249.0	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-8687.5	10859.3	≦	14863.5	OK

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	-1304.6	1630.8	≦	12843.4	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-2368.8	2961.0	≦	13076.0	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-3267.8	4084.8	≦	13308.6	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-4082.6	5103.2	≦	13586.5	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-4810.0	6012.4	≦	13821.5	OK

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
9F	Y2		0.0	1.250	-5417.0	6771.2	≦	15136.8	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-5951.6	7439.5	≦	15367.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-6553.1	8191.4	≦	15105.1	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-7110.0	8887.4	≦	15996.3	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-7603.0	9503.8	≦	15769.2	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-8026.8	10033.5	≦	15558.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-8380.3	10475.4	≦	15389.8	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-8665.8	10832.3	≦	15249.0	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-8687.8	10859.8	≦	14863.7	OK

X5フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	-1341.9	1677.4	≦	12844.0	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-2407.1	3008.9	≦	13076.7	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-3309.2	4136.6	≦	13309.4	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-4129.5	5161.9	≦	13587.9	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-4863.9	6079.9	≦	13823.5	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-5484.5	6855.6	≦	15139.5	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-6036.0	7545.0	≦	15372.1	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-6652.6	8315.7	≦	15148.9	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-7224.6	9030.8	≦	16052.5	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-7731.2	9664.0	≦	15830.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-8169.5	10211.8	≦	15625.2	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-8539.7	10674.7	≦	15463.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-8845.8	11057.3	≦	15331.3	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-8902.0	11127.5	≦	14956.8	OK

X6フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	Y2		0.0	1.250	-1360.8	1701.1	≦	8513.5	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-2056.5	2570.7	≦	8610.7	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-2638.3	3297.9	≦	8707.7	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-3167.4	3959.2	≦	8806.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-3655.7	4569.7	≦	8905.0	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-4199.1	5248.9	≦	9805.5	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-4745.4	5931.8	≦	9783.6	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-4995.5	6244.4	≦	9448.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-5200.0	6500.0	≦	9886.4	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-5379.4	6724.2	≦	9638.6	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-5551.1	6938.9	≦	9445.2	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5717.7	7147.1	≦	9293.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-5870.8	7338.5	≦	9170.4	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-6403.5	8004.4	≦	9503.4	OK

U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力

U-5.4.3 ランク別のＤs算定時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2550.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2549.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5099.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4347.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4346.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8694.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5861.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5864.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7239.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7240.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14480.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8481.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8479.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16961.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9607.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9607.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19214.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10646.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10645.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21292.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11580.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11579.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23160.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12428.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12428.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24857.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13178.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13178.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26357.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13836.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13836.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27672.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	14402.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14403.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28805.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	14880.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14873.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29753.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13407.78	1858.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13405.47	1859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26813.26	3717.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2550.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2549.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5099.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4347.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4346.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8694.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5861.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5864.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7239.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7240.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14480.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8481.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8479.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16961.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9607.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9607.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19214.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10646.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10645.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21292.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11580.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11579.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23160.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12428.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12428.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24857.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13178.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13178.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13836.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13836.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27672.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	14402.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14403.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28805.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	14880.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14873.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29753.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13407.78	1858.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13405.48	1859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26813.26	3717.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1372.02	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1339.80	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1301.04	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1301.05	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1339.80	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1372.03	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8025.75	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2069.11	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2406.26	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2366.41	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2366.40	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2406.26	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2069.12	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13683.57	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2653.11	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3309.06	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3265.78	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3265.78	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3309.06	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2653.12	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18455.92	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3184.19	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4130.01	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4080.83	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4080.83	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4130.01	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3184.19	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22790.07	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3676.70	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4863.87	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4807.25	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4807.26	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4863.87	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3676.71	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26695.66	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4231.03	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5480.59	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5409.60	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5409.58	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5480.60	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4231.03	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30242.42	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4786.40	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6029.10	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5940.32	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5940.34	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6029.12	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4786.39	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33511.66	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5001.48	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6664.91	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6559.63	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6559.58	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6664.86	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5001.54	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36452.01	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5207.50	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7237.68	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7116.07	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7116.04	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7237.69	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5207.51	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	39122.50	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5387.59	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7744.90	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7609.40	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7609.42	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7744.94	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5387.58	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	41483.83	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5561.42	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8183.48	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8032.16	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8032.26	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8183.50	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5561.40	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	43554.22	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5728.10	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8554.85	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8385.64	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8385.65	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8554.91	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5728.06	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	45337.21	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5881.24	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8862.32	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8670.86	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8670.86	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8862.23	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5881.31	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	46828.82	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	6426.34	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8913.92	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8685.65	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8685.71	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8914.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	6426.29	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	48051.90	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1360.85	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1341.94	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1304.66	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1304.64	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1341.90	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1360.84	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8014.82	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2056.52	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2407.11	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2368.85	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2368.84	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2407.08	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2056.52	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13664.93	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2638.32	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3309.27	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3267.82	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3267.81	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3309.25	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2638.31	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18430.78	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3167.39	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4129.58	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4082.57	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4082.56	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4129.55	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3167.39	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22759.03	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3655.73	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4863.99	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4809.96	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4809.95	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4863.92	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3655.75	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26659.31	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4199.11	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5484.58	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5416.96	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5416.95	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5484.50	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4199.13	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30201.24	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4745.40	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6036.06	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5951.60	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5951.57	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6035.99	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4745.41	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33466.03	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4995.52	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6652.58	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6553.10	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6553.11	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6652.55	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4995.50	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36402.36	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5199.94	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7224.74	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7109.99	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7109.96	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7224.62	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5199.98	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	39069.22	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5379.40	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7731.20	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7603.10	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7603.05	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7731.23	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5379.36	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	41427.34	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5551.16	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8169.55	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8026.78	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8026.80	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8169.48	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5551.15	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	43494.91	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5717.67	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8539.80	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8380.31	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8380.29	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8539.74	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5717.67	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	45275.47	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5870.78	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8845.92	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8665.90	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8665.81	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8845.83	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5870.79	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	46765.03	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	6403.57	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8902.10	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8687.45	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8687.81	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8902.01	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	6403.54	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	47986.48	0.00	0.00	0.00

U-5.5　水平せん断力係数

Ｄs算定時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.80 Rt＝0.98 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣＷｉ			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2550.1	0.0	2550.1	0.46	0.00	0.46	
	Y3	2549.1	0.0	2549.1	0.46	0.00	0.46	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5099.3	0.0	5099.3	0.93	0.00	0.93	Ai＝2.947 Co＝0.321
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	4347.5	0.0	4347.5	0.36	0.00	0.36	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
13F	Y3	4346.5	0.0	4346.5	0.36	0.00	0.36	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8694.1	0.0	8694.1	0.71	0.00	0.71	Ai＝2.266 Co＝0.321
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5861.6	0.0	5861.6	0.31	0.00	0.31	
	Y3	5864.4	0.0	5864.4	0.31	0.00	0.31	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11726.0	0.0	11726.0	0.62	0.00	0.62	Ai＝1.974 Co＝0.321
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	7239.3	0.0	7239.3	0.28	0.00	0.28	
	Y3	7240.7	0.0	7240.7	0.28	0.00	0.28	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14480.0	0.0	14480.0	0.56	0.00	0.56	Ai＝1.787 Co＝0.321
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8481.9	0.0	8481.9	0.26	0.00	0.26	
	Y3	8479.6	0.0	8479.6	0.26	0.00	0.26	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16961.5	0.0	16961.5	0.52	0.00	0.52	Ai＝1.652 Co＝0.321
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	9607.5	0.0	9607.5	0.24	0.00	0.24	
	Y3	9607.4	0.0	9607.4	0.24	0.00	0.24	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19215.0	0.0	19215.0	0.49	0.00	0.49	Ai＝1.545 Co＝0.321
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	10646.6	0.0	10646.6	0.23	0.00	0.23	
	Y3	10645.6	0.0	10645.6	0.23	0.00	0.23	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21292.1	0.0	21292.1	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.452 Co＝0.321
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
7F	Y2	11580.6	0.0	11580.6	0.22	0.00	0.22	
	Y3	11579.7	0.0	11579.7	0.22	0.00	0.22	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23160.3	0.0	23160.3	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.372 Co＝0.321
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	12428.5	0.0	12428.5	0.20	0.00	0.20	
	Y3	12428.5	0.0	12428.5	0.20	0.00	0.20	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	24857.1	0.0	24857.1	0.41	0.00	0.41	Ai＝1.299 Co＝0.321
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	13178.8	0.0	13178.8	0.19	0.00	0.19	
	Y3	13178.6	0.0	13178.6	0.19	0.00	0.19	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26357.4	0.0	26357.4	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.232 Co＝0.321
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	13836.7	0.0	13836.7	0.18	0.00	0.18	
	Y3	13836.1	0.0	13836.1	0.18	0.00	0.18	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	27672.8	0.0	27672.8	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.170 Co＝0.321
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	14402.2	0.0	14402.2	0.17	0.00	0.17	
	Y3	14403.5	0.0	14403.5	0.17	0.00	0.17	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	28805.7	0.0	28805.7	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.111 Co＝0.321
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	14880.3	0.0	14880.3	0.17	0.00	0.17	
	Y3	14873.1	0.0	14873.1	0.17	0.00	0.17	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	29753.4	0.0	29753.4	0.33	0.00	0.33	Ai＝1.055 Co＝0.321

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	15266.0	0.0	15266.0	0.16	0.00	0.16	
	Y3	15264.5	0.0	15264.5	0.16	0.00	0.16	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	30530.5	0.0	30530.5	0.31	0.00	0.31	Ai＝1.000 Co＝0.321

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.80 Rt＝0.98 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2550.1	0.0	2550.1	0.46	0.00	0.46	
	Y3	2549.1	0.0	2549.1	0.46	0.00	0.46	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5099.3	0.0	5099.3	0.93	0.00	0.93	Ai＝2.947 Co＝0.321
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	4347.5	0.0	4347.5	0.36	0.00	0.36	
	Y3	4346.5	0.0	4346.5	0.36	0.00	0.36	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8694.1	0.0	8694.1	0.71	0.00	0.71	Ai＝2.266 Co＝0.321
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5861.6	0.0	5861.6	0.31	0.00	0.31	
	Y3	5864.4	0.0	5864.4	0.31	0.00	0.31	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11726.0	0.0	11726.0	0.62	0.00	0.62	Ai＝1.974 Co＝0.321
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	7239.3	0.0	7239.3	0.28	0.00	0.28	
	Y3	7240.7	0.0	7240.7	0.28	0.00	0.28	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14480.0	0.0	14480.0	0.56	0.00	0.56	Ai＝1.787 Co＝0.321
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8481.9	0.0	8481.9	0.26	0.00	0.26	
	Y3	8479.6	0.0	8479.6	0.26	0.00	0.26	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
10F	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16961.5	0.0	16961.5	0.52	0.00	0.52	Ai＝1.652 Co＝0.321
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	9607.5	0.0	9607.5	0.24	0.00	0.24	
	Y3	9607.4	0.0	9607.4	0.24	0.00	0.24	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19215.0	0.0	19215.0	0.49	0.00	0.49	Ai＝1.545 Co＝0.321
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	10646.6	0.0	10646.6	0.23	0.00	0.23	
	Y3	10645.6	0.0	10645.6	0.23	0.00	0.23	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21292.1	0.0	21292.1	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.452 Co＝0.321
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	11580.6	0.0	11580.6	0.22	0.00	0.22	
	Y3	11579.7	0.0	11579.7	0.22	0.00	0.22	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23160.3	0.0	23160.3	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.372 Co＝0.321
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	12428.5	0.0	12428.5	0.20	0.00	0.20	
	Y3	12428.5	0.0	12428.5	0.20	0.00	0.20	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	24857.1	0.0	24857.1	0.41	0.00	0.41	Ai＝1.299 Co＝0.321
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	13178.7	0.0	13178.7	0.19	0.00	0.19	
	Y3	13178.6	0.0	13178.6	0.19	0.00	0.19	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26357.4	0.0	26357.4	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.232 Co＝0.321
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	13836.7	0.0	13836.7	0.18	0.00	0.18	
	Y3	13836.1	0.0	13836.1	0.18	0.00	0.18	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
4F	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	27672.8	0.0	27672.8	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.170 Co＝0.321
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	14402.2	0.0	14402.2	0.17	0.00	0.17	
	Y3	14403.5	0.0	14403.5	0.17	0.00	0.17	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	28805.7	0.0	28805.7	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.111 Co＝0.321
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	14880.3	0.0	14880.3	0.17	0.00	0.17	
	Y3	14873.1	0.0	14873.1	0.17	0.00	0.17	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	29753.4	0.0	29753.4	0.33	0.00	0.33	Ai＝1.055 Co＝0.321
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	15266.0	0.0	15266.0	0.16	0.00	0.16	
	Y3	15264.5	0.0	15264.5	0.16	0.00	0.16	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	30530.5	0.0	30530.5	0.31	0.00	0.31	Ai＝1.000 Co＝0.321

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.80 Rt＝0.98 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
14F	X1	0.0	1372.0	1372.0	0.00	0.25	0.25	
	X2	0.0	1339.8	1339.8	0.00	0.24	0.24	
	X3	0.0	1301.0	1301.0	0.00	0.24	0.24	
	X4	0.0	1301.1	1301.1	0.00	0.24	0.24	
	X5	0.0	1339.8	1339.8	0.00	0.24	0.24	
	X6	0.0	1372.0	1372.0	0.00	0.25	0.25	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	8025.7	8025.7	0.00	1.46	1.46	Ai＝2.947 Co＝0.505
13F	X1	0.0	2069.1	2069.1	0.00	0.17	0.17	
	X2	0.0	2406.3	2406.3	0.00	0.20	0.20	
	X3	0.0	2366.4	2366.4	0.00	0.19	0.19	
	X4	0.0	2366.4	2366.4	0.00	0.19	0.19	
	X5	0.0	2406.3	2406.3	0.00	0.20	0.20	
	X6	0.0	2069.1	2069.1	0.00	0.17	0.17	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	13683.6	13683.6	0.00	1.12	1.12	Ai＝2.266 Co＝0.505

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
12F	X1	0.0	2653.1	2653.1	0.00	0.14	0.14	
	X2	0.0	3309.1	3309.1	0.00	0.17	0.17	
	X3	0.0	3265.8	3265.8	0.00	0.17	0.17	
	X4	0.0	3265.8	3265.8	0.00	0.17	0.17	
	X5	0.0	3309.1	3309.1	0.00	0.17	0.17	
	X6	0.0	2653.1	2653.1	0.00	0.14	0.14	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	18455.9	18455.9	0.00	0.98	0.98	Ai＝1.974 Co＝0.505
11F	X1	0.0	3184.2	3184.2	0.00	0.12	0.12	
	X2	0.0	4130.0	4130.0	0.00	0.16	0.16	
	X3	0.0	4080.8	4080.8	0.00	0.16	0.16	
	X4	0.0	4080.8	4080.8	0.00	0.16	0.16	
	X5	0.0	4130.0	4130.0	0.00	0.16	0.16	
	X6	0.0	3184.2	3184.2	0.00	0.12	0.12	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	22790.1	22790.1	0.00	0.88	0.88	Ai＝1.787 Co＝0.505
10F	X1	0.0	3676.7	3676.7	0.00	0.11	0.11	
	X2	0.0	4863.9	4863.9	0.00	0.15	0.15	
	X3	0.0	4807.2	4807.2	0.00	0.15	0.15	
	X4	0.0	4807.3	4807.3	0.00	0.15	0.15	
	X5	0.0	4863.9	4863.9	0.00	0.15	0.15	
	X6	0.0	3676.7	3676.7	0.00	0.11	0.11	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	26695.7	26695.7	0.00	0.82	0.82	Ai＝1.652 Co＝0.505
9F	X1	0.0	4231.0	4231.0	0.00	0.11	0.11	
	X2	0.0	5480.6	5480.6	0.00	0.14	0.14	
	X3	0.0	5409.6	5409.6	0.00	0.14	0.14	
	X4	0.0	5409.6	5409.6	0.00	0.14	0.14	
	X5	0.0	5480.6	5480.6	0.00	0.14	0.14	
	X6	0.0	4231.0	4231.0	0.00	0.11	0.11	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	30242.4	30242.4	0.00	0.76	0.76	Ai＝1.545 Co＝0.505
8F	X1	0.0	4786.4	4786.4	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	6029.1	6029.1	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	5940.3	5940.3	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	5940.3	5940.3	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	6029.1	6029.1	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	4786.4	4786.4	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	33511.7	33511.7	0.00	0.72	0.72	Ai＝1.452 Co＝0.505
7F	X1	0.0	5001.5	5001.5	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	6664.9	6664.9	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	6559.6	6559.6	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	6559.6	6559.6	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	6664.9	6664.9	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	5001.5	5001.5	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
7F	合計	0.0	36452.0	36452.0	0.00	0.68	0.68	Ai＝1.372 Co＝0.505
6F	X1	0.0	5207.5	5207.5	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	7237.7	7237.7	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	7116.1	7116.1	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	7116.0	7116.0	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	7237.7	7237.7	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	5207.5	5207.5	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	39122.5	39122.5	0.00	0.64	0.64	Ai＝1.299 Co＝0.505
5F	X1	0.0	5387.6	5387.6	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	7744.9	7744.9	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	7609.4	7609.4	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	7609.4	7609.4	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	7744.9	7744.9	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	5387.6	5387.6	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	41483.8	41483.8	0.00	0.61	0.61	Ai＝1.232 Co＝0.505
4F	X1	0.0	5561.4	5561.4	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	8183.5	8183.5	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	8032.2	8032.2	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	8032.3	8032.3	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	8183.5	8183.5	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	5561.4	5561.4	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	43554.2	43554.2	0.00	0.58	0.58	Ai＝1.170 Co＝0.505
3F	X1	0.0	5728.1	5728.1	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	8554.9	8554.9	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	8385.6	8385.6	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	8385.7	8385.7	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	8554.9	8554.9	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	5728.1	5728.1	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	45337.2	45337.2	0.00	0.55	0.55	Ai＝1.111 Co＝0.505
2F	X1	0.0	5881.2	5881.2	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	8862.3	8862.3	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	8670.9	8670.9	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	8670.9	8670.9	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	8862.2	8862.2	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	5881.3	5881.3	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	46828.8	46828.8	0.00	0.52	0.52	Ai＝1.055 Co＝0.505
1F	X1	0.0	6426.3	6426.3	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	8913.9	8913.9	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	8685.6	8685.6	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	8685.7	8685.7	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	8914.0	8914.0	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	6426.3	6426.3	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
1F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	48051.9	48051.9	0.00	0.49	0.49	Ai＝1.000 Co＝0.505

Y方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.80 Rt＝0.98 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
14F	X1	0.0	1360.8	1360.8	0.00	0.25	0.25	
	X2	0.0	1341.9	1341.9	0.00	0.24	0.24	
	X3	0.0	1304.7	1304.7	0.00	0.24	0.24	
	X4	0.0	1304.6	1304.6	0.00	0.24	0.24	
	X5	0.0	1341.9	1341.9	0.00	0.24	0.24	
	X6	0.0	1360.8	1360.8	0.00	0.25	0.25	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	8014.8	8014.8	0.00	1.45	1.45	Ai＝2.947 Co＝0.504
13F	X1	0.0	2056.5	2056.5	0.00	0.17	0.17	
	X2	0.0	2407.1	2407.1	0.00	0.20	0.20	
	X3	0.0	2368.8	2368.8	0.00	0.19	0.19	
	X4	0.0	2368.8	2368.8	0.00	0.19	0.19	
	X5	0.0	2407.1	2407.1	0.00	0.20	0.20	
	X6	0.0	2056.5	2056.5	0.00	0.17	0.17	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	13664.9	13664.9	0.00	1.12	1.12	Ai＝2.266 Co＝0.504
12F	X1	0.0	2638.3	2638.3	0.00	0.14	0.14	
	X2	0.0	3309.3	3309.3	0.00	0.17	0.17	
	X3	0.0	3267.8	3267.8	0.00	0.17	0.17	
	X4	0.0	3267.8	3267.8	0.00	0.17	0.17	
	X5	0.0	3309.2	3309.2	0.00	0.17	0.17	
	X6	0.0	2638.3	2638.3	0.00	0.14	0.14	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	18430.8	18430.8	0.00	0.97	0.97	Ai＝1.974 Co＝0.504
11F	X1	0.0	3167.4	3167.4	0.00	0.12	0.12	
	X2	0.0	4129.6	4129.6	0.00	0.16	0.16	
	X3	0.0	4082.6	4082.6	0.00	0.16	0.16	
	X4	0.0	4082.6	4082.6	0.00	0.16	0.16	
	X5	0.0	4129.5	4129.5	0.00	0.16	0.16	
	X6	0.0	3167.4	3167.4	0.00	0.12	0.12	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	22759.0	22759.0	0.00	0.88	0.88	Ai＝1.787 Co＝0.504
10F	X1	0.0	3655.7	3655.7	0.00	0.11	0.11	
	X2	0.0	4864.0	4864.0	0.00	0.15	0.15	
	X3	0.0	4810.0	4810.0	0.00	0.15	0.15	
	X4	0.0	4810.0	4810.0	0.00	0.15	0.15	
	X5	0.0	4863.9	4863.9	0.00	0.15	0.15	
	X6	0.0	3655.7	3655.7	0.00	0.11	0.11	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	26659.3	26659.3	0.00	0.82	0.82	Ai＝1.652 Co＝0.504
9F	X1	0.0	4199.1	4199.1	0.00	0.11	0.11	
	X2	0.0	5484.6	5484.6	0.00	0.14	0.14	
	X3	0.0	5417.0	5417.0	0.00	0.14	0.14	
	X4	0.0	5417.0	5417.0	0.00	0.14	0.14	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	X5	0.0	5484.5	5484.5	0.00	0.14	0.14	
	X6	0.0	4199.1	4199.1	0.00	0.11	0.11	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	30201.2	30201.2	0.00	0.76	0.76	Ai＝1.545 Co＝0.504
8F	X1	0.0	4745.4	4745.4	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	6036.1	6036.1	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	5951.6	5951.6	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	5951.6	5951.6	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	6036.0	6036.0	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	4745.4	4745.4	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	33466.0	33466.0	0.00	0.72	0.72	Ai＝1.452 Co＝0.504
7F	X1	0.0	4995.5	4995.5	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	6652.6	6652.6	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	6553.1	6553.1	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	6553.1	6553.1	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	6652.6	6652.6	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	4995.5	4995.5	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	36402.4	36402.4	0.00	0.68	0.68	Ai＝1.372 Co＝0.504
6F	X1	0.0	5199.9	5199.9	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	7224.7	7224.7	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	7110.0	7110.0	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	7110.0	7110.0	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	7224.6	7224.6	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	5200.0	5200.0	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	39069.2	39069.2	0.00	0.64	0.64	Ai＝1.299 Co＝0.504
5F	X1	0.0	5379.4	5379.4	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	7731.2	7731.2	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	7603.1	7603.1	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	7603.0	7603.0	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	7731.2	7731.2	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	5379.4	5379.4	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	41427.3	41427.3	0.00	0.61	0.61	Ai＝1.232 Co＝0.504
4F	X1	0.0	5551.2	5551.2	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	8169.5	8169.5	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	8026.8	8026.8	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	8026.8	8026.8	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	8169.5	8169.5	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	5551.1	5551.1	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	43494.9	43494.9	0.00	0.58	0.58	Ai＝1.170 Co＝0.504
3F	X1	0.0	5717.7	5717.7	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	8539.8	8539.8	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	8380.3	8380.3	0.00	0.10	0.10	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
3F	X4	0.0	8380.3	8380.3	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	8539.7	8539.7	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	5717.7	5717.7	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	45275.5	45275.5	0.00	0.55	0.55	Ai＝1.111 Co＝0.504
2F	X1	0.0	5870.8	5870.8	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	8845.9	8845.9	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	8665.9	8665.9	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	8665.8	8665.8	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	8845.8	8845.8	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	5870.8	5870.8	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	46765.0	46765.0	0.00	0.52	0.52	Ai＝1.055 Co＝0.504
1F	X1	0.0	6403.6	6403.6	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	8902.1	8902.1	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	8687.5	8687.5	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	8687.8	8687.8	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	8902.0	8902.0	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	6403.5	6403.5	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	47986.5	47986.5	0.00	0.49	0.49	Ai＝1.000 Co＝0.504

保有耐力時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.80 Rt＝0.98 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2436.4	0.0	2436.4	0.44	0.00	0.44	
	Y3	2435.7	0.0	2435.7	0.44	0.00	0.44	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	4872.0	0.0	4872.0	0.88	0.00	0.88	Ai＝2.947 Co＝0.307
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	4153.6	0.0	4153.6	0.34	0.00	0.34	
	Y3	4153.0	0.0	4153.0	0.34	0.00	0.34	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8306.6	0.0	8306.6	0.68	0.00	0.68	Ai＝2.266 Co＝0.307
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5602.0	0.0	5602.0	0.30	0.00	0.30	
	Y3	5601.7	0.0	5601.7	0.30	0.00	0.30	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
12F	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11203.7	0.0	11203.7	0.59	0.00	0.59	Ai＝1.974 Co＝0.307
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	6917.8	0.0	6917.8	0.27	0.00	0.27	
	Y3	6917.0	0.0	6917.0	0.27	0.00	0.27	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13834.8	0.0	13834.8	0.54	0.00	0.54	Ai＝1.787 Co＝0.307
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8103.1	0.0	8103.1	0.25	0.00	0.25	
	Y3	8102.6	0.0	8102.6	0.25	0.00	0.25	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16205.7	0.0	16205.7	0.50	0.00	0.50	Ai＝1.652 Co＝0.307
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	9179.7	0.0	9179.7	0.23	0.00	0.23	
	Y3	9179.0	0.0	9179.0	0.23	0.00	0.23	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18358.7	0.0	18358.7	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.545 Co＝0.307
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	10171.0	0.0	10171.0	0.22	0.00	0.22	
	Y3	10171.0	0.0	10171.0	0.22	0.00	0.22	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20342.0	0.0	20342.0	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.452 Co＝0.307
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	11064.3	0.0	11064.3	0.21	0.00	0.21	
	Y3	11064.0	0.0	11064.0	0.21	0.00	0.21	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22128.3	0.0	22128.3	0.41	0.00	0.41	Ai＝1.372 Co＝0.307
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	11874.7	0.0	11874.7	0.19	0.00	0.19	
	Y3	11874.7	0.0	11874.7	0.19	0.00	0.19	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23749.4	0.0	23749.4	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.299 Co＝0.307
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	12591.5	0.0	12591.5	0.18	0.00	0.18	
	Y3	12591.3	0.0	12591.3	0.18	0.00	0.18	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25182.9	0.0	25182.9	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.232 Co＝0.307
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	13220.0	0.0	13220.0	0.18	0.00	0.18	
	Y3	13219.8	0.0	13219.8	0.18	0.00	0.18	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26439.7	0.0	26439.7	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.170 Co＝0.307
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	13761.0	0.0	13761.0	0.17	0.00	0.17	
	Y3	13761.1	0.0	13761.1	0.17	0.00	0.17	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	27522.1	0.0	27522.1	0.33	0.00	0.33	Ai＝1.111 Co＝0.307
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	14214.6	0.0	14214.6	0.16	0.00	0.16	
	Y3	14213.0	0.0	14213.0	0.16	0.00	0.16	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	28427.6	0.0	28427.6	0.32	0.00	0.32	Ai＝1.055 Co＝0.307
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	14587.9	0.0	14587.9	0.15	0.00	0.15	
	Y3	14582.2	0.0	14582.2	0.15	0.00	0.15	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	29170.0	0.0	29170.0	0.30	0.00	0.30	Ai＝1.000 Co＝0.307

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.80 Rt＝0.98 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2436.4	0.0	2436.4	0.44	0.00	0.44

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
14F	Y3	2435.7	0.0	2435.7	0.44	0.00	0.44	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	4872.0	0.0	4872.0	0.88	0.00	0.88	Ai＝2.947 Co＝0.307
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	4153.6	0.0	4153.6	0.34	0.00	0.34	
	Y3	4153.0	0.0	4153.0	0.34	0.00	0.34	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8306.6	0.0	8306.6	0.68	0.00	0.68	Ai＝2.266 Co＝0.307
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5602.0	0.0	5602.0	0.30	0.00	0.30	
	Y3	5601.7	0.0	5601.7	0.30	0.00	0.30	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11203.7	0.0	11203.7	0.59	0.00	0.59	Ai＝1.974 Co＝0.307
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	6917.8	0.0	6917.8	0.27	0.00	0.27	
	Y3	6917.0	0.0	6917.0	0.27	0.00	0.27	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13834.8	0.0	13834.8	0.54	0.00	0.54	Ai＝1.787 Co＝0.307
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8103.1	0.0	8103.1	0.25	0.00	0.25	
	Y3	8102.6	0.0	8102.6	0.25	0.00	0.25	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16205.7	0.0	16205.7	0.50	0.00	0.50	Ai＝1.652 Co＝0.307
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	9179.7	0.0	9179.7	0.23	0.00	0.23	
	Y3	9179.0	0.0	9179.0	0.23	0.00	0.23	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18358.7	0.0	18358.7	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.545 Co＝0.307
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	Y2	10171.0	0.0	10171.0	0.22	0.00	0.22	
	Y3	10171.0	0.0	10171.0	0.22	0.00	0.22	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20342.0	0.0	20342.0	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.452 Co＝0.307
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	11064.3	0.0	11064.3	0.21	0.00	0.21	
	Y3	11064.0	0.0	11064.0	0.21	0.00	0.21	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22128.3	0.0	22128.3	0.41	0.00	0.41	Ai＝1.372 Co＝0.307
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	11874.7	0.0	11874.7	0.19	0.00	0.19	
	Y3	11874.7	0.0	11874.7	0.19	0.00	0.19	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23749.4	0.0	23749.4	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.299 Co＝0.307
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	12591.5	0.0	12591.5	0.18	0.00	0.18	
	Y3	12591.3	0.0	12591.3	0.18	0.00	0.18	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25182.9	0.0	25182.9	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.232 Co＝0.307
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	13220.0	0.0	13220.0	0.18	0.00	0.18	
	Y3	13219.8	0.0	13219.8	0.18	0.00	0.18	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26439.7	0.0	26439.7	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.170 Co＝0.307
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	13761.0	0.0	13761.0	0.17	0.00	0.17	
	Y3	13761.1	0.0	13761.1	0.17	0.00	0.17	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	27522.1	0.0	27522.1	0.33	0.00	0.33	Ai＝1.111 Co＝0.307

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	14214.6	0.0	14214.6	0.16	0.00	0.16	
	Y3	14213.0	0.0	14213.0	0.16	0.00	0.16	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	28427.6	0.0	28427.6	0.32	0.00	0.32	Ai＝1.055 Co＝0.307
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	14587.9	0.0	14587.9	0.15	0.00	0.15	
	Y3	14582.2	0.0	14582.2	0.15	0.00	0.15	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	29170.0	0.0	29170.0	0.30	0.00	0.30	Ai＝1.000 Co＝0.307

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.80 Rt＝0.98 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
14F	X1	0.0	1330.4	1330.4	0.00	0.24	0.24	
	X2	0.0	1324.4	1324.4	0.00	0.24	0.24	
	X3	0.0	1289.2	1289.2	0.00	0.23	0.23	
	X4	0.0	1289.2	1289.2	0.00	0.23	0.23	
	X5	0.0	1324.4	1324.4	0.00	0.24	0.24	
	X6	0.0	1330.4	1330.4	0.00	0.24	0.24	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	7887.9	7887.9	0.00	1.43	1.43	Ai＝2.947 Co＝0.496
13F	X1	0.0	2014.0	2014.0	0.00	0.16	0.16	
	X2	0.0	2373.2	2373.2	0.00	0.19	0.19	
	X3	0.0	2337.1	2337.1	0.00	0.19	0.19	
	X4	0.0	2337.1	2337.1	0.00	0.19	0.19	
	X5	0.0	2373.2	2373.2	0.00	0.19	0.19	
	X6	0.0	2014.0	2014.0	0.00	0.16	0.16	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	13448.6	13448.6	0.00	1.10	1.10	Ai＝2.266 Co＝0.496
12F	X1	0.0	2584.0	2584.0	0.00	0.14	0.14	
	X2	0.0	3262.3	3262.3	0.00	0.17	0.17	
	X3	0.0	3223.2	3223.2	0.00	0.17	0.17	
	X4	0.0	3223.2	3223.2	0.00	0.17	0.17	
	X5	0.0	3262.3	3262.3	0.00	0.17	0.17	
	X6	0.0	2584.0	2584.0	0.00	0.14	0.14	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	18138.9	18138.9	0.00	0.96	0.96	Ai＝1.974 Co＝0.496
11F	X1	0.0	3098.8	3098.8	0.00	0.12	0.12	
	X2	0.0	4072.4	4072.4	0.00	0.16	0.16	
	X3	0.0	4028.1	4028.1	0.00	0.16	0.16	
	X4	0.0	4028.1	4028.1	0.00	0.16	0.16	
	X5	0.0	4072.4	4072.4	0.00	0.16	0.16	
	X6	0.0	3098.8	3098.8	0.00	0.12	0.12	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	22398.7	22398.7	0.00	0.87	0.87	Ai＝1.787 Co＝0.496
10F	X1	0.0	3571.2	3571.2	0.00	0.11	0.11	
	X2	0.0	4799.1	4799.1	0.00	0.15	0.15	
	X3	0.0	4748.3	4748.3	0.00	0.15	0.15	
	X4	0.0	4748.3	4748.3	0.00	0.15	0.15	
	X5	0.0	4799.1	4799.1	0.00	0.15	0.15	
	X6	0.0	3571.2	3571.2	0.00	0.11	0.11	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	26237.2	26237.2	0.00	0.80	0.80	Ai＝1.652 Co＝0.496
9F	X1	0.0	4091.6	4091.6	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	5416.7	5416.7	0.00	0.14	0.14	
	X3	0.0	5353.1	5353.1	0.00	0.14	0.14	
	X4	0.0	5353.1	5353.1	0.00	0.14	0.14	
	X5	0.0	5416.7	5416.7	0.00	0.14	0.14	
	X6	0.0	4091.7	4091.7	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	29723.0	29723.0	0.00	0.75	0.75	Ai＝1.545 Co＝0.496
8F	X1	0.0	4616.8	4616.8	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	5965.3	5965.3	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	5885.9	5885.9	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	5886.0	5886.0	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	5965.3	5965.3	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	4616.8	4616.8	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	32936.1	32936.1	0.00	0.71	0.71	Ai＝1.452 Co＝0.496
7F	X1	0.0	4979.6	4979.6	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	6513.5	6513.5	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	6419.8	6419.8	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	6419.8	6419.8	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	6513.5	6513.5	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	4979.6	4979.6	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	35826.0	35826.0	0.00	0.67	0.67	Ai＝1.372 Co＝0.496
6F	X1	0.0	5180.8	5180.8	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	7076.1	7076.1	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	6968.4	6968.4	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	6968.4	6968.4	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	7076.1	7076.1	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	5180.8	5180.8	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	38450.6	38450.6	0.00	0.63	0.63	Ai＝1.299 Co＝0.496
5F	X1	0.0	5360.2	5360.2	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	7572.9	7572.9	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	7452.6	7452.6	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	7452.6	7452.6	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	7572.9	7572.9	0.00	0.11	0.11	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
5F	X6	0.0	5360.1	5360.1	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	40771.4	40771.4	0.00	0.60	0.60	Ai＝1.232 Co＝0.496
4F	X1	0.0	5534.0	5534.0	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	8001.6	8001.6	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	7867.5	7867.5	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	7867.6	7867.6	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	8001.6	8001.6	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	5534.0	5534.0	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	42806.2	42806.2	0.00	0.57	0.57	Ai＝1.170 Co＝0.496
3F	X1	0.0	5701.5	5701.5	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	8363.8	8363.8	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	8213.9	8213.9	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	8214.0	8214.0	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	8363.9	8363.9	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	5701.5	5701.5	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	44558.6	44558.6	0.00	0.54	0.54	Ai＝1.111 Co＝0.496
2F	X1	0.0	5856.8	5856.8	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	8661.7	8661.7	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	8493.8	8493.8	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	8493.7	8493.7	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	8661.7	8661.7	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	5856.8	5856.8	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	46024.6	46024.6	0.00	0.51	0.51	Ai＝1.055 Co＝0.496
1F	X1	0.0	6335.6	6335.6	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	8742.2	8742.2	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	8535.5	8535.5	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	8535.4	8535.4	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	8742.2	8742.2	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	6335.7	6335.7	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	47226.6	47226.6	0.00	0.49	0.49	Ai＝1.000 Co＝0.496

Y方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.80 Rt＝0.98 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
14F	X1	0.0	1320.2	1320.2	0.00	0.24	0.24	
	X2	0.0	1326.5	1326.5	0.00	0.24	0.24	
	X3	0.0	1292.6	1292.6	0.00	0.23	0.23	
	X4	0.0	1292.6	1292.6	0.00	0.23	0.23	
	X5	0.0	1326.5	1326.5	0.00	0.24	0.24	
	X6	0.0	1320.2	1320.2	0.00	0.24	0.24	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	7878.4	7878.4	0.00	1.43	1.43	Ai＝2.947 Co＝0.496

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
13F	X1	0.0	2002.6	2002.6	0.00	0.16	0.16	
	X2	0.0	2374.2	2374.2	0.00	0.19	0.19	
	X3	0.0	2339.5	2339.5	0.00	0.19	0.19	
	X4	0.0	2339.5	2339.5	0.00	0.19	0.19	
	X5	0.0	2374.1	2374.1	0.00	0.19	0.19	
	X6	0.0	2002.6	2002.6	0.00	0.16	0.16	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	13432.4	13432.4	0.00	1.10	1.10	Ai＝2.266 Co＝0.496
12F	X1	0.0	2570.6	2570.6	0.00	0.14	0.14	
	X2	0.0	3262.7	3262.7	0.00	0.17	0.17	
	X3	0.0	3225.3	3225.3	0.00	0.17	0.17	
	X4	0.0	3225.3	3225.3	0.00	0.17	0.17	
	X5	0.0	3262.7	3262.7	0.00	0.17	0.17	
	X6	0.0	2570.6	2570.6	0.00	0.14	0.14	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	18117.1	18117.1	0.00	0.96	0.96	Ai＝1.974 Co＝0.496
11F	X1	0.0	3083.8	3083.8	0.00	0.12	0.12	
	X2	0.0	4072.2	4072.2	0.00	0.16	0.16	
	X3	0.0	4029.8	4029.8	0.00	0.16	0.16	
	X4	0.0	4029.8	4029.8	0.00	0.16	0.16	
	X5	0.0	4072.2	4072.2	0.00	0.16	0.16	
	X6	0.0	3083.8	3083.8	0.00	0.12	0.12	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	22371.7	22371.7	0.00	0.87	0.87	Ai＝1.787 Co＝0.496
10F	X1	0.0	3552.4	3552.4	0.00	0.11	0.11	
	X2	0.0	4799.5	4799.5	0.00	0.15	0.15	
	X3	0.0	4750.9	4750.9	0.00	0.15	0.15	
	X4	0.0	4750.9	4750.9	0.00	0.15	0.15	
	X5	0.0	4799.4	4799.4	0.00	0.15	0.15	
	X6	0.0	3552.4	3552.4	0.00	0.11	0.11	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	26205.6	26205.6	0.00	0.80	0.80	Ai＝1.652 Co＝0.496
9F	X1	0.0	4063.2	4063.2	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	5420.5	5420.5	0.00	0.14	0.14	
	X3	0.0	5359.9	5359.9	0.00	0.14	0.14	
	X4	0.0	5359.9	5359.9	0.00	0.14	0.14	
	X5	0.0	5420.5	5420.5	0.00	0.14	0.14	
	X6	0.0	4063.2	4063.2	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	29687.2	29687.2	0.00	0.75	0.75	Ai＝1.545 Co＝0.496
8F	X1	0.0	4580.0	4580.0	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	5971.8	5971.8	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	5896.4	5896.4	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	5896.4	5896.4	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	5971.8	5971.8	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	4580.0	4580.0	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	合計	0.0	32896.4	32896.4	0.00	0.70	0.70	Ai＝1.452 Co＝0.496
7F	X1	0.0	4974.1	4974.1	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	6503.0	6503.0	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	6414.2	6414.2	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	6414.2	6414.2	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	6503.1	6503.1	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	4974.1	4974.1	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	35782.8	35782.8	0.00	0.67	0.67	Ai＝1.372 Co＝0.496
6F	X1	0.0	5174.0	5174.0	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	7065.0	7065.0	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	6963.2	6963.2	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	6963.2	6963.2	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	7064.9	7064.9	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	5174.1	5174.1	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	38404.3	38404.3	0.00	0.63	0.63	Ai＝1.299 Co＝0.496
5F	X1	0.0	5352.8	5352.8	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	7560.8	7560.8	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	7447.6	7447.6	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	7447.6	7447.6	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	7560.7	7560.7	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	5352.8	5352.8	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	40722.3	40722.3	0.00	0.60	0.60	Ai＝1.232 Co＝0.496
4F	X1	0.0	5524.7	5524.7	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	7989.6	7989.6	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	7863.1	7863.1	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	7863.1	7863.1	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	7989.5	7989.5	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	5524.7	5524.7	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	42754.6	42754.6	0.00	0.57	0.57	Ai＝1.170 Co＝0.496
3F	X1	0.0	5692.1	5692.1	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	8350.8	8350.8	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	8209.6	8209.6	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	8209.5	8209.5	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	8350.8	8350.8	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	5692.1	5692.1	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	44504.9	44504.9	0.00	0.54	0.54	Ai＝1.111 Co＝0.496
2F	X1	0.0	5847.4	5847.4	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	8647.7	8647.7	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	8489.5	8489.5	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	8489.5	8489.5	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	8647.7	8647.7	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	5847.4	5847.4	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
2F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	45969.1	45969.1	0.00	0.51	0.51	Ai＝1.055 Co＝0.496
1F	X1	0.0	6320.9	6320.9	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	8729.1	8729.1	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	8534.7	8534.7	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	8534.9	8534.9	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	8729.3	8729.3	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	6320.8	6320.8	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	47169.7	47169.7	0.00	0.49	0.49	Ai＝1.000 Co＝0.496

U-5.6　構造特性係数

種別　：　部材群としての種別
βu　：　耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合
Ds　：　構造特性係数
＊　：　Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
14F	A	5099.27	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5099.27		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	8694.05	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8694.05		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	11726.00	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11726.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	14480.01	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14480.01		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	16961.48	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16961.48		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	19214.95	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19214.95		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	21292.14	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21292.14		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	23160.32	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23160.32		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	24857.06	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24857.06		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	26357.37	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26357.37		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	27672.82	100.00		0.00	0.00			

Ｘ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
4F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27672.82		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	28805.66	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	28805.66		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	29753.38	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	29753.38		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	26813.26	87.82		0.00	0.00			
	B	3717.24	12.18		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	30530.50		FA	0.00		WA	0.00	0.30

Ｘ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
14F	A	5099.27	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5099.27		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	8694.05	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8694.05		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	11726.00	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11726.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	14480.01	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14480.01		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	16961.49	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16961.49		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	19214.96	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19214.96		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	21292.14	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21292.14		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	23160.31	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23160.31		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	24857.06	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24857.06		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	26357.36	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26357.36		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	27672.82	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27672.82		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	28805.66	100.00		0.00	0.00			

Ｘ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
3F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	28805.66		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	29753.38	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	29753.38		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	26813.26	87.82		0.00	0.00			
	B	3717.25	12.18		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	30530.50		FA	0.00		WA	0.00	0.30

Ｙ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
14F	A	0.00	0.00		8025.75	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	8025.75		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		13683.57	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	13683.57		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		18455.92	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	18455.92		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		22790.07	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	22790.07		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		26695.66	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	26695.66		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		30242.42	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30242.42		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		33511.66	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	33511.66		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		36452.01	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	36452.01		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		39122.50	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	39122.50		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		41483.83	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	41483.83		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		43554.22	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	43554.22		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		45337.21	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	45337.21		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		46828.82	100.00			

Ｙ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
2F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	46828.82		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		48051.90	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	48051.90		WA	1.00	0.40

Ｙ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
14F	A	0.00	0.00		8014.82	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	8014.82		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		13664.93	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	13664.93		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		18430.78	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	18430.78		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		22759.03	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	22759.03		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		26659.31	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	26659.31		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		30201.24	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30201.24		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		33466.03	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	33466.03		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		36402.36	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	36402.36		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		39069.22	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	39069.22		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		41427.34	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	41427.34		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		43494.91	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	43494.91		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		45275.47	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	45275.47		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		46765.03	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	46765.03		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		47986.48	100.00			

Ｙ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
1F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	47986.48		WA	1.00	0.40

U-5.7　必要保有水平耐力

Ci　：層せん断力係数　　Fs　：剛性率に応じた数値
ΣWi　：層重量　(kN)　　Fe　：偏心率に応じた数値
Qud　：各階の水平力　(kN)　　Fes　：形状係数
Qun　：必要保有水平耐力　(kN)　　Ds　：構造特性係数
U　：用途係数(1.00)
＊　：Ds値の直接入力
＋　：Ds値の割増がされている

Ｘ方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
14F	2.884	5509.9	15891.4	1.000	1.000	1.000	0.30	4767.4
13F	2.218	12214.3	27094.2	1.000	1.000	1.000	0.30	8128.2
12F	1.932	18918.7	36543.7	1.000	1.000	1.000	0.30	10963.1
11F	1.749	25794.6	45125.5	1.000	1.000	1.000	0.30	13537.6
10F	1.617	32686.6	52858.8	1.000	1.000	1.000	0.30	15857.6
9F	1.512	39610.8	59881.5	1.000	1.000	1.000	0.30	17964.5
8F	1.422	46677.9	66354.8	1.000	1.000	1.000	0.30	19906.4
7F	1.343	53744.9	72176.8	1.000	1.000	1.000	0.30	21653.0
6F	1.271	60931.1	77464.5	1.000	1.000	1.000	0.30	23239.4
5F	1.206	68117.3	82140.1	1.000	1.000	1.000	0.30	24642.0
4F	1.145	75335.7	86239.6	1.000	1.000	1.000	0.30	25871.9
3F	1.087	82586.4	89770.0	1.000	1.000	1.000	0.30	26931.0
2F	1.032	89837.0	92723.4	1.000	1.000	1.000	0.30	27817.0
1F	0.979	97211.5	95145.3	1.000	1.000	1.000	0.30	28543.6

Ｘ方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
14F	2.884	5509.9	15891.4	1.000	1.000	1.000	0.30	4767.4
13F	2.218	12214.3	27094.2	1.000	1.000	1.000	0.30	8128.2
12F	1.932	18918.7	36543.7	1.000	1.000	1.000	0.30	10963.1
11F	1.749	25794.6	45125.5	1.000	1.000	1.000	0.30	13537.6
10F	1.617	32686.6	52858.8	1.000	1.000	1.000	0.30	15857.6
9F	1.512	39610.8	59881.5	1.000	1.000	1.000	0.30	17964.5
8F	1.422	46677.9	66354.8	1.000	1.000	1.000	0.30	19906.4
7F	1.343	53744.9	72176.8	1.000	1.000	1.000	0.30	21653.0
6F	1.271	60931.1	77464.5	1.000	1.000	1.000	0.30	23239.4
5F	1.206	68117.3	82140.1	1.000	1.000	1.000	0.30	24642.0
4F	1.145	75335.7	86239.6	1.000	1.000	1.000	0.30	25871.9
3F	1.087	82586.4	89770.0	1.000	1.000	1.000	0.30	26931.0
2F	1.032	89837.0	92723.4	1.000	1.000	1.000	0.30	27817.0
1F	0.979	97211.5	95145.3	1.000	1.000	1.000	0.30	28543.6

Ｙ方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
14F	2.884	5509.9	15891.4	1.000	1.000	1.000	0.40	6356.6
13F	2.218	12214.3	27094.2	1.000	1.000	1.000	0.40	10837.7
12F	1.932	18918.7	36543.7	1.000	1.000	1.000	0.40	14617.5
11F	1.749	25794.6	45125.5	1.000	1.000	1.000	0.40	18050.2
10F	1.617	32686.6	52858.8	1.000	1.000	1.000	0.40	21143.5
9F	1.512	39610.8	59881.5	1.000	1.000	1.000	0.40	23952.6
8F	1.422	46677.9	66354.8	1.000	1.000	1.000	0.40	26541.9
7F	1.343	53744.9	72176.8	1.000	1.000	1.000	0.40	28870.7
6F	1.271	60931.1	77464.5	1.000	1.000	1.000	0.40	30985.8
5F	1.206	68117.3	82140.1	1.000	1.000	1.000	0.40	32856.0
4F	1.145	75335.7	86239.6	1.000	1.000	1.000	0.40	34495.8
3F	1.087	82586.4	89770.0	1.000	1.000	1.000	0.40	35908.0
2F	1.032	89837.0	92723.4	1.000	1.000	1.000	0.40	37089.4
1F	0.979	97211.5	95145.3	1.000	1.000	1.000	0.40	38058.1

Ｙ方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
14F	2.884	5509.9	15891.4	1.000	1.000	1.000	0.40	6356.6
13F	2.218	12214.3	27094.2	1.000	1.000	1.000	0.40	10837.7
12F	1.932	18918.7	36543.7	1.000	1.000	1.000	0.40	14617.5
11F	1.749	25794.6	45125.5	1.000	1.000	1.000	0.40	18050.2
10F	1.617	32686.6	52858.8	1.000	1.000	1.000	0.40	21143.5
9F	1.512	39610.8	59881.5	1.000	1.000	1.000	0.40	23952.6
8F	1.422	46677.9	66354.8	1.000	1.000	1.000	0.40	26541.9
7F	1.343	53744.9	72176.8	1.000	1.000	1.000	0.40	28870.7
6F	1.271	60931.1	77464.5	1.000	1.000	1.000	0.40	30985.8
5F	1.206	68117.3	82140.1	1.000	1.000	1.000	0.40	32856.0
4F	1.145	75335.7	86239.6	1.000	1.000	1.000	0.40	34495.8
3F	1.087	82586.4	89770.0	1.000	1.000	1.000	0.40	35908.0
2F	1.032	89837.0	92723.4	1.000	1.000	1.000	0.40	37089.4
1F	0.979	97211.5	95145.3	1.000	1.000	1.000	0.40	38058.1

U-5.8　保有水平耐力判定

U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2436.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2435.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4872.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4153.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8306.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5602.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5601.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11203.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6917.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6916.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	合計	13834.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16205.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9179.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9179.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18358.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10170.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20341.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11064.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11063.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22128.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11874.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11874.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23749.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12591.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12591.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25182.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13219.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13219.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26439.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13760.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13761.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27522.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	14214.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14212.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12857.61	1730.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12851.75	1730.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25709.36	3460.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2436.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2435.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4872.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4153.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	Y3	4153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8306.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5602.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5601.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11203.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6917.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6916.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13834.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16205.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9179.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9179.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18358.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10170.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20341.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11064.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11063.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11874.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11874.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23749.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12591.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12591.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25182.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13219.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13219.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26439.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13760.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13761.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27522.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	14214.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14212.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28427.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12857.61	1730.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12851.75	1730.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25709.36	3460.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1330.38	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1324.40	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1289.17	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1289.17	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1324.40	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1330.38	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	7887.91	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2014.01	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2373.18	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2337.09	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2337.08	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2373.19	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2014.01	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13448.56	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2584.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3262.26	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3223.21	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3223.21	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3262.26	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2584.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18138.95	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3098.83	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4072.40	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4028.09	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4028.09	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4072.40	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3098.84	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22398.65	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3571.20	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4799.12	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4748.26	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4748.27	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4799.12	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3571.20	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26237.17	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4091.65	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5416.73	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5353.14	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5353.11	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5416.73	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4091.65	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29723.01	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4616.84	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5965.26	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5885.95	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5885.96	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5965.27	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4616.84	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32936.12	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4979.62	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6513.54	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6419.83	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6419.80	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6513.52	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4979.64	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35825.95	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5180.84	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7076.10	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6968.36	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6968.35	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7076.10	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5180.84	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	38450.60	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5360.16	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7572.86	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7452.65	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7452.64	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7572.90	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5360.14	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	40771.36	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5533.97	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8001.61	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7867.50	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7867.55	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8001.59	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5533.97	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	42806.20	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5701.50	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8363.83	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8213.94	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8213.97	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8363.88	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5701.46	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	44558.58	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5856.83	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8661.70	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8493.76	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8493.72	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8661.70	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5856.85	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	46024.55	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	6335.61	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8742.24	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8535.53	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8535.38	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8742.19	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	6335.66	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	47226.61	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1320.18	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1326.48	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1292.56	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1292.56	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1326.46	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1320.18	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	7878.41	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2002.56	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2374.15	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2339.48	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2339.47	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2374.14	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2002.56	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13432.36	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2570.60	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3262.69	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3225.27	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3225.27	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3262.68	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2570.60	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18117.10	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3083.79	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4072.22	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4029.85	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4029.84	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4072.21	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3083.79	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22371.68	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3552.41	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4799.48	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4750.92	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4750.91	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4799.44	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3552.42	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26205.57	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4063.17	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5420.53	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5359.93	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5359.92	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5420.48	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4063.18	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29687.21	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4580.01	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5971.81	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5896.41	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5896.40	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5971.80	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4580.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32896.45	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4974.14	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6503.03	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6414.23	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6414.24	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6503.06	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4974.11	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35782.81	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5174.02	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7064.98	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6963.18	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6963.15	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7064.90	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5174.05	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	38404.27	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5352.81	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7560.75	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7447.59	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7447.58	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7560.74	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5352.80	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	40722.26	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5524.70	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7989.56	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7863.08	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7863.09	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7989.51	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5524.71	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	42754.65	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5692.11	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8350.79	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8209.58	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8209.53	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8350.76	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5692.12	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	44504.89	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5847.43	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8647.69	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8489.46	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8489.47	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8647.66	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5847.41	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	45969.11	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	6320.93	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8729.14	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8534.69	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8534.92	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8729.27	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	6320.81	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	47169.75	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2　保有水平耐力判定表

Qud　：水平力　(kN)　　Qun　：必要保有水平耐力　(kN)
Fes　：形状係数　　Qbu　：Dランク部材の負担せん断力　(kN)
Ds　：構造特性係数　　Qu　：保有水平耐力　(kN)
#　：剛性率･偏心率の直接入力
＊　：Ds値の直接入力　　+　：Ds値の割増がされている
()　：Dランク部材を考慮した場合

Ｘ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
14F	15891.4	1.000	0.30	4767.4		4872.0	1.02
13F	27094.2	1.000	0.30	8128.2		8306.6	1.02
12F	36543.7	1.000	0.30	10963.1		11203.7	1.02
11F	45125.5	1.000	0.30	13537.6		13834.8	1.02
10F	52858.8	1.000	0.30	15857.6		16205.7	1.02
9F	59881.5	1.000	0.30	17964.5		18358.7	1.02
8F	66354.8	1.000	0.30	19906.4		20342.0	1.02
7F	72176.8	1.000	0.30	21653.0		22128.3	1.02
6F	77464.5	1.000	0.30	23239.4		23749.4	1.02
5F	82140.1	1.000	0.30	24642.0		25182.9	1.02
4F	86239.6	1.000	0.30	25871.9		26439.7	1.02
3F	89770.0	1.000	0.30	26931.0		27522.1	1.02
2F	92723.4	1.000	0.30	27817.0		28427.6	1.02
1F	95145.3	1.000	0.30	28543.6		29170.0	1.02

Ｘ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
14F	15891.4	1.000	0.30	4767.4		4872.0	1.02
13F	27094.2	1.000	0.30	8128.2		8306.6	1.02
12F	36543.7	1.000	0.30	10963.1		11203.7	1.02
11F	45125.5	1.000	0.30	13537.6		13834.8	1.02
10F	52858.8	1.000	0.30	15857.6		16205.7	1.02
9F	59881.5	1.000	0.30	17964.5		18358.7	1.02
8F	66354.8	1.000	0.30	19906.4		20342.0	1.02
7F	72176.8	1.000	0.30	21653.0		22128.3	1.02
6F	77464.5	1.000	0.30	23239.4		23749.4	1.02
5F	82140.1	1.000	0.30	24642.0		25182.9	1.02
4F	86239.6	1.000	0.30	25871.9		26439.7	1.02
3F	89770.0	1.000	0.30	26931.0		27522.1	1.02
2F	92723.4	1.000	0.30	27817.0		28427.6	1.02
1F	95145.3	1.000	0.30	28543.6		29170.0	1.02

Ｙ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
14F	15891.4	1.000	0.40	6356.6		7887.9	1.24
13F	27094.2	1.000	0.40	10837.7		13448.6	1.24
12F	36543.7	1.000	0.40	14617.5		18138.9	1.24
11F	45125.5	1.000	0.40	18050.2		22398.7	1.24
10F	52858.8	1.000	0.40	21143.5		26237.2	1.24
9F	59881.5	1.000	0.40	23952.6		29723.0	1.24

Ｙ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
8F	66354.8	1.000	0.40	26541.9		32936.1	1.24
7F	72176.8	1.000	0.40	28870.7		35826.0	1.24
6F	77464.5	1.000	0.40	30985.8		38450.6	1.24
5F	82140.1	1.000	0.40	32856.0		40771.4	1.24
4F	86239.6	1.000	0.40	34495.8		42806.2	1.24
3F	89770.0	1.000	0.40	35908.0		44558.6	1.24
2F	92723.4	1.000	0.40	37089.4		46024.6	1.24
1F	95145.3	1.000	0.40	38058.1		47226.6	1.24

Ｙ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
14F	15891.4	1.000	0.40	6356.6		7878.4	1.23
13F	27094.2	1.000	0.40	10837.7		13432.4	1.23
12F	36543.7	1.000	0.40	14617.5		18117.1	1.23
11F	45125.5	1.000	0.40	18050.2		22371.7	1.23
10F	52858.8	1.000	0.40	21143.5		26205.6	1.23
9F	59881.5	1.000	0.40	23952.6		29687.2	1.23
8F	66354.8	1.000	0.40	26541.9		32896.4	1.23
7F	72176.8	1.000	0.40	28870.7		35782.8	1.23
6F	77464.5	1.000	0.40	30985.8		38404.3	1.23
5F	82140.1	1.000	0.40	32856.0		40722.3	1.23
4F	86239.6	1.000	0.40	34495.8		42754.6	1.23
3F	89770.0	1.000	0.40	35908.0		44504.9	1.23
2F	92723.4	1.000	0.40	37089.4		45969.1	1.23
1F	95145.3	1.000	0.40	38058.1		47169.7	1.23

U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由

Ｄs算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 1F － 2F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 1F － 2F ）

保有耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 11F － 12F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 11F － 12F ）

U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位

Ｑ　：層せん断力　　(kN)　　層名位置と下層との間の階のせん断力
Ｕ　：層変位　　(cm)　　層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔＵ　：層間変位　　(cm)　　層名位置と下層との水平変位の差分
※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ｄs算定時

Ｘ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
408	RF	5099.3	59.3044	1.7495	1/ 160
	14F	8694.1	57.5549	2.1274	1/ 132
	13F	11726.2	55.4275	2.5308	1/ 111
	12F	14480.0	52.8967	3.0807	1/ 91
	11F	16961.5	49.8160	3.7687	1/ 74
	10F	19215.0	46.0472	4.3615	1/ 65
	9F	21292.1	41.6857	4.7178	1/ 59
	8F	23160.3	36.9679	5.1094	1/ 55
	7F	24857.1	31.8585	5.3885	1/ 52
	6F	26357.4	26.4699	5.5642	1/ 50

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
408	5F	27672.8	20.9057	5.6022	1/ 50
	4F	28805.7	15.3035	5.4964	1/ 51
	3F	29753.4	9.8071	5.1904	1/ 54
	2F	30530.5	4.6167	4.6167	1/ 92

X方向 (負加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
408	RF	5099.3	59.3044	1.7496	1/ 160
	14F	8694.1	57.5548	2.1273	1/ 132
	13F	11726.2	55.4275	2.5308	1/ 111
	12F	14480.0	52.8967	3.0807	1/ 91
	11F	16961.5	49.8159	3.7687	1/ 74
	10F	19215.0	46.0472	4.3615	1/ 65
	9F	21292.1	41.6857	4.7179	1/ 59
	8F	23160.3	36.9679	5.1094	1/ 55
	7F	24857.1	31.8585	5.3885	1/ 52
	6F	26357.4	26.4699	5.5642	1/ 50
	5F	27672.8	20.9057	5.6022	1/ 50
	4F	28805.7	15.3035	5.4964	1/ 51
	3F	29753.4	9.8071	5.1905	1/ 54
	2F	30530.5	4.6167	4.6167	1/ 92

Y方向 (正加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
493	RF	8025.7	79.5601	5.5117	1/ 51
	14F	13683.6	74.0484	5.5243	1/ 51
	13F	18455.9	68.5241	5.5295	1/ 51
	12F	22790.1	62.9947	5.5321	1/ 51
	11F	26695.7	57.4626	5.5303	1/ 51
	10F	30242.4	51.9323	5.6181	1/ 51
	9F	33511.7	46.3142	5.5061	1/ 51
	8F	36452.0	40.8081	5.4870	1/ 51
	7F	39122.5	35.3211	5.4598	1/ 51
	6F	41483.8	29.8614	5.4256	1/ 52
	5F	43554.2	24.4358	5.3832	1/ 52
	4F	45337.2	19.0526	5.3319	1/ 53
	3F	46828.8	13.7206	5.2694	1/ 53
	2F	48051.9	8.4513	8.4513	1/ 50

Y方向 (負加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
493	RF	8014.8	79.5601	5.5121	1/ 51
	14F	13664.9	74.0481	5.5247	1/ 51
	13F	18430.8	68.5234	5.5299	1/ 51
	12F	22759.0	62.9935	5.5323	1/ 51
	11F	26659.3	57.4611	5.5307	1/ 51
	10F	30201.2	51.9304	5.6185	1/ 51
	9F	33466.0	46.3119	5.5065	1/ 51
	8F	36402.4	40.8055	5.4870	1/ 51
	7F	39069.2	35.3184	5.4596	1/ 51
	6F	41427.3	29.8588	5.4255	1/ 52
	5F	43494.9	24.4333	5.3827	1/ 52
	4F	45275.5	19.0507	5.3314	1/ 53
	3F	46765.0	13.7193	5.2688	1/ 53
	2F	47986.5	8.4505	8.4505	1/ 50

保有耐力時

X方向 (正加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
402	RF	4872.1	32.7028	1.4525	1/ 193
	14F	8306.6	31.2503	1.7350	1/ 161
	13F	11203.7	29.5153	1.9840	1/ 141
	12F	13834.8	27.5312	2.2065	1/ 127
	11F	16205.7	25.3247	2.4112	1/ 116
	10F	18358.7	22.9135	2.5649	1/ 111
	9F	20343.3	20.3486	2.6011	1/ 108
	8F	22128.3	17.7475	2.7042	1/ 104
	7F	23749.4	15.0433	2.7767	1/ 101
	6F	25182.9	12.2666	2.8054	1/ 100
	5F	26439.7	9.4612	2.7509	1/ 102
	4F	27522.1	6.7104	2.6004	1/ 108
	3F	28427.6	4.1100	2.2966	1/ 122
	2F	29170.0	1.8134	1.8134	1/ 233

X方向 (負加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
402	RF	4872.1	32.7028	1.4525	1/ 193
	14F	8306.6	31.2503	1.7350	1/ 161
	13F	11203.7	29.5153	1.9841	1/ 141
	12F	13834.8	27.5312	2.2065	1/ 127
	11F	16205.7	25.3247	2.4112	1/ 116
	10F	18358.7	22.9135	2.5649	1/ 111
	9F	20343.3	20.3486	2.6011	1/ 108
	8F	22128.3	17.7475	2.7042	1/ 104
	7F	23749.4	15.0433	2.7767	1/ 101
	6F	25182.9	12.2666	2.8054	1/ 100
	5F	26439.7	9.4612	2.7509	1/ 102
	4F	27522.1	6.7104	2.6004	1/ 108
	3F	28427.5	4.1100	2.2966	1/ 122
	2F	29170.0	1.8134	1.8134	1/ 233

Y方向 (正加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
486	RF	7887.9	39.5363	2.7811	1/ 101
	14F	13448.6	36.7552	2.7916	1/ 100
	13F	18138.9	33.9637	2.7978	1/ 100
	12F	22398.6	31.1658	2.8003	1/ 100
	11F	26237.2	28.3655	2.7982	1/ 100
	10F	29723.0	25.5673	2.8374	1/ 100
	9F	32936.1	22.7299	2.7750	1/ 101
	8F	35825.9	19.9549	2.7553	1/ 102
	7F	38450.6	17.1996	2.7289	1/ 103
	6F	40771.4	14.4708	2.6951	1/ 104
	5F	42806.2	11.7757	2.6538	1/ 106
	4F	44558.6	9.1219	2.6037	1/ 108
	3F	46024.5	6.5182	2.5428	1/ 110
	2F	47226.6	3.9754	3.9754	1/ 106

Y方向 (負加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
486	RF	7878.4	39.5363	2.7815	1/ 101
	14F	13432.4	36.7549	2.7920	1/ 100
	13F	18117.1	33.9629	2.7982	1/ 100
	12F	22371.7	31.1647	2.8007	1/ 100
	11F	26205.6	28.3641	2.7986	1/ 100

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
486	10F	29687.2	25.5655	2.8377	1/ 100
	9F	32896.5	22.7278	2.7753	1/ 101
	8F	35782.8	19.9524	2.7553	1/ 102
	7F	38404.3	17.1971	2.7288	1/ 103
	6F	40722.3	14.4683	2.6950	1/ 104
	5F	42754.6	11.7733	2.6532	1/ 106
	4F	44504.9	9.1200	2.6032	1/ 108
	3F	45969.1	6.5168	2.5423	1/ 110
	2F	47169.7	3.9746	3.9746	1/ 106

U-5.8.5　増分解析イテレーション結果

Ds算定時

Ｘ方向　(正加力)　最大荷重ステップ : 408
Ｘ方向　(負加力)　最大荷重ステップ : 408
Ｙ方向　(正加力)　最大荷重ステップ : 493
Ｙ方向　(負加力)　最大荷重ステップ : 493

保有水平耐力時

Ｘ方向　(正加力)　最大荷重ステップ : 402
Ｘ方向　(負加力)　最大荷重ステップ : 402
Ｙ方向　(正加力)　最大荷重ステップ : 486
Ｙ方向　(負加力)　最大荷重ステップ : 486

U-5.11　ＲＣ柱はり接合部せん断耐力

柱はり接合部の設計用せん断力　Qdju = α(Tu + Tu' - Qcu)　(はり降伏型)
Qdju = α(Tu + Tu' - Qgu)･D/Db　(柱降伏型)
ここに、α：応力割り増し係数で 1.1とする
柱はり接合部のせん断強度　Vju = κ･Φ･Fj･bj･Dj

U-5.11.1　ＲＣ柱はり接合部（はり降伏型）

gbL, gbR : 左右のはり幅 (cm)
Mb , Mb' : 左右のはり端モーメント (kN･m)
lb , lb' : 左右のはりのスパン長さ (cm)
L , L' : 左右のはりの内のり長さ (cm)
hc , hc' : 上下の階高 (cm)
Tu , Tu' : 左右のはり端に生ずる引張力 (kN)
Qcu : 上下柱のメカニズム時せん断力の平均値 (kN)
Qdju : 柱はり接合部のせん断設計用せん断力 (kN)
cB , cD : 柱はり接合部の柱断面寸法 (cm)
κ : 柱はり接合部の形状による係数
Φ : 直交はりの有無による補正係数
Fj : 柱はり接合部のせん断強度の基準値 (N/mm2)
bj : 柱はり接合部の有効幅 (cm)
Dj : 柱せい (cm)
Vju : 柱はり接合部のせん断強度 (kN)
種別 : 判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	929.6	1289.8		
			50.0	1106.3	800.0	680.0	280.0	2102.1				
			85.0	110.0	0.40	0.85	8.65	67.5	82.5	1638.0	OK	FA
	X2	Fc30	50.0	1168.6	800.0	680.0	0.0	2220.6	2089.8	2841.7		
			50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5				
			75.0	130.0	0.70	0.85	8.65	62.5	130.0	4182.3	OK	FA
	X3	Fc30	50.0	1361.6	800.0	670.0	0.0	2571.0	2269.0	3030.0		
			50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5				
			75.0	130.0	0.70	0.85	8.65	62.5	130.0	4182.3	OK	FA

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X4	Fc30	50.0	1361.6	800.0	670.0	0.0	2571.0	2269.0	3030.0		
			50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5				FA
			75.0	130.0	0.70	0.85	8.65	62.5	130.0	4182.3	OK	
	X5	Fc30	50.0	1361.6	800.0	670.0	0.0	2571.0	2090.9	2840.5		
			50.0	1106.3	800.0	680.0	280.0	2102.1				FA
			75.0	130.0	0.70	0.85	8.65	62.5	130.0	4182.3	OK	
	X6	Fc30	50.0	1168.6	800.0	680.0	0.0	2220.6	982.0	1362.5		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			85.0	110.0	0.40	0.85	8.65	67.5	82.5	1638.0	OK	
14F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	464.8	1801.1		
			50.0	1106.3	800.0	680.0	280.0	2102.1				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5	OK	
	X2	Fc30	50.0	1168.6	800.0	680.0	280.0	2220.6	1044.9	3991.1		
			50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5				FA
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	
	X3	Fc30	50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0	1134.5	4277.9		
			50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5				FA
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	
	X4	Fc30	50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0	1134.5	4277.9		
			50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5				FA
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	
	X5	Fc30	50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0	1045.4	3990.5		
			50.0	1106.3	800.0	680.0	280.0	2102.1				FA
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	
	X6	Fc30	50.0	1168.6	800.0	680.0	280.0	2220.6	491.0	1902.6		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5	OK	
13F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	464.8	1801.1		
			50.0	1106.3	800.0	680.0	280.0	2102.1				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5	OK	
	X2	Fc30	50.0	1168.6	800.0	680.0	280.0	2220.6	1044.9	3991.1		
			50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5				FA
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	
	X3	Fc30	50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0	1134.5	4277.9		
			50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5				FA
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	
	X4	Fc30	50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0	1134.5	4277.9		
			50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5				FA
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	
	X5	Fc30	50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0	1045.4	3990.5		
			50.0	1106.3	800.0	680.0	280.0	2102.1				FA
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	
	X6	Fc30	50.0	1168.6	800.0	680.0	280.0	2220.6	491.0	1902.6		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5	OK	
12F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	750.9	2890.1		
			65.0	1787.1	800.0	680.0	280.0	3378.3				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	75.0	82.5	3185.0	OK	
	X2	Fc30	65.0	1849.8	800.0	680.0	280.0	3496.8	1624.2	6240.4		
			65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5				FA
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	
	X3	Fc30	65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0	1720.4	6599.1		
			65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5				FA
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	
	X4	Fc30	65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0	1720.4	6599.1		
			65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5				FA
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
12F	X5	Fc30	65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0	1624.3	6240.3		
			65.0	1787.1	800.0	680.0	280.0	3378.3				
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	FA
	X6	Fc30	65.0	1849.8	800.0	680.0	280.0	3496.8	777.2	2991.5		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	75.0	82.5	3185.0	OK	FA
11F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	750.9	2890.1		
			65.0	1787.1	800.0	680.0	280.0	3378.3				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	75.0	82.5	3185.0	OK	FA
	X2	Fc30	65.0	1849.8	800.0	680.0	280.0	3496.8	1624.2	6240.4		
			65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5				
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	FA
	X3	Fc30	65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0	1720.4	6599.1		
			65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5				
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	FA
	X4	Fc30	65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0	1720.4	6599.1		
			65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5				
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	FA
	X5	Fc30	65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0	1624.3	6240.3		
			65.0	1787.1	800.0	680.0	280.0	3378.3				
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	FA
	X6	Fc30	65.0	1849.8	800.0	680.0	280.0	3496.8	777.2	2991.5		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	75.0	82.5	3185.0	OK	FA
10F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	744.2	2897.4		
			65.0	1787.1	800.0	680.0	285.0	3378.3				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	FA
	X2	Fc36	65.0	1849.8	800.0	680.0	280.0	3496.8	1609.9	6256.2		
			65.0	1986.3	800.0	670.0	285.0	3800.5				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	FA
	X3	Fc36	65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0	1705.2	6615.8		
			65.0	1986.3	800.0	670.0	285.0	3800.5				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	FA
	X4	Fc36	65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0	1705.2	6615.8		
			65.0	1986.3	800.0	670.0	285.0	3800.5				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	FA
	X5	Fc36	65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0	1609.9	6256.1		
			65.0	1787.1	800.0	680.0	285.0	3378.3				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	FA
	X6	Fc36	65.0	1849.8	800.0	680.0	280.0	3496.8	770.3	2999.0		
			0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	FA
9F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	0.0	965.7	3118.4		
			65.0	2318.8	800.0	680.0	280.0	3800.5				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	FA
	X2	Fc36	65.0	2391.1	800.0	680.0	285.0	3919.0	2075.6	6672.9		
			65.0	2554.9	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	FA
	X3	Fc36	65.0	2626.6	800.0	670.0	285.0	4341.3	2190.0	7011.5		
			65.0	2554.9	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	FA
	X4	Fc36	65.0	2626.6	800.0	670.0	285.0	4341.3	2190.0	7011.5		
			65.0	2554.9	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	FA
	X5	Fc36	65.0	2626.6	800.0	670.0	285.0	4341.3	2075.8	6672.6		
			65.0	2318.8	800.0	680.0	280.0	3800.5				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	FA

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X6	Fc36	65.0	2391.1	800.0	680.0	285.0	3919.0	995.8	3215.6		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	FA
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	974.3	3108.9		
			65.0	2318.8	800.0	680.0	280.0	3800.5				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	FA
	X2	Fc36	65.0	2391.1	800.0	680.0	280.0	3919.0	2094.2	6652.5		
			65.0	2554.9	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	FA
	X3	Fc36	65.0	2626.6	800.0	670.0	280.0	4341.3	2209.6	6990.0		
			65.0	2554.9	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	FA
	X4	Fc36	65.0	2626.6	800.0	670.0	280.0	4341.3	2209.6	6990.0		
			65.0	2554.9	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	FA
	X5	Fc36	65.0	2626.6	800.0	670.0	280.0	4341.3	2094.4	6652.3		
			65.0	2318.8	800.0	680.0	280.0	3800.5				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	FA
	X6	Fc36	65.0	2391.1	800.0	680.0	280.0	3919.0	1004.7	3205.8		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	FA
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1044.1	3032.0		
			70.0	2485.1	800.0	680.0	280.0	3800.5				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
	X2	Fc36	70.0	2562.6	800.0	680.0	280.0	3919.0	2245.0	6486.6		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	FA
	X3	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2369.4	6814.3		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	FA
	X4	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2369.4	6814.3		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	FA
	X5	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2245.2	6486.3		
			70.0	2485.1	800.0	680.0	280.0	3800.5				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	FA
	X6	Fc36	70.0	2562.6	800.0	680.0	280.0	3919.0	1076.7	3126.6		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1044.1	3032.0		
			70.0	2485.1	800.0	680.0	280.0	3800.5				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
	X2	Fc36	70.0	2562.6	800.0	680.0	280.0	3919.0	2245.0	6486.6		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	FA
	X3	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2369.4	6814.3		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	FA
	X4	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2369.4	6814.3		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	FA
	X5	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2245.2	6486.3		
			70.0	2485.1	800.0	680.0	280.0	3800.5				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	FA
	X6	Fc36	70.0	2562.6	800.0	680.0	280.0	3919.0	1076.7	3126.6		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1151.1	3378.9		
			70.0	2739.6	800.0	680.0	280.0	4222.8				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
	X2	Fc36	70.0	2816.5	800.0	680.0	280.0	4341.3	2351.7	6833.7		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X3	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2369.4	6814.3		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X4	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2369.4	6814.3		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X5	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2352.2	6833.2		
			70.0	2739.6	800.0	680.0	280.0	4222.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X6	Fc36	70.0	2816.5	800.0	680.0	280.0	4341.3	1183.4	3473.7		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1151.1	3378.9		
			70.0	2739.6	800.0	680.0	280.0	4222.8				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
	X2	Fc36	70.0	2816.5	800.0	680.0	280.0	4341.3	2351.7	6833.7		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X3	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2369.4	6814.3		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X4	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2369.4	6814.3		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X5	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2352.2	6833.2		
			70.0	2739.6	800.0	680.0	280.0	4222.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X6	Fc36	70.0	2816.5	800.0	680.0	280.0	4341.3	1183.4	3473.7		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1151.1	3378.9		
			70.0	2739.6	800.0	680.0	280.0	4222.8				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
	X2	Fc36	70.0	2816.5	800.0	680.0	280.0	4341.3	2351.7	6833.7		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X3	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2369.4	6814.3		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X4	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2369.4	6814.3		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X5	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2352.2	6833.2		
			70.0	2739.6	800.0	680.0	280.0	4222.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X6	Fc36	70.0	2816.5	800.0	680.0	280.0	4341.3	1183.4	3473.7		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	917.6	3635.7		
			70.0	2739.6	800.0	680.0	422.5	4222.8				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X2	Fc36	70.0	2816.5	800.0	680.0	280.0	4341.3	1874.7	7358.4		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	422.5	4222.8				FA
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	
	X3	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	1888.7	7342.9		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	422.5	4222.8				FA
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	
	X4	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	1888.7	7342.9		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	422.5	4222.8				FA
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	
	X5	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	1875.0	7358.0		
			70.0	2739.6	800.0	680.0	422.5	4222.8				FA
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	
	X6	Fc36	70.0	2816.5	800.0	680.0	280.0	4341.3	943.4	3737.8		
			0.0	0.0	0.0	0.0	422.5	0.0				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	

Y3(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	929.6	1289.8		
			50.0	1106.3	800.0	680.0	280.0	2102.1				FA
			85.0	110.0	0.40	0.85	8.65	67.5	82.5	1638.0	OK	
	X2	Fc30	50.0	1168.6	800.0	680.0	0.0	2220.6	2089.8	2841.7		
			50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5				FA
			75.0	130.0	0.70	0.85	8.65	62.5	130.0	4182.3	OK	
	X3	Fc30	50.0	1361.6	800.0	670.0	0.0	2571.0	2269.0	3030.0		
			50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5				FA
			75.0	130.0	0.70	0.85	8.65	62.5	130.0	4182.3	OK	
	X4	Fc30	50.0	1361.6	800.0	670.0	0.0	2571.0	2269.0	3030.0		
			50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5				FA
			75.0	130.0	0.70	0.85	8.65	62.5	130.0	4182.3	OK	
	X5	Fc30	50.0	1361.6	800.0	670.0	0.0	2571.0	2090.9	2840.5		
			50.0	1106.3	800.0	680.0	280.0	2102.1				FA
			75.0	130.0	0.70	0.85	8.65	62.5	130.0	4182.3	OK	
	X6	Fc30	50.0	1168.6	800.0	680.0	0.0	2220.6	982.0	1362.5		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			85.0	110.0	0.40	0.85	8.65	67.5	82.5	1638.0	OK	
14F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	464.8	1801.1		
			50.0	1106.3	800.0	680.0	280.0	2102.1				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5	OK	
	X2	Fc30	50.0	1168.6	800.0	680.0	280.0	2220.6	1044.9	3991.1		
			50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5				FA
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	
	X3	Fc30	50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0	1134.5	4277.9		
			50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5				FA
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	
	X4	Fc30	50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0	1134.5	4277.9		
			50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5				FA
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	
	X5	Fc30	50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0	1045.4	3990.5		
			50.0	1106.3	800.0	680.0	280.0	2102.1				FA
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	
	X6	Fc30	50.0	1168.6	800.0	680.0	280.0	2220.6	491.0	1902.6		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5	OK	
13F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	464.8	1801.1		
			50.0	1106.3	800.0	680.0	280.0	2102.1				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5	OK	

Y3(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
13F	X2	Fc30	50.0	1168.6	800.0	680.0	280.0	2220.6	1044.9	3991.1		
			50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5				FA
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	
	X3	Fc30	50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0	1134.5	4277.9		
			50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5				FA
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	
	X4	Fc30	50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0	1134.5	4277.9		
			50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5				FA
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	
	X5	Fc30	50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0	1045.4	3990.5		
			50.0	1106.3	800.0	680.0	280.0	2102.1				FA
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	
	X6	Fc30	50.0	1168.6	800.0	680.0	280.0	2220.6	491.0	1902.6		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5	OK	
12F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	750.9	2890.1		
			65.0	1787.1	800.0	680.0	280.0	3378.3				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	75.0	82.5	3185.0	OK	
	X2	Fc30	65.0	1849.8	800.0	680.0	280.0	3496.8	1624.2	6240.4		
			65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5				FA
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	
	X3	Fc30	65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0	1720.4	6599.1		
			65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5				FA
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	
	X4	Fc30	65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0	1720.4	6599.1		
			65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5				FA
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	
	X5	Fc30	65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0	1624.3	6240.3		
			65.0	1787.1	800.0	680.0	280.0	3378.3				FA
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	
	X6	Fc30	65.0	1849.8	800.0	680.0	280.0	3496.8	777.2	2991.5		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	75.0	82.5	3185.0	OK	
11F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	750.9	2890.1		
			65.0	1787.1	800.0	680.0	280.0	3378.3				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	75.0	82.5	3185.0	OK	
	X2	Fc30	65.0	1849.8	800.0	680.0	280.0	3496.8	1624.2	6240.4		
			65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5				FA
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	
	X3	Fc30	65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0	1720.4	6599.1		
			65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5				FA
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	
	X4	Fc30	65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0	1720.4	6599.1		
			65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5				FA
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	
	X5	Fc30	65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0	1624.3	6240.3		
			65.0	1787.1	800.0	680.0	280.0	3378.3				FA
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	
	X6	Fc30	65.0	1849.8	800.0	680.0	280.0	3496.8	777.2	2991.5		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	75.0	82.5	3185.0	OK	
10F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	744.2	2897.4		
			65.0	1787.1	800.0	680.0	285.0	3378.3				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	
	X2	Fc36	65.0	1849.8	800.0	680.0	280.0	3496.8	1609.9	6256.2		
			65.0	1986.3	800.0	670.0	285.0	3800.5				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	

Y3(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
10F	X3	Fc36	65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0	1705.2	6615.8		
			65.0	1986.3	800.0	670.0	285.0	3800.5				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	
	X4	Fc36	65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0	1705.2	6615.8		
			65.0	1986.3	800.0	670.0	285.0	3800.5				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	
	X5	Fc36	65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0	1609.9	6256.1		
			65.0	1787.1	800.0	680.0	285.0	3378.3				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	
	X6	Fc36	65.0	1849.8	800.0	680.0	280.0	3496.8	770.3	2999.0		
			0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	0.0				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	
9F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	0.0	965.7	3118.4		
			65.0	2318.8	800.0	680.0	280.0	3800.5				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	
	X2	Fc36	65.0	2391.1	800.0	680.0	285.0	3919.0	2075.6	6672.9		
			65.0	2554.9	800.0	670.0	280.0	4222.8				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	
	X3	Fc36	65.0	2626.6	800.0	670.0	285.0	4341.3	2190.0	7011.5		
			65.0	2554.9	800.0	670.0	280.0	4222.8				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	
	X4	Fc36	65.0	2626.6	800.0	670.0	285.0	4341.3	2190.0	7011.5		
			65.0	2554.9	800.0	670.0	280.0	4222.8				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	
	X5	Fc36	65.0	2626.6	800.0	670.0	285.0	4341.3	2075.8	6672.6		
			65.0	2318.8	800.0	680.0	280.0	3800.5				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	
	X6	Fc36	65.0	2391.1	800.0	680.0	285.0	3919.0	995.8	3215.6		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	974.3	3108.9		
			65.0	2318.8	800.0	680.0	280.0	3800.5				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	
	X2	Fc36	65.0	2391.1	800.0	680.0	280.0	3919.0	2094.2	6652.5		
			65.0	2554.9	800.0	670.0	280.0	4222.8				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	
	X3	Fc36	65.0	2626.6	800.0	670.0	280.0	4341.3	2209.6	6990.0		
			65.0	2554.9	800.0	670.0	280.0	4222.8				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	
	X4	Fc36	65.0	2626.6	800.0	670.0	280.0	4341.3	2209.6	6990.0		
			65.0	2554.9	800.0	670.0	280.0	4222.8				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	
	X5	Fc36	65.0	2626.6	800.0	670.0	280.0	4341.3	2094.4	6652.3		
			65.0	2318.8	800.0	680.0	280.0	3800.5				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	
	X6	Fc36	65.0	2391.1	800.0	680.0	280.0	3919.0	1004.7	3205.8		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1044.1	3032.0		
			70.0	2485.1	800.0	680.0	280.0	3800.5				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	
	X2	Fc36	70.0	2562.6	800.0	680.0	280.0	3919.0	2245.0	6486.6		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	
	X3	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2369.4	6814.3		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	

Y3(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X4	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2369.4	6814.3		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	FA
	X5	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2245.2	6486.3		
			70.0	2485.1	800.0	680.0	280.0	3800.5				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	FA
	X6	Fc36	70.0	2562.6	800.0	680.0	280.0	3919.0	1076.7	3126.6		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1044.1	3032.0		
			70.0	2485.1	800.0	680.0	280.0	3800.5				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
	X2	Fc36	70.0	2562.6	800.0	680.0	280.0	3919.0	2245.0	6486.6		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	FA
	X3	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2369.4	6814.3		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	FA
	X4	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2369.4	6814.3		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	FA
	X5	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2245.2	6486.3		
			70.0	2485.1	800.0	680.0	280.0	3800.5				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	FA
	X6	Fc36	70.0	2562.6	800.0	680.0	280.0	3919.0	1076.7	3126.6		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1151.1	3378.9		
			70.0	2739.6	800.0	680.0	280.0	4222.8				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
	X2	Fc36	70.0	2816.5	800.0	680.0	280.0	4341.3	2351.7	6833.7		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X3	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2369.4	6814.3		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X4	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2369.4	6814.3		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X5	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2352.2	6833.2		
			70.0	2739.6	800.0	680.0	280.0	4222.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X6	Fc36	70.0	2816.5	800.0	680.0	280.0	4341.3	1183.4	3473.7		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1151.1	3378.9		
			70.0	2739.6	800.0	680.0	280.0	4222.8				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
	X2	Fc36	70.0	2816.5	800.0	680.0	280.0	4341.3	2351.7	6833.7		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X3	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2369.4	6814.3		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X4	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2369.4	6814.3		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA

Y3(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X5	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2352.2	6833.2		
			70.0	2739.6	800.0	680.0	280.0	4222.8				FA
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	
	X6	Fc36	70.0	2816.5	800.0	680.0	280.0	4341.3	1183.4	3473.7		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1151.1	3378.9		
			70.0	2739.6	800.0	680.0	280.0	4222.8				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	
	X2	Fc36	70.0	2816.5	800.0	680.0	280.0	4341.3	2351.7	6833.7		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				FA
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	
	X3	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2369.4	6814.3		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				FA
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	
	X4	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2369.4	6814.3		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8				FA
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	
	X5	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	2352.2	6833.2		
			70.0	2739.6	800.0	680.0	280.0	4222.8				FA
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	
	X6	Fc36	70.0	2816.5	800.0	680.0	280.0	4341.3	1183.4	3473.7		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	917.6	3635.7		
			70.0	2739.6	800.0	680.0	422.5	4222.8				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	
	X2	Fc36	70.0	2816.5	800.0	680.0	280.0	4341.3	1874.7	7358.4		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	422.5	4222.8				FA
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	
	X3	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	1888.7	7342.9		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	422.5	4222.8				FA
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	
	X4	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	1888.7	7342.9		
			70.0	2739.6	800.0	670.0	422.5	4222.8				FA
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	
	X5	Fc36	70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3	1875.0	7358.0		
			70.0	2739.6	800.0	680.0	422.5	4222.8				FA
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	
	X6	Fc36	70.0	2816.5	800.0	680.0	280.0	4341.3	943.4	3737.8		
			0.0	0.0	0.0	0.0	422.5	0.0				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	982.0	1362.5		
			50.0	1168.6	800.0	680.0	280.0	2220.6				FA
			85.0	110.0	0.40	0.85	8.65	67.5	82.5	1638.0	OK	
	X2	Fc30	50.0	1106.3	800.0	680.0	0.0	2102.1	2090.9	2840.5		
			50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0				FA
			75.0	130.0	0.70	0.85	8.65	62.5	130.0	4182.3	OK	
	X3	Fc30	50.0	1298.8	800.0	670.0	0.0	2452.5	2269.0	3030.0		
			50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0				FA
			75.0	130.0	0.70	0.85	8.65	62.5	130.0	4182.3	OK	
	X4	Fc30	50.0	1298.8	800.0	670.0	0.0	2452.5	2269.0	3030.0		
			50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0				FA
			75.0	130.0	0.70	0.85	8.65	62.5	130.0	4182.3	OK	

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X5	Fc30	50.0	1298.8	800.0	670.0	0.0	2452.5	2089.8	2841.7		
			50.0	1168.6	800.0	680.0	280.0	2220.6				FA
			75.0	130.0	0.70	0.85	8.65	62.5	130.0	4182.3	OK	
	X6	Fc30	50.0	1106.3	800.0	680.0	0.0	2102.1	929.6	1289.8		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			85.0	110.0	0.40	0.85	8.65	67.5	82.5	1638.0	OK	
14F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	491.0	1902.6		
			50.0	1168.6	800.0	680.0	280.0	2220.6				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5	OK	
	X2	Fc30	50.0	1106.3	800.0	680.0	280.0	2102.1	1045.4	3990.5		
			50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0				FA
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	
	X3	Fc30	50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5	1134.5	4277.9		
			50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0				FA
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	
	X4	Fc30	50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5	1134.5	4277.9		
			50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0				FA
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	
	X5	Fc30	50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5	1044.9	3991.1		
			50.0	1168.6	800.0	680.0	280.0	2220.6				FA
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	
	X6	Fc30	50.0	1106.3	800.0	680.0	280.0	2102.1	464.8	1801.1		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5	OK	
13F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	491.0	1902.6		
			50.0	1168.6	800.0	680.0	280.0	2220.6				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5	OK	
	X2	Fc30	50.0	1106.3	800.0	680.0	280.0	2102.1	1045.4	3990.5		
			50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0				FA
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	
	X3	Fc30	50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5	1134.5	4277.9		
			50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0				FA
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	
	X4	Fc30	50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5	1134.5	4277.9		
			50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0				FA
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	
	X5	Fc30	50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5	1044.9	3991.1		
			50.0	1168.6	800.0	680.0	280.0	2220.6				FA
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	
	X6	Fc30	50.0	1106.3	800.0	680.0	280.0	2102.1	464.8	1801.1		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5	OK	
12F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	777.2	2991.5		
			65.0	1849.8	800.0	680.0	280.0	3496.8				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	75.0	82.5	3185.0	OK	
	X2	Fc30	65.0	1787.1	800.0	680.0	280.0	3378.3	1624.3	6240.3		
			65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0				FA
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	
	X3	Fc30	65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5	1720.4	6599.1		
			65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0				FA
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	
	X4	Fc30	65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5	1720.4	6599.1		
			65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0				FA
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	
	X5	Fc30	65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5	1624.2	6240.4		
			65.0	1849.8	800.0	680.0	280.0	3496.8				FA
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
12F	X6	Fc30	65.0	1787.1	800.0	680.0	280.0	3378.3	750.9	2890.1		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	75.0	82.5	3185.0	OK	FA
11F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	777.2	2991.5		
			65.0	1849.8	800.0	680.0	280.0	3496.8				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	75.0	82.5	3185.0	OK	FA
	X2	Fc30	65.0	1787.1	800.0	680.0	280.0	3378.3	1624.3	6240.3		
			65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0				
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	FA
	X3	Fc30	65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5	1720.4	6599.1		
			65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0				
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	FA
	X4	Fc30	65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5	1720.4	6599.1		
			65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0				
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	FA
	X5	Fc30	65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5	1624.2	6240.4		
			65.0	1849.8	800.0	680.0	280.0	3496.8				
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	FA
	X6	Fc30	65.0	1787.1	800.0	680.0	280.0	3378.3	750.9	2890.1		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	75.0	82.5	3185.0	OK	FA
10F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	770.3	2999.0		
			65.0	1849.8	800.0	680.0	285.0	3496.8				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	FA
	X2	Fc36	65.0	1787.1	800.0	680.0	280.0	3378.3	1609.9	6256.1		
			65.0	2048.2	800.0	670.0	285.0	3919.0				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	FA
	X3	Fc36	65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5	1705.2	6615.8		
			65.0	2048.2	800.0	670.0	285.0	3919.0				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	FA
	X4	Fc36	65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5	1705.2	6615.8		
			65.0	2048.2	800.0	670.0	285.0	3919.0				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	FA
	X5	Fc36	65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5	1609.9	6256.2		
			65.0	1849.8	800.0	680.0	285.0	3496.8				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	FA
	X6	Fc36	65.0	1787.1	800.0	680.0	280.0	3378.3	744.2	2897.4		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	285.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	FA
9F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	285.0	-0.0	995.8	3215.6		
			65.0	2391.1	800.0	680.0	280.0	3919.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	FA
	X2	Fc36	65.0	2318.8	800.0	680.0	285.0	3800.5	2075.8	6672.6		
			65.0	2626.6	800.0	670.0	280.0	4341.3				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	FA
	X3	Fc36	65.0	2554.9	800.0	670.0	285.0	4222.8	2190.0	7011.5		
			65.0	2626.6	800.0	670.0	280.0	4341.3				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	FA
	X4	Fc36	65.0	2554.9	800.0	670.0	285.0	4222.8	2190.0	7011.5		
			65.0	2626.6	800.0	670.0	280.0	4341.3				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	FA
	X5	Fc36	65.0	2554.9	800.0	670.0	285.0	4222.8	2075.6	6672.9		
			65.0	2391.1	800.0	680.0	280.0	3919.0				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	FA
	X6	Fc36	65.0	2318.8	800.0	680.0	285.0	3800.5	965.7	3118.4		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	FA

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1004.7	3205.8		
			65.0	2391.1	800.0	680.0	280.0	3919.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	FA
	X2	Fc36	65.0	2318.8	800.0	680.0	280.0	3800.5	2094.4	6652.3		
			65.0	2626.6	800.0	670.0	280.0	4341.3				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	FA
	X3	Fc36	65.0	2554.9	800.0	670.0	280.0	4222.8	2209.6	6990.0		
			65.0	2626.6	800.0	670.0	280.0	4341.3				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	FA
	X4	Fc36	65.0	2554.9	800.0	670.0	280.0	4222.8	2209.6	6990.0		
			65.0	2626.6	800.0	670.0	280.0	4341.3				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	FA
	X5	Fc36	65.0	2554.9	800.0	670.0	280.0	4222.8	2094.2	6652.5		
			65.0	2391.1	800.0	680.0	280.0	3919.0				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	FA
	X6	Fc36	65.0	2318.8	800.0	680.0	280.0	3800.5	974.3	3108.9		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	FA
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1076.7	3126.6		
			70.0	2562.6	800.0	680.0	280.0	3919.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
	X2	Fc36	70.0	2485.1	800.0	680.0	280.0	3800.5	2245.2	6486.3		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	FA
	X3	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2369.4	6814.3		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	FA
	X4	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2369.4	6814.3		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	FA
	X5	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2245.0	6486.6		
			70.0	2562.6	800.0	680.0	280.0	3919.0				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	FA
	X6	Fc36	70.0	2485.1	800.0	680.0	280.0	3800.5	1044.1	3032.0		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1076.7	3126.6		
			70.0	2562.6	800.0	680.0	280.0	3919.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
	X2	Fc36	70.0	2485.1	800.0	680.0	280.0	3800.5	2245.2	6486.3		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	FA
	X3	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2369.4	6814.3		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	FA
	X4	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2369.4	6814.3		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	FA
	X5	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2245.0	6486.6		
			70.0	2562.6	800.0	680.0	280.0	3919.0				
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	FA
	X6	Fc36	70.0	2485.1	800.0	680.0	280.0	3800.5	1044.1	3032.0		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1183.4	3473.7		
			70.0	2816.5	800.0	680.0	280.0	4341.3				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
5F	X2	Fc36	70.0	2739.6	800.0	680.0	280.0	4222.8	2352.2	6833.2		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X3	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2369.4	6814.3		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X4	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2369.4	6814.3		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X5	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2351.7	6833.7		
			70.0	2816.5	800.0	680.0	280.0	4341.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X6	Fc36	70.0	2739.6	800.0	680.0	280.0	4222.8	1151.1	3378.9		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1183.4	3473.7		
			70.0	2816.5	800.0	680.0	280.0	4341.3				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
	X2	Fc36	70.0	2739.6	800.0	680.0	280.0	4222.8	2352.2	6833.2		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X3	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2369.4	6814.3		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X4	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2369.4	6814.3		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X5	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2351.7	6833.7		
			70.0	2816.5	800.0	680.0	280.0	4341.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X6	Fc36	70.0	2739.6	800.0	680.0	280.0	4222.8	1151.1	3378.9		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1183.4	3473.7		
			70.0	2816.5	800.0	680.0	280.0	4341.3				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
	X2	Fc36	70.0	2739.6	800.0	680.0	280.0	4222.8	2352.2	6833.2		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X3	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2369.4	6814.3		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X4	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2369.4	6814.3		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X5	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2351.7	6833.7		
			70.0	2816.5	800.0	680.0	280.0	4341.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X6	Fc36	70.0	2739.6	800.0	680.0	280.0	4222.8	1151.1	3378.9		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	943.4	3737.8		
			70.0	2816.5	800.0	680.0	422.5	4341.3				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
	X2	Fc36	70.0	2739.6	800.0	680.0	280.0	4222.8	1875.0	7358.0		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	422.5	4341.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X3	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	1888.7	7342.9		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	422.5	4341.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X4	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	1888.7	7342.9		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	422.5	4341.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X5	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	1874.7	7358.4		
			70.0	2816.5	800.0	680.0	422.5	4341.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X6	Fc36	70.0	2739.6	800.0	680.0	280.0	4222.8	917.6	3635.7		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	422.5	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA

Y3(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	982.0	1362.5		
			50.0	1168.6	800.0	680.0	280.0	2220.6				
			85.0	110.0	0.40	0.85	8.65	67.5	82.5	1638.0	OK	FA
	X2	Fc30	50.0	1106.3	800.0	680.0	0.0	2102.1	2090.9	2840.5		
			50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0				
			75.0	130.0	0.70	0.85	8.65	62.5	130.0	4182.3	OK	FA
	X3	Fc30	50.0	1298.8	800.0	670.0	0.0	2452.5	2269.0	3030.0		
			50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0				
			75.0	130.0	0.70	0.85	8.65	62.5	130.0	4182.3	OK	FA
	X4	Fc30	50.0	1298.8	800.0	670.0	0.0	2452.5	2269.0	3030.0		
			50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0				
			75.0	130.0	0.70	0.85	8.65	62.5	130.0	4182.3	OK	FA
	X5	Fc30	50.0	1298.8	800.0	670.0	0.0	2452.5	2089.8	2841.7		
			50.0	1168.6	800.0	680.0	280.0	2220.6				
			75.0	130.0	0.70	0.85	8.65	62.5	130.0	4182.3	OK	FA
	X6	Fc30	50.0	1106.3	800.0	680.0	0.0	2102.1	929.6	1289.8		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.40	0.85	8.65	67.5	82.5	1638.0	OK	FA
14F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	491.0	1902.6		
			50.0	1168.6	800.0	680.0	280.0	2220.6				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5	OK	FA
	X2	Fc30	50.0	1106.3	800.0	680.0	280.0	2102.1	1045.4	3990.5		
			50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0				
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	FA
	X3	Fc30	50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5	1134.5	4277.9		
			50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0				
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	FA
	X4	Fc30	50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5	1134.5	4277.9		
			50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0				
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	FA
	X5	Fc30	50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5	1044.9	3991.1		
			50.0	1168.6	800.0	680.0	280.0	2220.6				
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	FA
	X6	Fc30	50.0	1106.3	800.0	680.0	280.0	2102.1	464.8	1801.1		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5	OK	FA
13F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	491.0	1902.6		
			50.0	1168.6	800.0	680.0	280.0	2220.6				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5	OK	FA
	X2	Fc30	50.0	1106.3	800.0	680.0	280.0	2102.1	1045.4	3990.5		
			50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0				
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	FA

Y3(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
13F	X3	Fc30	50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5	1134.5	4277.9		
			50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0				FA
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	
	X4	Fc30	50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5	1134.5	4277.9		
			50.0	1361.6	800.0	670.0	280.0	2571.0				FA
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	
	X5	Fc30	50.0	1298.8	800.0	670.0	280.0	2452.5	1044.9	3991.1		
			50.0	1168.6	800.0	680.0	280.0	2220.6				FA
			75.0	130.0	1.00	0.85	8.65	62.5	130.0	5974.7	OK	
	X6	Fc30	50.0	1106.3	800.0	680.0	280.0	2102.1	464.8	1801.1		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	67.5	82.5	2866.5	OK	
12F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	777.2	2991.5		
			65.0	1849.8	800.0	680.0	280.0	3496.8				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	75.0	82.5	3185.0	OK	
	X2	Fc30	65.0	1787.1	800.0	680.0	280.0	3378.3	1624.3	6240.3		
			65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0				FA
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	
	X3	Fc30	65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5	1720.4	6599.1		
			65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0				FA
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	
	X4	Fc30	65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5	1720.4	6599.1		
			65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0				FA
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	
	X5	Fc30	65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5	1624.2	6240.4		
			65.0	1849.8	800.0	680.0	280.0	3496.8				FA
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	
	X6	Fc30	65.0	1787.1	800.0	680.0	280.0	3378.3	750.9	2890.1		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	75.0	82.5	3185.0	OK	
11F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	777.2	2991.5		
			65.0	1849.8	800.0	680.0	280.0	3496.8				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	75.0	82.5	3185.0	OK	
	X2	Fc30	65.0	1787.1	800.0	680.0	280.0	3378.3	1624.3	6240.3		
			65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0				FA
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	
	X3	Fc30	65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5	1720.4	6599.1		
			65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0				FA
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	
	X4	Fc30	65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5	1720.4	6599.1		
			65.0	2048.2	800.0	670.0	280.0	3919.0				FA
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	
	X5	Fc30	65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5	1624.2	6240.4		
			65.0	1849.8	800.0	680.0	280.0	3496.8				FA
			80.0	130.0	1.00	0.85	8.65	72.5	130.0	6930.7	OK	
	X6	Fc30	65.0	1787.1	800.0	680.0	280.0	3378.3	750.9	2890.1		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	75.0	82.5	3185.0	OK	
10F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	770.3	2999.0		
			65.0	1849.8	800.0	680.0	285.0	3496.8				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	
	X2	Fc36	65.0	1787.1	800.0	680.0	280.0	3378.3	1609.9	6256.1		
			65.0	2048.2	800.0	670.0	285.0	3919.0				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	
	X3	Fc36	65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5	1705.2	6615.8		
			65.0	2048.2	800.0	670.0	285.0	3919.0				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	

Y3(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
10F	X4	Fc36	65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5	1705.2	6615.8		
			65.0	2048.2	800.0	670.0	285.0	3919.0				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	
	X5	Fc36	65.0	1986.3	800.0	670.0	280.0	3800.5	1609.9	6256.2		
			65.0	1849.8	800.0	680.0	285.0	3496.8				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	
	X6	Fc36	65.0	1787.1	800.0	680.0	280.0	3378.3	744.2	2897.4		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	285.0	-0.0				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	
9F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	285.0	-0.0	995.8	3215.6		
			65.0	2391.1	800.0	680.0	280.0	3919.0				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	
	X2	Fc36	65.0	2318.8	800.0	680.0	285.0	3800.5	2075.8	6672.6		
			65.0	2626.6	800.0	670.0	280.0	4341.3				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	
	X3	Fc36	65.0	2554.9	800.0	670.0	285.0	4222.8	2190.0	7011.5		
			65.0	2626.6	800.0	670.0	280.0	4341.3				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	
	X4	Fc36	65.0	2554.9	800.0	670.0	285.0	4222.8	2190.0	7011.5		
			65.0	2626.6	800.0	670.0	280.0	4341.3				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	
	X5	Fc36	65.0	2554.9	800.0	670.0	285.0	4222.8	2075.6	6672.9		
			65.0	2391.1	800.0	680.0	280.0	3919.0				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	
	X6	Fc36	65.0	2318.8	800.0	680.0	285.0	3800.5	965.7	3118.4		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1004.7	3205.8		
			65.0	2391.1	800.0	680.0	280.0	3919.0				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	
	X2	Fc36	65.0	2318.8	800.0	680.0	280.0	3800.5	2094.4	6652.3		
			65.0	2626.6	800.0	670.0	280.0	4341.3				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	
	X3	Fc36	65.0	2554.9	800.0	670.0	280.0	4222.8	2209.6	6990.0		
			65.0	2626.6	800.0	670.0	280.0	4341.3				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	
	X4	Fc36	65.0	2554.9	800.0	670.0	280.0	4222.8	2209.6	6990.0		
			65.0	2626.6	800.0	670.0	280.0	4341.3				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	
	X5	Fc36	65.0	2554.9	800.0	670.0	280.0	4222.8	2094.2	6652.5		
			65.0	2391.1	800.0	680.0	280.0	3919.0				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	77.5	130.0	8417.2	OK	
	X6	Fc36	65.0	2318.8	800.0	680.0	280.0	3800.5	974.3	3108.9		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1076.7	3126.6		
			70.0	2562.6	800.0	680.0	280.0	3919.0				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	
	X2	Fc36	70.0	2485.1	800.0	680.0	280.0	3800.5	2245.2	6486.3		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	
	X3	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2369.4	6814.3		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	
	X4	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2369.4	6814.3		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	

Y3(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X5	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2245.0	6486.6		
			70.0	2562.6	800.0	680.0	280.0	3919.0				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	
	X6	Fc36	70.0	2485.1	800.0	680.0	280.0	3800.5	1044.1	3032.0		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1076.7	3126.6		
			70.0	2562.6	800.0	680.0	280.0	3919.0				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	
	X2	Fc36	70.0	2485.1	800.0	680.0	280.0	3800.5	2245.2	6486.3		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	
	X3	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2369.4	6814.3		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	
	X4	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2369.4	6814.3		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	
	X5	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2245.0	6486.6		
			70.0	2562.6	800.0	680.0	280.0	3919.0				FA
			90.0	130.0	1.00	0.85	9.83	80.0	130.0	8688.7	OK	
	X6	Fc36	70.0	2485.1	800.0	680.0	280.0	3800.5	1044.1	3032.0		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1183.4	3473.7		
			70.0	2816.5	800.0	680.0	280.0	4341.3				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	
	X2	Fc36	70.0	2739.6	800.0	680.0	280.0	4222.8	2352.2	6833.2		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				FA
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	
	X3	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2369.4	6814.3		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				FA
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	
	X4	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2369.4	6814.3		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				FA
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	
	X5	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2351.7	6833.7		
			70.0	2816.5	800.0	680.0	280.0	4341.3				FA
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	
	X6	Fc36	70.0	2739.6	800.0	680.0	280.0	4222.8	1151.1	3378.9		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1183.4	3473.7		
			70.0	2816.5	800.0	680.0	280.0	4341.3				FA
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	
	X2	Fc36	70.0	2739.6	800.0	680.0	280.0	4222.8	2352.2	6833.2		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				FA
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	
	X3	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2369.4	6814.3		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				FA
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	
	X4	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2369.4	6814.3		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				FA
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	
	X5	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2351.7	6833.7		
			70.0	2816.5	800.0	680.0	280.0	4341.3				FA
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	

Y3(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X6	Fc36	70.0	2739.6	800.0	680.0	280.0	4222.8	1151.1	3378.9		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1183.4	3473.7		
			70.0	2816.5	800.0	680.0	280.0	4341.3				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
	X2	Fc36	70.0	2739.6	800.0	680.0	280.0	4222.8	2352.2	6833.2		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X3	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2369.4	6814.3		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X4	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2369.4	6814.3		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	280.0	4341.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X5	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	2351.7	6833.7		
			70.0	2816.5	800.0	680.0	280.0	4341.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X6	Fc36	70.0	2739.6	800.0	680.0	280.0	4222.8	1151.1	3378.9		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	943.4	3737.8		
			70.0	2816.5	800.0	680.0	422.5	4341.3				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA
	X2	Fc36	70.0	2739.6	800.0	680.0	280.0	4222.8	1875.0	7358.0		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	422.5	4341.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X3	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	1888.7	7342.9		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	422.5	4341.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X4	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	1888.7	7342.9		
			70.0	2816.5	800.0	670.0	422.5	4341.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X5	Fc36	70.0	2739.6	800.0	670.0	280.0	4222.8	1874.7	7358.4		
			70.0	2816.5	800.0	680.0	422.5	4341.3				
			100.0	130.0	1.00	0.85	9.83	85.0	130.0	9231.7	OK	FA
	X6	Fc36	70.0	2739.6	800.0	680.0	280.0	4222.8	917.6	3635.7		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	422.5	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	77.5	82.5	3739.2	OK	FA

U-5.11.2　ＲＣ柱はり接合部（柱降伏型）

gbL, gbR　：左右のはり幅　(cm)
Mc , Mc'　：上下の柱端モーメント　(kN･m)
hc , hc'　：上下の階高　(cm)
H　, H'　：上下の柱の内のり高さ　(cm)
lb , lb'　：左右のはりのスパン長さ　(cm)
Tu , Tu'　：上下の柱端に生ずる引張力　(kN)
Qgu　：左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値　(kN)
Qdju　：柱はり接合部のせん断設計用せん断力　(kN)
cB , cD　：柱はり接合部の柱断面寸法　(cm)
κ　：柱はり接合部の形状による係数
Φ　：直交はりの有無による補正係数
Fj　：柱はり接合部のせん断強度の基準値　(N/mm2)
bj　：柱はり接合部の有効幅　(cm)
Dj　：柱せい　(cm)
Vju　：柱はり接合部のせん断強度　(kN)
D　：柱せい　(cm)
Db　：はりせい　(cm)
種別　：判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は
上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）

Y2(正加力)-- ＲＣ柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	Ib Ib' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	3193.6	422.5	225.0	0.0	3550.0	1499.2	827.2	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			85.0	110.0	0.40	0.85	9.83	85.0	82.5	2343.4		
	X2	Fc36	85.0	8585.4	422.5	225.0	800.0	7989.5	2015.2	2847.8	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			100.0	130.0	0.70	0.85	9.83	92.5	130.0	7032.4		
	X3	Fc36	85.0	8736.9	422.5	225.0	800.0	8130.5	2050.8	2898.0	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			100.0	130.0	0.70	0.85	9.83	92.5	130.0	7032.4		
	X4	Fc36	85.0	8739.4	422.5	225.0	800.0	8132.8	2051.3	2898.8	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			100.0	130.0	0.70	0.85	9.83	92.5	130.0	7032.4		
	X5	Fc36	85.0	8888.1	422.5	225.0	800.0	8271.1	2086.2	2948.1	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			100.0	130.0	0.70	0.85	9.83	92.5	130.0	7032.4		
	X6	Fc36	85.0	6275.0	422.5	225.0	800.0	6975.4	2945.8	1625.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			85.0	110.0	0.40	0.85	9.83	85.0	82.5	2343.4		

Y3(正加力)-- ＲＣ柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	Ib Ib' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	3176.6	422.5	225.0	0.0	3531.2	1491.2	822.8	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			85.0	110.0	0.40	0.85	9.83	85.0	82.5	2343.4		
	X2	Fc36	85.0	8582.1	422.5	225.0	800.0	7986.4	2014.4	2846.6	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			100.0	130.0	0.70	0.85	9.83	92.5	130.0	7032.4		
	X3	Fc36	85.0	8735.1	422.5	225.0	800.0	8128.8	2050.3	2897.4	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			100.0	130.0	0.70	0.85	9.83	92.5	130.0	7032.4		
	X4	Fc36	85.0	8738.6	422.5	225.0	800.0	8132.1	2051.2	2898.6	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			100.0	130.0	0.70	0.85	9.83	92.5	130.0	7032.4		
	X5	Fc36	85.0	8888.4	422.5	225.0	800.0	8271.4	2086.3	2948.2	OK	FA
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			100.0	130.0	0.70	0.85	9.83	92.5	130.0	7032.4		
	X6	Fc36	85.0	6275.3	422.5	225.0	800.0	6975.7	2945.9	1625.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			85.0	110.0	0.40	0.85	9.83	85.0	82.5	2343.4		

Y2(負加力)-- ＲＣ柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	Ib Ib' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-6275.0	422.5	225.0	0.0	6975.4	2945.8	1625.3		
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				FA
			85.0	110.0	0.40	0.85	9.83	85.0	82.5	2343.4	OK	
	X2	Fc36	85.0	-8888.0	422.5	225.0	800.0	8271.1	2086.2	2948.1		
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				FA
			100.0	130.0	0.70	0.85	9.83	92.5	130.0	7032.4	OK	
	X3	Fc36	85.0	-8739.4	422.5	225.0	800.0	8132.8	2051.3	2898.8		
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				FA
			100.0	130.0	0.70	0.85	9.83	92.5	130.0	7032.4	OK	
	X4	Fc36	85.0	-8736.9	422.5	225.0	800.0	8130.5	2050.7	2898.0		
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				FA
			100.0	130.0	0.70	0.85	9.83	92.5	130.0	7032.4	OK	
	X5	Fc36	85.0	-8585.4	422.5	225.0	800.0	7989.5	2015.2	2847.8		
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				FA
			100.0	130.0	0.70	0.85	9.83	92.5	130.0	7032.4	OK	
	X6	Fc36	85.0	-3193.6	422.5	225.0	800.0	3550.0	1499.2	827.2		
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				FA
			85.0	110.0	0.40	0.85	9.83	85.0	82.5	2343.4	OK	

Y3(負加力)-- ＲＣ柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	Ib Ib' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-6275.3	422.5	225.0	0.0	6975.7	2945.9	1625.4		
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				FA
			85.0	110.0	0.40	0.85	9.83	85.0	82.5	2343.4	OK	
	X2	Fc36	85.0	-8888.4	422.5	225.0	800.0	8271.4	2086.3	2948.2		
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				FA
			100.0	130.0	0.70	0.85	9.83	92.5	130.0	7032.4	OK	
	X3	Fc36	85.0	-8738.6	422.5	225.0	800.0	8132.1	2051.2	2898.6		
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				FA
			100.0	130.0	0.70	0.85	9.83	92.5	130.0	7032.4	OK	
	X4	Fc36	85.0	-8735.1	422.5	225.0	800.0	8128.8	2050.3	2897.4		
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				FA
			100.0	130.0	0.70	0.85	9.83	92.5	130.0	7032.4	OK	
	X5	Fc36	85.0	-8582.1	422.5	225.0	800.0	7986.4	2014.4	2846.6		
			85.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				FA
			100.0	130.0	0.70	0.85	9.83	92.5	130.0	7032.4	OK	
	X6	Fc36	85.0	-3176.6	422.5	225.0	800.0	3531.2	1491.2	822.8		
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				FA
			85.0	110.0	0.40	0.85	9.83	85.0	82.5	2343.4	OK	

**** メッセージ一覧 ****

プリチェックメッセージ一覧

・C504　LW.　Ｘ方向風圧力の検討がされていない。
・C504　LW.　Ｙ方向風圧力の検討がされていない。
・C601　LS.　積雪荷重の考慮がされていない。
・UC5104 UCO. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
・■建物基本入力データ
・　エラー　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 0
・　警告　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 0
・　注意　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 3
・■保有水平耐力計算
・　エラー　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 0
・　警告　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 0
・　注意　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 1

準備計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

・W6309:[Y2ﾌﾚｰﾑ1F層][X1-X2]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y2ﾌﾚｰﾑ1F層][X2-X3]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y2ﾌﾚｰﾑ1F層][X3-X4]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y2ﾌﾚｰﾑ1F層][X4-X5]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y2ﾌﾚｰﾑ1F層][X5-X6]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y3ﾌﾚｰﾑ1F層][X1-X2]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y3ﾌﾚｰﾑ1F層][X2-X3]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y3ﾌﾚｰﾑ1F層][X3-X4]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y3ﾌﾚｰﾑ1F層][X4-X5]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y3ﾌﾚｰﾑ1F層][X5-X6]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

保有耐力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。

計算終了時間 2013/07/29 20:44