BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

rc15-7-11

略　称：rc15-7-11
日　付：2013/7/31
担当者：k-lab

計算プログラム：BUS-5
(August. 2007)

バージョン：1.0.5.8
データベース番号：6.5.0.8

会員番号：BUSK00039
シリアルNo：K48024

計算開始時間 2013/08/02 12:57 （株）構造システム

目　次

計算・設計に関する情報 ―― Ⅲ－ 1

【１．構造上の特徴】 ―― Ⅲ－ 2
【２．構造計算方針】 ―― Ⅲ－ 2
【３．適用する構造計算】 ―― Ⅲ－ 2
【４．使用プログラムの概要】 ―― Ⅲ－ 2

§1. 入力データ ―― Ⅲ－ 3

I-1　一般事項 ―― Ⅲ－ 3

I-1.1　建築物の構造設計概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.1　建物概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.2　床面積 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.3　構造概要 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い ―― Ⅲ－ 4
I-1.2　略伏図 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置 ―― Ⅲ－ 4
I-1.3　略軸組図 ―― Ⅲ－ 13
I-1.3.1　壁開口配置 ―― Ⅲ－ 13
I-1.4　部材 ―― Ⅲ－ 24
I-1.4.1　はり ―― Ⅲ－ 24
I-1.4.2　柱 ―― Ⅲ－ 25
I-1.4.3　ベースプレート ―― Ⅲ－ 26
I-1.4.4　壁 ―― Ⅲ－ 26
I-1.4.5　雑壁 ―― Ⅲ－ 27
I-1.4.6　壁鉄筋番号 ―― Ⅲ－ 27
I-1.4.7　ブレース ―― Ⅲ－ 27
I-1.4.8　床スラブ・床構造 ―― Ⅲ－ 27
I-1.4.9　片持ばり ―― Ⅲ－ 27
I-1.4.10　片持スラブ ―― Ⅲ－ 27
I-1.4.11　出隅片持スラブ ―― Ⅲ－ 27
I-1.4.12　接合部 ―― Ⅲ－ 27
I-1.4.13　杭、杭基礎 ―― Ⅲ－ 28
I-1.4.14　直接基礎 ―― Ⅲ－ 28

I-2　使用材料、材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 28

I-2.1　材料種別 ―― Ⅲ－ 28
I-2.1.1　材料種別図 ―― Ⅲ－ 28
I-2.1.2　コンクリート ―― Ⅲ－ 28
I-2.1.3　鉄筋 ―― Ⅲ－ 28
I-2.1.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 28
I-2.4　降伏点強度倍率 ―― Ⅲ－ 28

I-3　荷重・外力 ―― Ⅲ－ 29

I-3.1　荷重計算条件 ―― Ⅲ－ 29
I-3.1.1　最小スラブ厚 ―― Ⅲ－ 29
I-3.1.2　スラブ荷重の拾い方 ―― Ⅲ－ 29
I-3.1.3　基礎荷重 ―― Ⅲ－ 29
I-3.2　積載荷重 ―― Ⅲ－ 29
I-3.3　仕上 ―― Ⅲ－ 30
I-3.3.1　仕上材名称 ―― Ⅲ－ 30
I-3.3.2　仕上名称 ―― Ⅲ－ 30
I-3.4　重量 ―― Ⅲ－ 30
I-3.4.1　はり、柱仕上重量 ―― Ⅲ－ 30
I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量 ―― Ⅲ－ 30
I-3.4.3　建物重量の直接入力 ―― Ⅲ－ 30
I-3.5　地震力 ―― Ⅲ－ 30
I-3.6　風圧力 ―― Ⅲ－ 30
I-3.7　積雪荷重 ―― Ⅲ－ 30

I-6　共通計算条件 ―― Ⅲ－ 30

I-6.1　使用基準 ―― Ⅲ－ 30
I-6.2　計算ルート指定 ―― Ⅲ－ 31
I-6.3　柱はり接合部計算条件 ―― Ⅲ－ 31

I-7　許容応力度計算 ―― Ⅲ－ 31

I-7.1　応力解析・モデル化 ―― Ⅲ－ 31
I-7.1.1　応力計算条件 ―― Ⅲ－ 31
I-7.2　剛性率・偏心率 ―― Ⅲ－ 31
I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件 ―― Ⅲ－ 31
I-7.3　断面計算 ―― Ⅲ－ 31
I-7.3.1　断面計算条件 ―― Ⅲ－ 31

I-8　保有水平耐力計算 ―― Ⅲ－ 32

I-8.1　計算条件 ―― Ⅲ－ 32
I-8.1.1　基本条件 ―― Ⅲ－ 32
I-8.1.2　計算条件 ―― Ⅲ－ 32
I-8.1.3　解析条件等 ―― Ⅲ－ 33
I-8.1.5　増分解析の制御条件 ―― Ⅲ－ 33
I-8.1.8　部材の耐力算定式 ―― Ⅲ－ 33

§２．許容応力度等計算結果 ―― Ⅲ－ 35

A-1　準備計算結果 ―― Ⅲ－ 35

A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ ―― Ⅲ－ 35
A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図 ―― Ⅲ－ 35
A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 44
A-1.1.3　片持ばりのＭ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 48
A-1.1.4　柱のＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 48
A-1.2　節点重量 ―― Ⅲ－ 48
A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重） ―― Ⅲ－ 48
A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重） ―― Ⅲ－ 56

A-1.3 層せん断力 ―― Ⅲ－ 65
A-1.3.1　地震力 ―― Ⅲ－ 65
A-1.4 剛度増大率 ―― Ⅲ－ 72
A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率 ―― Ⅲ－ 72
A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率 ―― Ⅲ－ 80

A-2. 応力計算結果 ―― Ⅲ－ 88

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性 ―― Ⅲ－ 88
A-2.2　部材応力図 ―― Ⅲ－ 94
A-2.3 部材応力表 ―― Ⅲ－ 118

A-3. 応力計算結果のまとめ ―― Ⅲ－ 155

A-3.5　壁量 ―― Ⅲ－ 155
A-3.6　剛性率 ―― Ⅲ－ 156
A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 156
A-3.6.2　剛性率(雑壁を含まない) ―― Ⅲ－ 157
A-3.7　偏心率 ―― Ⅲ－ 158
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 158
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない) ―― Ⅲ－ 158

A-4. 断面計算結果 ―― Ⅲ－ 160

A-4.3　ＲＣの断面計算 ―― Ⅲ－ 160
A-4.3.1　ＲＣはりの断面計算 ―― Ⅲ－ 160
A-4.3.2　ＲＣ柱の断面計算 ―― Ⅲ－ 226
A-4.3.3　ＲＣ壁の断面計算 ―― Ⅲ－ 297
A-4.3.4　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（許容応力度） ―― Ⅲ－ 328
A-4.3.5　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（終局強度） ―― Ⅲ－ 328
A-4.8　断面計算結果一覧 ―― Ⅲ－ 329
A-4.8.1 断面検定比図 ―― Ⅲ－ 329

§３．保有水平耐力計算結果 ―― Ⅲ－ 356

U-1 長期荷重時応力・層せん断力 ―― Ⅲ－ 356

U-1.3　層せん断力 ―― Ⅲ－ 356
U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値 ―― Ⅲ－ 356
U-1.3.4　層重量・層せん断力係数 ―― Ⅲ－ 356

U-3　Ds算定時計算結果 ―― Ⅲ－ 358

U-3.1　荷重－変位（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 358
U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 358
U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 360
U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 360
U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 377
U-3.3　部材の終局強度（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 394
U-3.3.1　部材の終局強度図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 394
U-3.5　終局時機構図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 411
U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 411

U-4　保有水平耐力計算結果 ―― Ⅲ－ 428

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 428
U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 428
U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 430
U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 430
U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 447
U-4.5　終局時機構図（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 464
U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 464

U-5　必要保有水平力と判定 ―― Ⅲ－ 481

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク ―― Ⅲ－ 481
U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別） ―― Ⅲ－ 481
U-5.1.3　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ） ―― Ⅲ－ 531
U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認 ―― Ⅲ－ 532
U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 532
U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 532
U-5.2.2　ＲＣ柱部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 552
U-5.2.3　ＲＣ壁部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 575
U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛） ―― Ⅲ－ 582
U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力 ―― Ⅲ－ 582
U-5.4.3 ランク別のＤs算定時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 582
U-5.5　水平せん断力係数 ―― Ⅲ－ 592
U-5.6　構造特性係数 ―― Ⅲ－ 613
U-5.7　必要保有水平耐力 ―― Ⅲ－ 617
U-5.8　保有水平耐力判定 ―― Ⅲ－ 619
U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 619
U-5.8.2　保有水平耐力判定表 ―― Ⅲ－ 629
U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由 ―― Ⅲ－ 631
U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位 ―― Ⅲ－ 631
U-5.8.5　増分解析イテレーション結果 ―― Ⅲ－ 634
U-5.9　冷間成形角形鋼管の崩壊形の判別 ―― Ⅲ－ 634
U-5.10　崩壊形の判別 ―― Ⅲ－ 634
U-5.11　ＲＣ柱はり接合部せん断耐力 ―― Ⅲ－ 634
U-5.11.1　ＲＣ柱はり接合部（はり降伏型） ―― Ⅲ－ 634
U-5.11.2　ＲＣ柱はり接合部（柱降伏型） ―― Ⅲ－ 652
U-5.12　ＳＲＣ柱はり接合部せん断耐力 ―― Ⅲ－ 654
U-5.13　必要せん断補強筋比 ―― Ⅲ－ 654
U-5.14　鉄骨柱脚部分の検討 ―― Ⅲ－ 654

**** メッセージ一覧 **** ―― Ⅲ－ 655

プリチェックメッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 655
準備計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 655
応力計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 655
断面計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 655
保有耐力計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 655
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 655

計算・設計に関する情報

工事名称	rc15-7-11
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver.1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先･電話番号	

【１．構造上の特徴】

【２．構造計算方針】

【３．適用する構造計算】

【イ．適用する構造計算】
- ☑　保有水平耐力計算
- ☐　許容応力度等計算
- ☐　令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ．鉄骨造における適用関係】
- ☐　平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
- ☐　平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ．平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
（参照頁　　）

【４．使用プログラムの概要】

【イ．プログラム名称】　BUS-5 Ver.1.0.5.8 データベース番号:6.5.0.8
【ロ．国土交通大臣の認定の有無】　有（認定プログラムで安全性を確認）・　有（その他）　・　無
【ハ．認定番号】
【ニ．認定取得年月日】
【ホ．構造計算チェックリスト】　（参照頁　　）

§1. 入力データ

I-1　一般事項

I-1.1　建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途			構造種別	鉄筋コンクリート造	
階数	地下　0階　地上　15階　塔屋　0階				
建築面積	0.00 m2		延べ面積	0.00 m2	
軒高さ	42.580 m		建物高さ	42.580 m	
工事種別	☑ 新築　☐ 増築		増築予定	☑ 無　☐ 有(階)	
構造 主要ｽﾊﾟﾝ	X方向 : 0.000 m			Y方向 : 0.000 m	
構造 塔状比	X方向 : 検討しない			Y方向 : 検討しない	
構造 骨組形式	X方向 :			Y方向 :	
基礎形式	☑ 直接基礎　☐ 杭基礎				
仕上	床 :		屋根 :		
	外装 :				
屋上付属物等					

I-1.1.1　建物概要

建物規模 :

スパン数	X方向	5 スパン
	Y方向	3 スパン
階　数	地　上	15 階
	地　下	0 階
	塔　屋	0 階
高　さ		42.580 m
軒の高さ		42.580 m
地面から地上１階床までの高さ		28.0 cm
パラペットの高さ		0.0 cm
ピロティ階	X方向	指定なし
	Y方向	指定なし
基礎下端レベル		GL-250.0 cm

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)
15F	280.0	280.0
14F	280.0	280.0
13F	280.0	280.0
12F	280.0	280.0
11F	280.0	285.0
10F	280.0	280.0
9F	280.0	280.0
8F	280.0	280.0
7F	280.0	280.0
6F	280.0	280.0
5F	280.0	280.0
4F	280.0	280.0
3F	280.0	280.0
2F	280.0	280.0
1F	310.0	397.5

層名	標準はりせい (cm)
RF	65.0
15F	65.0
14F	65.0
13F	65.0
12F	65.0
11F	75.0
10F	75.0
9F	75.0
8F	75.0
7F	75.0
6F	75.0
5F	75.0
4F	75.0
3F	75.0
2F	75.0
1F	250.0

層名	標準レベル (cm)
RF	-3.0
15F	-3.0
14F	-3.0
13F	-3.0
12F	-3.0
11F	-3.0
10F	-3.0
9F	-3.0
8F	-3.0
7F	-3.0
6F	-3.0
5F	-3.0
4F	-3.0
3F	-3.0
2F	-3.0
1F	-3.0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離
X1	700.0	700.0	0.0	Y1	200.0	200.0	0.0
X2	700.0	700.0	0.0	Y2	1100.0	1100.0	0.0
X3	700.0	700.0	0.0	Y3	200.0	200.0	0.0
X4	700.0	700.0	0.0	Y4			0.0
X5	700.0	700.0	0.0				

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離
X6			0.0				

I-1.1.2　床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.1.3　構造概要

構造種別	層名１	層名２
鉄筋コンクリート造	1F	RF

I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い

そで壁または雑壁として扱う

I-1.2　略伏図

I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

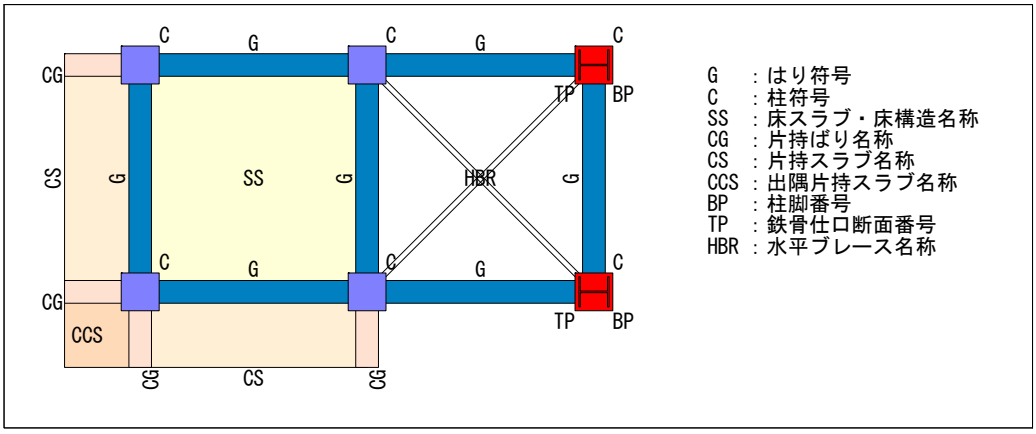

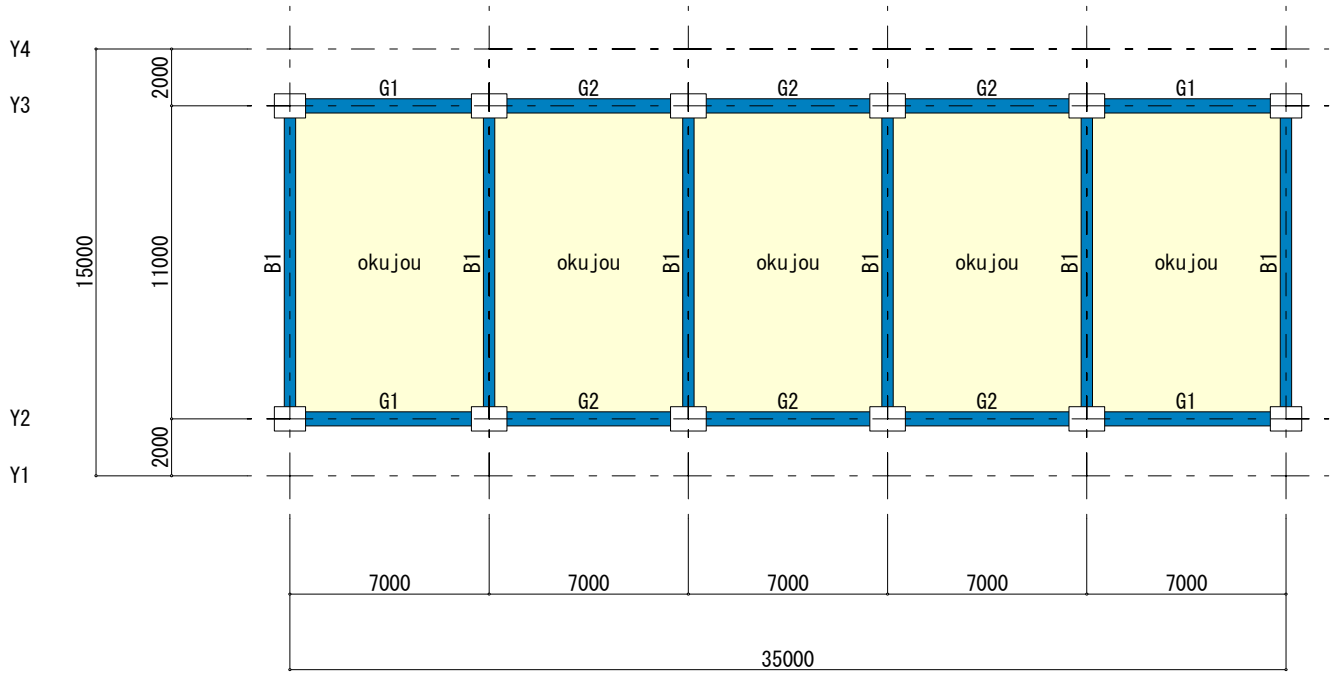

RF 層 (S=1/265)

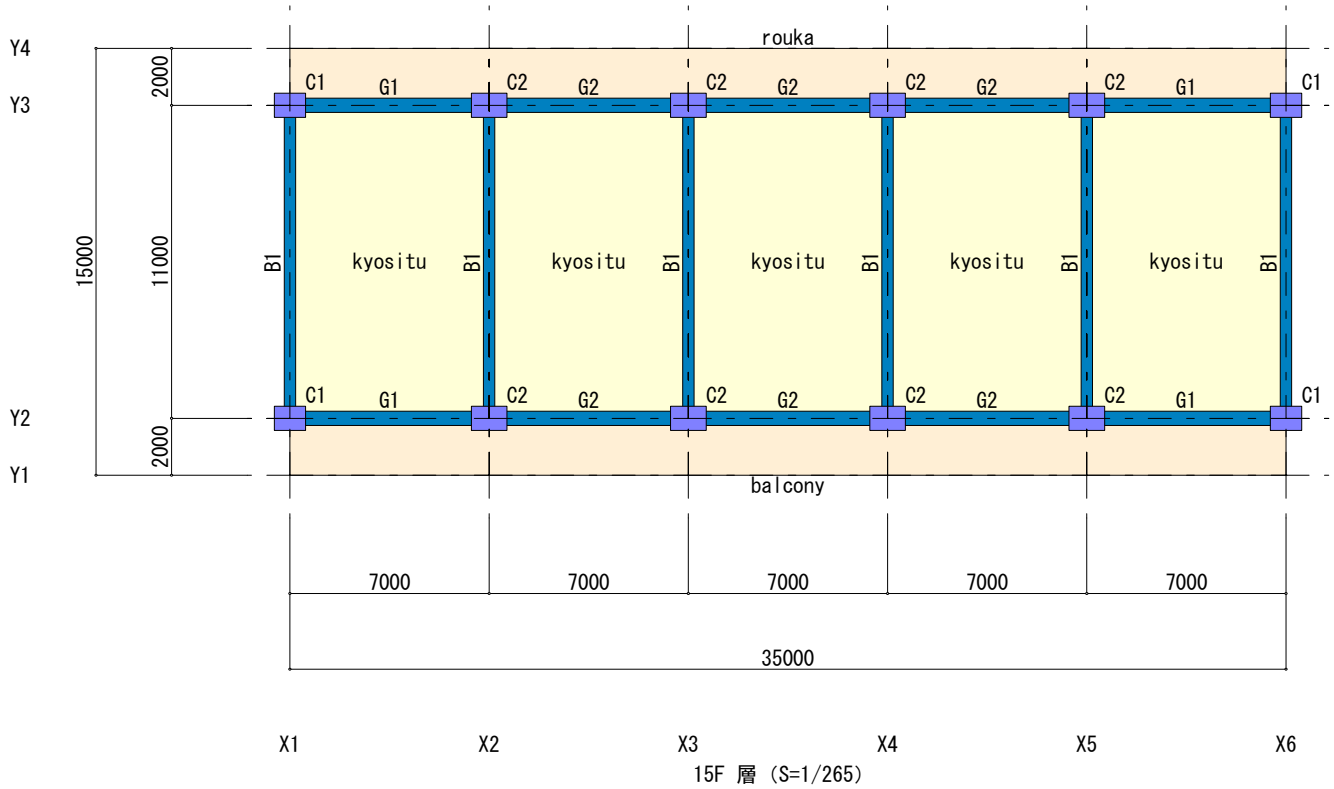

15F 層 (S=1/265)

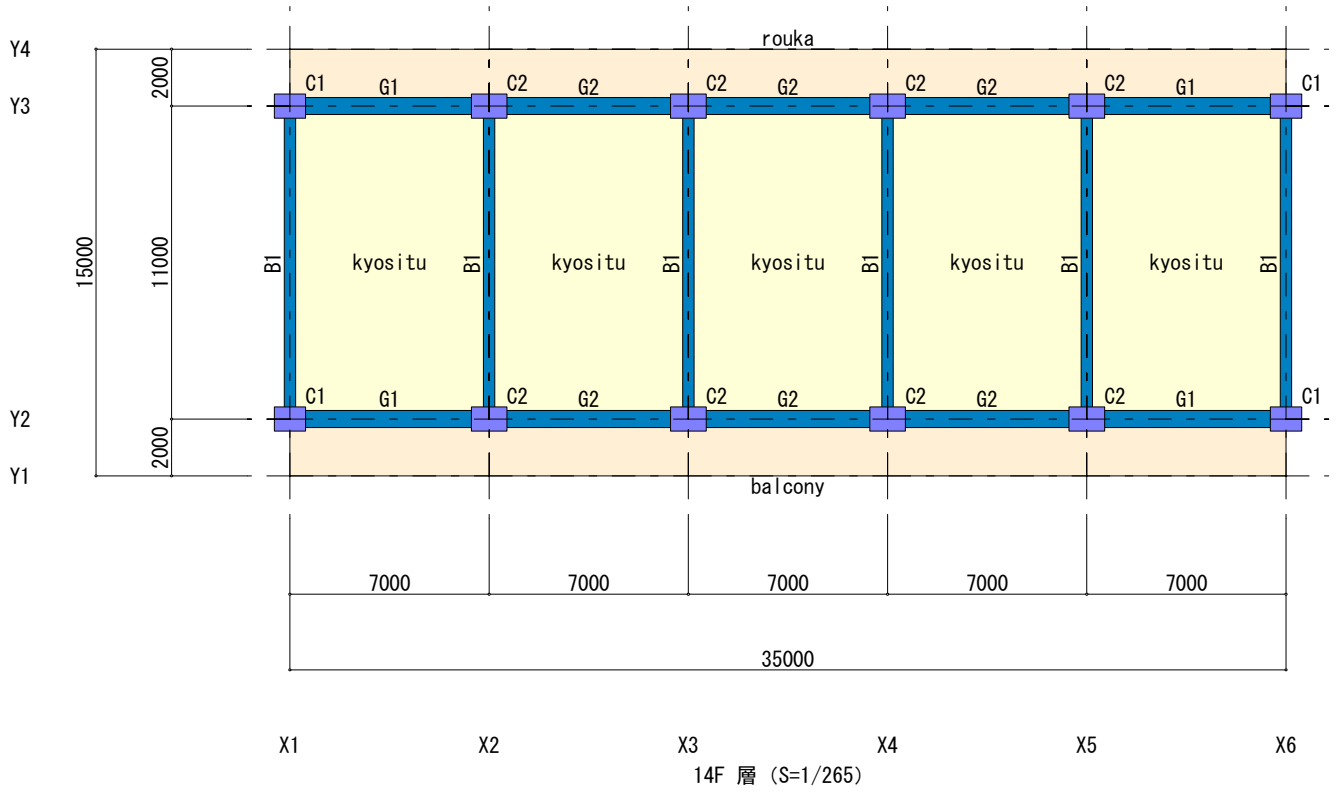

14F 層 (S=1/265)

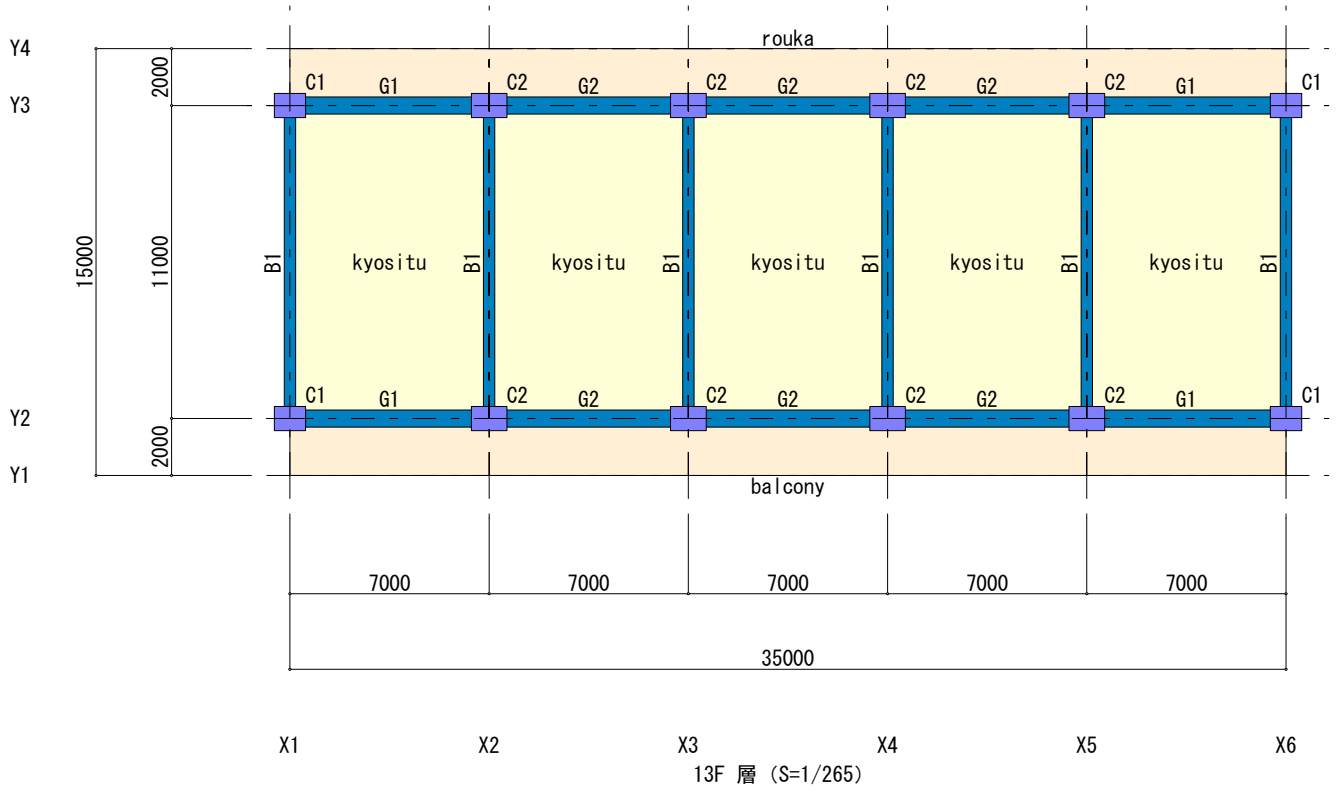

13F 層 (S=1/265)

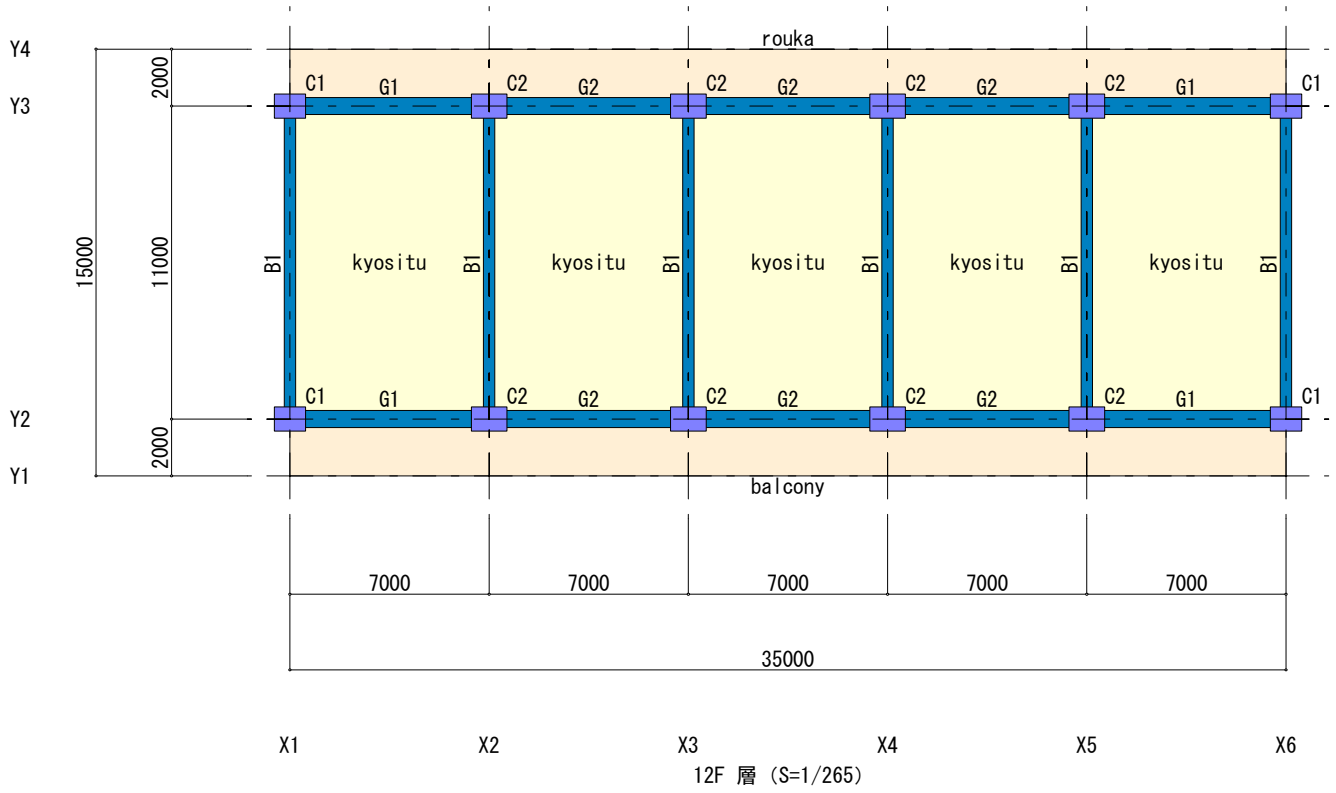

12F 層 (S=1/265)

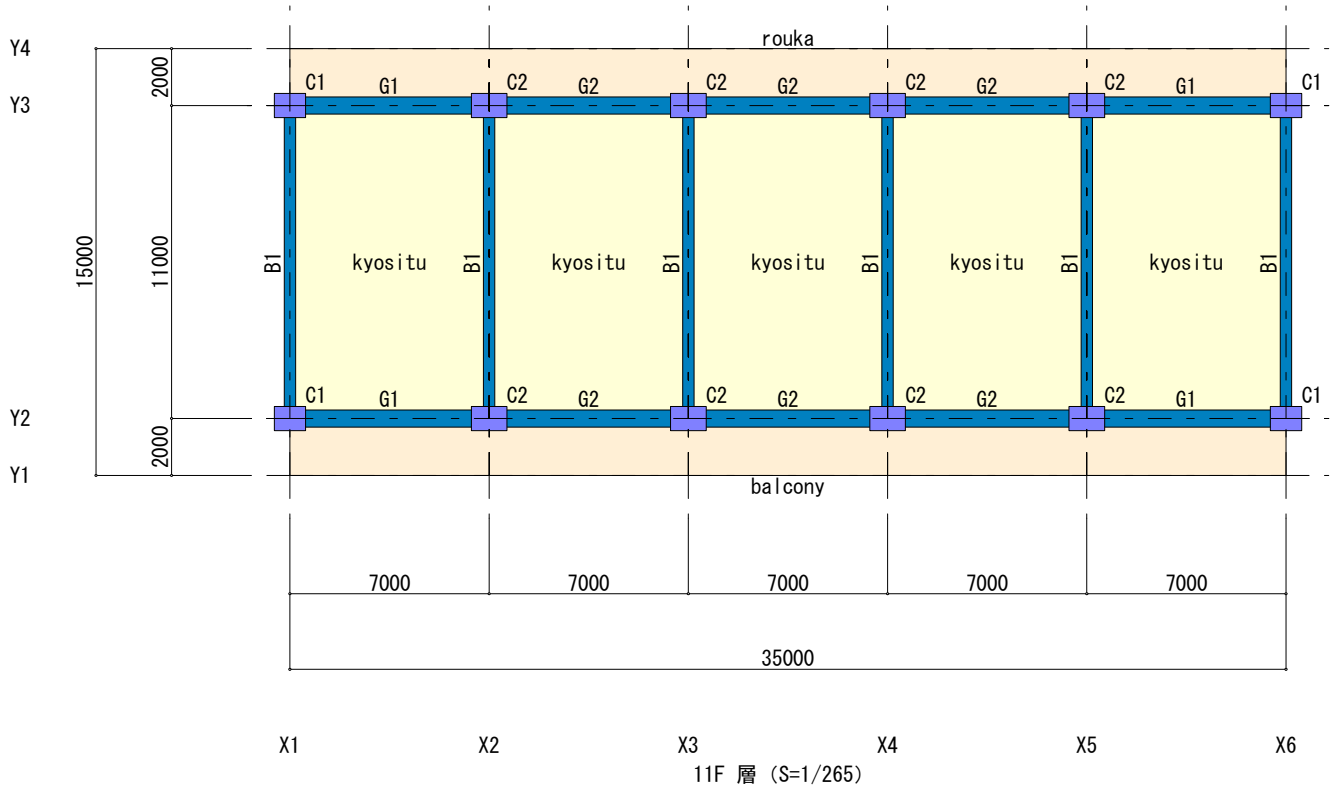

11F 層 (S=1/265)

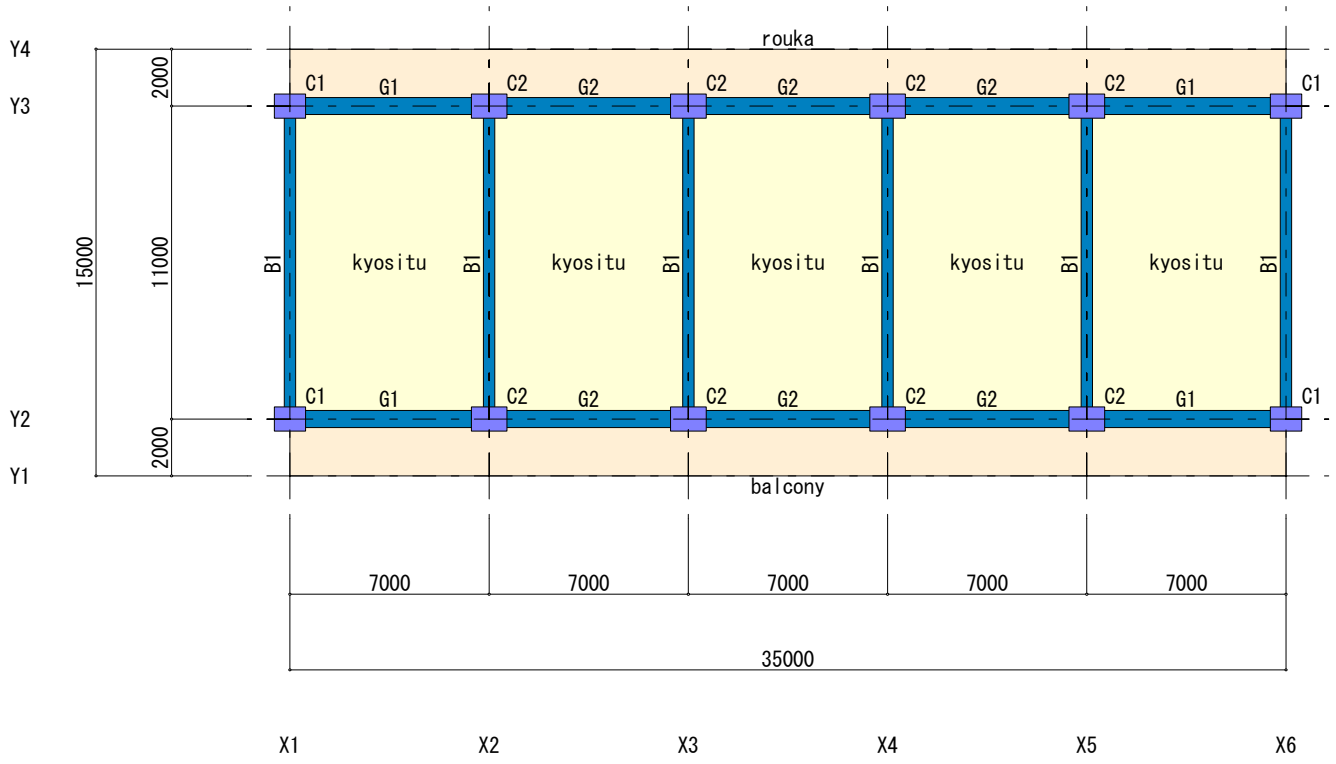

10F 層 (S=1/265)

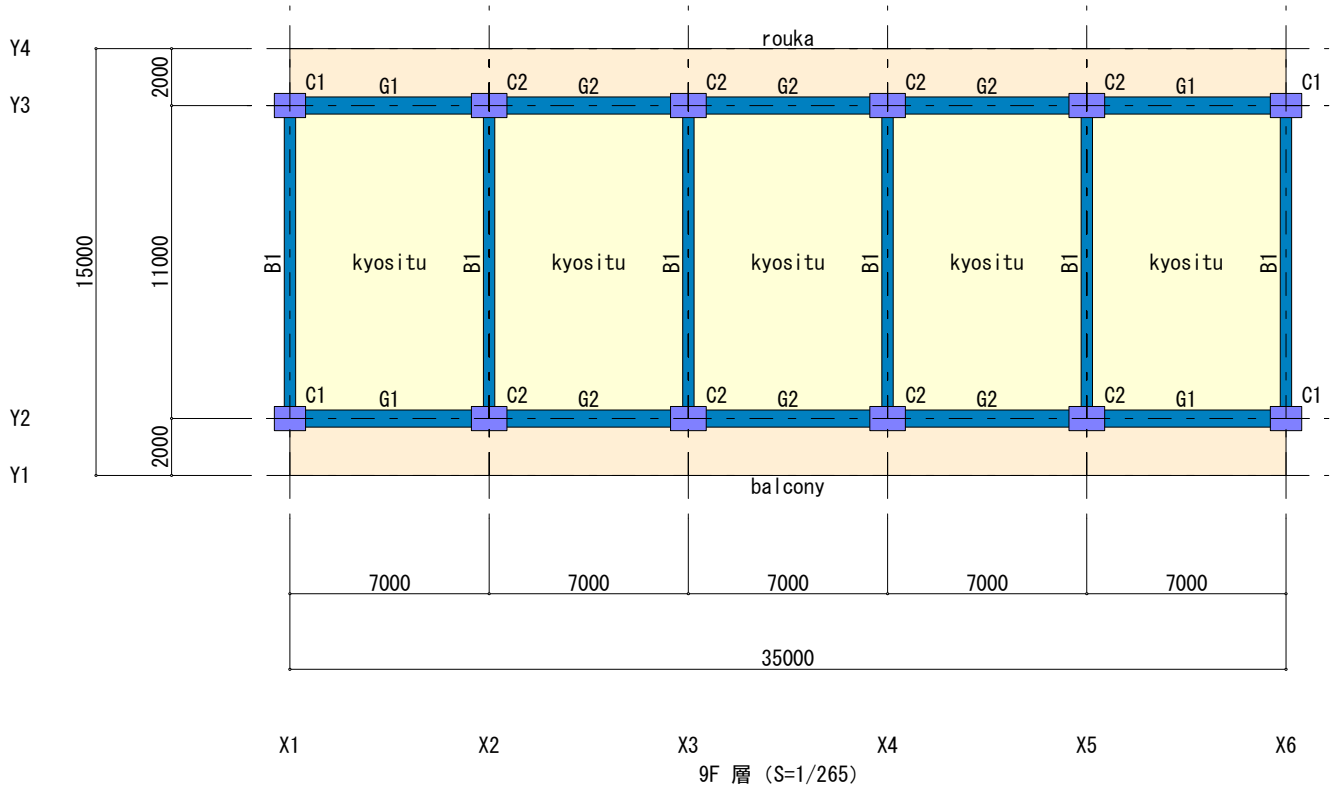

9F 層 (S=1/265)

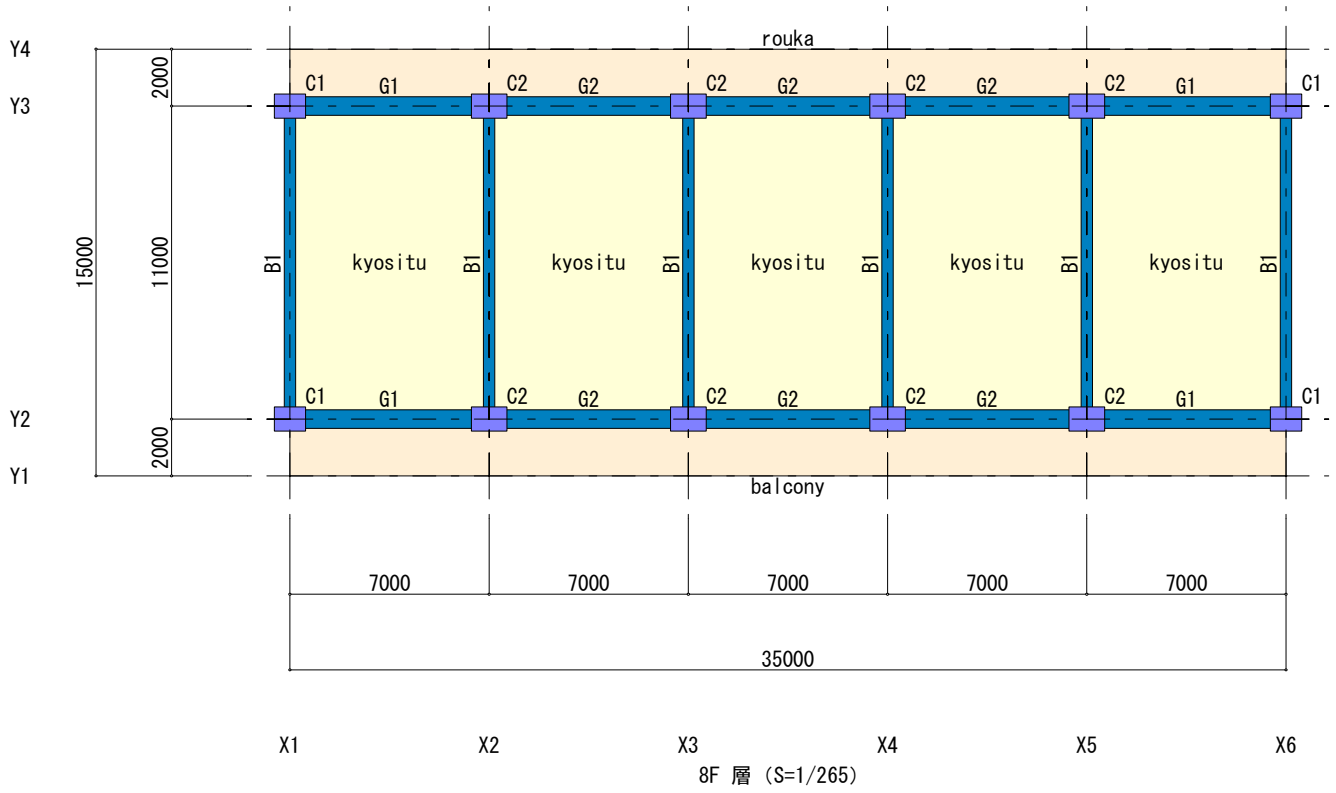

8F 層 (S=1/265)

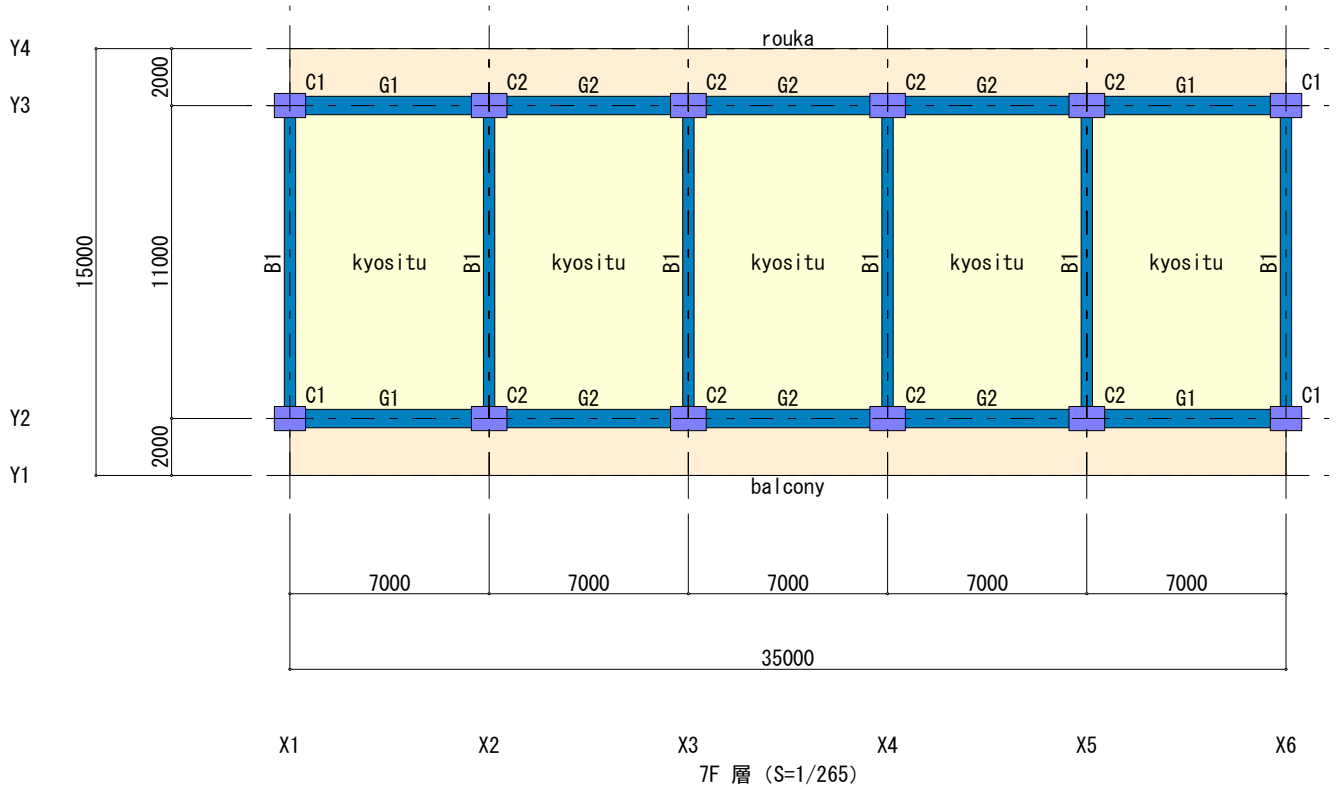

7F 層 (S=1/265)

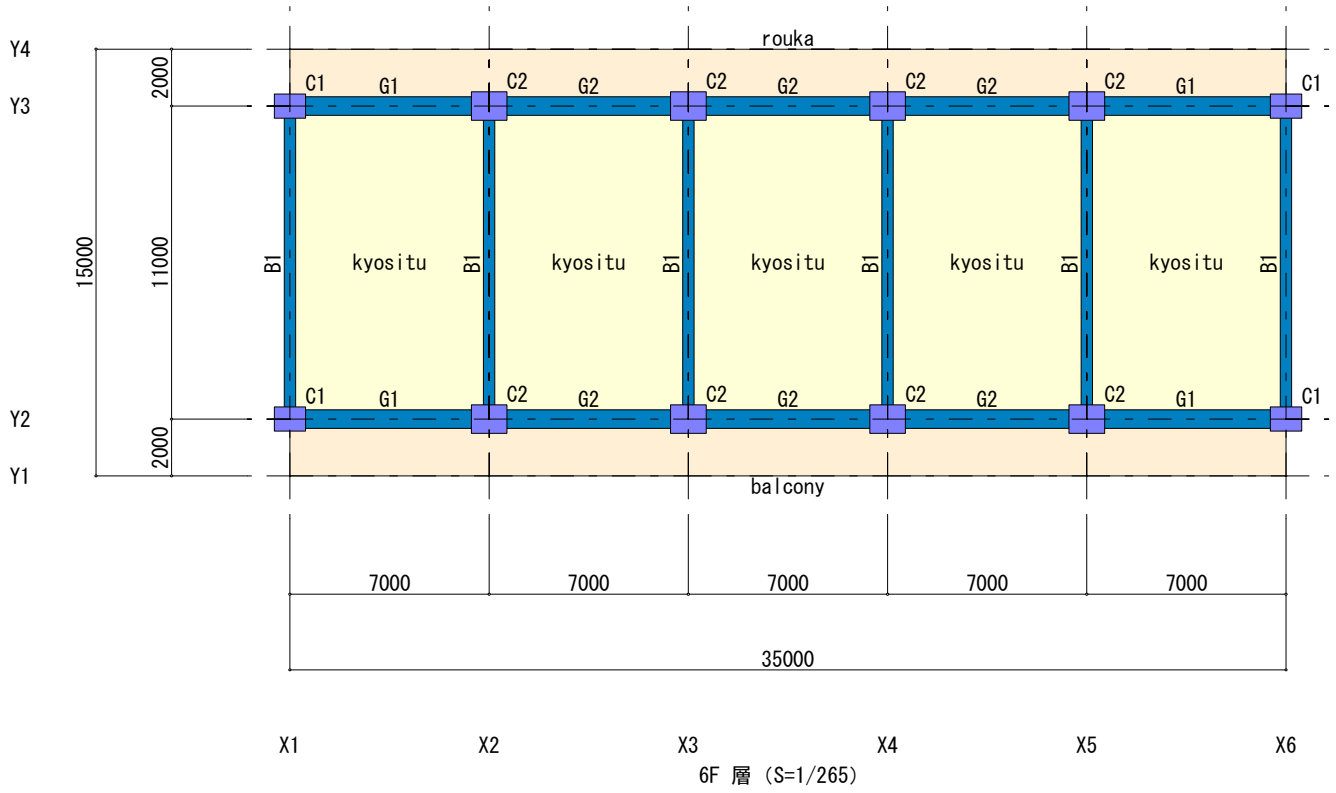

6F 層 (S=1/265)

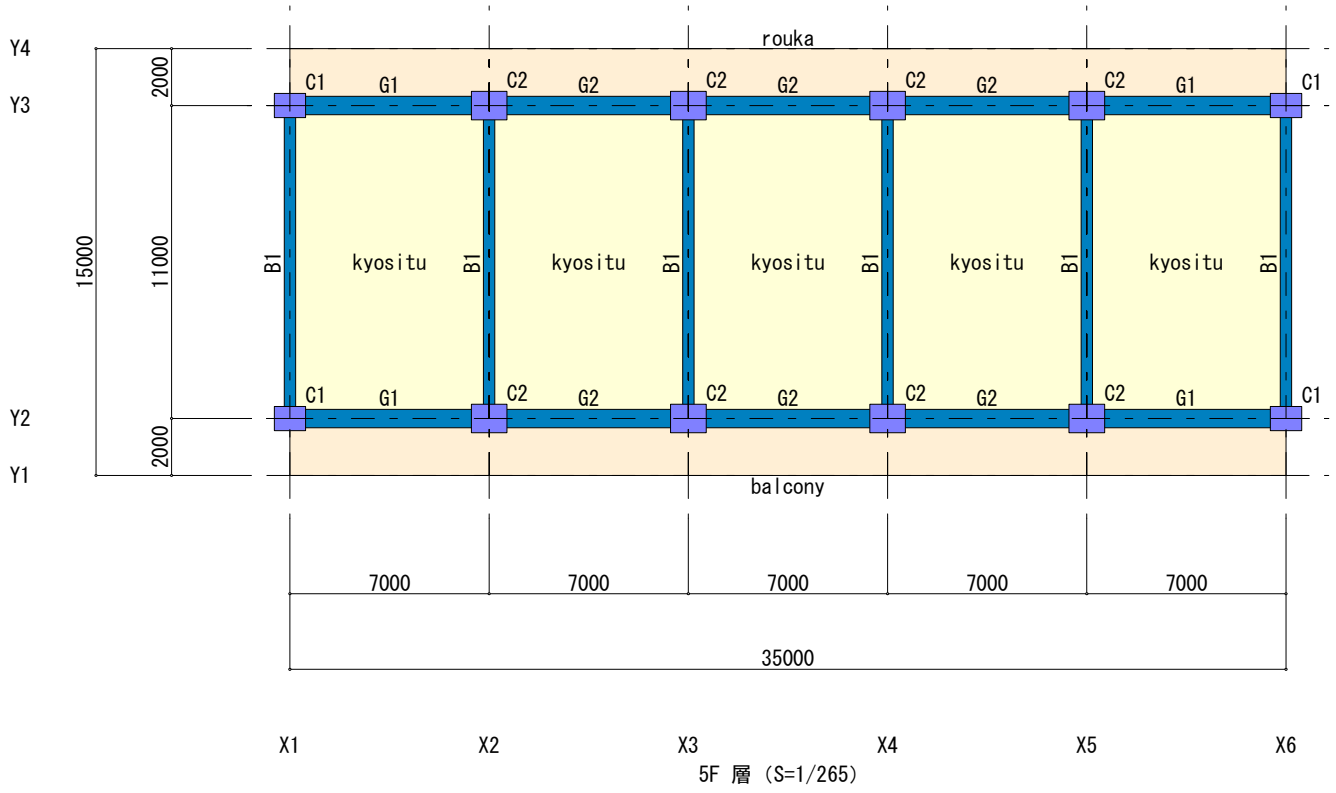

5F 層 (S=1/265)

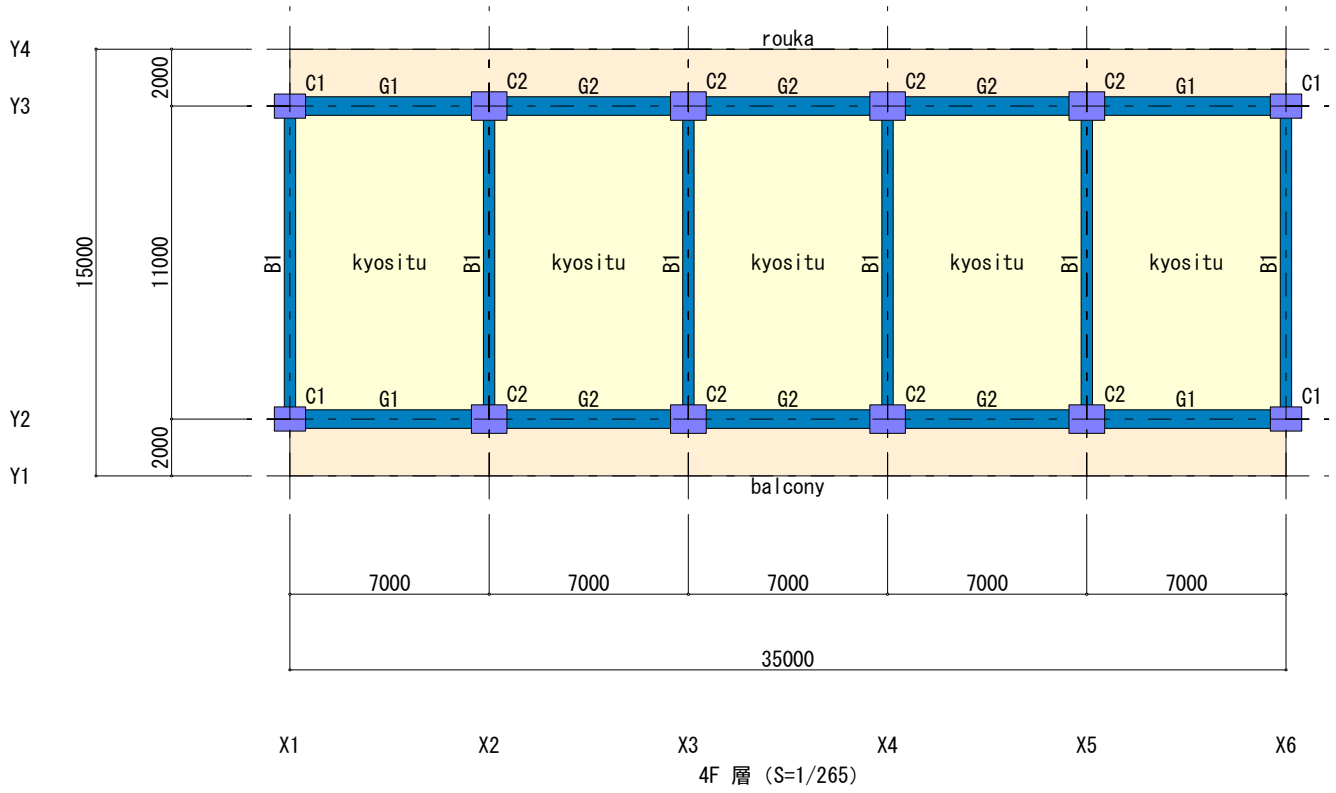

4F 層 (S=1/265)

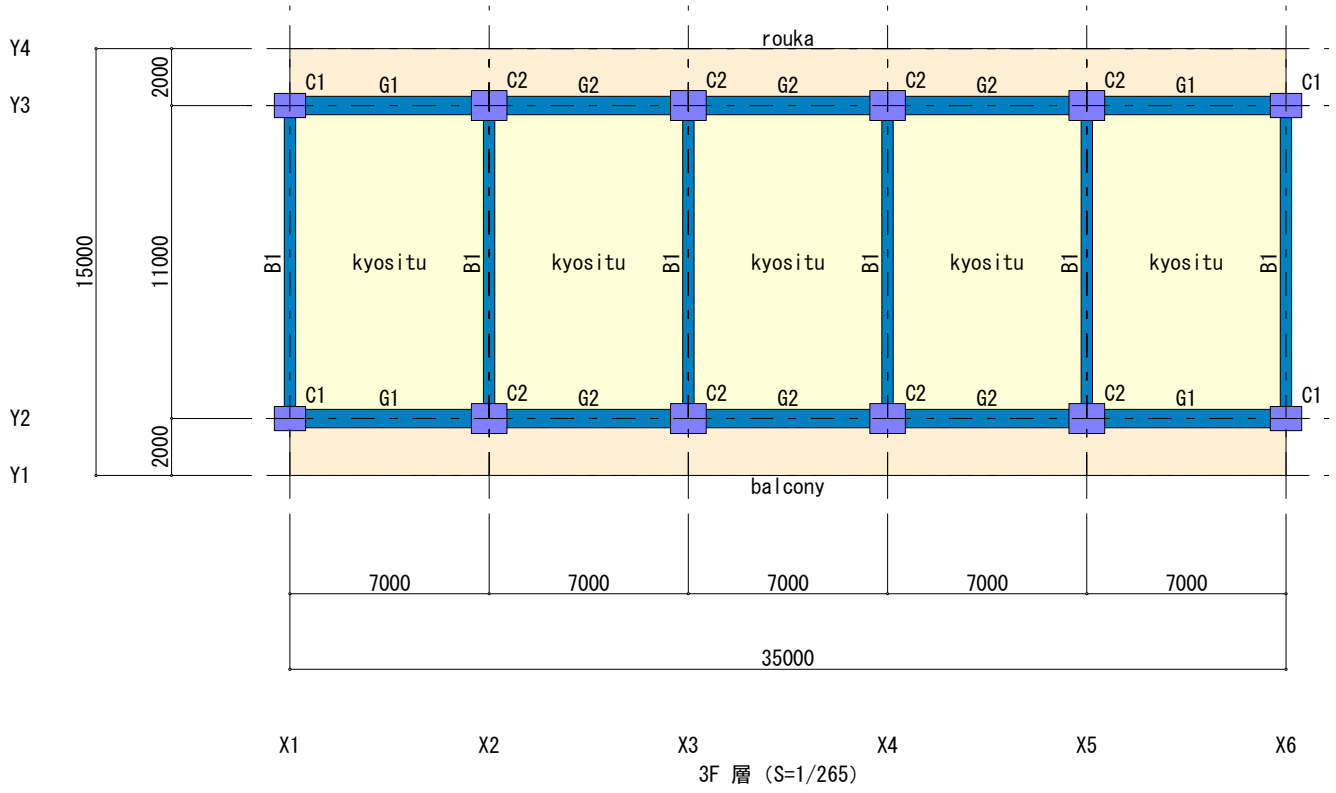

3F 層 (S=1/265)

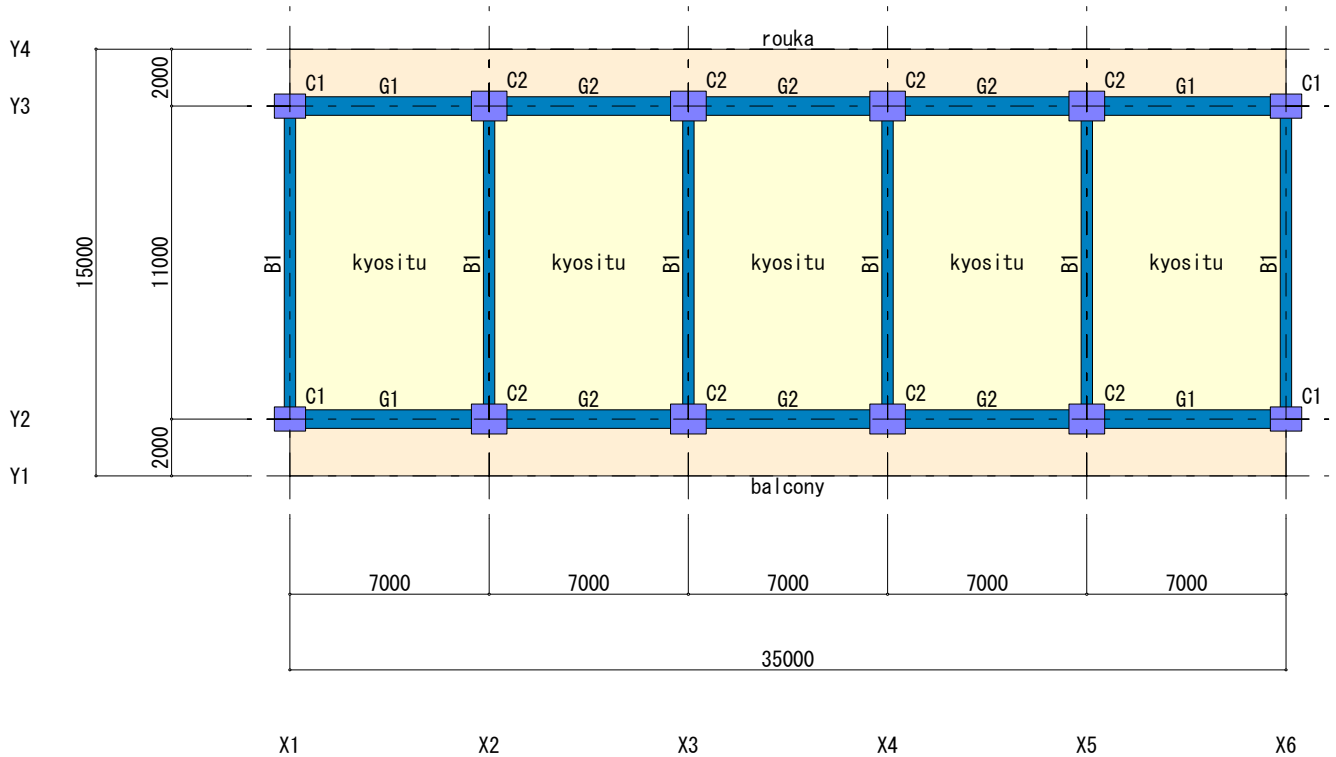

2F 層 (S=1/265)

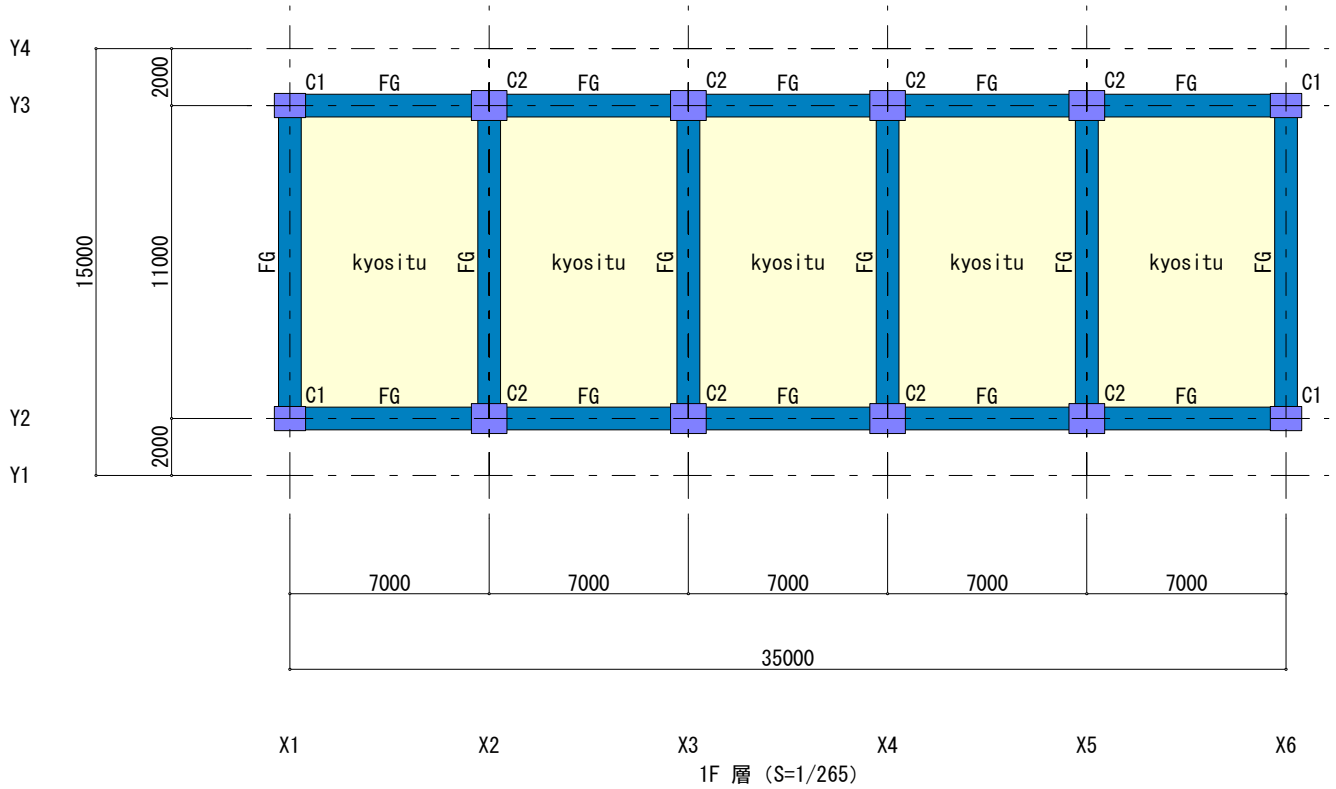

1F 層 (S=1/265)

I-1.3　略軸組図

I-1.3.1　壁開口配置

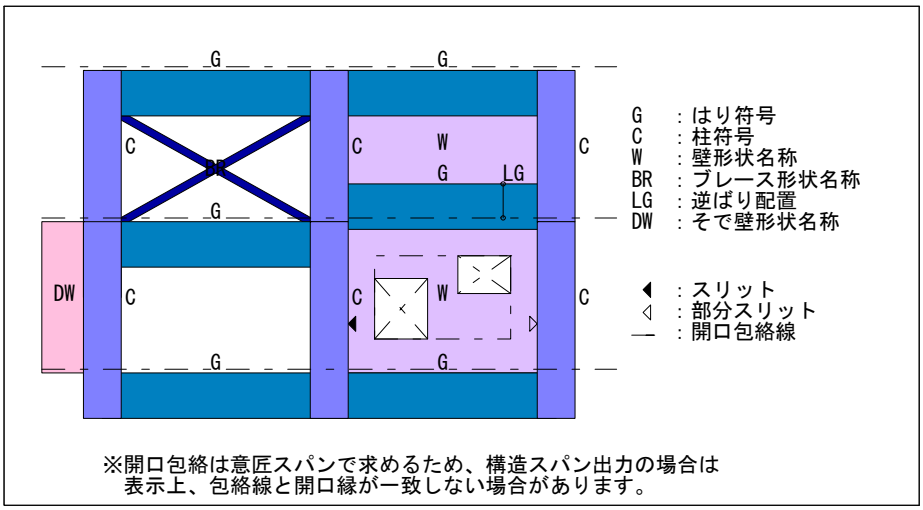

※開口包絡は意匠スパンで求めるため、構造スパン出力の場合は
表示上、包絡線と開口縁が一致しない場合があります。

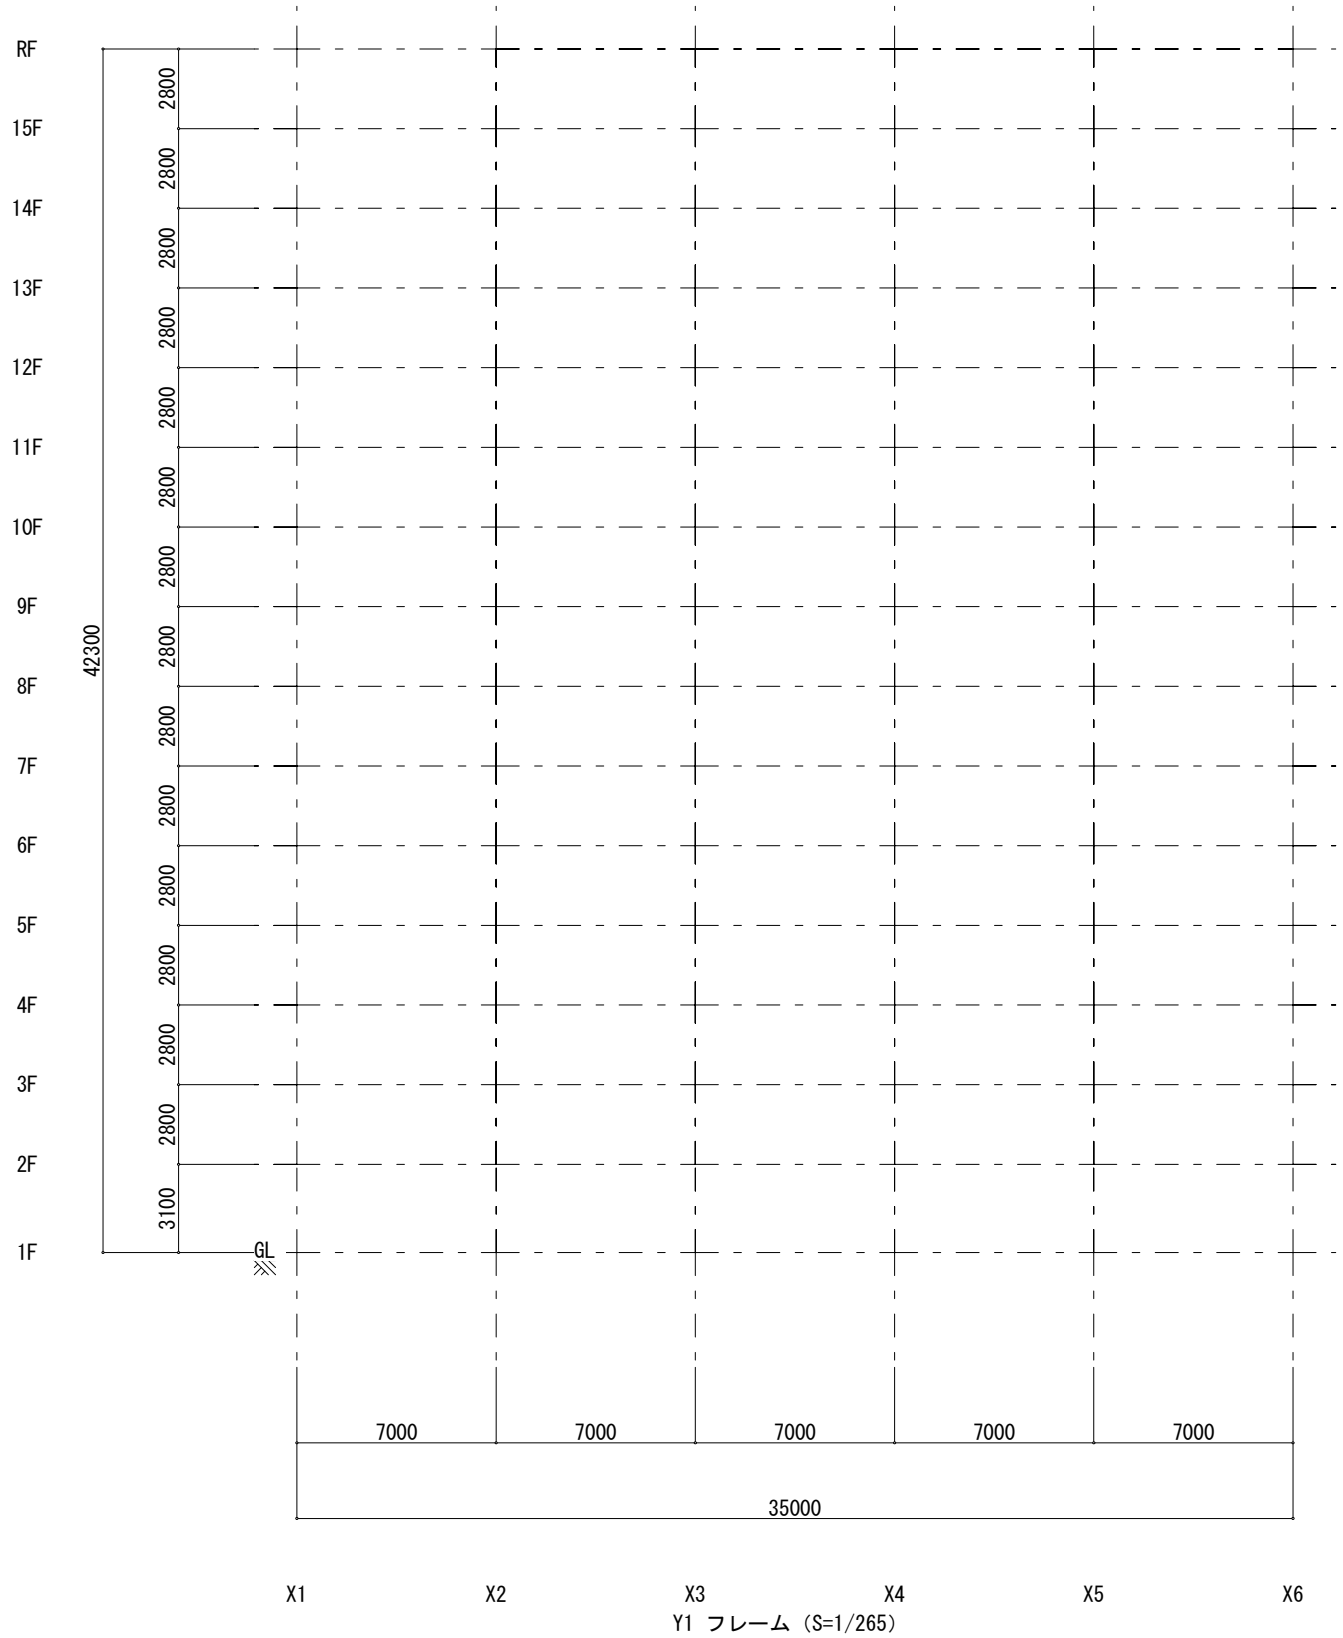

Y1 フレーム (S=1/265)

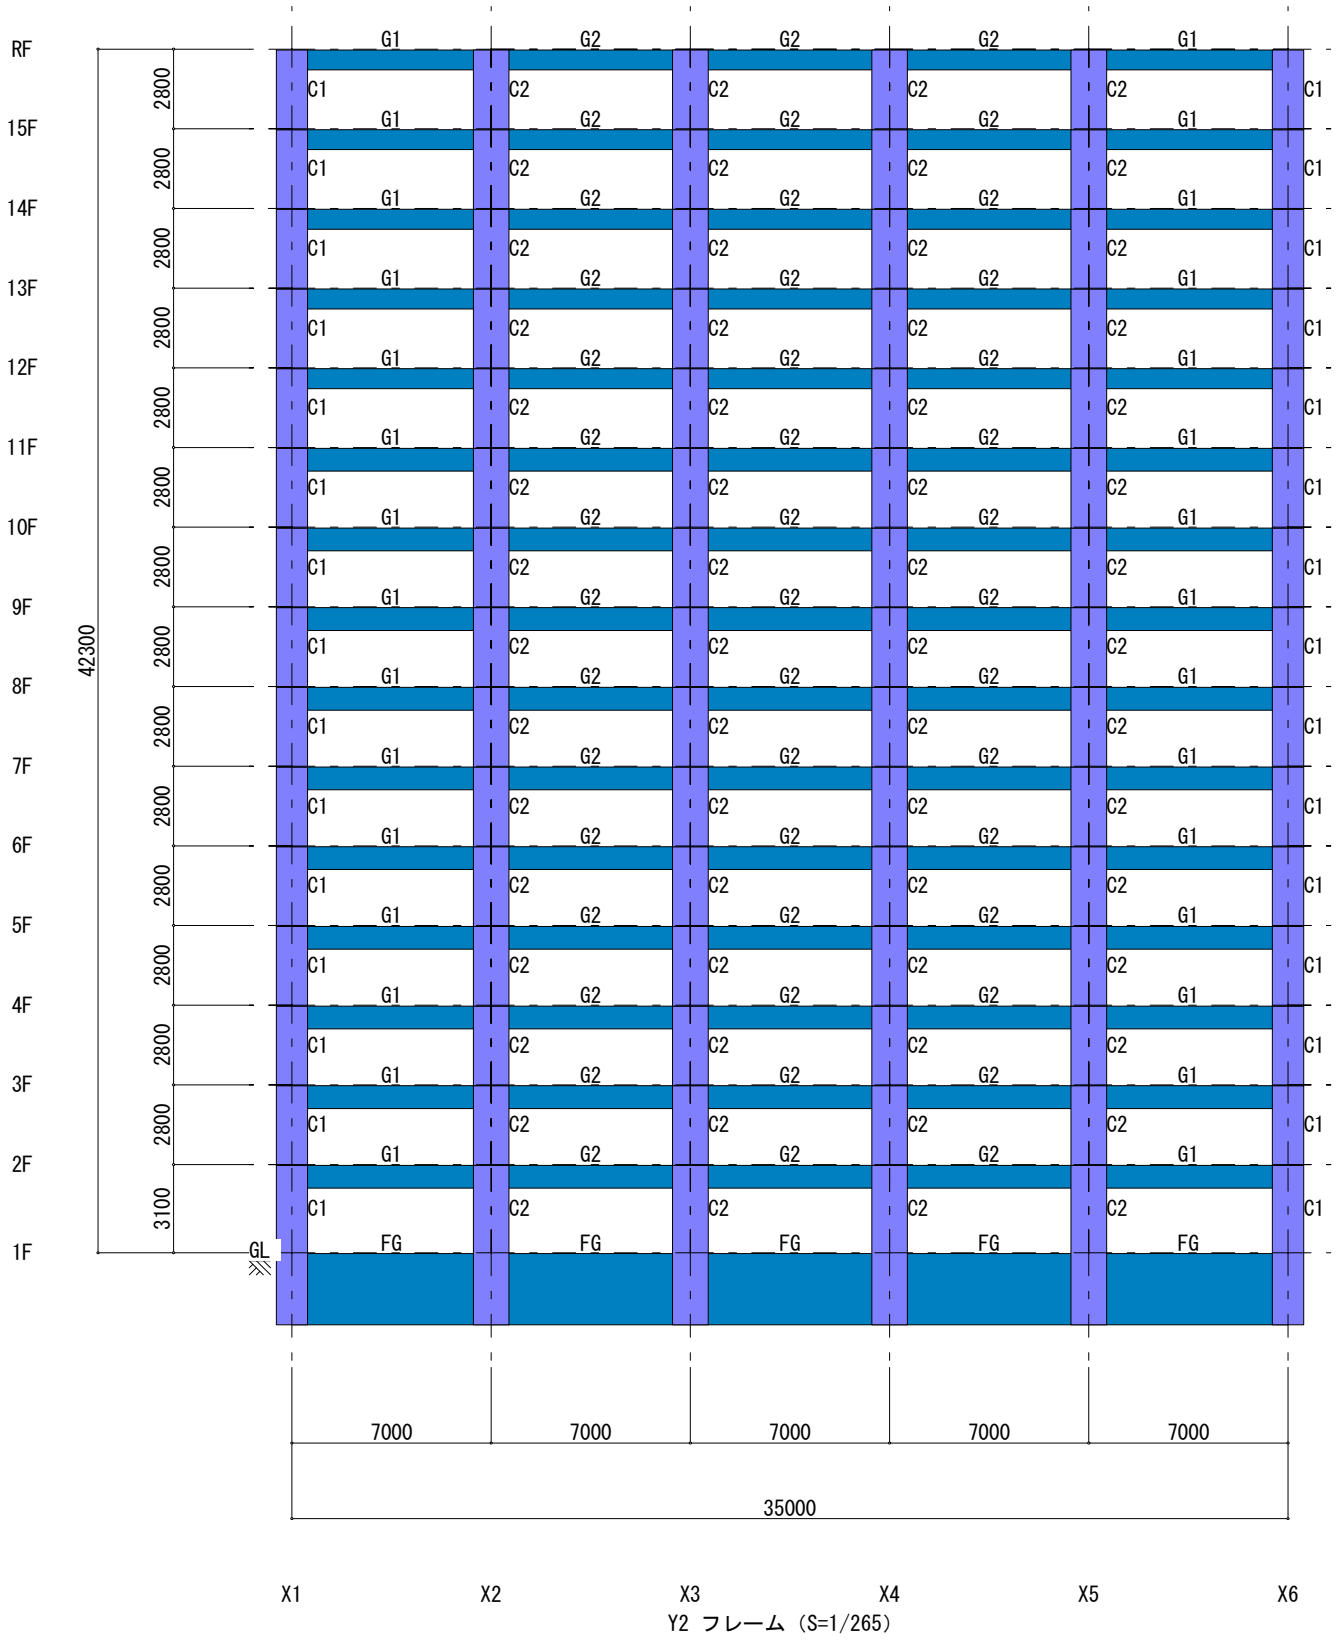

Y2 フレーム（S=1/265）

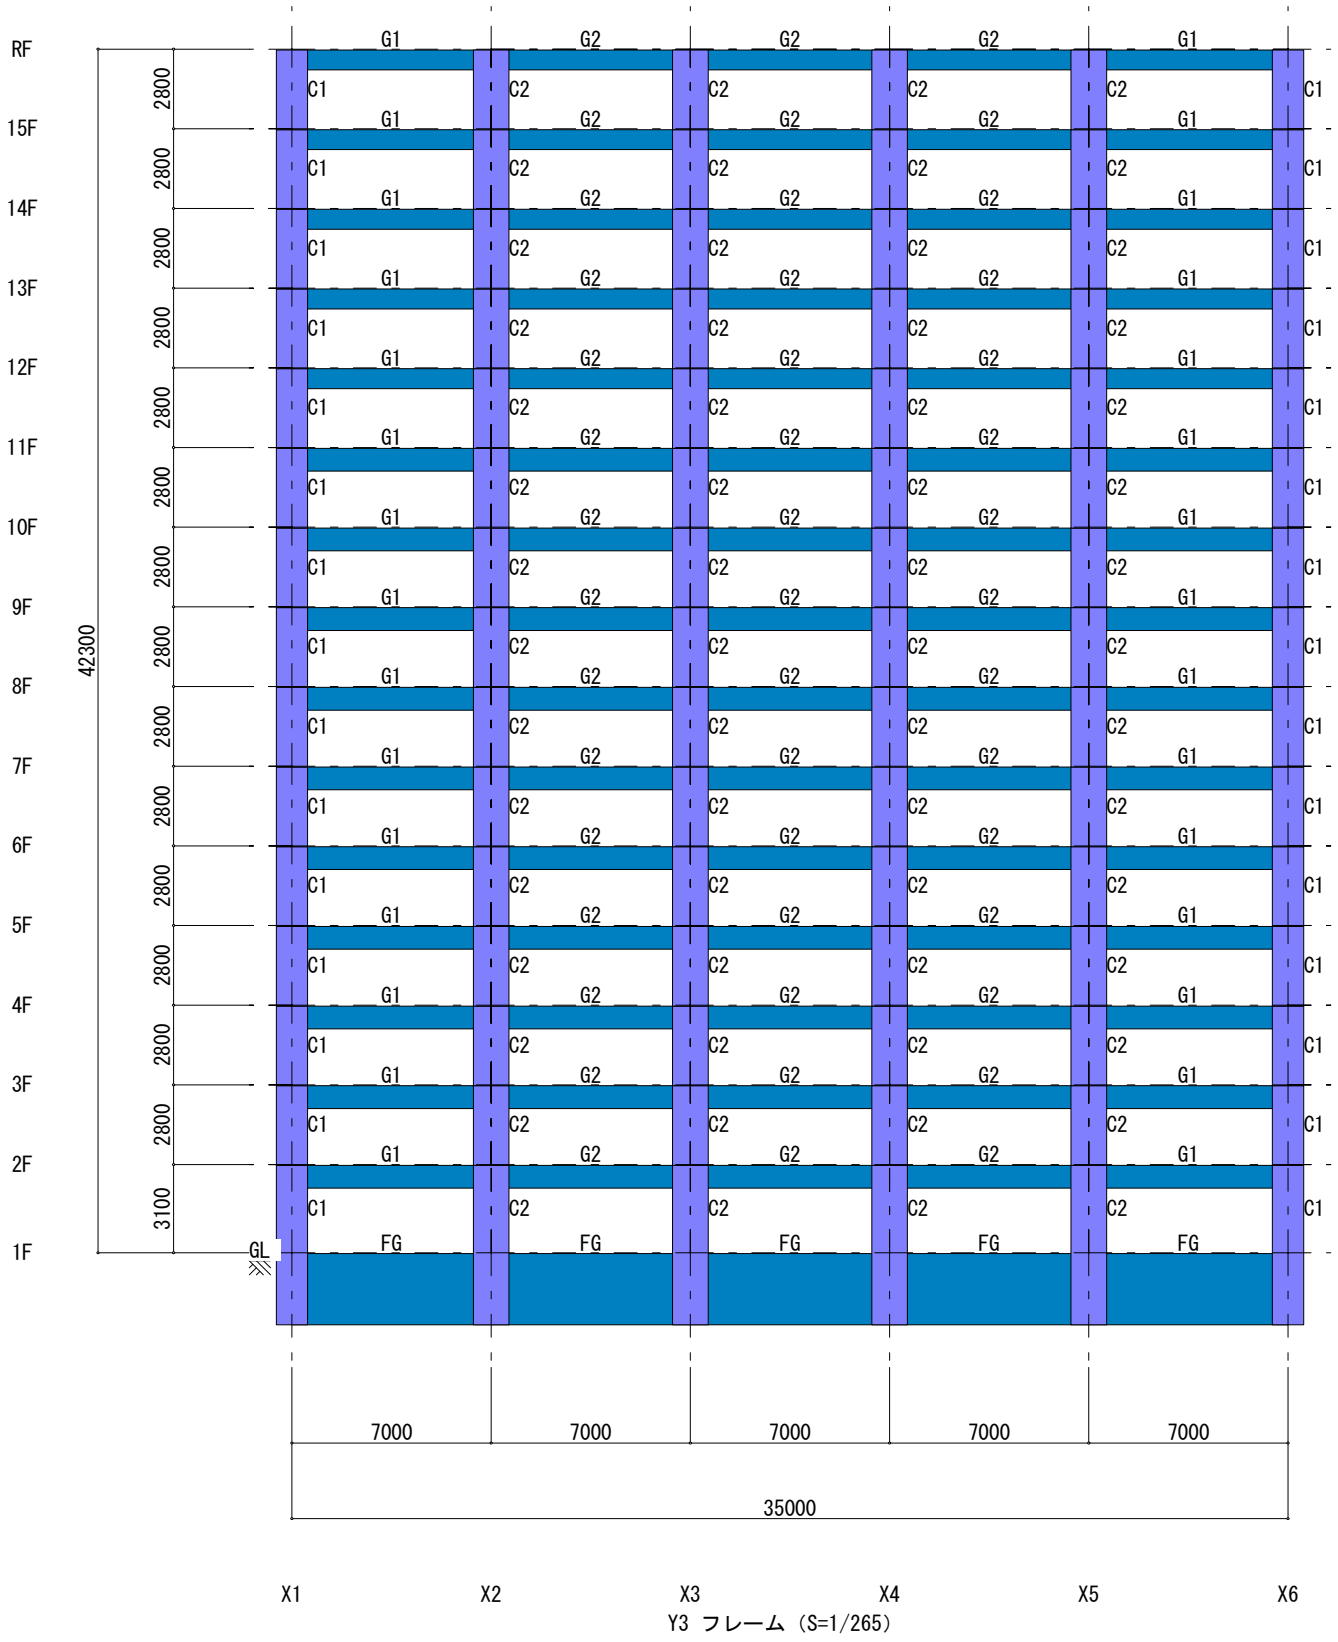

Y3 フレーム（S=1/265）

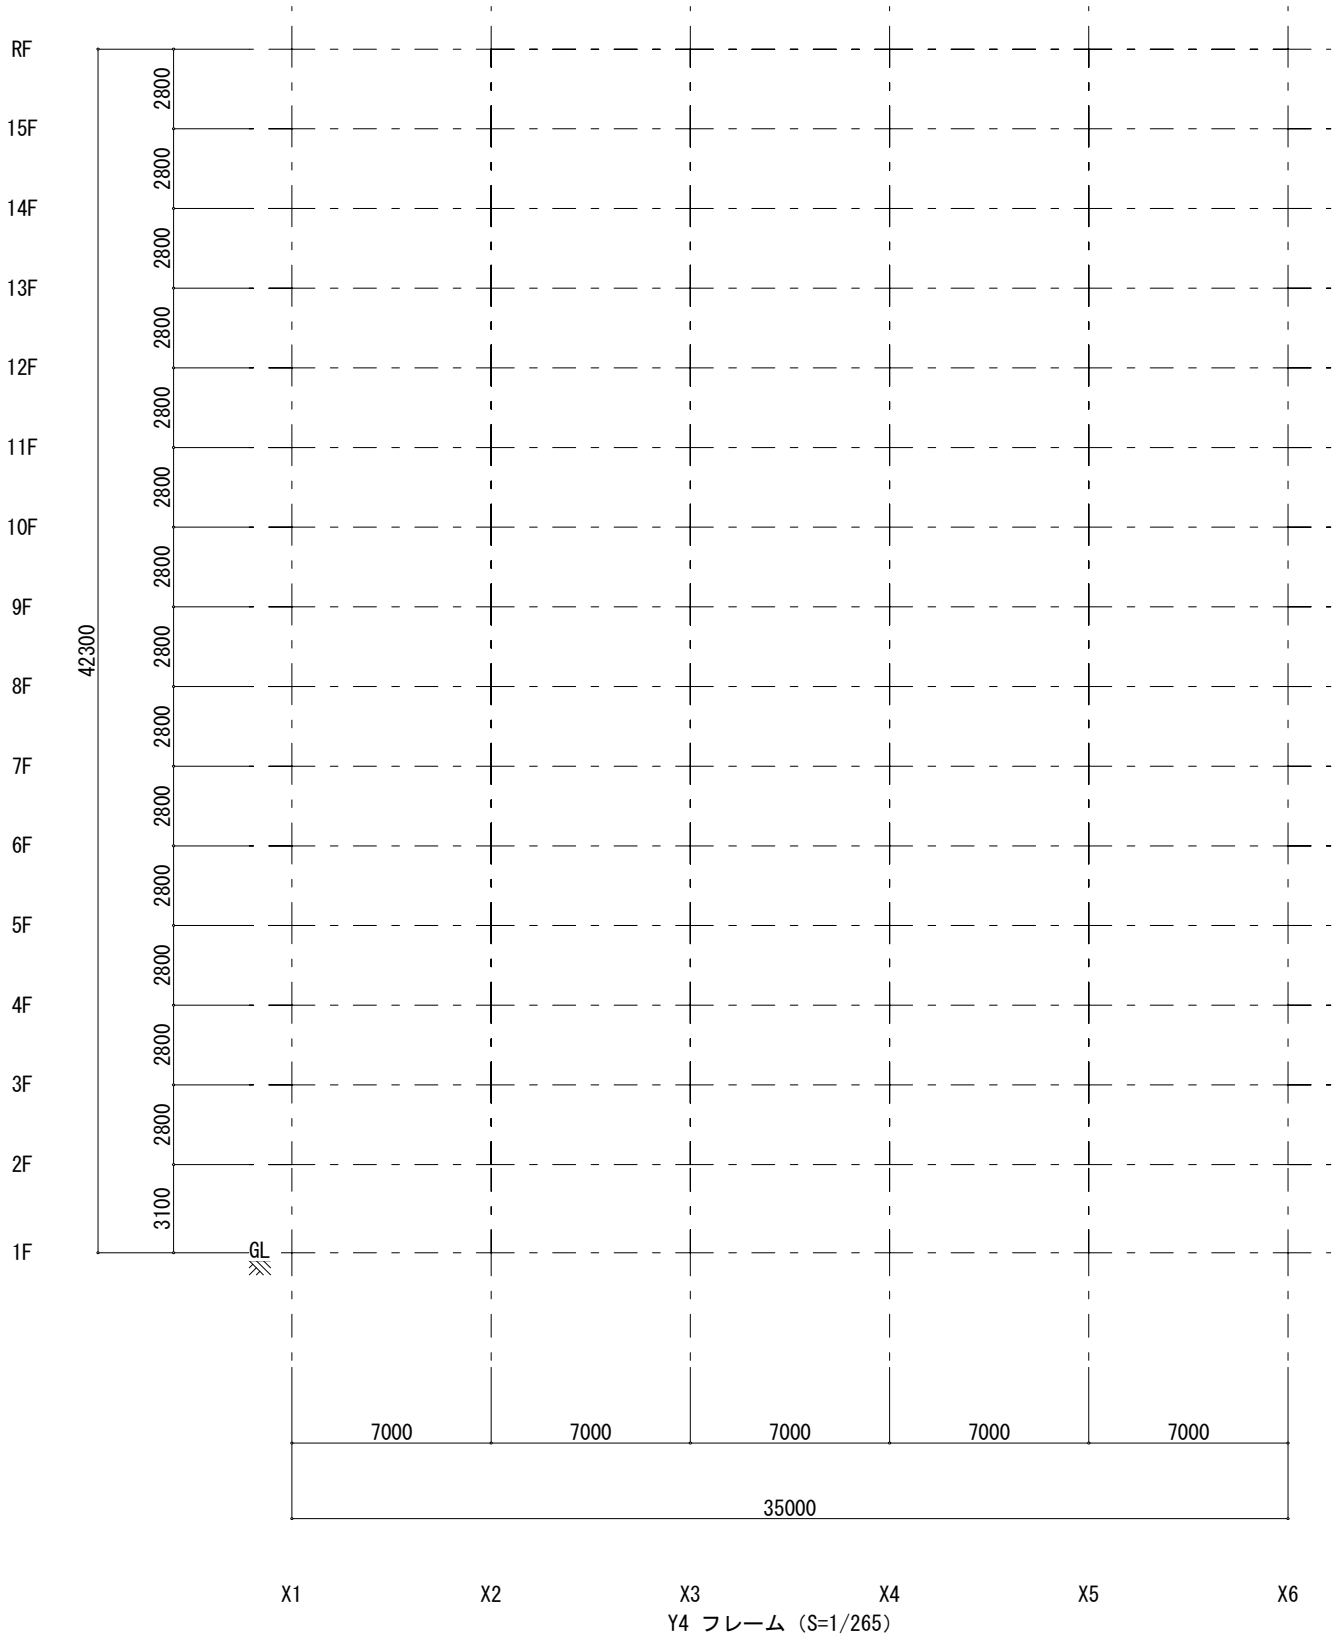

Y4 フレーム (S=1/265)

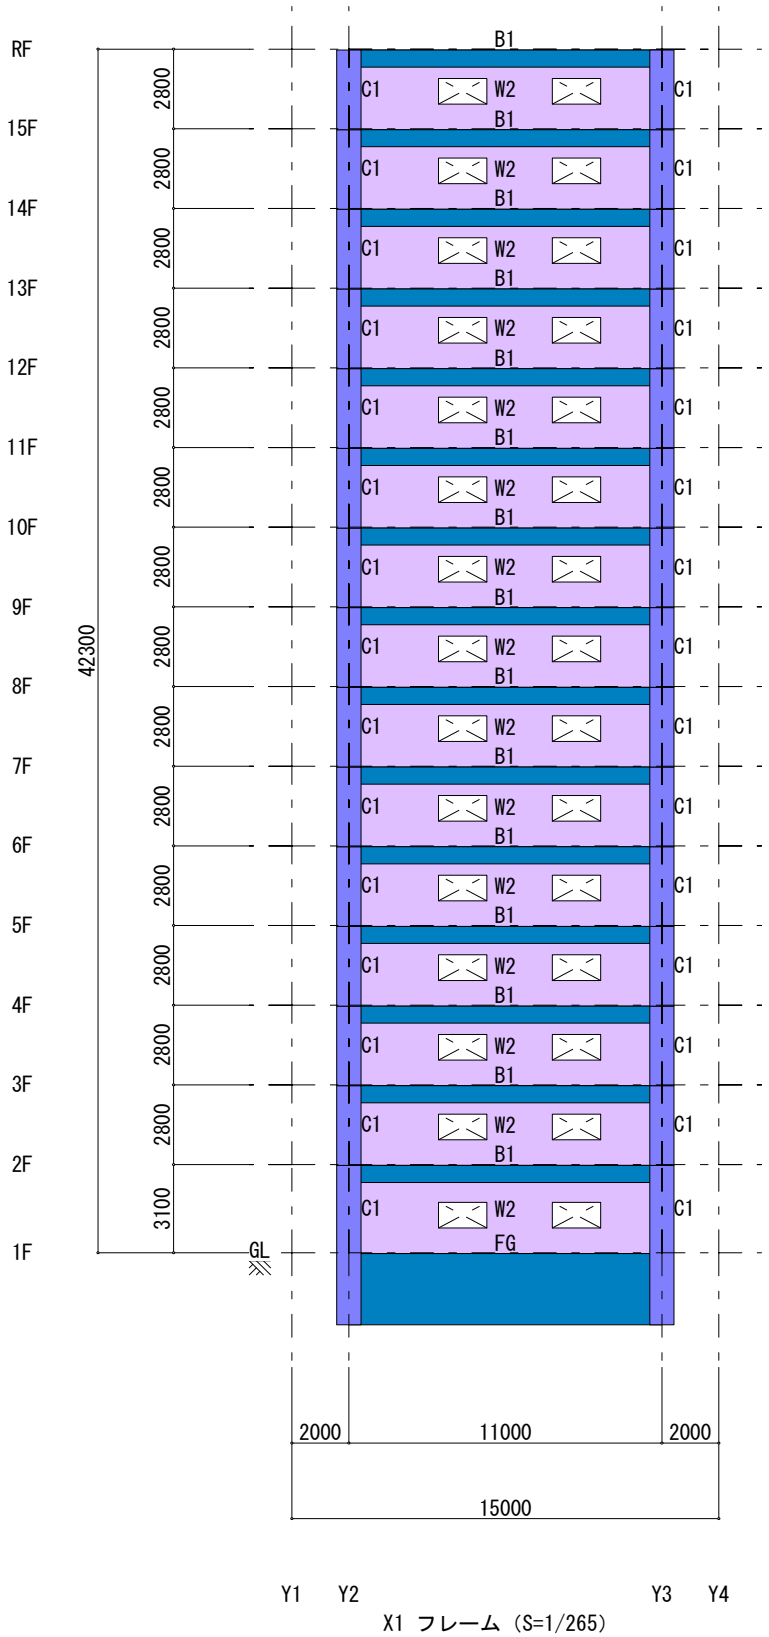

X1 フレーム (S=1/265)

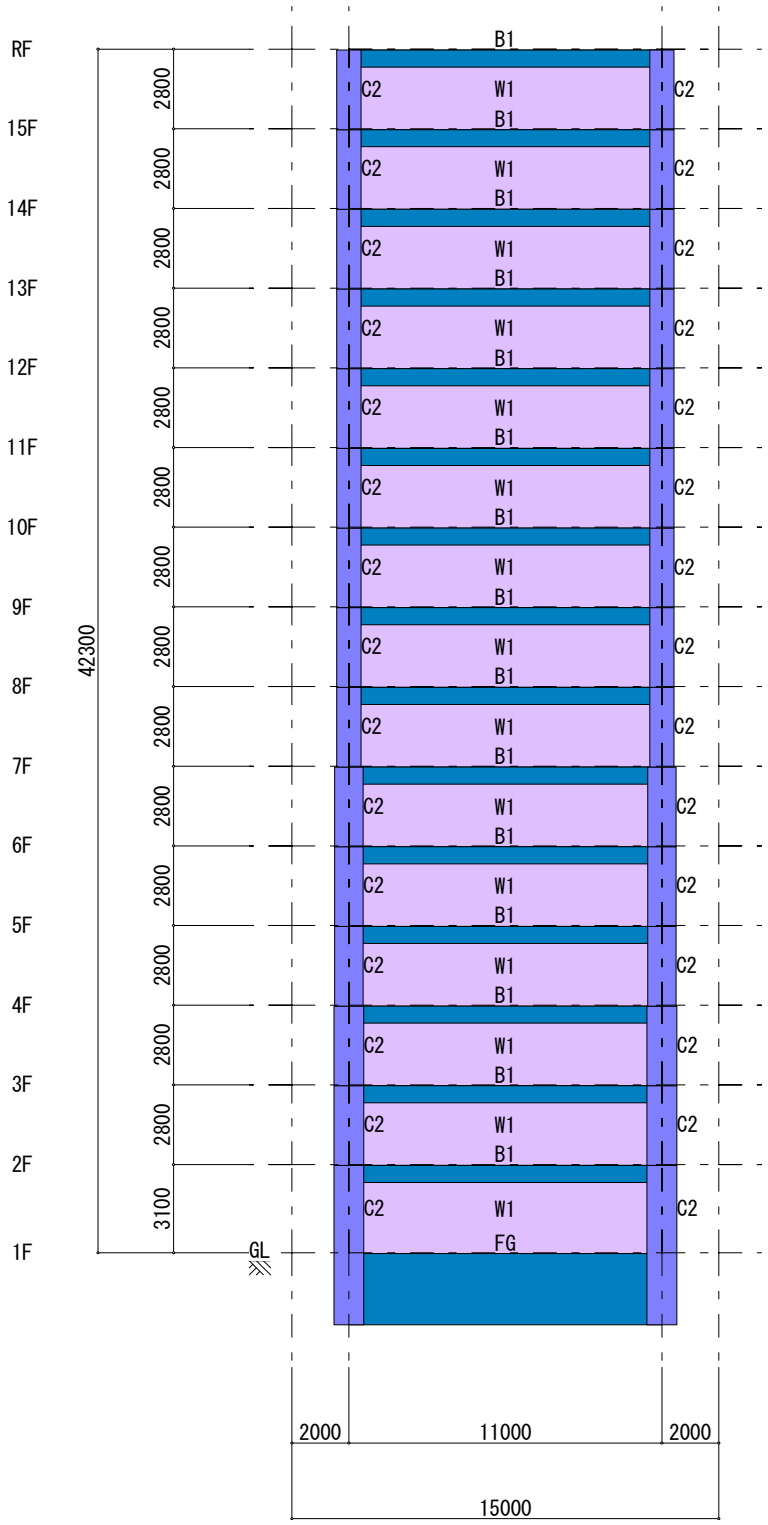

X2 フレーム (S=1/265)

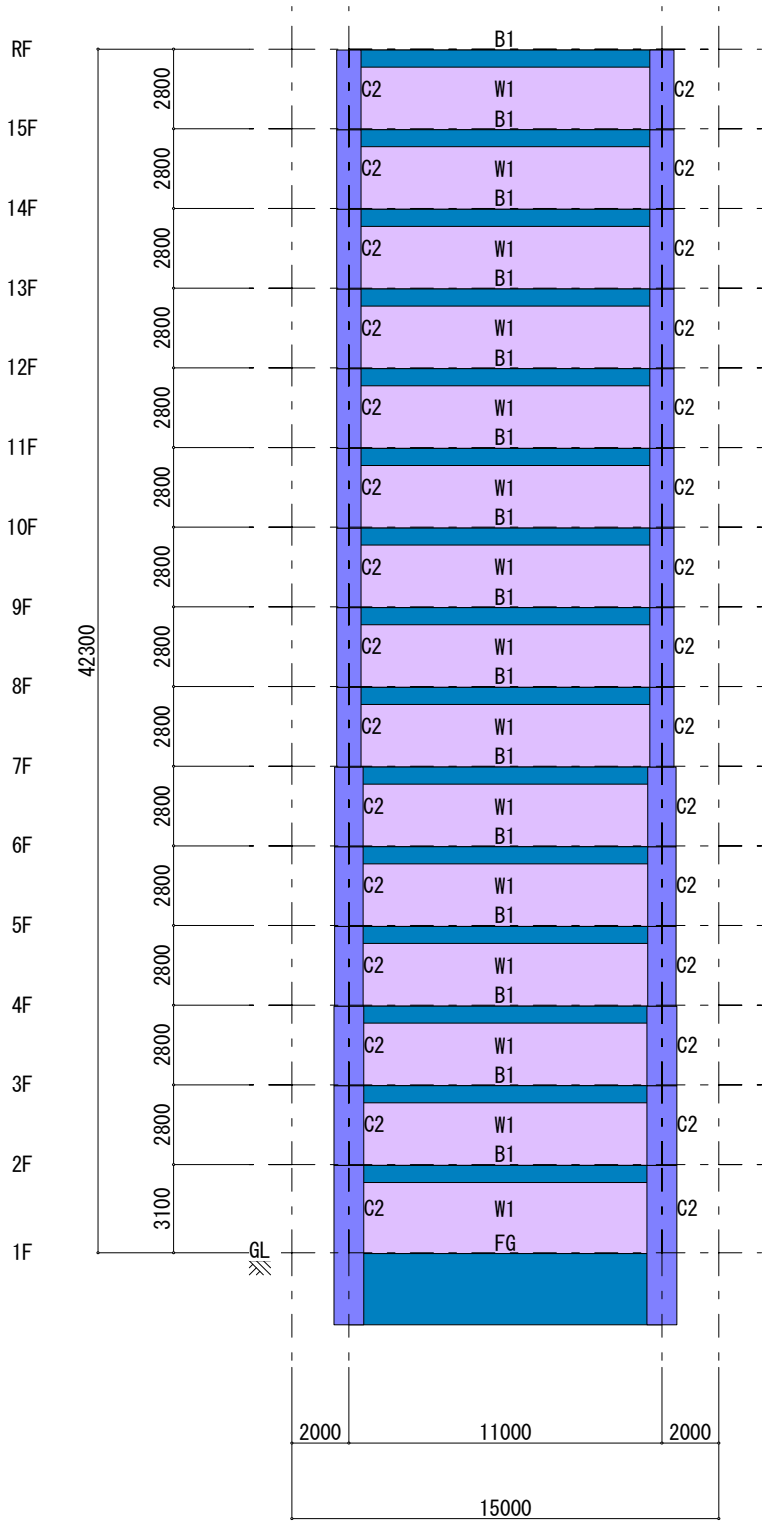

X3 フレーム (S=1/265)

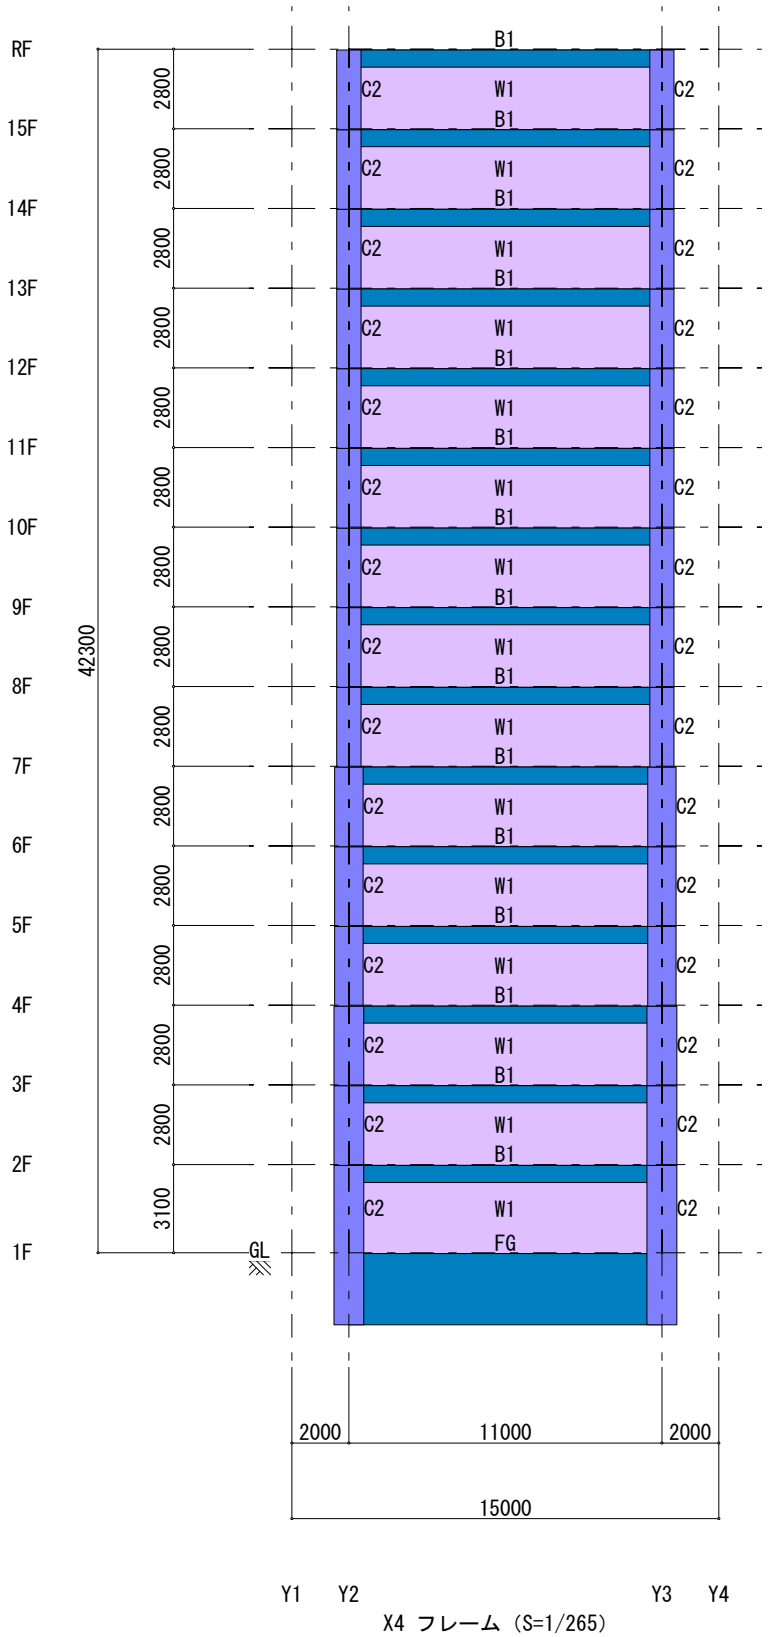

X4 フレーム (S=1/265)

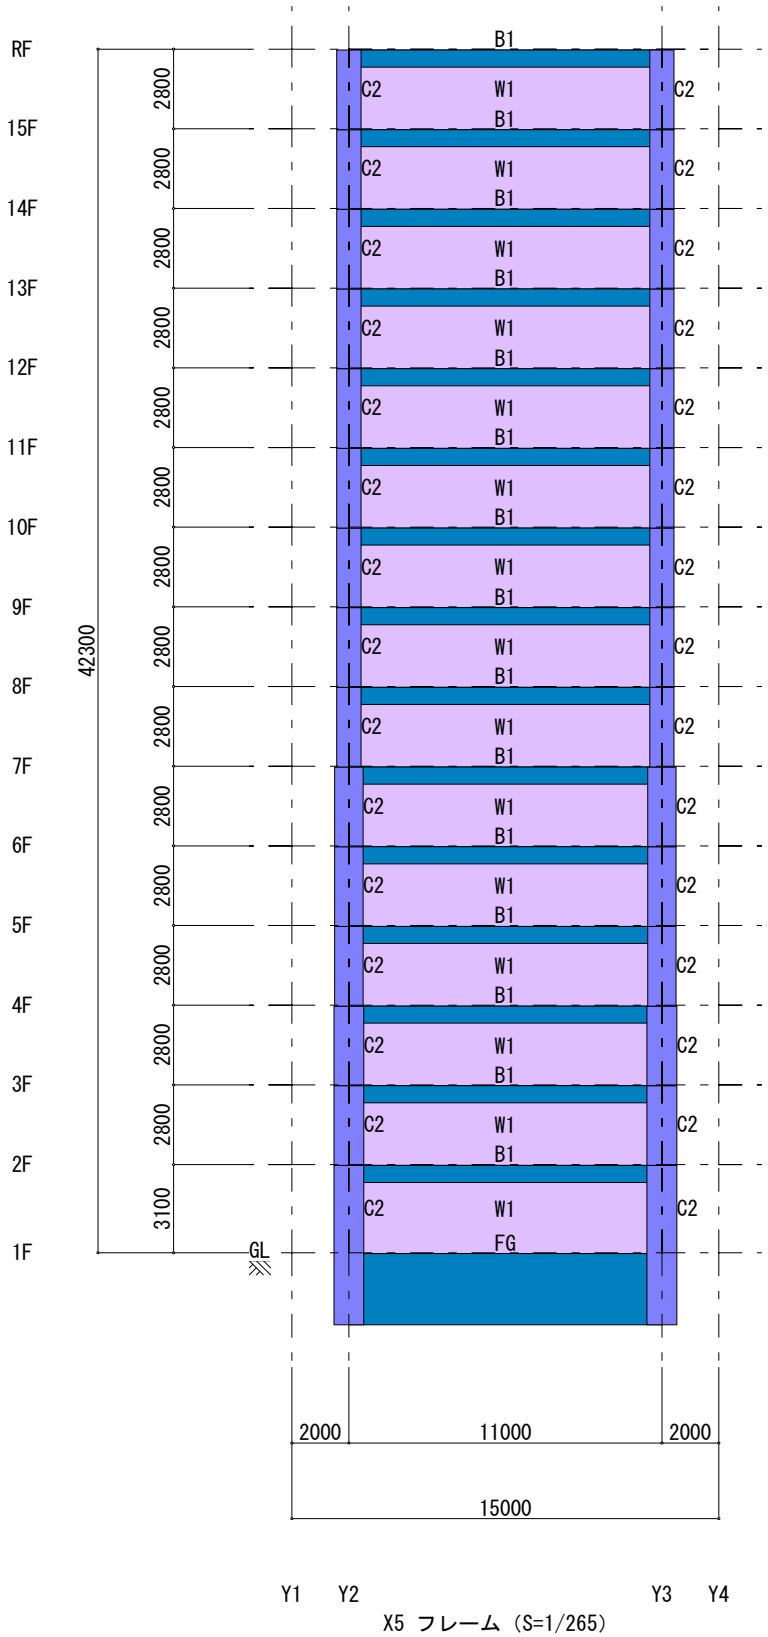

X5 フレーム (S=1/265)

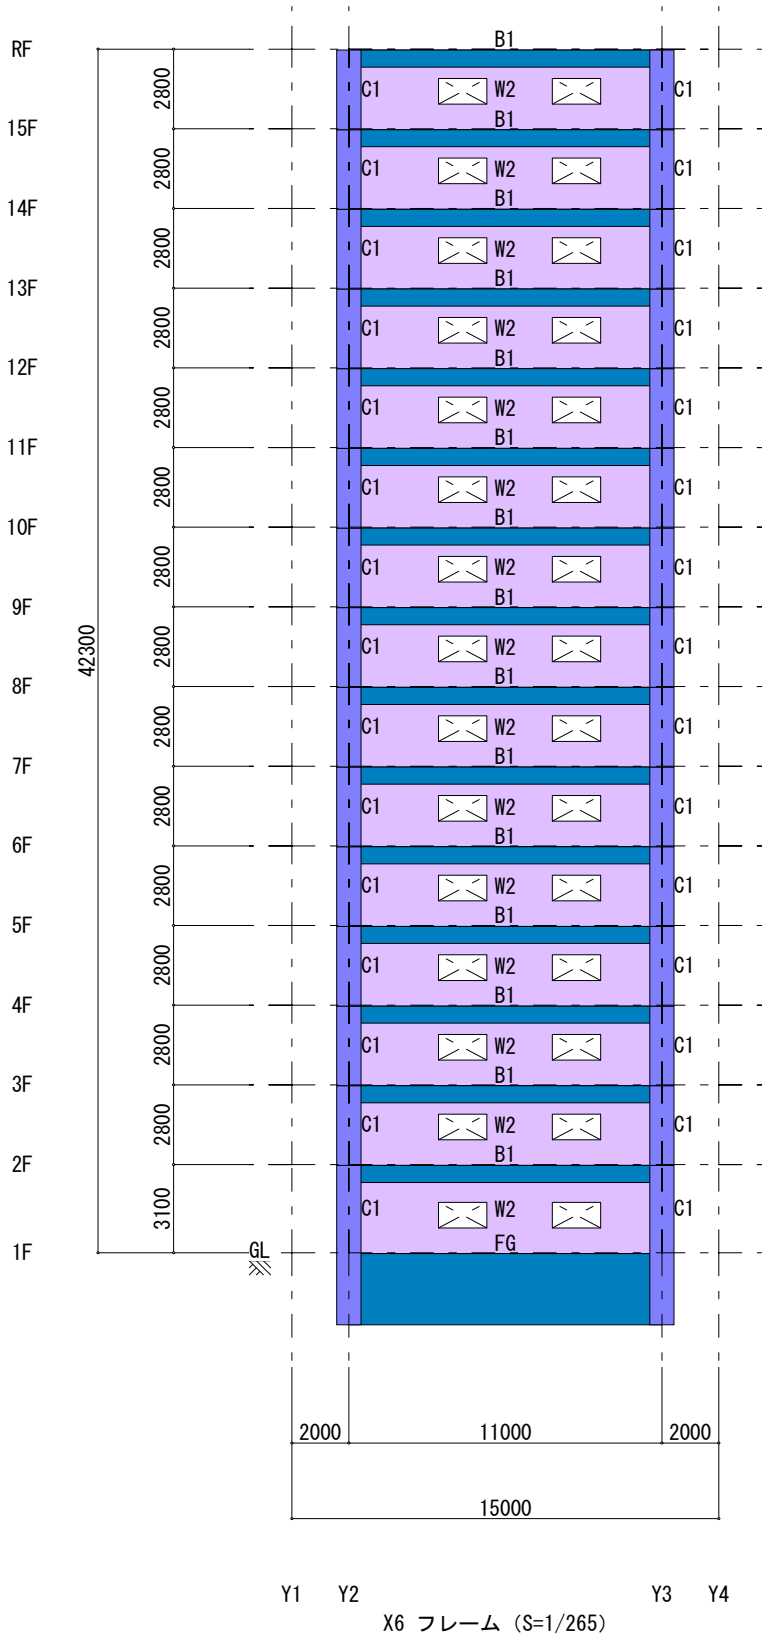

X6 フレーム (S=1/265)

I-1.4　部材

I-1.4.1　はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		FG		G1		G2	
層		1F		2F - 8F		2F - 8F	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面		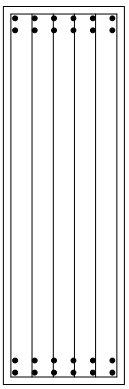	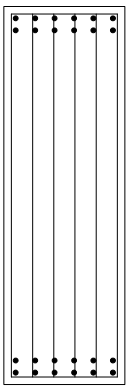				
b x D (cm)		80 x 250	80 x 250	65 x 80	65 x 80	65 x 80	65 x 80
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
	2段筋	6-D32	6-D32	3-D35	—	4-D35	—
下端筋	2段筋	6-D32	6-D32	3-D35	—	4-D35	—
	1段筋	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
あばら筋 (mm)		6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—

符 号		G1		G2		G1	
層		9F - 11F		9F - 11F		12F - 14F	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面							
b x D (cm)		60 x 80	60 x 80	60 x 80	60 x 80	60 x 70	60 x 70
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32
	2段筋	2-D35	—	3-D35	—	—	—
下端筋	2段筋	2-D35	—	3-D35	—	—	—
	1段筋	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32
あばら筋 (mm)		4-D13@100	4-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—

符 号		G2		G1		G2		B1	
層		12F - 14F		15F - RF		15F - RF		1F - RF	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面									
b x D (cm)		60 x 70	60 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 70	40 x 60	40 x 60
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	2-D22	2-D22
	2段筋	2-D32	—	—	—	—	—	—	—
下端筋	2段筋	2-D32	—	—	—	—	—	—	—
	1段筋	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	2-D22	2-D22
あばら筋 (mm)		4-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—	—	—

I-1.4.2　柱

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		C1		C2		C1		C2	
階		1F - 3F		1F - 3F		4F - 6F		4F - 6F	
位 置		全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向		X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面									
D (cm)		110 x 85		125 x 105		110 x 85		125 x 100	
寄せ筋		XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)		6-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋		—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面(mm)		—		—		—		—	

符 号		C1		C2		C1		C2	
階		7F - 10F		7F - 10F		11F - 15F		11F - 15F	
位 置		全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向		X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面									
D (cm)		110 x 85		125 x 85		110 x 85		125 x 85	
寄せ筋		XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	4-D32	6-D32	4-D32	6-D32	4-D29	6-D29	4-D29	6-D29
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)		4-D13@100	2-D13@100	7-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋		—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面(mm)		—		—		—		—	

I-1.4.3　ベースプレート

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.4　壁

壁重量の伝達方法　：　1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
：　4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
：11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算）　12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
：21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算）　22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

名称	壁厚 (cm)	仕上(材)名称／仕上重量 (N/m2)	伝達方法	開口重量 (N/m2)	開口周比	束壁の場合のn値	剛性低下倍率	鉄筋番号	壁開口パラメータ(cm)					
									ﾀｲﾌﾟ	周比対象	P1	P2	P3	P4
W1	25.0	400	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	2	開口なし					
W1t	20.0	400	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	1	開口なし					
W2	25.0	400	1	400	開口面積の和から自動計算	1.0	1.00	2	 タイプ1	する	170.0	90.0	400.0	90.0
									 タイプ1	する	170.0	90.0	800.0	90.0

名称	壁厚(cm)	仕上(材)名称／仕上重量(N/m2)	伝達方法	開口重量(N/m2)	開口周比	束壁の場合のn値	剛性低下倍率	鉄筋番号	壁開口パラメータ(cm)					
									ﾀｲﾌﾟ	周比対象	P1	P2	P3	P4
W2t	20.0	400	1	400	開口面積の和から自動計算	1.0	1.00	1	 タイプ1	する	170.0	90.0	400.0	90.0
									 タイプ1	する	170.0	90.0	800.0	90.0

I-1.4.5　雑壁

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.6　壁鉄筋番号

番号	縦　筋				横　筋				開口補強筋			内蔵鉄骨	
	D1	D2	配筋種別	ﾋﾟｯﾁ(cm)	D1	D2	配筋種別	ﾋﾟｯﾁ(cm)	縦筋	横筋	斜筋	ﾀｲﾌﾟ	A, t
1	D13		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@20.0	D13		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@20.0	4-D13	4-D13	4-D13	-----	-----
2	D13		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@15.0	D13		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@15.0	6-D13	7-D13	6-D13	-----	-----

I-1.4.7　ブレース

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.8　床スラブ・床構造

b) スラブ形状

t　：スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td　：はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t(cm)	Td(cm)	積載荷重番号	仕上名称(材)／床仕上重量(N/m2)	荷重伝達タイプ	積雪荷重
okujou	22.0	0.0	1	2200	両方向板	無
kyositu	22.0	0.0	1	600	両方向板	無
rouka	22.0	0.0	1	400	両方向板	無

I-1.4.9　片持ばり

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.10　片持スラブ

出長さの基点は構造心

床･床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は「1.4.8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

名称	床･床構造名称	スラブ厚(cm)		出長さL(cm)	柱からの距離(cm)		積載荷重番号	仕上(材)名称／床仕上重量Wf(N/m2)	先端の線荷重W1(N/m)	先端の小ばり形状名称	荷重伝達タイプ	積雪荷重
		基端t1	先端t2		左端柱L1	右端柱L2						
rouka		22.0	22.0	200.0	0.0	0.0	1	400	0.0		両方向	無
balcony		22.0	22.0	200.0	0.0	0.0	1	400	0.0		両方向	無

I-1.4.11　出隅片持スラブ

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.12　接合部

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.13　杭、杭基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.14　直接基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2　使用材料、材料の許容応力度

I-2.1　材料種別

I-2.1.1　材料種別図
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.1.2　コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	設計基準強度 Fc(N/mm2)	部材単位体積重量(kN/m3)	
				柱、はり	ｽﾗﾌﾞ、壁
12F-RF	RC	普通	27.00	24.00	24.00
9F-11F	RC	普通	30.00	24.00	24.00
1F-8F	RC	普通	36.00	24.00	24.00

I-2.1.3　鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	ｽﾗﾌﾞ
1F-RF	SD390	D32	SD345	D29	SD295	SD295

両方向柱

層名1	層名2	太物1	最小1	太物2	最小2	細物
1F	RF	SD390	D32	SD345	D29	SD295

I-2.1.4　鉄骨
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a) 層別
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.4　降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	―
せん断補強筋	1.00	1.00	―	―
スラブ筋	1.10	―	―	―
開口補強筋	―	―	1.10	―
フランジ鉄骨	1.10	1.10	―	―
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	―	―
主　材	―	―	―	1.10
アンカーボルト	―	1.10	―	―

※SD490材は1.0となります。

I-3　荷重・外力

I-3.1　荷重計算条件

I-3.1.1　最小スラブ厚　　（自動計算）

層名	スラブ厚（cm）
RF	22.00
15F	22.00
14F	22.00
13F	22.00
12F	22.00
11F	22.00
10F	22.00
9F	22.00
8F	22.00
7F	22.00
6F	22.00
5F	22.00
4F	22.00
3F	22.00
2F	22.00
1F	22.00

I-3.1.2　スラブ荷重の拾い方

外周部のスラブの拾い	ＲＣ、ＳＲＣ造ははり面まで、Ｓ造は構造心まで拾います
パラペット重量	0.00 (N/m)

I-3.1.3　基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式　基礎配置による（布基礎も考慮）　L1＝0.0　L2＝0.0　L3＝0.0　L4＝0.0　(cm)

基礎重量の比率	0.00（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率）
最下層重量の拾い	行う（最下層はり荷重項を節点重量に加算します）

基礎重量の上部構造への考慮	基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない）

基礎下端レベル(GL-) (mm)	2500
基礎下端から土上端までの距離 (mm)	
杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎	0
片持べた基礎、出隅片持べた基礎	0

基礎重量計算方法	自動計算 （基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から 基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを 基礎重量とします）
基礎柱・基礎ばり重複分の控除	控除しない
基礎の単位体積重量 (kN/m3)	24.00
土の単位体積重量 (kN/m3)	20.00

I-3.2　積載荷重　(N/m2)

番号	ｽﾗﾌﾞ用	小ばり用	ﾗｰﾒﾝ用	地震用	用　途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路
9	0	0	0	0	階段

I-3.3　仕上

I-3.3.1　仕上材名称
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.3.2　仕上名称
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4　重量

I-3.4.1　はり、柱仕上重量　(N/m2)

層名	はり	柱
RF	400	---
15F	400	400
14F	400	400
13F	400	400
12F	400	400
11F	400	400
10F	400	400
9F	400	400
8F	400	400
7F	400	400
6F	400	400
5F	400	400
4F	400	400
3F	400	400
2F	400	400
1F	400	400

I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4.3　建物重量の直接入力
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.5　地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値　　(*：直接入力)

地盤種別	第2種地盤	
地域係数	Z = 1.000	
用途係数	U = 1.000	
塔屋の震度	K = 1.000	
	X方向	Y方向
標準せん断力係数	Co = 0.200	Co = 0.200
１次固有周期(秒)	T = 0.852　(h(0.02+0.01α) による)	T = 0.852　(h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 0.965	Rt = 0.965
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.193	Ci = 0.193

I-3.6　風圧力

・風圧力の扱い方

X方向	風圧力を考慮しない
Y方向	風圧力を考慮しない

I-3.7　積雪荷重

積雪荷重の扱い方	考慮しない

I-6　共通計算条件

I-6.1　使用基準

ＲＣ造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築ｾﾝﾀｰ）
ＲＣ造断面計算の使用規準	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）

冷間成形角形鋼管設計・施工ﾏﾆｭｱﾙ	適用する
ｺﾝｸﾘｰﾄ充填鋼管柱の計算基準	平１４国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2　計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力		
計算ルート指定		Ｘ方向	Ｙ方向
	RC・SRC造	ルート3	ルート3
	S造	ルート3	ルート3

I-6.3　柱はり接合部計算条件

ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算	自動計算 （ﾙｰﾄ2の場合は許容応力度等計算で、ﾙｰﾄ3の場合は保有水平耐力計算で計算）
ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0（cm）
ＲＣ造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力（Ｔ）の求め方	Ｍｙから求める
ＲＣ/ＳＲＣ造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7　許容応力度計算

I-7.1　応力解析・モデル化

I-7.1.1　応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍）
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2　剛性率・偏心率

I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件

雑壁ｎ値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共φＭで入力（φＭ＝1.500）
面内雑壁のｎ値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	フレームの剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3　断面計算

I-7.3.1　断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種別		検定計算 （ＲＣ造　：主筋,あばら筋,帯筋 共に検定） （ＳＲＣ造：鉄骨入力,主筋,あばら筋,帯筋 共に検定）
断面計算の指定		１部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱２軸計算		長期短期共に２軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う

ＲＣ・ＳＲＣ造断面計算条件

長期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	軸心
	Ｙ方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	Ｘ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Ｙ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のＭｙ計算用 地震時軸力の割増率	Ｘ方向	2.00
	Ｙ方向	2.00
地震時柱応力の割増に用いる柱 地震時水平力の負担率	Ｘ方向	壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Ｙ方向	壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q･dのとり方		告示（Ｍ、Ｑの最大値）
ルート２－３の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) bQsu+0.1σo･b･j
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
ＳＲＣ造柱のＲＣとＳの曲げ耐力の累加法		単純累加
ＳＲＣ造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
ＳＲＣ造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)

Ｓ造断面計算条件

短期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	軸心
	Ｙ方向	軸心
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度(fbs)の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-8　保有水平耐力計算

I-8.1　計算条件

I-8.1.1　基本条件

計算加力方向	Ｘ方向正加力	計算する
	Ｘ方向負加力	計算する
	Ｙ方向正加力	計算する
	Ｙ方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00
算定対象最上階		15F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0.00
浮上り･圧縮耐力(鉛直バネ)の考慮		保有耐力時、Ｄs算定時共考慮しない （終局時まで支点は解除しない）
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 （2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による）		Σ Mpc/Σ Mpb≧1.4で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2　計算条件

加力方向		Ｘ方向正加力	Ｘ方向負加力
増分解析打切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　100	1/　100
	S造	1/　100	1/　100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　 50	1/　 50
	S造	1/　 50	1/　 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.400、Ｄｓ算定時:0.400	保有水平耐力時:0.400、Ｄｓ算定時:0.400
脆性部材を含むQuの算定方法		Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える	Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える

加力方向	Ｙ方向正加力	Ｙ方向負加力
増分解析打切り条件	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る

保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　200	1/　200
	S造	1/　200	1/　100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　100	1/　100
	S造	1/　100	1/　50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.400、Ｄｓ算定時:0.400	保有水平耐力時:0.400、Ｄｓ算定時:0.400
脆性部材を含むQuの算定方法		Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える	Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える

I-8.1.3　解析条件等

解析モデル		立体ＭＳモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル		危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮		考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算		----
せん断耐力の各ステップでの計算		しない
せん断耐力の求め方		入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC,SRC造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率		「4.1 モデル化条件」の指定による
ＳＲＣ、Ｓ造鉄骨柱脚モデル化		ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q･dのとり方		告示（M、Qの最大値）
はり長期応力の考慮		考慮する
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮		考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率　αm		1.00
ｈo/ＤのＤのとり方		柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化		塑性化する
ヒンジ判定の条件（%）		鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			ＲＣ	ＳＲＣ
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.20	1.00
壁	その他	α、αe	1.25	1.00

I-8.1.5　増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件		自動分割制御
反復計算の打切り回数		5
最大不釣合い力率		0.01 %
最大不釣合い力		0.00 (kN)
最大不釣合いモーメント		0.00 (kN･cm)
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8　部材の耐力算定式

参考文献

【１】：日本建築センター　2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
【２】：日本建築学会　鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
【３】：日本建築学会　鋼構造塑性設計指針
【４】：日本建築学会　建築耐震設計における保有耐力と変形性能
【５】：日本建築センター　冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
【６】：日本建築学会　鋼構造座屈設計指針 1996年

ＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのＭ－Ｎ曲線による

耐力壁	せん断耐力式	文献【１】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
ＳＲＣ造部材		
はり	曲げ耐力式	文献【２】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【４】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
Ｓ造部材		
はり	曲げ耐力式	文献【３】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	Ａs･sσy / √3
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	Ａs･sσy / √3
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.2-28～34式を適用
Ｓブレース	引張耐力式	Ａ･sσy
	圧縮耐力式	文献【６】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§２．許容応力度等計算結果

A-1　準備計算結果

A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ

A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図

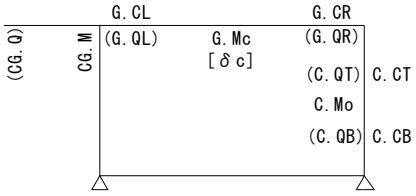

G.CL	：はり左端固定端モーメント	(kN･m)
G.CR	：はり右端固定端モーメント	(kN･m)
G.Mc	：単純梁としたときの中央モーメント	(kN･m)
G.QL	：はり左端せん断力	(kN)
G.QR	：はり右端せん断力	(kN)
δc	：鉄骨梁の中央たわみ	(cm)
CG.M	：片持ばりモーメント	(kN･m)
CG.Q	：片持ばりせん断力	(kN)
C.CB	：柱脚固定端モーメント	(kN･m)
C.CT	：柱頭固定端モーメント	(kN･m)
C.Mo	：単純梁としてときの中央モーメント	(kN･m)
C.QB	：柱脚せん断力	(kN)
C.QT	：柱頭せん断力	(kN)

固定荷重＋積載荷重

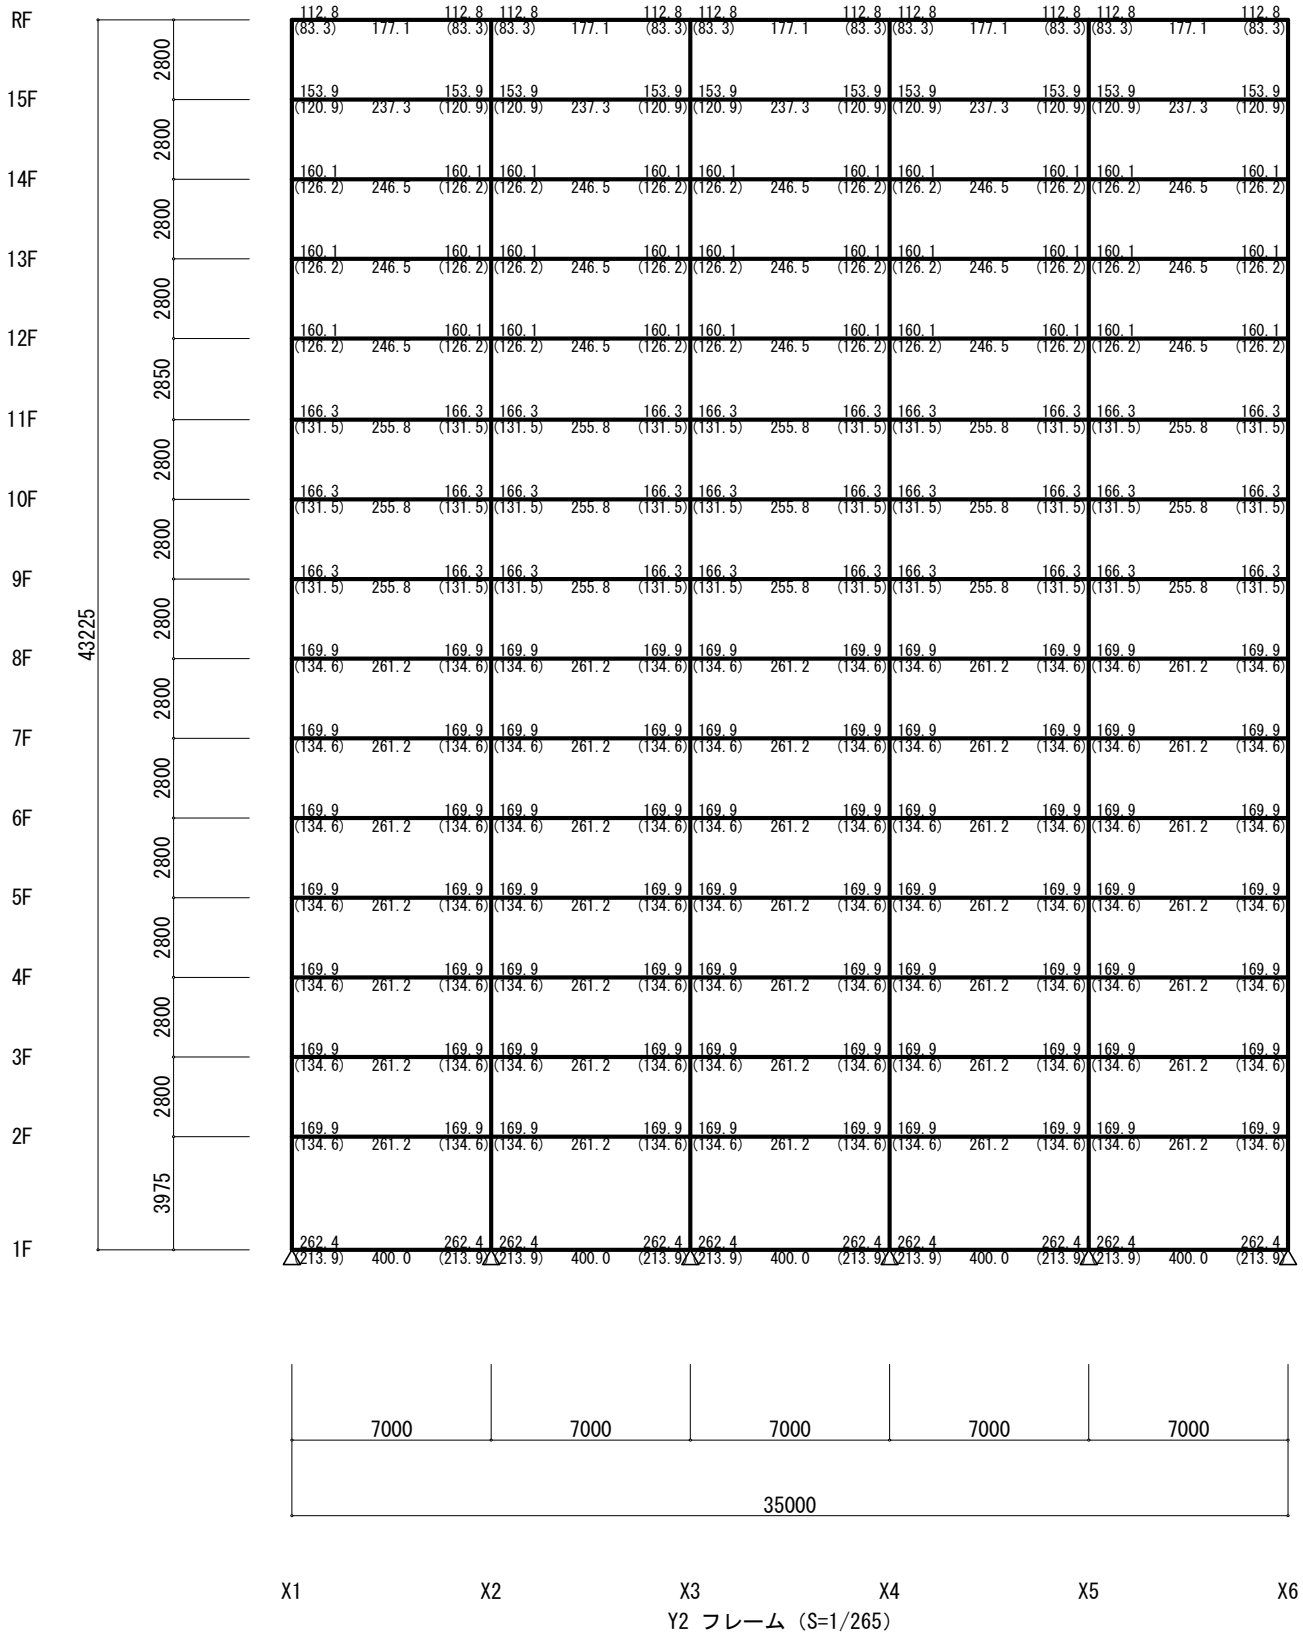

Y2 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重

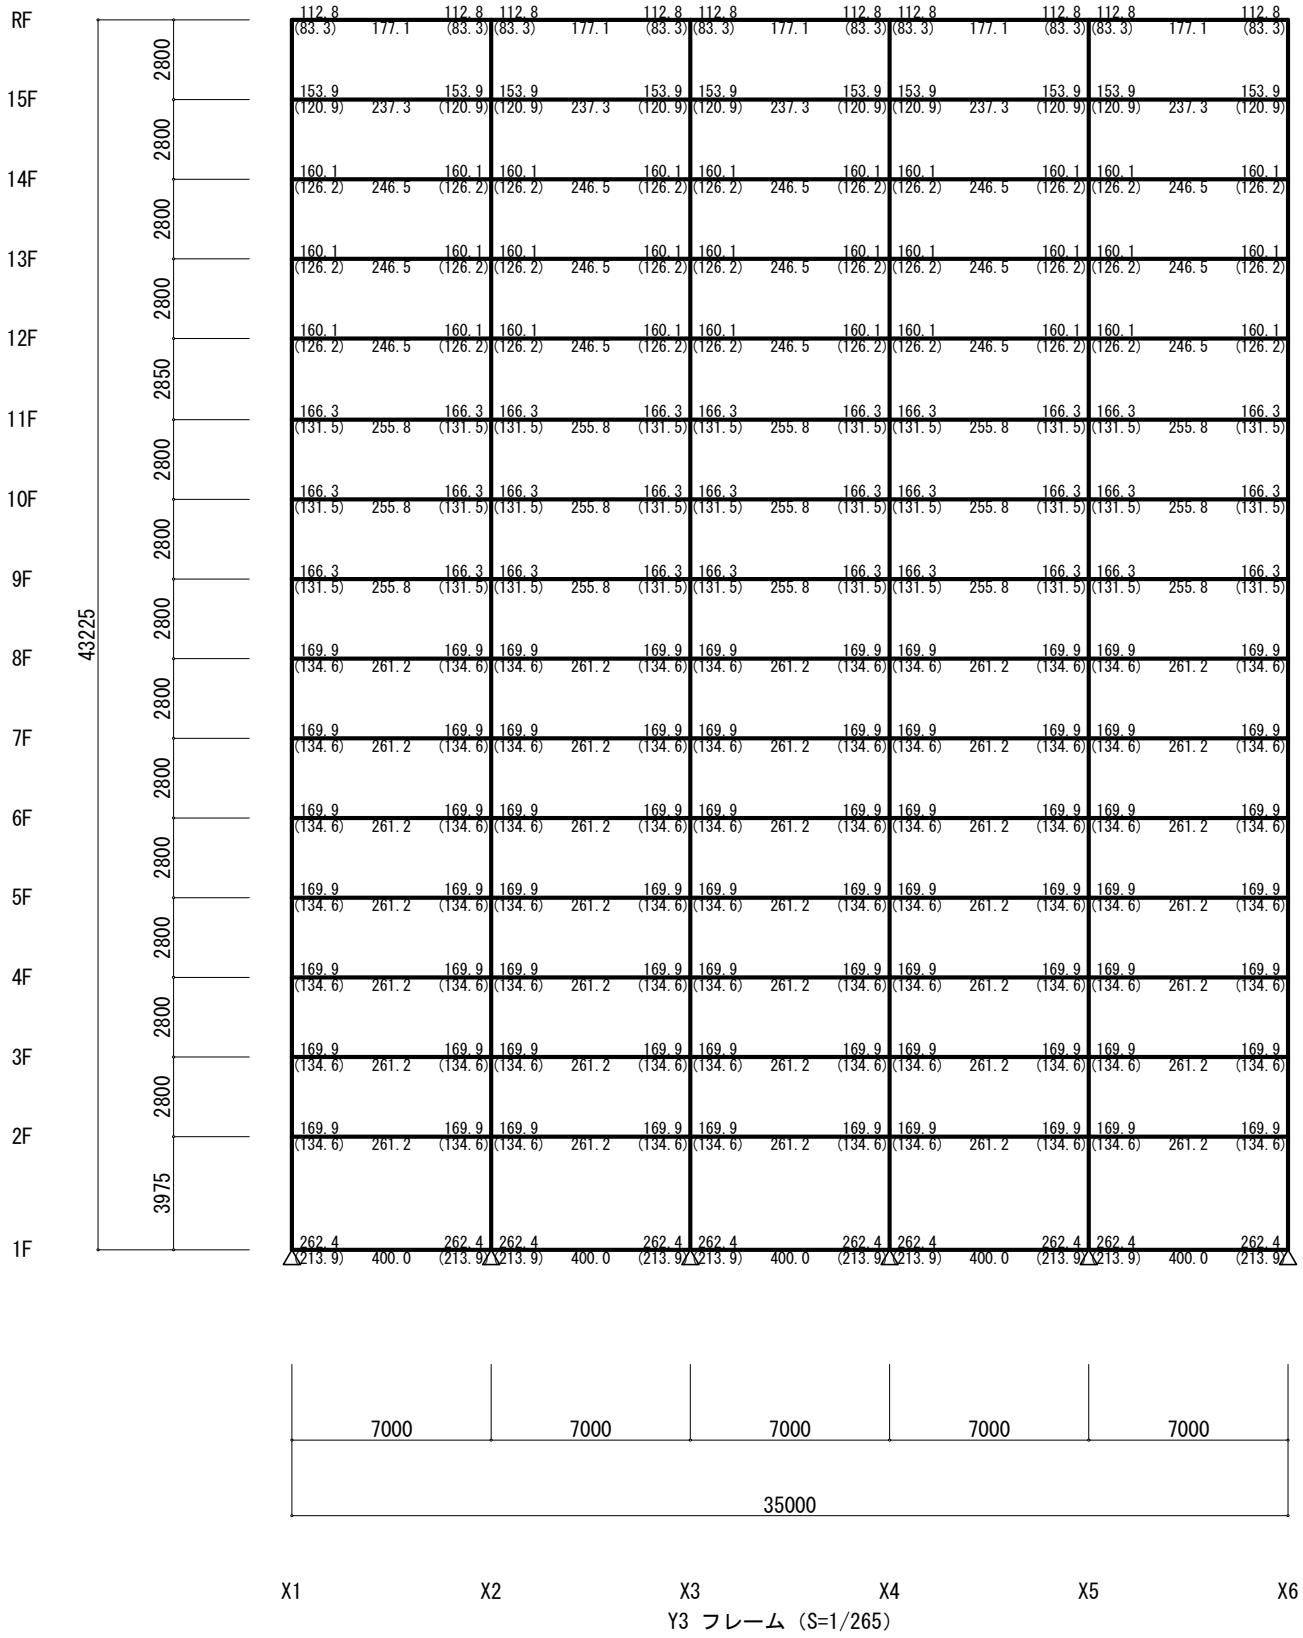
RF
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
2800
2800
2800
2800
2850
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
3975
43225
7000
7000
7000
7000
7000
35000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y3 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重

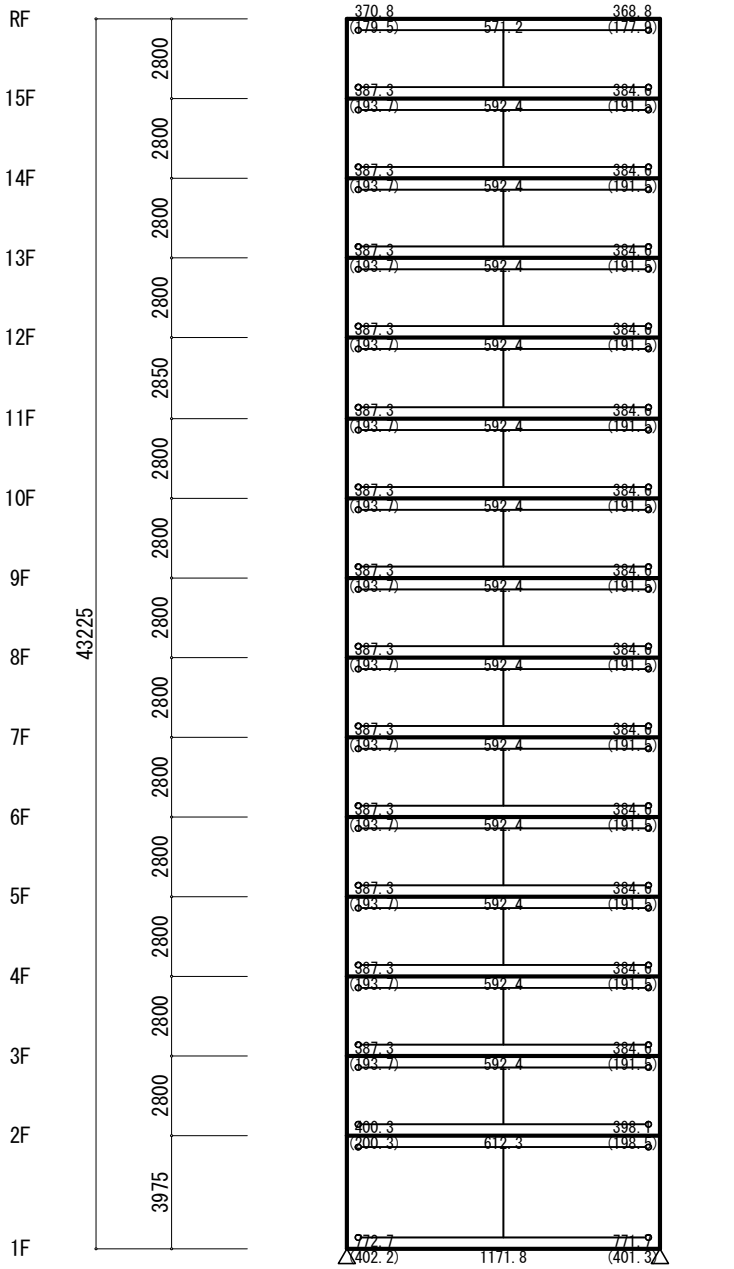

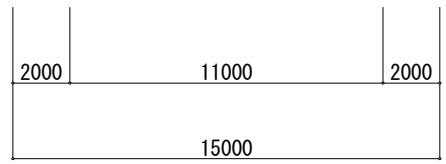

Y1　Y2　　Y3　Y4

X1 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重

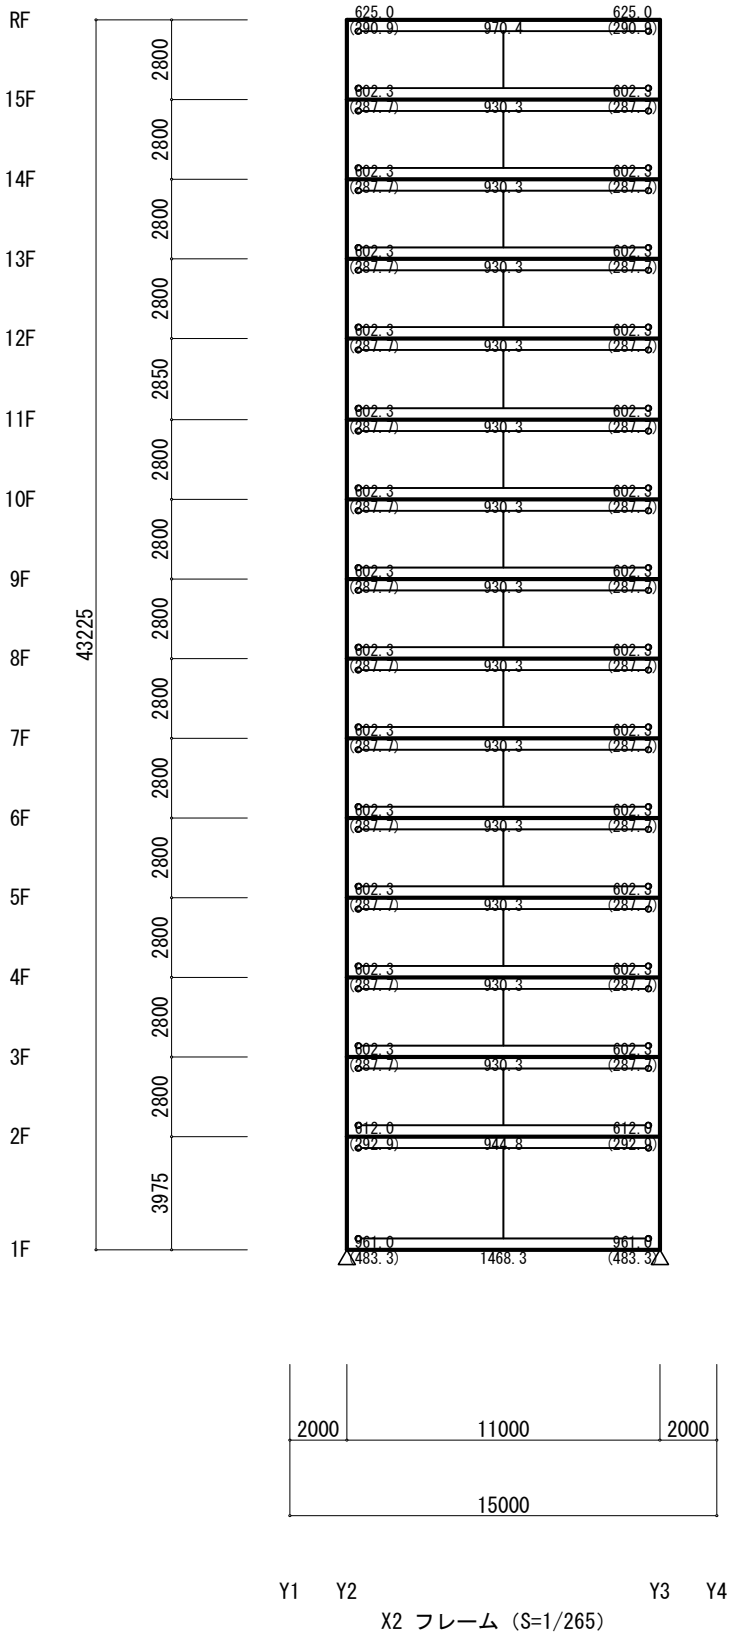

Y1　Y2　　Y3　Y4

X2 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重

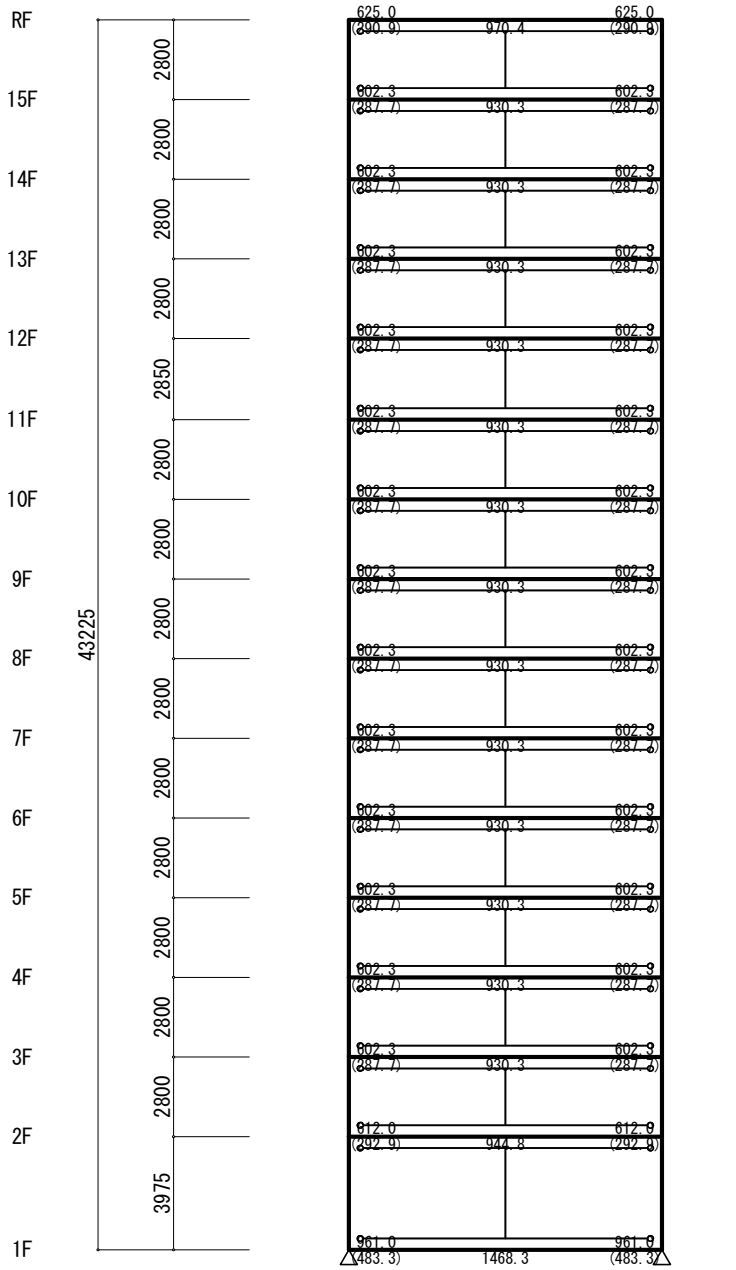

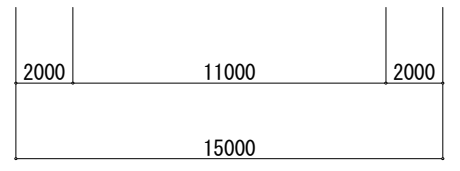

Y1　Y2　　Y3　Y4

X3 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重

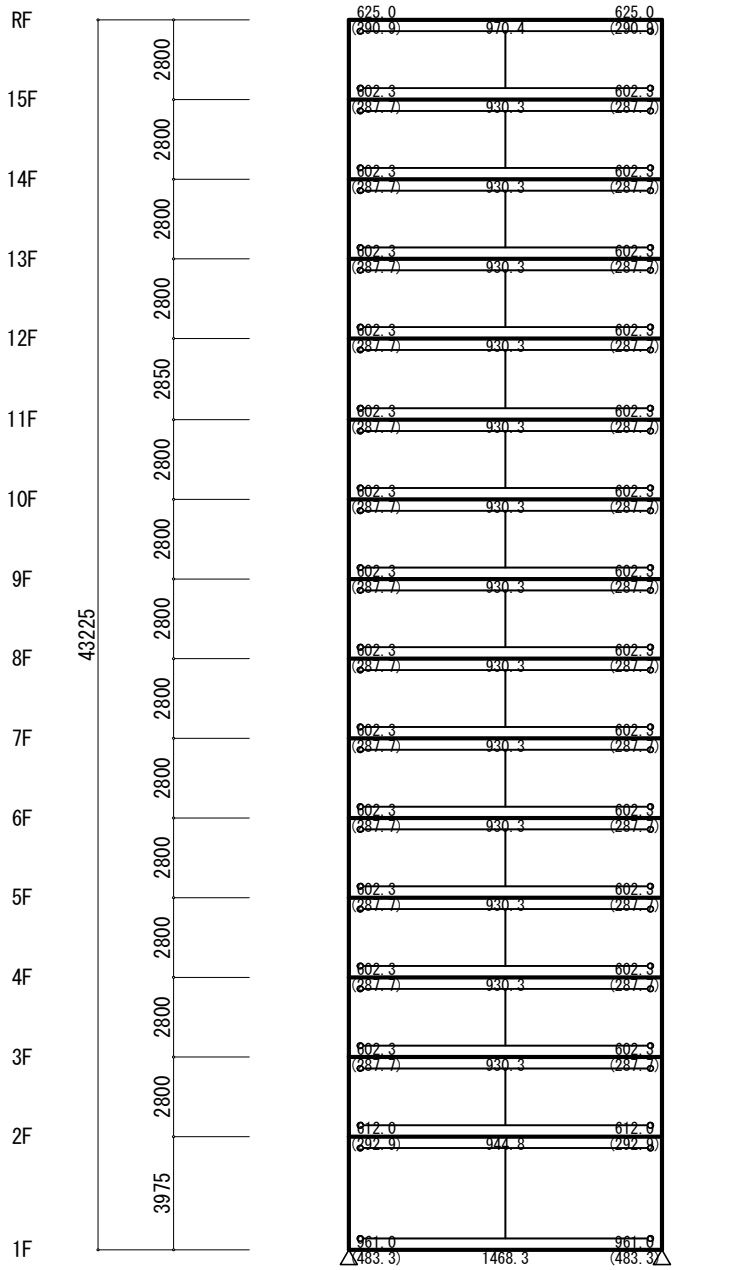

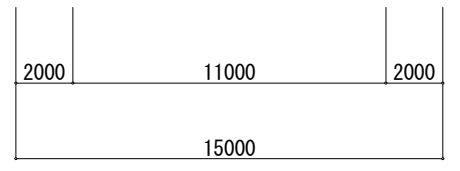

Y1　Y2　　Y3　Y4

X4 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重

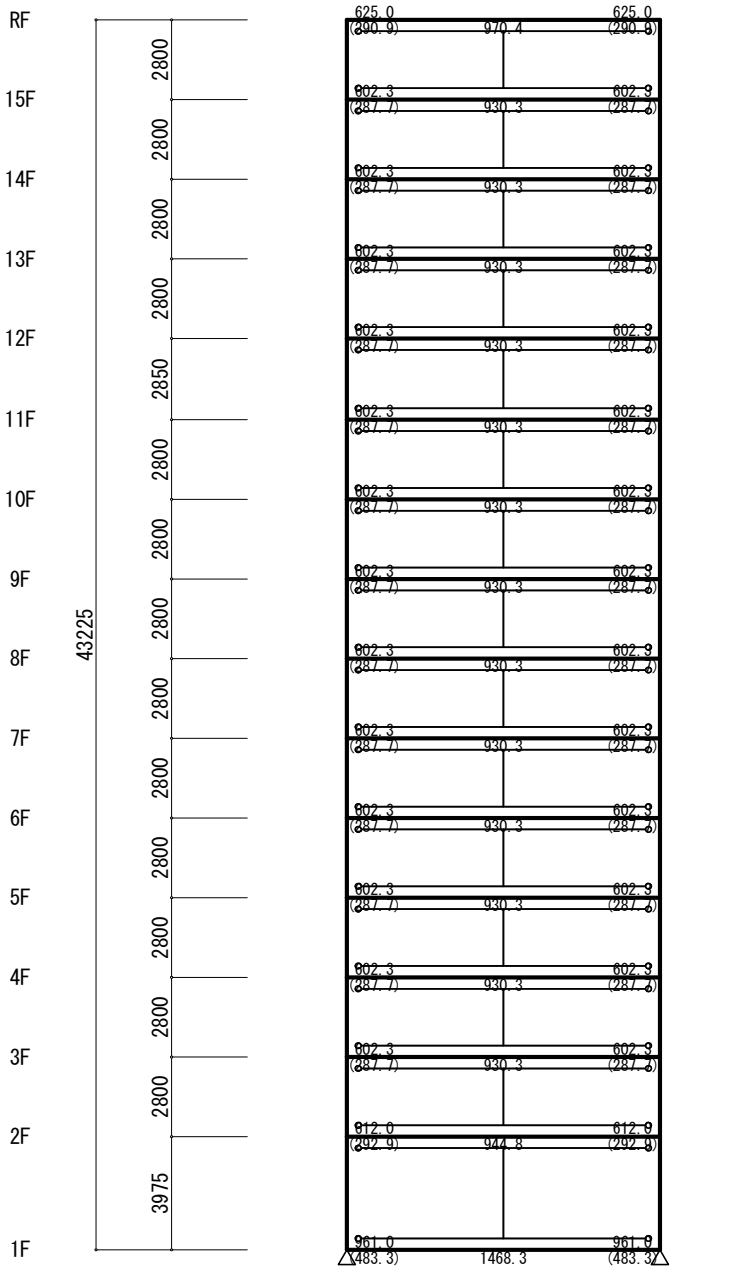

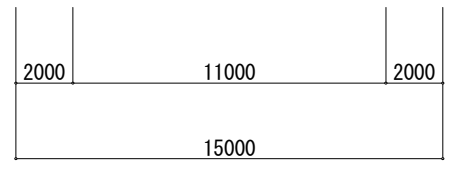

Y1　Y2　　Y3　Y4

X5 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重

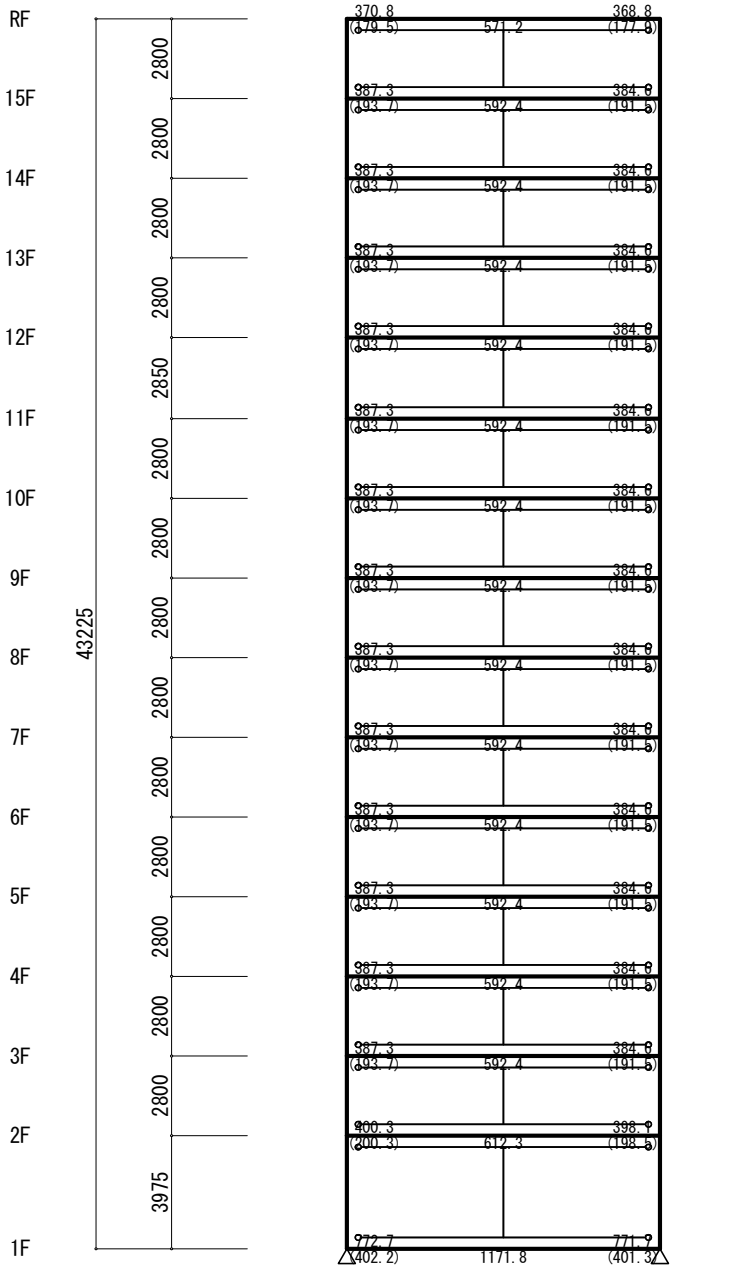

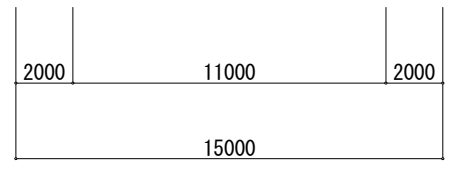

Y1　Y2　　Y3　Y4

X6 フレーム (S=1/265)

A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表

はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ（固定荷重＋積載荷重）

Y2 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	X1	X2	112.8	112.8	177.1	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X2	X3	112.8	112.8	177.1	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X3	X4	112.8	112.8	177.1	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X4	X5	112.8	112.8	177.1	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X5	X6	112.8	112.8	177.1	83.3	83.3	0.0	0.0	
15F	X1	X2	153.9	153.9	237.3	120.9	120.9	0.0	0.0	
	X2	X3	153.9	153.9	237.3	120.9	120.9	0.0	0.0	
	X3	X4	153.9	153.9	237.3	120.9	120.9	0.0	0.0	
	X4	X5	153.9	153.9	237.3	120.9	120.9	0.0	0.0	
	X5	X6	153.9	153.9	237.3	120.9	120.9	0.0	0.0	
14F	X1	X2	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X2	X3	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X3	X4	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X4	X5	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X5	X6	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
13F	X1	X2	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X2	X3	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X3	X4	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X4	X5	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X5	X6	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
12F	X1	X2	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X2	X3	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X3	X4	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X4	X5	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X5	X6	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
11F	X1	X2	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X2	X3	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X3	X4	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X4	X5	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X5	X6	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
10F	X1	X2	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X2	X3	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X3	X4	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X4	X5	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X5	X6	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
9F	X1	X2	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X2	X3	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X3	X4	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X4	X5	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X5	X6	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
8F	X1	X2	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X2	X3	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X3	X4	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X4	X5	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X5	X6	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
7F	X1	X2	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X2	X3	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X3	X4	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X4	X5	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X5	X6	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
6F	X1	X2	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X2	X3	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X3	X4	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X4	X5	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X5	X6	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
5F	X1	X2	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X2	X3	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X3	X4	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X4	X5	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	

Y2 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
5F	X5	X6	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
4F	X1	X2	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X2	X3	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X3	X4	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X4	X5	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X5	X6	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
3F	X1	X2	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X2	X3	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X3	X4	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X4	X5	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X5	X6	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
2F	X1	X2	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X2	X3	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X3	X4	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X4	X5	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X5	X6	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
1F	X1	X2	262.4	262.4	400.0	213.9	213.9	0.0	0.0	
	X2	X3	262.4	262.4	400.0	213.9	213.9	0.0	0.0	
	X3	X4	262.4	262.4	400.0	213.9	213.9	0.0	0.0	
	X4	X5	262.4	262.4	400.0	213.9	213.9	0.0	0.0	
	X5	X6	262.4	262.4	400.0	213.9	213.9	0.0	0.0	

Y3 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	X1	X2	112.8	112.8	177.1	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X2	X3	112.8	112.8	177.1	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X3	X4	112.8	112.8	177.1	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X4	X5	112.8	112.8	177.1	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X5	X6	112.8	112.8	177.1	83.3	83.3	0.0	0.0	
15F	X1	X2	153.9	153.9	237.3	120.9	120.9	0.0	0.0	
	X2	X3	153.9	153.9	237.3	120.9	120.9	0.0	0.0	
	X3	X4	153.9	153.9	237.3	120.9	120.9	0.0	0.0	
	X4	X5	153.9	153.9	237.3	120.9	120.9	0.0	0.0	
	X5	X6	153.9	153.9	237.3	120.9	120.9	0.0	0.0	
14F	X1	X2	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X2	X3	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X3	X4	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X4	X5	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X5	X6	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
13F	X1	X2	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X2	X3	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X3	X4	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X4	X5	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X5	X6	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
12F	X1	X2	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X2	X3	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X3	X4	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X4	X5	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X5	X6	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
11F	X1	X2	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X2	X3	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X3	X4	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X4	X5	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X5	X6	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
10F	X1	X2	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X2	X3	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X3	X4	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X4	X5	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X5	X6	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
9F	X1	X2	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X2	X3	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X3	X4	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	

Y3 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	X4	X5	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X5	X6	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
8F	X1	X2	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X2	X3	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X3	X4	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X4	X5	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X5	X6	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
7F	X1	X2	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X2	X3	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X3	X4	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X4	X5	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X5	X6	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
6F	X1	X2	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X2	X3	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X3	X4	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X4	X5	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X5	X6	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
5F	X1	X2	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X2	X3	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X3	X4	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X4	X5	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X5	X6	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
4F	X1	X2	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X2	X3	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X3	X4	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X4	X5	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X5	X6	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
3F	X1	X2	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X2	X3	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X3	X4	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X4	X5	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X5	X6	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
2F	X1	X2	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X2	X3	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X3	X4	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X4	X5	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X5	X6	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
1F	X1	X2	262.4	262.4	400.0	213.9	213.9	0.0	0.0	
	X2	X3	262.4	262.4	400.0	213.9	213.9	0.0	0.0	
	X3	X4	262.4	262.4	400.0	213.9	213.9	0.0	0.0	
	X4	X5	262.4	262.4	400.0	213.9	213.9	0.0	0.0	
	X5	X6	262.4	262.4	400.0	213.9	213.9	0.0	0.0	

X1 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	370.8	368.8	571.2	179.5	177.9	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	387.3	384.6	592.4	193.7	191.5	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	387.3	384.6	592.4	193.7	191.5	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	387.3	384.6	592.4	193.7	191.5	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	387.3	384.6	592.4	193.7	191.5	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	387.3	384.6	592.4	193.7	191.5	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	387.3	384.6	592.4	193.7	191.5	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	387.3	384.6	592.4	193.7	191.5	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	387.3	384.6	592.4	193.7	191.5	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	387.3	384.6	592.4	193.7	191.5	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	387.3	384.6	592.4	193.7	191.5	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	387.3	384.6	592.4	193.7	191.5	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	387.3	384.6	592.4	193.7	191.5	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	387.3	384.6	592.4	193.7	191.5	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	400.3	398.1	612.3	200.3	198.5	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	772.7	771.7	1171.8	402.2	401.3	0.0	0.0	

X2 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	625.0	625.0	970.4	290.9	290.9	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	612.0	612.0	944.8	292.9	292.9	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	961.0	961.0	1468.3	483.3	483.3	0.0	0.0	

X3 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	625.0	625.0	970.4	290.9	290.9	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	612.0	612.0	944.8	292.9	292.9	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	961.0	961.0	1468.3	483.3	483.3	0.0	0.0	

X4 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	625.0	625.0	970.4	290.9	290.9	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	612.0	612.0	944.8	292.9	292.9	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	961.0	961.0	1468.3	483.3	483.3	0.0	0.0	

X5 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	625.0	625.0	970.4	290.9	290.9	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	

X5 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
14F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	602.3	602.3	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	612.0	612.0	944.8	292.9	292.9	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	961.0	961.0	1468.3	483.3	483.3	0.0	0.0	

X6 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	370.8	368.8	571.2	179.5	177.9	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	387.3	384.6	592.4	193.7	191.5	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	387.3	384.6	592.4	193.7	191.5	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	387.3	384.6	592.4	193.7	191.5	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	387.3	384.6	592.4	193.7	191.5	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	387.3	384.6	592.4	193.7	191.5	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	387.3	384.6	592.4	193.7	191.5	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	387.3	384.6	592.4	193.7	191.5	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	387.3	384.6	592.4	193.7	191.5	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	387.3	384.6	592.4	193.7	191.5	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	387.3	384.6	592.4	193.7	191.5	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	387.3	384.6	592.4	193.7	191.5	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	387.3	384.6	592.4	193.7	191.5	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	387.3	384.6	592.4	193.7	191.5	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	400.3	398.1	612.3	200.3	198.5	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	772.7	771.7	1171.8	402.2	401.3	0.0	0.0	

A-1.1.3　片持ばりのＭ、Ｑ表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.1.4　柱のＣ、Ｍｏ、Ｑ表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.2　節点重量

A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重）

上段 ： D.L （固定荷重重量）　(kN)
中段 ： L.L （積載荷重重量）　(kN)
下段 ： T.L （トータル重量）　(kN)

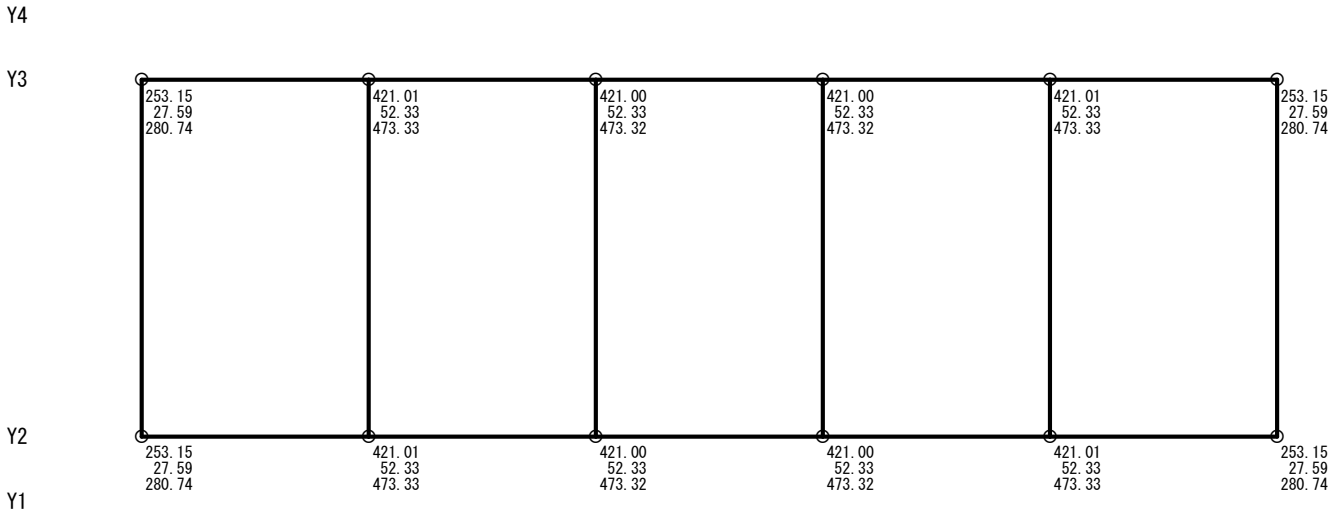

RF 層　合計 : 4909.56 (kN) (S=1/233)

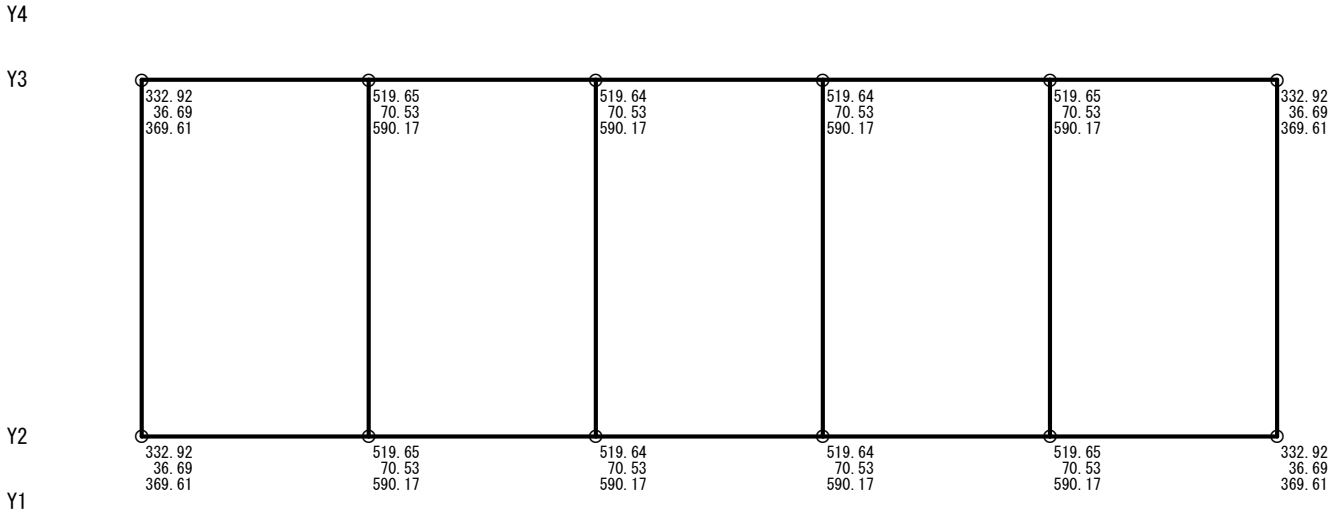

15F 層　合計 : 6199.80 (kN) (S=1/233)

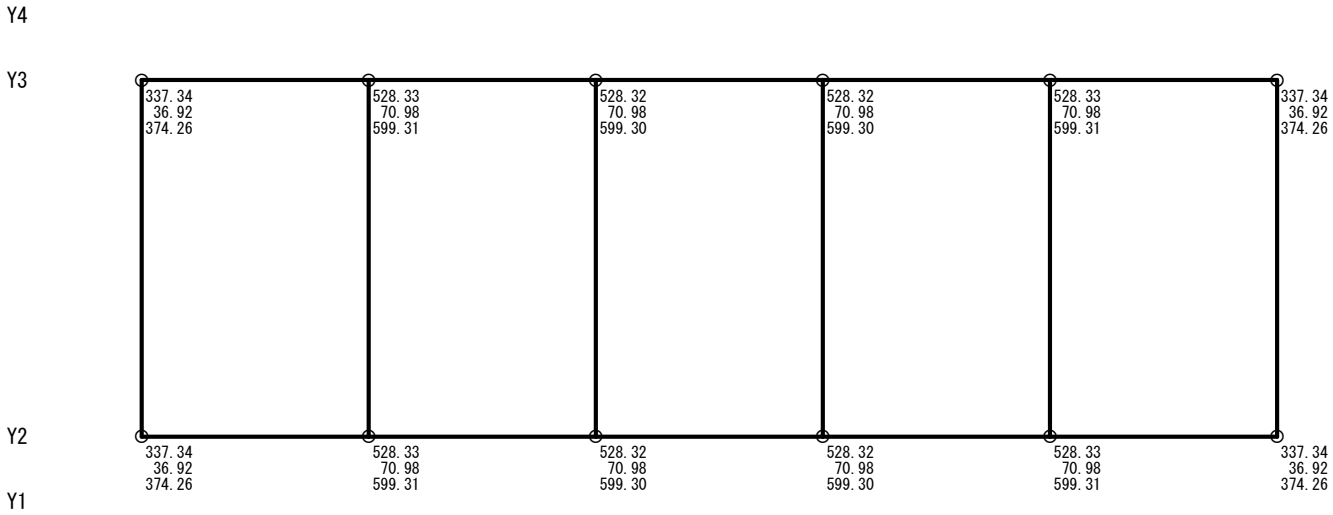

14F 層　合計 : 6291.51 (kN) (S=1/233)

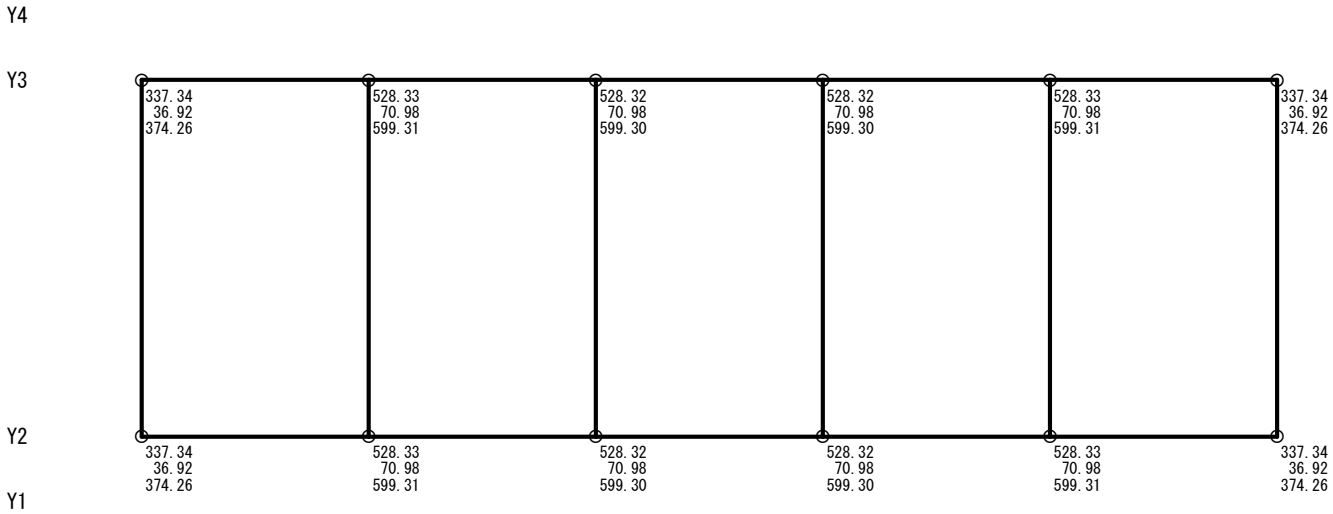

13F 層　合計 : 6291.51 (kN) (S=1/233)

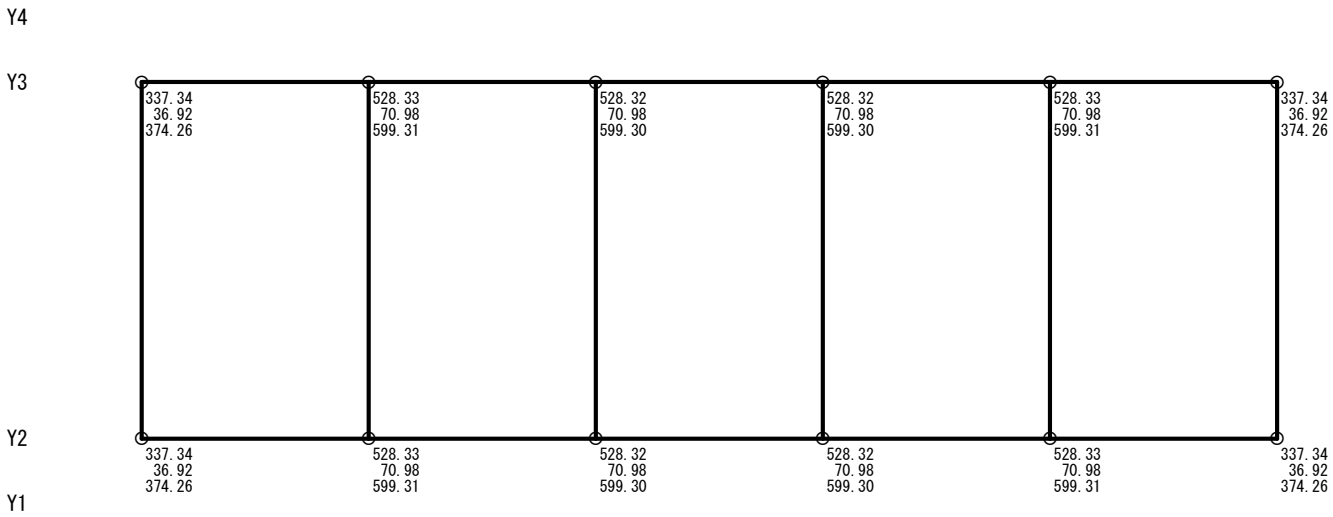

12F 層　合計 : 6291.51 (kN) (S=1/233)

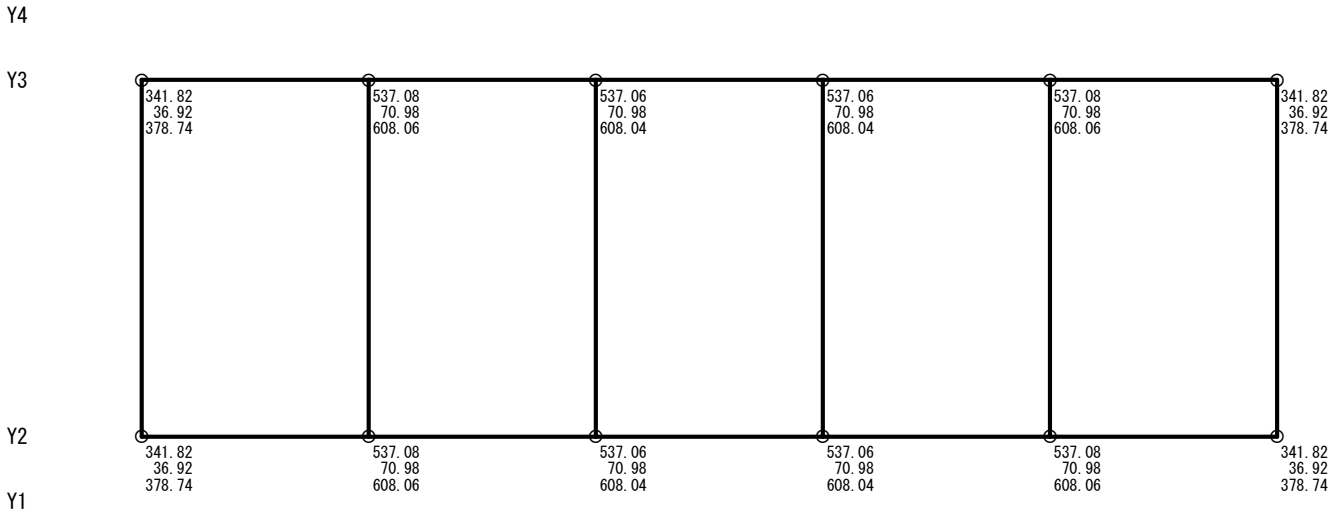

11F 層　合計 : 6379.37 (kN) (S=1/233)

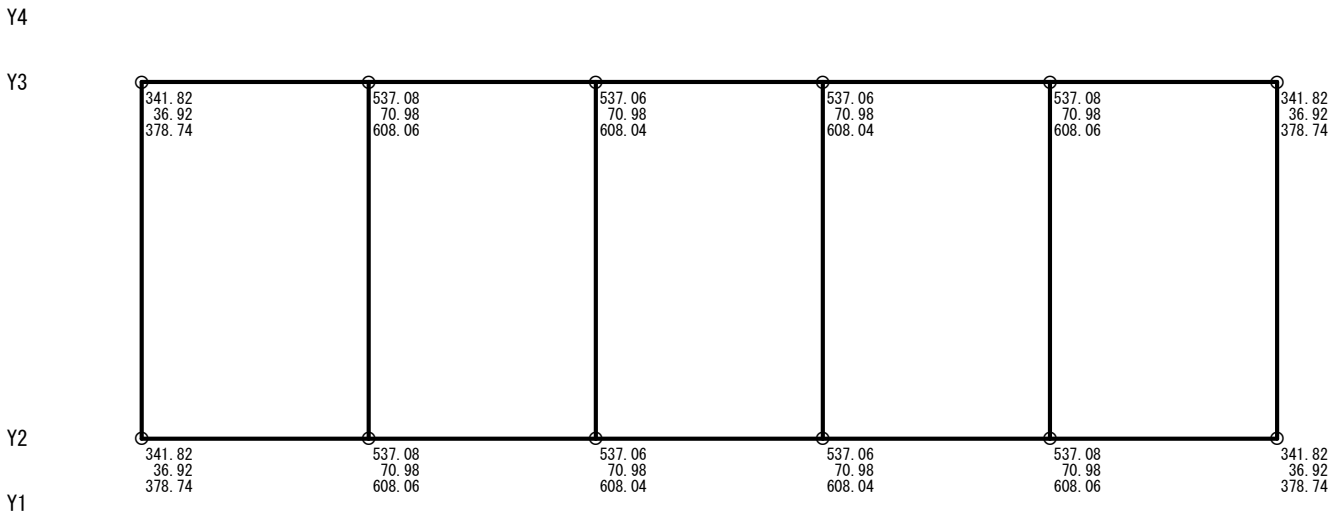

10F 層　合計 : 6379.37 (kN) (S=1/233)

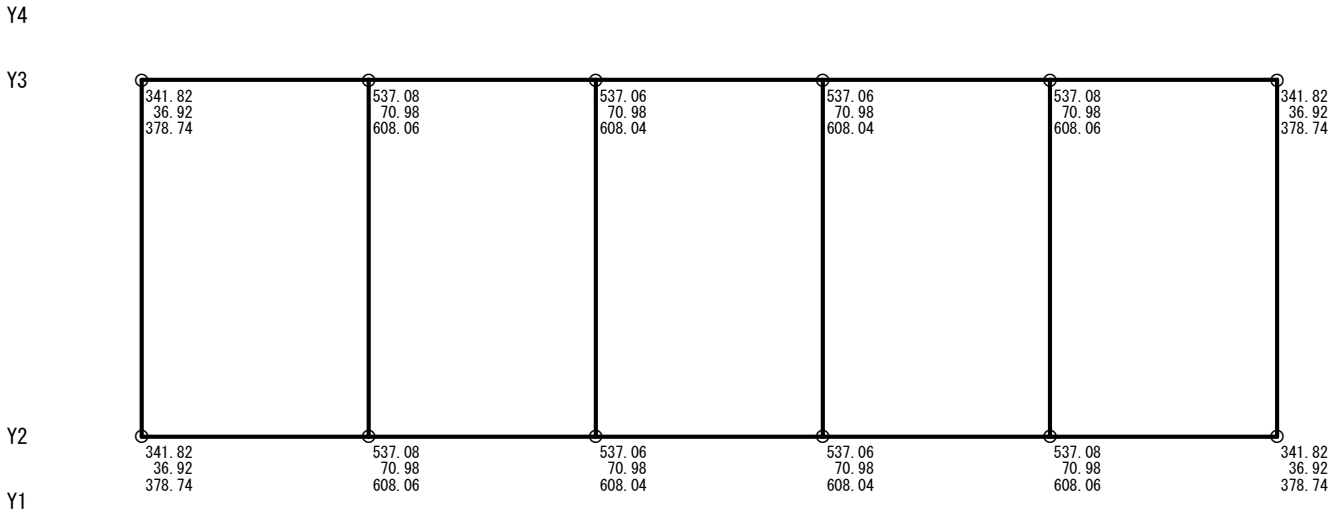

9F 層　合計 : 6379.37 (kN) (S=1/233)

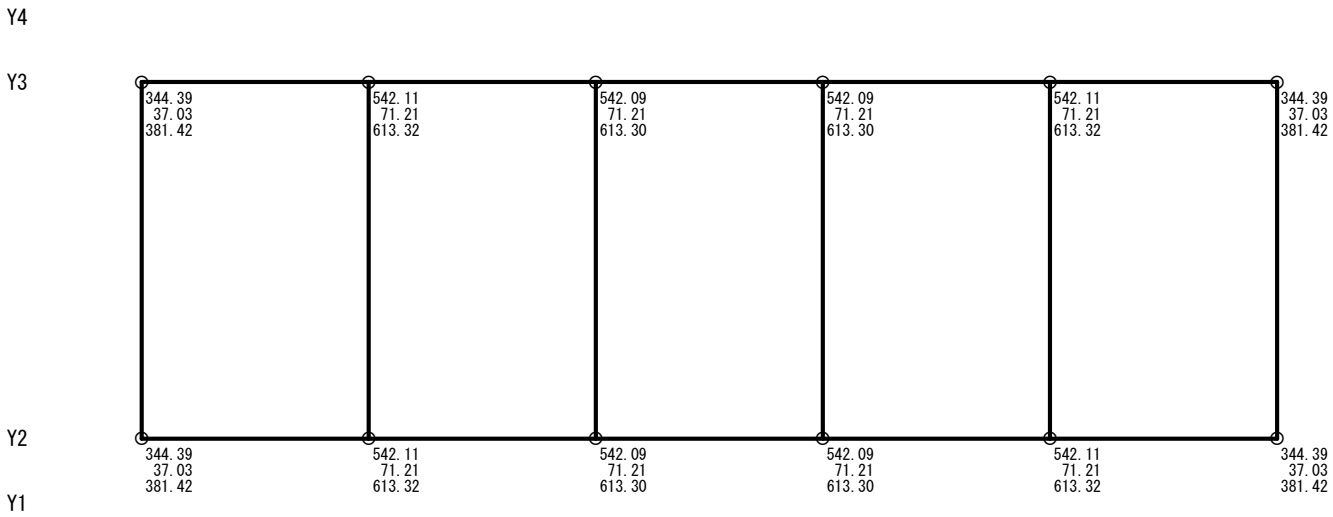

8F 層　合計 : 6432.16 (kN) (S=1/233)

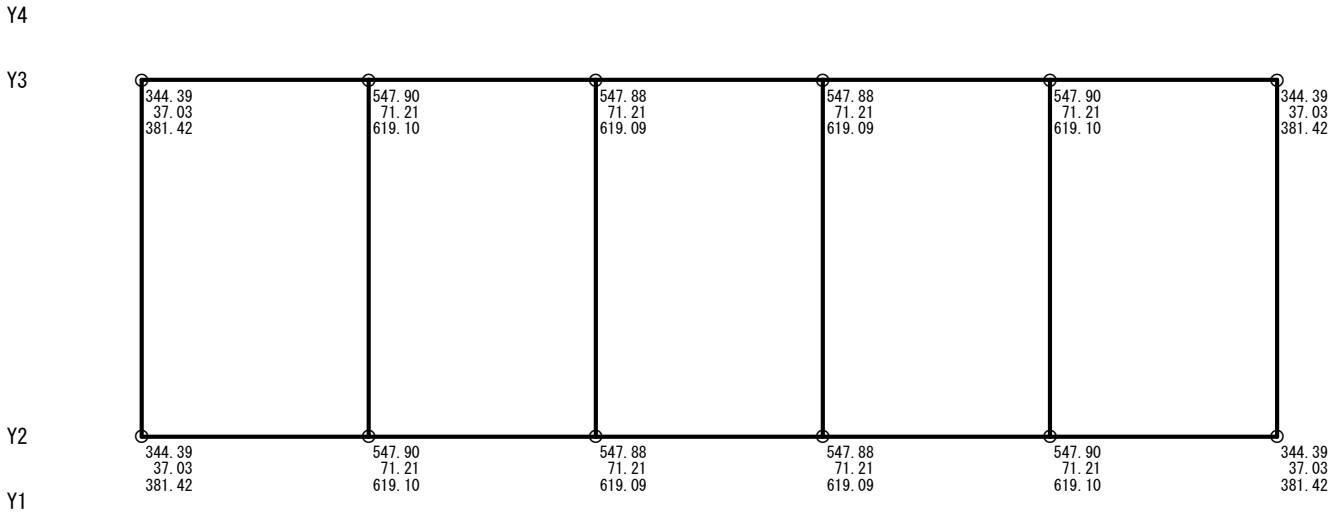

7F 層　合計 : 6478.47 (kN) (S=1/233)

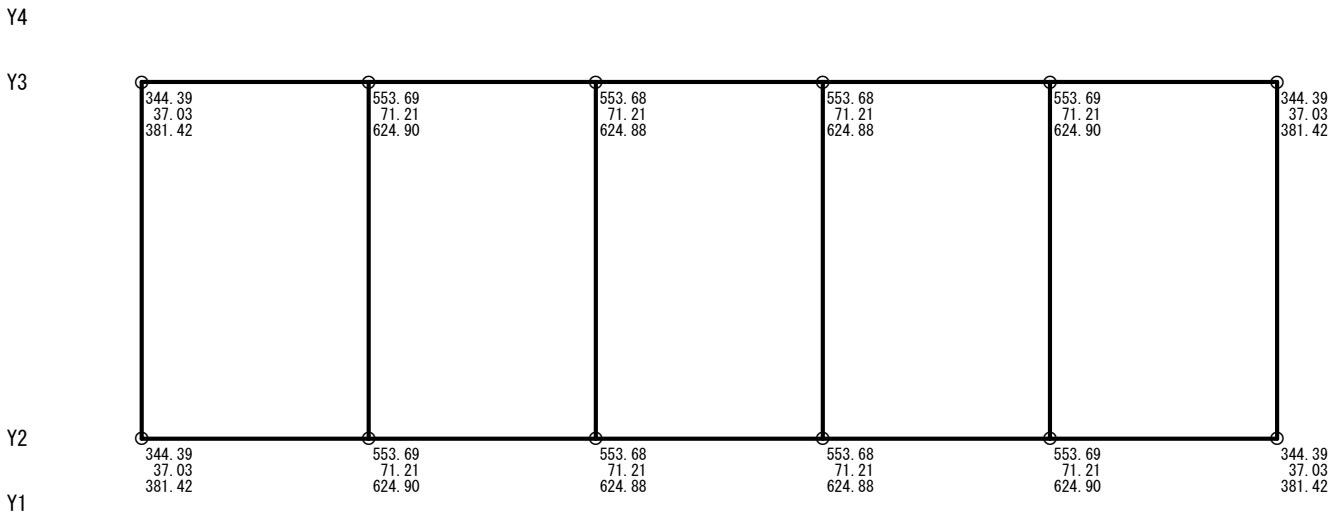

6F 層　合計 : 6524.83 (kN) (S=1/233)

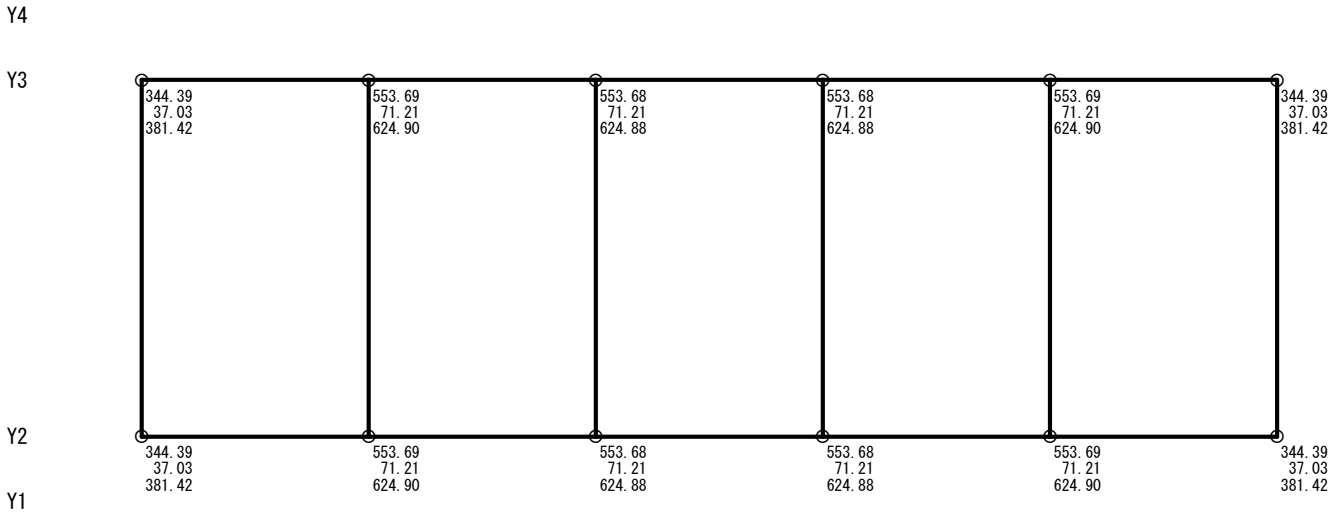

5F 層　合計 : 6524.83 (kN) (S=1/233)

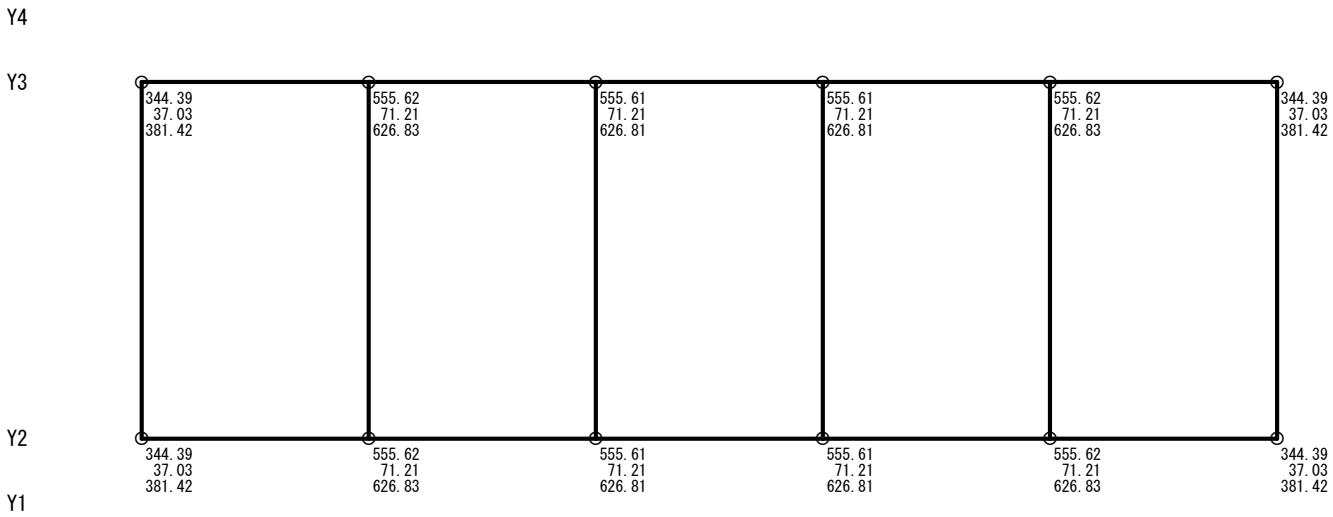

4F 層　合計 : 6540.27 (kN) (S=1/233)

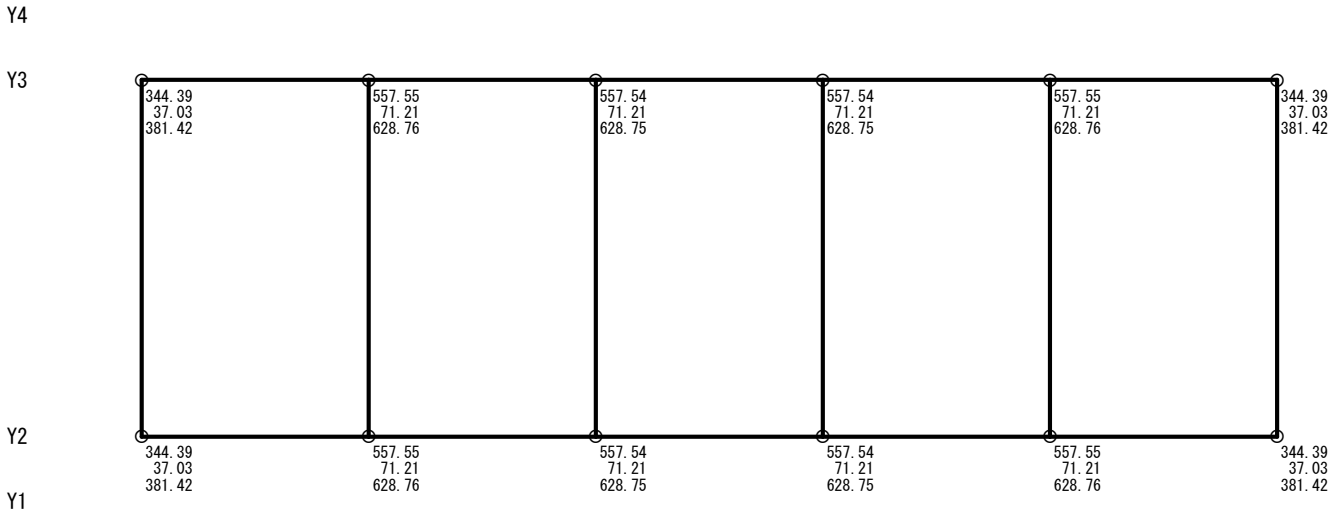

3F 層　合計 : 6555.72 (kN) (S=1/233)

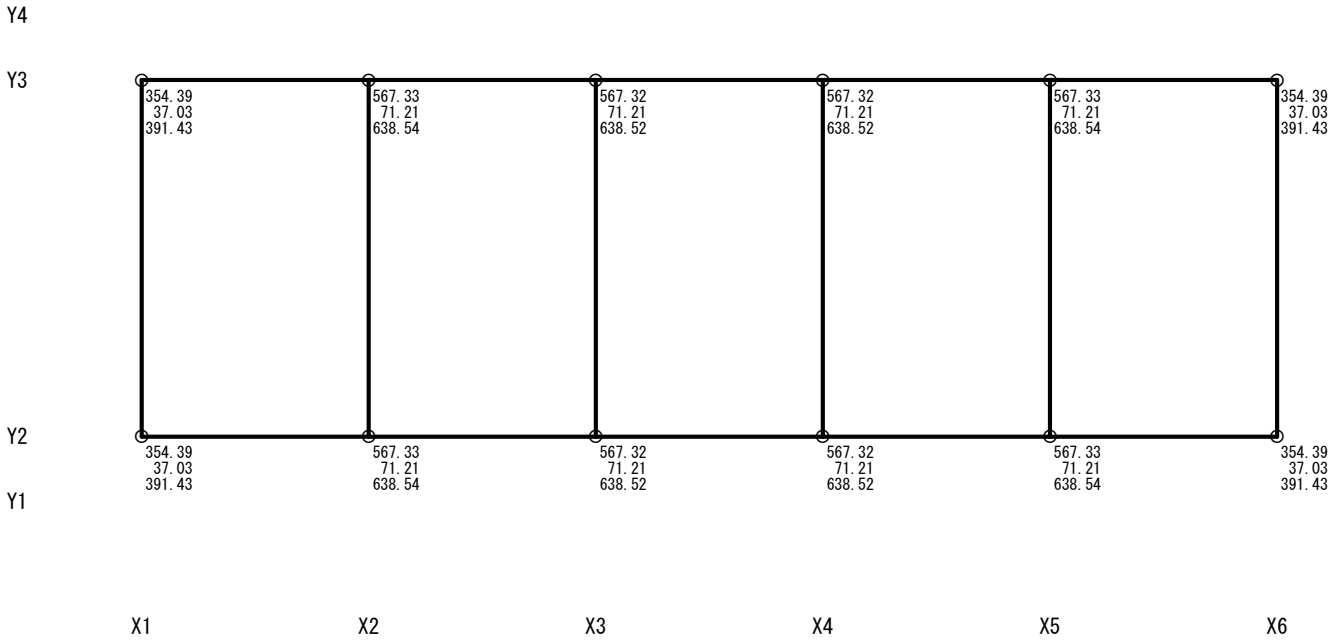

2F 層　合計 : 6673.95 (kN) (S=1/233)

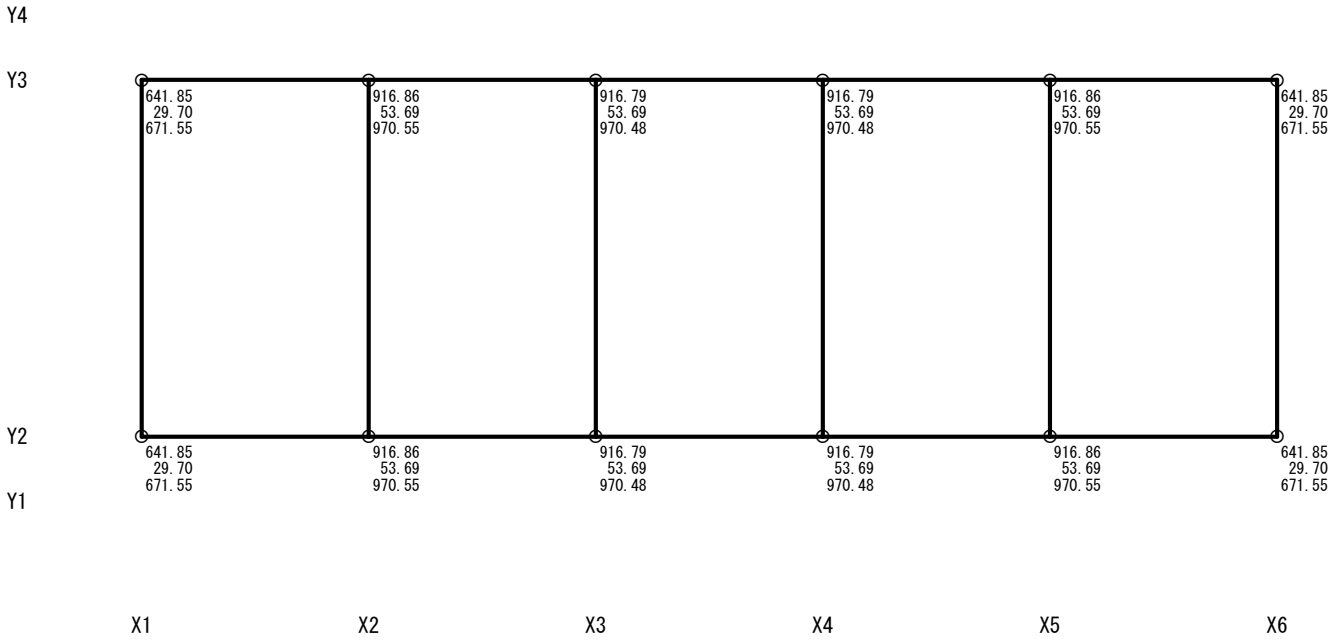

1F 層　合計 : 10450.32 (kN) (S=1/233)

A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）

(kN)

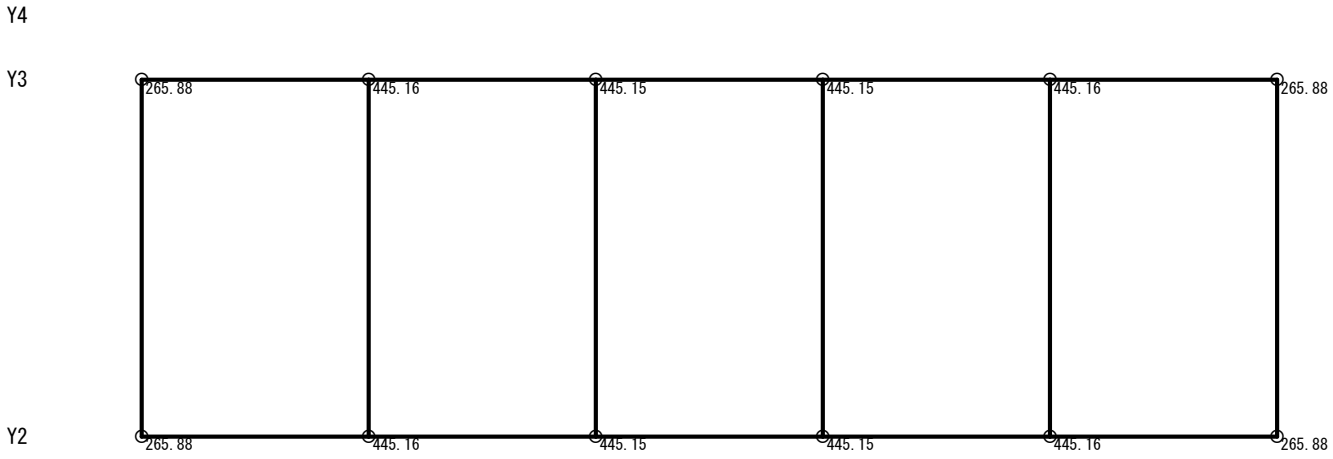

RF 層　合計 : 4624.73 (kN) (S=1/233)

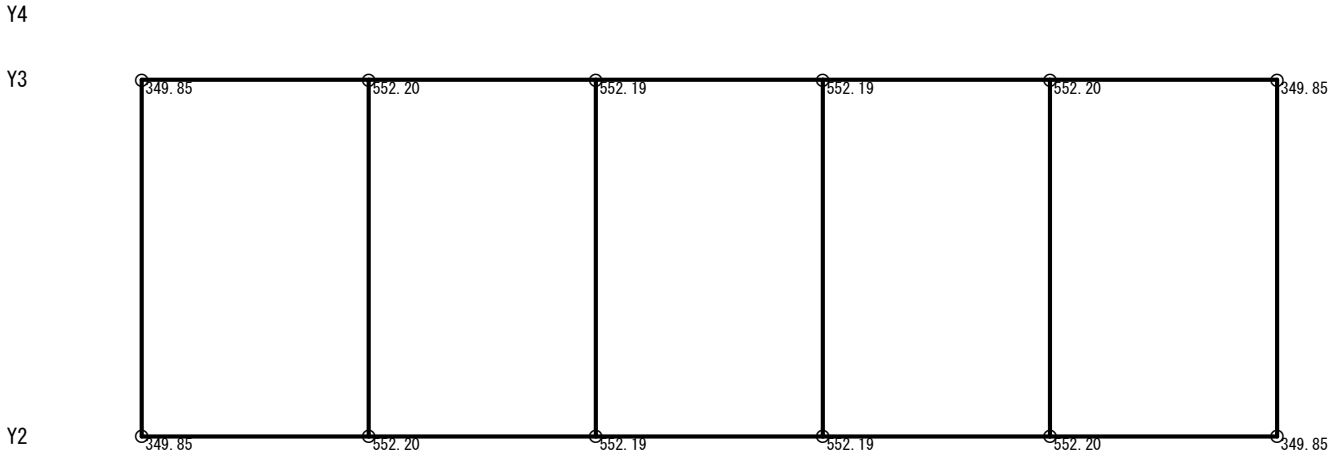

15F 層　合計 : 5816.97 (kN) (S=1/233)

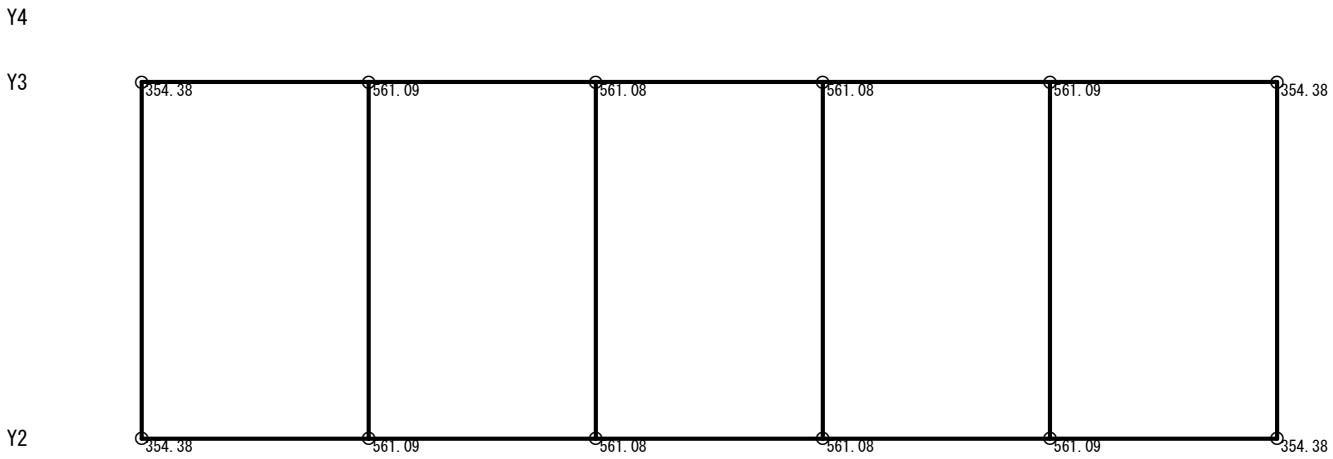

14F 層　合計 : 5906.23 (kN) (S=1/233)

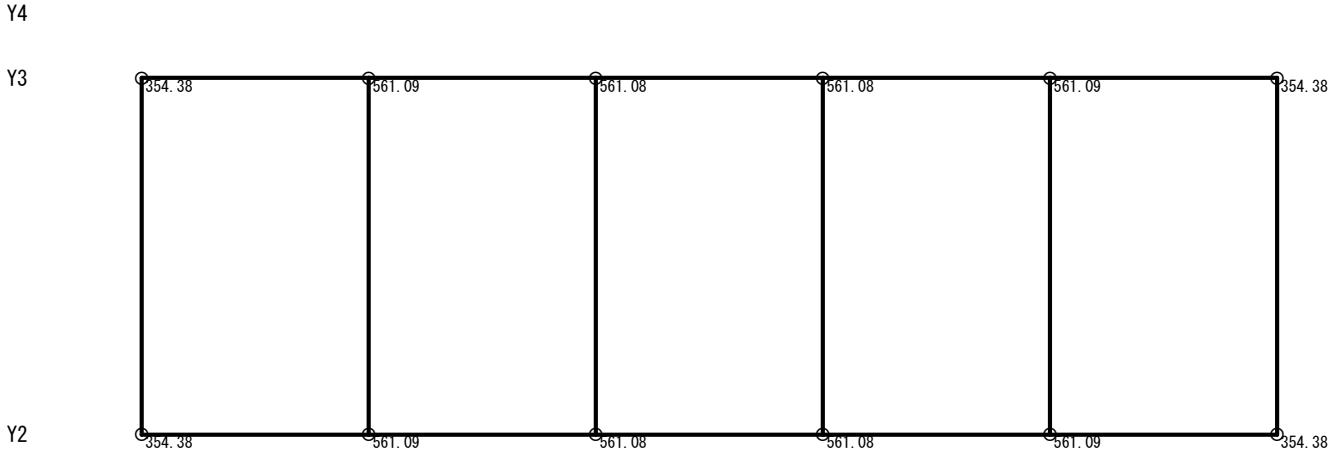

13F 層　合計 : 5906.23 (kN) (S=1/233)

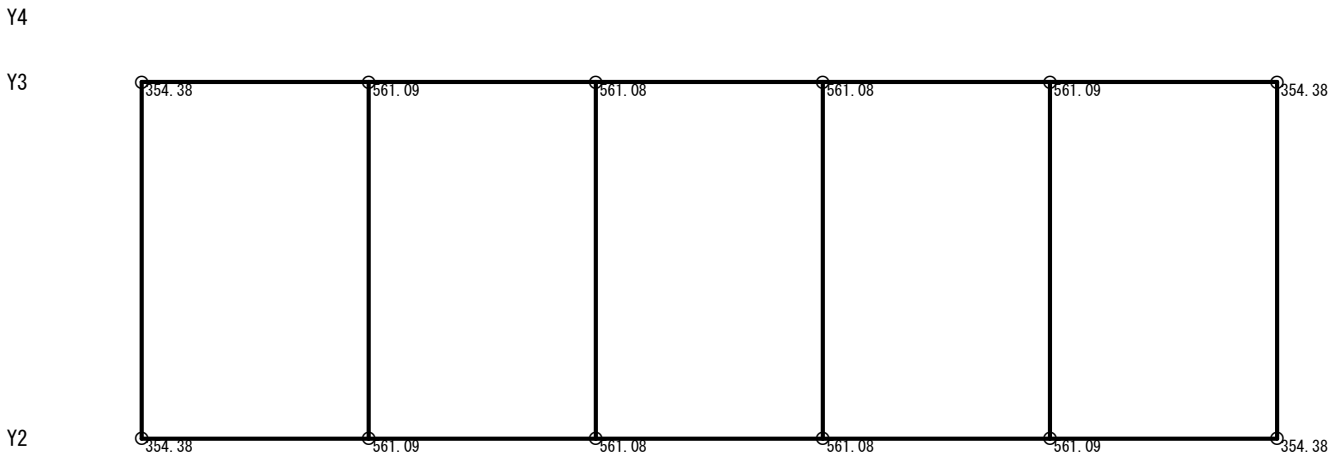

12F 層　合計 : 5906.23 (kN) (S=1/233)

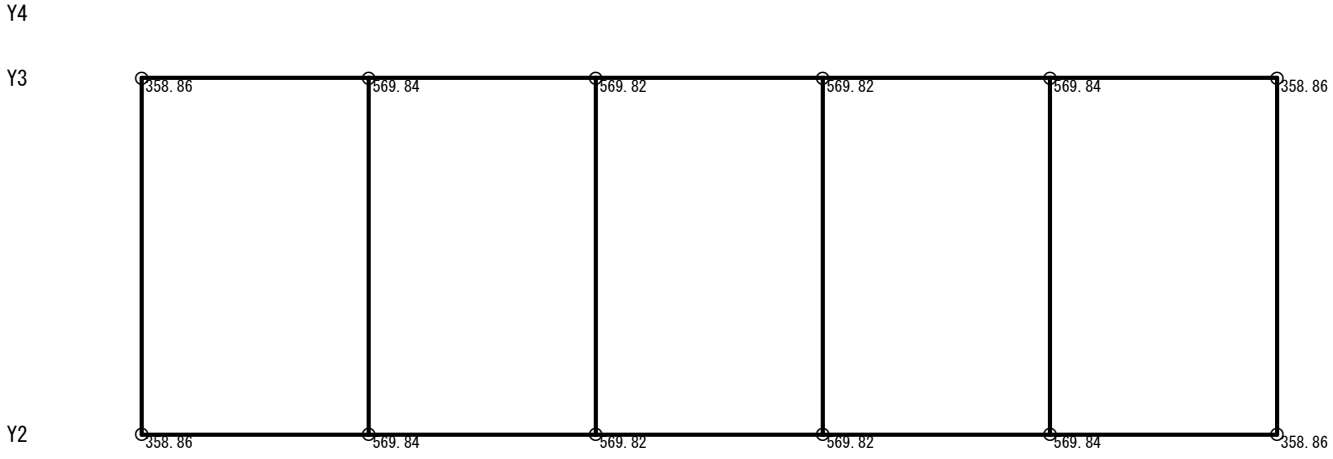

11F 層　合計 : 5994.09 (kN) (S=1/233)

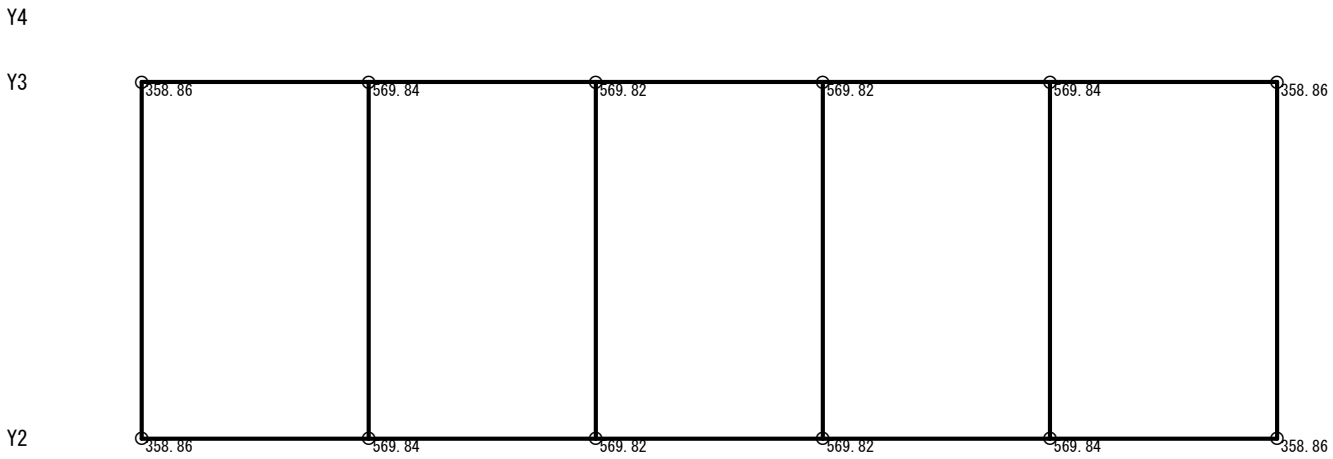

10F 層　合計 : 5994.09 (kN) (S=1/233)

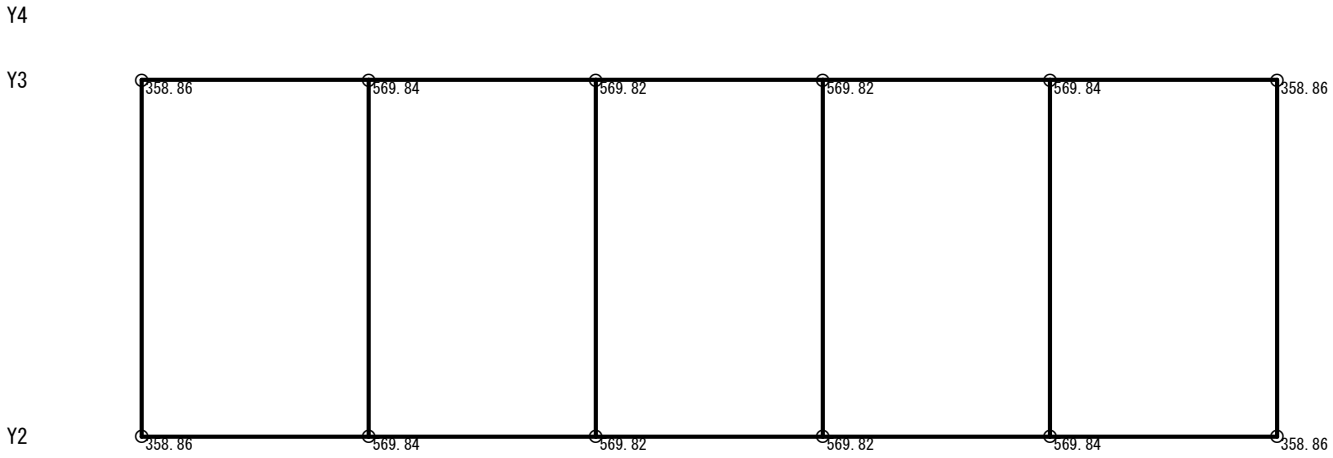

9F 層　合計 : 5994.09 (kN) (S=1/233)

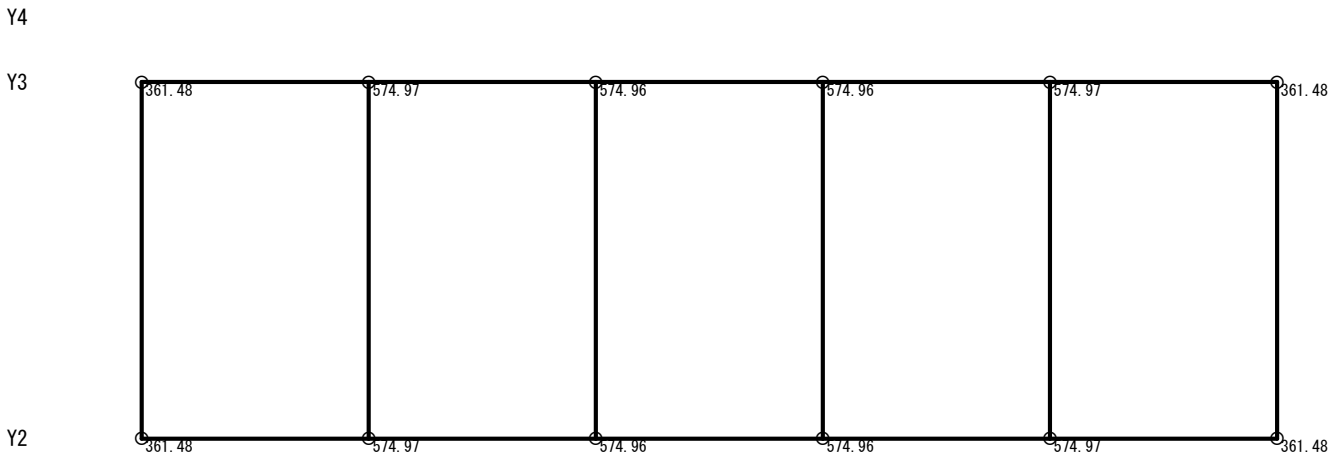

8F 層　合計 : 6045.66 (kN) (S=1/233)

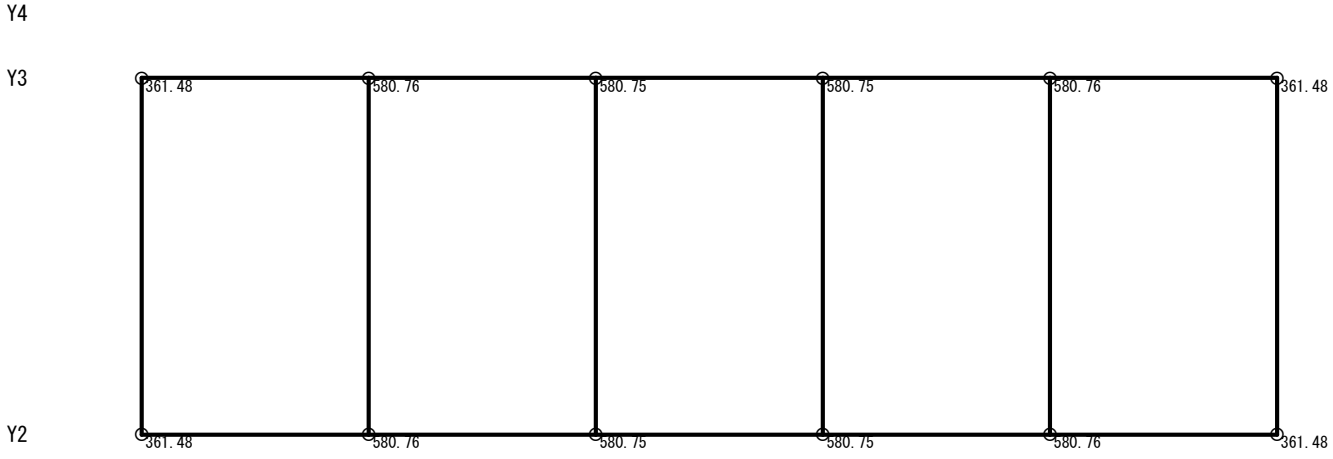

7F 層　合計 : 6091.96 (kN) (S=1/233)

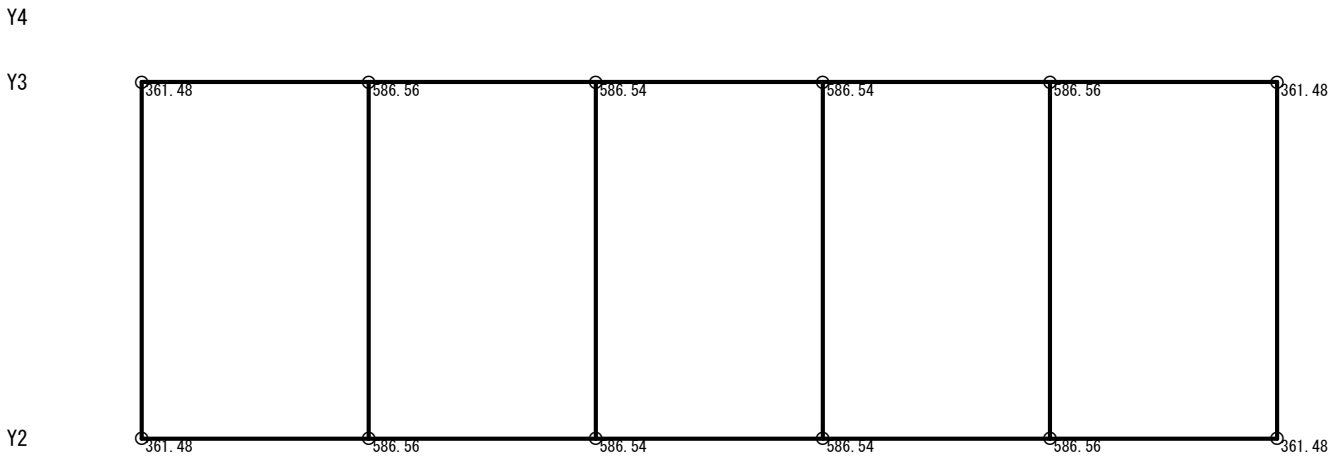

6F 層　合計 : 6138.33 (kN) (S=1/233)

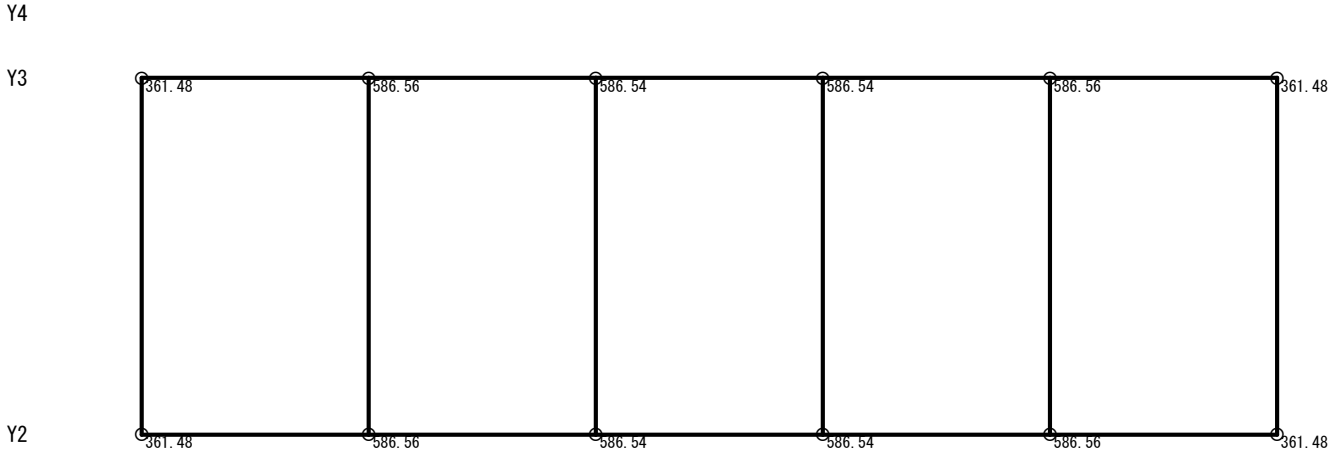

5F 層　合計 : 6138.33 (kN) (S=1/233)

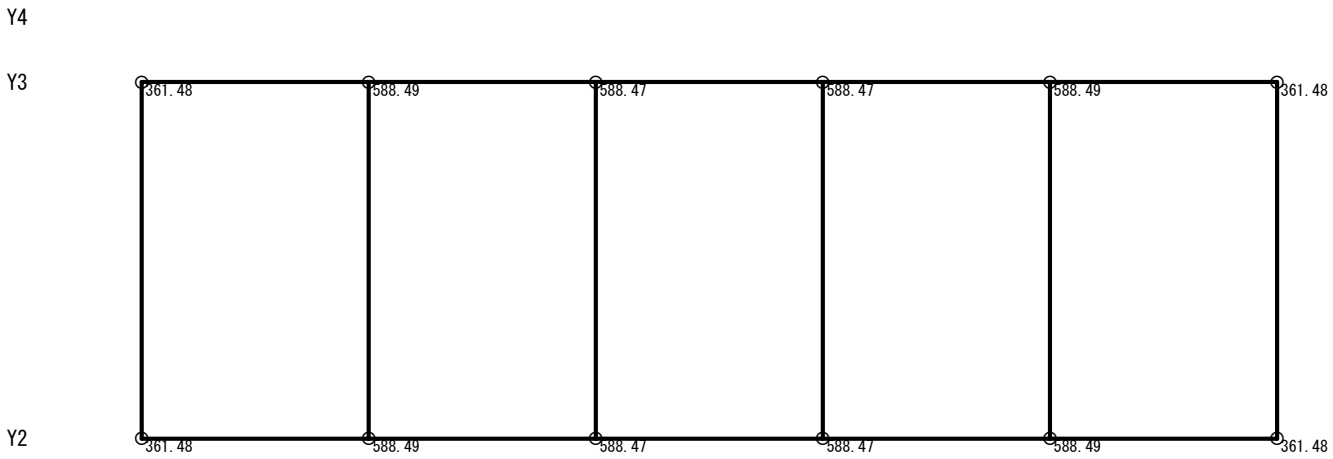

4F 層　合計 : 6153.76 (kN) (S=1/233)

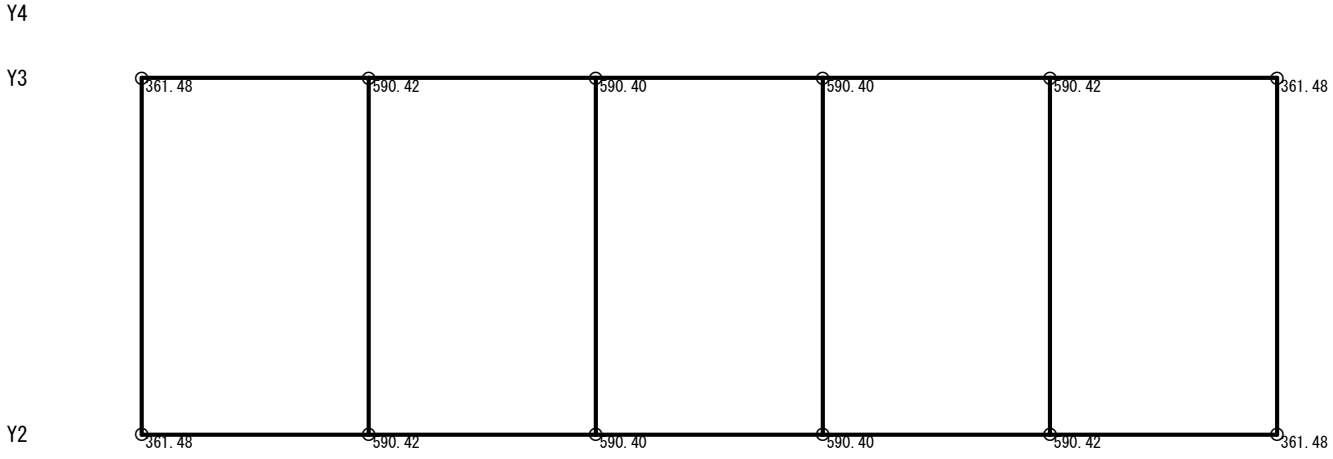

3F 層　合計 : 6169.22 (kN) (S=1/233)

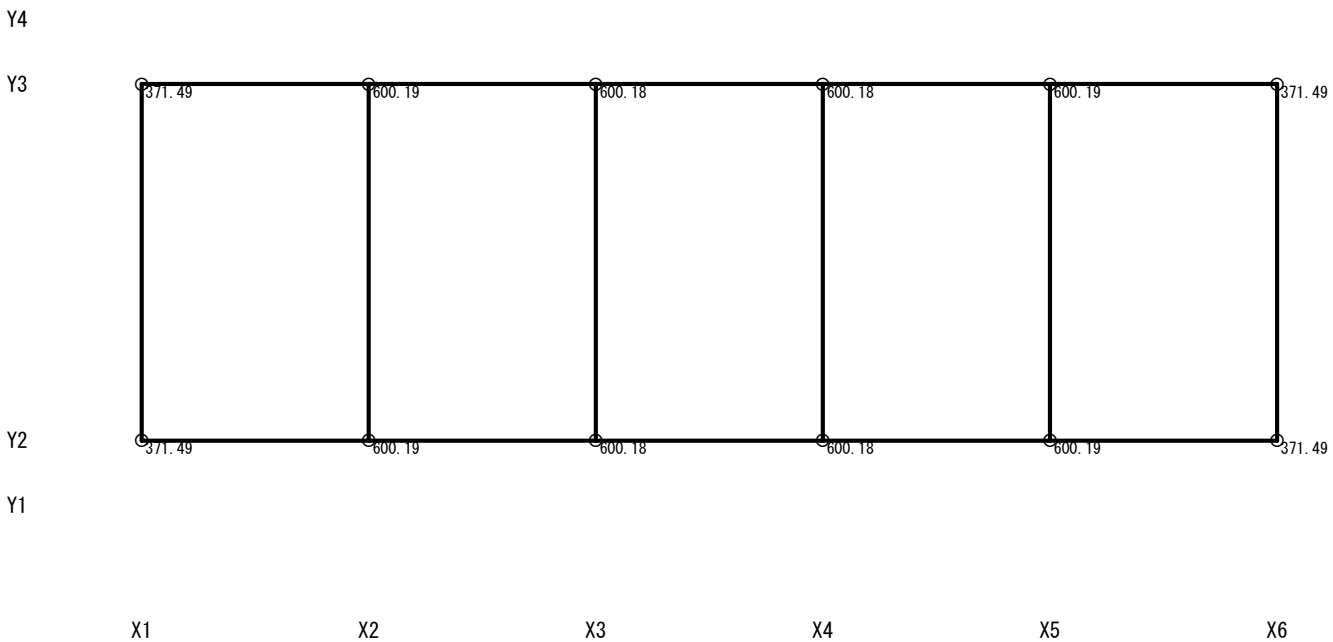

2F 層　合計 : 6287.44 (kN) (S=1/233)

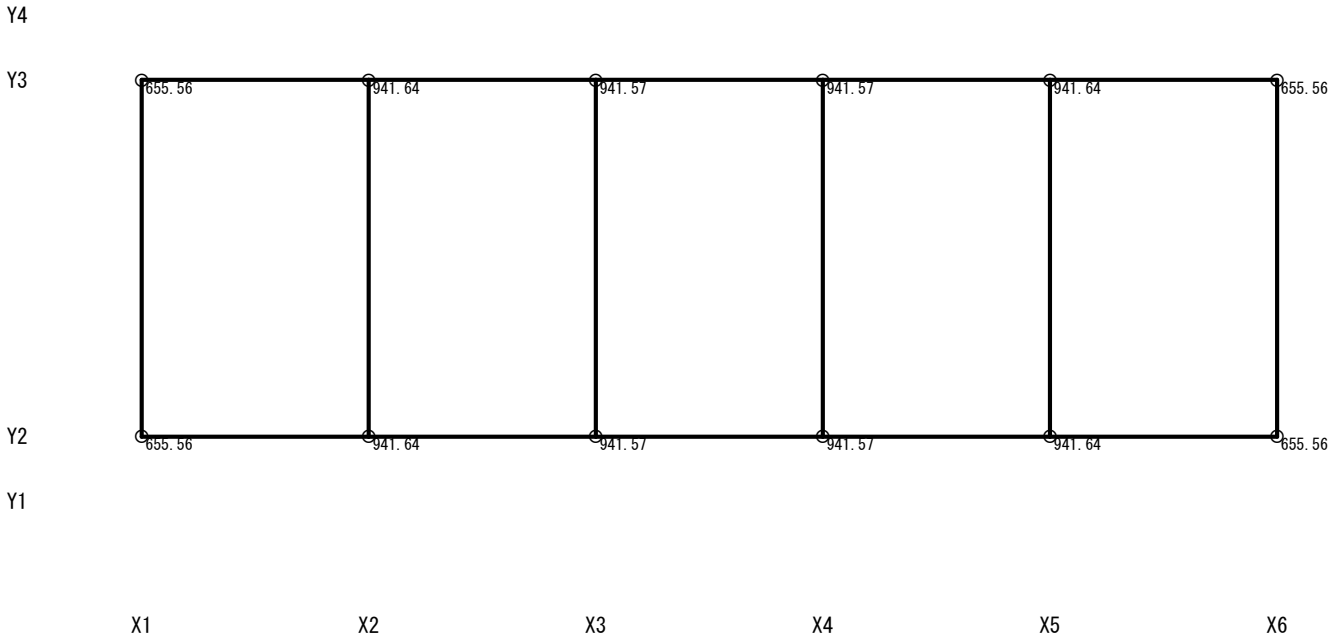

1F 層　合計 : 10155.06 (kN) (S=1/233)

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1　地震力

Ｗｉ　：ｉ階重量、[sum]：フレームごとの重量　(kN)
Ａ　：床面積（片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積）　(m2)
ΣＷｉ　：ｉ階より上部の重量　(kN)
αｉ　：ΣＷｉ / ΣＷ1
Ａｉ　：地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
Ｃｉ　：ｉ階の地震層せん断力係数 = U･Z･Rt･Ai･Co
Ｑ　：（地上階）ΣＷｉ･Ｃｉ　(kN)
（塔屋、地下、基礎）Ｑｉ+1 + Ｋ･Ｗｉ
Ｐｉ　：水平荷重時特殊節点荷重（水平方向）　(kN)
Ｑｉ　：ｉ階の地震層せん断力　(kN)
（）：ｉ階から控除された地震層せん断力　(kN)
Ｔ　：１次固有周期　(秒)
Ｈｔ = １次固有周期の計算のための建物高さ　(m)
Ｈｓ = １次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ　(m)
Ｒｔ　：振動特性係数
Ｋ　：塔屋　（入力値による）･U
地下　K = 0.1(1-H/40)Z･U
基礎　K = α（ 0.1(1-H/40)Z･U ）（但しα= 1.0 とする）
H = 地盤面から当該層ＦＬまでの深さ（基礎の場合は、最下層）　(m)
（但し２０ｍを超える場合は２０ｍとする）
Ｚ　：地域係数　（入力値による）
Ｕ　：用途係数　（入力値による）
雑壁　：地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

＜ Ｘ方向（正加力）＞ Ｚ = 1.000　用途係数 = 1.000
a) １次固有周期（Ｔ）の算出
建築物の高さ(h)　：42.580 (m)
鉄骨造である階の高さの合計　：0.000 (m)　α：0.00
Ｔ = h(0.02＋0.01α) = 42.58×(0.02＋0.01×0.00) = 0.852 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出
Ｔｃ ：0.60（第 2 種地盤）
Ｒｔの下限値 = 0.724
Ｒｔ（固有周期からの計算値） = 0.965 （ Ｔ = 0.852 ）、 Ｒｔ（採用値）= 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Ｗｉ	ΣＷｉ	αｉ	Ａｉ、Ｋ	Ｃｉ	K･Wi	Ｑ	Ｐｉ	Ｑｉ
15F	Y2	2312.4	4624.7	0.052	3.079	0.594		2747.7	0.0	2747.7
	Y3	2312.4								
	sum	4624.7								
	Ｗｉ/Ａ	12.01								
14F	Y2	2908.5	10441.7	0.117	2.344	0.452		4723.0	0.0	4723.0
	Y3	2908.5								
	sum	5817.0								
	Ｗｉ/Ａ	15.11								
13F	Y2	2953.1	16347.9	0.183	2.031	0.392		6407.4	0.0	6407.4
	Y3	2953.1								
	sum	5906.2								
	Ｗｉ/Ａ	15.34								
12F	Y2	2953.1	22254.2	0.250	1.839	0.355		7899.3	0.0	7899.3
	Y3	2953.1								
	sum	5906.2								
	Ｗｉ/Ａ	15.34								
11F	Y2	2953.1	28160.4	0.316	1.701	0.328		9244.7	0.0	9244.7
	Y3	2953.1								
	sum	5906.2								
	Ｗｉ/Ａ	15.34								
10F	Y2	2997.0	34154.5	0.383	1.591	0.307		10483.3	0.0	10483.3
	Y3	2997.0								
	sum	5994.1								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
10F	Wi/A	15.57	34154.5	0.383	1.591	0.307		10483.3	0.0	10483.3
9F	Y2	2997.0	40148.6	0.450	1.498	0.289		11607.8	0.0	11607.8
	Y3	2997.0								
	sum	5994.1								
	Wi/A	15.57								
8F	Y2	2997.0	46142.7	0.517	1.418	0.274		12626.8	0.0	12626.8
	Y3	2997.0								
	sum	5994.1								
	Wi/A	15.57								
7F	Y2	3022.8	52188.3	0.585	1.346	0.260		13553.5	0.0	13553.5
	Y3	3022.8								
	sum	6045.7								
	Wi/A	15.70								
6F	Y2	3046.0	58280.3	0.654	1.279	0.247		14389.2	0.0	14389.2
	Y3	3046.0								
	sum	6092.0								
	Wi/A	15.82								
5F	Y2	3069.2	64418.6	0.722	1.218	0.235		15135.0	0.0	15135.0
	Y3	3069.2								
	sum	6138.3								
	Wi/A	15.94								
4F	Y2	3069.2	70556.9	0.791	1.159	0.224		15786.7	0.0	15786.7
	Y3	3069.2								
	sum	6138.3								
	Wi/A	15.94								
3F	Y2	3076.9	76710.7	0.860	1.104	0.213		16347.6	0.0	16347.6
	Y3	3076.9								
	sum	6153.8								
	Wi/A	15.98								
2F	Y2	3084.6	82879.9	0.929	1.052	0.203		16818.7	0.0	16818.7
	Y3	3084.6								
	sum	6169.2								
	Wi/A	16.02								
1F	Y2	3143.7	89167.4	1.000	1.000	0.193		17206.3	0.0	17206.3
	Y3	3143.7								
	sum	6287.4								
	Wi/A	16.33								
基礎	Y2	5077.5	99322.4		K=0.1007 (H=-0.28)		1022.615	18228.9	0.0	18228.9
	Y3	5077.5								
	sum	10155.1								
	Wi/A	26.38								

＜ X方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　：42.580 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02＋0.01α) = 42.58×(0.02＋0.01×0.00) = 0.852 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.724

Rt（固有周期からの計算値） = 0.965 （ T = 0.852 ）、 Rt（採用値）= 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
15F	Y2	2312.4	4624.7	0.052	3.079	0.594		2747.7	0.0	2747.7
	Y3	2312.4								
	sum	4624.7								
	Wi/A	12.01								
14F	Y2	2908.5	10441.7	0.117	2.344	0.452		4723.0	0.0	4723.0
	Y3	2908.5								
	sum	5817.0								
	Wi/A	15.11								
13F	Y2	2953.1	16347.9	0.183	2.031	0.392		6407.4	0.0	6407.4

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
13F	Y3	2953.1	16347.9	0.183	2.031	0.392		6407.4	0.0	6407.4
	sum	5906.2								
	Wi/A	15.34								
12F	Y2	2953.1	22254.2	0.250	1.839	0.355		7899.3	0.0	7899.3
	Y3	2953.1								
	sum	5906.2								
	Wi/A	15.34								
11F	Y2	2953.1	28160.4	0.316	1.701	0.328		9244.7	0.0	9244.7
	Y3	2953.1								
	sum	5906.2								
	Wi/A	15.34								
10F	Y2	2997.0	34154.5	0.383	1.591	0.307		10483.3	0.0	10483.3
	Y3	2997.0								
	sum	5994.1								
	Wi/A	15.57								
9F	Y2	2997.0	40148.6	0.450	1.498	0.289		11607.8	0.0	11607.8
	Y3	2997.0								
	sum	5994.1								
	Wi/A	15.57								
8F	Y2	2997.0	46142.7	0.517	1.418	0.274		12626.8	0.0	12626.8
	Y3	2997.0								
	sum	5994.1								
	Wi/A	15.57								
7F	Y2	3022.8	52188.3	0.585	1.346	0.260		13553.5	0.0	13553.5
	Y3	3022.8								
	sum	6045.7								
	Wi/A	15.70								
6F	Y2	3046.0	58280.3	0.654	1.279	0.247		14389.2	0.0	14389.2
	Y3	3046.0								
	sum	6092.0								
	Wi/A	15.82								
5F	Y2	3069.2	64418.6	0.722	1.218	0.235		15135.0	0.0	15135.0
	Y3	3069.2								
	sum	6138.3								
	Wi/A	15.94								
4F	Y2	3069.2	70556.9	0.791	1.159	0.224		15786.7	0.0	15786.7
	Y3	3069.2								
	sum	6138.3								
	Wi/A	15.94								
3F	Y2	3076.9	76710.7	0.860	1.104	0.213		16347.6	0.0	16347.6
	Y3	3076.9								
	sum	6153.8								
	Wi/A	15.98								
2F	Y2	3084.6	82879.9	0.929	1.052	0.203		16818.7	0.0	16818.7
	Y3	3084.6								
	sum	6169.2								
	Wi/A	16.02								
1F	Y2	3143.7	89167.4	1.000	1.000	0.193		17206.3	0.0	17206.3
	Y3	3143.7								
	sum	6287.4								
	Wi/A	16.33								
基礎	Y2	5077.5	99322.4		K=0.1007 (H=-0.28)		1022.615	18228.9	0.0	18228.9
	Y3	5077.5								
	sum	10155.1								
	Wi/A	26.38								

＜ Y方向（正加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：42.580 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02＋0.01α) = 42.58×(0.02＋0.01×0.00) = 0.852 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出
Rtの下限値 = 0.724
Rt（固有周期からの計算値） = 0.965 （ T = 0.852 ）、 Rt（採用値）= 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
15F	X1	531.8	4624.7	0.052	3.079	0.594		2747.7	0.0	2747.7
	X2	890.3								
	X3	890.3								
	X4	890.3								
	X5	890.3								
	X6	531.8								
	sum	4624.7								
	Wi/A	12.01								
14F	X1	699.7	10441.7	0.117	2.344	0.452		4723.0	0.0	4723.0
	X2	1104.4								
	X3	1104.4								
	X4	1104.4								
	X5	1104.4								
	X6	699.7								
	sum	5817.0								
	Wi/A	15.11								
13F	X1	708.8	16347.9	0.183	2.031	0.392		6407.4	0.0	6407.4
	X2	1122.2								
	X3	1122.2								
	X4	1122.2								
	X5	1122.2								
	X6	708.8								
	sum	5906.2								
	Wi/A	15.34								
12F	X1	708.8	22254.2	0.250	1.839	0.355		7899.3	0.0	7899.3
	X2	1122.2								
	X3	1122.2								
	X4	1122.2								
	X5	1122.2								
	X6	708.8								
	sum	5906.2								
	Wi/A	15.34								
11F	X1	708.8	28160.4	0.316	1.701	0.328		9244.7	0.0	9244.7
	X2	1122.2								
	X3	1122.2								
	X4	1122.2								
	X5	1122.2								
	X6	708.8								
	sum	5906.2								
	Wi/A	15.34								
10F	X1	717.7	34154.5	0.383	1.591	0.307		10483.3	0.0	10483.3
	X2	1139.7								
	X3	1139.6								
	X4	1139.6								
	X5	1139.7								
	X6	717.7								
	sum	5994.1								
	Wi/A	15.57								
9F	X1	717.7	40148.6	0.450	1.498	0.289		11607.8	0.0	11607.8
	X2	1139.7								
	X3	1139.6								
	X4	1139.6								
	X5	1139.7								
	X6	717.7								
	sum	5994.1								
	Wi/A	15.57								
8F	X1	717.7	46142.7	0.517	1.418	0.274		12626.8	0.0	12626.8
	X2	1139.7								
	X3	1139.6								
	X4	1139.6								
	X5	1139.7								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
8F	X6	717.7	46142.7	0.517	1.418	0.274		12626.8	0.0	12626.8
	sum	5994.1								
	Wi/A	15.57								
7F	X1	723.0	52188.3	0.585	1.346	0.260		13553.5	0.0	13553.5
	X2	1149.9								
	X3	1149.9								
	X4	1149.9								
	X5	1149.9								
	X6	723.0								
	sum	6045.7								
	Wi/A	15.70								
6F	X1	723.0	58280.3	0.654	1.279	0.247		14389.2	0.0	14389.2
	X2	1161.5								
	X3	1161.5								
	X4	1161.5								
	X5	1161.5								
	X6	723.0								
	sum	6092.0								
	Wi/A	15.82								
5F	X1	723.0	64418.6	0.722	1.218	0.235		15135.0	0.0	15135.0
	X2	1173.1								
	X3	1173.1								
	X4	1173.1								
	X5	1173.1								
	X6	723.0								
	sum	6138.3								
	Wi/A	15.94								
4F	X1	723.0	70556.9	0.791	1.159	0.224		15786.7	0.0	15786.7
	X2	1173.1								
	X3	1173.1								
	X4	1173.1								
	X5	1173.1								
	X6	723.0								
	sum	6138.3								
	Wi/A	15.94								
3F	X1	723.0	76710.7	0.860	1.104	0.213		16347.6	0.0	16347.6
	X2	1177.0								
	X3	1176.9								
	X4	1176.9								
	X5	1177.0								
	X6	723.0								
	sum	6153.8								
	Wi/A	15.98								
2F	X1	723.0	82879.9	0.929	1.052	0.203		16818.7	0.0	16818.7
	X2	1180.8								
	X3	1180.8								
	X4	1180.8								
	X5	1180.8								
	X6	723.0								
	sum	6169.2								
	Wi/A	16.02								
1F	X1	743.0	89167.4	1.000	1.000	0.193		17206.3	0.0	17206.3
	X2	1200.4								
	X3	1200.4								
	X4	1200.4								
	X5	1200.4								
	X6	743.0								
	sum	6287.4								
	Wi/A	16.33								
基礎	X1	1311.1	99322.4		K=0.1007 (H=-0.28)		1022.615	18228.9	0.0	18228.9
	X2	1883.3								
	X3	1883.1								
	X4	1883.1								
	X5	1883.3								
	X6	1311.1								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
基礎	sum	10155.1	99322.4		K=0.1007 (H=-0.28)		1022.615	18228.9	0.0	18228.9
	Wi/A	26.38								

< Y方向（負加力）> Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：42.580 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02＋0.01α) = 42.58×(0.02＋0.01×0.00) = 0.852 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60（第 2 種地盤）

Rtの下限値 = 0.724

Rt（固有周期からの計算値） = 0.965 （ T = 0.852 ）、 Rt（採用値）= 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
15F	X1	531.8	4624.7	0.052	3.079	0.594		2747.7	0.0	2747.7
	X2	890.3								
	X3	890.3								
	X4	890.3								
	X5	890.3								
	X6	531.8								
	sum	4624.7								
	Wi/A	12.01								
14F	X1	699.7	10441.7	0.117	2.344	0.452		4723.0	0.0	4723.0
	X2	1104.4								
	X3	1104.4								
	X4	1104.4								
	X5	1104.4								
	X6	699.7								
	sum	5817.0								
	Wi/A	15.11								
13F	X1	708.8	16347.9	0.183	2.031	0.392		6407.4	0.0	6407.4
	X2	1122.2								
	X3	1122.2								
	X4	1122.2								
	X5	1122.2								
	X6	708.8								
	sum	5906.2								
	Wi/A	15.34								
12F	X1	708.8	22254.2	0.250	1.839	0.355		7899.3	0.0	7899.3
	X2	1122.2								
	X3	1122.2								
	X4	1122.2								
	X5	1122.2								
	X6	708.8								
	sum	5906.2								
	Wi/A	15.34								
11F	X1	708.8	28160.4	0.316	1.701	0.328		9244.7	0.0	9244.7
	X2	1122.2								
	X3	1122.2								
	X4	1122.2								
	X5	1122.2								
	X6	708.8								
	sum	5906.2								
	Wi/A	15.34								
10F	X1	717.7	34154.5	0.383	1.591	0.307		10483.3	0.0	10483.3
	X2	1139.7								
	X3	1139.6								
	X4	1139.6								
	X5	1139.7								
	X6	717.7								
	sum	5994.1								
	Wi/A	15.57								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
9F	X1	717.7	40148.6	0.450	1.498	0.289		11607.8	0.0	11607.8
	X2	1139.7								
	X3	1139.6								
	X4	1139.6								
	X5	1139.7								
	X6	717.7								
	sum	5994.1								
	Wi/A	15.57								
8F	X1	717.7	46142.7	0.517	1.418	0.274		12626.8	0.0	12626.8
	X2	1139.7								
	X3	1139.6								
	X4	1139.6								
	X5	1139.7								
	X6	717.7								
	sum	5994.1								
	Wi/A	15.57								
7F	X1	723.0	52188.3	0.585	1.346	0.260		13553.5	0.0	13553.5
	X2	1149.9								
	X3	1149.9								
	X4	1149.9								
	X5	1149.9								
	X6	723.0								
	sum	6045.7								
	Wi/A	15.70								
6F	X1	723.0	58280.3	0.654	1.279	0.247		14389.2	0.0	14389.2
	X2	1161.5								
	X3	1161.5								
	X4	1161.5								
	X5	1161.5								
	X6	723.0								
	sum	6092.0								
	Wi/A	15.82								
5F	X1	723.0	64418.6	0.722	1.218	0.235		15135.0	0.0	15135.0
	X2	1173.1								
	X3	1173.1								
	X4	1173.1								
	X5	1173.1								
	X6	723.0								
	sum	6138.3								
	Wi/A	15.94								
4F	X1	723.0	70556.9	0.791	1.159	0.224		15786.7	0.0	15786.7
	X2	1173.1								
	X3	1173.1								
	X4	1173.1								
	X5	1173.1								
	X6	723.0								
	sum	6138.3								
	Wi/A	15.94								
3F	X1	723.0	76710.7	0.860	1.104	0.213		16347.6	0.0	16347.6
	X2	1177.0								
	X3	1176.9								
	X4	1176.9								
	X5	1177.0								
	X6	723.0								
	sum	6153.8								
	Wi/A	15.98								
2F	X1	723.0	82879.9	0.929	1.052	0.203		16818.7	0.0	16818.7
	X2	1180.8								
	X3	1180.8								
	X4	1180.8								
	X5	1180.8								
	X6	723.0								
	sum	6169.2								
	Wi/A	16.02								
1F	X1	743.0	89167.4	1.000	1.000	0.193		17206.3	0.0	17206.3

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
1F	X2	1200.4	89167.4	1.000	1.000	0.193		17206.3	0.0	17206.3
	X3	1200.4								
	X4	1200.4								
	X5	1200.4								
	X6	743.0								
	sum	6287.4								
	Wi/A	16.33								
基礎	X1	1311.1	99322.4		K=0.1007 (H=-0.28)		1022.615	18228.9	0.0	18228.9
	X2	1883.3								
	X3	1883.1								
	X4	1883.1								
	X5	1883.3								
	X6	1311.1								
	sum	10155.1								
	Wi/A	26.38								

A-1.4 剛度増大率

A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率

(*印は直接入力)



G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率

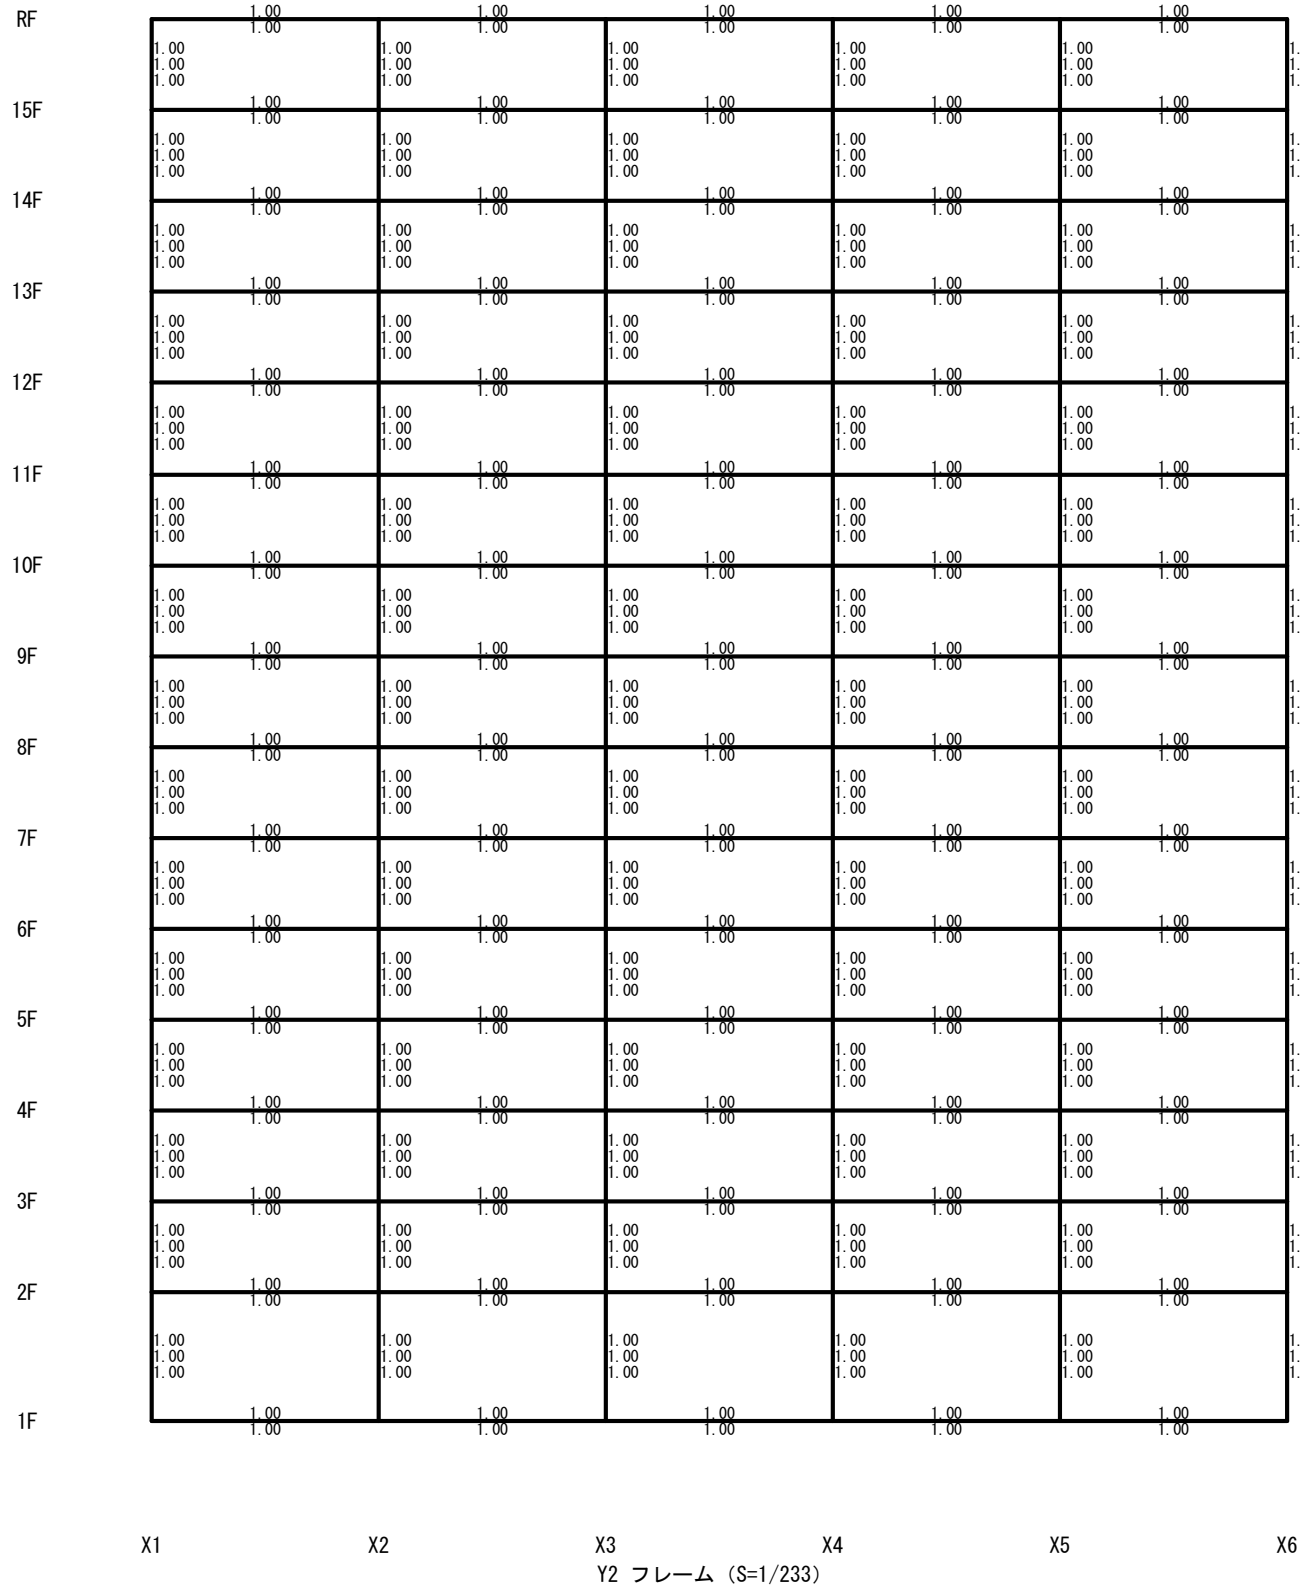

Y2 フレーム (S=1/233)

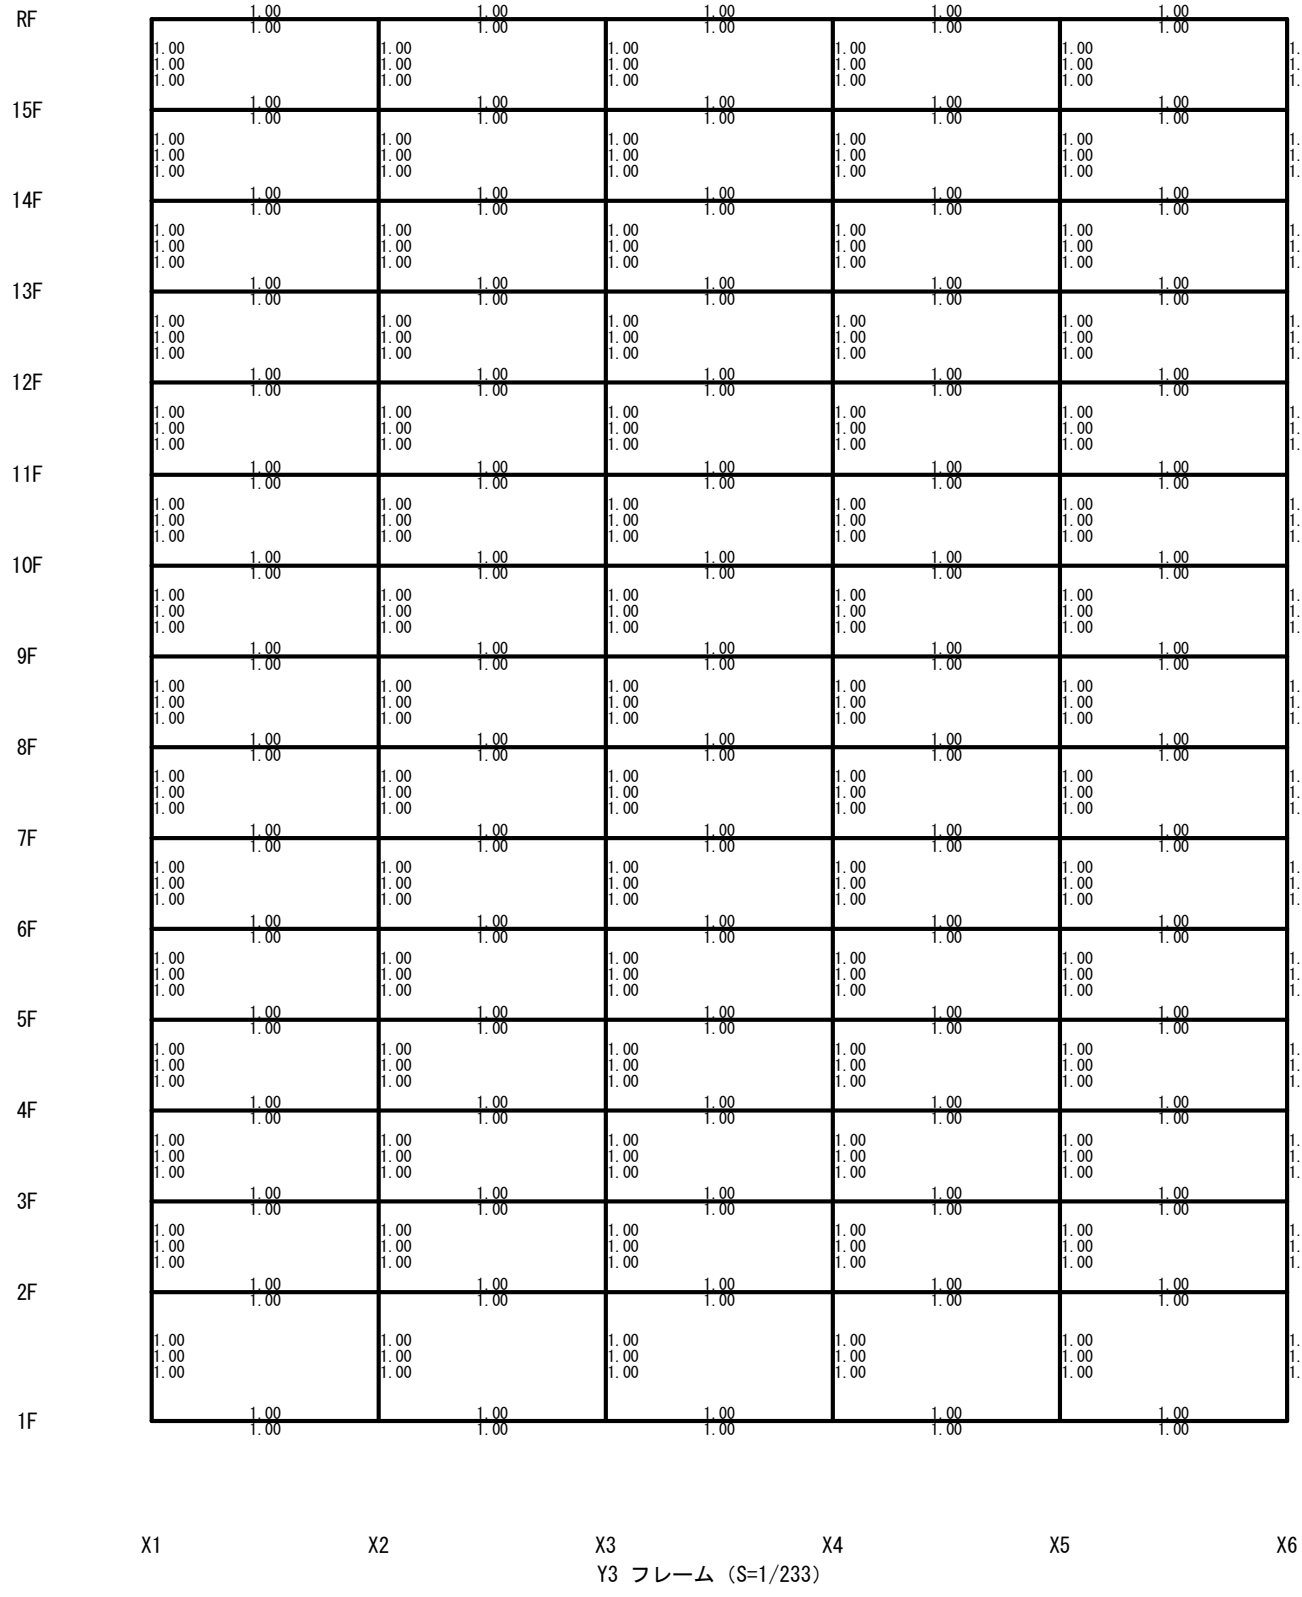

Y3 フレーム (S=1/233)

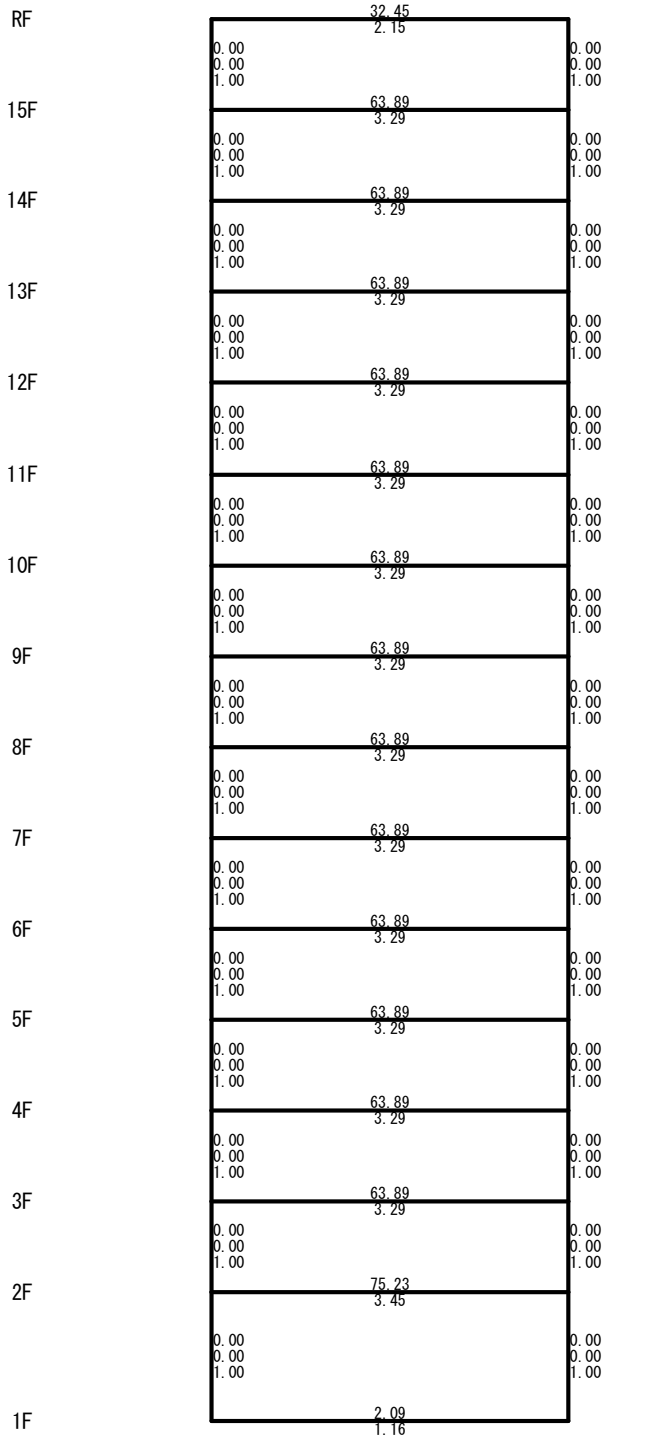

X1 フレーム (S=1/233)

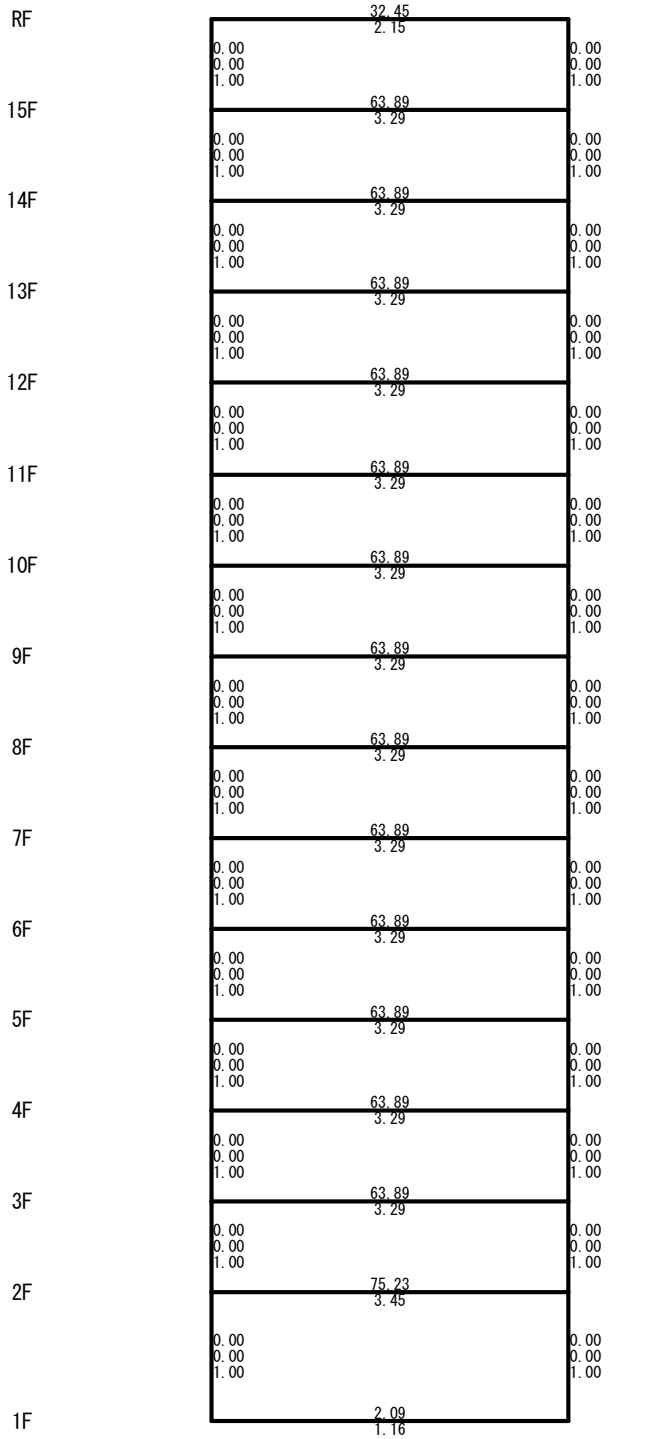

X2 フレーム (S=1/233)

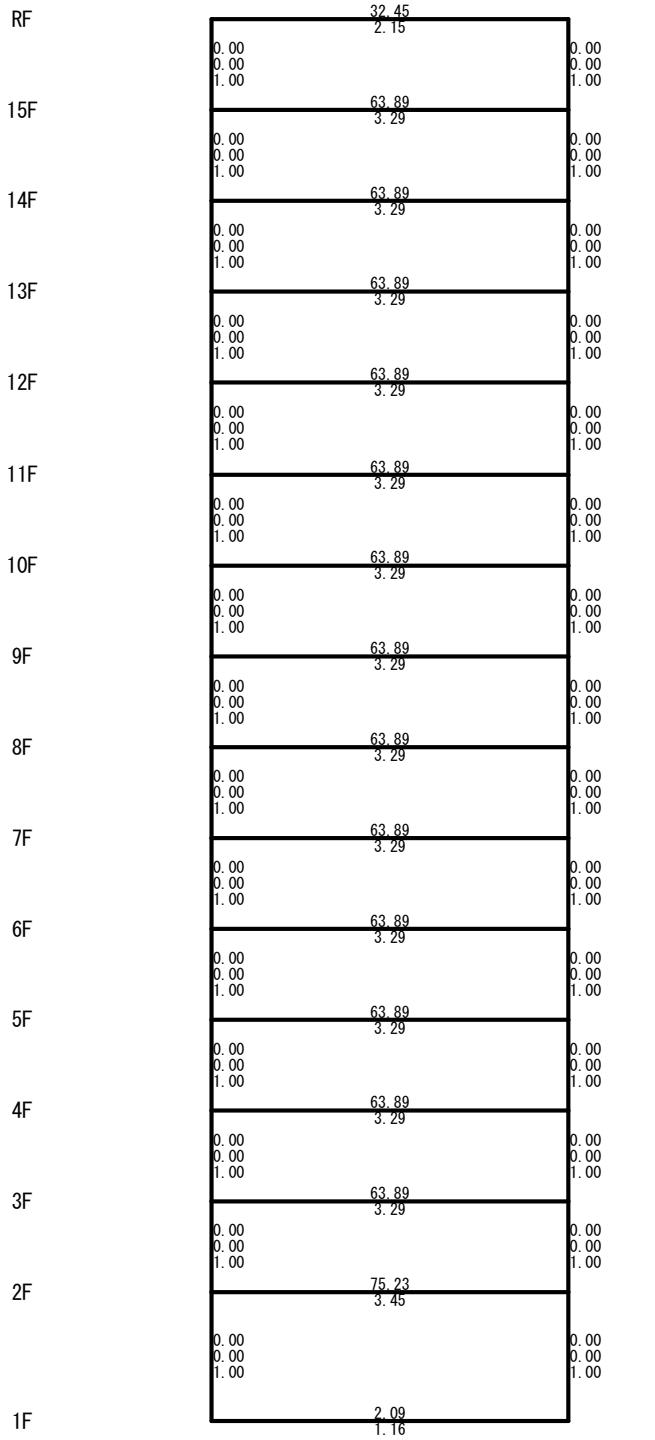

X3 フレーム (S=1/233)

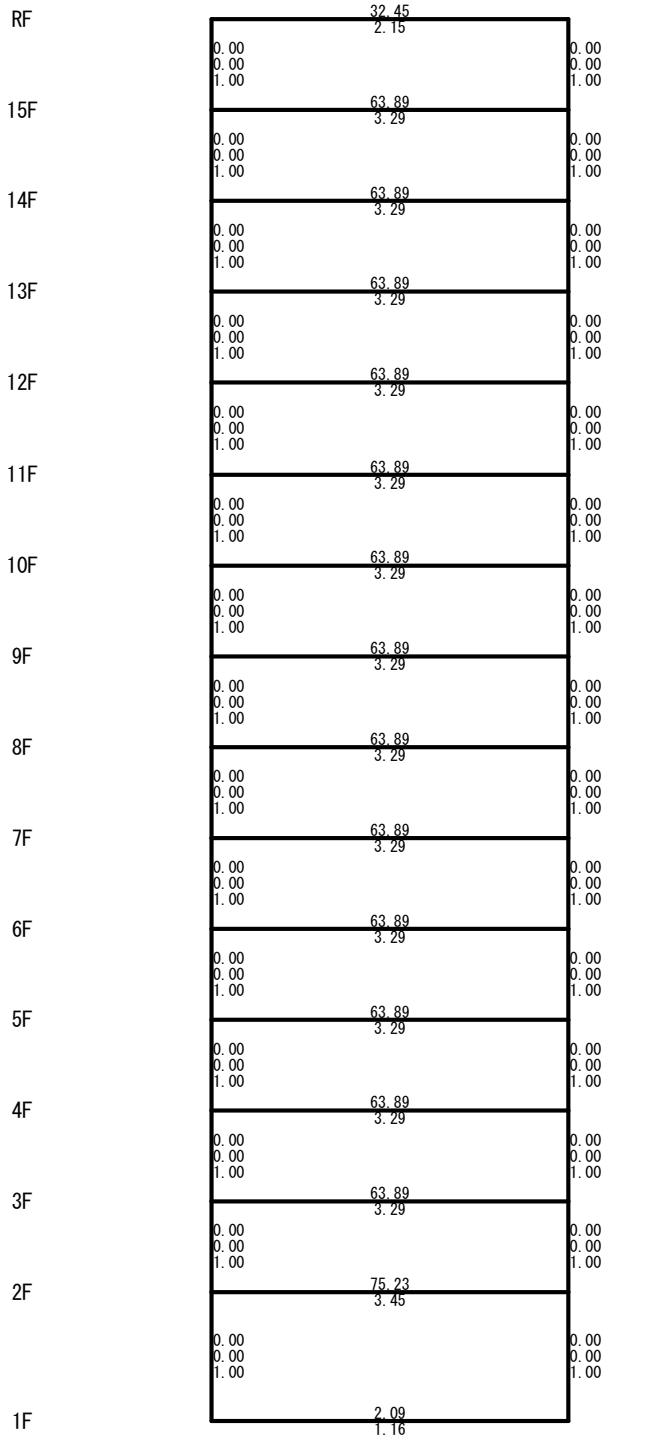

X4 フレーム (S=1/233)

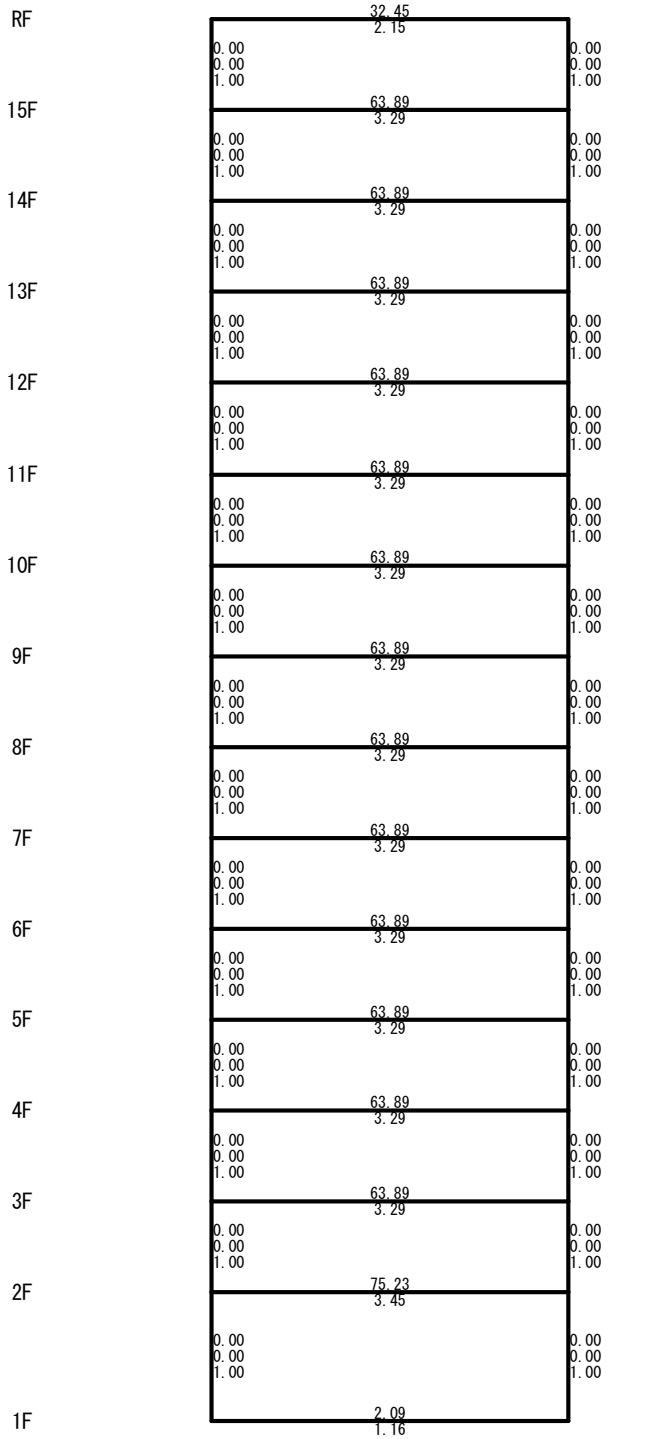

X5 フレーム (S=1/233)

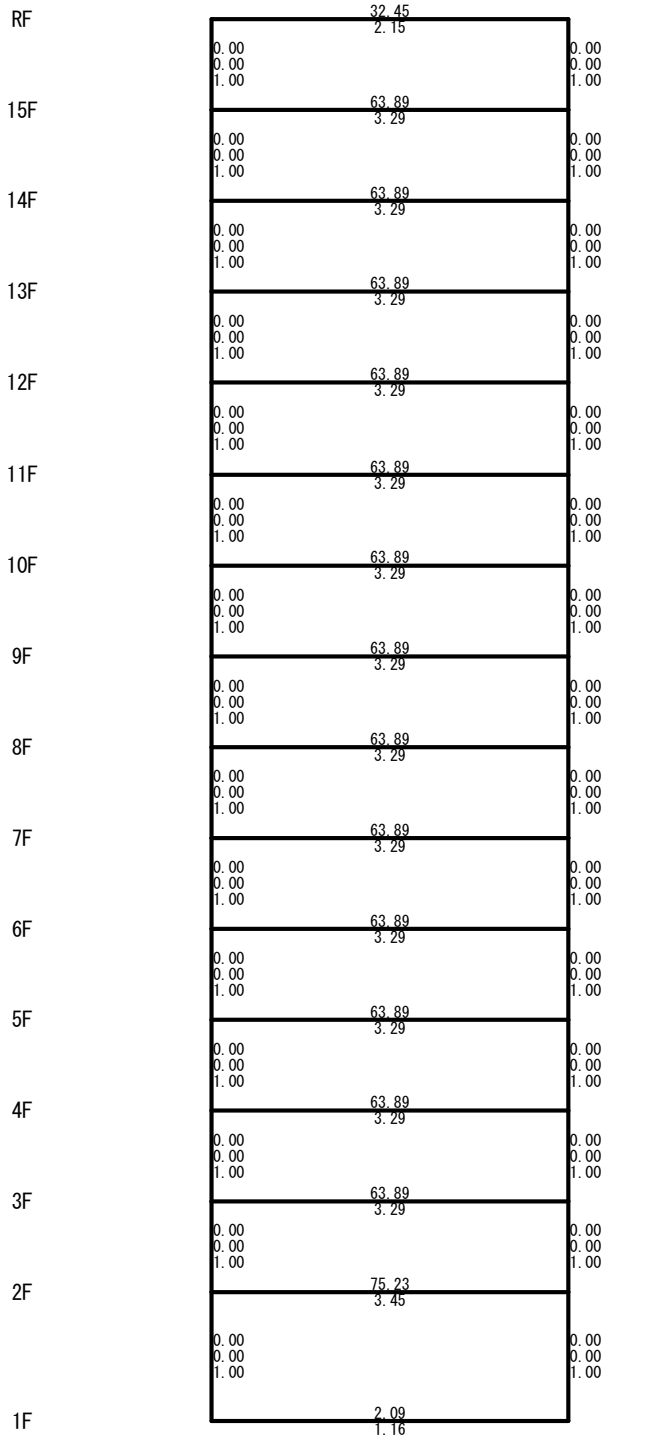

X6 フレーム (S=1/233)

A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。（*印は直接入力）



G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率

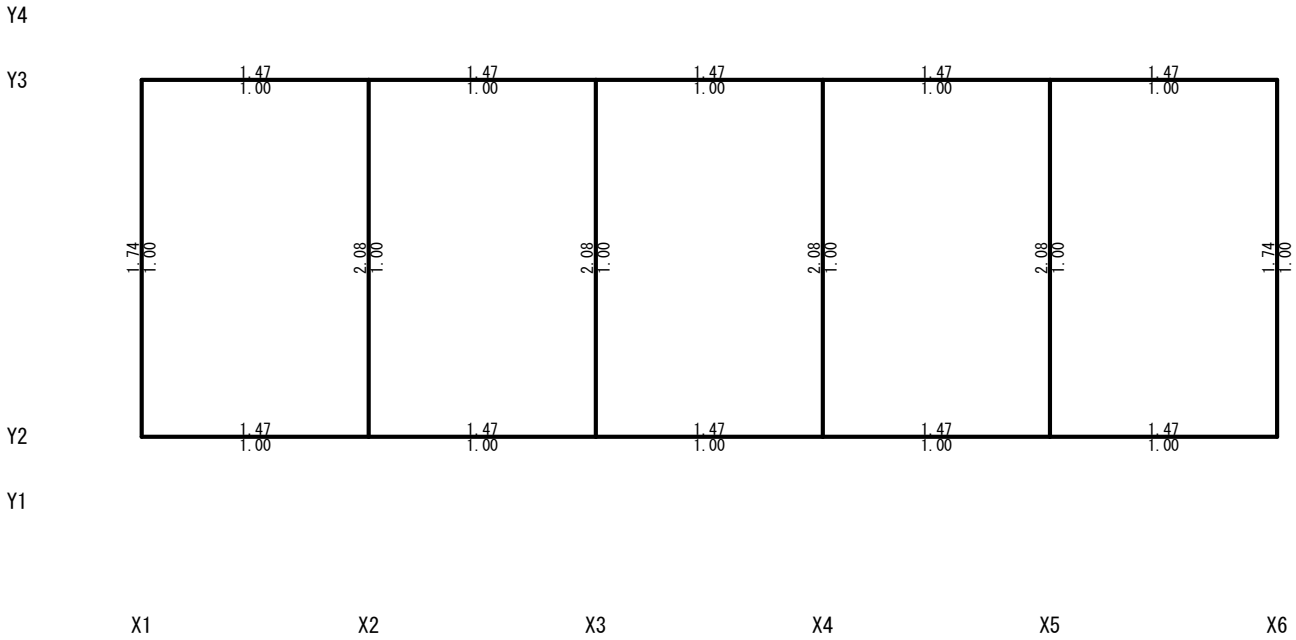

RF 層 (S=1/233)

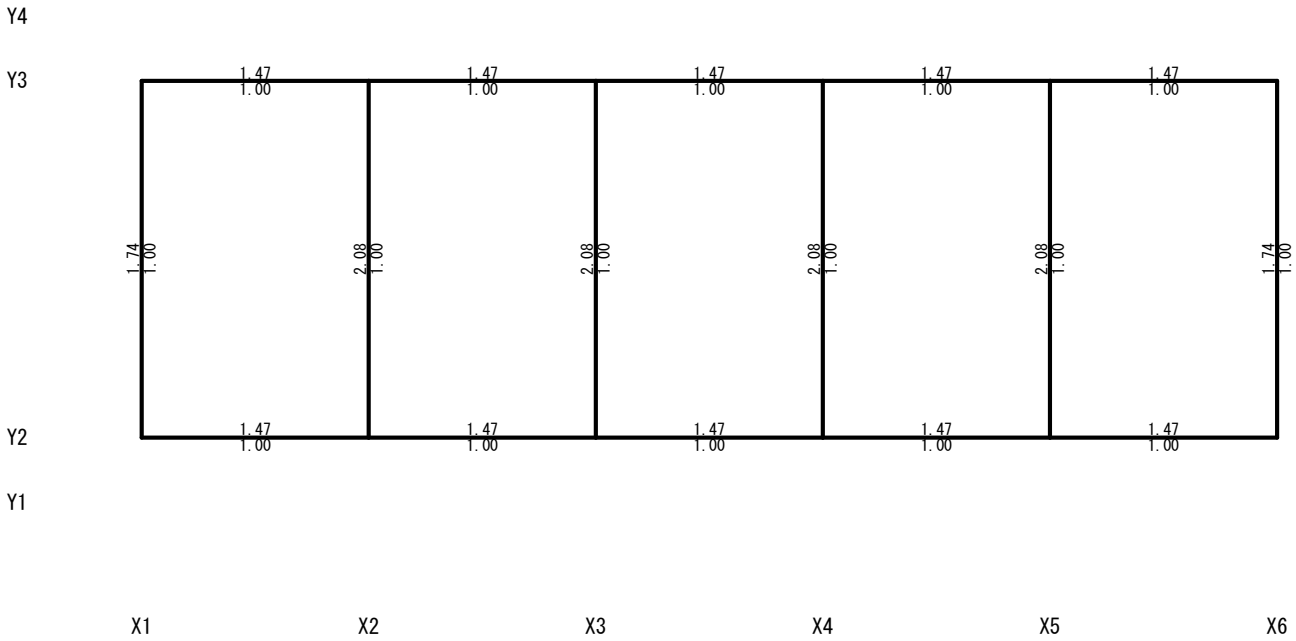

15F 層 (S=1/233)

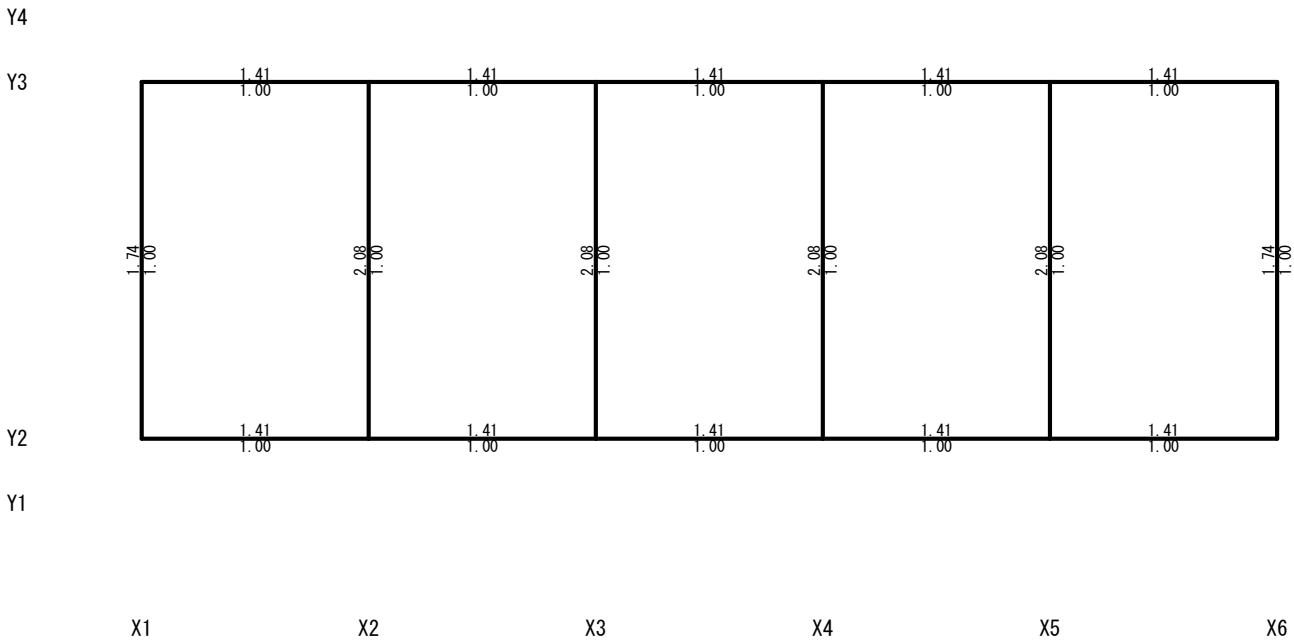

14F 層 (S=1/233)

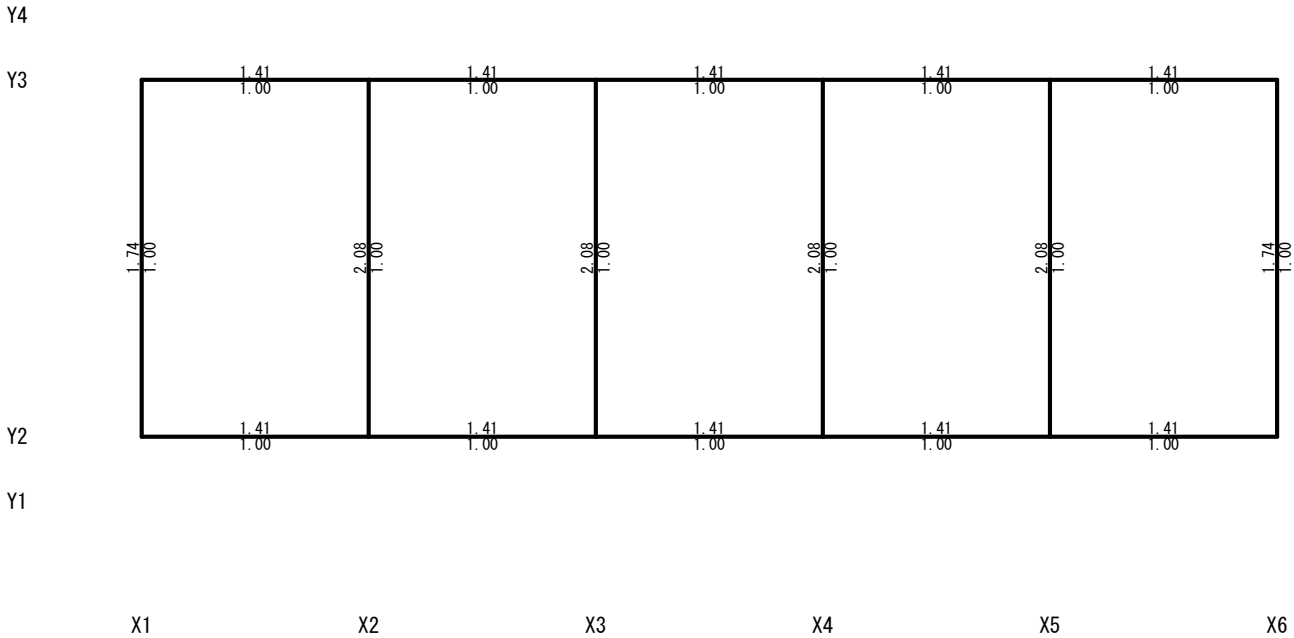

13F 層 (S=1/233)

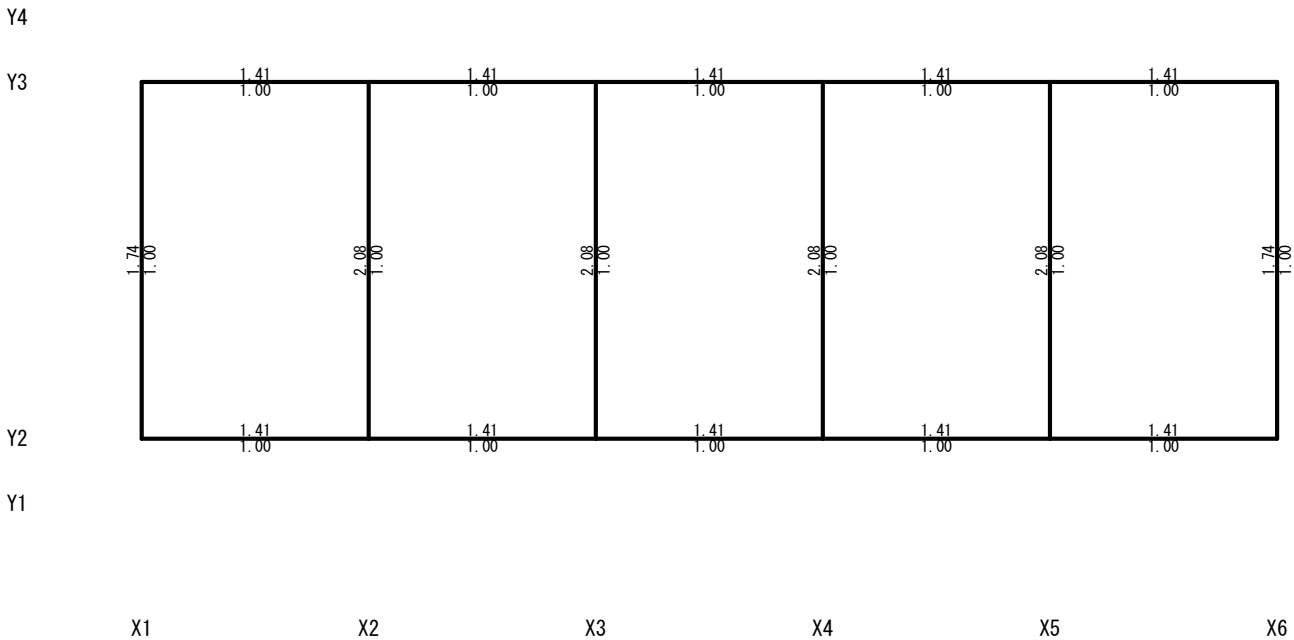

12F 層 (S=1/233)

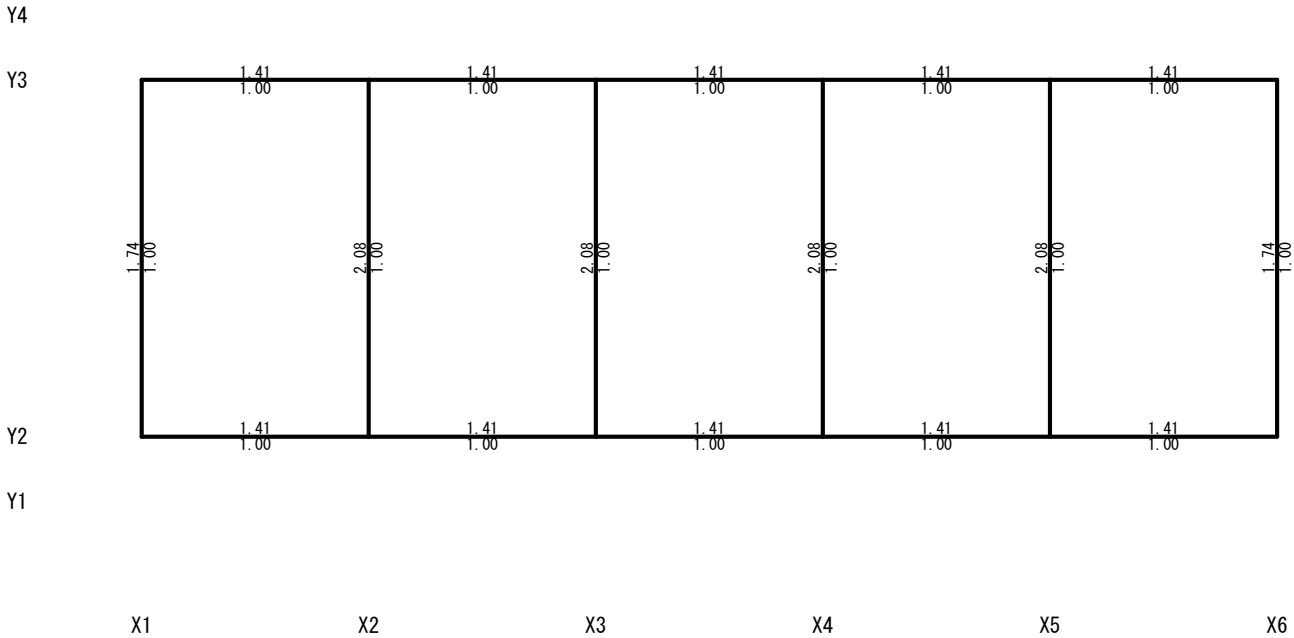

11F 層 (S=1/233)

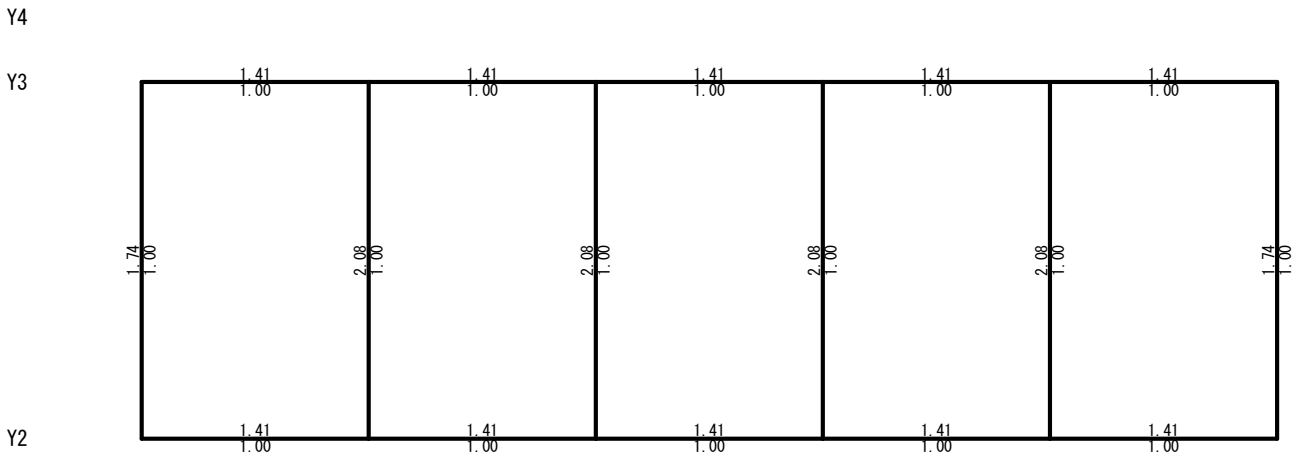

10F 層 (S=1/233)

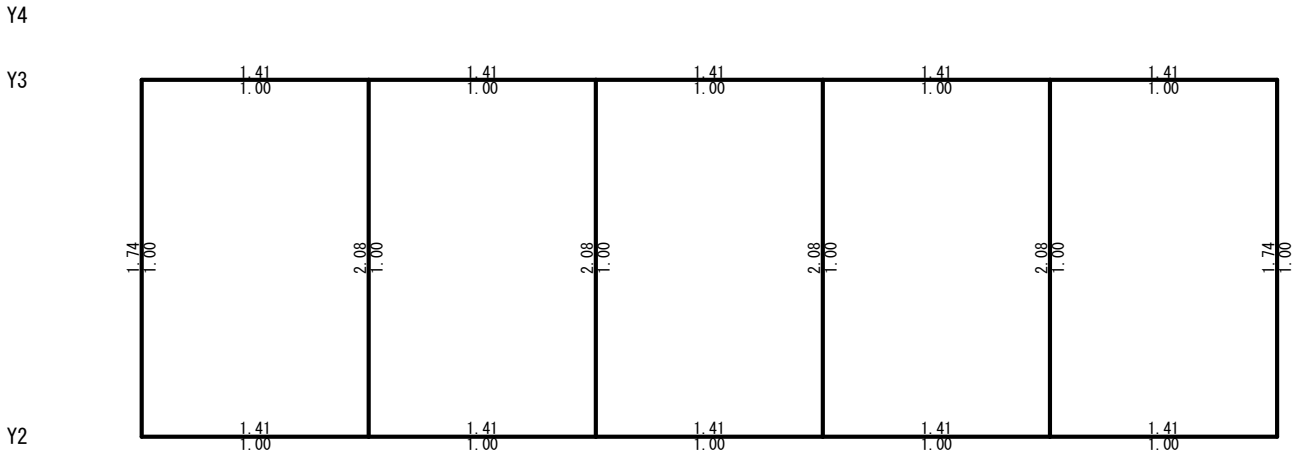

9F 層 (S=1/233)

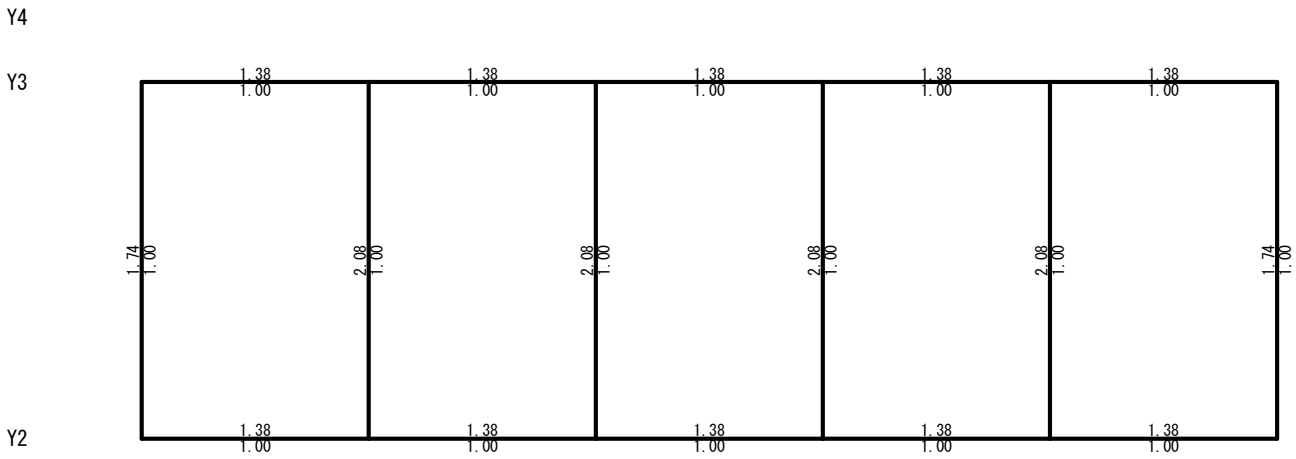

8F 層 (S=1/233)

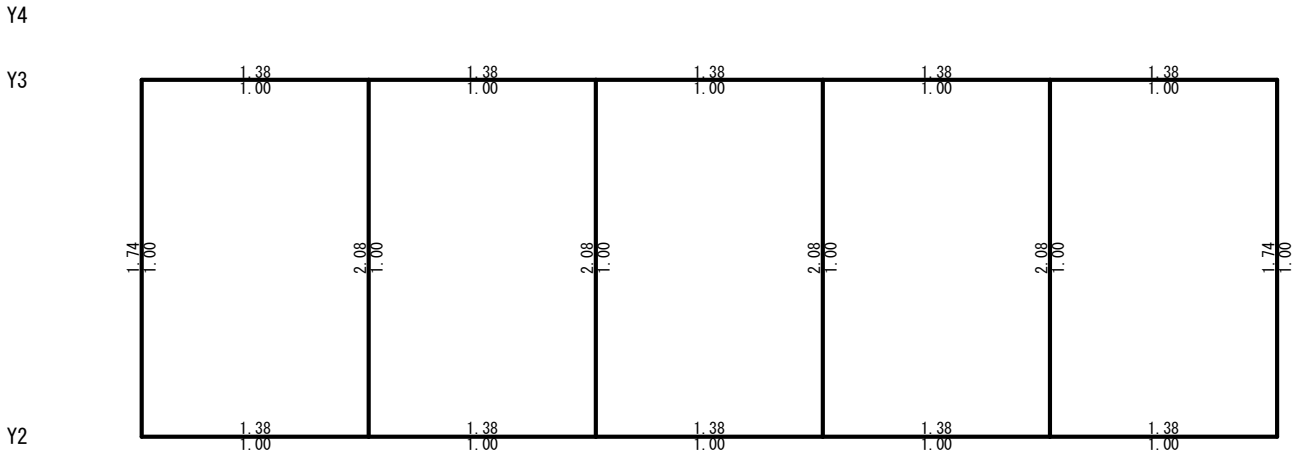

7F 層 (S=1/233)

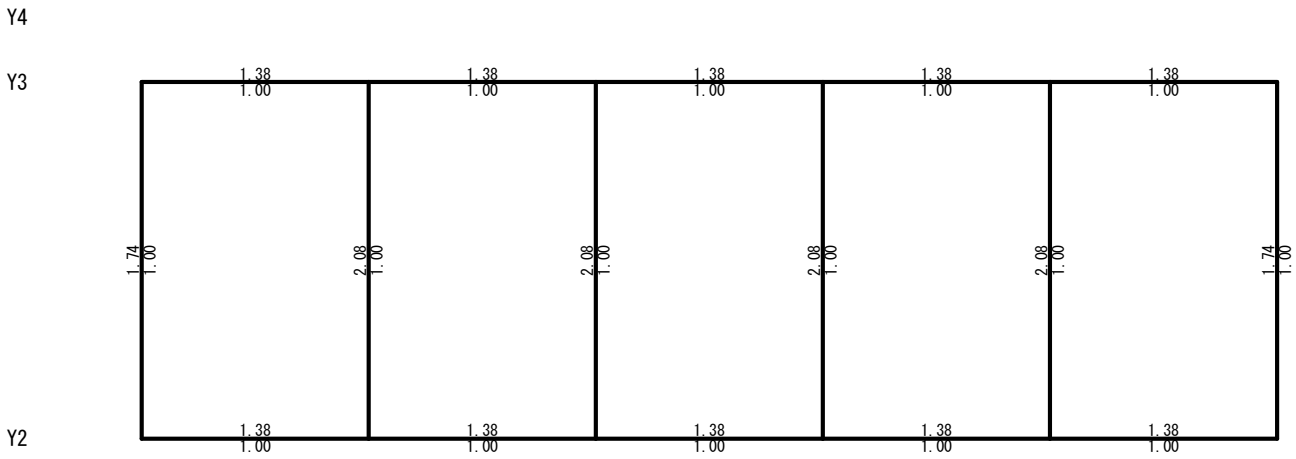

6F 層 (S=1/233)

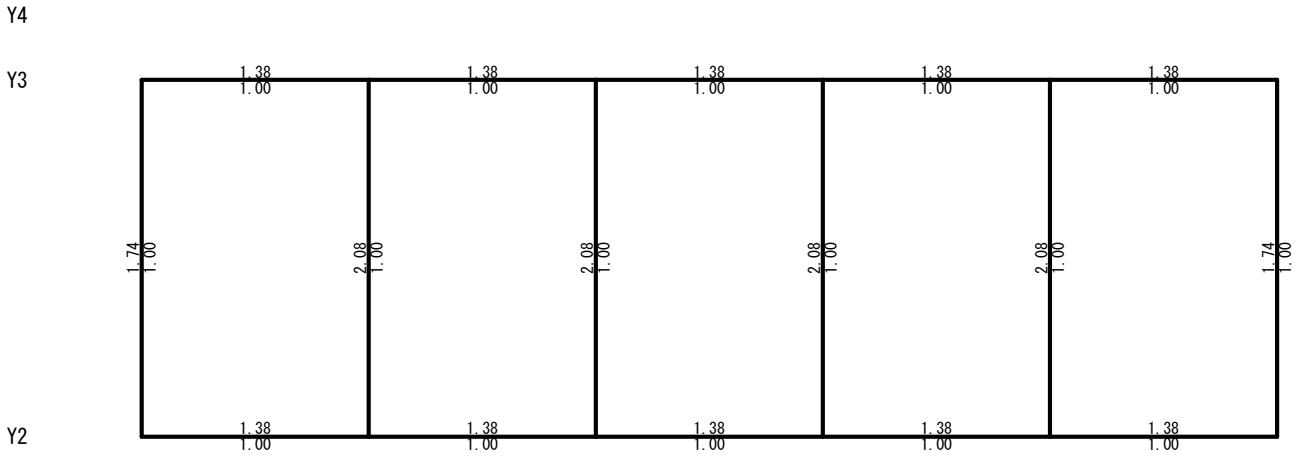

5F 層 (S=1/233)

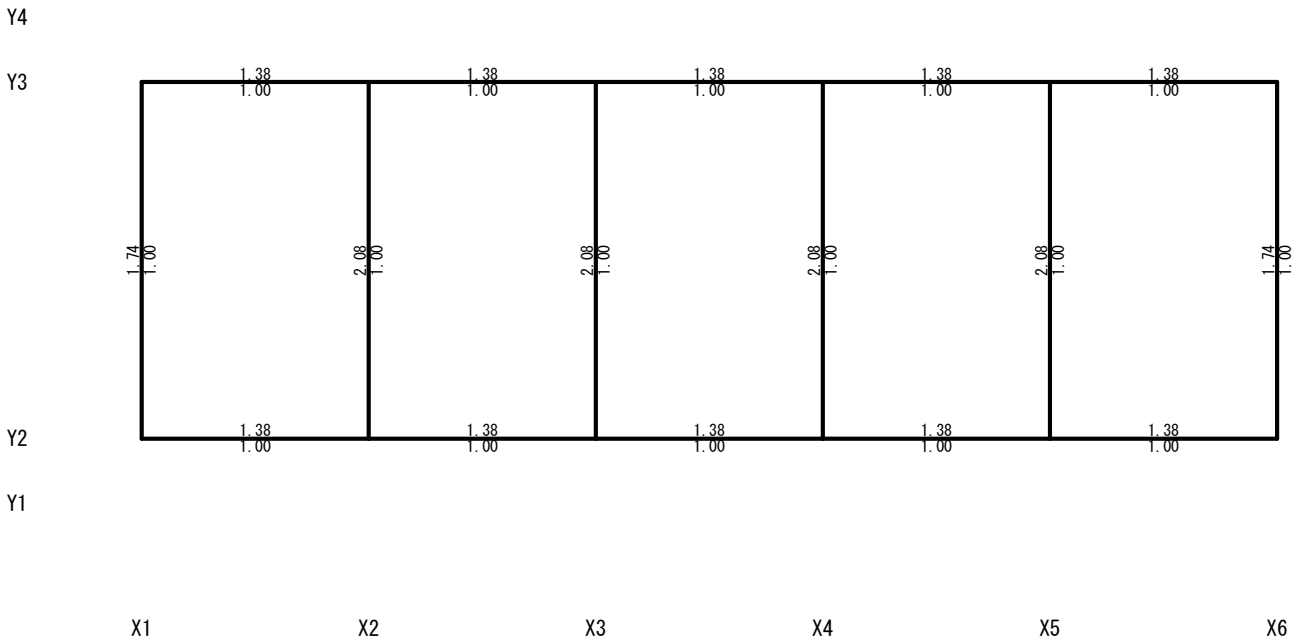

4F 層 (S=1/233)

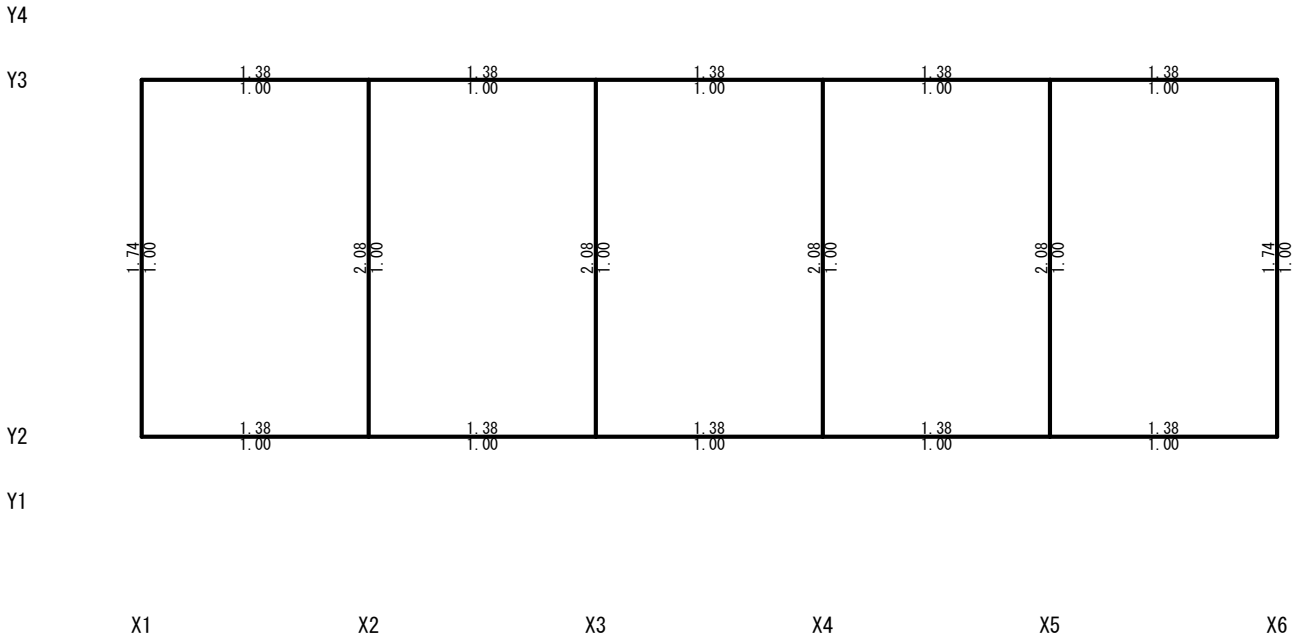

3F 層 (S=1/233)

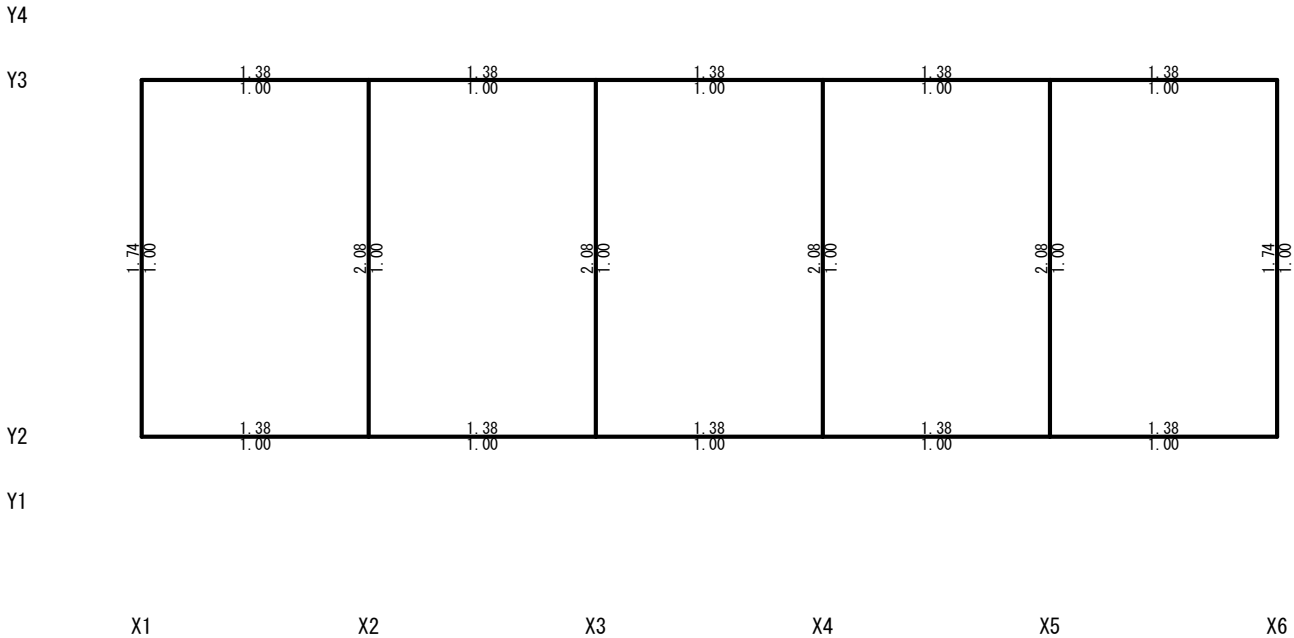

2F 層 (S=1/233)

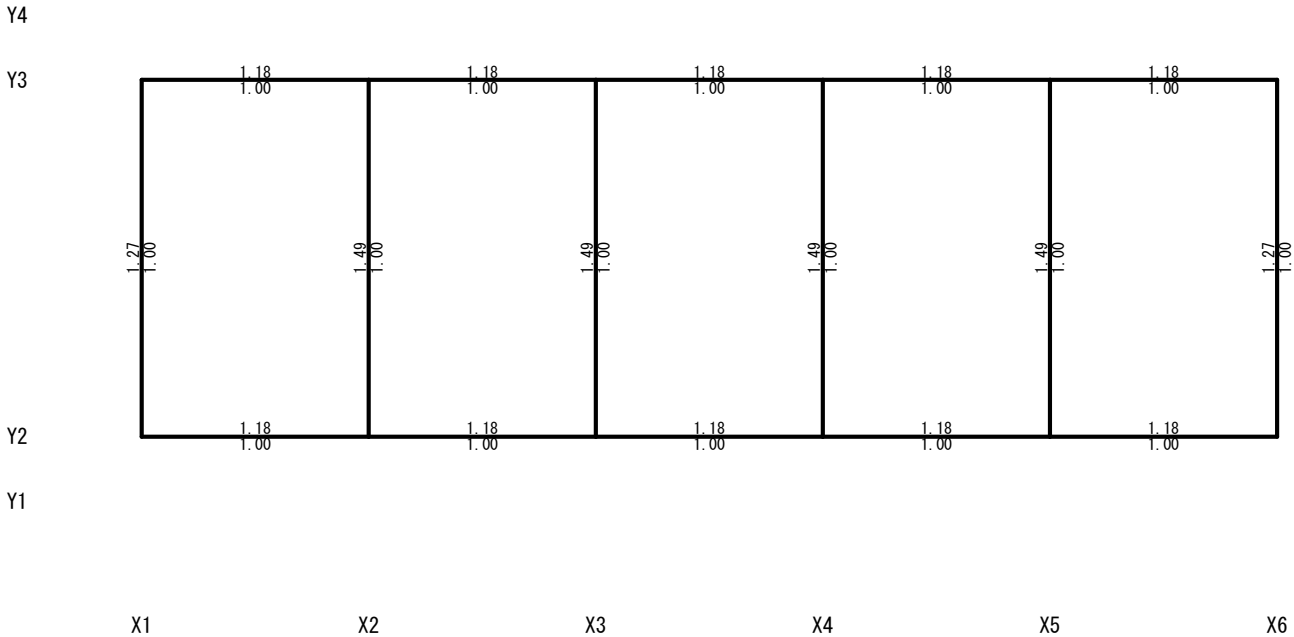

1F 層 (S=1/233)

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ
15F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	28523.6	0.0	0.0
Y3						5301.9	5301.9
Y2						5301.9	5301.9
Y1						0.0	0.0

14F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	42323.0	0.0	0.0
Y3						6832.9	6832.9
Y2						6832.9	6832.9
Y1						0.0	0.0

13F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	53562.5	0.0	0.0
Y3						7484.1	7484.1
Y2						7484.1	7484.1
Y1						0.0	0.0

12F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	63611.7	0.0	0.0
Y3						7968.2	7968.2
Y2						7968.2	7968.2
Y1						0.0	0.0

11F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	72319.4	0.0	0.0
Y3						8779.3	8779.3
Y2						8779.3	8779.3
Y1						0.0	0.0

10F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	84001.3	0.0	0.0
Y3						10122.6	10122.6
Y2						10122.6	10122.6
Y1						0.0	0.0

9F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	93824.5	0.0	0.0
Y3						10650.4	10650.4
Y2						10650.4	10650.4
Y1						0.0	0.0

8F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	104351.8	0.0	0.0
Y3						11194.8	11194.8
Y2						11194.8	11194.8
Y1						0.0	0.0

7F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	117720.0	0.0	0.0
Y3						11791.6	11791.6
Y2						11791.6	11791.6
Y1						0.0	0.0

6F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	131875.4	0.0	0.0
Y3						12245.7	12245.7
Y2						12245.7	12245.7
Y1						0.0	0.0

5F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	149638.3	0.0	0.0
Y3						12423.4	12423.4
Y2						12423.4	12423.4
Y1						0.0	0.0

4F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	172813.0	0.0	0.0
Y3						12662.6	12662.6
Y2						12662.6	12662.6
Y1						0.0	0.0

3F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	205825.5	0.0	0.0
Y3						13278.9	13278.9
Y2						13278.9	13278.9
Y1						0.0	0.0

2F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 Iy (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	257746.9	0.0	0.0
Y3						14948.6	14948.6
Y2						14948.6	14948.6
Y1						0.0	0.0

1F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 Iy (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	277490.3	0.0	0.0
Y3						21692.9	21692.9
Y2						21692.9	21692.9
Y1						0.0	0.0

15F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 Ix (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	28523.6	3150.3	3150.3
X2						2465.1	2465.1
X3						2385.2	2385.2
X4						2385.2	2385.2
X5						2465.1	2465.1
X6						3150.3	3150.3

14F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 Ix (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	42323.0	4423.4	4423.4
X2						4536.5	4536.5
X3						4459.1	4459.1
X4						4459.1	4459.1
X5						4536.5	4536.5
X6						4423.4	4423.4

13F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 Ix (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	53562.5	5510.6	5510.6
X2						6245.4	6245.4
X3						6168.8	6168.8
X4						6168.8	6168.8
X5						6245.4	6245.4
X6						5510.6	5510.6

12F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 Ix (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	63611.7	6494.4	6494.4
X2						7768.0	7768.0
X3						7691.0	7691.0

12F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X4						7691.0	7691.0
X5						7768.0	7768.0
X6						6494.4	6494.4

11F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	72319.4	7327.5	7327.5
X2						9039.1	9039.1
X3						8961.9	8961.9
X4						8961.9	8961.9
X5						9039.1	9039.1
X6						7327.5	7327.5

10F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	84001.3	8433.6	8433.6
X2						10711.0	10711.0
X3						10627.7	10627.7
X4						10627.7	10627.7
X5						10711.0	10711.0
X6						8433.6	8433.6

9F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	93824.5	9363.4	9363.4
X2						12265.6	12265.6
X3						12182.4	12182.4
X4						12182.4	12182.4
X5						12265.6	12265.6
X6						9363.4	9363.4

8F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	104351.8	10334.3	10334.3
X2						14000.7	14000.7
X3						13918.8	13918.8
X4						13918.8	13918.8
X5						14000.7	14000.7
X6						10334.3	10334.3

7F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	117720.0	11589.1	11589.1
X2						16172.9	16172.9

7F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X3						16087.5	16087.5
X4						16087.5	16087.5
X5						16172.9	16172.9
X6						11589.1	11589.1

6F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	131875.4	12922.2	12922.2
X2						18505.5	18505.5
X3						18423.5	18423.5
X4						18423.5	18423.5
X5						18505.5	18505.5
X6						12922.2	12922.2

5F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	149638.3	14688.0	14688.0
X2						21296.8	21296.8
X3						21218.4	21218.4
X4						21218.4	21218.4
X5						21296.8	21296.8
X6						14688.0	14688.0

4F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	172813.0	16943.6	16943.6
X2						25057.3	25057.3
X3						24983.9	24983.9
X4						24983.9	24983.9
X5						25057.3	25057.3
X6						16943.6	16943.6

3F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	205825.5	20147.3	20147.3
X2						30369.7	30369.7
X3						30303.1	30303.1
X4						30303.1	30303.1
X5						30369.7	30369.7
X6						20147.3	20147.3

2F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	257746.9	25149.0	25149.0

2F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X2						38644.5	38644.5
X3						38588.4	38588.4
X4						38588.4	38588.4
X5						38644.5	38644.5
X6						25149.0	25149.0

1F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	277490.3	26750.9	26750.9
X2						41029.4	41029.4
X3						41007.8	41007.8
X4						41007.8	41007.8
X5						41029.4	41029.4
X6						26750.9	26750.9

A-2.2　部材応力図

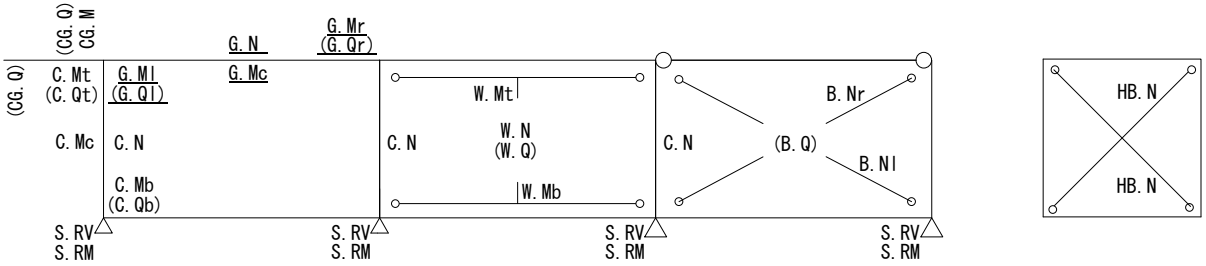

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
　　()付きはフェース間中央
G.N　：はり軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
G.Ql　：はり左端部 のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

CG.M　：片持ばりの曲げモーメント　(kN･m)
CG.Q　；片持ばりのせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.Q　：壁のせん断力　(kN)
W.N　：壁軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)

B.Nr　：ブレースの右上り軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
B.Nl　：ブレースの左上り軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
B.Q　：ブレースのせん断力　(kN)

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
　　（ ■ :水平荷重時浮き上がり）
S.RM　：支点反力曲げモーメント　(kN･m)

○　：ピン接合

鉛直荷重（立体解析）

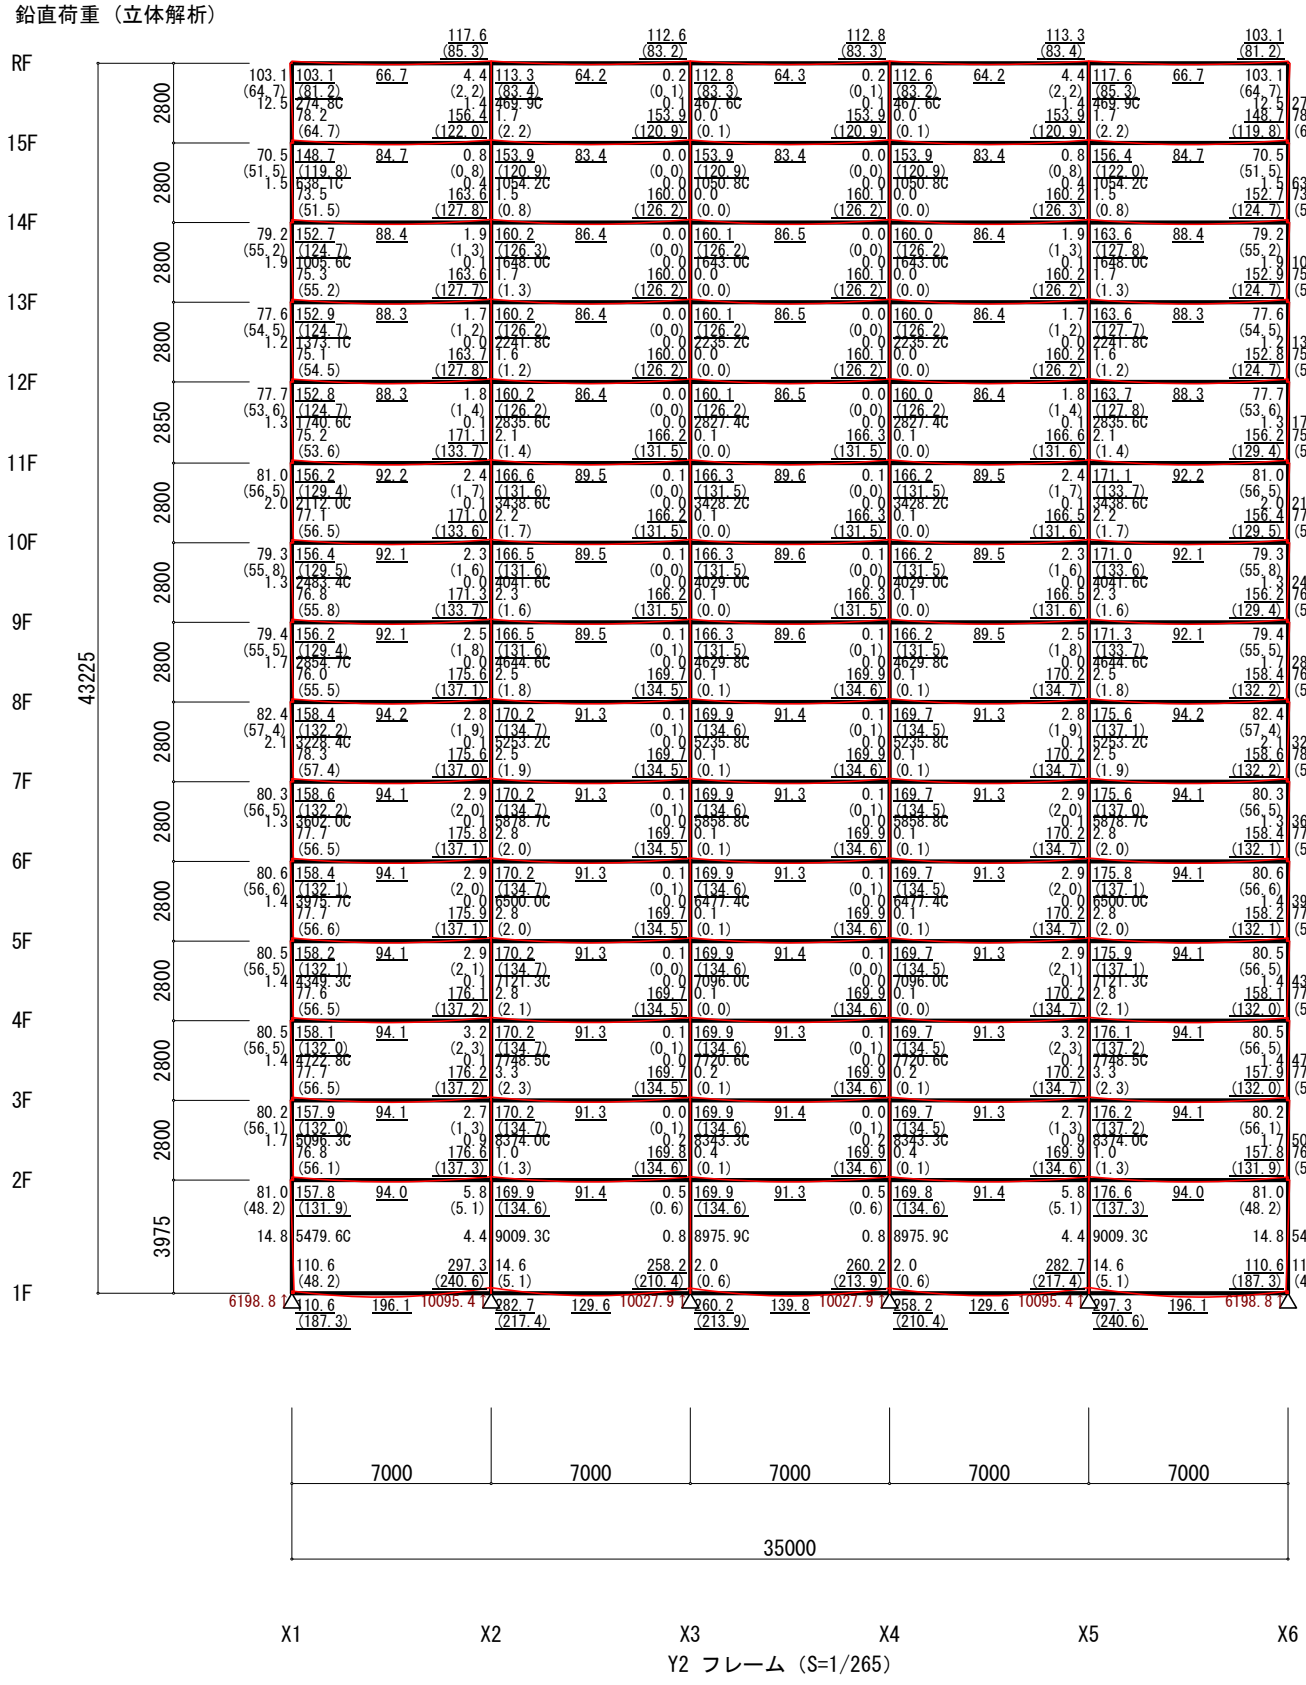
RF
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
2800
2850
3975
43225
7000
35000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y2 フレーム（S=1/265）

鉛直荷重（立体解析）

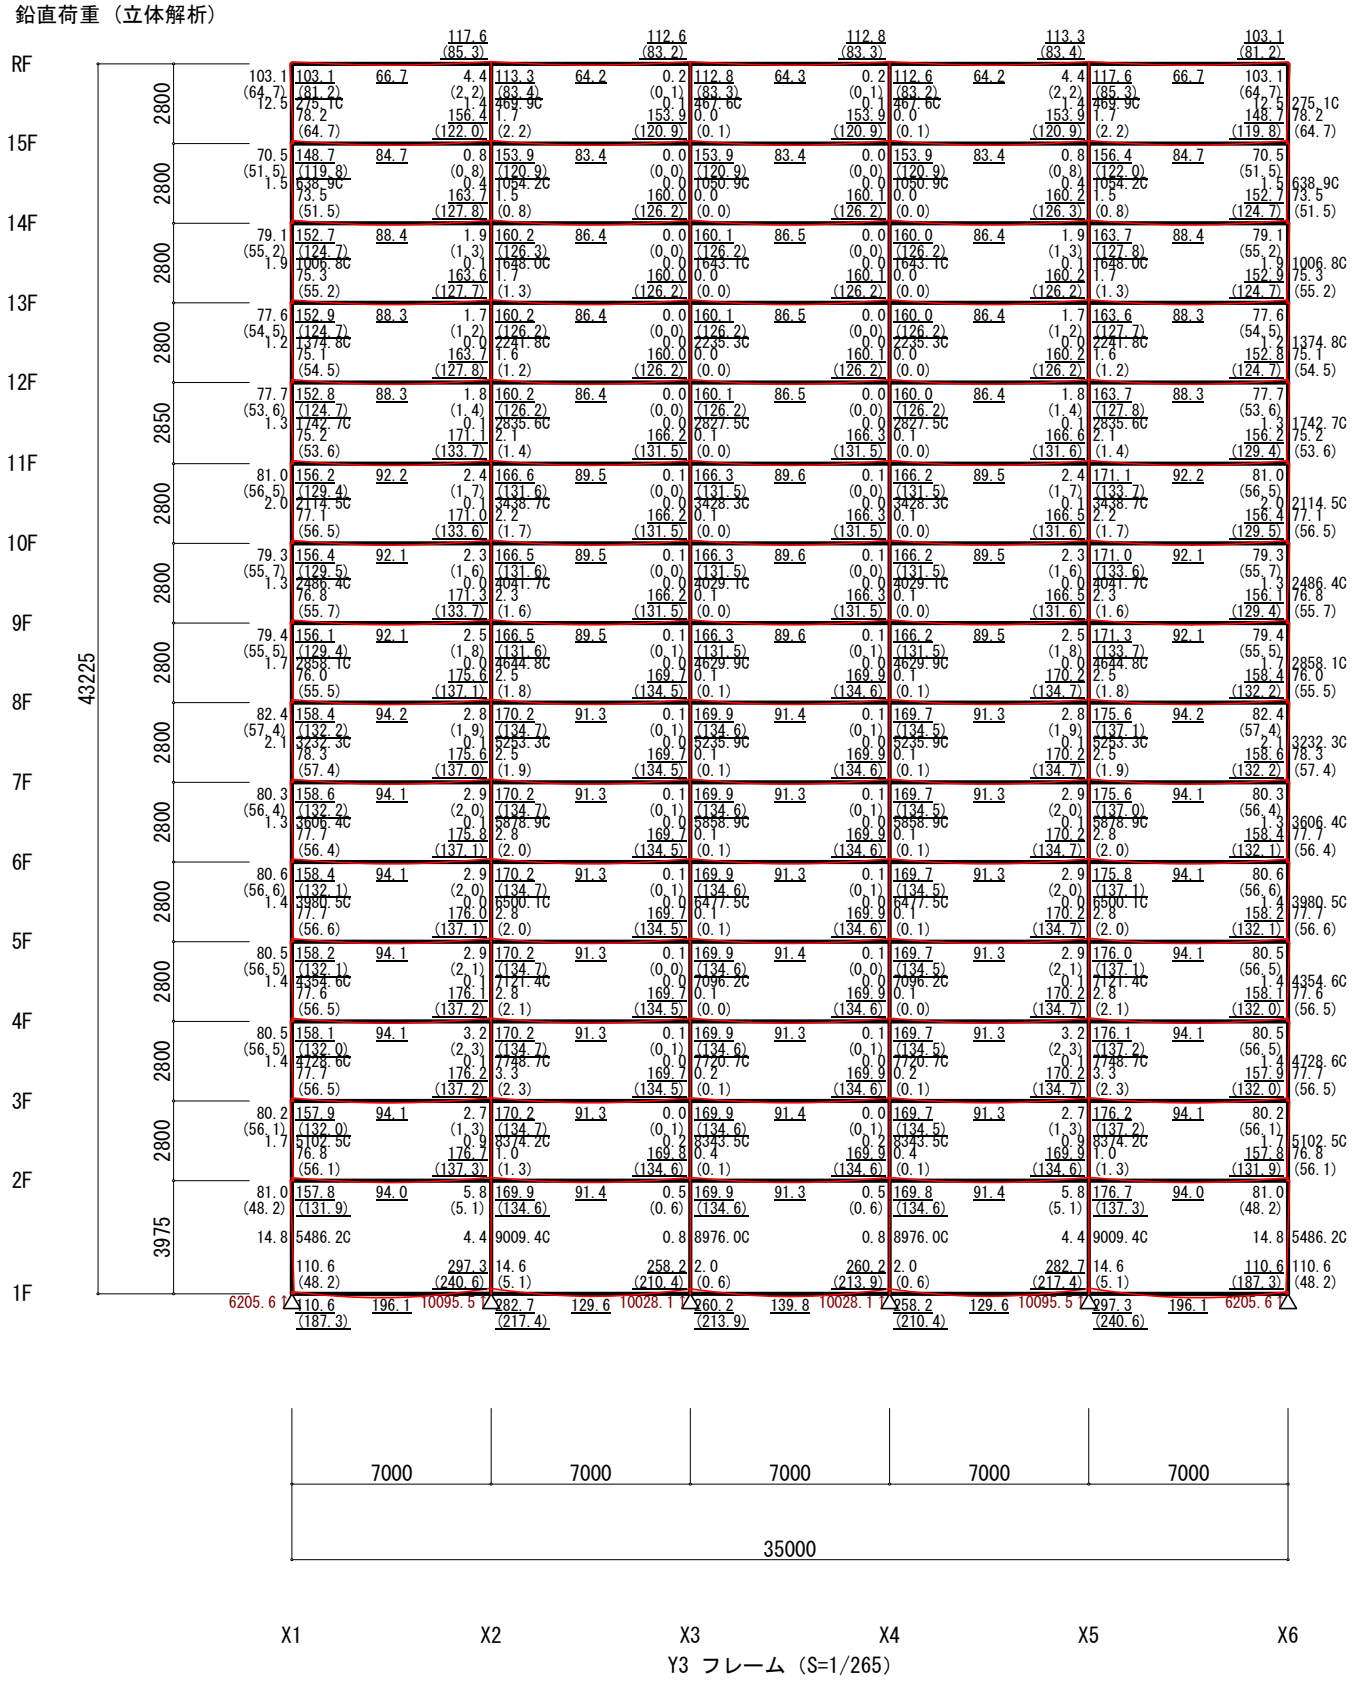
RF
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
43225
2800
2850
3975
7000
35000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y3 フレーム（S=1/265）

鉛直荷重（立体解析）

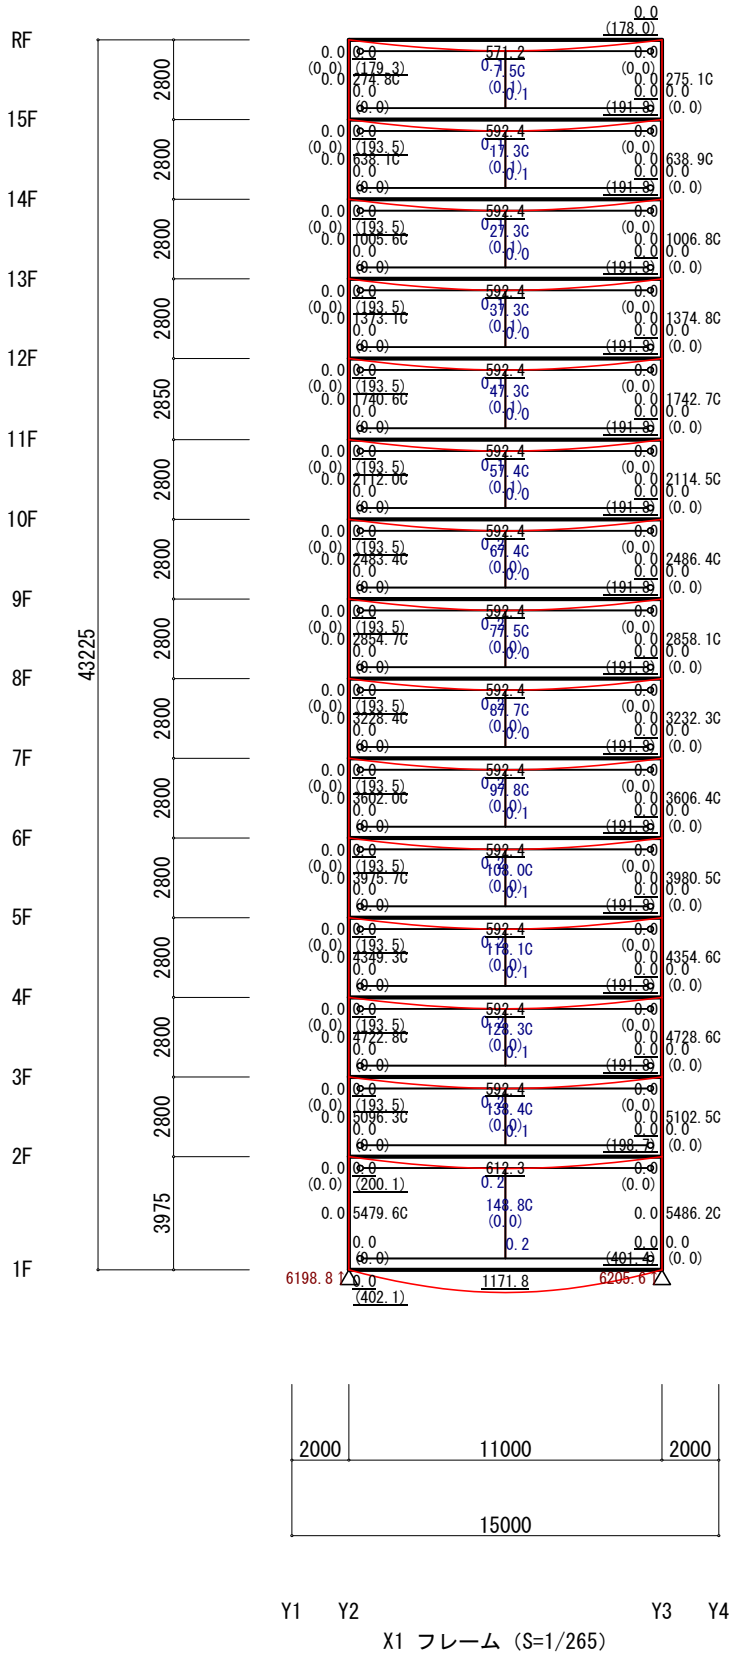

X1 フレーム（S=1/265）

鉛直荷重（立体解析）

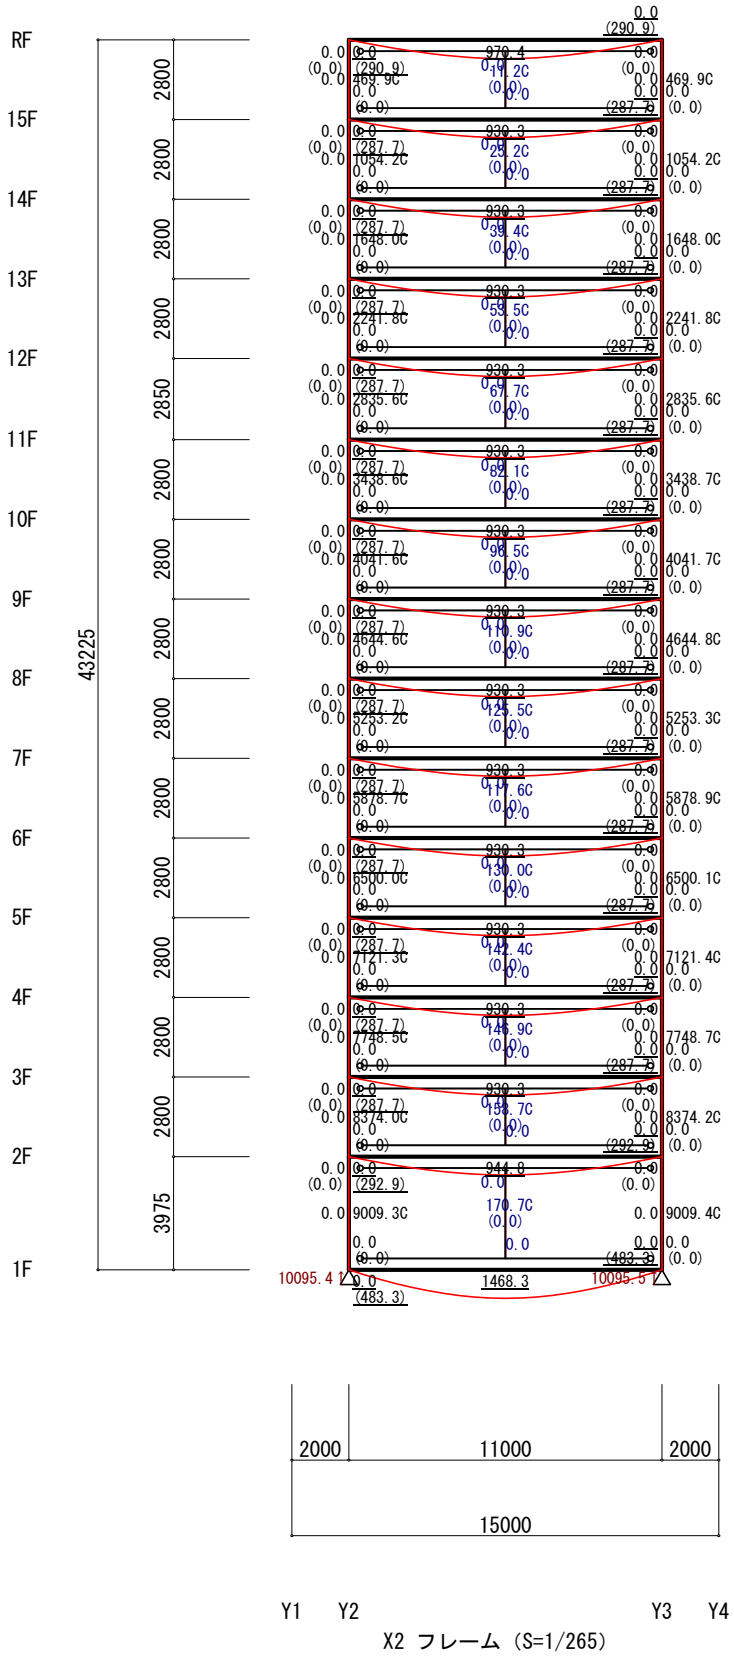

X2 フレーム（S=1/265）

鉛直荷重（立体解析）

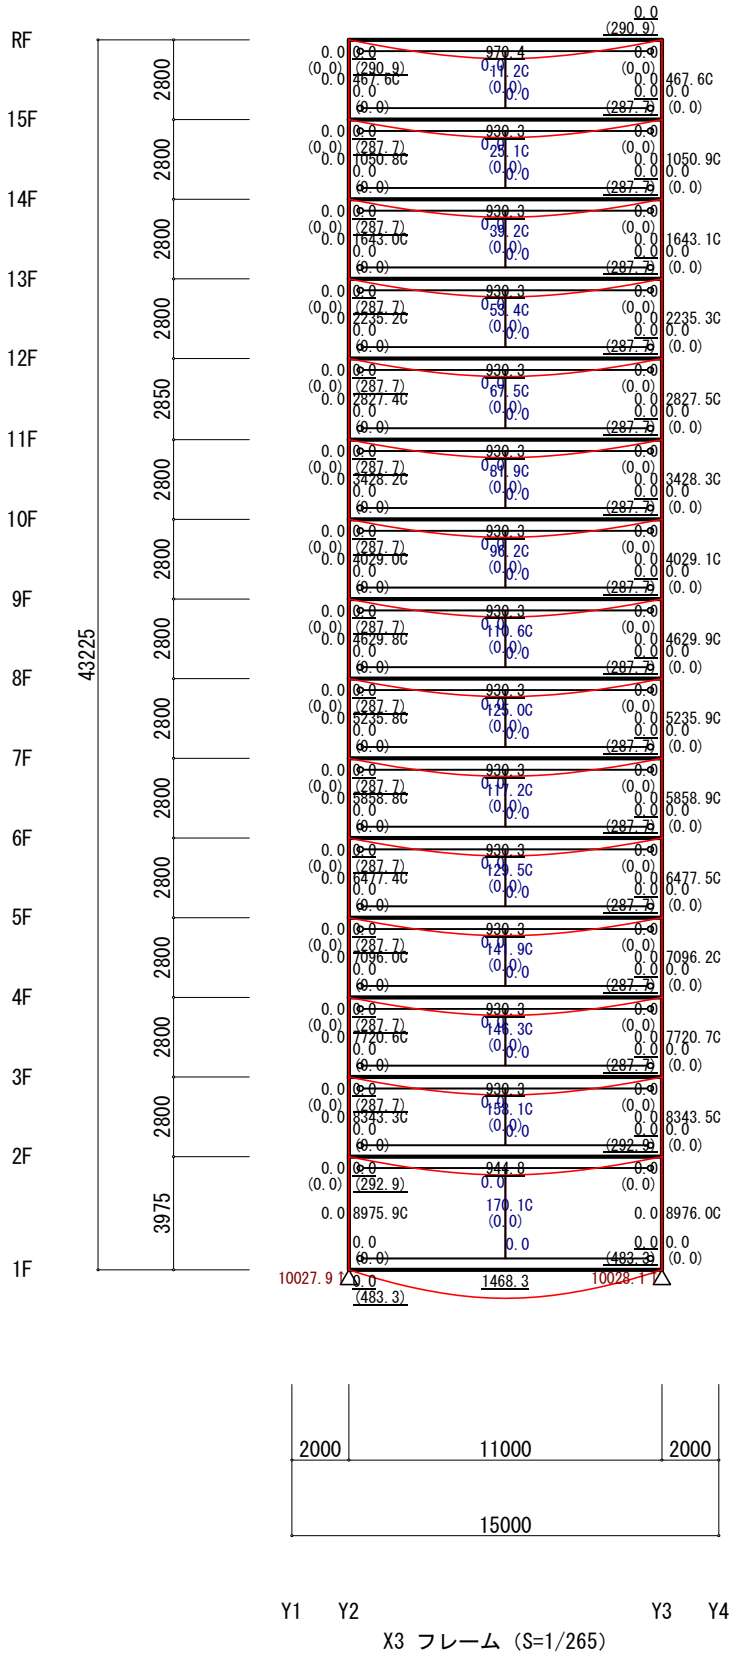

X3 フレーム（S=1/265）

鉛直荷重（立体解析）

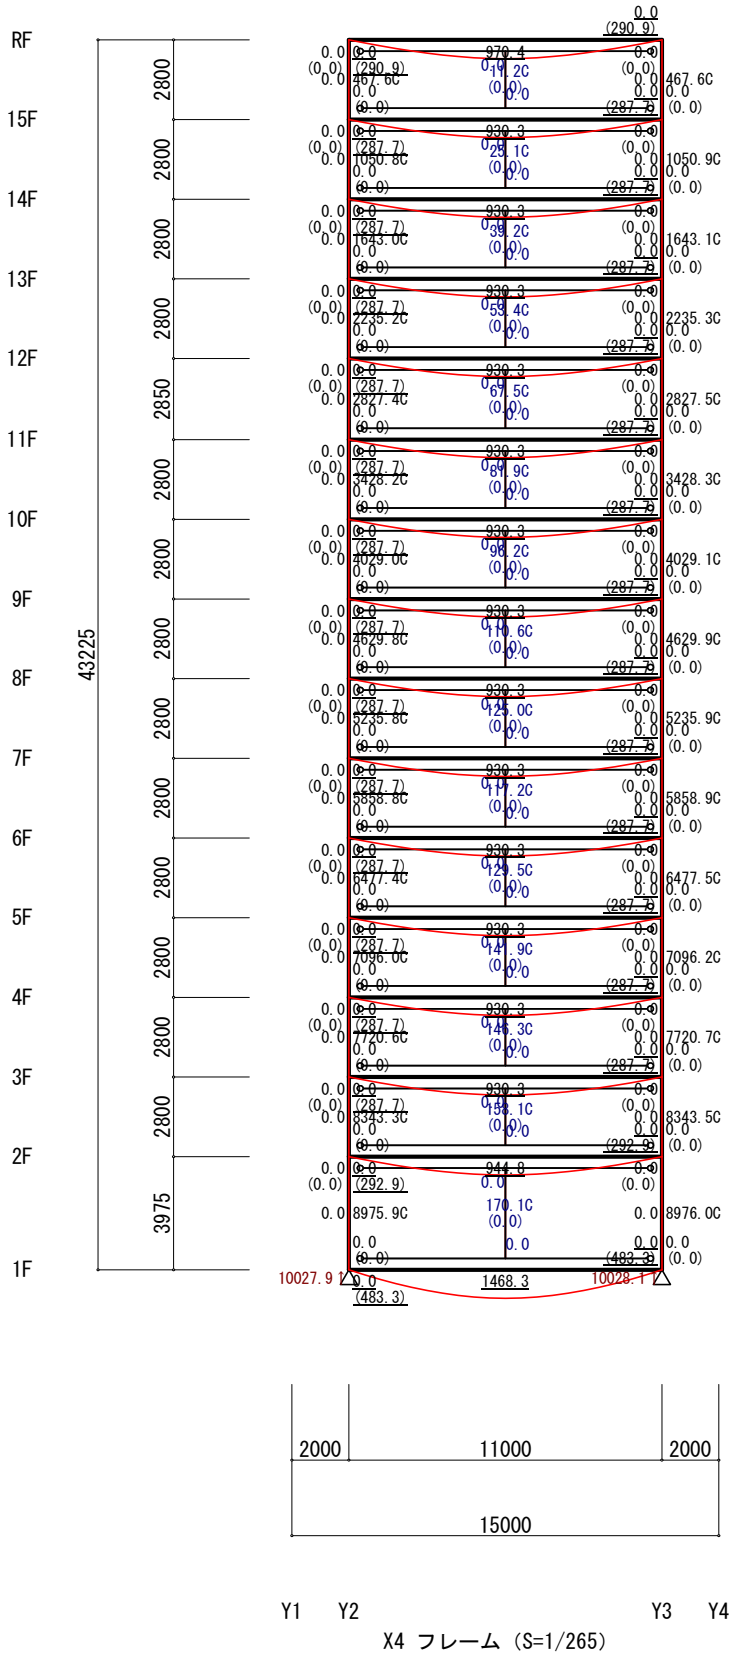

X4 フレーム（S=1/265）

鉛直荷重（立体解析）

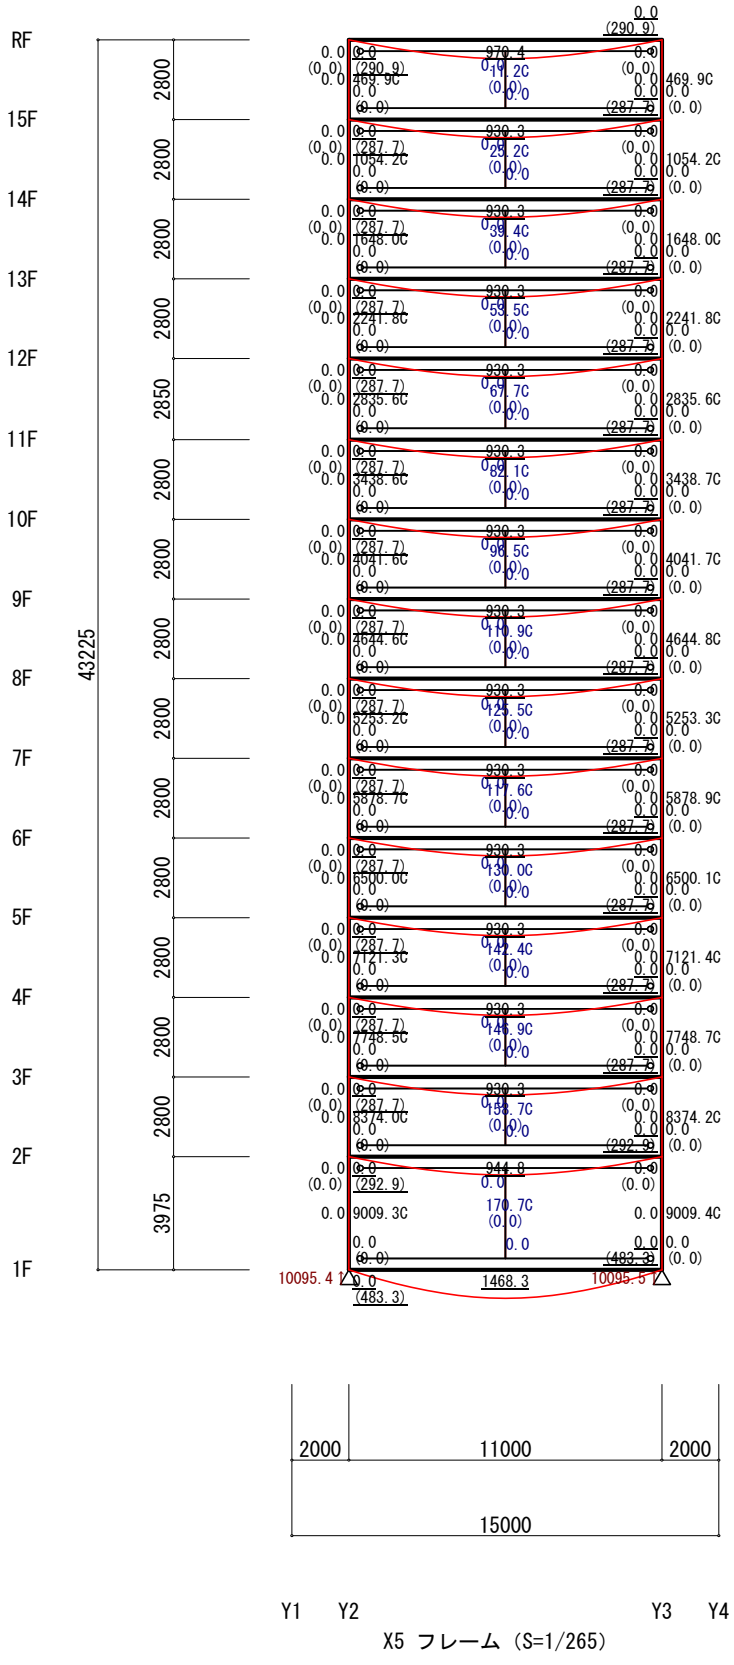

X5 フレーム（S=1/265）

鉛直荷重（立体解析）

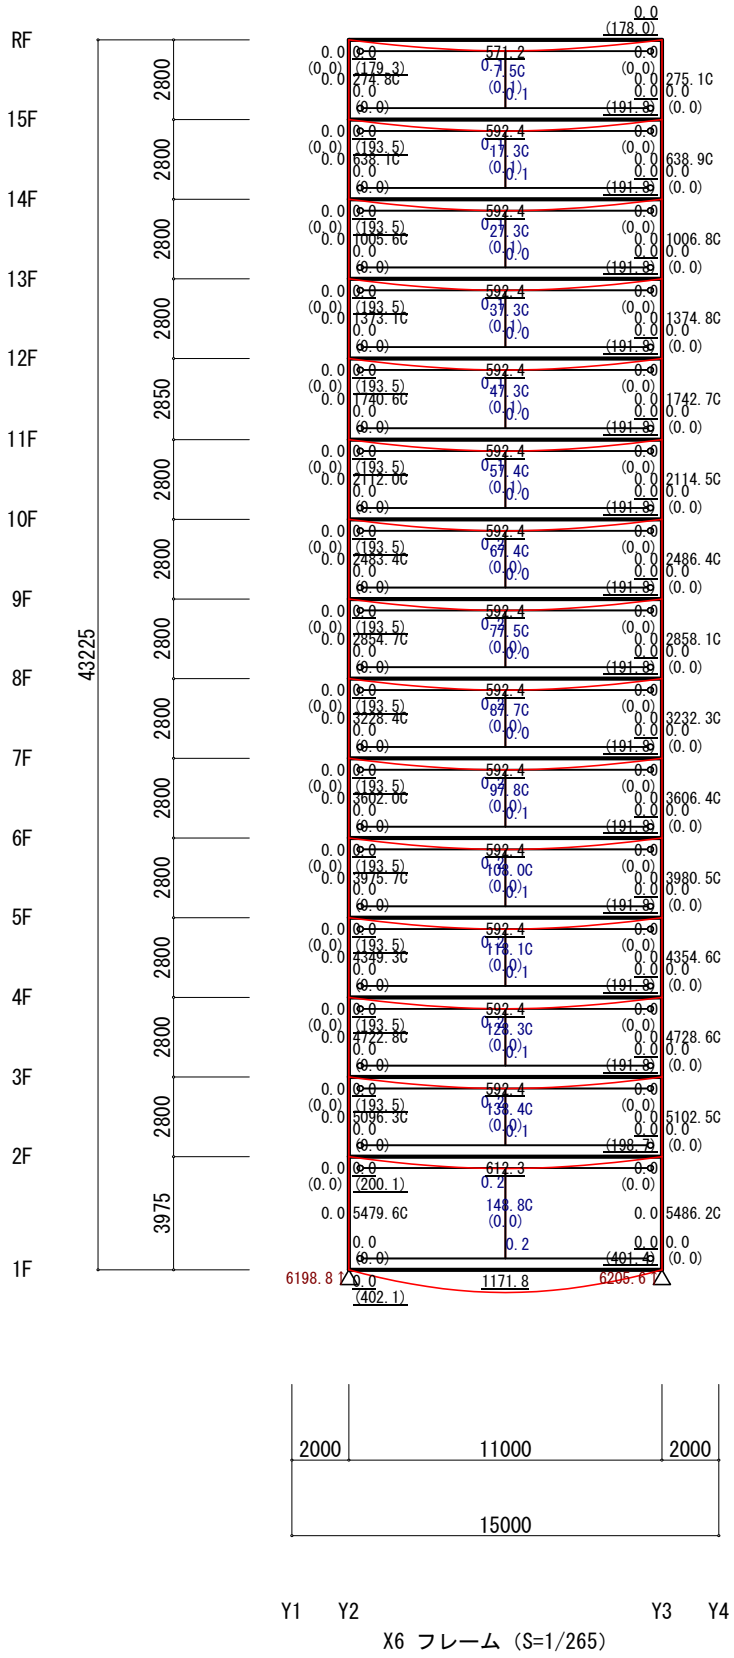

X6 フレーム（S=1/265）

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

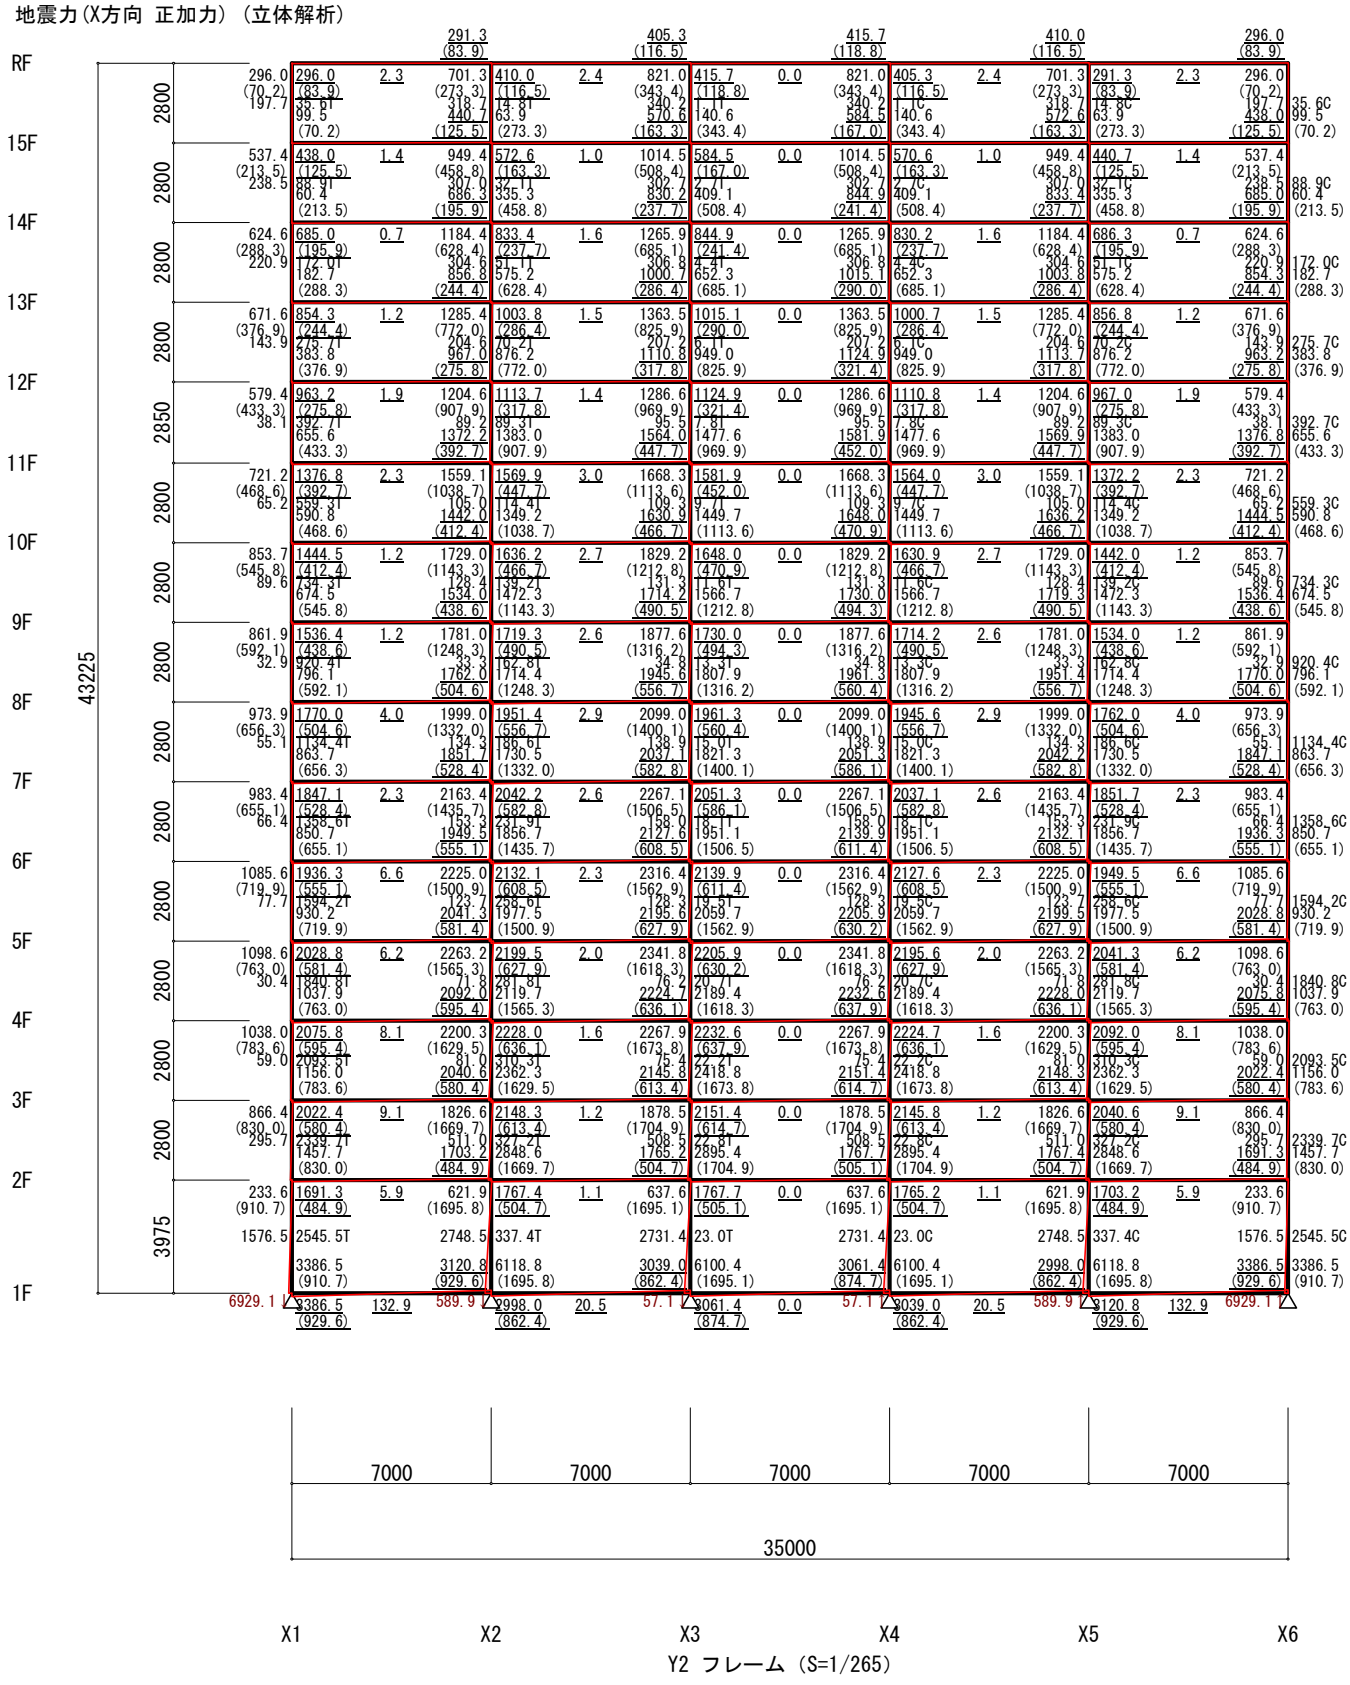

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

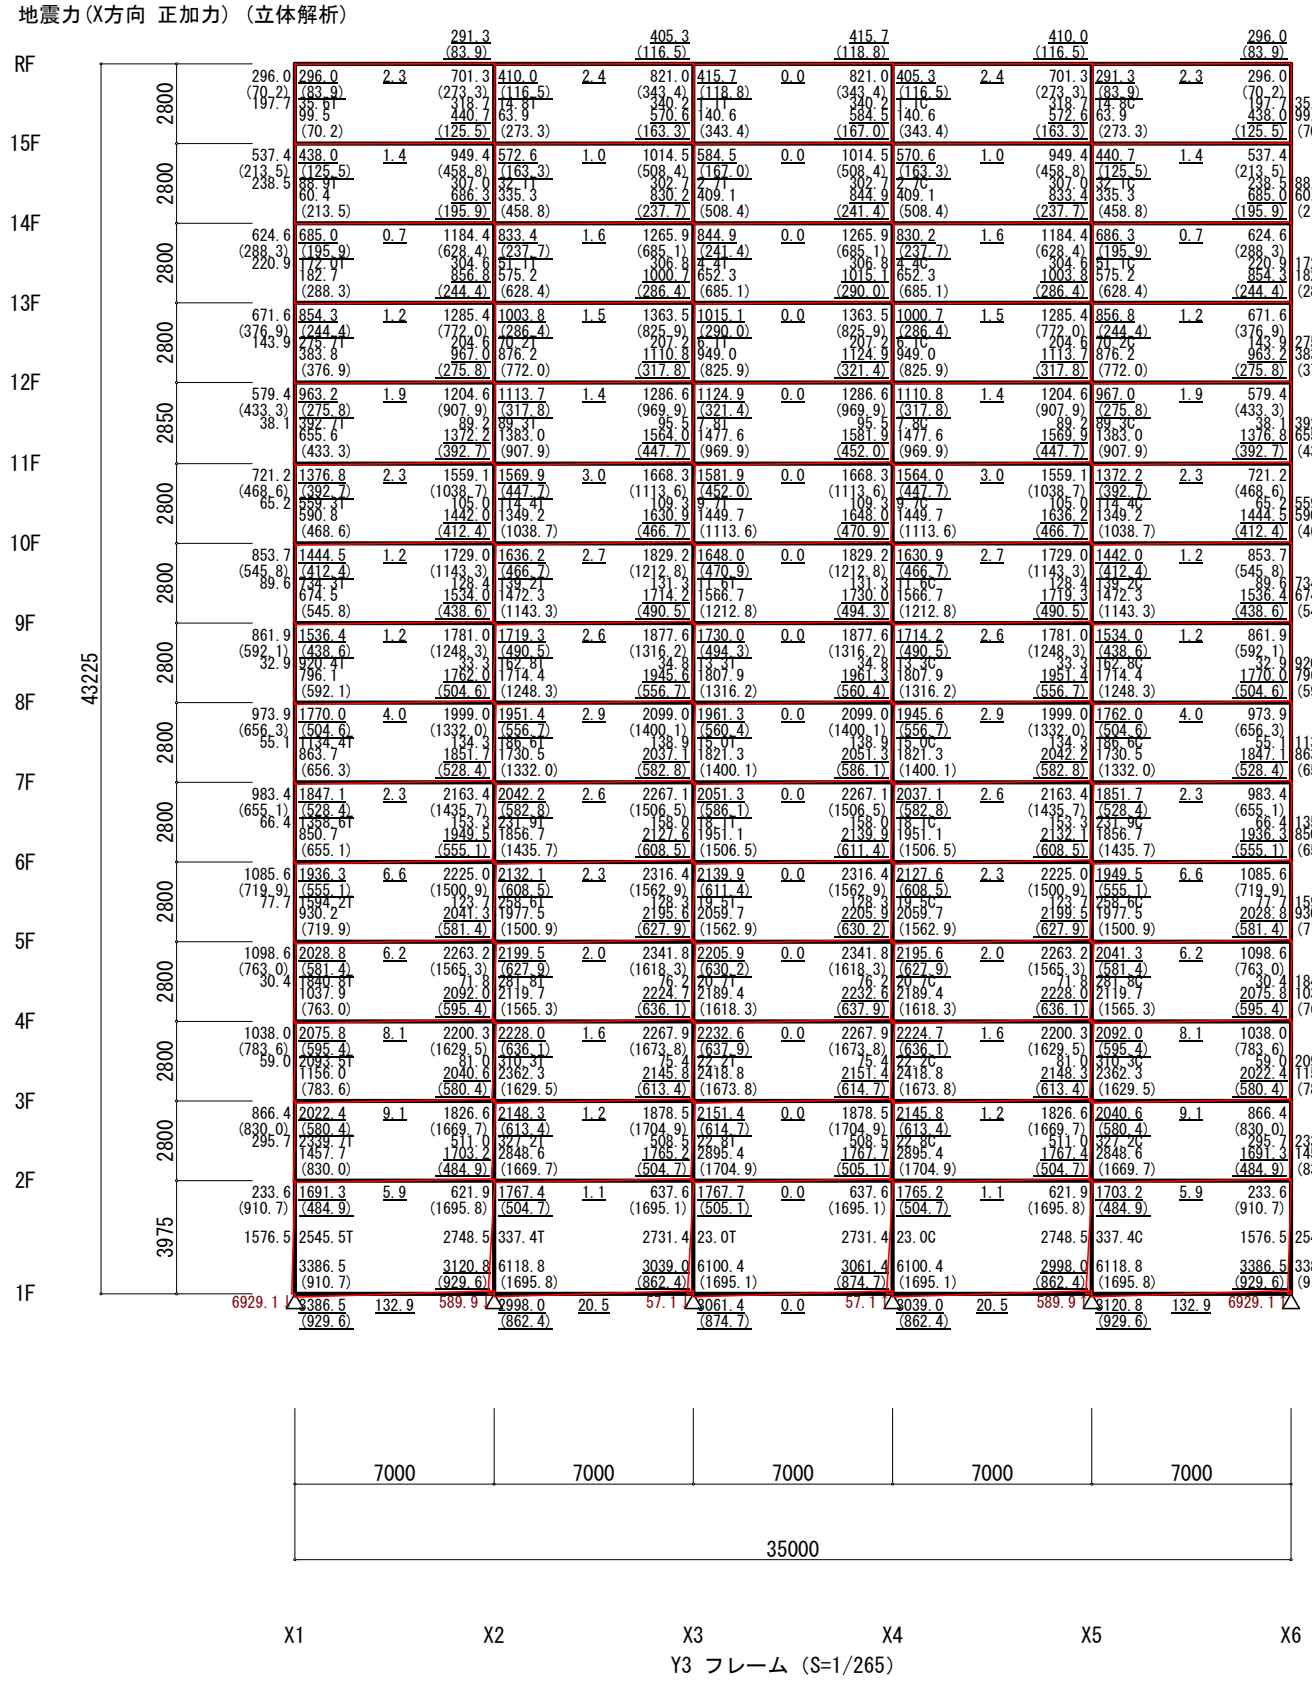

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

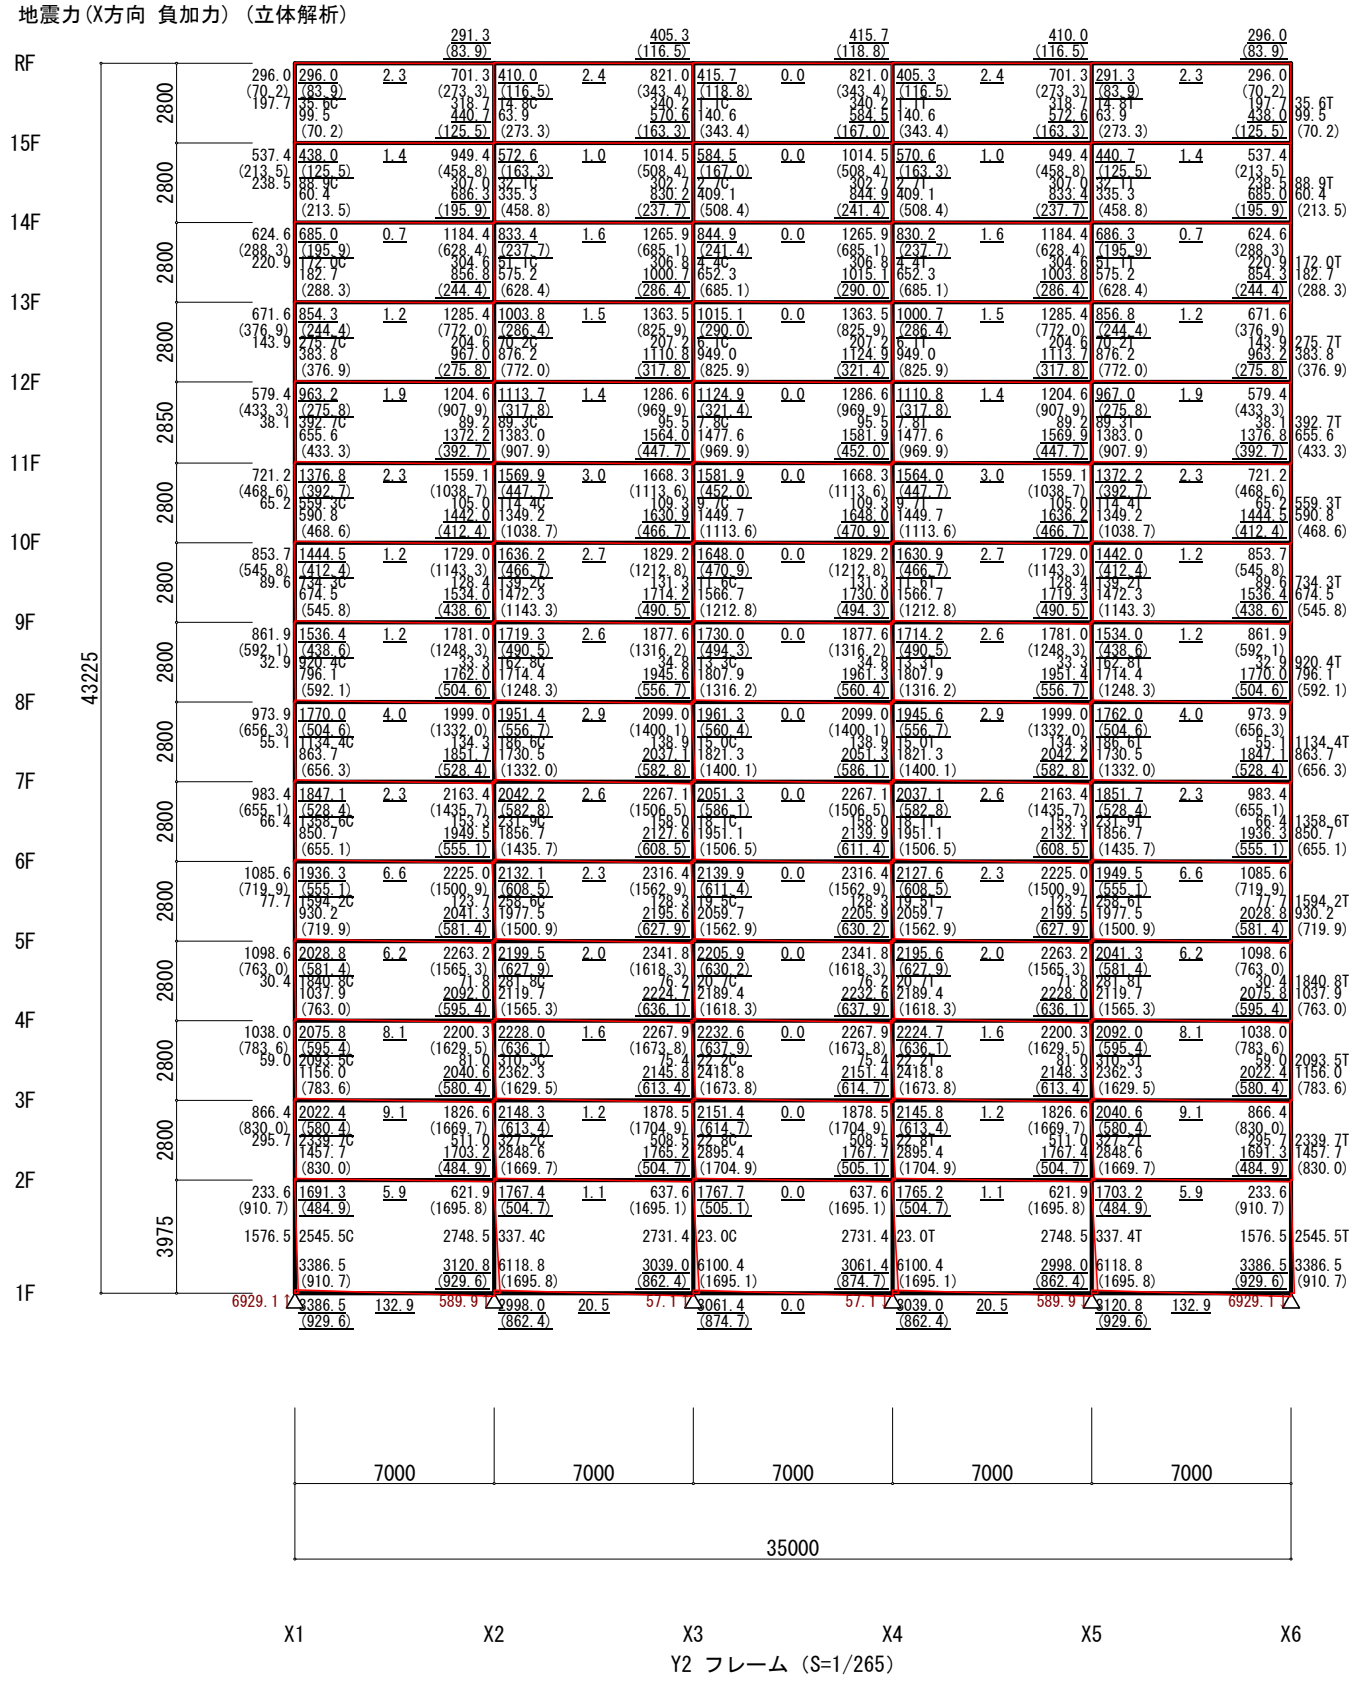

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

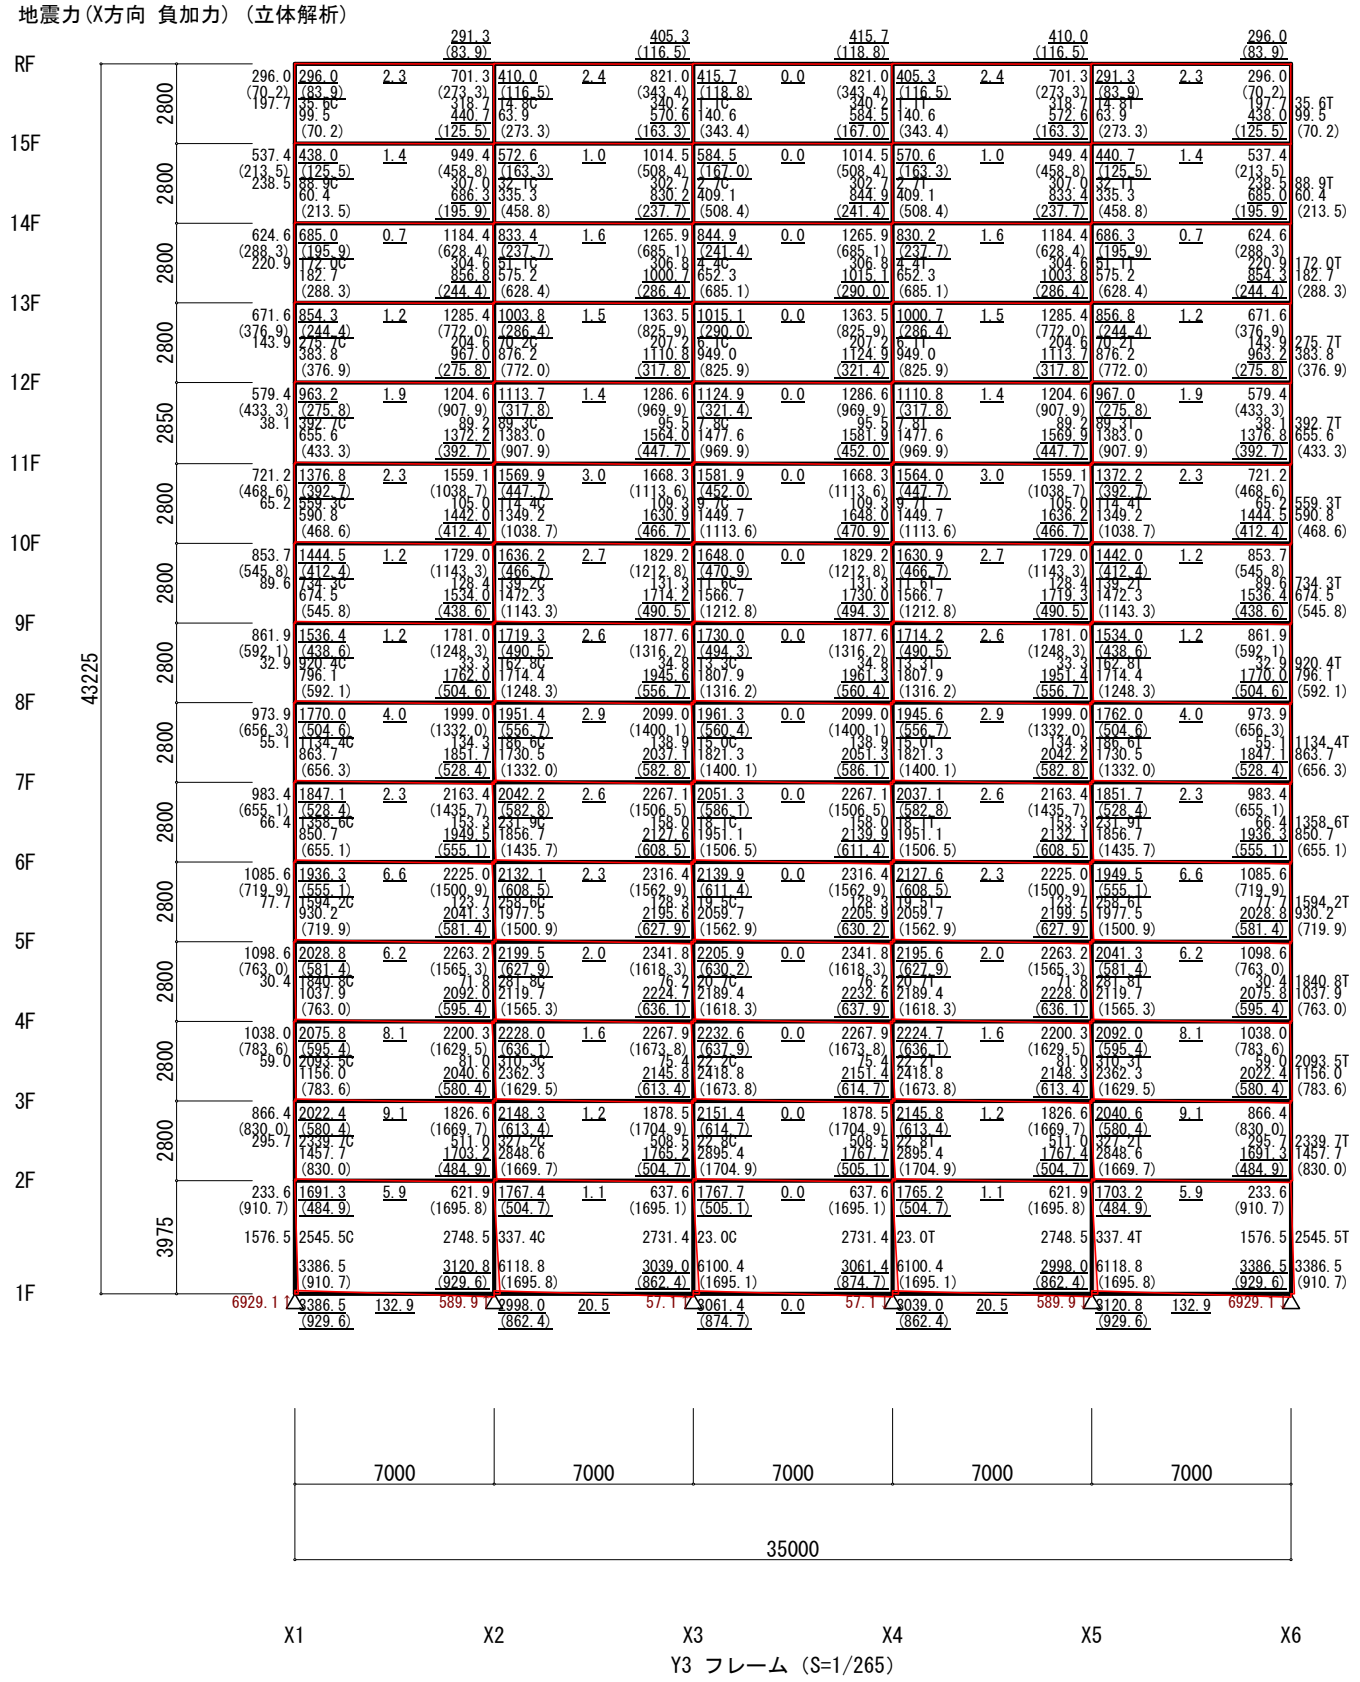

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

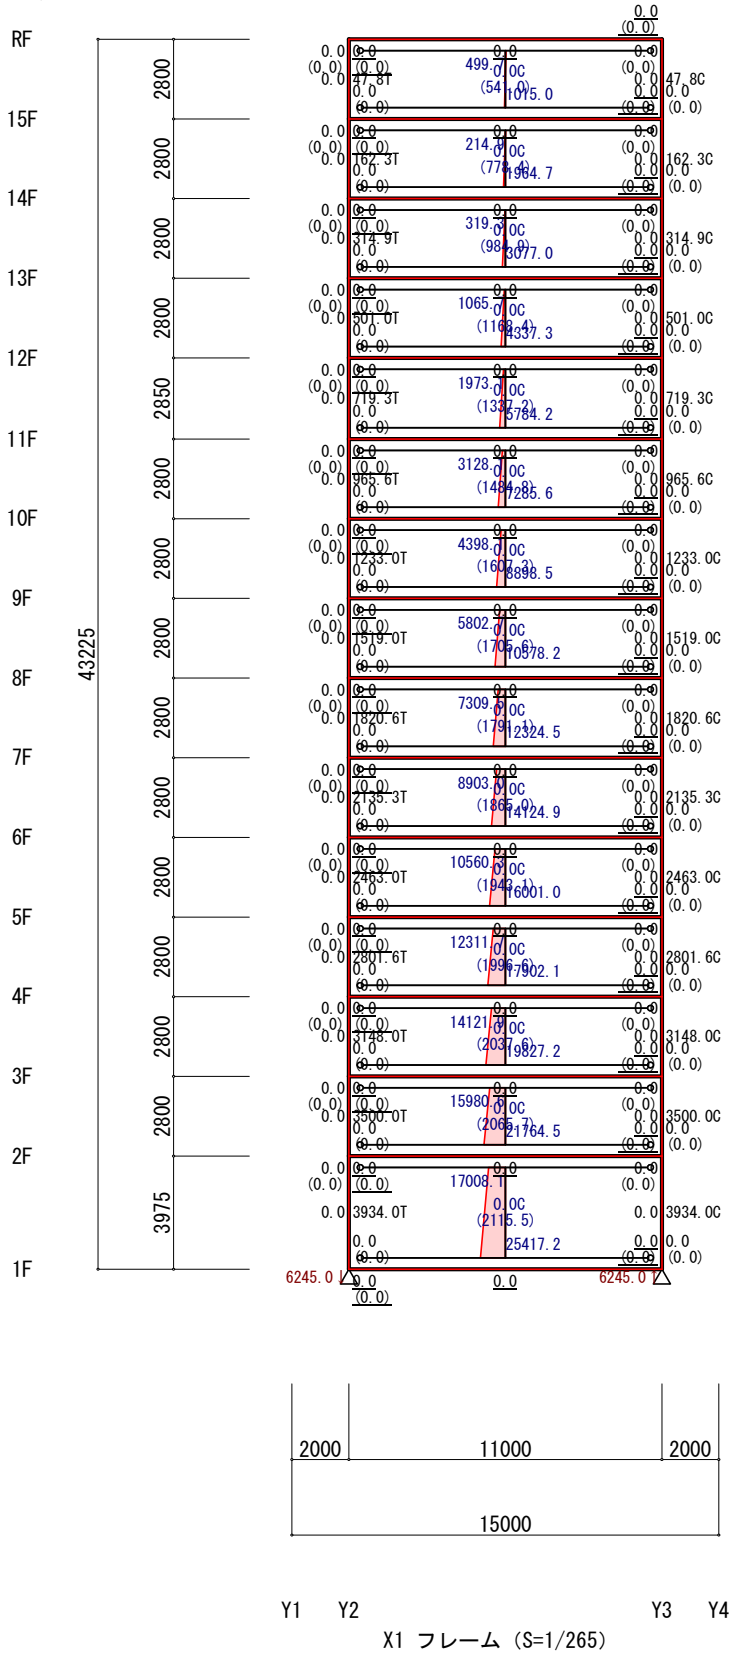

X1 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

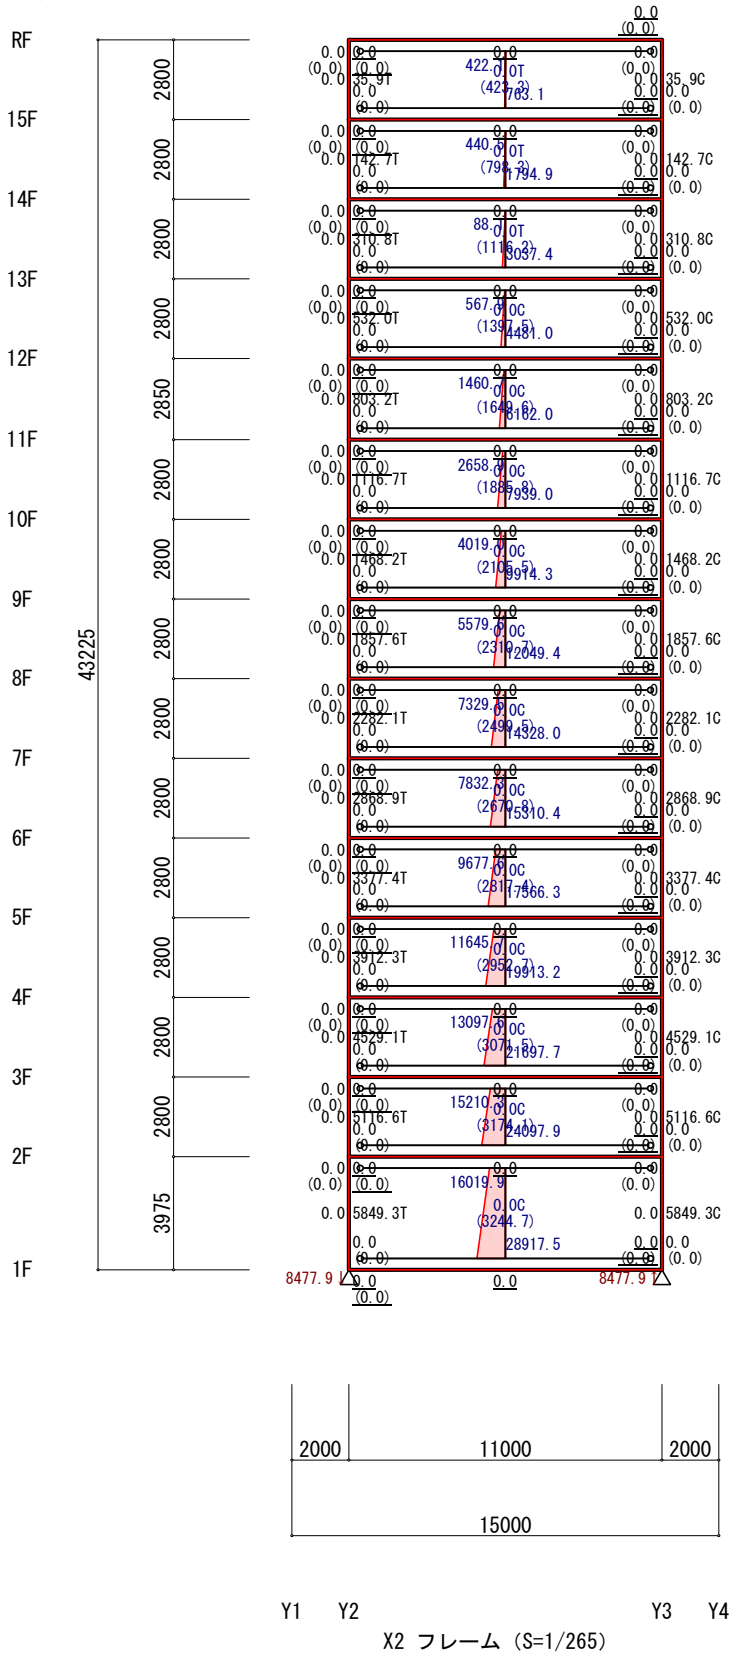

X2 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

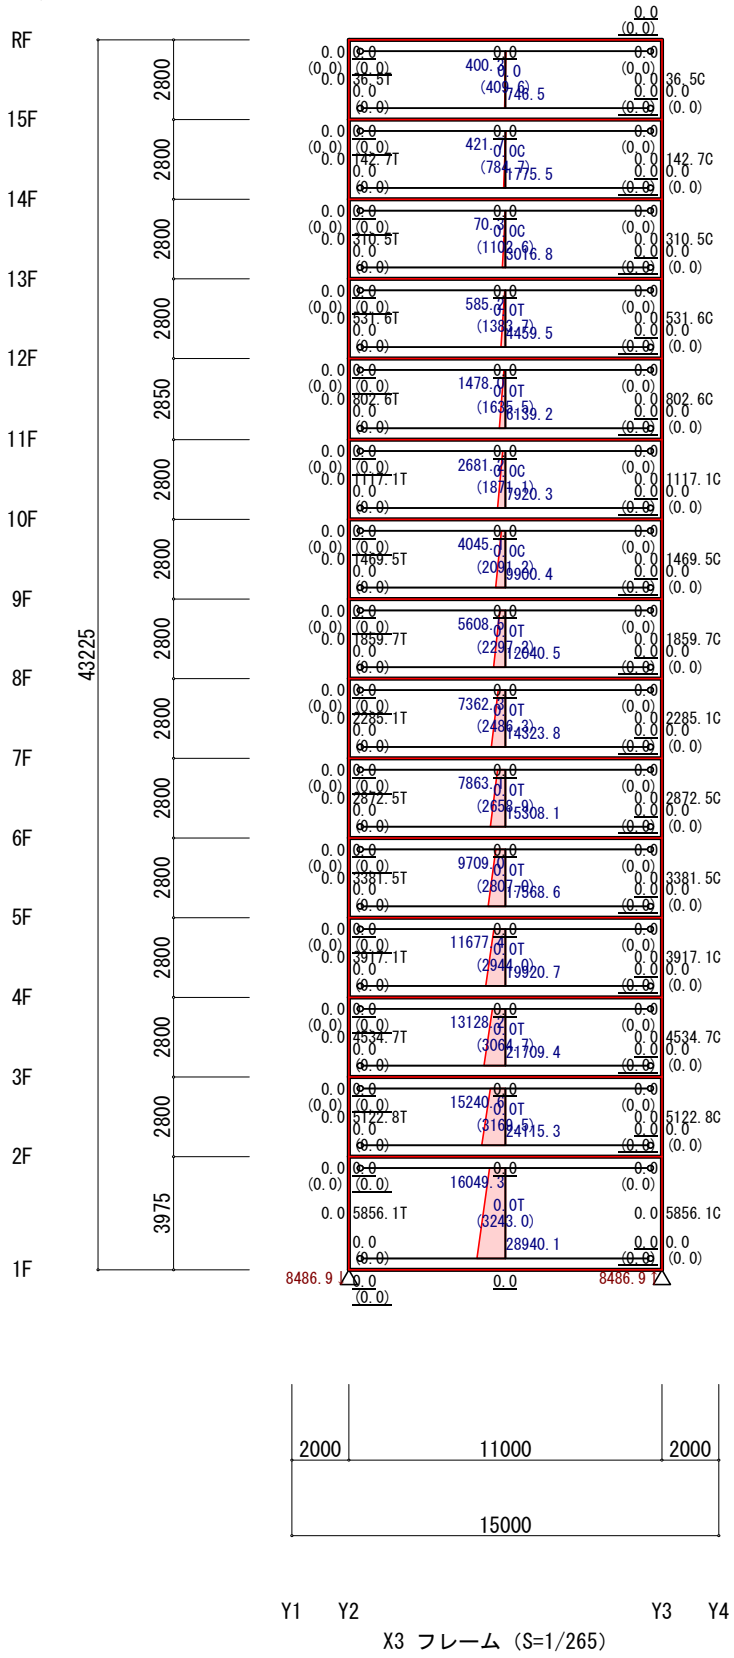

X3 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

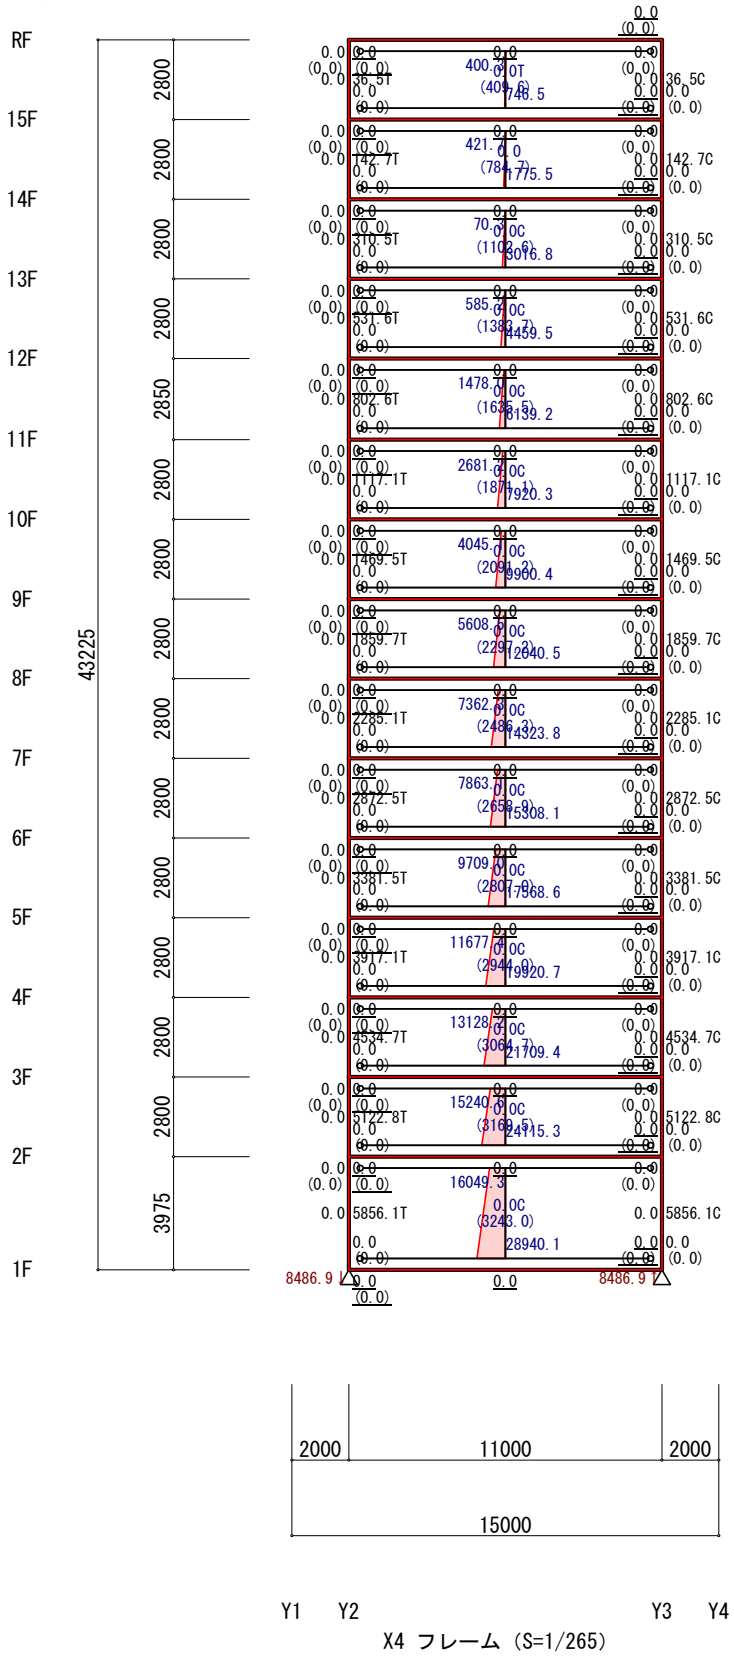

X4 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

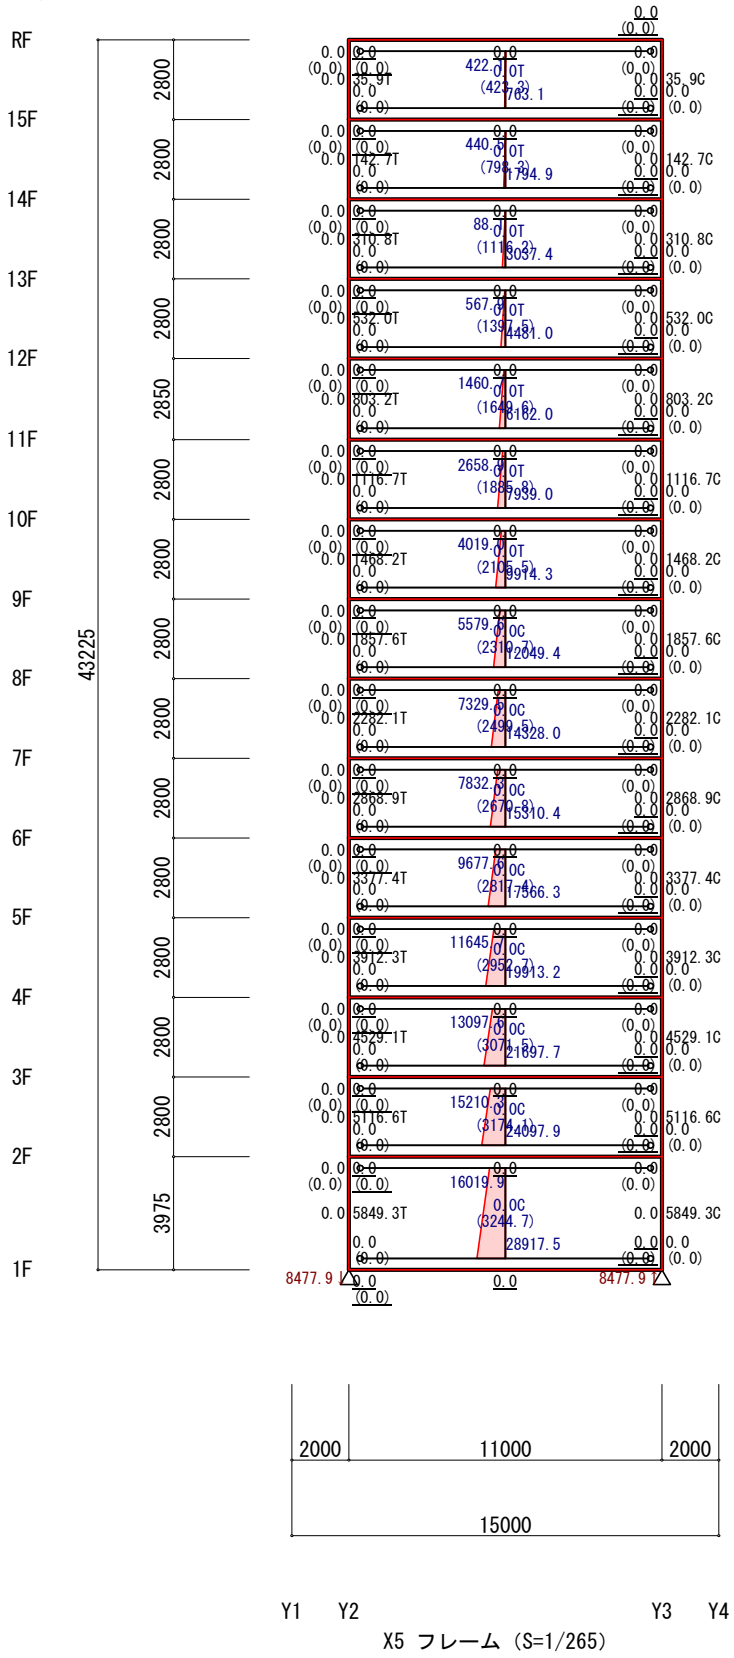

X5 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

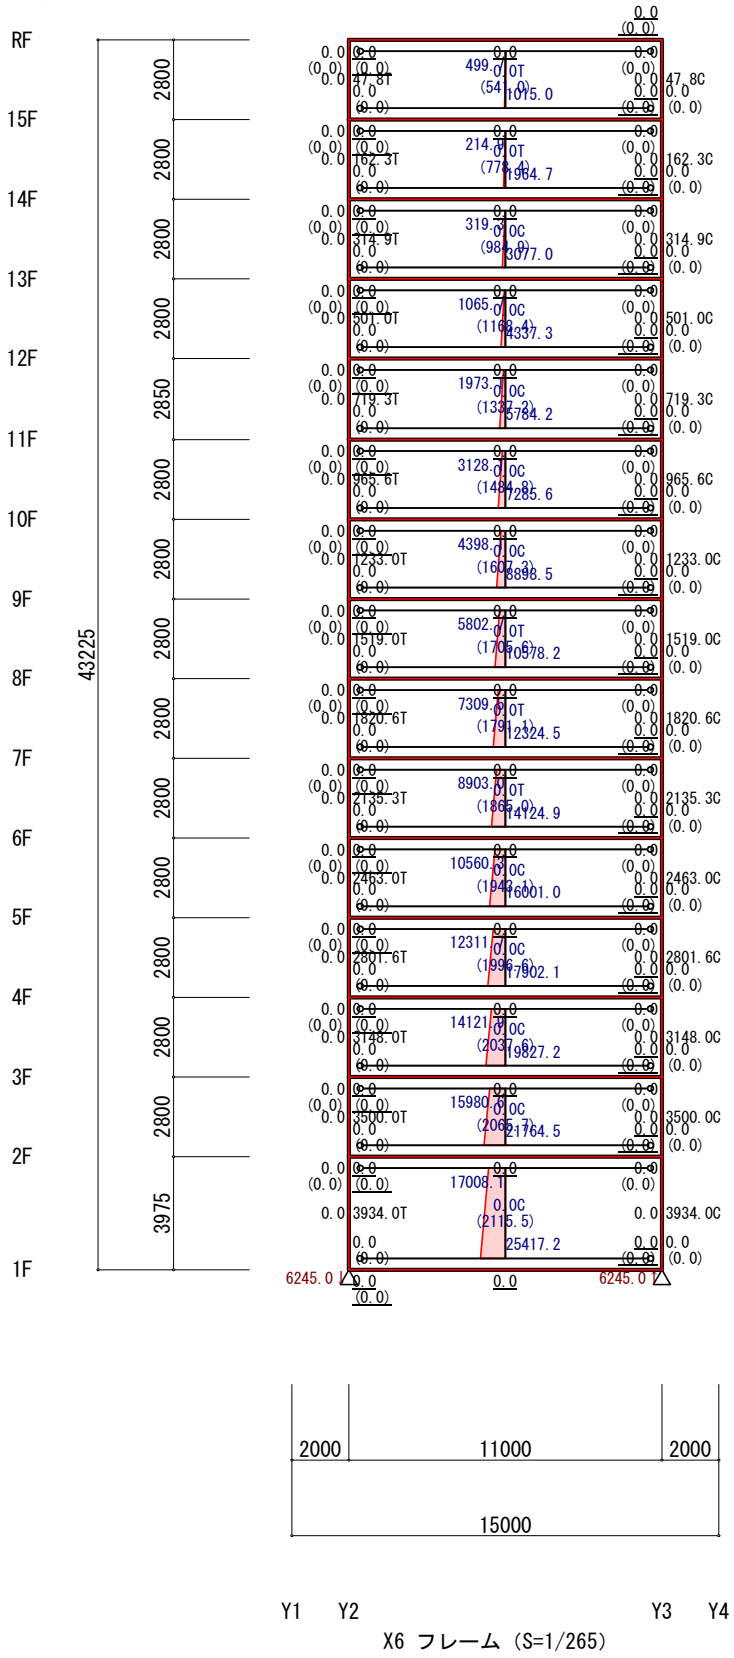

X6 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

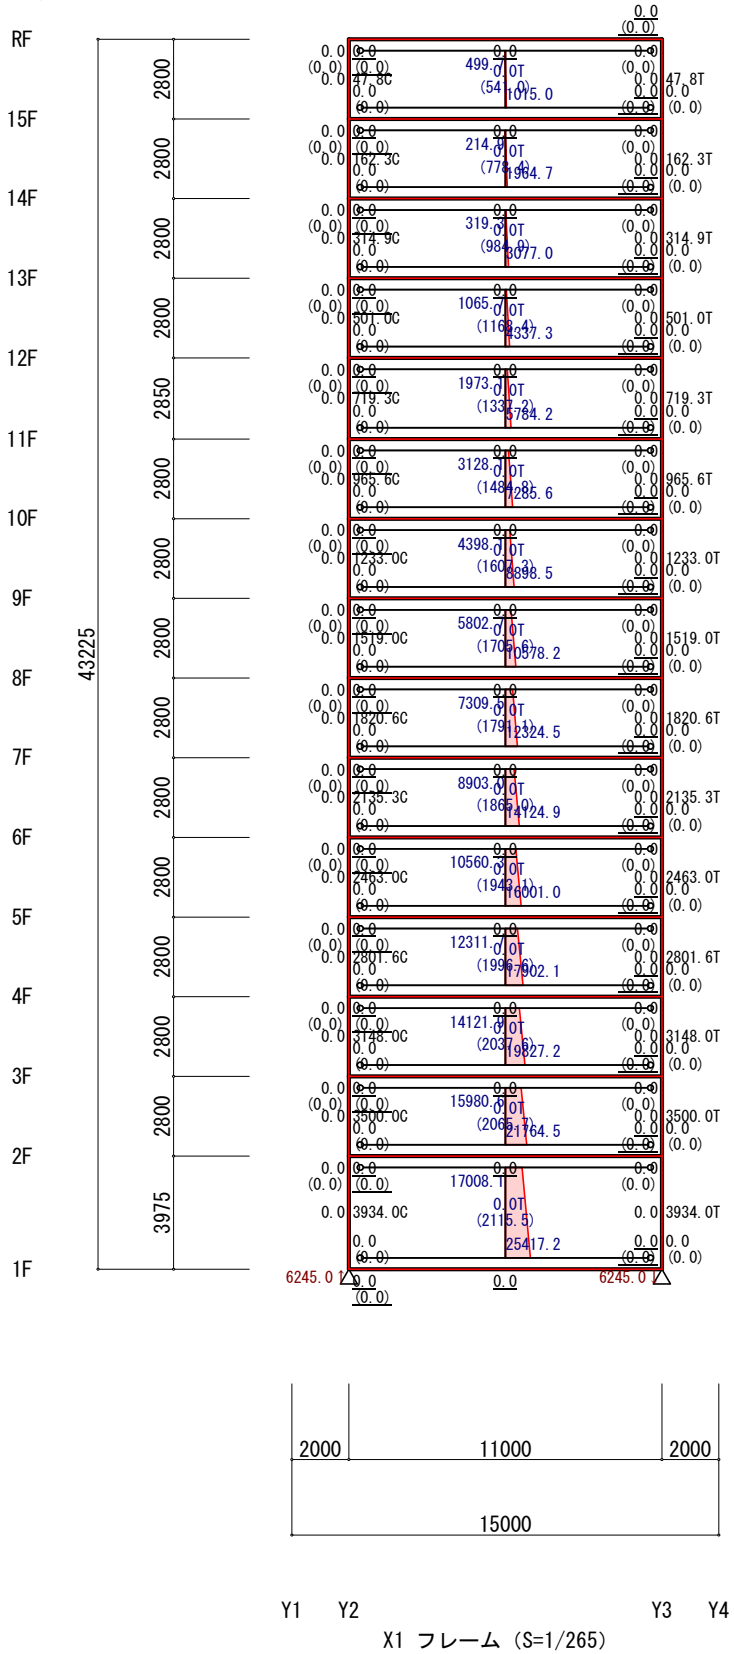

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

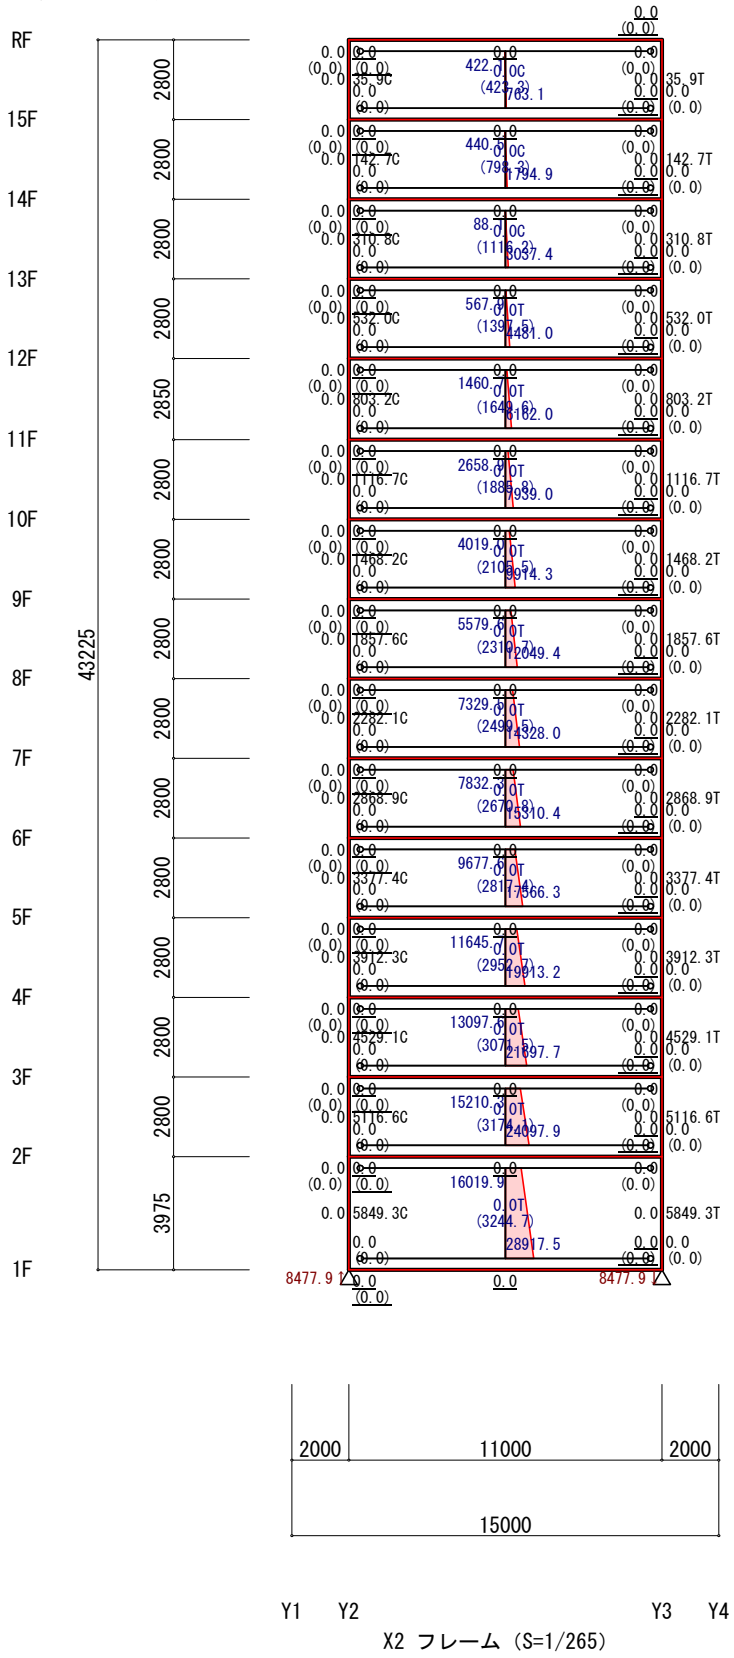

X2 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

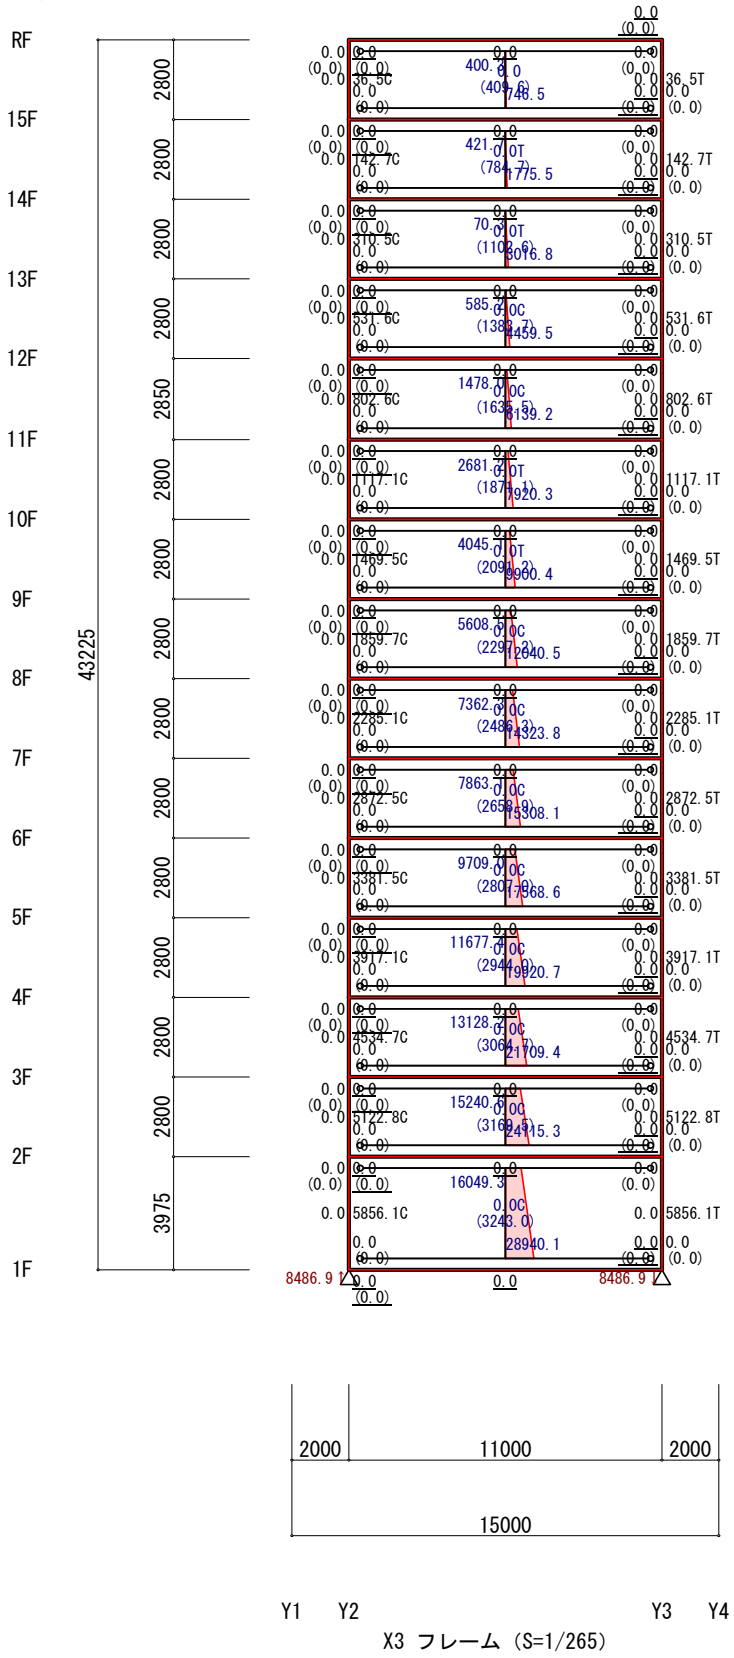

X3 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

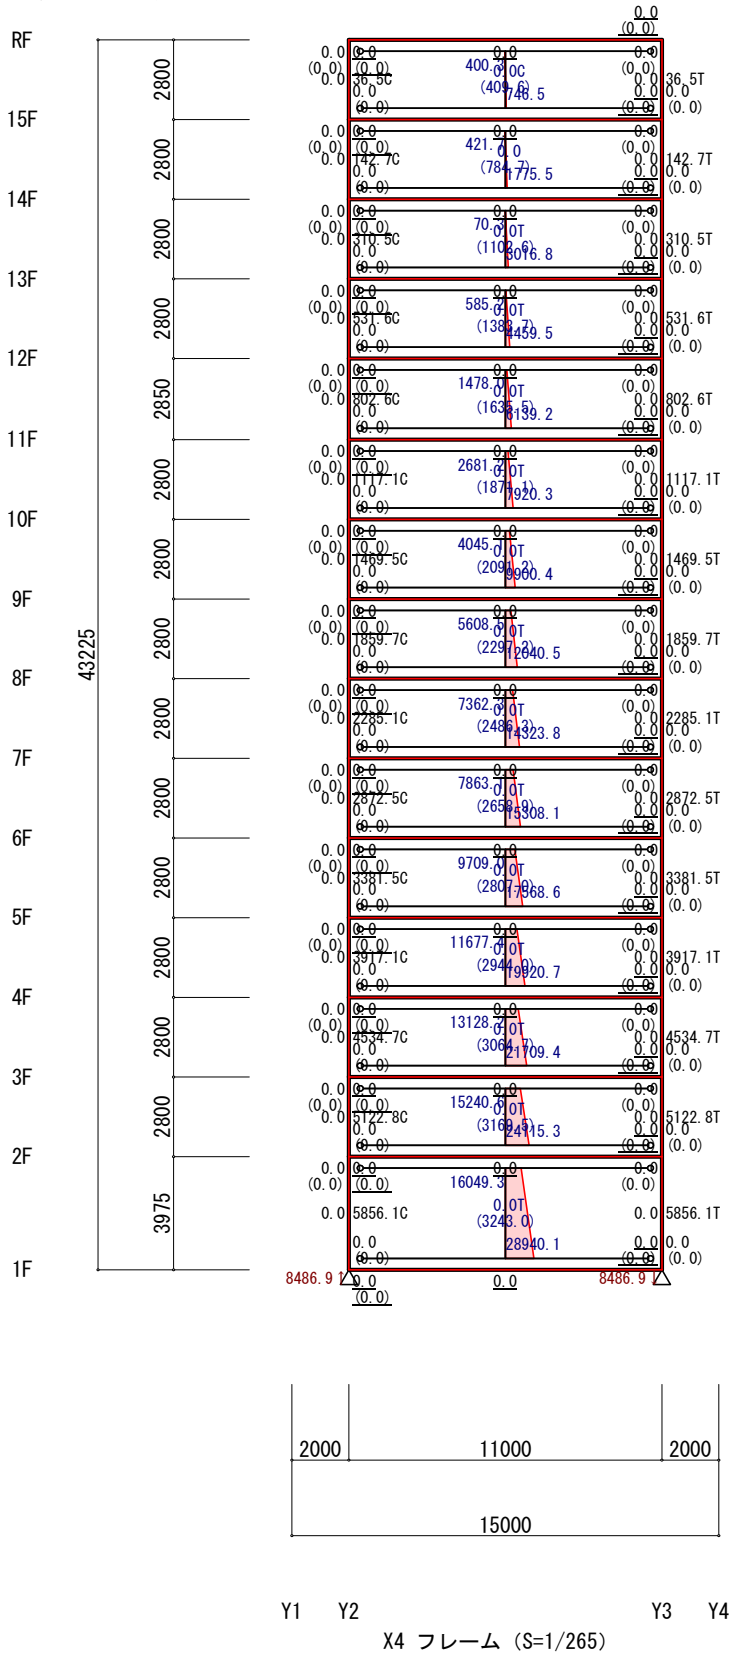

X4 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

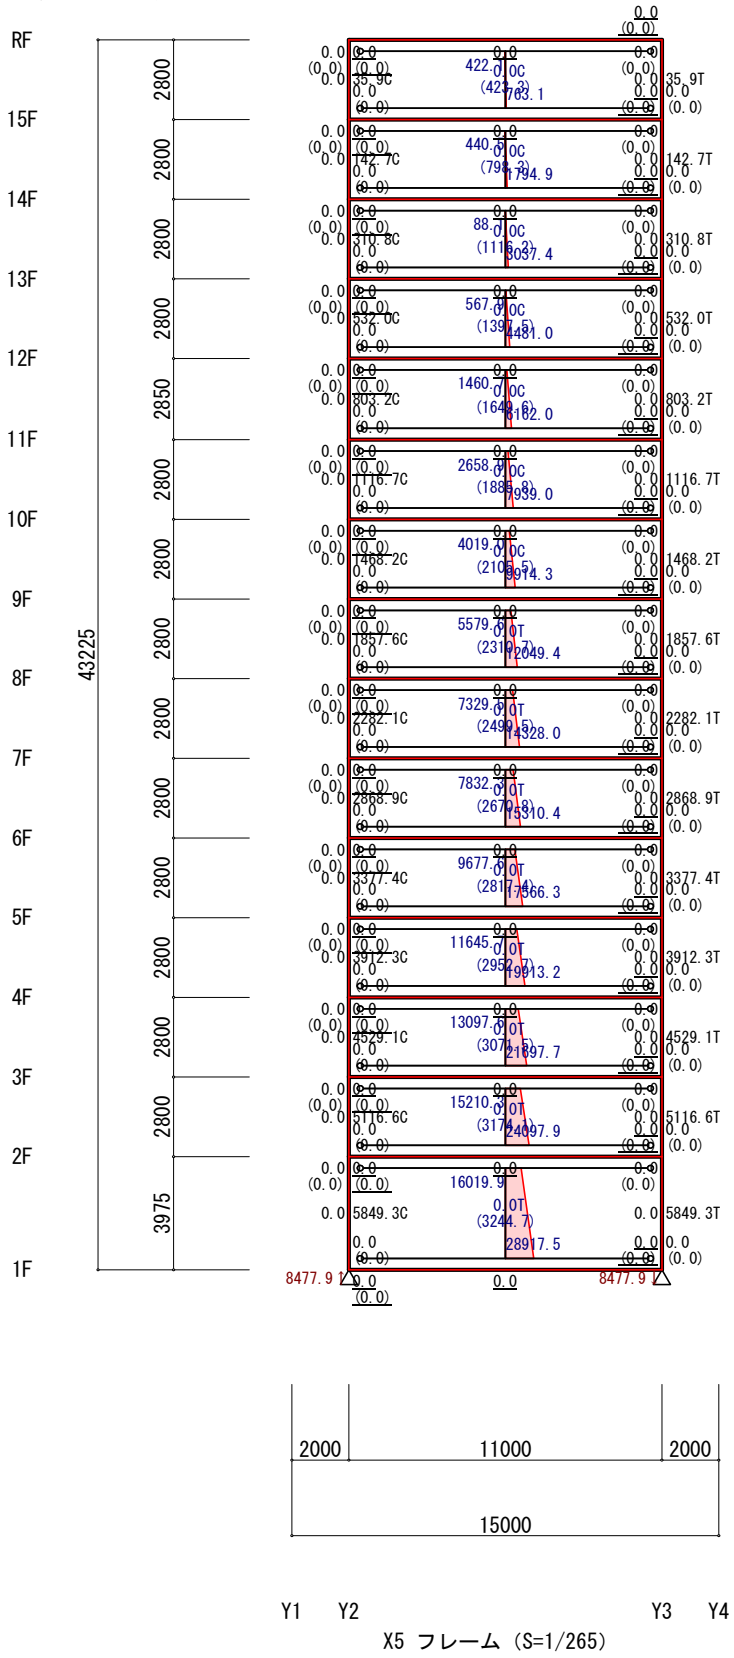

X5 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

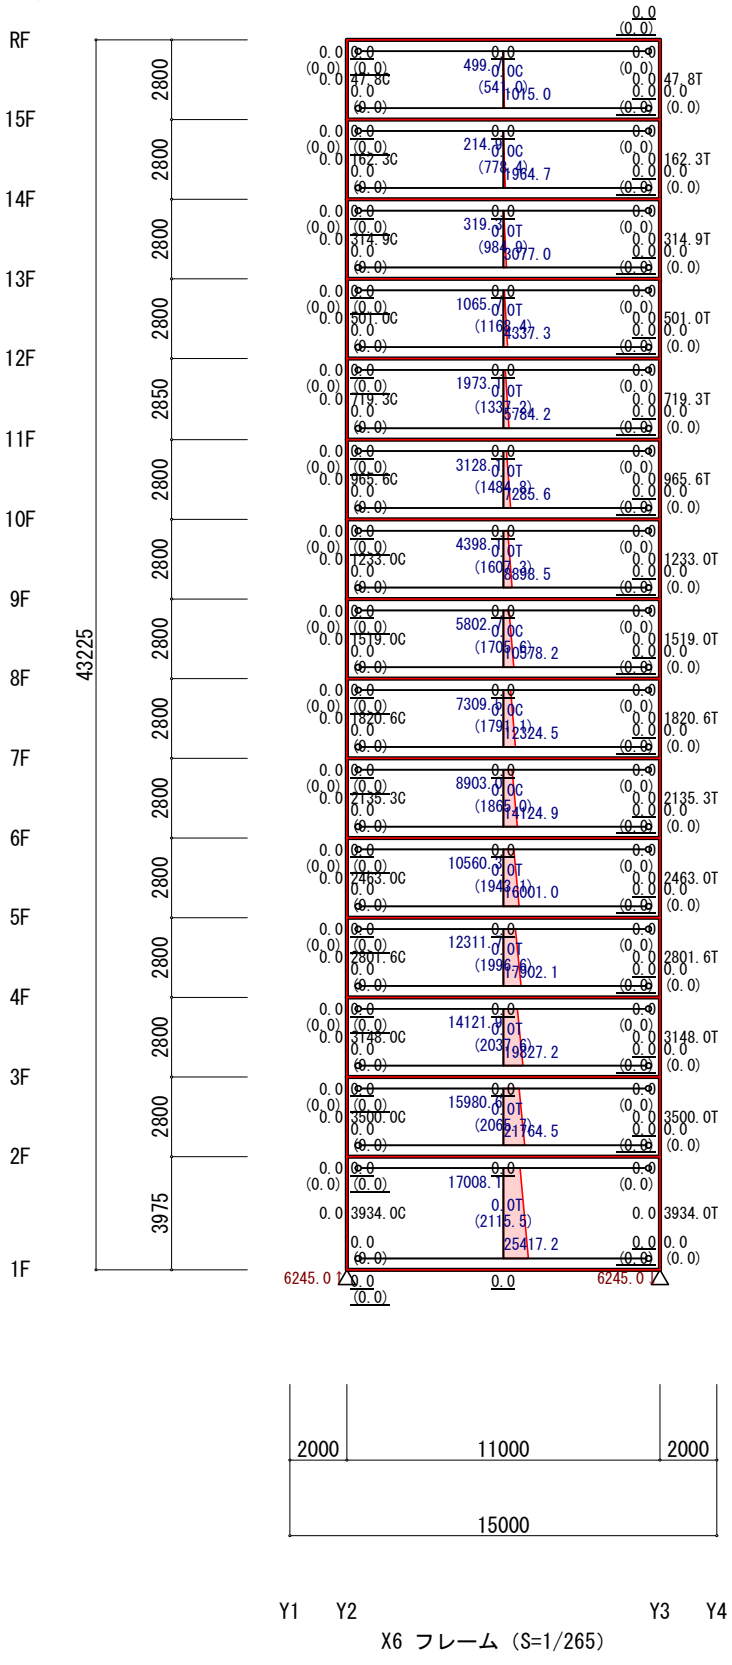

X6 フレーム（S=1/265）

A-2.3 部材応力表

G.Ml　：大梁左端部モーメント　(kN･m)　G.Mr　：大梁右端部モーメント　(kN･m)
G.Mc　：大梁中央部モーメント　(kN･m)
G.Nl　：大梁左端部軸力　(kN･m)　G.Nr　：大梁右端部軸力　(kN)

G.Ql　：大梁左端部せん断力　(kN)　　G.Qr　：大梁右端部せん断力　(kN)
C.Mt　：柱頭モーメント　(kN･m)　　C.Mb　：柱脚モーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央モーメント　(kN･m)
C.Qt　：柱頭せん断力　(kN)　　C.Qb　：柱脚せん断力　(kN)
C.Nt　：柱頭軸力　(kN)　　C.Nb　：柱脚軸力　(kN)
W.N1　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)　　W.N2　：ブレース右下がり部材軸力　(kN)
W.Q　：壁・ブレースせん断力　(kN)
W.Mt　：壁柱壁頭モーメント　(kN･m)　　W.Mb　：壁柱壁脚モーメント　(kN･m)
W.N　：壁柱軸力　(kN)
HS.N　：水平バネ応力（加力方向）　(kN)
HS.N1　：水平バネ応力（加力直交）　(kN)

応力の付号
柱せん断力　右向きが　(+)
梁せん断力、柱軸力　下向きが　(+)
曲げモーメント　時計回りが　(+)
ブレース軸力　圧縮が　(+)

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	X1	X2	-103.1	117.6	66.7	81.2	85.3	0.0	0.0
	X2	X3	-113.3	112.6	64.2	83.4	83.2	0.0	0.0
	X3	X4	-112.8	112.8	64.3	83.3	83.3	0.0	0.0
	X4	X5	-112.6	113.3	64.2	83.2	83.4	0.0	0.0
	X5	X6	-117.6	103.1	66.7	85.3	81.2	0.0	0.0
15F	X1	X2	-148.7	156.4	84.7	119.8	122.0	0.0	0.0
	X2	X3	-153.9	153.9	83.4	120.9	120.9	0.0	0.0
	X3	X4	-153.9	153.9	83.4	120.9	120.9	0.0	0.0
	X4	X5	-153.9	153.9	83.4	120.9	120.9	0.0	0.0
	X5	X6	-156.4	148.7	84.7	122.0	119.8	0.0	0.0
14F	X1	X2	-152.7	163.6	88.4	124.7	127.8	0.0	0.0
	X2	X3	-160.2	160.0	86.4	126.3	126.2	0.0	0.0
	X3	X4	-160.1	160.1	86.5	126.2	126.2	0.0	0.0
	X4	X5	-160.0	160.2	86.4	126.2	126.3	0.0	0.0
	X5	X6	-163.6	152.7	88.4	127.8	124.7	0.0	0.0
13F	X1	X2	-152.9	163.6	88.3	124.7	127.7	0.0	0.0
	X2	X3	-160.2	160.0	86.4	126.2	126.2	0.0	0.0
	X3	X4	-160.1	160.1	86.5	126.2	126.2	0.0	0.0
	X4	X5	-160.0	160.2	86.4	126.2	126.2	0.0	0.0
	X5	X6	-163.6	152.9	88.3	127.7	124.7	0.0	0.0
12F	X1	X2	-152.8	163.7	88.3	124.7	127.8	0.0	0.0
	X2	X3	-160.2	160.0	86.4	126.2	126.2	0.0	0.0
	X3	X4	-160.1	160.1	86.5	126.2	126.2	0.0	0.0
	X4	X5	-160.0	160.2	86.4	126.2	126.2	0.0	0.0
	X5	X6	-163.7	152.8	88.3	127.8	124.7	0.0	0.0
11F	X1	X2	-156.2	171.1	92.2	129.4	133.7	0.0	0.0
	X2	X3	-166.6	166.2	89.5	131.6	131.5	0.0	0.0
	X3	X4	-166.3	166.3	89.6	131.5	131.5	0.0	0.0
	X4	X5	-166.2	166.6	89.5	131.5	131.6	0.0	0.0
	X5	X6	-171.1	156.2	92.2	133.7	129.4	0.0	0.0
10F	X1	X2	-156.4	171.0	92.1	129.5	133.6	0.0	0.0
	X2	X3	-166.5	166.2	89.5	131.6	131.5	0.0	0.0
	X3	X4	-166.3	166.3	89.6	131.5	131.5	0.0	0.0
	X4	X5	-166.2	166.5	89.5	131.5	131.6	0.0	0.0
	X5	X6	-171.0	156.4	92.1	133.6	129.5	0.0	0.0
9F	X1	X2	-156.2	171.3	92.1	129.4	133.7	0.0	0.0
	X2	X3	-166.5	166.2	89.5	131.6	131.5	0.0	0.0
	X3	X4	-166.3	166.3	89.6	131.5	131.5	0.0	0.0
	X4	X5	-166.2	166.5	89.5	131.5	131.6	0.0	0.0
	X5	X6	-171.3	156.2	92.1	133.7	129.4	0.0	0.0
8F	X1	X2	-158.4	175.6	94.2	132.2	137.1	0.0	0.0
	X2	X3	-170.2	169.7	91.3	134.7	134.5	0.0	0.0
	X3	X4	-169.9	169.9	91.4	134.6	134.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.7	170.2	91.3	134.5	134.7	0.0	0.0
	X5	X6	-175.6	158.4	94.2	137.1	132.2	0.0	0.0
7F	X1	X2	-158.6	175.6	94.1	132.2	137.0	0.0	0.0

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	X2	X3	-170.2	169.7	91.3	134.7	134.5	0.0	0.0
	X3	X4	-169.9	169.9	91.3	134.6	134.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.7	170.2	91.3	134.5	134.7	0.0	0.0
	X5	X6	-175.6	158.6	94.1	137.0	132.2	0.0	0.0
6F	X1	X2	-158.4	175.8	94.1	132.1	137.1	0.0	0.0
	X2	X3	-170.2	169.7	91.3	134.7	134.5	0.0	0.0
	X3	X4	-169.9	169.9	91.3	134.6	134.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.7	170.2	91.3	134.5	134.7	0.0	0.0
	X5	X6	-175.8	158.4	94.1	137.1	132.1	0.0	0.0
5F	X1	X2	-158.2	175.9	94.1	132.1	137.1	0.0	0.0
	X2	X3	-170.2	169.7	91.3	134.7	134.5	0.0	0.0
	X3	X4	-169.9	169.9	91.4	134.6	134.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.7	170.2	91.3	134.5	134.7	0.0	0.0
	X5	X6	-175.9	158.2	94.1	137.1	132.1	0.0	0.0
4F	X1	X2	-158.1	176.1	94.1	132.0	137.2	0.0	0.0
	X2	X3	-170.2	169.7	91.3	134.7	134.5	0.0	0.0
	X3	X4	-169.9	169.9	91.3	134.6	134.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.7	170.2	91.3	134.5	134.7	0.0	0.0
	X5	X6	-176.1	158.1	94.1	137.2	132.0	0.0	0.0
3F	X1	X2	-157.9	176.2	94.1	132.0	137.2	0.0	0.0
	X2	X3	-170.2	169.7	91.3	134.7	134.5	0.0	0.0
	X3	X4	-169.9	169.9	91.4	134.6	134.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.7	170.2	91.3	134.5	134.7	0.0	0.0
	X5	X6	-176.2	157.9	94.1	137.2	132.0	0.0	0.0
2F	X1	X2	-157.8	176.6	94.0	131.9	137.3	0.0	0.0
	X2	X3	-169.9	169.8	91.4	134.6	134.6	0.0	0.0
	X3	X4	-169.9	169.9	91.3	134.6	134.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.8	169.9	91.4	134.6	134.6	0.0	0.0
	X5	X6	-176.6	157.8	94.0	137.3	131.9	0.0	0.0
1F	X1	X2	-110.6	297.3	196.1	187.3	240.6	0.0	0.0
	X2	X3	-282.7	258.2	129.6	217.4	210.4	0.0	0.0
	X3	X4	-260.2	260.2	139.8	213.9	213.9	0.0	0.0
	X4	X5	-258.2	282.7	129.6	210.4	217.4	0.0	0.0
	X5	X6	-297.3	110.6	196.1	240.6	187.3	0.0	0.0

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	X1	X2	296.0	291.3	2.3	-83.9	83.9	0.0	0.0
	X2	X3	410.0	405.3	2.4	-116.5	116.5	0.0	0.0
	X3	X4	415.7	415.7	0.0	-118.8	118.8	0.0	0.0
	X4	X5	405.3	410.0	-2.4	-116.5	116.5	0.0	0.0
	X5	X6	291.3	296.0	-2.3	-83.9	83.9	0.0	0.0
15F	X1	X2	438.0	440.7	-1.4	-125.5	125.5	0.0	0.0
	X2	X3	572.6	570.6	1.0	-163.3	163.3	0.0	0.0
	X3	X4	584.5	584.5	0.0	-167.0	167.0	0.0	0.0
	X4	X5	570.6	572.6	-1.0	-163.3	163.3	0.0	0.0
	X5	X6	440.7	438.0	1.4	-125.5	125.5	0.0	0.0
14F	X1	X2	685.0	686.3	-0.7	-195.9	195.9	0.0	0.0
	X2	X3	833.4	830.2	1.6	-237.7	237.7	0.0	0.0
	X3	X4	844.9	844.9	0.0	-241.4	241.4	0.0	0.0
	X4	X5	830.2	833.4	-1.6	-237.7	237.7	0.0	0.0
	X5	X6	686.3	685.0	0.7	-195.9	195.9	0.0	0.0
13F	X1	X2	854.3	856.8	-1.2	-244.4	244.4	0.0	0.0
	X2	X3	1003.8	1000.7	1.5	-286.4	286.4	0.0	0.0
	X3	X4	1015.1	1015.1	0.0	-290.0	290.0	0.0	0.0
	X4	X5	1000.7	1003.8	-1.5	-286.4	286.4	0.0	0.0
	X5	X6	856.8	854.3	1.2	-244.4	244.4	0.0	0.0
12F	X1	X2	963.2	967.0	-1.9	-275.8	275.8	0.0	0.0
	X2	X3	1113.7	1110.8	1.4	-317.8	317.8	0.0	0.0
	X3	X4	1124.9	1124.9	0.0	-321.4	321.4	0.0	0.0
	X4	X5	1110.8	1113.7	-1.4	-317.8	317.8	0.0	0.0
	X5	X6	967.0	963.2	1.9	-275.8	275.8	0.0	0.0
11F	X1	X2	1376.8	1372.2	2.3	-392.7	392.7	0.0	0.0
	X2	X3	1569.9	1564.0	3.0	-447.7	447.7	0.0	0.0
	X3	X4	1581.9	1581.9	0.0	-452.0	452.0	0.0	0.0

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	X4	X5	1564.0	1569.9	-3.0	-447.7	447.7	0.0	0.0
	X5	X6	1372.2	1376.8	-2.3	-392.7	392.7	0.0	0.0
10F	X1	X2	1444.5	1442.0	1.2	-412.4	412.4	0.0	0.0
	X2	X3	1636.2	1630.9	2.7	-466.7	466.7	0.0	0.0
	X3	X4	1648.0	1648.0	0.0	-470.9	470.9	0.0	0.0
	X4	X5	1630.9	1636.2	-2.7	-466.7	466.7	0.0	0.0
	X5	X6	1442.0	1444.5	-1.2	-412.4	412.4	0.0	0.0
9F	X1	X2	1536.4	1534.0	1.2	-438.6	438.6	0.0	0.0
	X2	X3	1719.3	1714.2	2.6	-490.5	490.5	0.0	0.0
	X3	X4	1730.0	1730.0	0.0	-494.3	494.3	0.0	0.0
	X4	X5	1714.2	1719.3	-2.6	-490.5	490.5	0.0	0.0
	X5	X6	1534.0	1536.4	-1.2	-438.6	438.6	0.0	0.0
8F	X1	X2	1770.0	1762.0	4.0	-504.6	504.6	0.0	0.0
	X2	X3	1951.4	1945.6	2.9	-556.7	556.7	0.0	0.0
	X3	X4	1961.3	1961.3	0.0	-560.4	560.4	0.0	0.0
	X4	X5	1945.6	1951.4	-2.9	-556.7	556.7	0.0	0.0
	X5	X6	1762.0	1770.0	-4.0	-504.6	504.6	0.0	0.0
7F	X1	X2	1847.1	1851.7	-2.3	-528.4	528.4	0.0	0.0
	X2	X3	2042.2	2037.1	2.6	-582.8	582.8	0.0	0.0
	X3	X4	2051.3	2051.3	0.0	-586.1	586.1	0.0	0.0
	X4	X5	2037.1	2042.2	-2.6	-582.8	582.8	0.0	0.0
	X5	X6	1851.7	1847.1	2.3	-528.4	528.4	0.0	0.0
6F	X1	X2	1936.3	1949.5	-6.6	-555.1	555.1	0.0	0.0
	X2	X3	2132.1	2127.6	2.3	-608.5	608.5	0.0	0.0
	X3	X4	2139.9	2139.9	0.0	-611.4	611.4	0.0	0.0
	X4	X5	2127.6	2132.1	-2.3	-608.5	608.5	0.0	0.0
	X5	X6	1949.5	1936.3	6.6	-555.1	555.1	0.0	0.0
5F	X1	X2	2028.8	2041.3	-6.2	-581.4	581.4	0.0	0.0
	X2	X3	2199.5	2195.6	2.0	-627.9	627.9	0.0	0.0
	X3	X4	2205.9	2205.9	0.0	-630.2	630.2	0.0	0.0
	X4	X5	2195.6	2199.5	-2.0	-627.9	627.9	0.0	0.0
	X5	X6	2041.3	2028.8	6.2	-581.4	581.4	0.0	0.0
4F	X1	X2	2075.8	2092.0	-8.1	-595.4	595.4	0.0	0.0
	X2	X3	2228.0	2224.7	1.6	-636.1	636.1	0.0	0.0
	X3	X4	2232.6	2232.6	0.0	-637.9	637.9	0.0	0.0
	X4	X5	2224.7	2228.0	-1.6	-636.1	636.1	0.0	0.0
	X5	X6	2092.0	2075.8	8.1	-595.4	595.4	0.0	0.0
3F	X1	X2	2022.4	2040.6	-9.1	-580.4	580.4	0.0	0.0
	X2	X3	2148.3	2145.8	1.2	-613.4	613.4	0.0	0.0
	X3	X4	2151.4	2151.4	0.0	-614.7	614.7	0.0	0.0
	X4	X5	2145.8	2148.3	-1.2	-613.4	613.4	0.0	0.0
	X5	X6	2040.6	2022.4	9.1	-580.4	580.4	0.0	0.0
2F	X1	X2	1691.3	1703.2	-5.9	-484.9	484.9	0.0	0.0
	X2	X3	1767.4	1765.2	1.1	-504.7	504.7	0.0	0.0
	X3	X4	1767.7	1767.7	0.0	-505.1	505.1	0.0	0.0
	X4	X5	1765.2	1767.4	-1.1	-504.7	504.7	0.0	0.0
	X5	X6	1703.2	1691.3	5.9	-484.9	484.9	0.0	0.0
1F	X1	X2	3386.5	3120.8	132.9	-929.6	929.6	0.0	0.0
	X2	X3	2998.0	3039.0	-20.5	-862.4	862.4	0.0	0.0
	X3	X4	3061.4	3061.4	0.0	-874.7	874.7	0.0	0.0
	X4	X5	3039.0	2998.0	20.5	-862.4	862.4	0.0	0.0
	X5	X6	3120.8	3386.5	-132.9	-929.6	929.6	0.0	0.0

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	X1	X2	-296.0	-291.3	-2.3	83.9	-83.9	0.0	0.0
	X2	X3	-410.0	-405.3	-2.4	116.5	-116.5	0.0	0.0
	X3	X4	-415.7	-415.7	0.0	118.8	-118.8	0.0	0.0
	X4	X5	-405.3	-410.0	2.4	116.5	-116.5	0.0	0.0
	X5	X6	-291.3	-296.0	2.3	83.9	-83.9	0.0	0.0
15F	X1	X2	-438.0	-440.7	1.4	125.5	-125.5	0.0	0.0
	X2	X3	-572.6	-570.6	-1.0	163.3	-163.3	0.0	0.0
	X3	X4	-584.5	-584.5	0.0	167.0	-167.0	0.0	0.0
	X4	X5	-570.6	-572.6	1.0	163.3	-163.3	0.0	0.0
	X5	X6	-440.7	-438.0	-1.4	125.5	-125.5	0.0	0.0

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
14F	X1	X2	-685.0	-686.3	0.7	195.9	-195.9	0.0	0.0
	X2	X3	-833.4	-830.2	-1.6	237.7	-237.7	0.0	0.0
	X3	X4	-844.9	-844.9	0.0	241.4	-241.4	0.0	0.0
	X4	X5	-830.2	-833.4	1.6	237.7	-237.7	0.0	0.0
	X5	X6	-686.3	-685.0	-0.7	195.9	-195.9	0.0	0.0
13F	X1	X2	-854.3	-856.8	1.2	244.4	-244.4	0.0	0.0
	X2	X3	-1003.8	-1000.7	-1.5	286.4	-286.4	0.0	0.0
	X3	X4	-1015.1	-1015.1	0.0	290.0	-290.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1000.7	-1003.8	1.5	286.4	-286.4	0.0	0.0
	X5	X6	-856.8	-854.3	-1.2	244.4	-244.4	0.0	0.0
12F	X1	X2	-963.2	-967.0	1.9	275.8	-275.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1113.7	-1110.8	-1.4	317.8	-317.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1124.9	-1124.9	0.0	321.4	-321.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1110.8	-1113.7	1.4	317.8	-317.8	0.0	0.0
	X5	X6	-967.0	-963.2	-1.9	275.8	-275.8	0.0	0.0
11F	X1	X2	-1376.8	-1372.2	-2.3	392.7	-392.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1569.9	-1564.0	-3.0	447.7	-447.7	0.0	0.0
	X3	X4	-1581.9	-1581.9	0.0	452.0	-452.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1564.0	-1569.9	3.0	447.7	-447.7	0.0	0.0
	X5	X6	-1372.2	-1376.8	2.3	392.7	-392.7	0.0	0.0
10F	X1	X2	-1444.5	-1442.0	-1.2	412.4	-412.4	0.0	0.0
	X2	X3	-1636.2	-1630.9	-2.7	466.7	-466.7	0.0	0.0
	X3	X4	-1648.0	-1648.0	0.0	470.9	-470.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1630.9	-1636.2	2.7	466.7	-466.7	0.0	0.0
	X5	X6	-1442.0	-1444.5	1.2	412.4	-412.4	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1536.4	-1534.0	-1.2	438.6	-438.6	0.0	0.0
	X2	X3	-1719.3	-1714.2	-2.6	490.5	-490.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1730.0	-1730.0	0.0	494.3	-494.3	0.0	0.0
	X4	X5	-1714.2	-1719.3	2.6	490.5	-490.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1534.0	-1536.4	1.2	438.6	-438.6	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1770.0	-1762.0	-4.0	504.6	-504.6	0.0	0.0
	X2	X3	-1951.4	-1945.6	-2.9	556.7	-556.7	0.0	0.0
	X3	X4	-1961.3	-1961.3	0.0	560.4	-560.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1945.6	-1951.4	2.9	556.7	-556.7	0.0	0.0
	X5	X6	-1762.0	-1770.0	4.0	504.6	-504.6	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1847.1	-1851.7	2.3	528.4	-528.4	0.0	0.0
	X2	X3	-2042.2	-2037.1	-2.6	582.8	-582.8	0.0	0.0
	X3	X4	-2051.3	-2051.3	0.0	586.1	-586.1	0.0	0.0
	X4	X5	-2037.1	-2042.2	2.6	582.8	-582.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1851.7	-1847.1	-2.3	528.4	-528.4	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1936.3	-1949.5	6.6	555.1	-555.1	0.0	0.0
	X2	X3	-2132.1	-2127.6	-2.3	608.5	-608.5	0.0	0.0
	X3	X4	-2139.9	-2139.9	0.0	611.4	-611.4	0.0	0.0
	X4	X5	-2127.6	-2132.1	2.3	608.5	-608.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1949.5	-1936.3	-6.6	555.1	-555.1	0.0	0.0
5F	X1	X2	-2028.8	-2041.3	6.2	581.4	-581.4	0.0	0.0
	X2	X3	-2199.5	-2195.6	-2.0	627.9	-627.9	0.0	0.0
	X3	X4	-2205.9	-2205.9	0.0	630.2	-630.2	0.0	0.0
	X4	X5	-2195.6	-2199.5	2.0	627.9	-627.9	0.0	0.0
	X5	X6	-2041.3	-2028.8	-6.2	581.4	-581.4	0.0	0.0
4F	X1	X2	-2075.8	-2092.0	8.1	595.4	-595.4	0.0	0.0
	X2	X3	-2228.0	-2224.7	-1.6	636.1	-636.1	0.0	0.0
	X3	X4	-2232.6	-2232.6	0.0	637.9	-637.9	0.0	0.0
	X4	X5	-2224.7	-2228.0	1.6	636.1	-636.1	0.0	0.0
	X5	X6	-2092.0	-2075.8	-8.1	595.4	-595.4	0.0	0.0
3F	X1	X2	-2022.4	-2040.6	9.1	580.4	-580.4	0.0	0.0
	X2	X3	-2148.3	-2145.8	-1.2	613.4	-613.4	0.0	0.0
	X3	X4	-2151.4	-2151.4	0.0	614.7	-614.7	0.0	0.0
	X4	X5	-2145.8	-2148.3	1.2	613.4	-613.4	0.0	0.0
	X5	X6	-2040.6	-2022.4	-9.1	580.4	-580.4	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1691.3	-1703.2	5.9	484.9	-484.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1767.4	-1765.2	-1.1	504.7	-504.7	0.0	0.0
	X3	X4	-1767.7	-1767.7	0.0	505.1	-505.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1765.2	-1767.4	1.1	504.7	-504.7	0.0	0.0
	X5	X6	-1703.2	-1691.3	-5.9	484.9	-484.9	0.0	0.0

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	X1	X2	-3386.5	-3120.8	-132.9	929.6	-929.6	0.0	0.0
	X2	X3	-2998.0	-3039.0	20.5	862.4	-862.4	0.0	0.0
	X3	X4	-3061.4	-3061.4	0.0	874.7	-874.7	0.0	0.0
	X4	X5	-3039.0	-2998.0	-20.5	862.4	-862.4	0.0	0.0
	X5	X6	-3120.8	-3386.5	132.9	929.6	-929.6	0.0	0.0

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	RF	X1	103.1	78.2	-12.5	-64.7	64.7	-274.8	274.8
		X2	-4.4	-1.7	1.4	2.2	-2.2	-469.9	469.9
		X3	0.2	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-467.6	467.6
		X4	-0.2	-0.0	0.1	0.1	-0.1	-467.6	467.6
		X5	4.4	1.7	-1.4	-2.2	2.2	-469.9	469.9
		X6	-103.1	-78.2	12.5	64.7	-64.7	-274.8	274.8
14F	15F	X1	70.5	73.5	1.5	-51.5	51.5	-638.1	638.1
		X2	-0.8	-1.5	-0.4	0.8	-0.8	-1054.2	1054.2
		X3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-1050.8	1050.8
		X4	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1050.8	1050.8
		X5	0.8	1.5	0.4	-0.8	0.8	-1054.2	1054.2
		X6	-70.5	-73.5	-1.5	51.5	-51.5	-638.1	638.1
13F	14F	X1	79.2	75.3	-1.9	-55.2	55.2	-1005.6	1005.6
		X2	-1.9	-1.7	0.1	1.3	-1.3	-1648.0	1648.0
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1643.0	1643.0
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1643.0	1643.0
		X5	1.9	1.7	-0.1	-1.3	1.3	-1648.0	1648.0
		X6	-79.2	-75.3	1.9	55.2	-55.2	-1005.6	1005.6
12F	13F	X1	77.6	75.1	-1.2	-54.5	54.5	-1373.1	1373.1
		X2	-1.7	-1.6	0.0	1.2	-1.2	-2241.8	2241.8
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2235.2	2235.2
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2235.2	2235.2
		X5	1.7	1.6	-0.0	-1.2	1.2	-2241.8	2241.8
		X6	-77.6	-75.1	1.2	54.5	-54.5	-1373.1	1373.1
11F	12F	X1	77.7	75.2	-1.3	-53.6	53.6	-1740.6	1740.6
		X2	-1.8	-2.1	-0.1	1.4	-1.4	-2835.6	2835.6
		X3	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-2827.4	2827.4
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-2827.4	2827.4
		X5	1.8	2.1	0.1	-1.4	1.4	-2835.6	2835.6
		X6	-77.7	-75.2	1.3	53.6	-53.6	-1740.6	1740.6
10F	11F	X1	81.0	77.1	-2.0	-56.5	56.5	-2112.0	2112.0
		X2	-2.4	-2.2	0.1	1.7	-1.7	-3438.6	3438.6
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-3428.2	3428.2
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-3428.2	3428.2
		X5	2.4	2.2	-0.1	-1.7	1.7	-3438.6	3438.6
		X6	-81.0	-77.1	2.0	56.5	-56.5	-2112.0	2112.0
9F	10F	X1	79.3	76.8	-1.3	-55.8	55.8	-2483.4	2483.4
		X2	-2.3	-2.3	0.0	1.6	-1.6	-4041.6	4041.6
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.0	0.0	-4029.0	4029.0
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-4029.0	4029.0
		X5	2.3	2.3	-0.0	-1.6	1.6	-4041.6	4041.6
		X6	-79.3	-76.8	1.3	55.8	-55.8	-2483.4	2483.4
8F	9F	X1	79.4	76.0	-1.7	-55.5	55.5	-2854.7	2854.7
		X2	-2.5	-2.5	-0.0	1.8	-1.8	-4644.6	4644.6
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-4629.8	4629.8
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-4629.8	4629.8
		X5	2.5	2.5	0.0	-1.8	1.8	-4644.6	4644.6
		X6	-79.4	-76.0	1.7	55.5	-55.5	-2854.7	2854.7
7F	8F	X1	82.4	78.3	-2.1	-57.4	57.4	-3228.4	3228.4
		X2	-2.8	-2.5	0.1	1.9	-1.9	-5253.2	5253.2
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-5235.8	5235.8
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-5235.8	5235.8
		X5	2.8	2.5	-0.1	-1.9	1.9	-5253.2	5253.2
		X6	-82.4	-78.3	2.1	57.4	-57.4	-3228.4	3228.4
6F	7F	X1	80.3	77.7	-1.3	-56.5	56.5	-3602.0	3602.0
		X2	-2.9	-2.8	0.1	2.0	-2.0	-5878.7	5878.7
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-5858.8	5858.8

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-5858.8	5858.8
		X5	2.9	2.8	-0.1	-2.0	2.0	-5878.7	5878.7
		X6	-80.3	-77.7	1.3	56.5	-56.5	-3602.0	3602.0
5F	6F	X1	80.6	77.7	-1.4	-56.6	56.6	-3975.7	3975.7
		X2	-2.9	-2.8	0.0	2.0	-2.0	-6500.0	6500.0
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-6477.4	6477.4
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6477.4	6477.4
		X5	2.9	2.8	-0.0	-2.0	2.0	-6500.0	6500.0
		X6	-80.6	-77.7	1.4	56.6	-56.6	-3975.7	3975.7
4F	5F	X1	80.5	77.6	-1.4	-56.5	56.5	-4349.3	4349.3
		X2	-2.9	-2.8	0.1	2.1	-2.1	-7121.3	7121.3
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-7096.0	7096.0
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-7096.0	7096.0
		X5	2.9	2.8	-0.1	-2.1	2.1	-7121.3	7121.3
		X6	-80.5	-77.6	1.4	56.5	-56.5	-4349.3	4349.3
3F	4F	X1	80.5	77.7	-1.4	-56.5	56.5	-4722.8	4722.8
		X2	-3.2	-3.3	-0.1	2.3	-2.3	-7748.5	7748.5
		X3	0.1	0.2	0.0	-0.1	0.1	-7720.6	7720.6
		X4	-0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.1	-7720.6	7720.6
		X5	3.2	3.3	0.1	-2.3	2.3	-7748.5	7748.5
		X6	-80.5	-77.7	1.4	56.5	-56.5	-4722.8	4722.8
2F	3F	X1	80.2	76.8	-1.7	-56.1	56.1	-5096.3	5096.3
		X2	-2.7	-1.0	0.9	1.3	-1.3	-8374.0	8374.0
		X3	0.0	-0.4	-0.2	0.1	-0.1	-8343.3	8343.3
		X4	-0.0	0.4	0.2	-0.1	0.1	-8343.3	8343.3
		X5	2.7	1.0	-0.9	-1.3	1.3	-8374.0	8374.0
		X6	-80.2	-76.8	1.7	56.1	-56.1	-5096.3	5096.3
1F	2F	X1	81.0	110.6	14.8	-48.2	48.2	-5479.6	5479.6
		X2	-5.8	-14.6	-4.4	5.1	-5.1	-9009.3	9009.3
		X3	0.5	2.0	0.8	-0.6	0.6	-8975.9	8975.9
		X4	-0.5	-2.0	-0.8	0.6	-0.6	-8975.9	8975.9
		X5	5.8	14.6	4.4	-5.1	5.1	-9009.3	9009.3
		X6	-81.0	-110.6	-14.8	48.2	-48.2	-5479.6	5479.6

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	RF	X1	-296.0	99.5	197.7	70.2	-70.2	35.6	-35.6
		X2	-701.3	-63.9	318.7	273.3	-273.3	14.8	-14.8
		X3	-821.0	-140.6	340.2	343.4	-343.4	1.1	-1.1
		X4	-821.0	-140.6	340.2	343.4	-343.4	-1.1	1.1
		X5	-701.3	-63.9	318.7	273.3	-273.3	-14.8	14.8
		X6	-296.0	99.5	197.7	70.2	-70.2	-35.6	35.6
14F	15F	X1	-537.4	-60.4	238.5	213.5	-213.5	88.9	-88.9
		X2	-949.4	-335.3	307.0	458.8	-458.8	32.1	-32.1
		X3	-1014.5	-409.1	302.7	508.4	-508.4	2.7	-2.7
		X4	-1014.5	-409.1	302.7	508.4	-508.4	-2.7	2.7
		X5	-949.4	-335.3	307.0	458.8	-458.8	-32.1	32.1
		X6	-537.4	-60.4	238.5	213.5	-213.5	-88.9	88.9
13F	14F	X1	-624.6	-182.7	220.9	288.3	-288.3	172.0	-172.0
		X2	-1184.4	-575.2	304.6	628.4	-628.4	51.1	-51.1
		X3	-1265.9	-652.3	306.8	685.1	-685.1	4.4	-4.4
		X4	-1265.9	-652.3	306.8	685.1	-685.1	-4.4	4.4
		X5	-1184.4	-575.2	304.6	628.4	-628.4	-51.1	51.1
		X6	-624.6	-182.7	220.9	288.3	-288.3	-172.0	172.0
12F	13F	X1	-671.6	-383.8	143.9	376.9	-376.9	275.7	-275.7
		X2	-1285.4	-876.2	204.6	772.0	-772.0	70.2	-70.2
		X3	-1363.5	-949.0	207.2	825.9	-825.9	6.1	-6.1
		X4	-1363.5	-949.0	207.2	825.9	-825.9	-6.1	6.1
		X5	-1285.4	-876.2	204.6	772.0	-772.0	-70.2	70.2
		X6	-671.6	-383.8	143.9	376.9	-376.9	-275.7	275.7
11F	12F	X1	-579.4	-655.6	-38.1	433.3	-433.3	392.7	-392.7
		X2	-1204.6	-1383.0	-89.2	907.9	-907.9	89.3	-89.3
		X3	-1286.6	-1477.6	-95.5	969.9	-969.9	7.8	-7.8
		X4	-1286.6	-1477.6	-95.5	969.9	-969.9	-7.8	7.8
		X5	-1204.6	-1383.0	-89.2	907.9	-907.9	-89.3	89.3

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
11F	12F	X6	-579.4	-655.6	-38.1	433.3	-433.3	-392.7	392.7
10F	11F	X1	-721.2	-590.8	65.2	468.6	-468.6	559.3	-559.3
		X2	-1559.1	-1349.2	105.0	1038.7	-1038.7	114.4	-114.4
		X3	-1668.3	-1449.7	109.3	1113.6	-1113.6	9.7	-9.7
		X4	-1668.3	-1449.7	109.3	1113.6	-1113.6	-9.7	9.7
		X5	-1559.1	-1349.2	105.0	1038.7	-1038.7	-114.4	114.4
		X6	-721.2	-590.8	65.2	468.6	-468.6	-559.3	559.3
9F	10F	X1	-853.7	-674.5	89.6	545.8	-545.8	734.3	-734.3
		X2	-1729.0	-1472.3	128.4	1143.3	-1143.3	139.2	-139.2
		X3	-1829.2	-1566.7	131.3	1212.8	-1212.8	11.6	-11.6
		X4	-1829.2	-1566.7	131.3	1212.8	-1212.8	-11.6	11.6
		X5	-1729.0	-1472.3	128.4	1143.3	-1143.3	-139.2	139.2
		X6	-853.7	-674.5	89.6	545.8	-545.8	-734.3	734.3
8F	9F	X1	-861.9	-796.1	32.9	592.1	-592.1	920.4	-920.4
		X2	-1781.0	-1714.4	33.3	1248.3	-1248.3	162.8	-162.8
		X3	-1877.6	-1807.9	34.8	1316.2	-1316.2	13.3	-13.3
		X4	-1877.6	-1807.9	34.8	1316.2	-1316.2	-13.3	13.3
		X5	-1781.0	-1714.4	33.3	1248.3	-1248.3	-162.8	162.8
		X6	-861.9	-796.1	32.9	592.1	-592.1	-920.4	920.4
7F	8F	X1	-973.9	-863.7	55.1	656.3	-656.3	1134.4	-1134.4
		X2	-1999.0	-1730.5	134.3	1332.0	-1332.0	186.6	-186.6
		X3	-2099.0	-1821.3	138.9	1400.1	-1400.1	15.0	-15.0
		X4	-2099.0	-1821.3	138.9	1400.1	-1400.1	-15.0	15.0
		X5	-1999.0	-1730.5	134.3	1332.0	-1332.0	-186.6	186.6
		X6	-973.9	-863.7	55.1	656.3	-656.3	-1134.4	1134.4
6F	7F	X1	-983.4	-850.7	66.4	655.1	-655.1	1358.6	-1358.6
		X2	-2163.4	-1856.7	153.3	1435.7	-1435.7	231.9	-231.9
		X3	-2267.1	-1951.1	158.0	1506.5	-1506.5	18.1	-18.1
		X4	-2267.1	-1951.1	158.0	1506.5	-1506.5	-18.1	18.1
		X5	-2163.4	-1856.7	153.3	1435.7	-1435.7	-231.9	231.9
		X6	-983.4	-850.7	66.4	655.1	-655.1	-1358.6	1358.6
5F	6F	X1	-1085.6	-930.2	77.7	719.9	-719.9	1594.2	-1594.2
		X2	-2225.0	-1977.5	123.7	1500.9	-1500.9	258.6	-258.6
		X3	-2316.4	-2059.7	128.3	1562.9	-1562.9	19.5	-19.5
		X4	-2316.4	-2059.7	128.3	1562.9	-1562.9	-19.5	19.5
		X5	-2225.0	-1977.5	123.7	1500.9	-1500.9	-258.6	258.6
		X6	-1085.6	-930.2	77.7	719.9	-719.9	-1594.2	1594.2
4F	5F	X1	-1098.6	-1037.9	30.4	763.0	-763.0	1840.8	-1840.8
		X2	-2263.2	-2119.7	71.8	1565.3	-1565.3	281.8	-281.8
		X3	-2341.8	-2189.4	76.2	1618.3	-1618.3	20.7	-20.7
		X4	-2341.8	-2189.4	76.2	1618.3	-1618.3	-20.7	20.7
		X5	-2263.2	-2119.7	71.8	1565.3	-1565.3	-281.8	281.8
		X6	-1098.6	-1037.9	30.4	763.0	-763.0	-1840.8	1840.8
3F	4F	X1	-1038.0	-1156.0	-59.0	783.6	-783.6	2093.5	-2093.5
		X2	-2200.3	-2362.3	-81.0	1629.5	-1629.5	310.3	-310.3
		X3	-2267.9	-2418.8	-75.4	1673.8	-1673.8	22.2	-22.2
		X4	-2267.9	-2418.8	-75.4	1673.8	-1673.8	-22.2	22.2
		X5	-2200.3	-2362.3	-81.0	1629.5	-1629.5	-310.3	310.3
		X6	-1038.0	-1156.0	-59.0	783.6	-783.6	-2093.5	2093.5
2F	3F	X1	-866.4	-1457.7	-295.7	830.0	-830.0	2339.7	-2339.7
		X2	-1826.6	-2848.6	-511.0	1669.7	-1669.7	327.2	-327.2
		X3	-1878.5	-2895.4	-508.5	1704.9	-1704.9	22.8	-22.8
		X4	-1878.5	-2895.4	-508.5	1704.9	-1704.9	-22.8	22.8
		X5	-1826.6	-2848.6	-511.0	1669.7	-1669.7	-327.2	327.2
		X6	-866.4	-1457.7	-295.7	830.0	-830.0	-2339.7	2339.7
1F	2F	X1	-233.6	-3386.5	-1576.5	910.7	-910.7	2545.5	-2545.5
		X2	-621.9	-6118.8	-2748.5	1695.8	-1695.8	337.4	-337.4
		X3	-637.6	-6100.4	-2731.4	1695.1	-1695.1	23.0	-23.0
		X4	-637.6	-6100.4	-2731.4	1695.1	-1695.1	-23.0	23.0
		X5	-621.9	-6118.8	-2748.5	1695.8	-1695.8	-337.4	337.4
		X6	-233.6	-3386.5	-1576.5	910.7	-910.7	-2545.5	2545.5

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	RF	X1	296.0	-99.5	-197.7	-70.2	70.2	-35.6	35.6

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	RF	X2	701.3	63.9	-318.7	-273.3	273.3	-14.8	14.8
		X3	821.0	140.6	-340.2	-343.4	343.4	-1.1	1.1
		X4	821.0	140.6	-340.2	-343.4	343.4	1.1	-1.1
		X5	701.3	63.9	-318.7	-273.3	273.3	14.8	-14.8
		X6	296.0	-99.5	-197.7	-70.2	70.2	35.6	-35.6
14F	15F	X1	537.4	60.4	-238.5	-213.5	213.5	-88.9	88.9
		X2	949.4	335.3	-307.0	-458.8	458.8	-32.1	32.1
		X3	1014.5	409.1	-302.7	-508.4	508.4	-2.7	2.7
		X4	1014.5	409.1	-302.7	-508.4	508.4	2.7	-2.7
		X5	949.4	335.3	-307.0	-458.8	458.8	32.1	-32.1
		X6	537.4	60.4	-238.5	-213.5	213.5	88.9	-88.9
13F	14F	X1	624.6	182.7	-220.9	-288.3	288.3	-172.0	172.0
		X2	1184.4	575.2	-304.6	-628.4	628.4	-51.1	51.1
		X3	1265.9	652.3	-306.8	-685.1	685.1	-4.4	4.4
		X4	1265.9	652.3	-306.8	-685.1	685.1	4.4	-4.4
		X5	1184.4	575.2	-304.6	-628.4	628.4	51.1	-51.1
		X6	624.6	182.7	-220.9	-288.3	288.3	172.0	-172.0
12F	13F	X1	671.6	383.8	-143.9	-376.9	376.9	-275.7	275.7
		X2	1285.4	876.2	-204.6	-772.0	772.0	-70.2	70.2
		X3	1363.5	949.0	-207.2	-825.9	825.9	-6.1	6.1
		X4	1363.5	949.0	-207.2	-825.9	825.9	6.1	-6.1
		X5	1285.4	876.2	-204.6	-772.0	772.0	70.2	-70.2
		X6	671.6	383.8	-143.9	-376.9	376.9	275.7	-275.7
11F	12F	X1	579.4	655.6	38.1	-433.3	433.3	-392.7	392.7
		X2	1204.6	1383.0	89.2	-907.9	907.9	-89.3	89.3
		X3	1286.6	1477.6	95.5	-969.9	969.9	-7.8	7.8
		X4	1286.6	1477.6	95.5	-969.9	969.9	7.8	-7.8
		X5	1204.6	1383.0	89.2	-907.9	907.9	89.3	-89.3
		X6	579.4	655.6	38.1	-433.3	433.3	392.7	-392.7
10F	11F	X1	721.2	590.8	-65.2	-468.6	468.6	-559.3	559.3
		X2	1559.1	1349.2	-105.0	-1038.7	1038.7	-114.4	114.4
		X3	1668.3	1449.7	-109.3	-1113.6	1113.6	-9.7	9.7
		X4	1668.3	1449.7	-109.3	-1113.6	1113.6	9.7	-9.7
		X5	1559.1	1349.2	-105.0	-1038.7	1038.7	114.4	-114.4
		X6	721.2	590.8	-65.2	-468.6	468.6	559.3	-559.3
9F	10F	X1	853.7	674.5	-89.6	-545.8	545.8	-734.3	734.3
		X2	1729.0	1472.3	-128.4	-1143.3	1143.3	-139.2	139.2
		X3	1829.2	1566.7	-131.3	-1212.8	1212.8	-11.6	11.6
		X4	1829.2	1566.7	-131.3	-1212.8	1212.8	11.6	-11.6
		X5	1729.0	1472.3	-128.4	-1143.3	1143.3	139.2	-139.2
		X6	853.7	674.5	-89.6	-545.8	545.8	734.3	-734.3
8F	9F	X1	861.9	796.1	-32.9	-592.1	592.1	-920.4	920.4
		X2	1781.0	1714.4	-33.3	-1248.3	1248.3	-162.8	162.8
		X3	1877.6	1807.9	-34.8	-1316.2	1316.2	-13.3	13.3
		X4	1877.6	1807.9	-34.8	-1316.2	1316.2	13.3	-13.3
		X5	1781.0	1714.4	-33.3	-1248.3	1248.3	162.8	-162.8
		X6	861.9	796.1	-32.9	-592.1	592.1	920.4	-920.4
7F	8F	X1	973.9	863.7	-55.1	-656.3	656.3	-1134.4	1134.4
		X2	1999.0	1730.5	-134.3	-1332.0	1332.0	-186.6	186.6
		X3	2099.0	1821.3	-138.9	-1400.1	1400.1	-15.0	15.0
		X4	2099.0	1821.3	-138.9	-1400.1	1400.1	15.0	-15.0
		X5	1999.0	1730.5	-134.3	-1332.0	1332.0	186.6	-186.6
		X6	973.9	863.7	-55.1	-656.3	656.3	1134.4	-1134.4
6F	7F	X1	983.4	850.7	-66.4	-655.1	655.1	-1358.6	1358.6
		X2	2163.4	1856.7	-153.3	-1435.7	1435.7	-231.9	231.9
		X3	2267.1	1951.1	-158.0	-1506.5	1506.5	-18.1	18.1
		X4	2267.1	1951.1	-158.0	-1506.5	1506.5	18.1	-18.1
		X5	2163.4	1856.7	-153.3	-1435.7	1435.7	231.9	-231.9
		X6	983.4	850.7	-66.4	-655.1	655.1	1358.6	-1358.6
5F	6F	X1	1085.6	930.2	-77.7	-719.9	719.9	-1594.2	1594.2
		X2	2225.0	1977.5	-123.7	-1500.9	1500.9	-258.6	258.6
		X3	2316.4	2059.7	-128.3	-1562.9	1562.9	-19.5	19.5
		X4	2316.4	2059.7	-128.3	-1562.9	1562.9	19.5	-19.5
		X5	2225.0	1977.5	-123.7	-1500.9	1500.9	258.6	-258.6
		X6	1085.6	930.2	-77.7	-719.9	719.9	1594.2	-1594.2

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
4F	5F	X1	1098.6	1037.9	-30.4	-763.0	763.0	-1840.8	1840.8
		X2	2263.2	2119.7	-71.8	-1565.3	1565.3	-281.8	281.8
		X3	2341.8	2189.4	-76.2	-1618.3	1618.3	-20.7	20.7
		X4	2341.8	2189.4	-76.2	-1618.3	1618.3	20.7	-20.7
		X5	2263.2	2119.7	-71.8	-1565.3	1565.3	281.8	-281.8
		X6	1098.6	1037.9	-30.4	-763.0	763.0	1840.8	-1840.8
3F	4F	X1	1038.0	1156.0	59.0	-783.6	783.6	-2093.5	2093.5
		X2	2200.3	2362.3	81.0	-1629.5	1629.5	-310.3	310.3
		X3	2267.9	2418.8	75.4	-1673.8	1673.8	-22.2	22.2
		X4	2267.9	2418.8	75.4	-1673.8	1673.8	22.2	-22.2
		X5	2200.3	2362.3	81.0	-1629.5	1629.5	310.3	-310.3
		X6	1038.0	1156.0	59.0	-783.6	783.6	2093.5	-2093.5
2F	3F	X1	866.4	1457.7	295.7	-830.0	830.0	-2339.7	2339.7
		X2	1826.6	2848.6	511.0	-1669.7	1669.7	-327.2	327.2
		X3	1878.5	2895.4	508.5	-1704.9	1704.9	-22.8	22.8
		X4	1878.5	2895.4	508.5	-1704.9	1704.9	22.8	-22.8
		X5	1826.6	2848.6	511.0	-1669.7	1669.7	327.2	-327.2
		X6	866.4	1457.7	295.7	-830.0	830.0	2339.7	-2339.7
1F	2F	X1	233.6	3386.5	1576.5	-910.7	910.7	-2545.5	2545.5
		X2	621.9	6118.8	2748.5	-1695.8	1695.8	-337.4	337.4
		X3	637.6	6100.4	2731.4	-1695.1	1695.1	-23.0	23.0
		X4	637.6	6100.4	2731.4	-1695.1	1695.1	23.0	-23.0
		X5	621.9	6118.8	2748.5	-1695.8	1695.8	337.4	-337.4
		X6	233.6	3386.5	1576.5	-910.7	910.7	2545.5	-2545.5

==========

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	X1	X2	-103.1	117.6	66.7	81.2	85.3	0.0	0.0
	X2	X3	-113.3	112.6	64.2	83.4	83.2	0.0	0.0
	X3	X4	-112.8	112.8	64.3	83.3	83.3	0.0	0.0
	X4	X5	-112.6	113.3	64.2	83.2	83.4	0.0	0.0
	X5	X6	-117.6	103.1	66.7	85.3	81.2	0.0	0.0
15F	X1	X2	-148.7	156.4	84.7	119.8	122.0	0.0	0.0
	X2	X3	-153.9	153.9	83.4	120.9	120.9	0.0	0.0
	X3	X4	-153.9	153.9	83.4	120.9	120.9	0.0	0.0
	X4	X5	-153.9	153.9	83.4	120.9	120.9	0.0	0.0
	X5	X6	-156.4	148.7	84.7	122.0	119.8	0.0	0.0
14F	X1	X2	-152.7	163.7	88.4	124.7	127.8	0.0	0.0
	X2	X3	-160.2	160.0	86.4	126.3	126.2	0.0	0.0
	X3	X4	-160.1	160.1	86.5	126.2	126.2	0.0	0.0
	X4	X5	-160.0	160.2	86.4	126.2	126.3	0.0	0.0
	X5	X6	-163.7	152.7	88.4	127.8	124.7	0.0	0.0
13F	X1	X2	-152.9	163.6	88.3	124.7	127.7	0.0	0.0
	X2	X3	-160.2	160.0	86.4	126.2	126.2	0.0	0.0
	X3	X4	-160.1	160.1	86.5	126.2	126.2	0.0	0.0
	X4	X5	-160.0	160.2	86.4	126.2	126.2	0.0	0.0
	X5	X6	-163.6	152.9	88.3	127.7	124.7	0.0	0.0
12F	X1	X2	-152.8	163.7	88.3	124.7	127.8	0.0	0.0
	X2	X3	-160.2	160.0	86.4	126.2	126.2	0.0	0.0
	X3	X4	-160.1	160.1	86.5	126.2	126.2	0.0	0.0
	X4	X5	-160.0	160.2	86.4	126.2	126.2	0.0	0.0
	X5	X6	-163.7	152.8	88.3	127.8	124.7	0.0	0.0
11F	X1	X2	-156.2	171.1	92.2	129.4	133.7	0.0	0.0
	X2	X3	-166.6	166.2	89.5	131.6	131.5	0.0	0.0
	X3	X4	-166.3	166.3	89.6	131.5	131.5	0.0	0.0
	X4	X5	-166.2	166.6	89.5	131.5	131.6	0.0	0.0
	X5	X6	-171.1	156.2	92.2	133.7	129.4	0.0	0.0
10F	X1	X2	-156.4	171.0	92.1	129.5	133.6	0.0	0.0
	X2	X3	-166.5	166.2	89.5	131.6	131.5	0.0	0.0
	X3	X4	-166.3	166.3	89.6	131.5	131.5	0.0	0.0

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	X4	X5	-166.2	166.5	89.5	131.5	131.6	0.0	0.0
	X5	X6	-171.0	156.4	92.1	133.6	129.5	0.0	0.0
9F	X1	X2	-156.1	171.3	92.1	129.4	133.7	0.0	0.0
	X2	X3	-166.5	166.2	89.5	131.6	131.5	0.0	0.0
	X3	X4	-166.3	166.3	89.6	131.5	131.5	0.0	0.0
	X4	X5	-166.2	166.5	89.5	131.5	131.6	0.0	0.0
	X5	X6	-171.3	156.1	92.1	133.7	129.4	0.0	0.0
8F	X1	X2	-158.4	175.6	94.2	132.2	137.1	0.0	0.0
	X2	X3	-170.2	169.7	91.3	134.7	134.5	0.0	0.0
	X3	X4	-169.9	169.9	91.4	134.6	134.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.7	170.2	91.3	134.5	134.7	0.0	0.0
	X5	X6	-175.6	158.4	94.2	137.1	132.2	0.0	0.0
7F	X1	X2	-158.6	175.6	94.1	132.2	137.0	0.0	0.0
	X2	X3	-170.2	169.7	91.3	134.7	134.5	0.0	0.0
	X3	X4	-169.9	169.9	91.3	134.6	134.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.7	170.2	91.3	134.5	134.7	0.0	0.0
	X5	X6	-175.6	158.6	94.1	137.0	132.2	0.0	0.0
6F	X1	X2	-158.4	175.8	94.1	132.1	137.1	0.0	0.0
	X2	X3	-170.2	169.7	91.3	134.7	134.5	0.0	0.0
	X3	X4	-169.9	169.9	91.3	134.6	134.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.7	170.2	91.3	134.5	134.7	0.0	0.0
	X5	X6	-175.8	158.4	94.1	137.1	132.1	0.0	0.0
5F	X1	X2	-158.2	176.0	94.1	132.1	137.1	0.0	0.0
	X2	X3	-170.2	169.7	91.3	134.7	134.5	0.0	0.0
	X3	X4	-169.9	169.9	91.4	134.6	134.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.7	170.2	91.3	134.5	134.7	0.0	0.0
	X5	X6	-176.0	158.2	94.1	137.1	132.1	0.0	0.0
4F	X1	X2	-158.1	176.1	94.1	132.0	137.2	0.0	0.0
	X2	X3	-170.2	169.7	91.3	134.7	134.5	0.0	0.0
	X3	X4	-169.9	169.9	91.3	134.6	134.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.7	170.2	91.3	134.5	134.7	0.0	0.0
	X5	X6	-176.1	158.1	94.1	137.2	132.0	0.0	0.0
3F	X1	X2	-157.9	176.2	94.1	132.0	137.2	0.0	0.0
	X2	X3	-170.2	169.7	91.3	134.7	134.5	0.0	0.0
	X3	X4	-169.9	169.9	91.4	134.6	134.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.7	170.2	91.3	134.5	134.7	0.0	0.0
	X5	X6	-176.2	157.9	94.1	137.2	132.0	0.0	0.0
2F	X1	X2	-157.8	176.7	94.0	131.9	137.3	0.0	0.0
	X2	X3	-169.9	169.8	91.4	134.6	134.6	0.0	0.0
	X3	X4	-169.9	169.9	91.3	134.6	134.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.8	169.9	91.4	134.6	134.6	0.0	0.0
	X5	X6	-176.7	157.8	94.0	137.3	131.9	0.0	0.0
1F	X1	X2	-110.6	297.3	196.1	187.3	240.6	0.0	0.0
	X2	X3	-282.7	258.2	129.6	217.4	210.4	0.0	0.0
	X3	X4	-260.2	260.2	139.8	213.9	213.9	0.0	0.0
	X4	X5	-258.2	282.7	129.6	210.4	217.4	0.0	0.0
	X5	X6	-297.3	110.6	196.1	240.6	187.3	0.0	0.0

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	X1	X2	296.0	291.3	2.3	-83.9	83.9	0.0	0.0
	X2	X3	410.0	405.3	2.4	-116.5	116.5	0.0	0.0
	X3	X4	415.7	415.7	0.0	-118.8	118.8	0.0	0.0
	X4	X5	405.3	410.0	-2.4	-116.5	116.5	0.0	0.0
	X5	X6	291.3	296.0	-2.3	-83.9	83.9	0.0	0.0
15F	X1	X2	438.0	440.7	-1.4	-125.5	125.5	0.0	0.0
	X2	X3	572.6	570.6	1.0	-163.3	163.3	0.0	0.0
	X3	X4	584.5	584.5	0.0	-167.0	167.0	0.0	0.0
	X4	X5	570.6	572.6	-1.0	-163.3	163.3	0.0	0.0
	X5	X6	440.7	438.0	1.4	-125.5	125.5	0.0	0.0
14F	X1	X2	685.0	686.3	-0.7	-195.9	195.9	0.0	0.0
	X2	X3	833.4	830.2	1.6	-237.7	237.7	0.0	0.0
	X3	X4	844.9	844.9	0.0	-241.4	241.4	0.0	0.0
	X4	X5	830.2	833.4	-1.6	-237.7	237.7	0.0	0.0
	X5	X6	686.3	685.0	0.7	-195.9	195.9	0.0	0.0

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
13F	X1	X2	854.3	856.8	-1.2	-244.4	244.4	0.0	0.0
	X2	X3	1003.8	1000.7	1.5	-286.4	286.4	0.0	0.0
	X3	X4	1015.1	1015.1	0.0	-290.0	290.0	0.0	0.0
	X4	X5	1000.7	1003.8	-1.5	-286.4	286.4	0.0	0.0
	X5	X6	856.8	854.3	1.2	-244.4	244.4	0.0	0.0
12F	X1	X2	963.2	967.0	-1.9	-275.8	275.8	0.0	0.0
	X2	X3	1113.7	1110.8	1.4	-317.8	317.8	0.0	0.0
	X3	X4	1124.9	1124.9	0.0	-321.4	321.4	0.0	0.0
	X4	X5	1110.8	1113.7	-1.4	-317.8	317.8	0.0	0.0
	X5	X6	967.0	963.2	1.9	-275.8	275.8	0.0	0.0
11F	X1	X2	1376.8	1372.2	2.3	-392.7	392.7	0.0	0.0
	X2	X3	1569.9	1564.0	3.0	-447.7	447.7	0.0	0.0
	X3	X4	1581.9	1581.9	0.0	-452.0	452.0	0.0	0.0
	X4	X5	1564.0	1569.9	-3.0	-447.7	447.7	0.0	0.0
	X5	X6	1372.2	1376.8	-2.3	-392.7	392.7	0.0	0.0
10F	X1	X2	1444.5	1442.0	1.2	-412.4	412.4	0.0	0.0
	X2	X3	1636.2	1630.9	2.7	-466.7	466.7	0.0	0.0
	X3	X4	1648.0	1648.0	0.0	-470.9	470.9	0.0	0.0
	X4	X5	1630.9	1636.2	-2.7	-466.7	466.7	0.0	0.0
	X5	X6	1442.0	1444.5	-1.2	-412.4	412.4	0.0	0.0
9F	X1	X2	1536.4	1534.0	1.2	-438.6	438.6	0.0	0.0
	X2	X3	1719.3	1714.2	2.6	-490.5	490.5	0.0	0.0
	X3	X4	1730.0	1730.0	0.0	-494.3	494.3	0.0	0.0
	X4	X5	1714.2	1719.3	-2.6	-490.5	490.5	0.0	0.0
	X5	X6	1534.0	1536.4	-1.2	-438.6	438.6	0.0	0.0
8F	X1	X2	1770.0	1762.0	4.0	-504.6	504.6	0.0	0.0
	X2	X3	1951.4	1945.6	2.9	-556.7	556.7	0.0	0.0
	X3	X4	1961.3	1961.3	0.0	-560.4	560.4	0.0	0.0
	X4	X5	1945.6	1951.4	-2.9	-556.7	556.7	0.0	0.0
	X5	X6	1762.0	1770.0	-4.0	-504.6	504.6	0.0	0.0
7F	X1	X2	1847.1	1851.7	-2.3	-528.4	528.4	0.0	0.0
	X2	X3	2042.2	2037.1	2.6	-582.8	582.8	0.0	0.0
	X3	X4	2051.3	2051.3	0.0	-586.1	586.1	0.0	0.0
	X4	X5	2037.1	2042.2	-2.6	-582.8	582.8	0.0	0.0
	X5	X6	1851.7	1847.1	2.3	-528.4	528.4	0.0	0.0
6F	X1	X2	1936.3	1949.5	-6.6	-555.1	555.1	0.0	0.0
	X2	X3	2132.1	2127.6	2.3	-608.5	608.5	0.0	0.0
	X3	X4	2139.9	2139.9	0.0	-611.4	611.4	0.0	0.0
	X4	X5	2127.6	2132.1	-2.3	-608.5	608.5	0.0	0.0
	X5	X6	1949.5	1936.3	6.6	-555.1	555.1	0.0	0.0
5F	X1	X2	2028.8	2041.3	-6.2	-581.4	581.4	0.0	0.0
	X2	X3	2199.5	2195.6	2.0	-627.9	627.9	0.0	0.0
	X3	X4	2205.9	2205.9	0.0	-630.2	630.2	0.0	0.0
	X4	X5	2195.6	2199.5	-2.0	-627.9	627.9	0.0	0.0
	X5	X6	2041.3	2028.8	6.2	-581.4	581.4	0.0	0.0
4F	X1	X2	2075.8	2092.0	-8.1	-595.4	595.4	0.0	0.0
	X2	X3	2228.0	2224.7	1.6	-636.1	636.1	0.0	0.0
	X3	X4	2232.6	2232.6	0.0	-637.9	637.9	0.0	0.0
	X4	X5	2224.7	2228.0	-1.6	-636.1	636.1	0.0	0.0
	X5	X6	2092.0	2075.8	8.1	-595.4	595.4	0.0	0.0
3F	X1	X2	2022.4	2040.6	-9.1	-580.4	580.4	0.0	0.0
	X2	X3	2148.3	2145.8	1.2	-613.4	613.4	0.0	0.0
	X3	X4	2151.4	2151.4	0.0	-614.7	614.7	0.0	0.0
	X4	X5	2145.8	2148.3	-1.2	-613.4	613.4	0.0	0.0
	X5	X6	2040.6	2022.4	9.1	-580.4	580.4	0.0	0.0
2F	X1	X2	1691.3	1703.2	-5.9	-484.9	484.9	0.0	0.0
	X2	X3	1767.4	1765.2	1.1	-504.7	504.7	0.0	0.0
	X3	X4	1767.7	1767.7	0.0	-505.1	505.1	0.0	0.0
	X4	X5	1765.2	1767.4	-1.1	-504.7	504.7	0.0	0.0
	X5	X6	1703.2	1691.3	5.9	-484.9	484.9	0.0	0.0
1F	X1	X2	3386.5	3120.8	132.9	-929.6	929.6	0.0	0.0
	X2	X3	2998.0	3039.0	-20.5	-862.4	862.4	0.0	0.0
	X3	X4	3061.4	3061.4	0.0	-874.7	874.7	0.0	0.0
	X4	X5	3039.0	2998.0	20.5	-862.4	862.4	0.0	0.0
	X5	X6	3120.8	3386.5	-132.9	-929.6	929.6	0.0	0.0

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	X1	X2	-296.0	-291.3	-2.3	83.9	-83.9	0.0	0.0
	X2	X3	-410.0	-405.3	-2.4	116.5	-116.5	0.0	0.0
	X3	X4	-415.7	-415.7	0.0	118.8	-118.8	0.0	0.0
	X4	X5	-405.3	-410.0	2.4	116.5	-116.5	0.0	0.0
	X5	X6	-291.3	-296.0	2.3	83.9	-83.9	0.0	0.0
15F	X1	X2	-438.0	-440.7	1.4	125.5	-125.5	0.0	0.0
	X2	X3	-572.6	-570.6	-1.0	163.3	-163.3	0.0	0.0
	X3	X4	-584.5	-584.5	0.0	167.0	-167.0	0.0	0.0
	X4	X5	-570.6	-572.6	1.0	163.3	-163.3	0.0	0.0
	X5	X6	-440.7	-438.0	-1.4	125.5	-125.5	0.0	0.0
14F	X1	X2	-685.0	-686.3	0.7	195.9	-195.9	0.0	0.0
	X2	X3	-833.4	-830.2	-1.6	237.7	-237.7	0.0	0.0
	X3	X4	-844.9	-844.9	0.0	241.4	-241.4	0.0	0.0
	X4	X5	-830.2	-833.4	1.6	237.7	-237.7	0.0	0.0
	X5	X6	-686.3	-685.0	-0.7	195.9	-195.9	0.0	0.0
13F	X1	X2	-854.3	-856.8	1.2	244.4	-244.4	0.0	0.0
	X2	X3	-1003.8	-1000.7	-1.5	286.4	-286.4	0.0	0.0
	X3	X4	-1015.1	-1015.1	0.0	290.0	-290.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1000.7	-1003.8	1.5	286.4	-286.4	0.0	0.0
	X5	X6	-856.8	-854.3	-1.2	244.4	-244.4	0.0	0.0
12F	X1	X2	-963.2	-967.0	1.9	275.8	-275.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1113.7	-1110.8	-1.4	317.8	-317.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1124.9	-1124.9	0.0	321.4	-321.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1110.8	-1113.7	1.4	317.8	-317.8	0.0	0.0
	X5	X6	-967.0	-963.2	-1.9	275.8	-275.8	0.0	0.0
11F	X1	X2	-1376.8	-1372.2	-2.3	392.7	-392.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1569.9	-1564.0	-3.0	447.7	-447.7	0.0	0.0
	X3	X4	-1581.9	-1581.9	0.0	452.0	-452.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1564.0	-1569.9	3.0	447.7	-447.7	0.0	0.0
	X5	X6	-1372.2	-1376.8	2.3	392.7	-392.7	0.0	0.0
10F	X1	X2	-1444.5	-1442.0	-1.2	412.4	-412.4	0.0	0.0
	X2	X3	-1636.2	-1630.9	-2.7	466.7	-466.7	0.0	0.0
	X3	X4	-1648.0	-1648.0	0.0	470.9	-470.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1630.9	-1636.2	2.7	466.7	-466.7	0.0	0.0
	X5	X6	-1442.0	-1444.5	1.2	412.4	-412.4	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1536.4	-1534.0	-1.2	438.6	-438.6	0.0	0.0
	X2	X3	-1719.3	-1714.2	-2.6	490.5	-490.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1730.0	-1730.0	0.0	494.3	-494.3	0.0	0.0
	X4	X5	-1714.2	-1719.3	2.6	490.5	-490.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1534.0	-1536.4	1.2	438.6	-438.6	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1770.0	-1762.0	-4.0	504.6	-504.6	0.0	0.0
	X2	X3	-1951.4	-1945.6	-2.9	556.7	-556.7	0.0	0.0
	X3	X4	-1961.3	-1961.3	0.0	560.4	-560.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1945.6	-1951.4	2.9	556.7	-556.7	0.0	0.0
	X5	X6	-1762.0	-1770.0	4.0	504.6	-504.6	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1847.1	-1851.7	2.3	528.4	-528.4	0.0	0.0
	X2	X3	-2042.2	-2037.1	-2.6	582.8	-582.8	0.0	0.0
	X3	X4	-2051.3	-2051.3	0.0	586.1	-586.1	0.0	0.0
	X4	X5	-2037.1	-2042.2	2.6	582.8	-582.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1851.7	-1847.1	-2.3	528.4	-528.4	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1936.3	-1949.5	6.6	555.1	-555.1	0.0	0.0
	X2	X3	-2132.1	-2127.6	-2.3	608.5	-608.5	0.0	0.0
	X3	X4	-2139.9	-2139.9	0.0	611.4	-611.4	0.0	0.0
	X4	X5	-2127.6	-2132.1	2.3	608.5	-608.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1949.5	-1936.3	-6.6	555.1	-555.1	0.0	0.0
5F	X1	X2	-2028.8	-2041.3	6.2	581.4	-581.4	0.0	0.0
	X2	X3	-2199.5	-2195.6	-2.0	627.9	-627.9	0.0	0.0
	X3	X4	-2205.9	-2205.9	0.0	630.2	-630.2	0.0	0.0
	X4	X5	-2195.6	-2199.5	2.0	627.9	-627.9	0.0	0.0
	X5	X6	-2041.3	-2028.8	-6.2	581.4	-581.4	0.0	0.0
4F	X1	X2	-2075.8	-2092.0	8.1	595.4	-595.4	0.0	0.0
	X2	X3	-2228.0	-2224.7	-1.6	636.1	-636.1	0.0	0.0
	X3	X4	-2232.6	-2232.6	0.0	637.9	-637.9	0.0	0.0
	X4	X5	-2224.7	-2228.0	1.6	636.1	-636.1	0.0	0.0
	X5	X6	-2092.0	-2075.8	-8.1	595.4	-595.4	0.0	0.0

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
3F	X1	X2	-2022.4	-2040.6	9.1	580.4	-580.4	0.0	0.0
	X2	X3	-2148.3	-2145.8	-1.2	613.4	-613.4	0.0	0.0
	X3	X4	-2151.4	-2151.4	0.0	614.7	-614.7	0.0	0.0
	X4	X5	-2145.8	-2148.3	1.2	613.4	-613.4	0.0	0.0
	X5	X6	-2040.6	-2022.4	-9.1	580.4	-580.4	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1691.3	-1703.2	5.9	484.9	-484.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1767.4	-1765.2	-1.1	504.7	-504.7	0.0	0.0
	X3	X4	-1767.7	-1767.7	0.0	505.1	-505.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1765.2	-1767.4	1.1	504.7	-504.7	0.0	0.0
	X5	X6	-1703.2	-1691.3	-5.9	484.9	-484.9	0.0	0.0
1F	X1	X2	-3386.5	-3120.8	-132.9	929.6	-929.6	0.0	0.0
	X2	X3	-2998.0	-3039.0	20.5	862.4	-862.4	0.0	0.0
	X3	X4	-3061.4	-3061.4	0.0	874.7	-874.7	0.0	0.0
	X4	X5	-3039.0	-2998.0	-20.5	862.4	-862.4	0.0	0.0
	X5	X6	-3120.8	-3386.5	132.9	929.6	-929.6	0.0	0.0

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	RF	X1	103.1	78.2	-12.5	-64.7	64.7	-275.1	275.1
		X2	-4.4	-1.7	1.4	2.2	-2.2	-469.9	469.9
		X3	0.2	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-467.6	467.6
		X4	-0.2	-0.0	0.1	0.1	-0.1	-467.6	467.6
		X5	4.4	1.7	-1.4	-2.2	2.2	-469.9	469.9
		X6	-103.1	-78.2	12.5	64.7	-64.7	-275.1	275.1
14F	15F	X1	70.5	73.5	1.5	-51.5	51.5	-638.9	638.9
		X2	-0.8	-1.5	-0.4	0.8	-0.8	-1054.2	1054.2
		X3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-1050.9	1050.9
		X4	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1050.9	1050.9
		X5	0.8	1.5	0.4	-0.8	0.8	-1054.2	1054.2
		X6	-70.5	-73.5	-1.5	51.5	-51.5	-638.9	638.9
13F	14F	X1	79.1	75.3	-1.9	-55.2	55.2	-1006.8	1006.8
		X2	-1.9	-1.7	0.1	1.3	-1.3	-1648.0	1648.0
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1643.1	1643.1
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1643.1	1643.1
		X5	1.9	1.7	-0.1	-1.3	1.3	-1648.0	1648.0
		X6	-79.1	-75.3	1.9	55.2	-55.2	-1006.8	1006.8
12F	13F	X1	77.6	75.1	-1.2	-54.5	54.5	-1374.8	1374.8
		X2	-1.7	-1.6	0.0	1.2	-1.2	-2241.8	2241.8
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2235.3	2235.3
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2235.3	2235.3
		X5	1.7	1.6	-0.0	-1.2	1.2	-2241.8	2241.8
		X6	-77.6	-75.1	1.2	54.5	-54.5	-1374.8	1374.8
11F	12F	X1	77.7	75.2	-1.3	-53.6	53.6	-1742.7	1742.7
		X2	-1.8	-2.1	-0.1	1.4	-1.4	-2835.6	2835.6
		X3	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-2827.5	2827.5
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-2827.5	2827.5
		X5	1.8	2.1	0.1	-1.4	1.4	-2835.6	2835.6
		X6	-77.7	-75.2	1.3	53.6	-53.6	-1742.7	1742.7
10F	11F	X1	81.0	77.1	-2.0	-56.5	56.5	-2114.5	2114.5
		X2	-2.4	-2.2	0.1	1.7	-1.7	-3438.7	3438.7
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-3428.3	3428.3
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-3428.3	3428.3
		X5	2.4	2.2	-0.1	-1.7	1.7	-3438.7	3438.7
		X6	-81.0	-77.1	2.0	56.5	-56.5	-2114.5	2114.5
9F	10F	X1	79.3	76.8	-1.3	-55.7	55.7	-2486.4	2486.4
		X2	-2.3	-2.3	0.0	1.6	-1.6	-4041.7	4041.7
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.0	0.0	-4029.1	4029.1
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-4029.1	4029.1
		X5	2.3	2.3	-0.0	-1.6	1.6	-4041.7	4041.7
		X6	-79.3	-76.8	1.3	55.7	-55.7	-2486.4	2486.4
8F	9F	X1	79.4	76.0	-1.7	-55.5	55.5	-2858.1	2858.1
		X2	-2.5	-2.5	-0.0	1.8	-1.8	-4644.8	4644.8
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-4629.9	4629.9
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-4629.9	4629.9
		X5	2.5	2.5	0.0	-1.8	1.8	-4644.8	4644.8

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	X6	-79.4	-76.0	1.7	55.5	-55.5	-2858.1	2858.1
7F	8F	X1	82.4	78.3	-2.1	-57.4	57.4	-3232.3	3232.3
		X2	-2.8	-2.5	0.1	1.9	-1.9	-5253.3	5253.3
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-5235.9	5235.9
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-5235.9	5235.9
		X5	2.8	2.5	-0.1	-1.9	1.9	-5253.3	5253.3
		X6	-82.4	-78.3	2.1	57.4	-57.4	-3232.3	3232.3
6F	7F	X1	80.3	77.7	-1.3	-56.4	56.4	-3606.4	3606.4
		X2	-2.9	-2.8	0.1	2.0	-2.0	-5878.9	5878.9
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-5858.9	5858.9
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-5858.9	5858.9
		X5	2.9	2.8	-0.1	-2.0	2.0	-5878.9	5878.9
		X6	-80.3	-77.7	1.3	56.4	-56.4	-3606.4	3606.4
5F	6F	X1	80.6	77.7	-1.4	-56.6	56.6	-3980.5	3980.5
		X2	-2.9	-2.8	0.0	2.0	-2.0	-6500.1	6500.1
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-6477.5	6477.5
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6477.5	6477.5
		X5	2.9	2.8	-0.0	-2.0	2.0	-6500.1	6500.1
		X6	-80.6	-77.7	1.4	56.6	-56.6	-3980.5	3980.5
4F	5F	X1	80.5	77.6	-1.4	-56.5	56.5	-4354.6	4354.6
		X2	-2.9	-2.8	0.1	2.1	-2.1	-7121.4	7121.4
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-7096.2	7096.2
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-7096.2	7096.2
		X5	2.9	2.8	-0.1	-2.1	2.1	-7121.4	7121.4
		X6	-80.5	-77.6	1.4	56.5	-56.5	-4354.6	4354.6
3F	4F	X1	80.5	77.7	-1.4	-56.5	56.5	-4728.6	4728.6
		X2	-3.2	-3.3	-0.1	2.3	-2.3	-7748.7	7748.7
		X3	0.1	0.2	0.0	-0.1	0.1	-7720.7	7720.7
		X4	-0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.1	-7720.7	7720.7
		X5	3.2	3.3	0.1	-2.3	2.3	-7748.7	7748.7
		X6	-80.5	-77.7	1.4	56.5	-56.5	-4728.6	4728.6
2F	3F	X1	80.2	76.8	-1.7	-56.1	56.1	-5102.5	5102.5
		X2	-2.7	-1.0	0.9	1.3	-1.3	-8374.2	8374.2
		X3	0.0	-0.4	-0.2	0.1	-0.1	-8343.5	8343.5
		X4	-0.0	0.4	0.2	-0.1	0.1	-8343.5	8343.5
		X5	2.7	1.0	-0.9	-1.3	1.3	-8374.2	8374.2
		X6	-80.2	-76.8	1.7	56.1	-56.1	-5102.5	5102.5
1F	2F	X1	81.0	110.6	14.8	-48.2	48.2	-5486.2	5486.2
		X2	-5.8	-14.6	-4.4	5.1	-5.1	-9009.4	9009.4
		X3	0.5	2.0	0.8	-0.6	0.6	-8976.0	8976.0
		X4	-0.5	-2.0	-0.8	0.6	-0.6	-8976.0	8976.0
		X5	5.8	14.6	4.4	-5.1	5.1	-9009.4	9009.4
		X6	-81.0	-110.6	-14.8	48.2	-48.2	-5486.2	5486.2

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	RF	X1	-296.0	99.5	197.7	70.2	-70.2	35.6	-35.6
		X2	-701.3	-63.9	318.7	273.3	-273.3	14.8	-14.8
		X3	-821.0	-140.6	340.2	343.4	-343.4	1.1	-1.1
		X4	-821.0	-140.6	340.2	343.4	-343.4	-1.1	1.1
		X5	-701.3	-63.9	318.7	273.3	-273.3	-14.8	14.8
		X6	-296.0	99.5	197.7	70.2	-70.2	-35.6	35.6
14F	15F	X1	-537.4	-60.4	238.5	213.5	-213.5	88.9	-88.9
		X2	-949.4	-335.3	307.0	458.8	-458.8	32.1	-32.1
		X3	-1014.5	-409.1	302.7	508.4	-508.4	2.7	-2.7
		X4	-1014.5	-409.1	302.7	508.4	-508.4	-2.7	2.7
		X5	-949.4	-335.3	307.0	458.8	-458.8	-32.1	32.1
		X6	-537.4	-60.4	238.5	213.5	-213.5	-88.9	88.9
13F	14F	X1	-624.6	-182.7	220.9	288.3	-288.3	172.0	-172.0
		X2	-1184.4	-575.2	304.6	628.4	-628.4	51.1	-51.1
		X3	-1265.9	-652.3	306.8	685.1	-685.1	4.4	-4.4
		X4	-1265.9	-652.3	306.8	685.1	-685.1	-4.4	4.4
		X5	-1184.4	-575.2	304.6	628.4	-628.4	-51.1	51.1
		X6	-624.6	-182.7	220.9	288.3	-288.3	-172.0	172.0
12F	13F	X1	-671.6	-383.8	143.9	376.9	-376.9	275.7	-275.7

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	X2	-1285.4	-876.2	204.6	772.0	-772.0	70.2	-70.2
		X3	-1363.5	-949.0	207.2	825.9	-825.9	6.1	-6.1
		X4	-1363.5	-949.0	207.2	825.9	-825.9	-6.1	6.1
		X5	-1285.4	-876.2	204.6	772.0	-772.0	-70.2	70.2
		X6	-671.6	-383.8	143.9	376.9	-376.9	-275.7	275.7
11F	12F	X1	-579.4	-655.6	-38.1	433.3	-433.3	392.7	-392.7
		X2	-1204.6	-1383.0	-89.2	907.9	-907.9	89.3	-89.3
		X3	-1286.6	-1477.6	-95.5	969.9	-969.9	7.8	-7.8
		X4	-1286.6	-1477.6	-95.5	969.9	-969.9	-7.8	7.8
		X5	-1204.6	-1383.0	-89.2	907.9	-907.9	-89.3	89.3
		X6	-579.4	-655.6	-38.1	433.3	-433.3	-392.7	392.7
10F	11F	X1	-721.2	-590.8	65.2	468.6	-468.6	559.3	-559.3
		X2	-1559.1	-1349.2	105.0	1038.7	-1038.7	114.4	-114.4
		X3	-1668.3	-1449.7	109.3	1113.6	-1113.6	9.7	-9.7
		X4	-1668.3	-1449.7	109.3	1113.6	-1113.6	-9.7	9.7
		X5	-1559.1	-1349.2	105.0	1038.7	-1038.7	-114.4	114.4
		X6	-721.2	-590.8	65.2	468.6	-468.6	-559.3	559.3
9F	10F	X1	-853.7	-674.5	89.6	545.8	-545.8	734.3	-734.3
		X2	-1729.0	-1472.3	128.4	1143.3	-1143.3	139.2	-139.2
		X3	-1829.2	-1566.7	131.3	1212.8	-1212.8	11.6	-11.6
		X4	-1829.2	-1566.7	131.3	1212.8	-1212.8	-11.6	11.6
		X5	-1729.0	-1472.3	128.4	1143.3	-1143.3	-139.2	139.2
		X6	-853.7	-674.5	89.6	545.8	-545.8	-734.3	734.3
8F	9F	X1	-861.9	-796.1	32.9	592.1	-592.1	920.4	-920.4
		X2	-1781.0	-1714.4	33.3	1248.3	-1248.3	162.8	-162.8
		X3	-1877.6	-1807.9	34.8	1316.2	-1316.2	13.3	-13.3
		X4	-1877.6	-1807.9	34.8	1316.2	-1316.2	-13.3	13.3
		X5	-1781.0	-1714.4	33.3	1248.3	-1248.3	-162.8	162.8
		X6	-861.9	-796.1	32.9	592.1	-592.1	-920.4	920.4
7F	8F	X1	-973.9	-863.7	55.1	656.3	-656.3	1134.4	-1134.4
		X2	-1999.0	-1730.5	134.3	1332.0	-1332.0	186.6	-186.6
		X3	-2099.0	-1821.3	138.9	1400.1	-1400.1	15.0	-15.0
		X4	-2099.0	-1821.3	138.9	1400.1	-1400.1	-15.0	15.0
		X5	-1999.0	-1730.5	134.3	1332.0	-1332.0	-186.6	186.6
		X6	-973.9	-863.7	55.1	656.3	-656.3	-1134.4	1134.4
6F	7F	X1	-983.4	-850.7	66.4	655.1	-655.1	1358.6	-1358.6
		X2	-2163.4	-1856.7	153.3	1435.7	-1435.7	231.9	-231.9
		X3	-2267.1	-1951.1	158.0	1506.5	-1506.5	18.1	-18.1
		X4	-2267.1	-1951.1	158.0	1506.5	-1506.5	-18.1	18.1
		X5	-2163.4	-1856.7	153.3	1435.7	-1435.7	-231.9	231.9
		X6	-983.4	-850.7	66.4	655.1	-655.1	-1358.6	1358.6
5F	6F	X1	-1085.6	-930.2	77.7	719.9	-719.9	1594.2	-1594.2
		X2	-2225.0	-1977.5	123.7	1500.9	-1500.9	258.6	-258.6
		X3	-2316.4	-2059.7	128.3	1562.9	-1562.9	19.5	-19.5
		X4	-2316.4	-2059.7	128.3	1562.9	-1562.9	-19.5	19.5
		X5	-2225.0	-1977.5	123.7	1500.9	-1500.9	-258.6	258.6
		X6	-1085.6	-930.2	77.7	719.9	-719.9	-1594.2	1594.2
4F	5F	X1	-1098.6	-1037.9	30.4	763.0	-763.0	1840.8	-1840.8
		X2	-2263.2	-2119.7	71.8	1565.3	-1565.3	281.8	-281.8
		X3	-2341.8	-2189.4	76.2	1618.3	-1618.3	20.7	-20.7
		X4	-2341.8	-2189.4	76.2	1618.3	-1618.3	-20.7	20.7
		X5	-2263.2	-2119.7	71.8	1565.3	-1565.3	-281.8	281.8
		X6	-1098.6	-1037.9	30.4	763.0	-763.0	-1840.8	1840.8
3F	4F	X1	-1038.0	-1156.0	-59.0	783.6	-783.6	2093.5	-2093.5
		X2	-2200.3	-2362.3	-81.0	1629.5	-1629.5	310.3	-310.3
		X3	-2267.9	-2418.8	-75.4	1673.8	-1673.8	22.2	-22.2
		X4	-2267.9	-2418.8	-75.4	1673.8	-1673.8	-22.2	22.2
		X5	-2200.3	-2362.3	-81.0	1629.5	-1629.5	-310.3	310.3
		X6	-1038.0	-1156.0	-59.0	783.6	-783.6	-2093.5	2093.5
2F	3F	X1	-866.4	-1457.7	-295.7	830.0	-830.0	2339.7	-2339.7
		X2	-1826.6	-2848.6	-511.0	1669.7	-1669.7	327.2	-327.2
		X3	-1878.5	-2895.4	-508.5	1704.9	-1704.9	22.8	-22.8
		X4	-1878.5	-2895.4	-508.5	1704.9	-1704.9	-22.8	22.8
		X5	-1826.6	-2848.6	-511.0	1669.7	-1669.7	-327.2	327.2
		X6	-866.4	-1457.7	-295.7	830.0	-830.0	-2339.7	2339.7

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
1F	2F	X1	-233.6	-3386.5	-1576.5	910.7	-910.7	2545.5	-2545.5
		X2	-621.9	-6118.8	-2748.5	1695.8	-1695.8	337.4	-337.4
		X3	-637.6	-6100.4	-2731.4	1695.1	-1695.1	23.0	-23.0
		X4	-637.6	-6100.4	-2731.4	1695.1	-1695.1	-23.0	23.0
		X5	-621.9	-6118.8	-2748.5	1695.8	-1695.8	-337.4	337.4
		X6	-233.6	-3386.5	-1576.5	910.7	-910.7	-2545.5	2545.5

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	RF	X1	296.0	-99.5	-197.7	-70.2	70.2	-35.6	35.6
		X2	701.3	63.9	-318.7	-273.3	273.3	-14.8	14.8
		X3	821.0	140.6	-340.2	-343.4	343.4	-1.1	1.1
		X4	821.0	140.6	-340.2	-343.4	343.4	1.1	-1.1
		X5	701.3	63.9	-318.7	-273.3	273.3	14.8	-14.8
		X6	296.0	-99.5	-197.7	-70.2	70.2	35.6	-35.6
14F	15F	X1	537.4	60.4	-238.5	-213.5	213.5	-88.9	88.9
		X2	949.4	335.3	-307.0	-458.8	458.8	-32.1	32.1
		X3	1014.5	409.1	-302.7	-508.4	508.4	-2.7	2.7
		X4	1014.5	409.1	-302.7	-508.4	508.4	2.7	-2.7
		X5	949.4	335.3	-307.0	-458.8	458.8	32.1	-32.1
		X6	537.4	60.4	-238.5	-213.5	213.5	88.9	-88.9
13F	14F	X1	624.6	182.7	-220.9	-288.3	288.3	-172.0	172.0
		X2	1184.4	575.2	-304.6	-628.4	628.4	-51.1	51.1
		X3	1265.9	652.3	-306.8	-685.1	685.1	-4.4	4.4
		X4	1265.9	652.3	-306.8	-685.1	685.1	4.4	-4.4
		X5	1184.4	575.2	-304.6	-628.4	628.4	51.1	-51.1
		X6	624.6	182.7	-220.9	-288.3	288.3	172.0	-172.0
12F	13F	X1	671.6	383.8	-143.9	-376.9	376.9	-275.7	275.7
		X2	1285.4	876.2	-204.6	-772.0	772.0	-70.2	70.2
		X3	1363.5	949.0	-207.2	-825.9	825.9	-6.1	6.1
		X4	1363.5	949.0	-207.2	-825.9	825.9	6.1	-6.1
		X5	1285.4	876.2	-204.6	-772.0	772.0	70.2	-70.2
		X6	671.6	383.8	-143.9	-376.9	376.9	275.7	-275.7
11F	12F	X1	579.4	655.6	38.1	-433.3	433.3	-392.7	392.7
		X2	1204.6	1383.0	89.2	-907.9	907.9	-89.3	89.3
		X3	1286.6	1477.6	95.5	-969.9	969.9	-7.8	7.8
		X4	1286.6	1477.6	95.5	-969.9	969.9	7.8	-7.8
		X5	1204.6	1383.0	89.2	-907.9	907.9	89.3	-89.3
		X6	579.4	655.6	38.1	-433.3	433.3	392.7	-392.7
10F	11F	X1	721.2	590.8	-65.2	-468.6	468.6	-559.3	559.3
		X2	1559.1	1349.2	-105.0	-1038.7	1038.7	-114.4	114.4
		X3	1668.3	1449.7	-109.3	-1113.6	1113.6	-9.7	9.7
		X4	1668.3	1449.7	-109.3	-1113.6	1113.6	9.7	-9.7
		X5	1559.1	1349.2	-105.0	-1038.7	1038.7	114.4	-114.4
		X6	721.2	590.8	-65.2	-468.6	468.6	559.3	-559.3
9F	10F	X1	853.7	674.5	-89.6	-545.8	545.8	-734.3	734.3
		X2	1729.0	1472.3	-128.4	-1143.3	1143.3	-139.2	139.2
		X3	1829.2	1566.7	-131.3	-1212.8	1212.8	-11.6	11.6
		X4	1829.2	1566.7	-131.3	-1212.8	1212.8	11.6	-11.6
		X5	1729.0	1472.3	-128.4	-1143.3	1143.3	139.2	-139.2
		X6	853.7	674.5	-89.6	-545.8	545.8	734.3	-734.3
8F	9F	X1	861.9	796.1	-32.9	-592.1	592.1	-920.4	920.4
		X2	1781.0	1714.4	-33.3	-1248.3	1248.3	-162.8	162.8
		X3	1877.6	1807.9	-34.8	-1316.2	1316.2	-13.3	13.3
		X4	1877.6	1807.9	-34.8	-1316.2	1316.2	13.3	-13.3
		X5	1781.0	1714.4	-33.3	-1248.3	1248.3	162.8	-162.8
		X6	861.9	796.1	-32.9	-592.1	592.1	920.4	-920.4
7F	8F	X1	973.9	863.7	-55.1	-656.3	656.3	-1134.4	1134.4
		X2	1999.0	1730.5	-134.3	-1332.0	1332.0	-186.6	186.6
		X3	2099.0	1821.3	-138.9	-1400.1	1400.1	-15.0	15.0
		X4	2099.0	1821.3	-138.9	-1400.1	1400.1	15.0	-15.0
		X5	1999.0	1730.5	-134.3	-1332.0	1332.0	186.6	-186.6
		X6	973.9	863.7	-55.1	-656.3	656.3	1134.4	-1134.4
6F	7F	X1	983.4	850.7	-66.4	-655.1	655.1	-1358.6	1358.6
		X2	2163.4	1856.7	-153.3	-1435.7	1435.7	-231.9	231.9

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	X3	2267.1	1951.1	-158.0	-1506.5	1506.5	-18.1	18.1
		X4	2267.1	1951.1	-158.0	-1506.5	1506.5	18.1	-18.1
		X5	2163.4	1856.7	-153.3	-1435.7	1435.7	231.9	-231.9
		X6	983.4	850.7	-66.4	-655.1	655.1	1358.6	-1358.6
5F	6F	X1	1085.6	930.2	-77.7	-719.9	719.9	-1594.2	1594.2
		X2	2225.0	1977.5	-123.7	-1500.9	1500.9	-258.6	258.6
		X3	2316.4	2059.7	-128.3	-1562.9	1562.9	-19.5	19.5
		X4	2316.4	2059.7	-128.3	-1562.9	1562.9	19.5	-19.5
		X5	2225.0	1977.5	-123.7	-1500.9	1500.9	258.6	-258.6
		X6	1085.6	930.2	-77.7	-719.9	719.9	1594.2	-1594.2
4F	5F	X1	1098.6	1037.9	-30.4	-763.0	763.0	-1840.8	1840.8
		X2	2263.2	2119.7	-71.8	-1565.3	1565.3	-281.8	281.8
		X3	2341.8	2189.4	-76.2	-1618.3	1618.3	-20.7	20.7
		X4	2341.8	2189.4	-76.2	-1618.3	1618.3	20.7	-20.7
		X5	2263.2	2119.7	-71.8	-1565.3	1565.3	281.8	-281.8
		X6	1098.6	1037.9	-30.4	-763.0	763.0	1840.8	-1840.8
3F	4F	X1	1038.0	1156.0	59.0	-783.6	783.6	-2093.5	2093.5
		X2	2200.3	2362.3	81.0	-1629.5	1629.5	-310.3	310.3
		X3	2267.9	2418.8	75.4	-1673.8	1673.8	-22.2	22.2
		X4	2267.9	2418.8	75.4	-1673.8	1673.8	22.2	-22.2
		X5	2200.3	2362.3	81.0	-1629.5	1629.5	310.3	-310.3
		X6	1038.0	1156.0	59.0	-783.6	783.6	2093.5	-2093.5
2F	3F	X1	866.4	1457.7	295.7	-830.0	830.0	-2339.7	2339.7
		X2	1826.6	2848.6	511.0	-1669.7	1669.7	-327.2	327.2
		X3	1878.5	2895.4	508.5	-1704.9	1704.9	-22.8	22.8
		X4	1878.5	2895.4	508.5	-1704.9	1704.9	22.8	-22.8
		X5	1826.6	2848.6	511.0	-1669.7	1669.7	327.2	-327.2
		X6	866.4	1457.7	295.7	-830.0	830.0	2339.7	-2339.7
1F	2F	X1	233.6	3386.5	1576.5	-910.7	910.7	-2545.5	2545.5
		X2	621.9	6118.8	2748.5	-1695.8	1695.8	-337.4	337.4
		X3	637.6	6100.4	2731.4	-1695.1	1695.1	-23.0	23.0
		X4	637.6	6100.4	2731.4	-1695.1	1695.1	23.0	-23.0
		X5	621.9	6118.8	2748.5	-1695.8	1695.8	337.4	-337.4
		X6	233.6	3386.5	1576.5	-910.7	910.7	2545.5	-2545.5

==========

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	571.2	179.3	178.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	592.4	193.5	191.8	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	592.4	193.5	191.8	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	592.4	193.5	191.8	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	592.4	193.5	191.8	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	592.4	193.5	191.8	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	592.4	193.5	191.8	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	592.4	193.5	191.8	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	592.4	193.5	191.8	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	592.4	193.5	191.8	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	592.4	193.5	191.8	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	592.4	193.5	191.8	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	592.4	193.5	191.8	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	592.4	193.5	191.8	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	612.3	200.1	198.7	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1171.8	402.1	401.4	0.0	0.0

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-274.8	274.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-275.1	275.1
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-638.1	638.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-638.9	638.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1005.6	1005.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1006.8	1006.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1373.1	1373.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1374.8	1374.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1740.6	1740.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1742.7	1742.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2112.0	2112.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2114.5	2114.5
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2483.4	2483.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2486.4	2486.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2854.7	2854.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2858.1	2858.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3228.4	3228.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3232.3	3232.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3602.0	3602.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3606.4	3606.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3975.7	3975.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3980.5	3980.5
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4349.3	4349.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4354.6	4354.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4722.8	4722.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4728.6	4728.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5096.3	5096.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5102.5	5102.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5479.6	5479.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5486.2	5486.2

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.8	-47.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-47.8	47.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	162.3	-162.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-162.3	162.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	314.9	-314.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-314.9	314.9
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	501.0	-501.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-501.0	501.0
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	719.3	-719.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-719.3	719.3
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	965.6	-965.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-965.6	965.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1233.0	-1233.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1233.0	1233.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1519.0	-1519.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1519.0	1519.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1820.6	-1820.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1820.6	1820.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2135.3	-2135.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2135.3	2135.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2463.0	-2463.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2463.0	2463.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2801.6	-2801.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2801.6	2801.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3148.0	-3148.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3148.0	3148.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3500.0	-3500.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3500.0	3500.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3934.0	-3934.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3934.0	3934.0

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-47.8	47.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.8	-47.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-162.3	162.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	162.3	-162.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-314.9	314.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	314.9	-314.9
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-501.0	501.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	501.0	-501.0
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-719.3	719.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	719.3	-719.3
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-965.6	965.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	965.6	-965.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1233.0	1233.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1233.0	-1233.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1519.0	1519.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1519.0	-1519.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1820.6	1820.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1820.6	-1820.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2135.3	2135.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2135.3	-2135.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2463.0	2463.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2463.0	-2463.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2801.6	2801.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2801.6	-2801.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3148.0	3148.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3148.0	-3148.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3500.0	3500.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3500.0	-3500.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3934.0	3934.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3934.0	-3934.0

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	7.5	-0.1	-0.1	-0.1
14F	Y2	Y3	17.3	-0.1	-0.1	-0.1
13F	Y2	Y3	27.3	-0.0	-0.1	-0.1
12F	Y2	Y3	37.3	-0.0	-0.1	-0.1
11F	Y2	Y3	47.3	-0.0	-0.1	-0.1
10F	Y2	Y3	57.4	-0.0	-0.1	-0.1
9F	Y2	Y3	67.4	0.0	-0.2	-0.0
8F	Y2	Y3	77.5	0.0	-0.2	-0.0
7F	Y2	Y3	87.7	0.0	-0.2	-0.0
6F	Y2	Y3	97.8	0.1	-0.2	-0.0
5F	Y2	Y3	108.0	0.1	-0.2	-0.0
4F	Y2	Y3	118.1	0.1	-0.2	-0.0
3F	Y2	Y3	128.3	0.1	-0.2	-0.0
2F	Y2	Y3	138.4	0.1	-0.2	-0.0
1F	Y2	Y3	148.8	0.2	-0.2	-0.0

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	0.0	1015.0	499.7	541.0
14F	Y2	Y3	0.0	1964.7	214.9	778.4
13F	Y2	Y3	0.0	3077.0	-319.3	984.9
12F	Y2	Y3	0.0	4337.3	-1065.7	1168.4
11F	Y2	Y3	0.0	5784.2	-1973.1	1337.2
10F	Y2	Y3	0.0	7285.6	-3128.1	1484.8
9F	Y2	Y3	0.0	8898.5	-4398.1	1607.3
8F	Y2	Y3	0.0	10578.2	-5802.7	1705.6
7F	Y2	Y3	0.0	12324.5	-7309.5	1791.1
6F	Y2	Y3	0.0	14124.9	-8903.0	1865.0
5F	Y2	Y3	0.0	16001.0	-10560.3	1943.1
4F	Y2	Y3	0.0	17902.1	-12311.7	1996.6
3F	Y2	Y3	0.0	19827.2	-14121.9	2037.6
2F	Y2	Y3	0.0	21764.5	-15980.6	2065.7
1F	Y2	Y3	0.0	25417.2	-17008.1	2115.5

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	0.0	-1015.0	-499.7	-541.0
14F	Y2	Y3	0.0	-1964.7	-214.9	-778.4
13F	Y2	Y3	0.0	-3077.0	319.3	-984.9
12F	Y2	Y3	0.0	-4337.3	1065.7	-1168.4
11F	Y2	Y3	0.0	-5784.2	1973.1	-1337.2
10F	Y2	Y3	0.0	-7285.6	3128.1	-1484.8
9F	Y2	Y3	0.0	-8898.5	4398.1	-1607.3
8F	Y2	Y3	0.0	-10578.2	5802.7	-1705.6
7F	Y2	Y3	0.0	-12324.5	7309.5	-1791.1
6F	Y2	Y3	0.0	-14124.9	8903.0	-1865.0
5F	Y2	Y3	0.0	-16001.0	10560.3	-1943.1
4F	Y2	Y3	0.0	-17902.1	12311.7	-1996.6
3F	Y2	Y3	0.0	-19827.2	14121.9	-2037.6
2F	Y2	Y3	0.0	-21764.5	15980.6	-2065.7
1F	Y2	Y3	0.0	-25417.2	17008.1	-2115.5

==========

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	970.4	290.9	290.9	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	944.8	292.9	292.9	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1468.3	483.3	483.3	0.0	0.0

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-469.9	469.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-469.9	469.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1054.2	1054.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1054.2	1054.2
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1648.0	1648.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1648.0	1648.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2241.8	2241.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2241.8	2241.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2835.6	2835.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2835.6	2835.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3438.6	3438.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3438.7	3438.7

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4041.6	4041.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4041.7	4041.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4644.6	4644.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4644.8	4644.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5253.2	5253.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5253.3	5253.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5878.7	5878.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5878.9	5878.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6500.0	6500.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6500.1	6500.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7121.3	7121.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7121.4	7121.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7748.5	7748.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7748.7	7748.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8374.0	8374.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8374.2	8374.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9009.3	9009.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9009.4	9009.4

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.9	-35.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.9	35.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.7	-142.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-142.7	142.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	310.8	-310.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-310.8	310.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	532.0	-532.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-532.0	532.0
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	803.2	-803.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-803.2	803.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1116.7	-1116.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1116.7	1116.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1468.2	-1468.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1468.2	1468.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1857.6	-1857.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1857.6	1857.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2282.1	-2282.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2282.1	2282.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2868.9	-2868.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2868.9	2868.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3377.4	-3377.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3377.4	3377.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3912.3	-3912.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3912.3	3912.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4529.1	-4529.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4529.1	4529.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5116.6	-5116.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5116.6	5116.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5849.3	-5849.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5849.3	5849.3

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.9	35.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.9	-35.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-142.7	142.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.7	-142.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-310.8	310.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	310.8	-310.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-532.0	532.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	532.0	-532.0
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-803.2	803.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	803.2	-803.2

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1116.7	1116.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1116.7	-1116.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1468.2	1468.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1468.2	-1468.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1857.6	1857.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1857.6	-1857.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2282.1	2282.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2282.1	-2282.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2868.9	2868.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2868.9	-2868.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3377.4	3377.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3377.4	-3377.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3912.3	3912.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3912.3	-3912.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4529.1	4529.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4529.1	-4529.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5116.6	5116.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5116.6	-5116.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5849.3	5849.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5849.3	-5849.3

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	11.2	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	25.2	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	39.4	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	53.5	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	67.7	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	82.1	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	96.5	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	110.9	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	125.5	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	117.6	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	130.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	142.4	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	146.9	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	158.7	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	170.7	0.0	0.0	0.0

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	0.0	763.1	422.1	423.3
14F	Y2	Y3	0.0	1794.9	440.5	798.3
13F	Y2	Y3	0.0	3037.4	88.1	1116.2
12F	Y2	Y3	0.0	4481.0	-567.9	1397.5
11F	Y2	Y3	0.0	6162.0	-1460.7	1649.6
10F	Y2	Y3	0.0	7939.0	-2658.9	1885.8
9F	Y2	Y3	0.0	9914.3	-4019.0	2105.5
8F	Y2	Y3	0.0	12049.4	-5579.6	2310.7
7F	Y2	Y3	0.0	14328.0	-7329.5	2499.5
6F	Y2	Y3	0.0	15310.4	-7832.3	2670.8
5F	Y2	Y3	0.0	17566.3	-9677.6	2817.4
4F	Y2	Y3	0.0	19913.2	-11645.7	2952.7
3F	Y2	Y3	0.0	21697.7	-13097.6	3071.5
2F	Y2	Y3	0.0	24097.9	-15210.3	3174.1
1F	Y2	Y3	0.0	28917.5	-16019.9	3244.7

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	0.0	-763.1	-422.1	-423.3
14F	Y2	Y3	0.0	-1794.9	-440.5	-798.3
13F	Y2	Y3	0.0	-3037.4	-88.1	-1116.2
12F	Y2	Y3	0.0	-4481.0	567.9	-1397.5
11F	Y2	Y3	0.0	-6162.0	1460.7	-1649.6

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
10F	Y2	Y3	0.0	-7939.0	2658.9	-1885.8
9F	Y2	Y3	0.0	-9914.3	4019.0	-2105.5
8F	Y2	Y3	0.0	-12049.4	5579.6	-2310.7
7F	Y2	Y3	0.0	-14328.0	7329.5	-2499.5
6F	Y2	Y3	0.0	-15310.4	7832.3	-2670.8
5F	Y2	Y3	0.0	-17566.3	9677.6	-2817.4
4F	Y2	Y3	0.0	-19913.2	11645.7	-2952.7
3F	Y2	Y3	0.0	-21697.7	13097.6	-3071.5
2F	Y2	Y3	0.0	-24097.9	15210.3	-3174.1
1F	Y2	Y3	0.0	-28917.5	16019.9	-3244.7

==========

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	970.4	290.9	290.9	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	944.8	292.9	292.9	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1468.3	483.3	483.3	0.0	0.0

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-467.6	467.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-467.6	467.6
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1050.8	1050.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1050.9	1050.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1643.0	1643.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1643.1	1643.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2235.2	2235.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2235.3	2235.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2827.4	2827.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2827.5	2827.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3428.2	3428.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3428.3	3428.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4029.0	4029.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4029.1	4029.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4629.8	4629.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4629.9	4629.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5235.8	5235.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5235.9	5235.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5858.8	5858.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5858.9	5858.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6477.4	6477.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6477.5	6477.5
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7096.0	7096.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7096.2	7096.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7720.6	7720.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7720.7	7720.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8343.3	8343.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8343.5	8343.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8975.9	8975.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8976.0	8976.0

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	-36.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-36.5	36.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.7	-142.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-142.7	142.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	310.5	-310.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-310.5	310.5
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	531.6	-531.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-531.6	531.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	802.6	-802.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-802.6	802.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1117.1	-1117.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1117.1	1117.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1469.5	-1469.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1469.5	1469.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1859.7	-1859.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1859.7	1859.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2285.1	-2285.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2285.1	2285.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2872.5	-2872.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2872.5	2872.5

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3381.5	-3381.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3381.5	3381.5
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3917.1	-3917.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3917.1	3917.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4534.7	-4534.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4534.7	4534.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5122.8	-5122.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5122.8	5122.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5856.1	-5856.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5856.1	5856.1

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-36.5	36.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	-36.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-142.7	142.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.7	-142.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-310.5	310.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	310.5	-310.5
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-531.6	531.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	531.6	-531.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-802.6	802.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	802.6	-802.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1117.1	1117.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1117.1	-1117.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1469.5	1469.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1469.5	-1469.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1859.7	1859.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1859.7	-1859.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2285.1	2285.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2285.1	-2285.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2872.5	2872.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2872.5	-2872.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3381.5	3381.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3381.5	-3381.5
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3917.1	3917.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3917.1	-3917.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4534.7	4534.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4534.7	-4534.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5122.8	5122.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5122.8	-5122.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5856.1	5856.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5856.1	-5856.1

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	11.2	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	25.1	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	39.2	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	53.4	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	67.5	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	81.9	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	96.2	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	110.6	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	125.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	117.2	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	129.5	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	141.9	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	146.3	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	158.1	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	170.1	0.0	0.0	0.0

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	0.0	746.5	400.3	409.6
14F	Y2	Y3	0.0	1775.5	421.7	784.7
13F	Y2	Y3	0.0	3016.8	70.3	1102.6
12F	Y2	Y3	0.0	4459.5	-585.2	1383.7
11F	Y2	Y3	0.0	6139.2	-1478.0	1635.5
10F	Y2	Y3	0.0	7920.3	-2681.2	1871.1
9F	Y2	Y3	0.0	9900.4	-4045.1	2091.2
8F	Y2	Y3	0.0	12040.5	-5608.5	2297.2
7F	Y2	Y3	0.0	14323.8	-7362.3	2486.3
6F	Y2	Y3	0.0	15308.1	-7863.1	2658.9
5F	Y2	Y3	0.0	17568.6	-9709.0	2807.0
4F	Y2	Y3	0.0	19920.7	-11677.4	2944.0
3F	Y2	Y3	0.0	21709.4	-13128.2	3064.7
2F	Y2	Y3	0.0	24115.3	-15240.6	3169.5
1F	Y2	Y3	0.0	28940.1	-16049.3	3243.0

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	0.0	-746.5	-400.3	-409.6
14F	Y2	Y3	0.0	-1775.5	-421.7	-784.7
13F	Y2	Y3	0.0	-3016.8	-70.3	-1102.6
12F	Y2	Y3	0.0	-4459.5	585.2	-1383.7
11F	Y2	Y3	0.0	-6139.2	1478.0	-1635.5
10F	Y2	Y3	0.0	-7920.3	2681.2	-1871.1
9F	Y2	Y3	0.0	-9900.4	4045.1	-2091.2
8F	Y2	Y3	0.0	-12040.5	5608.5	-2297.2
7F	Y2	Y3	0.0	-14323.8	7362.3	-2486.3
6F	Y2	Y3	0.0	-15308.1	7863.1	-2658.9
5F	Y2	Y3	0.0	-17568.6	9709.0	-2807.0
4F	Y2	Y3	0.0	-19920.7	11677.4	-2944.0
3F	Y2	Y3	0.0	-21709.4	13128.2	-3064.7
2F	Y2	Y3	0.0	-24115.3	15240.6	-3169.5
1F	Y2	Y3	0.0	-28940.1	16049.3	-3243.0

==========

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	970.4	290.9	290.9	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	944.8	292.9	292.9	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1468.3	483.3	483.3	0.0	0.0

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-467.6	467.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-467.6	467.6
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1050.8	1050.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1050.9	1050.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1643.0	1643.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1643.1	1643.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2235.2	2235.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2235.3	2235.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2827.4	2827.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2827.5	2827.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3428.2	3428.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3428.3	3428.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4029.0	4029.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4029.1	4029.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4629.8	4629.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4629.9	4629.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5235.8	5235.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5235.9	5235.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5858.8	5858.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5858.9	5858.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6477.4	6477.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6477.5	6477.5
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7096.0	7096.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7096.2	7096.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7720.6	7720.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7720.7	7720.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8343.3	8343.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8343.5	8343.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8975.9	8975.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8976.0	8976.0

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	-36.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-36.5	36.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.7	-142.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-142.7	142.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	310.5	-310.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-310.5	310.5
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	531.6	-531.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-531.6	531.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	802.6	-802.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-802.6	802.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1117.1	-1117.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1117.1	1117.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1469.5	-1469.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1469.5	1469.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1859.7	-1859.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1859.7	1859.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2285.1	-2285.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2285.1	2285.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2872.5	-2872.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2872.5	2872.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3381.5	-3381.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3381.5	3381.5
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3917.1	-3917.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3917.1	3917.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4534.7	-4534.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4534.7	4534.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5122.8	-5122.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5122.8	5122.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5856.1	-5856.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5856.1	5856.1

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-36.5	36.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	-36.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-142.7	142.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.7	-142.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-310.5	310.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	310.5	-310.5
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-531.6	531.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	531.6	-531.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-802.6	802.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	802.6	-802.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1117.1	1117.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1117.1	-1117.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1469.5	1469.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1469.5	-1469.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1859.7	1859.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1859.7	-1859.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2285.1	2285.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2285.1	-2285.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2872.5	2872.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2872.5	-2872.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3381.5	3381.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3381.5	-3381.5
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3917.1	3917.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3917.1	-3917.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4534.7	4534.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4534.7	-4534.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5122.8	5122.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5122.8	-5122.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5856.1	5856.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5856.1	-5856.1

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	11.2	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	25.1	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	39.2	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	53.4	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	67.5	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	81.9	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	96.2	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	110.6	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	125.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	117.2	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	129.5	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	141.9	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	146.3	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	158.1	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	170.1	0.0	0.0	0.0

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	0.0	746.5	400.3	409.6
14F	Y2	Y3	0.0	1775.5	421.7	784.7
13F	Y2	Y3	0.0	3016.8	70.3	1102.6
12F	Y2	Y3	0.0	4459.5	-585.2	1383.7
11F	Y2	Y3	0.0	6139.2	-1478.0	1635.5
10F	Y2	Y3	0.0	7920.3	-2681.2	1871.1
9F	Y2	Y3	0.0	9900.4	-4045.1	2091.2
8F	Y2	Y3	0.0	12040.5	-5608.5	2297.2
7F	Y2	Y3	0.0	14323.8	-7362.3	2486.3
6F	Y2	Y3	0.0	15308.1	-7863.1	2658.9
5F	Y2	Y3	0.0	17568.6	-9709.0	2807.0
4F	Y2	Y3	0.0	19920.7	-11677.4	2944.0
3F	Y2	Y3	0.0	21709.4	-13128.2	3064.7
2F	Y2	Y3	0.0	24115.3	-15240.6	3169.5
1F	Y2	Y3	0.0	28940.1	-16049.3	3243.0

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	0.0	-746.5	-400.3	-409.6
14F	Y2	Y3	0.0	-1775.5	-421.7	-784.7
13F	Y2	Y3	0.0	-3016.8	-70.3	-1102.6
12F	Y2	Y3	0.0	-4459.5	585.2	-1383.7
11F	Y2	Y3	0.0	-6139.2	1478.0	-1635.5
10F	Y2	Y3	0.0	-7920.3	2681.2	-1871.1
9F	Y2	Y3	0.0	-9900.4	4045.1	-2091.2
8F	Y2	Y3	0.0	-12040.5	5608.5	-2297.2
7F	Y2	Y3	0.0	-14323.8	7362.3	-2486.3
6F	Y2	Y3	0.0	-15308.1	7863.1	-2658.9
5F	Y2	Y3	0.0	-17568.6	9709.0	-2807.0
4F	Y2	Y3	0.0	-19920.7	11677.4	-2944.0
3F	Y2	Y3	0.0	-21709.4	13128.2	-3064.7
2F	Y2	Y3	0.0	-24115.3	15240.6	-3169.5
1F	Y2	Y3	0.0	-28940.1	16049.3	-3243.0

==========

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	970.4	290.9	290.9	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	930.3	287.7	287.7	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	944.8	292.9	292.9	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1468.3	483.3	483.3	0.0	0.0

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-469.9	469.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-469.9	469.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1054.2	1054.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1054.2	1054.2
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1648.0	1648.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1648.0	1648.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2241.8	2241.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2241.8	2241.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2835.6	2835.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2835.6	2835.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3438.6	3438.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3438.7	3438.7

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4041.6	4041.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4041.7	4041.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4644.6	4644.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4644.8	4644.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5253.2	5253.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5253.3	5253.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5878.7	5878.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5878.9	5878.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6500.0	6500.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6500.1	6500.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7121.3	7121.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7121.4	7121.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7748.5	7748.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7748.7	7748.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8374.0	8374.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8374.2	8374.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9009.3	9009.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9009.4	9009.4

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.9	-35.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.9	35.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.7	-142.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-142.7	142.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	310.8	-310.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-310.8	310.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	532.0	-532.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-532.0	532.0
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	803.2	-803.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-803.2	803.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1116.7	-1116.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1116.7	1116.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1468.2	-1468.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1468.2	1468.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1857.6	-1857.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1857.6	1857.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2282.1	-2282.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2282.1	2282.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2868.9	-2868.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2868.9	2868.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3377.4	-3377.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3377.4	3377.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3912.3	-3912.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3912.3	3912.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4529.1	-4529.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4529.1	4529.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5116.6	-5116.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5116.6	5116.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5849.3	-5849.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5849.3	5849.3

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.9	35.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.9	-35.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-142.7	142.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.7	-142.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-310.8	310.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	310.8	-310.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-532.0	532.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	532.0	-532.0
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-803.2	803.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	803.2	-803.2

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1116.7	1116.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1116.7	-1116.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1468.2	1468.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1468.2	-1468.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1857.6	1857.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1857.6	-1857.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2282.1	2282.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2282.1	-2282.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2868.9	2868.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2868.9	-2868.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3377.4	3377.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3377.4	-3377.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3912.3	3912.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3912.3	-3912.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4529.1	4529.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4529.1	-4529.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5116.6	5116.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5116.6	-5116.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5849.3	5849.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5849.3	-5849.3

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	11.2	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	25.2	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	39.4	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	53.5	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	67.7	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	82.1	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	96.5	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	110.9	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	125.5	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	117.6	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	130.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	142.4	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	146.9	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	158.7	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	170.7	0.0	0.0	0.0

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	0.0	763.1	422.1	423.3
14F	Y2	Y3	0.0	1794.9	440.5	798.3
13F	Y2	Y3	0.0	3037.4	88.1	1116.2
12F	Y2	Y3	0.0	4481.0	-567.9	1397.5
11F	Y2	Y3	0.0	6162.0	-1460.7	1649.6
10F	Y2	Y3	0.0	7939.0	-2658.9	1885.8
9F	Y2	Y3	0.0	9914.3	-4019.0	2105.5
8F	Y2	Y3	0.0	12049.4	-5579.6	2310.7
7F	Y2	Y3	0.0	14328.0	-7329.5	2499.5
6F	Y2	Y3	0.0	15310.4	-7832.3	2670.8
5F	Y2	Y3	0.0	17566.3	-9677.6	2817.4
4F	Y2	Y3	0.0	19913.2	-11645.7	2952.7
3F	Y2	Y3	0.0	21697.7	-13097.6	3071.5
2F	Y2	Y3	0.0	24097.9	-15210.3	3174.1
1F	Y2	Y3	0.0	28917.5	-16019.9	3244.7

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	0.0	-763.1	-422.1	-423.3
14F	Y2	Y3	0.0	-1794.9	-440.5	-798.3
13F	Y2	Y3	0.0	-3037.4	-88.1	-1116.2
12F	Y2	Y3	0.0	-4481.0	567.9	-1397.5
11F	Y2	Y3	0.0	-6162.0	1460.7	-1649.6

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
10F	Y2	Y3	0.0	-7939.0	2658.9	-1885.8
9F	Y2	Y3	0.0	-9914.3	4019.0	-2105.5
8F	Y2	Y3	0.0	-12049.4	5579.6	-2310.7
7F	Y2	Y3	0.0	-14328.0	7329.5	-2499.5
6F	Y2	Y3	0.0	-15310.4	7832.3	-2670.8
5F	Y2	Y3	0.0	-17566.3	9677.6	-2817.4
4F	Y2	Y3	0.0	-19913.2	11645.7	-2952.7
3F	Y2	Y3	0.0	-21697.7	13097.6	-3071.5
2F	Y2	Y3	0.0	-24097.9	15210.3	-3174.1
1F	Y2	Y3	0.0	-28917.5	16019.9	-3244.7

==========

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	571.2	179.3	178.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	592.4	193.5	191.8	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	592.4	193.5	191.8	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	592.4	193.5	191.8	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	592.4	193.5	191.8	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	592.4	193.5	191.8	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	592.4	193.5	191.8	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	592.4	193.5	191.8	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	592.4	193.5	191.8	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	592.4	193.5	191.8	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	592.4	193.5	191.8	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	592.4	193.5	191.8	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	592.4	193.5	191.8	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	592.4	193.5	191.8	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	612.3	200.1	198.7	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1171.8	402.1	401.4	0.0	0.0

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-274.8	274.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-275.1	275.1
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-638.1	638.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-638.9	638.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1005.6	1005.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1006.8	1006.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1373.1	1373.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1374.8	1374.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1740.6	1740.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1742.7	1742.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2112.0	2112.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2114.5	2114.5
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2483.4	2483.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2486.4	2486.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2854.7	2854.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2858.1	2858.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3228.4	3228.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3232.3	3232.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3602.0	3602.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3606.4	3606.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3975.7	3975.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3980.5	3980.5
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4349.3	4349.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4354.6	4354.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4722.8	4722.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4728.6	4728.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5096.3	5096.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5102.5	5102.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5479.6	5479.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5486.2	5486.2

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.8	-47.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-47.8	47.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	162.3	-162.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-162.3	162.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	314.9	-314.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-314.9	314.9
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	501.0	-501.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-501.0	501.0
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	719.3	-719.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-719.3	719.3
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	965.6	-965.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-965.6	965.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1233.0	-1233.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1233.0	1233.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1519.0	-1519.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1519.0	1519.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1820.6	-1820.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1820.6	1820.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2135.3	-2135.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2135.3	2135.3

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2463.0	-2463.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2463.0	2463.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2801.6	-2801.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2801.6	2801.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3148.0	-3148.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3148.0	3148.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3500.0	-3500.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3500.0	3500.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3934.0	-3934.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3934.0	3934.0

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-47.8	47.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.8	-47.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-162.3	162.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	162.3	-162.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-314.9	314.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	314.9	-314.9
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-501.0	501.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	501.0	-501.0
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-719.3	719.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	719.3	-719.3
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-965.6	965.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	965.6	-965.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1233.0	1233.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1233.0	-1233.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1519.0	1519.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1519.0	-1519.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1820.6	1820.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1820.6	-1820.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2135.3	2135.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2135.3	-2135.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2463.0	2463.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2463.0	-2463.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2801.6	2801.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2801.6	-2801.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3148.0	3148.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3148.0	-3148.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3500.0	3500.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3500.0	-3500.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3934.0	3934.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3934.0	-3934.0

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	7.5	-0.1	-0.1	-0.1
14F	Y2	Y3	17.3	-0.1	-0.1	-0.1
13F	Y2	Y3	27.3	-0.0	-0.1	-0.1
12F	Y2	Y3	37.3	-0.0	-0.1	-0.1
11F	Y2	Y3	47.3	-0.0	-0.1	-0.1
10F	Y2	Y3	57.4	-0.0	-0.1	-0.1
9F	Y2	Y3	67.4	0.0	-0.2	-0.0
8F	Y2	Y3	77.5	0.0	-0.2	-0.0
7F	Y2	Y3	87.7	0.0	-0.2	-0.0
6F	Y2	Y3	97.8	0.1	-0.2	-0.0
5F	Y2	Y3	108.0	0.1	-0.2	-0.0
4F	Y2	Y3	118.1	0.1	-0.2	-0.0
3F	Y2	Y3	128.3	0.1	-0.2	-0.0
2F	Y2	Y3	138.4	0.1	-0.2	-0.0
1F	Y2	Y3	148.8	0.2	-0.2	-0.0

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	0.0	1015.0	499.7	541.0
14F	Y2	Y3	0.0	1964.7	214.9	778.4
13F	Y2	Y3	0.0	3077.0	-319.3	984.9
12F	Y2	Y3	0.0	4337.3	-1065.7	1168.4
11F	Y2	Y3	0.0	5784.2	-1973.1	1337.2
10F	Y2	Y3	0.0	7285.6	-3128.1	1484.8
9F	Y2	Y3	0.0	8898.5	-4398.1	1607.3
8F	Y2	Y3	0.0	10578.2	-5802.7	1705.6
7F	Y2	Y3	0.0	12324.5	-7309.5	1791.1
6F	Y2	Y3	0.0	14124.9	-8903.0	1865.0
5F	Y2	Y3	0.0	16001.0	-10560.3	1943.1
4F	Y2	Y3	0.0	17902.1	-12311.7	1996.6
3F	Y2	Y3	0.0	19827.2	-14121.9	2037.6
2F	Y2	Y3	0.0	21764.5	-15980.6	2065.7
1F	Y2	Y3	0.0	25417.2	-17008.1	2115.5

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	0.0	-1015.0	-499.7	-541.0
14F	Y2	Y3	0.0	-1964.7	-214.9	-778.4
13F	Y2	Y3	0.0	-3077.0	319.3	-984.9
12F	Y2	Y3	0.0	-4337.3	1065.7	-1168.4
11F	Y2	Y3	0.0	-5784.2	1973.1	-1337.2
10F	Y2	Y3	0.0	-7285.6	3128.1	-1484.8
9F	Y2	Y3	0.0	-8898.5	4398.1	-1607.3
8F	Y2	Y3	0.0	-10578.2	5802.7	-1705.6
7F	Y2	Y3	0.0	-12324.5	7309.5	-1791.1
6F	Y2	Y3	0.0	-14124.9	8903.0	-1865.0
5F	Y2	Y3	0.0	-16001.0	10560.3	-1943.1
4F	Y2	Y3	0.0	-17902.1	12311.7	-1996.6
3F	Y2	Y3	0.0	-19827.2	14121.9	-2037.6
2F	Y2	Y3	0.0	-21764.5	15980.6	-2065.7
1F	Y2	Y3	0.0	-25417.2	17008.1	-2115.5

==========

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.5　壁量

Aw　：耐力壁の水平断面積　(100 x mm2)
Ac　：柱の水平断面積　(100 x mm2)
Aw'　：雑壁の水平断面積　(100 x mm2)
U　：用途係数
Z　：地震力の地域係数
Ai　：地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
α　：コンクリートの設計基準強度による割増係数 (H19国交告593,595号)

（１）式　：Σ2.5αAw+Σ0.7αAc+Σ0.7αAw' (RC)　　（２）式　：Σ1.8αAw+Σ1.8αAc (RC)
　　：Σ2.5αAw+Σ1.0αAc+Σ0.7αAw' (SRC)　　：Σ2.0αAw+Σ2.0αAc (SRC)

< X方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	（１）式	（２）式
						U･Z･W･Ai	U･Z･W･Ai
15F	RC	0.00	122400.00	0.00	1.225	0.737	1.895
14F	RC	0.00	122400.00	0.00	1.225	0.429	1.102
13F	RC	0.00	122400.00	0.00	1.225	0.316	0.813
12F	RC	0.00	122400.00	0.00	1.225	0.256	0.659
11F	RC	0.00	122400.00	0.00	1.225	0.219	0.563
10F	RC	0.00	122400.00	0.00	1.291	0.204	0.524
9F	RC	0.00	122400.00	0.00	1.291	0.184	0.473
8F	RC	0.00	122400.00	0.00	1.291	0.169	0.435

＜ X方向 ＞

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	（1）式	（2）式
						U･Z･W･Ai	U･Z･W･Ai
7F	RC	0.00	122400.00	0.00	1.414	0.173	0.444
6F	RC	0.00	137400.00	0.00	1.414	0.182	0.469
5F	RC	0.00	137400.00	0.00	1.414	0.173	0.446
4F	RC	0.00	137400.00	0.00	1.414	0.166	0.428
3F	RC	0.00	142400.00	0.00	1.414	0.166	0.428
2F	RC	0.00	142400.00	0.00	1.414	0.162	0.416
1F	RC	0.00	142400.00	0.00	1.414	0.158	0.407

＜ Y方向 ＞

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	（1）式	（2）式
						U･Z･W･Ai	U･Z･W･Ai
15F	RC	135250.00	122400.00	0.00	1.225	3.645	3.989
14F	RC	135250.00	122400.00	0.00	1.225	2.121	2.321
13F	RC	135250.00	122400.00	0.00	1.225	1.563	1.711
12F	RC	135250.00	122400.00	0.00	1.225	1.268	1.388
11F	RC	135250.00	122400.00	0.00	1.225	1.083	1.186
10F	RC	135250.00	122400.00	0.00	1.291	1.007	1.102
9F	RC	135250.00	122400.00	0.00	1.291	0.910	0.995
8F	RC	135250.00	122400.00	0.00	1.291	0.836	0.915
7F	RC	135250.00	122400.00	0.00	1.414	0.853	0.934
6F	RC	133750.00	137400.00	0.00	1.414	0.817	0.926
5F	RC	133750.00	137400.00	0.00	1.414	0.776	0.880
4F	RC	133750.00	137400.00	0.00	1.414	0.744	0.844
3F	RC	133250.00	142400.00	0.00	1.414	0.722	0.828
2F	RC	133250.00	142400.00	0.00	1.414	0.702	0.805
1F	RC	133250.00	142400.00	0.00	1.414	0.686	0.787

A-3.6　剛性率

A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む)

d　　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　：層間変形角
rs　　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　　：剛性率
＊　　：層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.2591	280.0	1/ 1081	587	1.842	1.000
14F	0.3456	280.0	1/ 810		1.381	1.000
13F	0.4281	280.0	1/ 654		1.115	1.000
12F	0.4957	280.0	1/ 565		0.963	1.000
11F	0.5265	280.0	1/ 532		0.907	1.000
10F	0.5178	280.0	1/ 541		0.922	1.000
9F	0.5449	280.0	1/ 514		0.876	1.000
8F	0.5640	280.0	1/ 496		0.846	1.000
7F	0.5747	280.0	1/ 487		0.831	1.000
6F	0.5875	280.0	1/ 477		0.812	1.000
5F	0.6091	280.0	1/ 460		0.784	1.000
4F	0.6234	280.0	1/ 449		0.766	1.000
3F	0.6155	280.0	1/ 455		0.775	1.000
2F	0.5626	280.0	1/ 498		0.848	1.000
1F	0.3966	310.0	1/ 782		1.332	1.000

Ｙ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.1717	280.0	1/ 1631	2076	0.785	1.000
14F	0.1760	280.0	1/ 1591		0.766	1.000
13F	0.1787	280.0	1/ 1567		0.755	1.000
12F	0.1799	280.0	1/ 1556		0.750	1.000
11F	0.1825	280.0	1/ 1534		0.739	1.000
10F	0.1761	280.0	1/ 1590		0.766	1.000
9F	0.1717	280.0	1/ 1631		0.786	1.000
8F	0.1650	280.0	1/ 1697		0.817	1.000
7F	0.1545	280.0	1/ 1812		0.873	1.000
6F	0.1443	280.0	1/ 1940		0.935	1.000
5F	0.1323	280.0	1/ 2117		1.020	1.000
4F	0.1178	280.0	1/ 2376		1.145	1.000
3F	0.1011	280.0	1/ 2769		1.334	1.000
2F	0.0821	280.0	1/ 3409		1.642	1.000
1F	0.0791	310.0	1/ 3920		1.888	1.000

A-3.6.2　剛性率(雑壁を含まない)

d　　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　　：層間変形角
rs　　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　　：剛性率
＊　　：層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.2591	280.0	1/ 1081	587	1.842	1.000
14F	0.3456	280.0	1/ 810		1.381	1.000
13F	0.4281	280.0	1/ 654		1.115	1.000
12F	0.4957	280.0	1/ 565		0.963	1.000
11F	0.5265	280.0	1/ 532		0.907	1.000
10F	0.5178	280.0	1/ 541		0.922	1.000
9F	0.5449	280.0	1/ 514		0.876	1.000
8F	0.5640	280.0	1/ 496		0.846	1.000
7F	0.5747	280.0	1/ 487		0.831	1.000
6F	0.5875	280.0	1/ 477		0.812	1.000
5F	0.6091	280.0	1/ 460		0.784	1.000
4F	0.6234	280.0	1/ 449		0.766	1.000
3F	0.6155	280.0	1/ 455		0.775	1.000
2F	0.5626	280.0	1/ 498		0.848	1.000
1F	0.3966	310.0	1/ 782		1.332	1.000

Ｙ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.1717	280.0	1/ 1631	2076	0.785	1.000
14F	0.1760	280.0	1/ 1591		0.766	1.000
13F	0.1787	280.0	1/ 1567		0.755	1.000
12F	0.1799	280.0	1/ 1556		0.750	1.000
11F	0.1825	280.0	1/ 1534		0.739	1.000
10F	0.1761	280.0	1/ 1590		0.766	1.000
9F	0.1717	280.0	1/ 1631		0.786	1.000
8F	0.1650	280.0	1/ 1697		0.817	1.000
7F	0.1545	280.0	1/ 1812		0.873	1.000
6F	0.1443	280.0	1/ 1940		0.935	1.000
5F	0.1323	280.0	1/ 2117		1.020	1.000
4F	0.1178	280.0	1/ 2376		1.145	1.000
3F	0.1011	280.0	1/ 2769		1.334	1.000
2F	0.0821	280.0	1/ 3409		1.642	1.000

Ｙ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
1F	0.0791	310.0	1/ 3920		1.888	1.000

A-3.7　偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g　：重心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　(cm)　(加力方向に対する)
re ：弾力半径　(cm)　(加力方向に対する)
Re ：偏心率　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
15F	750.1	750.0	0.1	1640.1	0.000	1.000
14F	750.1	750.0	0.1	1759.8	0.000	1.000
13F	750.1	750.0	0.1	1891.7	0.000	1.000
12F	750.1	750.0	0.1	1997.9	0.000	1.000
11F	750.1	750.0	0.1	2029.5	0.000	1.000
10F	750.1	750.0	0.1	2037.0	0.000	1.000
9F	750.1	750.0	0.1	2098.7	0.000	1.000
8F	750.1	750.0	0.1	2158.9	0.000	1.000
7F	750.1	750.0	0.1	2234.2	0.000	1.000
6F	750.1	750.0	0.1	2320.5	0.000	1.000
5F	750.1	750.0	0.1	2454.1	0.000	1.000
4F	750.1	750.0	0.1	2612.2	0.000	1.000
3F	750.1	750.0	0.1	2783.9	0.000	1.000
2F	750.1	750.0	0.1	2936.2	0.000	1.000
1F	750.1	750.0	0.1	2529.0	0.000	1.000

Ｙ方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
15F	1750.0	1750.0	0.0	1335.1	0.000	1.000
14F	1750.0	1750.0	0.0	1255.8	0.000	1.000
13F	1750.0	1750.0	0.0	1222.3	0.000	1.000
12F	1750.0	1750.0	0.0	1203.7	0.000	1.000
11F	1750.0	1750.0	0.0	1194.8	0.000	1.000
10F	1750.0	1750.0	0.0	1187.7	0.000	1.000
9F	1750.0	1750.0	0.0	1177.9	0.000	1.000
8F	1750.0	1750.0	0.0	1167.9	0.000	1.000
7F	1750.0	1750.0	0.0	1158.6	0.000	1.000
6F	1750.0	1750.0	0.0	1150.1	0.000	1.000
5F	1750.0	1750.0	0.0	1143.7	0.000	1.000
4F	1750.0	1750.0	0.0	1135.8	0.000	1.000
3F	1750.0	1750.0	0.0	1128.4	0.000	1.000
2F	1750.0	1750.0	0.0	1121.9	0.000	1.000
1F	1750.0	1750.0	0.0	1129.3	0.000	1.000

A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)

g　：重心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　(cm)　(加力方向に対する)
re ：弾力半径　(cm)　(加力方向に対する)
Re ：偏心率　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
15F	750.1	750.0	0.1	1640.1	0.000	1.000
14F	750.1	750.0	0.1	1759.8	0.000	1.000
13F	750.1	750.0	0.1	1891.7	0.000	1.000
12F	750.1	750.0	0.1	1997.9	0.000	1.000
11F	750.1	750.0	0.1	2029.5	0.000	1.000
10F	750.1	750.0	0.1	2037.0	0.000	1.000
9F	750.1	750.0	0.1	2098.7	0.000	1.000
8F	750.1	750.0	0.1	2158.9	0.000	1.000
7F	750.1	750.0	0.1	2234.2	0.000	1.000
6F	750.1	750.0	0.1	2320.5	0.000	1.000
5F	750.1	750.0	0.1	2454.1	0.000	1.000
4F	750.1	750.0	0.1	2612.2	0.000	1.000
3F	750.1	750.0	0.1	2783.9	0.000	1.000
2F	750.1	750.0	0.1	2936.2	0.000	1.000
1F	750.1	750.0	0.1	2529.0	0.000	1.000

Ｙ方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
15F	1750.0	1750.0	0.0	1335.1	0.000	1.000
14F	1750.0	1750.0	0.0	1255.8	0.000	1.000
13F	1750.0	1750.0	0.0	1222.3	0.000	1.000
12F	1750.0	1750.0	0.0	1203.7	0.000	1.000
11F	1750.0	1750.0	0.0	1194.8	0.000	1.000
10F	1750.0	1750.0	0.0	1187.7	0.000	1.000
9F	1750.0	1750.0	0.0	1177.9	0.000	1.000
8F	1750.0	1750.0	0.0	1167.9	0.000	1.000
7F	1750.0	1750.0	0.0	1158.6	0.000	1.000
6F	1750.0	1750.0	0.0	1150.1	0.000	1.000
5F	1750.0	1750.0	0.0	1143.7	0.000	1.000
4F	1750.0	1750.0	0.0	1135.8	0.000	1.000
3F	1750.0	1750.0	0.0	1128.4	0.000	1.000
2F	1750.0	1750.0	0.0	1121.9	0.000	1.000
1F	1750.0	1750.0	0.0	1129.3	0.000	1.000

A-4. 断面計算結果

A-4.3　ＲＣの断面計算

A-4.3.1　ＲＣはりの断面計算

（１）ＲＣはりの計算指定

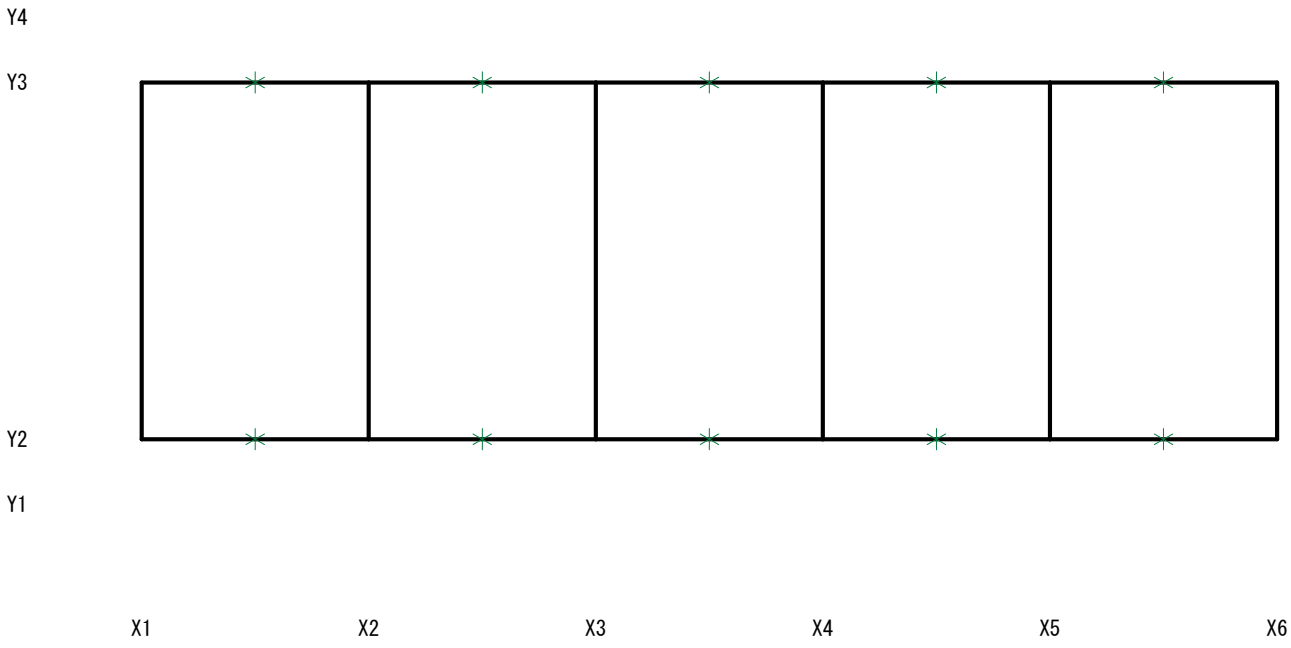

1F 層 (S=1/233)

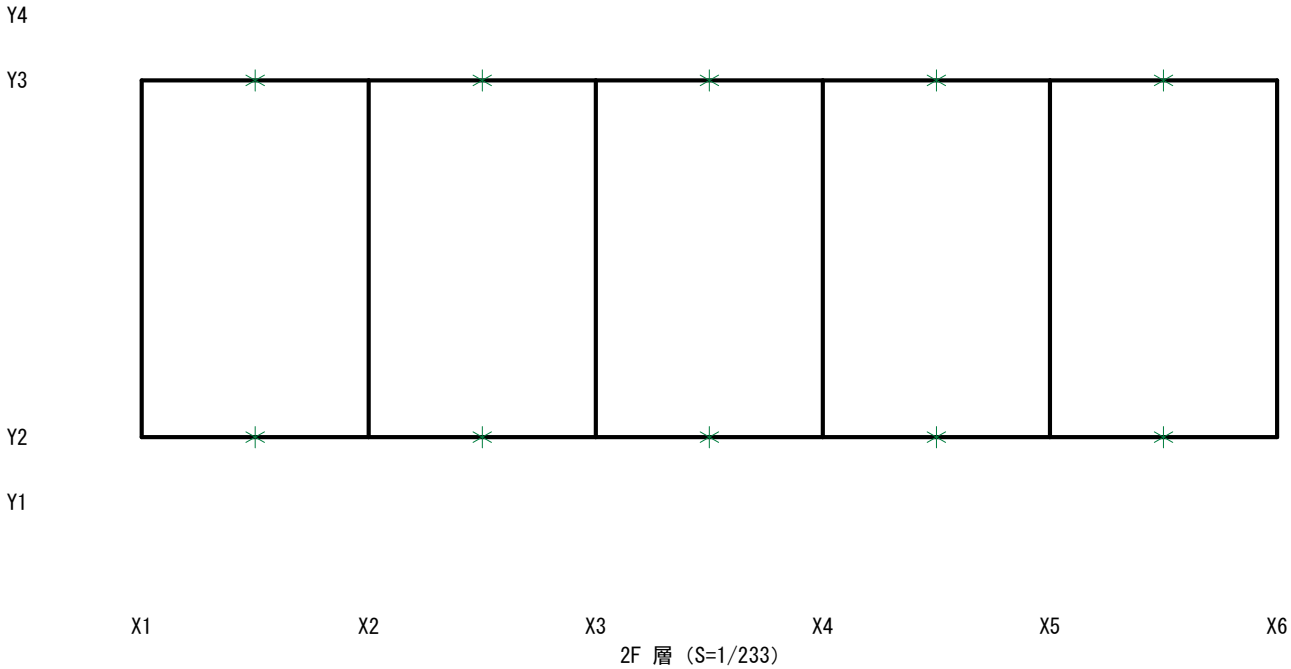

2F 層 (S=1/233)

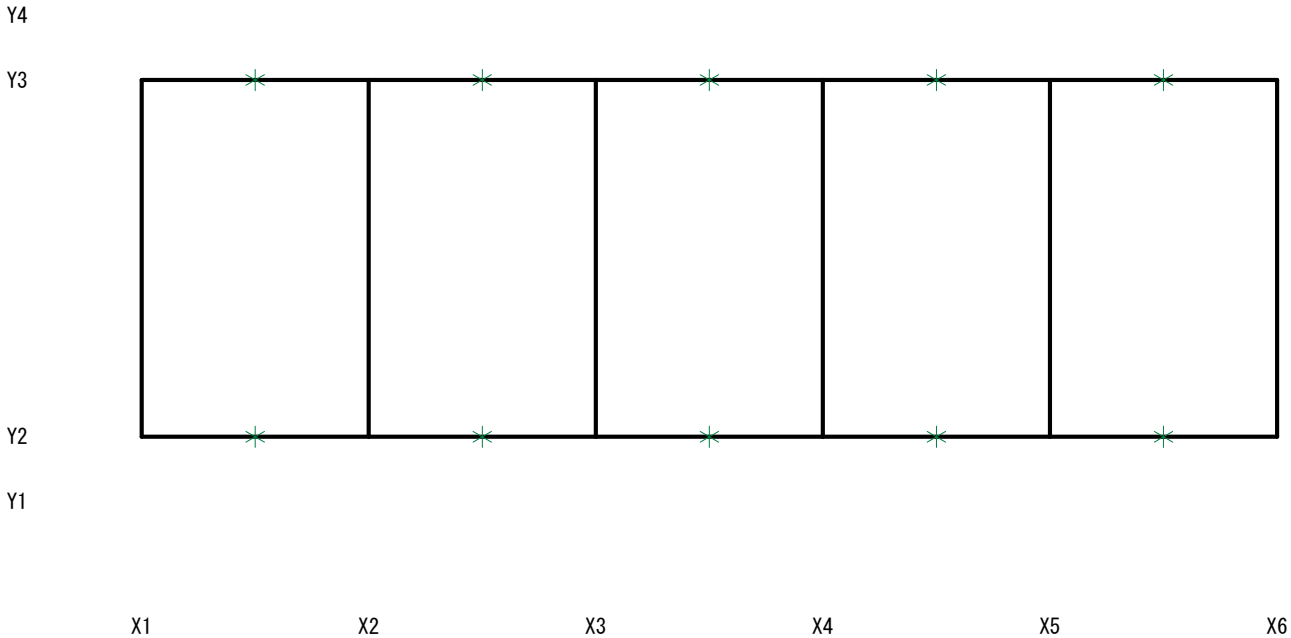

3F 層 (S=1/233)

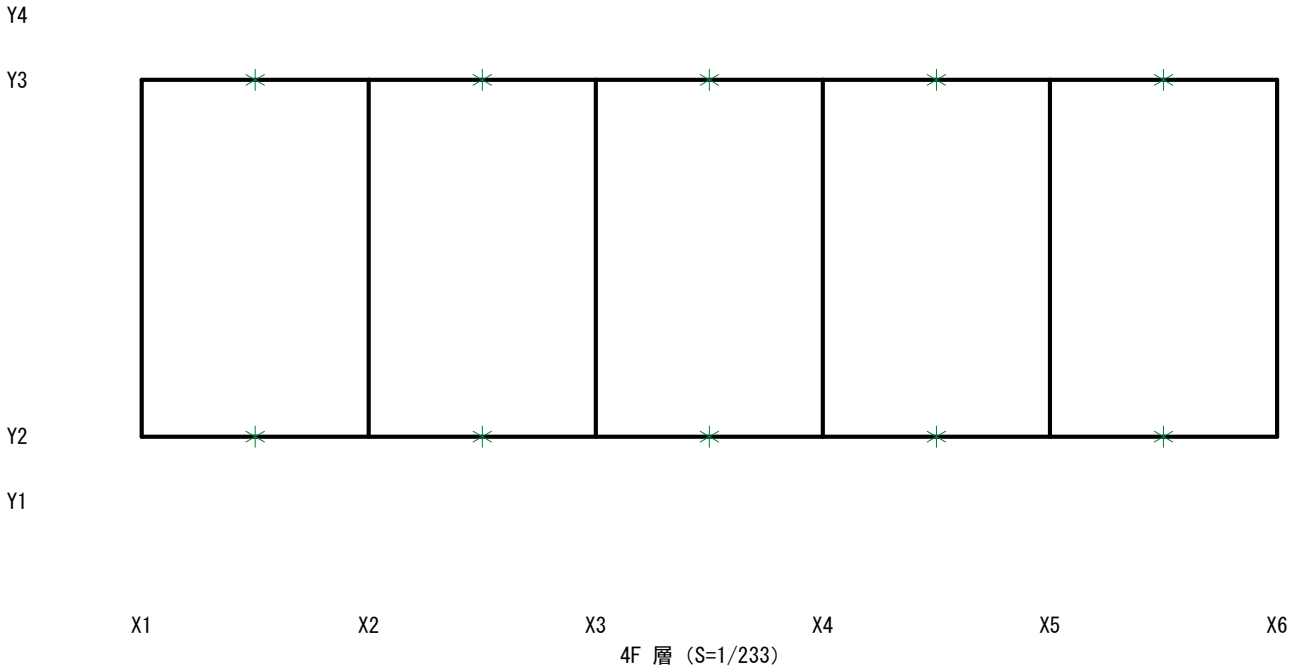

4F 層 (S=1/233)

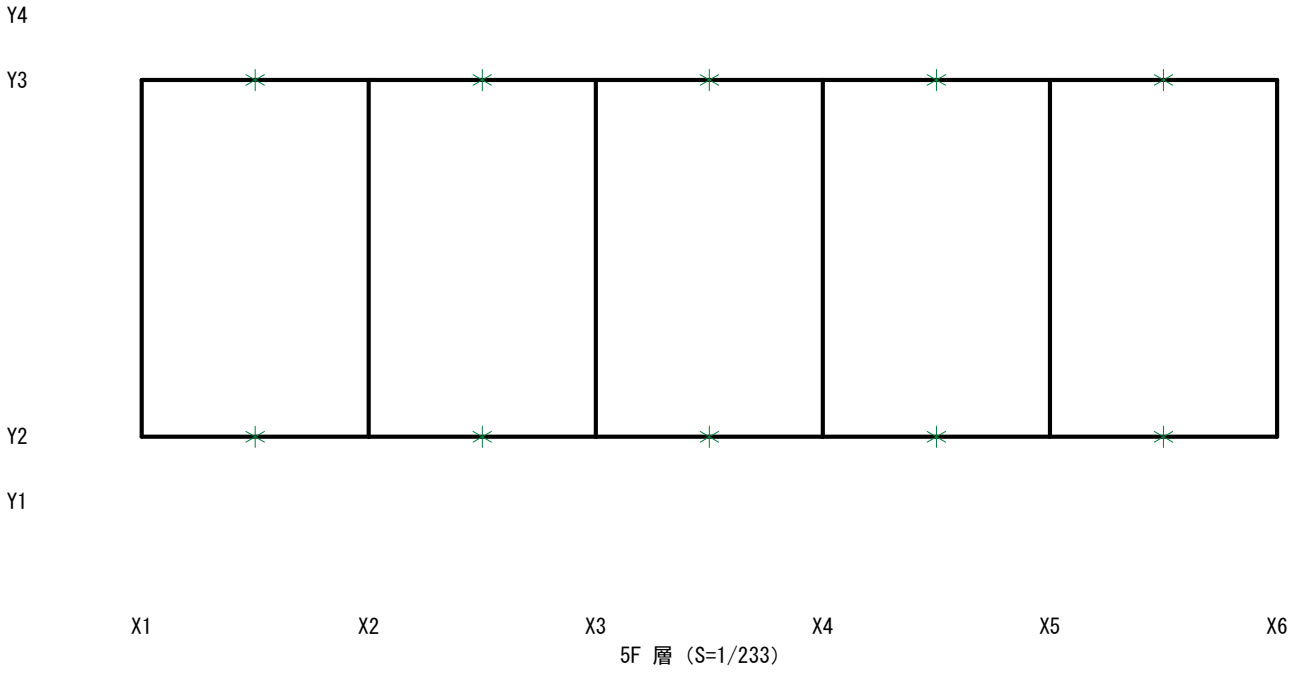

5F 層 (S=1/233)

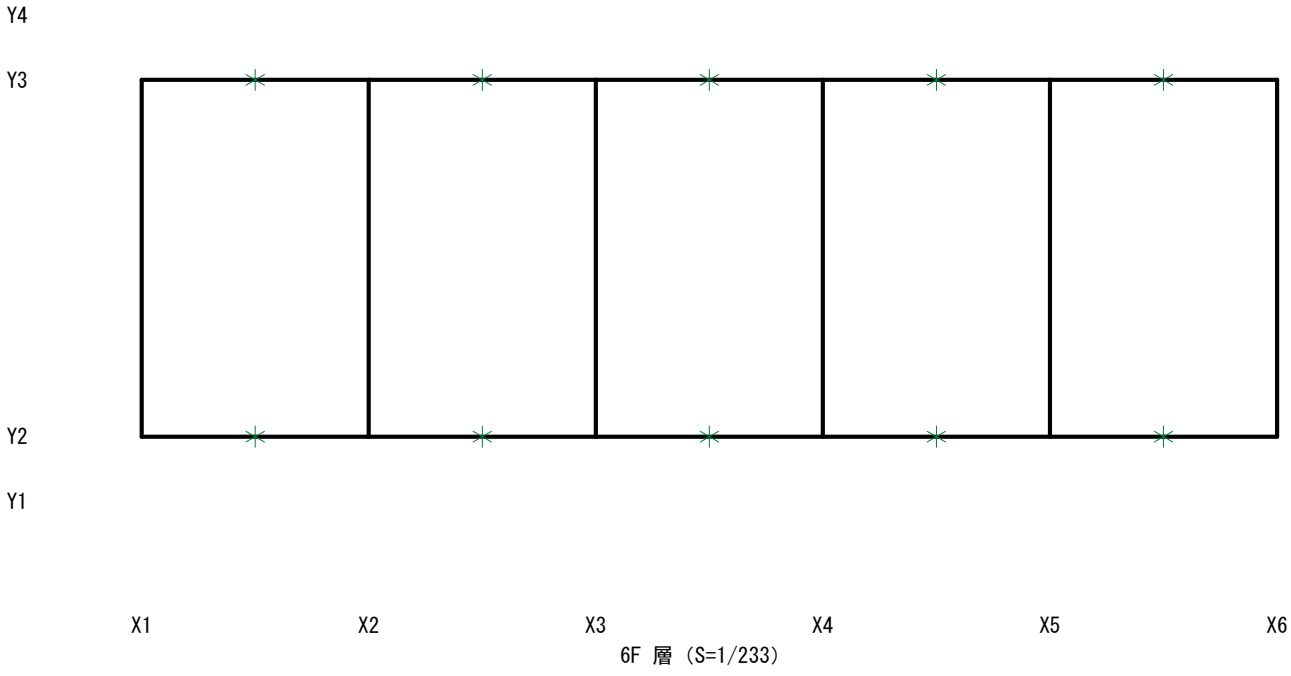

6F 層 (S=1/233)

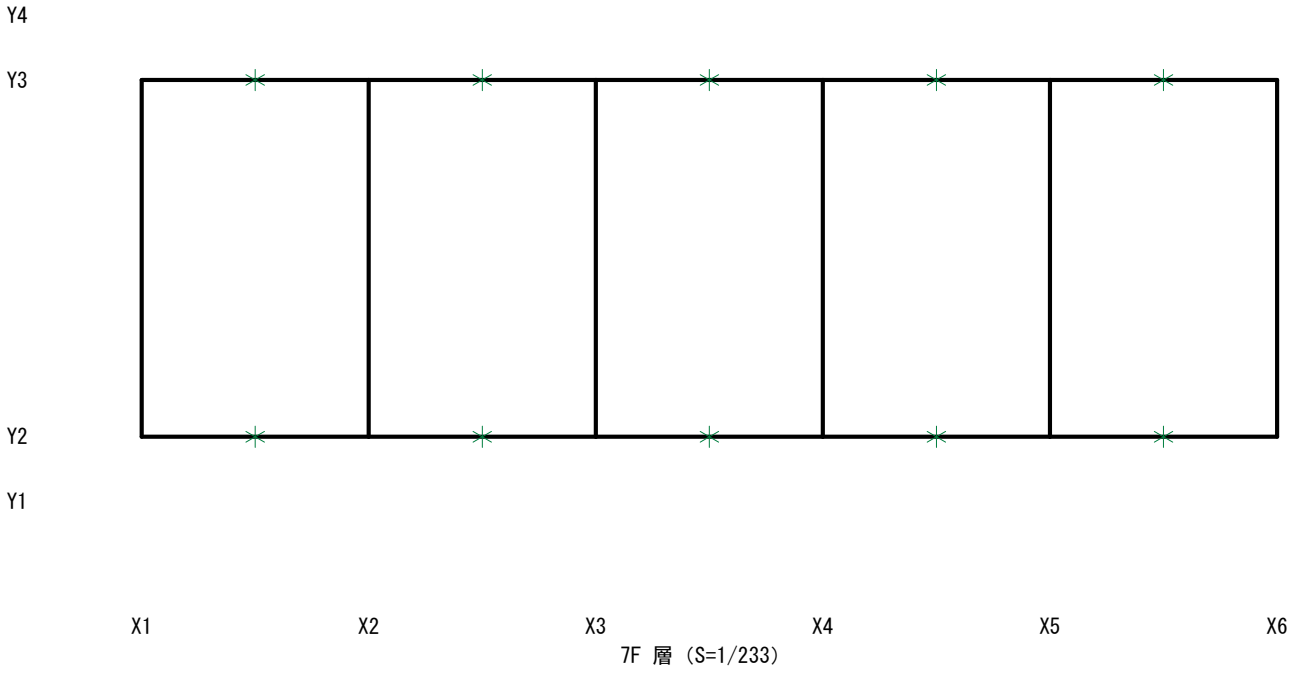

7F 層 (S=1/233)

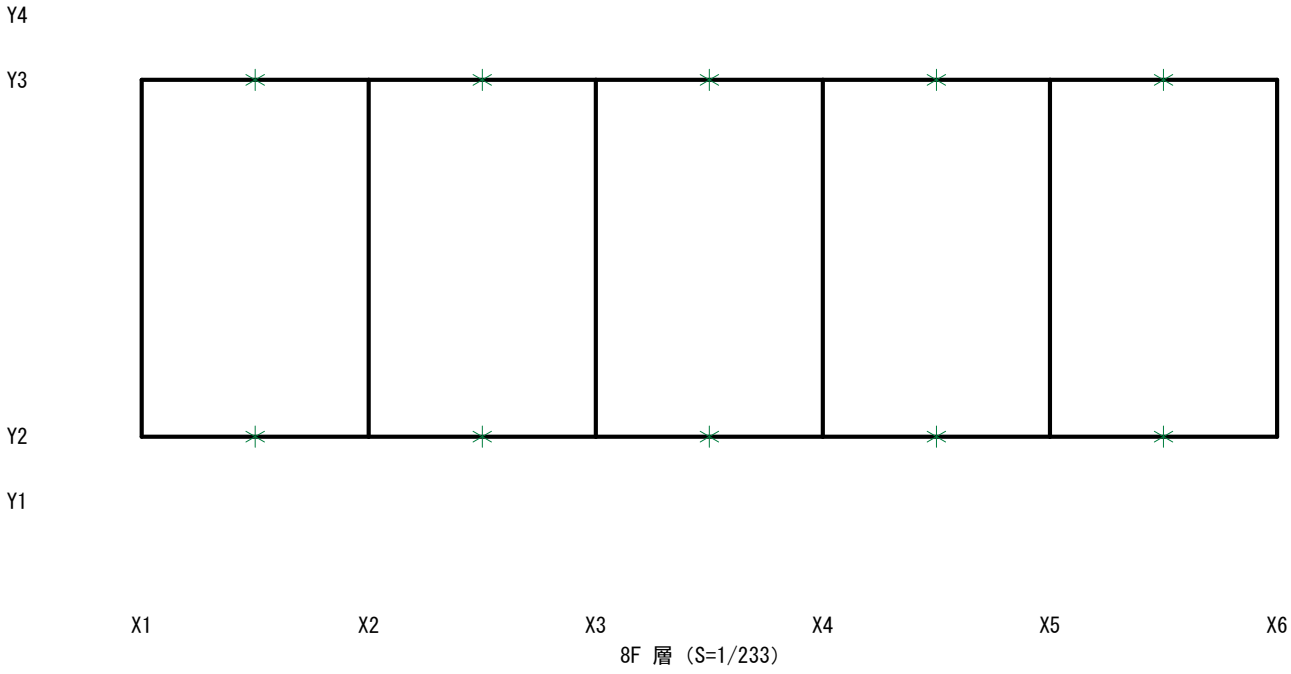

8F 層 (S=1/233)

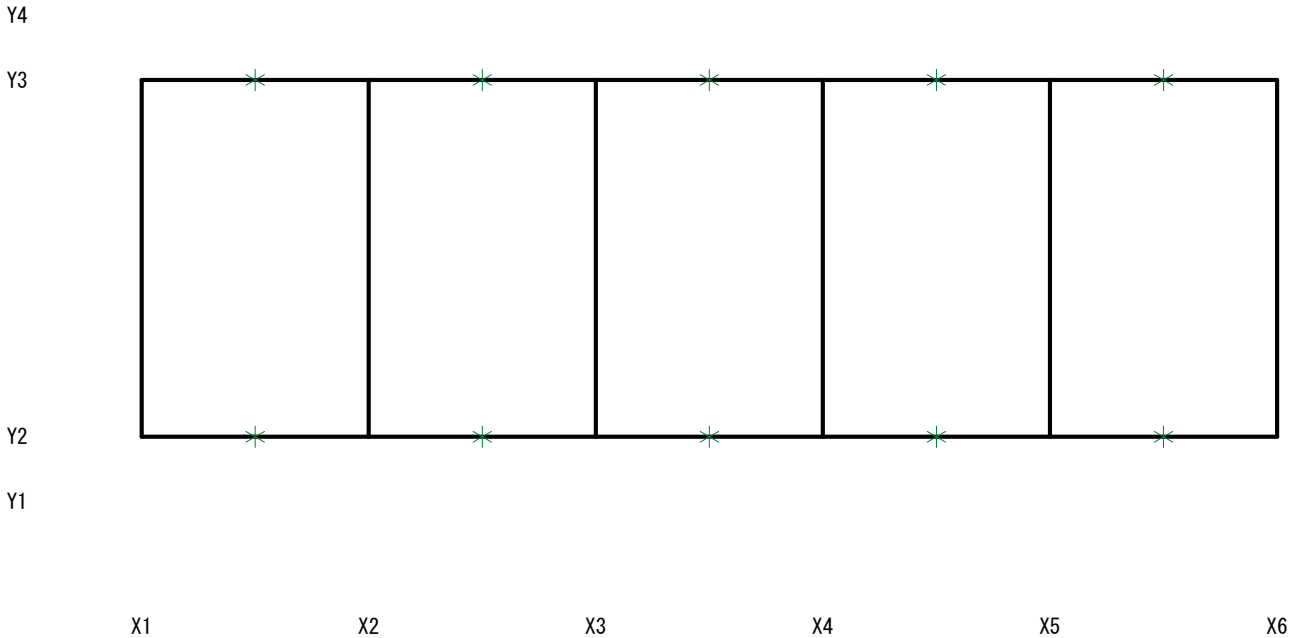

9F 層 (S=1/233)

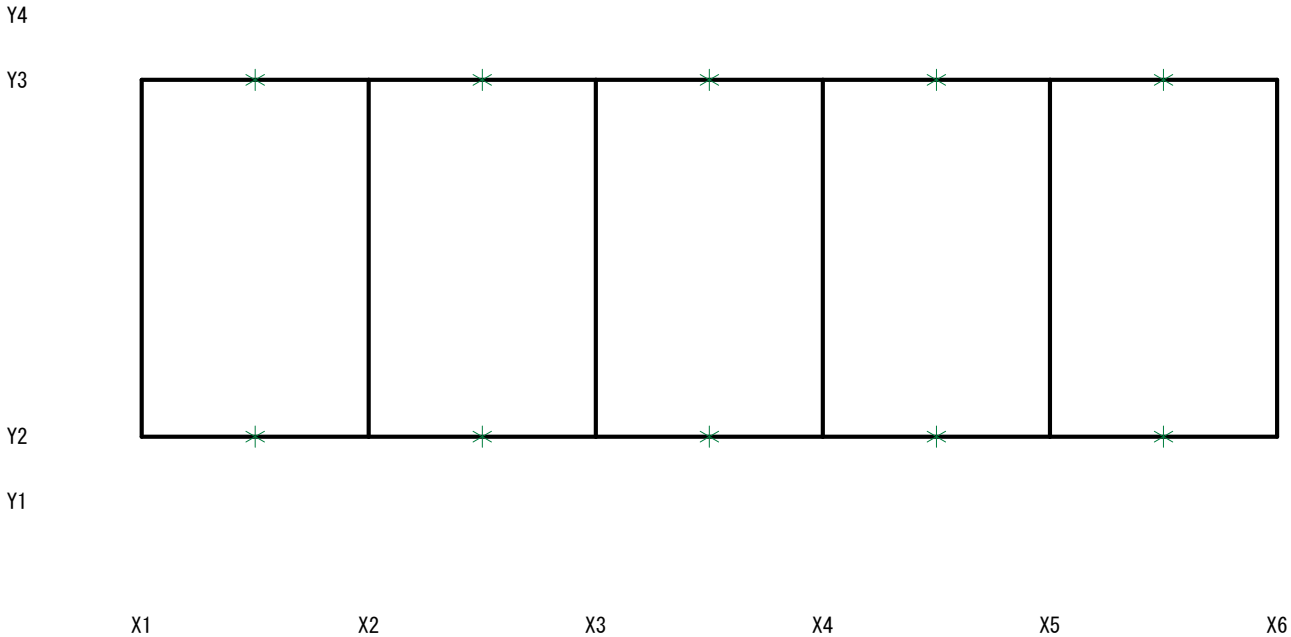

10F 層 (S=1/233)

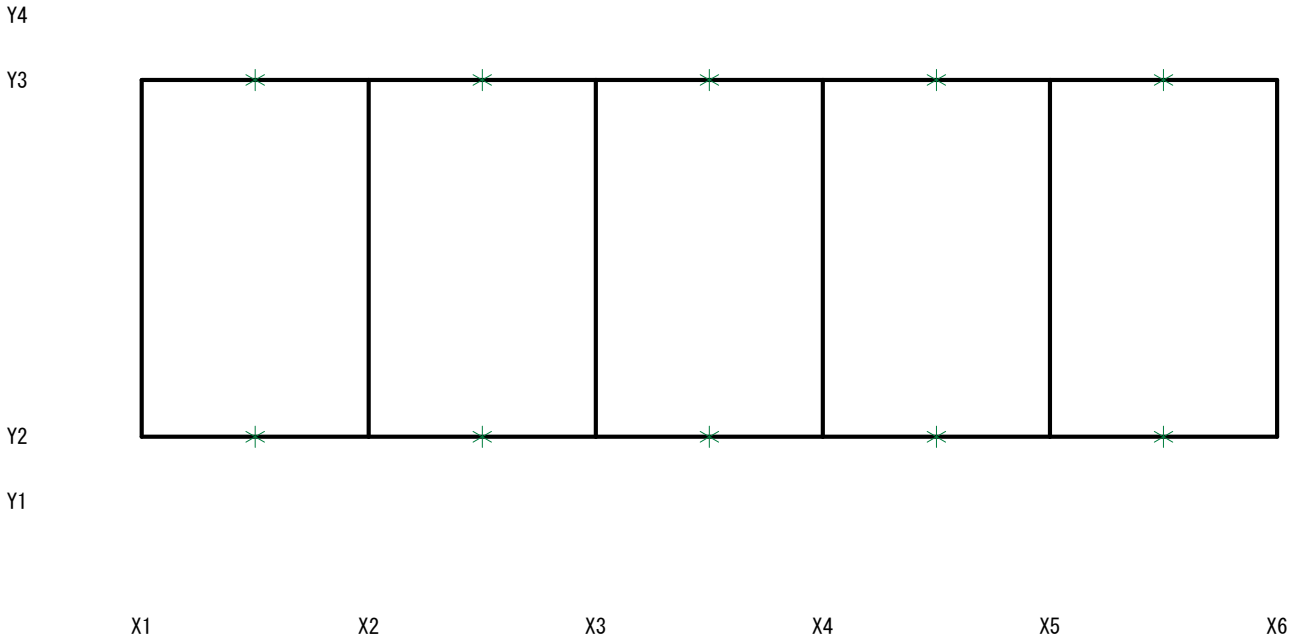

11F 層 (S=1/233)

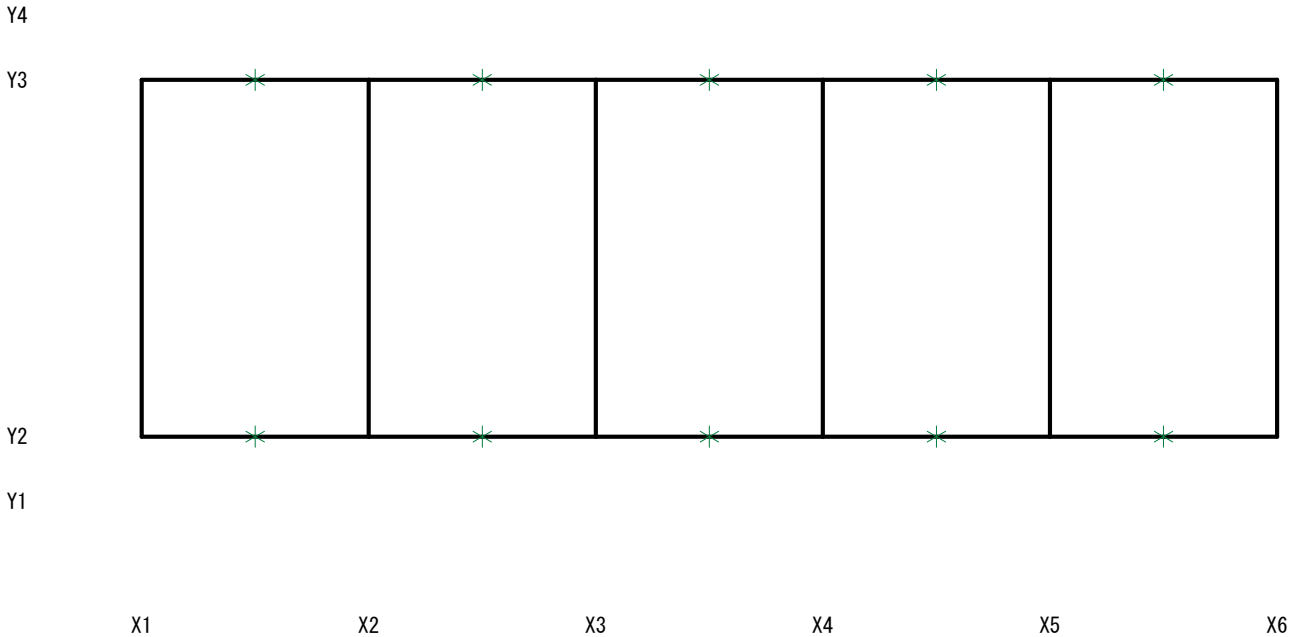

12F 層 (S=1/233)

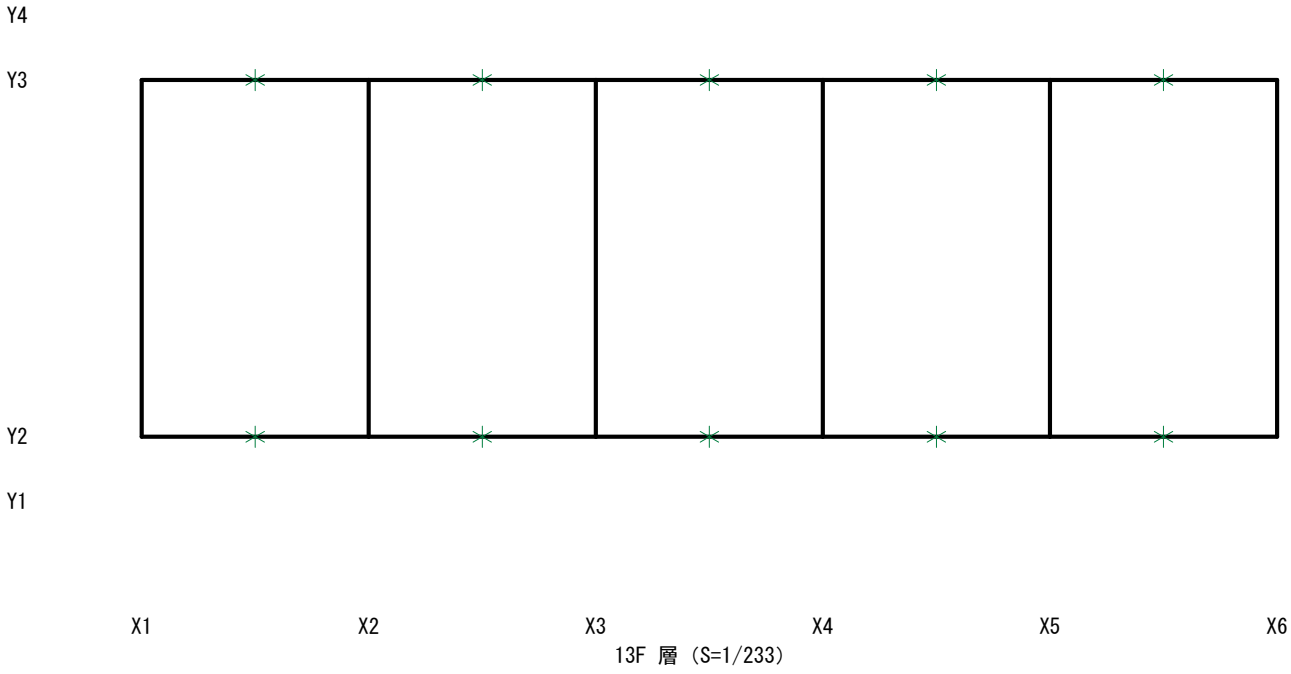

13F 層 (S=1/233)

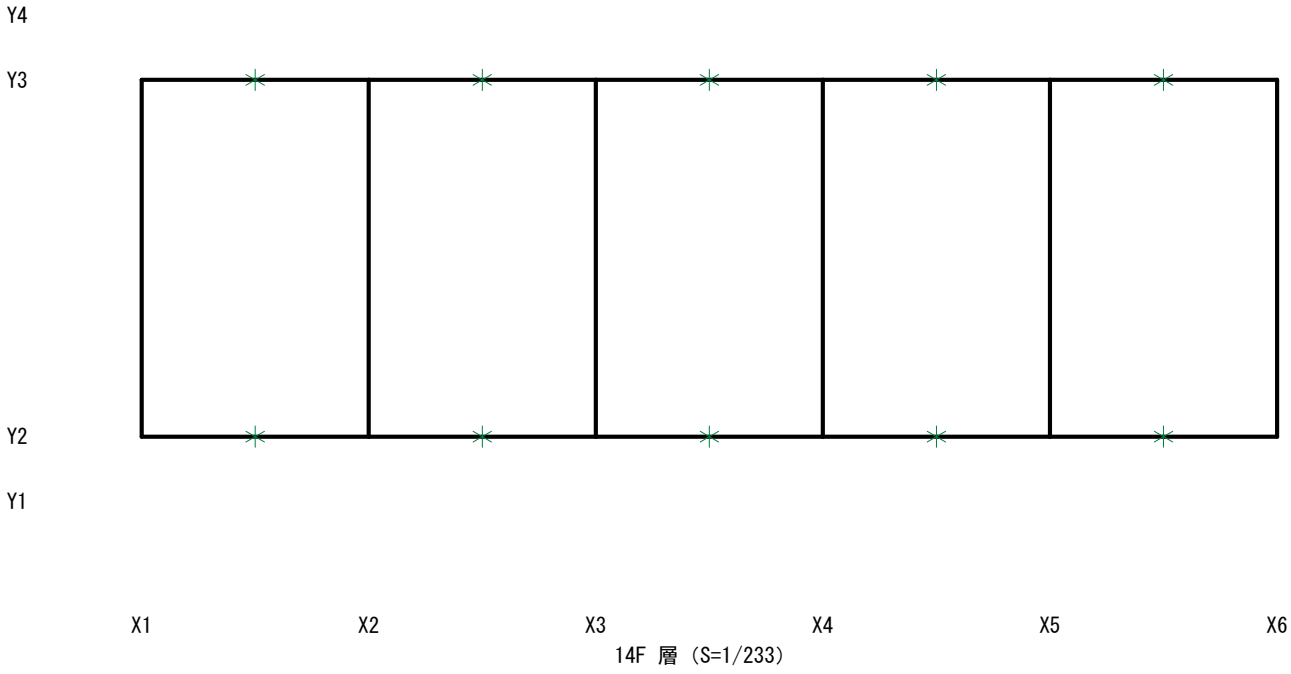

14F 層 (S=1/233)

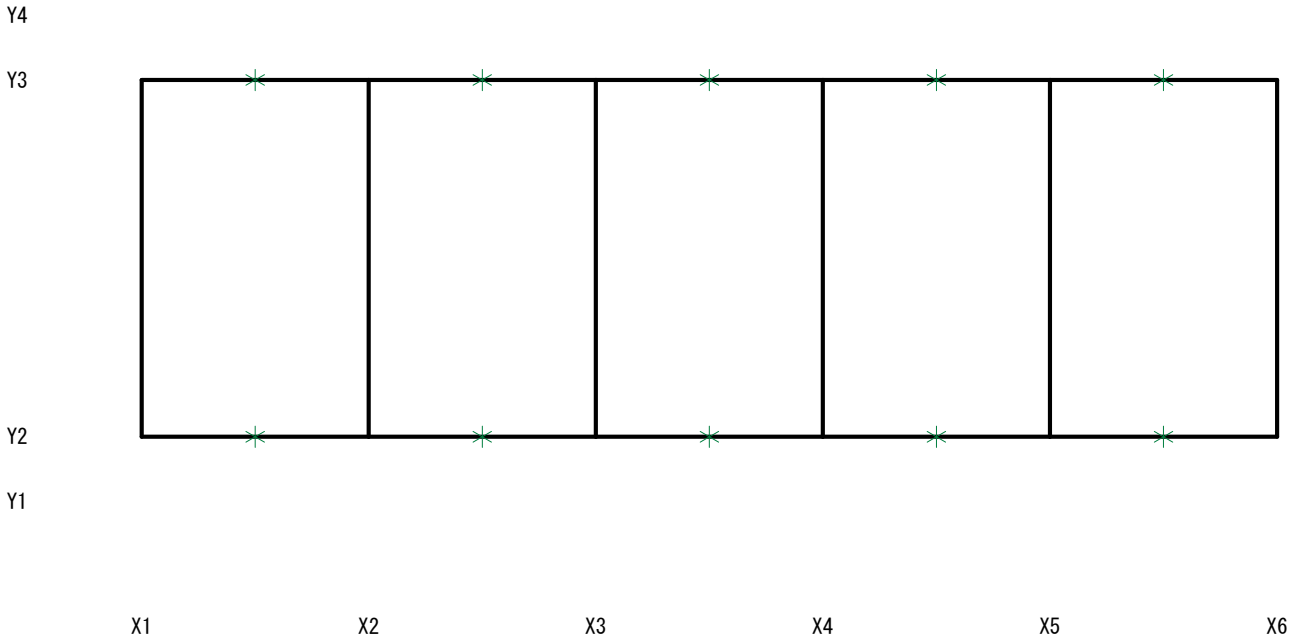

15F 層 (S=1/233)

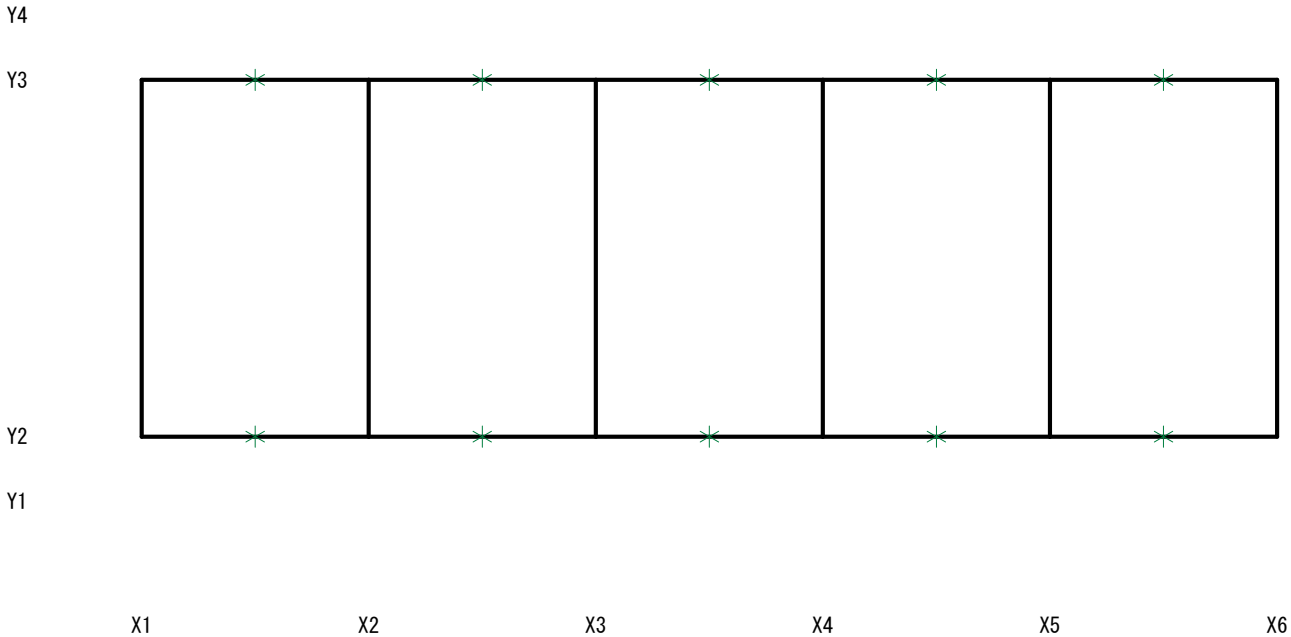

RF 層 (S=1/233)

（２）ＲＣはりの計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント（剛域考慮）
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）許容曲げモーメント
　　ＲＣ規準(1999)13条による
　エ）引張鉄筋比
　　Ptmax =　3.00 %
　　Ptmin =　0.40 %

オ）曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント)≦1.00 をＯＫとする

４）せん断力の検討
ア）地震時短期設計用せん断力
Qd = Min{ Qo + a*(Σ(My)/L'), QL + n*QE }
a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
My計算時：
主筋強度割増率： 1.10 倍
スラブ筋断面積： 7.10 cm2
イ）許容せん断力
ＲＣ規準(1999)15条(6)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q･d)の計算を行います
ウ）せん断補強筋比
Pwmax = 1.20 %
Pwmin = 0.20 %
エ）せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする

５）付着の検討
ＲＣ規準(1999)16条(14)～(18)式による

６）定着の検討
ＲＣ規準(1999)17条による

７）地震時設計応力の割増率
はりの応力割増率
応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率　　：壁のせん断力負担率が５０%を超える場合は上下階の柱せん断力Ｑが
0.25ｘＮＬｘＣｉ以上になるように応力を割増す
壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
15F	0.00	0.00	100.00	100.00
14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

（３）ＲＣはりの断面計算結果

記号説明

記号		単位	説明
断面名			入力で指定した断面名称。( )内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。
部材位置			部材位置は○○フレーム、○○層、[○○○－○○○軸]で表示します。
位置		cm	断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ、中央、右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちのり長さLo /4 の位置。( )内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	MI	kN･m	長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。
	Ms.U(D)	kN･m	断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。
	L.no		①／②：最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms.U、②はMs.D を示します。（注2）
	Ql	kN	最大長期せん断力。
	Qs	kN	最大短期せん断力。
	L.no		上記Qs の短期荷重ケース記号（注2）
断面	材質	N/mm2	Fc：コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。 鉄筋：①／②／③：①は鉄筋太物１の材質。②は鉄筋太物２の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	b	cm	はり幅
	D	cm	はりせい
	d.U(D)	cm	コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離
	j.U(D)	cm	曲げ材の応力中心距離(7/8)･d.U ((7/8)･d.D)

断面	被り/sat	cm, 10^2cm2	①／②：①はかぶり厚(上端：下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積
	上端筋 下端筋		入力した鉄筋本数で、２段筋の場合は上端筋１(下端筋１)が外側、上端筋２(下端筋２)が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がＸ形に配筋されていることを示します。
	STP径	mm	あばら筋径。算定計算の場合は、①ー②：①はあばら筋径、②は算定計算で求まるあばら筋ピッチ
	形ﾋﾟｯﾁ	mm	あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
曲げ	at.U(D)	cm2	上(下)端鉄筋断面積
	pt.U(D)	%	鉄筋比で、At.U/bd (At.D/db)
	Mal	kN･m	長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。
	Mas	kN･m	上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント
	判定		①／②：①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果
せん断	My.U(D)	kN･m	上(下)端引張となる降伏曲げモーメント
	L'(L)	cm	①(②)：①は、はりうちのり長さ、②は、はり軸心間の長さ
	Qd.正(負)	kN	地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。
	Qd	kN	Qd／Qa が最大となる時のQd
	L.no		上記のQdの荷重ケース記号 (注2)
	Qd/bj	N/cm2	短期で最大となるせん断応力度
	a		はりのせん断スパン比 (M／Qd) による割増係数で、(Ⅰ)は長期、(s.正)(s.負)は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。
	pw	%	あばら筋比
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas.正(負)	kN	地震時短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。Ｘ形配筋のときはＸ形主筋による分は含みません。
	Qax	kN	Ｘ形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果 (注1)
付着	Ta.U(D)	N/mm2	各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合に、同規準(27)式で求めます。
	Ld.U(D)	cm	上端(下端)筋の必要付着長さ。検定計算の場合に出力されます。 使用基準がＲＣ規準1999年版の場合は、同規準(14)、(15)式で求めます。ＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1.U(D)	cm	上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。検定計算の場合に出力されます。
	判定		使用基準がＲＣ規準1991 年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≦Ld1の場合にOK。使用基準がＲＣ規準1999 年版では、Ld≦Ld1の場合にOK。Ld＞Ld1でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。
定着	La.U(D)	cm	上端(下端)筋の必要定着長さ。検定計算の場合に出力されます。ＲＣ規準1999 年版の(19)、(20)式で求めます。 標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。 ( ) 内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15) 式で計算し、K=2.5 としています。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名			FG（ 3 ）			G1（ 3 ）			G1（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(55)	(350)	(63)	(55)	(350)	(63)	(55)	(350)	(63)
応力	Ml		110.6	-196.1	297.3	157.8	-94.0	176.6	157.9	-94.1	176.2
	Ms	U	2985.8	0.0	2837.1	1582.3	0.0	1576.7	1861.1	0.0	1854.1
		D	2764.6	329.0	2242.5	1266.8	99.9	1223.4	1545.2	103.2	1501.6
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		187.3	-26.7	-240.6	131.9	-2.7	-137.3	132.0	-2.6	-137.2
	Qs		1116.9	956.3	1170.2	616.8	487.6	622.2	712.4	583.0	717.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	237.8	237.8	237.8	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
		D	237.8	237.8	237.8	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
	j	U	208.1	208.1	208.1	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
		D	208.1	208.1	208.1	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
		D	95.28	95.28	95.28	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
	pt	U	0.50	0.50	0.50	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90
		D	0.50	0.50	0.50	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90
	Mal		4078.0	4078.0	4078.0	1006.4	722.8	1006.4	1006.4	722.8	1006.4
	Mas	U	8156.1	8156.1	8156.1	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8
		D	8156.1	8156.1	8156.1	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	8995.0		8995.0	2391.1		2391.1	2391.1		2391.1
		D	8748.5		8748.5	2318.8		2318.8	2318.8		2318.8
	L'(L)		582.5 (700.0)			582.5 (700.0)			582.5 (700.0)		
	Qd	正	1207.2	1421.1	1635.0	595.5	730.1	864.7	674.0	808.6	943.2
		負	1581.7	1367.8	1153.8	859.3	724.7	590.1	943.2	808.6	674.0
	Qd		1581.7	1421.1	1635.0	859.3	730.1	864.7	943.2	808.6	943.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		95.02	85.37	98.22	216.67	176.70	218.03	237.83	195.70	237.83
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.406	1.443	1.406	1.407	1.445	1.407
		s.正	1.559	1.559	1.559	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.689	1.689	1.689	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		4051.3	4051.3	4051.3	849.9	898.6	849.9	850.4	899.2	850.4
	Qas	正	5156.2	5156.2	5156.2	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4
		負	5432.0	5432.0	5432.0	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	305.3		301.9	191.0		190.6	212.4		211.8
		D	287.8		278.4	147.4		144.7	164.5		161.8
	Ld1	U	295.0		287.5	198.1		198.1	198.1		198.1
		D	295.0		287.5	215.6		215.6	215.6		215.6
	判定		**/OK		**/OK	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (33.2)		69.3 (31.6)	75.8 (72.8)		75.8 (72.5)	75.8 (85.6)		75.8 (85.3)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (46.6)		75.8 (45.0)	75.8 (56.8)		75.8 (55.2)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(55)	(350)	(63)	(55)	(350)	(63)	(55)	(350)	(63)
応力	Ml		158.1	-94.1	176.1	158.2	-94.1	175.9	158.4	-94.1	175.8
	Ms	U	1906.4	0.0	1896.0	1867.3	0.0	1853.8	1789.4	0.0	1778.4
		D	1590.3	102.2	1543.7	1550.8	100.3	1501.9	1472.6	100.7	1426.8
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		132.0	-2.6	-137.2	132.1	-2.5	-137.1	132.1	-2.5	-137.1
	Qs		727.4	598.0	732.6	713.5	584.0	718.6	687.2	557.6	692.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
		D	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
	j	U	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
		D	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
		D	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
	pt	U	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90
		D	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90
	Mal		1006.4	722.8	1006.4	1006.4	722.8	1006.4	1006.4	722.8	1006.4
	Mas	U	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8
		D	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2391.1		2391.1	2391.1		2391.1	2391.1		2391.1
		D	2318.8		2318.8	2318.8		2318.8	2318.8		2318.8
	L'(L)		582.5 (700.0)			582.5 (700.0)			582.5 (700.0)		
	Qd	正	674.0	808.6	943.2	674.0	808.6	943.2	674.0	808.6	943.2
		負	943.2	808.6	674.0	943.2	808.6	674.0	943.2	808.6	674.0
	Qd		943.2	808.6	943.2	943.2	808.6	943.2	943.2	808.6	943.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		237.83	195.70	237.83	237.83	195.70	237.83	237.83	195.70	237.83
	a	l	1.408	1.445	1.408	1.408	1.446	1.408	1.409	1.447	1.409
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		850.5	899.3	850.5	850.7	899.5	850.7	850.9	899.7	850.9
	Qas	正	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4
		負	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	215.8		215.1	212.8		211.8	206.9		206.0
		D	167.2		164.4	164.8		161.8	160.0		157.2
	Ld1	U	198.1		198.1	198.1		198.1	198.1		198.1
		D	215.6		215.6	215.6		215.6	215.6		215.6
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (87.7)		75.8 (87.2)	75.8 (85.9)		75.8 (85.3)	75.8 (82.3)		75.8 (81.8)
		D	75.8 (58.5)		75.8 (56.8)	75.8 (57.1)		75.8 (55.3)	75.8 (54.2)		75.8 (52.5)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(55)	(350)	(63)	(55)	(350)	(63)	(55)	(350)	(63)
応力	Ml		158.6	-94.1	175.6	158.4	-94.2	175.6	156.2	-92.1	171.3
	Ms	U	1715.1	0.0	1697.0	1650.9	0.0	1622.2	1451.3	0.0	1431.1
		D	1397.9	96.4	1345.8	1334.1	98.2	1271.1	1139.0	93.3	1088.6
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		132.2	-2.4	-137.0	132.2	-2.5	-137.1	129.4	-2.2	-133.7
	Qs		660.6	530.8	665.4	636.7	507.0	641.6	568.0	440.8	572.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	70.1	72.6	70.1
		D	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	61.4	63.6	61.4
		D	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	66.99	47.85	66.99
		D	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90	1.59	1.10	1.59
		D	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90	1.59	1.10	1.59
	Mal		1006.4	722.8	1006.4	1006.4	722.8	1006.4	793.6	603.5	793.6
	Mas	U	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8	1587.2	1207.0	1587.2
		D	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8	1587.2	1207.0	1587.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2391.1		2391.1	2391.1		2391.1	1887.0		1887.0
		D	2318.8		2318.8	2318.8		2318.8	1814.3		1814.3
	L'(L)		582.5 (700.0)			582.5 (700.0)			582.5 (700.0)		
	Qd	正	660.4	795.0	929.6	624.7	759.3	893.9	503.9	635.4	767.0
		負	924.8	790.2	655.6	889.0	754.4	619.8	767.0	635.4	503.9
	Qd		924.8	795.0	929.6	889.0	759.3	893.9	767.0	635.4	767.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		233.19	192.42	234.41	224.17	183.78	225.41	208.26	166.61	208.26
	a	l	1.410	1.447	1.410	1.410	1.448	1.410	1.415	1.448	1.415
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847
	Qal		851.1	899.9	851.1	851.2	900.1	851.2	644.0	676.6	644.0
	Qas	正	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4	787.6	815.7	787.6
		負	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4	787.6	815.7	787.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	201.2		199.8	196.3		194.1	225.2		223.1
		D	155.4		152.2	151.5		147.7	167.5		163.2
	Ld1	U	198.1		198.1	198.1		198.1	198.1		198.1
		D	215.6		215.6	215.6		215.6	215.6		215.6
	判定		NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (78.9)		75.8 (78.0)	75.8 (75.9)		75.8 (74.6)	82.7 (93.1)		82.7 (91.8)
		D	75.8 (51.4)		75.8 (49.5)	75.8 (49.1)		75.8 (46.8)	82.7 (58.4)		82.7 (55.8)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ12F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(55)	(350)	(63)	(55)	(350)	(63)	(55)	(350)	(63)
応力	Ml		156.4	-92.1	171.0	156.2	-92.2	171.1	152.8	-88.3	163.7
	Ms	U	1374.1	0.0	1355.3	1317.0	0.0	1297.8	964.3	0.0	958.4
		D	1061.3	93.4	1013.2	1004.6	94.5	955.7	658.8	90.2	631.0
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		129.5	-2.1	-133.6	129.4	-2.1	-133.7	124.7	-1.6	-127.8
	Qs		541.8	414.4	546.0	522.1	394.8	526.4	400.4	277.3	403.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	62.8	62.8	62.8
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	62.8	62.8	62.8
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	55.0	55.0	55.0
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.64	47.64	47.64
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.64	47.64	47.64
	pt	U	1.59	1.10	1.59	1.59	1.10	1.59	1.26	1.26	1.26
		D	1.59	1.10	1.59	1.59	1.10	1.59	1.26	1.26	1.26
	Mal		793.6	603.5	793.6	793.6	603.5	793.6	513.3	513.3	513.3
	Mas	U	1587.2	1207.0	1587.2	1587.2	1207.0	1587.2	1026.6	1026.6	1026.6
		D	1587.2	1207.0	1587.2	1587.2	1207.0	1587.2	1026.6	1026.6	1026.6
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1220.4		1220.4
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1155.3		1155.3
	L'(L)		582.5 (700.0)			582.5 (700.0)			582.5 (700.0)		
	Qd	正	489.1	620.6	752.2	459.7	591.2	722.7	281.6	407.9	534.1
		負	748.0	616.4	484.9	718.5	587.0	455.4	534.1	407.9	281.6
	Qd		748.0	620.6	752.2	718.5	591.2	722.7	534.1	407.9	534.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		203.11	162.73	204.24	195.10	155.01	196.26	161.96	123.68	161.96
	a	l	1.416	1.448	1.416	1.416	1.448	1.416	1.316	1.316	1.316
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		644.2	676.8	644.2	644.2	676.9	644.2	537.7	537.7	537.7
	Qas	正	787.6	815.7	787.6	787.6	815.7	787.6	690.4	690.4	690.4
		負	787.6	815.7	787.6	787.6	815.7	787.6	690.4	690.4	690.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	217.0		215.0	210.9		208.8	211.6		210.6
		D	160.9		156.8	156.0		151.9	144.1		140.7
	Ld1	U	198.1		198.1	198.1		198.1	295.0		287.5
		D	215.6		215.6	215.6		215.6	295.0		287.5
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	82.7 (88.1)		82.7 (86.9)	82.7 (84.4)		82.7 (83.2)	79.2 (92.8)		79.2 (92.3)
		D	82.7 (54.4)		82.7 (52.0)	82.7 (51.5)		82.7 (49.0)	79.2 (50.7)		79.2 (48.6)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ13F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ14F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ15F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(55)	(350)	(63)	(55)	(350)	(63)	(55)	(350)	(63)
応力	Ml		152.9	-88.3	163.6	152.7	-88.4	163.6	148.7	-84.7	156.4
	Ms	U	872.8	0.0	867.6	730.0	0.0	727.5	517.6	0.0	518.7
		D	567.0	89.5	540.4	424.6	89.0	400.2	220.2	86.1	205.9
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		124.7	-1.5	-127.7	124.7	-1.6	-127.8	119.8	-1.1	-122.0
	Qs		369.1	246.0	372.2	320.6	197.5	323.7	245.4	126.6	247.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76
		D	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01
		D	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01
	Mal		513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	343.7	343.7	343.7
	Mas	U	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	687.4	687.4	687.4
		D	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	687.4	687.4	687.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4	835.3		835.3
		D	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3	770.2		770.2
	L'(L)		582.5 (700.0)			582.5 (700.0)			582.5 (700.0)		
	Qd	正	242.0	368.2	494.4	169.2	295.4	421.6	68.5	189.4	310.3
		負	491.4	365.1	238.9	418.5	292.3	166.1	308.1	187.2	66.3
	Qd		491.4	368.2	494.4	418.5	295.4	421.6	308.1	189.4	310.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		149.01	111.66	149.94	126.92	89.59	127.87	112.13	68.92	112.93
	a	l	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508
	Qal		537.8	537.8	537.8	537.8	537.8	537.8	357.3	357.3	357.3
	Qas	正	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1
		負	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	197.4		196.6	175.4		175.0	175.4		175.7
		D	132.8		129.5	115.2		112.2	101.1		98.6
	Ld1	U	295.0		287.5	295.0		287.5	295.0		287.5
		D	295.0		287.5	295.0		287.5	295.0		287.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	79.2 (84.0)		79.2 (83.5)	79.2 (70.3)		79.2 (70.0)	79.2 (74.7)		79.2 (74.9)
		D	79.2 (43.7)		79.2 (41.6)	79.2 (32.7)		79.2 (30.8)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名			G1 (3)			FG (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(55)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		103.1	-66.7	117.6	282.7	-129.6	258.2	169.9	-91.4	169.8
	Ms	U	353.0	0.0	356.5	2741.7	0.0	2758.2	1621.9	0.0	1619.6
		D	146.8	69.1	121.3	2176.3	150.1	2241.7	1282.0	92.4	1280.0
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		81.2	-2.1	-85.3	217.4	3.5	-210.4	134.6	0.0	-134.6
	Qs		165.1	86.0	169.3	1079.9	865.9	1072.9	639.3	504.7	639.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0
	D		70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8	69.1	72.6	69.1
		D	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8	69.1	72.6	69.1
	j	U	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1	60.5	63.6	60.5
		D	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70
		D	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70
	pt	U	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50	2.13	1.22	2.13
		D	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50	2.13	1.22	2.13
	Mal		343.7	343.7	343.7	4078.0	4078.0	4078.0	1099.9	722.8	1099.9
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1	2199.8	1445.7	2199.8
		D	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1	2199.8	1445.7	2199.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	835.3		835.3	8995.0		8995.0	2626.6		2626.6
		D	770.2		770.2	8748.5		8748.5	2554.9		2554.9
	L'(L)		582.5 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	44.7	127.9	211.2	1076.2	1290.1	1504.1	622.4	757.0	891.6
		負	207.1	123.8	40.5	1511.1	1297.1	1083.2	891.6	757.0	622.4
	Qd		207.1	127.9	211.2	1511.1	1297.1	1504.1	891.6	757.0	891.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		75.35	46.56	76.86	90.77	77.92	90.35	226.72	183.22	226.71
	a	l	1.252	1.252	1.252	2.000	2.000	2.000	1.416	1.461	1.416
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.654	1.654	1.654	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.635	1.635	1.635	1.000	1.000	1.000
	pw		0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172
	Qal		344.0	344.0	344.0	4051.3	4051.3	4051.3	846.1	904.9	846.1
	Qas	正	438.1	438.1	438.1	5357.6	5357.6	5357.6	1065.4	1119.3	1065.4
		負	438.1	438.1	438.1	5318.8	5318.8	5318.8	1065.4	1119.3	1065.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	139.6		140.4	299.8		300.2	194.1		194.0
		D	88.4		83.9	277.2		278.4	148.2		148.1
	Ld1	U	295.0		287.5	287.5		287.5	196.3		196.3
		D	295.0		287.5	287.5		287.5	213.8		213.8
	判定		OK/OK		OK/OK	**/OK		**/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	79.2 (51.0)		79.2 (51.5)	69.3 (30.5)		69.3 (30.7)	75.8 (67.7)		75.8 (67.6)
		D	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (42.8)		75.8 (42.7)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		170.2	-91.3	169.7	170.2	-91.3	169.7	170.2	-91.3	169.7
	Ms	U	1935.1	0.0	1932.1	2000.6	0.0	1996.9	1977.3	0.0	1972.9
		D	1594.6	92.5	1592.7	1660.3	92.9	1657.5	1636.9	93.2	1633.5
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		134.7	0.1	-134.5	134.7	0.1	-134.5	134.7	0.1	-134.5
	Qs		748.1	613.5	748.0	770.8	636.2	770.7	762.6	627.9	762.4
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal		1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	766.5	901.1	1035.7	766.5	901.1	1035.7	766.5	901.1	1035.7
		負	1035.7	901.1	766.5	1035.7	901.1	766.5	1035.7	901.1	766.5
	Qd		1035.7	901.1	1035.7	1035.7	901.1	1035.7	1035.7	901.1	1035.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		263.37	218.10	263.37	263.37	218.10	263.37	263.37	218.10	263.37
	a	l	1.414	1.460	1.414	1.415	1.460	1.415	1.415	1.460	1.415
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		845.6	904.4	845.6	845.7	904.5	845.7	845.7	904.5	845.7
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
		負	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	218.3		218.0	223.3		223.0	221.5		221.2
		D	167.4		167.3	171.5		171.3	170.1		169.8
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8		213.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (80.8)		75.8 (80.6)	75.8 (83.5)		75.8 (83.3)	75.8 (82.5)		75.8 (82.3)
		D	75.8 (53.2)		75.8 (53.2)	75.8 (55.4)		75.8 (55.3)	75.8 (54.7)		75.8 (54.5)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		170.2	-91.3	169.7	170.2	-91.3	169.7	170.2	-91.3	169.7
	Ms	U	1921.9	0.0	1917.0	1848.2	0.0	1842.6	1773.7	0.0	1767.4
		D	1581.6	93.5	1577.5	1507.8	93.8	1503.2	1433.3	94.2	1428.0
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		134.7	0.1	-134.5	134.7	0.1	-134.5	134.7	0.1	-134.5
	Qs		743.2	608.6	743.1	717.4	582.8	717.3	691.4	556.8	691.2
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal		1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	766.5	901.1	1035.7	739.5	874.1	1008.7	700.4	835.0	969.6
		負	1035.7	901.1	766.5	1008.8	874.2	739.6	969.8	835.2	700.5
	Qd		1035.7	901.1	1035.7	1008.8	874.2	1008.7	969.8	835.2	969.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		263.37	218.10	263.37	256.53	211.59	256.49	246.59	202.13	246.56
	a	l	1.415	1.460	1.415	1.415	1.460	1.415	1.415	1.460	1.415
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		845.7	904.5	845.7	845.7	904.5	845.7	845.7	904.4	845.7
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
		負	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	217.2		216.9	211.6		211.1	205.8		205.3
		D	166.6		166.4	162.1		161.8	157.5		157.2
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8		213.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (80.2)		75.8 (80.0)	75.8 (77.1)		75.8 (76.9)	75.8 (74.0)		75.8 (73.8)
		D	75.8 (52.8)		75.8 (52.7)	75.8 (50.3)		75.8 (50.2)	75.8 (47.9)		75.8 (47.7)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		166.5	-89.5	166.2	166.5	-89.5	166.2	166.6	-89.5	166.2
	Ms	U	1579.3	0.0	1573.8	1511.1	0.0	1505.3	1456.7	0.0	1450.4
		D	1246.2	92.0	1241.5	1178.0	92.2	1173.0	1123.6	92.4	1118.1
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		131.6	0.1	-131.5	131.6	0.1	-131.5	131.6	0.1	-131.5
	Qs		622.1	490.6	622.0	598.3	466.8	598.2	579.3	447.8	579.2
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4
		D	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4
	j	U	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7
		D	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56
		D	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56
	pt	U	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84
		D	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84
	Mal		869.0	603.5	869.0	869.0	603.5	869.0	869.0	603.5	869.0
	Mas	U	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1
		D	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2122.3		2122.3	2122.3		2122.3	2122.3		2122.3
		D	2050.4		2050.4	2050.4		2050.4	2050.4		2050.4
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	594.1	725.7	857.2	568.5	700.0	831.6	540.0	671.5	803.1
		負	857.2	725.7	594.1	831.7	700.1	568.6	803.2	671.6	540.1
	Qd		857.2	725.7	857.2	831.7	700.1	831.6	803.2	671.6	803.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		235.40	190.27	235.40	228.38	183.58	228.36	220.55	176.10	220.52
	a	l	1.416	1.459	1.416	1.416	1.459	1.416	1.416	1.459	1.416
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058
	Qal		712.2	758.7	712.2	712.2	758.7	712.2	712.1	758.7	712.1
	Qas	正	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6
		負	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	218.7		218.2	212.3		211.7	207.1		206.5
		D	163.6		163.3	158.5		158.1	154.4		153.9
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8		213.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	82.7 (89.6)		82.7 (89.3)	82.7 (85.7)		82.7 (85.4)	82.7 (82.6)		82.7 (82.3)
		D	82.7 (56.6)		82.7 (56.3)	82.7 (53.5)		82.7 (53.2)	82.7 (51.0)		82.7 (50.7)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ12F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ13F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ14F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		160.2	-86.4	160.0	160.2	-86.4	160.0	160.2	-86.4	160.0
	Ms	U	1075.3	0.0	1072.2	985.1	0.0	981.8	845.1	0.0	841.7
		D	754.9	87.9	752.2	664.6	88.0	661.7	524.6	88.0	521.6
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		126.2	0.0	-126.2	126.2	0.0	-126.2	126.3	0.0	-126.2
	Qs		444.0	317.8	444.0	412.6	286.4	412.6	363.9	237.7	363.8
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5
		D	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5
	j	U	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0
		D	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.53	1.05	1.53	1.53	1.05	1.53	1.53	1.05	1.53
		D	1.53	1.05	1.53	1.53	1.05	1.53	1.53	1.05	1.53
	Mal		562.0	429.3	562.0	562.0	429.3	562.0	562.0	429.3	562.0
	Mas	U	1123.9	858.5	1123.9	1123.9	858.5	1123.9	1123.9	858.5	1123.9
		D	1123.9	858.5	1123.9	1123.9	858.5	1123.9	1123.9	858.5	1123.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1361.6		1361.6	1361.6		1361.6	1361.6		1361.6
		D	1298.8		1298.8	1298.8		1298.8	1298.8		1298.8
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	336.5	462.7	588.9	303.3	429.5	555.7	230.2	356.4	482.7
		負	588.9	462.7	336.5	555.8	429.6	303.3	482.7	356.5	230.3
	Qd		588.9	462.7	588.9	555.8	429.6	555.7	482.7	356.5	482.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		185.33	140.31	185.33	174.91	130.27	174.90	151.92	108.12	151.90
	a	l	1.292	1.324	1.292	1.292	1.324	1.292	1.292	1.324	1.292
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		512.3	539.8	512.3	512.3	539.8	512.3	512.2	539.8	512.2
	Qas	正	665.3	690.4	665.3	665.3	690.4	665.3	665.3	690.4	665.3
		負	665.3	690.4	665.3	665.3	690.4	665.3	665.3	690.4	665.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	214.0		213.6	201.1		200.6	181.1		180.7
		D	146.7		146.4	136.4		136.1	120.4		120.1
	Ld1	U	191.8		191.8	191.8		191.8	191.8		191.8
		D	207.8		207.8	207.8		207.8	207.8		207.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	79.2 (92.1)		79.2 (91.8)	79.2 (84.4)		79.2 (84.1)	79.2 (72.4)		79.2 (72.1)
		D	79.2 (51.7)		79.2 (51.5)	79.2 (45.5)		79.2 (45.3)	79.2 (35.9)		79.2 (35.7)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			FG (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ15F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		153.9	-83.4	153.9	113.3	-64.2	112.6	260.2	-139.8	260.2
	Ms	U	624.4	0.0	622.4	450.4	0.0	445.1	2775.0	0.0	2775.0
		D	316.6	84.4	314.6	223.9	66.5	219.9	2254.5	139.9	2254.5
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		120.9	0.0	-120.9	83.4	0.1	-83.2	213.9	0.0	-213.9
	Qs		284.2	163.3	284.2	199.8	116.6	199.6	1088.6	874.7	1088.6
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28
		D	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28
	pt	U	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50
		D	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50
	Mal		343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	4078.0	4078.0	4078.0
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1
		D	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	835.3		835.3	835.3		835.3	8995.0		8995.0
		D	770.2		770.2	770.2		770.2	8748.5		8748.5
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	124.0	245.0	365.9	91.3	174.6	257.9	1098.1	1312.0	1526.0
		負	365.9	245.0	124.0	258.1	174.8	91.5	1526.0	1312.0	1098.1
	Qd		365.9	245.0	365.9	258.1	174.8	257.9	1526.0	1312.0	1526.0
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		133.15	89.14	133.15	93.91	63.61	93.84	91.67	78.82	91.67
	a	l	1.322	1.322	1.322	1.265	1.265	1.265	2.000	2.000	2.000
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.643	1.643	1.643
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.643	1.643	1.643
	pw		0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952
	Qal		358.5	358.5	358.5	346.6	346.6	346.6	4051.3	4051.3	4051.3
	Qas	正	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	5334.6	5334.6	5334.6
		負	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	5334.6	5334.6	5334.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	198.7		198.2	160.8		159.6	300.5		300.5
		D	117.9		117.6	101.8		101.1	278.6		278.6
	Ld1	U	287.5		287.5	287.5		287.5	287.5		287.5
		D	287.5		287.5	287.5		287.5	287.5		287.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	**/OK		**/OK
定着	La	U	79.2 (90.2)		79.2 (89.9)	79.2 (65.0)		79.2 (64.3)	69.3 (30.9)		69.3 (30.9)
		D	79.2 (36.6)		79.2 (36.3)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		169.9	-91.3	169.9	169.9	-91.4	169.9	169.9	-91.3	169.9
	Ms	U	1621.9	0.0	1621.9	1937.1	0.0	1937.1	2003.8	0.0	2003.8
		D	1282.2	91.3	1282.2	1597.4	91.4	1597.4	1664.1	91.3	1664.1
	L.no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		134.6	0.0	-134.6	134.6	0.0	-134.6	134.6	0.0	-134.6
	Qs		639.7	505.1	639.7	749.3	614.7	749.3	772.5	637.9	772.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal		1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	623.0	757.6	892.2	766.5	901.1	1035.7	766.5	901.1	1035.7
		負	892.2	757.6	623.0	1035.7	901.1	766.5	1035.7	901.1	766.5
	Qd		892.2	757.6	892.2	1035.7	901.1	1035.7	1035.7	901.1	1035.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		226.87	183.36	226.87	263.37	218.10	263.37	263.37	218.10	263.37
	a	l	1.416	1.461	1.416	1.416	1.461	1.416	1.416	1.461	1.416
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		846.1	904.9	846.1	846.1	904.9	846.1	846.1	904.9	846.1
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
		負	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	194.1		194.1	218.4		218.4	223.6		223.6
		D	148.2		148.2	167.6		167.6	171.7		171.7
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8		213.8
	判定		OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (67.7)		75.8 (67.7)	75.8 (80.9)		75.8 (80.9)	75.8 (83.6)		75.8 (83.6)
		D	75.8 (42.8)		75.8 (42.8)	75.8 (53.3)		75.8 (53.3)	75.8 (55.6)		75.8 (55.6)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		169.9	-91.4	169.9	169.9	-91.3	169.9	169.9	-91.3	169.9
	Ms	U	1981.8	0.0	1981.8	1927.7	0.0	1927.7	1854.8	0.0	1854.8
		D	1642.1	91.4	1642.1	1587.9	91.4	1587.9	1515.1	91.4	1515.1
	L.no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		134.6	0.0	-134.6	134.6	0.0	-134.6	134.6	0.0	-134.6
	Qs		764.9	630.2	764.9	746.0	611.4	746.0	720.7	586.1	720.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal		1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	766.5	901.1	1035.7	766.5	901.1	1035.7	744.5	879.1	1013.7
		負	1035.7	901.1	766.5	1035.7	901.1	766.5	1013.7	879.1	744.5
	Qd		1035.7	901.1	1035.7	1035.7	901.1	1035.7	1013.7	879.1	1013.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		263.37	218.10	263.37	263.37	218.10	263.37	257.77	212.78	257.77
	a	l	1.416	1.461	1.416	1.416	1.461	1.416	1.416	1.461	1.416
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		846.1	904.9	846.1	846.1	904.9	846.1	846.1	904.9	846.1
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
		負	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	221.9		221.9	217.7		217.7	212.1		212.1
		D	170.4		170.4	167.0		167.0	162.5		162.5
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8		213.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (82.7)		75.8 (82.7)	75.8 (80.5)		75.8 (80.5)	75.8 (77.4)		75.8 (77.4)
		D	75.8 (54.8)		75.8 (54.8)	75.8 (53.0)		75.8 (53.0)	75.8 (50.6)		75.8 (50.6)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		169.9	-91.4	169.9	166.3	-89.6	166.3	166.3	-89.6	166.3
	Ms	U	1780.9	0.0	1780.9	1587.4	0.0	1587.4	1520.0	0.0	1520.0
		D	1441.2	91.4	1441.2	1254.8	89.6	1254.8	1187.5	89.6	1187.5
	L.no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	Ql		134.6	0.0	-134.6	131.5	0.0	-131.5	131.5	0.0	-131.5
	Qs		695.0	560.4	695.0	625.8	494.3	625.8	602.4	470.9	602.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4
		D	69.1	72.6	69.1	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7
		D	60.5	63.6	60.5	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	4-D35		4-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	4-D35		4-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56
		D	95.70	57.42	95.70	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56
	pt	U	2.13	1.22	2.13	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84
		D	2.13	1.22	2.13	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84
	Mal		1099.9	722.8	1099.9	869.0	603.5	869.0	869.0	603.5	869.0
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1
		D	2199.8	1445.7	2199.8	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2122.3		2122.3	2122.3		2122.3
		D	2554.9		2554.9	2050.4		2050.4	2050.4		2050.4
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	705.9	840.5	975.2	594.1	725.7	857.2	574.8	706.3	837.8
		負	975.2	840.5	705.9	857.2	725.7	594.1	837.8	706.3	574.8
	Qd		975.2	840.5	975.2	857.2	725.7	857.2	837.8	706.3	837.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		247.96	203.44	247.96	235.40	190.27	235.40	230.08	185.19	230.08
	a	l	1.416	1.461	1.416	1.417	1.460	1.417	1.417	1.460	1.417
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058
	Qal		846.1	904.9	846.1	712.5	759.0	712.5	712.5	759.0	712.5
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6
		負	1065.4	1119.3	1065.4	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	206.4		206.4	219.5		219.5	213.1		213.1
		D	158.0		158.0	164.3		164.3	159.2		159.2
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8		213.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (74.3)		75.8 (74.3)	82.7 (90.1)		82.7 (90.1)	82.7 (86.2)		82.7 (86.2)
		D	75.8 (48.1)		75.8 (48.1)	82.7 (57.0)		82.7 (57.0)	82.7 (53.9)		82.7 (53.9)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ12F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ13F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		166.3	-89.6	166.3	160.1	-86.5	160.1	160.1	-86.5	160.1
	Ms	U	1465.7	0.0	1465.7	1084.1	0.0	1084.1	993.9	0.0	993.9
		D	1133.1	89.6	1133.1	763.9	86.5	763.9	673.8	86.5	673.8
	L.no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		131.5	0.0	-131.5	126.2	0.0	-126.2	126.2	0.0	-126.2
	Qs		583.5	452.0	583.5	447.6	321.4	447.6	416.3	290.0	416.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	69.4	72.6	69.4	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5
		D	69.4	72.6	69.4	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5
	j	U	60.7	63.6	60.7	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0
		D	60.7	63.6	60.7	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	3-D35		3-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	3-D35		3-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	76.56	47.85	76.56	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	76.56	47.85	76.56	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.84	1.10	1.84	1.53	1.05	1.53	1.53	1.05	1.53
		D	1.84	1.10	1.84	1.53	1.05	1.53	1.53	1.05	1.53
	Mal		869.0	603.5	869.0	562.0	429.3	562.0	562.0	429.3	562.0
	Mas	U	1738.1	1207.0	1738.1	1123.9	858.5	1123.9	1123.9	858.5	1123.9
		D	1738.1	1207.0	1738.1	1123.9	858.5	1123.9	1123.9	858.5	1123.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2122.3		2122.3	1361.6		1361.6	1361.6		1361.6
		D	2050.4		2050.4	1298.8		1298.8	1298.8		1298.8
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	546.4	677.9	809.5	336.5	462.7	588.9	308.8	435.0	561.3
		負	809.5	677.9	546.4	588.9	462.7	336.5	561.3	435.0	308.8
	Qd		809.5	677.9	809.5	588.9	462.7	588.9	561.3	435.0	561.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		222.29	177.76	222.29	185.33	140.31	185.33	176.64	131.93	176.64
	a	l	1.417	1.460	1.417	1.292	1.325	1.292	1.292	1.325	1.292
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.058	1.058	1.058	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		712.5	759.0	712.5	512.4	539.9	512.4	512.4	539.9	512.4
	Qas	正	892.6	934.8	892.6	665.3	690.4	665.3	665.3	690.4	665.3
		負	892.6	934.8	892.6	665.3	690.4	665.3	665.3	690.4	665.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	208.0		208.0	215.3		215.3	202.4		202.4
		D	155.1		155.1	147.7		147.7	137.5		137.5
	Ld1	U	196.3		196.3	191.8		191.8	191.8		191.8
		D	213.8		213.8	207.8		207.8	207.8		207.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	82.7 (83.2)		82.7 (83.2)	79.2 (92.8)		79.2 (92.8)	79.2 (85.1)		79.2 (85.1)
		D	82.7 (51.4)		82.7 (51.4)	79.2 (52.3)		79.2 (52.3)	79.2 (46.2)		79.2 (46.2)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ14F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ15F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		160.1	-86.5	160.1	153.9	-83.4	153.9	112.8	-64.3	112.8
	Ms	U	854.1	0.0	854.1	634.1	0.0	634.1	454.3	0.0	454.3
		D	533.9	86.5	533.9	326.2	83.4	326.2	228.6	64.3	228.6
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	Ql		126.2	0.0	-126.2	120.9	0.0	-120.9	83.3	0.0	-83.3
	Qs		367.6	241.4	367.6	287.9	167.0	287.9	202.0	118.8	202.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	60.5	62.8	60.5	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	60.5	62.8	60.5	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	53.0	55.0	53.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	53.0	55.0	53.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32						
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
		D	55.58	39.70	55.58	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.53	1.05	1.53	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
		D	1.53	1.05	1.53	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	Mal		562.0	429.3	562.0	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7
	Mas	U	1123.9	858.5	1123.9	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
		D	1123.9	858.5	1123.9	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1361.6		1361.6	835.3		835.3	835.3		835.3
		D	1298.8		1298.8	770.2		770.2	770.2		770.2
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	235.9	362.1	488.3	129.6	250.5	371.5	94.9	178.2	261.4
		負	488.3	362.1	235.9	371.5	250.5	129.6	261.4	178.2	94.9
	Qd		488.3	362.1	488.3	371.5	250.5	371.5	261.4	178.2	261.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		153.67	109.80	153.67	135.17	91.17	135.17	95.14	64.83	95.14
	a	l	1.292	1.325	1.292	1.322	1.322	1.322	1.267	1.267	1.267
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	Qal		512.4	539.9	512.4	358.6	358.6	358.6	347.1	347.1	347.1
	Qas	正	665.3	690.4	665.3	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
		負	665.3	690.4	665.3	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	182.4		182.4	200.8		200.8	161.6		161.6
		D	121.5		121.5	119.6		119.6	102.6		102.6
	Ld1	U	191.8		191.8	287.5		287.5	287.5		287.5
		D	207.8		207.8	287.5		287.5	287.5		287.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	79.2 (73.1)		79.2 (73.1)	79.2 (91.6)		79.2 (91.6)	79.2 (65.6)		79.2 (65.6)
		D	79.2 (36.6)		79.2 (36.6)	79.2 (37.7)		79.2 (37.7)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名			FG（ 3 ）			G2（ 3 ）			G2（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		258.2	-129.6	282.7	169.8	-91.4	169.9	169.7	-91.3	170.2
	Ms	U	2758.2	0.0	2741.7	1619.6	0.0	1621.9	1932.1	0.0	1935.1
		D	2241.7	150.1	2176.3	1280.0	92.4	1282.0	1592.7	92.5	1594.6
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		210.4	-3.5	-217.4	134.6	-0.0	-134.6	134.5	-0.1	-134.7
	Qs		1072.9	865.9	1079.9	639.2	504.7	639.3	748.0	613.5	748.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	237.8	237.8	237.8	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	237.8	237.8	237.8	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	208.1	208.1	208.1	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	208.1	208.1	208.1	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	0.50	0.50	0.50	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	0.50	0.50	0.50	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal		4078.0	4078.0	4078.0	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9
	Mas	U	8156.1	8156.1	8156.1	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	8156.1	8156.1	8156.1	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	8995.0		8995.0	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	8748.5		8748.5	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	1083.2	1297.1	1511.1	622.4	757.0	891.6	766.5	901.1	1035.7
		負	1504.1	1290.1	1076.2	891.6	757.0	622.4	1035.7	901.1	766.5
	Qd		1504.1	1297.1	1511.1	891.6	757.0	891.6	1035.7	901.1	1035.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		90.35	77.92	90.77	226.71	183.22	226.72	263.37	218.10	263.37
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.416	1.461	1.416	1.414	1.460	1.414
		s.正	1.635	1.635	1.635	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.654	1.654	1.654	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		4051.3	4051.3	4051.3	846.1	904.9	846.1	845.6	904.4	845.6
	Qas	正	5318.8	5318.8	5318.8	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
		負	5357.6	5357.6	5357.6	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	300.2		299.8	194.0		194.1	218.0		218.3
		D	278.4		277.2	148.1		148.2	167.3		167.4
	Ld1	U	287.5		287.5	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	287.5		287.5	213.8		213.8	213.8		213.8
	判定		**/OK		**/OK	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (30.7)		69.3 (30.5)	75.8 (67.6)		75.8 (67.7)	75.8 (80.6)		75.8 (80.8)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (42.7)		75.8 (42.8)	75.8 (53.2)		75.8 (53.2)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		169.7	-91.3	170.2	169.7	-91.3	170.2	169.7	-91.3	170.2
	Ms	U	1996.9	0.0	2000.6	1972.9	0.0	1977.3	1917.0	0.0	1921.9
		D	1657.5	92.9	1660.3	1633.5	93.2	1636.9	1577.5	93.5	1581.6
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		134.5	-0.1	-134.7	134.5	-0.1	-134.7	134.5	-0.1	-134.7
	Qs		770.7	636.2	770.8	762.4	627.9	762.6	743.1	608.6	743.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal		1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	766.5	901.1	1035.7	766.5	901.1	1035.7	766.5	901.1	1035.7
		負	1035.7	901.1	766.5	1035.7	901.1	766.5	1035.7	901.1	766.5
	Qd		1035.7	901.1	1035.7	1035.7	901.1	1035.7	1035.7	901.1	1035.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		263.37	218.10	263.37	263.37	218.10	263.37	263.37	218.10	263.37
	a	l	1.415	1.460	1.415	1.415	1.460	1.415	1.415	1.460	1.415
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		845.7	904.5	845.7	845.7	904.5	845.7	845.7	904.5	845.7
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
		負	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	223.0		223.3	221.2		221.5	216.9		217.2
		D	171.3		171.5	169.8		170.1	166.4		166.6
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8		213.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (83.3)		75.8 (83.5)	75.8 (82.3)		75.8 (82.5)	75.8 (80.0)		75.8 (80.2)
		D	75.8 (55.3)		75.8 (55.4)	75.8 (54.5)		75.8 (54.7)	75.8 (52.7)		75.8 (52.8)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		169.7	-91.3	170.2	169.7	-91.3	170.2	166.2	-89.5	166.5
	Ms	U	1842.6	0.0	1848.2	1767.4	0.0	1773.7	1573.8	0.0	1579.3
		D	1503.2	93.8	1507.8	1428.0	94.2	1433.3	1241.5	92.0	1246.2
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		134.5	-0.1	-134.7	134.5	-0.1	-134.7	131.5	-0.1	-131.6
	Qs		717.3	582.8	717.4	691.2	556.8	691.4	622.0	490.6	622.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.4	72.6	69.4
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.4	72.6	69.4
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.7	63.6	60.7
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.7	63.6	60.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	76.56	47.85	76.56
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	76.56	47.85	76.56
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	1.84	1.10	1.84
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	1.84	1.10	1.84
	Mal		1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	869.0	603.5	869.0
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	1738.1	1207.0	1738.1
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	1738.1	1207.0	1738.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2122.3		2122.3
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2050.4		2050.4
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	739.6	874.2	1008.8	700.5	835.2	969.8	594.1	725.7	857.2
		負	1008.7	874.1	739.5	969.6	835.0	700.4	857.2	725.7	594.1
	Qd		1008.7	874.2	1008.8	969.6	835.2	969.8	857.2	725.7	857.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		256.49	211.59	256.53	246.56	202.13	246.59	235.40	190.27	235.40
	a	l	1.415	1.460	1.415	1.415	1.460	1.415	1.416	1.459	1.416
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.058	1.058	1.058
	Qal		845.7	904.5	845.7	845.7	904.4	845.7	712.2	758.7	712.2
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	892.6	934.8	892.6
		負	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	892.6	934.8	892.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	211.1		211.6	205.3		205.8	218.2		218.7
		D	161.8		162.1	157.2		157.5	163.3		163.6
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8		213.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (76.9)		75.8 (77.1)	75.8 (73.8)		75.8 (74.0)	82.7 (89.3)		82.7 (89.6)
		D	75.8 (50.2)		75.8 (50.3)	75.8 (47.7)		75.8 (47.9)	82.7 (56.3)		82.7 (56.6)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ12F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		166.2	-89.5	166.5	166.2	-89.5	166.6	160.0	-86.4	160.2
	Ms	U	1505.3	0.0	1511.1	1450.4	0.0	1456.7	1072.2	0.0	1075.3
		D	1173.0	92.2	1178.0	1118.1	92.4	1123.6	752.2	87.9	754.9
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		131.5	-0.1	-131.6	131.5	-0.1	-131.6	126.2	-0.0	-126.2
	Qs		598.2	466.8	598.3	579.2	447.8	579.3	444.0	317.8	444.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4	60.5	62.8	60.5
		D	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4	60.5	62.8	60.5
	j	U	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7	53.0	55.0	53.0
		D	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7	53.0	55.0	53.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56	55.58	39.70	55.58
		D	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84	1.53	1.05	1.53
		D	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84	1.53	1.05	1.53
	Mal		869.0	603.5	869.0	869.0	603.5	869.0	562.0	429.3	562.0
	Mas	U	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1	1123.9	858.5	1123.9
		D	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1	1123.9	858.5	1123.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2122.3		2122.3	2122.3		2122.3	1361.6		1361.6
		D	2050.4		2050.4	2050.4		2050.4	1298.8		1298.8
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	568.6	700.1	831.7	540.1	671.6	803.2	336.5	462.7	588.9
		負	831.6	700.0	568.5	803.1	671.5	540.0	588.9	462.7	336.5
	Qd		831.6	700.1	831.7	803.1	671.6	803.2	588.9	462.7	588.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		228.36	183.58	228.38	220.52	176.10	220.55	185.33	140.31	185.33
	a	l	1.416	1.459	1.416	1.416	1.459	1.416	1.292	1.324	1.292
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	0.847	0.847	0.847
	Qal		712.2	758.7	712.2	712.1	758.7	712.1	512.3	539.8	512.3
	Qas	正	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6	665.3	690.4	665.3
		負	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6	665.3	690.4	665.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	211.7		212.3	206.5		207.1	213.6		214.0
		D	158.1		158.5	153.9		154.4	146.4		146.7
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	191.8		191.8
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	207.8		207.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	82.7 (85.4)		82.7 (85.7)	82.7 (82.3)		82.7 (82.6)	79.2 (91.8)		79.2 (92.1)
		D	82.7 (53.2)		82.7 (53.5)	82.7 (50.7)		82.7 (51.0)	79.2 (51.5)		79.2 (51.7)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ13F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ14F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ15F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		160.0	-86.4	160.2	160.0	-86.4	160.2	153.9	-83.4	153.9
	Ms	U	981.8	0.0	985.1	841.7	0.0	845.1	622.4	0.0	624.4
		D	661.7	88.0	664.6	521.6	88.0	524.6	314.6	84.4	316.6
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		126.2	-0.0	-126.2	126.2	-0.0	-126.3	120.9	-0.0	-120.9
	Qs		412.6	286.4	412.6	363.8	237.7	363.9	284.2	163.3	284.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5	62.8	62.8	62.8
		D	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5	62.8	62.8	62.8
	j	U	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0	55.0	55.0	55.0
		D	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	31.76	31.76	31.76
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.53	1.05	1.53	1.53	1.05	1.53	1.01	1.01	1.01
		D	1.53	1.05	1.53	1.53	1.05	1.53	1.01	1.01	1.01
	Mal		562.0	429.3	562.0	562.0	429.3	562.0	343.7	343.7	343.7
	Mas	U	1123.9	858.5	1123.9	1123.9	858.5	1123.9	687.4	687.4	687.4
		D	1123.9	858.5	1123.9	1123.9	858.5	1123.9	687.4	687.4	687.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1361.6		1361.6	1361.6		1361.6	835.3		835.3
		D	1298.8		1298.8	1298.8		1298.8	770.2		770.2
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	303.3	429.6	555.8	230.3	356.5	482.7	124.0	245.0	365.9
		負	555.7	429.5	303.3	482.7	356.4	230.2	365.9	245.0	124.0
	Qd		555.7	429.6	555.8	482.7	356.5	482.7	365.9	245.0	365.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		174.90	130.27	174.91	151.90	108.12	151.92	133.15	89.14	133.15
	a	l	1.292	1.324	1.292	1.292	1.324	1.292	1.322	1.322	1.322
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508
	Qal		512.3	539.8	512.3	512.2	539.8	512.2	358.5	358.5	358.5
	Qas	正	665.3	690.4	665.3	665.3	690.4	665.3	438.1	438.1	438.1
		負	665.3	690.4	665.3	665.3	690.4	665.3	438.1	438.1	438.1
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	200.6		201.1	180.7		181.1	198.2		198.7
		D	136.1		136.4	120.1		120.4	117.6		117.9
	Ld1	U	191.8		191.8	191.8		191.8	287.5		287.5
		D	207.8		207.8	207.8		207.8	287.5		287.5
	判定		NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	79.2 (84.1)		79.2 (84.4)	79.2 (72.1)		79.2 (72.4)	79.2 (89.9)		79.2 (90.2)
		D	79.2 (45.3)		79.2 (45.5)	79.2 (35.7)		79.2 (35.9)	79.2 (36.3)		79.2 (36.6)

断面名			G2 (3)			FG (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(55)	(63)	(350)	(55)
応力	Ml		112.6	-64.2	113.3	297.3	-196.1	110.6	176.6	-94.0	157.8
	Ms	U	445.1	0.0	450.4	2837.1	0.0	2985.8	1576.7	0.0	1582.3
		D	219.9	66.5	223.9	2242.5	329.0	2764.6	1223.4	99.9	1266.8
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		83.2	-0.1	-83.4	240.6	26.7	-187.3	137.3	2.7	-131.9
	Qs		199.6	116.6	199.8	1170.2	956.3	1116.9	622.2	487.6	616.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0
	D		70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8	69.7	72.6	69.7
		D	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8	69.7	72.6	69.7
	j	U	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1	61.0	63.6	61.0
		D	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1	61.0	63.6	61.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	3-D35		3-D35
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28	86.13	57.42	86.13
		D	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28	86.13	57.42	86.13
	pt	U	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50	1.90	1.22	1.90
		D	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50	1.90	1.22	1.90
	Mal		343.7	343.7	343.7	4078.0	4078.0	4078.0	1006.4	722.8	1006.4
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1	2012.8	1445.7	2012.8
		D	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1	2012.8	1445.7	2012.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	835.3		835.3	8995.0		8995.0	2391.1		2391.1
		D	770.2		770.2	8748.5		8748.5	2318.8		2318.8
	L'(L)		575.0 (700.0)			582.5 (700.0)			582.5 (700.0)		
	Qd	正	91.5	174.8	258.1	1153.8	1367.8	1581.7	590.1	724.7	859.3
		負	257.9	174.6	91.3	1635.0	1421.1	1207.2	864.7	730.1	595.5
	Qd		257.9	174.8	258.1	1635.0	1421.1	1581.7	864.7	730.1	859.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		93.84	63.61	93.91	98.22	85.37	95.02	218.03	176.70	216.67
	a	l	1.265	1.265	1.265	2.000	2.000	2.000	1.406	1.443	1.406
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.689	1.689	1.689	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.559	1.559	1.559	1.000	1.000	1.000
	pw		0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172
	Qal		346.6	346.6	346.6	4051.3	4051.3	4051.3	849.9	898.6	849.9
	Qas	正	438.1	438.1	438.1	5432.0	5432.0	5432.0	1074.4	1119.3	1074.4
		負	438.1	438.1	438.1	5156.2	5156.2	5156.2	1074.4	1119.3	1074.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	159.6		160.8	301.9		305.3	190.6		191.0
		D	101.1		101.8	278.4		287.8	144.7		147.4
	Ld1	U	287.5		287.5	287.5		295.0	198.1		198.1
		D	287.5		287.5	287.5		295.0	215.6		215.6
	判定		OK/OK		OK/OK	**/OK		**/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	79.2 (64.3)		79.2 (65.0)	69.3 (31.6)		69.3 (33.2)	75.8 (72.5)		75.8 (72.8)
		D	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (45.0)		75.8 (46.6)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(55)	(63)	(350)	(55)	(63)	(350)	(55)
応力	Ml		176.2	-94.1	157.9	176.1	-94.1	158.1	175.9	-94.1	158.2
	Ms	U	1854.1	0.0	1861.1	1896.0	0.0	1906.4	1853.8	0.0	1867.3
		D	1501.6	103.2	1545.2	1543.7	102.2	1590.3	1501.9	100.3	1550.8
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		137.2	2.6	-132.0	137.2	2.6	-132.0	137.1	2.5	-132.1
	Qs		717.6	583.0	712.4	732.6	598.0	727.4	718.6	584.0	713.5
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
		D	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
	j	U	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
		D	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
		D	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
	pt	U	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90
		D	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90
	Mal		1006.4	722.8	1006.4	1006.4	722.8	1006.4	1006.4	722.8	1006.4
	Mas	U	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8
		D	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2391.1		2391.1	2391.1		2391.1	2391.1		2391.1
		D	2318.8		2318.8	2318.8		2318.8	2318.8		2318.8
	L'(L)		582.5 (700.0)			582.5 (700.0)			582.5 (700.0)		
	Qd	正	674.0	808.6	943.2	674.0	808.6	943.2	674.0	808.6	943.2
		負	943.2	808.6	674.0	943.2	808.6	674.0	943.2	808.6	674.0
	Qd		943.2	808.6	943.2	943.2	808.6	943.2	943.2	808.6	943.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		237.83	195.70	237.83	237.83	195.70	237.83	237.83	195.70	237.83
	a	l	1.407	1.445	1.407	1.408	1.445	1.408	1.408	1.446	1.408
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		850.4	899.2	850.4	850.5	899.3	850.5	850.7	899.5	850.7
	Qas	正	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4
		負	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	211.8		212.4	215.1		215.8	211.8		212.8
		D	161.8		164.5	164.4		167.2	161.8		164.8
	Ld1	U	198.1		198.1	198.1		198.1	198.1		198.1
		D	215.6		215.6	215.6		215.6	215.6		215.6
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (85.3)		75.8 (85.6)	75.8 (87.2)		75.8 (87.7)	75.8 (85.3)		75.8 (85.9)
		D	75.8 (55.2)		75.8 (56.8)	75.8 (56.8)		75.8 (58.5)	75.8 (55.3)		75.8 (57.1)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(55)	(63)	(350)	(55)	(63)	(350)	(55)
応力	Ml		175.8	-94.1	158.4	175.6	-94.1	158.6	175.6	-94.2	158.4
	Ms	U	1778.4	0.0	1789.4	1697.0	0.0	1715.1	1622.2	0.0	1650.9
		D	1426.8	100.7	1472.6	1345.8	96.4	1397.9	1271.1	98.2	1334.1
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		137.1	2.5	-132.1	137.0	2.4	-132.2	137.1	2.5	-132.2
	Qs		692.2	557.6	687.2	665.4	530.8	660.6	641.6	507.0	636.7
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
		D	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
	j	U	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
		D	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
		D	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
	pt	U	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90
		D	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90
	Mal		1006.4	722.8	1006.4	1006.4	722.8	1006.4	1006.4	722.8	1006.4
	Mas	U	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8
		D	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2391.1		2391.1	2391.1		2391.1	2391.1		2391.1
		D	2318.8		2318.8	2318.8		2318.8	2318.8		2318.8
	L'(L)		582.5 (700.0)			582.5 (700.0)			582.5 (700.0)		
	Qd	正	674.0	808.6	943.2	655.6	790.2	924.8	619.8	754.4	889.0
		負	943.2	808.6	674.0	929.6	795.0	660.4	893.9	759.3	624.7
	Qd		943.2	808.6	943.2	929.6	795.0	924.8	893.9	759.3	889.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		237.83	195.70	237.83	234.41	192.42	233.19	225.41	183.78	224.17
	a	l	1.409	1.447	1.409	1.410	1.447	1.410	1.410	1.448	1.410
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		850.9	899.7	850.9	851.1	899.9	851.1	851.2	900.1	851.2
	Qas	正	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4
		負	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	206.0		206.9	199.8		201.2	194.1		196.3
		D	157.2		160.0	152.2		155.4	147.7		151.5
	Ld1	U	198.1		198.1	198.1		198.1	198.1		198.1
		D	215.6		215.6	215.6		215.6	215.6		215.6
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	75.8 (81.8)		75.8 (82.3)	75.8 (78.0)		75.8 (78.9)	75.8 (74.6)		75.8 (75.9)
		D	75.8 (52.5)		75.8 (54.2)	75.8 (49.5)		75.8 (51.4)	75.8 (46.8)		75.8 (49.1)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(55)	(63)	(350)	(55)	(63)	(350)	(55)
応力	Ml		171.3	-92.1	156.2	171.0	-92.1	156.4	171.1	-92.2	156.2
	Ms	U	1431.1	0.0	1451.3	1355.3	0.0	1374.1	1297.8	0.0	1317.0
		D	1088.6	93.3	1139.0	1013.2	93.4	1061.3	955.7	94.5	1004.6
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		133.7	2.2	-129.4	133.6	2.1	-129.5	133.7	2.1	-129.4
	Qs		572.3	440.8	568.0	546.0	414.4	541.8	526.4	394.8	522.1
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.59	1.10	1.59	1.59	1.10	1.59	1.59	1.10	1.59
		D	1.59	1.10	1.59	1.59	1.10	1.59	1.59	1.10	1.59
	Mal		793.6	603.5	793.6	793.6	603.5	793.6	793.6	603.5	793.6
	Mas	U	1587.2	1207.0	1587.2	1587.2	1207.0	1587.2	1587.2	1207.0	1587.2
		D	1587.2	1207.0	1587.2	1587.2	1207.0	1587.2	1587.2	1207.0	1587.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L'(L)		582.5 (700.0)			582.5 (700.0)			582.5 (700.0)		
	Qd	正	503.9	635.4	767.0	484.9	616.4	748.0	455.4	587.0	718.5
		負	767.0	635.4	503.9	752.2	620.6	489.1	722.7	591.2	459.7
	Qd		767.0	635.4	767.0	752.2	620.6	748.0	722.7	591.2	718.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		208.26	166.61	208.26	204.24	162.73	203.11	196.26	155.01	195.10
	a	l	1.415	1.448	1.415	1.416	1.448	1.416	1.416	1.448	1.416
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		644.0	676.6	644.0	644.2	676.8	644.2	644.2	676.9	644.2
	Qas	正	787.6	815.7	787.6	787.6	815.7	787.6	787.6	815.7	787.6
		負	787.6	815.7	787.6	787.6	815.7	787.6	787.6	815.7	787.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	223.1		225.2	215.0		217.0	208.8		210.9
		D	163.2		167.5	156.8		160.9	151.9		156.0
	Ld1	U	198.1		198.1	198.1		198.1	198.1		198.1
		D	215.6		215.6	215.6		215.6	215.6		215.6
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	82.7 (91.8)		82.7 (93.1)	82.7 (86.9)		82.7 (88.1)	82.7 (83.2)		82.7 (84.4)
		D	82.7 (55.8)		82.7 (58.4)	82.7 (52.0)		82.7 (54.4)	82.7 (49.0)		82.7 (51.5)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ12F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ13F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ14F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(55)	(63)	(350)	(55)	(63)	(350)	(55)
応力	Ml		163.7	-88.3	152.8	163.6	-88.3	152.9	163.6	-88.4	152.7
	Ms	U	958.4	0.0	964.3	867.6	0.0	872.8	727.5	0.0	730.0
		D	631.0	90.2	658.8	540.4	89.5	567.0	400.2	89.0	424.6
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		127.8	1.6	-124.7	127.7	1.5	-124.7	127.8	1.6	-124.7
	Qs		403.5	277.3	400.4	372.2	246.0	369.1	323.7	197.5	320.6
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
		D	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	U	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
		D	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
	Mal		513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3
	Mas	U	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6
		D	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4
		D	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3
	L'(L)		582.5 (700.0)			582.5 (700.0)			582.5 (700.0)		
	Qd	正	281.6	407.9	534.1	238.9	365.1	491.4	166.1	292.3	418.5
		負	534.1	407.9	281.6	494.4	368.2	242.0	421.6	295.4	169.2
	Qd		534.1	407.9	534.1	494.4	368.2	491.4	421.6	295.4	418.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		161.96	123.68	161.96	149.94	111.66	149.01	127.87	89.59	126.92
	a	l	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		537.7	537.7	537.7	537.8	537.8	537.8	537.8	537.8	537.8
	Qas	正	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
		負	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	210.6		211.6	196.6		197.4	175.0		175.4
		D	140.7		144.1	129.5		132.8	112.2		115.2
	Ld1	U	287.5		295.0	287.5		295.0	287.5		295.0
		D	287.5		295.0	287.5		295.0	287.5		295.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	79.2 (92.3)		79.2 (92.8)	79.2 (83.5)		79.2 (84.0)	79.2 (70.0)		79.2 (70.3)
		D	79.2 (48.6)		79.2 (50.7)	79.2 (41.6)		79.2 (43.7)	79.2 (30.8)		79.2 (32.7)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			FG (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ15F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(55)	(63)	(350)	(55)	(55)	(350)	(63)
応力	Ml		156.4	-84.7	148.7	117.6	-66.7	103.1	110.6	-196.1	297.3
	Ms	U	518.7	0.0	517.6	356.5	0.0	353.0	2985.8	0.0	2837.1
		D	205.9	86.1	220.2	121.3	69.1	146.8	2764.7	329.0	2242.5
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		122.0	1.1	-119.8	85.3	2.1	-81.2	187.3	-26.7	-240.6
	Qs		247.6	126.6	245.4	169.3	86.0	165.1	1116.9	956.3	1170.2
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28
		D	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28
	pt	U	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50
		D	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50
	Mal		343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	4078.0	4078.0	4078.0
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1
		D	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	835.3		835.3	835.3		835.3	8995.0		8995.0
		D	770.2		770.2	770.2		770.2	8748.5		8748.5
	L'(L)		582.5 (700.0)			582.5 (700.0)			582.5 (700.0)		
	Qd	正	66.3	187.2	308.1	40.5	123.8	207.1	1207.2	1421.1	1635.0
		負	310.3	189.4	68.5	211.2	127.9	44.7	1581.7	1367.8	1153.8
	Qd		310.3	189.4	308.1	211.2	127.9	207.1	1581.7	1421.1	1635.0
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		112.93	68.92	112.13	76.86	46.56	75.35	95.02	85.37	98.22
	a	l	1.316	1.316	1.316	1.252	1.252	1.252	2.000	2.000	2.000
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.559	1.559	1.559
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.689	1.689	1.689
	pw		0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952
	Qal		357.3	357.3	357.3	344.0	344.0	344.0	4051.3	4051.3	4051.3
	Qas	正	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	5156.2	5156.2	5156.2
		負	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	5432.0	5432.0	5432.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	175.7		175.4	140.4		139.6	305.3		301.9
		D	98.6		101.1	83.9		88.4	287.8		278.4
	Ld1	U	287.5		295.0	287.5		295.0	295.0		287.5
		D	287.5		295.0	287.5		295.0	295.0		287.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	**/OK		**/OK
定着	La	U	79.2 (74.9)		79.2 (74.7)	79.2 (51.5)		79.2 (51.0)	69.3 (33.2)		69.3 (31.6)
		D	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(55)	(350)	(63)	(55)	(350)	(63)	(55)	(350)	(63)
応力	Ml		157.8	-94.0	176.7	157.9	-94.1	176.2	158.1	-94.1	176.1
	Ms	U	1582.3	0.0	1576.7	1861.1	0.0	1854.1	1906.4	0.0	1896.0
		D	1266.8	99.9	1223.4	1545.2	103.2	1501.6	1590.3	102.2	1543.7
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		131.9	-2.7	-137.3	132.0	-2.6	-137.2	132.0	-2.6	-137.2
	Qs		616.8	487.6	622.2	712.4	583.0	717.6	727.4	598.0	732.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
		D	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
	j	U	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
		D	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
		D	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
	pt	U	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90
		D	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90
	Mal		1006.4	722.8	1006.4	1006.4	722.8	1006.4	1006.4	722.8	1006.4
	Mas	U	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8
		D	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2391.1		2391.1	2391.1		2391.1	2391.1		2391.1
		D	2318.8		2318.8	2318.8		2318.8	2318.8		2318.8
	L'(L)		582.5 (700.0)			582.5 (700.0)			582.5 (700.0)		
	Qd	正	595.5	730.1	864.7	674.0	808.6	943.2	674.0	808.6	943.2
		負	859.3	724.7	590.1	943.2	808.6	674.0	943.2	808.6	674.0
	Qd		859.3	730.1	864.7	943.2	808.6	943.2	943.2	808.6	943.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		216.67	176.70	218.03	237.83	195.70	237.83	237.83	195.70	237.83
	a	l	1.406	1.443	1.406	1.407	1.445	1.407	1.408	1.445	1.408
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		849.9	898.6	849.9	850.4	899.2	850.4	850.5	899.3	850.5
	Qas	正	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4
		負	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	191.0		190.6	212.4		211.8	215.8		215.1
		D	147.4		144.7	164.5		161.8	167.2		164.4
	Ld1	U	198.1		198.1	198.1		198.1	198.1		198.1
		D	215.6		215.6	215.6		215.6	215.6		215.6
	判定		OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (72.8)		75.8 (72.5)	75.8 (85.6)		75.8 (85.3)	75.8 (87.7)		75.8 (87.2)
		D	75.8 (46.6)		75.8 (45.0)	75.8 (56.8)		75.8 (55.2)	75.8 (58.5)		75.8 (56.8)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(55)	(350)	(63)	(55)	(350)	(63)	(55)	(350)	(63)
応力	Ml		158.2	-94.1	176.0	158.4	-94.1	175.8	158.6	-94.1	175.6
	Ms	U	1867.3	0.0	1853.8	1789.4	0.0	1778.4	1715.1	0.0	1697.0
		D	1550.8	100.3	1501.9	1472.7	100.7	1426.8	1397.9	96.4	1345.8
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		132.1	-2.5	-137.1	132.1	-2.5	-137.1	132.2	-2.4	-137.0
	Qs		713.5	584.0	718.6	687.2	557.6	692.2	660.6	530.8	665.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
		D	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
	j	U	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
		D	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
		D	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
	pt	U	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90
		D	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90
	Mal		1006.4	722.8	1006.4	1006.4	722.8	1006.4	1006.4	722.8	1006.4
	Mas	U	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8
		D	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2391.1		2391.1	2391.1		2391.1	2391.1		2391.1
		D	2318.8		2318.8	2318.8		2318.8	2318.8		2318.8
	L'(L)		582.5 (700.0)			582.5 (700.0)			582.5 (700.0)		
	Qd	正	674.0	808.6	943.2	674.0	808.6	943.2	660.4	795.0	929.6
		負	943.2	808.6	674.0	943.2	808.6	674.0	924.8	790.2	655.6
	Qd		943.2	808.6	943.2	943.2	808.6	943.2	924.8	795.0	929.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		237.83	195.70	237.83	237.83	195.70	237.83	233.19	192.42	234.41
	a	l	1.408	1.446	1.408	1.409	1.447	1.409	1.410	1.447	1.410
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		850.7	899.5	850.7	850.9	899.7	850.9	851.1	899.9	851.1
	Qas	正	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4
		負	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	212.8		211.8	206.9		206.0	201.2		199.8
		D	164.8		161.8	160.0		157.2	155.4		152.2
	Ld1	U	198.1		198.1	198.1		198.1	198.1		198.1
		D	215.6		215.6	215.6		215.6	215.6		215.6
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (85.9)		75.8 (85.3)	75.8 (82.3)		75.8 (81.8)	75.8 (78.9)		75.8 (78.0)
		D	75.8 (57.1)		75.8 (55.3)	75.8 (54.2)		75.8 (52.5)	75.8 (51.4)		75.8 (49.5)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(55)	(350)	(63)	(55)	(350)	(63)	(55)	(350)	(63)
応力	Ml		158.4	-94.2	175.6	156.1	-92.1	171.3	156.4	-92.1	171.0
	Ms	U	1650.9	0.0	1622.2	1451.3	0.0	1431.1	1374.1	0.0	1355.3
		D	1334.1	98.2	1271.1	1139.0	93.3	1088.6	1061.3	93.4	1013.2
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		132.2	-2.5	-137.1	129.4	-2.2	-133.7	129.5	-2.1	-133.6
	Qs		636.7	507.0	641.6	568.0	440.8	572.3	541.8	414.4	546.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.7	72.6	69.7	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	69.7	72.6	69.7	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.0	63.6	61.0	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.0	63.6	61.0	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	3-D35		3-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	3-D35		3-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	86.13	57.42	86.13	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	86.13	57.42	86.13	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.90	1.22	1.90	1.59	1.10	1.59	1.59	1.10	1.59
		D	1.90	1.22	1.90	1.59	1.10	1.59	1.59	1.10	1.59
	Mal		1006.4	722.8	1006.4	793.6	603.5	793.6	793.6	603.5	793.6
	Mas	U	2012.8	1445.7	2012.8	1587.2	1207.0	1587.2	1587.2	1207.0	1587.2
		D	2012.8	1445.7	2012.8	1587.2	1207.0	1587.2	1587.2	1207.0	1587.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2391.1		2391.1	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	2318.8		2318.8	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L'(L)		582.5 (700.0)			582.5 (700.0)			582.5 (700.0)		
	Qd	正	624.7	759.3	893.9	503.9	635.4	767.0	489.1	620.6	752.2
		負	889.0	754.4	619.8	767.0	635.4	503.9	748.0	616.4	484.9
	Qd		889.0	759.3	893.9	767.0	635.4	767.0	748.0	620.6	752.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		224.17	183.78	225.41	208.26	166.61	208.26	203.11	162.73	204.25
	a	l	1.410	1.448	1.410	1.415	1.448	1.415	1.416	1.448	1.416
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		851.2	900.0	851.2	644.0	676.6	644.0	644.2	676.8	644.2
	Qas	正	1074.4	1119.3	1074.4	787.6	815.7	787.6	787.6	815.7	787.6
		負	1074.4	1119.3	1074.4	787.6	815.7	787.6	787.6	815.7	787.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	196.3		194.1	225.2		223.1	217.0		215.0
		D	151.5		147.7	167.5		163.2	160.9		156.8
	Ld1	U	198.1		198.1	198.1		198.1	198.1		198.1
		D	215.6		215.6	215.6		215.6	215.6		215.6
	判定		OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (75.9)		75.8 (74.6)	82.7 (93.1)		82.7 (91.8)	82.7 (88.1)		82.7 (86.9)
		D	75.8 (49.1)		75.8 (46.8)	82.7 (58.4)		82.7 (55.8)	82.7 (54.4)		82.7 (52.0)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ12F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ13F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(55)	(350)	(63)	(55)	(350)	(63)	(55)	(350)	(63)
応力	Ml		156.2	-92.2	171.1	152.8	-88.3	163.7	152.9	-88.3	163.6
	Ms	U	1317.0	0.0	1297.8	964.3	0.0	958.4	872.8	0.0	867.6
		D	1004.6	94.5	955.7	658.8	90.2	631.0	567.0	89.5	540.4
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		129.4	-2.1	-133.7	124.7	-1.6	-127.8	124.7	-1.5	-127.7
	Qs		522.1	394.8	526.4	400.4	277.3	403.5	369.1	246.0	372.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	70.1	72.6	70.1	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	70.1	72.6	70.1	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	61.4	63.6	61.4	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	61.4	63.6	61.4	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35						
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
		D	66.99	47.85	66.99	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	U	1.59	1.10	1.59	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
		D	1.59	1.10	1.59	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
	Mal		793.6	603.5	793.6	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3
	Mas	U	1587.2	1207.0	1587.2	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6
		D	1587.2	1207.0	1587.2	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4
		D	1814.3		1814.3	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3
	L'(L)		582.5 (700.0)			582.5 (700.0)			582.5 (700.0)		
	Qd	正	459.7	591.2	722.7	281.6	407.9	534.1	242.0	368.2	494.4
		負	718.5	587.0	455.4	534.1	407.9	281.6	491.4	365.1	238.9
	Qd		718.5	591.2	722.7	534.1	407.9	534.1	491.4	368.2	494.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		195.10	155.01	196.26	161.96	123.68	161.96	149.01	111.66	149.94
	a	l	1.416	1.448	1.416	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		644.2	676.8	644.2	537.7	537.7	537.7	537.8	537.8	537.8
	Qas	正	787.6	815.7	787.6	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
		負	787.6	815.7	787.6	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	210.9		208.8	211.6		210.6	197.4		196.6
		D	156.0		151.9	144.1		140.7	132.8		129.5
	Ld1	U	198.1		198.1	295.0		287.5	295.0		287.5
		D	215.6		215.6	295.0		287.5	295.0		287.5
	判定		NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	82.7 (84.4)		82.7 (83.2)	79.2 (92.8)		79.2 (92.3)	79.2 (84.0)		79.2 (83.5)
		D	82.7 (51.5)		82.7 (49.0)	79.2 (50.7)		79.2 (48.6)	79.2 (43.7)		79.2 (41.6)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ14F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ15F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(55)	(350)	(63)	(55)	(350)	(63)	(55)	(350)	(63)
応力	Ml		152.7	-88.4	163.7	148.7	-84.7	156.4	103.1	-66.7	117.6
	Ms	U	730.0	0.0	727.5	517.6	0.0	518.7	352.9	0.0	356.5
		D	424.6	89.0	400.2	220.2	86.1	205.9	146.8	69.1	121.3
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		124.7	-1.6	-127.8	119.8	-1.1	-122.0	81.2	-2.1	-85.3
	Qs		320.6	197.5	323.7	245.4	126.6	247.6	165.1	86.0	169.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
		D	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
		D	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	Mal		513.3	513.3	513.3	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7
	Mas	U	1026.6	1026.6	1026.6	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
		D	1026.6	1026.6	1026.6	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1220.4		1220.4	835.3		835.3	835.3		835.3
		D	1155.3		1155.3	770.2		770.2	770.2		770.2
	L'(L)		582.5 (700.0)			582.5 (700.0)			582.5 (700.0)		
	Qd	正	169.2	295.4	421.6	68.5	189.4	310.3	44.7	127.9	211.2
		負	418.5	292.3	166.1	308.1	187.2	66.3	207.1	123.8	40.5
	Qd		418.5	295.4	421.6	308.1	189.4	310.3	207.1	127.9	211.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		126.92	89.59	127.87	112.13	68.92	112.93	75.35	46.56	76.86
	a	l	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.252	1.252	1.252
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	Qal		537.8	537.8	537.8	357.3	357.3	357.3	344.0	344.0	344.0
	Qas	正	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
		負	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	175.4		175.0	175.4		175.7	139.6		140.4
		D	115.2		112.2	101.1		98.6	88.4		83.9
	Ld1	U	295.0		287.5	295.0		287.5	295.0		287.5
		D	295.0		287.5	295.0		287.5	295.0		287.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	79.2 (70.3)		79.2 (70.0)	79.2 (74.7)		79.2 (74.9)	79.2 (51.0)		79.2 (51.5)
		D	79.2 (32.7)		79.2 (30.8)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名			FG（ 3 ）			G2（ 3 ）			G2（ 3 ）		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		282.7	-129.6	258.2	169.9	-91.4	169.8	170.2	-91.3	169.7
	Ms	U	2741.7	0.0	2758.2	1621.9	0.0	1619.6	1935.1	0.0	1932.1
		D	2176.3	150.1	2241.7	1282.0	92.4	1280.0	1594.6	92.5	1592.7
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		217.4	3.5	-210.4	134.6	0.0	-134.6	134.7	0.1	-134.5
	Qs		1079.9	865.9	1072.9	639.3	504.7	639.2	748.1	613.5	748.0
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	237.8	237.8	237.8	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	237.8	237.8	237.8	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	208.1	208.1	208.1	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	208.1	208.1	208.1	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	0.50	0.50	0.50	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	0.50	0.50	0.50	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal		4078.0	4078.0	4078.0	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9
	Mas	U	8156.1	8156.1	8156.1	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	8156.1	8156.1	8156.1	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	8995.0		8995.0	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	8748.5		8748.5	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	1076.2	1290.1	1504.1	622.4	757.0	891.6	766.5	901.1	1035.7
		負	1511.1	1297.1	1083.2	891.6	757.0	622.4	1035.7	901.1	766.5
	Qd		1511.1	1297.1	1504.1	891.6	757.0	891.6	1035.7	901.1	1035.7
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		90.77	77.92	90.35	226.72	183.22	226.71	263.37	218.10	263.37
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.416	1.461	1.416	1.414	1.460	1.414
		s.正	1.654	1.654	1.654	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.635	1.635	1.635	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		4051.3	4051.3	4051.3	846.1	904.9	846.1	845.6	904.4	845.6
	Qas	正	5357.6	5357.6	5357.6	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
		負	5318.8	5318.8	5318.8	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	299.8		300.2	194.1		194.0	218.3		218.0
		D	277.2		278.4	148.2		148.1	167.4		167.3
	Ld1	U	287.5		287.5	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	287.5		287.5	213.8		213.8	213.8		213.8
	判定		**/OK		**/OK	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (30.5)		69.3 (30.7)	75.8 (67.7)		75.8 (67.6)	75.8 (80.8)		75.8 (80.6)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (42.8)		75.8 (42.7)	75.8 (53.2)		75.8 (53.2)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)
応力	Ml		170.2	-91.3	169.7
	Ms	U	2000.6	0.0	1996.9
		D	1660.3	92.9	1657.5
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		134.7	0.1	-134.5
	Qs		770.8	636.2	770.7
	L.no		K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0
	d	U	69.1	72.6	69.1
		D	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.5	63.6	60.5
		D	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.13	1.22	2.13
		D	2.13	1.22	2.13
	Mal		1099.9	722.8	1099.9
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8
		D	2199.8	1445.7	2199.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2626.6		2626.6
		D	2554.9		2554.9
	L'(L)		575.0 (700.0)		
	Qd	正	766.5	901.1	1035.7
		負	1035.7	901.1	766.5
	Qd		1035.7	901.1	1035.7
	L.no		K2	K1	K1
	Qd/bj		263.37	218.10	263.37
	a	l	1.415	1.460	1.415
		s.正	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172
	Qal		845.7	904.5	845.7
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4
		負	1065.4	1119.3	1065.4
	Qax		0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK
付着	Ld	U	223.3		223.0
		D	171.5		171.3
	Ld1	U	196.3		196.3
		D	213.8		213.8
	判定		NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (83.5)		75.8 (83.3)
		D	75.8 (55.4)		75.8 (55.3)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		170.2	-91.3	169.7	170.2	-91.3	169.7	170.2	-91.3	169.7
	Ms	U	1977.3	0.0	1972.9	1921.9	0.0	1917.0	1848.2	0.0	1842.6
		D	1636.9	93.2	1633.5	1581.6	93.5	1577.5	1507.8	93.8	1503.2
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		134.7	0.1	-134.5	134.7	0.1	-134.5	134.7	0.1	-134.5
	Qs		762.6	627.9	762.4	743.2	608.6	743.1	717.4	582.8	717.3
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal		1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	766.5	901.1	1035.7	766.5	901.1	1035.7	739.5	874.1	1008.7
		負	1035.7	901.1	766.5	1035.7	901.1	766.5	1008.8	874.2	739.6
	Qd		1035.7	901.1	1035.7	1035.7	901.1	1035.7	1008.8	874.2	1008.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		263.37	218.10	263.37	263.37	218.10	263.37	256.53	211.59	256.49
	a	l	1.415	1.460	1.415	1.415	1.460	1.415	1.415	1.460	1.415
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		845.7	904.5	845.7	845.7	904.5	845.7	845.7	904.5	845.7
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
		負	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	221.5		221.2	217.2		216.9	211.6		211.1
		D	170.1		169.8	166.6		166.4	162.1		161.8
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8		213.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (82.5)		75.8 (82.3)	75.8 (80.2)		75.8 (80.0)	75.8 (77.1)		75.8 (76.9)
		D	75.8 (54.7)		75.8 (54.5)	75.8 (52.8)		75.8 (52.7)	75.8 (50.3)		75.8 (50.2)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		170.2	-91.3	169.7	166.5	-89.5	166.2	166.5	-89.5	166.2
	Ms	U	1773.7	0.0	1767.4	1579.3	0.0	1573.8	1511.1	0.0	1505.3
		D	1433.3	94.2	1428.0	1246.2	92.0	1241.5	1178.0	92.2	1173.0
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		134.7	0.1	-134.5	131.6	0.1	-131.5	131.6	0.1	-131.5
	Qs		691.4	556.8	691.2	622.1	490.6	622.0	598.3	466.8	598.2
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4
		D	69.1	72.6	69.1	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7
		D	60.5	63.6	60.5	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	4-D35		4-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	4-D35		4-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56
		D	95.70	57.42	95.70	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56
	pt	U	2.13	1.22	2.13	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84
		D	2.13	1.22	2.13	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84
	Mal		1099.9	722.8	1099.9	869.0	603.5	869.0	869.0	603.5	869.0
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1
		D	2199.8	1445.7	2199.8	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2122.3		2122.3	2122.3		2122.3
		D	2554.9		2554.9	2050.4		2050.4	2050.4		2050.4
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	700.4	835.0	969.6	594.1	725.7	857.2	568.5	700.0	831.6
		負	969.8	835.2	700.5	857.2	725.7	594.1	831.7	700.1	568.6
	Qd		969.8	835.2	969.6	857.2	725.7	857.2	831.7	700.1	831.6
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		246.59	202.13	246.56	235.40	190.27	235.40	228.38	183.58	228.36
	a	l	1.415	1.460	1.415	1.416	1.459	1.416	1.416	1.459	1.416
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058
	Qal		845.7	904.4	845.7	712.2	758.7	712.2	712.2	758.7	712.2
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6
		負	1065.4	1119.3	1065.4	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	205.8		205.3	218.7		218.2	212.3		211.7
		D	157.5		157.2	163.6		163.3	158.5		158.1
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8		213.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (74.0)		75.8 (73.8)	82.7 (89.6)		82.7 (89.3)	82.7 (85.7)		82.7 (85.4)
		D	75.8 (47.9)		75.8 (47.7)	82.7 (56.6)		82.7 (56.3)	82.7 (53.5)		82.7 (53.2)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ12F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ13F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		166.6	-89.5	166.2	160.2	-86.4	160.0	160.2	-86.4	160.0
	Ms	U	1456.7	0.0	1450.4	1075.3	0.0	1072.2	985.1	0.0	981.8
		D	1123.6	92.4	1118.1	754.9	87.9	752.2	664.6	88.0	661.7
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		131.6	0.1	-131.5	126.2	0.0	-126.2	126.2	0.0	-126.2
	Qs		579.3	447.8	579.2	444.0	317.8	444.0	412.6	286.4	412.6
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	69.4	72.6	69.4	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5
		D	69.4	72.6	69.4	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5
	j	U	60.7	63.6	60.7	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0
		D	60.7	63.6	60.7	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	3-D35		3-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	3-D35		3-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	76.56	47.85	76.56	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	76.56	47.85	76.56	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.84	1.10	1.84	1.53	1.05	1.53	1.53	1.05	1.53
		D	1.84	1.10	1.84	1.53	1.05	1.53	1.53	1.05	1.53
	Mal		869.0	603.5	869.0	562.0	429.3	562.0	562.0	429.3	562.0
	Mas	U	1738.1	1207.0	1738.1	1123.9	858.5	1123.9	1123.9	858.5	1123.9
		D	1738.1	1207.0	1738.1	1123.9	858.5	1123.9	1123.9	858.5	1123.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2122.3		2122.3	1361.6		1361.6	1361.6		1361.6
		D	2050.4		2050.4	1298.8		1298.8	1298.8		1298.8
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	540.0	671.5	803.1	336.5	462.7	588.9	303.3	429.5	555.7
		負	803.2	671.6	540.1	588.9	462.7	336.5	555.8	429.6	303.3
	Qd		803.2	671.6	803.1	588.9	462.7	588.9	555.8	429.6	555.7
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		220.55	176.10	220.52	185.33	140.31	185.33	174.91	130.27	174.90
	a	l	1.416	1.459	1.416	1.292	1.324	1.292	1.292	1.324	1.292
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.058	1.058	1.058	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		712.1	758.7	712.1	512.3	539.8	512.3	512.3	539.8	512.3
	Qas	正	892.6	934.8	892.6	665.3	690.4	665.3	665.3	690.4	665.3
		負	892.6	934.8	892.6	665.3	690.4	665.3	665.3	690.4	665.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	207.1		206.5	214.0		213.6	201.1		200.6
		D	154.4		153.9	146.7		146.4	136.4		136.1
	Ld1	U	196.3		196.3	191.8		191.8	191.8		191.8
		D	213.8		213.8	207.8		207.8	207.8		207.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	82.7 (82.6)		82.7 (82.3)	79.2 (92.1)		79.2 (91.8)	79.2 (84.4)		79.2 (84.1)
		D	82.7 (51.0)		82.7 (50.7)	79.2 (51.7)		79.2 (51.5)	79.2 (45.5)		79.2 (45.3)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ14F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ15F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		160.2	-86.4	160.0	153.9	-83.4	153.9	113.3	-64.2	112.6
	Ms	U	845.1	0.0	841.7	624.4	0.0	622.4	450.4	0.0	445.1
		D	524.6	88.0	521.6	316.6	84.4	314.6	223.9	66.5	219.9
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		126.3	0.0	-126.2	120.9	0.0	-120.9	83.4	0.1	-83.2
	Qs		363.9	237.7	363.8	284.2	163.3	284.2	199.8	116.6	199.6
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	60.5	62.8	60.5	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	60.5	62.8	60.5	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	53.0	55.0	53.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	53.0	55.0	53.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32						
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
		D	55.58	39.70	55.58	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.53	1.05	1.53	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
		D	1.53	1.05	1.53	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	Mal		562.0	429.3	562.0	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7
	Mas	U	1123.9	858.5	1123.9	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
		D	1123.9	858.5	1123.9	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1361.6		1361.6	835.3		835.3	835.3		835.3
		D	1298.8		1298.8	770.2		770.2	770.2		770.2
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	230.2	356.4	482.7	124.0	245.0	365.9	91.3	174.6	257.9
		負	482.7	356.5	230.3	365.9	245.0	124.0	258.1	174.8	91.5
	Qd		482.7	356.5	482.7	365.9	245.0	365.9	258.1	174.8	257.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		151.92	108.12	151.90	133.15	89.14	133.15	93.91	63.61	93.84
	a	l	1.292	1.324	1.292	1.322	1.322	1.322	1.265	1.265	1.265
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	Qal		512.2	539.8	512.2	358.5	358.5	358.5	346.6	346.6	346.6
	Qas	正	665.3	690.4	665.3	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
		負	665.3	690.4	665.3	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	181.1		180.7	198.7		198.2	160.8		159.6
		D	120.4		120.1	117.9		117.6	101.8		101.1
	Ld1	U	191.8		191.8	287.5		287.5	287.5		287.5
		D	207.8		207.8	287.5		287.5	287.5		287.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	79.2 (72.4)		79.2 (72.1)	79.2 (90.2)		79.2 (89.9)	79.2 (65.0)		79.2 (64.3)
		D	79.2 (35.9)		79.2 (35.7)	79.2 (36.6)		79.2 (36.3)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名			FG（ 3 ）			G2（ 3 ）			G2（ 3 ）		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		260.2	-139.8	260.2	169.9	-91.3	169.9	169.9	-91.4	169.9
	Ms	U	2775.0	0.0	2775.0	1621.9	0.0	1621.9	1937.1	0.0	1937.1
		D	2254.5	139.9	2254.5	1282.2	91.3	1282.2	1597.4	91.4	1597.4
	L.no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		213.9	-0.0	-213.9	134.6	-0.0	-134.6	134.6	-0.0	-134.6
	Qs		1088.6	874.7	1088.6	639.7	505.1	639.7	749.3	614.7	749.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	237.8	237.8	237.8	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	237.8	237.8	237.8	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	208.1	208.1	208.1	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	208.1	208.1	208.1	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	0.50	0.50	0.50	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	0.50	0.50	0.50	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal		4078.0	4078.0	4078.0	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9
	Mas	U	8156.1	8156.1	8156.1	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	8156.1	8156.1	8156.1	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	8995.0		8995.0	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	8748.5		8748.5	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	1098.1	1312.0	1526.0	623.0	757.6	892.2	766.5	901.1	1035.7
		負	1526.0	1312.0	1098.1	892.2	757.6	623.0	1035.7	901.1	766.5
	Qd		1526.0	1312.0	1526.0	892.2	757.6	892.2	1035.7	901.1	1035.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		91.67	78.82	91.67	226.87	183.36	226.87	263.37	218.10	263.37
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.416	1.461	1.416	1.416	1.461	1.416
		s.正	1.643	1.643	1.643	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.643	1.643	1.643	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		4051.3	4051.3	4051.3	846.1	904.9	846.1	846.1	904.9	846.1
	Qas	正	5334.6	5334.6	5334.6	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
		負	5334.6	5334.6	5334.6	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	300.5		300.5	194.1		194.1	218.4		218.4
		D	278.6		278.6	148.2		148.2	167.6		167.6
	Ld1	U	287.5		287.5	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	287.5		287.5	213.8		213.8	213.8		213.8
	判定		**/OK		**/OK	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	69.3 (30.9)		69.3 (30.9)	75.8 (67.7)		75.8 (67.7)	75.8 (80.9)		75.8 (80.9)
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (42.8)		75.8 (42.8)	75.8 (53.3)		75.8 (53.3)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		169.9	-91.3	169.9	169.9	-91.4	169.9	169.9	-91.3	169.9
	Ms	U	2003.8	0.0	2003.8	1981.8	0.0	1981.8	1927.7	0.0	1927.7
		D	1664.1	91.3	1664.1	1642.1	91.4	1642.1	1587.9	91.4	1587.9
	L.no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	Ql		134.6	-0.0	-134.6	134.6	-0.0	-134.6	134.6	-0.0	-134.6
	Qs		772.5	637.9	772.5	764.9	630.2	764.9	746.0	611.4	746.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal		1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	766.5	901.1	1035.7	766.5	901.1	1035.7	766.5	901.1	1035.7
		負	1035.7	901.1	766.5	1035.7	901.1	766.5	1035.7	901.1	766.5
	Qd		1035.7	901.1	1035.7	1035.7	901.1	1035.7	1035.7	901.1	1035.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		263.37	218.10	263.37	263.37	218.10	263.37	263.37	218.10	263.37
	a	l	1.416	1.461	1.416	1.416	1.461	1.416	1.416	1.461	1.416
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		846.1	904.9	846.1	846.1	904.9	846.1	846.1	904.9	846.1
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
		負	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	223.6		223.6	221.9		221.9	217.7		217.7
		D	171.7		171.7	170.4		170.4	167.0		167.0
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8		213.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (83.6)		75.8 (83.6)	75.8 (82.7)		75.8 (82.7)	75.8 (80.5)		75.8 (80.5)
		D	75.8 (55.6)		75.8 (55.6)	75.8 (54.8)		75.8 (54.8)	75.8 (53.0)		75.8 (53.0)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		169.9	-91.3	169.9	169.9	-91.4	169.9	166.3	-89.6	166.3
	Ms	U	1854.8	0.0	1854.8	1780.9	0.0	1780.9	1587.4	0.0	1587.4
		D	1515.1	91.4	1515.1	1441.2	91.4	1441.2	1254.8	89.6	1254.8
	L.no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		134.6	-0.0	-134.6	134.6	-0.0	-134.6	131.5	-0.0	-131.5
	Qs		720.7	586.1	720.7	695.0	560.4	695.0	625.8	494.3	625.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.4	72.6	69.4
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.4	72.6	69.4
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.7	63.6	60.7
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.7	63.6	60.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	76.56	47.85	76.56
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	76.56	47.85	76.56
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	1.84	1.10	1.84
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	1.84	1.10	1.84
	Mal		1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	869.0	603.5	869.0
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	1738.1	1207.0	1738.1
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	1738.1	1207.0	1738.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2122.3		2122.3
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2050.4		2050.4
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	744.5	879.1	1013.7	705.9	840.5	975.2	594.1	725.7	857.2
		負	1013.7	879.1	744.5	975.2	840.5	705.9	857.2	725.7	594.1
	Qd		1013.7	879.1	1013.7	975.2	840.5	975.2	857.2	725.7	857.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		257.77	212.78	257.77	247.96	203.44	247.96	235.40	190.27	235.40
	a	l	1.416	1.461	1.416	1.416	1.461	1.416	1.417	1.460	1.417
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.058	1.058	1.058
	Qal		846.1	904.9	846.1	846.1	904.9	846.1	712.5	759.0	712.5
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	892.6	934.8	892.6
		負	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	892.6	934.8	892.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	212.1		212.1	206.4		206.4	219.5		219.5
		D	162.5		162.5	158.0		158.0	164.3		164.3
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8		213.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (77.4)		75.8 (77.4)	75.8 (74.3)		75.8 (74.3)	82.7 (90.1)		82.7 (90.1)
		D	75.8 (50.6)		75.8 (50.6)	75.8 (48.1)		75.8 (48.1)	82.7 (57.0)		82.7 (57.0)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ12F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		166.3	-89.6	166.3	166.3	-89.6	166.3	160.1	-86.5	160.1
	Ms	U	1520.0	0.0	1520.0	1465.7	0.0	1465.7	1084.1	0.0	1084.1
		D	1187.5	89.6	1187.5	1133.1	89.6	1133.1	763.9	86.5	763.9
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	Ql		131.5	-0.0	-131.5	131.5	0.0	-131.5	126.2	-0.0	-126.2
	Qs		602.4	470.9	602.4	583.5	452.0	583.5	447.6	321.4	447.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4	60.5	62.8	60.5
		D	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4	60.5	62.8	60.5
	j	U	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7	53.0	55.0	53.0
		D	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7	53.0	55.0	53.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56	55.58	39.70	55.58
		D	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84	1.53	1.05	1.53
		D	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84	1.53	1.05	1.53
	Mal		869.0	603.5	869.0	869.0	603.5	869.0	562.0	429.3	562.0
	Mas	U	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1	1123.9	858.5	1123.9
		D	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1	1123.9	858.5	1123.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2122.3		2122.3	2122.3		2122.3	1361.6		1361.6
		D	2050.4		2050.4	2050.4		2050.4	1298.8		1298.8
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	574.8	706.3	837.8	546.4	677.9	809.5	336.5	462.7	588.9
		負	837.8	706.3	574.8	809.5	677.9	546.4	588.9	462.7	336.5
	Qd		837.8	706.3	837.8	809.5	677.9	809.5	588.9	462.7	588.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		230.08	185.19	230.08	222.29	177.76	222.29	185.33	140.31	185.33
	a	l	1.417	1.460	1.417	1.417	1.460	1.417	1.292	1.325	1.292
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	0.847	0.847	0.847
	Qal		712.5	759.0	712.5	712.5	759.0	712.5	512.4	539.9	512.4
	Qas	正	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6	665.3	690.4	665.3
		負	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6	665.3	690.4	665.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	213.1		213.1	208.0		208.0	215.3		215.3
		D	159.2		159.2	155.1		155.1	147.7		147.7
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	191.8		191.8
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	207.8		207.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	82.7 (86.2)		82.7 (86.2)	82.7 (83.2)		82.7 (83.2)	79.2 (92.8)		79.2 (92.8)
		D	82.7 (53.9)		82.7 (53.9)	82.7 (51.4)		82.7 (51.4)	79.2 (52.3)		79.2 (52.3)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ13F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ14F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ15F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		160.1	-86.5	160.1	160.1	-86.5	160.1	153.9	-83.4	153.9
	Ms	U	993.9	0.0	993.9	854.1	0.0	854.1	634.1	0.0	634.1
		D	673.8	86.5	673.8	533.9	86.5	533.9	326.2	83.4	326.2
	L.no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	Ql		126.2	0.0	-126.2	126.2	0.0	-126.2	120.9	0.0	-120.9
	Qs		416.3	290.0	416.3	367.6	241.4	367.6	287.9	167.0	287.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5	62.8	62.8	62.8
		D	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5	62.8	62.8	62.8
	j	U	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0	55.0	55.0	55.0
		D	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	31.76	31.76	31.76
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.53	1.05	1.53	1.53	1.05	1.53	1.01	1.01	1.01
		D	1.53	1.05	1.53	1.53	1.05	1.53	1.01	1.01	1.01
	Mal		562.0	429.3	562.0	562.0	429.3	562.0	343.7	343.7	343.7
	Mas	U	1123.9	858.5	1123.9	1123.9	858.5	1123.9	687.4	687.4	687.4
		D	1123.9	858.5	1123.9	1123.9	858.5	1123.9	687.4	687.4	687.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1361.6		1361.6	1361.6		1361.6	835.3		835.3
		D	1298.8		1298.8	1298.8		1298.8	770.2		770.2
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	308.8	435.0	561.3	235.9	362.1	488.3	129.6	250.5	371.5
		負	561.3	435.0	308.8	488.3	362.1	235.9	371.5	250.5	129.6
	Qd		561.3	435.0	561.3	488.3	362.1	488.3	371.5	250.5	371.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		176.64	131.93	176.64	153.67	109.80	153.67	135.17	91.17	135.17
	a	l	1.292	1.325	1.292	1.292	1.325	1.292	1.322	1.322	1.322
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508
	Qal		512.4	539.9	512.4	512.4	539.9	512.4	358.6	358.6	358.6
	Qas	正	665.3	690.4	665.3	665.3	690.4	665.3	438.1	438.1	438.1
		負	665.3	690.4	665.3	665.3	690.4	665.3	438.1	438.1	438.1
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	202.4		202.4	182.4		182.4	200.8		200.8
		D	137.5		137.5	121.5		121.5	119.6		119.6
	Ld1	U	191.8		191.8	191.8		191.8	287.5		287.5
		D	207.8		207.8	207.8		207.8	287.5		287.5
	判定		NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	79.2 (85.1)		79.2 (85.1)	79.2 (73.1)		79.2 (73.1)	79.2 (91.6)		79.2 (91.6)
		D	79.2 (46.2)		79.2 (46.2)	79.2 (36.6)		79.2 (36.6)	79.2 (37.7)		79.2 (37.7)

断面名			G2 (3)			FG (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		112.8	-64.3	112.8	258.2	-129.6	282.7	169.8	-91.4	169.9
	Ms	U	454.3	0.0	454.3	2758.2	0.0	2741.7	1619.6	0.0	1621.9
		D	228.6	64.3	228.6	2241.7	150.1	2176.3	1280.0	92.4	1282.0
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		83.3	-0.0	-83.3	210.4	-3.5	-217.4	134.6	-0.0	-134.6
	Qs		202.0	118.8	202.0	1072.9	865.9	1079.9	639.2	504.7	639.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0
	D		70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8	69.1	72.6	69.1
		D	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8	69.1	72.6	69.1
	j	U	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1	60.5	63.6	60.5
		D	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70
		D	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70
	pt	U	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50	2.13	1.22	2.13
		D	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50	2.13	1.22	2.13
	Mal		343.7	343.7	343.7	4078.0	4078.0	4078.0	1099.9	722.8	1099.9
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1	2199.8	1445.7	2199.8
		D	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1	2199.8	1445.7	2199.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	835.3		835.3	8995.0		8995.0	2626.6		2626.6
		D	770.2		770.2	8748.5		8748.5	2554.9		2554.9
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	94.9	178.2	261.4	1083.2	1297.1	1511.1	622.4	757.0	891.6
		負	261.4	178.2	94.9	1504.1	1290.1	1076.2	891.6	757.0	622.4
	Qd		261.4	178.2	261.4	1504.1	1297.1	1511.1	891.6	757.0	891.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		95.14	64.83	95.14	90.35	77.92	90.77	226.71	183.22	226.72
	a	l	1.267	1.267	1.267	2.000	2.000	2.000	1.416	1.461	1.416
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.635	1.635	1.635	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.654	1.654	1.654	1.000	1.000	1.000
	pw		0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172
	Qal		347.1	347.1	347.1	4051.3	4051.3	4051.3	846.1	904.9	846.1
	Qas	正	438.1	438.1	438.1	5318.8	5318.8	5318.8	1065.4	1119.3	1065.4
		負	438.1	438.1	438.1	5357.6	5357.6	5357.6	1065.4	1119.3	1065.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	161.6		161.6	300.2		299.8	194.0		194.1
		D	102.6		102.6	278.4		277.2	148.1		148.2
	Ld1	U	287.5		287.5	287.5		287.5	196.3		196.3
		D	287.5		287.5	287.5		287.5	213.8		213.8
	判定		OK/OK		OK/OK	**/OK		**/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	79.2 (65.6)		79.2 (65.6)	69.3 (30.7)		69.3 (30.5)	75.8 (67.6)		75.8 (67.7)
		D	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (42.7)		75.8 (42.8)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		169.7	-91.3	170.2	169.7	-91.3	170.2	169.7	-91.3	170.2
	Ms	U	1932.1	0.0	1935.1	1996.9	0.0	2000.6	1972.9	0.0	1977.3
		D	1592.7	92.5	1594.6	1657.5	92.9	1660.3	1633.5	93.2	1636.9
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		134.5	-0.1	-134.7	134.5	-0.1	-134.7	134.5	-0.1	-134.7
	Qs		748.0	613.5	748.1	770.7	636.2	770.8	762.4	627.9	762.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal		1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	766.5	901.1	1035.7	766.5	901.1	1035.7	766.5	901.1	1035.7
		負	1035.7	901.1	766.5	1035.7	901.1	766.5	1035.7	901.1	766.5
	Qd		1035.7	901.1	1035.7	1035.7	901.1	1035.7	1035.7	901.1	1035.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		263.37	218.10	263.37	263.37	218.10	263.37	263.37	218.10	263.37
	a	l	1.414	1.460	1.414	1.415	1.460	1.415	1.415	1.460	1.415
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		845.6	904.4	845.6	845.7	904.5	845.7	845.7	904.5	845.7
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
		負	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	218.0		218.3	223.0		223.3	221.2		221.5
		D	167.3		167.4	171.3		171.5	169.8		170.1
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8		213.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (80.6)		75.8 (80.8)	75.8 (83.3)		75.8 (83.5)	75.8 (82.3)		75.8 (82.5)
		D	75.8 (53.2)		75.8 (53.2)	75.8 (55.3)		75.8 (55.4)	75.8 (54.5)		75.8 (54.7)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		169.7	-91.3	170.2	169.7	-91.3	170.2	169.7	-91.3	170.2
	Ms	U	1917.0	0.0	1921.9	1842.6	0.0	1848.2	1767.4	0.0	1773.7
		D	1577.5	93.5	1581.6	1503.2	93.8	1507.8	1428.0	94.2	1433.3
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		134.5	-0.1	-134.7	134.5	-0.1	-134.7	134.5	-0.1	-134.7
	Qs		743.1	608.6	743.2	717.3	582.8	717.4	691.2	556.8	691.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal		1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	766.5	901.1	1035.7	739.6	874.2	1008.8	700.5	835.2	969.8
		負	1035.7	901.1	766.5	1008.7	874.1	739.5	969.6	835.0	700.4
	Qd		1035.7	901.1	1035.7	1008.7	874.2	1008.8	969.6	835.2	969.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		263.37	218.10	263.37	256.49	211.59	256.53	246.56	202.13	246.59
	a	l	1.415	1.460	1.415	1.415	1.460	1.415	1.415	1.460	1.415
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		845.7	904.5	845.7	845.7	904.5	845.7	845.7	904.4	845.7
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
		負	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	216.9		217.2	211.1		211.6	205.3		205.8
		D	166.4		166.6	161.8		162.1	157.2		157.5
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8		213.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (80.0)		75.8 (80.2)	75.8 (76.9)		75.8 (77.1)	75.8 (73.8)		75.8 (74.0)
		D	75.8 (52.7)		75.8 (52.8)	75.8 (50.2)		75.8 (50.3)	75.8 (47.7)		75.8 (47.9)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		166.2	-89.5	166.5	166.2	-89.5	166.5	166.2	-89.5	166.6
	Ms	U	1573.8	0.0	1579.3	1505.3	0.0	1511.1	1450.4	0.0	1456.7
		D	1241.5	92.0	1246.2	1173.0	92.2	1178.0	1118.1	92.4	1123.6
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		131.5	-0.1	-131.6	131.5	-0.1	-131.6	131.5	-0.1	-131.6
	Qs		622.0	490.6	622.1	598.2	466.8	598.3	579.2	447.8	579.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4
		D	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4
	j	U	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7
		D	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56
		D	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56
	pt	U	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84
		D	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84
	Mal		869.0	603.5	869.0	869.0	603.5	869.0	869.0	603.5	869.0
	Mas	U	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1
		D	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2122.3		2122.3	2122.3		2122.3	2122.3		2122.3
		D	2050.4		2050.4	2050.4		2050.4	2050.4		2050.4
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	594.1	725.7	857.2	568.6	700.1	831.7	540.1	671.6	803.2
		負	857.2	725.7	594.1	831.6	700.0	568.5	803.1	671.5	540.0
	Qd		857.2	725.7	857.2	831.6	700.1	831.7	803.1	671.6	803.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		235.40	190.27	235.40	228.36	183.58	228.38	220.52	176.10	220.55
	a	l	1.416	1.459	1.416	1.416	1.459	1.416	1.416	1.459	1.416
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058
	Qal		712.2	758.7	712.2	712.2	758.7	712.2	712.1	758.7	712.1
	Qas	正	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6
		負	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	218.2		218.7	211.7		212.3	206.5		207.1
		D	163.3		163.6	158.1		158.5	153.9		154.4
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8		213.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	82.7 (89.3)		82.7 (89.6)	82.7 (85.4)		82.7 (85.7)	82.7 (82.3)		82.7 (82.6)
		D	82.7 (56.3)		82.7 (56.6)	82.7 (53.2)		82.7 (53.5)	82.7 (50.7)		82.7 (51.0)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ12F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ13F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ14F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	Ml		160.0	-86.4	160.2	160.0	-86.4	160.2	160.0	-86.4	160.2
	Ms	U	1072.2	0.0	1075.3	981.8	0.0	985.1	841.7	0.0	845.1
		D	752.2	87.9	754.9	661.7	88.0	664.6	521.6	88.0	524.6
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		126.2	-0.0	-126.2	126.2	-0.0	-126.2	126.2	-0.0	-126.3
	Qs		444.0	317.8	444.0	412.6	286.4	412.6	363.8	237.7	363.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5
		D	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5
	j	U	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0
		D	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.53	1.05	1.53	1.53	1.05	1.53	1.53	1.05	1.53
		D	1.53	1.05	1.53	1.53	1.05	1.53	1.53	1.05	1.53
	Mal		562.0	429.3	562.0	562.0	429.3	562.0	562.0	429.3	562.0
	Mas	U	1123.9	858.5	1123.9	1123.9	858.5	1123.9	1123.9	858.5	1123.9
		D	1123.9	858.5	1123.9	1123.9	858.5	1123.9	1123.9	858.5	1123.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1361.6		1361.6	1361.6		1361.6	1361.6		1361.6
		D	1298.8		1298.8	1298.8		1298.8	1298.8		1298.8
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	336.5	462.7	588.9	303.3	429.6	555.8	230.3	356.5	482.7
		負	588.9	462.7	336.5	555.7	429.5	303.3	482.7	356.4	230.2
	Qd		588.9	462.7	588.9	555.7	429.6	555.8	482.7	356.5	482.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		185.33	140.31	185.33	174.90	130.27	174.91	151.90	108.12	151.92
	a	l	1.292	1.324	1.292	1.292	1.324	1.292	1.292	1.324	1.292
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		512.3	539.8	512.3	512.3	539.8	512.3	512.2	539.8	512.2
	Qas	正	665.3	690.4	665.3	665.3	690.4	665.3	665.3	690.4	665.3
		負	665.3	690.4	665.3	665.3	690.4	665.3	665.3	690.4	665.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	213.6		214.0	200.6		201.1	180.7		181.1
		D	146.4		146.7	136.1		136.4	120.1		120.4
	Ld1	U	191.8		191.8	191.8		191.8	191.8		191.8
		D	207.8		207.8	207.8		207.8	207.8		207.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	79.2 (91.8)		79.2 (92.1)	79.2 (84.1)		79.2 (84.4)	79.2 (72.1)		79.2 (72.4)
		D	79.2 (51.5)		79.2 (51.7)	79.2 (45.3)		79.2 (45.5)	79.2 (35.7)		79.2 (35.9)

断面名			G2 (3)			G2 (3)			FG (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ15F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(55)
応力	Ml		153.9	-83.4	153.9	112.6	-64.2	113.3	297.3	-196.1	110.6
	Ms	U	622.4	0.0	624.4	445.1	0.0	450.4	2837.1	0.0	2985.8
		D	314.6	84.4	316.6	219.9	66.5	223.9	2242.5	329.0	2764.7
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		120.9	-0.0	-120.9	83.2	-0.1	-83.4	240.6	26.7	-187.3
	Qs		284.2	163.3	284.2	199.6	116.6	199.8	1170.2	956.3	1116.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28
		D	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28
	pt	U	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50
		D	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50
	Mal		343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	4078.0	4078.0	4078.0
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1
		D	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	835.3		835.3	835.3		835.3	8995.0		8995.0
		D	770.2		770.2	770.2		770.2	8748.5		8748.5
	L'(L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			582.5 (700.0)		
	Qd	正	124.0	245.0	365.9	91.5	174.8	258.1	1153.8	1367.8	1581.7
		負	365.9	245.0	124.0	257.9	174.6	91.3	1635.0	1421.1	1207.2
	Qd		365.9	245.0	365.9	257.9	174.8	258.1	1635.0	1421.1	1581.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		133.15	89.14	133.15	93.84	63.61	93.91	98.22	85.37	95.02
	a	l	1.322	1.322	1.322	1.265	1.265	1.265	2.000	2.000	2.000
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.689	1.689	1.689
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.559	1.559	1.559
	pw		0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952
	Qal		358.5	358.5	358.5	346.6	346.6	346.6	4051.3	4051.3	4051.3
	Qas	正	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	5432.0	5432.0	5432.0
		負	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	5156.2	5156.2	5156.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	198.2		198.7	159.6		160.8	301.9		305.3
		D	117.6		117.9	101.1		101.8	278.4		287.8
	Ld1	U	287.5		287.5	287.5		287.5	287.5		295.0
		D	287.5		287.5	287.5		287.5	287.5		295.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	**/OK		**/OK
定着	La	U	79.2 (89.9)		79.2 (90.2)	79.2 (64.3)		79.2 (65.0)	69.3 (31.6)		69.3 (33.2)
		D	79.2 (36.3)		79.2 (36.6)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(55)	(63)	(350)	(55)	(63)	(350)	(55)
応力	Ml		176.7	-94.0	157.8	176.2	-94.1	157.9	176.1	-94.1	158.1
	Ms	U	1576.7	0.0	1582.3	1854.1	0.0	1861.1	1896.0	0.0	1906.4
		D	1223.4	99.9	1266.8	1501.6	103.2	1545.2	1543.7	102.2	1590.3
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		137.3	2.7	-131.9	137.2	2.6	-132.0	137.2	2.6	-132.0
	Qs		622.2	487.6	616.8	717.6	583.0	712.4	732.6	598.0	727.4
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
		D	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
	j	U	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
		D	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
		D	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
	pt	U	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90
		D	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90
	Mal		1006.4	722.8	1006.4	1006.4	722.8	1006.4	1006.4	722.8	1006.4
	Mas	U	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8
		D	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2391.1		2391.1	2391.1		2391.1	2391.1		2391.1
		D	2318.8		2318.8	2318.8		2318.8	2318.8		2318.8
	L'(L)		582.5 (700.0)			582.5 (700.0)			582.5 (700.0)		
	Qd	正	590.1	724.7	859.3	674.0	808.6	943.2	674.0	808.6	943.2
		負	864.7	730.1	595.5	943.2	808.6	674.0	943.2	808.6	674.0
	Qd		864.7	730.1	859.3	943.2	808.6	943.2	943.2	808.6	943.2
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		218.03	176.70	216.67	237.83	195.70	237.83	237.83	195.70	237.83
	a	l	1.406	1.443	1.406	1.407	1.445	1.407	1.408	1.445	1.408
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		849.9	898.6	849.9	850.4	899.2	850.4	850.5	899.3	850.5
	Qas	正	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4
		負	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	190.6		191.0	211.8		212.4	215.1		215.8
		D	144.7		147.4	161.8		164.5	164.4		167.2
	Ld1	U	198.1		198.1	198.1		198.1	198.1		198.1
		D	215.6		215.6	215.6		215.6	215.6		215.6
	判定		OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (72.5)		75.8 (72.8)	75.8 (85.3)		75.8 (85.6)	75.8 (87.2)		75.8 (87.7)
		D	75.8 (45.0)		75.8 (46.6)	75.8 (55.2)		75.8 (56.8)	75.8 (56.8)		75.8 (58.5)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(55)	(63)	(350)	(55)	(63)	(350)	(55)
応力	Ml		176.0	-94.1	158.2	175.8	-94.1	158.4	175.6	-94.1	158.6
	Ms	U	1853.8	0.0	1867.3	1778.4	0.0	1789.4	1697.0	0.0	1715.1
		D	1501.9	100.3	1550.8	1426.8	100.7	1472.7	1345.8	96.4	1397.9
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		137.1	2.5	-132.1	137.1	2.5	-132.1	137.0	2.4	-132.2
	Qs		718.6	584.0	713.5	692.2	557.6	687.2	665.4	530.8	660.6
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
		D	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7	69.7	72.6	69.7
	j	U	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
		D	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0	61.0	63.6	61.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
		D	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13	86.13	57.42	86.13
	pt	U	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90
		D	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90	1.90	1.22	1.90
	Mal		1006.4	722.8	1006.4	1006.4	722.8	1006.4	1006.4	722.8	1006.4
	Mas	U	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8
		D	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8	2012.8	1445.7	2012.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2391.1		2391.1	2391.1		2391.1	2391.1		2391.1
		D	2318.8		2318.8	2318.8		2318.8	2318.8		2318.8
	L'(L)		582.5 (700.0)			582.5 (700.0)			582.5 (700.0)		
	Qd	正	674.0	808.6	943.2	674.0	808.6	943.2	655.6	790.2	924.8
		負	943.2	808.6	674.0	943.2	808.6	674.0	929.6	795.0	660.4
	Qd		943.2	808.6	943.2	943.2	808.6	943.2	929.6	795.0	924.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		237.83	195.70	237.83	237.83	195.70	237.83	234.41	192.42	233.19
	a	l	1.408	1.446	1.408	1.409	1.447	1.409	1.410	1.447	1.410
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		850.7	899.5	850.7	850.9	899.7	850.9	851.1	899.9	851.1
	Qas	正	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4
		負	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4	1074.4	1119.3	1074.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	211.8		212.8	206.0		206.9	199.8		201.2
		D	161.8		164.8	157.2		160.0	152.2		155.4
	Ld1	U	198.1		198.1	198.1		198.1	198.1		198.1
		D	215.6		215.6	215.6		215.6	215.6		215.6
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (85.3)		75.8 (85.9)	75.8 (81.8)		75.8 (82.3)	75.8 (78.0)		75.8 (78.9)
		D	75.8 (55.3)		75.8 (57.1)	75.8 (52.5)		75.8 (54.2)	75.8 (49.5)		75.8 (51.4)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(55)	(63)	(350)	(55)	(63)	(350)	(55)
応力	Ml		175.6	-94.2	158.4	171.3	-92.1	156.1	171.0	-92.1	156.4
	Ms	U	1622.2	0.0	1650.9	1431.1	0.0	1451.3	1355.3	0.0	1374.1
		D	1271.1	98.2	1334.1	1088.6	93.3	1139.0	1013.2	93.4	1061.3
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		137.1	2.5	-132.2	133.7	2.2	-129.4	133.6	2.1	-129.5
	Qs		641.6	507.0	636.7	572.3	440.8	568.0	546.0	414.4	541.8
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.7	72.6	69.7	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	69.7	72.6	69.7	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	61.0	63.6	61.0	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	61.0	63.6	61.0	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	3-D35		3-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	3-D35		3-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	86.13	57.42	86.13	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	86.13	57.42	86.13	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.90	1.22	1.90	1.59	1.10	1.59	1.59	1.10	1.59
		D	1.90	1.22	1.90	1.59	1.10	1.59	1.59	1.10	1.59
	Mal		1006.4	722.8	1006.4	793.6	603.5	793.6	793.6	603.5	793.6
	Mas	U	2012.8	1445.7	2012.8	1587.2	1207.0	1587.2	1587.2	1207.0	1587.2
		D	2012.8	1445.7	2012.8	1587.2	1207.0	1587.2	1587.2	1207.0	1587.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2391.1		2391.1	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	2318.8		2318.8	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L'(L)		582.5 (700.0)			582.5 (700.0)			582.5 (700.0)		
	Qd	正	619.8	754.4	889.0	503.9	635.4	767.0	484.9	616.4	748.0
		負	893.9	759.3	624.7	767.0	635.4	503.9	752.2	620.6	489.1
	Qd		893.9	759.3	889.0	767.0	635.4	767.0	752.2	620.6	748.0
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		225.41	183.78	224.17	208.26	166.61	208.26	204.25	162.73	203.11
	a	l	1.410	1.448	1.410	1.415	1.448	1.415	1.416	1.448	1.416
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		851.2	900.0	851.2	644.0	676.6	644.0	644.2	676.8	644.2
	Qas	正	1074.4	1119.3	1074.4	787.6	815.7	787.6	787.6	815.7	787.6
		負	1074.4	1119.3	1074.4	787.6	815.7	787.6	787.6	815.7	787.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	194.1		196.3	223.1		225.2	215.0		217.0
		D	147.7		151.5	163.2		167.5	156.8		160.9
	Ld1	U	198.1		198.1	198.1		198.1	198.1		198.1
		D	215.6		215.6	215.6		215.6	215.6		215.6
	判定		OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (74.6)		75.8 (75.9)	82.7 (91.8)		82.7 (93.1)	82.7 (86.9)		82.7 (88.1)
		D	75.8 (46.8)		75.8 (49.1)	82.7 (55.8)		82.7 (58.4)	82.7 (52.0)		82.7 (54.4)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ12F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ13F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(55)	(63)	(350)	(55)	(63)	(350)	(55)
応力	Ml		171.1	-92.2	156.2	163.7	-88.3	152.8	163.6	-88.3	152.9
	Ms	U	1297.8	0.0	1317.0	958.4	0.0	964.3	867.6	0.0	872.8
		D	955.7	94.5	1004.6	631.0	90.2	658.8	540.4	89.5	567.0
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		133.7	2.1	-129.4	127.8	1.6	-124.7	127.7	1.5	-124.7
	Qs		526.4	394.8	522.1	403.5	277.3	400.4	372.2	246.0	369.1
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	70.1	72.6	70.1	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	70.1	72.6	70.1	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	61.4	63.6	61.4	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	61.4	63.6	61.4	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35						
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
		D	66.99	47.85	66.99	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	U	1.59	1.10	1.59	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
		D	1.59	1.10	1.59	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
	Mal		793.6	603.5	793.6	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3
	Mas	U	1587.2	1207.0	1587.2	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6
		D	1587.2	1207.0	1587.2	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4
		D	1814.3		1814.3	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3
	L'(L)		582.5 (700.0)			582.5 (700.0)			582.5 (700.0)		
	Qd	正	455.4	587.0	718.5	281.6	407.9	534.1	238.9	365.1	491.4
		負	722.7	591.2	459.7	534.1	407.9	281.6	494.4	368.2	242.0
	Qd		722.7	591.2	718.5	534.1	407.9	534.1	494.4	368.2	491.4
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		196.26	155.01	195.10	161.96	123.68	161.96	149.94	111.66	149.01
	a	l	1.416	1.448	1.416	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		644.2	676.8	644.2	537.7	537.7	537.7	537.8	537.8	537.8
	Qas	正	787.6	815.7	787.6	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
		負	787.6	815.7	787.6	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	208.8		210.9	210.6		211.6	196.6		197.4
		D	151.9		156.0	140.7		144.1	129.5		132.8
	Ld1	U	198.1		198.1	287.5		295.0	287.5		295.0
		D	215.6		215.6	287.5		295.0	287.5		295.0
	判定		NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	82.7 (83.2)		82.7 (84.4)	79.2 (92.3)		79.2 (92.8)	79.2 (83.5)		79.2 (84.0)
		D	82.7 (49.0)		82.7 (51.5)	79.2 (48.6)		79.2 (50.7)	79.2 (41.6)		79.2 (43.7)

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ14F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ15F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(63)	(350)	(55)	(63)	(350)	(55)	(63)	(350)	(55)
応力	Ml		163.7	-88.4	152.7	156.4	-84.7	148.7	117.6	-66.7	103.1
	Ms	U	727.5	0.0	730.0	518.7	0.0	517.6	356.5	0.0	352.9
		D	400.2	89.0	424.6	205.9	86.1	220.2	121.3	69.1	146.8
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		127.8	1.6	-124.7	122.0	1.1	-119.8	85.3	2.1	-81.2
	Qs		323.7	197.5	320.6	247.6	126.6	245.4	169.3	86.0	165.1
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
		D	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
		D	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	Mal		513.3	513.3	513.3	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7
	Mas	U	1026.6	1026.6	1026.6	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
		D	1026.6	1026.6	1026.6	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1220.4		1220.4	835.3		835.3	835.3		835.3
		D	1155.3		1155.3	770.2		770.2	770.2		770.2
	L'(L)		582.5 (700.0)			582.5 (700.0)			582.5 (700.0)		
	Qd	正	166.1	292.3	418.5	66.3	187.2	308.1	40.5	123.8	207.1
		負	421.6	295.4	169.2	310.3	189.4	68.5	211.2	127.9	44.7
	Qd		421.6	295.4	418.5	310.3	189.4	308.1	211.2	127.9	207.1
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		127.87	89.59	126.92	112.93	68.92	112.13	76.86	46.56	75.35
	a	l	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.252	1.252	1.252
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	Qal		537.8	537.8	537.8	357.3	357.3	357.3	344.0	344.0	344.0
	Qas	正	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
		負	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	175.0		175.4	175.7		175.4	140.4		139.6
		D	112.2		115.2	98.6		101.1	83.9		88.4
	Ld1	U	287.5		295.0	287.5		295.0	287.5		295.0
		D	287.5		295.0	287.5		295.0	287.5		295.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK
定着	La	U	79.2 (70.0)		79.2 (70.3)	79.2 (74.9)		79.2 (74.7)	79.2 (51.5)		79.2 (51.0)
		D	79.2 (30.8)		79.2 (32.7)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

（４）建築物の使用上の支障が起こらないことの確認（ＲＣ造）

l	はりの有効長さ(mm)
D	はりのせい(mm)
δo	固定荷重及び積載荷重(地震用)によってはりに生じるたわみ(mm)
係数	長期間の荷重により変形が増大することの調整係数
δ	δo * 変形増大係数
δ/l	1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する
判定	以上の条件式を満足する場合、 または、δ/lが1/250以下である場合にOKと表示する

※ (D/l ＞ 1/10)の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
Y2	1F	X1	FG	7000.0	2500	1/ 3				OK
		X2	FG	7000.0	2500	1/ 3				OK
		X3	FG	7000.0	2500	1/ 3				OK
		X4	FG	7000.0	2500	1/ 3				OK
		X5	FG	7000.0	2500	1/ 3				OK
	2F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	3F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	4F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	5F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	6F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	7F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	8F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	9F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	10F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	11F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	12F	X1	G1	7000.0	700	1/ 10	0.46	8	1/1885	OK
		X2	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1964	OK
		X3	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1962	OK
		X4	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1964	OK

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
		X5	G1	7000.0	700	1/ 10	0.46	8	1/1885	OK
	13F	X1	G1	7000.0	700	1/ 10	0.46	8	1/1885	OK
		X2	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1964	OK
		X3	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1962	OK
		X4	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1964	OK
		X5	G1	7000.0	700	1/ 10	0.46	8	1/1885	OK
	14F	X1	G1	7000.0	700	1/ 10	0.46	8	1/1883	OK
		X2	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1964	OK
		X3	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1962	OK
		X4	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1964	OK
		X5	G1	7000.0	700	1/ 10	0.46	8	1/1883	OK
	15F	X1	G1	7000.0	700	1/ 10	0.51	8	1/1715	OK
		X2	G2	7000.0	700	1/ 10	0.49	8	1/1769	OK
		X3	G2	7000.0	700	1/ 10	0.49	8	1/1769	OK
		X4	G2	7000.0	700	1/ 10	0.49	8	1/1769	OK
		X5	G1	7000.0	700	1/ 10	0.51	8	1/1715	OK
	RF	X1	G1	7000.0	700	1/ 10	0.43	8	1/2039	OK
		X2	G2	7000.0	700	1/ 10	0.40	8	1/2192	OK
		X3	G2	7000.0	700	1/ 10	0.40	8	1/2184	OK
		X4	G2	7000.0	700	1/ 10	0.40	8	1/2192	OK
		X5	G1	7000.0	700	1/ 10	0.43	8	1/2039	OK
Y3	1F	X1	FG	7000.0	2500	1/ 3				OK
		X2	FG	7000.0	2500	1/ 3				OK
		X3	FG	7000.0	2500	1/ 3				OK
		X4	FG	7000.0	2500	1/ 3				OK
		X5	FG	7000.0	2500	1/ 3				OK
	2F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	3F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	4F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	5F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	6F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	7F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	8F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	9F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	10F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	11F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	12F	X1	G1	7000.0	700	1/ 10	0.46	8	1/1885	OK
		X2	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1964	OK
		X3	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1962	OK
		X4	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1964	OK
		X5	G1	7000.0	700	1/ 10	0.46	8	1/1885	OK
	13F	X1	G1	7000.0	700	1/ 10	0.46	8	1/1885	OK
		X2	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1964	OK
		X3	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1962	OK
		X4	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1964	OK
		X5	G1	7000.0	700	1/ 10	0.46	8	1/1885	OK
	14F	X1	G1	7000.0	700	1/ 10	0.46	8	1/1883	OK
		X2	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1964	OK
		X3	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1962	OK
		X4	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1964	OK
		X5	G1	7000.0	700	1/ 10	0.46	8	1/1883	OK
	15F	X1	G1	7000.0	700	1/ 10	0.51	8	1/1715	OK
		X2	G2	7000.0	700	1/ 10	0.49	8	1/1769	OK
		X3	G2	7000.0	700	1/ 10	0.49	8	1/1769	OK
		X4	G2	7000.0	700	1/ 10	0.49	8	1/1769	OK
		X5	G1	7000.0	700	1/ 10	0.51	8	1/1715	OK
	RF	X1	G1	7000.0	700	1/ 10	0.43	8	1/2039	OK
		X2	G2	7000.0	700	1/ 10	0.40	8	1/2192	OK
		X3	G2	7000.0	700	1/ 10	0.40	8	1/2184	OK
		X4	G2	7000.0	700	1/ 10	0.40	8	1/2192	OK
		X5	G1	7000.0	700	1/ 10	0.43	8	1/2039	OK

A-4.3.2　ＲＣ柱の断面計算

（１）ＲＣ柱の計算指定

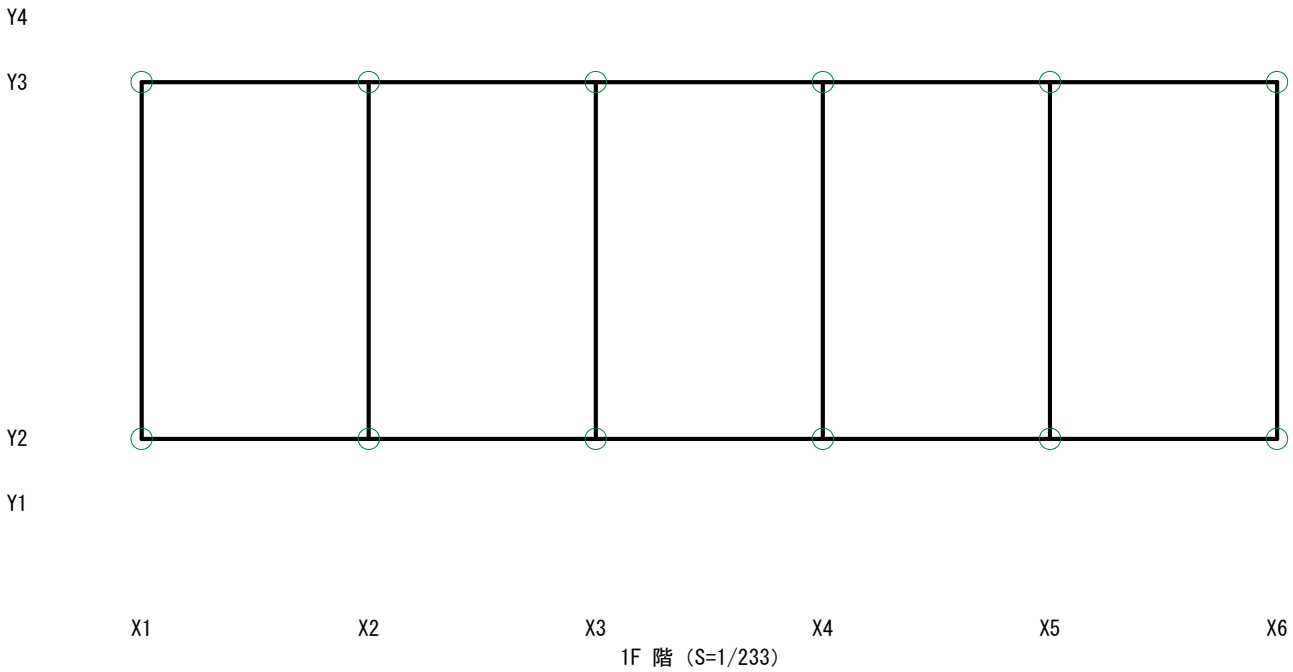

1F 階 (S=1/233)

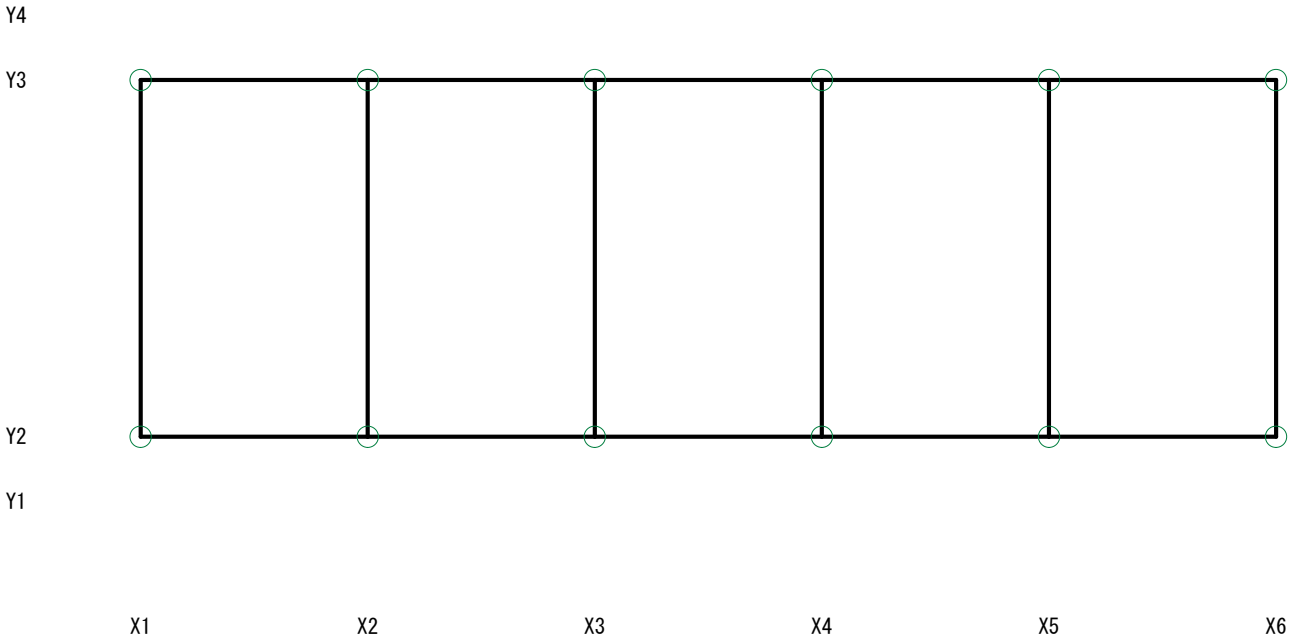

2F 階 (S=1/233)

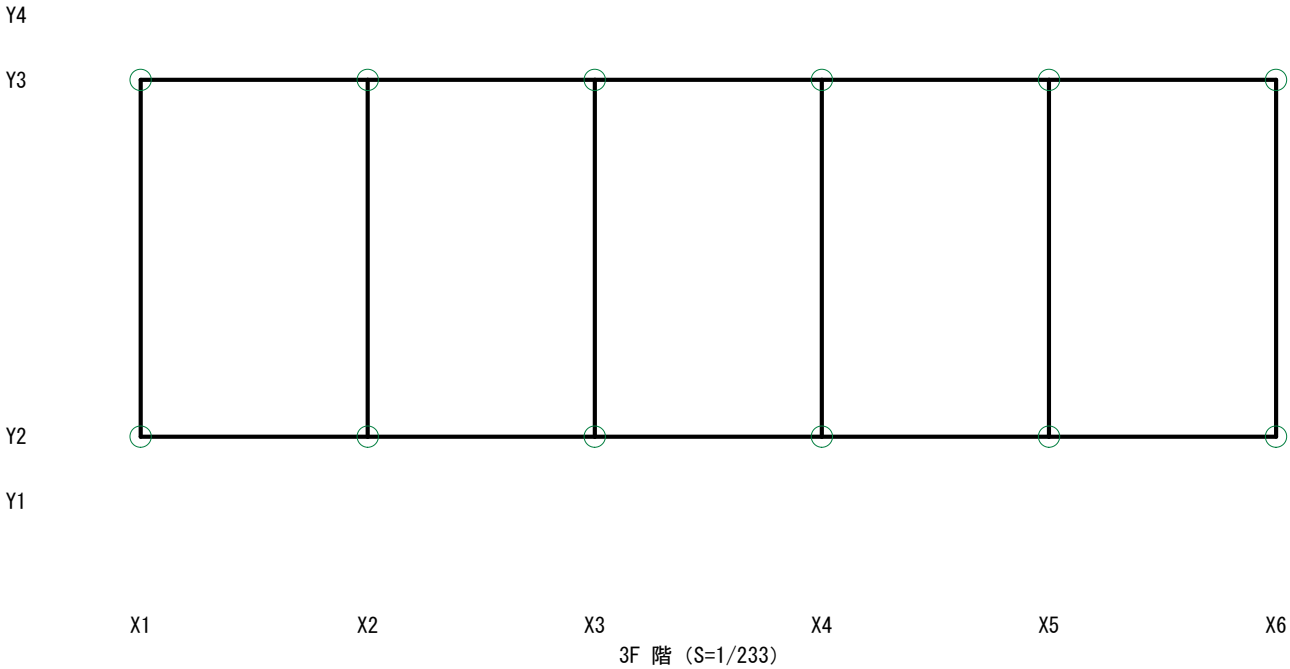

3F 階 (S=1/233)

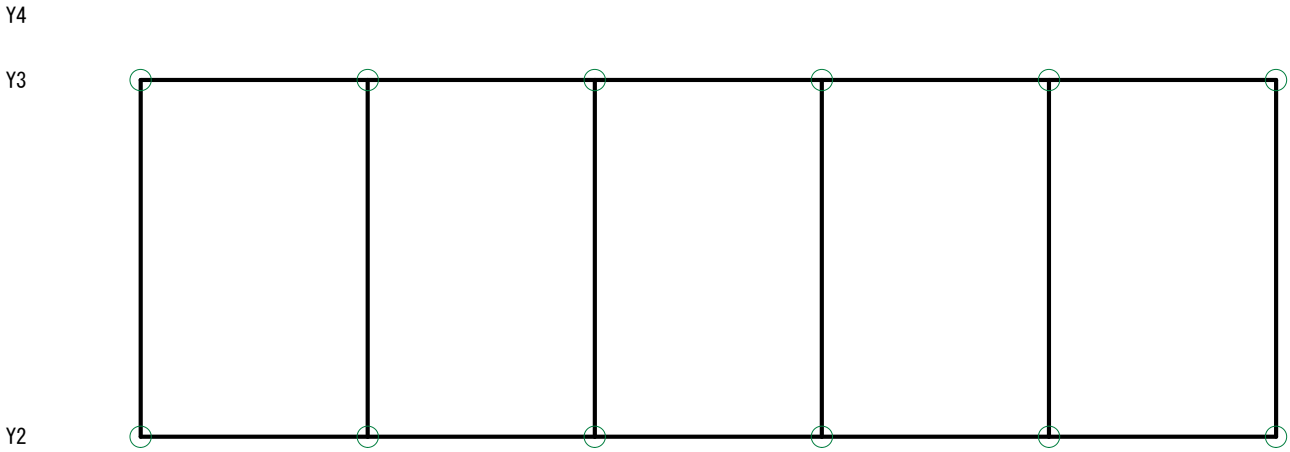

4F 階 (S=1/233)

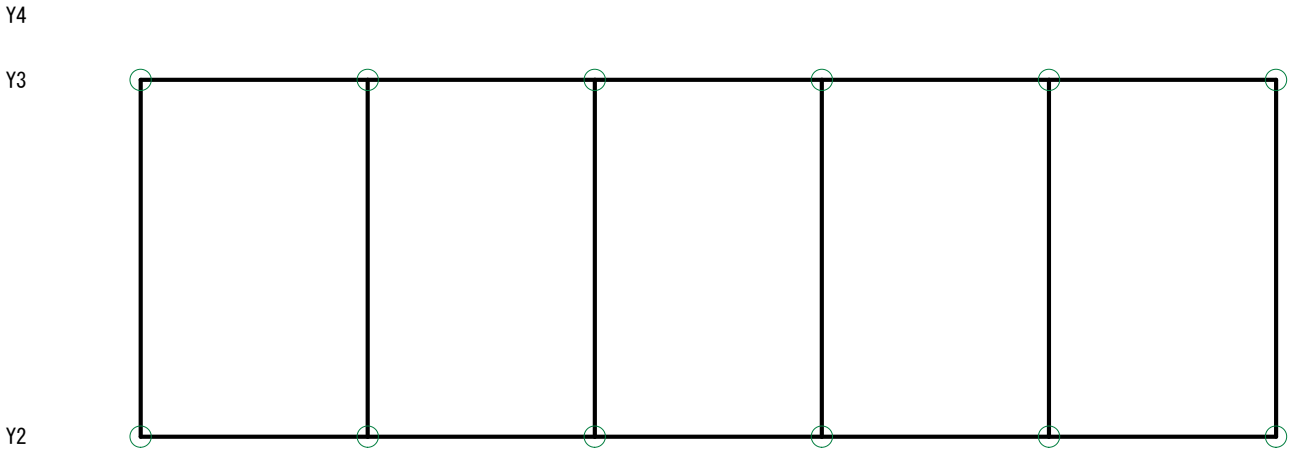

5F 階 (S=1/233)

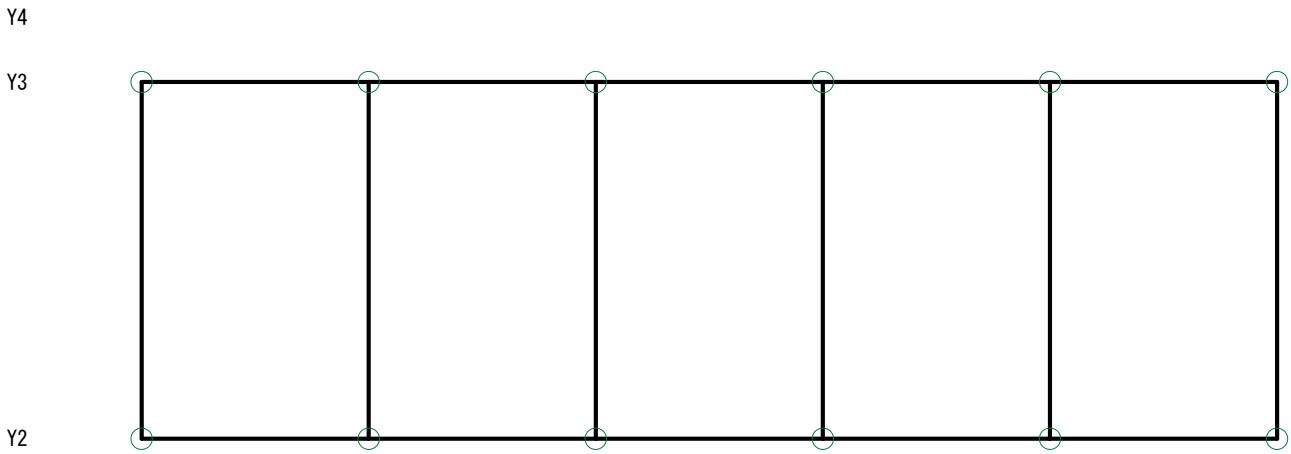

6F 階 (S=1/233)

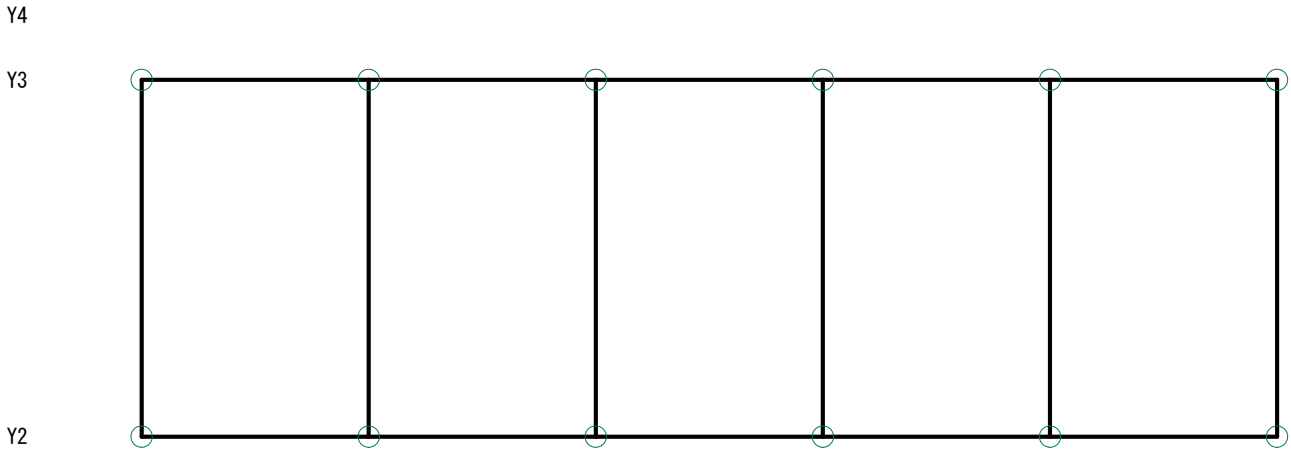

7F 階 (S=1/233)

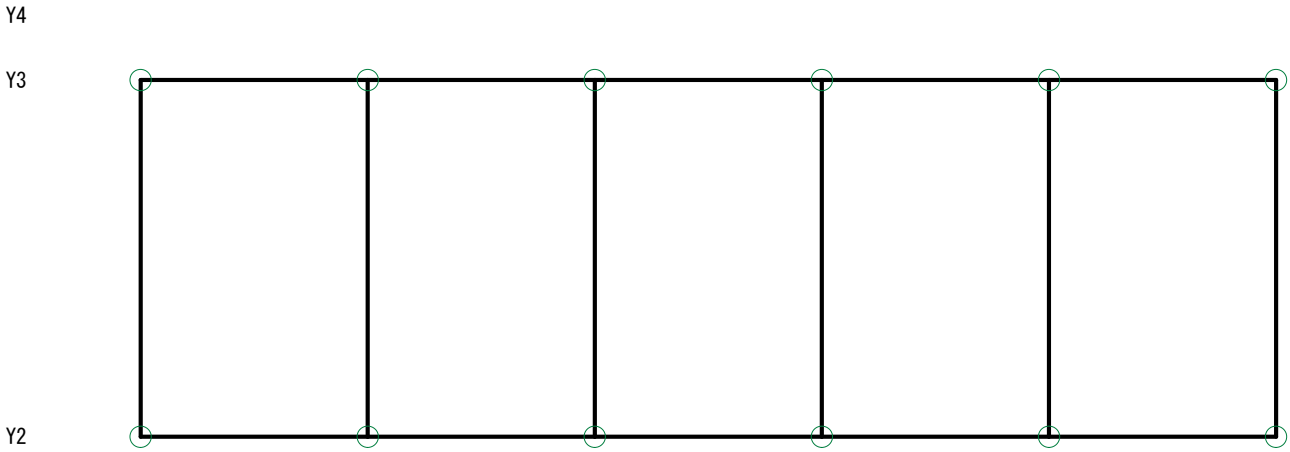

8F 階 (S=1/233)

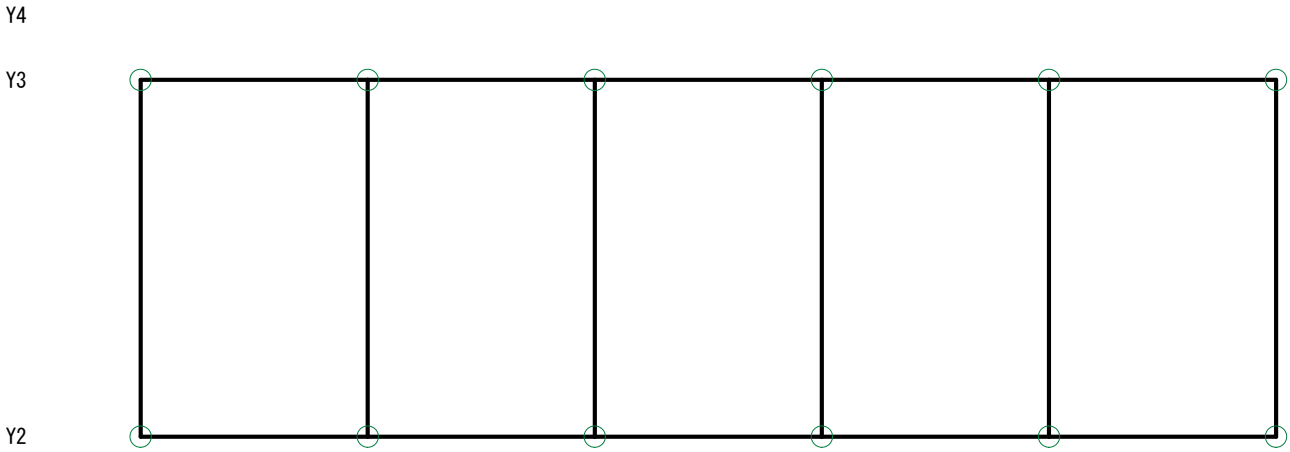

9F 階 (S=1/233)

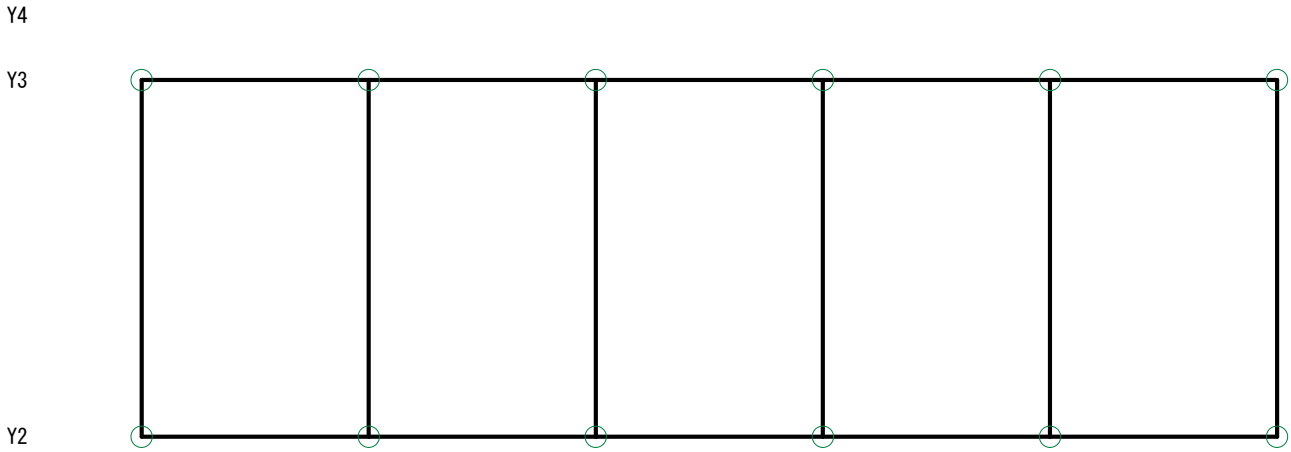

10F 階 (S=1/233)

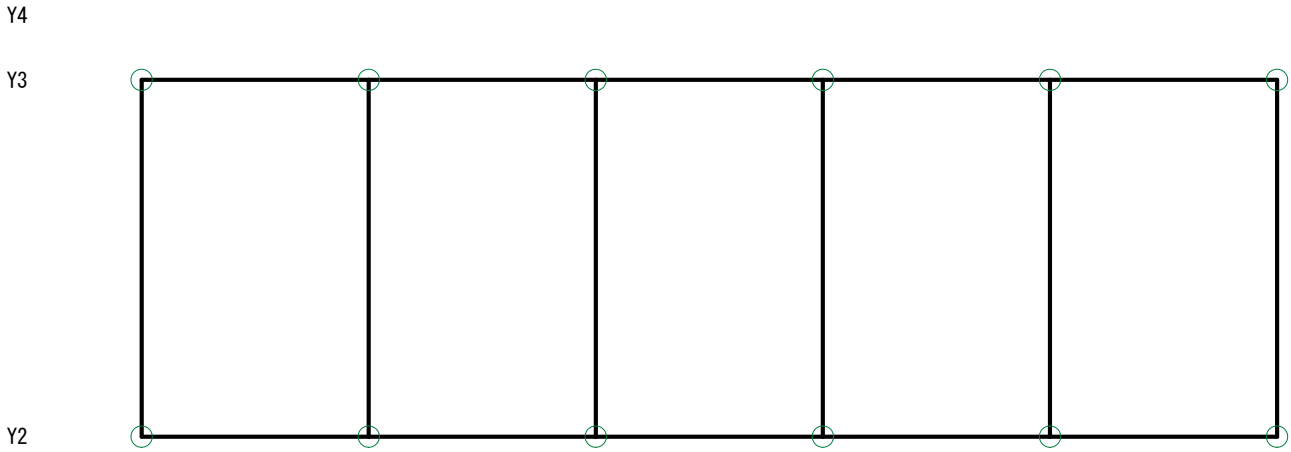

11F 階 (S=1/233)

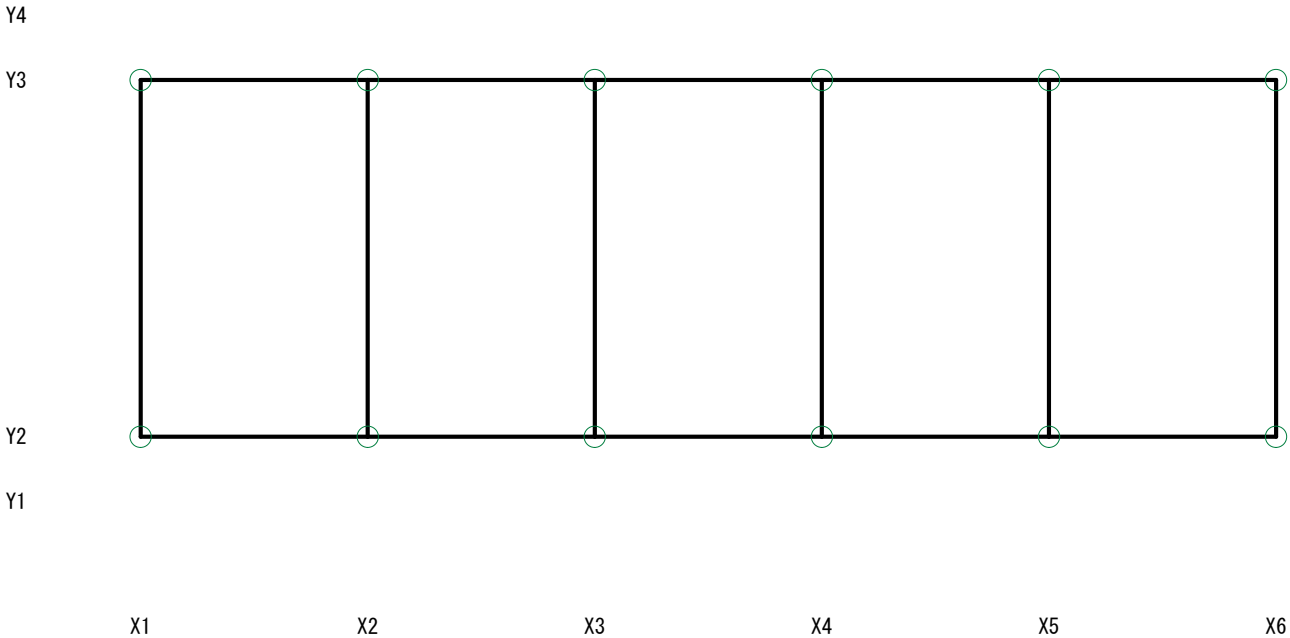

12F 階 (S=1/233)

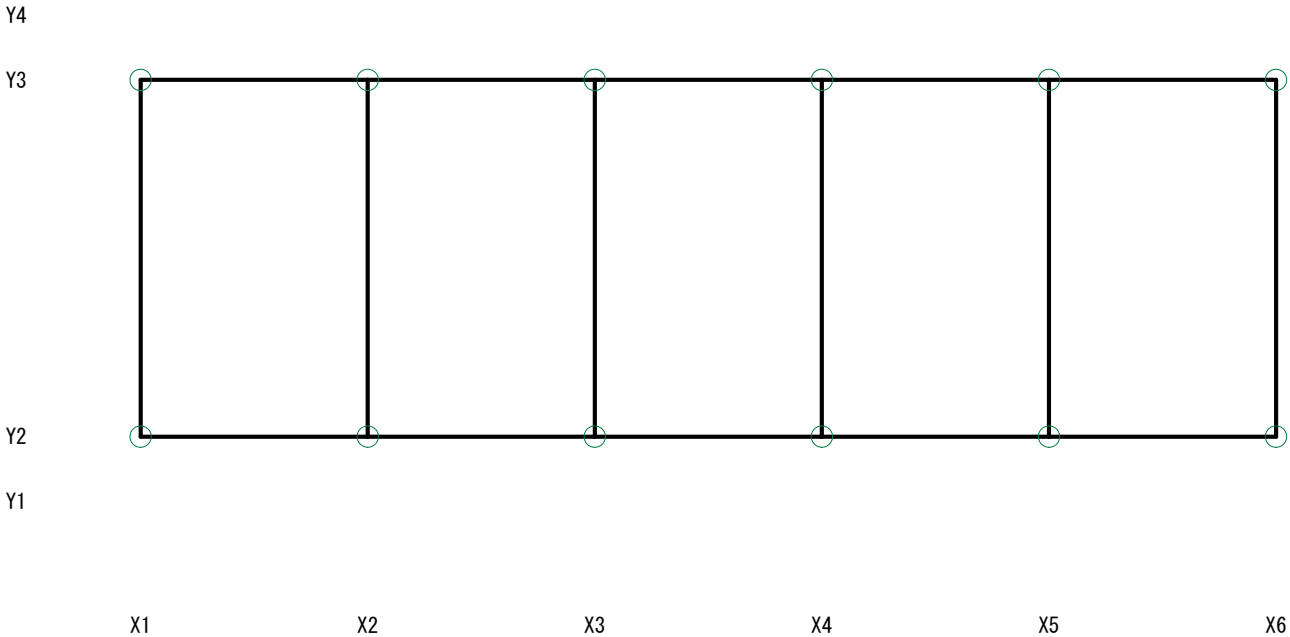

13F 階 (S=1/233)

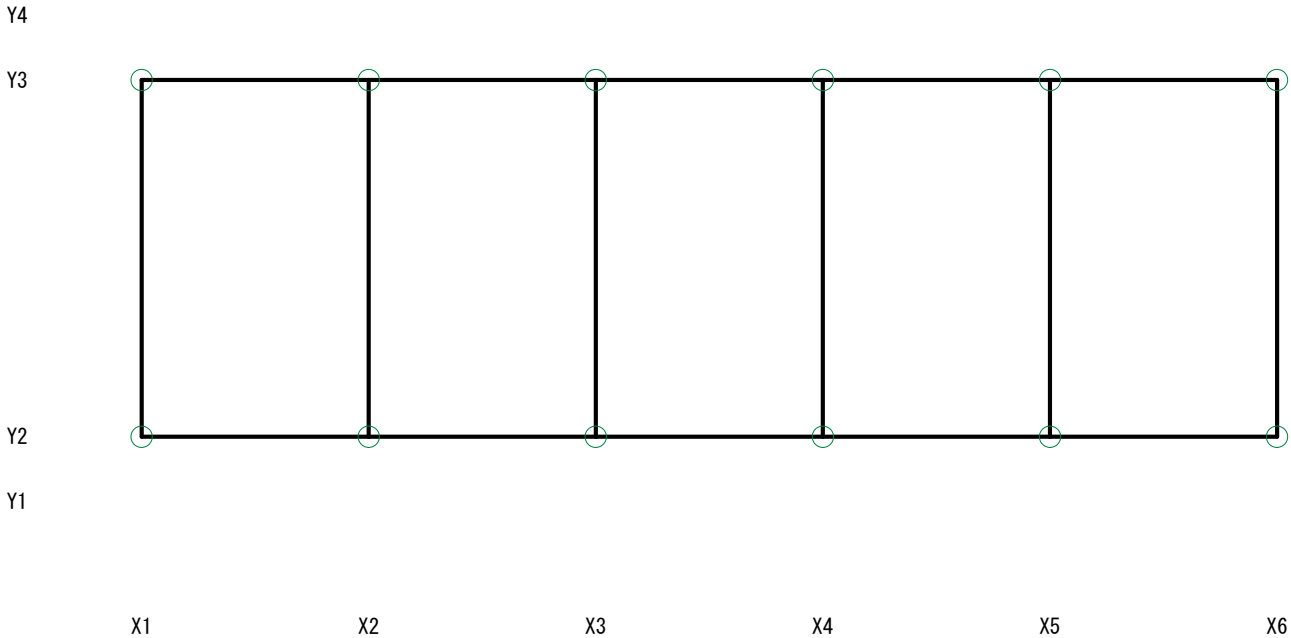

14F 階 (S=1/233)

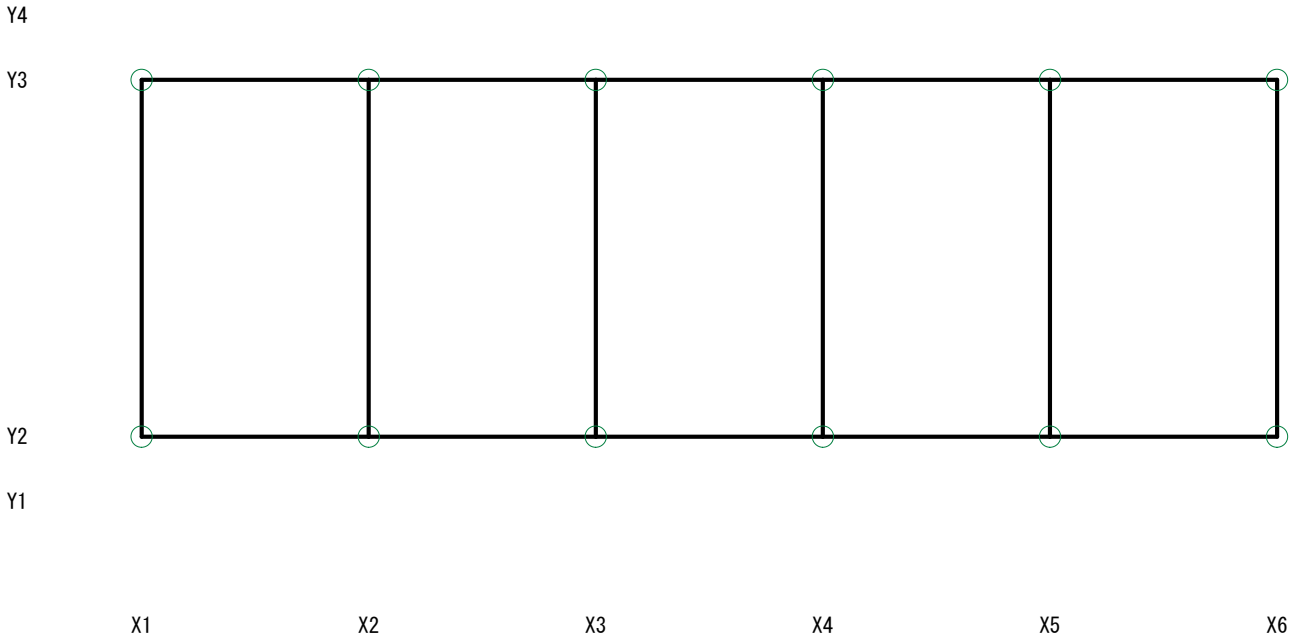

15F 階 (S=1/233)

（２）ＲＣ柱の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント（剛域考慮）
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）許容曲げモーメント
　　ＲＣ規準(1999)14条による
　エ）引張鉄筋比
　　Ptmax =　3.00 %
　　Ptmin =　0.20 %

オ）曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント)≦1.00 をＯＫとする

４）せん断力の検討
ア）地震時短期設計用せん断力
Qd = min{ Qo+a*cMy/h' , Qo+a*(gMy+cMy)/h' , QL+n*QE }
a=1.00 , n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
Ｍｙ計算時：
主筋強度割増率　：　1.10 倍
地震時軸力割増率：　2.00 倍
イ）許容せん断力
ＲＣ規準(1999)15条(8)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q･d)の計算を行います
ウ）せん断補強筋比
Pwmax =　1.20 %
Pwmin =　0.20 %
エ）せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする

５）付着の検討
ＲＣ規準(1999)16条(14)～(18)式による

６）定着の検討
ＲＣ規準(1999)17条による

７）地震時設計応力の割増率
柱の応力割増率
応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率　　：壁のせん断力負担率が５０%を超える場合は
柱せん断力Ｑが 0.25ｘＮＬｘＣｉ以上になるように応力を割増す
壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
15F	0.00	0.00	100.00	100.00
14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

（３）ＲＣ柱の断面計算結果

記号説明

記号		単位	説明
断面名 部材位置			入力で指定した断面名称。部材位置は○○フレーム、○○軸、[○○階－○○階／○○]で表示します。／の後の○○では「_壁」はＸ方向壁、「壁_」はＹ方向壁が取り付いていることを示します。
方向			計算方向で、( )内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定
位置		cm	断面計算位置で、柱頭､柱脚を示します。( )内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	Nl	kN	長期軸力
	Ml	kN･m	長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値
	Ns	kN	pt が最大となる時の短期軸力
	Ms	kN･m	pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値
	L.no		上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2)
	Ql	kN	最大長期せん断力。
	Qs	kN	最大短期せん断力。
	L.no		上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)
断面	材質	N/mm2	Fc：コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。 鉄筋：①／②／③：①は鉄筋太物１の材質。②は鉄筋太物２の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	条件		２軸応力の計算条件で、LS1軸(長期､短期とも１軸)､L2軸(長期２軸､短期１軸)､LS2軸(長期､短期とも２軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。

断面	B×D	cm	断面の幅とせい円柱は直径を示し、( )内は等断面積の正方形に置換した寸法
	d	cm	コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ( )内は上記のd
	j	cm	曲げ材の応力中心距離(7/8)･d ( )内は上記のj
配筋	主筋		入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、２段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×Ｄ□と表示されている場合は、その本数がＸ形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。
	Hoop径		帯筋の径
	ﾋﾟｯﾁ	mm	帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at	cm2	鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。
	pt	%	鉄筋比でat／BD
	Mal	kN･m	長期許容曲げモーメント
	Mas	kN･m	短期許容曲げモーメント
	判定		軸力と曲げモーメントに対する判定結果
	Nl/BD	N/cm2	Nl/BD
	Ml/BD2	N/cm2	Ml/BD2
	ptl	%	長期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	Ns/BD	N/cm2	Ns/BD
	Ms/BD2	N/cm2	Ms/BD2
	pts	%	短期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	at	cm2	必要な鉄筋断面積
	0.8%ag	cm2	全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します
せん断	cMy.正(負)	kN･m	地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時
	gMy.正(負)	kN･m	cMy に対する加力時の左右のはり降伏曲げモーメントの1/2
	H'(H)	cm	①(②)：①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ
	Qd	kN	設計用せん断力
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas	kN	短期許容せん断力 Ｘ形配筋のときはＸ形主筋による分は含まない。 ルート2-3の場合はせん断強度（Qsu）(2007年版技術基準解説書P354④)。
	Qax	kN	Ｘ形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果（注1）
	Qd/Bj	N/cm2	短期で最大となるせん断応力度
	pw	%	帯筋比
	Hoop	mm	①－②：算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。
付着	Ta.U(D)	N/mm2	各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
	Ld	cm	必要付着長さ。ＲＣ規準1999 年版の(14)、(15)式で求めます。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1	cm	算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
	判定		使用基準がＲＣ規準1991 年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≦Ld1の場合にOK。使用基準がＲＣ規準1999 年版では、Ld≦Ld1の場合にOK。
定着	La	cm	必要定着長さＲＣ規準1999 年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8 倍しています。また、S=1.0 としています。 ( ) 内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5 としています。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は検討しません。

（注1）判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

（注2）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）
WS2	風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）	WS4	風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		5479.6	5479.6	0.0	0.0	5096.3	5096.3	0.0	0.0	4722.8	4722.8	0.0	0.0
	Ml		-81.0	110.6	0.0	0.0	-80.2	76.8	0.0	0.0	-80.5	77.7	0.0	0.0
	Ns		2934.2	8025.1	0.0	0.0	7436.0	7436.0	0.0	0.0	6816.3	6816.3	0.0	0.0
	Ms		-234.4	2358.7	0.0	0.0	-593.8	1223.2	0.0	0.0	-785.4	939.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-48.2	-48.2	0.0	0.0	-56.1	-56.1	0.0	0.0	-56.5	-56.5	0.0	0.0
	Qs		958.9	958.9	0.0	0.0	886.1	886.1	0.0	0.0	840.1	840.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
	pw		0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23
曲げ	Mal		1486.0	1486.0	0.0	0.0	1532.1	1532.1	0.0	0.0	1567.0	1567.0	0.0	0.0
	Mas		2928.5	3221.2	0.0	0.0	3244.3	3244.3	0.0	0.0	3263.1	3263.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1159.4	8748.5	0.0	0.0	1159.4	1159.4	0.0	0.0	1159.4	1159.4	0.0	0.0
	cMy.正		2009.8	2009.8	0.0	0.0	2024.9	2024.9	0.0	0.0	2088.6	2088.6	0.0	0.0
	gMy.負		1195.5	8995.0	0.0	0.0	1195.5	1195.5	0.0	0.0	1195.5	1195.5	0.0	0.0
	cMy.負		5786.6	5786.6	0.0	0.0	5613.6	5613.6	0.0	0.0	5401.7	5401.7	0.0	0.0
	H'(H)		230(398)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1414.3	1414.3	0.0	0.0	1301.1	1301.1	0.0	0.0	1231.8	1231.8	0.0	0.0
	Qal		804.4	804.4	0.0	0.0	1087.3	1087.3	0.0	0.0	1089.9	1089.9	0.0	0.0
	Qas		1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		114.1	216.0	0.0	0.0	131.3	161.5	0.0	0.0	140.5	147.9	0.0	0.0
	Ld1		156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着　La			69.3 (30.0)	97.8 (97.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (50.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (32.3)	69.3 (38.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	N1		4349.3	4349.3	0.0	0.0	3975.7	3975.7	0.0	0.0	3602.0	3602.0	0.0	0.0
	M1		-80.5	77.6	0.0	0.0	-80.6	77.7	0.0	0.0	-80.3	77.7	0.0	0.0
	Ns		6190.1	6190.1	0.0	0.0	5569.8	5569.8	0.0	0.0	4960.7	4960.7	0.0	0.0
	Ms		-854.8	829.3	0.0	0.0	-860.3	738.0	0.0	0.0	-785.4	682.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-56.5	-56.5	0.0	0.0	-56.6	-56.6	0.0	0.0	-56.5	-56.5	0.0	0.0
	Qs		819.5	819.5	0.0	0.0	776.5	776.5	0.0	0.0	711.5	711.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
	pw		0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23
曲げ	Ma1		1593.2	1593.2	0.0	0.0	1612.2	1612.2	0.0	0.0	1622.8	1622.8	0.0	0.0
	Mas		3278.6	3278.6	0.0	0.0	3292.5	3292.5	0.0	0.0	3310.7	3310.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1159.4	1159.4	0.0	0.0	1159.4	1159.4	0.0	0.0	1159.4	1159.4	0.0	0.0
	cMy.正		2158.4	2158.4	0.0	0.0	2221.4	2221.4	0.0	0.0	2272.4	2272.4	0.0	0.0
	gMy.負		1195.5	1195.5	0.0	0.0	1195.5	1195.5	0.0	0.0	1195.5	1195.5	0.0	0.0
	cMy.負		5161.7	5161.7	0.0	0.0	4900.1	4900.1	0.0	0.0	4621.6	4621.6	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1201.0	1201.0	0.0	0.0	1136.5	1136.5	0.0	0.0	1039.0	1039.0	0.0	0.0
	Qa1		1089.4	1089.4	0.0	0.0	1089.3	1089.3	0.0	0.0	1090.4	1090.4	0.0	0.0
	Qas		1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		143.8	142.6	0.0	0.0	144.1	138.2	0.0	0.0	140.5	135.6	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (35.2)	69.3 (34.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (35.4)	69.3 (30.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (32.3)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		3228.4	3228.4	0.0	0.0	2854.7	2854.7	0.0	0.0	2483.4	2483.4	0.0	0.0
	Ml		-82.4	78.3	0.0	0.0	-79.4	76.0	0.0	0.0	-79.3	76.8	0.0	0.0
	Ns		2093.9	2093.9	0.0	0.0	3775.0	3775.0	0.0	0.0	3217.6	3217.6	0.0	0.0
	Ms		612.6	-539.3	0.0	0.0	-689.6	650.0	0.0	0.0	-701.0	546.6	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-57.4	-57.4	0.0	0.0	-55.5	-55.5	0.0	0.0	-55.8	-55.8	0.0	0.0
	Qs		713.7	713.7	0.0	0.0	647.6	647.6	0.0	0.0	601.5	601.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt		0.34	0.34	0.51	0.51	0.34	0.34	0.51	0.51	0.34	0.34	0.51	0.51
	pw		0.60	0.60	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23
曲げ	Mal		1449.3	1449.3	0.0	0.0	1208.9	1208.9	0.0	0.0	1203.9	1203.9	0.0	0.0
	Mas		2045.6	2045.6	0.0	0.0	2378.2	2378.2	0.0	0.0	2364.7	2364.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1159.4	1159.4	0.0	0.0	907.1	1159.4	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0
	cMy.正		1711.7	1711.7	0.0	0.0	1736.5	1736.5	0.0	0.0	1737.0	1737.0	0.0	0.0
	gMy.負		1195.5	1195.5	0.0	0.0	943.5	1195.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0
	cMy.負		3728.7	3728.7	0.0	0.0	3349.2	3349.2	0.0	0.0	3066.3	3066.3	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1041.8	1041.8	0.0	0.0	943.7	943.7	0.0	0.0	874.4	874.4	0.0	0.0
	Qal		1084.7	1084.7	0.0	0.0	1010.5	1010.5	0.0	0.0	1013.6	1013.6	0.0	0.0
	Qas		1423.4	1423.4	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		155.6	150.0	0.0	0.0	153.9	150.9	0.0	0.0	154.7	143.3	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (48.0)	69.3 (43.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (46.5)	75.6 (43.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (47.2)	75.6 (36.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[10F-11F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[11F-12F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[12F-13F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	Nl		2112.0	2112.0	0.0	0.0	1740.6	1740.6	0.0	0.0	1373.1	1373.1	0.0	0.0
	Ml		-81.0	77.1	0.0	0.0	-77.7	75.2	0.0	0.0	-77.6	75.1	0.0	0.0
	Ns		2671.3	2671.3	0.0	0.0	2133.3	2133.3	0.0	0.0	1648.8	1648.8	0.0	0.0
	Ms		-603.1	492.2	0.0	0.0	-494.6	568.2	0.0	0.0	-607.8	336.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-56.5	-56.5	0.0	0.0	-53.6	-53.6	0.0	0.0	-54.5	-54.5	0.0	0.0
	Qs		525.1	525.1	0.0	0.0	487.0	487.0	0.0	0.0	431.4	431.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	103.0	103.0	78.0	78.0	103.0	103.0	78.0	78.0
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.1	90.1	68.2	68.2	90.1	90.1	68.2	68.2
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	47.64	47.64	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52
	pt		0.34	0.34	0.51	0.51	0.27	0.27	0.41	0.41	0.27	0.27	0.41	0.41
	pw		0.60	0.60	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23
曲げ	Mal		1194.1	1194.1	0.0	0.0	1049.2	1049.2	0.0	0.0	1030.9	1030.9	0.0	0.0
	Mas		2265.8	2265.8	0.0	0.0	1713.5	1713.5	0.0	0.0	1529.5	1529.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		907.1	907.1	0.0	0.0	577.7	907.1	0.0	0.0	577.7	577.7	0.0	0.0
	cMy.正		1726.0	1726.0	0.0	0.0	1363.1	1363.1	0.0	0.0	1294.9	1294.9	0.0	0.0
	gMy.負		943.5	943.5	0.0	0.0	610.2	943.5	0.0	0.0	610.2	610.2	0.0	0.0
	cMy.負		2771.2	2771.2	0.0	0.0	2107.9	2107.9	0.0	0.0	1835.4	1835.4	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		210(285)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		759.4	759.4	0.0	0.0	703.6	703.6	0.0	0.0	619.9	619.9	0.0	0.0
	Qal		1008.7	1008.7	0.0	0.0	967.4	967.4	0.0	0.0	977.6	977.6	0.0	0.0
	Qas		1354.6	1354.6	0.0	0.0	984.7	984.7	0.0	0.0	984.7	984.7	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		147.5	139.2	0.0	0.0	143.5	149.5	0.0	0.0	152.7	130.5	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (40.6)	75.6 (33.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (38.7)	63.5 (44.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (47.6)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[13F-14F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[14F-15F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[15F-RF/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	Nl		1005.6	1005.6	0.0	0.0	638.1	638.1	0.0	0.0	274.8	274.8	0.0	0.0
	Ml		-79.2	75.3	0.0	0.0	-70.5	73.5	0.0	0.0	-103.1	78.2	0.0	0.0
	Ns		1177.6	1177.6	0.0	0.0	727.0	549.3	0.0	0.0	310.4	239.2	0.0	0.0
	Ms		-595.6	164.3	0.0	0.0	-527.9	82.5	0.0	0.0	-372.8	200.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K1			K2	K1		
	Ql		-55.2	-55.2	0.0	0.0	-51.5	-51.5	0.0	0.0	-64.7	-64.7	0.0	0.0
	Qs		343.5	343.5	0.0	0.0	265.0	265.0	0.0	0.0	134.9	134.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		103.0	103.0	78.0	78.0	103.0	103.0	78.0	78.0	103.0	103.0	78.0	78.0
	j		90.1	90.1	68.2	68.2	90.1	90.1	68.2	68.2	90.1	90.1	68.2	68.2
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52
	pt		0.27	0.27	0.41	0.41	0.27	0.27	0.41	0.41	0.27	0.27	0.41	0.41
	pw		0.30	0.30	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23
曲げ	Mal		892.8	892.8	0.0	0.0	749.7	749.7	0.0	0.0	602.4	602.4	0.0	0.0
	Mas		1345.7	1345.7	0.0	0.0	1154.9	1080.8	0.0	0.0	979.4	948.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		577.7	577.7	0.0	0.0	385.1	577.7	0.0	0.0	770.2	385.1	0.0	0.0
	cMy.正		1212.0	1212.0	0.0	0.0	1106.2	1106.2	0.0	0.0	968.7	968.7	0.0	0.0
	gMy.負		610.2	610.2	0.0	0.0	417.7	610.2	0.0	0.0	835.3	417.7	0.0	0.0
	cMy.負		1560.2	1560.2	0.0	0.0	1291.8	1291.8	0.0	0.0	1045.3	1045.3	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		487.7	487.7	0.0	0.0	371.7	371.7	0.0	0.0	170.0	170.0	0.0	0.0
	Qal		972.9	972.9	0.0	0.0	975.0	975.0	0.0	0.0	914.3	914.3	0.0	0.0
	Qas		984.7	984.7	0.0	0.0	984.7	984.7	0.0	0.0	984.7	984.7	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		151.7	116.5	0.0	0.0	146.2	116.1	0.0	0.0	133.5	119.4	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			63.5 (46.6)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (41.3)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (30.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		9009.3	9009.3	0.0	0.0	8374.0	8374.0	0.0	0.0	7748.5	7748.5	0.0	0.0
	Ml		5.8	-14.6	0.0	0.0	2.7	-1.0	0.0	0.0	3.2	-3.3	0.0	0.0
	Ns		9346.6	8671.9	0.0	0.0	8046.8	8046.8	0.0	0.0	7438.2	7438.2	0.0	0.0
	Ms		104.6	-4013.7	0.0	0.0	1119.7	-2223.5	0.0	0.0	1511.0	-1754.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		5.1	5.1	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0
	Qs		1700.9	1700.9	0.0	0.0	1671.0	1671.0	0.0	0.0	1631.8	1631.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0
	d		117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8
	j		103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.97	0.97	0.20	0.20	0.97	0.97	0.20	0.20	0.97	0.97	0.20	0.20
曲げ	Mal		1913.4	1913.4	0.0	0.0	2057.4	2057.4	0.0	0.0	2175.1	2175.1	0.0	0.0
	Mas		4750.8	4747.7	0.0	0.0	4739.2	4739.2	0.0	0.0	4728.8	4728.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2473.0	17743.5	0.0	0.0	2473.0	2473.0	0.0	0.0	2473.0	2473.0	0.0	0.0
	cMy.正		6334.0	6334.0	0.0	0.0	6080.2	6080.2	0.0	0.0	5826.7	5826.7	0.0	0.0
	gMy.負		2472.7	17743.5	0.0	0.0	2472.7	2472.7	0.0	0.0	2472.7	2472.7	0.0	0.0
	cMy.負		6855.8	6855.8	0.0	0.0	6608.4	6608.4	0.0	0.0	6348.0	6348.0	0.0	0.0
	H'(H)		230(398)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2548.8	2548.8	0.0	0.0	2505.9	2505.9	0.0	0.0	2446.6	2446.6	0.0	0.0
	Qal		1076.9	1076.9	0.0	0.0	1337.9	1337.9	0.0	0.0	1660.2	1660.2	0.0	0.0
	Qas		2605.5	2605.5	0.0	0.0	2605.5	2605.5	0.0	0.0	2605.5	2605.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		121.9	276.3	0.0	0.0	162.0	205.6	0.0	0.0	177.5	187.1	0.0	0.0
	Ld1		156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (30.0)	145.3 (144.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (40.2)	80.5 (79.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (54.3)	69.3 (63.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		7121.3	7121.3	0.0	0.0	6500.0	6500.0	0.0	0.0	5878.7	5878.7	0.0	0.0
	Ml		2.9	-2.8	0.0	0.0	2.9	-2.8	0.0	0.0	2.9	-2.8	0.0	0.0
	Ns		6839.4	6839.4	0.0	0.0	6241.4	6241.4	0.0	0.0	5646.8	5646.8	0.0	0.0
	Ms		1600.9	-1535.5	0.0	0.0	1590.0	-1417.5	0.0	0.0	1556.1	-1321.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		2.1	2.1	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0
	Qs		1567.4	1567.4	0.0	0.0	1502.9	1502.9	0.0	0.0	1437.8	1437.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0
	d		117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	92.8	92.8
	j		103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	81.2	81.2
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
	pw		1.02	1.02	0.20	0.20	1.02	1.02	0.20	0.20	1.02	1.02	0.20	0.20
曲げ	Mal		2135.3	2135.3	0.0	0.0	2210.0	2210.0	0.0	0.0	2258.6	2258.6	0.0	0.0
	Mas		4573.8	4573.8	0.0	0.0	4572.1	4572.1	0.0	0.0	4546.4	4546.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2473.0	2473.0	0.0	0.0	2473.0	2473.0	0.0	0.0	2473.0	2473.0	0.0	0.0
	cMy.正		5545.0	5545.0	0.0	0.0	5285.9	5285.9	0.0	0.0	5020.9	5020.9	0.0	0.0
	gMy.負		2472.7	2472.7	0.0	0.0	2472.7	2472.7	0.0	0.0	2472.7	2472.7	0.0	0.0
	cMy.負		6026.6	6026.6	0.0	0.0	5745.6	5745.6	0.0	0.0	5449.1	5449.1	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2350.1	2350.1	0.0	0.0	2253.4	2253.4	0.0	0.0	2155.6	2155.6	0.0	0.0
	Qal		1580.0	1580.0	0.0	0.0	1594.6	1594.6	0.0	0.0	1579.3	1579.3	0.0	0.0
	Qas		2555.0	2555.0	0.0	0.0	2555.0	2555.0	0.0	0.0	2555.0	2555.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		181.0	178.4	0.0	0.0	180.6	173.8	0.0	0.0	179.2	170.0	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (57.5)	69.3 (55.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (57.1)	69.3 (50.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (55.9)	69.3 (47.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		5253.2	5253.2	0.0	0.0	4644.6	4644.6	0.0	0.0	4041.6	4041.6	0.0	0.0
	Ml		2.8	-2.5	0.0	0.0	2.5	-2.5	0.0	0.0	2.3	-2.3	0.0	0.0
	Ns		5066.6	5066.6	0.0	0.0	4481.8	4481.8	0.0	0.0	3902.4	3902.4	0.0	0.0
	Ms		1435.7	-1233.6	0.0	0.0	1252.9	-1248.8	0.0	0.0	1245.4	-1045.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		1.9	1.9	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0
	Qs		1333.9	1333.9	0.0	0.0	1250.1	1250.1	0.0	0.0	1145.0	1145.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0
	d		117.8	117.8	77.8	77.8	117.8	117.8	77.8	77.8	117.8	117.8	77.8	77.8
	j		103.1	103.1	68.1	68.1	103.1	103.1	68.1	68.1	103.1	103.1	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt		0.30	0.30	0.45	0.45	0.30	0.30	0.45	0.45	0.30	0.30	0.45	0.45
	pw		1.05	1.05	0.20	0.20	1.05	1.05	0.20	0.20	1.05	1.05	0.20	0.20
曲げ	Mal		1808.1	1808.1	0.0	0.0	1484.0	1484.0	0.0	0.0	1525.2	1525.2	0.0	0.0
	Mas		3568.3	3568.3	0.0	0.0	2985.6	2985.6	0.0	0.0	2960.8	2960.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2473.0	2473.0	0.0	0.0	1968.7	2473.0	0.0	0.0	1968.7	1968.7	0.0	0.0
	cMy.正		4023.4	4023.4	0.0	0.0	3696.1	3696.1	0.0	0.0	3436.8	3436.8	0.0	0.0
	gMy.負		2472.7	2472.7	0.0	0.0	1968.3	2472.7	0.0	0.0	1968.3	1968.3	0.0	0.0
	cMy.負		4361.7	4361.7	0.0	0.0	3984.6	3984.6	0.0	0.0	3696.6	3696.6	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1999.9	1999.9	0.0	0.0	1874.3	1874.3	0.0	0.0	1716.6	1716.6	0.0	0.0
	Qal		1322.8	1322.8	0.0	0.0	1253.5	1253.5	0.0	0.0	1261.6	1261.6	0.0	0.0
	Qas		2210.4	2210.4	0.0	0.0	2131.5	2131.5	0.0	0.0	2131.5	2131.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		202.8	190.9	0.0	0.0	198.8	198.5	0.0	0.0	198.3	185.4	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			78.0 (77.4)	69.3 (66.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (73.7)	75.6 (73.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (73.2)	75.6 (61.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[10F-11F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[11F-12F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[12F-13F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI		3438.6	3438.6	0.0	0.0	2835.6	2835.6	0.0	0.0	2241.8	2241.8	0.0	0.0
	MI		2.4	-2.2	0.0	0.0	1.8	-2.1	0.0	0.0	1.7	-1.6	0.0	0.0
	Ns		3324.2	3324.2	0.0	0.0	2746.2	2746.2	0.0	0.0	2171.6	2171.6	0.0	0.0
	Ms		1120.1	-961.9	0.0	0.0	865.9	-1044.7	0.0	0.0	997.6	-626.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		1.7	1.7	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0
	Qs		1040.3	1040.3	0.0	0.0	909.3	909.3	0.0	0.0	773.2	773.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0
	d		117.8	117.8	77.8	77.8	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0
	j		103.1	103.1	68.1	68.1	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	7-100	7-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	47.64	47.64	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52
	pt		0.30	0.30	0.45	0.45	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36
	pw		1.05	1.05	0.20	0.20	0.60	0.60	0.20	0.20	0.60	0.60	0.20	0.20
曲げ	Mal		1528.4	1528.4	0.0	0.0	1354.8	1354.8	0.0	0.0	1329.7	1329.7	0.0	0.0
	Mas		2892.6	2892.6	0.0	0.0	2236.4	2236.4	0.0	0.0	1992.2	1992.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1968.7	1968.7	0.0	0.0	1259.6	1968.7	0.0	0.0	1259.6	1259.6	0.0	0.0
	cMy.正		3166.6	3166.6	0.0	0.0	2481.3	2481.3	0.0	0.0	2191.7	2191.7	0.0	0.0
	gMy.負		1968.3	1968.3	0.0	0.0	1258.4	1968.3	0.0	0.0	1258.4	1258.4	0.0	0.0
	cMy.負		3390.9	3390.9	0.0	0.0	2660.5	2660.5	0.0	0.0	2339.8	2339.8	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		210(285)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		1559.7	1559.7	0.0	0.0	1363.3	1363.3	0.0	0.0	1159.2	1159.2	0.0	0.0
	Qal		1238.1	1238.1	0.0	0.0	1167.2	1167.2	0.0	0.0	1209.2	1209.2	0.0	0.0
	Qas		2131.5	2131.5	0.0	0.0	1514.9	1514.9	0.0	0.0	1514.9	1514.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		190.2	180.0	0.0	0.0	179.8	192.6	0.0	0.0	189.2	162.8	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (65.9)	75.6 (56.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (59.2)	72.6 (71.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (68.2)	63.5 (42.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[13F-14F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[14F-15F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[15F-RF/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI		1648.0	1648.0	0.0	0.0	1054.2	1054.2	0.0	0.0	469.9	469.9	0.0	0.0
	MI		1.9	-1.7	0.0	0.0	0.8	-1.5	0.0	0.0	4.4	-1.7	0.0	0.0
	Ns		1596.9	1596.9	0.0	0.0	1022.1	1022.1	0.0	0.0	455.0	484.7	0.0	0.0
	Ms		950.7	-372.6	0.0	0.0	778.1	-187.7	0.0	0.0	603.2	-26.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K2		
	QI		1.3	1.3	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0
	Qs		629.7	629.7	0.0	0.0	459.6	459.6	0.0	0.0	275.5	275.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0
	d		118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0
	j		103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52
	pt		0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36
	pw		0.60	0.60	0.20	0.20	0.60	0.60	0.20	0.20	0.60	0.60	0.20	0.20
曲げ	Mal		1299.2	1299.2	0.0	0.0	1050.8	1050.8	0.0	0.0	787.8	787.8	0.0	0.0
	Mas		1741.1	1741.1	0.0	0.0	1468.9	1468.9	0.0	0.0	1198.9	1213.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1259.6	1259.6	0.0	0.0	802.8	1259.6	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0
	cMy.正		1888.6	1888.6	0.0	0.0	1572.0	1572.0	0.0	0.0	1245.5	1245.5	0.0	0.0
	gMy.負		1258.4	1258.4	0.0	0.0	802.8	1258.4	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0
	cMy.負		2001.7	2001.7	0.0	0.0	1646.2	1646.2	0.0	0.0	1281.3	1281.3	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		943.9	943.9	0.0	0.0	689.0	689.0	0.0	0.0	412.1	412.1	0.0	0.0
	Qal		1182.7	1182.7	0.0	0.0	1040.6	1040.6	0.0	0.0	980.6	980.6	0.0	0.0
	Qas		1514.9	1514.9	0.0	0.0	1514.9	1514.9	0.0	0.0	1514.9	1514.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		185.9	144.6	0.0	0.0	173.6	131.4	0.0	0.0	161.1	119.9	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			66.0 (65.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (53.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (41.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		8975.9	8975.9	0.0	0.0	8343.3	8343.3	0.0	0.0	7720.6	7720.6	0.0	0.0
	Ml		-0.5	2.0	0.0	0.0	-0.0	-0.4	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.0	0.0
	Ns		8952.8	8998.9	0.0	0.0	8320.5	8320.5	0.0	0.0	7698.4	7742.8	0.0	0.0
	Ms		-83.3	3983.5	0.0	0.0	1153.9	-2256.4	0.0	0.0	1556.4	1791.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K2			K1	K1			K1	K2		
	Ql		-0.6	-0.6	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs		1695.7	1695.7	0.0	0.0	1705.1	1705.1	0.0	0.0	1673.9	1673.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0
	d		117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8
	j		103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.97	0.97	0.20	0.20	0.97	0.97	0.20	0.20	0.97	0.97	0.20	0.20
曲げ	Mal		1921.2	1921.2	0.0	0.0	2063.9	2063.9	0.0	0.0	2179.6	2179.6	0.0	0.0
	Mas		4750.0	4750.2	0.0	0.0	4743.4	4743.4	0.0	0.0	4733.3	4734.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2590.7	17743.5	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy.正		6570.1	6570.1	0.0	0.0	6319.1	6319.1	0.0	0.0	6062.0	6062.0	0.0	0.0
	gMy.負		2590.7	17743.5	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy.負		6605.8	6605.8	0.0	0.0	6356.0	6356.0	0.0	0.0	6099.3	6099.3	0.0	0.0
	H'(H)		230(398)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2543.3	2543.3	0.0	0.0	2557.5	2557.5	0.0	0.0	2510.8	2510.8	0.0	0.0
	Qal		989.0	989.0	0.0	0.0	1080.4	1080.4	0.0	0.0	1470.8	1470.8	0.0	0.0
	Qas		2605.5	2605.5	0.0	0.0	2605.5	2605.5	0.0	0.0	2605.5	2605.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		121.1	275.1	0.0	0.0	163.4	206.9	0.0	0.0	179.3	188.5	0.0	0.0
	Ld1		156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (30.0)	144.2 (143.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (41.5)	81.7 (81.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (55.9)	69.3 (64.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		7096.0	7096.0	0.0	0.0	6477.4	6477.4	0.0	0.0	5858.8	5858.8	0.0	0.0
	Ml		-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns		7116.7	7075.3	0.0	0.0	6496.9	6496.9	0.0	0.0	5876.9	5876.9	0.0	0.0
	Ms		-1654.1	-1582.5	0.0	0.0	-1652.2	1473.7	0.0	0.0	-1626.9	1386.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K1			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs		1618.3	1618.3	0.0	0.0	1563.0	1563.0	0.0	0.0	1506.6	1506.6	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0
	d		117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	92.8	92.8
	j		103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	81.2	81.2
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
	pw		1.02	1.02	0.20	0.20	1.02	1.02	0.20	0.20	1.02	1.02	0.20	0.20
曲げ	Mal		2138.9	2138.9	0.0	0.0	2212.2	2212.2	0.0	0.0	2259.8	2259.8	0.0	0.0
	Mas		4576.2	4575.8	0.0	0.0	4572.0	4572.0	0.0	0.0	4567.4	4567.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy.正		5761.7	5761.7	0.0	0.0	5492.0	5492.0	0.0	0.0	5212.0	5212.0	0.0	0.0
	gMy.負		2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy.負		5797.1	5797.1	0.0	0.0	5526.8	5526.8	0.0	0.0	5245.5	5245.5	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2427.5	2427.5	0.0	0.0	2344.4	2344.4	0.0	0.0	2259.8	2259.8	0.0	0.0
	Qal		1504.0	1504.0	0.0	0.0	1584.5	1584.5	0.0	0.0	1569.5	1569.5	0.0	0.0
	Qas		2555.0	2555.0	0.0	0.0	2555.0	2555.0	0.0	0.0	2555.0	2555.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		183.1	180.3	0.0	0.0	183.0	176.0	0.0	0.0	182.0	172.5	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (59.4)	69.3 (56.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (59.4)	69.3 (52.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (58.5)	69.3 (49.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		5235.8	5235.8	0.0	0.0	4629.8	4629.8	0.0	0.0	4029.0	4029.0	0.0	0.0
	Ml		-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns		5220.8	5220.8	0.0	0.0	4616.5	4616.5	0.0	0.0	4017.4	4017.4	0.0	0.0
	Ms		1503.9	-1296.2	0.0	0.0	1318.1	-1314.2	0.0	0.0	1313.7	-1111.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs		1400.2	1400.2	0.0	0.0	1316.3	1316.3	0.0	0.0	1212.9	1212.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0
	d		117.8	117.8	77.8	77.8	117.8	117.8	77.8	77.8	117.8	117.8	77.8	77.8
	j		103.1	103.1	68.1	68.1	103.1	103.1	68.1	68.1	103.1	103.1	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt		0.30	0.30	0.45	0.45	0.30	0.30	0.45	0.45	0.30	0.30	0.45	0.45
	pw		1.05	1.05	0.20	0.20	1.05	1.05	0.20	0.20	1.05	1.05	0.20	0.20
曲げ	Mal		1809.3	1809.3	0.0	0.0	1485.4	1485.4	0.0	0.0	1525.7	1525.7	0.0	0.0
	Mas		3576.8	3576.8	0.0	0.0	2991.2	2991.2	0.0	0.0	2965.2	2965.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2590.7	2590.7	0.0	0.0	2086.3	2590.7	0.0	0.0	2086.3	2086.3	0.0	0.0
	cMy.正		4173.3	4173.3	0.0	0.0	3824.0	3824.0	0.0	0.0	3551.5	3551.5	0.0	0.0
	gMy.負		2590.7	2590.7	0.0	0.0	2086.3	2590.7	0.0	0.0	2086.3	2086.3	0.0	0.0
	cMy.負		4200.5	4200.5	0.0	0.0	3847.6	3847.6	0.0	0.0	3573.2	3573.2	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2100.2	2100.2	0.0	0.0	1974.4	1974.4	0.0	0.0	1819.3	1819.3	0.0	0.0
	Qal		1286.2	1286.2	0.0	0.0	1214.2	1214.2	0.0	0.0	1265.0	1265.0	0.0	0.0
	Qas		2210.4	2210.4	0.0	0.0	2131.5	2131.5	0.0	0.0	2131.5	2131.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		206.9	194.6	0.0	0.0	203.0	202.7	0.0	0.0	202.7	189.6	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			81.7 (81.1)	70.4 (69.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	78.1 (77.5)	77.9 (77.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	77.8 (77.2)	75.6 (65.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[10F-11F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[11F-12F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[12F-13F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	Nl		3428.2	3428.2	0.0	0.0	2827.4	2827.4	0.0	0.0	2235.2	2235.2	0.0	0.0
	Ml		-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns		3418.5	3418.5	0.0	0.0	2819.7	2819.7	0.0	0.0	2229.1	2229.1	0.0	0.0
	Ms		1195.0	-1032.0	0.0	0.0	922.9	-1113.8	0.0	0.0	1053.7	-680.6	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs		1113.6	1113.6	0.0	0.0	969.9	969.9	0.0	0.0	825.9	825.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0
	d		117.8	117.8	77.8	77.8	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0
	j		103.1	103.1	68.1	68.1	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	7-100	7-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	47.64	47.64	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52
	pt		0.30	0.30	0.45	0.45	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36
	pw		1.05	1.05	0.20	0.20	0.60	0.60	0.20	0.20	0.60	0.60	0.20	0.20
曲げ	Mal		1528.5	1528.5	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0	1329.3	1329.3	0.0	0.0
	Mas		2932.5	2932.5	0.0	0.0	2267.2	2267.2	0.0	0.0	2016.9	2016.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2086.3	2086.3	0.0	0.0	1330.2	2086.3	0.0	0.0	1330.2	1330.2	0.0	0.0
	cMy.正		3265.2	3265.2	0.0	0.0	2559.7	2559.7	0.0	0.0	2256.3	2256.3	0.0	0.0
	gMy.負		2086.3	2086.3	0.0	0.0	1330.2	2086.3	0.0	0.0	1330.2	1330.2	0.0	0.0
	cMy.負		3284.2	3284.2	0.0	0.0	2575.3	2575.3	0.0	0.0	2269.2	2269.2	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		210(285)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		1670.4	1670.4	0.0	0.0	1454.9	1454.9	0.0	0.0	1238.9	1238.9	0.0	0.0
	Qal		1210.2	1210.2	0.0	0.0	1086.9	1086.9	0.0	0.0	1196.3	1196.3	0.0	0.0
	Qas		2131.5	2131.5	0.0	0.0	1514.9	1514.9	0.0	0.0	1514.9	1514.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		195.0	184.5	0.0	0.0	183.9	197.6	0.0	0.0	193.3	166.6	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (70.3)	75.6 (60.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	64.1 (63.1)	77.4 (76.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	73.2 (72.0)	63.5 (46.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[13F-14F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[14F-15F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[15F-RF/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI		1643.0	1643.0	0.0	0.0	1050.8	1050.8	0.0	0.0	467.6	467.6	0.0	0.0
	MI		-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0
	Ns		1638.6	1638.6	0.0	0.0	1048.1	1048.1	0.0	0.0	466.6	468.7	0.0	0.0
	Ms		1009.0	-429.7	0.0	0.0	823.8	-243.9	0.0	0.0	692.0	29.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K2		
	QI		-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs		685.1	685.1	0.0	0.0	508.4	508.4	0.0	0.0	343.5	343.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0
	d		118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0
	j		103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52
	pt		0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36
	pw		0.60	0.60	0.20	0.20	0.60	0.60	0.20	0.20	0.60	0.60	0.20	0.20
曲げ	Mal		1299.0	1299.0	0.0	0.0	1049.4	1049.4	0.0	0.0	786.8	786.8	0.0	0.0
	Mas		1759.5	1759.5	0.0	0.0	1481.0	1481.0	0.0	0.0	1204.6	1205.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1330.2	1330.2	0.0	0.0	802.8	1330.2	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0
	cMy.正		1937.7	1937.7	0.0	0.0	1604.1	1604.1	0.0	0.0	1260.8	1260.8	0.0	0.0
	gMy.負		1330.2	1330.2	0.0	0.0	802.8	1330.2	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0
	cMy.負		1947.5	1947.5	0.0	0.0	1610.4	1610.4	0.0	0.0	1263.3	1263.3	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		1027.7	1027.7	0.0	0.0	762.6	762.6	0.0	0.0	515.2	515.2	0.0	0.0
	Qal		1117.8	1117.8	0.0	0.0	666.9	666.9	0.0	0.0	873.0	873.0	0.0	0.0
	Qas		1514.9	1514.9	0.0	0.0	1514.9	1514.9	0.0	0.0	1514.9	1514.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		190.1	148.7	0.0	0.0	176.8	135.4	0.0	0.0	167.4	120.1	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			70.1 (69.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (56.3)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (47.3)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		8975.9	8975.9	0.0	0.0	8343.3	8343.3	0.0	0.0	7720.6	7720.6	0.0	0.0
	Ml		0.5	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	-0.2	0.0	0.0
	Ns		8952.8	8998.9	0.0	0.0	8320.5	8320.5	0.0	0.0	7698.4	7742.8	0.0	0.0
	Ms		83.3	-3983.5	0.0	0.0	-1153.9	2256.4	0.0	0.0	-1556.4	-1791.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K1			K2	K2			K2	K1		
	Ql		0.6	0.6	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs		1695.7	1695.7	0.0	0.0	1705.1	1705.1	0.0	0.0	1673.9	1673.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0
	d		117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8
	j		103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.97	0.97	0.20	0.20	0.97	0.97	0.20	0.20	0.97	0.97	0.20	0.20
曲げ	Mal		1921.2	1921.2	0.0	0.0	2063.9	2063.9	0.0	0.0	2179.6	2179.6	0.0	0.0
	Mas		4750.0	4750.2	0.0	0.0	4743.4	4743.4	0.0	0.0	4733.3	4734.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2590.7	17743.5	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy.正		6605.8	6605.8	0.0	0.0	6356.0	6356.0	0.0	0.0	6099.3	6099.3	0.0	0.0
	gMy.負		2590.7	17743.5	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy.負		6570.1	6570.1	0.0	0.0	6319.1	6319.1	0.0	0.0	6062.0	6062.0	0.0	0.0
	H'(H)		230(398)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2543.3	2543.3	0.0	0.0	2557.5	2557.5	0.0	0.0	2510.8	2510.8	0.0	0.0
	Qal		989.0	989.0	0.0	0.0	1080.4	1080.4	0.0	0.0	1470.8	1470.8	0.0	0.0
	Qas		2605.5	2605.5	0.0	0.0	2605.5	2605.5	0.0	0.0	2605.5	2605.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		121.1	275.1	0.0	0.0	163.4	206.9	0.0	0.0	179.3	188.5	0.0	0.0
	Ld1		156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (30.0)	144.2 (143.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (41.5)	81.7 (81.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (55.9)	69.3 (64.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		7096.0	7096.0	0.0	0.0	6477.4	6477.4	0.0	0.0	5858.8	5858.8	0.0	0.0
	MI		0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns		7116.7	7075.3	0.0	0.0	6496.9	6496.9	0.0	0.0	5876.9	5876.9	0.0	0.0
	Ms		1654.1	1582.5	0.0	0.0	1652.2	-1473.7	0.0	0.0	1626.9	-1386.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K2			K1	K1			K1	K1		
	QI		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs		1618.3	1618.3	0.0	0.0	1563.0	1563.0	0.0	0.0	1506.6	1506.6	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0
	d		117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	92.8	92.8
	j		103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	81.2	81.2
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
	pw		1.02	1.02	0.20	0.20	1.02	1.02	0.20	0.20	1.02	1.02	0.20	0.20
曲げ	Mal		2138.9	2138.9	0.0	0.0	2212.2	2212.2	0.0	0.0	2259.8	2259.8	0.0	0.0
	Mas		4576.2	4575.8	0.0	0.0	4572.0	4572.0	0.0	0.0	4567.4	4567.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy.正		5797.1	5797.1	0.0	0.0	5526.8	5526.8	0.0	0.0	5245.5	5245.5	0.0	0.0
	gMy.負		2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy.負		5761.7	5761.7	0.0	0.0	5492.0	5492.0	0.0	0.0	5212.0	5212.0	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2427.5	2427.5	0.0	0.0	2344.4	2344.4	0.0	0.0	2259.8	2259.8	0.0	0.0
	Qal		1504.0	1504.0	0.0	0.0	1584.5	1584.5	0.0	0.0	1569.5	1569.5	0.0	0.0
	Qas		2555.0	2555.0	0.0	0.0	2555.0	2555.0	0.0	0.0	2555.0	2555.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		183.1	180.3	0.0	0.0	183.0	176.0	0.0	0.0	182.0	172.5	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (59.4)	69.3 (56.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (59.4)	69.3 (52.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (58.5)	69.3 (49.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		5235.8	5235.8	0.0	0.0	4629.8	4629.8	0.0	0.0	4029.0	4029.0	0.0	0.0
	MI		0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns		5220.8	5220.8	0.0	0.0	4616.5	4616.5	0.0	0.0	4017.4	4017.4	0.0	0.0
	Ms		-1503.9	1296.2	0.0	0.0	-1318.1	1314.2	0.0	0.0	-1313.7	1111.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs		1400.2	1400.2	0.0	0.0	1316.3	1316.3	0.0	0.0	1212.9	1212.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0
	d		117.8	117.8	77.8	77.8	117.8	117.8	77.8	77.8	117.8	117.8	77.8	77.8
	j		103.1	103.1	68.1	68.1	103.1	103.1	68.1	68.1	103.1	103.1	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt		0.30	0.30	0.45	0.45	0.30	0.30	0.45	0.45	0.30	0.30	0.45	0.45
	pw		1.05	1.05	0.20	0.20	1.05	1.05	0.20	0.20	1.05	1.05	0.20	0.20
曲げ	Mal		1809.3	1809.3	0.0	0.0	1485.4	1485.4	0.0	0.0	1525.7	1525.7	0.0	0.0
	Mas		3576.8	3576.8	0.0	0.0	2991.2	2991.2	0.0	0.0	2965.2	2965.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2590.7	2590.7	0.0	0.0	2086.3	2590.7	0.0	0.0	2086.3	2086.3	0.0	0.0
	cMy.正		4200.5	4200.5	0.0	0.0	3847.6	3847.6	0.0	0.0	3573.2	3573.2	0.0	0.0
	gMy.負		2590.7	2590.7	0.0	0.0	2086.3	2590.7	0.0	0.0	2086.3	2086.3	0.0	0.0
	cMy.負		4173.3	4173.3	0.0	0.0	3824.0	3824.0	0.0	0.0	3551.5	3551.5	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2100.2	2100.2	0.0	0.0	1974.4	1974.4	0.0	0.0	1819.3	1819.3	0.0	0.0
	Qal		1286.2	1286.2	0.0	0.0	1214.2	1214.2	0.0	0.0	1265.0	1265.0	0.0	0.0
	Qas		2210.4	2210.4	0.0	0.0	2131.5	2131.5	0.0	0.0	2131.5	2131.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		206.9	194.6	0.0	0.0	203.0	202.7	0.0	0.0	202.7	189.6	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			81.7 (81.1)	70.4 (69.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	78.1 (77.5)	77.9 (77.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	77.8 (77.2)	75.6 (65.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[10F-11F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[11F-12F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[12F-13F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI		3428.2	3428.2	0.0	0.0	2827.4	2827.4	0.0	0.0	2235.2	2235.2	0.0	0.0
	MI		0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns		3418.5	3418.5	0.0	0.0	2819.7	2819.7	0.0	0.0	2229.1	2229.1	0.0	0.0
	Ms		-1195.0	1032.0	0.0	0.0	-922.9	1113.8	0.0	0.0	-1053.7	680.6	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs		1113.6	1113.6	0.0	0.0	969.9	969.9	0.0	0.0	825.9	825.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0
	d		117.8	117.8	77.8	77.8	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0
	j		103.1	103.1	68.1	68.1	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	7-100	7-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	47.64	47.64	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52
	pt		0.30	0.30	0.45	0.45	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36
	pw		1.05	1.05	0.20	0.20	0.60	0.60	0.20	0.20	0.60	0.60	0.20	0.20
曲げ	Mal		1528.5	1528.5	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0	1329.3	1329.3	0.0	0.0
	Mas		2932.5	2932.5	0.0	0.0	2267.2	2267.2	0.0	0.0	2016.9	2016.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2086.3	2086.3	0.0	0.0	1330.2	2086.3	0.0	0.0	1330.2	1330.2	0.0	0.0
	cMy.正		3284.2	3284.2	0.0	0.0	2575.3	2575.3	0.0	0.0	2269.2	2269.2	0.0	0.0
	gMy.負		2086.3	2086.3	0.0	0.0	1330.2	2086.3	0.0	0.0	1330.2	1330.2	0.0	0.0
	cMy.負		3265.2	3265.2	0.0	0.0	2559.7	2559.7	0.0	0.0	2256.3	2256.3	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		210(285)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		1670.4	1670.4	0.0	0.0	1454.9	1454.9	0.0	0.0	1238.9	1238.9	0.0	0.0
	Qal		1210.2	1210.2	0.0	0.0	1086.9	1086.9	0.0	0.0	1196.3	1196.3	0.0	0.0
	Qas		2131.5	2131.5	0.0	0.0	1514.9	1514.9	0.0	0.0	1514.9	1514.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		195.0	184.5	0.0	0.0	183.9	197.6	0.0	0.0	193.3	166.6	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (70.3)	75.6 (60.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	64.1 (63.1)	77.4 (76.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	73.2 (72.0)	63.5 (46.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[13F-14F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[14F-15F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[15F-RF/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	Nl		1643.0	1643.0	0.0	0.0	1050.8	1050.8	0.0	0.0	467.6	467.6	0.0	0.0
	Ml		0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.2	-0.0	0.0	0.0
	Ns		1638.6	1638.6	0.0	0.0	1048.1	1048.1	0.0	0.0	466.6	468.7	0.0	0.0
	Ms		-1009.0	429.7	0.0	0.0	-823.8	243.9	0.0	0.0	-692.0	-29.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K1		
	Ql		0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs		685.1	685.1	0.0	0.0	508.4	508.4	0.0	0.0	343.5	343.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0
	d		118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0
	j		103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52
	pt		0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36
	pw		0.60	0.60	0.20	0.20	0.60	0.60	0.20	0.20	0.60	0.60	0.20	0.20
曲げ	Mal		1299.0	1299.0	0.0	0.0	1049.4	1049.4	0.0	0.0	786.8	786.8	0.0	0.0
	Mas		1759.5	1759.5	0.0	0.0	1481.0	1481.0	0.0	0.0	1204.6	1205.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1330.2	1330.2	0.0	0.0	802.8	1330.2	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0
	cMy.正		1947.5	1947.5	0.0	0.0	1610.4	1610.4	0.0	0.0	1263.3	1263.3	0.0	0.0
	gMy.負		1330.2	1330.2	0.0	0.0	802.8	1330.2	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0
	cMy.負		1937.7	1937.7	0.0	0.0	1604.1	1604.1	0.0	0.0	1260.8	1260.8	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		1027.7	1027.7	0.0	0.0	762.6	762.6	0.0	0.0	515.2	515.2	0.0	0.0
	Qal		1117.8	1117.8	0.0	0.0	666.9	666.9	0.0	0.0	873.0	873.0	0.0	0.0
	Qas		1514.9	1514.9	0.0	0.0	1514.9	1514.9	0.0	0.0	1514.9	1514.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		190.1	148.7	0.0	0.0	176.8	135.4	0.0	0.0	167.4	120.1	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			70.1 (69.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (56.3)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (47.3)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		9009.3	9009.3	0.0	0.0	8374.0	8374.0	0.0	0.0	7748.5	7748.5	0.0	0.0
	Ml		-5.8	14.6	0.0	0.0	-2.7	1.0	0.0	0.0	-3.2	3.3	0.0	0.0
	Ns		9346.6	8671.9	0.0	0.0	8046.8	8046.8	0.0	0.0	7438.2	7438.2	0.0	0.0
	Ms		-104.6	4013.7	0.0	0.0	-1119.7	2223.5	0.0	0.0	-1511.0	1754.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-5.1	-5.1	0.0	0.0	-1.3	-1.3	0.0	0.0	-2.3	-2.3	0.0	0.0
	Qs		1700.9	1700.9	0.0	0.0	1671.0	1671.0	0.0	0.0	1631.8	1631.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0
	d		117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8
	j		103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.97	0.97	0.20	0.20	0.97	0.97	0.20	0.20	0.97	0.97	0.20	0.20
曲げ	Mal		1913.4	1913.4	0.0	0.0	2057.4	2057.4	0.0	0.0	2175.1	2175.1	0.0	0.0
	Mas		4750.8	4747.7	0.0	0.0	4739.2	4739.2	0.0	0.0	4728.8	4728.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2472.7	17743.5	0.0	0.0	2472.7	2472.7	0.0	0.0	2472.7	2472.7	0.0	0.0
	cMy.正		6855.8	6855.8	0.0	0.0	6608.4	6608.4	0.0	0.0	6348.0	6348.0	0.0	0.0
	gMy.負		2473.0	17743.5	0.0	0.0	2473.0	2473.0	0.0	0.0	2473.0	2473.0	0.0	0.0
	cMy.負		6334.0	6334.0	0.0	0.0	6080.2	6080.2	0.0	0.0	5826.7	5826.7	0.0	0.0
	H'(H)		230(398)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2548.8	2548.8	0.0	0.0	2505.9	2505.9	0.0	0.0	2446.6	2446.6	0.0	0.0
	Qal		1076.9	1076.9	0.0	0.0	1337.9	1337.9	0.0	0.0	1660.2	1660.2	0.0	0.0
	Qas		2605.5	2605.5	0.0	0.0	2605.5	2605.5	0.0	0.0	2605.5	2605.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		121.9	276.3	0.0	0.0	162.0	205.6	0.0	0.0	177.5	187.1	0.0	0.0
	Ld1		156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (30.0)	145.3 (144.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (40.2)	80.5 (79.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (54.3)	69.3 (63.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		7121.3	7121.3	0.0	0.0	6500.0	6500.0	0.0	0.0	5878.7	5878.7	0.0	0.0
	Ml		-2.9	2.8	0.0	0.0	-2.9	2.8	0.0	0.0	-2.9	2.8	0.0	0.0
	Ns		6839.4	6839.4	0.0	0.0	6241.4	6241.4	0.0	0.0	5646.8	5646.8	0.0	0.0
	Ms		-1600.9	1535.5	0.0	0.0	-1590.0	1417.5	0.0	0.0	-1556.1	1321.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-2.1	-2.1	0.0	0.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0
	Qs		1567.4	1567.4	0.0	0.0	1502.9	1502.9	0.0	0.0	1437.8	1437.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0
	d		117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	92.8	92.8
	j		103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	81.2	81.2
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
	pw		1.02	1.02	0.20	0.20	1.02	1.02	0.20	0.20	1.02	1.02	0.20	0.20
曲げ	Mal		2135.3	2135.3	0.0	0.0	2210.0	2210.0	0.0	0.0	2258.6	2258.6	0.0	0.0
	Mas		4573.8	4573.8	0.0	0.0	4572.1	4572.1	0.0	0.0	4546.4	4546.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2472.7	2472.7	0.0	0.0	2472.7	2472.7	0.0	0.0	2472.7	2472.7	0.0	0.0
	cMy.正		6026.6	6026.6	0.0	0.0	5745.6	5745.6	0.0	0.0	5449.1	5449.1	0.0	0.0
	gMy.負		2473.0	2473.0	0.0	0.0	2473.0	2473.0	0.0	0.0	2473.0	2473.0	0.0	0.0
	cMy.負		5545.0	5545.0	0.0	0.0	5285.9	5285.9	0.0	0.0	5020.9	5020.9	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2350.1	2350.1	0.0	0.0	2253.4	2253.4	0.0	0.0	2155.6	2155.6	0.0	0.0
	Qal		1580.0	1580.0	0.0	0.0	1594.6	1594.6	0.0	0.0	1579.3	1579.3	0.0	0.0
	Qas		2555.0	2555.0	0.0	0.0	2555.0	2555.0	0.0	0.0	2555.0	2555.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		181.0	178.4	0.0	0.0	180.6	173.8	0.0	0.0	179.2	170.0	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (57.5)	69.3 (55.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (57.1)	69.3 (50.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (55.9)	69.3 (47.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		5253.2	5253.2	0.0	0.0	4644.6	4644.6	0.0	0.0	4041.6	4041.6	0.0	0.0
	MI		-2.8	2.5	0.0	0.0	-2.5	2.5	0.0	0.0	-2.3	2.3	0.0	0.0
	Ns		5066.6	5066.6	0.0	0.0	4481.8	4481.8	0.0	0.0	3902.4	3902.4	0.0	0.0
	Ms		-1435.7	1233.6	0.0	0.0	-1252.9	1248.8	0.0	0.0	-1245.4	1045.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-1.9	-1.9	0.0	0.0	-1.8	-1.8	0.0	0.0	-1.6	-1.6	0.0	0.0
	Qs		1333.9	1333.9	0.0	0.0	1250.1	1250.1	0.0	0.0	1145.0	1145.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0
	d		117.8	117.8	77.8	77.8	117.8	117.8	77.8	77.8	117.8	117.8	77.8	77.8
	j		103.1	103.1	68.1	68.1	103.1	103.1	68.1	68.1	103.1	103.1	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt		0.30	0.30	0.45	0.45	0.30	0.30	0.45	0.45	0.30	0.30	0.45	0.45
	pw		1.05	1.05	0.20	0.20	1.05	1.05	0.20	0.20	1.05	1.05	0.20	0.20
曲げ	Mal		1808.1	1808.1	0.0	0.0	1484.0	1484.0	0.0	0.0	1525.2	1525.2	0.0	0.0
	Mas		3568.3	3568.3	0.0	0.0	2985.6	2985.6	0.0	0.0	2960.8	2960.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2472.7	2472.7	0.0	0.0	1968.3	2472.7	0.0	0.0	1968.3	1968.3	0.0	0.0
	cMy.正		4361.7	4361.7	0.0	0.0	3984.6	3984.6	0.0	0.0	3696.6	3696.6	0.0	0.0
	gMy.負		2473.0	2473.0	0.0	0.0	1968.7	2473.0	0.0	0.0	1968.7	1968.7	0.0	0.0
	cMy.負		4023.4	4023.4	0.0	0.0	3696.1	3696.1	0.0	0.0	3436.8	3436.8	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1999.9	1999.9	0.0	0.0	1874.3	1874.3	0.0	0.0	1716.6	1716.6	0.0	0.0
	Qal		1322.8	1322.8	0.0	0.0	1253.5	1253.5	0.0	0.0	1261.6	1261.6	0.0	0.0
	Qas		2210.4	2210.4	0.0	0.0	2131.5	2131.5	0.0	0.0	2131.5	2131.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		202.8	190.9	0.0	0.0	198.8	198.5	0.0	0.0	198.3	185.4	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			78.0 (77.4)	69.3 (66.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (73.7)	75.6 (73.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (73.2)	75.6 (61.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[10F-11F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[11F-12F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[12F-13F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	Nl		3438.6	3438.6	0.0	0.0	2835.6	2835.6	0.0	0.0	2241.8	2241.8	0.0	0.0
	Ml		-2.4	2.2	0.0	0.0	-1.8	2.1	0.0	0.0	-1.7	1.6	0.0	0.0
	Ns		3324.2	3324.2	0.0	0.0	2746.2	2746.2	0.0	0.0	2171.6	2171.6	0.0	0.0
	Ms		-1120.1	961.9	0.0	0.0	-865.9	1044.7	0.0	0.0	-997.6	626.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-1.7	-1.7	0.0	0.0	-1.4	-1.4	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0
	Qs		1040.3	1040.3	0.0	0.0	909.3	909.3	0.0	0.0	773.2	773.2	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0
	d		117.8	117.8	77.8	77.8	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0
	j		103.1	103.1	68.1	68.1	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	7-100	7-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	47.64	47.64	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52
	pt		0.30	0.30	0.45	0.45	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36
	pw		1.05	1.05	0.20	0.20	0.60	0.60	0.20	0.20	0.60	0.60	0.20	0.20
曲げ	Mal		1528.4	1528.4	0.0	0.0	1354.8	1354.8	0.0	0.0	1329.7	1329.7	0.0	0.0
	Mas		2892.6	2892.6	0.0	0.0	2236.4	2236.4	0.0	0.0	1992.2	1992.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1968.3	1968.3	0.0	0.0	1258.4	1968.3	0.0	0.0	1258.4	1258.4	0.0	0.0
	cMy.正		3390.9	3390.9	0.0	0.0	2660.5	2660.5	0.0	0.0	2339.8	2339.8	0.0	0.0
	gMy.負		1968.7	1968.7	0.0	0.0	1259.6	1968.7	0.0	0.0	1259.6	1259.6	0.0	0.0
	cMy.負		3166.6	3166.6	0.0	0.0	2481.3	2481.3	0.0	0.0	2191.7	2191.7	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		210(285)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		1559.7	1559.7	0.0	0.0	1363.3	1363.3	0.0	0.0	1159.2	1159.2	0.0	0.0
	Qal		1238.1	1238.1	0.0	0.0	1167.2	1167.2	0.0	0.0	1209.2	1209.2	0.0	0.0
	Qas		2131.5	2131.5	0.0	0.0	1514.9	1514.9	0.0	0.0	1514.9	1514.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		190.2	180.0	0.0	0.0	179.8	192.6	0.0	0.0	189.2	162.8	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (65.9)	75.6 (56.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (59.2)	72.6 (71.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (68.2)	63.5 (42.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[13F-14F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[14F-15F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[15F-RF/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	Nl		1648.0	1648.0	0.0	0.0	1054.2	1054.2	0.0	0.0	469.9	469.9	0.0	0.0
	Ml		-1.9	1.7	0.0	0.0	-0.8	1.5	0.0	0.0	-4.4	1.7	0.0	0.0
	Ns		1596.9	1596.9	0.0	0.0	1022.1	1022.1	0.0	0.0	455.0	484.7	0.0	0.0
	Ms		-950.7	372.6	0.0	0.0	-778.1	187.7	0.0	0.0	-603.2	26.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K1		
	Ql		-1.3	-1.3	0.0	0.0	-0.8	-0.8	0.0	0.0	-2.2	-2.2	0.0	0.0
	Qs		629.7	629.7	0.0	0.0	459.6	459.6	0.0	0.0	275.5	275.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0
	d		118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0
	j		103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52
	pt		0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36
	pw		0.60	0.60	0.20	0.20	0.60	0.60	0.20	0.20	0.60	0.60	0.20	0.20
曲げ	Mal		1299.2	1299.2	0.0	0.0	1050.8	1050.8	0.0	0.0	787.8	787.8	0.0	0.0
	Mas		1741.1	1741.1	0.0	0.0	1468.9	1468.9	0.0	0.0	1198.9	1213.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1258.4	1258.4	0.0	0.0	802.8	1258.4	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0
	cMy.正		2001.7	2001.7	0.0	0.0	1646.2	1646.2	0.0	0.0	1281.3	1281.3	0.0	0.0
	gMy.負		1259.6	1259.6	0.0	0.0	802.8	1259.6	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0
	cMy.負		1888.6	1888.6	0.0	0.0	1572.0	1572.0	0.0	0.0	1245.5	1245.5	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		943.9	943.9	0.0	0.0	689.0	689.0	0.0	0.0	412.1	412.1	0.0	0.0
	Qal		1182.7	1182.7	0.0	0.0	1040.6	1040.6	0.0	0.0	980.6	980.6	0.0	0.0
	Qas		1514.9	1514.9	0.0	0.0	1514.9	1514.9	0.0	0.0	1514.9	1514.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		185.9	144.6	0.0	0.0	173.6	131.4	0.0	0.0	161.1	119.9	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			66.0 (65.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (53.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (41.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		5479.6	5479.6	0.0	0.0	5096.3	5096.3	0.0	0.0	4722.8	4722.8	0.0	0.0
	Ml		81.0	-110.6	0.0	0.0	80.2	-76.8	0.0	0.0	80.5	-77.7	0.0	0.0
	Ns		2934.2	8025.1	0.0	0.0	7436.0	7436.0	0.0	0.0	6816.3	6816.3	0.0	0.0
	Ms		234.4	-2358.7	0.0	0.0	593.8	-1223.2	0.0	0.0	785.4	-939.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		48.2	48.2	0.0	0.0	56.1	56.1	0.0	0.0	56.5	56.5	0.0	0.0
	Qs		958.9	958.9	0.0	0.0	886.1	886.1	0.0	0.0	840.1	840.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
	pw		0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23
曲げ	Mal		1486.0	1486.0	0.0	0.0	1532.1	1532.1	0.0	0.0	1567.0	1567.0	0.0	0.0
	Mas		2928.5	3221.2	0.0	0.0	3244.3	3244.3	0.0	0.0	3263.1	3263.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1195.5	8995.0	0.0	0.0	1195.5	1195.5	0.0	0.0	1195.5	1195.5	0.0	0.0
	cMy.正		5786.6	5786.6	0.0	0.0	5613.6	5613.6	0.0	0.0	5401.7	5401.7	0.0	0.0
	gMy.負		1159.4	8748.5	0.0	0.0	1159.4	1159.4	0.0	0.0	1159.4	1159.4	0.0	0.0
	cMy.負		2009.8	2009.8	0.0	0.0	2024.9	2024.9	0.0	0.0	2088.6	2088.6	0.0	0.0
	H'(H)		230(398)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1414.3	1414.3	0.0	0.0	1301.1	1301.1	0.0	0.0	1231.8	1231.8	0.0	0.0
	Qal		804.4	804.4	0.0	0.0	1087.3	1087.3	0.0	0.0	1089.9	1089.9	0.0	0.0
	Qas		1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		114.1	216.0	0.0	0.0	131.3	161.5	0.0	0.0	140.5	147.9	0.0	0.0
	Ld1		156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (30.0)	97.8 (97.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (50.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (32.3)	69.3 (38.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	N1		4349.3	4349.3	0.0	0.0	3975.7	3975.7	0.0	0.0	3602.0	3602.0	0.0	0.0
	M1		80.5	-77.6	0.0	0.0	80.6	-77.7	0.0	0.0	80.3	-77.7	0.0	0.0
	Ns		6190.1	6190.1	0.0	0.0	5569.8	5569.8	0.0	0.0	4960.7	4960.7	0.0	0.0
	Ms		854.8	-829.3	0.0	0.0	860.3	-738.0	0.0	0.0	785.4	-682.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Q1		56.5	56.5	0.0	0.0	56.6	56.6	0.0	0.0	56.5	56.5	0.0	0.0
	Qs		819.5	819.5	0.0	0.0	776.5	776.5	0.0	0.0	711.5	711.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
	pw		0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23
曲げ	Ma1		1593.2	1593.2	0.0	0.0	1612.2	1612.2	0.0	0.0	1622.8	1622.8	0.0	0.0
	Mas		3278.6	3278.6	0.0	0.0	3292.5	3292.5	0.0	0.0	3310.7	3310.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1195.5	1195.5	0.0	0.0	1195.5	1195.5	0.0	0.0	1195.5	1195.5	0.0	0.0
	cMy.正		5161.7	5161.7	0.0	0.0	4900.1	4900.1	0.0	0.0	4621.6	4621.6	0.0	0.0
	gMy.負		1159.4	1159.4	0.0	0.0	1159.4	1159.4	0.0	0.0	1159.4	1159.4	0.0	0.0
	cMy.負		2158.4	2158.4	0.0	0.0	2221.4	2221.4	0.0	0.0	2272.4	2272.4	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1201.0	1201.0	0.0	0.0	1136.5	1136.5	0.0	0.0	1039.0	1039.0	0.0	0.0
	Qa1		1089.4	1089.4	0.0	0.0	1089.3	1089.3	0.0	0.0	1090.4	1090.4	0.0	0.0
	Qas		1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		143.8	142.6	0.0	0.0	144.1	138.2	0.0	0.0	140.5	135.6	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (35.2)	69.3 (34.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (35.4)	69.3 (30.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (32.3)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	N		3228.4	3228.4	0.0	0.0	2854.7	2854.7	0.0	0.0	2483.4	2483.4	0.0	0.0
	M		82.4	-78.3	0.0	0.0	79.4	-76.0	0.0	0.0	79.3	-76.8	0.0	0.0
	Ns		2093.9	2093.9	0.0	0.0	3775.0	3775.0	0.0	0.0	3217.6	3217.6	0.0	0.0
	Ms		-612.6	539.3	0.0	0.0	689.6	-650.0	0.0	0.0	701.0	-546.6	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K1	K1		
	Q		57.4	57.4	0.0	0.0	55.5	55.5	0.0	0.0	55.8	55.8	0.0	0.0
	Qs		713.7	713.7	0.0	0.0	647.6	647.6	0.0	0.0	601.5	601.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt		0.34	0.34	0.51	0.51	0.34	0.34	0.51	0.51	0.34	0.34	0.51	0.51
	pw		0.60	0.60	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23
曲げ	Ma		1449.3	1449.3	0.0	0.0	1208.9	1208.9	0.0	0.0	1203.9	1203.9	0.0	0.0
	Mas		2045.6	2045.6	0.0	0.0	2378.2	2378.2	0.0	0.0	2364.7	2364.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1195.5	1195.5	0.0	0.0	943.5	1195.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0
	cMy.正		3728.7	3728.7	0.0	0.0	3349.2	3349.2	0.0	0.0	3066.3	3066.3	0.0	0.0
	gMy.負		1159.4	1159.4	0.0	0.0	907.1	1159.4	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0
	cMy.負		1711.7	1711.7	0.0	0.0	1736.5	1736.5	0.0	0.0	1737.0	1737.0	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1041.8	1041.8	0.0	0.0	943.7	943.7	0.0	0.0	874.4	874.4	0.0	0.0
	Qa		1084.7	1084.7	0.0	0.0	1010.5	1010.5	0.0	0.0	1013.6	1013.6	0.0	0.0
	Qas		1423.4	1423.4	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		155.6	150.0	0.0	0.0	153.9	150.9	0.0	0.0	154.7	143.3	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (48.0)	69.3 (43.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (46.5)	75.6 (43.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (47.2)	75.6 (36.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[10F-11F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[11F-12F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[12F-13F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI		2112.0	2112.0	0.0	0.0	1740.6	1740.6	0.0	0.0	1373.1	1373.1	0.0	0.0
	MI		81.0	-77.1	0.0	0.0	77.7	-75.2	0.0	0.0	77.6	-75.1	0.0	0.0
	Ns		2671.3	2671.3	0.0	0.0	2133.3	2133.3	0.0	0.0	1648.8	1648.8	0.0	0.0
	Ms		603.1	-492.2	0.0	0.0	494.6	-568.2	0.0	0.0	607.8	-336.4	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		56.5	56.5	0.0	0.0	53.6	53.6	0.0	0.0	54.5	54.5	0.0	0.0
	Qs		525.1	525.1	0.0	0.0	487.0	487.0	0.0	0.0	431.4	431.4	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	103.0	103.0	78.0	78.0	103.0	103.0	78.0	78.0
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.1	90.1	68.2	68.2	90.1	90.1	68.2	68.2
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	47.64	47.64	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52
	pt		0.34	0.34	0.51	0.51	0.27	0.27	0.41	0.41	0.27	0.27	0.41	0.41
	pw		0.60	0.60	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23
曲げ	MaI		1194.1	1194.1	0.0	0.0	1049.2	1049.2	0.0	0.0	1030.9	1030.9	0.0	0.0
	Mas		2265.8	2265.8	0.0	0.0	1713.5	1713.5	0.0	0.0	1529.5	1529.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		943.5	943.5	0.0	0.0	610.2	943.5	0.0	0.0	610.2	610.2	0.0	0.0
	cMy.正		2771.2	2771.2	0.0	0.0	2107.9	2107.9	0.0	0.0	1835.4	1835.4	0.0	0.0
	gMy.負		907.1	907.1	0.0	0.0	577.7	907.1	0.0	0.0	577.7	577.7	0.0	0.0
	cMy.負		1726.0	1726.0	0.0	0.0	1363.1	1363.1	0.0	0.0	1294.9	1294.9	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		210(285)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		759.4	759.4	0.0	0.0	703.6	703.6	0.0	0.0	619.9	619.9	0.0	0.0
	Qal		1008.7	1008.7	0.0	0.0	967.4	967.4	0.0	0.0	977.6	977.6	0.0	0.0
	Qas		1354.6	1354.6	0.0	0.0	984.7	984.7	0.0	0.0	984.7	984.7	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		147.5	139.2	0.0	0.0	143.5	149.5	0.0	0.0	152.7	130.5	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (40.6)	75.6 (33.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (38.7)	63.5 (44.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (47.6)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[13F-14F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[14F-15F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[15F-RF/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	Nl		1005.6	1005.6	0.0	0.0	638.1	638.1	0.0	0.0	274.8	274.8	0.0	0.0
	Ml		79.2	-75.3	0.0	0.0	70.5	-73.5	0.0	0.0	103.1	-78.2	0.0	0.0
	Ns		1177.6	1177.6	0.0	0.0	727.0	549.3	0.0	0.0	310.4	239.2	0.0	0.0
	Ms		595.6	-164.3	0.0	0.0	527.9	-82.5	0.0	0.0	372.8	-200.4	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K2			K1	K2		
	Ql		55.2	55.2	0.0	0.0	51.5	51.5	0.0	0.0	64.7	64.7	0.0	0.0
	Qs		343.5	343.5	0.0	0.0	265.0	265.0	0.0	0.0	134.9	134.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		103.0	103.0	78.0	78.0	103.0	103.0	78.0	78.0	103.0	103.0	78.0	78.0
	j		90.1	90.1	68.2	68.2	90.1	90.1	68.2	68.2	90.1	90.1	68.2	68.2
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52
	pt		0.27	0.27	0.41	0.41	0.27	0.27	0.41	0.41	0.27	0.27	0.41	0.41
	pw		0.30	0.30	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23
曲げ	Mal		892.8	892.8	0.0	0.0	749.7	749.7	0.0	0.0	602.4	602.4	0.0	0.0
	Mas		1345.7	1345.7	0.0	0.0	1154.9	1080.8	0.0	0.0	979.4	948.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		610.2	610.2	0.0	0.0	417.7	610.2	0.0	0.0	835.3	417.7	0.0	0.0
	cMy.正		1560.2	1560.2	0.0	0.0	1291.8	1291.8	0.0	0.0	1045.3	1045.3	0.0	0.0
	gMy.負		577.7	577.7	0.0	0.0	385.1	577.7	0.0	0.0	770.2	385.1	0.0	0.0
	cMy.負		1212.0	1212.0	0.0	0.0	1106.2	1106.2	0.0	0.0	968.7	968.7	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		487.7	487.7	0.0	0.0	371.7	371.7	0.0	0.0	170.0	170.0	0.0	0.0
	Qal		972.9	972.9	0.0	0.0	975.0	975.0	0.0	0.0	914.3	914.3	0.0	0.0
	Qas		984.7	984.7	0.0	0.0	984.7	984.7	0.0	0.0	984.7	984.7	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		151.7	116.5	0.0	0.0	146.2	116.1	0.0	0.0	133.5	119.4	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			63.5 (46.6)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (41.3)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (30.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		5486.2	5486.2	0.0	0.0	5102.5	5102.5	0.0	0.0	4728.6	4728.6	0.0	0.0
	Ml		-81.0	110.6	0.0	0.0	-80.2	76.8	0.0	0.0	-80.5	77.7	0.0	0.0
	Ns		2940.8	8031.7	0.0	0.0	7442.2	7442.2	0.0	0.0	6822.0	6822.0	0.0	0.0
	Ms		-234.4	2358.7	0.0	0.0	-593.8	1223.2	0.0	0.0	-785.4	939.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-48.2	-48.2	0.0	0.0	-56.1	-56.1	0.0	0.0	-56.5	-56.5	0.0	0.0
	Qs		958.9	958.9	0.0	0.0	886.1	886.1	0.0	0.0	840.1	840.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
	pw		0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23
曲げ	Mal		1485.1	1485.1	0.0	0.0	1531.5	1531.5	0.0	0.0	1566.5	1566.5	0.0	0.0
	Mas		2931.0	3220.9	0.0	0.0	3244.0	3244.0	0.0	0.0	3262.9	3262.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1159.4	8748.5	0.0	0.0	1159.4	1159.4	0.0	0.0	1159.4	1159.4	0.0	0.0
	cMy.正		2013.4	2013.4	0.0	0.0	2028.3	2028.3	0.0	0.0	2091.6	2091.6	0.0	0.0
	gMy.負		1195.5	8995.0	0.0	0.0	1195.5	1195.5	0.0	0.0	1195.5	1195.5	0.0	0.0
	cMy.負		5787.9	5787.9	0.0	0.0	5615.1	5615.1	0.0	0.0	5403.2	5403.2	0.0	0.0
	H'(H)		230(398)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1414.3	1414.3	0.0	0.0	1301.1	1301.1	0.0	0.0	1231.8	1231.8	0.0	0.0
	Qal		804.4	804.4	0.0	0.0	1087.3	1087.3	0.0	0.0	1089.9	1089.9	0.0	0.0
	Qas		1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		114.1	216.0	0.0	0.0	131.3	161.5	0.0	0.0	140.5	147.9	0.0	0.0
	Ld1		156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着　La			69.3 (30.0)	97.8 (97.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (50.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (32.3)	69.3 (38.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		4354.6	4354.6	0.0	0.0	3980.5	3980.5	0.0	0.0	3606.4	3606.4	0.0	0.0
	Ml		-80.5	77.6	0.0	0.0	-80.6	77.7	0.0	0.0	-80.3	77.7	0.0	0.0
	Ns		6195.4	6195.4	0.0	0.0	5574.7	5574.7	0.0	0.0	4965.0	4965.0	0.0	0.0
	Ms		-854.8	829.3	0.0	0.0	-860.3	738.0	0.0	0.0	-785.4	682.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-56.5	-56.5	0.0	0.0	-56.6	-56.6	0.0	0.0	-56.4	-56.4	0.0	0.0
	Qs		819.5	819.5	0.0	0.0	776.5	776.5	0.0	0.0	711.5	711.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
	pw		0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23
曲げ	Mal		1592.8	1592.8	0.0	0.0	1612.0	1612.0	0.0	0.0	1622.6	1622.6	0.0	0.0
	Mas		3278.5	3278.5	0.0	0.0	3292.5	3292.5	0.0	0.0	3310.5	3310.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1159.4	1159.4	0.0	0.0	1159.4	1159.4	0.0	0.0	1159.4	1159.4	0.0	0.0
	cMy.正		2161.2	2161.2	0.0	0.0	2224.0	2224.0	0.0	0.0	2274.6	2274.6	0.0	0.0
	gMy.負		1195.5	1195.5	0.0	0.0	1195.5	1195.5	0.0	0.0	1195.5	1195.5	0.0	0.0
	cMy.負		5163.2	5163.2	0.0	0.0	4901.6	4901.6	0.0	0.0	4623.1	4623.1	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1201.0	1201.0	0.0	0.0	1136.5	1136.5	0.0	0.0	1039.0	1039.0	0.0	0.0
	Qal		1089.4	1089.4	0.0	0.0	1089.3	1089.3	0.0	0.0	1090.4	1090.4	0.0	0.0
	Qas		1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		143.8	142.6	0.0	0.0	144.1	138.2	0.0	0.0	140.5	135.6	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (35.2)	69.3 (34.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (35.4)	69.3 (30.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (32.3)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[7F-8F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		3232.3	3232.3	0.0	0.0	2858.1	2858.1	0.0	0.0	2486.4	2486.4	0.0	0.0
	Ml		-82.4	78.3	0.0	0.0	-79.4	76.0	0.0	0.0	-79.3	76.8	0.0	0.0
	Ns		2097.8	2097.8	0.0	0.0	3778.5	3778.5	0.0	0.0	3220.6	3220.6	0.0	0.0
	Ms		612.6	-539.3	0.0	0.0	-689.6	650.0	0.0	0.0	-701.0	546.6	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-57.4	-57.4	0.0	0.0	-55.5	-55.5	0.0	0.0	-55.7	-55.7	0.0	0.0
	Qs		713.7	713.7	0.0	0.0	647.6	647.6	0.0	0.0	601.5	601.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt		0.34	0.34	0.51	0.51	0.34	0.34	0.51	0.51	0.34	0.34	0.51	0.51
	pw		0.60	0.60	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23
曲げ	Mal		1449.3	1449.3	0.0	0.0	1209.0	1209.0	0.0	0.0	1204.0	1204.0	0.0	0.0
	Mas		2047.2	2047.2	0.0	0.0	2378.2	2378.2	0.0	0.0	2364.8	2364.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1159.4	1159.4	0.0	0.0	907.1	1159.4	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0
	cMy.正		1713.7	1713.7	0.0	0.0	1738.3	1738.3	0.0	0.0	1738.5	1738.5	0.0	0.0
	gMy.負		1195.5	1195.5	0.0	0.0	943.5	1195.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0
	cMy.負		3730.1	3730.1	0.0	0.0	3350.4	3350.4	0.0	0.0	3067.5	3067.5	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1041.8	1041.8	0.0	0.0	943.7	943.7	0.0	0.0	874.4	874.4	0.0	0.0
	Qal		1084.7	1084.7	0.0	0.0	1010.5	1010.5	0.0	0.0	1013.6	1013.6	0.0	0.0
	Qas		1423.4	1423.4	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		155.6	150.0	0.0	0.0	153.9	150.9	0.0	0.0	154.7	143.3	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (48.0)	69.3 (43.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (46.5)	75.6 (43.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (47.2)	75.6 (36.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[10F-11F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		2114.5	2114.5	0.0	0.0
	MI		-81.0	77.1	0.0	0.0
	Ns		2673.8	2673.8	0.0	0.0
	Ms		-603.1	492.2	0.0	0.0
	L.no		K2	K2		
	QI		-56.5	-56.5	0.0	0.0
	Qs		525.1	525.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2				
	芯鉄筋					
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	47.64	47.64
	pt		0.34	0.34	0.51	0.51
	pw		0.60	0.60	0.23	0.23
曲げ	Mal		1194.1	1194.1	0.0	0.0
	Mas		2266.7	2266.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK		
せん断	gMy.正		907.1	907.1	0.0	0.0
	cMy.正		1727.3	1727.3	0.0	0.0
	gMy.負		943.5	943.5	0.0	0.0
	cMy.負		2772.3	2772.3	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)	
	Qd		759.4	759.4	0.0	0.0
	Qal		1008.7	1008.7	0.0	0.0
	Qas		1354.6	1354.6	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK		
付着	Ld		147.5	139.2	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG		
定着 La			75.6 (40.6)	75.6 (33.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[11F-12F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[12F-13F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[13F-14F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	Nl		1742.7	1742.7	0.0	0.0	1374.8	1374.8	0.0	0.0	1006.8	1006.8	0.0	0.0
	Ml		-77.7	75.2	0.0	0.0	-77.6	75.1	0.0	0.0	-79.1	75.3	0.0	0.0
	Ns		2135.4	2135.4	0.0	0.0	1650.5	1650.5	0.0	0.0	1178.8	1178.8	0.0	0.0
	Ms		-494.6	568.2	0.0	0.0	-607.8	336.4	0.0	0.0	-595.6	164.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-53.6	-53.6	0.0	0.0	-54.5	-54.5	0.0	0.0	-55.2	-55.2	0.0	0.0
	Qs		487.0	487.0	0.0	0.0	431.4	431.4	0.0	0.0	343.5	343.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		103.0	103.0	78.0	78.0	103.0	103.0	78.0	78.0	103.0	103.0	78.0	78.0
	j		90.1	90.1	68.2	68.2	90.1	90.1	68.2	68.2	90.1	90.1	68.2	68.2
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52
	pt		0.27	0.27	0.41	0.41	0.27	0.27	0.41	0.41	0.27	0.27	0.41	0.41
	pw		0.30	0.30	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23
曲げ	Mal		1049.3	1049.3	0.0	0.0	1031.5	1031.5	0.0	0.0	893.2	893.2	0.0	0.0
	Mas		1714.3	1714.3	0.0	0.0	1530.2	1530.2	0.0	0.0	1346.2	1346.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		577.7	907.1	0.0	0.0	577.7	577.7	0.0	0.0	577.7	577.7	0.0	0.0
	cMy.正		1364.2	1364.2	0.0	0.0	1295.7	1295.7	0.0	0.0	1212.6	1212.6	0.0	0.0
	gMy.負		610.2	943.5	0.0	0.0	610.2	610.2	0.0	0.0	610.2	610.2	0.0	0.0
	cMy.負		2108.8	2108.8	0.0	0.0	1836.2	1836.2	0.0	0.0	1560.8	1560.8	0.0	0.0
	H'(H)		210(285)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		703.6	703.6	0.0	0.0	619.9	619.9	0.0	0.0	487.7	487.7	0.0	0.0
	Qal		967.4	967.4	0.0	0.0	977.6	977.6	0.0	0.0	972.9	972.9	0.0	0.0
	Qas		984.7	984.7	0.0	0.0	984.7	984.7	0.0	0.0	984.7	984.7	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		143.5	149.5	0.0	0.0	152.7	130.5	0.0	0.0	151.7	116.5	0.0	0.0
	Ld1		105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			63.5 (38.7)	63.5 (44.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (47.6)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (46.6)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[14F-15F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[15F-RF/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[1F-2F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)
応力	NI		638.9	638.9	0.0	0.0	275.1	275.1	0.0	0.0	9009.4	9009.4	0.0	0.0
	MI		-70.5	73.5	0.0	0.0	-103.1	78.2	0.0	0.0	5.8	-14.6	0.0	0.0
	Ns		727.8	550.0	0.0	0.0	310.7	239.5	0.0	0.0	9346.8	8672.1	0.0	0.0
	Ms		-527.9	82.5	0.0	0.0	-372.8	200.4	0.0	0.0	104.6	-4013.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K1			K2	K1			K2	K1		
	QI		-51.5	-51.5	0.0	0.0	-64.7	-64.7	0.0	0.0	5.1	5.1	0.0	0.0
	Qs		265.0	265.0	0.0	0.0	134.9	134.9	0.0	0.0	1700.9	1700.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	105.0	105.0	125.0	125.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	125.0	125.0	105.0	105.0
	d		103.0	103.0	78.0	78.0	103.0	103.0	78.0	78.0	117.8	117.8	97.8	97.8
	j		90.1	90.1	68.2	68.2	90.1	90.1	68.2	68.2	103.1	103.1	85.6	85.6
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.27	0.27	0.41	0.41	0.27	0.27	0.41	0.41	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.30	0.30	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23	0.97	0.97	0.20	0.20
曲げ	Mal		750.1	750.1	0.0	0.0	602.5	602.5	0.0	0.0	1913.4	1913.4	0.0	0.0
	Mas		1155.3	1081.2	0.0	0.0	979.6	948.9	0.0	0.0	4750.8	4747.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		385.1	577.7	0.0	0.0	770.2	385.1	0.0	0.0	2473.0	17743.5	0.0	0.0
	cMy.正		1106.6	1106.6	0.0	0.0	968.9	968.9	0.0	0.0	6334.1	6334.1	0.0	0.0
	gMy.負		417.7	610.2	0.0	0.0	835.3	417.7	0.0	0.0	2472.7	17743.5	0.0	0.0
	cMy.負		1292.2	1292.2	0.0	0.0	1045.5	1045.5	0.0	0.0	6855.9	6855.9	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		230(398)		0(0)	
	Qd		371.7	371.7	0.0	0.0	170.0	170.0	0.0	0.0	2548.8	2548.8	0.0	0.0
	Qal		975.0	975.0	0.0	0.0	914.3	914.3	0.0	0.0	1076.9	1076.9	0.0	0.0
	Qas		984.7	984.7	0.0	0.0	984.7	984.7	0.0	0.0	2605.5	2605.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		146.2	116.1	0.0	0.0	133.5	119.4	0.0	0.0	121.9	276.3	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			OK	NG		
定着 La			63.5 (41.3)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (30.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	145.3 (144.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[4F-5F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		8374.2	8374.2	0.0	0.0	7748.7	7748.7	0.0	0.0	7121.4	7121.4	0.0	0.0
	Ml		2.7	-1.0	0.0	0.0	3.2	-3.3	0.0	0.0	2.9	-2.8	0.0	0.0
	Ns		8047.0	8047.0	0.0	0.0	7438.4	7438.4	0.0	0.0	6839.6	6839.6	0.0	0.0
	Ms		1119.7	-2223.5	0.0	0.0	1511.0	-1754.5	0.0	0.0	1600.9	-1535.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		1.3	1.3	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0
	Qs		1671.0	1671.0	0.0	0.0	1631.8	1631.8	0.0	0.0	1567.4	1567.4	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	100.0	100.0
	d		117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	92.8	92.8
	j		103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	81.2	81.2
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.38	0.38	0.38	0.38
	pw		0.97	0.97	0.20	0.20	0.97	0.97	0.20	0.20	1.02	1.02	0.20	0.20
曲げ	Mal		2057.3	2057.3	0.0	0.0	2175.1	2175.1	0.0	0.0	2135.3	2135.3	0.0	0.0
	Mas		4739.2	4739.2	0.0	0.0	4728.8	4728.8	0.0	0.0	4573.8	4573.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2473.0	2473.0	0.0	0.0	2473.0	2473.0	0.0	0.0	2473.0	2473.0	0.0	0.0
	cMy.正		6080.3	6080.3	0.0	0.0	5826.7	5826.7	0.0	0.0	5545.1	5545.1	0.0	0.0
	gMy.負		2472.7	2472.7	0.0	0.0	2472.7	2472.7	0.0	0.0	2472.7	2472.7	0.0	0.0
	cMy.負		6608.4	6608.4	0.0	0.0	6348.0	6348.0	0.0	0.0	6026.6	6026.6	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2505.9	2505.9	0.0	0.0	2446.6	2446.6	0.0	0.0	2350.1	2350.1	0.0	0.0
	Qal		1338.0	1338.0	0.0	0.0	1660.3	1660.3	0.0	0.0	1579.9	1579.9	0.0	0.0
	Qas		2605.5	2605.5	0.0	0.0	2605.5	2605.5	0.0	0.0	2555.0	2555.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		162.0	205.6	0.0	0.0	177.5	187.1	0.0	0.0	181.0	178.4	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (40.2)	80.5 (79.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (54.3)	69.3 (63.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (57.5)	69.3 (55.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[6F-7F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[7F-8F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		6500.1	6500.1	0.0	0.0	5878.9	5878.9	0.0	0.0	5253.3	5253.3	0.0	0.0
	Ml		2.9	-2.8	0.0	0.0	2.9	-2.8	0.0	0.0	2.8	-2.5	0.0	0.0
	Ns		6241.5	6241.5	0.0	0.0	5647.0	5647.0	0.0	0.0	5066.7	5066.7	0.0	0.0
	Ms		1590.0	-1417.5	0.0	0.0	1556.1	-1321.1	0.0	0.0	1435.7	-1233.6	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0
	Qs		1502.9	1502.9	0.0	0.0	1437.8	1437.8	0.0	0.0	1333.9	1333.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	85.0	85.0
	d		117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	77.8	77.8
	j		103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt		0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.30	0.30	0.45	0.45
	pw		1.02	1.02	0.20	0.20	1.02	1.02	0.20	0.20	1.05	1.05	0.20	0.20
曲げ	Mal		2210.0	2210.0	0.0	0.0	2258.6	2258.6	0.0	0.0	1808.1	1808.1	0.0	0.0
	Mas		4572.1	4572.1	0.0	0.0	4546.5	4546.5	0.0	0.0	3568.3	3568.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2473.0	2473.0	0.0	0.0	2473.0	2473.0	0.0	0.0	2473.0	2473.0	0.0	0.0
	cMy.正		5285.9	5285.9	0.0	0.0	5020.9	5020.9	0.0	0.0	4023.4	4023.4	0.0	0.0
	gMy.負		2472.7	2472.7	0.0	0.0	2472.7	2472.7	0.0	0.0	2472.7	2472.7	0.0	0.0
	cMy.負		5745.7	5745.7	0.0	0.0	5449.2	5449.2	0.0	0.0	4361.8	4361.8	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2253.4	2253.4	0.0	0.0	2155.6	2155.6	0.0	0.0	1999.9	1999.9	0.0	0.0
	Qal		1594.6	1594.6	0.0	0.0	1579.3	1579.3	0.0	0.0	1322.7	1322.7	0.0	0.0
	Qas		2555.0	2555.0	0.0	0.0	2555.0	2555.0	0.0	0.0	2210.4	2210.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		180.6	173.8	0.0	0.0	179.2	170.0	0.0	0.0	202.8	190.9	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (57.1)	69.3 (50.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (55.9)	69.3 (47.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	78.0 (77.4)	69.3 (66.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[9F-10F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[10F-11F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		4644.8	4644.8	0.0	0.0	4041.7	4041.7	0.0	0.0	3438.7	3438.7	0.0	0.0
	Ml		2.5	-2.5	0.0	0.0	2.3	-2.3	0.0	0.0	2.4	-2.2	0.0	0.0
	Ns		4481.9	4481.9	0.0	0.0	3902.5	3902.5	0.0	0.0	3324.3	3324.3	0.0	0.0
	Ms		1252.9	-1248.8	0.0	0.0	1245.4	-1045.8	0.0	0.0	1120.1	-961.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		1.8	1.8	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0
	Qs		1250.1	1250.1	0.0	0.0	1145.0	1145.0	0.0	0.0	1040.3	1040.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0
	d		117.8	117.8	77.8	77.8	117.8	117.8	77.8	77.8	117.8	117.8	77.8	77.8
	j		103.1	103.1	68.1	68.1	103.1	103.1	68.1	68.1	103.1	103.1	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt		0.30	0.30	0.45	0.45	0.30	0.30	0.45	0.45	0.30	0.30	0.45	0.45
	pw		1.05	1.05	0.20	0.20	1.05	1.05	0.20	0.20	1.05	1.05	0.20	0.20
曲げ	Mal		1483.9	1483.9	0.0	0.0	1525.2	1525.2	0.0	0.0	1528.4	1528.4	0.0	0.0
	Mas		2985.6	2985.6	0.0	0.0	2960.8	2960.8	0.0	0.0	2892.7	2892.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1968.7	2473.0	0.0	0.0	1968.7	1968.7	0.0	0.0	1968.7	1968.7	0.0	0.0
	cMy.正		3696.2	3696.2	0.0	0.0	3436.9	3436.9	0.0	0.0	3166.6	3166.6	0.0	0.0
	gMy.負		1968.3	2472.7	0.0	0.0	1968.3	1968.3	0.0	0.0	1968.3	1968.3	0.0	0.0
	cMy.負		3984.6	3984.6	0.0	0.0	3696.6	3696.6	0.0	0.0	3390.9	3390.9	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1874.3	1874.3	0.0	0.0	1716.6	1716.6	0.0	0.0	1559.7	1559.7	0.0	0.0
	Qal		1253.5	1253.5	0.0	0.0	1261.6	1261.6	0.0	0.0	1238.1	1238.1	0.0	0.0
	Qas		2131.5	2131.5	0.0	0.0	2131.5	2131.5	0.0	0.0	2131.5	2131.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		198.8	198.5	0.0	0.0	198.3	185.4	0.0	0.0	190.2	180.0	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (73.7)	75.6 (73.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (73.2)	75.6 (61.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (65.9)	75.6 (56.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[11F-12F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[12F-13F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[13F-14F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	Nl		2835.6	2835.6	0.0	0.0	2241.8	2241.8	0.0	0.0	1648.0	1648.0	0.0	0.0
	Ml		1.8	-2.1	0.0	0.0	1.7	-1.6	0.0	0.0	1.9	-1.7	0.0	0.0
	Ns		2746.3	2746.3	0.0	0.0	2171.6	2171.6	0.0	0.0	1596.9	1596.9	0.0	0.0
	Ms		865.9	-1044.7	0.0	0.0	997.6	-626.9	0.0	0.0	950.7	-372.6	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		1.4	1.4	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
	Qs		909.3	909.3	0.0	0.0	773.2	773.2	0.0	0.0	629.7	629.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0
	d		118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0
	j		103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52
	pt		0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36
	pw		0.60	0.60	0.20	0.20	0.60	0.60	0.20	0.20	0.60	0.60	0.20	0.20
曲げ	Mal		1354.8	1354.8	0.0	0.0	1329.7	1329.7	0.0	0.0	1299.2	1299.2	0.0	0.0
	Mas		2236.5	2236.5	0.0	0.0	1992.2	1992.2	0.0	0.0	1741.1	1741.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1259.6	1968.7	0.0	0.0	1259.6	1259.6	0.0	0.0	1259.6	1259.6	0.0	0.0
	cMy.正		2481.4	2481.4	0.0	0.0	2191.7	2191.7	0.0	0.0	1888.7	1888.7	0.0	0.0
	gMy.負		1258.4	1968.3	0.0	0.0	1258.4	1258.4	0.0	0.0	1258.4	1258.4	0.0	0.0
	cMy.負		2660.5	2660.5	0.0	0.0	2339.8	2339.8	0.0	0.0	2001.7	2001.7	0.0	0.0
	H'(H)		210(285)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		1363.3	1363.3	0.0	0.0	1159.2	1159.2	0.0	0.0	943.9	943.9	0.0	0.0
	Qal		1167.2	1167.2	0.0	0.0	1209.1	1209.1	0.0	0.0	1182.7	1182.7	0.0	0.0
	Qas		1514.9	1514.9	0.0	0.0	1514.9	1514.9	0.0	0.0	1514.9	1514.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		179.8	192.6	0.0	0.0	189.2	162.8	0.0	0.0	185.9	144.6	0.0	0.0
	Ld1		105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			63.5 (59.2)	72.6 (71.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (68.2)	63.5 (42.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	66.0 (65.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[14F-15F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[15F-RF/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[1F-2F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)
応力	N		1054.2	1054.2	0.0	0.0	469.9	469.9	0.0	0.0	8976.0	8976.0	0.0	0.0
	M		0.8	-1.5	0.0	0.0	4.4	-1.7	0.0	0.0	-0.5	2.0	0.0	0.0
	Ns		1022.1	1022.1	0.0	0.0	455.1	484.7	0.0	0.0	8953.0	8999.0	0.0	0.0
	Ms		778.1	-187.7	0.0	0.0	603.2	-26.5	0.0	0.0	-83.3	3983.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K2			K1	K2		
	Ql		0.8	0.8	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0	-0.6	-0.6	0.0	0.0
	Qs		459.6	459.6	0.0	0.0	275.5	275.5	0.0	0.0	1695.7	1695.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	105.0	105.0
	d		118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	117.8	117.8	97.8	97.8
	j		103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	103.1	103.1	85.6	85.6
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.60	0.60	0.20	0.20	0.60	0.60	0.20	0.20	0.97	0.97	0.20	0.20
曲げ	Mal		1050.9	1050.9	0.0	0.0	787.8	787.8	0.0	0.0	1921.2	1921.2	0.0	0.0
	Mas		1468.9	1468.9	0.0	0.0	1198.9	1213.4	0.0	0.0	4750.0	4750.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		802.8	1259.6	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	2590.7	17743.5	0.0	0.0
	cMy.正		1572.0	1572.0	0.0	0.0	1245.5	1245.5	0.0	0.0	6570.2	6570.2	0.0	0.0
	gMy.負		802.8	1258.4	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	2590.7	17743.5	0.0	0.0
	cMy.負		1646.3	1646.3	0.0	0.0	1281.4	1281.4	0.0	0.0	6605.9	6605.9	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		230(398)		0(0)	
	Qd		689.0	689.0	0.0	0.0	412.1	412.1	0.0	0.0	2543.3	2543.3	0.0	0.0
	Qal		1040.8	1040.8	0.0	0.0	980.7	980.7	0.0	0.0	989.0	989.0	0.0	0.0
	Qas		1514.9	1514.9	0.0	0.0	1514.9	1514.9	0.0	0.0	2605.5	2605.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		173.6	131.4	0.0	0.0	161.1	119.9	0.0	0.0	121.1	275.1	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			OK	NG		
定着 La			63.5 (53.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (41.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	144.2 (143.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[3F-4F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[4F-5F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		8343.5	8343.5	0.0	0.0	7720.7	7720.7	0.0	0.0	7096.2	7096.2	0.0	0.0
	Ml		-0.0	-0.4	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns		8320.7	8320.7	0.0	0.0	7698.5	7742.9	0.0	0.0	7116.9	7075.5	0.0	0.0
	Ms		1153.9	-2256.4	0.0	0.0	1556.4	1791.3	0.0	0.0	-1654.1	-1582.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K2			K2	K1		
	Ql		0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs		1705.1	1705.1	0.0	0.0	1673.9	1673.9	0.0	0.0	1618.3	1618.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	100.0	100.0
	d		117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	92.8	92.8
	j		103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	81.2	81.2
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.38	0.38	0.38	0.38
	pw		0.97	0.97	0.20	0.20	0.97	0.97	0.20	0.20	1.02	1.02	0.20	0.20
曲げ	Mal		2063.8	2063.8	0.0	0.0	2179.6	2179.6	0.0	0.0	2138.9	2138.9	0.0	0.0
	Mas		4743.4	4743.4	0.0	0.0	4733.3	4734.0	0.0	0.0	4576.2	4575.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy.正		6319.1	6319.1	0.0	0.0	6062.0	6062.0	0.0	0.0	5761.7	5761.7	0.0	0.0
	gMy.負		2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy.負		6356.0	6356.0	0.0	0.0	6099.4	6099.4	0.0	0.0	5797.2	5797.2	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2557.5	2557.5	0.0	0.0	2510.8	2510.8	0.0	0.0	2427.5	2427.5	0.0	0.0
	Qal		1080.3	1080.3	0.0	0.0	1470.9	1470.9	0.0	0.0	1504.0	1504.0	0.0	0.0
	Qas		2605.5	2605.5	0.0	0.0	2605.5	2605.5	0.0	0.0	2555.0	2555.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		163.4	206.9	0.0	0.0	179.3	188.5	0.0	0.0	183.1	180.3	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (41.5)	81.7 (81.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (55.9)	69.3 (64.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (59.4)	69.3 (56.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[6F-7F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[7F-8F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		6477.5	6477.5	0.0	0.0	5858.9	5858.9	0.0	0.0	5235.9	5235.9	0.0	0.0
	Ml		-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns		6497.1	6497.1	0.0	0.0	5877.0	5877.0	0.0	0.0	5221.0	5221.0	0.0	0.0
	Ms		-1652.2	1473.7	0.0	0.0	-1626.9	1386.3	0.0	0.0	1503.9	-1296.2	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
	Ql		-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs		1563.0	1563.0	0.0	0.0	1506.6	1506.6	0.0	0.0	1400.2	1400.2	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	85.0	85.0
	d		117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	77.8	77.8
	j		103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt		0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.30	0.30	0.45	0.45
	pw		1.02	1.02	0.20	0.20	1.02	1.02	0.20	0.20	1.05	1.05	0.20	0.20
曲げ	Mal		2212.2	2212.2	0.0	0.0	2259.8	2259.8	0.0	0.0	1809.3	1809.3	0.0	0.0
	Mas		4572.0	4572.0	0.0	0.0	4567.4	4567.4	0.0	0.0	3576.8	3576.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy.正		5492.1	5492.1	0.0	0.0	5212.1	5212.1	0.0	0.0	4173.4	4173.4	0.0	0.0
	gMy.負		2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy.負		5526.8	5526.8	0.0	0.0	5245.5	5245.5	0.0	0.0	4200.6	4200.6	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2344.4	2344.4	0.0	0.0	2259.8	2259.8	0.0	0.0	2100.2	2100.2	0.0	0.0
	Qal		1584.5	1584.5	0.0	0.0	1569.4	1569.4	0.0	0.0	1286.2	1286.2	0.0	0.0
	Qas		2555.0	2555.0	0.0	0.0	2555.0	2555.0	0.0	0.0	2210.4	2210.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		183.0	176.0	0.0	0.0	182.0	172.5	0.0	0.0	206.9	194.6	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (59.4)	69.3 (52.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (58.5)	69.3 (49.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	81.7 (81.1)	70.4 (69.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[9F-10F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[10F-11F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		4629.9	4629.9	0.0	0.0	4029.1	4029.1	0.0	0.0	3428.3	3428.3	0.0	0.0
	Ml		-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns		4616.6	4616.6	0.0	0.0	4017.5	4017.5	0.0	0.0	3418.6	3418.6	0.0	0.0
	Ms		1318.1	-1314.2	0.0	0.0	1313.7	-1111.8	0.0	0.0	1195.0	-1032.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs		1316.3	1316.3	0.0	0.0	1212.9	1212.9	0.0	0.0	1113.6	1113.6	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0
	d		117.8	117.8	77.8	77.8	117.8	117.8	77.8	77.8	117.8	117.8	77.8	77.8
	j		103.1	103.1	68.1	68.1	103.1	103.1	68.1	68.1	103.1	103.1	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt		0.30	0.30	0.45	0.45	0.30	0.30	0.45	0.45	0.30	0.30	0.45	0.45
	pw		1.05	1.05	0.20	0.20	1.05	1.05	0.20	0.20	1.05	1.05	0.20	0.20
曲げ	Mal		1485.4	1485.4	0.0	0.0	1525.7	1525.7	0.0	0.0	1528.5	1528.5	0.0	0.0
	Mas		2991.2	2991.2	0.0	0.0	2965.2	2965.2	0.0	0.0	2932.6	2932.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2086.3	2590.7	0.0	0.0	2086.3	2086.3	0.0	0.0	2086.3	2086.3	0.0	0.0
	cMy.正		3824.1	3824.1	0.0	0.0	3551.6	3551.6	0.0	0.0	3265.2	3265.2	0.0	0.0
	gMy.負		2086.3	2590.7	0.0	0.0	2086.3	2086.3	0.0	0.0	2086.3	2086.3	0.0	0.0
	cMy.負		3847.7	3847.7	0.0	0.0	3573.2	3573.2	0.0	0.0	3284.2	3284.2	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1974.4	1974.4	0.0	0.0	1819.3	1819.3	0.0	0.0	1670.4	1670.4	0.0	0.0
	Qal		1214.3	1214.3	0.0	0.0	1265.0	1265.0	0.0	0.0	1210.2	1210.2	0.0	0.0
	Qas		2131.5	2131.5	0.0	0.0	2131.5	2131.5	0.0	0.0	2131.5	2131.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		203.0	202.7	0.0	0.0	202.7	189.6	0.0	0.0	195.0	184.5	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			78.1 (77.5)	77.9 (77.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	77.8 (77.2)	75.6 (65.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (70.3)	75.6 (60.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[11F-12F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[12F-13F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[13F-14F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	Nl		2827.5	2827.5	0.0	0.0	2235.3	2235.3	0.0	0.0	1643.1	1643.1	0.0	0.0
	Ml		-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns		2819.7	2819.7	0.0	0.0	2229.2	2229.2	0.0	0.0	1638.6	1638.6	0.0	0.0
	Ms		922.9	-1113.8	0.0	0.0	1053.7	-680.6	0.0	0.0	1009.0	-429.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs		969.9	969.9	0.0	0.0	825.9	825.9	0.0	0.0	685.1	685.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0
	d		118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0
	j		103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52
	pt		0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36
	pw		0.60	0.60	0.20	0.20	0.60	0.60	0.20	0.20	0.60	0.60	0.20	0.20
曲げ	Mal		1354.6	1354.6	0.0	0.0	1329.3	1329.3	0.0	0.0	1299.0	1299.0	0.0	0.0
	Mas		2267.2	2267.2	0.0	0.0	2017.0	2017.0	0.0	0.0	1759.6	1759.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1330.2	2086.3	0.0	0.0	1330.2	1330.2	0.0	0.0	1330.2	1330.2	0.0	0.0
	cMy.正		2559.8	2559.8	0.0	0.0	2256.3	2256.3	0.0	0.0	1937.7	1937.7	0.0	0.0
	gMy.負		1330.2	2086.3	0.0	0.0	1330.2	1330.2	0.0	0.0	1330.2	1330.2	0.0	0.0
	cMy.負		2575.3	2575.3	0.0	0.0	2269.2	2269.2	0.0	0.0	1947.6	1947.6	0.0	0.0
	H'(H)		210(285)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		1454.9	1454.9	0.0	0.0	1238.9	1238.9	0.0	0.0	1027.7	1027.7	0.0	0.0
	Qal		1086.9	1086.9	0.0	0.0	1196.3	1196.3	0.0	0.0	1117.9	1117.9	0.0	0.0
	Qas		1514.9	1514.9	0.0	0.0	1514.9	1514.9	0.0	0.0	1514.9	1514.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		183.9	197.6	0.0	0.0	193.3	166.6	0.0	0.0	190.1	148.7	0.0	0.0
	Ld1		105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			64.1 (63.1)	77.4 (76.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	73.2 (72.0)	63.5 (46.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	70.1 (69.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[14F-15F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[15F-RF/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[1F-2F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)
応力	NI		1050.9	1050.9	0.0	0.0	467.6	467.6	0.0	0.0	8976.0	8976.0	0.0	0.0
	MI		0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	-2.0	0.0	0.0
	Ns		1048.1	1048.1	0.0	0.0	466.6	468.7	0.0	0.0	8953.0	8999.0	0.0	0.0
	Ms		823.8	-243.9	0.0	0.0	692.0	29.1	0.0	0.0	83.3	-3983.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K2			K2	K1		
	QI		0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
	Qs		508.4	508.4	0.0	0.0	343.5	343.5	0.0	0.0	1695.7	1695.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	105.0	105.0
	d		118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	117.8	117.8	97.8	97.8
	j		103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	103.1	103.1	85.6	85.6
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.60	0.60	0.20	0.20	0.60	0.60	0.20	0.20	0.97	0.97	0.20	0.20
曲げ	Mal		1049.4	1049.4	0.0	0.0	786.8	786.8	0.0	0.0	1921.2	1921.2	0.0	0.0
	Mas		1481.0	1481.0	0.0	0.0	1204.6	1205.6	0.0	0.0	4750.0	4750.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		802.8	1330.2	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	2590.7	17743.5	0.0	0.0
	cMy.正		1604.1	1604.1	0.0	0.0	1260.8	1260.8	0.0	0.0	6605.9	6605.9	0.0	0.0
	gMy.負		802.8	1330.2	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	2590.7	17743.5	0.0	0.0
	cMy.負		1610.5	1610.5	0.0	0.0	1263.3	1263.3	0.0	0.0	6570.2	6570.2	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		230(398)		0(0)	
	Qd		762.6	762.6	0.0	0.0	515.2	515.2	0.0	0.0	2543.3	2543.3	0.0	0.0
	Qal		666.9	666.9	0.0	0.0	873.0	873.0	0.0	0.0	989.0	989.0	0.0	0.0
	Qas		1514.9	1514.9	0.0	0.0	1514.9	1514.9	0.0	0.0	2605.5	2605.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		176.8	135.4	0.0	0.0	167.4	120.1	0.0	0.0	121.1	275.1	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			OK	NG		
定着 La			63.5 (56.3)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (47.3)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	144.2 (143.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[3F-4F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[4F-5F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		8343.5	8343.5	0.0	0.0	7720.7	7720.7	0.0	0.0	7096.2	7096.2	0.0	0.0
	Ml		0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	-0.2	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns		8320.7	8320.7	0.0	0.0	7698.5	7742.9	0.0	0.0	7116.9	7075.5	0.0	0.0
	Ms		-1153.9	2256.4	0.0	0.0	-1556.4	-1791.3	0.0	0.0	1654.1	1582.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K1			K1	K2		
	Ql		-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs		1705.1	1705.1	0.0	0.0	1673.9	1673.9	0.0	0.0	1618.3	1618.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	100.0	100.0
	d		117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	92.8	92.8
	j		103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	81.2	81.2
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.38	0.38	0.38	0.38
	pw		0.97	0.97	0.20	0.20	0.97	0.97	0.20	0.20	1.02	1.02	0.20	0.20
曲げ	Mal		2063.8	2063.8	0.0	0.0	2179.6	2179.6	0.0	0.0	2138.9	2138.9	0.0	0.0
	Mas		4743.4	4743.4	0.0	0.0	4733.3	4734.0	0.0	0.0	4576.2	4575.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy.正		6356.0	6356.0	0.0	0.0	6099.4	6099.4	0.0	0.0	5797.2	5797.2	0.0	0.0
	gMy.負		2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy.負		6319.1	6319.1	0.0	0.0	6062.0	6062.0	0.0	0.0	5761.7	5761.7	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2557.5	2557.5	0.0	0.0	2510.8	2510.8	0.0	0.0	2427.5	2427.5	0.0	0.0
	Qal		1080.3	1080.3	0.0	0.0	1470.9	1470.9	0.0	0.0	1504.0	1504.0	0.0	0.0
	Qas		2605.5	2605.5	0.0	0.0	2605.5	2605.5	0.0	0.0	2555.0	2555.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		163.4	206.9	0.0	0.0	179.3	188.5	0.0	0.0	183.1	180.3	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (41.5)	81.7 (81.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (55.9)	69.3 (64.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (59.4)	69.3 (56.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[6F-7F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[7F-8F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		6477.5	6477.5	0.0	0.0	5858.9	5858.9	0.0	0.0	5235.9	5235.9	0.0	0.0
	Ml		0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns		6497.1	6497.1	0.0	0.0	5877.0	5877.0	0.0	0.0	5221.0	5221.0	0.0	0.0
	Ms		1652.2	-1473.7	0.0	0.0	1626.9	-1386.3	0.0	0.0	-1503.9	1296.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	Ql		0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs		1563.0	1563.0	0.0	0.0	1506.6	1506.6	0.0	0.0	1400.2	1400.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	85.0	85.0
	d		117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	77.8	77.8
	j		103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt		0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.30	0.30	0.45	0.45
	pw		1.02	1.02	0.20	0.20	1.02	1.02	0.20	0.20	1.05	1.05	0.20	0.20
曲げ	Mal		2212.2	2212.2	0.0	0.0	2259.8	2259.8	0.0	0.0	1809.3	1809.3	0.0	0.0
	Mas		4572.0	4572.0	0.0	0.0	4567.4	4567.4	0.0	0.0	3576.8	3576.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy.正		5526.8	5526.8	0.0	0.0	5245.5	5245.5	0.0	0.0	4200.6	4200.6	0.0	0.0
	gMy.負		2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy.負		5492.1	5492.1	0.0	0.0	5212.1	5212.1	0.0	0.0	4173.4	4173.4	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2344.4	2344.4	0.0	0.0	2259.8	2259.8	0.0	0.0	2100.2	2100.2	0.0	0.0
	Qal		1584.5	1584.5	0.0	0.0	1569.4	1569.4	0.0	0.0	1286.2	1286.2	0.0	0.0
	Qas		2555.0	2555.0	0.0	0.0	2555.0	2555.0	0.0	0.0	2210.4	2210.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		183.0	176.0	0.0	0.0	182.0	172.5	0.0	0.0	206.9	194.6	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (59.4)	69.3 (52.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (58.5)	69.3 (49.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	81.7 (81.1)	70.4 (69.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[9F-10F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[10F-11F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		4629.9	4629.9	0.0	0.0	4029.1	4029.1	0.0	0.0	3428.3	3428.3	0.0	0.0
	Ml		0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns		4616.6	4616.6	0.0	0.0	4017.5	4017.5	0.0	0.0	3418.6	3418.6	0.0	0.0
	Ms		-1318.1	1314.2	0.0	0.0	-1313.7	1111.8	0.0	0.0	-1195.0	1032.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs		1316.3	1316.3	0.0	0.0	1212.9	1212.9	0.0	0.0	1113.6	1113.6	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0
	d		117.8	117.8	77.8	77.8	117.8	117.8	77.8	77.8	117.8	117.8	77.8	77.8
	j		103.1	103.1	68.1	68.1	103.1	103.1	68.1	68.1	103.1	103.1	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt		0.30	0.30	0.45	0.45	0.30	0.30	0.45	0.45	0.30	0.30	0.45	0.45
	pw		1.05	1.05	0.20	0.20	1.05	1.05	0.20	0.20	1.05	1.05	0.20	0.20
曲げ	Mal		1485.4	1485.4	0.0	0.0	1525.7	1525.7	0.0	0.0	1528.5	1528.5	0.0	0.0
	Mas		2991.2	2991.2	0.0	0.0	2965.2	2965.2	0.0	0.0	2932.6	2932.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2086.3	2590.7	0.0	0.0	2086.3	2086.3	0.0	0.0	2086.3	2086.3	0.0	0.0
	cMy.正		3847.7	3847.7	0.0	0.0	3573.2	3573.2	0.0	0.0	3284.2	3284.2	0.0	0.0
	gMy.負		2086.3	2590.7	0.0	0.0	2086.3	2086.3	0.0	0.0	2086.3	2086.3	0.0	0.0
	cMy.負		3824.1	3824.1	0.0	0.0	3551.6	3551.6	0.0	0.0	3265.2	3265.2	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1974.4	1974.4	0.0	0.0	1819.3	1819.3	0.0	0.0	1670.4	1670.4	0.0	0.0
	Qal		1214.3	1214.3	0.0	0.0	1265.0	1265.0	0.0	0.0	1210.2	1210.2	0.0	0.0
	Qas		2131.5	2131.5	0.0	0.0	2131.5	2131.5	0.0	0.0	2131.5	2131.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		203.0	202.7	0.0	0.0	202.7	189.6	0.0	0.0	195.0	184.5	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			78.1 (77.5)	77.9 (77.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	77.8 (77.2)	75.6 (65.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (70.3)	75.6 (60.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[11F-12F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[12F-13F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[13F-14F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	Nl		2827.5	2827.5	0.0	0.0	2235.3	2235.3	0.0	0.0	1643.1	1643.1	0.0	0.0
	Ml		0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns		2819.7	2819.7	0.0	0.0	2229.2	2229.2	0.0	0.0	1638.6	1638.6	0.0	0.0
	Ms		-922.9	1113.8	0.0	0.0	-1053.7	680.6	0.0	0.0	-1009.0	429.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs		969.9	969.9	0.0	0.0	825.9	825.9	0.0	0.0	685.1	685.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0
	d		118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0
	j		103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52
	pt		0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36
	pw		0.60	0.60	0.20	0.20	0.60	0.60	0.20	0.20	0.60	0.60	0.20	0.20
曲げ	Mal		1354.6	1354.6	0.0	0.0	1329.3	1329.3	0.0	0.0	1299.0	1299.0	0.0	0.0
	Mas		2267.2	2267.2	0.0	0.0	2017.0	2017.0	0.0	0.0	1759.6	1759.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1330.2	2086.3	0.0	0.0	1330.2	1330.2	0.0	0.0	1330.2	1330.2	0.0	0.0
	cMy.正		2575.3	2575.3	0.0	0.0	2269.2	2269.2	0.0	0.0	1947.6	1947.6	0.0	0.0
	gMy.負		1330.2	2086.3	0.0	0.0	1330.2	1330.2	0.0	0.0	1330.2	1330.2	0.0	0.0
	cMy.負		2559.8	2559.8	0.0	0.0	2256.3	2256.3	0.0	0.0	1937.7	1937.7	0.0	0.0
	H'(H)		210(285)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		1454.9	1454.9	0.0	0.0	1238.9	1238.9	0.0	0.0	1027.7	1027.7	0.0	0.0
	Qal		1086.9	1086.9	0.0	0.0	1196.3	1196.3	0.0	0.0	1117.9	1117.9	0.0	0.0
	Qas		1514.9	1514.9	0.0	0.0	1514.9	1514.9	0.0	0.0	1514.9	1514.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		183.9	197.6	0.0	0.0	193.3	166.6	0.0	0.0	190.1	148.7	0.0	0.0
	Ld1		105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			64.1 (63.1)	77.4 (76.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	73.2 (72.0)	63.5 (46.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	70.1 (69.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[14F-15F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[15F-RF/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[1F-2F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)
応力	NI		1050.9	1050.9	0.0	0.0	467.6	467.6	0.0	0.0	9009.4	9009.4	0.0	0.0
	MI		-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.2	-0.0	0.0	0.0	-5.8	14.6	0.0	0.0
	Ns		1048.1	1048.1	0.0	0.0	466.6	468.7	0.0	0.0	9346.8	8672.1	0.0	0.0
	Ms		-823.8	243.9	0.0	0.0	-692.0	-29.1	0.0	0.0	-104.6	4013.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K1			K1	K2		
	QI		-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-5.1	-5.1	0.0	0.0
	Qs		508.4	508.4	0.0	0.0	343.5	343.5	0.0	0.0	1700.9	1700.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	105.0	105.0
	d		118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	117.8	117.8	97.8	97.8
	j		103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	103.1	103.1	85.6	85.6
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.60	0.60	0.20	0.20	0.60	0.60	0.20	0.20	0.97	0.97	0.20	0.20
曲げ	Mal		1049.4	1049.4	0.0	0.0	786.8	786.8	0.0	0.0	1913.4	1913.4	0.0	0.0
	Mas		1481.0	1481.0	0.0	0.0	1204.6	1205.6	0.0	0.0	4750.8	4747.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		802.8	1330.2	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	2472.7	17743.5	0.0	0.0
	cMy.正		1610.5	1610.5	0.0	0.0	1263.3	1263.3	0.0	0.0	6855.9	6855.9	0.0	0.0
	gMy.負		802.8	1330.2	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	2473.0	17743.5	0.0	0.0
	cMy.負		1604.1	1604.1	0.0	0.0	1260.8	1260.8	0.0	0.0	6334.1	6334.1	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		230(398)		0(0)	
	Qd		762.6	762.6	0.0	0.0	515.2	515.2	0.0	0.0	2548.8	2548.8	0.0	0.0
	Qal		666.9	666.9	0.0	0.0	873.0	873.0	0.0	0.0	1076.9	1076.9	0.0	0.0
	Qas		1514.9	1514.9	0.0	0.0	1514.9	1514.9	0.0	0.0	2605.5	2605.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		176.8	135.4	0.0	0.0	167.4	120.1	0.0	0.0	121.9	276.3	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			OK	NG		
定着 La			63.5 (56.3)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (47.3)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	145.3 (144.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[3F-4F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[4F-5F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		8374.2	8374.2	0.0	0.0	7748.7	7748.7	0.0	0.0	7121.4	7121.4	0.0	0.0
	Ml		-2.7	1.0	0.0	0.0	-3.2	3.3	0.0	0.0	-2.9	2.8	0.0	0.0
	Ns		8047.0	8047.0	0.0	0.0	7438.4	7438.4	0.0	0.0	6839.6	6839.6	0.0	0.0
	Ms		-1119.7	2223.5	0.0	0.0	-1511.0	1754.5	0.0	0.0	-1600.9	1535.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-1.3	-1.3	0.0	0.0	-2.3	-2.3	0.0	0.0	-2.1	-2.1	0.0	0.0
	Qs		1671.0	1671.0	0.0	0.0	1631.8	1631.8	0.0	0.0	1567.4	1567.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	100.0	100.0
	d		117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	92.8	92.8
	j		103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	81.2	81.2
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.38	0.38	0.38	0.38
	pw		0.97	0.97	0.20	0.20	0.97	0.97	0.20	0.20	1.02	1.02	0.20	0.20
曲げ	Mal		2057.3	2057.3	0.0	0.0	2175.1	2175.1	0.0	0.0	2135.3	2135.3	0.0	0.0
	Mas		4739.2	4739.2	0.0	0.0	4728.8	4728.8	0.0	0.0	4573.8	4573.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2472.7	2472.7	0.0	0.0	2472.7	2472.7	0.0	0.0	2472.7	2472.7	0.0	0.0
	cMy.正		6608.4	6608.4	0.0	0.0	6348.0	6348.0	0.0	0.0	6026.6	6026.6	0.0	0.0
	gMy.負		2473.0	2473.0	0.0	0.0	2473.0	2473.0	0.0	0.0	2473.0	2473.0	0.0	0.0
	cMy.負		6080.3	6080.3	0.0	0.0	5826.7	5826.7	0.0	0.0	5545.1	5545.1	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2505.9	2505.9	0.0	0.0	2446.6	2446.6	0.0	0.0	2350.1	2350.1	0.0	0.0
	Qal		1338.0	1338.0	0.0	0.0	1660.3	1660.3	0.0	0.0	1579.9	1579.9	0.0	0.0
	Qas		2605.5	2605.5	0.0	0.0	2605.5	2605.5	0.0	0.0	2555.0	2555.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		162.0	205.6	0.0	0.0	177.5	187.1	0.0	0.0	181.0	178.4	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (40.2)	80.5 (79.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (54.3)	69.3 (63.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (57.5)	69.3 (55.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[6F-7F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[7F-8F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		6500.1	6500.1	0.0	0.0	5878.9	5878.9	0.0	0.0	5253.3	5253.3	0.0	0.0
	Ml		-2.9	2.8	0.0	0.0	-2.9	2.8	0.0	0.0	-2.8	2.5	0.0	0.0
	Ns		6241.5	6241.5	0.0	0.0	5647.0	5647.0	0.0	0.0	5066.7	5066.7	0.0	0.0
	Ms		-1590.0	1417.5	0.0	0.0	-1556.1	1321.1	0.0	0.0	-1435.7	1233.6	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-2.0	-2.0	0.0	0.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0	-1.9	-1.9	0.0	0.0
	Qs		1502.9	1502.9	0.0	0.0	1437.8	1437.8	0.0	0.0	1333.9	1333.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	85.0	85.0
	d		117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	77.8	77.8
	j		103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt		0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.30	0.30	0.45	0.45
	pw		1.02	1.02	0.20	0.20	1.02	1.02	0.20	0.20	1.05	1.05	0.20	0.20
曲げ	Mal		2210.0	2210.0	0.0	0.0	2258.6	2258.6	0.0	0.0	1808.1	1808.1	0.0	0.0
	Mas		4572.1	4572.1	0.0	0.0	4546.5	4546.5	0.0	0.0	3568.3	3568.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2472.7	2472.7	0.0	0.0	2472.7	2472.7	0.0	0.0	2472.7	2472.7	0.0	0.0
	cMy.正		5745.7	5745.7	0.0	0.0	5449.2	5449.2	0.0	0.0	4361.8	4361.8	0.0	0.0
	gMy.負		2473.0	2473.0	0.0	0.0	2473.0	2473.0	0.0	0.0	2473.0	2473.0	0.0	0.0
	cMy.負		5285.9	5285.9	0.0	0.0	5020.9	5020.9	0.0	0.0	4023.4	4023.4	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2253.4	2253.4	0.0	0.0	2155.6	2155.6	0.0	0.0	1999.9	1999.9	0.0	0.0
	Qal		1594.6	1594.6	0.0	0.0	1579.3	1579.3	0.0	0.0	1322.7	1322.7	0.0	0.0
	Qas		2555.0	2555.0	0.0	0.0	2555.0	2555.0	0.0	0.0	2210.4	2210.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		180.6	173.8	0.0	0.0	179.2	170.0	0.0	0.0	202.8	190.9	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (57.1)	69.3 (50.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (55.9)	69.3 (47.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	78.0 (77.4)	69.3 (66.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[9F-10F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[10F-11F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	Nl		4644.8	4644.8	0.0	0.0	4041.7	4041.7	0.0	0.0	3438.7	3438.7	0.0	0.0
	Ml		-2.5	2.5	0.0	0.0	-2.3	2.3	0.0	0.0	-2.4	2.2	0.0	0.0
	Ns		4481.9	4481.9	0.0	0.0	3902.5	3902.5	0.0	0.0	3324.3	3324.3	0.0	0.0
	Ms		-1252.9	1248.8	0.0	0.0	-1245.4	1045.8	0.0	0.0	-1120.1	961.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-1.8	-1.8	0.0	0.0	-1.6	-1.6	0.0	0.0	-1.7	-1.7	0.0	0.0
	Qs		1250.1	1250.1	0.0	0.0	1145.0	1145.0	0.0	0.0	1040.3	1040.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0
	d		117.8	117.8	77.8	77.8	117.8	117.8	77.8	77.8	117.8	117.8	77.8	77.8
	j		103.1	103.1	68.1	68.1	103.1	103.1	68.1	68.1	103.1	103.1	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt		0.30	0.30	0.45	0.45	0.30	0.30	0.45	0.45	0.30	0.30	0.45	0.45
	pw		1.05	1.05	0.20	0.20	1.05	1.05	0.20	0.20	1.05	1.05	0.20	0.20
曲げ	Mal		1483.9	1483.9	0.0	0.0	1525.2	1525.2	0.0	0.0	1528.4	1528.4	0.0	0.0
	Mas		2985.6	2985.6	0.0	0.0	2960.8	2960.8	0.0	0.0	2892.7	2892.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1968.3	2472.7	0.0	0.0	1968.3	1968.3	0.0	0.0	1968.3	1968.3	0.0	0.0
	cMy.正		3984.6	3984.6	0.0	0.0	3696.6	3696.6	0.0	0.0	3390.9	3390.9	0.0	0.0
	gMy.負		1968.7	2473.0	0.0	0.0	1968.7	1968.7	0.0	0.0	1968.7	1968.7	0.0	0.0
	cMy.負		3696.2	3696.2	0.0	0.0	3436.9	3436.9	0.0	0.0	3166.6	3166.6	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1874.3	1874.3	0.0	0.0	1716.6	1716.6	0.0	0.0	1559.7	1559.7	0.0	0.0
	Qal		1253.5	1253.5	0.0	0.0	1261.6	1261.6	0.0	0.0	1238.1	1238.1	0.0	0.0
	Qas		2131.5	2131.5	0.0	0.0	2131.5	2131.5	0.0	0.0	2131.5	2131.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		198.8	198.5	0.0	0.0	198.3	185.4	0.0	0.0	190.2	180.0	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (73.7)	75.6 (73.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (73.2)	75.6 (61.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (65.9)	75.6 (56.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[11F-12F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[12F-13F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[13F-14F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	Nl		2835.6	2835.6	0.0	0.0	2241.8	2241.8	0.0	0.0	1648.0	1648.0	0.0	0.0
	Ml		-1.8	2.1	0.0	0.0	-1.7	1.6	0.0	0.0	-1.9	1.7	0.0	0.0
	Ns		2746.3	2746.3	0.0	0.0	2171.6	2171.6	0.0	0.0	1596.9	1596.9	0.0	0.0
	Ms		-865.9	1044.7	0.0	0.0	-997.6	626.9	0.0	0.0	-950.7	372.6	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-1.4	-1.4	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0	-1.3	-1.3	0.0	0.0
	Qs		909.3	909.3	0.0	0.0	773.2	773.2	0.0	0.0	629.7	629.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0
	d		118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0
	j		103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52
	pt		0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36
	pw		0.60	0.60	0.20	0.20	0.60	0.60	0.20	0.20	0.60	0.60	0.20	0.20
曲げ	Mal		1354.8	1354.8	0.0	0.0	1329.7	1329.7	0.0	0.0	1299.2	1299.2	0.0	0.0
	Mas		2236.5	2236.5	0.0	0.0	1992.2	1992.2	0.0	0.0	1741.1	1741.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1258.4	1968.3	0.0	0.0	1258.4	1258.4	0.0	0.0	1258.4	1258.4	0.0	0.0
	cMy.正		2660.5	2660.5	0.0	0.0	2339.8	2339.8	0.0	0.0	2001.7	2001.7	0.0	0.0
	gMy.負		1259.6	1968.7	0.0	0.0	1259.6	1259.6	0.0	0.0	1259.6	1259.6	0.0	0.0
	cMy.負		2481.4	2481.4	0.0	0.0	2191.7	2191.7	0.0	0.0	1888.7	1888.7	0.0	0.0
	H'(H)		210(285)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		1363.3	1363.3	0.0	0.0	1159.2	1159.2	0.0	0.0	943.9	943.9	0.0	0.0
	Qal		1167.2	1167.2	0.0	0.0	1209.1	1209.1	0.0	0.0	1182.7	1182.7	0.0	0.0
	Qas		1514.9	1514.9	0.0	0.0	1514.9	1514.9	0.0	0.0	1514.9	1514.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		179.8	192.6	0.0	0.0	189.2	162.8	0.0	0.0	185.9	144.6	0.0	0.0
	Ld1		105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			63.5 (59.2)	72.6 (71.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (68.2)	63.5 (42.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	66.0 (65.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C2				C2				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[14F-15F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[15F-RF/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[1F-2F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)
応力	NI		1054.2	1054.2	0.0	0.0	469.9	469.9	0.0	0.0	5486.2	5486.2	0.0	0.0
	MI		-0.8	1.5	0.0	0.0	-4.4	1.7	0.0	0.0	81.0	-110.6	0.0	0.0
	Ns		1022.1	1022.1	0.0	0.0	455.1	484.7	0.0	0.0	2940.8	8031.7	0.0	0.0
	Ms		-778.1	187.7	0.0	0.0	-603.2	26.5	0.0	0.0	234.4	-2358.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K1			K2	K1		
	QI		-0.8	-0.8	0.0	0.0	-2.2	-2.2	0.0	0.0	48.2	48.2	0.0	0.0
	Qs		459.6	459.6	0.0	0.0	275.5	275.5	0.0	0.0	958.9	958.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	0.51	0.51	0.51	0.51
	pw		0.60	0.60	0.20	0.20	0.60	0.60	0.20	0.20	0.90	0.90	0.23	0.23
曲げ	Mal		1050.9	1050.9	0.0	0.0	787.8	787.8	0.0	0.0	1485.1	1485.1	0.0	0.0
	Mas		1468.9	1468.9	0.0	0.0	1198.9	1213.4	0.0	0.0	2931.0	3220.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		802.8	1258.4	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	1195.5	8995.0	0.0	0.0
	cMy.正		1646.3	1646.3	0.0	0.0	1281.4	1281.4	0.0	0.0	5787.9	5787.9	0.0	0.0
	gMy.負		802.8	1259.6	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	1159.4	8748.5	0.0	0.0
	cMy.負		1572.0	1572.0	0.0	0.0	1245.5	1245.5	0.0	0.0	2013.4	2013.4	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)		230(398)		0(0)	
	Qd		689.0	689.0	0.0	0.0	412.1	412.1	0.0	0.0	1414.3	1414.3	0.0	0.0
	Qal		1040.8	1040.8	0.0	0.0	980.7	980.7	0.0	0.0	804.4	804.4	0.0	0.0
	Qas		1514.9	1514.9	0.0	0.0	1514.9	1514.9	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		173.6	131.4	0.0	0.0	161.1	119.9	0.0	0.0	114.1	216.0	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			OK	NG		
定着 La			63.5 (53.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (41.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	97.8 (97.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[3F-4F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[4F-5F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		5102.5	5102.5	0.0	0.0	4728.6	4728.6	0.0	0.0	4354.6	4354.6	0.0	0.0
	MI		80.2	-76.8	0.0	0.0	80.5	-77.7	0.0	0.0	80.5	-77.6	0.0	0.0
	Ns		7442.2	7442.2	0.0	0.0	6822.0	6822.0	0.0	0.0	6195.4	6195.4	0.0	0.0
	Ms		593.8	-1223.2	0.0	0.0	785.4	-939.9	0.0	0.0	854.8	-829.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		56.1	56.1	0.0	0.0	56.5	56.5	0.0	0.0	56.5	56.5	0.0	0.0
	Qs		886.1	886.1	0.0	0.0	840.1	840.1	0.0	0.0	819.5	819.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
	pw		0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23
曲げ	MaI		1531.5	1531.5	0.0	0.0	1566.5	1566.5	0.0	0.0	1592.8	1592.8	0.0	0.0
	Mas		3244.0	3244.0	0.0	0.0	3262.9	3262.9	0.0	0.0	3278.5	3278.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1195.5	1195.5	0.0	0.0	1195.5	1195.5	0.0	0.0	1195.5	1195.5	0.0	0.0
	cMy.正		5615.1	5615.1	0.0	0.0	5403.2	5403.2	0.0	0.0	5163.2	5163.2	0.0	0.0
	gMy.負		1159.4	1159.4	0.0	0.0	1159.4	1159.4	0.0	0.0	1159.4	1159.4	0.0	0.0
	cMy.負		2028.3	2028.3	0.0	0.0	2091.6	2091.6	0.0	0.0	2161.2	2161.2	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1301.1	1301.1	0.0	0.0	1231.8	1231.8	0.0	0.0	1201.0	1201.0	0.0	0.0
	Qal		1087.3	1087.3	0.0	0.0	1089.9	1089.9	0.0	0.0	1089.4	1089.4	0.0	0.0
	Qas		1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		131.3	161.5	0.0	0.0	140.5	147.9	0.0	0.0	143.8	142.6	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (30.0)	69.3 (50.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (32.3)	69.3 (38.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (35.2)	69.3 (34.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[6F-7F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[7F-8F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	N		3980.5	3980.5	0.0	0.0	3606.4	3606.4	0.0	0.0	3232.3	3232.3	0.0	0.0
	M		80.6	-77.7	0.0	0.0	80.3	-77.7	0.0	0.0	82.4	-78.3	0.0	0.0
	Ns		5574.7	5574.7	0.0	0.0	4965.0	4965.0	0.0	0.0	2097.8	2097.8	0.0	0.0
	Ms		860.3	-738.0	0.0	0.0	785.4	-682.8	0.0	0.0	-612.6	539.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	Ql		56.6	56.6	0.0	0.0	56.4	56.4	0.0	0.0	57.4	57.4	0.0	0.0
	Qs		776.5	776.5	0.0	0.0	711.5	711.5	0.0	0.0	713.7	713.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt		0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.34	0.34	0.51	0.51
	pw		0.90	0.90	0.23	0.23	0.90	0.90	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23
曲げ	Mal		1612.0	1612.0	0.0	0.0	1622.6	1622.6	0.0	0.0	1449.3	1449.3	0.0	0.0
	Mas		3292.5	3292.5	0.0	0.0	3310.5	3310.5	0.0	0.0	2047.2	2047.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1195.5	1195.5	0.0	0.0	1195.5	1195.5	0.0	0.0	1195.5	1195.5	0.0	0.0
	cMy.正		4901.6	4901.6	0.0	0.0	4623.1	4623.1	0.0	0.0	3730.1	3730.1	0.0	0.0
	gMy.負		1159.4	1159.4	0.0	0.0	1159.4	1159.4	0.0	0.0	1159.4	1159.4	0.0	0.0
	cMy.負		2224.0	2224.0	0.0	0.0	2274.6	2274.6	0.0	0.0	1713.7	1713.7	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1136.5	1136.5	0.0	0.0	1039.0	1039.0	0.0	0.0	1041.8	1041.8	0.0	0.0
	Qal		1089.3	1089.3	0.0	0.0	1090.4	1090.4	0.0	0.0	1084.7	1084.7	0.0	0.0
	Qas		1760.4	1760.4	0.0	0.0	1760.4	1760.4	0.0	0.0	1423.4	1423.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		144.1	138.2	0.0	0.0	140.5	135.6	0.0	0.0	155.6	150.0	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.3 (35.4)	69.3 (30.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (32.3)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (48.0)	69.3 (43.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[9F-10F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[10F-11F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	N1		2858.1	2858.1	0.0	0.0	2486.4	2486.4	0.0	0.0	2114.5	2114.5	0.0	0.0
	M1		79.4	-76.0	0.0	0.0	79.3	-76.8	0.0	0.0	81.0	-77.1	0.0	0.0
	Ns		3778.5	3778.5	0.0	0.0	3220.6	3220.6	0.0	0.0	2673.8	2673.8	0.0	0.0
	Ms		689.6	-650.0	0.0	0.0	701.0	-546.6	0.0	0.0	603.1	-492.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Q1		55.5	55.5	0.0	0.0	55.7	55.7	0.0	0.0	56.5	56.5	0.0	0.0
	Qs		647.6	647.6	0.0	0.0	601.5	601.5	0.0	0.0	525.1	525.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8	102.8	102.8	77.8	77.8
	j		90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1	90.0	90.0	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt		0.34	0.34	0.51	0.51	0.34	0.34	0.51	0.51	0.34	0.34	0.51	0.51
	pw		0.60	0.60	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23
曲げ	Ma1		1209.0	1209.0	0.0	0.0	1204.0	1204.0	0.0	0.0	1194.1	1194.1	0.0	0.0
	Mas		2378.2	2378.2	0.0	0.0	2364.8	2364.8	0.0	0.0	2266.7	2266.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		943.5	1195.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0
	cMy.正		3350.4	3350.4	0.0	0.0	3067.5	3067.5	0.0	0.0	2772.3	2772.3	0.0	0.0
	gMy.負		907.1	1159.4	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0
	cMy.負		1738.3	1738.3	0.0	0.0	1738.5	1738.5	0.0	0.0	1727.3	1727.3	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		943.7	943.7	0.0	0.0	874.4	874.4	0.0	0.0	759.4	759.4	0.0	0.0
	Qa1		1010.5	1010.5	0.0	0.0	1013.6	1013.6	0.0	0.0	1008.7	1008.7	0.0	0.0
	Qas		1354.6	1354.6	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0	1354.6	1354.6	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		153.9	150.9	0.0	0.0	154.7	143.3	0.0	0.0	147.5	139.2	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (46.5)	75.6 (43.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (47.2)	75.6 (36.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (40.6)	75.6 (33.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[11F-12F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[12F-13F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[13F-14F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	Nl		1742.7	1742.7	0.0	0.0	1374.8	1374.8	0.0	0.0	1006.8	1006.8	0.0	0.0
	Ml		77.7	-75.2	0.0	0.0	77.6	-75.1	0.0	0.0	79.1	-75.3	0.0	0.0
	Ns		2135.4	2135.4	0.0	0.0	1650.5	1650.5	0.0	0.0	1178.8	1178.8	0.0	0.0
	Ms		494.6	-568.2	0.0	0.0	607.8	-336.4	0.0	0.0	595.6	-164.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		53.6	53.6	0.0	0.0	54.5	54.5	0.0	0.0	55.2	55.2	0.0	0.0
	Qs		487.0	487.0	0.0	0.0	431.4	431.4	0.0	0.0	343.5	343.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		103.0	103.0	78.0	78.0	103.0	103.0	78.0	78.0	103.0	103.0	78.0	78.0
	j		90.1	90.1	68.2	68.2	90.1	90.1	68.2	68.2	90.1	90.1	68.2	68.2
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52
	pt		0.27	0.27	0.41	0.41	0.27	0.27	0.41	0.41	0.27	0.27	0.41	0.41
	pw		0.30	0.30	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23
曲げ	Mal		1049.3	1049.3	0.0	0.0	1031.5	1031.5	0.0	0.0	893.2	893.2	0.0	0.0
	Mas		1714.3	1714.3	0.0	0.0	1530.2	1530.2	0.0	0.0	1346.2	1346.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		610.2	943.5	0.0	0.0	610.2	610.2	0.0	0.0	610.2	610.2	0.0	0.0
	cMy.正		2108.8	2108.8	0.0	0.0	1836.2	1836.2	0.0	0.0	1560.8	1560.8	0.0	0.0
	gMy.負		577.7	907.1	0.0	0.0	577.7	577.7	0.0	0.0	577.7	577.7	0.0	0.0
	cMy.負		1364.2	1364.2	0.0	0.0	1295.7	1295.7	0.0	0.0	1212.6	1212.6	0.0	0.0
	H'(H)		210(285)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		703.6	703.6	0.0	0.0	619.9	619.9	0.0	0.0	487.7	487.7	0.0	0.0
	Qal		967.4	967.4	0.0	0.0	977.6	977.6	0.0	0.0	972.9	972.9	0.0	0.0
	Qas		984.7	984.7	0.0	0.0	984.7	984.7	0.0	0.0	984.7	984.7	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		143.5	149.5	0.0	0.0	152.7	130.5	0.0	0.0	151.7	116.5	0.0	0.0
	Ld1		105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			63.5 (38.7)	63.5 (44.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (47.6)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (46.6)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名			C1				C1			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[14F-15F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[15F-RF/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI		638.9	638.9	0.0	0.0	275.1	275.1	0.0	0.0
	MI		70.5	-73.5	0.0	0.0	103.1	-78.2	0.0	0.0
	Ns		727.8	550.0	0.0	0.0	310.7	239.5	0.0	0.0
	Ms		527.9	-82.5	0.0	0.0	372.8	-200.4	0.0	0.0
	L.no		K1	K2			K1	K2		
	QI		51.5	51.5	0.0	0.0	64.7	64.7	0.0	0.0
	Qs		265.0	265.0	0.0	0.0	134.9	134.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	85.0	85.0	110.0	110.0	85.0	85.0
	d		103.0	103.0	78.0	78.0	103.0	103.0	78.0	78.0
	j		90.1	90.1	68.2	68.2	90.1	90.1	68.2	68.2
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2								
	芯鉄筋									
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52
	pt		0.27	0.27	0.41	0.41	0.27	0.27	0.41	0.41
	pw		0.30	0.30	0.23	0.23	0.30	0.30	0.23	0.23
曲げ	Mal		750.1	750.1	0.0	0.0	602.5	602.5	0.0	0.0
	Mas		1155.3	1081.2	0.0	0.0	979.6	948.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		417.7	610.2	0.0	0.0	835.3	417.7	0.0	0.0
	cMy.正		1292.2	1292.2	0.0	0.0	1045.5	1045.5	0.0	0.0
	gMy.負		385.1	577.7	0.0	0.0	770.2	385.1	0.0	0.0
	cMy.負		1106.6	1106.6	0.0	0.0	968.9	968.9	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd		371.7	371.7	0.0	0.0	170.0	170.0	0.0	0.0
	Qal		975.0	975.0	0.0	0.0	914.3	914.3	0.0	0.0
	Qas		984.7	984.7	0.0	0.0	984.7	984.7	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		146.2	116.1	0.0	0.0	133.5	119.4	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG		
定着 La			63.5 (41.3)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (30.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

A-4.3.3　ＲＣ壁の断面計算

（１）ＲＣ壁の計算指定

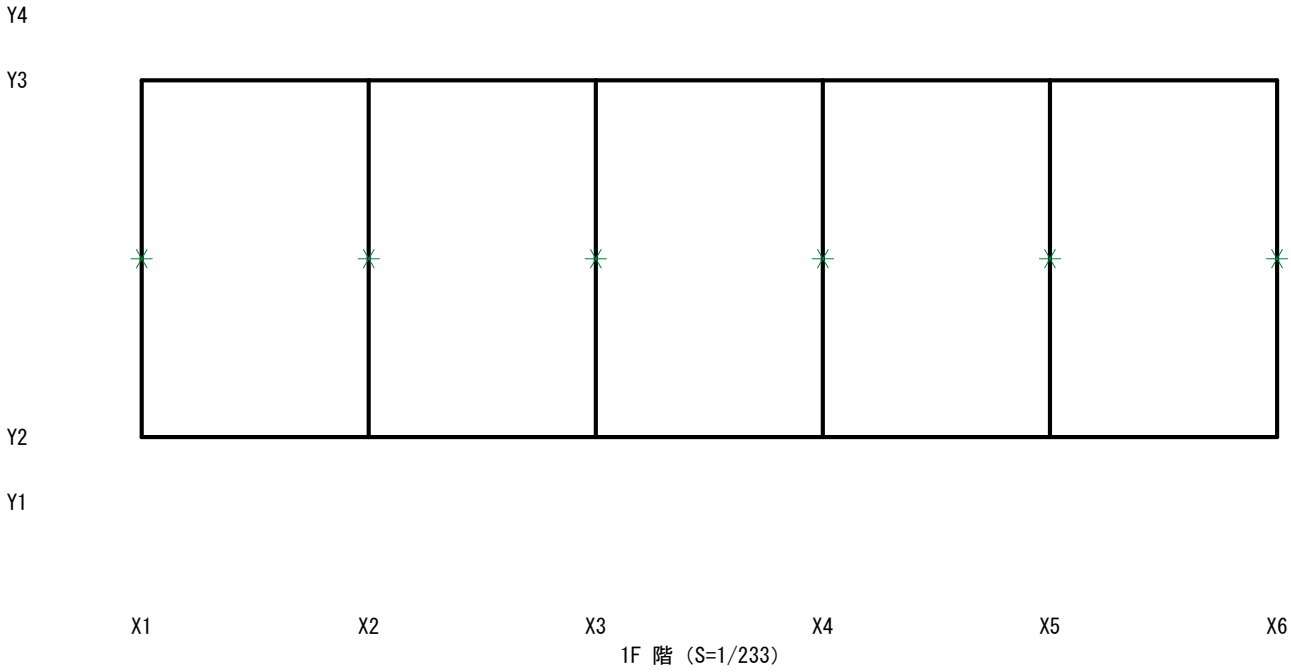

1F 階 (S=1/233)

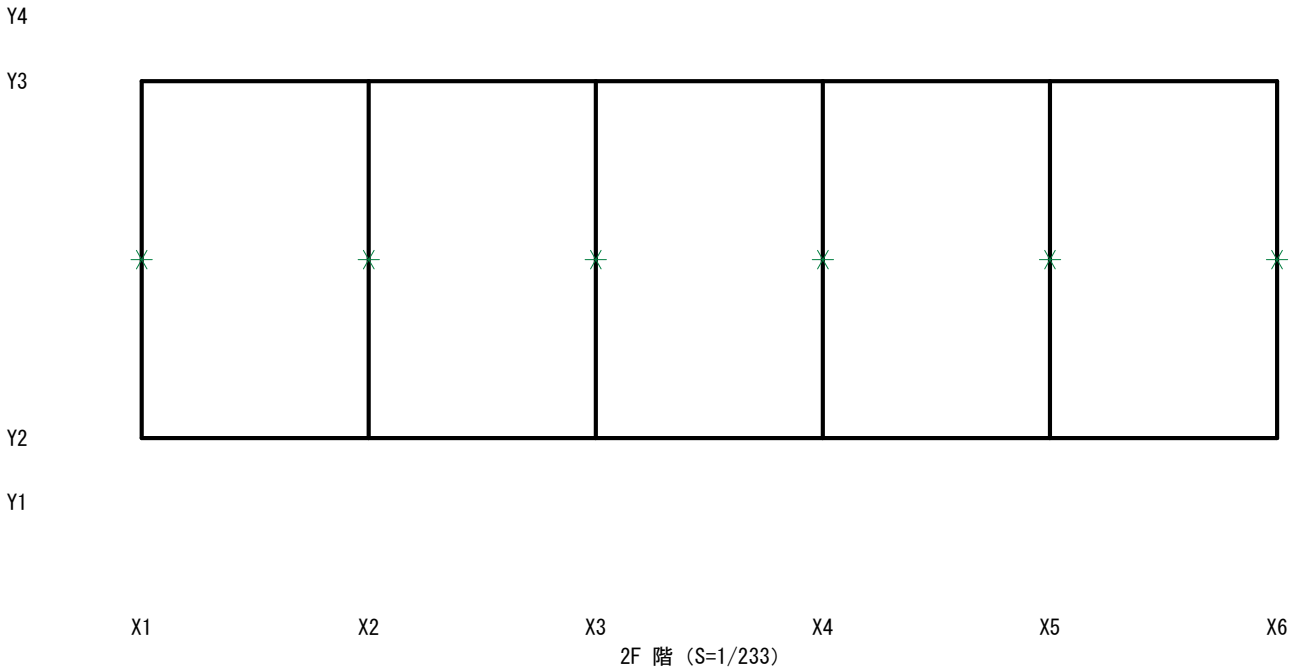

2F 階 (S=1/233)

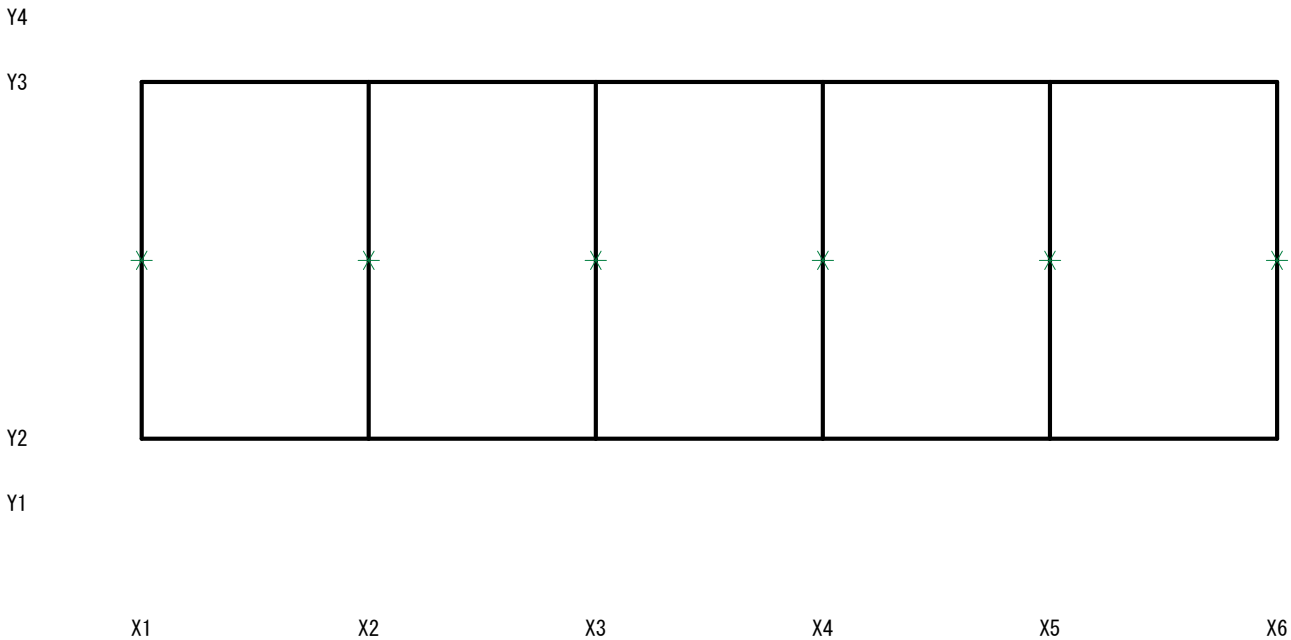

3F 階 (S=1/233)

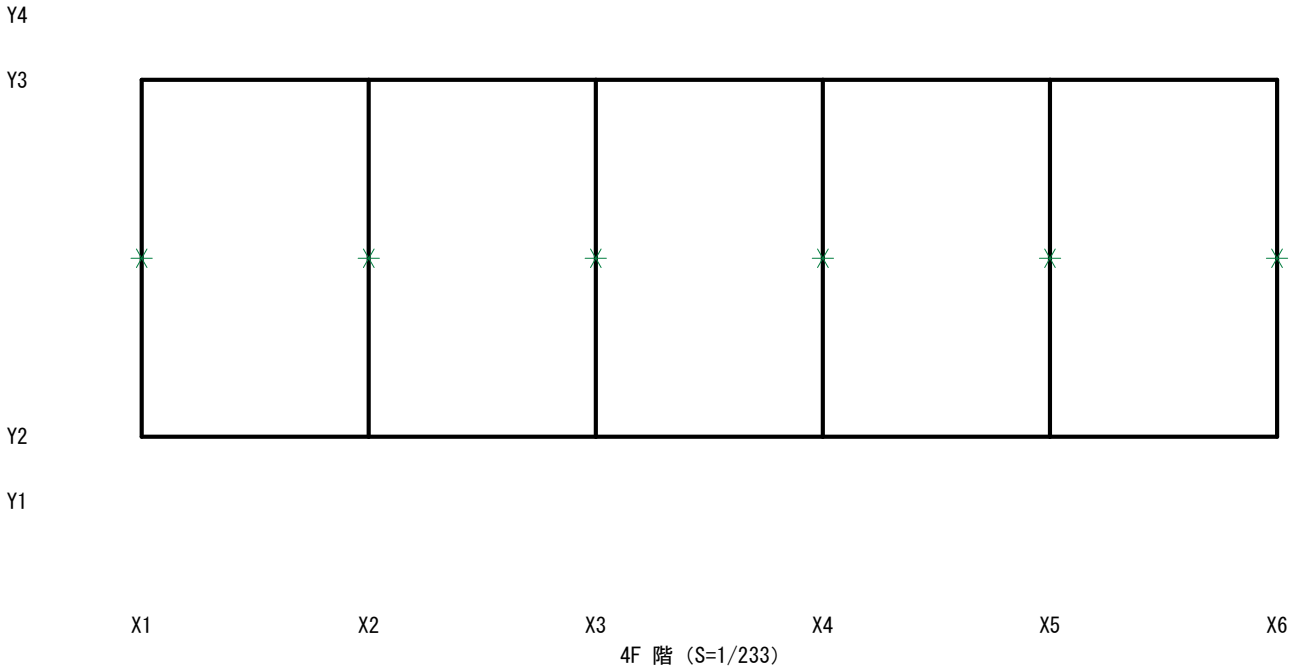

4F 階 (S=1/233)

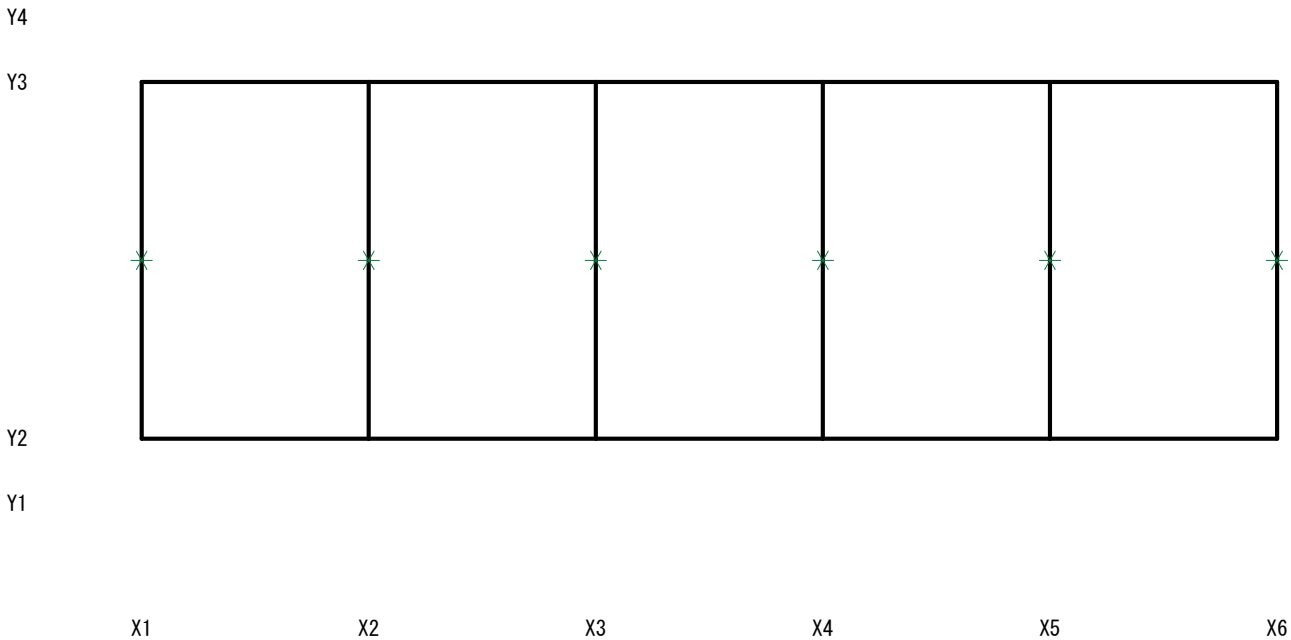

5F 階 (S=1/233)

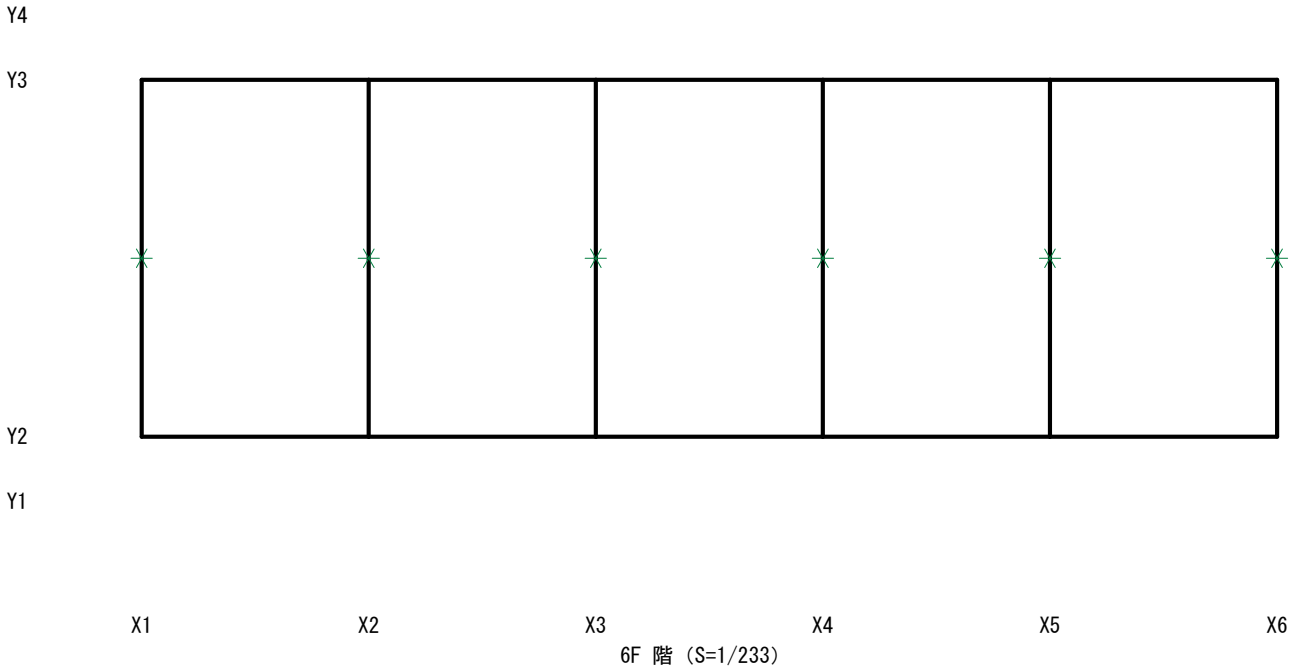

6F 階 (S=1/233)

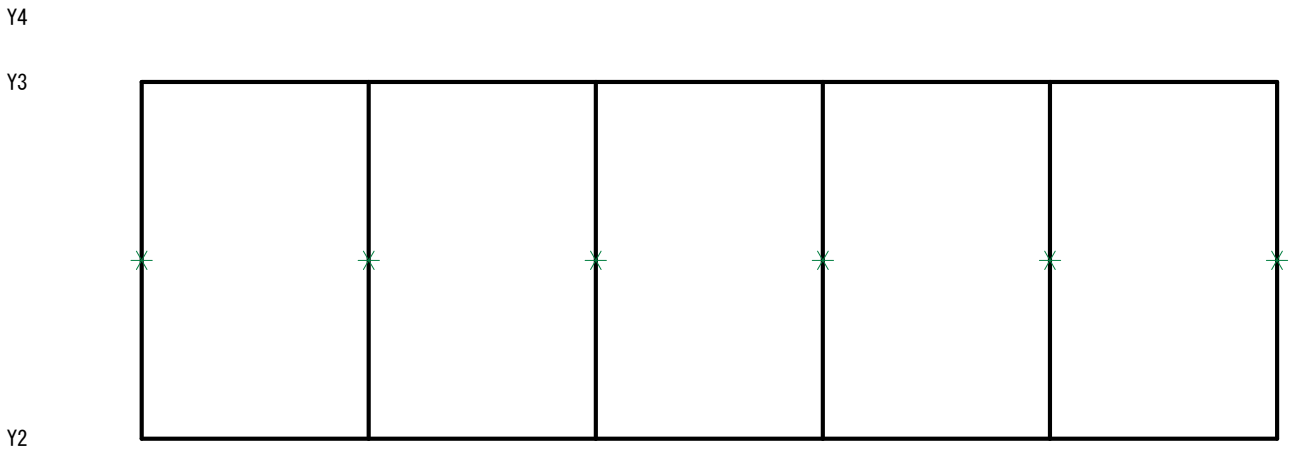

7F 階 (S=1/233)

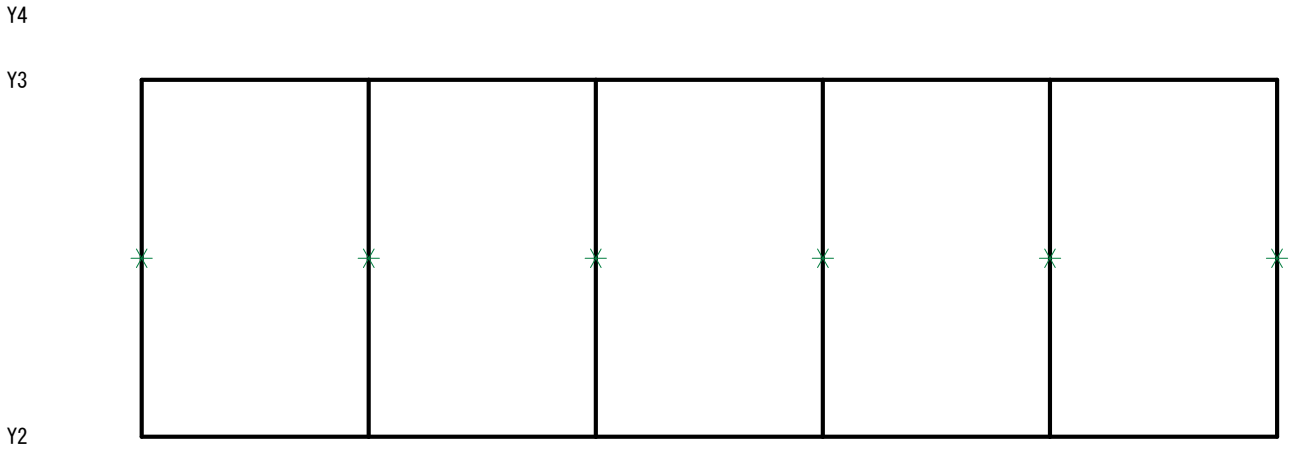

8F 階 (S=1/233)

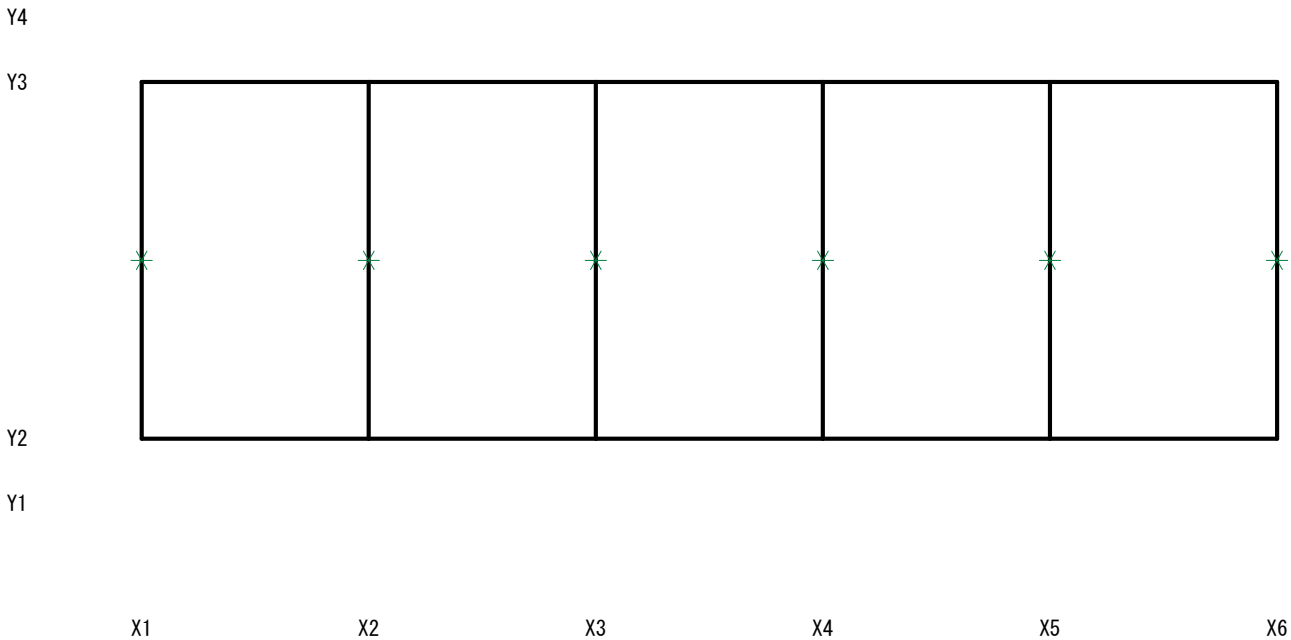

9F 階 (S=1/233)

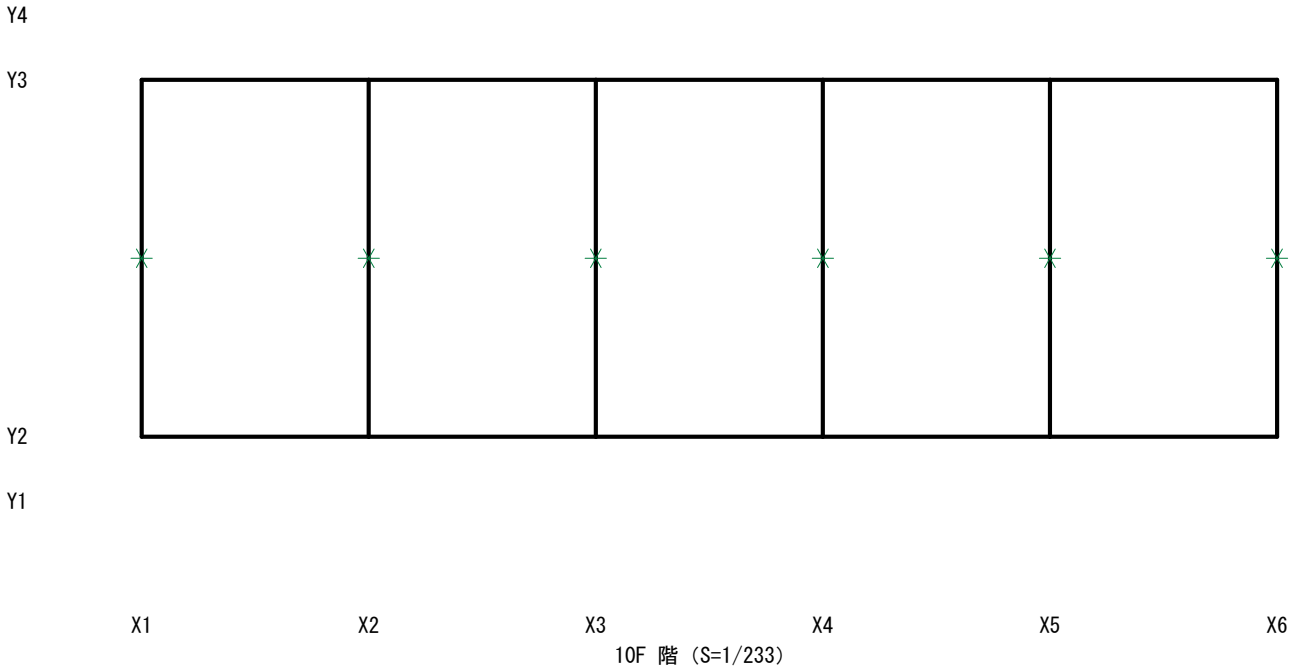

10F 階 (S=1/233)

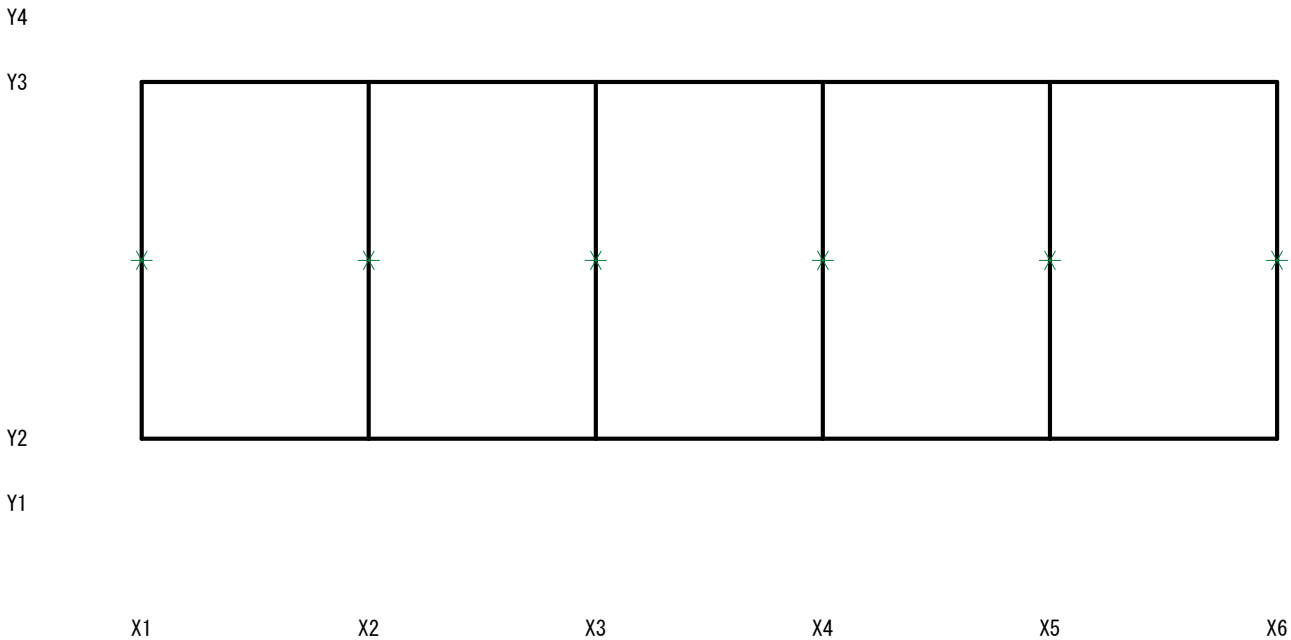

11F 階 (S=1/233)

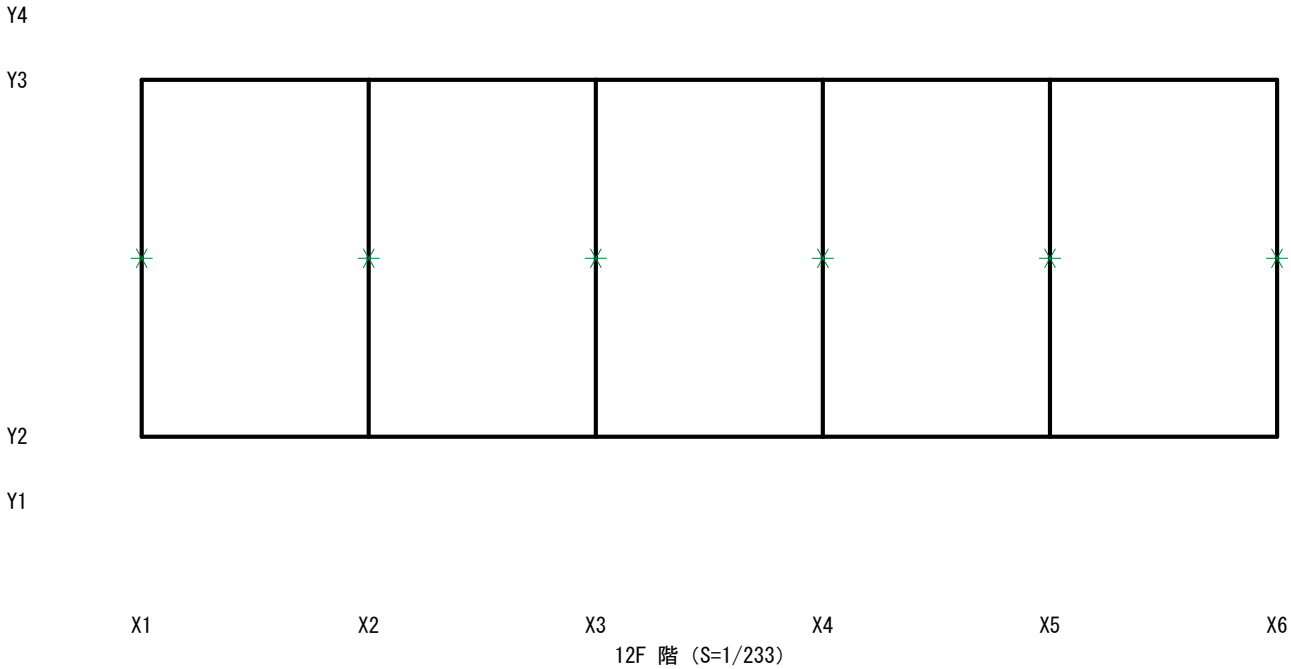

12F 階 (S=1/233)

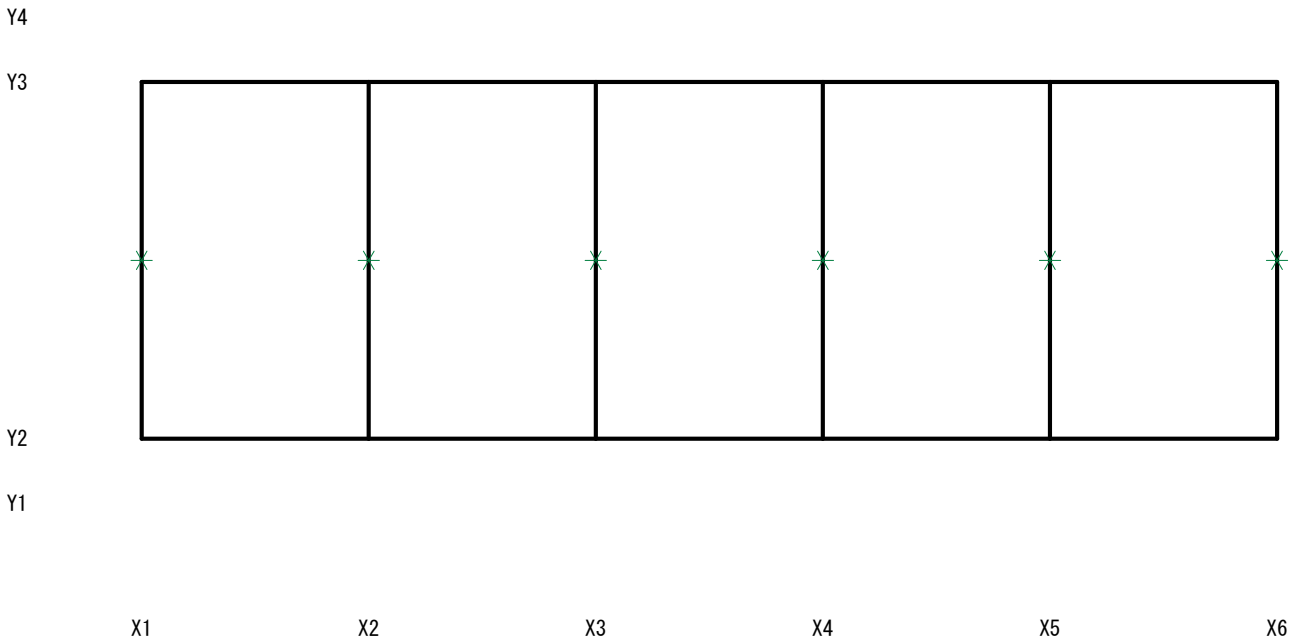

13F 階 (S=1/233)

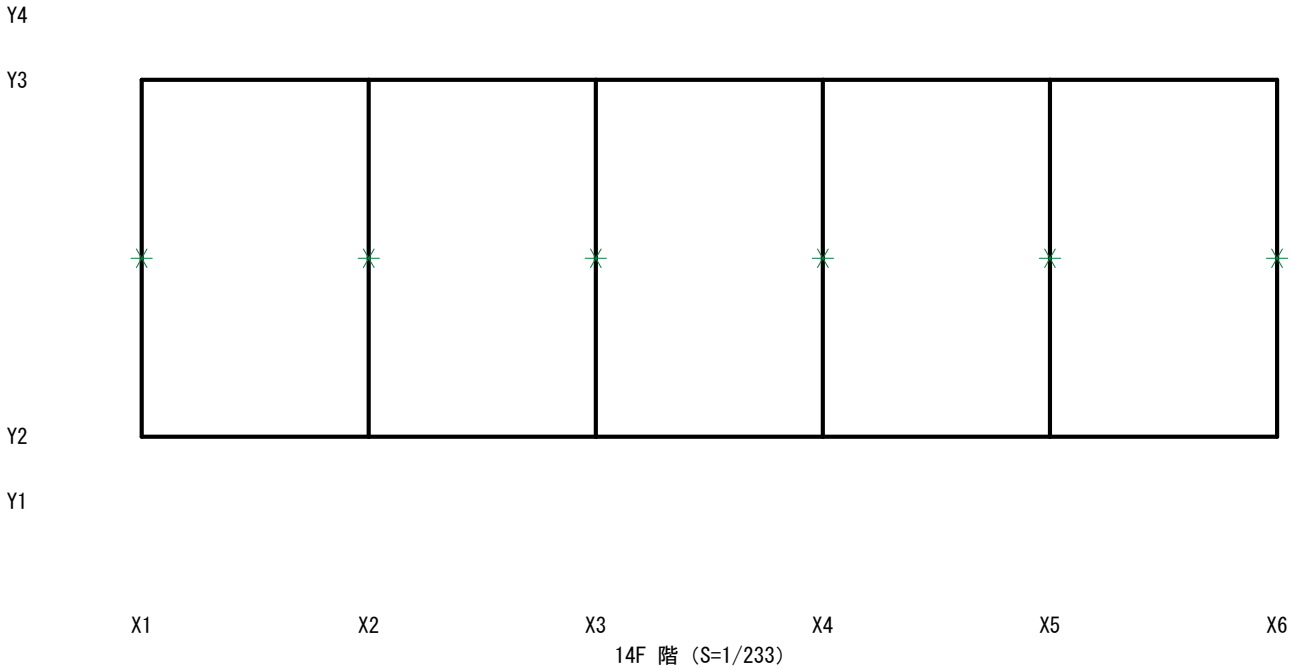

14F 階 (S=1/233)

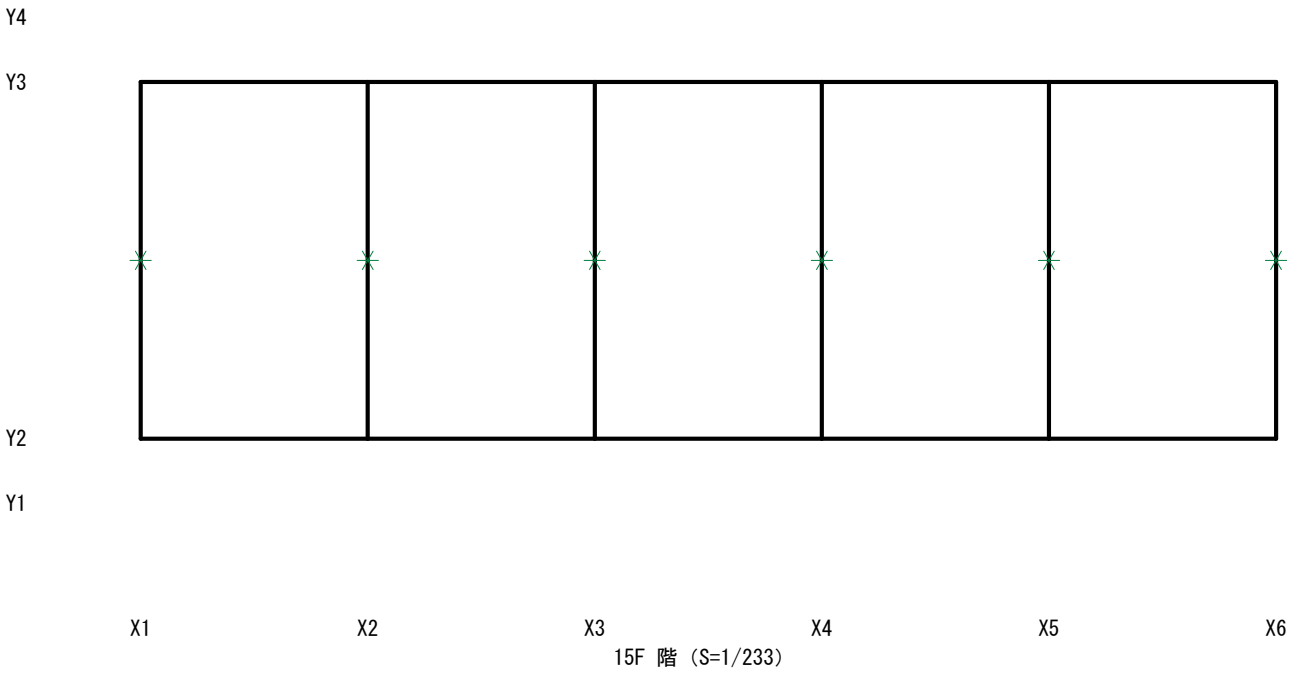

15F 階 (S=1/233)

（２）ＲＣ壁の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = QL + 1.00 * QE
　　開口補強筋：ＲＣ規準(1999)19条(26)～(28)式による
　イ）許容せん断力
　　ＲＣ規準(1999)19条(22)式による
　ウ）せん断補強筋比
　　Psmax =　1.20 %
　　Psmin =　0.25 %
　エ）せん断力の判定
　　(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする
４）付帯柱の検討
　　許容圧縮耐力：ＲＣ規準(1999)19条(19.8)式による
　　許容引張耐力：ＲＣ規準(1999)19条(19.9)式による
　　(設計軸力/許容耐力)≦1.0 をＯＫとする

（３）ＲＣ壁の断面計算結果

記号説明

記号		単位	説明
断面名 部材位置			入力で指定した断面名称。部材位置は○○階、○○フレーム、○○軸で表示します。
形状	t	cm	壁厚
	Lo／Ho	cm	①／②：①は開口幅、②は開口高さ
	L'／H'	cm	①／②：①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ
	L／H	cm	①／②：①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ
	r		開口による低減率で、ｒ1 ～ｒ3 の最小値
	r1		開口による低減率 (＝1－Lo／L)
	r2		開口による低減率 (＝1－ √((Ho･Lo)/(H･L))
	r3		開口による低減率 (＝1－Ho／H)
材質			コンクリート：Ｆc は普通コンクリート、Ｌc は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。 鉄筋①／②／③：①：鉄筋太物種別１、②：鉄筋太物種別２、③：鉄筋細物種別
配筋	縦筋 横筋	mm	壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋､Sはシングル配筋を示します。
	ps	%	壁筋比
応力	Qdl	kN	壁の長期設計用せん断力。

応力	Qds	kN	壁の短期設計用せん断力Qds＞Q1の場合はmax(Q1,rQw)を用います。
	L.no		上記Qds の短期荷重ケース記号（注1）
	Qal	kN	壁の長期許容せん断力
	Qw	kN	壁筋の負担できる許容せん断力（＝ps･t･L'･ft）
	ΣQc	kN	壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は１／２
	Q1	kN	壁の許容せん断力（＝r･t･L・fs）
	Q2	kN	壁の許容せん断力（＝r(Qw+ΣQc)
	判定		作用せん断力に対する判定結果
開口	Td	kN	開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Tv	kN	開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Th	kN	開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	aTd	kN,cm2	①ー②，③：①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTv	kN,cm2	①ー②，③：①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTh	kN,cm2	①ー②，③：①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	判定		①／②／③：斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果
付帯柱	B x D	cm	柱断面寸法(幅xせい)
	X 主筋1		壁方向の柱鉄筋一段目
	X 主筋2		壁方向の柱鉄筋二段目
	X 芯鉄筋		壁方向の芯鉄筋
	Y 主筋1		壁と直交方向の柱鉄筋一段目
	Y 主筋2		壁と直交方向の柱鉄筋二段目
	Y 芯鉄筋		壁と直交方向の芯鉄筋
	Ag		柱主筋全断面積
	Nl	kN	長期設計軸力
	Ml	kN･m	長期設計用曲げモーメント
	Ns	kN	短期設計軸力
	Ms	kN	短期設計曲げモーメント
	L.no		短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号（注1）
	Nc	kN	付帯柱の圧縮軸力
	Nt	kN	付帯柱の引張軸力
	Nac	kN	付帯柱の許容圧縮耐力
	Nat	kN	付帯柱の許容引張耐力
	判定		付帯柱の軸方向の判定結果

（注1）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）
WS2	風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）	WS4	風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名		W2		W2		W2		W2	
部材位置		1F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90	
	L'/H'	1015 / 250		1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220	
	L/H	1100 / 398		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	0.691		0.679		0.679		0.679	
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691	
	r2	0.700		0.685		0.685		0.685	
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	2115.5		2065.7		2037.6		1996.6	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	1615.0		1586.2		1586.2		1586.2	
	Qw	5070.3		5070.3		5070.3		5070.3	
	rQw	3503.1		3440.5		3440.5		3440.5	
	ΣQc	2932.9		2932.9		2932.9		2932.9	
	Q1	2422.5		2379.2		2379.2		2379.2	
	Q2	5529.5		5430.7		5430.7		5430.7	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	176.8		172.6		170.3		166.9	
	Tv	102.4		100.0		98.6		96.6	
	Th	211.3		235.2		232.0		227.4	
	aTd	6-D13 463.2		6-D13 463.2		6-D13 463.2		6-D13 463.2	
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8	
	aTh	7-D13 262.3		7-D13 262.3		7-D13 262.3		7-D13 262.3	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85
	X 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80
	長期 Nl	11114.7	11114.7	10337.2	10337.2	9579.6	9579.6	8821.9	8821.9
	長期 Ml	36.4	36.4	34.3	34.3	31.7	31.7	29.2	29.2
	長期 Nc	5560.7	5560.7	5171.7	5171.7	4792.7	4792.7	4413.6	4413.6
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	13506.7	13506.7	13506.7	13506.7	13506.7	13506.7	13506.7	13506.7
	長期 Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期 Ns	11114.7	11114.7	21366.5	21366.5	9579.6	9579.6	8821.9	8821.9
	短期 Ms	68727.5	68727.5	34.3	34.3	54486.9	54486.9	48749.4	48749.4
	短期 L.no	K1	K1	K4	K4	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	11805.3	11805.3	10686.3	10686.3	9743.2	9743.2	8842.7	8842.7
	短期 Nt	-690.6	-690.6	0.0	0.0	-163.5	-163.5	-20.8	-20.8
	短期 Nac	27013.4	27013.4	27013.4	27013.4	27013.4	27013.4	27013.4	27013.4
	短期 Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2	
部材位置		5F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90	
	L'/H'	1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	0.679		0.679		0.679		0.679	
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691	
	r2	0.685		0.685		0.685		0.685	
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1943.1		1865.0		1791.1		1705.6	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	1586.2		1586.2		1586.2		1474.2	
	Qw	5070.3		5070.3		5070.3		5070.3	
	rQw	3440.5		3440.5		3440.5		3440.5	
	ΣQc	2932.9		2932.9		2932.9		2730.7	
	Q1	2379.2		2379.2		2379.2		2211.3	
	Q2	5430.7		5430.7		5430.7		5293.5	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	162.4		155.9		149.7		142.5	
	Tv	94.0		90.2		86.7		82.5	
	Th	221.3		212.4		204.0		194.2	
	aTd	6-D13 463.2		6-D13 463.2		6-D13 463.2		6-D13 463.2	
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8	
	aTh	7-D13 262.3		7-D13 262.3		7-D13 262.3		7-D13 262.3	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85
	X 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	127.04	127.04	127.04	127.04
	長期 Nl	8064.1	8064.1	7306.3	7306.3	6548.3	6548.3	5790.3	5790.3
	長期 Ml	26.6	26.6	24.1	24.1	21.6	21.6	19.1	19.1
	長期 Nc	4034.5	4034.5	3655.3	3655.3	3276.1	3276.1	2896.9	2896.9
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	13506.7	13506.7	13506.7	13506.7	13049.4	13049.4	10874.5	10874.5
	長期 Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3
	短期 Ns	8064.1	8064.1	7306.3	7306.3	6548.3	6548.3	5790.3	5790.3
	短期 Ms	43120.2	43120.2	37637.4	37637.4	32372.8	32372.8	27305.8	27305.8
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	7952.1	7952.1	7074.7	7074.7	6217.1	6217.1	5377.5	5377.5
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	27013.4	27013.4	27013.4	27013.4	26098.8	26098.8	21749.0	21749.0
	短期 Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2	
部材位置		9F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90	
	L'/H'	1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 285		1100 / 280	
	r	0.679		0.679		0.684		0.679	
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691	
	r2	0.685		0.685		0.688		0.685	
	r3	0.679		0.679		0.684		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.1		0.1		0.1	
	Qds	1607.3		1484.9		1337.3		1168.5	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	1474.2		1474.2		1430.0		1418.2	
	Qw	5070.3		5070.3		5070.3		5070.3	
	rQw	3440.5		3440.5		3469.1		3440.5	
	ΣQc	2730.7		2730.7		2635.2		2635.2	
	Q1	2211.3		2211.3		2145.0		2127.3	
	Q2	5293.5		5293.5		5272.1		5228.7	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	134.3		124.1		111.8		97.6	
	Tv	77.8		71.8		64.7		56.5	
	Th	183.0		169.1		151.0		133.1	
	aTd	6-D13 463.2		6-D13 463.2		6-D13 463.2		6-D13 463.2	
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8	
	aTh	7-D13 262.3		7-D13 262.3		7-D13 262.3		7-D13 262.3	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85
	X 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	127.04	127.04	127.04	127.04	102.72	102.72	102.72	102.72
	長期 Nl	5037.2	5037.2	4283.9	4283.9	3530.6	3530.6	2785.2	2785.2
	長期 Ml	16.6	16.6	14.1	14.1	11.7	11.7	9.2	9.2
	長期 Nc	2520.1	2520.1	2143.2	2143.2	1766.4	1766.4	1393.4	1393.4
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	10874.5	10874.5	10874.5	10874.5	9709.3	9709.3	9709.3	9709.3
	長期 Nat	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0
	短期 Ns	5037.2	5037.2	4283.9	4283.9	3530.6	3530.6	2785.2	2785.2
	短期 Ms	22477.6	22477.6	17921.6	17921.6	13708.2	13708.2	9857.6	9857.6
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	4562.0	4562.0	3771.2	3771.2	3011.5	3011.5	2288.8	2288.8
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	21749.0	21749.0	21749.0	21749.0	19418.5	19418.5	19418.5	19418.5
	短期 Nat	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W1	
部材位置		13F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		15F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		0 / 0	
	L'/H'	1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220		995 / 250	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 398	
	r	0.679		0.679		0.679		1.000	
	r1	0.691		0.691		0.691		1.000	
	r2	0.685		0.685		0.685		1.000	
	r3	0.679		0.679		0.679		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.1		0.1		0.1		0.0	
	Qds	985.0		778.5		541.0		3244.7	
	L.no	K2		K2		K2		K1	
	Qal	1418.2		1418.2		1418.2		2337.5	
	Qw	5070.3		5070.3		5070.3		4970.4	
	rQw	3440.5		3440.5		3440.5		4970.4	
	ΣQc	2635.2		2635.2		2635.2		4102.1	
	Q1	2127.3		2127.3		2127.3		3506.3	
	Q2	5228.7		5228.7		5228.7		9072.4	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	82.3		65.1		45.2			
	Tv	47.7		37.7		26.2			
	Th	112.2		88.7		61.6			
	aTd	6-D13 463.2		6-D13 463.2		6-D13 463.2			
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8			
	aTh	7-D13 262.3		7-D13 262.3		7-D13 262.3			
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK			
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	125x105	125x105
	X 主筋1	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D32	6-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	158.80	158.80
	長期 Nl	2039.7	2039.7	1294.3	1294.3	557.3	557.3	18189.5	18189.5
	長期 Ml	6.8	6.8	4.3	4.3	1.9	1.9	1.0	1.0
	長期 Nc	1020.5	1020.5	647.6	647.6	278.8	278.8	9094.8	9094.8
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	9709.3	9709.3	9709.3	9709.3	9709.3	9709.3	18036.7	18036.7
	長期 Nat	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	3096.6	3096.6
	短期 Ns	2039.7	2039.7	1294.3	1294.3	557.3	557.3	18189.5	18189.5
	短期 Ms	6548.0	6548.0	3753.8	3753.8	1542.6	1542.6	93260.7	93260.7
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	1615.1	1615.1	988.4	988.4	418.9	418.9	17573.0	17573.0
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	19418.5	19418.5	19418.5	19418.5	19418.5	19418.5	36073.4	36073.4
	短期 Nat	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	6193.2	6193.2
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		2F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	995 / 220		995 / 220		1000 / 220		1000 / 220	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	3174.2		3071.5		2952.7		2817.4	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2337.5		2337.5		2337.5		2337.5	
	Qw	4970.4		4970.4		4995.3		4995.3	
	rQw	4970.4		4970.4		4995.3		4995.3	
	ΣQc	4102.1		4102.1		3892.4		3892.4	
	Q1	3506.3		3506.3		3506.3		3506.3	
	Q2	9072.4		9072.4		8887.7		8887.7	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	125x105	125x105	125x105	125x105	125x100	125x100	125x100	125x100
	X 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
付帯柱	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80
	長期 Nl	16907.0	16907.0	15644.0	15644.0	14385.1	14385.1	13130.1	13130.1
	長期 Ml	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9
	長期 Nc	8453.6	8453.6	7822.1	7822.1	7192.6	7192.6	6565.1	6565.1
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7	17286.7	17286.7	17286.7	17286.7
	長期 Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期 Ns	16907.0	16907.0	15644.0	15644.0	14385.1	14385.1	13130.1	13130.1
	短期 Ms	80380.9	80380.9	71519.1	71519.1	62949.0	62949.0	54718.0	54718.0
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	15760.8	15760.8	14323.8	14323.8	12915.2	12915.2	11539.4	11539.4
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4	34573.4	34573.4	34573.4	34573.4
	短期 Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		6F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1000 / 220		1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	2670.8		2499.5		2310.7		2105.5	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2337.5		2337.5		2172.5		2172.5	
	Qw	4995.3		5070.3		5070.3		5070.3	
	rQw	4995.3		5070.3		5070.3		5070.3	
	ΣQc	3892.4		3263.3		3033.5		3033.5	
	Q1	3506.3		3506.3		3258.8		3258.8	
	Q2	8887.7		8333.6		8103.8		8103.8	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	125x100	125x100	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85
	X 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04
	長期 Nl	11875.2	11875.2	10632.0	10632.0	9400.3	9400.3	8179.8	8179.8
	長期 Ml	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
	長期 Nc	5937.7	5937.7	5316.1	5316.1	4700.2	4700.2	4089.9	4089.9
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	17286.7	17286.7	14579.4	14579.4	12149.5	12149.5	12149.5	12149.5
	長期 Nat	3096.6	3096.6	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3
	短期 Ns	11875.2	11875.2	10632.0	10632.0	9400.3	9400.3	8179.8	8179.8
	短期 Ms	46869.3	46869.3	39431.8	39431.8	32483.8	32483.8	26064.8	26064.8
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	10198.4	10198.4	8900.7	8900.7	7653.2	7653.2	6459.4	6459.4
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	34573.4	34573.4	29158.8	29158.8	24299.0	24299.0	24299.0	24299.0
	短期 Nat	6193.2	6193.2	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		10F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		13F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220	
	L/H	1100 / 280		1100 / 285		1100 / 280		1100 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1885.8		1649.6		1397.6		1116.3	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2172.5		2090.0		2090.0		2090.0	
	Qw	5070.3		5070.3		5070.3		5070.3	
	rQw	5070.3		5070.3		5070.3		5070.3	
	ΣQc	3033.5		2924.8		2924.8		2924.8	
	Q1	3258.8		3135.0		3135.0		3135.0	
	Q2	8103.8		7995.1		7995.1		7995.1	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85
	X 主筋1	6-D32	6-D32	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	127.04	127.04	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72
	長期 Nl	6959.4	6959.4	5738.9	5738.9	4537.1	4537.1	3335.4	3335.4
	長期 Ml	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
	長期 Nc	3479.7	3479.7	2869.5	2869.5	2268.6	2268.6	1667.7	1667.7
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	12149.5	12149.5	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8
	長期 Nat	2477.3	2477.3	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0
	短期 Ns	6959.4	6959.4	5738.9	5738.9	4537.1	4537.1	3335.4	3335.4
	短期 Ms	20223.5	20223.5	14997.8	14997.8	10333.6	10333.6	6456.2	6456.2
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	5318.2	5318.2	4232.9	4232.9	3208.0	3208.0	2254.6	2254.6
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	24299.0	24299.0	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5
	短期 Nat	4954.6	4954.6	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		14F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		15F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1015 / 220		1015 / 220		995 / 250		995 / 220	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 398		1100 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	798.4		423.3		3243.0		3169.5	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2090.0		2090.0		2337.5		2337.5	
	Qw	5070.3		5070.3		4970.4		4970.4	
	rQw	5070.3		5070.3		4970.4		4970.4	
	ΣQc	2924.8		2924.8		4102.1		4102.1	
	Q1	3135.0		3135.0		3506.3		3506.3	
	Q2	7995.1		7995.1		9072.4		9072.4	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x105	125x105	125x105	125x105
	X 主筋1	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	102.72	102.72	102.72	102.72	158.80	158.80	158.80	158.80
	長期 Nl	2133.5	2133.5	951.0	951.0	18122.0	18122.0	16845.0	16845.0
	長期 Ml	0.2	0.2	0.1	0.1	0.9	0.9	0.9	0.9
	長期 Nc	1066.8	1066.8	475.5	475.5	9061.1	9061.1	8422.6	8422.6
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7
	長期 Nat	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期 Ns	2133.5	2133.5	951.0	951.0	18122.0	18122.0	16845.0	16845.0
	短期 Ms	3364.9	3364.9	1158.5	1158.5	93357.8	93357.8	80466.5	80466.5
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	1372.7	1372.7	580.8	580.8	17548.1	17548.1	15737.6	15737.6
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4
	短期 Nat	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		3F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	995 / 220		1000 / 220		1000 / 220		1000 / 220	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	3064.7		2944.1		2807.0		2658.9	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2337.5		2337.5		2337.5		2337.5	
	Qw	4970.4		4995.3		4995.3		4995.3	
	rQw	4970.4		4995.3		4995.3		4995.3	
	ΣQc	4102.1		3892.4		3892.4		3892.4	
	Q1	3506.3		3506.3		3506.3		3506.3	
	Q2	9072.4		8887.7		8887.7		8887.7	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	125x105	125x105	125x100	125x100	125x100	125x100	125x100	125x100
	X 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
付帯柱	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80
	長期 Nl	15587.6	15587.6	14334.1	14334.1	13084.5	13084.5	11834.8	11834.8
	長期 Ml	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
	長期 Nc	7793.9	7793.9	7167.1	7167.1	6542.3	6542.3	5917.5	5917.5
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	18036.7	18036.7	17286.7	17286.7	17286.7	17286.7	17286.7	17286.7
	長期 Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期 Ns	15587.6	15587.6	14334.1	14334.1	13084.5	13084.5	11834.8	11834.8
	短期 Ms	71591.4	71591.4	63009.9	63009.9	54766.0	54766.0	46905.9	46905.9
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	14302.1	14302.1	12895.2	12895.2	11521.0	11521.0	10181.6	10181.6
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	36073.4	36073.4	34573.4	34573.4	34573.4	34573.4	34573.4	34573.4
	短期 Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		7F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	2486.3		2297.2		2091.2		1871.1	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2337.5		2172.5		2172.5		2172.5	
	Qw	5070.3		5070.3		5070.3		5070.3	
	rQw	5070.3		5070.3		5070.3		5070.3	
	ΣQc	3263.3		3033.5		3033.5		3033.5	
	Q1	3506.3		3258.8		3258.8		3258.8	
	Q2	8333.6		8103.8		8103.8		8103.8	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85
	X 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
付帯柱	Ag	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04
	長期 Nl	10596.8	10596.8	9370.3	9370.3	8154.4	8154.4	6938.4	6938.4
	長期 Ml	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
	長期 Nc	5298.5	5298.5	4685.2	4685.2	4077.2	4077.2	3469.2	3469.2
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	14579.4	14579.4	12149.5	12149.5	12149.5	12149.5	12149.5	12149.5
	長期 Nat	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3
	短期 Ns	10596.8	10596.8	9370.3	9370.3	8154.4	8154.4	6938.4	6938.4
	短期 Ms	39460.6	39460.6	32498.0	32498.0	26065.1	26065.1	20208.8	20208.8
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	8885.7	8885.7	7639.5	7639.5	6446.7	6446.7	5306.4	5306.4
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	29158.8	29158.8	24299.0	24299.0	24299.0	24299.0	24299.0	24299.0
	短期 Nat	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		11F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		13F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220	
	L/H	1100 / 285		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1635.5		1383.7		1102.6		784.7	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2090.0		2090.0		2090.0		2090.0	
	Qw	5070.3		5070.3		5070.3		5070.3	
	rQw	5070.3		5070.3		5070.3		5070.3	
	ΣQc	2924.8		2924.8		2924.8		2924.8	
	Q1	3135.0		3135.0		3135.0		3135.0	
	Q2	7995.1		7995.1		7995.1		7995.1	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85
	X 主筋1	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72
	長期 Nl	5722.4	5722.4	4523.9	4523.9	3325.3	3325.3	2126.8	2126.8
	長期 Ml	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
	長期 Nc	2861.2	2861.2	2262.0	2262.0	1662.7	1662.7	1063.4	1063.4
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8
	長期 Nat	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0
	短期 Ns	5722.4	5722.4	4523.9	4523.9	3325.3	3325.3	2126.8	2126.8
	短期 Ms	14968.5	14968.5	10307.1	10307.1	6432.4	6432.4	3344.9	3344.9
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	4222.0	4222.0	3198.9	3198.9	2247.4	2247.4	1367.5	1367.5
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5
	短期 Nat	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		15F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1015 / 220		995 / 250		995 / 220		995 / 220	
	L/H	1100 / 280		1100 / 398		1100 / 280		1100 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	409.6		3243.0		3169.5		3064.7	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2090.0		2337.5		2337.5		2337.5	
	Qw	5070.3		4970.4		4970.4		4970.4	
	rQw	5070.3		4970.4		4970.4		4970.4	
	ΣQc	2924.8		4102.1		4102.1		4102.1	
	Q1	3135.0		3506.3		3506.3		3506.3	
	Q2	7995.1		9072.4		9072.4		9072.4	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	125x 85	125x 85	125x105	125x105	125x105	125x105	125x105	125x105
	X 主筋1	6-D29	6-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
付帯柱	Ag	102.72	102.72	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80
	長期 Nl	946.5	946.5	18122.0	18122.0	16845.0	16845.0	15587.6	15587.6
	長期 Ml	0.1	0.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8
	長期 Nc	473.2	473.2	9061.1	9061.1	8422.6	8422.6	7793.9	7793.9
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	10856.8	10856.8	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7
	長期 Nat	2003.0	2003.0	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期 Ns	946.5	946.5	18122.0	18122.0	16845.0	16845.0	15587.6	15587.6
	短期 Ms	1147.8	1147.8	93357.8	93357.8	80466.5	80466.5	71591.4	71591.4
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	577.6	577.6	17548.1	17548.1	15737.6	15737.6	14302.1	14302.1
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	21713.5	21713.5	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4
	短期 Nat	3543.8	3543.8	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		4F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1000 / 220		1000 / 220		1000 / 220		1015 / 220	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	2944.1		2807.0		2658.9		2486.3	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2337.5		2337.5		2337.5		2337.5	
	Qw	4995.3		4995.3		4995.3		5070.3	
	rQw	4995.3		4995.3		4995.3		5070.3	
	ΣQc	3892.4		3892.4		3892.4		3263.3	
	Q1	3506.3		3506.3		3506.3		3506.3	
	Q2	8887.7		8887.7		8887.7		8333.6	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	125x100	125x100	125x100	125x100	125x100	125x100	125x 85	125x 85
	X 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	127.04	127.04
	長期 Nl	14334.1	14334.1	13084.5	13084.5	11834.8	11834.8	10596.8	10596.8
	長期 Ml	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
	長期 Nc	7167.1	7167.1	6542.3	6542.3	5917.5	5917.5	5298.5	5298.5
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	17286.7	17286.7	17286.7	17286.7	17286.7	17286.7	14579.4	14579.4
	長期 Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	2477.3	2477.3
	短期 Ns	14334.1	14334.1	13084.5	13084.5	11834.8	11834.8	10596.8	10596.8
	短期 Ms	63009.9	63009.9	54766.0	54766.0	46905.9	46905.9	39460.6	39460.6
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	12895.2	12895.2	11521.0	11521.0	10181.6	10181.6	8885.7	8885.7
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	34573.4	34573.4	34573.4	34573.4	34573.4	34573.4	29158.8	29158.8
	短期 Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	4954.6	4954.6
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		8F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 285	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc27(Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	2297.2		2091.2		1871.1		1635.5	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2172.5		2172.5		2172.5		2090.0	
	Qw	5070.3		5070.3		5070.3		5070.3	
	rQw	5070.3		5070.3		5070.3		5070.3	
	ΣQc	3033.5		3033.5		3033.5		2924.8	
	Q1	3258.8		3258.8		3258.8		3135.0	
	Q2	8103.8		8103.8		8103.8		7995.1	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85
	X 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D29	6-D29
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	102.72	102.72
	長期 Nl	9370.3	9370.3	8154.4	8154.4	6938.4	6938.4	5722.4	5722.4
	長期 Ml	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
	長期 Nc	4685.2	4685.2	4077.2	4077.2	3469.2	3469.2	2861.2	2861.2
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	12149.5	12149.5	12149.5	12149.5	12149.5	12149.5	10856.8	10856.8
	長期 Nat	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2003.0	2003.0
	短期 Ns	9370.3	9370.3	8154.4	8154.4	6938.4	6938.4	5722.4	5722.4
	短期 Ms	32498.0	32498.0	26065.1	26065.1	20208.8	20208.8	14968.5	14968.5
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	7639.5	7639.5	6446.7	6446.7	5306.4	5306.4	4222.0	4222.0
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	24299.0	24299.0	24299.0	24299.0	24299.0	24299.0	21713.5	21713.5
	短期 Nat	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	3543.8	3543.8
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		12F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		13F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		15F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1383.7		1102.6		784.7		409.6	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2090.0		2090.0		2090.0		2090.0	
	Qw	5070.3		5070.3		5070.3		5070.3	
	rQw	5070.3		5070.3		5070.3		5070.3	
	ΣQc	2924.8		2924.8		2924.8		2924.8	
	Q1	3135.0		3135.0		3135.0		3135.0	
	Q2	7995.1		7995.1		7995.1		7995.1	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85
	X 主筋1	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72
	長期 Nl	4523.9	4523.9	3325.3	3325.3	2126.8	2126.8	946.5	946.5
	長期 Ml	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
	長期 Nc	2262.0	2262.0	1662.7	1662.7	1063.4	1063.4	473.2	473.2
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8
	長期 Nat	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0
	短期 Ns	4523.9	4523.9	3325.3	3325.3	2126.8	2126.8	946.5	946.5
	短期 Ms	10307.1	10307.1	6432.4	6432.4	3344.9	3344.9	1147.8	1147.8
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	3198.9	3198.9	2247.4	2247.4	1367.5	1367.5	577.6	577.6
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5
	短期 Nat	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		1F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	995 / 250		995 / 220		995 / 220		1000 / 220	
	L/H	1100 / 398		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	3244.7		3174.2		3071.5		2952.7	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2337.5		2337.5		2337.5		2337.5	
	Qw	4970.4		4970.4		4970.4		4995.3	
	rQw	4970.4		4970.4		4970.4		4995.3	
	ΣQc	4102.1		4102.1		4102.1		3892.4	
	Q1	3506.3		3506.3		3506.3		3506.3	
	Q2	9072.4		9072.4		9072.4		8887.7	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	125x105	125x105	125x105	125x105	125x105	125x105	125x100	125x100
	X 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80
	長期 Nl	18189.5	18189.5	16907.0	16907.0	15644.0	15644.0	14385.1	14385.1
	長期 Ml	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9
	長期 Nc	9094.8	9094.8	8453.6	8453.6	7822.1	7822.1	7192.6	7192.6
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7	17286.7	17286.7
	長期 Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期 Ns	18189.5	18189.5	16907.0	16907.0	15644.0	15644.0	14385.1	14385.1
	短期 Ms	93260.7	93260.7	80380.9	80380.9	71519.1	71519.1	62949.0	62949.0
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	17573.0	17573.0	15760.8	15760.8	14323.8	14323.8	12915.2	12915.2
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4	34573.4	34573.4
	短期 Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		5F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1000 / 220		1000 / 220		1015 / 220		1015 / 220	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	2817.4		2670.8		2499.5		2310.7	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2337.5		2337.5		2337.5		2172.5	
	Qw	4995.3		4995.3		5070.3		5070.3	
	rQw	4995.3		4995.3		5070.3		5070.3	
	ΣQc	3892.4		3892.4		3263.3		3033.5	
	Q1	3506.3		3506.3		3506.3		3258.8	
	Q2	8887.7		8887.7		8333.6		8103.8	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	125x100	125x100	125x100	125x100	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85
	X 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	127.04	127.04	127.04	127.04
	長期 Nl	13130.1	13130.1	11875.2	11875.2	10632.0	10632.0	9400.3	9400.3
	長期 Ml	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
	長期 Nc	6565.1	6565.1	5937.7	5937.7	5316.1	5316.1	4700.2	4700.2
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	17286.7	17286.7	17286.7	17286.7	14579.4	14579.4	12149.5	12149.5
	長期 Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3
	短期 Ns	13130.1	13130.1	11875.2	11875.2	10632.0	10632.0	9400.3	9400.3
	短期 Ms	54718.0	54718.0	46869.3	46869.3	39431.8	39431.8	32483.8	32483.8
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	11539.4	11539.4	10198.4	10198.4	8900.7	8900.7	7653.2	7653.2
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	34573.4	34573.4	34573.4	34573.4	29158.8	29158.8	24299.0	24299.0
	短期 Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		9F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 285		1100 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	2105.5		1885.8		1649.6		1397.6	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	2172.5		2172.5		2090.0		2090.0	
	Qw	5070.3		5070.3		5070.3		5070.3	
	rQw	5070.3		5070.3		5070.3		5070.3	
	ΣQc	3033.5		3033.5		2924.8		2924.8	
	Q1	3258.8		3258.8		3135.0		3135.0	
	Q2	8103.8		8103.8		7995.1		7995.1	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85
	X 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	127.04	127.04	127.04	127.04	102.72	102.72	102.72	102.72
	長期 Nl	8179.8	8179.8	6959.4	6959.4	5738.9	5738.9	4537.1	4537.1
	長期 Ml	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
	長期 Nc	4089.9	4089.9	3479.7	3479.7	2869.5	2869.5	2268.6	2268.6
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	12149.5	12149.5	12149.5	12149.5	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8
	長期 Nat	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0
	短期 Ns	8179.8	8179.8	6959.4	6959.4	5738.9	5738.9	4537.1	4537.1
	短期 Ms	26064.8	26064.8	20223.5	20223.5	14997.8	14997.8	10333.6	10333.6
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	6459.4	6459.4	5318.2	5318.2	4232.9	4232.9	3208.0	3208.0
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	24299.0	24299.0	24299.0	24299.0	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5
	短期 Nat	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W2	
部材位置		13F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		15F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		170 / 90	
	L'/H'	1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220		1015 / 250	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 398	
	r	1.000		1.000		1.000		0.691	
	r1	1.000		1.000		1.000		0.691	
	r2	1.000		1.000		1.000		0.700	
	r3	1.000		1.000		1.000		0.710	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1116.3		798.4		423.3		2115.5	
	L.no	K1		K1		K1		K2	
	Qal	2090.0		2090.0		2090.0		1615.0	
	Qw	5070.3		5070.3		5070.3		5070.3	
	rQw	5070.3		5070.3		5070.3		3503.1	
	ΣQc	2924.8		2924.8		2924.8		2932.9	
	Q1	3135.0		3135.0		3135.0		2422.5	
	Q2	7995.1		7995.1		7995.1		5529.5	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td							176.8	
	Tv							102.4	
	Th							211.3	
	aTd							6-D13 463.2	
	aTv							6-D13 224.8	
	aTh							7-D13 262.3	
	判定							OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	110x 85	110x 85
	X 主筋1	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D32	6-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	158.80	158.80
	長期 Nl	3335.4	3335.4	2133.5	2133.5	951.0	951.0	11114.7	11114.7
	長期 Ml	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	36.4	36.4
	長期 Nc	1667.7	1667.7	1066.8	1066.8	475.5	475.5	5560.7	5560.7
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8	13506.7	13506.7
	長期 Nat	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	3096.6	3096.6
	短期 Ns	3335.4	3335.4	2133.5	2133.5	951.0	951.0	11114.7	11114.7
	短期 Ms	6456.2	6456.2	3364.9	3364.9	1158.5	1158.5	68727.5	68727.5
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	2254.6	2254.6	1372.7	1372.7	580.8	580.8	11805.3	11805.3
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-690.6	-690.6
	短期 Nac	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5	27013.4	27013.4
	短期 Nat	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	6193.2	6193.2
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2	
部材位置		2F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90	
	L'/H'	1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	0.679		0.679		0.679		0.679	
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691	
	r2	0.685		0.685		0.685		0.685	
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	2065.7		2037.6		1996.6		1943.1	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	1586.2		1586.2		1586.2		1586.2	
	Qw	5070.3		5070.3		5070.3		5070.3	
	rQw	3440.5		3440.5		3440.5		3440.5	
	ΣQc	2932.9		2932.9		2932.9		2932.9	
	Q1	2379.2		2379.2		2379.2		2379.2	
	Q2	5430.7		5430.7		5430.7		5430.7	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	172.6		170.3		166.9		162.4	
	Tv	100.0		98.6		96.6		94.0	
	Th	235.2		232.0		227.4		221.3	
	aTd	6-D13 463.2		6-D13 463.2		6-D13 463.2		6-D13 463.2	
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8	
	aTh	7-D13 262.3		7-D13 262.3		7-D13 262.3		7-D13 262.3	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85
	X 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80
	長期 Nl	10337.2	10337.2	9579.6	9579.6	8821.9	8821.9	8064.1	8064.1
	長期 Ml	34.3	34.3	31.7	31.7	29.2	29.2	26.6	26.6
	長期 Nc	5171.7	5171.7	4792.7	4792.7	4413.6	4413.6	4034.5	4034.5
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	13506.7	13506.7	13506.7	13506.7	13506.7	13506.7	13506.7	13506.7
	長期 Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期 Ns	21366.5	21366.5	9579.6	9579.6	8821.9	8821.9	8064.1	8064.1
	短期 Ms	34.3	34.3	54486.9	54486.9	48749.4	48749.4	43120.2	43120.2
	短期 L.no	K3	K3	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	10686.3	10686.3	9743.2	9743.2	8842.7	8842.7	7952.1	7952.1
	短期 Nt	0.0	0.0	-163.5	-163.5	-20.8	-20.8	0.0	0.0
	短期 Nac	27013.4	27013.4	27013.4	27013.4	27013.4	27013.4	27013.4	27013.4
	短期 Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2	
部材位置		6F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90	
	L'/H'	1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	0.679		0.679		0.679		0.679	
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691	
	r2	0.685		0.685		0.685		0.685	
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	1865.0		1791.1		1705.6		1607.3	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	1586.2		1586.2		1474.2		1474.2	
	Qw	5070.3		5070.3		5070.3		5070.3	
	rQw	3440.5		3440.5		3440.5		3440.5	
	ΣQc	2932.9		2932.9		2730.7		2730.7	
	Q1	2379.2		2379.2		2211.3		2211.3	
	Q2	5430.7		5430.7		5293.5		5293.5	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	155.9		149.7		142.5		134.3	
	Tv	90.2		86.7		82.5		77.8	
	Th	212.4		204.0		194.2		183.0	
	aTd	6-D13 463.2		6-D13 463.2		6-D13 463.2		6-D13 463.2	
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8	
	aTh	7-D13 262.3		7-D13 262.3		7-D13 262.3		7-D13 262.3	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85
	X 主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04
	長期 Nl	7306.3	7306.3	6548.3	6548.3	5790.3	5790.3	5037.2	5037.2
	長期 Ml	24.1	24.1	21.6	21.6	19.1	19.1	16.6	16.6
	長期 Nc	3655.3	3655.3	3276.1	3276.1	2896.9	2896.9	2520.1	2520.1
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	13506.7	13506.7	13049.4	13049.4	10874.5	10874.5	10874.5	10874.5
	長期 Nat	3096.6	3096.6	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3
	短期 Ns	7306.3	7306.3	6548.3	6548.3	5790.3	5790.3	5037.2	5037.2
	短期 Ms	37637.4	37637.4	32372.8	32372.8	27305.8	27305.8	22477.6	22477.6
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	7074.7	7074.7	6217.1	6217.1	5377.5	5377.5	4562.0	4562.0
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	27013.4	27013.4	26098.8	26098.8	21749.0	21749.0	21749.0	21749.0
	短期 Nat	6193.2	6193.2	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2	
部材位置		10F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		13F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90	
	L'/H'	1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220		1015 / 220	
	L/H	1100 / 280		1100 / 285		1100 / 280		1100 / 280	
	r	0.679		0.684		0.679		0.679	
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691	
	r2	0.685		0.688		0.685		0.685	
	r3	0.679		0.684		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.1		0.1		0.1		0.1	
	Qds	1484.9		1337.3		1168.5		985.0	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	1474.2		1430.0		1418.2		1418.2	
	Qw	5070.3		5070.3		5070.3		5070.3	
	rQw	3440.5		3469.1		3440.5		3440.5	
	ΣQc	2730.7		2635.2		2635.2		2635.2	
	Q1	2211.3		2145.0		2127.3		2127.3	
	Q2	5293.5		5272.1		5228.7		5228.7	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	124.1		111.8		97.6		82.3	
	Tv	71.8		64.7		56.5		47.7	
	Th	169.1		151.0		133.1		112.2	
	aTd	6-D13 463.2		6-D13 463.2		6-D13 463.2		6-D13 463.2	
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8	
	aTh	7-D13 262.3		7-D13 262.3		7-D13 262.3		7-D13 262.3	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85
	X 主筋1	6-D32	6-D32	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	127.04	127.04	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72
	長期 Nl	4283.9	4283.9	3530.6	3530.6	2785.2	2785.2	2039.7	2039.7
	長期 Ml	14.1	14.1	11.7	11.7	9.2	9.2	6.8	6.8
	長期 Nc	2143.2	2143.2	1766.4	1766.4	1393.4	1393.4	1020.5	1020.5
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	10874.5	10874.5	9709.3	9709.3	9709.3	9709.3	9709.3	9709.3
	長期 Nat	2477.3	2477.3	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0
	短期 Ns	4283.9	4283.9	3530.6	3530.6	2785.2	2785.2	2039.7	2039.7
	短期 Ms	17921.6	17921.6	13708.2	13708.2	9857.6	9857.6	6548.0	6548.0
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	3771.2	3771.2	3011.5	3011.5	2288.8	2288.8	1615.1	1615.1
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	21749.0	21749.0	19418.5	19418.5	19418.5	19418.5	19418.5	19418.5
	短期 Nat	4954.6	4954.6	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2	
部材位置		14F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		15F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	25.0		25.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90	
	L'/H'	1015 / 220		1015 / 220	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280	
	r	0.679		0.679	
	r1	0.691		0.691	
	r2	0.685		0.685	
	r3	0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68	
応力	Qdl	0.1		0.1	
	Qds	778.5		541.0	
	L.no	K2		K2	
	Qal	1418.2		1418.2	
	Qw	5070.3		5070.3	
	rQw	3440.5		3440.5	
	ΣQc	2635.2		2635.2	
	Q1	2127.3		2127.3	
	Q2	5228.7		5228.7	
	判定	OK		OK	
開口	Td	65.1		45.2	
	Tv	37.7		26.2	
	Th	88.7		61.6	
	aTd	6-D13 463.2		6-D13 463.2	
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8	
	aTh	7-D13 262.3		7-D13 262.3	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 85	110x 85	110x 85	110x 85
	X 主筋1	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29
	X				
	X 主筋2				
	X				
	X 芯鉄筋				
	Y 主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
	Y				
	Y 主筋2				
	Y				
	Y 芯鉄筋				
	Ag	102.72	102.72	102.72	102.72
	長期 Nl	1294.3	1294.3	557.3	557.3
	長期 Ml	4.3	4.3	1.9	1.9
	長期 Nc	647.6	647.6	278.8	278.8
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	9709.3	9709.3	9709.3	9709.3
	長期 Nat	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0
	短期 Ns	1294.3	1294.3	557.3	557.3
	短期 Ms	3753.8	3753.8	1542.6	1542.6
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	988.4	988.4	418.9	418.9
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	19418.5	19418.5	19418.5	19418.5
	短期 Nat	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8
	判定	OK	OK	OK	OK

A-4.3.4　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.3.5　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.8　断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

（１）長期荷重時断面検定比図

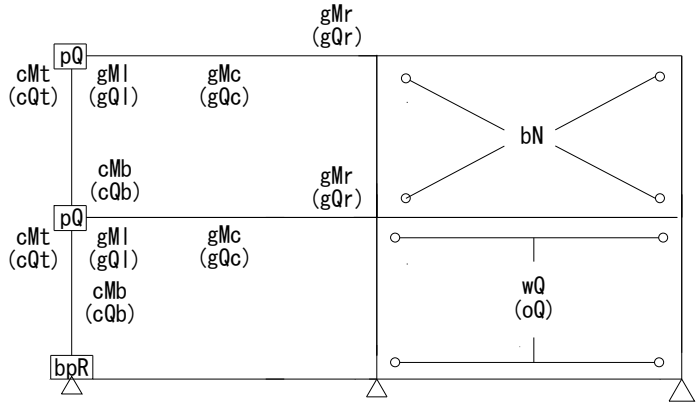



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　　：壁のせん断力検定比
(oQ)　：壁の開口補強検定比

bN　　：ブレースの軸力検定比

pQ　　：接合部のせん断力検定比

bpR　　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

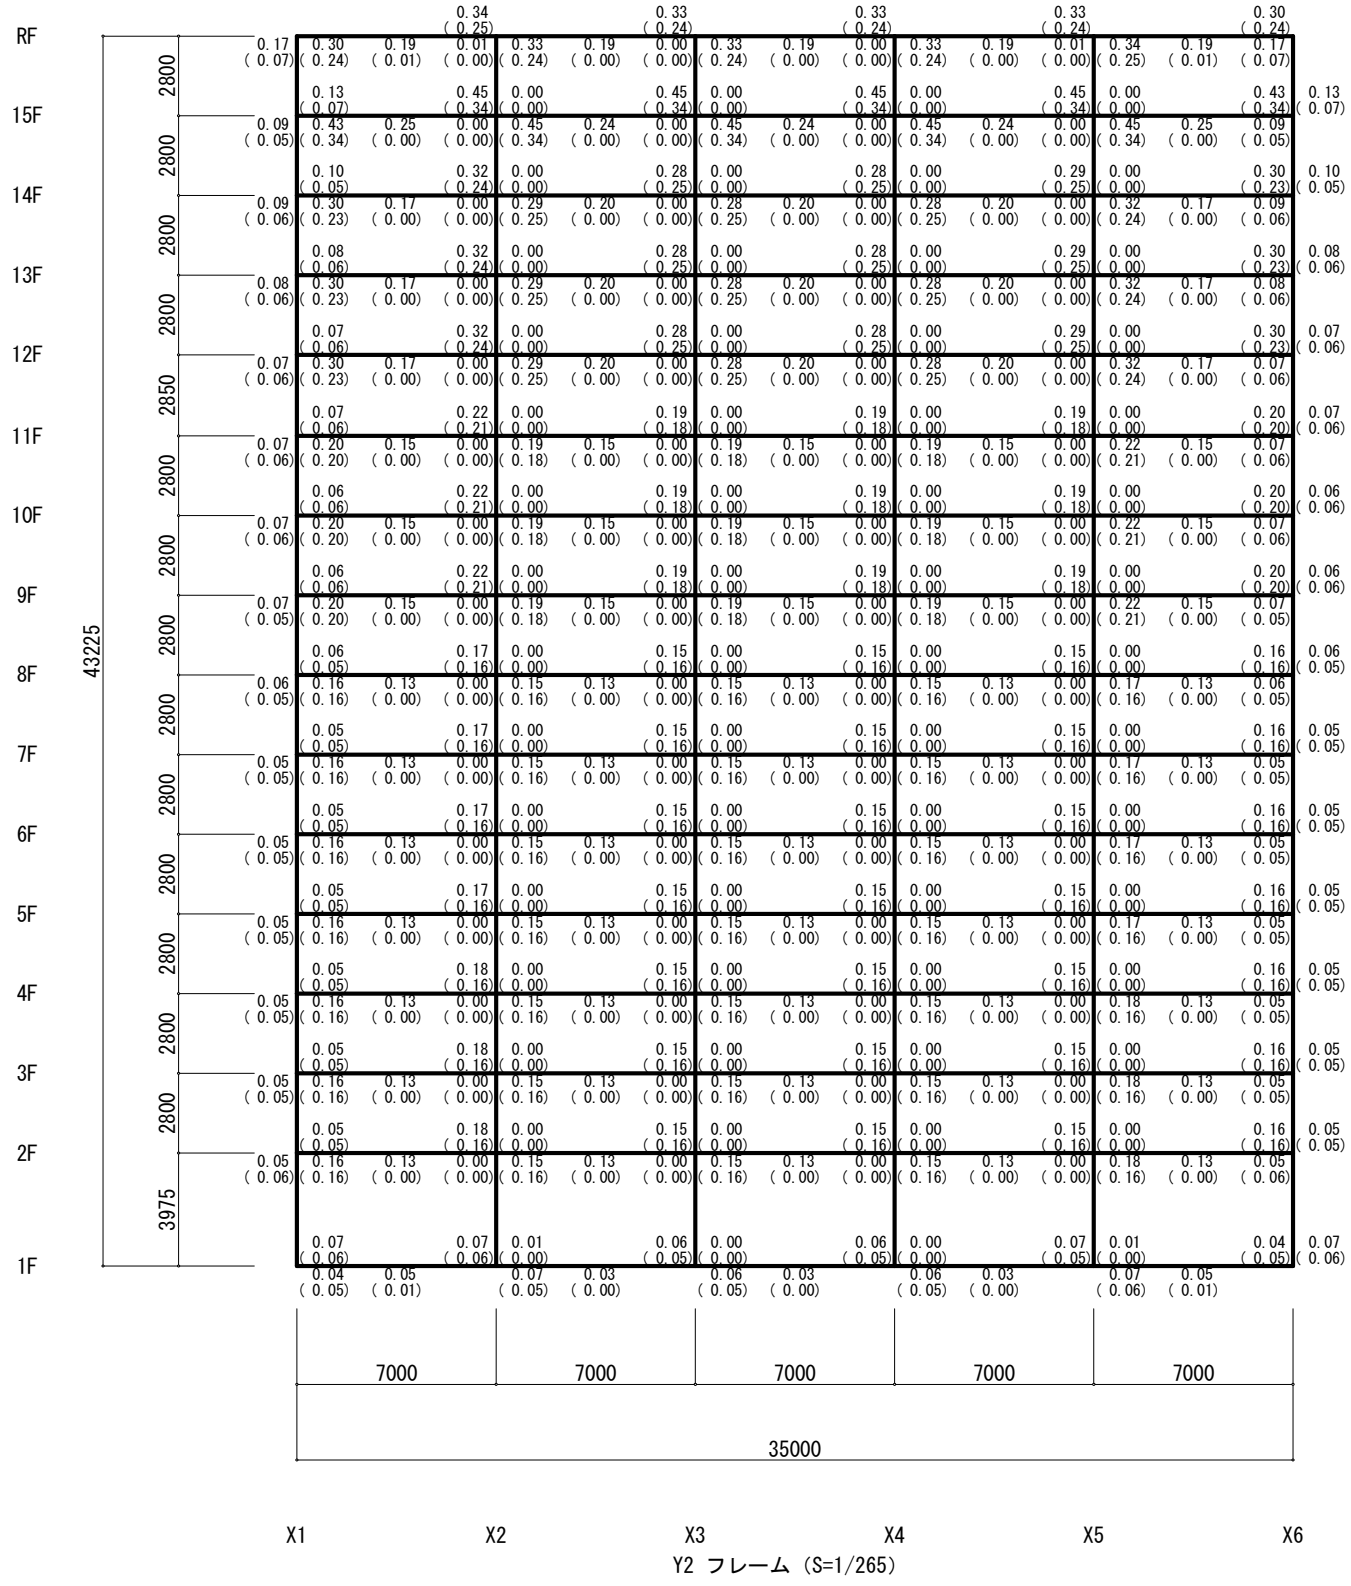
RF
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
2800
2850
3975
43225
7000
35000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y2 フレーム (S=1/265)

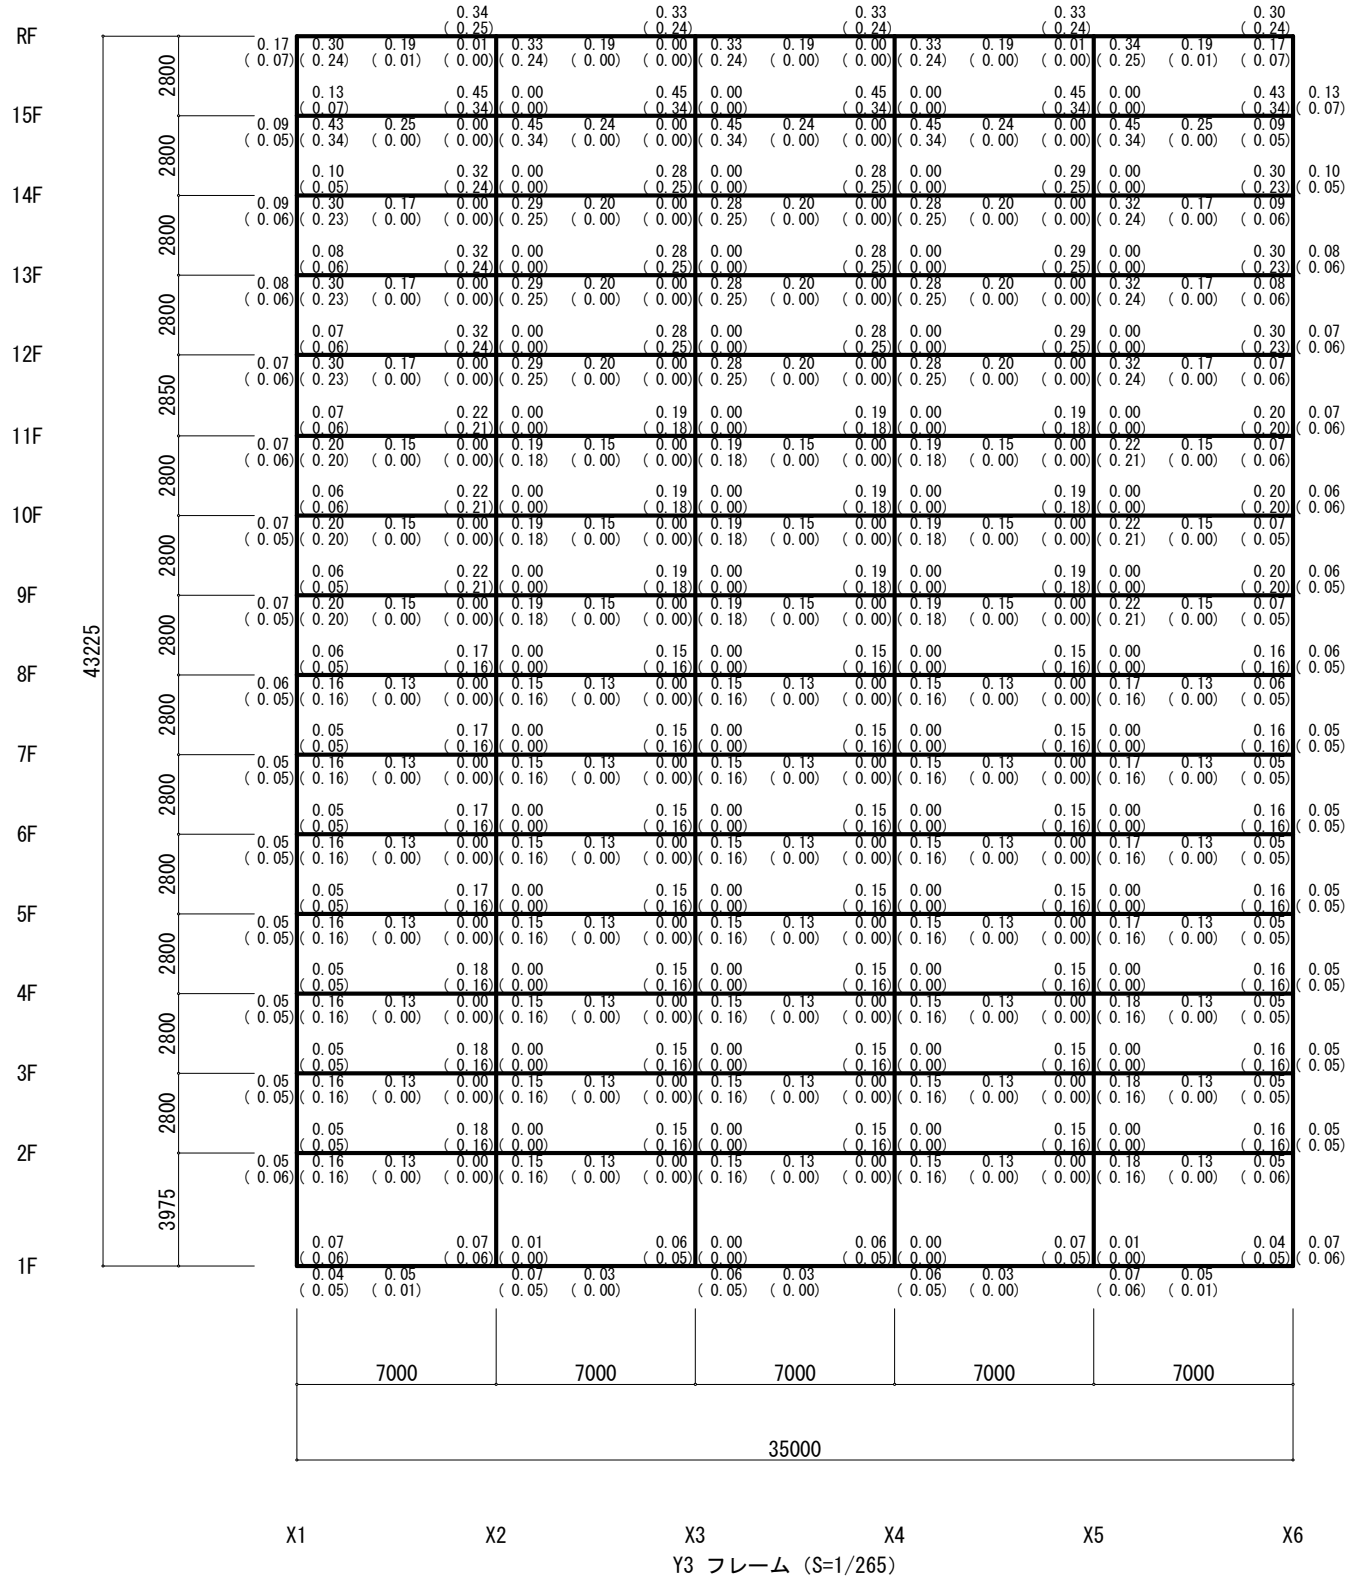
RF
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
2800
2850
3975
43225
7000
35000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y3 フレーム (S=1/265)

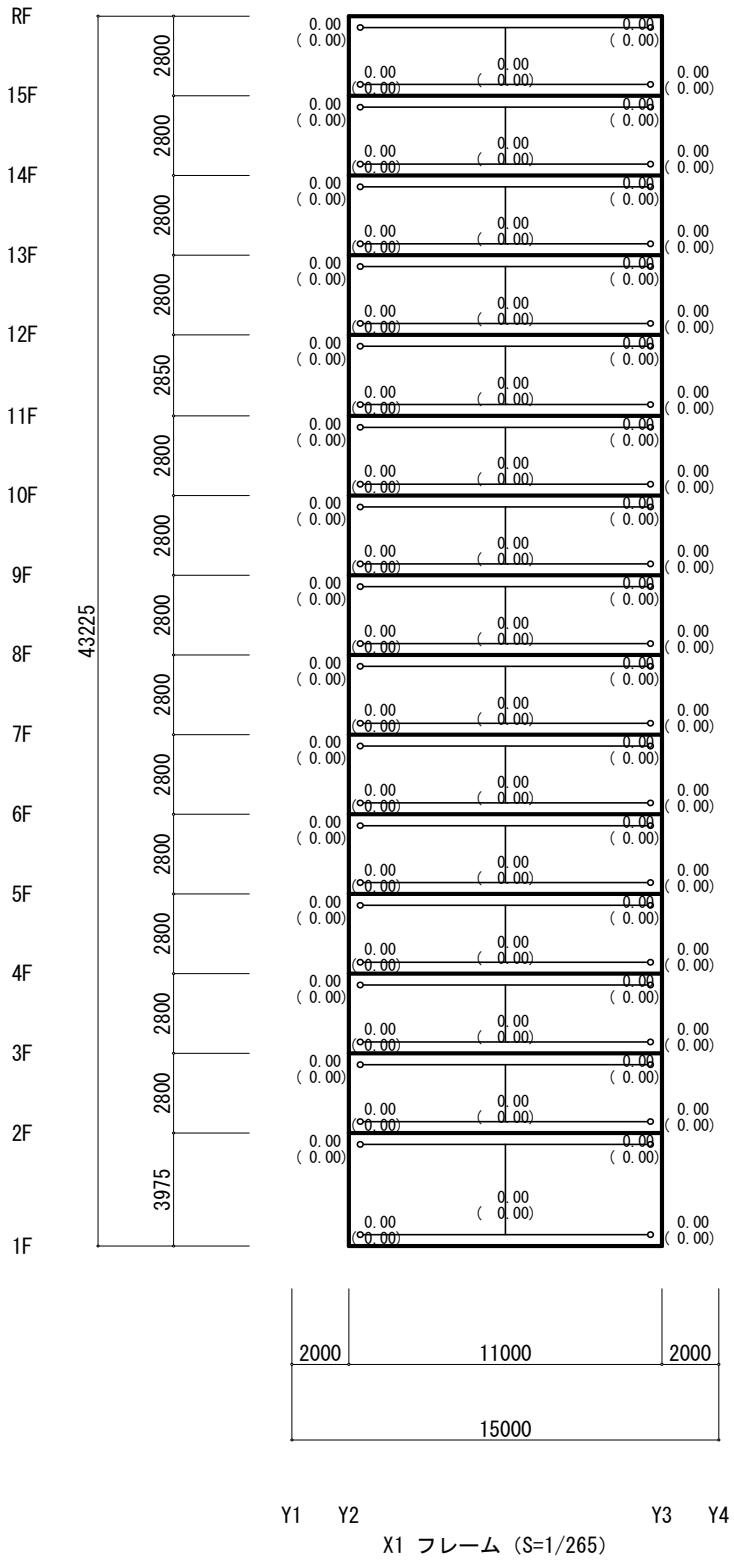

X1 フレーム (S=1/265)

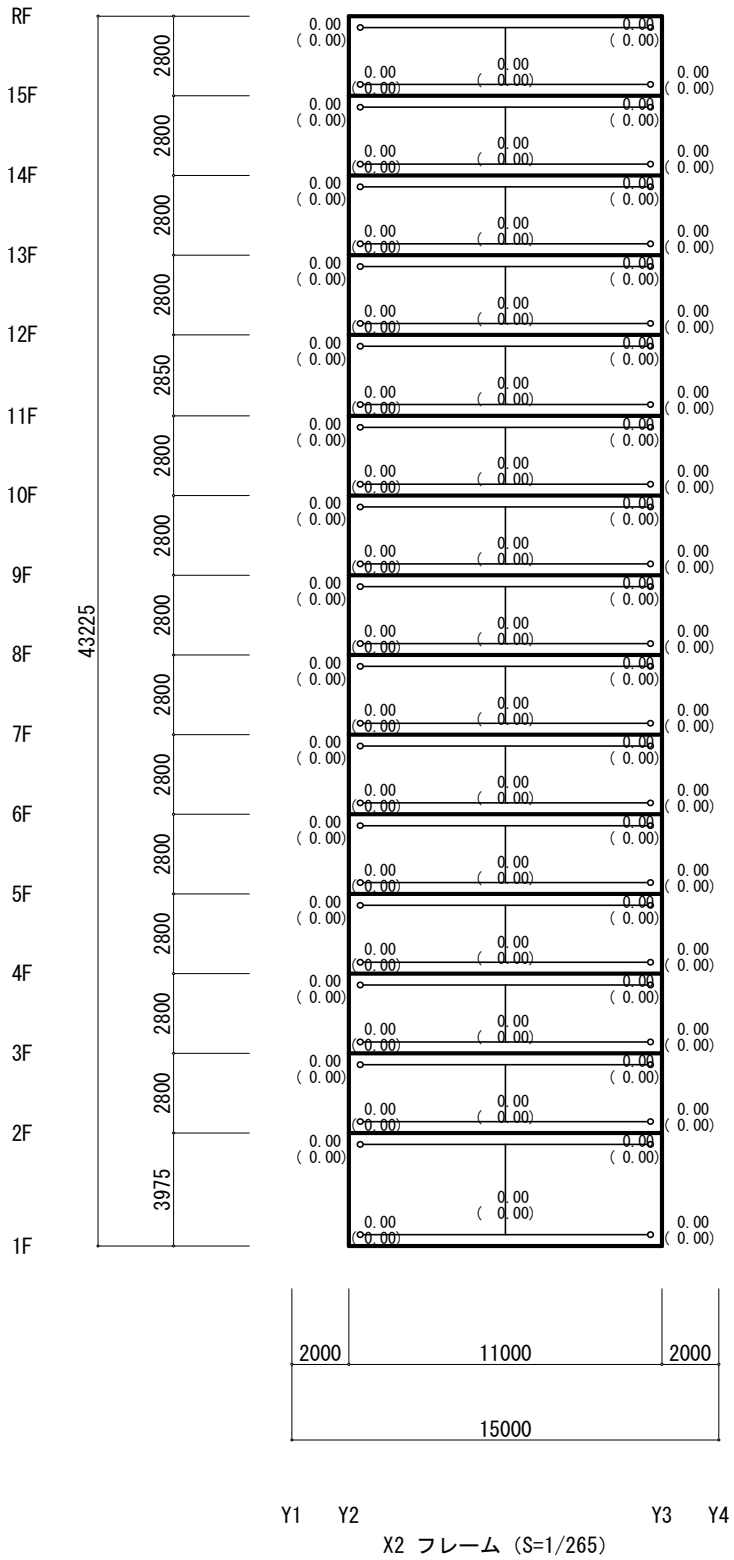

X2 フレーム (S=1/265)

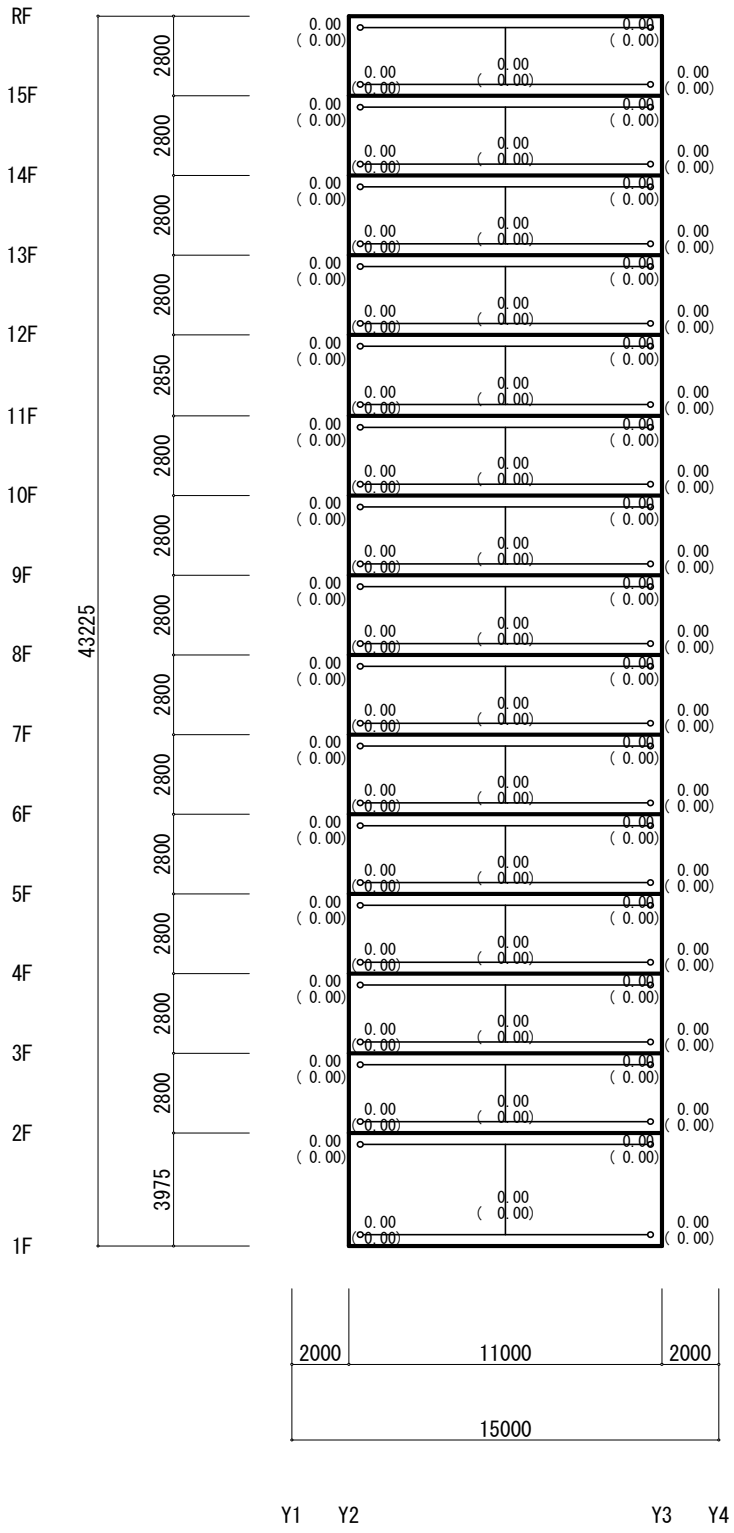

X3 フレーム (S=1/265)

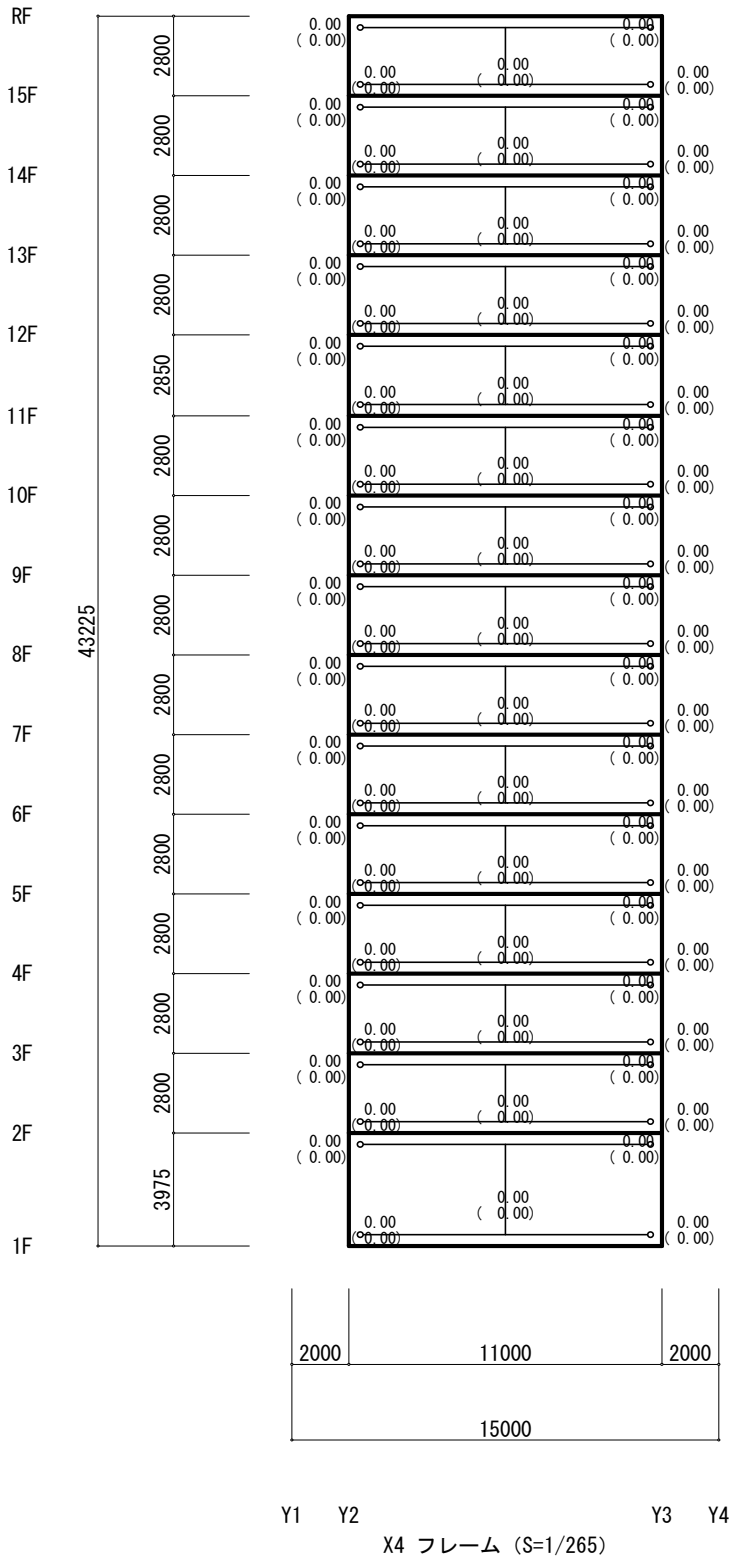

X4 フレーム (S=1/265)

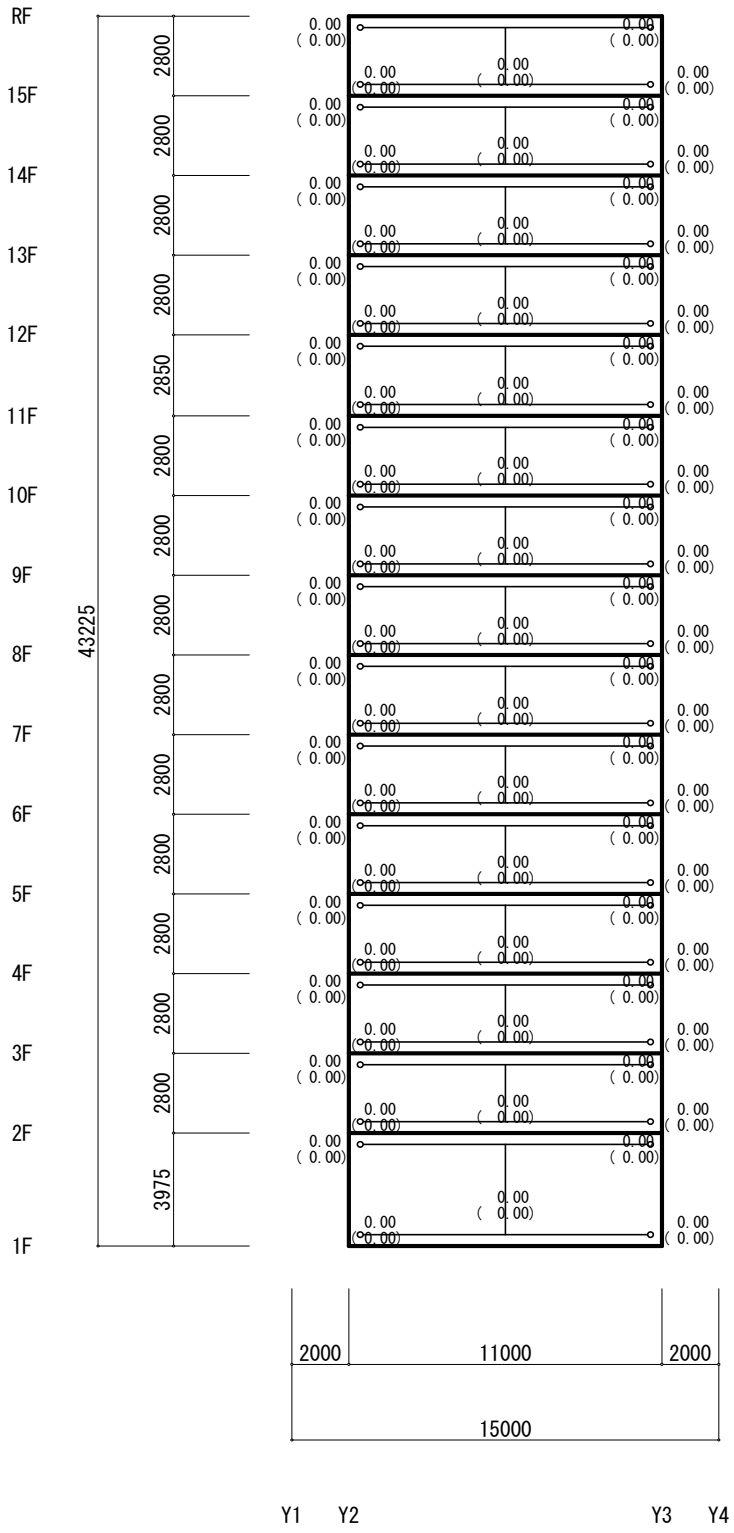

X5 フレーム (S=1/265)

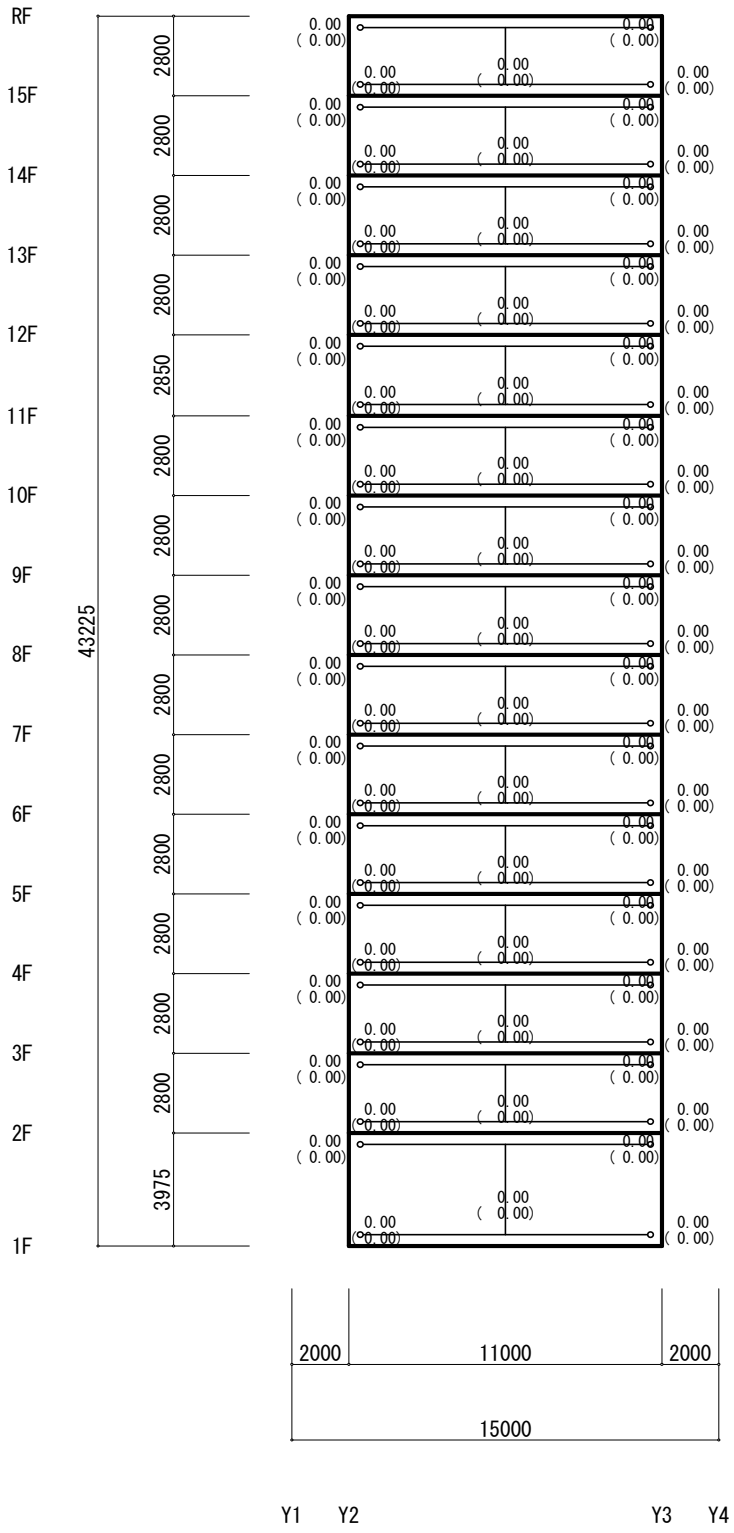

X6 フレーム (S=1/265)

（２）短期荷重時断面検定比図

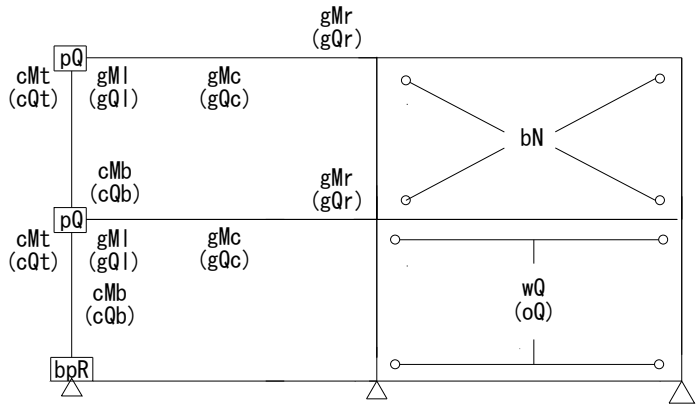



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　　：壁のせん断力検定比
(oQ)　：壁の開口補強検定比

bN　　：ブレースの軸力検定比

pQ　　：接合部のせん断力検定比

bpR　　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

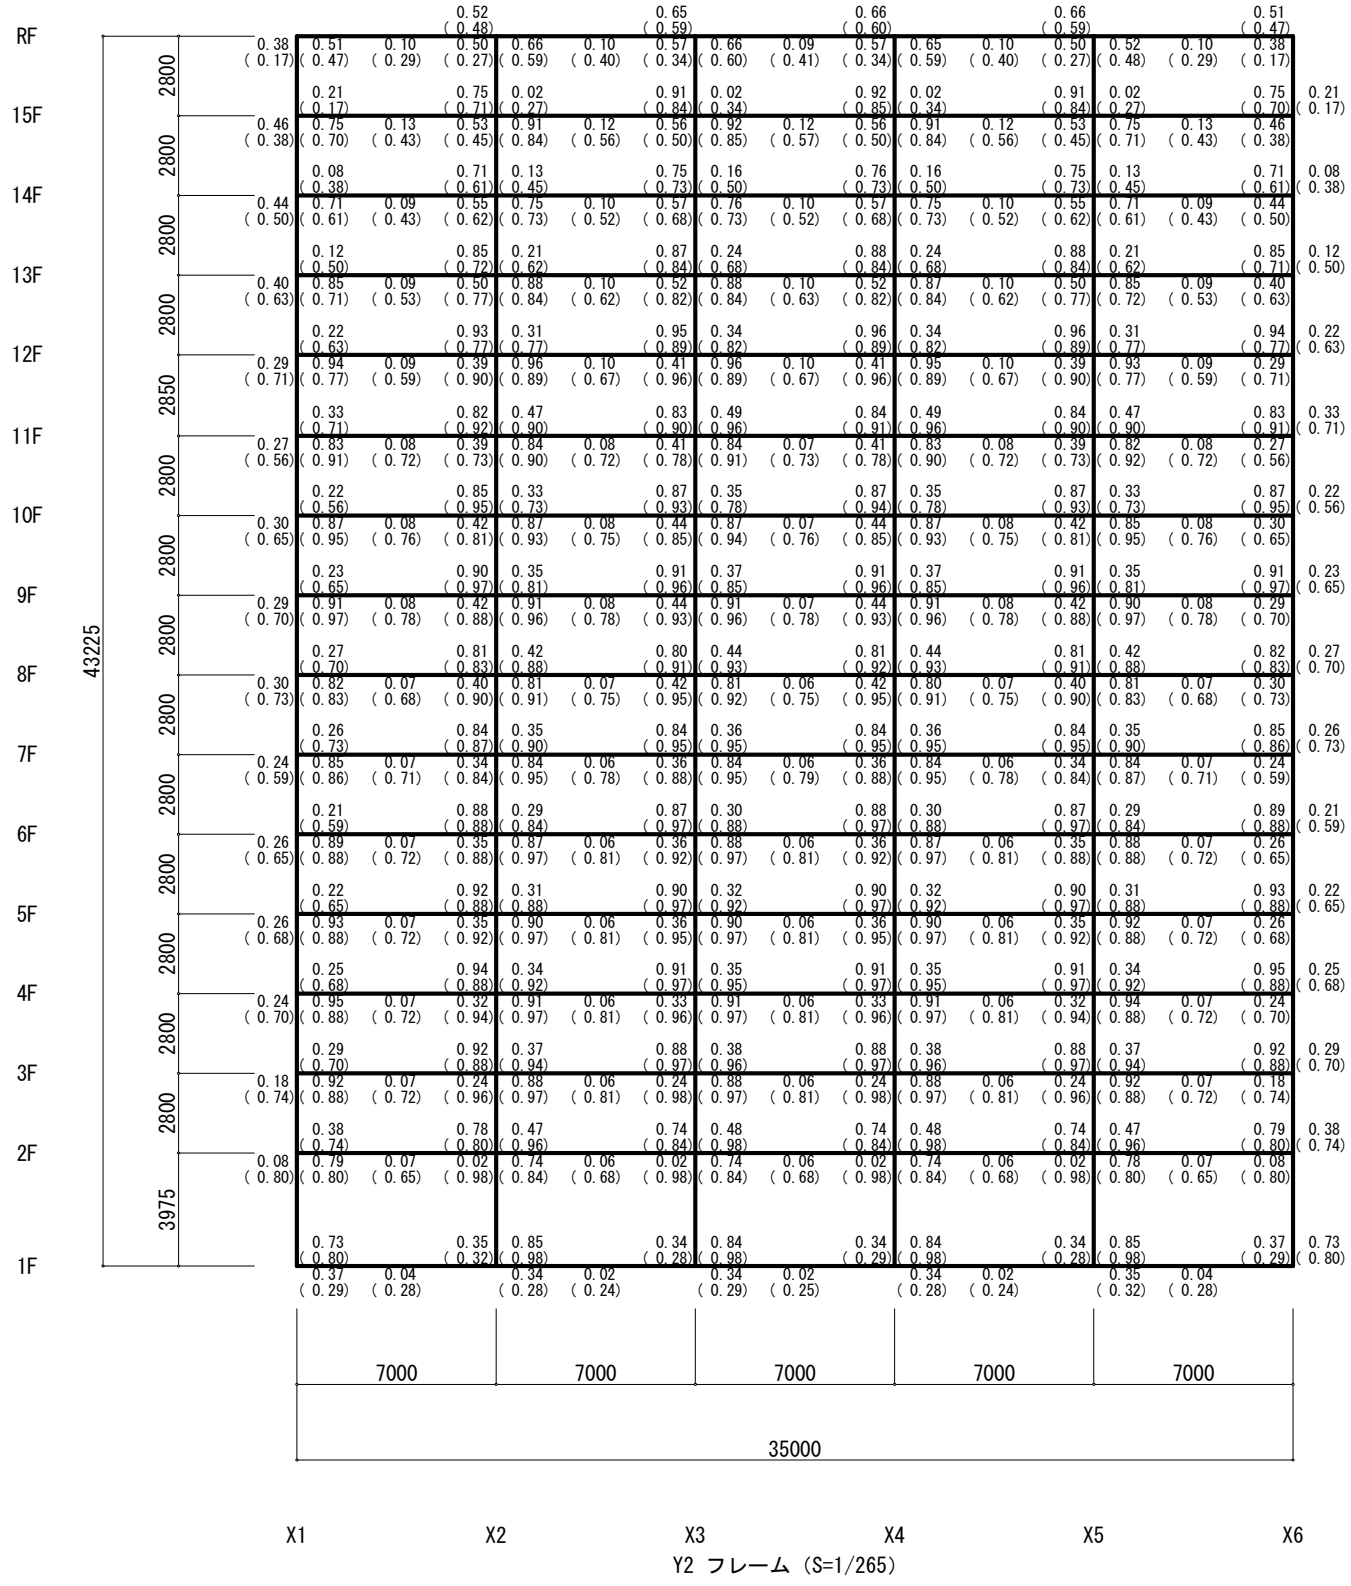
RF
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
2800
2850
3975
43225
7000
35000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y2 フレーム (S=1/265)

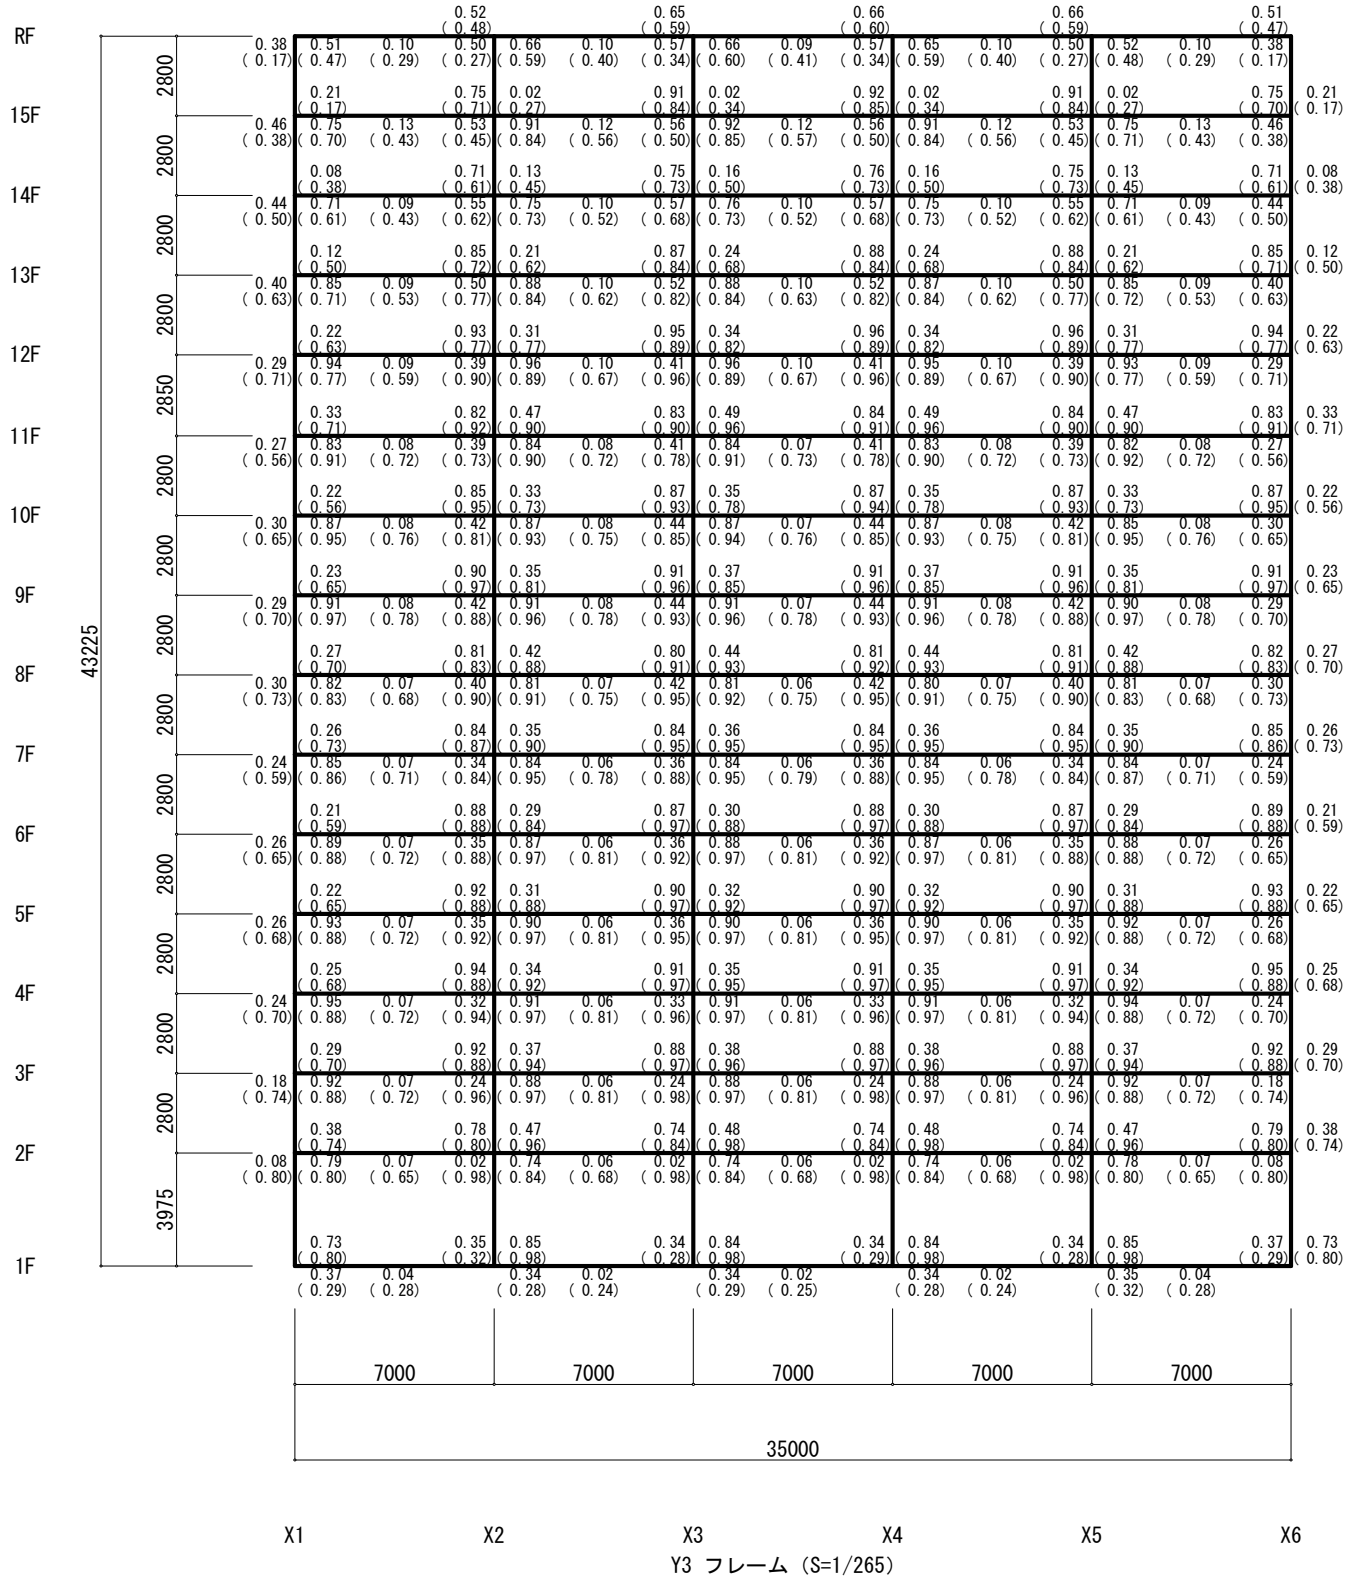
RF
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
2800
2850
3975
43225
7000
35000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y3 フレーム (S=1/265)

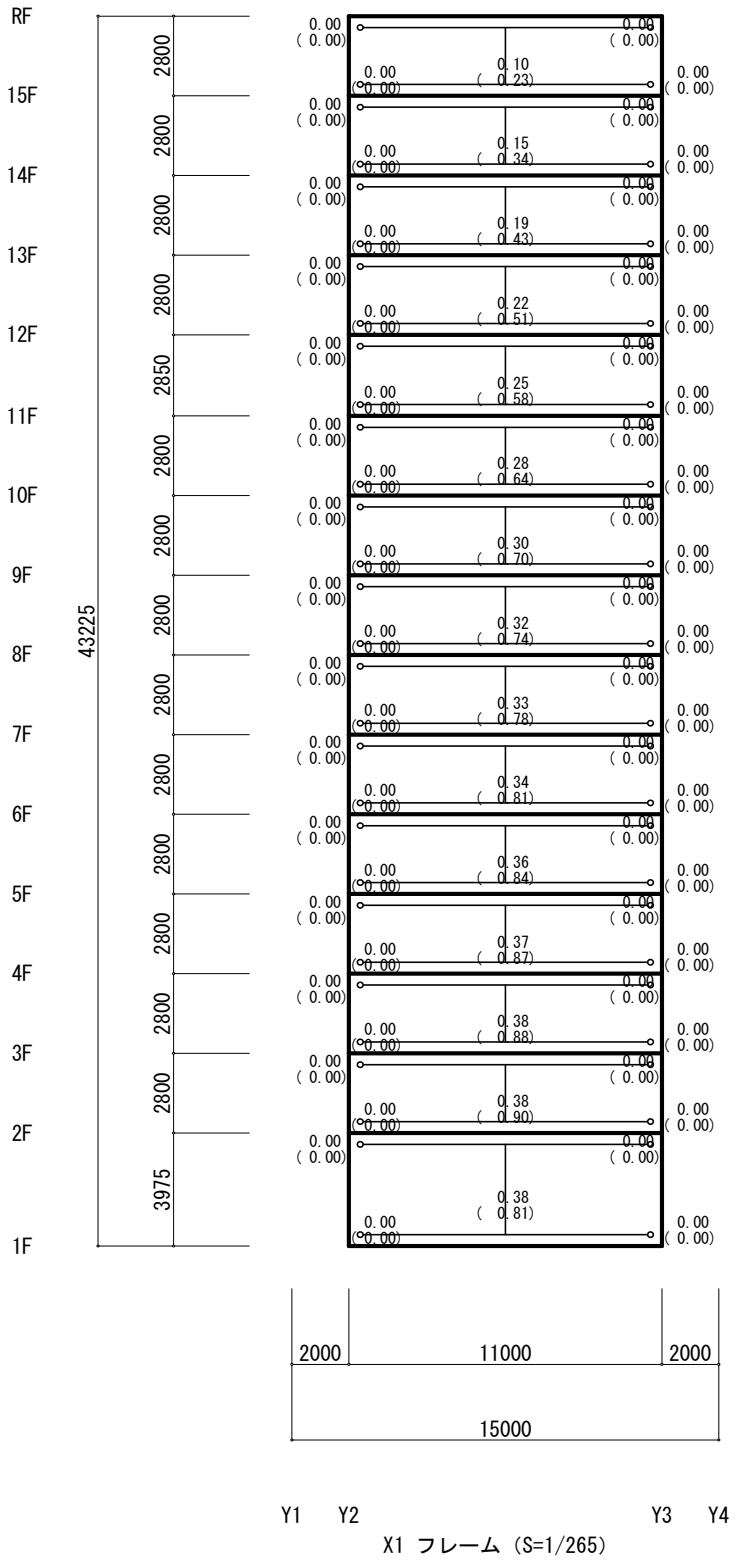

X1 フレーム (S=1/265)

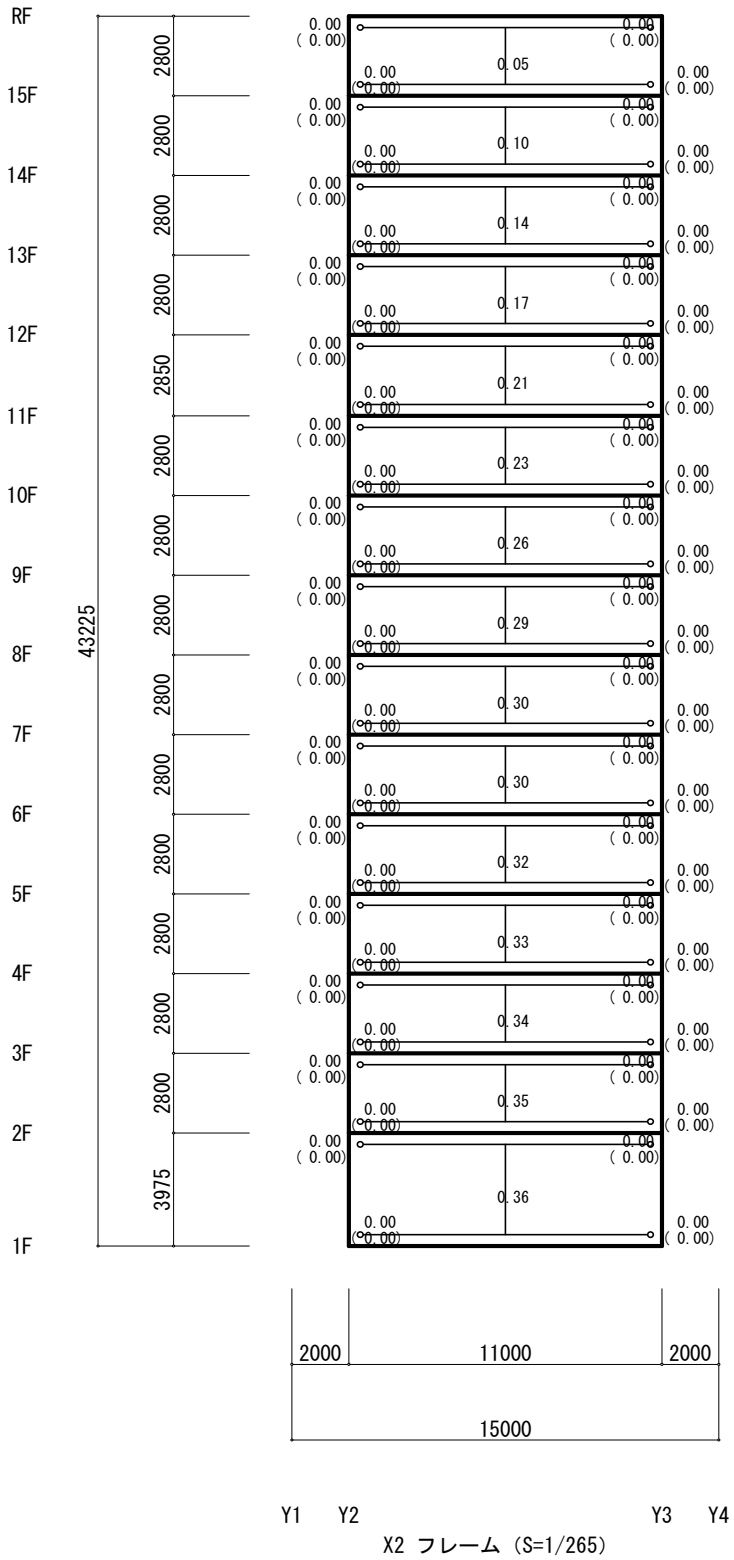

X2 フレーム (S=1/265)

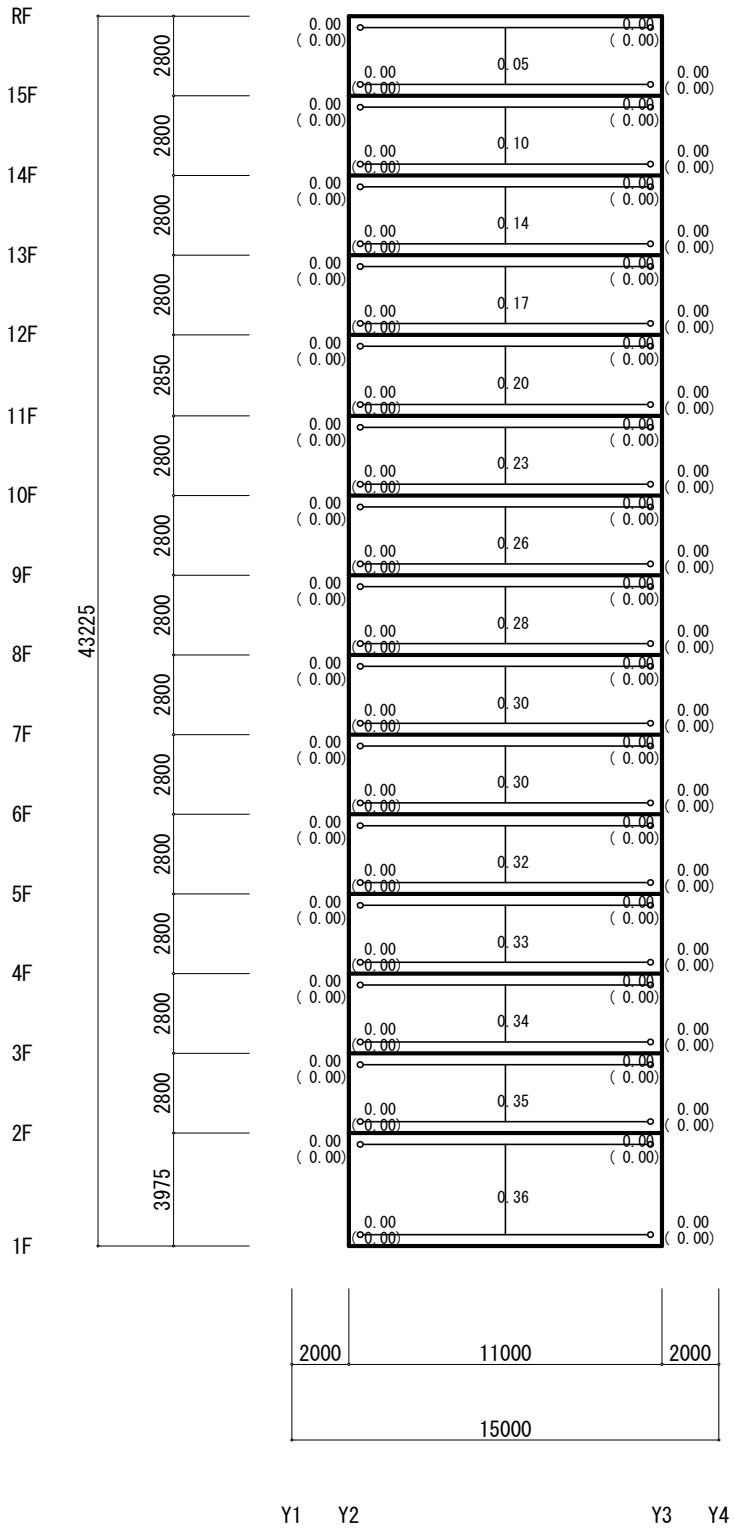

X3 フレーム (S=1/265)

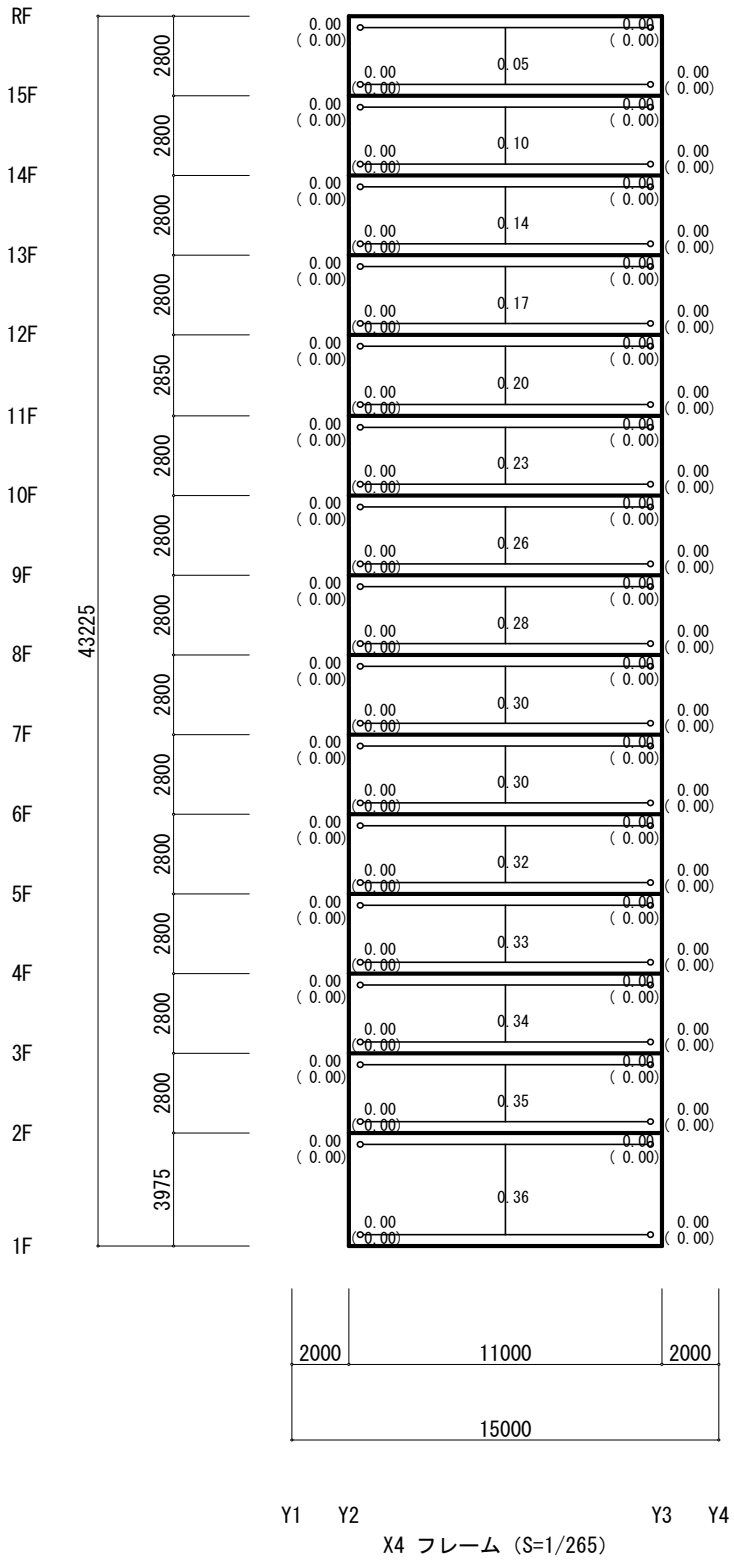

X4 フレーム (S=1/265)

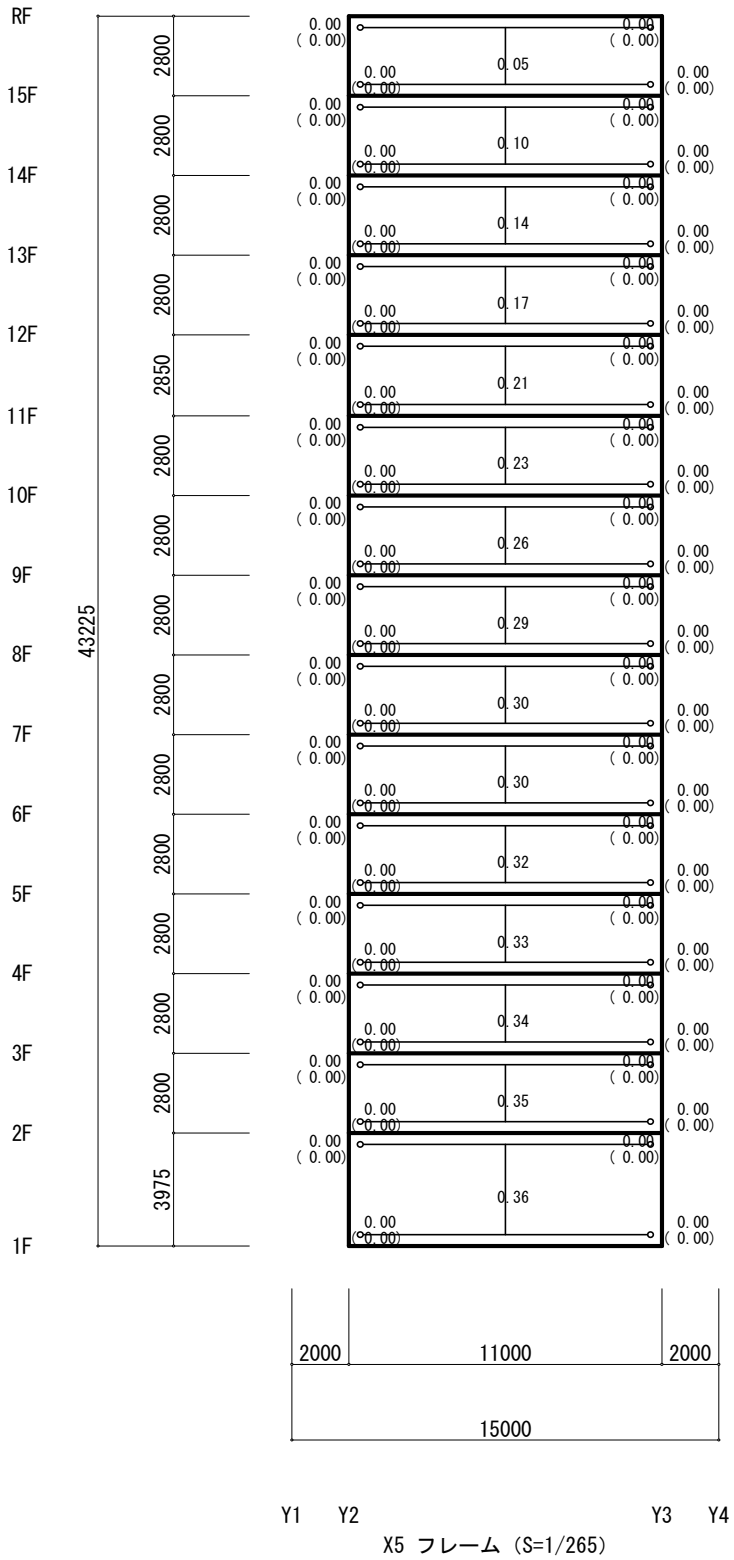

X5 フレーム (S=1/265)

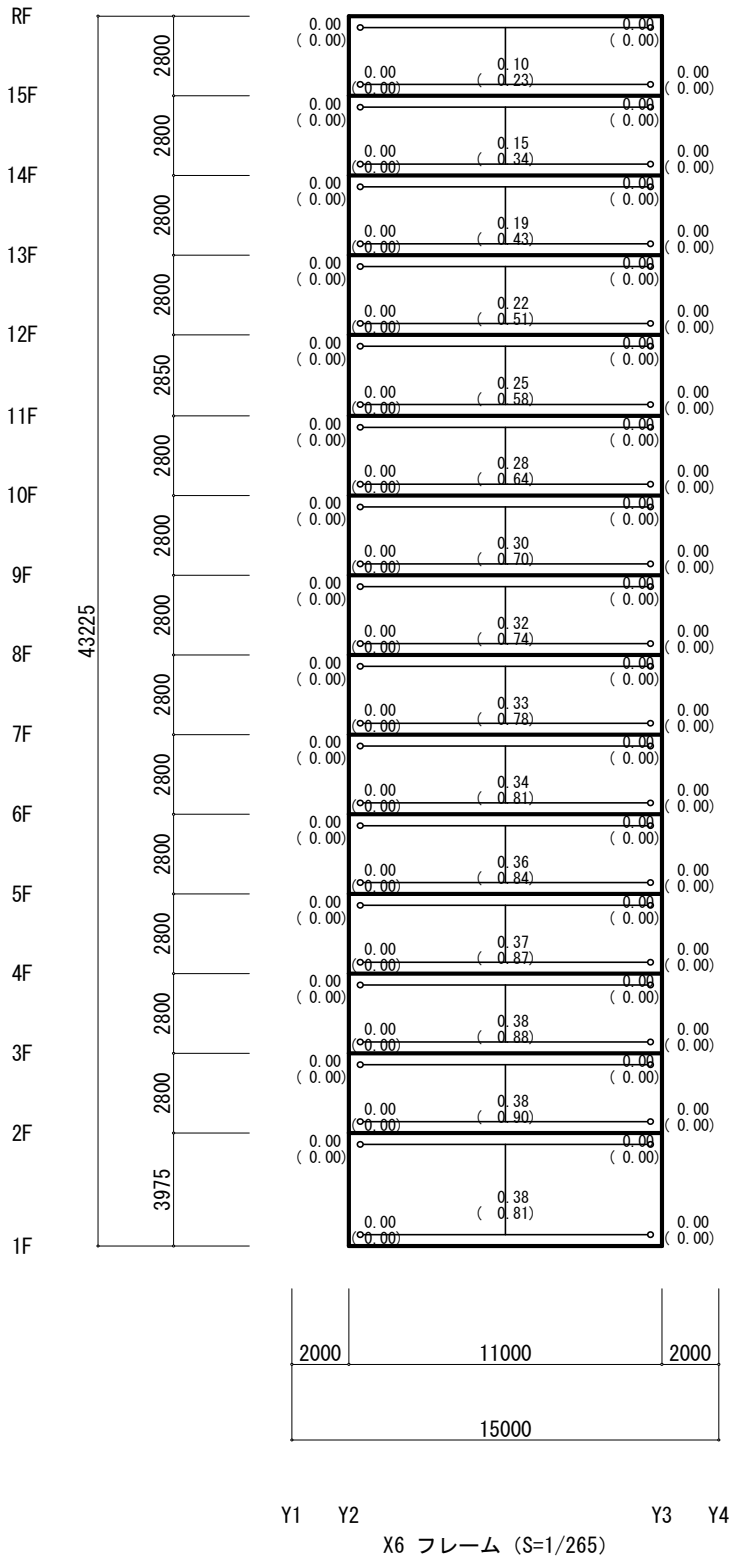

X6 フレーム (S=1/265)

（３）短期荷重時断面検定比図（地震荷重時）

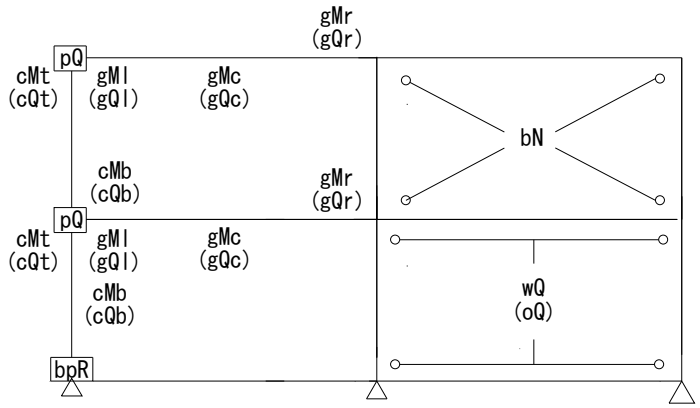



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

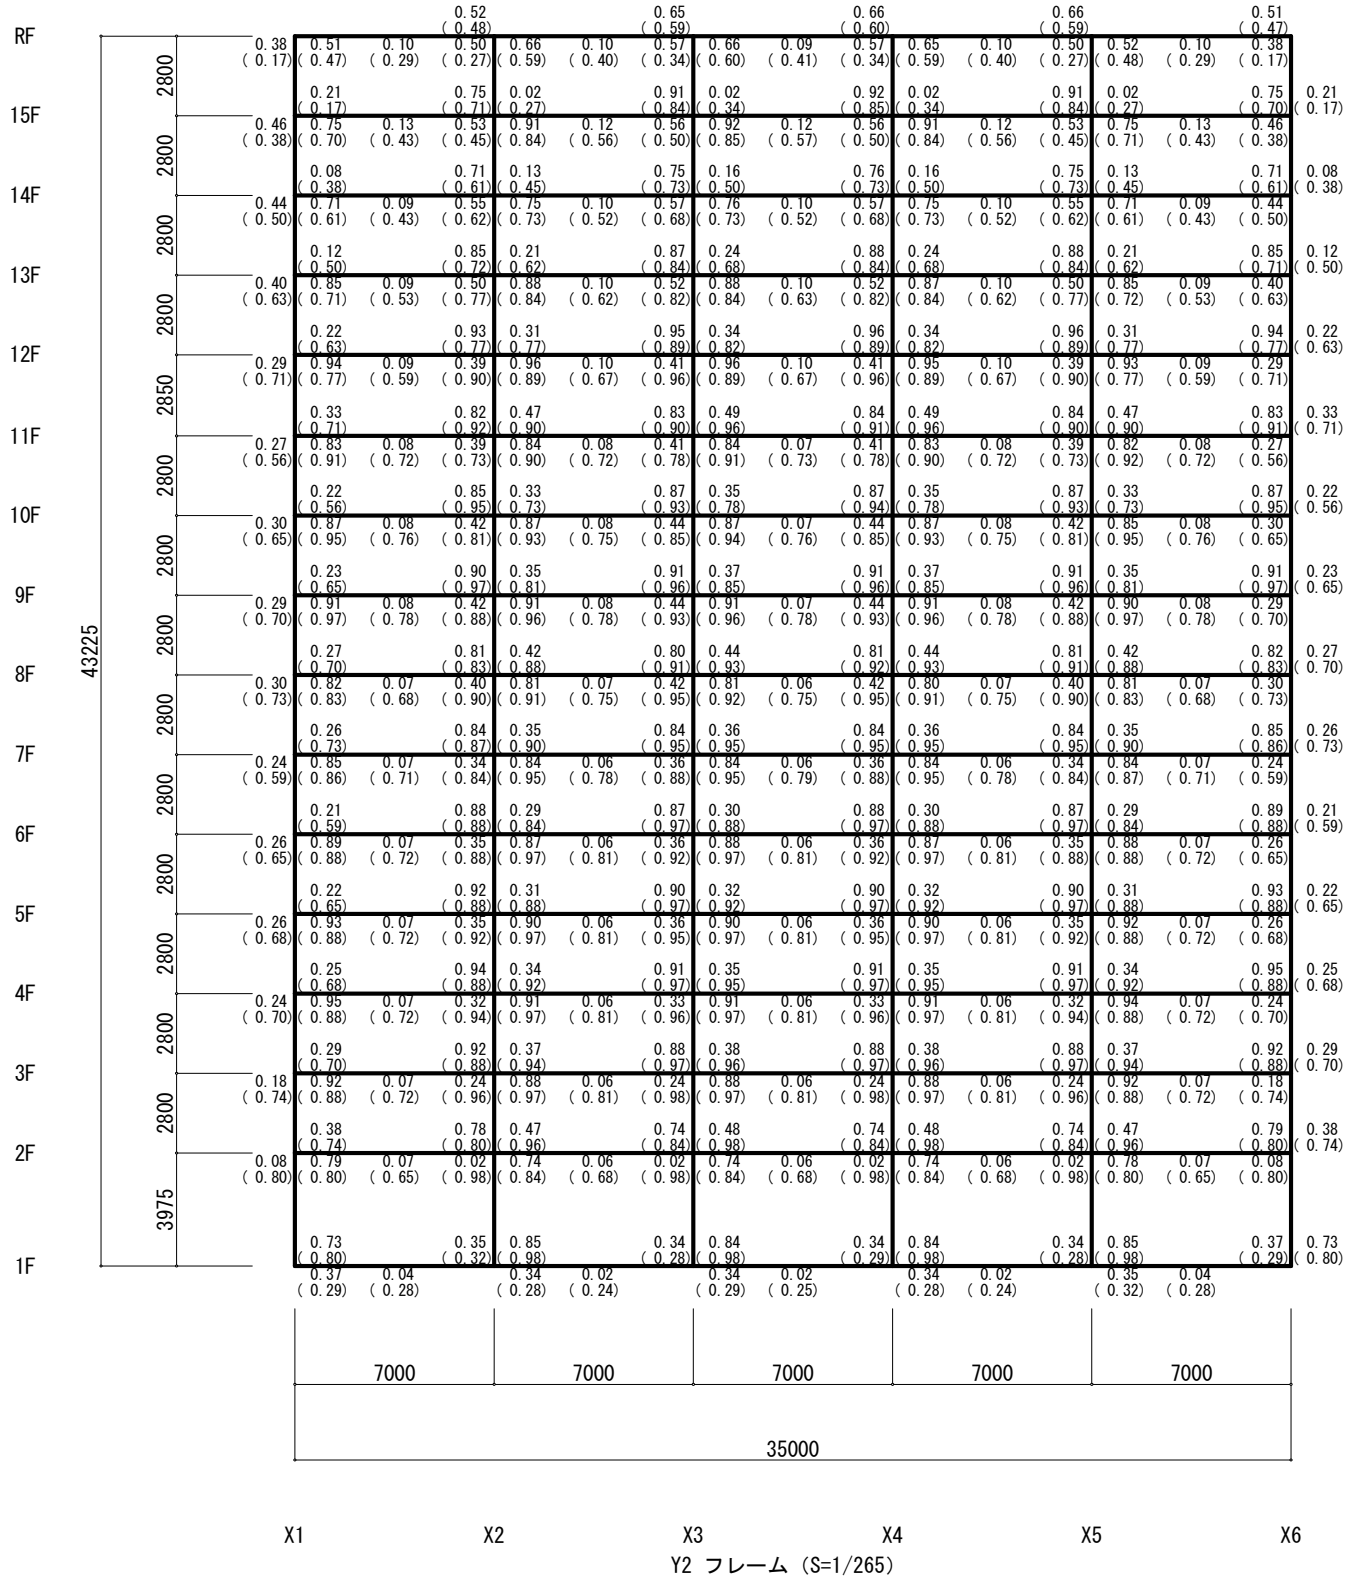
RF
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
2800
2850
3975
43225
7000
35000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y2 フレーム (S=1/265)

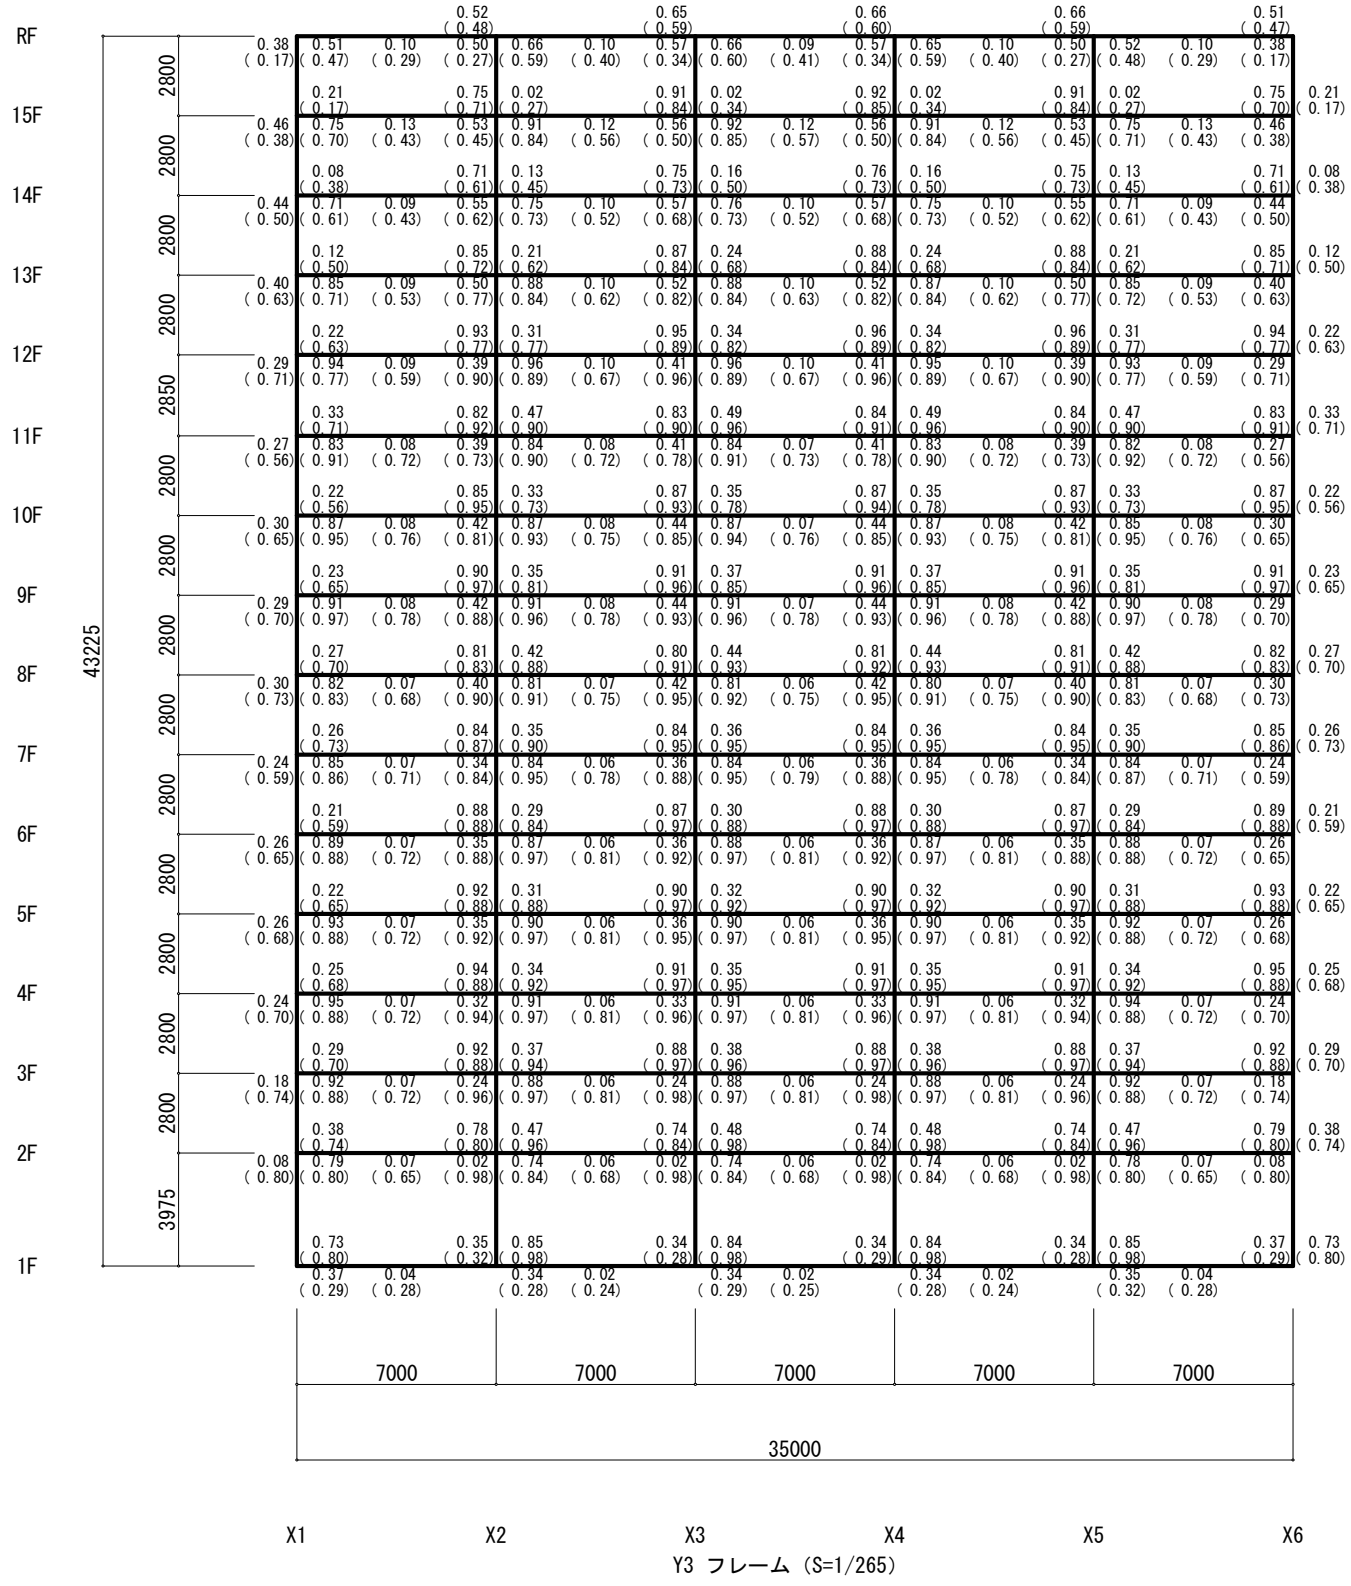
RF
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
2800
2850
3975
43225
7000
35000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y3 フレーム (S=1/265)

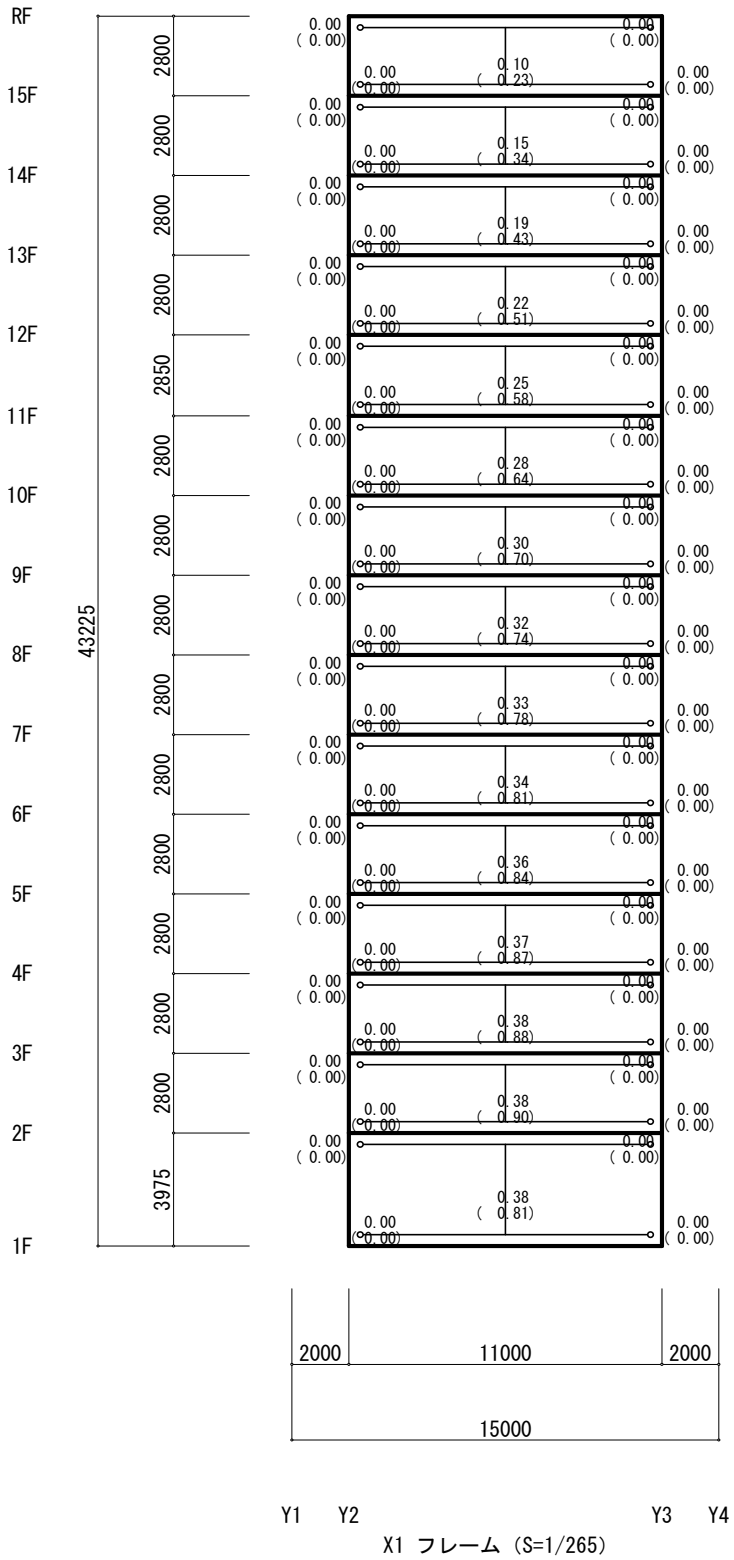

X1 フレーム (S=1/265)

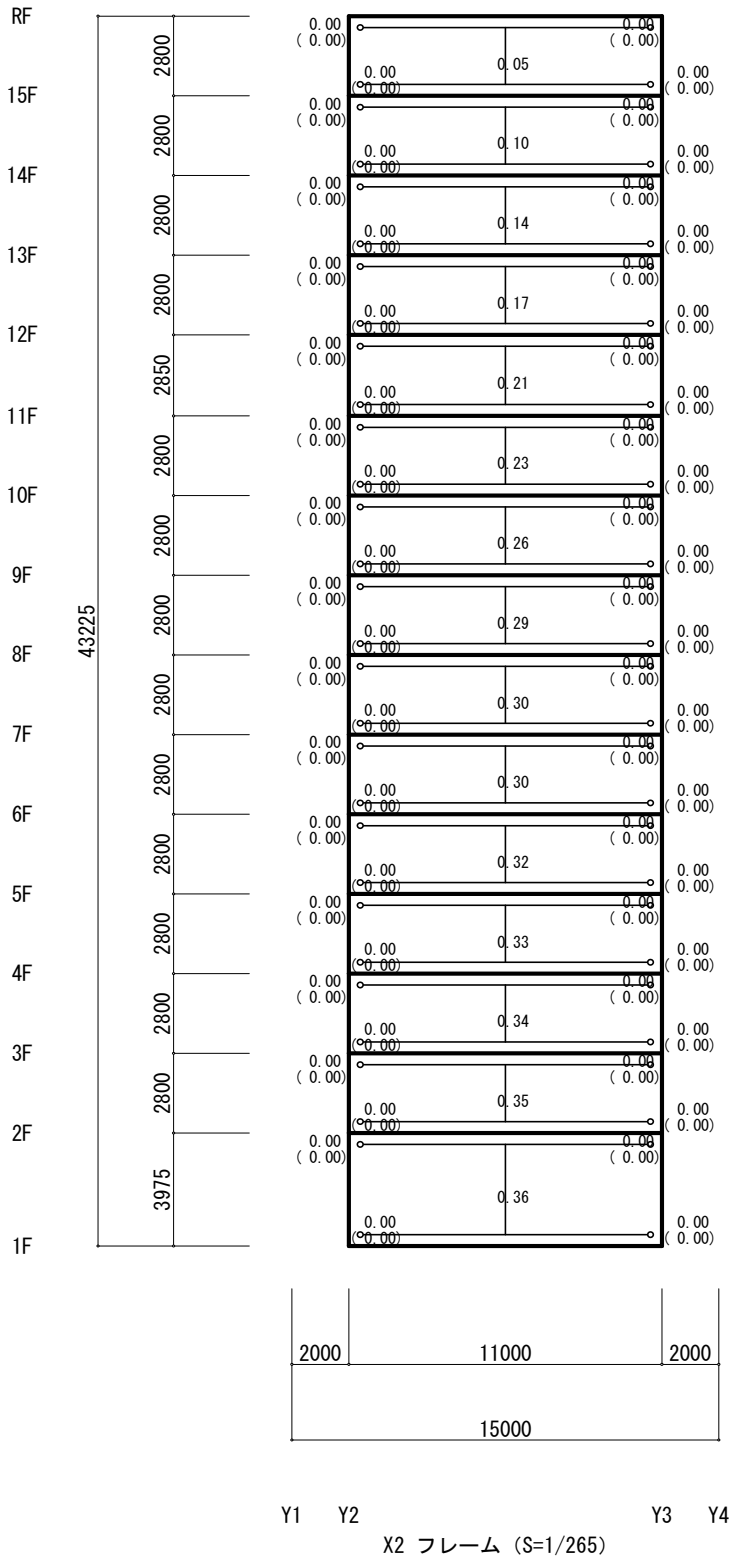

X2 フレーム (S=1/265)

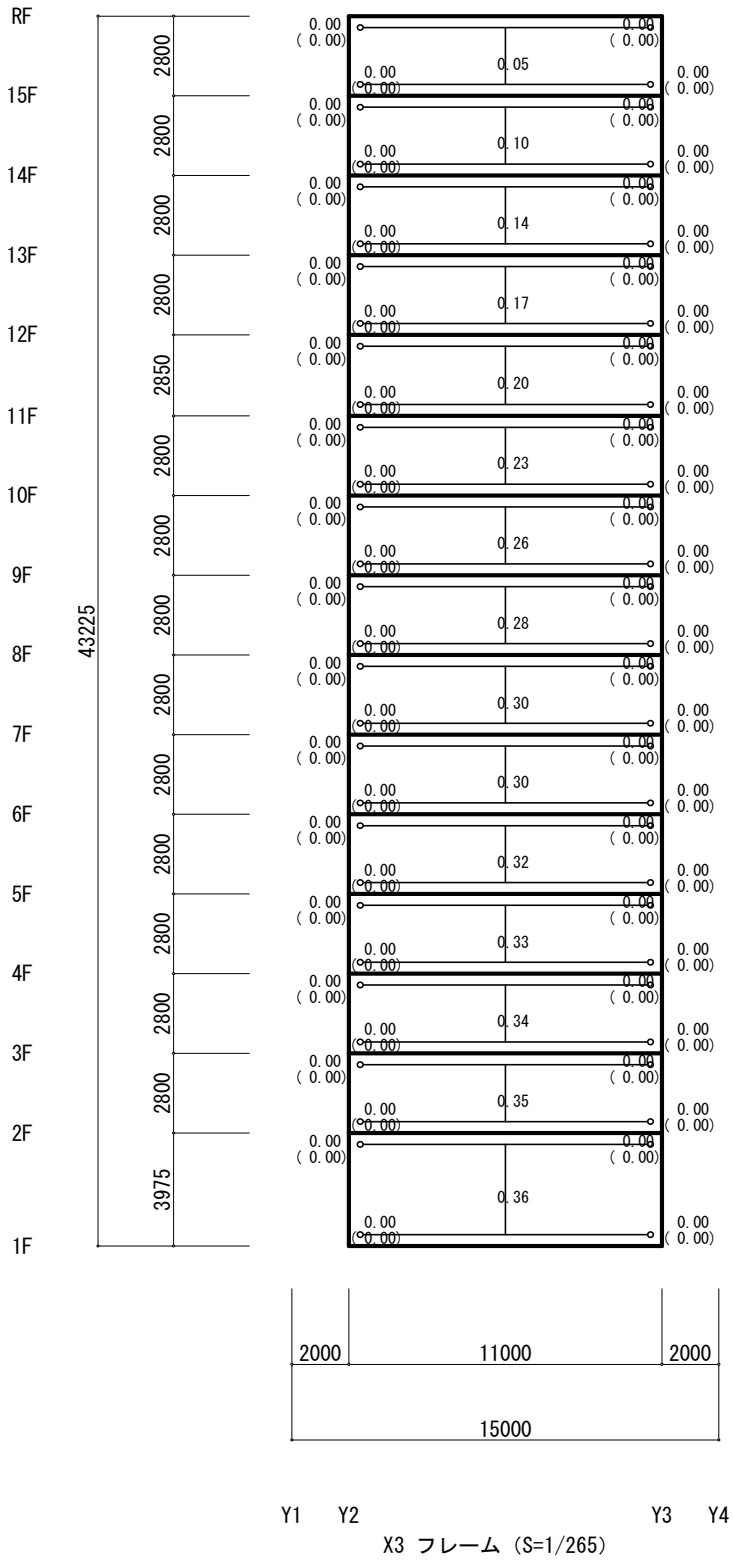

X3 フレーム (S=1/265)

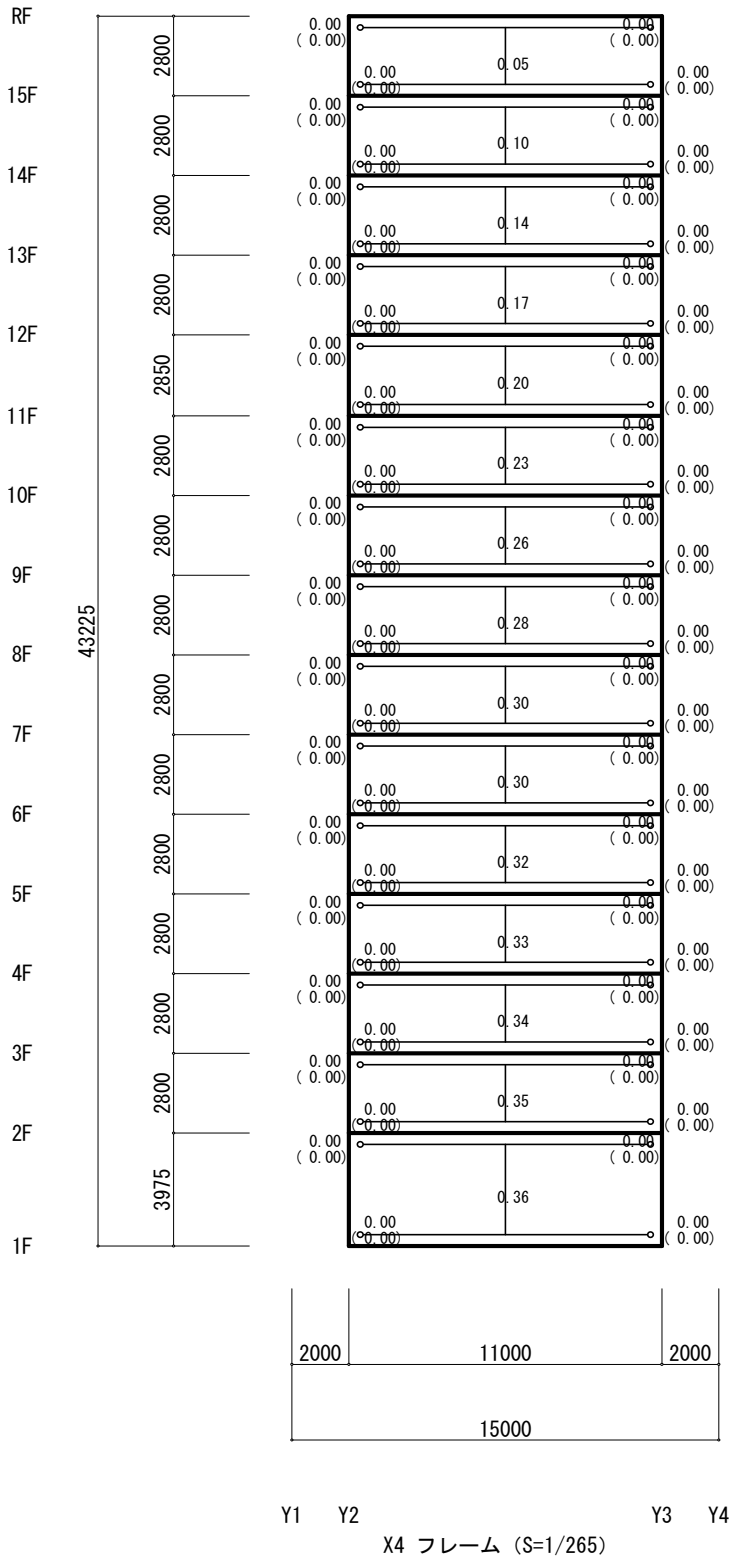

X4 フレーム (S=1/265)

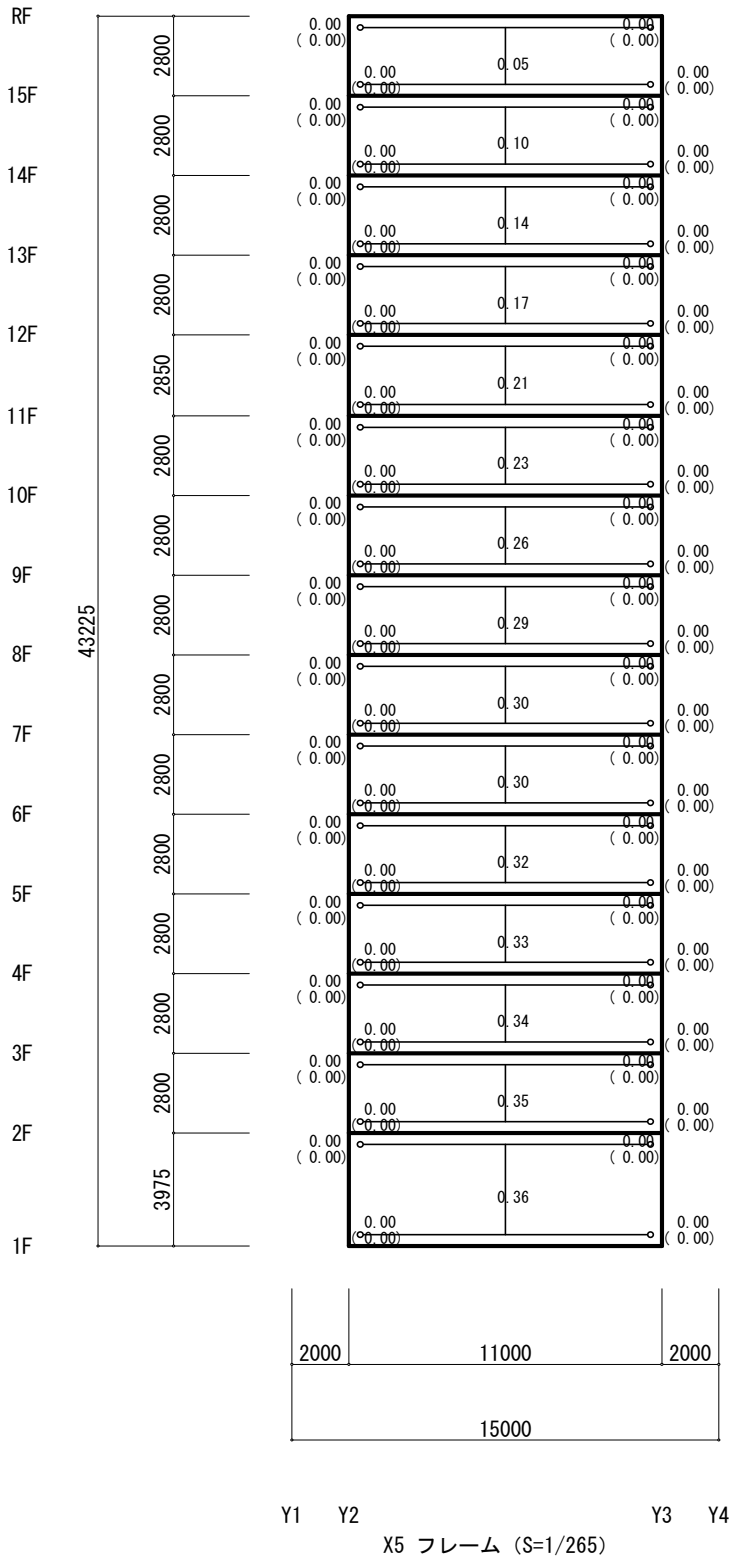

X5 フレーム (S=1/265)

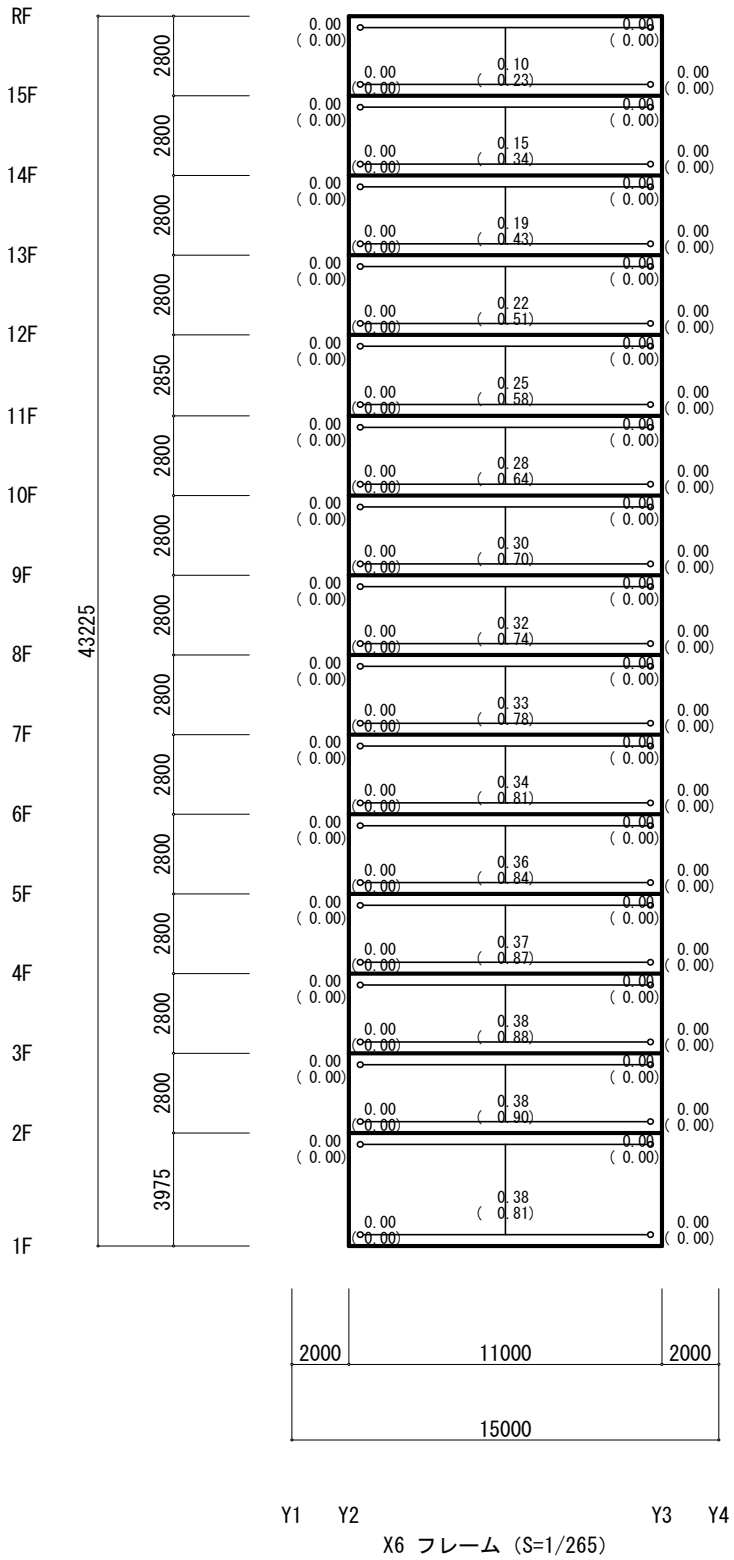

X6 フレーム (S=1/265)

§３．保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3　層せん断力

U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		Ｘ方向	Ｙ方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
１次固有周期	T	0.852(秒)	0.852(秒)
自動計算時の最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.965 (Rt = 0.965)	Ci = 0.965 (Rt = 0.965)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4　層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

Ｘ方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	4624.73	4624.73	2.971	13738.67	3.079
15F	5816.97	10441.70	2.262	23614.81	2.344
14F	5906.23	16347.93	1.960	32037.12	2.031
13F	5906.23	22254.17	1.775	39496.56	1.839
12F	5906.23	28160.40	1.641	46223.39	1.701
11F	5994.09	34154.49	1.535	52416.71	1.591
10F	5994.09	40148.58	1.446	58039.14	1.498
9F	5994.09	46142.67	1.368	63133.81	1.418
8F	6045.66	52188.33	1.299	67767.62	1.346
7F	6091.96	58280.29	1.234	71946.16	1.279
6F	6138.33	64418.62	1.175	75674.95	1.218
5F	6138.33	70556.95	1.119	78933.29	1.159
4F	6153.76	76710.71	1.066	81737.87	1.104
3F	6169.22	82879.93	1.015	84093.49	1.052
2F	6287.44	89167.37	0.965	86031.52	1.000

Ｘ方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	4624.73	4624.73	2.971	13738.67	3.079
15F	5816.97	10441.70	2.262	23614.81	2.344
14F	5906.23	16347.93	1.960	32037.12	2.031
13F	5906.23	22254.17	1.775	39496.56	1.839
12F	5906.23	28160.40	1.641	46223.39	1.701
11F	5994.09	34154.49	1.535	52416.71	1.591
10F	5994.09	40148.58	1.446	58039.14	1.498
9F	5994.09	46142.67	1.368	63133.81	1.418
8F	6045.66	52188.33	1.299	67767.62	1.346
7F	6091.96	58280.29	1.234	71946.16	1.279
6F	6138.33	64418.62	1.175	75674.95	1.218
5F	6138.33	70556.95	1.119	78933.29	1.159
4F	6153.76	76710.71	1.066	81737.87	1.104
3F	6169.22	82879.93	1.015	84093.49	1.052
2F	6287.44	89167.37	0.965	86031.52	1.000

Ｙ方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	4624.73	4624.73	2.971	13738.67	3.079
15F	5816.97	10441.70	2.262	23614.81	2.344
14F	5906.23	16347.93	1.960	32037.12	2.031
13F	5906.23	22254.17	1.775	39496.56	1.839
12F	5906.23	28160.40	1.641	46223.39	1.701
11F	5994.09	34154.49	1.535	52416.71	1.591
10F	5994.09	40148.58	1.446	58039.14	1.498

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
9F	5994.09	46142.67	1.368	63133.81	1.418
8F	6045.66	52188.33	1.299	67767.62	1.346
7F	6091.96	58280.29	1.234	71946.16	1.279
6F	6138.33	64418.62	1.175	75674.95	1.218
5F	6138.33	70556.95	1.119	78933.29	1.159
4F	6153.76	76710.71	1.066	81737.87	1.104
3F	6169.22	82879.93	1.015	84093.49	1.052
2F	6287.44	89167.37	0.965	86031.52	1.000

Ｙ方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	4624.73	4624.73	2.971	13738.67	3.079
15F	5816.97	10441.70	2.262	23614.81	2.344
14F	5906.23	16347.93	1.960	32037.12	2.031
13F	5906.23	22254.17	1.775	39496.56	1.839
12F	5906.23	28160.40	1.641	46223.39	1.701
11F	5994.09	34154.49	1.535	52416.71	1.591
10F	5994.09	40148.58	1.446	58039.14	1.498
9F	5994.09	46142.67	1.368	63133.81	1.418
8F	6045.66	52188.33	1.299	67767.62	1.346
7F	6091.96	58280.29	1.234	71946.16	1.279
6F	6138.33	64418.62	1.175	75674.95	1.218
5F	6138.33	70556.95	1.119	78933.29	1.159
4F	6153.76	76710.71	1.066	81737.87	1.104
3F	6169.22	82879.93	1.015	84093.49	1.052
2F	6287.44	89167.37	0.965	86031.52	1.000

・各層に作用する外力　(kN)

Ｘ方向正加力

層名	層せん断力	外力
RF		13738.67
	13738.67	
15F		9876.14
	23614.81	
14F		8422.32
	32037.12	
13F		7459.44
	39496.56	
12F		6726.83
	46223.39	
11F		6193.32
	52416.71	
10F		5622.43
	58039.14	
9F		5094.67
	63133.81	
8F		4633.82
	67767.62	
7F		4178.54
	71946.16	
6F		3728.78
	75674.95	
5F		3258.34
	78933.29	
4F		2804.58
	81737.87	
3F		2355.63
	84093.49	
2F		1938.03
	86031.52	
1F		0.00

Ｘ方向負加力

層名	層せん断力	外力
RF		13738.67
	13738.67	
15F		9876.14
	23614.81	
14F		8422.32
	32037.12	
13F		7459.44
	39496.56	
12F		6726.83
	46223.39	
11F		6193.32
	52416.71	
10F		5622.43
	58039.14	
9F		5094.67
	63133.81	
8F		4633.82
	67767.62	
7F		4178.54
	71946.16	
6F		3728.78
	75674.95	
5F		3258.34
	78933.29	
4F		2804.58
	81737.87	
3F		2355.63
	84093.49	
2F		1938.03
	86031.52	
1F		0.00

Ｙ方向正加力

層名	層せん断力	外力
RF		13738.67
	13738.67	
15F		9876.14
	23614.81	
14F		8422.32
	32037.12	
13F		7459.44
	39496.56	
12F		6726.83
	46223.39	
11F		6193.32
	52416.71	
10F		5622.43
	58039.14	
9F		5094.67
	63133.81	
8F		4633.82
	67767.62	
7F		4178.54
	71946.16	
6F		3728.78
	75674.95	
5F		3258.34
	78933.29	
4F		2804.58
	81737.87	
3F		2355.63
	84093.49	
2F		1938.03
	86031.52	
1F		0.00

Ｙ方向負加力

層名	層せん断力	外力
RF		13738.67
	13738.67	
15F		9876.14
	23614.81	
14F		8422.32
	32037.12	
13F		7459.44
	39496.56	
12F		6726.83
	46223.39	
11F		6193.32
	52416.71	
10F		5622.43
	58039.14	
9F		5094.67
	63133.81	
8F		4633.82
	67767.62	
7F		4178.54
	71946.16	
6F		3728.78
	75674.95	
5F		3258.34
	78933.29	
4F		2804.58
	81737.87	
3F		2355.63
	84093.49	
2F		1938.03
	86031.52	
1F		0.00

U-3　Ds算定時計算結果

U-3.1　荷重－変位（Ds算定時）

U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

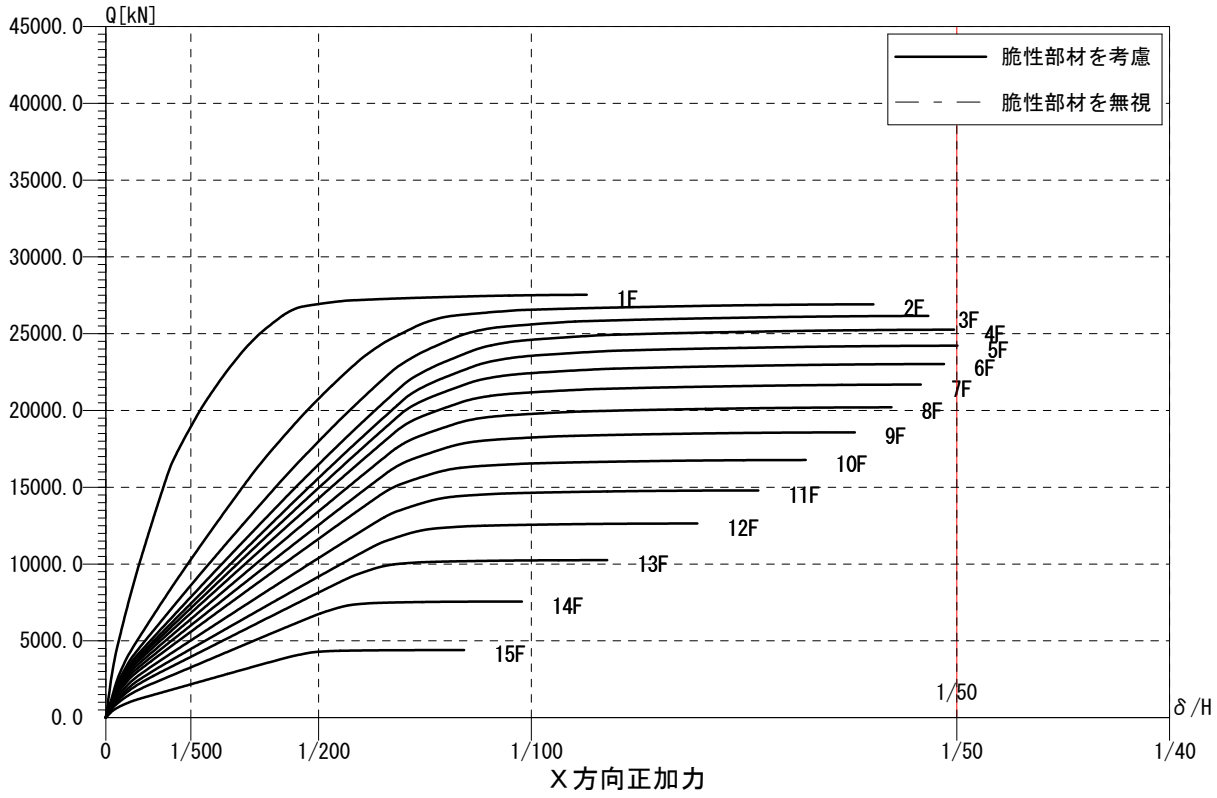

X方向正加力

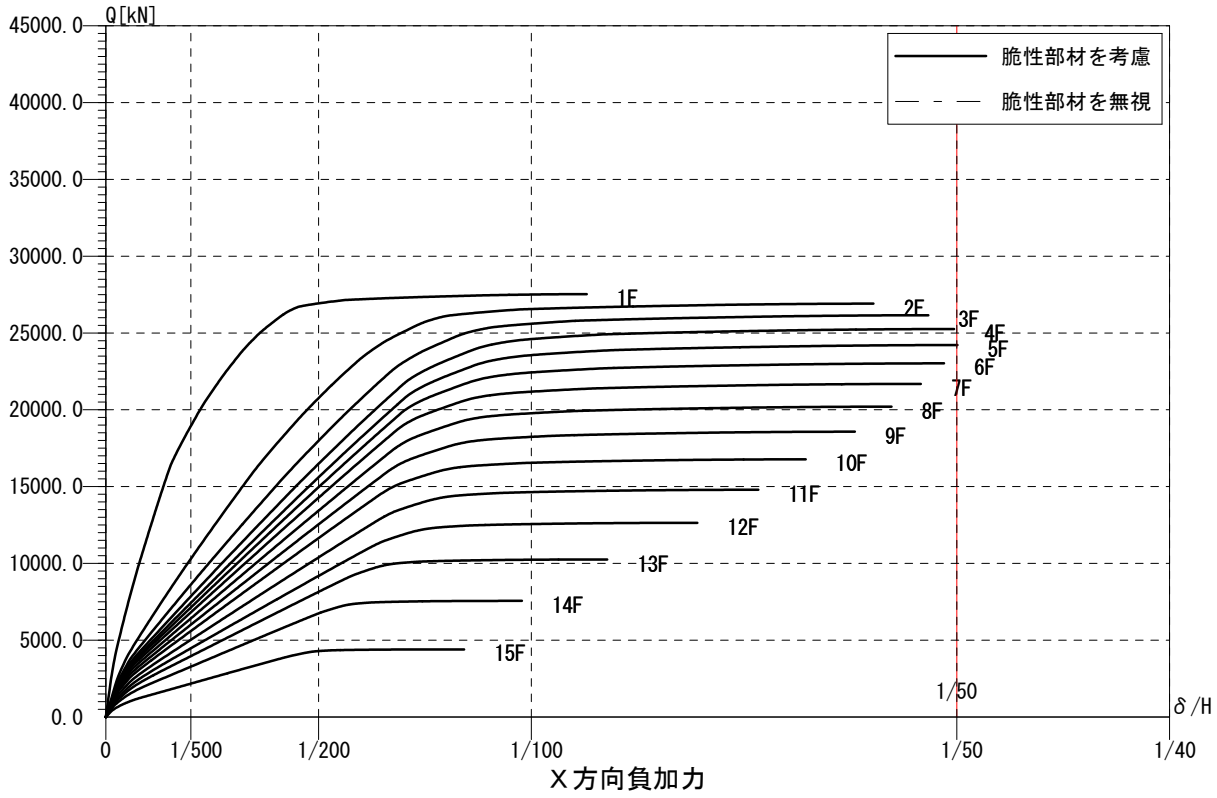

X方向負加力

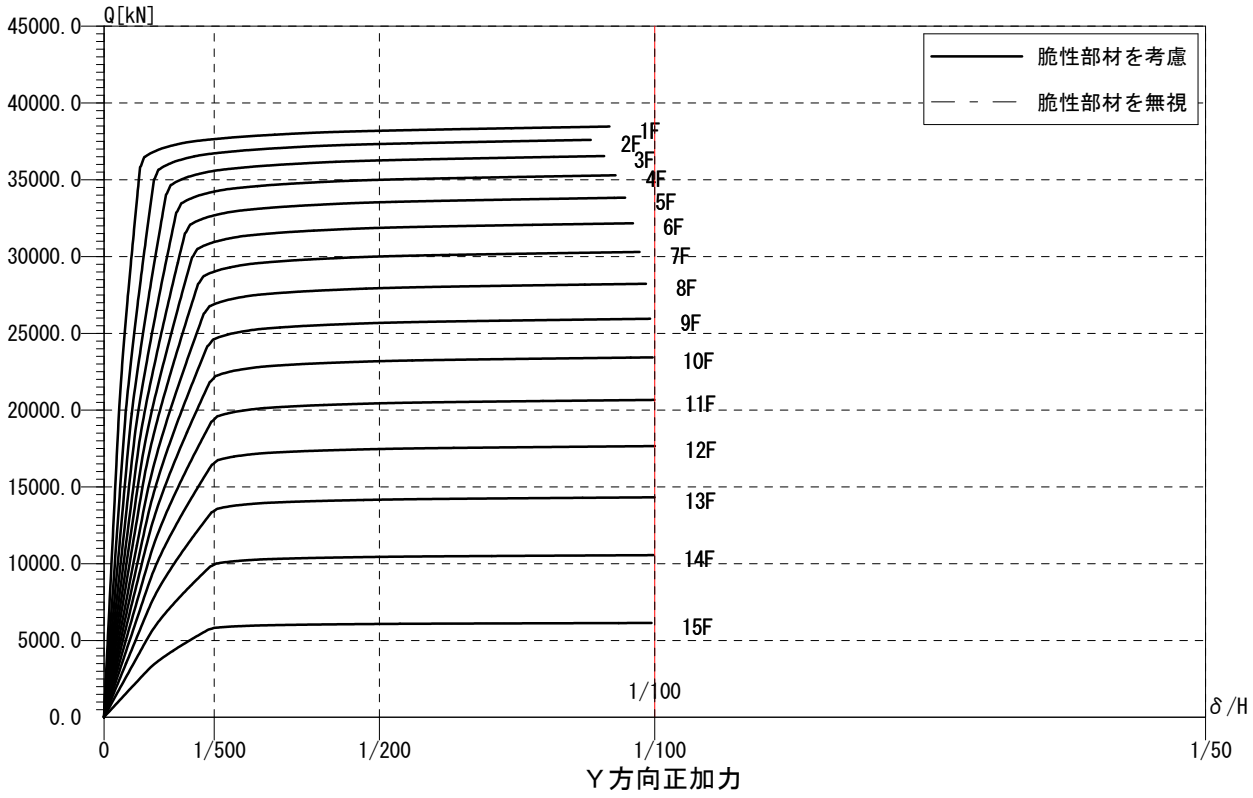

Y方向正加力

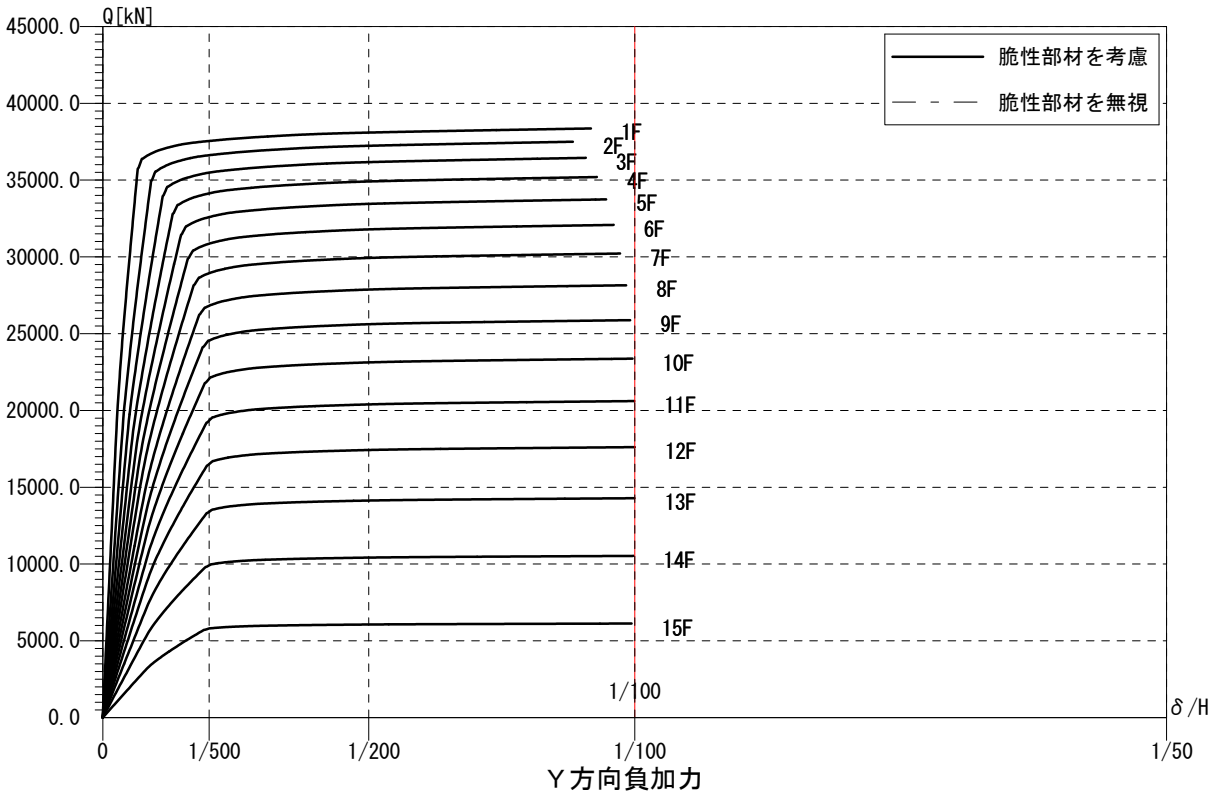

Y方向負加力

U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時）

U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

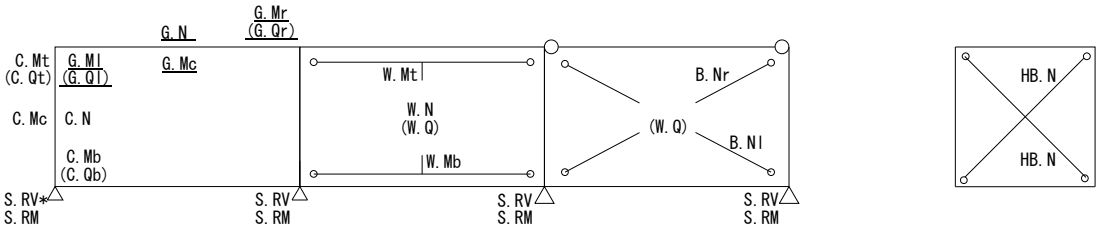

G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	HB.N	：水平ブレースの部材軸力　(kN)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)	○	：ピン接合
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)	W.N	：壁軸力（T:引張, C:圧縮）	(kN)		
G.N	：はり軸力	(KN)	W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)		
	（T:引張, C:圧縮, 0は非表示）		B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)		
	※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません		B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)		
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)	S.RV	：鉛直方向支点反力	(kN)		
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)		（ ■ :水平荷重時浮き上がり）			
				（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）			
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)		
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)					
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)					
C.N	：柱軸力（T:引張, C:圧縮）	(kN)					
	（※C.Nは0の場合、非表示）						
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)					
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)					

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

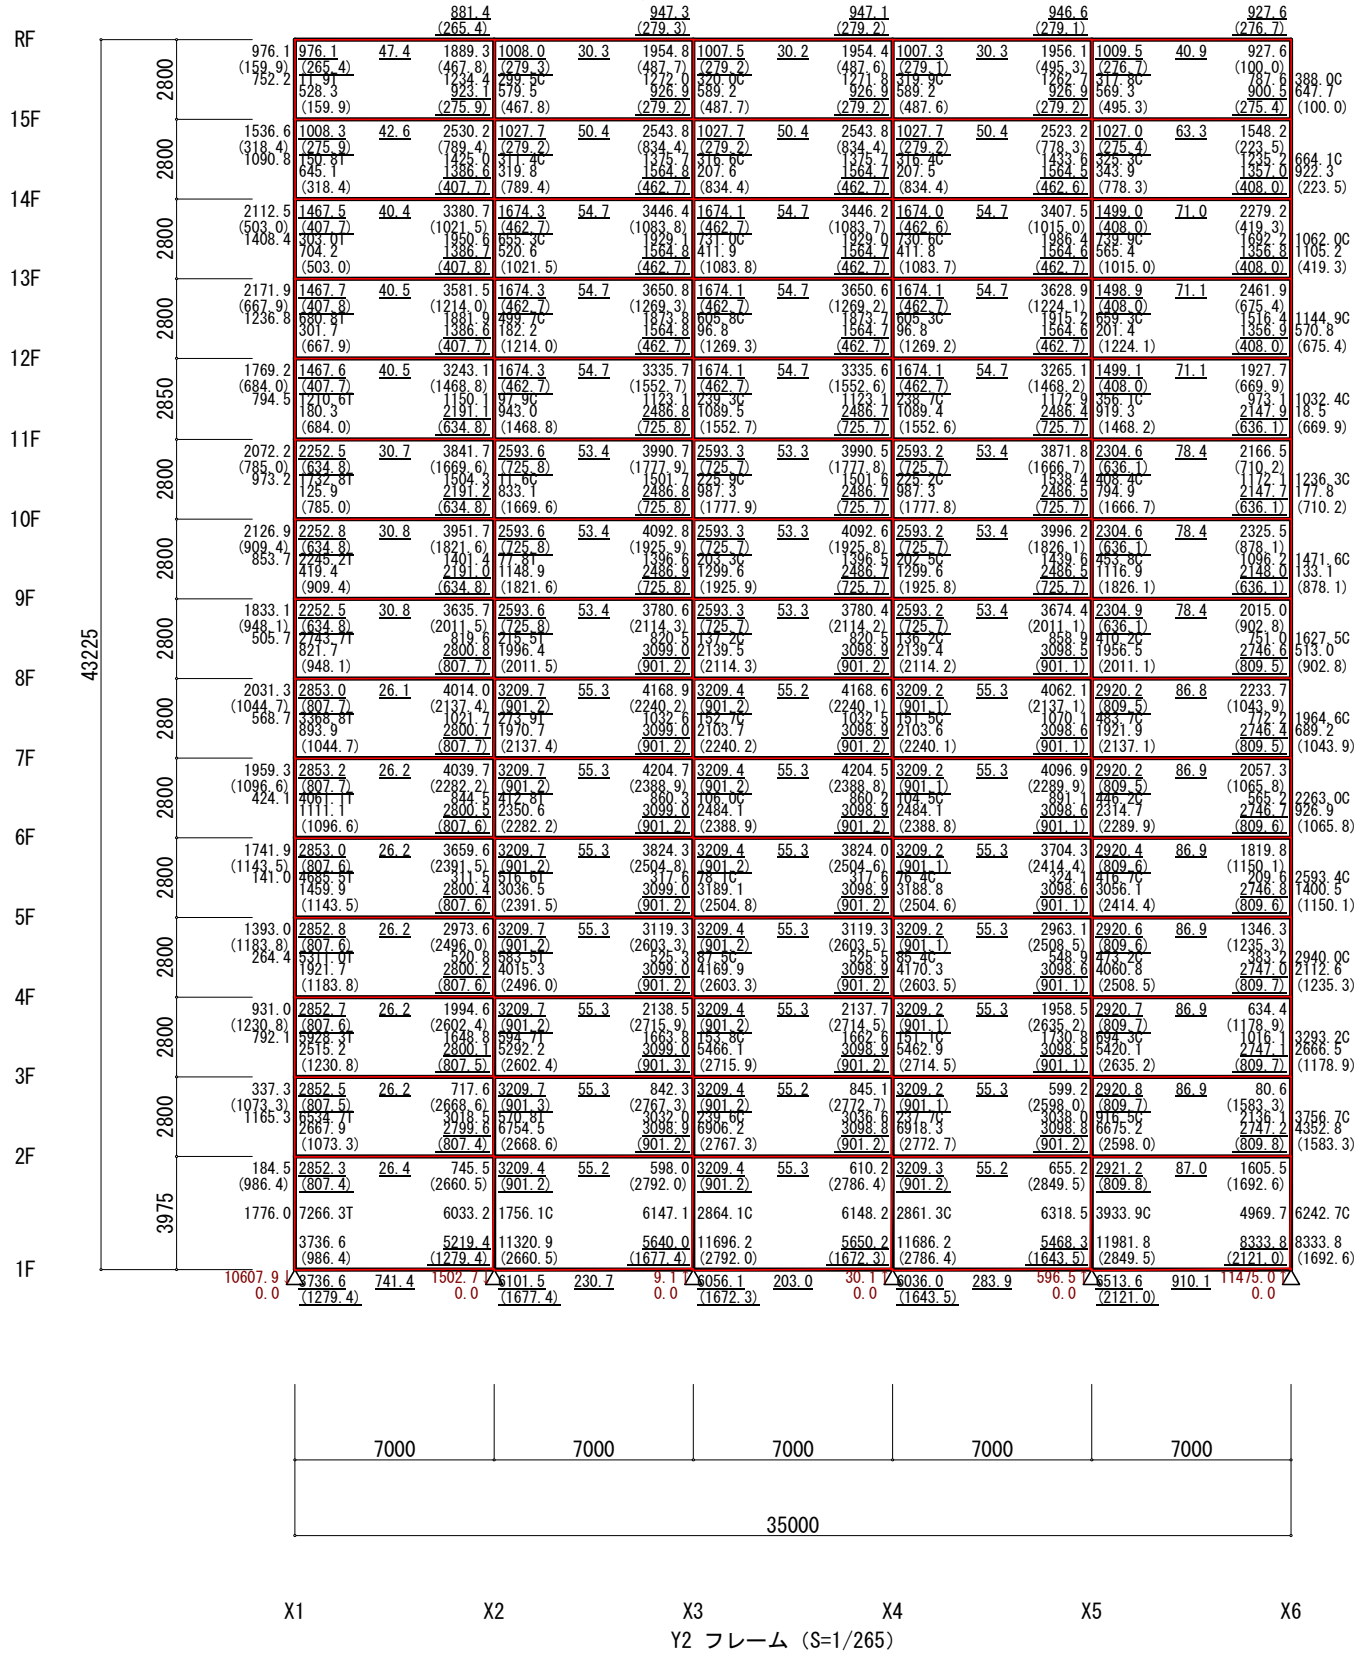

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

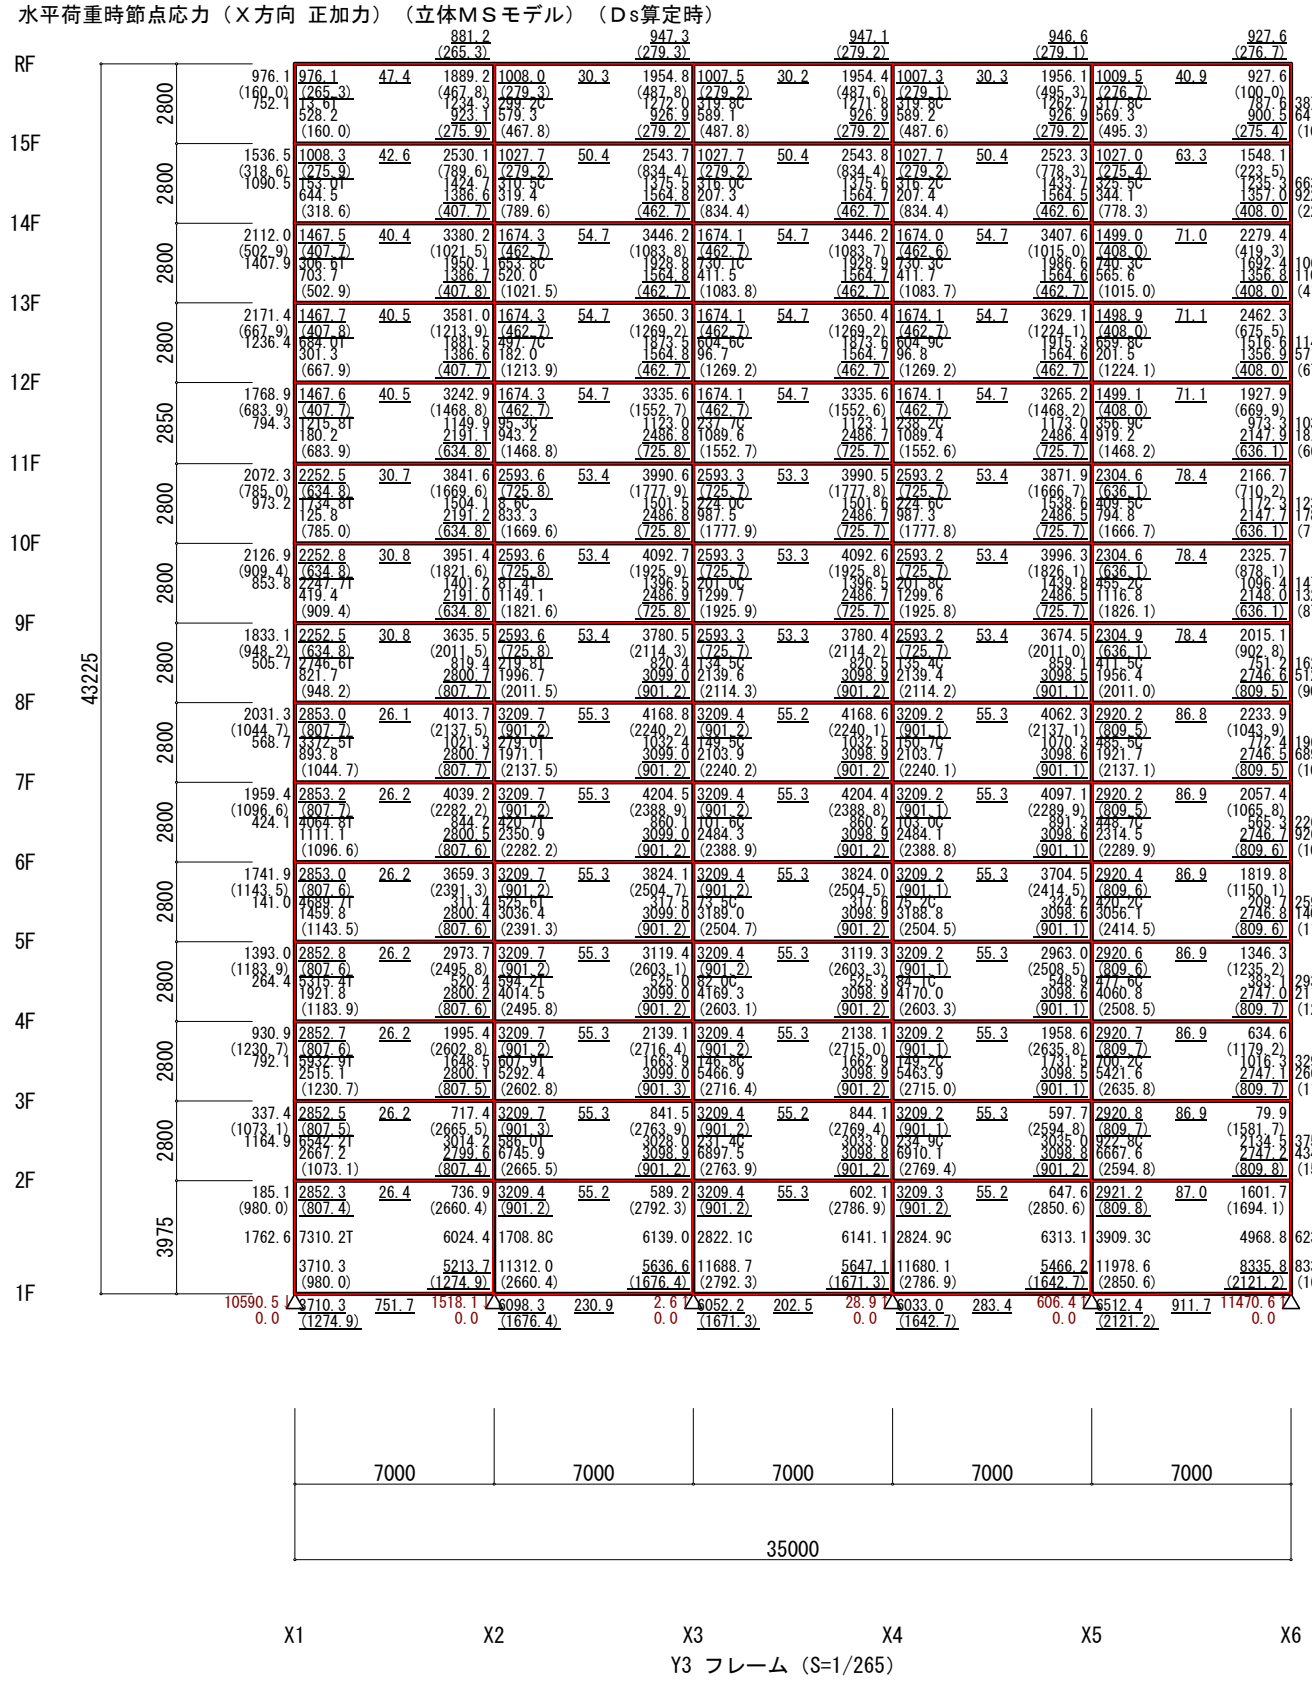

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

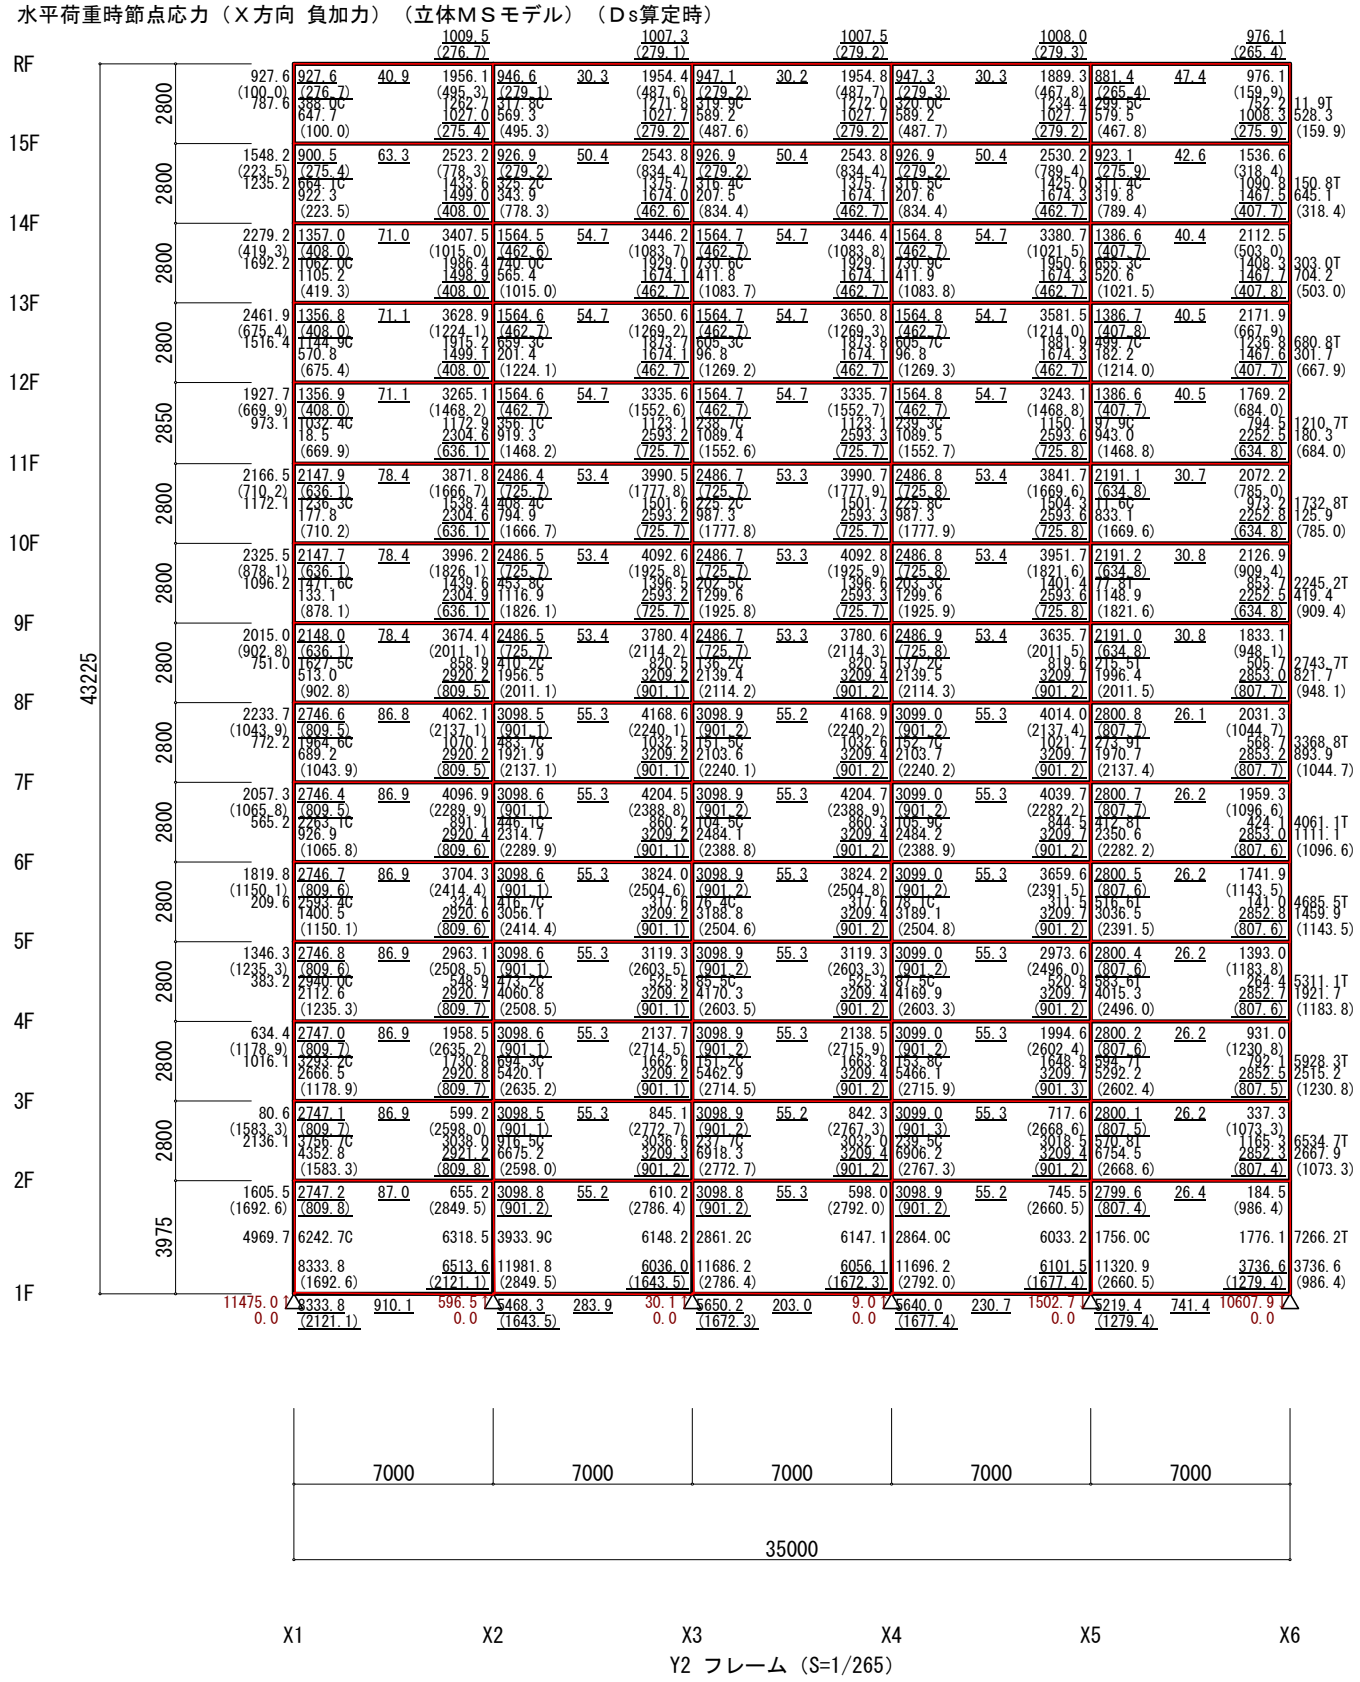

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

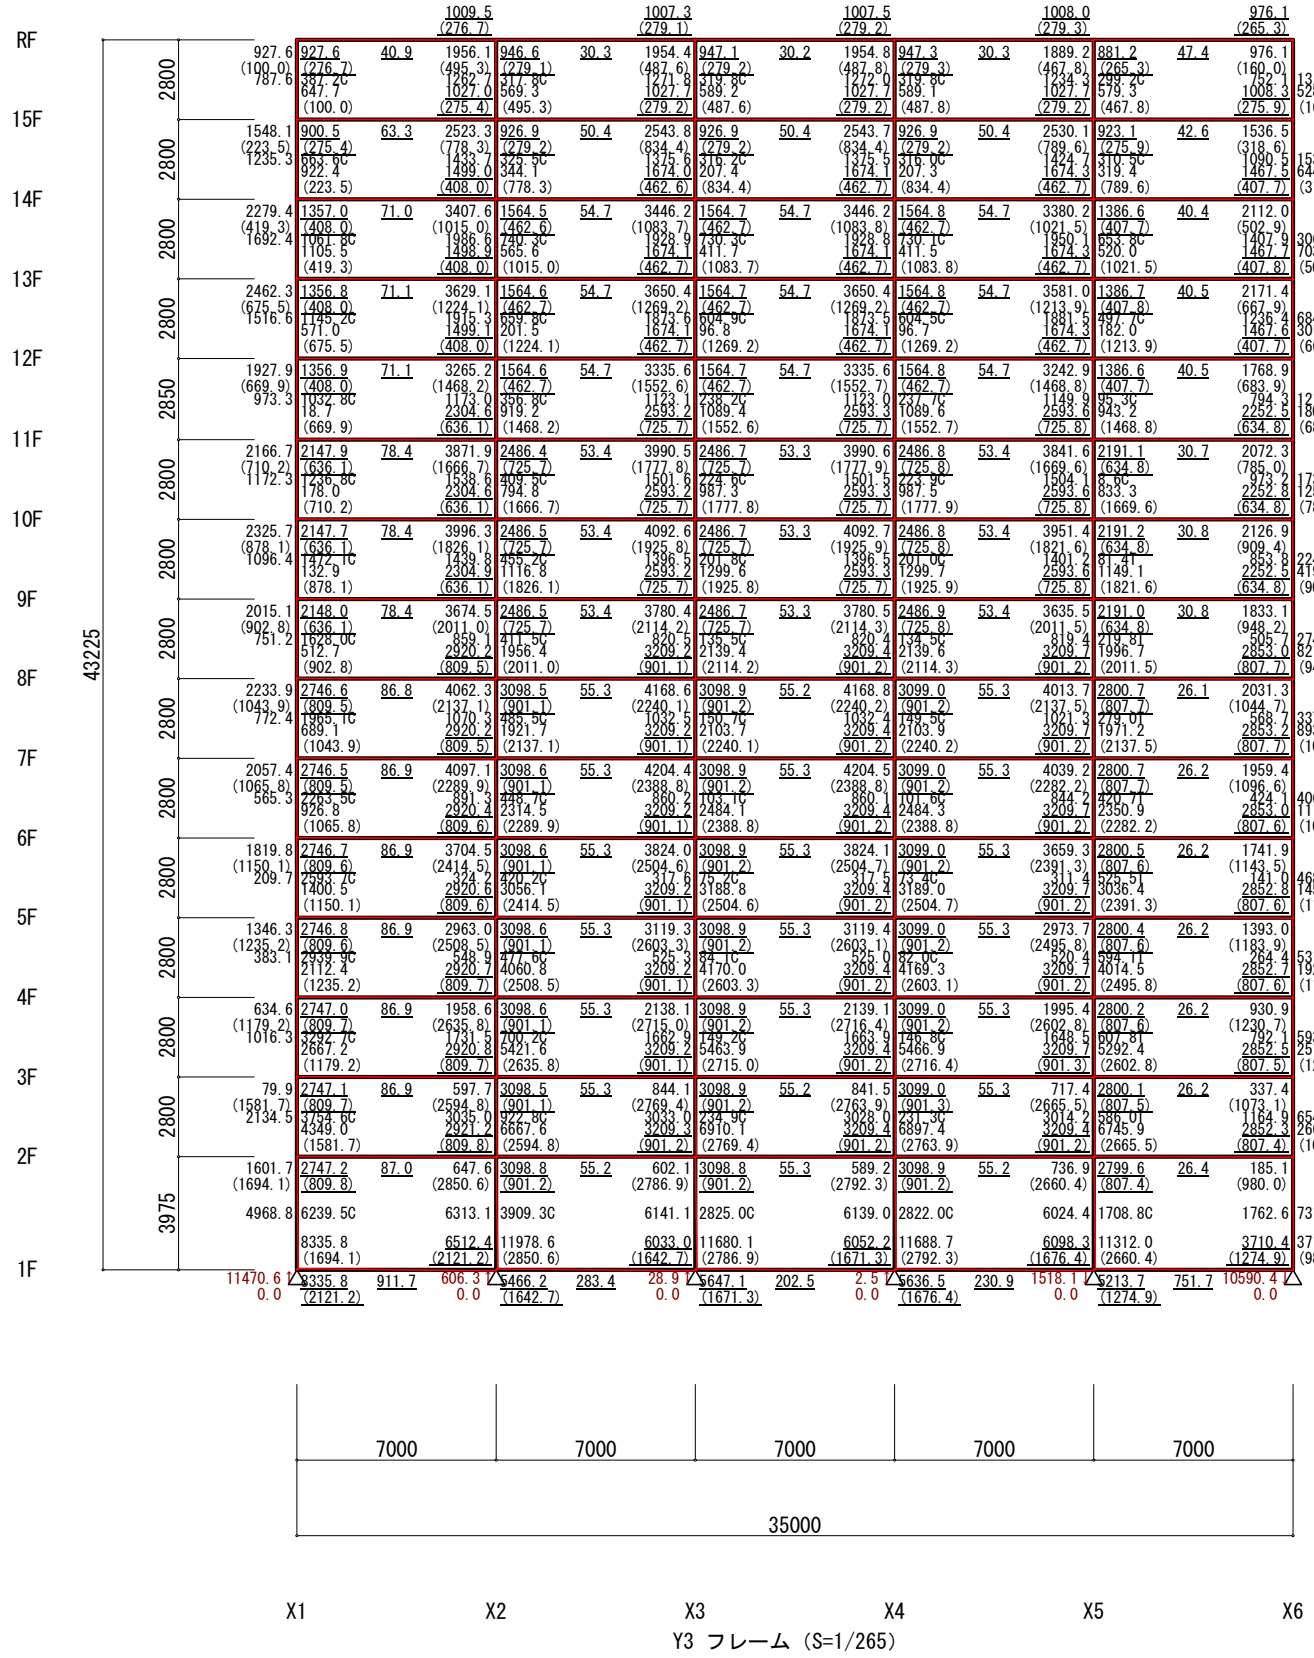

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

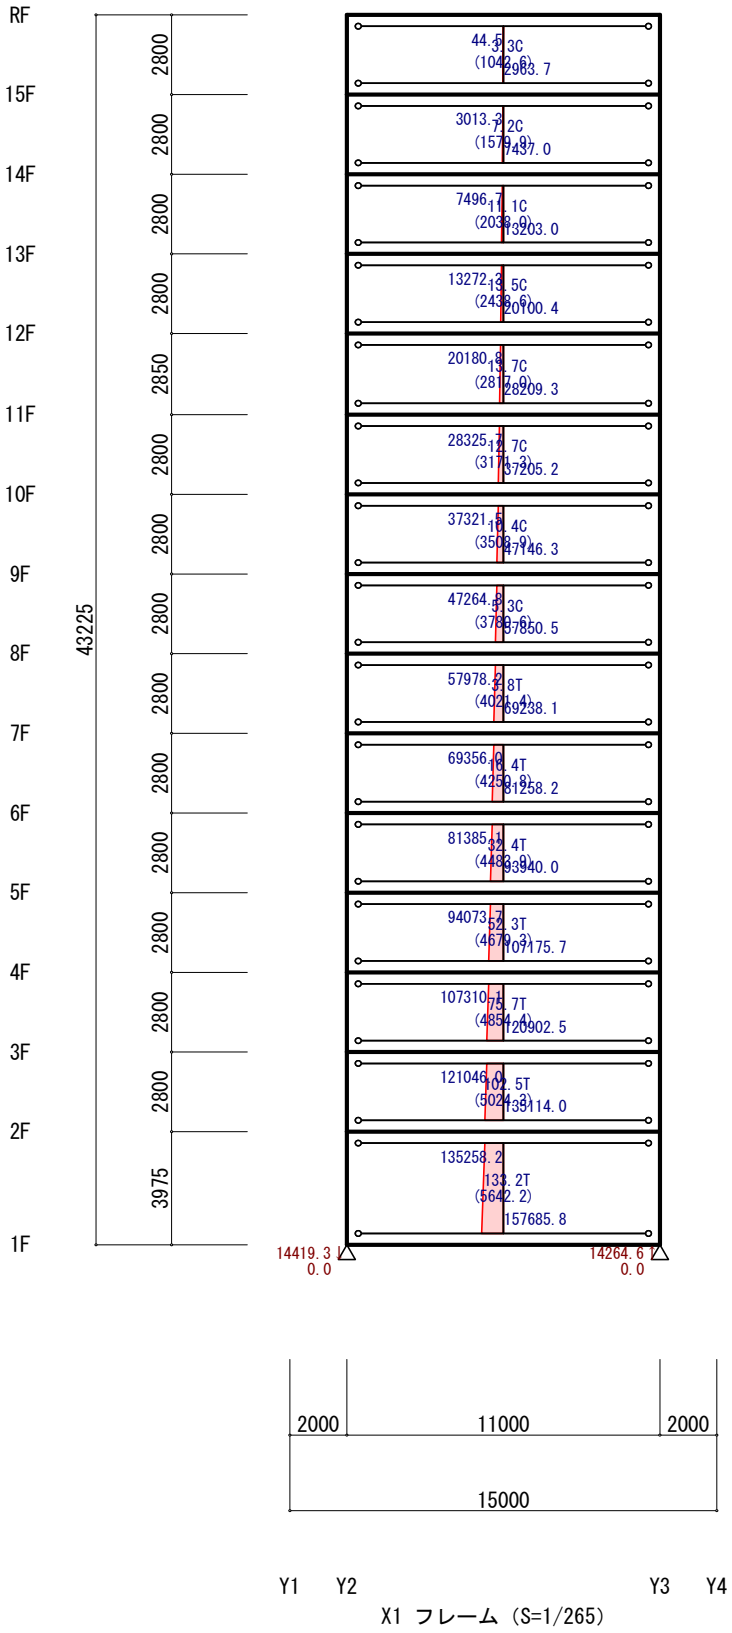

X1 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

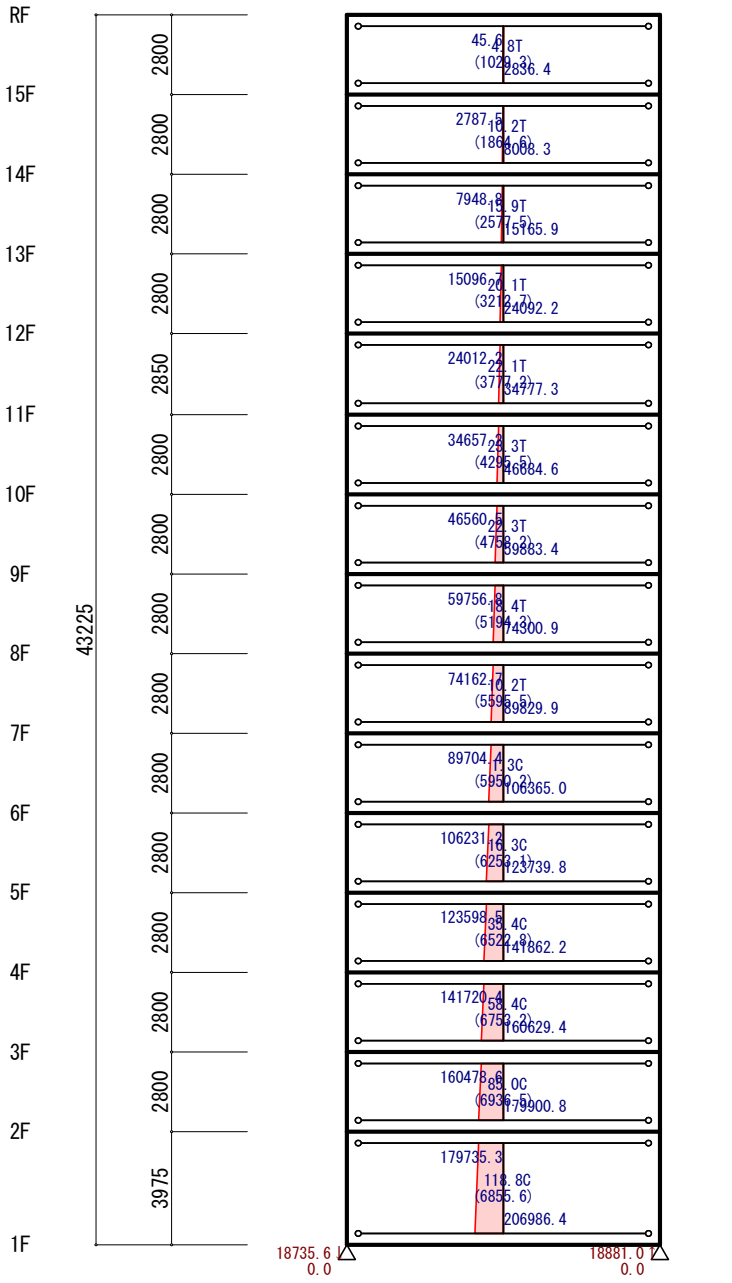

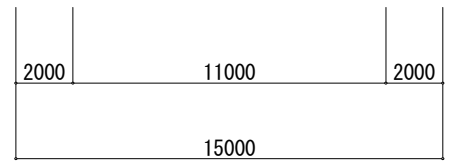

Y1　Y2　Y3　Y4

X2 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

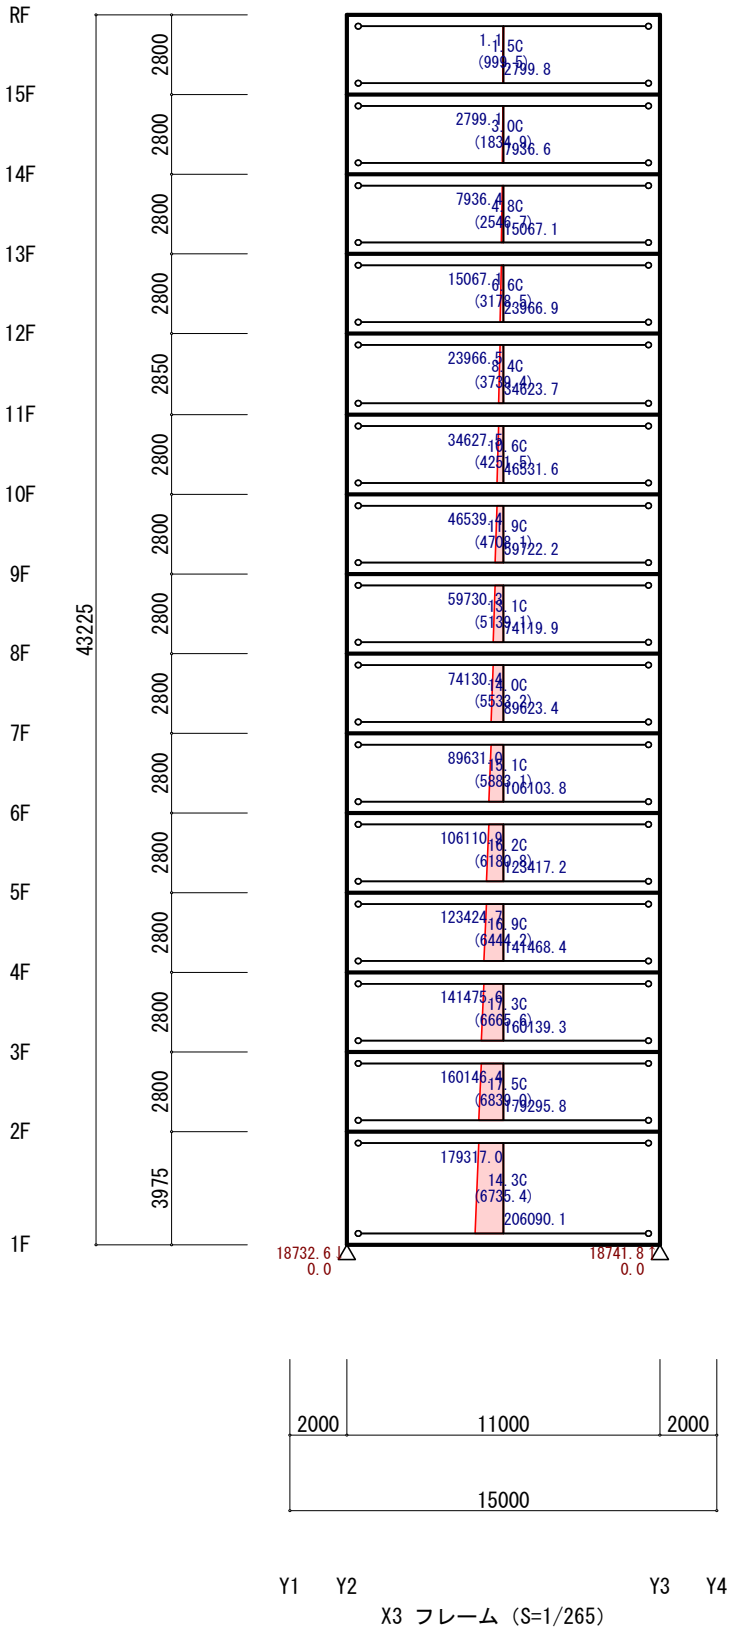

X3 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

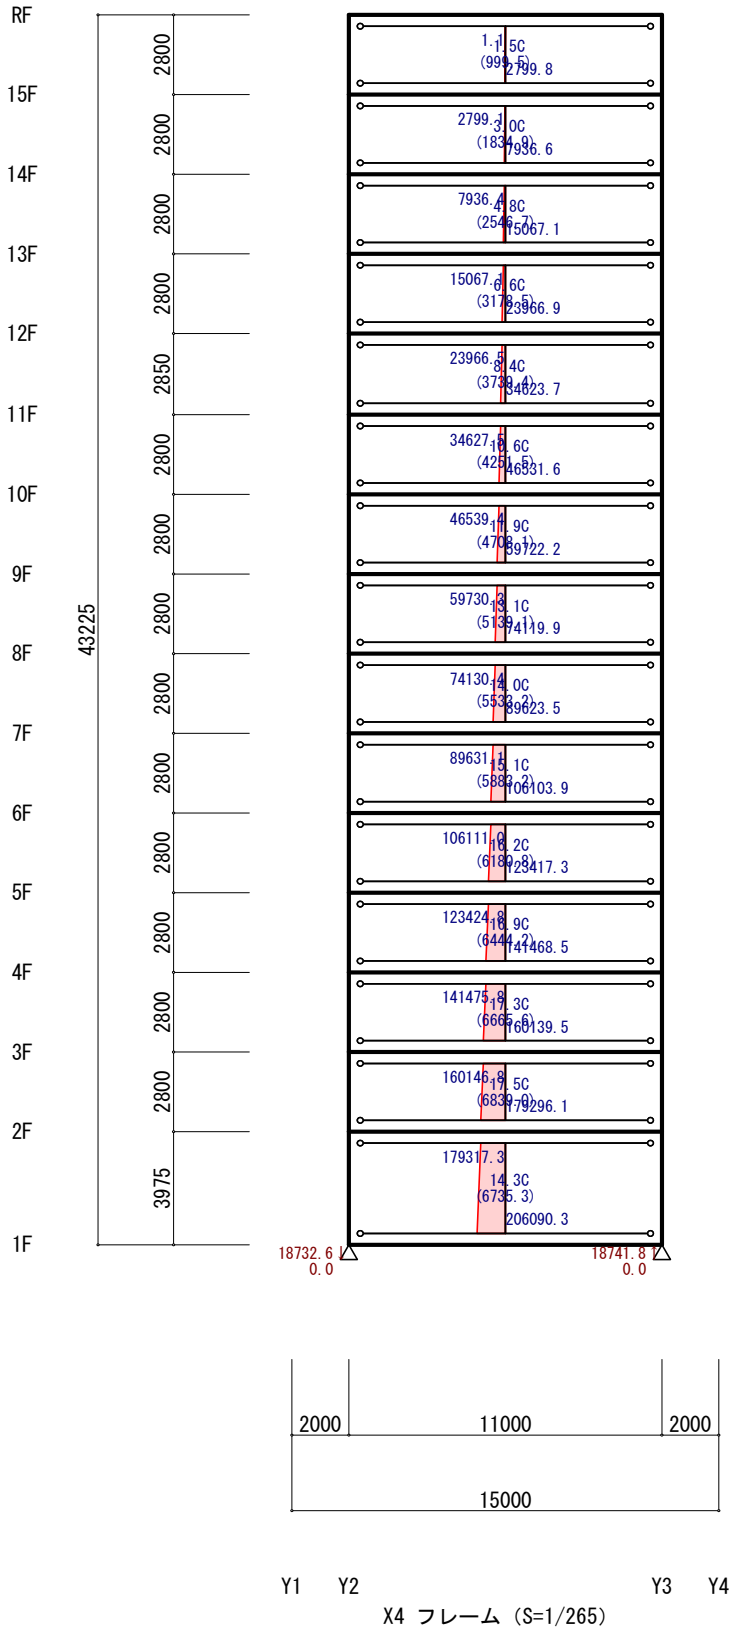

X4 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

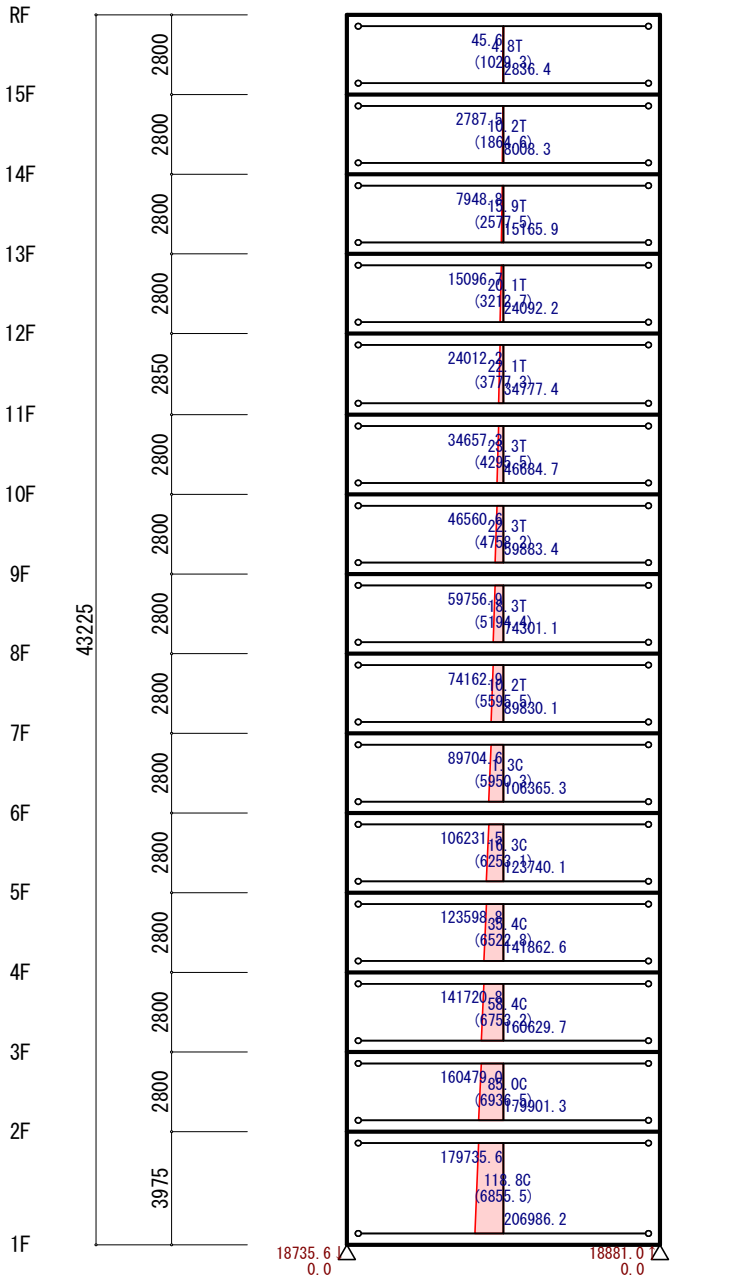

X5 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

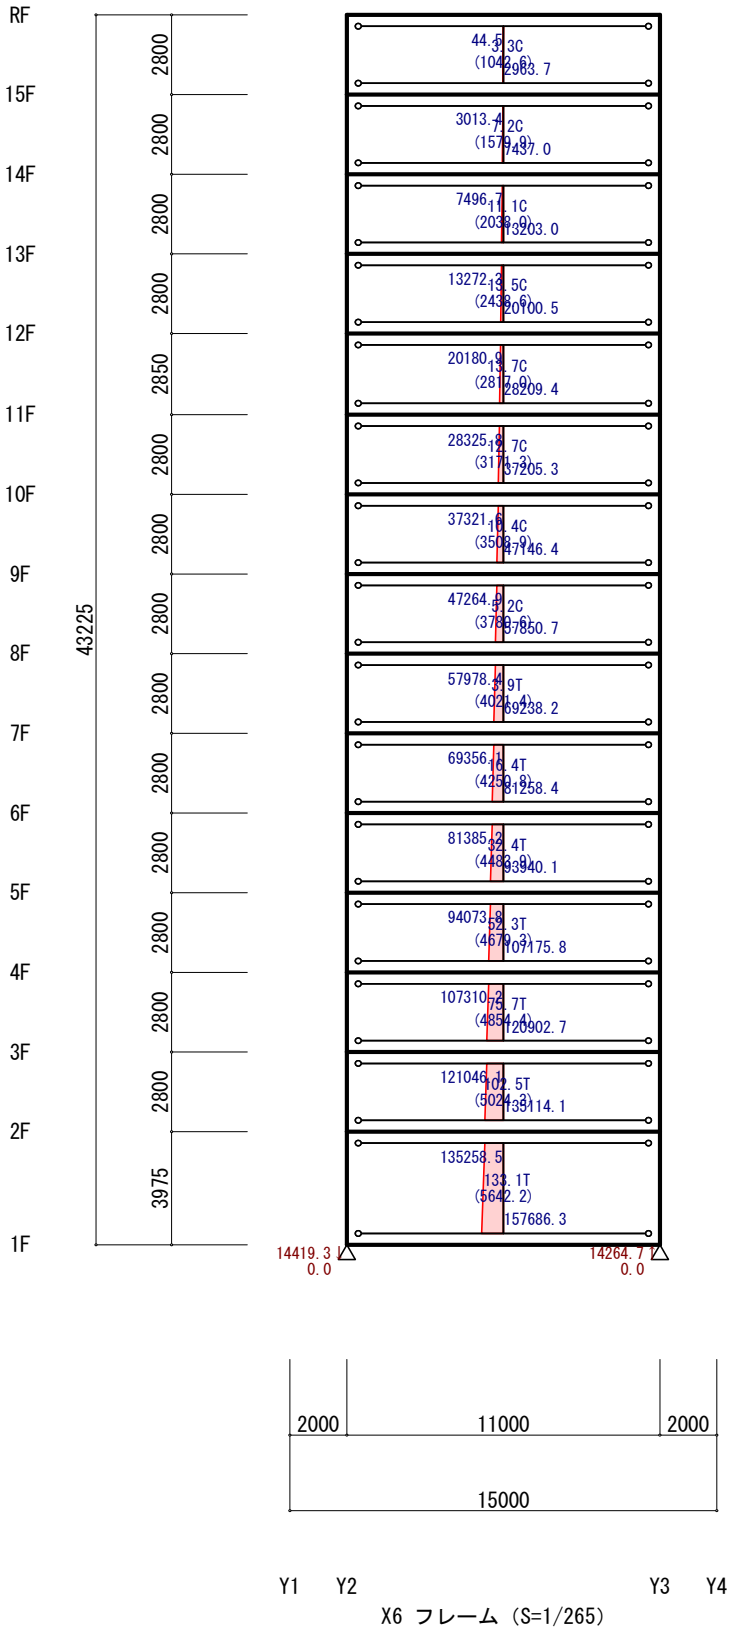

X6 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

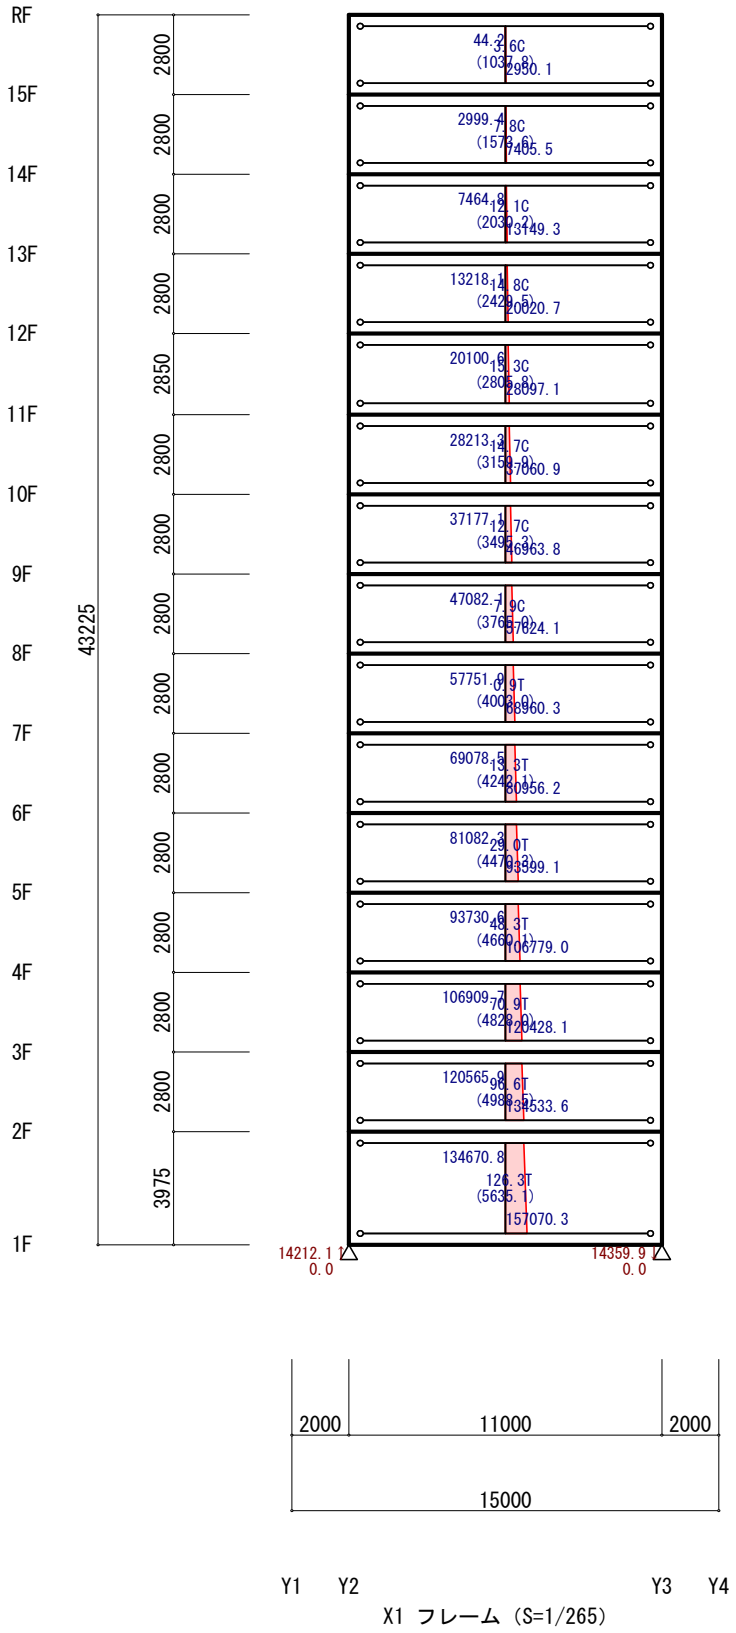

X1 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

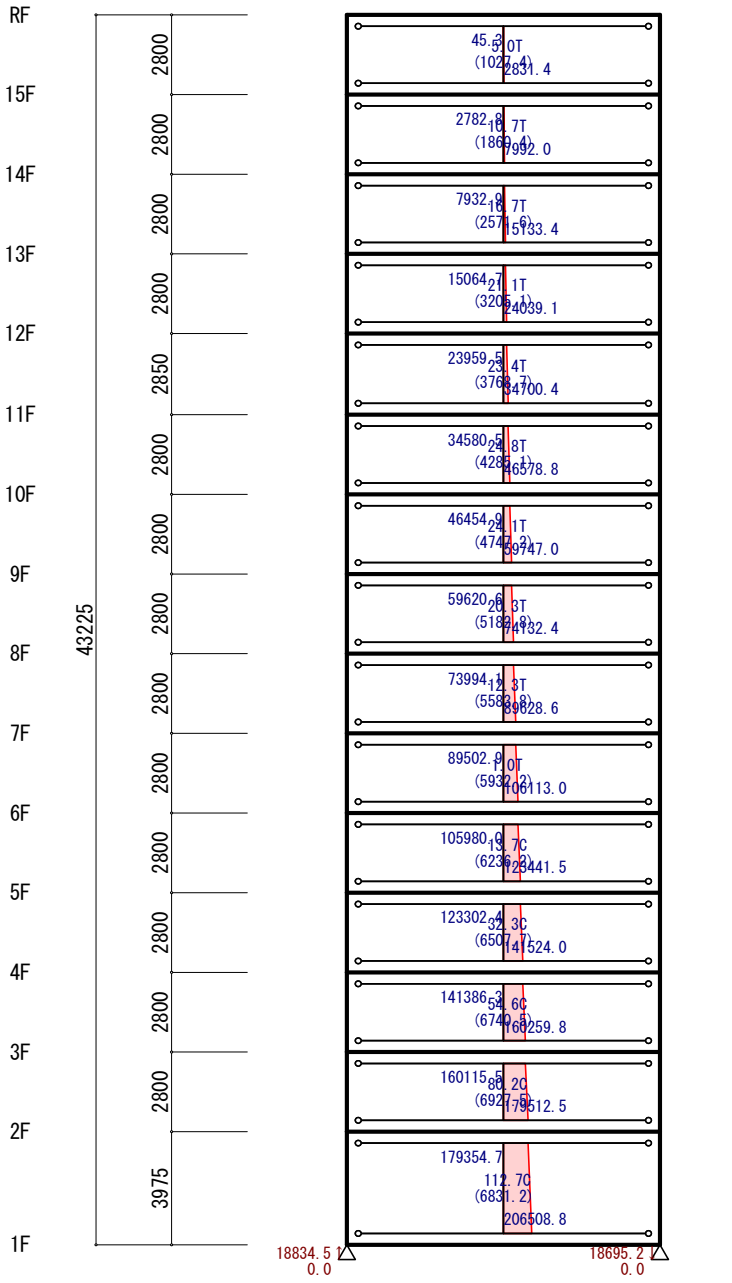

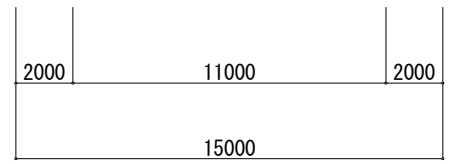

Y1　Y2　Y3　Y4

X2 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

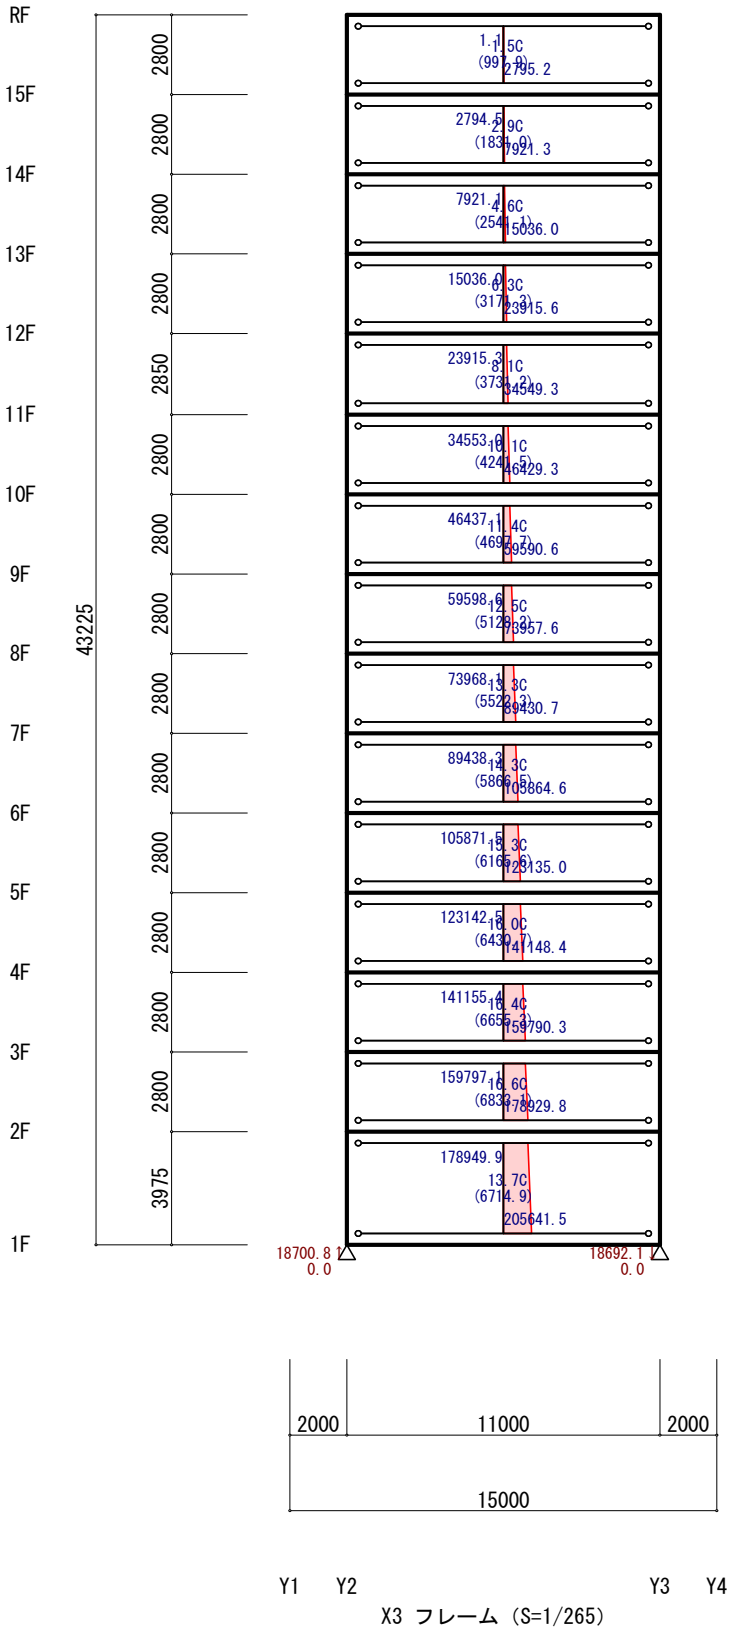

X3 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

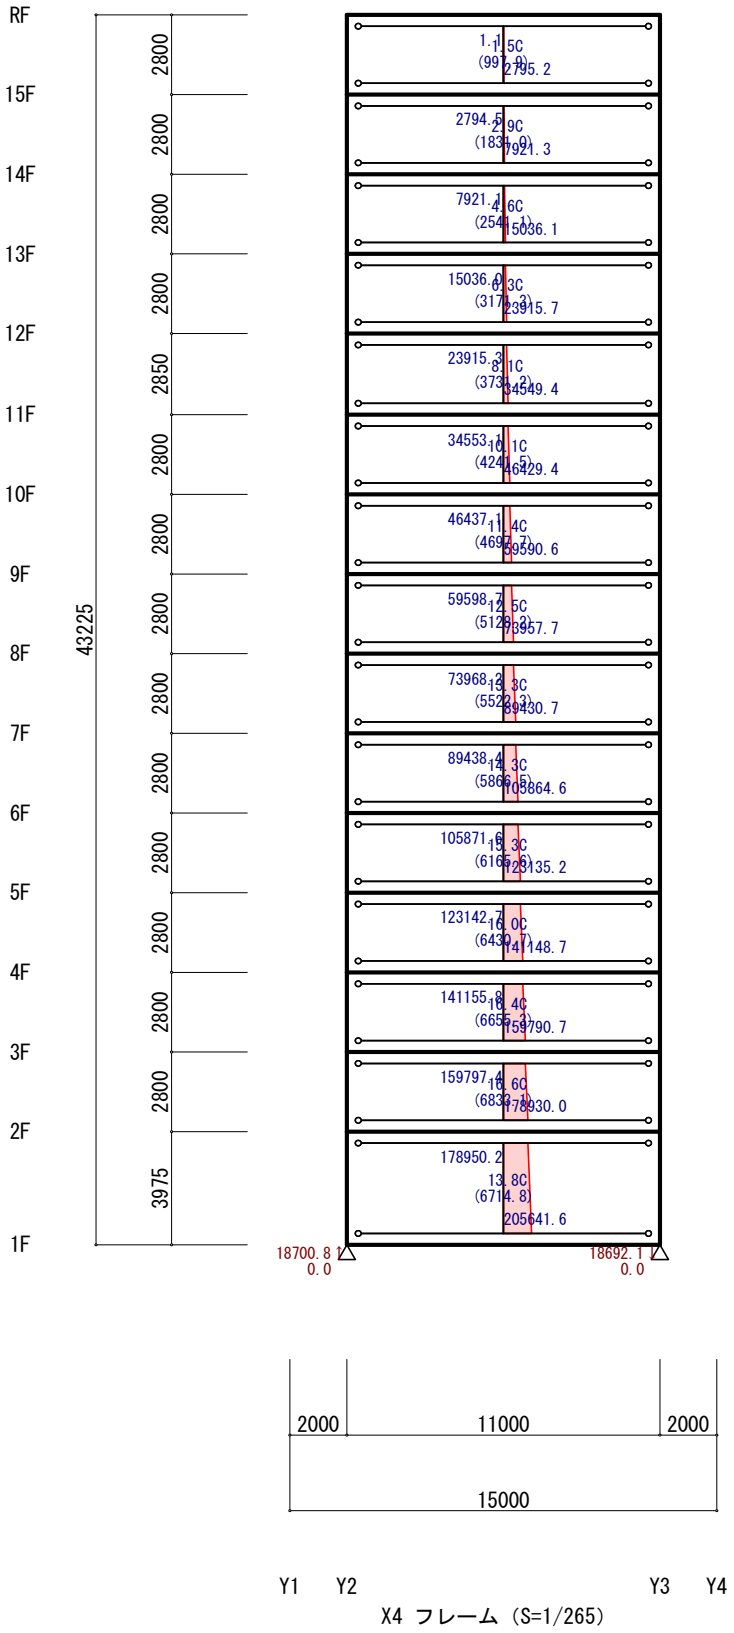

X4 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

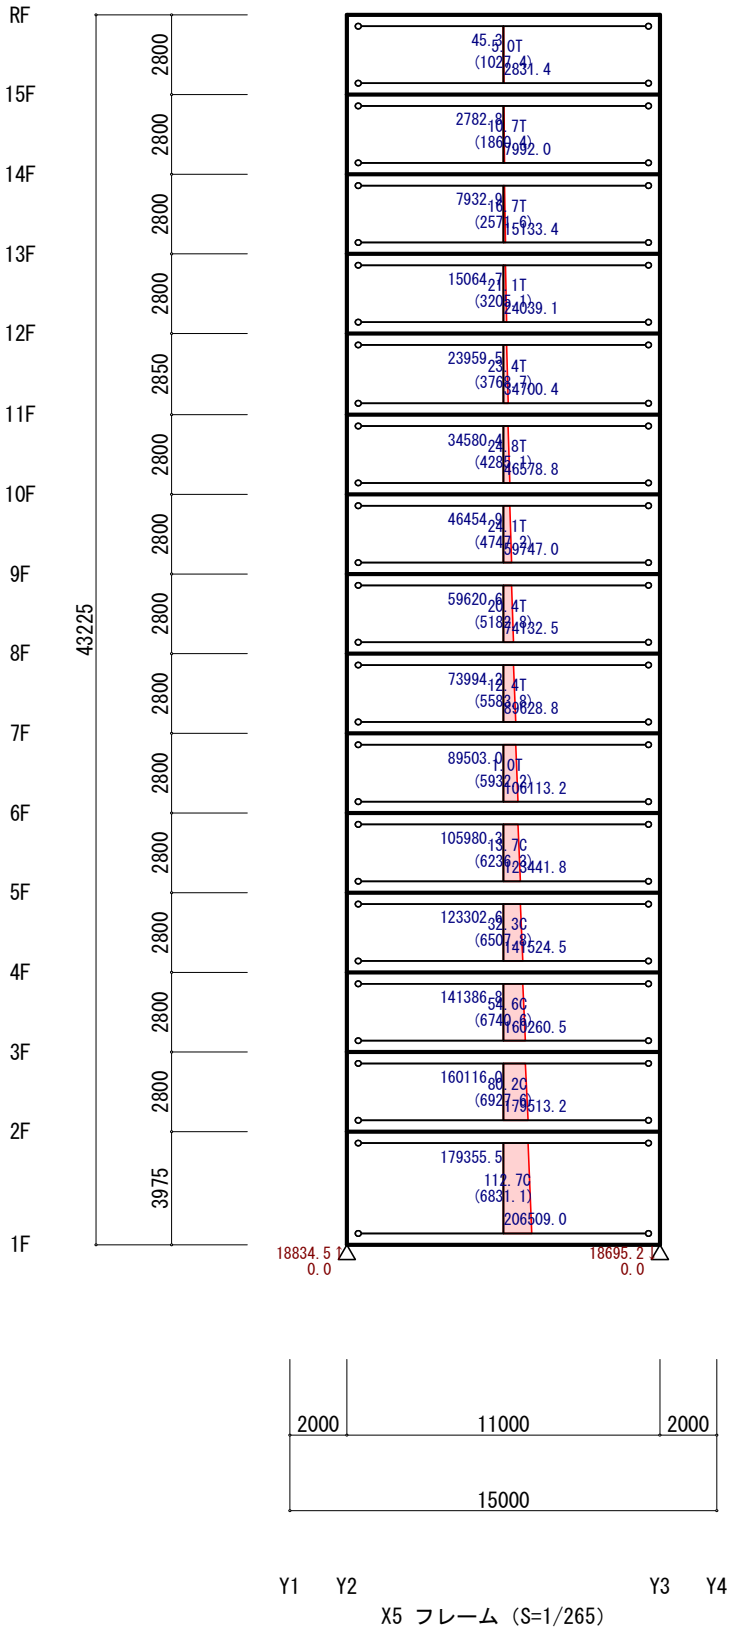

X5 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

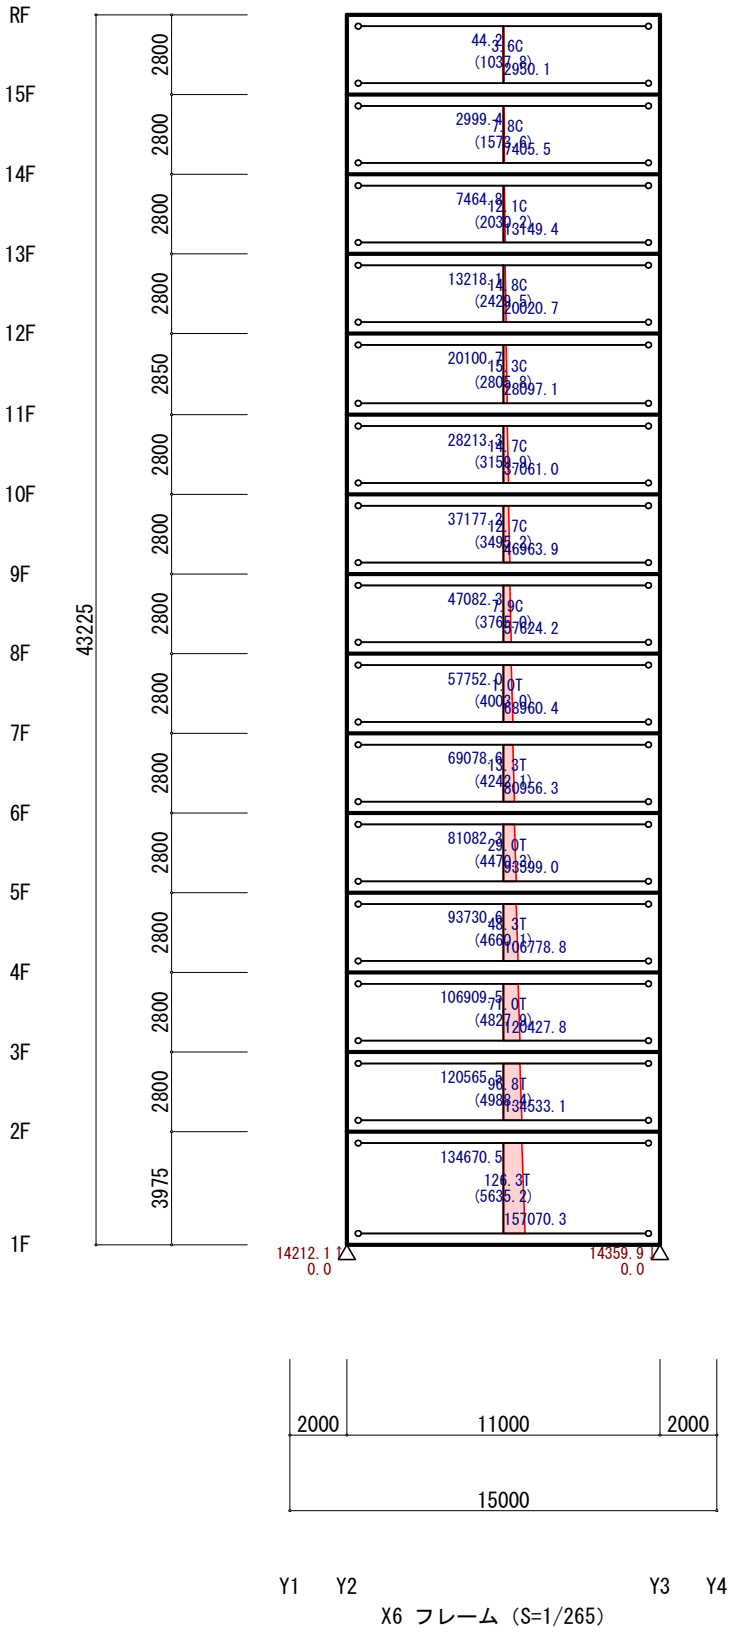

X6 フレーム（S=1/265）

U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

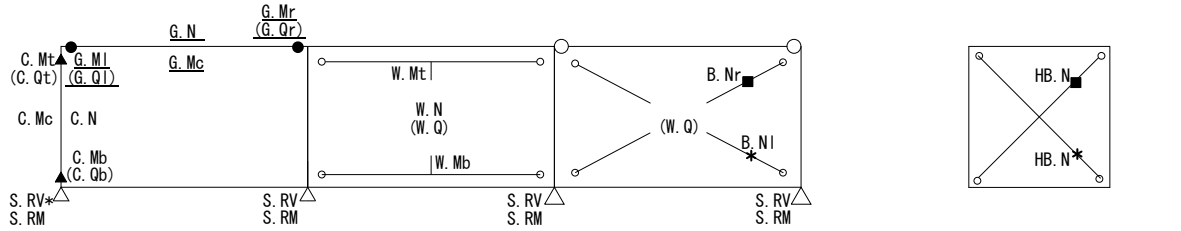

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(kN)
（T:引張, C:圧縮, 0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（ ■ :水平荷重時浮き上がり）
（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

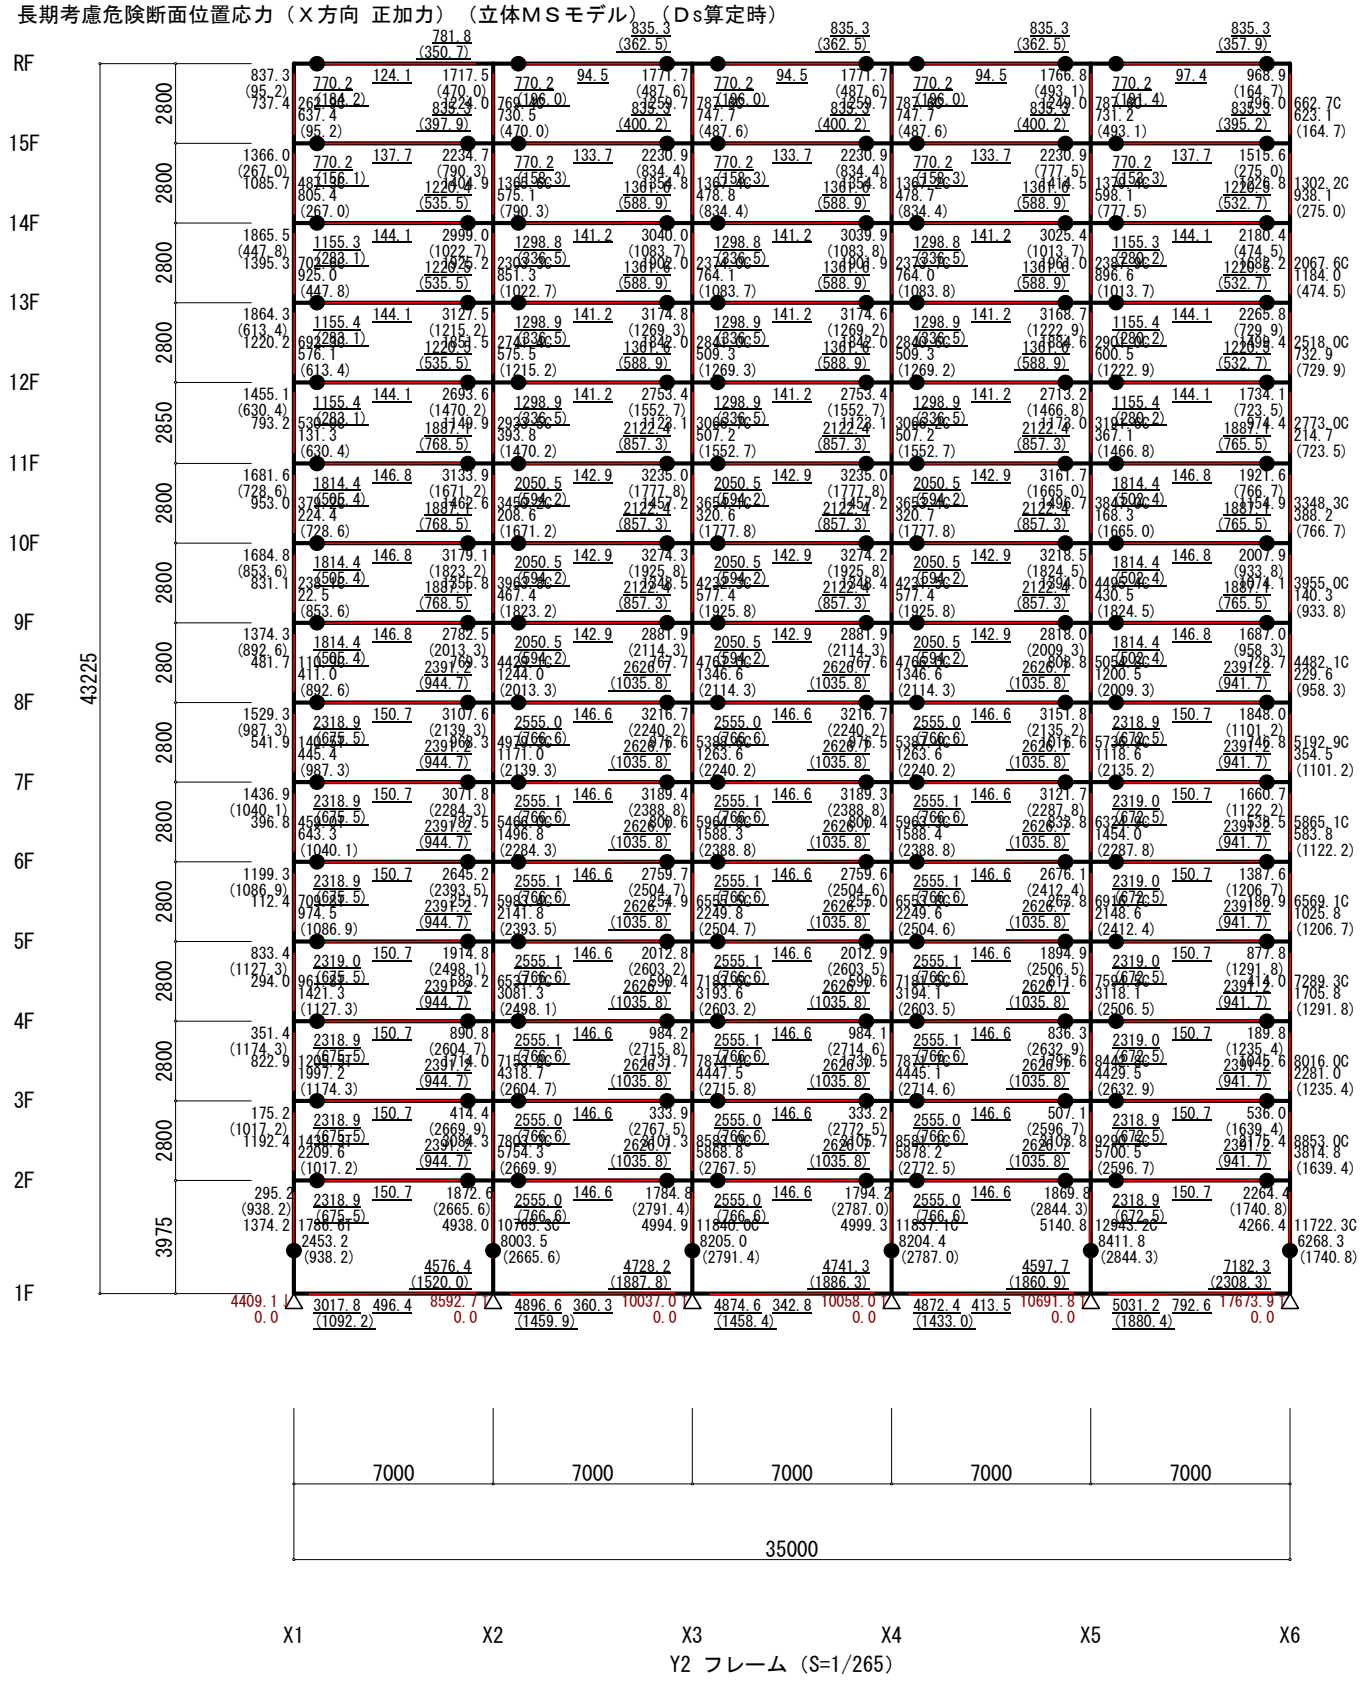

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

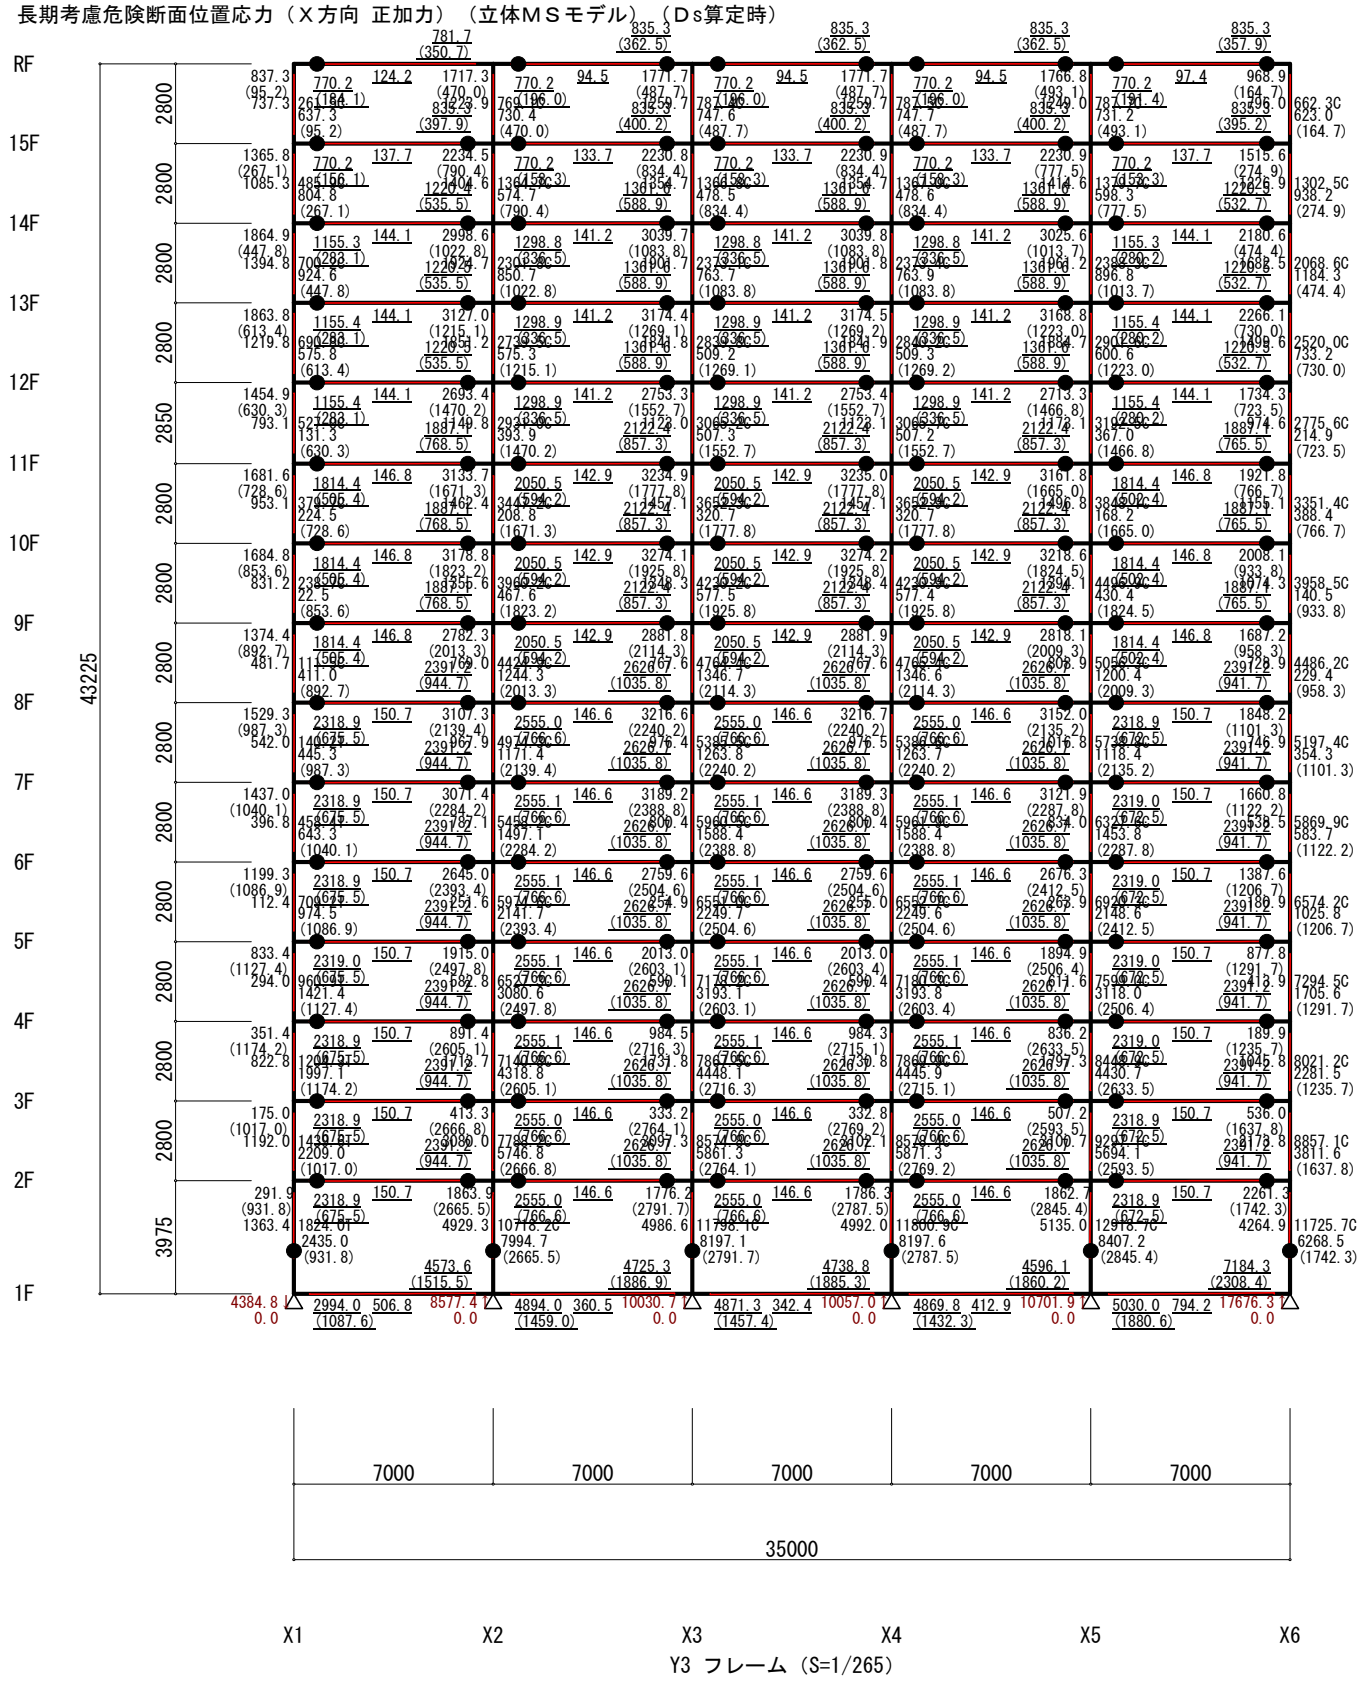

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

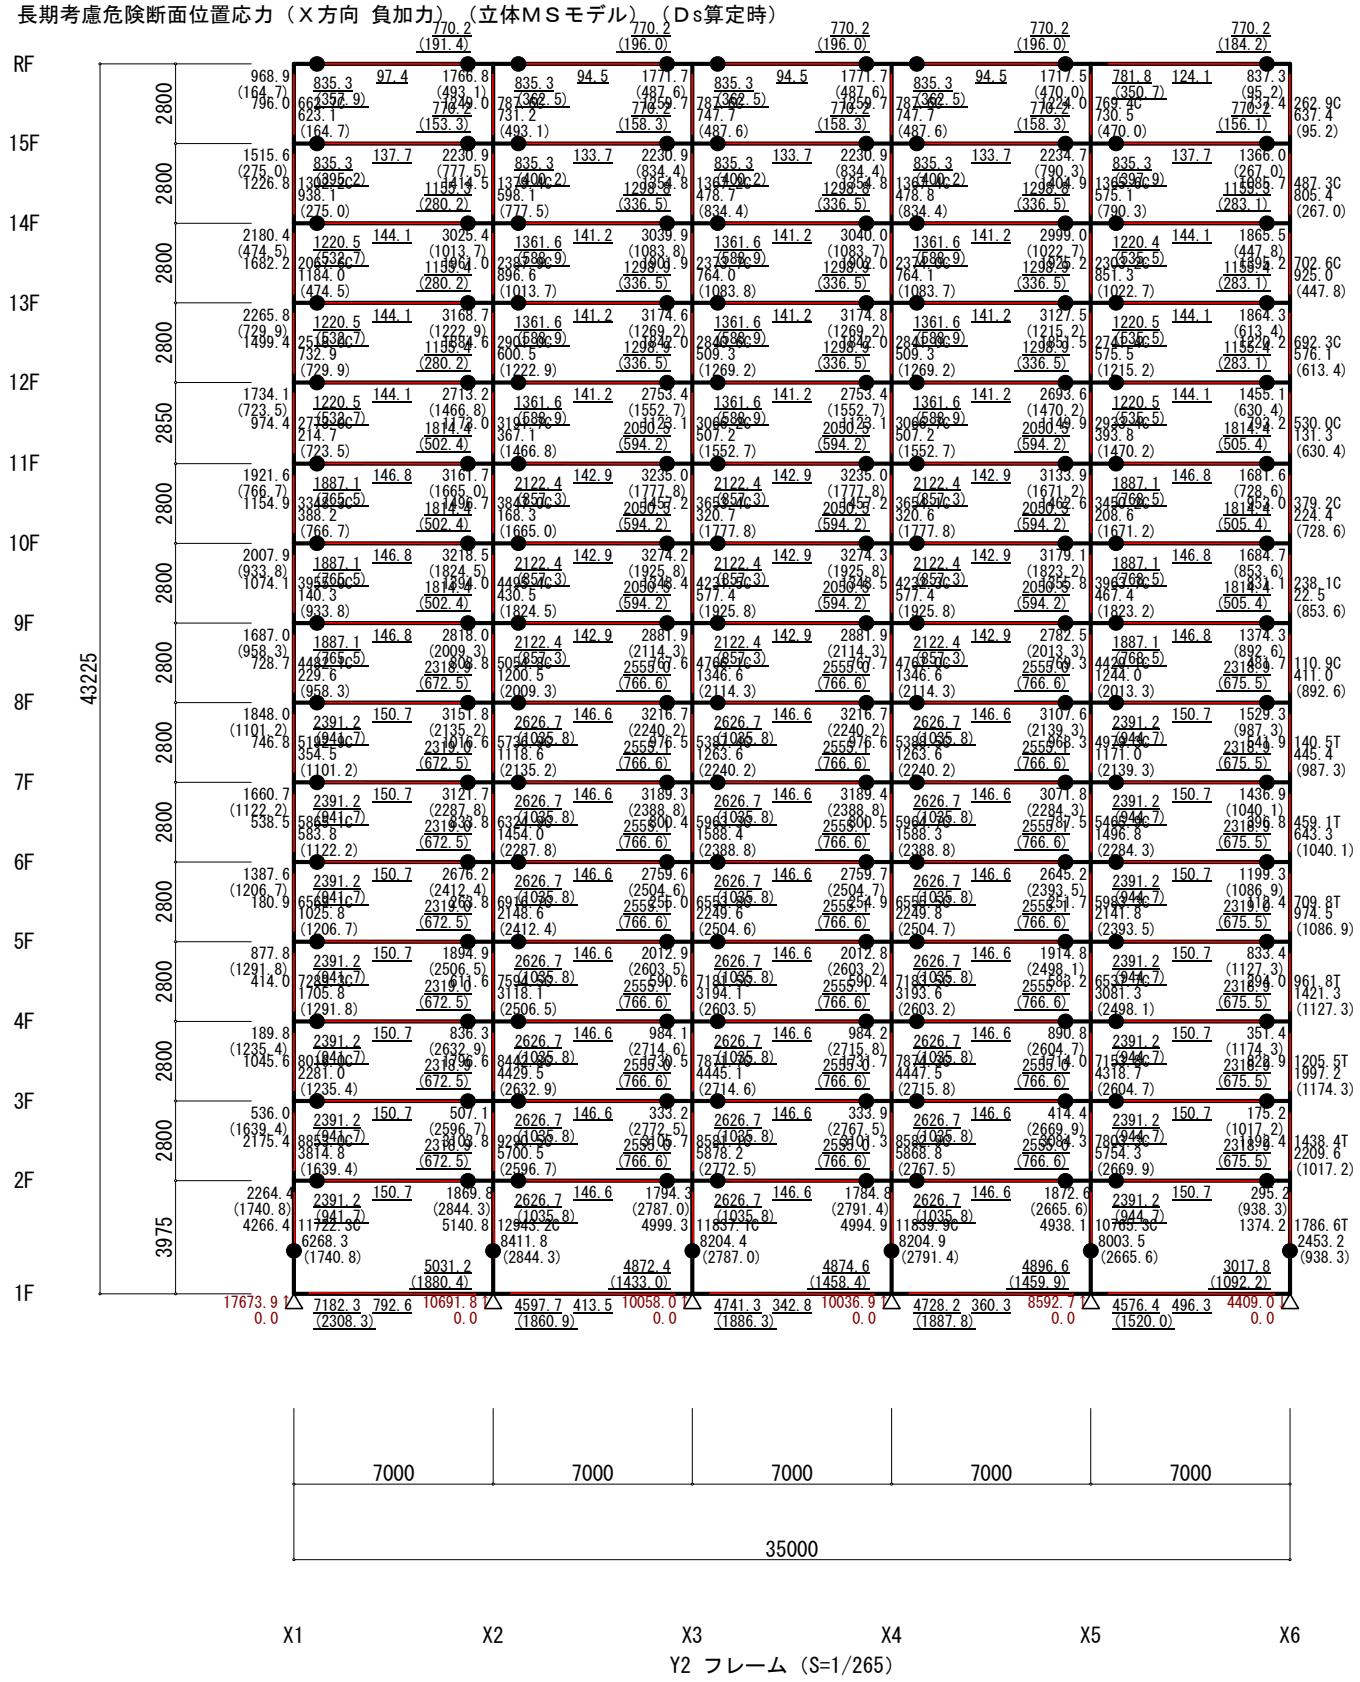

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

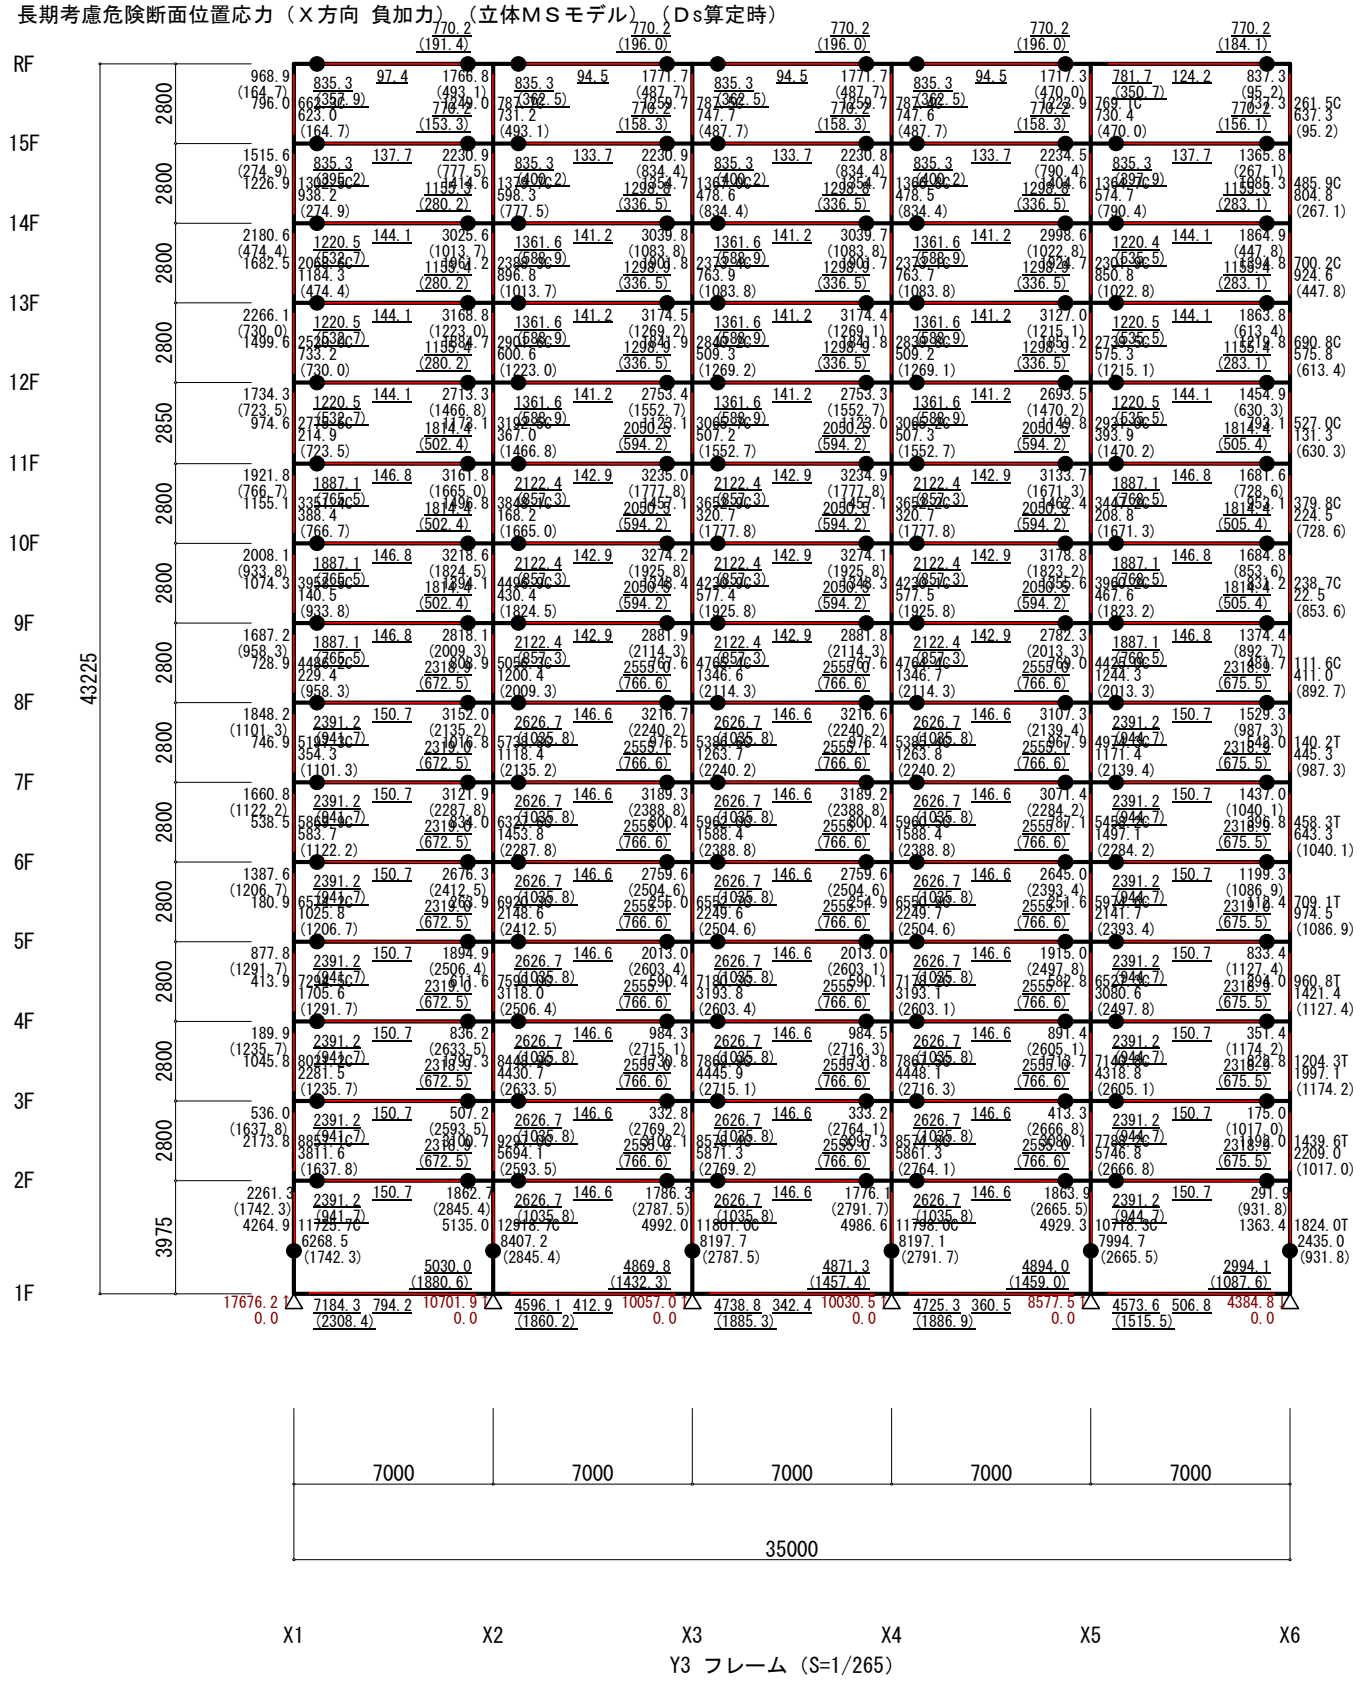

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

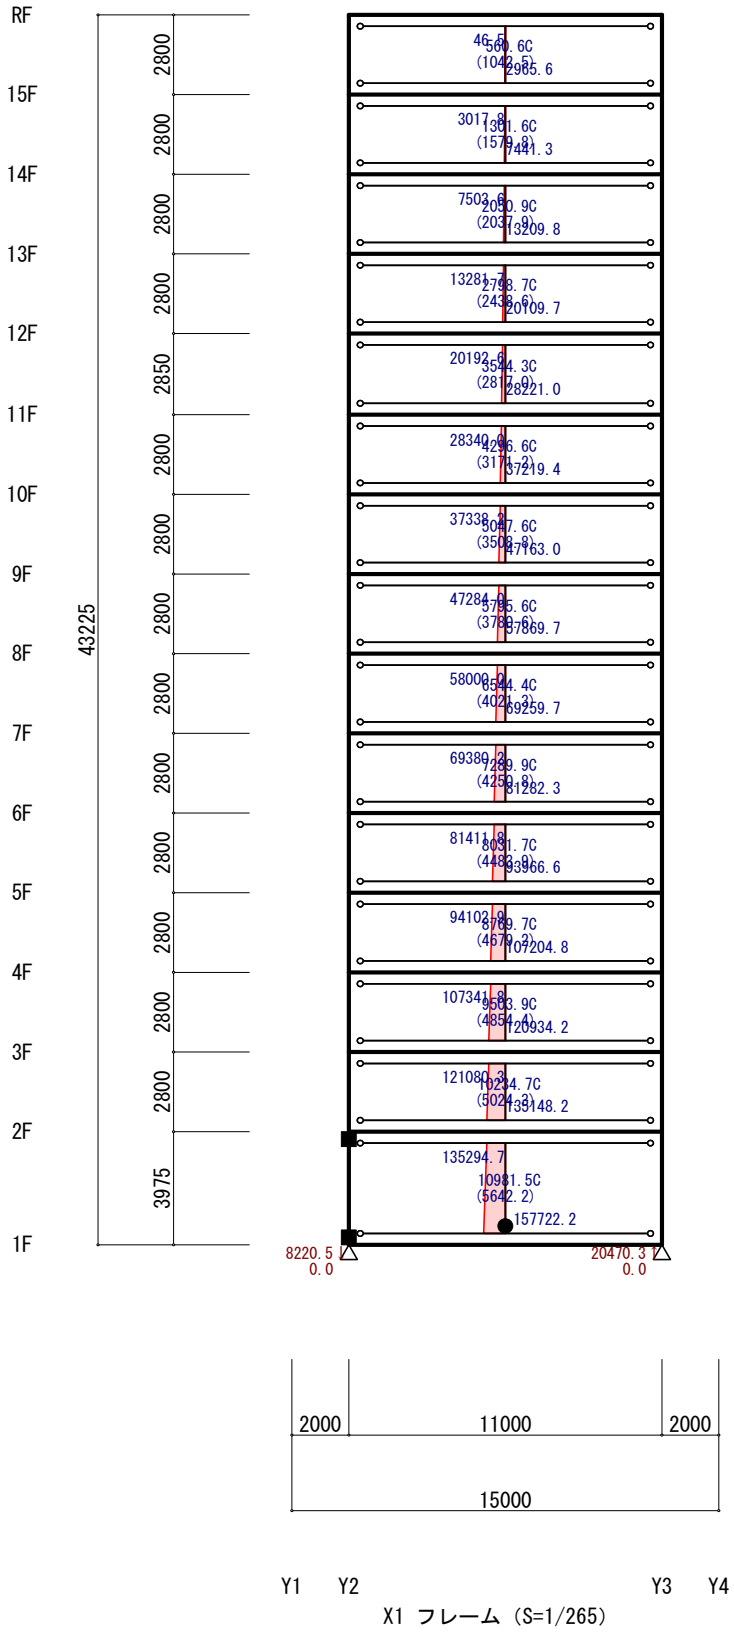

X1 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

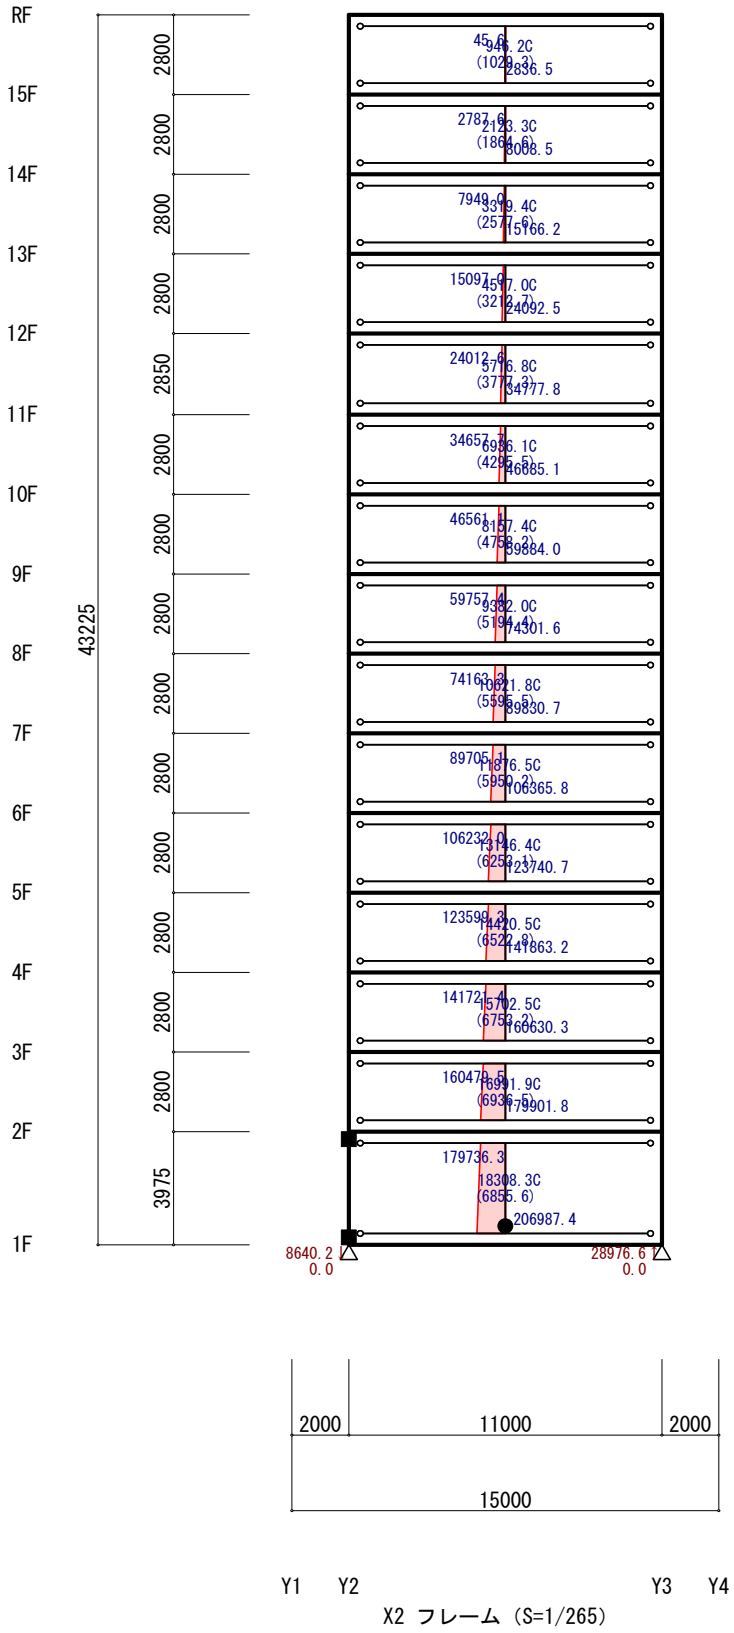

X2 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

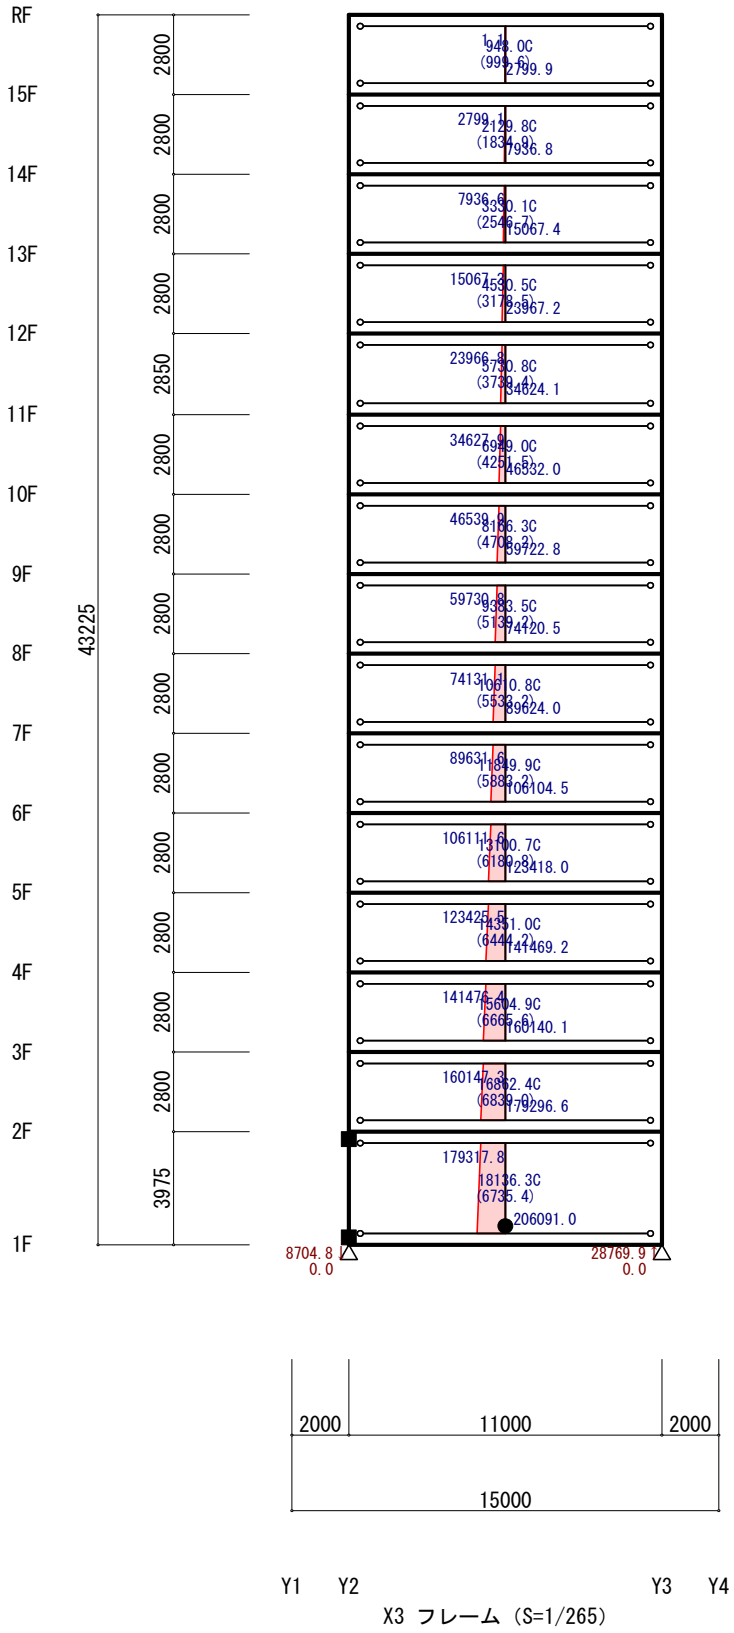

X3 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

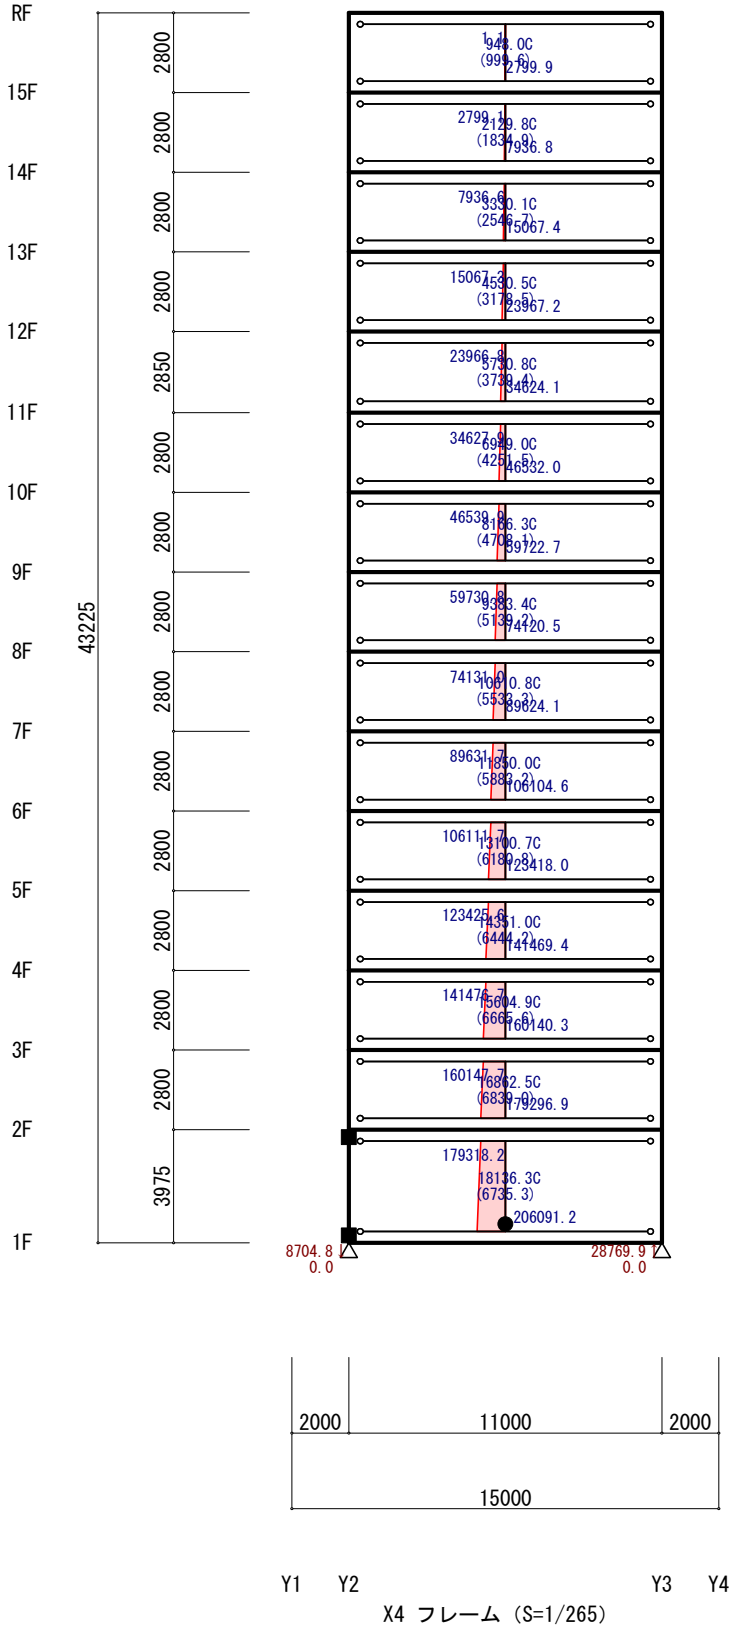

X4 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

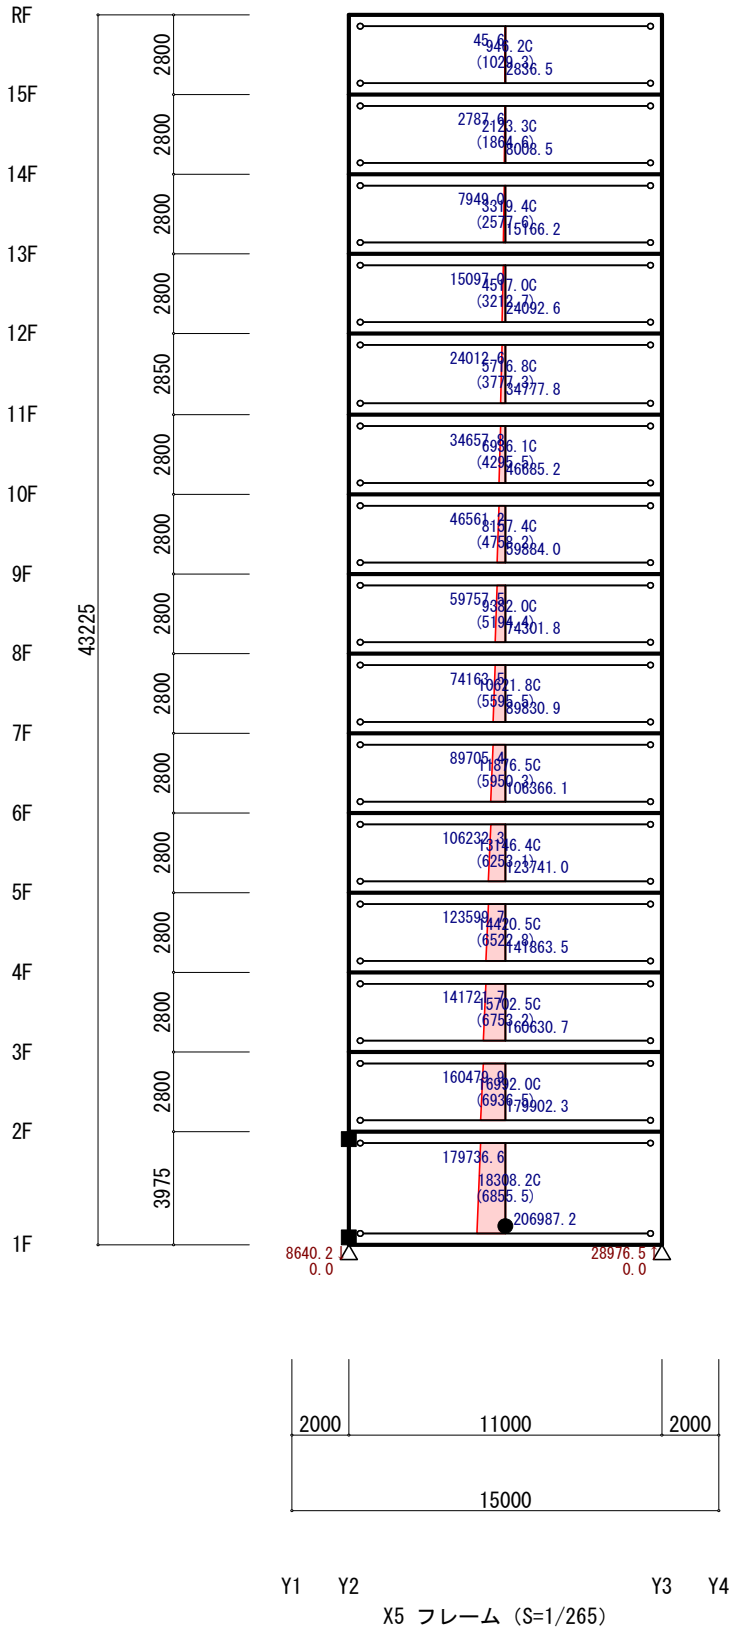

X5 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

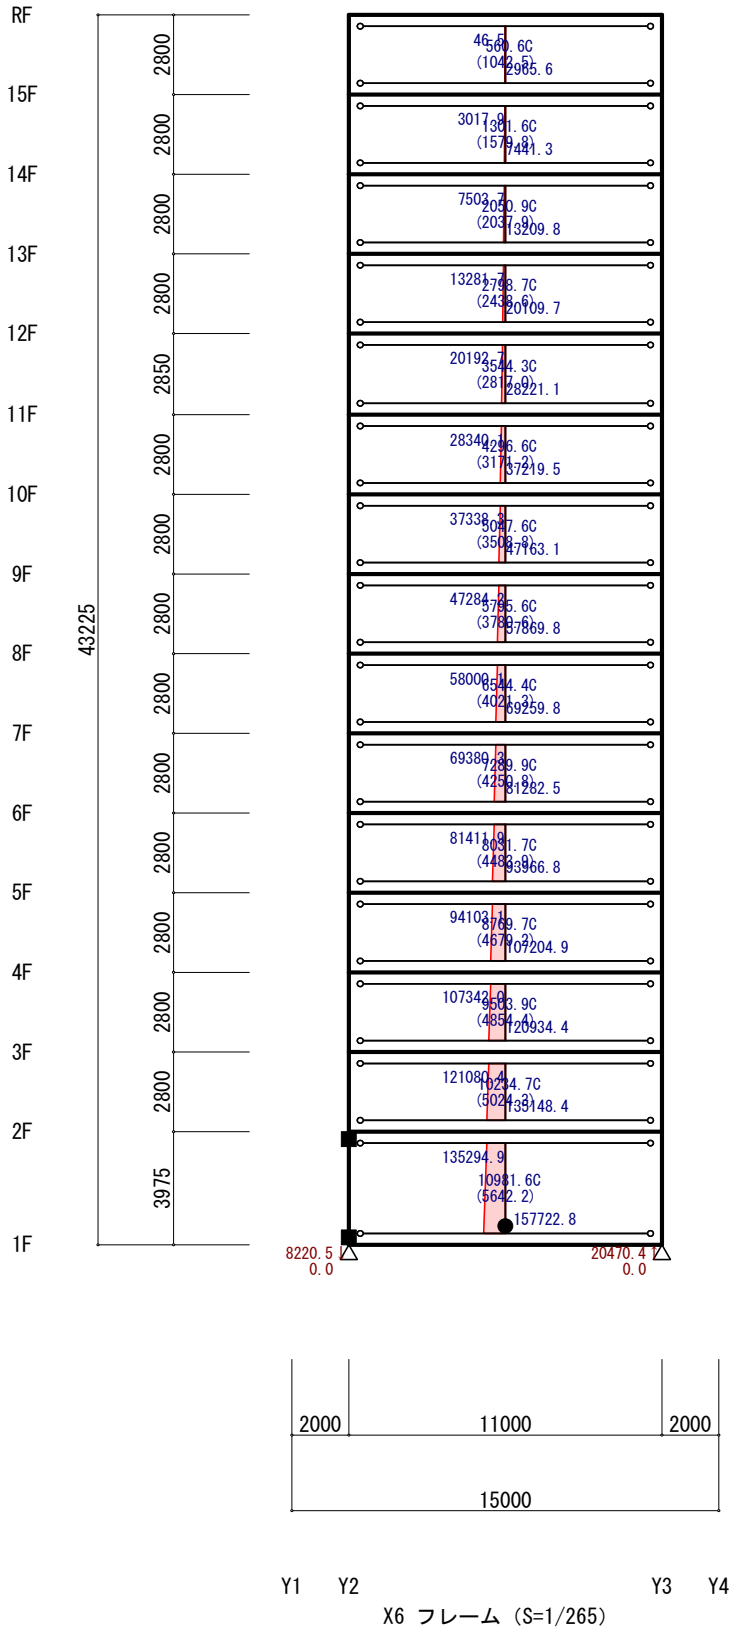

X6 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

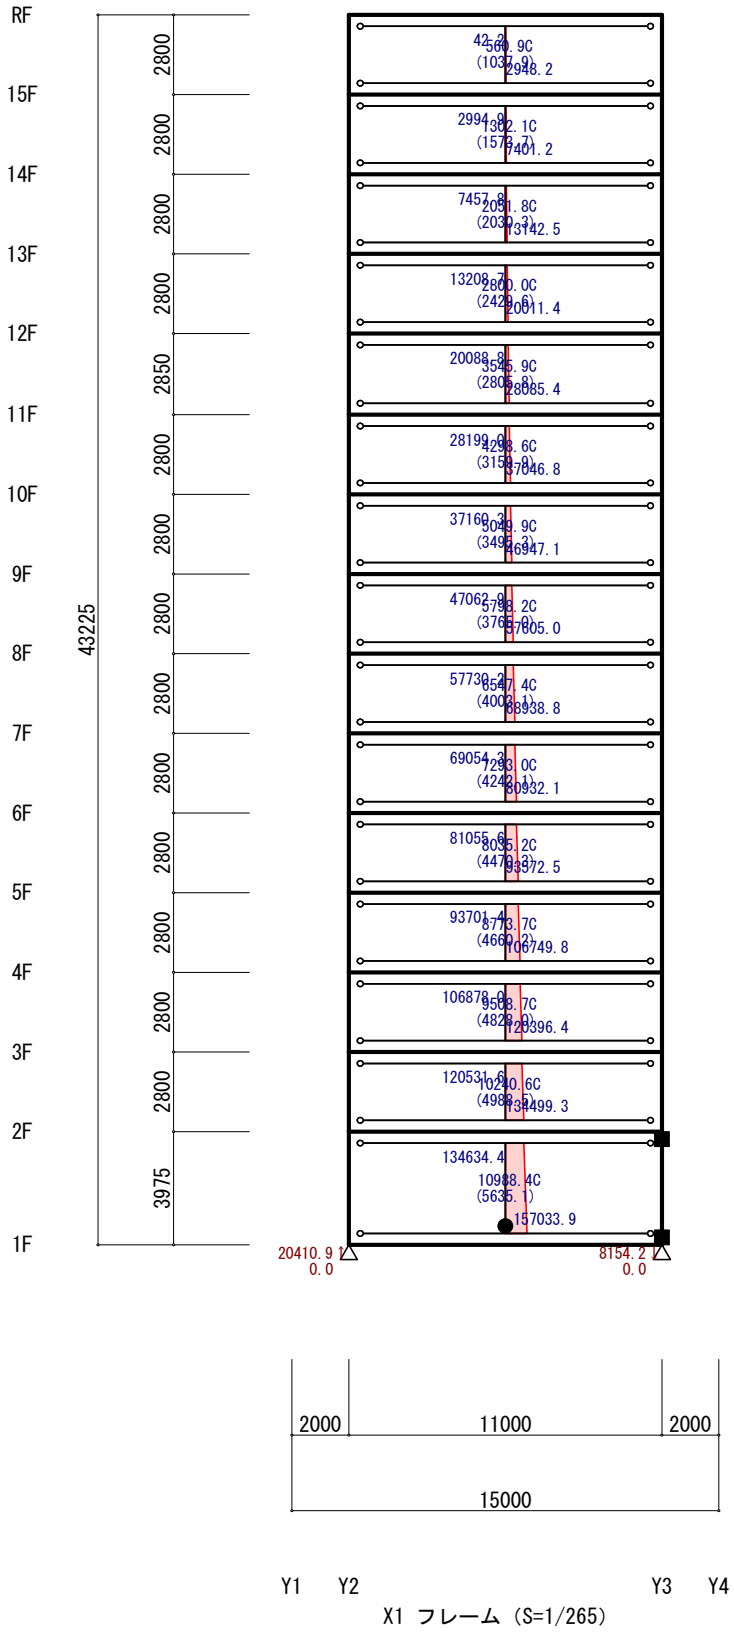

X1 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

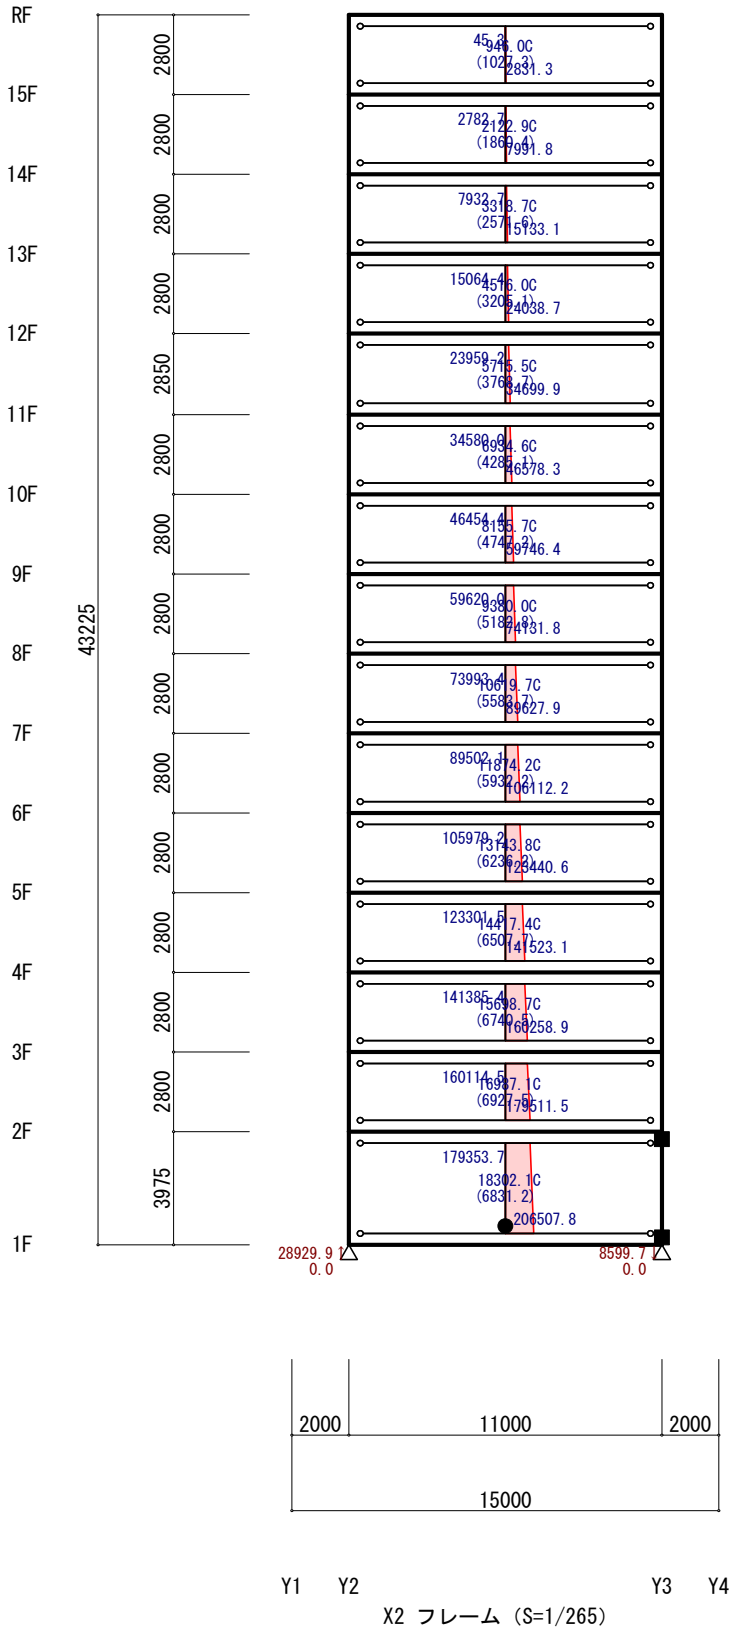

X2 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

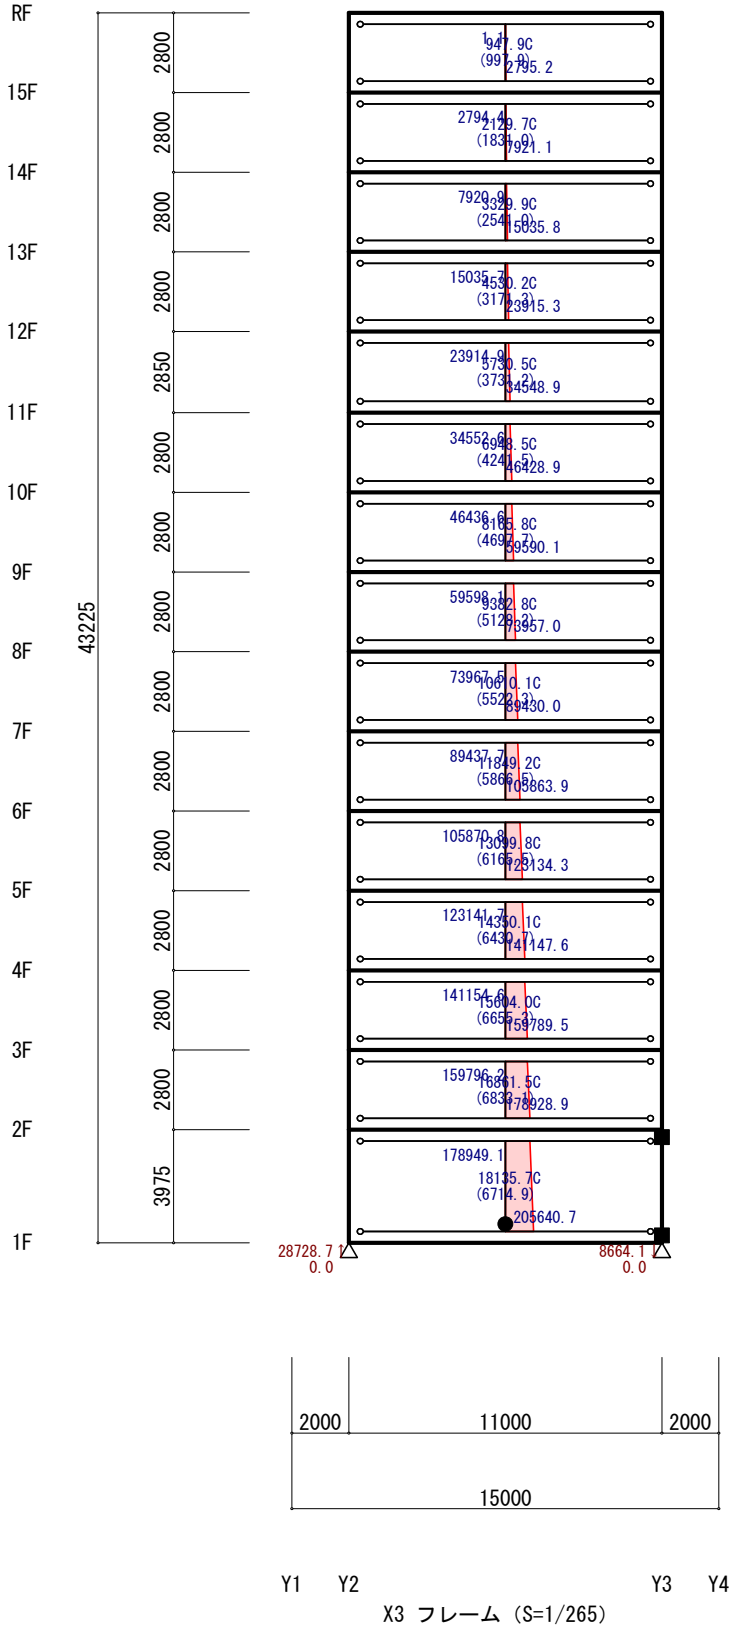

X3 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

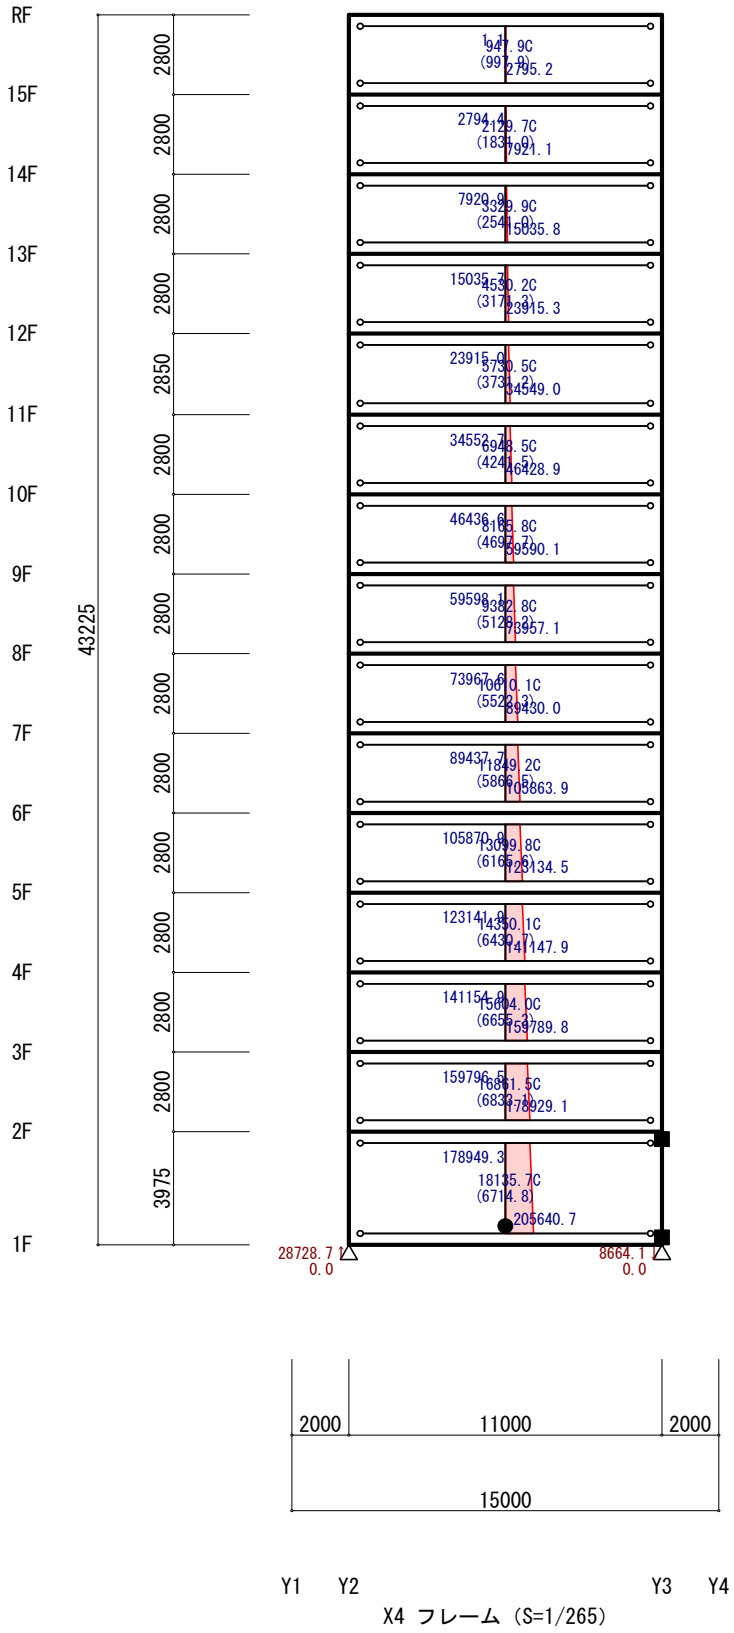

X4 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

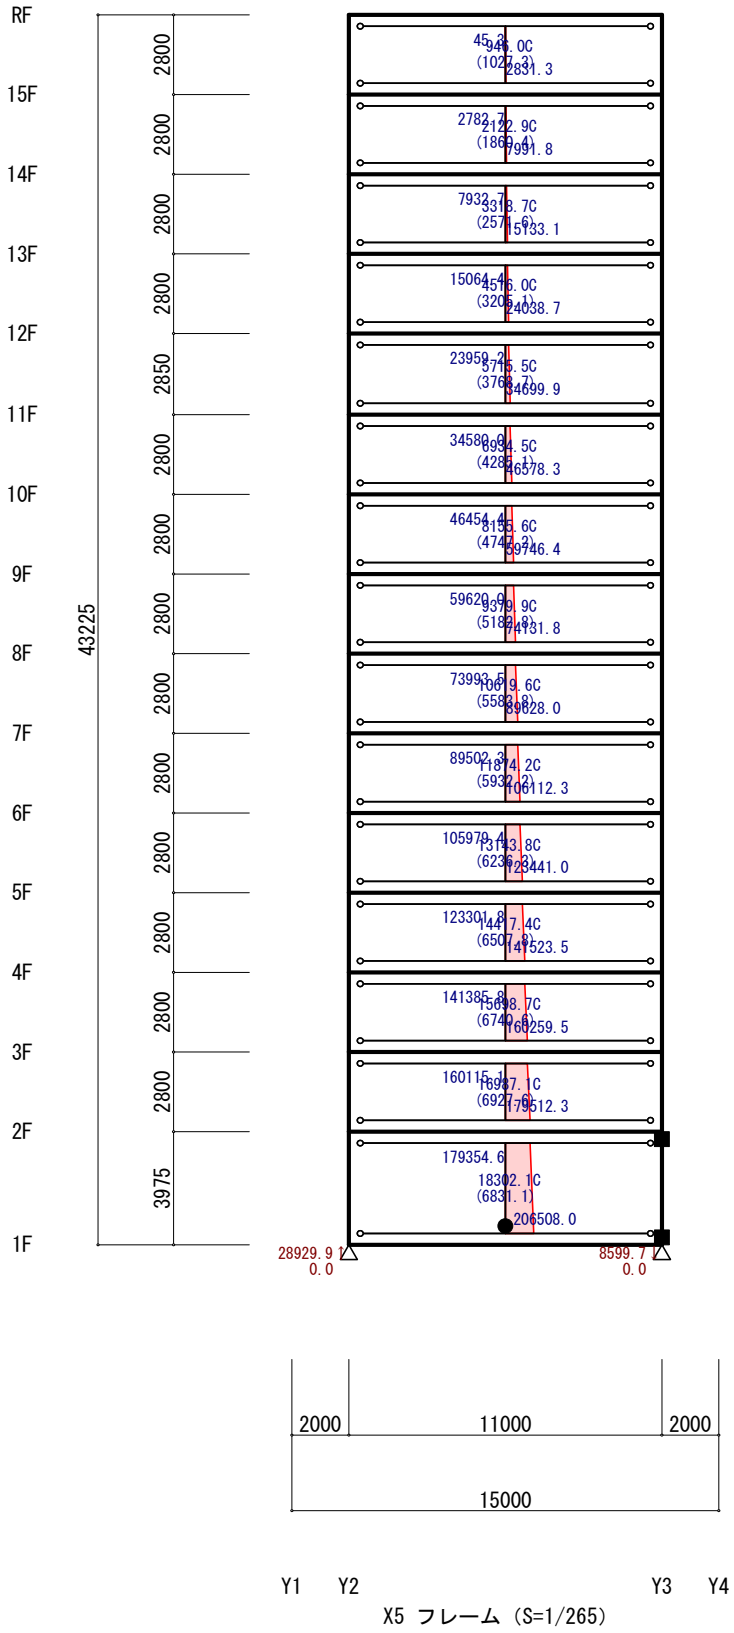

X5 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

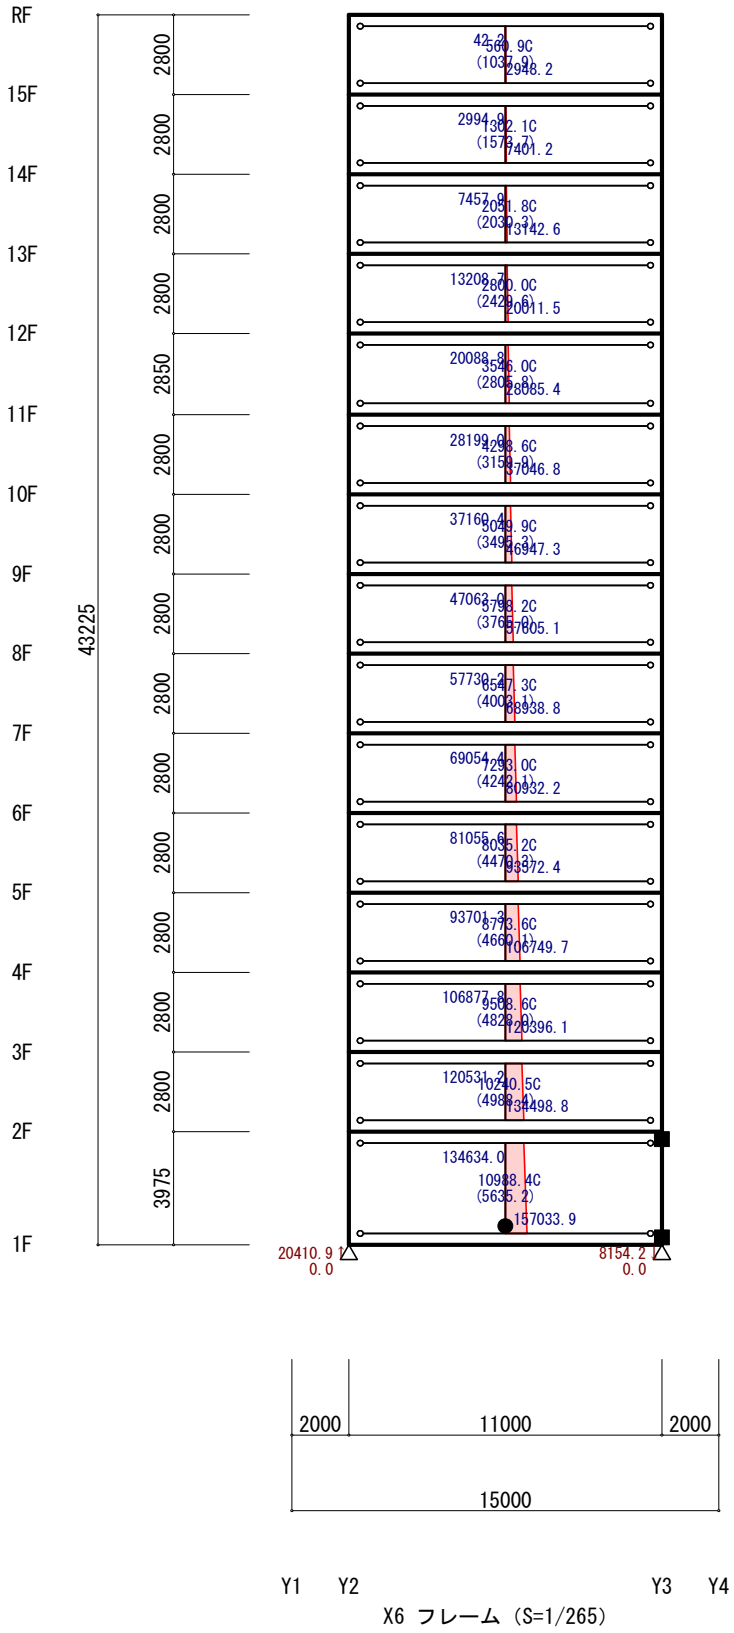

X6 フレーム（S=1/265）

U-3.3　部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1　部材の終局強度図（Ds算定時）

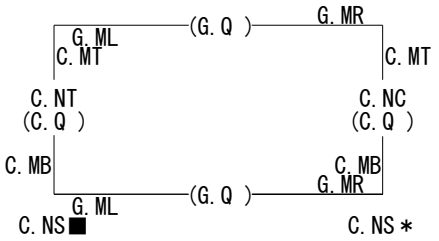

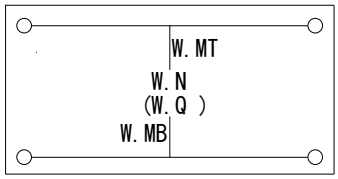

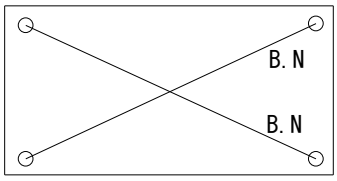

G.ML	：はり左端危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
G.MR	：はり左端危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
G.Q	：はりせん断耐力	(kN)
C.MT	：柱頭危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
C.MB	：柱脚危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
C.N	：柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）	(kN)
C.Q	：柱のせん断耐力	(kN)
C.NS	：支点鉛直耐力 ■:浮上り、＊:圧壊	(kN)
W.MT	：壁柱 柱頭の曲げ耐力	(kN･m)
W.MB	：壁柱 柱脚の曲げ耐力	(kN･m)
W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)
W.N	：壁柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）	(kN)
B.N	：ブレース部材軸耐力	(kN)

※
解析モデルが２方向ＭＳモデルの場合の
柱の曲げ耐力は２軸曲げを考慮した値です。

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

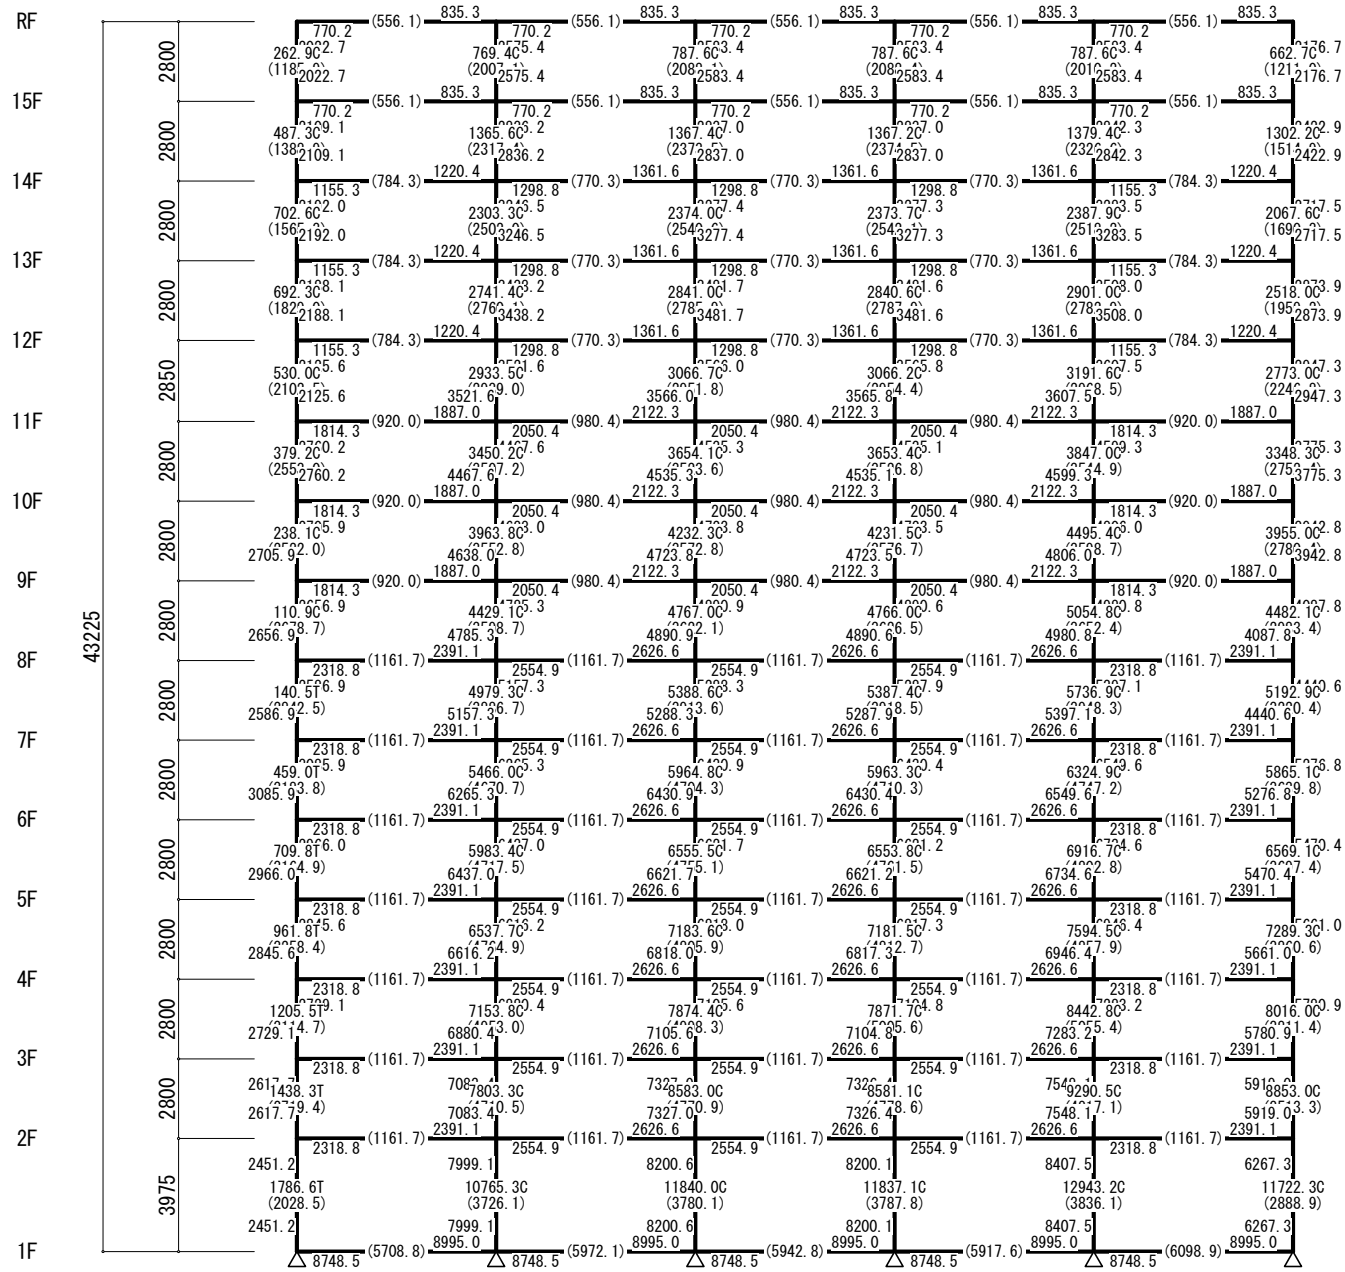

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

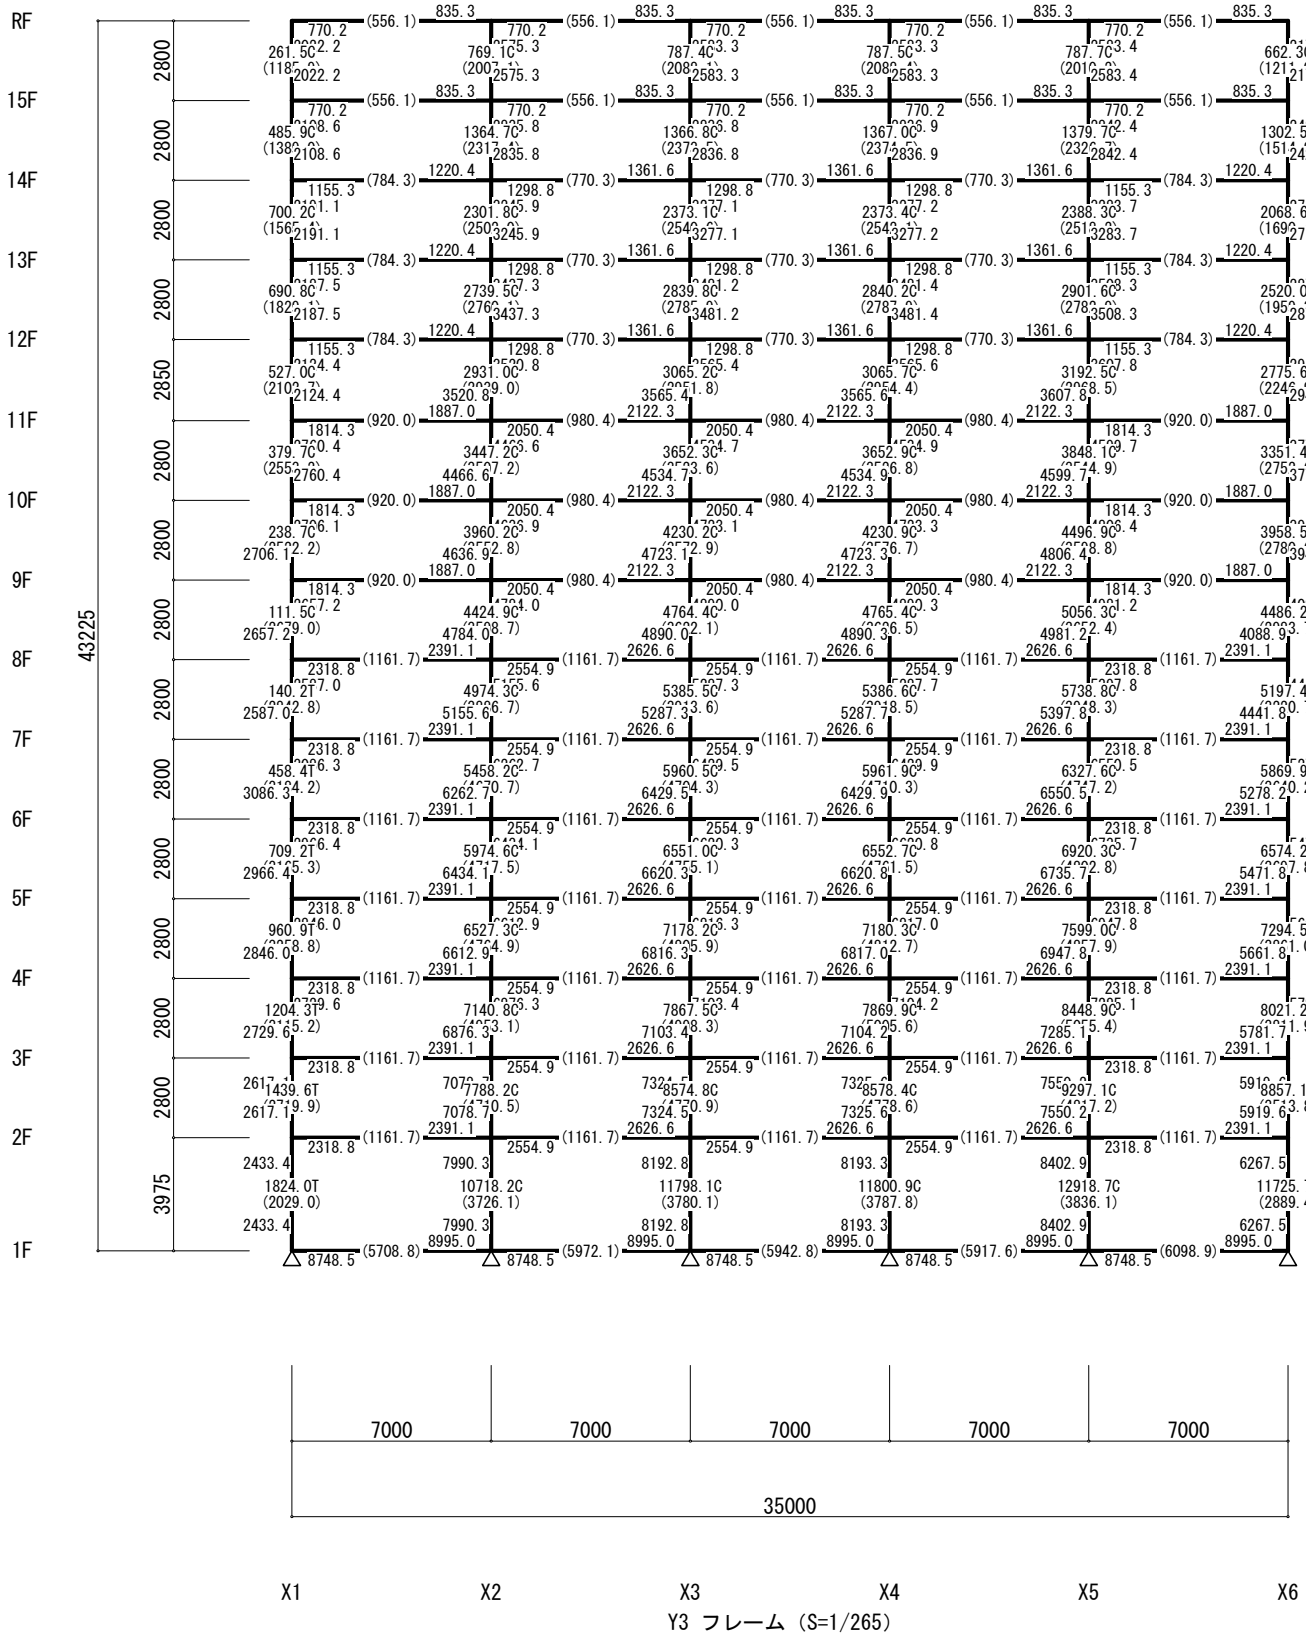

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

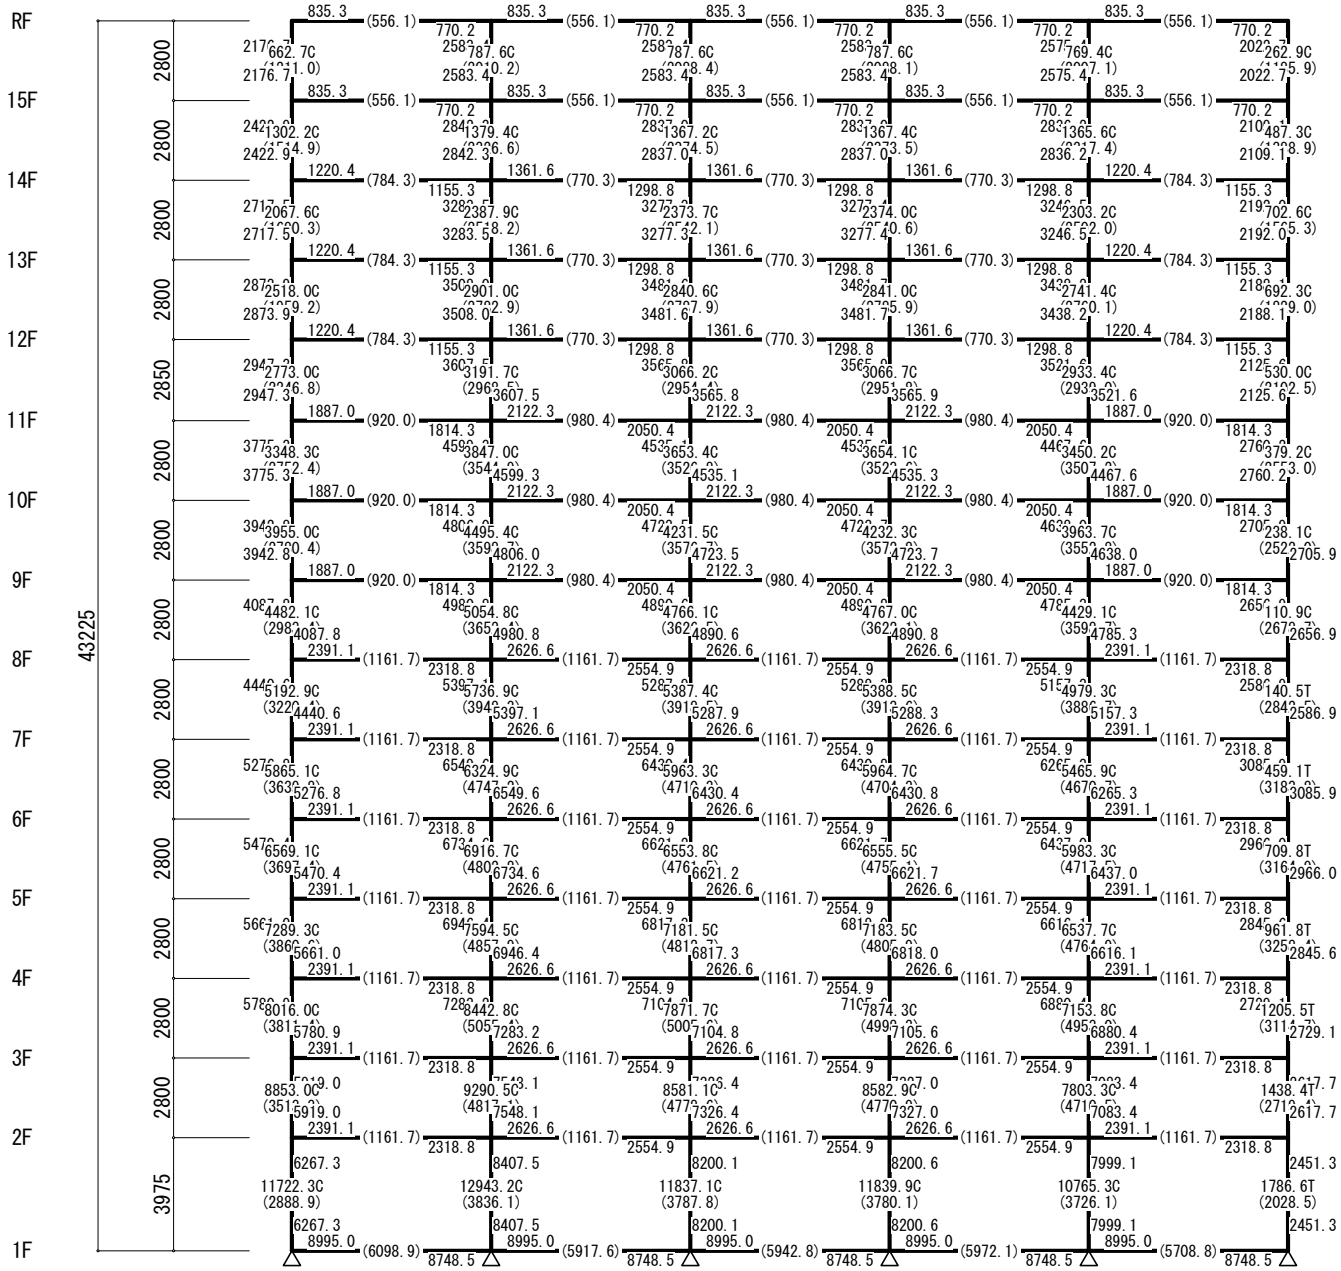

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

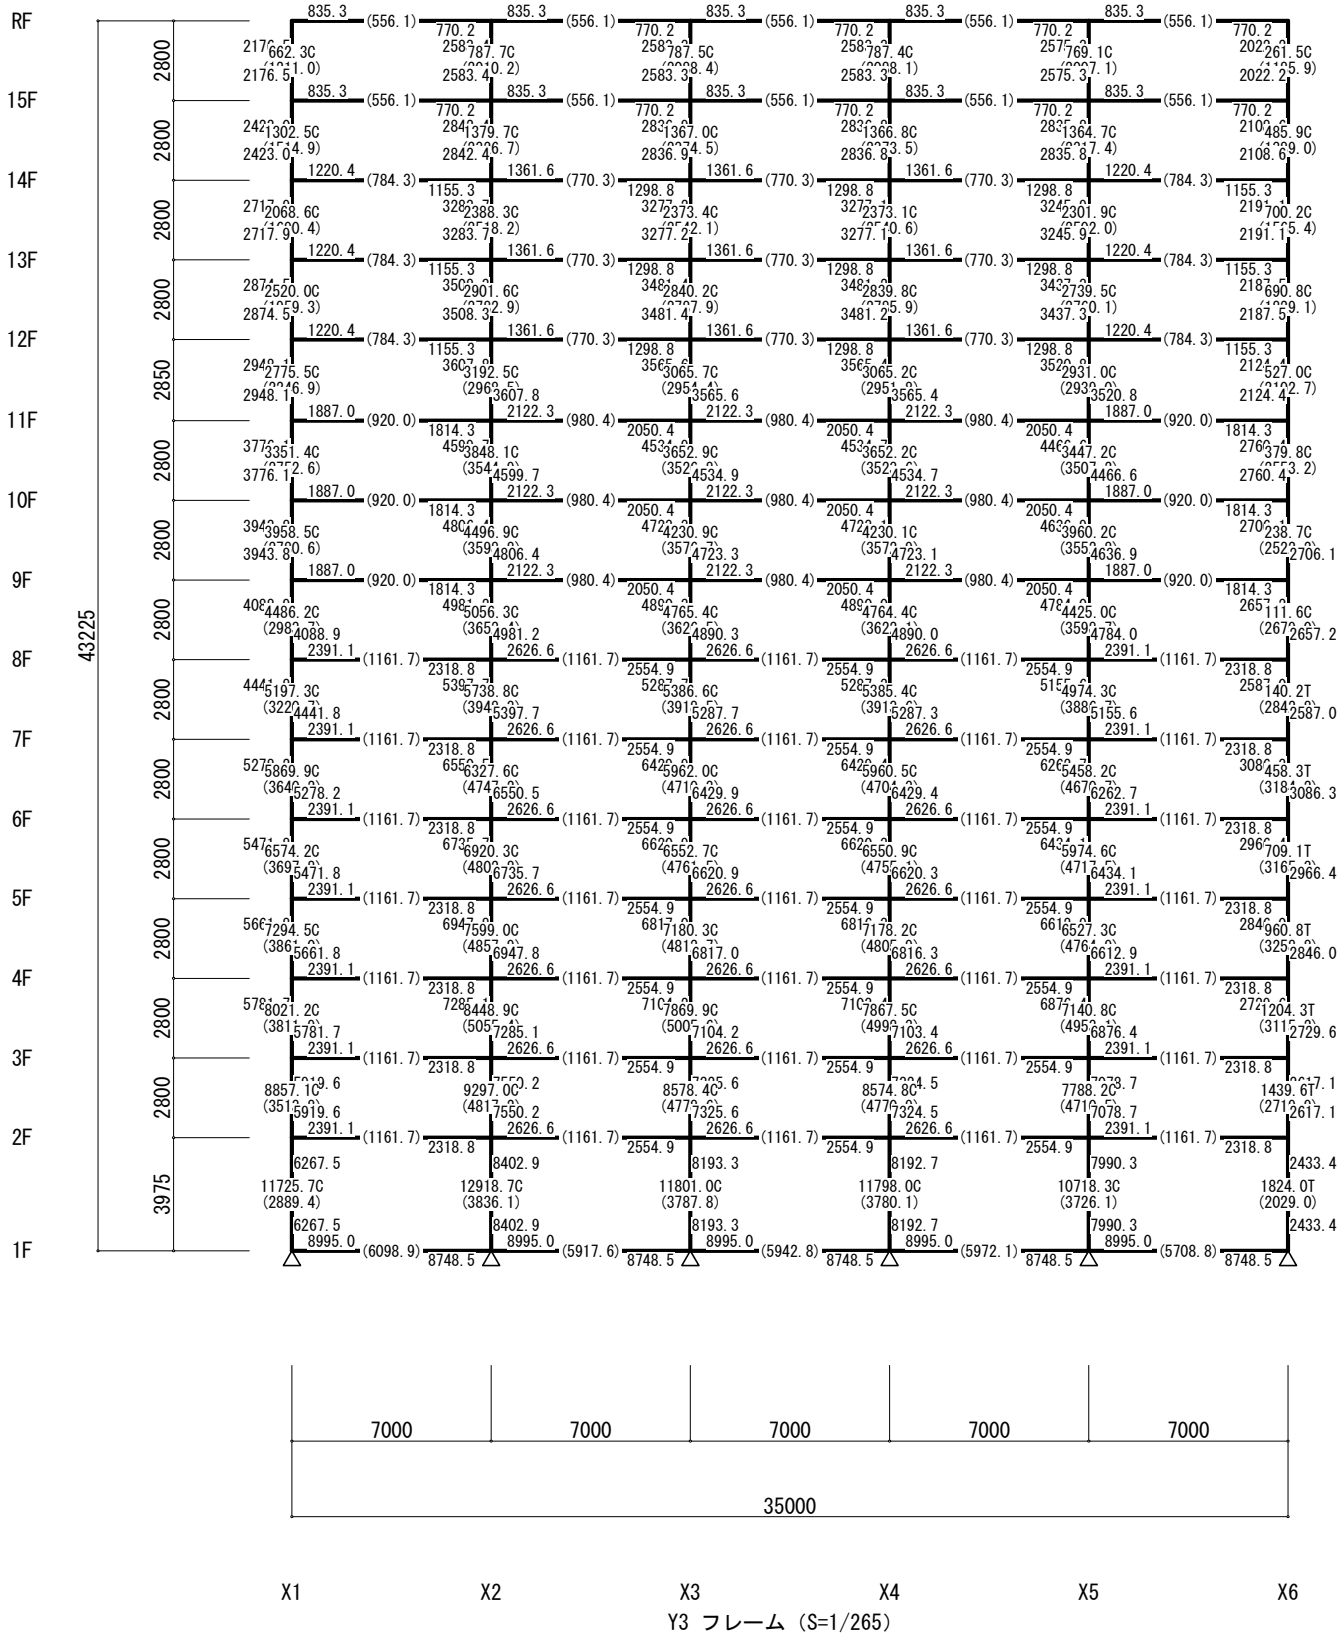

Y3 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

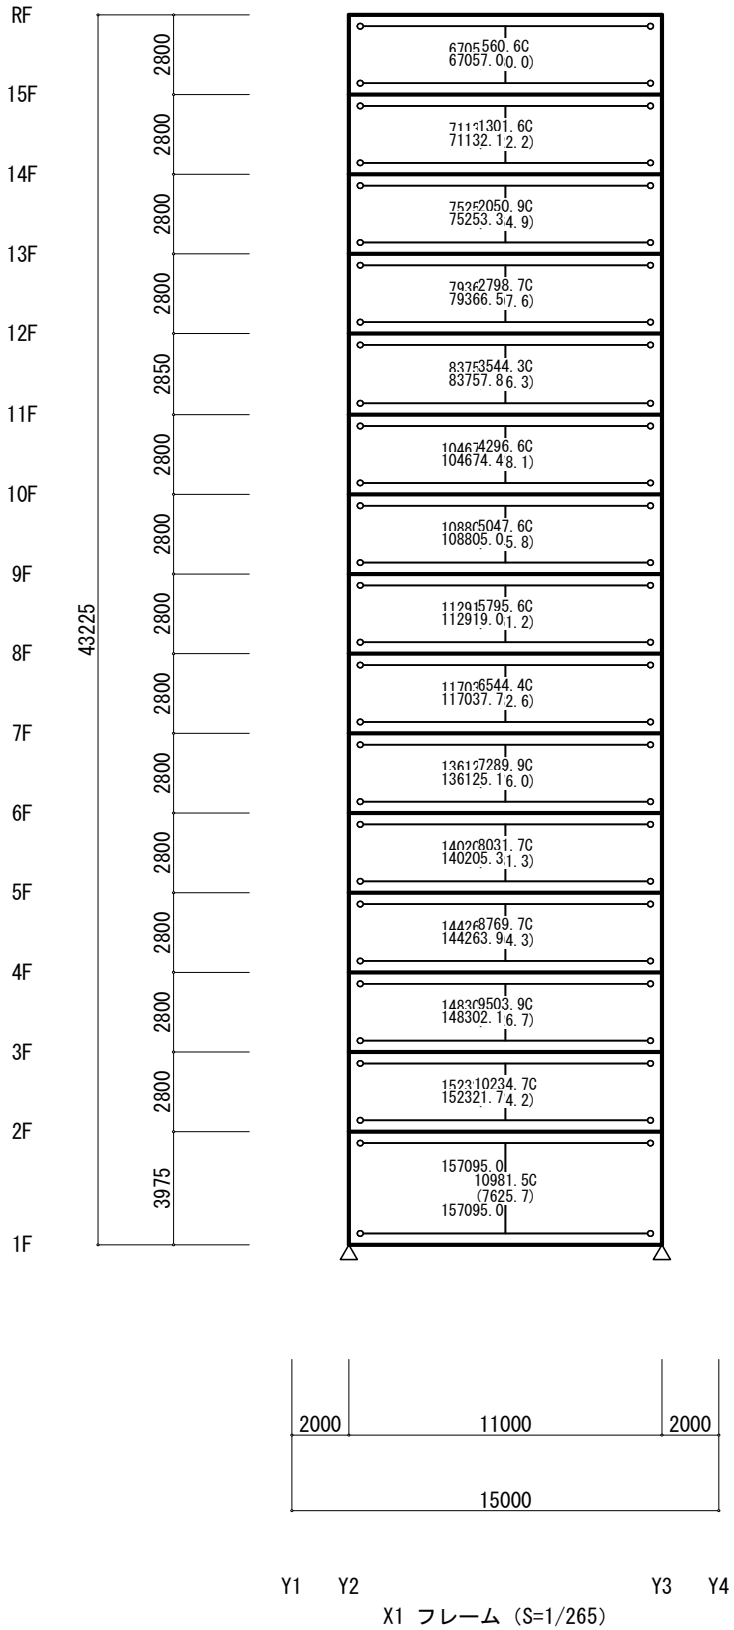

Y1　Y2　Y3　Y4

X1 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

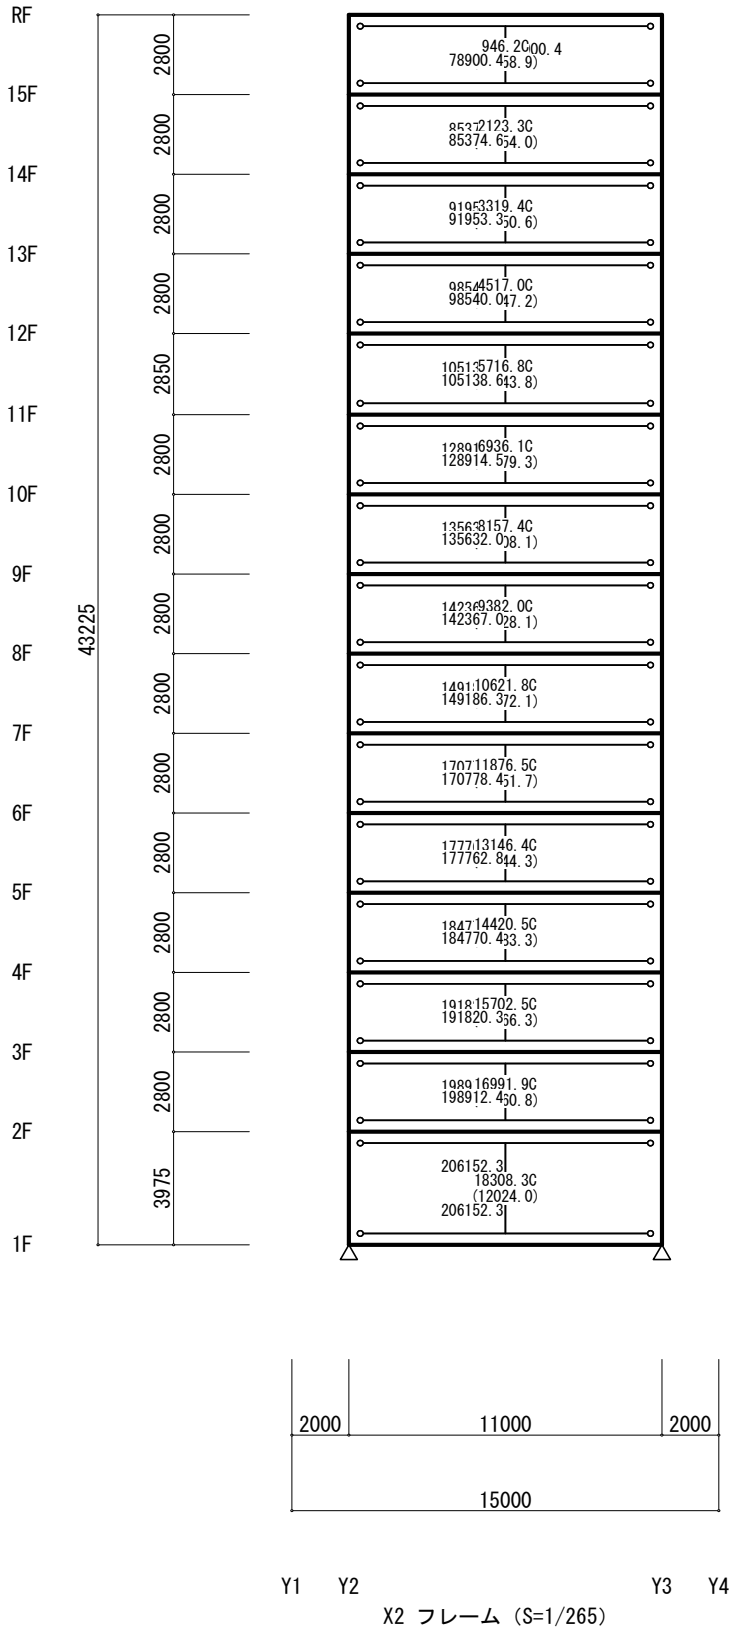

Y1　Y2　　Y3　Y4

X2 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

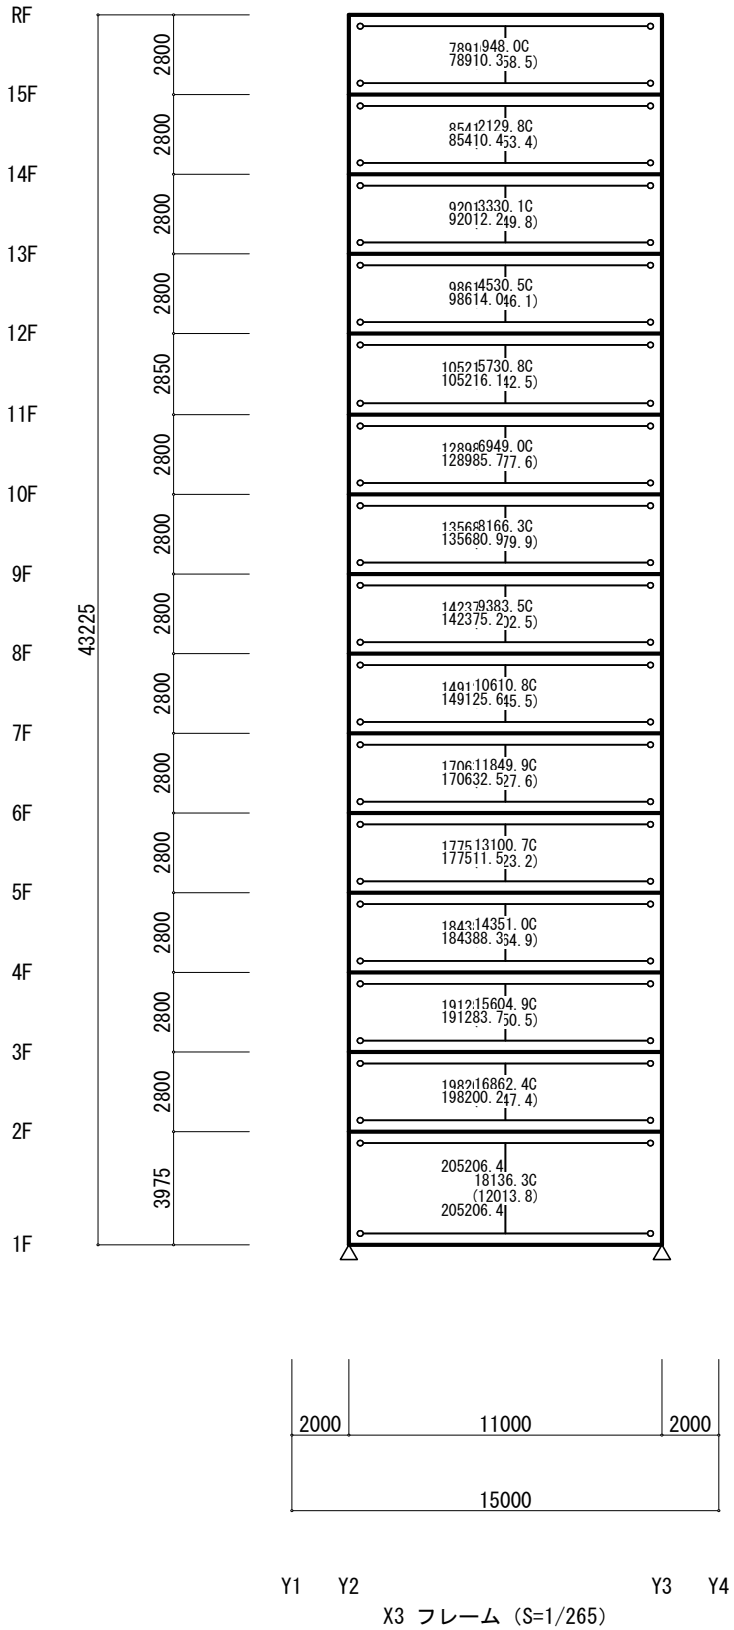

Y1　Y2　　Y3　Y4

X3 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

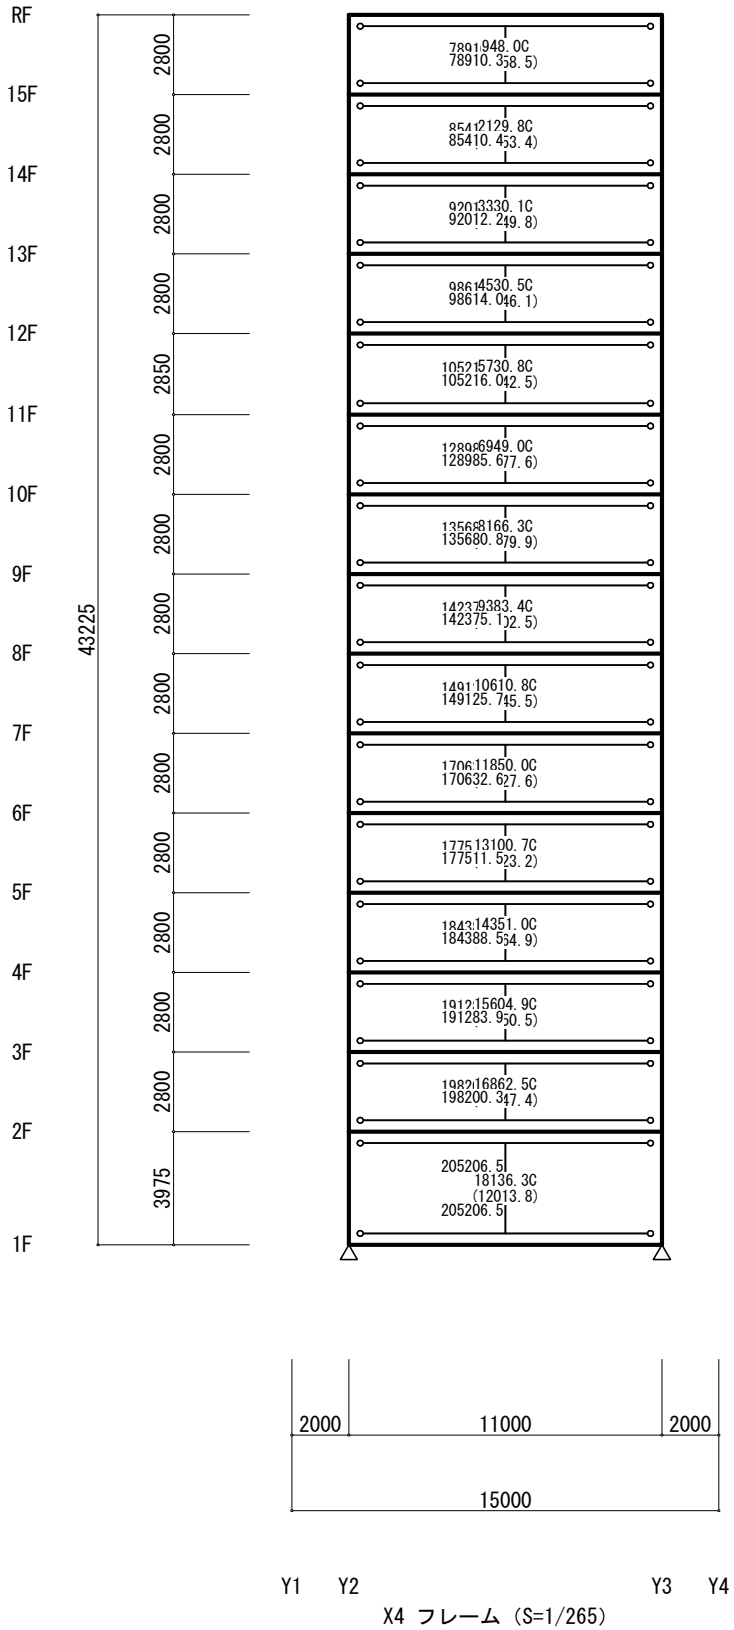

Y1　Y2　　Y3　Y4

X4 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

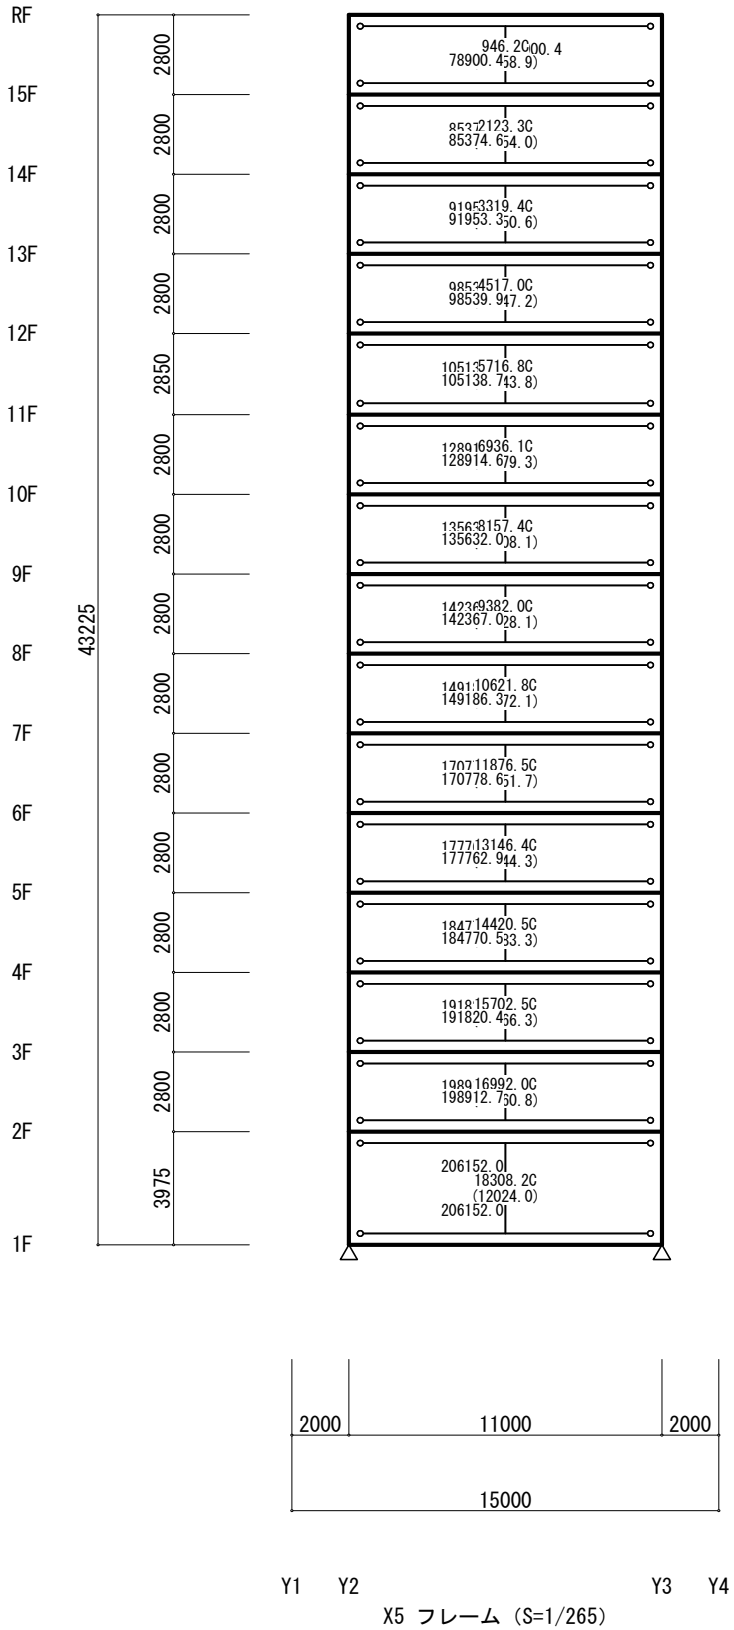

Y1　Y2　　Y3　Y4

X5 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

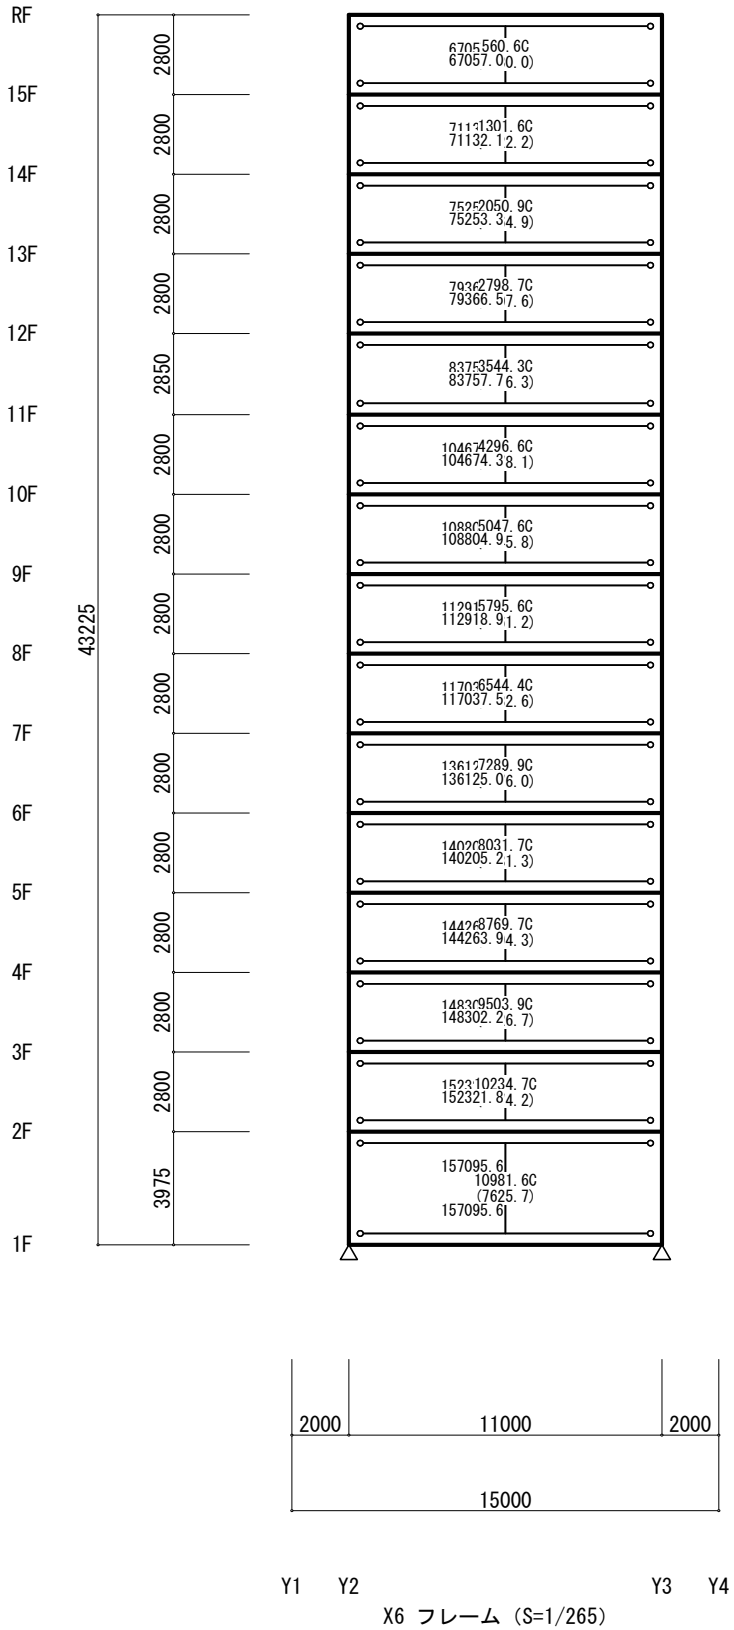

Y1　Y2　Y3　Y4

X6 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

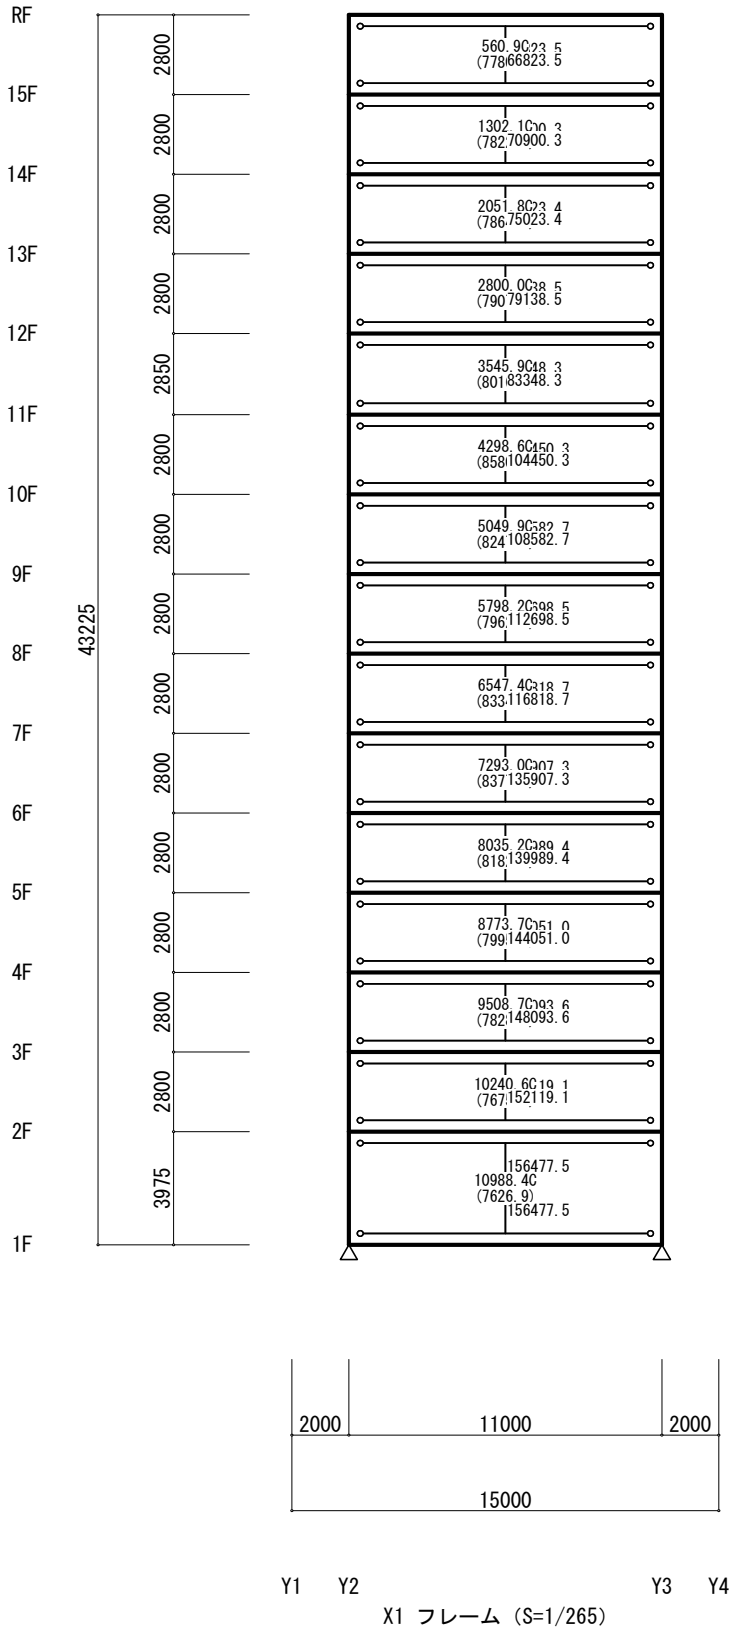

Y1　Y2　　Y3　Y4

X1 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

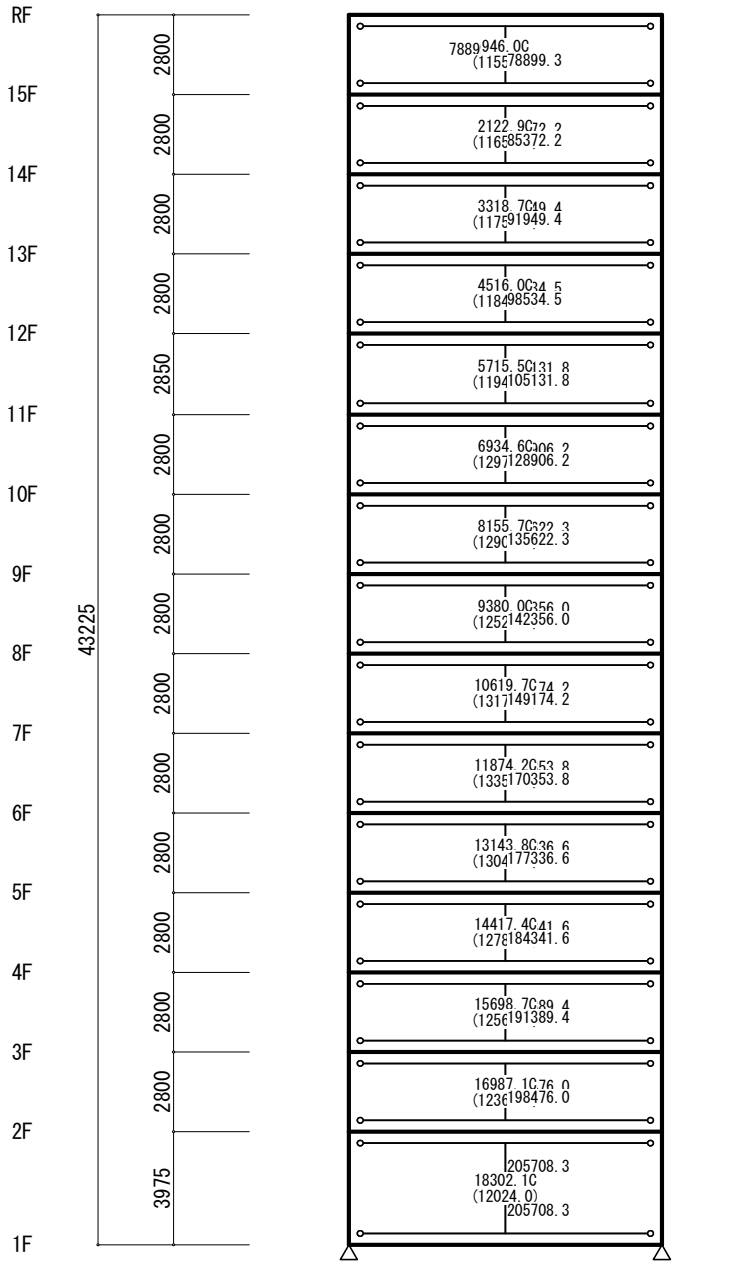

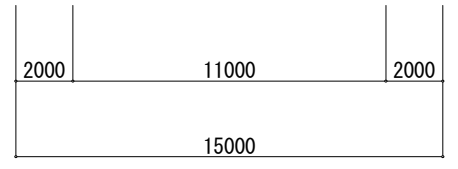

Y1　Y2　　Y3　Y4

X2 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

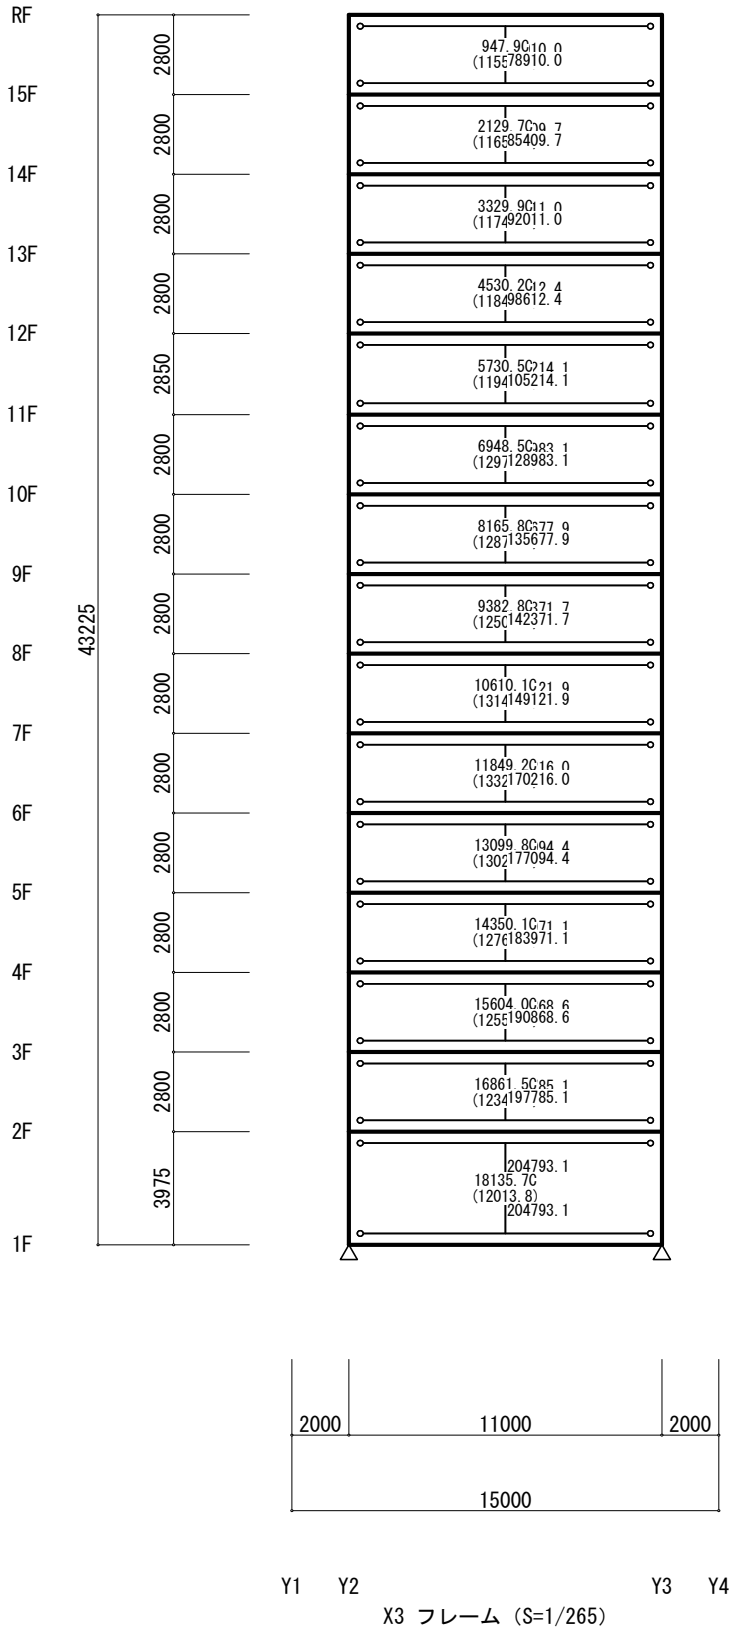

Y1　Y2　Y3　Y4

X3 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

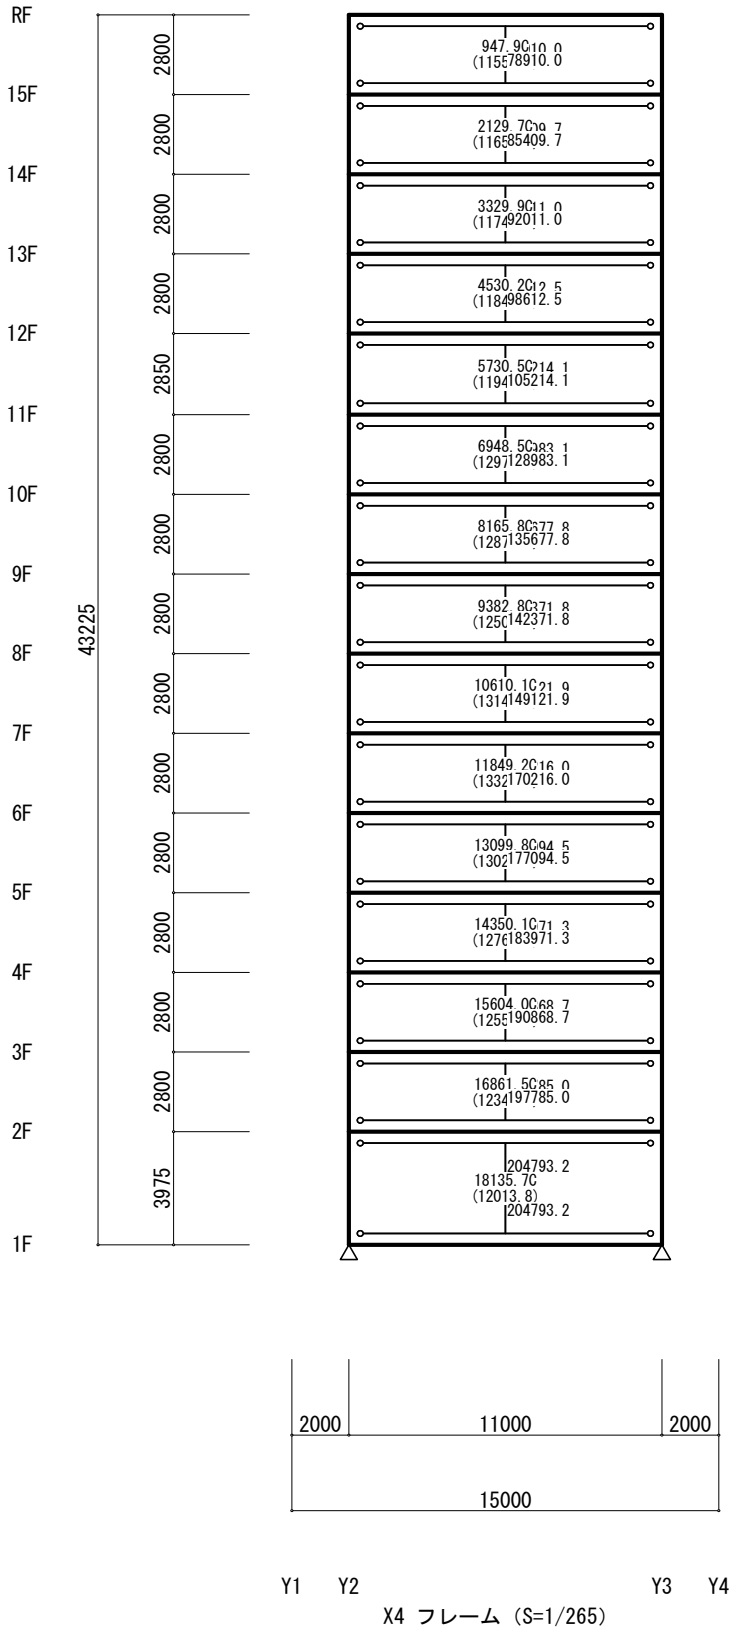

Y1　Y2　　Y3　Y4

X4 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

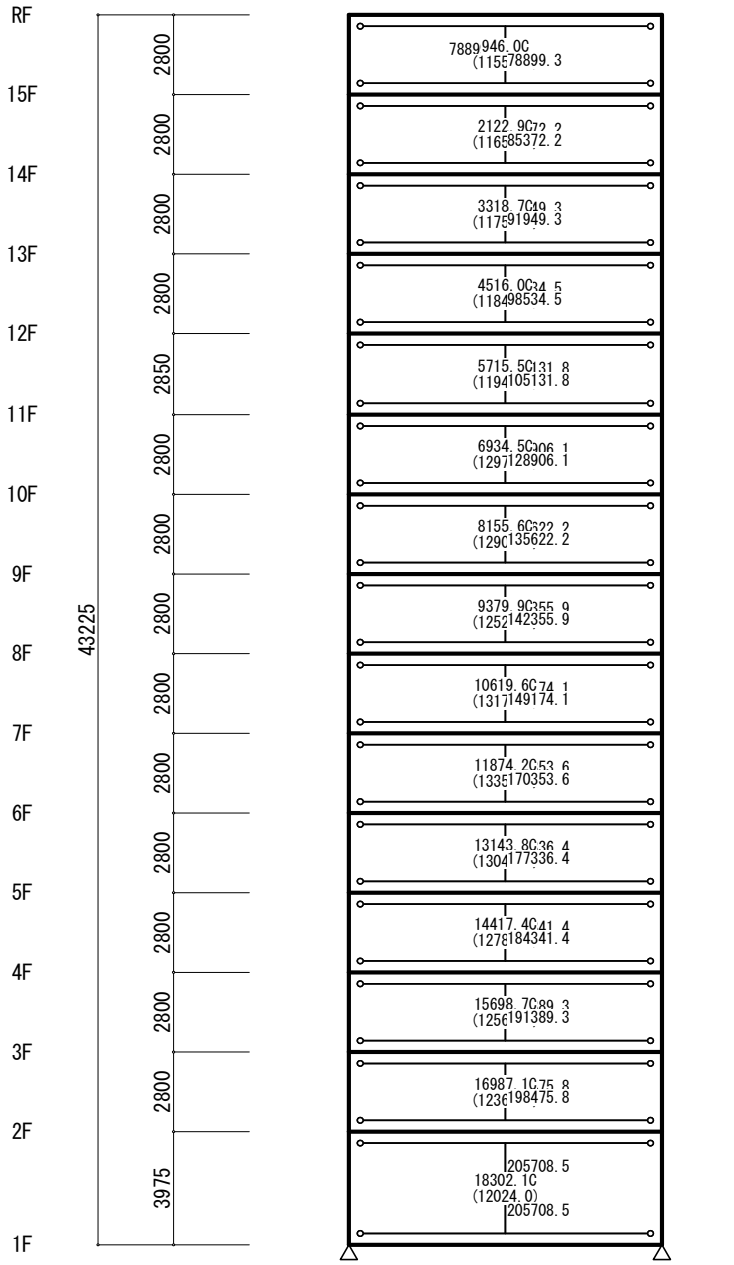

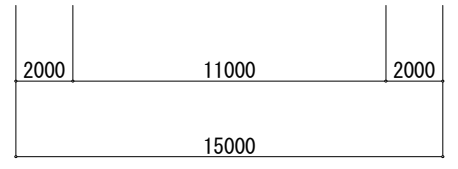

Y1　Y2　　Y3　Y4

X5 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

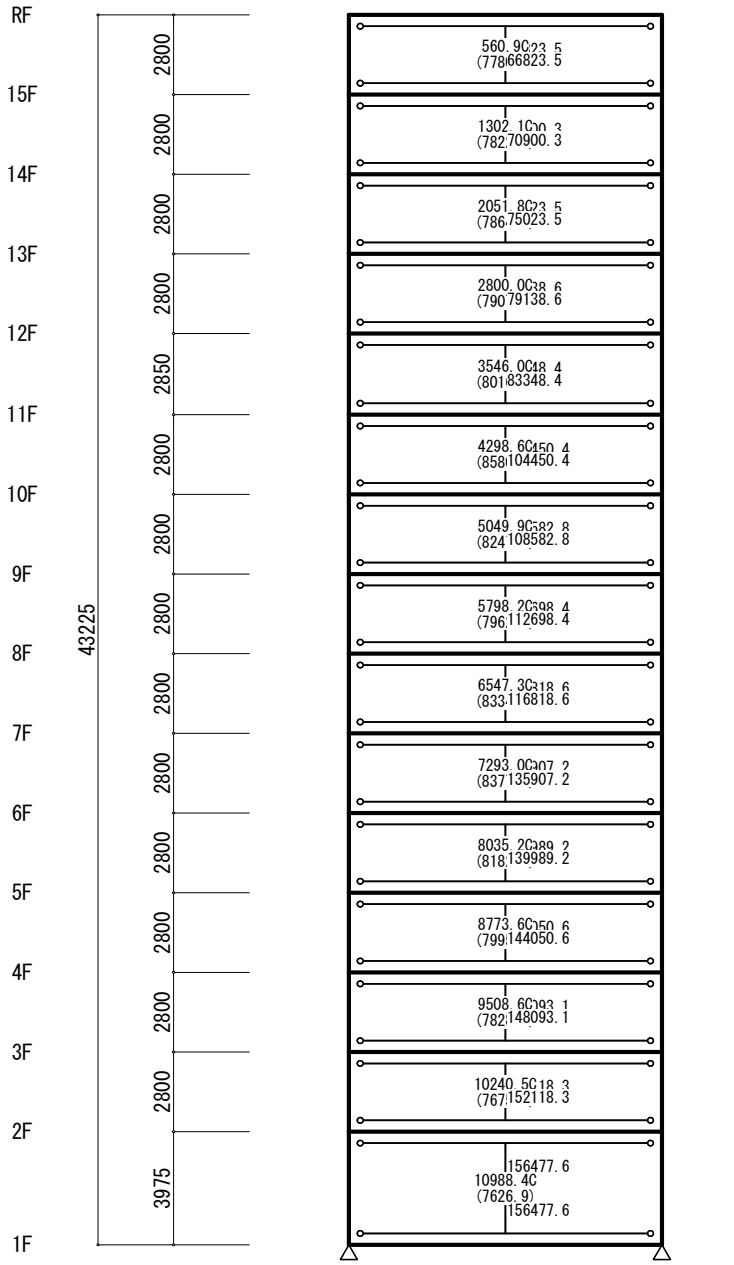

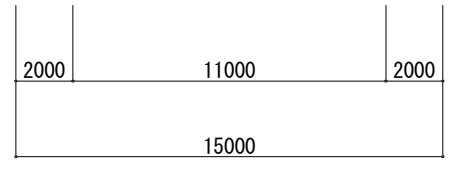

Y1　Y2　　Y3　Y4

X6 フレーム（S=1/265）

U-3.5　終局時機構図（Ds算定時）

U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時）

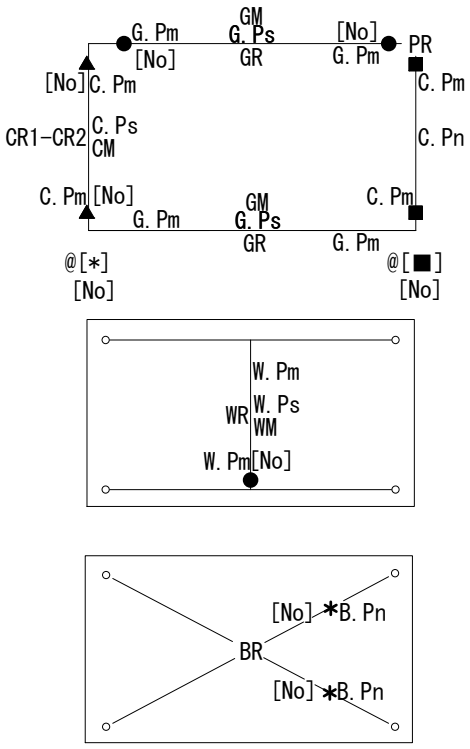

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

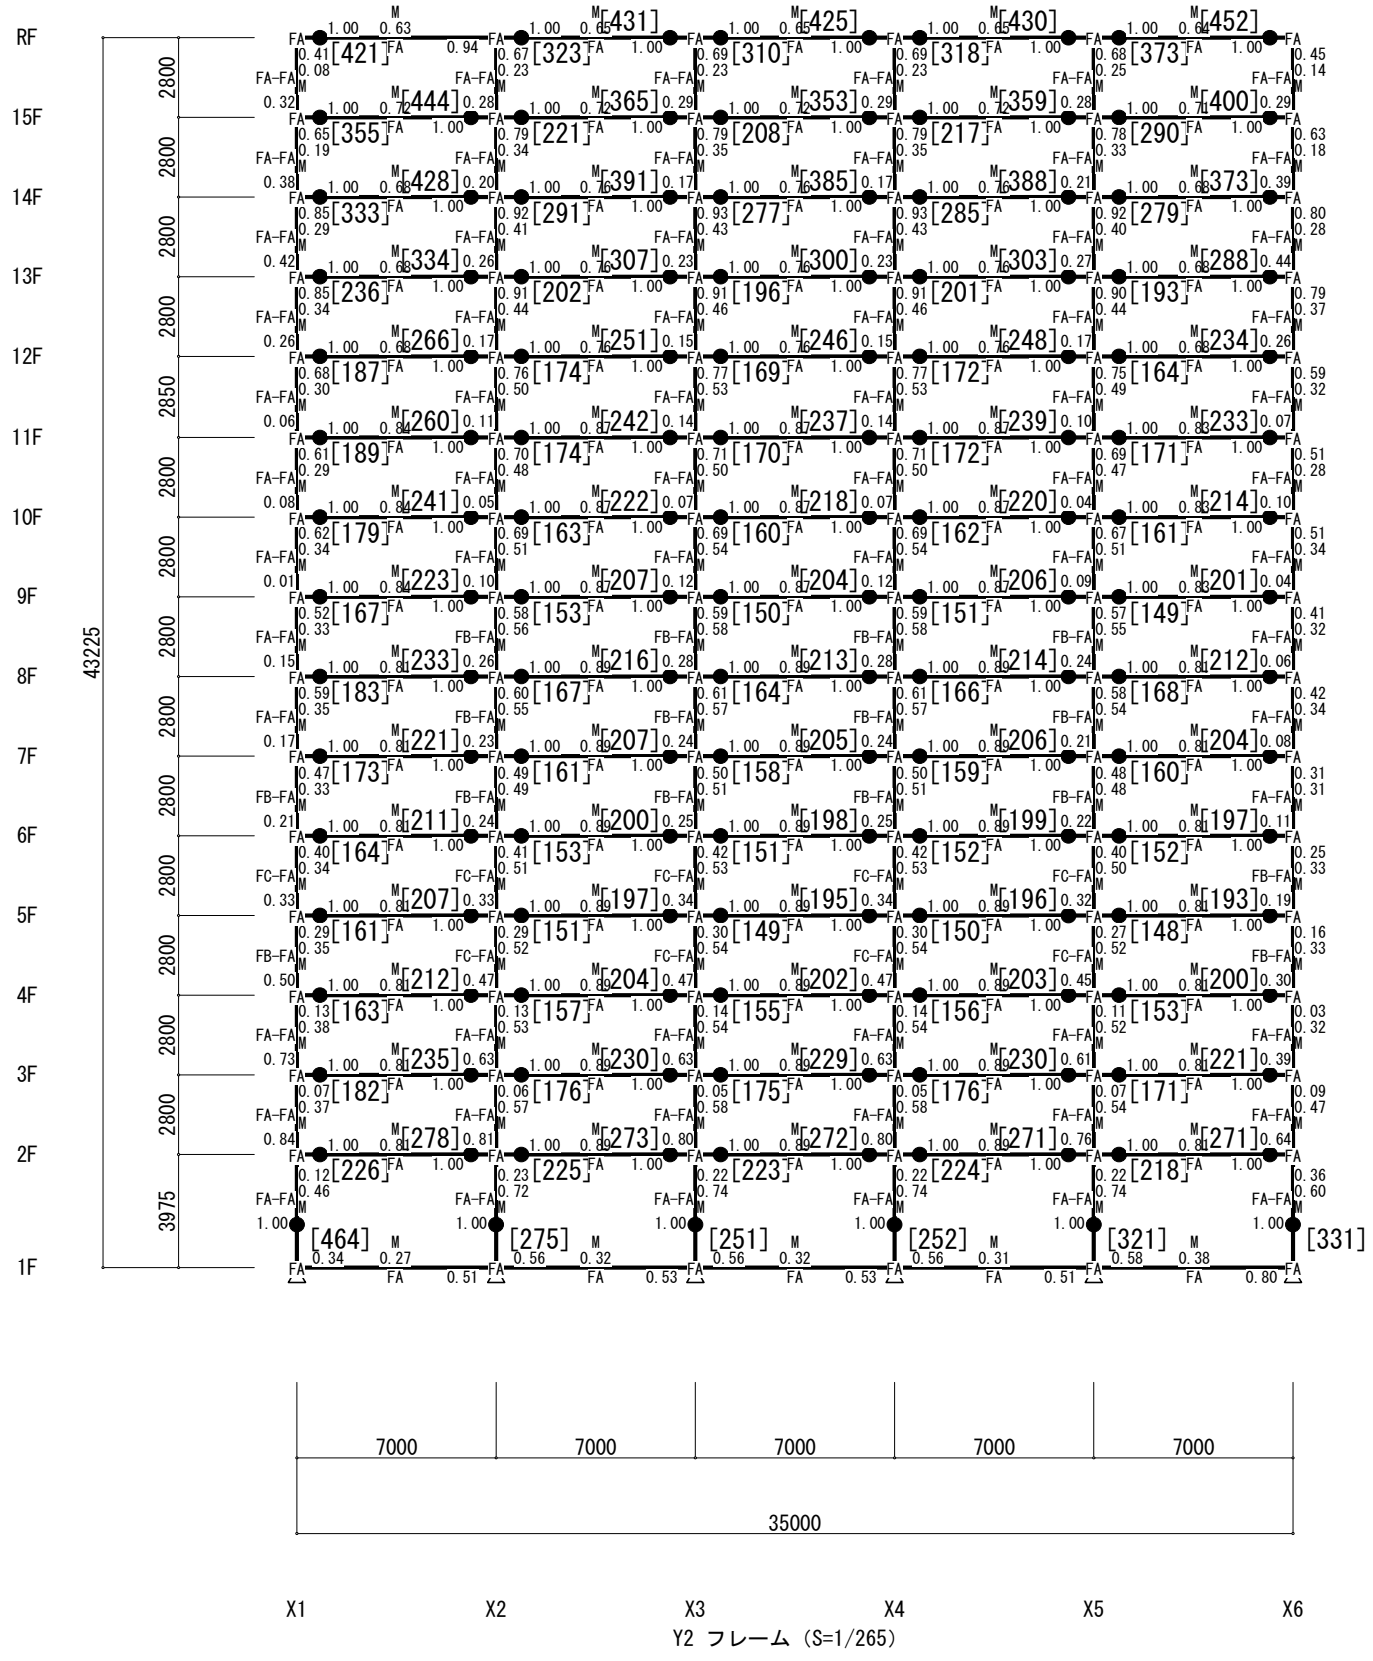

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

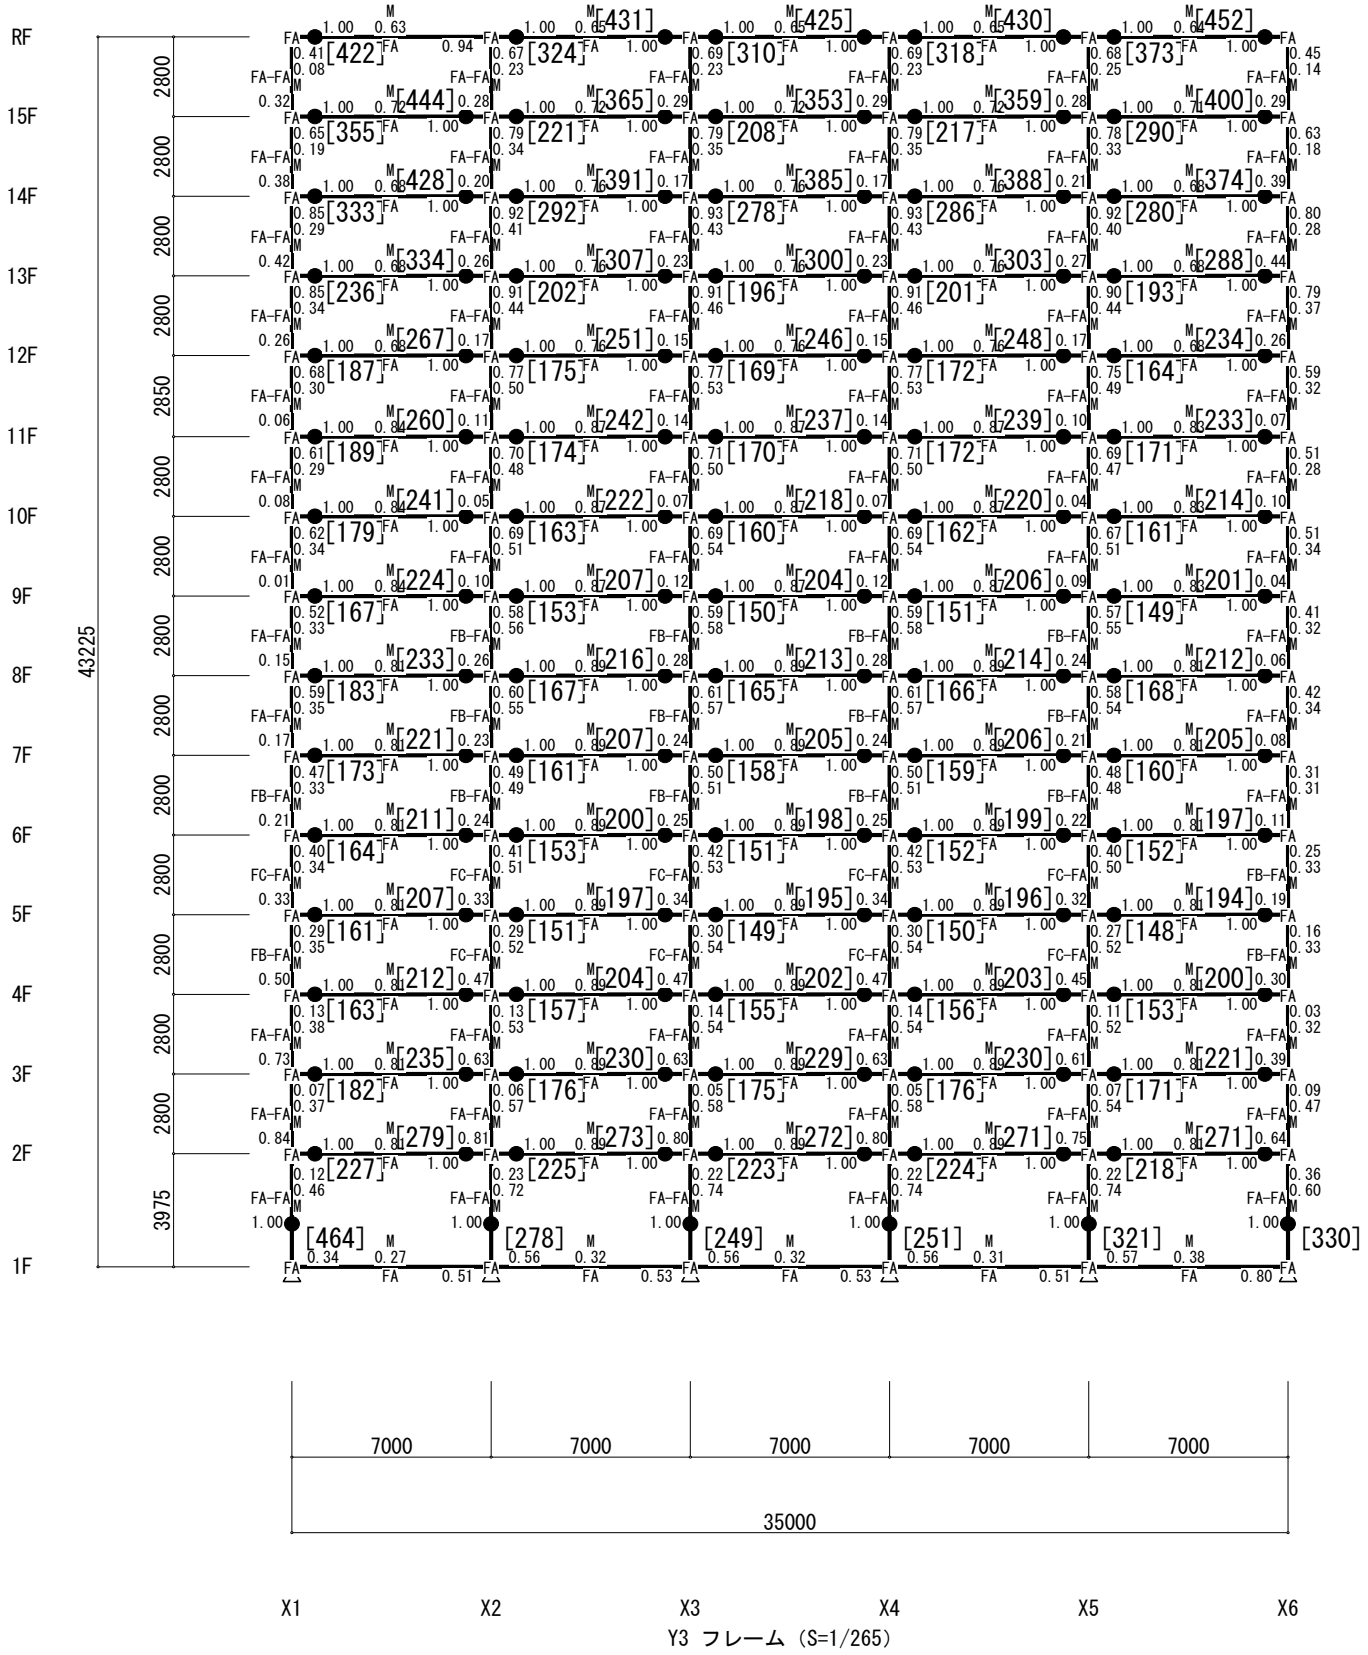

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

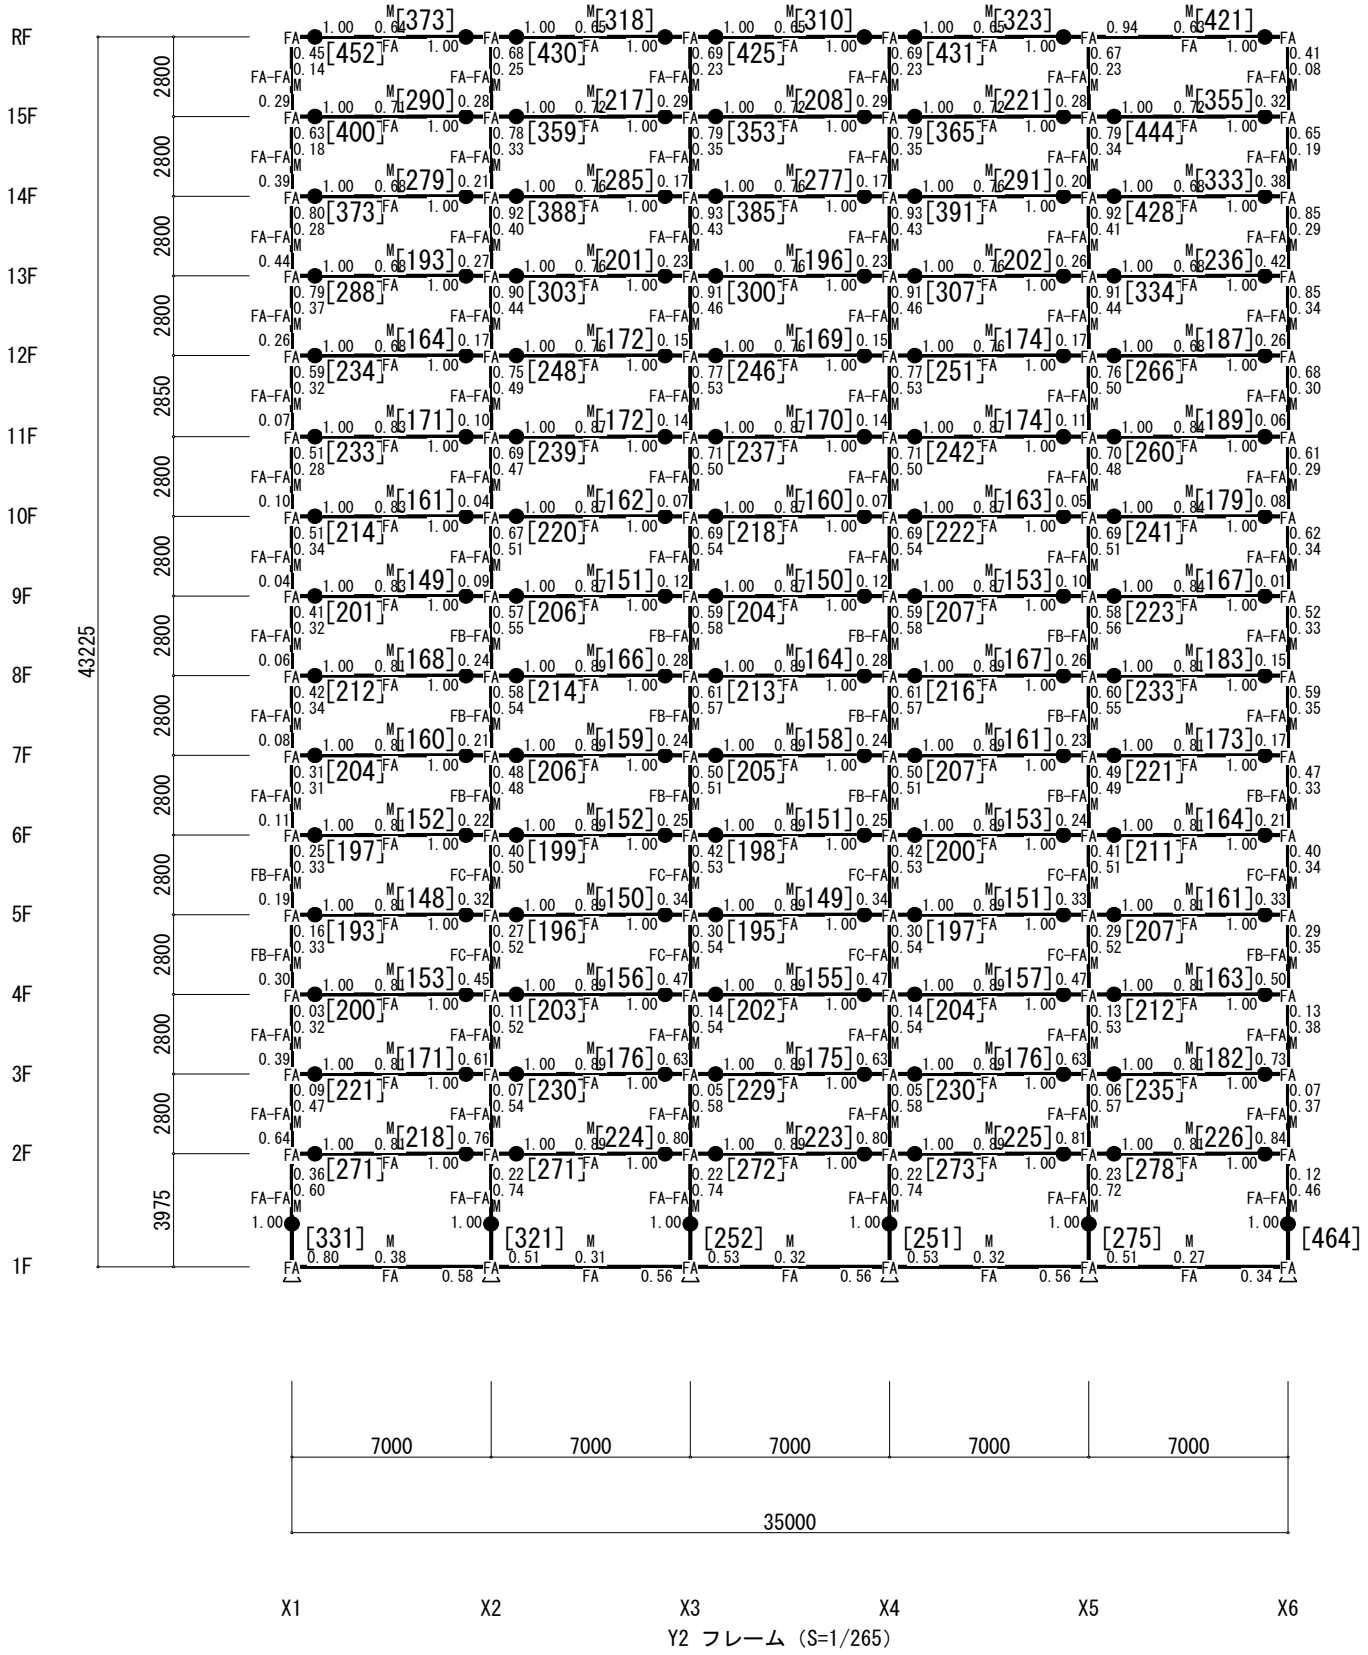

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

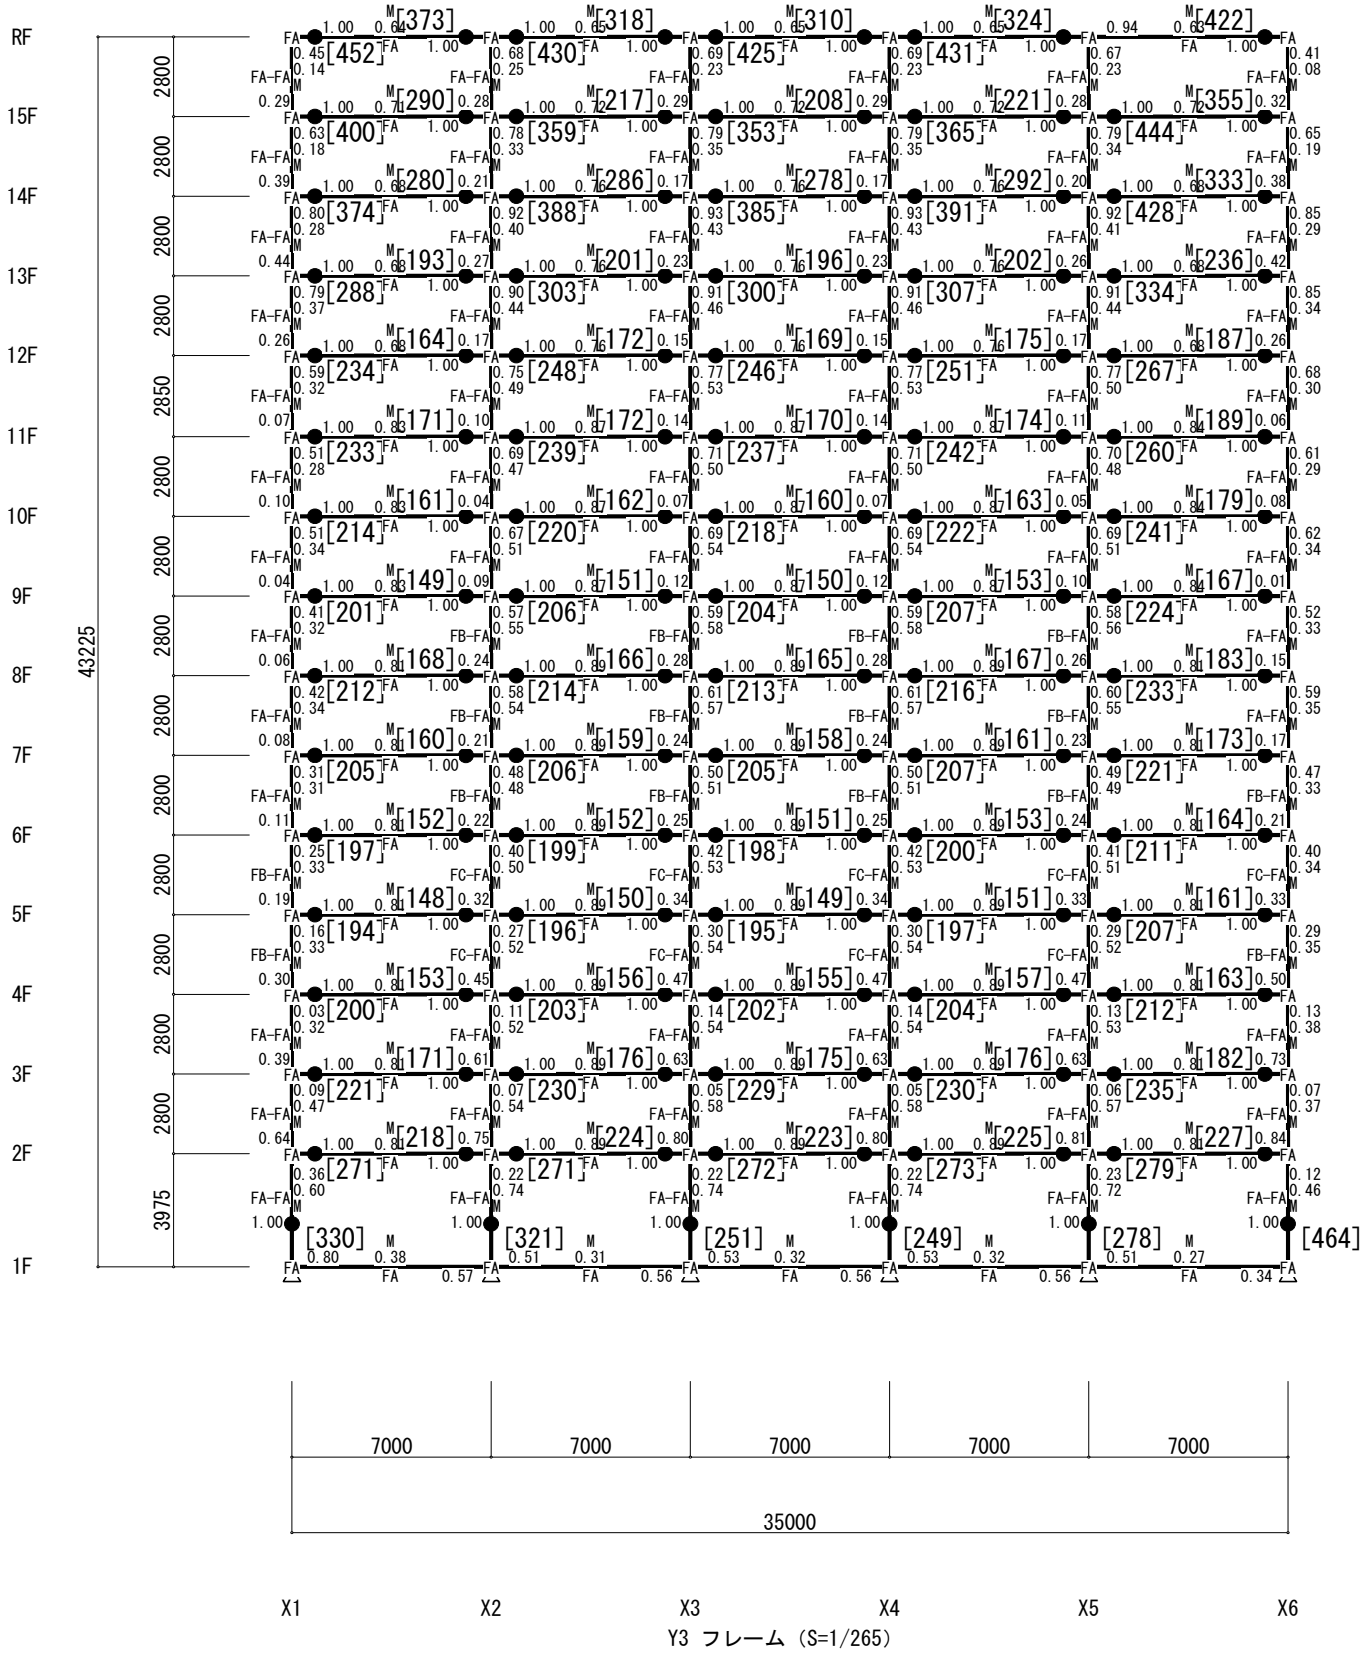

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

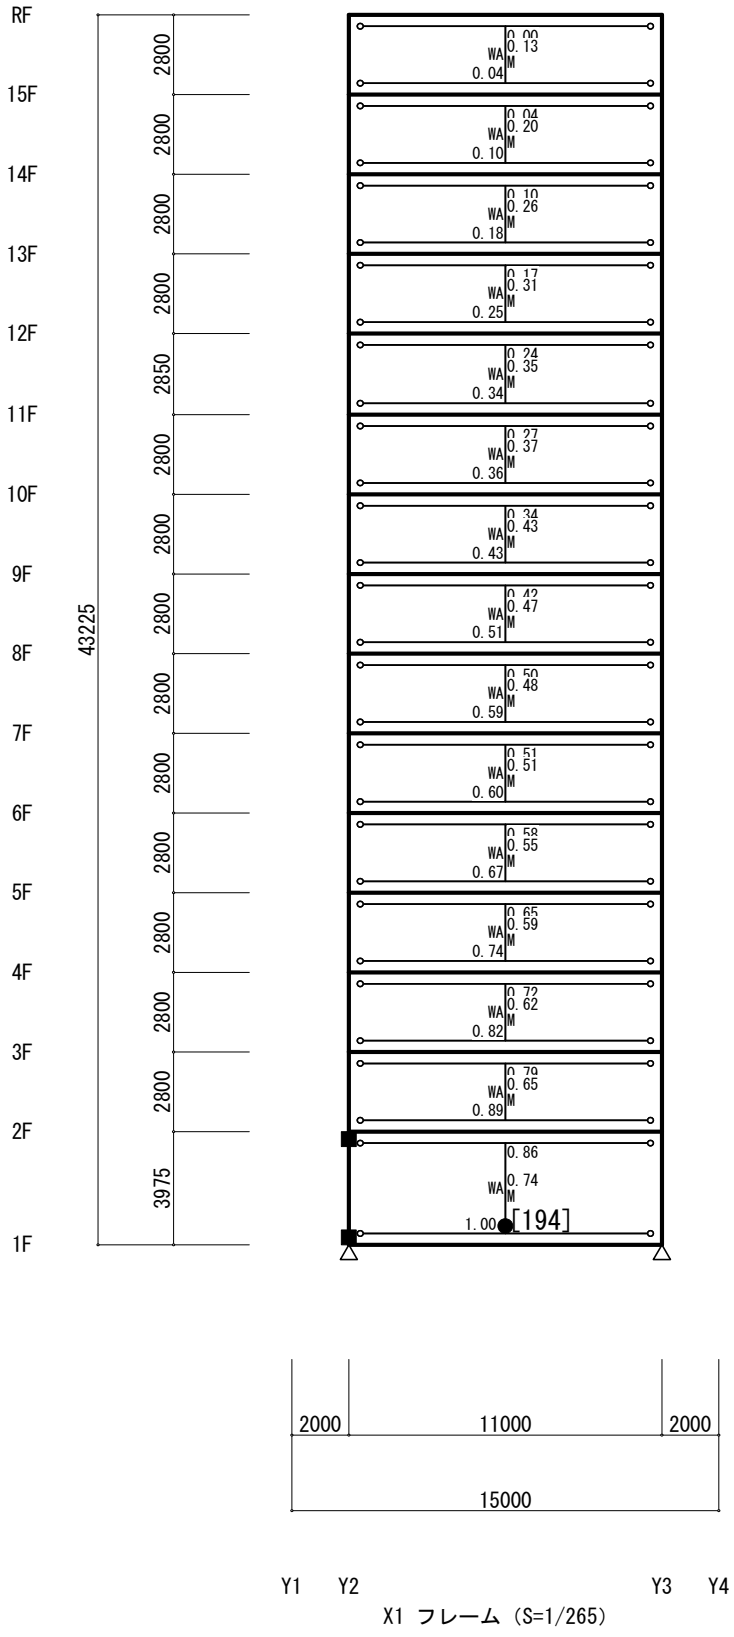

X1 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

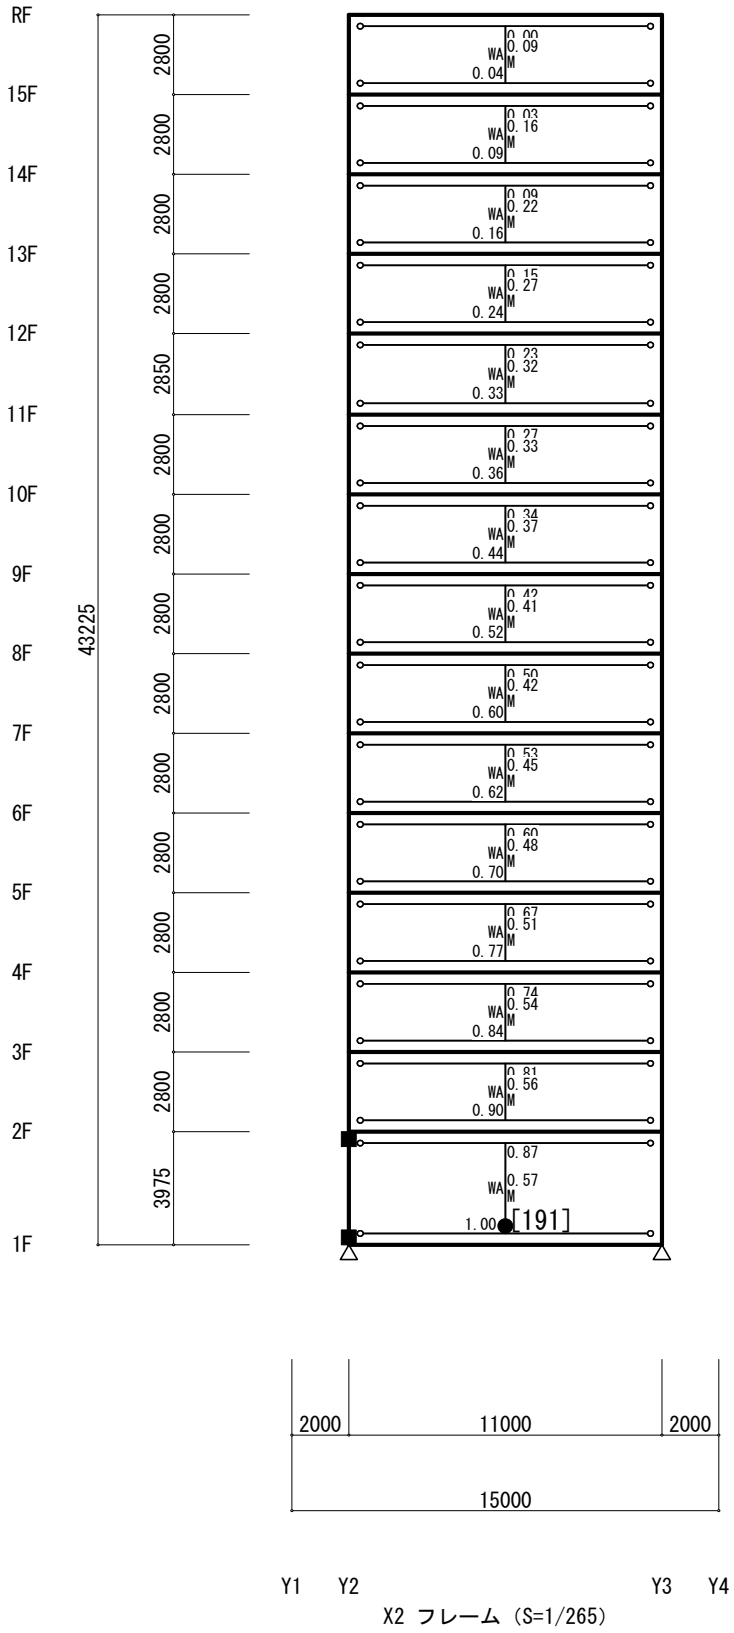

Y1　Y2　　Y3　Y4

X2 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

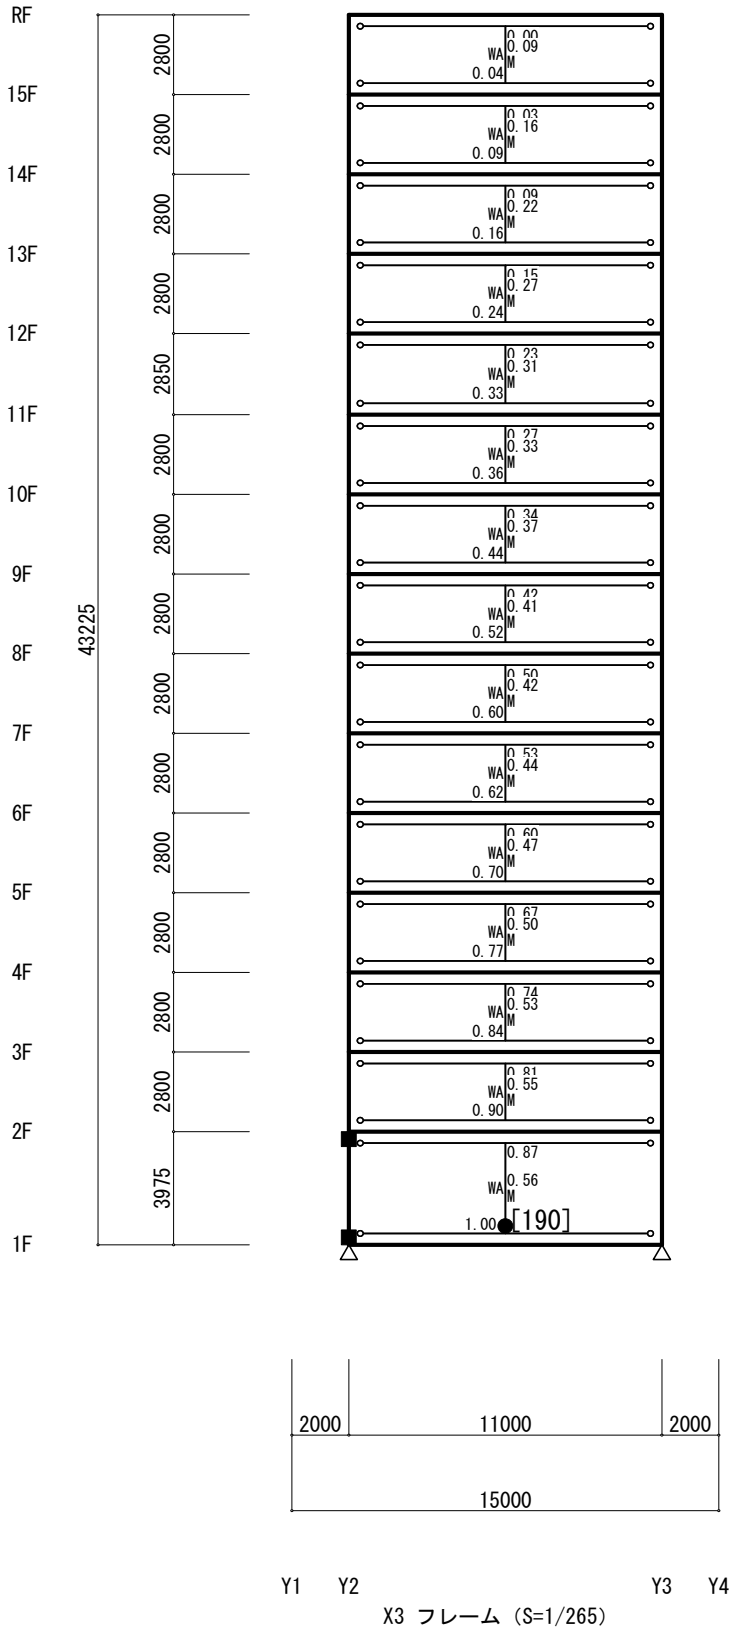

Y1　Y2　Y3　Y4

X3 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

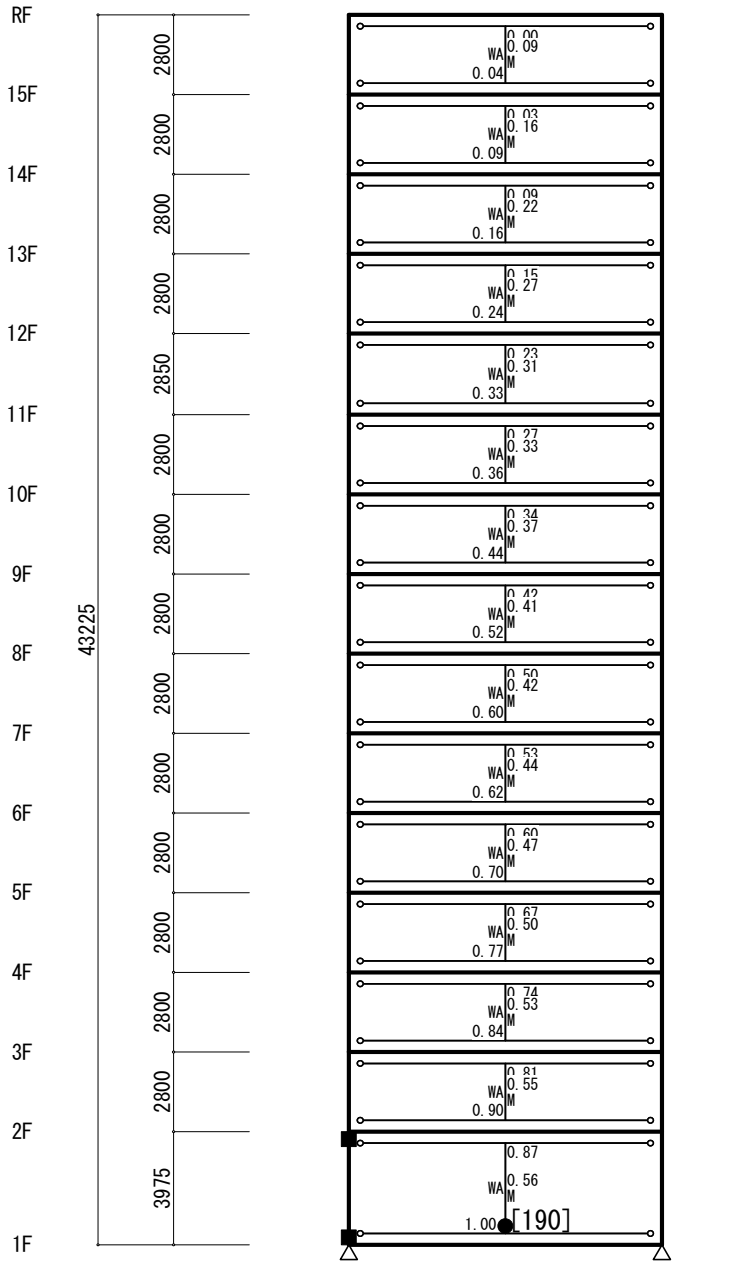

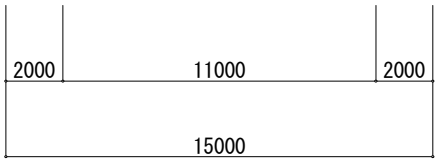

Y1　Y2　　Y3　Y4

X4 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

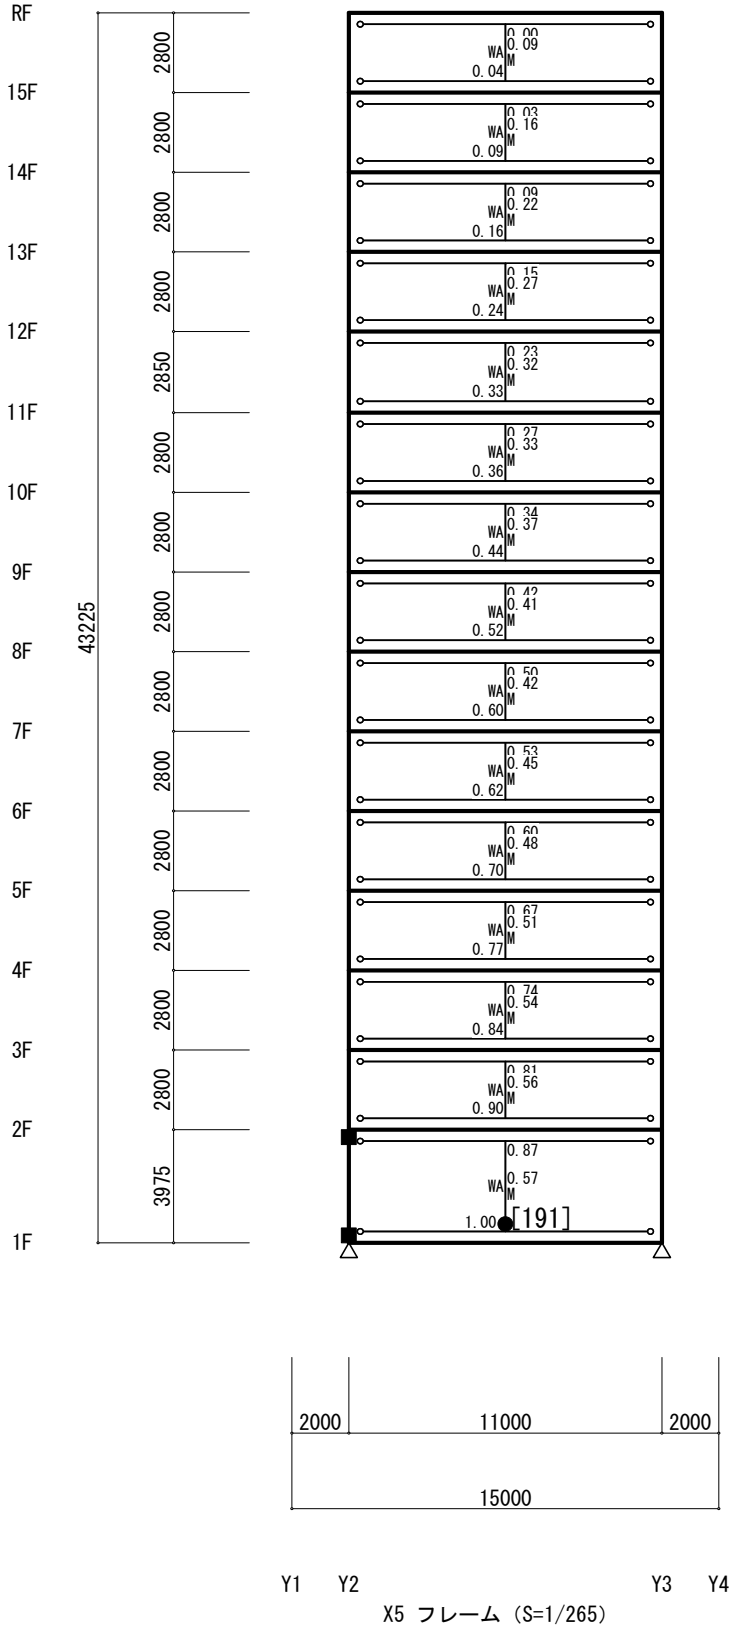

Y1　Y2　　Y3　Y4

X5 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

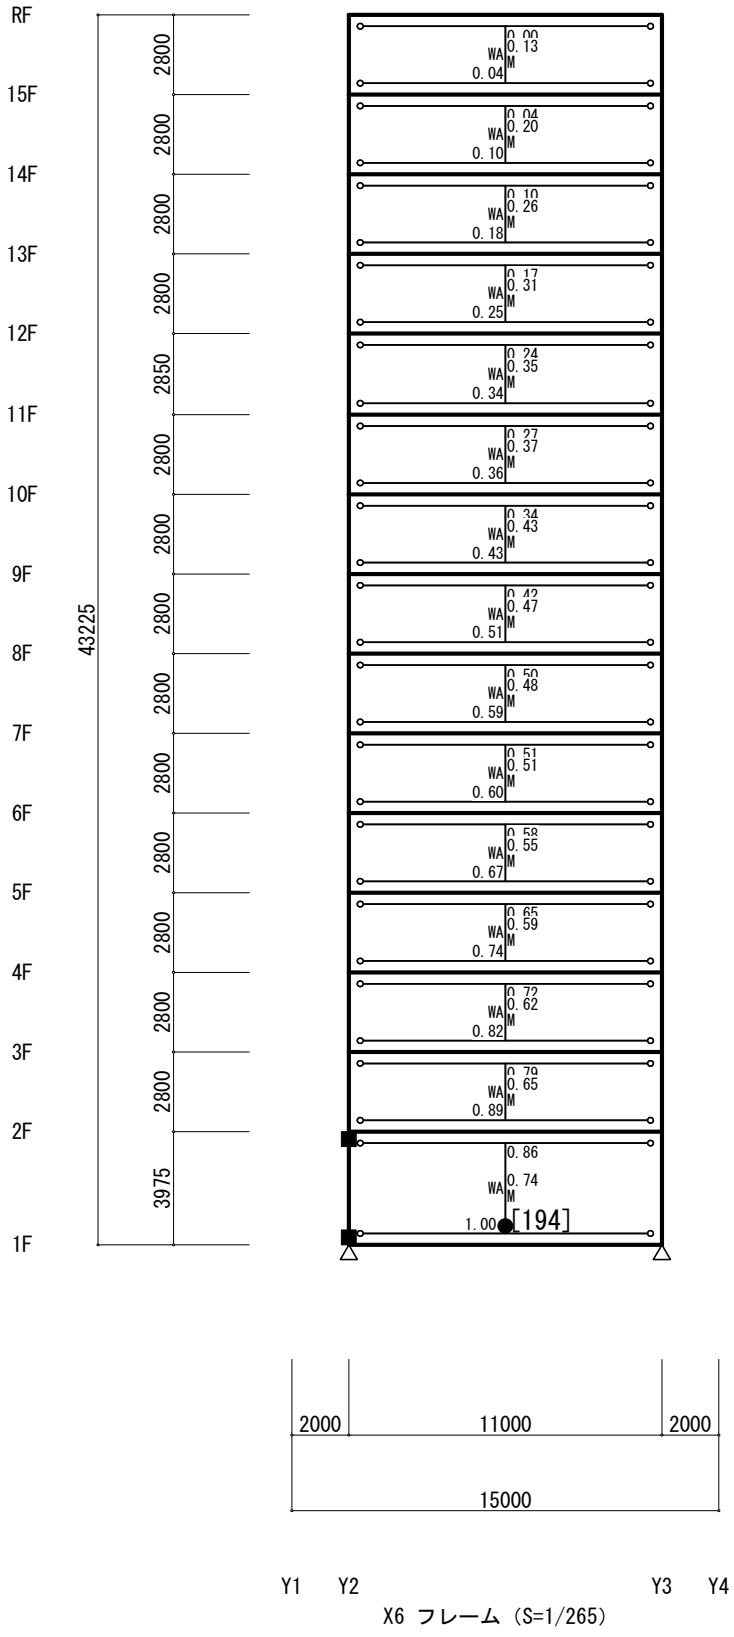

Y1　Y2　　Y3　Y4

X6 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

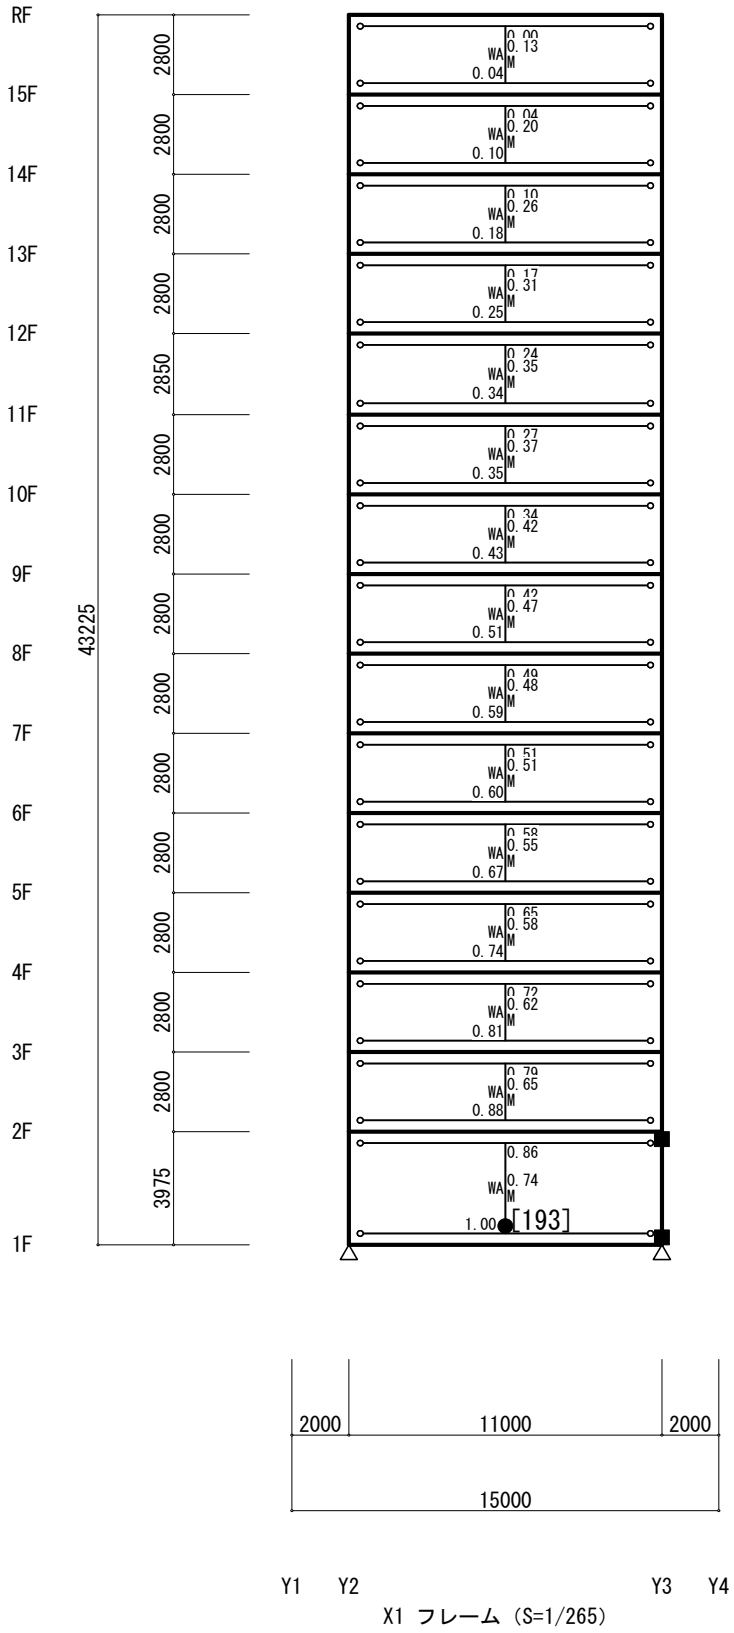

X1 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

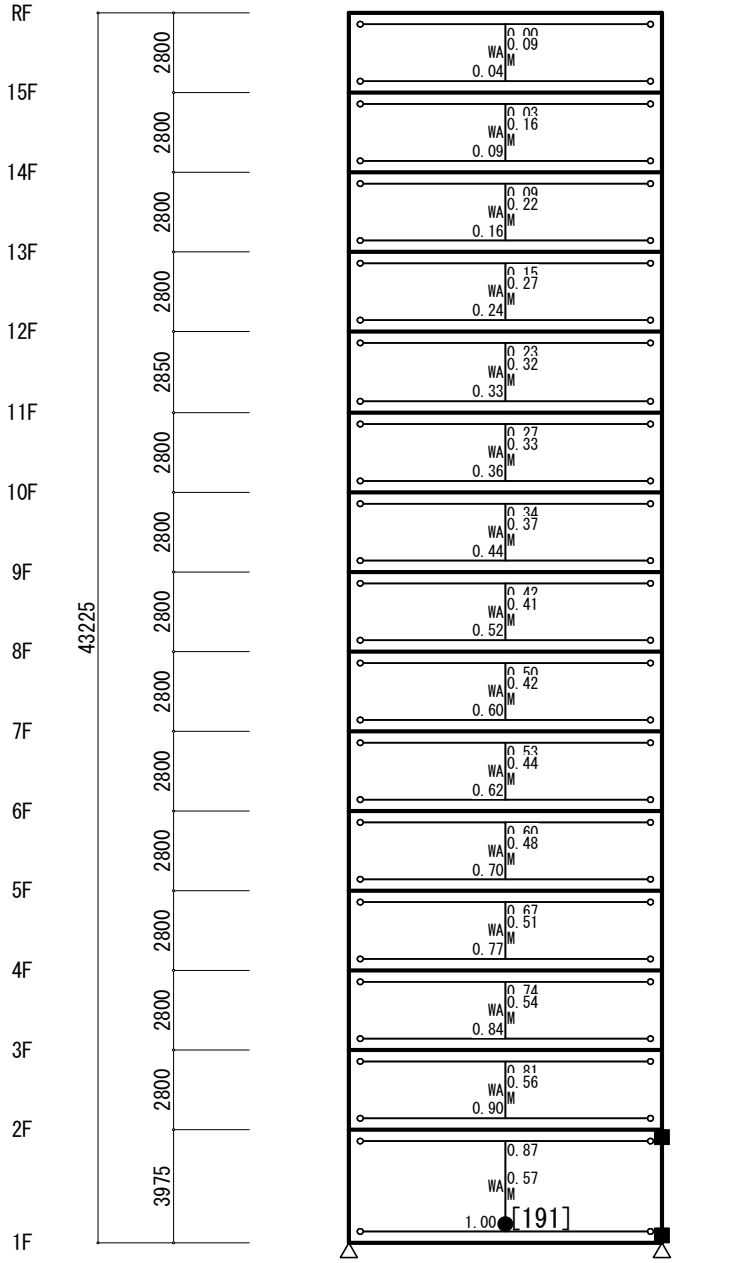

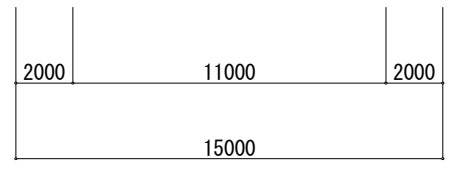

Y1　Y2　　Y3　Y4

X2 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

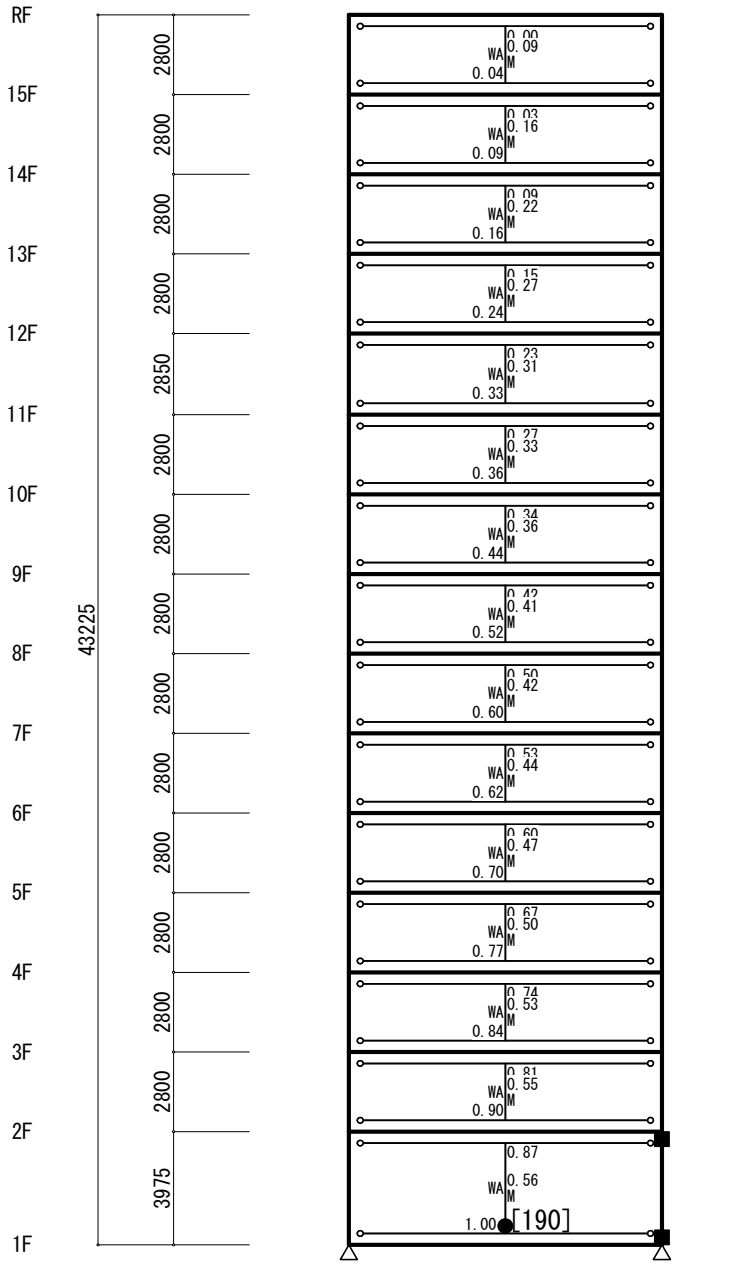

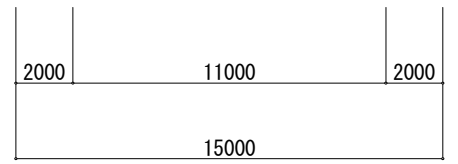

Y1　Y2　　Y3　Y4

X3 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

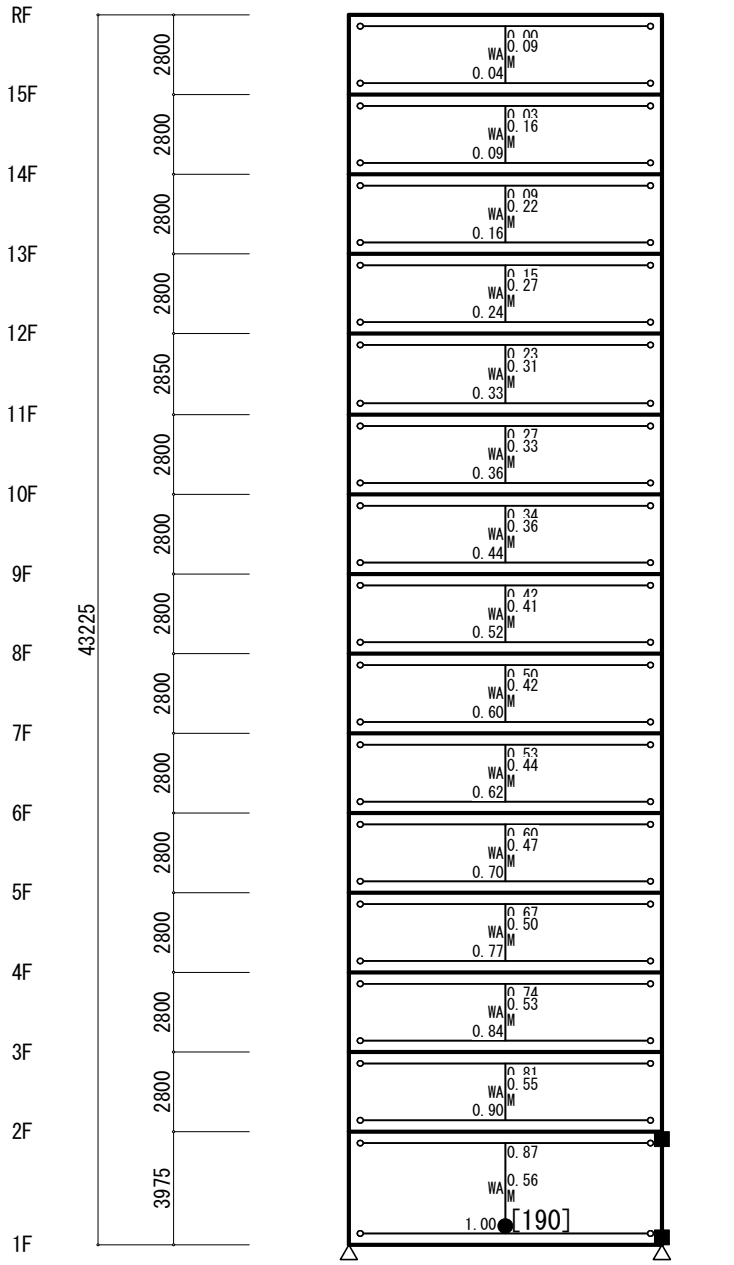

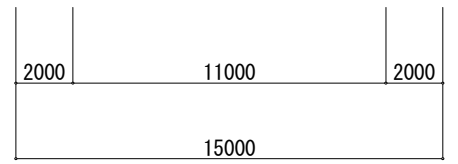

Y1　Y2　　Y3　Y4

X4 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

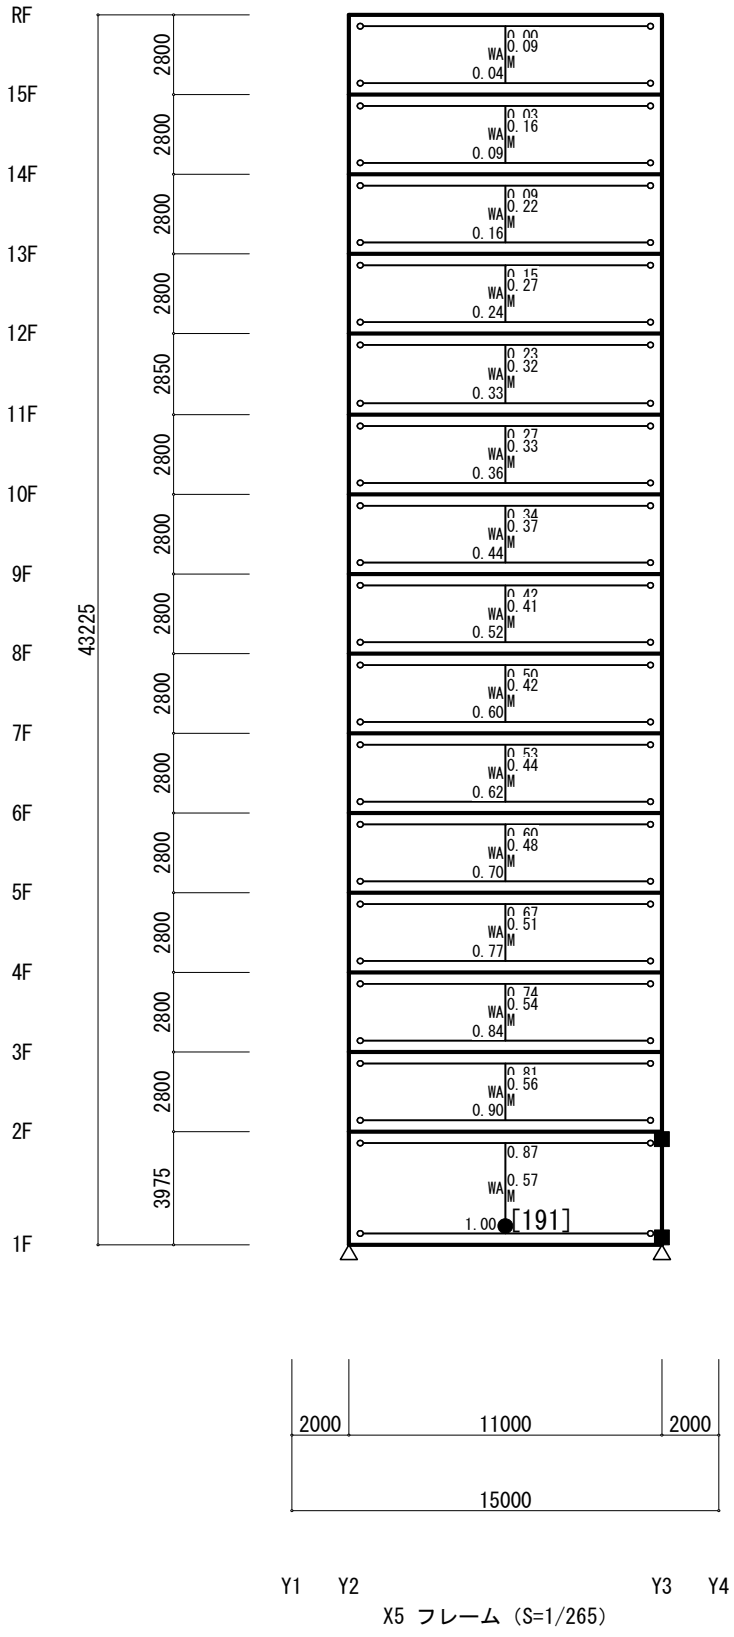

Y1　Y2　　Y3　Y4

X5 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

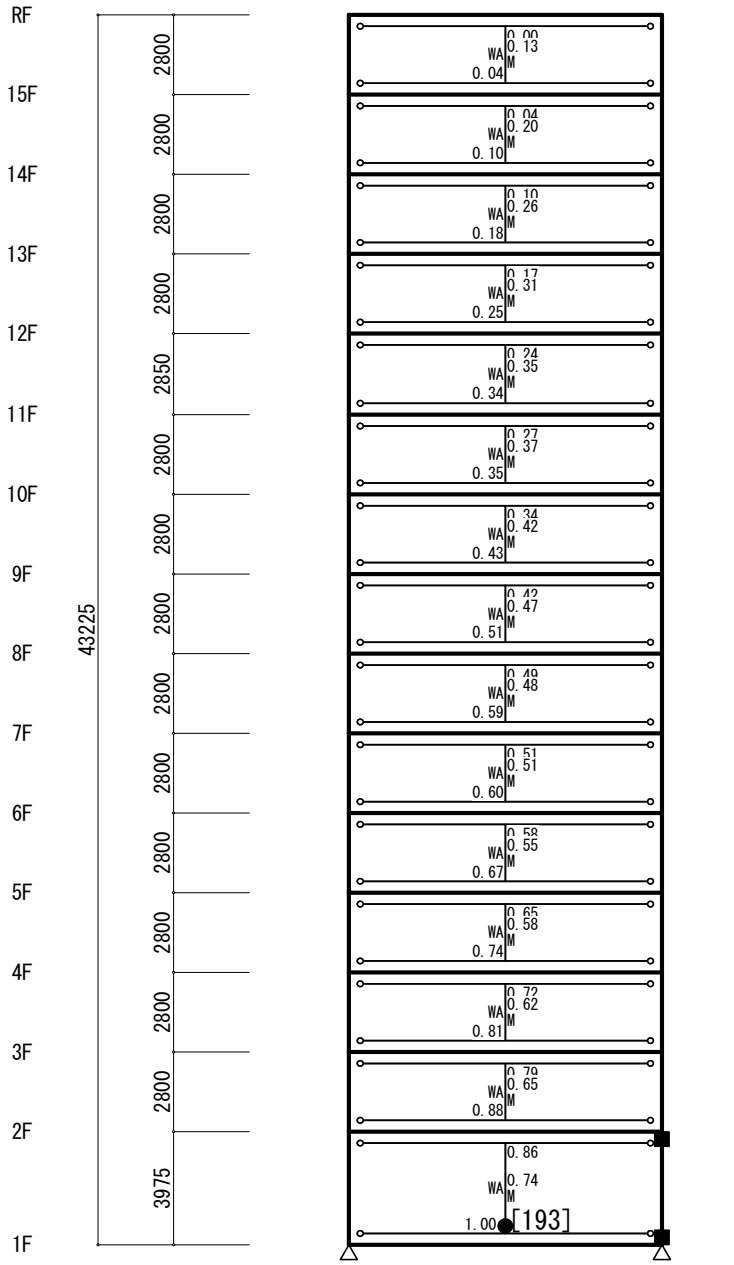

X6 フレーム（S=1/265）

U-4　保有水平耐力計算結果

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時）

U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

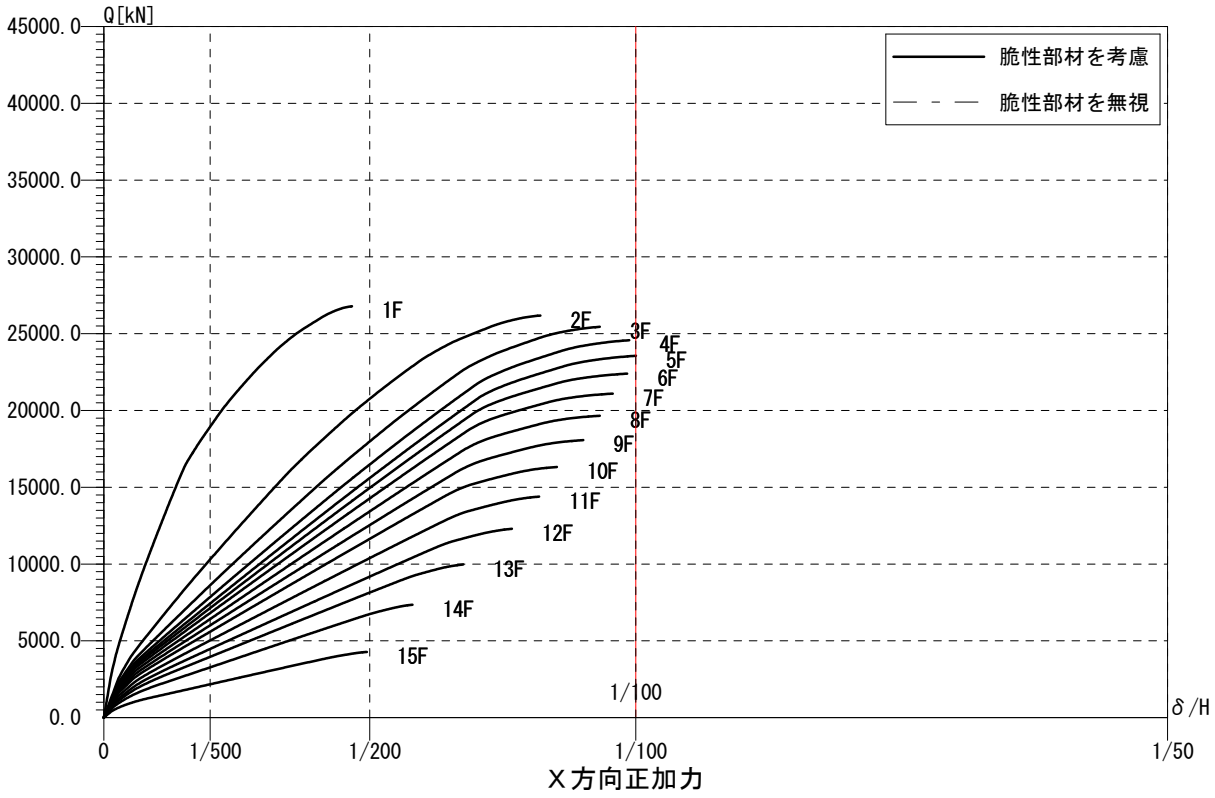

X方向正加力

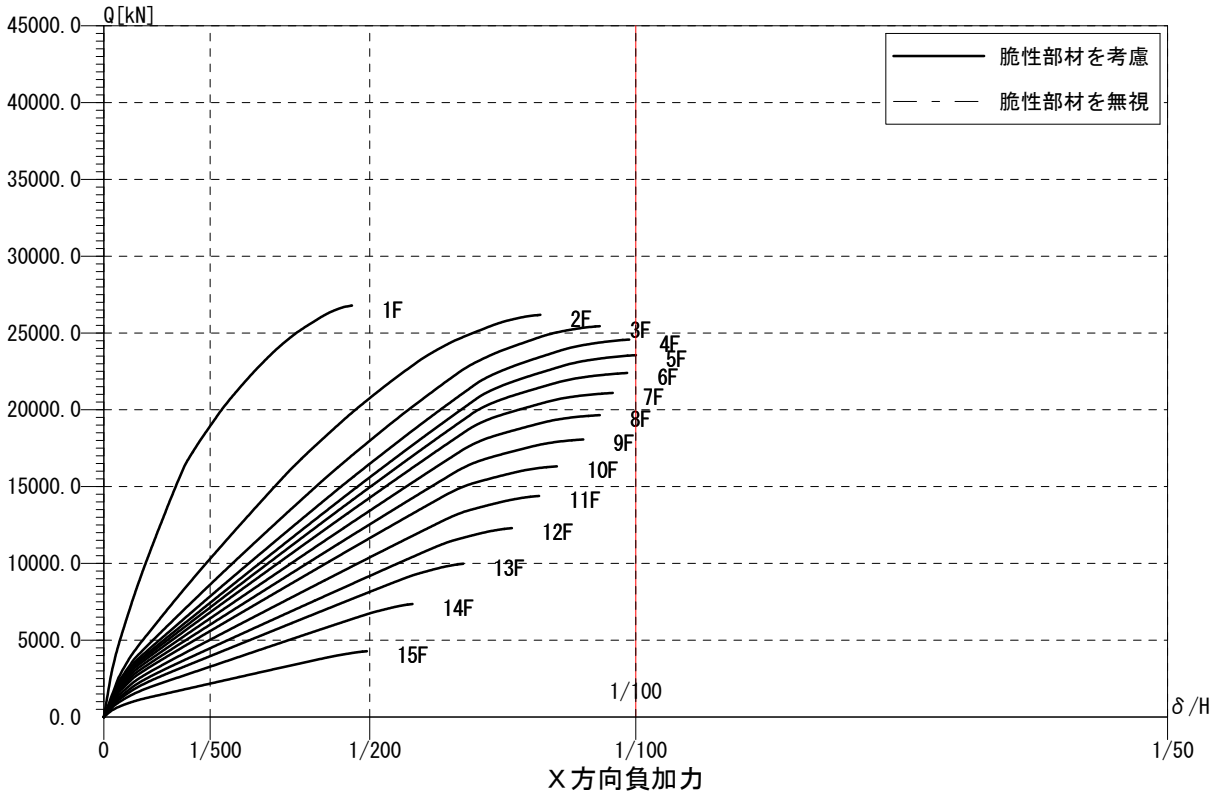

X方向負加力

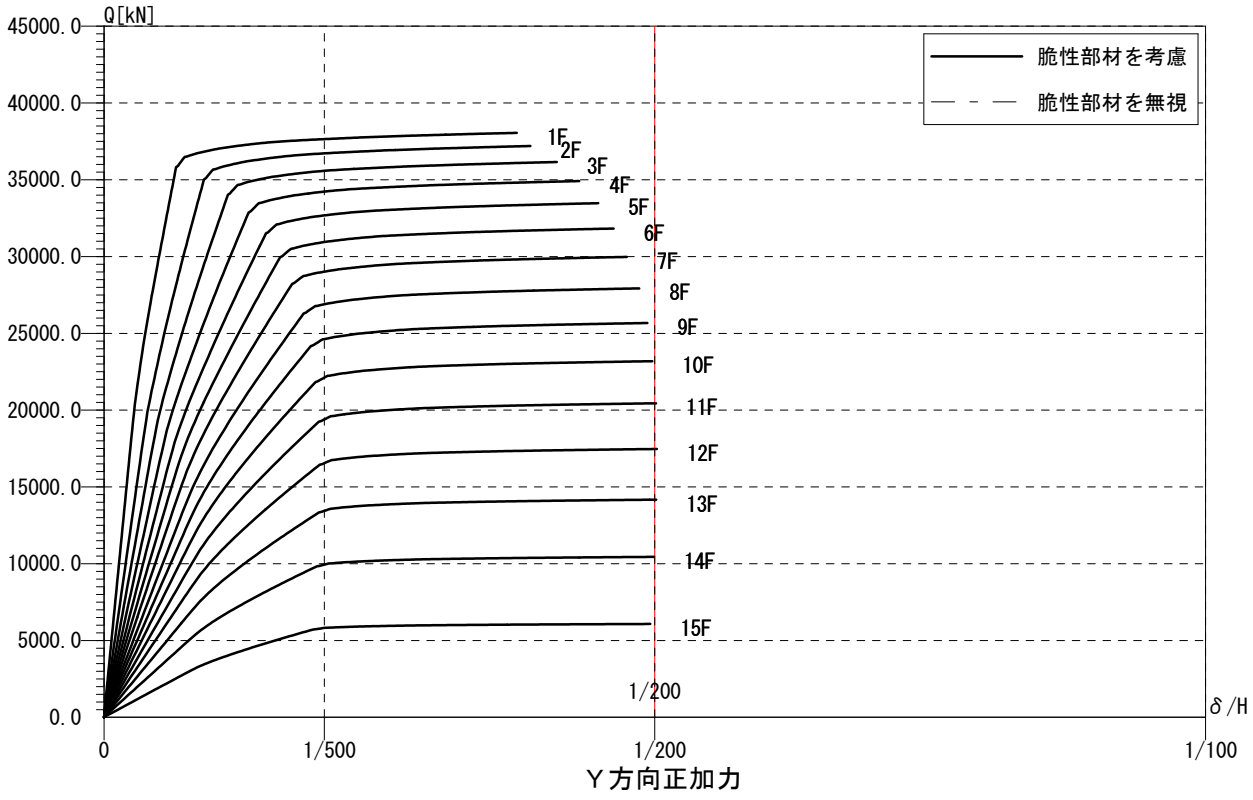

Y方向正加力

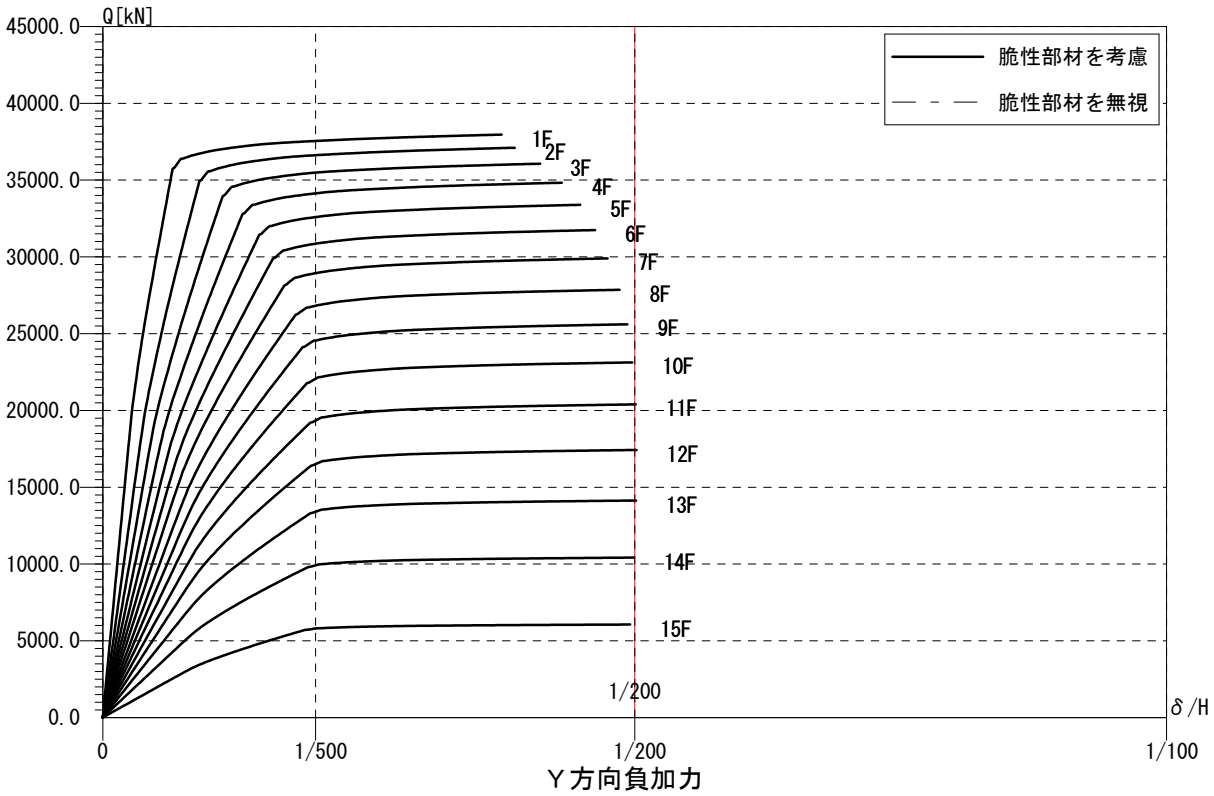

Y方向負加力

U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

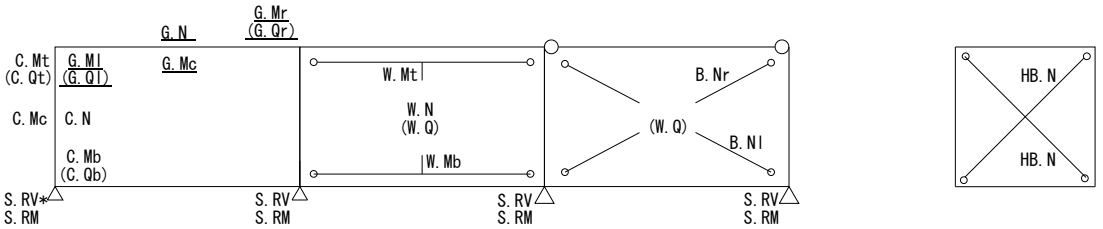

G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	HB.N	：水平ブレースの部材軸力　(kN)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)	○	：ピン接合
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)	W.N	：壁軸力（T:引張, C:圧縮）	(kN)		
G.N	：はり軸力	(KN)	W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)		
	（T:引張, C:圧縮, 0は非表示）		B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)		
	※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません		B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)		
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)	S.RV	：鉛直方向支点反力	(kN)		
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)		（ ■ :水平荷重時浮き上がり）			
				（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）			
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)		
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)					
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)					
C.N	：柱軸力（T:引張, C:圧縮）	(kN)					
	（※C.Nは0の場合、非表示）						
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)					
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)					

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

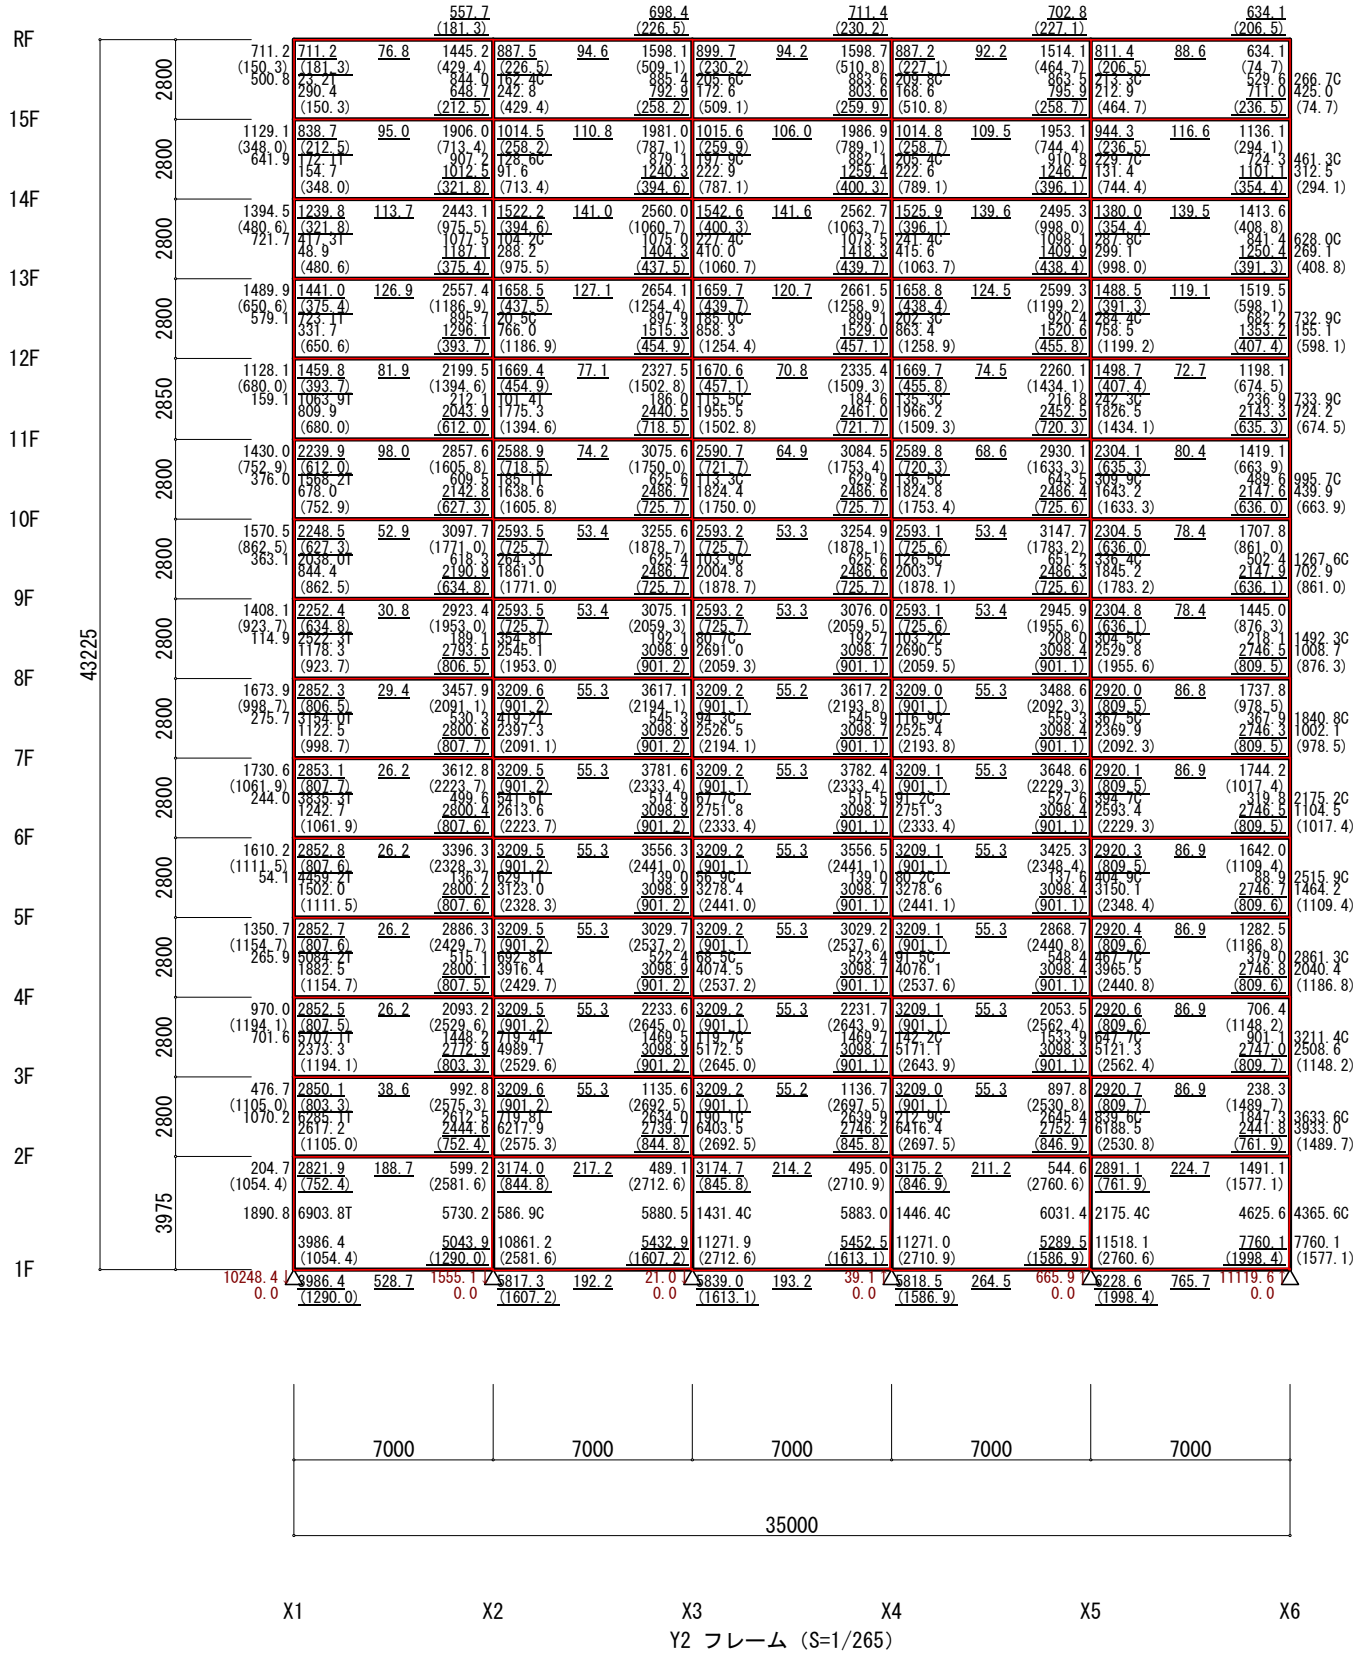

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

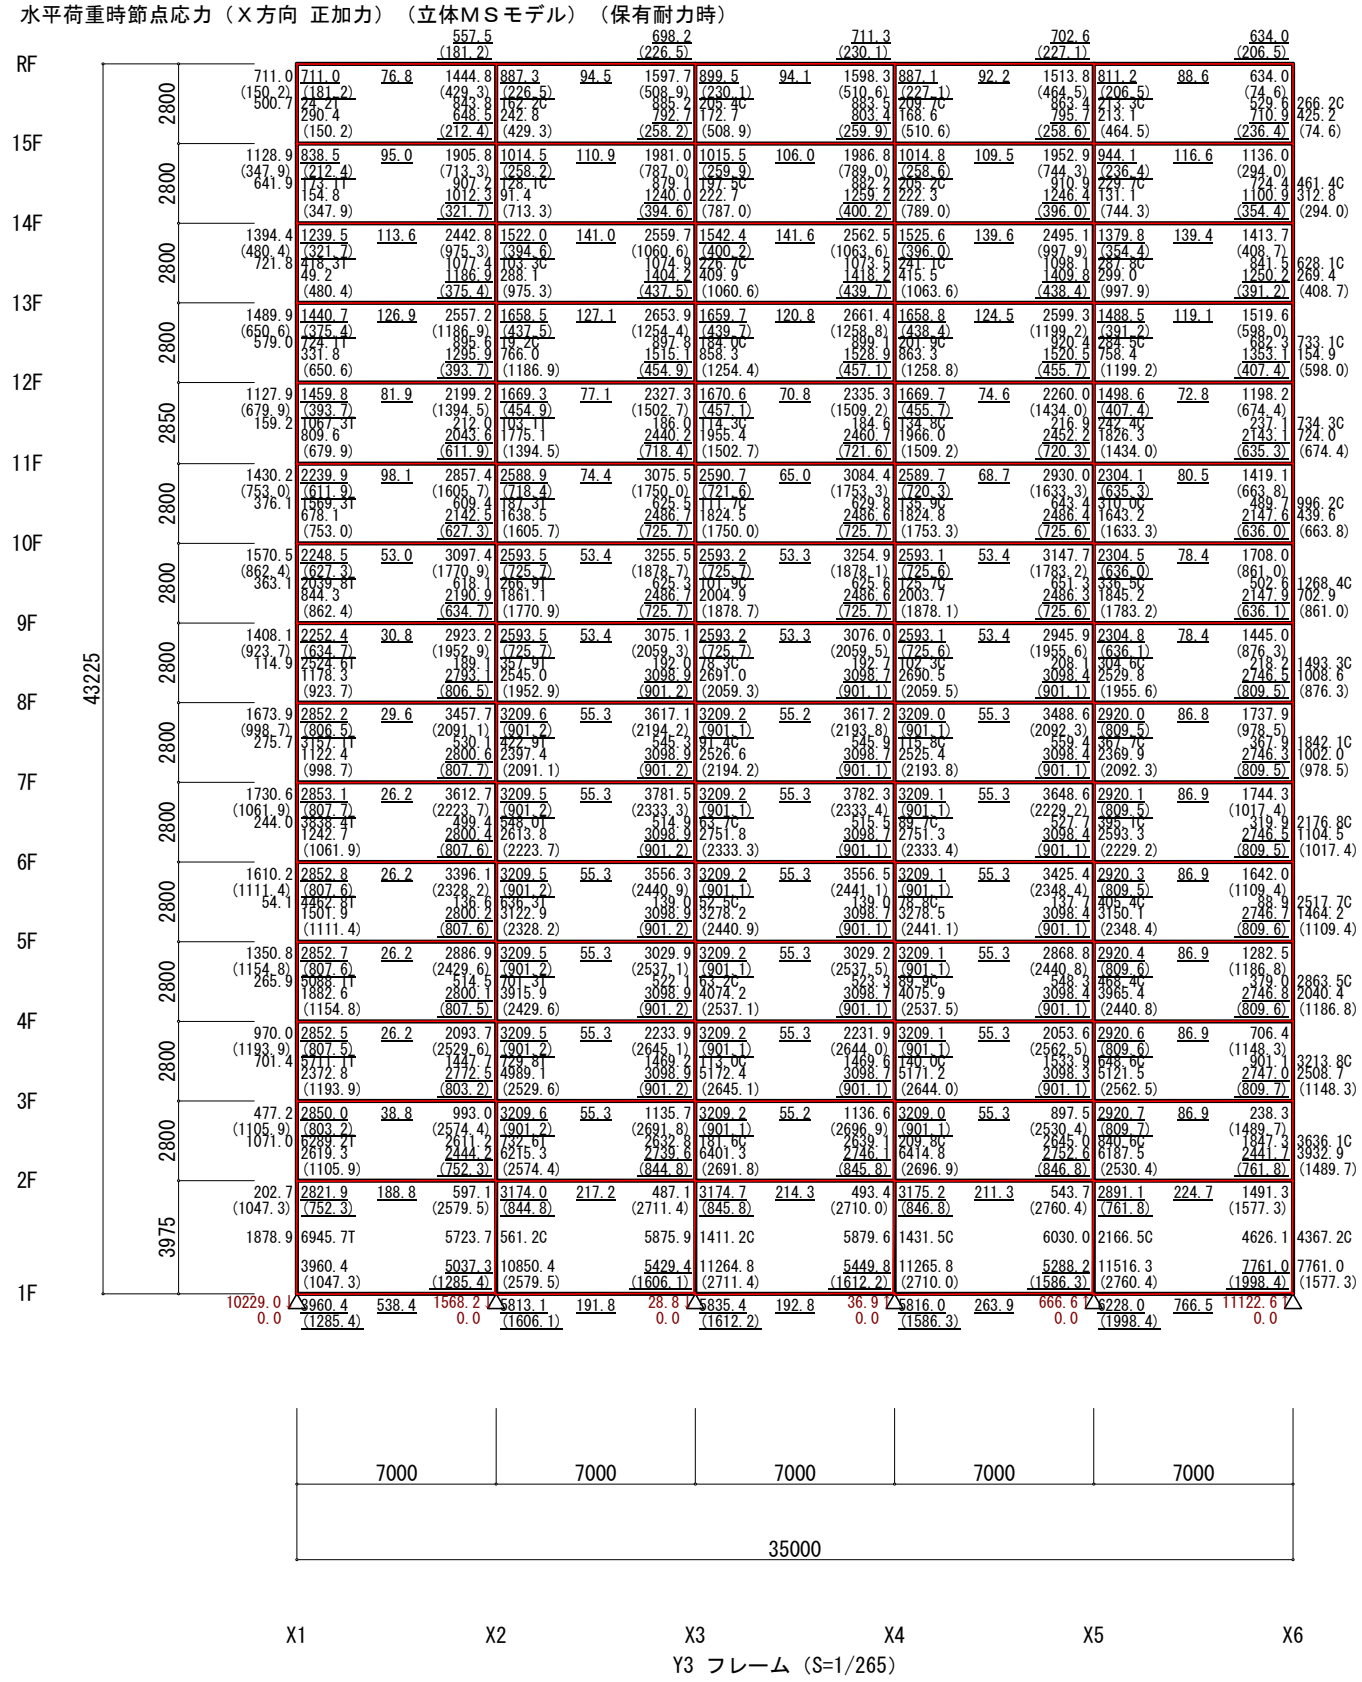

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

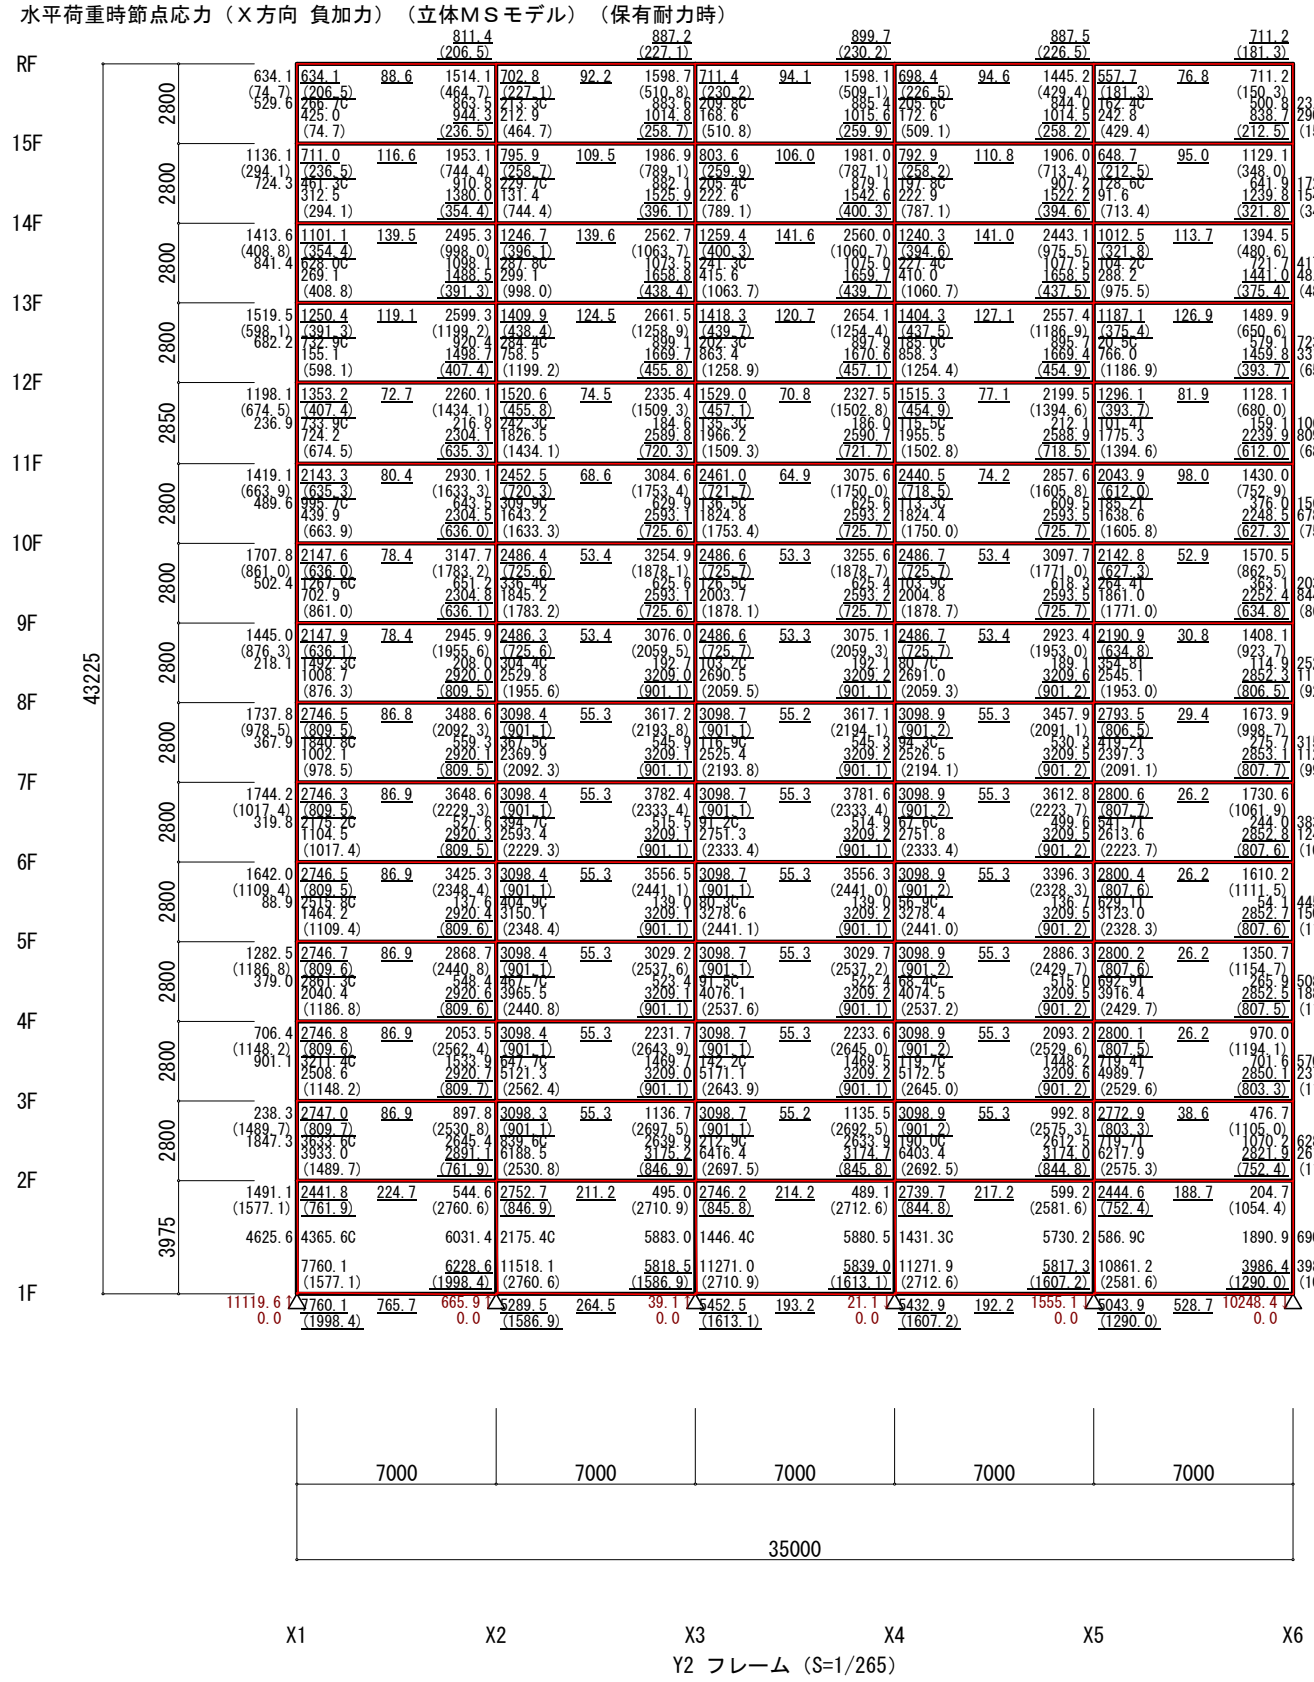

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

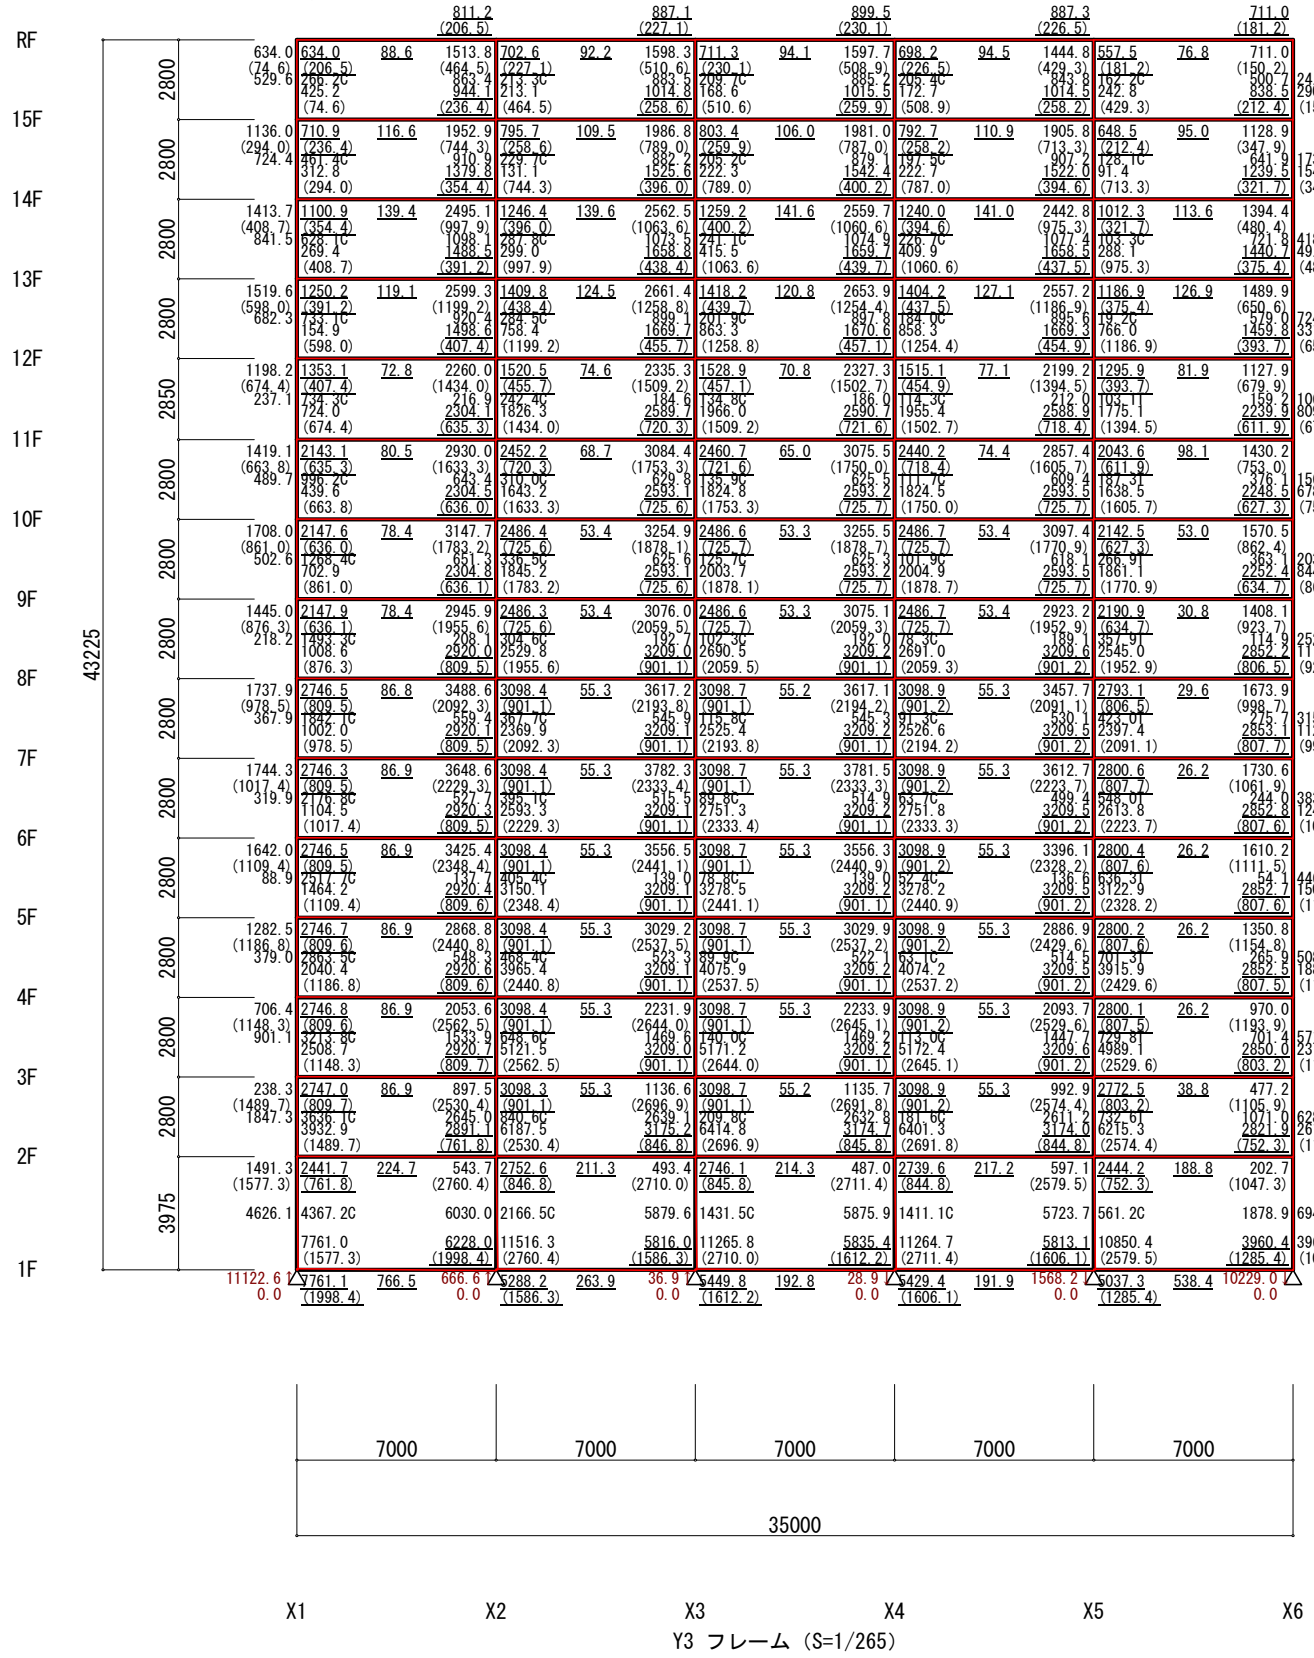

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

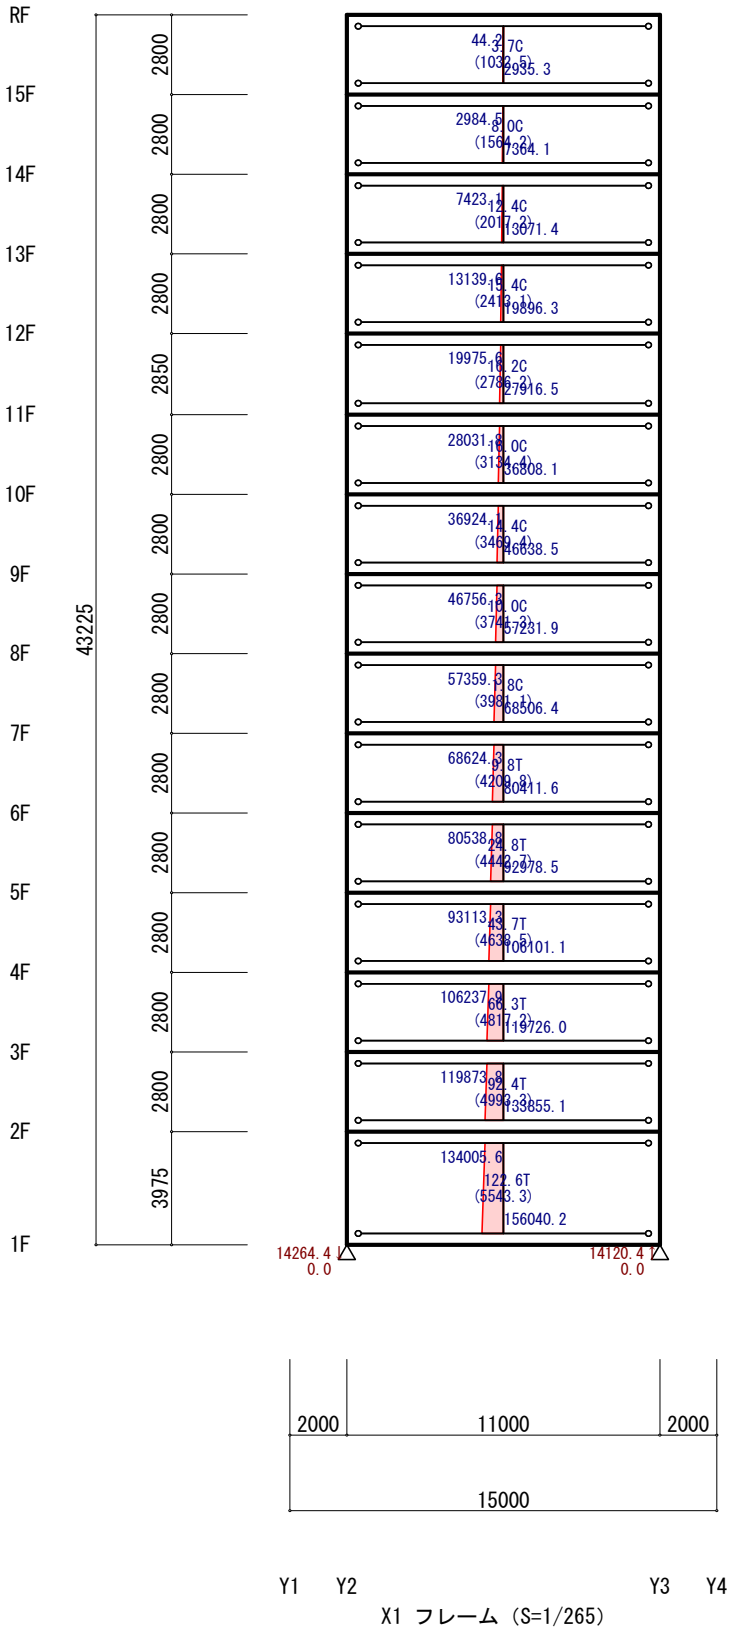

X1 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

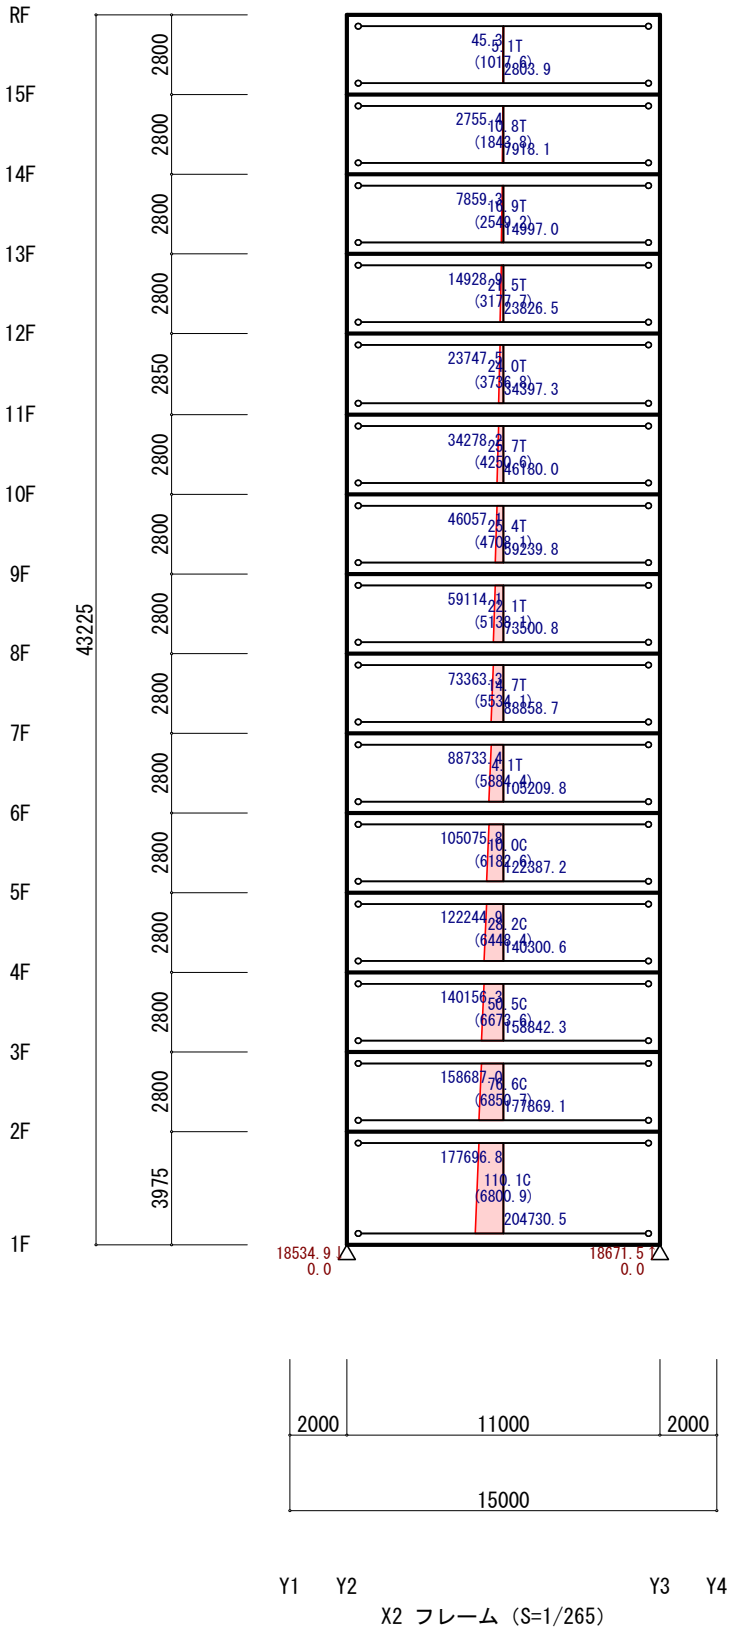

X2 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

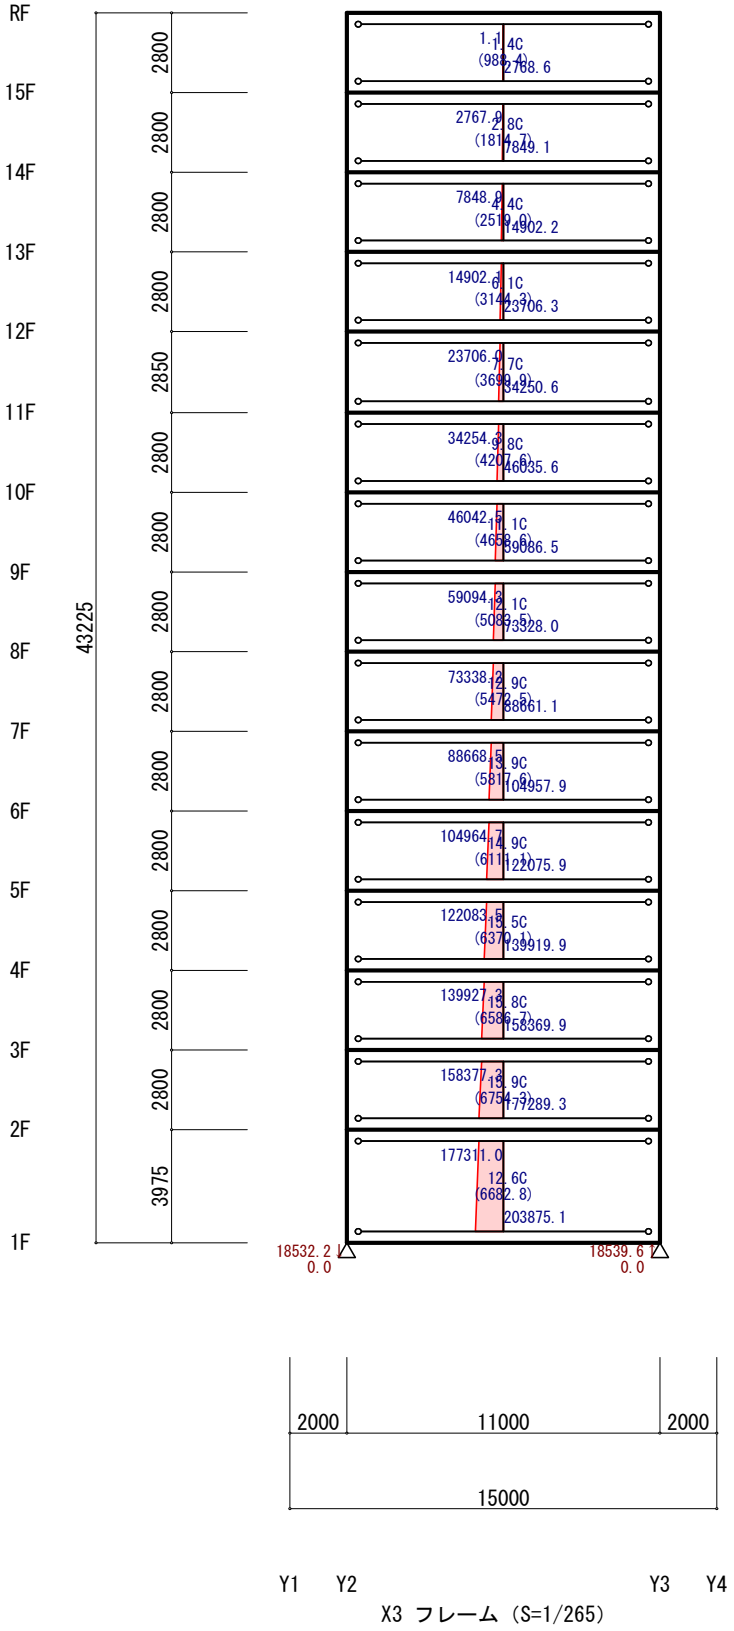

X3 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

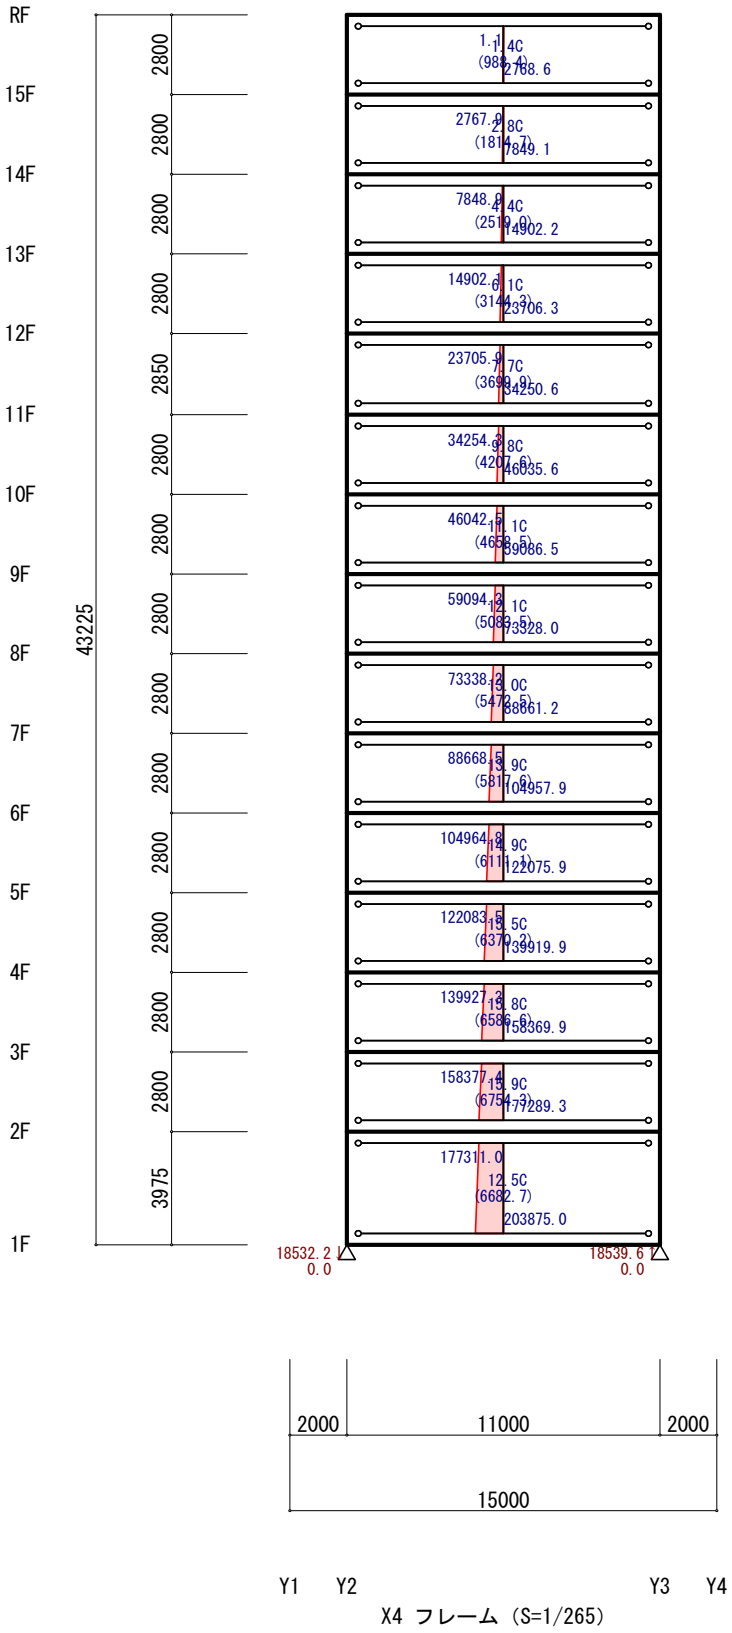

X4 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

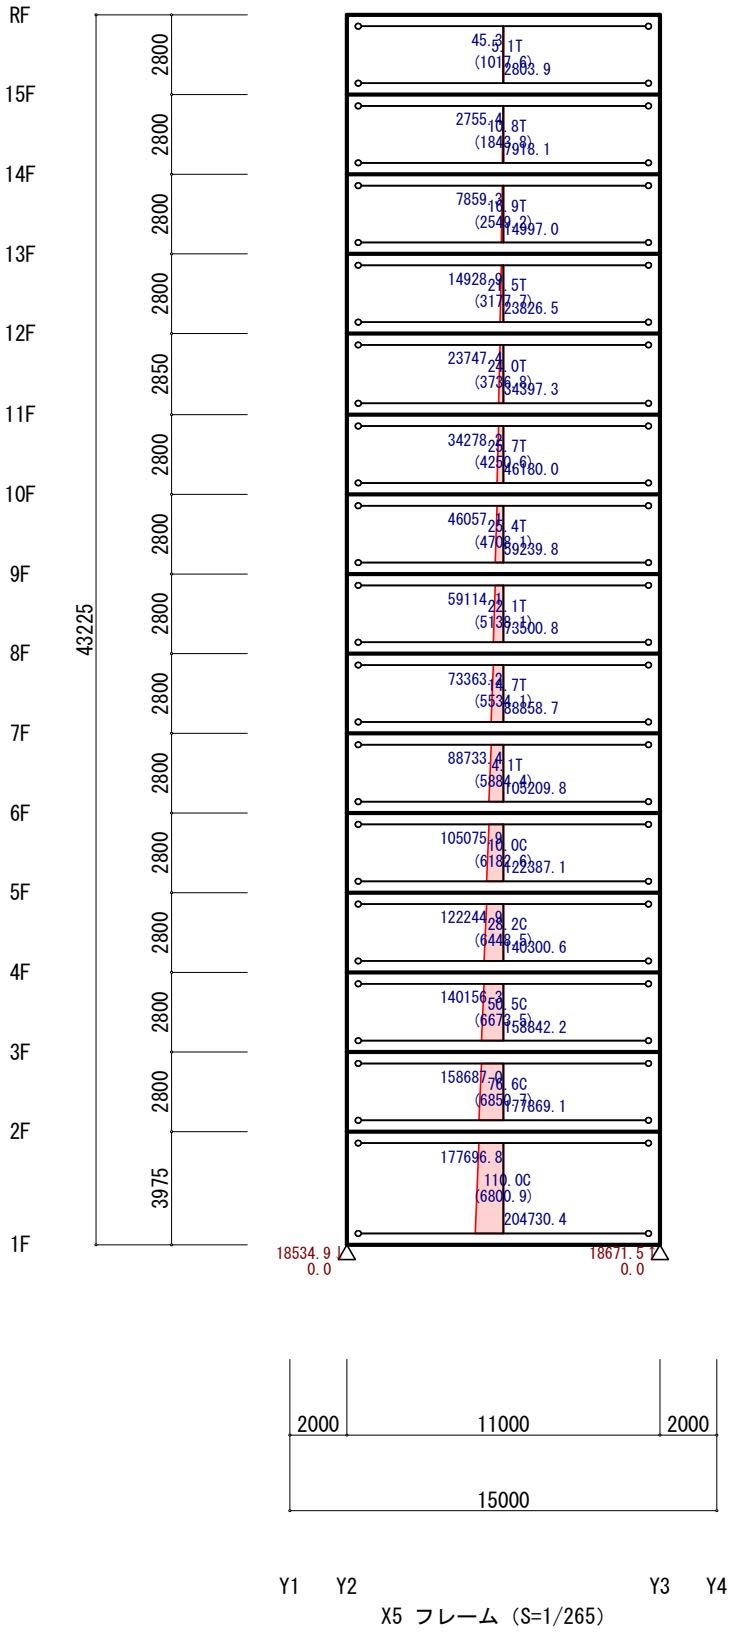

X5 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

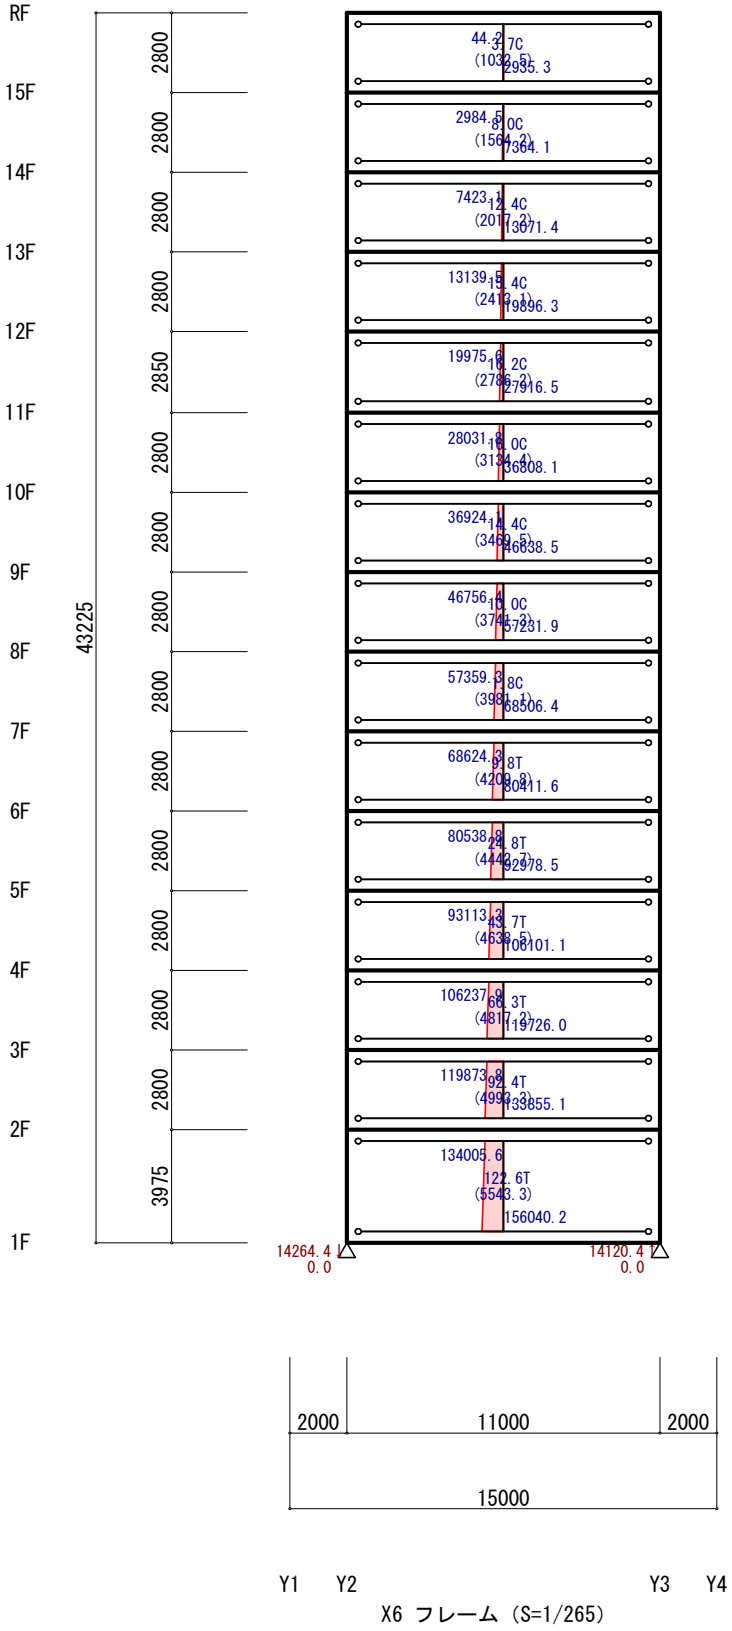

X6 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

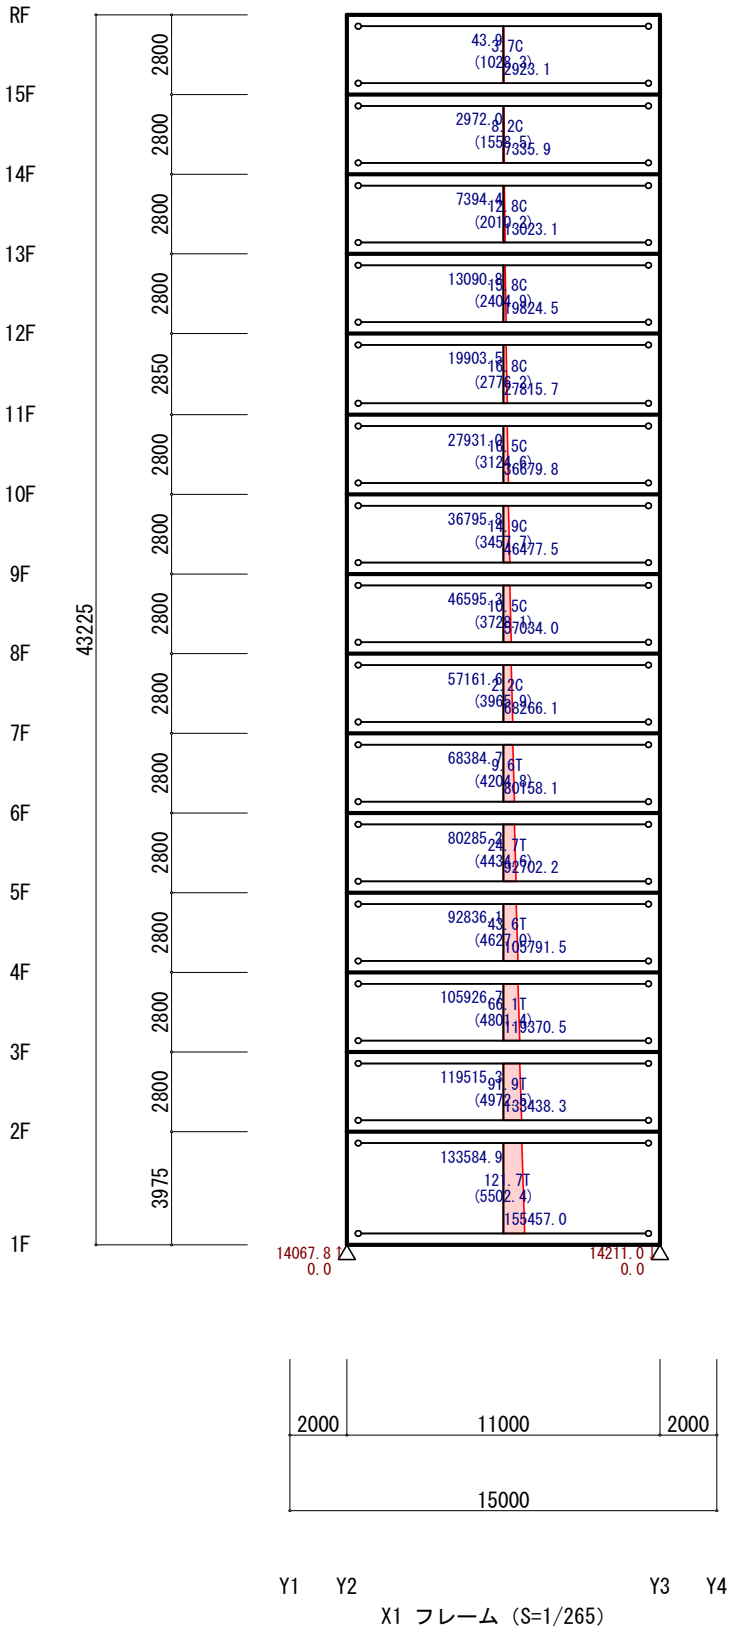

X1 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

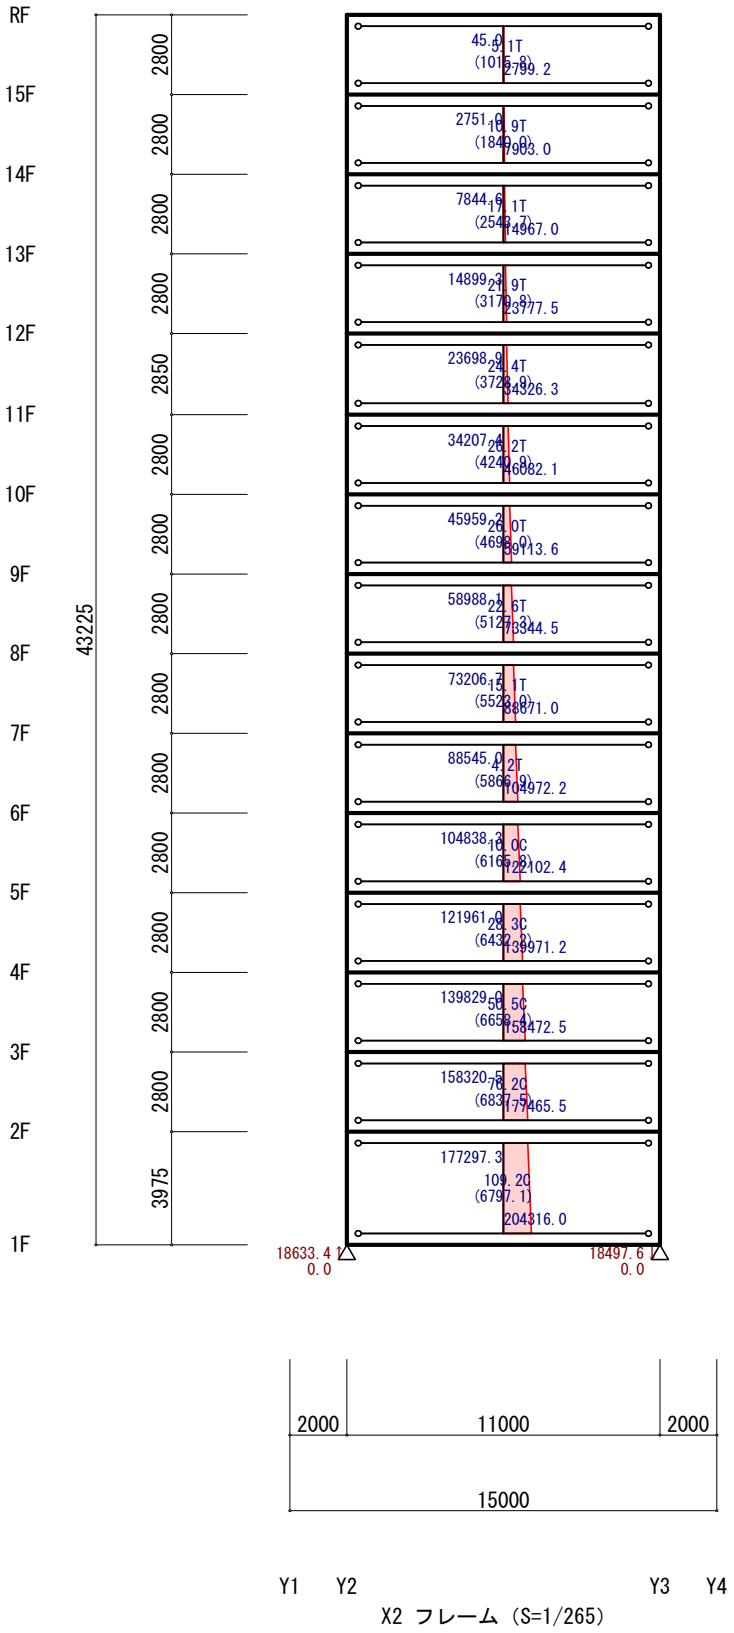

X2 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

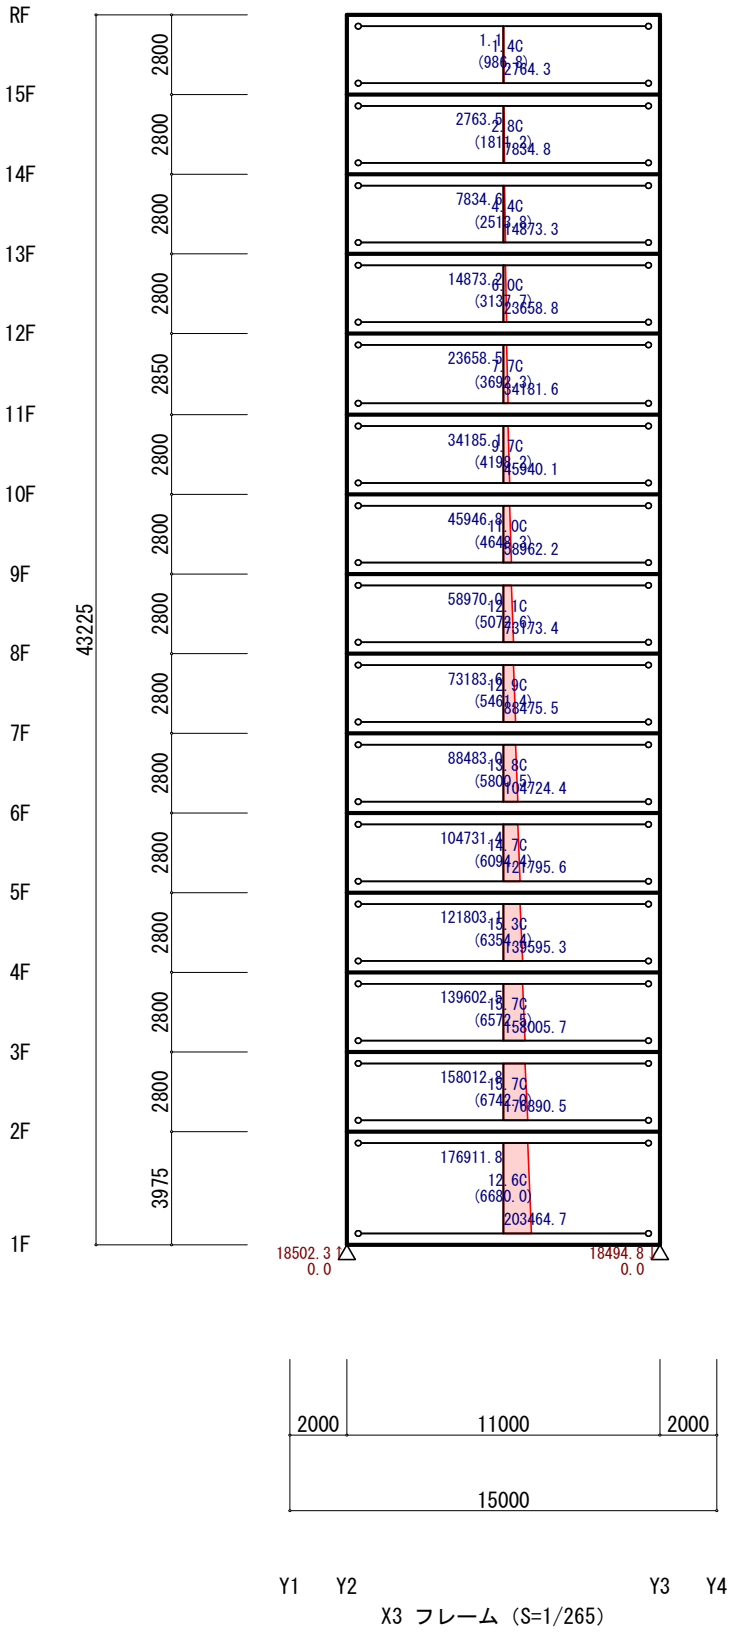

X3 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

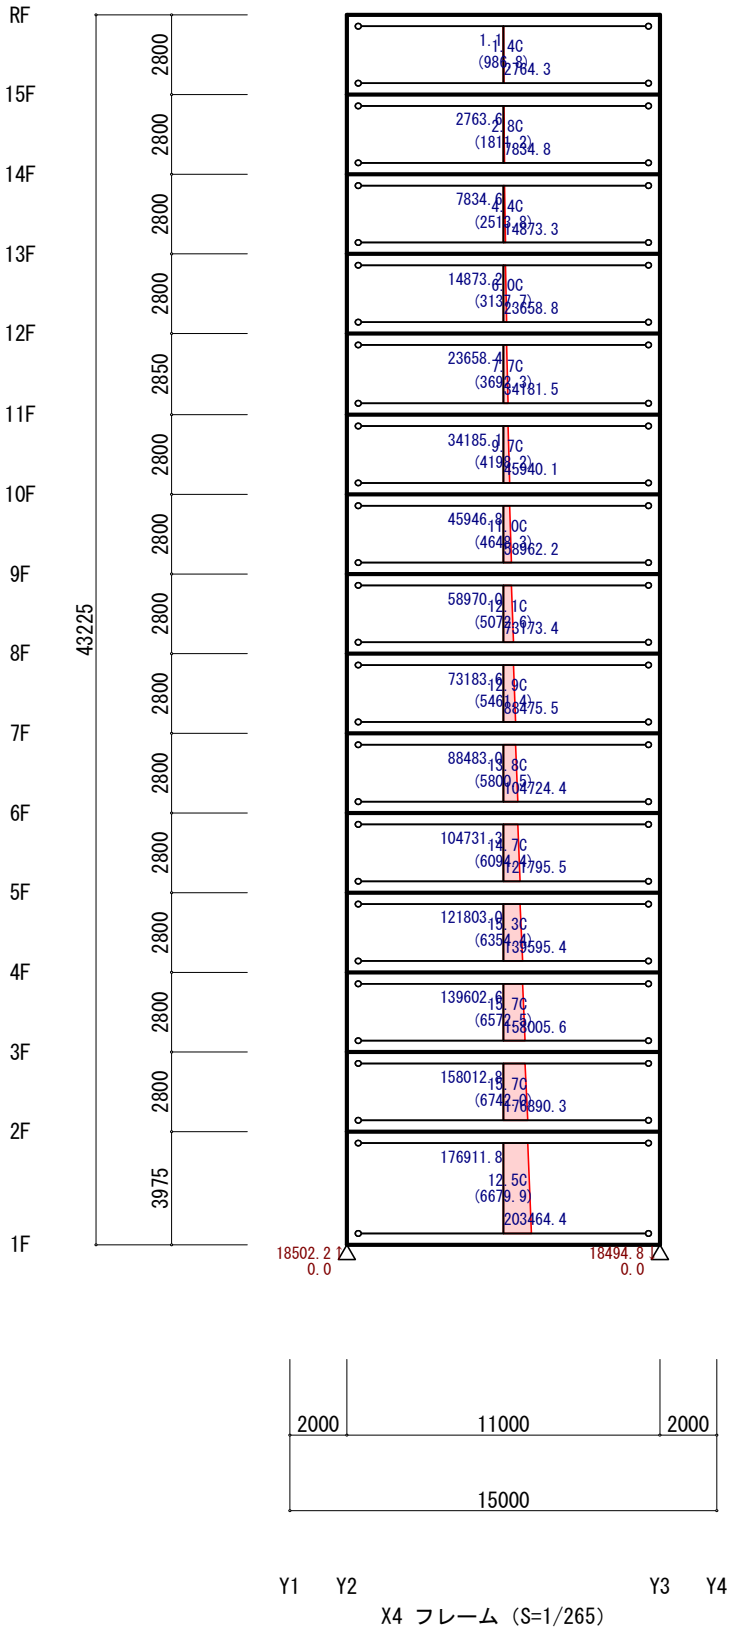

X4 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

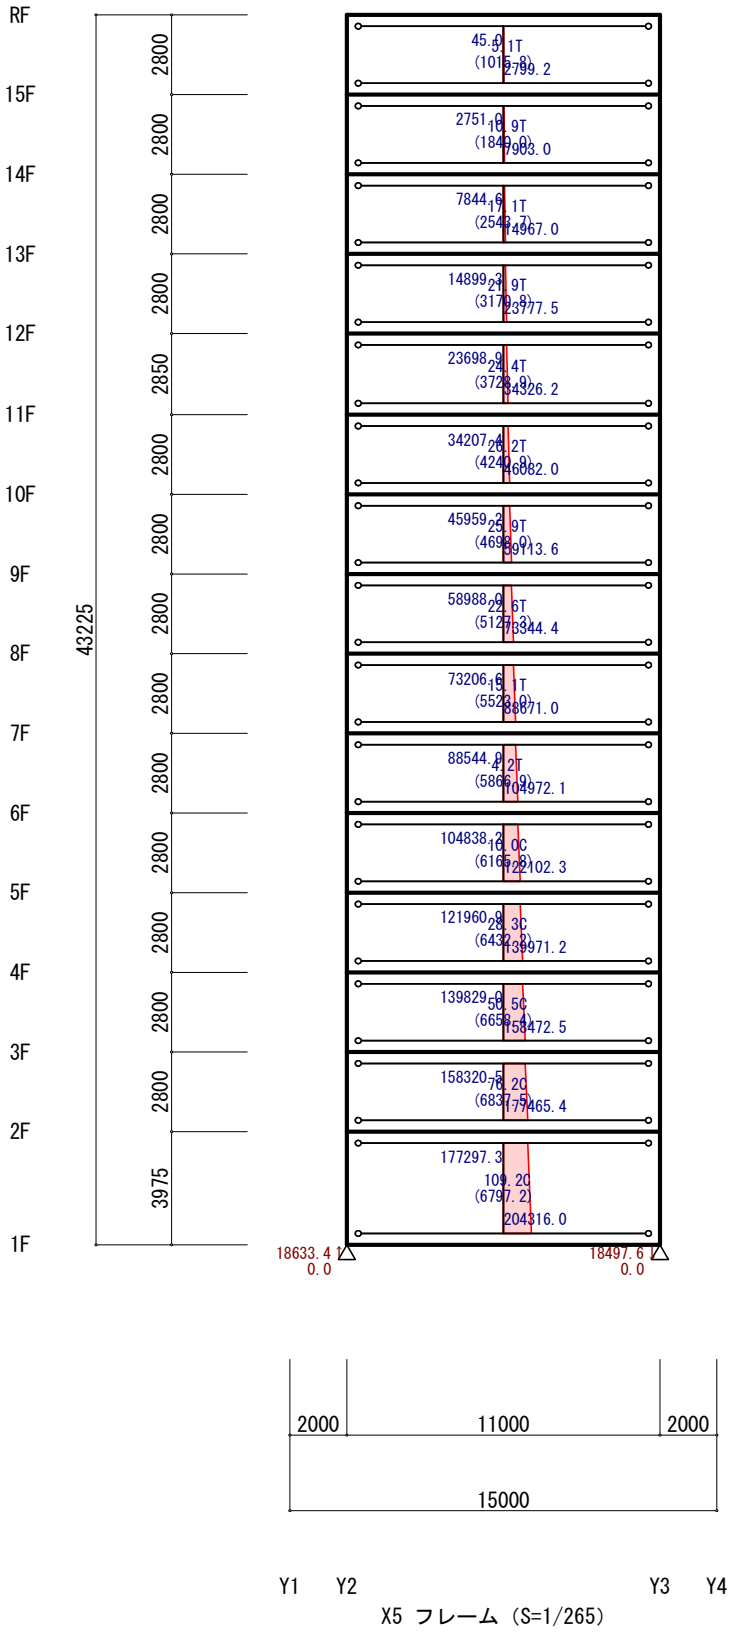

X5 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

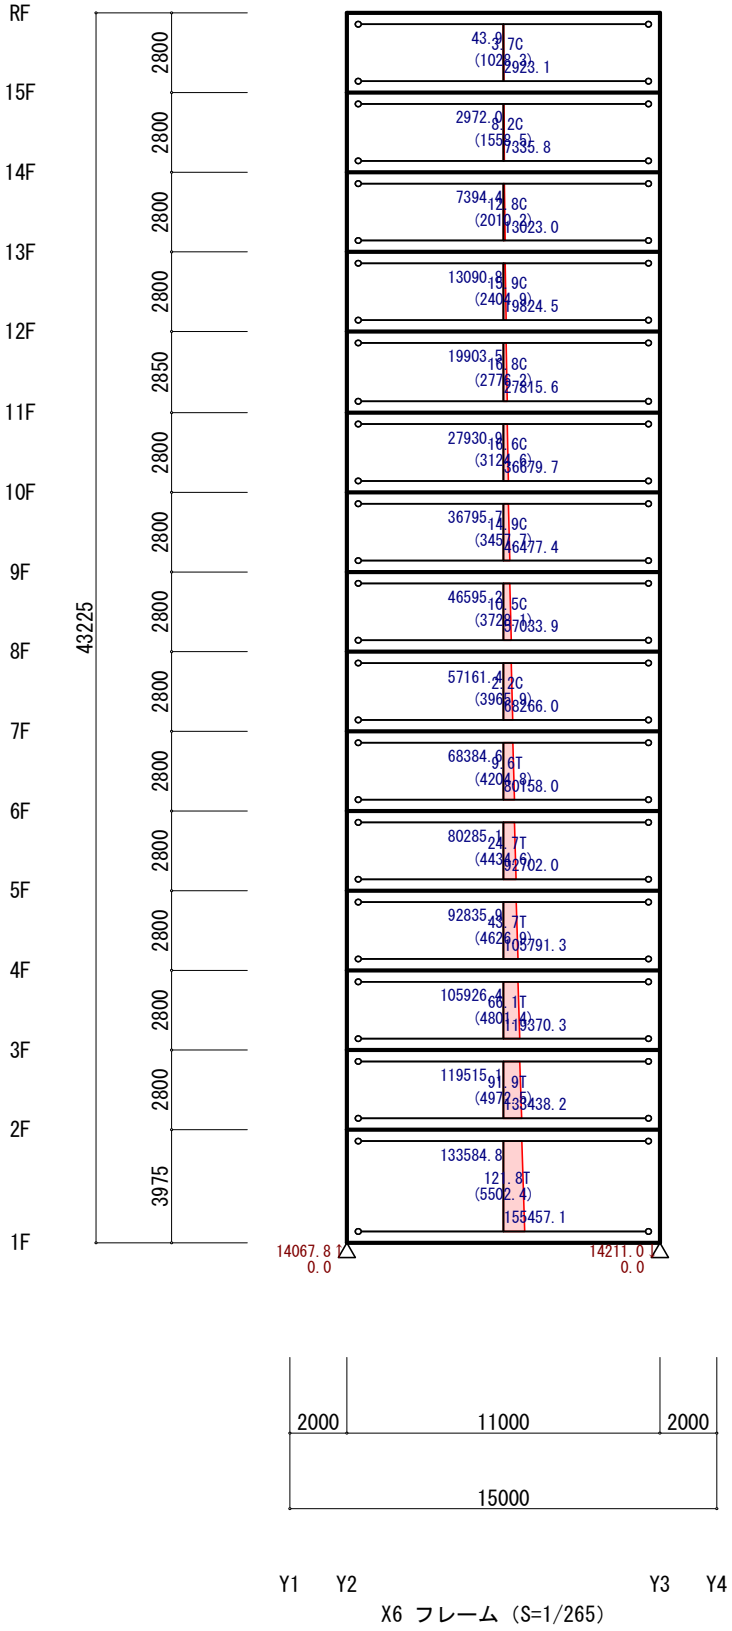

X6 フレーム（S=1/265）

U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

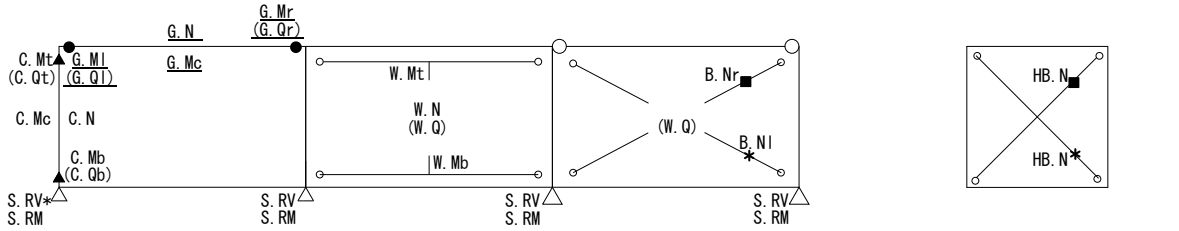

G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)
G.N	：はり軸力	(kN)
	（T:引張，C:圧縮，0は非表示）	
	※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません	
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
	（※C.Nは0の場合、非表示）	
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)

W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)
B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)
B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)
S.RV	：鉛直方向支点反力	(kN)
	（ ■ :水平荷重時浮き上がり）	
	（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）	
S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N	：水平ブレースの部材軸力　(kN)
●	：曲げ破壊
▲	：せん断破壊
■	：引張破壊
＊	：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示	
◎	：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○	：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

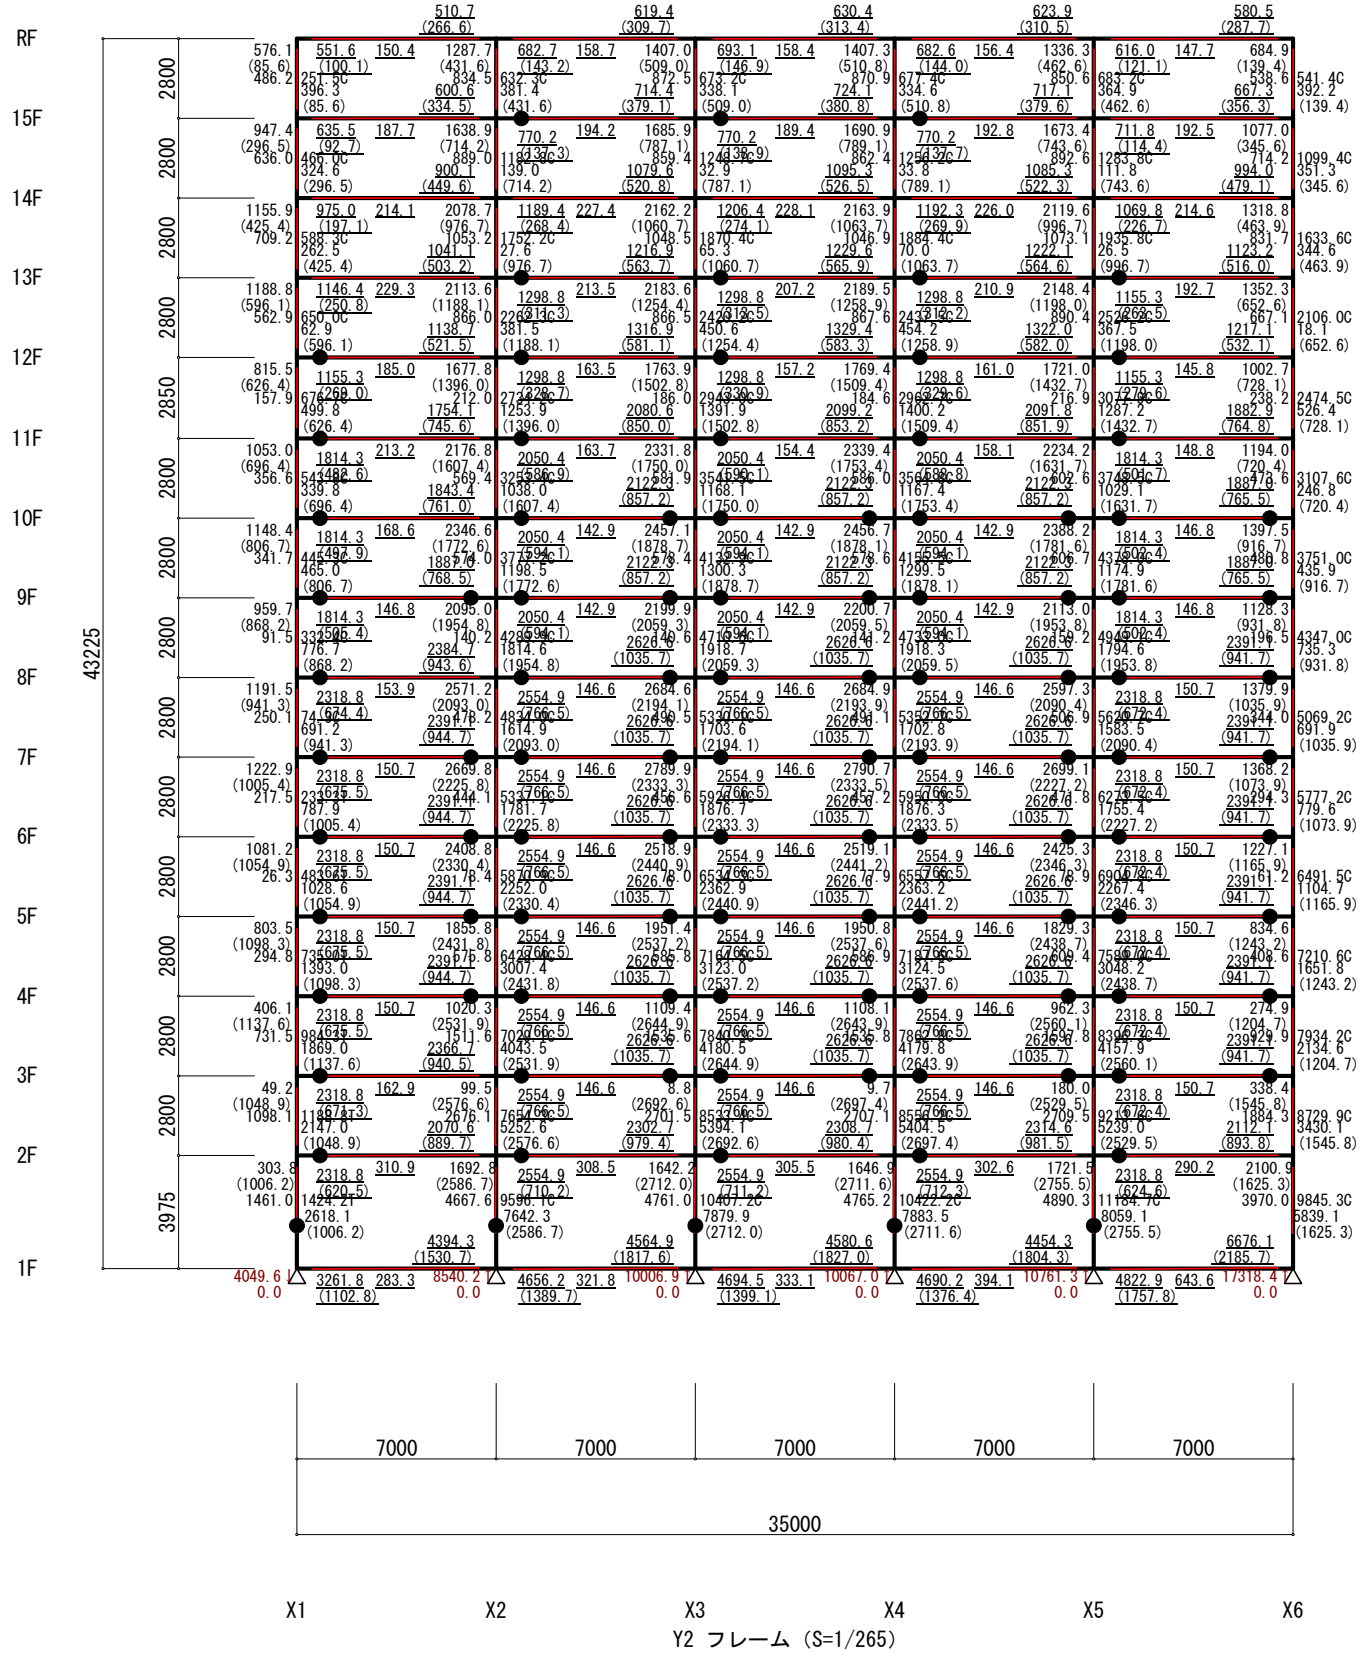

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

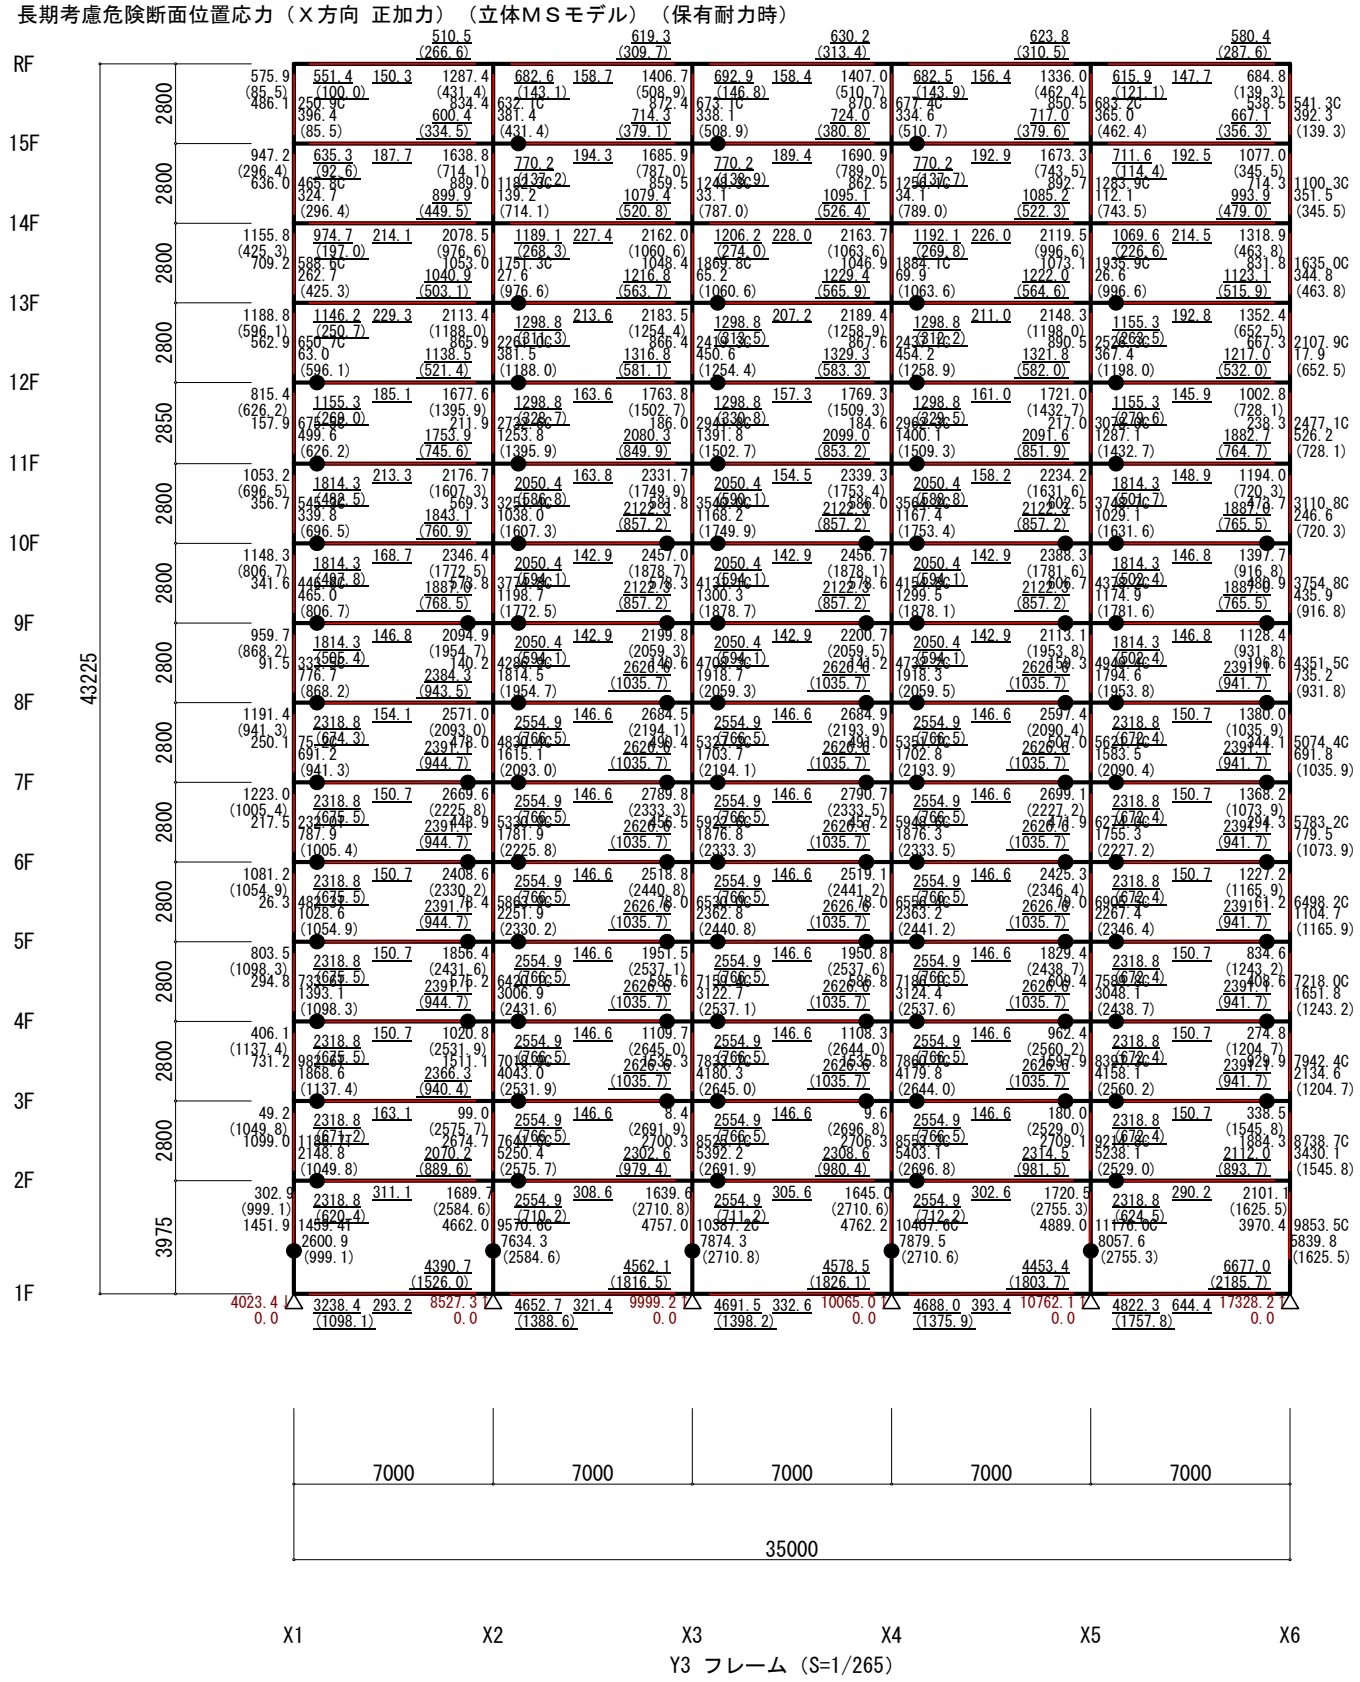

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

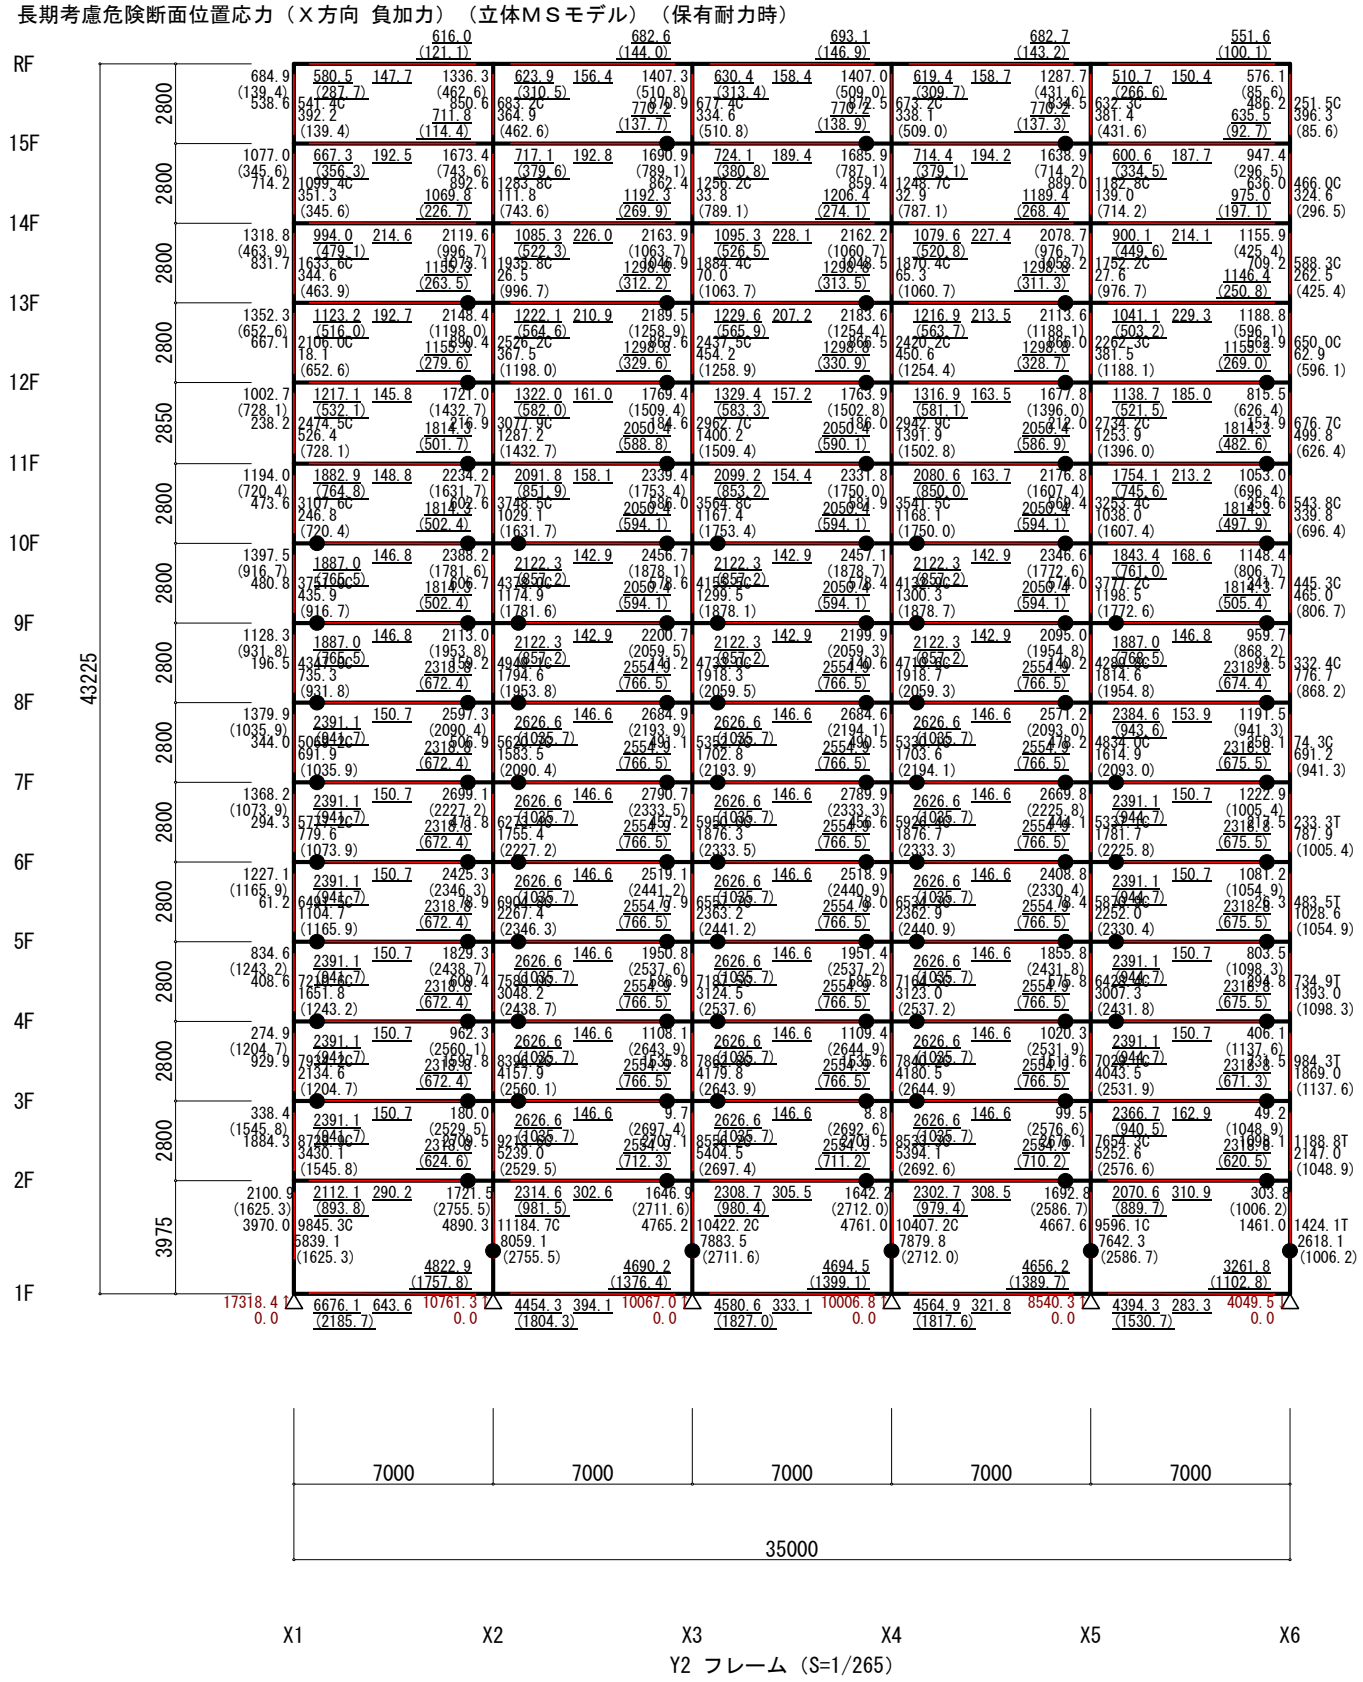

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

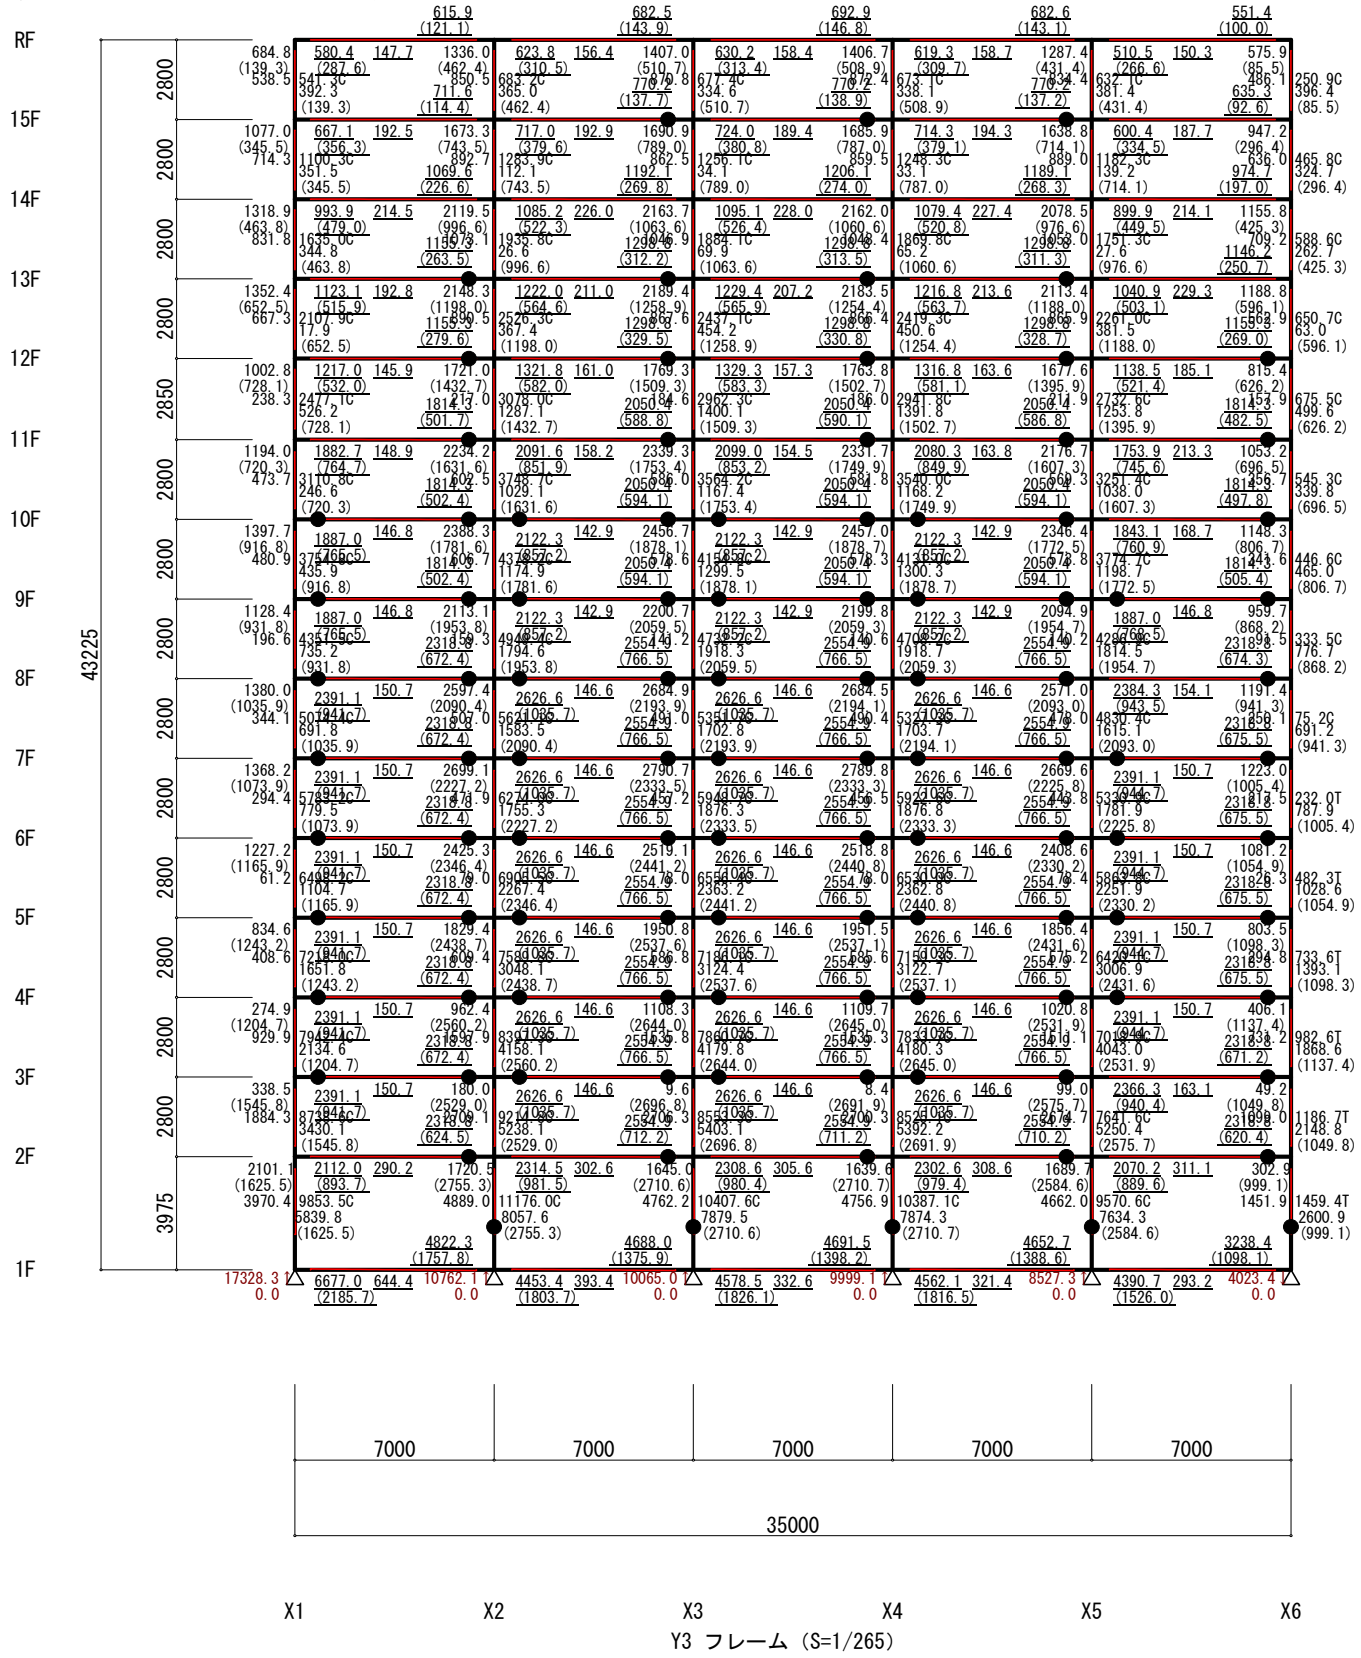

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

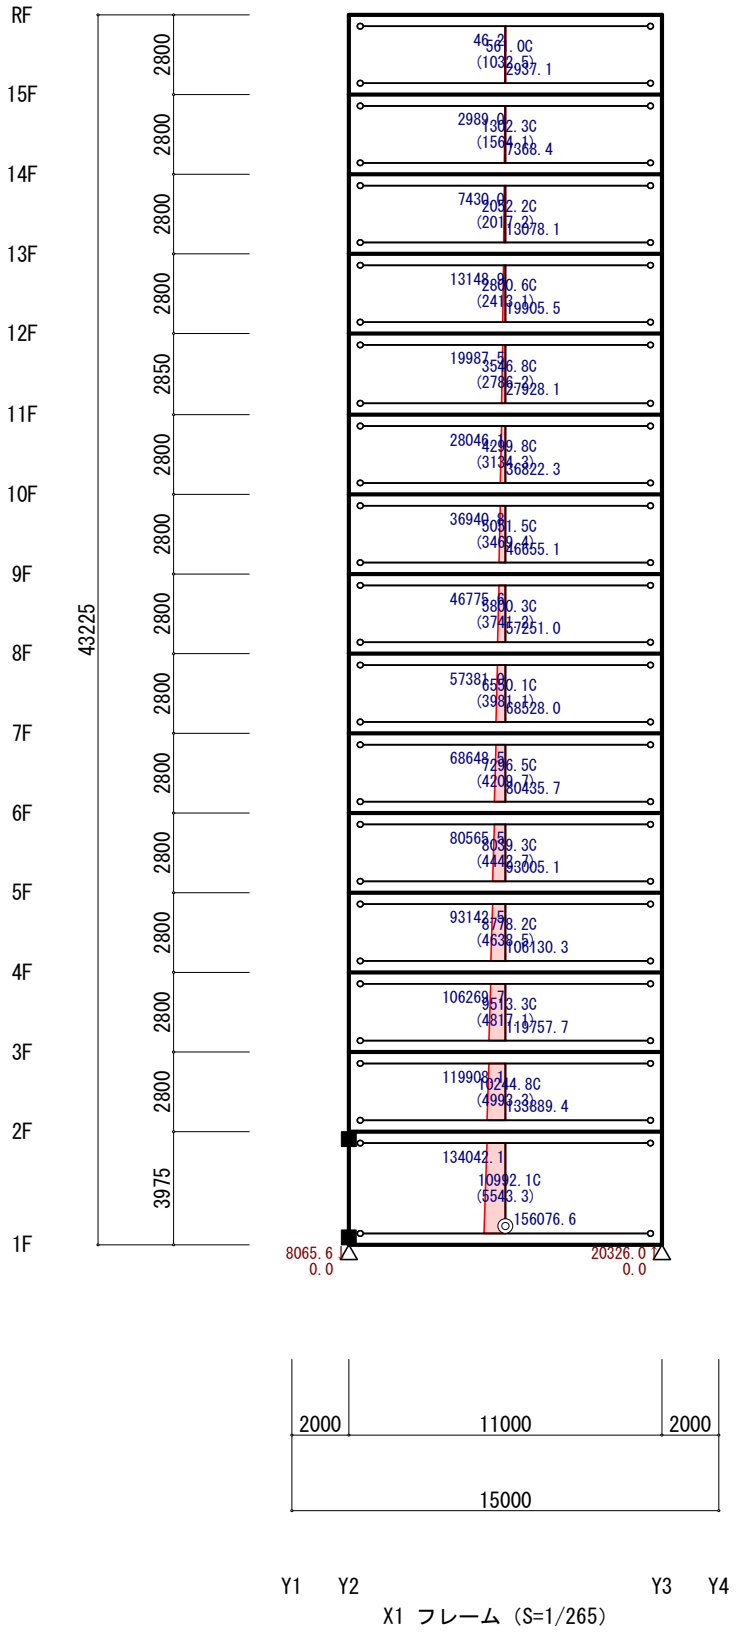

X1 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

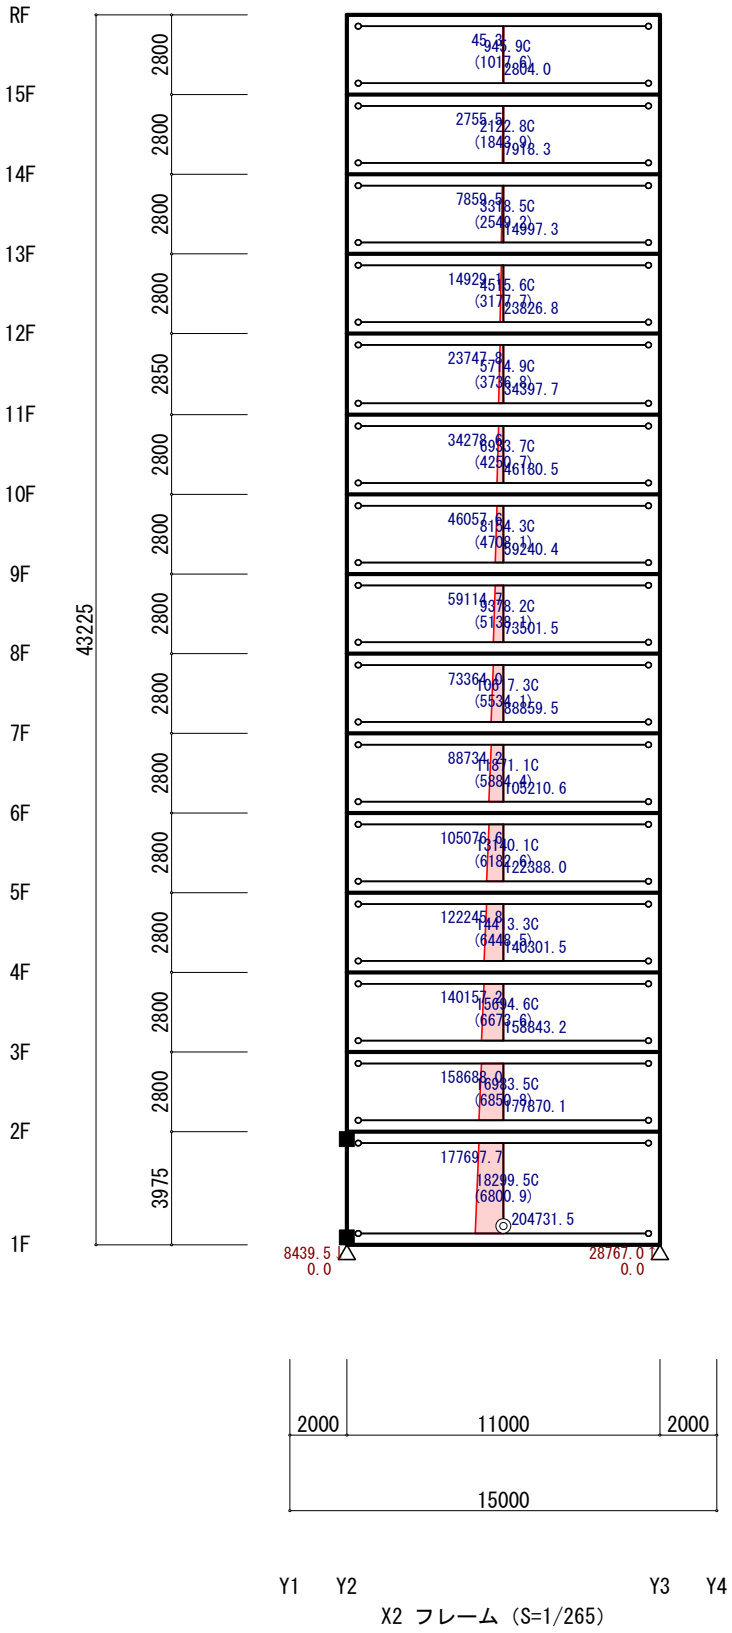

X2 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

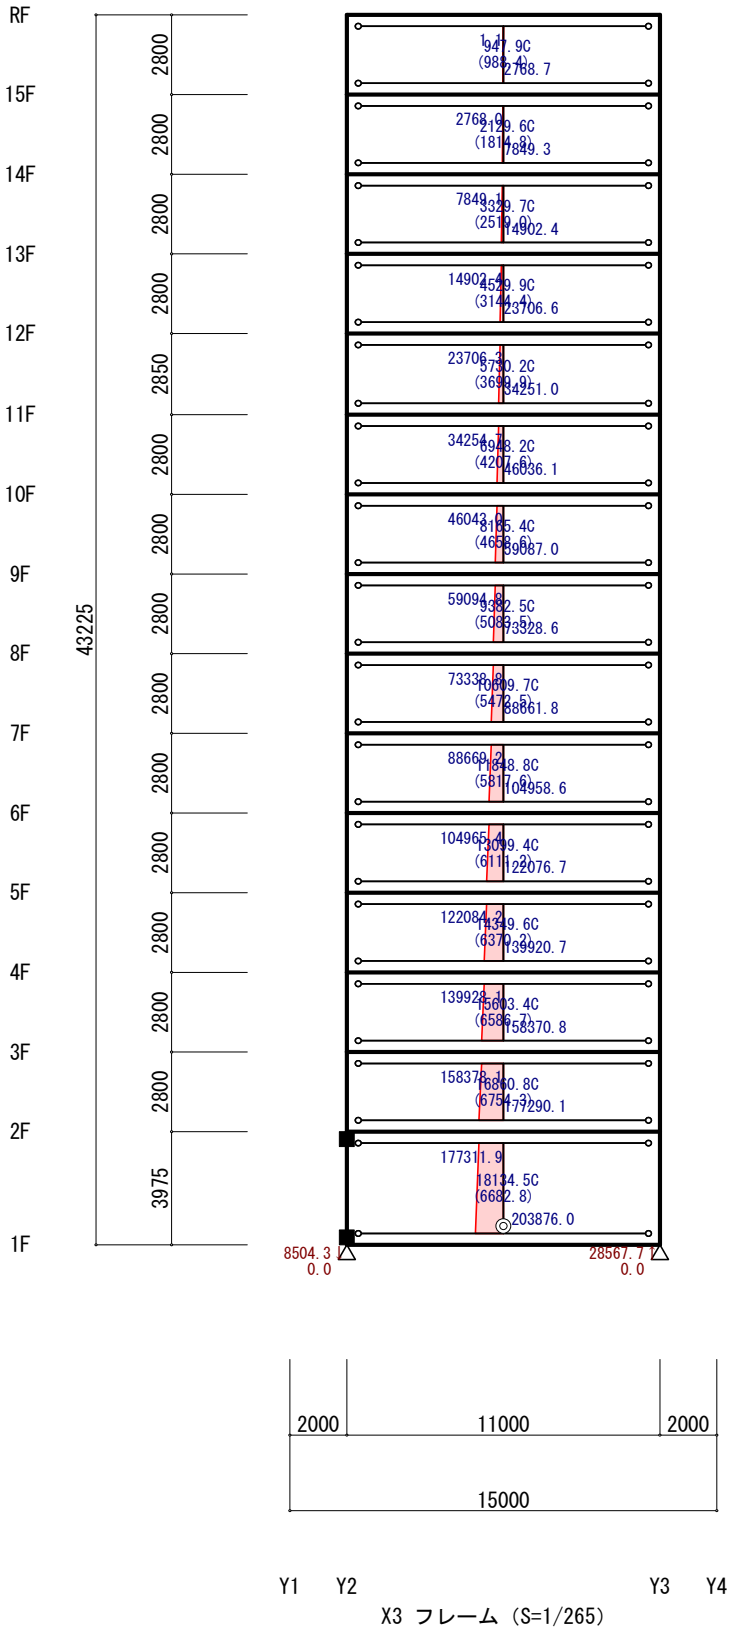

X3 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

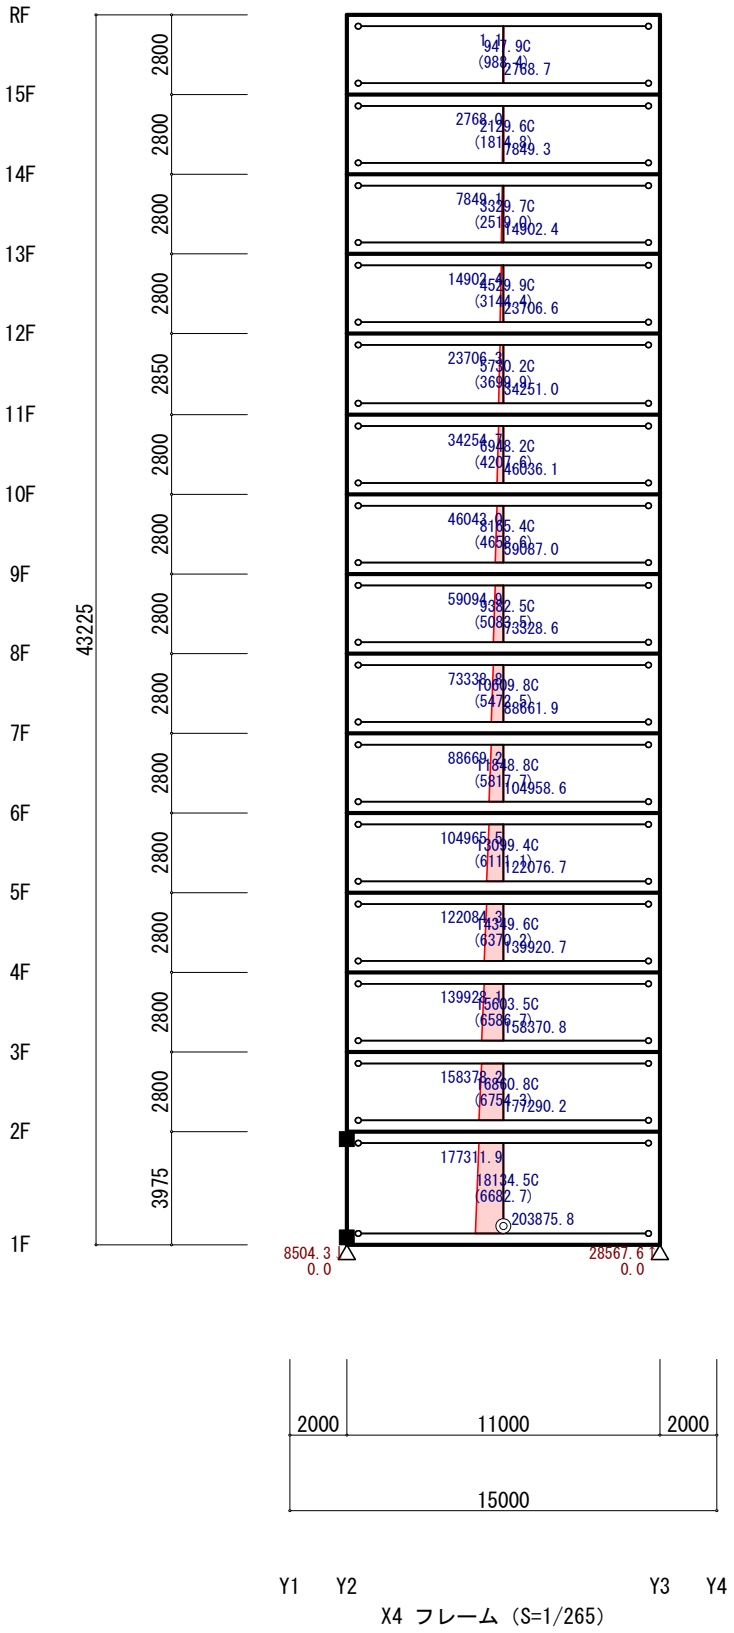

X4 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

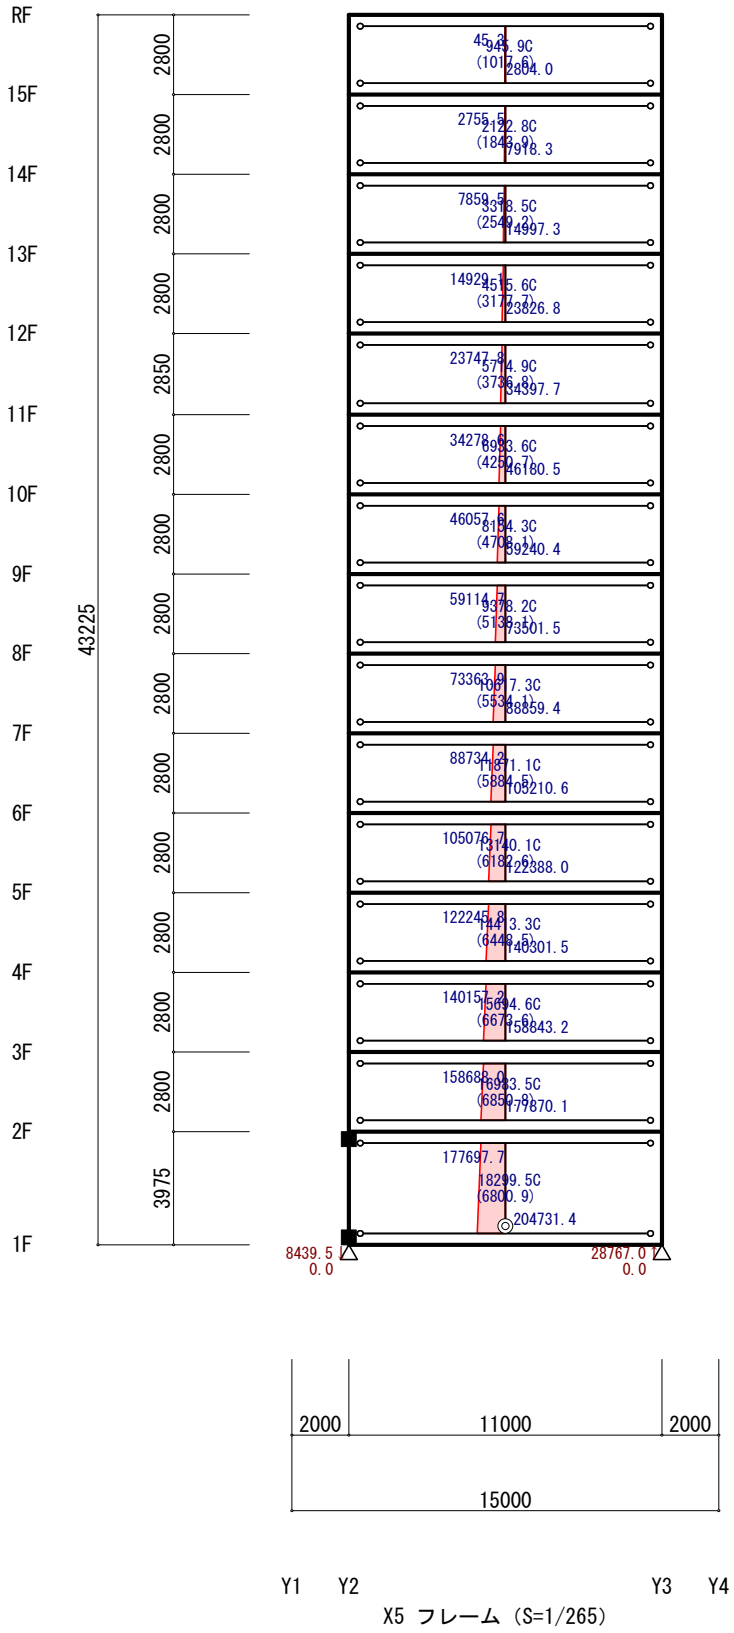

X5 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

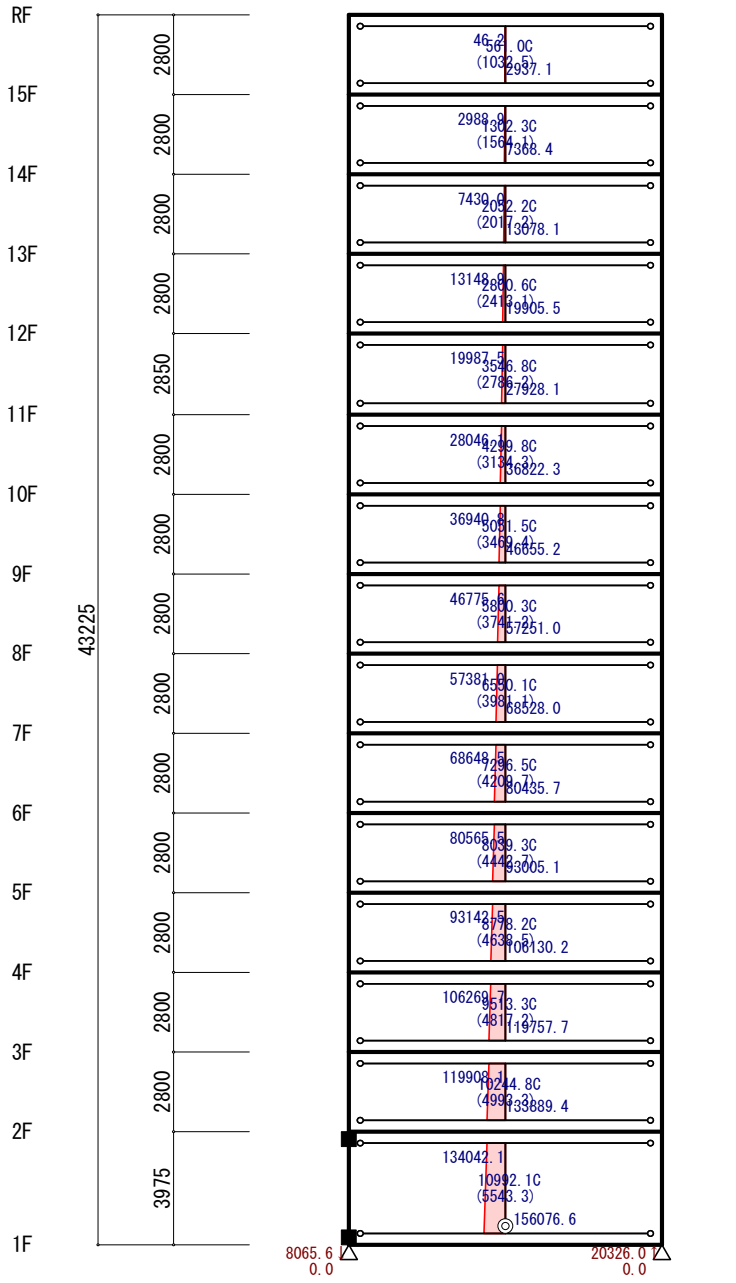

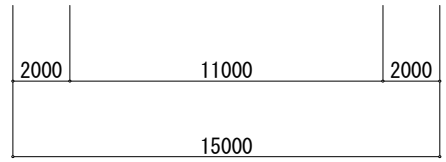

Y1　Y2　Y3　Y4

X6 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

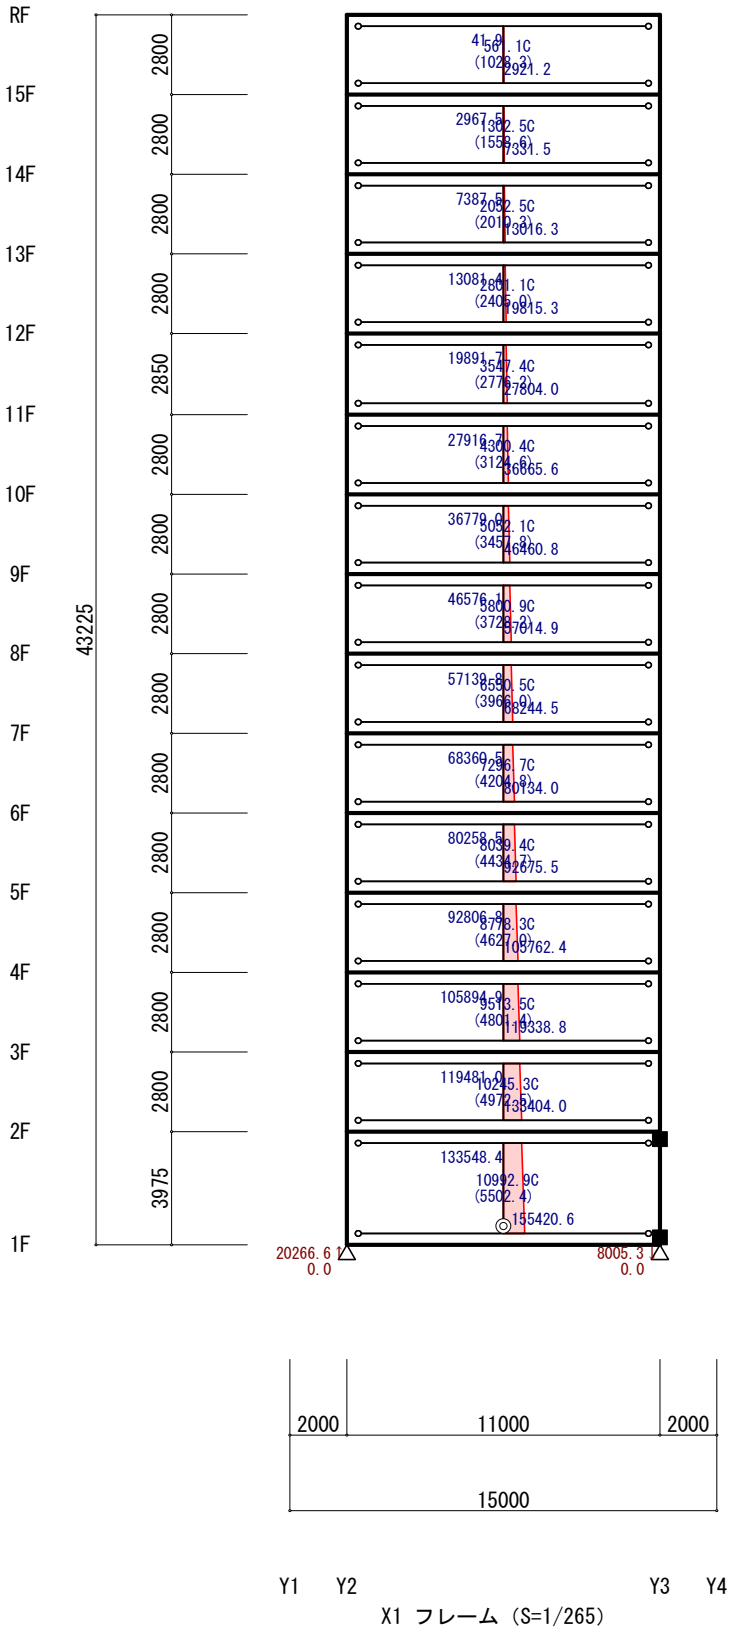

X1 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

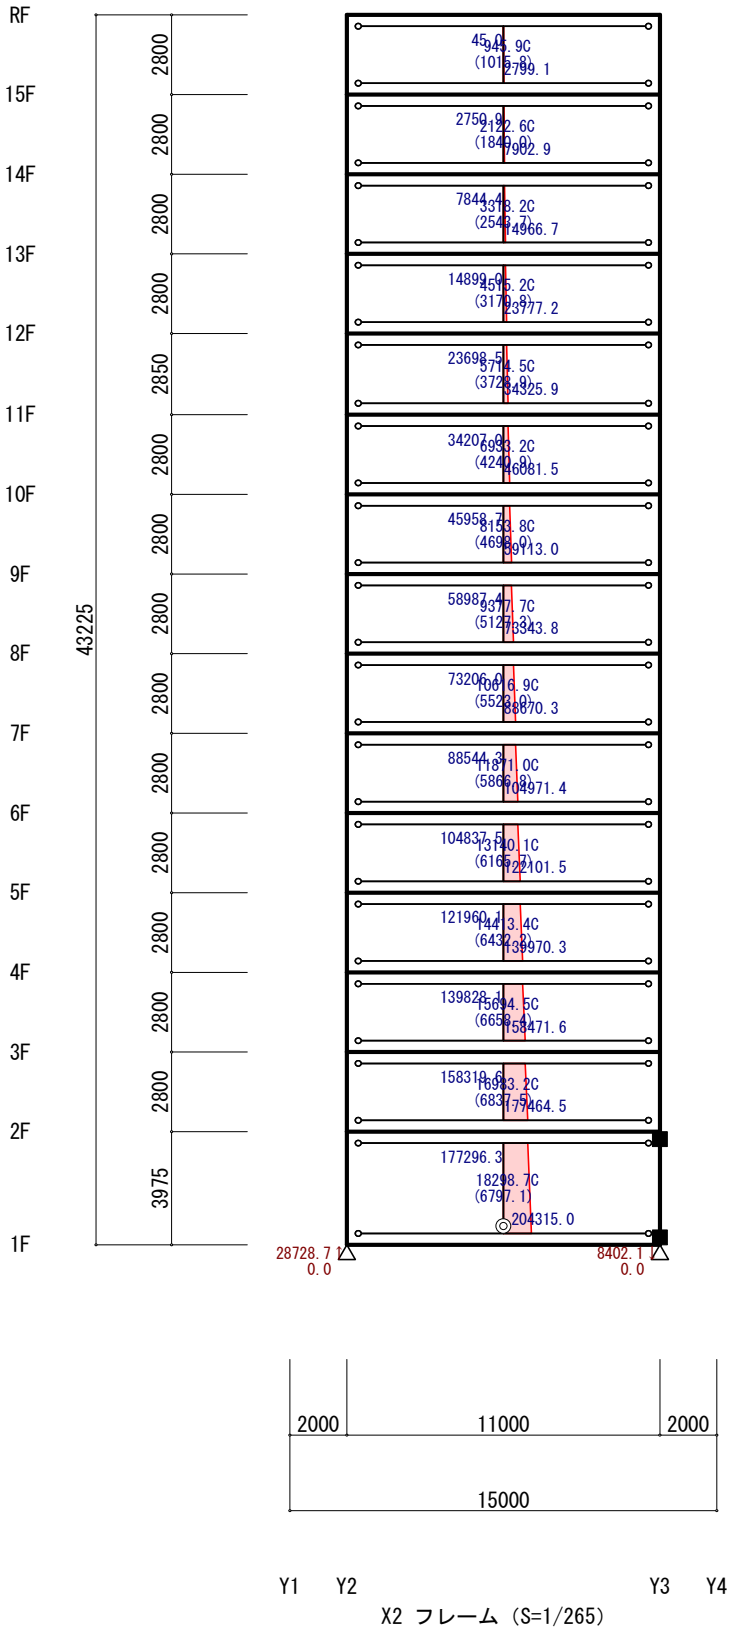

X2 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

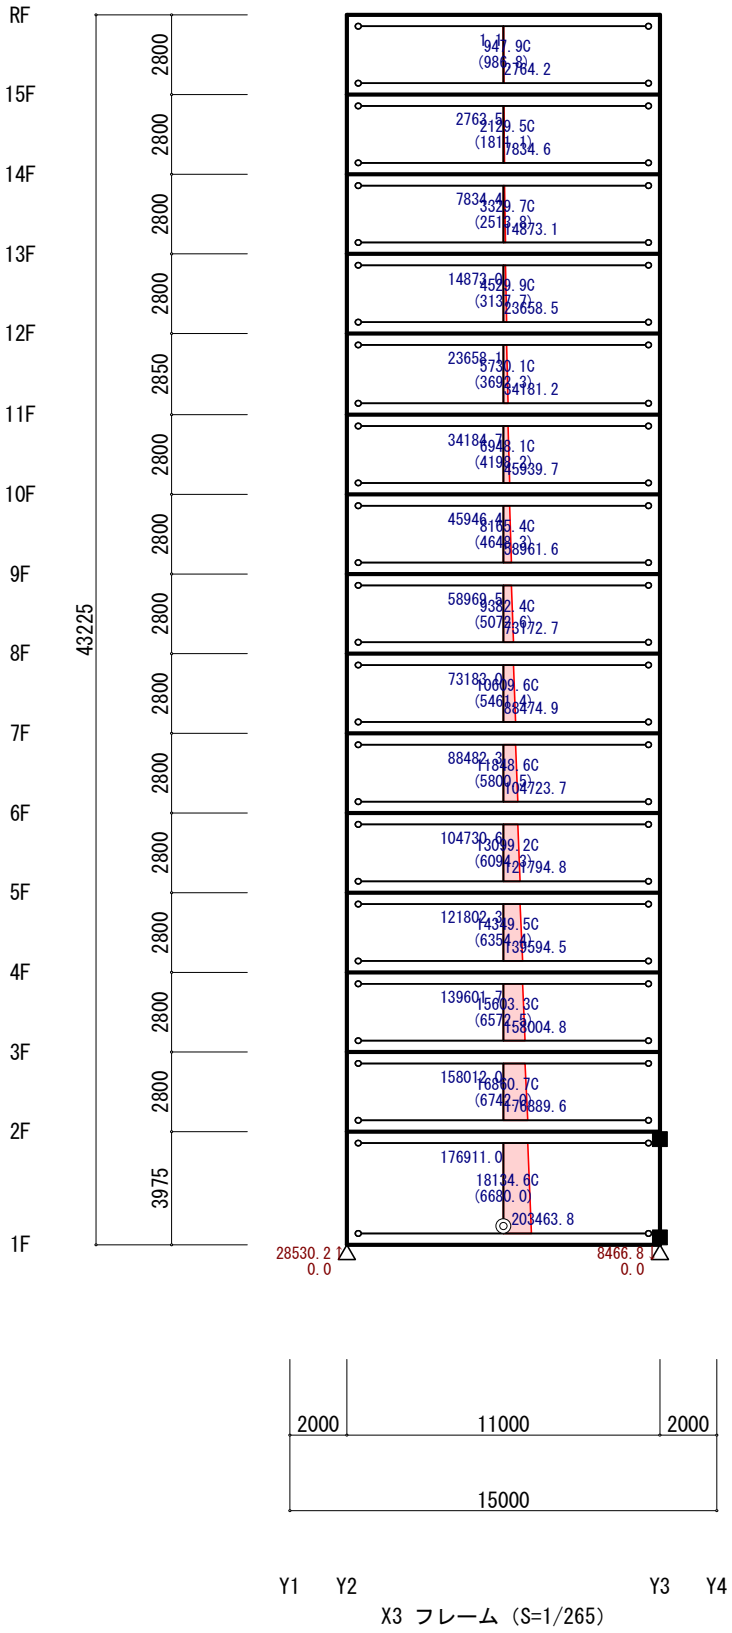

X3 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

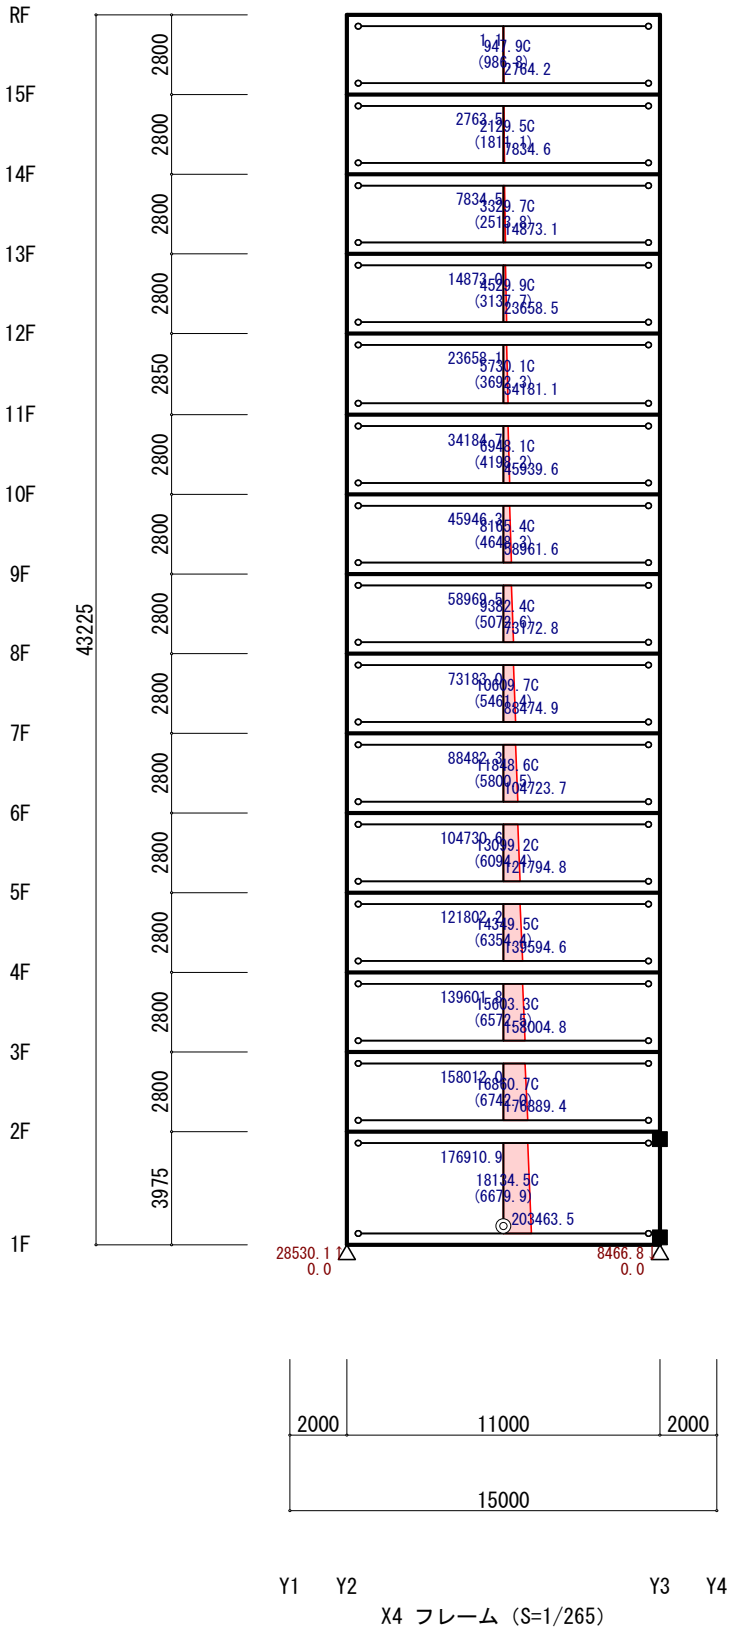

X4 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

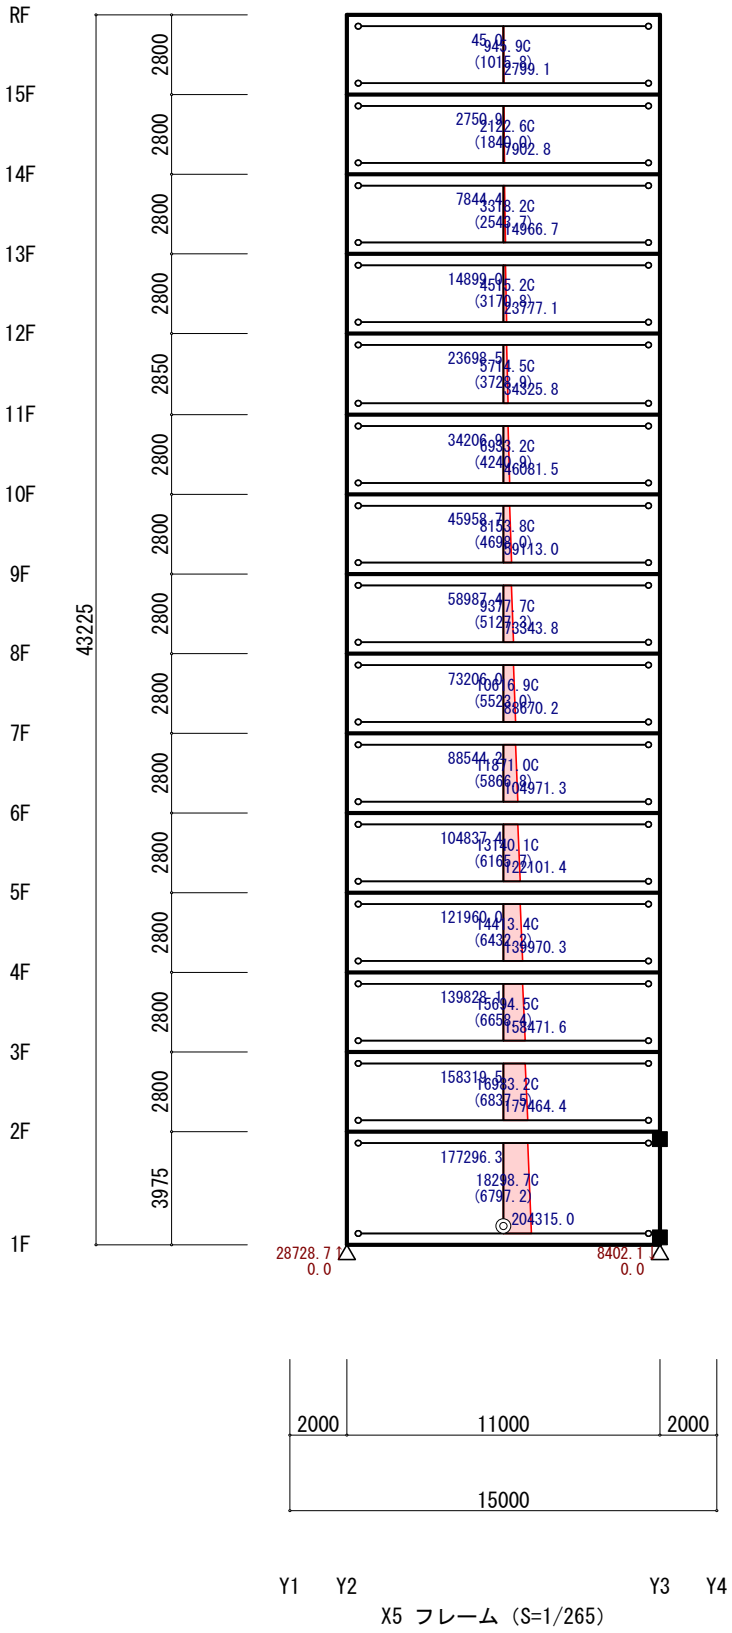

X5 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

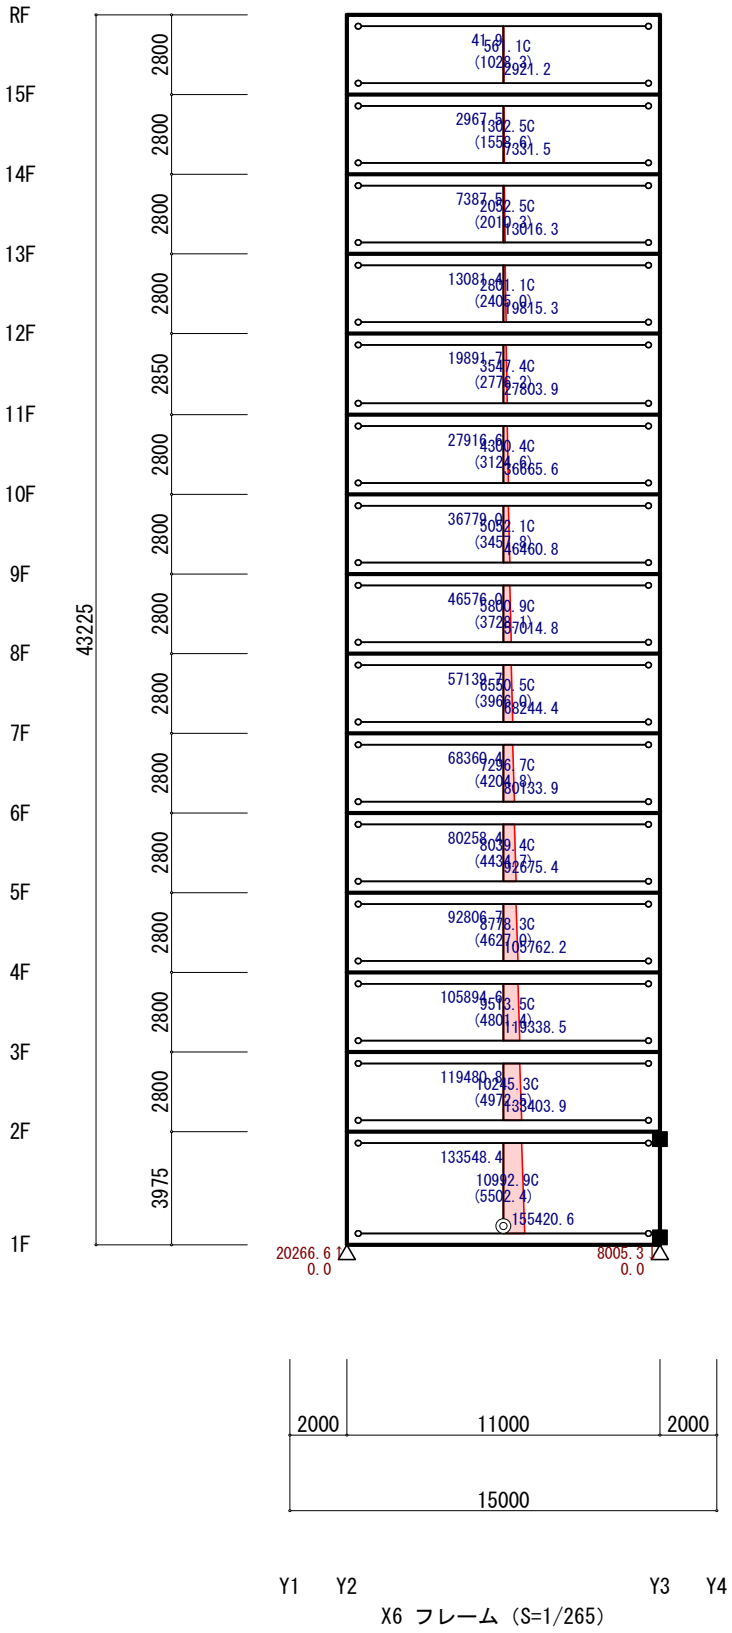

X6 フレーム（S=1/265）

U-4.5　終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時）

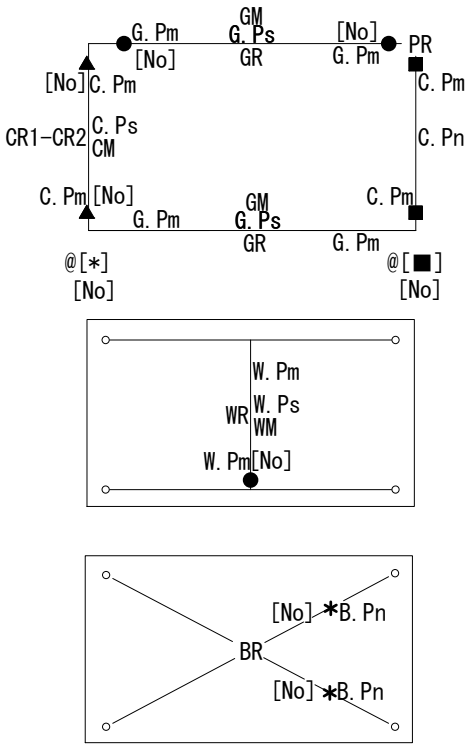

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

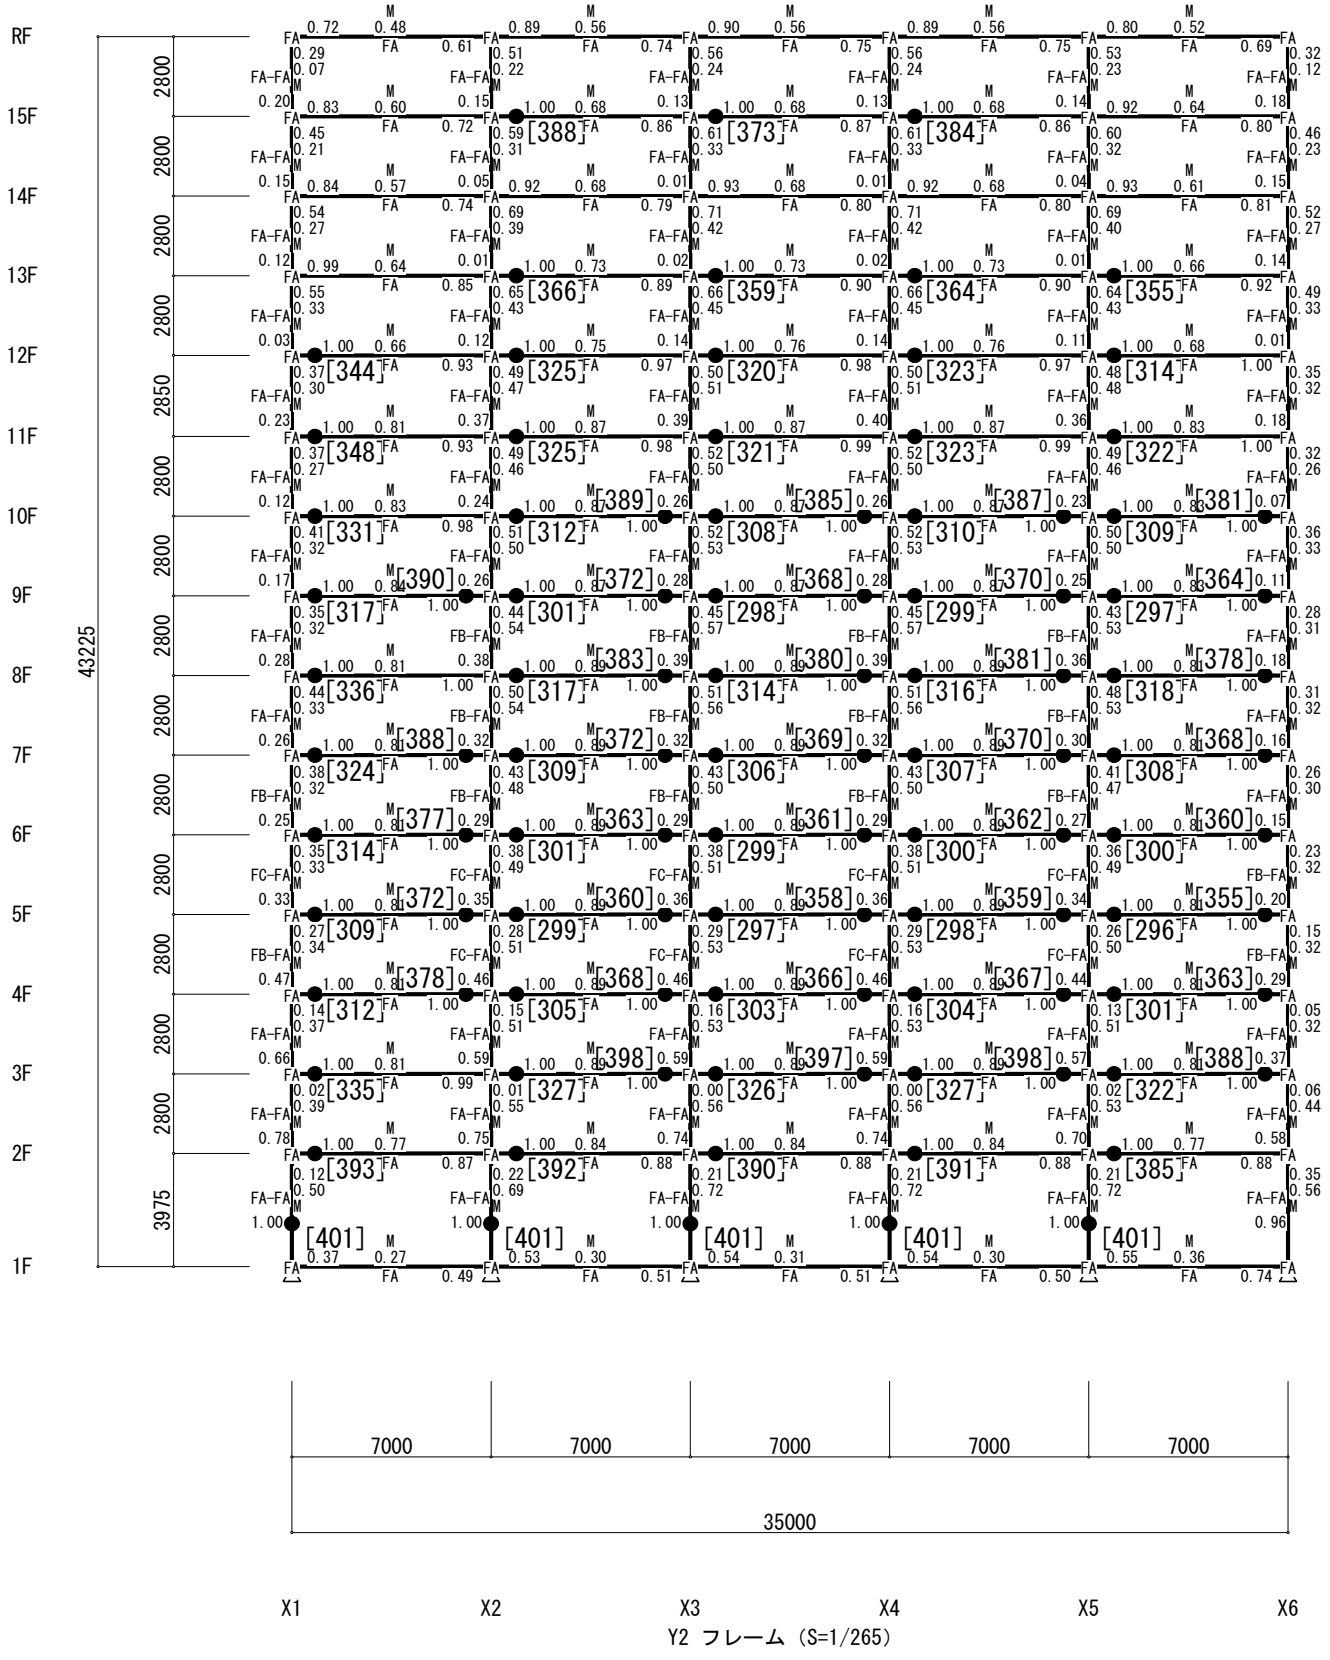

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

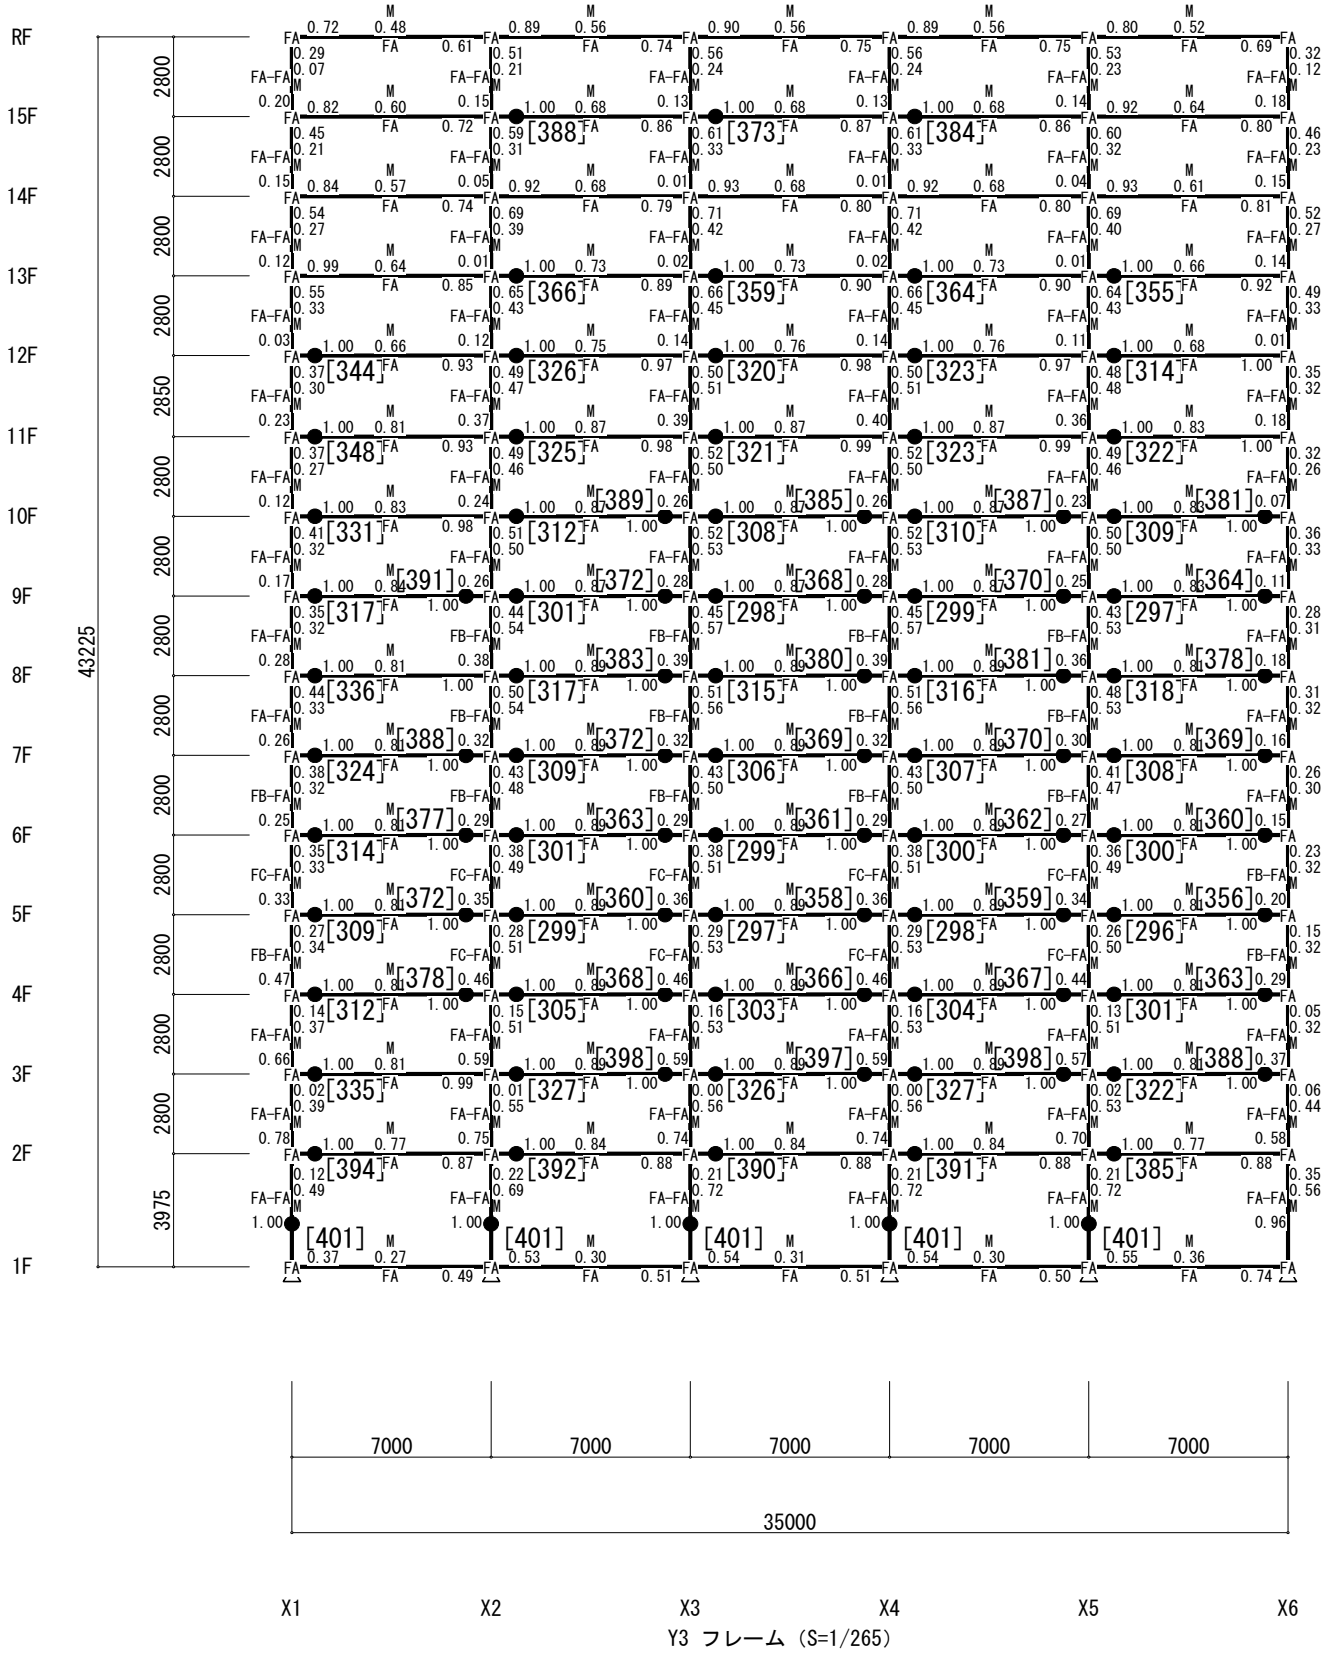

Y3 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

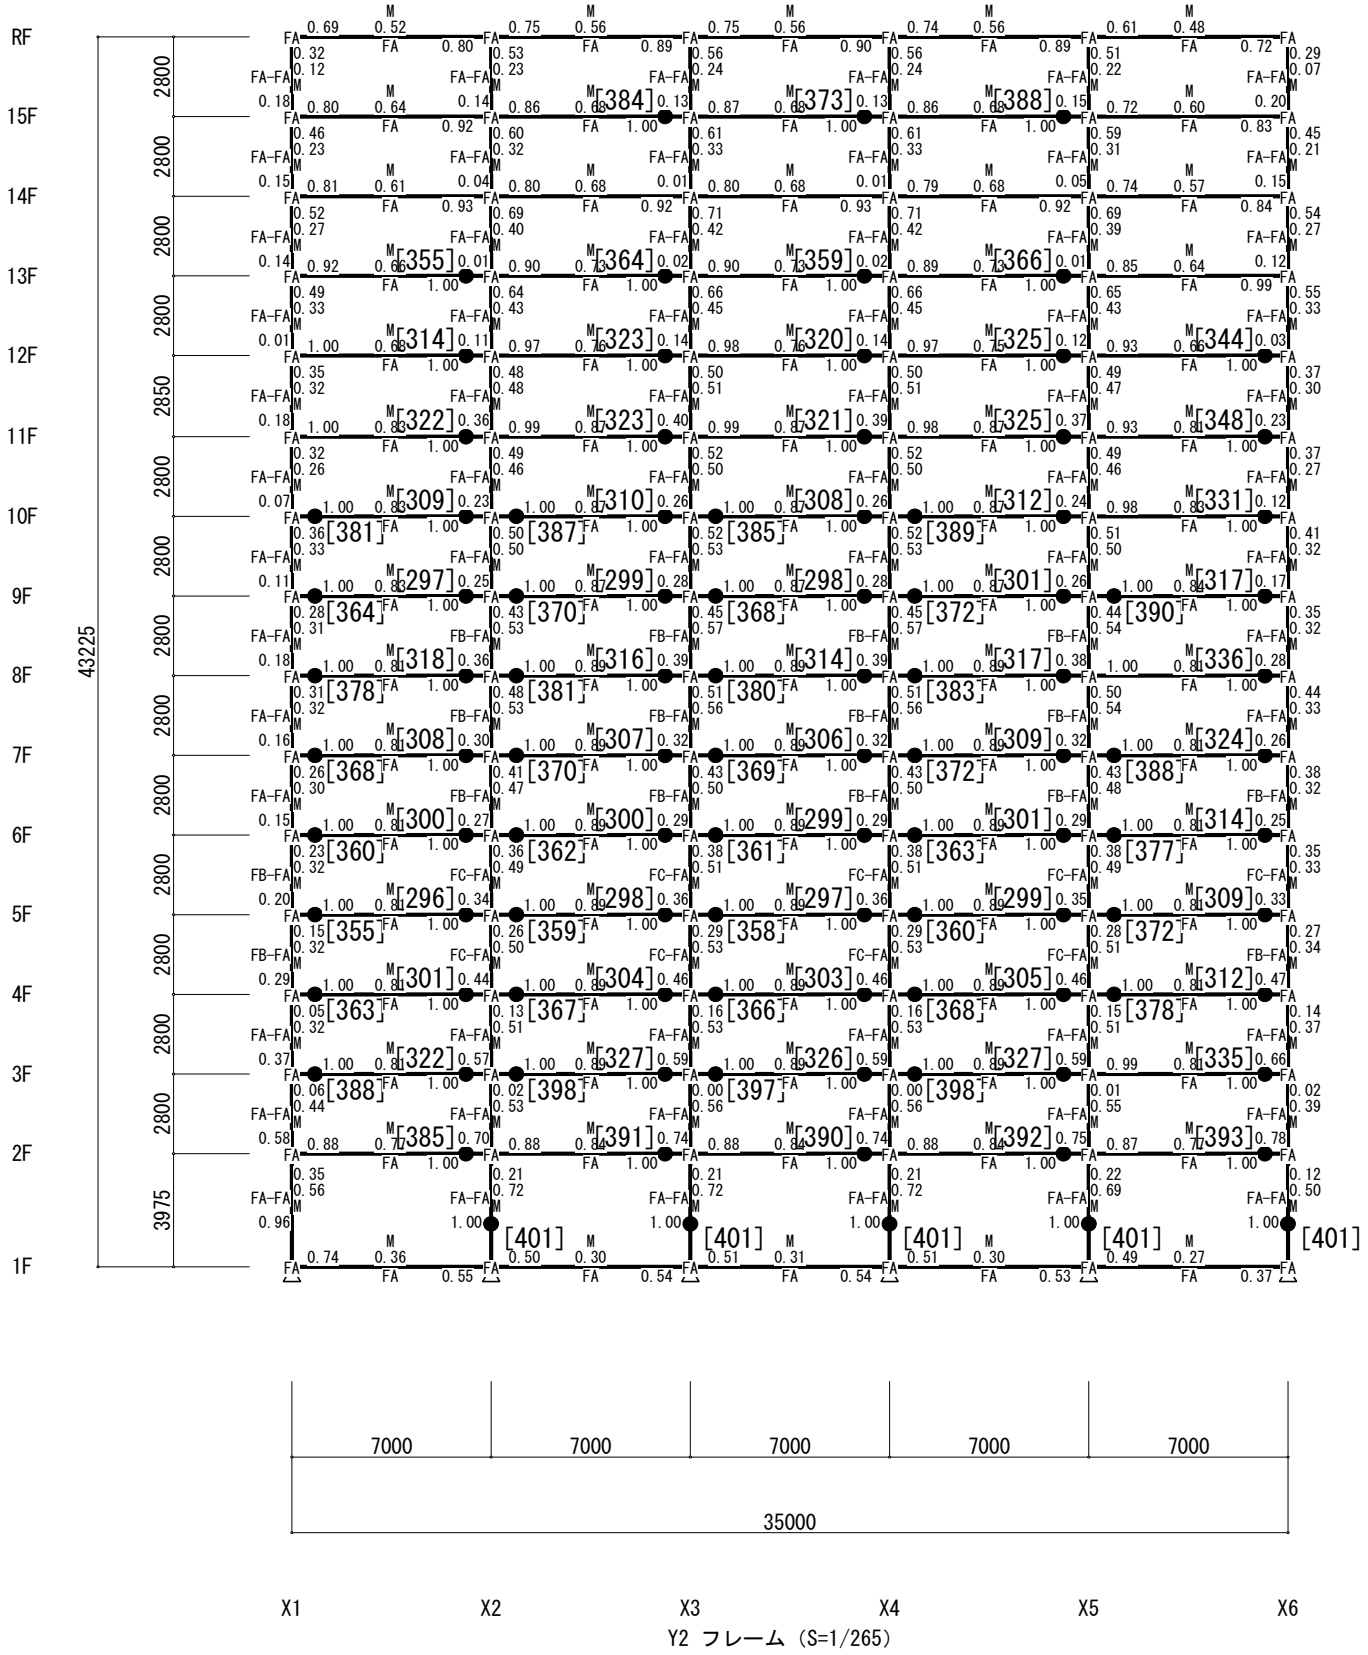

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

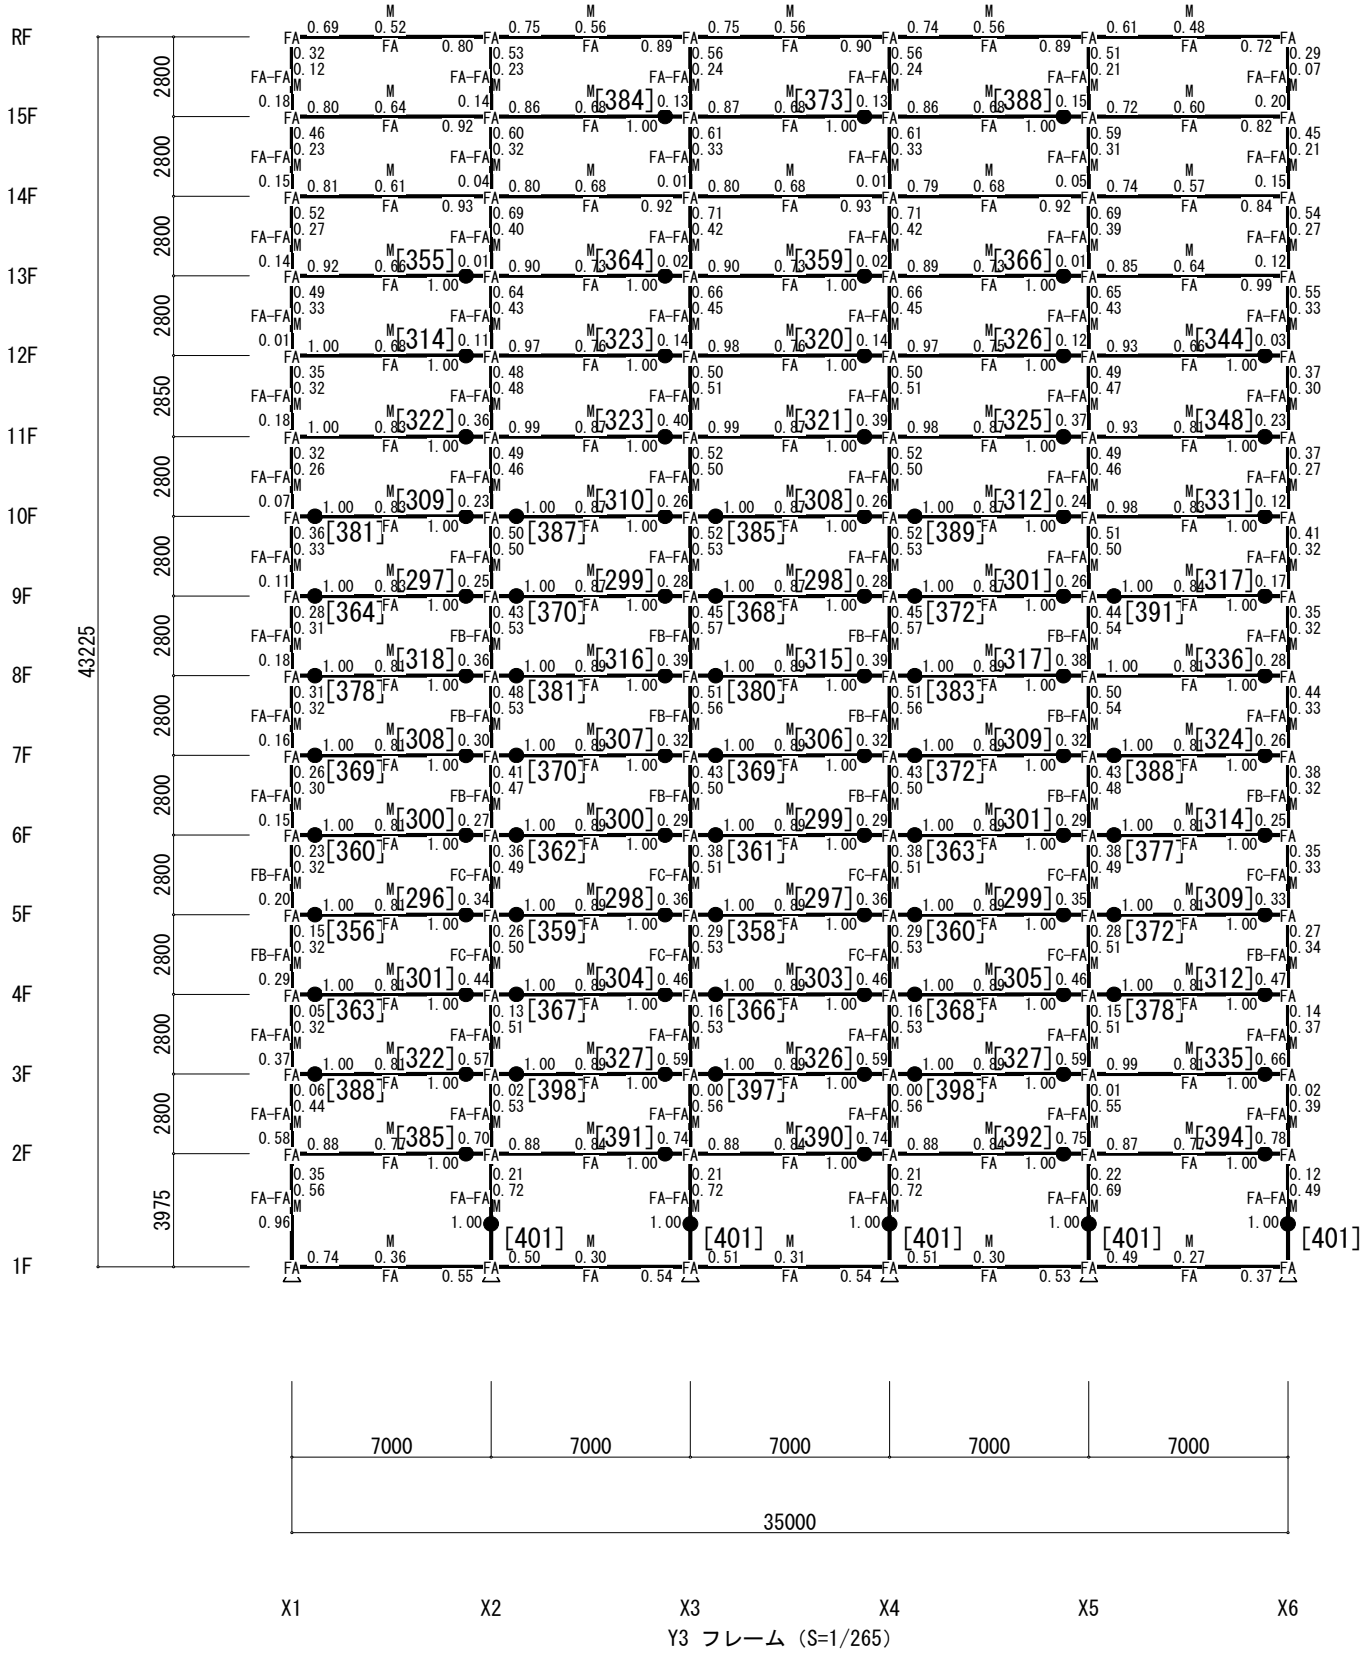

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

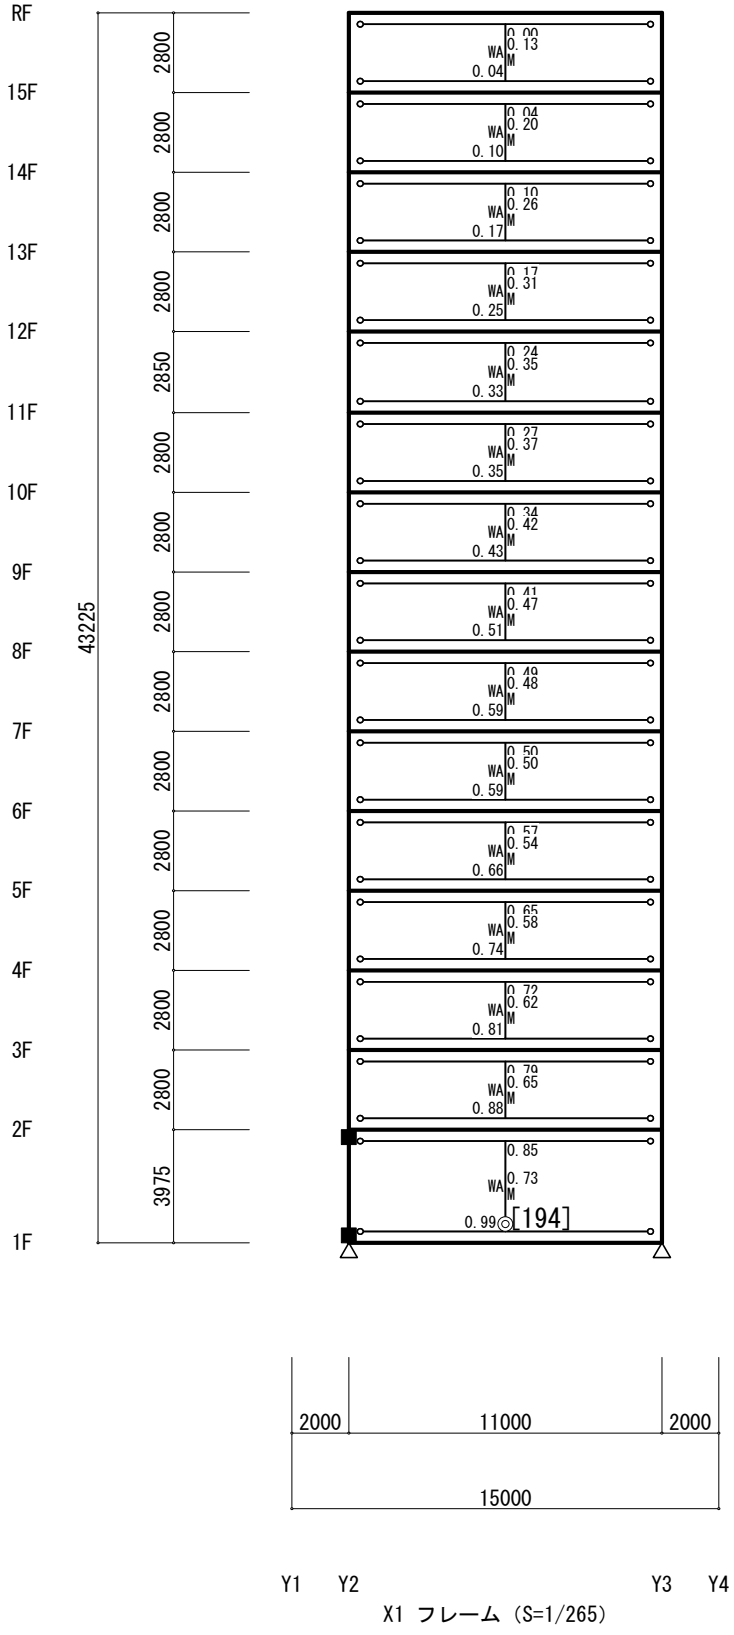

X1 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

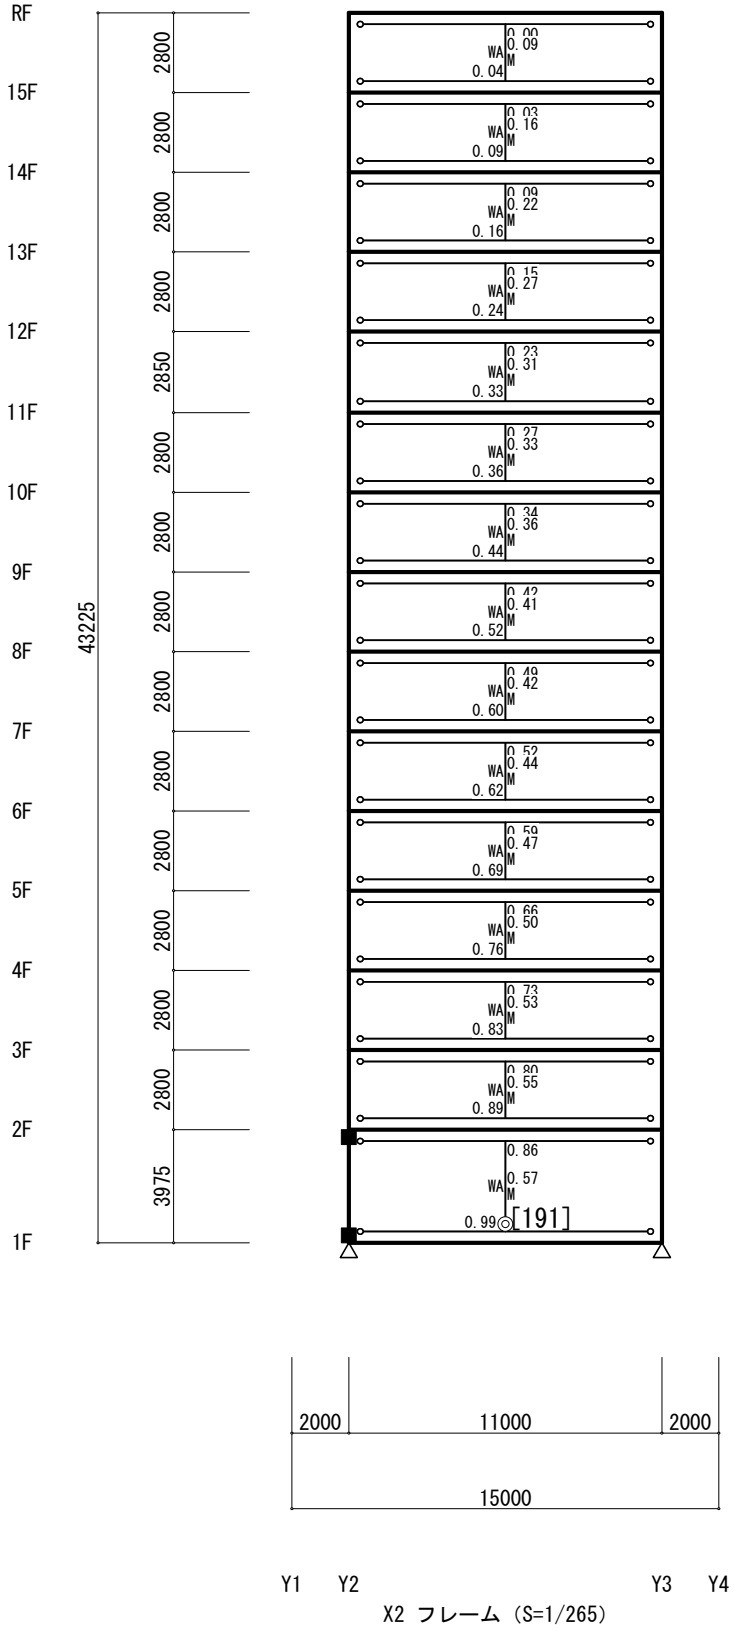

Y1　Y2　Y3　Y4

X2 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

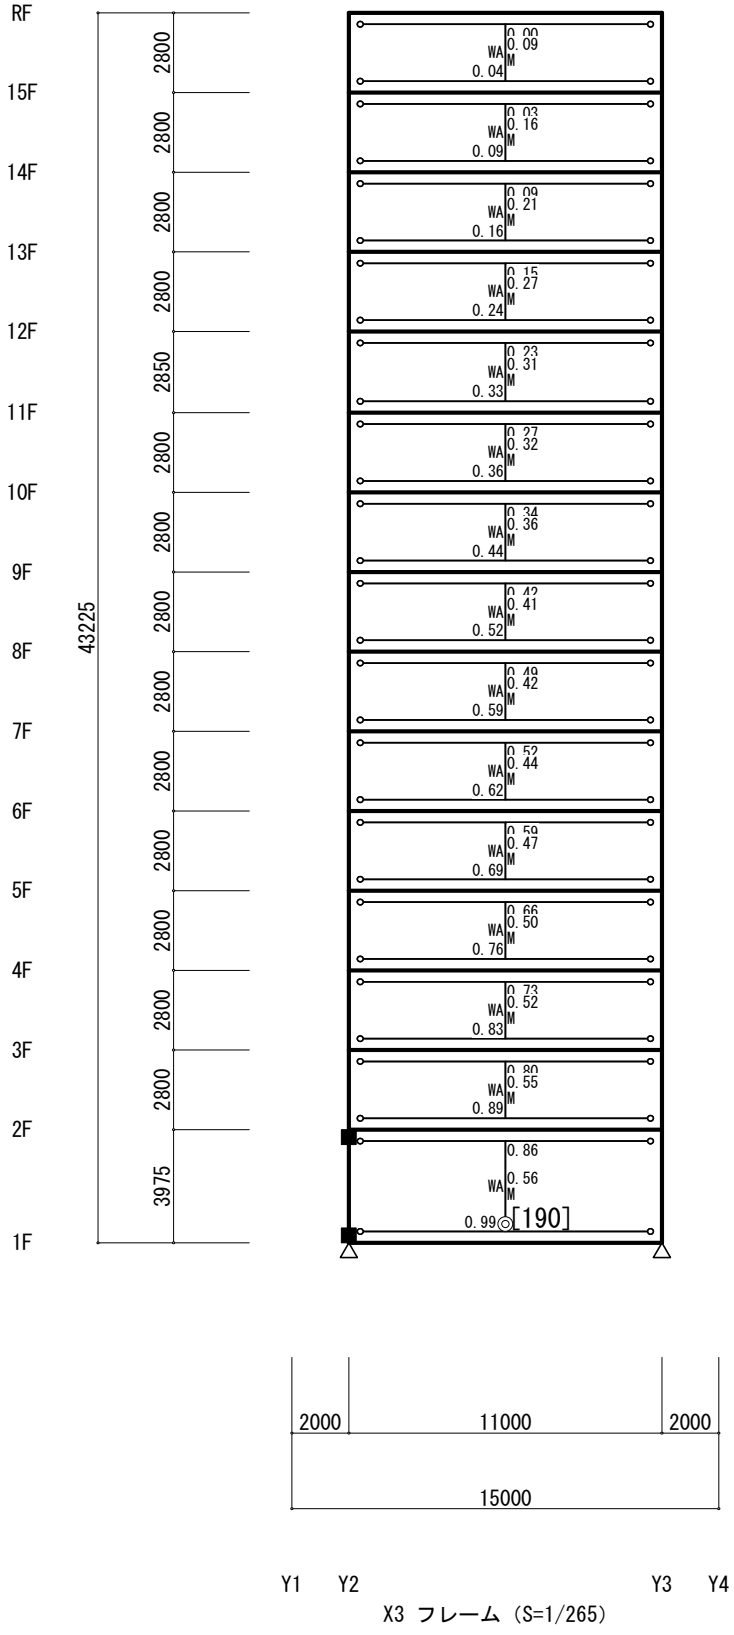

Y1　Y2　Y3　Y4

X3 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

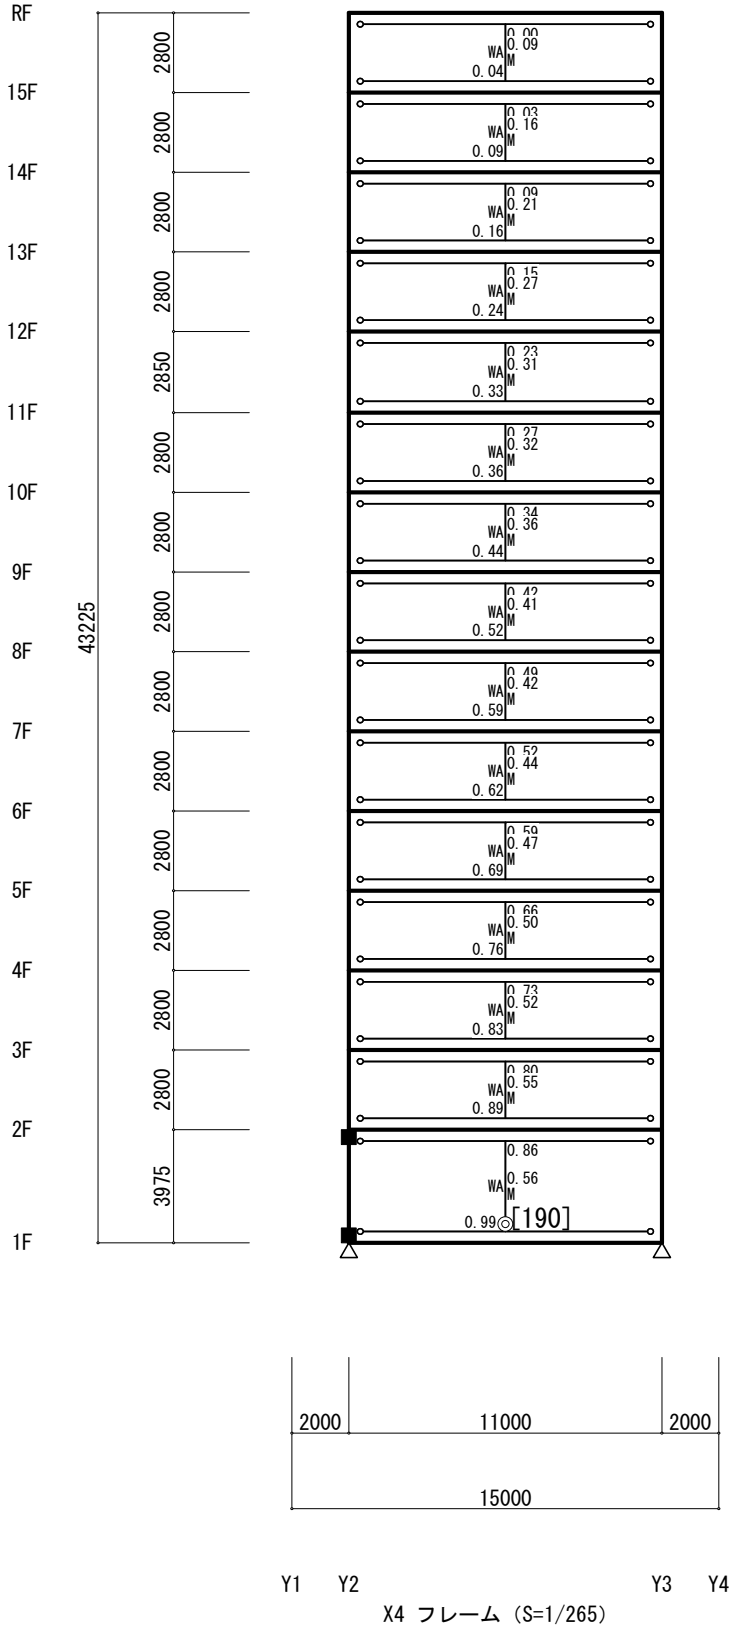

Y1　Y2　　Y3　Y4

X4 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

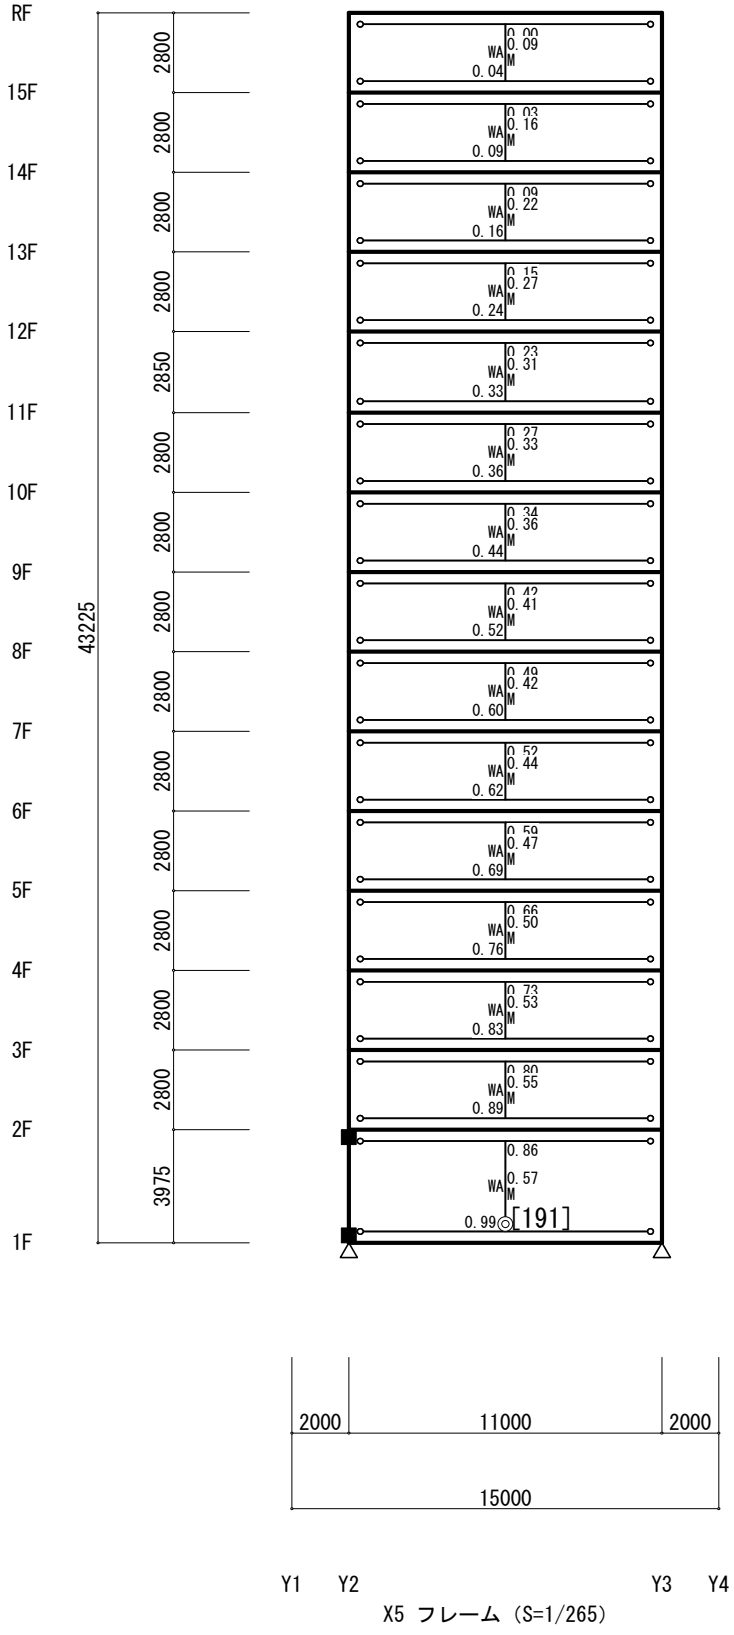

Y1　Y2　　Y3　Y4

X5 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

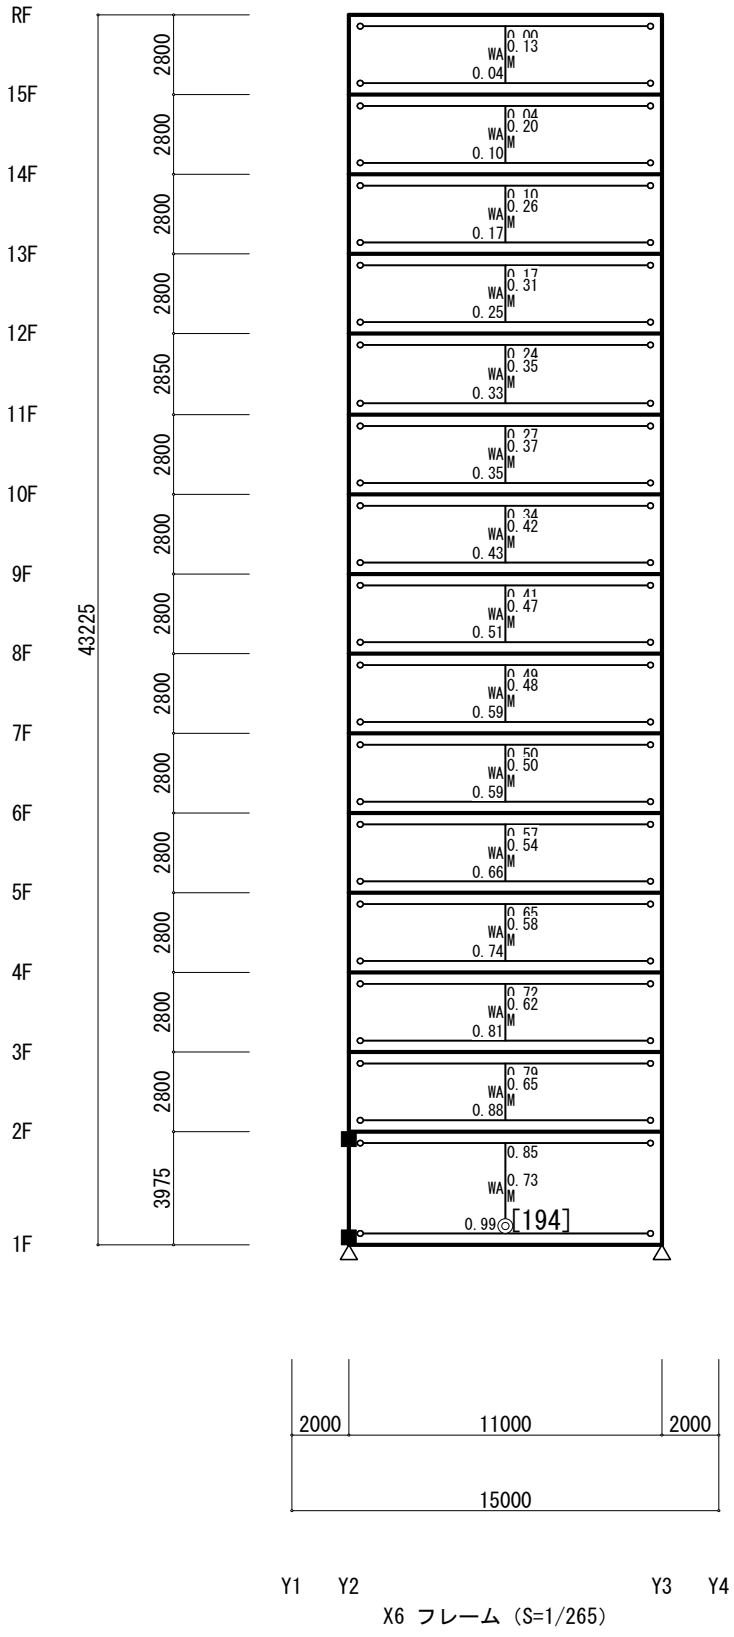

X6 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

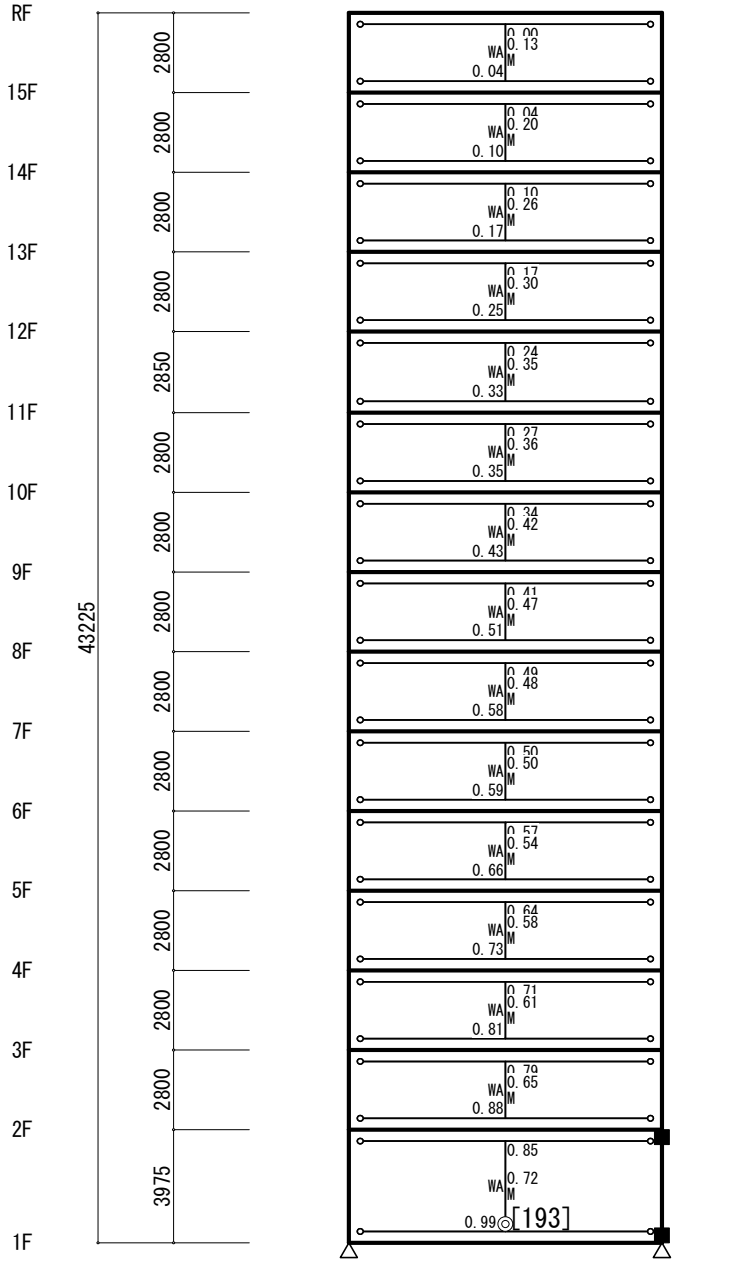

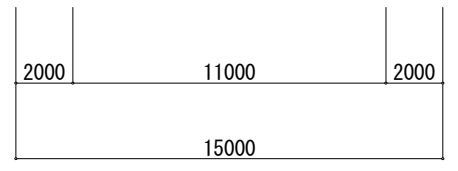

Y1　Y2　　Y3　Y4

X1 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

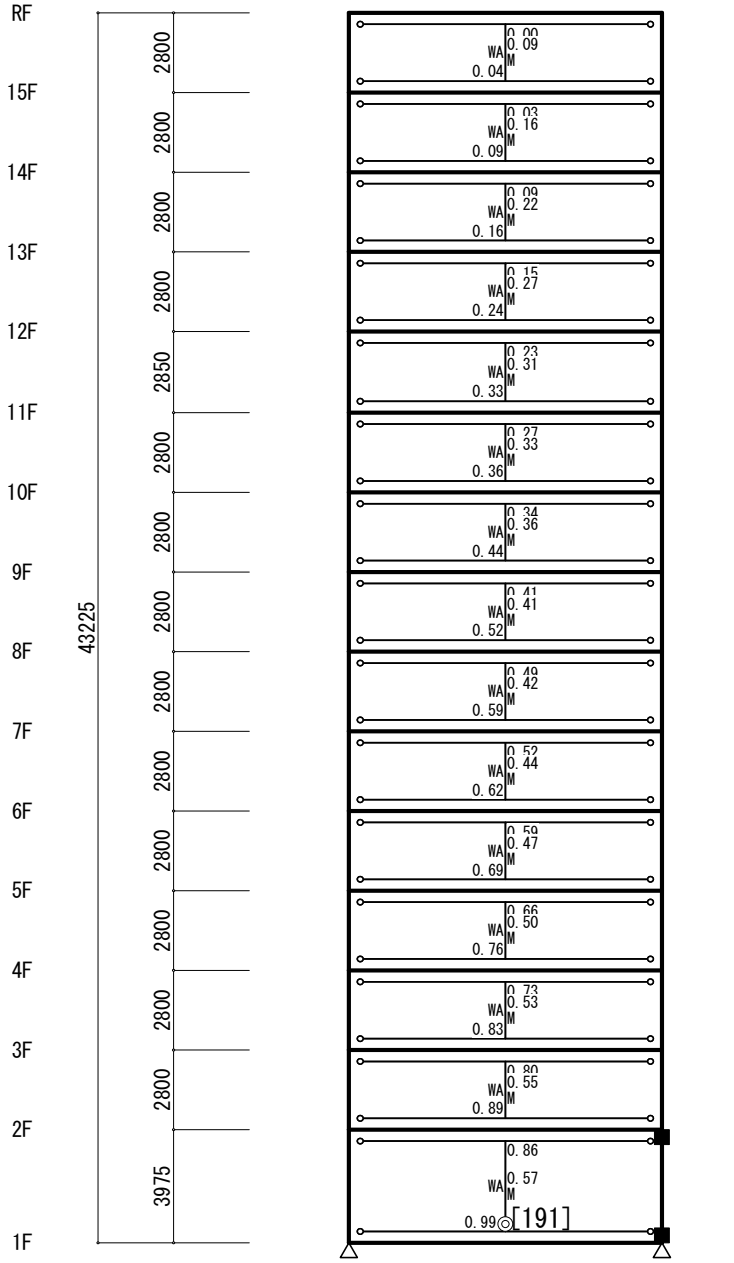

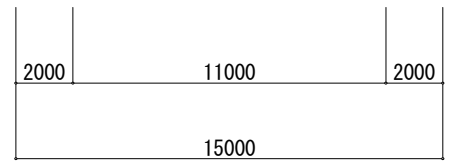

Y1　Y2　　Y3　Y4

X2 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

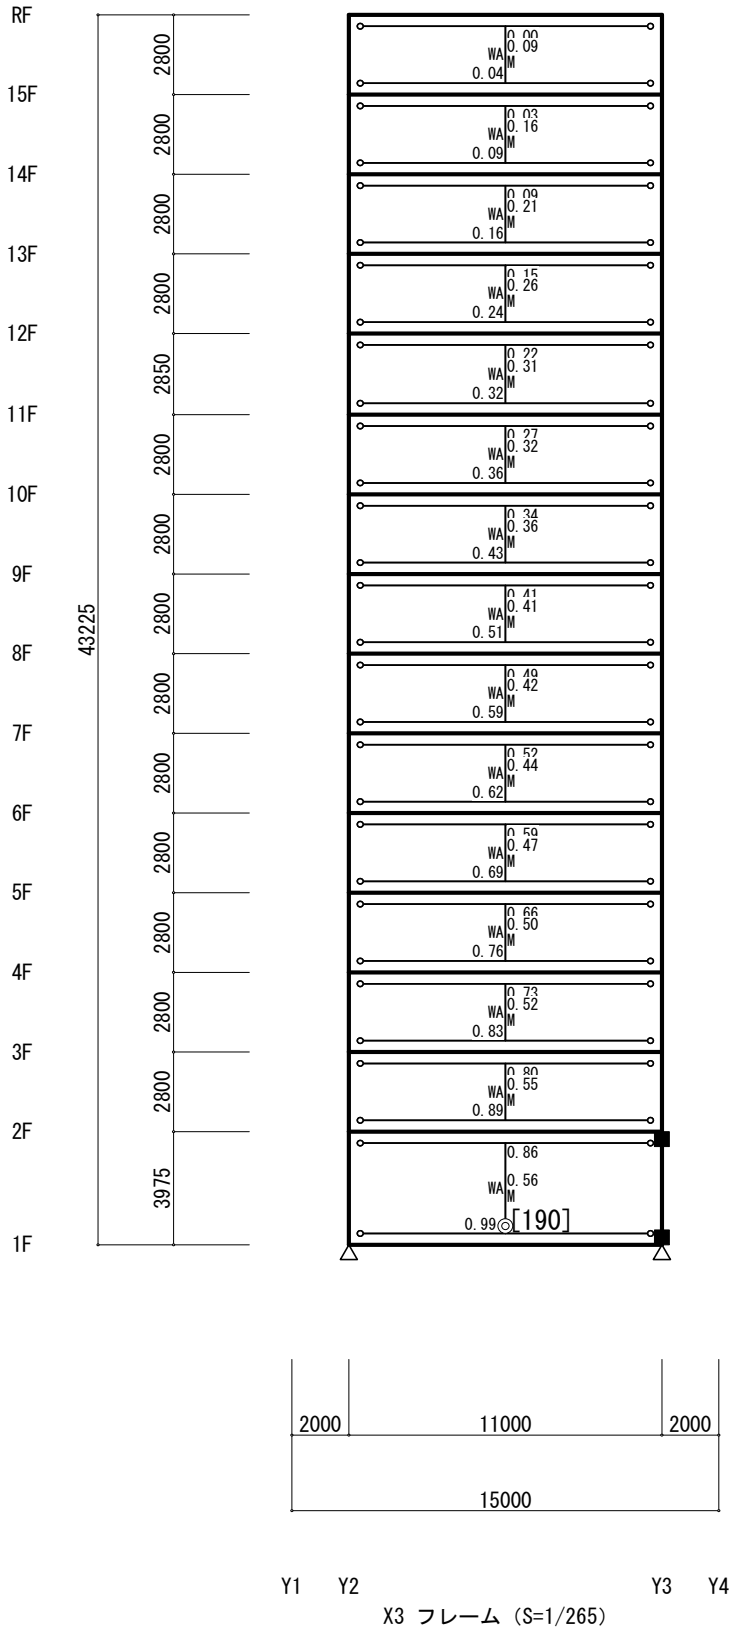

Y1　Y2　　Y3　Y4

X3 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

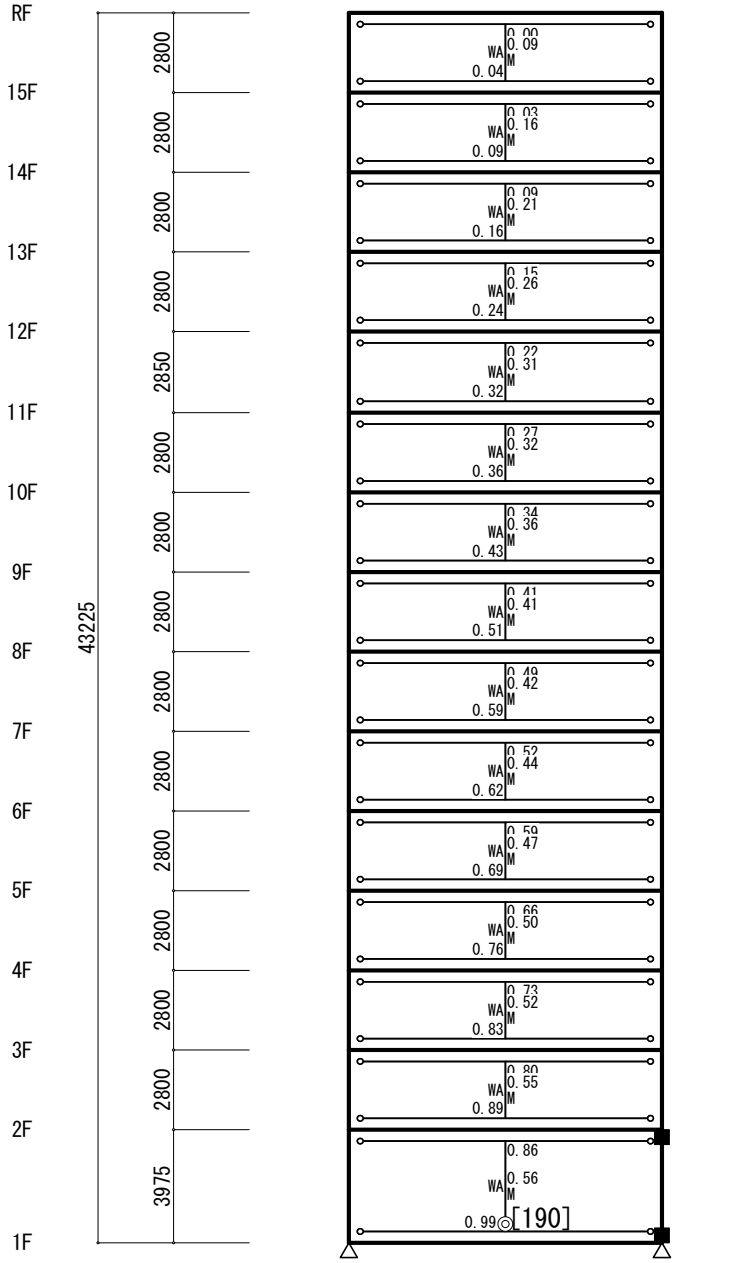

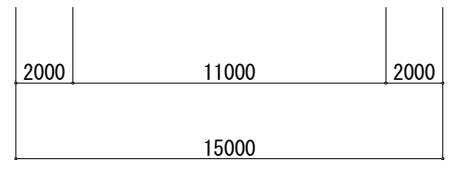

Y1　Y2　　Y3　Y4

X4 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

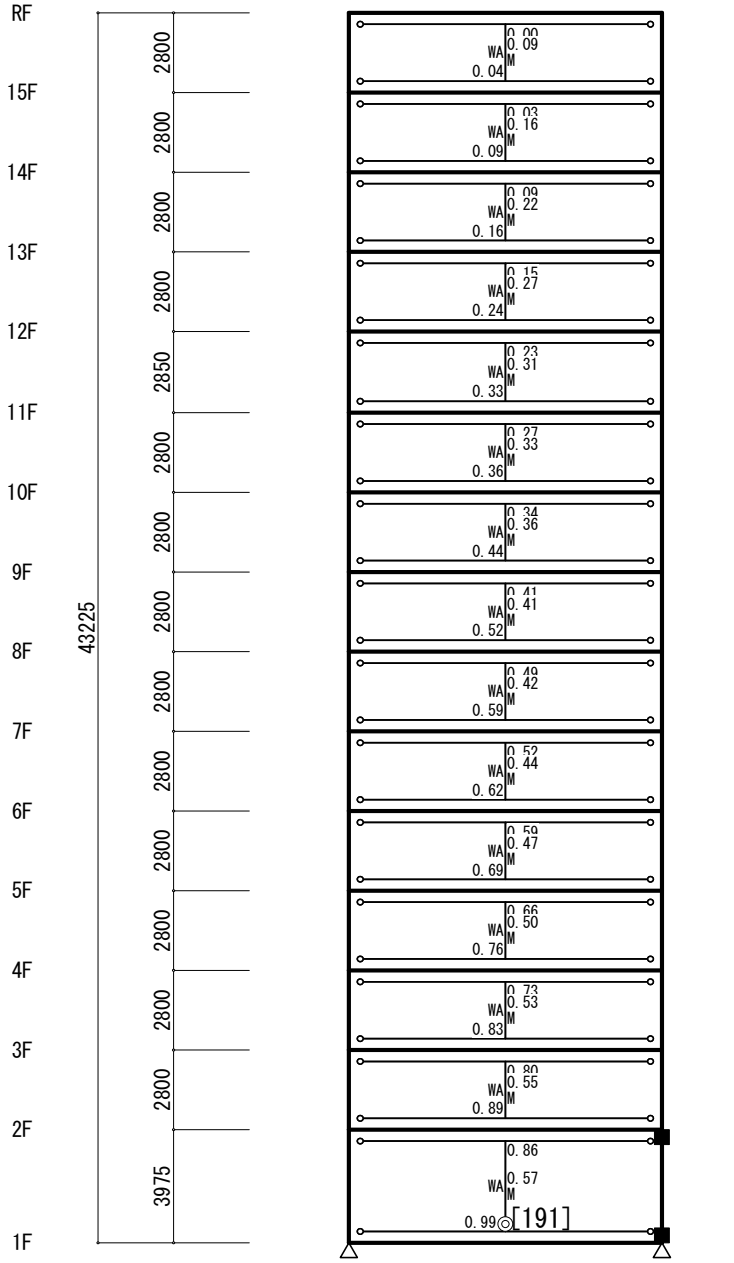

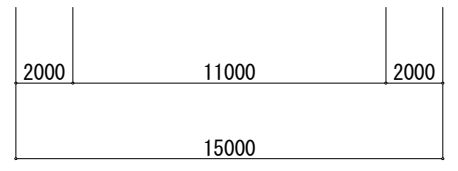

Y1　Y2　Y3　Y4

X5 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

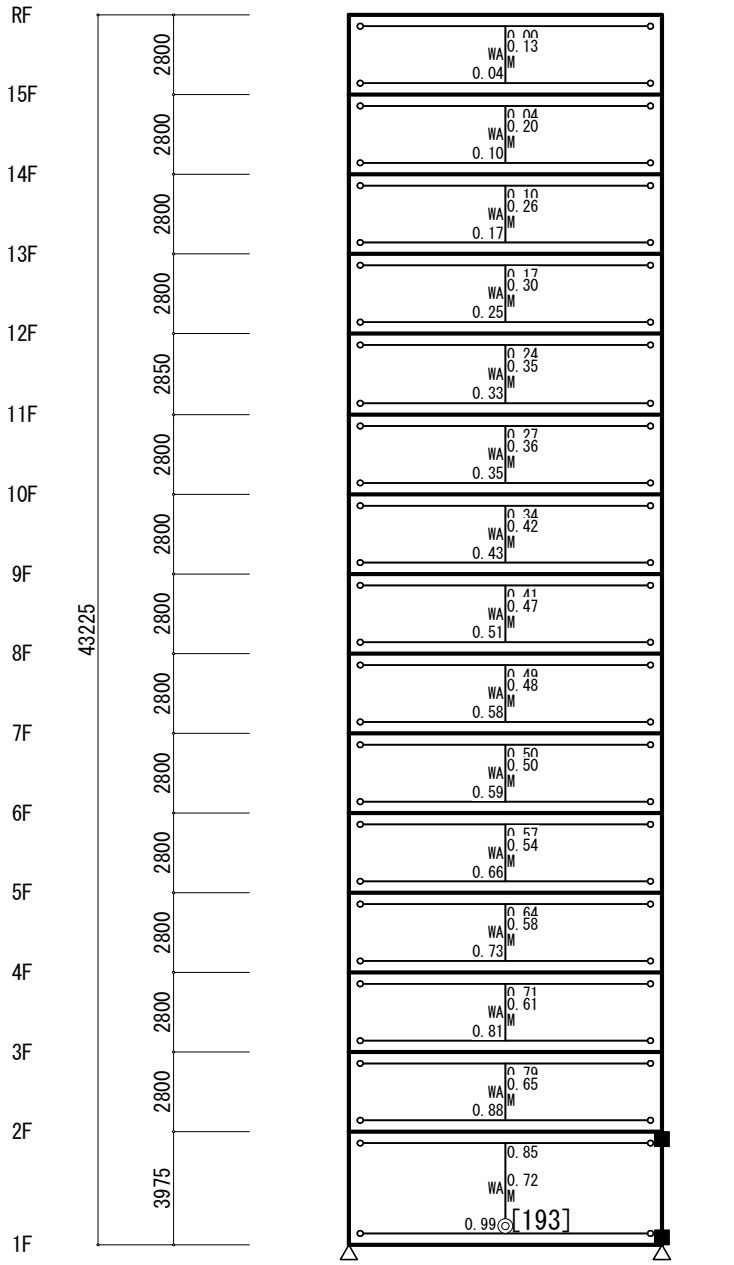

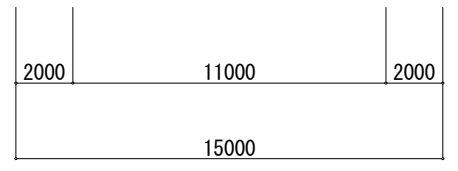

Y1　Y2　Y3　Y4

X6 フレーム (S=1/265)

U-5　必要保有水平力と判定

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) ＲＣはりの部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.047	1.28	27.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X3	X4	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X5	X6	FA	M	0.048	1.30	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.054	1.45	27.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.46	27.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.46	27.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.46	27.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.44	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.060	1.62	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.62	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.060	1.62	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.62	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.060	1.62	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.62	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X2	X3	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X5	X6	FA	M	0.069	2.08	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X2	X3	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X5	X6	FA	M	0.069	2.08	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X2	X3	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X5	X6	FA	M	0.069	2.08	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.37	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.37	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	6F	X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.37	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.37	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.37	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.37	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.37	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.025	0.91	36.00
		X2	X3	FA	M	0.032	1.13	36.00
		X3	X4	FA	M	0.031	1.13	36.00
		X4	X5	FA	M	0.031	1.12	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.39	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.047	1.28	27.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X3	X4	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X5	X6	FA	M	0.048	1.30	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.054	1.45	27.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.46	27.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.46	27.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.46	27.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.44	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.060	1.62	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.62	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.060	1.62	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.62	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.060	1.62	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.62	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X2	X3	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X5	X6	FA	M	0.069	2.08	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X2	X3	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X5	X6	FA	M	0.069	2.08	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X2	X3	FA	M	0.078	2.35	30.00

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y3	9F	X3	X4	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X5	X6	FA	M	0.069	2.08	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.37	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.37	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.37	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.37	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.37	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.37	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.37	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.025	0.91	36.00
		X2	X3	FA	M	0.031	1.13	36.00
		X3	X4	FA	M	0.031	1.13	36.00
		X4	X5	FA	M	0.031	1.12	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.39	36.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.048	1.30	27.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X3	X4	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.28	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.053	1.44	27.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.46	27.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.46	27.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.46	27.00
		X5	X6	FA	M	0.054	1.45	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.060	1.62	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.62	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.060	1.62	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.85	27.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	13F	X5	X6	FA	M	0.060	1.62	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.060	1.62	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.62	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.069	2.08	30.00
		X2	X3	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X5	X6	FA	M	0.070	2.09	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.069	2.08	30.00
		X2	X3	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X5	X6	FA	M	0.070	2.09	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.069	2.08	30.00
		X2	X3	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X5	X6	FA	M	0.070	2.09	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.066	2.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.38	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.066	2.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.38	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.066	2.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.38	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.066	2.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.38	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.066	2.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.38	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.066	2.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.38	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.066	2.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.38	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.039	1.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.031	1.12	36.00
		X3	X4	FA	M	0.031	1.13	36.00
		X4	X5	FA	M	0.032	1.13	36.00
		X5	X6	FA	M	0.025	0.91	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.048	1.30	27.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X3	X4	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.32	27.00

X方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y3	RF	X5	X6	FA	M	0.047	1.28	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.053	1.44	27.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.46	27.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.46	27.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.46	27.00
		X5	X6	FA	M	0.054	1.45	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.060	1.62	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.62	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.060	1.62	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.62	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.060	1.62	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.85	27.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.62	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.069	2.08	30.00
		X2	X3	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X5	X6	FA	M	0.070	2.09	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.069	2.08	30.00
		X2	X3	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X5	X6	FA	M	0.070	2.09	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.069	2.08	30.00
		X2	X3	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X5	X6	FA	M	0.070	2.09	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.066	2.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.38	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.066	2.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.38	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.066	2.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.38	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.066	2.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.38	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.066	2.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.38	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.066	2.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y3	3F	X5	X6	FA	M	0.066	2.38	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.066	2.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.38	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.039	1.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.031	1.12	36.00
		X3	X4	FA	M	0.031	1.13	36.00
		X4	X5	FA	M	0.031	1.13	36.00
		X5	X6	FA	M	0.025	0.91	36.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.31	27.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.31	27.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.32	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.017	0.45	27.00
		X2	X3	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X3	X4	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X4	X5	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.45	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.40	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.40	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.015	0.41	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.41	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.013	0.39	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.39	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.013	0.39	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.39	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.40	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	6F	X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.42	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.004	0.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.16	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.31	27.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.31	27.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.32	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.017	0.46	27.00
		X2	X3	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X3	X4	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X4	X5	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.46	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.40	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.40	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.40	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.38	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.38	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.012	0.37	30.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y3	9F	X2	X3	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.37	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.15	36.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.31	27.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.31	27.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.32	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.017	0.46	27.00
		X2	X3	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X3	X4	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X4	X5	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.46	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.40	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	13F	X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.40	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.40	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.38	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.38	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.012	0.37	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.37	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.15	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.30	27.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y3	RF	X4	X5	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.32	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.017	0.45	27.00
		X2	X3	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X3	X4	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X4	X5	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.45	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.40	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.40	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.015	0.41	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.41	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.013	0.39	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.39	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.013	0.39	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.39	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.40	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y3	3F	X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.42	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.004	0.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.16	36.00

b) ＲＣ柱の部材種別

Ho/D　：　①:柱の内のり長さHo/柱のせいD、または②:2M/(Q･D)
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度　(N/mm2)
Pt　：　引張鉄筋比　(%)
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　(N/mm2)
N　：　柱軸力　(kN)
No　：　柱軸方向耐力　(kN)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
N/No　：　ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
　　：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
　　：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	10.42②	0.010	0.27	0.00	(0.01)
						0.28		0.12	262.88
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FA-FA	M	5.86②	0.027	0.24	0.02	(0.03)
						0.72		0.54	769.39
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	5.81②	0.027	0.24	0.02	(0.03)
						0.74		0.56	787.62
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	5.81②	0.027	0.24	0.02	(0.03)
						0.74		0.56	787.56
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	5.72②	0.027	0.24	0.02	(0.03)
						0.74		0.56	787.64
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	16.19②	0.026	0.27	0.01	(0.03)
						0.71		0.22	662.72
						27.00		27.00	25356.47
	14F	X1	FA-FA	M	8.09②	0.019	0.27	0.01	(0.02)
						0.52		0.35	487.31
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FA-FA	M	4.53②	0.048	0.24	0.03	(0.05)
						1.29		0.90	1365.56
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	4.28②	0.048	0.24	0.04	(0.05)
						1.29		0.95	1367.39
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	4.28②	0.048	0.24	0.04	(0.05)
						1.29		0.95	1367.20
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	4.59②	0.048	0.24	0.03	(0.05)
						1.30		0.89	1379.43
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	11.91②	0.052	0.27	0.01	(0.05)
						1.39		0.36	1302.24

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	14F	X6	FA-FA	M	11.91②	27.00	0.27	27.00	25356.47
	13F	X1	FA-FA	M	6.95②	0.028	0.27	0.02	(0.03)
						0.75		0.58	702.63
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FA-FA	M	4.70②	0.080	0.24	0.04	(0.08)
						2.17		1.17	2303.25
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	4.49②	0.083	0.24	0.05	(0.08)
						2.23		1.24	2373.99
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	4.49②	0.083	0.24	0.05	(0.08)
						2.23		1.24	2373.67
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	4.77②	0.083	0.24	0.04	(0.08)
						2.25		1.16	2387.93
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	9.20②	0.082	0.27	0.02	(0.08)
						2.21		0.62	2067.56
						27.00		27.00	25356.47
	12F	X1	FA-FA	M	5.23②	0.027	0.27	0.03	(0.03)
						0.74		0.80	692.34
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FA-FA	M	4.12②	0.096	0.24	0.05	(0.10)
						2.58		1.38	2741.41
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	4.00②	0.099	0.24	0.05	(0.10)
						2.67		1.45	2840.99
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	4.00②	0.099	0.24	0.05	(0.10)
						2.67		1.45	2840.56
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	4.14②	0.101	0.24	0.05	(0.10)
						2.73		1.39	2901.01
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	5.95②	0.100	0.27	0.04	(0.10)
						2.69		0.95	2518.01
						27.00		27.00	25356.47
	11F	X1	FA-FA	M	4.02②	0.021	0.27	0.03	(0.02)
						0.57		0.82	529.97
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FA-FA	M	2.93②	0.102	0.24	0.06	(0.10)
						2.76		1.68	2933.46
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	2.84②	0.107	0.24	0.07	(0.11)
						2.89		1.77	3066.71
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	2.84②	0.107	0.24	0.07	(0.11)
						2.89		1.77	3066.15
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	2.96②	0.111	0.24	0.06	(0.11)
						3.00		1.67	3191.64
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	4.55②	0.110	0.27	0.03	(0.11)
						2.97		0.94	2772.96
						27.00		27.00	25356.47
	10F	X1	FA-FA	M	4.03②	0.014	0.34	0.03	(0.01)
						0.41		0.95	379.18
						30.00		30.00	29292.52
		X2	FA-FA	M	3.00②	0.108	0.30	0.06	(0.11)
						3.25		1.91	3450.23
						30.00		30.00	32543.77
		X3	FA-FA	M	2.91②	0.115	0.30	0.07	(0.11)
						3.44		2.03	3654.10
						30.00		30.00	32543.77

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	10F	X4	FA-FA	M	2.91②	0.115	0.30	0.07	(0.11)
						3.44		2.03	3653.41
						30.00		30.00	32543.77
		X5	FA-FA	M	3.04②	0.121	0.30	0.06	(0.12)
						3.62		1.90	3847.00
						30.00		30.00	32543.77
		X6	FA-FA	M	4.77②	0.119	0.34	0.03	(0.11)
						3.58		1.00	3348.30
						30.00		30.00	29292.52
	9F	X1	FA-FA	M	3.48②	0.008	0.34	0.04	(0.01)
						0.25		1.12	238.13
						30.00		30.00	29292.52
		X2	FA-FA	M	2.79②	0.124	0.30	0.07	(0.12)
						3.73		2.08	3963.77
						30.00		30.00	32543.77
		X3	FA-FA	M	2.72②	0.133	0.30	0.07	(0.13)
						3.98		2.20	4232.33
						30.00		30.00	32543.77
		X4	FA-FA	M	2.72②	0.133	0.30	0.07	(0.13)
						3.98		2.20	4231.51
						30.00		30.00	32543.77
		X5	FA-FA	M	2.82②	0.141	0.30	0.07	(0.14)
						4.23		2.08	4495.41
						30.00		30.00	32543.77
		X6	FA-FA	M	4.04②	0.141	0.34	0.04	(0.14)
						4.23		1.22	3954.96
						30.00		30.00	29292.52
	8F	X1	FA-FA	M	2.74②	0.004	0.34	0.04	(0.00)
						0.12		1.17	110.95
						30.00		30.00	29292.52
		X2	FB-FA	M	2.21②	0.139	0.30	0.08	(0.14)
						4.17		2.30	4429.13
						30.00		30.00	32543.77
		X3	FB-FA	M	2.18②	0.150	0.30	0.08	(0.15)
						4.49		2.41	4767.05
						30.00		30.00	32543.77
		X4	FB-FA	M	2.18②	0.150	0.30	0.08	(0.15)
						4.49		2.41	4766.05
						30.00		30.00	32543.77
		X5	FB-FA	M	2.24②	0.159	0.30	0.08	(0.16)
						4.76		2.29	5054.81
						30.00		30.00	32543.77
		X6	FA-FA	M	3.29②	0.160	0.34	0.04	(0.15)
						4.79		1.25	4482.14
						30.00		30.00	29292.52
	7F	X1	FA-FA	M	2.76②	0.000	0.34	0.04	(-0.03)
						0.00		1.29	-140.45
						36.00		36.00	-5450.02
		X2	FB-FA	M	2.32②	0.130	0.30	0.07	(0.13)
						4.69		2.44	4979.29
						36.00		36.00	37962.52
		X3	FB-FA	M	2.30②	0.141	0.30	0.07	(0.14)
						5.07		2.56	5388.56
						36.00		36.00	37962.52
		X4	FB-FA	M	2.30②	0.141	0.30	0.07	(0.14)
						5.07		2.56	5387.37
						36.00		36.00	37962.52
		X5	FB-FA	M	2.36②	0.150	0.30	0.07	(0.15)
						5.40		2.44	5736.88
						36.00		36.00	37962.52
		X6	FA-FA	M	3.12②	0.154	0.34	0.04	(0.15)
						5.55		1.44	5192.92
						36.00		36.00	34061.02
	6F	X1	FB-FA	M	2.48②	0.000	0.51	0.04	(-0.07)

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	6F	X1	FB-FA	M	2.48②	0.00	0.51	1.36	-459.05
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FB-FA	M	2.15②	0.121	0.38	0.06	(0.12)
						4.37		2.22	5465.96
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FB-FA	M	2.14②	0.133	0.38	0.06	(0.13)
						4.77		2.32	5964.75
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FB-FA	M	2.14②	0.133	0.38	0.06	(0.13)
						4.77		2.32	5963.28
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FB-FA	M	2.18②	0.141	0.38	0.06	(0.14)
						5.06		2.22	6324.89
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FA-FA	M	2.74②	0.174	0.51	0.04	(0.17)
						6.27		1.47	5865.09
						36.00		36.00	35423.52
	5F	X1	FC-FA	M	2.00②	0.000	0.51	0.04	(-0.10)
						0.00		1.42	-709.83
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FA	M	1.77②	0.133	0.38	0.06	(0.13)
						4.79		2.32	5983.38
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FC-FA	M	1.76②	0.146	0.38	0.07	(0.15)
						5.24		2.43	6555.53
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FC-FA	M	1.76②	0.146	0.38	0.07	(0.15)
						5.24		2.43	6553.76
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FC-FA	M	1.77②	0.154	0.38	0.07	(0.15)
						5.53		2.34	6916.69
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FB-FA	M	2.10②	0.195	0.51	0.04	(0.19)
						7.03		1.58	6569.10
						36.00		36.00	35423.52
	4F	X1	FB-FA	M	2.27②	0.000	0.51	0.04	(-0.14)
						0.00		1.47	-961.77
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FA	M	1.97②	0.145	0.38	0.07	(0.15)
						5.23		2.42	6537.71
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FC-FA	M	1.96②	0.160	0.38	0.07	(0.16)
						5.75		2.53	7183.57
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FC-FA	M	1.96②	0.160	0.38	0.07	(0.16)
						5.75		2.53	7181.47
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FC-FA	M	1.99②	0.169	0.38	0.07	(0.17)
						6.08		2.43	7594.47
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FB-FA	M	2.43②	0.217	0.51	0.05	(0.21)
						7.80		1.69	7289.28
						36.00		36.00	35423.52
	3F	X1	FA-FA	M	3.03②	0.000	0.51	0.04	(-0.18)
						0.00		1.54	-1205.50
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	2.65②	0.151	0.36	0.07	(0.15)
						5.45		2.41	7153.81
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FA-FA	M	2.62②	0.167	0.36	0.07	(0.17)
						6.00		2.51	7874.41
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FA-FA	M	2.62②	0.167	0.36	0.07	(0.17)
						6.00		2.51	7871.72

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	3F	X4	FA-FA	M	2.62②	36.00	0.36	36.00	46975.02
		X5	FA-FA	M	2.69②	0.179	0.36	0.07	(0.18)
						6.43		2.43	8442.84
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FA-FA	M	3.43②	0.238	0.51	0.04	(0.23)
						8.57		1.62	8016.04
						36.00		36.00	35423.52
	2F	X1	FA-FA	M	3.84②	0.000	0.51	0.04	(-0.21)
						0.00		1.33	-1438.34
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	3.45②	0.165	0.36	0.07	(0.17)
						5.95		2.47	7803.25
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FA-FA	M	3.39②	0.182	0.36	0.07	(0.18)
						6.54		2.56	8582.97
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FA-FA	M	3.39②	0.182	0.36	0.07	(0.18)
						6.54		2.56	8581.08
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FA-FA	M	3.51②	0.197	0.36	0.07	(0.20)
						7.08		2.40	9290.50
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FA-FA	M	4.32②	0.263	0.51	0.06	(0.25)
						9.47		2.14	8852.97
						36.00		36.00	35423.52
	1F	X1	FA-FA	M	4.61②	0.000	0.51	0.03	(-0.26)
						0.00		1.23	-1786.62
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	4.81②	0.228	0.36	0.07	(0.23)
						8.20		2.46	10765.33
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FA-FA	M	4.70②	0.251	0.36	0.07	(0.25)
						9.02		2.58	11839.98
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FA-FA	M	4.71②	0.251	0.36	0.07	(0.25)
						9.02		2.57	11837.12
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FA-FA	M	4.73②	0.274	0.36	0.07	(0.28)
						9.86		2.63	12943.19
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FA-FA	M	6.68②	0.348	0.51	0.06	(0.33)
						12.54		2.28	11722.30
						36.00		36.00	35423.52
Y3	15F	X1	FA-FA	M	10.41②	0.010	0.27	0.00	(0.01)
						0.28		0.12	261.48
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FA-FA	M	5.86②	0.027	0.24	0.02	(0.03)
						0.72		0.54	769.06
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	5.81②	0.027	0.24	0.02	(0.03)
						0.74		0.56	787.42
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	5.81②	0.027	0.24	0.02	(0.03)
						0.74		0.56	787.49
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	5.72②	0.027	0.24	0.02	(0.03)
						0.74		0.56	787.72
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	16.19②	0.026	0.27	0.01	(0.03)
						0.71		0.22	662.28
						27.00		27.00	25356.47
	14F	X1	FA-FA	M	8.09②	0.019	0.27	0.01	(0.02)
						0.52		0.35	485.91
						27.00		27.00	25356.47

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	14F	X2	FA-FA	M	4.53②	0.048	0.24	0.03	(0.05)
						1.28		0.90	1364.65
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	4.28②	0.048	0.24	0.04	(0.05)
						1.29		0.95	1366.83
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	4.28②	0.048	0.24	0.04	(0.05)
						1.29		0.95	1367.01
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	4.59②	0.048	0.24	0.03	(0.05)
						1.30		0.89	1379.66
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	11.91②	0.052	0.27	0.01	(0.05)
						1.39		0.36	1302.53
						27.00		27.00	25356.47
	13F	X1	FA-FA	M	6.95②	0.028	0.27	0.02	(0.03)
						0.75		0.58	700.24
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FA-FA	M	4.69②	0.080	0.24	0.04	(0.08)
						2.17		1.17	2301.82
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	4.49②	0.083	0.24	0.05	(0.08)
						2.23		1.24	2373.12
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	4.49②	0.083	0.24	0.05	(0.08)
						2.23		1.24	2373.40
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	4.77②	0.083	0.24	0.04	(0.08)
						2.25		1.16	2388.34
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	9.20②	0.082	0.27	0.02	(0.08)
						2.21		0.62	2068.61
						27.00		27.00	25356.47
	12F	X1	FA-FA	M	5.23②	0.027	0.27	0.03	(0.03)
						0.74		0.80	690.79
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FA-FA	M	4.12②	0.095	0.24	0.05	(0.10)
						2.58		1.38	2739.47
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	4.00②	0.099	0.24	0.05	(0.10)
						2.67		1.45	2839.83
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	4.00②	0.099	0.24	0.05	(0.10)
						2.67		1.45	2840.21
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	4.14②	0.101	0.24	0.05	(0.10)
						2.73		1.39	2901.61
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	5.95②	0.100	0.27	0.04	(0.10)
						2.70		0.95	2520.03
						27.00		27.00	25356.47
	11F	X1	FA-FA	M	4.02②	0.021	0.27	0.03	(0.02)
						0.56		0.82	526.98
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FA-FA	M	2.93②	0.102	0.24	0.06	(0.10)
						2.76		1.68	2930.95
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	2.84②	0.107	0.24	0.07	(0.11)
						2.88		1.77	3065.19
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	2.84②	0.107	0.24	0.07	(0.11)
						2.89		1.77	3065.69
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	2.96②	0.111	0.24	0.06	(0.11)

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	11F	X5	FA-FA	M	2.96②	3.00	0.24	1.67	3192.49
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	4.55②	0.110		0.03	(0.11)
						2.97	0.27	0.94	2775.55
						27.00		27.00	25356.47
	10F	X1	FA-FA	M	4.03②	0.014		0.03	(0.01)
						0.41	0.34	0.95	379.74
						30.00		30.00	29292.52
		X2	FA-FA	M	3.00②	0.108		0.06	(0.11)
						3.24	0.30	1.91	3447.23
						30.00		30.00	32543.77
		X3	FA-FA	M	2.91②	0.115		0.07	(0.11)
						3.44	0.30	2.03	3652.27
						30.00		30.00	32543.77
		X4	FA-FA	M	2.91②	0.115		0.07	(0.11)
						3.44	0.30	2.03	3652.91
						30.00		30.00	32543.77
		X5	FA-FA	M	3.04②	0.121		0.06	(0.12)
						3.62	0.30	1.90	3848.13
						30.00		30.00	32543.77
		X6	FA-FA	M	4.77②	0.119		0.03	(0.11)
						3.58	0.34	1.00	3351.37
						30.00		30.00	29292.52
	9F	X1	FA-FA	M	3.48②	0.009		0.04	(0.01)
						0.26	0.34	1.12	238.73
						30.00		30.00	29292.52
		X2	FA-FA	M	2.79②	0.124		0.07	(0.12)
						3.73	0.30	2.08	3960.24
						30.00		30.00	32543.77
		X3	FA-FA	M	2.72②	0.133		0.07	(0.13)
						3.98	0.30	2.20	4230.15
						30.00		30.00	32543.77
		X4	FA-FA	M	2.72②	0.133		0.07	(0.13)
						3.98	0.30	2.20	4230.92
						30.00		30.00	32543.77
		X5	FA-FA	M	2.82②	0.141		0.07	(0.14)
						4.23	0.30	2.08	4496.89
						30.00		30.00	32543.77
		X6	FA-FA	M	4.04②	0.141		0.04	(0.14)
						4.23	0.34	1.22	3958.53
						30.00		30.00	29292.52
	8F	X1	FA-FA	M	2.74②	0.004		0.04	(0.00)
						0.12	0.34	1.17	111.54
						30.00		30.00	29292.52
		X2	FB-FA	M	2.21②	0.139		0.08	(0.14)
						4.16	0.30	2.30	4424.94
						30.00		30.00	32543.77
		X3	FB-FA	M	2.18②	0.149		0.08	(0.15)
						4.48	0.30	2.41	4764.43
						30.00		30.00	32543.77
		X4	FB-FA	M	2.18②	0.150		0.08	(0.15)
						4.49	0.30	2.41	4765.39
						30.00		30.00	32543.77
		X5	FB-FA	M	2.24②	0.159		0.08	(0.16)
						4.76	0.30	2.29	5056.27
						30.00		30.00	32543.77
		X6	FA-FA	M	3.29②	0.160		0.04	(0.15)
						4.80	0.34	1.25	4486.19
						30.00		30.00	29292.52
	7F	X1	FA-FA	M	2.76②	0.000		0.04	(-0.03)
						0.00	0.34	1.29	-140.23
						36.00		36.00	-5450.02
		X2	FB-FA	M	2.32②	0.130		0.07	(0.13)
						4.68	0.30	2.44	4974.32

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	7F	X2	FB-FA	M	2.32②	36.00	0.30	36.00	37962.52
		X3	FB-FA	M	2.30②	0.141	0.30	0.07	(0.14)
						5.07		2.56	5385.46
						36.00		36.00	37962.52
		X4	FB-FA	M	2.30②	0.141	0.30	0.07	(0.14)
						5.07		2.56	5386.59
						36.00		36.00	37962.52
		X5	FB-FA	M	2.36②	0.150	0.30	0.07	(0.15)
						5.40		2.44	5738.85
						36.00		36.00	37962.52
		X6	FA-FA	M	3.12②	0.154	0.34	0.04	(0.15)
						5.56		1.44	5197.35
						36.00		36.00	34061.02
	6F	X1	FB-FA	M	2.48②	0.000	0.51	0.04	(-0.07)
						0.00		1.36	-458.37
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FB-FA	M	2.15②	0.121	0.38	0.06	(0.12)
						4.37		2.22	5458.15
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FB-FA	M	2.14②	0.132	0.38	0.06	(0.13)
						4.77		2.32	5960.53
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FB-FA	M	2.14②	0.132	0.38	0.06	(0.13)
						4.77		2.32	5961.95
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FB-FA	M	2.18②	0.141	0.38	0.06	(0.14)
						5.06		2.22	6327.62
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FA-FA	M	2.74②	0.174	0.51	0.04	(0.17)
						6.28		1.47	5869.94
						36.00		36.00	35423.52
	5F	X1	FC-FA	M	2.00②	0.000	0.51	0.04	(-0.10)
						0.00		1.42	-709.15
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FA	M	1.77②	0.133	0.38	0.06	(0.13)
						4.78		2.32	5974.57
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FC-FA	M	1.76②	0.146	0.38	0.07	(0.15)
						5.24		2.43	6550.99
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FC-FA	M	1.76②	0.146	0.38	0.07	(0.15)
						5.24		2.43	6552.72
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FC-FA	M	1.77②	0.154	0.38	0.07	(0.15)
						5.54		2.34	6920.28
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FB-FA	M	2.10②	0.195	0.51	0.04	(0.19)
						7.03		1.58	6574.22
						36.00		36.00	35423.52
	4F	X1	FB-FA	M	2.27②	0.000	0.51	0.04	(-0.14)
						0.00		1.47	-960.87
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FA	M	1.97②	0.145	0.38	0.07	(0.14)
						5.22		2.42	6527.26
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FC-FA	M	1.96②	0.160	0.38	0.07	(0.16)
						5.74		2.53	7178.22
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FC-FA	M	1.96②	0.160	0.38	0.07	(0.16)
						5.74		2.53	7180.32
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FC-FA	M	1.99②	0.169	0.38	0.07	(0.17)
						6.08		2.43	7599.05
						36.00		36.00	45062.52

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	4F	X6	FB-FA	M	2.43②	0.217	0.51	0.05	(0.21)
						7.80		1.69	7294.50
						36.00		36.00	35423.52
	3F	X1	FA-FA	M	3.03②	0.000	0.51	0.04	(-0.18)
						0.00		1.54	-1204.30
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	2.65②	0.151	0.36	0.07	(0.15)
						5.44		2.41	7140.83
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FA-FA	M	2.62②	0.167	0.36	0.07	(0.17)
						5.99		2.51	7867.55
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FA-FA	M	2.62②	0.167	0.36	0.07	(0.17)
						6.00		2.51	7869.88
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FA-FA	M	2.69②	0.179	0.36	0.07	(0.18)
						6.44		2.43	8448.89
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FA-FA	M	3.43②	0.238	0.51	0.04	(0.23)
						8.58		1.62	8021.25
						36.00		36.00	35423.52
	2F	X1	FA-FA	M	3.84②	0.000	0.51	0.04	(-0.21)
						0.00		1.33	-1439.63
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	3.45②	0.165	0.36	0.07	(0.17)
						5.93		2.46	7788.21
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FA-FA	M	3.39②	0.181	0.36	0.07	(0.18)
						6.53		2.55	8574.85
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FA-FA	M	3.39②	0.182	0.36	0.07	(0.18)
						6.54		2.56	8578.36
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FA-FA	M	3.51②	0.197	0.36	0.07	(0.20)
						7.08		2.40	9297.06
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FA-FA	M	4.32②	0.263	0.51	0.06	(0.25)
						9.47		2.14	8857.10
						36.00		36.00	35423.52
	1F	X1	FA-FA	M	4.61②	0.000	0.51	0.03	(-0.27)
						0.00		1.22	-1823.99
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	4.80②	0.227	0.36	0.07	(0.23)
						8.17		2.46	10718.25
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FA-FA	M	4.70②	0.250	0.36	0.07	(0.25)
						8.99		2.58	11798.14
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FA-FA	M	4.71②	0.250	0.36	0.07	(0.25)
						8.99		2.58	11800.94
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FA-FA	M	4.72②	0.273	0.36	0.07	(0.28)
						9.84		2.63	12918.72
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FA-FA	M	6.67②	0.348	0.51	0.06	(0.33)
						12.54		2.28	11725.73
						36.00		36.00	35423.52

X方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	16.19②	0.026	0.27	0.01	(0.03)
						0.71		0.22	662.72

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	16.19②	27.00	0.27	27.00	25356.47
		X2	FA-FA	M	5.72②	0.027	0.24	0.02	(0.03)
						0.74		0.56	787.65
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	5.81②	0.027	0.24	0.02	(0.03)
						0.74		0.56	787.55
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	5.81②	0.027	0.24	0.02	(0.03)
						0.74		0.56	787.61
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	5.86②	0.027	0.24	0.02	(0.03)
						0.72		0.54	769.39
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	10.42②	0.010	0.27	0.00	(0.01)
						0.28		0.12	262.87
						27.00		27.00	25356.47
	14F	X1	FA-FA	M	11.91②	0.052	0.27	0.01	(0.05)
						1.39		0.36	1302.24
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FA-FA	M	4.59②	0.048	0.24	0.03	(0.05)
						1.30		0.89	1379.42
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	4.28②	0.048	0.24	0.04	(0.05)
						1.29		0.95	1367.19
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	4.28②	0.048	0.24	0.04	(0.05)
						1.29		0.95	1367.38
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	4.53②	0.048	0.24	0.03	(0.05)
						1.29		0.90	1365.56
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	8.09②	0.019	0.27	0.01	(0.02)
						0.52		0.35	487.30
						27.00		27.00	25356.47
	13F	X1	FA-FA	M	9.20②	0.082	0.27	0.02	(0.08)
						2.21		0.62	2067.56
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FA-FA	M	4.77②	0.083	0.24	0.04	(0.08)
						2.25		1.16	2387.94
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	4.49②	0.083	0.24	0.05	(0.08)
						2.23		1.24	2373.67
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	4.49②	0.083	0.24	0.05	(0.08)
						2.23		1.24	2373.97
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	4.70②	0.080	0.24	0.04	(0.08)
						2.17		1.17	2303.25
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	6.95②	0.028	0.27	0.02	(0.03)
						0.75		0.58	702.62
						27.00		27.00	25356.47
	12F	X1	FA-FA	M	5.95②	0.100	0.27	0.04	(0.10)
						2.69		0.95	2518.02
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FA-FA	M	4.14②	0.101	0.24	0.05	(0.10)
						2.73		1.39	2901.02
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	4.00②	0.099	0.24	0.05	(0.10)
						2.67		1.45	2840.57
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	4.00②	0.099	0.24	0.05	(0.10)
						2.67		1.45	2840.96
						27.00		27.00	28282.60

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	12F	X5	FA-FA	M	4.12②	0.096	0.24	0.05	(0.10)
						2.58		1.38	2741.42
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	5.23②	0.027	0.27	0.03	(0.03)
						0.74		0.80	692.33
						27.00		27.00	25356.47
	11F	X1	FA-FA	M	4.55②	0.110	0.27	0.03	(0.11)
						2.97		0.94	2772.97
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FA-FA	M	2.96②	0.111	0.24	0.06	(0.11)
						3.00		1.67	3191.66
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	2.84②	0.107	0.24	0.07	(0.11)
						2.89		1.77	3066.16
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	2.84②	0.107	0.24	0.07	(0.11)
						2.89		1.77	3066.68
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	2.93②	0.102	0.24	0.06	(0.10)
						2.76		1.68	2933.45
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	4.02②	0.021	0.27	0.03	(0.02)
						0.57		0.82	529.96
						27.00		27.00	25356.47
	10F	X1	FA-FA	M	4.77②	0.119	0.34	0.03	(0.11)
						3.58		1.00	3348.32
						30.00		30.00	29292.52
		X2	FA-FA	M	3.04②	0.121	0.30	0.06	(0.12)
						3.62		1.90	3847.01
						30.00		30.00	32543.77
		X3	FA-FA	M	2.91②	0.115	0.30	0.07	(0.11)
						3.44		2.03	3653.43
						30.00		30.00	32543.77
		X4	FA-FA	M	2.91②	0.115	0.30	0.07	(0.11)
						3.44		2.03	3654.06
						30.00		30.00	32543.77
		X5	FA-FA	M	3.00②	0.108	0.30	0.06	(0.11)
						3.25		1.91	3450.22
						30.00		30.00	32543.77
		X6	FA-FA	M	4.03②	0.014	0.34	0.03	(0.01)
						0.41		0.95	379.17
						30.00		30.00	29292.52
	9F	X1	FA-FA	M	4.04②	0.141	0.34	0.04	(0.14)
						4.23		1.22	3954.97
						30.00		30.00	29292.52
		X2	FA-FA	M	2.82②	0.141	0.30	0.07	(0.14)
						4.23		2.08	4495.42
						30.00		30.00	32543.77
		X3	FA-FA	M	2.72②	0.133	0.30	0.07	(0.13)
						3.98		2.20	4231.52
						30.00		30.00	32543.77
		X4	FA-FA	M	2.72②	0.133	0.30	0.07	(0.13)
						3.98		2.20	4232.28
						30.00		30.00	32543.77
		X5	FA-FA	M	2.79②	0.124	0.30	0.07	(0.12)
						3.73		2.08	3963.75
						30.00		30.00	32543.77
		X6	FA-FA	M	3.48②	0.008	0.34	0.04	(0.01)
						0.25		1.12	238.12
						30.00		30.00	29292.52
	8F	X1	FA-FA	M	3.29②	0.160	0.34	0.04	(0.15)
						4.79		1.25	4482.14
						30.00		30.00	29292.52
		X2	FB-FA	M	2.24②	0.159	0.30	0.08	(0.16)

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	8F	X2	FB-FA	M	2.24②	4.76	0.30	2.29	5054.80
						30.00		30.00	32543.77
		X3	FB-FA	M	2.18②	0.150	0.30	0.08	(0.15)
						4.49		2.41	4766.06
						30.00		30.00	32543.77
		X4	FB-FA	M	2.18②	0.150	0.30	0.08	(0.15)
						4.49		2.41	4767.00
						30.00		30.00	32543.77
		X5	FB-FA	M	2.21②	0.139	0.30	0.08	(0.14)
						4.17		2.30	4429.10
						30.00		30.00	32543.77
		X6	FA-FA	M	2.74②	0.004	0.34	0.04	(0.00)
						0.12		1.17	110.94
						30.00		30.00	29292.52
	7F	X1	FA-FA	M	3.12②	0.154	0.34	0.04	(0.15)
						5.55		1.44	5192.93
						36.00		36.00	34061.02
		X2	FB-FA	M	2.36②	0.150	0.30	0.07	(0.15)
						5.40		2.44	5736.89
						36.00		36.00	37962.52
		X3	FB-FA	M	2.30②	0.141	0.30	0.07	(0.14)
						5.07		2.56	5387.35
						36.00		36.00	37962.52
		X4	FB-FA	M	2.30②	0.141	0.30	0.07	(0.14)
						5.07		2.56	5388.52
						36.00		36.00	37962.52
		X5	FB-FA	M	2.32②	0.130	0.30	0.07	(0.13)
						4.69		2.44	4979.26
						36.00		36.00	37962.52
		X6	FA-FA	M	2.76②	0.000	0.34	0.04	(-0.03)
						0.00		1.29	-140.46
						36.00		36.00	-5450.02
	6F	X1	FA-FA	M	2.74②	0.174	0.51	0.04	(0.17)
						6.27		1.47	5865.11
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FB-FA	M	2.18②	0.141	0.38	0.06	(0.14)
						5.06		2.22	6324.88
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FB-FA	M	2.14②	0.133	0.38	0.06	(0.13)
						4.77		2.32	5963.30
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FB-FA	M	2.14②	0.133	0.38	0.06	(0.13)
						4.77		2.32	5964.69
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FB-FA	M	2.15②	0.121	0.38	0.06	(0.12)
						4.37		2.22	5465.93
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FB-FA	M	2.48②	0.000	0.51	0.04	(-0.07)
						0.00		1.36	-459.05
						36.00		36.00	-6812.52
	5F	X1	FB-FA	M	2.10②	0.195	0.51	0.04	(0.19)
						7.03		1.58	6569.12
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FC-FA	M	1.77②	0.154	0.38	0.07	(0.15)
						5.53		2.34	6916.68
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FC-FA	M	1.76②	0.146	0.38	0.07	(0.15)
						5.24		2.43	6553.79
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FC-FA	M	1.76②	0.146	0.38	0.07	(0.15)
						5.24		2.43	6555.46
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FC-FA	M	1.77②	0.133	0.38	0.06	(0.13)
						4.79		2.32	5983.33

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	5F	X5	FC-FA	M	1.77②	36.00	0.38	36.00	45062.52
		X6	FC-FA	M	2.00②	0.000	0.51	0.04	(-0.10)
						0.00		1.42	-709.84
						36.00		36.00	-6812.52
	4F	X1	FB-FA	M	2.43②	0.217	0.51	0.05	(0.21)
						7.80		1.69	7289.30
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FC-FA	M	1.99②	0.169	0.38	0.07	(0.17)
						6.08		2.43	7594.46
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FC-FA	M	1.96②	0.160	0.38	0.07	(0.16)
						5.75		2.53	7181.49
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FC-FA	M	1.96②	0.160	0.38	0.07	(0.16)
						5.75		2.53	7183.49
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FC-FA	M	1.97②	0.145	0.38	0.07	(0.15)
						5.23		2.42	6537.66
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FB-FA	M	2.27②	0.000	0.51	0.04	(-0.14)
						0.00		1.47	-961.78
						36.00		36.00	-6812.52
	3F	X1	FA-FA	M	3.43②	0.238	0.51	0.04	(0.23)
						8.57		1.62	8016.05
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FA-FA	M	2.69②	0.179	0.36	0.07	(0.18)
						6.43		2.43	8442.83
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FA-FA	M	2.62②	0.167	0.36	0.07	(0.17)
						6.00		2.51	7871.75
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FA-FA	M	2.62②	0.167	0.36	0.07	(0.17)
						6.00		2.51	7874.33
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FA-FA	M	2.65②	0.151	0.36	0.07	(0.15)
						5.45		2.41	7153.79
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FA-FA	M	3.03②	0.000	0.51	0.04	(-0.18)
						0.00		1.54	-1205.51
						36.00		36.00	-6812.52
	2F	X1	FA-FA	M	4.32②	0.263	0.51	0.06	(0.25)
						9.47		2.14	8852.99
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FA-FA	M	3.51②	0.197	0.36	0.07	(0.20)
						7.08		2.40	9290.49
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FA-FA	M	3.39②	0.182	0.36	0.07	(0.18)
						6.54		2.56	8581.09
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FA-FA	M	3.39②	0.182	0.36	0.07	(0.18)
						6.54		2.56	8582.87
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FA-FA	M	3.45②	0.165	0.36	0.07	(0.17)
						5.95		2.47	7803.25
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FA-FA	M	3.84②	0.000	0.51	0.04	(-0.21)
						0.00		1.33	-1438.35
						36.00		36.00	-6812.52
	1F	X1	FA-FA	M	6.68②	0.348	0.51	0.06	(0.33)
						12.54		2.28	11722.31
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FA-FA	M	4.73②	0.274	0.36	0.07	(0.28)
						9.86		2.63	12943.20
						36.00		36.00	46975.02

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	1F	X3	FA-FA	M	4.71②	0.251	0.36	0.07	(0.25)
						9.02		2.57	11837.07
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FA-FA	M	4.70②	0.251	0.36	0.07	(0.25)
						9.02		2.58	11839.88
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FA-FA	M	4.81②	0.228	0.36	0.07	(0.23)
						8.20		2.46	10765.31
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FA-FA	M	4.61②	0.000	0.51	0.03	(-0.26)
						0.00		1.23	-1786.55
						36.00		36.00	-6812.52
Y3	15F	X1	FA-FA	M	16.19②	0.026	0.27	0.01	(0.03)
						0.71		0.22	662.28
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FA-FA	M	5.72②	0.027	0.24	0.02	(0.03)
						0.74		0.56	787.72
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	5.81②	0.027	0.24	0.02	(0.03)
						0.74		0.56	787.49
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	5.81②	0.027	0.24	0.02	(0.03)
						0.74		0.56	787.42
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	5.86②	0.027	0.24	0.02	(0.03)
						0.72		0.54	769.07
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	10.41②	0.010	0.27	0.00	(0.01)
						0.28		0.12	261.48
						27.00		27.00	25356.47
	14F	X1	FA-FA	M	11.91②	0.052	0.27	0.01	(0.05)
						1.39		0.36	1302.53
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FA-FA	M	4.59②	0.048	0.24	0.03	(0.05)
						1.30		0.89	1379.66
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	4.28②	0.048	0.24	0.04	(0.05)
						1.29		0.95	1367.01
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	4.28②	0.048	0.24	0.04	(0.05)
						1.29		0.95	1366.83
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	4.53②	0.048	0.24	0.03	(0.05)
						1.28		0.90	1364.66
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	8.09②	0.019	0.27	0.01	(0.02)
						0.52		0.35	485.91
						27.00		27.00	25356.47
	13F	X1	FA-FA	M	9.20②	0.082	0.27	0.02	(0.08)
						2.21		0.62	2068.60
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FA-FA	M	4.77②	0.083	0.24	0.04	(0.08)
						2.25		1.16	2388.33
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	4.49②	0.083	0.24	0.05	(0.08)
						2.23		1.24	2373.41
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	4.49②	0.083	0.24	0.05	(0.08)
						2.23		1.24	2373.12
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	4.69②	0.080	0.24	0.04	(0.08)
						2.17		1.17	2301.85
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	6.95②	0.028	0.27	0.02	(0.03)

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	13F	X6	FA-FA	M	6.95②	0.75	0.27	0.58	700.25
						27.00		27.00	25356.47
	12F	X1	FA-FA	M	5.95②	0.100	0.27	0.04	(0.10)
						2.70		0.95	2520.01
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FA-FA	M	4.14②	0.101	0.24	0.05	(0.10)
						2.73		1.39	2901.61
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	4.00②	0.099	0.24	0.05	(0.10)
						2.67		1.45	2840.22
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	4.00②	0.099	0.24	0.05	(0.10)
						2.67		1.45	2839.80
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	4.12②	0.095	0.24	0.05	(0.10)
						2.58		1.38	2739.49
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	5.23②	0.027	0.27	0.03	(0.03)
						0.74		0.80	690.80
						27.00		27.00	25356.47
	11F	X1	FA-FA	M	4.55②	0.110	0.27	0.03	(0.11)
						2.97		0.94	2775.54
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FA-FA	M	2.96②	0.111	0.24	0.06	(0.11)
						3.00		1.67	3192.48
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	2.84②	0.107	0.24	0.07	(0.11)
						2.89		1.77	3065.71
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	2.84②	0.107	0.24	0.07	(0.11)
						2.88		1.77	3065.17
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	2.93②	0.102	0.24	0.06	(0.10)
						2.76		1.68	2930.97
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	4.02②	0.021	0.27	0.03	(0.02)
						0.56		0.82	526.99
						27.00		27.00	25356.47
	10F	X1	FA-FA	M	4.77②	0.119	0.34	0.03	(0.11)
						3.58		1.00	3351.37
						30.00		30.00	29292.52
		X2	FA-FA	M	3.04②	0.121	0.30	0.06	(0.12)
						3.62		1.90	3848.13
						30.00		30.00	32543.77
		X3	FA-FA	M	2.91②	0.115	0.30	0.07	(0.11)
						3.44		2.03	3652.92
						30.00		30.00	32543.77
		X4	FA-FA	M	2.91②	0.115	0.30	0.07	(0.11)
						3.44		2.03	3652.23
						30.00		30.00	32543.77
		X5	FA-FA	M	3.00②	0.108	0.30	0.06	(0.11)
						3.24		1.91	3447.24
						30.00		30.00	32543.77
		X6	FA-FA	M	4.03②	0.014	0.34	0.03	(0.01)
						0.41		0.95	379.76
						30.00		30.00	29292.52
	9F	X1	FA-FA	M	4.04②	0.141	0.34	0.04	(0.14)
						4.23		1.22	3958.52
						30.00		30.00	29292.52
		X2	FA-FA	M	2.82②	0.141	0.30	0.07	(0.14)
						4.23		2.08	4496.89
						30.00		30.00	32543.77
		X3	FA-FA	M	2.72②	0.133	0.30	0.07	(0.13)
						3.98		2.20	4230.95

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	9F	X3	FA-FA	M	2.72②	30.00	0.30	30.00	32543.77
		X4	FA-FA	M	2.72②	0.133	0.30	0.07	(0.13)
						3.98		2.20	4230.12
						30.00		30.00	32543.77
		X5	FA-FA	M	2.79②	0.124	0.30	0.07	(0.12)
						3.73		2.08	3960.25
						30.00		30.00	32543.77
		X6	FA-FA	M	3.48②	0.009	0.34	0.04	(0.01)
						0.26		1.12	238.75
						30.00		30.00	29292.52
	8F	X1	FA-FA	M	3.29②	0.160	0.34	0.04	(0.15)
						4.80		1.25	4486.17
						30.00		30.00	29292.52
		X2	FB-FA	M	2.24②	0.159	0.30	0.08	(0.16)
						4.76		2.29	5056.26
						30.00		30.00	32543.77
		X3	FB-FA	M	2.18②	0.150	0.30	0.08	(0.15)
						4.49		2.41	4765.40
						30.00		30.00	32543.77
		X4	FB-FA	M	2.18②	0.149	0.30	0.08	(0.15)
						4.48		2.41	4764.40
						30.00		30.00	32543.77
		X5	FB-FA	M	2.21②	0.139	0.30	0.08	(0.14)
						4.16		2.30	4424.96
						30.00		30.00	32543.77
		X6	FA-FA	M	2.74②	0.004	0.34	0.04	(0.00)
						0.12		1.17	111.55
						30.00		30.00	29292.52
	7F	X1	FA-FA	M	3.12②	0.154	0.34	0.04	(0.15)
						5.56		1.44	5197.34
						36.00		36.00	34061.02
		X2	FB-FA	M	2.36②	0.150	0.30	0.07	(0.15)
						5.40		2.44	5738.83
						36.00		36.00	37962.52
		X3	FB-FA	M	2.30②	0.141	0.30	0.07	(0.14)
						5.07		2.56	5386.61
						36.00		36.00	37962.52
		X4	FB-FA	M	2.30②	0.141	0.30	0.07	(0.14)
						5.07		2.56	5385.39
						36.00		36.00	37962.52
		X5	FB-FA	M	2.32②	0.130	0.30	0.07	(0.13)
						4.68		2.44	4974.34
						36.00		36.00	37962.52
		X6	FA-FA	M	2.76②	0.000	0.34	0.04	(-0.03)
						0.00		1.29	-140.21
						36.00		36.00	-5450.02
	6F	X1	FA-FA	M	2.74②	0.174	0.51	0.04	(0.17)
						6.28		1.47	5869.92
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FB-FA	M	2.18②	0.141	0.38	0.06	(0.14)
						5.06		2.22	6327.61
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FB-FA	M	2.14②	0.132	0.38	0.06	(0.13)
						4.77		2.32	5961.96
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FB-FA	M	2.14②	0.132	0.38	0.06	(0.13)
						4.77		2.32	5960.47
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FB-FA	M	2.15②	0.121	0.38	0.06	(0.12)
						4.37		2.22	5458.18
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FB-FA	M	2.48②	0.000	0.51	0.04	(-0.07)
						0.00		1.36	-458.35
						36.00		36.00	-6812.52

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	5F	X1	FB-FA	M	2.10②	0.195	0.51	0.04	(0.19)
						7.03		1.58	6574.21
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FC-FA	M	1.77②	0.154	0.38	0.07	(0.15)
						5.54		2.34	6920.29
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FC-FA	M	1.76②	0.146	0.38	0.07	(0.15)
						5.24		2.43	6552.74
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FC-FA	M	1.76②	0.146	0.38	0.07	(0.15)
						5.24		2.43	6550.93
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FC-FA	M	1.77②	0.133	0.38	0.06	(0.13)
						4.78		2.32	5974.60
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FC-FA	M	2.00②	0.000	0.51	0.04	(-0.10)
						0.00		1.42	-709.12
						36.00		36.00	-6812.52
	4F	X1	FB-FA	M	2.43②	0.217	0.51	0.05	(0.21)
						7.80		1.69	7294.49
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FC-FA	M	1.99②	0.169	0.38	0.07	(0.17)
						6.08		2.43	7599.05
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FC-FA	M	1.96②	0.160	0.38	0.07	(0.16)
						5.74		2.53	7180.32
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FC-FA	M	1.96②	0.160	0.38	0.07	(0.16)
						5.74		2.53	7178.17
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FC-FA	M	1.97②	0.145	0.38	0.07	(0.14)
						5.22		2.42	6527.29
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FB-FA	M	2.27②	0.000	0.51	0.04	(-0.14)
						0.00		1.47	-960.84
						36.00		36.00	-6812.52
	3F	X1	FA-FA	M	3.43②	0.238	0.51	0.04	(0.23)
						8.58		1.62	8021.24
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FA-FA	M	2.69②	0.179	0.36	0.07	(0.18)
						6.44		2.43	8448.88
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FA-FA	M	2.62②	0.167	0.36	0.07	(0.17)
						6.00		2.51	7869.88
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FA-FA	M	2.62②	0.167	0.36	0.07	(0.17)
						5.99		2.51	7867.49
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FA-FA	M	2.65②	0.151	0.36	0.07	(0.15)
						5.44		2.41	7140.85
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FA-FA	M	3.03②	0.000	0.51	0.04	(-0.18)
						0.00		1.54	-1204.28
						36.00		36.00	-6812.52
	2F	X1	FA-FA	M	4.32②	0.263	0.51	0.06	(0.25)
						9.47		2.14	8857.08
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FA-FA	M	3.51②	0.197	0.36	0.07	(0.20)
						7.08		2.40	9297.05
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FA-FA	M	3.39②	0.182	0.36	0.07	(0.18)
						6.54		2.56	8578.37
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FA-FA	M	3.39②	0.181	0.36	0.07	(0.18)

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	2F	X4	FA-FA	M	3.39②	6.53	0.36	2.55	8574.80
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FA-FA	M	3.45②	0.165	0.36	0.07	(0.17)
						5.93		2.46	7788.24
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FA-FA	M	3.84②	0.000	0.51	0.04	(-0.21)
						0.00		1.33	-1439.60
						36.00		36.00	-6812.52
	1F	X1	FA-FA	M	6.67②	0.348	0.51	0.06	(0.33)
						12.54		2.28	11725.72
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FA-FA	M	4.72②	0.273	0.36	0.07	(0.28)
						9.84		2.63	12918.70
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FA-FA	M	4.71②	0.250	0.36	0.07	(0.25)
						8.99		2.58	11800.99
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FA-FA	M	4.70②	0.250	0.36	0.07	(0.25)
						8.99		2.58	11798.00
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FA-FA	M	4.80②	0.227	0.36	0.07	(0.23)
						8.17		2.46	10718.27
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FA-FA	M	4.61②	0.000	0.51	0.03	(-0.27)
						0.00		1.22	-1823.98
						36.00		36.00	-6812.52

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	2.75②	0.003	0.27	0.00	(0.00)
						0.09		0.08	81.88
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FA-FA	M	2.73②	0.010	0.24	0.00	(0.01)
						0.26		0.01	281.33
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	2.69②	0.010	0.24	0.00	(0.01)
						0.27		0.00	283.27
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	2.69②	0.010	0.24	0.00	(0.01)
						0.27		0.00	283.27
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	2.73②	0.010	0.24	0.00	(0.01)
						0.26		0.01	281.33
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	2.75②	0.003	0.27	0.00	(0.00)
						0.09		0.08	81.88
						27.00		27.00	25356.47
	14F	X1	FA-FA	M	3.90②	0.004	0.27	0.00	(0.00)
						0.11		0.07	101.17
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FA-FA	M	2.51②	0.017	0.24	0.00	(0.02)
						0.46		0.01	491.38
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FB-FA	M	2.43②	0.017	0.24	0.00	(0.02)
						0.47		0.00	497.31
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FB-FA	M	2.43②	0.017	0.24	0.00	(0.02)
						0.47		0.00	497.31
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	2.51②	0.017	0.24	0.00	(0.02)
						0.46		0.01	491.38
						27.00		27.00	28282.60

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	14F	X6	FA-FA	M	3.89②	0.004	0.27	0.00	(0.00)
						0.11		0.07	101.17
						27.00		27.00	25356.47
	13F	X1	FA-FA	M	5.84②	0.001	0.27	0.00	(0.00)
						0.04		0.07	37.17
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FB-FA	M	2.42②	0.019	0.24	0.00	(0.02)
						0.52		0.01	552.44
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FB-FA	M	2.26②	0.020	0.24	0.00	(0.02)
						0.53		0.00	561.26
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FB-FA	M	2.26②	0.020	0.24	0.00	(0.02)
						0.53		0.00	561.26
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FB-FA	M	2.42②	0.019	0.24	0.00	(0.02)
						0.52		0.01	552.44
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	5.84②	0.001	0.27	0.00	(0.00)
						0.04		0.07	37.16
						27.00		27.00	25356.47
	12F	X1	FA-FA	M	3.95②	0.000	0.27	0.00	(-0.03)
						0.00		0.06	-105.47
						27.00		27.00	-3898.22
		X2	FB-FA	M	2.26②	0.016	0.24	0.00	(0.02)
						0.44		0.01	469.34
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FB-FA	M	2.26②	0.017	0.24	0.00	(0.02)
						0.45		0.00	480.30
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FB-FA	M	2.26②	0.017	0.24	0.00	(0.02)
						0.45		0.00	480.29
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FB-FA	M	2.26②	0.016	0.24	0.00	(0.02)
						0.44		0.01	469.33
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	3.95②	0.000	0.27	0.00	(-0.03)
						0.00		0.06	-105.47
						27.00		27.00	-3898.22
	11F	X1	FA-FA	M	2.70②	0.000	0.27	0.00	(-0.08)
						0.00		0.05	-304.49
						27.00		27.00	-3898.22
		X2	FA-FA	M	2.90②	0.009	0.24	0.00	(0.01)
						0.23		0.02	246.56
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	2.61②	0.009	0.24	0.00	(0.01)
						0.24		0.00	259.28
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	2.61②	0.009	0.24	0.00	(0.01)
						0.24		0.00	259.28
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	2.90②	0.009	0.24	0.00	(0.01)
						0.23		0.02	246.56
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	2.70②	0.000	0.27	0.00	(-0.08)
						0.00		0.05	-304.50
						27.00		27.00	-3898.22
	10F	X1	FA-FA	M	2.69②	0.000	0.34	0.00	(-0.11)
						0.00		0.05	-599.65
						30.00		30.00	-5450.02
		X2	FA-FA	M	2.88②	0.000	0.30	0.00	(-0.01)
						0.00		0.01	-61.52
						30.00		30.00	-5450.02
		X3	FB-FA	M	2.39②	0.000	0.30	0.00	(-0.01)

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	10F	X3	FB-FA	M	2.39②	0.00	0.30	0.00	-53.26
						30.00		30.00	-5450.02
		X4	FB-FA	M	2.39②	0.000	0.30	0.00	(-0.01)
						0.00		0.00	-53.26
						30.00		30.00	-5450.02
		X5	FA-FA	M	2.88②	0.000	0.30	0.00	(-0.01)
						0.00		0.01	-61.52
						30.00		30.00	-5450.02
		X6	FA-FA	M	2.69②	0.000	0.34	0.00	(-0.11)
						0.00		0.05	-599.66
						30.00		30.00	-5450.02
	9F	X1	FA-FA	M	2.58②	0.000	0.34	0.00	(-0.17)
						0.00		0.05	-948.35
						30.00		30.00	-5450.02
		X2	FB-FA	M	2.35②	0.000	0.30	0.00	(-0.07)
						0.00		0.02	-372.16
						30.00		30.00	-5450.02
		X3	FB-FA	M	2.29②	0.000	0.30	0.00	(-0.07)
						0.00		0.00	-365.62
						30.00		30.00	-5450.02
		X4	FB-FA	M	2.29②	0.000	0.30	0.00	(-0.07)
						0.00		0.00	-365.63
						30.00		30.00	-5450.02
		X5	FB-FA	M	2.35②	0.000	0.30	0.00	(-0.07)
						0.00		0.02	-372.17
						30.00		30.00	-5450.02
		X6	FA-FA	M	2.58②	0.000	0.34	0.00	(-0.17)
						0.00		0.05	-948.36
						30.00		30.00	-5450.02
	8F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.34	0.00	(-0.25)
						0.00		0.05	-1387.84
						30.00		30.00	-5450.02
		X2	FB-FB	M	2.41②	0.000	0.30	0.00	(-0.15)
						0.00		0.02	-793.02
						30.00		30.00	-5450.02
		X3	FA-FA	M	2.59②	0.000	0.30	0.00	(-0.14)
						0.00		0.00	-788.06
						30.00		30.00	-5450.02
		X4	FA-FA	M	2.59②	0.000	0.30	0.00	(-0.14)
						0.00		0.00	-788.06
						30.00		30.00	-5450.02
		X5	FB-FB	M	2.41②	0.000	0.30	0.00	(-0.15)
						0.00		0.02	-793.03
						30.00		30.00	-5450.02
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.34	0.00	(-0.25)
						0.00		0.05	-1387.85
						30.00		30.00	-5450.02
	7F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.34	0.00	(-0.35)
						0.00		0.04	-1930.16
						36.00		36.00	-5450.02
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.30	0.00	(-0.25)
						0.00		0.02	-1352.66
						36.00		36.00	-5450.02
		X3	FA-FA	M	2.69②	0.000	0.30	0.00	(-0.25)
						0.00		0.00	-1348.57
						36.00		36.00	-5450.02
		X4	FA-FA	M	2.68②	0.000	0.30	0.00	(-0.25)
						0.00		0.00	-1348.57
						36.00		36.00	-5450.02
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.30	0.00	(-0.25)
						0.00		0.02	-1352.67
						36.00		36.00	-5450.02
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.34	0.00	(-0.35)
						0.00		0.04	-1930.18

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	7F	X6	FC-FC	M	1.82①	36.00	0.34	36.00	-5450.02
	6F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.51	0.00	(-0.39)
						0.00		0.05	-2625.05
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.32)
						0.00		0.02	-2160.10
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FB-FB	M	2.26②	0.000	0.38	0.00	(-0.32)
						0.00		0.00	-2155.94
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FB-FB	M	2.26②	0.000	0.38	0.00	(-0.32)
						0.00		0.00	-2155.94
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.32)
						0.00		0.02	-2160.11
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.51	0.00	(-0.39)
						0.00		0.05	-2625.07
						36.00		36.00	-6812.52
	5F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.51	0.00	(-0.49)
						0.00		0.04	-3360.92
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.44)
						0.00		0.02	-2977.44
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.44)
						0.00		0.00	-2974.23
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.44)
						0.00		0.00	-2974.24
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.44)
						0.00		0.02	-2977.45
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.51	0.00	(-0.49)
						0.00		0.04	-3360.93
						36.00		36.00	-6812.52
	4F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.51	0.00	(-0.61)
						0.00		0.03	-4177.47
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.57)
						0.00		0.03	-3915.12
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.57)
						0.00		0.00	-3913.53
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.57)
						0.00		0.00	-3913.53
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.57)
						0.00		0.03	-3915.14
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.51	0.00	(-0.61)
						0.00		0.03	-4177.48
						36.00		36.00	-6812.52
	3F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.51	0.00	(-0.74)
						0.00		0.03	-5058.25
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.73)
						0.00		0.03	-4952.22
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.73)
						0.00		0.00	-4953.60
						36.00		36.00	-6812.52

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	3F	X4	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.73)
						0.00		0.00	-4953.60
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.73)
						0.00		0.03	-4952.24
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.51	0.00	(-0.74)
						0.00		0.03	-5058.26
						36.00		36.00	-6812.52
	2F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.51	0.00	(-0.88*)
						0.00		0.04	-5995.53
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.04	-6051.47
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.00	-6056.33
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.00	-6056.35
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.04	-6051.49
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.51	0.00	(-0.88*)
						0.00		0.04	-5995.53
						36.00		36.00	-6812.52
	1F	X1	FB-FB	M	2.09①	0.000	0.51	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.84①	0.000	0.36	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.84①	0.000	0.36	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.84①	0.000	0.36	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.84①	0.000	0.36	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FB-FB	M	2.09①	0.000	0.51	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
Y3	15F	X1	FA-FA	M	3.15②	0.012	0.27	0.00	(0.01)
						0.33		0.10	305.29
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FA-FA	M	2.72②	0.017	0.24	0.00	(0.02)
						0.47		0.01	496.20
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	2.94②	0.017	0.24	0.00	(0.02)
						0.47		0.00	498.89
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	2.94②	0.017	0.24	0.00	(0.02)
						0.47		0.00	498.89
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	2.72②	0.017	0.24	0.00	(0.02)
						0.47		0.01	496.20
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	3.15②	0.012	0.27	0.00	(0.01)
						0.33		0.10	305.29
						27.00		27.00	25356.47
	14F	X1	FA-FA	M	2.75②	0.036	0.27	0.00	(0.04)

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo	Pt	τu/Fc τu	N/No N
						Fc		Fc	No
Y3	14F	X1	FA-FA	M	2.75②	0.97	0.27	0.08	908.43
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FB-FA	M	2.44②	0.046	0.24	0.00	(0.05)
						1.24		0.01	1322.17
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	2.60②	0.046	0.24	0.00	(0.05)
						1.25		0.00	1323.35
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	2.60②	0.046	0.24	0.00	(0.05)
						1.25		0.00	1323.35
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FB-FA	M	2.44②	0.046	0.24	0.00	(0.05)
						1.24		0.01	1322.17
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	2.75②	0.036	0.27	0.00	(0.04)
						0.97		0.08	908.43
						27.00		27.00	25356.47
	13F	X1	FA-FA	M	2.56②	0.065	0.27	0.00	(0.06)
						1.74		0.08	1628.39
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FB-FA	M	2.25②	0.081	0.24	0.00	(0.08)
						2.19		0.01	2327.70
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FB-FA	M	2.26②	0.081	0.24	0.00	(0.08)
						2.19		0.00	2327.35
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FB-FA	M	2.26②	0.081	0.24	0.00	(0.08)
						2.19		0.00	2327.35
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FB-FA	M	2.25②	0.081	0.24	0.00	(0.08)
						2.19		0.01	2327.70
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	2.56②	0.065	0.27	0.00	(0.06)
						1.74		0.08	1628.39
						27.00		27.00	25356.47
	12F	X1	FA-FA	M	2.60②	0.095	0.27	0.00	(0.09)
						2.57		0.08	2404.04
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FB-FA	M	2.28②	0.120	0.24	0.00	(0.12)
						3.25		0.01	3450.05
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FB-FA	M	2.31②	0.120	0.24	0.00	(0.12)
						3.24		0.00	3445.74
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FB-FA	M	2.31②	0.120	0.24	0.00	(0.12)
						3.24		0.00	3445.73
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FB-FA	M	2.28②	0.120	0.24	0.00	(0.12)
						3.25		0.01	3450.05
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	2.60②	0.095	0.27	0.00	(0.09)
						2.57		0.08	2404.05
						27.00		27.00	25356.47
	11F	X1	FA-FA	M	2.85②	0.129	0.27	0.00	(0.13)
						3.48		0.08	3254.30
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FB-FA	M	2.50②	0.162	0.24	0.00	(0.16)
						4.38		0.01	4655.19
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	2.63②	0.162	0.24	0.00	(0.16)
						4.38		0.00	4648.49
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	2.62②	0.162	0.24	0.00	(0.16)
						4.38		0.00	4648.49

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	11F	X4	FA-FA	M	2.62②	27.00	0.24	27.00	28282.60
		X5	FB-FA	M	2.50②	0.162	0.24	0.00	(0.16)
						4.38		0.01	4655.19
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	2.85②	0.129	0.27	0.00	(0.13)
						3.48		0.08	3254.30
						27.00		27.00	25356.47
	10F	X1	FA-FA	M	2.64②	0.149	0.34	0.00	(0.14)
						4.47		0.09	4177.04
						30.00		30.00	29292.52
		X2	FB-FA	M	2.33②	0.187	0.30	0.00	(0.18)
						5.62		0.01	5970.85
						30.00		30.00	32543.77
		X3	FB-FA	M	2.31②	0.187	0.30	0.00	(0.18)
						5.61		0.00	5962.00
						30.00		30.00	32543.77
		X4	FB-FA	M	2.31②	0.187	0.30	0.00	(0.18)
						5.61		0.00	5962.00
						30.00		30.00	32543.77
		X5	FB-FA	M	2.33②	0.187	0.30	0.00	(0.18)
						5.62		0.01	5970.86
						30.00		30.00	32543.77
		X6	FA-FA	M	2.64②	0.149	0.34	0.00	(0.14)
						4.47		0.09	4177.04
						30.00		30.00	29292.52
	9F	X1	FA-FA	M	2.63②	0.185	0.34	0.00	(0.18)
						5.54		0.09	5179.69
						30.00		30.00	29292.52
		X2	FB-FA	M	2.33②	0.233	0.30	0.00	(0.23)
						6.98		0.01	7416.05
						30.00		30.00	32543.77
		X3	FB-FA	M	2.26②	0.232	0.30	0.00	(0.23)
						6.97		0.00	7405.65
						30.00		30.00	32543.77
		X4	FB-FA	M	2.26②	0.232	0.30	0.00	(0.23)
						6.97		0.00	7405.65
						30.00		30.00	32543.77
		X5	FB-FA	M	2.33②	0.233	0.30	0.00	(0.23)
						6.98		0.01	7416.05
						30.00		30.00	32543.77
		X6	FA-FA	M	2.63②	0.185	0.34	0.00	(0.18)
						5.54		0.09	5179.69
						30.00		30.00	29292.52
	8F	X1	FA-FA	M	2.63②	0.223	0.34	0.00	(0.21)
						6.68		0.08	6241.88
						30.00		30.00	29292.52
		X2	FB-FA	M	2.35②	0.281	0.30	0.00	(0.28)
						8.44		0.01	8962.21
						30.00		30.00	32543.77
		X3	FB-FA	M	2.30②	0.281	0.30	0.00	(0.27)
						8.42		0.00	8948.35
						30.00		30.00	32543.77
		X4	FB-FA	M	2.30②	0.281	0.30	0.00	(0.27)
						8.42		0.00	8948.35
						30.00		30.00	32543.77
		X5	FB-FA	M	2.35②	0.281	0.30	0.00	(0.28)
						8.44		0.01	8962.22
						30.00		30.00	32543.77
		X6	FA-FA	M	2.63②	0.223	0.34	0.00	(0.21)
						6.68		0.08	6241.89
						30.00		30.00	29292.52
	7F	X1	FA-FA	M	2.92②	0.219	0.34	0.00	(0.22)
						7.88		0.08	7369.34
						36.00		36.00	34061.02

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	7F	X2	FA-FA	M	2.70②	0.277	0.30	0.00	(0.28)
						9.98		0.00	10607.56
						36.00		36.00	37962.52
		X3	FB-FA	M	2.40②	0.277	0.30	0.00	(0.28)
						9.97		0.00	10588.82
						36.00		36.00	37962.52
		X4	FB-FA	M	2.40②	0.277	0.30	0.00	(0.28)
						9.97		0.00	10588.81
						36.00		36.00	37962.52
		X5	FA-FA	M	2.70②	0.277	0.30	0.00	(0.28)
						9.98		0.00	10607.58
						36.00		36.00	37962.52
		X6	FA-FA	M	2.92②	0.219	0.34	0.00	(0.22)
						7.88		0.08	7369.35
						36.00		36.00	34061.02
	6F	X1	FA-FA	M	2.61②	0.251	0.51	0.00	(0.24)
						9.05		0.08	8460.04
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FB-FA	M	2.39②	0.280	0.38	0.00	(0.28)
						10.09		0.00	12614.66
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FB-FA	M	2.30②	0.280	0.38	0.00	(0.28)
						10.07		0.00	12588.05
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FB-FA	M	2.30②	0.280	0.38	0.00	(0.28)
						10.07		0.00	12588.06
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FB-FA	M	2.39②	0.280	0.38	0.00	(0.28)
						10.09		0.00	12614.68
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FA-FA	M	2.61②	0.251	0.51	0.00	(0.24)
						9.05		0.08	8460.04
						36.00		36.00	35423.52
	5F	X1	FA-FA	M	2.83②	0.287	0.51	0.00	(0.27)
						10.32		0.08	9652.16
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FA-FA	M	2.61②	0.321	0.38	0.00	(0.32)
						11.56		0.00	14446.90
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FB-FA	M	2.28②	0.320	0.38	0.00	(0.32)
						11.53		0.00	14410.73
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FB-FA	M	2.28②	0.320	0.38	0.00	(0.32)
						11.53		0.00	14410.74
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FA-FA	M	2.61②	0.321	0.38	0.00	(0.32)
						11.56		0.00	14446.93
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FA-FA	M	2.83②	0.287	0.51	0.00	(0.27)
						10.32		0.08	9652.17
						36.00		36.00	35423.52
	4F	X1	FA-FA	M	3.27②	0.323	0.51	0.00	(0.31)
						11.65		0.08	10888.79
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FB-FA	M	5.29②	0.363	0.38	0.00	(0.36)
						13.08		0.00	16343.78
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FB-FA	M	2.36②	0.362	0.38	0.00	(0.36)
						13.04		0.00	16295.82
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FB-FA	M	2.36②	0.362	0.38	0.00	(0.36)
						13.04		0.00	16295.83
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FB-FA	M	5.25②	0.363	0.38	0.00	(0.36)

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	4F	X5	FB-FA	M	5.25②	13.08	0.38	0.00	16343.81
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FA-FA	M	3.27②	0.323		0.00	(0.31)
						11.65	0.51	0.08	10888.80
						36.00		36.00	35423.52
	3F	X1	FB-FA	M	4.85②	0.361		0.00	(0.34)
						13.01	0.51	0.07	12163.41
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FB-FA	M	2.32②	0.391		0.00	(0.39)
						14.06	0.36	0.00	18454.31
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FB-FA	M	2.33②	0.389		0.00	(0.39)
						14.01	0.36	0.00	18391.82
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FB-FA	M	2.33②	0.389		0.00	(0.39)
						14.01	0.36	0.00	18391.85
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FB-FA	M	2.32②	0.391		0.00	(0.39)
						14.06	0.36	0.00	18454.34
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FB-FA	M	4.86②	0.361		0.00	(0.34)
						13.01	0.51	0.07	12163.42
						36.00		36.00	35423.52
	2F	X1	FB-FA	M	4.56②	0.400		0.00	(0.38)
						14.41	0.51	0.08	13472.20
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FB-FA	M	3.12②	0.433		0.00	(0.44)
						15.60	0.36	0.00	20471.14
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FB-FA	M	2.51②	0.432		0.00	(0.43)
						15.54	0.36	0.00	20391.37
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FB-FA	M	2.52②	0.432		0.00	(0.43)
						15.54	0.36	0.00	20391.42
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FB-FA	M	3.12②	0.433		0.00	(0.44)
						15.60	0.36	0.00	20471.18
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FB-FA	M	4.56②	0.400		0.00	(0.38)
						14.41	0.51	0.08	13472.21
						36.00		36.00	35423.52
	1F	X1	FD-FD	M	4.14②	0.581		0.00	(0.55*)
						20.91	0.51	0.05	19555.09
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FD-FD	M	32.02②	0.593		0.00	(0.60*)
						21.36	0.36	0.00	28037.52
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FD-FD	M	3.93②	0.591		0.00	(0.59*)
						21.27	0.36	0.00	27918.35
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FD-FD	M	3.97②	0.591		0.00	(0.59*)
						21.27	0.36	0.00	27918.40
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FD-FD	M	32.12②	0.593		0.00	(0.60*)
						21.36	0.36	0.00	28037.54
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FD-FD	M	4.14②	0.581		0.00	(0.55*)
						20.91	0.51	0.05	19555.12
						36.00		36.00	35423.52

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	3.15②	0.012	0.27	0.00	(0.01)
						0.33		0.10	305.48
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FA-FA	M	2.72②	0.017	0.24	0.00	(0.02)
						0.47		0.01	496.09
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	2.95②	0.017	0.24	0.00	(0.02)
						0.47		0.00	498.82
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	2.95②	0.017	0.24	0.00	(0.02)
						0.47		0.00	498.82
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	2.72②	0.017	0.24	0.00	(0.02)
						0.47		0.01	496.09
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	3.15②	0.012	0.27	0.00	(0.01)
						0.33		0.10	305.48
						27.00		27.00	25356.47
	14F	X1	FA-FA	M	2.75②	0.036	0.27	0.00	(0.04)
						0.97		0.08	906.78
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FB-FA	M	2.44②	0.046	0.24	0.00	(0.05)
						1.24		0.01	1321.52
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	2.62②	0.046	0.24	0.00	(0.05)
						1.25		0.00	1322.83
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	2.62②	0.046	0.24	0.00	(0.05)
						1.25		0.00	1322.83
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FB-FA	M	2.44②	0.046	0.24	0.00	(0.05)
						1.24		0.01	1321.52
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	2.75②	0.036	0.27	0.00	(0.04)
						0.97		0.08	906.78
						27.00		27.00	25356.47
	13F	X1	FA-FA	M	2.56②	0.064	0.27	0.00	(0.06)
						1.74		0.08	1624.43
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FB-FA	M	2.25②	0.081	0.24	0.00	(0.08)
						2.19		0.01	2326.05
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FB-FA	M	2.26②	0.081	0.24	0.00	(0.08)
						2.19		0.00	2325.92
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FB-FA	M	2.26②	0.081	0.24	0.00	(0.08)
						2.19		0.00	2325.92
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FB-FA	M	2.25②	0.081	0.24	0.00	(0.08)
						2.19		0.01	2326.05
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	2.56②	0.064	0.27	0.00	(0.06)
						1.74		0.08	1624.44
						27.00		27.00	25356.47
	12F	X1	FA-FA	M	2.60②	0.095	0.27	0.00	(0.09)
						2.56		0.08	2398.23
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FB-FA	M	2.28②	0.120	0.24	0.00	(0.12)
						3.24		0.01	3447.11
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FB-FA	M	2.31②	0.120	0.24	0.00	(0.12)
						3.24		0.00	3443.07
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FB-FA	M	2.31②	0.120	0.24	0.00	(0.12)

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	12F	X4	FB-FA	M	2.31②	3.24	0.24	0.00	3443.07
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FB-FA	M	2.28②	0.120	0.24	0.00	(0.12)
						3.24		0.01	3447.11
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	2.60②	0.095	0.27	0.00	(0.09)
						2.56		0.08	2398.24
						27.00		27.00	25356.47
	11F	X1	FA-FA	M	2.85②	0.129	0.27	0.00	(0.13)
						3.47		0.08	3246.41
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FB-FA	M	2.50②	0.162	0.24	0.00	(0.16)
						4.38		0.01	4650.79
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	2.63②	0.162	0.24	0.00	(0.16)
						4.37		0.00	4644.44
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	2.63②	0.162	0.24	0.00	(0.16)
						4.37		0.00	4644.45
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FB-FA	M	2.50②	0.162	0.24	0.00	(0.16)
						4.38		0.01	4650.79
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	2.85②	0.129	0.27	0.00	(0.13)
						3.47		0.08	3246.42
						27.00		27.00	25356.47
	10F	X1	FA-FA	M	2.64②	0.149	0.34	0.00	(0.14)
						4.46		0.09	4165.69
						30.00		30.00	29292.52
		X2	FB-FA	M	2.33②	0.187	0.30	0.00	(0.18)
						5.61		0.01	5963.80
						30.00		30.00	32543.77
		X3	FB-FA	M	2.31②	0.187	0.30	0.00	(0.18)
						5.61		0.00	5955.39
						30.00		30.00	32543.77
		X4	FB-FA	M	2.32②	0.187	0.30	0.00	(0.18)
						5.61		0.00	5955.39
						30.00		30.00	32543.77
		X5	FB-FA	M	2.33②	0.187	0.30	0.00	(0.18)
						5.61		0.01	5963.80
						30.00		30.00	32543.77
		X6	FA-FA	M	2.64②	0.149	0.34	0.00	(0.14)
						4.46		0.09	4165.70
						30.00		30.00	29292.52
	9F	X1	FA-FA	M	2.63②	0.184	0.34	0.00	(0.18)
						5.52		0.09	5165.43
						30.00		30.00	29292.52
		X2	FB-FA	M	2.33②	0.232	0.30	0.00	(0.23)
						6.97		0.01	7406.66
						30.00		30.00	32543.77
		X3	FB-FA	M	2.26②	0.232	0.30	0.00	(0.23)
						6.96		0.00	7396.81
						30.00		30.00	32543.77
		X4	FB-FA	M	2.26②	0.232	0.30	0.00	(0.23)
						6.96		0.00	7396.81
						30.00		30.00	32543.77
		X5	FB-FA	M	2.33②	0.232	0.30	0.00	(0.23)
						6.97		0.01	7406.65
						30.00		30.00	32543.77
		X6	FA-FA	M	2.63②	0.184	0.34	0.00	(0.18)
						5.52		0.09	5165.44
						30.00		30.00	29292.52
	8F	X1	FA-FA	M	2.62②	0.222	0.34	0.00	(0.21)
						6.66		0.09	6224.76

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	8F	X1	FA-FA	M	2.62②	30.00	0.34	30.00	29292.52
		X2	FB-FA	M	2.34②	0.281	0.30	0.00	(0.28)
						8.42		0.01	8950.46
						30.00		30.00	32543.77
		X3	FB-FA	M	2.30②	0.280	0.30	0.00	(0.27)
						8.41		0.00	8937.28
						30.00		30.00	32543.77
		X4	FB-FA	M	2.30②	0.280	0.30	0.00	(0.27)
						8.41		0.00	8937.30
						30.00		30.00	32543.77
		X5	FB-FA	M	2.34②	0.281	0.30	0.00	(0.28)
						8.42		0.01	8950.46
						30.00		30.00	32543.77
		X6	FA-FA	M	2.62②	0.222	0.34	0.00	(0.21)
						6.66		0.09	6224.78
						30.00		30.00	29292.52
	7F	X1	FA-FA	M	2.92②	0.218	0.34	0.00	(0.22)
						7.86		0.08	7348.32
						36.00		36.00	34061.02
		X2	FA-FA	M	2.68②	0.277	0.30	0.00	(0.28)
						9.97		0.00	10593.31
						36.00		36.00	37962.52
		X3	FB-FA	M	2.41②	0.276	0.30	0.00	(0.28)
						9.95		0.00	10575.38
						36.00		36.00	37962.52
		X4	FB-FA	M	2.41②	0.276	0.30	0.00	(0.28)
						9.95		0.00	10575.39
						36.00		36.00	37962.52
		X5	FA-FA	M	2.68②	0.277	0.30	0.00	(0.28)
						9.97		0.00	10593.32
						36.00		36.00	37962.52
		X6	FA-FA	M	2.92②	0.218	0.34	0.00	(0.22)
						7.86		0.08	7348.32
						36.00		36.00	34061.02
	6F	X1	FA-FA	M	2.61②	0.251	0.51	0.00	(0.24)
						9.02		0.08	8436.20
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FB-FA	M	2.39②	0.280	0.38	0.00	(0.28)
						10.08		0.00	12596.87
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FB-FA	M	2.30②	0.279	0.38	0.00	(0.28)
						10.06		0.00	12571.47
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FB-FA	M	2.30②	0.279	0.38	0.00	(0.28)
						10.06		0.00	12571.48
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FB-FA	M	2.39②	0.280	0.38	0.00	(0.28)
						10.08		0.00	12596.87
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FA-FA	M	2.61②	0.251	0.51	0.00	(0.24)
						9.02		0.08	8436.21
						36.00		36.00	35423.52
	5F	X1	FA-FA	M	2.83②	0.286	0.51	0.00	(0.27)
						10.30		0.08	9626.07
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FA-FA	M	2.60②	0.321	0.38	0.00	(0.32)
						11.54		0.00	14425.75
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FB-FA	M	2.28②	0.320	0.38	0.00	(0.32)
						11.51		0.00	14391.18
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FB-FA	M	2.28②	0.320	0.38	0.00	(0.32)
						11.51		0.00	14391.19
						36.00		36.00	45062.52

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	5F	X5	FA-FA	M	2.59②	0.321	0.38	0.00	(0.32)
						11.54		0.00	14425.77
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FA-FA	M	2.83②	0.286	0.51	0.00	(0.27)
						10.30		0.08	9626.06
						36.00		36.00	35423.52
	4F	X1	FA-FA	M	3.26②	0.323	0.51	0.00	(0.31)
						11.61		0.08	10859.40
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FB-FA	M	4.68②	0.363	0.38	0.00	(0.36)
						13.06		0.00	16320.27
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FB-FA	M	2.36②	0.362	0.38	0.00	(0.36)
						13.02		0.00	16274.14
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FB-FA	M	2.36②	0.362	0.38	0.00	(0.36)
						13.02		0.00	16274.16
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FB-FA	M	4.66②	0.363	0.38	0.00	(0.36)
						13.06		0.00	16320.29
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FA-FA	M	3.25②	0.323	0.51	0.00	(0.31)
						11.61		0.08	10859.39
						36.00		36.00	35423.52
	3F	X1	FB-FA	M	4.98②	0.360	0.51	0.00	(0.34)
						12.97		0.07	12129.63
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FB-FA	M	2.37②	0.390	0.36	0.00	(0.39)
						14.04		0.00	18427.19
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FB-FA	M	2.33②	0.389	0.36	0.00	(0.39)
						13.99		0.00	18366.76
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FB-FA	M	2.33②	0.389	0.36	0.00	(0.39)
						13.99		0.00	18366.79
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FB-FA	M	2.37②	0.390	0.36	0.00	(0.39)
						14.04		0.00	18427.23
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FB-FA	M	4.99②	0.360	0.51	0.00	(0.34)
						12.97		0.07	12129.60
						36.00		36.00	35423.52
	2F	X1	FB-FA	M	4.57②	0.399	0.51	0.00	(0.38)
						14.37		0.08	13432.24
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FB-FA	M	3.14②	0.433	0.36	0.00	(0.44)
						15.58		0.00	20442.98
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FB-FA	M	2.53②	0.431	0.36	0.00	(0.43)
						15.52		0.00	20365.67
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FB-FA	M	2.54②	0.431	0.36	0.00	(0.43)
						15.52		0.00	20365.69
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FB-FA	M	3.14②	0.433	0.36	0.00	(0.44)
						15.58		0.00	20443.00
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FB-FA	M	4.57②	0.399	0.51	0.00	(0.38)
						14.37		0.08	13432.16
						36.00		36.00	35423.52
	1F	X1	FD-FD	M	4.13②	0.581	0.51	0.00	(0.55*)
						20.92		0.05	19557.41
						36.00		36.00	35423.52
		X2	FD-FD	M	27.48②	0.593	0.36	0.00	(0.60*)

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	1F	X2	FD-FD	M	27.48②	21.36	0.36	0.00	28037.03
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FD-FD	M	3.90②	0.591	0.36	0.00	(0.59*)
						21.27		0.00	27921.62
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FD-FD	M	3.91②	0.591	0.36	0.00	(0.59*)
						21.27		0.00	27921.63
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FD-FD	M	27.56②	0.593	0.36	0.00	(0.60*)
						21.36		0.00	28037.09
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FD-FD	M	4.13②	0.581	0.51	0.00	(0.55*)
						20.92		0.05	19557.33
						36.00		36.00	35423.52
Y3	15F	X1	FA-FA	M	2.72②	0.003	0.27	0.00	(0.00)
						0.09		0.08	82.20
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FA-FA	M	2.74②	0.010	0.24	0.00	(0.01)
						0.27		0.01	281.61
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	2.69②	0.010	0.24	0.00	(0.01)
						0.27		0.00	283.57
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	2.69②	0.010	0.24	0.00	(0.01)
						0.27		0.00	283.57
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	2.74②	0.010	0.24	0.00	(0.01)
						0.27		0.01	281.61
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	2.72②	0.003	0.27	0.00	(0.00)
						0.09		0.08	82.20
						27.00		27.00	25356.47
	14F	X1	FA-FA	M	4.41②	0.004	0.27	0.00	(0.00)
						0.11		0.07	102.23
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FA-FA	M	2.51②	0.017	0.24	0.00	(0.02)
						0.46		0.01	492.40
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FB-FA	M	2.43②	0.017	0.24	0.00	(0.02)
						0.47		0.00	498.36
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FB-FA	M	2.43②	0.017	0.24	0.00	(0.02)
						0.47		0.00	498.36
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	2.51②	0.017	0.24	0.00	(0.02)
						0.46		0.01	492.40
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	4.41②	0.004	0.27	0.00	(0.00)
						0.11		0.07	102.23
						27.00		27.00	25356.47
	13F	X1	FA-FA	M	6.06②	0.002	0.27	0.00	(0.00)
						0.04		0.07	39.01
						27.00		27.00	25356.47
		X2	FB-FA	M	2.43②	0.019	0.24	0.00	(0.02)
						0.52		0.01	554.58
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FB-FA	M	2.26②	0.020	0.24	0.00	(0.02)
						0.53		0.00	563.47
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FB-FA	M	2.26②	0.020	0.24	0.00	(0.02)
						0.53		0.00	563.47
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FB-FA	M	2.43②	0.019	0.24	0.00	(0.02)
						0.52		0.01	554.58

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	13F	X5	FB-FA	M	2.43②	27.00	0.24	27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	6.06②	0.002	0.27	0.00	(0.00)
						0.04		0.07	39.01
						27.00		27.00	25356.47
	12F	X1	FA-FA	M	4.02②	0.000	0.27	0.00	(-0.03)
						0.00		0.06	-102.97
						27.00		27.00	-3898.22
		X2	FB-FA	M	2.26②	0.016	0.24	0.00	(0.02)
						0.45		0.01	472.97
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FB-FA	M	2.26②	0.017	0.24	0.00	(0.02)
						0.46		0.00	484.02
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FB-FA	M	2.26②	0.017	0.24	0.00	(0.02)
						0.46		0.00	484.02
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FB-FA	M	2.26②	0.016	0.24	0.00	(0.02)
						0.45		0.01	472.96
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	4.02②	0.000	0.27	0.00	(-0.03)
						0.00		0.06	-102.97
						27.00		27.00	-3898.22
	11F	X1	FA-FA	M	2.69②	0.000	0.27	0.00	(-0.08)
						0.00		0.05	-306.06
						27.00		27.00	-3898.22
		X2	FA-FA	M	2.90②	0.009	0.24	0.00	(0.01)
						0.24		0.02	251.96
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	2.60②	0.009	0.24	0.00	(0.01)
						0.25		0.00	264.78
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	2.60②	0.009	0.24	0.00	(0.01)
						0.25		0.00	264.78
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	2.90②	0.009	0.24	0.00	(0.01)
						0.24		0.02	251.95
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	2.69②	0.000	0.27	0.00	(-0.08)
						0.00		0.05	-306.06
						27.00		27.00	-3898.22
	10F	X1	FA-FA	M	2.70②	0.000	0.34	0.00	(-0.11)
						0.00		0.05	-595.46
						30.00		30.00	-5450.02
		X2	FA-FA	M	2.89②	0.000	0.30	0.00	(-0.01)
						0.00		0.01	-56.13
						30.00		30.00	-5450.02
		X3	FB-FA	M	2.42②	0.000	0.30	0.00	(-0.01)
						0.00		0.00	-47.82
						30.00		30.00	-5450.02
		X4	FB-FA	M	2.42②	0.000	0.30	0.00	(-0.01)
						0.00		0.00	-47.82
						30.00		30.00	-5450.02
		X5	FA-FA	M	2.89②	0.000	0.30	0.00	(-0.01)
						0.00		0.01	-56.14
						30.00		30.00	-5450.02
		X6	FA-FA	M	2.70②	0.000	0.34	0.00	(-0.11)
						0.00		0.05	-595.46
						30.00		30.00	-5450.02
	9F	X1	FA-FA	M	2.58②	0.000	0.34	0.00	(-0.17)
						0.00		0.05	-941.59
						30.00		30.00	-5450.02
		X2	FB-FA	M	2.36②	0.000	0.30	0.00	(-0.07)
						0.00		0.02	-364.89
						30.00		30.00	-5450.02

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	9F	X3	FB-FA	M	2.29②	0.000	0.30	0.00	(-0.07)
						0.00		0.00	-358.30
						30.00		30.00	-5450.02
		X4	FB-FA	M	2.29②	0.000	0.30	0.00	(-0.07)
						0.00		0.00	-358.31
						30.00		30.00	-5450.02
		X5	FB-FA	M	2.36②	0.000	0.30	0.00	(-0.07)
						0.00		0.02	-364.90
						30.00		30.00	-5450.02
		X6	FA-FA	M	2.58②	0.000	0.34	0.00	(-0.17)
						0.00		0.05	-941.59
						30.00		30.00	-5450.02
	8F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.34	0.00	(-0.25)
						0.00		0.05	-1380.81
						30.00		30.00	-5450.02
		X2	FB-FB	M	2.41②	0.000	0.30	0.00	(-0.14)
						0.00		0.02	-783.40
						30.00		30.00	-5450.02
		X3	FA-FA	M	2.65②	0.000	0.30	0.00	(-0.14)
						0.00		0.00	-778.41
						30.00		30.00	-5450.02
		X4	FA-FA	M	2.64②	0.000	0.30	0.00	(-0.14)
						0.00		0.00	-778.41
						30.00		30.00	-5450.02
		X5	FB-FB	M	2.41②	0.000	0.30	0.00	(-0.14)
						0.00		0.02	-783.41
						30.00		30.00	-5450.02
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.34	0.00	(-0.25)
						0.00		0.05	-1380.81
						30.00		30.00	-5450.02
	7F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.34	0.00	(-0.35)
						0.00		0.04	-1923.83
						36.00		36.00	-5450.02
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.30	0.00	(-0.25)
						0.00		0.02	-1339.75
						36.00		36.00	-5450.02
		X3	FA-FA	M	2.73②	0.000	0.30	0.00	(-0.25)
						0.00		0.00	-1335.78
						36.00		36.00	-5450.02
		X4	FA-FA	M	2.72②	0.000	0.30	0.00	(-0.25)
						0.00		0.00	-1335.78
						36.00		36.00	-5450.02
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.30	0.00	(-0.25)
						0.00		0.02	-1339.77
						36.00		36.00	-5450.02
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.34	0.00	(-0.35)
						0.00		0.04	-1923.85
						36.00		36.00	-5450.02
	6F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.51	0.00	(-0.38)
						0.00		0.05	-2616.75
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.32)
						0.00		0.02	-2174.38
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FB-FB	M	2.25②	0.000	0.38	0.00	(-0.32)
						0.00		0.00	-2170.30
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FB-FB	M	2.25②	0.000	0.38	0.00	(-0.32)
						0.00		0.00	-2170.31
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.32)
						0.00		0.02	-2174.41
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.51	0.00	(-0.38)

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	6F	X6	FC-FC	M	1.82①	0.00	0.51	0.05	-2616.76
						36.00		36.00	-6812.52
	5F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.51	0.00	(-0.49)
						0.00		0.04	-3350.33
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.44)
						0.00		0.02	-2993.01
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.44)
						0.00		0.00	-2989.83
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.44)
						0.00		0.00	-2989.84
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.44)
						0.00		0.02	-2993.04
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.51	0.00	(-0.49)
						0.00		0.04	-3350.35
						36.00		36.00	-6812.52
	4F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.51	0.00	(-0.61)
						0.00		0.04	-4161.87
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.58)
						0.00		0.03	-3930.79
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.58)
						0.00		0.00	-3929.89
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.58)
						0.00		0.00	-3929.90
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.58)
						0.00		0.03	-3930.84
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.51	0.00	(-0.61)
						0.00		0.04	-4161.88
						36.00		36.00	-6812.52
	3F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.51	0.00	(-0.74)
						0.00		0.03	-5035.05
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.73)
						0.00		0.03	-4967.39
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.73)
						0.00		0.00	-4969.40
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.73)
						0.00		0.00	-4969.42
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.73)
						0.00		0.03	-4967.46
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.51	0.00	(-0.74)
						0.00		0.03	-5035.06
						36.00		36.00	-6812.52
	2F	X1	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.51	0.00	(-0.88*)
						0.00		0.04	-5961.59
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.04	-6065.79
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.00	-6070.79

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	2F	X3	FC-FC	M	1.60①	36.00	0.36	36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.00	-6070.82
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.04	-6065.88
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.51	0.00	(-0.88*)
						0.00		0.04	-5961.60
						36.00		36.00	-6812.52
	1F	X1	FB-FB	M	2.09①	0.000	0.51	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.84①	0.000	0.36	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.84①	0.000	0.36	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.84①	0.000	0.36	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.84①	0.000	0.36	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FB-FB	M	2.09①	0.000	0.51	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52

c) ＲＣ壁の部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 ， S ： せん断破壊）

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X2	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X5	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.034	0.9	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.2	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.7	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.3	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.6	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X3	8F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.3	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.6	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.3	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.3	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.034	0.9	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.2	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.7	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.034	0.9	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.3	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.6	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.035	0.9	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.3	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.6	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.035	0.9	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.3	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.3	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X5	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.034	0.9	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00

U-5.1.3　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛
P4			靭性
P5			接合

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
横補剛　：　［ o ］充分　［ x ］不足
靭性　：　脆性破壊部材の種別　［ o ］: 靭性破壊部材　［ x ］: 脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　［ o ］: 保有耐力接合　［ x ］: 非保有耐力接合
　　［(o)］: 保有耐力接合とみなす　［---］: 両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q･D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	σo/Fc	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靭性
P4	τu/Fc		接合
P5	N/No		

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
　　：　[*] ： 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
Ho/D　：　（柱の内のり長さ／柱のせい）または（２･Ｍ／Ｑ･Ｄ）
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度
Pt　：　引張鉄筋比（%）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
N/No　：　ＲＣの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
　　：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
　　：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）
N/No　：　崩壊メカニズム時の軸方向荷重／ＳＲＣ断面としての最大圧縮耐力。
Ru　：　コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
　　（ＳＲＣ柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします）
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
靭性　：　脆性破壊部材の種別　［ o ］: 靭性破壊部材　［ x ］: 脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　［ o ］: 保有耐力接合　［ x ］: 非保有耐力接合
　　［(o)］: 保有耐力接合とみなす　［---］: 両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc		λe1
P2			λe2
P3			靭性
P4			接合

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 ， S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
λe1　：　筋違材の有効細長比（右上り）
λe2　：　筋違材の有効細長比（左上り）
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

Y方向正加力時　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
1F	X1	RC	FD-FD	M	4.14②	0.58	0.51	0.001	
	X2	RC	FD-FD	M	32.02②	0.59	0.36	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	3.93②	0.59	0.36	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	3.97②	0.59	0.36	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	32.12②	0.59	0.36	0.000	
	X6	RC	FD-FD	M	4.14②	0.58	0.51	0.001	

Y方向負加力時　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
1F	X1	RC	FD-FD	M	4.13②	0.58	0.51	0.001	
	X2	RC	FD-FD	M	27.48②	0.59	0.36	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	3.90②	0.59	0.36	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	3.91②	0.59	0.36	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	27.56②	0.59	0.36	0.000	
	X6	RC	FD-FD	M	4.13②	0.58	0.51	0.001	

U-5.1.4　S造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　：長期せん断力　(kN)
Qm　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：はりのせん断耐力　(kN)
n　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L	0	-81.2	1.200	265.4	237.2	≦	556.1	OK
		R		85.3			403.8	≦		
	X2	L	0	-83.4	1.100	279.3	223.9	≦	556.1	OK
		R	0	83.2			390.4	≦		
	X3	L	0	-83.3	1.100	279.2	223.9	≦	556.1	OK
		R	0	83.3			390.4	≦		
	X4	L	0	-83.2	1.100	279.1	223.9	≦	556.1	OK
		R	0	83.4			390.4	≦		
	X5	L	0	-85.3	1.100	276.7	219.0	≦	556.1	OK
		R	0	81.2			385.6	≦		
15F	X1	L	0	-119.8	1.100	275.9	183.7	≦	556.1	OK
		R	0	122.0			425.5	≦		
	X2	L	0	-120.9	1.100	279.2	186.2	≦	556.1	OK
		R	0	120.9			428.1	≦		
	X3	L	0	-120.9	1.100	279.2	186.2	≦	556.1	OK
		R	0	120.9			428.1	≦		
	X4	L	0	-120.9	1.100	279.2	186.2	≦	556.1	OK
		R	0	120.9			428.1	≦		
	X5	L	0	-122.0	1.100	275.4	180.9	≦	556.1	OK

Y2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	X5	R	0	119.8	1.100	275.4	422.7	≦	556.1	OK
14F	X1	L	0	-124.7	1.100	407.7	323.8	≦	784.3	OK
		R	0	127.8			576.3	≦		
	X2	L	0	-126.3	1.100	462.7	382.7	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			635.2	≦		
	X3	L	0	-126.2	1.100	462.7	382.7	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			635.2	≦		
	X4	L	0	-126.2	1.100	462.6	382.7	≦	770.3	OK
		R	0	126.3			635.2	≦		
	X5	L	0	-127.8	1.100	408.0	321.0	≦	784.3	OK
		R	0	124.7			573.4	≦		
13F	X1	L	0	-124.7	1.100	407.8	323.9	≦	784.3	OK
		R	0	127.7			576.3	≦		
	X2	L	0	-126.2	1.100	462.7	382.7	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			635.2	≦		
	X3	L	0	-126.2	1.100	462.7	382.7	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			635.2	≦		
	X4	L	0	-126.2	1.100	462.7	382.7	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			635.2	≦		
	X5	L	0	-127.7	1.100	408.0	321.0	≦	784.3	OK
		R	0	124.7			573.5	≦		
12F	X1	L	0	-124.7	1.100	407.7	323.9	≦	784.3	OK
		R	0	127.8			576.3	≦		
	X2	L	0	-126.2	1.100	462.7	382.7	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			635.2	≦		
	X3	L	0	-126.2	1.100	462.7	382.7	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			635.2	≦		
	X4	L	0	-126.2	1.100	462.7	382.7	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			635.2	≦		
	X5	L	0	-127.8	1.100	408.0	321.0	≦	784.3	OK
		R	0	124.7			573.5	≦		
11F	X1	L	0	-129.4	1.100	634.8	568.9	≦	920.0	OK
		R	0	133.7			832.0	≦		
	X2	L	0	-131.6	1.100	725.8	666.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			929.8	≦		
	X3	L	0	-131.5	1.100	725.7	666.7	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			929.8	≦		
	X4	L	0	-131.5	1.100	725.7	666.7	≦	980.4	OK
		R	0	131.6			929.8	≦		
	X5	L	0	-133.7	1.100	636.1	566.0	≦	920.0	OK
		R	0	129.4			829.1	≦		
10F	X1	L	0	-129.5	1.100	634.8	568.9	≦	920.0	OK
		R	0	133.6			832.0	≦		
	X2	L	0	-131.6	1.100	725.8	666.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			929.8	≦		
	X3	L	0	-131.5	1.100	725.7	666.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			929.8	≦		
	X4	L	0	-131.5	1.100	725.7	666.7	≦	980.4	OK
		R	0	131.6			929.8	≦		
	X5	L	0	-133.6	1.100	636.1	566.0	≦	920.0	OK
		R	0	129.5			829.1	≦		
9F	X1	L	0	-129.4	1.100	634.8	568.9	≦	920.0	OK
		R	0	133.7			832.0	≦		
	X2	L	0	-131.6	1.100	725.8	666.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			929.8	≦		
	X3	L	0	-131.5	1.100	725.7	666.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			929.8	≦		
	X4	L	0	-131.5	1.100	725.7	666.7	≦	980.4	OK
		R	0	131.6			929.8	≦		
	X5	L	0	-133.7	1.100	636.1	566.0	≦	920.0	OK
		R	0	129.4			829.1	≦		
8F	X1	L	0	-132.2	1.100	807.7	756.3	≦	1161.7	OK
		R	0	137.1			1025.5	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			1125.9	≦		

Y2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	X3	L	0	-134.6	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			1125.9	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	901.1	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			1125.9	≦		
	X5	L	0	-137.1	1.100	809.5	753.4	≦	1161.7	OK
		R	0	132.2			1022.6	≦		
7F	X1	L	0	-132.2	1.100	807.7	756.3	≦	1161.7	OK
		R	0	137.0			1025.5	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			1125.9	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			1125.9	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	901.1	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			1125.9	≦		
	X5	L	0	-137.0	1.100	809.5	753.4	≦	1161.7	OK
		R	0	132.2			1022.6	≦		
6F	X1	L	0	-132.1	1.100	807.6	756.3	≦	1161.7	OK
		R	0	137.1			1025.5	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			1125.9	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			1125.9	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	901.1	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			1125.9	≦		
	X5	L	0	-137.1	1.100	809.6	753.4	≦	1161.7	OK
		R	0	132.1			1022.7	≦		
5F	X1	L	0	-132.1	1.100	807.6	756.3	≦	1161.7	OK
		R	0	137.1			1025.5	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			1125.9	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			1125.9	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	901.1	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			1125.9	≦		
	X5	L	0	-137.1	1.100	809.6	753.5	≦	1161.7	OK
		R	0	132.1			1022.7	≦		
4F	X1	L	0	-132.0	1.100	807.6	756.3	≦	1161.7	OK
		R	0	137.2			1025.5	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			1125.9	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			1125.9	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	901.1	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			1125.9	≦		
	X5	L	0	-137.2	1.100	809.7	753.5	≦	1161.7	OK
		R	0	132.0			1022.7	≦		
3F	X1	L	0	-132.0	1.100	807.5	756.3	≦	1161.7	OK
		R	0	137.2			1025.5	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	901.3	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			1125.9	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			1125.9	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	901.1	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			1125.9	≦		
	X5	L	0	-137.2	1.100	809.7	753.5	≦	1161.7	OK
		R	0	132.0			1022.7	≦		
2F	X1	L	0	-131.9	1.100	807.4	756.3	≦	1161.7	OK
		R	0	137.3			1025.5	≦		
	X2	L	0	-134.6	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			1125.9	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			1125.9	≦		
	X4	L	0	-134.6	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			1125.9	≦		
	X5	L	0	-137.3	1.100	809.8	753.5	≦	1161.7	OK

Y2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
2F	X5	R	0	131.9	1.100	809.8	1022.7	≦	1161.7	OK
1F	X1	L		-187.3	1.200	1279.4	1348.0	≦	6133.6	OK
		R		240.6			1775.9	≦		
	X2	L		-217.4	1.200	1677.4	1795.4	≦	5778.8	OK
		R		210.4			2223.3	≦		
	X3	L		-213.9	1.200	1672.3	1792.9	≦	5789.6	OK
		R		213.9			2220.7	≦		
	X4	L		-210.4	1.200	1643.5	1761.7	≦	5736.2	OK
		R		217.4			2189.6	≦		
	X5	L		-240.6	1.200	2121.0	2304.6	≦	6022.0	OK
		R		187.3			2732.5	≦		

Y3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L	0	-81.2	1.200	265.3	237.2	≦	556.1	OK
		R		85.3			403.7	≦		
	X2	L	0	-83.4	1.100	279.3	223.9	≦	556.1	OK
		R	0	83.2			390.4	≦		
	X3	L	0	-83.3	1.100	279.2	223.9	≦	556.1	OK
		R	0	83.3			390.4	≦		
	X4	L	0	-83.2	1.100	279.1	223.9	≦	556.1	OK
		R	0	83.4			390.4	≦		
	X5	L	0	-85.3	1.100	276.7	219.0	≦	556.1	OK
		R	0	81.2			385.6	≦		
15F	X1	L	0	-119.8	1.100	275.9	183.7	≦	556.1	OK
		R	0	122.0			425.5	≦		
	X2	L	0	-120.9	1.100	279.2	186.2	≦	556.1	OK
		R	0	120.9			428.1	≦		
	X3	L	0	-120.9	1.100	279.2	186.2	≦	556.1	OK
		R	0	120.9			428.1	≦		
	X4	L	0	-120.9	1.100	279.2	186.2	≦	556.1	OK
		R	0	120.9			428.1	≦		
	X5	L	0	-122.0	1.100	275.4	180.9	≦	556.1	OK
		R	0	119.8			422.7	≦		
14F	X1	L	0	-124.7	1.100	407.7	323.8	≦	784.3	OK
		R	0	127.8			576.3	≦		
	X2	L	0	-126.3	1.100	462.7	382.7	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			635.2	≦		
	X3	L	0	-126.2	1.100	462.7	382.7	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			635.2	≦		
	X4	L	0	-126.2	1.100	462.6	382.7	≦	770.3	OK
		R	0	126.3			635.2	≦		
	X5	L	0	-127.8	1.100	408.0	321.0	≦	784.3	OK
		R	0	124.7			573.4	≦		
13F	X1	L	0	-124.7	1.100	407.8	323.9	≦	784.3	OK
		R	0	127.7			576.3	≦		
	X2	L	0	-126.2	1.100	462.7	382.7	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			635.2	≦		
	X3	L	0	-126.2	1.100	462.7	382.7	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			635.2	≦		
	X4	L	0	-126.2	1.100	462.7	382.7	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			635.2	≦		
	X5	L	0	-127.7	1.100	408.0	321.0	≦	784.3	OK
		R	0	124.7			573.5	≦		
12F	X1	L	0	-124.7	1.100	407.7	323.9	≦	784.3	OK
		R	0	127.8			576.3	≦		
	X2	L	0	-126.2	1.100	462.7	382.7	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			635.2	≦		
	X3	L	0	-126.2	1.100	462.7	382.7	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			635.2	≦		
	X4	L	0	-126.2	1.100	462.7	382.7	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			635.2	≦		
	X5	L	0	-127.8	1.100	408.0	321.0	≦	784.3	OK
		R	0	124.7			573.5	≦		
11F	X1	L	0	-129.4	1.100	634.8	568.9	≦	920.0	OK

Y3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	X1	R	0	133.7	1.100	634.8	832.0	≦	920.0	OK
	X2	L	0	-131.6	1.100	725.8	666.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			929.8	≦		
	X3	L	0	-131.5	1.100	725.7	666.7	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			929.8	≦		
	X4	L	0	-131.5	1.100	725.7	666.7	≦	980.4	OK
		R	0	131.6			929.8	≦		
	X5	L	0	-133.7	1.100	636.1	566.0	≦	920.0	OK
		R	0	129.4			829.1	≦		
10F	X1	L	0	-129.5	1.100	634.8	568.9	≦	920.0	OK
		R	0	133.6			832.0	≦		
	X2	L	0	-131.6	1.100	725.8	666.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			929.8	≦		
	X3	L	0	-131.5	1.100	725.7	666.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			929.8	≦		
	X4	L	0	-131.5	1.100	725.7	666.7	≦	980.4	OK
		R	0	131.6			929.8	≦		
	X5	L	0	-133.6	1.100	636.1	566.0	≦	920.0	OK
		R	0	129.5			829.1	≦		
9F	X1	L	0	-129.4	1.100	634.8	568.9	≦	920.0	OK
		R	0	133.7			832.0	≦		
	X2	L	0	-131.6	1.100	725.8	666.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			929.8	≦		
	X3	L	0	-131.5	1.100	725.7	666.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			929.8	≦		
	X4	L	0	-131.5	1.100	725.7	666.7	≦	980.4	OK
		R	0	131.6			929.8	≦		
	X5	L	0	-133.7	1.100	636.1	566.0	≦	920.0	OK
		R	0	129.4			829.1	≦		
8F	X1	L	0	-132.2	1.100	807.7	756.3	≦	1161.7	OK
		R	0	137.1			1025.5	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			1125.9	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			1125.9	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	901.1	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			1125.9	≦		
	X5	L	0	-137.1	1.100	809.5	753.4	≦	1161.7	OK
		R	0	132.2			1022.6	≦		
7F	X1	L	0	-132.2	1.100	807.7	756.3	≦	1161.7	OK
		R	0	137.0			1025.5	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			1125.9	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			1125.9	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	901.1	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			1125.9	≦		
	X5	L	0	-137.0	1.100	809.5	753.4	≦	1161.7	OK
		R	0	132.2			1022.6	≦		
6F	X1	L	0	-132.1	1.100	807.6	756.3	≦	1161.7	OK
		R	0	137.1			1025.5	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			1125.9	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			1125.9	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	901.1	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			1125.9	≦		
	X5	L	0	-137.1	1.100	809.6	753.4	≦	1161.7	OK
		R	0	132.1			1022.7	≦		
5F	X1	L	0	-132.1	1.100	807.6	756.3	≦	1161.7	OK
		R	0	137.1			1025.5	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			1125.9	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			1125.9	≦		

Y3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
5F	X4	L	0	-134.5	1.100	901.1	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			1125.9	≦		
	X5	L	0	-137.1	1.100	809.6	753.5	≦	1161.7	OK
		R	0	132.1			1022.7	≦		
4F	X1	L	0	-132.0	1.100	807.6	756.3	≦	1161.7	OK
		R	0	137.2			1025.5	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			1125.9	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			1125.9	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	901.1	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			1125.9	≦		
	X5	L	0	-137.2	1.100	809.7	753.5	≦	1161.7	OK
		R	0	132.0			1022.7	≦		
3F	X1	L	0	-132.0	1.100	807.5	756.3	≦	1161.7	OK
		R	0	137.2			1025.5	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	901.3	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			1125.9	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			1125.9	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	901.1	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			1125.9	≦		
	X5	L	0	-137.2	1.100	809.7	753.5	≦	1161.7	OK
		R	0	132.0			1022.7	≦		
2F	X1	L	0	-131.9	1.100	807.4	756.3	≦	1161.7	OK
		R	0	137.3			1025.5	≦		
	X2	L	0	-134.6	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			1125.9	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			1125.9	≦		
	X4	L	0	-134.6	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			1125.9	≦		
	X5	L	0	-137.3	1.100	809.8	753.5	≦	1161.7	OK
		R	0	131.9			1022.7	≦		
1F	X1	L		-187.3	1.200	1274.9	1342.6	≦	6125.4	OK
		R		240.6			1770.4	≦		
	X2	L		-217.4	1.200	1676.4	1794.3	≦	5778.4	OK
		R		210.4			2222.1	≦		
	X3	L		-213.9	1.200	1671.3	1791.7	≦	5789.6	OK
		R		213.9			2219.5	≦		
	X4	L		-210.4	1.200	1642.7	1760.9	≦	5736.3	OK
		R		217.4			2188.7	≦		
	X5	L		-240.6	1.200	2121.2	2304.8	≦	6021.3	OK
		R		187.3			2732.7	≦		

Y2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L	0	-81.2	1.100	-276.7	385.6	≦	556.1	OK
		R	0	85.3			219.0	≦		
	X2	L	0	-83.4	1.100	-279.1	390.4	≦	556.1	OK
		R	0	83.2			223.9	≦		
	X3	L	0	-83.3	1.100	-279.2	390.4	≦	556.1	OK
		R	0	83.3			223.9	≦		
	X4	L	0	-83.2	1.100	-279.3	390.4	≦	556.1	OK
		R	0	83.4			223.9	≦		
	X5	L		-85.3	1.200	-265.4	403.8	≦	556.1	OK
		R	0	81.2			237.2	≦		
15F	X1	L	0	-119.8	1.100	-275.4	422.7	≦	556.1	OK
		R	0	122.0			180.9	≦		
	X2	L	0	-120.9	1.100	-279.2	428.1	≦	556.1	OK
		R	0	120.9			186.2	≦		
	X3	L	0	-120.9	1.100	-279.2	428.1	≦	556.1	OK
		R	0	120.9			186.2	≦		
	X4	L	0	-120.9	1.100	-279.2	428.1	≦	556.1	OK
		R	0	120.9			186.2	≦		

Y2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	X5	L	0	-122.0	1.100	-275.9	425.5	≦	556.1	OK
		R	0	119.8			183.7	≦		
14F	X1	L	0	-124.7	1.100	-408.0	573.4	≦	784.3	OK
		R	0	127.8			321.0	≦		
	X2	L	0	-126.3	1.100	-462.6	635.2	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			382.7	≦		
	X3	L	0	-126.2	1.100	-462.7	635.2	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			382.7	≦		
	X4	L	0	-126.2	1.100	-462.7	635.2	≦	770.3	OK
		R	0	126.3			382.7	≦		
	X5	L	0	-127.8	1.100	-407.7	576.3	≦	784.3	OK
		R	0	124.7			323.8	≦		
13F	X1	L	0	-124.7	1.100	-408.0	573.5	≦	784.3	OK
		R	0	127.7			321.0	≦		
	X2	L	0	-126.2	1.100	-462.7	635.2	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			382.7	≦		
	X3	L	0	-126.2	1.100	-462.7	635.2	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			382.7	≦		
	X4	L	0	-126.2	1.100	-462.7	635.2	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			382.7	≦		
	X5	L	0	-127.7	1.100	-407.8	576.3	≦	784.3	OK
		R	0	124.7			323.9	≦		
12F	X1	L	0	-124.7	1.100	-408.0	573.5	≦	784.3	OK
		R	0	127.8			321.0	≦		
	X2	L	0	-126.2	1.100	-462.7	635.2	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			382.7	≦		
	X3	L	0	-126.2	1.100	-462.7	635.2	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			382.7	≦		
	X4	L	0	-126.2	1.100	-462.7	635.2	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			382.7	≦		
	X5	L	0	-127.8	1.100	-407.7	576.3	≦	784.3	OK
		R	0	124.7			323.9	≦		
11F	X1	L	0	-129.4	1.100	-636.1	829.1	≦	920.0	OK
		R	0	133.7			566.0	≦		
	X2	L	0	-131.6	1.100	-725.7	929.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			666.7	≦		
	X3	L	0	-131.5	1.100	-725.7	929.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			666.7	≦		
	X4	L	0	-131.5	1.100	-725.8	929.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.6			666.8	≦		
	X5	L	0	-133.7	1.100	-634.8	832.0	≦	920.0	OK
		R	0	129.4			568.9	≦		
10F	X1	L	0	-129.5	1.100	-636.1	829.1	≦	920.0	OK
		R	0	133.6			566.0	≦		
	X2	L	0	-131.6	1.100	-725.7	929.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			666.7	≦		
	X3	L	0	-131.5	1.100	-725.7	929.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			666.8	≦		
	X4	L	0	-131.5	1.100	-725.8	929.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.6			666.8	≦		
	X5	L	0	-133.6	1.100	-634.8	832.0	≦	920.0	OK
		R	0	129.5			568.9	≦		
9F	X1	L	0	-129.4	1.100	-636.1	829.1	≦	920.0	OK
		R	0	133.7			566.0	≦		
	X2	L	0	-131.6	1.100	-725.7	929.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			666.7	≦		
	X3	L	0	-131.5	1.100	-725.7	929.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			666.8	≦		
	X4	L	0	-131.5	1.100	-725.8	929.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.6			666.8	≦		
	X5	L	0	-133.7	1.100	-634.8	832.0	≦	920.0	OK
		R	0	129.4			568.9	≦		
8F	X1	L	0	-132.2	1.100	-809.5	1022.6	≦	1161.7	OK
		R	0	137.1			753.4	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	-901.1	1125.9	≦	1161.7	OK

Y2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	X2	R	0	134.5	1.100	-901.1	856.7	≦	1161.7	OK
	X3	L	0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			856.7	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			856.7	≦		
	X5	L	0	-137.1	1.100	-807.7	1025.5	≦	1161.7	OK
		R	0	132.2			756.3	≦		
7F	X1	L	0	-132.2	1.100	-809.5	1022.6	≦	1161.7	OK
		R	0	137.0			753.4	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	-901.1	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			856.7	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			856.7	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			856.7	≦		
	X5	L	0	-137.0	1.100	-807.7	1025.5	≦	1161.7	OK
		R	0	132.2			756.3	≦		
6F	X1	L	0	-132.1	1.100	-809.6	1022.7	≦	1161.7	OK
		R	0	137.1			753.4	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	-901.1	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			856.7	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			856.7	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			856.7	≦		
	X5	L	0	-137.1	1.100	-807.6	1025.5	≦	1161.7	OK
		R	0	132.1			756.3	≦		
5F	X1	L	0	-132.1	1.100	-809.6	1022.7	≦	1161.7	OK
		R	0	137.1			753.5	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	-901.1	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			856.7	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			856.7	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			856.7	≦		
	X5	L	0	-137.1	1.100	-807.6	1025.5	≦	1161.7	OK
		R	0	132.1			756.3	≦		
4F	X1	L	0	-132.0	1.100	-809.7	1022.7	≦	1161.7	OK
		R	0	137.2			753.5	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	-901.1	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			856.7	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			856.7	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			856.7	≦		
	X5	L	0	-137.2	1.100	-807.6	1025.5	≦	1161.7	OK
		R	0	132.0			756.3	≦		
3F	X1	L	0	-132.0	1.100	-809.7	1022.7	≦	1161.7	OK
		R	0	137.2			753.5	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	-901.1	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			856.7	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			856.7	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	-901.3	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			856.7	≦		
	X5	L	0	-137.2	1.100	-807.5	1025.5	≦	1161.7	OK
		R	0	132.0			756.3	≦		
2F	X1	L	0	-131.9	1.100	-809.8	1022.7	≦	1161.7	OK
		R	0	137.3			753.5	≦		
	X2	L	0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			856.7	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			856.7	≦		
	X4	L	0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			856.7	≦		

Y2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
2F	X5	L	0	-137.3	1.100	-807.4	1025.5	≦	1161.7	OK
		R	0	131.9			756.3	≦		
1F	X1	L		-187.3	1.200	-2121.1	2732.5	≦	6022.0	OK
		R		240.6			2304.6	≦		
	X2	L		-217.4	1.200	-1643.5	2189.6	≦	5736.2	OK
		R		210.4			1761.7	≦		
	X3	L		-213.9	1.200	-1672.3	2220.7	≦	5789.6	OK
		R		213.9			1792.9	≦		
	X4	L		-210.4	1.200	-1677.4	2223.3	≦	5778.8	OK
		R		217.4			1795.4	≦		
	X5	L		-240.6	1.200	-1279.4	1775.9	≦	6133.6	OK
		R		187.3			1348.0	≦		

Y3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L	0	-81.2	1.100	-276.7	385.6	≦	556.1	OK
		R	0	85.3			219.0	≦		
	X2	L	0	-83.4	1.100	-279.1	390.4	≦	556.1	OK
		R	0	83.2			223.9	≦		
	X3	L	0	-83.3	1.100	-279.2	390.4	≦	556.1	OK
		R	0	83.3			223.9	≦		
	X4	L	0	-83.2	1.100	-279.3	390.4	≦	556.1	OK
		R	0	83.4			223.9	≦		
	X5	L		-85.3	1.200	-265.3	403.7	≦	556.1	OK
		R	0	81.2			237.2	≦		
15F	X1	L	0	-119.8	1.100	-275.4	422.7	≦	556.1	OK
		R	0	122.0			180.9	≦		
	X2	L	0	-120.9	1.100	-279.2	428.1	≦	556.1	OK
		R	0	120.9			186.2	≦		
	X3	L	0	-120.9	1.100	-279.2	428.1	≦	556.1	OK
		R	0	120.9			186.2	≦		
	X4	L	0	-120.9	1.100	-279.2	428.1	≦	556.1	OK
		R	0	120.9			186.2	≦		
	X5	L	0	-122.0	1.100	-275.9	425.5	≦	556.1	OK
		R	0	119.8			183.7	≦		
14F	X1	L	0	-124.7	1.100	-408.0	573.4	≦	784.3	OK
		R	0	127.8			321.0	≦		
	X2	L	0	-126.3	1.100	-462.6	635.2	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			382.7	≦		
	X3	L	0	-126.2	1.100	-462.7	635.2	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			382.7	≦		
	X4	L	0	-126.2	1.100	-462.7	635.2	≦	770.3	OK
		R	0	126.3			382.7	≦		
	X5	L	0	-127.8	1.100	-407.7	576.3	≦	784.3	OK
		R	0	124.7			323.8	≦		
13F	X1	L	0	-124.7	1.100	-408.0	573.5	≦	784.3	OK
		R	0	127.7			321.0	≦		
	X2	L	0	-126.2	1.100	-462.7	635.2	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			382.7	≦		
	X3	L	0	-126.2	1.100	-462.7	635.2	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			382.7	≦		
	X4	L	0	-126.2	1.100	-462.7	635.2	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			382.7	≦		
	X5	L	0	-127.7	1.100	-407.8	576.3	≦	784.3	OK
		R	0	124.7			323.9	≦		
12F	X1	L	0	-124.7	1.100	-408.0	573.5	≦	784.3	OK
		R	0	127.8			321.0	≦		
	X2	L	0	-126.2	1.100	-462.7	635.2	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			382.7	≦		
	X3	L	0	-126.2	1.100	-462.7	635.2	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			382.7	≦		
	X4	L	0	-126.2	1.100	-462.7	635.2	≦	770.3	OK
		R	0	126.2			382.7	≦		
	X5	L	0	-127.8	1.100	-407.7	576.3	≦	784.3	OK
		R	0	124.7			323.9	≦		

Y3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	X1	L	0	-129.4	1.100	-636.1	829.1	≦	920.0	OK
		R	0	133.7			566.0	≦		
	X2	L	0	-131.6	1.100	-725.7	929.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			666.7	≦		
	X3	L	0	-131.5	1.100	-725.7	929.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			666.7	≦		
	X4	L	0	-131.5	1.100	-725.8	929.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.6			666.8	≦		
	X5	L	0	-133.7	1.100	-634.8	832.0	≦	920.0	OK
		R	0	129.4			568.9	≦		
10F	X1	L	0	-129.5	1.100	-636.1	829.1	≦	920.0	OK
		R	0	133.6			566.0	≦		
	X2	L	0	-131.6	1.100	-725.7	929.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			666.7	≦		
	X3	L	0	-131.5	1.100	-725.7	929.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			666.8	≦		
	X4	L	0	-131.5	1.100	-725.8	929.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.6			666.8	≦		
	X5	L	0	-133.6	1.100	-634.8	832.0	≦	920.0	OK
		R	0	129.5			568.9	≦		
9F	X1	L	0	-129.4	1.100	-636.1	829.1	≦	920.0	OK
		R	0	133.7			566.0	≦		
	X2	L	0	-131.6	1.100	-725.7	929.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			666.7	≦		
	X3	L	0	-131.5	1.100	-725.7	929.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			666.8	≦		
	X4	L	0	-131.5	1.100	-725.8	929.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.6			666.8	≦		
	X5	L	0	-133.7	1.100	-634.8	832.0	≦	920.0	OK
		R	0	129.4			568.9	≦		
8F	X1	L	0	-132.2	1.100	-809.5	1022.6	≦	1161.7	OK
		R	0	137.1			753.4	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	-901.1	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			856.7	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			856.7	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			856.7	≦		
	X5	L	0	-137.1	1.100	-807.7	1025.5	≦	1161.7	OK
		R	0	132.2			756.3	≦		
7F	X1	L	0	-132.2	1.100	-809.5	1022.6	≦	1161.7	OK
		R	0	137.0			753.4	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	-901.1	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			856.7	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			856.7	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			856.7	≦		
	X5	L	0	-137.0	1.100	-807.7	1025.5	≦	1161.7	OK
		R	0	132.2			756.3	≦		
6F	X1	L	0	-132.1	1.100	-809.6	1022.7	≦	1161.7	OK
		R	0	137.1			753.4	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	-901.1	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			856.7	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			856.7	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			856.7	≦		
	X5	L	0	-137.1	1.100	-807.6	1025.5	≦	1161.7	OK
		R	0	132.1			756.3	≦		
5F	X1	L	0	-132.1	1.100	-809.6	1022.7	≦	1161.7	OK
		R	0	137.1			753.5	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	-901.1	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			856.7	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK

Y3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
5F	X3	R	0	134.6	1.100	-901.2	856.7	≦	1161.7	OK
	X4	L	0	-134.5	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			856.7	≦		
	X5	L	0	-137.1	1.100	-807.6	1025.5	≦	1161.7	OK
		R	0	132.1			756.3	≦		
4F	X1	L	0	-132.0	1.100	-809.7	1022.7	≦	1161.7	OK
		R	0	137.2			753.5	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	-901.1	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			856.7	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			856.7	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			856.7	≦		
	X5	L	0	-137.2	1.100	-807.6	1025.5	≦	1161.7	OK
		R	0	132.0			756.3	≦		
3F	X1	L	0	-132.0	1.100	-809.7	1022.7	≦	1161.7	OK
		R	0	137.2			753.5	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	-901.1	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			856.7	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			856.7	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	-901.3	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			856.7	≦		
	X5	L	0	-137.2	1.100	-807.5	1025.5	≦	1161.7	OK
		R	0	132.0			756.3	≦		
2F	X1	L	0	-131.9	1.100	-809.8	1022.7	≦	1161.7	OK
		R	0	137.3			753.5	≦		
	X2	L	0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			856.7	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			856.7	≦		
	X4	L	0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			856.7	≦		
	X5	L	0	-137.3	1.100	-807.4	1025.5	≦	1161.7	OK
		R	0	131.9			756.3	≦		
1F	X1	L		-187.3	1.200	-2121.2	2732.7	≦	6021.2	OK
		R		240.6			2304.8	≦		
	X2	L		-217.4	1.200	-1642.7	2188.7	≦	5736.3	OK
		R		210.4			1760.9	≦		
	X3	L		-213.9	1.200	-1671.3	2219.5	≦	5789.6	OK
		R		213.9			1791.7	≦		
	X4	L		-210.4	1.200	-1676.4	2222.1	≦	5778.4	OK
		R		217.4			1794.3	≦		
	X5	L		-240.6	1.200	-1274.9	1770.4	≦	6125.4	OK
		R		187.3			1342.6	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-81.2	1.200	2.4	78.3	≦	556.1	OK
		R		85.3			88.2	≦		
	X2	L		-83.4	1.200	0.7	82.6	≦	556.1	OK
		R		83.2			84.0	≦		
	X3	L		-83.3	1.200	-0.0	83.3	≦	556.1	OK
		R		83.3			83.3	≦		
	X4	L		-83.2	1.200	-0.7	84.0	≦	556.1	OK
		R		83.4			82.6	≦		
	X5	L		-85.3	1.200	-2.4	88.2	≦	556.1	OK
		R		81.2			78.3	≦		
15F	X1	L		-119.8	1.200	2.6	116.8	≦	556.1	OK
		R		122.0			125.1	≦		
	X2	L		-120.9	1.200	0.8	119.9	≦	556.1	OK
		R		120.9			121.9	≦		
	X3	L		-120.9	1.200	-0.0	120.9	≦	556.1	OK
		R		120.9			120.9	≦		
	X4	L		-120.9	1.200	-0.8	121.9	≦	556.1	OK

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	X4	R		120.9	1.200	-0.8	119.9	≦	556.1	OK
	X5	L		-122.0	1.200	-2.6	125.1	≦	556.1	OK
		R		119.8			116.8	≦		
14F	X1	L		-124.7	1.200	3.5	120.5	≦	784.3	OK
		R		127.8			131.9	≦		
	X2	L		-126.3	1.200	0.9	125.2	≦	770.3	OK
		R		126.2			127.3	≦		
	X3	L		-126.2	1.200	-0.0	126.2	≦	770.3	OK
		R		126.2			126.2	≦		
	X4	L		-126.2	1.200	-0.9	127.3	≦	770.3	OK
		R		126.3			125.2	≦		
	X5	L		-127.8	1.200	-3.5	131.9	≦	784.3	OK
		R		124.7			120.5	≦		
13F	X1	L		-124.7	1.200	5.1	118.6	≦	784.3	OK
		R		127.7			133.9	≦		
	X2	L		-126.2	1.200	0.9	125.2	≦	770.3	OK
		R		126.2			127.3	≦		
	X3	L		-126.2	1.200	-0.0	126.2	≦	770.3	OK
		R		126.2			126.2	≦		
	X4	L		-126.2	1.200	-0.9	127.3	≦	770.3	OK
		R		126.2			125.2	≦		
	X5	L		-127.7	1.200	-5.1	133.9	≦	784.3	OK
		R		124.7			118.6	≦		
12F	X1	L		-124.7	1.200	7.2	116.0	≦	784.3	OK
		R		127.8			136.4	≦		
	X2	L		-126.2	1.200	0.9	125.1	≦	770.3	OK
		R		126.2			127.3	≦		
	X3	L		-126.2	1.200	-0.0	126.2	≦	770.3	OK
		R		126.2			126.2	≦		
	X4	L		-126.2	1.200	-1.0	127.3	≦	770.3	OK
		R		126.2			125.1	≦		
	X5	L		-127.8	1.200	-7.2	136.4	≦	784.3	OK
		R		124.7			116.0	≦		
11F	X1	L		-129.4	1.200	11.1	116.1	≦	920.0	OK
		R		133.7			147.0	≦		
	X2	L		-131.6	1.200	0.7	130.7	≦	980.4	OK
		R		131.5			132.4	≦		
	X3	L		-131.5	1.200	-0.0	131.5	≦	980.4	OK
		R		131.5			131.5	≦		
	X4	L		-131.5	1.200	-0.7	132.4	≦	980.4	OK
		R		131.6			130.7	≦		
	X5	L		-133.7	1.200	-11.1	147.0	≦	920.0	OK
		R		129.4			116.1	≦		
10F	X1	L		-129.5	1.200	11.7	115.4	≦	920.0	OK
		R		133.6			147.7	≦		
	X2	L		-131.6	1.200	-0.1	131.7	≦	980.4	OK
		R		131.5			131.4	≦		
	X3	L		-131.5	1.200	-0.0	131.5	≦	980.4	OK
		R		131.5			131.5	≦		
	X4	L		-131.5	1.200	0.0	131.4	≦	980.4	OK
		R		131.6			131.7	≦		
	X5	L		-133.6	1.200	-11.7	147.7	≦	920.0	OK
		R		129.5			115.4	≦		
9F	X1	L		-129.4	1.200	13.4	113.4	≦	920.0	OK
		R		133.7			149.7	≦		
	X2	L		-131.6	1.200	-0.2	131.8	≦	980.4	OK
		R		131.5			131.3	≦		
	X3	L		-131.5	1.200	-0.0	131.5	≦	980.4	OK
		R		131.5			131.5	≦		
	X4	L		-131.5	1.200	0.2	131.3	≦	980.4	OK
		R		131.6			131.8	≦		
	X5	L		-133.7	1.200	-13.4	149.7	≦	920.0	OK
		R		129.4			113.4	≦		
8F	X1	L		-132.2	1.200	16.2	112.8	≦	1161.7	OK
		R		137.1			156.5	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	X2	L		-134.7	1.200	-0.5	135.3	≦	1161.7	OK
		R		134.5			133.9	≦		
	X3	L		-134.6	1.200	-0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.6	≦		
	X4	L		-134.5	1.200	0.5	133.9	≦	1161.7	OK
		R		134.7			135.3	≦		
	X5	L		-137.1	1.200	-16.2	156.5	≦	1161.7	OK
		R		132.2			112.8	≦		
7F	X1	L		-132.2	1.200	17.0	111.8	≦	1161.7	OK
		R		137.0			157.4	≦		
	X2	L		-134.7	1.200	-0.2	134.9	≦	1161.7	OK
		R		134.5			134.4	≦		
	X3	L		-134.6	1.200	-0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.6	≦		
	X4	L		-134.5	1.200	0.2	134.4	≦	1161.7	OK
		R		134.7			134.9	≦		
	X5	L		-137.0	1.200	-17.0	157.4	≦	1161.7	OK
		R		132.2			111.8	≦		
6F	X1	L		-132.1	1.200	19.5	108.7	≦	1161.7	OK
		R		137.1			160.5	≦		
	X2	L		-134.7	1.200	-0.1	134.8	≦	1161.7	OK
		R		134.5			134.4	≦		
	X3	L		-134.6	1.200	-0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.6	≦		
	X4	L		-134.5	1.200	0.1	134.4	≦	1161.7	OK
		R		134.7			134.8	≦		
	X5	L		-137.1	1.200	-19.5	160.5	≦	1161.7	OK
		R		132.1			108.7	≦		
5F	X1	L		-132.1	1.200	22.1	105.6	≦	1161.7	OK
		R		137.1			163.6	≦		
	X2	L		-134.7	1.200	-0.3	135.1	≦	1161.7	OK
		R		134.5			134.1	≦		
	X3	L		-134.6	1.200	-0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.6	≦		
	X4	L		-134.5	1.200	0.3	134.1	≦	1161.7	OK
		R		134.7			135.1	≦		
	X5	L		-137.1	1.200	-22.1	163.6	≦	1161.7	OK
		R		132.1			105.6	≦		
4F	X1	L		-132.0	1.200	24.0	103.3	≦	1161.7	OK
		R		137.2			165.9	≦		
	X2	L		-134.7	1.200	-0.5	135.2	≦	1161.7	OK
		R		134.5			134.0	≦		
	X3	L		-134.6	1.200	-0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.6	≦		
	X4	L		-134.5	1.200	0.5	134.0	≦	1161.7	OK
		R		134.7			135.2	≦		
	X5	L		-137.2	1.200	-24.0	165.9	≦	1161.7	OK
		R		132.0			103.3	≦		
3F	X1	L		-132.0	1.200	26.4	100.3	≦	1161.7	OK
		R		137.2			169.0	≦		
	X2	L		-134.7	1.200	-0.6	135.4	≦	1161.7	OK
		R		134.5			133.9	≦		
	X3	L		-134.6	1.200	-0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.6	≦		
	X4	L		-134.5	1.200	0.6	133.9	≦	1161.7	OK
		R		134.7			135.4	≦		
	X5	L		-137.2	1.200	-26.4	169.0	≦	1161.7	OK
		R		132.0			100.3	≦		
2F	X1	L		-131.9	1.200	28.4	97.8	≦	1161.7	OK
		R		137.3			171.4	≦		
	X2	L		-134.6	1.200	-3.5	138.8	≦	1161.7	OK
		R		134.6			130.4	≦		
	X3	L		-134.6	1.200	-0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.6	≦		
	X4	L		-134.6	1.200	3.5	130.4	≦	1161.7	OK

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
2F	X4	R		134.6	1.200	3.5	138.8	≦	1161.7	OK
	X5	L		-137.3	1.200	-28.4	171.4	≦	1161.7	OK
		R		131.9			97.8	≦		
1F	X1	L		-187.3	1.200	17.6	166.1	≦	4503.4	OK
		R		240.6			261.8	≦		
	X2	L		-217.4	1.200	-4.3	222.6	≦	4043.0	OK
		R		210.4			205.2	≦		
	X3	L		-213.9	1.200	0.0	213.9	≦	4043.0	OK
		R		213.9			213.9	≦		
	X4	L		-210.4	1.200	4.3	205.2	≦	4043.0	OK
		R		217.4			222.6	≦		
	X5	L		-240.6	1.200	-17.6	261.8	≦	4503.4	OK
		R		187.3			166.1	≦		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-81.2	1.200	-5.7	88.0	≦	556.1	OK
		R		85.3			78.5	≦		
	X2	L		-83.4	1.200	0.9	82.3	≦	556.1	OK
		R		83.2			84.2	≦		
	X3	L		-83.3	1.200	0.0	83.3	≦	556.1	OK
		R		83.3			83.3	≦		
	X4	L		-83.2	1.200	-0.9	84.2	≦	556.1	OK
		R		83.4			82.3	≦		
	X5	L		-85.3	1.200	5.7	78.5	≦	556.1	OK
		R		81.2			88.0	≦		
15F	X1	L		-119.8	1.200	-6.5	127.6	≦	556.1	OK
		R		122.0			114.3	≦		
	X2	L		-120.9	1.200	0.7	120.1	≦	556.1	OK
		R		120.9			121.8	≦		
	X3	L		-120.9	1.200	0.0	120.9	≦	556.1	OK
		R		120.9			120.9	≦		
	X4	L		-120.9	1.200	-0.7	121.8	≦	556.1	OK
		R		120.9			120.1	≦		
	X5	L		-122.0	1.200	6.5	114.3	≦	556.1	OK
		R		119.8			127.6	≦		
14F	X1	L		-124.7	1.200	-7.4	133.5	≦	784.3	OK
		R		127.8			118.9	≦		
	X2	L		-126.3	1.200	0.9	125.2	≦	770.3	OK
		R		126.2			127.2	≦		
	X3	L		-126.2	1.200	0.0	126.2	≦	770.3	OK
		R		126.2			126.2	≦		
	X4	L		-126.2	1.200	-0.9	127.2	≦	770.3	OK
		R		126.3			125.2	≦		
	X5	L		-127.8	1.200	7.4	118.9	≦	784.3	OK
		R		124.7			133.5	≦		
13F	X1	L		-124.7	1.200	-7.5	133.7	≦	784.3	OK
		R		127.7			118.8	≦		
	X2	L		-126.2	1.200	0.9	125.2	≦	770.3	OK
		R		126.2			127.3	≦		
	X3	L		-126.2	1.200	0.0	126.2	≦	770.3	OK
		R		126.2			126.2	≦		
	X4	L		-126.2	1.200	-0.9	127.3	≦	770.3	OK
		R		126.2			125.2	≦		
	X5	L		-127.7	1.200	7.5	118.8	≦	784.3	OK
		R		124.7			133.7	≦		
12F	X1	L		-124.7	1.200	-7.4	133.6	≦	784.3	OK
		R		127.8			118.9	≦		
	X2	L		-126.2	1.200	0.9	125.2	≦	770.3	OK
		R		126.2			127.2	≦		
	X3	L		-126.2	1.200	0.0	126.2	≦	770.3	OK
		R		126.2			126.2	≦		
	X4	L		-126.2	1.200	-0.9	127.2	≦	770.3	OK
		R		126.2			125.2	≦		
	X5	L		-127.8	1.200	7.4	118.9	≦	784.3	OK

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
12F	X5	R		124.7	1.200	7.4	133.6	≦	784.3	OK
11F	X1	L		-129.4	1.200	-10.1	141.5	≦	920.0	OK
		R		133.7			121.6	≦		
	X2	L		-131.6	1.200	1.4	129.9	≦	980.4	OK
		R		131.5			133.2	≦		
	X3	L		-131.5	1.200	0.0	131.5	≦	980.4	OK
		R		131.5			131.5	≦		
	X4	L		-131.5	1.200	-1.4	133.2	≦	980.4	OK
		R		131.6			129.9	≦		
	X5	L		-133.7	1.200	10.1	121.6	≦	920.0	OK
		R		129.4			141.5	≦		
10F	X1	L		-129.5	1.200	-9.4	140.8	≦	920.0	OK
		R		133.6			122.3	≦		
	X2	L		-131.6	1.200	1.4	129.9	≦	980.4	OK
		R		131.5			133.1	≦		
	X3	L		-131.5	1.200	0.0	131.5	≦	980.4	OK
		R		131.5			131.5	≦		
	X4	L		-131.5	1.200	-1.4	133.1	≦	980.4	OK
		R		131.6			129.9	≦		
	X5	L		-133.6	1.200	9.4	122.3	≦	920.0	OK
		R		129.5			140.8	≦		
9F	X1	L		-129.4	1.200	-8.2	139.2	≦	920.0	OK
		R		133.7			123.9	≦		
	X2	L		-131.6	1.200	1.3	130.0	≦	980.4	OK
		R		131.5			133.1	≦		
	X3	L		-131.5	1.200	0.0	131.5	≦	980.4	OK
		R		131.5			131.5	≦		
	X4	L		-131.5	1.200	-1.3	133.1	≦	980.4	OK
		R		131.6			130.0	≦		
	X5	L		-133.7	1.200	8.2	123.9	≦	920.0	OK
		R		129.4			139.2	≦		
8F	X1	L		-132.2	1.200	-7.1	140.6	≦	1161.7	OK
		R		137.1			128.6	≦		
	X2	L		-134.7	1.200	1.4	133.0	≦	1161.7	OK
		R		134.5			136.2	≦		
	X3	L		-134.6	1.200	0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.6	≦		
	X4	L		-134.5	1.200	-1.4	136.2	≦	1161.7	OK
		R		134.7			133.0	≦		
	X5	L		-137.1	1.200	7.1	128.6	≦	1161.7	OK
		R		132.2			140.6	≦		
7F	X1	L		-132.2	1.200	-4.4	137.5	≦	1161.7	OK
		R		137.0			131.7	≦		
	X2	L		-134.7	1.200	1.2	133.2	≦	1161.7	OK
		R		134.5			136.0	≦		
	X3	L		-134.6	1.200	0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.6	≦		
	X4	L		-134.5	1.200	-1.2	136.0	≦	1161.7	OK
		R		134.7			133.2	≦		
	X5	L		-137.0	1.200	4.4	131.7	≦	1161.7	OK
		R		132.2			137.5	≦		
6F	X1	L		-132.1	1.200	-3.5	136.3	≦	1161.7	OK
		R		137.1			132.9	≦		
	X2	L		-134.7	1.200	1.2	133.3	≦	1161.7	OK
		R		134.5			135.9	≦		
	X3	L		-134.6	1.200	0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.6	≦		
	X4	L		-134.5	1.200	-1.2	135.9	≦	1161.7	OK
		R		134.7			133.3	≦		
	X5	L		-137.1	1.200	3.5	132.9	≦	1161.7	OK
		R		132.1			136.3	≦		
5F	X1	L		-132.1	1.200	-2.2	134.7	≦	1161.7	OK
		R		137.1			134.5	≦		
	X2	L		-134.7	1.200	1.1	133.4	≦	1161.7	OK
		R		134.5			135.8	≦		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
5F	X3	L		-134.6	1.200	0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.6	≦		
	X4	L		-134.5	1.200	-1.1	135.8	≦	1161.7	OK
		R		134.7			133.4	≦		
	X5	L		-137.1	1.200	2.2	134.5	≦	1161.7	OK
		R		132.1			134.7	≦		
4F	X1	L		-132.0	1.200	-0.5	132.6	≦	1161.7	OK
		R		137.2			136.6	≦		
	X2	L		-134.7	1.200	0.9	133.6	≦	1161.7	OK
		R		134.5			135.6	≦		
	X3	L		-134.6	1.200	0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.6	≦		
	X4	L		-134.5	1.200	-0.9	135.6	≦	1161.7	OK
		R		134.7			133.6	≦		
	X5	L		-137.2	1.200	0.5	136.6	≦	1161.7	OK
		R		132.0			132.6	≦		
3F	X1	L		-132.0	1.200	0.3	131.6	≦	1161.7	OK
		R		137.2			137.6	≦		
	X2	L		-134.7	1.200	0.7	133.8	≦	1161.7	OK
		R		134.5			135.4	≦		
	X3	L		-134.6	1.200	0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.6	≦		
	X4	L		-134.5	1.200	-0.7	135.4	≦	1161.7	OK
		R		134.7			133.8	≦		
	X5	L		-137.2	1.200	-0.3	137.6	≦	1161.7	OK
		R		132.0			131.6	≦		
2F	X1	L		-131.9	1.200	2.2	129.2	≦	1161.7	OK
		R		137.3			140.0	≦		
	X2	L		-134.6	1.200	0.4	134.2	≦	1161.7	OK
		R		134.6			135.0	≦		
	X3	L		-134.6	1.200	0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.6	≦		
	X4	L		-134.6	1.200	-0.4	135.0	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.2	≦		
	X5	L		-137.3	1.200	-2.2	140.0	≦	1161.7	OK
		R		131.9			129.2	≦		
1F	X1	L		-187.3	1.200	3.9	182.6	≦	4134.3	OK
		R		240.6			245.2	≦		
	X2	L		-217.4	1.200	-0.8	218.4	≦	4043.0	OK
		R		210.4			209.5	≦		
	X3	L		-213.9	1.200	0.0	213.9	≦	4043.0	OK
		R		213.9			213.9	≦		
	X4	L		-210.4	1.200	0.8	209.5	≦	4043.0	OK
		R		217.4			218.4	≦		
	X5	L		-240.6	1.200	-3.9	245.2	≦	4134.3	OK
		R		187.3			182.6	≦		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-81.2	1.200	-5.8	88.2	≦	556.1	OK
		R		85.3			78.4	≦		
	X2	L		-83.4	1.200	0.8	82.4	≦	556.1	OK
		R		83.2			84.2	≦		
	X3	L		-83.3	1.200	0.0	83.3	≦	556.1	OK
		R		83.3			83.3	≦		
	X4	L		-83.2	1.200	-0.8	84.2	≦	556.1	OK
		R		83.4			82.4	≦		
	X5	L		-85.3	1.200	5.8	78.4	≦	556.1	OK
		R		81.2			88.2	≦		
15F	X1	L		-119.8	1.200	-6.6	127.7	≦	556.1	OK
		R		122.0			114.1	≦		
	X2	L		-120.9	1.200	0.7	120.2	≦	556.1	OK
		R		120.9			121.7	≦		
	X3	L		-120.9	1.200	0.0	120.9	≦	556.1	OK
		R		120.9			120.9	≦		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	X4	L		-120.9	1.200	-0.7	121.7	≦	556.1	OK
		R		120.9			120.2	≦		
	X5	L		-122.0	1.200	6.6	114.1	≦	556.1	OK
		R		119.8			127.7	≦		
14F	X1	L		-124.7	1.200	-7.5	133.7	≦	784.3	OK
		R		127.8			118.8	≦		
	X2	L		-126.3	1.200	0.8	125.3	≦	770.3	OK
		R		126.2			127.2	≦		
	X3	L		-126.2	1.200	0.0	126.2	≦	770.3	OK
		R		126.2			126.2	≦		
	X4	L		-126.2	1.200	-0.8	127.2	≦	770.3	OK
		R		126.3			125.3	≦		
	X5	L		-127.8	1.200	7.5	118.8	≦	784.3	OK
		R		124.7			133.7	≦		
13F	X1	L		-124.7	1.200	-7.6	133.8	≦	784.3	OK
		R		127.7			118.6	≦		
	X2	L		-126.2	1.200	0.8	125.2	≦	770.3	OK
		R		126.2			127.2	≦		
	X3	L		-126.2	1.200	0.0	126.2	≦	770.3	OK
		R		126.2			126.2	≦		
	X4	L		-126.2	1.200	-0.8	127.2	≦	770.3	OK
		R		126.2			125.2	≦		
	X5	L		-127.7	1.200	7.6	118.6	≦	784.3	OK
		R		124.7			133.8	≦		
12F	X1	L		-124.7	1.200	-7.5	133.7	≦	784.3	OK
		R		127.8			118.7	≦		
	X2	L		-126.2	1.200	0.8	125.2	≦	770.3	OK
		R		126.2			127.2	≦		
	X3	L		-126.2	1.200	0.0	126.2	≦	770.3	OK
		R		126.2			126.2	≦		
	X4	L		-126.2	1.200	-0.8	127.2	≦	770.3	OK
		R		126.2			125.2	≦		
	X5	L		-127.8	1.200	7.5	118.7	≦	784.3	OK
		R		124.7			133.7	≦		
11F	X1	L		-129.4	1.200	-10.2	141.7	≦	920.0	OK
		R		133.7			121.4	≦		
	X2	L		-131.6	1.200	1.4	129.9	≦	980.4	OK
		R		131.5			133.1	≦		
	X3	L		-131.5	1.200	0.0	131.5	≦	980.4	OK
		R		131.5			131.5	≦		
	X4	L		-131.5	1.200	-1.4	133.1	≦	980.4	OK
		R		131.6			129.9	≦		
	X5	L		-133.7	1.200	10.2	121.4	≦	920.0	OK
		R		129.4			141.7	≦		
10F	X1	L		-129.5	1.200	-9.6	141.0	≦	920.0	OK
		R		133.6			122.1	≦		
	X2	L		-131.6	1.200	1.3	130.0	≦	980.4	OK
		R		131.5			133.1	≦		
	X3	L		-131.5	1.200	0.0	131.5	≦	980.4	OK
		R		131.5			131.5	≦		
	X4	L		-131.5	1.200	-1.3	133.1	≦	980.4	OK
		R		131.6			130.0	≦		
	X5	L		-133.6	1.200	9.6	122.1	≦	920.0	OK
		R		129.5			141.0	≦		
9F	X1	L		-129.4	1.200	-8.3	139.4	≦	920.0	OK
		R		133.7			123.7	≦		
	X2	L		-131.6	1.200	1.3	130.1	≦	980.4	OK
		R		131.5			133.0	≦		
	X3	L		-131.5	1.200	0.0	131.5	≦	980.4	OK
		R		131.5			131.5	≦		
	X4	L		-131.5	1.200	-1.3	133.0	≦	980.4	OK
		R		131.6			130.1	≦		
	X5	L		-133.7	1.200	8.3	123.7	≦	920.0	OK
		R		129.4			139.4	≦		
8F	X1	L		-132.2	1.200	-7.2	140.8	≦	1161.7	OK

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	X1	R		137.1	1.200	-7.2	128.4	≦	1161.7	OK
	X2	L		-134.7	1.200	1.4	133.0	≦	1161.7	OK
		R		134.5			136.2	≦		
	X3	L		-134.6	1.200	0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.6	≦		
	X4	L		-134.5	1.200	-1.4	136.2	≦	1161.7	OK
		R		134.7			133.0	≦		
	X5	L		-137.1	1.200	7.2	128.4	≦	1161.7	OK
		R		132.2			140.8	≦		
7F	X1	L		-132.2	1.200	-4.6	137.7	≦	1161.7	OK
		R		137.0			131.5	≦		
	X2	L		-134.7	1.200	1.2	133.3	≦	1161.7	OK
		R		134.5			136.0	≦		
	X3	L		-134.6	1.200	0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.6	≦		
	X4	L		-134.5	1.200	-1.2	136.0	≦	1161.7	OK
		R		134.7			133.3	≦		
	X5	L		-137.0	1.200	4.6	131.5	≦	1161.7	OK
		R		132.2			137.7	≦		
6F	X1	L		-132.1	1.200	-3.6	136.5	≦	1161.7	OK
		R		137.1			132.8	≦		
	X2	L		-134.7	1.200	1.1	133.3	≦	1161.7	OK
		R		134.5			135.9	≦		
	X3	L		-134.6	1.200	0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.6	≦		
	X4	L		-134.5	1.200	-1.1	135.9	≦	1161.7	OK
		R		134.7			133.3	≦		
	X5	L		-137.1	1.200	3.6	132.7	≦	1161.7	OK
		R		132.1			136.5	≦		
5F	X1	L		-132.1	1.200	-2.3	134.8	≦	1161.7	OK
		R		137.1			134.4	≦		
	X2	L		-134.7	1.200	1.0	133.5	≦	1161.7	OK
		R		134.5			135.8	≦		
	X3	L		-134.6	1.200	0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.6	≦		
	X4	L		-134.5	1.200	-1.0	135.8	≦	1161.7	OK
		R		134.7			133.5	≦		
	X5	L		-137.1	1.200	2.3	134.4	≦	1161.7	OK
		R		132.1			134.8	≦		
4F	X1	L		-132.0	1.200	-0.5	132.7	≦	1161.7	OK
		R		137.2			136.5	≦		
	X2	L		-134.7	1.200	0.8	133.7	≦	1161.7	OK
		R		134.5			135.5	≦		
	X3	L		-134.6	1.200	0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.6	≦		
	X4	L		-134.5	1.200	-0.8	135.5	≦	1161.7	OK
		R		134.7			133.7	≦		
	X5	L		-137.2	1.200	0.5	136.5	≦	1161.7	OK
		R		132.0			132.7	≦		
3F	X1	L		-132.0	1.200	0.3	131.6	≦	1161.7	OK
		R		137.2			137.6	≦		
	X2	L		-134.7	1.200	0.7	133.8	≦	1161.7	OK
		R		134.5			135.4	≦		
	X3	L		-134.6	1.200	0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.6	≦		
	X4	L		-134.5	1.200	-0.7	135.4	≦	1161.7	OK
		R		134.7			133.8	≦		
	X5	L		-137.2	1.200	-0.3	137.6	≦	1161.7	OK
		R		132.0			131.6	≦		
2F	X1	L		-131.9	1.200	2.3	129.2	≦	1161.7	OK
		R		137.3			140.0	≦		
	X2	L		-134.6	1.200	0.3	134.2	≦	1161.7	OK
		R		134.6			135.0	≦		
	X3	L		-134.6	1.200	0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.6	≦		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
2F	X4	L		-134.6	1.200	-0.3	135.0	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.2	≦		
	X5	L		-137.3	1.200	-2.3	140.0	≦	1161.7	OK
		R		131.9			129.2	≦		
1F	X1	L		-187.3	1.200	3.9	182.6	≦	4134.6	OK
		R		240.6			245.2	≦		
	X2	L		-217.4	1.200	-0.8	218.4	≦	4043.0	OK
		R		210.4			209.5	≦		
	X3	L		-213.9	1.200	0.0	213.9	≦	4043.0	OK
		R		213.9			213.9	≦		
	X4	L		-210.4	1.200	0.8	209.5	≦	4043.0	OK
		R		217.4			218.4	≦		
	X5	L		-240.6	1.200	-3.9	245.2	≦	4134.6	OK
		R		187.3			182.6	≦		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-81.2	1.200	2.2	78.5	≦	556.1	OK
		R		85.3			88.0	≦		
	X2	L		-83.4	1.200	0.6	82.6	≦	556.1	OK
		R		83.2			83.9	≦		
	X3	L		-83.3	1.200	-0.0	83.3	≦	556.1	OK
		R		83.3			83.3	≦		
	X4	L		-83.2	1.200	-0.6	83.9	≦	556.1	OK
		R		83.4			82.6	≦		
	X5	L		-85.3	1.200	-2.2	88.0	≦	556.1	OK
		R		81.2			78.5	≦		
15F	X1	L		-119.8	1.200	2.4	117.0	≦	556.1	OK
		R		122.0			124.9	≦		
	X2	L		-120.9	1.200	0.8	120.0	≦	556.1	OK
		R		120.9			121.9	≦		
	X3	L		-120.9	1.200	-0.0	120.9	≦	556.1	OK
		R		120.9			120.9	≦		
	X4	L		-120.9	1.200	-0.8	121.9	≦	556.1	OK
		R		120.9			120.0	≦		
	X5	L		-122.0	1.200	-2.4	124.9	≦	556.1	OK
		R		119.8			117.0	≦		
14F	X1	L		-124.7	1.200	3.3	120.8	≦	784.3	OK
		R		127.8			131.7	≦		
	X2	L		-126.3	1.200	0.9	125.2	≦	770.3	OK
		R		126.2			127.2	≦		
	X3	L		-126.2	1.200	-0.0	126.2	≦	770.3	OK
		R		126.2			126.2	≦		
	X4	L		-126.2	1.200	-0.9	127.2	≦	770.3	OK
		R		126.3			125.2	≦		
	X5	L		-127.8	1.200	-3.3	131.7	≦	784.3	OK
		R		124.7			120.8	≦		
13F	X1	L		-124.7	1.200	4.9	118.8	≦	784.3	OK
		R		127.7			133.6	≦		
	X2	L		-126.2	1.200	0.9	125.2	≦	770.3	OK
		R		126.2			127.2	≦		
	X3	L		-126.2	1.200	-0.0	126.2	≦	770.3	OK
		R		126.2			126.2	≦		
	X4	L		-126.2	1.200	-0.9	127.2	≦	770.3	OK
		R		126.2			125.2	≦		
	X5	L		-127.7	1.200	-4.9	133.6	≦	784.3	OK
		R		124.7			118.8	≦		
12F	X1	L		-124.7	1.200	7.0	116.3	≦	784.3	OK
		R		127.8			136.2	≦		
	X2	L		-126.2	1.200	0.9	125.2	≦	770.3	OK
		R		126.2			127.3	≦		
	X3	L		-126.2	1.200	-0.0	126.2	≦	770.3	OK
		R		126.2			126.2	≦		
	X4	L		-126.2	1.200	-0.9	127.3	≦	770.3	OK
		R		126.2			125.2	≦		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
12F	X5	L		-127.8	1.200	-7.0	136.2	≦	784.3	OK
		R		124.7			116.3	≦		
11F	X1	L		-129.4	1.200	10.9	116.4	≦	920.0	OK
		R		133.7			146.7	≦		
	X2	L		-131.6	1.200	0.7	130.8	≦	980.4	OK
		R		131.5			132.3	≦		
	X3	L		-131.5	1.200	-0.0	131.5	≦	980.4	OK
		R		131.5			131.5	≦		
	X4	L		-131.5	1.200	-0.7	132.3	≦	980.4	OK
		R		131.6			130.8	≦		
	X5	L		-133.7	1.200	-10.9	146.7	≦	920.0	OK
		R		129.4			116.4	≦		
10F	X1	L		-129.5	1.200	11.5	115.6	≦	920.0	OK
		R		133.6			147.5	≦		
	X2	L		-131.6	1.200	-0.1	131.7	≦	980.4	OK
		R		131.5			131.4	≦		
	X3	L		-131.5	1.200	-0.0	131.5	≦	980.4	OK
		R		131.5			131.5	≦		
	X4	L		-131.5	1.200	0.1	131.4	≦	980.4	OK
		R		131.6			131.7	≦		
	X5	L		-133.6	1.200	-11.5	147.5	≦	920.0	OK
		R		129.5			115.6	≦		
9F	X1	L		-129.4	1.200	13.2	113.5	≦	920.0	OK
		R		133.7			149.5	≦		
	X2	L		-131.6	1.200	-0.2	131.8	≦	980.4	OK
		R		131.5			131.3	≦		
	X3	L		-131.5	1.200	-0.0	131.5	≦	980.4	OK
		R		131.5			131.5	≦		
	X4	L		-131.5	1.200	0.2	131.3	≦	980.4	OK
		R		131.6			131.8	≦		
	X5	L		-133.7	1.200	-13.2	149.5	≦	920.0	OK
		R		129.4			113.5	≦		
8F	X1	L		-132.2	1.200	16.0	112.9	≦	1161.7	OK
		R		137.1			156.3	≦		
	X2	L		-134.7	1.200	-0.5	135.3	≦	1161.7	OK
		R		134.5			133.9	≦		
	X3	L		-134.6	1.200	-0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.6	≦		
	X4	L		-134.5	1.200	0.5	133.9	≦	1161.7	OK
		R		134.7			135.3	≦		
	X5	L		-137.1	1.200	-16.0	156.3	≦	1161.7	OK
		R		132.2			112.9	≦		
7F	X1	L		-132.2	1.200	16.9	111.9	≦	1161.7	OK
		R		137.0			157.3	≦		
	X2	L		-134.7	1.200	-0.2	134.9	≦	1161.7	OK
		R		134.5			134.3	≦		
	X3	L		-134.6	1.200	-0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.6	≦		
	X4	L		-134.5	1.200	0.2	134.3	≦	1161.7	OK
		R		134.7			134.9	≦		
	X5	L		-137.0	1.200	-16.9	157.3	≦	1161.7	OK
		R		132.2			111.9	≦		
6F	X1	L		-132.1	1.200	19.3	109.0	≦	1161.7	OK
		R		137.1			160.2	≦		
	X2	L		-134.7	1.200	-0.1	134.8	≦	1161.7	OK
		R		134.5			134.4	≦		
	X3	L		-134.6	1.200	-0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.6	≦		
	X4	L		-134.5	1.200	0.1	134.4	≦	1161.7	OK
		R		134.7			134.8	≦		
	X5	L		-137.1	1.200	-19.3	160.2	≦	1161.7	OK
		R		132.1			109.0	≦		
5F	X1	L		-132.1	1.200	21.6	106.1	≦	1161.7	OK
		R		137.1			163.1	≦		
	X2	L		-134.7	1.200	-0.3	135.1	≦	1161.7	OK

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
5F	X2	R		134.5	1.200	-0.3	134.1	≦	1161.7	OK
	X3	L		-134.6	1.200	-0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.6	≦		
	X4	L		-134.5	1.200	0.3	134.1	≦	1161.7	OK
		R		134.7			135.1	≦		
	X5	L		-137.1	1.200	-21.6	163.1	≦	1161.7	OK
		R		132.1			106.1	≦		
4F	X1	L		-132.0	1.200	23.2	104.1	≦	1161.7	OK
		R		137.2			165.1	≦		
	X2	L		-134.7	1.200	-0.4	135.2	≦	1161.7	OK
		R		134.5			134.0	≦		
	X3	L		-134.6	1.200	-0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.6	≦		
	X4	L		-134.5	1.200	0.4	134.0	≦	1161.7	OK
		R		134.7			135.2	≦		
	X5	L		-137.2	1.200	-23.2	165.1	≦	1161.7	OK
		R		132.0			104.1	≦		
3F	X1	L		-132.0	1.200	25.4	101.5	≦	1161.7	OK
		R		137.2			167.7	≦		
	X2	L		-134.7	1.200	-0.5	135.3	≦	1161.7	OK
		R		134.5			133.9	≦		
	X3	L		-134.6	1.200	-0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.6	≦		
	X4	L		-134.5	1.200	0.5	133.9	≦	1161.7	OK
		R		134.7			135.3	≦		
	X5	L		-137.2	1.200	-25.4	167.7	≦	1161.7	OK
		R		132.0			101.5	≦		
2F	X1	L		-131.9	1.200	27.3	99.2	≦	1161.7	OK
		R		137.3			170.0	≦		
	X2	L		-134.6	1.200	-3.3	138.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			130.6	≦		
	X3	L		-134.6	1.200	-0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			134.6	≦		
	X4	L		-134.6	1.200	3.3	130.6	≦	1161.7	OK
		R		134.6			138.6	≦		
	X5	L		-137.3	1.200	-27.3	170.0	≦	1161.7	OK
		R		131.9			99.2	≦		
1F	X1	L		-187.3	1.200	17.6	166.1	≦	4503.4	OK
		R		240.6			261.8	≦		
	X2	L		-217.4	1.200	-4.3	222.6	≦	4043.0	OK
		R		210.4			205.2	≦		
	X3	L		-213.9	1.200	0.0	213.9	≦	4043.0	OK
		R		213.9			213.9	≦		
	X4	L		-210.4	1.200	4.3	205.2	≦	4043.0	OK
		R		217.4			222.6	≦		
	X5	L		-240.6	1.200	-17.6	261.8	≦	4503.4	OK
		R		187.3			166.1	≦		

U-5.2.2　ＲＣ柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　：長期せん断力　(kN)
Qm　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：柱のせん断耐力　(kN)
n　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	X1	T		-64.7	1.250	159.9	135.2	≦	1190.8	OK
		B		-64.7			135.2	≦		
	X2	T		2.2	1.250	467.8	586.9	≦	1674.6	OK
		B		2.2			586.9	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	487.7	609.6	≦	1676.1	OK
		B		-0.1			609.6	≦		

Y2フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	X4	T		0.1	1.250	487.6	609.5	≦	1676.1	OK
		B		0.1			609.5	≦		
	X5	T		-2.2	1.250	495.3	617.0	≦	1676.1	OK
		B		-2.2			617.0	≦		
	X6	T		64.7	1.250	100.0	189.7	≦	1223.5	OK
		B		64.7			189.7	≦		
14F	X1	T		-51.5	1.250	318.4	346.6	≦	1209.1	OK
		B		-51.5			346.6	≦		
	X2	T		0.8	1.250	789.4	987.6	≦	1872.6	OK
		B		0.8			987.6	≦		
	X3	T		0.0	1.250	834.4	1043.0	≦	1914.8	OK
		B		0.0			1043.0	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	834.4	1043.0	≦	1914.9	OK
		B		-0.0			1043.0	≦		
	X5	T		-0.8	1.250	778.3	972.1	≦	1863.1	OK
		B		-0.8			972.1	≦		
	X6	T		51.5	1.250	223.5	330.9	≦	1275.9	OK
		B		51.5			330.9	≦		
13F	X1	T		-55.2	1.250	503.0	573.6	≦	1226.8	OK
		B		-55.2			573.6	≦		
	X2	T		1.3	1.250	1021.5	1278.1	≦	1923.9	OK
		B		1.3			1278.1	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1083.8	1354.7	≦	1961.8	OK
		B		-0.0			1354.7	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1083.7	1354.7	≦	1961.8	OK
		B		0.0			1354.7	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	1015.0	1267.5	≦	1918.5	OK
		B		-1.3			1267.5	≦		
	X6	T		55.2	1.250	419.3	579.3	≦	1338.6	OK
		B		55.2			579.3	≦		
12F	X1	T		-54.5	1.250	667.9	780.4	≦	1234.8	OK
		B		-54.5			780.4	≦		
	X2	T		1.2	1.250	1214.0	1518.7	≦	2058.3	OK
		B		1.2			1518.7	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1269.3	1586.6	≦	2089.5	OK
		B		-0.0			1586.6	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1269.2	1586.5	≦	2089.5	OK
		B		0.0			1586.5	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	1224.1	1529.0	≦	2066.1	OK
		B		-1.2			1529.0	≦		
	X6	T		54.5	1.250	675.4	898.8	≦	1375.5	OK
		B		54.5			898.8	≦		
11F	X1	T		-53.6	1.250	684.0	801.4	≦	1391.9	OK
		B		-53.6			801.4	≦		
	X2	T		1.4	1.250	1468.8	1837.4	≦	2390.2	OK
		B		1.4			1837.4	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1552.7	1940.8	≦	2436.8	OK
		B		-0.0			1940.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1552.6	1940.8	≦	2436.8	OK
		B		0.0			1940.8	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	1468.2	1833.9	≦	2401.4	OK
		B		-1.4			1833.9	≦		
	X6	T		53.6	1.250	669.9	891.0	≦	1549.7	OK
		B		53.6			891.0	≦		
10F	X1	T		-56.5	1.250	785.0	924.8	≦	1717.3	OK
		B		-56.5			924.8	≦		
	X2	T		1.7	1.250	1669.6	2088.6	≦	2858.4	OK
		B		1.7			2088.6	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1777.9	2222.3	≦	2911.0	OK
		B		-0.0			2222.3	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1777.8	2222.3	≦	2911.0	OK
		B		0.0			2222.3	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	1666.7	2081.7	≦	2876.4	OK
		B		-1.7			2081.7	≦		
	X6	T		56.5	1.250	710.2	944.3	≦	1898.0	OK

Y2フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
10F	X6	B		56.5	1.250	710.2	944.3	≦	1898.0	OK
9F	X1	T		-55.8	1.250	909.4	1081.0	≦	1837.0	OK
		B		-55.8			1081.0	≦		
	X2	T		1.6	1.250	1821.6	2278.6	≦	2989.1	OK
		B		1.6			2278.6	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1925.9	2407.3	≦	3043.1	OK
		B		-0.0			2407.3	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1925.8	2407.3	≦	3043.1	OK
		B		0.0			2407.3	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	1826.1	2281.0	≦	3018.4	OK
		B		-1.6			2281.0	≦		
	X6	T		55.8	1.250	878.1	1153.3	≦	2066.8	OK
		B		55.8			1153.3	≦		
8F	X1	T		-55.5	1.250	948.1	1129.7	≦	2075.7	OK
		B		-55.5			1129.7	≦		
	X2	T		1.8	1.250	2011.5	2516.1	≦	3348.7	OK
		B		1.8			2516.1	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2114.3	2642.8	≦	3397.8	OK
		B		-0.1			2642.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	2114.2	2642.8	≦	3397.7	OK
		B		0.1			2642.8	≦		
	X5	T		-1.8	1.250	2011.1	2512.0	≦	3378.2	OK
		B		-1.8			2512.0	≦		
	X6	T		55.5	1.250	902.8	1184.0	≦	2292.1	OK
		B		55.5			1184.0	≦		
7F	X1	T		-57.4	1.250	1044.7	1248.5	≦	2198.1	OK
		B		-57.4			1248.5	≦		
	X2	T		1.9	1.250	2137.4	2673.7	≦	3520.1	OK
		B		1.9			2673.7	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2240.2	2800.2	≦	3572.9	OK
		B		-0.1			2800.2	≦		
	X4	T		0.1	1.250	2240.1	2800.2	≦	3572.9	OK
		B		0.1			2800.2	≦		
	X5	T		-1.9	1.250	2137.1	2669.5	≦	3556.5	OK
		B		-1.9			2669.5	≦		
	X6	T		57.4	1.250	1043.9	1362.2	≦	2537.7	OK
		B		57.4			1362.2	≦		
6F	X1	T		-56.5	1.250	1096.6	1314.3	≦	2662.1	OK
		B		-56.5			1314.3	≦		
	X2	T		2.0	1.250	2282.2	2854.8	≦	4371.3	OK
		B		2.0			2854.8	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2388.9	2986.0	≦	4428.1	OK
		B		-0.1			2986.0	≦		
	X4	T		0.1	1.250	2388.8	2986.0	≦	4428.1	OK
		B		0.1			2986.0	≦		
	X5	T		-2.0	1.250	2289.9	2860.3	≦	4410.7	OK
		B		-2.0			2860.3	≦		
	X6	T		56.5	1.250	1065.8	1388.7	≦	3078.5	OK
		B		56.5			1388.7	≦		
5F	X1	T		-56.6	1.250	1143.5	1372.8	≦	3014.0	OK
		B		-56.6			1372.8	≦		
	X2	T		2.0	1.250	2391.5	2991.4	≦	4717.6	OK
		B		2.0			2991.4	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2504.8	3130.9	≦	4764.7	OK
		B		-0.1			3130.9	≦		
	X4	T		0.1	1.250	2504.6	3130.7	≦	4764.6	OK
		B		0.1			3130.7	≦		
	X5	T		-2.0	1.250	2414.4	3016.0	≦	4794.5	OK
		B		-2.0			3016.0	≦		
	X6	T		56.6	1.250	1150.1	1494.2	≦	3535.6	OK
		B		56.6			1494.2	≦		
4F	X1	T		-56.5	1.250	1183.8	1423.3	≦	2764.2	OK
		B		-56.5			1423.3	≦		
	X2	T		2.1	1.250	2496.0	3122.1	≦	4654.2	OK
		B		2.1			3122.1	≦		

Y2フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
4F	X3	T		-0.0	1.250	2603.3	3254.0	≦	4720.2	OK
		B		-0.0			3254.0	≦		
	X4	T		0.0	1.250	2603.5	3254.4	≦	4719.9	OK
		B		0.0			3254.4	≦		
	X5	T		-2.1	1.250	2508.5	3133.6	≦	4721.6	OK
		B		-2.1			3133.6	≦		
	X6	T		56.5	1.250	1235.3	1600.6	≦	3365.2	OK
		B		56.5			1600.6	≦		
3F	X1	T		-56.5	1.250	1230.8	1482.0	≦	2313.6	OK
		B		-56.5			1482.0	≦		
	X2	T		2.3	1.250	2602.4	3255.3	≦	4205.5	OK
		B		2.3			3255.3	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2715.9	3394.8	≦	4288.6	OK
		B		-0.1			3394.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	2714.5	3393.2	≦	4288.5	OK
		B		0.1			3393.2	≦		
	X5	T		-2.3	1.250	2635.2	3291.7	≦	4284.3	OK
		B		-2.3			3291.7	≦		
	X6	T		56.5	1.250	1178.9	1530.1	≦	2967.5	OK
		B		56.5			1530.1	≦		
2F	X1	T		-56.1	1.250	1073.3	1285.5	≦	2016.2	OK
		B		-56.1			1285.5	≦		
	X2	T		1.3	1.250	2668.6	3337.1	≦	3812.8	OK
		B		1.3			3337.1	≦		
	X3	T		0.1	1.250	2767.3	3459.3	≦	3901.8	OK
		B		0.1			3459.3	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	2772.7	3465.7	≦	3902.0	OK
		B		-0.1			3465.7	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	2598.0	3246.2	≦	3907.8	OK
		B		-1.3			3246.2	≦		
	X6	T		56.1	1.250	1583.3	2035.2	≦	2789.8	OK
		B		56.1			2035.2	≦		
1F	X1	T		-48.2	1.250	986.4	1184.9	≦	1813.7	OK
		B	0	-48.2			1184.9	≦		
	X2	T		5.1	1.250	2660.5	3330.7	≦	3621.9	OK
		B	0	5.1			3330.7	≦		
	X3	T		-0.6	1.250	2792.0	3489.4	≦	3734.7	OK
		B	0	-0.6			3489.4	≦		
	X4	T		0.6	1.250	2786.4	3483.6	≦	3732.7	OK
		B	0	0.6			3483.6	≦		
	X5	T		-5.1	1.250	2849.5	3556.7	≦	3818.7	OK
		B	0	-5.1			3556.7	≦		
	X6	T		48.2	1.250	1692.6	2164.0	≦	2786.3	OK
		B	0	48.2			2164.0	≦		

Y3フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	X1	T		-64.7	1.250	160.0	135.2	≦	1190.7	OK
		B		-64.7			135.2	≦		
	X2	T		2.2	1.250	467.8	586.9	≦	1674.6	OK
		B		2.2			586.9	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	487.8	609.6	≦	1676.1	OK
		B		-0.1			609.6	≦		
	X4	T		0.1	1.250	487.6	609.5	≦	1676.1	OK
		B		0.1			609.5	≦		
	X5	T		-2.2	1.250	495.3	617.0	≦	1676.1	OK
		B		-2.2			617.0	≦		
	X6	T		64.7	1.250	100.0	189.7	≦	1223.5	OK
		B		64.7			189.7	≦		
14F	X1	T		-51.5	1.250	318.6	346.7	≦	1209.0	OK
		B		-51.5			346.7	≦		
	X2	T		0.8	1.250	789.6	987.8	≦	1872.7	OK
		B		0.8			987.8	≦		
	X3	T		0.0	1.250	834.4	1043.0	≦	1914.9	OK
		B		0.0			1043.0	≦		

Y3フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	X4	T		-0.0	1.250	834.4	1043.0	≦	1914.9	OK
		B		-0.0			1043.0	≦		
	X5	T		-0.8	1.250	778.3	972.0	≦	1863.1	OK
		B		-0.8			972.0	≦		
	X6	T		51.5	1.250	223.5	330.8	≦	1275.9	OK
		B		51.5			330.8	≦		
13F	X1	T		-55.2	1.250	502.9	573.5	≦	1226.6	OK
		B		-55.2			573.5	≦		
	X2	T		1.3	1.250	1021.5	1278.2	≦	1923.9	OK
		B		1.3			1278.2	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1083.8	1354.7	≦	1961.8	OK
		B		-0.0			1354.7	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1083.7	1354.7	≦	1961.8	OK
		B		0.0			1354.7	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	1015.0	1267.5	≦	1918.5	OK
		B		-1.3			1267.5	≦		
	X6	T		55.2	1.250	419.3	579.2	≦	1338.7	OK
		B		55.2			579.2	≦		
12F	X1	T		-54.5	1.250	667.9	780.3	≦	1234.7	OK
		B		-54.5			780.3	≦		
	X2	T		1.2	1.250	1213.9	1518.6	≦	2058.1	OK
		B		1.2			1518.6	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1269.2	1586.4	≦	2089.4	OK
		B		-0.0			1586.4	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1269.2	1586.5	≦	2089.5	OK
		B		0.0			1586.5	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	1224.1	1529.0	≦	2066.1	OK
		B		-1.2			1529.0	≦		
	X6	T		54.5	1.250	675.5	898.8	≦	1375.7	OK
		B		54.5			898.8	≦		
11F	X1	T		-53.6	1.250	683.9	801.3	≦	1391.6	OK
		B		-53.6			801.3	≦		
	X2	T		1.4	1.250	1468.8	1837.4	≦	2390.1	OK
		B		1.4			1837.4	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1552.7	1940.8	≦	2436.7	OK
		B		-0.0			1940.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1552.6	1940.8	≦	2436.7	OK
		B		0.0			1940.8	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	1468.2	1833.9	≦	2401.4	OK
		B		-1.4			1833.9	≦		
	X6	T		53.6	1.250	669.9	891.0	≦	1549.8	OK
		B		53.6			891.0	≦		
10F	X1	T		-56.5	1.250	785.0	924.8	≦	1717.3	OK
		B		-56.5			924.8	≦		
	X2	T		1.7	1.250	1669.6	2088.7	≦	2858.2	OK
		B		1.7			2088.7	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1777.9	2222.3	≦	2910.9	OK
		B		-0.0			2222.3	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1777.8	2222.3	≦	2911.0	OK
		B		0.0			2222.3	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	1666.7	2081.7	≦	2876.4	OK
		B		-1.7			2081.7	≦		
	X6	T		56.5	1.250	710.2	944.3	≦	1898.2	OK
		B		56.5			944.3	≦		
9F	X1	T		-55.7	1.250	909.4	1081.0	≦	1837.0	OK
		B		-55.7			1081.0	≦		
	X2	T		1.6	1.250	1821.6	2278.6	≦	2988.8	OK
		B		1.6			2278.6	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1925.9	2407.3	≦	3043.0	OK
		B		-0.0			2407.3	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1925.8	2407.3	≦	3043.1	OK
		B		0.0			2407.3	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	1826.1	2281.0	≦	3018.5	OK
		B		-1.6			2281.0	≦		
	X6	T		55.7	1.250	878.1	1153.3	≦	2067.0	OK

Y3フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
9F	X6	B		55.7	1.250	878.1	1153.3	≦	2067.0	OK
8F	X1	T		-55.5	1.250	948.2	1129.7	≦	2075.8	OK
		B		-55.5			1129.7	≦		
	X2	T		1.8	1.250	2011.5	2516.2	≦	3348.5	OK
		B		1.8			2516.2	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2114.3	2642.8	≦	3397.6	OK
		B		-0.1			2642.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	2114.2	2642.8	≦	3397.7	OK
		B		0.1			2642.8	≦		
	X5	T		-1.8	1.250	2011.0	2512.0	≦	3378.2	OK
		B		-1.8			2512.0	≦		
	X6	T		55.5	1.250	902.8	1184.0	≦	2292.3	OK
		B		55.5			1184.0	≦		
7F	X1	T		-57.4	1.250	1044.7	1248.5	≦	2198.1	OK
		B		-57.4			1248.5	≦		
	X2	T		1.9	1.250	2137.5	2673.7	≦	3519.9	OK
		B		1.9			2673.7	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2240.2	2800.2	≦	3572.8	OK
		B		-0.1			2800.2	≦		
	X4	T		0.1	1.250	2240.1	2800.2	≦	3572.8	OK
		B		0.1			2800.2	≦		
	X5	T		-1.9	1.250	2137.1	2669.5	≦	3556.5	OK
		B		-1.9			2669.5	≦		
	X6	T		57.4	1.250	1043.9	1362.3	≦	2538.0	OK
		B		57.4			1362.3	≦		
6F	X1	T		-56.4	1.250	1096.6	1314.3	≦	2662.1	OK
		B		-56.4			1314.3	≦		
	X2	T		2.0	1.250	2282.2	2854.8	≦	4370.9	OK
		B		2.0			2854.8	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2388.9	2986.0	≦	4427.9	OK
		B		-0.1			2986.0	≦		
	X4	T		0.1	1.250	2388.8	2986.0	≦	4428.0	OK
		B		0.1			2986.0	≦		
	X5	T		-2.0	1.250	2289.9	2860.3	≦	4410.8	OK
		B		-2.0			2860.3	≦		
	X6	T		56.4	1.250	1065.8	1388.7	≦	3078.9	OK
		B		56.4			1388.7	≦		
5F	X1	T		-56.6	1.250	1143.5	1372.8	≦	3014.0	OK
		B		-56.6			1372.8	≦		
	X2	T		2.0	1.250	2391.3	2991.2	≦	4716.8	OK
		B		2.0			2991.2	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2504.7	3130.8	≦	4764.4	OK
		B		-0.1			3130.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	2504.5	3130.7	≦	4764.5	OK
		B		0.1			3130.7	≦		
	X5	T		-2.0	1.250	2414.5	3016.1	≦	4794.8	OK
		B		-2.0			3016.1	≦		
	X6	T		56.6	1.250	1150.1	1494.2	≦	3536.0	OK
		B		56.6			1494.2	≦		
4F	X1	T		-56.5	1.250	1183.9	1423.4	≦	2764.3	OK
		B		-56.5			1423.4	≦		
	X2	T		2.1	1.250	2495.8	3121.8	≦	4653.7	OK
		B		2.1			3121.8	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	2603.1	3253.8	≦	4720.0	OK
		B		-0.0			3253.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	2603.3	3254.2	≦	4719.9	OK
		B		0.0			3254.2	≦		
	X5	T		-2.1	1.250	2508.5	3133.6	≦	4722.0	OK
		B		-2.1			3133.6	≦		
	X6	T		56.5	1.250	1235.2	1600.5	≦	3365.6	OK
		B		56.5			1600.5	≦		
3F	X1	T		-56.5	1.250	1230.7	1481.9	≦	2313.7	OK
		B		-56.5			1481.9	≦		
	X2	T		2.3	1.250	2602.8	3255.8	≦	4204.7	OK
		B		2.3			3255.8	≦		

Y3フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
3F	X3	T		-0.1	1.250	2716.4	3395.4	≦	4288.1	OK
		B		-0.1			3395.4	≦		
	X4	T		0.1	1.250	2715.0	3393.9	≦	4288.4	OK
		B		0.1			3393.9	≦		
	X5	T		-2.3	1.250	2635.8	3292.4	≦	4284.7	OK
		B		-2.3			3292.4	≦		
	X6	T		56.5	1.250	1179.2	1530.5	≦	2967.9	OK
		B		56.5			1530.5	≦		
2F	X1	T		-56.1	1.250	1073.1	1285.3	≦	2016.1	OK
		B		-56.1			1285.3	≦		
	X2	T		1.3	1.250	2665.5	3333.1	≦	3811.8	OK
		B		1.3			3333.1	≦		
	X3	T		0.1	1.250	2763.9	3455.0	≦	3901.2	OK
		B		0.1			3455.0	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	2769.4	3461.6	≦	3901.8	OK
		B		-0.1			3461.6	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	2594.8	3242.2	≦	3908.1	OK
		B		-1.3			3242.2	≦		
	X6	T		56.1	1.250	1581.7	2033.3	≦	2790.0	OK
		B		56.1			2033.3	≦		
1F	X1	T		-48.2	1.250	980.0	1176.8	≦	1811.1	OK
		B	0	-48.2			1176.8	≦		
	X2	T		5.1	1.250	2660.4	3330.6	≦	3619.2	OK
		B	0	5.1			3330.6	≦		
	X3	T		-0.6	1.250	2792.3	3489.8	≦	3732.5	OK
		B	0	-0.6			3489.8	≦		
	X4	T		0.6	1.250	2786.9	3484.3	≦	3730.9	OK
		B	0	0.6			3484.3	≦		
	X5	T		-5.1	1.250	2850.6	3558.1	≦	3817.7	OK
		B	0	-5.1			3558.1	≦		
	X6	T		48.2	1.250	1694.1	2165.8	≦	2786.6	OK
		B	0	48.2			2165.8	≦		

Y2フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	X1	T		-64.7	1.250	-100.0	189.7	≦	1223.5	OK
		B		-64.7			189.7	≦		
	X2	T		2.2	1.250	-495.3	617.0	≦	1676.1	OK
		B		2.2			617.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-487.6	609.5	≦	1676.1	OK
		B		-0.1			609.5	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-487.7	609.6	≦	1676.1	OK
		B		0.1			609.6	≦		
	X5	T		-2.2	1.250	-467.8	586.9	≦	1674.6	OK
		B		-2.2			586.9	≦		
	X6	T		64.7	1.250	-159.9	135.2	≦	1190.8	OK
		B		64.7			135.2	≦		
14F	X1	T		-51.5	1.250	-223.5	330.9	≦	1275.9	OK
		B		-51.5			330.9	≦		
	X2	T		0.8	1.250	-778.3	972.1	≦	1863.1	OK
		B		0.8			972.1	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-834.4	1043.0	≦	1914.9	OK
		B		0.0			1043.0	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-834.4	1043.0	≦	1914.8	OK
		B		-0.0			1043.0	≦		
	X5	T		-0.8	1.250	-789.4	987.6	≦	1872.6	OK
		B		-0.8			987.6	≦		
	X6	T		51.5	1.250	-318.4	346.6	≦	1209.1	OK
		B		51.5			346.6	≦		
13F	X1	T		-55.2	1.250	-419.3	579.3	≦	1338.6	OK
		B		-55.2			579.3	≦		
	X2	T		1.3	1.250	-1015.0	1267.5	≦	1918.5	OK
		B		1.3			1267.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1083.7	1354.7	≦	1961.8	OK
		B		-0.0			1354.7	≦		

Y2フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
13F	X4	T		0.0	1.250	-1083.8	1354.7	≦	1961.8	OK
		B		0.0			1354.7	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	-1021.5	1278.1	≦	1923.9	OK
		B		-1.3			1278.1	≦		
	X6	T		55.2	1.250	-503.0	573.6	≦	1226.8	OK
		B		55.2			573.6	≦		
12F	X1	T		-54.5	1.250	-675.4	898.8	≦	1375.5	OK
		B		-54.5			898.8	≦		
	X2	T		1.2	1.250	-1224.1	1529.0	≦	2066.1	OK
		B		1.2			1529.0	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1269.2	1586.5	≦	2089.5	OK
		B		-0.0			1586.5	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1269.3	1586.6	≦	2089.5	OK
		B		0.0			1586.6	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	-1214.0	1518.7	≦	2058.3	OK
		B		-1.2			1518.7	≦		
	X6	T		54.5	1.250	-667.9	780.4	≦	1234.8	OK
		B		54.5			780.4	≦		
11F	X1	T		-53.6	1.250	-669.9	891.0	≦	1549.7	OK
		B		-53.6			891.0	≦		
	X2	T		1.4	1.250	-1468.2	1833.9	≦	2401.4	OK
		B		1.4			1833.9	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1552.6	1940.8	≦	2436.8	OK
		B		-0.0			1940.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1552.7	1940.8	≦	2436.8	OK
		B		0.0			1940.8	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	-1468.8	1837.4	≦	2390.2	OK
		B		-1.4			1837.4	≦		
	X6	T		53.6	1.250	-684.0	801.4	≦	1391.9	OK
		B		53.6			801.4	≦		
10F	X1	T		-56.5	1.250	-710.2	944.3	≦	1898.0	OK
		B		-56.5			944.3	≦		
	X2	T		1.7	1.250	-1666.7	2081.7	≦	2876.4	OK
		B		1.7			2081.7	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1777.8	2222.3	≦	2911.0	OK
		B		-0.0			2222.3	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1777.9	2222.3	≦	2911.0	OK
		B		0.0			2222.3	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	-1669.6	2088.6	≦	2858.4	OK
		B		-1.7			2088.6	≦		
	X6	T		56.5	1.250	-785.0	924.8	≦	1717.3	OK
		B		56.5			924.8	≦		
9F	X1	T		-55.8	1.250	-878.1	1153.3	≦	2066.8	OK
		B		-55.8			1153.3	≦		
	X2	T		1.6	1.250	-1826.1	2281.0	≦	3018.4	OK
		B		1.6			2281.0	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1925.8	2407.3	≦	3043.1	OK
		B		-0.0			2407.3	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1925.9	2407.3	≦	3043.1	OK
		B		0.0			2407.3	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	-1821.6	2278.6	≦	2989.1	OK
		B		-1.6			2278.6	≦		
	X6	T		55.8	1.250	-909.4	1081.0	≦	1837.0	OK
		B		55.8			1081.0	≦		
8F	X1	T		-55.5	1.250	-902.8	1184.0	≦	2292.1	OK
		B		-55.5			1184.0	≦		
	X2	T		1.8	1.250	-2011.1	2512.0	≦	3378.2	OK
		B		1.8			2512.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2114.2	2642.8	≦	3397.7	OK
		B		-0.1			2642.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2114.3	2642.8	≦	3397.8	OK
		B		0.1			2642.8	≦		
	X5	T		-1.8	1.250	-2011.5	2516.1	≦	3348.7	OK
		B		-1.8			2516.1	≦		
	X6	T		55.5	1.250	-948.1	1129.7	≦	2075.7	OK

Y2フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	X6	B		55.5	1.250	-948.1	1129.7	≦	2075.7	OK
7F	X1	T		-57.4	1.250	-1043.9	1362.2	≦	2537.7	OK
		B		-57.4			1362.2	≦		
	X2	T		1.9	1.250	-2137.1	2669.5	≦	3556.5	OK
		B		1.9			2669.5	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2240.1	2800.2	≦	3572.9	OK
		B		-0.1			2800.2	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2240.2	2800.2	≦	3572.9	OK
		B		0.1			2800.2	≦		
	X5	T		-1.9	1.250	-2137.4	2673.7	≦	3520.1	OK
		B		-1.9			2673.7	≦		
	X6	T		57.4	1.250	-1044.7	1248.5	≦	2198.1	OK
		B		57.4			1248.5	≦		
6F	X1	T		-56.5	1.250	-1065.8	1388.7	≦	3078.5	OK
		B		-56.5			1388.7	≦		
	X2	T		2.0	1.250	-2289.9	2860.3	≦	4410.7	OK
		B		2.0			2860.3	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2388.8	2986.0	≦	4428.1	OK
		B		-0.1			2986.0	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2388.9	2986.0	≦	4428.1	OK
		B		0.1			2986.0	≦		
	X5	T		-2.0	1.250	-2282.2	2854.8	≦	4371.3	OK
		B		-2.0			2854.8	≦		
	X6	T		56.5	1.250	-1096.6	1314.3	≦	2662.1	OK
		B		56.5			1314.3	≦		
5F	X1	T		-56.6	1.250	-1150.1	1494.2	≦	3535.6	OK
		B		-56.6			1494.2	≦		
	X2	T		2.0	1.250	-2414.4	3016.0	≦	4794.5	OK
		B		2.0			3016.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2504.6	3130.7	≦	4764.6	OK
		B		-0.1			3130.7	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2504.8	3130.9	≦	4764.7	OK
		B		0.1			3130.9	≦		
	X5	T		-2.0	1.250	-2391.5	2991.4	≦	4717.6	OK
		B		-2.0			2991.4	≦		
	X6	T		56.6	1.250	-1143.5	1372.8	≦	3014.0	OK
		B		56.6			1372.8	≦		
4F	X1	T		-56.5	1.250	-1235.3	1600.6	≦	3365.2	OK
		B		-56.5			1600.6	≦		
	X2	T		2.1	1.250	-2508.5	3133.6	≦	4721.6	OK
		B		2.1			3133.6	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-2603.5	3254.4	≦	4719.9	OK
		B		-0.0			3254.4	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-2603.3	3254.0	≦	4720.2	OK
		B		0.0			3254.0	≦		
	X5	T		-2.1	1.250	-2496.0	3122.1	≦	4654.2	OK
		B		-2.1			3122.1	≦		
	X6	T		56.5	1.250	-1183.8	1423.3	≦	2764.2	OK
		B		56.5			1423.3	≦		
3F	X1	T		-56.5	1.250	-1178.9	1530.1	≦	2967.5	OK
		B		-56.5			1530.1	≦		
	X2	T		2.3	1.250	-2635.2	3291.7	≦	4284.3	OK
		B		2.3			3291.7	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2714.5	3393.2	≦	4288.5	OK
		B		-0.1			3393.2	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2715.9	3394.8	≦	4288.6	OK
		B		0.1			3394.8	≦		
	X5	T		-2.3	1.250	-2602.4	3255.3	≦	4205.5	OK
		B		-2.3			3255.3	≦		
	X6	T		56.5	1.250	-1230.8	1482.0	≦	2313.6	OK
		B		56.5			1482.0	≦		
2F	X1	T		-56.1	1.250	-1583.3	2035.2	≦	2789.8	OK
		B		-56.1			2035.2	≦		
	X2	T		1.3	1.250	-2598.0	3246.2	≦	3907.8	OK
		B		1.3			3246.2	≦		

Y2フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
2F	X3	T		0.1	1.250	-2772.7	3465.7	≦	3902.0	OK
		B		0.1			3465.7	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-2767.3	3459.3	≦	3901.8	OK
		B		-0.1			3459.3	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	-2668.6	3337.1	≦	3812.8	OK
		B		-1.3			3337.1	≦		
	X6	T		56.1	1.250	-1073.3	1285.5	≦	2016.2	OK
		B		56.1			1285.5	≦		
1F	X1	T		-48.2	1.250	-1692.6	2164.0	≦	2786.3	OK
		B	0	-48.2			2164.0	≦		
	X2	T		5.1	1.250	-2849.5	3556.7	≦	3818.7	OK
		B	0	5.1			3556.7	≦		
	X3	T		-0.6	1.250	-2786.4	3483.6	≦	3732.7	OK
		B	0	-0.6			3483.6	≦		
	X4	T		0.6	1.250	-2792.0	3489.4	≦	3734.7	OK
		B	0	0.6			3489.4	≦		
	X5	T		-5.1	1.250	-2660.5	3330.7	≦	3621.9	OK
		B	0	-5.1			3330.7	≦		
	X6	T		48.2	1.250	-986.4	1184.9	≦	1813.7	OK
		B	0	48.2			1184.9	≦		

Y3フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	X1	T		-64.7	1.250	-100.0	189.7	≦	1223.5	OK
		B		-64.7			189.7	≦		
	X2	T		2.2	1.250	-495.3	617.0	≦	1676.1	OK
		B		2.2			617.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-487.6	609.5	≦	1676.1	OK
		B		-0.1			609.5	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-487.8	609.6	≦	1676.1	OK
		B		0.1			609.6	≦		
	X5	T		-2.2	1.250	-467.8	586.9	≦	1674.6	OK
		B		-2.2			586.9	≦		
	X6	T		64.7	1.250	-160.0	135.2	≦	1190.7	OK
		B		64.7			135.2	≦		
14F	X1	T		-51.5	1.250	-223.5	330.8	≦	1275.9	OK
		B		-51.5			330.8	≦		
	X2	T		0.8	1.250	-778.3	972.0	≦	1863.1	OK
		B		0.8			972.0	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-834.4	1043.0	≦	1914.9	OK
		B		0.0			1043.0	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-834.4	1043.0	≦	1914.9	OK
		B		-0.0			1043.0	≦		
	X5	T		-0.8	1.250	-789.6	987.8	≦	1872.7	OK
		B		-0.8			987.8	≦		
	X6	T		51.5	1.250	-318.6	346.7	≦	1209.0	OK
		B		51.5			346.7	≦		
13F	X1	T		-55.2	1.250	-419.3	579.2	≦	1338.7	OK
		B		-55.2			579.2	≦		
	X2	T		1.3	1.250	-1015.0	1267.5	≦	1918.5	OK
		B		1.3			1267.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1083.7	1354.7	≦	1961.8	OK
		B		-0.0			1354.7	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1083.8	1354.7	≦	1961.8	OK
		B		0.0			1354.7	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	-1021.5	1278.1	≦	1923.9	OK
		B		-1.3			1278.1	≦		
	X6	T		55.2	1.250	-502.9	573.5	≦	1226.6	OK
		B		55.2			573.5	≦		
12F	X1	T		-54.5	1.250	-675.5	898.8	≦	1375.7	OK
		B		-54.5			898.8	≦		
	X2	T		1.2	1.250	-1224.1	1529.0	≦	2066.1	OK
		B		1.2			1529.0	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1269.2	1586.5	≦	2089.5	OK
		B		-0.0			1586.5	≦		

Y3フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
12F	X4	T		0.0	1.250	-1269.2	1586.4	≦	2089.4	OK
		B		0.0			1586.4	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	-1213.9	1518.6	≦	2058.1	OK
		B		-1.2			1518.6	≦		
	X6	T		54.5	1.250	-667.9	780.3	≦	1234.7	OK
		B		54.5			780.3	≦		
11F	X1	T		-53.6	1.250	-669.9	891.0	≦	1549.8	OK
		B		-53.6			891.0	≦		
	X2	T		1.4	1.250	-1468.2	1833.9	≦	2401.4	OK
		B		1.4			1833.9	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1552.6	1940.8	≦	2436.7	OK
		B		-0.0			1940.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1552.7	1940.8	≦	2436.7	OK
		B		0.0			1940.8	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	-1468.8	1837.4	≦	2390.1	OK
		B		-1.4			1837.4	≦		
	X6	T		53.6	1.250	-683.9	801.3	≦	1391.6	OK
		B		53.6			801.3	≦		
10F	X1	T		-56.5	1.250	-710.2	944.3	≦	1898.2	OK
		B		-56.5			944.3	≦		
	X2	T		1.7	1.250	-1666.7	2081.7	≦	2876.4	OK
		B		1.7			2081.7	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1777.8	2222.3	≦	2911.0	OK
		B		-0.0			2222.3	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1777.9	2222.3	≦	2910.9	OK
		B		0.0			2222.3	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	-1669.6	2088.7	≦	2858.2	OK
		B		-1.7			2088.7	≦		
	X6	T		56.5	1.250	-785.0	924.8	≦	1717.3	OK
		B		56.5			924.8	≦		
9F	X1	T		-55.7	1.250	-878.1	1153.3	≦	2067.0	OK
		B		-55.7			1153.3	≦		
	X2	T		1.6	1.250	-1826.1	2281.0	≦	3018.5	OK
		B		1.6			2281.0	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1925.8	2407.3	≦	3043.1	OK
		B		-0.0			2407.3	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1925.9	2407.3	≦	3043.0	OK
		B		0.0			2407.3	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	-1821.6	2278.6	≦	2988.8	OK
		B		-1.6			2278.6	≦		
	X6	T		55.7	1.250	-909.4	1081.0	≦	1837.0	OK
		B		55.7			1081.0	≦		
8F	X1	T		-55.5	1.250	-902.8	1184.0	≦	2292.3	OK
		B		-55.5			1184.0	≦		
	X2	T		1.8	1.250	-2011.0	2512.0	≦	3378.2	OK
		B		1.8			2512.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2114.2	2642.8	≦	3397.7	OK
		B		-0.1			2642.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2114.3	2642.8	≦	3397.6	OK
		B		0.1			2642.8	≦		
	X5	T		-1.8	1.250	-2011.5	2516.2	≦	3348.5	OK
		B		-1.8			2516.2	≦		
	X6	T		55.5	1.250	-948.2	1129.7	≦	2075.8	OK
		B		55.5			1129.7	≦		
7F	X1	T		-57.4	1.250	-1043.9	1362.3	≦	2538.0	OK
		B		-57.4			1362.3	≦		
	X2	T		1.9	1.250	-2137.1	2669.5	≦	3556.5	OK
		B		1.9			2669.5	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2240.1	2800.2	≦	3572.8	OK
		B		-0.1			2800.2	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2240.2	2800.2	≦	3572.8	OK
		B		0.1			2800.2	≦		
	X5	T		-1.9	1.250	-2137.5	2673.7	≦	3519.9	OK
		B		-1.9			2673.7	≦		
	X6	T		57.4	1.250	-1044.7	1248.5	≦	2198.1	OK

Y3フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
7F	X6	B		57.4	1.250	-1044.7	1248.5	≦	2198.1	OK
6F	X1	T		-56.4	1.250	-1065.8	1388.7	≦	3078.9	OK
		B		-56.4			1388.7	≦		
	X2	T		2.0	1.250	-2289.9	2860.3	≦	4410.8	OK
		B		2.0			2860.3	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2388.8	2986.0	≦	4428.0	OK
		B		-0.1			2986.0	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2388.8	2986.0	≦	4427.9	OK
		B		0.1			2986.0	≦		
	X5	T		-2.0	1.250	-2282.2	2854.8	≦	4370.9	OK
		B		-2.0			2854.8	≦		
	X6	T		56.4	1.250	-1096.6	1314.3	≦	2662.1	OK
		B		56.4			1314.3	≦		
5F	X1	T		-56.6	1.250	-1150.1	1494.2	≦	3536.0	OK
		B		-56.6			1494.2	≦		
	X2	T		2.0	1.250	-2414.5	3016.1	≦	4794.8	OK
		B		2.0			3016.1	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2504.6	3130.7	≦	4764.5	OK
		B		-0.1			3130.7	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2504.7	3130.8	≦	4764.4	OK
		B		0.1			3130.8	≦		
	X5	T		-2.0	1.250	-2391.3	2991.2	≦	4716.8	OK
		B		-2.0			2991.2	≦		
	X6	T		56.6	1.250	-1143.5	1372.8	≦	3014.0	OK
		B		56.6			1372.8	≦		
4F	X1	T		-56.5	1.250	-1235.2	1600.5	≦	3365.6	OK
		B		-56.5			1600.5	≦		
	X2	T		2.1	1.250	-2508.5	3133.6	≦	4722.0	OK
		B		2.1			3133.6	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-2603.3	3254.2	≦	4719.9	OK
		B		-0.0			3254.2	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-2603.1	3253.8	≦	4720.0	OK
		B		0.0			3253.8	≦		
	X5	T		-2.1	1.250	-2495.8	3121.8	≦	4653.7	OK
		B		-2.1			3121.8	≦		
	X6	T		56.5	1.250	-1183.9	1423.4	≦	2764.3	OK
		B		56.5			1423.4	≦		
3F	X1	T		-56.5	1.250	-1179.2	1530.5	≦	2967.9	OK
		B		-56.5			1530.5	≦		
	X2	T		2.3	1.250	-2635.8	3292.4	≦	4284.7	OK
		B		2.3			3292.4	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-2715.0	3393.9	≦	4288.4	OK
		B		-0.1			3393.9	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2716.4	3395.4	≦	4288.1	OK
		B		0.1			3395.4	≦		
	X5	T		-2.3	1.250	-2602.8	3255.8	≦	4204.7	OK
		B		-2.3			3255.8	≦		
	X6	T		56.5	1.250	-1230.7	1481.9	≦	2313.7	OK
		B		56.5			1481.9	≦		
2F	X1	T		-56.1	1.250	-1581.7	2033.3	≦	2790.0	OK
		B		-56.1			2033.3	≦		
	X2	T		1.3	1.250	-2594.8	3242.1	≦	3908.1	OK
		B		1.3			3242.1	≦		
	X3	T		0.1	1.250	-2769.4	3461.6	≦	3901.8	OK
		B		0.1			3461.6	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-2763.9	3455.0	≦	3901.2	OK
		B		-0.1			3455.0	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	-2665.5	3333.1	≦	3811.8	OK
		B		-1.3			3333.1	≦		
	X6	T		56.1	1.250	-1073.1	1285.3	≦	2016.1	OK
		B		56.1			1285.3	≦		
1F	X1	T		-48.2	1.250	-1694.1	2165.8	≦	2786.6	OK
		B	0	-48.2			2165.8	≦		
	X2	T		5.1	1.250	-2850.6	3558.1	≦	3817.7	OK
		B	0	5.1			3558.1	≦		

Y3フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X3	T		-0.6	1.250	-2786.9	3484.3	≦	3730.9	OK
		B	0	-0.6			3484.3	≦		
	X4	T		0.6	1.250	-2792.3	3489.8	≦	3732.4	OK
		B	0	0.6			3489.8	≦		
	X5	T		-5.1	1.250	-2660.4	3330.6	≦	3619.2	OK
		B	0	-5.1			3330.6	≦		
	X6	T		48.2	1.250	-980.0	1176.8	≦	1811.1	OK
		B	0	48.2			1176.8	≦		

Y2フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	X1	T		-64.7	1.250	6.4	56.8	≦	1657.3	OK
		B		-64.7			56.8	≦		
	X2	T		2.2	1.250	5.4	8.9	≦	2190.4	OK
		B		2.2			8.9	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.4	1.7	≦	2303.7	OK
		B		-0.1			1.7	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.4	1.7	≦	2303.5	OK
		B		0.1			1.7	≦		
	X5	T		-2.2	1.250	-5.4	8.9	≦	2190.4	OK
		B		-2.2			8.9	≦		
	X6	T		64.7	1.250	-6.4	56.8	≦	1657.3	OK
		B		64.7			56.8	≦		
14F	X1	T		-51.5	1.250	0.8	50.5	≦	1765.6	OK
		B		-51.5			50.5	≦		
	X2	T		0.8	1.250	4.1	5.9	≦	2331.8	OK
		B		0.8			5.9	≦		
	X3	T		0.0	1.250	1.0	1.3	≦	2431.6	OK
		B		0.0			1.3	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-1.0	1.3	≦	2431.6	OK
		B		-0.0			1.3	≦		
	X5	T		-0.8	1.250	-4.1	5.9	≦	2331.8	OK
		B		-0.8			5.9	≦		
	X6	T		51.5	1.250	-0.8	50.5	≦	1765.6	OK
		B		51.5			50.5	≦		
13F	X1	T		-55.2	1.250	4.0	50.2	≦	1715.5	OK
		B		-55.2			50.2	≦		
	X2	T		1.3	1.250	5.9	8.6	≦	2448.3	OK
		B		1.3			8.6	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.2	1.4	≦	2513.6	OK
		B		-0.0			1.4	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1.2	1.4	≦	2513.6	OK
		B		0.0			1.4	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	-5.9	8.6	≦	2448.3	OK
		B		-1.3			8.6	≦		
	X6	T		55.2	1.250	-4.0	50.2	≦	1715.5	OK
		B		55.2			50.2	≦		
12F	X1	T		-54.5	1.250	10.1	41.9	≦	1675.1	OK
		B		-54.5			41.9	≦		
	X2	T		1.2	1.250	6.9	9.8	≦	2504.7	OK
		B		1.2			9.8	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.1	1.4	≦	2501.1	OK
		B		-0.0			1.4	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	2500.9	OK
		B		0.0			1.4	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	-6.9	9.8	≦	2504.7	OK
		B		-1.2			9.8	≦		
	X6	T		54.5	1.250	-10.1	41.9	≦	1675.1	OK
		B		54.5			41.9	≦		
11F	X1	T		-53.6	1.250	16.6	32.9	≦	1700.7	OK
		B		-53.6			32.9	≦		
	X2	T		1.4	1.250	14.3	19.3	≦	2196.9	OK
		B		1.4			19.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.5	1.9	≦	2303.5	OK
		B		-0.0			1.9	≦		

Y2フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	X4	T		0.0	1.250	-1.5	1.9	≦	2303.3	OK
		B		0.0			1.9	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	-14.3	19.3	≦	2196.9	OK
		B		-1.4			19.3	≦		
	X6	T		53.6	1.250	-16.6	32.9	≦	1700.7	OK
		B		53.6			32.9	≦		
10F	X1	T		-56.5	1.250	15.1	37.6	≦	2064.7	OK
		B		-56.5			37.6	≦		
	X2	T		1.7	1.250	8.9	12.8	≦	2668.0	OK
		B		1.7			12.8	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	0.6	0.7	≦	2865.7	OK
		B		-0.0			0.7	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-0.6	0.7	≦	2866.9	OK
		B		0.0			0.7	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	-8.9	12.8	≦	2668.0	OK
		B		-1.7			12.8	≦		
	X6	T		56.5	1.250	-15.1	37.6	≦	2064.7	OK
		B		56.5			37.6	≦		
9F	X1	T		-55.8	1.250	17.7	33.7	≦	2064.0	OK
		B		-55.8			33.7	≦		
	X2	T		1.6	1.250	12.9	17.8	≦	2869.8	OK
		B		1.6			17.8	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	0.5	0.6	≦	2899.9	OK
		B		-0.0			0.6	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	2900.2	OK
		B		0.0			0.6	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	-12.9	17.8	≦	2869.8	OK
		B		-1.6			17.8	≦		
	X6	T		55.8	1.250	-17.7	33.7	≦	2064.0	OK
		B		55.8			33.7	≦		
8F	X1	T		-55.5	1.250	19.8	30.7	≦	2010.7	OK
		B		-55.5			30.7	≦		
	X2	T		1.8	1.250	15.1	20.7	≦	2800.2	OK
		B		1.8			20.7	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.4	0.5	≦	2654.1	OK
		B		-0.1			0.5	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.4	0.5	≦	2656.9	OK
		B		0.1			0.5	≦		
	X5	T		-1.8	1.250	-15.1	20.7	≦	2800.2	OK
		B		-1.8			20.7	≦		
	X6	T		55.5	1.250	-19.8	30.7	≦	2010.7	OK
		B		55.5			30.7	≦		
7F	X1	T		-57.4	1.250	25.4	25.6	≦	2087.6	OK
		B		-57.4			25.6	≦		
	X2	T		1.9	1.250	16.0	21.9	≦	3002.5	OK
		B		1.9			21.9	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.5	0.5	≦	2723.8	OK
		B		-0.1			0.5	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.5	0.5	≦	2727.1	OK
		B		0.1			0.5	≦		
	X5	T		-1.9	1.250	-16.0	21.9	≦	3002.4	OK
		B		-1.9			21.9	≦		
	X6	T		57.4	1.250	-25.4	25.6	≦	2087.6	OK
		B		57.4			25.6	≦		
6F	X1	T		-56.5	1.250	22.0	28.9	≦	2331.3	OK
		B		-56.5			28.9	≦		
	X2	T		2.0	1.250	21.6	29.0	≦	3635.2	OK
		B		2.0			29.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.8	0.9	≦	3644.5	OK
		B		-0.1			0.9	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.8	0.9	≦	3644.1	OK
		B		0.1			0.9	≦		
	X5	T		-2.0	1.250	-21.6	29.0	≦	3635.2	OK
		B		-2.0			29.0	≦		
	X6	T		56.5	1.250	-22.0	28.9	≦	2331.3	OK

Y2フレーム　（Ｙ方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	X6	B		56.5	1.250	-22.0	28.9	≦	2331.3	OK
5F	X1	T		-56.6	1.250	27.5	22.2	≦	2327.8	OK
		B		-56.6			22.2	≦		
	X2	T		2.0	1.250	23.4	31.3	≦	3496.3	OK
		B		2.0			31.3	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.7	0.8	≦	3412.1	OK
		B		-0.1			0.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.7	0.8	≦	3413.7	OK
		B		0.1			0.8	≦		
	X5	T		-2.0	1.250	-23.4	31.3	≦	3496.3	OK
		B		-2.0			31.3	≦		
	X6	T		56.6	1.250	-27.5	22.2	≦	2327.8	OK
		B		56.6			22.2	≦		
4F	X1	T		-56.5	1.250	29.9	19.1	≦	2268.1	OK
		B		-56.5			19.1	≦		
	X2	T		2.1	1.250	26.0	34.5	≦	3455.7	OK
		B		2.1			34.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	0.6	0.7	≦	3418.0	OK
		B		-0.0			0.7	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-0.6	0.7	≦	3419.0	OK
		B		0.0			0.7	≦		
	X5	T		-2.1	1.250	-26.0	34.5	≦	3455.7	OK
		B		-2.1			34.5	≦		
	X6	T		56.5	1.250	-29.9	19.1	≦	2268.1	OK
		B		56.5			19.1	≦		
3F	X1	T		-56.5	1.250	33.3	14.9	≦	2134.1	OK
		B		-56.5			14.9	≦		
	X2	T		2.3	1.250	27.8	37.1	≦	3510.5	OK
		B		2.3			37.1	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.7	0.7	≦	3356.9	OK
		B		-0.1			0.7	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.7	0.8	≦	3359.6	OK
		B		0.1			0.8	≦		
	X5	T		-2.3	1.250	-27.8	37.1	≦	3510.5	OK
		B		-2.3			37.1	≦		
	X6	T		56.5	1.250	-33.3	14.9	≦	2134.1	OK
		B		56.5			14.9	≦		
2F	X1	T		-56.1	1.250	26.4	23.1	≦	1945.1	OK
		B		-56.1			23.1	≦		
	X2	T		1.3	1.250	43.5	55.7	≦	3028.9	OK
		B		1.3			55.7	≦		
	X3	T		0.1	1.250	-1.5	1.8	≦	2232.4	OK
		B		0.1			1.8	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	1.5	1.7	≦	2228.9	OK
		B		-0.1			1.7	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	-43.5	55.7	≦	3028.9	OK
		B		-1.3			55.7	≦		
	X6	T		56.1	1.250	-26.4	23.1	≦	1945.1	OK
		B		56.1			23.1	≦		
1F	X1	T		-48.2	1.250	48.2	12.0	≦	1530.9	OK
		B		-48.2			12.0	≦		
	X2	T		5.1	1.250	-5.1	1.3	≦	2003.9	OK
		B		5.1			1.3	≦		
	X3	T		-0.6	1.250	0.6	0.2	≦	2289.0	OK
		B		-0.6			0.2	≦		
	X4	T		0.6	1.250	-0.6	0.2	≦	2406.2	OK
		B		0.6			0.2	≦		
	X5	T		-5.1	1.250	5.1	1.3	≦	2009.8	OK
		B		-5.1			1.3	≦		
	X6	T		48.2	1.250	-48.2	12.0	≦	1499.3	OK
		B		48.2			12.0	≦		

Y3フレーム　（Ｙ方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	X1	T		-64.7	1.250	-11.2	78.7	≦	1668.5	OK

Y3フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	X1	B		-64.7	1.250	-11.2	78.7	≦	1668.5	OK
	X2	T		2.2	1.250	-10.1	10.5	≦	2337.8	OK
		B		2.2			10.5	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.3	1.6	≦	2210.3	OK
		B		-0.1			1.6	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.3	1.6	≦	2210.1	OK
		B		0.1			1.6	≦		
	X5	T		-2.2	1.250	10.1	10.5	≦	2337.7	OK
		B		-2.2			10.5	≦		
	X6	T		64.7	1.250	11.2	78.7	≦	1668.5	OK
		B		64.7			78.7	≦		
14F	X1	T		-51.5	1.250	-8.1	61.6	≦	1831.6	OK
		B		-51.5			61.6	≦		
	X2	T		0.8	1.250	-7.3	8.2	≦	2503.6	OK
		B		0.8			8.2	≦		
	X3	T		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	2416.6	OK
		B		0.0			1.0	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	2416.4	OK
		B		-0.0			1.0	≦		
	X5	T		-0.8	1.250	7.3	8.2	≦	2503.6	OK
		B		-0.8			8.2	≦		
	X6	T		51.5	1.250	8.1	61.6	≦	1831.6	OK
		B		51.5			61.6	≦		
13F	X1	T		-55.2	1.250	-9.4	66.9	≦	1898.3	OK
		B		-55.2			66.9	≦		
	X2	T		1.3	1.250	-8.4	9.3	≦	2658.6	OK
		B		1.3			9.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.0	1.2	≦	2658.3	OK
		B		-0.0			1.2	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1.0	1.2	≦	2658.1	OK
		B		0.0			1.2	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	8.4	9.3	≦	2658.6	OK
		B		-1.3			9.3	≦		
	X6	T		55.2	1.250	9.4	66.9	≦	1898.3	OK
		B		55.2			66.9	≦		
12F	X1	T		-54.5	1.250	-8.9	65.6	≦	1966.6	OK
		B		-54.5			65.6	≦		
	X2	T		1.2	1.250	-8.0	8.9	≦	2731.0	OK
		B		1.2			8.9	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	0.9	1.2	≦	2718.0	OK
		B		-0.0			1.2	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-0.9	1.2	≦	2718.0	OK
		B		0.0			1.2	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	8.0	8.9	≦	2731.0	OK
		B		-1.2			8.9	≦		
	X6	T		54.5	1.250	8.9	65.6	≦	1966.6	OK
		B		54.5			65.6	≦		
11F	X1	T		-53.6	1.250	-10.5	66.7	≦	2032.6	OK
		B		-53.6			66.7	≦		
	X2	T		1.4	1.250	-9.3	10.2	≦	2710.3	OK
		B		1.4			10.2	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.2	1.5	≦	2657.8	OK
		B		-0.0			1.5	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	2657.9	OK
		B		0.0			1.5	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	9.3	10.2	≦	2710.3	OK
		B		-1.4			10.2	≦		
	X6	T		53.6	1.250	10.5	66.7	≦	2032.6	OK
		B		53.6			66.7	≦		
10F	X1	T		-56.5	1.250	-12.5	72.1	≦	2486.5	OK
		B		-56.5			72.1	≦		
	X2	T		1.7	1.250	-10.9	11.9	≦	3401.1	OK
		B		1.7			11.9	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.6	1.9	≦	3410.0	OK
		B		-0.0			1.9	≦		

Y3フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
10F	X4	T		0.0	1.250	-1.6	1.9	≦	3409.7	OK
		B		0.0			1.9	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	10.9	11.9	≦	3401.1	OK
		B		-1.7			11.9	≦		
	X6	T		56.5	1.250	12.5	72.1	≦	2486.5	OK
		B		56.5			72.1	≦		
9F	X1	T		-55.7	1.250	-10.8	69.2	≦	2578.1	OK
		B		-55.7			69.2	≦		
	X2	T		1.6	1.250	-9.3	10.0	≦	3505.2	OK
		B		1.6			10.0	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.5	1.8	≦	3560.9	OK
		B		-0.0			1.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1.5	1.8	≦	3561.0	OK
		B		0.0			1.8	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	9.3	10.1	≦	3505.3	OK
		B		-1.6			10.1	≦		
	X6	T		55.7	1.250	10.8	69.2	≦	2578.1	OK
		B		55.7			69.2	≦		
8F	X1	T		-55.5	1.250	-9.4	67.2	≦	2660.1	OK
		B		-55.5			67.2	≦		
	X2	T		1.8	1.250	-7.9	8.1	≦	3608.7	OK
		B		1.8			8.1	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.5	1.8	≦	3664.6	OK
		B		-0.1			1.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.5	1.8	≦	3664.7	OK
		B		0.1			1.8	≦		
	X5	T		-1.8	1.250	7.9	8.1	≦	3608.8	OK
		B		-1.8			8.1	≦		
	X6	T		55.5	1.250	9.4	67.2	≦	2660.1	OK
		B		55.5			67.2	≦		
7F	X1	T		-57.4	1.250	-7.1	66.3	≦	2892.3	OK
		B		-57.4			66.3	≦		
	X2	T		1.9	1.250	-5.5	5.0	≦	3665.0	OK
		B		1.9			5.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.5	1.8	≦	3930.5	OK
		B		-0.1			1.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.5	1.8	≦	3931.1	OK
		B		0.1			1.8	≦		
	X5	T		-1.9	1.250	5.5	5.0	≦	3665.1	OK
		B		-1.9			5.0	≦		
	X6	T		57.4	1.250	7.1	66.3	≦	2892.3	OK
		B		57.4			66.3	≦		
6F	X1	T		-56.4	1.250	-4.7	62.3	≦	3346.3	OK
		B		-56.4			62.3	≦		
	X2	T		2.0	1.250	-3.5	2.3	≦	4635.0	OK
		B		2.0			2.3	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.4	1.7	≦	4819.8	OK
		B		-0.1			1.7	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.4	1.7	≦	4820.3	OK
		B		0.1			1.7	≦		
	X5	T		-2.0	1.250	3.5	2.3	≦	4635.7	OK
		B		-2.0			2.3	≦		
	X6	T		56.4	1.250	4.7	62.3	≦	3346.3	OK
		B		56.4			62.3	≦		
5F	X1	T		-56.6	1.250	-3.6	61.1	≦	3434.0	OK
		B		-56.6			61.1	≦		
	X2	T		2.0	1.250	-2.3	0.8	≦	3749.8	OK
		B		2.0			0.8	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.3	1.6	≦	4980.2	OK
		B		-0.1			1.6	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.3	1.6	≦	4980.3	OK
		B		0.1			1.6	≦		
	X5	T		-2.0	1.250	2.3	0.9	≦	3759.2	OK
		B		-2.0			0.9	≦		
	X6	T		56.6	1.250	3.6	61.1	≦	3434.0	OK

Y3フレーム　（Ｙ方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
5F	X6	B		56.6	1.250	3.6	61.1	≦	3434.0	OK
4F	X1	T		-56.5	1.250	-1.7	58.6	≦	3532.1	OK
		B		-56.5			58.6	≦		
	X2	T		2.1	1.250	-0.4	1.5	≦	4635.9	OK
		B		2.1			1.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.1	1.4	≦	5077.3	OK
		B		-0.0			1.4	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	5077.3	OK
		B		0.0			1.4	≦		
	X5	T		-2.1	1.250	0.4	1.5	≦	4634.6	OK
		B		-2.1			1.5	≦		
	X6	T		56.5	1.250	1.7	58.6	≦	3532.1	OK
		B		56.5			58.6	≦		
3F	X1	T		-56.5	1.250	0.8	55.5	≦	3630.0	OK
		B		-56.5			55.5	≦		
	X2	T		2.3	1.250	0.8	3.3	≦	5426.4	OK
		B		2.3			3.3	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.0	1.2	≦	5330.8	OK
		B		-0.1			1.2	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.0	1.2	≦	5330.4	OK
		B		0.1			1.2	≦		
	X5	T		-2.3	1.250	-0.8	3.3	≦	5426.5	OK
		B		-2.3			3.3	≦		
	X6	T		56.5	1.250	-0.8	55.5	≦	3630.0	OK
		B		56.5			55.5	≦		
2F	X1	T		-56.1	1.250	-3.6	60.6	≦	3741.1	OK
		B		-56.1			60.6	≦		
	X2	T		1.3	1.250	3.3	5.4	≦	5237.8	OK
		B		1.3			5.4	≦		
	X3	T		0.1	1.250	0.8	1.1	≦	5408.1	OK
		B		0.1			1.1	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-0.7	1.1	≦	5413.0	OK
		B		-0.1			1.1	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	-3.3	5.4	≦	5238.2	OK
		B		-1.3			5.4	≦		
	X6	T		56.1	1.250	3.6	60.6	≦	3741.0	OK
		B		56.1			60.6	≦		
1F	X1	T		-48.2	1.250	10.3	35.3	≦	3178.2	OK
		B		-48.2			35.3	≦		
	X2	T		5.1	1.250	0.1	5.2	≦	4499.6	OK
		B		5.1			5.2	≦		
	X3	T		-0.6	1.250	0.2	0.3	≦	4122.0	OK
		B		-0.6			0.3	≦		
	X4	T		0.6	1.250	-0.2	0.3	≦	4122.0	OK
		B		0.6			0.3	≦		
	X5	T		-5.1	1.250	-0.1	5.2	≦	4500.0	OK
		B		-5.1			5.2	≦		
	X6	T		48.2	1.250	-10.3	35.3	≦	3178.2	OK
		B		48.2			35.3	≦		

Y2フレーム　（Ｙ方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	X1	T		-64.7	1.250	-11.4	78.9	≦	1668.3	OK
		B		-64.7			78.9	≦		
	X2	T		2.2	1.250	-10.4	10.8	≦	2335.5	OK
		B		2.2			10.8	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.3	1.5	≦	2206.5	OK
		B		-0.1			1.5	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.3	1.5	≦	2206.4	OK
		B		0.1			1.5	≦		
	X5	T		-2.2	1.250	10.4	10.8	≦	2335.4	OK
		B		-2.2			10.8	≦		
	X6	T		64.7	1.250	11.4	78.9	≦	1668.3	OK
		B		64.7			78.9	≦		
14F	X1	T		-51.5	1.250	-8.2	61.8	≦	1831.4	OK

Y2フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	X1	B		-51.5	1.250	-8.2	61.8	≦	1831.4	OK
	X2	T		0.8	1.250	-7.4	8.5	≦	2502.7	OK
		B		0.8			8.5	≦		
	X3	T		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	2412.4	OK
		B		0.0			0.9	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	2412.3	OK
		B		-0.0			0.9	≦		
	X5	T		-0.8	1.250	7.5	8.5	≦	2502.7	OK
		B		-0.8			8.5	≦		
	X6	T		51.5	1.250	8.3	61.8	≦	1831.4	OK
		B		51.5			61.8	≦		
13F	X1	T		-55.2	1.250	-9.6	67.1	≦	1898.0	OK
		B		-55.2			67.1	≦		
	X2	T		1.3	1.250	-8.6	9.5	≦	2659.2	OK
		B		1.3			9.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.0	1.2	≦	2658.4	OK
		B		-0.0			1.2	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1.0	1.2	≦	2658.4	OK
		B		0.0			1.2	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	8.6	9.5	≦	2659.3	OK
		B		-1.3			9.5	≦		
	X6	T		55.2	1.250	9.6	67.1	≦	1898.0	OK
		B		55.2			67.1	≦		
12F	X1	T		-54.5	1.250	-9.0	65.8	≦	1966.1	OK
		B		-54.5			65.8	≦		
	X2	T		1.2	1.250	-8.3	9.1	≦	2730.6	OK
		B		1.2			9.1	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	0.9	1.1	≦	2716.8	OK
		B		-0.0			1.1	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	2716.9	OK
		B		0.0			1.1	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	8.3	9.1	≦	2730.6	OK
		B		-1.2			9.1	≦		
	X6	T		54.5	1.250	9.0	65.8	≦	1966.1	OK
		B		54.5			65.8	≦		
11F	X1	T		-53.6	1.250	-10.7	67.0	≦	2031.7	OK
		B		-53.6			67.0	≦		
	X2	T		1.4	1.250	-9.5	10.5	≦	2710.1	OK
		B		1.4			10.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.2	1.4	≦	2654.6	OK
		B		-0.0			1.4	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1.2	1.4	≦	2654.7	OK
		B		0.0			1.4	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	9.5	10.5	≦	2710.1	OK
		B		-1.4			10.5	≦		
	X6	T		53.6	1.250	10.7	67.0	≦	2031.7	OK
		B		53.6			67.0	≦		
10F	X1	T		-56.5	1.250	-12.7	72.4	≦	2485.5	OK
		B		-56.5			72.4	≦		
	X2	T		1.7	1.250	-11.1	12.3	≦	3400.7	OK
		B		1.7			12.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.5	1.8	≦	3408.9	OK
		B		-0.0			1.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1.5	1.8	≦	3408.4	OK
		B		0.0			1.8	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	11.1	12.3	≦	3400.8	OK
		B		-1.7			12.3	≦		
	X6	T		56.5	1.250	12.7	72.4	≦	2485.5	OK
		B		56.5			72.4	≦		
9F	X1	T		-55.8	1.250	-10.9	69.4	≦	2576.9	OK
		B		-55.8			69.4	≦		
	X2	T		1.6	1.250	-9.6	10.4	≦	3505.7	OK
		B		1.6			10.4	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.4	1.7	≦	3560.3	OK
		B		-0.0			1.7	≦		

Y2フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
9F	X4	T		0.0	1.250	-1.4	1.7	≦	3560.2	OK
		B		0.0			1.7	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	9.6	10.4	≦	3505.8	OK
		B		-1.6			10.4	≦		
	X6	T		55.8	1.250	11.0	69.4	≦	2576.9	OK
		B		55.8			69.4	≦		
8F	X1	T		-55.5	1.250	-9.6	67.5	≦	2658.8	OK
		B		-55.5			67.5	≦		
	X2	T		1.8	1.250	-8.1	8.4	≦	3611.5	OK
		B		1.8			8.4	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.4	1.8	≦	3662.8	OK
		B		-0.1			1.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.4	1.8	≦	3663.1	OK
		B		0.1			1.8	≦		
	X5	T		-1.8	1.250	8.1	8.4	≦	3611.6	OK
		B		-1.8			8.4	≦		
	X6	T		55.5	1.250	9.6	67.5	≦	2658.8	OK
		B		55.5			67.5	≦		
7F	X1	T		-57.4	1.250	-7.3	66.5	≦	2890.6	OK
		B		-57.4			66.5	≦		
	X2	T		1.9	1.250	-5.7	5.3	≦	3678.3	OK
		B		1.9			5.3	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.4	1.7	≦	3927.4	OK
		B		-0.1			1.7	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.4	1.7	≦	3927.6	OK
		B		0.1			1.7	≦		
	X5	T		-1.9	1.250	5.7	5.3	≦	3678.4	OK
		B		-1.9			5.3	≦		
	X6	T		57.4	1.250	7.3	66.5	≦	2890.6	OK
		B		57.4			66.5	≦		
6F	X1	T		-56.5	1.250	-4.8	62.5	≦	3344.2	OK
		B		-56.5			62.5	≦		
	X2	T		2.0	1.250	-3.7	2.6	≦	4645.0	OK
		B		2.0			2.6	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.4	1.7	≦	4819.2	OK
		B		-0.1			1.7	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.4	1.7	≦	4819.9	OK
		B		0.1			1.7	≦		
	X5	T		-2.0	1.250	3.7	2.6	≦	4645.6	OK
		B		-2.0			2.6	≦		
	X6	T		56.5	1.250	4.8	62.5	≦	3344.2	OK
		B		56.5			62.5	≦		
5F	X1	T		-56.6	1.250	-3.7	61.2	≦	3431.8	OK
		B		-56.6			61.2	≦		
	X2	T		2.0	1.250	-2.5	1.1	≦	4006.3	OK
		B		2.0			1.1	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.3	1.5	≦	4979.8	OK
		B		-0.1			1.5	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.3	1.5	≦	4979.2	OK
		B		0.1			1.5	≦		
	X5	T		-2.0	1.250	2.5	1.1	≦	4012.3	OK
		B		-2.0			1.1	≦		
	X6	T		56.6	1.250	3.7	61.2	≦	3431.8	OK
		B		56.6			61.2	≦		
4F	X1	T		-56.5	1.250	-1.8	58.7	≦	3529.5	OK
		B		-56.5			58.7	≦		
	X2	T		2.1	1.250	-0.6	1.3	≦	4590.2	OK
		B		2.1			1.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.1	1.3	≦	5074.6	OK
		B		-0.0			1.3	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1.1	1.3	≦	5074.8	OK
		B		0.0			1.3	≦		
	X5	T		-2.1	1.250	0.6	1.3	≦	4588.8	OK
		B		-2.1			1.3	≦		
	X6	T		56.5	1.250	1.8	58.7	≦	3529.5	OK

Y2フレーム　（Ｙ方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
4F	X6	B		56.5	1.250	1.8	58.7	≦	3529.5	OK
3F	X1	T		-56.5	1.250	0.8	55.5	≦	3627.0	OK
		B		-56.5			55.5	≦		
	X2	T		2.3	1.250	0.7	3.2	≦	5413.1	OK
		B		2.3			3.2	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.0	1.1	≦	5327.0	OK
		B		-0.1			1.1	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.0	1.1	≦	5328.3	OK
		B		0.1			1.1	≦		
	X5	T		-2.3	1.250	-0.7	3.2	≦	5412.8	OK
		B		-2.3			3.2	≦		
	X6	T		56.5	1.250	-0.8	55.5	≦	3627.0	OK
		B		56.5			55.5	≦		
2F	X1	T		-56.1	1.250	-3.5	60.5	≦	3739.2	OK
		B		-56.1			60.5	≦		
	X2	T		1.3	1.250	3.3	5.5	≦	5226.5	OK
		B		1.3			5.5	≦		
	X3	T		0.1	1.250	0.7	1.0	≦	5408.1	OK
		B		0.1			1.0	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-0.7	1.0	≦	5410.9	OK
		B		-0.1			1.0	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	-3.3	5.4	≦	5226.7	OK
		B		-1.3			5.4	≦		
	X6	T		56.1	1.250	3.5	60.5	≦	3739.2	OK
		B		56.1			60.5	≦		
1F	X1	T		-48.2	1.250	10.3	35.3	≦	3177.8	OK
		B		-48.2			35.3	≦		
	X2	T		5.1	1.250	0.1	5.3	≦	4502.4	OK
		B		5.1			5.3	≦		
	X3	T		-0.6	1.250	0.2	0.4	≦	4122.0	OK
		B		-0.6			0.4	≦		
	X4	T		0.6	1.250	-0.2	0.4	≦	4122.0	OK
		B		0.6			0.4	≦		
	X5	T		-5.1	1.250	-0.1	5.3	≦	4502.6	OK
		B		-5.1			5.3	≦		
	X6	T		48.2	1.250	-10.3	35.3	≦	3177.8	OK
		B		48.2			35.3	≦		

Y3フレーム　（Ｙ方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	X1	T		-64.7	1.250	6.1	57.1	≦	1656.7	OK
		B		-64.7			57.1	≦		
	X2	T		2.2	1.250	5.0	8.4	≦	2187.0	OK
		B		2.2			8.4	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.3	1.6	≦	2304.7	OK
		B		-0.1			1.6	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.3	1.6	≦	2304.5	OK
		B		0.1			1.6	≦		
	X5	T		-2.2	1.250	-5.0	8.4	≦	2187.1	OK
		B		-2.2			8.4	≦		
	X6	T		64.7	1.250	-6.1	57.1	≦	1656.7	OK
		B		64.7			57.1	≦		
14F	X1	T		-51.5	1.250	0.5	50.8	≦	1766.2	OK
		B		-51.5			50.8	≦		
	X2	T		0.8	1.250	3.8	5.6	≦	2328.0	OK
		B		0.8			5.6	≦		
	X3	T		0.0	1.250	1.0	1.2	≦	2431.8	OK
		B		0.0			1.2	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-1.0	1.2	≦	2431.7	OK
		B		-0.0			1.2	≦		
	X5	T		-0.8	1.250	-3.8	5.6	≦	2328.0	OK
		B		-0.8			5.6	≦		
	X6	T		51.5	1.250	-0.5	50.8	≦	1766.2	OK
		B		51.5			50.8	≦		
13F	X1	T		-55.2	1.250	3.7	50.5	≦	1716.7	OK

Y3フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
13F	X1	B		-55.2	1.250	3.7	50.5	≦	1716.7	OK
	X2	T		1.3	1.250	5.6	8.2	≦	2445.4	OK
		B		1.3			8.2	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.1	1.4	≦	2513.9	OK
		B		-0.0			1.4	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	2513.9	OK
		B		0.0			1.4	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	-5.6	8.2	≦	2445.4	OK
		B		-1.3			8.2	≦		
	X6	T		55.2	1.250	-3.7	50.5	≦	1716.7	OK
		B		55.2			50.5	≦		
12F	X1	T		-54.5	1.250	9.7	42.3	≦	1674.9	OK
		B		-54.5			42.3	≦		
	X2	T		1.2	1.250	6.6	9.4	≦	2502.5	OK
		B		1.2			9.4	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.1	1.3	≦	2503.1	OK
		B		-0.0			1.3	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1.1	1.3	≦	2502.9	OK
		B		0.0			1.3	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	-6.6	9.4	≦	2502.6	OK
		B		-1.2			9.4	≦		
	X6	T		54.5	1.250	-9.7	42.3	≦	1674.9	OK
		B		54.5			42.3	≦		
11F	X1	T		-53.6	1.250	16.4	33.1	≦	1702.3	OK
		B		-53.6			33.1	≦		
	X2	T		1.4	1.250	13.9	18.8	≦	2195.2	OK
		B		1.4			18.8	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.4	1.8	≦	2307.2	OK
		B		-0.0			1.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1.4	1.8	≦	2307.0	OK
		B		0.0			1.8	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	-13.9	18.8	≦	2195.2	OK
		B		-1.4			18.8	≦		
	X6	T		53.6	1.250	-16.4	33.1	≦	1702.3	OK
		B		53.6			33.1	≦		
10F	X1	T		-56.5	1.250	14.8	37.9	≦	2064.8	OK
		B		-56.5			37.9	≦		
	X2	T		1.7	1.250	8.7	12.5	≦	2667.2	OK
		B		1.7			12.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	0.6	0.6	≦	2847.3	OK
		B		-0.0			0.6	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-0.6	0.7	≦	2849.2	OK
		B		0.0			0.7	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	-8.7	12.5	≦	2667.3	OK
		B		-1.7			12.5	≦		
	X6	T		56.5	1.250	-14.8	37.9	≦	2064.8	OK
		B		56.5			37.9	≦		
9F	X1	T		-55.7	1.250	17.5	33.9	≦	2064.6	OK
		B		-55.7			33.9	≦		
	X2	T		1.6	1.250	12.7	17.5	≦	2868.7	OK
		B		1.6			17.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	0.5	0.6	≦	2896.4	OK
		B		-0.0			0.6	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	2896.9	OK
		B		0.0			0.6	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	-12.7	17.5	≦	2868.7	OK
		B		-1.6			17.5	≦		
	X6	T		55.7	1.250	-17.5	33.9	≦	2064.6	OK
		B		55.7			33.9	≦		
8F	X1	T		-55.5	1.250	19.7	30.9	≦	2011.3	OK
		B		-55.5			30.9	≦		
	X2	T		1.8	1.250	14.9	20.4	≦	2799.2	OK
		B		1.8			20.4	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.4	0.4	≦	2618.4	OK
		B		-0.1			0.4	≦		

Y3フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	X4	T		0.1	1.250	-0.4	0.4	≦	2622.1	OK
		B		0.1			0.4	≦		
	X5	T		-1.8	1.250	-14.9	20.4	≦	2799.2	OK
		B		-1.8			20.4	≦		
	X6	T		55.5	1.250	-19.7	30.9	≦	2011.3	OK
		B		55.5			30.9	≦		
7F	X1	T		-57.4	1.250	25.3	25.7	≦	2086.8	OK
		B		-57.4			25.7	≦		
	X2	T		1.9	1.250	15.8	21.7	≦	3006.6	OK
		B		1.9			21.7	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.4	0.5	≦	2692.4	OK
		B		-0.1			0.5	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.4	0.5	≦	2696.6	OK
		B		0.1			0.5	≦		
	X5	T		-1.9	1.250	-15.8	21.7	≦	3006.6	OK
		B		-1.9			21.7	≦		
	X6	T		57.4	1.250	-25.3	25.7	≦	2086.8	OK
		B		57.4			25.7	≦		
6F	X1	T		-56.4	1.250	21.8	29.2	≦	2335.7	OK
		B		-56.4			29.2	≦		
	X2	T		2.0	1.250	21.3	28.7	≦	3640.3	OK
		B		2.0			28.7	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.7	0.8	≦	3637.4	OK
		B		-0.1			0.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.7	0.9	≦	3638.2	OK
		B		0.1			0.9	≦		
	X5	T		-2.0	1.250	-21.3	28.7	≦	3640.3	OK
		B		-2.0			28.7	≦		
	X6	T		56.4	1.250	-21.8	29.2	≦	2335.7	OK
		B		56.4			29.2	≦		
5F	X1	T		-56.6	1.250	27.0	22.8	≦	2333.9	OK
		B		-56.6			22.8	≦		
	X2	T		2.0	1.250	23.0	30.8	≦	3500.3	OK
		B		2.0			30.8	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.7	0.8	≦	3422.0	OK
		B		-0.1			0.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.7	0.8	≦	3424.2	OK
		B		0.1			0.8	≦		
	X5	T		-2.0	1.250	-23.0	30.8	≦	3500.3	OK
		B		-2.0			30.8	≦		
	X6	T		56.6	1.250	-27.0	22.8	≦	2333.9	OK
		B		56.6			22.8	≦		
4F	X1	T		-56.5	1.250	29.1	20.0	≦	2276.8	OK
		B		-56.5			20.0	≦		
	X2	T		2.1	1.250	25.2	33.6	≦	3461.0	OK
		B		2.1			33.6	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	0.6	0.7	≦	3437.0	OK
		B		-0.0			0.7	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-0.6	0.7	≦	3439.0	OK
		B		0.0			0.7	≦		
	X5	T		-2.1	1.250	-25.3	33.6	≦	3461.0	OK
		B		-2.1			33.6	≦		
	X6	T		56.5	1.250	-29.1	20.0	≦	2276.8	OK
		B		56.5			20.0	≦		
3F	X1	T		-56.5	1.250	32.2	16.2	≦	2146.9	OK
		B		-56.5			16.2	≦		
	X2	T		2.3	1.250	26.8	35.8	≦	3516.8	OK
		B		2.3			35.8	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.7	0.7	≦	3337.9	OK
		B		-0.1			0.7	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.7	0.7	≦	3339.9	OK
		B		0.1			0.7	≦		
	X5	T		-2.3	1.250	-26.8	35.8	≦	3516.8	OK
		B		-2.3			35.8	≦		
	X6	T		56.5	1.250	-32.2	16.2	≦	2146.9	OK

Y3フレーム　（Ｙ方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
3F	X6	B		56.5	1.250	-32.2	16.2	≦	2146.9	OK
2F	X1	T		-56.1	1.250	24.3	25.7	≦	1939.9	OK
		B		-56.1			25.7	≦		
	X2	T		1.3	1.250	41.7	53.4	≦	3030.0	OK
		B		1.3			53.4	≦		
	X3	T		0.1	1.250	-1.4	1.6	≦	2216.7	OK
		B		0.1			1.6	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	1.4	1.6	≦	2212.1	OK
		B		-0.1			1.6	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	-41.7	53.4	≦	3030.0	OK
		B		-1.3			53.4	≦		
	X6	T		56.1	1.250	-24.3	25.7	≦	1939.9	OK
		B		56.1			25.7	≦		
1F	X1	T		-48.2	1.250	48.2	12.0	≦	1546.0	OK
		B		-48.2			12.0	≦		
	X2	T		5.1	1.250	-5.1	1.3	≦	2018.1	OK
		B		5.1			1.3	≦		
	X3	T		-0.6	1.250	0.6	0.2	≦	2898.3	OK
		B		-0.6			0.2	≦		
	X4	T		0.6	1.250	-0.6	0.2	≦	2206.4	OK
		B		0.6			0.2	≦		
	X5	T		-5.1	1.250	5.1	1.3	≦	1999.5	OK
		B		-5.1			1.3	≦		
	X6	T		48.2	1.250	-48.2	12.0	≦	1564.1	OK
		B		48.2			12.0	≦		

U-5.2.3　ＲＣ壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　x＝せん断破壊
QL　　：長期せん断力　(kN)
Qm　　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：壁のせん断耐力　(kN)
n　　：せん断力の割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム（Ｘ方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.1	1.250	1.7	2.0	≦	7781.6	OK
14F	Y2		-0.1	1.250	1.5	1.8	≦	7689.5	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	1.4	1.7	≦	6707.0	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	1.3	1.6	≦	6132.1	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	1.2	1.5	≦	5889.3	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	1.2	1.5	≦	6233.0	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	1.4	1.8	≦	6246.5	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	1.7	2.0	≦	6260.1	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	2.0	2.4	≦	6695.9	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	2.3	2.8	≦	6899.4	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	2.7	3.3	≦	6893.7	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	3.1	3.8	≦	6888.0	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	3.4	4.2	≦	6882.3	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	0.1	0.1	≦	6876.6	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	0.2	0.2	≦	6998.1	OK

X2フレーム（Ｘ方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-1.4	1.7	≦	11633.1	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-1.3	1.6	≦	11822.7	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	12007.1	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-1.1	1.3	≦	11866.4	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.3	≦	11252.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	11940.6	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-1.3	1.6	≦	12140.9	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-1.5	1.9	≦	12337.3	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-1.9	2.3	≦	13557.3	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-2.2	2.8	≦	14158.3	OK

X2フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
5F	Y2		0.0	1.250	-2.7	3.3	≦	14393.0	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-3.2	4.0	≦	14592.7	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-4.2	5.2	≦	15088.5	OK
2F	Y2		0.0	1.250	0.9	1.2	≦	12305.1	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.2	≦	12481.0	OK

X3フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	11634.6	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	11824.4	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	12017.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	12004.0	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	11412.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	12102.4	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	12308.5	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.2	≦	12563.4	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	13775.0	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-1.4	1.7	≦	14214.8	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-1.5	1.9	≦	14211.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-1.7	2.1	≦	14211.3	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-2.0	2.5	≦	14542.8	OK
2F	Y2		0.0	1.250	1.0	1.3	≦	12467.7	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	12635.4	OK

X4フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	11634.6	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	11824.4	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	12017.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	11361.5	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	10228.8	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.2	≦	10488.2	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	10626.9	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	11656.0	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	12126.0	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	12317.9	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	11911.0	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	12099.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	12260.5	OK
2F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	16624.4	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	12677.2	OK

X5フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	11635.7	OK
14F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.5	≦	11826.5	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	12028.6	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	12230.6	OK
11F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	12432.7	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.8	≦	13550.4	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	13620.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	1.2	1.5	≦	14001.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	1.6	2.0	≦	15307.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	2.0	2.5	≦	15943.3	OK
5F	Y2		0.0	1.250	2.5	3.1	≦	15996.1	OK
4F	Y2		0.0	1.250	3.1	3.9	≦	16069.8	OK
3F	Y2		0.0	1.250	4.2	5.3	≦	16498.8	OK
2F	Y2		0.0	1.250	2.9	3.7	≦	14502.4	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	12805.0	OK

X6フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.1	1.250	0.6	0.7	≦	7843.6	OK
14F	Y2		-0.1	1.250	0.5	0.6	≦	6072.0	OK

X6フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
13F	Y2		-0.1	1.250	0.4	0.4	≦	5982.0	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	0.2	0.3	≦	6114.1	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	0.2	0.1	≦	6298.0	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	0.1	0.1	≦	6783.8	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	6942.9	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-0.1	0.2	≦	7102.0	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	7722.9	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	8111.6	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	8291.1	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	8470.5	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-1.4	1.8	≦	8650.0	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-5.7	7.2	≦	11627.7	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	9175.0	OK

X1フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.1	1.250	0.6	0.7	≦	7843.6	OK
14F	Y2		-0.1	1.250	0.5	0.6	≦	6085.1	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	0.4	0.4	≦	5982.0	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	0.3	0.3	≦	6114.1	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	0.2	0.1	≦	6298.0	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	0.1	0.1	≦	6783.8	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	0.0	0.0	≦	6942.9	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-0.1	0.2	≦	7102.0	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	7722.9	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	8111.6	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	8291.1	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	8470.5	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-1.4	1.8	≦	8650.0	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-5.7	7.2	≦	11627.7	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	9175.0	OK

X2フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	11635.7	OK
14F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	11826.5	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	12028.6	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	12230.6	OK
11F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	12432.7	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.8	≦	13535.2	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	13621.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	1.2	1.5	≦	14001.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	1.6	2.0	≦	15307.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	2.0	2.5	≦	15937.3	OK
5F	Y2		0.0	1.250	2.5	3.1	≦	15979.0	OK
4F	Y2		0.0	1.250	3.1	3.9	≦	16060.8	OK
3F	Y2		0.0	1.250	4.3	5.3	≦	16497.4	OK
2F	Y2		0.0	1.250	2.9	3.7	≦	14506.2	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	12805.0	OK

X3フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	11634.6	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	11824.4	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	12017.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	11436.4	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	10423.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	10656.3	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	10891.4	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	11787.0	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	12396.6	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	12365.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	11911.0	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	12099.6	OK

X3フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
3F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	12260.5	OK
2F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	16624.4	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	13133.4	OK

X4フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	11634.6	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	11824.4	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	12017.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	11975.6	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	11407.0	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	12091.0	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	12293.8	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.2	≦	12547.8	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	13732.3	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-1.4	1.7	≦	14206.3	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-1.5	1.9	≦	14224.1	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-1.7	2.1	≦	14239.1	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-2.1	2.6	≦	14572.2	OK
2F	Y2		0.0	1.250	1.0	1.3	≦	12480.6	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	12635.4	OK

X5フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-1.4	1.7	≦	11633.1	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-1.3	1.6	≦	11822.7	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	12007.1	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-1.1	1.3	≦	11933.7	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.3	≦	11306.2	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	11983.6	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-1.3	1.6	≦	12180.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-1.5	1.9	≦	12374.4	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-1.9	2.3	≦	13591.2	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-2.2	2.7	≦	14194.1	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-2.7	3.3	≦	14429.4	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-3.2	4.0	≦	14617.0	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-4.2	5.2	≦	15092.1	OK
2F	Y2		0.0	1.250	1.0	1.2	≦	12305.1	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.2	≦	12481.0	OK

X6フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.1	1.250	1.7	2.0	≦	7781.6	OK
14F	Y2		-0.1	1.250	1.5	1.9	≦	7696.8	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	1.4	1.7	≦	6709.4	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	1.3	1.6	≦	6132.5	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	1.2	1.5	≦	5889.3	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	1.2	1.5	≦	6233.0	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	1.4	1.8	≦	6246.5	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	1.7	2.0	≦	6260.1	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	2.0	2.4	≦	6695.9	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	2.3	2.8	≦	6899.4	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	2.7	3.3	≦	6893.7	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	3.1	3.8	≦	6888.0	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	3.4	4.2	≦	6882.3	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	0.1	0.1	≦	6876.6	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	0.2	0.2	≦	6998.2	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.1	1.250	1042.6	1303.2	≦	7812.1	OK
14F	Y2		-0.1	1.250	1579.9	1974.8	≦	7896.7	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	2038.0	2547.4	≦	7982.3	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	2438.6	3048.2	≦	8067.8	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	Y2		-0.1	1.250	2817.0	3521.2	≦	8220.9	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	3171.3	3964.0	≦	8871.3	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	3508.9	4386.0	≦	8632.1	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	3780.6	4725.7	≦	8398.3	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	4021.4	5026.7	≦	8829.1	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	4250.8	5313.5	≦	8931.1	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	4483.9	5604.8	≦	8782.1	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	4679.3	5849.1	≦	8647.4	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	4854.4	6068.0	≦	8533.0	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	5024.3	6280.3	≦	8441.3	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	5642.2	7052.7	≦	8595.5	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	1029.3	1286.6	≦	11634.9	OK
14F	Y2		0.0	1.250	1864.6	2330.7	≦	11824.7	OK
13F	Y2		0.0	1.250	2577.5	3221.9	≦	12017.5	OK
12F	Y2		0.0	1.250	3212.7	4015.9	≦	12210.4	OK
11F	Y2		0.0	1.250	3777.2	4721.6	≦	12403.5	OK
10F	Y2		0.0	1.250	4295.5	5369.4	≦	13536.9	OK
9F	Y2		0.0	1.250	4758.2	5947.7	≦	13500.7	OK
8F	Y2		0.0	1.250	5194.3	6493.0	≦	13218.8	OK
7F	Y2		0.0	1.250	5595.5	6994.3	≦	13957.1	OK
6F	Y2		0.0	1.250	5950.2	7437.8	≦	14173.6	OK
5F	Y2		0.0	1.250	6253.1	7816.4	≦	13963.9	OK
4F	Y2		0.0	1.250	6522.8	8153.5	≦	13797.1	OK
3F	Y2		0.0	1.250	6753.2	8441.5	≦	13651.0	OK
2F	Y2		0.0	1.250	6936.5	8670.6	≦	13534.5	OK
1F	Y2		0.0	1.250	6855.6	8569.5	≦	13216.7	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	999.5	1249.5	≦	11634.7	OK
14F	Y2		0.0	1.250	1834.9	2293.6	≦	11824.7	OK
13F	Y2		0.0	1.250	2546.7	3183.4	≦	12017.5	OK
12F	Y2		0.0	1.250	3178.5	3973.1	≦	12210.4	OK
11F	Y2		0.0	1.250	3739.4	4674.3	≦	12403.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	4251.5	5314.3	≦	13536.3	OK
9F	Y2		0.0	1.250	4708.1	5885.2	≦	13469.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	5139.1	6423.9	≦	13186.4	OK
7F	Y2		0.0	1.250	5533.2	6916.5	≦	13918.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	5883.1	7354.0	≦	14133.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	6180.8	7726.0	≦	13922.3	OK
4F	Y2		0.0	1.250	6444.2	8055.2	≦	13753.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	6665.6	8332.0	≦	13603.8	OK
2F	Y2		0.0	1.250	6839.0	8548.8	≦	13483.0	OK
1F	Y2		0.0	1.250	6735.4	8419.2	≦	13155.7	OK

X4フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	999.5	1249.5	≦	11634.7	OK
14F	Y2		0.0	1.250	1834.9	2293.6	≦	11824.7	OK
13F	Y2		0.0	1.250	2546.7	3183.4	≦	12017.5	OK
12F	Y2		0.0	1.250	3178.5	3973.1	≦	12210.4	OK
11F	Y2		0.0	1.250	3739.4	4674.3	≦	12403.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	4251.5	5314.3	≦	13536.3	OK
9F	Y2		0.0	1.250	4708.1	5885.2	≦	13469.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	5139.1	6423.9	≦	13186.4	OK
7F	Y2		0.0	1.250	5533.2	6916.6	≦	13918.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	5883.2	7354.0	≦	14133.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	6180.8	7726.0	≦	13922.3	OK
4F	Y2		0.0	1.250	6444.2	8055.3	≦	13753.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	6665.6	8332.0	≦	13603.8	OK
2F	Y2		0.0	1.250	6839.0	8548.8	≦	13483.0	OK

X4フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y2		0.0	1.250	6735.3	8419.2	≦	13155.7	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	1029.3	1286.6	≦	11634.9	OK
14F	Y2		0.0	1.250	1864.6	2330.7	≦	11824.7	OK
13F	Y2		0.0	1.250	2577.5	3221.9	≦	12017.5	OK
12F	Y2		0.0	1.250	3212.7	4015.9	≦	12210.4	OK
11F	Y2		0.0	1.250	3777.3	4721.6	≦	12403.5	OK
10F	Y2		0.0	1.250	4295.5	5369.4	≦	13536.9	OK
9F	Y2		0.0	1.250	4758.2	5947.7	≦	13500.7	OK
8F	Y2		0.0	1.250	5194.4	6493.0	≦	13218.8	OK
7F	Y2		0.0	1.250	5595.5	6994.3	≦	13957.1	OK
6F	Y2		0.0	1.250	5950.3	7437.8	≦	14173.6	OK
5F	Y2		0.0	1.250	6253.1	7816.4	≦	13963.9	OK
4F	Y2		0.0	1.250	6522.8	8153.5	≦	13797.1	OK
3F	Y2		0.0	1.250	6753.2	8441.5	≦	13651.0	OK
2F	Y2		0.0	1.250	6936.5	8670.7	≦	13534.5	OK
1F	Y2		0.0	1.250	6855.5	8569.4	≦	13216.6	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.1	1.250	1042.6	1303.2	≦	7812.1	OK
14F	Y2		-0.1	1.250	1579.9	1974.8	≦	7896.7	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	2038.0	2547.4	≦	7982.3	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	2438.6	3048.2	≦	8067.8	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	2817.0	3521.2	≦	8220.9	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	3171.3	3964.0	≦	8871.3	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	3508.9	4386.1	≦	8632.1	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	3780.6	4725.7	≦	8398.3	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	4021.4	5026.7	≦	8829.1	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	4250.8	5313.5	≦	8931.1	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	4483.9	5604.8	≦	8782.1	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	4679.3	5849.1	≦	8647.4	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	4854.4	6068.0	≦	8533.0	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	5024.3	6280.3	≦	8441.3	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	5642.2	7052.8	≦	8595.5	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.1	1.250	-1037.8	1297.3	≦	7812.2	OK
14F	Y2		-0.1	1.250	-1573.6	1967.1	≦	7896.8	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	-2030.2	2537.8	≦	7982.4	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	-2429.5	3036.9	≦	8067.9	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	-2805.8	3507.3	≦	8221.0	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	-3159.9	3949.9	≦	8871.5	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	-3495.3	4369.1	≦	8635.9	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-3765.0	4706.3	≦	8401.2	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-4003.0	5003.8	≦	8831.2	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-4242.1	5302.6	≦	8938.8	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-4470.3	5587.9	≦	8786.7	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-4660.1	5825.2	≦	8649.4	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-4828.0	6035.0	≦	8532.2	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-4988.5	6235.6	≦	8437.5	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-5635.1	7043.9	≦	8604.1	OK

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-1027.4	1284.2	≦	11634.9	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-1860.4	2325.5	≦	11824.6	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-2571.6	3214.5	≦	12017.4	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-3205.1	4006.4	≦	12210.3	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-3768.7	4710.9	≦	12403.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-4285.1	5356.4	≦	13536.8	OK

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
9F	Y2		0.0	1.250	-4747.2	5933.9	≦	13500.5	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-5182.8	6478.5	≦	13218.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-5583.8	6979.7	≦	13957.6	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-5932.2	7415.2	≦	14170.8	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-6236.2	7795.3	≦	13962.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-6507.7	8134.6	≦	13797.3	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-6740.5	8425.7	≦	13652.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-6927.5	8659.4	≦	13537.2	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-6831.2	8539.0	≦	13212.2	OK

X3フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-997.9	1247.4	≦	11634.7	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-1831.0	2288.7	≦	11824.6	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-2541.1	3176.3	≦	12017.5	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-3171.3	3964.1	≦	12210.4	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-3731.2	4664.0	≦	12403.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-4241.5	5301.9	≦	13536.3	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-4697.7	5872.1	≦	13469.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-5128.2	6410.2	≦	13186.7	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-5522.3	6902.9	≦	13919.2	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-5866.5	7333.1	≦	14130.7	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-6165.6	7706.9	≦	13921.6	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-6430.7	8038.3	≦	13754.0	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-6655.3	8319.1	≦	13606.0	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-6833.1	8541.4	≦	13487.1	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-6714.9	8393.6	≦	13152.9	OK

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-997.9	1247.4	≦	11634.7	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-1831.0	2288.7	≦	11824.6	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-2541.1	3176.3	≦	12017.5	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-3171.3	3964.1	≦	12210.4	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-3731.2	4664.0	≦	12403.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-4241.5	5301.9	≦	13536.3	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-4697.7	5872.1	≦	13469.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-5128.2	6410.2	≦	13186.7	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-5522.3	6902.9	≦	13919.2	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-5866.5	7333.1	≦	14130.7	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-6165.6	7707.0	≦	13921.6	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-6430.7	8038.4	≦	13754.0	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-6655.3	8319.1	≦	13606.0	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-6833.1	8541.3	≦	13487.1	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-6714.8	8393.5	≦	13152.9	OK

X5フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-1027.4	1284.2	≦	11634.9	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-1860.4	2325.5	≦	11824.6	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-2571.6	3214.5	≦	12017.4	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-3205.1	4006.4	≦	12210.3	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-3768.7	4710.9	≦	12403.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-4285.1	5356.4	≦	13536.8	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-4747.2	5934.0	≦	13500.5	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-5182.8	6478.5	≦	13218.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-5583.8	6979.7	≦	13957.6	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-5932.2	7415.2	≦	14170.8	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-6236.3	7795.3	≦	13962.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-6507.8	8134.7	≦	13797.3	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-6740.6	8425.8	≦	13652.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-6927.6	8659.5	≦	13537.2	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-6831.1	8538.8	≦	13212.1	OK

X6フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.1	1.250	-1037.8	1297.3	≦	7812.2	OK
14F	Y2		-0.1	1.250	-1573.6	1967.1	≦	7896.8	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	-2030.2	2537.8	≦	7982.4	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	-2429.5	3036.9	≦	8067.9	OK
11F	Y2		-0.1	1.250	-2805.8	3507.3	≦	8221.0	OK
10F	Y2		-0.1	1.250	-3159.9	3949.9	≦	8871.5	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	-3495.2	4369.1	≦	8635.9	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-3765.0	4706.3	≦	8401.2	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-4003.0	5003.8	≦	8831.2	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-4242.1	5302.6	≦	8938.8	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-4470.3	5587.9	≦	8786.7	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-4660.1	5825.1	≦	8649.3	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-4827.9	6034.9	≦	8532.2	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-4988.4	6235.5	≦	8437.5	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-5635.2	7044.0	≦	8604.1	OK

U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力

U-5.4.3 ランク別のＤs算定時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2198.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2198.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4396.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3778.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3778.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5126.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10252.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6319.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6319.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12639.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7396.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7396.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14792.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8387.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8387.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16774.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9286.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9286.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18573.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20204.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10843.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10843.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21686.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11512.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	Y3	11512.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23024.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24217.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12630.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12629.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25260.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13077.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13079.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26157.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13463.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13448.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26911.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13767.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13764.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27531.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2198.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2198.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4396.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3778.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3778.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5126.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10252.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6319.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6319.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12639.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7396.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7396.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14792.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8387.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8387.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16774.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9286.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9286.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18573.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20204.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10843.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10843.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21686.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11512.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11512.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23024.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24217.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12630.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12629.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25260.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13077.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13079.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26157.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13463.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13448.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26911.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13767.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13764.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27531.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1042.59	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1029.27	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	999.54	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	999.54	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1029.28	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1042.59	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	6142.80	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1579.87	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1864.57	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1834.85	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1834.85	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1864.58	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1579.88	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	10558.60	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2037.97	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2577.53	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2546.68	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2546.68	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2577.53	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2037.97	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14324.37	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2438.63	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3212.68	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3178.50	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3178.50	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3212.68	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2438.63	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17659.62	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2817.02	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3777.24	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3739.38	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3739.38	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3777.25	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2817.02	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20667.29	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3171.26	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4295.49	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4251.45	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4251.45	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4295.51	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3171.26	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23436.43	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3508.88	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4758.16	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4708.14	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4708.12	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4758.15	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3508.89	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25950.33	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3780.64	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5194.35	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5139.13	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5139.14	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5194.37	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3780.63	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28228.24	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4021.38	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5595.45	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5533.19	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5533.24	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5595.46	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4021.38	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30300.10	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4250.82	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5950.23	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5883.15	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5883.15	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5950.25	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4250.81	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32168.41	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4483.90	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6253.07	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6180.83	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6180.82	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6253.08	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4483.91	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33835.61	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4679.28	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6522.78	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6444.16	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6444.19	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6522.79	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4679.27	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35292.46	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4854.43	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6753.20	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6665.59	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6665.59	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6753.19	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4854.44	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36546.45	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5024.29	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6936.51	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6839.04	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6839.02	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6936.54	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5024.29	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	37599.68	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5642.16	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6855.61	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6735.38	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6735.34	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6855.49	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5642.23	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	38466.20	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1037.82	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1027.37	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	997.91	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	997.91	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1027.38	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1037.82	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	6126.21	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1573.62	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1860.42	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1831.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1830.99	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1860.43	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1573.62	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	10530.08	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2030.19	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2571.58	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2541.06	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2541.06	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2571.59	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2030.19	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14285.68	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2429.50	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3205.14	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3171.31	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3171.32	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3205.14	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2429.50	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17611.91	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2805.77	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3768.72	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3731.25	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3731.25	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3768.72	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2805.77	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20611.47	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3159.87	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4285.14	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4241.55	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4241.54	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4285.14	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3159.88	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23373.13	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3495.25	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4747.18	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4697.68	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4697.68	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4747.18	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3495.25	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25880.23	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3764.99	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5182.80	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5128.19	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5128.22	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5182.82	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3764.97	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28152.00	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4003.02	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5583.76	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5522.34	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5522.33	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5583.78	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4003.01	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30218.25	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4242.06	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5932.18	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5866.51	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5866.53	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5932.18	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4242.05	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32081.51	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4470.28	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6236.25	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6165.56	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6165.58	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6236.28	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4470.27	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33744.21	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4660.13	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6507.73	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6430.69	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6430.72	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6507.79	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4660.09	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35197.14	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4827.98	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6740.55	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6655.31	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6655.32	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6740.62	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4827.94	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36447.72	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4988.45	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6927.50	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6833.11	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6833.08	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6927.57	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4988.42	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	37498.13	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5635.10	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6831.23	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6714.88	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6714.84	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6831.07	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5635.19	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	38362.31	0.00	0.00	0.00

U-5.5　水平せん断力係数

Ｄs算定時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.85 Rt＝0.96 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2198.3	0.0	2198.3	0.48	0.00	0.48

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
15F	Y3	2198.4	0.0	2198.4	0.48	0.00	0.48	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	4396.6	0.0	4396.6	0.95	0.00	0.95	Ai＝3.079 Co＝0.320
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3778.5	0.0	3778.5	0.36	0.00	0.36	
	Y3	3778.7	0.0	3778.7	0.36	0.00	0.36	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	7557.2	0.0	7557.2	0.72	0.00	0.72	Ai＝2.344 Co＝0.320
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5126.2	0.0	5126.2	0.31	0.00	0.31	
	Y3	5126.3	0.0	5126.3	0.31	0.00	0.31	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10252.5	0.0	10252.5	0.63	0.00	0.63	Ai＝2.031 Co＝0.320
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	6320.0	0.0	6320.0	0.28	0.00	0.28	
	Y3	6319.7	0.0	6319.7	0.28	0.00	0.28	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12639.7	0.0	12639.7	0.57	0.00	0.57	Ai＝1.839 Co＝0.320
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	7396.3	0.0	7396.3	0.26	0.00	0.26	
	Y3	7396.1	0.0	7396.1	0.26	0.00	0.26	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14792.4	0.0	14792.4	0.53	0.00	0.53	Ai＝1.701 Co＝0.320
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8387.2	0.0	8387.2	0.25	0.00	0.25	
	Y3	8387.2	0.0	8387.2	0.25	0.00	0.25	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16774.4	0.0	16774.4	0.49	0.00	0.49	Ai＝1.591 Co＝0.320
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	Y2	9286.8	0.0	9286.8	0.23	0.00	0.23	
	Y3	9286.8	0.0	9286.8	0.23	0.00	0.23	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18573.6	0.0	18573.6	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.498 Co＝0.320
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	10102.0	0.0	10102.0	0.22	0.00	0.22	
	Y3	10102.1	0.0	10102.1	0.22	0.00	0.22	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20204.1	0.0	20204.1	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.418 Co＝0.320
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	10843.4	0.0	10843.4	0.21	0.00	0.21	
	Y3	10843.5	0.0	10843.5	0.21	0.00	0.21	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21687.0	0.0	21687.0	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.346 Co＝0.320
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	11512.1	0.0	11512.1	0.20	0.00	0.20	
	Y3	11512.1	0.0	11512.1	0.20	0.00	0.20	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23024.2	0.0	23024.2	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.279 Co＝0.320
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	12108.8	0.0	12108.8	0.19	0.00	0.19	
	Y3	12108.6	0.0	12108.6	0.19	0.00	0.19	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	24217.5	0.0	24217.5	0.38	0.00	0.38	Ai＝1.218 Co＝0.320
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	12630.4	0.0	12630.4	0.18	0.00	0.18	
	Y3	12629.8	0.0	12629.8	0.18	0.00	0.18	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25260.2	0.0	25260.2	0.36	0.00	0.36	Ai＝1.159 Co＝0.320

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	13077.8	0.0	13077.8	0.17	0.00	0.17	
	Y3	13079.9	0.0	13079.9	0.17	0.00	0.17	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26157.7	0.0	26157.7	0.34	0.00	0.34	Ai＝1.104 Co＝0.320
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	13463.2	0.0	13463.2	0.16	0.00	0.16	
	Y3	13448.4	0.0	13448.4	0.16	0.00	0.16	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26911.6	0.0	26911.6	0.32	0.00	0.32	Ai＝1.052 Co＝0.320
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	13767.4	0.0	13767.4	0.15	0.00	0.15	
	Y3	13764.3	0.0	13764.3	0.15	0.00	0.15	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	27531.8	0.0	27531.8	0.31	0.00	0.31	Ai＝1.000 Co＝0.320

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.85 Rt＝0.96 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2198.3	0.0	2198.3	0.48	0.00	0.48	
	Y3	2198.4	0.0	2198.4	0.48	0.00	0.48	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	4396.6	0.0	4396.6	0.95	0.00	0.95	Ai＝3.079 Co＝0.320
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3778.5	0.0	3778.5	0.36	0.00	0.36	
	Y3	3778.7	0.0	3778.7	0.36	0.00	0.36	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	7557.2	0.0	7557.2	0.72	0.00	0.72	Ai＝2.344 Co＝0.320
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5126.3	0.0	5126.3	0.31	0.00	0.31	
	Y3	5126.3	0.0	5126.3	0.31	0.00	0.31	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
13F	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10252.5	0.0	10252.5	0.63	0.00	0.63	Ai＝2.031 Co＝0.320
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	6320.0	0.0	6320.0	0.28	0.00	0.28	
	Y3	6319.7	0.0	6319.7	0.28	0.00	0.28	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12639.7	0.0	12639.7	0.57	0.00	0.57	Ai＝1.839 Co＝0.320
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	7396.3	0.0	7396.3	0.26	0.00	0.26	
	Y3	7396.1	0.0	7396.1	0.26	0.00	0.26	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14792.4	0.0	14792.4	0.53	0.00	0.53	Ai＝1.701 Co＝0.320
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8387.2	0.0	8387.2	0.25	0.00	0.25	
	Y3	8387.2	0.0	8387.2	0.25	0.00	0.25	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16774.4	0.0	16774.4	0.49	0.00	0.49	Ai＝1.591 Co＝0.320
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	9286.8	0.0	9286.8	0.23	0.00	0.23	
	Y3	9286.8	0.0	9286.8	0.23	0.00	0.23	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18573.6	0.0	18573.6	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.498 Co＝0.320
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	10102.0	0.0	10102.0	0.22	0.00	0.22	
	Y3	10102.1	0.0	10102.1	0.22	0.00	0.22	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20204.1	0.0	20204.1	0.44	0.00	0.44	Ai＝1.418 Co＝0.320
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	10843.4	0.0	10843.4	0.21	0.00	0.21	
	Y3	10843.5	0.0	10843.5	0.21	0.00	0.21	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
7F	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21687.0	0.0	21687.0	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.346 Co＝0.320
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	11512.1	0.0	11512.1	0.20	0.00	0.20	
	Y3	11512.1	0.0	11512.1	0.20	0.00	0.20	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23024.2	0.0	23024.2	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.279 Co＝0.320
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	12108.8	0.0	12108.8	0.19	0.00	0.19	
	Y3	12108.6	0.0	12108.6	0.19	0.00	0.19	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	24217.5	0.0	24217.5	0.38	0.00	0.38	Ai＝1.218 Co＝0.320
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	12630.4	0.0	12630.4	0.18	0.00	0.18	
	Y3	12629.8	0.0	12629.8	0.18	0.00	0.18	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25260.2	0.0	25260.2	0.36	0.00	0.36	Ai＝1.159 Co＝0.320
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	13077.8	0.0	13077.8	0.17	0.00	0.17	
	Y3	13079.9	0.0	13079.9	0.17	0.00	0.17	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26157.7	0.0	26157.7	0.34	0.00	0.34	Ai＝1.104 Co＝0.320
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	13463.2	0.0	13463.2	0.16	0.00	0.16	
	Y3	13448.3	0.0	13448.3	0.16	0.00	0.16	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26911.6	0.0	26911.6	0.32	0.00	0.32	Ai＝1.052 Co＝0.320
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	13767.4	0.0	13767.4	0.15	0.00	0.15	
	Y3	13764.3	0.0	13764.3	0.15	0.00	0.15	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
1F	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	27531.8	0.0	27531.8	0.31	0.00	0.31	Ai＝1.000 Co＝0.320

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.85 Rt＝0.96 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
15F	X1	0.0	1042.6	1042.6	0.00	0.23	0.23	
	X2	0.0	1029.3	1029.3	0.00	0.22	0.22	
	X3	0.0	999.5	999.5	0.00	0.22	0.22	
	X4	0.0	999.5	999.5	0.00	0.22	0.22	
	X5	0.0	1029.3	1029.3	0.00	0.22	0.22	
	X6	0.0	1042.6	1042.6	0.00	0.23	0.23	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	6142.8	6142.8	0.00	1.33	1.33	Ai＝3.079 Co＝0.447
14F	X1	0.0	1579.9	1579.9	0.00	0.15	0.15	
	X2	0.0	1864.6	1864.6	0.00	0.18	0.18	
	X3	0.0	1834.9	1834.9	0.00	0.18	0.18	
	X4	0.0	1834.9	1834.9	0.00	0.18	0.18	
	X5	0.0	1864.6	1864.6	0.00	0.18	0.18	
	X6	0.0	1579.9	1579.9	0.00	0.15	0.15	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	10558.6	10558.6	0.00	1.01	1.01	Ai＝2.344 Co＝0.447
13F	X1	0.0	2038.0	2038.0	0.00	0.12	0.12	
	X2	0.0	2577.5	2577.5	0.00	0.16	0.16	
	X3	0.0	2546.7	2546.7	0.00	0.16	0.16	
	X4	0.0	2546.7	2546.7	0.00	0.16	0.16	
	X5	0.0	2577.5	2577.5	0.00	0.16	0.16	
	X6	0.0	2038.0	2038.0	0.00	0.12	0.12	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	14324.4	14324.4	0.00	0.88	0.88	Ai＝2.031 Co＝0.447
12F	X1	0.0	2438.6	2438.6	0.00	0.11	0.11	
	X2	0.0	3212.7	3212.7	0.00	0.14	0.14	
	X3	0.0	3178.5	3178.5	0.00	0.14	0.14	
	X4	0.0	3178.5	3178.5	0.00	0.14	0.14	
	X5	0.0	3212.7	3212.7	0.00	0.14	0.14	
	X6	0.0	2438.6	2438.6	0.00	0.11	0.11	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	17659.6	17659.6	0.00	0.79	0.79	Ai＝1.839 Co＝0.447
11F	X1	0.0	2817.0	2817.0	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	3777.2	3777.2	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	3739.4	3739.4	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	3739.4	3739.4	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	3777.3	3777.3	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	2817.0	2817.0	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	合計	0.0	20667.3	20667.3	0.00	0.73	0.73	Ai＝1.701 Co＝0.447
10F	X1	0.0	3171.3	3171.3	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	4295.5	4295.5	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	4251.5	4251.5	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	4251.5	4251.5	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	4295.5	4295.5	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	3171.3	3171.3	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	23436.4	23436.4	0.00	0.69	0.69	Ai＝1.591 Co＝0.447
9F	X1	0.0	3508.9	3508.9	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	4758.2	4758.2	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	4708.1	4708.1	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	4708.1	4708.1	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	4758.2	4758.2	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	3508.9	3508.9	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	25950.3	25950.3	0.00	0.65	0.65	Ai＝1.498 Co＝0.447
8F	X1	0.0	3780.6	3780.6	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	5194.3	5194.3	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	5139.1	5139.1	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	5139.1	5139.1	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	5194.4	5194.4	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	3780.6	3780.6	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	28228.2	28228.2	0.00	0.61	0.61	Ai＝1.418 Co＝0.447
7F	X1	0.0	4021.4	4021.4	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	5595.5	5595.5	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	5533.2	5533.2	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	5533.2	5533.2	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	5595.5	5595.5	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	4021.4	4021.4	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	30300.1	30300.1	0.00	0.58	0.58	Ai＝1.346 Co＝0.447
6F	X1	0.0	4250.8	4250.8	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	5950.2	5950.2	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	5883.1	5883.1	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	5883.2	5883.2	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	5950.3	5950.3	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	4250.8	4250.8	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	32168.4	32168.4	0.00	0.55	0.55	Ai＝1.279 Co＝0.447
5F	X1	0.0	4483.9	4483.9	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	6253.1	6253.1	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	6180.8	6180.8	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	6180.8	6180.8	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	6253.1	6253.1	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	4483.9	4483.9	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
5F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	33835.6	33835.6	0.00	0.53	0.53	Ai＝1.218 Co＝0.447
4F	X1	0.0	4679.3	4679.3	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	6522.8	6522.8	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	6444.2	6444.2	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	6444.2	6444.2	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	6522.8	6522.8	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	4679.3	4679.3	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	35292.5	35292.5	0.00	0.50	0.50	Ai＝1.159 Co＝0.447
3F	X1	0.0	4854.4	4854.4	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	6753.2	6753.2	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	6665.6	6665.6	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	6665.6	6665.6	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	6753.2	6753.2	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	4854.4	4854.4	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	36546.4	36546.4	0.00	0.48	0.48	Ai＝1.104 Co＝0.447
2F	X1	0.0	5024.3	5024.3	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	6936.5	6936.5	0.00	0.08	0.08	
	X3	0.0	6839.0	6839.0	0.00	0.08	0.08	
	X4	0.0	6839.0	6839.0	0.00	0.08	0.08	
	X5	0.0	6936.5	6936.5	0.00	0.08	0.08	
	X6	0.0	5024.3	5024.3	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	37599.7	37599.7	0.00	0.45	0.45	Ai＝1.052 Co＝0.447
1F	X1	0.0	5642.2	5642.2	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	6855.6	6855.6	0.00	0.08	0.08	
	X3	0.0	6735.4	6735.4	0.00	0.08	0.08	
	X4	0.0	6735.3	6735.3	0.00	0.08	0.08	
	X5	0.0	6855.5	6855.5	0.00	0.08	0.08	
	X6	0.0	5642.2	5642.2	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	38466.2	38466.2	0.00	0.43	0.43	Ai＝1.000 Co＝0.447

Ｙ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.85 Rt＝0.96 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
15F	X1	0.0	1037.8	1037.8	0.00	0.22	0.22	
	X2	0.0	1027.4	1027.4	0.00	0.22	0.22	
	X3	0.0	997.9	997.9	0.00	0.22	0.22	
	X4	0.0	997.9	997.9	0.00	0.22	0.22	
	X5	0.0	1027.4	1027.4	0.00	0.22	0.22	
	X6	0.0	1037.8	1037.8	0.00	0.22	0.22	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	6126.2	6126.2	0.00	1.32	1.32	Ai＝3.079 Co＝0.446
14F	X1	0.0	1573.6	1573.6	0.00	0.15	0.15	
	X2	0.0	1860.4	1860.4	0.00	0.18	0.18	
	X3	0.0	1831.0	1831.0	0.00	0.18	0.18	
	X4	0.0	1831.0	1831.0	0.00	0.18	0.18	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
14F	X5	0.0	1860.4	1860.4	0.00	0.18	0.18	
	X6	0.0	1573.6	1573.6	0.00	0.15	0.15	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	10530.1	10530.1	0.00	1.01	1.01	Ai＝2.344 Co＝0.446
13F	X1	0.0	2030.2	2030.2	0.00	0.12	0.12	
	X2	0.0	2571.6	2571.6	0.00	0.16	0.16	
	X3	0.0	2541.1	2541.1	0.00	0.16	0.16	
	X4	0.0	2541.1	2541.1	0.00	0.16	0.16	
	X5	0.0	2571.6	2571.6	0.00	0.16	0.16	
	X6	0.0	2030.2	2030.2	0.00	0.12	0.12	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	14285.7	14285.7	0.00	0.87	0.87	Ai＝2.031 Co＝0.446
12F	X1	0.0	2429.5	2429.5	0.00	0.11	0.11	
	X2	0.0	3205.1	3205.1	0.00	0.14	0.14	
	X3	0.0	3171.3	3171.3	0.00	0.14	0.14	
	X4	0.0	3171.3	3171.3	0.00	0.14	0.14	
	X5	0.0	3205.1	3205.1	0.00	0.14	0.14	
	X6	0.0	2429.5	2429.5	0.00	0.11	0.11	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	17611.9	17611.9	0.00	0.79	0.79	Ai＝1.839 Co＝0.446
11F	X1	0.0	2805.8	2805.8	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	3768.7	3768.7	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	3731.2	3731.2	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	3731.2	3731.2	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	3768.7	3768.7	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	2805.8	2805.8	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	20611.5	20611.5	0.00	0.73	0.73	Ai＝1.701 Co＝0.446
10F	X1	0.0	3159.9	3159.9	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	4285.1	4285.1	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	4241.5	4241.5	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	4241.5	4241.5	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	4285.1	4285.1	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	3159.9	3159.9	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	23373.1	23373.1	0.00	0.68	0.68	Ai＝1.591 Co＝0.446
9F	X1	0.0	3495.3	3495.3	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	4747.2	4747.2	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	4697.7	4697.7	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	4697.7	4697.7	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	4747.2	4747.2	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	3495.2	3495.2	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	25880.2	25880.2	0.00	0.64	0.64	Ai＝1.498 Co＝0.446
8F	X1	0.0	3765.0	3765.0	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	5182.8	5182.8	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	5128.2	5128.2	0.00	0.11	0.11	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	X4	0.0	5128.2	5128.2	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	5182.8	5182.8	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	3765.0	3765.0	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	28152.0	28152.0	0.00	0.61	0.61	Ai＝1.418 Co＝0.446
7F	X1	0.0	4003.0	4003.0	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	5583.8	5583.8	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	5522.3	5522.3	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	5522.3	5522.3	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	5583.8	5583.8	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	4003.0	4003.0	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	30218.2	30218.2	0.00	0.58	0.58	Ai＝1.346 Co＝0.446
6F	X1	0.0	4242.1	4242.1	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	5932.2	5932.2	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	5866.5	5866.5	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	5866.5	5866.5	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	5932.2	5932.2	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	4242.1	4242.1	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	32081.5	32081.5	0.00	0.55	0.55	Ai＝1.279 Co＝0.446
5F	X1	0.0	4470.3	4470.3	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	6236.2	6236.2	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	6165.6	6165.6	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	6165.6	6165.6	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	6236.3	6236.3	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	4470.3	4470.3	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	33744.2	33744.2	0.00	0.52	0.52	Ai＝1.218 Co＝0.446
4F	X1	0.0	4660.1	4660.1	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	6507.7	6507.7	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	6430.7	6430.7	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	6430.7	6430.7	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	6507.8	6507.8	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	4660.1	4660.1	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	35197.1	35197.1	0.00	0.50	0.50	Ai＝1.159 Co＝0.446
3F	X1	0.0	4828.0	4828.0	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	6740.5	6740.5	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	6655.3	6655.3	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	6655.3	6655.3	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	6740.6	6740.6	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	4827.9	4827.9	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	36447.7	36447.7	0.00	0.48	0.48	Ai＝1.104 Co＝0.446
2F	X1	0.0	4988.5	4988.5	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	6927.5	6927.5	0.00	0.08	0.08	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
2F	X3	0.0	6833.1	6833.1	0.00	0.08	0.08	
	X4	0.0	6833.1	6833.1	0.00	0.08	0.08	
	X5	0.0	6927.6	6927.6	0.00	0.08	0.08	
	X6	0.0	4988.4	4988.4	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	37498.1	37498.1	0.00	0.45	0.45	Ai＝1.052 Co＝0.446
1F	X1	0.0	5635.1	5635.1	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	6831.2	6831.2	0.00	0.08	0.08	
	X3	0.0	6714.9	6714.9	0.00	0.08	0.08	
	X4	0.0	6714.8	6714.8	0.00	0.08	0.08	
	X5	0.0	6831.1	6831.1	0.00	0.08	0.08	
	X6	0.0	5635.2	5635.2	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	38362.3	38362.3	0.00	0.43	0.43	Ai＝1.000 Co＝0.446

保有耐力時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.85 Rt＝0.96 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2139.0	0.0	2139.0	0.46	0.00	0.46	
	Y3	2138.1	0.0	2138.1	0.46	0.00	0.46	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	4277.1	0.0	4277.1	0.92	0.00	0.92	Ai＝3.079 Co＝0.311
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3676.2	0.0	3676.2	0.35	0.00	0.35	
	Y3	3675.5	0.0	3675.5	0.35	0.00	0.35	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	7351.7	0.0	7351.7	0.70	0.00	0.70	Ai＝2.344 Co＝0.311
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	4987.2	0.0	4987.2	0.31	0.00	0.31	
	Y3	4986.5	0.0	4986.5	0.31	0.00	0.31	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	9973.7	0.0	9973.7	0.61	0.00	0.61	Ai＝2.031 Co＝0.311
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	6148.1	0.0	6148.1	0.28	0.00	0.28	
	Y3	6147.9	0.0	6147.9	0.28	0.00	0.28	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
12F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12296.0	0.0	12296.0	0.55	0.00	0.55	Ai＝1.839 Co＝0.311
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	7195.2	0.0	7195.2	0.26	0.00	0.26	
	Y3	7194.5	0.0	7194.5	0.26	0.00	0.26	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14389.7	0.0	14389.7	0.51	0.00	0.51	Ai＝1.701 Co＝0.311
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8159.2	0.0	8159.2	0.24	0.00	0.24	
	Y3	8159.1	0.0	8159.1	0.24	0.00	0.24	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16318.3	0.0	16318.3	0.48	0.00	0.48	Ai＝1.591 Co＝0.311
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	9034.3	0.0	9034.3	0.23	0.00	0.23	
	Y3	9034.3	0.0	9034.3	0.23	0.00	0.23	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18068.6	0.0	18068.6	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.498 Co＝0.311
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	9827.4	0.0	9827.4	0.21	0.00	0.21	
	Y3	9827.3	0.0	9827.3	0.21	0.00	0.21	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19654.7	0.0	19654.7	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.418 Co＝0.311
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	10548.6	0.0	10548.6	0.20	0.00	0.20	
	Y3	10548.6	0.0	10548.6	0.20	0.00	0.20	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21097.3	0.0	21097.3	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.346 Co＝0.311
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	11199.1	0.0	11199.1	0.19	0.00	0.19	
	Y3	11199.1	0.0	11199.1	0.19	0.00	0.19	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22398.2	0.0	22398.2	0.38	0.00	0.38	Ai＝1.279 Co＝0.311
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	11779.6	0.0	11779.6	0.18	0.00	0.18	
	Y3	11779.4	0.0	11779.4	0.18	0.00	0.18	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23559.0	0.0	23559.0	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.218 Co＝0.311
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	12286.6	0.0	12286.6	0.17	0.00	0.17	
	Y3	12286.6	0.0	12286.6	0.17	0.00	0.17	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	24573.2	0.0	24573.2	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.159 Co＝0.311
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	12723.2	0.0	12723.2	0.17	0.00	0.17	
	Y3	12723.3	0.0	12723.3	0.17	0.00	0.17	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25446.5	0.0	25446.5	0.33	0.00	0.33	Ai＝1.104 Co＝0.311
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	13090.8	0.0	13090.8	0.16	0.00	0.16	
	Y3	13089.0	0.0	13089.0	0.16	0.00	0.16	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26179.8	0.0	26179.8	0.32	0.00	0.32	Ai＝1.052 Co＝0.311
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	13397.3	0.0	13397.3	0.15	0.00	0.15	
	Y3	13385.9	0.0	13385.9	0.15	0.00	0.15	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26783.2	0.0	26783.2	0.30	0.00	0.30	Ai＝1.000 Co＝0.311

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.85 Rt＝0.96 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
15F	Y2	2139.0	0.0	2139.0	0.46	0.00	0.46	
	Y3	2138.1	0.0	2138.1	0.46	0.00	0.46	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	4277.1	0.0	4277.1	0.92	0.00	0.92	Ai＝3.079 Co＝0.311
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3676.2	0.0	3676.2	0.35	0.00	0.35	
	Y3	3675.5	0.0	3675.5	0.35	0.00	0.35	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	7351.7	0.0	7351.7	0.70	0.00	0.70	Ai＝2.344 Co＝0.311
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	4987.2	0.0	4987.2	0.31	0.00	0.31	
	Y3	4986.5	0.0	4986.5	0.31	0.00	0.31	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	9973.7	0.0	9973.7	0.61	0.00	0.61	Ai＝2.031 Co＝0.311
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	6148.1	0.0	6148.1	0.28	0.00	0.28	
	Y3	6147.9	0.0	6147.9	0.28	0.00	0.28	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12296.0	0.0	12296.0	0.55	0.00	0.55	Ai＝1.839 Co＝0.311
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	7195.2	0.0	7195.2	0.26	0.00	0.26	
	Y3	7194.5	0.0	7194.5	0.26	0.00	0.26	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14389.7	0.0	14389.7	0.51	0.00	0.51	Ai＝1.701 Co＝0.311
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8159.2	0.0	8159.2	0.24	0.00	0.24	
	Y3	8159.0	0.0	8159.0	0.24	0.00	0.24	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16318.3	0.0	16318.3	0.48	0.00	0.48	Ai＝1.591 Co＝0.311

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	9034.3	0.0	9034.3	0.23	0.00	0.23	
	Y3	9034.3	0.0	9034.3	0.23	0.00	0.23	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18068.6	0.0	18068.6	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.498 Co＝0.311
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	9827.4	0.0	9827.4	0.21	0.00	0.21	
	Y3	9827.3	0.0	9827.3	0.21	0.00	0.21	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19654.7	0.0	19654.7	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.418 Co＝0.311
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	10548.6	0.0	10548.6	0.20	0.00	0.20	
	Y3	10548.6	0.0	10548.6	0.20	0.00	0.20	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21097.3	0.0	21097.3	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.346 Co＝0.311
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	11199.1	0.0	11199.1	0.19	0.00	0.19	
	Y3	11199.1	0.0	11199.1	0.19	0.00	0.19	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22398.2	0.0	22398.2	0.38	0.00	0.38	Ai＝1.279 Co＝0.311
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	11779.6	0.0	11779.6	0.18	0.00	0.18	
	Y3	11779.4	0.0	11779.4	0.18	0.00	0.18	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23559.0	0.0	23559.0	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.218 Co＝0.311
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	12286.6	0.0	12286.6	0.17	0.00	0.17	
	Y3	12286.6	0.0	12286.6	0.17	0.00	0.17	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
4F	合計	24573.2	0.0	24573.2	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.159 Co＝0.311
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	12723.2	0.0	12723.2	0.17	0.00	0.17	
	Y3	12723.3	0.0	12723.3	0.17	0.00	0.17	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25446.5	0.0	25446.5	0.33	0.00	0.33	Ai＝1.104 Co＝0.311
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	13090.8	0.0	13090.8	0.16	0.00	0.16	
	Y3	13089.0	0.0	13089.0	0.16	0.00	0.16	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26179.8	0.0	26179.8	0.32	0.00	0.32	Ai＝1.052 Co＝0.311
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	13397.3	0.0	13397.3	0.15	0.00	0.15	
	Y3	13385.9	0.0	13385.9	0.15	0.00	0.15	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26783.2	0.0	26783.2	0.30	0.00	0.30	Ai＝1.000 Co＝0.311

Y方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.85 Rt＝0.96 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
15F	X1	0.0	1032.5	1032.5	0.00	0.22	0.22	
	X2	0.0	1017.6	1017.6	0.00	0.22	0.22	
	X3	0.0	988.4	988.4	0.00	0.21	0.21	
	X4	0.0	988.4	988.4	0.00	0.21	0.21	
	X5	0.0	1017.6	1017.6	0.00	0.22	0.22	
	X6	0.0	1032.5	1032.5	0.00	0.22	0.22	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	6077.0	6077.0	0.00	1.31	1.31	Ai＝3.079 Co＝0.442
14F	X1	0.0	1564.2	1564.2	0.00	0.15	0.15	
	X2	0.0	1843.8	1843.8	0.00	0.18	0.18	
	X3	0.0	1814.7	1814.7	0.00	0.17	0.17	
	X4	0.0	1814.7	1814.7	0.00	0.17	0.17	
	X5	0.0	1843.8	1843.8	0.00	0.18	0.18	
	X6	0.0	1564.2	1564.2	0.00	0.15	0.15	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	10445.4	10445.4	0.00	1.00	1.00	Ai＝2.344 Co＝0.442
13F	X1	0.0	2017.2	2017.2	0.00	0.12	0.12	
	X2	0.0	2549.2	2549.2	0.00	0.16	0.16	
	X3	0.0	2519.0	2519.0	0.00	0.15	0.15	
	X4	0.0	2519.0	2519.0	0.00	0.15	0.15	
	X5	0.0	2549.2	2549.2	0.00	0.16	0.16	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
13F	X6	0.0	2017.2	2017.2	0.00	0.12	0.12	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	14170.8	14170.8	0.00	0.87	0.87	Ai＝2.031 Co＝0.442
12F	X1	0.0	2413.1	2413.1	0.00	0.11	0.11	
	X2	0.0	3177.7	3177.7	0.00	0.14	0.14	
	X3	0.0	3144.3	3144.3	0.00	0.14	0.14	
	X4	0.0	3144.3	3144.3	0.00	0.14	0.14	
	X5	0.0	3177.7	3177.7	0.00	0.14	0.14	
	X6	0.0	2413.1	2413.1	0.00	0.11	0.11	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	17470.4	17470.4	0.00	0.79	0.79	Ai＝1.839 Co＝0.442
11F	X1	0.0	2786.2	2786.2	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	3736.8	3736.8	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	3699.9	3699.9	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	3699.9	3699.9	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	3736.8	3736.8	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	2786.2	2786.2	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	20445.8	20445.8	0.00	0.73	0.73	Ai＝1.701 Co＝0.442
10F	X1	0.0	3134.4	3134.4	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	4250.6	4250.6	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	4207.6	4207.6	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	4207.6	4207.6	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	4250.6	4250.6	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	3134.4	3134.4	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	23185.3	23185.3	0.00	0.68	0.68	Ai＝1.591 Co＝0.442
9F	X1	0.0	3469.4	3469.4	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	4708.1	4708.1	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	4658.6	4658.6	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	4658.5	4658.5	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	4708.1	4708.1	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	3469.5	3469.5	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	25672.2	25672.2	0.00	0.64	0.64	Ai＝1.498 Co＝0.442
8F	X1	0.0	3741.3	3741.3	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	5138.1	5138.1	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	5083.5	5083.5	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	5083.5	5083.5	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	5138.1	5138.1	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	3741.3	3741.3	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	27925.7	27925.7	0.00	0.61	0.61	Ai＝1.418 Co＝0.442
7F	X1	0.0	3981.1	3981.1	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	5534.1	5534.1	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	5472.5	5472.5	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	5472.5	5472.5	0.00	0.10	0.10	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
7F	X5	0.0	5534.1	5534.1	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	3981.1	3981.1	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	29975.4	29975.4	0.00	0.57	0.57	Ai＝1.346 Co＝0.442
6F	X1	0.0	4209.8	4209.8	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	5884.4	5884.4	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	5817.6	5817.6	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	5817.6	5817.6	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	5884.4	5884.4	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	4209.8	4209.8	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	31823.6	31823.6	0.00	0.55	0.55	Ai＝1.279 Co＝0.442
5F	X1	0.0	4442.7	4442.7	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	6182.6	6182.6	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	6111.1	6111.1	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	6111.1	6111.1	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	6182.6	6182.6	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	4442.7	4442.7	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	33473.0	33473.0	0.00	0.52	0.52	Ai＝1.218 Co＝0.442
4F	X1	0.0	4638.5	4638.5	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	6448.4	6448.4	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	6370.1	6370.1	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	6370.2	6370.2	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	6448.5	6448.5	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	4638.5	4638.5	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	34914.2	34914.2	0.00	0.49	0.49	Ai＝1.159 Co＝0.442
3F	X1	0.0	4817.2	4817.2	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	6673.6	6673.6	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	6586.7	6586.7	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	6586.6	6586.6	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	6673.5	6673.5	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	4817.2	4817.2	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	36154.8	36154.8	0.00	0.47	0.47	Ai＝1.104 Co＝0.442
2F	X1	0.0	4993.3	4993.3	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	6850.7	6850.7	0.00	0.08	0.08	
	X3	0.0	6754.3	6754.3	0.00	0.08	0.08	
	X4	0.0	6754.3	6754.3	0.00	0.08	0.08	
	X5	0.0	6850.7	6850.7	0.00	0.08	0.08	
	X6	0.0	4993.3	4993.3	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	37196.7	37196.7	0.00	0.45	0.45	Ai＝1.052 Co＝0.442
1F	X1	0.0	5543.3	5543.3	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	6800.9	6800.9	0.00	0.08	0.08	
	X3	0.0	6682.8	6682.8	0.00	0.07	0.07	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣＷｉ			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
1F	X4	0.0	6682.7	6682.7	0.00	0.07	0.07	
	X5	0.0	6800.9	6800.9	0.00	0.08	0.08	
	X6	0.0	5543.3	5543.3	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	38054.0	38054.0	0.00	0.43	0.43	Ai＝1.000 Co＝0.442

Ｙ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.85 Rt＝0.96 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣＷｉ			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
15F	X1	0.0	1028.3	1028.3	0.00	0.22	0.22	
	X2	0.0	1015.8	1015.8	0.00	0.22	0.22	
	X3	0.0	986.8	986.8	0.00	0.21	0.21	
	X4	0.0	986.8	986.8	0.00	0.21	0.21	
	X5	0.0	1015.8	1015.8	0.00	0.22	0.22	
	X6	0.0	1028.3	1028.3	0.00	0.22	0.22	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	6061.8	6061.8	0.00	1.31	1.31	Ai＝3.079 Co＝0.441
14F	X1	0.0	1558.5	1558.5	0.00	0.15	0.15	
	X2	0.0	1840.0	1840.0	0.00	0.18	0.18	
	X3	0.0	1811.2	1811.2	0.00	0.17	0.17	
	X4	0.0	1811.2	1811.2	0.00	0.17	0.17	
	X5	0.0	1840.0	1840.0	0.00	0.18	0.18	
	X6	0.0	1558.5	1558.5	0.00	0.15	0.15	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	10419.4	10419.4	0.00	1.00	1.00	Ai＝2.344 Co＝0.441
13F	X1	0.0	2010.2	2010.2	0.00	0.12	0.12	
	X2	0.0	2543.7	2543.7	0.00	0.16	0.16	
	X3	0.0	2513.8	2513.8	0.00	0.15	0.15	
	X4	0.0	2513.8	2513.8	0.00	0.15	0.15	
	X5	0.0	2543.7	2543.7	0.00	0.16	0.16	
	X6	0.0	2010.2	2010.2	0.00	0.12	0.12	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	14135.5	14135.5	0.00	0.86	0.86	Ai＝2.031 Co＝0.441
12F	X1	0.0	2404.9	2404.9	0.00	0.11	0.11	
	X2	0.0	3170.8	3170.8	0.00	0.14	0.14	
	X3	0.0	3137.7	3137.7	0.00	0.14	0.14	
	X4	0.0	3137.7	3137.7	0.00	0.14	0.14	
	X5	0.0	3170.8	3170.8	0.00	0.14	0.14	
	X6	0.0	2404.9	2404.9	0.00	0.11	0.11	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	17426.8	17426.8	0.00	0.78	0.78	Ai＝1.839 Co＝0.441
11F	X1	0.0	2776.2	2776.2	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	3728.9	3728.9	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	3692.3	3692.3	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	3692.3	3692.3	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	3728.9	3728.9	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	2776.2	2776.2	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	20394.8	20394.8	0.00	0.72	0.72	Ai＝1.701 Co＝0.441
10F	X1	0.0	3124.6	3124.6	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	4240.9	4240.9	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	4198.2	4198.2	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	4198.2	4198.2	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	4240.9	4240.9	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	3124.6	3124.6	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	23127.4	23127.4	0.00	0.68	0.68	Ai＝1.591 Co＝0.441
9F	X1	0.0	3457.7	3457.7	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	4698.0	4698.0	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	4648.3	4648.3	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	4648.3	4648.3	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	4698.0	4698.0	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	3457.7	3457.7	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	25608.2	25608.2	0.00	0.64	0.64	Ai＝1.498 Co＝0.441
8F	X1	0.0	3728.1	3728.1	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	5127.3	5127.3	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	5072.6	5072.6	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	5072.6	5072.6	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	5127.3	5127.3	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	3728.1	3728.1	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	27856.1	27856.1	0.00	0.60	0.60	Ai＝1.418 Co＝0.441
7F	X1	0.0	3965.9	3965.9	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	5523.0	5523.0	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	5461.4	5461.4	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	5461.4	5461.4	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	5523.0	5523.0	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	3965.9	3965.9	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	29900.6	29900.6	0.00	0.57	0.57	Ai＝1.346 Co＝0.441
6F	X1	0.0	4204.8	4204.8	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	5866.9	5866.9	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	5800.5	5800.5	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	5800.5	5800.5	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	5866.9	5866.9	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	4204.8	4204.8	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	31744.3	31744.3	0.00	0.54	0.54	Ai＝1.279 Co＝0.441
5F	X1	0.0	4434.6	4434.6	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	6165.7	6165.7	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	6094.4	6094.4	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	6094.4	6094.4	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	6165.8	6165.8	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	4434.6	4434.6	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
5F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	33389.5	33389.5	0.00	0.52	0.52	Ai＝1.218 Co＝0.441
4F	X1	0.0	4627.0	4627.0	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	6432.2	6432.2	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	6354.4	6354.4	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	6354.4	6354.4	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	6432.2	6432.2	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	4626.9	4626.9	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	34827.1	34827.1	0.00	0.49	0.49	Ai＝1.159 Co＝0.441
3F	X1	0.0	4801.4	4801.4	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	6658.4	6658.4	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	6572.5	6572.5	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	6572.5	6572.5	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	6658.4	6658.4	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	4801.4	4801.4	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	36064.6	36064.6	0.00	0.47	0.47	Ai＝1.104 Co＝0.441
2F	X1	0.0	4972.5	4972.5	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	6837.5	6837.5	0.00	0.08	0.08	
	X3	0.0	6742.0	6742.0	0.00	0.08	0.08	
	X4	0.0	6742.0	6742.0	0.00	0.08	0.08	
	X5	0.0	6837.5	6837.5	0.00	0.08	0.08	
	X6	0.0	4972.5	4972.5	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	37103.9	37103.9	0.00	0.45	0.45	Ai＝1.052 Co＝0.441
1F	X1	0.0	5502.4	5502.4	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	6797.1	6797.1	0.00	0.08	0.08	
	X3	0.0	6680.0	6680.0	0.00	0.07	0.07	
	X4	0.0	6679.9	6679.9	0.00	0.07	0.07	
	X5	0.0	6797.2	6797.2	0.00	0.08	0.08	
	X6	0.0	5502.4	5502.4	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	37959.1	37959.1	0.00	0.43	0.43	Ai＝1.000 Co＝0.441

U-5.6　構造特性係数

種別　：　部材群としての種別
βu　：　耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合
Ds　：　構造特性係数
＊　：　Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
15F	A	4396.64	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4396.64		FA	0.00		WA	0.00	0.30
14F	A	7557.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

Ｘ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
14F	A+B+C	7557.20		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	10252.51	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10252.51		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	12639.66	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12639.66		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	14792.39	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14792.39		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	16774.36	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16774.36		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	18573.65	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18573.65		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	20204.05	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20204.05		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	21686.95	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21686.95		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	23024.17	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23024.17		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	24217.46	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24217.46		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	25260.19	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25260.19		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	26157.71	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26157.71		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	26911.56	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26911.56		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	27531.77	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27531.77		FA	0.00		WA	0.00	0.30

Ｘ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
15F	A	4396.64	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4396.64		FA	0.00		WA	0.00	0.30
14F	A	7557.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

Ｘ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
14F	A+B+C	7557.20		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	10252.51	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10252.51		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	12639.66	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12639.66		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	14792.39	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14792.39		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	16774.37	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16774.37		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	18573.65	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18573.65		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	20204.06	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20204.06		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	21686.95	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21686.95		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	23024.17	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23024.17		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	24217.46	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24217.46		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	25260.19	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25260.19		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	26157.71	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26157.71		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	26911.56	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26911.56		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	27531.77	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27531.77		FA	0.00		WA	0.00	0.30

Ｙ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
15F	A	0.00	0.00		6142.80	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	6142.80		WA	1.00	0.40
14F	A	0.00	0.00		10558.60	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

Ｙ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
14F	A+B+C	0.00		FA	10558.60		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		14324.37	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	14324.37		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		17659.62	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	17659.62		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		20667.29	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	20667.29		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		23436.43	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	23436.43		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		25950.33	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	25950.33		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		28228.24	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	28228.24		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		30300.10	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30300.10		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		32168.41	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	32168.41		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		33835.61	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	33835.61		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		35292.46	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	35292.46		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		36546.45	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	36546.45		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		37599.68	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	37599.68		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		38466.20	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	38466.20		WA	1.00	0.40

Ｙ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
15F	A	0.00	0.00		6126.21	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	6126.21		WA	1.00	0.40
14F	A	0.00	0.00		10530.08	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

Ｙ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
14F	A+B+C	0.00		FA	10530.08		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		14285.68	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	14285.68		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		17611.91	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	17611.91		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		20611.47	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	20611.47		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		23373.13	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	23373.13		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		25880.23	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	25880.23		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		28152.00	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	28152.00		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		30218.25	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30218.25		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		32081.51	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	32081.51		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		33744.21	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	33744.21		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		35197.14	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	35197.14		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		36447.72	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	36447.72		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		37498.13	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	37498.13		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		38362.31	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	38362.31		WA	1.00	0.40

U-5.7　必要保有水平耐力

Ci　：層せん断力係数　　Fs　：剛性率に応じた数値
ΣWi　：層重量　(kN)　　Fe　：偏心率に応じた数値
Qud　：各階の水平力　(kN)　　Fes　：形状係数
Qun　：必要保有水平耐力　(kN)　　Ds　：構造特性係数
U　：用途係数(1.00)
＊　：Ds値の直接入力
＋　：Ds値の割増がされている

Ｘ方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.971	4624.7	13738.7	1.000	1.000	1.000	0.30	4121.6
14F	2.262	10441.7	23614.8	1.000	1.000	1.000	0.30	7084.4
13F	1.960	16347.9	32037.1	1.000	1.000	1.000	0.30	9611.1
12F	1.775	22254.2	39496.6	1.000	1.000	1.000	0.30	11849.0
11F	1.641	28160.4	46223.4	1.000	1.000	1.000	0.30	13867.0
10F	1.535	34154.5	52416.7	1.000	1.000	1.000	0.30	15725.0
9F	1.446	40148.6	58039.1	1.000	1.000	1.000	0.30	17411.7
8F	1.368	46142.7	63133.8	1.000	1.000	1.000	0.30	18940.1
7F	1.299	52188.3	67767.6	1.000	1.000	1.000	0.30	20330.3
6F	1.234	58280.3	71946.2	1.000	1.000	1.000	0.30	21583.8
5F	1.175	64418.6	75674.9	1.000	1.000	1.000	0.30	22702.5
4F	1.119	70556.9	78933.3	1.000	1.000	1.000	0.30	23680.0
3F	1.066	76710.7	81737.9	1.000	1.000	1.000	0.30	24521.4
2F	1.015	82879.9	84093.5	1.000	1.000	1.000	0.30	25228.0
1F	0.965	89167.4	86031.5	1.000	1.000	1.000	0.30	25809.5

Ｘ方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.971	4624.7	13738.7	1.000	1.000	1.000	0.30	4121.6
14F	2.262	10441.7	23614.8	1.000	1.000	1.000	0.30	7084.4
13F	1.960	16347.9	32037.1	1.000	1.000	1.000	0.30	9611.1
12F	1.775	22254.2	39496.6	1.000	1.000	1.000	0.30	11849.0
11F	1.641	28160.4	46223.4	1.000	1.000	1.000	0.30	13867.0
10F	1.535	34154.5	52416.7	1.000	1.000	1.000	0.30	15725.0
9F	1.446	40148.6	58039.1	1.000	1.000	1.000	0.30	17411.7
8F	1.368	46142.7	63133.8	1.000	1.000	1.000	0.30	18940.1
7F	1.299	52188.3	67767.6	1.000	1.000	1.000	0.30	20330.3
6F	1.234	58280.3	71946.2	1.000	1.000	1.000	0.30	21583.8
5F	1.175	64418.6	75674.9	1.000	1.000	1.000	0.30	22702.5
4F	1.119	70556.9	78933.3	1.000	1.000	1.000	0.30	23680.0
3F	1.066	76710.7	81737.9	1.000	1.000	1.000	0.30	24521.4
2F	1.015	82879.9	84093.5	1.000	1.000	1.000	0.30	25228.0
1F	0.965	89167.4	86031.5	1.000	1.000	1.000	0.30	25809.5

Ｙ方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.971	4624.7	13738.7	1.000	1.000	1.000	0.40	5495.5
14F	2.262	10441.7	23614.8	1.000	1.000	1.000	0.40	9445.9
13F	1.960	16347.9	32037.1	1.000	1.000	1.000	0.40	12814.8
12F	1.775	22254.2	39496.6	1.000	1.000	1.000	0.40	15798.6
11F	1.641	28160.4	46223.4	1.000	1.000	1.000	0.40	18489.4
10F	1.535	34154.5	52416.7	1.000	1.000	1.000	0.40	20966.7
9F	1.446	40148.6	58039.1	1.000	1.000	1.000	0.40	23215.7
8F	1.368	46142.7	63133.8	1.000	1.000	1.000	0.40	25253.5
7F	1.299	52188.3	67767.6	1.000	1.000	1.000	0.40	27107.0
6F	1.234	58280.3	71946.2	1.000	1.000	1.000	0.40	28778.5
5F	1.175	64418.6	75674.9	1.000	1.000	1.000	0.40	30270.0
4F	1.119	70556.9	78933.3	1.000	1.000	1.000	0.40	31573.3
3F	1.066	76710.7	81737.9	1.000	1.000	1.000	0.40	32695.1
2F	1.015	82879.9	84093.5	1.000	1.000	1.000	0.40	33637.4
1F	0.965	89167.4	86031.5	1.000	1.000	1.000	0.40	34412.6

Ｙ方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.971	4624.7	13738.7	1.000	1.000	1.000	0.40	5495.5
14F	2.262	10441.7	23614.8	1.000	1.000	1.000	0.40	9445.9
13F	1.960	16347.9	32037.1	1.000	1.000	1.000	0.40	12814.8
12F	1.775	22254.2	39496.6	1.000	1.000	1.000	0.40	15798.6
11F	1.641	28160.4	46223.4	1.000	1.000	1.000	0.40	18489.4
10F	1.535	34154.5	52416.7	1.000	1.000	1.000	0.40	20966.7
9F	1.446	40148.6	58039.1	1.000	1.000	1.000	0.40	23215.7
8F	1.368	46142.7	63133.8	1.000	1.000	1.000	0.40	25253.5
7F	1.299	52188.3	67767.6	1.000	1.000	1.000	0.40	27107.0
6F	1.234	58280.3	71946.2	1.000	1.000	1.000	0.40	28778.5

Ｙ方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
5F	1.175	64418.6	75674.9	1.000	1.000	1.000	0.40	30270.0
4F	1.119	70556.9	78933.3	1.000	1.000	1.000	0.40	31573.3
3F	1.066	76710.7	81737.9	1.000	1.000	1.000	0.40	32695.1
2F	1.015	82879.9	84093.5	1.000	1.000	1.000	0.40	33637.4
1F	0.965	89167.4	86031.5	1.000	1.000	1.000	0.40	34412.6

U-5.8　保有水平耐力判定

U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2138.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2138.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4277.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3676.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3675.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7351.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4987.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4986.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9973.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6147.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7195.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7194.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14389.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8159.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16318.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9034.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9034.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18068.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9827.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19654.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10548.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10548.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21097.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22398.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11779.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12286.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24573.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12723.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12723.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25446.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13090.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13089.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26179.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13397.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13385.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26783.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2138.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2138.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4277.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3676.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3675.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7351.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4987.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4986.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9973.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6147.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12295.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7195.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7194.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14389.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8159.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8159.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16318.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9034.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9034.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18068.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9827.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19654.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10548.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10548.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21097.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22398.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11779.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12286.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24573.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12723.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12723.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25446.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13090.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13089.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26179.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13397.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13385.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26783.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1032.54	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1017.56	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	988.39	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	988.39	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1017.56	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1032.54	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	6076.97	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1564.16	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1843.83	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1814.73	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1814.73	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1843.83	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1564.16	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	10445.44	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2017.25	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2549.16	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2519.01	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2519.01	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2549.16	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2017.25	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14170.85	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2413.11	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3177.72	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3144.35	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3144.34	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3177.72	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2413.11	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17470.35	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2786.25	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3736.78	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3699.87	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3699.87	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3736.78	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2786.25	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20445.80	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3134.38	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4250.63	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4207.61	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4207.62	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4250.63	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3134.38	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23185.26	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3469.45	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4708.10	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4658.56	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4658.55	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4708.09	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3469.46	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25672.21	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3741.27	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5138.11	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5083.46	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5083.47	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5138.12	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3741.27	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27925.71	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3981.11	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5534.09	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5472.47	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5472.49	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5534.09	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3981.10	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29975.35	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4209.77	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5884.41	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5817.62	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5817.64	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5884.43	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4209.76	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31823.64	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4442.74	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6182.62	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6111.14	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6111.12	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6182.61	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4442.75	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33472.97	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4638.51	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6448.44	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6370.14	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6370.15	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6448.46	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4638.50	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	34914.22	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4817.16	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6673.57	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6586.66	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6586.65	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6673.55	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4817.18	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36154.76	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4993.34	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6850.75	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6754.28	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6754.27	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6850.75	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4993.34	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	37196.73	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5543.28	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6800.94	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6682.78	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6682.74	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6800.92	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5543.29	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	38053.96	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1028.28	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1015.78	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	986.84	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	986.84	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1015.78	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1028.28	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	6061.81	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1558.52	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1840.02	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1811.15	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1811.15	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1840.02	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1558.52	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	10419.39	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2010.22	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2543.71	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2513.82	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2513.82	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2543.70	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2010.22	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14135.50	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2404.90	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3170.79	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3137.70	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3137.70	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3170.78	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2404.90	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17426.77	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2776.18	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3728.91	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3692.32	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3692.31	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3728.91	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2776.18	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20394.80	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3124.57	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4240.94	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4198.22	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4198.21	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4240.93	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3124.57	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23127.43	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3457.75	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4697.99	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4648.34	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4648.35	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4698.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3457.74	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25608.17	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3728.11	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5127.31	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5072.61	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5072.62	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5127.31	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3728.10	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27856.06	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3965.92	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5522.98	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5461.41	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5461.39	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5522.98	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3965.92	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29900.60	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4204.77	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5866.86	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5800.50	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5800.50	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5866.85	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4204.77	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31744.26	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4434.63	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6165.75	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6094.37	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6094.37	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6165.75	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4434.62	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33389.49	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4626.95	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6432.22	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6354.38	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6354.42	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6432.23	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4626.94	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	34827.14	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4801.38	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6658.39	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6572.53	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6572.53	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6658.38	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4801.37	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36064.59	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4972.50	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6837.48	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6742.01	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6741.97	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6837.47	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4972.51	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	37103.94	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5502.43	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6797.15	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6679.97	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6679.91	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6797.15	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5502.44	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	37959.05	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2　保有水平耐力判定表

Qud　：水平力　(kN)　　Qun　：必要保有水平耐力　(kN)
Fes　：形状係数　　Qbu　：Dランク部材の負担せん断力　(kN)
Ds　：構造特性係数　　Qu　：保有水平耐力　(kN)
#　：剛性率･偏心率の直接入力
＊　：Ds値の直接入力　　+　：Ds値の割増がされている
()　：Ｄランク部材を考慮した場合

Ｘ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
15F	13738.7	1.000	0.30	4121.6		4277.1	1.03
14F	23614.8	1.000	0.30	7084.4		7351.7	1.03
13F	32037.1	1.000	0.30	9611.1		9973.7	1.03
12F	39496.6	1.000	0.30	11849.0		12296.0	1.03
11F	46223.4	1.000	0.30	13867.0		14389.7	1.03
10F	52416.7	1.000	0.30	15725.0		16318.3	1.03
9F	58039.1	1.000	0.30	17411.7		18068.6	1.03

Ｘ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
8F	63133.8	1.000	0.30	18940.1		19654.7	1.03
7F	67767.6	1.000	0.30	20330.3		21097.3	1.03
6F	71946.2	1.000	0.30	21583.8		22398.2	1.03
5F	75674.9	1.000	0.30	22702.5		23559.0	1.03
4F	78933.3	1.000	0.30	23680.0		24573.2	1.03
3F	81737.9	1.000	0.30	24521.4		25446.5	1.03
2F	84093.5	1.000	0.30	25228.0		26179.8	1.03
1F	86031.5	1.000	0.30	25809.5		26783.2	1.03

Ｘ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
15F	13738.7	1.000	0.30	4121.6		4277.1	1.03
14F	23614.8	1.000	0.30	7084.4		7351.7	1.03
13F	32037.1	1.000	0.30	9611.1		9973.7	1.03
12F	39496.6	1.000	0.30	11849.0		12296.0	1.03
11F	46223.4	1.000	0.30	13867.0		14389.7	1.03
10F	52416.7	1.000	0.30	15725.0		16318.3	1.03
9F	58039.1	1.000	0.30	17411.7		18068.6	1.03
8F	63133.8	1.000	0.30	18940.1		19654.7	1.03
7F	67767.6	1.000	0.30	20330.3		21097.3	1.03
6F	71946.2	1.000	0.30	21583.8		22398.2	1.03
5F	75674.9	1.000	0.30	22702.5		23559.0	1.03
4F	78933.3	1.000	0.30	23680.0		24573.2	1.03
3F	81737.9	1.000	0.30	24521.4		25446.5	1.03
2F	84093.5	1.000	0.30	25228.0		26179.8	1.03
1F	86031.5	1.000	0.30	25809.5		26783.2	1.03

Ｙ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
15F	13738.7	1.000	0.40	5495.5		6077.0	1.10
14F	23614.8	1.000	0.40	9445.9		10445.4	1.10
13F	32037.1	1.000	0.40	12814.8		14170.8	1.10
12F	39496.6	1.000	0.40	15798.6		17470.4	1.10
11F	46223.4	1.000	0.40	18489.4		20445.8	1.10
10F	52416.7	1.000	0.40	20966.7		23185.3	1.10
9F	58039.1	1.000	0.40	23215.7		25672.2	1.10
8F	63133.8	1.000	0.40	25253.5		27925.7	1.10
7F	67767.6	1.000	0.40	27107.0		29975.4	1.10
6F	71946.2	1.000	0.40	28778.5		31823.6	1.10
5F	75674.9	1.000	0.40	30270.0		33473.0	1.10
4F	78933.3	1.000	0.40	31573.3		34914.2	1.10
3F	81737.9	1.000	0.40	32695.1		36154.8	1.10
2F	84093.5	1.000	0.40	33637.4		37196.7	1.10
1F	86031.5	1.000	0.40	34412.6		38054.0	1.10

Ｙ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
15F	13738.7	1.000	0.40	5495.5		6061.8	1.10
14F	23614.8	1.000	0.40	9445.9		10419.4	1.10
13F	32037.1	1.000	0.40	12814.8		14135.5	1.10
12F	39496.6	1.000	0.40	15798.6		17426.8	1.10
11F	46223.4	1.000	0.40	18489.4		20394.8	1.10
10F	52416.7	1.000	0.40	20966.7		23127.4	1.10
9F	58039.1	1.000	0.40	23215.7		25608.2	1.10
8F	63133.8	1.000	0.40	25253.5		27856.1	1.10
7F	67767.6	1.000	0.40	27107.0		29900.6	1.10
6F	71946.2	1.000	0.40	28778.5		31744.3	1.10
5F	75674.9	1.000	0.40	30270.0		33389.5	1.10
4F	78933.3	1.000	0.40	31573.3		34827.1	1.10
3F	81737.9	1.000	0.40	32695.1		36064.6	1.10
2F	84093.5	1.000	0.40	33637.4		37103.9	1.10

Ｙ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
1F	86031.5	1.000	0.40	34412.6		37959.1	1.10

U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由

Ｄs算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 12F － 13F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 12F － 13F ）

保有耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F － 6F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 12F － 13F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 12F － 13F ）

U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位

Ｑ　：層せん断力　　(kN)　　層名位置と下層との間の階のせん断力
Ｕ　：層変位　　(cm)　　層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔＵ　：層間変位　　(cm)　　層名位置と下層との水平変位の差分
※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ｄs算定時

Ｘ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟNo	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
464	RF	4396.6	68.3823	2.3573	1/ 119
	15F	7557.2	66.0250	2.7378	1/ 102
	14F	10252.5	63.2871	3.2991	1/ 85
	13F	12639.7	59.9880	3.8921	1/ 72
	12F	14792.4	56.0960	4.3706	1/ 65
	11F	16774.4	51.7254	4.6055	1/ 61
	10F	18573.6	47.1199	4.9290	1/ 57
	9F	20204.0	42.1908	5.1705	1/ 54
	8F	21686.9	37.0203	5.3625	1/ 52
	7F	23024.2	31.6578	5.5157	1/ 51
	6F	24217.4	26.1421	5.6037	1/ 50
	5F	25260.2	20.5384	5.5824	1/ 50
	4F	26157.7	14.9560	5.4121	1/ 52
	3F	26911.5	9.5439	5.0515	1/ 55
	2F	27531.8	4.4924	4.4924	1/ 88

Ｘ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟNo	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
464	RF	4396.6	68.3823	2.3574	1/ 119
	15F	7557.2	66.0249	2.7378	1/ 102
	14F	10252.5	63.2871	3.2991	1/ 85
	13F	12639.7	59.9880	3.8920	1/ 72
	12F	14792.4	56.0960	4.3706	1/ 65
	11F	16774.4	51.7254	4.6055	1/ 61
	10F	18573.7	47.1199	4.9290	1/ 57
	9F	20204.0	42.1908	5.1705	1/ 54
	8F	21687.0	37.0203	5.3625	1/ 52
	7F	23024.2	31.6578	5.5158	1/ 51
	6F	24217.5	26.1420	5.6036	1/ 50
	5F	25260.2	20.5384	5.5825	1/ 50
	4F	26157.7	14.9560	5.4121	1/ 52
	3F	26911.5	9.5439	5.0515	1/ 55
	2F	27531.8	4.4924	4.4924	1/ 88

Y方向 (正加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
482	RF	6142.8	41.6691	2.7837	1/ 101
	15F	10558.6	38.8854	2.7931	1/ 100
	14F	14324.4	36.0923	2.7990	1/ 100
	13F	17659.6	33.2933	2.8009	1/ 100
	12F	20667.3	30.4924	2.8484	1/ 100
	11F	23436.4	27.6440	2.7891	1/ 100
	10F	25950.3	24.8549	2.7759	1/ 101
	9F	28228.3	22.0790	2.7550	1/ 102
	8F	30300.1	19.3239	2.7228	1/ 103
	7F	32168.4	16.6012	2.6888	1/ 104
	6F	33835.6	13.9124	2.6491	1/ 106
	5F	35292.5	11.2633	2.6003	1/ 108
	4F	36546.5	8.6631	2.5421	1/ 110
	3F	37599.7	6.1210	2.4741	1/ 113
	2F	38466.2	3.6469	3.6469	1/ 109

Y方向 (負加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
482	RF	6126.2	41.6691	2.7833	1/ 101
	15F	10530.1	38.8858	2.7929	1/ 100
	14F	14285.7	36.0929	2.7987	1/ 100
	13F	17611.9	33.2942	2.8005	1/ 100
	12F	20611.5	30.4936	2.8481	1/ 100
	11F	23373.1	27.6456	2.7888	1/ 100
	10F	25880.2	24.8567	2.7757	1/ 101
	9F	28152.0	22.0811	2.7549	1/ 102
	8F	30218.2	19.3262	2.7227	1/ 103
	7F	32081.5	16.6034	2.6891	1/ 104
	6F	33744.2	13.9144	2.6493	1/ 106
	5F	35197.1	11.2651	2.6006	1/ 108
	4F	36447.7	8.6645	2.5424	1/ 110
	3F	37498.1	6.1221	2.4744	1/ 113
	2F	38362.3	3.6477	3.6477	1/ 109

保有耐力時

X方向 (正加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
401	RF	4277.1	34.6666	1.3849	1/ 202
	15F	7351.7	33.2817	1.6250	1/ 172
	14F	9973.7	31.6566	1.8922	1/ 148
	13F	12296.0	29.7644	2.1485	1/ 130
	12F	14390.2	27.6160	2.3322	1/ 122
	11F	16318.3	25.2838	2.3851	1/ 117
	10F	18068.6	22.8987	2.5237	1/ 111
	9F	19654.7	20.3750	2.6108	1/ 107
	8F	21097.3	17.7642	2.6789	1/ 105
	7F	22398.1	15.0853	2.7550	1/ 102
	6F	23559.0	12.3303	2.8010	1/ 100
	5F	24573.4	9.5294	2.7660	1/ 101
	4F	25446.5	6.7634	2.6108	1/ 107
	3F	26179.8	4.1525	2.2980	1/ 122
	2F	26783.2	1.8546	1.8546	1/ 214

X方向 (負加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
401	RF	4277.1	34.6666	1.3849	1/ 202
	15F	7351.7	33.2817	1.6250	1/ 172

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
401	14F	9973.7	31.6566	1.8922	1/ 148
	13F	12296.0	29.7644	2.1484	1/ 130
	12F	14390.2	27.6160	2.3322	1/ 122
	11F	16318.3	25.2838	2.3851	1/ 117
	10F	18068.6	22.8987	2.5237	1/ 111
	9F	19654.7	20.3750	2.6108	1/ 107
	8F	21097.3	17.7642	2.6789	1/ 105
	7F	22398.2	15.0853	2.7550	1/ 102
	6F	23559.0	12.3303	2.8010	1/ 100
	5F	24573.4	9.5294	2.7660	1/ 101
	4F	25446.5	6.7634	2.6108	1/ 107
	3F	26179.8	4.1525	2.2980	1/ 122
	2F	26783.2	1.8546	1.8546	1/ 214

Y方向 (正加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
231	RF	6077.0	19.9700	1.3882	1/ 202
	15F	10445.4	18.5818	1.3978	1/ 200
	14F	14170.8	17.1840	1.4036	1/ 199
	13F	17470.3	15.7804	1.4054	1/ 199
	12F	20445.8	14.3750	1.4280	1/ 200
	11F	23185.3	12.9470	1.3938	1/ 201
	10F	25672.2	11.5531	1.3809	1/ 203
	9F	27925.7	10.1722	1.3604	1/ 206
	8F	29975.4	8.8118	1.3286	1/ 211
	7F	31823.6	7.4833	1.2952	1/ 216
	6F	33473.0	6.1881	1.2560	1/ 223
	5F	34914.2	4.9320	1.2080	1/ 232
	4F	36154.8	3.7240	1.1508	1/ 243
	3F	37196.7	2.5733	1.0839	1/ 258
	2F	38054.0	1.4894	1.4894	1/ 267

Y方向 (負加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
231	RF	6061.8	19.9700	1.3880	1/ 202
	15F	10419.4	18.5820	1.3975	1/ 200
	14F	14135.5	17.1845	1.4033	1/ 200
	13F	17426.8	15.7812	1.4052	1/ 199
	12F	20394.8	14.3760	1.4278	1/ 200
	11F	23127.4	12.9482	1.3936	1/ 201
	10F	25608.2	11.5547	1.3807	1/ 203
	9F	27856.1	10.1740	1.3603	1/ 206
	8F	29900.6	8.8137	1.3286	1/ 211
	7F	31744.3	7.4851	1.2955	1/ 216
	6F	33389.5	6.1897	1.2563	1/ 223
	5F	34827.1	4.9333	1.2083	1/ 232
	4F	36064.6	3.7250	1.1510	1/ 243
	3F	37103.9	2.5740	1.0842	1/ 258
	2F	37959.0	1.4898	1.4898	1/ 267

U-5.8.5　増分解析イテレーション結果

Ds算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 464
Ｘ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 464
Ｙ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 482
Ｙ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 482

保有水平耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 401
Ｘ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 401
Ｙ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 231
Ｙ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 231

U-5.9　冷間成形角形鋼管の崩壊形の判別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.10　崩壊形の判別

（「2007年版技術基準解説書」付録1-7「4.8崩壊形」）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.11　ＲＣ柱はり接合部せん断耐力

柱はり接合部の設計用せん断力　Qdju = α(Tu + Tu' - Qcu)　（はり降伏型）
Qdju = α(Tu + Tu' - Qgu)･D/Db　（柱降伏型）
ここに、α：応力割り増し係数で 1.1とする

柱はり接合部のせん断強度　Vju = κ･Φ･Fj･bj･Dj

U-5.11.1　ＲＣ柱はり接合部（はり降伏型）

gbL, gbR	：左右のはり幅	(cm)
Mb , Mb'	：左右のはり端モーメント	(kN･m)
lb , lb'	：左右のはりのスパン長さ	(cm)
L , L'	：左右のはりの内のり長さ	(cm)
hc , hc'	：上下の階高	(cm)
Tu , Tu'	：左右のはり端に生ずる引張力	(kN)
Qcu	：上下柱のメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	：柱はり接合部の設計用せん断力	(kN)
cB , cD	：柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	：柱はり接合部の形状による係数	
Φ	：直交はりの有無による補正係数	
Fj	：柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm2)
bj	：柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	：柱せい	(cm)
Vju	：柱はり接合部のせん断強度	(kN)
種別	：判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）	

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	661.1	814.3	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	582.5	280.0	1401.4				
			85.0	110.0	0.40	0.85	8.04	67.5	82.5	1521.5		
	X2	Fc27	50.0	835.3	700.0	582.5	0.0	1519.9	1386.8	1688.0	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X3	Fc27	50.0	835.3	700.0	575.0	0.0	1519.9	1396.1	1677.8	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X4	Fc27	50.0	835.3	700.0	575.0	0.0	1519.9	1396.1	1677.8	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X5	Fc27	50.0	835.3	700.0	575.0	0.0	1519.9	1387.5	1687.2	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	582.5	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X6	Fc27	50.0	835.3	700.0	582.5	0.0	1519.9	717.0	883.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.40	0.85	8.04	67.5	82.5	1521.5		
15F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	330.6	1178.0	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	582.5	280.0	1401.4				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	67.5	82.5	2662.7		
	X2	Fc27	50.0	835.3	700.0	582.5	280.0	1519.9	693.4	2450.8	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X3	Fc27	50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9	698.1	2445.6	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X4	Fc27	50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9	698.1	2445.6	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X5	Fc27	50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9	693.7	2450.4	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	582.5	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X6	Fc27	50.0	835.3	700.0	582.5	280.0	1519.9	358.5	1277.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	67.5	82.5	2662.7		
14F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	495.8	1766.9	OK	FA
			60.0	1155.3	700.0	582.5	280.0	2102.1				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	72.5	82.5	2859.9		
	X2	Fc27	60.0	1220.4	700.0	582.5	280.0	2220.6	1088.5	3943.1	OK	FA
			60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X3	Fc27	60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0	1156.7	4253.5	OK	FA
			60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X4	Fc27	60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0	1156.7	4253.5	OK	FA
			60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X5	Fc27	60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0	1087.8	3943.8	OK	FA
			60.0	1155.3	700.0	582.5	280.0	2102.1				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X6	Fc27	60.0	1220.4	700.0	582.5	280.0	2220.6	523.8	1866.5	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	72.5	82.5	2859.9		
13F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	495.8	1766.9	OK	FA
			60.0	1155.3	700.0	582.5	280.0	2102.1				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	72.5	82.5	2859.9		
	X2	Fc27	60.0	1220.4	700.0	582.5	280.0	2220.6	1088.5	3943.1	OK	FA
			60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X3	Fc27	60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0	1156.7	4253.5	OK	FA
			60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X4	Fc27	60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0	1156.7	4253.5	OK	FA
			60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X5	Fc27	60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0	1087.8	3943.8	OK	FA
			60.0	1155.3	700.0	582.5	280.0	2102.1				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X6	Fc27	60.0	1220.4	700.0	582.5	280.0	2220.6	523.8	1866.5	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	72.5	82.5	2859.9		
12F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	491.5	1771.8	OK	FA
			60.0	1155.3	700.0	582.5	285.0	2102.1				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	72.5	82.5	2859.9		

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
12F	X2	Fc27	60.0	1220.4	700.0	582.5	280.0	2220.6	1078.9	3953.7	OK	FA
			60.0	1298.8	700.0	575.0	285.0	2452.5				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X3	Fc27	60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0	1146.5	4264.8	OK	FA
			60.0	1298.8	700.0	575.0	285.0	2452.5				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X4	Fc27	60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0	1146.5	4264.8	OK	FA
			60.0	1298.8	700.0	575.0	285.0	2452.5				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X5	Fc27	60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0	1078.2	3954.4	OK	FA
			60.0	1155.3	700.0	582.5	285.0	2102.1				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X6	Fc27	60.0	1220.4	700.0	582.5	280.0	2220.6	519.2	1871.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	72.5	82.5	2859.9		
11F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	0.0	771.8	2402.6	OK	FA
			60.0	1814.3	700.0	582.5	280.0	2956.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	60.0	1887.0	700.0	582.5	285.0	3074.5	1686.3	5243.1	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X3	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	285.0	3496.8	1798.2	5584.6	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X4	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	285.0	3496.8	1798.2	5584.6	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X5	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	285.0	3496.8	1686.3	5243.0	OK	FA
			60.0	1814.3	700.0	582.5	280.0	2956.0				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X6	Fc30	60.0	1887.0	700.0	582.5	285.0	3074.5	802.7	2498.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
10F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	778.7	2395.0	OK	FA
			60.0	1814.3	700.0	582.5	280.0	2956.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	60.0	1887.0	700.0	582.5	280.0	3074.5	1701.3	5226.5	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X3	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X4	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X5	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8	1701.4	5226.5	OK	FA
			60.0	1814.3	700.0	582.5	280.0	2956.0				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X6	Fc30	60.0	1887.0	700.0	582.5	280.0	3074.5	809.9	2491.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
9F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	778.7	2395.0	OK	FA
			60.0	1814.3	700.0	582.5	280.0	2956.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	60.0	1887.0	700.0	582.5	280.0	3074.5	1701.3	5226.5	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X3	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X4	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X5	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8	1701.4	5226.5	OK	FA
			60.0	1814.3	700.0	582.5	280.0	2956.0				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X6	Fc30	60.0	1887.0	700.0	582.5	280.0	3074.5	809.9	2491.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	995.2	3085.9	OK	FA
			65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
	X2	Fc36	65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0	2137.0	6605.3	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			85.0	125.0	1.00	0.85	9.83	75.0	125.0	7832.3		
	X3	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			85.0	125.0	1.00	0.85	9.83	75.0	125.0	7832.3		
	X4	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			85.0	125.0	1.00	0.85	9.83	75.0	125.0	7832.3		
	X5	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2137.2	6605.2	OK	FA
			65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5				
			85.0	125.0	1.00	0.85	9.83	75.0	125.0	7832.3		
	X6	Fc36	65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0	1026.2	3182.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	995.2	3085.9	OK	FA
			65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
	X2	Fc36	65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0	2137.0	6605.3	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X3	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X4	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X5	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2137.2	6605.2	OK	FA
			65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X6	Fc36	65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0	1026.2	3182.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	995.2	3085.9	OK	FA
			65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
	X2	Fc36	65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0	2137.0	6605.3	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X3	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X4	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X5	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2137.2	6605.2	OK	FA
			65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X6	Fc36	65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0	1026.2	3182.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	995.2	3085.9	OK	FA
			65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
5F	X2	Fc36	65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0	2137.0	6605.3	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X3	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X4	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X5	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2137.2	6605.2	OK	FA
			65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X6	Fc36	65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0	1026.2	3182.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	995.2	3085.9	OK	FA
			65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
	X2	Fc36	65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0	2137.0	6605.3	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2137.2	6605.2	OK	FA
			65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0	1026.2	3182.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	995.2	3085.9	OK	FA
			65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
	X2	Fc36	65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0	2137.0	6605.3	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2137.2	6605.2	OK	FA
			65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0	1026.2	3182.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	822.6	3275.7	OK	FA
			65.0	2318.8	700.0	582.5	397.5	3800.5				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
	X2	Fc36	65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0	1766.4	7013.0	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	397.5	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	1862.1	7372.3	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	397.5	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	1862.1	7372.3	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	397.5	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X5	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	1766.5	7012.9	OK	FA
			65.0	2318.8	700.0	582.5	397.5	3800.5				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0	848.2	3377.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	397.5	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		

Y3(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	661.1	814.3	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	582.5	280.0	1401.4				
			85.0	110.0	0.40	0.85	8.04	67.5	82.5	1521.5		
	X2	Fc27	50.0	835.3	700.0	582.5	0.0	1519.9	1386.8	1688.0	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X3	Fc27	50.0	835.3	700.0	575.0	0.0	1519.9	1396.1	1677.8	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X4	Fc27	50.0	835.3	700.0	575.0	0.0	1519.9	1396.1	1677.8	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X5	Fc27	50.0	835.3	700.0	575.0	0.0	1519.9	1387.5	1687.2	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	582.5	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X6	Fc27	50.0	835.3	700.0	582.5	0.0	1519.9	717.0	883.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.40	0.85	8.04	67.5	82.5	1521.5		
15F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	330.6	1178.0	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	582.5	280.0	1401.4				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	67.5	82.5	2662.7		
	X2	Fc27	50.0	835.3	700.0	582.5	280.0	1519.9	693.4	2450.8	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X3	Fc27	50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9	698.1	2445.6	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X4	Fc27	50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9	698.1	2445.6	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X5	Fc27	50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9	693.7	2450.4	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	582.5	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X6	Fc27	50.0	835.3	700.0	582.5	280.0	1519.9	358.5	1277.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	67.5	82.5	2662.7		
14F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	495.8	1766.9	OK	FA
			60.0	1155.3	700.0	582.5	280.0	2102.1				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	72.5	82.5	2859.9		
	X2	Fc27	60.0	1220.4	700.0	582.5	280.0	2220.6	1088.5	3943.1	OK	FA
			60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X3	Fc27	60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0	1156.7	4253.5	OK	FA
			60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X4	Fc27	60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0	1156.7	4253.5	OK	FA
			60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X5	Fc27	60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0	1087.8	3943.8	OK	FA
			60.0	1155.3	700.0	582.5	280.0	2102.1				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		

Y3(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
14F	X6	Fc27	60.0	1220.4	700.0	582.5	280.0	2220.6	523.8	1866.5		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	72.5	82.5	2859.9	OK	FA
13F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	495.8	1766.9		
			60.0	1155.3	700.0	582.5	280.0	2102.1				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	72.5	82.5	2859.9	OK	FA
	X2	Fc27	60.0	1220.4	700.0	582.5	280.0	2220.6	1088.5	3943.1		
			60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3	OK	FA
	X3	Fc27	60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0	1156.7	4253.5		
			60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3	OK	FA
	X4	Fc27	60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0	1156.7	4253.5		
			60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3	OK	FA
	X5	Fc27	60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0	1087.8	3943.8		
			60.0	1155.3	700.0	582.5	280.0	2102.1				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3	OK	FA
	X6	Fc27	60.0	1220.4	700.0	582.5	280.0	2220.6	523.8	1866.5		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	72.5	82.5	2859.9	OK	FA
12F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	491.5	1771.8		
			60.0	1155.3	700.0	582.5	285.0	2102.1				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	72.5	82.5	2859.9	OK	FA
	X2	Fc27	60.0	1220.4	700.0	582.5	280.0	2220.6	1078.9	3953.7		
			60.0	1298.8	700.0	575.0	285.0	2452.5				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3	OK	FA
	X3	Fc27	60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0	1146.5	4264.8		
			60.0	1298.8	700.0	575.0	285.0	2452.5				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3	OK	FA
	X4	Fc27	60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0	1146.5	4264.8		
			60.0	1298.8	700.0	575.0	285.0	2452.5				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3	OK	FA
	X5	Fc27	60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0	1078.2	3954.4		
			60.0	1155.3	700.0	582.5	285.0	2102.1				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3	OK	FA
	X6	Fc27	60.0	1220.4	700.0	582.5	280.0	2220.6	519.2	1871.6		
			0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	72.5	82.5	2859.9	OK	FA
11F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	0.0	771.8	2402.6		
			60.0	1814.3	700.0	582.5	280.0	2956.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8	OK	FA
	X2	Fc30	60.0	1887.0	700.0	582.5	285.0	3074.5	1686.3	5243.1		
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1	OK	FA
	X3	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	285.0	3496.8	1798.2	5584.6		
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1	OK	FA
	X4	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	285.0	3496.8	1798.2	5584.6		
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1	OK	FA
	X5	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	285.0	3496.8	1686.3	5243.0		
			60.0	1814.3	700.0	582.5	280.0	2956.0				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1	OK	FA
	X6	Fc30	60.0	1887.0	700.0	582.5	285.0	3074.5	802.7	2498.9		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8	OK	FA
10F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	778.7	2395.0		
			60.0	1814.3	700.0	582.5	280.0	2956.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8	OK	FA
	X2	Fc30	60.0	1887.0	700.0	582.5	280.0	3074.5	1701.3	5226.5		
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1	OK	FA

Y3(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
10F	X3	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X4	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X5	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8	1701.4	5226.5	OK	FA
			60.0	1814.3	700.0	582.5	280.0	2956.0				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X6	Fc30	60.0	1887.0	700.0	582.5	280.0	3074.5	809.9	2491.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
9F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	778.7	2395.0	OK	FA
			60.0	1814.3	700.0	582.5	280.0	2956.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	60.0	1887.0	700.0	582.5	280.0	3074.5	1701.3	5226.5	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X3	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X4	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X5	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8	1701.4	5226.5	OK	FA
			60.0	1814.3	700.0	582.5	280.0	2956.0				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X6	Fc30	60.0	1887.0	700.0	582.5	280.0	3074.5	809.9	2491.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	995.2	3085.9	OK	FA
			65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
	X2	Fc36	65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0	2137.0	6605.3	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			85.0	125.0	1.00	0.85	9.83	75.0	125.0	7832.3		
	X3	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			85.0	125.0	1.00	0.85	9.83	75.0	125.0	7832.3		
	X4	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			85.0	125.0	1.00	0.85	9.83	75.0	125.0	7832.3		
	X5	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2137.2	6605.2	OK	FA
			65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5				
			85.0	125.0	1.00	0.85	9.83	75.0	125.0	7832.3		
	X6	Fc36	65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0	1026.2	3182.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	995.2	3085.9	OK	FA
			65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
	X2	Fc36	65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0	2137.0	6605.3	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X3	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X4	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X5	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2137.2	6605.2	OK	FA
			65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		

Y3(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X6	Fc36	65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0	1026.2	3182.1		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	FA
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	995.2	3085.9		
			65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	FA
	X2	Fc36	65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0	2137.0	6605.3		
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6	OK	FA
	X3	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5		
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6	OK	FA
	X4	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5		
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6	OK	FA
	X5	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2137.2	6605.2		
			65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6	OK	FA
	X6	Fc36	65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0	1026.2	3182.1		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	FA
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	995.2	3085.9		
			65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	FA
	X2	Fc36	65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0	2137.0	6605.3		
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6	OK	FA
	X3	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5		
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6	OK	FA
	X4	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5		
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6	OK	FA
	X5	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2137.2	6605.2		
			65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6	OK	FA
	X6	Fc36	65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0	1026.2	3182.1		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	FA
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	995.2	3085.9		
			65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	FA
	X2	Fc36	65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0	2137.0	6605.3		
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7	OK	FA
	X3	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5		
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7	OK	FA
	X4	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5		
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7	OK	FA
	X5	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2137.2	6605.2		
			65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7	OK	FA
	X6	Fc36	65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0	1026.2	3182.1		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	FA
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	995.2	3085.9		
			65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5	OK	FA
	X2	Fc36	65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0	2137.0	6605.3		
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7	OK	FA

Y3(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
3F	X3	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2137.2	6605.2	OK	FA
			65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0	1026.2	3182.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	822.6	3275.7	OK	FA
			65.0	2318.8	700.0	582.5	397.5	3800.5				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
	X2	Fc36	65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0	1766.4	7013.0	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	397.5	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	1862.1	7372.3	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	397.5	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	1862.1	7372.3	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	397.5	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	1766.5	7012.9	OK	FA
			65.0	2318.8	700.0	582.5	397.5	3800.5				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0	848.2	3377.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	397.5	0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	717.0	883.2	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	582.5	280.0	1519.9				
			85.0	110.0	0.40	0.85	8.04	67.5	82.5	1521.5		
	X2	Fc27	50.0	770.2	700.0	582.5	0.0	1401.4	1387.5	1687.2	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X3	Fc27	50.0	770.2	700.0	575.0	0.0	1401.4	1396.1	1677.8	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X4	Fc27	50.0	770.2	700.0	575.0	0.0	1401.4	1396.1	1677.8	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X5	Fc27	50.0	770.2	700.0	575.0	0.0	1401.4	1386.8	1688.0	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	582.5	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X6	Fc27	50.0	770.2	700.0	582.5	0.0	1401.4	661.1	814.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.40	0.85	8.04	67.5	82.5	1521.5		
15F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	358.5	1277.6	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	582.5	280.0	1519.9				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	67.5	82.5	2662.7		
	X2	Fc27	50.0	770.2	700.0	582.5	280.0	1401.4	693.7	2450.4	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X3	Fc27	50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4	698.1	2445.6	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
15F	X4	Fc27	50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4	698.1	2445.6	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X5	Fc27	50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4	693.4	2450.8	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	582.5	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X6	Fc27	50.0	770.2	700.0	582.5	280.0	1401.4	330.6	1178.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	67.5	82.5	2662.7		
14F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	523.8	1866.5	OK	FA
			60.0	1220.4	700.0	582.5	280.0	2220.6				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	72.5	82.5	2859.9		
	X2	Fc27	60.0	1155.3	700.0	582.5	280.0	2102.1	1087.8	3943.8	OK	FA
			60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X3	Fc27	60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5	1156.7	4253.5	OK	FA
			60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X4	Fc27	60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5	1156.7	4253.5	OK	FA
			60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X5	Fc27	60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5	1088.5	3943.1	OK	FA
			60.0	1220.4	700.0	582.5	280.0	2220.6				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X6	Fc27	60.0	1155.3	700.0	582.5	280.0	2102.1	495.8	1766.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	72.5	82.5	2859.9		
13F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	523.8	1866.5	OK	FA
			60.0	1220.4	700.0	582.5	280.0	2220.6				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	72.5	82.5	2859.9		
	X2	Fc27	60.0	1155.3	700.0	582.5	280.0	2102.1	1087.8	3943.8	OK	FA
			60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X3	Fc27	60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5	1156.7	4253.5	OK	FA
			60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X4	Fc27	60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5	1156.7	4253.5	OK	FA
			60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X5	Fc27	60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5	1088.5	3943.1	OK	FA
			60.0	1220.4	700.0	582.5	280.0	2220.6				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X6	Fc27	60.0	1155.3	700.0	582.5	280.0	2102.1	495.8	1766.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	72.5	82.5	2859.9		
12F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	519.2	1871.6	OK	FA
			60.0	1220.4	700.0	582.5	285.0	2220.6				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	72.5	82.5	2859.9		
	X2	Fc27	60.0	1155.3	700.0	582.5	280.0	2102.1	1078.2	3954.4	OK	FA
			60.0	1361.6	700.0	575.0	285.0	2571.0				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X3	Fc27	60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5	1146.5	4264.8	OK	FA
			60.0	1361.6	700.0	575.0	285.0	2571.0				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X4	Fc27	60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5	1146.5	4264.8	OK	FA
			60.0	1361.6	700.0	575.0	285.0	2571.0				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X5	Fc27	60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5	1078.9	3953.7	OK	FA
			60.0	1220.4	700.0	582.5	285.0	2220.6				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X6	Fc27	60.0	1155.3	700.0	582.5	280.0	2102.1	491.5	1771.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	285.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	72.5	82.5	2859.9		

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
11F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	285.0	-0.0	802.7	2498.9	OK	FA
			60.0	1887.0	700.0	582.5	280.0	3074.5				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	60.0	1814.3	700.0	582.5	285.0	2956.0	1686.3	5243.0	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X3	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	285.0	3378.3	1798.2	5584.6	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X4	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	285.0	3378.3	1798.2	5584.6	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X5	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	285.0	3378.3	1686.3	5243.1	OK	FA
			60.0	1887.0	700.0	582.5	280.0	3074.5				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X6	Fc30	60.0	1814.3	700.0	582.5	285.0	2956.0	771.8	2402.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
10F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	809.9	2491.1	OK	FA
			60.0	1887.0	700.0	582.5	280.0	3074.5				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	60.0	1814.3	700.0	582.5	280.0	2956.0	1701.4	5226.5	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X3	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X4	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X5	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3	1701.3	5226.5	OK	FA
			60.0	1887.0	700.0	582.5	280.0	3074.5				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X6	Fc30	60.0	1814.3	700.0	582.5	280.0	2956.0	778.7	2395.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
9F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	809.9	2491.1	OK	FA
			60.0	1887.0	700.0	582.5	280.0	3074.5				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	60.0	1814.3	700.0	582.5	280.0	2956.0	1701.4	5226.5	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X3	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X4	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X5	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3	1701.3	5226.5	OK	FA
			60.0	1887.0	700.0	582.5	280.0	3074.5				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X6	Fc30	60.0	1814.3	700.0	582.5	280.0	2956.0	778.7	2395.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1026.2	3182.1	OK	FA
			65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
	X2	Fc36	65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5	2137.2	6605.2	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			85.0	125.0	1.00	0.85	9.83	75.0	125.0	7832.3		
	X3	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			85.0	125.0	1.00	0.85	9.83	75.0	125.0	7832.3		

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
8F	X4	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			85.0	125.0	1.00	0.85	9.83	75.0	125.0	7832.3		
	X5	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2137.0	6605.3	OK	FA
			65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0				
			85.0	125.0	1.00	0.85	9.83	75.0	125.0	7832.3		
	X6	Fc36	65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5	995.2	3085.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1026.2	3182.1	OK	FA
			65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
	X2	Fc36	65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5	2137.2	6605.2	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X3	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X4	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X5	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2137.0	6605.3	OK	FA
			65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X6	Fc36	65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5	995.2	3085.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1026.2	3182.1	OK	FA
			65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
	X2	Fc36	65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5	2137.2	6605.2	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X3	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X4	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X5	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2137.0	6605.3	OK	FA
			65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X6	Fc36	65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5	995.2	3085.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1026.2	3182.1	OK	FA
			65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
	X2	Fc36	65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5	2137.2	6605.2	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X3	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X4	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X5	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2137.0	6605.3	OK	FA
			65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X6	Fc36	65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5	995.2	3085.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1026.2	3182.1	OK	FA
			65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
	X2	Fc36	65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5	2137.2	6605.2	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2137.0	6605.3	OK	FA
			65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5	995.2	3085.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1026.2	3182.1	OK	FA
			65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
	X2	Fc36	65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5	2137.2	6605.2	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2137.0	6605.3	OK	FA
			65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5	995.2	3085.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	848.2	3377.9	OK	FA
			65.0	2391.1	700.0	582.5	397.5	3919.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
	X2	Fc36	65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5	1766.5	7012.9	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	397.5	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	1862.1	7372.3	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	397.5	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	1862.1	7372.3	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	397.5	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	1766.4	7013.0	OK	FA
			65.0	2391.1	700.0	582.5	397.5	3919.0				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5	822.6	3275.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	397.5	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		

Y3(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	717.0	883.2	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	582.5	280.0	1519.9				
			85.0	110.0	0.40	0.85	8.04	67.5	82.5	1521.5		

Y3(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X2	Fc27	50.0	770.2	700.0	582.5	0.0	1401.4	1387.5	1687.2	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X3	Fc27	50.0	770.2	700.0	575.0	0.0	1401.4	1396.1	1677.8	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X4	Fc27	50.0	770.2	700.0	575.0	0.0	1401.4	1396.1	1677.8	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X5	Fc27	50.0	770.2	700.0	575.0	0.0	1401.4	1386.8	1688.0	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	582.5	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X6	Fc27	50.0	770.2	700.0	582.5	0.0	1401.4	661.1	814.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.40	0.85	8.04	67.5	82.5	1521.5		
15F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	358.5	1277.6	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	582.5	280.0	1519.9				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	67.5	82.5	2662.7		
	X2	Fc27	50.0	770.2	700.0	582.5	280.0	1401.4	693.7	2450.4	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X3	Fc27	50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4	698.1	2445.6	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X4	Fc27	50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4	698.1	2445.6	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X5	Fc27	50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4	693.4	2450.8	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	582.5	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X6	Fc27	50.0	770.2	700.0	582.5	280.0	1401.4	330.6	1178.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	67.5	82.5	2662.7		
14F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	523.8	1866.5	OK	FA
			60.0	1220.4	700.0	582.5	280.0	2220.6				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	72.5	82.5	2859.9		
	X2	Fc27	60.0	1155.3	700.0	582.5	280.0	2102.1	1087.8	3943.8	OK	FA
			60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X3	Fc27	60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5	1156.7	4253.5	OK	FA
			60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X4	Fc27	60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5	1156.7	4253.5	OK	FA
			60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X5	Fc27	60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5	1088.5	3943.1	OK	FA
			60.0	1220.4	700.0	582.5	280.0	2220.6				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X6	Fc27	60.0	1155.3	700.0	582.5	280.0	2102.1	495.8	1766.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	72.5	82.5	2859.9		
13F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	523.8	1866.5	OK	FA
			60.0	1220.4	700.0	582.5	280.0	2220.6				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	72.5	82.5	2859.9		
	X2	Fc27	60.0	1155.3	700.0	582.5	280.0	2102.1	1087.8	3943.8	OK	FA
			60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X3	Fc27	60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5	1156.7	4253.5	OK	FA
			60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X4	Fc27	60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5	1156.7	4253.5	OK	FA
			60.0	1361.6	700.0	575.0	280.0	2571.0				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		

Y3(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
13F	X5	Fc27	60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5	1088.5	3943.1	OK	FA
			60.0	1220.4	700.0	582.5	280.0	2220.6				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X6	Fc27	60.0	1155.3	700.0	582.5	280.0	2102.1	495.8	1766.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	72.5	82.5	2859.9		
12F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	519.2	1871.6	OK	FA
			60.0	1220.4	700.0	582.5	285.0	2220.6				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	72.5	82.5	2859.9		
	X2	Fc27	60.0	1155.3	700.0	582.5	280.0	2102.1	1078.2	3954.4	OK	FA
			60.0	1361.6	700.0	575.0	285.0	2571.0				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X3	Fc27	60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5	1146.5	4264.8	OK	FA
			60.0	1361.6	700.0	575.0	285.0	2571.0				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X4	Fc27	60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5	1146.5	4264.8	OK	FA
			60.0	1361.6	700.0	575.0	285.0	2571.0				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X5	Fc27	60.0	1298.8	700.0	575.0	280.0	2452.5	1078.9	3953.7	OK	FA
			60.0	1220.4	700.0	582.5	285.0	2220.6				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X6	Fc27	60.0	1155.3	700.0	582.5	280.0	2102.1	491.5	1771.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	285.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.04	72.5	82.5	2859.9		
11F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	285.0	-0.0	802.7	2498.9	OK	FA
			60.0	1887.0	700.0	582.5	280.0	3074.5				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	60.0	1814.3	700.0	582.5	285.0	2956.0	1686.3	5243.0	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X3	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	285.0	3378.3	1798.2	5584.6	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X4	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	285.0	3378.3	1798.2	5584.6	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X5	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	285.0	3378.3	1686.3	5243.1	OK	FA
			60.0	1887.0	700.0	582.5	280.0	3074.5				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X6	Fc30	60.0	1814.3	700.0	582.5	285.0	2956.0	771.8	2402.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
10F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	809.9	2491.1	OK	FA
			60.0	1887.0	700.0	582.5	280.0	3074.5				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
	X2	Fc30	60.0	1814.3	700.0	582.5	280.0	2956.0	1701.4	5226.5	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X3	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X4	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X5	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3	1701.3	5226.5	OK	FA
			60.0	1887.0	700.0	582.5	280.0	3074.5				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X6	Fc30	60.0	1814.3	700.0	582.5	280.0	2956.0	778.7	2395.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
9F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	809.9	2491.1	OK	FA
			60.0	1887.0	700.0	582.5	280.0	3074.5				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		

Y3(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X2	Fc30	60.0	1814.3	700.0	582.5	280.0	2956.0	1701.4	5226.5	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X3	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X4	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X5	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3	1701.3	5226.5	OK	FA
			60.0	1887.0	700.0	582.5	280.0	3074.5				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.65	72.5	125.0	6664.1		
	X6	Fc30	60.0	1814.3	700.0	582.5	280.0	2956.0	778.7	2395.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	8.65	72.5	82.5	3078.8		
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1026.2	3182.1	OK	FA
			65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
	X2	Fc36	65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5	2137.2	6605.2	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			85.0	125.0	1.00	0.85	9.83	75.0	125.0	7832.3		
	X3	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			85.0	125.0	1.00	0.85	9.83	75.0	125.0	7832.3		
	X4	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			85.0	125.0	1.00	0.85	9.83	75.0	125.0	7832.3		
	X5	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2137.0	6605.3	OK	FA
			65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0				
			85.0	125.0	1.00	0.85	9.83	75.0	125.0	7832.3		
	X6	Fc36	65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5	995.2	3085.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1026.2	3182.1	OK	FA
			65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
	X2	Fc36	65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5	2137.2	6605.2	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X3	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X4	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X5	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2137.0	6605.3	OK	FA
			65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X6	Fc36	65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5	995.2	3085.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1026.2	3182.1	OK	FA
			65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
	X2	Fc36	65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5	2137.2	6605.2	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X3	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X4	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		

Y3(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
6F	X5	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2137.0	6605.3	OK	FA
			65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X6	Fc36	65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5	995.2	3085.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1026.2	3182.1	OK	FA
			65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
	X2	Fc36	65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5	2137.2	6605.2	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X3	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X4	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X5	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2137.0	6605.3	OK	FA
			65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X6	Fc36	65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5	995.2	3085.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1026.2	3182.1	OK	FA
			65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
	X2	Fc36	65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5	2137.2	6605.2	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2137.0	6605.3	OK	FA
			65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5	995.2	3085.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1026.2	3182.1	OK	FA
			65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
	X2	Fc36	65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5	2137.2	6605.2	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2137.0	6605.3	OK	FA
			65.0	2391.1	700.0	582.5	280.0	3919.0				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5	995.2	3085.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	848.2	3377.9	OK	FA
			65.0	2391.1	700.0	582.5	397.5	3919.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		

Y3(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X2	Fc36	65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5	1766.5	7012.9	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	397.5	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	1862.1	7372.3	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	397.5	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	1862.1	7372.3	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	397.5	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	1766.4	7013.0	OK	FA
			65.0	2391.1	700.0	582.5	397.5	3919.0				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2318.8	700.0	582.5	280.0	3800.5	822.6	3275.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	397.5	-0.0				
			85.0	110.0	0.70	0.85	9.83	75.0	82.5	3618.5		

U-5.11.2　ＲＣ柱はり接合部（柱降伏型）

gbL, gbR	：左右のはり幅	(cm)
Mc , Mc'	：上下の柱端モーメント	(kN･m)
hc , hc'	：上下の階高	(cm)
H , H'	：上下の柱の内のり高さ	(cm)
lb , lb'	：左右のはりのスパン長さ	(cm)
Tu , Tu'	：上下の柱端に生ずる引張力	(kN)
Qgu	：左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	：柱はり接合部の設計用せん断力	(kN)
cB , cD	：柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	：柱はり接合部の形状による係数	
Φ	：直交はりの有無による補正係数	
Fj	：柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm2)
bj	：柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	：柱せい	(cm)
Vju	：柱はり接合部のせん断強度	(kN)
D	：柱せい	(cm)
Db	：はりせい	(cm)
種別	：判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は 上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）	

Y2(正加力)-- ＲＣ柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	2451.2	397.5	230.0	0.0	2724.8	1210.4	733.0	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.44			
			85.0	110.0	0.40	0.85	9.83	82.5	82.5	2274.5		
	X2	Fc36	80.0	7999.1	397.5	230.0	700.0	7759.8	1974.9	3181.7	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X3	Fc36	80.0	8200.6	397.5	230.0	700.0	7955.3	2024.7	3261.8	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X4	Fc36	80.0	8200.1	397.5	230.0	700.0	7954.8	2024.6	3261.6	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X5	Fc36	80.0	8407.5	397.5	230.0	700.0	8156.0	2075.8	3344.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X6	Fc36	80.0	6267.3	397.5	230.0	700.0	6966.9	3094.7	1874.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.44			
			85.0	110.0	0.40	0.85	9.83	82.5	82.5	2274.5		

Y3(正加力)-- ＲＣ柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	Ib Ib' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	2433.4	397.5	230.0	0.0	2705.0	1201.6	727.7	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.44			
			85.0	110.0	0.40	0.85	9.83	82.5	82.5	2274.5		
	X2	Fc36	80.0	7990.3	397.5	230.0	700.0	7751.3	1972.8	3178.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X3	Fc36	80.0	8192.8	397.5	230.0	700.0	7947.7	2022.7	3258.7	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X4	Fc36	80.0	8193.3	397.5	230.0	700.0	7948.2	2022.9	3258.9	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X5	Fc36	80.0	8402.9	397.5	230.0	700.0	8151.5	2074.6	3342.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X6	Fc36	80.0	6267.5	397.5	230.0	700.0	6967.1	3094.8	1874.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.44			
			85.0	110.0	0.40	0.85	9.83	82.5	82.5	2274.5		

Y2(負加力)-- ＲＣ柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	Ib Ib' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-6267.3	397.5	230.0	0.0	6966.9	3094.7	1874.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.44			
			85.0	110.0	0.40	0.85	9.83	82.5	82.5	2274.5		
	X2	Fc36	80.0	-8407.5	397.5	230.0	700.0	8156.0	2075.8	3344.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X3	Fc36	80.0	-8200.1	397.5	230.0	700.0	7954.8	2024.6	3261.6	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X4	Fc36	80.0	-8200.6	397.5	230.0	700.0	7955.3	2024.7	3261.8	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X5	Fc36	80.0	-7999.1	397.5	230.0	700.0	7759.8	1974.9	3181.7	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X6	Fc36	80.0	-2451.3	397.5	230.0	700.0	2724.9	1210.4	733.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.44			
			85.0	110.0	0.40	0.85	9.83	82.5	82.5	2274.5		

Y3(負加力)-- ＲＣ柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	Ib Ib' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-6267.5	397.5	230.0	0.0	6967.1	3094.8	1874.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.44			
			85.0	110.0	0.40	0.85	9.83	82.5	82.5	2274.5		
	X2	Fc36	80.0	-8402.9	397.5	230.0	700.0	8151.5	2074.6	3342.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X3	Fc36	80.0	-8193.3	397.5	230.0	700.0	7948.2	2022.9	3258.9	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X4	Fc36	80.0	-8192.7	397.5	230.0	700.0	7947.7	2022.7	3258.7	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X5	Fc36	80.0	-7990.3	397.5	230.0	700.0	7751.3	1972.8	3178.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X6	Fc36	80.0	-2433.4	397.5	230.0	700.0	2705.0	1201.6	727.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.44			
			85.0	110.0	0.40	0.85	9.83	82.5	82.5	2274.5		

U-5.12　ＳＲＣ柱はり接合部せん断耐力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.13　必要せん断補強筋比

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.14　鉄骨柱脚部分の検討

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

**** メッセージ一覧 ****

プリチェックメッセージ一覧

・C504　LW.　Ｘ方向風圧力の検討がされていない。
・C504　LW.　Ｙ方向風圧力の検討がされていない。
・C601　LS.　積雪荷重の考慮がされていない。
・UC5104 UCO. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
■建物基本入力データ
エラー　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 0
警告　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 0
注意　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 3
■保有水平耐力計算
エラー　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 0
警告　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 0
注意　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 1

準備計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

・W6309:[Y2ﾌﾚｰﾑ1F層][X1-X2]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y2ﾌﾚｰﾑ1F層][X2-X3]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y2ﾌﾚｰﾑ1F層][X3-X4]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y2ﾌﾚｰﾑ1F層][X4-X5]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y2ﾌﾚｰﾑ1F層][X5-X6]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y3ﾌﾚｰﾑ1F層][X1-X2]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y3ﾌﾚｰﾑ1F層][X2-X3]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y3ﾌﾚｰﾑ1F層][X3-X4]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y3ﾌﾚｰﾑ1F層][X4-X5]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y3ﾌﾚｰﾑ1F層][X5-X6]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

保有耐力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。

計算終了時間 2013/08/02 13:02