

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

rc15-7-12

略 称 : rc15-7-12
日 付 : 2013/7/31
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1. 0. 5. 8
データベース番号 : 6. 5. 0. 8

会員番号 : BUSK00039
シリアルNo : K48024

計算開始時間 2013/08/01 15:31 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	4
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	13
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	13
I-1.4 部材	Ⅲ－	24
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	24
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	25
I-1.4.3 ベースプレート	Ⅲ－	26
I-1.4.4 壁	Ⅲ－	26
I-1.4.5 雑壁	Ⅲ－	27
I-1.4.6 壁鉄筋番号	Ⅲ－	27
I-1.4.7 ブレース	Ⅲ－	27
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	27
I-1.4.9 片持ばり	Ⅲ－	27
I-1.4.10 片持スラブ	Ⅲ－	27
I-1.4.11 出隅片持スラブ	Ⅲ－	27
I-1.4.12 接合部	Ⅲ－	27
I-1.4.13 杭、杭基礎	Ⅲ－	28
I-1.4.14 直接基礎	Ⅲ－	28
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	28
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	28
I-2.1.1 材料種別図	Ⅲ－	28
I-2.1.2 コンクリート	Ⅲ－	28
I-2.1.3 鉄筋	Ⅲ－	28
I-2.1.4 鉄骨	Ⅲ－	28
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	28
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	29

I-3.1 荷重計算条件	Ⅲ－	29
I-3.1.1 最小スラブ厚	Ⅲ－	29
I-3.1.2 スラブ荷重の拾い方	Ⅲ－	29
I-3.1.3 基礎荷重	Ⅲ－	29
I-3.2 積載荷重	Ⅲ－	29
I-3.3 仕上	Ⅲ－	30
I-3.3.1 仕上材名称	Ⅲ－	30
I-3.3.2 仕上名称	Ⅲ－	30
I-3.4 重量	Ⅲ－	30
I-3.4.1 はり、柱仕上重量	Ⅲ－	30
I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ－	30
I-3.4.3 建物重量の直接入力	Ⅲ－	30
I-3.5 地震力	Ⅲ－	30
I-3.6 風圧力	Ⅲ－	30
I-3.7 積雪荷重	Ⅲ－	30
I-6 共通計算条件	Ⅲ－	30
I-6.1 使用基準	Ⅲ－	30
I-6.2 計算ルート指定	Ⅲ－	31
I-6.3 柱はり接合部計算条件	Ⅲ－	31
I-7 許容応力度計算	Ⅲ－	31
I-7.1 応力解析・モデル化	Ⅲ－	31
I-7.1.1 応力計算条件	Ⅲ－	31
I-7.2 剛性率・偏心率	Ⅲ－	31
I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ－	31
I-7.3 断面計算	Ⅲ－	31
I-7.3.1 断面計算条件	Ⅲ－	31
I-8 保有水平耐力計算	Ⅲ－	32
I-8.1 計算条件	Ⅲ－	32
I-8.1.1 基本条件	Ⅲ－	32
I-8.1.2 計算条件	Ⅲ－	32
I-8.1.3 解析条件等	Ⅲ－	33
I-8.1.5 増分解析の制御条件	Ⅲ－	33
I-8.1.8 部材の耐力算定式	Ⅲ－	33
§ 2. 許容応力度等計算結果	Ⅲ－	35
A-1 準備計算結果	Ⅲ－	35
A-1.1 部材のC、M_o、Q	Ⅲ－	35
A-1.1.1 部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ－	35
A-1.1.2 はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ－	44
A-1.1.3 片持ばりのM、Q表	Ⅲ－	48
A-1.1.4 柱のC、M _o 、Q表	Ⅲ－	48
A-1.2 節点重量	Ⅲ－	48
A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ－	48
A-1.2.3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ－	56

A-1.3 層せん断力	Ⅲ - 65
A-1.3.1 地震力	Ⅲ - 65
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ - 72
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ - 72
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ - 80
A-2. 応力計算結果	Ⅲ - 88
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ - 88
A-2.2 部材応力図	Ⅲ - 94
A-2.3 部材応力表	Ⅲ - 118
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ - 155
A-3.5 壁量	Ⅲ - 155
A-3.6 剛性率	Ⅲ - 156
A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)	Ⅲ - 156
A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない)	Ⅲ - 157
A-3.7 偏心率	Ⅲ - 158
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)	Ⅲ - 158
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)	Ⅲ - 158
A-4. 断面計算結果	Ⅲ - 160
A-4.3 RCの断面計算	Ⅲ - 160
A-4.3.1 RCはりの断面計算	Ⅲ - 160
A-4.3.2 RC柱の断面計算	Ⅲ - 226
A-4.3.3 RC壁の断面計算	Ⅲ - 297
A-4.3.4 RC柱はり接合部の断面計算(許容応力度)	Ⅲ - 328
A-4.3.5 RC柱はり接合部の断面計算(終局強度)	Ⅲ - 328
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ - 329
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ - 329
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 356
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ - 356
U-1.3 層せん断力	Ⅲ - 356
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ - 356
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ - 356
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ - 358
U-3.1 荷重-変位(Ds算定時)	Ⅲ - 358
U-3.1.1 荷重-変位図(せん断力変形図)(Ds算定時)	Ⅲ - 358
U-3.2 終局時部材応力(Ds算定時)	Ⅲ - 360
U-3.2.1 終局時部材応力図(水平荷重節点応力)(Ds算定時)	Ⅲ - 360
U-3.2.2 終局時部材応力図(長期考慮危険断面位置)(Ds算定時)	Ⅲ - 377
U-3.3 部材の終局強度(Ds算定時)	Ⅲ - 394
U-3.3.1 部材の終局強度図(Ds算定時)	Ⅲ - 394
U-3.5 終局時機構図(Ds算定時)	Ⅲ - 411
U-3.5.1 終局時機構図(Ds算定時)	Ⅲ - 411

U-4 保有水平耐力計算結果 Ⅲ - 428

U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）	Ⅲ - 428
U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）	Ⅲ - 428
U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）	Ⅲ - 430
U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）	Ⅲ - 430
U-4.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）	Ⅲ - 447
U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 464
U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 464

U-5 必要保有水平力と判定 Ⅲ - 481

U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ - 481
U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）	Ⅲ - 481
U-5.1.3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）	Ⅲ - 531
U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ - 532
U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 532
U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 532
U-5.2.2 RC柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 552
U-5.2.3 RC壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 575
U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）	Ⅲ - 582
U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ - 582
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 582
U-5.5 水平せん断力係数	Ⅲ - 592
U-5.6 構造特性係数	Ⅲ - 613
U-5.7 必要保有水平耐力	Ⅲ - 617
U-5.8 保有水平耐力判定	Ⅲ - 619
U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 619
U-5.8.2 保有水平耐力判定表	Ⅲ - 629
U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ - 631
U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ - 631
U-5.8.5 増分解析イテレーション結果	Ⅲ - 634
U-5.9 冷間成形角形鋼管の崩壊形の判別	Ⅲ - 634
U-5.10 崩壊形の判別	Ⅲ - 634
U-5.11 RC柱はり接合部せん断耐力	Ⅲ - 634
U-5.11.1 RC柱はり接合部（はり降伏型）	Ⅲ - 634
U-5.11.2 RC柱はり接合部（柱降伏型）	Ⅲ - 652
U-5.12 SRC柱はり接合部せん断耐力	Ⅲ - 654
U-5.13 必要せん断補強筋比	Ⅲ - 654
U-5.14 鉄骨柱脚部分の検討	Ⅲ - 654

**** メッセージ一覧 **** Ⅲ - 655

プリチェックメッセージ一覧	Ⅲ - 655
準備計算メッセージ一覧	Ⅲ - 655
応力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 655
断面計算メッセージ一覧	Ⅲ - 655
保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 655
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧	Ⅲ - 655

計算・設計に関する情報

工事名称	rc15-7-12	
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1	
構造計算プログラム所有者		
構造計算プログラム実行機種		
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）		
担当者名		印
連絡先・電話番号		
構造設計事務所		
構造設計担当者名		印
連絡先・電話番号		
構造計算協力事務所名		
構造計算担当者名		印
連絡先・電話番号		

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.8 データベース番号:6.5.0.8
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・ 有（その他） ・ 無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途				構造種別	鉄筋コンクリート造
階数		地下 0階	地上 15階	塔屋 0階	
建築面積		0.00 m2		延べ面積	0.00 m2
軒高さ		42.580 m		建物高さ	42.580 m
工事種別		☒ 新築 ☐ 増築		増築予定	☒ 無 ☐ 有(階)
構造	主要スパン	X方向 : 0.000 m		Y方向 : 0.000 m	
	塔状比	X方向 : 検討しない		Y方向 : 検討しない	
	骨組形式	X方向 :		Y方向 :	
基礎形式		☒ 直接基礎 ☐ 杭基礎			
仕上		床 : 屋根 :			
		外装 :			
屋上付属物等					

I-1.1.1 建物概要

建物規模 :	スパン数	X方向	5 スパン
		Y方向	3 スパン
階 数		地 上	15 階
		地 下	0 階
		塔 屋	0 階
高 さ			42. 580 m
軒の高さ			42. 580 m
地面から地上1階床までの高さ			28. 0 cm
パラベットの高さ			0. 0 cm
ピロティ階	X方向	指定なし	
	Y方向	指定なし	
基礎下端レベル		GL-250. 0 cm	

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
15F	280. 0	280. 0	RF	65. 0	RF	-3. 0
14F	280. 0	280. 0	15F	65. 0	15F	-3. 0
13F	280. 0	280. 0	14F	65. 0	14F	-3. 0
12F	280. 0	280. 0	13F	65. 0	13F	-3. 0
11F	280. 0	285. 0	12F	65. 0	12F	-3. 0
10F	280. 0	280. 0	11F	75. 0	11F	-3. 0
9F	280. 0	280. 0	10F	75. 0	10F	-3. 0
8F	280. 0	280. 0	9F	75. 0	9F	-3. 0
7F	280. 0	280. 0	8F	75. 0	8F	-3. 0
6F	280. 0	280. 0	7F	75. 0	7F	-3. 0
5F	280. 0	280. 0	6F	75. 0	6F	-3. 0
4F	280. 0	280. 0	5F	75. 0	5F	-3. 0
3F	280. 0	280. 0	4F	75. 0	4F	-3. 0
2F	280. 0	280. 0	3F	75. 0	3F	-3. 0
1F	310. 0	397. 5	2F	75. 0	2F	-3. 0
			1F	250. 0	1F	-3. 0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X1	700. 0	700. 0	0. 0	Y1	200. 0	200. 0	0. 0
X2	700. 0	700. 0	0. 0	Y2	1200. 0	1200. 0	0. 0
X3	700. 0	700. 0	0. 0	Y3	200. 0	200. 0	0. 0
X4	700. 0	700. 0	0. 0	Y4			0. 0
X5	700. 0	700. 0	0. 0				

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X6			0.0				

I-1. 1. 2 床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 1. 3 構造概要


構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	RF



I-1. 1. 4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い



そで壁または雑壁として扱う



I-1. 2 略伏図



I-1. 2. 1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置


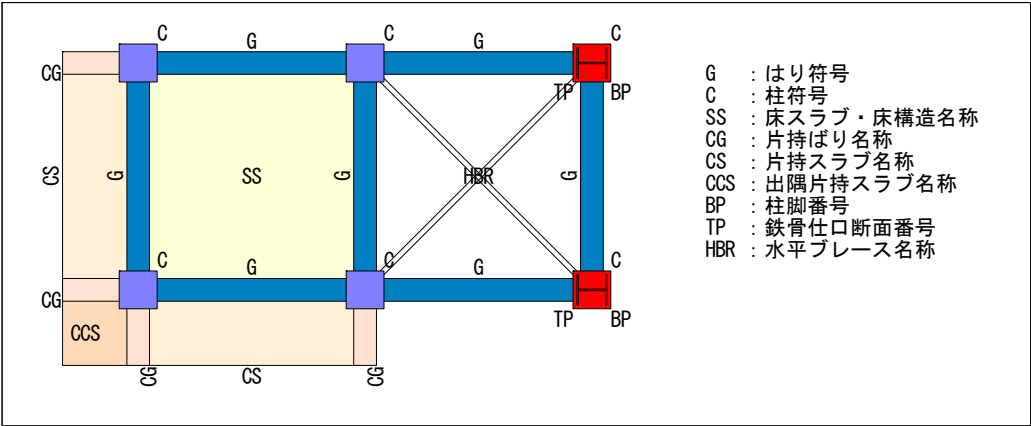


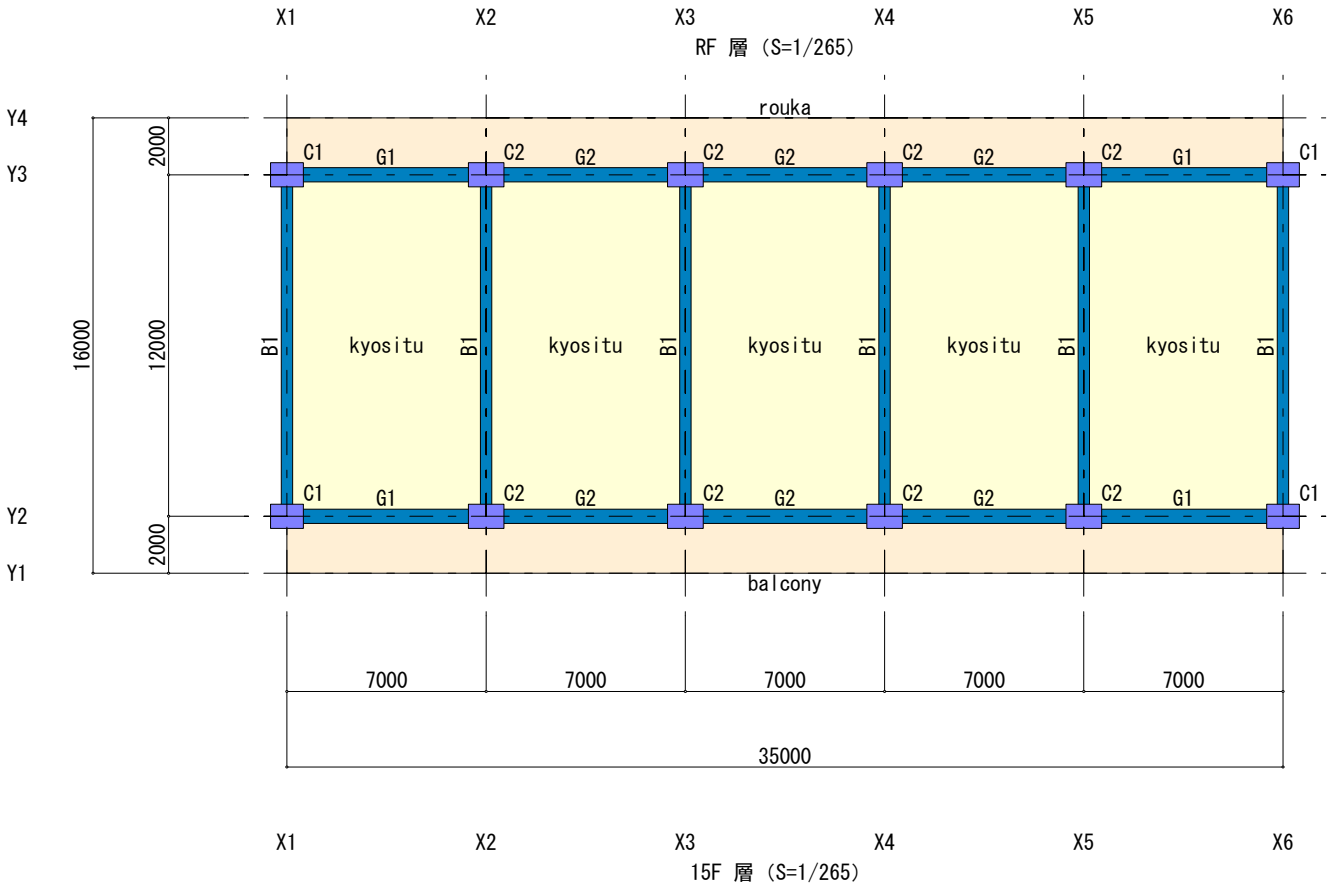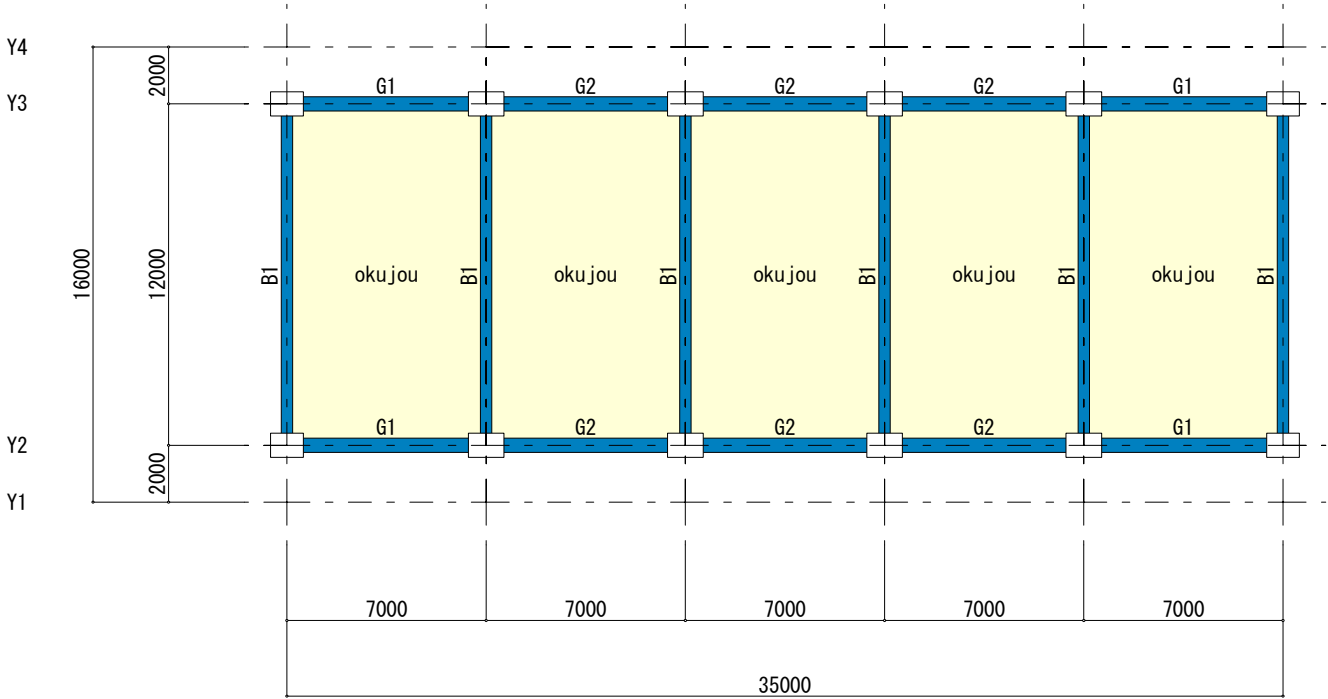


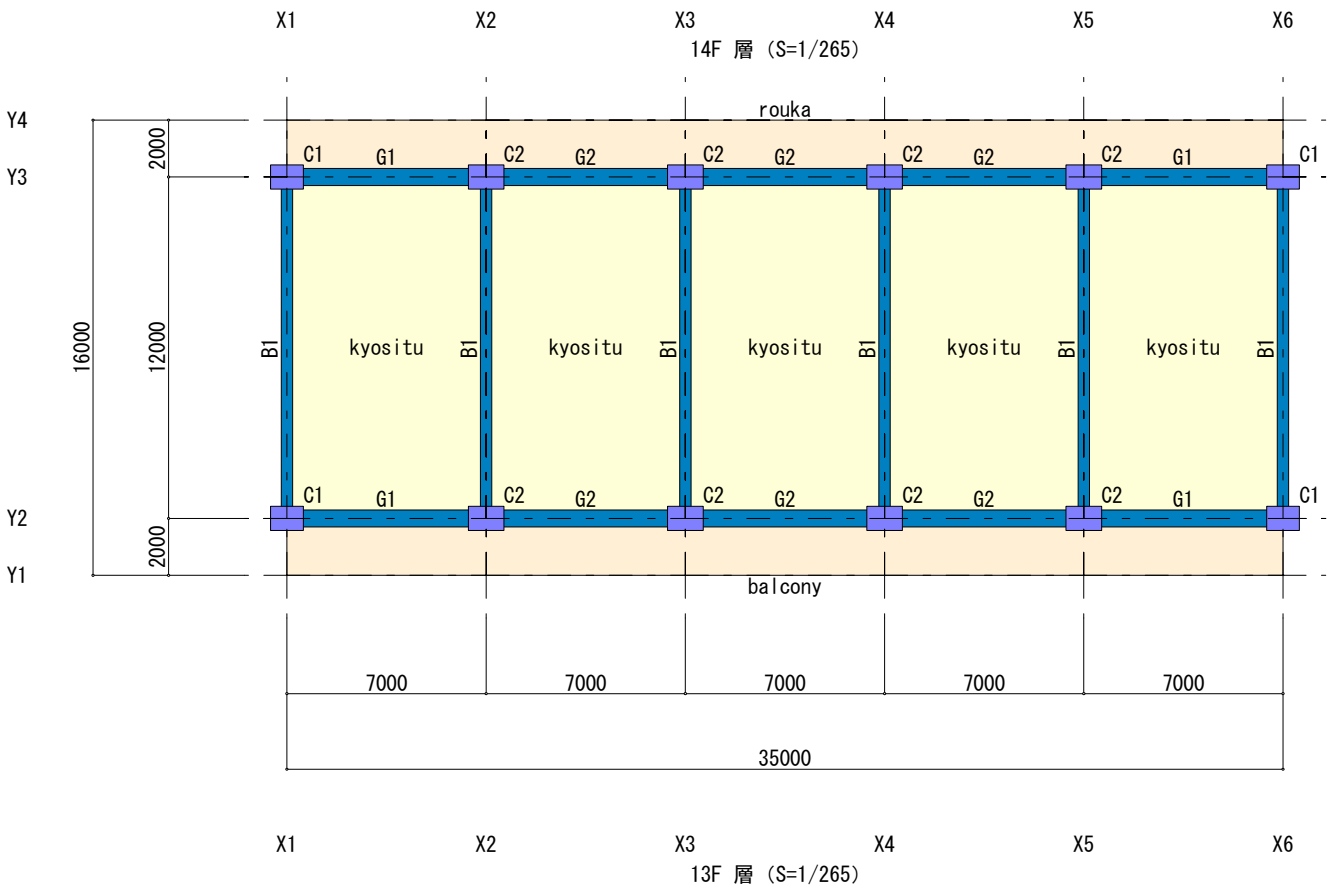
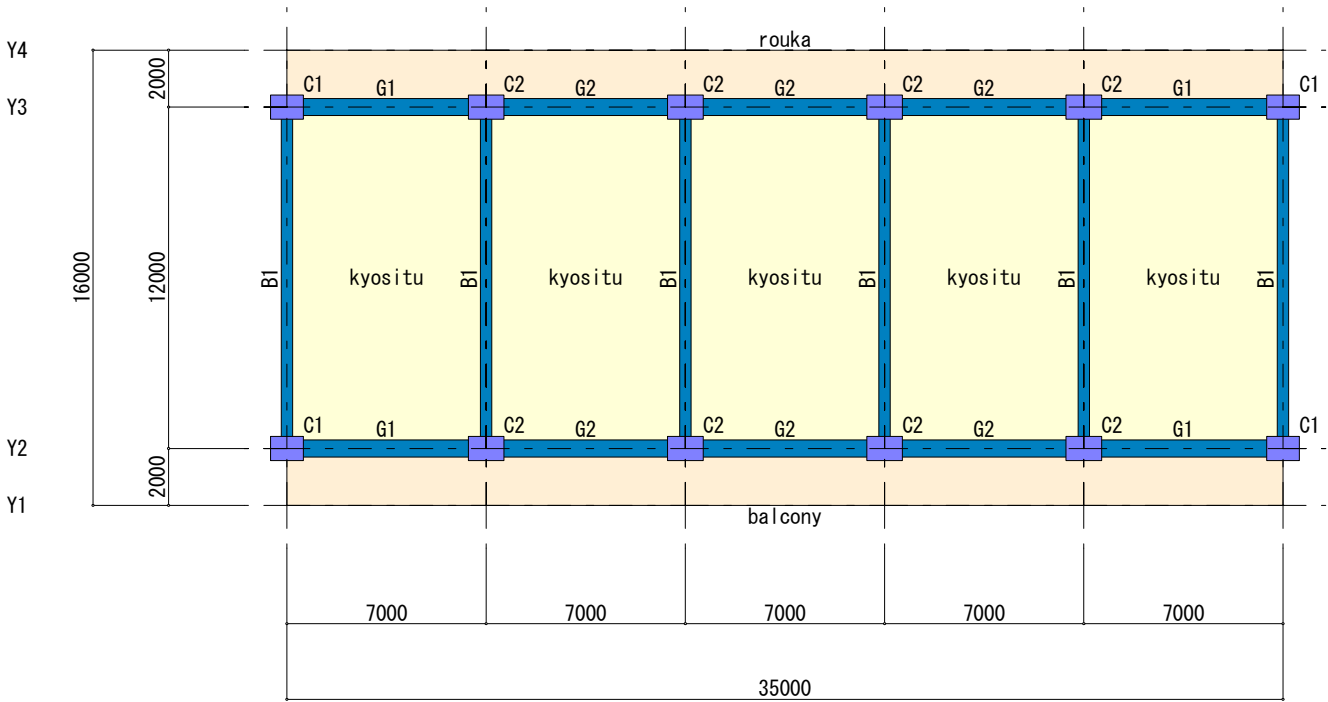


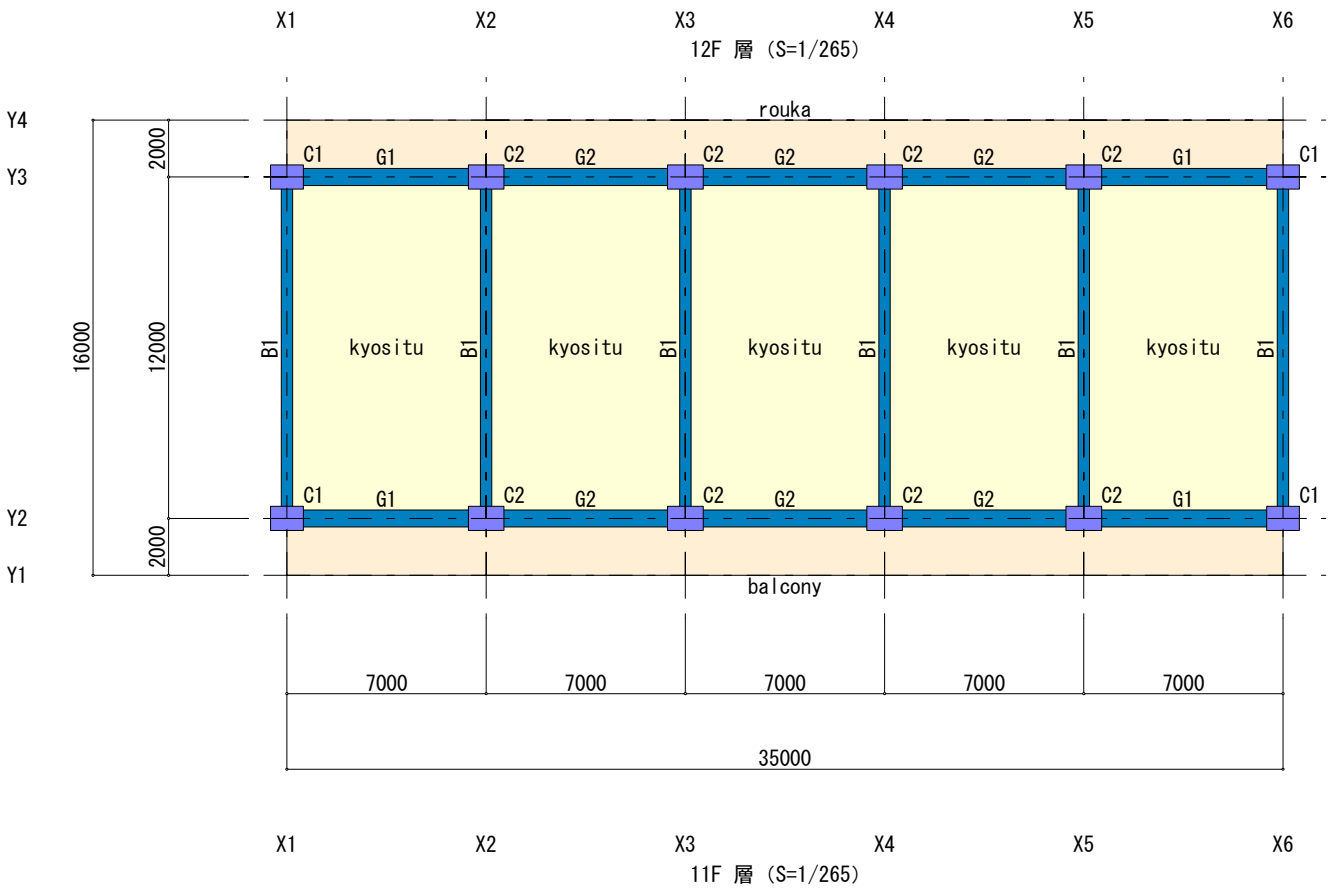
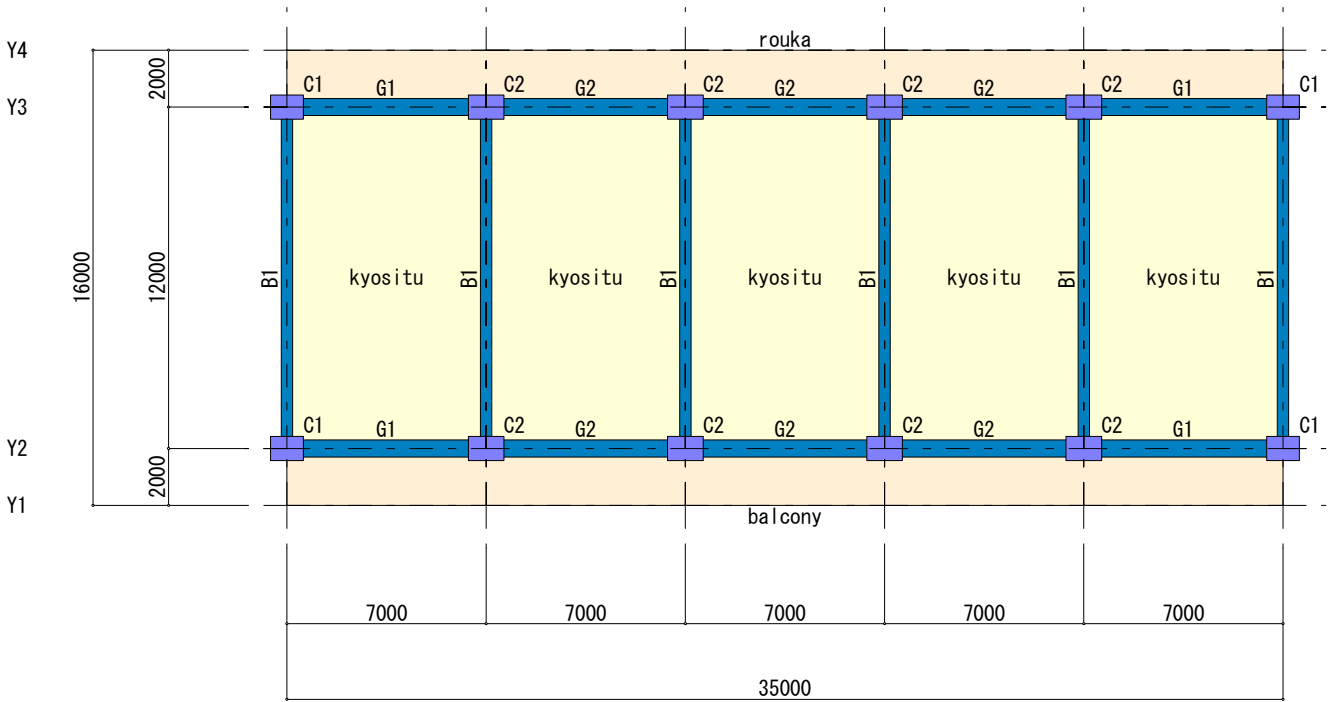


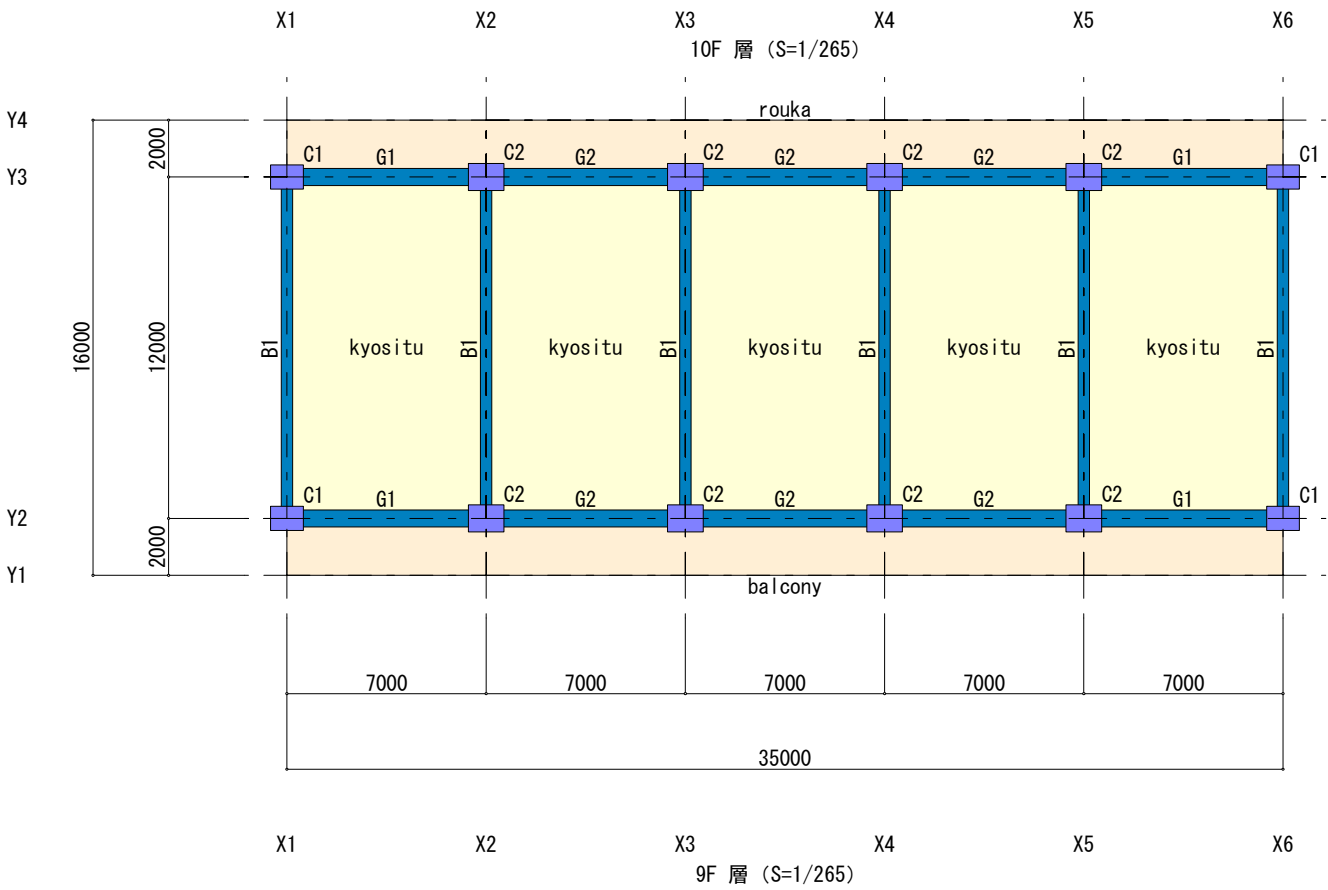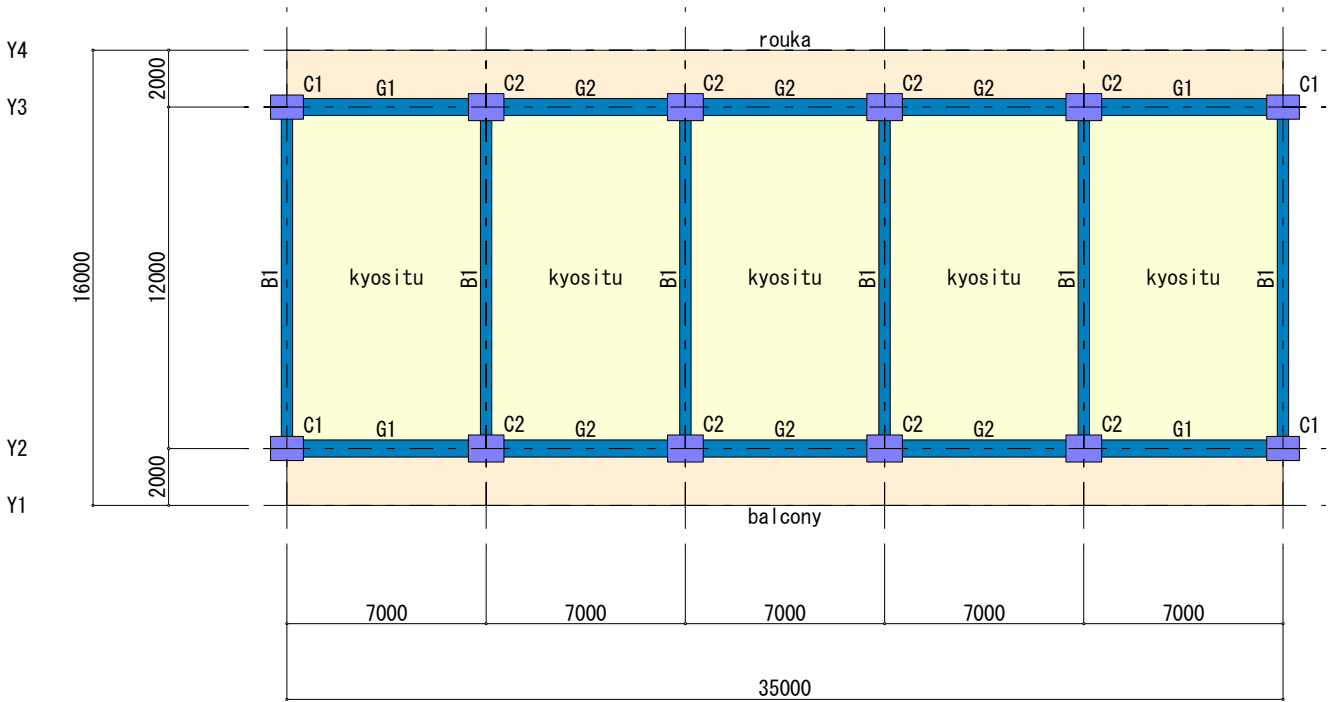

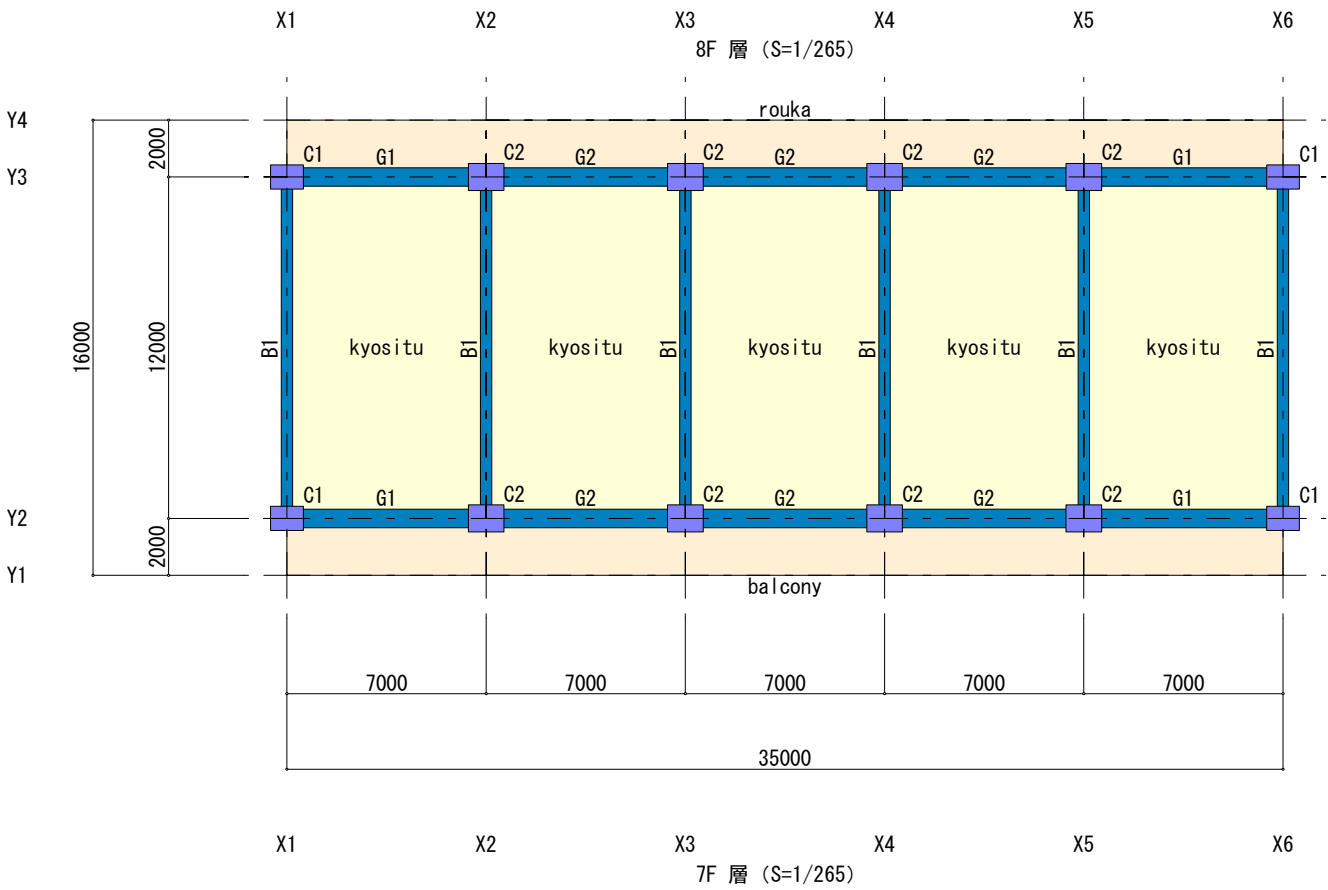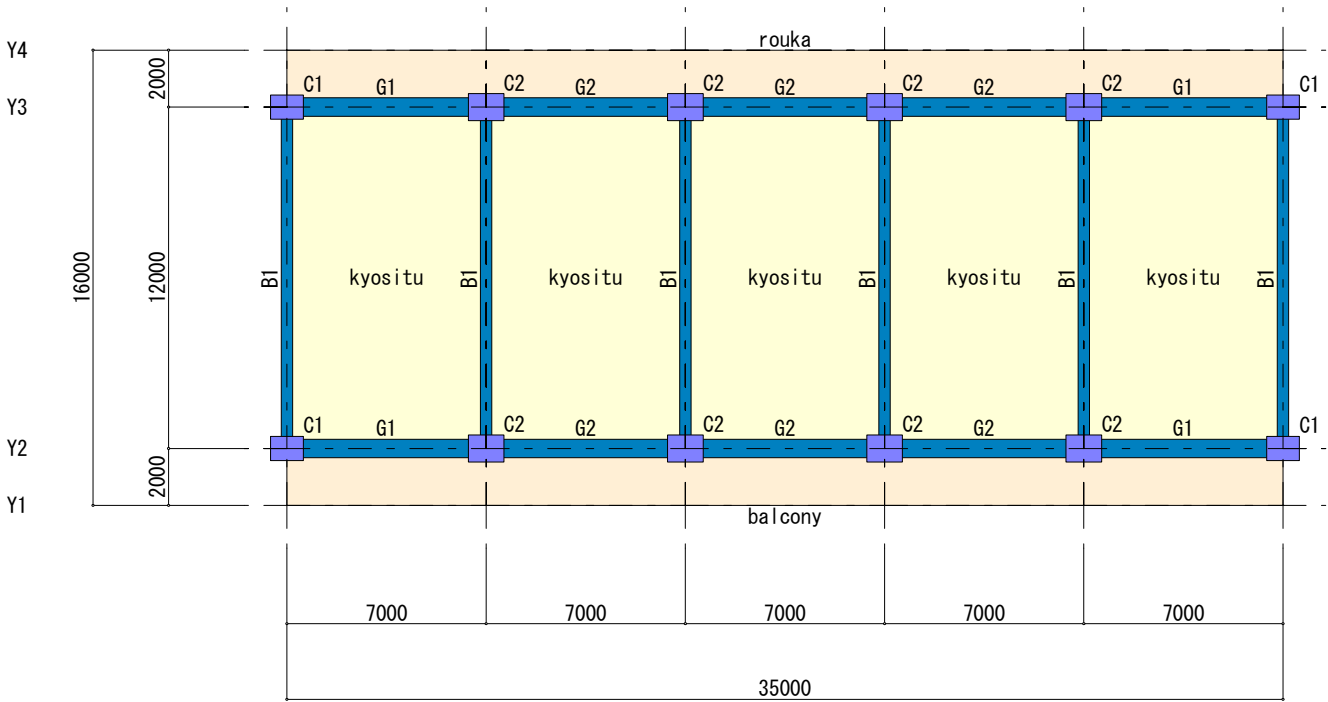

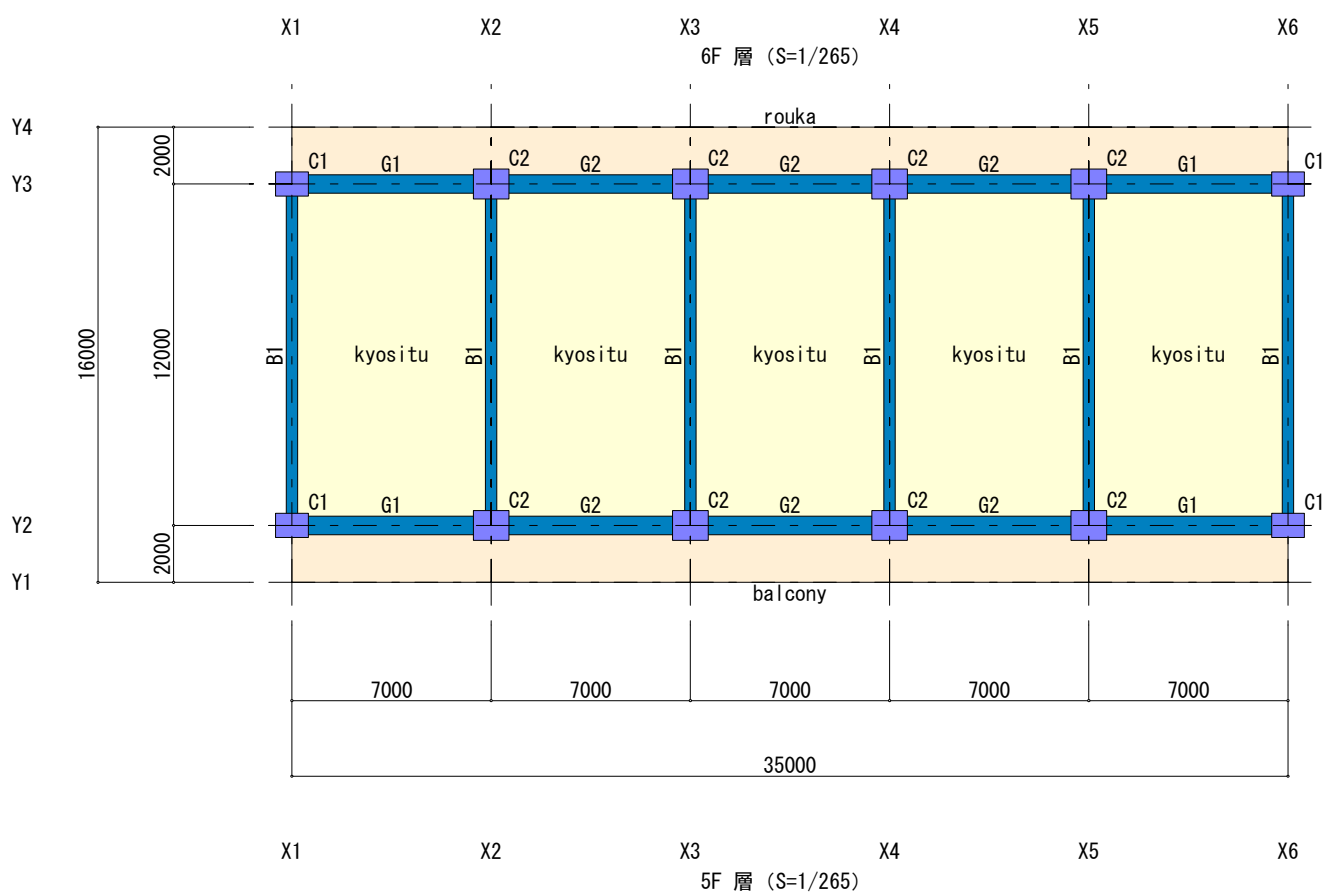


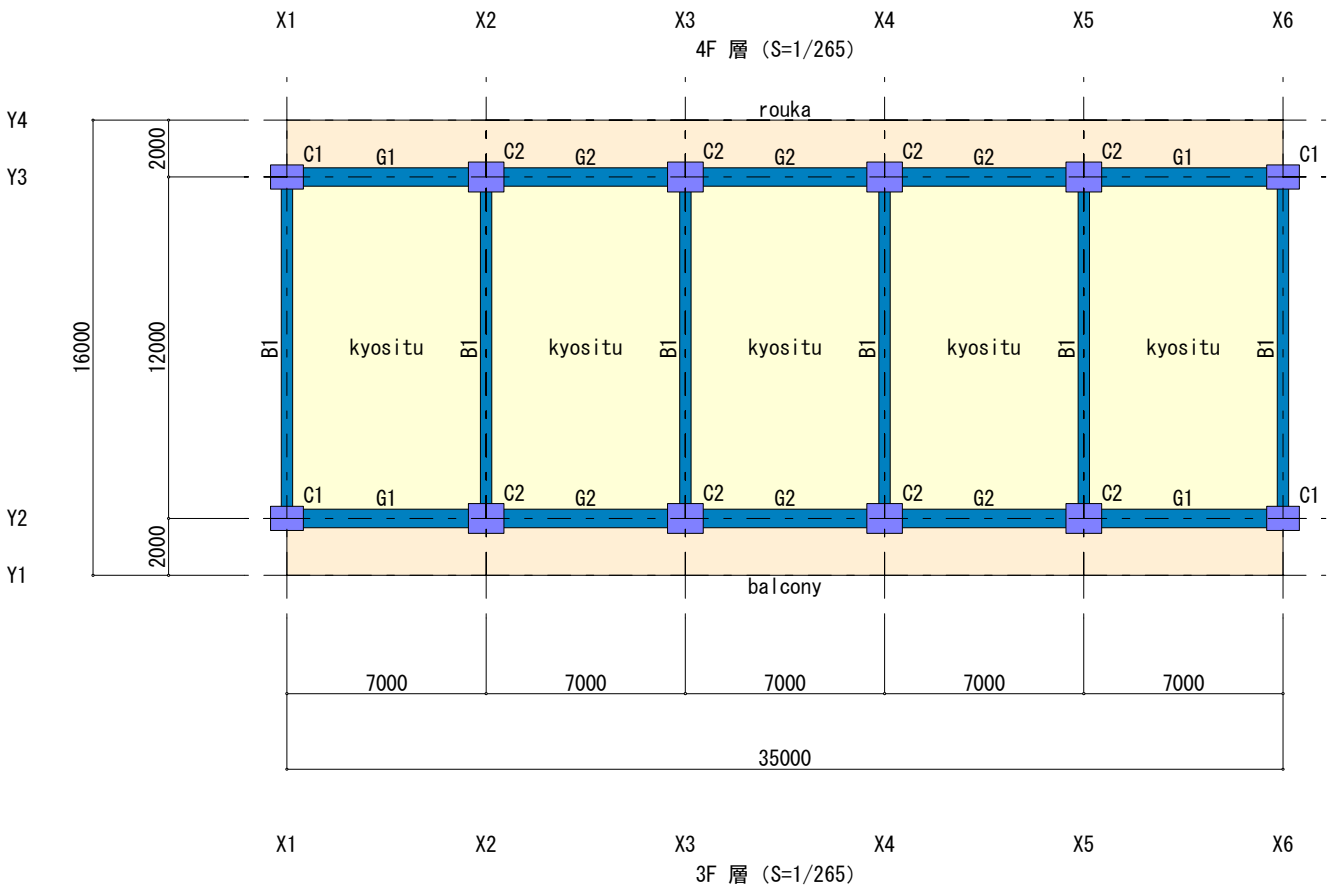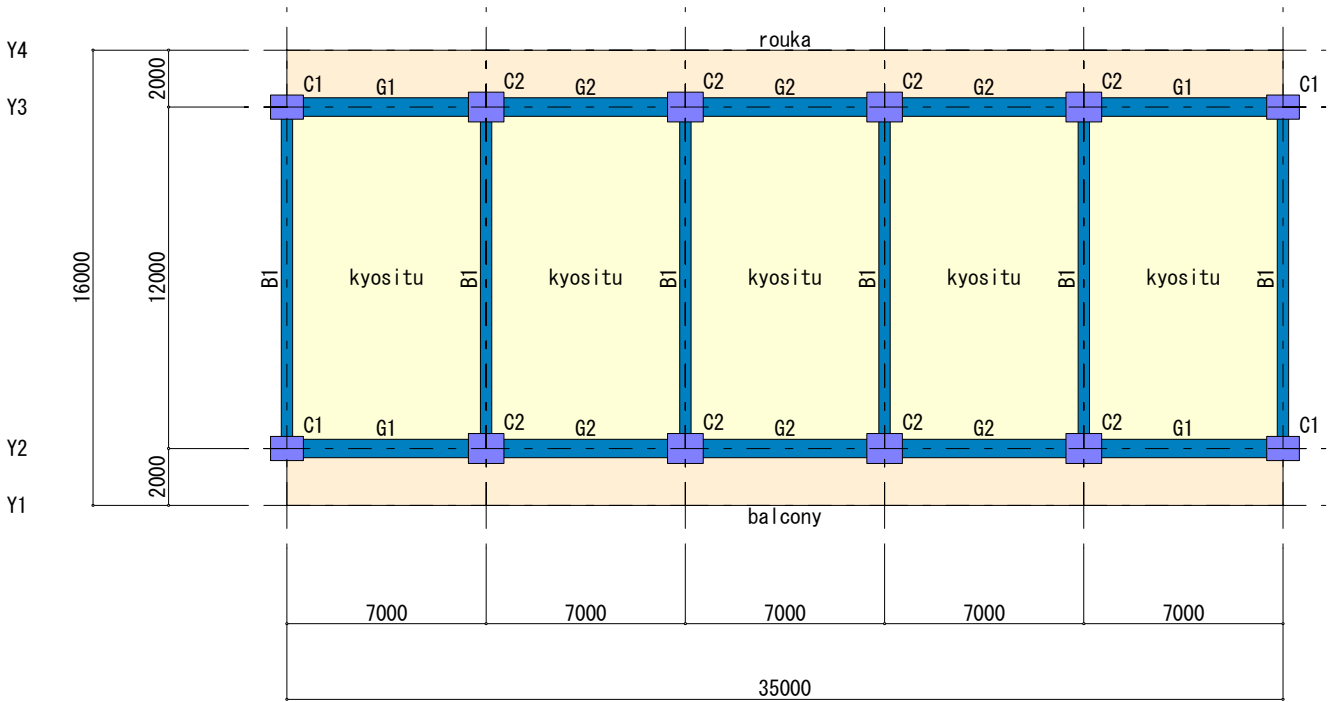


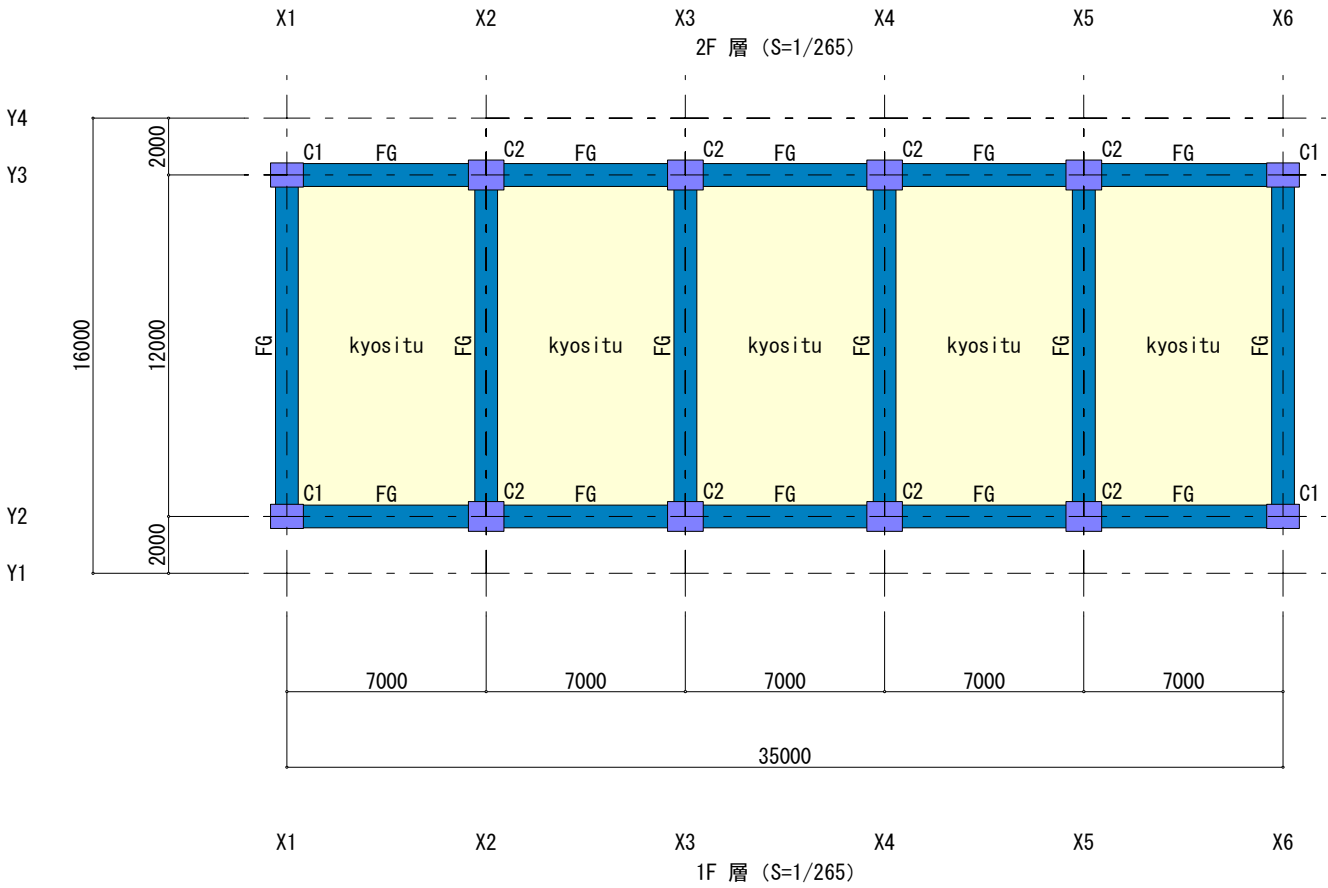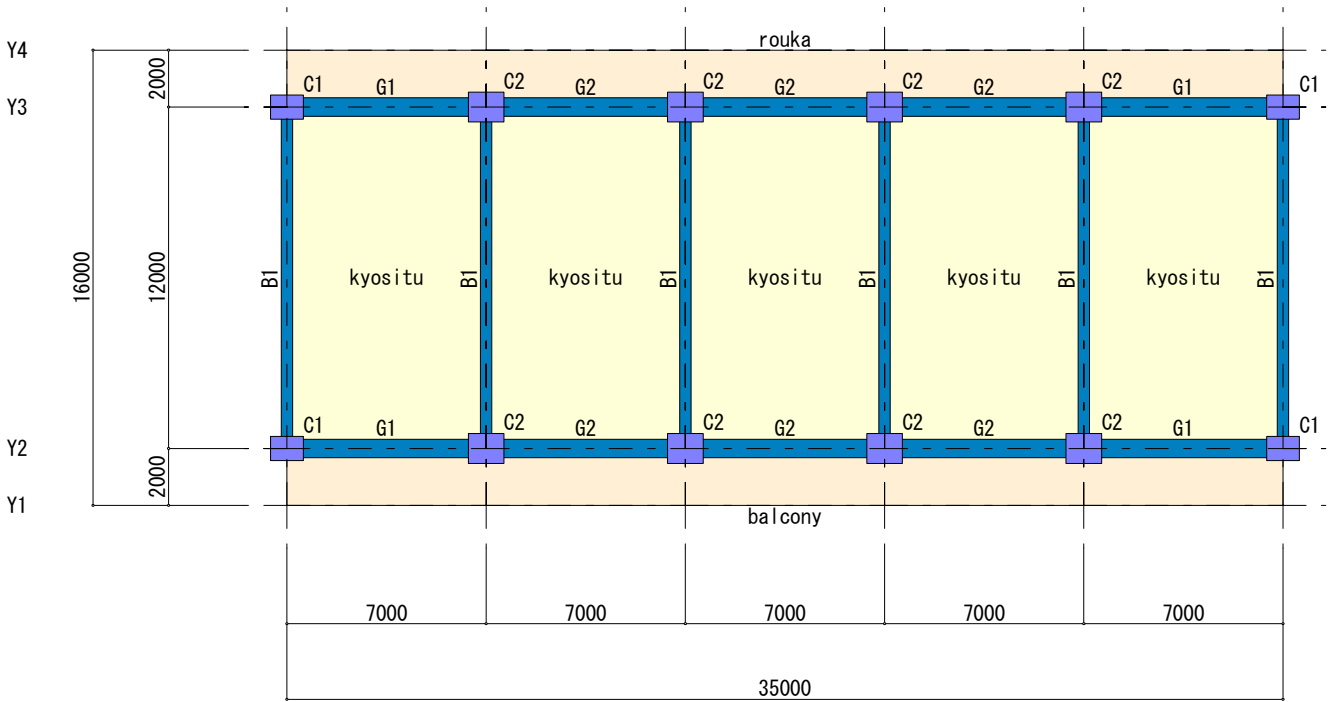



I-1.3 略軸組図


I-1.3.1 壁開口配置

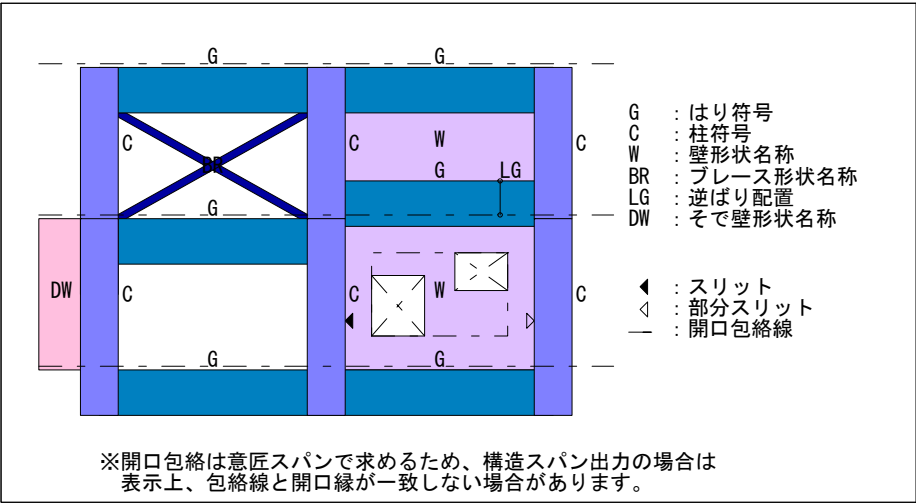


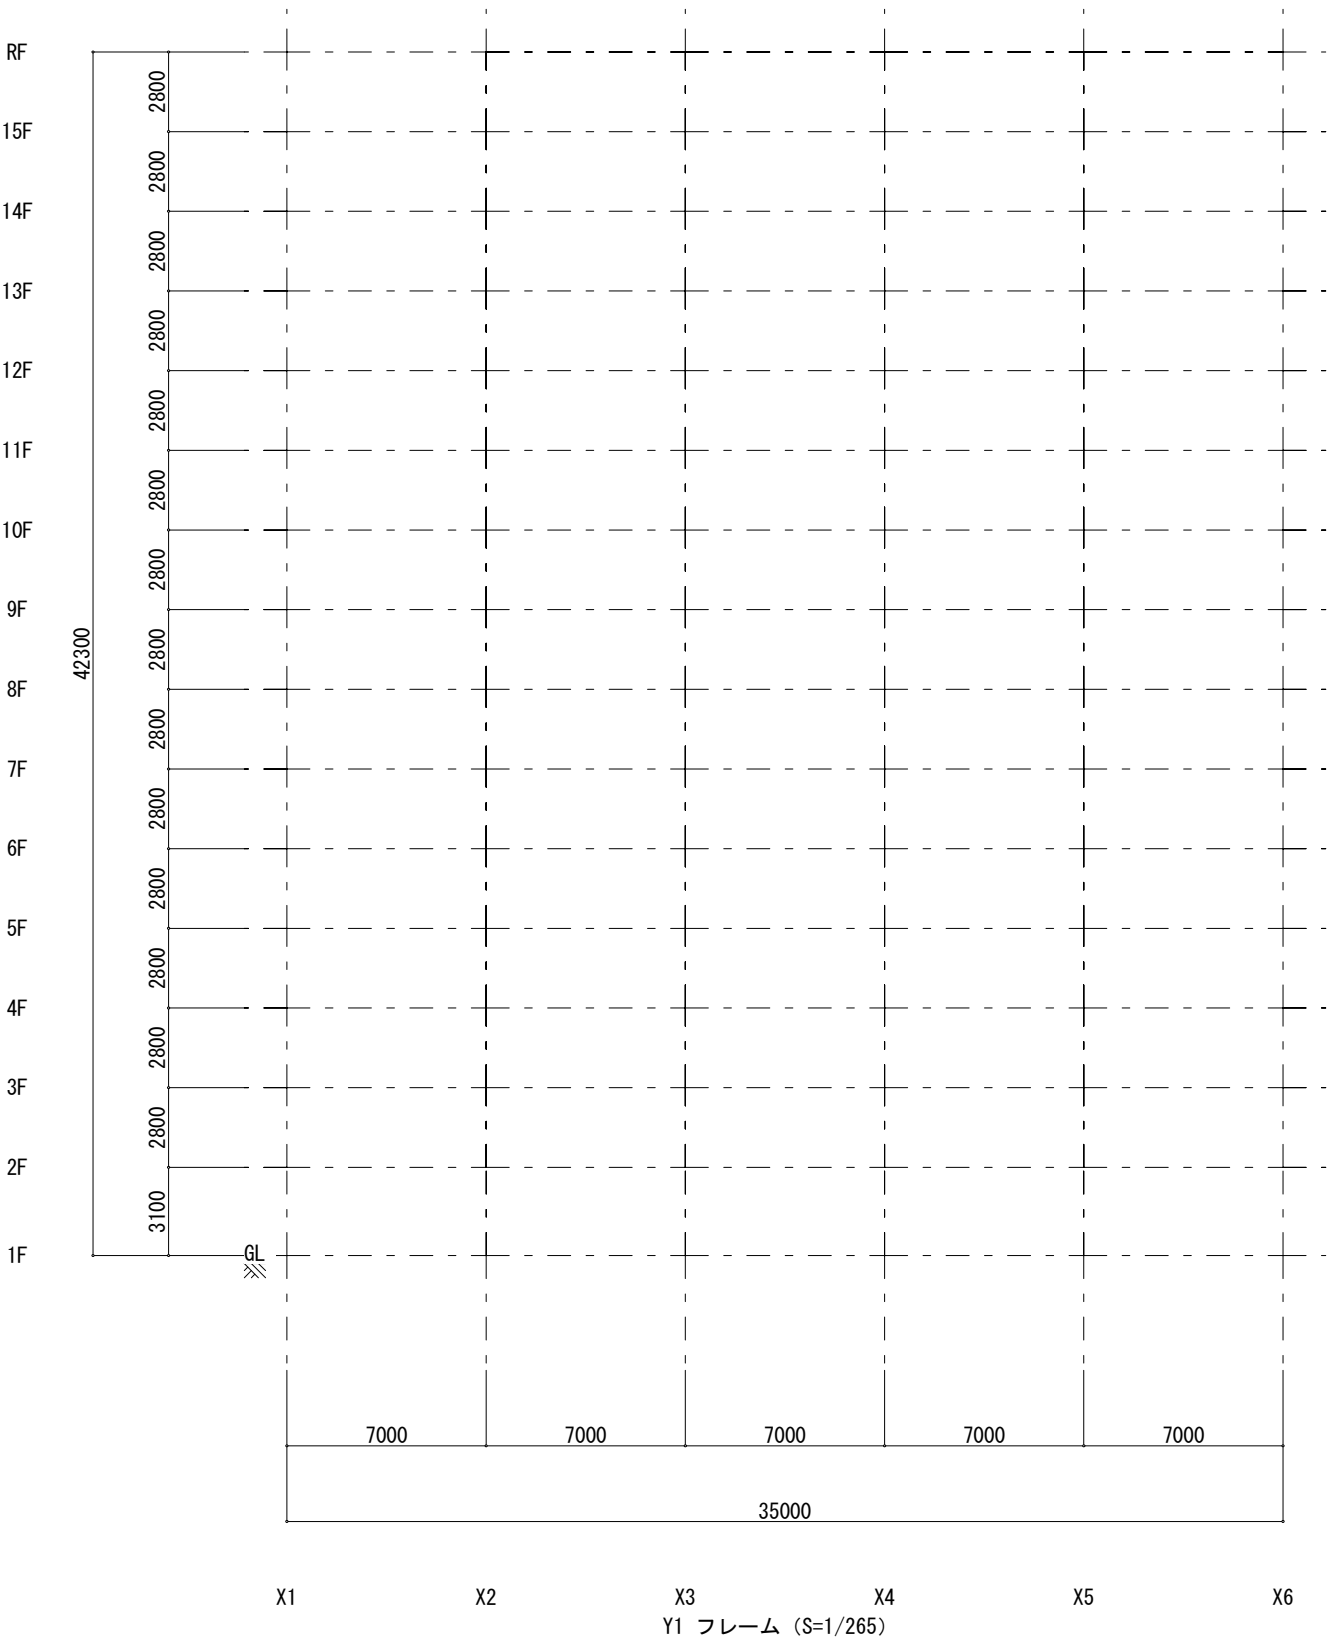


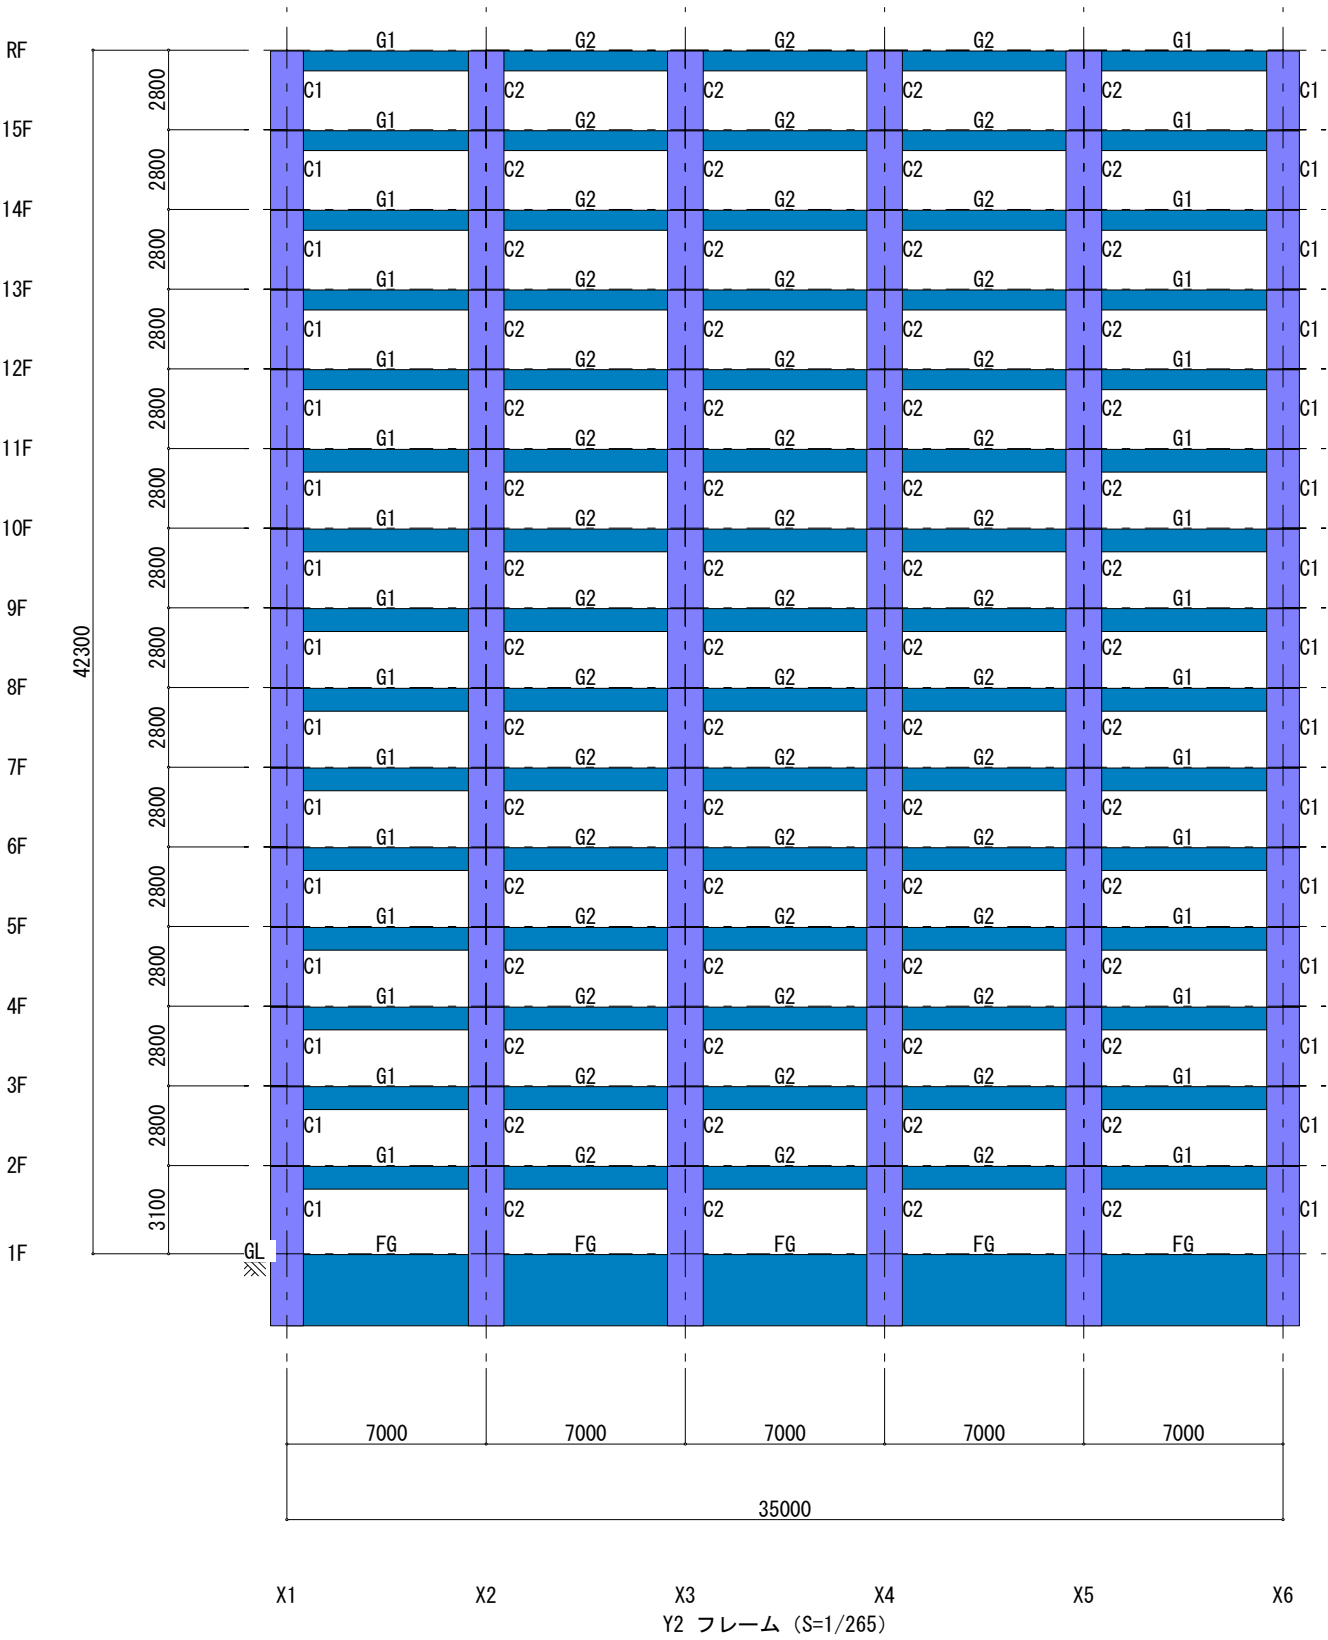


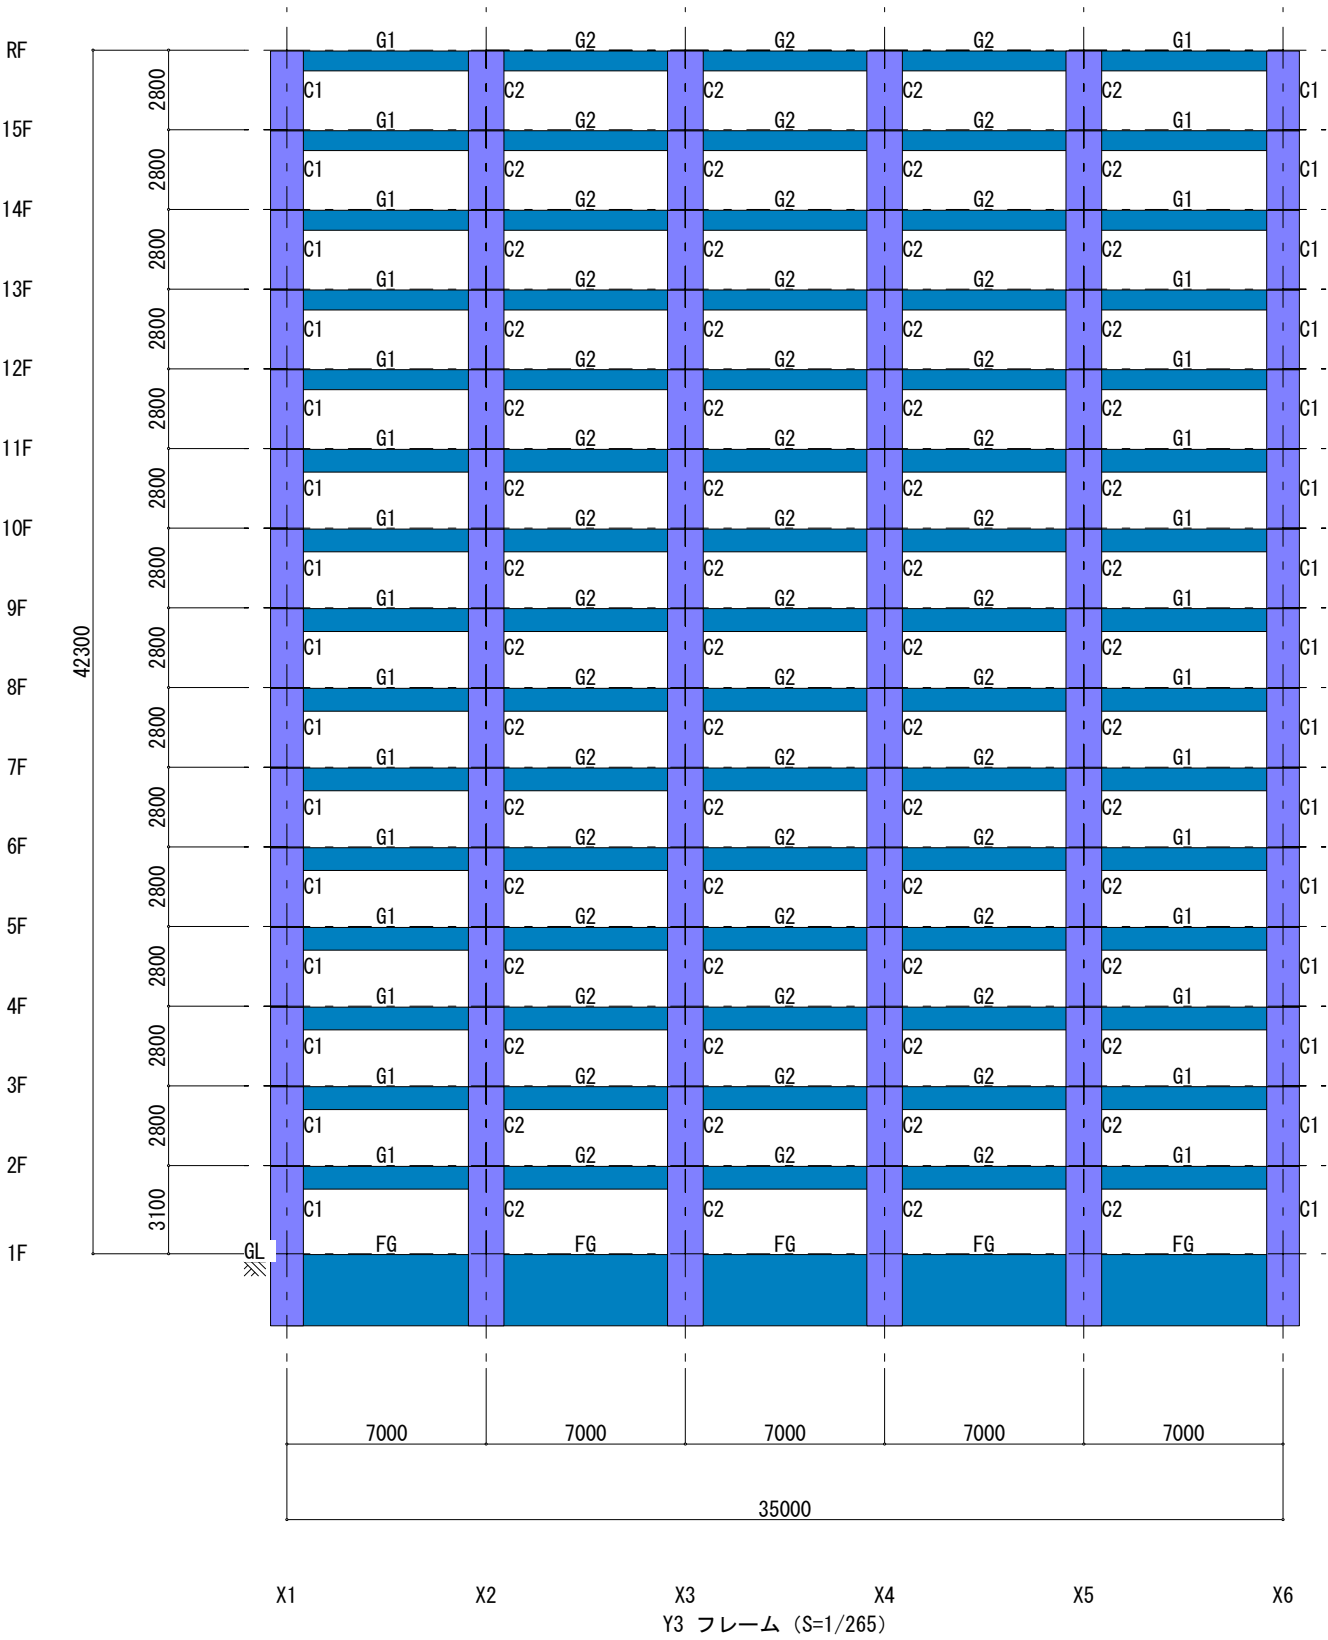


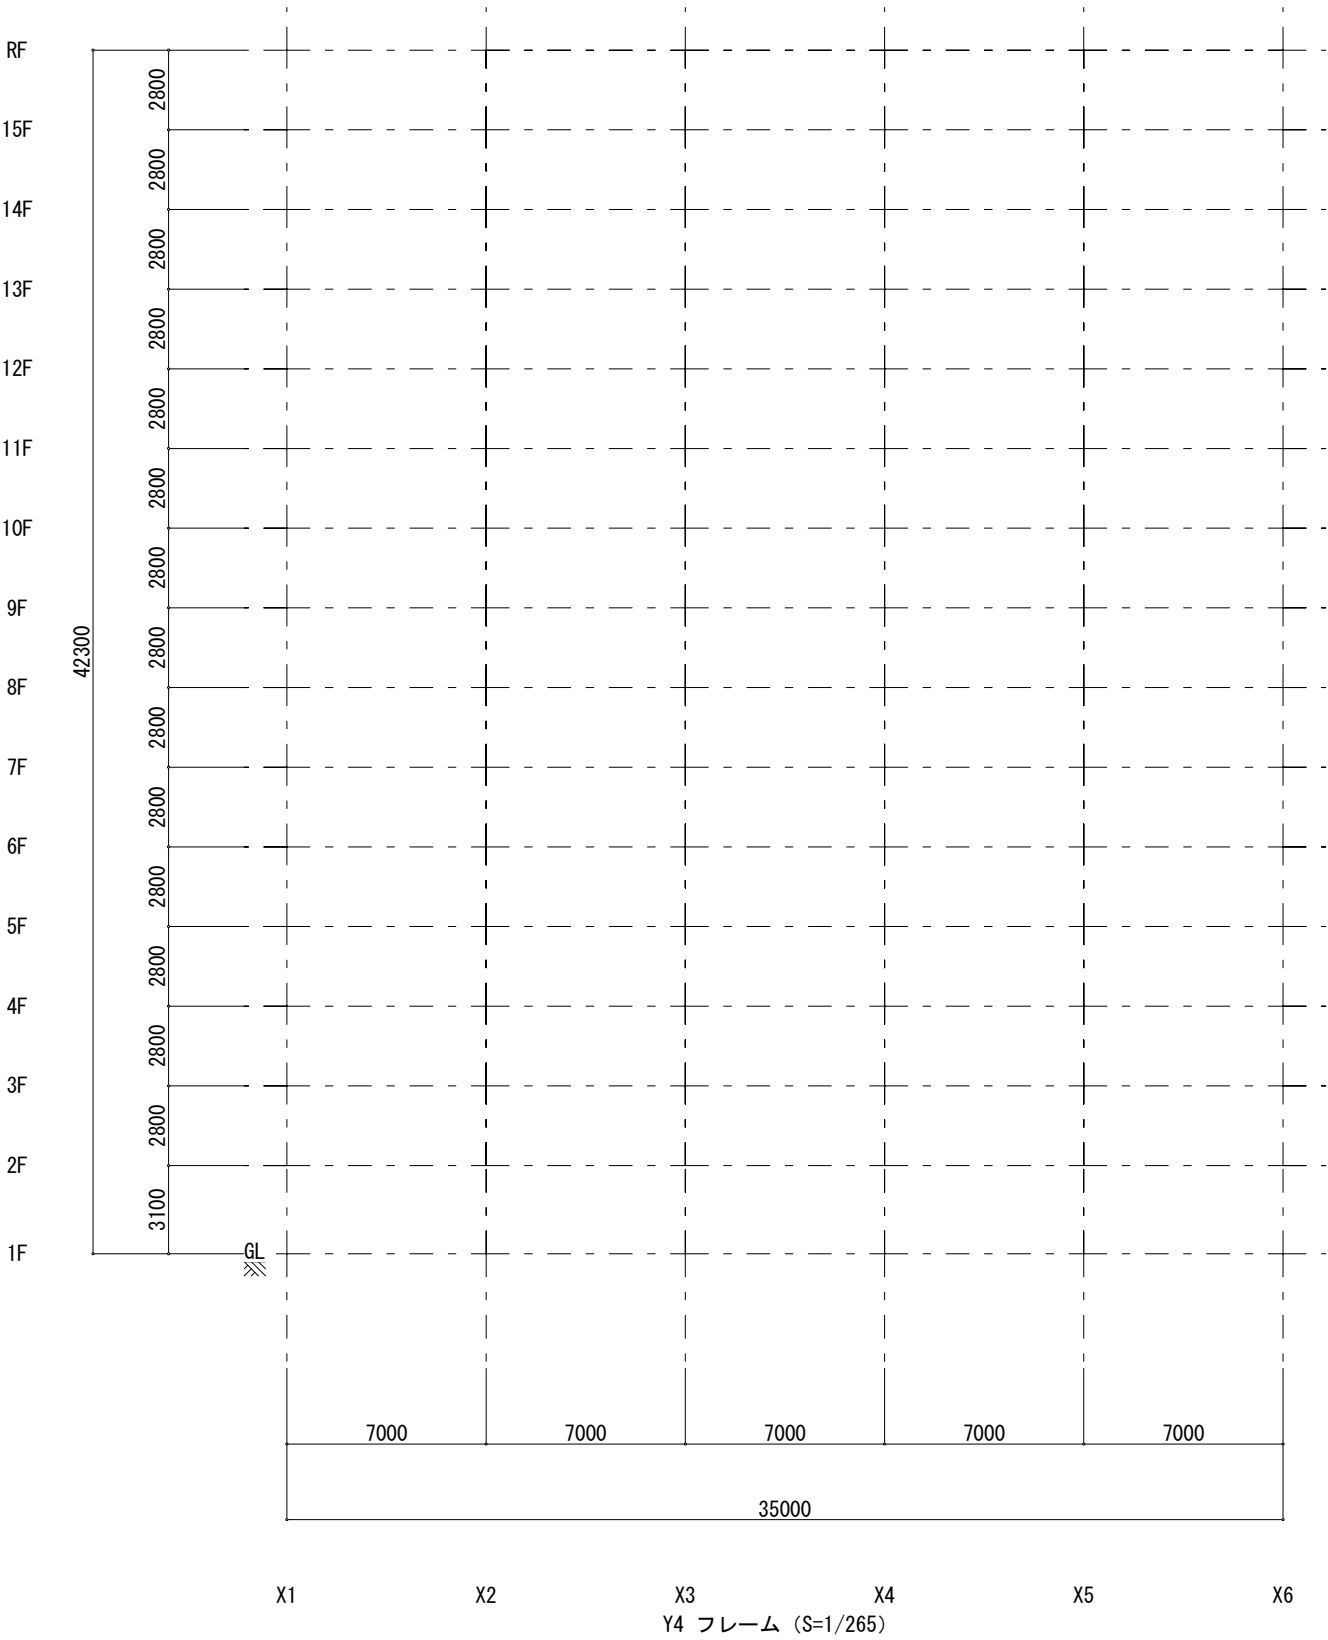


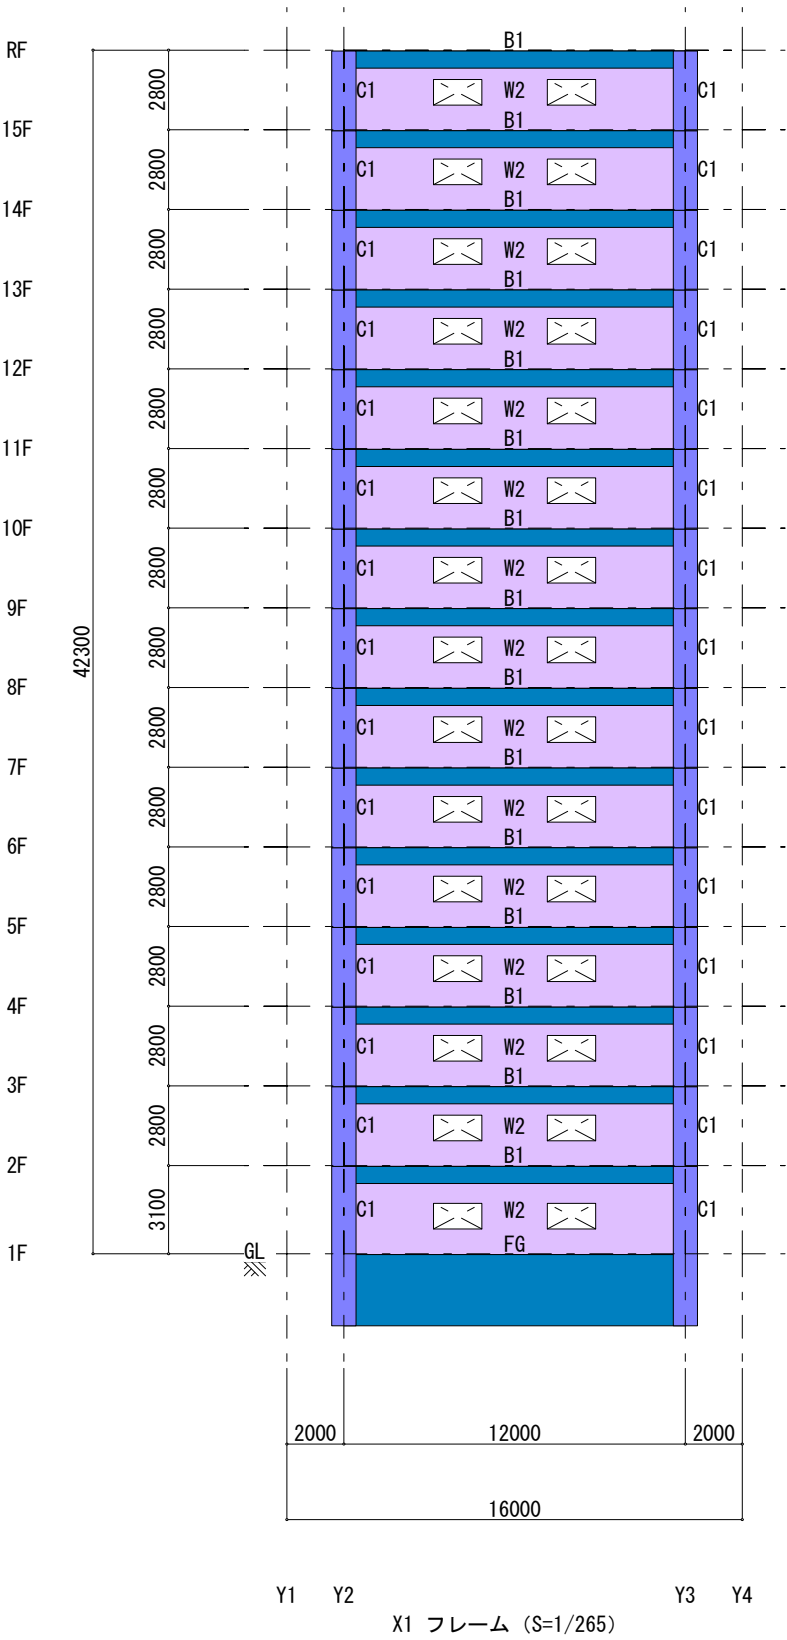


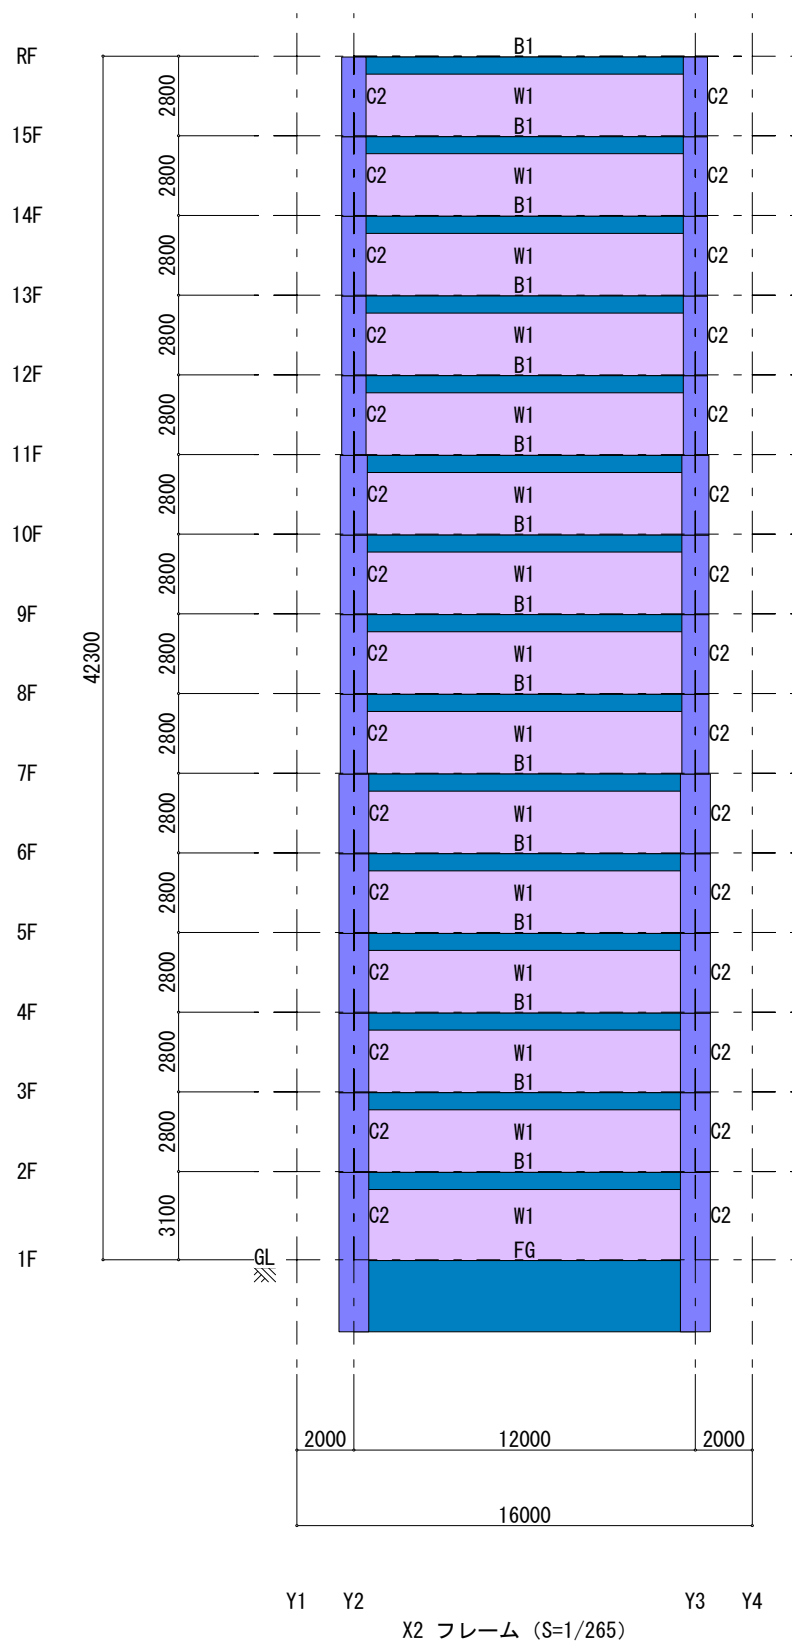

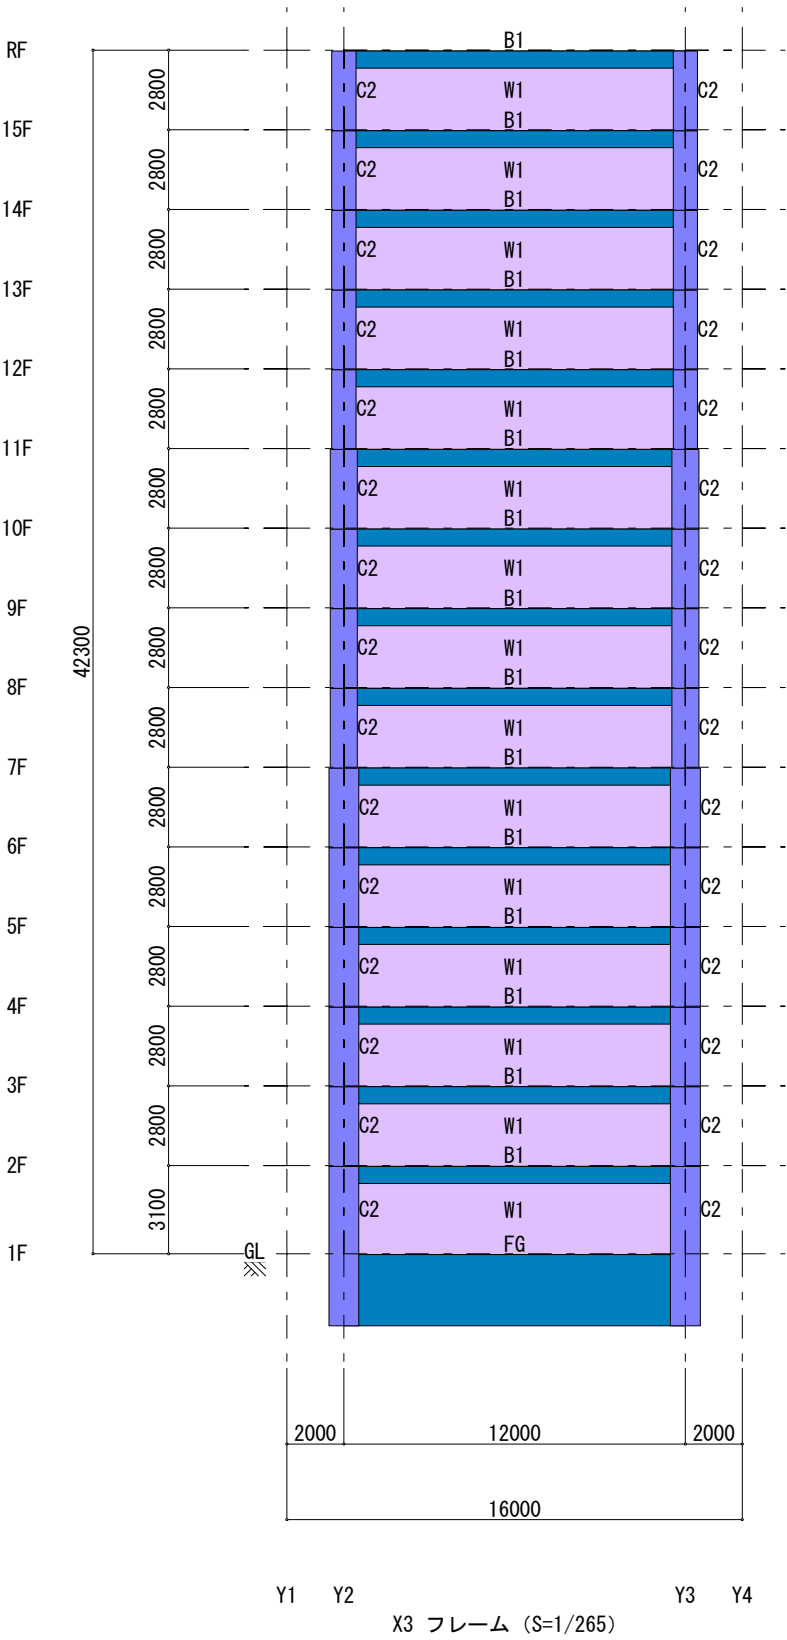

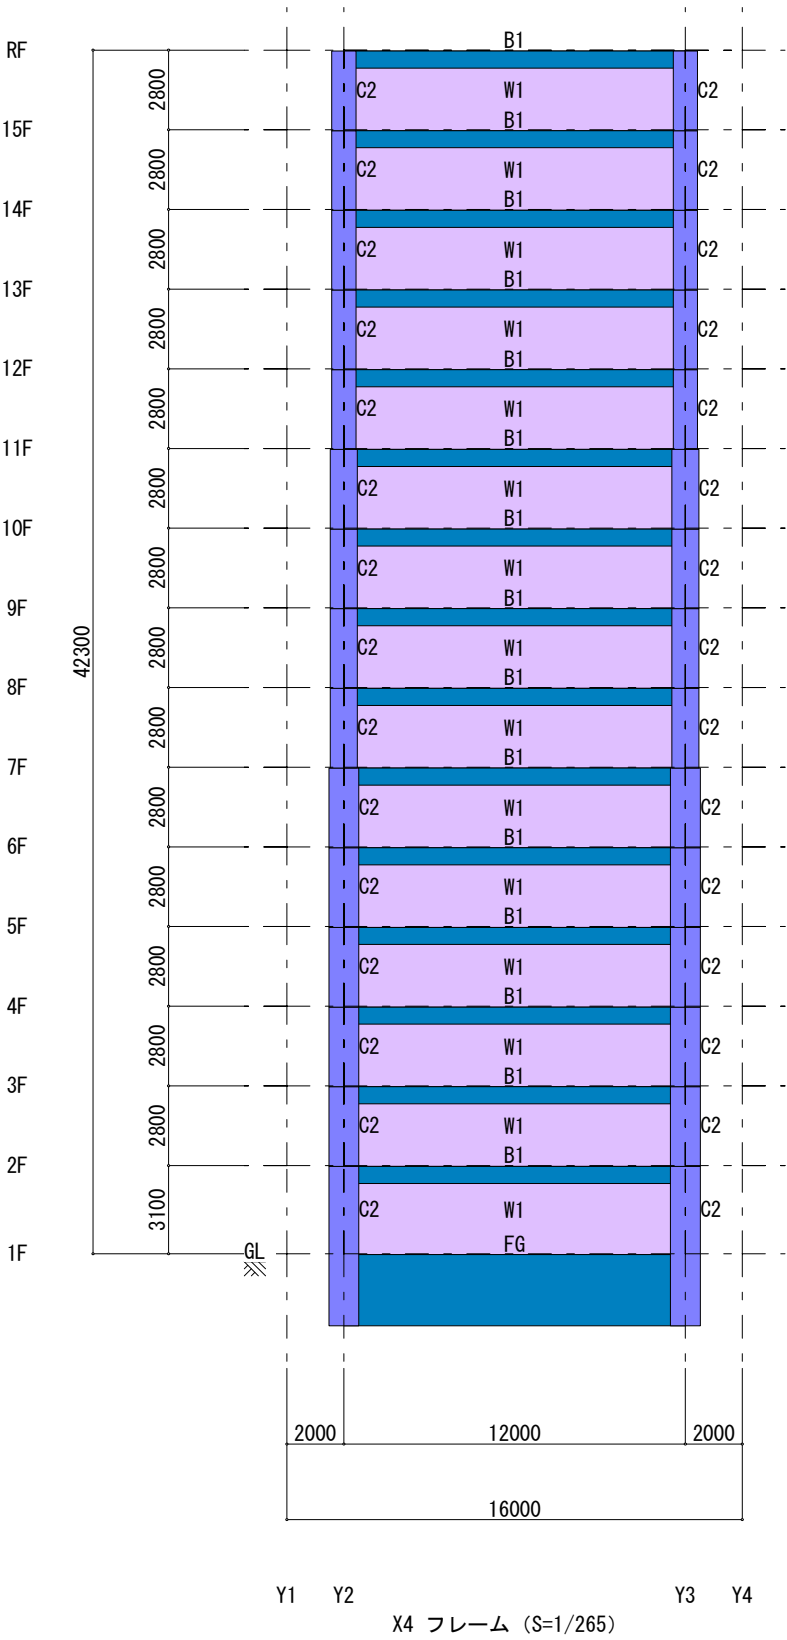






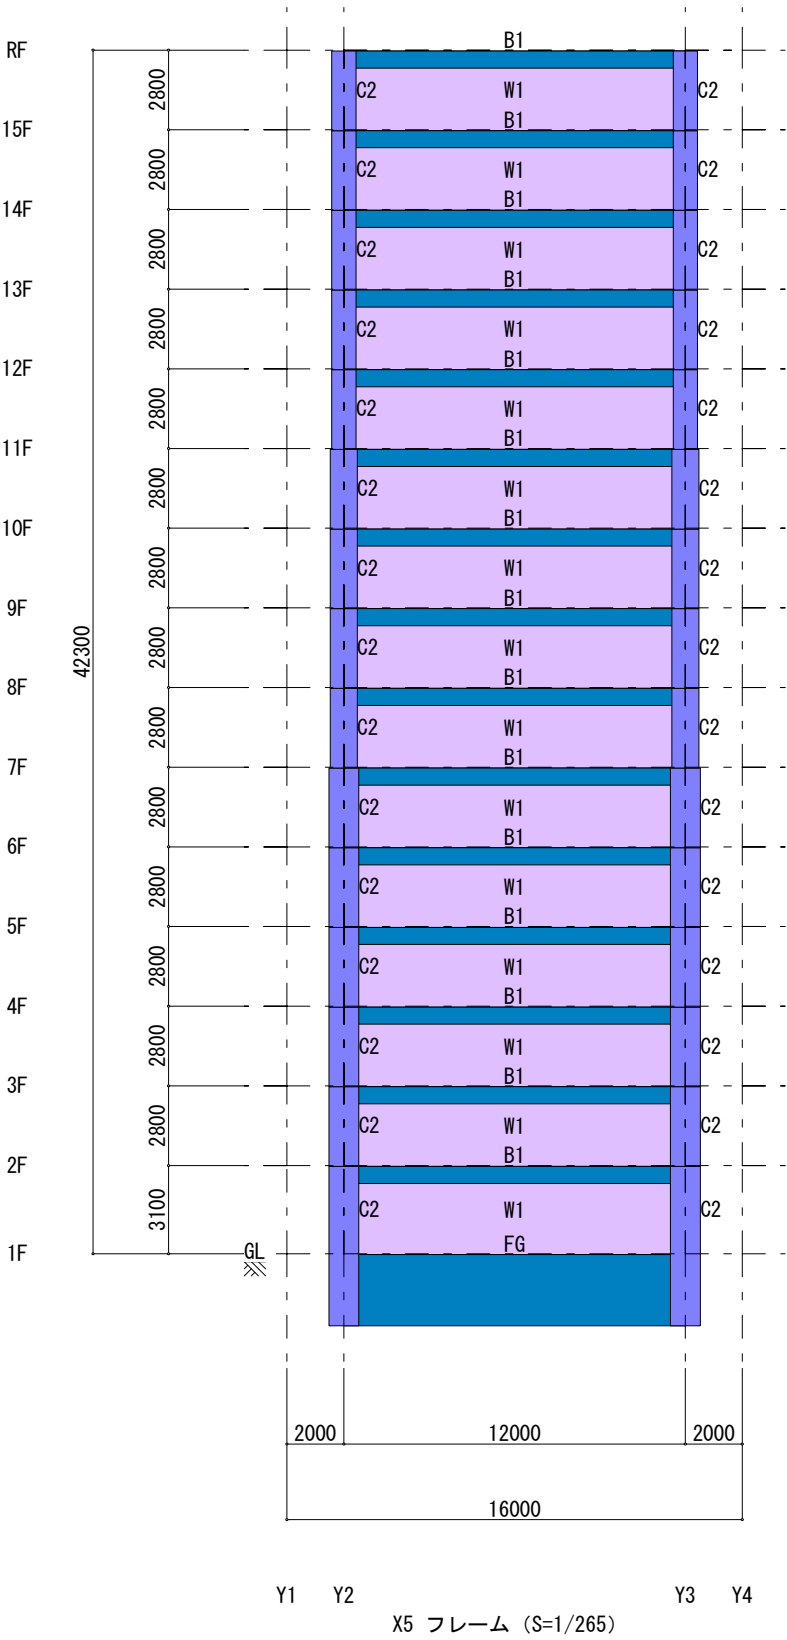






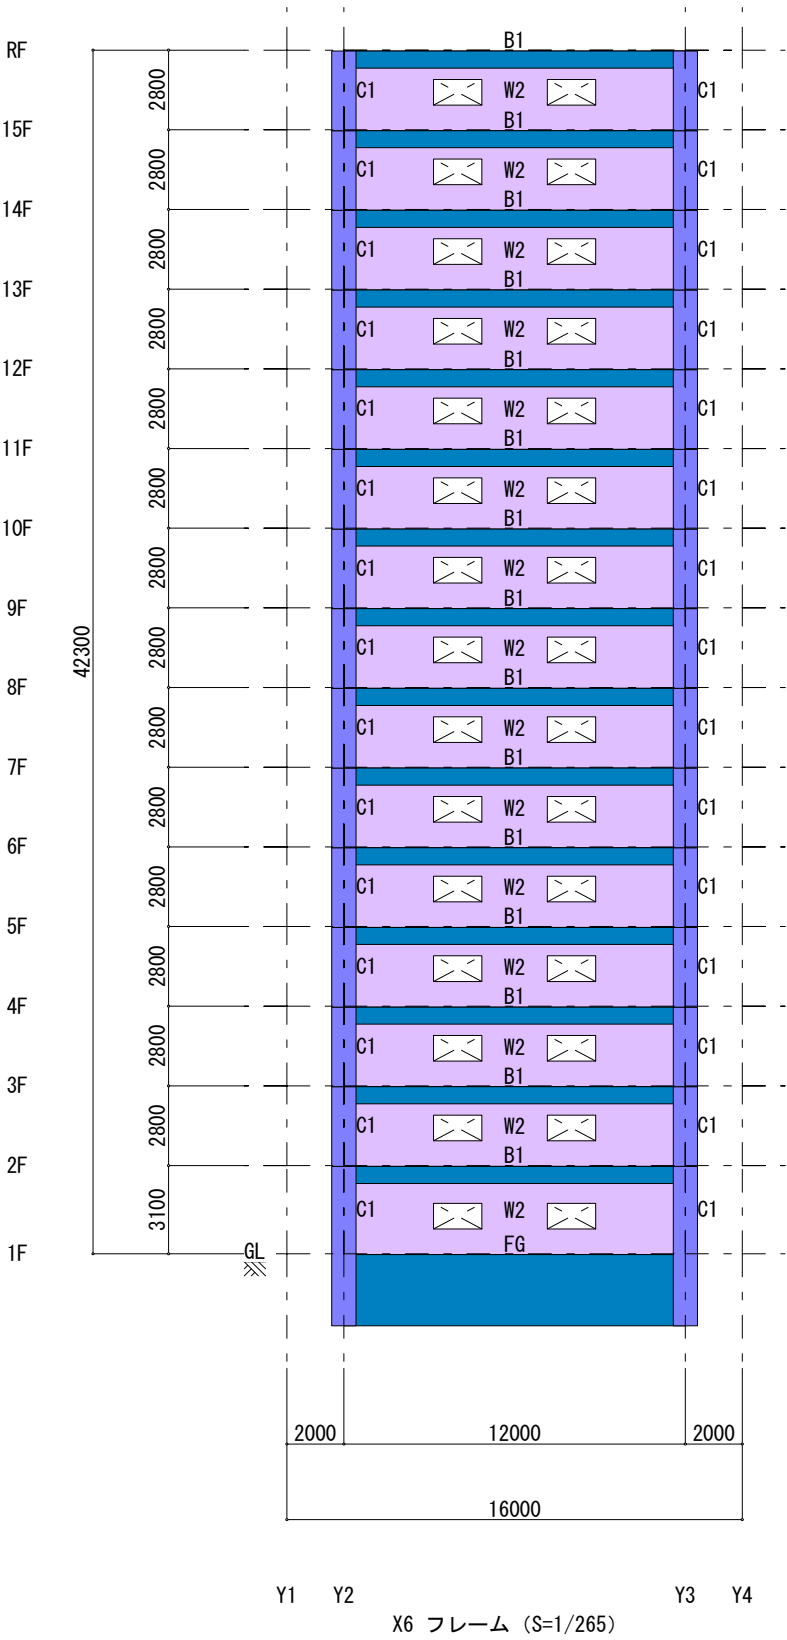


I-1.4 部材

I-1.4.1 はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

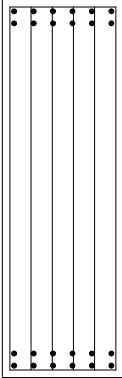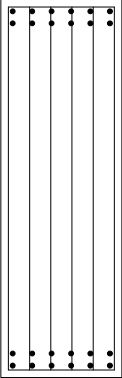符 号	FG		G1		G2	
層	1F		2F - 8F		2F - 8F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	80 x 250	80 x 250	65 x 80	65 x 80	65 x 80	65 x 80
ハッチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
	2段筋	6-D32	6-D32	4-D35	—	—
下端筋	2段筋	6-D32	6-D32	4-D35	—	—
	1段筋	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G1		G2		G1	
層	9F - 11F		9F - 11F		12F - 14F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	60 x 80	60 x 80	60 x 80	60 x 80	60 x 70	60 x 70
ハッチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32
	2段筋	2-D35	—	3-D35	—	—
下端筋	2段筋	2-D35	—	3-D35	—	—
	1段筋	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32
あばら筋 (mm)	4-D13@100	4-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G2		G1		G2		B1	
層	12F - 14F		15F - RF		15F - RF		1F - RF	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	60 x 70	60 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 70	40 x 60	40 x 60
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	2-D22	2-D22
	2段筋	2-D32	—	—	—	—	—	—
下端筋	2段筋	2-D32	—	—	—	—	—	—
	1段筋	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	2-D22	2-D22
あばら筋 (mm)	4-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—

I-1.4.2 柱

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号	C1		C2		C1		C2	
階	1F - 3F		1F - 3F		4F - 6F		4F - 6F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面								
D (cm)	115 x 85		125 x 105		115 x 85		125 x 105	
寄せ筋	XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	6-D13@100	2-D13@100	9-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	2-D13@100	9-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	

符 号	C1		C2		C1		C2		
階	7F - 10F		7F - 10F		11F - 15F		11F - 15F		
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面		
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	
断 面									
	D (cm)		115 x 85		125 x 95		115 x 85		
	寄せ筋		XY		XY		XY		
	主筋	1段筋	4-D32	6-D32	4-D32	6-D32	4-D29	6-D29	4-D29
2段筋		—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)		4-D13@100	2-D13@100	7-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋		—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)		—		—		—		—	



I-1.4.3 ベースプレート
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.4 壁

壁重量の伝達方法 : 1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
: 4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
: 11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算） 12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
: 21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算） 22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

名称	壁厚 (cm)	仕上(材)名称／仕上重量 (N/m2)	伝達方法	開口重量 (N/m2)	開口周比	束壁の場合のn値	剛性低下倍率	鉄筋番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比対象	P1	P2	P3	P4
W1	25.0	400	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	2	開口なし					
W1t	20.0	400	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	1	開口なし					
W2	25.0	400	1	400	開口面積の和から自動計算	1.0	1.00	2	 タイプ1	する	170.0	90.0	400.0	90.0
									 タイプ1	する	170.0	90.0	800.0	90.0

名称	壁厚 (cm)	仕上(材) 名称／ 仕上重量 (N/m ²)	伝達 方法	開口 重量 (N/m ²)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W2t	20.0	400	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	1		する	170.0	90.0	400.0	90.0
														

I-1.4.5 雑壁

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.6 壁鉄筋番号

番号	縦 筋				横 筋				開口補強筋			内蔵鉄骨	
	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	縦筋	横筋	斜筋	タイプ	A, t
1	D13		ダブル	@20.0	D13		ダブル	@20.0	4-D13	4-D13	4-D13	----	----
2	D13		ダブル	@15.0	D13		ダブル	@15.0	6-D13	7-D13	6-D13	----	----

I-1.4.7 ブレース

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.8 床スラブ・床構造

b) スラブ形状

t : スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td : はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造のはりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材) ／床仕上重量 (N/m ²)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
okujou	22.0	0.0	1	2200	両方向板	無
kyositu	22.0	0.0	1	600	両方向板	無
rouka	22.0	0.0	1	400	両方向板	無

I-1.4.9 片持ばり

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.10 片持スラブ

出長さの基点は構造心

床・床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は「1.4.8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

名称	床・床構造 名称	スラブ厚 (cm)		出長さ L (cm)	柱からの距離 (cm)		積載 荷重 番号	仕上(材)名称 ／床仕上重量 Wf (N/m ²)	先端の 線荷重 W1 (N/m)	先端の 小ばり 形状名称	荷重伝達 タイプ	積雪 荷重
		基端 t1	先端 t2		左端柱 L1	右端柱 L2						
rouka		22.0	22.0	200.0	0.0	0.0	1	400	0.0		両方向	無
balcony		22.0	22.0	200.0	0.0	0.0	1	400	0.0		両方向	無

I-1.4.11 出隅片持スラブ

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.12 接合部

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

- I-1. 4. 13杭、杭基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）
- I-1. 4. 14直接基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2. 1 材料種別

- I-2. 1. 1材料種別図
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2. 1. 2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm2)	部材単位体積重量 (kN/m3)	
				柱、はり	スラブ、壁
12F-RF	RC	普通	27. 00	24. 00	24. 00
9F-11F	RC	普通	30. 00	24. 00	24. 00
1F-8F	RC	普通	36. 00	24. 00	24. 00

I-2. 1. 3 鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F-RF	SD390	D32	SD345	D29	SD295	SD295

両方向柱

層名1	層名2	太物1	最小1	太物2	最小2	細物
1F	RF	SD390	D32	SD345	D29	SD295

- I-2. 1. 4鉄骨
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a) 層別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2. 4 降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1. 10	1. 10	1. 10	—
せん断補強筋	1. 00	1. 00	—	—
スラブ筋	1. 10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1. 10	—
フランジ鉄骨	1. 10	1. 10	—	—
ウェブ鉄骨	1. 10	1. 10	—	—
主 材	—	—	—	1. 10
アンカーボルト	—	1. 10	—	—

※SD490材は1. 0となります。

I-3荷重・外力

I-3. 1荷重計算条件

I-3. 1. 1最小スラブ厚（自動計算）

層名	スラブ厚 (cm)
RF	22. 00
15F	22. 00
14F	22. 00
13F	22. 00
12F	22. 00
11F	22. 00
10F	22. 00
9F	22. 00
8F	22. 00
7F	22. 00
6F	22. 00
5F	22. 00
4F	22. 00
3F	22. 00
2F	22. 00
1F	22. 00

I-3. 1. 2スラブ荷重の拾い方

外周部のスラブの拾い	RC、SRC造ははり面まで、S造は構造心まで拾います
パラペット重量	0. 00 (N/m)

I-3. 1. 3基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式	基礎配置による（布基礎も考慮）	L1=0. 0L2=0. 0L3=0. 0L4=0. 0 (cm)
------	-----------------	-----------------------------------

基礎重量の比率	0. 00（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率）
最下層重量の拾い	行う（最下層はり荷重項を節点重量に加算します）

基礎重量の上部構造への考慮	基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない）
---------------	---

基礎下端レベル (GL-) (mm)	2500
基礎下端から土上端までの距離 (mm)	
杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎	0
片持べた基礎、出隅片持べた基礎	0

基礎重量計算方法	自動計算 （基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から 基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを 基礎重量とします）
基礎柱・基礎ばり重複分の控除	控除しない
基礎の単位体積重量 (kN/m3)	24. 00
土の単位体積重量 (kN/m3)	20. 00

I-3. 2積載荷重 (N/m2)

番号	スラブ用	小ばり用	ラーメン用	地震用	用途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路
9	0	0	0	0	階段

I-3.3 仕上

I-3.3.1 仕上材名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.3.2 仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4 重量

I-3.4.1 はり、柱仕上重量 (N/m²)

層名	はり	柱
RF	400	---
15F	400	400
14F	400	400
13F	400	400
12F	400	400
11F	400	400
10F	400	400
9F	400	400
8F	400	400
7F	400	400
6F	400	400
5F	400	400
4F	400	400
3F	400	400
2F	400	400
1F	400	400

I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4.3 建物重量の直接入力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.5 地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値 (*: 直接入力)

地盤種別	第2種地盤	
地域係数	Z = 1.000	
用途係数	U = 1.000	
塔屋の震度	K = 1.000	
	X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co = 0.200	Co = 0.200
1次固有周期(秒)	T = 0.852 (h(0.02+0.01α) による)	T = 0.852 (h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 0.965	Rt = 0.965
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.193	Ci = 0.193

I-3.6 風圧力

・風圧力の扱い方

X方向	風圧力を考慮しない
Y方向	風圧力を考慮しない

I-3.7 積雪荷重

積雪荷重の扱い方 考慮しない

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

RC造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築センター）
RC造断面計算の使用規準	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）

冷間成形形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平 1 4 国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力		
		X方向	Y方向
計算ルート指定	RC・SRC造	ルート3	ルート3
	S造	ルート3	ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

RC/SRC造柱はり接合部の計算	自動計算 (ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算)
RC/SRC造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
RC造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	M _y から求める
RC/SRC造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍）
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁 n 値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共 ϕM で入力（ $\phi M=1.500$ ）
面内雑壁の n 値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	フレームの剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件		
断面計算の種類	検定計算 (RC造：主筋, あばら筋, 帯筋, 共に検定) (SRC造：鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋, 共に検定)	
断面計算の指定	1 部材ごと計算	
曲げモーメントの検定比	1.00	
せん断力の検定比	1.00	
柱 2 軸計算	長期短期共に 2 軸	
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認	行う	

RC・SRC造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X方向	軸心
	Y方向	軸心
短期荷重時モーメント算定位置	X方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のMy 計算用地震時軸力の割増率	X方向	2.00
	Y方向	2.00
地震時柱応力の割増に用いる柱地震時水平力の負担率	X方向	壁負担率50%を超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Y方向	壁負担率50%を超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q・dのとり方		告示 (M、Qの最大値)
ルート2-3の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) $bQsu+0.1\sigma_o\cdot b\cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
SRC造柱のRCとSの曲げ耐力の累加法		単純累加
SRC造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
SRC造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X方向	軸心
	Y方向	軸心
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度(fbs)の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-8 保有水平耐力計算

I-8.1 計算条件

I-8.1.1 基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00
算定対象最上階		15F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0.00
浮上り・圧縮耐力(鉛直パネ)の考慮		保有耐力時、Ds算定時共考慮しない (終局時まで支点は解除しない)
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 (2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による)		$\Sigma Mpc / \Sigma Mpb \geq 1.4$ で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2 計算条件

加力方向		X方向正加力	X方向負加力
増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 100	1/ 100
	S造	1/ 100	1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 50	1/ 50
	S造	1/ 50	1/ 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.400、Ds算定時:0.400	保有水平耐力時:0.400、Ds算定時:0.400
脆性部材を含むQuの算定方法		ドラック部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	ドラック部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える
加力方向		Y方向正加力	Y方向負加力
増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る

保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 S造	1/ 200 1/ 200	1/ 200 1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 S造	1/ 100 1/ 100	1/ 100 1/ 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.400、Ds算定時:0.400	保有水平耐力時:0.400、Ds算定時:0.400
脆性部材を含むQuの算定方法		Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える

I-8.1.3 解析条件等

解析モデル	立体MSモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル	危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮	考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算	----
せん断耐力の各ステップでの計算	しない
せん断耐力の求め方	入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC、SRC造 S造
壁付帯ばりの剛度増大率	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方	「4.1 モデル化条件」の指定による
はり長期応力の考慮	ベースプレート下面でモデル化
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮	告示（M、Qの最大値）
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m	考慮する
h ₀ /DのDのとり方	1.00
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化	柱せい
ヒンジ判定の条件（%）	塑性化する
	鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			RC	SRC
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	α_e	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	α_e	1.20	1.00
壁	その他	α 、 α_e	1.25	1.00

I-8.1.5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件	自動分割制御	
反復計算の打ち切り回数	5	
最大不釣り合い力率	0.01 %	
最大不釣り合い力	0.00 (kN)	
最大不釣り合いモーメント	0.00 (kN・cm)	
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8 部材の耐力算定式

参考文献

- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針
【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

RC造部材

はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による


耐力壁	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
SRC造部材		
はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43~47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよび せん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
S造部材		
はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)~(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28~34式を適用
Sブレース	引張耐力式	$A \cdot s \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)~(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§ 2. 許容応力度等計算結果

A-1 準備計算結果

A-1.1 部材のC、M_o、Q

A-1.1.1 部材のC、M_o、Q図

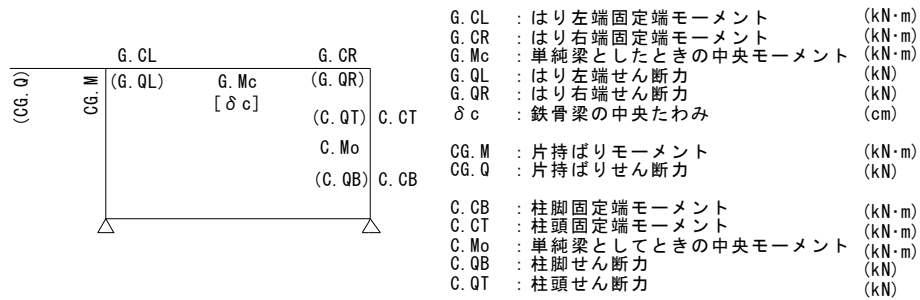

固定荷重+積載荷重

RF	2800	112.8 (83.3)	177.1	112.8 (83.3)	112.8 (83.3)	177.1	112.8 (83.3)	112.8 (83.3)	177.1	112.8 (83.3)	112.8 (83.3)	177.1	112.8 (83.3)	112.8 (83.3)	177.1	112.8 (83.3)
15F	2800	153.9 (120.9)	237.3	153.9 (120.9)	153.9 (120.9)	237.3	153.9 (120.9)	153.9 (120.9)	237.3	153.9 (120.9)	153.9 (120.9)	237.3	153.9 (120.9)	153.9 (120.9)	237.3	153.9 (120.9)
14F	2800	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)
13F	2800	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)
12F	2800	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)
11F	2850	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)
10F	2800	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)
9F	2800	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)
8F	2800	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)
7F	2800	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)
6F	2800	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)
5F	2800	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)
4F	2800	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)
3F	2800	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)
2F	2800	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)
1F	3975	262.4 (213.9)	400.0	262.4 (213.9)	262.4 (213.9)	400.0	262.4 (213.9)	262.4 (213.9)	400.0	262.4 (213.9)	262.4 (213.9)	400.0	262.4 (213.9)	262.4 (213.9)	400.0	262.4 (213.9)

7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/265)


固定荷重+積載荷重

RF	2800	112.8 (83.3)	177.1	112.8 (83.3)	112.8 (83.3)	177.1	112.8 (83.3)	112.8 (83.3)	177.1	112.8 (83.3)	112.8 (83.3)	177.1	112.8 (83.3)	112.8 (83.3)	177.1	112.8 (83.3)
15F	2800	153.9 (120.9)	237.3	153.9 (120.9)	153.9 (120.9)	237.3	153.9 (120.9)	153.9 (120.9)	237.3	153.9 (120.9)	153.9 (120.9)	237.3	153.9 (120.9)	153.9 (120.9)	237.3	153.9 (120.9)
14F	2800	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)
13F	2800	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)
12F	2800	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)	160.1 (126.2)	246.5	160.1 (126.2)
11F	2850	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)
10F	2800	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)
9F	2800	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)	166.3 (131.5)	255.8	166.3 (131.5)
8F	2800	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)
7F	2800	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)
6F	2800	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)
5F	2800	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)
4F	2800	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)
3F	2800	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)
2F	2800	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)	169.9 (134.6)	261.2	169.9 (134.6)
1F	3975	262.4 (213.9)	400.0	262.4 (213.9)	262.4 (213.9)	400.0	262.4 (213.9)	262.4 (213.9)	400.0	262.4 (213.9)	262.4 (213.9)	400.0	262.4 (213.9)	262.4 (213.9)	400.0	262.4 (213.9)



7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/265)

固定荷重+積載荷重


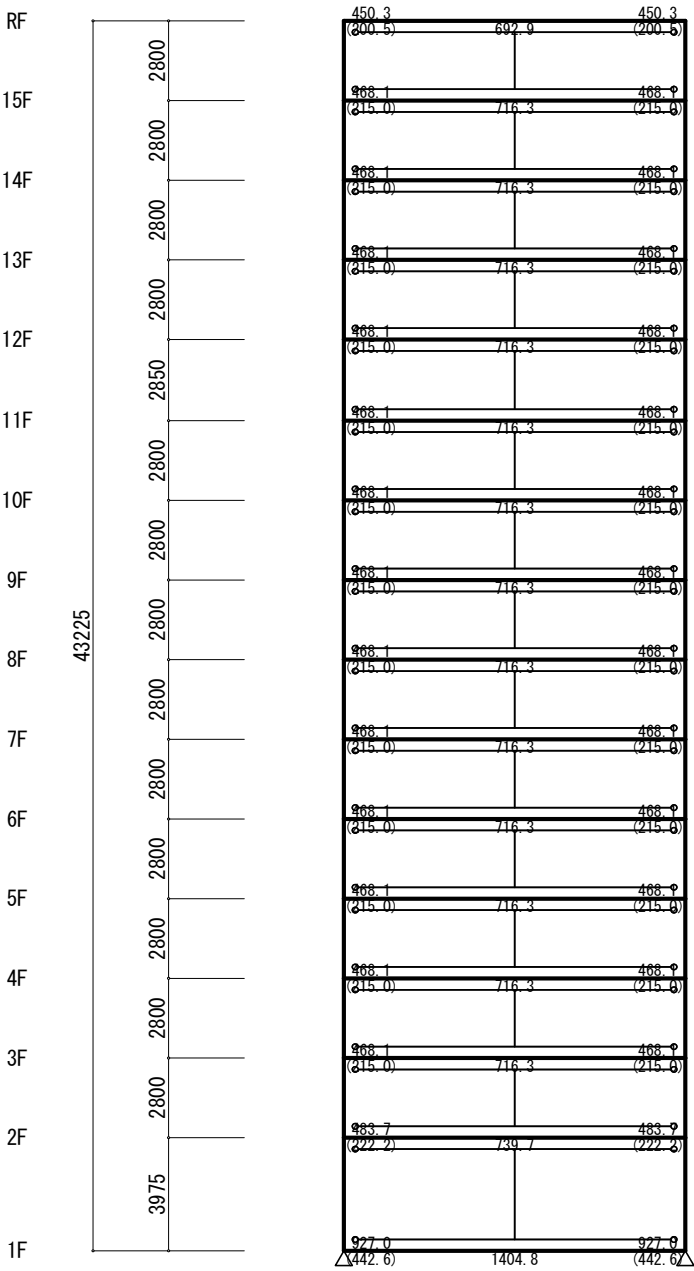


固定荷重+積載荷重

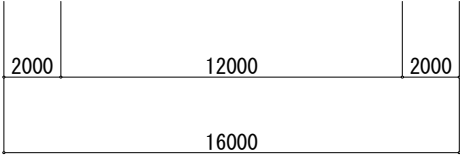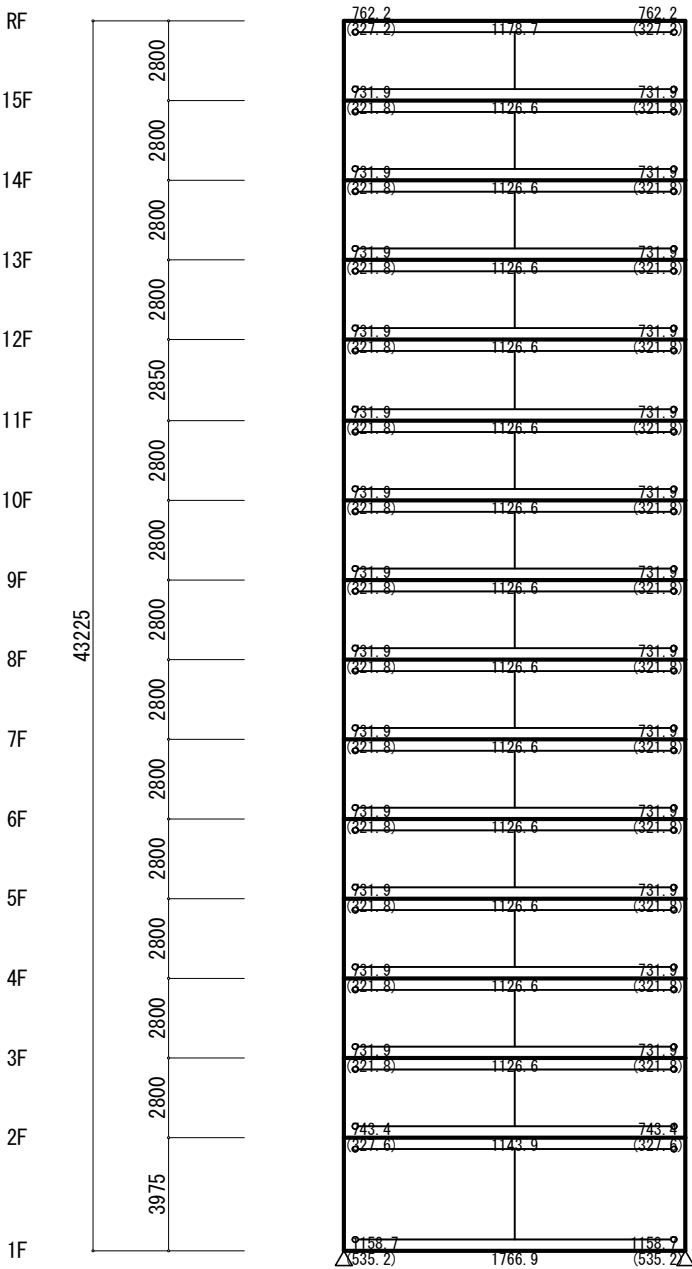



Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/265)

固定荷重+積載荷重

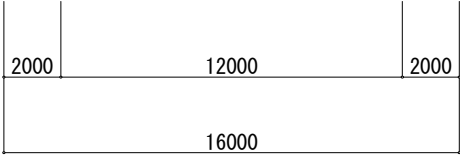
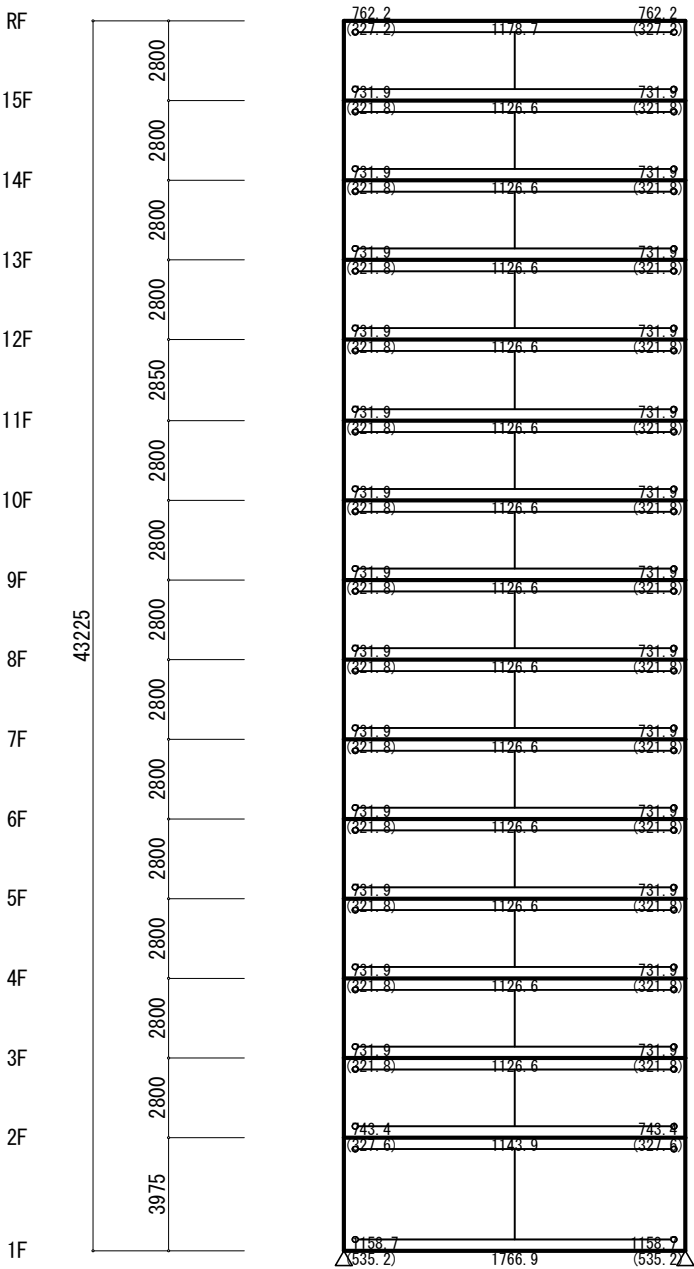


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/265)

固定荷重+積載荷重

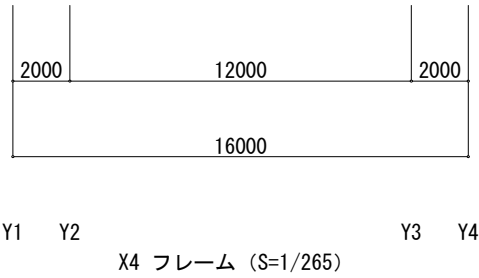
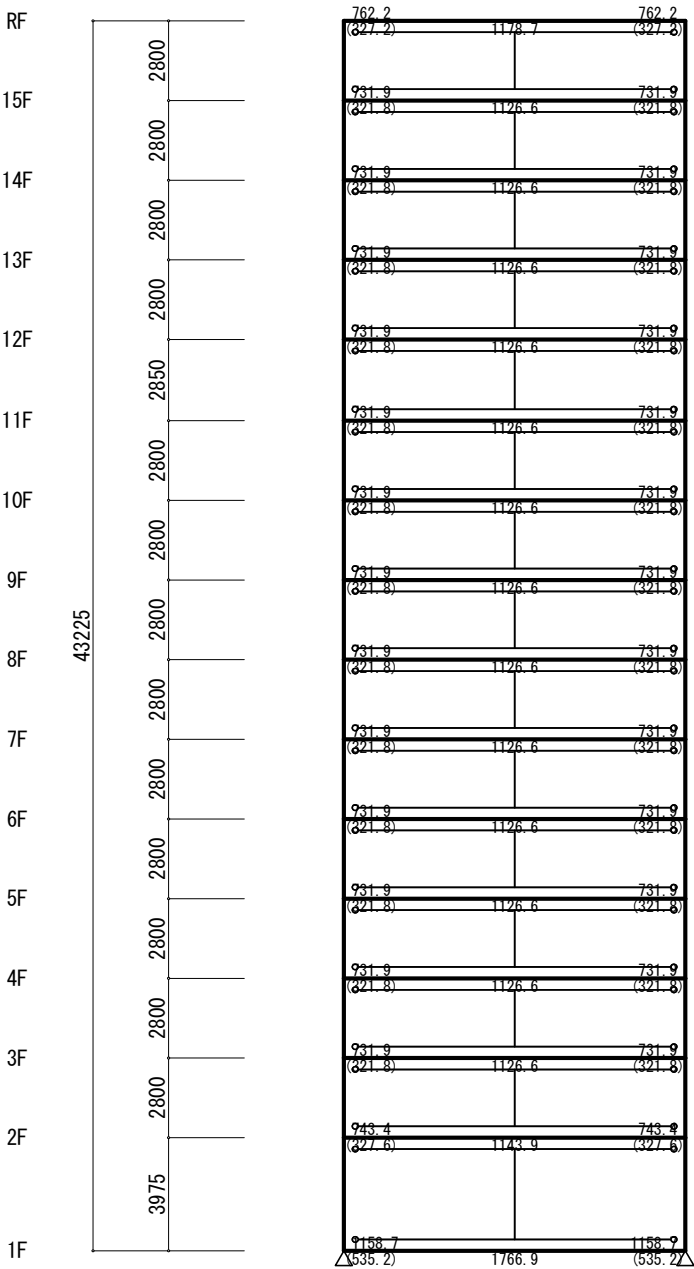


固定荷重+積載荷重

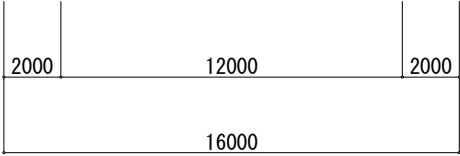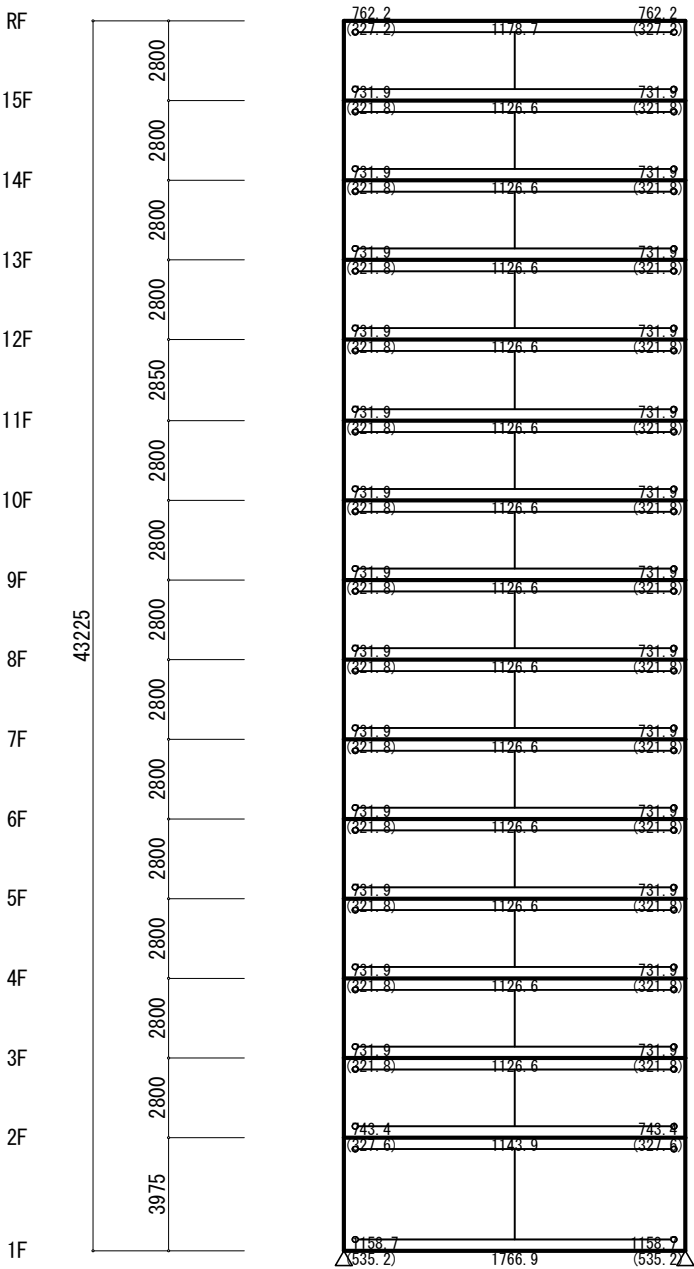

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/265)

固定荷重+積載荷重

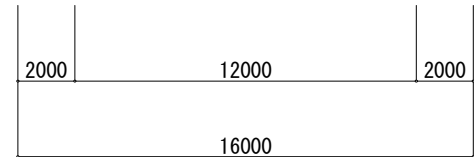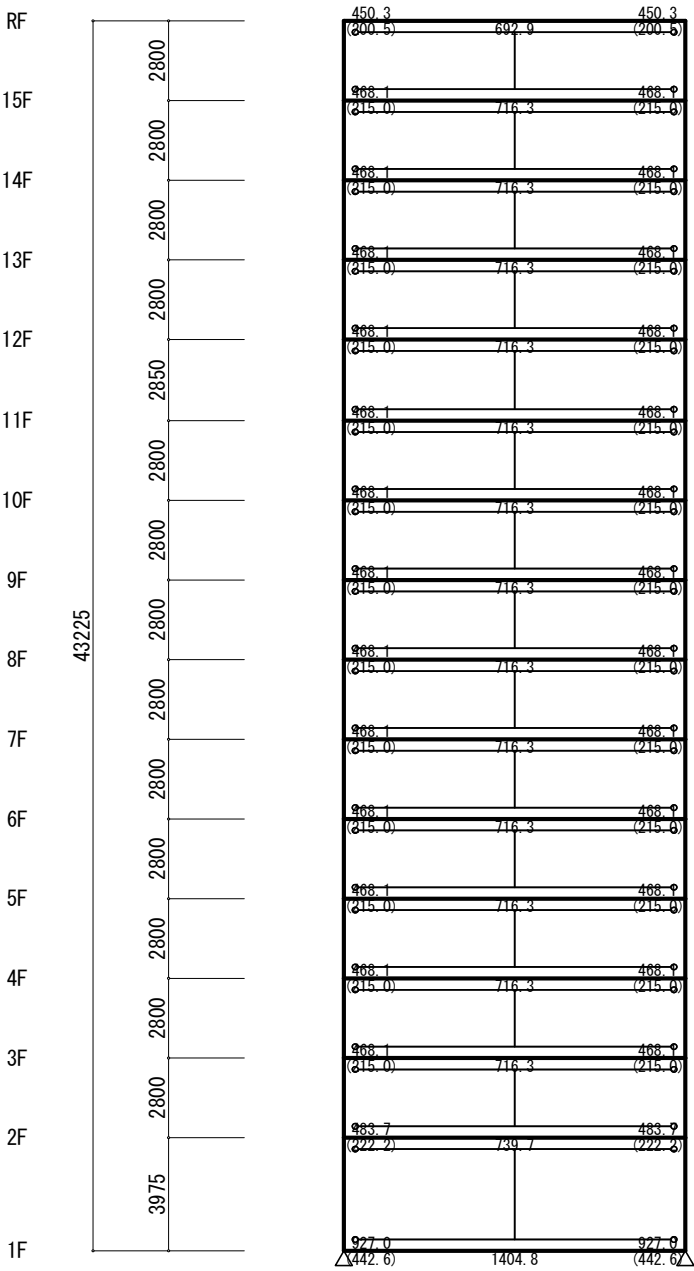

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/265)

A-1.1.2 はりのC、M_o、Q表はりのC、M_o、Q（固定荷重＋積載荷重）

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ _o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	X1	X2	112.8	112.8	177.1	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X2	X3	112.8	112.8	177.1	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X3	X4	112.8	112.8	177.1	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X4	X5	112.8	112.8	177.1	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X5	X6	112.8	112.8	177.1	83.3	83.3	0.0	0.0	
15F	X1	X2	153.9	153.9	237.3	120.9	120.9	0.0	0.0	
	X2	X3	153.9	153.9	237.3	120.9	120.9	0.0	0.0	
	X3	X4	153.9	153.9	237.3	120.9	120.9	0.0	0.0	
	X4	X5	153.9	153.9	237.3	120.9	120.9	0.0	0.0	
	X5	X6	153.9	153.9	237.3	120.9	120.9	0.0	0.0	
14F	X1	X2	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X2	X3	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X3	X4	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X4	X5	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X5	X6	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
13F	X1	X2	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X2	X3	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X3	X4	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X4	X5	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X5	X6	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
12F	X1	X2	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X2	X3	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X3	X4	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X4	X5	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X5	X6	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
11F	X1	X2	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X2	X3	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X3	X4	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X4	X5	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X5	X6	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
10F	X1	X2	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X2	X3	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X3	X4	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X4	X5	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X5	X6	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
9F	X1	X2	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X2	X3	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X3	X4	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X4	X5	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X5	X6	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
8F	X1	X2	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X2	X3	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X3	X4	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X4	X5	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X5	X6	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
7F	X1	X2	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X2	X3	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X3	X4	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X4	X5	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X5	X6	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
6F	X1	X2	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X2	X3	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X3	X4	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X4	X5	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X5	X6	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
5F	X1	X2	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X2	X3	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X3	X4	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X4	X5	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
5F	X5	X6	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
4F	X1	X2	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X2	X3	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X3	X4	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X4	X5	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X5	X6	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
3F	X1	X2	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X2	X3	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X3	X4	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X4	X5	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X5	X6	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
2F	X1	X2	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X2	X3	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X3	X4	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X4	X5	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X5	X6	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
1F	X1	X2	262.4	262.4	400.0	213.9	213.9	0.0	0.0	
	X2	X3	262.4	262.4	400.0	213.9	213.9	0.0	0.0	
	X3	X4	262.4	262.4	400.0	213.9	213.9	0.0	0.0	
	X4	X5	262.4	262.4	400.0	213.9	213.9	0.0	0.0	
	X5	X6	262.4	262.4	400.0	213.9	213.9	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	X1	X2	112.8	112.8	177.1	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X2	X3	112.8	112.8	177.1	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X3	X4	112.8	112.8	177.1	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X4	X5	112.8	112.8	177.1	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X5	X6	112.8	112.8	177.1	83.3	83.3	0.0	0.0	
15F	X1	X2	153.9	153.9	237.3	120.9	120.9	0.0	0.0	
	X2	X3	153.9	153.9	237.3	120.9	120.9	0.0	0.0	
	X3	X4	153.9	153.9	237.3	120.9	120.9	0.0	0.0	
	X4	X5	153.9	153.9	237.3	120.9	120.9	0.0	0.0	
	X5	X6	153.9	153.9	237.3	120.9	120.9	0.0	0.0	
14F	X1	X2	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X2	X3	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X3	X4	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X4	X5	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X5	X6	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
13F	X1	X2	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X2	X3	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X3	X4	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X4	X5	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X5	X6	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
12F	X1	X2	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X2	X3	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X3	X4	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X4	X5	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X5	X6	160.1	160.1	246.5	126.2	126.2	0.0	0.0	
11F	X1	X2	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X2	X3	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X3	X4	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X4	X5	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X5	X6	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
10F	X1	X2	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X2	X3	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X3	X4	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X4	X5	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X5	X6	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
9F	X1	X2	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X2	X3	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X3	X4	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	X4	X5	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
	X5	X6	166.3	166.3	255.8	131.5	131.5	0.0	0.0	
8F	X1	X2	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X2	X3	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X3	X4	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X4	X5	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X5	X6	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
7F	X1	X2	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X2	X3	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X3	X4	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X4	X5	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X5	X6	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
6F	X1	X2	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X2	X3	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X3	X4	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X4	X5	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X5	X6	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
5F	X1	X2	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X2	X3	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X3	X4	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X4	X5	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X5	X6	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
4F	X1	X2	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X2	X3	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X3	X4	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X4	X5	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X5	X6	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
3F	X1	X2	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X2	X3	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X3	X4	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X4	X5	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X5	X6	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
2F	X1	X2	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X2	X3	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X3	X4	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X4	X5	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
	X5	X6	169.9	169.9	261.2	134.6	134.6	0.0	0.0	
1F	X1	X2	262.4	262.4	400.0	213.9	213.9	0.0	0.0	
	X2	X3	262.4	262.4	400.0	213.9	213.9	0.0	0.0	
	X3	X4	262.4	262.4	400.0	213.9	213.9	0.0	0.0	
	X4	X5	262.4	262.4	400.0	213.9	213.9	0.0	0.0	
	X5	X6	262.4	262.4	400.0	213.9	213.9	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	450.3	450.3	692.9	200.5	200.5	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	468.1	468.1	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	468.1	468.1	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	468.1	468.1	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	468.1	468.1	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	468.1	468.1	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	468.1	468.1	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	468.1	468.1	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	468.1	468.1	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	468.1	468.1	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	468.1	468.1	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	468.1	468.1	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	468.1	468.1	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	468.1	468.1	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	483.7	483.7	739.7	222.2	222.2	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	927.0	927.0	1404.8	442.6	442.6	0.0	0.0	

X2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	762.2	762.2	1178.7	327.2	327.2	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	743.4	743.4	1143.9	327.6	327.6	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	1158.7	1158.7	1766.9	535.2	535.2	0.0	0.0	

X3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	762.2	762.2	1178.7	327.2	327.2	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	743.4	743.4	1143.9	327.6	327.6	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	1158.7	1158.7	1766.9	535.2	535.2	0.0	0.0	

X4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	762.2	762.2	1178.7	327.2	327.2	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	743.4	743.4	1143.9	327.6	327.6	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	1158.7	1158.7	1766.9	535.2	535.2	0.0	0.0	

X5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	762.2	762.2	1178.7	327.2	327.2	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	

X5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
14F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	731.9	731.9	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	743.4	743.4	1143.9	327.6	327.6	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	1158.7	1158.7	1766.9	535.2	535.2	0.0	0.0	

X6 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	450.3	450.3	692.9	200.5	200.5	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	468.1	468.1	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	468.1	468.1	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	468.1	468.1	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	468.1	468.1	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	468.1	468.1	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	468.1	468.1	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	468.1	468.1	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	468.1	468.1	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	468.1	468.1	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	468.1	468.1	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	468.1	468.1	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	468.1	468.1	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	468.1	468.1	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	483.7	483.7	739.7	222.2	222.2	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	927.0	927.0	1404.8	442.6	442.6	0.0	0.0	

A-1.1.3 片持ばりのM、Q表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.1.4 柱のC、Mo、Q表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.2 節点重量

A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）

上段：D.L（固定荷重重量）（kN）

中段：L.L（積載荷重重量）（kN）


下段：T.L（トータル重量）（kN）

Y4

Y3

Y2

Y1

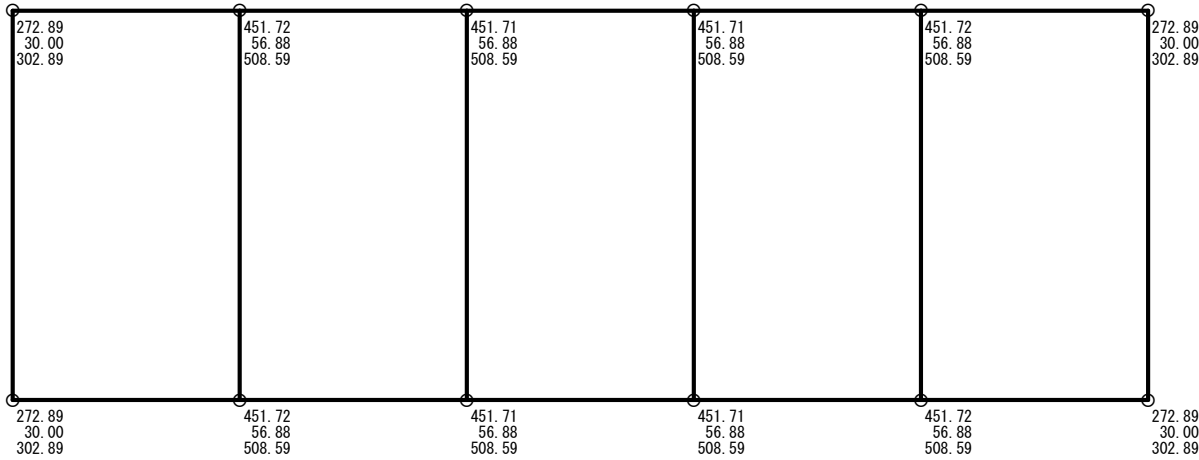


X1 X2 X3 X4 X5 X6
RF 層 合計 : 5280.29 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

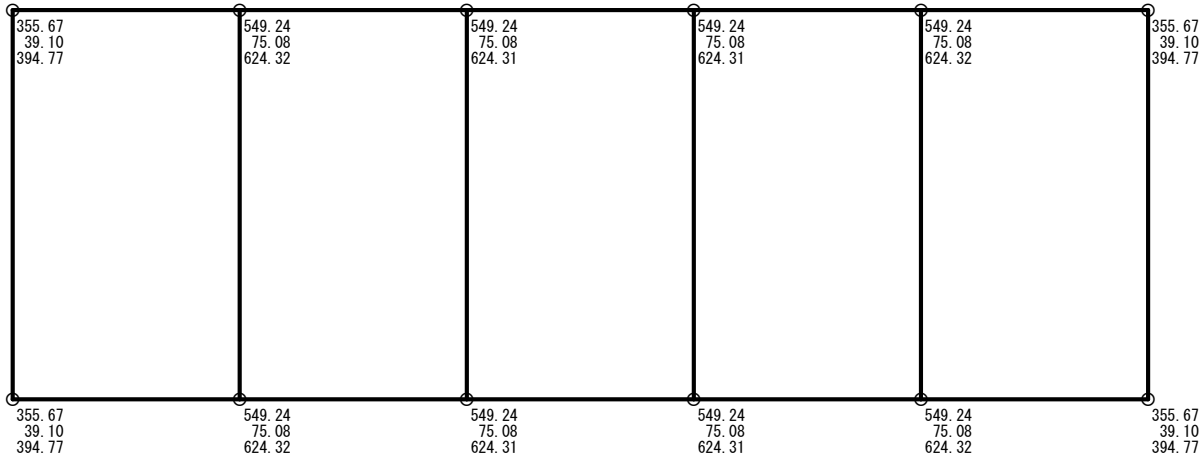


X1 X2 X3 X4 X5 X6
15F 層 合計 : 6573.59 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

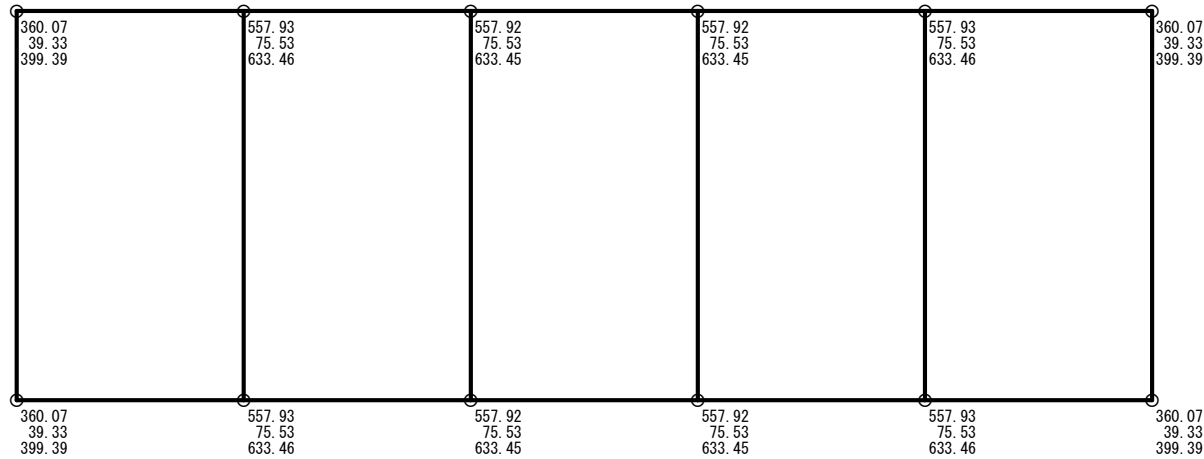

X1

X2

X3

X4

X5


X6

Y4

Y3

Y2

Y1

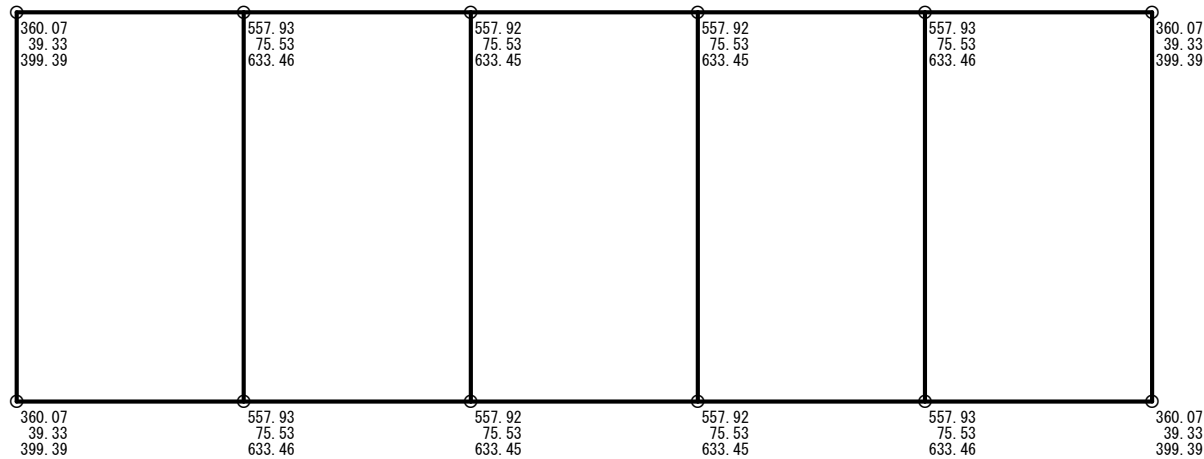

X1

X2

X3

X4

X5


X6

Y4

Y3

Y2

Y1

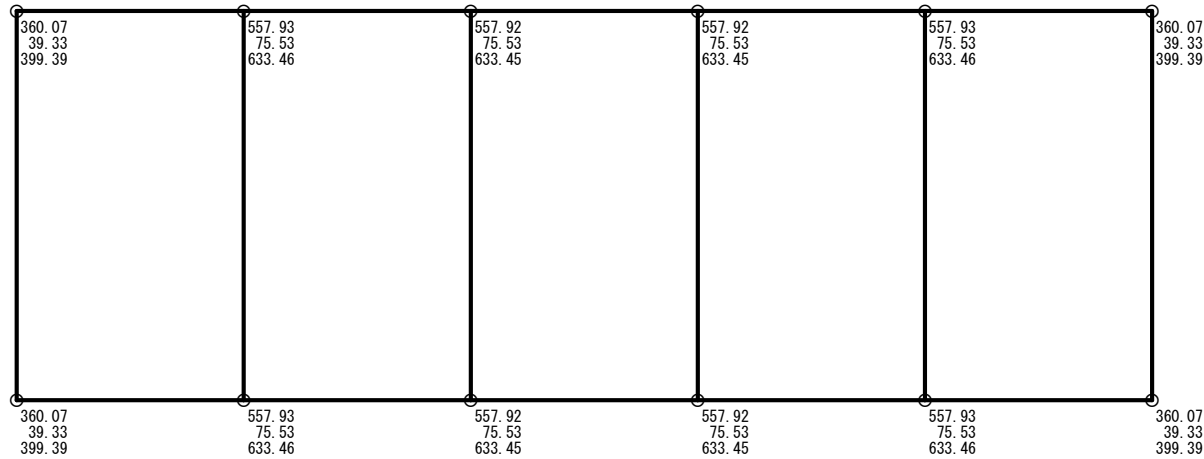

X1

X2

X3

X4

X5


X6

Y4

Y3

Y2

Y1

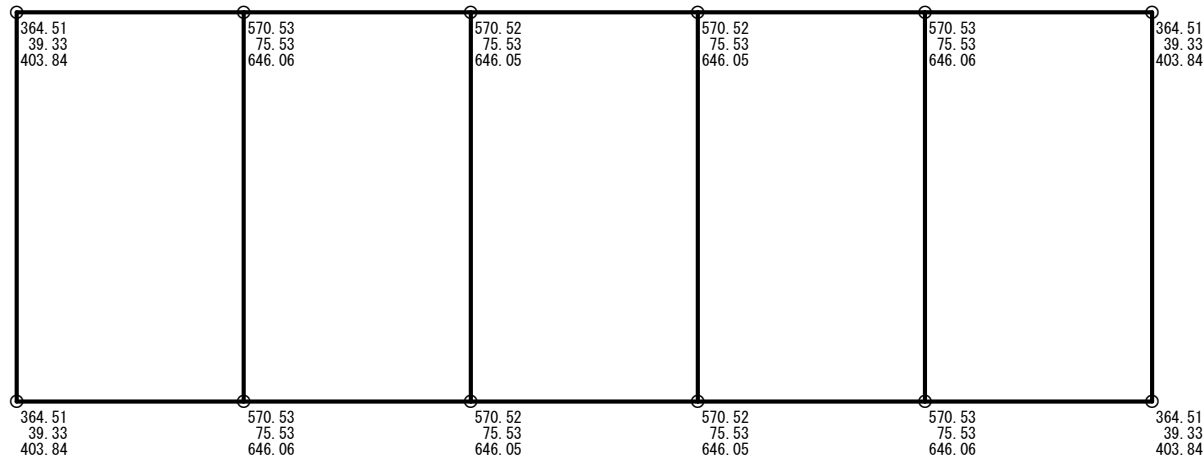

X1

X2

X3

X4

X5


X6

Y4

Y3

Y2

Y1

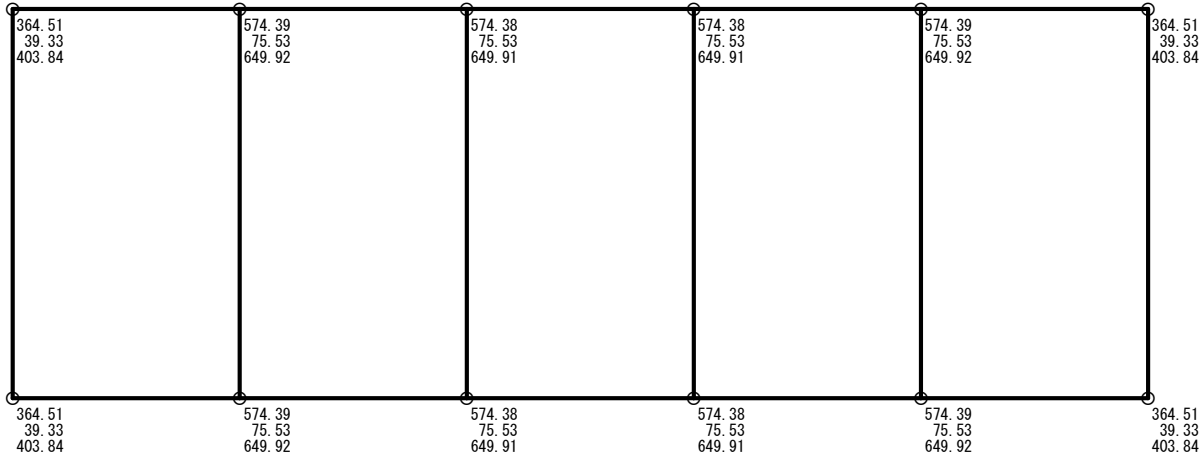


X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 層 合計 : 6814. 67 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

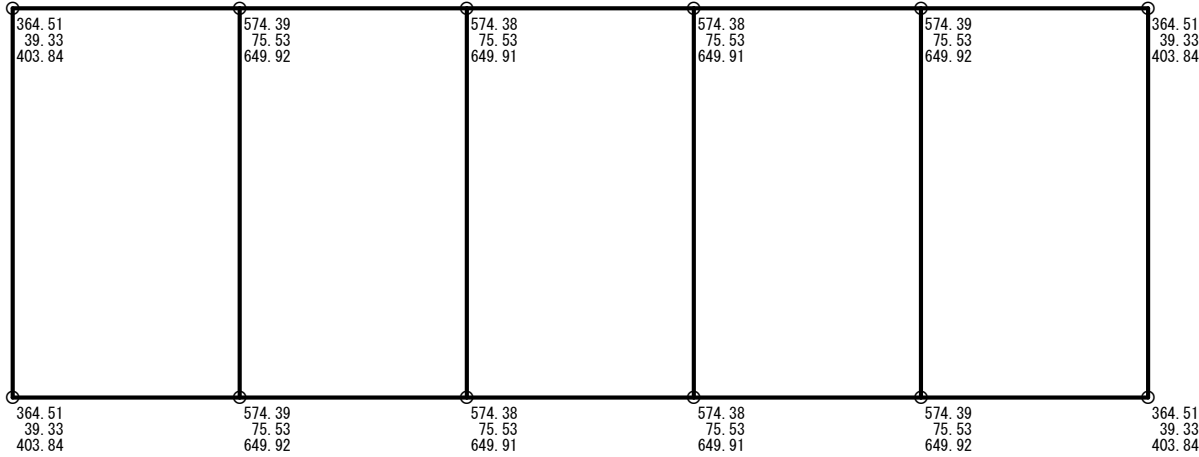


X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 層 合計 : 6814. 67 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

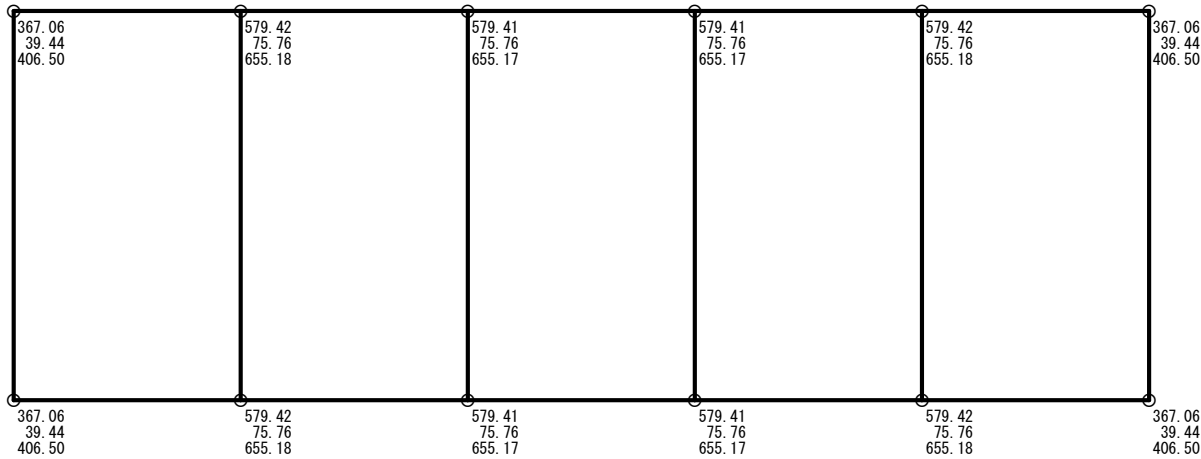


X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 合計 : 6867.40 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

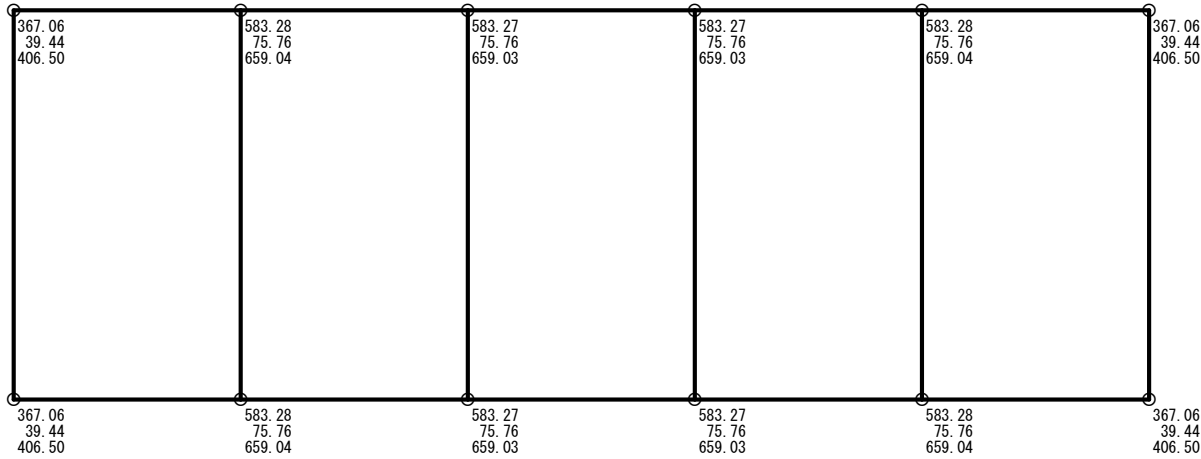


X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 合計 : 6898.26 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

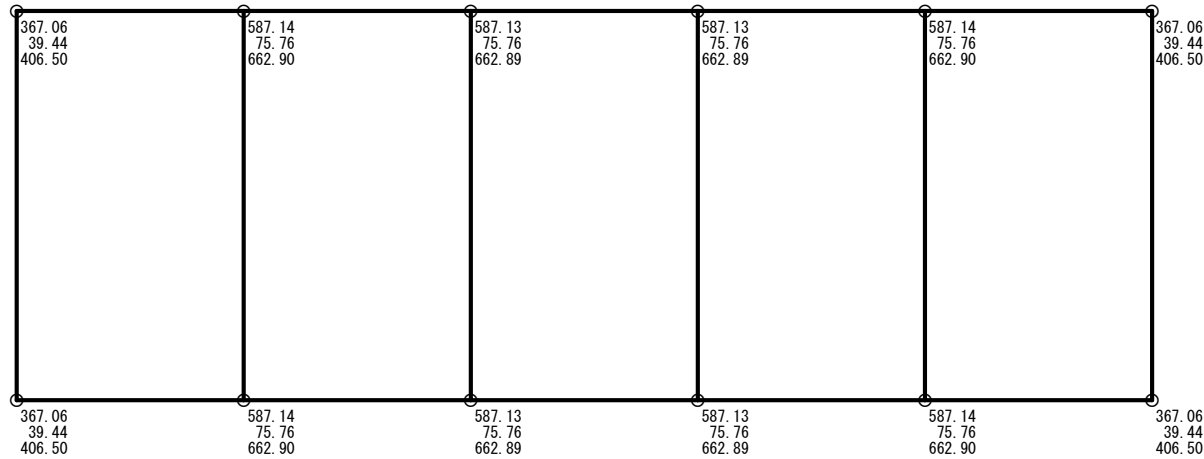

X1 X2 X3 X4 X5 X6


6F 層 合計 : 6929.17 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

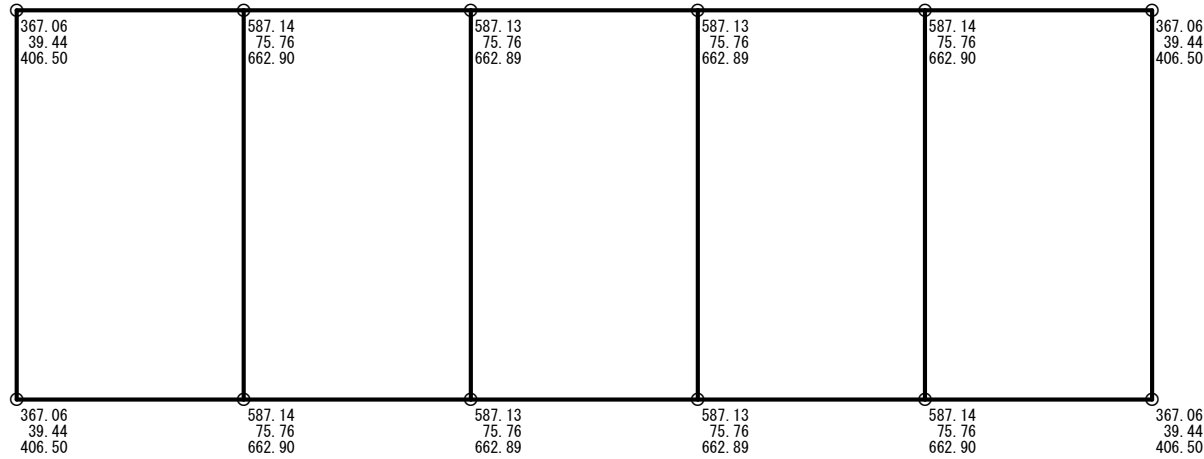

X1 X2 X3 X4 X5 X6


5F 層 合計 : 6929.17 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

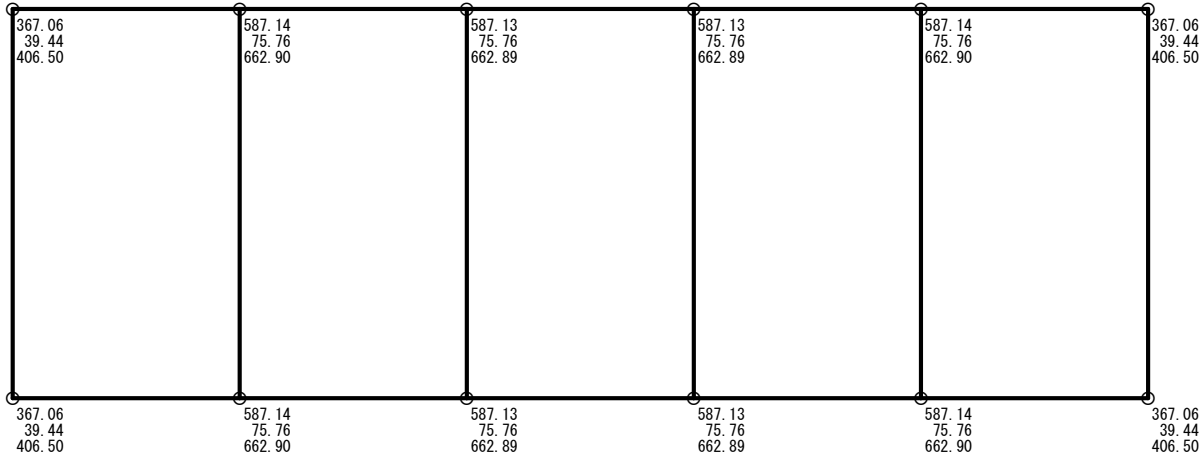


X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3

Y2

Y1

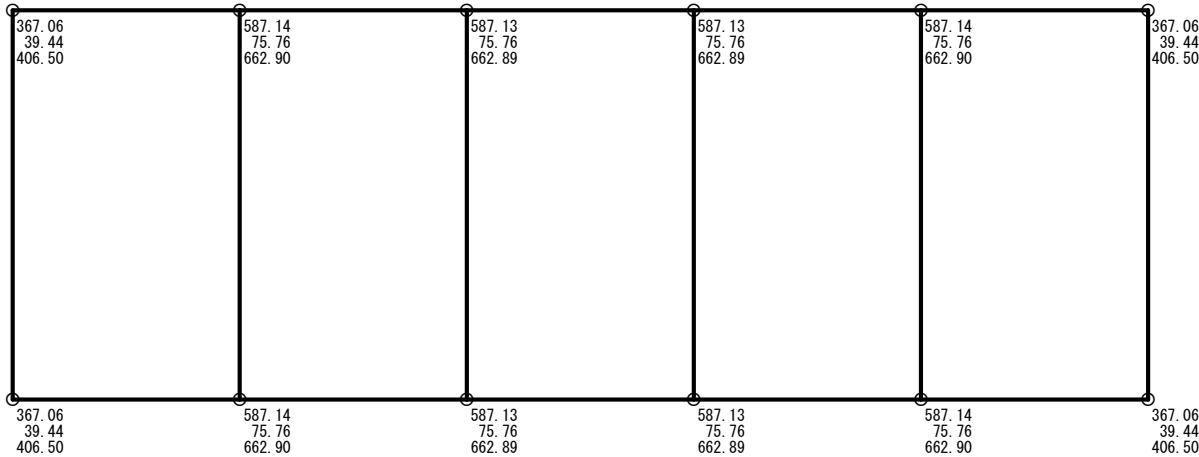


X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3

Y2

Y1

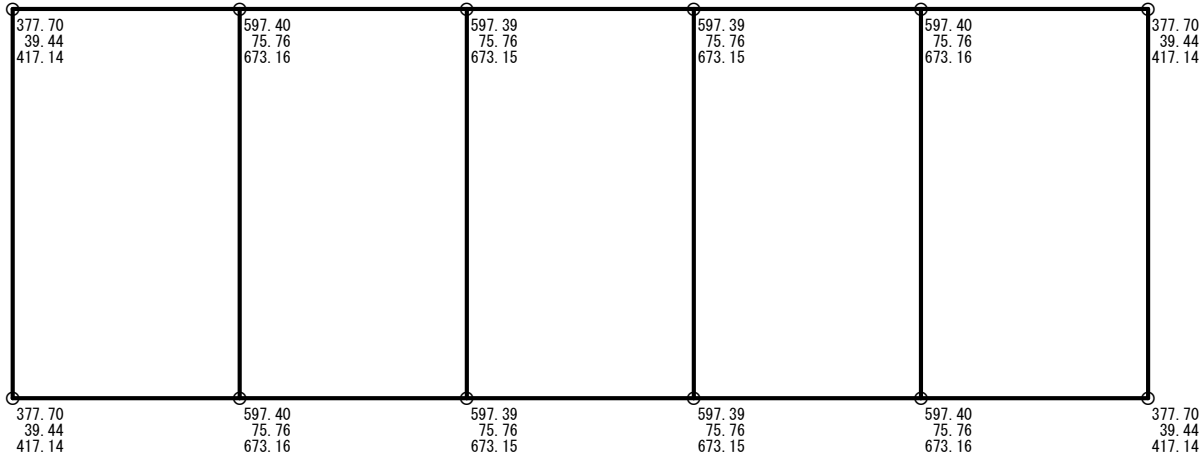


X1 X2 X3 X4 X5 X6
2F 層 合計 : 7053.79 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

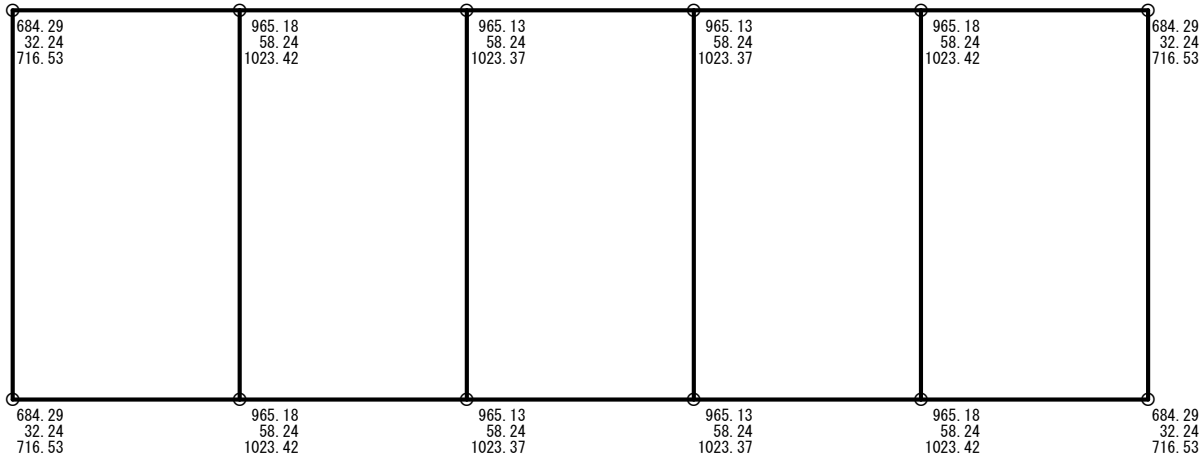

X1 X2 X3 X4 X5 X6
1F 層 合計 : 11053.27 (kN) (S=1/233)


A-1. 2. 3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）
(kN)

Y4

Y3

Y2

Y1

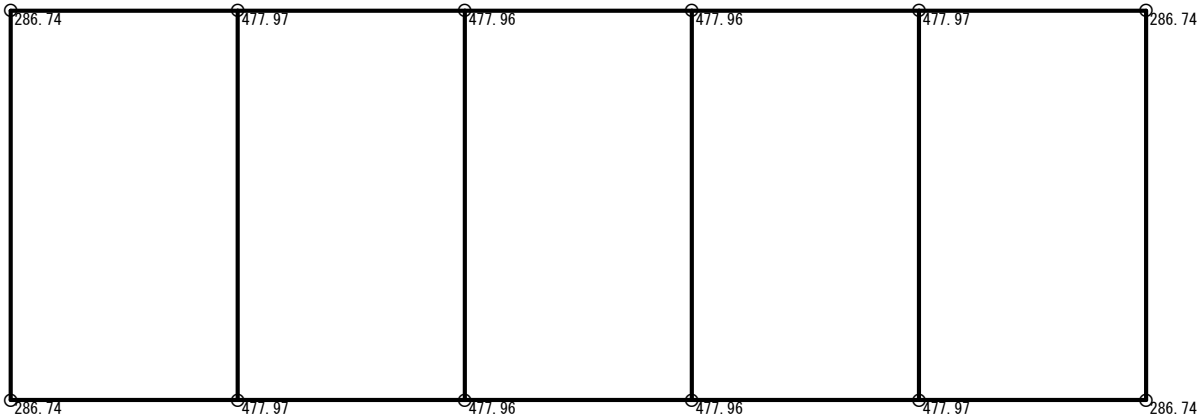


X1 X2 X3 X4 X5 X6
RF 層 合計 : 4970.68 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2


Y1

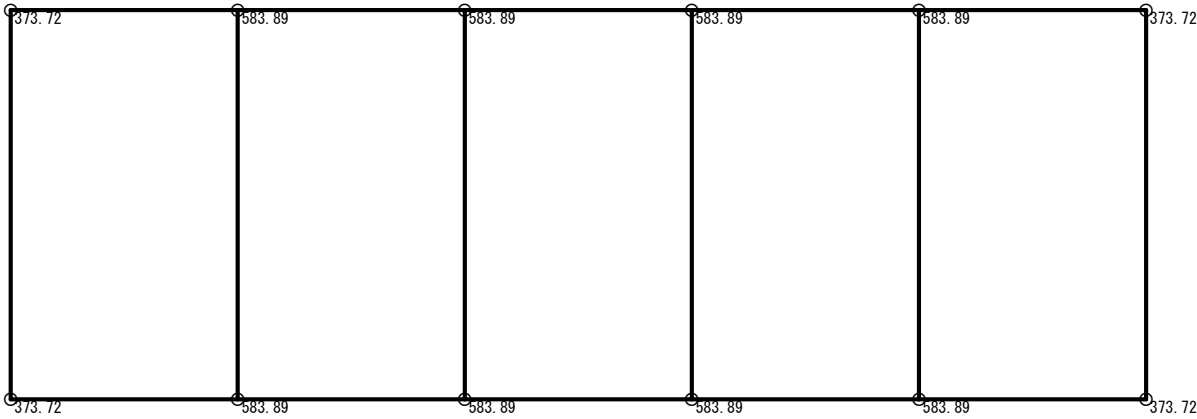

X1 X2 X3 X4 X5 X6
15F 層 合計 : 6165.98 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

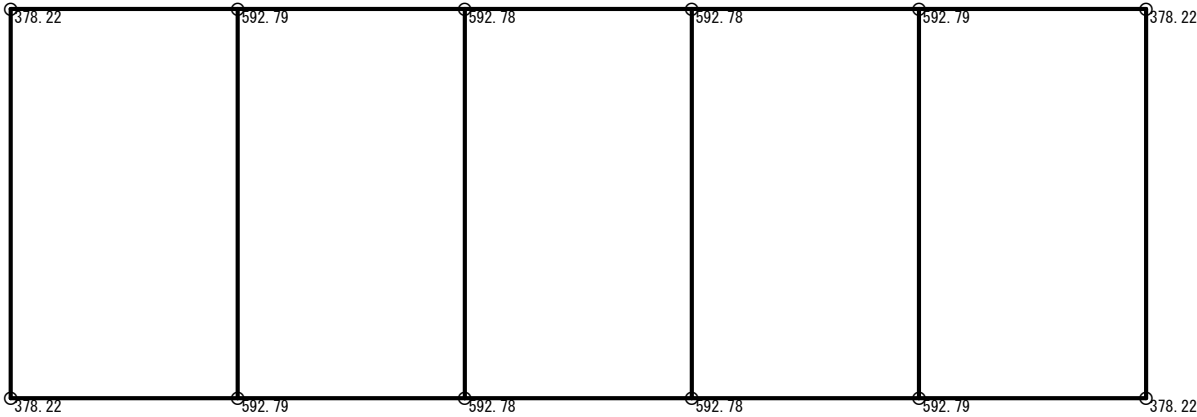


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4


Y3

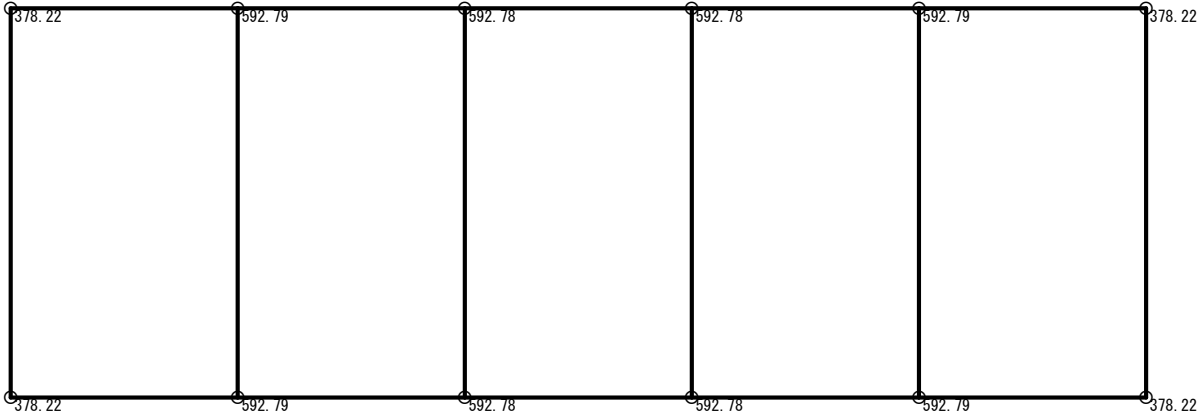


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

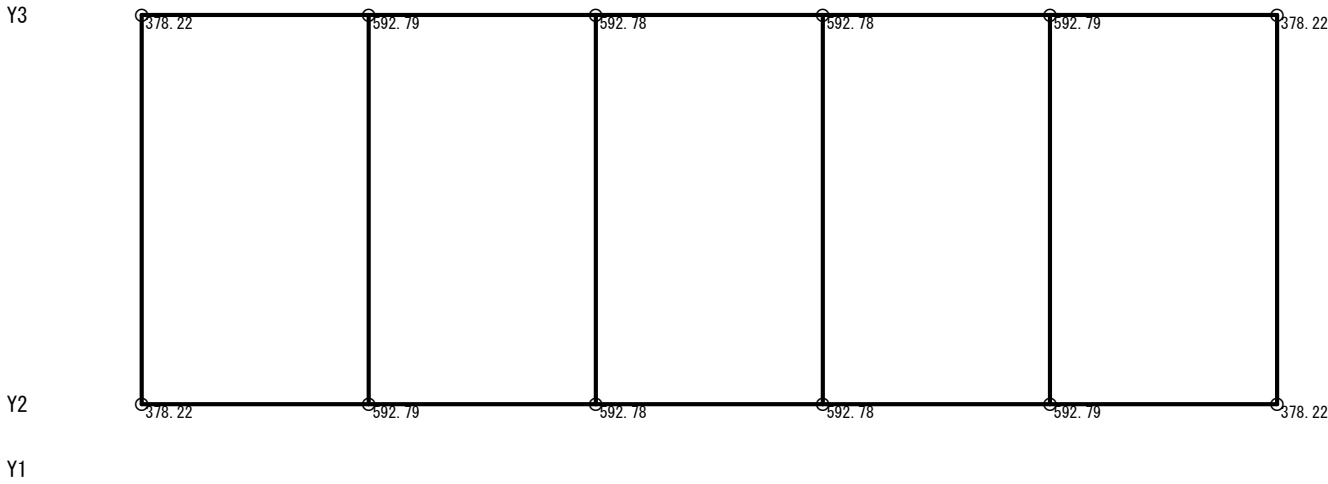


Y4

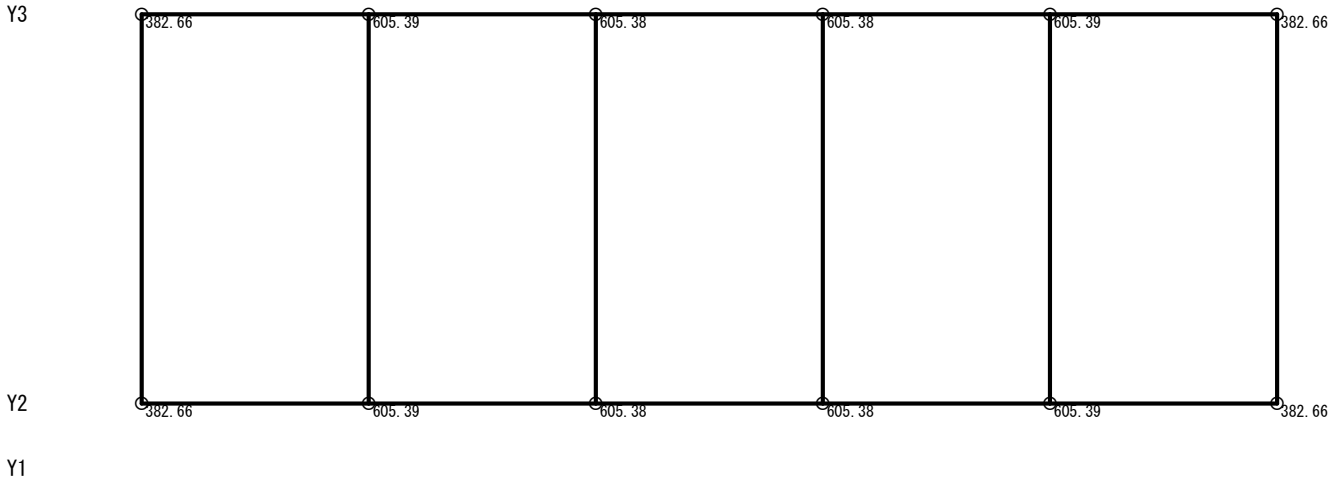


Y4

Y3

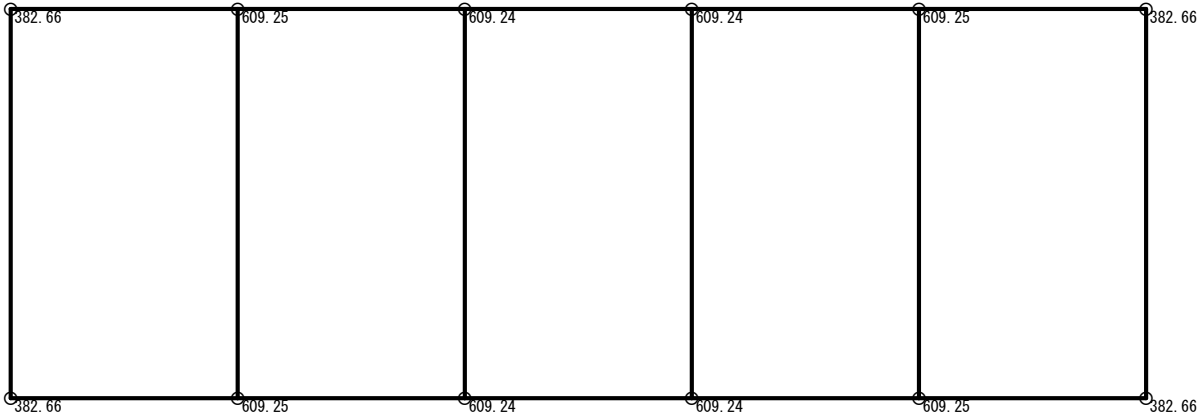

Y4

Y3

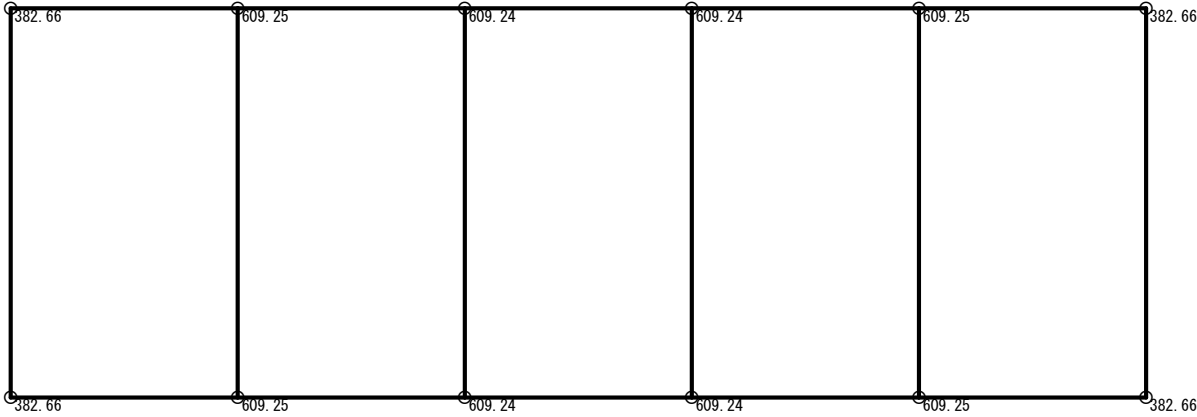

Y1

X1

X2

X3


X4

X5

X6

Y4

Y3

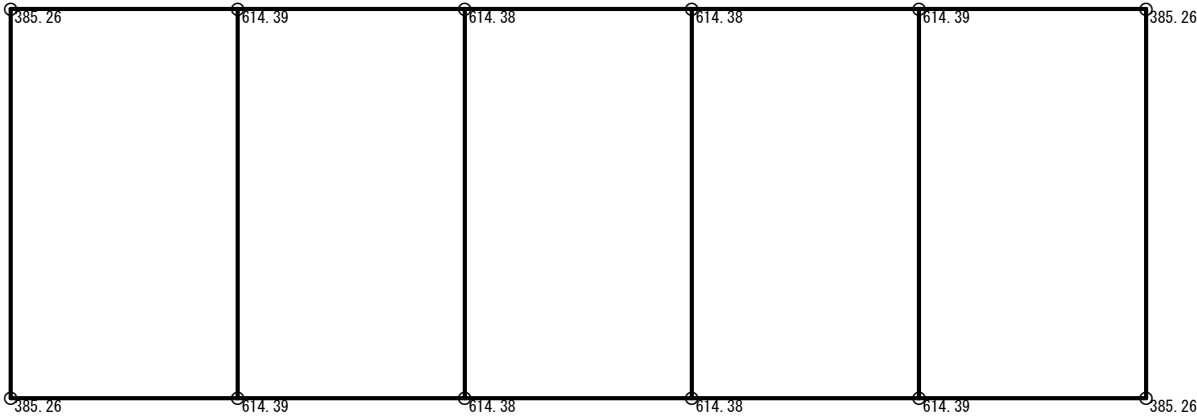


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

8F 層 合計 : 6456.11 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

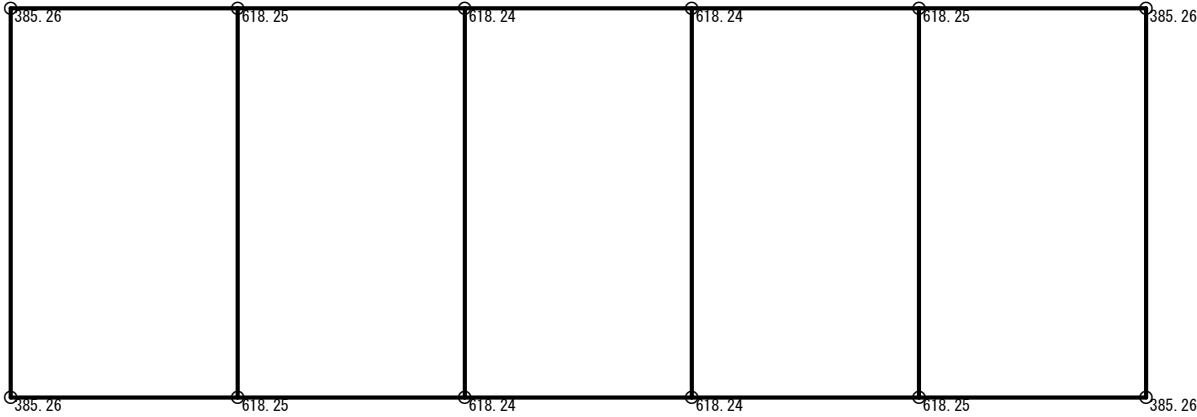


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6

7F 層 合計 : 6486.98 (kN) (S=1/233)

Y4


Y3

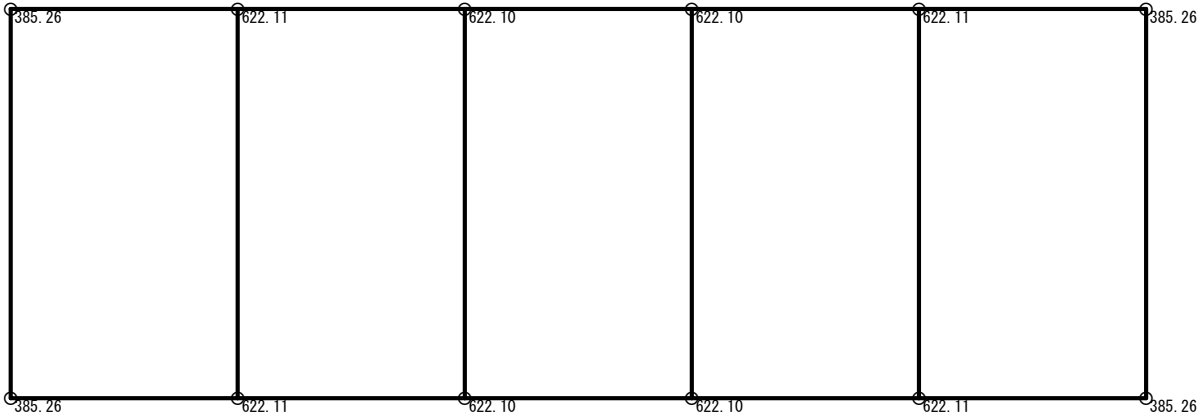

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4


Y3

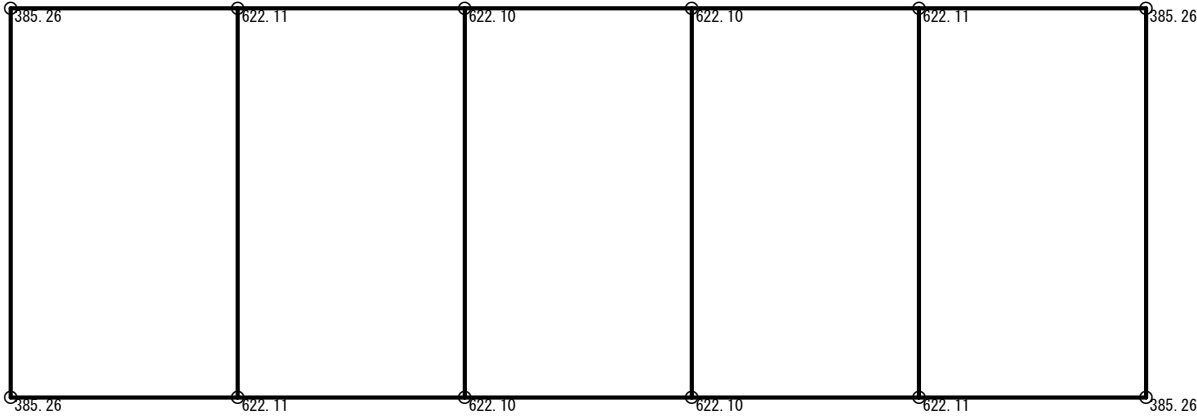

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4


Y3

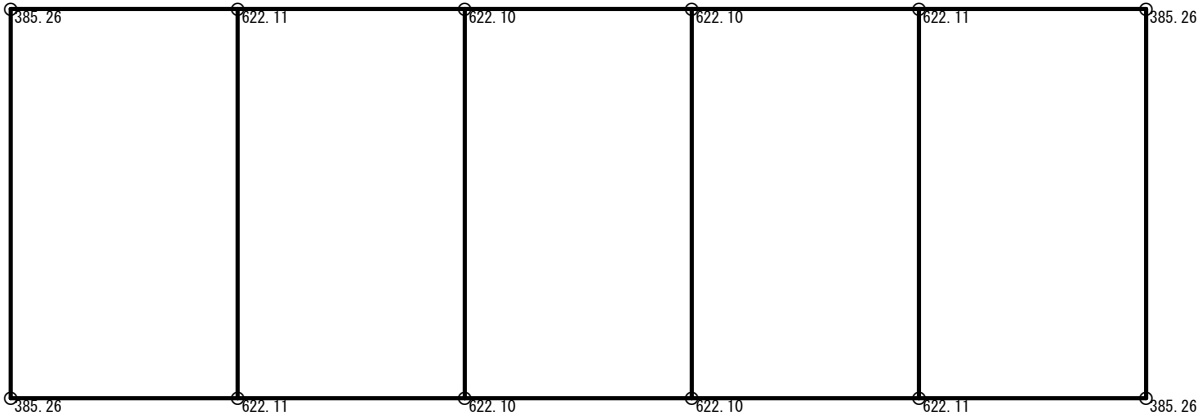

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4


Y3

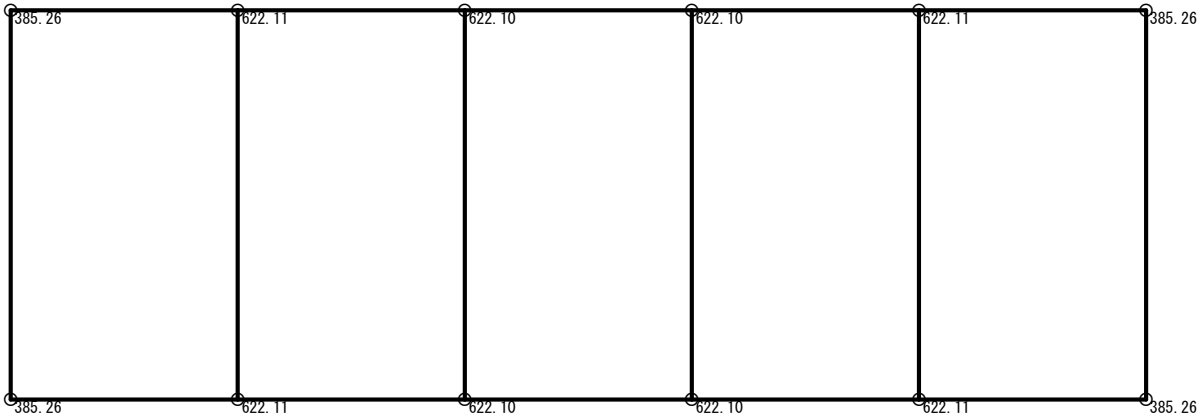

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3

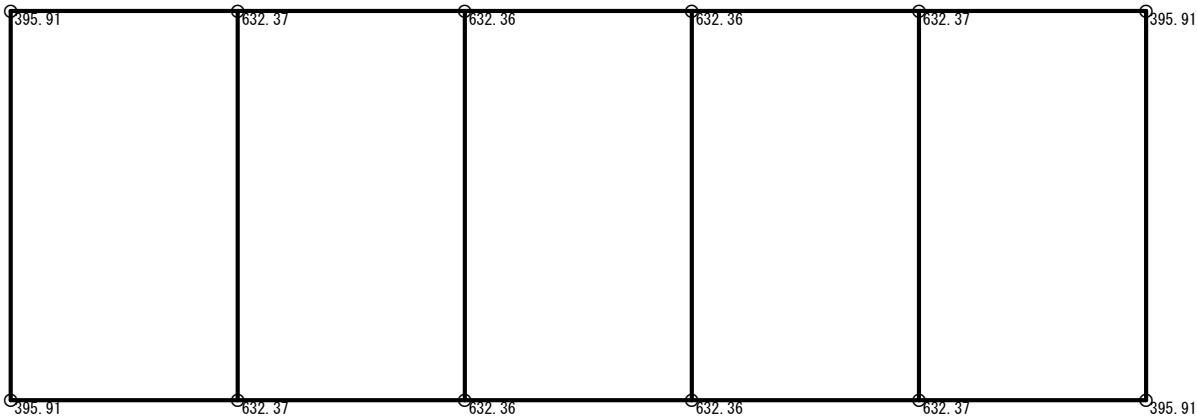


Y1

X1X2X3X4X5X6
2F 層 合計 : 6642. 51 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

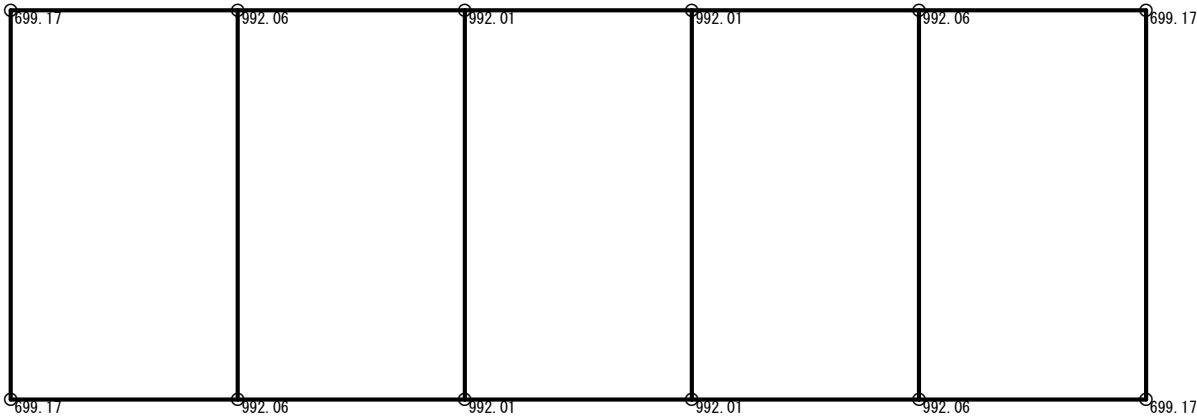

Y1

X1X2X3X4X5X6
1F 層 合計 : 10732. 95 (kN) (S=1/233)

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1 地震力

Wi : i 階重量、[sum] : フレームごとの重量 (kN)
A : 床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積) (m2)
ΣWi : i 階より上部の重量 (kN)
αi : ΣWi / ΣW1
Ai : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
Ci : i 階の地震層せん断力係数 = U・Z・Rt・Ai・Co
Q : (地上階) ΣWi・Ci (kN)
(塔屋、地下、基礎) Qi+1 + K・Wi
Pi : 水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向) (kN)
Qi : i 階の地震層せん断力 (kN)
() : i 階から控除された地震層せん断力 (kN)
T : 1 次固有周期 (秒)
Ht = 1 次固有周期の計算のための建物高さ (m)
Hs = 1 次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ (m)
Rt : 振動特性係数
K : 塔屋 (入力値による)・U
地下 K = 0.1(1-H/40)Z・U
基礎 K = α (0.1(1-H/40)Z・U) (但し α = 1.0 とする)
H = 地盤面から当該層 F L までの深さ (基礎の場合は、最下層) (m)
(但し 2.0m を超える場合は 2.0m とする)
Z : 地域係数 (入力値による)
U : 用途係数 (入力値による)
雑壁 : 地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

< X 方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000
a) 1 次固有周期 (T) の算出
建築物の高さ (h) : 42.580 (m)
鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00
T = h(0.02+0.01α) = 42.58 × (0.02+0.01 × 0.00) = 0.852 (秒)
b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出
Tc : 0.60 (第 2 種地盤)
Rt の下限値 = 0.724
Rt (固有周期からの計算値) = 0.965 (T = 0.852)、Rt (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	Y2	2485.3	4970.7	0.052	3.067	0.592		2941.4	0.0	2941.4
	Y3	2485.3								
	sum	4970.7								
	Wi/A	11.83								
14F	Y2	3083.0	11136.7	0.118	2.341	0.452		5031.1	0.0	5031.1
	Y3	3083.0								
	sum	6166.0								
	Wi/A	14.68								
13F	Y2	3127.6	17391.8	0.184	2.030	0.392		6813.8	0.0	6813.8
	Y3	3127.6								
	sum	6255.1								
	Wi/A	14.89								
12F	Y2	3127.6	23646.9	0.250	1.839	0.355		8393.5	0.0	8393.5
	Y3	3127.6								
	sum	6255.1								
	Wi/A	14.89								
11F	Y2	3127.6	29902.0	0.316	1.702	0.328		9818.5	0.0	9818.5
	Y3	3127.6								
	sum	6255.1								
	Wi/A	14.89								
10F	Y2	3186.8	36275.7	0.383	1.591	0.307		11136.0	0.0	11136.0
	Y3	3186.8								
	sum	6373.7								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
10F	Wi/A	15.18	36275.7	0.383	1.591	0.307		11136.0	0.0	11136.0
9F	Y2	3202.3	42680.4	0.450	1.498	0.289		12337.4	0.0	12337.4
	Y3	3202.3								
	sum	6404.6								
	Wi/A	15.25								
8F	Y2	3202.3	49085.0	0.518	1.417	0.274		13425.5	0.0	13425.5
	Y3	3202.3								
	sum	6404.6								
	Wi/A	15.25								
7F	Y2	3228.1	55541.1	0.586	1.345	0.260		14413.9	0.0	14413.9
	Y3	3228.1								
	sum	6456.1								
	Wi/A	15.37								
6F	Y2	3243.5	62028.1	0.655	1.278	0.247		15302.3	0.0	15302.3
	Y3	3243.5								
	sum	6487.0								
	Wi/A	15.45								
5F	Y2	3258.9	68545.9	0.724	1.217	0.235		16092.6	0.0	16092.6
	Y3	3258.9								
	sum	6517.9								
	Wi/A	15.52								
4F	Y2	3258.9	75063.8	0.792	1.159	0.224		16783.1	0.0	16783.1
	Y3	3258.9								
	sum	6517.9								
	Wi/A	15.52								
3F	Y2	3258.9	81581.7	0.861	1.104	0.213		17375.9	0.0	17375.9
	Y3	3258.9								
	sum	6517.9								
	Wi/A	15.52								
2F	Y2	3258.9	88099.6	0.930	1.051	0.203		17872.8	0.0	17872.8
	Y3	3258.9								
	sum	6517.9								
	Wi/A	15.52								
1F	Y2	3321.3	94742.1	1.000	1.000	0.193		18282.0	0.0	18282.0
	Y3	3321.3								
	sum	6642.5								
	Wi/A	15.82								
基礎	Y2	5366.5	105475.1		K=0.1007 (H=-0.28)		1080.808	19362.9	0.0	19362.9
	Y3	5366.5								
	sum	10732.9								
	Wi/A	25.55								

< X方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 42.580 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) $\alpha : 0.00$
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 42.58 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.852$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限値 = 0.724
 Rt(固有周期からの計算値) = 0.965 (T = 0.852)、Rt(採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	Y2	2485.3	4970.7	0.052	3.067	0.592		2941.4	0.0	2941.4
	Y3	2485.3								
	sum	4970.7								
	Wi/A	11.83								
14F	Y2	3083.0	11136.7	0.118	2.341	0.452		5031.1	0.0	5031.1
	Y3	3083.0								
	sum	6166.0								
	Wi/A	14.68								
13F	Y2	3127.6	17391.8	0.184	2.030	0.392		6813.8	0.0	6813.8

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
13F	Y3	3127.6	17391.8	0.184	2.030	0.392		6813.8	0.0	6813.8
	sum	6255.1								
	Wi/A	14.89								
12F	Y2	3127.6	23646.9	0.250	1.839	0.355		8393.5	0.0	8393.5
	Y3	3127.6								
	sum	6255.1								
	Wi/A	14.89								
11F	Y2	3127.6	29902.0	0.316	1.702	0.328		9818.5	0.0	9818.5
	Y3	3127.6								
	sum	6255.1								
	Wi/A	14.89								
10F	Y2	3186.8	36275.7	0.383	1.591	0.307		11136.0	0.0	11136.0
	Y3	3186.8								
	sum	6373.7								
	Wi/A	15.18								
9F	Y2	3202.3	42680.4	0.450	1.498	0.289		12337.4	0.0	12337.4
	Y3	3202.3								
	sum	6404.6								
	Wi/A	15.25								
8F	Y2	3202.3	49085.0	0.518	1.417	0.274		13425.5	0.0	13425.5
	Y3	3202.3								
	sum	6404.6								
	Wi/A	15.25								
7F	Y2	3228.1	55541.1	0.586	1.345	0.260		14413.9	0.0	14413.9
	Y3	3228.1								
	sum	6456.1								
	Wi/A	15.37								
6F	Y2	3243.5	62028.1	0.655	1.278	0.247		15302.3	0.0	15302.3
	Y3	3243.5								
	sum	6487.0								
	Wi/A	15.45								
5F	Y2	3258.9	68545.9	0.724	1.217	0.235		16092.6	0.0	16092.6
	Y3	3258.9								
	sum	6517.9								
	Wi/A	15.52								
4F	Y2	3258.9	75063.8	0.792	1.159	0.224		16783.1	0.0	16783.1
	Y3	3258.9								
	sum	6517.9								
	Wi/A	15.52								
3F	Y2	3258.9	81581.7	0.861	1.104	0.213		17375.9	0.0	17375.9
	Y3	3258.9								
	sum	6517.9								
	Wi/A	15.52								
2F	Y2	3258.9	88099.6	0.930	1.051	0.203		17872.8	0.0	17872.8
	Y3	3258.9								
	sum	6517.9								
	Wi/A	15.52								
1F	Y2	3321.3	94742.1	1.000	1.000	0.193		18282.0	0.0	18282.0
	Y3	3321.3								
	sum	6642.5								
	Wi/A	15.82								
基礎	Y2	5366.5	105475.1		K=0.1007 (H=0.28)		1080.808	19362.9	0.0	19362.9
	Y3	5366.5								
	sum	10732.9								
	Wi/A	25.55								

< Y方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ(h) : 42.580 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00

$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 42.58 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.852$ (秒)

b) R t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第 2 種地盤)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出 R_t の下限値 = 0.724 R_t (固有周期からの計算値) = 0.965 ($T = 0.852$) 、 R_t (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W_i	ΣW_i	α_i	A_i, K	C_i	$K \cdot W_i$	Q	P_i	Q_i
15F	X1	573.5	4970.7	0.052	3.067	0.592		2941.4	0.0	2941.4
	X2	955.9								
	X3	955.9								
	X4	955.9								
	X5	955.9								
	X6	573.5								
	sum	4970.7								
	W_i/A	11.83								
14F	X1	747.4	11136.7	0.118	2.341	0.452		5031.1	0.0	5031.1
	X2	1167.8								
	X3	1167.8								
	X4	1167.8								
	X5	1167.8								
	X6	747.4								
	sum	6166.0								
	W_i/A	14.68								
13F	X1	756.4	17391.8	0.184	2.030	0.392		6813.8	0.0	6813.8
	X2	1185.6								
	X3	1185.6								
	X4	1185.6								
	X5	1185.6								
	X6	756.4								
	sum	6255.1								
	W_i/A	14.89								
12F	X1	756.4	23646.9	0.250	1.839	0.355		8393.5	0.0	8393.5
	X2	1185.6								
	X3	1185.6								
	X4	1185.6								
	X5	1185.6								
	X6	756.4								
	sum	6255.1								
	W_i/A	14.89								
11F	X1	756.4	29902.0	0.316	1.702	0.328		9818.5	0.0	9818.5
	X2	1185.6								
	X3	1185.6								
	X4	1185.6								
	X5	1185.6								
	X6	756.4								
	sum	6255.1								
	W_i/A	14.89								
10F	X1	765.3	36275.7	0.383	1.591	0.307		11136.0	0.0	11136.0
	X2	1210.8								
	X3	1210.8								
	X4	1210.8								
	X5	1210.8								
	X6	765.3								
	sum	6373.7								
	W_i/A	15.18								
9F	X1	765.3	42680.4	0.450	1.498	0.289		12337.4	0.0	12337.4
	X2	1218.5								
	X3	1218.5								
	X4	1218.5								
	X5	1218.5								
	X6	765.3								
	sum	6404.6								
	W_i/A	15.25								
8F	X1	765.3	49085.0	0.518	1.417	0.274		13425.5	0.0	13425.5
	X2	1218.5								
	X3	1218.5								
	X4	1218.5								
	X5	1218.5								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
8F	X6	765.3	49085.0	0.518	1.417	0.274		13425.5	0.0	13425.5
	sum	6404.6								
	Wi/A	15.25								
7F	X1	770.5	55541.1	0.586	1.345	0.260		14413.9	0.0	14413.9
	X2	1228.8								
	X3	1228.8								
	X4	1228.8								
	X5	1228.8								
	X6	770.5								
	sum	6456.1								
	Wi/A	15.37								
6F	X1	770.5	62028.1	0.655	1.278	0.247		15302.3	0.0	15302.3
	X2	1236.5								
	X3	1236.5								
	X4	1236.5								
	X5	1236.5								
	X6	770.5								
	sum	6487.0								
	Wi/A	15.45								
5F	X1	770.5	68545.9	0.724	1.217	0.235		16092.6	0.0	16092.6
	X2	1244.2								
	X3	1244.2								
	X4	1244.2								
	X5	1244.2								
	X6	770.5								
	sum	6517.9								
	Wi/A	15.52								
4F	X1	770.5	75063.8	0.792	1.159	0.224		16783.1	0.0	16783.1
	X2	1244.2								
	X3	1244.2								
	X4	1244.2								
	X5	1244.2								
	X6	770.5								
	sum	6517.9								
	Wi/A	15.52								
3F	X1	770.5	81581.7	0.861	1.104	0.213		17375.9	0.0	17375.9
	X2	1244.2								
	X3	1244.2								
	X4	1244.2								
	X5	1244.2								
	X6	770.5								
	sum	6517.9								
	Wi/A	15.52								
2F	X1	770.5	88099.6	0.930	1.051	0.203		17872.8	0.0	17872.8
	X2	1244.2								
	X3	1244.2								
	X4	1244.2								
	X5	1244.2								
	X6	770.5								
	sum	6517.9								
	Wi/A	15.52								
1F	X1	791.8	94742.1	1.000	1.000	0.193		18282.0	0.0	18282.0
	X2	1264.7								
	X3	1264.7								
	X4	1264.7								
	X5	1264.7								
	X6	791.8								
	sum	6642.5								
	Wi/A	15.82								
基礎	X1	1398.3	105475.1		K=0.1007 (H=-0.28)		1080.808	19362.9	0.0	19362.9
	X2	1984.1								
	X3	1984.0								
	X4	1984.0								
	X5	1984.1								
	X6	1398.3								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
基礎	sum	10732.9	105475.1		K=0.1007 (H=0.28)		1080.808	19362.9	0.0	19362.9
	Wi/A	25.55								

< Y方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 42.580 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00

T = h(0.02+0.01α) = 42.58 × (0.02+0.01×0.00) = 0.852 (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.724

Rt (固有周期からの計算値) = 0.965 (T = 0.852)、Rt (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	X1	573.5	4970.7	0.052	3.067	0.592		2941.4	0.0	2941.4
	X2	955.9								
	X3	955.9								
	X4	955.9								
	X5	955.9								
	X6	573.5								
	sum	4970.7								
	Wi/A	11.83								
14F	X1	747.4	11136.7	0.118	2.341	0.452		5031.1	0.0	5031.1
	X2	1167.8								
	X3	1167.8								
	X4	1167.8								
	X5	1167.8								
	X6	747.4								
	sum	6166.0								
	Wi/A	14.68								
13F	X1	756.4	17391.8	0.184	2.030	0.392		6813.8	0.0	6813.8
	X2	1185.6								
	X3	1185.6								
	X4	1185.6								
	X5	1185.6								
	X6	756.4								
	sum	6255.1								
	Wi/A	14.89								
12F	X1	756.4	23646.9	0.250	1.839	0.355		8393.5	0.0	8393.5
	X2	1185.6								
	X3	1185.6								
	X4	1185.6								
	X5	1185.6								
	X6	756.4								
	sum	6255.1								
	Wi/A	14.89								
11F	X1	756.4	29902.0	0.316	1.702	0.328		9818.5	0.0	9818.5
	X2	1185.6								
	X3	1185.6								
	X4	1185.6								
	X5	1185.6								
	X6	756.4								
	sum	6255.1								
	Wi/A	14.89								
10F	X1	765.3	36275.7	0.383	1.591	0.307		11136.0	0.0	11136.0
	X2	1210.8								
	X3	1210.8								
	X4	1210.8								
	X5	1210.8								
	X6	765.3								
	sum	6373.7								
	Wi/A	15.18								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
9F	X1	765.3	42680.4	0.450	1.498	0.289		12337.4	0.0	12337.4
	X2	1218.5								
	X3	1218.5								
	X4	1218.5								
	X5	1218.5								
	X6	765.3								
	sum	6404.6								
	Wi/A	15.25								
8F	X1	765.3	49085.0	0.518	1.417	0.274		13425.5	0.0	13425.5
	X2	1218.5								
	X3	1218.5								
	X4	1218.5								
	X5	1218.5								
	X6	765.3								
	sum	6404.6								
	Wi/A	15.25								
7F	X1	770.5	55541.1	0.586	1.345	0.260		14413.9	0.0	14413.9
	X2	1228.8								
	X3	1228.8								
	X4	1228.8								
	X5	1228.8								
	X6	770.5								
	sum	6456.1								
	Wi/A	15.37								
6F	X1	770.5	62028.1	0.655	1.278	0.247		15302.3	0.0	15302.3
	X2	1236.5								
	X3	1236.5								
	X4	1236.5								
	X5	1236.5								
	X6	770.5								
	sum	6487.0								
	Wi/A	15.45								
5F	X1	770.5	68545.9	0.724	1.217	0.235		16092.6	0.0	16092.6
	X2	1244.2								
	X3	1244.2								
	X4	1244.2								
	X5	1244.2								
	X6	770.5								
	sum	6517.9								
	Wi/A	15.52								
4F	X1	770.5	75063.8	0.792	1.159	0.224		16783.1	0.0	16783.1
	X2	1244.2								
	X3	1244.2								
	X4	1244.2								
	X5	1244.2								
	X6	770.5								
	sum	6517.9								
	Wi/A	15.52								
3F	X1	770.5	81581.7	0.861	1.104	0.213		17375.9	0.0	17375.9
	X2	1244.2								
	X3	1244.2								
	X4	1244.2								
	X5	1244.2								
	X6	770.5								
	sum	6517.9								
	Wi/A	15.52								
2F	X1	770.5	88099.6	0.930	1.051	0.203		17872.8	0.0	17872.8
	X2	1244.2								
	X3	1244.2								
	X4	1244.2								
	X5	1244.2								
	X6	770.5								
	sum	6517.9								
	Wi/A	15.52								
1F	X1	791.8	94742.1	1.000	1.000	0.193		18282.0	0.0	18282.0

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W _i	ΣW _i	α _i	A _i 、K	C _i	K・W _i	Q	P _i	Q _i
1F	X2	1264. 7	94742. 1	1. 000	1. 000	0. 193		18282. 0	0. 0	18282. 0
	X3	1264. 7								
	X4	1264. 7								
	X5	1264. 7								
	X6	791. 8								
	sum	6642. 5								
	W _i /A	15. 82								
基礎	X1	1398. 3	105475. 1		K=0. 1007 (H=-0. 28)		1080. 808	19362. 9	0. 0	19362. 9
	X2	1984. 1								
	X3	1984. 0								
	X4	1984. 0								
	X5	1984. 1								
	X6	1398. 3								
	sum	10732. 9								
	W _i /A	25. 55								

A-1. 4 剛度増大率

A-1. 4. 1 壁によるはり・柱の剛度増大率

(*印は直接入力)

G-M

G-Q

C-M

C-Q

C-N

G-M : はりの曲げ剛度増大率

G-Q : はりのせん断剛度増大率

C-M : 柱の曲げ剛度増大率

C-Q : 柱のせん断剛度増大率

C-N : 柱の軸方向剛度増大率

RF	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
15F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	X1	X2	X3	X4	X5	X6
	Y2 フレーム (S=1/233)					

RF	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
15F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	X1	X2	X3	X4	X5	X6
	Y3 フレーム (S=1/233)					

RF		32.45 2.15	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
15F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
14F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
13F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
12F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
11F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
10F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
9F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
8F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
7F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
6F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
5F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
4F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
3F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
2F		75.23 3.45	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
1F		2.09 1.16	

Y1 Y2 X1 フレーム (S=1/233) Y3 Y4

RF		32.45 2.15	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
15F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
14F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
13F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
12F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
11F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
10F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
9F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
8F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
7F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
6F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
5F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
4F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
3F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
2F		75.23 3.45	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
1F		2.09 1.16	

Y1 Y2 X2 フレーム (S=1/233) Y3 Y4

RF		32.45 2.15	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
15F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
14F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
13F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
12F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
11F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
10F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
9F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
8F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
7F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
6F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
5F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
4F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
3F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
2F		75.23 3.45	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
1F		2.09 1.16	

Y1 Y2 X3 フレーム (S=1/233) Y3 Y4

RF		32.45 2.15	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
15F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
14F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
13F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
12F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
11F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
10F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
9F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
8F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
7F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
6F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
5F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
4F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
3F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
2F		75.23 3.45	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
1F		2.09 1.16	

Y1 Y2 X4 フレーム (S=1/233) Y3 Y4

RF		32.45 2.15	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
15F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
14F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
13F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
12F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
11F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
10F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
9F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
8F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
7F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
6F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
5F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
4F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
3F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
2F		75.23 3.45	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
1F		2.09 1.16	


Y1 Y2 X5 フレーム (S=1/233) Y3 Y4

RF		32.45 2.15	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
15F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
14F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
13F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
12F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
11F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
10F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
9F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
8F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
7F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
6F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
5F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
4F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
3F		63.89 3.29	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
2F		75.23 3.45	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.00
1F		2.09 1.16	

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/233)

A-1. 4. 2 スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。（*印は直接入力）




G-M : はりの曲げ剛度増大率
G-Q : はりのせん断剛度増大率

Y4

Y3

Y2

Y1

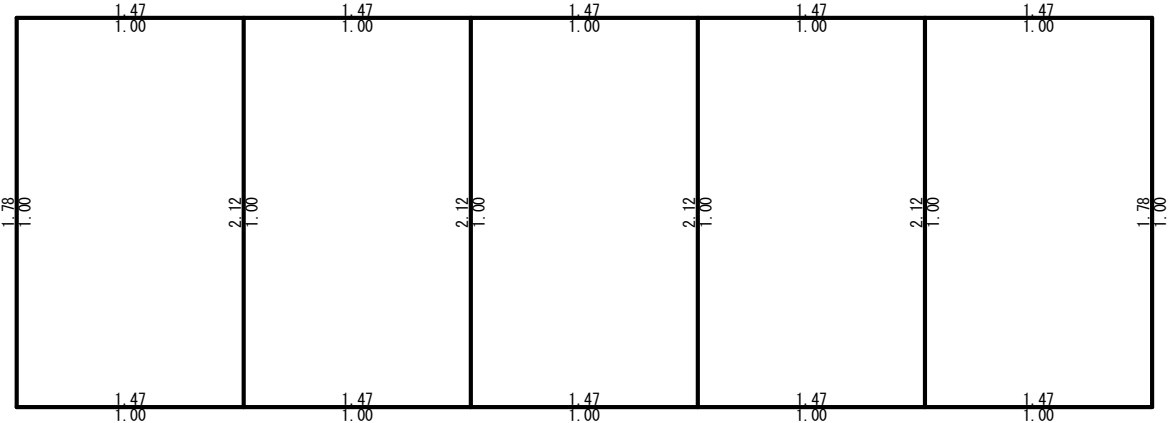

X1

X2

X3

X4

X5

X6


RF 層 (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

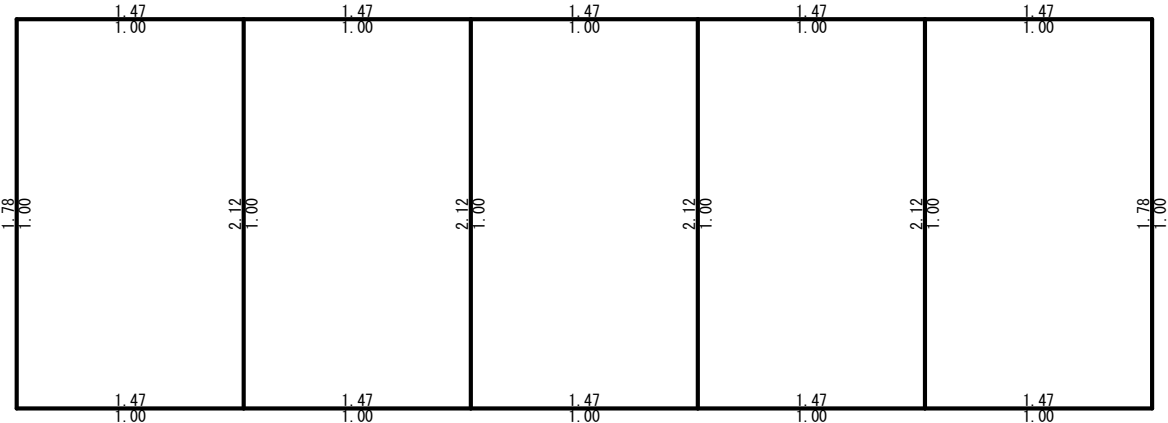

X1

X2

X3

X4


X5

X6

15F 層 (S=1/233)

Y4

Y3

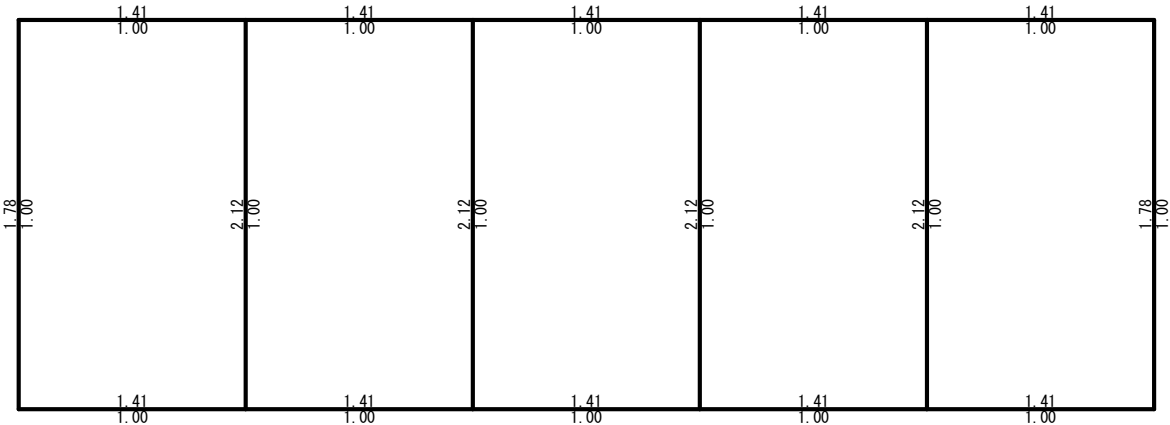

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

14F 層 (S=1/233)

Y4

Y3

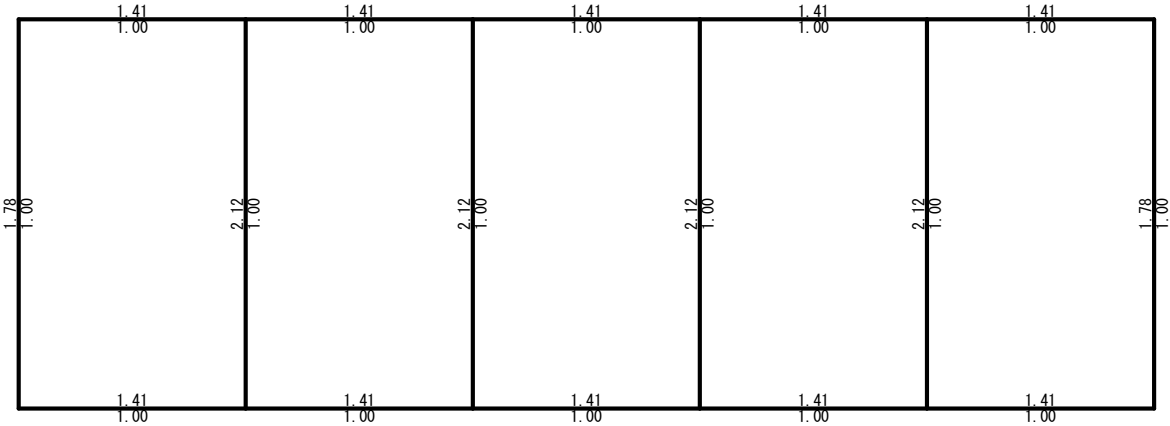

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

13F 層 (S=1/233)

Y4

Y3

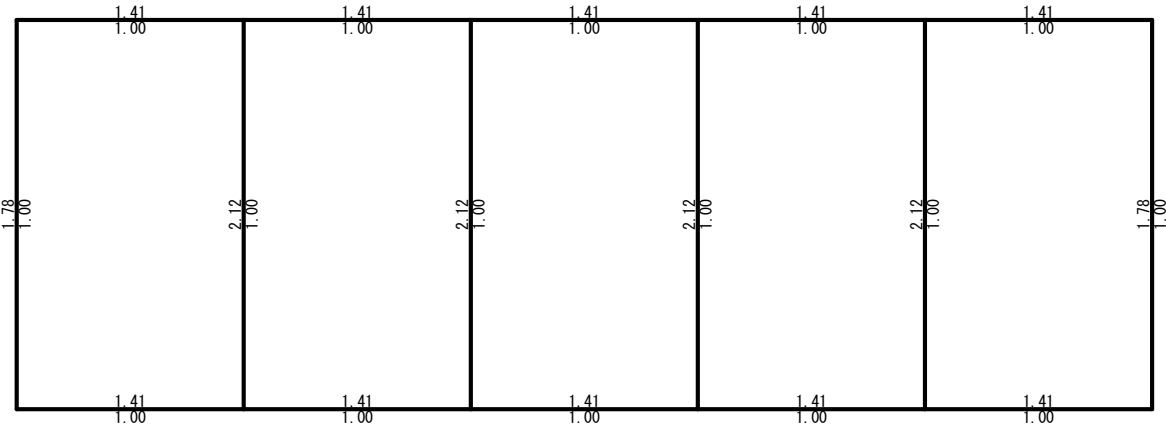


Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 層 (S=1/233)

Y4

Y3

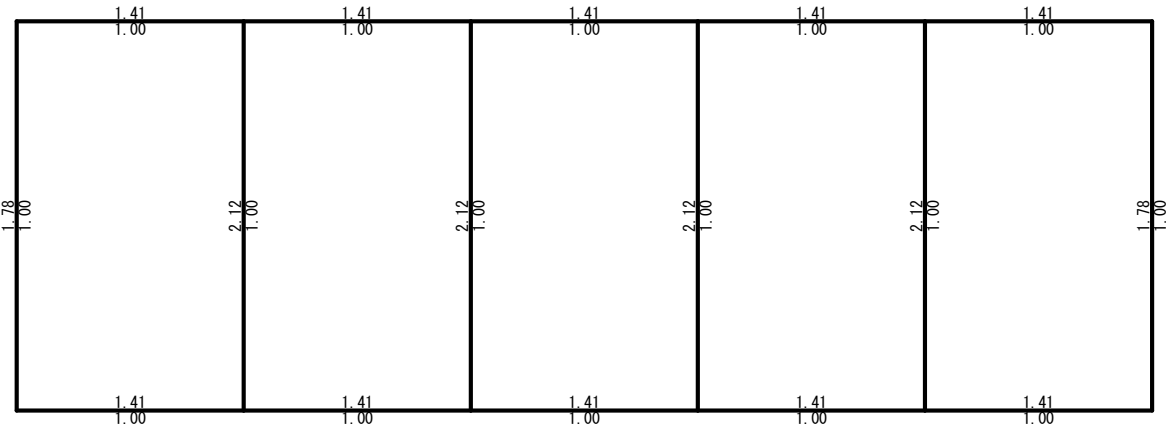


Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 層 (S=1/233)

Y4

Y3

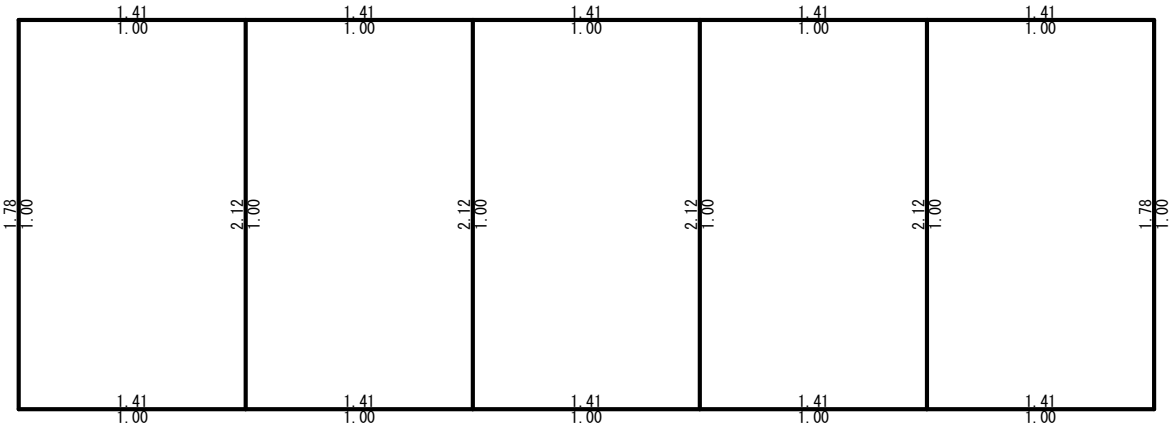

Y2

Y1

X1

X2

X3


X4

X5

X6

Y4

Y3

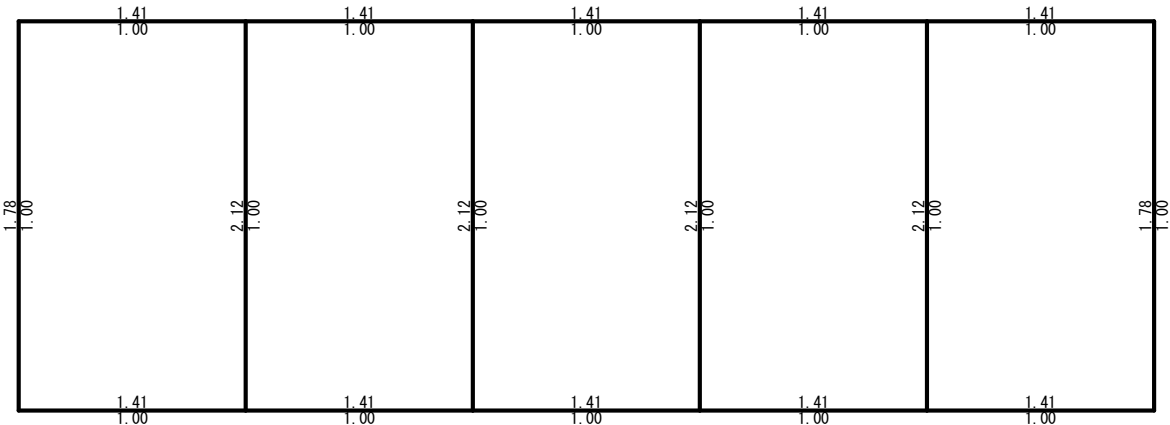

Y2

Y1

X1

X2

X3


X4

X5

X6

Y4

Y3

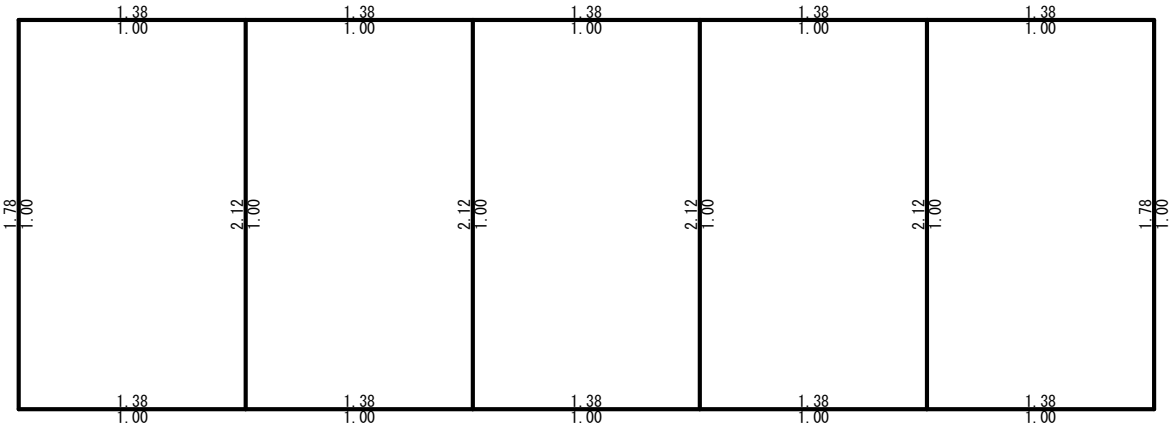

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

8F 層 (S=1/233)

Y4

Y3

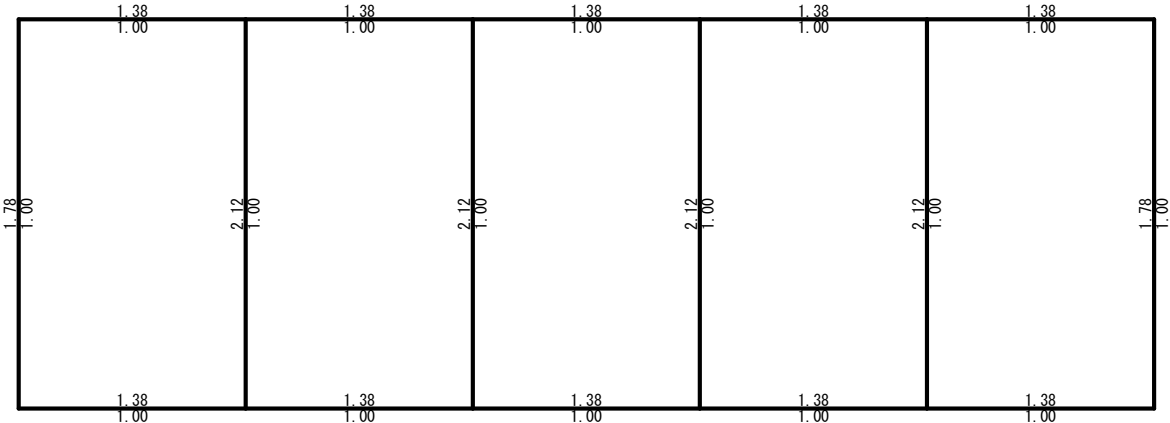

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

7F 層 (S=1/233)

Y4

Y3

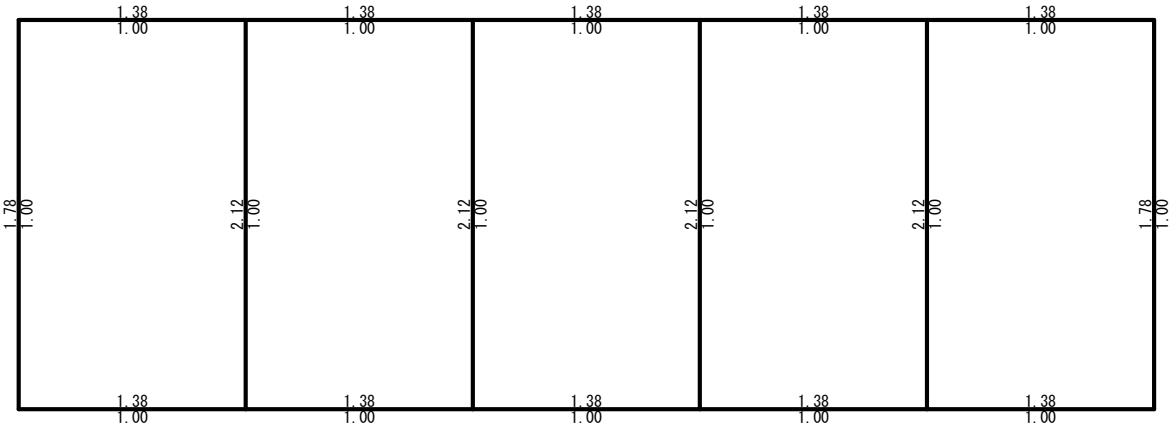

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

6F 層 (S=1/233)

Y4

Y3

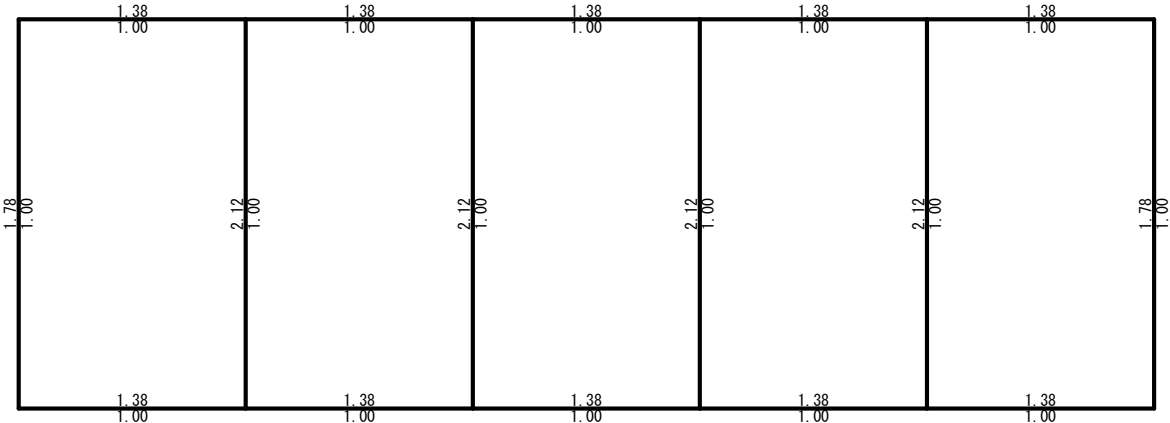

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

5F 層 (S=1/233)

Y4

Y3

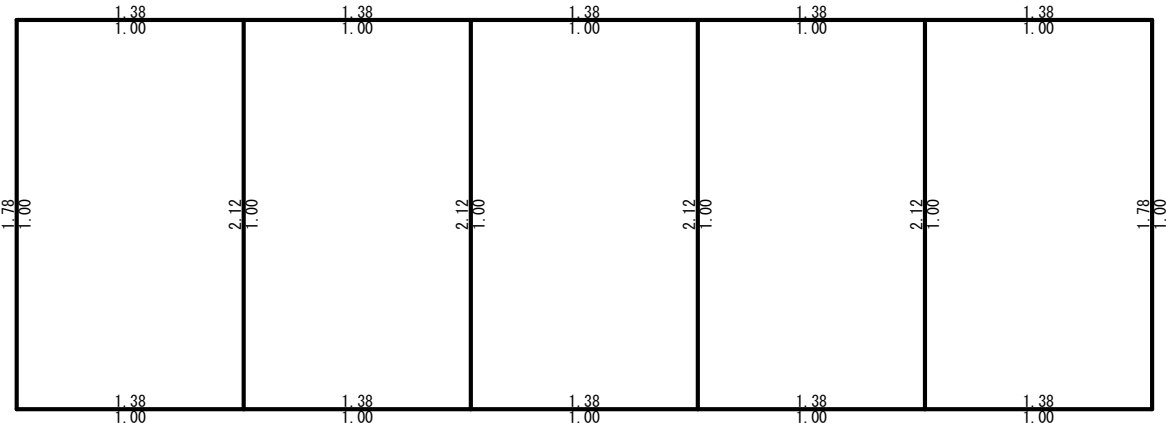

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

4F 層 (S=1/233)

Y4

Y3

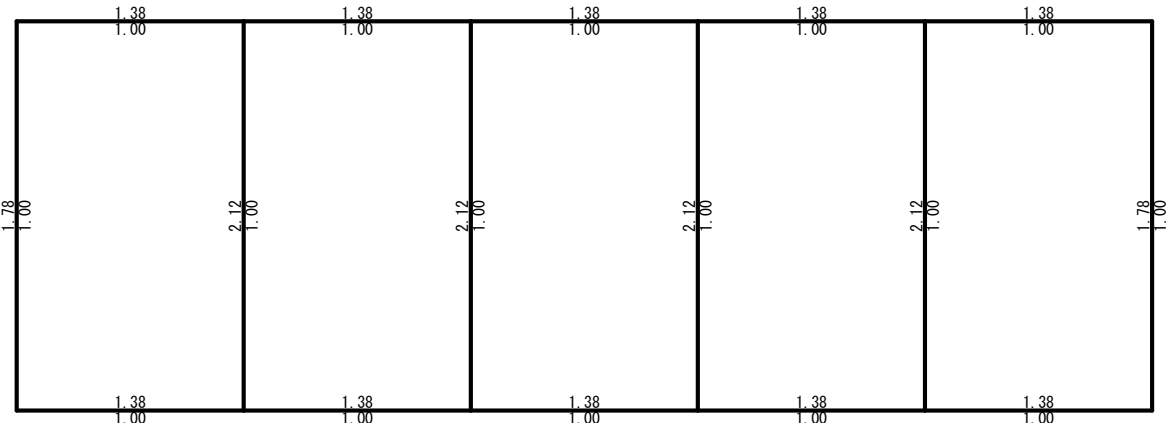

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

3F 層 (S=1/233)

Y4

Y3

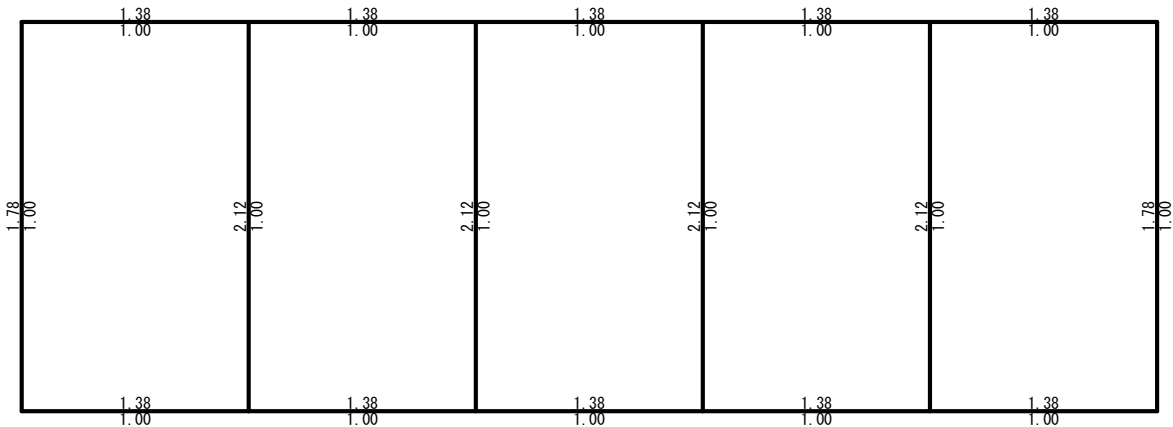


Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
2F 層 (S=1/233)

Y4

Y3

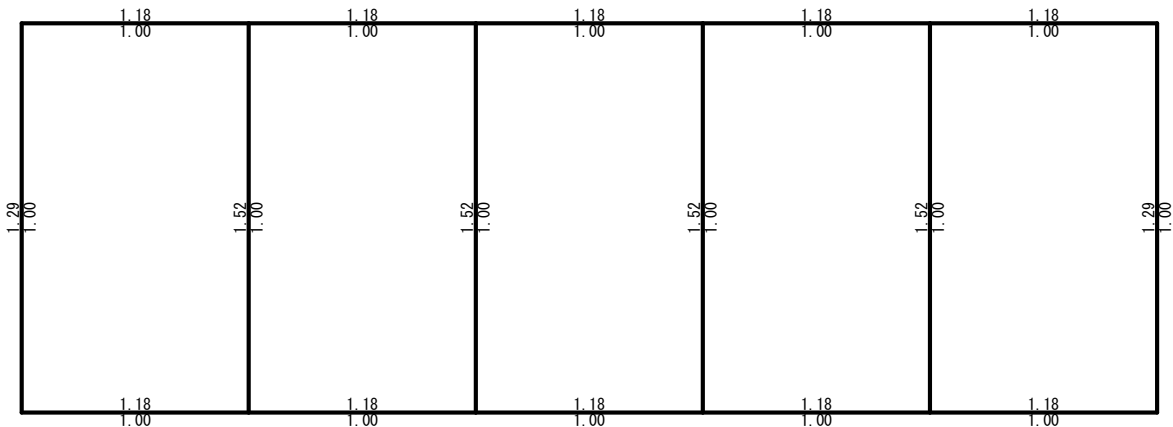

Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
1F 層 (S=1/233)

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ
15F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	35219.9	0.0	0.0
Y3						5362.0	5362.0

15F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y2						5362.0	5362.0
Y1						0.0	0.0

14F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	52238.7	0.0	0.0
Y3						6900.2	6900.2
Y2						6900.2	6900.2
Y1						0.0	0.0

13F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	65979.9	0.0	0.0
Y3						7557.4	7557.4
Y2						7557.4	7557.4
Y1						0.0	0.0

12F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	78156.4	0.0	0.0
Y3						8045.9	8045.9
Y2						8045.9	8045.9
Y1						0.0	0.0

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	88565.5	0.0	0.0
Y3						8856.4	8856.4
Y2						8856.4	8856.4
Y1						0.0	0.0

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	102853.3	0.0	0.0
Y3						10328.1	10328.1
Y2						10328.1	10328.1
Y1						0.0	0.0

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	114935.4	0.0	0.0

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y3						10887.9	10887.9
Y2						10887.9	10887.9
Y1						0.0	0.0

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	127838.8	0.0	0.0
Y3						11450.1	11450.1
Y2						11450.1	11450.1
Y1						0.0	0.0

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	144346.7	0.0	0.0
Y3						12051.0	12051.0
Y2						12051.0	12051.0
Y1						0.0	0.0

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	161245.0	0.0	0.0
Y3						12417.6	12417.6
Y2						12417.6	12417.6
Y1						0.0	0.0

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	182092.2	0.0	0.0
Y3						12595.9	12595.9
Y2						12595.9	12595.9
Y1						0.0	0.0

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	209108.1	0.0	0.0
Y3						12840.6	12840.6
Y2						12840.6	12840.6
Y1						0.0	0.0

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	246839.2	0.0	0.0
Y3						13397.3	13397.3
Y2						13397.3	13397.3
Y1						0.0	0.0

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	305175.7	0.0	0.0
Y3						15101.6	15101.6
Y2						15101.6	15101.6
Y1						0.0	0.0

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	800.0	800.0	800.0	0.0	320045.0	0.0	0.0
Y3						21921.9	21921.9
Y2						21921.9	21921.9
Y1						0.0	0.0

15F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	35219.9	3868.9	3868.9
X2						3137.2	3137.2
X3						3039.8	3039.8
X4						3039.8	3039.8
X5						3137.2	3137.2
X6						3868.9	3868.9

14F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	52238.7	5450.7	5450.7
X2						5676.7	5676.7
X3						5582.7	5582.7
X4						5582.7	5582.7
X5						5676.7	5676.7
X6						5450.7	5450.7

13F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	65979.9	6780.8	6780.8
X2						7766.8	7766.8
X3						7674.3	7674.3
X4						7674.3	7674.3
X5						7766.8	7766.8

13F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X6						6780.8	6780.8

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	78156.4	7966.6	7966.6
X2						9628.8	9628.8
X3						9536.3	9536.3
X4						9536.3	9536.3
X5						9628.8	9628.8
X6						7966.6	7966.6

11F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	88565.5	8948.4	8948.4
X2						11184.7	11184.7
X3						11092.5	11092.5
X4						11092.5	11092.5
X5						11184.7	11184.7
X6						8948.4	8948.4

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	102853.3	10297.2	10297.2
X2						13212.8	13212.8
X3						13113.2	13113.2
X4						13113.2	13113.2
X5						13212.8	13212.8
X6						10297.2	10297.2

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	114935.4	11476.3	11476.3
X2						15032.0	15032.0
X3						14931.6	14931.6
X4						14931.6	14931.6
X5						15032.0	15032.0
X6						11476.3	11476.3

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	127838.8	12720.5	12720.5
X2						17023.0	17023.0
X3						16922.5	16922.5
X4						16922.5	16922.5

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X5						17023.0	17023.0
X6						12720.5	12720.5

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	144346.7	14355.7	14355.7
X2						19497.1	19497.1
X3						19389.8	19389.8
X4						19389.8	19389.8
X5						19497.1	19497.1
X6						14355.7	14355.7

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	161245.0	16017.3	16017.3
X2						22132.2	22132.2
X3						22026.9	22026.9
X4						22026.9	22026.9
X5						22132.2	22132.2
X6						16017.3	16017.3

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	182092.2	18128.9	18128.9
X2						25309.7	25309.7
X3						25207.3	25207.3
X4						25207.3	25207.3
X5						25309.7	25309.7
X6						18128.9	18128.9

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	209108.1	20831.2	20831.2
X2						29508.4	29508.4
X3						29410.9	29410.9
X4						29410.9	29410.9
X5						29508.4	29508.4
X6						20831.2	20831.2

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	246839.2	24545.0	24545.0
X2						35459.9	35459.9
X3						35370.8	35370.8

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X4						35370.8	35370.8
X5						35459.9	35459.9
X6						24545.0	24545.0


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	305175.7	30161.4	30161.4
X2						44727.5	44727.5
X3						44652.8	44652.8
X4						44652.8	44652.8
X5						44727.5	44727.5
X6						30161.4	30161.4

1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	320045.0	31086.0	31086.0
X2						46476.2	46476.2
X3						46448.0	46448.0
X4						46448.0	46448.0
X5						46476.2	46476.2
X6						31086.0	31086.0

A-2.2 部材応力図

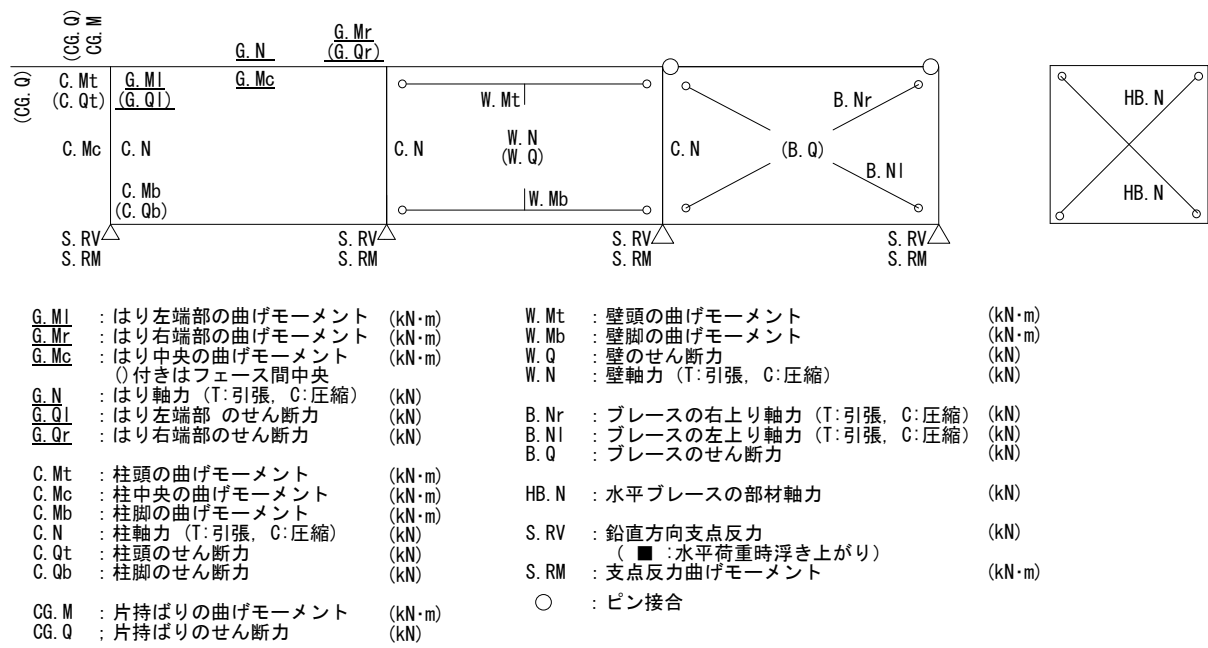

鉛直荷重 (立体解析)

RF			117.2 (85.2)		112.6 (83.2)		112.8 (83.3)		113.2 (83.4)		103.8 (81.4)	
			103.8 (65.0)	66.6 (42.0)	113.2 (78.2)	64.2 (40.1)	112.8 (78.2)	64.3 (40.1)	112.6 (78.2)	64.2 (40.1)	103.8 (78.2)	296.7C (19.0)
15F	2800	70.9 (51.7)	149.1 (119.9)	84.7 (54.7)	153.9 (120.9)	83.4 (51.7)	153.9 (120.9)	83.4 (51.7)	153.9 (120.9)	83.4 (51.7)	149.1 (119.9)	685.0C (51.7)
14F	2800	79.3 (55.3)	153.3 (124.8)	88.2 (55.3)	160.2 (127.7)	86.4 (55.3)	160.1 (127.7)	86.5 (55.3)	160.0 (127.7)	86.4 (55.3)	153.3 (124.8)	1077.3C (55.3)
13F	2800	77.8 (54.7)	153.4 (124.8)	88.2 (54.7)	160.2 (127.7)	86.4 (54.7)	160.1 (127.7)	86.5 (54.7)	160.0 (127.7)	86.4 (54.7)	153.3 (124.8)	1469.7C (54.7)
12F	2800	78.0 (53.9)	153.3 (124.8)	88.2 (53.9)	160.2 (127.7)	86.4 (53.9)	160.1 (127.7)	86.5 (53.9)	160.0 (127.7)	86.4 (53.9)	153.3 (124.8)	1862.1C (53.9)
11F	2850	81.4 (56.7)	156.9 (129.6)	92.1 (56.7)	166.5 (133.5)	89.5 (56.7)	166.3 (133.5)	89.6 (56.7)	166.2 (133.5)	89.5 (56.7)	156.9 (129.6)	2258.3C (56.7)
10F	2800	79.7 (56.0)	157.1 (129.6)	92.0 (56.0)	166.5 (133.5)	89.5 (56.0)	166.3 (133.5)	89.6 (56.0)	166.2 (133.5)	89.5 (56.0)	157.1 (129.6)	2654.5C (56.0)
9F	2800	79.7 (55.7)	156.9 (129.6)	92.0 (55.7)	166.5 (133.5)	89.5 (55.7)	166.3 (133.5)	89.6 (55.7)	166.2 (133.5)	89.5 (55.7)	156.9 (129.6)	3050.7C (55.7)
8F	2800	82.9 (57.7)	158.2 (132.3)	94.1 (57.7)	170.1 (136.8)	91.3 (57.7)	169.9 (136.8)	91.4 (57.7)	169.7 (136.8)	91.3 (57.7)	158.2 (132.3)	3449.3C (57.7)
7F	2800	80.8 (56.8)	158.4 (132.3)	93.9 (56.8)	170.1 (136.8)	91.3 (56.8)	169.7 (136.8)	91.3 (56.8)	169.7 (136.8)	91.3 (56.8)	158.4 (132.3)	3847.8C (56.8)
6F	2800	81.1 (56.9)	159.2 (132.3)	94.0 (56.9)	170.1 (136.8)	91.3 (56.9)	169.7 (136.8)	91.3 (56.9)	169.7 (136.8)	91.3 (56.9)	159.2 (132.3)	4246.4C (56.9)
5F	2800	80.9 (56.8)	158.9 (132.3)	94.0 (56.8)	170.1 (136.8)	91.3 (56.8)	169.7 (136.8)	91.3 (56.8)	169.7 (136.8)	91.3 (56.8)	158.9 (132.3)	4644.9C (56.8)
4F	2800	80.9 (56.9)	158.9 (132.3)	94.0 (56.9)	170.1 (136.8)	91.3 (56.9)	169.7 (136.8)	91.3 (56.9)	169.7 (136.8)	91.3 (56.9)	158.9 (132.3)	5043.3C (56.9)
3F	2800	80.4 (56.0)	158.7 (132.2)	94.0 (56.0)	170.2 (136.7)	91.3 (56.0)	169.9 (136.7)	91.4 (56.0)	169.7 (136.7)	91.3 (56.0)	158.7 (132.2)	5441.7C (56.0)
2F	2800	82.5 (49.5)	158.8 (132.1)	93.8 (49.5)	169.9 (134.6)	91.4 (49.5)	169.8 (134.6)	91.4 (49.5)	169.8 (134.6)	91.4 (49.5)	158.8 (132.1)	5850.5C (49.5)
1F	3975	114.3 (49.5)	158.8 (132.1)	93.8 (49.5)	169.9 (134.6)	91.4 (49.5)	169.8 (134.6)	91.4 (49.5)	169.8 (134.6)	91.4 (49.5)	158.8 (132.1)	6624.5C (49.5)

7000	7000	7000	7000	7000
35000				
X1	X2	X3	X4	X5
Y2 フレーム (S=1/265)				
X6				



鉛直荷重 (立体解析)

		117.2 (85.2)		112.6 (83.2)		112.8 (83.3)		113.2 (83.4)		103.8 (81.4)		
RF	2800	103.8 (65.0)	103.8 (81.4) 66.6 (50.0)	4.0 (2.0)	113.2 (83.4) 64.2 (50.0)	0.2 (0.1)	112.8 (83.3) 64.3 (50.0)	0.2 (0.1)	112.6 (83.2) 64.2 (50.0)	4.0 (2.0)	117.2 (85.2) 66.6 (50.0)	103.8 (65.0)
15F	2800	70.9 (51.7)	149.1 (119.9) 84.7 (68.5)	0.7 (0.7)	153.9 (120.9) 83.4 (68.5)	0.0 (0.0)	153.9 (120.9) 83.4 (68.5)	0.0 (0.0)	153.9 (120.9) 83.4 (68.5)	0.7 (0.7)	156.2 (121.9) 84.7 (68.5)	70.9 (51.7)
14F	2800	79.3 (55.3)	153.3 (124.8) 88.2 (71.6)	1.7 (1.2)	160.2 (126.2) 86.4 (71.6)	0.0 (0.0)	160.2 (126.2) 86.5 (71.6)	0.0 (0.0)	160.0 (126.2) 86.4 (71.6)	1.7 (1.2)	163.3 (127.7) 88.2 (71.6)	79.3 (55.3)
13F	2800	77.8 (54.7)	153.4 (124.8) 88.2 (71.6)	1.5 (1.1)	160.2 (126.2) 86.4 (71.6)	0.0 (0.0)	160.1 (126.2) 86.5 (71.6)	0.0 (0.0)	160.0 (126.2) 86.4 (71.6)	1.5 (1.1)	163.3 (127.7) 88.2 (71.6)	77.8 (54.7)
12F	2800	78.0 (53.9)	153.3 (124.8) 88.2 (71.6)	1.7 (1.2)	160.2 (126.2) 86.4 (71.6)	0.0 (0.0)	160.2 (126.2) 86.5 (71.6)	0.0 (0.0)	160.0 (126.2) 86.4 (71.6)	1.7 (1.2)	163.3 (127.7) 88.2 (71.6)	78.0 (53.9)
11F	2800	81.4 (56.7)	156.9 (129.6) 92.1 (71.6)	2.3 (1.6)	166.5 (131.6) 89.5 (71.6)	0.1 (0.0)	166.3 (131.5) 89.6 (71.6)	0.1 (0.0)	166.2 (131.5) 89.5 (71.6)	2.3 (1.6)	170.7 (133.5) 92.1 (71.6)	81.4 (56.7)
10F	2800	79.7 (56.0)	157.1 (129.6) 92.0 (71.6)	2.1 (1.5)	166.5 (131.6) 89.5 (71.6)	0.0 (0.0)	166.3 (131.5) 89.6 (71.6)	0.0 (0.0)	166.2 (131.5) 89.5 (71.6)	2.1 (1.5)	170.7 (133.5) 92.0 (71.6)	79.7 (56.0)
9F	2800	79.7 (55.7)	156.9 (129.6) 92.0 (71.6)	2.3 (1.7)	166.5 (131.6) 89.5 (71.6)	0.1 (0.0)	166.3 (131.5) 89.6 (71.6)	0.1 (0.0)	166.2 (131.5) 89.5 (71.6)	2.3 (1.7)	170.7 (133.5) 92.0 (71.6)	79.7 (55.7)
8F	2800	82.9 (57.7)	159.2 (132.3) 94.1 (78.4)	2.6 (1.8)	170.1 (134.7) 91.3 (78.4)	0.1 (0.0)	169.9 (134.6) 91.4 (78.4)	0.1 (0.0)	169.7 (134.5) 91.3 (78.4)	2.6 (1.8)	175.1 (136.9) 94.1 (78.4)	82.9 (57.7)
7F	2800	80.8 (56.8)	159.4 (132.4) 93.9 (78.4)	2.6 (1.8)	170.1 (134.7) 91.3 (78.4)	0.1 (0.0)	169.9 (134.6) 91.3 (78.4)	0.1 (0.0)	169.7 (134.6) 91.3 (78.4)	2.6 (1.8)	175.1 (136.8) 93.9 (78.4)	80.8 (56.8)
6F	2800	81.1 (56.9)	159.2 (132.3) 94.0 (78.4)	2.6 (1.9)	170.1 (134.7) 91.3 (78.4)	0.1 (0.0)	169.9 (134.6) 91.3 (78.4)	0.1 (0.0)	169.7 (134.5) 91.3 (78.4)	2.6 (1.9)	175.3 (136.9) 94.0 (78.4)	81.1 (56.9)
5F	2800	80.9 (56.8)	159.1 (132.3) 94.0 (78.4)	2.7 (1.9)	170.1 (134.7) 91.3 (78.4)	0.1 (0.0)	169.9 (134.6) 91.3 (78.4)	0.1 (0.0)	169.7 (134.5) 91.3 (78.4)	2.7 (1.9)	175.4 (136.9) 94.0 (78.4)	80.9 (56.8)
4F	2800	80.9 (56.9)	158.9 (132.2) 94.0 (78.4)	2.9 (2.1)	170.1 (134.7) 91.3 (78.4)	0.1 (0.1)	169.9 (134.6) 91.3 (78.4)	0.1 (0.1)	169.7 (134.5) 91.3 (78.4)	2.9 (2.1)	175.6 (137.0) 94.0 (78.4)	80.9 (56.9)
3F	2800	80.4 (56.0)	158.7 (132.2) 94.0 (78.4)	2.5 (1.1)	170.2 (134.7) 91.3 (78.4)	0.0 (0.1)	169.9 (134.6) 91.4 (78.4)	0.0 (0.1)	169.7 (134.5) 91.3 (78.4)	2.5 (1.1)	175.7 (137.1) 94.0 (78.4)	80.4 (56.0)
2F	2800	82.5 (49.5)	158.8 (132.1) 93.8 (49.5)	5.5 (4.9)	169.9 (134.6) 91.4 (49.5)	0.5 (0.6)	169.9 (134.6) 91.3 (49.5)	0.5 (0.6)	169.8 (134.6) 91.4 (49.5)	5.5 (4.9)	176.1 (137.1) 93.8 (49.5)	82.5 (49.5)
1F	3975	15.9 (49.5)	5850.5C (114.3) 6624.5 (187.9)	4.3 (240.0)	9548.8C (14.1) 10701.2 (217.4)	0.7 (210.5)	9518.1C (129.8) 10637.3 (213.9)	0.7 (213.9)	9518.1C (129.8) 10637.3 (210.5)	4.3 (217.4)	5850.5C (114.3) 6624.5 (240.0)	15.9 (49.5)

7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/265)



鉛直荷重 (立体解析)

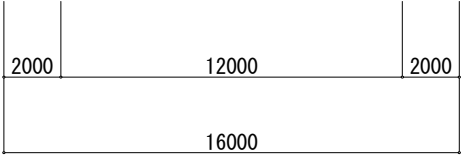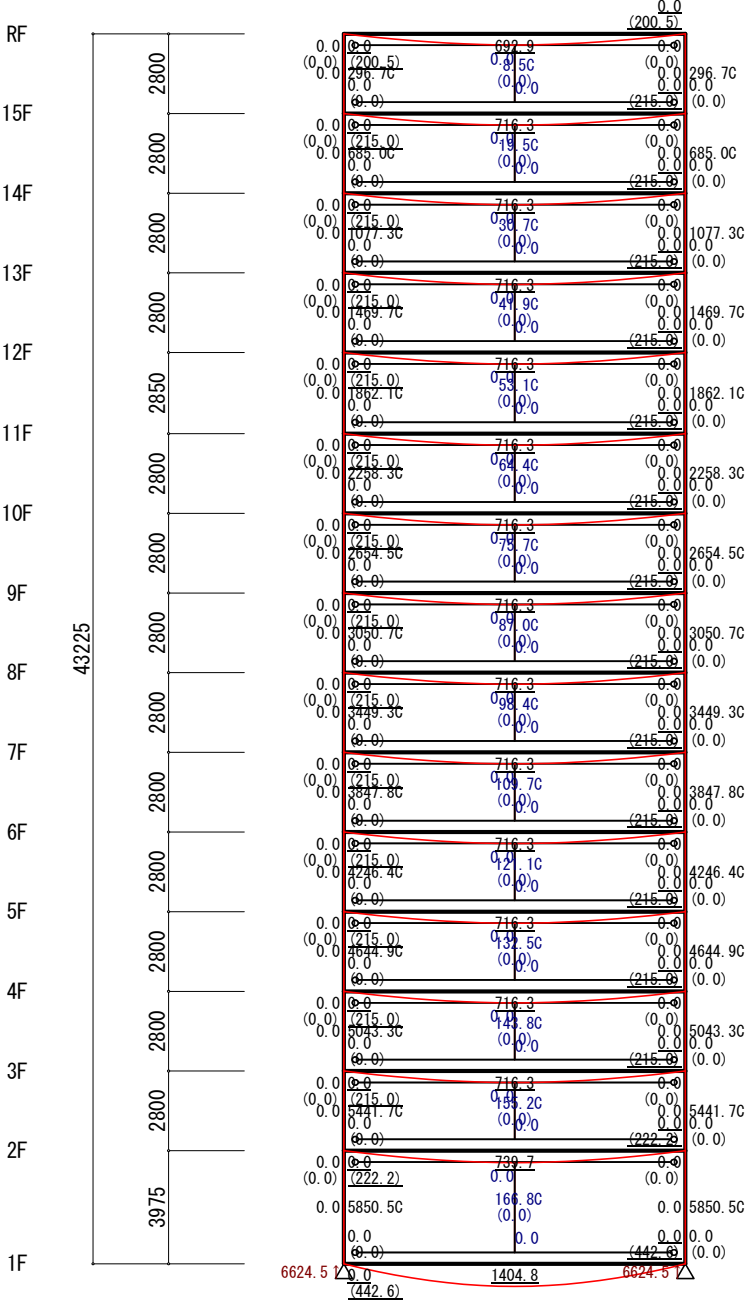



Y1 Y2 Y3 Y4

X1 フレーム (S=1/265)

鉛直荷重 (立体解析)

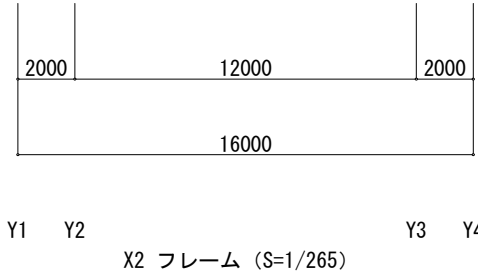
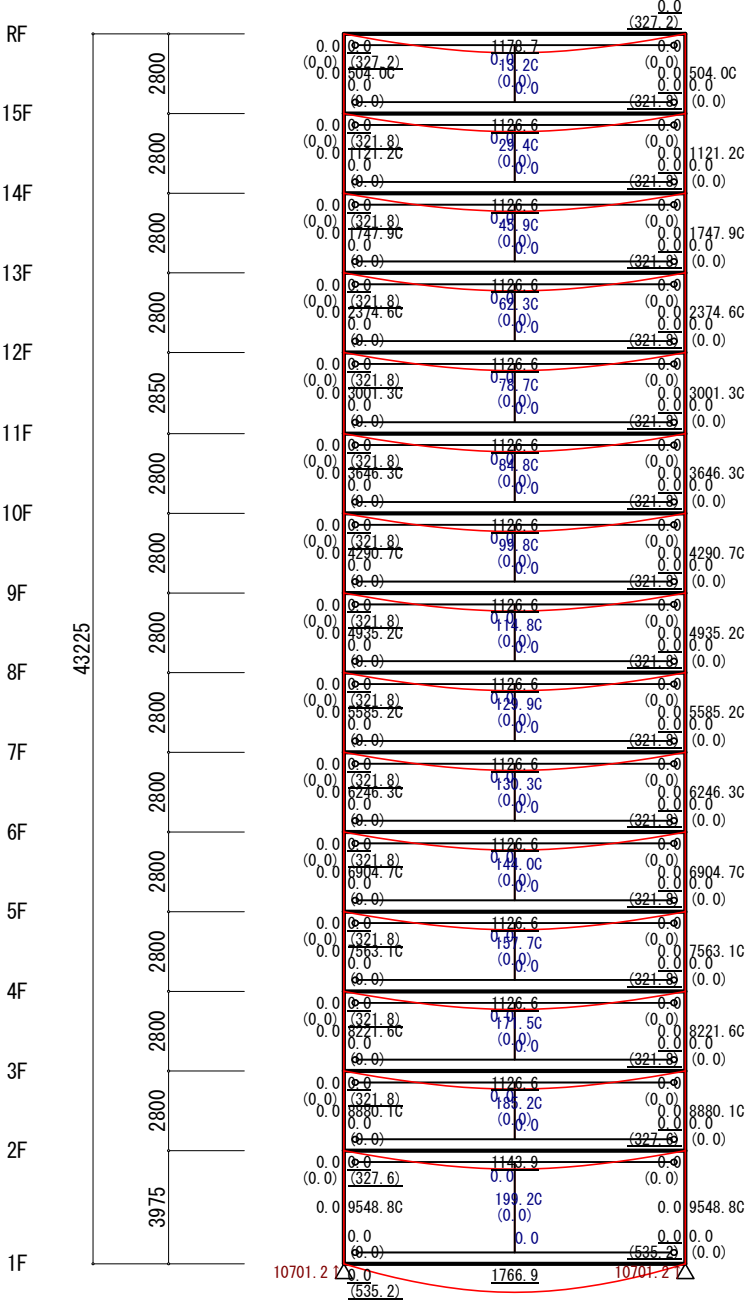


鉛直荷重 (立体解析)

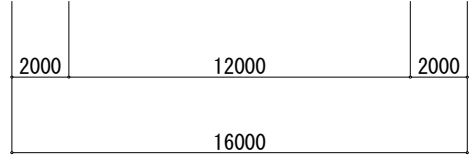
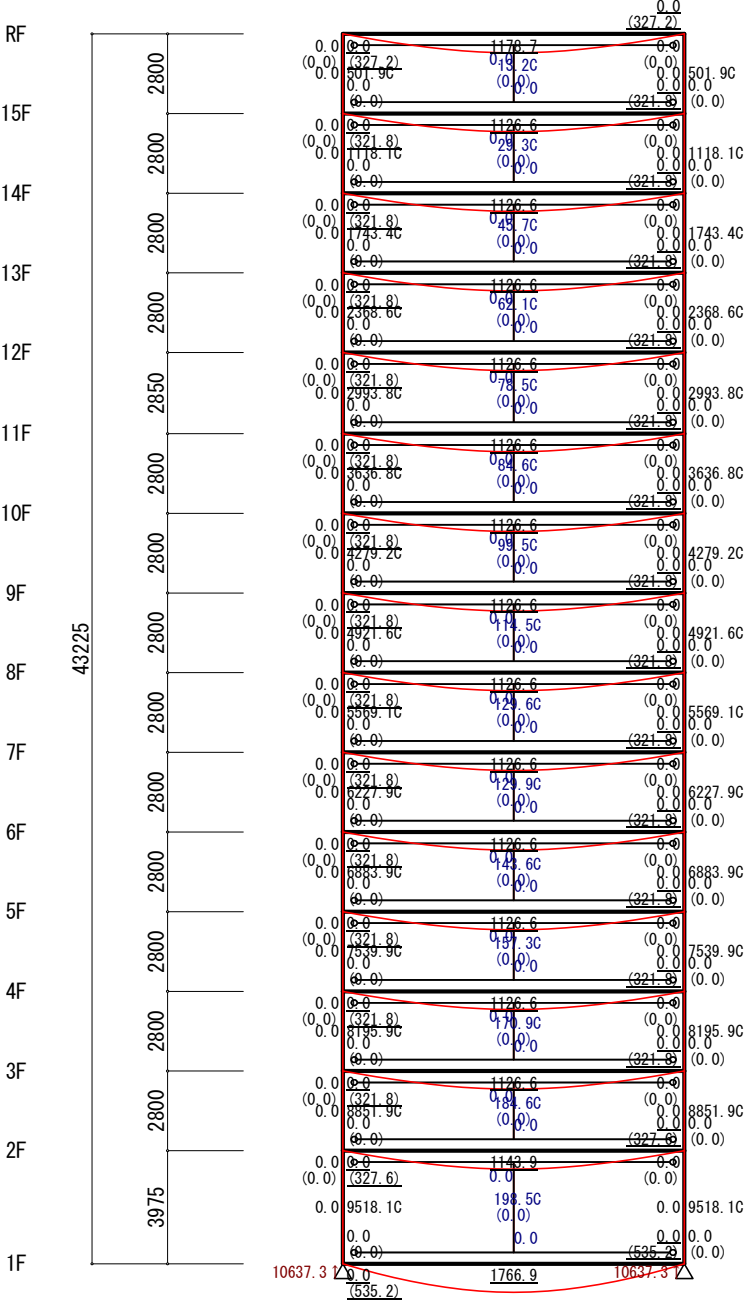


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/265)

鉛直荷重 (立体解析)

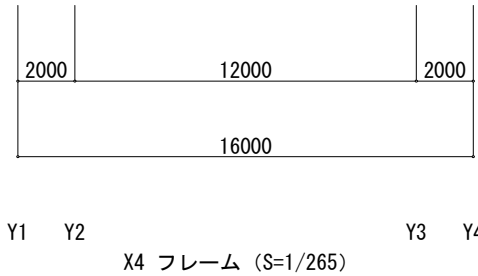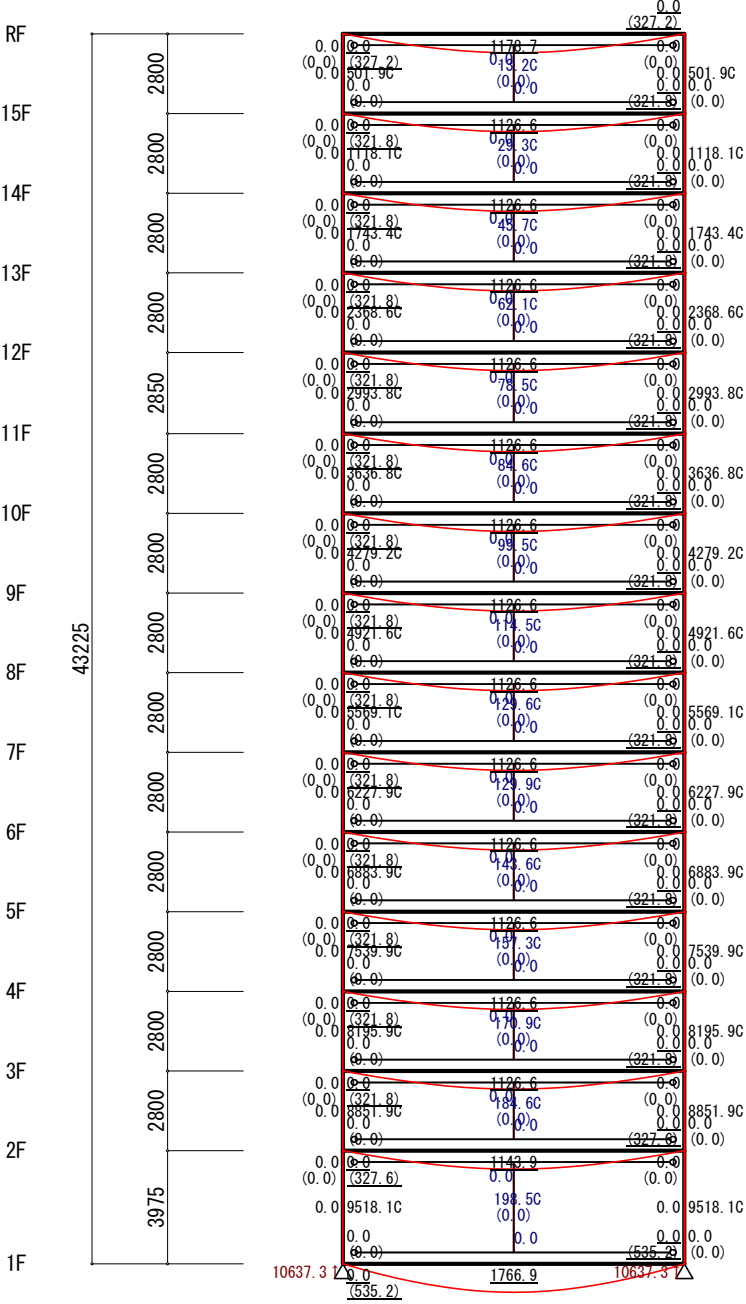



鉛直荷重（立体解析）

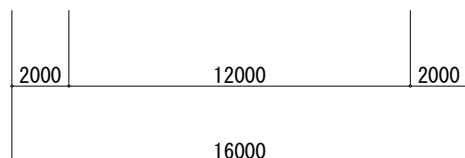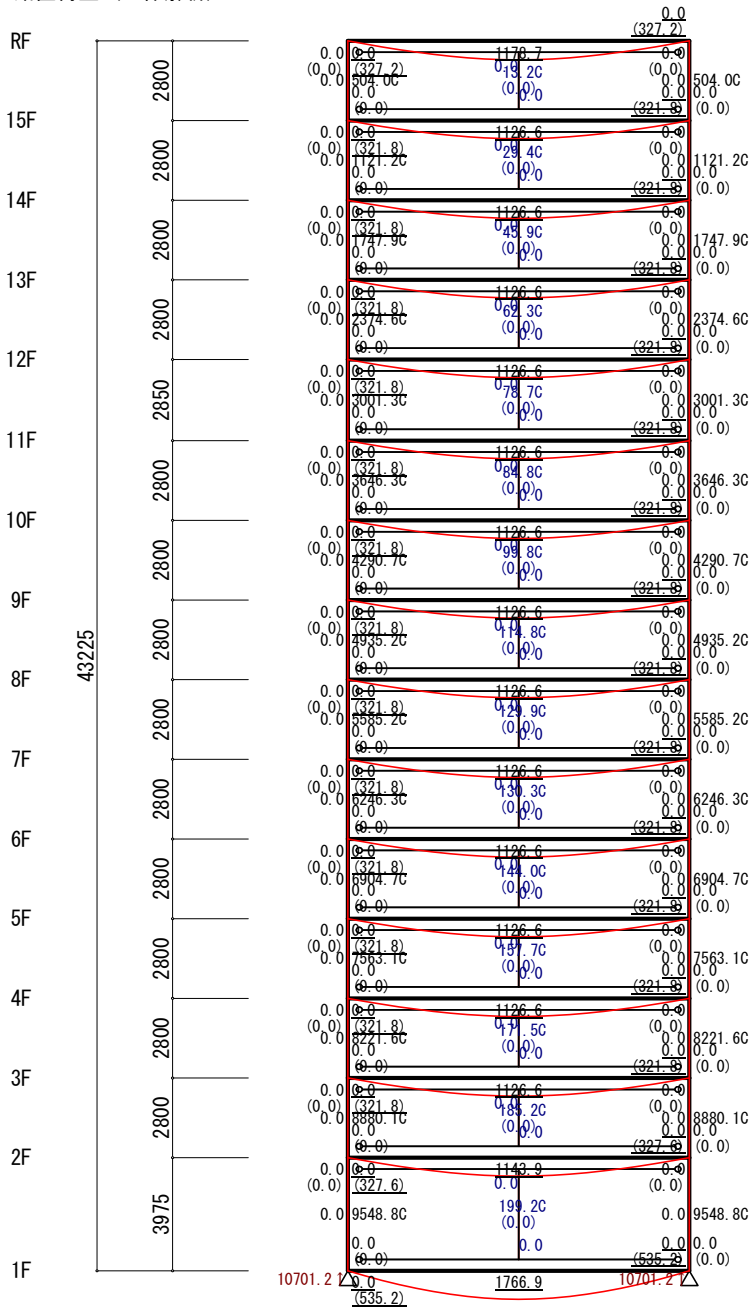

Y1 Y2 Y3 Y4

X5 フレーム (S=1/265)

鉛直荷重（立体解析）

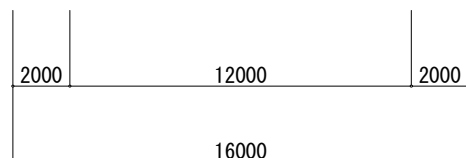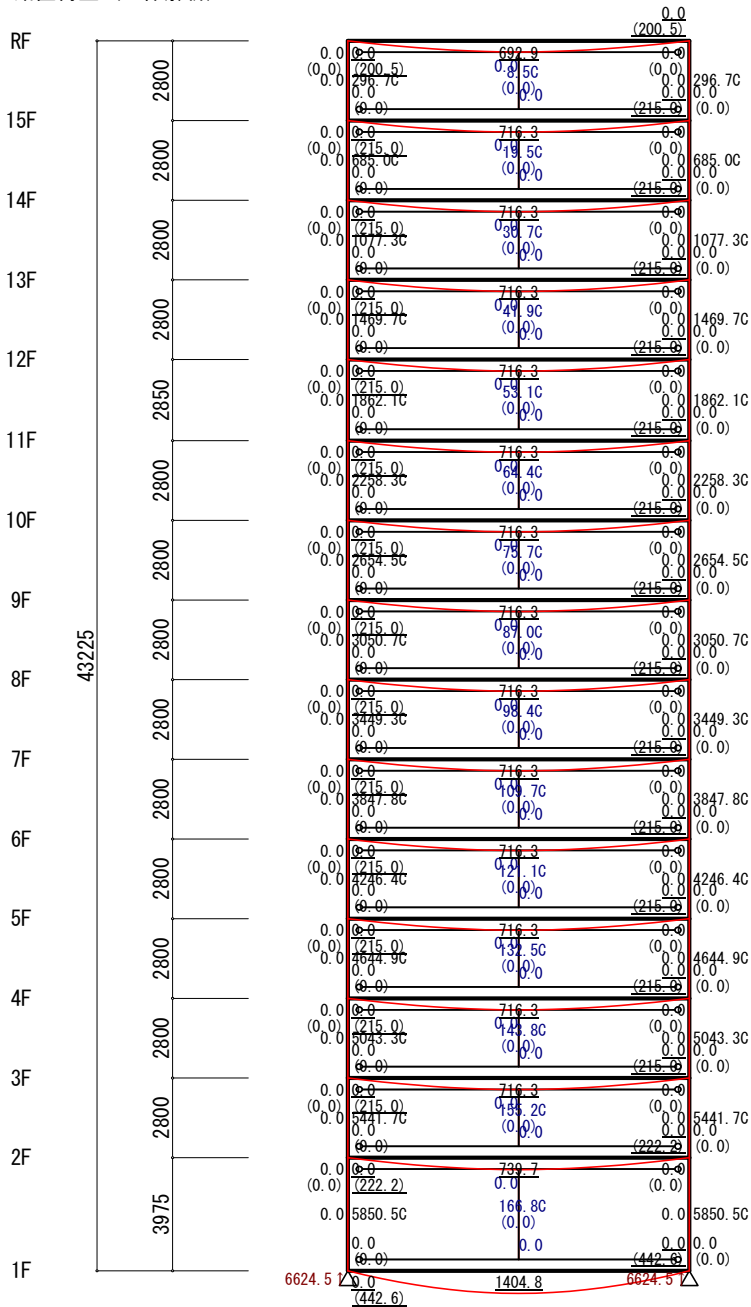

Y1 Y2 Y3 Y4

X6 フレーム (S=1/265)

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

RF	318.5 (92.2)	431.7 (124.0)	440.7 (125.9)	436.3 (124.0)	327.1 (92.2)
2800	327.1 (92.2)	431.7 (124.0)	440.7 (125.9)	436.3 (124.0)	327.1 (92.2)
15F	609.9 (232.8)	872.3 (367.5)	872.3 (367.5)	872.3 (367.5)	609.9 (232.8)
14F	700.0 (313.1)	1067.2 (536.8)	1067.2 (536.8)	1067.2 (536.8)	700.0 (313.1)
13F	745.3 (409.4)	1332.9 (722.5)	1332.9 (722.5)	1332.9 (722.5)	745.3 (409.4)
12F	637.7 (483.9)	1033.9 (505.3)	1033.9 (505.3)	1033.9 (505.3)	637.7 (483.9)
11F	741.3 (486.3)	1276.3 (595.4)	1276.3 (595.4)	1276.3 (595.4)	741.3 (486.3)
10F	926.3 (586.7)	1536.9 (722.5)	1536.9 (722.5)	1536.9 (722.5)	926.3 (586.7)
9F	927.2 (635.1)	1661.9 (818.6)	1661.9 (818.6)	1661.9 (818.6)	927.2 (635.1)
8F	1044.5 (692.8)	1881.7 (936.8)	1881.7 (936.8)	1881.7 (936.8)	1044.5 (692.8)
7F	1087.8 (714.2)	2001.1 (1014.2)	2001.1 (1014.2)	2001.1 (1014.2)	1087.8 (714.2)
6F	1172.1 (775.0)	2237.9 (1094.4)	2237.9 (1094.4)	2237.9 (1094.4)	1172.1 (775.0)
5F	1181.8 (814.7)	2321.1 (1166.3)	2321.1 (1166.3)	2321.1 (1166.3)	1181.8 (814.7)
4F	1133.0 (856.8)	2355.2 (1171.4)	2355.2 (1171.4)	2355.2 (1171.4)	1133.0 (856.8)
3F	910.0 (914.8)	2259.4 (1094.4)	2259.4 (1094.4)	2259.4 (1094.4)	910.0 (914.8)
2F	157.7 (997.6)	664.3 (530.9)	664.3 (530.9)	664.3 (530.9)	157.7 (997.6)
1F	3808.0 (997.6)	6457.7 (1791.7)	6457.7 (1791.7)	6457.7 (1791.7)	3808.0 (997.6)

7000	7000	7000	7000	7000
35000				
X1	X2	X3	X4	X5
Y2 フレーム (S=1/265)				
X6				

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

RF	318.5 (92.2)	431.7 (124.0)	440.7 (125.9)	436.3 (124.0)	327.1 (92.2)
2800	327.1 (89.4)	436.3 (124.0)	440.7 (125.9)	436.3 (124.0)	327.1 (89.4)
15F	609.9 (232.8)	607.7 (173.4)	618.2 (176.6)	605.7 (173.4)	609.9 (232.8)
14F	700.0 (313.1)	741.9 (211.3)	732.9 (211.3)	732.9 (211.3)	700.0 (313.1)
13F	745.3 (409.4)	745.3 (409.4)	745.3 (409.4)	745.3 (409.4)	745.3 (409.4)
12F	637.7 (483.9)	637.7 (483.9)	637.7 (483.9)	637.7 (483.9)	637.7 (483.9)
11F	741.3 (486.3)	741.3 (486.3)	741.3 (486.3)	741.3 (486.3)	741.3 (486.3)
10F	926.3 (586.7)	926.3 (586.7)	926.3 (586.7)	926.3 (586.7)	926.3 (586.7)
9F	927.2 (635.1)	927.2 (635.1)	927.2 (635.1)	927.2 (635.1)	927.2 (635.1)
8F	1044.5 (692.8)	1044.5 (692.8)	1044.5 (692.8)	1044.5 (692.8)	1044.5 (692.8)
7F	1087.8 (714.2)	1087.8 (714.2)	1087.8 (714.2)	1087.8 (714.2)	1087.8 (714.2)
6F	1172.1 (775.0)	1172.1 (775.0)	1172.1 (775.0)	1172.1 (775.0)	1172.1 (775.0)
5F	1181.8 (814.7)	1181.8 (814.7)	1181.8 (814.7)	1181.8 (814.7)	1181.8 (814.7)
4F	1133.0 (856.8)	1133.0 (856.8)	1133.0 (856.8)	1133.0 (856.8)	1133.0 (856.8)
3F	910.0 (914.8)	910.0 (914.8)	910.0 (914.8)	910.0 (914.8)	910.0 (914.8)
2F	157.7 (997.6)	157.7 (997.6)	157.7 (997.6)	157.7 (997.6)	157.7 (997.6)
1F	1825.2 (997.6)	1825.2 (997.6)	1825.2 (997.6)	1825.2 (997.6)	1825.2 (997.6)

7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/265)

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

RF	318.5 (92.2)	431.7 (124.0)	440.7 (125.9)	436.3 (124.0)	327.1 (92.2)
2800	327.1 (92.2)	431.7 (124.0)	440.7 (125.9)	436.3 (124.0)	327.1 (92.2)
15F	609.9 (232.8)	477.0 (136.2)	618.2 (176.6)	605.7 (173.4)	609.9 (232.8)
14F	700.0 (313.1)	741.9 (211.3)	877.9 (251.3)	877.9 (251.3)	700.0 (313.1)
13F	745.3 (409.4)	922.1 (262.7)	1056.3 (302.2)	1056.3 (302.2)	745.3 (409.4)
12F	637.7 (483.9)	1038.9 (296.1)	1276.3 (355.5)	1276.3 (355.5)	637.7 (483.9)
11F	741.3 (486.3)	1482.8 (421.6)	1656.5 (471.9)	1656.5 (471.9)	741.3 (486.3)
10F	926.3 (586.7)	1546.6 (440.8)	1730.2 (495.0)	1730.2 (495.0)	926.3 (586.7)
9F	927.2 (635.1)	1643.6 (468.4)	1815.5 (519.4)	1815.5 (519.4)	927.2 (635.1)
8F	1044.5 (692.8)	1895.6 (539.6)	2065.9 (594.3)	2065.9 (594.3)	1044.5 (692.8)
7F	1087.8 (714.2)	1983.1 (565.8)	2156.7 (599.3)	2156.7 (599.3)	1087.8 (714.2)
6F	1172.1 (775.0)	2083.9 (595.3)	2249.3 (643.2)	2249.3 (643.2)	1172.1 (775.0)
5F	1181.8 (814.7)	2179.7 (622.6)	2321.1 (663.7)	2321.1 (663.7)	1181.8 (814.7)
4F	1133.0 (856.8)	2232.5 (637.8)	2380.3 (672.9)	2380.3 (672.9)	1133.0 (856.8)
3F	910.0 (914.8)	2175.9 (621.5)	2259.4 (645.8)	2259.4 (645.8)	910.0 (914.8)
2F	157.7 (997.6)	1809.1 (516.8)	1857.0 (530.9)	1857.0 (530.9)	157.7 (997.6)
1F	3808.0 (997.6)	3808.0 (1020.9)	3808.0 (1020.9)	3808.0 (1020.9)	3808.0 (997.6)



7000	7000	7000	7000	7000
35000				
X1	X2	X3	X4	X5
Y2 フレーム (S=1/265)				
X6				

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

		318.5 (92.2)		431.7 (124.0)		440.7 (125.9)		436.3 (124.0)		327.1 (92.2)						
RF	2800	327.1 (69.4)	4.3	754.8 (298.5)	436.3 (124.0)	2.3	872.3 (367.5)	440.7 (125.9)	0.0	872.3 (367.5)	431.7 (124.0)	2.3	754.8 (298.5)	436.3 (124.0)	4.3	327.1 (69.4)
15F	2800	609.9 (232.8)	0.4	1003.0 (488.2)	607.7 (173.4)	1.0	1067.2 (536.8)	618.2 (176.6)	0.0	1067.2 (536.8)	605.7 (173.4)	1.0	1003.0 (488.2)	607.7 (173.4)	0.4	609.9 (232.8)
14F	2800	700.0 (313.1)	2.5	1254.0 (667.8)	881.0 (251.3)	1.6	1332.9 (722.5)	890.9 (254.5)	0.0	1332.9 (722.5)	877.9 (251.3)	1.6	1254.0 (667.8)	881.0 (251.3)	2.5	700.0 (313.1)
13F	2800	745.3 (409.4)	2.5	1360.4 (818.6)	1059.3 (302.2)	1.5	1435.3 (870.3)	1069.1 (305.5)	0.0	1435.3 (870.3)	1056.3 (302.2)	1.5	1360.4 (818.6)	1059.3 (302.2)	2.5	745.3 (409.4)
12F	2800	637.7 (483.9)	2.5	1276.3 (956.4)	1038.9 (296.1)	1.4	1353.7 (335.1)	1183.9 (338.2)	0.0	1353.7 (335.1)	1171.4 (332.2)	1.4	1276.3 (956.4)	1038.9 (296.1)	2.5	637.7 (483.9)
11F	2800	741.3 (486.3)	7.1	1681.0 (1110.9)	1483.8 (421.6)	2.7	1792.1 (1186.8)	1792.1 (1186.8)	0.0	1792.1 (1186.8)	1656.5 (474.1)	2.7	1681.0 (1110.9)	1483.8 (421.6)	7.1	741.3 (486.3)
10F	2800	926.3 (586.7)	3.7	1844.6 (1214.1)	1546.6 (440.8)	2.4	1944.9 (1283.5)	1745.7 (498.8)	0.0	1944.9 (1283.5)	1730.2 (495.0)	2.4	1844.6 (1214.1)	1546.6 (440.8)	3.7	926.3 (586.7)
9F	2800	927.2 (635.1)	4.2	1900.3 (1326.8)	1643.6 (468.4)	2.3	1996.4 (1394.5)	1829.9 (522.8)	0.0	1996.4 (1394.5)	1815.5 (519.4)	2.3	1900.3 (1326.8)	1643.6 (468.4)	4.2	927.2 (635.1)
8F	2800	1044.5 (692.8)	6.9	2138.0 (1421.3)	1895.6 (539.6)	2.6	2237.9 (1489.4)	2080.1 (594.3)	0.0	2237.9 (1489.4)	2065.9 (591.0)	2.6	2138.0 (1421.3)	1895.6 (539.6)	6.9	1044.5 (692.8)
7F	2800	1087.8 (714.2)	2.9	2296.7 (1522.6)	1983.1 (565.8)	2.3	2393.9 (1588.8)	2169.5 (619.9)	0.0	2393.9 (1588.8)	2156.7 (616.8)	2.3	2296.7 (1522.6)	1983.1 (565.8)	2.9	1087.8 (714.2)
6F	2800	1172.1 (775.0)	0.5	2369.8 (1595.2)	2083.9 (622.6)	2.0	2455.0 (1652.9)	2260.5 (663.7)	0.0	2455.0 (1652.9)	2249.3 (643.2)	2.0	2369.8 (1595.2)	2083.9 (622.6)	0.5	1172.1 (775.0)
5F	2800	1181.8 (814.7)	0.6	2406.1 (1666.3)	2179.7 (622.6)	1.7	2478.4 (1714.8)	2330.4 (665.8)	0.0	2478.4 (1714.8)	2321.1 (663.7)	1.7	2406.1 (1666.3)	2179.7 (622.6)	0.6	1181.8 (814.7)
4F	2800	1133.0 (856.8)	0.3	2323.2 (1725.3)	2232.5 (637.8)	1.4	2380.3 (1761.9)	2355.2 (672.9)	0.0	2380.3 (1761.9)	2348.0 (671.3)	1.4	2323.2 (1725.3)	2232.5 (637.8)	0.3	1133.0 (856.8)
3F	2800	910.0 (914.8)	0.6	1928.2 (1761.3)	2175.9 (621.5)	0.9	1971.1 (1792.1)	2264.8 (647.1)	0.0	1971.1 (1792.1)	2259.4 (645.8)	0.9	1928.2 (1761.3)	2175.9 (621.5)	0.6	910.0 (914.8)
2F	2800	157.7 (997.6)	0.3	664.3 (1791.7)	1809.1 (516.8)	1.1	668.9 (1781.1)	1858.9 (531.1)	0.0	668.9 (1781.1)	1857.0 (530.9)	1.1	664.3 (1791.7)	1809.1 (516.8)	0.3	157.7 (997.6)
1F	3975	1825.2 (3808.0)	234.7	2896.7 (6457.7)	2650.1C (3338.6)	33.9	2871.1 (6457.7)	19.7C (3119.1)	0.0	2871.1 (6457.7)	19.7T (3119.1)	33.9	2896.7 (6457.7)	2650.1C (3338.6)	234.7	1825.2 (3808.0)
		7449.7 (1020.9)	488.2	1119.1 (900.9)	33.9	60.5	2224.1 (921.2)	0.0	60.5	2187.0 (900.9)	488.2	7449.7 (1020.9)	488.2	1119.1 (900.9)	33.9	7449.7 (1020.9)

7000		7000		7000		7000		7000	
35000									
X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10
Y3 フレーム (S=1/265)									

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

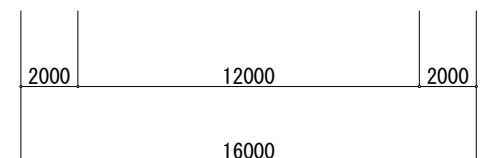
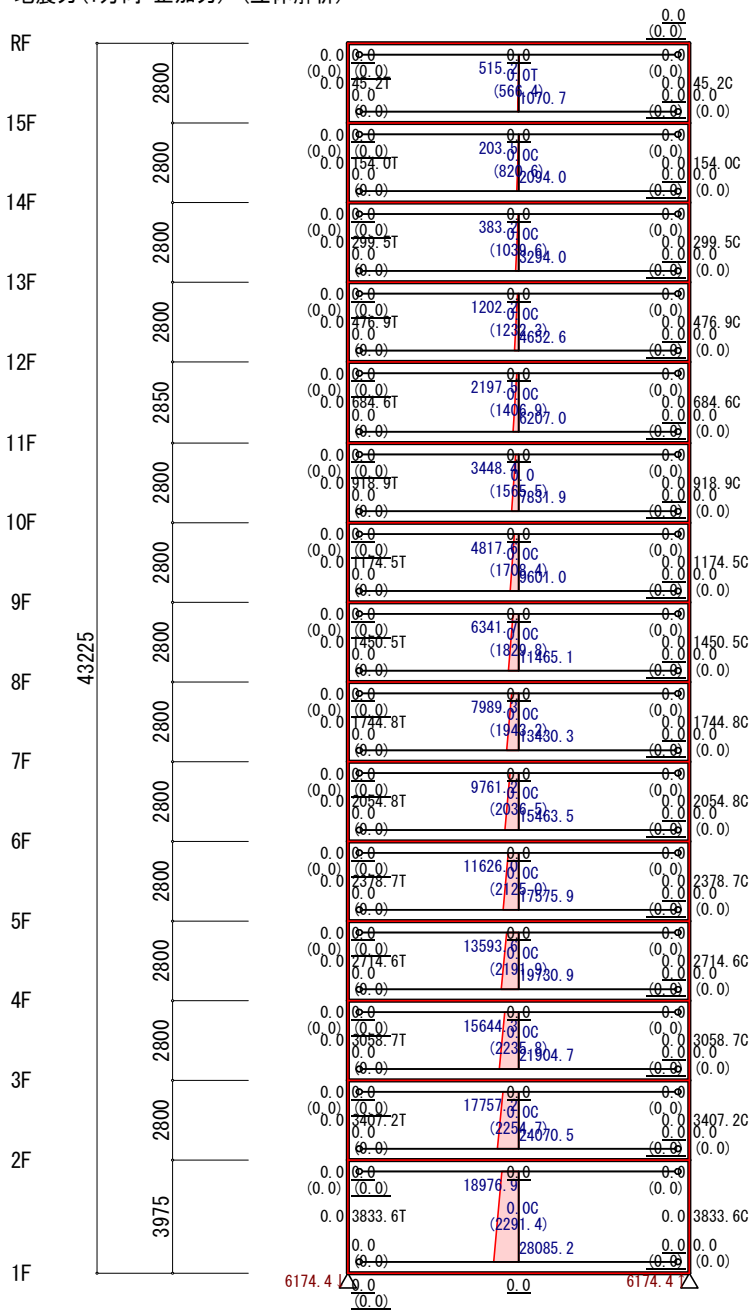


Y1 Y2 Y3 Y4



X1 フレーム (S=1/265)

X1 フレーム (S=1/265)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

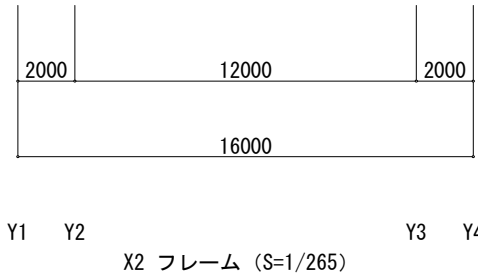
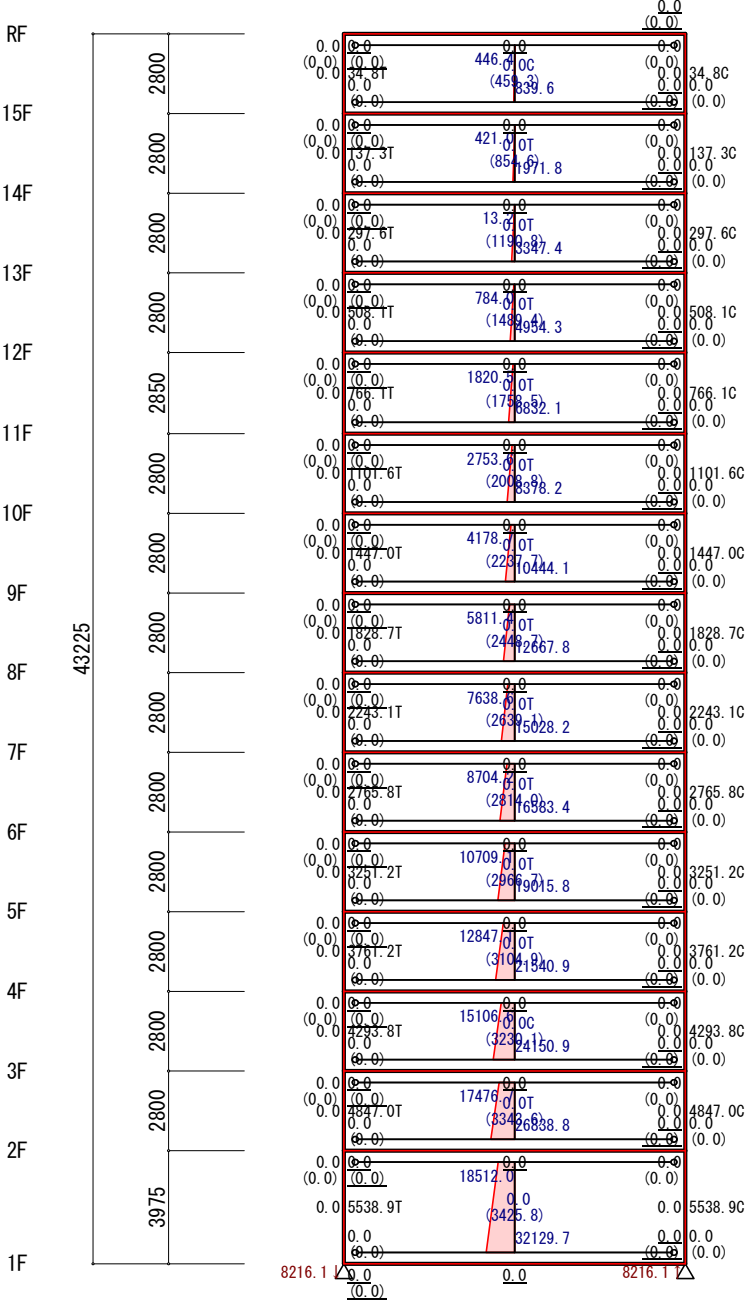


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

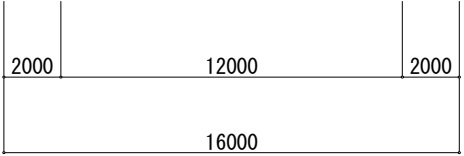
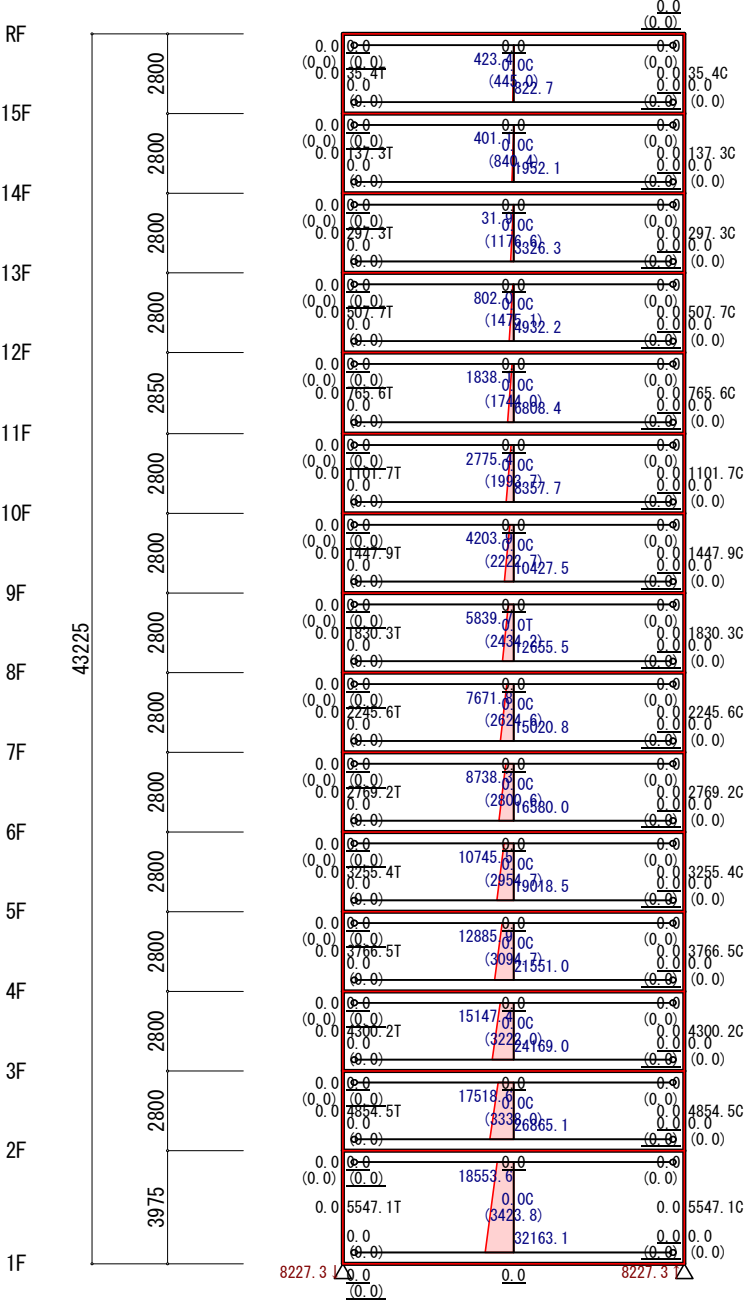


Y1 Y2 X3 フレーム (S=1/265) Y3 Y4

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

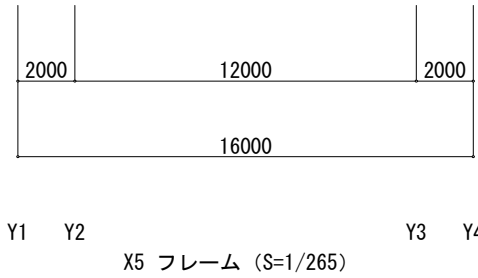
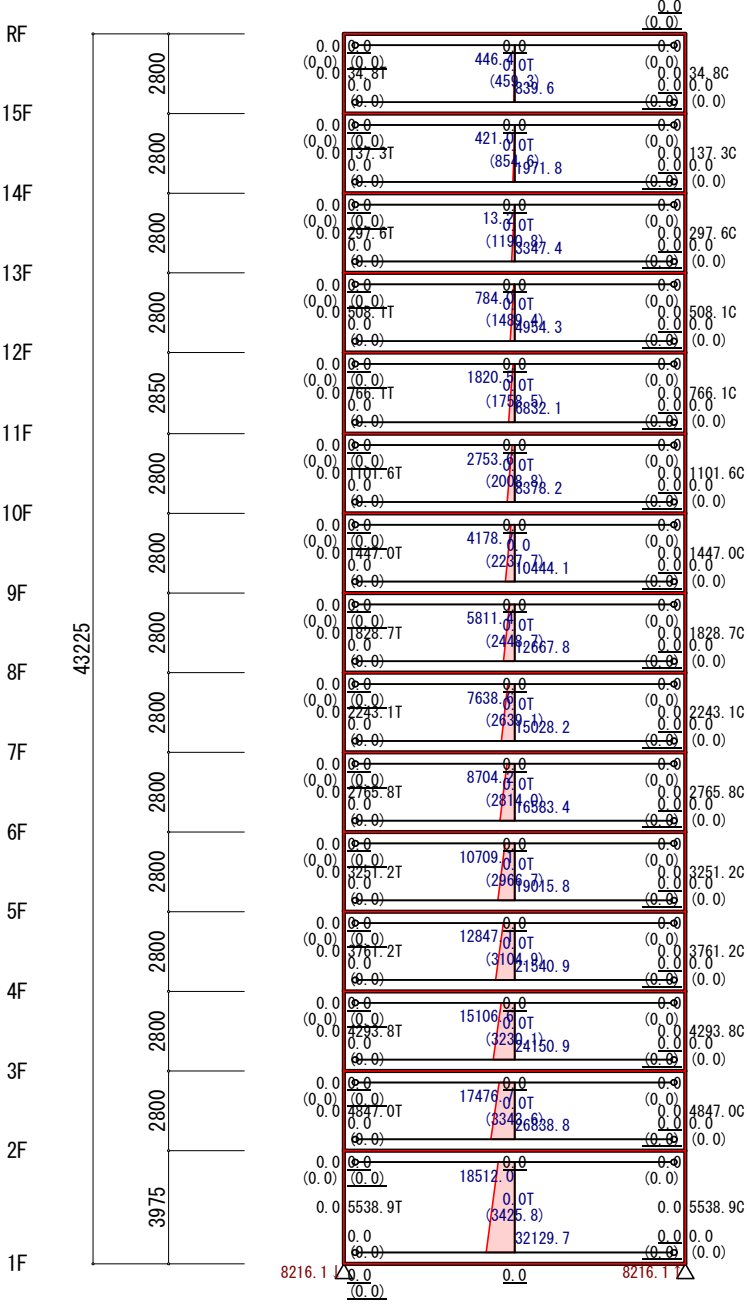


地震力 (Y方向 負加力) (立体解析)

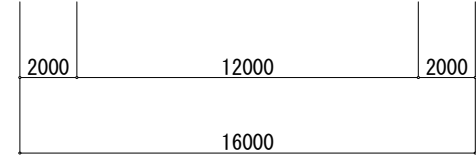
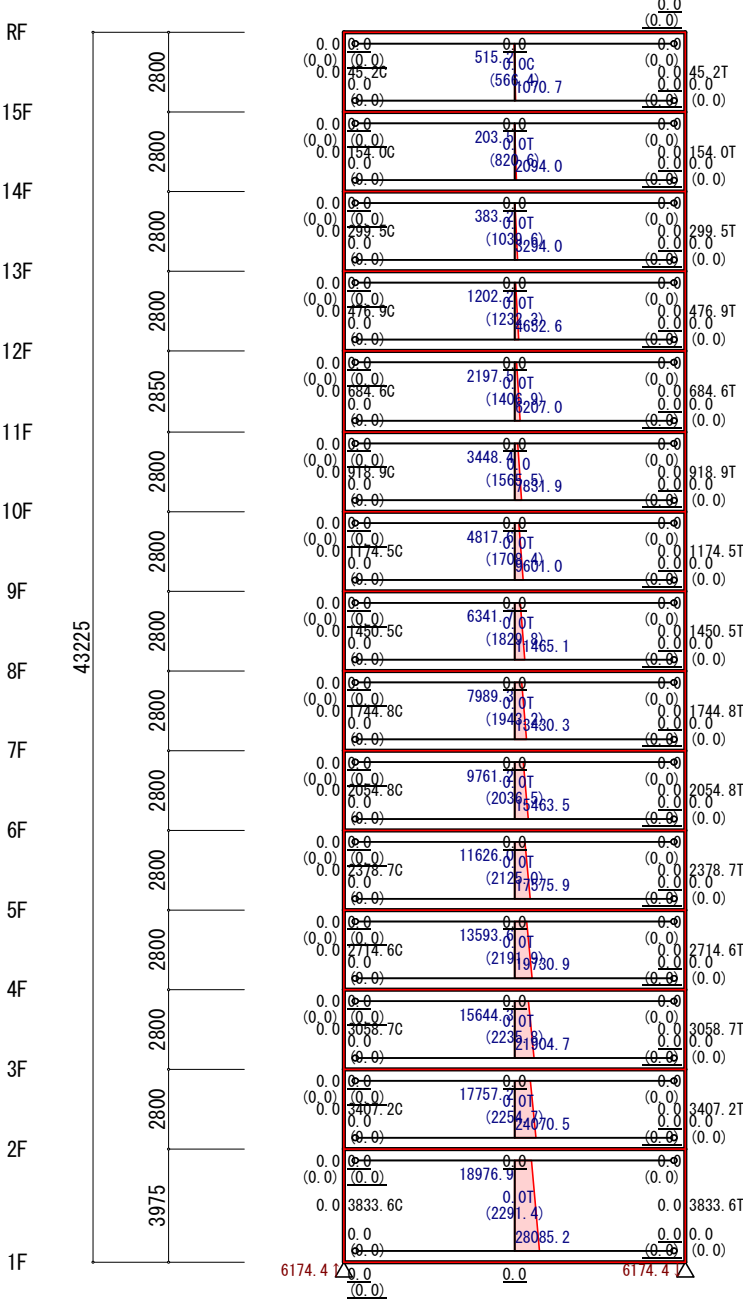


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/265)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

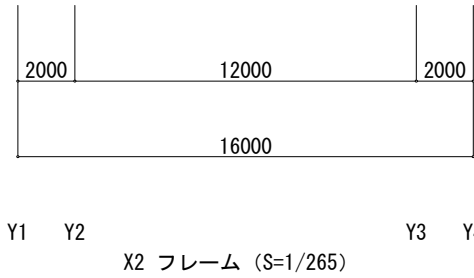
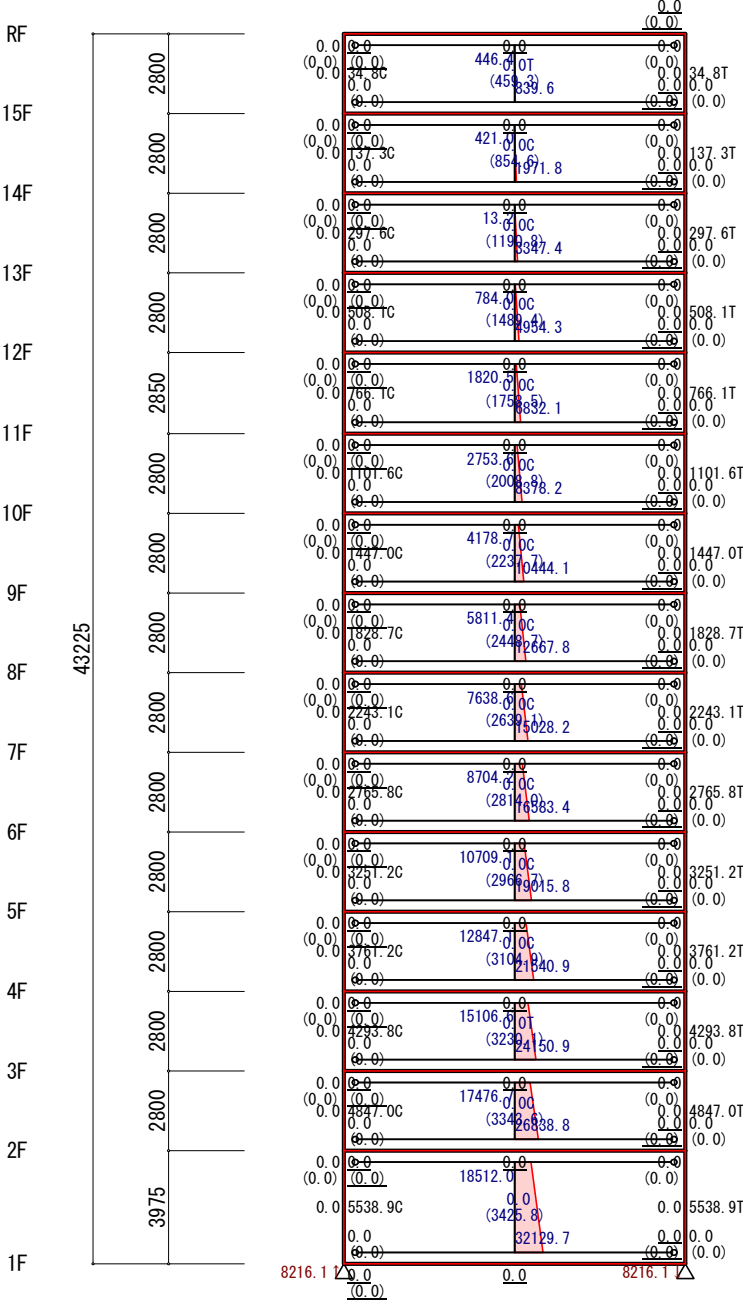


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

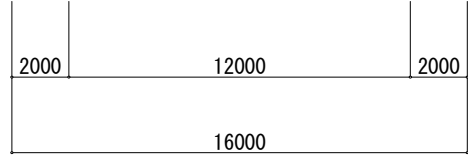
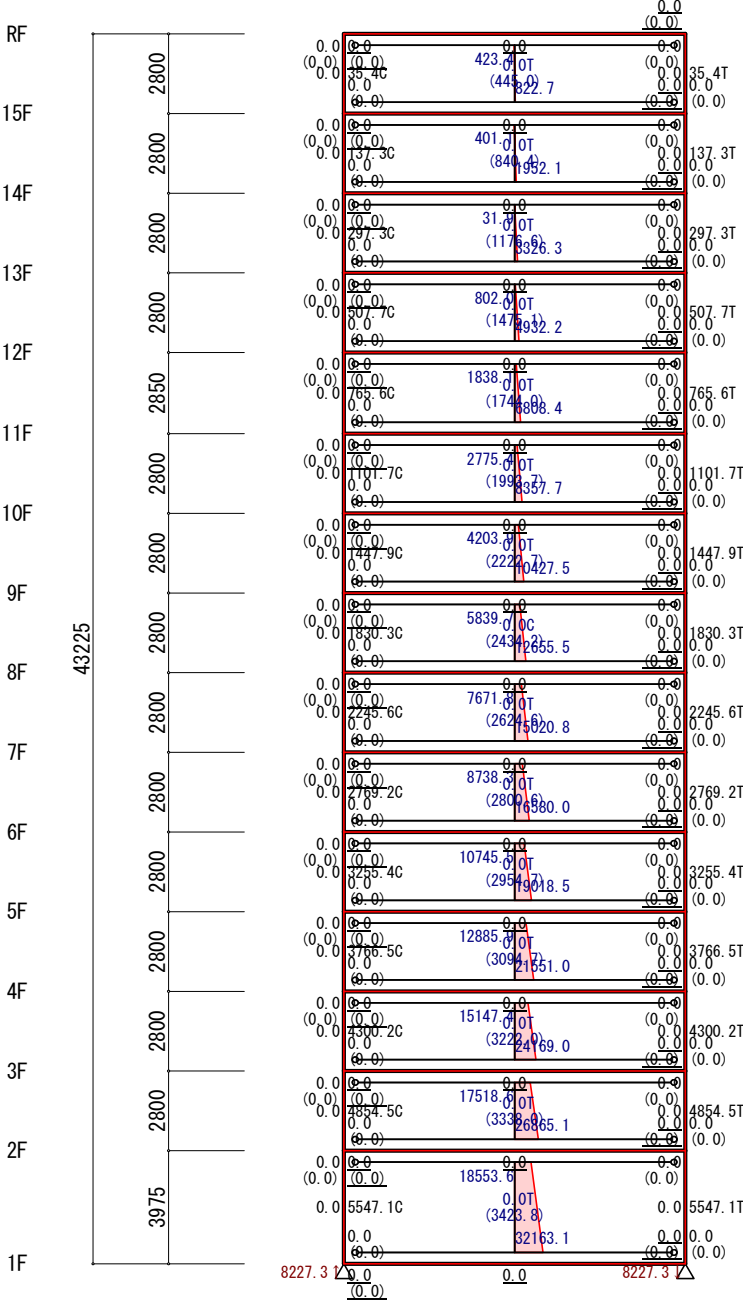


Y1 Y2 X3 フレーム (S=1/265) Y3 Y4

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

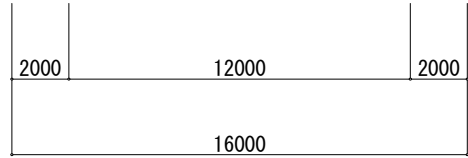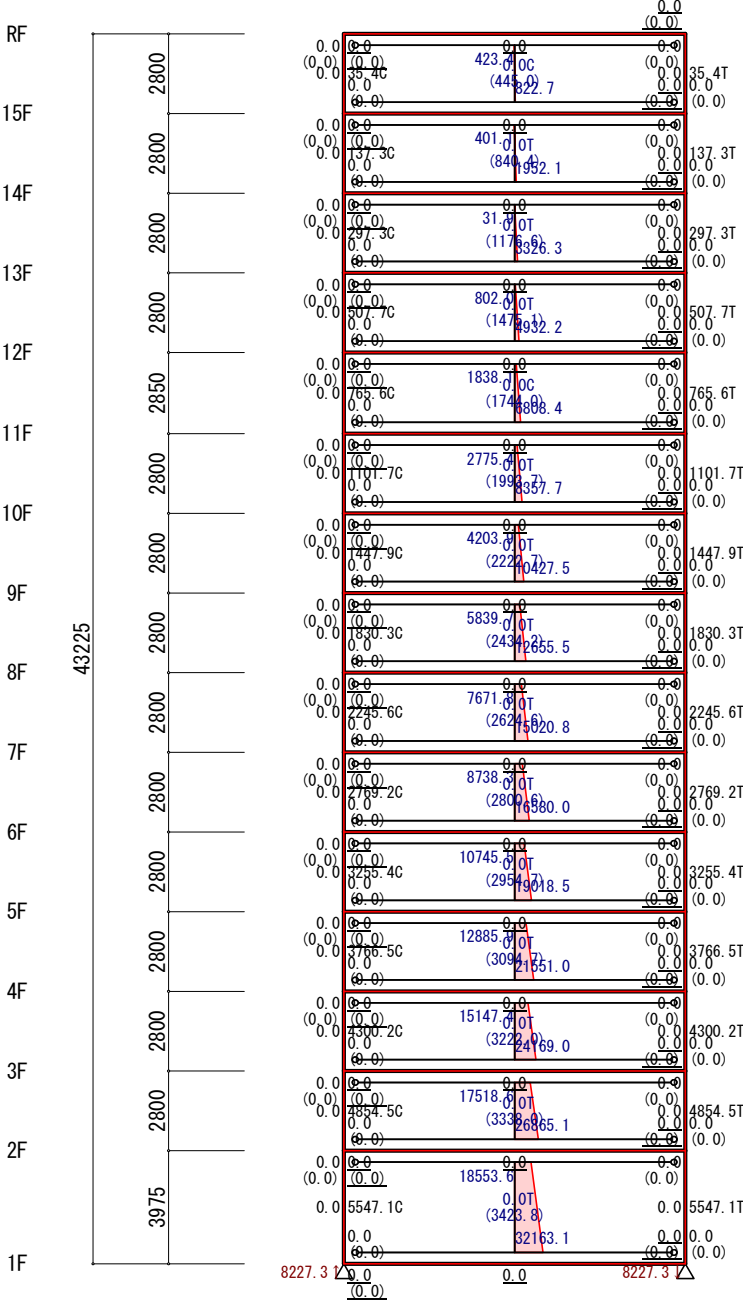

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

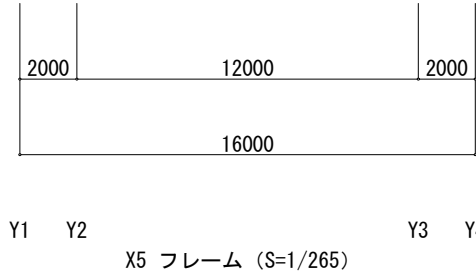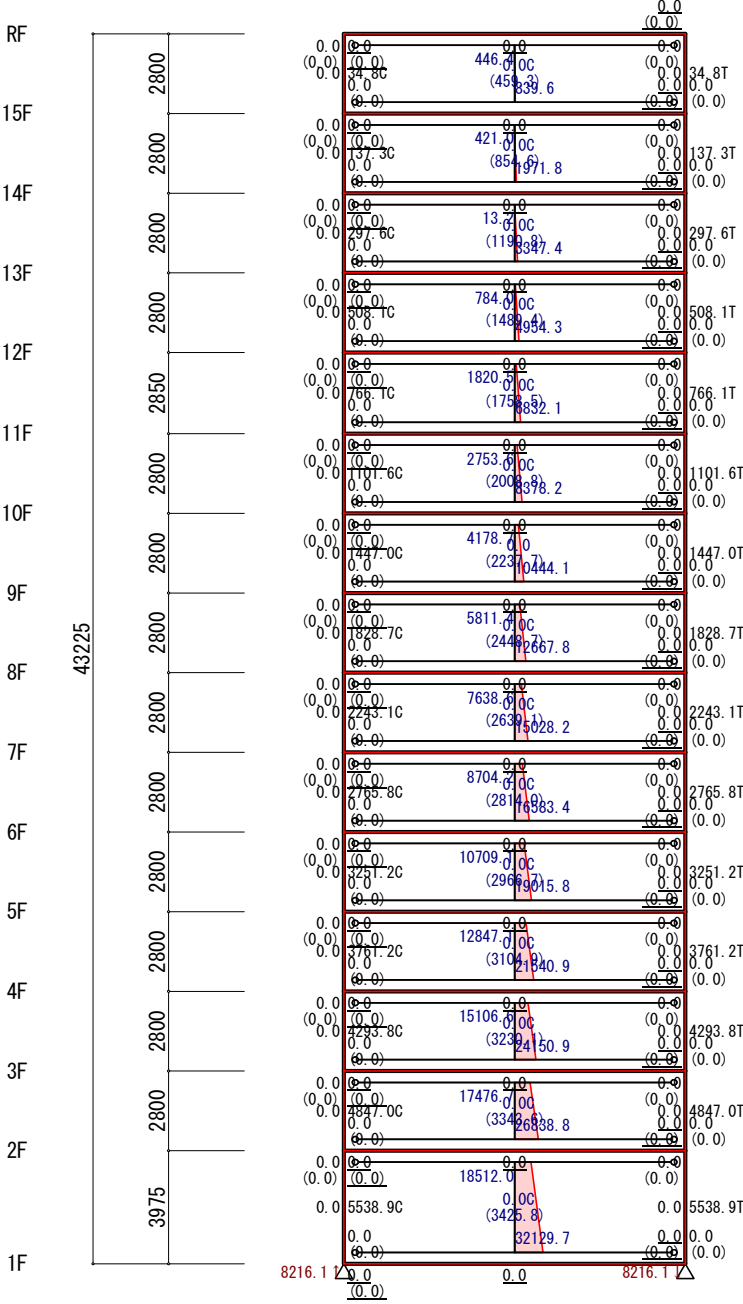

G. Ql	: 大梁左端部せん断力	(kN)	G. Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)
C. Mt	: 柱頭モーメント	(kN・m)	C. Mb	: 柱脚モーメント	(kN・m)
C. Mc	: 柱中央モーメント	(kN・m)			
C. Qt	: 柱頭せん断力	(kN)	C. Qb	: 柱脚せん断力	(kN)
C. Nt	: 柱頭軸力	(kN)	C. Nb	: 柱脚軸力	(kN)
W. N1	: ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W. N2	: ブレース右下がり部材軸力	(kN)
W. Q	: 壁・ブレースせん断力	(kN)			
W. Mt	: 壁柱壁頭モーメント	(kN・m)	W. Mb	: 壁柱壁脚モーメント	(kN・m)
W. N	: 壁柱軸力	(kN)			
HS. N	: 水平バネ応力 (加力方向)	(kN)			
HS. N1	: 水平バネ応力 (加力直交)	(kN)			

応力の付号

柱せん断力	右向きが	(+)
梁せん断力、柱軸力	下向きが	(+)
曲げモーメント	時計回りが	(+)
ブレース軸力	圧縮が	(+)

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	-103.8	117.2	66.6	81.4	85.2	0.0	0.0
	X2	X3	-113.2	112.6	64.2	83.4	83.2	0.0	0.0
	X3	X4	-112.8	112.8	64.3	83.3	83.3	0.0	0.0
	X4	X5	-112.6	113.2	64.2	83.2	83.4	0.0	0.0
	X5	X6	-117.2	103.8	66.6	85.2	81.4	0.0	0.0
15F	X1	X2	-149.1	156.2	84.7	119.9	121.9	0.0	0.0
	X2	X3	-153.9	153.9	83.4	120.9	120.9	0.0	0.0
	X3	X4	-153.9	153.9	83.4	120.9	120.9	0.0	0.0
	X4	X5	-153.9	153.9	83.4	120.9	120.9	0.0	0.0
	X5	X6	-156.2	149.1	84.7	121.9	119.9	0.0	0.0
14F	X1	X2	-153.3	163.3	88.2	124.8	127.7	0.0	0.0
	X2	X3	-160.2	160.0	86.4	126.3	126.2	0.0	0.0
	X3	X4	-160.1	160.1	86.5	126.2	126.2	0.0	0.0
	X4	X5	-160.0	160.2	86.4	126.2	126.3	0.0	0.0
	X5	X6	-163.3	153.3	88.2	127.7	124.8	0.0	0.0
13F	X1	X2	-153.4	163.3	88.2	124.8	127.6	0.0	0.0
	X2	X3	-160.2	160.0	86.4	126.2	126.2	0.0	0.0
	X3	X4	-160.1	160.1	86.5	126.2	126.2	0.0	0.0
	X4	X5	-160.0	160.2	86.4	126.2	126.2	0.0	0.0
	X5	X6	-163.3	153.4	88.2	127.6	124.8	0.0	0.0
12F	X1	X2	-153.3	163.4	88.2	124.8	127.7	0.0	0.0
	X2	X3	-160.2	160.0	86.4	126.2	126.2	0.0	0.0
	X3	X4	-160.1	160.1	86.5	126.2	126.2	0.0	0.0
	X4	X5	-160.0	160.2	86.4	126.2	126.2	0.0	0.0
	X5	X6	-163.4	153.3	88.2	127.7	124.8	0.0	0.0
11F	X1	X2	-156.9	170.7	92.1	129.6	133.5	0.0	0.0
	X2	X3	-166.5	166.2	89.5	131.6	131.5	0.0	0.0
	X3	X4	-166.3	166.3	89.6	131.5	131.5	0.0	0.0
	X4	X5	-166.2	166.5	89.5	131.5	131.6	0.0	0.0
	X5	X6	-170.7	156.9	92.1	133.5	129.6	0.0	0.0
10F	X1	X2	-157.1	170.7	92.0	129.6	133.5	0.0	0.0
	X2	X3	-166.5	166.2	89.5	131.6	131.5	0.0	0.0
	X3	X4	-166.3	166.3	89.6	131.5	131.5	0.0	0.0
	X4	X5	-166.2	166.5	89.5	131.5	131.6	0.0	0.0
	X5	X6	-170.7	157.1	92.0	133.5	129.6	0.0	0.0
9F	X1	X2	-156.9	170.9	92.0	129.5	133.5	0.0	0.0
	X2	X3	-166.5	166.2	89.5	131.6	131.5	0.0	0.0
	X3	X4	-166.3	166.3	89.6	131.5	131.5	0.0	0.0
	X4	X5	-166.2	166.5	89.5	131.5	131.6	0.0	0.0
	X5	X6	-170.9	156.9	92.0	133.5	129.5	0.0	0.0
8F	X1	X2	-159.2	175.1	94.1	132.3	136.9	0.0	0.0
	X2	X3	-170.1	169.7	91.3	134.7	134.5	0.0	0.0
	X3	X4	-169.9	169.9	91.4	134.6	134.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.7	170.1	91.3	134.5	134.7	0.0	0.0
	X5	X6	-175.1	159.2	94.1	136.9	132.3	0.0	0.0
7F	X1	X2	-159.4	175.1	93.9	132.4	136.8	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
7F	X2	X3	-170.1	169.7	91.3	134.7	134.6	0.0	0.0
	X3	X4	-169.9	169.9	91.3	134.6	134.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.7	170.1	91.3	134.6	134.7	0.0	0.0
	X5	X6	-175.1	159.4	93.9	136.8	132.4	0.0	0.0
6F	X1	X2	-159.2	175.3	94.0	132.3	136.9	0.0	0.0
	X2	X3	-170.1	169.7	91.3	134.7	134.5	0.0	0.0
	X3	X4	-169.9	169.9	91.3	134.6	134.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.7	170.1	91.3	134.5	134.7	0.0	0.0
	X5	X6	-175.3	159.2	94.0	136.9	132.3	0.0	0.0
5F	X1	X2	-159.1	175.4	94.0	132.3	136.9	0.0	0.0
	X2	X3	-170.1	169.7	91.3	134.7	134.5	0.0	0.0
	X3	X4	-169.9	169.9	91.3	134.6	134.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.7	170.1	91.3	134.5	134.7	0.0	0.0
	X5	X6	-175.4	159.1	94.0	136.9	132.3	0.0	0.0
4F	X1	X2	-158.9	175.6	94.0	132.2	137.0	0.0	0.0
	X2	X3	-170.1	169.7	91.3	134.7	134.5	0.0	0.0
	X3	X4	-169.9	169.9	91.3	134.6	134.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.7	170.1	91.3	134.5	134.7	0.0	0.0
	X5	X6	-175.6	158.9	94.0	137.0	132.2	0.0	0.0
3F	X1	X2	-158.7	175.7	94.0	132.2	137.0	0.0	0.0
	X2	X3	-170.2	169.7	91.3	134.7	134.5	0.0	0.0
	X3	X4	-169.9	169.9	91.4	134.6	134.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.7	170.2	91.3	134.5	134.7	0.0	0.0
	X5	X6	-175.7	158.7	94.0	137.0	132.2	0.0	0.0
2F	X1	X2	-158.8	176.1	93.8	132.1	137.1	0.0	0.0
	X2	X3	-169.9	169.8	91.4	134.6	134.6	0.0	0.0
	X3	X4	-169.9	169.9	91.3	134.6	134.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.8	169.9	91.4	134.6	134.6	0.0	0.0
	X5	X6	-176.1	158.8	93.8	137.1	132.1	0.0	0.0
1F	X1	X2	-114.3	296.4	194.7	187.9	240.0	0.0	0.0
	X2	X3	-282.3	258.3	129.8	217.4	210.5	0.0	0.0
	X3	X4	-260.3	260.3	139.8	213.9	213.9	0.0	0.0
	X4	X5	-258.3	282.3	129.8	210.5	217.4	0.0	0.0
	X5	X6	-296.4	114.3	194.7	240.0	187.9	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	327.1	318.5	4.3	-92.2	92.2	0.0	0.0
	X2	X3	436.3	431.7	2.3	-124.0	124.0	0.0	0.0
	X3	X4	440.7	440.7	0.0	-125.9	125.9	0.0	0.0
	X4	X5	431.7	436.3	-2.3	-124.0	124.0	0.0	0.0
	X5	X6	318.5	327.1	-4.3	-92.2	92.2	0.0	0.0
15F	X1	X2	477.0	476.2	0.4	-136.2	136.2	0.0	0.0
	X2	X3	607.7	605.7	1.0	-173.4	173.4	0.0	0.0
	X3	X4	618.2	618.2	0.0	-176.6	176.6	0.0	0.0
	X4	X5	605.7	607.7	-1.0	-173.4	173.4	0.0	0.0
	X5	X6	476.2	477.0	-0.4	-136.2	136.2	0.0	0.0
14F	X1	X2	741.9	737.0	2.5	-211.3	211.3	0.0	0.0
	X2	X3	881.0	877.9	1.6	-251.3	251.3	0.0	0.0
	X3	X4	890.9	890.9	0.0	-254.5	254.5	0.0	0.0
	X4	X5	877.9	881.0	-1.6	-251.3	251.3	0.0	0.0
	X5	X6	737.0	741.9	-2.5	-211.3	211.3	0.0	0.0
13F	X1	X2	922.1	917.0	2.5	-262.7	262.7	0.0	0.0
	X2	X3	1059.3	1056.3	1.5	-302.2	302.2	0.0	0.0
	X3	X4	1069.1	1069.1	0.0	-305.5	305.5	0.0	0.0
	X4	X5	1056.3	1059.3	-1.5	-302.2	302.2	0.0	0.0
	X5	X6	917.0	922.1	-2.5	-262.7	262.7	0.0	0.0
12F	X1	X2	1038.9	1033.9	2.5	-296.1	296.1	0.0	0.0
	X2	X3	1174.1	1171.4	1.4	-335.1	335.1	0.0	0.0
	X3	X4	1183.9	1183.9	0.0	-338.2	338.2	0.0	0.0
	X4	X5	1171.4	1174.1	-1.4	-335.1	335.1	0.0	0.0
	X5	X6	1033.9	1038.9	-2.5	-296.1	296.1	0.0	0.0
11F	X1	X2	1482.8	1468.7	7.1	-421.6	421.6	0.0	0.0
	X2	X3	1661.9	1656.5	2.7	-474.1	474.1	0.0	0.0
	X3	X4	1672.5	1672.5	0.0	-477.9	477.9	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	X4	X5	1656.5	1661.9	-2.7	-474.1	474.1	0.0	0.0
	X5	X6	1468.7	1482.8	-7.1	-421.6	421.6	0.0	0.0
10F	X1	X2	1546.6	1539.3	3.7	-440.8	440.8	0.0	0.0
	X2	X3	1735.0	1730.2	2.4	-495.0	495.0	0.0	0.0
	X3	X4	1745.7	1745.7	0.0	-498.8	498.8	0.0	0.0
	X4	X5	1730.2	1735.0	-2.4	-495.0	495.0	0.0	0.0
	X5	X6	1539.3	1546.6	-3.7	-440.8	440.8	0.0	0.0
9F	X1	X2	1643.6	1635.2	4.2	-468.4	468.4	0.0	0.0
	X2	X3	1820.0	1815.5	2.3	-519.4	519.4	0.0	0.0
	X3	X4	1829.9	1829.9	0.0	-522.8	522.8	0.0	0.0
	X4	X5	1815.5	1820.0	-2.3	-519.4	519.4	0.0	0.0
	X5	X6	1635.2	1643.6	-4.2	-468.4	468.4	0.0	0.0
8F	X1	X2	1895.6	1881.7	6.9	-539.6	539.6	0.0	0.0
	X2	X3	2071.1	2065.9	2.6	-591.0	591.0	0.0	0.0
	X3	X4	2080.1	2080.1	0.0	-594.3	594.3	0.0	0.0
	X4	X5	2065.9	2071.1	-2.6	-591.0	591.0	0.0	0.0
	X5	X6	1881.7	1895.6	-6.9	-539.6	539.6	0.0	0.0
7F	X1	X2	1983.1	1977.3	2.9	-565.8	565.8	0.0	0.0
	X2	X3	2161.2	2156.7	2.3	-616.8	616.8	0.0	0.0
	X3	X4	2169.5	2169.5	0.0	-619.9	619.9	0.0	0.0
	X4	X5	2156.7	2161.2	-2.3	-616.8	616.8	0.0	0.0
	X5	X6	1977.3	1983.1	-2.9	-565.8	565.8	0.0	0.0
6F	X1	X2	2083.9	2083.0	0.5	-595.3	595.3	0.0	0.0
	X2	X3	2253.3	2249.3	2.0	-643.2	643.2	0.0	0.0
	X3	X4	2260.5	2260.5	0.0	-645.9	645.9	0.0	0.0
	X4	X5	2249.3	2253.3	-2.0	-643.2	643.2	0.0	0.0
	X5	X6	2083.0	2083.9	-0.5	-595.3	595.3	0.0	0.0
5F	X1	X2	2179.7	2178.4	0.6	-622.6	622.6	0.0	0.0
	X2	X3	2324.6	2321.1	1.7	-663.7	663.7	0.0	0.0
	X3	X4	2330.4	2330.4	0.0	-665.8	665.8	0.0	0.0
	X4	X5	2321.1	2324.6	-1.7	-663.7	663.7	0.0	0.0
	X5	X6	2178.4	2179.7	-0.6	-622.6	622.6	0.0	0.0
4F	X1	X2	2232.5	2231.8	0.3	-637.8	637.8	0.0	0.0
	X2	X3	2350.8	2348.0	1.4	-671.3	671.3	0.0	0.0
	X3	X4	2355.2	2355.2	0.0	-672.9	672.9	0.0	0.0
	X4	X5	2348.0	2350.8	-1.4	-671.3	671.3	0.0	0.0
	X5	X6	2231.8	2232.5	-0.3	-637.8	637.8	0.0	0.0
3F	X1	X2	2175.9	2174.7	0.6	-621.5	621.5	0.0	0.0
	X2	X3	2261.3	2259.4	0.9	-645.8	645.8	0.0	0.0
	X3	X4	2264.8	2264.8	0.0	-647.1	647.1	0.0	0.0
	X4	X5	2259.4	2261.3	-0.9	-645.8	645.8	0.0	0.0
	X5	X6	2174.7	2175.9	-0.6	-621.5	621.5	0.0	0.0
2F	X1	X2	1809.1	1808.6	0.3	-516.8	516.8	0.0	0.0
	X2	X3	1859.1	1857.0	1.1	-530.9	530.9	0.0	0.0
	X3	X4	1858.9	1858.9	0.0	-531.1	531.1	0.0	0.0
	X4	X5	1857.0	1859.1	-1.1	-530.9	530.9	0.0	0.0
	X5	X6	1808.6	1809.1	-0.3	-516.8	516.8	0.0	0.0
1F	X1	X2	3808.0	3338.6	234.7	-1020.9	1020.9	0.0	0.0
	X2	X3	3119.1	3187.0	-33.9	-900.9	900.9	0.0	0.0
	X3	X4	3224.1	3224.1	0.0	-921.2	921.2	0.0	0.0
	X4	X5	3187.0	3119.1	33.9	-900.9	900.9	0.0	0.0
	X5	X6	3338.6	3808.0	-234.7	-1020.9	1020.9	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	-327.1	-318.5	-4.3	92.2	-92.2	0.0	0.0
	X2	X3	-436.3	-431.7	-2.3	124.0	-124.0	0.0	0.0
	X3	X4	-440.7	-440.7	0.0	125.9	-125.9	0.0	0.0
	X4	X5	-431.7	-436.3	2.3	124.0	-124.0	0.0	0.0
	X5	X6	-318.5	-327.1	4.3	92.2	-92.2	0.0	0.0
15F	X1	X2	-477.0	-476.2	-0.4	136.2	-136.2	0.0	0.0
	X2	X3	-607.7	-605.7	-1.0	173.4	-173.4	0.0	0.0
	X3	X4	-618.2	-618.2	0.0	176.6	-176.6	0.0	0.0
	X4	X5	-605.7	-607.7	1.0	173.4	-173.4	0.0	0.0
	X5	X6	-476.2	-477.0	0.4	136.2	-136.2	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	X1	X2	-741.9	-737.0	-2.5	211.3	-211.3	0.0	0.0
	X2	X3	-881.0	-877.9	-1.6	251.3	-251.3	0.0	0.0
	X3	X4	-890.9	-890.9	0.0	254.5	-254.5	0.0	0.0
	X4	X5	-877.9	-881.0	1.6	251.3	-251.3	0.0	0.0
	X5	X6	-737.0	-741.9	2.5	211.3	-211.3	0.0	0.0
13F	X1	X2	-922.1	-917.0	-2.5	262.7	-262.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1059.3	-1056.3	-1.5	302.2	-302.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1069.1	-1069.1	0.0	305.5	-305.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1056.3	-1059.3	1.5	302.2	-302.2	0.0	0.0
	X5	X6	-917.0	-922.1	2.5	262.7	-262.7	0.0	0.0
12F	X1	X2	-1038.9	-1033.9	-2.5	296.1	-296.1	0.0	0.0
	X2	X3	-1174.1	-1171.4	-1.4	335.1	-335.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1183.9	-1183.9	0.0	338.2	-338.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1171.4	-1174.1	1.4	335.1	-335.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1033.9	-1038.9	2.5	296.1	-296.1	0.0	0.0
11F	X1	X2	-1482.8	-1468.7	-7.1	421.6	-421.6	0.0	0.0
	X2	X3	-1661.9	-1656.5	-2.7	474.1	-474.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1672.5	-1672.5	0.0	477.9	-477.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1656.5	-1661.9	2.7	474.1	-474.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1468.7	-1482.8	7.1	421.6	-421.6	0.0	0.0
10F	X1	X2	-1546.6	-1539.3	-3.7	440.8	-440.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1735.0	-1730.2	-2.4	495.0	-495.0	0.0	0.0
	X3	X4	-1745.7	-1745.7	0.0	498.8	-498.8	0.0	0.0
	X4	X5	-1730.2	-1735.0	2.4	495.0	-495.0	0.0	0.0
	X5	X6	-1539.3	-1546.6	3.7	440.8	-440.8	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1643.6	-1635.2	-4.2	468.4	-468.4	0.0	0.0
	X2	X3	-1820.0	-1815.5	-2.3	519.4	-519.4	0.0	0.0
	X3	X4	-1829.9	-1829.9	0.0	522.8	-522.8	0.0	0.0
	X4	X5	-1815.5	-1820.0	2.3	519.4	-519.4	0.0	0.0
	X5	X6	-1635.2	-1643.6	4.2	468.4	-468.4	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1895.6	-1881.7	-6.9	539.6	-539.6	0.0	0.0
	X2	X3	-2071.1	-2065.9	-2.6	591.0	-591.0	0.0	0.0
	X3	X4	-2080.1	-2080.1	0.0	594.3	-594.3	0.0	0.0
	X4	X5	-2065.9	-2071.1	2.6	591.0	-591.0	0.0	0.0
	X5	X6	-1881.7	-1895.6	6.9	539.6	-539.6	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1983.1	-1977.3	-2.9	565.8	-565.8	0.0	0.0
	X2	X3	-2161.2	-2156.7	-2.3	616.8	-616.8	0.0	0.0
	X3	X4	-2169.5	-2169.5	0.0	619.9	-619.9	0.0	0.0
	X4	X5	-2156.7	-2161.2	2.3	616.8	-616.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1977.3	-1983.1	2.9	565.8	-565.8	0.0	0.0
6F	X1	X2	-2083.9	-2083.0	-0.5	595.3	-595.3	0.0	0.0
	X2	X3	-2253.3	-2249.3	-2.0	643.2	-643.2	0.0	0.0
	X3	X4	-2260.5	-2260.5	0.0	645.9	-645.9	0.0	0.0
	X4	X5	-2249.3	-2253.3	2.0	643.2	-643.2	0.0	0.0
	X5	X6	-2083.0	-2083.9	0.5	595.3	-595.3	0.0	0.0
5F	X1	X2	-2179.7	-2178.4	-0.6	622.6	-622.6	0.0	0.0
	X2	X3	-2324.6	-2321.1	-1.7	663.7	-663.7	0.0	0.0
	X3	X4	-2330.4	-2330.4	0.0	665.8	-665.8	0.0	0.0
	X4	X5	-2321.1	-2324.6	1.7	663.7	-663.7	0.0	0.0
	X5	X6	-2178.4	-2179.7	0.6	622.6	-622.6	0.0	0.0
4F	X1	X2	-2232.5	-2231.8	-0.3	637.8	-637.8	0.0	0.0
	X2	X3	-2350.8	-2348.0	-1.4	671.3	-671.3	0.0	0.0
	X3	X4	-2355.2	-2355.2	0.0	672.9	-672.9	0.0	0.0
	X4	X5	-2348.0	-2350.8	1.4	671.3	-671.3	0.0	0.0
	X5	X6	-2231.8	-2232.5	0.3	637.8	-637.8	0.0	0.0
3F	X1	X2	-2175.9	-2174.7	-0.6	621.5	-621.5	0.0	0.0
	X2	X3	-2261.3	-2259.4	-0.9	645.8	-645.8	0.0	0.0
	X3	X4	-2264.8	-2264.8	0.0	647.1	-647.1	0.0	0.0
	X4	X5	-2259.4	-2261.3	0.9	645.8	-645.8	0.0	0.0
	X5	X6	-2174.7	-2175.9	0.6	621.5	-621.5	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1809.1	-1808.6	-0.3	516.8	-516.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1859.1	-1857.0	-1.1	530.9	-530.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1858.9	-1858.9	0.0	531.1	-531.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1857.0	-1859.1	1.1	530.9	-530.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1808.6	-1809.1	0.3	516.8	-516.8	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	-3808.0	-3338.6	-234.7	1020.9	-1020.9	0.0	0.0
	X2	X3	-3119.1	-3187.0	33.9	900.9	-900.9	0.0	0.0
	X3	X4	-3224.1	-3224.1	0.0	921.2	-921.2	0.0	0.0
	X4	X5	-3187.0	-3119.1	-33.9	900.9	-900.9	0.0	0.0
	X5	X6	-3338.6	-3808.0	234.7	1020.9	-1020.9	0.0	0.0

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	X1	103.8	78.2	-12.8	-65.0	65.0	-296.7	296.7
		X2	-4.0	-1.5	1.2	2.0	-2.0	-504.0	504.0
		X3	0.2	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-501.9	501.9
		X4	-0.2	-0.0	0.1	0.1	-0.1	-501.9	501.9
		X5	4.0	1.5	-1.2	-2.0	2.0	-504.0	504.0
		X6	-103.8	-78.2	12.8	65.0	-65.0	-296.7	296.7
14F	15F	X1	70.9	73.9	1.5	-51.7	51.7	-685.0	685.0
		X2	-0.7	-1.4	-0.3	0.7	-0.7	-1121.2	1121.2
		X3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-1118.1	1118.1
		X4	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1118.1	1118.1
		X5	0.7	1.4	0.3	-0.7	0.7	-1121.2	1121.2
		X6	-70.9	-73.9	-1.5	51.7	-51.7	-685.0	685.0
13F	14F	X1	79.3	75.6	-1.9	-55.3	55.3	-1077.3	1077.3
		X2	-1.7	-1.5	0.1	1.2	-1.2	-1747.9	1747.9
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1743.4	1743.4
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1743.4	1743.4
		X5	1.7	1.5	-0.1	-1.2	1.2	-1747.9	1747.9
		X6	-79.3	-75.6	1.9	55.3	-55.3	-1077.3	1077.3
12F	13F	X1	77.8	75.3	-1.3	-54.7	54.7	-1469.7	1469.7
		X2	-1.5	-1.5	0.0	1.1	-1.1	-2374.6	2374.6
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2368.6	2368.6
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2368.6	2368.6
		X5	1.5	1.5	-0.0	-1.1	1.1	-2374.6	2374.6
		X6	-77.8	-75.3	1.3	54.7	-54.7	-1469.7	1469.7
11F	12F	X1	78.0	75.5	-1.3	-53.9	53.9	-1862.1	1862.1
		X2	-1.7	-1.9	-0.1	1.2	-1.2	-3001.3	3001.3
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-2993.8	2993.8
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2993.8	2993.8
		X5	1.7	1.9	0.1	-1.2	1.2	-3001.3	3001.3
		X6	-78.0	-75.5	1.3	53.9	-53.9	-1862.1	1862.1
10F	11F	X1	81.4	77.4	-2.0	-56.7	56.7	-2258.3	2258.3
		X2	-2.3	-2.1	0.1	1.6	-1.6	-3646.3	3646.3
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-3636.8	3636.8
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-3636.8	3636.8
		X5	2.3	2.1	-0.1	-1.6	1.6	-3646.3	3646.3
		X6	-81.4	-77.4	2.0	56.7	-56.7	-2258.3	2258.3
9F	10F	X1	79.7	77.1	-1.3	-56.0	56.0	-2654.5	2654.5
		X2	-2.1	-2.1	0.0	1.5	-1.5	-4290.7	4290.7
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-4279.2	4279.2
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4279.2	4279.2
		X5	2.1	2.1	-0.0	-1.5	1.5	-4290.7	4290.7
		X6	-79.7	-77.1	1.3	56.0	-56.0	-2654.5	2654.5
8F	9F	X1	79.7	76.4	-1.7	-55.7	55.7	-3050.7	3050.7
		X2	-2.3	-2.3	-0.0	1.7	-1.7	-4935.2	4935.2
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.0	0.0	-4921.6	4921.6
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-4921.6	4921.6
		X5	2.3	2.3	0.0	-1.7	1.7	-4935.2	4935.2
		X6	-79.7	-76.4	1.7	55.7	-55.7	-3050.7	3050.7
7F	8F	X1	82.9	78.7	-2.1	-57.7	57.7	-3449.3	3449.3
		X2	-2.6	-2.4	0.1	1.8	-1.8	-5585.2	5585.2
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-5569.1	5569.1
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-5569.1	5569.1
		X5	2.6	2.4	-0.1	-1.8	1.8	-5585.2	5585.2
		X6	-82.9	-78.7	2.1	57.7	-57.7	-3449.3	3449.3
6F	7F	X1	80.8	78.1	-1.3	-56.8	56.8	-3847.8	3847.8
		X2	-2.6	-2.5	0.0	1.8	-1.8	-6246.3	6246.3
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-6227.9	6227.9

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
6F	7F	X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-6227.9	6227.9
		X5	2.6	2.5	-0.0	-1.8	1.8	-6246.3	6246.3
		X6	-80.8	-78.1	1.3	56.8	-56.8	-3847.8	3847.8
5F	6F	X1	81.1	78.2	-1.5	-56.9	56.9	-4246.4	4246.4
		X2	-2.6	-2.6	0.0	1.9	-1.9	-6904.7	6904.7
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.0	0.0	-6883.9	6883.9
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-6883.9	6883.9
		X5	2.6	2.6	-0.0	-1.9	1.9	-6904.7	6904.7
		X6	-81.1	-78.2	1.5	56.9	-56.9	-4246.4	4246.4
4F	5F	X1	80.9	78.0	-1.5	-56.8	56.8	-4644.9	4644.9
		X2	-2.7	-2.6	0.1	1.9	-1.9	-7563.1	7563.1
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-7539.9	7539.9
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-7539.9	7539.9
		X5	2.7	2.6	-0.1	-1.9	1.9	-7563.1	7563.1
		X6	-80.9	-78.0	1.5	56.8	-56.8	-4644.9	4644.9
3F	4F	X1	80.9	78.3	-1.3	-56.9	56.9	-5043.3	5043.3
		X2	-2.9	-3.1	-0.1	2.1	-2.1	-8221.6	8221.6
		X3	0.1	0.2	0.0	-0.1	0.1	-8195.9	8195.9
		X4	-0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.1	-8195.9	8195.9
		X5	2.9	3.1	0.1	-2.1	2.1	-8221.6	8221.6
		X6	-80.9	-78.3	1.3	56.9	-56.9	-5043.3	5043.3
2F	3F	X1	80.4	76.3	-2.1	-56.0	56.0	-5441.7	5441.7
		X2	-2.5	-0.7	0.9	1.1	-1.1	-8880.1	8880.1
		X3	0.0	-0.4	-0.2	0.1	-0.1	-8851.9	8851.9
		X4	-0.0	0.4	0.2	-0.1	0.1	-8851.9	8851.9
		X5	2.5	0.7	-0.9	-1.1	1.1	-8880.1	8880.1
		X6	-80.4	-76.3	2.1	56.0	-56.0	-5441.7	5441.7
1F	2F	X1	82.5	114.3	15.9	-49.5	49.5	-5850.5	5850.5
		X2	-5.5	-14.1	-4.3	4.9	-4.9	-9548.8	9548.8
		X3	0.5	1.9	0.7	-0.6	0.6	-9518.1	9518.1
		X4	-0.5	-1.9	-0.7	0.6	-0.6	-9518.1	9518.1
		X5	5.5	14.1	4.3	-4.9	4.9	-9548.8	9548.8
		X6	-82.5	-114.3	-15.9	49.5	-49.5	-5850.5	5850.5

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力×正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	X1	-327.1	132.9	230.0	69.4	-69.4	38.0	-38.0
		X2	-754.8	-81.0	336.9	298.5	-298.5	13.7	-13.7
		X3	-872.3	-156.7	357.8	367.5	-367.5	0.8	-0.8
		X4	-872.3	-156.7	357.8	367.5	-367.5	-0.8	0.8
		X5	-754.8	-81.0	336.9	298.5	-298.5	-13.7	13.7
		X6	-327.1	132.9	230.0	69.4	-69.4	-38.0	38.0
14F	15F	X1	-609.9	-41.9	284.0	232.8	-232.8	94.2	-94.2
		X2	-1003.0	-363.9	319.6	488.2	-488.2	29.8	-29.8
		X3	-1067.2	-435.9	315.7	536.8	-536.8	2.2	-2.2
		X4	-1067.2	-435.9	315.7	536.8	-536.8	-2.2	2.2
		X5	-1003.0	-363.9	319.6	488.2	-488.2	-29.8	29.8
		X6	-609.9	-41.9	284.0	232.8	-232.8	-94.2	94.2
13F	14F	X1	-700.0	-176.8	261.6	313.1	-313.1	181.2	-181.2
		X2	-1254.0	-615.9	319.1	667.8	-667.8	47.1	-47.1
		X3	-1332.9	-690.2	321.4	722.5	-722.5	3.7	-3.7
		X4	-1332.9	-690.2	321.4	722.5	-722.5	-3.7	3.7
		X5	-1254.0	-615.9	319.1	667.8	-667.8	-47.1	47.1
		X6	-700.0	-176.8	261.6	313.1	-313.1	-181.2	181.2
12F	13F	X1	-745.3	-401.2	172.1	409.4	-409.4	289.6	-289.6
		X2	-1360.4	-931.8	214.3	818.6	-818.6	64.2	-64.2
		X3	-1435.3	-1001.5	216.9	870.3	-870.3	5.1	-5.1
		X4	-1435.3	-1001.5	216.9	870.3	-870.3	-5.1	5.1
		X5	-1360.4	-931.8	214.3	818.6	-818.6	-64.2	64.2
		X6	-745.3	-401.2	172.1	409.4	-409.4	-289.6	289.6
11F	12F	X1	-637.7	-741.5	-51.9	483.9	-483.9	411.6	-411.6
		X2	-1276.3	-1449.6	-86.7	956.4	-956.4	81.1	-81.1
		X3	-1353.7	-1536.9	-91.6	1014.2	-1014.2	6.4	-6.4
		X4	-1353.7	-1536.9	-91.6	1014.2	-1014.2	-6.4	6.4
		X5	-1276.3	-1449.6	-86.7	956.4	-956.4	-81.1	81.1

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	X6	-637.7	-741.5	-51.9	483.9	-483.9	-411.6	411.6
10F	11F	X1	-741.3	-620.2	60.5	486.3	-486.3	585.4	-585.4
		X2	-1681.0	-1429.6	125.7	1110.9	-1110.9	110.9	-110.9
		X3	-1792.1	-1531.0	130.6	1186.8	-1186.8	8.6	-8.6
		X4	-1792.1	-1531.0	130.6	1186.8	-1186.8	-8.6	8.6
		X5	-1681.0	-1429.6	125.7	1110.9	-1110.9	-110.9	110.9
		X6	-741.3	-620.2	60.5	486.3	-486.3	-585.4	585.4
9F	10F	X1	-926.3	-716.5	104.9	586.7	-586.7	767.2	-767.2
		X2	-1844.6	-1554.9	144.9	1214.1	-1214.1	135.9	-135.9
		X3	-1944.9	-1648.9	148.0	1283.5	-1283.5	10.4	-10.4
		X4	-1944.9	-1648.9	148.0	1283.5	-1283.5	-10.4	10.4
		X5	-1844.6	-1554.9	144.9	1214.1	-1214.1	-135.9	135.9
		X6	-926.3	-716.5	104.9	586.7	-586.7	-767.2	767.2
8F	9F	X1	-927.2	-851.1	38.0	635.1	-635.1	960.2	-960.2
		X2	-1900.3	-1814.8	42.7	1326.8	-1326.8	159.5	-159.5
		X3	-1996.4	-1908.1	44.2	1394.5	-1394.5	12.0	-12.0
		X4	-1996.4	-1908.1	44.2	1394.5	-1394.5	-12.0	12.0
		X5	-1900.3	-1814.8	42.7	1326.8	-1326.8	-159.5	159.5
		X6	-927.2	-851.1	38.0	635.1	-635.1	-960.2	960.2
7F	8F	X1	-1044.5	-895.3	74.6	692.8	-692.8	1182.7	-1182.7
		X2	-2138.0	-1841.8	148.1	1421.3	-1421.3	183.2	-183.2
		X3	-2237.9	-1932.4	152.7	1489.4	-1489.4	13.5	-13.5
		X4	-2237.9	-1932.4	152.7	1489.4	-1489.4	-13.5	13.5
		X5	-2138.0	-1841.8	148.1	1421.3	-1421.3	-183.2	183.2
		X6	-1044.5	-895.3	74.6	692.8	-692.8	-1182.7	1182.7
6F	7F	X1	-1087.8	-911.9	88.0	714.2	-714.2	1415.9	-1415.9
		X2	-2296.7	-1966.5	165.1	1522.6	-1522.6	219.0	-219.0
		X3	-2393.9	-2054.8	169.5	1588.8	-1588.8	15.8	-15.8
		X4	-2393.9	-2054.8	169.5	1588.8	-1588.8	-15.8	15.8
		X5	-2296.7	-1966.5	165.1	1522.6	-1522.6	-219.0	219.0
		X6	-1087.8	-911.9	88.0	714.2	-714.2	-1415.9	1415.9
5F	6F	X1	-1172.1	-997.9	87.1	775.0	-775.0	1661.3	-1661.3
		X2	-2369.8	-2096.9	136.4	1595.2	-1595.2	242.5	-242.5
		X3	-2455.0	-2173.2	140.9	1652.9	-1652.9	17.0	-17.0
		X4	-2455.0	-2173.2	140.9	1652.9	-1652.9	-17.0	17.0
		X5	-2369.8	-2096.9	136.4	1595.2	-1595.2	-242.5	242.5
		X6	-1172.1	-997.9	87.1	775.0	-775.0	-1661.3	1661.3
4F	5F	X1	-1181.8	-1099.5	41.2	814.7	-814.7	1918.0	-1918.0
		X2	-2406.1	-2259.5	73.3	1666.3	-1666.3	262.6	-262.6
		X3	-2478.4	-2323.0	77.7	1714.8	-1714.8	18.1	-18.1
		X4	-2478.4	-2323.0	77.7	1714.8	-1714.8	-18.1	18.1
		X5	-2406.1	-2259.5	73.3	1666.3	-1666.3	-262.6	262.6
		X6	-1181.8	-1099.5	41.2	814.7	-814.7	-1918.0	1918.0
3F	4F	X1	-1133.0	-1265.9	-66.4	856.8	-856.8	2180.9	-2180.9
		X2	-2323.2	-2507.7	-92.2	1725.3	-1725.3	279.0	-279.0
		X3	-2380.3	-2553.1	-86.4	1761.9	-1761.9	18.9	-18.9
		X4	-2380.3	-2553.1	-86.4	1761.9	-1761.9	-18.9	18.9
		X5	-2323.2	-2507.7	-92.2	1725.3	-1725.3	-279.0	279.0
		X6	-1133.0	-1265.9	-66.4	856.8	-856.8	-2180.9	2180.9
2F	3F	X1	-910.0	-1651.5	-370.7	914.8	-914.8	2437.1	-2437.1
		X2	-1928.2	-3003.3	-537.5	1761.3	-1761.3	290.9	-290.9
		X3	-1971.1	-3046.9	-537.9	1792.1	-1792.1	19.5	-19.5
		X4	-1971.1	-3046.9	-537.9	1792.1	-1792.1	-19.5	19.5
		X5	-1928.2	-3003.3	-537.5	1761.3	-1761.3	-290.9	290.9
		X6	-910.0	-1651.5	-370.7	914.8	-914.8	-2437.1	2437.1
1F	2F	X1	-157.7	-3808.0	-1825.2	997.6	-997.6	2650.1	-2650.1
		X2	-664.3	-6457.7	-2896.7	1791.7	-1791.7	297.8	-297.8
		X3	-668.9	-6411.1	-2871.1	1781.1	-1781.1	19.7	-19.7
		X4	-668.9	-6411.1	-2871.1	1781.1	-1781.1	-19.7	19.7
		X5	-664.3	-6457.7	-2896.7	1791.7	-1791.7	-297.8	297.8
		X6	-157.7	-3808.0	-1825.2	997.6	-997.6	-2650.1	2650.1

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	X1	327.1	-132.9	-230.0	-69.4	69.4	-38.0	38.0

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	X2	754.8	81.0	-336.9	-298.5	298.5	-13.7	13.7
		X3	872.3	156.7	-357.8	-367.5	367.5	-0.8	0.8
		X4	872.3	156.7	-357.8	-367.5	367.5	0.8	-0.8
		X5	754.8	81.0	-336.9	-298.5	298.5	13.7	-13.7
		X6	327.1	-132.9	-230.0	-69.4	69.4	38.0	-38.0
14F	15F	X1	609.9	41.9	-284.0	-232.8	232.8	-94.2	94.2
		X2	1003.0	363.9	-319.6	-488.2	488.2	-29.8	29.8
		X3	1067.2	435.9	-315.7	-536.8	536.8	-2.2	2.2
		X4	1067.2	435.9	-315.7	-536.8	536.8	2.2	-2.2
		X5	1003.0	363.9	-319.6	-488.2	488.2	29.8	-29.8
		X6	609.9	41.9	-284.0	-232.8	232.8	94.2	-94.2
13F	14F	X1	700.0	176.8	-261.6	-313.1	313.1	-181.2	181.2
		X2	1254.0	615.9	-319.1	-667.8	667.8	-47.1	47.1
		X3	1332.9	690.2	-321.4	-722.5	722.5	-3.7	3.7
		X4	1332.9	690.2	-321.4	-722.5	722.5	3.7	-3.7
		X5	1254.0	615.9	-319.1	-667.8	667.8	47.1	-47.1
		X6	700.0	176.8	-261.6	-313.1	313.1	181.2	-181.2
12F	13F	X1	745.3	401.2	-172.1	-409.4	409.4	-289.6	289.6
		X2	1360.4	931.8	-214.3	-818.6	818.6	-64.2	64.2
		X3	1435.3	1001.5	-216.9	-870.3	870.3	-5.1	5.1
		X4	1435.3	1001.5	-216.9	-870.3	870.3	5.1	-5.1
		X5	1360.4	931.8	-214.3	-818.6	818.6	64.2	-64.2
		X6	745.3	401.2	-172.1	-409.4	409.4	289.6	-289.6
11F	12F	X1	637.7	741.5	51.9	-483.9	483.9	-411.6	411.6
		X2	1276.3	1449.6	86.7	-956.4	956.4	-81.1	81.1
		X3	1353.7	1536.9	91.6	-1014.2	1014.2	-6.4	6.4
		X4	1353.7	1536.9	91.6	-1014.2	1014.2	6.4	-6.4
		X5	1276.3	1449.6	86.7	-956.4	956.4	81.1	-81.1
		X6	637.7	741.5	51.9	-483.9	483.9	411.6	-411.6
10F	11F	X1	741.3	620.2	-60.5	-486.3	486.3	-585.4	585.4
		X2	1681.0	1429.6	-125.7	-1110.9	1110.9	-110.9	110.9
		X3	1792.1	1531.0	-130.6	-1186.8	1186.8	-8.6	8.6
		X4	1792.1	1531.0	-130.6	-1186.8	1186.8	8.6	-8.6
		X5	1681.0	1429.6	-125.7	-1110.9	1110.9	110.9	-110.9
		X6	741.3	620.2	-60.5	-486.3	486.3	585.4	-585.4
9F	10F	X1	926.3	716.5	-104.9	-586.7	586.7	-767.2	767.2
		X2	1844.6	1554.9	-144.9	-1214.1	1214.1	-135.9	135.9
		X3	1944.9	1648.9	-148.0	-1283.5	1283.5	-10.4	10.4
		X4	1944.9	1648.9	-148.0	-1283.5	1283.5	10.4	-10.4
		X5	1844.6	1554.9	-144.9	-1214.1	1214.1	135.9	-135.9
		X6	926.3	716.5	-104.9	-586.7	586.7	767.2	-767.2
8F	9F	X1	927.2	851.1	-38.0	-635.1	635.1	-960.2	960.2
		X2	1900.3	1814.8	-42.7	-1326.8	1326.8	-159.5	159.5
		X3	1996.4	1908.1	-44.2	-1394.5	1394.5	-12.0	12.0
		X4	1996.4	1908.1	-44.2	-1394.5	1394.5	12.0	-12.0
		X5	1900.3	1814.8	-42.7	-1326.8	1326.8	159.5	-159.5
		X6	927.2	851.1	-38.0	-635.1	635.1	960.2	-960.2
7F	8F	X1	1044.5	895.3	-74.6	-692.8	692.8	-1182.7	1182.7
		X2	2138.0	1841.8	-148.1	-1421.3	1421.3	-183.2	183.2
		X3	2237.9	1932.4	-152.7	-1489.4	1489.4	-13.5	13.5
		X4	2237.9	1932.4	-152.7	-1489.4	1489.4	13.5	-13.5
		X5	2138.0	1841.8	-148.1	-1421.3	1421.3	183.2	-183.2
		X6	1044.5	895.3	-74.6	-692.8	692.8	1182.7	-1182.7
6F	7F	X1	1087.8	911.9	-88.0	-714.2	714.2	-1415.9	1415.9
		X2	2296.7	1966.5	-165.1	-1522.6	1522.6	-219.0	219.0
		X3	2393.9	2054.8	-169.5	-1588.8	1588.8	-15.8	15.8
		X4	2393.9	2054.8	-169.5	-1588.8	1588.8	15.8	-15.8
		X5	2296.7	1966.5	-165.1	-1522.6	1522.6	219.0	-219.0
		X6	1087.8	911.9	-88.0	-714.2	714.2	1415.9	-1415.9
5F	6F	X1	1172.1	997.9	-87.1	-775.0	775.0	-1661.3	1661.3
		X2	2369.8	2096.9	-136.4	-1595.2	1595.2	-242.5	242.5
		X3	2455.0	2173.2	-140.9	-1652.9	1652.9	-17.0	17.0
		X4	2455.0	2173.2	-140.9	-1652.9	1652.9	17.0	-17.0
		X5	2369.8	2096.9	-136.4	-1595.2	1595.2	242.5	-242.5
		X6	1172.1	997.9	-87.1	-775.0	775.0	1661.3	-1661.3

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	X1	1181.8	1099.5	-41.2	-814.7	814.7	-1918.0	1918.0
		X2	2406.1	2259.5	-73.3	-1666.3	1666.3	-262.6	262.6
		X3	2478.4	2323.0	-77.7	-1714.8	1714.8	-18.1	18.1
		X4	2478.4	2323.0	-77.7	-1714.8	1714.8	18.1	-18.1
		X5	2406.1	2259.5	-73.3	-1666.3	1666.3	262.6	-262.6
		X6	1181.8	1099.5	-41.2	-814.7	814.7	1918.0	-1918.0
3F	4F	X1	1133.0	1265.9	66.4	-856.8	856.8	-2180.9	2180.9
		X2	2323.2	2507.7	92.2	-1725.3	1725.3	-279.0	279.0
		X3	2380.3	2553.1	86.4	-1761.9	1761.9	-18.9	18.9
		X4	2380.3	2553.1	86.4	-1761.9	1761.9	18.9	-18.9
		X5	2323.2	2507.7	92.2	-1725.3	1725.3	279.0	-279.0
		X6	1133.0	1265.9	66.4	-856.8	856.8	2180.9	-2180.9
2F	3F	X1	910.0	1651.5	370.7	-914.8	914.8	-2437.1	2437.1
		X2	1928.2	3003.3	537.5	-1761.3	1761.3	-290.9	290.9
		X3	1971.1	3046.9	537.9	-1792.1	1792.1	-19.5	19.5
		X4	1971.1	3046.9	537.9	-1792.1	1792.1	19.5	-19.5
		X5	1928.2	3003.3	537.5	-1761.3	1761.3	290.9	-290.9
		X6	910.0	1651.5	370.7	-914.8	914.8	2437.1	-2437.1
1F	2F	X1	157.7	3808.0	1825.2	-997.6	997.6	-2650.1	2650.1
		X2	664.3	6457.7	2896.7	-1791.7	1791.7	-297.8	297.8
		X3	668.9	6411.1	2871.1	-1781.1	1781.1	-19.7	19.7
		X4	668.9	6411.1	2871.1	-1781.1	1781.1	19.7	-19.7
		X5	664.3	6457.7	2896.7	-1791.7	1791.7	297.8	-297.8
		X6	157.7	3808.0	1825.2	-997.6	997.6	2650.1	-2650.1

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	X1	X2	-103.8	117.2	66.6	81.4	85.2	0.0	0.0
	X2	X3	-113.2	112.6	64.2	83.4	83.2	0.0	0.0
	X3	X4	-112.8	112.8	64.3	83.3	83.3	0.0	0.0
	X4	X5	-112.6	113.2	64.2	83.2	83.4	0.0	0.0
	X5	X6	-117.2	103.8	66.6	85.2	81.4	0.0	0.0
15F	X1	X2	-149.1	156.2	84.7	119.9	121.9	0.0	0.0
	X2	X3	-153.9	153.9	83.4	120.9	120.9	0.0	0.0
	X3	X4	-153.9	153.9	83.4	120.9	120.9	0.0	0.0
	X4	X5	-153.9	153.9	83.4	120.9	120.9	0.0	0.0
	X5	X6	-156.2	149.1	84.7	121.9	119.9	0.0	0.0
14F	X1	X2	-153.3	163.3	88.2	124.8	127.7	0.0	0.0
	X2	X3	-160.2	160.0	86.4	126.3	126.2	0.0	0.0
	X3	X4	-160.1	160.1	86.5	126.2	126.2	0.0	0.0
	X4	X5	-160.0	160.2	86.4	126.2	126.3	0.0	0.0
	X5	X6	-163.3	153.3	88.2	127.7	124.8	0.0	0.0
13F	X1	X2	-153.4	163.3	88.2	124.8	127.6	0.0	0.0
	X2	X3	-160.2	160.0	86.4	126.2	126.2	0.0	0.0
	X3	X4	-160.1	160.1	86.5	126.2	126.2	0.0	0.0
	X4	X5	-160.0	160.2	86.4	126.2	126.2	0.0	0.0
	X5	X6	-163.3	153.4	88.2	127.6	124.8	0.0	0.0
12F	X1	X2	-153.3	163.4	88.2	124.8	127.7	0.0	0.0
	X2	X3	-160.2	160.0	86.4	126.2	126.2	0.0	0.0
	X3	X4	-160.1	160.1	86.5	126.2	126.2	0.0	0.0
	X4	X5	-160.0	160.2	86.4	126.2	126.2	0.0	0.0
	X5	X6	-163.4	153.3	88.2	127.7	124.8	0.0	0.0
11F	X1	X2	-156.9	170.7	92.1	129.6	133.5	0.0	0.0
	X2	X3	-166.5	166.2	89.5	131.6	131.5	0.0	0.0
	X3	X4	-166.3	166.3	89.6	131.5	131.5	0.0	0.0
	X4	X5	-166.2	166.5	89.5	131.5	131.6	0.0	0.0
	X5	X6	-170.7	156.9	92.1	133.5	129.6	0.0	0.0
10F	X1	X2	-157.1	170.7	92.0	129.6	133.5	0.0	0.0
	X2	X3	-166.5	166.2	89.5	131.6	131.5	0.0	0.0
	X3	X4	-166.3	166.3	89.6	131.5	131.5	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
10F	X4	X5	-166.2	166.5	89.5	131.5	131.6	0.0	0.0
	X5	X6	-170.7	157.1	92.0	133.5	129.6	0.0	0.0
9F	X1	X2	-156.9	170.9	92.0	129.5	133.5	0.0	0.0
	X2	X3	-166.5	166.2	89.5	131.6	131.5	0.0	0.0
	X3	X4	-166.3	166.3	89.6	131.5	131.5	0.0	0.0
	X4	X5	-166.2	166.5	89.5	131.5	131.6	0.0	0.0
	X5	X6	-170.9	156.9	92.0	133.5	129.5	0.0	0.0
8F	X1	X2	-159.2	175.1	94.1	132.3	136.9	0.0	0.0
	X2	X3	-170.1	169.7	91.3	134.7	134.5	0.0	0.0
	X3	X4	-169.9	169.9	91.4	134.6	134.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.7	170.1	91.3	134.5	134.7	0.0	0.0
	X5	X6	-175.1	159.2	94.1	136.9	132.3	0.0	0.0
7F	X1	X2	-159.4	175.1	93.9	132.4	136.8	0.0	0.0
	X2	X3	-170.1	169.7	91.3	134.7	134.6	0.0	0.0
	X3	X4	-169.9	169.9	91.3	134.6	134.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.7	170.1	91.3	134.6	134.7	0.0	0.0
	X5	X6	-175.1	159.4	93.9	136.8	132.4	0.0	0.0
6F	X1	X2	-159.2	175.3	94.0	132.3	136.9	0.0	0.0
	X2	X3	-170.1	169.7	91.3	134.7	134.5	0.0	0.0
	X3	X4	-169.9	169.9	91.3	134.6	134.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.7	170.1	91.3	134.5	134.7	0.0	0.0
	X5	X6	-175.3	159.2	94.0	136.9	132.3	0.0	0.0
5F	X1	X2	-159.1	175.4	94.0	132.3	136.9	0.0	0.0
	X2	X3	-170.1	169.7	91.3	134.7	134.5	0.0	0.0
	X3	X4	-169.9	169.9	91.3	134.6	134.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.7	170.1	91.3	134.5	134.7	0.0	0.0
	X5	X6	-175.4	159.1	94.0	136.9	132.3	0.0	0.0
4F	X1	X2	-158.9	175.6	94.0	132.2	137.0	0.0	0.0
	X2	X3	-170.1	169.7	91.3	134.7	134.5	0.0	0.0
	X3	X4	-169.9	169.9	91.3	134.6	134.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.7	170.1	91.3	134.5	134.7	0.0	0.0
	X5	X6	-175.6	158.9	94.0	137.0	132.2	0.0	0.0
3F	X1	X2	-158.7	175.7	94.0	132.2	137.0	0.0	0.0
	X2	X3	-170.2	169.7	91.3	134.7	134.5	0.0	0.0
	X3	X4	-169.9	169.9	91.4	134.6	134.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.7	170.2	91.3	134.5	134.7	0.0	0.0
	X5	X6	-175.7	158.7	94.0	137.0	132.2	0.0	0.0
2F	X1	X2	-158.8	176.1	93.8	132.1	137.1	0.0	0.0
	X2	X3	-169.9	169.8	91.4	134.6	134.6	0.0	0.0
	X3	X4	-169.9	169.9	91.3	134.6	134.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.8	169.9	91.4	134.6	134.6	0.0	0.0
	X5	X6	-176.1	158.8	93.8	137.1	132.1	0.0	0.0
1F	X1	X2	-114.3	296.4	194.7	187.9	240.0	0.0	0.0
	X2	X3	-282.3	258.3	129.8	217.4	210.5	0.0	0.0
	X3	X4	-260.3	260.3	139.8	213.9	213.9	0.0	0.0
	X4	X5	-258.3	282.3	129.8	210.5	217.4	0.0	0.0
	X5	X6	-296.4	114.3	194.7	240.0	187.9	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	327.1	318.5	4.3	-92.2	92.2	0.0	0.0
	X2	X3	436.3	431.7	2.3	-124.0	124.0	0.0	0.0
	X3	X4	440.7	440.7	0.0	-125.9	125.9	0.0	0.0
	X4	X5	431.7	436.3	-2.3	-124.0	124.0	0.0	0.0
	X5	X6	318.5	327.1	-4.3	-92.2	92.2	0.0	0.0
15F	X1	X2	477.0	476.2	0.4	-136.2	136.2	0.0	0.0
	X2	X3	607.7	605.7	1.0	-173.4	173.4	0.0	0.0
	X3	X4	618.2	618.2	0.0	-176.6	176.6	0.0	0.0
	X4	X5	605.7	607.7	-1.0	-173.4	173.4	0.0	0.0
	X5	X6	476.2	477.0	-0.4	-136.2	136.2	0.0	0.0
14F	X1	X2	741.9	737.0	2.5	-211.3	211.3	0.0	0.0
	X2	X3	881.0	877.9	1.6	-251.3	251.3	0.0	0.0
	X3	X4	890.9	890.9	0.0	-254.5	254.5	0.0	0.0
	X4	X5	877.9	881.0	-1.6	-251.3	251.3	0.0	0.0
	X5	X6	737.0	741.9	-2.5	-211.3	211.3	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	X1	X2	922. 1	917. 0	2. 5	-262. 7	262. 7	0. 0	0. 0
	X2	X3	1059. 3	1056. 3	1. 5	-302. 2	302. 2	0. 0	0. 0
	X3	X4	1069. 1	1069. 1	0. 0	-305. 5	305. 5	0. 0	0. 0
	X4	X5	1056. 3	1059. 3	-1. 5	-302. 2	302. 2	0. 0	0. 0
	X5	X6	917. 0	922. 1	-2. 5	-262. 7	262. 7	0. 0	0. 0
12F	X1	X2	1038. 9	1033. 9	2. 5	-296. 1	296. 1	0. 0	0. 0
	X2	X3	1174. 1	1171. 4	1. 4	-335. 1	335. 1	0. 0	0. 0
	X3	X4	1183. 9	1183. 9	0. 0	-338. 2	338. 2	0. 0	0. 0
	X4	X5	1171. 4	1174. 1	-1. 4	-335. 1	335. 1	0. 0	0. 0
	X5	X6	1033. 9	1038. 9	-2. 5	-296. 1	296. 1	0. 0	0. 0
11F	X1	X2	1482. 8	1468. 7	7. 1	-421. 6	421. 6	0. 0	0. 0
	X2	X3	1661. 9	1656. 5	2. 7	-474. 1	474. 1	0. 0	0. 0
	X3	X4	1672. 5	1672. 5	0. 0	-477. 9	477. 9	0. 0	0. 0
	X4	X5	1656. 5	1661. 9	-2. 7	-474. 1	474. 1	0. 0	0. 0
	X5	X6	1468. 7	1482. 8	-7. 1	-421. 6	421. 6	0. 0	0. 0
10F	X1	X2	1546. 6	1539. 3	3. 7	-440. 8	440. 8	0. 0	0. 0
	X2	X3	1735. 0	1730. 2	2. 4	-495. 0	495. 0	0. 0	0. 0
	X3	X4	1745. 7	1745. 7	0. 0	-498. 8	498. 8	0. 0	0. 0
	X4	X5	1730. 2	1735. 0	-2. 4	-495. 0	495. 0	0. 0	0. 0
	X5	X6	1539. 3	1546. 6	-3. 7	-440. 8	440. 8	0. 0	0. 0
9F	X1	X2	1643. 6	1635. 2	4. 2	-468. 4	468. 4	0. 0	0. 0
	X2	X3	1820. 0	1815. 5	2. 3	-519. 4	519. 4	0. 0	0. 0
	X3	X4	1829. 9	1829. 9	0. 0	-522. 8	522. 8	0. 0	0. 0
	X4	X5	1815. 5	1820. 0	-2. 3	-519. 4	519. 4	0. 0	0. 0
	X5	X6	1635. 2	1643. 6	-4. 2	-468. 4	468. 4	0. 0	0. 0
8F	X1	X2	1895. 6	1881. 7	6. 9	-539. 6	539. 6	0. 0	0. 0
	X2	X3	2071. 1	2065. 9	2. 6	-591. 0	591. 0	0. 0	0. 0
	X3	X4	2080. 1	2080. 1	0. 0	-594. 3	594. 3	0. 0	0. 0
	X4	X5	2065. 9	2071. 1	-2. 6	-591. 0	591. 0	0. 0	0. 0
	X5	X6	1881. 7	1895. 6	-6. 9	-539. 6	539. 6	0. 0	0. 0
7F	X1	X2	1983. 1	1977. 3	2. 9	-565. 8	565. 8	0. 0	0. 0
	X2	X3	2161. 2	2156. 7	2. 3	-616. 8	616. 8	0. 0	0. 0
	X3	X4	2169. 5	2169. 5	0. 0	-619. 9	619. 9	0. 0	0. 0
	X4	X5	2156. 7	2161. 2	-2. 3	-616. 8	616. 8	0. 0	0. 0
	X5	X6	1977. 3	1983. 1	-2. 9	-565. 8	565. 8	0. 0	0. 0
6F	X1	X2	2083. 9	2083. 0	0. 5	-595. 3	595. 3	0. 0	0. 0
	X2	X3	2253. 3	2249. 3	2. 0	-643. 2	643. 2	0. 0	0. 0
	X3	X4	2260. 5	2260. 5	0. 0	-645. 9	645. 9	0. 0	0. 0
	X4	X5	2249. 3	2253. 3	-2. 0	-643. 2	643. 2	0. 0	0. 0
	X5	X6	2083. 0	2083. 9	-0. 5	-595. 3	595. 3	0. 0	0. 0
5F	X1	X2	2179. 7	2178. 4	0. 6	-622. 6	622. 6	0. 0	0. 0
	X2	X3	2324. 6	2321. 1	1. 7	-663. 7	663. 7	0. 0	0. 0
	X3	X4	2330. 4	2330. 4	0. 0	-665. 8	665. 8	0. 0	0. 0
	X4	X5	2321. 1	2324. 6	-1. 7	-663. 7	663. 7	0. 0	0. 0
	X5	X6	2178. 4	2179. 7	-0. 6	-622. 6	622. 6	0. 0	0. 0
4F	X1	X2	2232. 5	2231. 8	0. 3	-637. 8	637. 8	0. 0	0. 0
	X2	X3	2350. 8	2348. 0	1. 4	-671. 3	671. 3	0. 0	0. 0
	X3	X4	2355. 2	2355. 2	0. 0	-672. 9	672. 9	0. 0	0. 0
	X4	X5	2348. 0	2350. 8	-1. 4	-671. 3	671. 3	0. 0	0. 0
	X5	X6	2231. 8	2232. 5	-0. 3	-637. 8	637. 8	0. 0	0. 0
3F	X1	X2	2175. 9	2174. 7	0. 6	-621. 5	621. 5	0. 0	0. 0
	X2	X3	2261. 3	2259. 4	0. 9	-645. 8	645. 8	0. 0	0. 0
	X3	X4	2264. 8	2264. 8	0. 0	-647. 1	647. 1	0. 0	0. 0
	X4	X5	2259. 4	2261. 3	-0. 9	-645. 8	645. 8	0. 0	0. 0
	X5	X6	2174. 7	2175. 9	-0. 6	-621. 5	621. 5	0. 0	0. 0
2F	X1	X2	1809. 1	1808. 6	0. 3	-516. 8	516. 8	0. 0	0. 0
	X2	X3	1859. 1	1857. 0	1. 1	-530. 9	530. 9	0. 0	0. 0
	X3	X4	1858. 9	1858. 9	0. 0	-531. 1	531. 1	0. 0	0. 0
	X4	X5	1857. 0	1859. 1	-1. 1	-530. 9	530. 9	0. 0	0. 0
	X5	X6	1808. 6	1809. 1	-0. 3	-516. 8	516. 8	0. 0	0. 0
1F	X1	X2	3808. 0	3338. 6	234. 7	-1020. 9	1020. 9	0. 0	0. 0
	X2	X3	3119. 1	3187. 0	-33. 9	-900. 9	900. 9	0. 0	0. 0
	X3	X4	3224. 1	3224. 1	0. 0	-921. 2	921. 2	0. 0	0. 0
	X4	X5	3187. 0	3119. 1	33. 9	-900. 9	900. 9	0. 0	0. 0
	X5	X6	3338. 6	3808. 0	-234. 7	-1020. 9	1020. 9	0. 0	0. 0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	-327.1	-318.5	-4.3	92.2	-92.2	0.0	0.0
	X2	X3	-436.3	-431.7	-2.3	124.0	-124.0	0.0	0.0
	X3	X4	-440.7	-440.7	0.0	125.9	-125.9	0.0	0.0
	X4	X5	-431.7	-436.3	2.3	124.0	-124.0	0.0	0.0
	X5	X6	-318.5	-327.1	4.3	92.2	-92.2	0.0	0.0
15F	X1	X2	-477.0	-476.2	-0.4	136.2	-136.2	0.0	0.0
	X2	X3	-607.7	-605.7	-1.0	173.4	-173.4	0.0	0.0
	X3	X4	-618.2	-618.2	0.0	176.6	-176.6	0.0	0.0
	X4	X5	-605.7	-607.7	1.0	173.4	-173.4	0.0	0.0
	X5	X6	-476.2	-477.0	0.4	136.2	-136.2	0.0	0.0
14F	X1	X2	-741.9	-737.0	-2.5	211.3	-211.3	0.0	0.0
	X2	X3	-881.0	-877.9	-1.6	251.3	-251.3	0.0	0.0
	X3	X4	-890.9	-890.9	0.0	254.5	-254.5	0.0	0.0
	X4	X5	-877.9	-881.0	1.6	251.3	-251.3	0.0	0.0
	X5	X6	-737.0	-741.9	2.5	211.3	-211.3	0.0	0.0
13F	X1	X2	-922.1	-917.0	-2.5	262.7	-262.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1059.3	-1056.3	-1.5	302.2	-302.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1069.1	-1069.1	0.0	305.5	-305.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1056.3	-1059.3	1.5	302.2	-302.2	0.0	0.0
	X5	X6	-917.0	-922.1	2.5	262.7	-262.7	0.0	0.0
12F	X1	X2	-1038.9	-1033.9	-2.5	296.1	-296.1	0.0	0.0
	X2	X3	-1174.1	-1171.4	-1.4	335.1	-335.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1183.9	-1183.9	0.0	338.2	-338.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1171.4	-1174.1	1.4	335.1	-335.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1033.9	-1038.9	2.5	296.1	-296.1	0.0	0.0
11F	X1	X2	-1482.8	-1468.7	-7.1	421.6	-421.6	0.0	0.0
	X2	X3	-1661.9	-1656.5	-2.7	474.1	-474.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1672.5	-1672.5	0.0	477.9	-477.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1656.5	-1661.9	2.7	474.1	-474.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1468.7	-1482.8	7.1	421.6	-421.6	0.0	0.0
10F	X1	X2	-1546.6	-1539.3	-3.7	440.8	-440.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1735.0	-1730.2	-2.4	495.0	-495.0	0.0	0.0
	X3	X4	-1745.7	-1745.7	0.0	498.8	-498.8	0.0	0.0
	X4	X5	-1730.2	-1735.0	2.4	495.0	-495.0	0.0	0.0
	X5	X6	-1539.3	-1546.6	3.7	440.8	-440.8	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1643.6	-1635.2	-4.2	468.4	-468.4	0.0	0.0
	X2	X3	-1820.0	-1815.5	-2.3	519.4	-519.4	0.0	0.0
	X3	X4	-1829.9	-1829.9	0.0	522.8	-522.8	0.0	0.0
	X4	X5	-1815.5	-1820.0	2.3	519.4	-519.4	0.0	0.0
	X5	X6	-1635.2	-1643.6	4.2	468.4	-468.4	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1895.6	-1881.7	-6.9	539.6	-539.6	0.0	0.0
	X2	X3	-2071.1	-2065.9	-2.6	591.0	-591.0	0.0	0.0
	X3	X4	-2080.1	-2080.1	0.0	594.3	-594.3	0.0	0.0
	X4	X5	-2065.9	-2071.1	2.6	591.0	-591.0	0.0	0.0
	X5	X6	-1881.7	-1895.6	6.9	539.6	-539.6	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1983.1	-1977.3	-2.9	565.8	-565.8	0.0	0.0
	X2	X3	-2161.2	-2156.7	-2.3	616.8	-616.8	0.0	0.0
	X3	X4	-2169.5	-2169.5	0.0	619.9	-619.9	0.0	0.0
	X4	X5	-2156.7	-2161.2	2.3	616.8	-616.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1977.3	-1983.1	2.9	565.8	-565.8	0.0	0.0
6F	X1	X2	-2083.9	-2083.0	-0.5	595.3	-595.3	0.0	0.0
	X2	X3	-2253.3	-2249.3	-2.0	643.2	-643.2	0.0	0.0
	X3	X4	-2260.5	-2260.5	0.0	645.9	-645.9	0.0	0.0
	X4	X5	-2249.3	-2253.3	2.0	643.2	-643.2	0.0	0.0
	X5	X6	-2083.0	-2083.9	0.5	595.3	-595.3	0.0	0.0
5F	X1	X2	-2179.7	-2178.4	-0.6	622.6	-622.6	0.0	0.0
	X2	X3	-2324.6	-2321.1	-1.7	663.7	-663.7	0.0	0.0
	X3	X4	-2330.4	-2330.4	0.0	665.8	-665.8	0.0	0.0
	X4	X5	-2321.1	-2324.6	1.7	663.7	-663.7	0.0	0.0
	X5	X6	-2178.4	-2179.7	0.6	622.6	-622.6	0.0	0.0
4F	X1	X2	-2232.5	-2231.8	-0.3	637.8	-637.8	0.0	0.0
	X2	X3	-2350.8	-2348.0	-1.4	671.3	-671.3	0.0	0.0
	X3	X4	-2355.2	-2355.2	0.0	672.9	-672.9	0.0	0.0
	X4	X5	-2348.0	-2350.8	1.4	671.3	-671.3	0.0	0.0
	X5	X6	-2231.8	-2232.5	0.3	637.8	-637.8	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
3F	X1	X2	-2175.9	-2174.7	-0.6	621.5	-621.5	0.0	0.0
	X2	X3	-2261.3	-2259.4	-0.9	645.8	-645.8	0.0	0.0
	X3	X4	-2264.8	-2264.8	0.0	647.1	-647.1	0.0	0.0
	X4	X5	-2259.4	-2261.3	0.9	645.8	-645.8	0.0	0.0
	X5	X6	-2174.7	-2175.9	0.6	621.5	-621.5	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1809.1	-1808.6	-0.3	516.8	-516.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1859.1	-1857.0	-1.1	530.9	-530.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1858.9	-1858.9	0.0	531.1	-531.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1857.0	-1859.1	1.1	530.9	-530.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1808.6	-1809.1	0.3	516.8	-516.8	0.0	0.0
1F	X1	X2	-3808.0	-3338.6	-234.7	1020.9	-1020.9	0.0	0.0
	X2	X3	-3119.1	-3187.0	33.9	900.9	-900.9	0.0	0.0
	X3	X4	-3224.1	-3224.1	0.0	921.2	-921.2	0.0	0.0
	X4	X5	-3187.0	-3119.1	-33.9	900.9	-900.9	0.0	0.0
	X5	X6	-3338.6	-3808.0	234.7	1020.9	-1020.9	0.0	0.0

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	X1	103.8	78.2	-12.8	-65.0	65.0	-296.7	296.7
		X2	-4.0	-1.5	1.2	2.0	-2.0	-504.0	504.0
		X3	0.2	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-501.9	501.9
		X4	-0.2	-0.0	0.1	0.1	-0.1	-501.9	501.9
		X5	4.0	1.5	-1.2	-2.0	2.0	-504.0	504.0
		X6	-103.8	-78.2	12.8	65.0	-65.0	-296.7	296.7
14F	15F	X1	70.9	73.9	1.5	-51.7	51.7	-685.0	685.0
		X2	-0.7	-1.4	-0.3	0.7	-0.7	-1121.2	1121.2
		X3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-1118.1	1118.1
		X4	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1118.1	1118.1
		X5	0.7	1.4	0.3	-0.7	0.7	-1121.2	1121.2
		X6	-70.9	-73.9	-1.5	51.7	-51.7	-685.0	685.0
13F	14F	X1	79.3	75.6	-1.9	-55.3	55.3	-1077.3	1077.3
		X2	-1.7	-1.5	0.1	1.2	-1.2	-1747.9	1747.9
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1743.4	1743.4
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1743.4	1743.4
		X5	1.7	1.5	-0.1	-1.2	1.2	-1747.9	1747.9
		X6	-79.3	-75.6	1.9	55.3	-55.3	-1077.3	1077.3
12F	13F	X1	77.8	75.3	-1.3	-54.7	54.7	-1469.7	1469.7
		X2	-1.5	-1.5	0.0	1.1	-1.1	-2374.6	2374.6
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2368.6	2368.6
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2368.6	2368.6
		X5	1.5	1.5	-0.0	-1.1	1.1	-2374.6	2374.6
		X6	-77.8	-75.3	1.3	54.7	-54.7	-1469.7	1469.7
11F	12F	X1	78.0	75.5	-1.3	-53.9	53.9	-1862.1	1862.1
		X2	-1.7	-1.9	-0.1	1.2	-1.2	-3001.3	3001.3
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-2993.8	2993.8
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2993.8	2993.8
		X5	1.7	1.9	0.1	-1.2	1.2	-3001.3	3001.3
		X6	-78.0	-75.5	1.3	53.9	-53.9	-1862.1	1862.1
10F	11F	X1	81.4	77.4	-2.0	-56.7	56.7	-2258.3	2258.3
		X2	-2.3	-2.1	0.1	1.6	-1.6	-3646.3	3646.3
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-3636.8	3636.8
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-3636.8	3636.8
		X5	2.3	2.1	-0.1	-1.6	1.6	-3646.3	3646.3
		X6	-81.4	-77.4	2.0	56.7	-56.7	-2258.3	2258.3
9F	10F	X1	79.7	77.1	-1.3	-56.0	56.0	-2654.5	2654.5
		X2	-2.1	-2.1	0.0	1.5	-1.5	-4290.7	4290.7
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-4279.2	4279.2
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4279.2	4279.2
		X5	2.1	2.1	-0.0	-1.5	1.5	-4290.7	4290.7
		X6	-79.7	-77.1	1.3	56.0	-56.0	-2654.5	2654.5
8F	9F	X1	79.7	76.4	-1.7	-55.7	55.7	-3050.7	3050.7
		X2	-2.3	-2.3	-0.0	1.7	-1.7	-4935.2	4935.2
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.0	0.0	-4921.6	4921.6
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-4921.6	4921.6
		X5	2.3	2.3	0.0	-1.7	1.7	-4935.2	4935.2

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	X6	-79.7	-76.4	1.7	55.7	-55.7	-3050.7	3050.7
7F	8F	X1	82.9	78.7	-2.1	-57.7	57.7	-3449.3	3449.3
		X2	-2.6	-2.4	0.1	1.8	-1.8	-5585.2	5585.2
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-5569.1	5569.1
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-5569.1	5569.1
		X5	2.6	2.4	-0.1	-1.8	1.8	-5585.2	5585.2
		X6	-82.9	-78.7	2.1	57.7	-57.7	-3449.3	3449.3
6F	7F	X1	80.8	78.1	-1.3	-56.8	56.8	-3847.8	3847.8
		X2	-2.6	-2.5	0.0	1.8	-1.8	-6246.3	6246.3
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-6227.9	6227.9
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-6227.9	6227.9
		X5	2.6	2.5	-0.0	-1.8	1.8	-6246.3	6246.3
		X6	-80.8	-78.1	1.3	56.8	-56.8	-3847.8	3847.8
5F	6F	X1	81.1	78.2	-1.5	-56.9	56.9	-4246.4	4246.4
		X2	-2.6	-2.6	0.0	1.9	-1.9	-6904.7	6904.7
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.0	0.0	-6883.9	6883.9
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-6883.9	6883.9
		X5	2.6	2.6	-0.0	-1.9	1.9	-6904.7	6904.7
		X6	-81.1	-78.2	1.5	56.9	-56.9	-4246.4	4246.4
4F	5F	X1	80.9	78.0	-1.5	-56.8	56.8	-4644.9	4644.9
		X2	-2.7	-2.6	0.1	1.9	-1.9	-7563.1	7563.1
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-7539.9	7539.9
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-7539.9	7539.9
		X5	2.7	2.6	-0.1	-1.9	1.9	-7563.1	7563.1
		X6	-80.9	-78.0	1.5	56.8	-56.8	-4644.9	4644.9
3F	4F	X1	80.9	78.3	-1.3	-56.9	56.9	-5043.3	5043.3
		X2	-2.9	-3.1	-0.1	2.1	-2.1	-8221.6	8221.6
		X3	0.1	0.2	0.0	-0.1	0.1	-8195.9	8195.9
		X4	-0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.1	-8195.9	8195.9
		X5	2.9	3.1	0.1	-2.1	2.1	-8221.6	8221.6
		X6	-80.9	-78.3	1.3	56.9	-56.9	-5043.3	5043.3
2F	3F	X1	80.4	76.3	-2.1	-56.0	56.0	-5441.7	5441.7
		X2	-2.5	-0.7	0.9	1.1	-1.1	-8880.1	8880.1
		X3	0.0	-0.4	-0.2	0.1	-0.1	-8851.9	8851.9
		X4	-0.0	0.4	0.2	-0.1	0.1	-8851.9	8851.9
		X5	2.5	0.7	-0.9	-1.1	1.1	-8880.1	8880.1
		X6	-80.4	-76.3	2.1	56.0	-56.0	-5441.7	5441.7
1F	2F	X1	82.5	114.3	15.9	-49.5	49.5	-5850.5	5850.5
		X2	-5.5	-14.1	-4.3	4.9	-4.9	-9548.8	9548.8
		X3	0.5	1.9	0.7	-0.6	0.6	-9518.1	9518.1
		X4	-0.5	-1.9	-0.7	0.6	-0.6	-9518.1	9518.1
		X5	5.5	14.1	4.3	-4.9	4.9	-9548.8	9548.8
		X6	-82.5	-114.3	-15.9	49.5	-49.5	-5850.5	5850.5

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力×正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	X1	-327.1	132.9	230.0	69.4	-69.4	38.0	-38.0
		X2	-754.8	-81.0	336.9	298.5	-298.5	13.7	-13.7
		X3	-872.3	-156.7	357.8	367.5	-367.5	0.8	-0.8
		X4	-872.3	-156.7	357.8	367.5	-367.5	-0.8	0.8
		X5	-754.8	-81.0	336.9	298.5	-298.5	-13.7	13.7
		X6	-327.1	132.9	230.0	69.4	-69.4	-38.0	38.0
14F	15F	X1	-609.9	-41.9	284.0	232.8	-232.8	94.2	-94.2
		X2	-1003.0	-363.9	319.6	488.2	-488.2	29.8	-29.8
		X3	-1067.2	-435.9	315.7	536.8	-536.8	2.2	-2.2
		X4	-1067.2	-435.9	315.7	536.8	-536.8	-2.2	2.2
		X5	-1003.0	-363.9	319.6	488.2	-488.2	-29.8	29.8
		X6	-609.9	-41.9	284.0	232.8	-232.8	-94.2	94.2
13F	14F	X1	-700.0	-176.8	261.6	313.1	-313.1	181.2	-181.2
		X2	-1254.0	-615.9	319.1	667.8	-667.8	47.1	-47.1
		X3	-1332.9	-690.2	321.4	722.5	-722.5	3.7	-3.7
		X4	-1332.9	-690.2	321.4	722.5	-722.5	-3.7	3.7
		X5	-1254.0	-615.9	319.1	667.8	-667.8	-47.1	47.1
		X6	-700.0	-176.8	261.6	313.1	-313.1	-181.2	181.2
12F	13F	X1	-745.3	-401.2	172.1	409.4	-409.4	289.6	-289.6

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	X2	-1360.4	-931.8	214.3	818.6	-818.6	64.2	-64.2
		X3	-1435.3	-1001.5	216.9	870.3	-870.3	5.1	-5.1
		X4	-1435.3	-1001.5	216.9	870.3	-870.3	-5.1	5.1
		X5	-1360.4	-931.8	214.3	818.6	-818.6	-64.2	64.2
		X6	-745.3	-401.2	172.1	409.4	-409.4	-289.6	289.6
11F	12F	X1	-637.7	-741.5	-51.9	483.9	-483.9	411.6	-411.6
		X2	-1276.3	-1449.6	-86.7	956.4	-956.4	81.1	-81.1
		X3	-1353.7	-1536.9	-91.6	1014.2	-1014.2	6.4	-6.4
		X4	-1353.7	-1536.9	-91.6	1014.2	-1014.2	-6.4	6.4
		X5	-1276.3	-1449.6	-86.7	956.4	-956.4	-81.1	81.1
		X6	-637.7	-741.5	-51.9	483.9	-483.9	-411.6	411.6
10F	11F	X1	-741.3	-620.2	60.5	486.3	-486.3	585.4	-585.4
		X2	-1681.0	-1429.6	125.7	1110.9	-1110.9	110.9	-110.9
		X3	-1792.1	-1531.0	130.6	1186.8	-1186.8	8.6	-8.6
		X4	-1792.1	-1531.0	130.6	1186.8	-1186.8	-8.6	8.6
		X5	-1681.0	-1429.6	125.7	1110.9	-1110.9	-110.9	110.9
		X6	-741.3	-620.2	60.5	486.3	-486.3	-585.4	585.4
9F	10F	X1	-926.3	-716.5	104.9	586.7	-586.7	767.2	-767.2
		X2	-1844.6	-1554.9	144.9	1214.1	-1214.1	135.9	-135.9
		X3	-1944.9	-1648.9	148.0	1283.5	-1283.5	10.4	-10.4
		X4	-1944.9	-1648.9	148.0	1283.5	-1283.5	-10.4	10.4
		X5	-1844.6	-1554.9	144.9	1214.1	-1214.1	-135.9	135.9
		X6	-926.3	-716.5	104.9	586.7	-586.7	-767.2	767.2
8F	9F	X1	-927.2	-851.1	38.0	635.1	-635.1	960.2	-960.2
		X2	-1900.3	-1814.8	42.7	1326.8	-1326.8	159.5	-159.5
		X3	-1996.4	-1908.1	44.2	1394.5	-1394.5	12.0	-12.0
		X4	-1996.4	-1908.1	44.2	1394.5	-1394.5	-12.0	12.0
		X5	-1900.3	-1814.8	42.7	1326.8	-1326.8	-159.5	159.5
		X6	-927.2	-851.1	38.0	635.1	-635.1	-960.2	960.2
7F	8F	X1	-1044.5	-895.3	74.6	692.8	-692.8	1182.7	-1182.7
		X2	-2138.0	-1841.8	148.1	1421.3	-1421.3	183.2	-183.2
		X3	-2237.9	-1932.4	152.7	1489.4	-1489.4	13.5	-13.5
		X4	-2237.9	-1932.4	152.7	1489.4	-1489.4	-13.5	13.5
		X5	-2138.0	-1841.8	148.1	1421.3	-1421.3	-183.2	183.2
		X6	-1044.5	-895.3	74.6	692.8	-692.8	-1182.7	1182.7
6F	7F	X1	-1087.8	-911.9	88.0	714.2	-714.2	1415.9	-1415.9
		X2	-2296.7	-1966.5	165.1	1522.6	-1522.6	219.0	-219.0
		X3	-2393.9	-2054.8	169.5	1588.8	-1588.8	15.8	-15.8
		X4	-2393.9	-2054.8	169.5	1588.8	-1588.8	-15.8	15.8
		X5	-2296.7	-1966.5	165.1	1522.6	-1522.6	-219.0	219.0
		X6	-1087.8	-911.9	88.0	714.2	-714.2	-1415.9	1415.9
5F	6F	X1	-1172.1	-997.9	87.1	775.0	-775.0	1661.3	-1661.3
		X2	-2369.8	-2096.9	136.4	1595.2	-1595.2	242.5	-242.5
		X3	-2455.0	-2173.2	140.9	1652.9	-1652.9	17.0	-17.0
		X4	-2455.0	-2173.2	140.9	1652.9	-1652.9	-17.0	17.0
		X5	-2369.8	-2096.9	136.4	1595.2	-1595.2	-242.5	242.5
		X6	-1172.1	-997.9	87.1	775.0	-775.0	-1661.3	1661.3
4F	5F	X1	-1181.8	-1099.5	41.2	814.7	-814.7	1918.0	-1918.0
		X2	-2406.1	-2259.5	73.3	1666.3	-1666.3	262.6	-262.6
		X3	-2478.4	-2323.0	77.7	1714.8	-1714.8	18.1	-18.1
		X4	-2478.4	-2323.0	77.7	1714.8	-1714.8	-18.1	18.1
		X5	-2406.1	-2259.5	73.3	1666.3	-1666.3	-262.6	262.6
		X6	-1181.8	-1099.5	41.2	814.7	-814.7	-1918.0	1918.0
3F	4F	X1	-1133.0	-1265.9	-66.4	856.8	-856.8	2180.9	-2180.9
		X2	-2323.2	-2507.7	-92.2	1725.3	-1725.3	279.0	-279.0
		X3	-2380.3	-2553.1	-86.4	1761.9	-1761.9	18.9	-18.9
		X4	-2380.3	-2553.1	-86.4	1761.9	-1761.9	-18.9	18.9
		X5	-2323.2	-2507.7	-92.2	1725.3	-1725.3	-279.0	279.0
		X6	-1133.0	-1265.9	-66.4	856.8	-856.8	-2180.9	2180.9
2F	3F	X1	-910.0	-1651.5	-370.7	914.8	-914.8	2437.1	-2437.1
		X2	-1928.2	-3003.3	-537.5	1761.3	-1761.3	290.9	-290.9
		X3	-1971.1	-3046.9	-537.9	1792.1	-1792.1	19.5	-19.5
		X4	-1971.1	-3046.9	-537.9	1792.1	-1792.1	-19.5	19.5
		X5	-1928.2	-3003.3	-537.5	1761.3	-1761.3	-290.9	290.9
		X6	-910.0	-1651.5	-370.7	914.8	-914.8	-2437.1	2437.1

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
1F	2F	X1	-157.7	-3808.0	-1825.2	997.6	-997.6	2650.1	-2650.1
		X2	-664.3	-6457.7	-2896.7	1791.7	-1791.7	297.8	-297.8
		X3	-668.9	-6411.1	-2871.1	1781.1	-1781.1	19.7	-19.7
		X4	-668.9	-6411.1	-2871.1	1781.1	-1781.1	-19.7	19.7
		X5	-664.3	-6457.7	-2896.7	1791.7	-1791.7	-297.8	297.8
		X6	-157.7	-3808.0	-1825.2	997.6	-997.6	-2650.1	2650.1

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	X1	327.1	-132.9	-230.0	-69.4	69.4	-38.0	38.0
		X2	754.8	81.0	-336.9	-298.5	298.5	-13.7	13.7
		X3	872.3	156.7	-357.8	-367.5	367.5	-0.8	0.8
		X4	872.3	156.7	-357.8	-367.5	367.5	0.8	-0.8
		X5	754.8	81.0	-336.9	-298.5	298.5	13.7	-13.7
		X6	327.1	-132.9	-230.0	-69.4	69.4	38.0	-38.0
14F	15F	X1	609.9	41.9	-284.0	-232.8	232.8	-94.2	94.2
		X2	1003.0	363.9	-319.6	-488.2	488.2	-29.8	29.8
		X3	1067.2	435.9	-315.7	-536.8	536.8	-2.2	2.2
		X4	1067.2	435.9	-315.7	-536.8	536.8	2.2	-2.2
		X5	1003.0	363.9	-319.6	-488.2	488.2	29.8	-29.8
		X6	609.9	41.9	-284.0	-232.8	232.8	94.2	-94.2
13F	14F	X1	700.0	176.8	-261.6	-313.1	313.1	-181.2	181.2
		X2	1254.0	615.9	-319.1	-667.8	667.8	-47.1	47.1
		X3	1332.9	690.2	-321.4	-722.5	722.5	-3.7	3.7
		X4	1332.9	690.2	-321.4	-722.5	722.5	3.7	-3.7
		X5	1254.0	615.9	-319.1	-667.8	667.8	47.1	-47.1
		X6	700.0	176.8	-261.6	-313.1	313.1	181.2	-181.2
12F	13F	X1	745.3	401.2	-172.1	-409.4	409.4	-289.6	289.6
		X2	1360.4	931.8	-214.3	-818.6	818.6	-64.2	64.2
		X3	1435.3	1001.5	-216.9	-870.3	870.3	-5.1	5.1
		X4	1435.3	1001.5	-216.9	-870.3	870.3	5.1	-5.1
		X5	1360.4	931.8	-214.3	-818.6	818.6	64.2	-64.2
		X6	745.3	401.2	-172.1	-409.4	409.4	289.6	-289.6
11F	12F	X1	637.7	741.5	51.9	-483.9	483.9	-411.6	411.6
		X2	1276.3	1449.6	86.7	-956.4	956.4	-81.1	81.1
		X3	1353.7	1536.9	91.6	-1014.2	1014.2	-6.4	6.4
		X4	1353.7	1536.9	91.6	-1014.2	1014.2	6.4	-6.4
		X5	1276.3	1449.6	86.7	-956.4	956.4	81.1	-81.1
		X6	637.7	741.5	51.9	-483.9	483.9	411.6	-411.6
10F	11F	X1	741.3	620.2	-60.5	-486.3	486.3	-585.4	585.4
		X2	1681.0	1429.6	-125.7	-1110.9	1110.9	-110.9	110.9
		X3	1792.1	1531.0	-130.6	-1186.8	1186.8	-8.6	8.6
		X4	1792.1	1531.0	-130.6	-1186.8	1186.8	8.6	-8.6
		X5	1681.0	1429.6	-125.7	-1110.9	1110.9	110.9	-110.9
		X6	741.3	620.2	-60.5	-486.3	486.3	585.4	-585.4
9F	10F	X1	926.3	716.5	-104.9	-586.7	586.7	-767.2	767.2
		X2	1844.6	1554.9	-144.9	-1214.1	1214.1	-135.9	135.9
		X3	1944.9	1648.9	-148.0	-1283.5	1283.5	-10.4	10.4
		X4	1944.9	1648.9	-148.0	-1283.5	1283.5	10.4	-10.4
		X5	1844.6	1554.9	-144.9	-1214.1	1214.1	135.9	-135.9
		X6	926.3	716.5	-104.9	-586.7	586.7	767.2	-767.2
8F	9F	X1	927.2	851.1	-38.0	-635.1	635.1	-960.2	960.2
		X2	1900.3	1814.8	-42.7	-1326.8	1326.8	-159.5	159.5
		X3	1996.4	1908.1	-44.2	-1394.5	1394.5	-12.0	12.0
		X4	1996.4	1908.1	-44.2	-1394.5	1394.5	12.0	-12.0
		X5	1900.3	1814.8	-42.7	-1326.8	1326.8	159.5	-159.5
		X6	927.2	851.1	-38.0	-635.1	635.1	960.2	-960.2
7F	8F	X1	1044.5	895.3	-74.6	-692.8	692.8	-1182.7	1182.7
		X2	2138.0	1841.8	-148.1	-1421.3	1421.3	-183.2	183.2
		X3	2237.9	1932.4	-152.7	-1489.4	1489.4	-13.5	13.5
		X4	2237.9	1932.4	-152.7	-1489.4	1489.4	13.5	-13.5
		X5	2138.0	1841.8	-148.1	-1421.3	1421.3	183.2	-183.2
		X6	1044.5	895.3	-74.6	-692.8	692.8	1182.7	-1182.7
6F	7F	X1	1087.8	911.9	-88.0	-714.2	714.2	-1415.9	1415.9
		X2	2296.7	1966.5	-165.1	-1522.6	1522.6	-219.0	219.0

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
6F	7F	X3	2393.9	2054.8	-169.5	-1588.8	1588.8	-15.8	15.8
		X4	2393.9	2054.8	-169.5	-1588.8	1588.8	15.8	-15.8
		X5	2296.7	1966.5	-165.1	-1522.6	1522.6	219.0	-219.0
		X6	1087.8	911.9	-88.0	-714.2	714.2	1415.9	-1415.9
5F	6F	X1	1172.1	997.9	-87.1	-775.0	775.0	-1661.3	1661.3
		X2	2369.8	2096.9	-136.4	-1595.2	1595.2	-242.5	242.5
		X3	2455.0	2173.2	-140.9	-1652.9	1652.9	-17.0	17.0
		X4	2455.0	2173.2	-140.9	-1652.9	1652.9	17.0	-17.0
		X5	2369.8	2096.9	-136.4	-1595.2	1595.2	242.5	-242.5
		X6	1172.1	997.9	-87.1	-775.0	775.0	1661.3	-1661.3
4F	5F	X1	1181.8	1099.5	-41.2	-814.7	814.7	-1918.0	1918.0
		X2	2406.1	2259.5	-73.3	-1666.3	1666.3	-262.6	262.6
		X3	2478.4	2323.0	-77.7	-1714.8	1714.8	-18.1	18.1
		X4	2478.4	2323.0	-77.7	-1714.8	1714.8	18.1	-18.1
		X5	2406.1	2259.5	-73.3	-1666.3	1666.3	262.6	-262.6
		X6	1181.8	1099.5	-41.2	-814.7	814.7	1918.0	-1918.0
3F	4F	X1	1133.0	1265.9	66.4	-856.8	856.8	-2180.9	2180.9
		X2	2323.2	2507.7	92.2	-1725.3	1725.3	-279.0	279.0
		X3	2380.3	2553.1	86.4	-1761.9	1761.9	-18.9	18.9
		X4	2380.3	2553.1	86.4	-1761.9	1761.9	18.9	-18.9
		X5	2323.2	2507.7	92.2	-1725.3	1725.3	279.0	-279.0
		X6	1133.0	1265.9	66.4	-856.8	856.8	2180.9	-2180.9
2F	3F	X1	910.0	1651.5	370.7	-914.8	914.8	-2437.1	2437.1
		X2	1928.2	3003.3	537.5	-1761.3	1761.3	-290.9	290.9
		X3	1971.1	3046.9	537.9	-1792.1	1792.1	-19.5	19.5
		X4	1971.1	3046.9	537.9	-1792.1	1792.1	19.5	-19.5
		X5	1928.2	3003.3	537.5	-1761.3	1761.3	290.9	-290.9
		X6	910.0	1651.5	370.7	-914.8	914.8	2437.1	-2437.1
1F	2F	X1	157.7	3808.0	1825.2	-997.6	997.6	-2650.1	2650.1
		X2	664.3	6457.7	2896.7	-1791.7	1791.7	-297.8	297.8
		X3	668.9	6411.1	2871.1	-1781.1	1781.1	-19.7	19.7
		X4	668.9	6411.1	2871.1	-1781.1	1781.1	19.7	-19.7
		X5	664.3	6457.7	2896.7	-1791.7	1791.7	297.8	-297.8
		X6	157.7	3808.0	1825.2	-997.6	997.6	2650.1	-2650.1

* X1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	692.9	200.5	200.5	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	739.7	222.2	222.2	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1404.8	442.6	442.6	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-296.7	296.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-296.7	296.7
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-685.0	685.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-685.0	685.0
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1077.3	1077.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1077.3	1077.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1469.7	1469.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1469.7	1469.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1862.1	1862.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1862.1	1862.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2258.3	2258.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2258.3	2258.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2654.5	2654.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2654.5	2654.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3050.7	3050.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3050.7	3050.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3449.3	3449.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3449.3	3449.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3847.8	3847.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3847.8	3847.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4246.4	4246.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4246.4	4246.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4644.9	4644.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4644.9	4644.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5043.3	5043.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5043.3	5043.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5441.7	5441.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5441.7	5441.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5850.5	5850.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5850.5	5850.5

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.2	-45.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-45.2	45.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.0	-154.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-154.0	154.0
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	299.5	-299.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-299.5	299.5
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	476.9	-476.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-476.9	476.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	684.6	-684.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-684.6	684.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	918.9	-918.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-918.9	918.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1174.5	-1174.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1174.5	1174.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1450.5	-1450.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1450.5	1450.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1744.8	-1744.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1744.8	1744.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2054.8	-2054.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2054.8	2054.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2378.7	-2378.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2378.7	2378.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2714.6	-2714.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2714.6	2714.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3058.7	-3058.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3058.7	3058.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3407.2	-3407.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3407.2	3407.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3833.6	-3833.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3833.6	3833.6

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-45.2	45.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.2	-45.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-154.0	154.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.0	-154.0
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-299.5	299.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	299.5	-299.5
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-476.9	476.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	476.9	-476.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-684.6	684.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	684.6	-684.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-918.9	918.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	918.9	-918.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1174.5	1174.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1174.5	-1174.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1450.5	1450.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1450.5	-1450.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1744.8	1744.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1744.8	-1744.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2054.8	2054.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2054.8	-2054.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2378.7	2378.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2378.7	-2378.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2714.6	2714.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2714.6	-2714.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3058.7	3058.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3058.7	-3058.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3407.2	3407.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3407.2	-3407.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3833.6	3833.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3833.6	-3833.6

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	8.5	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	19.5	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	30.7	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	41.9	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	53.1	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	64.4	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	75.7	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	87.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	98.4	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	109.7	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	121.1	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	132.5	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	143.8	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	155.2	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	166.8	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	1070.7	515.2	566.4
14F	Y2	Y3	0.0	2094.0	203.5	820.6
13F	Y2	Y3	0.0	3294.0	-383.2	1039.6
12F	Y2	Y3	0.0	4652.6	-1202.2	1232.3
11F	Y2	Y3	0.0	6207.0	-2197.5	1406.9
10F	Y2	Y3	0.0	7831.9	-3448.4	1565.5
9F	Y2	Y3	0.0	9601.0	-4817.6	1708.4
8F	Y2	Y3	0.0	11465.1	-6341.7	1829.8
7F	Y2	Y3	0.0	13430.3	-7989.3	1943.2
6F	Y2	Y3	0.0	15463.5	-9761.2	2036.5
5F	Y2	Y3	0.0	17575.9	-11626.0	2125.0
4F	Y2	Y3	0.0	19730.9	-13593.6	2191.9
3F	Y2	Y3	0.0	21904.7	-15644.3	2235.8
2F	Y2	Y3	0.0	24070.5	-17757.2	2254.7
1F	Y2	Y3	0.0	28085.2	-18976.9	2291.4

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	-1070.7	-515.2	-566.4
14F	Y2	Y3	0.0	-2094.0	-203.5	-820.6
13F	Y2	Y3	0.0	-3294.0	383.2	-1039.6
12F	Y2	Y3	0.0	-4652.6	1202.2	-1232.3
11F	Y2	Y3	0.0	-6207.0	2197.5	-1406.9
10F	Y2	Y3	0.0	-7831.9	3448.4	-1565.5
9F	Y2	Y3	0.0	-9601.0	4817.6	-1708.4
8F	Y2	Y3	0.0	-11465.1	6341.7	-1829.8
7F	Y2	Y3	0.0	-13430.3	7989.3	-1943.2
6F	Y2	Y3	0.0	-15463.5	9761.2	-2036.5
5F	Y2	Y3	0.0	-17575.9	11626.0	-2125.0
4F	Y2	Y3	0.0	-19730.9	13593.6	-2191.9
3F	Y2	Y3	0.0	-21904.7	15644.3	-2235.8
2F	Y2	Y3	0.0	-24070.5	17757.2	-2254.7
1F	Y2	Y3	0.0	-28085.2	18976.9	-2291.4

* X2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	1178.7	327.2	327.2	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1143.9	327.6	327.6	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1766.9	535.2	535.2	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-504.0	504.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-504.0	504.0
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1121.2	1121.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1121.2	1121.2
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1747.9	1747.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1747.9	1747.9
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2374.6	2374.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2374.6	2374.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3001.3	3001.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3001.3	3001.3
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3646.3	3646.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3646.3	3646.3

* X2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4290.7	4290.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4290.7	4290.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4935.2	4935.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4935.2	4935.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5585.2	5585.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5585.2	5585.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6246.3	6246.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6246.3	6246.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6904.7	6904.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6904.7	6904.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7563.1	7563.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7563.1	7563.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8221.6	8221.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8221.6	8221.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8880.1	8880.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8880.1	8880.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9548.8	9548.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9548.8	9548.8

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	-34.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-34.8	34.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.3	-137.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-137.3	137.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	297.6	-297.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-297.6	297.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	508.1	-508.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-508.1	508.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	766.1	-766.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-766.1	766.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1101.6	-1101.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1101.6	1101.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1447.0	-1447.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1447.0	1447.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1828.7	-1828.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1828.7	1828.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2243.1	-2243.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2243.1	2243.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2765.8	-2765.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2765.8	2765.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3251.2	-3251.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3251.2	3251.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3761.2	-3761.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3761.2	3761.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4293.8	-4293.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4293.8	4293.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4847.0	-4847.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4847.0	4847.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5538.9	-5538.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5538.9	5538.9

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-34.8	34.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	-34.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-137.3	137.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.3	-137.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-297.6	297.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	297.6	-297.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-508.1	508.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	508.1	-508.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-766.1	766.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	766.1	-766.1

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1101.6	1101.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1101.6	-1101.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1447.0	1447.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1447.0	-1447.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1828.7	1828.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1828.7	-1828.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2243.1	2243.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2243.1	-2243.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2765.8	2765.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2765.8	-2765.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3251.2	3251.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3251.2	-3251.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3761.2	3761.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3761.2	-3761.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4293.8	4293.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4293.8	-4293.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4847.0	4847.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4847.0	-4847.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5538.9	5538.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5538.9	-5538.9

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	13.2	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	29.4	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	45.9	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	62.3	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	78.7	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	84.8	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	99.8	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	114.8	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	129.9	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	130.3	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	144.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	157.7	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	171.5	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	185.2	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	199.2	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	839.6	446.4	459.3
14F	Y2	Y3	0.0	1971.8	421.0	854.6
13F	Y2	Y3	0.0	3347.4	-13.2	1190.8
12F	Y2	Y3	0.0	4954.3	-784.0	1489.4
11F	Y2	Y3	0.0	6832.1	-1820.5	1758.5
10F	Y2	Y3	0.0	8378.2	-2753.6	2008.8
9F	Y2	Y3	0.0	10444.1	-4178.7	2237.7
8F	Y2	Y3	0.0	12667.8	-5811.4	2448.7
7F	Y2	Y3	0.0	15028.2	-7638.6	2639.1
6F	Y2	Y3	0.0	16583.4	-8704.2	2814.0
5F	Y2	Y3	0.0	19015.8	-10709.1	2966.7
4F	Y2	Y3	0.0	21540.9	-12847.1	3104.9
3F	Y2	Y3	0.0	24150.9	-15106.6	3230.1
2F	Y2	Y3	0.0	26838.8	-17476.6	3343.6
1F	Y2	Y3	0.0	32129.7	-18512.0	3425.8

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	-839.6	-446.4	-459.3
14F	Y2	Y3	0.0	-1971.8	-421.0	-854.6
13F	Y2	Y3	0.0	-3347.4	13.2	-1190.8
12F	Y2	Y3	0.0	-4954.3	784.0	-1489.4
11F	Y2	Y3	0.0	-6832.1	1820.5	-1758.5

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
10F	Y2	Y3	0.0	-8378.2	2753.6	-2008.8
9F	Y2	Y3	0.0	-10444.1	4178.7	-2237.7
8F	Y2	Y3	0.0	-12667.8	5811.4	-2448.7
7F	Y2	Y3	0.0	-15028.2	7638.6	-2639.1
6F	Y2	Y3	0.0	-16583.4	8704.2	-2814.0
5F	Y2	Y3	0.0	-19015.8	10709.1	-2966.7
4F	Y2	Y3	0.0	-21540.9	12847.1	-3104.9
3F	Y2	Y3	0.0	-24150.9	15106.6	-3230.1
2F	Y2	Y3	0.0	-26838.8	17476.6	-3343.6
1F	Y2	Y3	0.0	-32129.7	18512.0	-3425.8

* X3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	1178.7	327.2	327.2	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1143.9	327.6	327.6	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1766.9	535.2	535.2	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-501.9	501.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-501.9	501.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1118.1	1118.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1118.1	1118.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1743.4	1743.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1743.4	1743.4
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2368.6	2368.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2368.6	2368.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2993.8	2993.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2993.8	2993.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3636.8	3636.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3636.8	3636.8
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4279.2	4279.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4279.2	4279.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4921.6	4921.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4921.6	4921.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5569.1	5569.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5569.1	5569.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6227.9	6227.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6227.9	6227.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6883.9	6883.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6883.9	6883.9
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7539.9	7539.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7539.9	7539.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8195.9	8195.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8195.9	8195.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8851.9	8851.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8851.9	8851.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9518.1	9518.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9518.1	9518.1

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	-35.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.4	35.4
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.3	-137.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-137.3	137.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	297.3	-297.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-297.3	297.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	507.7	-507.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-507.7	507.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	765.6	-765.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-765.6	765.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1101.7	-1101.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1101.7	1101.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1447.9	-1447.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1447.9	1447.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1830.3	-1830.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1830.3	1830.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2245.6	-2245.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2245.6	2245.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2769.2	-2769.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2769.2	2769.2

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3255.4	-3255.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3255.4	3255.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3766.5	-3766.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3766.5	3766.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4300.2	-4300.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4300.2	4300.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4854.5	-4854.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4854.5	4854.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5547.1	-5547.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5547.1	5547.1

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.4	35.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	-35.4
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-137.3	137.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.3	-137.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-297.3	297.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	297.3	-297.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-507.7	507.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	507.7	-507.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-765.6	765.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	765.6	-765.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1101.7	1101.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1101.7	-1101.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1447.9	1447.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1447.9	-1447.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1830.3	1830.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1830.3	-1830.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2245.6	2245.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2245.6	-2245.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2769.2	2769.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2769.2	-2769.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3255.4	3255.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3255.4	-3255.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3766.5	3766.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3766.5	-3766.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4300.2	4300.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4300.2	-4300.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4854.5	4854.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4854.5	-4854.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5547.1	5547.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5547.1	-5547.1

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	13.2	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	29.3	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	45.7	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	62.1	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	78.5	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	84.6	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	99.5	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	114.5	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	129.6	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	129.9	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	143.6	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	157.3	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	170.9	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	184.6	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	198.5	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	822.7	423.4	445.0
14F	Y2	Y3	0.0	1952.1	401.1	840.4
13F	Y2	Y3	0.0	3326.3	-31.9	1176.6
12F	Y2	Y3	0.0	4932.2	-802.0	1475.1
11F	Y2	Y3	0.0	6808.4	-1838.1	1744.0
10F	Y2	Y3	0.0	8357.7	-2775.4	1993.7
9F	Y2	Y3	0.0	10427.5	-4203.9	2222.7
8F	Y2	Y3	0.0	12655.5	-5839.7	2434.2
7F	Y2	Y3	0.0	15020.8	-7671.8	2624.6
6F	Y2	Y3	0.0	16580.0	-8738.3	2800.6
5F	Y2	Y3	0.0	19018.5	-10745.5	2954.7
4F	Y2	Y3	0.0	21551.0	-12885.9	3094.7
3F	Y2	Y3	0.0	24169.0	-15147.4	3222.0
2F	Y2	Y3	0.0	26865.1	-17518.6	3338.0
1F	Y2	Y3	0.0	32163.1	-18553.6	3423.8

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	-822.7	-423.4	-445.0
14F	Y2	Y3	0.0	-1952.1	-401.1	-840.4
13F	Y2	Y3	0.0	-3326.3	31.9	-1176.6
12F	Y2	Y3	0.0	-4932.2	802.0	-1475.1
11F	Y2	Y3	0.0	-6808.4	1838.1	-1744.0
10F	Y2	Y3	0.0	-8357.7	2775.4	-1993.7
9F	Y2	Y3	0.0	-10427.5	4203.9	-2222.7
8F	Y2	Y3	0.0	-12655.5	5839.7	-2434.2
7F	Y2	Y3	0.0	-15020.8	7671.8	-2624.6
6F	Y2	Y3	0.0	-16580.0	8738.3	-2800.6
5F	Y2	Y3	0.0	-19018.5	10745.5	-2954.7
4F	Y2	Y3	0.0	-21551.0	12885.9	-3094.7
3F	Y2	Y3	0.0	-24169.0	15147.4	-3222.0
2F	Y2	Y3	0.0	-26865.1	17518.6	-3338.0
1F	Y2	Y3	0.0	-32163.1	18553.6	-3423.8

=====

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	1178.7	327.2	327.2	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1143.9	327.6	327.6	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1766.9	535.2	535.2	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-501.9	501.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-501.9	501.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1118.1	1118.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1118.1	1118.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1743.4	1743.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1743.4	1743.4
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2368.6	2368.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2368.6	2368.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2993.8	2993.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2993.8	2993.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3636.8	3636.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3636.8	3636.8
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4279.2	4279.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4279.2	4279.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4921.6	4921.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4921.6	4921.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5569.1	5569.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5569.1	5569.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6227.9	6227.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6227.9	6227.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6883.9	6883.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6883.9	6883.9
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7539.9	7539.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7539.9	7539.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8195.9	8195.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8195.9	8195.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8851.9	8851.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8851.9	8851.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9518.1	9518.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9518.1	9518.1

* X4 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	-35.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.4	35.4
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.3	-137.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-137.3	137.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	297.3	-297.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-297.3	297.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	507.7	-507.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-507.7	507.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	765.6	-765.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-765.6	765.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1101.7	-1101.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1101.7	1101.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1447.9	-1447.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1447.9	1447.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1830.3	-1830.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1830.3	1830.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2245.6	-2245.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2245.6	2245.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2769.2	-2769.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2769.2	2769.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3255.4	-3255.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3255.4	3255.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3766.5	-3766.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3766.5	3766.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4300.2	-4300.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4300.2	4300.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4854.5	-4854.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4854.5	4854.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5547.1	-5547.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5547.1	5547.1

* X4 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.4	35.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	-35.4
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-137.3	137.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.3	-137.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-297.3	297.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	297.3	-297.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-507.7	507.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	507.7	-507.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-765.6	765.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	765.6	-765.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1101.7	1101.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1101.7	-1101.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1447.9	1447.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1447.9	-1447.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1830.3	1830.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1830.3	-1830.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2245.6	2245.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2245.6	-2245.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2769.2	2769.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2769.2	-2769.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3255.4	3255.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3255.4	-3255.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3766.5	3766.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3766.5	-3766.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4300.2	4300.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4300.2	-4300.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4854.5	4854.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4854.5	-4854.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5547.1	5547.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5547.1	-5547.1

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	13.2	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	29.3	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	45.7	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	62.1	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	78.5	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	84.6	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	99.5	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	114.5	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	129.6	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	129.9	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	143.6	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	157.3	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	170.9	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	184.6	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	198.5	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	822.7	423.4	445.0
14F	Y2	Y3	0.0	1952.1	401.1	840.4
13F	Y2	Y3	0.0	3326.3	-31.9	1176.6
12F	Y2	Y3	0.0	4932.2	-802.0	1475.1
11F	Y2	Y3	0.0	6808.4	-1838.1	1744.0
10F	Y2	Y3	0.0	8357.7	-2775.4	1993.7
9F	Y2	Y3	0.0	10427.5	-4203.9	2222.7
8F	Y2	Y3	0.0	12655.5	-5839.7	2434.2
7F	Y2	Y3	0.0	15020.8	-7671.8	2624.6
6F	Y2	Y3	0.0	16580.0	-8738.3	2800.6
5F	Y2	Y3	0.0	19018.5	-10745.5	2954.7
4F	Y2	Y3	0.0	21551.0	-12885.9	3094.7
3F	Y2	Y3	0.0	24169.0	-15147.4	3222.0
2F	Y2	Y3	0.0	26865.1	-17518.6	3338.0
1F	Y2	Y3	0.0	32163.1	-18553.6	3423.8

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	-822.7	-423.4	-445.0
14F	Y2	Y3	0.0	-1952.1	-401.1	-840.4
13F	Y2	Y3	0.0	-3326.3	31.9	-1176.6
12F	Y2	Y3	0.0	-4932.2	802.0	-1475.1
11F	Y2	Y3	0.0	-6808.4	1838.1	-1744.0
10F	Y2	Y3	0.0	-8357.7	2775.4	-1993.7
9F	Y2	Y3	0.0	-10427.5	4203.9	-2222.7
8F	Y2	Y3	0.0	-12655.5	5839.7	-2434.2
7F	Y2	Y3	0.0	-15020.8	7671.8	-2624.6
6F	Y2	Y3	0.0	-16580.0	8738.3	-2800.6
5F	Y2	Y3	0.0	-19018.5	10745.5	-2954.7
4F	Y2	Y3	0.0	-21551.0	12885.9	-3094.7
3F	Y2	Y3	0.0	-24169.0	15147.4	-3222.0
2F	Y2	Y3	0.0	-26865.1	17518.6	-3338.0
1F	Y2	Y3	0.0	-32163.1	18553.6	-3423.8

* X5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	1178.7	327.2	327.2	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	1126.6	321.8	321.8	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1143.9	327.6	327.6	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1766.9	535.2	535.2	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-504.0	504.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-504.0	504.0
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1121.2	1121.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1121.2	1121.2
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1747.9	1747.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1747.9	1747.9
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2374.6	2374.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2374.6	2374.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3001.3	3001.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3001.3	3001.3
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3646.3	3646.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3646.3	3646.3

* X5 フレーム 柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4290.7	4290.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4290.7	4290.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4935.2	4935.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4935.2	4935.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5585.2	5585.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5585.2	5585.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6246.3	6246.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6246.3	6246.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6904.7	6904.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6904.7	6904.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7563.1	7563.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7563.1	7563.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8221.6	8221.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8221.6	8221.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8880.1	8880.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8880.1	8880.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9548.8	9548.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9548.8	9548.8

* X5 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	-34.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-34.8	34.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.3	-137.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-137.3	137.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	297.6	-297.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-297.6	297.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	508.1	-508.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-508.1	508.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	766.1	-766.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-766.1	766.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1101.6	-1101.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1101.6	1101.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1447.0	-1447.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1447.0	1447.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1828.7	-1828.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1828.7	1828.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2243.1	-2243.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2243.1	2243.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2765.8	-2765.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2765.8	2765.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3251.2	-3251.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3251.2	3251.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3761.2	-3761.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3761.2	3761.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4293.8	-4293.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4293.8	4293.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4847.0	-4847.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4847.0	4847.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5538.9	-5538.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5538.9	5538.9

* X5 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-34.8	34.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	-34.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-137.3	137.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.3	-137.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-297.6	297.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	297.6	-297.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-508.1	508.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	508.1	-508.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-766.1	766.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	766.1	-766.1

* X5 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1101.6	1101.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1101.6	-1101.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1447.0	1447.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1447.0	-1447.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1828.7	1828.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1828.7	-1828.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2243.1	2243.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2243.1	-2243.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2765.8	2765.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2765.8	-2765.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3251.2	3251.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3251.2	-3251.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3761.2	3761.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3761.2	-3761.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4293.8	4293.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4293.8	-4293.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4847.0	4847.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4847.0	-4847.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5538.9	5538.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5538.9	-5538.9

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	13.2	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	29.4	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	45.9	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	62.3	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	78.7	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	84.8	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	99.8	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	114.8	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	129.9	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	130.3	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	144.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	157.7	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	171.5	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	185.2	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	199.2	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	839.6	446.4	459.3
14F	Y2	Y3	0.0	1971.8	421.0	854.6
13F	Y2	Y3	0.0	3347.4	-13.2	1190.8
12F	Y2	Y3	0.0	4954.3	-784.0	1489.4
11F	Y2	Y3	0.0	6832.1	-1820.5	1758.5
10F	Y2	Y3	0.0	8378.2	-2753.6	2008.8
9F	Y2	Y3	0.0	10444.1	-4178.7	2237.7
8F	Y2	Y3	0.0	12667.8	-5811.4	2448.7
7F	Y2	Y3	0.0	15028.2	-7638.6	2639.1
6F	Y2	Y3	0.0	16583.4	-8704.2	2814.0
5F	Y2	Y3	0.0	19015.8	-10709.1	2966.7
4F	Y2	Y3	0.0	21540.9	-12847.1	3104.9
3F	Y2	Y3	0.0	24150.9	-15106.6	3230.1
2F	Y2	Y3	0.0	26838.8	-17476.6	3343.6
1F	Y2	Y3	0.0	32129.7	-18512.0	3425.8

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	-839.6	-446.4	-459.3
14F	Y2	Y3	0.0	-1971.8	-421.0	-854.6
13F	Y2	Y3	0.0	-3347.4	13.2	-1190.8
12F	Y2	Y3	0.0	-4954.3	784.0	-1489.4
11F	Y2	Y3	0.0	-6832.1	1820.5	-1758.5

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
10F	Y2	Y3	0.0	-8378.2	2753.6	-2008.8
9F	Y2	Y3	0.0	-10444.1	4178.7	-2237.7
8F	Y2	Y3	0.0	-12667.8	5811.4	-2448.7
7F	Y2	Y3	0.0	-15028.2	7638.6	-2639.1
6F	Y2	Y3	0.0	-16583.4	8704.2	-2814.0
5F	Y2	Y3	0.0	-19015.8	10709.1	-2966.7
4F	Y2	Y3	0.0	-21540.9	12847.1	-3104.9
3F	Y2	Y3	0.0	-24150.9	15106.6	-3230.1
2F	Y2	Y3	0.0	-26838.8	17476.6	-3343.6
1F	Y2	Y3	0.0	-32129.7	18512.0	-3425.8

* X6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	692.9	200.5	200.5	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	716.3	215.0	215.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	739.7	222.2	222.2	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1404.8	442.6	442.6	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-296.7	296.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-296.7	296.7
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-685.0	685.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-685.0	685.0
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1077.3	1077.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1077.3	1077.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1469.7	1469.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1469.7	1469.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1862.1	1862.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1862.1	1862.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2258.3	2258.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2258.3	2258.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2654.5	2654.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2654.5	2654.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3050.7	3050.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3050.7	3050.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3449.3	3449.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3449.3	3449.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3847.8	3847.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3847.8	3847.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4246.4	4246.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4246.4	4246.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4644.9	4644.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4644.9	4644.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5043.3	5043.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5043.3	5043.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5441.7	5441.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5441.7	5441.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5850.5	5850.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5850.5	5850.5

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.2	-45.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-45.2	45.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.0	-154.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-154.0	154.0
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	299.5	-299.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-299.5	299.5
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	476.9	-476.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-476.9	476.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	684.6	-684.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-684.6	684.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	918.9	-918.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-918.9	918.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1174.5	-1174.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1174.5	1174.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1450.5	-1450.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1450.5	1450.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1744.8	-1744.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1744.8	1744.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2054.8	-2054.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2054.8	2054.8

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2378.7	-2378.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2378.7	2378.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2714.6	-2714.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2714.6	2714.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3058.7	-3058.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3058.7	3058.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3407.2	-3407.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3407.2	3407.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3833.6	-3833.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3833.6	3833.6

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-45.2	45.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.2	-45.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-154.0	154.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.0	-154.0
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-299.5	299.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	299.5	-299.5
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-476.9	476.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	476.9	-476.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-684.6	684.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	684.6	-684.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-918.9	918.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	918.9	-918.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1174.5	1174.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1174.5	-1174.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1450.5	1450.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1450.5	-1450.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1744.8	1744.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1744.8	-1744.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2054.8	2054.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2054.8	-2054.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2378.7	2378.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2378.7	-2378.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2714.6	2714.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2714.6	-2714.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3058.7	3058.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3058.7	-3058.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3407.2	3407.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3407.2	-3407.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3833.6	3833.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3833.6	-3833.6

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	8.5	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	19.5	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	30.7	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	41.9	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	53.1	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	64.4	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	75.7	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	87.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	98.4	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	109.7	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	121.1	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	132.5	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	143.8	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	155.2	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	166.8	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0. 0	1070. 7	515. 2	566. 4
14F	Y2	Y3	0. 0	2094. 0	203. 5	820. 6
13F	Y2	Y3	0. 0	3294. 0	-383. 2	1039. 6
12F	Y2	Y3	0. 0	4652. 6	-1202. 2	1232. 3
11F	Y2	Y3	0. 0	6207. 0	-2197. 5	1406. 9
10F	Y2	Y3	0. 0	7831. 9	-3448. 4	1565. 5
9F	Y2	Y3	0. 0	9601. 0	-4817. 6	1708. 4
8F	Y2	Y3	0. 0	11465. 1	-6341. 7	1829. 8
7F	Y2	Y3	0. 0	13430. 3	-7989. 3	1943. 2
6F	Y2	Y3	0. 0	15463. 5	-9761. 2	2036. 5
5F	Y2	Y3	0. 0	17575. 9	-11626. 0	2125. 0
4F	Y2	Y3	0. 0	19730. 9	-13593. 6	2191. 9
3F	Y2	Y3	0. 0	21904. 7	-15644. 3	2235. 8
2F	Y2	Y3	0. 0	24070. 5	-17757. 2	2254. 7
1F	Y2	Y3	0. 0	28085. 2	-18976. 9	2291. 4

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0. 0	-1070. 7	-515. 2	-566. 4
14F	Y2	Y3	0. 0	-2094. 0	-203. 5	-820. 6
13F	Y2	Y3	0. 0	-3294. 0	383. 2	-1039. 6
12F	Y2	Y3	0. 0	-4652. 6	1202. 2	-1232. 3
11F	Y2	Y3	0. 0	-6207. 0	2197. 5	-1406. 9
10F	Y2	Y3	0. 0	-7831. 9	3448. 4	-1565. 5
9F	Y2	Y3	0. 0	-9601. 0	4817. 6	-1708. 4
8F	Y2	Y3	0. 0	-11465. 1	6341. 7	-1829. 8
7F	Y2	Y3	0. 0	-13430. 3	7989. 3	-1943. 2
6F	Y2	Y3	0. 0	-15463. 5	9761. 2	-2036. 5
5F	Y2	Y3	0. 0	-17575. 9	11626. 0	-2125. 0
4F	Y2	Y3	0. 0	-19730. 9	13593. 6	-2191. 9
3F	Y2	Y3	0. 0	-21904. 7	15644. 3	-2235. 8
2F	Y2	Y3	0. 0	-24070. 5	17757. 2	-2254. 7
1F	Y2	Y3	0. 0	-28085. 2	18976. 9	-2291. 4

=====

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3. 5 壁量

- Aw

: 耐力壁の水平断面積

(100 x mm2)
- Ac

: 柱の水平断面積

(100 x mm2)
- Aw'

: 雑壁の水平断面積

(100 x mm2)
- U

: 用途係数
- Z

: 地震力の地域係数
- Ai

: 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
- α

: コンクリートの設計基準強度による割増係数 (H19国交告593, 595号)

(1) 式 : $\sum 2. 5 \alpha Aw + \sum 0. 7 \alpha Ac + \sum 0. 7 \alpha Aw'$ (RC)

(2) 式 : $\sum 1. 8 \alpha Aw + \sum 1. 8 \alpha Ac$ (RC)

: $\sum 2. 5 \alpha Aw + \sum 1. 0 \alpha Ac + \sum 0. 7 \alpha Aw'$ (SRC)

: $\sum 2. 0 \alpha Aw + \sum 2. 0 \alpha Ac$ (SRC)

< X方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1) 式	(2) 式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
15F	RC	0. 00	124100. 00	0. 00	1. 225	0. 698	1. 795
14F	RC	0. 00	124100. 00	0. 00	1. 225	0. 408	1. 049
13F	RC	0. 00	124100. 00	0. 00	1. 225	0. 301	0. 775
12F	RC	0. 00	124100. 00	0. 00	1. 225	0. 245	0. 629
11F	RC	0. 00	124100. 00	0. 00	1. 225	0. 209	0. 538
10F	RC	0. 00	134100. 00	0. 00	1. 291	0. 210	0. 540
9F	RC	0. 00	134100. 00	0. 00	1. 291	0. 190	0. 487
8F	RC	0. 00	134100. 00	0. 00	1. 291	0. 174	0. 448

< X方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1)式	(2)式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
7F	RC	0.00	134100.00	0.00	1.414	0.178	0.457
6F	RC	0.00	144100.00	0.00	1.414	0.180	0.463
5F	RC	0.00	144100.00	0.00	1.414	0.171	0.440
4F	RC	0.00	144100.00	0.00	1.414	0.164	0.422
3F	RC	0.00	144100.00	0.00	1.414	0.158	0.407
2F	RC	0.00	144100.00	0.00	1.414	0.154	0.396
1F	RC	0.00	144100.00	0.00	1.414	0.151	0.387

< Y方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1)式	(2)式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
15F	RC	150250.00	124100.00	0.00	1.225	3.716	3.968
14F	RC	150250.00	124100.00	0.00	1.225	2.173	2.320
13F	RC	150250.00	124100.00	0.00	1.225	1.604	1.713
12F	RC	150250.00	124100.00	0.00	1.225	1.302	1.390
11F	RC	150250.00	124100.00	0.00	1.225	1.113	1.189
10F	RC	149250.00	134100.00	0.00	1.291	1.045	1.141
9F	RC	149250.00	134100.00	0.00	1.291	0.943	1.030
8F	RC	149250.00	134100.00	0.00	1.291	0.867	0.946
7F	RC	149250.00	134100.00	0.00	1.414	0.884	0.966
6F	RC	148250.00	144100.00	0.00	1.414	0.841	0.938
5F	RC	148250.00	144100.00	0.00	1.414	0.800	0.892
4F	RC	148250.00	144100.00	0.00	1.414	0.767	0.856
3F	RC	148250.00	144100.00	0.00	1.414	0.741	0.826
2F	RC	148250.00	144100.00	0.00	1.414	0.720	0.803
1F	RC	148250.00	144100.00	0.00	1.414	0.704	0.786

A-3.6 剛性率

A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)

- d：層間変位（剛心位置）(cm)
- h：層間変形角の階高 (cm)
- d/h：層間変形角
- rs：h/d
- rs/ave.：rsの相加平均
- Rs：剛性率
- *：層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
- #：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.2743	280.0	1/ 1021	559	1.827	1.000
14F	0.3646	280.0	1/ 768		1.375	1.000
13F	0.4508	280.0	1/ 621		1.112	1.000
12F	0.5216	280.0	1/ 537		0.961	1.000
11F	0.5543	280.0	1/ 505		0.904	1.000
10F	0.5391	280.0	1/ 519		0.930	1.000
9F	0.5666	280.0	1/ 494		0.885	1.000
8F	0.5863	280.0	1/ 478		0.855	1.000
7F	0.5980	280.0	1/ 468		0.838	1.000
6F	0.6162	280.0	1/ 454		0.813	1.000
5F	0.6388	280.0	1/ 438		0.784	1.000
4F	0.6535	280.0	1/ 428		0.767	1.000
3F	0.6485	280.0	1/ 432		0.773	1.000
2F	0.5918	280.0	1/ 473		0.847	1.000
1F	0.4170	310.0	1/ 743		1.331	1.000

Y 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.1464	280.0	1/ 1913	2347	0.815	1.000
14F	0.1505	280.0	1/ 1860		0.792	1.000
13F	0.1533	280.0	1/ 1826		0.778	1.000
12F	0.1547	280.0	1/ 1810		0.771	1.000
11F	0.1572	280.0	1/ 1781		0.759	1.000
10F	0.1520	280.0	1/ 1842		0.785	1.000
9F	0.1489	280.0	1/ 1881		0.801	1.000
8F	0.1438	280.0	1/ 1947		0.829	1.000
7F	0.1354	280.0	1/ 2069		0.881	1.000
6F	0.1271	280.0	1/ 2202		0.938	1.000
5F	0.1172	280.0	1/ 2389		1.018	1.000
4F	0.1052	280.0	1/ 2661		1.134	1.000
3F	0.0911	280.0	1/ 3074		1.310	1.000
2F	0.0748	280.0	1/ 3746		1.596	1.000
1F	0.0737	310.0	1/ 4206		1.792	1.000

A-3. 6. 2 剛性率(雑壁を含まない)

d : 層間変位(剛心位置)(cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.2743	280.0	1/ 1021	559	1.827	1.000
14F	0.3646	280.0	1/ 768		1.375	1.000
13F	0.4508	280.0	1/ 621		1.112	1.000
12F	0.5216	280.0	1/ 537		0.961	1.000
11F	0.5543	280.0	1/ 505		0.904	1.000
10F	0.5391	280.0	1/ 519		0.930	1.000
9F	0.5666	280.0	1/ 494		0.885	1.000
8F	0.5863	280.0	1/ 478		0.855	1.000
7F	0.5980	280.0	1/ 468		0.838	1.000
6F	0.6162	280.0	1/ 454		0.813	1.000
5F	0.6388	280.0	1/ 438		0.784	1.000
4F	0.6535	280.0	1/ 428		0.767	1.000
3F	0.6485	280.0	1/ 432		0.773	1.000
2F	0.5918	280.0	1/ 473		0.847	1.000
1F	0.4170	310.0	1/ 743		1.331	1.000

Y 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.1464	280.0	1/ 1913	2347	0.815	1.000
14F	0.1505	280.0	1/ 1860		0.792	1.000
13F	0.1533	280.0	1/ 1826		0.778	1.000
12F	0.1547	280.0	1/ 1810		0.771	1.000
11F	0.1572	280.0	1/ 1781		0.759	1.000
10F	0.1520	280.0	1/ 1842		0.785	1.000
9F	0.1489	280.0	1/ 1881		0.801	1.000
8F	0.1438	280.0	1/ 1947		0.829	1.000
7F	0.1354	280.0	1/ 2069		0.881	1.000
6F	0.1271	280.0	1/ 2202		0.938	1.000
5F	0.1172	280.0	1/ 2389		1.018	1.000
4F	0.1052	280.0	1/ 2661		1.134	1.000
3F	0.0911	280.0	1/ 3074		1.310	1.000
2F	0.0748	280.0	1/ 3746		1.596	1.000

Y 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
1F	0.0737	310.0	1/ 4206		1.792	1.000

A-3.7 偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
15F	800.0	800.0	0.0	1812.2	0.000	1.000
14F	800.0	800.0	0.0	1945.6	0.000	1.000
13F	800.0	800.0	0.0	2089.3	0.000	1.000
12F	800.0	800.0	0.0	2203.8	0.000	1.000
11F	800.0	800.0	0.0	2236.1	0.000	1.000
10F	800.0	800.0	0.0	2231.4	0.000	1.000
9F	800.0	800.0	0.0	2297.4	0.000	1.000
8F	800.0	800.0	0.0	2362.7	0.000	1.000
7F	800.0	800.0	0.0	2447.2	0.000	1.000
6F	800.0	800.0	0.0	2548.1	0.000	1.000
5F	800.0	800.0	0.0	2688.5	0.000	1.000
4F	800.0	800.0	0.0	2853.5	0.000	1.000
3F	800.0	800.0	0.0	3035.2	0.000	1.000
2F	800.0	800.0	0.0	3178.7	0.000	1.000
1F	800.0	800.0	0.0	2701.8	0.000	1.000

Y 方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
15F	1750.0	1750.0	0.0	1324.0	0.000	1.000
14F	1750.0	1750.0	0.0	1250.2	0.000	1.000
13F	1750.0	1750.0	0.0	1218.4	0.000	1.000
12F	1750.0	1750.0	0.0	1200.1	0.000	1.000
11F	1750.0	1750.0	0.0	1190.9	0.000	1.000
10F	1750.0	1750.0	0.0	1185.0	0.000	1.000
9F	1750.0	1750.0	0.0	1177.6	0.000	1.000
8F	1750.0	1750.0	0.0	1170.4	0.000	1.000
7F	1750.0	1750.0	0.0	1164.3	0.000	1.000
6F	1750.0	1750.0	0.0	1157.5	0.000	1.000
5F	1750.0	1750.0	0.0	1151.7	0.000	1.000
4F	1750.0	1750.0	0.0	1145.0	0.000	1.000
3F	1750.0	1750.0	0.0	1137.6	0.000	1.000
2F	1750.0	1750.0	0.0	1129.8	0.000	1.000
1F	1750.0	1750.0	0.0	1136.0	0.000	1.000

A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
15F	800.0	800.0	0.0	1812.2	0.000	1.000
14F	800.0	800.0	0.0	1945.6	0.000	1.000
13F	800.0	800.0	0.0	2089.3	0.000	1.000
12F	800.0	800.0	0.0	2203.8	0.000	1.000
11F	800.0	800.0	0.0	2236.1	0.000	1.000
10F	800.0	800.0	0.0	2231.4	0.000	1.000
9F	800.0	800.0	0.0	2297.4	0.000	1.000
8F	800.0	800.0	0.0	2362.7	0.000	1.000
7F	800.0	800.0	0.0	2447.2	0.000	1.000
6F	800.0	800.0	0.0	2548.1	0.000	1.000
5F	800.0	800.0	0.0	2688.5	0.000	1.000
4F	800.0	800.0	0.0	2853.5	0.000	1.000
3F	800.0	800.0	0.0	3035.2	0.000	1.000
2F	800.0	800.0	0.0	3178.7	0.000	1.000
1F	800.0	800.0	0.0	2701.8	0.000	1.000

Y 方向



階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
15F	1750.0	1750.0	0.0	1324.0	0.000	1.000
14F	1750.0	1750.0	0.0	1250.2	0.000	1.000
13F	1750.0	1750.0	0.0	1218.4	0.000	1.000
12F	1750.0	1750.0	0.0	1200.1	0.000	1.000
11F	1750.0	1750.0	0.0	1190.9	0.000	1.000
10F	1750.0	1750.0	0.0	1185.0	0.000	1.000
9F	1750.0	1750.0	0.0	1177.6	0.000	1.000
8F	1750.0	1750.0	0.0	1170.4	0.000	1.000
7F	1750.0	1750.0	0.0	1164.3	0.000	1.000
6F	1750.0	1750.0	0.0	1157.5	0.000	1.000
5F	1750.0	1750.0	0.0	1151.7	0.000	1.000
4F	1750.0	1750.0	0.0	1145.0	0.000	1.000
3F	1750.0	1750.0	0.0	1137.6	0.000	1.000
2F	1750.0	1750.0	0.0	1129.8	0.000	1.000
1F	1750.0	1750.0	0.0	1136.0	0.000	1.000

A-4. 断面計算結果

A-4. 3 R Cの断面計算

A-4. 3. 1 R Cはりの断面計算

(1) R Cはりの計算指定

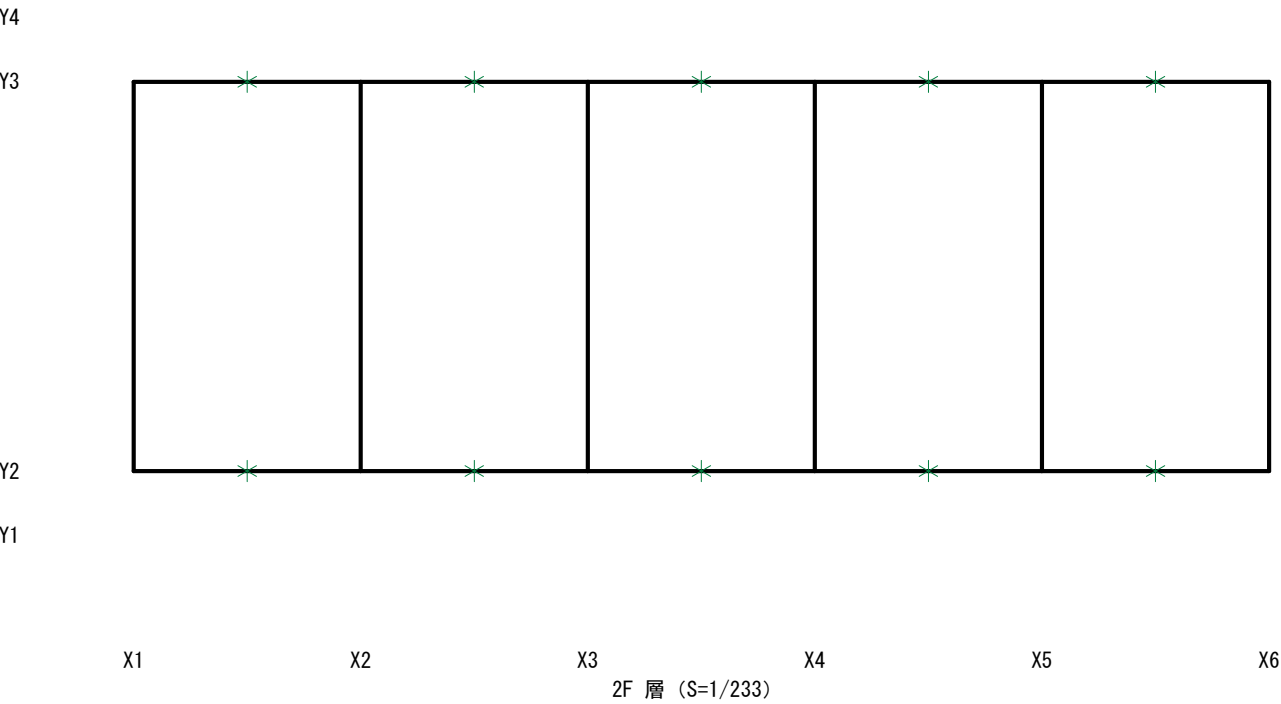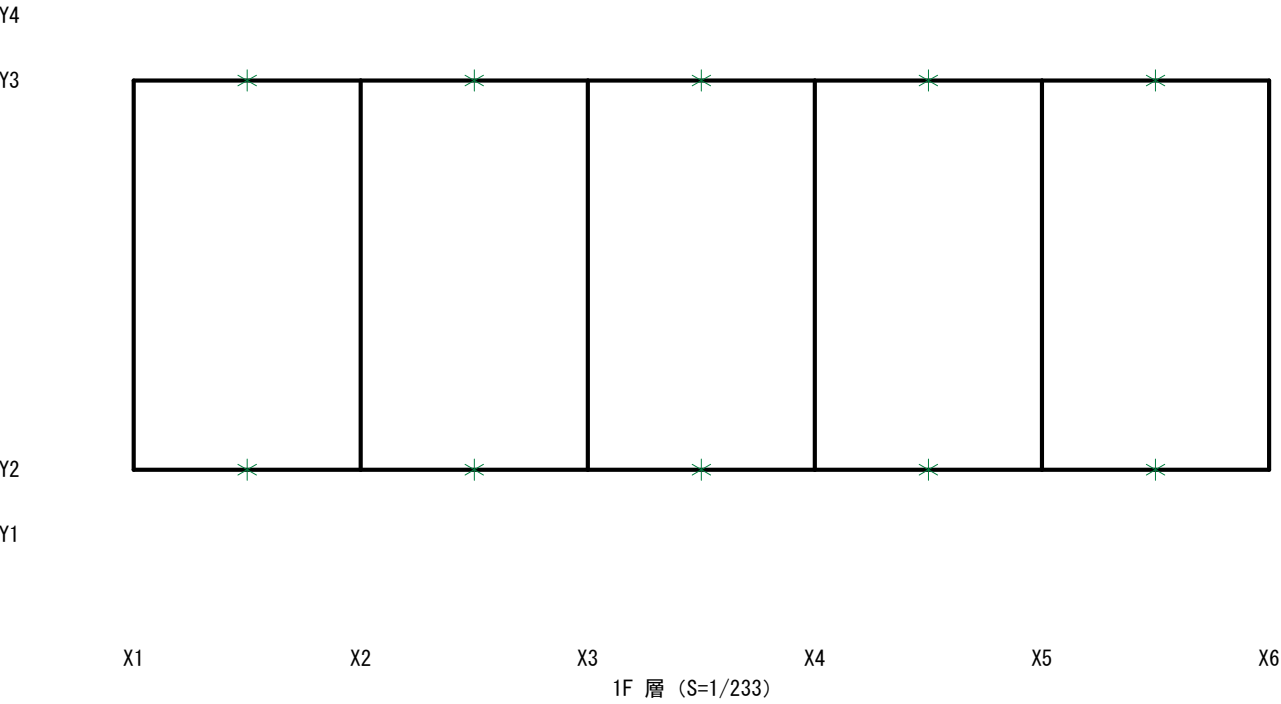


Y4

Y3

Y2

Y1

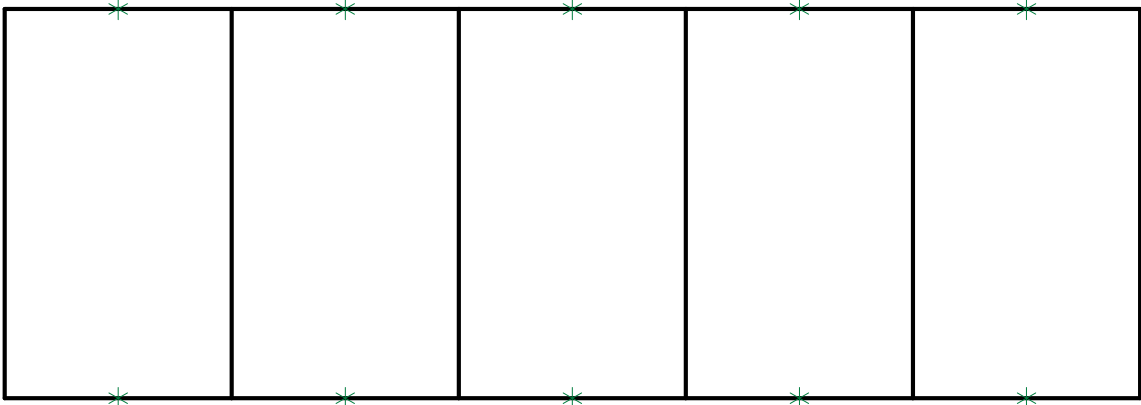

X1

X2

X3

X4

X5

X6


3F 層 (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

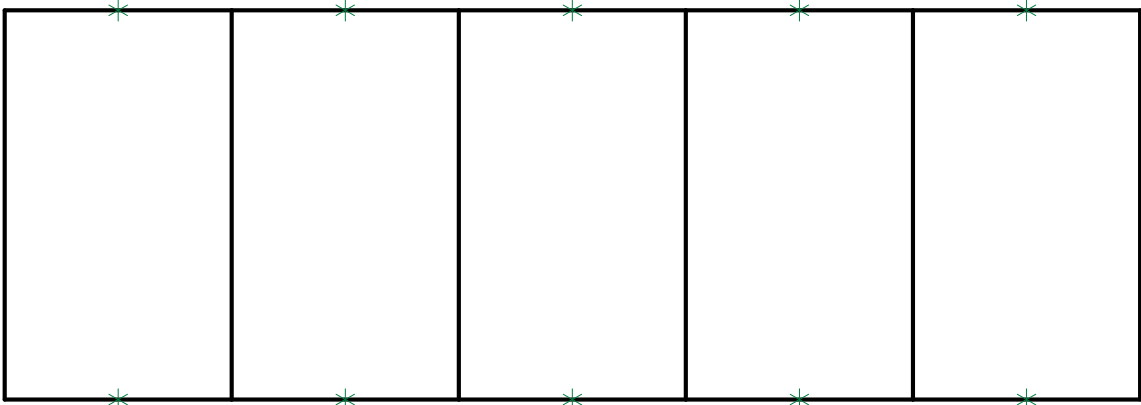

X1

X2

X3

X4

X5

X6


4F 層 (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

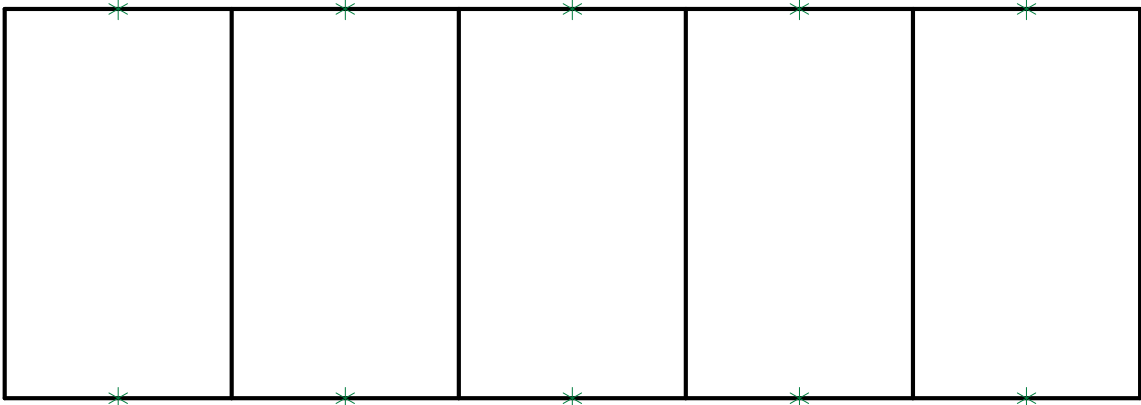

X1 X2 X3 X4 X5 X6


5F 層 (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

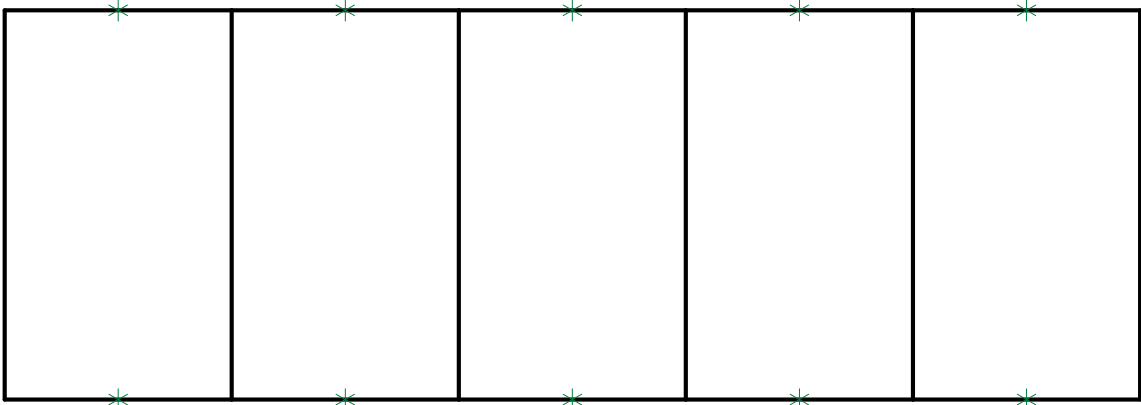


X1 X2 X3 X4 X5 X6

6F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

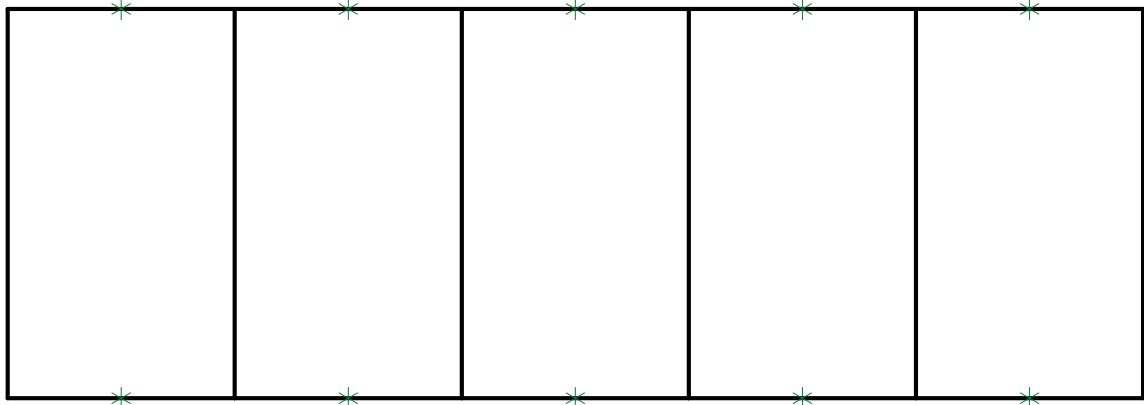

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

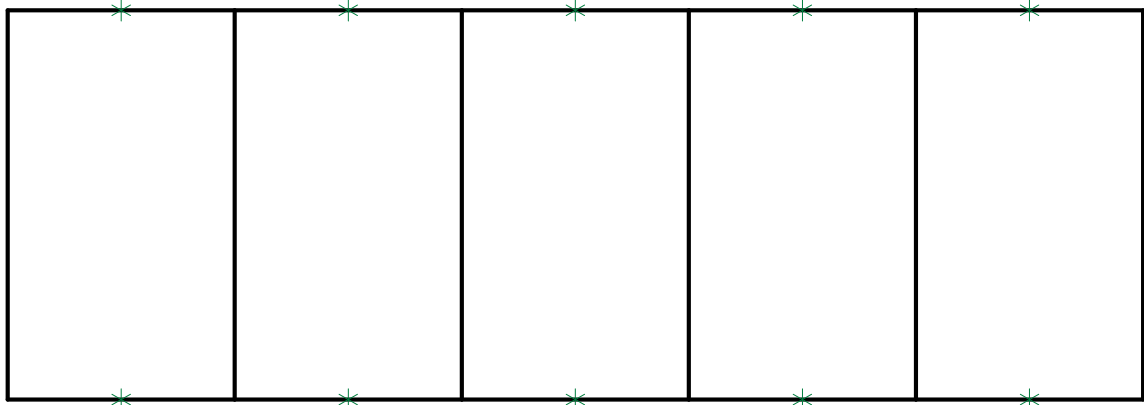

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

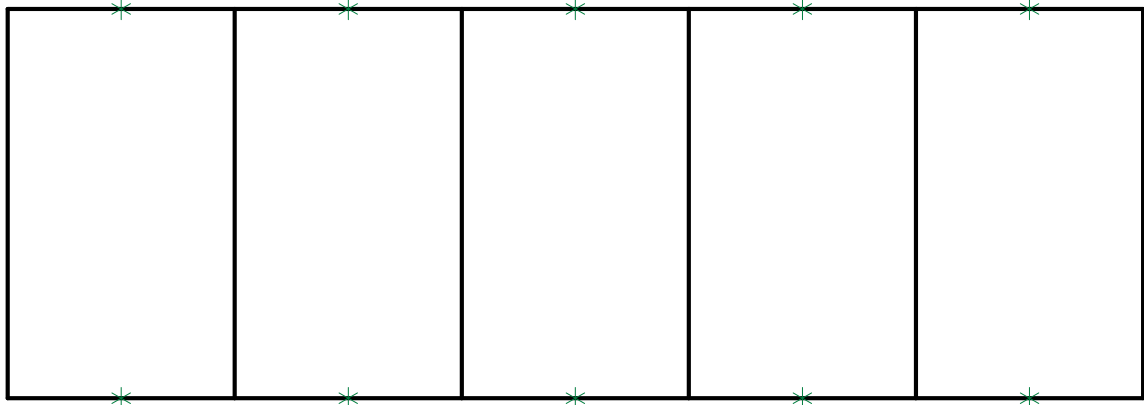

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 層 (S=1/233)

Y4
Y3

Y2
Y1

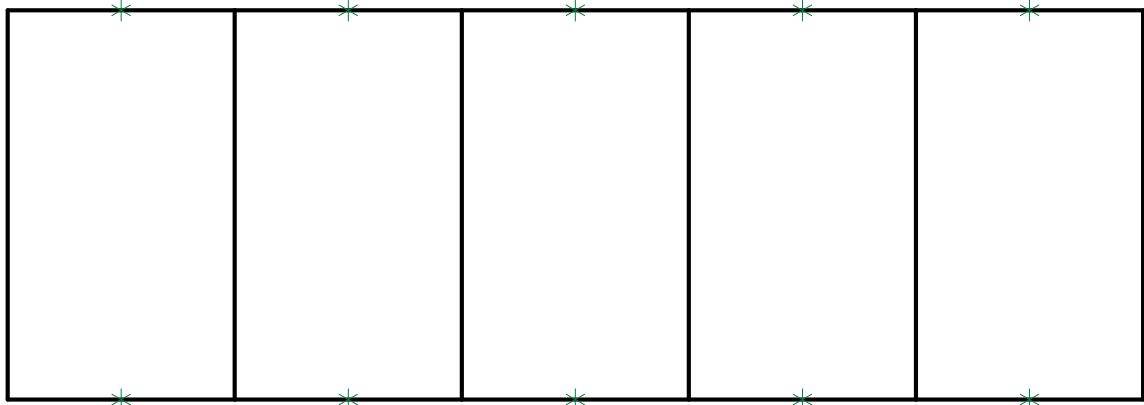


X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 層 (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

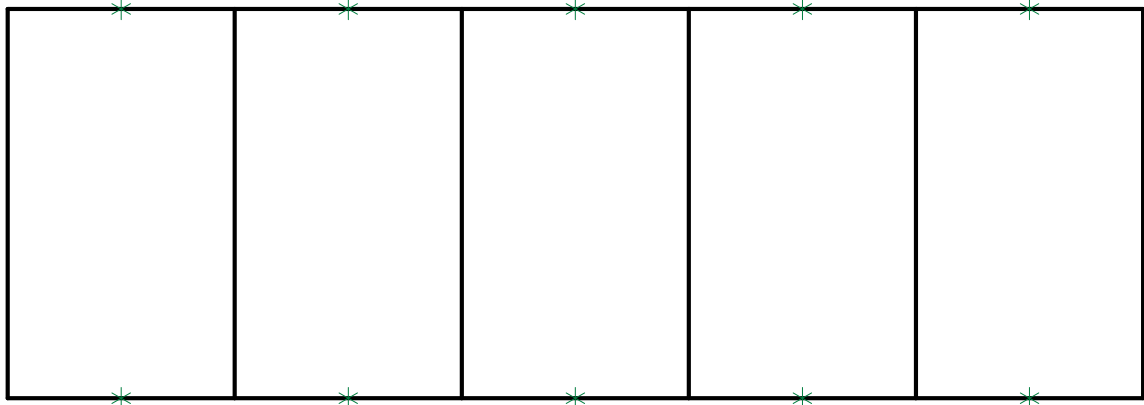

X1

X2

X3

X4

X5

X6


11F 層 (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

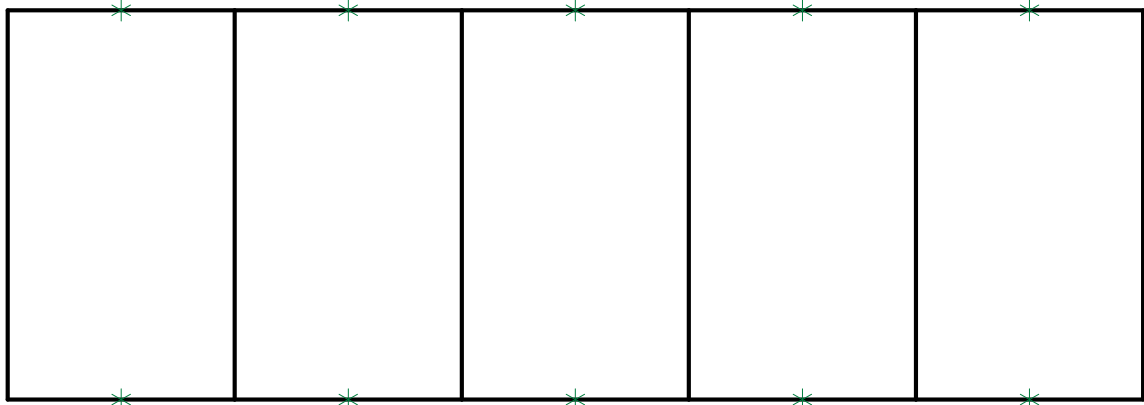

X1

X2



X3



X4

X5

X6

12F 層 (S=1/233)

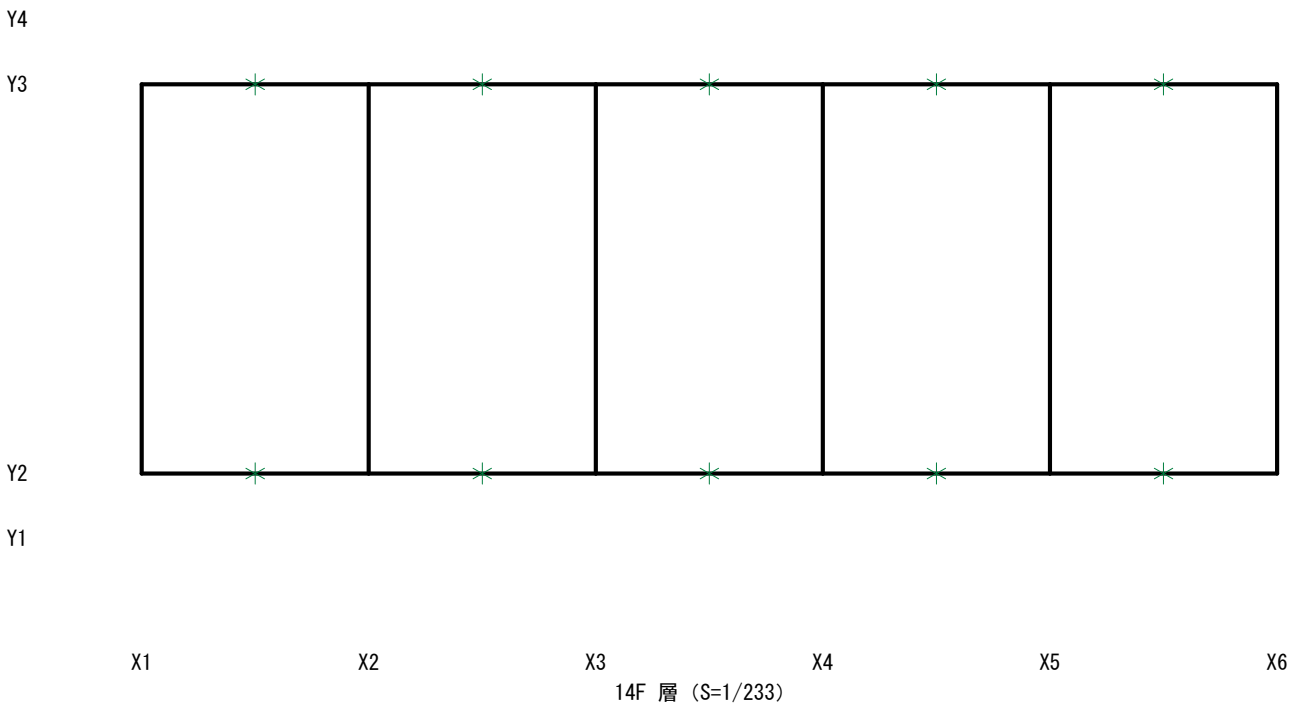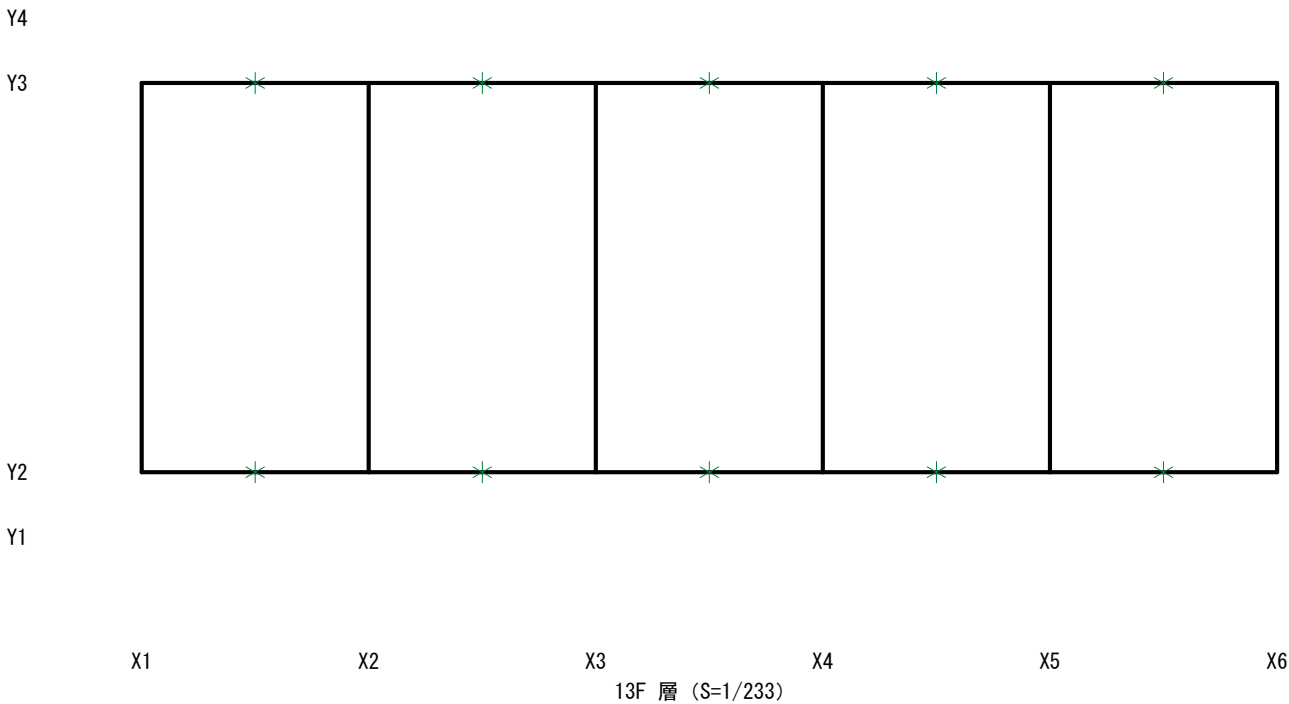

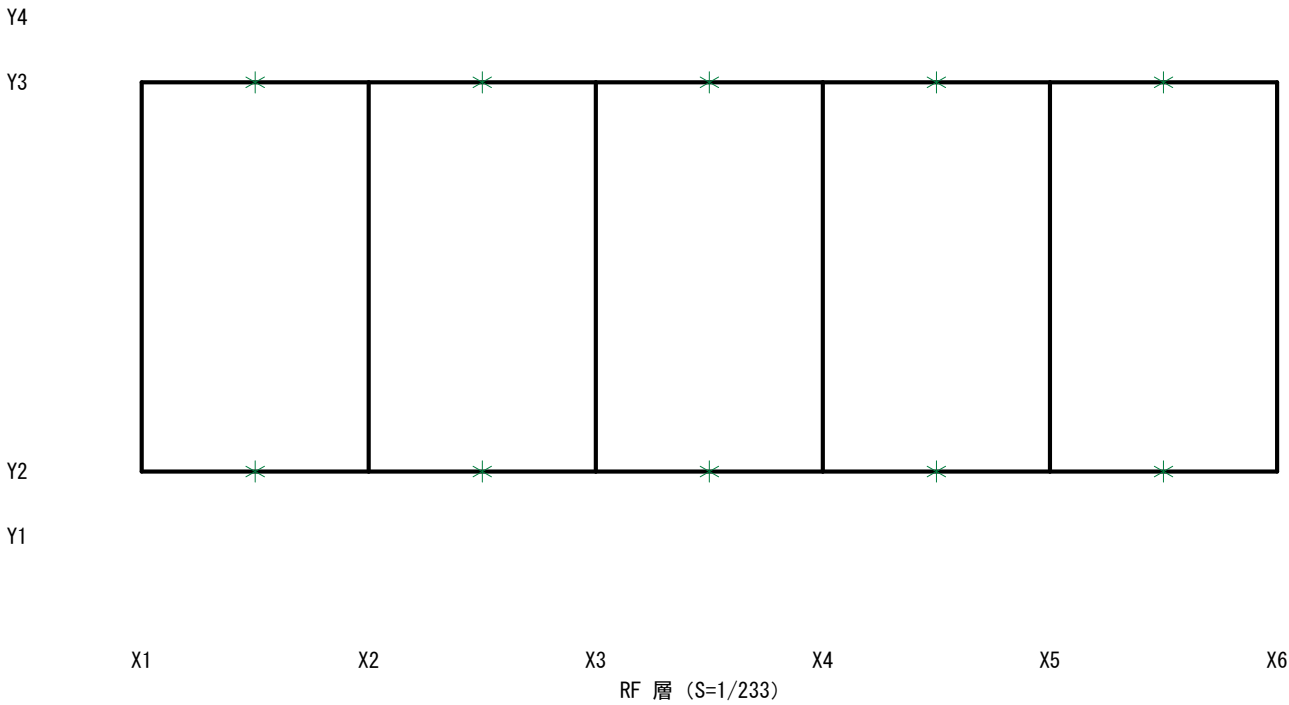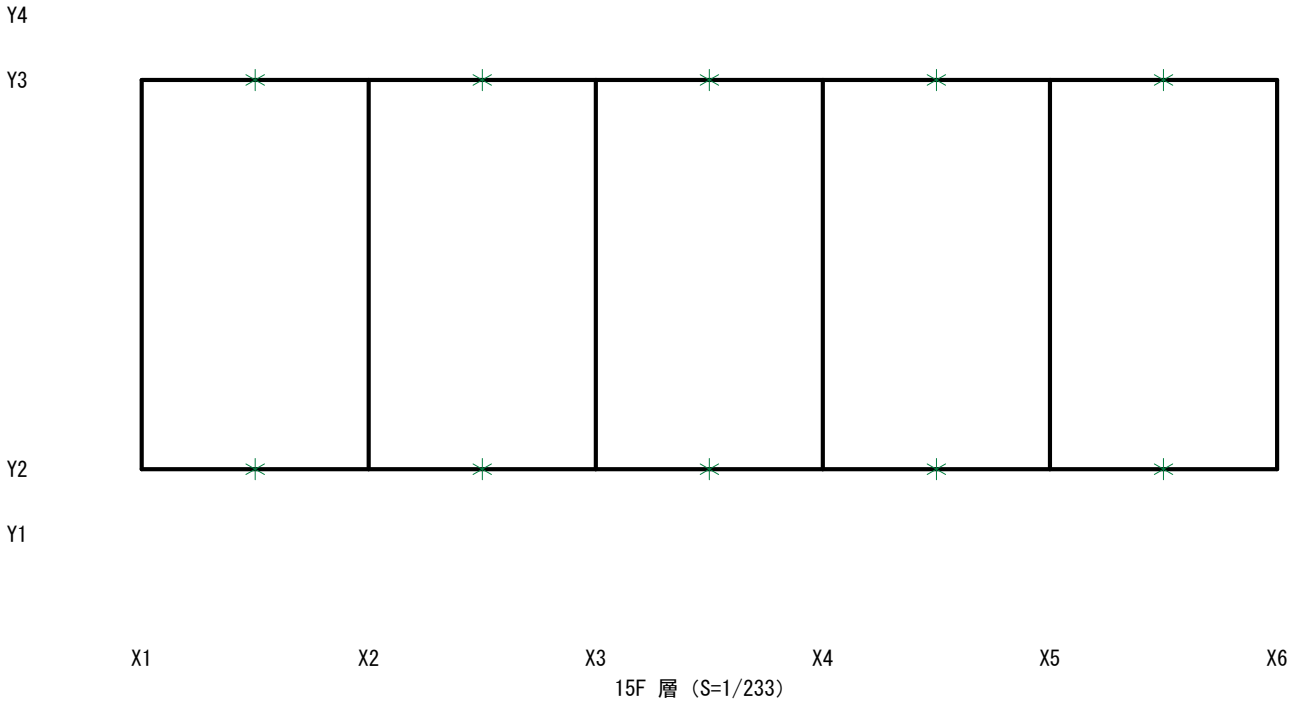

(2) RCはりの計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算（個別計算）
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント（剛域考慮）
フェースからの入り長さ： 0.0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
RC規準(1999)13条による
 - エ) 引張鉄筋比

- Ptmax = 3.00 %
Ptmin = 0.40 %
- オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討

ア) 地震時短期設計用せん断力
 $Q_d = \text{Min}\{ Q_o + a \cdot (\sum M_y) / L', Q_L + n \cdot Q_E \}$
a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
My計算時:
主筋強度割増率: 1.10 倍
スラブ筋断面積: 7.10 cm²

イ) 許容せん断力
RC規準(1999)15条(6)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います

ウ) せん断補強筋比
Pwmax = 1.20 %
Pwmin = 0.20 %

エ) せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 5) 付着の検討
RC規準(1999)16条(14)～(18)式による
- 6) 定着の検討
RC規準(1999)17条による
- 7) 地震時設計応力の割増率
はりの応力割増率
応力割増タイプ: 軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率: 壁のせん断力負担率が50%を超える場合は上下階の柱せん断力Qが
0.25 × NL × Ci 以上になるように応力を割増す

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
15F	0.00	0.00	100.00	100.00
14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) RCはりの断面計算結果

記号説明				
記号	単位	説明		
断面名		入力で指定した断面名称。()内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。		
部材位置		部材位置は〇〇フレーム、〇〇層、[〇〇〇-〇〇〇軸]で表示します。		
位置	cm	断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ、中央、右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちのり長さLo/4の位置。()内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。		
応力	MI	kN・m	長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。	
	Ms. U(D)	kN・m	断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。	
	L. no		①/②: 最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms. U、②はMs. Dを示します。(注2)	
	Ql	kN	最大長期せん断力。	
	Qs	kN	最大短期せん断力。	
	L. no		上記Qsの短期荷重ケース記号(注2)	
断面	材質	N/mm2	Fc: コンクリートの材質で、Fcは普通コンクリート、Lcは軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋: ①/②/③: ①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。	
	b	cm	はり幅	
	D	cm	はりせい	

断面	d. U(D)	cm	コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離
	j. U(D)	cm	曲げ材の応力中心距離 $(7/8) \cdot d. U$ ($(7/8) \cdot d. D$)
	被り/sat	cm, 10^2cm^2	①/②: ①はかぶり厚(上端: 下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積
	上端筋 下端筋		入力した鉄筋本数で、2段筋の場合は上端筋1(下端筋1)が外側、上端筋2(下端筋2)が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数が×形に配筋されていることを示します。
	STP径	mm	あばら筋径。算定計算の場合は、①-②: ①はあばら筋径、②は算定計算で求めるあばら筋ピッチ
曲げ	形ピッチ	mm	あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at. U(D)	cm ²	上(下)端鉄筋断面積
	pt. U(D)	%	鉄筋比で、 $At. U/bd$ ($At. D/db$)
	Mal	kN・m	長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。
	Mas	kN・m	上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント
せん断	判定		①/②: ①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果
	My. U(D)	kN・m	上(下)端引張となる降伏曲げモーメント
	L' (L)	cm	①(②): ①は、はりうちのり長さ、②は、はり軸心間の長さ
	Qd. 正(負)	kN	地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。
	Qd	kN	Qd/Qa が最大となる時のQd
	L. no		上記のQdの荷重ケース記号(注2)
	Qd/bj	N/cm ²	短期で最大となるせん断応力度
	a		はりのせん断スパン比 (M/Qd) による割増係数で、(l)は長期、(s. 正)(s. 負)は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。
	pw	%	あばら筋比
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas. 正(負)	kN	地震時短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。×形配筋のときは×形主筋による分は含みません。
	Qax	kN	×形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果(注1)
付着	Ta. U(D)	N/mm ²	各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。使用基準がRC規準1991年版の場合に、同規準(27)式で求めます。
	Ld. U(D)	cm	上端(下端)筋の必要付着長さ。検定計算の場合に出力されます。使用基準がRC規準1999年版の場合は、同規準(14)、(15)式で求めます。RC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1. U(D)	cm	上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。検定計算の場合に出力されます。
	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合は $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、 $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。 $Ld > Ld1$ でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。
定着	La. U(D)	cm	上端(下端)筋の必要定着長さ。検定計算の場合に出力されます。RC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。 標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、 $S=1.0$ としています。 ()内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、 $K=2.5$ としています。 使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		FG (3)			G1 (3)			G1 (3)				
部材位置		Y27レ-Δ1F層[X1-X2]			Y27レ-Δ2F層[X1-X2]			Y27レ-Δ3F層[X1-X2]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)		
	短期	(58)	(350)	(63)	(58)	(350)	(63)	(58)	(350)	(63)		
応力	MI	114.3	-194.7	296.4	158.8	-93.8	176.1	158.7	-94.0	175.7		
	Ms	U	3335.2	40.0	2996.9	1670.7	0.0	1661.6	1977.2	0.0	1962.0	
		D	3106.7	429.4	2404.1	1353.2	94.1	1309.5	1659.8	94.6	1610.5	
	L. no	K2/K1	K2/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2		
	QI	187.9	-26.0	-240.0	132.1	-2.5	-137.1	132.2	-2.4	-137.0		
	Qs	1208.9	1047.0	1260.9	648.9	519.3	653.9	753.7	623.9	758.5		
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0		
	D	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0		
	d	U	237.8	237.8	237.8	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	
		D	237.8	237.8	237.8	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	
	j	U	208.1	208.1	208.1	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	
		D	208.1	208.1	208.1	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55				
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
			D	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
pt		U	0.50	0.50	0.50	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	
		D	0.50	0.50	0.50	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	
Mal		4078.0	4078.0	4078.0	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9		
Mas		U	8156.1	8156.1	8156.1	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	
	D	8156.1	8156.1	8156.1	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8		
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	8995.0		8995.0	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	
		D	8748.5		8748.5	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	
	L' (L)	580.0 (700.0)			580.0 (700.0)			580.0 (700.0)				
	Qd	正	1343.5	1557.4	1771.4	643.1	777.7	912.3	758.8	893.4	1028.0	
		負	1719.3	1505.4	1291.5	907.3	772.7	638.1	1028.0	893.4	758.8	
	Qd	1719.3	1557.4	1771.4	907.3	777.7	912.3	1028.0	893.4	1028.0		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	103.28	93.56	106.41	230.72	188.23	231.98	261.39	216.22	261.39		
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.400	1.445	1.400	1.401	1.446	1.401	
		s. 正	1.557	1.557	1.557	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.743	1.743	1.743	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172		
	Qal	4051.3	4051.3	4051.3	840.7	899.2	840.7	841.2	899.7	841.2		
	Qas	正	5153.4	5153.4	5153.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	
負		5547.9	5547.9	5547.9	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	313.2		305.6	197.9		197.2	221.5		220.3	
		D	294.0		281.3	152.6		149.9	171.5		168.4	
	Ld1	U	292.5		287.5	197.5		197.5	197.5		197.5	
		D	292.5		287.5	215.0		215.0	215.0		215.0	
判定	**/**		**/OK	NG/OK		OK/OK	NG/OK			NG/OK		
定着	La	U	69.3 (37.1)		69.3 (33.3)	75.8 (69.7)		75.8 (69.4)	75.8 (82.5)		75.8 (81.9)	
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (45.2)		75.8 (43.7)	75.8 (55.4)		75.8 (53.8)	

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(63)	(58)	(350)	(63)	(58)	(350)	(63)	
応力	MI	158.9	-94.0	175.6	159.1	-94.0	175.4	159.2	-94.0	175.3	
	Ms	U	2024.7	0.0	2008.8	1980.8	0.0	1964.7	1900.9	0.0	1886.2
		D	1706.8	94.3	1657.7	1662.6	94.6	1613.9	1582.4	94.4	1535.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	132.2	-2.4	-137.0	132.3	-2.3	-136.9	132.3	-2.3	-136.9	
	Qs	770.0	640.1	774.7	754.9	624.9	759.5	727.6	597.6	732.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L' (L)		580.0 (700.0)			580.0 (700.0)			580.0 (700.0)		
	Qd	正	758.8	893.4	1028.0	758.8	893.4	1028.0	758.8	893.4	1028.0
		負	1028.0	893.4	758.8	1028.0	893.4	758.8	1025.2	890.6	756.0
	Qd		1028.0	893.4	1028.0	1028.0	893.4	1028.0	1025.2	893.4	1028.0
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		261.39	216.22	261.39	261.39	216.22	261.39	260.69	216.22	261.39
	a	l	1.402	1.447	1.402	1.402	1.448	1.402	1.403	1.448	1.403
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		841.3	899.8	841.3	841.5	900.0	841.5	841.7	900.2	841.7
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
		負	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	225.2		223.9	221.8		220.5	215.6		214.5
		D	174.4		171.3	171.6		168.6	166.7		163.8
	Ld1	U	197.5		197.5	197.5		197.5	197.5		197.5
		D	215.0		215.0	215.0		215.0	215.0		215.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8		75.8	75.8		75.8	75.8		75.8
		D	(84.5)		(83.8)	(82.7)		(82.0)	(79.3)		(78.7)
		75.8		75.8	75.8		75.8	75.8		75.8	
		(57.0)		(55.4)	(55.5)		(53.9)	(52.8)		(51.3)	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾏ7F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾏ8F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾏ9F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(63)	(58)	(350)	(63)	(58)	(350)	(63)	
応力	MI	159.4	-93.9	175.1	159.2	-94.1	175.1	156.9	-92.0	170.9	
	Ms	U	1817.2	0.0	1798.7	1744.5	0.0	1719.5	1531.1	0.0	1513.3
		D	1498.4	96.9	1448.6	1426.1	101.0	1369.4	1217.4	96.2	1171.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	132.4	-2.2	-136.8	132.3	-2.3	-136.9	129.5	-2.0	-133.5	
	Qs	698.1	568.0	702.6	671.9	541.9	676.5	597.9	470.4	601.9	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	70.1	72.6	70.1
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	61.4	63.6	61.4
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	61.4	63.6	61.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	66.99	47.85	66.99
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	66.99	47.85	66.99
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	1.59	1.10	1.59
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	1.59	1.10	1.59
	Mal	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	793.6	603.5	793.6	
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	1587.2	1207.0	1587.2
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	1587.2	1207.0	1587.2
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	1887.0		1887.0
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	1814.3		1814.3
	L' (L)	580.0 (700.0)			580.0 (700.0)			580.0 (700.0)			
	Qd	正	716.3	850.9	985.5	677.1	811.7	946.3	506.6	638.2	769.7
		負	981.0	846.4	711.8	941.8	807.1	672.5	769.7	638.2	506.6
	Qd	981.0	850.9	985.5	941.8	811.7	946.3	769.7	638.2	769.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	249.46	205.94	250.59	239.47	196.45	240.62	209.01	167.33	209.01	
	a	l	1.403	1.449	1.403	1.403	1.449	1.403	1.416	1.449	1.416
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847	
	Qas	Qal	841.9	900.4	841.9	842.0	900.5	842.0	644.3	676.9	644.3
		正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	787.6	815.7	787.6
		負	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	787.6	815.7	787.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	209.2		207.8	203.6		201.7	233.8		231.9
		D	161.5		158.4	157.1		153.6	174.2		170.3
	Ld1	U	197.5		197.5	197.5		197.5	197.5		197.5
		D	215.0		215.0	215.0		215.0	215.0		215.0
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	75.8		75.8	75.8		75.8	82.7		82.7
		D	(75.8)		(75.1)	(72.8)		(71.8)	(98.2)		(97.0)
		75.8		75.8	75.8		75.8	82.7		82.7	
		(50.0)		(48.4)	(47.6)		(45.7)	(62.4)		(60.1)	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27F~Δ10F層[X1-X2]			Y27F~Δ11F層[X1-X2]			Y27F~Δ12F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(63)	(58)	(350)	(63)	(58)	(350)	(63)	
応力	MI	157.1	-92.0	170.7	156.9	-92.1	170.7	153.3	-88.2	163.4	
	Ms	U	1450.2	0.0	1434.4	1397.2	0.0	1375.9	1021.9	0.0	1012.2
		D	1136.0	95.6	1093.0	1083.5	99.1	1034.4	715.3	90.7	685.5
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	129.6	-1.9	-133.5	129.6	-2.0	-133.5	124.8	-1.4	-127.7	
	Qs	570.4	442.8	574.3	551.2	423.6	555.2	420.9	297.6	423.8	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	62.8	62.8	62.8
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	62.8	62.8	62.8
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	55.0	55.0	55.0
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.64	47.64	47.64
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	47.64	47.64	47.64
	pt	U	1.59	1.10	1.59	1.59	1.10	1.59	1.26	1.26	1.26
		D	1.59	1.10	1.59	1.59	1.10	1.59	1.26	1.26	1.26
	Mal	793.6	603.5	793.6	793.6	603.5	793.6	513.3	513.3	513.3	
	Mas	U	1587.2	1207.0	1587.2	1587.2	1207.0	1587.2	1026.6	1026.6	1026.6
		D	1587.2	1207.0	1587.2	1587.2	1207.0	1587.2	1026.6	1026.6	1026.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1220.4		1220.4
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1155.3		1155.3
	L' (L)	580.0 (700.0)			580.0 (700.0)			580.0 (700.0)			
	Qd	正	506.6	638.2	769.7	502.9	634.4	766.0	283.4	409.6	535.8
		負	769.7	638.2	506.6	762.0	630.5	498.9	535.8	409.6	283.4
	Qd	769.7	638.2	769.7	762.0	634.4	766.0	535.8	409.6	535.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	209.01	167.33	209.01	206.92	166.35	208.00	162.50	124.22	162.50	
	a	l	1.417	1.449	1.417	1.417	1.449	1.417	1.317	1.317	1.317
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	644.4	677.1	644.4	644.4	677.1	644.4	537.9	537.9	537.9	
	Qas	正	787.6	815.7	787.6	787.6	815.7	787.6	690.4	690.4	690.4
		負	787.6	815.7	787.6	787.6	815.7	787.6	690.4	690.4	690.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	225.1		223.4	219.5		217.2	220.4		218.9
		D	167.3		163.6	162.8		158.6	151.1		147.4
	Ld1	U	197.5		197.5	197.5		197.5	292.5		287.5
		D	215.0		215.0	215.0		215.0	292.5		287.5
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	82.7 (93.0)		82.7 (92.0)	82.7 (89.6)		82.7 (88.2)	79.3 (98.4)		79.2 (97.4)
		D	82.7 (58.3)		82.7 (56.1)	82.7 (55.6)		82.7 (53.1)	79.2 (55.1)		79.2 (52.8)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾏ13F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾏ14F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾏ15F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(63)	(58)	(350)	(63)	(58)	(350)	(63)	
応力	MI	153.4	-88.2	163.3	153.3	-88.2	163.3	149.1	-84.7	156.2	
	Ms	U	924.4	0.0	916.1	773.7	0.0	768.2	547.8	0.0	547.3
		D	617.6	90.7	589.5	467.1	90.7	441.6	249.6	85.1	235.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	124.8	-1.4	-127.6	124.8	-1.4	-127.7	119.9	-1.0	-121.9	
	Qs	387.5	264.1	390.4	336.0	212.7	338.9	256.1	137.2	258.	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76
		D	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01
		D	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01
	Mal	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	343.7	343.7	343.7	
	Mas	U	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	687.4	687.4	687.4
		D	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	687.4	687.4	687.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4	835.3		835.3
		D	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3	770.2		770.2
	L' (L)		580.0 (700.0)			580.0 (700.0)			580.0 (700.0)		
	Qd	正	269.3	395.5	521.7	192.1	318.3	444.5	84.4	205.3	326.2
		負	518.9	392.7	266.5	441.7	315.5	189.2	324.2	203.3	82.3
	Qd	518.9	395.5	521.7	441.7	318.3	444.5	324.2	205.3	326.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	157.36	119.94	158.22	133.94	96.54	134.81	117.98	74.70	118.71	
	a	l	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.316	1.316	1.316
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	
	Qal	538.0	538.0	538.0	538.0	538.0	538.0	357.4	357.4	357.4	
	Qas	正	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1
		負	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	205.4		204.1	182.1		181.3	182.0		181.9
		D	139.0		135.6	120.5		117.3	106.3		103.7
	Ld1	U	292.5		287.5	292.5		287.5	292.5		287.5
		D	292.5		287.5	292.5		287.5	292.5		287.5
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	79.2 (89.0)		79.2 (88.2)	79.2 (74.5)		79.2 (74.0)	79.2 (79.1)		79.2 (79.0)
		D	79.2 (47.6)		79.2 (45.4)	79.2 (36.0)		79.2 (34.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名		G1 (3)			FG (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑRF層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	
応力	MI	103.8	-66.6	117.2	282.3	-129.8	258.3	169.9	-91.4	169.8	
	Ms	U	377.9	0.0	378.1	2838.3	0.0	2882.3	1697.2	0.0	1695.0
		D	170.3	70.9	143.6	2273.8	163.7	2365.6	1357.4	92.4	1355.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	81.4	-1.9	-85.2	217.4	3.4	-210.5	134.6	0.0	-134.6	
	Qs	173.6	94.2	177.4	1118.2	904.3	1111.4	665.5	530.9	665.5	
L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	
	D	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8	69.1	72.6	69.1
		D	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8	69.1	72.6	69.1
	j	U	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1	60.5	63.6	60.5
		D	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1	60.5	63.6	60.5
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70
		D	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70
	pt	U	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50	2.13	1.22	2.13
		D	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50	2.13	1.22	2.13
	Mal	343.7	343.7	343.7	4078.0	4078.0	4078.0	1099.9	722.8	1099.9	
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1	2199.8	1445.7	2199.8
		D	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1	2199.8	1445.7	2199.8
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	835.3		835.3	8995.0		8995.0	2626.6		2626.6
		D	770.2		770.2	8748.5		8748.5	2554.9		2554.9
	L' (L)	580.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			
	Qd	正	57.0	140.3	223.5	1134.0	1347.9	1561.8	661.7	796.3	930.9
		負	219.7	136.4	53.2	1568.7	1354.7	1140.8	930.9	796.3	661.7
	Qd	219.7	140.3	223.5	1568.7	1354.7	1561.8	930.9	796.3	930.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	79.95	51.05	81.35	94.23	81.38	93.82	236.72	192.73	236.71	
	a	l	1.254	1.254	1.254	2.000	2.000	2.000	1.416	1.461	1.416
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.667	1.667	1.667	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.639	1.639	1.639	1.000	1.000	1.000
	pw	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	
	Qal	344.3	344.3	344.3	4051.3	4051.3	4051.3	846.1	904.9	846.1	
	Qas	正	438.1	438.1	438.1	5386.8	5386.8	5386.8	1065.4	1119.3	1065.4
		負	438.1	438.1	438.1	5325.8	5325.8	5325.8	1065.4	1119.3	1065.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	145.0		145.1	302.0		303.0	199.9		199.8
		D	92.4		87.8	278.9		280.6	152.8		152.7
	Ld1	U	292.5		287.5	287.5		287.5	196.3		196.3
		D	292.5		287.5	287.5		287.5	213.8		213.8
判定	OK/OK		OK/OK	**/OK		**/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	79.2 (54.6)		79.2 (54.6)	69.3 (31.6)		69.3 (32.1)	75.8 (70.8)		75.8 (70.7)
		D	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (45.3)		75.8 (45.3)

[W6309] 付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ3F層[X2-X3]			Y27レ-Δ4F層[X2-X3]			Y27レ-Δ5F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	
応力	MI	170.2	-91.3	169.7	170.1	-91.3	169.7	170.1	-91.3	169.7	
	Ms	U	2027.8	0.0	2025.4	2101.4	0.0	2098.2	2079.9	0.0	2076.0
		D	1687.4	92.2	1686.0	1761.2	92.7	1758.7	1739.6	93.0	1736.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	134.7	0.1	-134.5	134.7	0.1	-134.5	134.7	0.1	-134.5	
	Qs	780.5	645.9	780.3	805.9	671.3	805.8	798.3	663.7	798.2	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L' (L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	766.5	901.1	1035.7	766.5	901.1	1035.7	766.5	901.1	1035.7
		負	1035.7	901.1	766.5	1035.7	901.1	766.5	1035.7	901.1	766.5
	Qd		1035.7	901.1	1035.7	1035.7	901.1	1035.7	1035.7	901.1	1035.7
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		263.37	218.10	263.37	263.37	218.10	263.37	263.37	218.10	263.37
	a	l	1.415	1.460	1.415	1.415	1.460	1.415	1.415	1.460	1.415
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		845.7	904.4	845.7	845.8	904.5	845.8	845.8	904.5	845.8
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
		負	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	225.4		225.2	231.1		230.8	229.4		229.1
		D	173.2		173.1	177.7		177.6	176.4		176.2
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8		213.8
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (84.6)		75.8 (84.5)	75.8 (87.7)		75.8 (87.6)	75.8 (86.8)		75.8 (86.7)
		D	75.8 (56.3)		75.8 (56.3)	75.8 (58.8)		75.8 (58.7)	75.8 (58.1)		75.8 (58.0)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ6F層[X2-X3]			Y27レ-Δ7F層[X2-X3]			Y27レ-Δ8F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	
応力	MI	170.1	-91.3	169.7	170.1	-91.3	169.7	170.1	-91.3	169.7	
	Ms	U	2021.4	0.0	2017.0	1945.8	0.0	1940.9	1871.8	0.0	1866.2
		D	1681.2	93.3	1677.6	1605.6	93.6	1601.4	1531.5	93.9	1526.8
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	134.7	0.1	-134.5	134.7	0.1	-134.6	134.7	0.1	-134.5	
	Qs	777.9	643.3	777.8	751.5	616.9	751.4	725.7	591.0	725.5	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L' (L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	766.5	901.1	1035.7	766.5	901.1	1035.7	751.8	886.4	1021.0
		負	1035.7	901.1	766.5	1035.7	901.1	766.5	1021.1	886.5	751.9
	Qd	1035.7	901.1	1035.7	1035.7	901.1	1035.7	1021.1	886.5	1021.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	263.37	218.10	263.37	263.37	218.10	263.37	259.66	214.57	259.63	
	a	l	1.415	1.460	1.415	1.415	1.460	1.415	1.415	1.460	1.415
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	845.8	904.6	845.8	845.8	904.6	845.8	845.7	904.5	845.7	845.7
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
負		1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	224.9		224.6	219.1		218.7	213.4		213.0
		D	172.8		172.6	168.1		167.9	163.6		163.3
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8		213.8
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (84.4)		75.8 (84.2)	75.8 (81.2)		75.8 (81.0)	75.8 (78.1)		75.8 (77.9)
		D	75.8 (56.1)		75.8 (56.0)	75.8 (53.6)		75.8 (53.5)	75.8 (51.1)		75.8 (51.0)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ9F層[X2-X3]			Y27レ-Δ10F層[X2-X3]			Y27レ-Δ11F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	
応力	MI	166.5	-89.5	166.2	166.5	-89.5	166.2	166.5	-89.5	166.2	
	Ms	U	1661.9	0.0	1657.1	1592.1	0.0	1587.0	1532.2	0.0	1526.4
		D	1328.9	91.8	1324.7	1259.1	91.9	1254.6	1199.1	92.2	1194.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	131.6	0.0	-131.5	131.6	0.0	-131.5	131.6	0.1	-131.5	
	Qs	650.9	519.4	650.8	626.6	495.1	626.5	605.7	474.1	605.6	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4
		D	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4
	j	U	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7
		D	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	
曲げ	at	U	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56
		D	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56
	pt	U	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84
		D	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84
	Mai	869.0	603.5	869.0	869.0	603.5	869.0	869.0	603.5	869.0	
	Mas	U	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1
		D	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2122.3		2122.3	2122.3		2122.3	2122.3		2122.3
		D	2050.4		2050.4	2050.4		2050.4	2050.4		2050.4
	L' (L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	594.1	725.7	857.2	594.1	725.7	857.2	579.5	711.0	842.6
		負	857.2	725.7	594.1	857.2	725.7	594.1	842.7	711.1	579.6
	Qd	857.2	725.7	857.2	857.2	725.7	857.2	842.7	711.1	842.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	235.40	190.27	235.40	235.40	190.27	235.40	231.40	186.46	231.38	
	a	l	1.416	1.459	1.416	1.416	1.459	1.416	1.416	1.459	1.416
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	
	Qal	712.2	758.7	712.2	712.2	758.7	712.2	712.2	758.7	712.2	
	Qas	正	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6
		負	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	226.5		226.1	219.9		219.4	214.2		213.7
		D	169.9		169.6	164.6		164.3	160.1		159.7
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8		213.8
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	82.7 (94.3)		82.7 (94.0)	82.7 (90.3)		82.7 (90.0)	82.7 (86.9)		82.7 (86.6)
		D	82.7 (60.3)		82.7 (60.1)	82.7 (57.2)		82.7 (56.9)	82.7 (54.4)		82.7 (54.2)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ14F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	
応力	MI	160.2	-86.4	160.0	160.2	-86.4	160.0	160.2	-86.4	160.0	
	Ms	U	1124.9	0.0	1122.0	1030.6	0.0	1027.5	884.2	0.0	880.8
		D	804.5	87.8	801.9	710.2	87.9	707.4	563.7	88.0	560.8
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	126.2	0.0	-126.2	126.2	0.0	-126.2	126.3	0.0	-126.2	
	Qs	461.3	335.1	461.3	428.5	302.3	428.4	377.5	251.3	377.5	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8
		D	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8
	j	U	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2
		D	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74
		D	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74
	Mal	635.8	513.3	635.8	635.8	513.3	635.8	635.8	513.3	635.8	
	Mas	U	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6
		D	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1554.4		1554.4	1554.4		1554.4	1554.4		1554.4
		D	1491.4		1491.4	1491.4		1491.4	1491.4		1491.4
	L' (L)	575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			
	Qd	正	376.4	502.6	628.8	327.1	453.3	579.5	250.6	376.9	503.1
		負	628.8	502.6	376.4	579.6	453.4	327.2	503.1	376.9	250.7
	Qd	628.8	502.6	628.8	579.6	453.4	579.5	503.1	376.9	503.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	196.98	152.43	196.96	181.55	137.49	181.53	157.60	114.30	157.58	
	a	l	1.296	1.324	1.296	1.296	1.324	1.296	1.296	1.324	1.296
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	515.7	539.8	515.7	515.7	539.8	515.7	515.7	539.8	515.7	
	Qas	正	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5
		負	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	200.6		200.3	188.9		188.5	170.7		170.3
		D	140.8		140.6	131.4		131.2	116.9		116.6
	Ld1	U	191.8		191.8	191.8		191.8	191.8		191.8
		D	207.8		207.8	207.8		207.8	207.8		207.8
判定	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2 (83.9)		79.2 (83.7)	79.2 (76.9)		79.2 (76.6)	79.2 (65.9)		79.2 (65.7)
		D	79.2 (48.0)		79.2 (47.8)	79.2 (42.4)		79.2 (42.2)	79.2 (33.6)		79.2 (33.5)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			FG (3)			
部材位置		Y27レ-Δ15F層[X2-X3]			Y27レ-ΔRF層[X2-X3]			Y27レ-Δ1F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	
応力	MI	153.9	-83.4	153.9	113.2	-64.2	112.6	260.3	-139.8	260.3	
	Ms	U	653.3	0.0	651.3	472.0	0.0	466.8	2908.7	0.0	2908.7
		D	345.5	84.4	343.5	245.6	66.5	241.5	2388.1	139.8	2388.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	120.9	0.0	-120.9	83.4	0.1	-83.2	213.9	-0.0	-213.9	
	Qs	294.3	173.4	294.3	207.3	124.1	207.2	1135.1	921.2	1135.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28
		D	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28
	pt	U	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50
		D	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50
	Mal	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	4078.0	4078.0	4078.0	
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1
		D	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	835.3		835.3	835.3		835.3	8995.0		8995.0
		D	770.2		770.2	770.2		770.2	8748.5		8748.5
	L' (L)	575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			
	Qd	正	139.1	260.0	381.0	102.6	185.9	269.2	1167.8	1381.8	1595.7
		負	381.0	260.0	139.1	269.3	186.1	102.8	1595.7	1381.8	1167.8
	Qd	381.0	260.0	381.0	269.3	186.1	269.2	1595.7	1381.8	1595.7	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	138.64	94.63	138.63	98.02	67.71	97.96	95.86	83.01	95.86	
	a	l	1.322	1.322	1.322	1.265	1.265	1.265	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.653	1.653	1.653
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.653	1.653	1.653
	pw	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952	
	Qal	358.5	358.5	358.5	346.7	346.7	346.7	4051.3	4051.3	4051.3	
	Qas	正	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	5356.0	5356.0	5356.0
		負	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	5356.0	5356.0	5356.0
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	204.9		204.5	165.5		164.4	303.6		303.6
		D	122.9		122.6	105.6		104.9	281.0		281.0
	Ld1	U	287.5		287.5	287.5		287.5	287.5		287.5
		D	287.5		287.5	287.5		287.5	287.5		287.5
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	**/OK		**/OK		
定着	La	U	79.2 (94.3)		79.2 (94.1)	79.2 (68.2)		79.2 (67.4)	69.3 (32.4)		69.3 (32.4)
		D	79.2 (39.9)		79.2 (39.7)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者
の判断が必要です。

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置		Y27レ-Δ2F層[X3-X4]			Y27レ-Δ3F層[X3-X4]			Y27レ-Δ4F層[X3-X4]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	MI	169.9	-91.3	169.9	169.9	-91.4	169.9	169.9	-91.3	169.9
	Ms	U	1696.8	0.0	1696.8	2030.2	0.0	2030.2	2104.5	0.0
		D	1357.0	91.3	1357.0	1690.5	91.4	1690.5	1764.8	91.3
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	QI	134.6	-0.0	-134.6	134.6	-0.0	-134.6	134.6	0.0	-134.6
	Qs	665.7	531.1	665.7	781.7	647.1	781.7	807.5	672.9	807.5
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	72.6	69.1
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	63.6	60.5
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	63.6	60.5
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	1.22	2.13
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	1.22	2.13
	Mal	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	1445.7	2199.8
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	1445.7	2199.8
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2626.6	2626.6
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2554.9	2554.9
	L' (L)	575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	662.1	796.7	931.3	766.5	901.1	1035.7	766.5	901.1
		負	931.3	796.7	662.1	1035.7	901.1	766.5	1035.7	901.1
	Qd	931.3	796.7	931.3	1035.7	901.1	1035.7	1035.7	901.1	1035.7
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj	236.80	192.82	236.80	263.37	218.10	263.37	263.37	218.10	263.37
	a	l	1.416	1.461	1.416	1.416	1.461	1.416	1.416	1.416
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	846.1	904.9	846.1	846.1	904.9	846.1	846.1	904.9	846.1
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1119.3	1065.4
		負	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1119.3	1065.4
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	199.9		199.9	225.6		225.6	231.3	231.3
		D	152.8		152.8	173.4		173.4	177.9	177.9
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3	196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8	213.8
	判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (70.8)		75.8 (70.8)	75.8 (84.7)		75.8 (84.7)	75.8 (87.8)	75.8 (87.8)
		D	75.8 (45.3)		75.8 (45.3)	75.8 (56.4)		75.8 (56.4)	75.8 (58.9)	75.8 (58.9)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ5F層[X3-X4]			Y27レ-Δ6F層[X3-X4]			Y27レ-Δ7F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	
応力	MI	169.9	-91.3	169.9	169.9	-91.3	169.9	169.9	-91.3	169.9	
	Ms	U	2084.1	0.0	2084.1	2026.7	0.0	2026.7	1952.0	0.0	1952.0
		D	1744.4	91.3	1744.4	1687.0	91.3	1687.0	1612.3	91.4	1612.3
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	134.6	0.0	-134.6	134.6	0.0	-134.6	134.6	0.0	-134.6	
	Qs	800.4	665.8	800.4	780.5	645.9	780.5	754.5	619.9	754.5	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L' (L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	766.5	901.1	1035.7	766.5	901.1	1035.7	766.5	901.1	1035.7
		負	1035.7	901.1	766.5	1035.7	901.1	766.5	1035.7	901.1	766.5
	Qd	1035.7	901.1	1035.7	1035.7	901.1	1035.7	1035.7	901.1	1035.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	263.37	218.10	263.37	263.37	218.10	263.37	263.37	218.10	263.37	
	a	l	1.416	1.461	1.416	1.416	1.461	1.416	1.416	1.461	1.416
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	846.1	904.9	846.1	846.1	904.9	846.1	846.1	904.9	846.1	846.1
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
負		1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	229.7		229.7	225.3		225.3	219.6		219.6
		D	176.7		176.7	173.1		173.1	168.5		168.5
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8		213.8
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (87.0)		75.8 (87.0)	75.8 (84.6)		75.8 (84.6)	75.8 (81.5)		75.8 (81.5)
		D	75.8 (58.2)		75.8 (58.2)	75.8 (56.3)		75.8 (56.3)	75.8 (53.8)		75.8 (53.8)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ8F層[X3-X4]			Y27レ-Δ9F層[X3-X4]			Y27レ-Δ10F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	
応力	MI	169.9	-91.4	169.9	166.3	-89.6	166.3	166.3	-89.6	166.3	
	Ms	U	1878.5	0.0	1878.5	1669.4	0.0	1669.4	1600.3	0.0	1600.3
		D	1538.8	91.4	1538.8	1336.8	89.6	1336.8	1267.7	89.6	1267.7
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	134.6	0.0	-134.6	131.5	0.0	-131.5	131.5	0.0	-131.5	
	Qs	728.9	594.3	728.9	654.4	522.8	654.4	630.3	498.8	630.3	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4
		D	69.1	72.6	69.1	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7
		D	60.5	63.6	60.5	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	4-D35		4-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	4-D35		4-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56
		D	95.70	57.42	95.70	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56
	pt	U	2.13	1.22	2.13	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84
		D	2.13	1.22	2.13	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84
	Mal	1099.9	722.8	1099.9	869.0	603.5	869.0	869.0	603.5	869.0	
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1
		D	2199.8	1445.7	2199.8	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2122.3		2122.3	2122.3		2122.3
		D	2554.9		2554.9	2050.4		2050.4	2050.4		2050.4
	L' (L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	756.9	891.5	1026.1	594.1	725.7	857.2	594.1	725.7	857.2
		負	1026.1	891.5	756.9	857.2	725.7	594.1	857.2	725.7	594.1
	Qd	1026.1	891.5	1026.1	857.2	725.7	857.2	857.2	725.7	857.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	260.91	215.76	260.91	235.40	190.27	235.40	235.40	190.27	235.40	
	a	l	1.416	1.461	1.416	1.417	1.460	1.417	1.417	1.460	1.417
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058
	Qal	846.1	904.9	846.1	712.5	759.0	712.5	712.5	759.0	712.5	712.5
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6
		負	1065.4	1119.3	1065.4	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	213.9		213.9	227.2		227.2	220.7		220.7
		D	164.0		164.0	170.5		170.5	165.3		165.3
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8		213.8
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (78.4)		75.8 (78.4)	82.7 (94.7)		82.7 (94.7)	82.7 (90.8)		82.7 (90.8)
		D	75.8 (51.4)		75.8 (51.4)	82.7 (60.7)		82.7 (60.7)	82.7 (57.5)		82.7 (57.5)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ11F層[X3-X4]			Y27レ-Δ12F層[X3-X4]			Y27レ-Δ13F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	
応力	MI	166.3	-89.6	166.3	160.1	-86.5	160.1	160.1	-86.5	160.1	
	Ms	U	1540.1	0.0	1540.1	1132.5	0.0	1132.5	1038.3	0.0	1038.3
		D	1207.5	89.6	1207.5	812.4	86.5	812.4	718.1	86.5	718.1
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	131.5	0.0	-131.5	126.2	0.0	-126.2	126.2	0.0	-126.2	
	Qs	609.4	477.9	609.4	464.5	338.2	464.5	431.7	305.5	431.7	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	69.4	72.6	69.4	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8
		D	69.4	72.6	69.4	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8
	j	U	60.7	63.6	60.7	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2
		D	60.7	63.6	60.7	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	3-D35		3-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	3-D35		3-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	76.56	47.85	76.56	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	76.56	47.85	76.56	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.84	1.10	1.84	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74
		D	1.84	1.10	1.84	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74
	Mal	869.0	603.5	869.0	635.8	513.3	635.8	635.8	513.3	635.8	
	Mas	U	1738.1	1207.0	1738.1	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6
		D	1738.1	1207.0	1738.1	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2122.3		2122.3	1554.4		1554.4	1554.4		1554.4
		D	2050.4		2050.4	1491.4		1491.4	1491.4		1491.4
	L' (L)	575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			
	Qd	正	585.2	716.8	848.3	381.1	507.4	633.6	332.0	458.2	584.4
		負	848.3	716.8	585.2	633.6	507.4	381.1	584.4	458.2	332.0
	Qd	848.3	716.8	848.3	633.6	507.4	633.6	584.4	458.2	584.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	232.95	187.94	232.95	198.46	153.86	198.46	183.06	138.95	183.06	
	a	l	1.417	1.460	1.417	1.296	1.325	1.296	1.296	1.325	1.296
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.058	1.058	1.058	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	712.5	759.0	712.5	515.8	539.9	515.8	515.8	539.9	515.8	
	Qas	正	892.6	934.8	892.6	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5
		負	892.6	934.8	892.6	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	215.0		215.0	201.6		201.6	189.9		189.9
		D	160.7		160.7	141.6		141.6	132.2		132.2
	Ld1	U	196.3		196.3	191.8		191.8	191.8		191.8
		D	213.8		213.8	207.8		207.8	207.8		207.8
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	82.7 (87.4)		82.7 (87.4)	79.2 (84.5)		79.2 (84.5)	79.2 (77.4)		79.2 (77.4)
		D	82.7 (54.8)		82.7 (54.8)	79.2 (48.5)		79.2 (48.5)	79.2 (42.8)		79.2 (42.8)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y27レ-Δ14F層[X3-X4]			Y27レ-Δ15F層[X3-X4]			Y27レ-ΔRF層[X3-X4]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)		
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)		
応力	MI	160.1	-86.5	160.1	153.9	-83.4	153.9	112.8	-64.3	112.8		
	Ms	U	891.9	0.0	891.9	661.7	0.0	661.7	474.8	0.0	474.8	
		D	571.7	86.5	571.7	353.9	83.4	353.9	249.1	64.3	249.1	
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2		
	QI	126.2	0.0	-126.2	120.9	0.0	-120.9	83.3	0.0	-83.3		
	Qs	380.8	254.5	380.8	297.6	176.6	297.6	209.2	125.9	209.2		
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0		
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0		
	d	U	60.8	62.8	60.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	
		D	60.8	62.8	60.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	
	j	U	53.2	55.0	53.2	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
		D	53.2	55.0	53.2	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	
		2	2-D32		2-D32							
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	
		2	2-D32		2-D32							
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
	曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
			D	63.52	47.64	63.52	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
pt		U	1.74	1.26	1.74	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	
		D	1.74	1.26	1.74	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	
Mal		635.8	513.3	635.8	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7		
Mas		U	1271.6	1026.6	1271.6	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	
		D	1271.6	1026.6	1271.6	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1554.4		1554.4	835.3		835.3	835.3		835.3	
		D	1491.4		1491.4	770.2		770.2	770.2		770.2	
	L' (L)	575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)				
	Qd	正	255.6	381.8	508.0	144.0	264.9	385.9	105.6	188.9	272.1	
		負	508.0	381.8	255.6	385.9	264.9	144.0	272.1	188.9	105.6	
	Qd	508.0	381.8	508.0	385.9	264.9	385.9	272.1	188.9	272.1		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	159.13	115.78	159.13	140.42	96.41	140.42	99.03	68.73	99.03		
	a	l	1.296	1.325	1.296	1.322	1.322	1.322	1.267	1.267	1.267	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508		
	Qal	515.8	539.9	515.8	358.6	358.6	358.6	347.1	347.1	347.1		
	Qas	正	668.5	690.4	668.5	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	
		負	668.5	690.4	668.5	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ld	U	171.7		171.7	206.8		206.8	166.1		166.1	
		D	117.7		117.7	124.4		124.4	106.2		106.2	
	Ld1	U	191.8		191.8	287.5		287.5	287.5		287.5	
		D	207.8		207.8	287.5		287.5	287.5		287.5	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK			
定着	La	U	79.2 (66.5)		79.2 (66.5)	79.2 (95.6)		79.2 (95.6)	79.2 (68.6)		79.2 (68.6)	
		D	79.2 (34.1)		79.2 (34.1)	79.2 (40.9)		79.2 (40.9)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ1F層[X4-X5]			Y27レ-Δ2F層[X4-X5]			Y27レ-Δ3F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	
応力	MI	258.3	-129.8	282.3	169.8	-91.4	169.9	169.7	-91.3	170.2	
	Ms	U	2882.3	0.0	2838.3	1695.0	0.0	1697.2	2025.4	0.0	2027.8
		D	2365.6	163.7	2273.8	1355.4	92.4	1357.4	1686.0	92.2	1687.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	210.5	-3.4	-217.4	134.6	-0.0	-134.6	134.5	-0.1	-134.7	
	Qs	1111.4	904.3	1118.2	665.5	530.9	665.5	780.3	645.9	780.5	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	237.8	237.8	237.8	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	237.8	237.8	237.8	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	208.1	208.1	208.1	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	208.1	208.1	208.1	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	0.50	0.50	0.50	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	0.50	0.50	0.50	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal	4078.0	4078.0	4078.0	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	
	Mas	U	8156.1	8156.1	8156.1	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	8156.1	8156.1	8156.1	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	8995.0		8995.0	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	8748.5		8748.5	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L' (L)	575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			
	Qd	正	1140.8	1354.7	1568.7	661.7	796.3	930.9	766.5	901.1	1035.7
		負	1561.8	1347.9	1134.0	930.9	796.3	661.7	1035.7	901.1	766.5
	Qd	1561.8	1354.7	1568.7	930.9	796.3	930.9	1035.7	901.1	1035.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	93.82	81.38	94.23	236.71	192.73	236.72	263.37	218.10	263.37	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.416	1.461	1.416	1.415	1.460	1.415
		s. 正	1.639	1.639	1.639	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.667	1.667	1.667	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	4051.3	4051.3	4051.3	846.1	904.9	846.1	845.7	904.4	845.7	
	Qas	正	5325.8	5325.8	5325.8	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
		負	5386.8	5386.8	5386.8	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	303.0		302.0	199.8		199.9	225.2	225.4	
		D	280.6		278.9	152.7		152.8	173.1	173.2	
	Ld1	U	287.5		287.5	196.3		196.3	196.3	196.3	
		D	287.5		287.5	213.8		213.8	213.8	213.8	
判定	**/OK		**/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	69.3 (32.1)		69.3 (31.6)	75.8 (70.7)		75.8 (70.8)	75.8 (84.5)	75.8 (84.6)	
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (45.3)		75.8 (45.3)	75.8 (56.3)	75.8 (56.3)	

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置		Y27レ-4F層[X4-X5]			Y27レ-45F層[X4-X5]			Y27レ-46F層[X4-X5]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)
応力	MI	169.7	-91.3	170.1	169.7	-91.3	170.1	169.7	-91.3	170.1
	Ms	U	2098.2	0.0	2101.4	2076.0	0.0	2079.9	2017.0	0.0
		D	1758.7	92.7	1761.2	1736.6	93.0	1739.6	1677.6	93.3
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI	134.5	-0.1	-134.7	134.5	-0.1	-134.7	134.5	-0.1	-134.7
	Qs	805.8	671.3	805.9	798.2	663.7	798.3	777.8	643.3	777.9
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	72.6	69.1
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	63.6	60.5
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	63.6	60.5
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	形状・ツチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	1.22	2.13
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	1.22	2.13
	Mal	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	1445.7	2199.8
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	1445.7	2199.8
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2626.6	2626.6
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2554.9	2554.9
	L' (L)	575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	766.5	901.1	1035.7	766.5	901.1	1035.7	766.5	901.1
		負	1035.7	901.1	766.5	1035.7	901.1	766.5	1035.7	901.1
	Qd	1035.7	901.1	1035.7	1035.7	901.1	1035.7	1035.7	901.1	1035.7
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj	263.37	218.10	263.37	263.37	218.10	263.37	263.37	218.10	263.37
	a	l	1.415	1.460	1.415	1.415	1.460	1.415	1.415	1.415
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	845.8	904.5	845.8	845.8	904.5	845.8	845.8	904.6	845.8
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1119.3	1065.4
		負	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1119.3	1065.4
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	230.8		231.1	229.1		229.4	224.6	224.9
		D	177.6		177.7	176.2		176.4	172.6	172.8
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3	196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8	213.8
	判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (87.6)		75.8 (87.7)	75.8 (86.7)		75.8 (86.8)	75.8 (84.2)	75.8 (84.4)
		D	75.8 (58.7)		75.8 (58.8)	75.8 (58.0)		75.8 (58.1)	75.8 (56.0)	75.8 (56.1)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ7F層[X4-X5]			Y27レ-Δ8F層[X4-X5]			Y27レ-Δ9F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	
応力	MI	169.7	-91.3	170.1	169.7	-91.3	170.1	166.2	-89.5	166.5	
	Ms	U	1940.9	0.0	1945.8	1866.2	0.0	1871.8	1657.1	0.0	1661.9
		D	1601.4	93.6	1605.6	1526.8	93.9	1531.5	1324.7	91.8	1328.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	134.6	-0.1	-134.7	134.5	-0.1	-134.7	131.5	-0.0	-131.6	
	Qs	751.4	616.9	751.5	725.5	591.0	725.7	650.8	519.4	650.9	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.4	72.6	69.4
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.4	72.6	69.4
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.7	63.6	60.7
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.7	63.6	60.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	76.56	47.85	76.56
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	76.56	47.85	76.56
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	1.84	1.10	1.84
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	1.84	1.10	1.84
	Mal	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	869.0	603.5	869.0	
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	1738.1	1207.0	1738.1
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	1738.1	1207.0	1738.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2122.3		2122.3
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2050.4		2050.4
	L' (L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	766.5	901.1	1035.7	751.9	886.5	1021.1	594.1	725.7	857.2
		負	1035.7	901.1	766.5	1021.0	886.4	751.8	857.2	725.7	594.1
	Qd	1035.7	901.1	1035.7	1021.0	886.5	1021.1	857.2	725.7	857.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	263.37	218.10	263.37	259.63	214.57	259.66	235.40	190.27	235.40	
	a	l	1.415	1.460	1.415	1.415	1.460	1.415	1.416	1.459	1.416
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.058	1.058	1.058	
	Qal	845.8	904.6	845.8	845.7	904.5	845.7	712.2	758.7	712.2	
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	892.6	934.8	892.6
		負	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	892.6	934.8	892.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	218.7		219.1	213.0		213.4	226.1		226.5
		D	167.9		168.1	163.3		163.6	169.6		169.9
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8		213.8
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8		75.8	75.8		75.8	82.7		82.7
		D	(81.0)		(81.2)	(77.9)		(78.1)	(94.0)		(94.3)
		75.8		75.8	75.8		75.8	82.7		82.7	
		(53.5)		(53.6)	(51.0)		(51.1)	(60.1)		(60.3)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ10F層[X4-X5]			Y27レ-Δ11F層[X4-X5]			Y27レ-Δ12F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	
応力	MI	166.2	-89.5	166.5	166.2	-89.5	166.5	160.0	-86.4	160.2	
	Ms	U	1587.0	0.0	1592.1	1526.4	0.0	1532.2	1122.0	0.0	1124.9
		D	1254.6	91.9	1259.1	1194.0	92.2	1199.1	801.9	87.8	804.5
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	131.5	-0.0	-131.6	131.5	-0.1	-131.6	126.2	-0.0	-126.2	
	Qs	626.5	495.1	626.6	605.6	474.1	605.7	461.3	335.1	461.3	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4	60.8	62.8	60.8
		D	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4	60.8	62.8	60.8
	j	U	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7	53.2	55.0	53.2
		D	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7	53.2	55.0	53.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56	63.52	47.64	63.52
		D	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84	1.74	1.26	1.74
		D	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84	1.74	1.26	1.74
	Mal	869.0	603.5	869.0	869.0	603.5	869.0	635.8	513.3	635.8	
	Mas	U	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1	1271.6	1026.6	1271.6
		D	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1	1271.6	1026.6	1271.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2122.3		2122.3	2122.3		2122.3	1554.4		1554.4
		D	2050.4		2050.4	2050.4		2050.4	1491.4		1491.4
	L' (L)	575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			
	Qd	正	594.1	725.7	594.1	579.6	711.1	842.7	376.4	502.6	628.8
		負	857.2	725.7	594.1	842.6	711.0	579.5	628.8	502.6	376.4
	Qd	857.2	725.7	857.2	842.6	711.1	842.7	628.8	502.6	628.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	235.40	190.27	235.40	231.38	186.46	231.40	196.96	152.43	196.98	
	a	l	1.416	1.459	1.416	1.416	1.459	1.416	1.296	1.324	1.296
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	0.847	0.847	0.847	
	Qal	712.2	758.7	712.2	712.2	758.7	712.2	515.7	539.8	515.7	
	Qas	正	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6	668.5	690.4	668.5
		負	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6	668.5	690.4	668.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	219.4		219.9	213.7		214.2	200.3		200.6
		D	164.3		164.6	159.7		160.1	140.6		140.8
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	191.8		191.8
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	207.8		207.8
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	82.7 (90.0)		82.7 (90.3)	82.7 (86.6)		82.7 (86.9)	79.2 (83.7)		79.2 (83.9)
		D	82.7 (56.9)		82.7 (57.2)	82.7 (54.2)		82.7 (54.4)	79.2 (47.8)		79.2 (48.0)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚ-ﾒ13F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚ-ﾒ14F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚ-ﾒ15F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	
応力	MI	160.0	-86.4	160.2	160.0	-86.4	160.2	153.9	-83.4	153.9	
	Ms	U	1027.5	0.0	1030.6	880.8	0.0	884.2	651.3	0.0	653.3
		D	707.4	87.9	710.2	560.8	88.0	563.7	343.5	84.4	345.5
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	126.2	-0.0	-126.2	126.2	-0.0	-126.3	120.9	-0.0	-120.9	
	Qs	428.4	302.3	428.5	377.5	251.3	377.5	294.3	173.4	294.3	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8	62.8	62.8	62.8
		D	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2	55.0	55.0	55.0
		D	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	31.76	31.76	31.76
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74	1.01	1.01	1.01
		D	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74	1.01	1.01	1.01
	Mal	635.8	513.3	635.8	635.8	513.3	635.8	343.7	343.7	343.7	
	Mas	U	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6	687.4	687.4	687.4
		D	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6	687.4	687.4	687.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1554.4		1554.4	1554.4		1554.4	835.3		835.3
		D	1491.4		1491.4	1491.4		1491.4	770.2		770.2
	L' (L)	575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			
	Qd	正	327.2	453.4	579.6	250.7	376.9	503.1	139.1	260.0	381.0
		負	579.5	453.3	327.1	503.1	376.9	250.6	381.0	260.0	139.1
	Qd	579.5	453.4	579.6	503.1	376.9	503.1	381.0	260.0	381.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	181.53	137.49	181.55	157.58	114.30	157.60	138.63	94.63	138.64	
	a	l	1.296	1.324	1.296	1.296	1.324	1.296	1.322	1.322	1.322
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	
	Qal	515.7	539.8	515.7	515.7	539.8	515.7	358.5	358.5	358.5	
	Qas	正	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5	438.1	438.1	438.1
		負	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5	438.1	438.1	438.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	188.5		188.9	170.3		170.7	204.5		204.9
		D	131.2		131.4	116.6		116.9	122.6		122.9
	Ld1	U	191.8		191.8	191.8		191.8	287.5		287.5
		D	207.8		207.8	207.8		207.8	287.5		287.5
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2 (76.6)		79.2 (76.9)	79.2 (65.7)		79.2 (65.9)	79.2 (94.1)		79.2 (94.3)
		D	79.2 (42.2)		79.2 (42.4)	79.2 (33.5)		79.2 (33.6)	79.2 (39.7)		79.2 (39.9)

断面名		G2 (3)			FG (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-ΔRF層[X4-X5]			Y27レ-Δ1F層[X5-X6]			Y27レ-Δ2F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(58)	(63)	(350)	(58)	
応力	MI	112.6	-64.2	113.2	296.4	-194.7	114.3	176.1	-93.8	158.8	
	Ms	U	466.8	0.0	472.0	2996.9	40.0	3335.2	1661.6	0.0	1670.7
		D	241.5	66.5	245.6	2404.1	429.4	3106.7	1309.5	94.1	1353.2
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	83.2	-0.1	-83.4	240.0	26.0	-187.9	137.1	2.5	-132.1	
	Qs	207.2	124.1	207.3	1260.9	1047.0	1208.9	653.9	519.3	648.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	
	D	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8	69.1	72.6	69.1
		D	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8	69.1	72.6	69.1
	j	U	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1	60.5	63.6	60.5
		D	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1	60.5	63.6	60.5
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70
		D	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70
	pt	U	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50	2.13	1.22	2.13
		D	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50	2.13	1.22	2.13
	Mal	343.7	343.7	343.7	4078.0	4078.0	4078.0	1099.9	722.8	1099.9	
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1	2199.8	1445.7	2199.8
		D	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1	2199.8	1445.7	2199.8
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	835.3		835.3	8995.0		8995.0	2626.6		2626.6
		D	770.2		770.2	8748.5		8748.5	2554.9		2554.9
	L' (L)	575.0 (700.0)			580.0 (700.0)			580.0 (700.0)			
	Qd	正	102.8	186.1	269.3	1291.5	1505.4	1719.3	638.1	772.7	907.3
		負	269.2	185.9	102.6	1771.4	1557.4	1343.5	912.3	777.7	643.1
	Qd	269.2	186.1	269.3	1771.4	1557.4	1719.3	912.3	777.7	907.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	97.96	67.71	98.02	106.41	93.56	103.28	231.98	188.23	230.72	
	a	l	1.265	1.265	1.265	2.000	2.000	2.000	1.400	1.445	1.400
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.743	1.743	1.743	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.557	1.557	1.557	1.000	1.000	1.000
	pw	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	
	Qal	346.7	346.7	346.7	4051.3	4051.3	4051.3	840.7	899.2	840.7	
	Qas	正	438.1	438.1	438.1	5547.9	5547.9	5547.9	1065.4	1119.3	1065.4
		負	438.1	438.1	438.1	5153.4	5153.4	5153.4	1065.4	1119.3	1065.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	164.4		165.5	305.6		313.2	197.2		197.9
		D	104.9		105.6	281.3		294.0	149.9		152.6
	Ld1	U	287.5		287.5	287.5		292.5	197.5		197.5
		D	287.5		287.5	287.5		292.5	215.0		215.0
判定	OK/OK		OK/OK	**/OK		**/**	OK/OK			NG/OK	
定着	La	U	79.2		79.2	69.3		69.3	75.8		75.8
		(67.4)		(68.2)	(33.3)		(37.1)	(69.4)		(69.7)	
	D	79.2		79.2	69.3		69.3	75.8		75.8	
		(30.0)		(30.0)	(30.0)		(30.0)	(43.7)		(45.2)	

[W6309] 付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者
の判断が必要です。

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ3F層[X5-X6]			Y27レ-Δ4F層[X5-X6]			Y27レ-Δ5F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(58)	(63)	(350)	(58)	(63)	(350)	(58)	
応力	MI	175.7	-94.0	158.7	175.6	-94.0	158.9	175.4	-94.0	159.1	
	Ms	U	1962.0	0.0	1977.2	2008.8	0.0	2024.7	1964.7	0.0	1980.8
		D	1610.5	94.6	1659.8	1657.7	94.3	1706.8	1613.9	94.6	1662.6
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	137.0	2.4	-132.2	137.0	2.4	-132.2	136.9	2.3	-132.3	
	Qs	758.5	623.9	753.7	774.7	640.1	770.0	759.5	624.9	754.9	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L' (L)		580.0 (700.0)			580.0 (700.0)			580.0 (700.0)		
	Qd	正	758.8	893.4	1028.0	758.8	893.4	1028.0	758.8	893.4	1028.0
		負	1028.0	893.4	758.8	1028.0	893.4	758.8	1028.0	893.4	758.8
	Qd	1028.0	893.4	1028.0	1028.0	893.4	1028.0	1028.0	893.4	1028.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	261.39	216.22	261.39	261.39	216.22	261.39	261.39	216.22	261.39	
	a	l	1.401	1.446	1.401	1.402	1.447	1.402	1.402	1.448	1.402
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	841.2	899.7	841.2	841.3	899.8	841.3	841.5	900.0	841.5	841.5
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
		負	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	220.3		221.5	223.9		225.2	220.5		221.8
		D	168.4		171.5	171.3		174.4	168.6		171.6
	Ld1	U	197.5		197.5	197.5		197.5	197.5		197.5
		D	215.0		215.0	215.0		215.0	215.0		215.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (81.9)		75.8 (82.5)	75.8 (83.8)		75.8 (84.5)	75.8 (82.0)		75.8 (82.7)
		D	75.8 (53.8)		75.8 (55.4)	75.8 (55.4)		75.8 (57.0)	75.8 (53.9)		75.8 (55.5)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ6F層[X5-X6]			Y27レ-Δ7F層[X5-X6]			Y27レ-Δ8F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(58)	(63)	(350)	(58)	(63)	(350)	(58)	
応力	MI	175.3	-94.0	159.2	175.1	-93.9	159.4	175.1	-94.1	159.2	
	Ms	U	1886.2	0.0	1900.9	1798.7	0.0	1817.2	1719.5	0.0	1744.5
		D	1535.6	94.4	1582.4	1448.6	96.9	1498.4	1369.4	101.0	1426.1
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	136.9	2.3	-132.3	136.8	2.2	-132.4	136.9	2.3	-132.3	
	Qs	732.2	597.6	727.6	702.6	568.0	698.1	676.5	541.9	671.9	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
D		2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L' (L)		580.0 (700.0)			580.0 (700.0)			580.0 (700.0)		
	Qd	正	756.0	890.6	1025.2	711.8	846.4	981.0	672.5	807.1	941.8
		負	1028.0	893.4	758.8	985.5	850.9	716.3	946.3	811.7	677.1
	Qd		1028.0	893.4	1025.2	985.5	850.9	981.0	946.3	811.7	941.8
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		261.39	216.22	260.69	250.59	205.94	249.46	240.62	196.45	239.47
	a	l	1.403	1.448	1.403	1.403	1.449	1.403	1.403	1.449	1.403
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		841.7	900.2	841.7	841.9	900.4	841.9	842.0	900.5	842.0
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
		負	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	214.5		215.6	207.8		209.2	201.7		203.6
		D	163.8		166.7	158.4		161.5	153.6		157.1
	Ld1	U	197.5		197.5	197.5		197.5	197.5		197.5
		D	215.0		215.0	215.0		215.0	215.0		215.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8		75.8	75.8		75.8	75.8		75.8
		D	(78.7)		(79.3)	(75.1)		(75.8)	(71.8)		(72.8)
		75.8		75.8	75.8		75.8	75.8		75.8	
		(51.3)		(52.8)	(48.4)		(50.0)	(45.7)		(47.6)	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)				
部材位置		Y27レ-Δ9F層[X5-X6]			Y27レ-Δ10F層[X5-X6]			Y27レ-Δ11F層[X5-X6]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)		
	短期	(63)	(350)	(58)	(63)	(350)	(58)	(63)	(350)	(58)		
応力	MI	170.9	-92.0	156.9	170.7	-92.0	157.1	170.7	-92.1	156.9		
	Ms	U	1513.3	0.0	1531.1	1434.4	0.0	1450.2	1375.9	0.0	1397.2	
		D	1171.6	96.2	1217.4	1093.0	95.6	1136.0	1034.4	99.1	1083.5	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2		
	QI	133.5	2.0	-129.5	133.5	1.9	-129.6	133.5	2.0	-129.6		
	Qs	601.9	470.4	597.9	574.3	442.8	570.4	555.2	423.6	551.2		
L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1			
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0		
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0		
	d	U	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	
		D	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1	
	j	U	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	
		D	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55				
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13		
	形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100		
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	
	pt	U	1.59	1.10	1.59	1.59	1.10	1.59	1.59	1.10	1.59	
		D	1.59	1.10	1.59	1.59	1.10	1.59	1.59	1.10	1.59	
	Mal	793.6	603.5	793.6	793.6	603.5	793.6	793.6	603.5	793.6		
	Mas	U	1587.2	1207.0	1587.2	1587.2	1207.0	1587.2	1587.2	1207.0	1587.2	
		D	1587.2	1207.0	1587.2	1587.2	1207.0	1587.2	1587.2	1207.0	1587.2	
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0	
		D	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3	
	L' (L)	580.0 (700.0)			580.0 (700.0)			580.0 (700.0)				
	Qd	正	506.6	638.2	769.7	506.6	638.2	769.7	498.9	630.5	762.0	
		負	769.7	638.2	506.6	769.7	638.2	506.6	766.0	634.4	502.9	
	Qd	769.7	638.2	769.7	769.7	638.2	769.7	766.0	634.4	762.0		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1		
	Qd/bj	209.01	167.33	209.01	209.01	167.33	209.01	208.00	166.35	206.92		
	a	l	1.416	1.449	1.416	1.417	1.449	1.417	1.417	1.449	1.417	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	644.3	676.9	644.3	644.4	677.1	644.4	644.4	677.1	644.4	644.4	
	Qas	正	787.6	815.7	787.6	787.6	815.7	787.6	787.6	815.7	787.6	
		負	787.6	815.7	787.6	787.6	815.7	787.6	787.6	815.7	787.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	231.9		233.8	223.4		225.1	217.2		219.5	
		D	170.3		174.2	163.6		167.3	158.6		162.8	
	Ld1	U	197.5		197.5	197.5		197.5	197.5		197.5	
		D	215.0		215.0	215.0		215.0	215.0		215.0	
判定	NG/OK			NG/OK			NG/OK			NG/OK		
定着	La	U	82.7 (97.0)		82.7 (98.2)	82.7 (92.0)		82.7 (93.0)	82.7 (88.2)		82.7 (89.6)	
		D	82.7 (60.1)		82.7 (62.4)	82.7 (56.1)		82.7 (58.3)	82.7 (53.1)		82.7 (55.6)	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚ-ﾏ12F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚ-ﾏ13F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚ-ﾏ14F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(58)	(63)	(350)	(58)	(63)	(350)	(58)	
応力	MI	163.4	-88.2	153.3	163.3	-88.2	153.4	163.3	-88.2	153.3	
	Ms	U	1012.2	0.0	1021.9	916.1	0.0	924.4	768.2	0.0	773.7
		D	685.5	90.7	715.3	589.5	90.7	617.6	441.6	90.7	467.1
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	127.7	1.4	-124.8	127.6	1.4	-124.8	127.7	1.4	-124.8	
	Qs	423.8	297.6	420.9	390.4	264.1	387.5	338.9	212.7	336.0	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
		D	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	U	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
		D	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
	Mal	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	
	Mas	U	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6
		D	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4
		D	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3
	L' (L)		580.0 (700.0)			580.0 (700.0)			580.0 (700.0)		
	Qd	正	283.4	409.6	535.8	266.5	392.7	518.9	189.2	315.5	441.7
		負	535.8	409.6	283.4	521.7	395.5	269.3	444.5	318.3	192.1
	Qd	535.8	409.6	535.8	521.7	395.5	518.9	444.5	318.3	441.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	162.50	124.22	162.50	158.22	119.94	157.36	134.81	96.54	133.94	
	a	l	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	537.9	537.9	537.9	538.0	538.0	538.0	538.0	538.0	538.0	
	Qas	正	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
		負	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	218.9		220.4	204.1		205.4	181.3		182.1
		D	147.4		151.1	135.6		139.0	117.3		120.5
	Ld1	U	287.5		292.5	287.5		292.5	287.5		292.5
		D	287.5		292.5	287.5		292.5	287.5		292.5
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2 (97.4)		79.3 (98.4)	79.2 (88.2)		79.2 (89.0)	79.2 (74.0)		79.2 (74.5)
		D	79.2 (52.8)		79.2 (55.1)	79.2 (45.4)		79.2 (47.6)	79.2 (34.0)		79.2 (36.0)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			FG (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ15F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑRF層[X5-X6]			Y37ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(58)	(63)	(350)	(58)	(58)	(350)	(63)	
応力	MI	156.2	-84.7	149.1	117.2	-66.6	103.8	114.3	-194.7	296.4	
	Ms	U	547.3	0.0	547.8	378.1	0.0	377.9	3335.2	40.0	2996.9
		D	235.0	85.1	249.6	143.6	70.9	170.3	3106.7	429.4	2404.1
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K2/K1	K1/K2	
	QI	121.9	1.0	-119.9	85.2	1.9	-81.4	187.9	-26.0	-240.0	
	Qs	258.1	137.2	256.1	177.4	94.2	173.6	1208.9	1047.0	1260.9	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28
		D	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28
	pt	U	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50
		D	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50
	Mal	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	4078.0	4078.0	4078.0	
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1
		D	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	835.3		835.3	835.3		835.3	8995.0		8995.0
		D	770.2		770.2	770.2		770.2	8748.5		8748.5
	L' (L)	580.0 (700.0)			580.0 (700.0)			580.0 (700.0)			
	Qd	正	82.3	203.3	324.2	53.2	136.4	219.7	1343.5	1557.4	1771.4
		負	326.2	205.3	84.4	223.5	140.3	57.0	1719.3	1505.4	1291.5
	Qd	326.2	205.3	324.2	223.5	140.3	219.7	1719.3	1557.4	1771.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	118.71	74.70	117.98	81.35	51.05	79.95	103.28	93.56	106.41	
	a	l	1.316	1.316	1.316	1.254	1.254	1.254	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.557	1.557	1.557
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.743	1.743	1.743
	pw	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952	
	Qal	357.4	357.4	357.4	344.3	344.3	344.3	4051.3	4051.3	4051.3	
	Qas	正	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	5153.4	5153.4	5153.4
負		438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	5547.9	5547.9	5547.9	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	181.9		182.0	145.1		145.0	313.2		305.6
		D	103.7		106.3	87.8		92.4	294.0		281.3
	Ld1	U	287.5		292.5	287.5		292.5	292.5		287.5
		D	287.5		292.5	287.5		292.5	292.5		287.5
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	**/**		**/OK		
定着	La	U	79.2		79.2	79.2		79.2	69.3		69.3
		(79.0)		(79.1)	(54.6)		(54.6)	(37.1)		(33.3)	
		D	79.2		79.2	79.2		79.2	69.3		69.3
		(30.0)		(30.0)	(30.0)		(30.0)	(30.0)	(30.0)		(30.0)

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者
の判断が必要です。

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37㉒-㉒F層[X1-X2]			Y37㉒-㉒F層[X1-X2]			Y37㉒-㉒F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(63)	(58)	(350)	(63)	(58)	(350)	(63)	
応力	MI	158.8	-93.8	176.1	158.7	-94.0	175.7	158.9	-94.0	175.6	
	Ms	U	1670.7	0.0	1661.6	1977.2	0.0	1962.0	2024.7	0.0	2008.8
		D	1353.2	94.1	1309.5	1659.8	94.6	1610.5	1706.8	94.3	1657.7
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	132.1	-2.5	-137.1	132.2	-2.4	-137.0	132.2	-2.4	-137.0	
	Qs	648.9	519.3	653.9	753.7	623.9	758.5	770.0	640.1	774.7	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L' (L)		580.0 (700.0)			580.0 (700.0)			580.0 (700.0)		
	Qd	正	643.1	777.7	912.3	758.8	893.4	1028.0	758.8	893.4	1028.0
		負	907.3	772.7	638.1	1028.0	893.4	758.8	1028.0	893.4	758.8
	Qd	907.3	777.7	912.3	1028.0	893.4	1028.0	1028.0	893.4	1028.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	230.72	188.23	231.98	261.39	216.22	261.39	261.39	216.22	261.39	
	a	l	1.400	1.445	1.400	1.401	1.446	1.401	1.402	1.447	1.402
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	840.7	899.2	840.7	841.2	899.7	841.2	841.3	899.8	841.3	
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
負		1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	197.9		197.2	221.5		220.3	225.2		223.9
		D	152.6		149.9	171.5		168.4	174.4		171.3
	Ld1	U	197.5		197.5	197.5		197.5	197.5		197.5
		D	215.0		215.0	215.0		215.0	215.0		215.0
判定		NG/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (69.7)		75.8 (69.4)	75.8 (82.5)		75.8 (81.9)	75.8 (84.5)		75.8 (83.8)
		D	75.8 (45.2)		75.8 (43.7)	75.8 (55.4)		75.8 (53.8)	75.8 (57.0)		75.8 (55.4)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾏ5F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾏ6F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾏ7F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(63)	(58)	(350)	(63)	(58)	(350)	(63)	
応力	MI	159.1	-94.0	175.4	159.2	-94.0	175.3	159.4	-93.9	175.1	
	Ms	U	1980.8	0.0	1964.7	1900.9	0.0	1886.2	1817.2	0.0	1798.7
		D	1662.6	94.6	1613.9	1582.4	94.4	1535.6	1498.4	96.9	1448.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	132.3	-2.3	-136.9	132.3	-2.3	-136.9	132.4	-2.2	-136.8	
	Qs	754.9	624.9	759.5	727.6	597.6	732.2	698.1	568.0	702.6	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
D		2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L' (L)		580.0 (700.0)			580.0 (700.0)			580.0 (700.0)		
	Qd	正	758.8	893.4	1028.0	758.8	893.4	1028.0	716.3	850.9	985.5
		負	1028.0	893.4	758.8	1025.2	890.6	756.0	981.0	846.4	711.8
	Qd	1028.0	893.4	1028.0	1025.2	893.4	1028.0	981.0	850.9	985.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	261.39	216.22	261.39	260.69	216.22	261.39	249.46	205.94	250.59	
	a	l	1.402	1.448	1.402	1.403	1.448	1.403	1.403	1.449	1.403
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	841.5	900.0	841.5	841.7	900.2	841.7	841.9	900.4	841.9	
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
負		1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	221.8		220.5	215.6		214.5	209.2		207.8
		D	171.6		168.6	166.7		163.8	161.5		158.4
	Ld1	U	197.5		197.5	197.5		197.5	197.5		197.5
		D	215.0		215.0	215.0		215.0	215.0		215.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (82.7)		75.8 (82.0)	75.8 (79.3)		75.8 (78.7)	75.8 (75.8)		75.8 (75.1)
		D	75.8 (55.5)		75.8 (53.9)	75.8 (52.8)		75.8 (51.3)	75.8 (50.0)		75.8 (48.4)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ8F層[X1-X2]			Y37レ-Δ9F層[X1-X2]			Y37レ-Δ10F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(63)	(58)	(350)	(63)	(58)	(350)	(63)	
応力	MI	159.2	-94.1	175.1	156.9	-92.0	170.9	157.1	-92.0	170.7	
	Ms	U	1744.5	0.0	1719.5	1531.1	0.0	1513.3	1450.2	0.0	1434.4
		D	1426.1	101.0	1369.4	1217.4	96.2	1171.6	1136.0	95.6	1093.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	132.3	-2.3	-136.9	129.5	-2.0	-133.5	129.6	-1.9	-133.5	
	Qs	671.9	541.9	676.5	597.9	470.4	601.9	570.4	442.8	574.3	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.1	72.6	69.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	69.1	72.6	69.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	60.5	63.6	60.5	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	60.5	63.6	60.5	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	4-D35		4-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	4-D35		4-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	95.70	57.42	95.70	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	2.13	1.22	2.13	1.59	1.10	1.59	1.59	1.10	1.59
		D	2.13	1.22	2.13	1.59	1.10	1.59	1.59	1.10	1.59
	Mal	1099.9	722.8	1099.9	793.6	603.5	793.6	793.6	603.5	793.6	
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	1587.2	1207.0	1587.2	1587.2	1207.0	1587.2
		D	2199.8	1445.7	2199.8	1587.2	1207.0	1587.2	1587.2	1207.0	1587.2
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2626.6		2626.6	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	2554.9		2554.9	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)		580.0 (700.0)			580.0 (700.0)			580.0 (700.0)		
	Qd	正	677.1	811.7	946.3	506.6	638.2	769.7	506.6	638.2	769.7
		負	941.8	807.1	672.5	769.7	638.2	506.6	769.7	638.2	506.6
	Qd	941.8	811.7	946.3	769.7	638.2	769.7	769.7	638.2	769.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	239.47	196.45	240.62	209.01	167.33	209.01	209.01	167.33	209.01	
	a	l	1.403	1.449	1.403	1.416	1.449	1.416	1.417	1.449	1.417
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal	842.0	900.5	842.0	644.3	676.9	644.3	644.4	677.1	644.4	644.4
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	787.6	815.7	787.6	787.6	815.7	787.6
負		1065.4	1119.3	1065.4	787.6	815.7	787.6	787.6	815.7	787.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	203.6		201.7	233.8		231.9	225.1		223.4
		D	157.1		153.6	174.2		170.3	167.3		163.6
	Ld1	U	197.5		197.5	197.5		197.5	197.5		197.5
		D	215.0		215.0	215.0		215.0	215.0		215.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (72.8)		75.8 (71.8)	82.7 (98.2)		82.7 (97.0)	82.7 (93.0)		82.7 (92.0)
		D	75.8 (47.6)		75.8 (45.7)	82.7 (62.4)		82.7 (60.1)	82.7 (58.3)		82.7 (56.1)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ11F層[X1-X2]			Y37レ-Δ12F層[X1-X2]			Y37レ-Δ13F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(63)	(58)	(350)	(63)	(58)	(350)	(63)	
応力	MI	156.9	-92.1	170.7	153.3	-88.2	163.4	153.4	-88.2	163.3	
	Ms	U	1397.2	0.0	1375.9	1021.9	0.0	1012.2	924.4	0.0	916.1
		D	1083.5	99.1	1034.4	715.3	90.7	685.5	617.6	90.7	589.5
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	129.6	-2.0	-133.5	124.8	-1.4	-127.7	124.8	-1.4	-127.6	
	Qs	551.2	423.6	555.2	420.9	297.6	423.8	387.5	264.1	390.4	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	70.1	72.6	70.1	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	61.4	63.6	61.4	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	61.4	63.6	61.4	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35						
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
		D	66.99	47.85	66.99	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	U	1.59	1.10	1.59	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
		D	1.59	1.10	1.59	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
	Mal	793.6	603.5	793.6	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	
	Mas	U	1587.2	1207.0	1587.2	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6
		D	1587.2	1207.0	1587.2	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4
		D	1814.3		1814.3	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3
	L' (L)	580.0 (700.0)			580.0 (700.0)			580.0 (700.0)			
	Qd	正	502.9	634.4	766.0	283.4	409.6	535.8	269.3	395.5	521.7
		負	762.0	630.5	498.9	535.8	409.6	283.4	518.9	392.7	266.5
	Qd	762.0	634.4	766.0	535.8	409.6	535.8	518.9	395.5	521.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	206.92	166.35	208.00	162.50	124.22	162.50	157.36	119.94	158.22	
	a	l	1.417	1.449	1.417	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	644.4	677.1	644.4	537.9	537.9	537.9	538.0	538.0	538.0	
	Qas	正	787.6	815.7	787.6	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
		負	787.6	815.7	787.6	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	219.5		217.2	220.4		218.9	205.4		204.1
		D	162.8		158.6	151.1		147.4	139.0		135.6
	Ld1	U	197.5		197.5	292.5		287.5	292.5		287.5
		D	215.0		215.0	292.5		287.5	292.5		287.5
判定	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	82.7 (89.6)		82.7 (88.2)	79.3 (98.4)		79.2 (97.4)	79.2 (89.0)		79.2 (88.2)
		D	82.7 (55.6)		82.7 (53.1)	79.2 (55.1)		79.2 (52.8)	79.2 (47.6)		79.2 (45.4)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ14F層[X1-X2]			Y37レ-Δ15F層[X1-X2]			Y37レ-ΔRF層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(58)	(350)	(63)	(58)	(350)	(63)	(58)	(350)	(63)	
応力	MI	153.3	-88.2	163.3	149.1	-84.7	156.2	103.8	-66.6	117.2	
	Ms	U	773.7	0.0	768.2	547.8	0.0	547.3	377.9	0.0	378.1
		D	467.1	90.7	441.6	249.6	85.1	235.0	170.3	70.9	143.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	124.8	-1.4	-127.7	119.9	-1.0	-121.9	81.4	-1.9	-85.2	
	Qs	336.0	212.7	338.9	256.1	137.2	258.1	173.6	94.2	177.4	
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
		D	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
		D	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	Mal	513.3	513.3	513.3	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	
	Mas	U	1026.6	1026.6	1026.6	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
		D	1026.6	1026.6	1026.6	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1220.4		1220.4	835.3		835.3	835.3		835.3
		D	1155.3		1155.3	770.2		770.2	770.2		770.2
	L' (L)	580.0 (700.0)			580.0 (700.0)			580.0 (700.0)			
	Qd	正	192.1	318.3	444.5	84.4	205.3	326.2	57.0	140.3	223.5
		負	441.7	315.5	189.2	324.2	203.3	82.3	219.7	136.4	53.2
	Qd	441.7	318.3	444.5	324.2	205.3	326.2	219.7	140.3	223.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	133.94	96.54	134.81	117.98	74.70	118.71	79.95	51.05	81.35	
	a	l	1.317	1.317	1.317	1.316	1.316	1.316	1.254	1.254	1.254
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	
	Qal	538.0	538.0	538.0	357.4	357.4	357.4	344.3	344.3	344.3	
	Qas	正	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
		負	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	182.1		181.3	182.0		181.9	145.0		145.1
		D	120.5		117.3	106.3		103.7	92.4		87.8
	Ld1	U	292.5		287.5	292.5		287.5	292.5		287.5
		D	292.5		287.5	292.5		287.5	292.5		287.5
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2 (74.5)		79.2 (74.0)	79.2 (79.1)		79.2 (79.0)	79.2 (54.6)		79.2 (54.6)
		D	79.2 (36.0)		79.2 (34.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y37レ-Δ1F層[X2-X3]			Y37レ-Δ2F層[X2-X3]			Y37レ-Δ3F層[X2-X3]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)		
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)		
応力	MI	282.3	-129.8	258.3	169.9	-91.4	169.8	170.2	-91.3	169.7		
	Ms	U	2838.3	0.0	2882.3	1697.2	0.0	1695.0	2027.8	0.0	2025.4	
		D	2273.8	163.7	2365.6	1357.4	92.4	1355.4	1687.4	92.2	1686.0	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2		
	QI	217.4	3.4	-210.5	134.6	0.0	-134.6	134.7	0.1	-134.5		
	Qs	1118.2	904.3	1111.4	665.5	530.9	665.5	780.5	645.9	780.3		
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0		
	D	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0		
	d	U	237.8	237.8	237.8	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	
		D	237.8	237.8	237.8	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	
	j	U	208.1	208.1	208.1	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	
		D	208.1	208.1	208.1	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	
	被り/sat	5.0,	5.0/ 3.55		4.0,	4.0/ 3.55		4.0,	4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
			D	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
pt		U	0.50	0.50	0.50	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	
		D	0.50	0.50	0.50	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	
Mal		4078.0	4078.0	4078.0	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9		
Mas		U	8156.1	8156.1	8156.1	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	
	D	8156.1	8156.1	8156.1	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8		
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	8995.0		8995.0	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	
		D	8748.5		8748.5	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	
	L' (L)	575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)				
	Qd	正	1134.0	1347.9	1561.8	661.7	796.3	930.9	766.5	901.1	1035.7	
		負	1568.7	1354.7	1140.8	930.9	796.3	661.7	1035.7	901.1	766.5	
	Qd	1568.7	1354.7	1561.8	930.9	796.3	930.9	1035.7	901.1	1035.7		
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	94.23	81.38	93.82	236.72	192.73	236.71	263.37	218.10	263.37		
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.416	1.461	1.416	1.415	1.460	1.415	
		s. 正	1.667	1.667	1.667	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.639	1.639	1.639	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172		
	Qal	4051.3	4051.3	4051.3	846.1	904.9	846.1	845.7	904.4	845.7		
	Qas	正	5386.8	5386.8	5386.8	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	
負		5325.8	5325.8	5325.8	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	302.0		303.0	199.9		199.8	225.4		225.2	
		D	278.9		280.6	152.8		152.7	173.2		173.1	
	Ld1	U	287.5		287.5	196.3		196.3	196.3		196.3	
		D	287.5		287.5	213.8		213.8	213.8		213.8	
判定		**/OK		**/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	69.3 (31.6)		69.3 (32.1)	75.8 (70.8)		75.8 (70.7)	75.8 (84.6)		75.8 (84.5)	
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (45.3)		75.8 (45.3)	75.8 (56.3)		75.8 (56.3)	

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G2 (3)		
部材位置		Y37レ-4F層[X2-X3]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(350)	(0)
	短期	(63)	(350)	(63)
応力	MI	170.1	-91.3	169.7
	Ms	U	2101.4	0.0
		D	1761.2	92.7
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI	134.7	0.1	-134.5
	Qs	805.9	671.3	805.8
	L. no	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295	
	b	65.0	65.0	65.0
	D	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.1	72.6
		D	69.1	72.6
	j	U	60.5	63.6
		D	60.5	63.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35
		2	4-D35	4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35
		2	4-D35	4-D35
	STP	径	D13	D13
		形ヒッチ	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42
		D	95.70	57.42
	pt	U	2.13	1.22
		D	2.13	1.22
	MaI	1099.9	722.8	1099.9
	Mas	U	2199.8	1445.7
		D	2199.8	1445.7
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2626.6	2626.6
		D	2554.9	2554.9
	L' (L)	575.0 (700.0)		
	Qd	正	766.5	901.1
		負	1035.7	901.1
	Qd	1035.7	901.1	1035.7
	L. no	K2	K1	K1
	Qd/bj	263.37	218.10	263.37
	a	l	1.415	1.460
		s. 正	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172
	QaI	845.8	904.5	845.8
	Qas	正	1065.4	1119.3
		負	1065.4	1119.3
	Qax	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK
付着	Ld	U	231.1	230.8
		D	177.7	177.6
	Ld1	U	196.3	196.3
		D	213.8	213.8
	判定	NG/OK		
定着	La	U	75.8 (87.7)	75.8 (87.6)
		D	75.8 (58.8)	75.8 (58.7)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ5F層[X2-X3]			Y37レ-Δ6F層[X2-X3]			Y37レ-Δ7F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	
応力	MI	170.1	-91.3	169.7	170.1	-91.3	169.7	170.1	-91.3	169.7	
	Ms	U	2079.9	0.0	2076.0	2021.4	0.0	2017.0	1945.8	0.0	1940.9
		D	1739.6	93.0	1736.6	1681.2	93.3	1677.6	1605.6	93.6	1601.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	134.7	0.1	-134.5	134.7	0.1	-134.5	134.7	0.1	-134.6	
	Qs	798.3	663.7	798.2	777.9	643.3	777.8	751.5	616.9	751.4	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L' (L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	766.5	901.1	1035.7	766.5	901.1	1035.7	766.5	901.1	1035.7
		負	1035.7	901.1	766.5	1035.7	901.1	766.5	1035.7	901.1	766.5
	Qd	1035.7	901.1	1035.7	1035.7	901.1	1035.7	1035.7	901.1	1035.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	263.37	218.10	263.37	263.37	218.10	263.37	263.37	218.10	263.37	
	a	l	1.415	1.460	1.415	1.415	1.460	1.415	1.415	1.460	1.415
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	845.8	904.5	845.8	845.8	904.6	845.8	845.8	904.6	845.8	845.8
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
		負	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	229.4		229.1	224.9		224.6	219.1		218.7
		D	176.4		176.2	172.8		172.6	168.1		167.9
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8		213.8
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (86.8)		75.8 (86.7)	75.8 (84.4)		75.8 (84.2)	75.8 (81.2)		75.8 (81.0)
		D	75.8 (58.1)		75.8 (58.0)	75.8 (56.1)		75.8 (56.0)	75.8 (53.6)		75.8 (53.5)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ8F層[X2-X3]			Y37レ-Δ9F層[X2-X3]			Y37レ-Δ10F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	
応力	MI	170.1	-91.3	169.7	166.5	-89.5	166.2	166.5	-89.5	166.2	
	Ms	U	1871.8	0.0	1866.2	1661.9	0.0	1657.1	1592.1	0.0	1587.0
		D	1531.5	93.9	1526.8	1328.9	91.8	1324.7	1259.1	91.9	1254.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	134.7	0.1	-134.5	131.6	0.0	-131.5	131.6	0.0	-131.5	
	Qs	725.7	591.0	725.5	650.9	519.4	650.8	626.6	495.1	626.5	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4
		D	69.1	72.6	69.1	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7
		D	60.5	63.6	60.5	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	4-D35		4-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	4-D35		4-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56
		D	95.70	57.42	95.70	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56
	pt	U	2.13	1.22	2.13	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84
		D	2.13	1.22	2.13	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84
	Mal	1099.9	722.8	1099.9	869.0	603.5	869.0	869.0	603.5	869.0	
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1
		D	2199.8	1445.7	2199.8	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2122.3		2122.3	2122.3		2122.3
		D	2554.9		2554.9	2050.4		2050.4	2050.4		2050.4
	L' (L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	751.8	886.4	1021.0	594.1	725.7	857.2	594.1	725.7	857.2
		負	1021.1	886.5	751.9	857.2	725.7	594.1	857.2	725.7	594.1
	Qd	1021.1	886.5	1021.0	857.2	725.7	857.2	857.2	725.7	857.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	259.66	214.57	259.63	235.40	190.27	235.40	235.40	190.27	235.40	
	a	l	1.415	1.460	1.415	1.416	1.459	1.416	1.416	1.459	1.416
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	
	Qal	845.7	904.5	845.7	712.2	758.7	712.2	712.2	758.7	712.2	
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6
		負	1065.4	1119.3	1065.4	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	213.4		213.0	226.5		226.1	219.9		219.4
		D	163.6		163.3	169.9		169.6	164.6		164.3
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8		213.8
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	75.8 (78.1)		75.8 (77.9)	82.7 (94.3)		82.7 (94.0)	82.7 (90.3)		82.7 (90.0)
		D	75.8 (51.1)		75.8 (51.0)	82.7 (60.3)		82.7 (60.1)	82.7 (57.2)		82.7 (56.9)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ11F層[X2-X3]			Y37レ-Δ12F層[X2-X3]			Y37レ-Δ13F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	
応力	MI	166.5	-89.5	166.2	160.2	-86.4	160.0	160.2	-86.4	160.0	
	Ms	U	1532.2	0.0	1526.4	1124.9	0.0	1122.0	1030.6	0.0	1027.5
		D	1199.1	92.2	1194.0	804.5	87.8	801.9	710.2	87.9	707.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	131.6	0.1	-131.5	126.2	0.0	-126.2	126.2	0.0	-126.2	
	Qs	605.7	474.1	605.6	461.3	335.1	461.3	428.5	302.3	428.4	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	69.4	72.6	69.4	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8
		D	69.4	72.6	69.4	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8
	j	U	60.7	63.6	60.7	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2
		D	60.7	63.6	60.7	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	3-D35		3-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	3-D35		3-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	76.56	47.85	76.56	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	76.56	47.85	76.56	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.84	1.10	1.84	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74
		D	1.84	1.10	1.84	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74
	Mal	869.0	603.5	869.0	635.8	513.3	635.8	635.8	513.3	635.8	
	Mas	U	1738.1	1207.0	1738.1	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6
		D	1738.1	1207.0	1738.1	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2122.3		2122.3	1554.4		1554.4	1554.4		1554.4
		D	2050.4		2050.4	1491.4		1491.4	1491.4		1491.4
	L' (L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	579.5	711.0	842.6	376.4	502.6	628.8	327.1	453.3	579.5
		負	842.7	711.1	579.6	628.8	502.6	376.4	579.6	453.4	327.2
	Qd	842.7	711.1	842.6	628.8	502.6	628.8	579.6	453.4	579.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	231.40	186.46	231.38	196.98	152.43	196.96	181.55	137.49	181.53	
	a	l	1.416	1.459	1.416	1.296	1.324	1.296	1.296	1.324	1.296
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.058	1.058	1.058	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	712.2	758.7	712.2	515.7	539.8	515.7	515.7	539.8	515.7	
	Qas	正	892.6	934.8	892.6	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5
		負	892.6	934.8	892.6	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	214.2		213.7	200.6		200.3	188.9		188.5
		D	160.1		159.7	140.8		140.6	131.4		131.2
	Ld1	U	196.3		196.3	191.8		191.8	191.8		191.8
		D	213.8		213.8	207.8		207.8	207.8		207.8
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	82.7 (86.9)		82.7 (86.6)	79.2 (83.9)		79.2 (83.7)	79.2 (76.9)		79.2 (76.6)
		D	82.7 (54.4)		82.7 (54.2)	79.2 (48.0)		79.2 (47.8)	79.2 (42.4)		79.2 (42.2)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37㍻-Δ14F層[X2-X3]			Y37㍻-Δ15F層[X2-X3]			Y37㍻-ΔRF層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	
応力	MI	160.2	-86.4	160.0	153.9	-83.4	153.9	113.2	-64.2	112.6	
	Ms	U	884.2	0.0	880.8	653.3	0.0	651.3	472.0	0.0	466.8
		D	563.7	88.0	560.8	345.5	84.4	343.5	245.6	66.5	241.5
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	126.3	0.0	-126.2	120.9	0.0	-120.9	83.4	0.1	-83.2	
	Qs	377.5	251.3	377.5	294.3	173.4	294.3	207.3	124.1	207.2	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	60.8	62.8	60.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	60.8	62.8	60.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	53.2	55.0	53.2	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	53.2	55.0	53.2	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32						
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
		D	63.52	47.64	63.52	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.74	1.26	1.74	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
		D	1.74	1.26	1.74	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	Mal	635.8	513.3	635.8	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	
	Mas	U	1271.6	1026.6	1271.6	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
		D	1271.6	1026.6	1271.6	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1554.4		1554.4	835.3		835.3	835.3		835.3
		D	1491.4		1491.4	770.2		770.2	770.2		770.2
	L' (L)	575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			
	Qd	正	250.6	376.9	503.1	139.1	260.0	381.0	102.6	185.9	269.2
		負	503.1	376.9	250.7	381.0	260.0	139.1	269.3	186.1	102.8
	Qd	503.1	376.9	503.1	381.0	260.0	381.0	269.3	186.1	269.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	157.60	114.30	157.58	138.64	94.63	138.63	98.02	67.71	97.96	
	a	l	1.296	1.324	1.296	1.322	1.322	1.322	1.265	1.265	1.265
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	
	Qal	515.7	539.8	515.7	358.5	358.5	358.5	346.7	346.7	346.7	
	Qas	正	668.5	690.4	668.5	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
		負	668.5	690.4	668.5	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	170.7		170.3	204.9		204.5	165.5		164.4
		D	116.9		116.6	122.9		122.6	105.6		104.9
	Ld1	U	191.8		191.8	287.5		287.5	287.5		287.5
		D	207.8		207.8	287.5		287.5	287.5		287.5
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2 (65.9)		79.2 (65.7)	79.2 (94.3)		79.2 (94.1)	79.2 (68.2)		79.2 (67.4)
		D	79.2 (33.6)		79.2 (33.5)	79.2 (39.9)		79.2 (39.7)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ1F層[X3-X4]			Y37レ-Δ2F層[X3-X4]			Y37レ-Δ3F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	
応力	MI	260.3	-139.8	260.3	169.9	-91.3	169.9	169.9	-91.4	169.9	
	Ms	U	2908.7	0.0	2908.7	1696.8	0.0	1696.8	2030.2	0.0	2030.2
		D	2388.1	139.8	2388.1	1357.0	91.3	1357.0	1690.5	91.4	1690.5
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	213.9	-0.0	-213.9	134.6	-0.0	-134.6	134.6	-0.0	-134.6	
	Qs	1135.1	921.2	1135.1	665.7	531.1	665.7	781.7	647.1	781.7	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	237.8	237.8	237.8	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	237.8	237.8	237.8	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	208.1	208.1	208.1	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	208.1	208.1	208.1	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat	5.0,	5.0/ 3.55		4.0,	4.0/ 3.55		4.0,	4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	0.50	0.50	0.50	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	0.50	0.50	0.50	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal	4078.0	4078.0	4078.0	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	
	Mas	U	8156.1	8156.1	8156.1	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	8156.1	8156.1	8156.1	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	8995.0		8995.0	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	8748.5		8748.5	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L' (L)	575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			
	Qd	正	1167.8	1381.8	1595.7	662.1	796.7	931.3	766.5	901.1	1035.7
		負	1595.7	1381.8	1167.8	931.3	796.7	662.1	1035.7	901.1	766.5
	Qd	1595.7	1381.8	1595.7	931.3	796.7	931.3	1035.7	901.1	1035.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	95.86	83.01	95.86	236.80	192.82	236.80	263.37	218.10	263.37	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.416	1.461	1.416	1.416	1.461	1.416
		s. 正	1.653	1.653	1.653	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.653	1.653	1.653	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	4051.3	4051.3	4051.3	846.1	904.9	846.1	846.1	904.9	846.1	
	Qas	正	5356.0	5356.0	5356.0	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
負		5356.0	5356.0	5356.0	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	303.6		303.6	199.9		199.9	225.6	225.6	
		D	281.0		281.0	152.8		152.8	173.4	173.4	
	Ld1	U	287.5		287.5	196.3		196.3	196.3	196.3	
		D	287.5		287.5	213.8		213.8	213.8	213.8	
判定	**/OK		**/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	69.3 (32.4)		69.3 (32.4)	75.8 (70.8)		75.8 (70.8)	75.8 (84.7)	75.8 (84.7)	
		D	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (45.3)		75.8 (45.3)	75.8 (56.4)	75.8 (56.4)	

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者の
判断が必要です。

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37㉒-4F層[X3-X4]			Y37㉒-45F層[X3-X4]			Y37㉒-46F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	
応力	MI	169.9	-91.3	169.9	169.9	-91.3	169.9	169.9	-91.3	169.9	
	Ms	U	2104.5	0.0	2104.5	2084.1	0.0	2084.1	2026.7	0.0	2026.7
		D	1764.8	91.3	1764.8	1744.4	91.3	1744.4	1687.0	91.3	1687.0
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	134.6	-0.0	-134.6	134.6	-0.0	-134.6	134.6	-0.0	-134.6	
	Qs	807.5	672.9	807.5	800.4	665.8	800.4	780.5	645.9	780.5	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピ ッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L' (L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	766.5	901.1	1035.7	766.5	901.1	1035.7	766.5	901.1	1035.7
		負	1035.7	901.1	766.5	1035.7	901.1	766.5	1035.7	901.1	766.5
	Qd	1035.7	901.1	1035.7	1035.7	901.1	1035.7	1035.7	901.1	1035.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	263.37	218.10	263.37	263.37	218.10	263.37	263.37	218.10	263.37	
	a	l	1.416	1.461	1.416	1.416	1.461	1.416	1.416	1.461	1.416
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	846.1	904.9	846.1	846.1	904.9	846.1	846.1	904.9	846.1	846.1
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
負		1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	231.3		231.3	229.7		229.7	225.3		225.3
		D	177.9		177.9	176.7		176.7	173.1		173.1
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8		213.8
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (87.8)		75.8 (87.8)	75.8 (87.0)		75.8 (87.0)	75.8 (84.6)		75.8 (84.6)
		D	75.8 (58.9)		75.8 (58.9)	75.8 (58.2)		75.8 (58.2)	75.8 (56.3)		75.8 (56.3)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4]			Y37ﾌﾚｰﾑ8F層[X3-X4]			Y37ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	
応力	MI	169.9	-91.3	169.9	169.9	-91.4	169.9	166.3	-89.6	166.3	
	Ms	U	1952.0	0.0	1952.0	1878.5	0.0	1878.5	1669.4	0.0	1669.4
		D	1612.3	91.4	1612.3	1538.8	91.4	1538.8	1336.8	89.6	1336.8
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	134.6	-0.0	-134.6	134.6	-0.0	-134.6	131.5	-0.0	-131.5	
	Qs	754.5	619.9	754.5	728.9	594.3	728.9	654.4	522.8	654.4	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.4	72.6	69.4
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.4	72.6	69.4
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.7	63.6	60.7
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.7	63.6	60.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	76.56	47.85	76.56
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	76.56	47.85	76.56
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	1.84	1.10	1.84
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	1.84	1.10	1.84
	Mal	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	869.0	603.5	869.0	
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	1738.1	1207.0	1738.1
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	1738.1	1207.0	1738.1
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2122.3		2122.3
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2050.4		2050.4
	L' (L)	575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			
	Qd	正	766.5	901.1	1035.7	756.9	891.5	1026.1	594.1	725.7	857.2
		負	1035.7	901.1	766.5	1026.1	891.5	756.9	857.2	725.7	594.1
	Qd	1035.7	901.1	1035.7	1026.1	891.5	1026.1	857.2	725.7	857.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	263.37	218.10	263.37	260.91	215.76	260.91	235.40	190.27	235.40	
	a	l	1.416	1.461	1.416	1.416	1.461	1.416	1.417	1.460	1.417
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.058	1.058	1.058	
	Qal	846.1	904.9	846.1	846.1	904.9	846.1	712.5	759.0	712.5	
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	892.6	934.8	892.6
		負	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	892.6	934.8	892.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	219.6		219.6	213.9		213.9	227.2		227.2
		D	168.5		168.5	164.0		164.0	170.5		170.5
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8		213.8
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	75.8 (81.5)		75.8 (81.5)	75.8 (78.4)		75.8 (78.4)	82.7 (94.7)		82.7 (94.7)
		D	75.8 (53.8)		75.8 (53.8)	75.8 (51.4)		75.8 (51.4)	82.7 (60.7)		82.7 (60.7)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ10F層[X3-X4]			Y37レ-Δ11F層[X3-X4]			Y37レ-Δ12F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	
応力	MI	166.3	-89.6	166.3	166.3	-89.6	166.3	160.1	-86.5	160.1	
	Ms	U	1600.3	0.0	1600.3	1540.1	0.0	1540.1	1132.5	0.0	1132.5
		D	1267.7	89.6	1267.7	1207.5	89.6	1207.5	812.4	86.5	812.4
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	131.5	-0.0	-131.5	131.5	-0.0	-131.5	126.2	-0.0	-126.2	
	Qs	630.3	498.8	630.3	609.4	477.9	609.4	464.5	338.2	464.5	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4	60.8	62.8	60.8
		D	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4	60.8	62.8	60.8
	j	U	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7	53.2	55.0	53.2
		D	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7	53.2	55.0	53.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56	63.52	47.64	63.52
		D	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84	1.74	1.26	1.74
		D	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84	1.74	1.26	1.74
	Mal	869.0	603.5	869.0	869.0	603.5	869.0	635.8	513.3	635.8	
	Mas	U	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1	1271.6	1026.6	1271.6
		D	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1	1271.6	1026.6	1271.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2122.3		2122.3	2122.3		2122.3	1554.4		1554.4
		D	2050.4		2050.4	2050.4		2050.4	1491.4		1491.4
	L' (L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	594.1	725.7	594.1	585.2	716.8	585.2	633.6	507.4	633.6
		負	857.2	725.7	857.2	848.3	716.8	848.3	633.6	507.4	633.6
	Qd	857.2	725.7	857.2	848.3	716.8	848.3	633.6	507.4	633.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	235.40	190.27	235.40	232.95	187.94	232.95	198.46	153.86	198.46	
	a	l	1.417	1.460	1.417	1.417	1.460	1.417	1.296	1.325	1.296
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	0.847	0.847	0.847	
	Qal	712.5	759.0	712.5	712.5	759.0	712.5	515.8	539.9	515.8	
	Qas	正	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6	668.5	690.4	668.5
		負	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6	668.5	690.4	668.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	220.7		220.7	215.0		215.0	201.6		201.6
		D	165.3		165.3	160.7		160.7	141.6		141.6
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	191.8		191.8
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	207.8		207.8
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	82.7 (90.8)		82.7 (90.8)	82.7 (87.4)		82.7 (87.4)	79.2 (84.5)		79.2 (84.5)
		D	82.7 (57.5)		82.7 (57.5)	82.7 (54.8)		82.7 (54.8)	79.2 (48.5)		79.2 (48.5)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37㉒-Δ13F層[X3-X4]			Y37㉒-Δ14F層[X3-X4]			Y37㉒-Δ15F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	
応力	MI	160.1	-86.5	160.1	160.1	-86.5	160.1	153.9	-83.4	153.9	
	Ms	U	1038.3	0.0	1038.3	891.9	0.0	891.9	661.7	0.0	661.7
		D	718.1	86.5	718.1	571.7	86.5	571.7	353.9	83.4	353.9
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	126.2	-0.0	-126.2	126.2	-0.0	-126.2	120.9	-0.0	-120.9	
	Qs	431.7	305.5	431.7	380.8	254.5	380.8	297.6	176.6	297.6	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8	62.8	62.8	62.8
		D	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2	55.0	55.0	55.0
		D	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	31.76	31.76	31.76
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74	1.01	1.01	1.01
		D	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74	1.01	1.01	1.01
	Mal	635.8	513.3	635.8	635.8	513.3	635.8	343.7	343.7	343.7	
	Mas	U	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6	687.4	687.4	687.4
		D	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6	687.4	687.4	687.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1554.4		1554.4	1554.4		1554.4	835.3		835.3
		D	1491.4		1491.4	1491.4		1491.4	770.2		770.2
	L' (L)	575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			
	Qd	正	332.0	458.2	584.4	255.6	381.8	508.0	144.0	264.9	385.9
		負	584.4	458.2	332.0	508.0	381.8	255.6	385.9	264.9	144.0
	Qd	584.4	458.2	584.4	508.0	381.8	508.0	385.9	264.9	385.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	183.06	138.95	183.06	159.13	115.78	159.13	140.42	96.41	140.42	
	a	l	1.296	1.325	1.296	1.296	1.325	1.296	1.322	1.322	1.322
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	
	Qal	515.8	539.9	515.8	515.8	539.9	515.8	358.6	358.6	358.6	
	Qas	正	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5	438.1	438.1	438.1
		負	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5	438.1	438.1	438.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	189.9		189.9	171.7		171.7	206.8		206.8
		D	132.2		132.2	117.7		117.7	124.4		124.4
	Ld1	U	191.8		191.8	191.8		191.8	287.5		287.5
		D	207.8		207.8	207.8		207.8	287.5		287.5
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2 (77.4)		79.2 (77.4)	79.2 (66.5)		79.2 (66.5)	79.2 (95.6)		79.2 (95.6)
		D	79.2 (42.8)		79.2 (42.8)	79.2 (34.1)		79.2 (34.1)	79.2 (40.9)		79.2 (40.9)

断面名		G2 (3)			FG (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-ΔRF層[X3-X4]			Y37レ-Δ1F層[X4-X5]			Y37レ-Δ2F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	
応力	MI	112.8	-64.3	112.8	258.3	-129.8	282.3	169.8	-91.4	169.9	
	Ms	U	474.8	0.0	474.8	2882.3	0.0	2838.3	1695.0	0.0	1697.2
		D	249.1	64.3	249.1	2365.6	163.7	2273.8	1355.4	92.4	1357.4
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	83.3	-0.0	-83.3	210.5	-3.4	-217.4	134.6	-0.0	-134.6	
	Qs	209.2	125.9	209.2	1111.4	904.3	1118.2	665.5	530.9	665.5	
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	
	D	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8	69.1	72.6	69.1
		D	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8	69.1	72.6	69.1
	j	U	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1	60.5	63.6	60.5
		D	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1	60.5	63.6	60.5
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	4-D35		4-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70
		D	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28	95.70	57.42	95.70
	pt	U	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50	2.13	1.22	2.13
		D	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50	2.13	1.22	2.13
	Mal	343.7	343.7	343.7	4078.0	4078.0	4078.0	1099.9	722.8	1099.9	
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1	2199.8	1445.7	2199.8
		D	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1	2199.8	1445.7	2199.8
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	835.3		835.3	8995.0		8995.0	2626.6		2626.6
		D	770.2		770.2	8748.5		8748.5	2554.9		2554.9
	L' (L)	575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			
	Qd	正	105.6	188.9	272.1	1140.8	1354.7	1568.7	661.7	796.3	930.9
		負	272.1	188.9	105.6	1561.8	1347.9	1134.0	930.9	796.3	661.7
	Qd	272.1	188.9	272.1	1561.8	1354.7	1568.7	930.9	796.3	930.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	99.03	68.73	99.03	93.82	81.38	94.23	236.71	192.73	236.72	
	a	l	1.267	1.267	1.267	2.000	2.000	2.000	1.416	1.461	1.416
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.639	1.639	1.639	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.667	1.667	1.667	1.000	1.000	1.000
	pw	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952	1.172	1.172	1.172	
	Qal	347.1	347.1	347.1	4051.3	4051.3	4051.3	846.1	904.9	846.1	
	Qas	正	438.1	438.1	438.1	5325.8	5325.8	5325.8	1065.4	1119.3	1065.4
		負	438.1	438.1	438.1	5386.8	5386.8	5386.8	1065.4	1119.3	1065.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	166.1		166.1	303.0		302.0	199.8		199.9
		D	106.2		106.2	280.6		278.9	152.7		152.8
	Ld1	U	287.5		287.5	287.5		287.5	196.3		196.3
		D	287.5		287.5	287.5		287.5	213.8		213.8
判定	OK/OK		OK/OK	**/OK		**/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	79.2 (68.6)		79.2 (68.6)	69.3 (32.1)		69.3 (31.6)	75.8 (70.7)		75.8 (70.8)
		D	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)	75.8 (45.3)		75.8 (45.3)

[W6309] 付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者
の判断が必要です。

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ3F層[X4-X5]			Y37レ-Δ4F層[X4-X5]			Y37レ-Δ5F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	
応力	MI	169.7	-91.3	170.2	169.7	-91.3	170.1	169.7	-91.3	170.1	
	Ms	U	2025.4	0.0	2027.8	2098.2	0.0	2101.4	2076.0	0.0	2079.9
		D	1686.0	92.2	1687.4	1758.7	92.7	1761.2	1736.6	93.0	1739.6
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	134.5	-0.1	-134.7	134.5	-0.1	-134.7	134.5	-0.1	-134.7	
	Qs	780.3	645.9	780.5	805.8	671.3	805.9	798.2	663.7	798.3	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L' (L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	766.5	901.1	1035.7	766.5	901.1	1035.7	766.5	901.1	1035.7
		負	1035.7	901.1	766.5	1035.7	901.1	766.5	1035.7	901.1	766.5
	Qd		1035.7	901.1	1035.7	1035.7	901.1	1035.7	1035.7	901.1	1035.7
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		263.37	218.10	263.37	263.37	218.10	263.37	263.37	218.10	263.37
	a	l	1.415	1.460	1.415	1.415	1.460	1.415	1.415	1.460	1.415
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		845.7	904.4	845.7	845.8	904.5	845.8	845.8	904.5	845.8
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
負		1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	225.2		225.4	230.8		231.1	229.1		229.4
		D	173.1		173.2	177.6		177.7	176.2		176.4
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8		213.8
	判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK
定着	La	U	75.8 (84.5)		75.8 (84.6)	75.8 (87.6)		75.8 (87.7)	75.8 (86.7)		75.8 (86.8)
		D	75.8 (56.3)		75.8 (56.3)	75.8 (58.7)		75.8 (58.8)	75.8 (58.0)		75.8 (58.1)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ6F層[X4-X5]			Y37レ-Δ7F層[X4-X5]			Y37レ-Δ8F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	
応力	MI	169.7	-91.3	170.1	169.7	-91.3	170.1	169.7	-91.3	170.1	
	Ms	U	2017.0	0.0	2021.4	1940.9	0.0	1945.8	1866.2	0.0	1871.8
		D	1677.6	93.3	1681.2	1601.4	93.6	1605.6	1526.8	93.9	1531.5
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	134.5	-0.1	-134.7	134.6	-0.1	-134.7	134.5	-0.1	-134.7	
	Qs	777.8	643.3	777.9	751.4	616.9	751.5	725.5	591.0	725.7	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L' (L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	766.5	901.1	1035.7	766.5	901.1	1035.7	751.9	886.5	1021.1
		負	1035.7	901.1	766.5	1035.7	901.1	766.5	1021.0	886.4	751.8
	Qd	1035.7	901.1	1035.7	1035.7	901.1	1035.7	1021.0	886.5	1021.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	263.37	218.10	263.37	263.37	218.10	263.37	259.63	214.57	259.66	
	a	l	1.415	1.460	1.415	1.415	1.460	1.415	1.415	1.460	1.415
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	845.8	904.6	845.8	845.8	904.6	845.8	845.7	904.5	845.7	845.7
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
負		1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	224.6		224.9	218.7		219.1	213.0		213.4
		D	172.6		172.8	167.9		168.1	163.3		163.6
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8		213.8
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8 (84.2)		75.8 (84.4)	75.8 (81.0)		75.8 (81.2)	75.8 (77.9)		75.8 (78.1)
		D	75.8 (56.0)		75.8 (56.1)	75.8 (53.5)		75.8 (53.6)	75.8 (51.0)		75.8 (51.1)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ9F層[X4-X5]			Y37レ-Δ10F層[X4-X5]			Y37レ-Δ11F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	
応力	MI	166.2	-89.5	166.5	166.2	-89.5	166.5	166.2	-89.5	166.5	
	Ms	U	1657.1	0.0	1661.9	1587.0	0.0	1592.1	1526.4	0.0	1532.2
		D	1324.7	91.8	1328.9	1254.6	91.9	1259.1	1194.0	92.2	1199.1
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	131.5	-0.0	-131.6	131.5	-0.0	-131.6	131.5	-0.1	-131.6	
	Qs	650.8	519.4	650.9	626.5	495.1	626.6	605.6	474.1	605.7	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4
		D	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4	69.4	72.6	69.4
	j	U	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7
		D	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7	60.7	63.6	60.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35	3-D35		3-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	
曲げ	at	U	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56
		D	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56	76.56	47.85	76.56
	pt	U	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84
		D	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84	1.84	1.10	1.84
	Mal	869.0	603.5	869.0	869.0	603.5	869.0	869.0	603.5	869.0	
	Mas	U	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1
		D	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1	1738.1	1207.0	1738.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2122.3		2122.3	2122.3		2122.3	2122.3		2122.3
		D	2050.4		2050.4	2050.4		2050.4	2050.4		2050.4
	L' (L)		575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)		
	Qd	正	594.1	725.7	594.1	594.1	725.7	594.1	579.6	711.1	842.7
		負	857.2	725.7	594.1	857.2	725.7	594.1	842.6	711.0	579.5
	Qd	857.2	725.7	857.2	857.2	725.7	857.2	842.6	711.1	842.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	235.40	190.27	235.40	235.40	190.27	235.40	231.38	186.46	231.40	
	a	l	1.416	1.459	1.416	1.416	1.459	1.416	1.416	1.459	1.416
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	
	Qal	712.2	758.7	712.2	712.2	758.7	712.2	712.2	758.7	712.2	
	Qas	正	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6
		負	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6	892.6	934.8	892.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	226.1		226.5	219.4		219.9	213.7		214.2
		D	169.6		169.9	164.3		164.6	159.7		160.1
	Ld1	U	196.3		196.3	196.3		196.3	196.3		196.3
		D	213.8		213.8	213.8		213.8	213.8		213.8
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	82.7 (94.0)		82.7 (94.3)	82.7 (90.0)		82.7 (90.3)	82.7 (86.6)		82.7 (86.9)
		D	82.7 (60.1)		82.7 (60.3)	82.7 (56.9)		82.7 (57.2)	82.7 (54.2)		82.7 (54.4)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37㉒-Δ12F層[X4-X5]			Y37㉒-Δ13F層[X4-X5]			Y37㉒-Δ14F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	
応力	MI	160.0	-86.4	160.2	160.0	-86.4	160.2	160.0	-86.4	160.2	
	Ms	U	1122.0	0.0	1124.9	1027.5	0.0	1030.6	880.8	0.0	884.2
		D	801.9	87.8	804.5	707.4	87.9	710.2	560.8	88.0	563.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	126.2	-0.0	-126.2	126.2	-0.0	-126.2	126.2	-0.0	-126.3	
	Qs	461.3	335.1	461.3	428.4	302.3	428.5	377.5	251.3	377.5	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8
		D	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8
	j	U	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2
		D	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74
		D	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74
	Mal	635.8	513.3	635.8	635.8	513.3	635.8	635.8	513.3	635.8	
	Mas	U	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6
		D	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1554.4		1554.4	1554.4		1554.4	1554.4		1554.4
		D	1491.4		1491.4	1491.4		1491.4	1491.4		1491.4
	L' (L)	575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			
	Qd	正	376.4	502.6	628.8	327.2	453.4	579.6	250.7	376.9	503.1
		負	628.8	502.6	376.4	579.5	453.3	327.1	503.1	376.9	250.6
	Qd	628.8	502.6	628.8	579.5	453.4	579.6	503.1	376.9	503.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	196.96	152.43	196.98	181.53	137.49	181.55	157.58	114.30	157.60	
	a	l	1.296	1.324	1.296	1.296	1.324	1.296	1.296	1.324	1.296
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	515.7	539.8	515.7	515.7	539.8	515.7	515.7	539.8	515.7	
	Qas	正	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5
		負	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	200.3		200.6	188.5		188.9	170.3		170.7
		D	140.6		140.8	131.2		131.4	116.6		116.9
	Ld1	U	191.8		191.8	191.8		191.8	191.8		191.8
		D	207.8		207.8	207.8		207.8	207.8		207.8
判定	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2 (83.7)		79.2 (83.9)	79.2 (76.6)		79.2 (76.9)	79.2 (65.7)		79.2 (65.9)
		D	79.2 (47.8)		79.2 (48.0)	79.2 (42.2)		79.2 (42.4)	79.2 (33.5)		79.2 (33.6)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			FG (3)			
部材位置		Y37レ-Δ15F層[X4-X5]			Y37レ-ΔRF層[X4-X5]			Y37レ-Δ1F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(63)	(63)	(350)	(58)	
応力	MI	153.9	-83.4	153.9	112.6	-64.2	113.2	296.4	-194.7	114.3	
	Ms	U	651.3	0.0	653.3	466.8	0.0	472.0	2996.9	40.0	3335.2
		D	343.5	84.4	345.5	241.5	66.5	245.6	2404.1	429.4	3106.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	120.9	-0.0	-120.9	83.2	-0.1	-83.4	240.0	26.0	-187.9	
	Qs	294.3	173.4	294.3	207.2	124.1	207.3	1260.9	1047.0	1208.9	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.8	237.8	237.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	208.1	208.1	208.1
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28
		D	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	95.28	95.28	95.28
	pt	U	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50
		D	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.50	0.50	0.50
	Mal	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	4078.0	4078.0	4078.0	
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1
		D	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	8156.1	8156.1	8156.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	835.3		835.3	835.3		835.3	8995.0		8995.0
		D	770.2		770.2	770.2		770.2	8748.5		8748.5
	L' (L)	575.0 (700.0)			575.0 (700.0)			580.0 (700.0)			
	Qd	正	139.1	260.0	381.0	102.8	186.1	269.3	1291.5	1505.4	1719.3
		負	381.0	260.0	139.1	269.2	185.9	102.6	1771.4	1557.4	1343.5
	Qd	381.0	260.0	381.0	269.2	186.1	269.3	1771.4	1557.4	1719.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	138.63	94.63	138.64	97.96	67.71	98.02	106.41	93.56	103.28	
	a	l	1.322	1.322	1.322	1.265	1.265	1.265	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.743	1.743	1.743
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.557	1.557	1.557
	pw	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952	
	Qal	358.5	358.5	358.5	346.7	346.7	346.7	4051.3	4051.3	4051.3	
	Qas	正	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	5547.9	5547.9	5547.9
負		438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	5153.4	5153.4	5153.4	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	204.5		204.9	164.4		165.5	305.6		313.2
		D	122.6		122.9	104.9		105.6	281.3		294.0
	Ld1	U	287.5		287.5	287.5		287.5	287.5		292.5
		D	287.5		287.5	287.5		287.5	287.5		292.5
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	**/OK		**/**		
定着	La	U	79.2 (94.1)		79.2 (94.3)	79.2 (67.4)		79.2 (68.2)	69.3 (33.3)		69.3 (37.1)
		D	79.2 (39.7)		79.2 (39.9)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	69.3 (30.0)		69.3 (30.0)

[W6309]付着長さの鉄筋端の
確定ができないため設計者
の判断が必要です。

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37㇚㇚2F層[X5-X6]			Y37㇚㇚3F層[X5-X6]			Y37㇚㇚4F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(58)	(63)	(350)	(58)	(63)	(350)	(58)	
応力	MI	176.1	-93.8	158.8	175.7	-94.0	158.7	175.6	-94.0	158.9	
	Ms	U	1661.6	0.0	1670.7	1962.0	0.0	1977.2	2008.8	0.0	2024.7
		D	1309.5	94.1	1353.2	1610.5	94.6	1659.8	1657.7	94.3	1706.8
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	137.1	2.5	-132.1	137.0	2.4	-132.2	137.0	2.4	-132.2	
	Qs	653.9	519.3	648.9	758.5	623.9	753.7	774.7	640.1	770.0	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピ ッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
		D	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L' (L)		580.0 (700.0)			580.0 (700.0)			580.0 (700.0)		
	Qd	正	638.1	772.7	907.3	758.8	893.4	1028.0	758.8	893.4	1028.0
		負	912.3	777.7	643.1	1028.0	893.4	758.8	1028.0	893.4	758.8
	Qd		912.3	777.7	907.3	1028.0	893.4	1028.0	1028.0	893.4	1028.0
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		231.98	188.23	230.72	261.39	216.22	261.39	261.39	216.22	261.39
	a	l	1.400	1.445	1.400	1.401	1.446	1.401	1.402	1.447	1.402
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		840.7	899.2	840.7	841.2	899.7	841.2	841.3	899.8	841.3
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
負		1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	197.2		197.9	220.3		221.5	223.9		225.2
		D	149.9		152.6	168.4		171.5	171.3		174.4
	Ld1	U	197.5		197.5	197.5		197.5	197.5		197.5
		D	215.0		215.0	215.0		215.0	215.0		215.0
判定		OK/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8		75.8	75.8		75.8	75.8		75.8
		(69.4)		(69.7)	(81.9)		(82.5)	(83.8)		(84.5)	
		D	75.8		75.8	75.8		75.8	75.8		75.8
		(43.7)		(45.2)	(53.8)		(55.4)	(55.4)		(57.0)	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ5F層[X5-X6]			Y37レ-Δ6F層[X5-X6]			Y37レ-Δ7F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(58)	(63)	(350)	(58)	(63)	(350)	(58)	
応力	MI	175.4	-94.0	159.1	175.3	-94.0	159.2	175.1	-93.9	159.4	
	Ms	U	1964.7	0.0	1980.8	1886.2	0.0	1900.9	1798.7	0.0	1817.2
		D	1613.9	94.6	1662.6	1535.6	94.4	1582.4	1448.6	96.9	1498.4
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	136.9	2.3	-132.3	136.9	2.3	-132.3	136.8	2.2	-132.4	
	Qs	759.5	624.9	754.9	732.2	597.6	727.6	702.6	568.0	698.1	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	1099.9	722.8	1099.9	
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8
D		2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	2199.8	1445.7	2199.8	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L' (L)		580.0 (700.0)			580.0 (700.0)			580.0 (700.0)		
	Qd	正	758.8	893.4	1028.0	756.0	890.6	1025.2	711.8	846.4	981.0
		負	1028.0	893.4	758.8	1028.0	893.4	758.8	985.5	850.9	716.3
	Qd		1028.0	893.4	1028.0	1028.0	893.4	1025.2	985.5	850.9	981.0
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		261.39	216.22	261.39	261.39	216.22	260.69	250.59	205.94	249.46
	a	l	1.402	1.448	1.402	1.403	1.448	1.403	1.403	1.449	1.403
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		841.5	900.0	841.5	841.7	900.2	841.7	841.9	900.4	841.9
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
		負	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4	1065.4	1119.3	1065.4
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	220.5		221.8	214.5		215.6	207.8		209.2
		D	168.6		171.6	163.8		166.7	158.4		161.5
	Ld1	U	197.5		197.5	197.5		197.5	197.5		197.5
		D	215.0		215.0	215.0		215.0	215.0		215.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	75.8		75.8	75.8		75.8	75.8		75.8
		D	(82.0)		(82.7)	(78.7)		(79.3)	(75.1)		(75.8)
			75.8		75.8		75.8		75.8		
			(53.9)		(55.5)		(51.3)		(52.8)		(50.0)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ8F層[X5-X6]			Y37レ-Δ9F層[X5-X6]			Y37レ-Δ10F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(58)	(63)	(350)	(58)	(63)	(350)	(58)	
応力	MI	175.1	-94.1	159.2	170.9	-92.0	156.9	170.7	-92.0	157.1	
	Ms	U	1719.5	0.0	1744.5	1513.3	0.0	1531.1	1434.4	0.0	1450.2
		D	1369.4	101.0	1426.1	1171.6	96.2	1217.4	1093.0	95.6	1136.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	136.9	2.3	-132.3	133.5	2.0	-129.5	133.5	1.9	-129.6	
	Qs	676.5	541.9	671.9	601.9	470.4	597.9	574.3	442.8	570.4	
L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.1	72.6	69.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
		D	69.1	72.6	69.1	70.1	72.6	70.1	70.1	72.6	70.1
	j	U	60.5	63.6	60.5	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
		D	60.5	63.6	60.5	61.4	63.6	61.4	61.4	63.6	61.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	4-D35		4-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	4-D35		4-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	95.70	57.42	95.70	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	2.13	1.22	2.13	1.59	1.10	1.59	1.59	1.10	1.59
		D	2.13	1.22	2.13	1.59	1.10	1.59	1.59	1.10	1.59
	Mal	1099.9	722.8	1099.9	793.6	603.5	793.6	793.6	603.5	793.6	
	Mas	U	2199.8	1445.7	2199.8	1587.2	1207.0	1587.2	1587.2	1207.0	1587.2
		D	2199.8	1445.7	2199.8	1587.2	1207.0	1587.2	1587.2	1207.0	1587.2
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2626.6		2626.6	1887.0		1887.0	1887.0		1887.0
		D	2554.9		2554.9	1814.3		1814.3	1814.3		1814.3
	L' (L)	580.0 (700.0)			580.0 (700.0)			580.0 (700.0)			
	Qd	正	672.5	807.1	941.8	506.6	638.2	769.7	506.6	638.2	769.7
		負	946.3	811.7	677.1	769.7	638.2	506.6	769.7	638.2	506.6
	Qd	946.3	811.7	941.8	769.7	638.2	769.7	769.7	638.2	769.7	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	240.62	196.45	239.47	209.01	167.33	209.01	209.01	167.33	209.01	
	a	l	1.403	1.449	1.403	1.416	1.449	1.416	1.417	1.449	1.417
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	842.0	900.5	842.0	644.3	676.9	644.3	644.4	677.1	644.4	
	Qas	正	1065.4	1119.3	1065.4	787.6	815.7	787.6	787.6	815.7	787.6
		負	1065.4	1119.3	1065.4	787.6	815.7	787.6	787.6	815.7	787.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	201.7		203.6	231.9		233.8	223.4	225.1	
		D	153.6		157.1	170.3		174.2	163.6	167.3	
	Ld1	U	197.5		197.5	197.5		197.5	197.5	197.5	
		D	215.0		215.0	215.0		215.0	215.0	215.0	
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	75.8		75.8	82.7		82.7	82.7	82.7	
		D	(71.8)		(72.8)	(97.0)		(98.2)	(92.0)	(93.0)	
		75.8		75.8	82.7		82.7	82.7	82.7		
		(45.7)		(47.6)	(60.1)		(62.4)	(56.1)	(58.3)		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ11F層[X5-X6]			Y37レ-Δ12F層[X5-X6]			Y37レ-Δ13F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(58)	(63)	(350)	(58)	(63)	(350)	(58)	
応力	MI	170.7	-92.1	156.9	163.4	-88.2	153.3	163.3	-88.2	153.4	
	Ms	U	1375.9	0.0	1397.2	1012.2	0.0	1021.9	916.1	0.0	924.4
		D	1034.4	99.1	1083.5	685.5	90.7	715.3	589.5	90.7	617.6
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	133.5	2.0	-129.6	127.7	1.4	-124.8	127.6	1.4	-124.8	
	Qs	555.2	423.6	551.2	423.8	297.6	420.9	390.4	264.1	387.5	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	70.1	72.6	70.1	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	70.1	72.6	70.1	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	61.4	63.6	61.4	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	61.4	63.6	61.4	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35						
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
		D	66.99	47.85	66.99	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	U	1.59	1.10	1.59	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
		D	1.59	1.10	1.59	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
	Mal	793.6	603.5	793.6	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	513.3	
	Mas	U	1587.2	1207.0	1587.2	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6
		D	1587.2	1207.0	1587.2	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6	1026.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1887.0		1887.0	1220.4		1220.4	1220.4		1220.4
		D	1814.3		1814.3	1155.3		1155.3	1155.3		1155.3
	L' (L)		580.0 (700.0)			580.0 (700.0)			580.0 (700.0)		
	Qd	正	498.9	630.5	762.0	283.4	409.6	535.8	266.5	392.7	518.9
		負	766.0	634.4	502.9	535.8	409.6	283.4	521.7	395.5	269.3
	Qd	766.0	634.4	762.0	535.8	409.6	535.8	521.7	395.5	518.9	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	208.00	166.35	206.92	162.50	124.22	162.50	158.22	119.94	157.36	
	a	l	1.417	1.449	1.417	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	644.4	677.1	644.4	537.9	537.9	537.9	538.0	538.0	538.0	
	Qas	正	787.6	815.7	787.6	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
		負	787.6	815.7	787.6	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4	690.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	217.2		219.5	218.9		220.4	204.1	205.4	
		D	158.6		162.8	147.4		151.1	135.6	139.0	
	Ld1	U	197.5		197.5	287.5		292.5	287.5	292.5	
		D	215.0		215.0	287.5		292.5	287.5	292.5	
判定	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	82.7 (88.2)		82.7 (89.6)	79.2 (97.4)		79.3 (98.4)	79.2 (88.2)	79.2 (89.0)	
		D	82.7 (53.1)		82.7 (55.6)	79.2 (52.8)		79.2 (55.1)	79.2 (45.4)	79.2 (47.6)	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37㍻-Δ14F層[X5-X6]			Y37㍻-Δ15F層[X5-X6]			Y37㍻-ΔRF層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(63)	(350)	(58)	(63)	(350)	(58)	(63)	(350)	(58)	
応力	MI	163.3	-88.2	153.3	156.2	-84.7	149.1	117.2	-66.6	103.8	
	Ms	U	768.2	0.0	773.7	547.3	0.0	547.8	378.1	0.0	377.9
		D	441.6	90.7	467.1	235.0	85.1	249.6	143.6	70.9	170.3
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	127.7	1.4	-124.8	121.9	1.0	-119.9	85.2	1.9	-81.4	
	Qs	338.9	212.7	336.0	258.1	137.2	256.1	177.4	94.2	173.6	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
		D	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
		D	1.26	1.26	1.26	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	Mal	513.3	513.3	513.3	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	
	Mas	U	1026.6	1026.6	1026.6	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
		D	1026.6	1026.6	1026.6	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1220.4		1220.4	835.3		835.3	835.3		835.3
		D	1155.3		1155.3	770.2		770.2	770.2		770.2
	L' (L)		580.0 (700.0)			580.0 (700.0)			580.0 (700.0)		
	Qd	正	189.2	315.5	441.7	82.3	203.3	324.2	53.2	136.4	219.7
		負	444.5	318.3	192.1	326.2	205.3	84.4	223.5	140.3	57.0
	Qd	444.5	318.3	441.7	326.2	205.3	324.2	223.5	140.3	219.7	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	134.81	96.54	133.94	118.71	74.70	117.98	81.35	51.05	79.95	
	a	l	1.317	1.317	1.317	1.316	1.316	1.316	1.254	1.254	1.254
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	
	Qal	538.0	538.0	538.0	357.4	357.4	357.4	344.3	344.3	344.3	
	Qas	正	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
		負	690.4	690.4	690.4	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	181.3		182.1	181.9		182.0	145.1		145.0
		D	117.3		120.5	103.7		106.3	87.8		92.4
	Ld1	U	287.5		292.5	287.5		292.5	287.5		292.5
		D	287.5		292.5	287.5		292.5	287.5		292.5
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	79.2 (74.0)		79.2 (74.5)	79.2 (79.0)		79.2 (79.1)	79.2 (54.6)		79.2 (54.6)
		D	79.2 (34.0)		79.2 (36.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

(4) 建築物の使用上の支障が起こらないことの確認 (RC造)

l	はりの有効長さ (mm)
D	はりのせい (mm)
δo	固定荷重及び積載荷重(地震用)によってはりに生じるたわみ (mm)
係数	長期間の荷重により変形が増大することの調整係数
δ	$\delta o * \text{変形増大係数}$
δ / l	1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する
判定	以上の条件式を満足する場合、 または、 δ / l が1/250以下である場合にOKと表示する

※ ($D/l > 1/10$) の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。


フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
Y2	1F	X1	FG	7000.0	2500	1/ 3				OK
		X2	FG	7000.0	2500	1/ 3				OK
		X3	FG	7000.0	2500	1/ 3				OK
		X4	FG	7000.0	2500	1/ 3				OK
		X5	FG	7000.0	2500	1/ 3				OK
	2F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	3F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	4F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	5F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	6F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	7F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	8F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	9F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	10F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	11F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	12F	X1	G1	7000.0	700	1/ 10	0.46	8	1/1890	OK
		X2	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1964	OK
		X3	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1962	OK
		X4	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1964	OK

フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
		X5	G1	7000.0	700	1/ 10	0.46	8	1/1890	OK
	13F	X1	G1	7000.0	700	1/ 10	0.46	8	1/1890	OK
		X2	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1964	OK
		X3	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1962	OK
		X4	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1964	OK
		X5	G1	7000.0	700	1/ 10	0.46	8	1/1890	OK
	14F	X1	G1	7000.0	700	1/ 10	0.46	8	1/1888	OK
		X2	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1964	OK
		X3	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1962	OK
		X4	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1964	OK
		X5	G1	7000.0	700	1/ 10	0.46	8	1/1888	OK
	15F	X1	G1	7000.0	700	1/ 10	0.51	8	1/1718	OK
		X2	G2	7000.0	700	1/ 10	0.49	8	1/1769	OK
		X3	G2	7000.0	700	1/ 10	0.49	8	1/1769	OK
		X4	G2	7000.0	700	1/ 10	0.49	8	1/1769	OK
		X5	G1	7000.0	700	1/ 10	0.51	8	1/1718	OK
	RF	X1	G1	7000.0	700	1/ 10	0.43	8	1/2048	OK
		X2	G2	7000.0	700	1/ 10	0.40	8	1/2191	OK
		X3	G2	7000.0	700	1/ 10	0.40	8	1/2185	OK
		X4	G2	7000.0	700	1/ 10	0.40	8	1/2191	OK
		X5	G1	7000.0	700	1/ 10	0.43	8	1/2048	OK
Y3	1F	X1	FG	7000.0	2500	1/ 3				OK
		X2	FG	7000.0	2500	1/ 3				OK
		X3	FG	7000.0	2500	1/ 3				OK
		X4	FG	7000.0	2500	1/ 3				OK
		X5	FG	7000.0	2500	1/ 3				OK
	2F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	3F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	4F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	5F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	6F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	7F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	8F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	9F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	10F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	11F	X1	G1	7000.0	800	1/ 9				OK

フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
		X2	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/ 9				OK
		X5	G1	7000.0	800	1/ 9				OK
	12F	X1	G1	7000.0	700	1/ 10	0.46	8	1/1890	OK
		X2	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1964	OK
		X3	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1962	OK
		X4	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1964	OK
		X5	G1	7000.0	700	1/ 10	0.46	8	1/1890	OK
	13F	X1	G1	7000.0	700	1/ 10	0.46	8	1/1890	OK
		X2	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1964	OK
		X3	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1962	OK
		X4	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1964	OK
		X5	G1	7000.0	700	1/ 10	0.46	8	1/1890	OK
	14F	X1	G1	7000.0	700	1/ 10	0.46	8	1/1888	OK
		X2	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1964	OK
		X3	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1962	OK
		X4	G2	7000.0	700	1/ 10	0.45	8	1/1964	OK
		X5	G1	7000.0	700	1/ 10	0.46	8	1/1888	OK
	15F	X1	G1	7000.0	700	1/ 10	0.51	8	1/1718	OK
		X2	G2	7000.0	700	1/ 10	0.49	8	1/1769	OK
		X3	G2	7000.0	700	1/ 10	0.49	8	1/1769	OK
		X4	G2	7000.0	700	1/ 10	0.49	8	1/1769	OK
		X5	G1	7000.0	700	1/ 10	0.51	8	1/1718	OK
	RF	X1	G1	7000.0	700	1/ 10	0.43	8	1/2048	OK
		X2	G2	7000.0	700	1/ 10	0.40	8	1/2191	OK
		X3	G2	7000.0	700	1/ 10	0.40	8	1/2185	OK
		X4	G2	7000.0	700	1/ 10	0.40	8	1/2191	OK
		X5	G1	7000.0	700	1/ 10	0.43	8	1/2048	OK


A-4. 3. 2RC柱の断面計算

(1) RC柱の計算指定

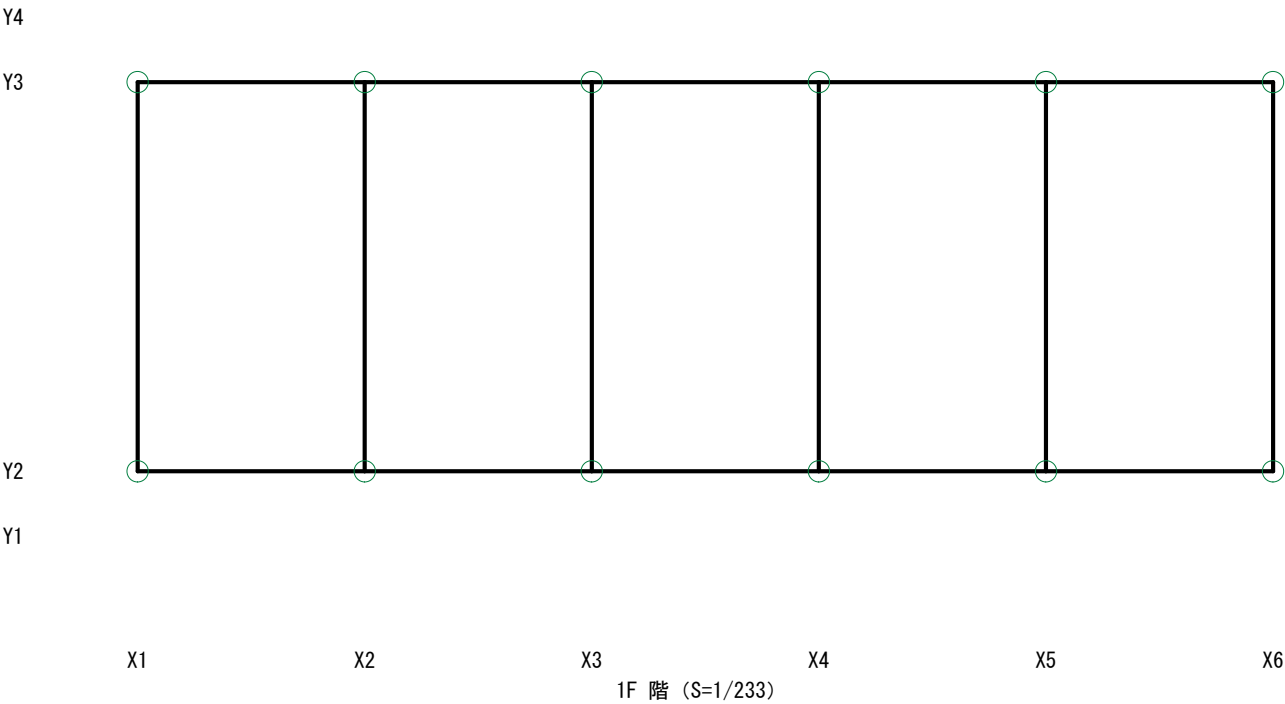

Y4
Y3


Y2
Y1

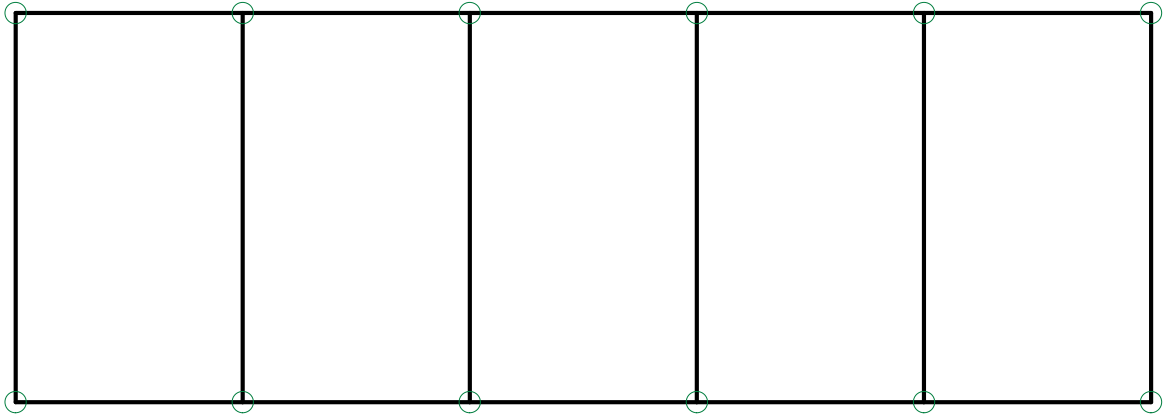

X1 X2 X3 X4 X5 X6
2F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

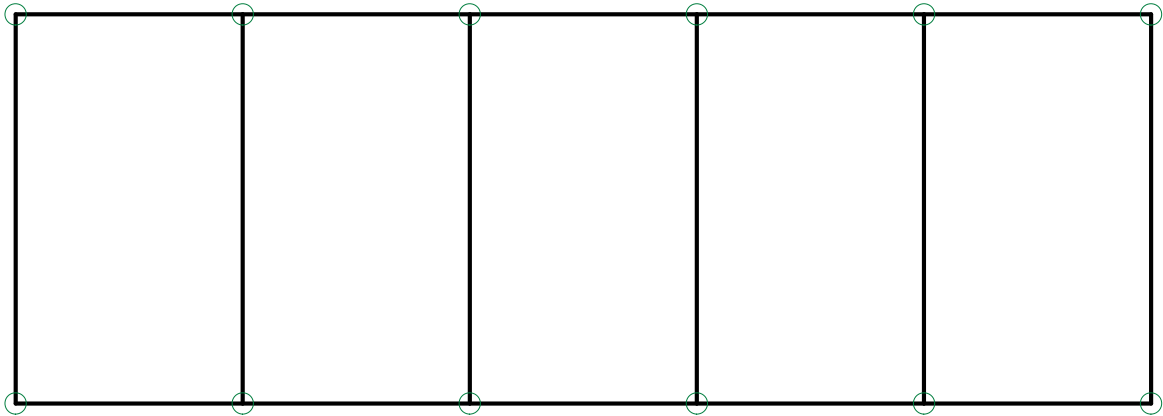

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

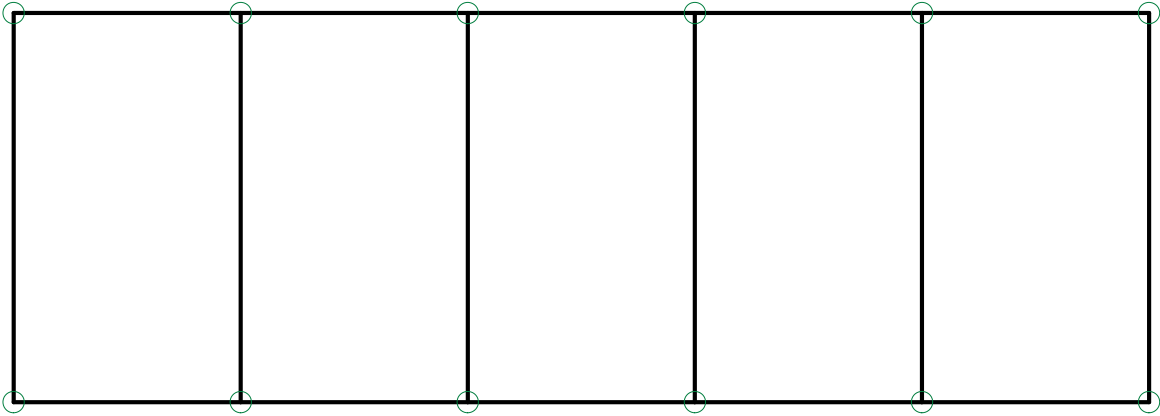

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

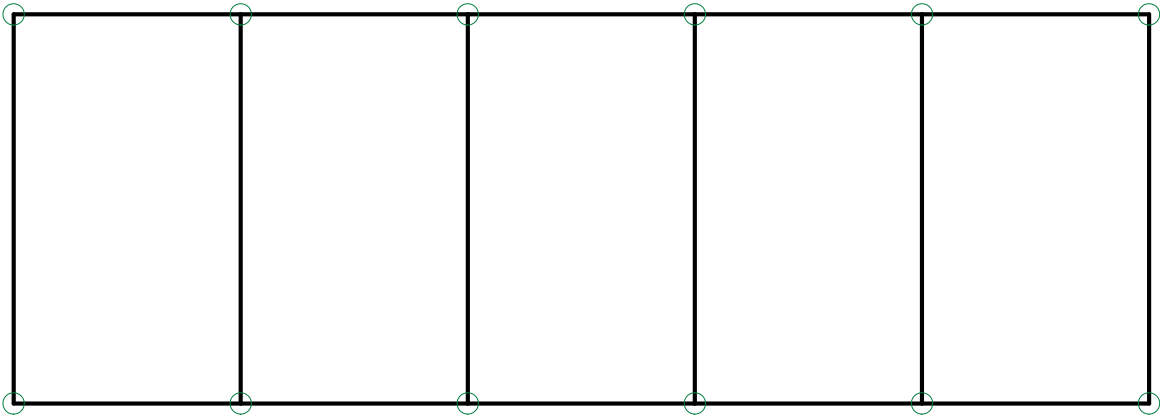

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

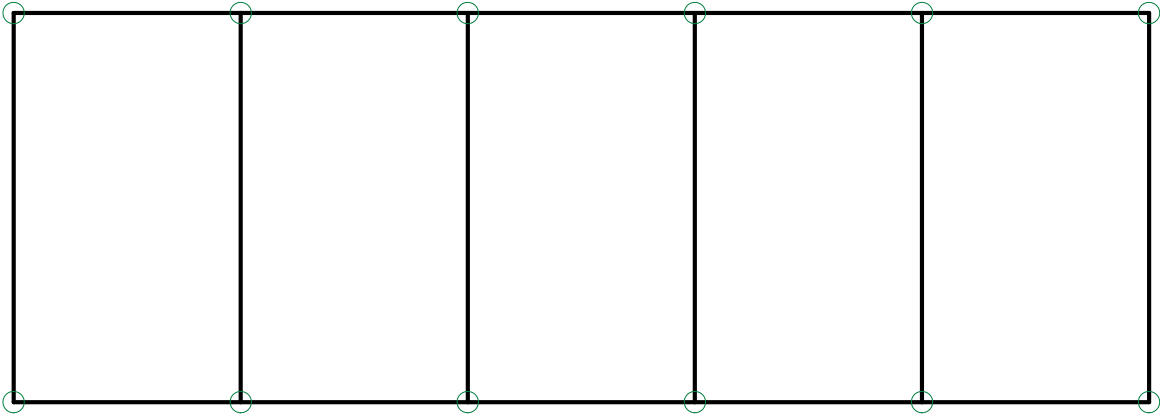

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

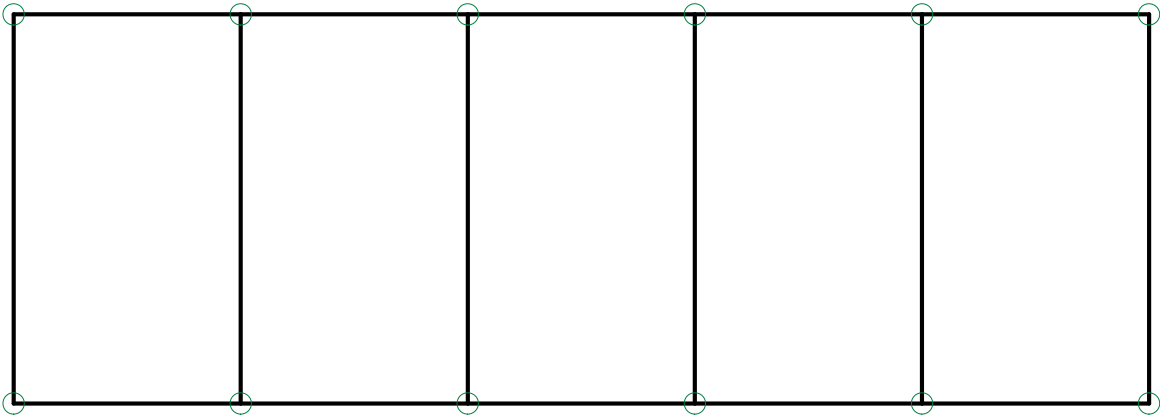

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

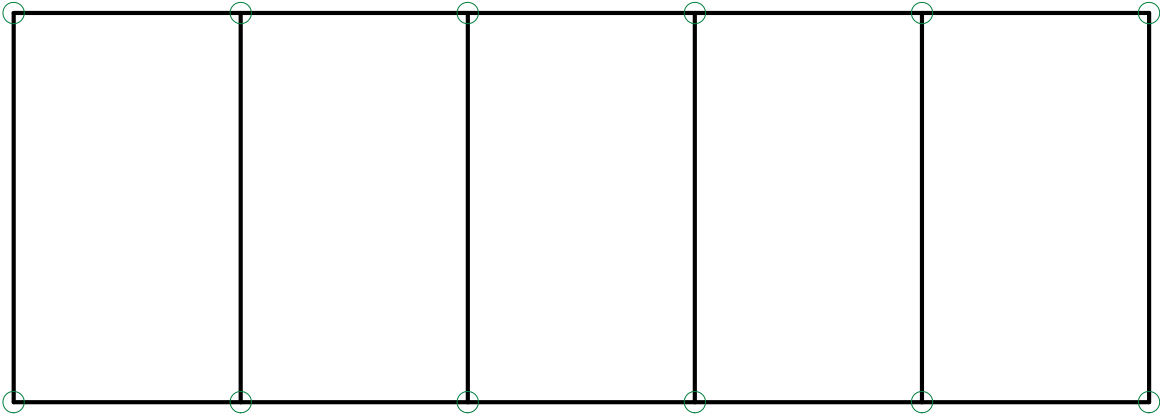



X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 階 (S=1/233)



Y4
Y3



Y2
Y1

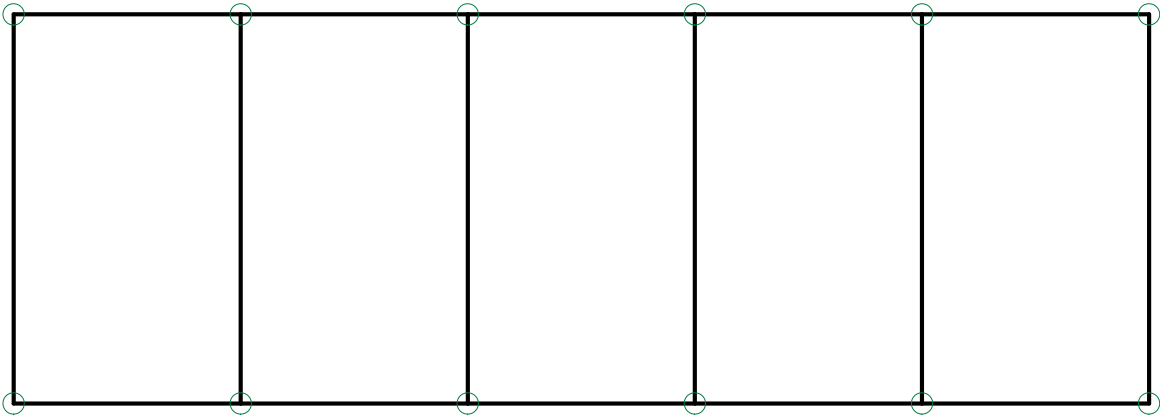

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 階 (S=1/233)

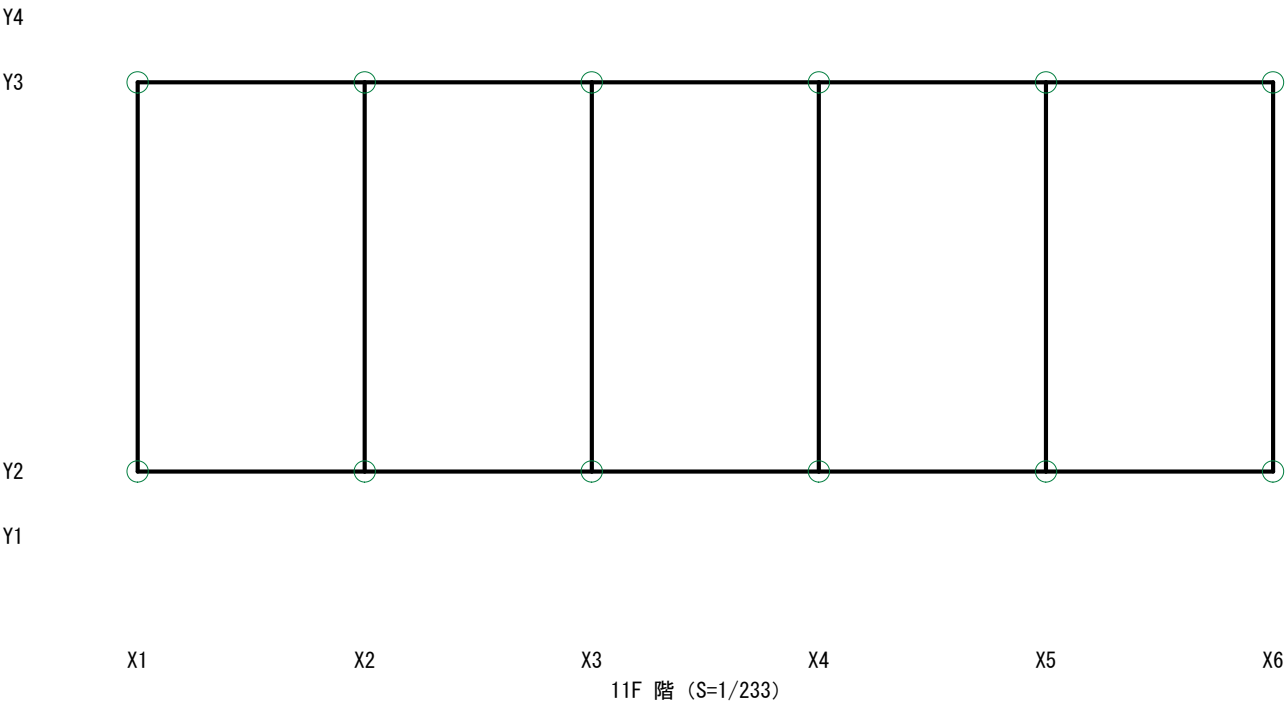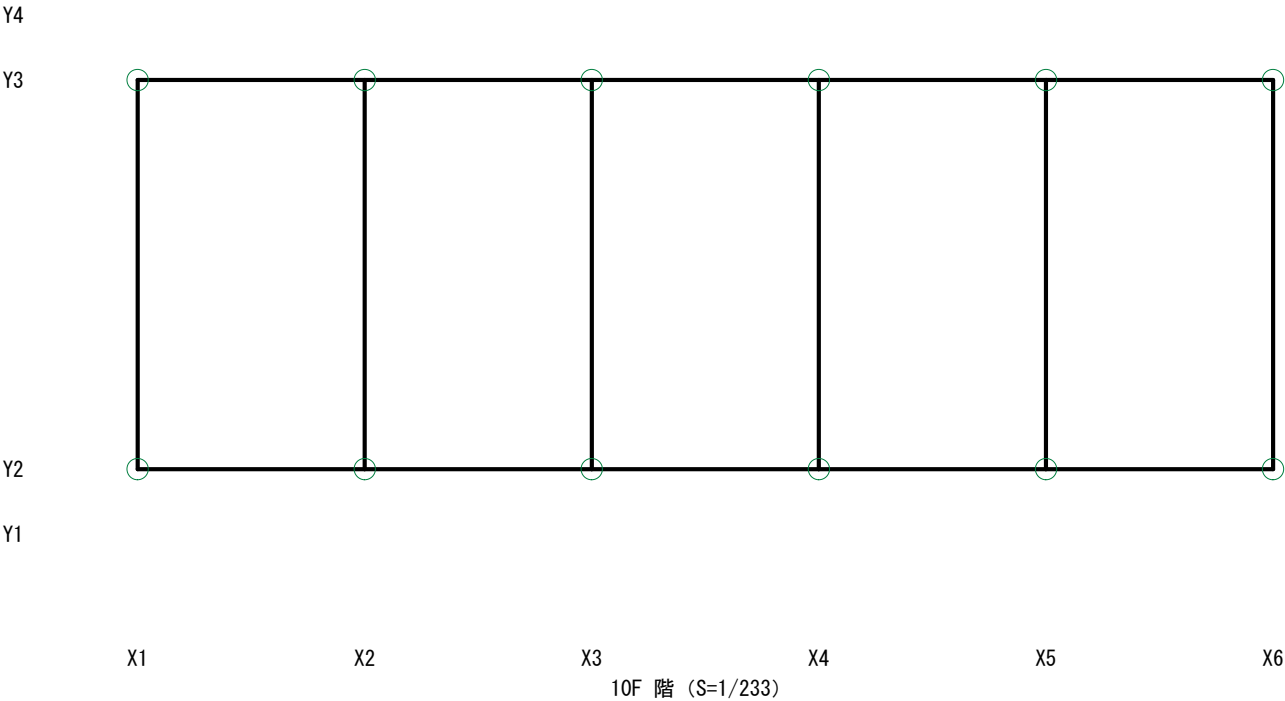

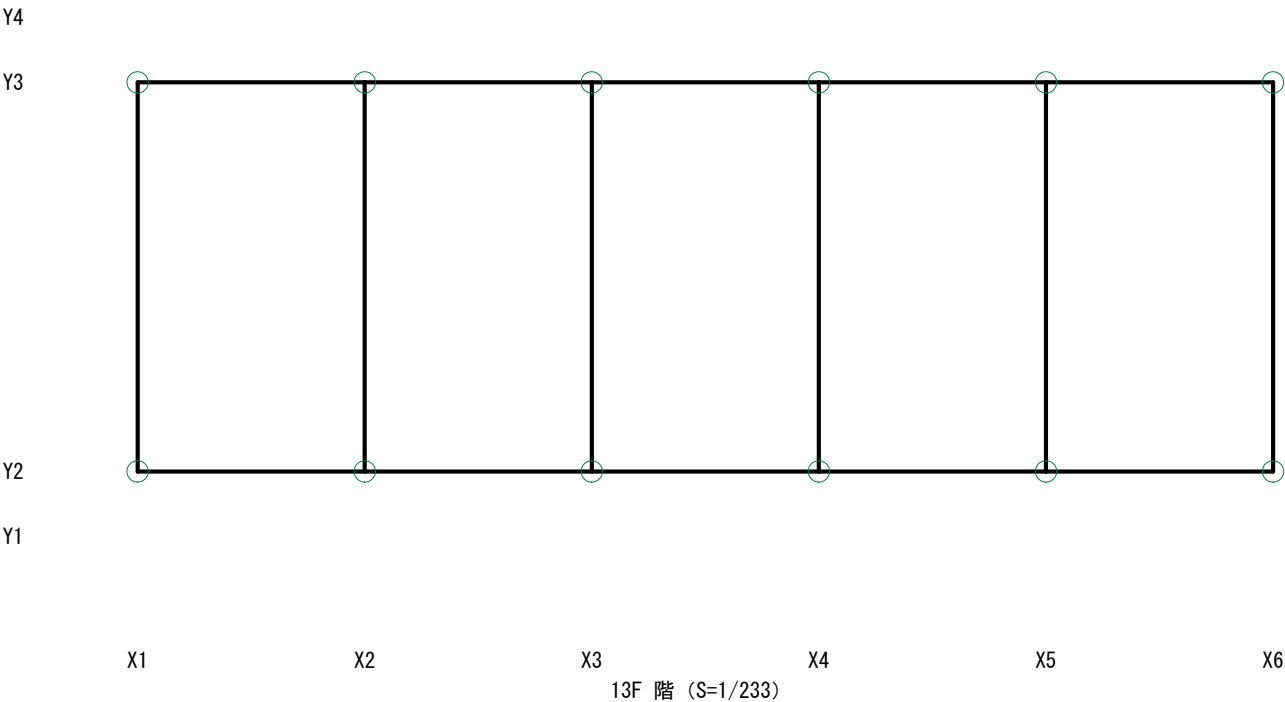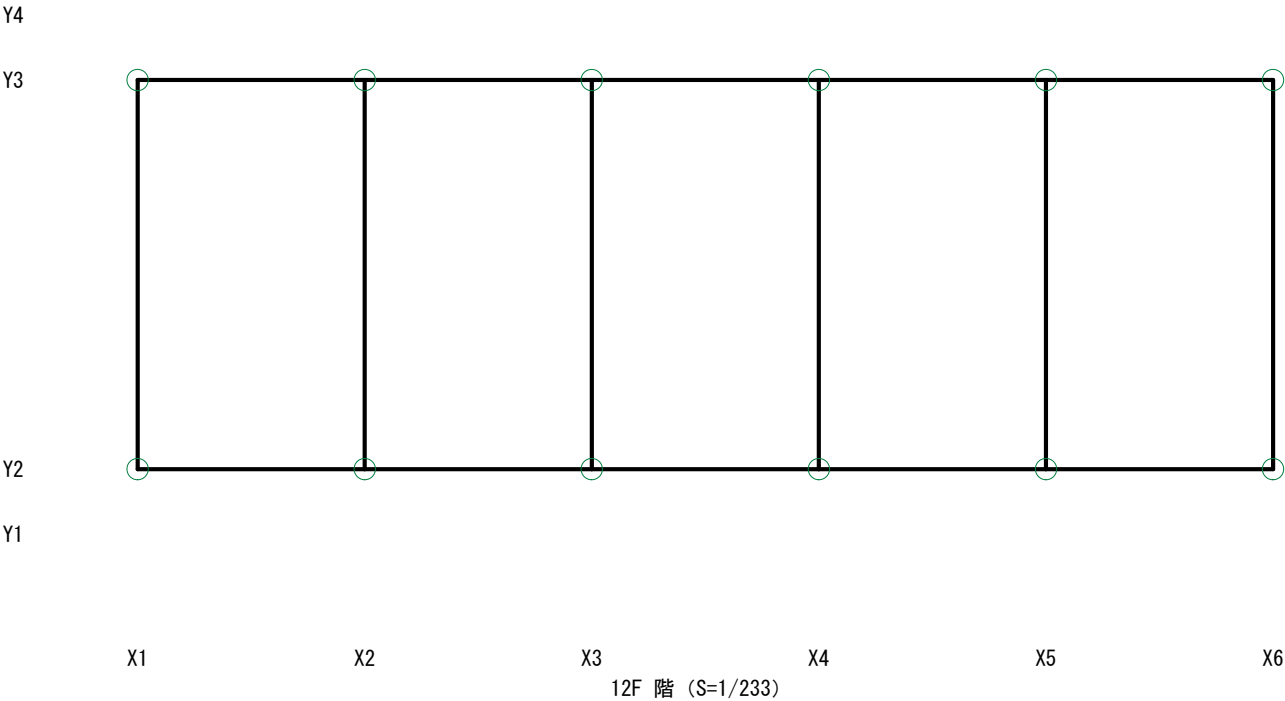

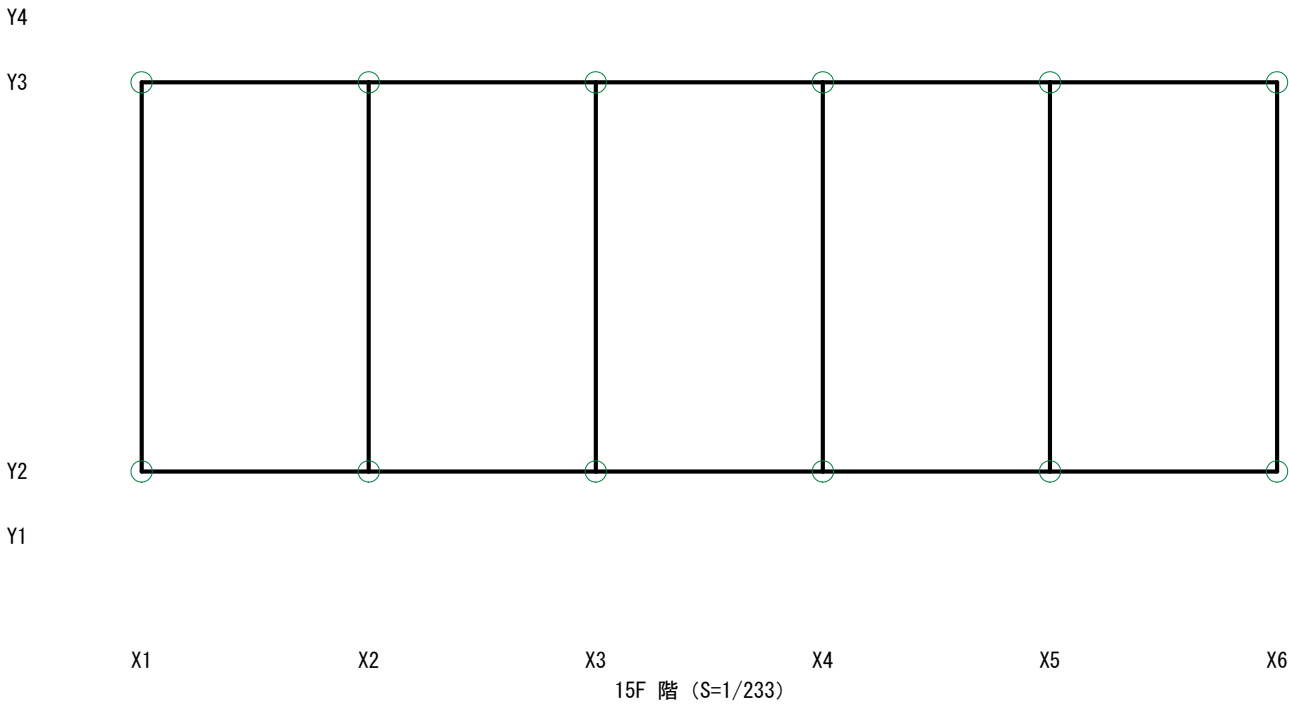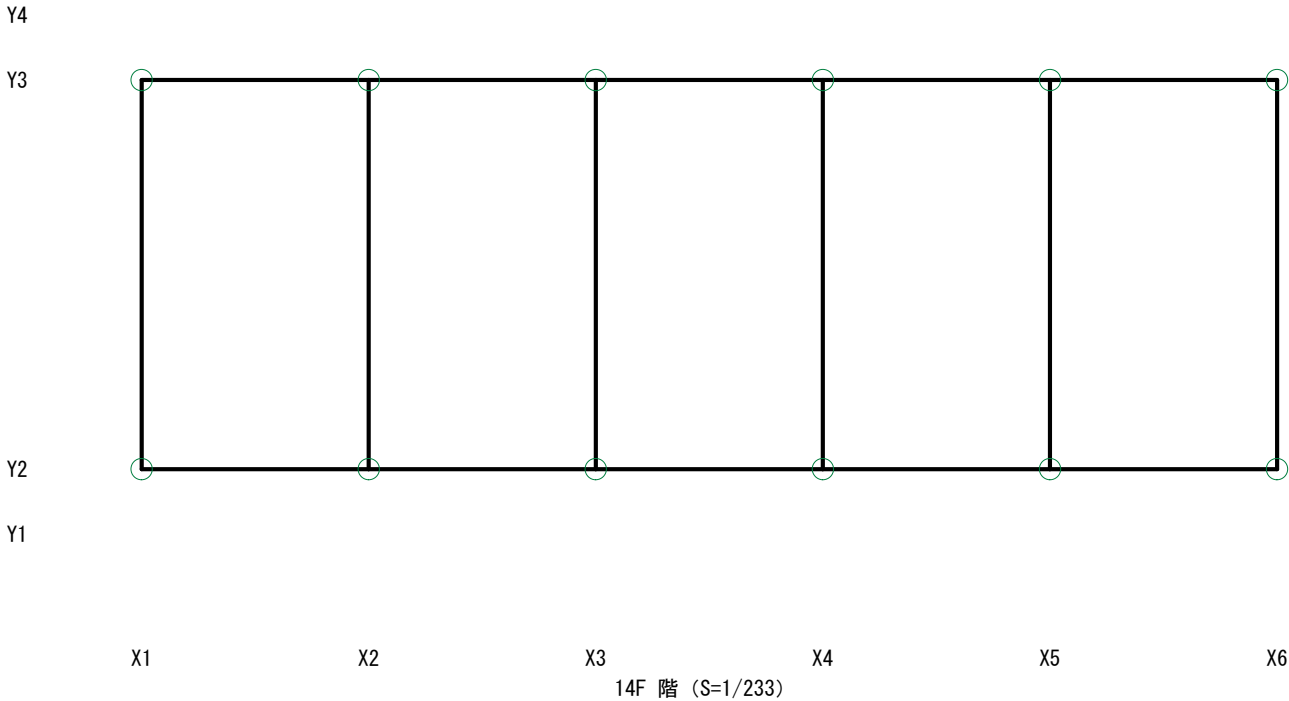

(2) R C柱の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント (剛域考慮)
フェースからの入り長さ： 0.0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
R C 規 準 (1999) 14 条による
 - エ) 引張鉄筋比

- Ptmax = 3.00 %
Ptmin = 0.20 %
- オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討

ア) 地震時短期設計用せん断力
Qd = min{ Qo+a*cMy/h' , Qo+a*(gMy+cMy)/h' , QL+n*QE }
a=1.00 , n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
My 計算時 :
主筋強度割増率 : 1.10 倍
地震時軸力割増率 : 2.00 倍

イ) 許容せん断力
RC規準(1999)15条(8)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います

ウ) せん断補強筋比
Pwmax = 1.20 %
Pwmin = 0.20 %

エ) せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 5) 付着の検討
RC規準(1999)16条(14)～(18)式による
- 6) 定着の検討
RC規準(1999)17条による
- 7) 地震時設計応力の割増率
柱の応力割増率
応力割増タイプ : 軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率 : 壁のせん断力負担率が50%を超える場合は
柱せん断力Qが 0.25 × NL × Ci 以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
15F	0.00	0.00	100.00	100.00
14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) RC柱の断面計算結果

記号説明				
記号	単位	説明		
断面名 部材位置		入力で指定した断面名称。部材位置は○○フレーム、○○軸、[○○階ー○○階／○○]で表示します。／の後の○○では「_壁」はX方向壁、「壁_」はY方向壁が取り付いていることを示します。		
方向		計算方向で、()内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定		
位置	cm	断面計算位置で、柱頭、柱脚を示します。()内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。		
応力	Nl	kN	長期軸力	
	MI	kN・m	長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値	
	Ns	kN	pt が最大となる時の短期軸力	
	Ms	kN・m	pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値	
	L. no		上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2)	
	Ql	kN	最大長期せん断力。	
	Qs	kN	最大短期せん断力。	
断面	L. no		上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)	
	材質	N/mm2	Fc : コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋 : ①／②／③ : ①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。	

断面	条件		2軸応力の計算条件で、LS1軸(長期、短期とも1軸)、L2軸(長期2軸、短期1軸)、LS2軸(長期、短期とも2軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。
	B×D	cm	断面の幅とせい円柱は直径を示し、()内は等断面積の正方形に置換した寸法
	d	cm	コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ()内は上記のd
	j	cm	曲げ材の応力中心距離(7/8)・d ()内は上記のj
配筋	主筋		入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、2段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数が×形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。
	Hoop径		帯筋の径
	ピッチ	mm	帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at	cm ²	鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。
	pt	%	鉄筋比でat/BD
	MaI	kN・m	長期許容曲げモーメント
	MaS	kN・m	短期許容曲げモーメント
	判定		軸力と曲げモーメントに対する判定結果
	NI/BD	N/cm ²	NI/BD
	MI/BD ²	N/cm ²	MI/BD ²
	ptI	%	長期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	Ns/BD	N/cm ²	Ns/BD
	Ms/BD ²	N/cm ²	Ms/BD ²
	pts	%	短期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	at	cm ²	必要な鉄筋断面積
	0.8%ag	cm ²	全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します
	cMy. 正(負)	kN・m	地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時
	gMy. 正(負)	kN・m	cMy に対する加力時の左右のはり降伏曲げモーメントの1/2
せん断	H' (H)	cm	①(②) : ①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ
	Qd	kN	設計用せん断力
	QaI	kN	長期許容せん断力
	QaS	kN	短期許容せん断力 ×形配筋のときは×形主筋による分は含まない。 ルート2-3の場合はせん断強度 (Qsu) (2007年版技術基準解説書P354④)。
	QaX	kN	×形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果 (注1)
	Qd/Bj	N/cm ²	短期で最大となるせん断応力度
	pw	%	帯筋比
	Hoop	mm	①-② : 算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。
	Ta. U (D)	N/mm ²	各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。 使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
付着	Ld	cm	必要付着長さ。RC規準1999年版の(14)、(15)式で求めます。 使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1	cm	算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≤Ld1の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、Ld≤Ld1の場合にOK。
定着	La	cm	必要定着長さRC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。()内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5としています。 使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX1軸 [1F-2F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [2F-3F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5850.5	5850.5	0.0	0.0	5441.7	5441.7	0.0	0.0	5043.3	5043.3	0.0	0.0
	MI	-82.5	114.3	0.0	0.0	-80.4	76.3	0.0	0.0	-80.9	78.3	0.0	0.0
	Ns	3200.4	3200.4	0.0	0.0	7878.7	3004.6	0.0	0.0	7224.2	7224.2	0.0	0.0
	Ms	-348.8	-2446.6	0.0	0.0	-601.6	-1232.1	0.0	0.0	-849.8	1022.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K1			K2	K2		
	QI	-49.5	-49.5	0.0	0.0	-56.0	-56.0	0.0	0.0	-56.9	-56.9	0.0	0.0
	Qs	1047.2	1047.2	0.0	0.0	970.8	970.8	0.0	0.0	913.6	913.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0
	d	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8
配筋	j	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
曲げ	pw	0.90	0.90	0.22	0.22	0.90	0.90	0.22	0.22	0.90	0.90	0.22	0.22
	Mal	1590.2	1590.2	0.0	0.0	1645.8	1645.8	0.0	0.0	1687.7	1687.7	0.0	0.0
	Mas	3181.8	3181.8	0.0	0.0	3507.5	3104.9	0.0	0.0	3527.1	3527.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1277.4	8748.5	0.0	0.0	1277.4	1277.4	0.0	0.0	1277.4	1277.4	0.0	0.0
	cMy. 正	2191.7	2191.7	0.0	0.0	2201.3	2201.3	0.0	0.0	2264.6	2264.6	0.0	0.0
	gMy. 負	1313.3	8995.0	0.0	0.0	1313.3	1313.3	0.0	0.0	1313.3	1313.3	0.0	0.0
	cMy. 負	6260.2	6260.2	0.0	0.0	6073.0	6073.0	0.0	0.0	5842.8	5842.8	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1546.0	1546.0	0.0	0.0	1428.2	1428.2	0.0	0.0	1342.0	1342.0	0.0	0.0
	Qal	867.8	867.8	0.0	0.0	1168.5	1168.5	0.0	0.0	1175.1	1175.1	0.0	0.0
	Qas	1846.1	1846.1	0.0	0.0	1846.1	1846.1	0.0	0.0	1846.1	1846.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	123.8	230.3	0.0	0.0	135.4	171.2	0.0	0.0	146.7	154.6	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	105.8 (105.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (54.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (33.4)	69.3 (40.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4644.9	4644.9	0.0	0.0	4246.4	4246.4	0.0	0.0	3847.8	3847.8	0.0	0.0
	MI	-80.9	78.0	0.0	0.0	-81.1	78.2	0.0	0.0	-80.8	78.1	0.0	0.0
	Ns	6562.8	6562.8	0.0	0.0	5907.7	5907.7	0.0	0.0	2431.9	5263.8	0.0	0.0
	Ms	-916.5	872.0	0.0	0.0	-923.8	785.4	0.0	0.0	703.5	722.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K2		
	QI	-56.8	-56.8	0.0	0.0	-56.9	-56.9	0.0	0.0	-56.8	-56.8	0.0	0.0
	Qs	871.5	871.5	0.0	0.0	831.9	831.9	0.0	0.0	770.9	770.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0
	d	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8
配筋	i	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
	pw	0.90	0.90	0.22	0.22	0.90	0.90	0.22	0.22	0.90	0.90	0.22	0.22
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	1719.0	1719.0	0.0	0.0	1741.3	1741.3	0.0	0.0	1756.8	1756.8	0.0	0.0
	Mas	3542.0	3542.0	0.0	0.0	3556.8	3556.8	0.0	0.0	2877.4	3571.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1277.4	1277.4	0.0	0.0	1277.4	1277.4	0.0	0.0	1277.4	1277.4	0.0	0.0
	cMy. 正	2334.7	2334.7	0.0	0.0	2397.5	2397.5	0.0	0.0	2447.6	2447.6	0.0	0.0
	gMy. 負	1313.3	1313.3	0.0	0.0	1313.3	1313.3	0.0	0.0	1313.3	1313.3	0.0	0.0
	cMy. 負	5581.5	5581.5	0.0	0.0	5296.3	5296.3	0.0	0.0	4992.0	4992.0	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1278.9	1278.9	0.0	0.0	1219.4	1219.4	0.0	0.0	1128.0	1128.0	0.0	0.0
	Qal	1173.9	1173.9	0.0	0.0	1173.9	1173.9	0.0	0.0	1175.0	1175.0	0.0	0.0
付着	Qas	1846.1	1846.1	0.0	0.0	1846.1	1846.1	0.0	0.0	1846.1	1846.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	149.8	147.7	0.0	0.0	150.1	143.8	0.0	0.0	147.4	140.9	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (36.0)	69.3 (34.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (36.3)	69.3 (30.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (34.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX1軸 [7F-8F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	3449.3	3449.3	0.0	0.0	3050.7	3050.7	0.0	0.0	2654.5	2654.5	0.0	0.0	
	MI	-82.9	78.7	0.0	0.0	-79.7	76.4	0.0	0.0	-79.7	77.1	0.0	0.0	
	Ns	2266.6	2266.6	0.0	0.0	4011.0	4011.0	0.0	0.0	3421.7	3421.7	0.0	0.0	
	Ms	667.2	-556.9	0.0	0.0	-737.0	689.3	0.0	0.0	-756.7	573.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2			
	QI	-57.7	-57.7	0.0	0.0	-55.7	-55.7	0.0	0.0	-56.0	-56.0	0.0	0.0	
	Qs	750.5	750.5	0.0	0.0	690.8	690.8	0.0	0.0	642.7	642.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	
	d	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	
配筋	i	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	
	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	
	pt	0.32	0.32	0.49	0.49	0.32	0.32	0.49	0.49	0.32	0.32	0.49	0.49	
	pw	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	1572.7	1572.7	0.0	0.0	1311.6	1311.6	0.0	0.0	1306.4	1306.4	0.0	0.0	
	Mas	2219.7	2219.7	0.0	0.0	2573.3	2573.3	0.0	0.0	2555.8	2555.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1277.4	1277.4	0.0	0.0	907.1	1277.4	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	1857.5	1857.5	0.0	0.0	1878.3	1878.3	0.0	0.0	1873.0	1873.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	1313.3	1313.3	0.0	0.0	943.5	1313.3	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	4044.5	4044.5	0.0	0.0	3627.4	3627.4	0.0	0.0	3318.0	3318.0	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1096.9	1096.9	0.0	0.0	1008.4	1008.4	0.0	0.0	936.1	936.1	0.0	0.0	
	Qal	1168.9	1168.9	0.0	0.0	1089.0	1089.0	0.0	0.0	1092.3	1092.3	0.0	0.0	
	Qas	1492.6	1492.6	0.0	0.0	1420.5	1420.5	0.0	0.0	1420.5	1420.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	161.7	154.0	0.0	0.0	159.8	156.5	0.0	0.0	161.2	148.3	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		69.3 (49.1)	69.3 (42.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (47.3)	75.6 (44.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (48.6)	75.6 (36.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX1軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	Nl	2258.3	2258.3	0.0	0.0	1862.1	1862.1	0.0	0.0	1469.7	1469.7	0.0	0.0	
	MI	-81.4	77.4	0.0	0.0	-78.0	75.5	0.0	0.0	-77.8	75.3	0.0	0.0	
	Ns	2843.7	2843.7	0.0	0.0	2273.7	2273.7	0.0	0.0	1759.3	1759.3	0.0	0.0	
	Ms	-616.0	515.3	0.0	0.0	-534.3	635.5	0.0	0.0	-669.6	343.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	Ql	-56.7	-56.7	0.0	0.0	-53.9	-53.9	0.0	0.0	-54.7	-54.7	0.0	0.0	
	Qs	543.0	543.0	0.0	0.0	537.8	537.8	0.0	0.0	464.1	464.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	
	d	107.8	107.8	77.8	77.8	108.0	108.0	78.0	78.0	108.0	108.0	78.0	78.0	
配筋	j	94.3	94.3	68.1	68.1	94.5	94.5	68.2	68.2	94.5	94.5	68.2	68.2	
	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	47.64	47.64	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	
	pt	0.32	0.32	0.49	0.49	0.26	0.26	0.39	0.39	0.26	0.26	0.39	0.39	
	pw	0.60	0.60	0.22	0.22	0.30	0.30	0.22	0.22	0.30	0.30	0.22	0.22	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	1294.1	1294.1	0.0	0.0	1136.7	1136.7	0.0	0.0	1120.6	1120.6	0.0	0.0	
	Mas	2449.1	2449.1	0.0	0.0	1855.7	1855.7	0.0	0.0	1651.9	1651.9	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	907.1	907.1	0.0	0.0	577.7	907.1	0.0	0.0	577.7	577.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	1855.6	1855.6	0.0	0.0	1470.4	1470.4	0.0	0.0	1391.4	1391.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	943.5	943.5	0.0	0.0	610.2	943.5	0.0	0.0	610.2	610.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	2994.7	2994.7	0.0	0.0	2283.5	2283.5	0.0	0.0	1983.2	1983.2	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	786.1	786.1	0.0	0.0	779.8	779.8	0.0	0.0	668.9	668.9	0.0	0.0	
	Qal	1087.0	1087.0	0.0	0.0	1042.7	1042.7	0.0	0.0	1053.1	1053.1	0.0	0.0	
	Qas	1420.5	1420.5	0.0	0.0	1032.6	1032.6	0.0	0.0	1032.6	1032.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	151.3	144.2	0.0	0.0	149.7	157.6	0.0	0.0	160.2	134.8	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	75.6 (39.6)	75.6 (33.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (39.9)	63.5 (47.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (50.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX1軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [15F-RF/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	1077.3	1077.3	0.0	0.0	685.0	685.0	0.0	0.0	296.7	296.7	0.0	0.0	
	MI	-79.3	75.6	0.0	0.0	-70.9	73.9	0.0	0.0	-103.8	78.2	0.0	0.0	
	Ns	1258.6	1258.6	0.0	0.0	779.1	590.8	0.0	0.0	334.8	258.7	0.0	0.0	
	Ms	-661.9	150.6	0.0	0.0	-593.6	107.7	0.0	0.0	-404.9	233.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K1			K2	K1			
	QI	-55.3	-55.3	0.0	0.0	-51.7	-51.7	0.0	0.0	-65.0	-65.0	0.0	0.0	
	Qs	368.5	368.5	0.0	0.0	284.5	284.5	0.0	0.0	134.3	134.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	
	d	108.0	108.0	78.0	78.0	108.0	108.0	78.0	78.0	108.0	108.0	78.0	78.0	
	i	94.5	94.5	68.2	68.2	94.5	94.5	68.2	68.2	94.5	94.5	68.2	68.2	
	配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
at		25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	
pt		0.26	0.26	0.39	0.39	0.26	0.26	0.39	0.39	0.26	0.26	0.39	0.39	
pw		0.30	0.30	0.22	0.22	0.30	0.30	0.22	0.22	0.30	0.30	0.22	0.22	
曲げ	Mal	966.9	966.9	0.0	0.0	807.6	807.6	0.0	0.0	643.0	643.0	0.0	0.0	
	Mas	1448.1	1448.1	0.0	0.0	1235.8	1153.7	0.0	0.0	1039.9	1005.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	577.7	577.7	0.0	0.0	385.1	577.7	0.0	0.0	770.2	385.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	1296.5	1296.5	0.0	0.0	1176.8	1176.8	0.0	0.0	1022.4	1022.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	610.2	610.2	0.0	0.0	417.7	610.2	0.0	0.0	835.3	417.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	1679.3	1679.3	0.0	0.0	1382.1	1382.1	0.0	0.0	1107.9	1107.9	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	525.0	525.0	0.0	0.0	400.9	400.9	0.0	0.0	169.0	169.0	0.0	0.0	
	Qal	1048.6	1048.6	0.0	0.0	1050.7	1050.7	0.0	0.0	984.6	984.6	0.0	0.0	
	Qas	1032.6	1032.6	0.0	0.0	1032.6	1032.6	0.0	0.0	1032.6	1032.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	159.6	120.9	0.0	0.0	154.3	120.6	0.0	0.0	139.6	126.2	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	63.5	63.5	0.0	0.0	63.5	63.5	0.0	0.0	63.5	63.5	0.0	0.0	
		(49.4)	(30.0)	(0.0)	(0.0)	(44.3)	(30.0)	(0.0)	(0.0)	(30.2)	(30.0)	(0.0)	(0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	9548.8	9548.8	0.0	0.0	8880.1	8880.1	0.0	0.0	8221.6	8221.6	0.0	0.0
	MI	5.5	-14.1	0.0	0.0	2.5	-0.7	0.0	0.0	2.9	-3.1	0.0	0.0
	Ns	9846.6	9251.0	0.0	0.0	8589.3	8589.3	0.0	0.0	7942.6	7942.6	0.0	0.0
	Ms	102.6	-4232.2	0.0	0.0	1182.2	-2343.6	0.0	0.0	1592.8	-1863.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	4.9	4.9	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0
	Qs	1796.6	1796.6	0.0	0.0	1762.4	1762.4	0.0	0.0	1727.4	1727.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0
	d	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8
配筋	j	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
曲げ	pw	1.09	1.09	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20
	Mal	1788.0	1788.0	0.0	0.0	1943.5	1943.5	0.0	0.0	2088.9	2088.9	0.0	0.0
	Mas	4756.5	4750.9	0.0	0.0	4746.8	4746.8	0.0	0.0	4737.5	4737.5	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2590.7	17743.5	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 正	6579.2	6579.2	0.0	0.0	6319.3	6319.3	0.0	0.0	6056.6	6056.6	0.0	0.0
	gMy. 負	2590.7	17743.5	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 負	7022.8	7022.8	0.0	0.0	6773.2	6773.2	0.0	0.0	6511.4	6511.4	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2692.5	2692.5	0.0	0.0	2643.0	2643.0	0.0	0.0	2590.1	2590.1	0.0	0.0
	Qal	1072.0	1072.0	0.0	0.0	1296.8	1296.8	0.0	0.0	1648.3	1648.3	0.0	0.0
	Qas	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	121.9	284.9	0.0	0.0	164.5	210.3	0.0	0.0	180.7	191.4	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	153.2 (152.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (42.5)	84.8 (84.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (57.2)	69.3 (67.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX2軸[4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸[5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	7563.1	7563.1	0.0	0.0	6904.7	6904.7	0.0	0.0	6246.3	6246.3	0.0	0.0
	MI	2.7	-2.6	0.0	0.0	2.6	-2.6	0.0	0.0	2.6	-2.5	0.0	0.0
	Ns	7300.5	7300.5	0.0	0.0	6662.2	6662.2	0.0	0.0	6027.3	6027.3	0.0	0.0
	Ms	1700.6	-1637.2	0.0	0.0	1694.4	-1501.3	0.0	0.0	1652.2	-1398.1	0.0	0.0
	L.no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	1.9	1.9	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0
	Qs	1668.2	1668.2	0.0	0.0	1597.1	1597.1	0.0	0.0	1524.4	1524.4	0.0	0.0
	L.no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0
	d	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8
配筋	j	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
曲げ	pw	1.09	1.09	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20
	Mal	2204.1	2204.1	0.0	0.0	2287.0	2287.0	0.0	0.0	2340.7	2340.7	0.0	0.0
	Mas	4726.5	4726.5	0.0	0.0	4718.5	4718.5	0.0	0.0	4708.8	4708.8	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 正	5787.3	5787.3	0.0	0.0	5510.9	5510.9	0.0	0.0	5227.7	5227.7	0.0	0.0
	gMy. 負	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 負	6233.6	6233.6	0.0	0.0	5940.0	5940.0	0.0	0.0	5630.5	5630.5	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2501.3	2501.3	0.0	0.0	2394.7	2394.7	0.0	0.0	2285.7	2285.7	0.0	0.0
	Qal	1663.8	1663.8	0.0	0.0	1673.1	1673.1	0.0	0.0	1665.5	1665.5	0.0	0.0
	Qas	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	185.0	182.5	0.0	0.0	184.7	177.1	0.0	0.0	183.0	173.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
La		69.3 (61.1)	69.3 (58.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (60.9)	69.3 (53.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (59.4)	69.3 (50.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX2軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	5585.2	5585.2	0.0	0.0	4935.2	4935.2	0.0	0.0	4290.7	4290.7	0.0	0.0	
	MI	2.6	-2.4	0.0	0.0	2.3	-2.3	0.0	0.0	2.1	-2.1	0.0	0.0	
	Ns	5401.9	5401.9	0.0	0.0	4775.8	4775.8	0.0	0.0	4154.8	4154.8	0.0	0.0	
	Ms	1536.5	-1311.2	0.0	0.0	1338.7	-1319.6	0.0	0.0	1330.7	-1101.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	1.8	1.8	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	
	Qs	1423.1	1423.1	0.0	0.0	1328.5	1328.5	0.0	0.0	1215.6	1215.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	
	d	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8	
	i	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8	
	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
配筋	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	
	at	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	
	pt	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40	
	pw	0.94	0.94	0.20	0.20	0.94	0.94	0.20	0.20	0.94	0.94	0.20	0.20	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Mal	1997.7	1997.7	0.0	0.0	1647.8	1647.8	0.0	0.0	1676.1	1676.1	0.0	0.0	
曲げ	Mas	3776.7	3776.7	0.0	0.0	3214.5	3214.5	0.0	0.0	3177.8	3177.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2590.7	2590.7	0.0	0.0	1968.7	2590.7	0.0	0.0	1968.7	1968.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	4226.0	4226.0	0.0	0.0	3873.8	3873.8	0.0	0.0	3591.0	3591.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	2590.7	2590.7	0.0	0.0	1968.3	2590.7	0.0	0.0	1968.3	1968.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	4564.4	4564.4	0.0	0.0	4162.0	4162.0	0.0	0.0	3848.9	3848.9	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2133.8	2133.8	0.0	0.0	1991.9	1991.9	0.0	0.0	1822.7	1822.7	0.0	0.0	
	Qal	1482.9	1482.9	0.0	0.0	1402.5	1402.5	0.0	0.0	1410.9	1410.9	0.0	0.0	
	Qas	2311.4	2311.4	0.0	0.0	2223.3	2223.3	0.0	0.0	2223.3	2223.3	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	208.8	195.5	0.0	0.0	204.3	203.1	0.0	0.0	203.8	189.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		83.4 (82.8)	71.2 (70.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	79.3 (78.7)	78.2 (77.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	78.8 (78.2)	75.6 (64.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-ΛX2軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3646.3	3646.3	0.0	0.0	3001.3	3001.3	0.0	0.0	2374.6	2374.6	0.0	0.0	
	MI	2.3	-2.1	0.0	0.0	1.7	-1.9	0.0	0.0	1.5	-1.5	0.0	0.0	
	Ns	3535.5	3535.5	0.0	0.0	2920.2	2920.2	0.0	0.0	2310.4	2310.4	0.0	0.0	
	Ms	1211.2	-1015.1	0.0	0.0	919.3	-1092.8	0.0	0.0	1055.0	-667.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	1.6	1.6	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	
	Qs	1112.5	1112.5	0.0	0.0	957.7	957.7	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋		SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	95.0	95.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	
	d	117.8	117.8	87.8	87.8	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	
	i	103.1	103.1	76.8	76.8	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
		芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	47.64	47.64	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	
	pt	0.27	0.27	0.40	0.40	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	
曲げ	pw	0.94	0.94	0.20	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20	
	Mal	1668.2	1668.2	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1337.5	1337.5	0.0	0.0	
	Mas	3004.0	3004.0	0.0	0.0	2309.2	2309.2	0.0	0.0	2051.8	2051.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1968.7	1968.7	0.0	0.0	1355.9	1968.7	0.0	0.0	1355.9	1355.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	3297.1	3297.1	0.0	0.0	2573.4	2573.4	0.0	0.0	2268.5	2268.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	1968.3	1968.3	0.0	0.0	1354.9	1968.3	0.0	0.0	1354.9	1354.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	3517.6	3517.6	0.0	0.0	2733.7	2733.7	0.0	0.0	2402.4	2402.4	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	1668.0	1668.0	0.0	0.0	1435.9	1435.9	0.0	0.0	1229.1	1229.1	0.0	0.0	
	Qal	1372.9	1372.9	0.0	0.0	1174.9	1174.9	0.0	0.0	1211.2	1211.2	0.0	0.0	
	Qas	2223.3	2223.3	0.0	0.0	1901.7	1901.7	0.0	0.0	1901.7	1901.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	196.1	183.4	0.0	0.0	183.7	196.0	0.0	0.0	193.3	165.6	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		75.6 (71.2)	75.6 (59.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.9 (62.8)	75.9 (74.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	73.3 (72.1)	63.5 (45.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-ΛX2軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [15F-RF/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	1747.9	1747.9	0.0	0.0	1121.2	1121.2	0.0	0.0	504.0	504.0	0.0	0.0	
	MI	1.7	-1.5	0.0	0.0	0.7	-1.4	0.0	0.0	4.0	-1.5	0.0	0.0	
	Ns	1700.8	1700.8	0.0	0.0	1091.4	1091.4	0.0	0.0	490.2	517.7	0.0	0.0	
	Ms	1005.3	-400.4	0.0	0.0	820.7	-206.6	0.0	0.0	646.9	-17.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K2			
	QI	1.2	1.2	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	
	Qs	669.0	669.0	0.0	0.0	488.9	488.9	0.0	0.0	300.5	300.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	
	d	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	
配筋	j	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	
	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	
	pt	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	
	pw	0.90	0.90	0.20	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	1306.9	1306.9	0.0	0.0	1080.1	1080.1	0.0	0.0	803.6	803.6	0.0	0.0	
	Mas	1787.0	1787.0	0.0	0.0	1501.1	1501.1	0.0	0.0	1216.1	1229.4	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	1355.9	1355.9	0.0	0.0	802.8	1355.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	
	cMy. 正	1948.5	1948.5	0.0	0.0	1613.5	1613.5	0.0	0.0	1267.4	1267.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	1354.9	1354.9	0.0	0.0	802.8	1354.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	
	cMy. 負	2052.0	2052.0	0.0	0.0	1682.2	1682.2	0.0	0.0	1300.6	1300.6	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	1002.9	1002.9	0.0	0.0	733.0	733.0	0.0	0.0	449.7	449.7	0.0	0.0	
	Qal	1183.6	1183.6	0.0	0.0	1039.4	1039.4	0.0	0.0	980.0	980.0	0.0	0.0	
	Qas	1901.7	1901.7	0.0	0.0	1901.7	1901.7	0.0	0.0	1901.7	1901.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	189.8	146.6	0.0	0.0	176.6	132.7	0.0	0.0	164.2	119.2	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	69.8 (68.7)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (56.1)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (44.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸 [1F-2F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [2F-3F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	9518.1	9518.1	0.0	0.0	8851.9	8851.9	0.0	0.0	8195.9	8195.9	0.0	0.0
	MI	-0.5	1.9	0.0	0.0	-0.0	-0.4	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.0	0.0
	Ns	9498.4	9537.8	0.0	0.0	8832.4	8832.4	0.0	0.0	8177.0	8214.8	0.0	0.0
	Ms	-88.5	4186.6	0.0	0.0	1209.4	-2375.3	0.0	0.0	1631.4	1892.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K1	K1			K1	K2		
	QI	-0.6	-0.6	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	1781.7	1781.7	0.0	0.0	1792.3	1792.3	0.0	0.0	1762.0	1762.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0
	d	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8
配筋	j	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
曲げ	pw	1.09	1.09	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20
	Mal	1795.1	1795.1	0.0	0.0	1950.0	1950.0	0.0	0.0	2094.1	2094.1	0.0	0.0
	Mas	4750.3	4750.1	0.0	0.0	4749.2	4749.2	0.0	0.0	4741.3	4741.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2590.7	17743.5	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 正	6779.5	6779.5	0.0	0.0	6524.4	6524.4	0.0	0.0	6262.2	6262.2	0.0	0.0
	gMy. 負	2590.7	17743.5	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 負	6808.9	6808.9	0.0	0.0	6555.0	6555.0	0.0	0.0	6293.1	6293.1	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2672.3	2672.3	0.0	0.0	2688.3	2688.3	0.0	0.0	2642.9	2642.9	0.0	0.0
	Qal	987.4	987.4	0.0	0.0	1088.5	1088.5	0.0	0.0	1452.8	1452.8	0.0	0.0
	Qas	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	121.3	283.1	0.0	0.0	165.6	211.6	0.0	0.0	182.2	192.5	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	151.6 (150.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (43.5)	86.0 (85.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (58.6)	69.3 (68.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸[4F-5F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[5F-6F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	7539.9	7539.9	0.0	0.0	6883.9	6883.9	0.0	0.0	6227.9	6227.9	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns	7521.8	7521.8	0.0	0.0	6866.9	6901.0	0.0	0.0	6243.7	6243.7	0.0	0.0
	Ms	1749.5	-1679.9	0.0	0.0	1752.4	1553.4	0.0	0.0	-1718.7	1459.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K2			K2	K2		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	1714.8	1714.8	0.0	0.0	1653.0	1653.0	0.0	0.0	1588.9	1588.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0
	d	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8
配筋	i	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
曲げ	pw	1.09	1.09	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20
	Mal	2207.6	2207.6	0.0	0.0	2289.1	2289.1	0.0	0.0	2341.9	2341.9	0.0	0.0
	Mas	4730.2	4730.2	0.0	0.0	4720.4	4720.8	0.0	0.0	4710.9	4710.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 正	5988.8	5988.8	0.0	0.0	5704.3	5704.3	0.0	0.0	5408.6	5408.6	0.0	0.0
	gMy. 負	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 負	6019.6	6019.6	0.0	0.0	5734.5	5734.5	0.0	0.0	5437.7	5437.7	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2572.2	2572.2	0.0	0.0	2479.4	2479.4	0.0	0.0	2383.3	2383.3	0.0	0.0
	Qal	1578.6	1578.6	0.0	0.0	1668.0	1668.0	0.0	0.0	1664.9	1664.9	0.0	0.0
	Qas	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	186.9	184.1	0.0	0.0	187.0	179.1	0.0	0.0	185.7	175.4	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (62.9)	69.3 (60.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (63.0)	69.3 (55.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (61.8)	69.3 (52.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y2ﾌﾚ-ﾒX3軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚ-ﾒX3軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚ-ﾒX3軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	5569.1	5569.1	0.0	0.0	4921.6	4921.6	0.0	0.0	4279.2	4279.2	0.0	0.0	
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ns	5555.6	5555.6	0.0	0.0	4909.6	4909.6	0.0	0.0	4268.8	4268.8	0.0	0.0	
	Ms	1604.8	-1373.8	0.0	0.0	1403.7	-1385.1	0.0	0.0	1399.4	-1167.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	1489.4	1489.4	0.0	0.0	1394.5	1394.5	0.0	0.0	1283.5	1283.5	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	
	d	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8	
配筋	i	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8	
	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾞｯﾁ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	
	pt	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40	
	pw	0.94	0.94	0.20	0.20	0.94	0.94	0.20	0.20	0.94	0.94	0.20	0.20	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	Mal	1998.4	1998.4	0.0	0.0	1648.8	1648.8	0.0	0.0	1676.3	1676.3	0.0	0.0	
	Mas	3838.6	3838.6	0.0	0.0	3221.7	3221.7	0.0	0.0	3183.9	3183.9	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2086.3	2590.7	0.0	0.0	2086.3	2086.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	4377.3	4377.3	0.0	0.0	4002.7	4002.7	0.0	0.0	3705.9	3705.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2086.3	2590.7	0.0	0.0	2086.3	2086.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	4402.2	4402.2	0.0	0.0	4024.3	4024.3	0.0	0.0	3725.6	3725.6	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2234.1	2234.1	0.0	0.0	2091.7	2091.7	0.0	0.0	1925.3	1925.3	0.0	0.0	
	Qal	1448.2	1448.2	0.0	0.0	1360.8	1360.8	0.0	0.0	1405.0	1405.0	0.0	0.0	
付着	Qas	2311.4	2311.4	0.0	0.0	2223.3	2223.3	0.0	0.0	2223.3	2223.3	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	212.9	199.2	0.0	0.0	208.5	207.3	0.0	0.0	208.2	193.2	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		87.2 (86.5)	74.6 (74.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	83.2 (82.5)	82.1 (81.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	82.9 (82.3)	75.6 (68.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-ΛX3軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3636.8	3636.8	0.0	0.0	2993.8	2993.8	0.0	0.0	2368.6	2368.6	0.0	0.0	
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ns	3628.1	3628.1	0.0	0.0	2987.4	2987.4	0.0	0.0	2363.5	2363.5	0.0	0.0	
	Ms	1287.6	-1085.9	0.0	0.0	973.3	-1156.5	0.0	0.0	1108.9	-718.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	1186.9	1186.9	0.0	0.0	1014.3	1014.3	0.0	0.0	870.3	870.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	95.0	95.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	
	d	117.8	117.8	87.8	87.8	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	
	i	103.1	103.1	76.8	76.8	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	
	配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
at		31.76	31.76	47.64	47.64	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	
pt		0.27	0.27	0.40	0.40	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	
pw		0.94	0.94	0.20	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20	
曲げ	Mal	1668.0	1668.0	0.0	0.0	1357.3	1357.3	0.0	0.0	1337.5	1337.5	0.0	0.0	
	Mas	3043.4	3043.4	0.0	0.0	2337.1	2337.1	0.0	0.0	2074.5	2074.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2086.3	2086.3	0.0	0.0	1522.9	2086.3	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	3394.9	3394.9	0.0	0.0	2644.1	2644.1	0.0	0.0	2327.4	2327.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	2086.3	2086.3	0.0	0.0	1522.9	2086.3	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	3412.0	3412.0	0.0	0.0	2656.8	2656.8	0.0	0.0	2338.0	2338.0	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	1780.3	1780.3	0.0	0.0	1521.4	1521.4	0.0	0.0	1305.5	1305.5	0.0	0.0	
	Qal	1326.4	1326.4	0.0	0.0	1105.1	1105.1	0.0	0.0	1207.2	1207.2	0.0	0.0	
	Qas	2223.3	2223.3	0.0	0.0	1901.7	1901.7	0.0	0.0	1901.7	1901.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	201.0	188.0	0.0	0.0	187.5	200.6	0.0	0.0	197.2	169.3	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		76.3 (75.7)	75.6 (63.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	67.6 (66.5)	80.3 (79.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	77.0 (75.8)	63.5 (49.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-ΛX3軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [15F-RF/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	1743.4	1743.4	0.0	0.0	1118.1	1118.1	0.0	0.0	501.9	501.9	0.0	0.0	
	MI	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	
	Ns	1739.7	1739.7	0.0	0.0	1115.9	1115.9	0.0	0.0	501.1	502.7	0.0	0.0	
	Ms	1061.9	-455.3	0.0	0.0	865.9	-261.4	0.0	0.0	734.3	37.3	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K2			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	722.5	722.5	0.0	0.0	536.8	536.8	0.0	0.0	367.6	367.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	
	d	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	
	i	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	
	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
		芯鉄筋												
Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	
配筋	at	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	
	pt	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	
	pw	0.90	0.90	0.20	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20	
	Mal	1306.8	1306.8	0.0	0.0	1078.7	1078.7	0.0	0.0	802.7	802.7	0.0	0.0	
	Mas	1804.2	1804.2	0.0	0.0	1512.5	1512.5	0.0	0.0	1221.3	1222.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	せん断	gMy. 正	1522.9	1522.9	0.0	0.0	802.8	1522.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0
		cMy. 正	1993.9	1993.9	0.0	0.0	1643.6	1643.6	0.0	0.0	1281.8	1281.8	0.0	0.0
		gMy. 負	1522.9	1522.9	0.0	0.0	802.8	1522.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0
		cMy. 負	2002.0	2002.0	0.0	0.0	1648.7	1648.7	0.0	0.0	1283.8	1283.8	0.0	0.0
H' (H)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
Qd		1083.8	1083.8	0.0	0.0	805.2	805.2	0.0	0.0	551.3	551.3	0.0	0.0	
Qal		1118.4	1118.4	0.0	0.0	666.9	666.9	0.0	0.0	873.3	873.3	0.0	0.0	
Qas		1901.7	1901.7	0.0	0.0	1901.7	1901.7	0.0	0.0	1901.7	1901.7	0.0	0.0	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	193.8	150.5	0.0	0.0	179.8	136.7	0.0	0.0	170.5	120.6	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	73.8 (72.6)	63.5 (31.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (59.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (50.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-4X4軸 [1F-2F/壁]				Y27レ-4X4軸 [2F-3F/壁]				Y27レ-4X4軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	9518.1	9518.1	0.0	0.0	8851.9	8851.9	0.0	0.0	8195.9	8195.9	0.0	0.0
	MI	0.5	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	-0.2	0.0	0.0
	Ns	9498.4	9537.8	0.0	0.0	8832.4	8832.4	0.0	0.0	8177.0	8214.8	0.0	0.0
	Ms	88.5	-4186.6	0.0	0.0	-1209.4	2375.3	0.0	0.0	-1631.4	-1892.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K2	K2			K2	K1		
	QI	0.6	0.6	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	1781.7	1781.7	0.0	0.0	1792.3	1792.3	0.0	0.0	1762.0	1762.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0
	d	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8
配筋	j	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
曲げ	pw	1.09	1.09	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20
	Mal	1795.1	1795.1	0.0	0.0	1950.0	1950.0	0.0	0.0	2094.1	2094.1	0.0	0.0
	Mas	4750.3	4750.1	0.0	0.0	4749.2	4749.2	0.0	0.0	4741.3	4741.9	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2590.7	17743.5	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 正	6808.9	6808.9	0.0	0.0	6555.0	6555.0	0.0	0.0	6293.1	6293.1	0.0	0.0
	gMy. 負	2590.7	17743.5	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 負	6779.5	6779.5	0.0	0.0	6524.4	6524.4	0.0	0.0	6262.2	6262.2	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2672.3	2672.3	0.0	0.0	2688.3	2688.3	0.0	0.0	2642.9	2642.9	0.0	0.0
	Qal	987.4	987.4	0.0	0.0	1088.5	1088.5	0.0	0.0	1452.8	1452.8	0.0	0.0
	Qas	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	121.3	283.1	0.0	0.0	165.6	211.6	0.0	0.0	182.2	192.5	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	151.6 (150.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (43.5)	86.0 (85.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (58.6)	69.3 (68.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-4X4軸[4F-5F/壁]				Y27レ-4X4軸[5F-6F/壁]				Y27レ-4X4軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	7539.9	7539.9	0.0	0.0	6883.9	6883.9	0.0	0.0	6227.9	6227.9	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	7521.8	7521.8	0.0	0.0	6866.9	6901.0	0.0	0.0	6243.7	6243.7	0.0	0.0
	Ms	-1749.5	1679.9	0.0	0.0	-1752.4	-1553.4	0.0	0.0	1718.7	-1459.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K1			K1	K1		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	1714.8	1714.8	0.0	0.0	1653.0	1653.0	0.0	0.0	1588.9	1588.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0
	d	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8
	i	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw	1.09	1.09	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20
曲げ	Mal	2207.6	2207.6	0.0	0.0	2289.1	2289.1	0.0	0.0	2341.9	2341.9	0.0	0.0
	Mas	4730.2	4730.2	0.0	0.0	4720.4	4720.8	0.0	0.0	4710.9	4710.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 正	6019.6	6019.6	0.0	0.0	5734.5	5734.5	0.0	0.0	5437.7	5437.7	0.0	0.0
	gMy. 負	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 負	5988.8	5988.8	0.0	0.0	5704.3	5704.3	0.0	0.0	5408.6	5408.6	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2572.2	2572.2	0.0	0.0	2479.4	2479.4	0.0	0.0	2383.3	2383.3	0.0	0.0
	Qal	1578.6	1578.6	0.0	0.0	1668.0	1668.0	0.0	0.0	1664.9	1664.9	0.0	0.0
	Qas	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	186.9	184.1	0.0	0.0	187.0	179.1	0.0	0.0	185.7	175.4	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着 La		69.3 (62.9)	69.3 (60.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (63.0)	69.3 (55.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (61.8)	69.3 (52.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-4X4軸 [7F-8F/壁]				Y27レ-4X4軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-4X4軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	5569.1	5569.1	0.0	0.0	4921.6	4921.6	0.0	0.0	4279.2	4279.2	0.0	0.0	
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Ns	5555.6	5555.6	0.0	0.0	4909.6	4909.6	0.0	0.0	4268.8	4268.8	0.0	0.0	
	Ms	-1604.8	1373.8	0.0	0.0	-1403.7	1385.1	0.0	0.0	-1399.4	1167.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs	1489.4	1489.4	0.0	0.0	1394.5	1394.5	0.0	0.0	1283.5	1283.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	
	d	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8	
配筋	i	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8	
	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	
	pt	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40	
曲げ	pw	0.94	0.94	0.20	0.20	0.94	0.94	0.20	0.20	0.94	0.94	0.20	0.20	
	Mal	1998.4	1998.4	0.0	0.0	1648.8	1648.8	0.0	0.0	1676.3	1676.3	0.0	0.0	
	Mas	3838.6	3838.6	0.0	0.0	3221.7	3221.7	0.0	0.0	3183.9	3183.9	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2086.3	2590.7	0.0	0.0	2086.3	2086.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	4402.2	4402.2	0.0	0.0	4024.3	4024.3	0.0	0.0	3725.6	3725.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2086.3	2590.7	0.0	0.0	2086.3	2086.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	4377.3	4377.3	0.0	0.0	4002.7	4002.7	0.0	0.0	3705.9	3705.9	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2234.1	2234.1	0.0	0.0	2091.7	2091.7	0.0	0.0	1925.3	1925.3	0.0	0.0	
	Qal	1448.2	1448.2	0.0	0.0	1360.8	1360.8	0.0	0.0	1405.0	1405.0	0.0	0.0	
	Qas	2311.4	2311.4	0.0	0.0	2223.3	2223.3	0.0	0.0	2223.3	2223.3	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	212.9	199.2	0.0	0.0	208.5	207.3	0.0	0.0	208.2	193.2	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	87.2 (86.5)	74.6 (74.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	83.2 (82.5)	82.1 (81.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	82.9 (82.3)	75.6 (68.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-ΛX4軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX4軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX4軸[12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3636.8	3636.8	0.0	0.0	2993.8	2993.8	0.0	0.0	2368.6	2368.6	0.0	0.0	
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Ns	3628.1	3628.1	0.0	0.0	2987.4	2987.4	0.0	0.0	2363.5	2363.5	0.0	0.0	
	Ms	-1287.6	1085.9	0.0	0.0	-973.3	1156.5	0.0	0.0	-1108.9	718.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs	1186.9	1186.9	0.0	0.0	1014.3	1014.3	0.0	0.0	870.3	870.3	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	95.0	95.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	
	d	117.8	117.8	87.8	87.8	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	
	i	103.1	103.1	76.8	76.8	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	
	j	103.1	103.1	76.8	76.8	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	47.64	47.64	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	
	pt	0.27	0.27	0.40	0.40	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	
pw	0.94	0.94	0.20	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20		
曲げ	Mal	1668.0	1668.0	0.0	0.0	1357.3	1357.3	0.0	0.0	1337.5	1337.5	0.0	0.0	
	Mas	3043.4	3043.4	0.0	0.0	2337.1	2337.1	0.0	0.0	2074.5	2074.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2086.3	2086.3	0.0	0.0	1522.9	2086.3	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	3412.0	3412.0	0.0	0.0	2656.8	2656.8	0.0	0.0	2338.0	2338.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	2086.3	2086.3	0.0	0.0	1522.9	2086.3	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	3394.9	3394.9	0.0	0.0	2644.1	2644.1	0.0	0.0	2327.4	2327.4	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	1780.3	1780.3	0.0	0.0	1521.4	1521.4	0.0	0.0	1305.5	1305.5	0.0	0.0	
	Qal	1326.4	1326.4	0.0	0.0	1105.1	1105.1	0.0	0.0	1207.2	1207.2	0.0	0.0	
	Qas	2223.3	2223.3	0.0	0.0	1901.7	1901.7	0.0	0.0	1901.7	1901.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	201.0	188.0	0.0	0.0	187.5	200.6	0.0	0.0	197.2	169.3	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	76.3 (75.7)	75.6 (63.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	67.6 (66.5)	80.3 (79.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	77.0 (75.8)	63.5 (49.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y27レ-ΛX4軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX4軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX4軸 [15F-RF/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI		1743.4	1743.4	0.0	0.0	1118.1	1118.1	0.0	0.0	501.9	501.9	0.0	0.0
	MI		0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.2	-0.0	0.0	0.0
	Ns		1739.7	1739.7	0.0	0.0	1115.9	1115.9	0.0	0.0	501.1	502.7	0.0	0.0
	Ms		-1061.9	455.3	0.0	0.0	-865.9	261.4	0.0	0.0	-734.3	-37.3	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K1		
	QI		0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs		722.5	722.5	0.0	0.0	536.8	536.8	0.0	0.0	367.6	367.6	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0
	d		118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0
	i		103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2
	配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
at			25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52
pt			0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36
曲げ	pw		0.90	0.90	0.20	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20
	Mal		1306.8	1306.8	0.0	0.0	1078.7	1078.7	0.0	0.0	802.7	802.7	0.0	0.0
	Mas		1804.2	1804.2	0.0	0.0	1512.5	1512.5	0.0	0.0	1221.3	1222.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1522.9	1522.9	0.0	0.0	802.8	1522.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0
	cMy. 正		2002.0	2002.0	0.0	0.0	1648.7	1648.7	0.0	0.0	1283.8	1283.8	0.0	0.0
	gMy. 負		1522.9	1522.9	0.0	0.0	802.8	1522.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0
	cMy. 負		1993.9	1993.9	0.0	0.0	1643.6	1643.6	0.0	0.0	1281.8	1281.8	0.0	0.0
	H' (H)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd		1083.8	1083.8	0.0	0.0	805.2	805.2	0.0	0.0	551.3	551.3	0.0	0.0
	Qal		1118.4	1118.4	0.0	0.0	666.9	666.9	0.0	0.0	873.3	873.3	0.0	0.0
	Qas		1901.7	1901.7	0.0	0.0	1901.7	1901.7	0.0	0.0	1901.7	1901.7	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		193.8	150.5	0.0	0.0	179.8	136.7	0.0	0.0	170.5	120.6	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			73.8 (72.6)	63.5 (31.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (59.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (50.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX5軸 [1F-2F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [2F-3F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	9548.8	9548.8	0.0	0.0	8880.1	8880.1	0.0	0.0	8221.6	8221.6	0.0	0.0
	MI	-5.5	14.1	0.0	0.0	-2.5	0.7	0.0	0.0	-2.9	3.1	0.0	0.0
	Ns	9846.6	9251.0	0.0	0.0	8589.3	8589.3	0.0	0.0	7942.6	7942.6	0.0	0.0
	Ms	-102.6	4232.2	0.0	0.0	-1182.2	2343.6	0.0	0.0	-1592.8	1863.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-4.9	-4.9	0.0	0.0	-1.1	-1.1	0.0	0.0	-2.1	-2.1	0.0	0.0
	Qs	1796.6	1796.6	0.0	0.0	1762.4	1762.4	0.0	0.0	1727.4	1727.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0
	d	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8
配筋	i	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
曲げ	pw	1.09	1.09	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20
	Mal	1788.0	1788.0	0.0	0.0	1943.5	1943.5	0.0	0.0	2088.9	2088.9	0.0	0.0
	Mas	4756.5	4750.9	0.0	0.0	4746.8	4746.8	0.0	0.0	4737.5	4737.5	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2590.7	17743.5	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 正	7022.8	7022.8	0.0	0.0	6773.2	6773.2	0.0	0.0	6511.4	6511.4	0.0	0.0
	gMy. 負	2590.7	17743.5	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 負	6579.2	6579.2	0.0	0.0	6319.3	6319.3	0.0	0.0	6056.6	6056.6	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2692.5	2692.5	0.0	0.0	2643.0	2643.0	0.0	0.0	2590.1	2590.1	0.0	0.0
	Qal	1072.0	1072.0	0.0	0.0	1296.8	1296.8	0.0	0.0	1648.3	1648.3	0.0	0.0
	Qas	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	121.9	284.9	0.0	0.0	164.5	210.3	0.0	0.0	180.7	191.4	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	153.2 (152.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (42.5)	84.8 (84.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (57.2)	69.3 (67.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX5軸 [4F-5F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [5F-6F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	7563.1	7563.1	0.0	0.0	6904.7	6904.7	0.0	0.0	6246.3	6246.3	0.0	0.0
	MI	-2.7	2.6	0.0	0.0	-2.6	2.6	0.0	0.0	-2.6	2.5	0.0	0.0
	Ns	7300.5	7300.5	0.0	0.0	6662.2	6662.2	0.0	0.0	6027.3	6027.3	0.0	0.0
	Ms	-1700.6	1637.2	0.0	0.0	-1694.4	1501.3	0.0	0.0	-1652.2	1398.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-1.9	-1.9	0.0	0.0	-1.9	-1.9	0.0	0.0	-1.8	-1.8	0.0	0.0
	Qs	1668.2	1668.2	0.0	0.0	1597.1	1597.1	0.0	0.0	1524.4	1524.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0
	d	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8
配筋	i	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
曲げ	pw	1.09	1.09	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20
	Mal	2204.1	2204.1	0.0	0.0	2287.0	2287.0	0.0	0.0	2340.7	2340.7	0.0	0.0
	Mas	4726.5	4726.5	0.0	0.0	4718.5	4718.5	0.0	0.0	4708.8	4708.8	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 正	6233.6	6233.6	0.0	0.0	5940.0	5940.0	0.0	0.0	5630.5	5630.5	0.0	0.0
	gMy. 負	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 負	5787.3	5787.3	0.0	0.0	5510.9	5510.9	0.0	0.0	5227.7	5227.7	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2501.3	2501.3	0.0	0.0	2394.7	2394.7	0.0	0.0	2285.7	2285.7	0.0	0.0
	Qal	1663.8	1663.8	0.0	0.0	1673.1	1673.1	0.0	0.0	1665.5	1665.5	0.0	0.0
	Qas	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	185.0	182.5	0.0	0.0	184.7	177.1	0.0	0.0	183.0	173.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (61.1)	69.3 (58.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (60.9)	69.3 (53.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (59.4)	69.3 (50.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-ΛX5軸 [7F-8F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	5585.2	5585.2	0.0	0.0	4935.2	4935.2	0.0	0.0	4290.7	4290.7	0.0	0.0	
	MI	-2.6	2.4	0.0	0.0	-2.3	2.3	0.0	0.0	-2.1	2.1	0.0	0.0	
	Ns	5401.9	5401.9	0.0	0.0	4775.8	4775.8	0.0	0.0	4154.8	4154.8	0.0	0.0	
	Ms	-1536.5	1311.2	0.0	0.0	-1338.7	1319.6	0.0	0.0	-1330.7	1101.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-1.8	-1.8	0.0	0.0	-1.7	-1.7	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0	
	Qs	1423.1	1423.1	0.0	0.0	1328.5	1328.5	0.0	0.0	1215.6	1215.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	
	d	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8	
	i	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8	
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	
	pt	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40	
曲げ	pw	0.94	0.94	0.20	0.20	0.94	0.94	0.20	0.20	0.94	0.94	0.20	0.20	
	Mal	1997.7	1997.7	0.0	0.0	1647.8	1647.8	0.0	0.0	1676.1	1676.1	0.0	0.0	
	Mas	3776.7	3776.7	0.0	0.0	3214.5	3214.5	0.0	0.0	3177.8	3177.8	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	2590.7	2590.7	0.0	0.0	1968.3	2590.7	0.0	0.0	1968.3	1968.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	4564.4	4564.4	0.0	0.0	4162.0	4162.0	0.0	0.0	3848.9	3848.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	2590.7	2590.7	0.0	0.0	1968.7	2590.7	0.0	0.0	1968.7	1968.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	4226.0	4226.0	0.0	0.0	3873.8	3873.8	0.0	0.0	3591.0	3591.0	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2133.8	2133.8	0.0	0.0	1991.9	1991.9	0.0	0.0	1822.7	1822.7	0.0	0.0	
	Qal	1482.9	1482.9	0.0	0.0	1402.5	1402.5	0.0	0.0	1410.9	1410.9	0.0	0.0	
	Qas	2311.4	2311.4	0.0	0.0	2223.3	2223.3	0.0	0.0	2223.3	2223.3	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	208.8	195.5	0.0	0.0	204.3	203.1	0.0	0.0	203.8	189.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	83.4 (82.8)	71.2 (70.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	79.3 (78.7)	78.2 (77.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	78.8 (78.2)	75.6 (64.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27ﾌﾚ-ΛX5軸[10F-11F/壁]				Y27ﾌﾚ-ΛX5軸[11F-12F/壁]				Y27ﾌﾚ-ΛX5軸[12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3646.3	3646.3	0.0	0.0	3001.3	3001.3	0.0	0.0	2374.6	2374.6	0.0	0.0	
	MI	-2.3	2.1	0.0	0.0	-1.7	1.9	0.0	0.0	-1.5	1.5	0.0	0.0	
	Ns	3535.5	3535.5	0.0	0.0	2920.2	2920.2	0.0	0.0	2310.4	2310.4	0.0	0.0	
	Ms	-1211.2	1015.1	0.0	0.0	-919.3	1092.8	0.0	0.0	-1055.0	667.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-1.6	-1.6	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0	-1.1	-1.1	0.0	0.0	
	Qs	1112.5	1112.5	0.0	0.0	957.7	957.7	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	95.0	95.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	
	d	117.8	117.8	87.8	87.8	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	
	i	103.1	103.1	76.8	76.8	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
		芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	47.64	47.64	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	
	pt	0.27	0.27	0.40	0.40	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	
曲げ	pw	0.94	0.94	0.20	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20	
	Mal	1668.2	1668.2	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1337.5	1337.5	0.0	0.0	
	Mas	3004.0	3004.0	0.0	0.0	2309.2	2309.2	0.0	0.0	2051.8	2051.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1968.3	1968.3	0.0	0.0	1354.9	1968.3	0.0	0.0	1354.9	1354.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	3517.6	3517.6	0.0	0.0	2733.7	2733.7	0.0	0.0	2402.4	2402.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	1968.7	1968.7	0.0	0.0	1355.9	1968.7	0.0	0.0	1355.9	1355.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	3297.1	3297.1	0.0	0.0	2573.4	2573.4	0.0	0.0	2268.5	2268.5	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	1668.0	1668.0	0.0	0.0	1435.9	1435.9	0.0	0.0	1229.1	1229.1	0.0	0.0	
	Qal	1372.9	1372.9	0.0	0.0	1174.9	1174.9	0.0	0.0	1211.2	1211.2	0.0	0.0	
	Qas	2223.3	2223.3	0.0	0.0	1901.7	1901.7	0.0	0.0	1901.7	1901.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	196.1	183.4	0.0	0.0	183.7	196.0	0.0	0.0	193.3	165.6	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		75.6 (71.2)	75.6 (59.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.9 (62.8)	75.9 (74.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	73.3 (72.1)	63.5 (45.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y27レ-ΛX5軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [15F-RF/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI		1747.9	1747.9	0.0	0.0	1121.2	1121.2	0.0	0.0	504.0	504.0	0.0	0.0
	MI		-1.7	1.5	0.0	0.0	-0.7	1.4	0.0	0.0	-4.0	1.5	0.0	0.0
	Ns		1700.8	1700.8	0.0	0.0	1091.4	1091.4	0.0	0.0	490.2	517.7	0.0	0.0
	Ms		-1005.3	400.4	0.0	0.0	-820.7	206.6	0.0	0.0	-646.9	17.6	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K1		
	QI		-1.2	-1.2	0.0	0.0	-0.7	-0.7	0.0	0.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0
	Qs		669.0	669.0	0.0	0.0	488.9	488.9	0.0	0.0	300.5	300.5	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0
	d		118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0
	i		103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52
	pt		0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36
pw		0.90	0.90	0.20	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20	
曲げ	Mal		1306.9	1306.9	0.0	0.0	1080.1	1080.1	0.0	0.0	803.6	803.6	0.0	0.0
	Mas		1787.0	1787.0	0.0	0.0	1501.1	1501.1	0.0	0.0	1216.1	1229.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1354.9	1354.9	0.0	0.0	802.8	1354.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0
	cMy. 正		2052.0	2052.0	0.0	0.0	1682.2	1682.2	0.0	0.0	1300.6	1300.6	0.0	0.0
	gMy. 負		1355.9	1355.9	0.0	0.0	802.8	1355.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0
	cMy. 負		1948.5	1948.5	0.0	0.0	1613.5	1613.5	0.0	0.0	1267.4	1267.4	0.0	0.0
	H' (H)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd		1002.9	1002.9	0.0	0.0	733.0	733.0	0.0	0.0	449.7	449.7	0.0	0.0
	Qal		1183.6	1183.6	0.0	0.0	1039.4	1039.4	0.0	0.0	980.0	980.0	0.0	0.0
	Qas		1901.7	1901.7	0.0	0.0	1901.7	1901.7	0.0	0.0	1901.7	1901.7	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		189.8	146.6	0.0	0.0	176.6	132.7	0.0	0.0	164.2	119.2	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			69.8 (68.7)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (56.1)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (44.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX6軸[1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸[2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸[3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5850.5	5850.5	0.0	0.0	5441.7	5441.7	0.0	0.0	5043.3	5043.3	0.0	0.0
	MI	82.5	-114.3	0.0	0.0	80.4	-76.3	0.0	0.0	80.9	-78.3	0.0	0.0
	Ns	3200.4	3200.4	0.0	0.0	7878.7	3004.6	0.0	0.0	7224.2	7224.2	0.0	0.0
	Ms	348.8	2446.6	0.0	0.0	601.6	1232.1	0.0	0.0	849.8	-1022.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K2			K1	K1		
	QI	49.5	49.5	0.0	0.0	56.0	56.0	0.0	0.0	56.9	56.9	0.0	0.0
	Qs	1047.2	1047.2	0.0	0.0	970.8	970.8	0.0	0.0	913.6	913.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0
	d	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8
配筋	i	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
	pw		0.90	0.90	0.22	0.22	0.90	0.90	0.22	0.22	0.90	0.90	0.22
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
曲げ	Mal	1590.2	1590.2	0.0	0.0	1645.8	1645.8	0.0	0.0	1687.7	1687.7	0.0	0.0
	Mas	3181.8	3181.8	0.0	0.0	3507.5	3104.9	0.0	0.0	3527.1	3527.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1313.3	8995.0	0.0	0.0	1313.3	1313.3	0.0	0.0	1313.3	1313.3	0.0	0.0
	cMy. 正	6260.2	6260.2	0.0	0.0	6073.0	6073.0	0.0	0.0	5842.8	5842.8	0.0	0.0
	gMy. 負	1277.4	8748.5	0.0	0.0	1277.4	1277.4	0.0	0.0	1277.4	1277.4	0.0	0.0
	cMy. 負	2191.7	2191.7	0.0	0.0	2201.3	2201.3	0.0	0.0	2264.6	2264.6	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1546.0	1546.0	0.0	0.0	1428.2	1428.2	0.0	0.0	1342.0	1342.0	0.0	0.0
	Qal	867.8	867.8	0.0	0.0	1168.5	1168.5	0.0	0.0	1175.1	1175.1	0.0	0.0
	Qas	1846.1	1846.1	0.0	0.0	1846.1	1846.1	0.0	0.0	1846.1	1846.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	123.8	230.3	0.0	0.0	135.4	171.2	0.0	0.0	146.7	154.6	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		69.3 (30.0)	105.8 (105.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (54.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (33.4)	69.3 (40.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4644.9	4644.9	0.0	0.0	4246.4	4246.4	0.0	0.0	3847.8	3847.8	0.0	0.0
	MI	80.9	-78.0	0.0	0.0	81.1	-78.2	0.0	0.0	80.8	-78.1	0.0	0.0
	Ns	6562.8	6562.8	0.0	0.0	5907.7	5907.7	0.0	0.0	2431.9	5263.8	0.0	0.0
	Ms	916.5	-872.0	0.0	0.0	923.8	-785.4	0.0	0.0	-703.5	-722.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K1		
	QI	56.8	56.8	0.0	0.0	56.9	56.9	0.0	0.0	56.8	56.8	0.0	0.0
	Qs	871.5	871.5	0.0	0.0	831.9	831.9	0.0	0.0	770.9	770.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0
	d	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8
配筋	i	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
	pw	0.90	0.90	0.22	0.22	0.90	0.90	0.22	0.22	0.90	0.90	0.22	0.22
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	1719.0	1719.0	0.0	0.0	1741.3	1741.3	0.0	0.0	1756.8	1756.8	0.0	0.0
	Mas	3542.0	3542.0	0.0	0.0	3556.8	3556.8	0.0	0.0	2877.4	3571.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1313.3	1313.3	0.0	0.0	1313.3	1313.3	0.0	0.0	1313.3	1313.3	0.0	0.0
	cMy. 正	5581.5	5581.5	0.0	0.0	5296.3	5296.3	0.0	0.0	4992.0	4992.0	0.0	0.0
	gMy. 負	1277.4	1277.4	0.0	0.0	1277.4	1277.4	0.0	0.0	1277.4	1277.4	0.0	0.0
	cMy. 負	2334.7	2334.7	0.0	0.0	2397.5	2397.5	0.0	0.0	2447.6	2447.6	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)	200 (280)	0 (0)	0 (0)	200 (280)	200 (280)	0 (0)	0 (0)	200 (280)	200 (280)	0 (0)	0 (0)
	Qd	1278.9	1278.9	0.0	0.0	1219.4	1219.4	0.0	0.0	1128.0	1128.0	0.0	0.0
	Qal	1173.9	1173.9	0.0	0.0	1173.9	1173.9	0.0	0.0	1175.0	1175.0	0.0	0.0
付着	Qas	1846.1	1846.1	0.0	0.0	1846.1	1846.1	0.0	0.0	1846.1	1846.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	149.8	147.7	0.0	0.0	150.1	143.8	0.0	0.0	147.4	140.9	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (36.0)	69.3 (34.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (36.3)	69.3 (30.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (34.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX6軸 [7F-8F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	3449.3	3449.3	0.0	0.0	3050.7	3050.7	0.0	0.0	2654.5	2654.5	0.0	0.0	
	MI	82.9	-78.7	0.0	0.0	79.7	-76.4	0.0	0.0	79.7	-77.1	0.0	0.0	
	Ns	2266.6	2266.6	0.0	0.0	4011.0	4011.0	0.0	0.0	3421.7	3421.7	0.0	0.0	
	Ms	-667.2	556.9	0.0	0.0	737.0	-689.3	0.0	0.0	756.7	-573.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1			
	QI	57.7	57.7	0.0	0.0	55.7	55.7	0.0	0.0	56.0	56.0	0.0	0.0	
	Qs	750.5	750.5	0.0	0.0	690.8	690.8	0.0	0.0	642.7	642.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
	鉄筋		SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	
	d	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	
配筋	i	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	
	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	
	pt	0.32	0.32	0.49	0.49	0.32	0.32	0.49	0.49	0.32	0.32	0.49	0.49	
	pw	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	1572.7	1572.7	0.0	0.0	1311.6	1311.6	0.0	0.0	1306.4	1306.4	0.0	0.0	
	Mas	2219.7	2219.7	0.0	0.0	2573.3	2573.3	0.0	0.0	2555.8	2555.8	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	1313.3	1313.3	0.0	0.0	943.5	1313.3	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	
	cMy. 正	4044.5	4044.5	0.0	0.0	3627.4	3627.4	0.0	0.0	3318.0	3318.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	1277.4	1277.4	0.0	0.0	907.1	1277.4	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	1857.5	1857.5	0.0	0.0	1878.3	1878.3	0.0	0.0	1873.0	1873.0	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1096.9	1096.9	0.0	0.0	1008.4	1008.4	0.0	0.0	936.1	936.1	0.0	0.0	
	Qal	1168.9	1168.9	0.0	0.0	1089.0	1089.0	0.0	0.0	1092.3	1092.3	0.0	0.0	
	Qas	1492.6	1492.6	0.0	0.0	1420.5	1420.5	0.0	0.0	1420.5	1420.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	161.7	154.0	0.0	0.0	159.8	156.5	0.0	0.0	161.2	148.3	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	69.3 (49.1)	69.3 (42.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (47.3)	75.6 (44.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (48.6)	75.6 (36.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX6軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	2258.3	2258.3	0.0	0.0	1862.1	1862.1	0.0	0.0	1469.7	1469.7	0.0	0.0	
	MI	81.4	-77.4	0.0	0.0	78.0	-75.5	0.0	0.0	77.8	-75.3	0.0	0.0	
	Ns	2843.7	2843.7	0.0	0.0	2273.7	2273.7	0.0	0.0	1759.3	1759.3	0.0	0.0	
	Ms	616.0	-515.3	0.0	0.0	534.3	-635.5	0.0	0.0	669.6	-343.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	56.7	56.7	0.0	0.0	53.9	53.9	0.0	0.0	54.7	54.7	0.0	0.0	
	Qs	543.0	543.0	0.0	0.0	537.8	537.8	0.0	0.0	464.1	464.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋		SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0
配筋	D		115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0
	d		107.8	107.8	77.8	77.8	108.0	108.0	78.0	78.0	108.0	108.0	78.0	78.0
	j		94.3	94.3	68.1	68.1	94.5	94.5	68.2	68.2	94.5	94.5	68.2	68.2
	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	曲げ	at		31.76	31.76	47.64	47.64	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52
pt			0.32	0.32	0.49	0.49	0.26	0.26	0.39	0.39	0.26	0.26	0.39	0.39
pw			0.60	0.60	0.22	0.22	0.30	0.30	0.22	0.22	0.30	0.30	0.22	0.22
Mal		1294.1	1294.1	0.0	0.0	1136.7	1136.7	0.0	0.0	1120.6	1120.6	0.0	0.0	
Mas		2449.1	2449.1	0.0	0.0	1855.7	1855.7	0.0	0.0	1651.9	1651.9	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	943.5	943.5	0.0	0.0	610.2	943.5	0.0	0.0	610.2	610.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	2994.7	2994.7	0.0	0.0	2283.5	2283.5	0.0	0.0	1983.2	1983.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	907.1	907.1	0.0	0.0	577.7	907.1	0.0	0.0	577.7	577.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	1855.6	1855.6	0.0	0.0	1470.4	1470.4	0.0	0.0	1391.4	1391.4	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	786.1	786.1	0.0	0.0	779.8	779.8	0.0	0.0	668.9	668.9	0.0	0.0	
	Qal	1087.0	1087.0	0.0	0.0	1042.7	1042.7	0.0	0.0	1053.1	1053.1	0.0	0.0	
	Qas	1420.5	1420.5	0.0	0.0	1032.6	1032.6	0.0	0.0	1032.6	1032.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	151.3	144.2	0.0	0.0	149.7	157.6	0.0	0.0	160.2	134.8	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	75.6 (39.6)	75.6 (33.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (39.9)	63.5 (47.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (50.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX6軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [15F-RF/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	1077.3	1077.3	0.0	0.0	685.0	685.0	0.0	0.0	296.7	296.7	0.0	0.0	
	MI	79.3	-75.6	0.0	0.0	70.9	-73.9	0.0	0.0	103.8	-78.2	0.0	0.0	
	Ns	1258.6	1258.6	0.0	0.0	779.1	590.8	0.0	0.0	334.8	258.7	0.0	0.0	
	Ms	661.9	-150.6	0.0	0.0	593.6	-107.7	0.0	0.0	404.9	-233.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K2			K1	K2			
	QI	55.3	55.3	0.0	0.0	51.7	51.7	0.0	0.0	65.0	65.0	0.0	0.0	
	Qs	368.5	368.5	0.0	0.0	284.5	284.5	0.0	0.0	134.3	134.3	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	
	d	108.0	108.0	78.0	78.0	108.0	108.0	78.0	78.0	108.0	108.0	78.0	78.0	
配筋	i	94.5	94.5	68.2	68.2	94.5	94.5	68.2	68.2	94.5	94.5	68.2	68.2	
	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
		at	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52
曲げ	pt	0.26	0.26	0.39	0.39	0.26	0.26	0.39	0.39	0.26	0.26	0.39	0.39	
	pw	0.30	0.30	0.22	0.22	0.30	0.30	0.22	0.22	0.30	0.30	0.22	0.22	
	Mal	966.9	966.9	0.0	0.0	807.6	807.6	0.0	0.0	643.0	643.0	0.0	0.0	
	Mas	1448.1	1448.1	0.0	0.0	1235.8	1153.7	0.0	0.0	1039.9	1005.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	610.2	610.2	0.0	0.0	417.7	610.2	0.0	0.0	835.3	417.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	1679.3	1679.3	0.0	0.0	1382.1	1382.1	0.0	0.0	1107.9	1107.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	577.7	577.7	0.0	0.0	385.1	577.7	0.0	0.0	770.2	385.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	1296.5	1296.5	0.0	0.0	1176.8	1176.8	0.0	0.0	1022.4	1022.4	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	525.0	525.0	0.0	0.0	400.9	400.9	0.0	0.0	169.0	169.0	0.0	0.0	
	Qal	1048.6	1048.6	0.0	0.0	1050.7	1050.7	0.0	0.0	984.6	984.6	0.0	0.0	
	Qas	1032.6	1032.6	0.0	0.0	1032.6	1032.6	0.0	0.0	1032.6	1032.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	159.6	120.9	0.0	0.0	154.3	120.6	0.0	0.0	139.6	126.2	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	63.5 (49.4)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (44.3)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (30.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [1F-2F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5850.5	5850.5	0.0	0.0	5441.7	5441.7	0.0	0.0	5043.3	5043.3	0.0	0.0
	MI	-82.5	114.3	0.0	0.0	-80.4	76.3	0.0	0.0	-80.9	78.3	0.0	0.0
	Ns	3200.4	3200.4	0.0	0.0	7878.7	3004.6	0.0	0.0	7224.2	7224.2	0.0	0.0
	Ms	-348.8	-2446.6	0.0	0.0	-601.6	-1232.1	0.0	0.0	-849.8	1022.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K1			K2	K2		
	QI	-49.5	-49.5	0.0	0.0	-56.0	-56.0	0.0	0.0	-56.9	-56.9	0.0	0.0
	Qs	1047.2	1047.2	0.0	0.0	970.8	970.8	0.0	0.0	913.6	913.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0
	d	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8
配筋	i	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
曲げ	pw	0.90	0.90	0.22	0.22	0.90	0.90	0.22	0.22	0.90	0.90	0.22	0.22
	Mal	1590.2	1590.2	0.0	0.0	1645.8	1645.8	0.0	0.0	1687.7	1687.7	0.0	0.0
	Mas	3181.8	3181.8	0.0	0.0	3507.5	3104.9	0.0	0.0	3527.1	3527.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1277.4	8748.5	0.0	0.0	1277.4	1277.4	0.0	0.0	1277.4	1277.4	0.0	0.0
	cMy. 正	2191.7	2191.7	0.0	0.0	2201.3	2201.3	0.0	0.0	2264.6	2264.6	0.0	0.0
	gMy. 負	1313.3	8995.0	0.0	0.0	1313.3	1313.3	0.0	0.0	1313.3	1313.3	0.0	0.0
	cMy. 負	6260.2	6260.2	0.0	0.0	6073.0	6073.0	0.0	0.0	5842.8	5842.8	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1546.0	1546.0	0.0	0.0	1428.2	1428.2	0.0	0.0	1342.0	1342.0	0.0	0.0
	Qal	867.8	867.8	0.0	0.0	1168.5	1168.5	0.0	0.0	1175.1	1175.1	0.0	0.0
	Qas	1846.1	1846.1	0.0	0.0	1846.1	1846.1	0.0	0.0	1846.1	1846.1	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	123.8	230.3	0.0	0.0	135.4	171.2	0.0	0.0	146.7	154.6	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	105.8 (105.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (54.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (33.4)	69.3 (40.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [4F-5F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4644.9	4644.9	0.0	0.0	4246.4	4246.4	0.0	0.0	3847.8	3847.8	0.0	0.0
	MI	-80.9	78.0	0.0	0.0	-81.1	78.2	0.0	0.0	-80.8	78.1	0.0	0.0
	Ns	6562.8	6562.8	0.0	0.0	5907.7	5907.7	0.0	0.0	2431.9	5263.8	0.0	0.0
	Ms	-916.5	872.0	0.0	0.0	-923.8	785.4	0.0	0.0	703.5	722.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K2		
	QI	-56.8	-56.8	0.0	0.0	-56.9	-56.9	0.0	0.0	-56.8	-56.8	0.0	0.0
	Qs	871.5	871.5	0.0	0.0	831.9	831.9	0.0	0.0	770.9	770.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0
	d	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8
配筋	i	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
	pw		0.90	0.90	0.22	0.22	0.90	0.90	0.22	0.22	0.90	0.90	0.22
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
せん断	gMy. 正		1277.4	1277.4	0.0	0.0	1277.4	1277.4	0.0	0.0	1277.4	1277.4	0.0
	cMy. 正		2334.7	2334.7	0.0	0.0	2397.5	2397.5	0.0	0.0	2447.6	2447.6	0.0
	gMy. 負		1313.3	1313.3	0.0	0.0	1313.3	1313.3	0.0	0.0	1313.3	1313.3	0.0
	cMy. 負		5581.5	5581.5	0.0	0.0	5296.3	5296.3	0.0	0.0	4992.0	4992.0	0.0
	H' (H)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)
	Qd		1278.9	1278.9	0.0	0.0	1219.4	1219.4	0.0	0.0	1128.0	1128.0	0.0
	Qal		1173.9	1173.9	0.0	0.0	1173.9	1173.9	0.0	0.0	1175.0	1175.0	0.0
	Qas		1846.1	1846.1	0.0	0.0	1846.1	1846.1	0.0	0.0	1846.1	1846.1	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
付着	Ld		149.8	147.7	0.0	0.0	150.1	143.8	0.0	0.0	147.4	140.9	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG	
定着 La		69.3	69.3	0.0	0.0	69.3	69.3	0.0	0.0	69.3	69.3	0.0	0.0
		(36.0)	(34.2)	(0.0)	(0.0)	(36.3)	(30.8)	(0.0)	(0.0)	(34.0)	(30.0)	(0.0)	(0.0)

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [7F-8F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	3449.3	3449.3	0.0	0.0	3050.7	3050.7	0.0	0.0	2654.5	2654.5	0.0	0.0	
	MI	-82.9	78.7	0.0	0.0	-79.7	76.4	0.0	0.0	-79.7	77.1	0.0	0.0	
	Ns	2266.6	2266.6	0.0	0.0	4011.0	4011.0	0.0	0.0	3421.7	3421.7	0.0	0.0	
	Ms	667.2	-556.9	0.0	0.0	-737.0	689.3	0.0	0.0	-756.7	573.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2			
	QI	-57.7	-57.7	0.0	0.0	-55.7	-55.7	0.0	0.0	-56.0	-56.0	0.0	0.0	
	Qs	750.5	750.5	0.0	0.0	690.8	690.8	0.0	0.0	642.7	642.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	
	d	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	
配筋	i	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	
	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	
	pt	0.32	0.32	0.49	0.49	0.32	0.32	0.49	0.49	0.32	0.32	0.49	0.49	
	pw	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	1572.7	1572.7	0.0	0.0	1311.6	1311.6	0.0	0.0	1306.4	1306.4	0.0	0.0	
	Mas	2219.7	2219.7	0.0	0.0	2573.3	2573.3	0.0	0.0	2555.8	2555.8	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	1277.4	1277.4	0.0	0.0	907.1	1277.4	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	1857.5	1857.5	0.0	0.0	1878.3	1878.3	0.0	0.0	1873.0	1873.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	1313.3	1313.3	0.0	0.0	943.5	1313.3	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	4044.5	4044.5	0.0	0.0	3627.4	3627.4	0.0	0.0	3318.0	3318.0	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1096.9	1096.9	0.0	0.0	1008.4	1008.4	0.0	0.0	936.1	936.1	0.0	0.0	
	Qal	1168.9	1168.9	0.0	0.0	1089.0	1089.0	0.0	0.0	1092.3	1092.3	0.0	0.0	
	Qas	1492.6	1492.6	0.0	0.0	1420.5	1420.5	0.0	0.0	1420.5	1420.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	161.7	154.0	0.0	0.0	159.8	156.5	0.0	0.0	161.2	148.3	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	69.3 (49.1)	69.3 (42.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (47.3)	75.6 (44.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (48.6)	75.6 (36.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1			
部材位置		Y37L-LX1軸[10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	2258.3	2258.3	0.0	0.0
	MI	-81.4	77.4	0.0	0.0
	Ns	2843.7	2843.7	0.0	0.0
	Ms	-616.0	515.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2		
	QI	-56.7	-56.7	0.0	0.0
	Qs	543.0	543.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)			
		鉄筋 SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸			
	B	85.0	85.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	85.0	85.0
	d	107.8	107.8	77.8	77.8
	j	94.3	94.3	68.1	68.1
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32
		2			
	芯鉄筋				
	Hoop	径	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt	0.32	0.32	0.49	0.49
曲げ	pw	0.60	0.60	0.22	0.22
	Mal	1294.1	1294.1	0.0	0.0
	Mas	2449.1	2449.1	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK		
	gMy. 正	907.1	907.1	0.0	0.0
	cMy. 正	1855.6	1855.6	0.0	0.0
	gMy. 負	943.5	943.5	0.0	0.0
	cMy. 負	2994.7	2994.7	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)	
	Qd	786.1	786.1	0.0	0.0
	Qal	1087.0	1087.0	0.0	0.0
	Qas	1420.5	1420.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK		
付着	Ld	151.3	144.2	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG		
定着 La		75.6 (39.6)	75.6 (33.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	1862.1	1862.1	0.0	0.0	1469.7	1469.7	0.0	0.0	1077.3	1077.3	0.0	0.0	
	MI	-78.0	75.5	0.0	0.0	-77.8	75.3	0.0	0.0	-79.3	75.6	0.0	0.0	
	Ns	2273.7	2273.7	0.0	0.0	1759.3	1759.3	0.0	0.0	1258.6	1258.6	0.0	0.0	
	Ms	-534.3	635.5	0.0	0.0	-669.6	343.4	0.0	0.0	-661.9	150.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-53.9	-53.9	0.0	0.0	-54.7	-54.7	0.0	0.0	-55.3	-55.3	0.0	0.0	
	Qs	537.8	537.8	0.0	0.0	464.1	464.1	0.0	0.0	368.5	368.5	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
		B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	
	d	108.0	108.0	78.0	78.0	108.0	108.0	78.0	78.0	108.0	108.0	78.0	78.0	
	i	94.5	94.5	68.2	68.2	94.5	94.5	68.2	68.2	94.5	94.5	68.2	68.2	
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	Hoop	芯鉄筋												
		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
		at	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52
		pt	0.26	0.26	0.39	0.39	0.26	0.26	0.39	0.39	0.26	0.26	0.39	0.39
	pw	0.30	0.30	0.22	0.22	0.30	0.30	0.22	0.22	0.30	0.30	0.22	0.22	
曲げ	Mal	1136.7	1136.7	0.0	0.0	1120.6	1120.6	0.0	0.0	966.9	966.9	0.0	0.0	
	Mas	1855.7	1855.7	0.0	0.0	1651.9	1651.9	0.0	0.0	1448.1	1448.1	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	577.7	907.1	0.0	0.0	577.7	577.7	0.0	0.0	577.7	577.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	1470.4	1470.4	0.0	0.0	1391.4	1391.4	0.0	0.0	1296.5	1296.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	610.2	943.5	0.0	0.0	610.2	610.2	0.0	0.0	610.2	610.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	2283.5	2283.5	0.0	0.0	1983.2	1983.2	0.0	0.0	1679.3	1679.3	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	779.8	779.8	0.0	0.0	668.9	668.9	0.0	0.0	525.0	525.0	0.0	0.0	
	Qal	1042.7	1042.7	0.0	0.0	1053.1	1053.1	0.0	0.0	1048.6	1048.6	0.0	0.0	
	Qas	1032.6	1032.6	0.0	0.0	1032.6	1032.6	0.0	0.0	1032.6	1032.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	149.7	157.6	0.0	0.0	160.2	134.8	0.0	0.0	159.6	120.9	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	63.5 (39.9)	63.5 (47.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (50.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (49.4)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX1軸[14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX1軸[15F-RF/壁]				Y37レ-ΛX2軸[1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)
応力	NI	685.0	685.0	0.0	0.0	296.7	296.7	0.0	0.0	9548.8	9548.8	0.0	0.0
	MI	-70.9	73.9	0.0	0.0	-103.8	78.2	0.0	0.0	5.5	-14.1	0.0	0.0
	Ns	779.1	590.8	0.0	0.0	334.8	258.7	0.0	0.0	9846.6	9251.0	0.0	0.0
	Ms	-593.6	107.7	0.0	0.0	-404.9	233.6	0.0	0.0	102.6	-4232.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K2	K1			K2	K1		
	QI	-51.7	-51.7	0.0	0.0	-65.0	-65.0	0.0	0.0	4.9	4.9	0.0	0.0
	Qs	284.5	284.5	0.0	0.0	134.3	134.3	0.0	0.0	1796.6	1796.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	105.0	105.0	125.0	125.0
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	125.0	125.0	105.0	105.0
	d	108.0	108.0	78.0	78.0	108.0	108.0	78.0	78.0	117.8	117.8	97.8	97.8
配筋	i	94.5	94.5	68.2	68.2	94.5	94.5	68.2	68.2	103.1	103.1	85.6	85.6
	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.26	0.26	0.39	0.39	0.26	0.26	0.39	0.39	0.36	0.36	0.36	0.36
曲げ	pw	0.30	0.30	0.22	0.22	0.30	0.30	0.22	0.22	1.09	1.09	0.20	0.20
	Mal	807.6	807.6	0.0	0.0	643.0	643.0	0.0	0.0	1788.0	1788.0	0.0	0.0
	Mas	1235.8	1153.7	0.0	0.0	1039.9	1005.6	0.0	0.0	4756.5	4750.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	385.1	577.7	0.0	0.0	770.2	385.1	0.0	0.0	2590.7	17743.5	0.0	0.0
	cMy. 正	1176.8	1176.8	0.0	0.0	1022.4	1022.4	0.0	0.0	6579.2	6579.2	0.0	0.0
	gMy. 負	417.7	610.2	0.0	0.0	835.3	417.7	0.0	0.0	2590.7	17743.5	0.0	0.0
	cMy. 負	1382.1	1382.1	0.0	0.0	1107.9	1107.9	0.0	0.0	7022.8	7022.8	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		230 (398)		0 (0)	
	Qd	400.9	400.9	0.0	0.0	169.0	169.0	0.0	0.0	2692.5	2692.5	0.0	0.0
	Qal	1050.7	1050.7	0.0	0.0	984.6	984.6	0.0	0.0	1072.0	1072.0	0.0	0.0
	Qas	1032.6	1032.6	0.0	0.0	1032.6	1032.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	154.3	120.6	0.0	0.0	139.6	126.2	0.0	0.0	121.9	284.9	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			OK	NG		
	La	63.5 (44.3)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (30.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	153.2 (152.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX2軸[2F-3F/壁]				Y37レ-ΛX2軸[3F-4F/壁]				Y37レ-ΛX2軸[4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	8880.1	8880.1	0.0	0.0	8221.6	8221.6	0.0	0.0	7563.1	7563.1	0.0	0.0
	MI	2.5	-0.7	0.0	0.0	2.9	-3.1	0.0	0.0	2.7	-2.6	0.0	0.0
	Ns	8589.3	8589.3	0.0	0.0	7942.6	7942.6	0.0	0.0	7300.5	7300.5	0.0	0.0
	Ms	1182.2	-2343.6	0.0	0.0	1592.8	-1863.8	0.0	0.0	1700.6	-1637.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	1.1	1.1	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0
	Qs	1762.4	1762.4	0.0	0.0	1727.4	1727.4	0.0	0.0	1668.2	1668.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0
	d	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8
配筋	j	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
曲げ	pw	1.09	1.09	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20
	Mal	1943.5	1943.5	0.0	0.0	2088.9	2088.9	0.0	0.0	2204.1	2204.1	0.0	0.0
	Mas	4746.8	4746.8	0.0	0.0	4737.5	4737.5	0.0	0.0	4726.5	4726.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 正	6319.3	6319.3	0.0	0.0	6056.6	6056.6	0.0	0.0	5787.3	5787.3	0.0	0.0
	gMy. 負	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 負	6773.2	6773.2	0.0	0.0	6511.4	6511.4	0.0	0.0	6233.6	6233.6	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2643.0	2643.0	0.0	0.0	2590.1	2590.1	0.0	0.0	2501.3	2501.3	0.0	0.0
	Qal	1296.8	1296.8	0.0	0.0	1648.3	1648.3	0.0	0.0	1663.8	1663.8	0.0	0.0
	Qas	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	164.5	210.3	0.0	0.0	180.7	191.4	0.0	0.0	185.0	182.5	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (42.5)	84.8 (84.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (57.2)	69.3 (67.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (61.1)	69.3 (58.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[6F-7F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	6904.7	6904.7	0.0	0.0	6246.3	6246.3	0.0	0.0	5585.2	5585.2	0.0	0.0
	MI	2.6	-2.6	0.0	0.0	2.6	-2.5	0.0	0.0	2.6	-2.4	0.0	0.0
	Ns	6662.2	6662.2	0.0	0.0	6027.3	6027.3	0.0	0.0	5401.9	5401.9	0.0	0.0
	Ms	1694.4	-1501.3	0.0	0.0	1652.2	-1398.1	0.0	0.0	1536.5	-1311.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	1.9	1.9	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0
	Qs	1597.1	1597.1	0.0	0.0	1524.4	1524.4	0.0	0.0	1423.1	1423.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	95.0	95.0
	d	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	87.8	87.8
配筋	j	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	76.8	76.8
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.27	0.27	0.40	0.40
曲げ	pw	1.09	1.09	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20	0.94	0.94	0.20	0.20
	Mal	2287.0	2287.0	0.0	0.0	2340.7	2340.7	0.0	0.0	1997.7	1997.7	0.0	0.0
	Mas	4718.5	4718.5	0.0	0.0	4708.8	4708.8	0.0	0.0	3776.7	3776.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 正	5510.9	5510.9	0.0	0.0	5227.7	5227.7	0.0	0.0	4226.0	4226.0	0.0	0.0
	gMy. 負	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 負	5940.0	5940.0	0.0	0.0	5630.5	5630.5	0.0	0.0	4564.4	4564.4	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2394.7	2394.7	0.0	0.0	2285.7	2285.7	0.0	0.0	2133.8	2133.8	0.0	0.0
	Qal	1673.1	1673.1	0.0	0.0	1665.5	1665.5	0.0	0.0	1482.9	1482.9	0.0	0.0
	Qas	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2311.4	2311.4	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	184.7	177.1	0.0	0.0	183.0	173.0	0.0	0.0	208.8	195.5	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	69.3	69.3	0.0	69.3	69.3	0.0	0.0	83.4	71.2	0.0	0.0
			(60.9)	(53.9)	(0.0)	(59.4)	(50.2)	(0.0)	(0.0)	(82.8)	(70.7)	(0.0)	(0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚ-ΛX2軸[8F-9F/壁]				Y3ﾌﾚ-ΛX2軸[9F-10F/壁]				Y3ﾌﾚ-ΛX2軸[10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4935.2	4935.2	0.0	0.0	4290.7	4290.7	0.0	0.0	3646.3	3646.3	0.0	0.0
	MI	2.3	-2.3	0.0	0.0	2.1	-2.1	0.0	0.0	2.3	-2.1	0.0	0.0
	Ns	4775.8	4775.8	0.0	0.0	4154.8	4154.8	0.0	0.0	3535.5	3535.5	0.0	0.0
	Ms	1338.7	-1319.6	0.0	0.0	1330.7	-1101.7	0.0	0.0	1211.2	-1015.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	1.7	1.7	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0
	Qs	1328.5	1328.5	0.0	0.0	1215.6	1215.6	0.0	0.0	1112.5	1112.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0
	d	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8
	i	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8
	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
配筋	主筋												
	2												
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40
	pw	0.94	0.94	0.20	0.20	0.94	0.94	0.20	0.20	0.94	0.94	0.20	0.20
曲げ	Mal	1647.8	1647.8	0.0	0.0	1676.1	1676.1	0.0	0.0	1668.2	1668.2	0.0	0.0
	Mas	3214.5	3214.5	0.0	0.0	3177.8	3177.8	0.0	0.0	3004.0	3004.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1968.7	2590.7	0.0	0.0	1968.7	1968.7	0.0	0.0	1968.7	1968.7	0.0	0.0
	cMy. 正	3873.8	3873.8	0.0	0.0	3591.0	3591.0	0.0	0.0	3297.1	3297.1	0.0	0.0
	gMy. 負	1968.3	2590.7	0.0	0.0	1968.3	1968.3	0.0	0.0	1968.3	1968.3	0.0	0.0
	cMy. 負	4162.0	4162.0	0.0	0.0	3848.9	3848.9	0.0	0.0	3517.6	3517.6	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1991.9	1991.9	0.0	0.0	1822.7	1822.7	0.0	0.0	1668.0	1668.0	0.0	0.0
	Qal	1402.5	1402.5	0.0	0.0	1410.9	1410.9	0.0	0.0	1372.9	1372.9	0.0	0.0
	Qas	2223.3	2223.3	0.0	0.0	2223.3	2223.3	0.0	0.0	2223.3	2223.3	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	204.3	203.1	0.0	0.0	203.8	189.0	0.0	0.0	196.1	183.4	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着	La	79.3 (78.7)	78.2 (77.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	78.8 (78.2)	75.6 (64.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (71.2)	75.6 (59.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX2軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX2軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX2軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3001.3	3001.3	0.0	0.0	2374.6	2374.6	0.0	0.0	1747.9	1747.9	0.0	0.0	
	MI	1.7	-1.9	0.0	0.0	1.5	-1.5	0.0	0.0	1.7	-1.5	0.0	0.0	
	Ns	2920.2	2920.2	0.0	0.0	2310.4	2310.4	0.0	0.0	1700.8	1700.8	0.0	0.0	
	Ms	919.3	-1092.8	0.0	0.0	1055.0	-667.2	0.0	0.0	1005.3	-400.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	1.2	1.2	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	
	Qs	957.7	957.7	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0	669.0	669.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	
	d	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	
	i	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	
	配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
at		25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	
pt		0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	
pw		0.90	0.90	0.20	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20	
曲げ	Mal	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1337.5	1337.5	0.0	0.0	1306.9	1306.9	0.0	0.0	
	Mas	2309.2	2309.2	0.0	0.0	2051.8	2051.8	0.0	0.0	1787.0	1787.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1355.9	1968.7	0.0	0.0	1355.9	1355.9	0.0	0.0	1355.9	1355.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	2573.4	2573.4	0.0	0.0	2268.5	2268.5	0.0	0.0	1948.5	1948.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	1354.9	1968.3	0.0	0.0	1354.9	1354.9	0.0	0.0	1354.9	1354.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	2733.7	2733.7	0.0	0.0	2402.4	2402.4	0.0	0.0	2052.0	2052.0	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	1435.9	1435.9	0.0	0.0	1229.1	1229.1	0.0	0.0	1002.9	1002.9	0.0	0.0	
	Qal	1174.9	1174.9	0.0	0.0	1211.2	1211.2	0.0	0.0	1183.6	1183.6	0.0	0.0	
	Qas	1901.7	1901.7	0.0	0.0	1901.7	1901.7	0.0	0.0	1901.7	1901.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	183.7	196.0	0.0	0.0	193.3	165.6	0.0	0.0	189.8	146.6	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		63.9 (62.8)	75.9 (74.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	73.3 (72.1)	63.5 (45.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.8 (68.7)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[14F-15F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[15F-RF/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)
応力	NI	1121.2	1121.2	0.0	0.0	504.0	504.0	0.0	0.0	9518.1	9518.1	0.0	0.0
	MI	0.7	-1.4	0.0	0.0	4.0	-1.5	0.0	0.0	-0.5	1.9	0.0	0.0
	Ns	1091.4	1091.4	0.0	0.0	490.2	517.7	0.0	0.0	9498.4	9537.8	0.0	0.0
	Ms	820.7	-206.6	0.0	0.0	646.9	-17.6	0.0	0.0	-88.5	4186.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K2			K1	K2		
	QI	0.7	0.7	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	-0.6	-0.6	0.0	0.0
	Qs	488.9	488.9	0.0	0.0	300.5	300.5	0.0	0.0	1781.7	1781.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	105.0	105.0
	d	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	117.8	117.8	97.8	97.8
配筋	j	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	103.1	103.1	85.6	85.6
	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100
	at	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
曲げ	pw	0.90	0.90	0.20	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20
	Mal	1080.1	1080.1	0.0	0.0	803.6	803.6	0.0	0.0	1795.1	1795.1	0.0	0.0
	Mas	1501.1	1501.1	0.0	0.0	1216.1	1229.4	0.0	0.0	4750.3	4750.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	802.8	1355.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	2590.7	17743.5	0.0	0.0
	cMy. 正	1613.5	1613.5	0.0	0.0	1267.4	1267.4	0.0	0.0	6779.5	6779.5	0.0	0.0
	gMy. 負	802.8	1354.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	2590.7	17743.5	0.0	0.0
	cMy. 負	1682.2	1682.2	0.0	0.0	1300.6	1300.6	0.0	0.0	6808.9	6808.9	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		230 (398)		0 (0)	
	Qd	733.0	733.0	0.0	0.0	449.7	449.7	0.0	0.0	2672.3	2672.3	0.0	0.0
	Qal	1039.4	1039.4	0.0	0.0	980.0	980.0	0.0	0.0	987.4	987.4	0.0	0.0
	Qas	1901.7	1901.7	0.0	0.0	1901.7	1901.7	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	176.6	132.7	0.0	0.0	164.2	119.2	0.0	0.0	121.3	283.1	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			OK	NG		
	La	63.5 (56.1)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (44.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	151.6 (150.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[3F-4F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	8851.9	8851.9	0.0	0.0	8195.9	8195.9	0.0	0.0	7539.9	7539.9	0.0	0.0
	MI	-0.0	-0.4	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns	8832.4	8832.4	0.0	0.0	8177.0	8214.8	0.0	0.0	7521.8	7521.8	0.0	0.0
	Ms	1209.4	-2375.3	0.0	0.0	1631.4	1892.5	0.0	0.0	1749.5	-1679.9	0.0	0.0
	L.no	K1	K1			K1	K2			K1	K1		
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	1792.3	1792.3	0.0	0.0	1762.0	1762.0	0.0	0.0	1714.8	1714.8	0.0	0.0
	L.no	K1	K1			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0
	d	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8
	i	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
		芯鉄筋											
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw	1.09	1.09	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20
曲げ	Mal	1950.0	1950.0	0.0	0.0	2094.1	2094.1	0.0	0.0	2207.6	2207.6	0.0	0.0
	Mas	4749.2	4749.2	0.0	0.0	4741.3	4741.9	0.0	0.0	4730.2	4730.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 正	6524.4	6524.4	0.0	0.0	6262.2	6262.2	0.0	0.0	5988.8	5988.8	0.0	0.0
	gMy. 負	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 負	6555.0	6555.0	0.0	0.0	6293.1	6293.1	0.0	0.0	6019.6	6019.6	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2688.3	2688.3	0.0	0.0	2642.9	2642.9	0.0	0.0	2572.2	2572.2	0.0	0.0
	Qal	1088.5	1088.5	0.0	0.0	1452.8	1452.8	0.0	0.0	1578.6	1578.6	0.0	0.0
	Qas	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	165.6	211.6	0.0	0.0	182.2	192.5	0.0	0.0	186.9	184.1	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
La		69.3 (43.5)	86.0 (85.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (58.6)	69.3 (68.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (62.9)	69.3 (60.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX3軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [6F-7F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [7F-8F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	6883.9	6883.9	0.0	0.0	6227.9	6227.9	0.0	0.0	5569.1	5569.1	0.0	0.0	
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	
	Ns	6866.9	6901.0	0.0	0.0	6243.7	6243.7	0.0	0.0	5555.6	5555.6	0.0	0.0	
	Ms	1752.4	1553.4	0.0	0.0	-1718.7	1459.1	0.0	0.0	1604.8	-1373.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K2			K2	K2			K1	K1			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	1653.0	1653.0	0.0	0.0	1588.9	1588.9	0.0	0.0	1489.4	1489.4	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	95.0	95.0	
配筋	d	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	87.8	87.8	
	j	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	76.8	76.8	
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
		芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.27	0.27	0.40	0.40	
	pw	1.09	1.09	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20	0.94	0.94	0.20	0.20	
曲げ	Mal	2289.1	2289.1	0.0	0.0	2341.9	2341.9	0.0	0.0	1998.4	1998.4	0.0	0.0	
	Mas	4720.4	4720.8	0.0	0.0	4710.9	4710.9	0.0	0.0	3838.6	3838.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	5704.3	5704.3	0.0	0.0	5408.6	5408.6	0.0	0.0	4377.3	4377.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	5734.5	5734.5	0.0	0.0	5437.7	5437.7	0.0	0.0	4402.2	4402.2	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2479.4	2479.4	0.0	0.0	2383.3	2383.3	0.0	0.0	2234.1	2234.1	0.0	0.0	
	Qal	1668.0	1668.0	0.0	0.0	1664.9	1664.9	0.0	0.0	1448.2	1448.2	0.0	0.0	
	Qas	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2311.4	2311.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	187.0	179.1	0.0	0.0	185.7	175.4	0.0	0.0	212.9	199.2	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		69.3 (63.0)	69.3 (55.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (61.8)	69.3 (52.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	87.2 (86.5)	74.6 (74.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX3軸[8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	4921.6	4921.6	0.0	0.0	4279.2	4279.2	0.0	0.0	3636.8	3636.8	0.0	0.0	
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	
	Ns	4909.6	4909.6	0.0	0.0	4268.8	4268.8	0.0	0.0	3628.1	3628.1	0.0	0.0	
	Ms	1403.7	-1385.1	0.0	0.0	1399.4	-1167.6	0.0	0.0	1287.6	-1085.9	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	1394.5	1394.5	0.0	0.0	1283.5	1283.5	0.0	0.0	1186.9	1186.9	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	
	d	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8	
	i	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8	
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	47.64
	pt	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40	0.40
曲げ	pw	0.94	0.94	0.20	0.20	0.94	0.94	0.20	0.20	0.94	0.94	0.20	0.20	0.20
	Mal	1648.8	1648.8	0.0	0.0	1676.3	1676.3	0.0	0.0	1668.0	1668.0	0.0	0.0	0.0
	Mas	3221.7	3221.7	0.0	0.0	3183.9	3183.9	0.0	0.0	3043.4	3043.4	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2086.3	2590.7	0.0	0.0	2086.3	2086.3	0.0	0.0	2086.3	2086.3	0.0	0.0	0.0
	cMy. 正	4002.7	4002.7	0.0	0.0	3705.9	3705.9	0.0	0.0	3394.9	3394.9	0.0	0.0	0.0
	gMy. 負	2086.3	2590.7	0.0	0.0	2086.3	2086.3	0.0	0.0	2086.3	2086.3	0.0	0.0	0.0
	cMy. 負	4024.3	4024.3	0.0	0.0	3725.6	3725.6	0.0	0.0	3412.0	3412.0	0.0	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		0 (0)
	Qd	2091.7	2091.7	0.0	0.0	1925.3	1925.3	0.0	0.0	1780.3	1780.3	0.0	0.0	0.0
	Qal	1360.8	1360.8	0.0	0.0	1405.0	1405.0	0.0	0.0	1326.4	1326.4	0.0	0.0	0.0
	Qas	2223.3	2223.3	0.0	0.0	2223.3	2223.3	0.0	0.0	2223.3	2223.3	0.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	208.5	207.3	0.0	0.0	208.2	193.2	0.0	0.0	201.0	188.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	83.2 (82.5)	82.1 (81.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	82.9 (82.3)	75.6 (68.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	76.3 (75.7)	75.6 (63.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX3軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	2993.8	2993.8	0.0	0.0	2368.6	2368.6	0.0	0.0	1743.4	1743.4	0.0	0.0	
	MI	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ns	2987.4	2987.4	0.0	0.0	2363.5	2363.5	0.0	0.0	1739.7	1739.7	0.0	0.0	
	Ms	973.3	-1156.5	0.0	0.0	1108.9	-718.6	0.0	0.0	1061.9	-455.3	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	1014.3	1014.3	0.0	0.0	870.3	870.3	0.0	0.0	722.5	722.5	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				
		SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	
	d	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	
	pt	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	
	pw	0.90	0.90	0.20	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	1357.3	1357.3	0.0	0.0	1337.5	1337.5	0.0	0.0	1306.8	1306.8	0.0	0.0	
	Mas	2337.1	2337.1	0.0	0.0	2074.5	2074.5	0.0	0.0	1804.2	1804.2	0.0	0.0	
せん断	gMy. 正	1522.9	2086.3	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	2644.1	2644.1	0.0	0.0	2327.4	2327.4	0.0	0.0	1993.9	1993.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	1522.9	2086.3	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	2656.8	2656.8	0.0	0.0	2338.0	2338.0	0.0	0.0	2002.0	2002.0	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	1521.4	1521.4	0.0	0.0	1305.5	1305.5	0.0	0.0	1083.8	1083.8	0.0	0.0	
	Qal	1105.1	1105.1	0.0	0.0	1207.2	1207.2	0.0	0.0	1118.4	1118.4	0.0	0.0	
	Qas	1901.7	1901.7	0.0	0.0	1901.7	1901.7	0.0	0.0	1901.7	1901.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	187.5	200.6	0.0	0.0	197.2	169.3	0.0	0.0	193.8	150.5	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	67.6 (66.5)	80.3 (79.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	77.0 (75.8)	63.5 (49.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	73.8 (72.6)	63.5 (31.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y37レ-ΛX3軸 [14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [15F-RF/壁]				Y37レ-ΛX4軸 [1F-2F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)
応力	NI		1118.1	1118.1	0.0	0.0	501.9	501.9	0.0	0.0	9518.1	9518.1	0.0	0.0
	MI		0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	-1.9	0.0	0.0
	Ns		1115.9	1115.9	0.0	0.0	501.1	502.7	0.0	0.0	9498.4	9537.8	0.0	0.0
	Ms		865.9	-261.4	0.0	0.0	734.3	37.3	0.0	0.0	88.5	-4186.6	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K2			K2	K1		
	QI		0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
	Qs		536.8	536.8	0.0	0.0	367.6	367.6	0.0	0.0	1781.7	1781.7	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	105.0	105.0
	d		118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	117.8	117.8	97.8	97.8
	j		103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	103.1	103.1	85.6	85.6
	1		4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
配筋	主筋	2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.90	0.90	0.20	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20
曲げ	Mal		1078.7	1078.7	0.0	0.0	802.7	802.7	0.0	0.0	1795.1	1795.1	0.0	0.0
	Mas		1512.5	1512.5	0.0	0.0	1221.3	1222.1	0.0	0.0	4750.3	4750.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		802.8	1522.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	2590.7	17743.5	0.0	0.0
	cMy. 正		1643.6	1643.6	0.0	0.0	1281.8	1281.8	0.0	0.0	6808.9	6808.9	0.0	0.0
	gMy. 負		802.8	1522.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	2590.7	17743.5	0.0	0.0
	cMy. 負		1648.7	1648.7	0.0	0.0	1283.8	1283.8	0.0	0.0	6779.5	6779.5	0.0	0.0
	H' (H)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		230 (398)		0 (0)	
	Qd		805.2	805.2	0.0	0.0	551.3	551.3	0.0	0.0	2672.3	2672.3	0.0	0.0
	Qal		666.9	666.9	0.0	0.0	873.3	873.3	0.0	0.0	987.4	987.4	0.0	0.0
	Qas		1901.7	1901.7	0.0	0.0	1901.7	1901.7	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		179.8	136.7	0.0	0.0	170.5	120.6	0.0	0.0	121.3	283.1	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			OK	NG		
定着 La			63.5 (59.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (50.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	151.6 (150.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-4X4軸[2F-3F/壁]				Y37レ-4X4軸[3F-4F/壁]				Y37レ-4X4軸[4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	8851.9	8851.9	0.0	0.0	8195.9	8195.9	0.0	0.0	7539.9	7539.9	0.0	0.0
	MI	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	-0.2	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	8832.4	8832.4	0.0	0.0	8177.0	8214.8	0.0	0.0	7521.8	7521.8	0.0	0.0
	Ms	-1209.4	2375.3	0.0	0.0	-1631.4	-1892.5	0.0	0.0	-1749.5	1679.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K1			K2	K2		
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	1792.3	1792.3	0.0	0.0	1762.0	1762.0	0.0	0.0	1714.8	1714.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0
	d	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8
配筋	i	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
曲げ	pw	1.09	1.09	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20
	Mal	1950.0	1950.0	0.0	0.0	2094.1	2094.1	0.0	0.0	2207.6	2207.6	0.0	0.0
	Mas	4749.2	4749.2	0.0	0.0	4741.3	4741.9	0.0	0.0	4730.2	4730.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 正	6555.0	6555.0	0.0	0.0	6293.1	6293.1	0.0	0.0	6019.6	6019.6	0.0	0.0
	gMy. 負	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 負	6524.4	6524.4	0.0	0.0	6262.2	6262.2	0.0	0.0	5988.8	5988.8	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2688.3	2688.3	0.0	0.0	2642.9	2642.9	0.0	0.0	2572.2	2572.2	0.0	0.0
	Qal	1088.5	1088.5	0.0	0.0	1452.8	1452.8	0.0	0.0	1578.6	1578.6	0.0	0.0
	Qas	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	165.6	211.6	0.0	0.0	182.2	192.5	0.0	0.0	186.9	184.1	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (43.5)	86.0 (85.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (58.6)	69.3 (68.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (62.9)	69.3 (60.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΔX4軸[5F-6F/壁]				Y37レ-ΔX4軸[6F-7F/壁]				Y37レ-ΔX4軸[7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	6883.9	6883.9	0.0	0.0	6227.9	6227.9	0.0	0.0	5569.1	5569.1	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	6866.9	6901.0	0.0	0.0	6243.7	6243.7	0.0	0.0	5555.6	5555.6	0.0	0.0
	Ms	-1752.4	-1553.4	0.0	0.0	1718.7	-1459.1	0.0	0.0	-1604.8	1373.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K1	K1			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	1653.0	1653.0	0.0	0.0	1588.9	1588.9	0.0	0.0	1489.4	1489.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋 SD390/SD345/SD295				鉄筋 SD390/SD345/SD295				鉄筋 SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	95.0	95.0
	d	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	87.8	87.8
	i	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	76.8	76.8
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2											
		芯鉄筋											
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.27	0.27	0.40	0.40
	pw	1.09	1.09	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20	0.94	0.94	0.20	0.20
曲げ	Mal	2289.1	2289.1	0.0	0.0	2341.9	2341.9	0.0	0.0	1998.4	1998.4	0.0	0.0
	Mas	4720.4	4720.8	0.0	0.0	4710.9	4710.9	0.0	0.0	3838.6	3838.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 正	5734.5	5734.5	0.0	0.0	5437.7	5437.7	0.0	0.0	4402.2	4402.2	0.0	0.0
	gMy. 負	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 負	5704.3	5704.3	0.0	0.0	5408.6	5408.6	0.0	0.0	4377.3	4377.3	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2479.4	2479.4	0.0	0.0	2383.3	2383.3	0.0	0.0	2234.1	2234.1	0.0	0.0
	Qal	1668.0	1668.0	0.0	0.0	1664.9	1664.9	0.0	0.0	1448.2	1448.2	0.0	0.0
	Qas	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2311.4	2311.4	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	187.0	179.1	0.0	0.0	185.7	175.4	0.0	0.0	212.9	199.2	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着 La		69.3 (63.0)	69.3 (55.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (61.8)	69.3 (52.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	87.2 (86.5)	74.6 (74.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-4X4軸[8F-9F/壁]				Y37レ-4X4軸[9F-10F/壁]				Y37レ-4X4軸[10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4921.6	4921.6	0.0	0.0	4279.2	4279.2	0.0	0.0	3636.8	3636.8	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	4909.6	4909.6	0.0	0.0	4268.8	4268.8	0.0	0.0	3628.1	3628.1	0.0	0.0
	Ms	-1403.7	1385.1	0.0	0.0	-1399.4	1167.6	0.0	0.0	-1287.6	1085.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	1394.5	1394.5	0.0	0.0	1283.5	1283.5	0.0	0.0	1186.9	1186.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0
	d	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8
	j	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8
	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
配筋	2												
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40
	pw	0.94	0.94	0.20	0.20	0.94	0.94	0.20	0.20	0.94	0.94	0.20	0.20
	Mal	1648.8	1648.8	0.0	0.0	1676.3	1676.3	0.0	0.0	1668.0	1668.0	0.0	0.0
曲げ	Mas	3221.7	3221.7	0.0	0.0	3183.9	3183.9	0.0	0.0	3043.4	3043.4	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2086.3	2590.7	0.0	0.0	2086.3	2086.3	0.0	0.0	2086.3	2086.3	0.0	0.0
	cMy. 正	4024.3	4024.3	0.0	0.0	3725.6	3725.6	0.0	0.0	3412.0	3412.0	0.0	0.0
	gMy. 負	2086.3	2590.7	0.0	0.0	2086.3	2086.3	0.0	0.0	2086.3	2086.3	0.0	0.0
	cMy. 負	4002.7	4002.7	0.0	0.0	3705.9	3705.9	0.0	0.0	3394.9	3394.9	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2091.7	2091.7	0.0	0.0	1925.3	1925.3	0.0	0.0	1780.3	1780.3	0.0	0.0
	Qal	1360.8	1360.8	0.0	0.0	1405.0	1405.0	0.0	0.0	1326.4	1326.4	0.0	0.0
	Qas	2223.3	2223.3	0.0	0.0	2223.3	2223.3	0.0	0.0	2223.3	2223.3	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	208.5	207.3	0.0	0.0	208.2	193.2	0.0	0.0	201.0	188.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		83.2 (82.5)	82.1 (81.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	82.9 (82.3)	75.6 (68.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	76.3 (75.7)	75.6 (63.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX4軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX4軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX4軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	2993.8	2993.8	0.0	0.0	2368.6	2368.6	0.0	0.0	1743.4	1743.4	0.0	0.0	
	MI	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Ns	2987.4	2987.4	0.0	0.0	2363.5	2363.5	0.0	0.0	1739.7	1739.7	0.0	0.0	
	Ms	-973.3	1156.5	0.0	0.0	-1108.9	718.6	0.0	0.0	-1061.9	455.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs	1014.3	1014.3	0.0	0.0	870.3	870.3	0.0	0.0	722.5	722.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	
	d	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	
	j	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	
	配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
at		25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	
pt		0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	
pw		0.90	0.90	0.20	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20	
曲げ	Mal	1357.3	1357.3	0.0	0.0	1337.5	1337.5	0.0	0.0	1306.8	1306.8	0.0	0.0	
	Mas	2337.1	2337.1	0.0	0.0	2074.5	2074.5	0.0	0.0	1804.2	1804.2	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1522.9	2086.3	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	2656.8	2656.8	0.0	0.0	2338.0	2338.0	0.0	0.0	2002.0	2002.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	1522.9	2086.3	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	2644.1	2644.1	0.0	0.0	2327.4	2327.4	0.0	0.0	1993.9	1993.9	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	1521.4	1521.4	0.0	0.0	1305.5	1305.5	0.0	0.0	1083.8	1083.8	0.0	0.0	
	Qal	1105.1	1105.1	0.0	0.0	1207.2	1207.2	0.0	0.0	1118.4	1118.4	0.0	0.0	
	Qas	1901.7	1901.7	0.0	0.0	1901.7	1901.7	0.0	0.0	1901.7	1901.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	187.5	200.6	0.0	0.0	197.2	169.3	0.0	0.0	193.8	150.5	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		67.6 (66.5)	80.3 (79.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	77.0 (75.8)	63.5 (49.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	73.8 (72.6)	63.5 (31.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚ-ｻX4軸[14F-15F/壁]				Y3ﾌﾚ-ｻX4軸[15F-RF/壁]				Y3ﾌﾚ-ｻX5軸[1F-2F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)
応力	NI		1118.1	1118.1	0.0	0.0	501.9	501.9	0.0	0.0	9548.8	9548.8	0.0	0.0
	MI		-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.2	-0.0	0.0	0.0	-5.5	14.1	0.0	0.0
	Ns		1115.9	1115.9	0.0	0.0	501.1	502.7	0.0	0.0	9846.6	9251.0	0.0	0.0
	Ms		-865.9	261.4	0.0	0.0	-734.3	-37.3	0.0	0.0	-102.6	4232.2	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K1			K1	K2		
	QI		-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-4.9	-4.9	0.0	0.0
	Qs		536.8	536.8	0.0	0.0	367.6	367.6	0.0	0.0	1796.6	1796.6	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	105.0	105.0
	d		118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	117.8	117.8	97.8	97.8
	j		103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	103.1	103.1	85.6	85.6
	1		4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
配筋	主筋	2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	pw		0.90	0.90	0.20	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20
曲げ	Mal		1078.7	1078.7	0.0	0.0	802.7	802.7	0.0	0.0	1788.0	1788.0	0.0	0.0
	Mas		1512.5	1512.5	0.0	0.0	1221.3	1222.1	0.0	0.0	4756.5	4750.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		802.8	1522.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	2590.7	17743.5	0.0	0.0
	cMy. 正		1648.7	1648.7	0.0	0.0	1283.8	1283.8	0.0	0.0	7022.8	7022.8	0.0	0.0
	gMy. 負		802.8	1522.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	2590.7	17743.5	0.0	0.0
	cMy. 負		1643.6	1643.6	0.0	0.0	1281.8	1281.8	0.0	0.0	6579.2	6579.2	0.0	0.0
	H' (H)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		230 (398)		0 (0)	
	Qd		805.2	805.2	0.0	0.0	551.3	551.3	0.0	0.0	2692.5	2692.5	0.0	0.0
	Qal		666.9	666.9	0.0	0.0	873.3	873.3	0.0	0.0	1072.0	1072.0	0.0	0.0
	Qas		1901.7	1901.7	0.0	0.0	1901.7	1901.7	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		179.8	136.7	0.0	0.0	170.5	120.6	0.0	0.0	121.9	284.9	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			OK	NG		
定着 La			63.5 (59.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (50.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	153.2 (152.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-4X5軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-4X5軸 [3F-4F/壁]				Y37レ-4X5軸 [4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	8880.1	8880.1	0.0	0.0	8221.6	8221.6	0.0	0.0	7563.1	7563.1	0.0	0.0
	MI	-2.5	0.7	0.0	0.0	-2.9	3.1	0.0	0.0	-2.7	2.6	0.0	0.0
	Ns	8589.3	8589.3	0.0	0.0	7942.6	7942.6	0.0	0.0	7300.5	7300.5	0.0	0.0
	Ms	-1182.2	2343.6	0.0	0.0	-1592.8	1863.8	0.0	0.0	-1700.6	1637.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-1.1	-1.1	0.0	0.0	-2.1	-2.1	0.0	0.0	-1.9	-1.9	0.0	0.0
	Qs	1762.4	1762.4	0.0	0.0	1727.4	1727.4	0.0	0.0	1668.2	1668.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0
	d	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8
配筋	i	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
曲げ	pw	1.09	1.09	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20
	Mal	1943.5	1943.5	0.0	0.0	2088.9	2088.9	0.0	0.0	2204.1	2204.1	0.0	0.0
	Mas	4746.8	4746.8	0.0	0.0	4737.5	4737.5	0.0	0.0	4726.5	4726.5	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 正	6773.2	6773.2	0.0	0.0	6511.4	6511.4	0.0	0.0	6233.6	6233.6	0.0	0.0
	gMy. 負	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 負	6319.3	6319.3	0.0	0.0	6056.6	6056.6	0.0	0.0	5787.3	5787.3	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2643.0	2643.0	0.0	0.0	2590.1	2590.1	0.0	0.0	2501.3	2501.3	0.0	0.0
	Qal	1296.8	1296.8	0.0	0.0	1648.3	1648.3	0.0	0.0	1663.8	1663.8	0.0	0.0
	Qas	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	164.5	210.3	0.0	0.0	180.7	191.4	0.0	0.0	185.0	182.5	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着 La		69.3 (42.5)	84.8 (84.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (57.2)	69.3 (67.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (61.1)	69.3 (58.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX5軸[5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX5軸[6F-7F/壁]				Y37レ-ΛX5軸[7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	6904.7	6904.7	0.0	0.0	6246.3	6246.3	0.0	0.0	5585.2	5585.2	0.0	0.0
	MI	-2.6	2.6	0.0	0.0	-2.6	2.5	0.0	0.0	-2.6	2.4	0.0	0.0
	Ns	6662.2	6662.2	0.0	0.0	6027.3	6027.3	0.0	0.0	5401.9	5401.9	0.0	0.0
	Ms	-1694.4	1501.3	0.0	0.0	-1652.2	1398.1	0.0	0.0	-1536.5	1311.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-1.9	-1.9	0.0	0.0	-1.8	-1.8	0.0	0.0	-1.8	-1.8	0.0	0.0
	Qs	1597.1	1597.1	0.0	0.0	1524.4	1524.4	0.0	0.0	1423.1	1423.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	105.0	105.0	125.0	125.0	95.0	95.0
	d	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	97.8	97.8	117.8	117.8	87.8	87.8
配筋	i	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	85.6	85.6	103.1	103.1	76.8	76.8
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.27	0.27	0.40	0.40
曲げ	pw	1.09	1.09	0.20	0.20	1.09	1.09	0.20	0.20	0.94	0.94	0.20	0.20
	Mal	2287.0	2287.0	0.0	0.0	2340.7	2340.7	0.0	0.0	1997.7	1997.7	0.0	0.0
	Mas	4718.5	4718.5	0.0	0.0	4708.8	4708.8	0.0	0.0	3776.7	3776.7	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 正	5940.0	5940.0	0.0	0.0	5630.5	5630.5	0.0	0.0	4564.4	4564.4	0.0	0.0
	gMy. 負	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 負	5510.9	5510.9	0.0	0.0	5227.7	5227.7	0.0	0.0	4226.0	4226.0	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2394.7	2394.7	0.0	0.0	2285.7	2285.7	0.0	0.0	2133.8	2133.8	0.0	0.0
	Qal	1673.1	1673.1	0.0	0.0	1665.5	1665.5	0.0	0.0	1482.9	1482.9	0.0	0.0
	Qas	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2798.6	2798.6	0.0	0.0	2311.4	2311.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	184.7	177.1	0.0	0.0	183.0	173.0	0.0	0.0	208.8	195.5	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	69.3 (60.9)	69.3 (53.9)	0.0 (0.0)	69.3 (59.4)	69.3 (50.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	83.4 (82.8)	71.2 (70.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΔX5軸[8F-9F/壁]				Y37レ-ΔX5軸[9F-10F/壁]				Y37レ-ΔX5軸[10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	4935.2	4935.2	0.0	0.0	4290.7	4290.7	0.0	0.0	3646.3	3646.3	0.0	0.0	
	MI	-2.3	2.3	0.0	0.0	-2.1	2.1	0.0	0.0	-2.3	2.1	0.0	0.0	
	Ns	4775.8	4775.8	0.0	0.0	4154.8	4154.8	0.0	0.0	3535.5	3535.5	0.0	0.0	
	Ms	-1338.7	1319.6	0.0	0.0	-1330.7	1101.7	0.0	0.0	-1211.2	1015.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-1.7	-1.7	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0	-1.6	-1.6	0.0	0.0	
	Qs	1328.5	1328.5	0.0	0.0	1215.6	1215.6	0.0	0.0	1112.5	1112.5	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	
	d	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8	
	i	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8	
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	47.64
	pt	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40	0.40
曲げ	pw	0.94	0.94	0.20	0.20	0.94	0.94	0.20	0.20	0.94	0.94	0.20	0.20	0.20
	Mal	1647.8	1647.8	0.0	0.0	1676.1	1676.1	0.0	0.0	1668.2	1668.2	0.0	0.0	0.0
	Mas	3214.5	3214.5	0.0	0.0	3177.8	3177.8	0.0	0.0	3004.0	3004.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1968.3	2590.7	0.0	0.0	1968.3	1968.3	0.0	0.0	1968.3	1968.3	0.0	0.0	0.0
	cMy. 正	4162.0	4162.0	0.0	0.0	3848.9	3848.9	0.0	0.0	3517.6	3517.6	0.0	0.0	0.0
	gMy. 負	1968.7	2590.7	0.0	0.0	1968.7	1968.7	0.0	0.0	1968.7	1968.7	0.0	0.0	0.0
	cMy. 負	3873.8	3873.8	0.0	0.0	3591.0	3591.0	0.0	0.0	3297.1	3297.1	0.0	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1991.9	1991.9	0.0	0.0	1822.7	1822.7	0.0	0.0	1668.0	1668.0	0.0	0.0	0.0
	Qal	1402.5	1402.5	0.0	0.0	1410.9	1410.9	0.0	0.0	1372.9	1372.9	0.0	0.0	0.0
	Qas	2223.3	2223.3	0.0	0.0	2223.3	2223.3	0.0	0.0	2223.3	2223.3	0.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	204.3	203.1	0.0	0.0	203.8	189.0	0.0	0.0	196.1	183.4	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	79.3 (78.7)	78.2 (77.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	78.8 (78.2)	75.6 (64.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (71.2)	75.6 (59.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX5軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3001.3	3001.3	0.0	0.0	2374.6	2374.6	0.0	0.0	1747.9	1747.9	0.0	0.0	
	MI	-1.7	1.9	0.0	0.0	-1.5	1.5	0.0	0.0	-1.7	1.5	0.0	0.0	
	Ns	2920.2	2920.2	0.0	0.0	2310.4	2310.4	0.0	0.0	1700.8	1700.8	0.0	0.0	
	Ms	-919.3	1092.8	0.0	0.0	-1055.0	667.2	0.0	0.0	-1005.3	400.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-1.2	-1.2	0.0	0.0	-1.1	-1.1	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0	
	Qs	957.7	957.7	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0	669.0	669.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	
	d	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	
	i	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	
	pt	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	
	pw	0.90	0.90	0.20	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20	
	曲げ	Mal	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1337.5	1337.5	0.0	0.0	1306.9	1306.9	0.0	0.0
Mas		2309.2	2309.2	0.0	0.0	2051.8	2051.8	0.0	0.0	1787.0	1787.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1354.9	1968.3	0.0	0.0	1354.9	1354.9	0.0	0.0	1354.9	1354.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	2733.7	2733.7	0.0	0.0	2402.4	2402.4	0.0	0.0	2052.0	2052.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	1355.9	1968.7	0.0	0.0	1355.9	1355.9	0.0	0.0	1355.9	1355.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	2573.4	2573.4	0.0	0.0	2268.5	2268.5	0.0	0.0	1948.5	1948.5	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	1435.9	1435.9	0.0	0.0	1229.1	1229.1	0.0	0.0	1002.9	1002.9	0.0	0.0	
	Qal	1174.9	1174.9	0.0	0.0	1211.2	1211.2	0.0	0.0	1183.6	1183.6	0.0	0.0	
	Qas	1901.7	1901.7	0.0	0.0	1901.7	1901.7	0.0	0.0	1901.7	1901.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	183.7	196.0	0.0	0.0	193.3	165.6	0.0	0.0	189.8	146.6	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		63.9 (62.8)	75.9 (74.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	73.3 (72.1)	63.5 (45.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.8 (68.7)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名			C2				C2				C1			
部材位置			Y37レ-ΛX5軸〔14F-15F/壁〕				Y37レ-ΛX5軸〔15F-RF/壁〕				Y37レ-ΛX6軸〔1F-2F/壁〕			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)
応力	NI		1121.2	1121.2	0.0	0.0	504.0	504.0	0.0	0.0	5850.5	5850.5	0.0	0.0
	MI		-0.7	1.4	0.0	0.0	-4.0	1.5	0.0	0.0	82.5	-114.3	0.0	0.0
	Ns		1091.4	1091.4	0.0	0.0	490.2	517.7	0.0	0.0	3200.4	3200.4	0.0	0.0
	Ms		-820.7	206.6	0.0	0.0	-646.9	17.6	0.0	0.0	348.8	2446.6	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K1			K2	K2		
	QI		-0.7	-0.7	0.0	0.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0	49.5	49.5	0.0	0.0
	Qs		488.9	488.9	0.0	0.0	300.5	300.5	0.0	0.0	1047.2	1047.2	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	115.0	115.0
	D		125.0	125.0	85.0	85.0	125.0	125.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0
	d		118.0	118.0	78.0	78.0	118.0	118.0	78.0	78.0	107.8	107.8	77.8	77.8
	j		103.2	103.2	68.2	68.2	103.2	103.2	68.2	68.2	94.3	94.3	68.1	68.1
	配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	6-D32	6-D32	6-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
at			25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	47.64	47.64	47.64	47.64
pt			0.24	0.24	0.36	0.36	0.24	0.24	0.36	0.36	0.49	0.49	0.49	0.49
pw			0.90	0.90	0.20	0.20	0.90	0.90	0.20	0.20	0.90	0.90	0.22	0.22
曲げ	Mal		1080.1	1080.1	0.0	0.0	803.6	803.6	0.0	0.0	1590.2	1590.2	0.0	0.0
	Mas		1501.1	1501.1	0.0	0.0	1216.1	1229.4	0.0	0.0	3181.8	3181.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		802.8	1354.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	1313.3	8995.0	0.0	0.0
	cMy. 正		1682.2	1682.2	0.0	0.0	1300.6	1300.6	0.0	0.0	6260.2	6260.2	0.0	0.0
	gMy. 負		802.8	1355.9	0.0	0.0	1605.5	802.8	0.0	0.0	1277.4	8748.5	0.0	0.0
	cMy. 負		1613.5	1613.5	0.0	0.0	1267.4	1267.4	0.0	0.0	2191.7	2191.7	0.0	0.0
	H' (H)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		230 (398)		0 (0)	
	Qd		733.0	733.0	0.0	0.0	449.7	449.7	0.0	0.0	1546.0	1546.0	0.0	0.0
	Qal		1039.4	1039.4	0.0	0.0	980.0	980.0	0.0	0.0	867.8	867.8	0.0	0.0
	Qas		1901.7	1901.7	0.0	0.0	1901.7	1901.7	0.0	0.0	1846.1	1846.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		176.6	132.7	0.0	0.0	164.2	119.2	0.0	0.0	123.8	230.3	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			OK	NG		
定着 La			63.5 (56.1)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (44.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	105.8 (105.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [3F-4F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5441.7	5441.7	0.0	0.0	5043.3	5043.3	0.0	0.0	4644.9	4644.9	0.0	0.0
	MI	80.4	-76.3	0.0	0.0	80.9	-78.3	0.0	0.0	80.9	-78.0	0.0	0.0
	Ns	7878.7	3004.6	0.0	0.0	7224.2	7224.2	0.0	0.0	6562.8	6562.8	0.0	0.0
	Ms	601.6	1232.1	0.0	0.0	849.8	-1022.9	0.0	0.0	916.5	-872.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K1	K1			K1	K1		
	QI	56.0	56.0	0.0	0.0	56.9	56.9	0.0	0.0	56.8	56.8	0.0	0.0
	Qs	970.8	970.8	0.0	0.0	913.6	913.6	0.0	0.0	871.5	871.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0
	d	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8
配筋	i	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
曲げ	pw	0.90	0.90	0.22	0.22	0.90	0.90	0.22	0.22	0.90	0.90	0.22	0.22
	Mal	1645.8	1645.8	0.0	0.0	1687.7	1687.7	0.0	0.0	1719.0	1719.0	0.0	0.0
	Mas	3507.5	3104.9	0.0	0.0	3527.1	3527.1	0.0	0.0	3542.0	3542.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1313.3	1313.3	0.0	0.0	1313.3	1313.3	0.0	0.0	1313.3	1313.3	0.0	0.0
	cMy. 正	6073.0	6073.0	0.0	0.0	5842.8	5842.8	0.0	0.0	5581.5	5581.5	0.0	0.0
	gMy. 負	1277.4	1277.4	0.0	0.0	1277.4	1277.4	0.0	0.0	1277.4	1277.4	0.0	0.0
	cMy. 負	2201.3	2201.3	0.0	0.0	2264.6	2264.6	0.0	0.0	2334.7	2334.7	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1428.2	1428.2	0.0	0.0	1342.0	1342.0	0.0	0.0	1278.9	1278.9	0.0	0.0
	Qal	1168.5	1168.5	0.0	0.0	1175.1	1175.1	0.0	0.0	1173.9	1173.9	0.0	0.0
	Qas	1846.1	1846.1	0.0	0.0	1846.1	1846.1	0.0	0.0	1846.1	1846.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	135.4	171.2	0.0	0.0	146.7	154.6	0.0	0.0	149.8	147.7	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
La		69.3 (30.0)	69.3 (54.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (33.4)	69.3 (40.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (36.0)	69.3 (34.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [6F-7F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4246.4	4246.4	0.0	0.0	3847.8	3847.8	0.0	0.0	3449.3	3449.3	0.0	0.0
	MI	81.1	-78.2	0.0	0.0	80.8	-78.1	0.0	0.0	82.9	-78.7	0.0	0.0
	Ns	5907.7	5907.7	0.0	0.0	2431.9	5263.8	0.0	0.0	2266.6	2266.6	0.0	0.0
	Ms	923.8	-785.4	0.0	0.0	-703.5	-722.2	0.0	0.0	-667.2	556.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K1			K2	K2		
	QI	56.9	56.9	0.0	0.0	56.8	56.8	0.0	0.0	57.7	57.7	0.0	0.0
	Qs	831.9	831.9	0.0	0.0	770.9	770.9	0.0	0.0	750.5	750.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0
	d	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8
配筋	i	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.32	0.32	0.49	0.49
	pw	0.90	0.90	0.22	0.22	0.90	0.90	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1741.3	1741.3	0.0	0.0	1756.8	1756.8	0.0	0.0	1572.7	1572.7	0.0	0.0
	Mas	3556.8	3556.8	0.0	0.0	2877.4	3571.2	0.0	0.0	2219.7	2219.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1313.3	1313.3	0.0	0.0	1313.3	1313.3	0.0	0.0	1313.3	1313.3	0.0	0.0
	cMy. 正	5296.3	5296.3	0.0	0.0	4992.0	4992.0	0.0	0.0	4044.5	4044.5	0.0	0.0
	gMy. 負	1277.4	1277.4	0.0	0.0	1277.4	1277.4	0.0	0.0	1277.4	1277.4	0.0	0.0
	cMy. 負	2397.5	2397.5	0.0	0.0	2447.6	2447.6	0.0	0.0	1857.5	1857.5	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1219.4	1219.4	0.0	0.0	1128.0	1128.0	0.0	0.0	1096.9	1096.9	0.0	0.0
	Qal	1173.9	1173.9	0.0	0.0	1175.0	1175.0	0.0	0.0	1168.9	1168.9	0.0	0.0
	Qas	1846.1	1846.1	0.0	0.0	1846.1	1846.1	0.0	0.0	1492.6	1492.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	150.1	143.8	0.0	0.0	147.4	140.9	0.0	0.0	161.7	154.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (36.3)	69.3 (30.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (34.0)	69.3 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (49.1)	69.3 (42.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)



断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	3050.7	3050.7	0.0	0.0	2654.5	2654.5	0.0	0.0	2258.3	2258.3	0.0	0.0	
	MI	79.7	-76.4	0.0	0.0	79.7	-77.1	0.0	0.0	81.4	-77.4	0.0	0.0	
	Ns	4011.0	4011.0	0.0	0.0	3421.7	3421.7	0.0	0.0	2843.7	2843.7	0.0	0.0	
	Ms	737.0	-689.3	0.0	0.0	756.7	-573.6	0.0	0.0	616.0	-515.3	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	55.7	55.7	0.0	0.0	56.0	56.0	0.0	0.0	56.7	56.7	0.0	0.0	
	Qs	690.8	690.8	0.0	0.0	642.7	642.7	0.0	0.0	543.0	543.0	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	
	d	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	107.8	107.8	77.8	77.8	
配筋	主筋	i	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1	94.3	94.3	68.1	68.1
		1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	Hoop	芯鉄筋												
		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
		at	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
		pt	0.32	0.32	0.49	0.49	0.32	0.32	0.49	0.49	0.32	0.32	0.49	0.49
	曲げ	pw	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22	0.60	0.60	0.22	0.22
		Mal	1311.6	1311.6	0.0	0.0	1306.4	1306.4	0.0	0.0	1294.1	1294.1	0.0	0.0
Mas		2573.3	2573.3	0.0	0.0	2555.8	2555.8	0.0	0.0	2449.1	2449.1	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	943.5	1313.3	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	
	cMy. 正	3627.4	3627.4	0.0	0.0	3318.0	3318.0	0.0	0.0	2994.7	2994.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	907.1	1277.4	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	907.1	907.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	1878.3	1878.3	0.0	0.0	1873.0	1873.0	0.0	0.0	1855.6	1855.6	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1008.4	1008.4	0.0	0.0	936.1	936.1	0.0	0.0	786.1	786.1	0.0	0.0	
	Qal	1089.0	1089.0	0.0	0.0	1092.3	1092.3	0.0	0.0	1087.0	1087.0	0.0	0.0	
	Qas	1420.5	1420.5	0.0	0.0	1420.5	1420.5	0.0	0.0	1420.5	1420.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	159.8	156.5	0.0	0.0	161.2	148.3	0.0	0.0	151.3	144.2	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	75.6 (47.3)	75.6 (44.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (48.6)	75.6 (36.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (39.6)	75.6 (33.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX6軸 [11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸 [12F-13F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	1862.1	1862.1	0.0	0.0	1469.7	1469.7	0.0	0.0	1077.3	1077.3	0.0	0.0	
	MI	78.0	-75.5	0.0	0.0	77.8	-75.3	0.0	0.0	79.3	-75.6	0.0	0.0	
	Ns	2273.7	2273.7	0.0	0.0	1759.3	1759.3	0.0	0.0	1258.6	1258.6	0.0	0.0	
	Ms	534.3	-635.5	0.0	0.0	669.6	-343.4	0.0	0.0	661.9	-150.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	53.9	53.9	0.0	0.0	54.7	54.7	0.0	0.0	55.3	55.3	0.0	0.0	
	Qs	537.8	537.8	0.0	0.0	464.1	464.1	0.0	0.0	368.5	368.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	
	d	108.0	108.0	78.0	78.0	108.0	108.0	78.0	78.0	108.0	108.0	78.0	78.0	
	j	94.5	94.5	68.2	68.2	94.5	94.5	68.2	68.2	94.5	94.5	68.2	68.2	
	配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
at		25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	
pt		0.26	0.26	0.39	0.39	0.26	0.26	0.39	0.39	0.26	0.26	0.39	0.39	
pw		0.30	0.30	0.22	0.22	0.30	0.30	0.22	0.22	0.30	0.30	0.22	0.22	
曲げ	Mal	1136.7	1136.7	0.0	0.0	1120.6	1120.6	0.0	0.0	966.9	966.9	0.0	0.0	
	Mas	1855.7	1855.7	0.0	0.0	1651.9	1651.9	0.0	0.0	1448.1	1448.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	610.2	943.5	0.0	0.0	610.2	610.2	0.0	0.0	610.2	610.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	2283.5	2283.5	0.0	0.0	1983.2	1983.2	0.0	0.0	1679.3	1679.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	577.7	907.1	0.0	0.0	577.7	577.7	0.0	0.0	577.7	577.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	1470.4	1470.4	0.0	0.0	1391.4	1391.4	0.0	0.0	1296.5	1296.5	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	779.8	779.8	0.0	0.0	668.9	668.9	0.0	0.0	525.0	525.0	0.0	0.0	
	Qal	1042.7	1042.7	0.0	0.0	1053.1	1053.1	0.0	0.0	1048.6	1048.6	0.0	0.0	
	Qas	1032.6	1032.6	0.0	0.0	1032.6	1032.6	0.0	0.0	1032.6	1032.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	149.7	157.6	0.0	0.0	160.2	134.8	0.0	0.0	159.6	120.9	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	63.5 (39.9)	63.5 (47.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (50.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (49.4)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸[14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX6軸[15F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	685.0	685.0	0.0	0.0	296.7	296.7	0.0	0.0
	MI	70.9	-73.9	0.0	0.0	103.8	-78.2	0.0	0.0
	Ns	779.1	590.8	0.0	0.0	334.8	258.7	0.0	0.0
	Ms	593.6	-107.7	0.0	0.0	404.9	-233.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K1	K2		
	QI	51.7	51.7	0.0	0.0	65.0	65.0	0.0	0.0
	Qs	284.5	284.5	0.0	0.0	134.3	134.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
		鉄筋				鉄筋			
	条件		LS 2軸				LS 2軸		
	B	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	85.0	85.0	115.0	115.0	85.0	85.0
	d	108.0	108.0	78.0	78.0	108.0	108.0	78.0	78.0
配筋	i	94.5	94.5	68.2	68.2	94.5	94.5	68.2	68.2
	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29
		2							
	芯鉄筋								
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52
	pt	0.26	0.26	0.39	0.39	0.26	0.26	0.39	0.39
	pw	0.30	0.30	0.22	0.22	0.30	0.30	0.22	0.22
	判定	OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	807.6	807.6	0.0	0.0	643.0	643.0	0.0	0.0
	Mas	1235.8	1153.7	0.0	0.0	1039.9	1005.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	417.7	610.2	0.0	0.0	835.3	417.7	0.0	0.0
	cMy. 正	1382.1	1382.1	0.0	0.0	1107.9	1107.9	0.0	0.0
	gMy. 負	385.1	577.7	0.0	0.0	770.2	385.1	0.0	0.0
	cMy. 負	1176.8	1176.8	0.0	0.0	1022.4	1022.4	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	400.9	400.9	0.0	0.0	169.0	169.0	0.0	0.0
	Qal	1050.7	1050.7	0.0	0.0	984.6	984.6	0.0	0.0
付着	Qas	1032.6	1032.6	0.0	0.0	1032.6	1032.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK		
	Ld	154.3	120.6	0.0	0.0	139.6	126.2	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG		
	La	63.5 (44.3)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (30.2)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)


A-4. 3. 3RC壁の断面計算

(1) RC壁の計算指定

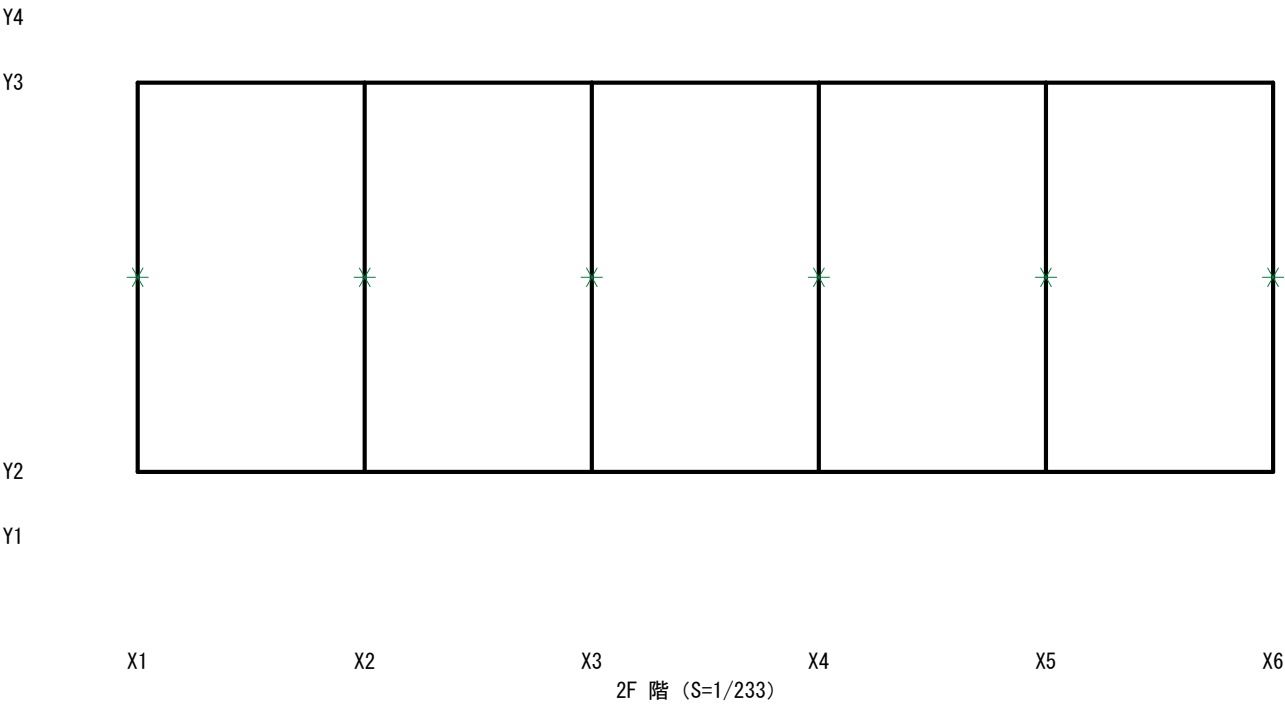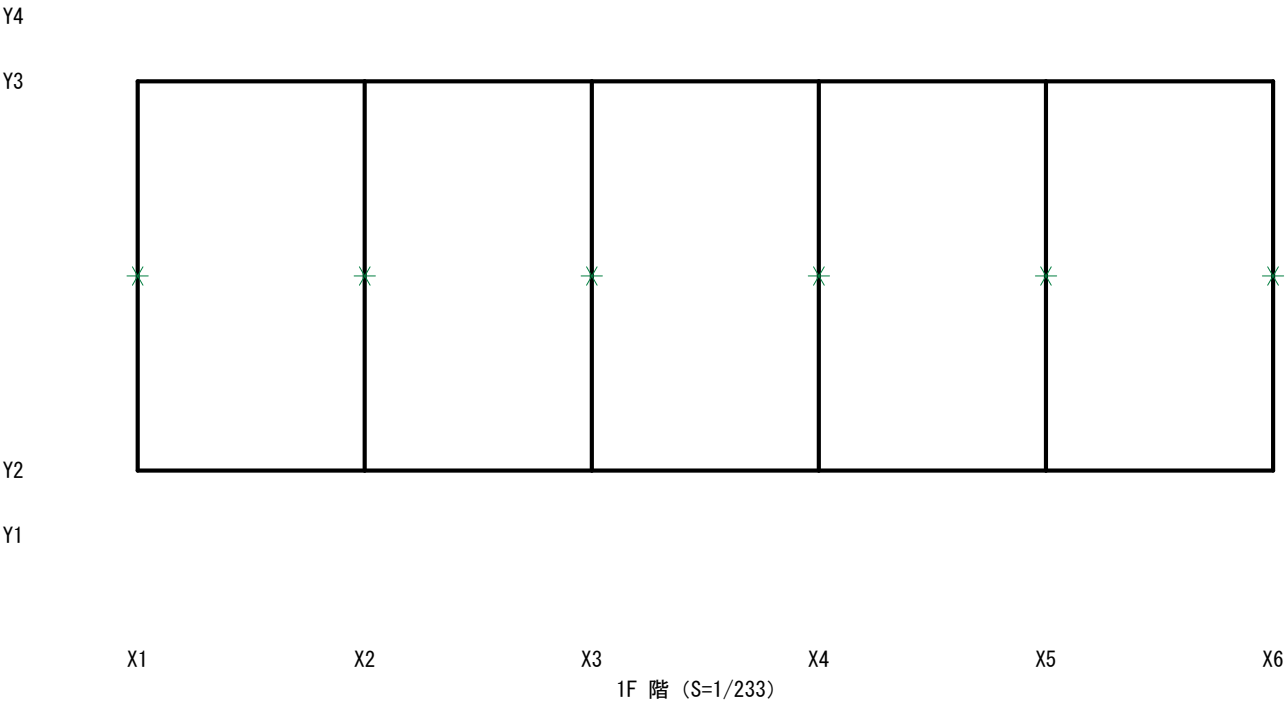

Y4

Y3

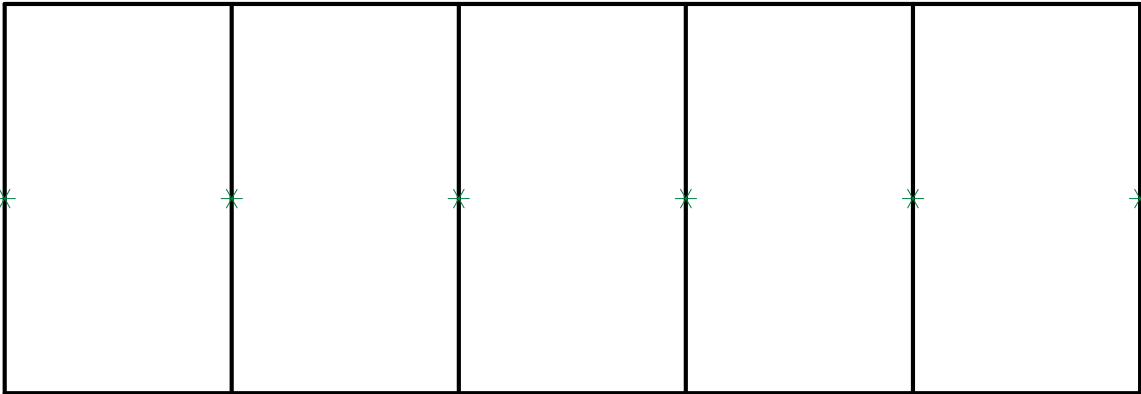


Y2

Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 階 (S=1/233)

Y4

Y3

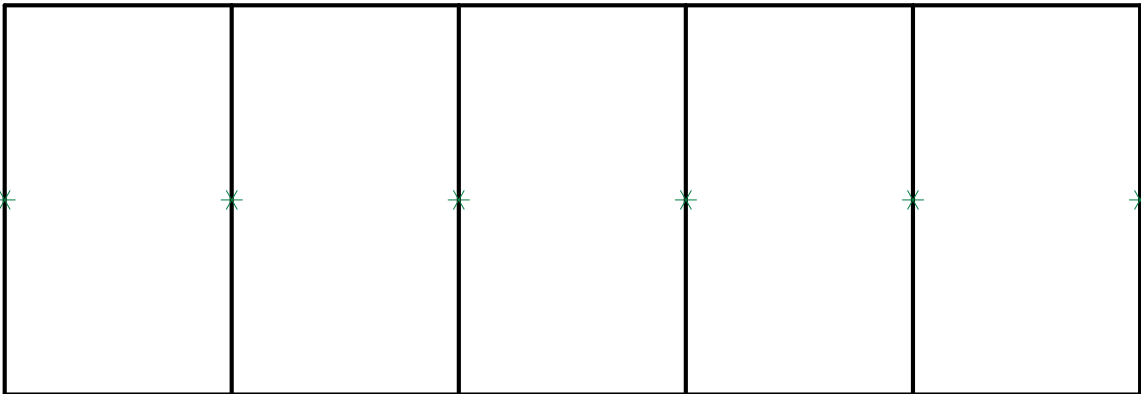

Y2

Y1


X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 階 (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

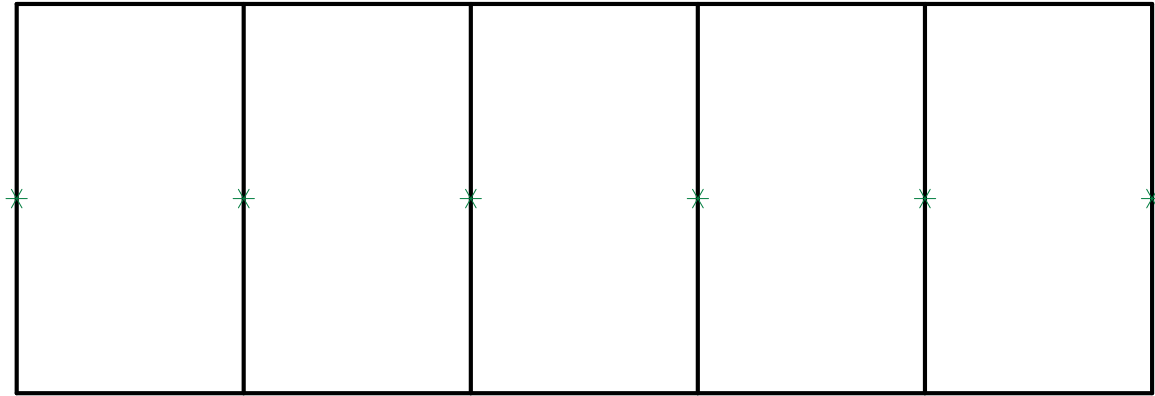

X1 X2 X3 X4 X5 X6


5F 階 (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

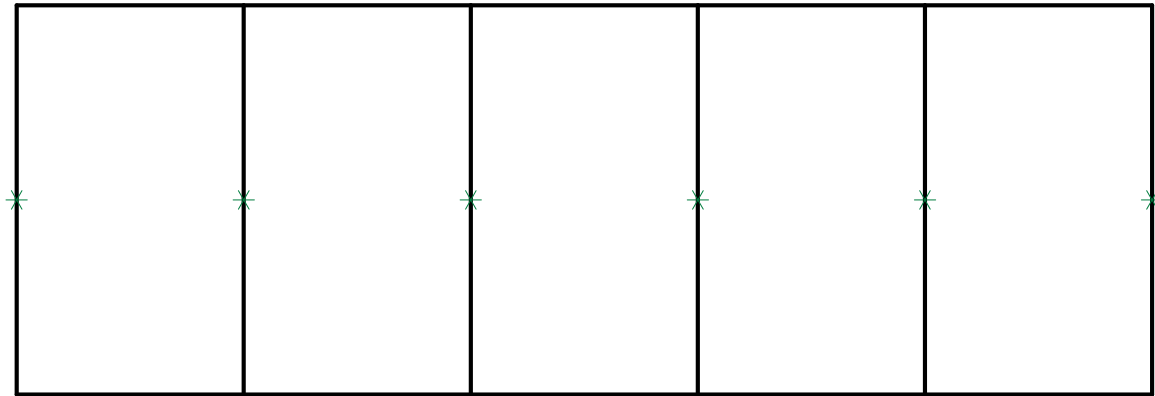

X1 X2 X3 X4 X5 X6


6F 階 (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

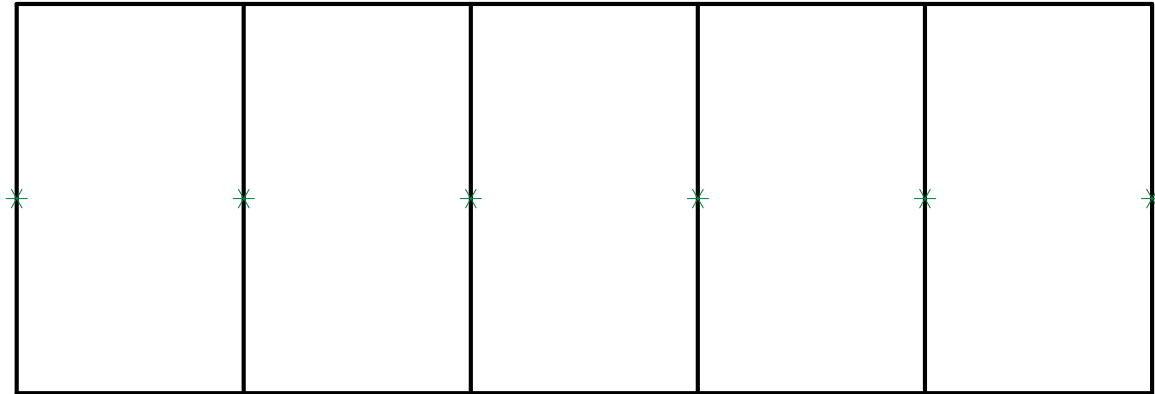

X1 X2 X3 X4 X5 X6


7F 階 (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

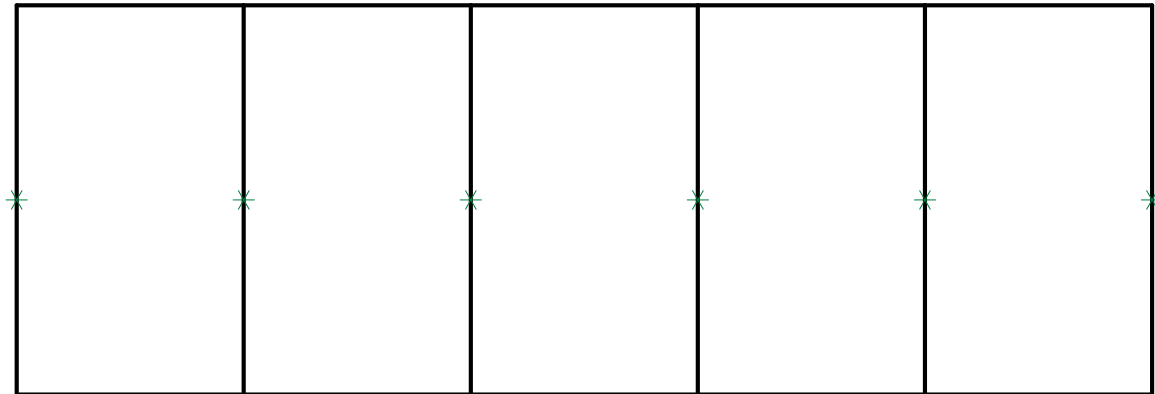

X1 X2 X3 X4 X5 X6


8F 階 (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

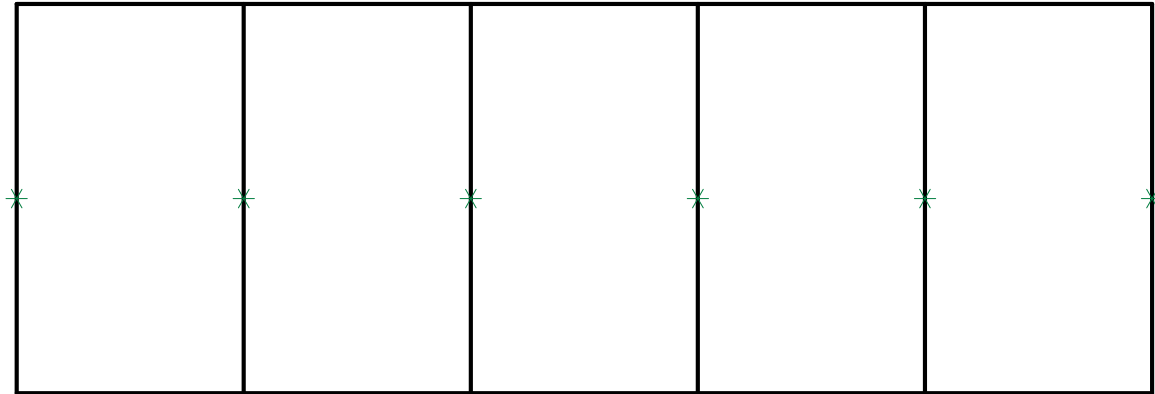

X1 X2 X3 X4 X5 X6


9F 階 (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

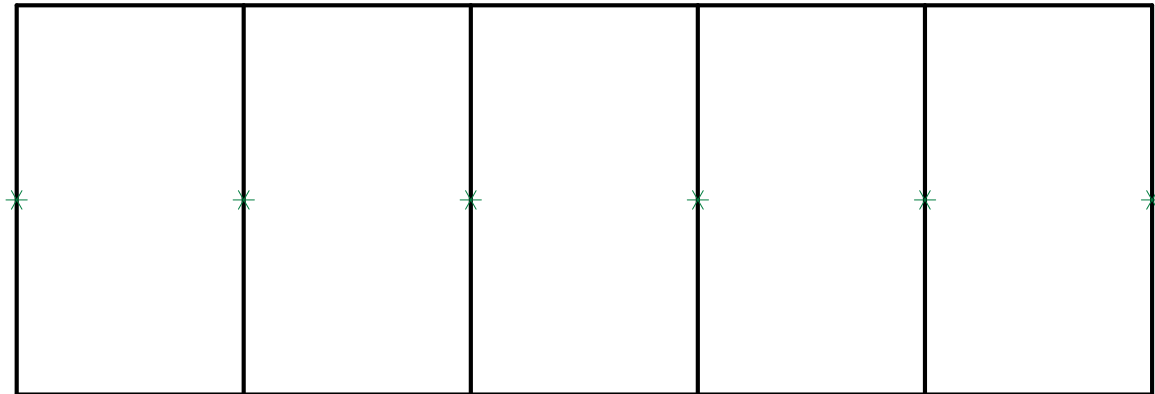

X1 X2 X3 X4 X5 X6


10F 階 (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

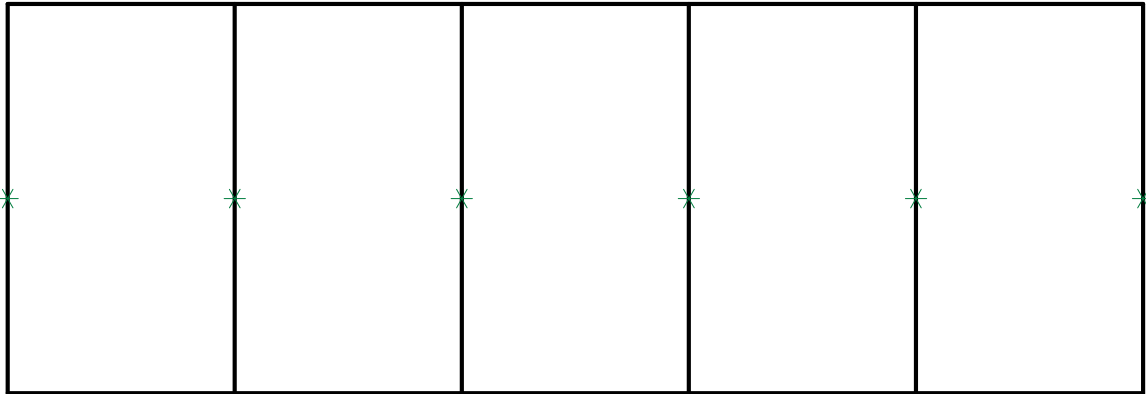

X1

X2

X3

X4

X5

X6


11F 階 (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

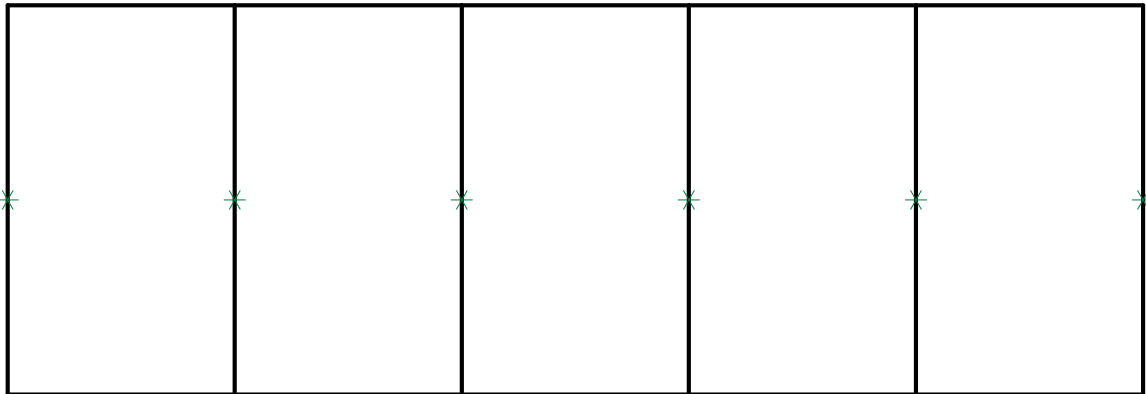

X1

X2

X3

X4

X5

X6


12F 階 (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

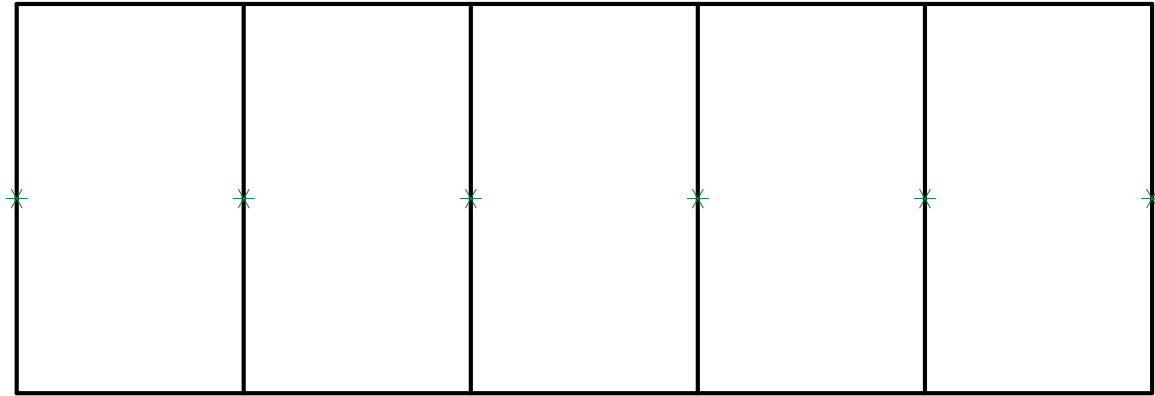

X1 X2 X3 X4 X5 X6


13F 階 (S=1/233)

Y4

Y3


Y2

Y1

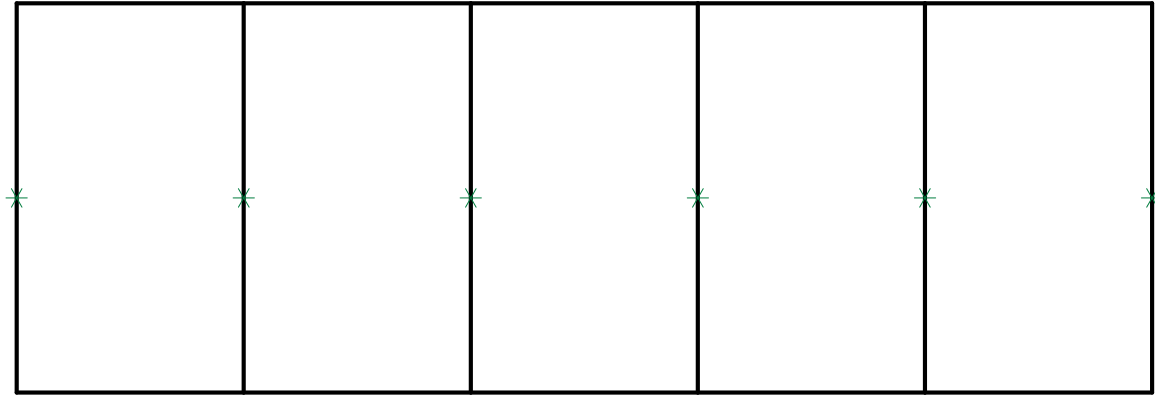

X1 X2 X3 X4 X5 X6

14F 階 (S=1/233)

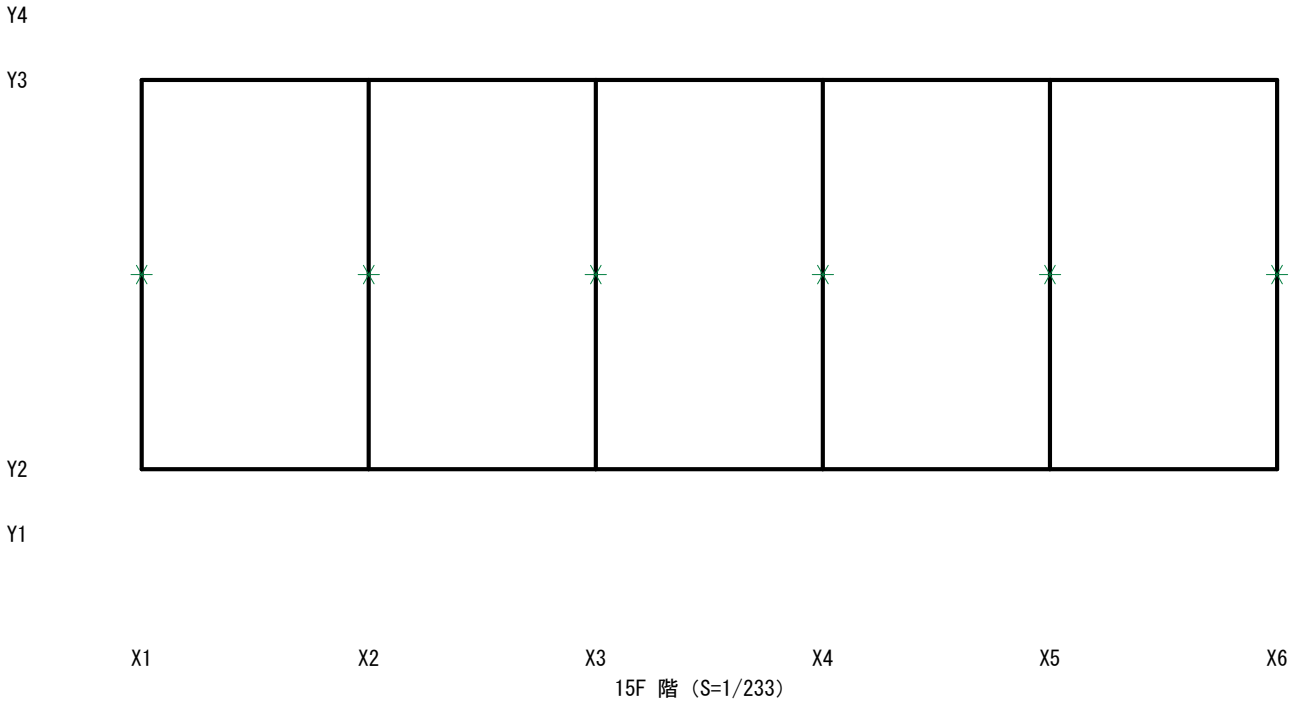

(2) R C 壁 の 計 算 条 件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) せん断力の検討

ア) 地震時短期設計用せん断力
$$Q_d = Q_L + 1.00 \times Q_E$$
開口補強筋： R C 規 準 (1999) 19 条 (26) ~ (28) 式による

イ) 許容せん断力R C 規 準 (1999) 19 条 (22) 式による

ウ) せん断補強筋比
$$P_{smax} = 1.20 \%$$
$$P_{smin} = 0.25 \%$$

エ) せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 を OK とする
- 4) 付帯柱の検討
許容圧縮耐力： R C 規 準 (1999) 19 条 (19.8) 式による
許容引張耐力： R C 規 準 (1999) 19 条 (19.9) 式による
(設計軸力/許容耐力) ≤ 1.0 を OK とする

(3) R C 壁 の 断 面 計 算 結 果

記号説明		
記号	単位	説明
断面名 部材位置		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇階、〇〇フレーム、〇〇軸で表示します。
形状	t	cm 壁厚
	Lo/Ho	cm ①/②： ①は開口幅、②は開口高さ
	L'/H'	cm ①/②： ①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ
	L/H	cm ①/②： ①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ
	r	開口による低減率で、 r1 ~ r3 の最小値
	r1	開口による低減率 (= 1 - Lo/L)
	r2	開口による低減率 (= 1 - √ ((Ho・Lo) / (H・L)))
	r3	開口による低減率 (= 1 - Ho/H)
材質		コンクリート： Fc は普通コンクリート、 Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋①/②/③： ①：鉄筋太物種別 1、②：鉄筋太物種別 2、③：鉄筋細物種別
配筋	縦筋 横筋	mm 壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋、Sはシングル配筋を示します。
	ps	% 壁筋比

応力	QdI	kN	壁の長期設計用せん断力。
	Qds	kN	壁の短期設計用せん断力Qds>Q1の場合はmax(Q1, rQw)を用います。
	L. no		上記Qds の短期荷重ケース記号 (注1)
	QaI	kN	壁の長期許容せん断力
	Qw	kN	壁筋の負担できる許容せん断力 ($=ps \cdot t \cdot L' \cdot ft$)
	ΣQc	kN	壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は $1/2$
	Q1	kN	壁の許容せん断力 ($=r \cdot t \cdot L \cdot fs$)
	Q2	kN	壁の許容せん断力 ($=r(Qw + \Sigma Qc)$)
開口	判定		作用せん断力に対する判定結果
	Td	kN	開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Tv	kN	開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Th	kN	開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	aTd	kN, cm2	①-②, ③: ①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTv	kN, cm2	①-②, ③: ①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
付帯柱	aTh	kN, cm2	①-②, ③: ①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	判定		①/②/③: 斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果
	B x D	cm	柱断面寸法(幅xせい)
	X	主筋1	壁方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁方向の芯鉄筋
	Y	主筋1	壁と直交方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁と直交方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁と直交方向の芯鉄筋
	Ag		柱主筋全断面積
	Nl	kN	長期設計軸力
	MI	kN・m	長期設計用曲げモーメント
	Ns	kN	短期設計軸力
	Ms	kN	短期設計曲げモーメント
	L. no		短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号 (注1)
	Nc	kN	付帯柱の圧縮軸力
	Nt	kN	付帯柱の引張軸力
	Nac	kN	付帯柱の許容圧縮耐力
	Nat	kN	付帯柱の許容引張耐力
	判定		付帯柱の軸方向の判定結果

(注1) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		1F階X17レ-AY2軸		2F階X17レ-AY2軸		3F階X17レ-AY2軸		4F階X17レ-AY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	1115 / 250		1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220		
	L/H	1200 / 398		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	0.710		0.679		0.679		0.679		
	r1	0.717		0.717		0.717		0.717		
	r2	0.713		0.698		0.698		0.698		
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2291.4		2254.7		2235.8		2191.9		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1809.7		1730.4		1730.4		1730.4		
	Qw	5569.8		5569.8		5569.8		5569.8		
	rQw	3952.8		3779.5		3779.5		3779.5		
	ΣQc	3043.0		3043.0		3043.0		3043.0		
	Q1	2714.5		2595.5		2595.5		2595.5		
	Q2	6112.3		5844.4		5844.4		5844.4		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	175.5		172.7		171.3		167.9		
	Tv	100.1		98.5		97.7		95.8		
	Th	209.8		235.4		233.4		228.8		
	aTd	6-D13 463.2		6-D13 463.2		6-D13 463.2		6-D13 463.2		
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
	aTh	7-D13 262.3		7-D13 262.3		7-D13 262.3		7-D13 262.3		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	11867.9	11867.9	11038.5	11038.5	10230.4	10230.4	9422.2	9422.2
		MI	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
		Nc	5933.9	5933.9	5519.3	5519.3	5115.2	5115.2	4711.1	4711.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14016.7	14016.7	14016.7	14016.7	14016.7	14016.7	14016.7	14016.7
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	24725.3	24725.3	22862.4	22862.4	20811.2	20811.2	18727.4	18727.4
		Ms	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		L. no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
		Nc	12362.7	12362.7	11431.2	11431.2	10405.6	10405.6	9363.7	9363.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	28033.4	28033.4	28033.4	28033.4	28033.4	28033.4	28033.4	28033.4
	Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2			
部材位置		5F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸			
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0			
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90			
	L' /H'	1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220			
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280			
	r	0.679		0.679		0.679		0.679			
	r1	0.717		0.717		0.717		0.717			
	r2	0.698		0.698		0.698		0.698			
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679			
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295			
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D			
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D			
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68			
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0			
	Qds	2125.0		2036.5		1943.2		1829.8			
	L. no	K1		K1		K1		K1			
	Qal	1730.4		1730.4		1730.4		1608.2			
	Qw	5569.8		5569.8		5569.8		5569.8			
	rQw	3779.5		3779.5		3779.5		3779.5			
	ΣQc	3043.0		3043.0		3043.0		2831.6			
	Q1	2595.5		2595.5		2595.5		2412.3			
	Q2	5844.4		5844.4		5844.4		5701.0			
	判定	OK		OK		OK		OK			
	開口	Td	162.8		156.0		148.9		140.2		
Tv		92.8		89.0		84.9		79.9			
Th		221.8		212.6		202.8		191.0			
aTd		6-D13 463.2		6-D13 463.2		6-D13 463.2		6-D13 463.2			
aTv		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8			
aTh		7-D13 262.3		7-D13 262.3		7-D13 262.3		7-D13 262.3			
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK			
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04
	長期	NI	8613.8	8613.8	7805.4	7805.4	6996.9	6996.9	6188.4	6188.4	6188.4
		MI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nc	4306.9	4306.9	3902.7	3902.7	3498.4	3498.4	3094.2	3094.2	3094.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14016.7	14016.7	14016.7	14016.7	13559.4	13559.4	11299.5	11299.5	11299.5
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3
	短期	Ns	16673.9	16673.9	14675.0	14675.0	12734.9	12734.9	6188.4	6188.4	6188.4
		Ms	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28871.3	28871.3	28871.3
		L. no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K1	K1	K1
		Nc	8337.0	8337.0	7337.5	7337.5	6367.4	6367.4	5500.2	5500.2	5500.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	28033.4	28033.4	28033.4	28033.4	27118.8	27118.8	22599.0	22599.0	22599.0
	Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2				
部材位置		9F階X17レ-ΔY2軸		10F階X17レ-ΔY2軸		11F階X17レ-ΔY2軸		12F階X17レ-ΔY2軸				
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0				
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90				
	L'/H'	1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220				
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 285		1200 / 280				
	r	0.679		0.679		0.684		0.679				
	r1	0.717		0.717		0.717		0.717				
	r2	0.698		0.698		0.701		0.698				
	r3	0.679		0.679		0.684		0.679				
材質	コンクリート	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)				
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295				
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D				
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D				
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68				
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0				
	Qds	1708.4		1565.5		1406.9		1232.3				
	L.no	K1		K2		K2		K2				
	Qal	1608.2		1608.2		1560.0		1547.1				
	Qw	5569.8		5569.8		5569.8		5569.8				
	rQw	3779.5		3779.5		3810.9		3779.5				
	ΣQc	2831.6		2831.6		2731.7		2731.7				
	Q1	2412.3		2412.3		2340.0		2320.7				
	Q2	5701.0		5701.0		5680.0		5633.2				
開口	判定	OK		OK		OK		OK				
	Td	130.9		119.9		107.8		94.4				
	Tv	74.6		68.4		61.5		53.8				
	Th	178.3		163.4		145.6		128.6				
	aTd	6-D13 463.2		6-D13 463.2		6-D13 463.2		6-D13 463.2				
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8				
	aTh	7-D13 262.3		7-D13 262.3		7-D13 262.3		7-D13 262.3				
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK				
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱		
	B x D	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85		
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29		
		主筋2										
		芯鉄筋										
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29		
		主筋2										
		芯鉄筋										
	Ag	127.04	127.04	127.04	127.04	102.72	102.72	102.72	102.72			
	長期	NI	5384.7	5384.7	4581.0	4581.0	3777.2	3777.2	2981.3	2981.3		
		MI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		Nc	2692.4	2692.4	2290.5	2290.5	1888.6	1888.6	1490.7	1490.7		
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		Nac	11299.5	11299.5	11299.5	11299.5	10091.8	10091.8	10091.8	10091.8		
		Nat	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0		
	短期	Ns	5384.7	5384.7	4581.0	4581.0	3777.2	3777.2	2981.3	2981.3		
		Ms	23695.2	23695.2	18858.3	18858.3	14422.5	14422.5	10375.6	10375.6		
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1		
		Nc	4667.0	4667.0	3862.0	3862.0	3090.5	3090.5	2355.3	2355.3		
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		Nac	22599.0	22599.0	22599.0	22599.0	20183.5	20183.5	20183.5	20183.5		
	Nat	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK				

断面名	W2		W2		W2		W1	
部材位置	13F階X17レ-ΔY2軸		14F階X17レ-ΔY2軸		15F階X17レ-ΔY2軸		1F階X27レ-ΔY2軸	
形状	t	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
	Lo/Ho	170 / 90	170 / 90	170 / 90	170 / 90	170 / 90	0 / 0	0
	L'/H'	1115 / 220	1115 / 220	1115 / 220	1115 / 220	1115 / 220	1095 / 250	1095
	L/H	1200 / 280	1200 / 280	1200 / 280	1200 / 280	1200 / 280	1200 / 398	1200
	r	0.679	0.679	0.679	0.679	0.679	1.000	1.000
	r1	0.717	0.717	0.717	0.717	0.717	1.000	1.000
	r2	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	1.000	1.000
	r3	0.679	0.679	0.679	0.679	0.679	1.000	1.000
材質	コンクリート	Fc27 (Fc = 27.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		Fc36 (Fc = 36.00)
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0
	Qds	1039.6		820.6		566.4		3425.8
	L.no	K2		K2		K2		K1
	Qal	1547.1		1547.1		1547.1		2550.0
	Qw	5569.8		5569.8		5569.8		5469.9
	rQw	3779.5		3779.5		3779.5		5469.9
	ΣQc	2731.7		2731.7		2731.7		4102.1
	Q1	2320.7		2320.7		2320.7		3825.0
	Q2	5633.2		5633.2		5633.2		9572.0
	判定	OK		OK		OK		OK
開口	Td	79.6		62.9		43.4		
	Tv	45.4		35.8		24.7		
	Th	108.5		85.7		59.1		
	aTd	6-D13 463.2		6-D13 463.2		6-D13 463.2		
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
	aTh	7-D13 262.3		7-D13 262.3		7-D13 262.3		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱	左柱		右柱		左柱		右柱	
	B x D	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	125x105
	X	主筋1	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D32
		主筋2						
		芯鉄筋						
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32
		主筋2						
		芯鉄筋						
	Ag	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	158.80
	長期	NI	2185.4	2185.4	1389.5	1389.5	601.9	601.9
		MI	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
		Nc	1092.7	1092.7	694.7	694.7	301.0	301.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10091.8	10091.8	10091.8	10091.8	10091.8	10091.8
		Nat	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0
	短期	Ns	2185.4	2185.4	1389.5	1389.5	601.9	601.9
		Ms	6888.5	6888.5	-3942.0	-3942.0	-1613.6	-1613.6
		L.no	K1	K1	K2	K2	K2	K2
		Nc	1666.7	1666.7	1023.2	1023.2	435.4	435.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	20183.5	20183.5	20183.5	20183.5	20183.5	20183.5
	判定	Nat	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		2F階X2フレームY2軸		3F階X2フレームY2軸		4F階X2フレームY2軸		5F階X2フレームY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	1095 / 220		1095 / 220		1095 / 220		1095 / 220		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	3343.6		3230.1		3104.9		2966.7		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2550.0		2550.0		2550.0		2550.0		
	Qw	5469.9		5469.9		5469.9		5469.9		
	rQw	5469.9		5469.9		5469.9		5469.9		
	ΣQc	4102.1		4102.1		4102.1		4102.1		
	Q1	3825.0		3825.0		3825.0		3825.0		
	Q2	9572.0		9572.0		9572.0		9572.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	125x105	125x105	125x105	125x105	125x105	125x105	125x105	125x105	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	17945.5	17945.5	16614.7	16614.7	15284.0	15284.0	13953.4	13953.4
		MI	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
		Nc	8972.7	8972.7	8307.3	8307.3	7642.0	7642.0	6976.7	6976.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	17945.5	17945.5	16614.7	16614.7	15284.0	15284.0	13953.4	13953.4
		Ms	-85002.9	-85002.9	-75676.2	-75676.2	-66675.3	-66675.3	-58029.6	-58029.6
		L. no	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2
		Nc	16056.3	16056.3	14613.7	14613.7	13198.3	13198.3	11812.5	11812.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4
	Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		6F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1095 / 220		1105 / 220		1105 / 220		1105 / 220		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2814.0		2639.1		2448.7		2237.7		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2550.0		2550.0		2370.0		2370.0		
	Qw	5469.9		5519.8		5519.8		5519.8		
	rQw	5469.9		5519.8		5519.8		5519.8		
	ΣQc	4102.1		3682.7		3423.4		3423.4		
	Q1	3825.0		3825.0		3555.0		3555.0		
	Q2	9572.0		9202.5		8943.2		8943.2		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	125x105	125x105	125x 95	125x 95	125x 95	125x 95	125x 95	125x 95	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	
	長期	NI	12622.9	12622.9	11300.3	11300.3	9985.3	9985.3	8681.3	8681.3
		MI	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
		Nc	6311.5	6311.5	5650.1	5650.1	4992.6	4992.6	4340.7	4340.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	18036.7	18036.7	16079.4	16079.4	13399.5	13399.5	13399.5	13399.5
		Nat	3096.6	3096.6	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3
		Ns	12622.9	12622.9	11300.3	11300.3	9985.3	9985.3	8681.3	8681.3
	短期	Ms	-49773.5	-49773.5	-41945.1	-41945.1	-34611.9	-34611.9	-27808.6	-27808.6
		L.no	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2
		Nc	10459.3	10459.3	9145.6	9145.6	7876.9	7876.9	6658.0	6658.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	36073.4	36073.4	32158.8	32158.8	26799.0	26799.0	26799.0	26799.0
		Nat	6193.2	6193.2	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		10F階X2フレ-ΔY2軸		11F階X2フレ-ΔY2軸		12F階X2フレ-ΔY2軸		13F階X2フレ-ΔY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1105 / 220		1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220		
	L/H	1200 / 280		1200 / 285		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc30(Fc = 30.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2008.8		1758.5		1489.4		1190.8		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2370.0		2280.0		2280.0		2280.0		
	Qw	5519.8		5569.8		5569.8		5569.8		
	rQw	5519.8		5569.8		5569.8		5569.8		
	ΣQc	3423.4		2924.8		2924.8		2924.8		
	Q1	3555.0		3420.0		3420.0		3420.0		
	Q2	8943.2		8494.6		8494.6		8494.6		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	125x 95	125x 95	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	127.04	127.04	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	
	長期	NI	7377.5	7377.5	6081.3	6081.3	4811.5	4811.5	3541.7	3541.7
		MI	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
		Nc	3688.8	3688.8	3040.7	3040.7	2405.7	2405.7	1770.9	1770.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13399.5	13399.5	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8
		Nat	2477.3	2477.3	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0
	短期	Ns	7377.5	7377.5	6081.3	6081.3	4811.5	4811.5	3541.7	3541.7
		Ms	-21597.2	-21597.2	-16025.6	-16025.6	-11051.4	-11051.4	-6918.0	-6918.0
		L. no	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2
		Nc	5488.5	5488.5	4376.1	4376.1	3326.7	3326.7	2347.3	2347.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	26799.0	26799.0	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		14F階X2フレームY2軸		15F階X2フレームY2軸		1F階X3フレームY2軸		2F階X3フレームY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	1115 / 220		1115 / 220		1095 / 250		1095 / 220		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 398		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	854.6		459.3		3423.8		3338.0		
	L. no	K1		K1		K1		K2		
	Qal	2280.0		2280.0		2550.0		2550.0		
	Qw	5569.8		5569.8		5469.9		5469.9		
	rQw	5569.8		5569.8		5469.9		5469.9		
	ΣQc	2924.8		2924.8		4102.1		4102.1		
	Q1	3420.0		3420.0		3825.0		3825.0		
	Q2	8494.6		8494.6		9572.0		9572.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x105	125x105	125x105	125x105	
	X	主筋1	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	102.72	102.72	102.72	102.72	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	2271.9	2271.9	1021.2	1021.2	19234.7	19234.7	17888.4	17888.4
		MI	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nc	1135.9	1135.9	510.6	510.6	9617.4	9617.4	8944.2	8944.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7
		Nat	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	2271.9	2271.9	1021.2	1021.2	19234.7	19234.7	17888.4	17888.4
		Ms	-3619.7	-3619.7	-1257.4	-1257.4	98728.7	98728.7	85118.7	85118.7
		L. no	K2	K2	K2	K2	K1	K1	K1	K1
		Nc	1437.6	1437.6	615.4	615.4	17844.7	17844.7	16037.4	16037.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4
	Nat	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		3F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	1095 / 220		1095 / 220		1095 / 220		1095 / 220		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	3222.0		3094.7		2954.7		2800.6		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	2550.0		2550.0		2550.0		2550.0		
	Qw	5469.9		5469.9		5469.9		5469.9		
	rQw	5469.9		5469.9		5469.9		5469.9		
	ΣQc	4102.1		4102.1		4102.1		4102.1		
	Q1	3825.0		3825.0		3825.0		3825.0		
	Q2	9572.0		9572.0		9572.0		9572.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	125x105	125x105	125x105	125x105	125x105	125x105	125x105	125x105	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	16562.8	16562.8	15237.1	15237.1	13911.4	13911.4	12585.8	12585.8
		MI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nc	8281.4	8281.4	7618.6	7618.6	6955.7	6955.7	6292.9	6292.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	16562.8	16562.8	15237.1	15237.1	13911.4	13911.4	12585.8	12585.8
		Ms	75771.6	75771.6	66749.5	66749.5	58083.8	58083.8	49810.3	49810.3
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	14595.7	14595.7	13181.0	13181.0	11796.0	11796.0	10443.7	10443.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4
	Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		7F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1105 / 220		1105 / 220		1105 / 220		1105 / 220		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2624.6		2434.2		2222.7		1993.7		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	2550.0		2370.0		2370.0		2370.0		
	Qw	5519.8		5519.8		5519.8		5519.8		
	rQw	5519.8		5519.8		5519.8		5519.8		
	ΣQc	3682.7		3423.4		3423.4		3423.4		
	Q1	3825.0		3555.0		3555.0		3555.0		
	Q2	9202.5		8943.2		8943.2		8943.2		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	125x 95	125x 95	125x 95	125x 95	125x 95	125x 95	125x 95	125x 95	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	
	長期	NI	11267.8	11267.8	9957.6	9957.6	8657.9	8657.9	7358.1	7358.1
		MI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nc	5633.9	5633.9	4978.8	4978.8	4328.9	4328.9	3679.1	3679.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16079.4	16079.4	13399.5	13399.5	13399.5	13399.5	13399.5	13399.5
		Nat	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3
	短期	Ns	11267.8	11267.8	9957.6	9957.6	8657.9	8657.9	7358.1	7358.1
		Ms	41968.3	41968.3	34618.5	34618.5	27802.2	27802.2	21578.2	21578.2
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	9131.3	9131.3	7863.7	7863.7	6645.8	6645.8	5477.3	5477.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	32158.8	32158.8	26799.0	26799.0	26799.0	26799.0	26799.0	26799.0
	Nat	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		11F階X3フレ-ΔY2軸		12F階X3フレ-ΔY2軸		13F階X3フレ-ΔY2軸		14F階X3フレ-ΔY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220		
	L/H	1200 / 285		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1744.0		1475.1		1176.6		840.4		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	2280.0		2280.0		2280.0		2280.0		
	Qw	5569.8		5569.8		5569.8		5569.8		
	rQw	5569.8		5569.8		5569.8		5569.8		
	ΣQc	2924.8		2924.8		2924.8		2924.8		
	Q1	3420.0		3420.0		3420.0		3420.0		
	Q2	8494.6		8494.6		8494.6		8494.6		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	
	X	主筋1	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	
	長期	NI	6066.1	6066.1	4799.3	4799.3	3532.5	3532.5	2265.6	2265.6
		MI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nc	3033.1	3033.1	2399.7	2399.7	1766.2	1766.2	1132.8	1132.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8
		Nat	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0
	短期	Ns	6066.1	6066.1	4799.3	4799.3	3532.5	3532.5	2265.6	2265.6
		Ms	15995.2	15995.2	11024.9	11024.9	6894.5	6894.5	3599.9	3599.9
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	4366.0	4366.0	3318.4	3318.4	2340.8	2340.8	1432.8	1432.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5
	Nat	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		15F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	1115 / 220		1095 / 250		1095 / 220		1095 / 220		
	L/H	1200 / 280		1200 / 398		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	445.0		3423.8		3338.0		3222.0		
	L. no	K2		K1		K1		K1		
	Qal	2280.0		2550.0		2550.0		2550.0		
	Qw	5569.8		5469.9		5469.9		5469.9		
	rQw	5569.8		5469.9		5469.9		5469.9		
	ΣQc	2924.8		4102.1		4102.1		4102.1		
	Q1	3420.0		3825.0		3825.0		3825.0		
	Q2	8494.6		9572.0		9572.0		9572.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	125x 85	125x 85	125x105	125x105	125x105	125x105	125x105	125x105	
	X	主筋1	6-D29	6-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	102.72	102.72	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	1017.0	1017.0	19234.7	19234.7	17888.4	17888.4	16562.8	16562.8
		MI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nc	508.5	508.5	9617.4	9617.4	8944.2	8944.2	8281.4	8281.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10856.8	10856.8	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7
		Nat	2003.0	2003.0	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	1017.0	1017.0	19234.7	19234.7	17888.4	17888.4	16562.8	16562.8
		Ms	-1246.9	-1246.9	98728.7	98728.7	85118.7	85118.7	75771.6	75771.6
		L. no	K2	K2	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	612.4	612.4	17844.7	17844.7	16037.4	16037.4	14595.7	14595.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21713.5	21713.5	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4
		Nat	3543.8	3543.8	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		4F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	1095 / 220		1095 / 220		1095 / 220		1105 / 220		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	3094.7		2954.7		2800.6		2624.6		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2550.0		2550.0		2550.0		2550.0		
	Qw	5469.9		5469.9		5469.9		5519.8		
	rQw	5469.9		5469.9		5469.9		5519.8		
	ΣQc	4102.1		4102.1		4102.1		3682.7		
	Q1	3825.0		3825.0		3825.0		3825.0		
	Q2	9572.0		9572.0		9572.0		9202.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	125x105	125x105	125x105	125x105	125x105	125x105	125x 95	125x 95	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	127.04	127.04	
	長期	NI	15237.1	15237.1	13911.4	13911.4	12585.8	12585.8	11267.8	11267.8
		MI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nc	7618.6	7618.6	6955.7	6955.7	6292.9	6292.9	5633.9	5633.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7	16079.4	16079.4
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	2477.3	2477.3
	短期	Ns	15237.1	15237.1	13911.4	13911.4	12585.8	12585.8	11267.8	11267.8
		Ms	66749.5	66749.5	58083.8	58083.8	49810.3	49810.3	41968.3	41968.3
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	13181.0	13181.0	11796.0	11796.0	10443.7	10443.7	9131.3	9131.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4	32158.8	32158.8
	Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	4954.6	4954.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		8F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1105 / 220		1105 / 220		1105 / 220		1115 / 220		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 285		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2434.2		2222.7		1993.7		1744.0		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2370.0		2370.0		2370.0		2280.0		
	Qw	5519.8		5519.8		5519.8		5569.8		
	rQw	5519.8		5519.8		5519.8		5569.8		
	ΣQc	3423.4		3423.4		3423.4		2924.8		
	Q1	3555.0		3555.0		3555.0		3420.0		
	Q2	8943.2		8943.2		8943.2		8494.6		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	125x 95	125x 95	125x 95	125x 95	125x 95	125x 95	125x 85	125x 85	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D29	6-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	102.72	102.72	
	長期	NI	9957.6	9957.6	8657.9	8657.9	7358.1	7358.1	6066.1	6066.1
		MI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nc	4978.8	4978.8	4328.9	4328.9	3679.1	3679.1	3033.1	3033.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13399.5	13399.5	13399.5	13399.5	13399.5	13399.5	10856.8	10856.8
		Nat	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2003.0	2003.0
	短期	Ns	9957.6	9957.6	8657.9	8657.9	7358.1	7358.1	6066.1	6066.1
		Ms	34618.5	34618.5	27802.2	27802.2	21578.2	21578.2	-15995.2	-15995.2
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K2	K2
		Nc	7863.7	7863.7	6645.8	6645.8	5477.3	5477.3	4366.0	4366.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	26799.0	26799.0	26799.0	26799.0	26799.0	26799.0	21713.5	21713.5
	Nat	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	3543.8	3543.8	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		12F階X47フレームY2軸		13F階X47フレームY2軸		14F階X47フレームY2軸		15F階X47フレームY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1475.1		1176.6		840.4		445.0		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2280.0		2280.0		2280.0		2280.0		
	Qw	5569.8		5569.8		5569.8		5569.8		
	rQw	5569.8		5569.8		5569.8		5569.8		
	ΣQc	2924.8		2924.8		2924.8		2924.8		
	Q1	3420.0		3420.0		3420.0		3420.0		
	Q2	8494.6		8494.6		8494.6		8494.6		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	
	X	主筋1	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	
	長期	NI	4799.3	4799.3	3532.5	3532.5	2265.6	2265.6	1017.0	1017.0
		MI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
		Nc	2399.7	2399.7	1766.2	1766.2	1132.8	1132.8	508.5	508.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8
		Nat	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0
	短期	Ns	4799.3	4799.3	3532.5	3532.5	2265.6	2265.6	1017.0	1017.0
		Ms	11024.9	11024.9	6894.5	6894.5	-3599.9	-3599.9	-1246.9	-1246.9
		L. no	K1	K1	K1	K1	K2	K2	K2	K2
		Nc	3318.4	3318.4	2340.8	2340.8	1432.8	1432.8	612.4	612.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5
	Nat	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	1095 / 250		1095 / 220		1095 / 220		1095 / 220		
	L/H	1200 / 398		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	3425.8		3343.6		3230.1		3104.9		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2550.0		2550.0		2550.0		2550.0		
	Qw	5469.9		5469.9		5469.9		5469.9		
	rQw	5469.9		5469.9		5469.9		5469.9		
	ΣQc	4102.1		4102.1		4102.1		4102.1		
	Q1	3825.0		3825.0		3825.0		3825.0		
	Q2	9572.0		9572.0		9572.0		9572.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	125x105	125x105	125x105	125x105	125x105	125x105	125x105	125x105	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	19296.8	19296.8	17945.5	17945.5	16614.7	16614.7	15284.0	15284.0
		MI	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
		Nc	9648.4	9648.4	8972.7	8972.7	8307.3	8307.3	7642.0	7642.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	19296.8	19296.8	17945.5	17945.5	16614.7	16614.7	15284.0	15284.0
		Ms	-98597.0	-98597.0	-85002.9	-85002.9	-75676.2	-75676.2	-66675.3	-66675.3
		L.no	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2
		Nc	17864.8	17864.8	16056.3	16056.3	14613.7	14613.7	13198.3	13198.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4
	Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		5F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1095 / 220		1095 / 220		1105 / 220		1105 / 220		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2966.7		2814.0		2639.1		2448.7		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2550.0		2550.0		2550.0		2370.0		
	Qw	5469.9		5469.9		5519.8		5519.8		
	rQw	5469.9		5469.9		5519.8		5519.8		
	ΣQc	4102.1		4102.1		3682.7		3423.4		
	Q1	3825.0		3825.0		3825.0		3555.0		
	Q2	9572.0		9572.0		9202.5		8943.2		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	125x105	125x105	125x105	125x105	125x 95	125x 95	125x 95	125x 95	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	127.04	127.04	127.04	127.04	
	長期	NI	13953.4	13953.4	12622.9	12622.9	11300.3	11300.3	9985.3	9985.3
		MI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nc	6976.7	6976.7	6311.5	6311.5	5650.1	5650.1	4992.6	4992.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	18036.7	18036.7	18036.7	18036.7	16079.4	16079.4	13399.5	13399.5
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3
	短期	Ns	13953.4	13953.4	12622.9	12622.9	11300.3	11300.3	9985.3	9985.3
		Ms	-58029.6	-58029.6	-49773.5	-49773.5	-41945.1	-41945.1	-34611.9	-34611.9
		L. no	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2
		Nc	11812.5	11812.5	10459.3	10459.3	9145.6	9145.6	7876.9	7876.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	36073.4	36073.4	36073.4	36073.4	32158.8	32158.8	26799.0	26799.0
	Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		9F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	1105 / 220		1105 / 220		1115 / 220		1115 / 220		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 285		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2237.7		2008.8		1758.5		1489.4		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2370.0		2370.0		2280.0		2280.0		
	Qw	5519.8		5519.8		5569.8		5569.8		
	rQw	5519.8		5519.8		5569.8		5569.8		
	ΣQc	3423.4		3423.4		2924.8		2924.8		
	Q1	3555.0		3555.0		3420.0		3420.0		
	Q2	8943.2		8943.2		8494.6		8494.6		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	125x 95	125x 95	125x 95	125x 95	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	127.04	127.04	127.04	127.04	102.72	102.72	102.72	102.72	
	長期	NI	8681.3	8681.3	7377.5	7377.5	6081.3	6081.3	4811.5	4811.5
		MI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nc	4340.7	4340.7	3688.8	3688.8	3040.7	3040.7	2405.7	2405.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13399.5	13399.5	13399.5	13399.5	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8
		Nat	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0
	短期	Ns	8681.3	8681.3	7377.5	7377.5	6081.3	6081.3	4811.5	4811.5
		Ms	27808.6	27808.6	21597.2	21597.2	-16025.6	-16025.6	-11051.4	-11051.4
		L. no	K1	K1	K1	K1	K2	K2	K2	K2
		Nc	6658.0	6658.0	5488.5	5488.5	4376.1	4376.1	3326.7	3326.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	26799.0	26799.0	26799.0	26799.0	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5
	Nat	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W2		
部材位置		13F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		15F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		170 / 90		
	L'/H'	1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220		1115 / 250		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 398		
	r	1.000		1.000		1.000		0.710		
	r1	1.000		1.000		1.000		0.717		
	r2	1.000		1.000		1.000		0.713		
	r3	1.000		1.000		1.000		0.710		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1190.8		854.6		459.3		2291.4		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2280.0		2280.0		2280.0		1809.7		
	Qw	5569.8		5569.8		5569.8		5569.8		
	rQw	5569.8		5569.8		5569.8		3952.8		
	ΣQc	2924.8		2924.8		2924.8		3043.0		
	Q1	3420.0		3420.0		3420.0		2714.5		
	Q2	8494.6		8494.6		8494.6		6112.3		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td							175.5		
	Tv							100.1		
	Th							209.8		
	aTd							6-D13 463.2		
	aTv							6-D13 224.8		
	aTh							7-D13 262.3		
	判定							OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	125x 85	115x 85	115x 85	
	X	主筋1	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	158.80	158.80
	長期	NI	3541.7	3541.7	2271.9	2271.9	1021.2	1021.2	11867.9	11867.9
		MI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nc	1770.9	1770.9	1135.9	1135.9	510.6	510.6	5933.9	5933.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8	10856.8	14016.7	14016.7
		Nat	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	3096.6	3096.6
	短期	Ns	3541.7	3541.7	2271.9	2271.9	1021.2	1021.2	24725.3	24725.3
		Ms	-6918.0	-6918.0	-3619.7	-3619.7	-1257.4	-1257.4	0.0	0.0
		L.no	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K3	K3
		Nc	2347.3	2347.3	1437.6	1437.6	615.4	615.4	12362.7	12362.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5	21713.5	28033.4	28033.4
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2			
部材位置		2F階X67レ-AY2軸		3F階X67レ-AY2軸		4F階X67レ-AY2軸		5F階X67レ-AY2軸			
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0			
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90			
	L' /H'	1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220			
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280			
	r	0.679		0.679		0.679		0.679			
	r1	0.717		0.717		0.717		0.717			
	r2	0.698		0.698		0.698		0.698			
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679			
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295			
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D			
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D			
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68			
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0			
	Qds	2254.7		2235.8		2191.9		2125.0			
	L. no	K1		K2		K2		K2			
	Qal	1730.4		1730.4		1730.4		1730.4			
	Qw	5569.8		5569.8		5569.8		5569.8			
	rQw	3779.5		3779.5		3779.5		3779.5			
	ΣQc	3043.0		3043.0		3043.0		3043.0			
	Q1	2595.5		2595.5		2595.5		2595.5			
	Q2	5844.4		5844.4		5844.4		5844.4			
開口	判定	OK		OK		OK		OK			
	Td	172.7		171.3		167.9		162.8			
	Tv	98.5		97.7		95.8		92.8			
	Th	235.4		233.4		228.8		221.8			
	aTd	6-D13 463.2		6-D13 463.2		6-D13 463.2		6-D13 463.2			
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8			
	aTh	7-D13 262.3		7-D13 262.3		7-D13 262.3		7-D13 262.3			
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK			
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80
	長期	NI	11038.5	11038.5	10230.4	10230.4	9422.2	9422.2	8613.8	8613.8	8613.8
		MI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nc	5519.3	5519.3	5115.2	5115.2	4711.1	4711.1	4306.9	4306.9	4306.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14016.7	14016.7	14016.7	14016.7	14016.7	14016.7	14016.7	14016.7	14016.7
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	22862.4	22862.4	20811.2	20811.2	18727.4	18727.4	16673.9	16673.9	16673.9
		Ms	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		L. no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3
		Nc	11431.2	11431.2	10405.6	10405.6	9363.7	9363.7	8337.0	8337.0	8337.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	28033.4	28033.4	28033.4	28033.4	28033.4	28033.4	28033.4	28033.4	28033.4
	Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		6F階X67レ-AY2軸		7F階X67レ-AY2軸		8F階X67レ-AY2軸		9F階X67レ-AY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	0.679		0.679		0.679		0.679		
	r1	0.717		0.717		0.717		0.717		
	r2	0.698		0.698		0.698		0.698		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2036.5		1943.2		1829.8		1708.4		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1730.4		1730.4		1608.2		1608.2		
	Qw	5569.8		5569.8		5569.8		5569.8		
	rQw	3779.5		3779.5		3779.5		3779.5		
	ΣQc	3043.0		3043.0		2831.6		2831.6		
	Q1	2595.5		2595.5		2412.3		2412.3		
	Q2	5844.4		5844.4		5701.0		5701.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	156.0		148.9		140.2		130.9		
	Tv	89.0		84.9		79.9		74.6		
	Th	212.6		202.8		191.0		178.3		
	aTd	6-D13 463.2		6-D13 463.2		6-D13 463.2		6-D13 463.2		
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
	aTh	7-D13 262.3		7-D13 262.3		7-D13 262.3		7-D13 262.3		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
	付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
B x D		115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	
X		主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
Y		主筋1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
Ag		158.80	158.80	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	
長期		NI	7805.4	7805.4	6996.9	6996.9	6188.4	6188.4	5384.7	5384.7
		MI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nc	3902.7	3902.7	3498.4	3498.4	3094.2	3094.2	2692.4	2692.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14016.7	14016.7	13559.4	13559.4	11299.5	11299.5	11299.5	11299.5
		Nat	3096.6	3096.6	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3
短期		Ns	14675.0	14675.0	12734.9	12734.9	6188.4	6188.4	5384.7	5384.7
		Ms	0.0	0.0	0.0	0.0	-28871.3	-28871.3	-23695.2	-23695.2
		L.no	K3	K3	K3	K3	K2	K2	K2	K2
		Nc	7337.5	7337.5	6367.4	6367.4	5500.2	5500.2	4667.0	4667.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	28033.4	28033.4	27118.8	27118.8	22599.0	22599.0	22599.0	22599.0
Nat		6193.2	6193.2	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2			
部材位置		10F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		13F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸			
形状	t	25. 0		25. 0		25. 0		25. 0			
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90			
	L' /H'	1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220		1115 / 220			
	L/H	1200 / 280		1200 / 285		1200 / 280		1200 / 280			
	r	0. 679		0. 684		0. 679		0. 679			
	r1	0. 717		0. 717		0. 717		0. 717			
	r2	0. 698		0. 701		0. 698		0. 698			
	r3	0. 679		0. 684		0. 679		0. 679			
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30 (Fc = 30. 00)		Fc27 (Fc = 27. 00)		Fc27 (Fc = 27. 00)		Fc27 (Fc = 27. 00)			
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295			
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D			
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D			
応力	ps	0. 68		0. 68		0. 68		0. 68			
	Qdl	0. 0		0. 0		0. 0		0. 0			
	Qds	1565. 5		1406. 9		1232. 3		1039. 6			
	L. no	K2		K2		K2		K2			
	Qal	1608. 2		1560. 0		1547. 1		1547. 1			
	Qw	5569. 8		5569. 8		5569. 8		5569. 8			
	rQw	3779. 5		3810. 9		3779. 5		3779. 5			
	ΣQc	2831. 6		2731. 7		2731. 7		2731. 7			
	Q1	2412. 3		2340. 0		2320. 7		2320. 7			
	Q2	5701. 0		5680. 0		5633. 2		5633. 2			
開口	判定	OK		OK		OK		OK			
	Td	119. 9		107. 8		94. 4		79. 6			
	Tv	68. 4		61. 5		53. 8		45. 4			
	Th	163. 4		145. 6		128. 6		108. 5			
	aTd	6-D13 463. 2		6-D13 463. 2		6-D13 463. 2		6-D13 463. 2			
	aTv	6-D13 224. 8		6-D13 224. 8		6-D13 224. 8		6-D13 224. 8			
	aTh	7-D13 262. 3		7-D13 262. 3		7-D13 262. 3		7-D13 262. 3			
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK			
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Ag		127. 04	127. 04	102. 72	102. 72	102. 72	102. 72	102. 72	102. 72	102. 72
	長期	NI	4581. 0	4581. 0	3777. 2	3777. 2	2981. 3	2981. 3	2185. 4	2185. 4	2185. 4
		MI	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	-0. 0	-0. 0	-0. 0
		Nc	2290. 5	2290. 5	1888. 6	1888. 6	1490. 7	1490. 7	1092. 7	1092. 7	1092. 7
		Nt	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
		Nac	11299. 5	11299. 5	10091. 8	10091. 8	10091. 8	10091. 8	10091. 8	10091. 8	10091. 8
		Nat	2477. 3	2477. 3	2003. 0	2003. 0	2003. 0	2003. 0	2003. 0	2003. 0	2003. 0
	短期	Ns	4581. 0	4581. 0	3777. 2	3777. 2	2981. 3	2981. 3	2185. 4	2185. 4	2185. 4
		Ms	-18858. 3	-18858. 3	14422. 5	14422. 5	-10375. 6	-10375. 6	-6888. 5	-6888. 5	-6888. 5
		L. no	K2	K2	K1	K1	K2	K2	K2	K2	K2
		Nc	3862. 0	3862. 0	3090. 5	3090. 5	2355. 3	2355. 3	1666. 7	1666. 7	1666. 7
		Nt	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
		Nac	22599. 0	22599. 0	20183. 5	20183. 5	20183. 5	20183. 5	20183. 5	20183. 5	20183. 5
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		
部材位置		14F階X6ﾌﾚｰﾏY2軸		15F階X6ﾌﾚｰﾏY2軸		
形状	t	25.0		25.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	1115 / 220		1115 / 220		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		
	r	0.679		0.679		
	r1	0.717		0.717		
	r2	0.698		0.698		
	r3	0.679		0.679		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		
	Qds	820.6		566.4		
	L. no	K2		K2		
	Qal	1547.1		1547.1		
	Qw	5569.8		5569.8		
	rQw	3779.5		3779.5		
	ΣQc	2731.7		2731.7		
	Q1	2320.7		2320.7		
	Q2	5633.2		5633.2		
開口	判定	OK		OK		
	Td	62.9		43.4		
	Tv	35.8		24.7		
	Th	85.7		59.1		
	aTd	6-D13 463.2		6-D13 463.2		
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		
	aTh	7-D13 262.3		7-D13 262.3		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	115x 85	115x 85	115x 85	115x 85	
	X	主筋1	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29
		主筋2				
		芯鉄筋				
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2				
		芯鉄筋				
	Ag	102.72	102.72	102.72	102.72	
	長期	Nl	1389.5	1389.5	601.9	601.9
		MI	-0.0	-0.0	0.0	0.0
		Nc	694.7	694.7	301.0	301.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10091.8	10091.8	10091.8	10091.8
		Nat	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0
	短期	Ns	1389.5	1389.5	601.9	601.9
		Ms	-3942.0	-3942.0	1613.6	1613.6
		L. no	K2	K2	K1	K1
		Nc	1023.2	1023.2	435.4	435.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	20183.5	20183.5	20183.5	20183.5
	Nat	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	
		判定	OK	OK	OK	OK

A-4.3.4 RC柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）



A-4.3.5 RC柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図

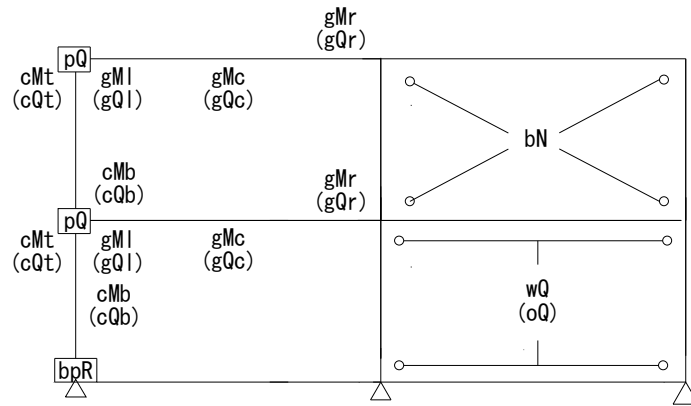

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力



hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)


はり検定比の端部には、 $\max$ (端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、 $\max$ (端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、中央には $\max$ (ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。



(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

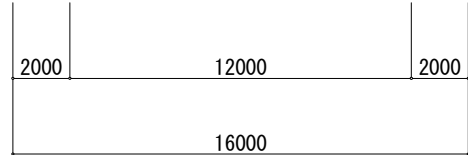
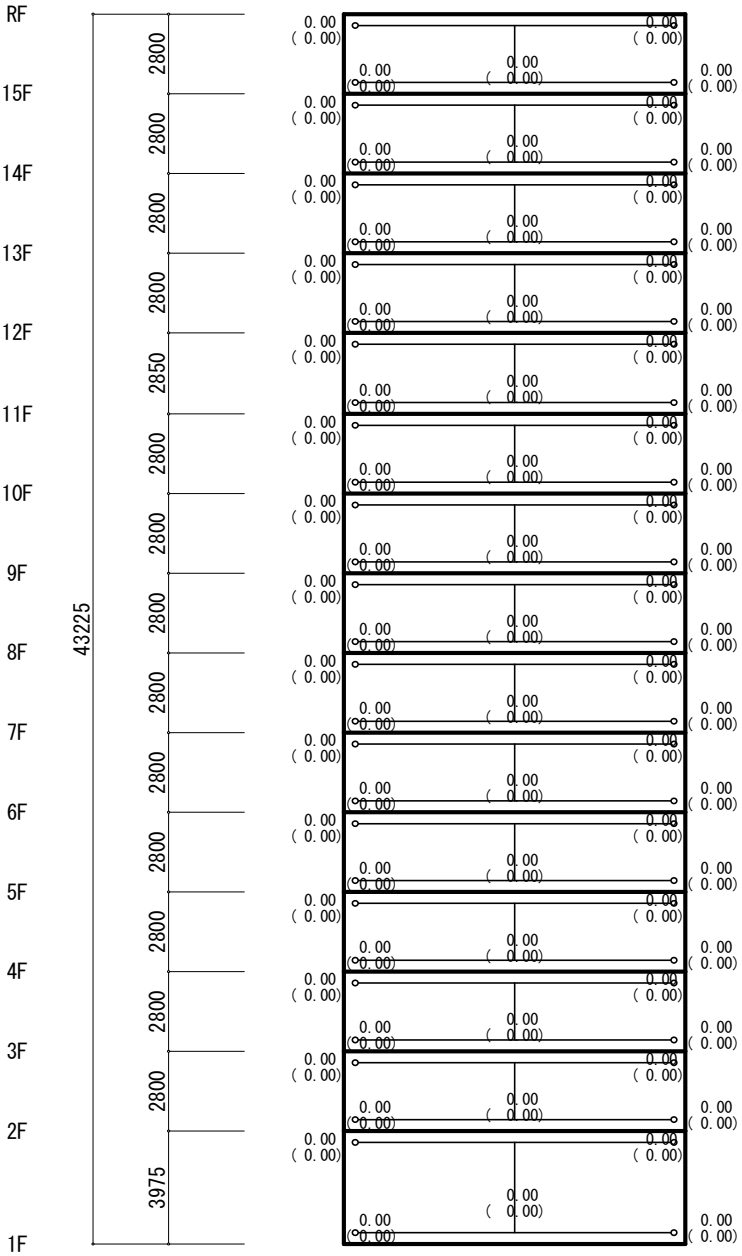


Y1 Y2 X1 フレーム (S=1/265) Y3 Y4


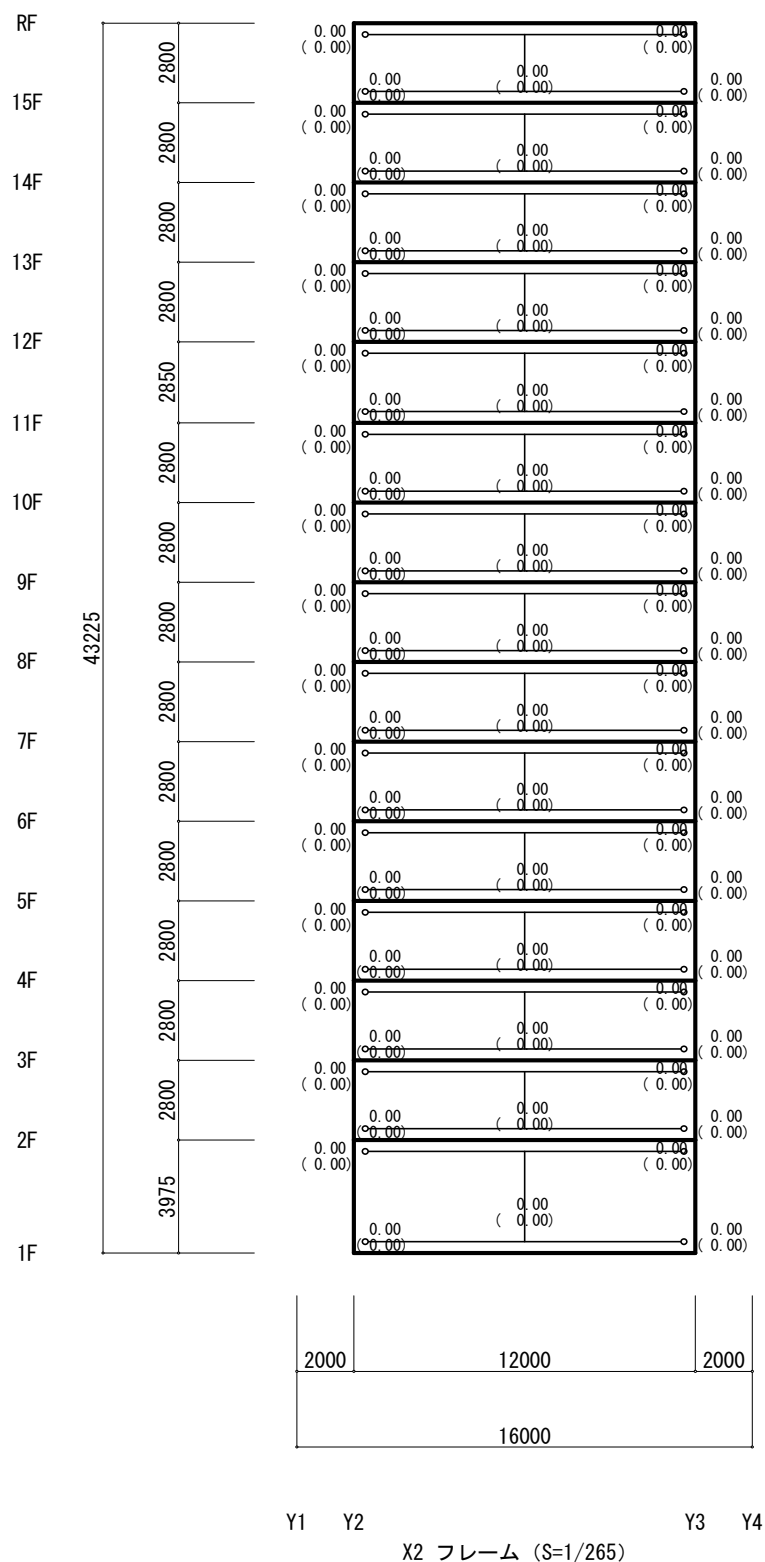


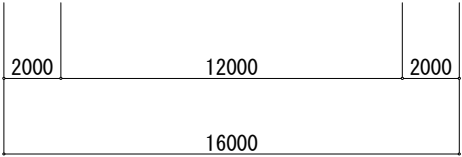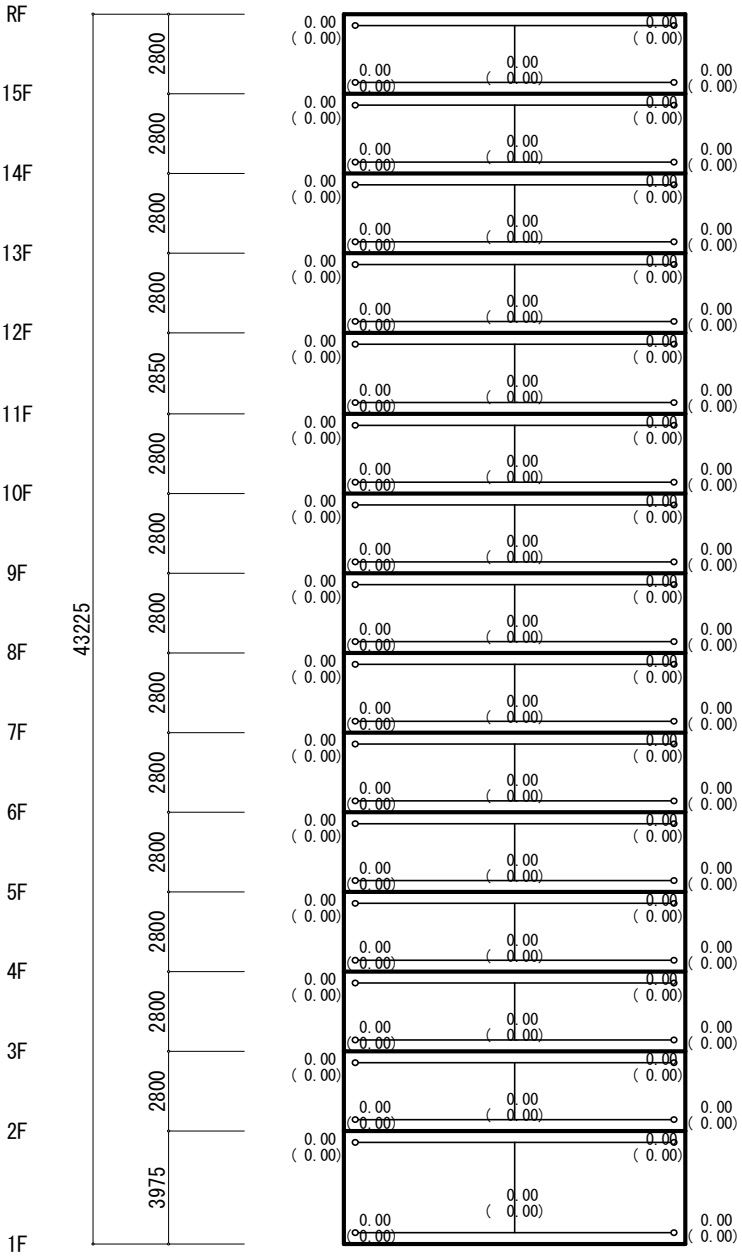


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/265)

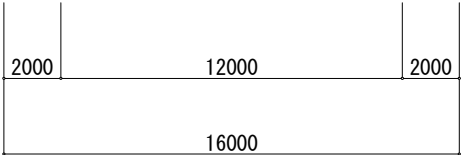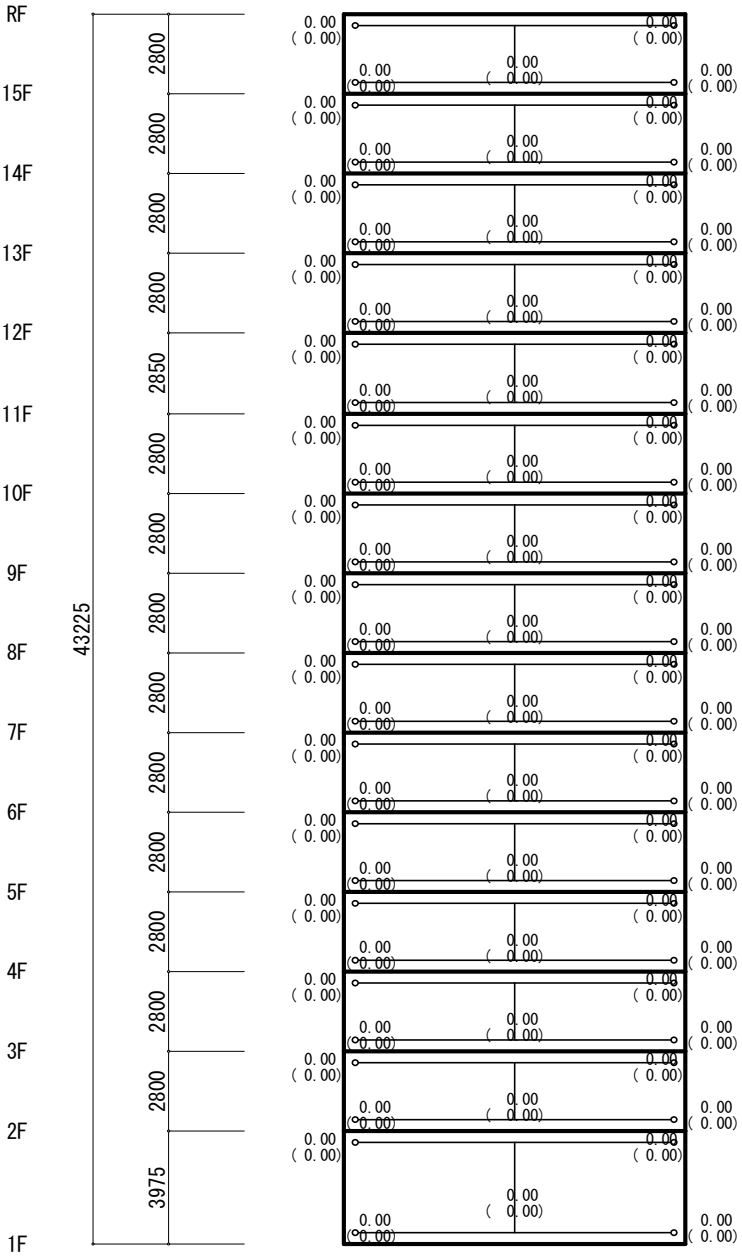



Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/265)

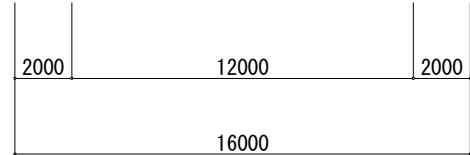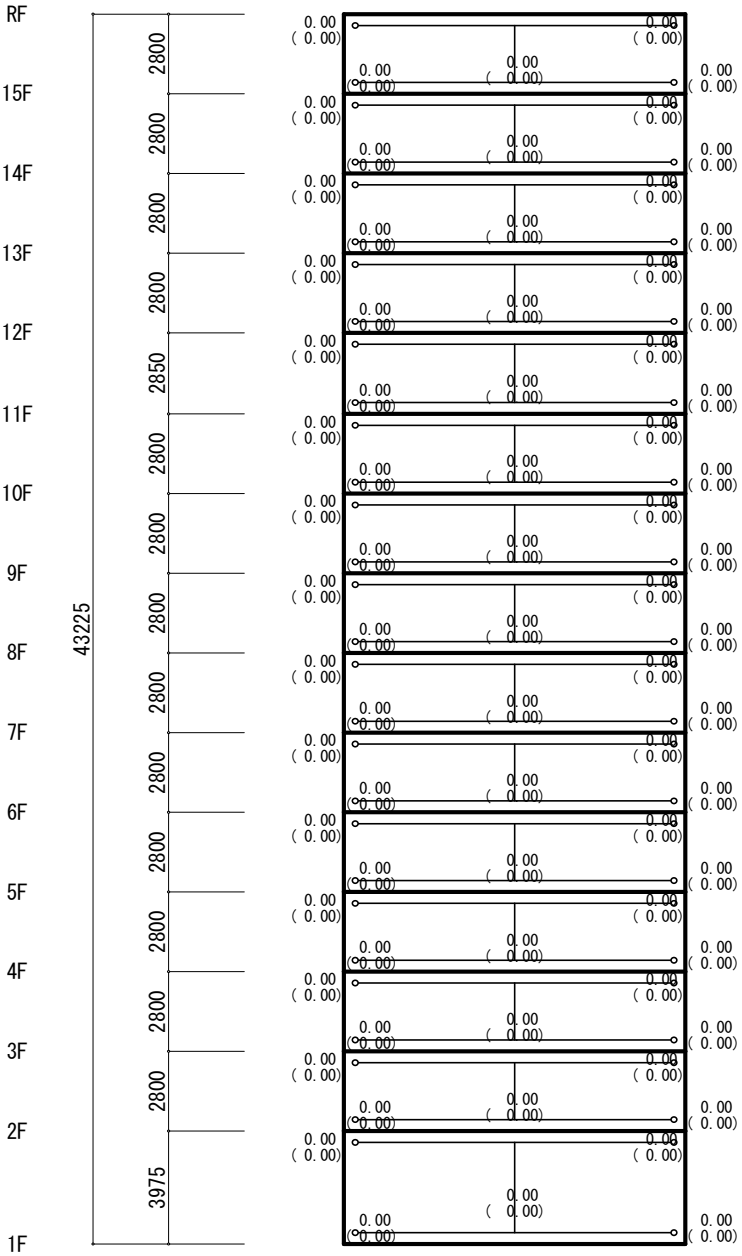

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/265)

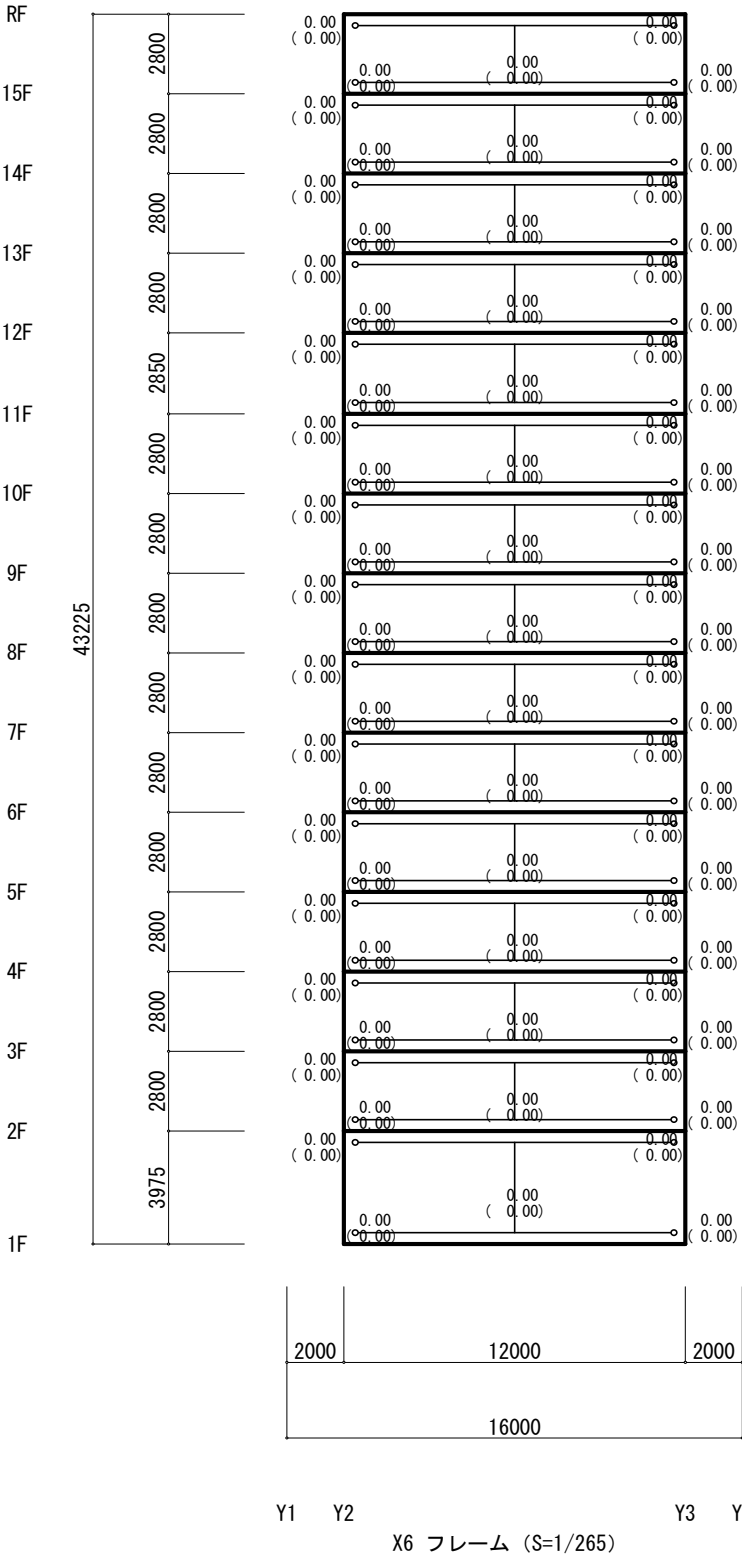

(2) 短期荷重時断面検定比図

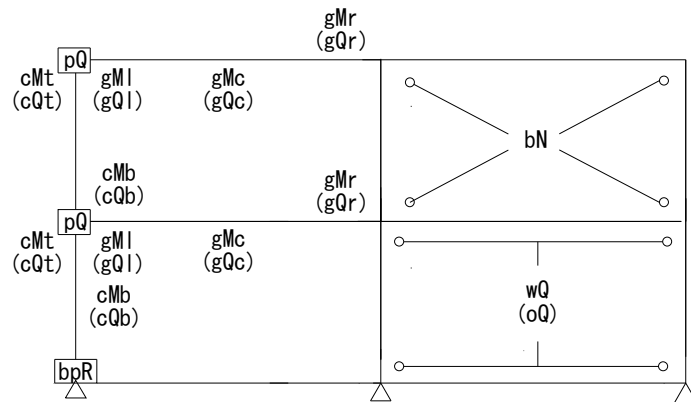

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力



hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)


はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


(※2)


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

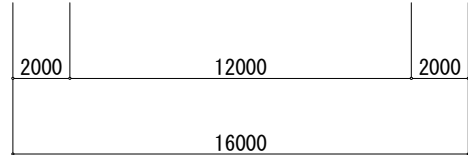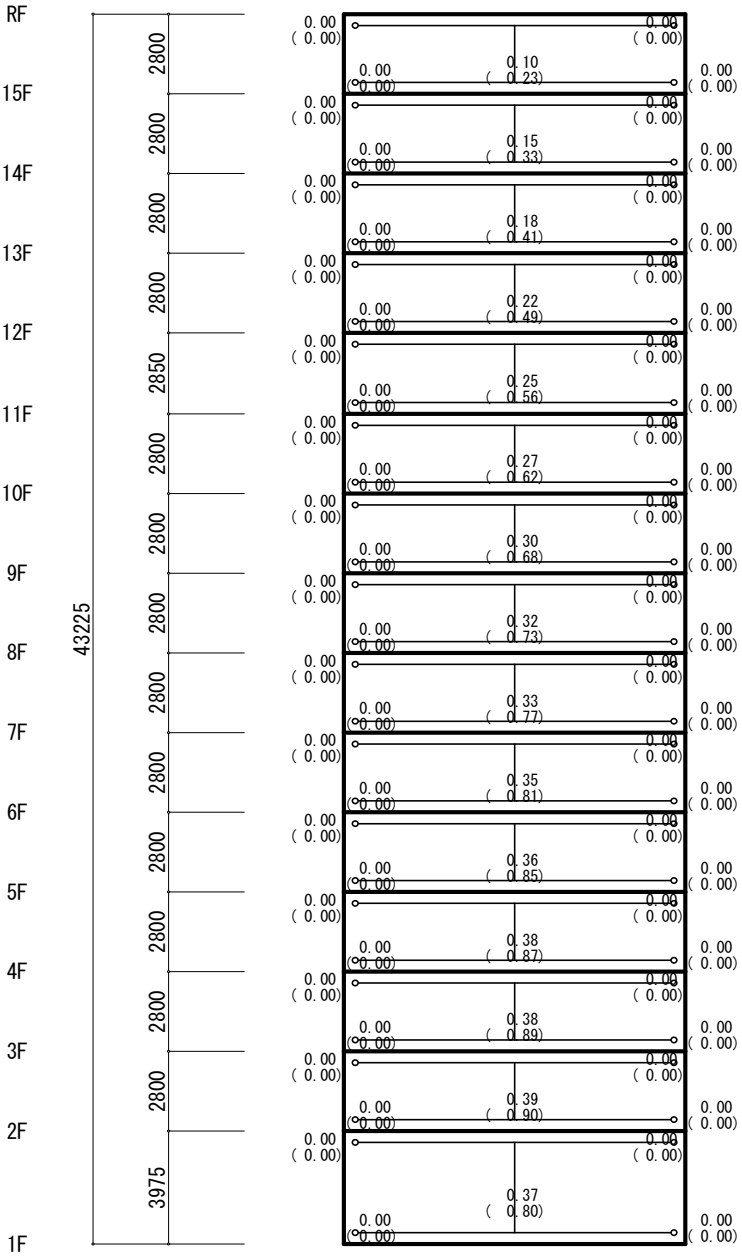




Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/265)

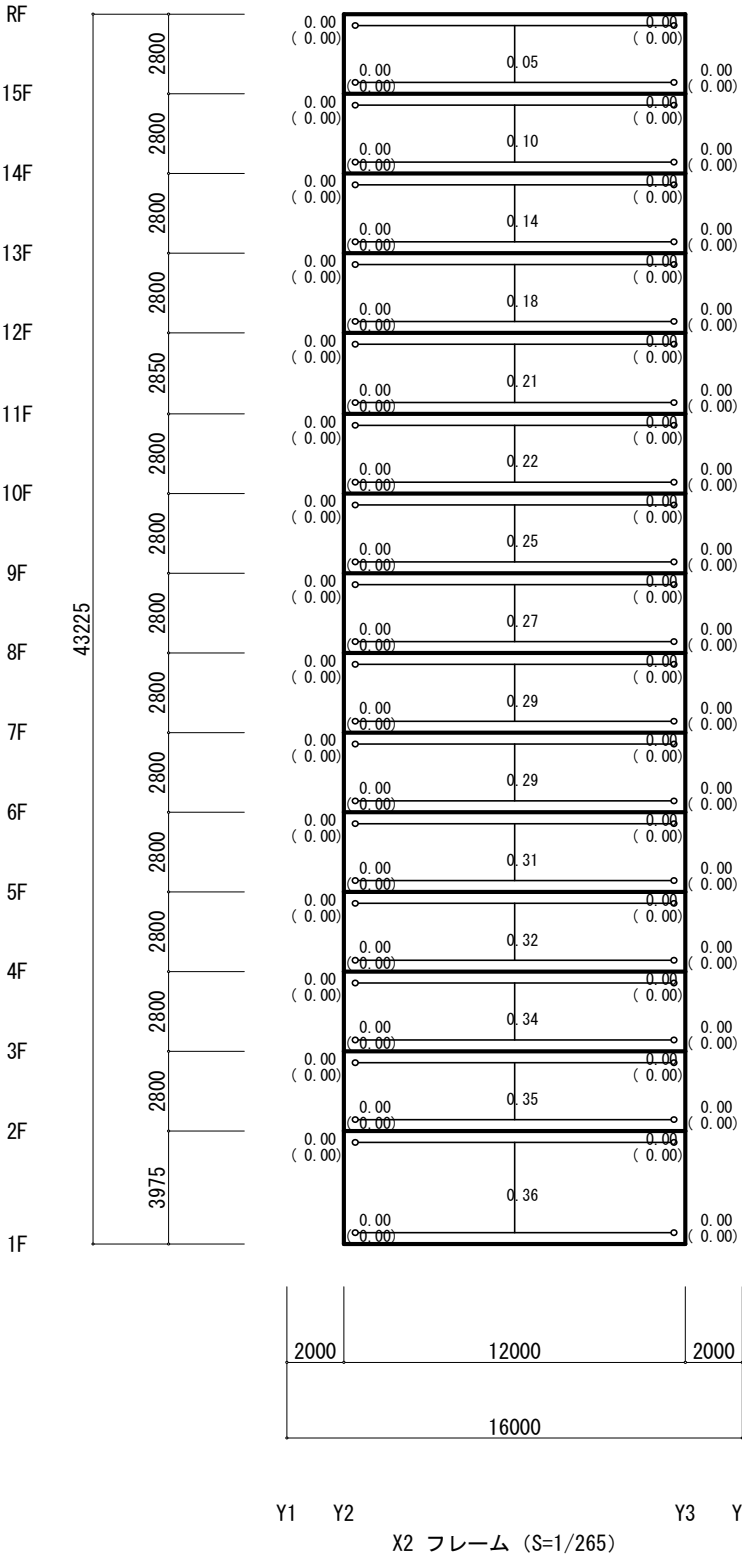

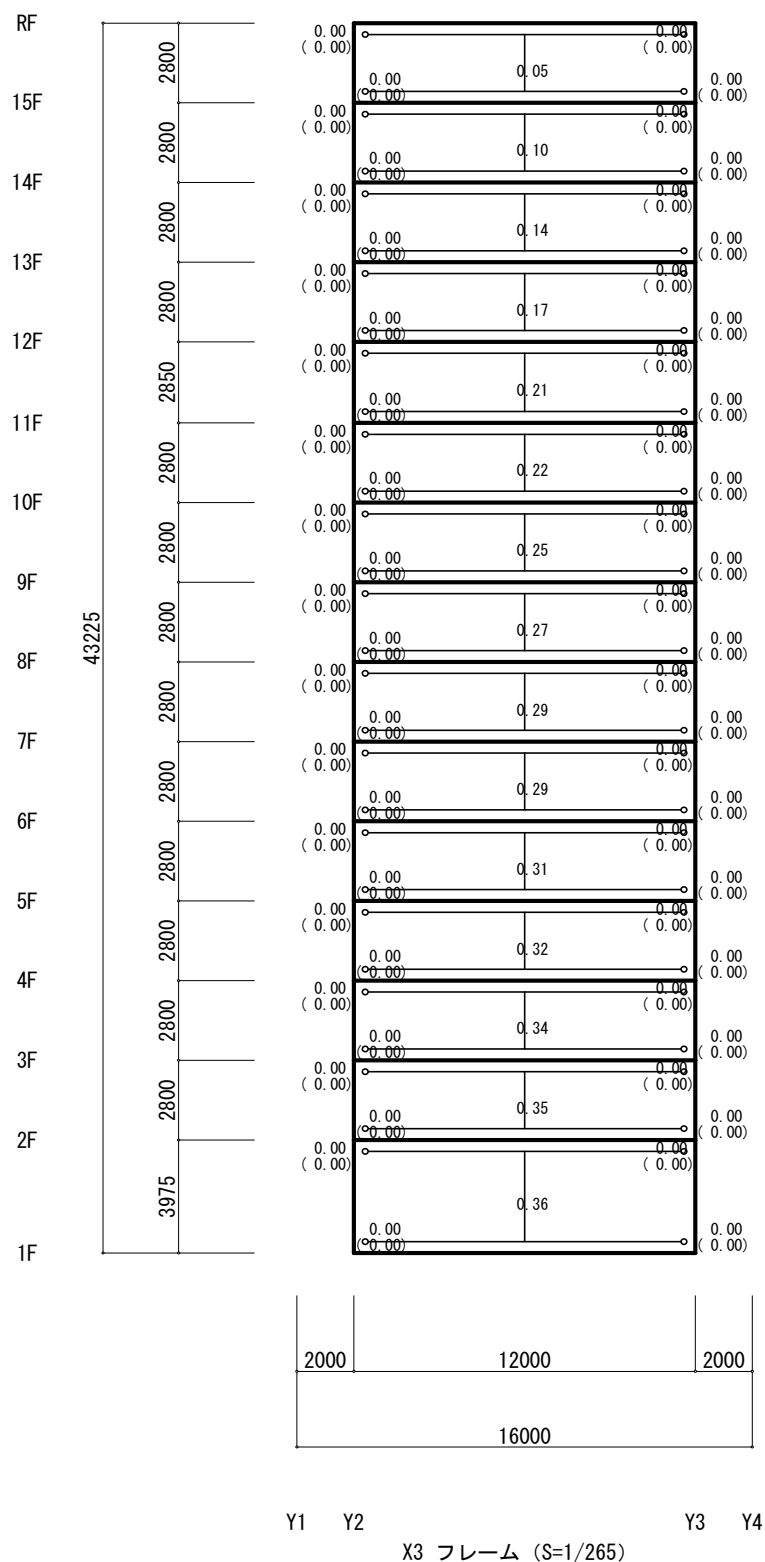


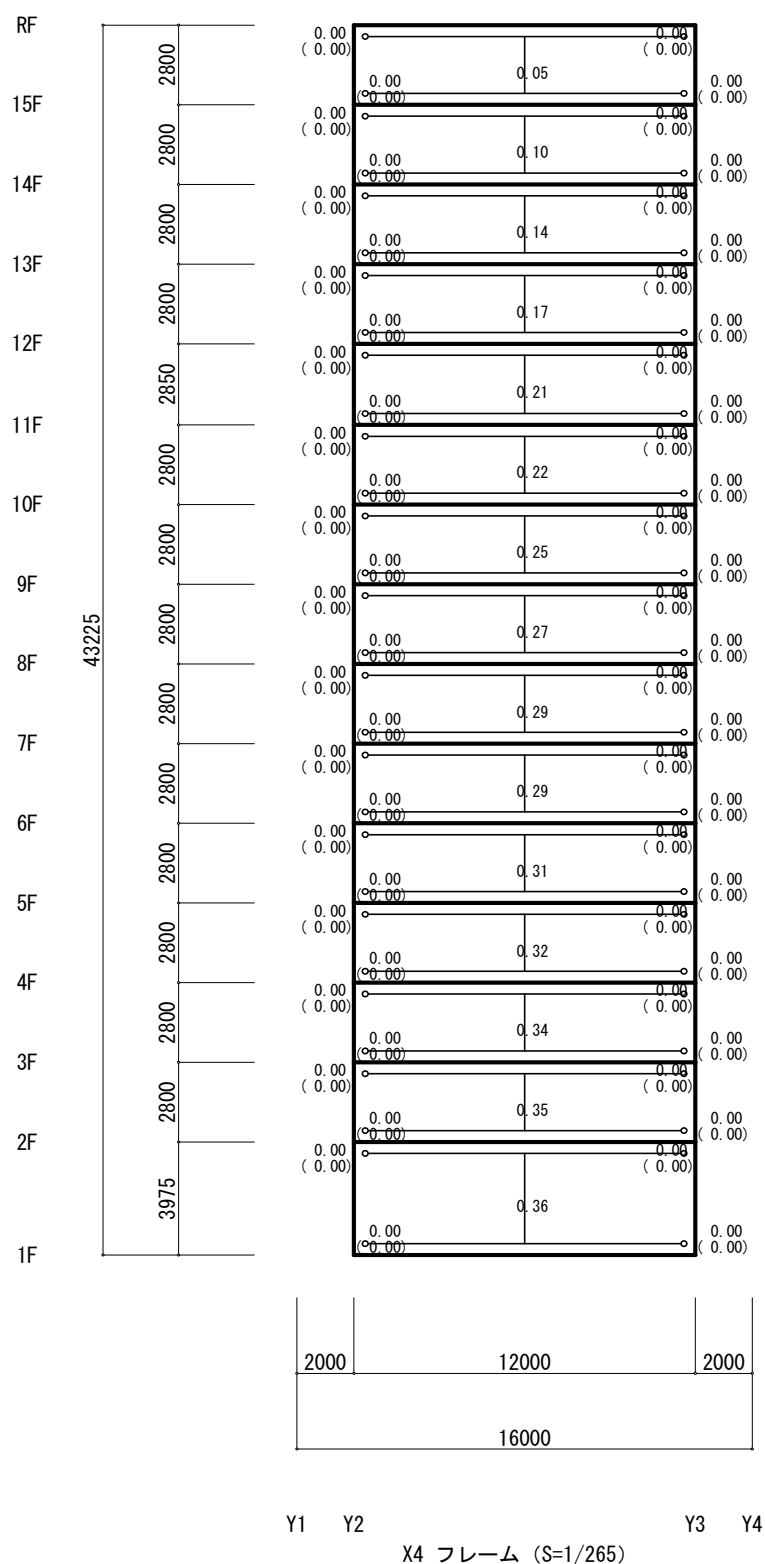


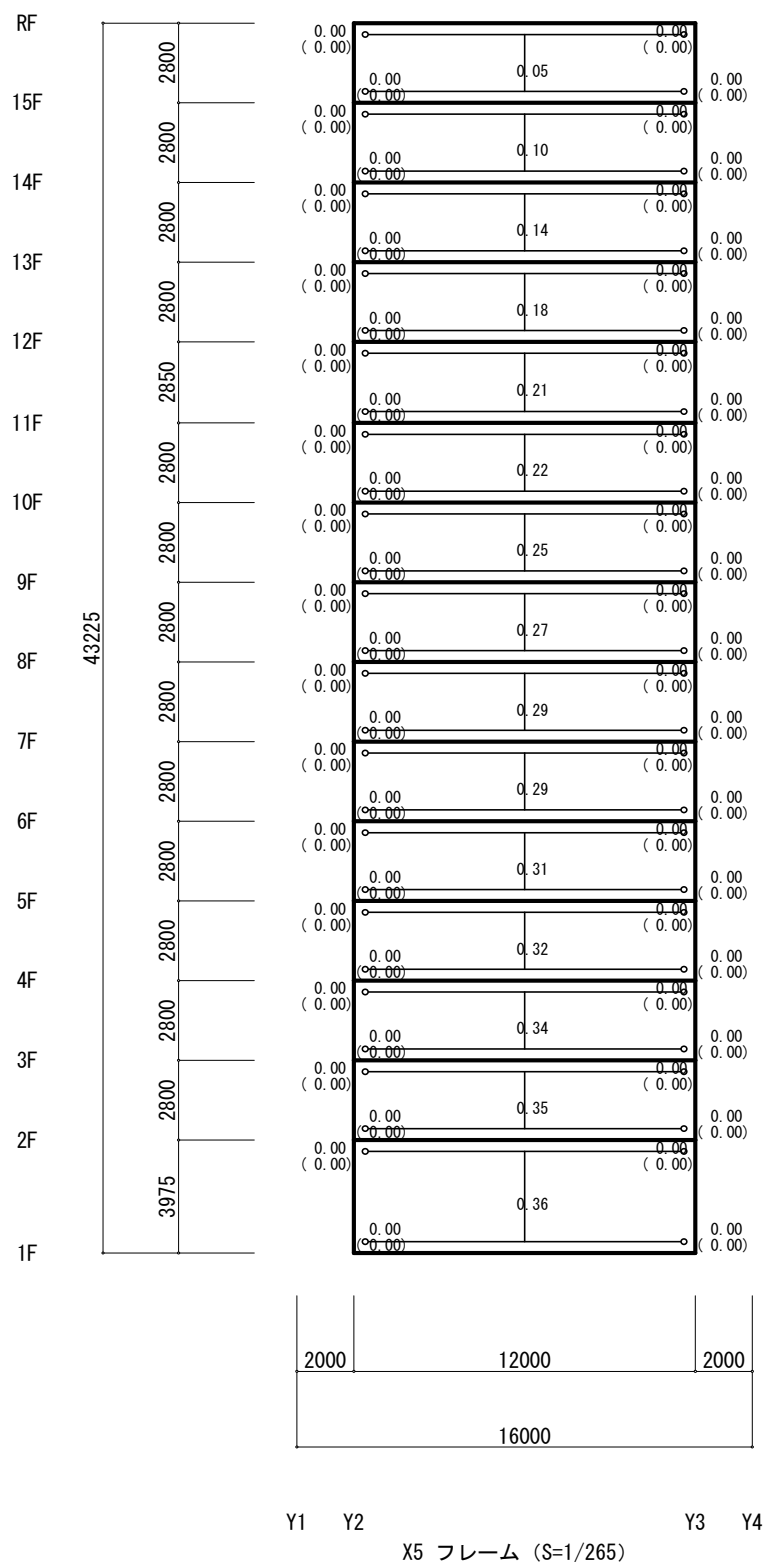

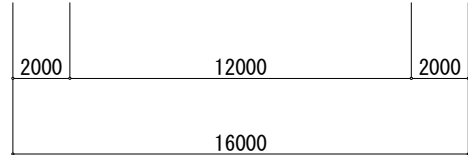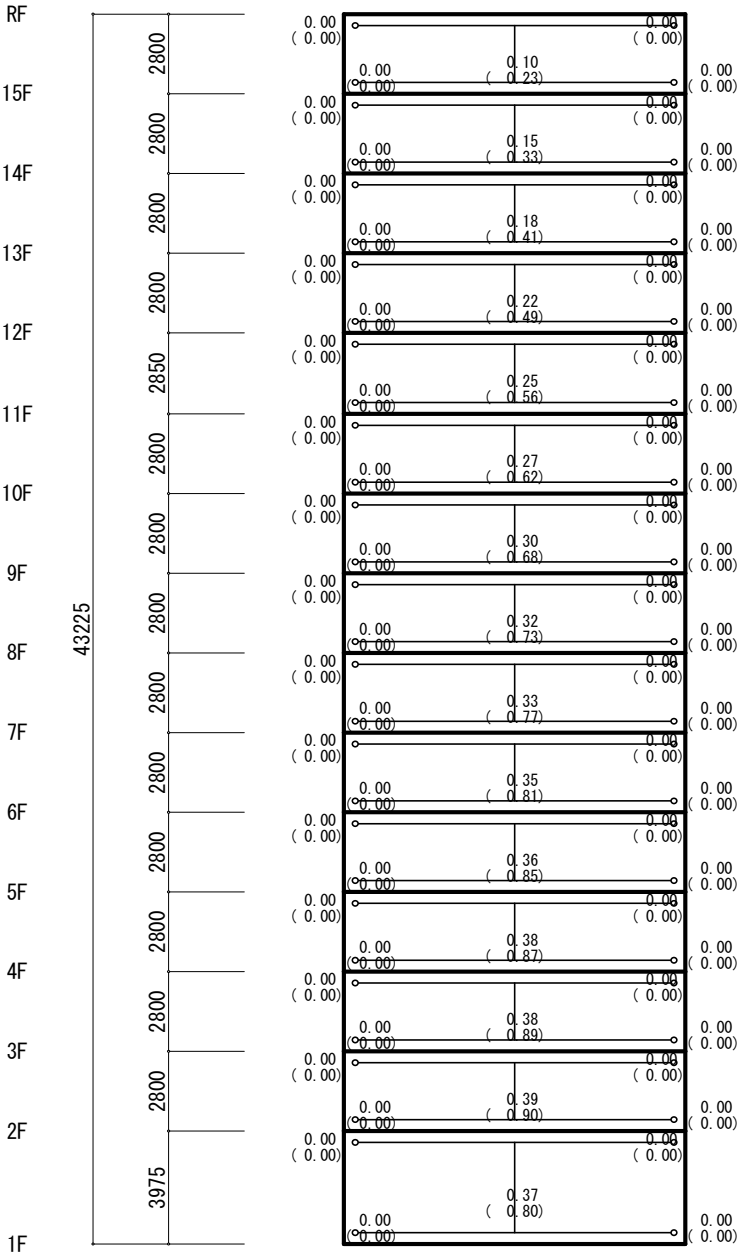

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/265)

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)

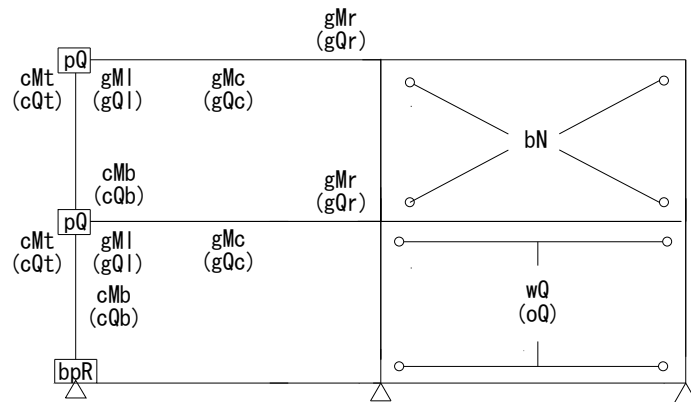



gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値
 bN : ブレースの軸力検定値
 pQ : 接合部のせん断力検定値
 bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力


hbN : 水平ブレースの軸力検定値


(※1)
 はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


(※2)
 ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

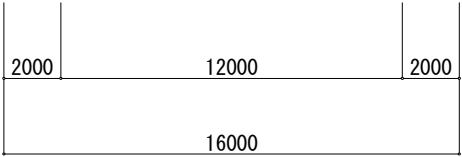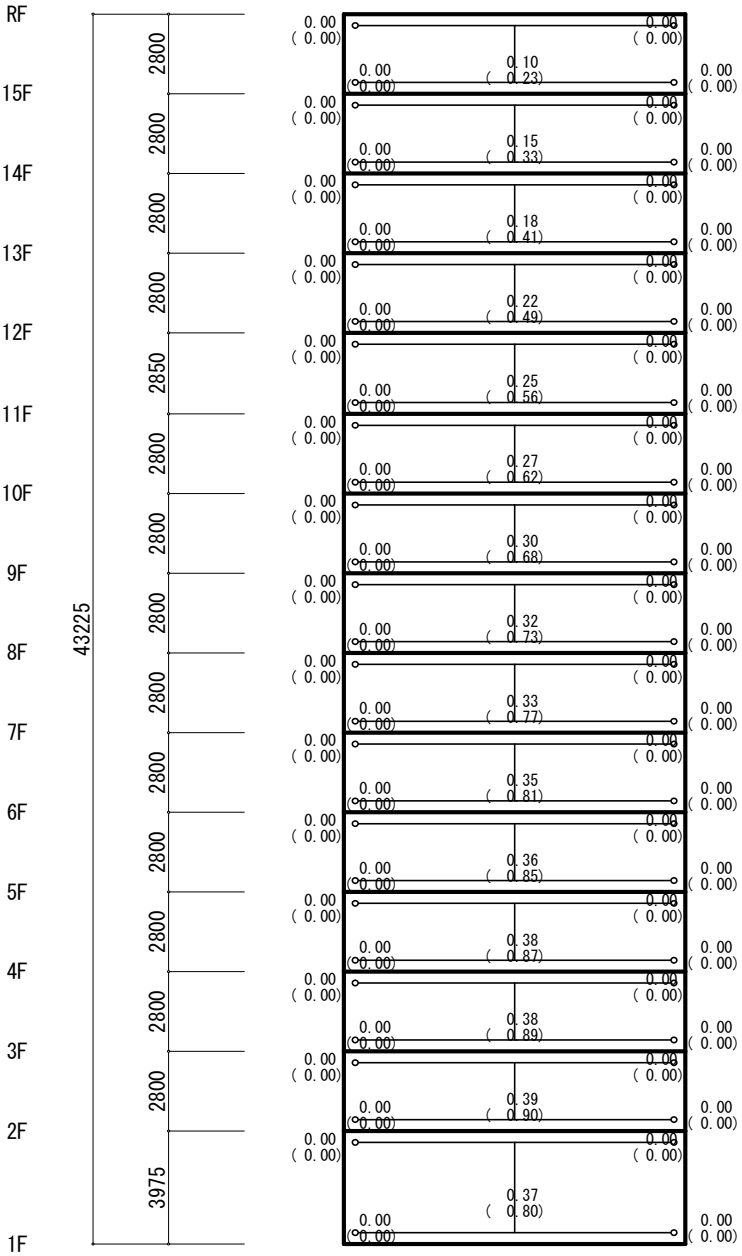


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/265)

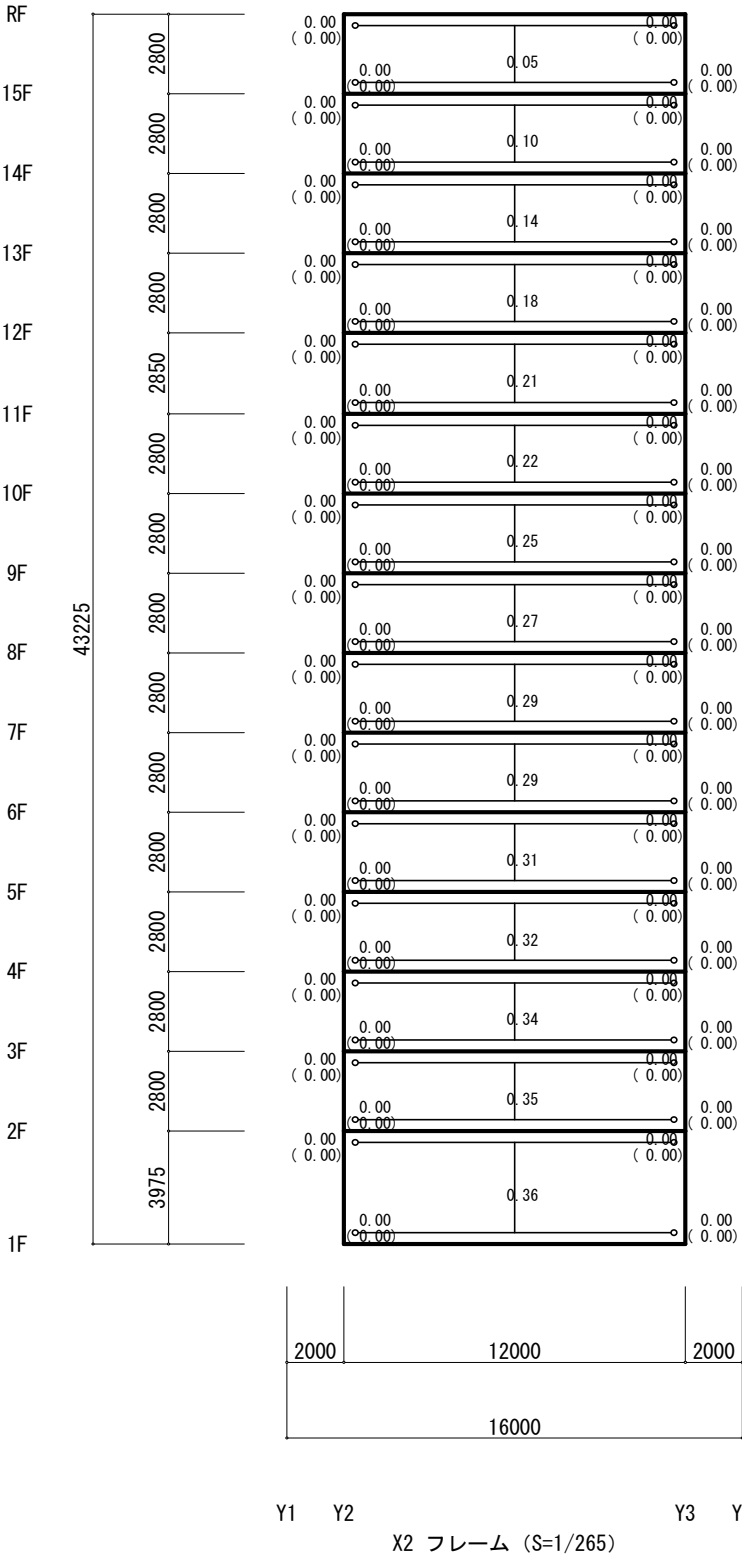

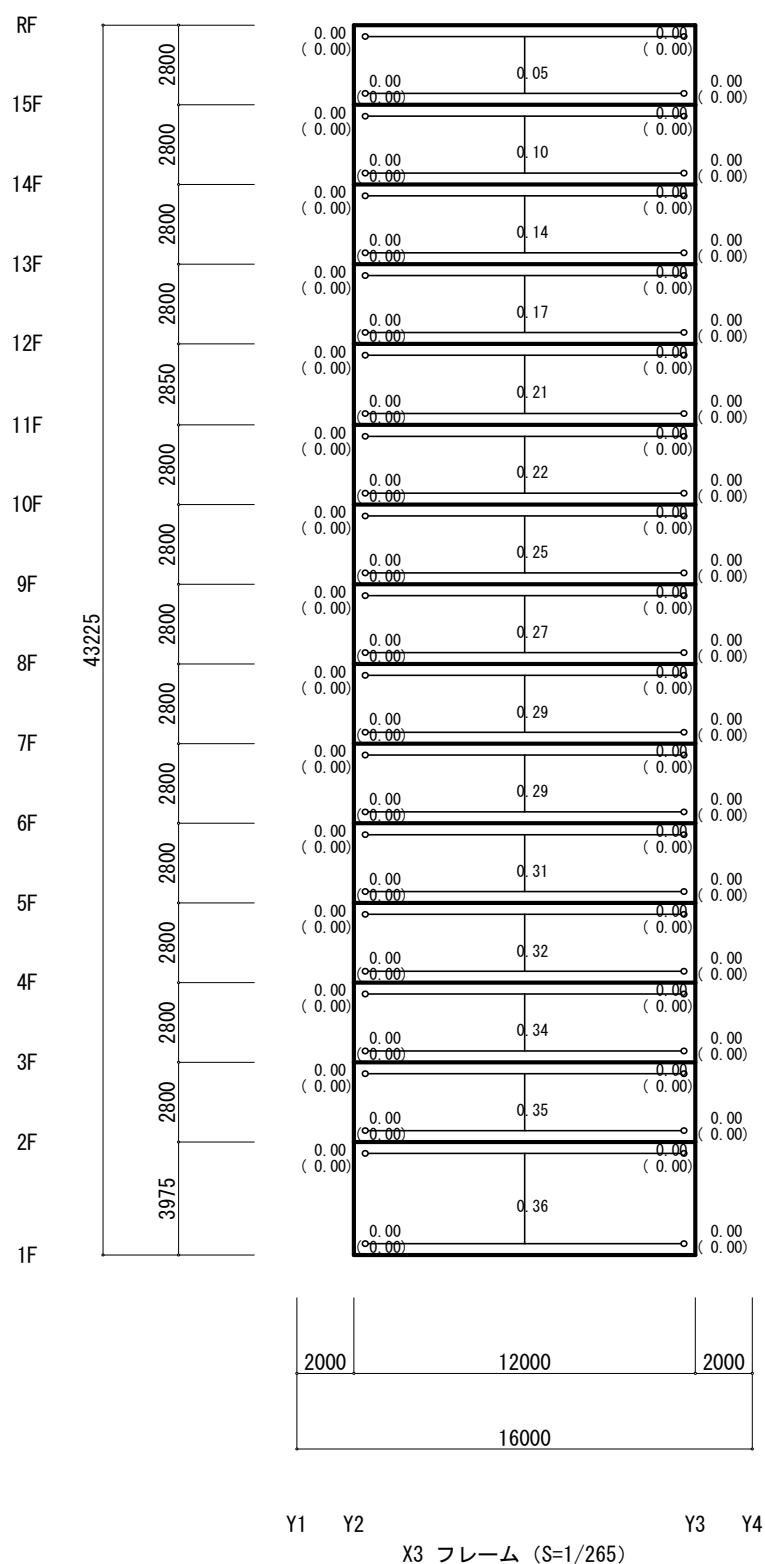

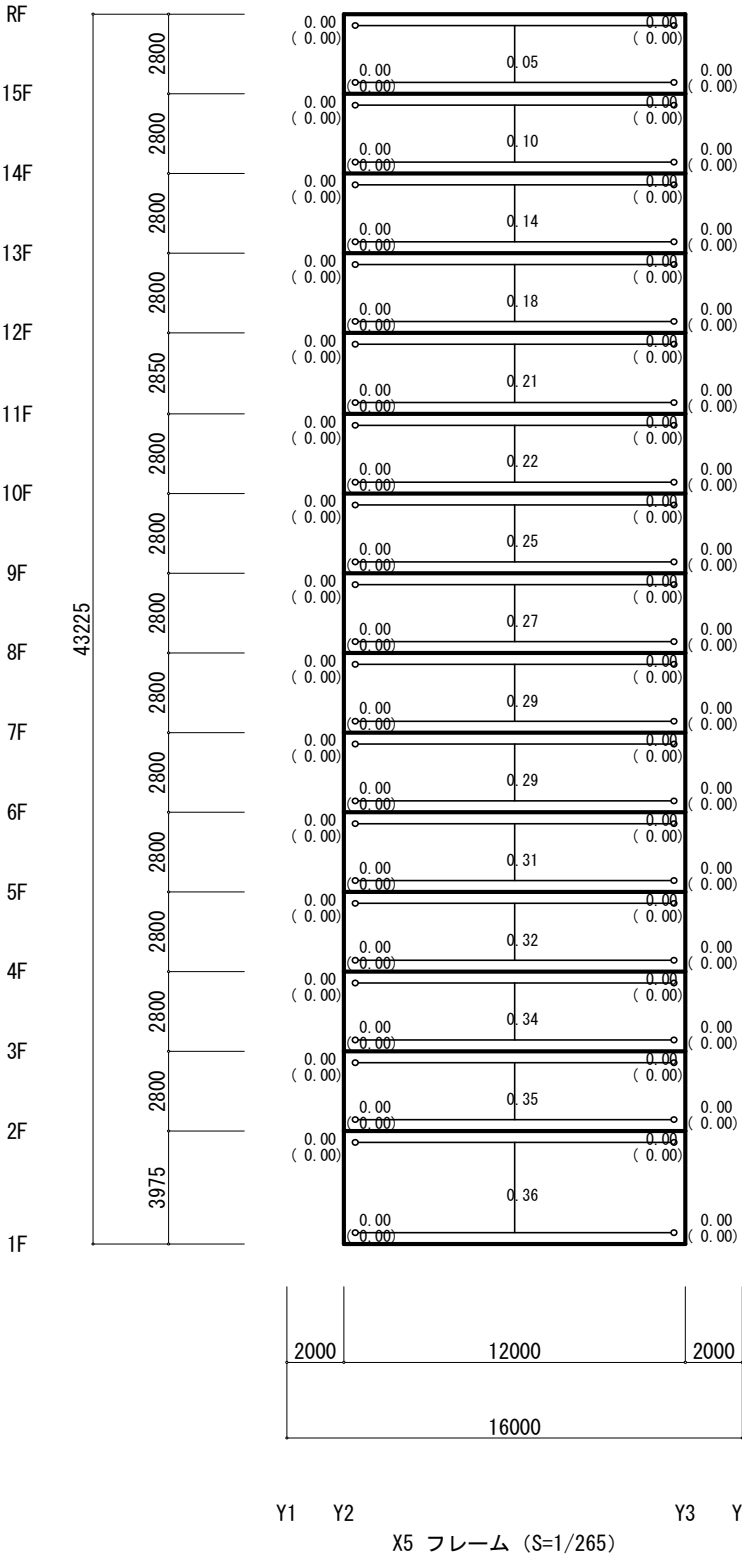

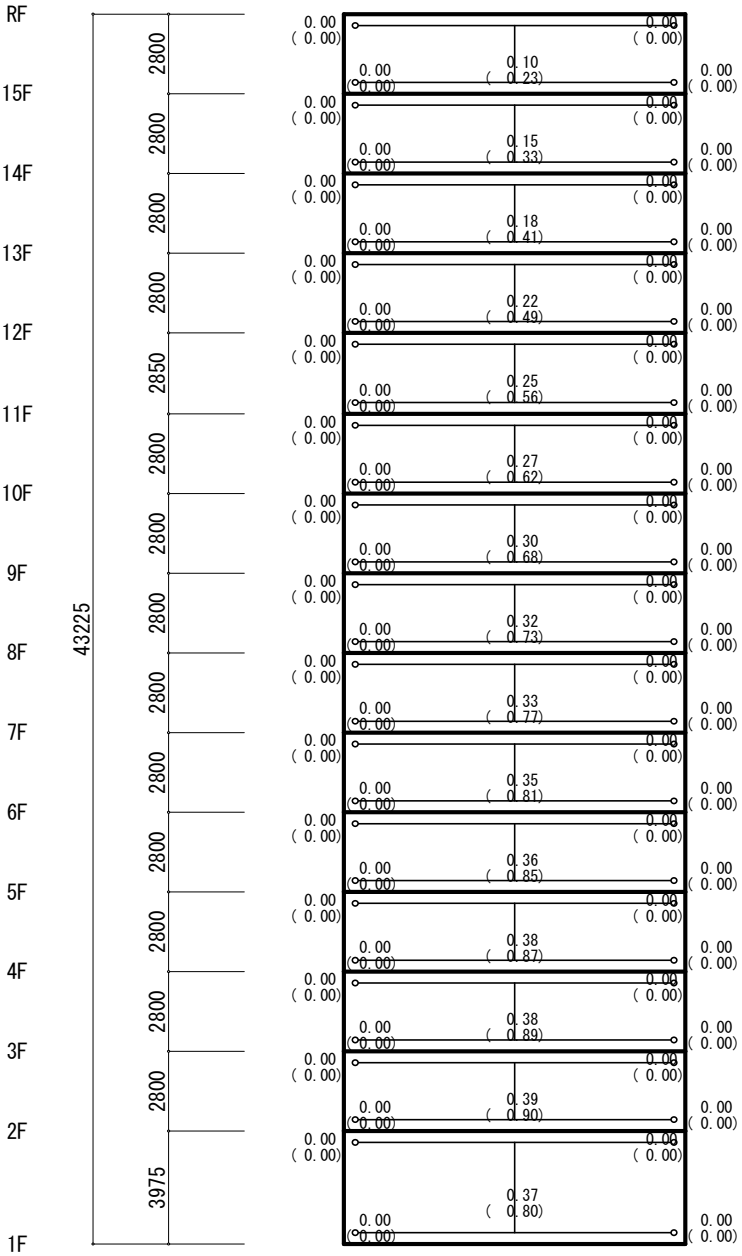

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/265)

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	0.852 (秒)	0.852 (秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.965 (Rt = 0.965)	Ci = 0.965 (Rt = 0.965)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	4970.68	4970.68	2.959	14707.18	3.067
15F	6165.98	11136.66	2.259	25155.74	2.341
14F	6255.13	17391.79	1.959	34069.16	2.030
13F	6255.13	23646.92	1.775	41967.58	1.839
12F	6255.13	29902.04	1.642	49092.73	1.702
11F	6373.70	36275.74	1.535	55679.94	1.591
10F	6404.61	42680.35	1.445	61687.10	1.498
9F	6404.61	49084.96	1.368	67127.32	1.417
8F	6456.11	55541.08	1.298	72069.68	1.345
7F	6486.98	62028.05	1.233	76511.46	1.278
6F	6517.89	68545.94	1.174	80462.90	1.217
5F	6517.89	75063.83	1.118	83915.32	1.159
4F	6517.89	81581.72	1.065	86879.51	1.104
3F	6517.89	88099.61	1.014	89364.15	1.051
2F	6642.51	94742.12	0.965	91410.22	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	4970.68	4970.68	2.959	14707.18	3.067
15F	6165.98	11136.66	2.259	25155.74	2.341
14F	6255.13	17391.79	1.959	34069.16	2.030
13F	6255.13	23646.92	1.775	41967.58	1.839
12F	6255.13	29902.04	1.642	49092.73	1.702
11F	6373.70	36275.74	1.535	55679.94	1.591
10F	6404.61	42680.35	1.445	61687.10	1.498
9F	6404.61	49084.96	1.368	67127.32	1.417
8F	6456.11	55541.08	1.298	72069.68	1.345
7F	6486.98	62028.05	1.233	76511.46	1.278
6F	6517.89	68545.94	1.174	80462.90	1.217
5F	6517.89	75063.83	1.118	83915.32	1.159
4F	6517.89	81581.72	1.065	86879.51	1.104
3F	6517.89	88099.61	1.014	89364.15	1.051
2F	6642.51	94742.12	0.965	91410.22	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	4970.68	4970.68	2.959	14707.18	3.067
15F	6165.98	11136.66	2.259	25155.74	2.341
14F	6255.13	17391.79	1.959	34069.16	2.030
13F	6255.13	23646.92	1.775	41967.58	1.839
12F	6255.13	29902.04	1.642	49092.73	1.702
11F	6373.70	36275.74	1.535	55679.94	1.591
10F	6404.61	42680.35	1.445	61687.10	1.498

層名	層重量 W _i	総重量 ΣW	層せん断力係数 C _i	層せん断力 Q _i	分布形
9F	6404.61	49084.96	1.368	67127.32	1.417
8F	6456.11	55541.08	1.298	72069.68	1.345
7F	6486.98	62028.05	1.233	76511.46	1.278
6F	6517.89	68545.94	1.174	80462.90	1.217
5F	6517.89	75063.83	1.118	83915.32	1.159
4F	6517.89	81581.72	1.065	86879.51	1.104
3F	6517.89	88099.61	1.014	89364.15	1.051
2F	6642.51	94742.12	0.965	91410.22	1.000

Y方向負加力

層名	層重量 W _i	総重量 ΣW	層せん断力係数 C _i	層せん断力 Q _i	分布形
RF	4970.68	4970.68	2.959	14707.18	3.067
15F	6165.98	11136.66	2.259	25155.74	2.341
14F	6255.13	17391.79	1.959	34069.16	2.030
13F	6255.13	23646.92	1.775	41967.58	1.839
12F	6255.13	29902.04	1.642	49092.73	1.702
11F	6373.70	36275.74	1.535	55679.94	1.591
10F	6404.61	42680.35	1.445	61687.10	1.498
9F	6404.61	49084.96	1.368	67127.32	1.417
8F	6456.11	55541.08	1.298	72069.68	1.345
7F	6486.98	62028.05	1.233	76511.46	1.278
6F	6517.89	68545.94	1.174	80462.90	1.217
5F	6517.89	75063.83	1.118	83915.32	1.159
4F	6517.89	81581.72	1.065	86879.51	1.104
3F	6517.89	88099.61	1.014	89364.15	1.051
2F	6642.51	94742.12	0.965	91410.22	1.000

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
RF		14707.18
	14707.18	
15F		10448.56
	25155.74	
14F		8913.42
	34069.16	
13F		7898.42
	41967.58	
12F		7125.15
	49092.73	
11F		6587.21
	55679.94	
10F		6007.16
	61687.10	
9F		5440.21
	67127.32	
8F		4942.36
	72069.68	
7F		4441.77
	76511.46	
6F		3951.44
	80462.90	
5F		3452.42
	83915.32	
4F		2964.19
	86879.51	
3F		2484.63
	89364.15	
2F		2046.08
	91410.22	
1F		0.00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
RF		14707.18
	14707.18	
15F		10448.56
	25155.74	
14F		8913.42
	34069.16	
13F		7898.42
	41967.58	
12F		7125.15
	49092.73	
11F		6587.21
	55679.94	
10F		6007.16
	61687.10	
9F		5440.21
	67127.32	
8F		4942.36
	72069.68	
7F		4441.77
	76511.46	
6F		3951.44
	80462.90	
5F		3452.42
	83915.32	
4F		2964.19
	86879.51	
3F		2484.63
	89364.15	
2F		2046.08
	91410.22	
1F		0.00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
RF		14707.18
	14707.18	
15F		10448.56
	25155.74	
14F		8913.42
	34069.16	
13F		7898.42
	41967.58	
12F		7125.15
	49092.73	
11F		6587.21
	55679.94	
10F		6007.16
	61687.10	
9F		5440.21
	67127.32	
8F		4942.36
	72069.68	
7F		4441.77
	76511.46	
6F		3951.44
	80462.90	
5F		3452.42
	83915.32	
4F		2964.19
	86879.51	
3F		2484.63
	89364.15	
2F		2046.08
	91410.22	
1F		0.00



Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
RF		14707.18
	14707.18	
15F		10448.56
	25155.74	
14F		8913.42
	34069.16	
13F		7898.42
	41967.58	
12F		7125.15
	49092.73	
11F		6587.21
	55679.94	
10F		6007.16
	61687.10	
9F		5440.21
	67127.32	
8F		4942.36
	72069.68	
7F		4441.77
	76511.46	
6F		3951.44
	80462.90	
5F		3452.42
	83915.32	
4F		2964.19
	86879.51	
3F		2484.63
	89364.15	
2F		2046.08
	91410.22	
1F		0.00

U-3 Ds算定時計算結果

U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

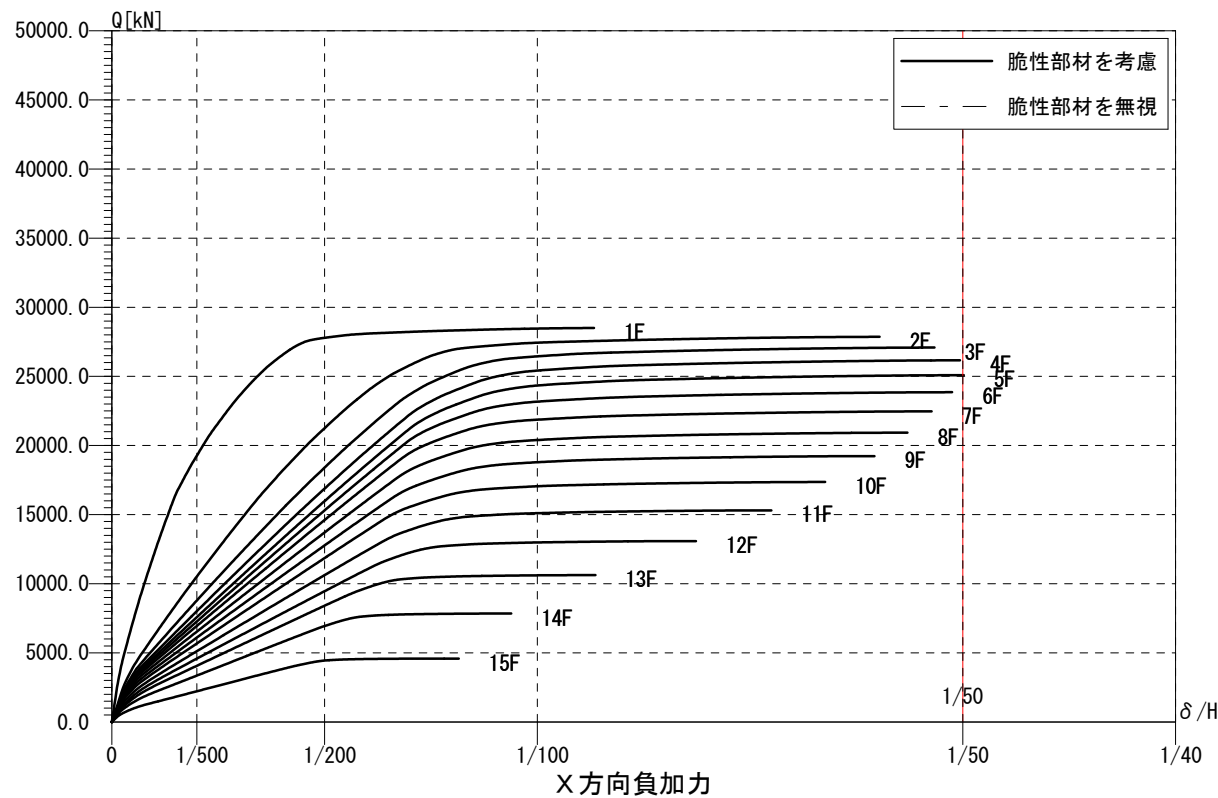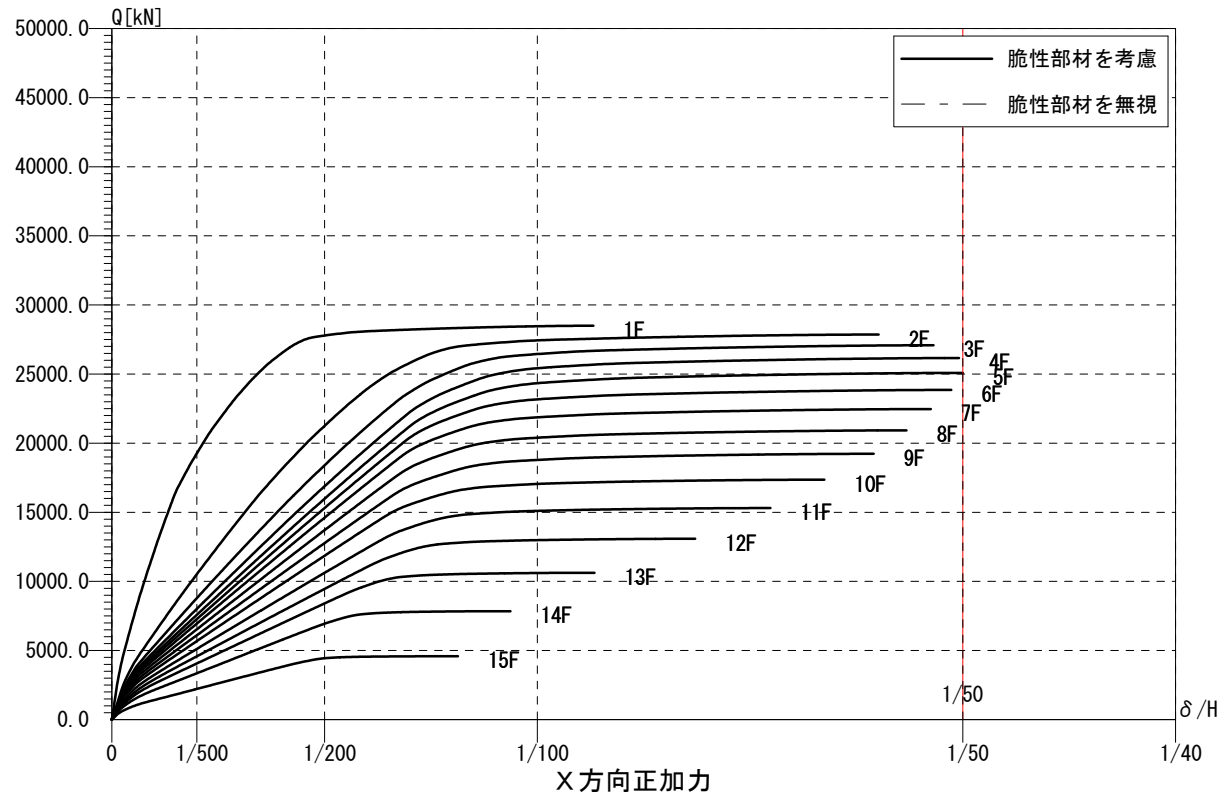

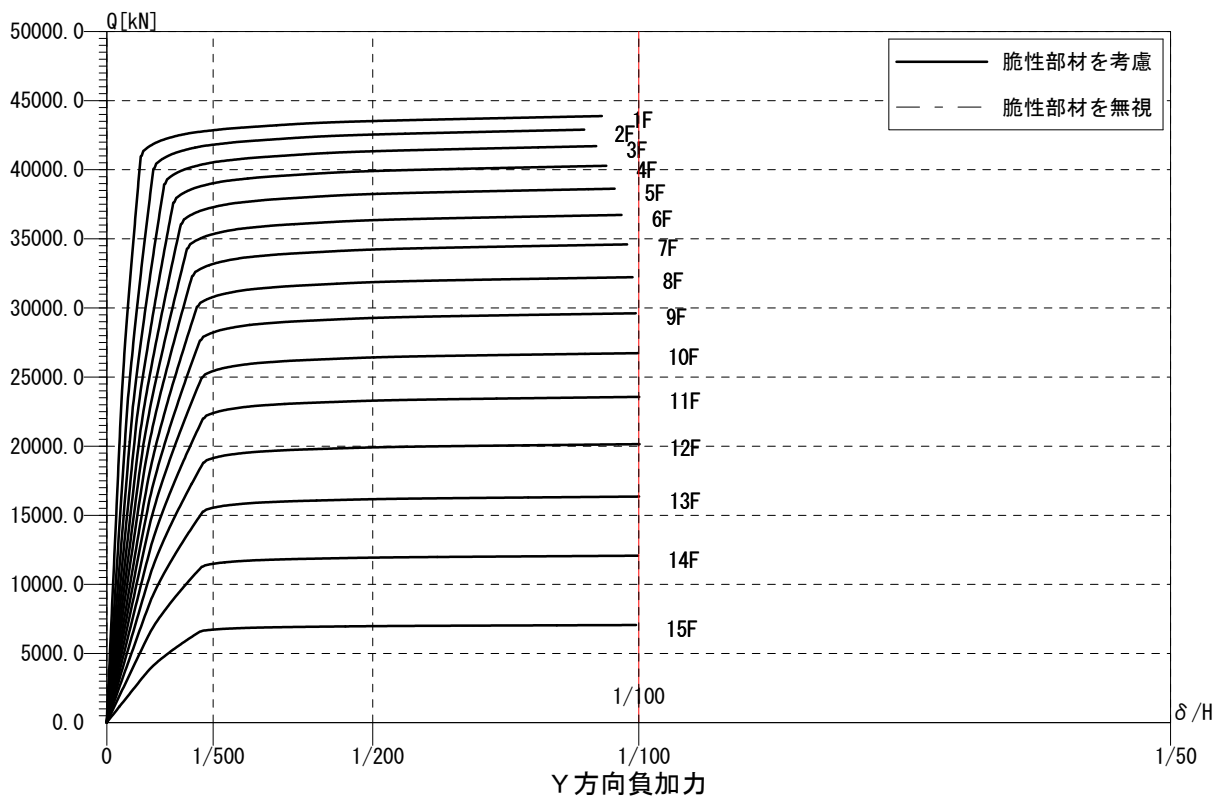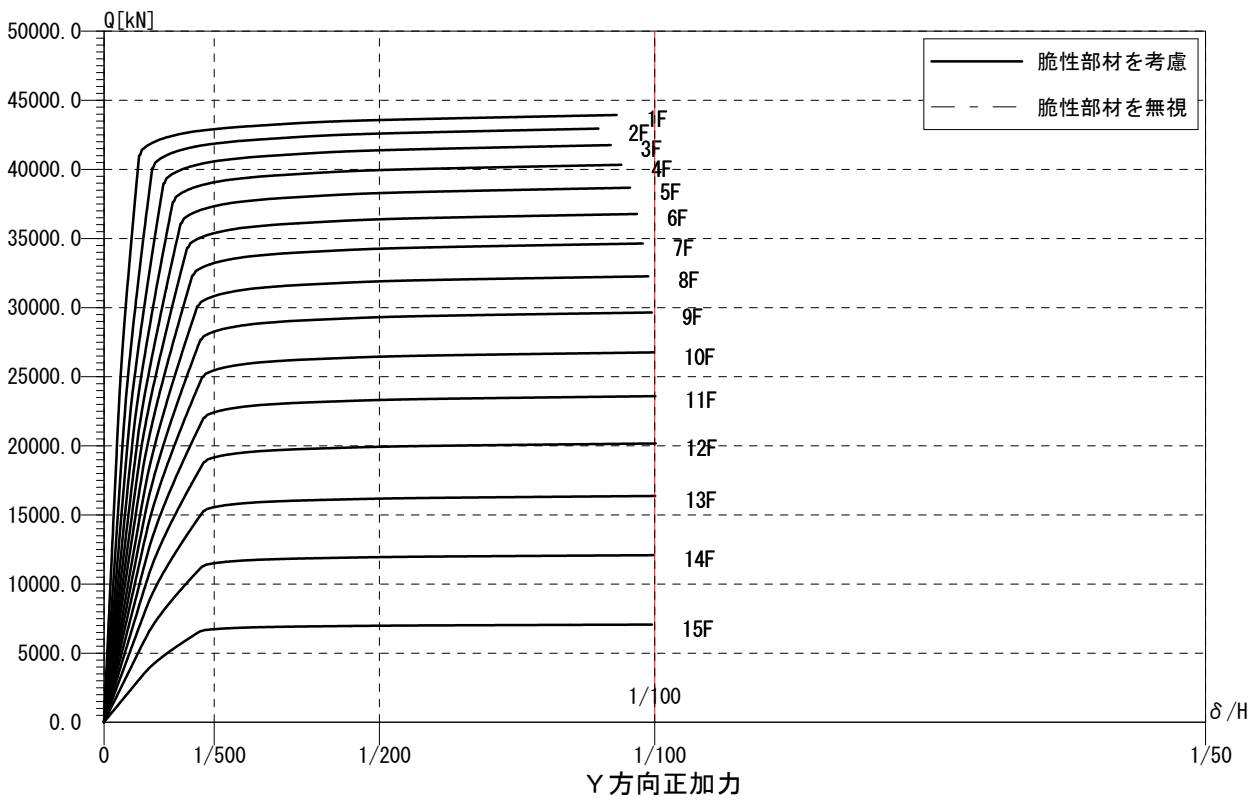

U-3.2 終局時部材応力（Ds算定時）

U-3.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

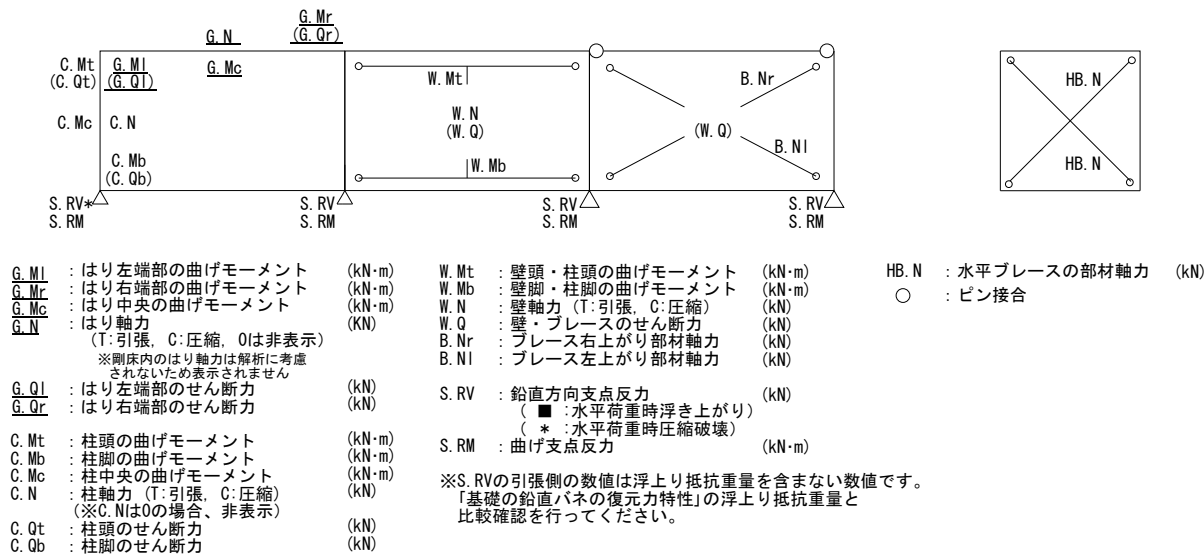

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		RF		15F		14F		13F		12F		11F		10F		9F		8F		7F		6F		5F		4F		3F		2F		1F	
		852.3 (261.7)		947.3 (279.3)		947.1 (279.2)		946.7 (279.1)		936.5 (278.1)																							
		979.4 (157.0)	63.5	1860.3 (487.3)	30.3	1954.8 (510.5)	30.2	1954.4 (510.3)	1007.3 (279.1)	30.3	1956.7 (530.1)	1010.0 (278.1)	36.7	936.5 (97.2)	389.8C (97.2)																		
		1553.0 (272.8)	44.8	2447.2 (817.6)	50.4	2480.1 (927.3)	50.4	2480.1 (927.3)	1027.7 (279.2)	50.4	2427.1 (794.3)	1027.8 (276.8)	58.6	1575.0 (180.7)	681.0C (180.7)																		
		2265.4 (455.5)	44.2	3454.4 (1061.0)	54.6	3591.7 (1201.8)	54.6	3591.4 (1201.8)	1908.5 (529.7)	54.6	3502.3 (1043.1)	1500.1 (410.1)	64.7	2439.8 (347.3)	1128.4C (347.3)																		
		2466.2 (633.9)	44.3	3779.9 (1244.8)	54.6	3934.7 (1388.2)	54.6	3934.4 (1388.1)	1908.6 (529.7)	54.6	3880.9 (1247.2)	1500.0 (410.1)	64.8	2837.8 (641.3)	1397.9C (641.3)																		
		2167.5 (735.7)	44.3	3591.0 (1484.7)	54.6	3755.8 (1595.0)	54.6	3755.6 (1594.9)	1908.6 (529.7)	54.6	3688.2 (1503.9)	1500.2 (410.1)	64.8	2412.7 (739.4)	1145.9C (739.4)																		
		2338.3 (832.5)	37.3	4146.1 (1723.8)	53.4	4290.2 (1821.9)	53.3	4290.0 (1821.8)	2593.3 (725.7)	53.4	4194.9 (1716.7)	2306.3 (639.2)	69.2	2473.3 (763.1)	1267.5C (763.1)																		
		2275.0 (948.6)	37.4	4105.9 (1872.8)	53.4	4269.1 (1993.0)	53.3	4268.8 (1992.9)	2593.2 (725.7)	53.4	4181.0 (1882.0)	2306.3 (639.2)	69.3	2504.2 (927.0)	1454.1C (927.0)																		
		1886.5 (1031.0)	37.4	3648.4 (2089.4)	53.4	3768.9 (2131.3)	53.3	3768.7 (2131.2)	2593.3 (725.7)	53.4	3704.4 (2091.4)	2306.5 (639.2)	69.3	2076.5 (989.9)	1575.4C (989.9)																		
		2155.2 (1140.2)	33.1	4096.9 (2242.2)	55.3	4109.6 (2235.3)	55.3	4109.3 (2235.2)	3209.4 (901.2)	55.3	4156.3 (2246.3)	3209.1 (894.7)	77.8	2358.2 (1135.7)	1945.5C (1135.7)																		
		2118.6 (1209.2)	33.2	4117.9 (2376.3)	55.3	4159.2 (2385.7)	55.3	4159.0 (2385.6)	3209.4 (901.2)	55.3	4174.3 (2387.4)	3209.1 (894.6)	77.9	2231.6 (1183.1)	2275.5C (1183.1)																		
		1888.6 (1257.8)	33.2	3763.2 (2492.1)	55.3	3787.7 (2506.4)	55.3	3787.5 (2506.2)	3209.4 (901.2)	55.3	3797.4 (2511.7)	3209.3 (894.7)	77.9	1972.3 (1269.1)	2631.1C (1269.1)																		
		1522.3 (300.8)	33.2	3084.1 (2598.1)	55.3	3078.1 (2604.7)	55.3	3078.3 (2605.1)	3209.2 (901.2)	55.3	3072.6 (2605.6)	3209.4 (894.7)	77.9	1472.4 (1365.7)	3003.3C (1365.7)																		
		1031.4 (1368.1)	33.2	2107.9 (2709.7)	55.3	2093.2 (2716.0)	55.3	2092.0 (2713.7)	3209.4 (901.2)	55.3	2085.2 (2735.4)	3209.6 (894.8)	77.9	702.3 (1309.6)	3381.7C (1309.6)																		
		356.0 (1161.4)	33.2	844.3 (2771.0)	55.3	796.9 (2735.0)	55.2	801.8 (2744.3)	3209.4 (901.2)	55.3	734.4 (2669.2)	3209.7 (894.8)	77.9	89.3 (1853.1)	3912.4C (1853.1)																		
		259.3 (1064.2)	33.4	616.7 (2792.4)	55.2	552.9 (2865.8)	55.3	574.3 (2856.9)	3209.3 (901.2)	55.2	430.6 (2960.7)	3210.0 (894.9)	78.1	2045.3 (1710.7)	8845.3 (1710.7)																		
		1855.9		6166.5		2445.3C		6248.6		3154.2C		6315.0		5445.3		6538.2C																	
		3971.1 (1064.2)		5405.8 (1339.5)		11716.3 (2792.4)		5765.3 (1725.1)		11934.4 (2865.8)		5526.3 (1669.4)		8845.3 (2216.9)		8845.3 (2216.9)																	
		11271.6 0.0		717.4		1089.7 0.0		272.6		23.3 0.0		179.2		204.0		40.5 0.0		159.4		316.5		118.1 0.0		673.1		1086.1		1279.1 0.0					

Diagram illustrating the division of a frame into segments:

- The frame is divided into 5 segments (X1, X2, X3, X4, X5).
- Each segment is labeled with 7000.
- The total length is labeled as 35000.
- The frame is identified as Y2 フレーム (S=1/265).

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

			852.2 (261.6)	947.3 (279.3)	947.1 (279.2)	946.7 (279.1)	936.5 (278.1)									
RF	2800	979.4 (157.1) 759.4	979.4 (261.6) 538.4 (157.1)	1860.1 (481.3) 1278.8 (337.7)	1007.9 (279.3) 485.9 (128.3)	30.3	1954.8 (510.5) 628.9 (170.5)	1007.5 (279.2) 525.8 (143.8)	30.2	1954.4 (510.4) 928.8 (252.4)	1007.3 (279.1) 525.3 (143.8)	30.3	1956.7 (510.4) 928.8 (252.4)	1010.0 (279.2) 525.3 (143.8)	36.7	936.5 (278.1) 880.4 (241.9)
15F	2800	1552.7 (273.1) 1170.4	1013.3 (276.7) 736.6 (273.1)	2447.0 (818.4) 1628.6 (409.1)	1027.7 (279.2) 748.9 (201.7)	50.4	2479.9 (928.0) 1551.9 (426.9)	1027.7 (279.2) 748.9 (201.7)	50.4	2479.9 (928.0) 1551.9 (426.9)	1027.7 (279.2) 748.9 (201.7)	50.4	2426.9 (794.8) 1632.1 (441.3)	1027.8 (279.2) 748.9 (201.7)	58.6	1574.9 (410.1) 1164.8 (310.7)
14F	2800	2264.4 (455.8) 1808.6	1476.2 (409.1) 1067.1 (267.7)	3452.0 (1061.3) 2390.7 (614.6)	1908.7 (529.7) 1379.0 (378.3)	54.6	3589.4 (1202.0) 2387.4 (648.4)	1908.5 (529.7) 1379.0 (378.3)	54.6	3589.4 (1202.0) 2387.4 (648.4)	1908.5 (529.7) 1379.0 (378.3)	54.6	3500.7 (1043.2) 2357.5 (638.3)	1500.1 (410.1) 1379.0 (378.3)	64.7	2439.6 (641.3) 1798.3 (477.0)
13F	2800	2464.5 (633.7) 1830.8	1476.4 (409.2) 1067.2 (267.8)	3776.9 (1244.1) 2532.8 (682.7)	1908.7 (529.7) 1379.0 (378.3)	54.6	3932.0 (1387.5) 2544.5 (704.5)	1908.5 (529.7) 1379.0 (378.3)	54.6	3932.1 (1387.5) 2544.5 (704.5)	1908.5 (529.7) 1379.0 (378.3)	54.6	3879.2 (1246.7) 2632.5 (704.5)	1500.0 (410.1) 1379.0 (378.3)	64.8	2837.8 (741.3) 2096.8 (570.5)
12F	2800	2166.3 (735.4) 1430.9	1476.3 (409.1) 1067.2 (267.8)	3589.7 (1484.3) 2105.4 (575.4)	1908.7 (529.7) 1379.0 (378.3)	54.6	3755.0 (1594.7) 2160.3 (595.6)	1908.6 (529.7) 1379.0 (378.3)	54.6	3755.0 (1594.7) 2160.3 (595.6)	1908.5 (529.7) 1379.0 (378.3)	54.6	3688.0 (1503.8) 2160.3 (595.6)	1500.2 (410.1) 1379.0 (378.3)	64.8	2412.8 (641.3) 1798.3 (477.0)
11F	2800	2337.9 (832.4) 1505.5	2267.5 (637.2) 1630.7 (433.5)	4146.0 (1723.9) 2422.1 (651.2)	2593.4 (725.8) 1868.6 (512.6)	53.4	4290.0 (1821.9) 2468.1 (686.2)	2593.3 (725.7) 1868.6 (512.6)	53.4	4290.0 (1821.9) 2468.1 (686.2)	2593.2 (725.7) 1868.6 (512.6)	53.4	4194.9 (1716.7) 2478.0 (686.2)	2306.3 (639.2) 1868.6 (512.6)	69.2	2473.3 (673.1) 1800.3 (499.2)
10F	2800	2274.9 (948.6) 1326.3	2267.7 (637.2) 1630.7 (433.5)	4105.5 (1872.8) 2232.7 (614.9)	2593.5 (725.8) 1868.6 (512.6)	53.4	4268.9 (1993.0) 2275.9 (636.9)	2593.3 (725.7) 1868.6 (512.6)	53.3	4268.8 (1992.9) 2275.9 (636.9)	2593.2 (725.7) 1868.6 (512.6)	53.4	4181.0 (1882.0) 2275.9 (636.9)	2306.3 (639.2) 1868.6 (512.6)	69.3	2504.3 (673.1) 1800.3 (499.2)
9F	2800	1886.4 (1031.0) 855.4	2267.5 (637.2) 1630.7 (433.5)	3648.0 (2089.5) 1558.5 (428.8)	2593.6 (725.8) 1868.6 (512.6)	53.4	3768.7 (2131.3) 2637.4 (726.1)	2593.3 (725.7) 1868.6 (512.6)	53.3	3768.7 (2131.2) 2637.4 (726.1)	2593.2 (725.7) 1868.6 (512.6)	53.4	3704.5 (2091.4) 2613.1 (722.7)	2306.5 (639.2) 1868.6 (512.6)	69.3	2076.6 (549.9) 1526.7 (418.7)
8F	2800	2155.3 (1140.1) 1015.2	3155.6 (892.1) 2263.5 (614.9)	4096.5 (2242.2) 1854.3 (512.6)	3209.6 (901.2) 2308.4 (636.9)	55.3	4109.3 (2235.3) 2884.0 (798.7)	3209.4 (901.2) 2308.4 (636.9)	55.3	4109.3 (2235.3) 2884.0 (798.7)	3209.2 (901.1) 2308.4 (636.9)	55.3	4156.3 (2246.3) 2884.0 (798.7)	3209.1 (894.7) 2308.4 (636.9)	77.8	2358.3 (614.9) 1743.4 (462.5)
7F	2800	2118.7 (1209.2) 909.5	3155.9 (892.1) 2263.5 (614.9)	4117.5 (2376.3) 1741.2 (474.3)	3209.6 (901.2) 2308.4 (636.9)	55.3	4158.9 (2385.6) 2884.0 (798.7)	3209.2 (901.1) 2308.4 (636.9)	55.3	4158.9 (2385.6) 2884.0 (798.7)	3209.2 (901.1) 2308.4 (636.9)	55.3	4174.4 (2387.4) 2884.0 (798.7)	3209.1 (894.7) 2308.4 (636.9)	77.9	2231.6 (575.4) 1656.2 (441.8)
6F	2800	1888.7 (1257.8) 630.9	3155.7 (892.1) 2263.5 (614.9)	3762.8 (2491.8) 1271.0 (351.2)	3209.6 (901.2) 2308.4 (636.9)	55.3	3787.6 (2506.4) 2884.0 (798.7)	3209.4 (901.2) 2308.4 (636.9)	55.3	3787.4 (2506.2) 2884.0 (798.7)	3209.3 (901.1) 2308.4 (636.9)	55.3	3797.5 (2511.7) 2884.0 (798.7)	3209.3 (894.7) 2308.4 (636.9)	77.9	1972.3 (512.6) 1459.7 (401.1)
5F	2800	1522.3 (1302.3) 220.0	3155.5 (892.1) 2263.5 (614.9)	3084.4 (2598.0) 486.4 (137.4)	3209.6 (901.2) 2308.4 (636.9)	55.3	3078.2 (2604.6) 486.4 (137.4)	3209.4 (901.2) 2308.4 (636.9)	55.3	3078.3 (2605.1) 486.4 (137.4)	3209.2 (901.1) 2308.4 (636.9)	55.3	3072.6 (2605.6) 486.4 (137.4)	3209.4 (894.7) 2308.4 (636.9)	77.9	1472.4 (365.7) 1106.7 (301.3)
4F	2800	1031.4 (1368.0) 337.6	3155.4 (892.0) 2263.5 (614.9)	2108.4 (2700.6) 88.0 (23.8)	3209.6 (901.2) 2308.4 (636.9)	55.3	2093.7 (2716.0) 88.0 (23.8)	3209.4 (901.2) 2308.4 (636.9)	55.3	2092.2 (2713.7) 88.0 (23.8)	3209.2 (901.1) 2308.4 (636.9)	55.3	2085.2 (2735.5) 88.0 (23.8)	3209.6 (894.8) 2308.4 (636.9)	77.9	702.3 (1309.7) 11.1 (3.0)
3F	2800	356.1 (1161.5) 805.4	3155.1 (892.0) 2263.5 (614.9)	845.2 (2769.8) 191.7 (53.2)	3209.7 (901.2) 2308.4 (636.9)	55.3	797.2 (2733.5) 191.7 (53.2)	3209.4 (901.2) 2308.4 (636.9)	55.2	801.8 (2742.9) 191.7 (53.2)	3209.2 (901.1) 2308.4 (636.9)	55.3	734.2 (2667.8) 191.7 (53.2)	3209.7 (894.8) 2308.4 (636.9)	77.9	89.2 (185.2) 96.3 (26.8)
2F	2800	259.2 (1057.2) 798.0	3155.2 (891.9) 2263.5 (614.9)	612.5 (2792.9) 141.3 (39.3)	3209.3 (901.2) 2308.4 (636.9)	55.2	548.2 (2866.8) 141.3 (39.3)	3209.4 (901.2) 2308.4 (636.9)	55.3	570.2 (2858.1) 141.3 (39.3)	3209.3 (901.2) 2308.4 (636.9)	55.2	426.9 (2962.2) 141.3 (39.3)	3210.0 (894.9) 2308.4 (636.9)	78.1	2043.1 (1711.6) 331.5 (89.9)
1F	3975	1842.1	7644.4T	6163.2	2430.0C		6246.1	3144.7C		6250.7	3147.5C		6314.2	3815.9C		5444.8
		3943.3 (1057.2)	3943.3 (1057.2)	5402.8 (1335.2)	11714.0 (2792.9)		5765.1 (1725.2)	11943.9 (2792.9)		5771.3 (1725.2)	11931.2 (2792.9)		5527.2 (1669.6)	12201.5 (2792.9)		8846.6 (2217.3)
		11247.1 0.0	9943.3 (1335.2)	729.7	1109.5 0.0		6311.3 (1725.2)	273.1		6178.8 (1707.1)	203.8		6159.9 (1669.6)	316.3		6674.3 (2217.3)

7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/265)

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

			1010.0 (278.1)	1007.3 (279.1)	1007.5 (279.2)	1007.9 (279.3)	979.5 (261.9)	
RF	2800	936.5 (97.1) 800.6	936.5 (278.1) 800.6	946.7 (530.0) 800.6	947.1 (510.2) 800.6	947.3 (510.3) 800.6	947.3 (510.3) 800.6	979.5 (157.0) 800.6
15F	2800	1575.3 (180.6) 1322.4	1575.3 (276.9) 1322.4	1575.3 (276.9) 1322.4	1575.3 (276.9) 1322.4	1575.3 (276.9) 1322.4	1575.3 (276.9) 1322.4	1575.3 (276.9) 1322.4
14F	2800	2440.1 (347.3) 1953.9	2440.1 (410.1) 1953.9	2440.1 (410.1) 1953.9	2440.1 (410.1) 1953.9	2440.1 (410.1) 1953.9	2440.1 (410.1) 1953.9	2440.1 (410.1) 1953.9
13F	2800	2838.1 (641.3) 1940.2	2838.1 (410.1) 1940.2	2838.1 (410.1) 1940.2	2838.1 (410.1) 1940.2	2838.1 (410.1) 1940.2	2838.1 (410.1) 1940.2	2838.1 (410.1) 1940.2
12F	2800	2413.0 (739.5) 1359.3	2413.0 (410.1) 1359.3	2413.0 (410.1) 1359.3	2413.0 (410.1) 1359.3	2413.0 (410.1) 1359.3	2413.0 (410.1) 1359.3	2413.0 (410.1) 1359.3
11F	2800	2473.5 (763.1) 1405.1	2473.5 (639.2) 1405.1	2473.5 (639.2) 1405.1	2473.5 (639.2) 1405.1	2473.5 (639.2) 1405.1	2473.5 (639.2) 1405.1	2473.5 (639.2) 1405.1
10F	2800	2504.4 (927.0) 1206.6	2504.4 (639.1) 1206.6	2504.4 (639.1) 1206.6	2504.4 (639.1) 1206.6	2504.4 (639.1) 1206.6	2504.4 (639.1) 1206.6	2504.4 (639.1) 1206.6
9F	2800	2076.7 (989.9) 890.8	2076.7 (639.2) 890.8	2076.7 (639.2) 890.8	2076.7 (639.2) 890.8	2076.7 (639.2) 890.8	2076.7 (639.2) 890.8	2076.7 (639.2) 890.8
8F	2800	2358.4 (1135.7) 768.4	2358.4 (639.1) 768.4	2358.4 (639.1) 768.4	2358.4 (639.1) 768.4	2358.4 (639.1) 768.4	2358.4 (639.1) 768.4	2358.4 (639.1) 768.4
7F	2800	2231.7 (1183.1) 575.3	2231.7 (639.1) 575.3	2231.7 (639.1) 575.3	2231.7 (639.1) 575.3	2231.7 (639.1) 575.3	2231.7 (639.1) 575.3	2231.7 (639.1) 575.3
6F	2800	1972.4 (1269.1) 195.6	1972.4 (639.1) 195.6	1972.4 (639.1) 195.6	1972.4 (639.1) 195.6	1972.4 (639.1) 195.6	1972.4 (639.1) 195.6	1972.4 (639.1) 195.6
5F	2800	1472.5 (1365.7) 439.5	1472.5 (639.1) 439.5	1472.5 (639.1) 439.5	1472.5 (639.1) 439.5	1472.5 (639.1) 439.5	1472.5 (639.1) 439.5	1472.5 (639.1) 439.5
4F	2800	702.3 (1309.6) 1131.1	702.3 (639.1) 1131.1	702.3 (639.1) 1131.1	702.3 (639.1) 1131.1	702.3 (639.1) 1131.1	702.3 (639.1) 1131.1	702.3 (639.1) 1131.1
3F	2800	89.4 (1853.1) 2504.9	89.4 (639.1) 2504.9	89.4 (639.1) 2504.9	89.4 (639.1) 2504.9	89.4 (639.1) 2504.9	89.4 (639.1) 2504.9	89.4 (639.1) 2504.9
2F	3975	2045.3 (1710.7) 5445.4	2045.3 (639.1) 5445.4	2045.3 (639.1) 5445.4	2045.3 (639.1) 5445.4	2045.3 (639.1) 5445.4	2045.3 (639.1) 5445.4	2045.3 (639.1) 5445.4
1F	3975	8845.5 (1710.7) 12179.2	8845.5 (2216.9) 12179.2	8845.5 (2216.9) 12179.2	8845.5 (2216.9) 12179.2	8845.5 (2216.9) 12179.2	8845.5 (2216.9) 12179.2	8845.5 (2216.9) 12179.2

7000	7000	7000	7000	7000
35000				


X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/265)

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)


			1010.0 (278.1)	1007.3 (279.1)	1007.5 (279.2)	1007.9 (279.3)	979.5 (261.9)	
RF	2800	936.5 (97.1) 800.5	936.5 (278.1) 800.5	946.7 (530.1) 819.5	947.1 (510.2) 828.7	947.3 (510.4) 828.7	947.3 (510.4) 828.7	979.5 (157.1) 839.8
15F	2800	1575.1 (180.7) 1322.2	910.6 (276.9) 1069.3	2427.3 (794.9) 1500.0	2480.3 (928.0) 1508.5	2480.3 (928.0) 1508.5	2480.3 (928.0) 1508.5	1552.9 (273.1) 1179.7
14F	2800	2439.9 (347.2) 1953.8	1370.6 (410.1) 1467.8	3500.9 (1043.2) 1500.0	3589.7 (1201.9) 1908.8	3589.7 (1201.9) 1908.8	3589.7 (1201.9) 1908.8	2264.6 (409.2) 1855.4
13F	2800	2838.1 (641.3) 1940.3	1370.5 (410.1) 1088.8	3879.5 (1246.7) 1500.0	3932.4 (1387.5) 1908.8	3932.4 (1387.5) 1908.8	3932.4 (1387.5) 1908.8	2464.6 (433.7) 2030.9
12F	2850	2413.1 (739.5) 1359.4	1370.6 (410.1) 1069.3	3688.3 (1503.8) 1500.0	3755.3 (1594.7) 1908.8	3755.3 (1594.7) 1908.8	3755.3 (1594.7) 1908.8	2166.4 (375.4) 1791.0
11F	2800	2473.5 (763.1) 1405.2	2167.9 (639.2) 1338.6	4195.2 (1716.7) 2306.8	4290.4 (1821.8) 2583.3	4290.4 (1821.8) 2583.3	4290.4 (1821.8) 2583.3	2338.1 (332.4) 2005.7
10F	2800	2504.5 (927.0) 1206.7	2167.7 (639.1) 1017.2	4181.3 (1882.0) 2306.8	4269.1 (1992.9) 2583.3	4269.1 (1992.9) 2583.3	4269.1 (1992.9) 2583.3	2275.0 (337.2) 2037.8
9F	2800	2076.8 (989.9) 890.9	2167.9 (639.2) 1017.2	3704.7 (2091.4) 2306.8	3768.9 (2131.3) 2583.3	3768.9 (2131.3) 2583.3	3768.9 (2131.3) 2583.3	1886.6 (1031.0) 1755.6
8F	2800	2358.5 (1135.7) 768.5	3053.5 (894.6) 1135.7	4156.5 (2246.3) 2306.8	4109.5 (2235.2) 2583.3	4109.5 (2235.2) 2583.3	4109.5 (2235.2) 2583.3	2155.4 (1140.2) 1015.2
7F	2800	2231.8 (1183.2) 575.3	3053.3 (894.6) 1135.7	4174.6 (2387.4) 2306.8	4159.0 (2385.6) 2583.3	4159.0 (2385.6) 2583.3	4159.0 (2385.6) 2583.3	2118.8 (1209.2) 909.6
6F	2800	1972.4 (1269.1) 195.6	3053.5 (894.6) 1135.7	3797.6 (2511.8) 2306.8	3787.6 (2506.2) 2583.3	3787.6 (2506.2) 2583.3	3787.6 (2506.2) 2583.3	1888.7 (1257.8) 631.0
5F	2800	1472.5 (1365.7) 439.4	3053.6 (894.7) 1135.7	3072.8 (2605.6) 2306.8	3078.4 (2605.1) 2583.3	3078.4 (2605.1) 2583.3	3078.4 (2605.1) 2583.3	1522.4 (1302.3) 220.1
4F	2800	702.4 (1309.7) 1131.2	3053.8 (894.8) 1135.7	2085.3 (2735.5) 2306.8	2092.3 (2713.7) 2583.3	2092.3 (2713.7) 2583.3	2092.3 (2713.7) 2583.3	1031.4 (1368.0) 663.0
3F	2800	89.3 (1852.3) 2503.9	3054.0 (894.9) 1135.7	734.2 (2667.8) 2306.8	801.9 (2742.9) 2583.3	801.9 (2742.9) 2583.3	801.9 (2742.9) 2583.3	356.2 (1161.5) 239.7
2F	3975	2043.1 (1711.6) 5445.0	3053.9 (894.9) 5445.0	426.9 (2962.2) 6314.2	570.2 (2858.1) 6250.7	570.2 (2858.1) 6250.7	570.2 (2858.1) 6250.7	259.2 (1057.2) 7644.7
1F	3975	8846.9 (12186.9) 0.0	8846.9 (12186.9) 0.0	12201.5 (2217.3) 0.0	6159.9 (1669.6) 0.0	6159.9 (1669.6) 0.0	6159.9 (1669.6) 0.0	3943.2 (1335.1) 0.0

7000	7000	7000	7000	7000
35000				
X1	X2	X3	X4	X5
Y3 フレーム (S=1/265)				
X6				


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

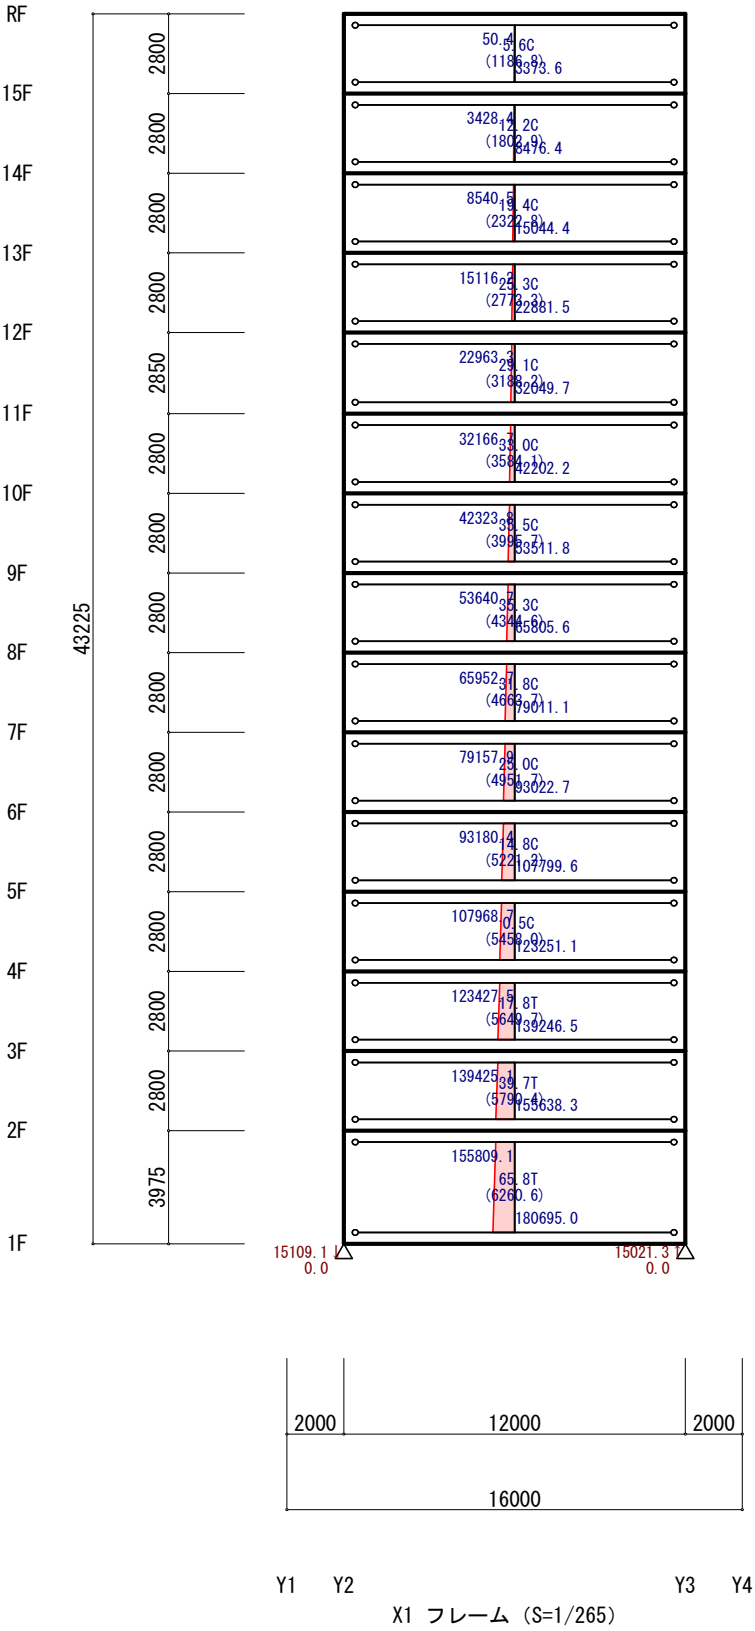


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

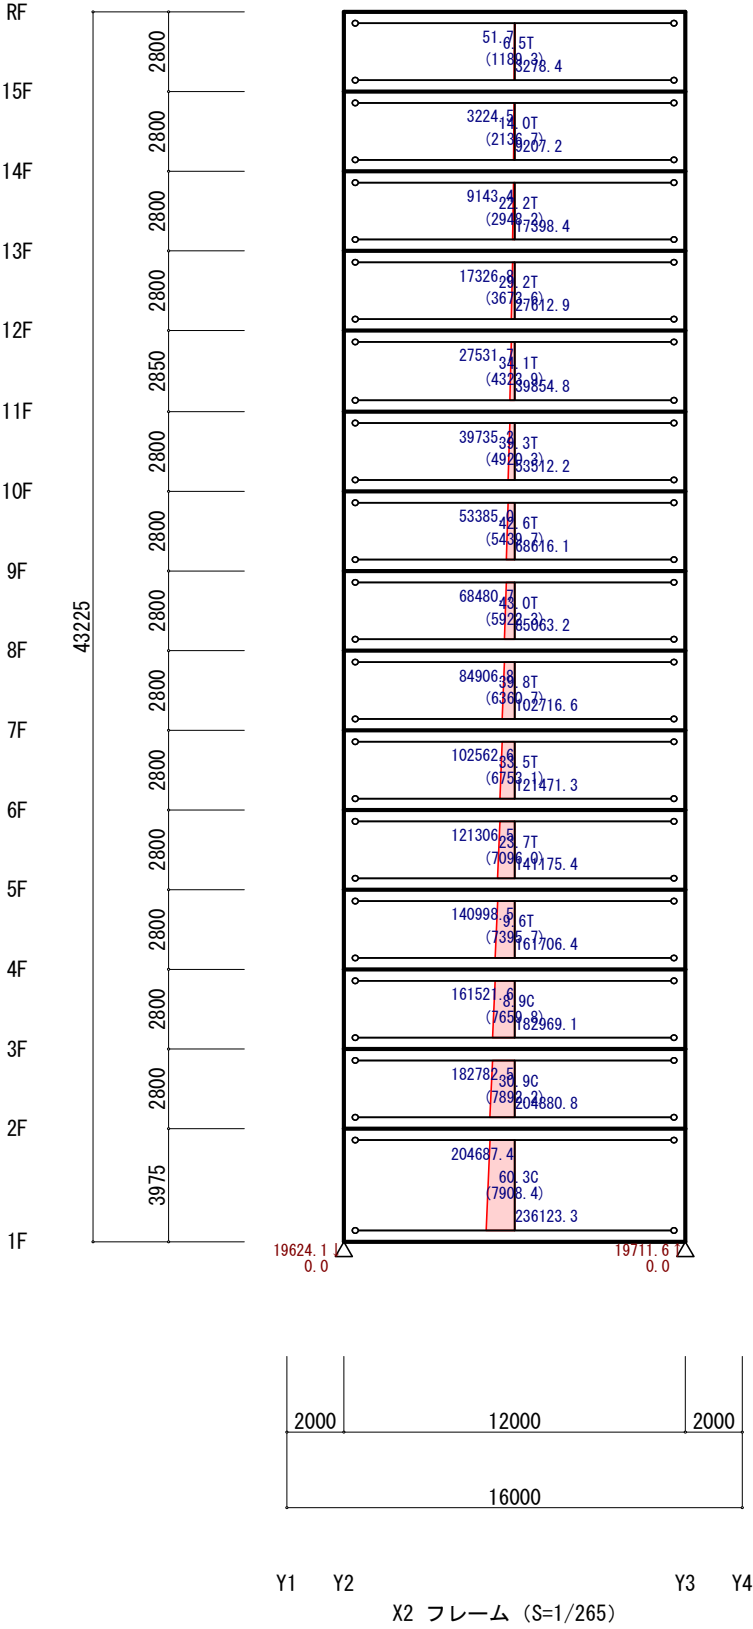


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

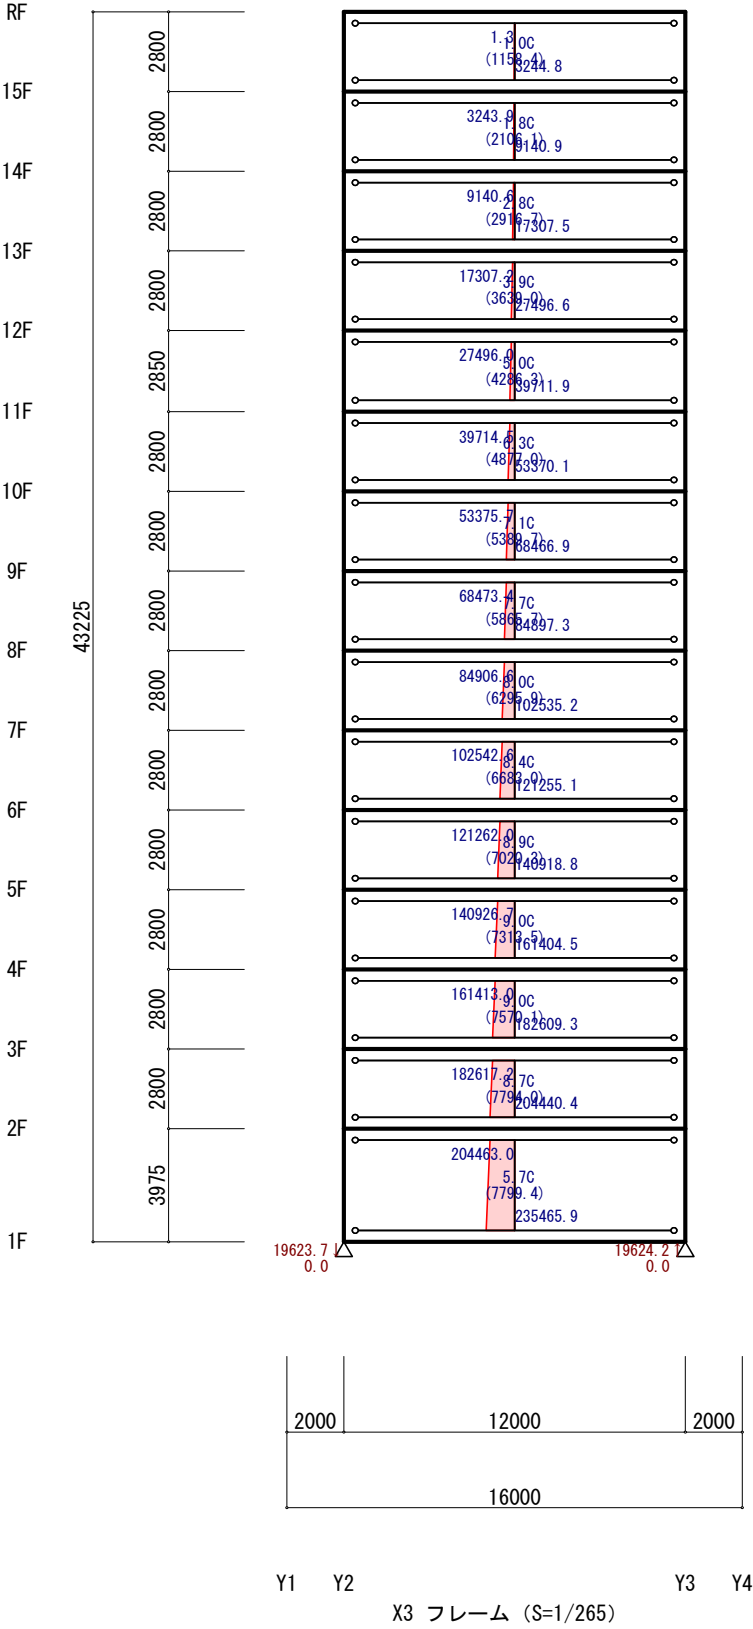


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

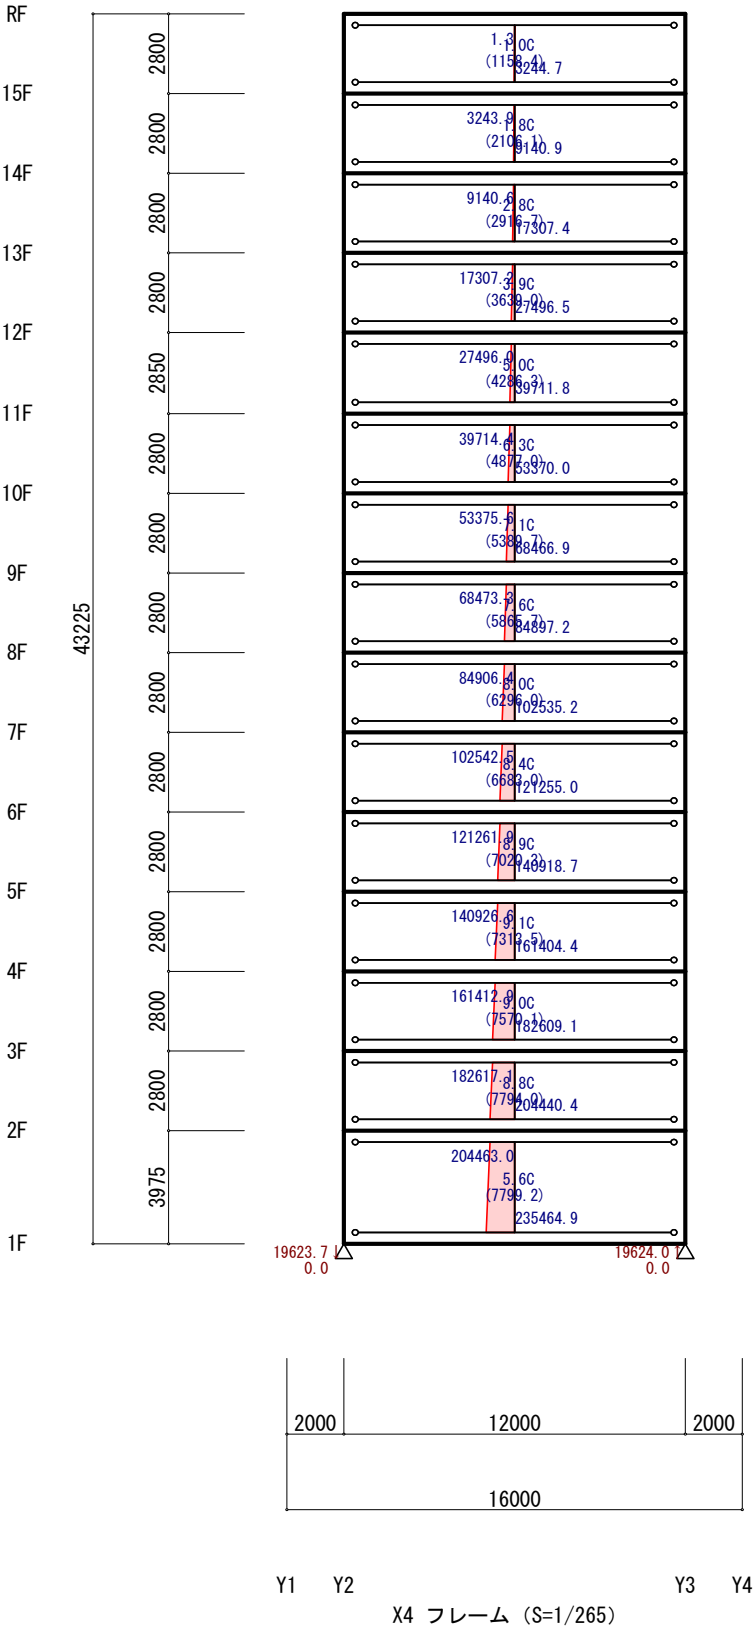


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

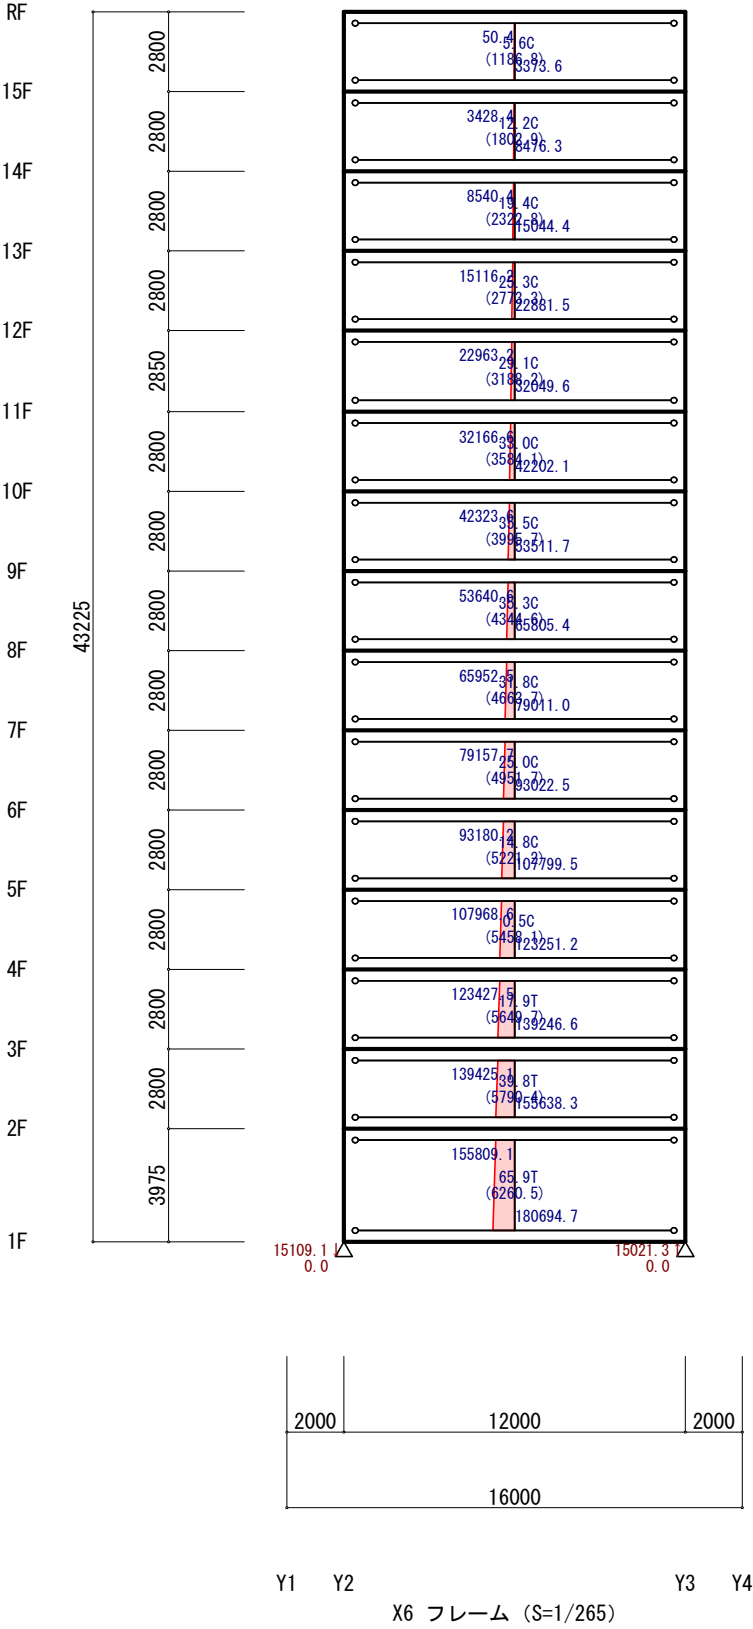


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

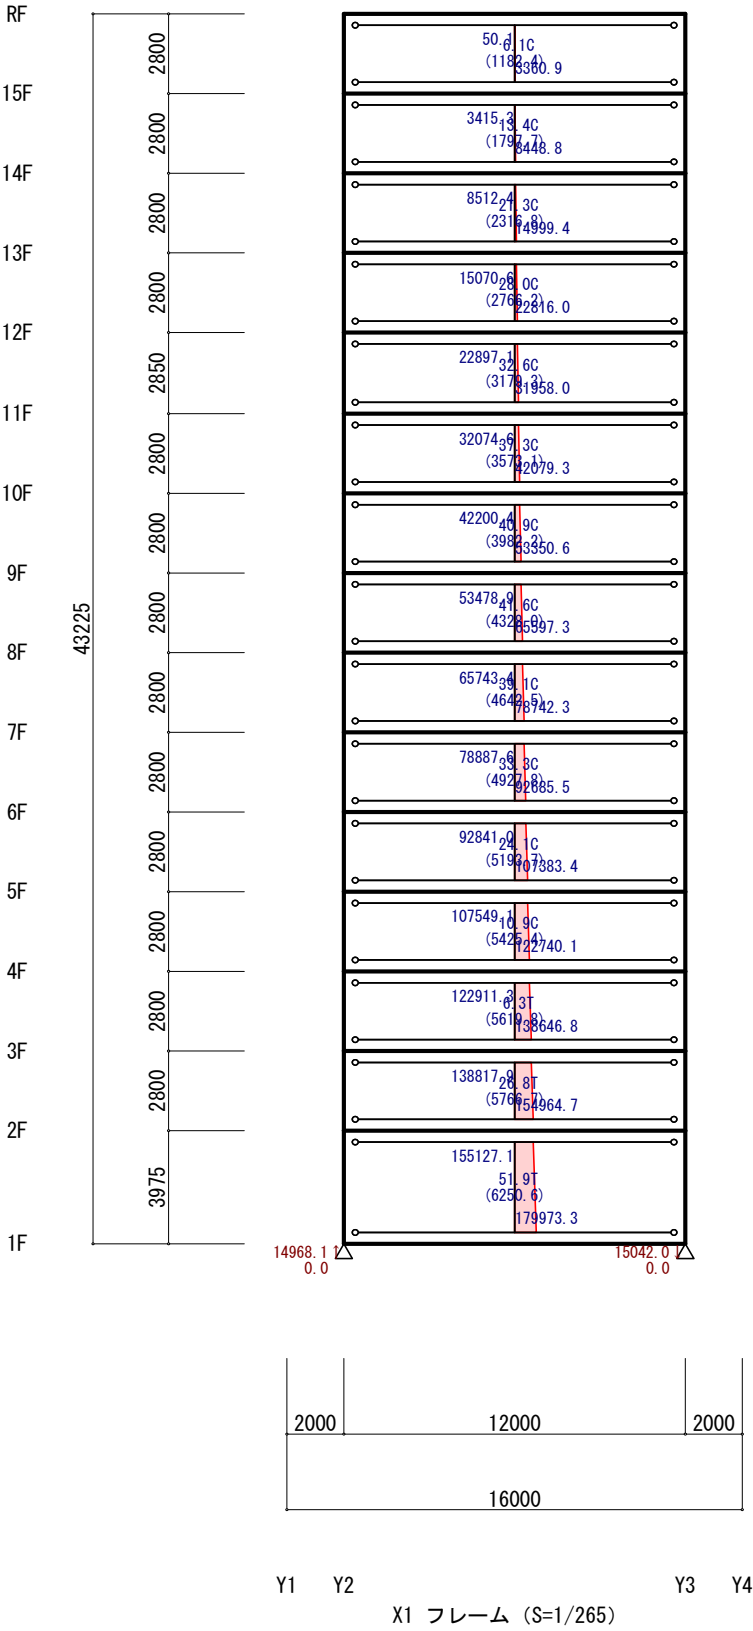


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

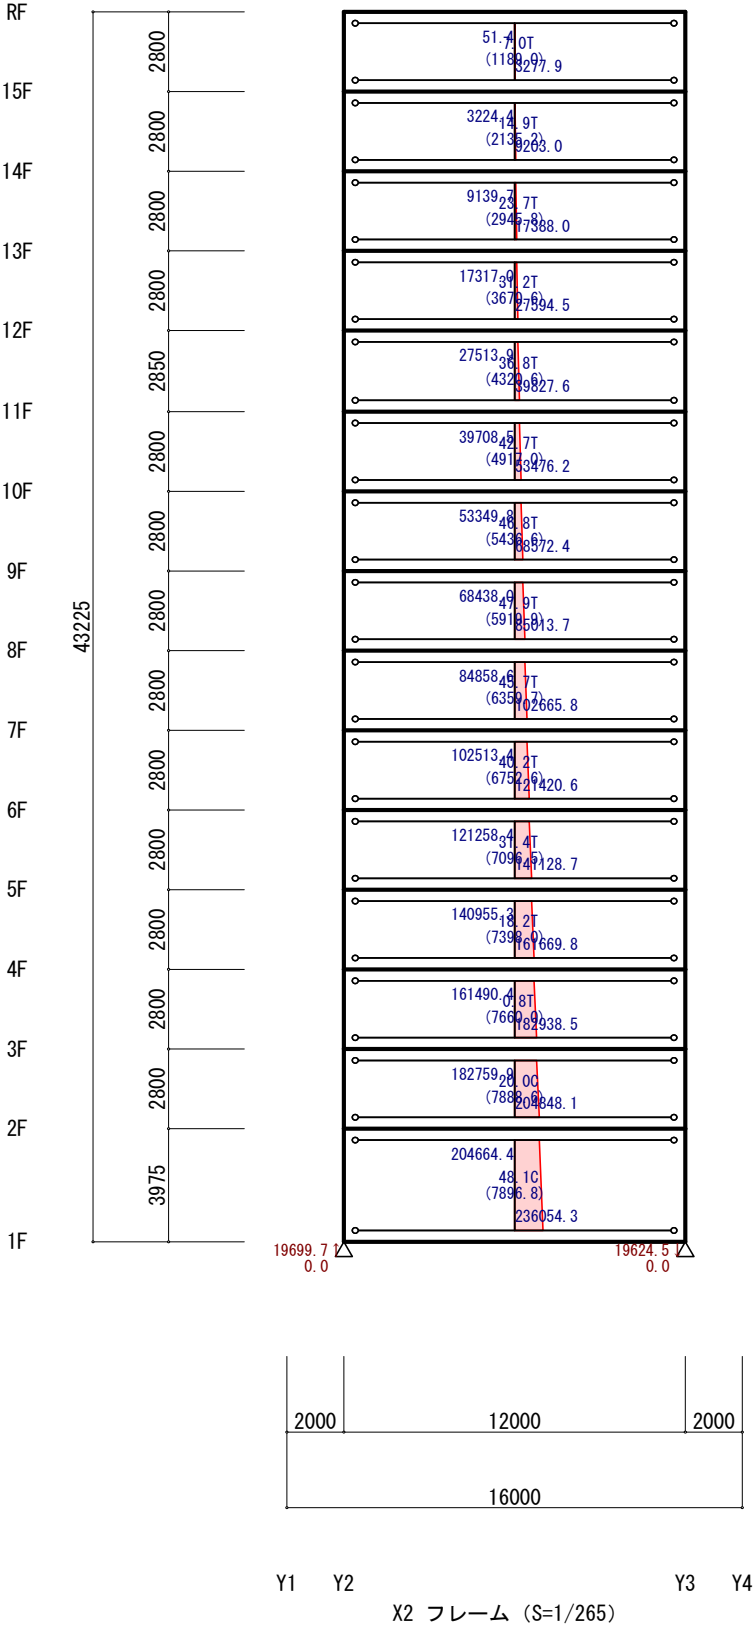


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

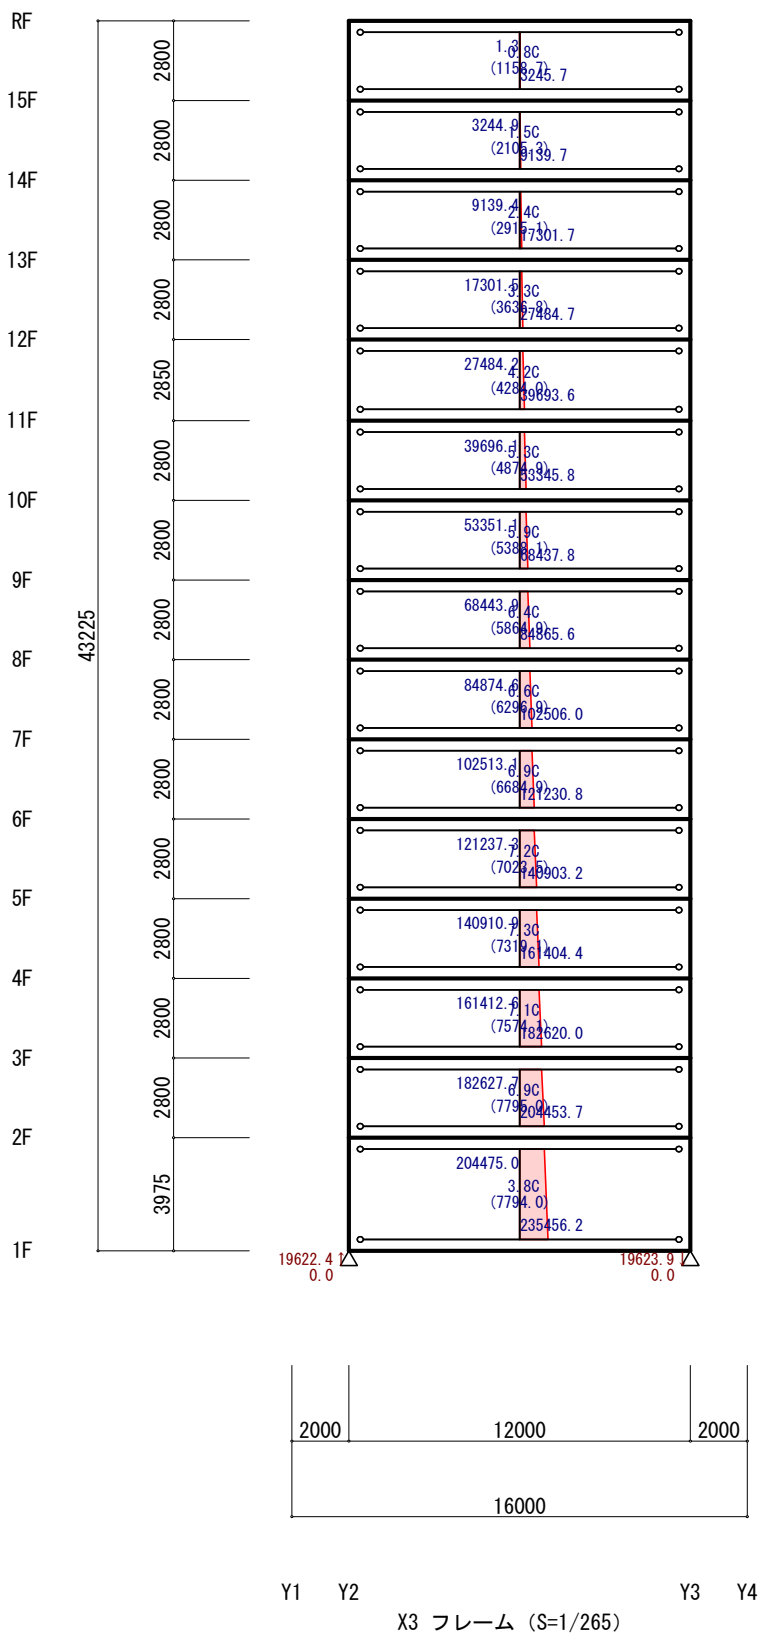


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

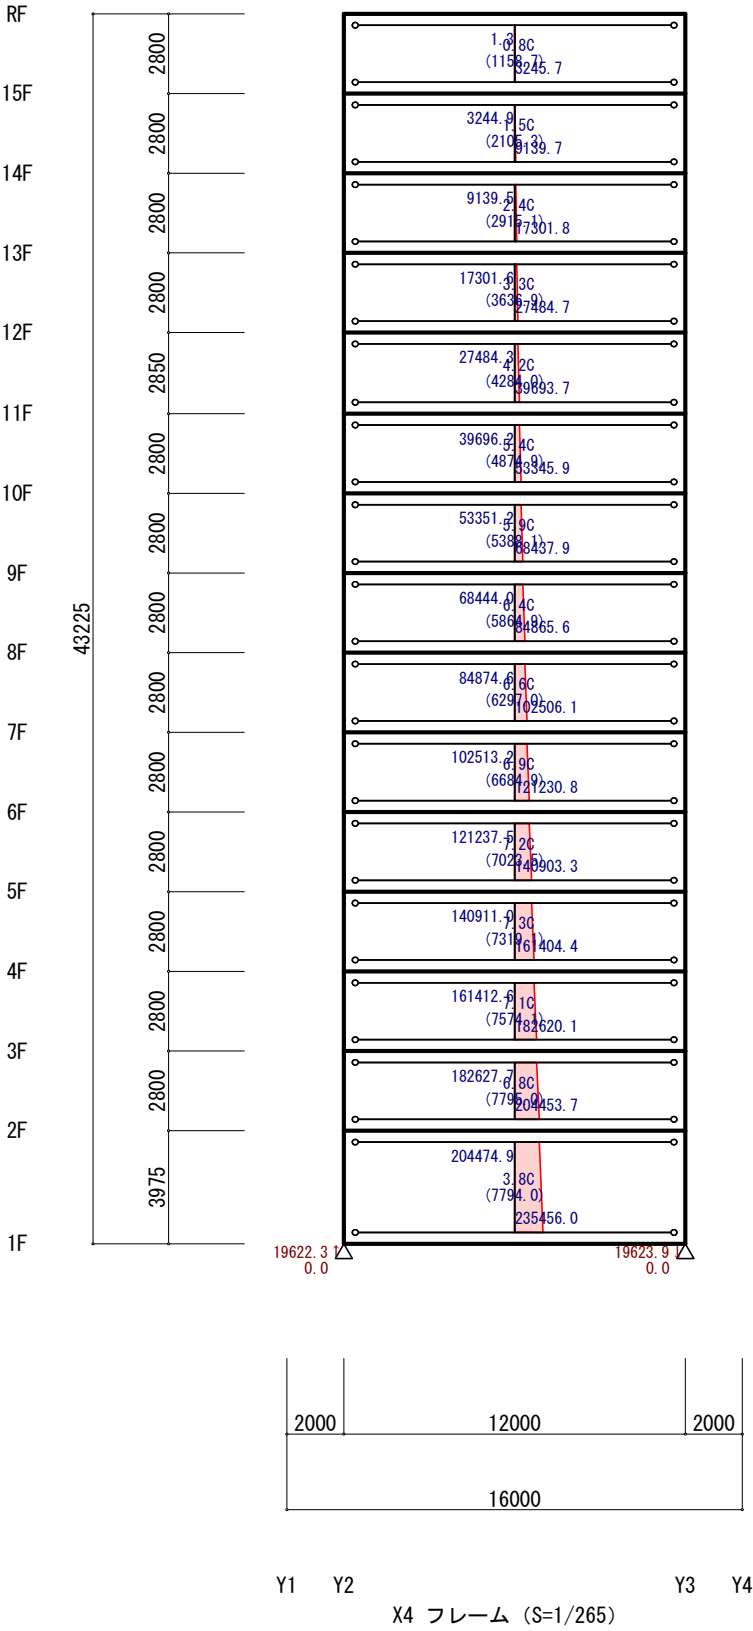


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

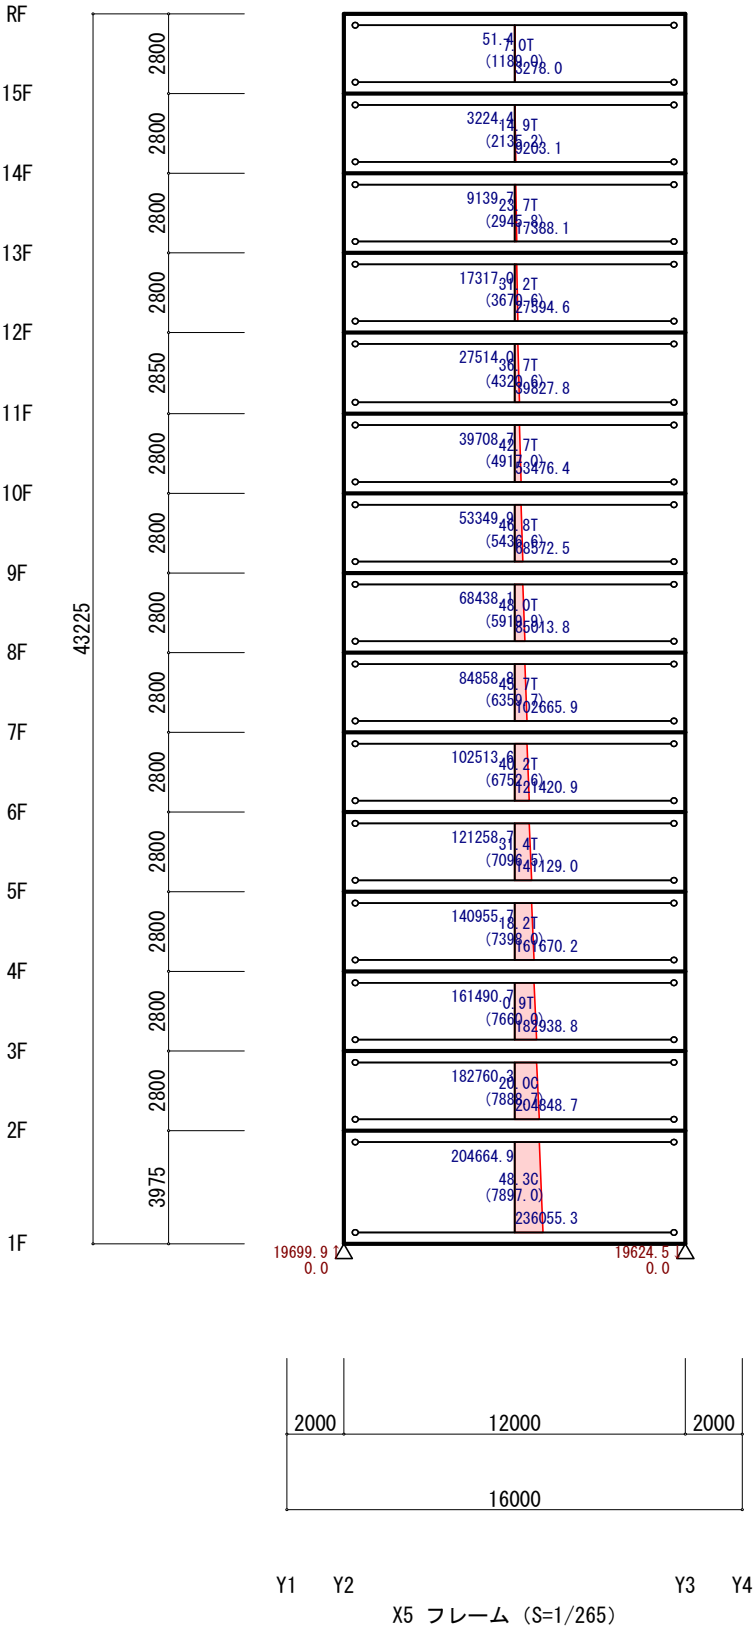

水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

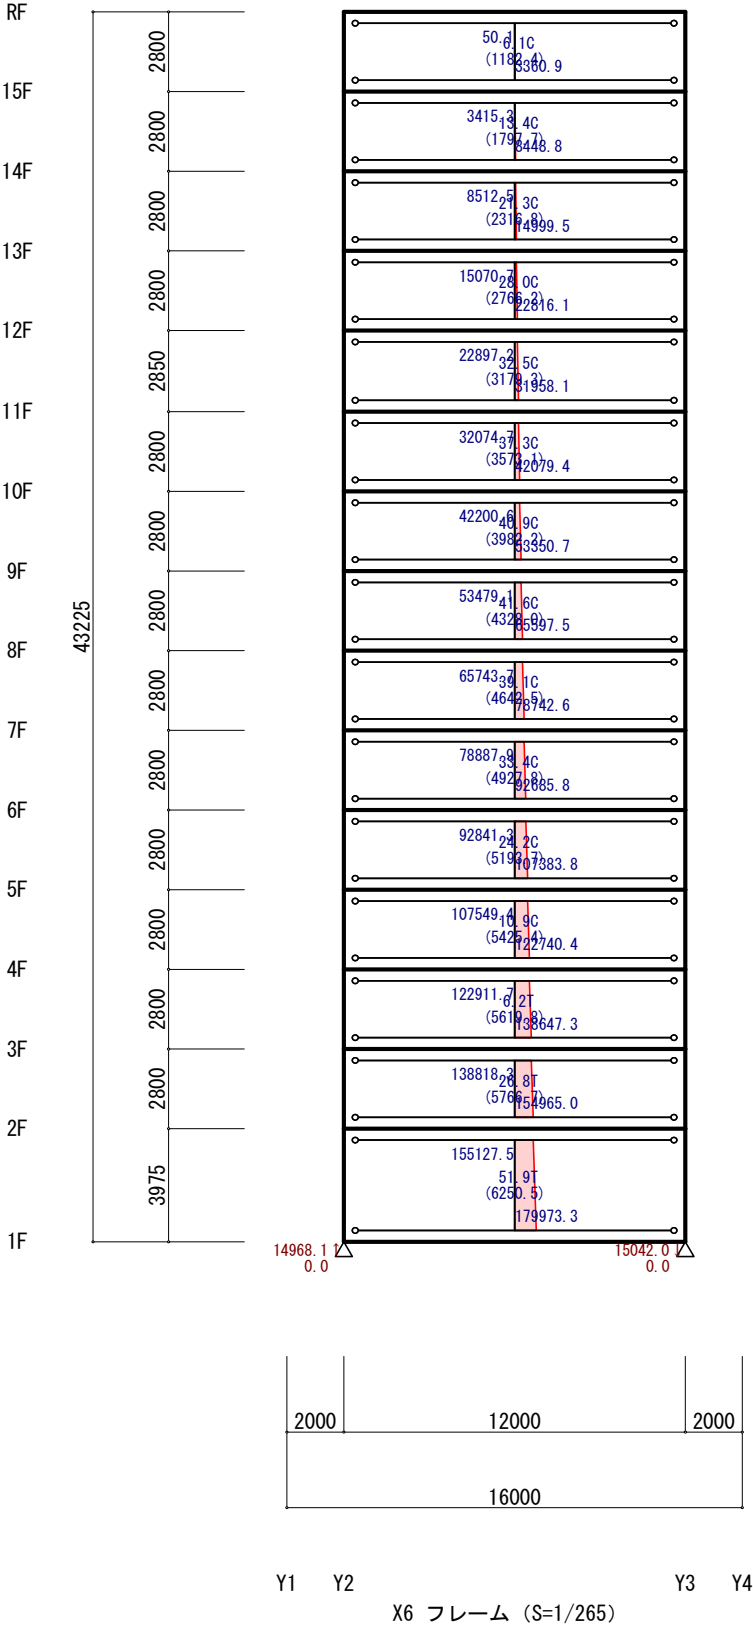

U-3.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

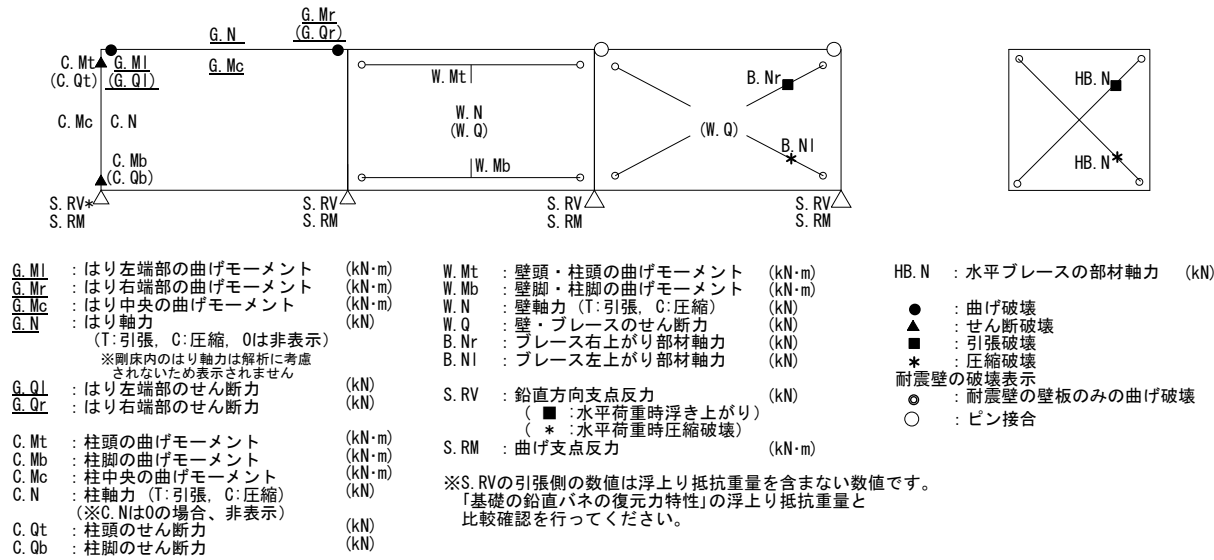

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		754.8 (346.9)		835.3 (362.5)		835.3 (362.5)		835.3 (362.5)		835.3 (359.4)			
RF	2800	841.0 (92.1)	770.2 (186.3)	136.7 (398.7)	1680.8 (489.3)	770.2 (186.3)	94.5 (332.7)	1763.2 (510.4)	770.2 (186.3)	94.5 (332.7)	1763.2 (510.4)	770.2 (186.3)	96.4 (398.8)
15F	2800	1399.2 (221.1)	770.2 (186.3)	136.4 (398.7)	1213.8 (818.3)	770.2 (186.3)	133.7 (398.7)	2132.4 (927.3)	770.2 (186.3)	133.7 (398.7)	2132.4 (927.3)	770.2 (186.3)	136.4 (398.8)
14F	2800	2035.9 (1615.7)	1155.3 (860.5)	142.7 (536.8)	3057.8 (1262.2)	1491.4 (240.5)	141.0 (1062.2)	3141.0 (1584.5)	1491.4 (240.5)	141.0 (1062.2)	3141.0 (1584.5)	1155.3 (860.5)	142.7 (536.8)
13F	2800	2171.2 (579.2)	1155.3 (860.5)	142.7 (536.8)	3314.3 (1245.9)	1491.4 (240.5)	141.0 (1062.2)	3414.1 (1388.2)	1491.4 (240.5)	141.0 (1062.2)	3414.1 (1388.2)	1155.3 (860.5)	142.7 (536.8)
12F	2850	1833.9 (681.8)	1155.3 (860.5)	142.7 (536.8)	3035.4 (1485.9)	1491.4 (240.5)	141.0 (1062.2)	3157.7 (1594.9)	1491.4 (240.5)	141.0 (1062.2)	3157.7 (1594.9)	1155.3 (860.5)	142.7 (536.8)
11F	2800	1927.2 (775.8)	1814.4 (575.8)	145.3 (770.7)	3415.1 (1725.4)	2050.5 (355.9)	142.9 (770.7)	3515.8 (1821.8)	2050.5 (355.9)	142.9 (770.7)	3515.8 (1821.8)	1814.4 (575.8)	145.3 (770.7)
10F	2800	1816.0 (892.6)	1814.4 (575.8)	145.3 (770.7)	3311.4 (1874.3)	2050.5 (355.9)	142.9 (770.7)	3421.9 (1892.9)	2050.5 (355.9)	142.9 (770.7)	3421.9 (1892.9)	1814.4 (575.8)	145.3 (770.7)
9F	2800	1392.3 (975.3)	1814.4 (575.8)	145.3 (770.7)	2761.9 (2091.1)	2050.5 (355.9)	142.9 (770.7)	2863.0 (2131.3)	2050.5 (355.9)	142.9 (770.7)	2863.0 (2131.3)	1814.4 (575.8)	145.3 (770.7)
8F	2800	1612.3 (1082.5)	2555.0 (507.9)	149.5 (1029.0)	3145.9 (2243.9)	2555.0 (507.9)	146.6 (1035.8)	3159.5 (2235.2)	2555.0 (507.9)	146.6 (1035.8)	3159.5 (2235.2)	2555.0 (507.9)	149.5 (1029.0)
7F	2800	1548.1 (1152.4)	2555.0 (507.9)	149.5 (1029.0)	3109.8 (2378.1)	2555.0 (507.9)	146.6 (1035.8)	3145.2 (2385.6)	2555.0 (507.9)	146.6 (1035.8)	3145.2 (2385.6)	2555.0 (507.9)	149.5 (1029.0)
6F	2800	1297.2 (1200.9)	2555.0 (507.9)	149.5 (1029.0)	2705.9 (2494.0)	2555.0 (507.9)	146.6 (1035.8)	2722.4 (2506.2)	2555.0 (507.9)	146.6 (1035.8)	2722.4 (2506.2)	2555.0 (507.9)	149.5 (1029.0)
5F	2800	912.0 (1245.5)	2555.0 (507.9)	149.5 (1029.0)	1981.8 (2600.0)	2555.0 (507.9)	146.6 (1035.8)	1971.0 (2604.7)	2555.0 (507.9)	146.6 (1035.8)	1971.0 (2604.7)	2555.0 (507.9)	149.5 (1029.0)
4F	2800	393.2 (1311.2)	2555.0 (507.9)	149.5 (1029.0)	962.0 (2702.8)	2555.0 (507.9)	146.6 (1035.8)	938.9 (2715.9)	2555.0 (507.9)	146.6 (1035.8)	938.9 (2715.9)	2555.0 (507.9)	149.5 (1029.0)
3F	2800	194.2 (1105.4)	2555.0 (507.9)	149.5 (1029.0)	331.4 (2772.1)	2555.0 (507.9)	146.6 (1035.8)	365.6 (2735.1)	2555.0 (507.9)	146.6 (1035.8)	365.6 (2735.1)	2555.0 (507.9)	149.5 (1029.0)
2F	3975	254.5 (1014.7)	2555.0 (507.9)	149.5 (1029.0)	1800.1 (2797.3)	2555.0 (507.9)	146.6 (1035.8)	1771.0 (2865.2)	2555.0 (507.9)	146.6 (1035.8)	1771.0 (2865.2)	2555.0 (507.9)	149.5 (1029.0)
1F		4647.1 0.0	3186.3 (1151.6)	488.5 0.0	9611.5 (1579.5)	5076.1 (1507.8)	402.3 0.0	10660.6 (1935.6)	4975.8 (1493.2)	343.8 0.0	10677.8 (1921.1)	4979.5 (1458.9)	446.3 0.0

7000		7000		7000		7000		7000	
35000									
X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10
Y2 フレーム (S=1/265)									

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

RF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


7000	7000	7000	7000	7000
35000				
X1	X2	X3	X4	X5
Y3 フレーム (S=1/265)				
X6				

RE


[illegible]

Y2 フレーム (S=1/265)


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

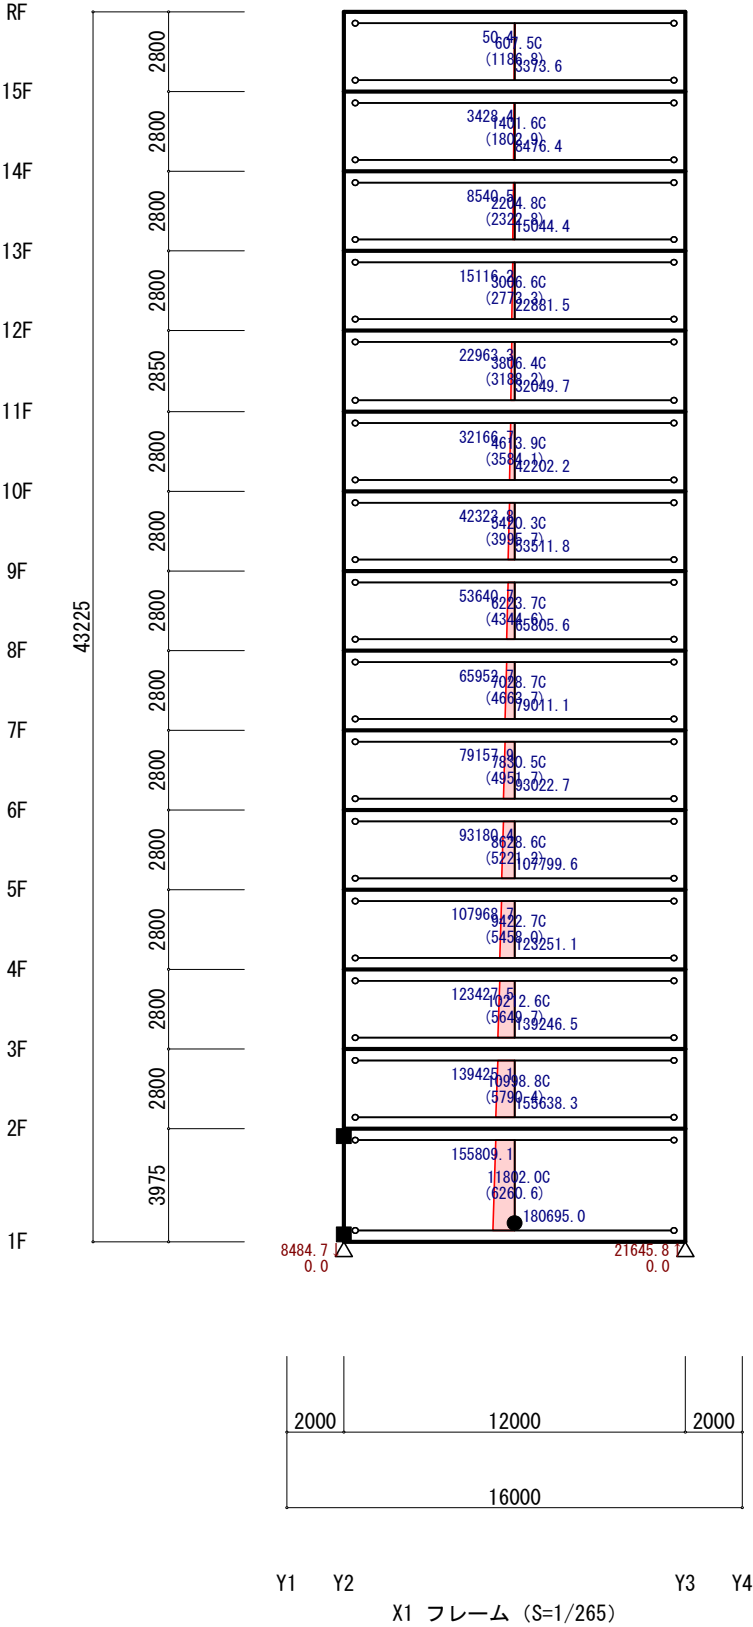


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

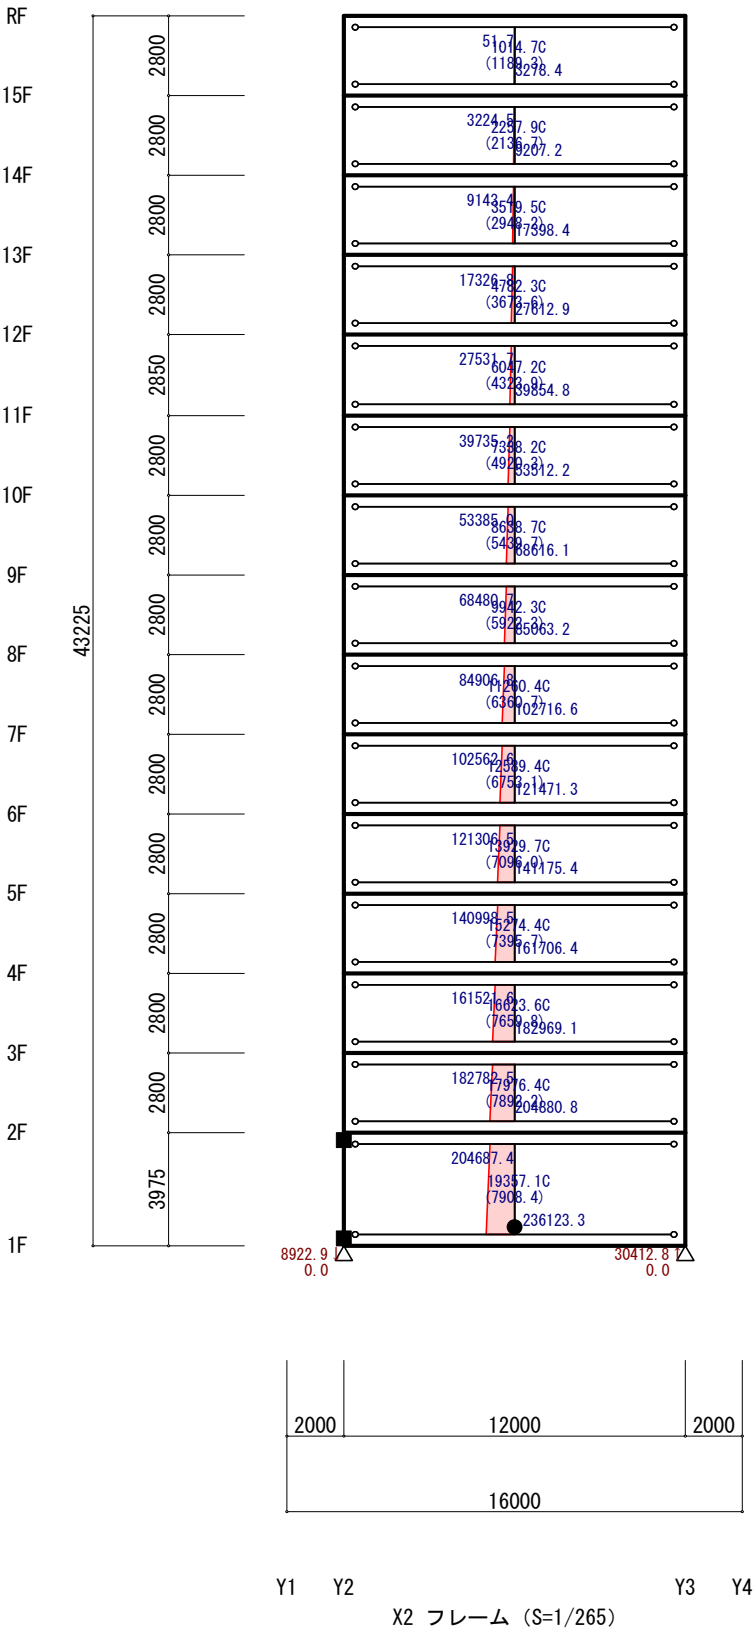


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

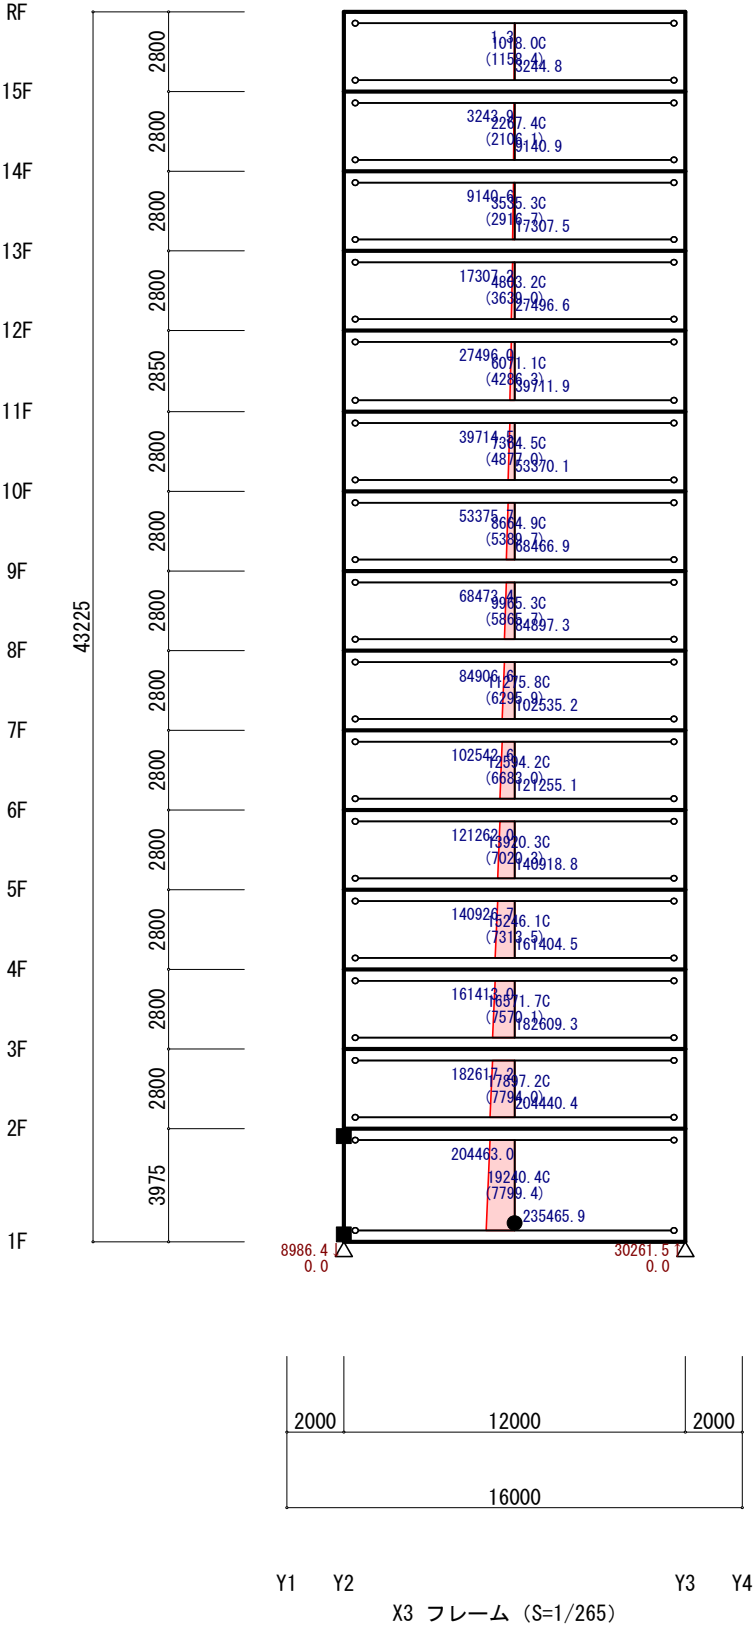


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

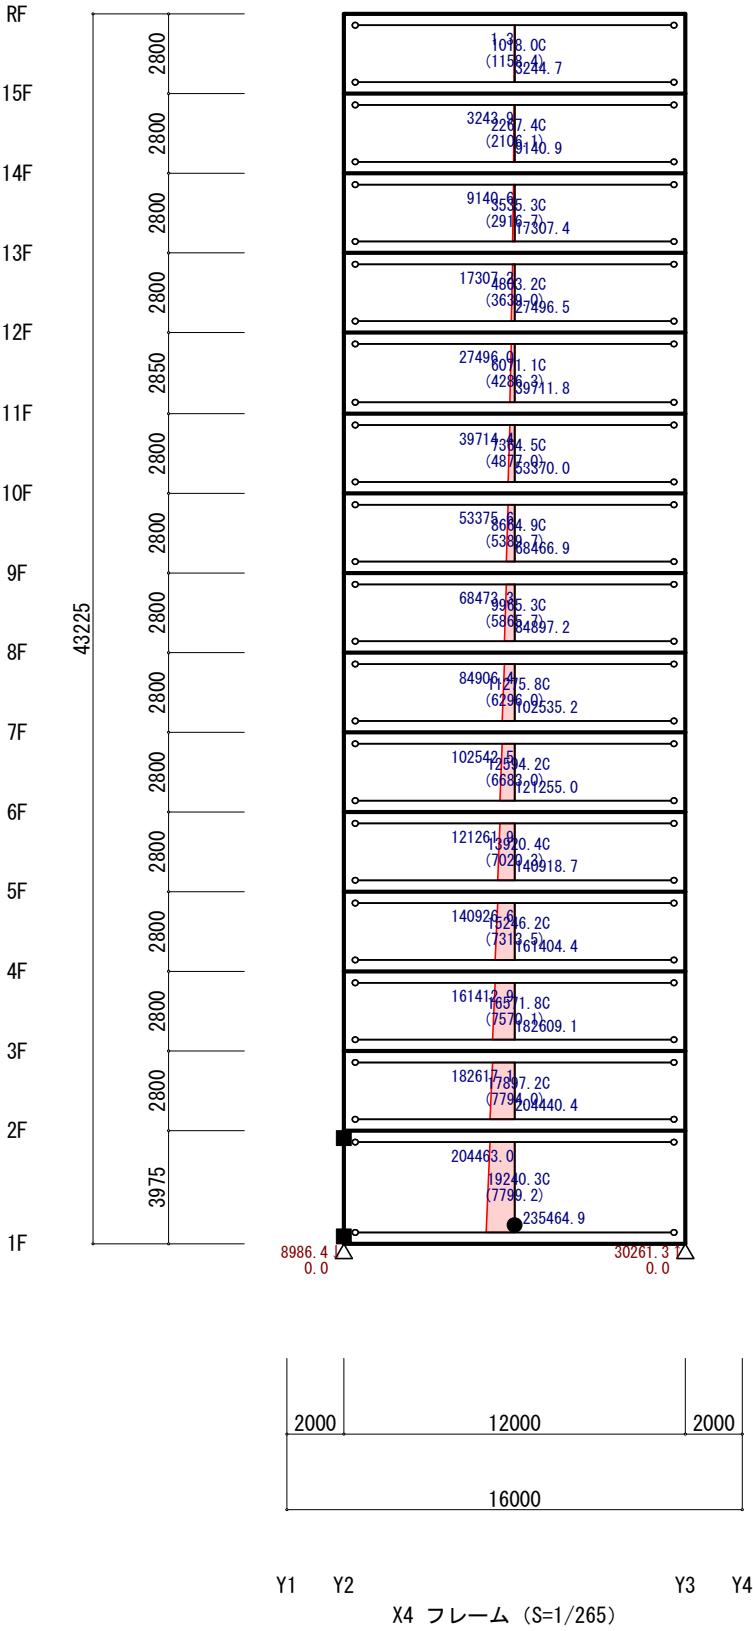


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

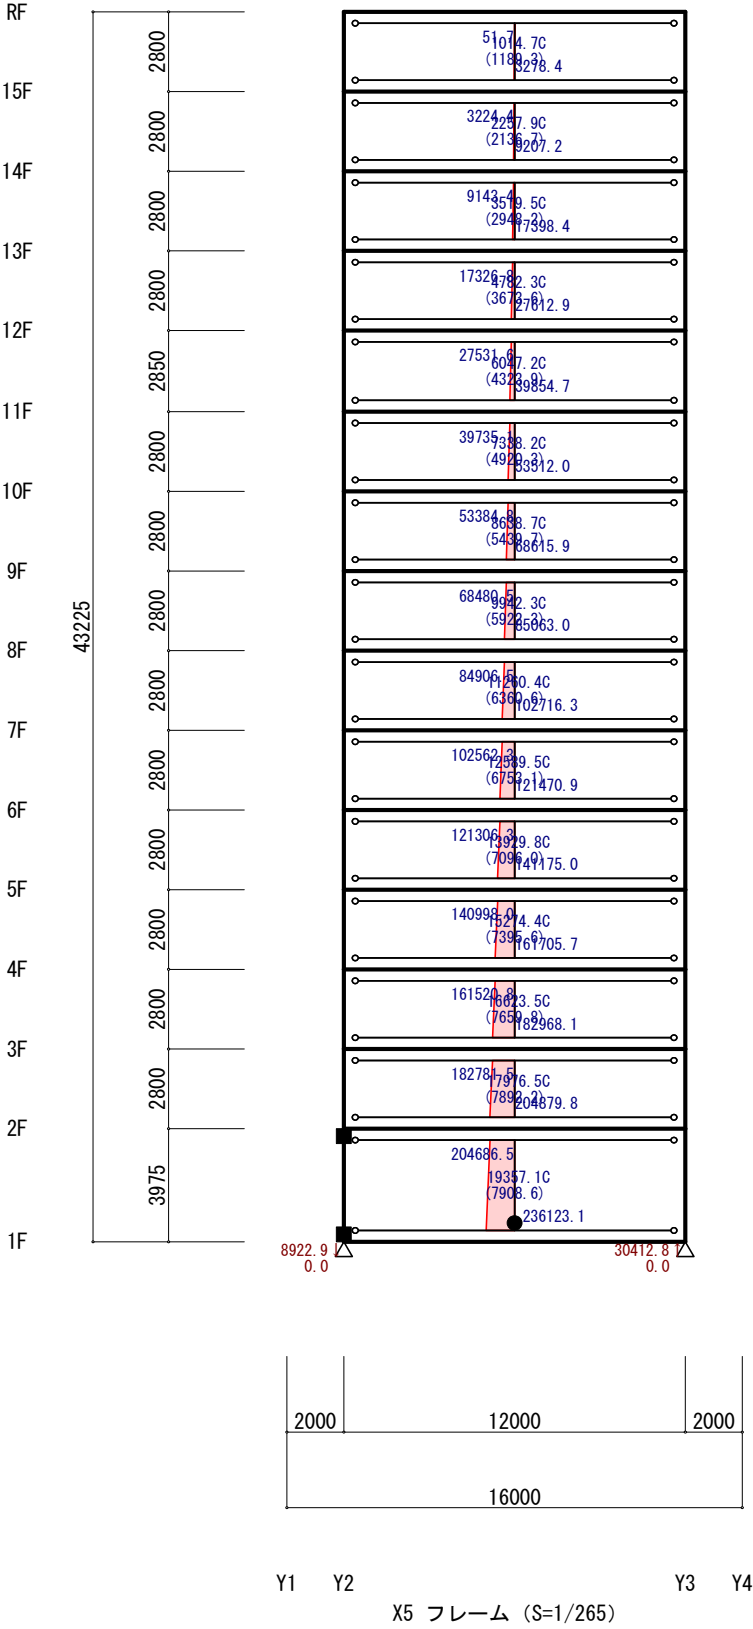


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

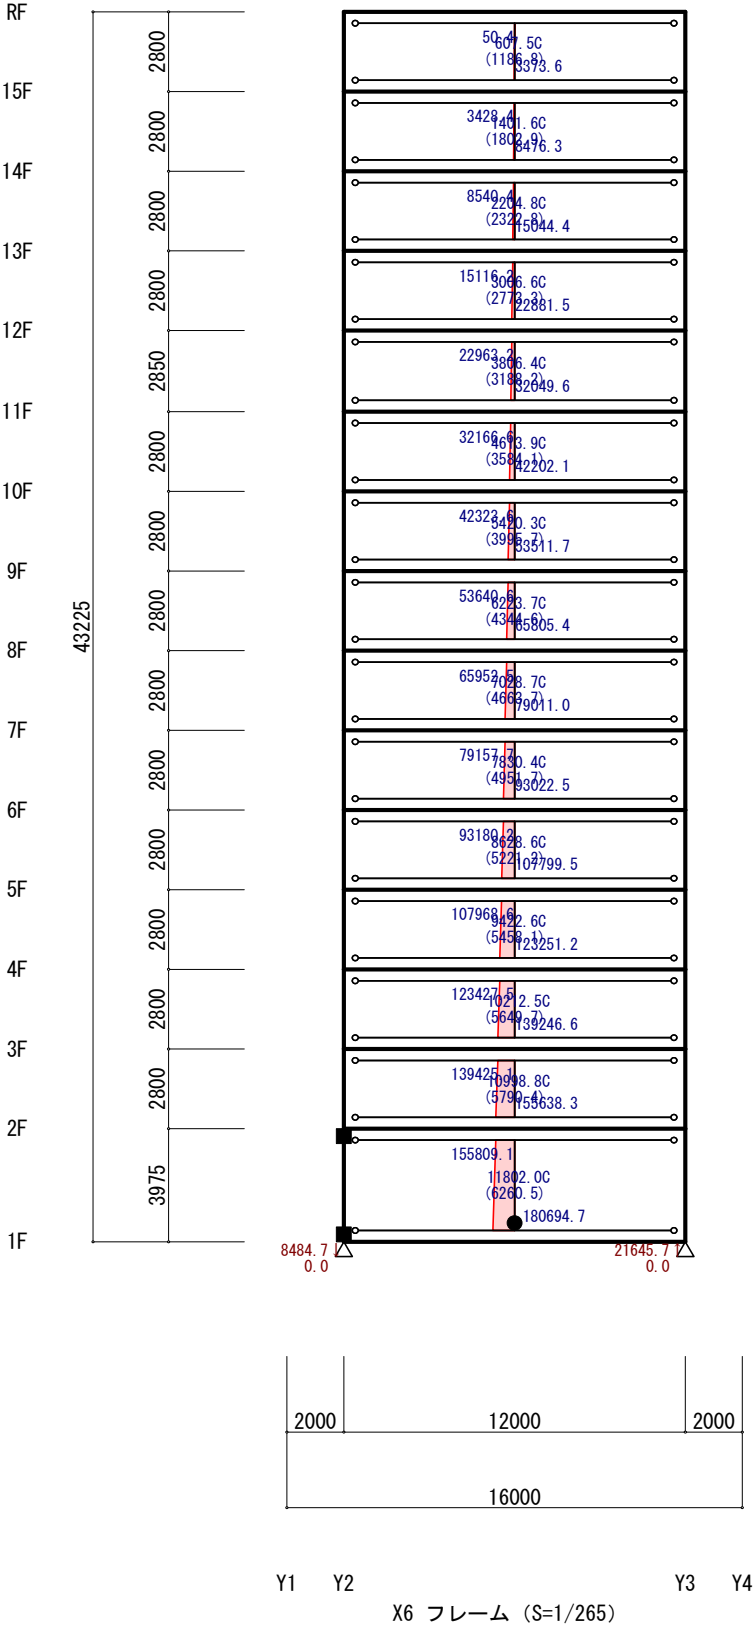


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

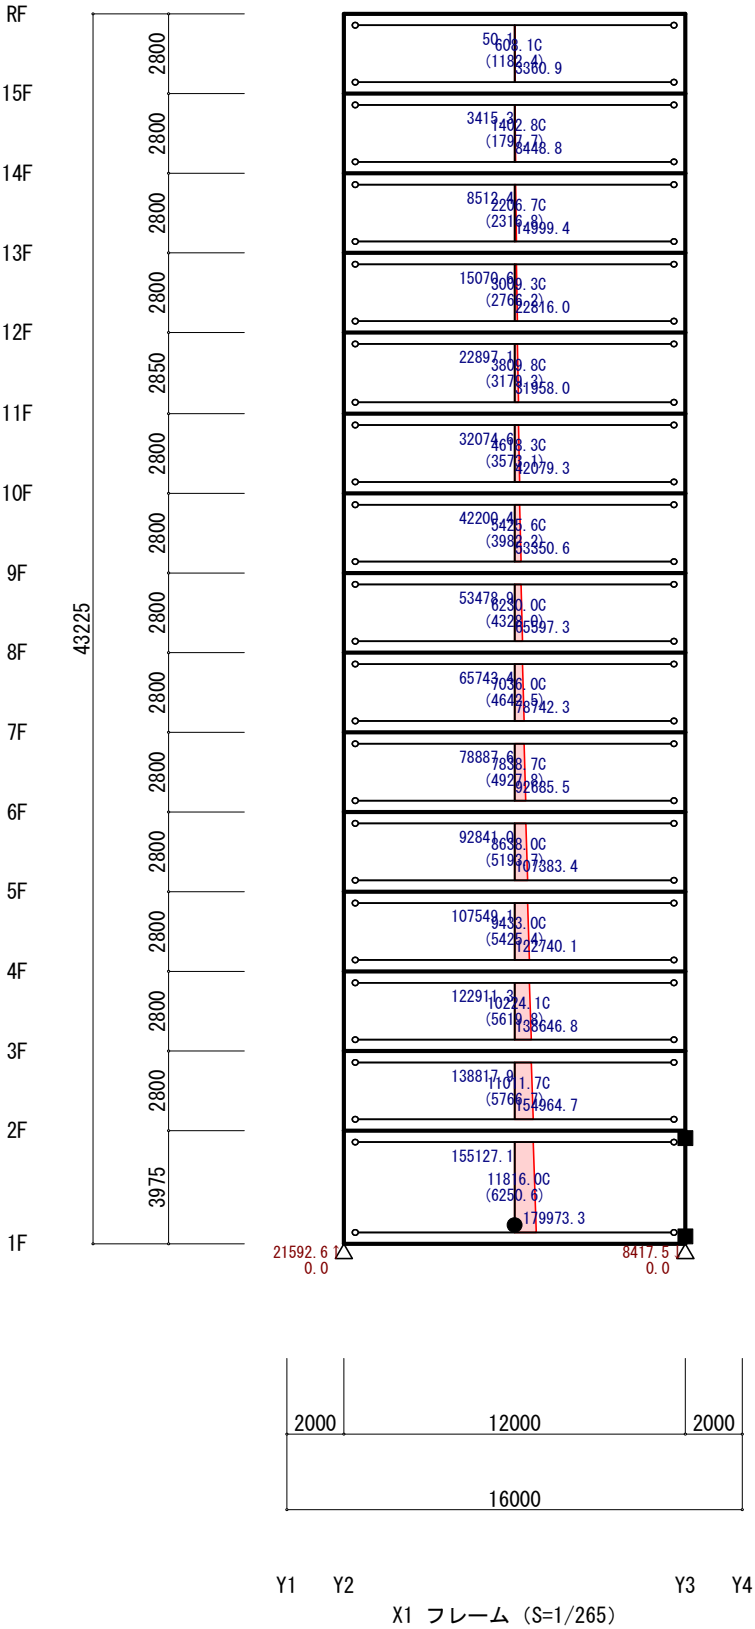


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

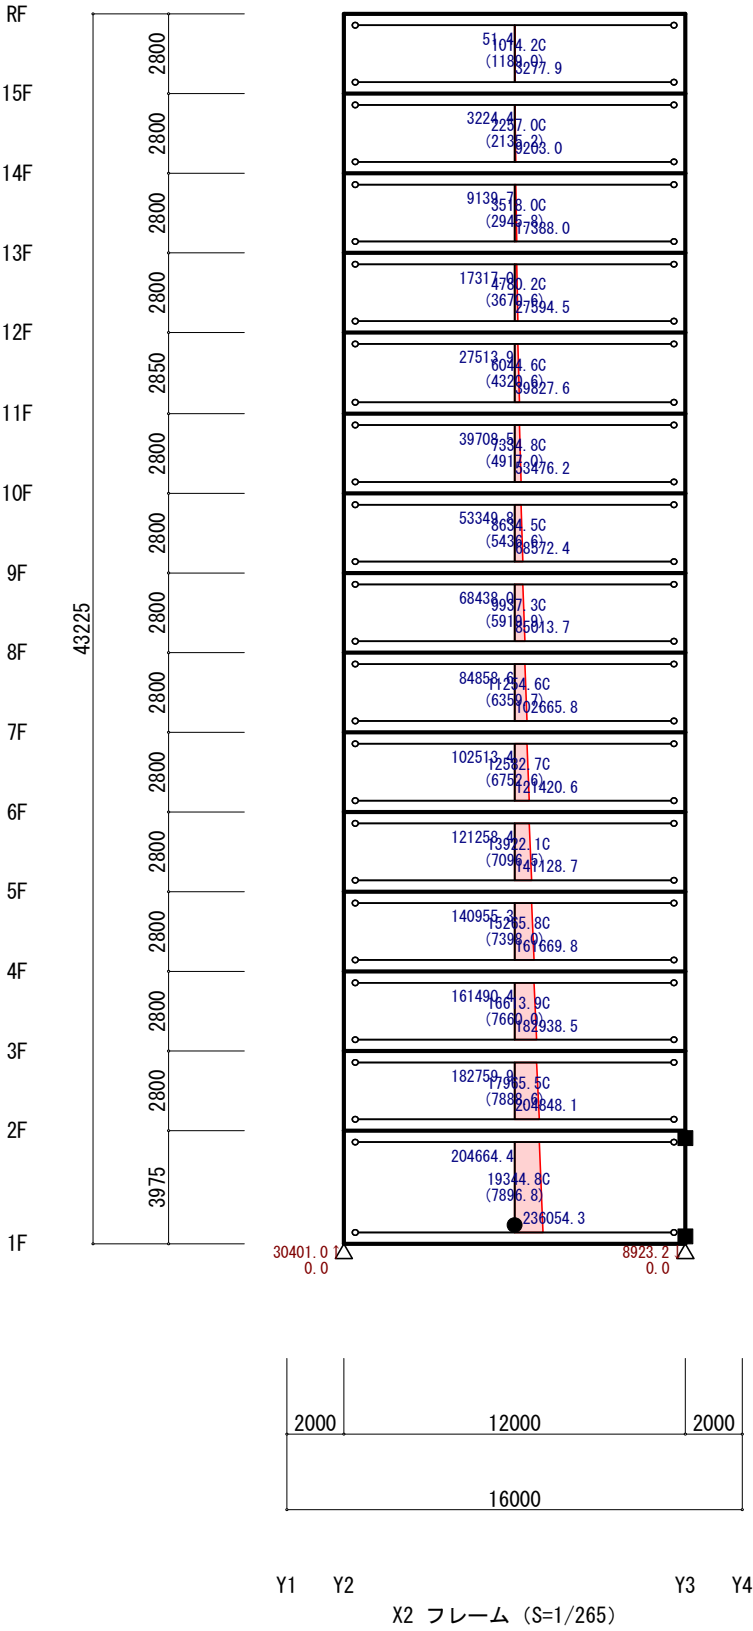


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

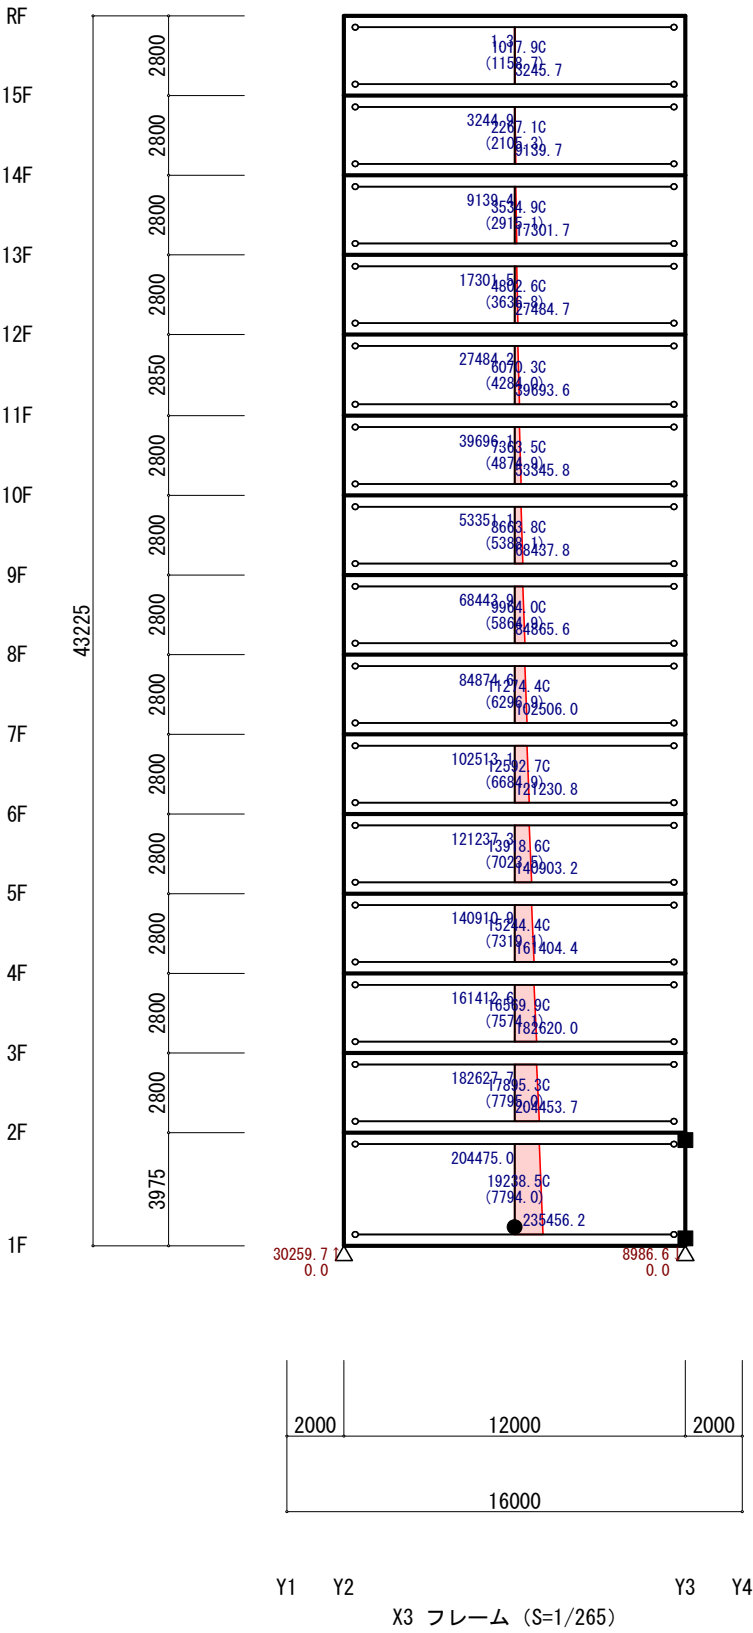


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

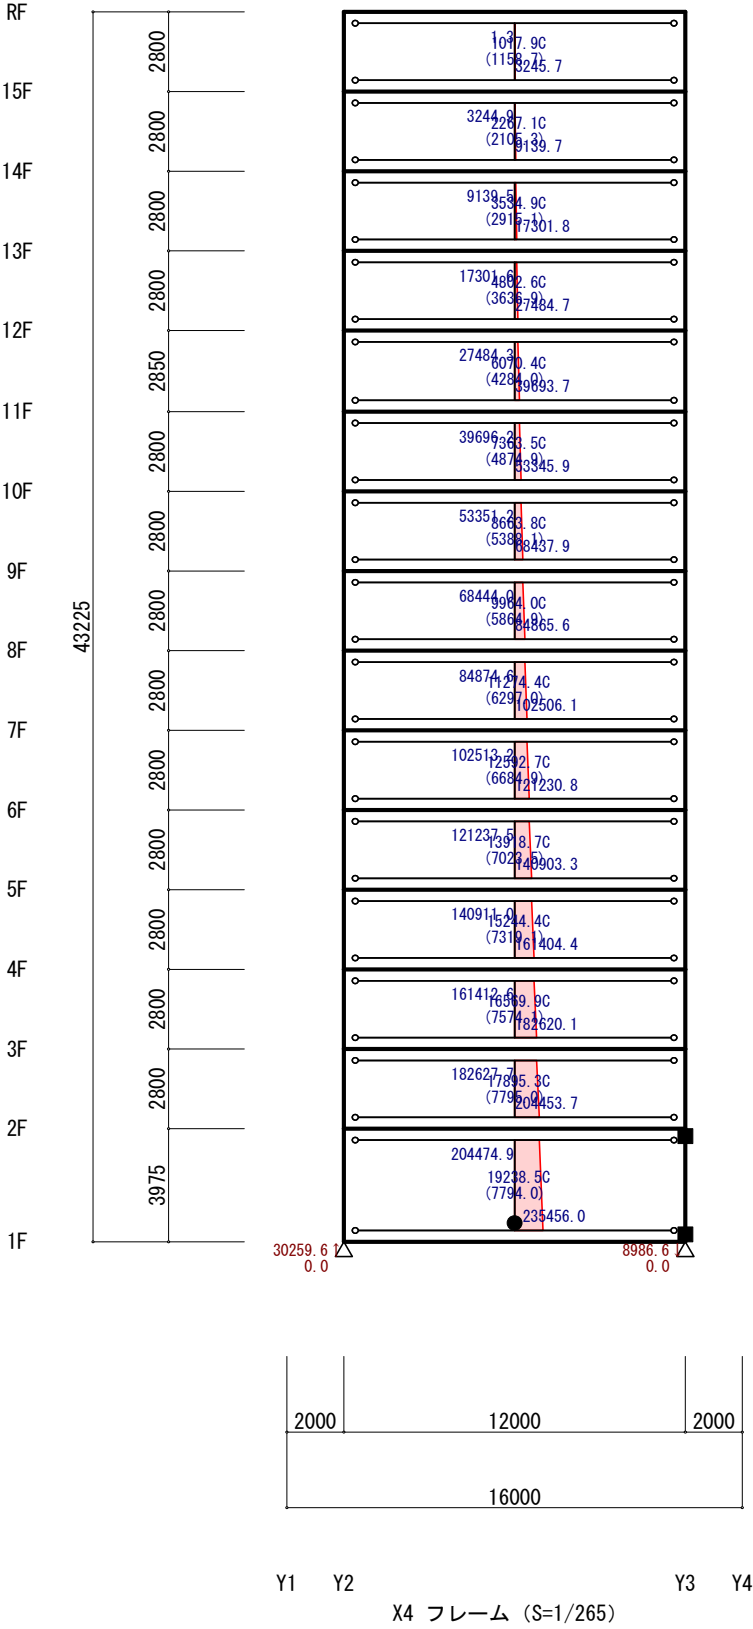

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



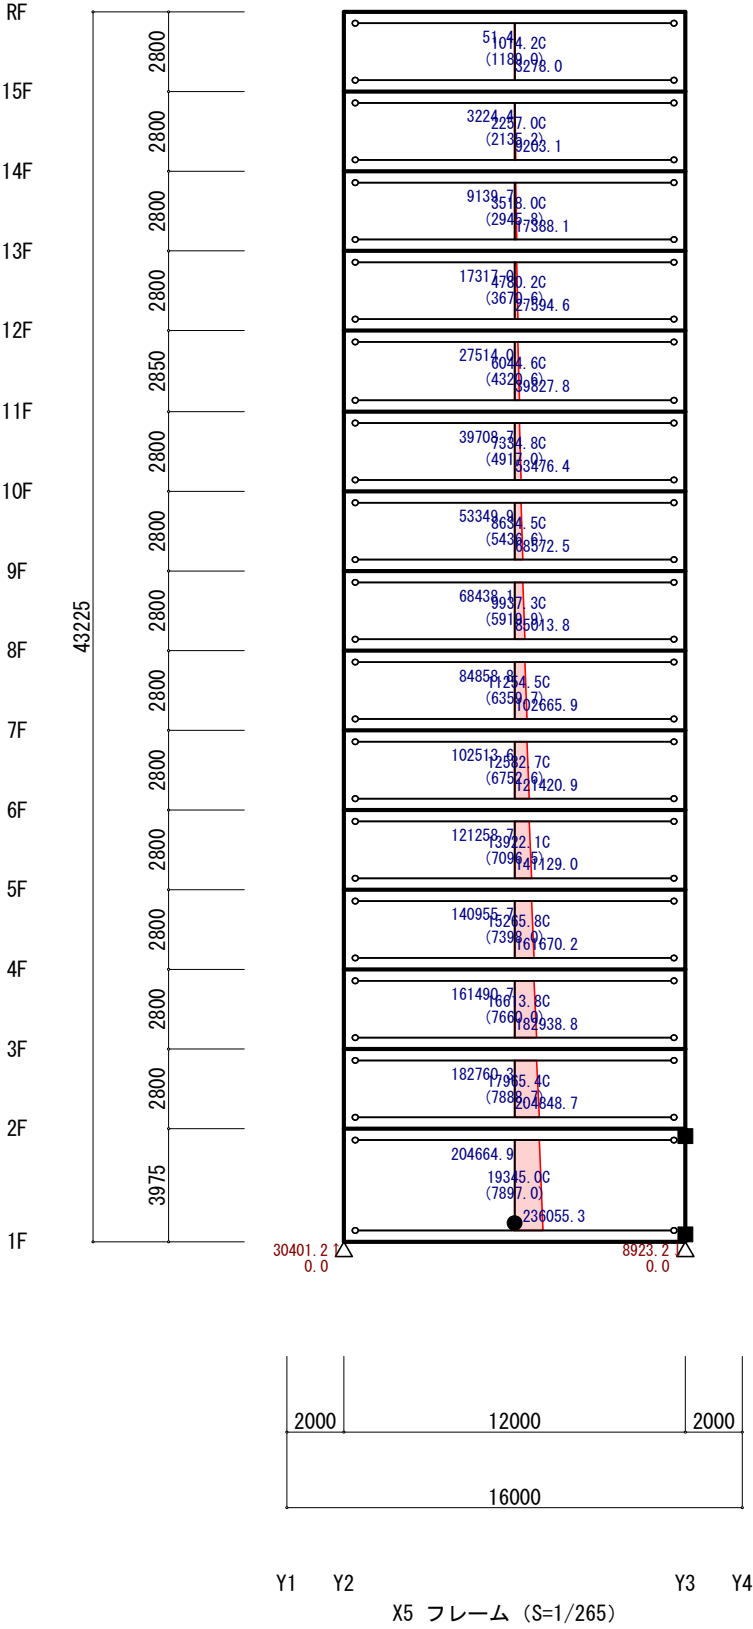


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

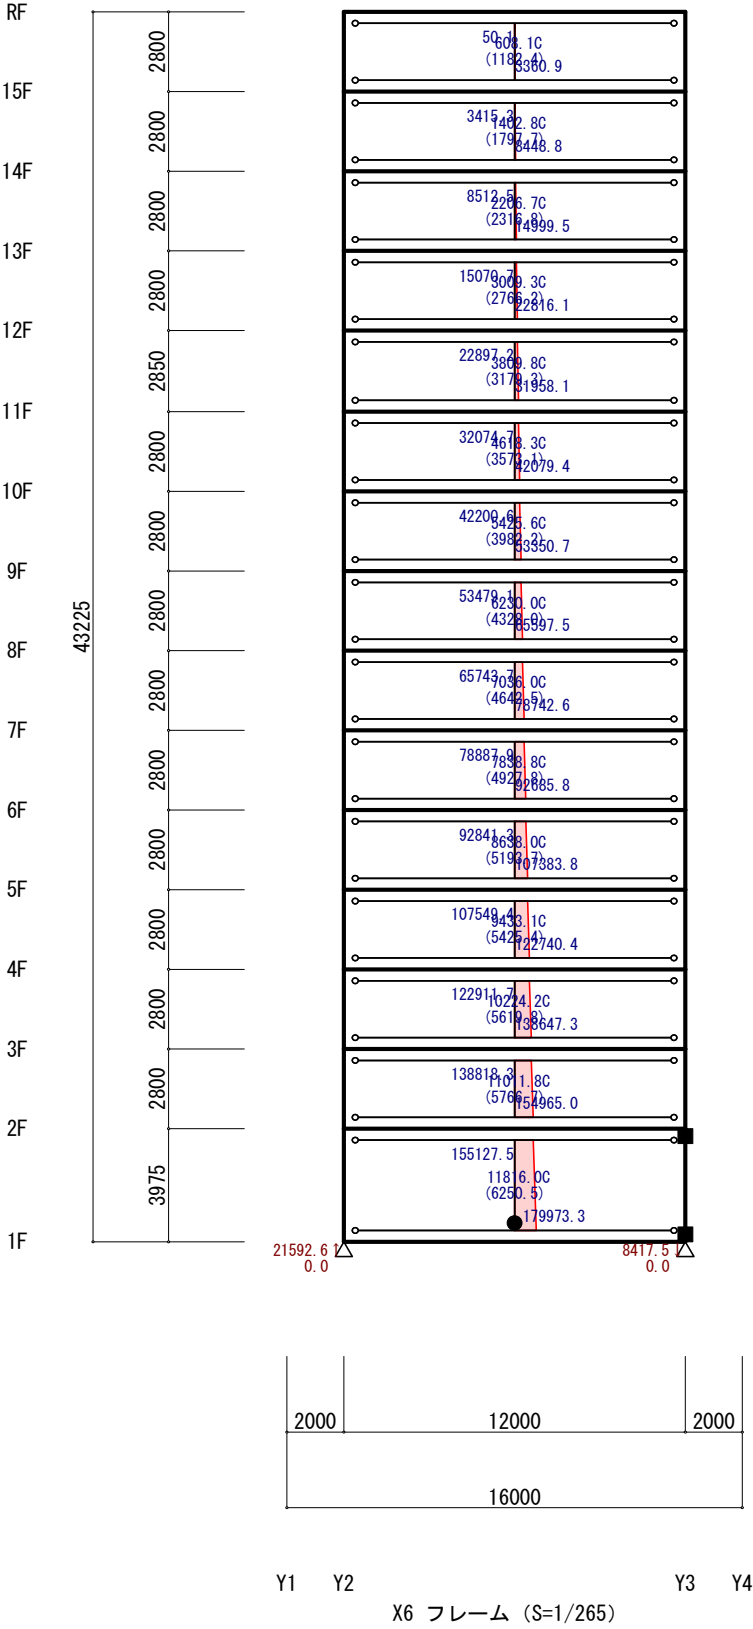

U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）

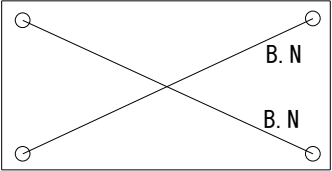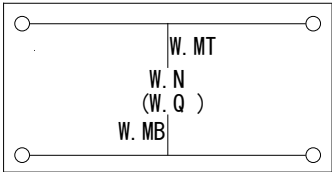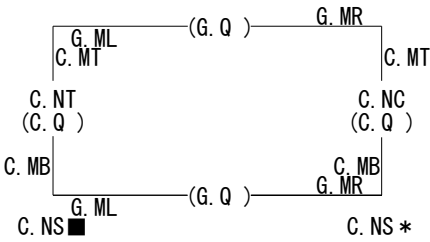

G. ML : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. MR : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. Q : はりせん断耐力 (kN)


C. MT : 柱頭危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. MB : 柱脚危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. N : 柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
C. Q : 柱のせん断耐力 (kN)

C. NS : 支点鉛直耐力 (kN)
■:浮上り、*:圧壊


W. MT : 壁柱 柱頭の曲げ耐力 (kN・m)
W. MB : 壁柱 柱脚の曲げ耐力 (kN・m)
W. Q : 壁・ブレースのせん断力 (kN)
W. N : 壁柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
B. N : ブレース部材軸耐力 (kN)

※
解析モデルが2方向MSモデルの場合の
柱の曲げ耐力は2軸曲げを考慮した値です。


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

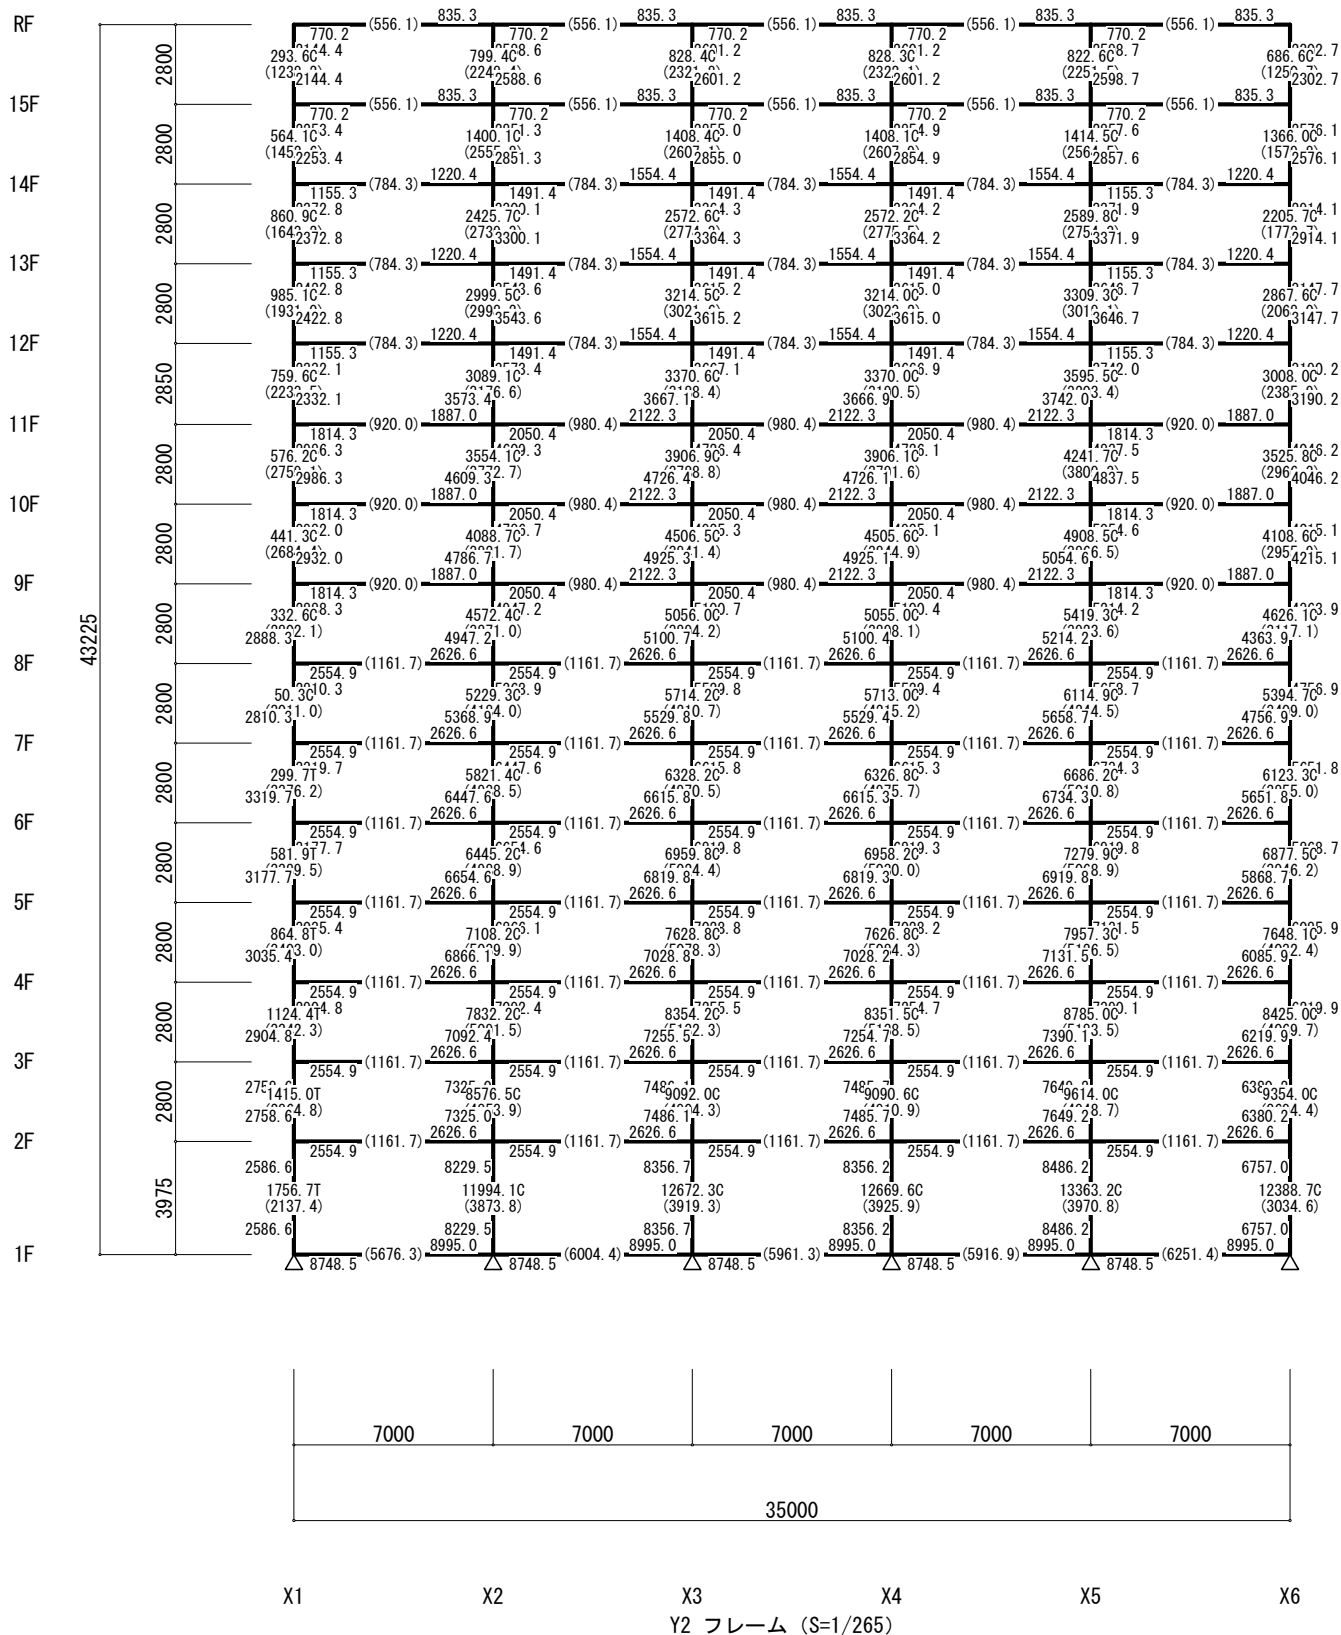


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

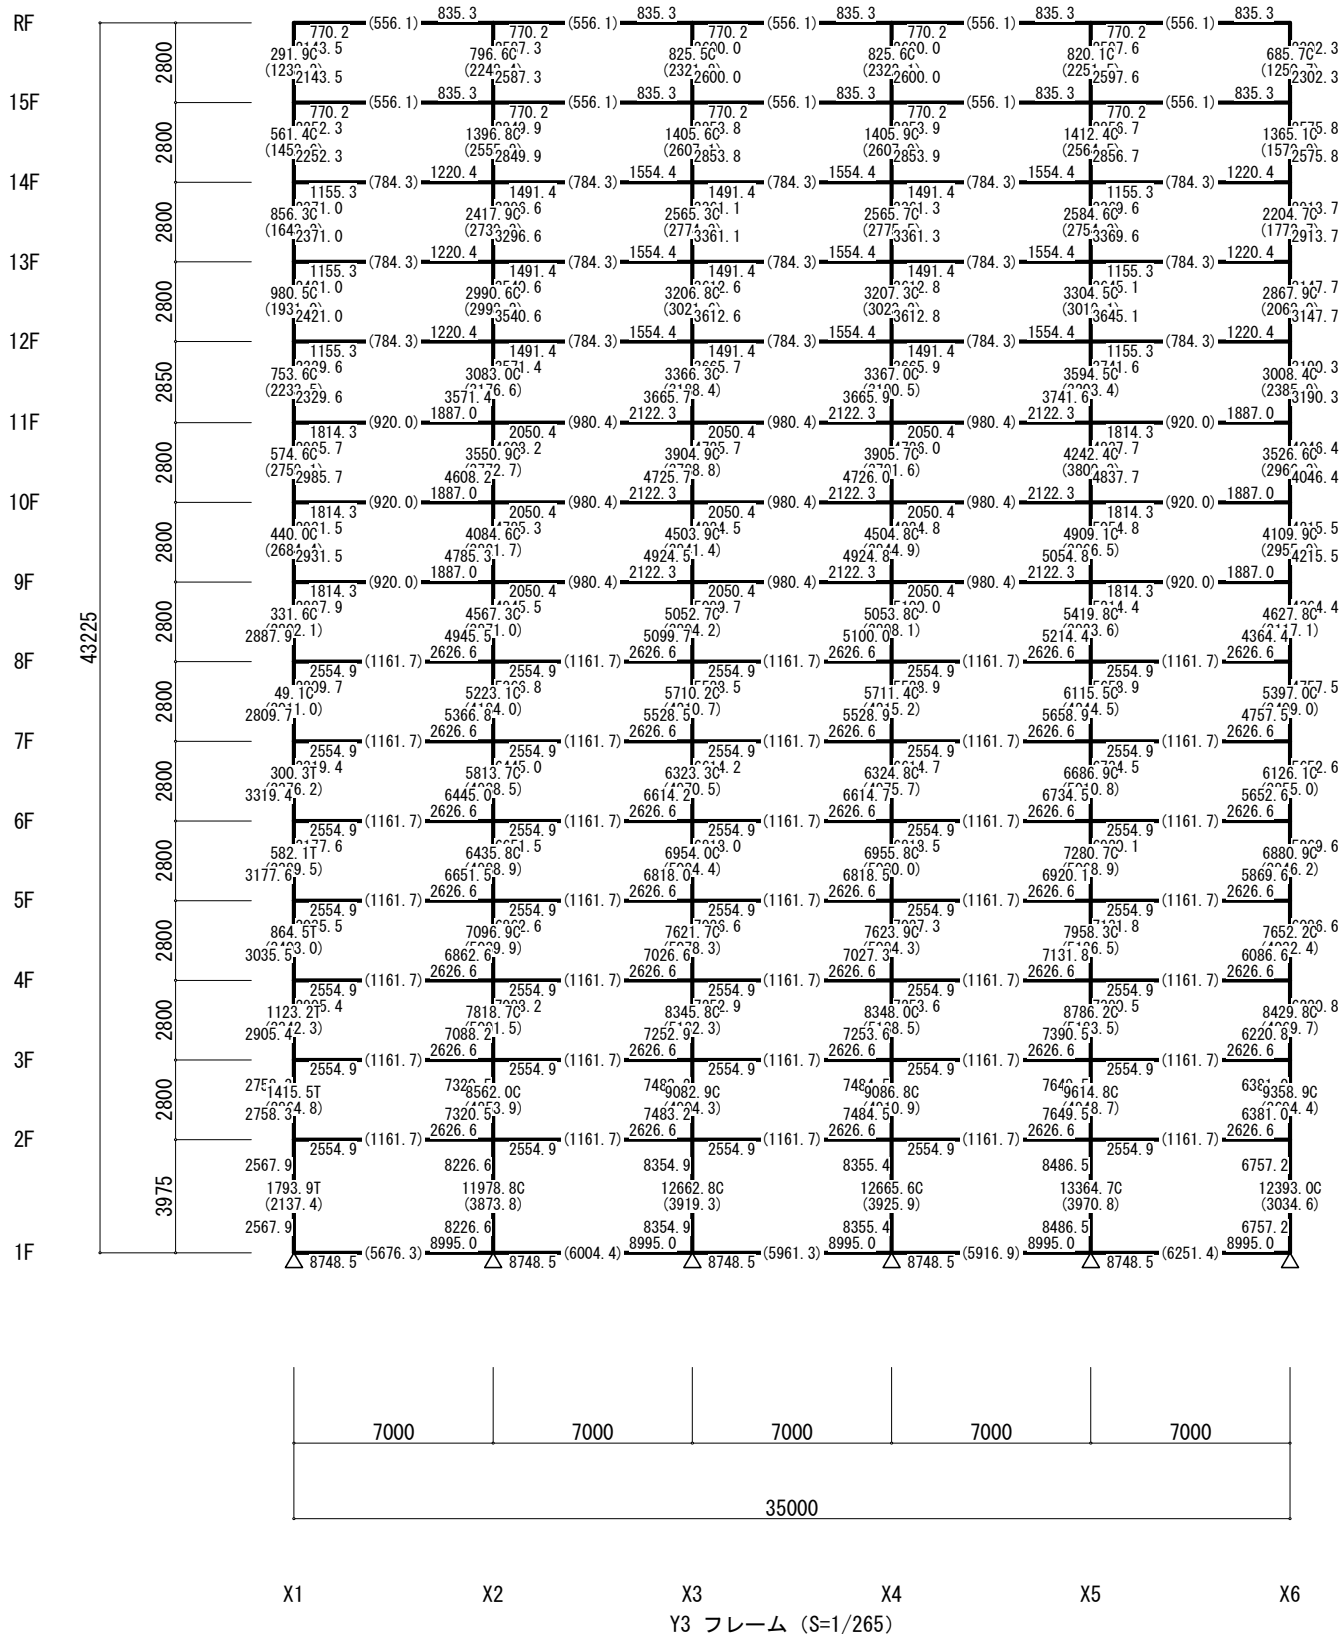


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

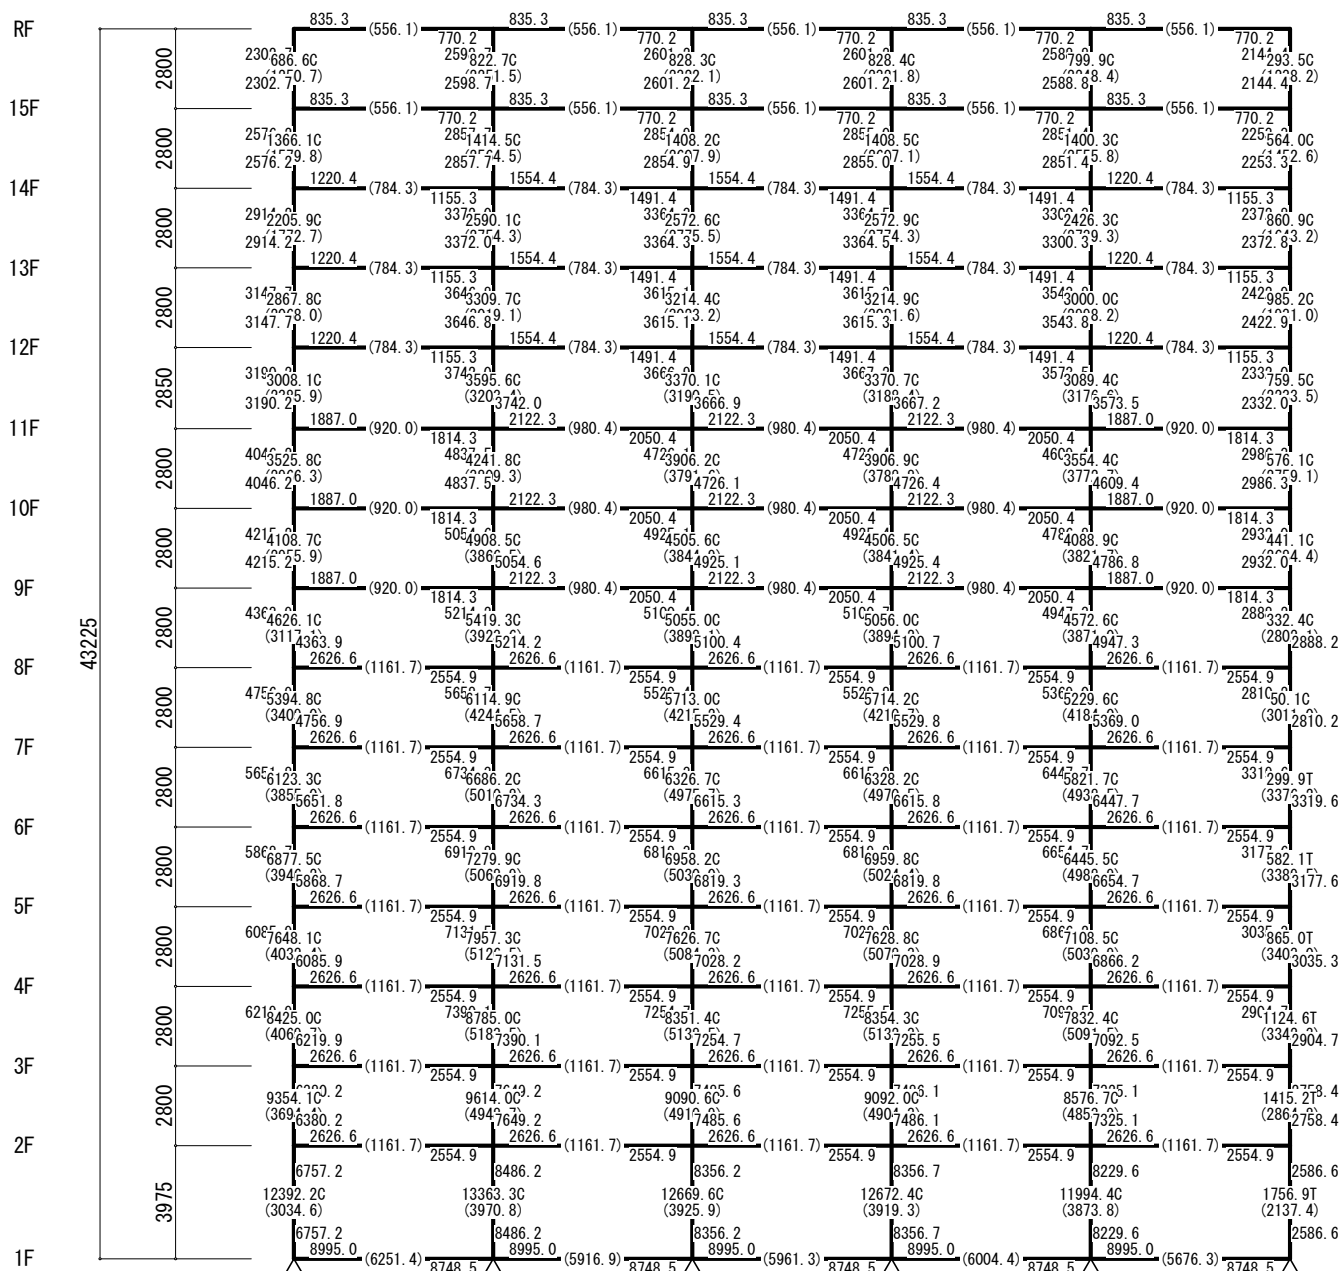


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

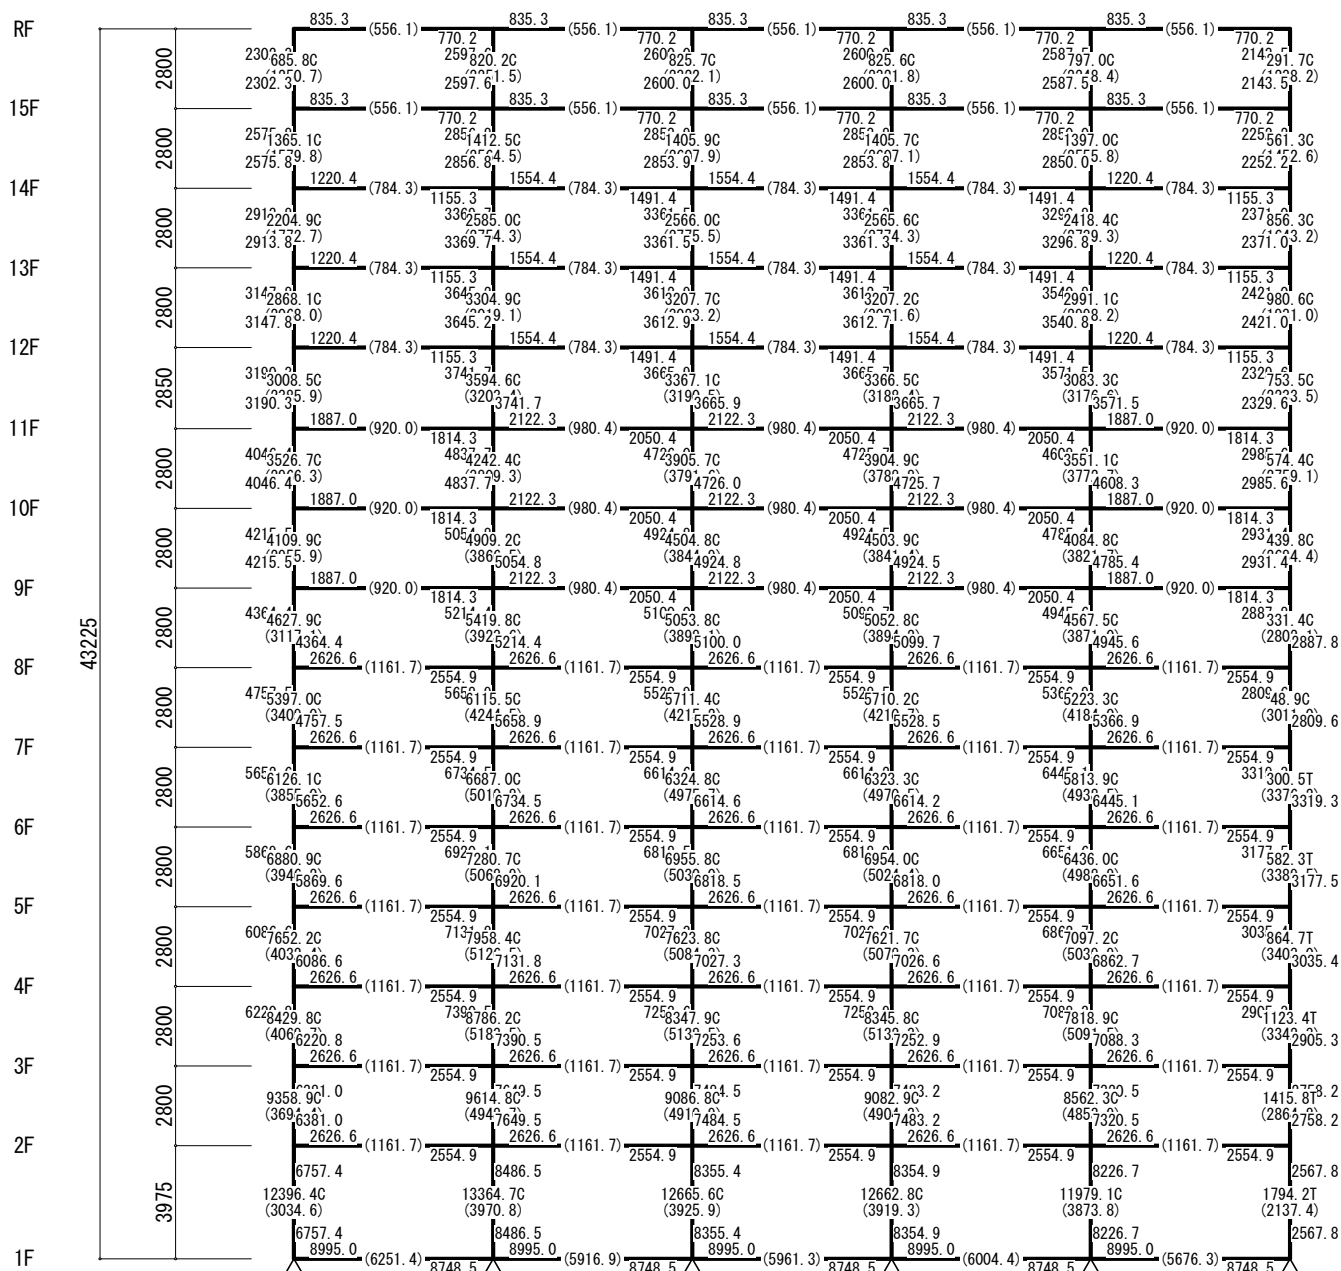


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

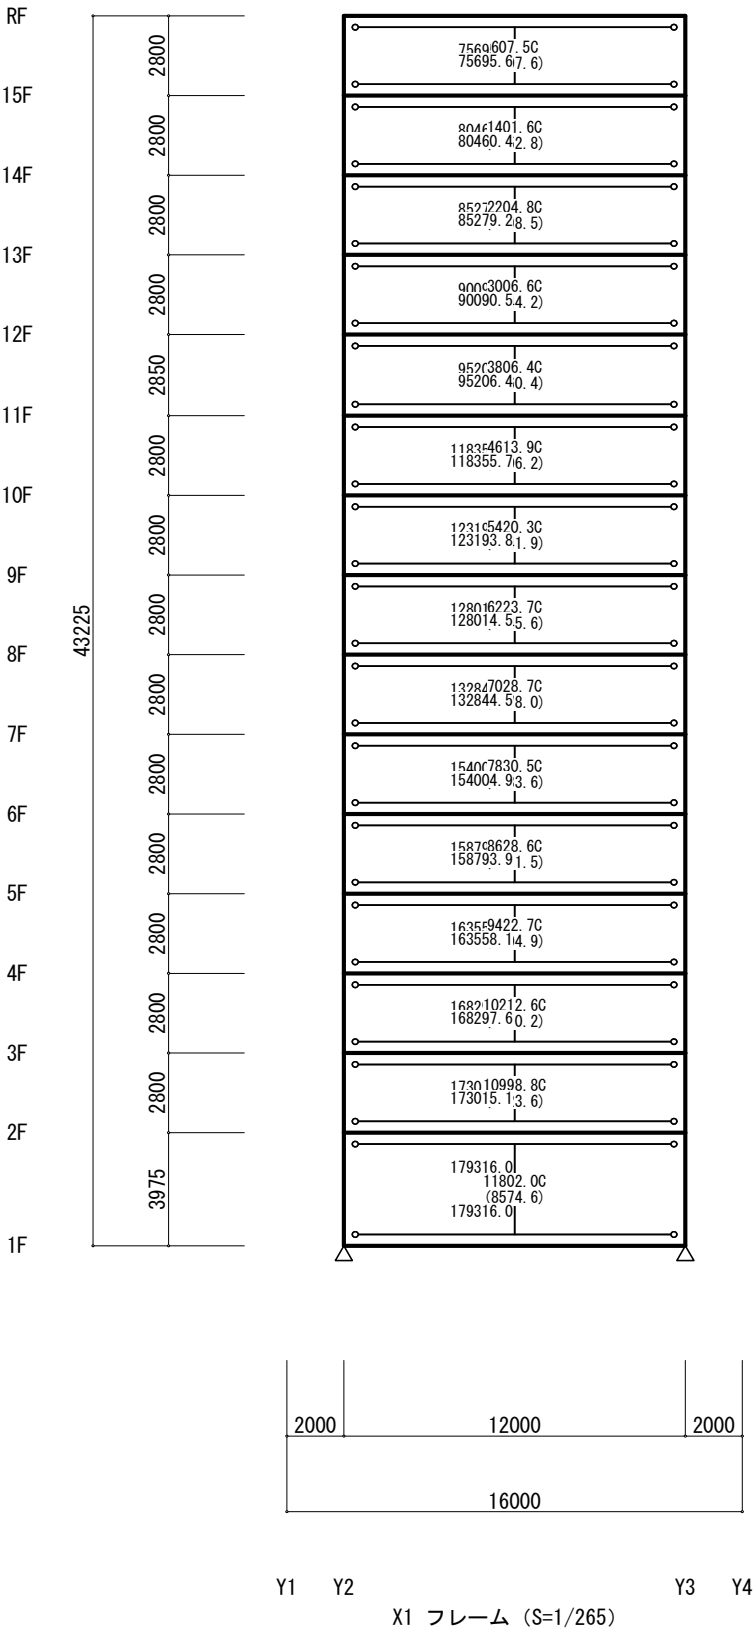


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

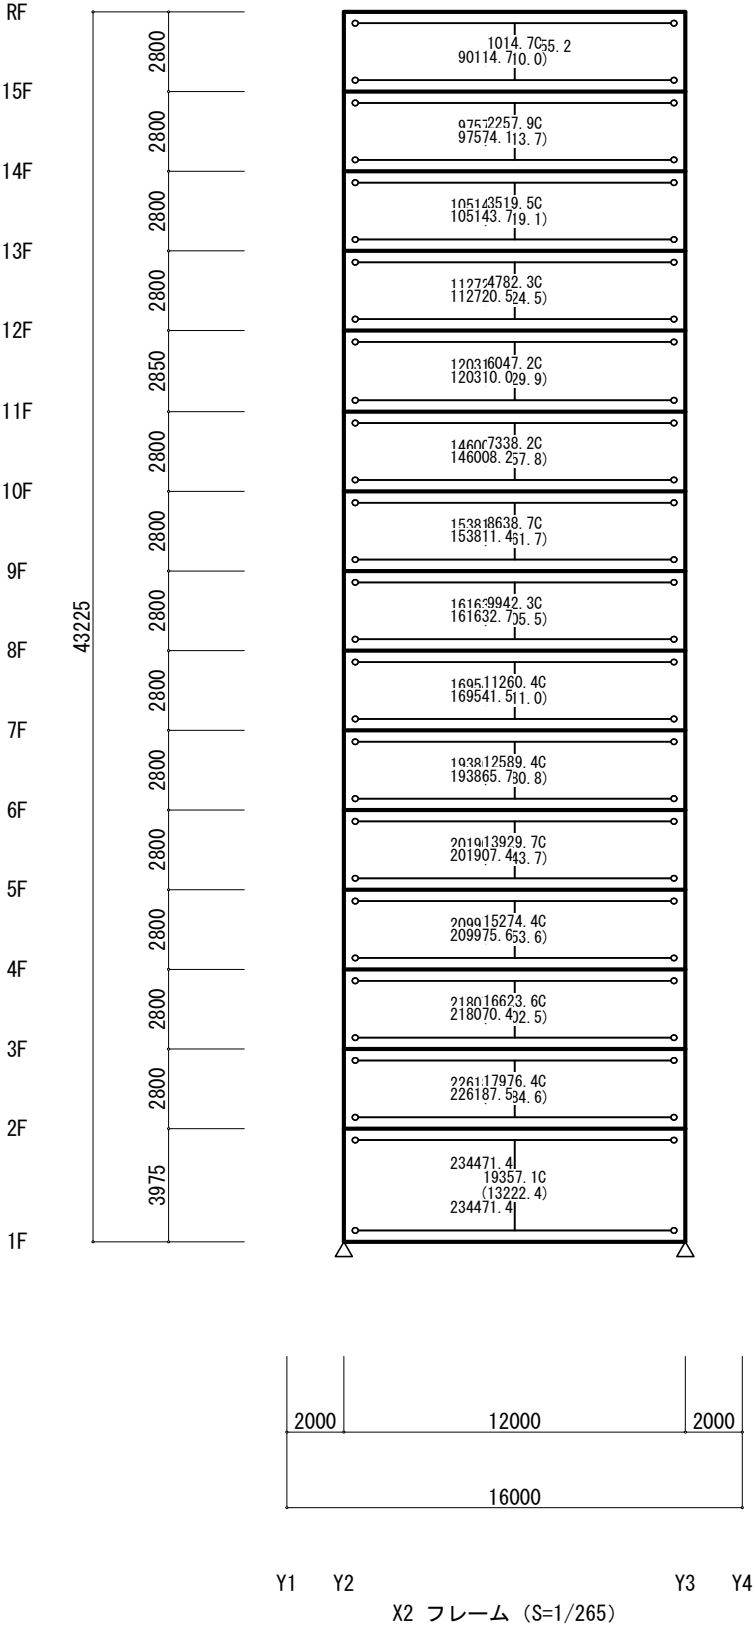


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

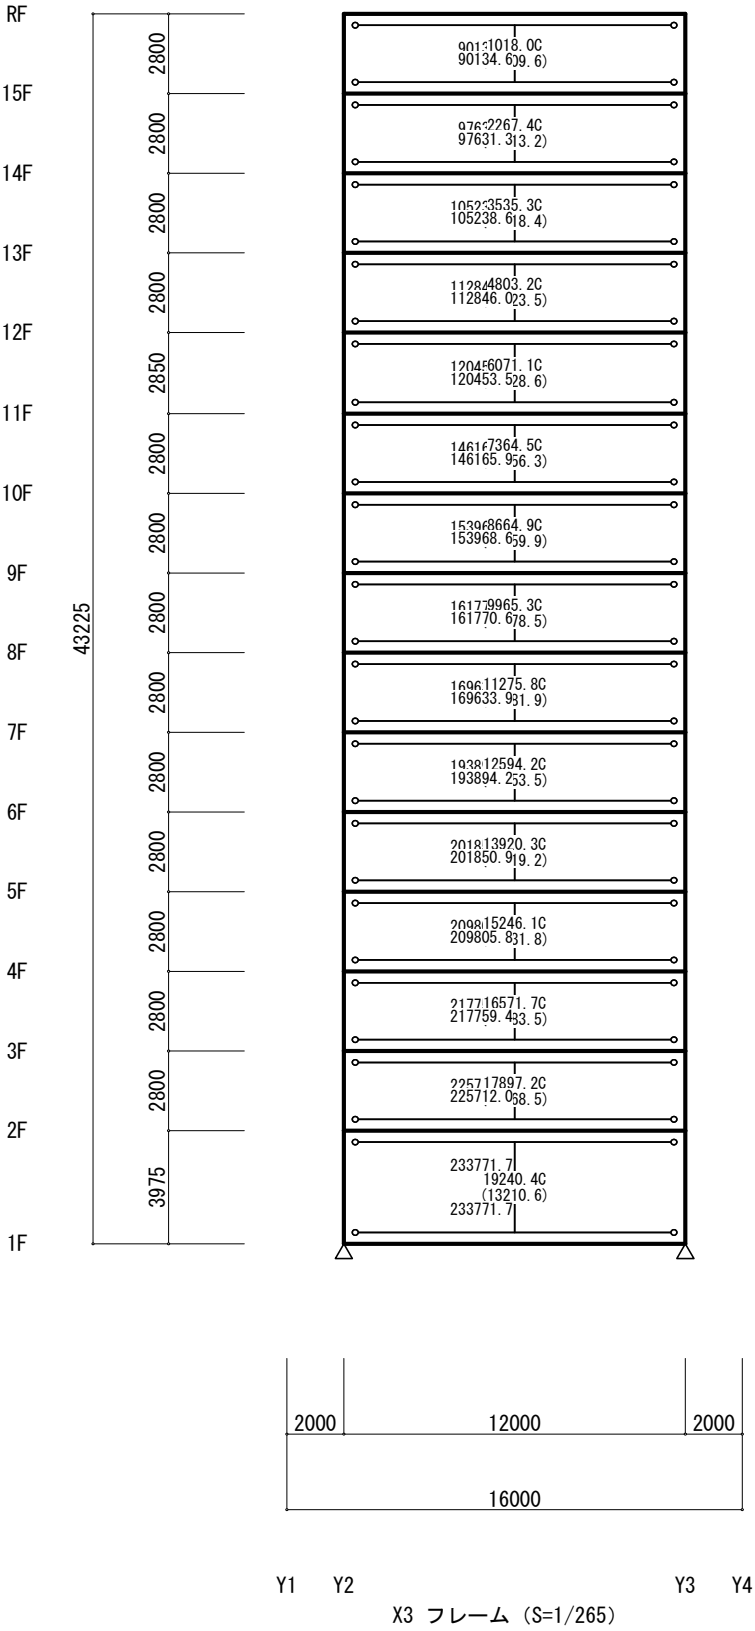



終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

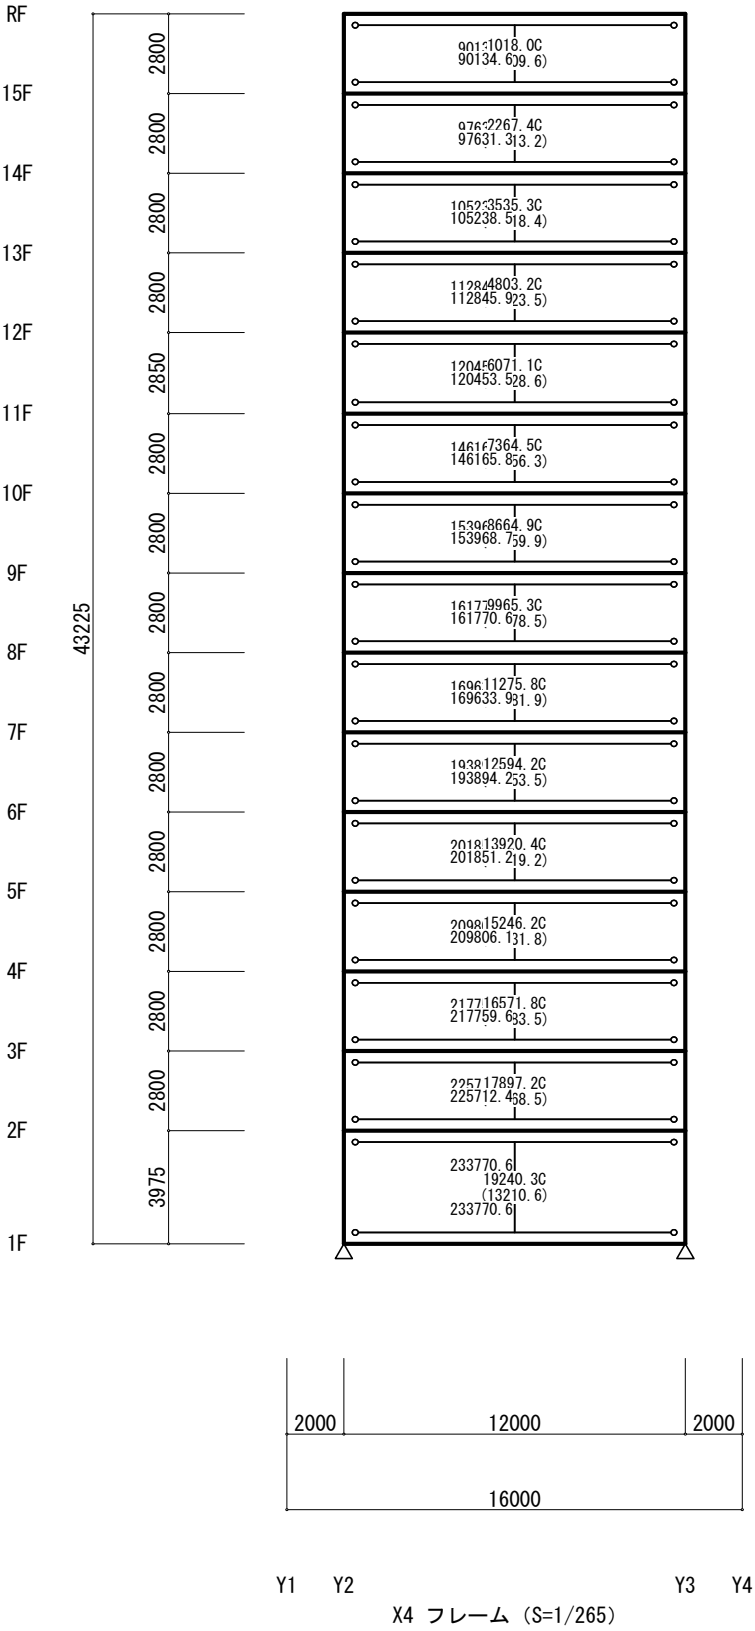


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

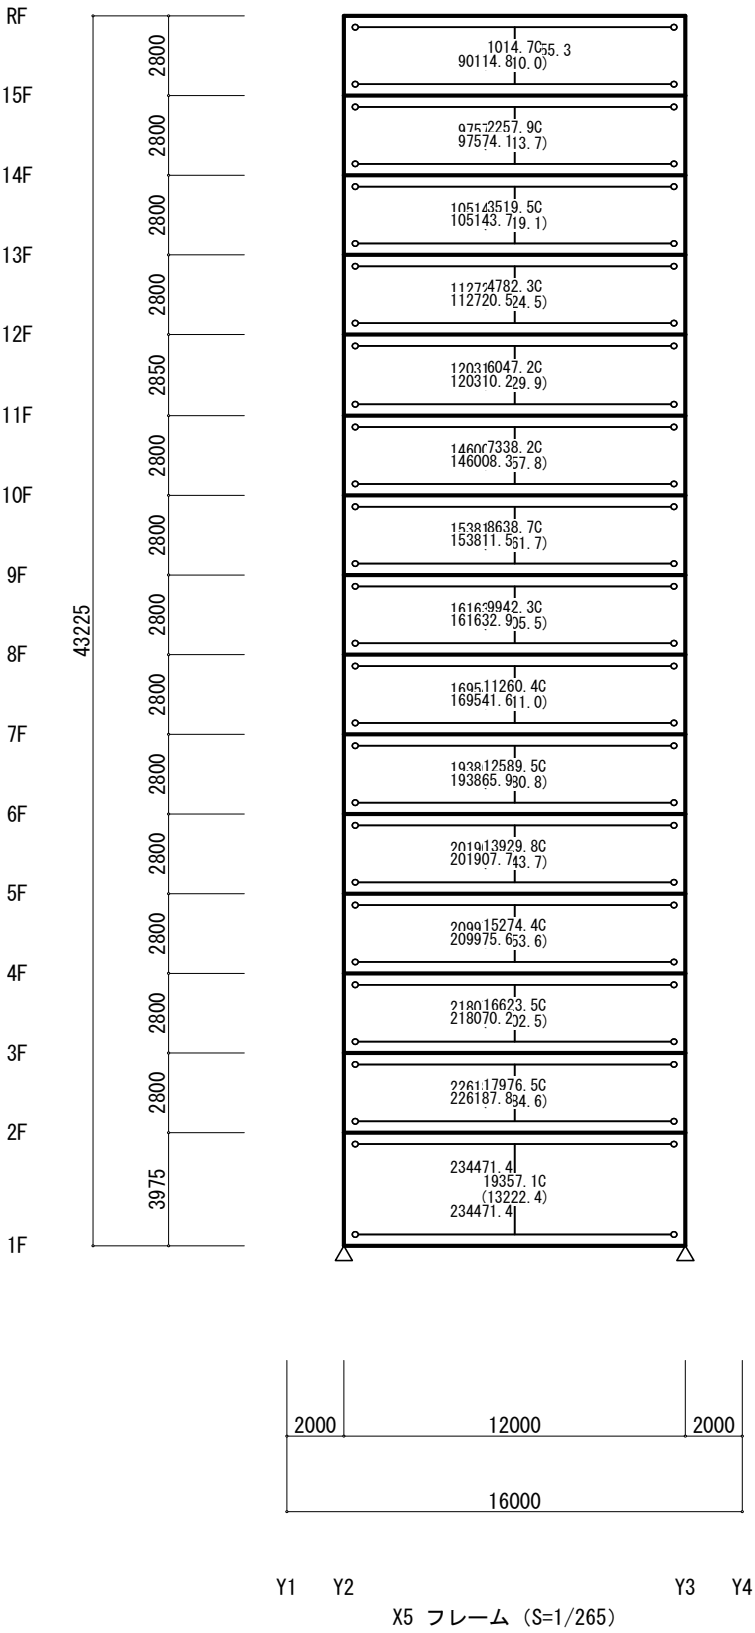


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

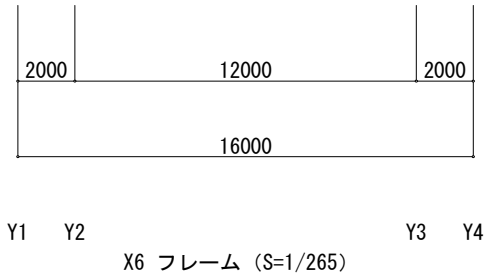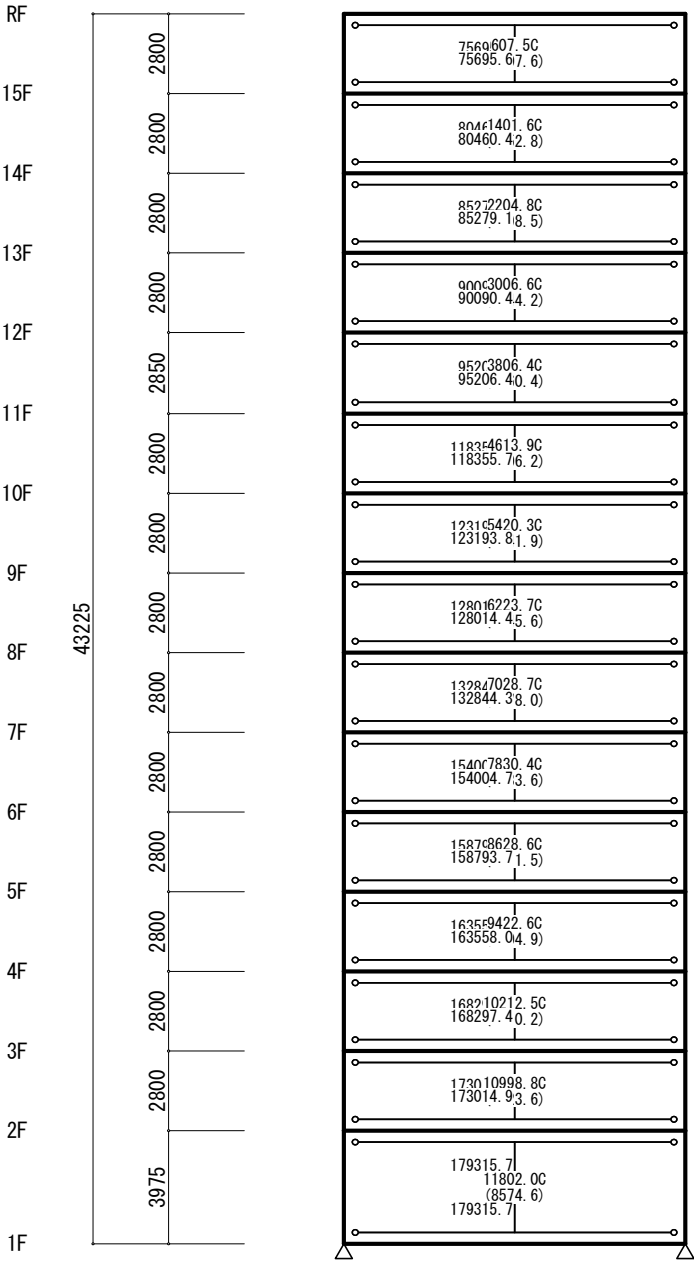


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

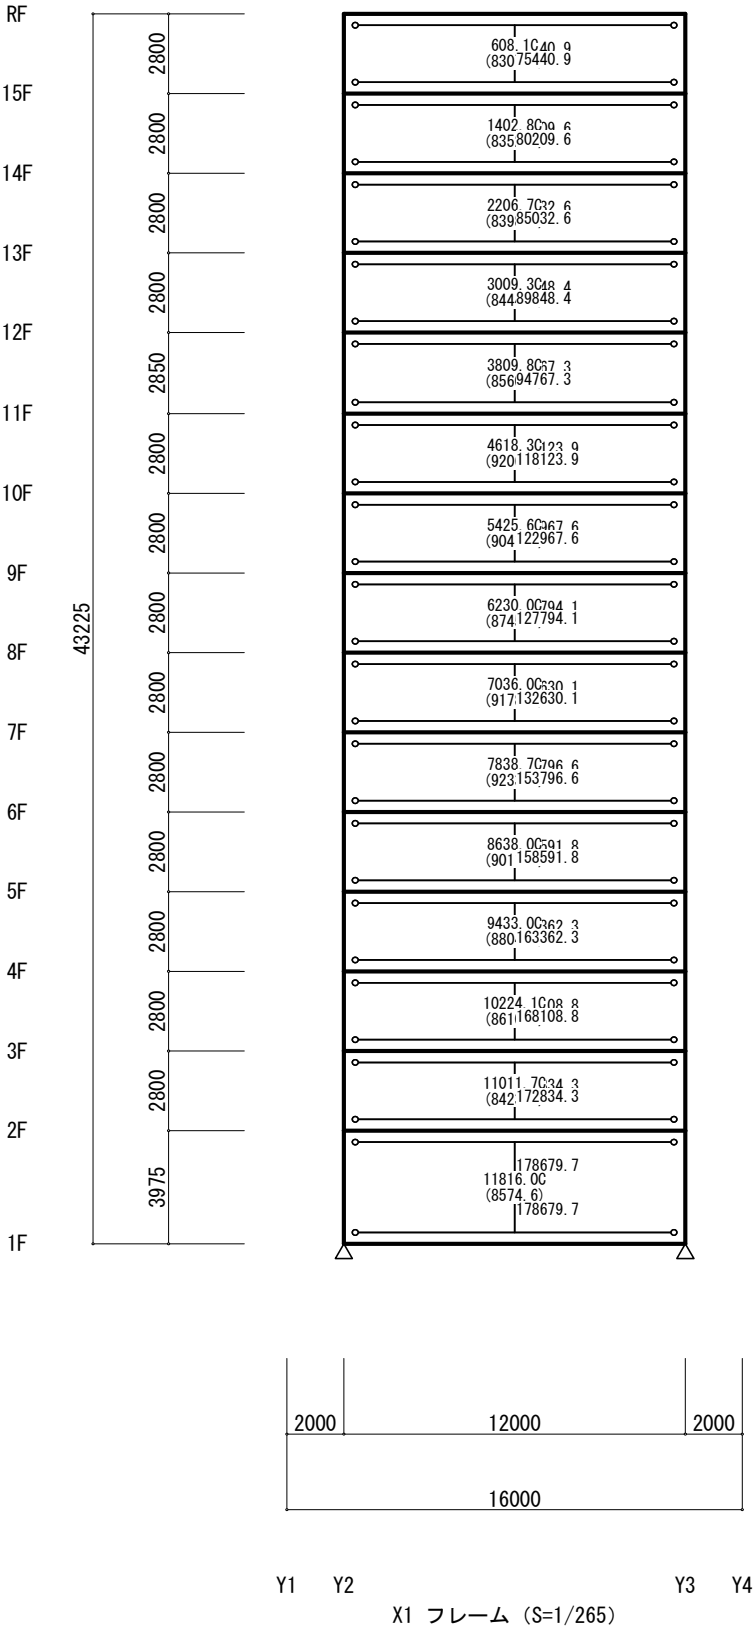


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

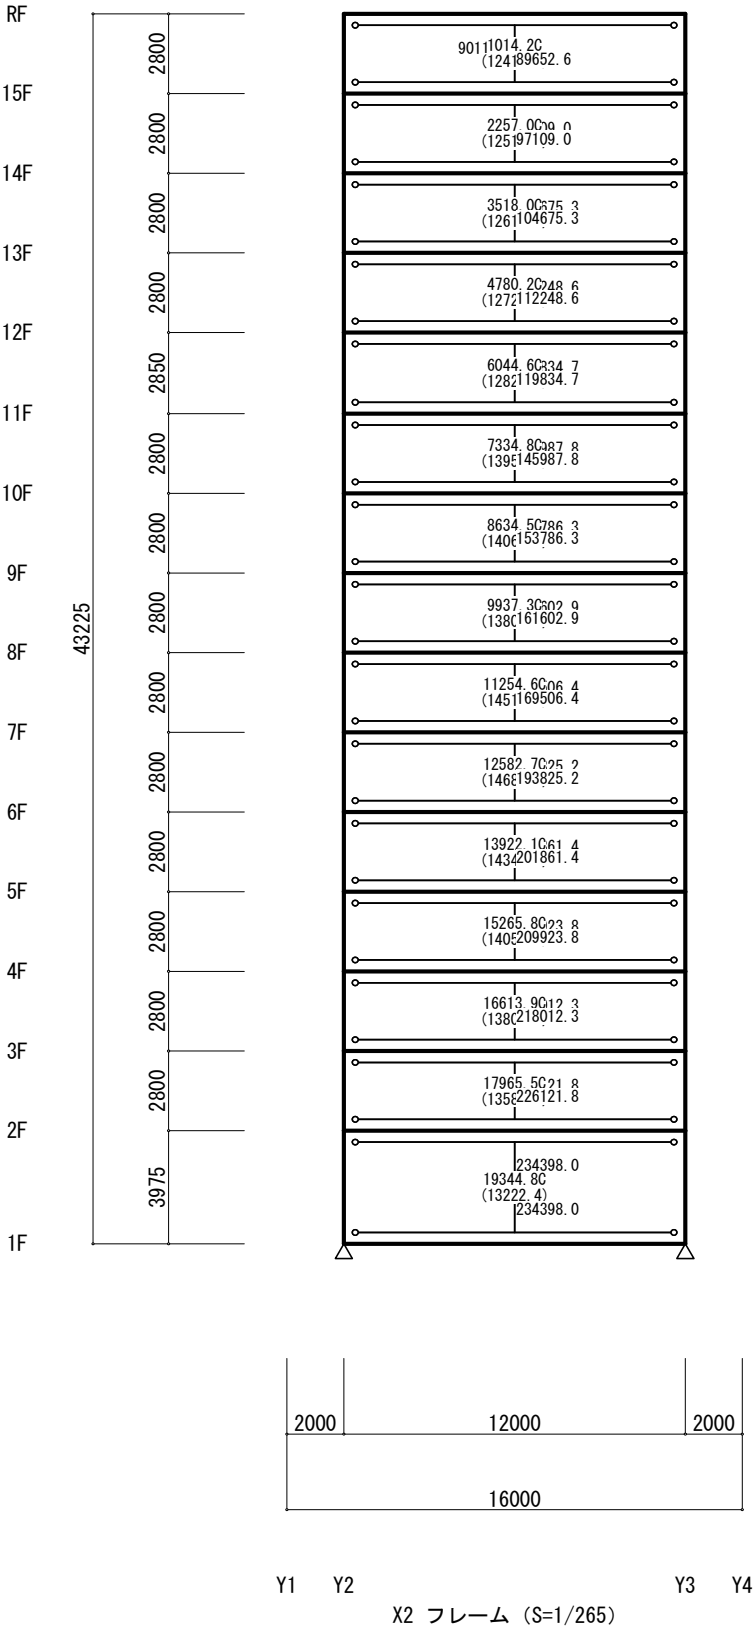


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

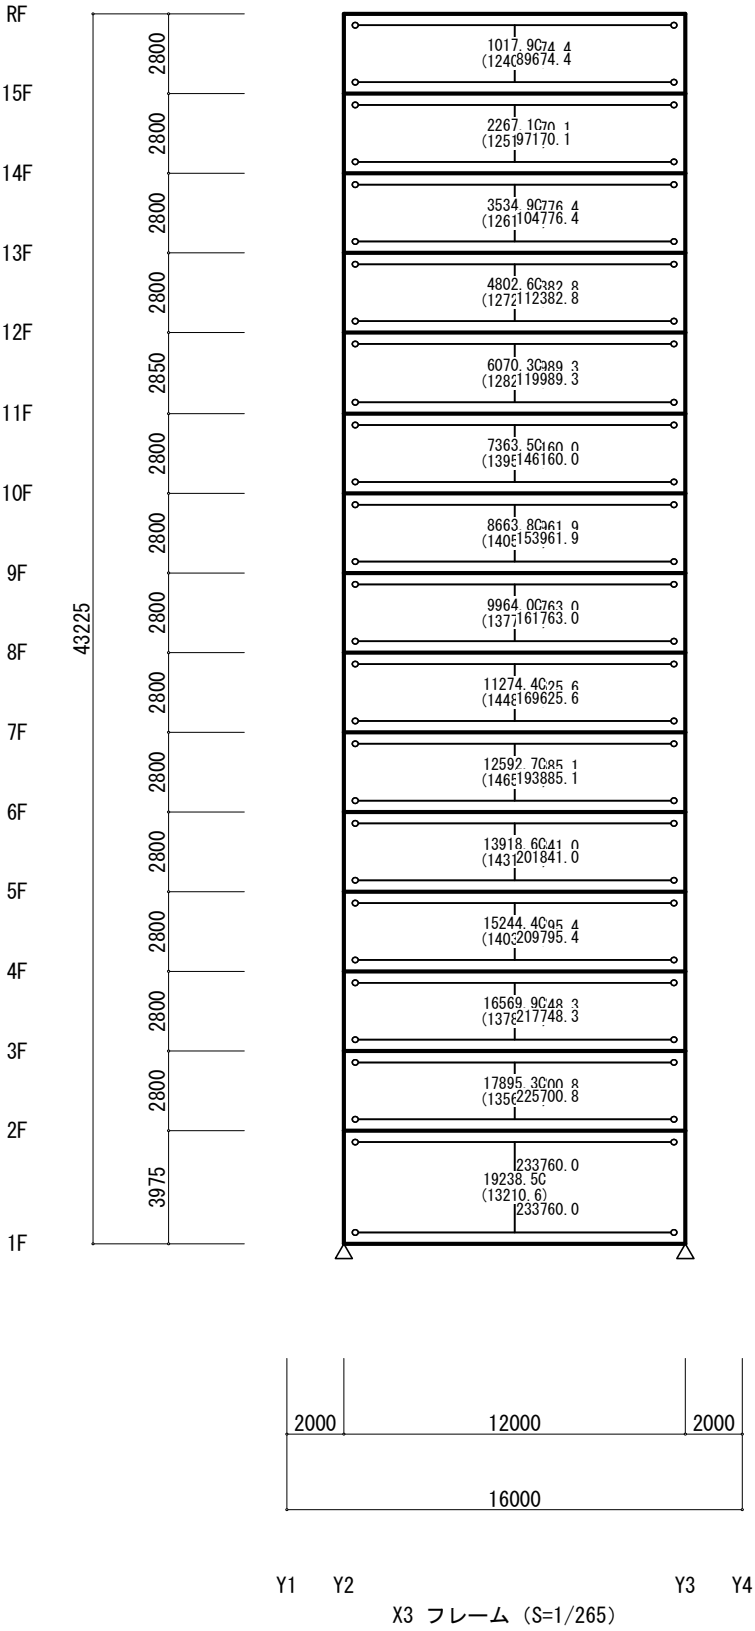


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

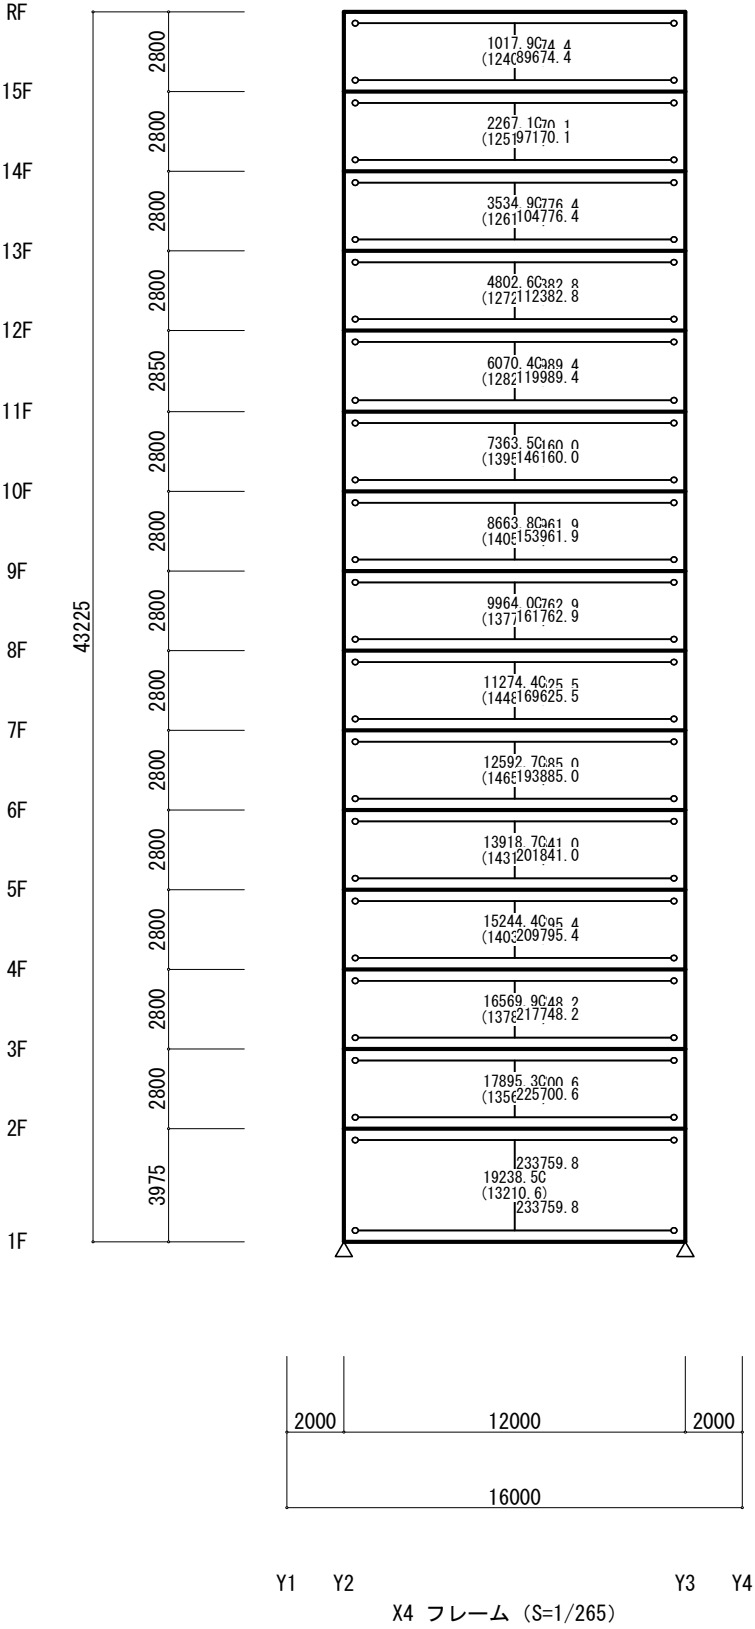

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

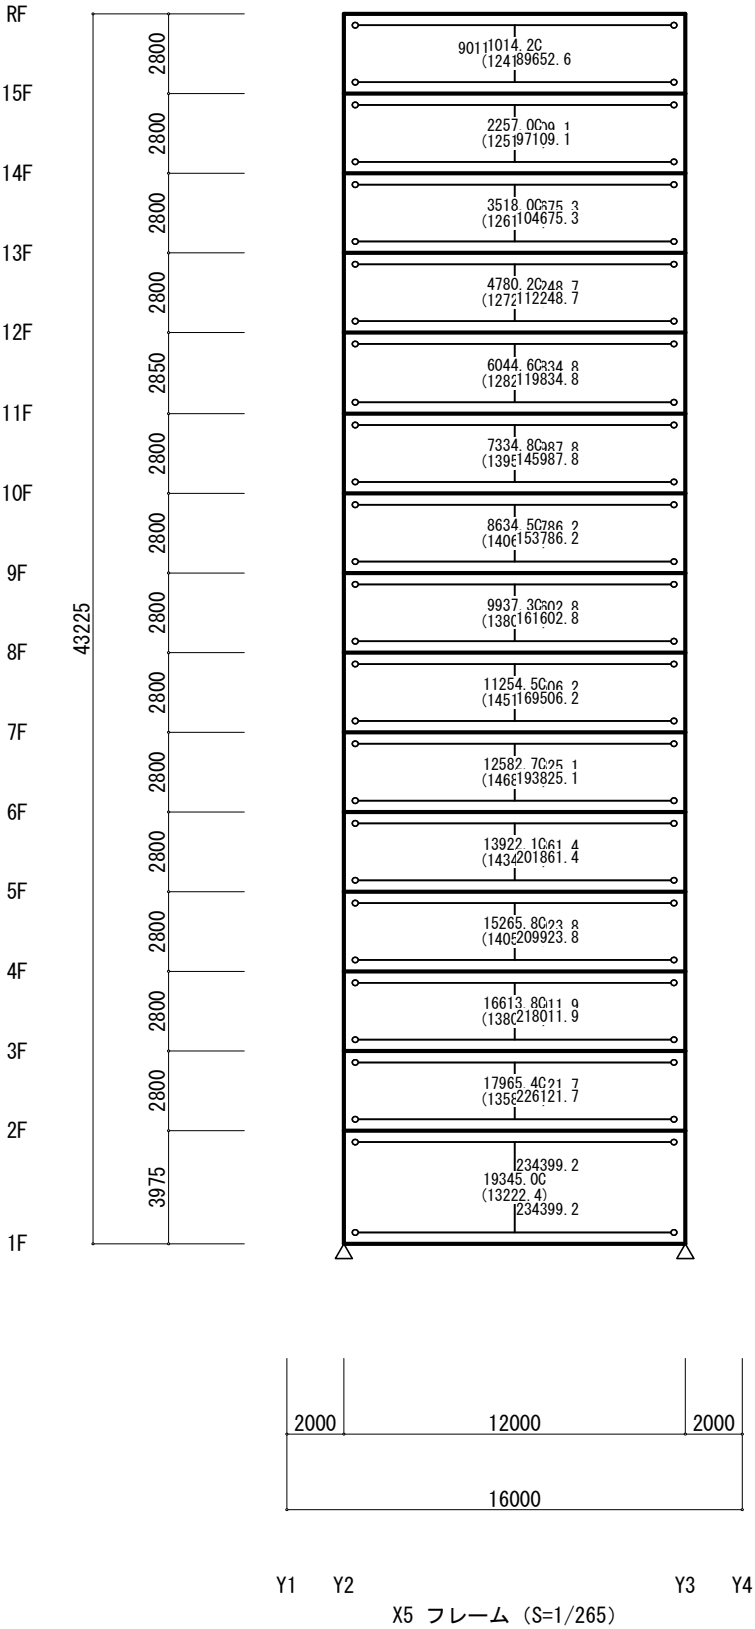


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

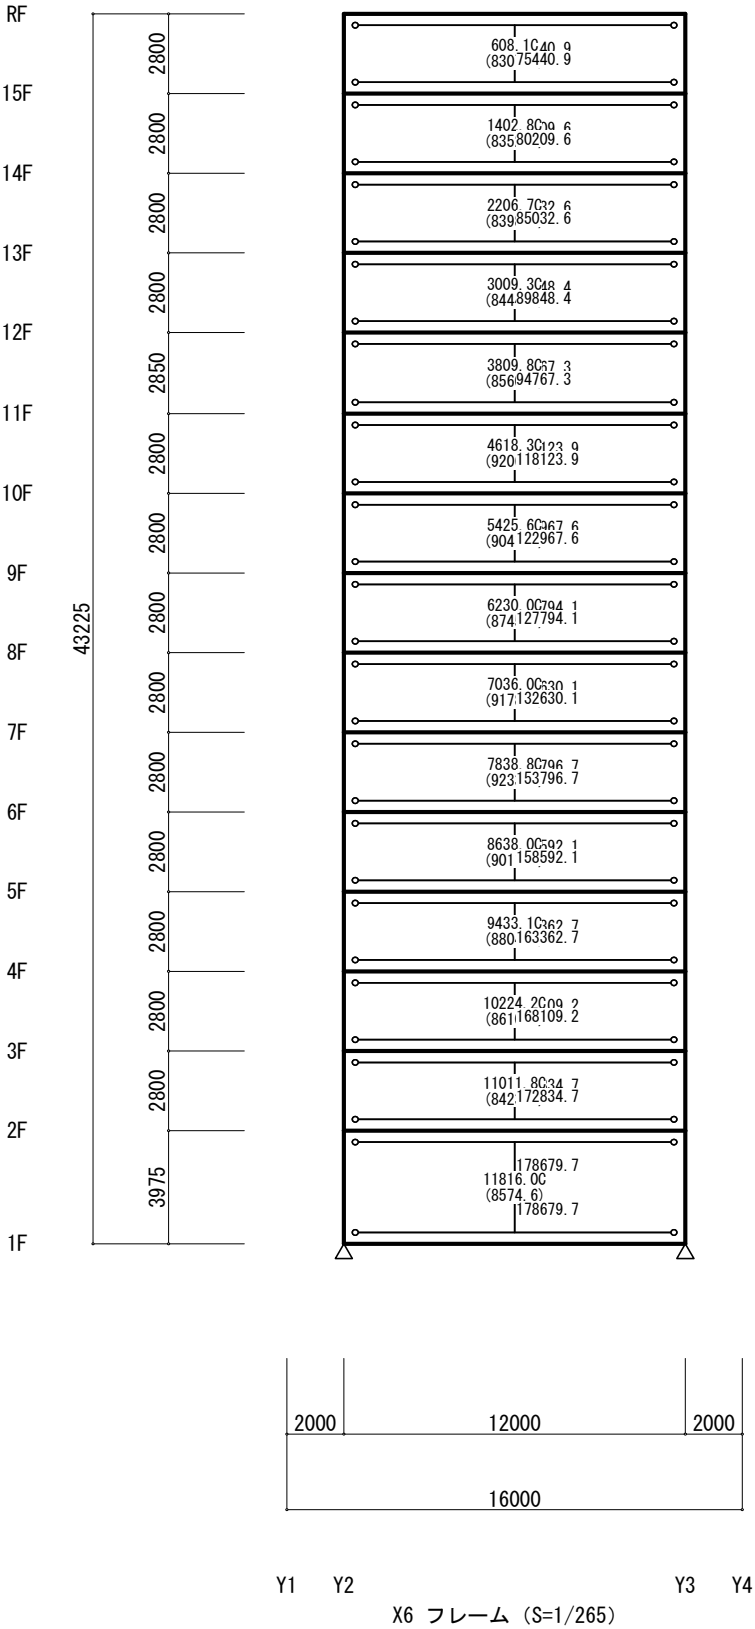

U-3.5 終局時機構図 (Ds算定時)

U-3.5.1 終局時機構図 (Ds算定時)

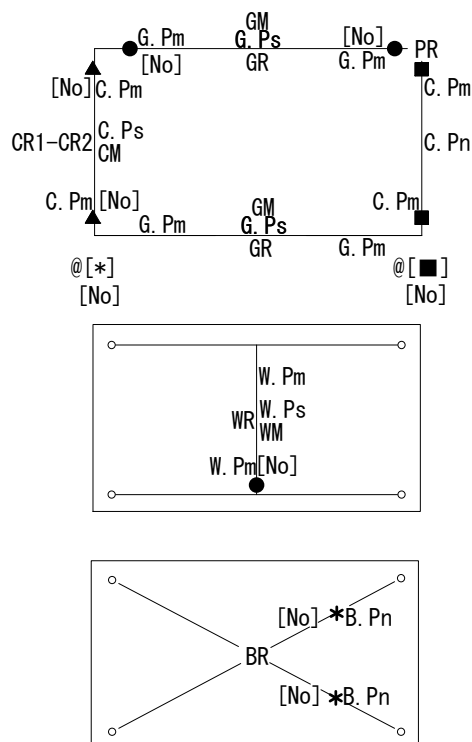

- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数

- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)



- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別

- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)

終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)


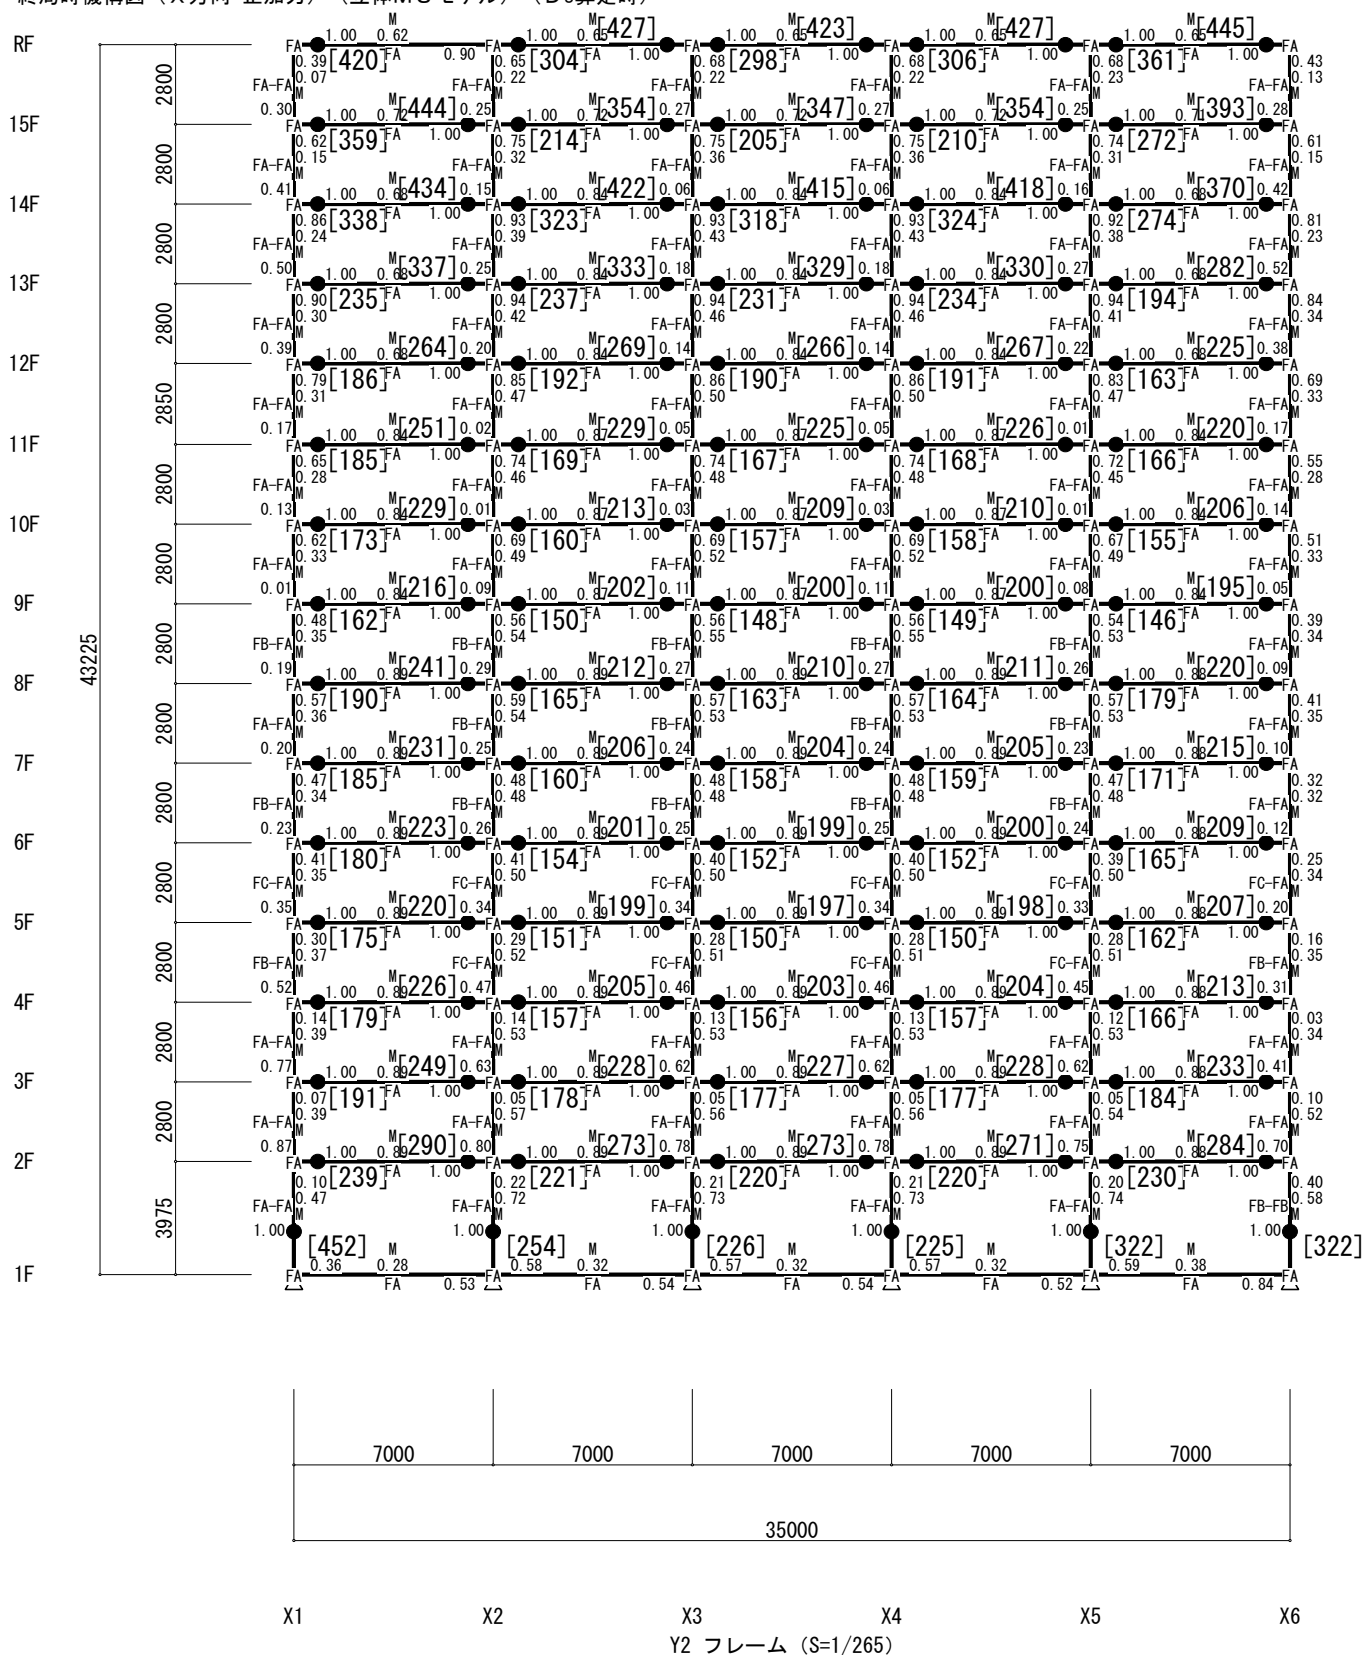


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

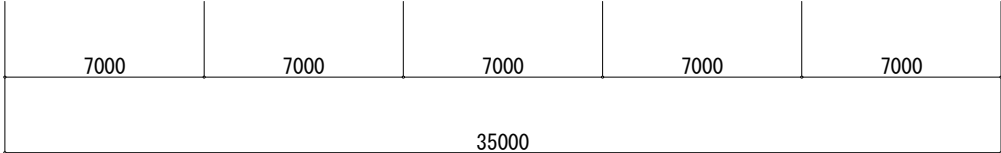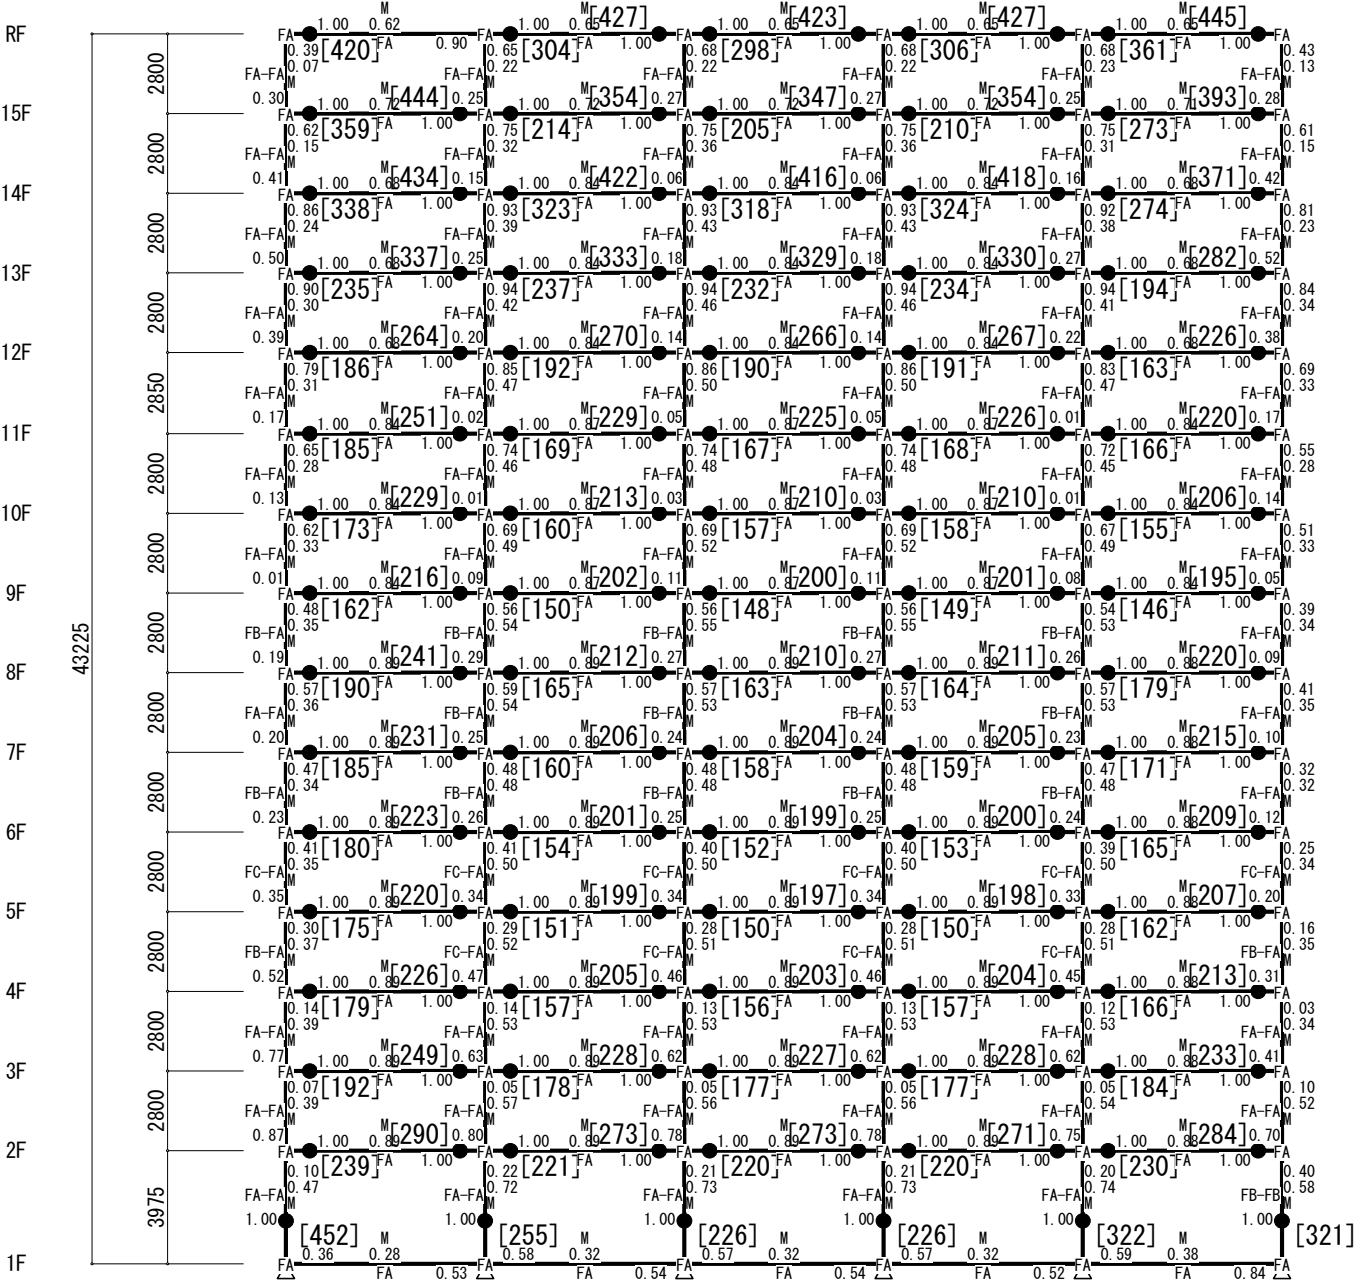


X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/265)


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

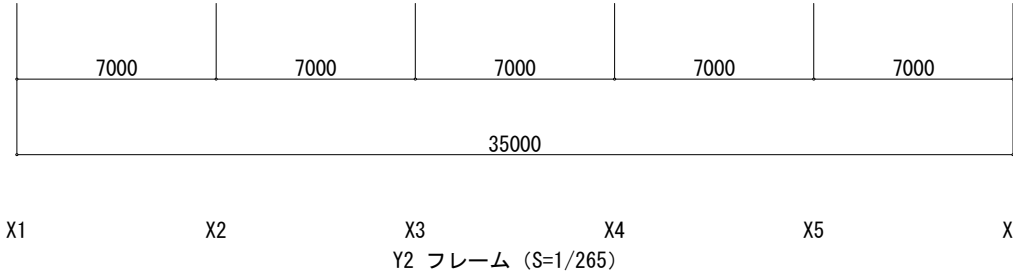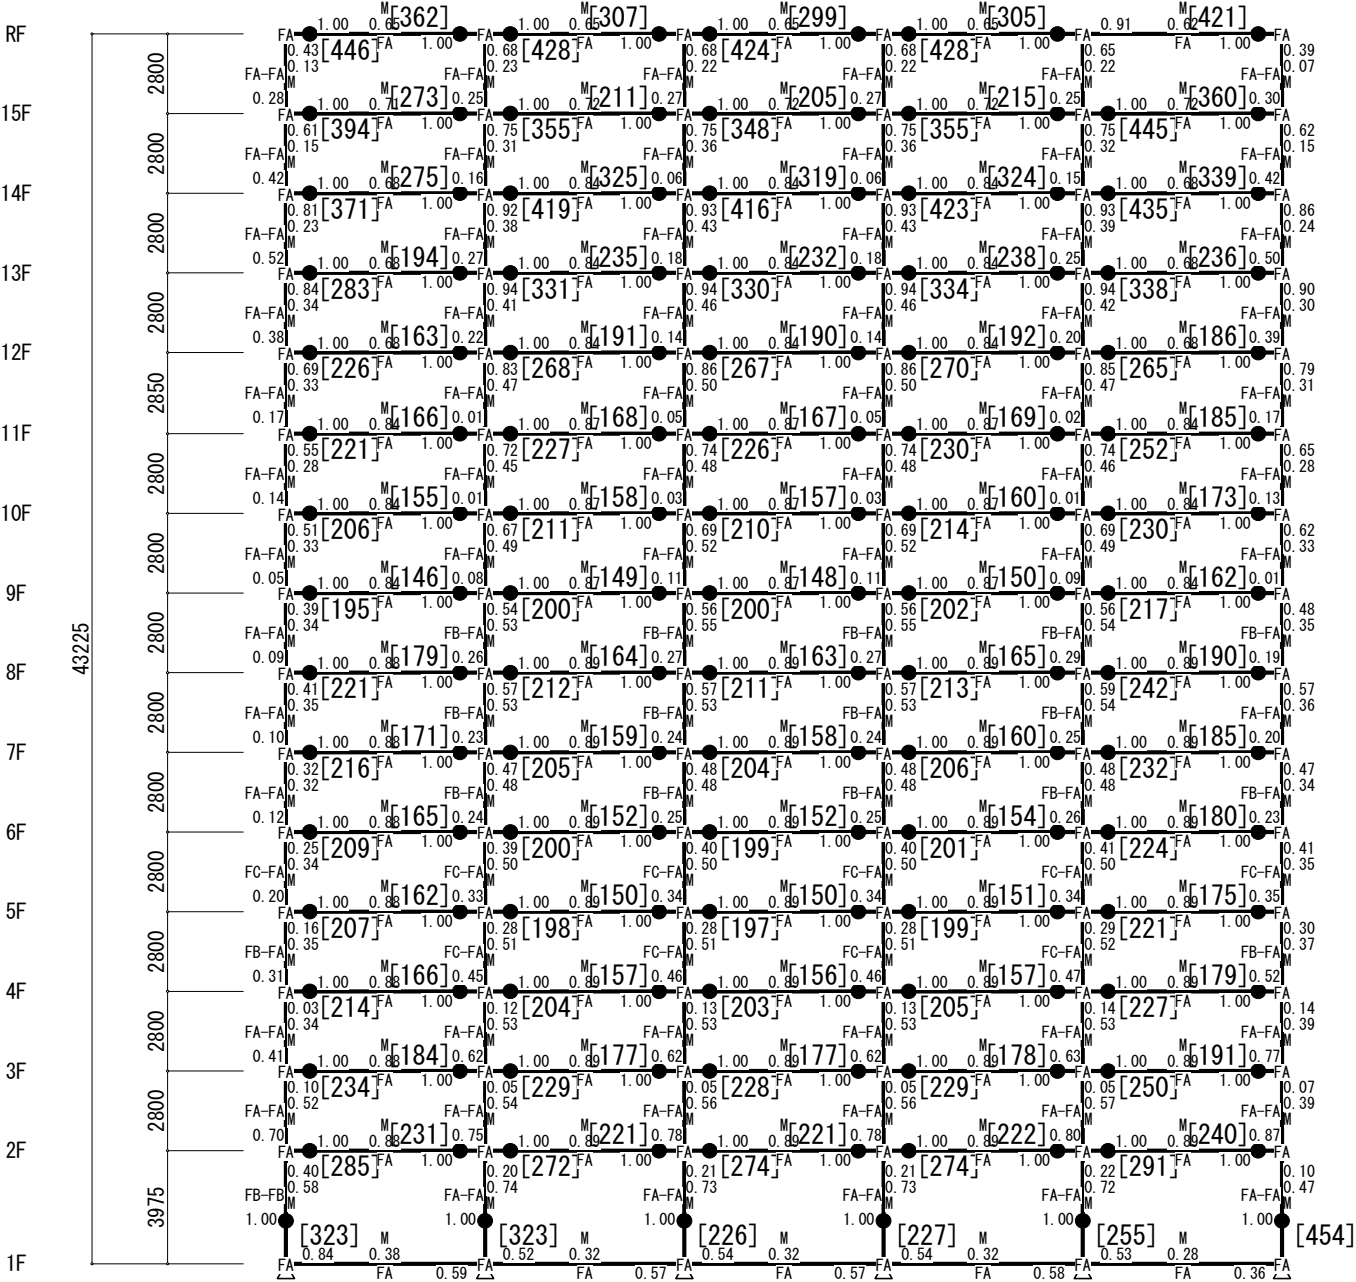


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

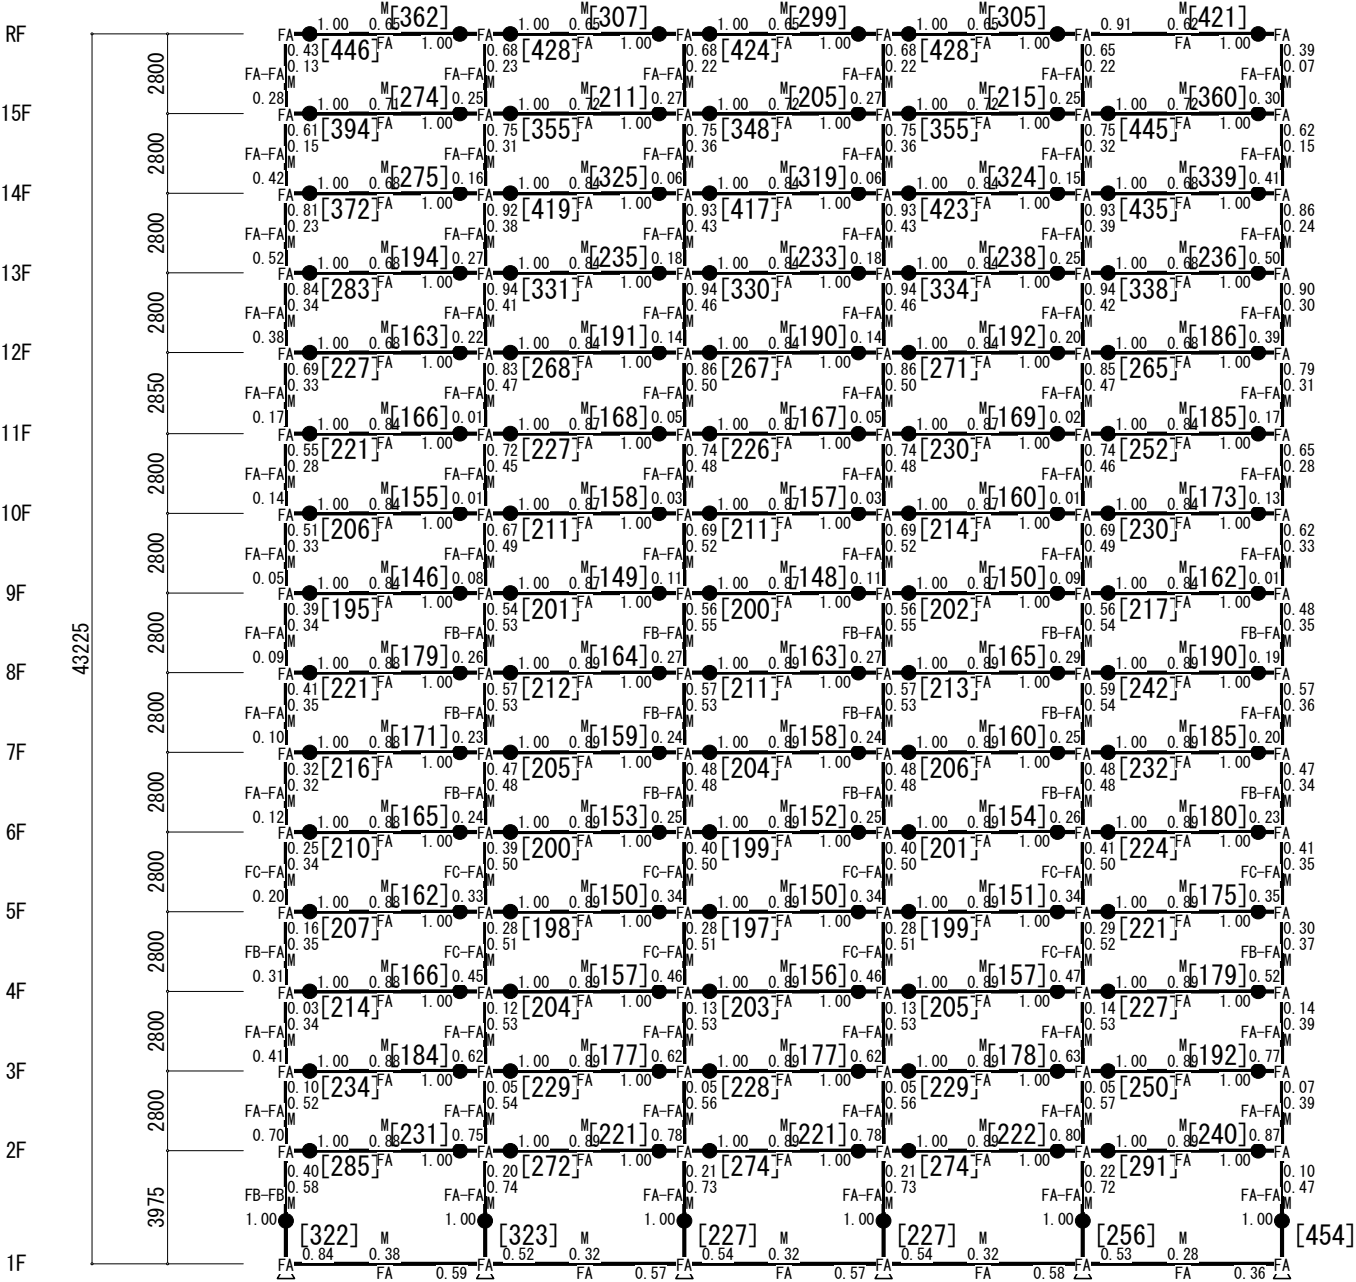


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

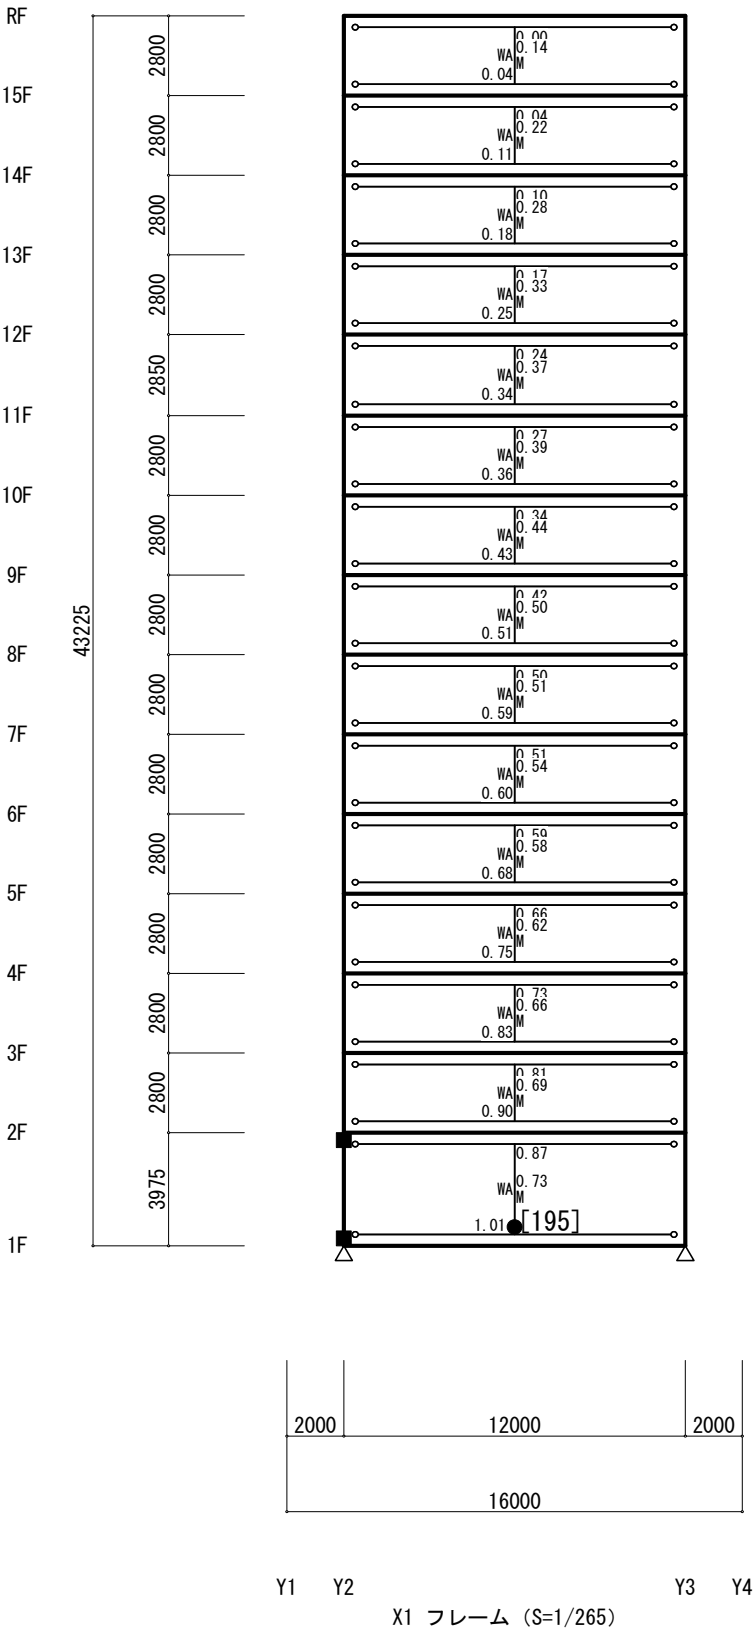


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

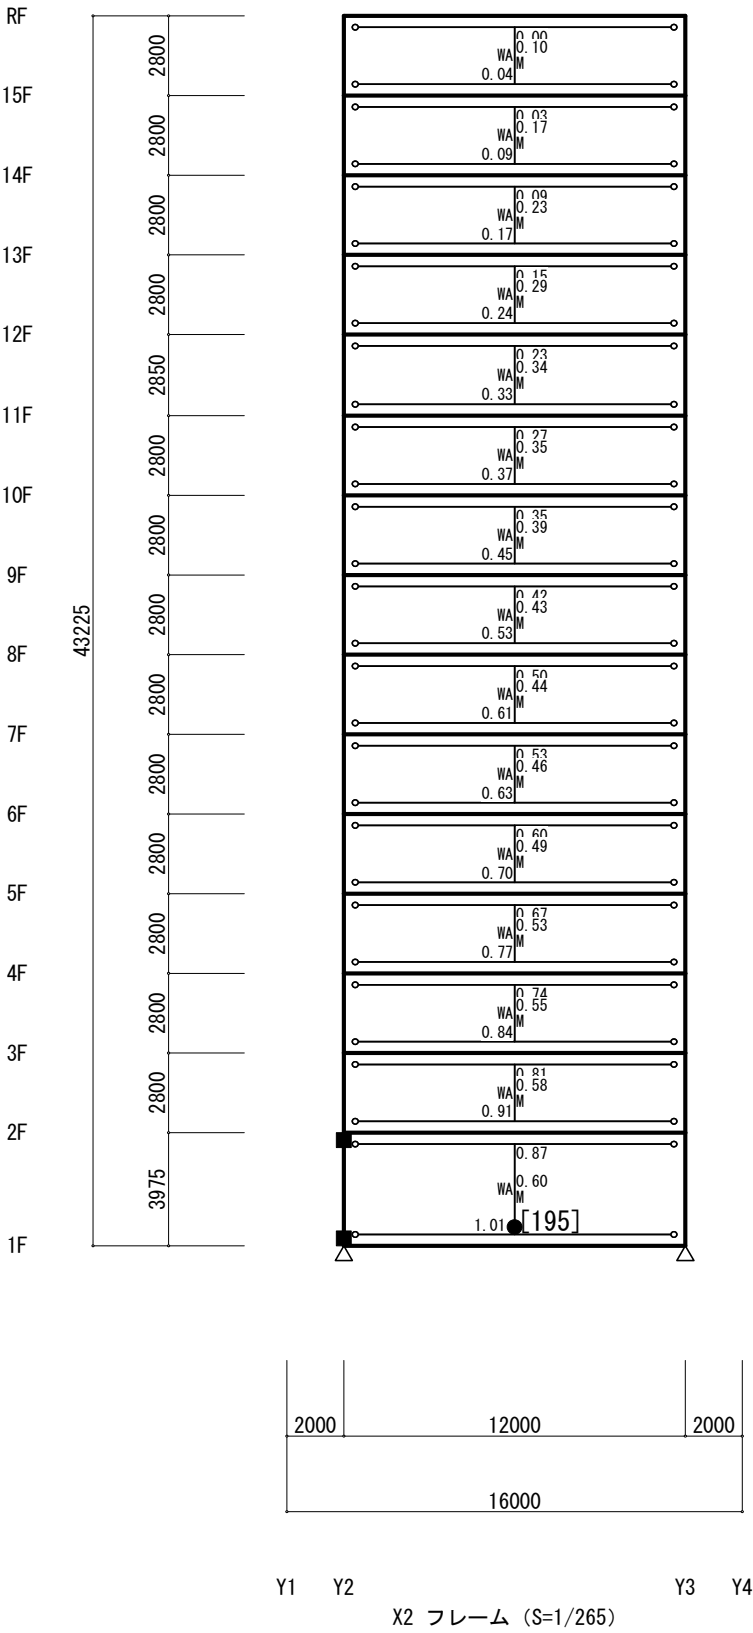


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

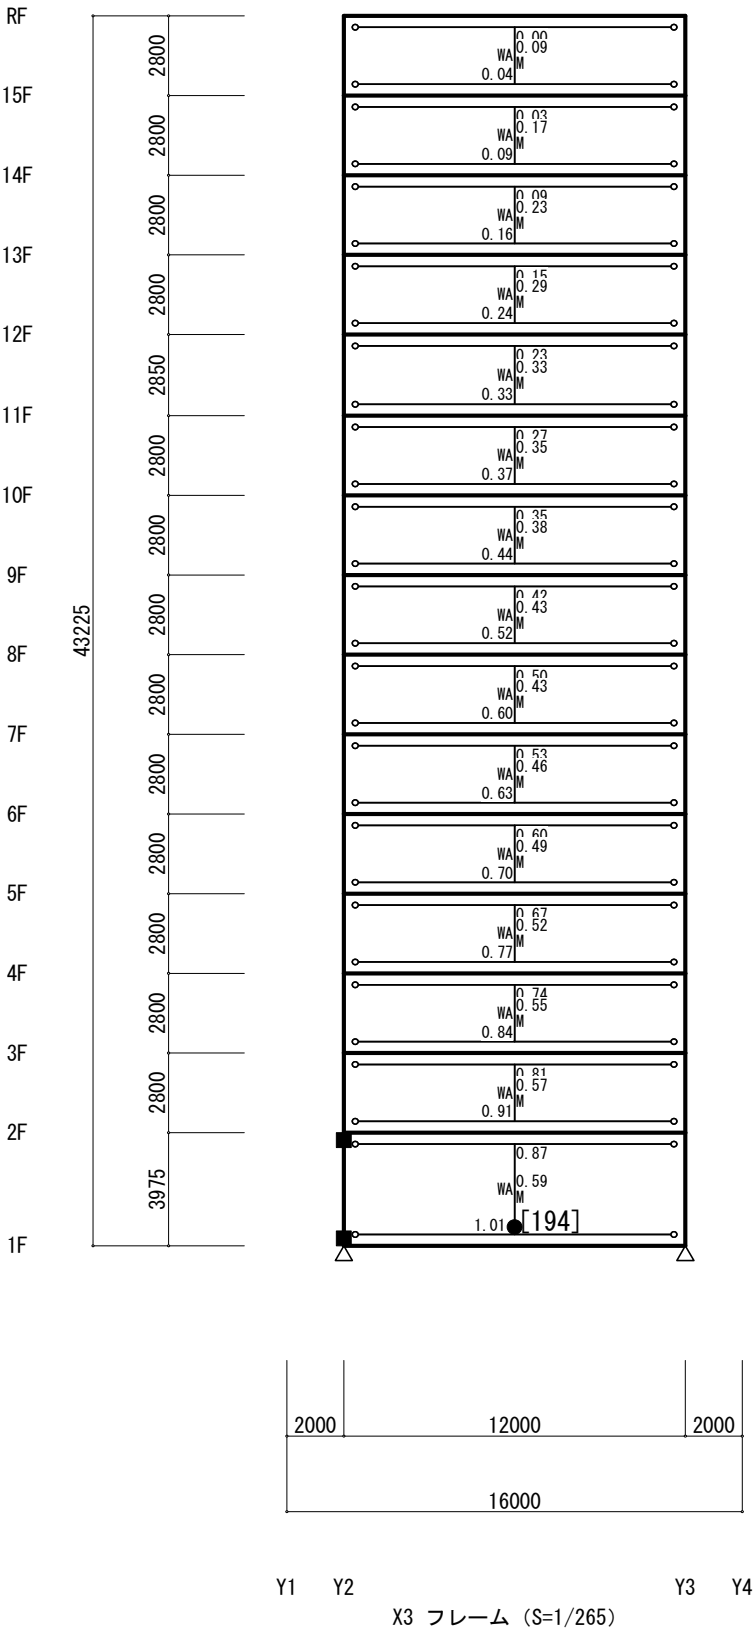


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

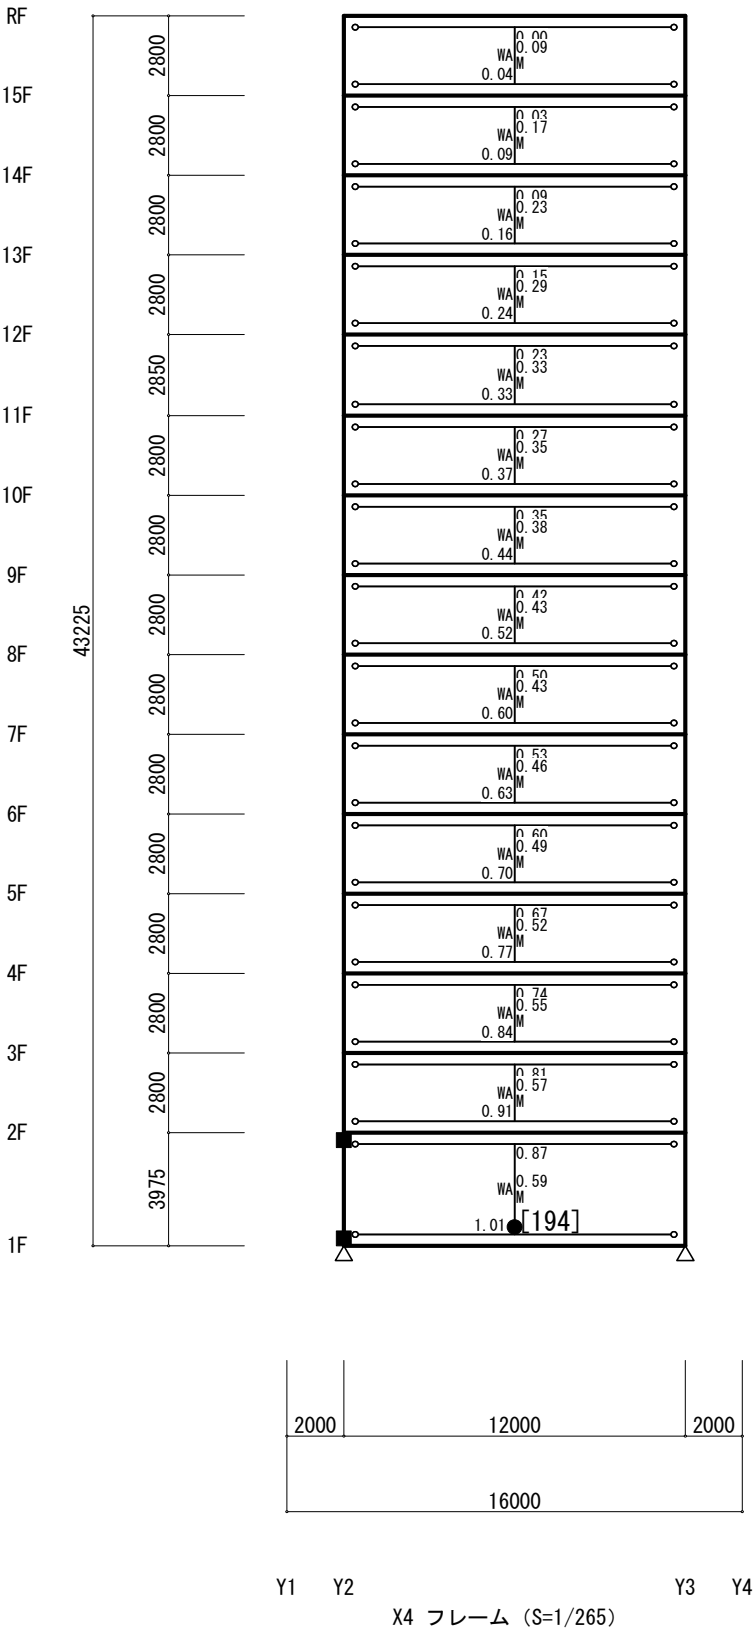


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

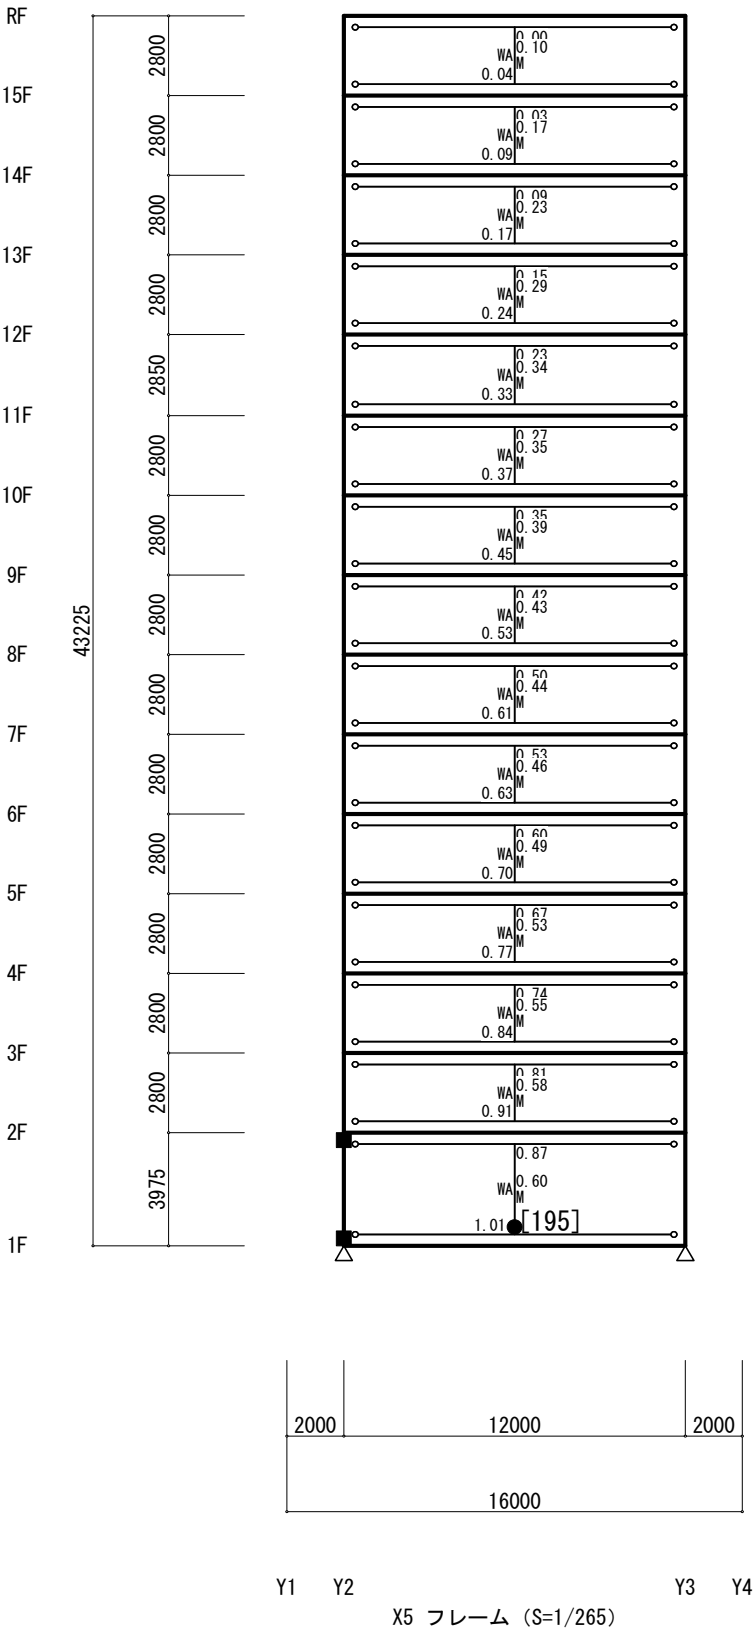


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

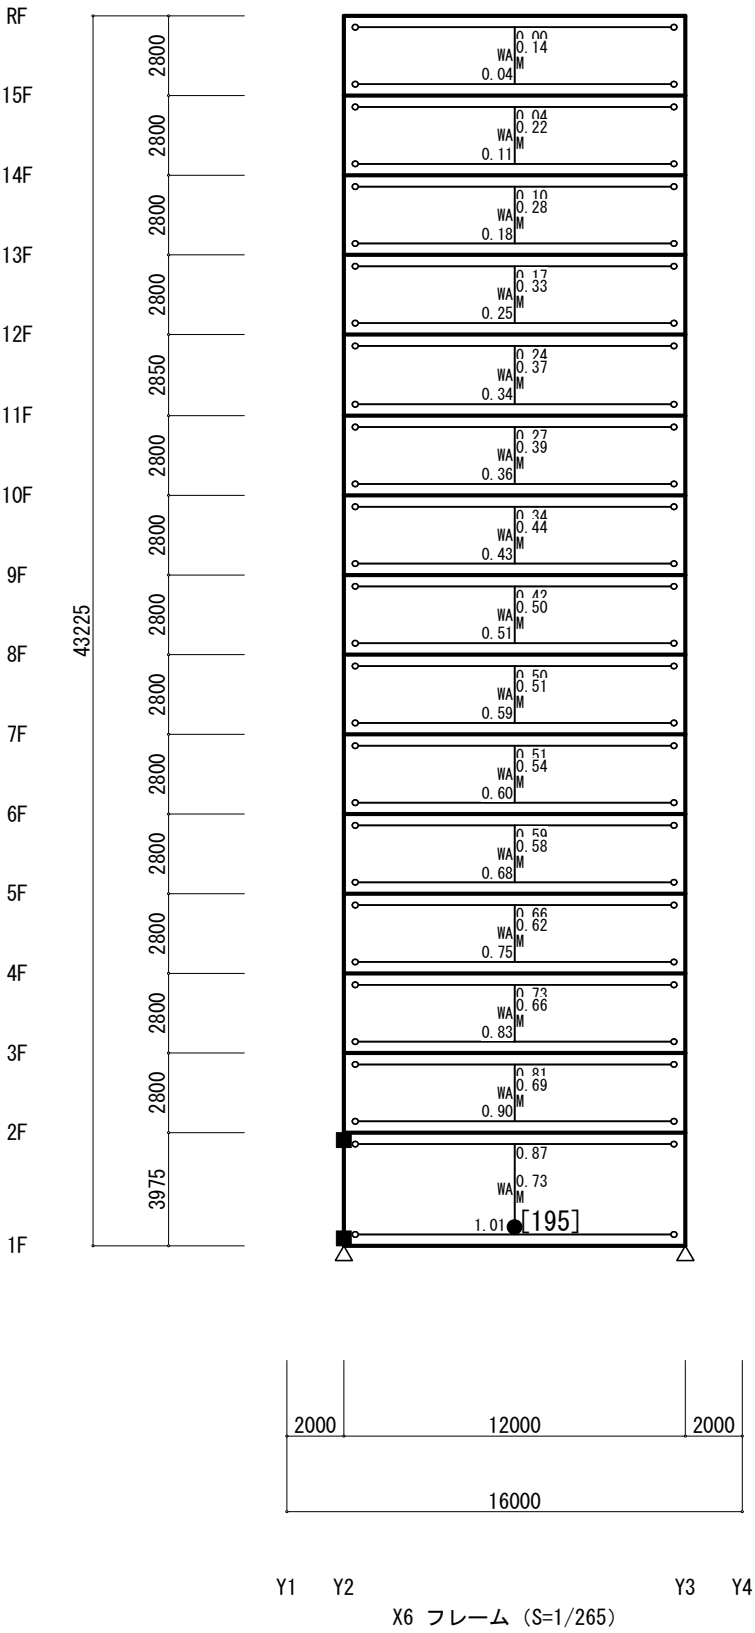


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

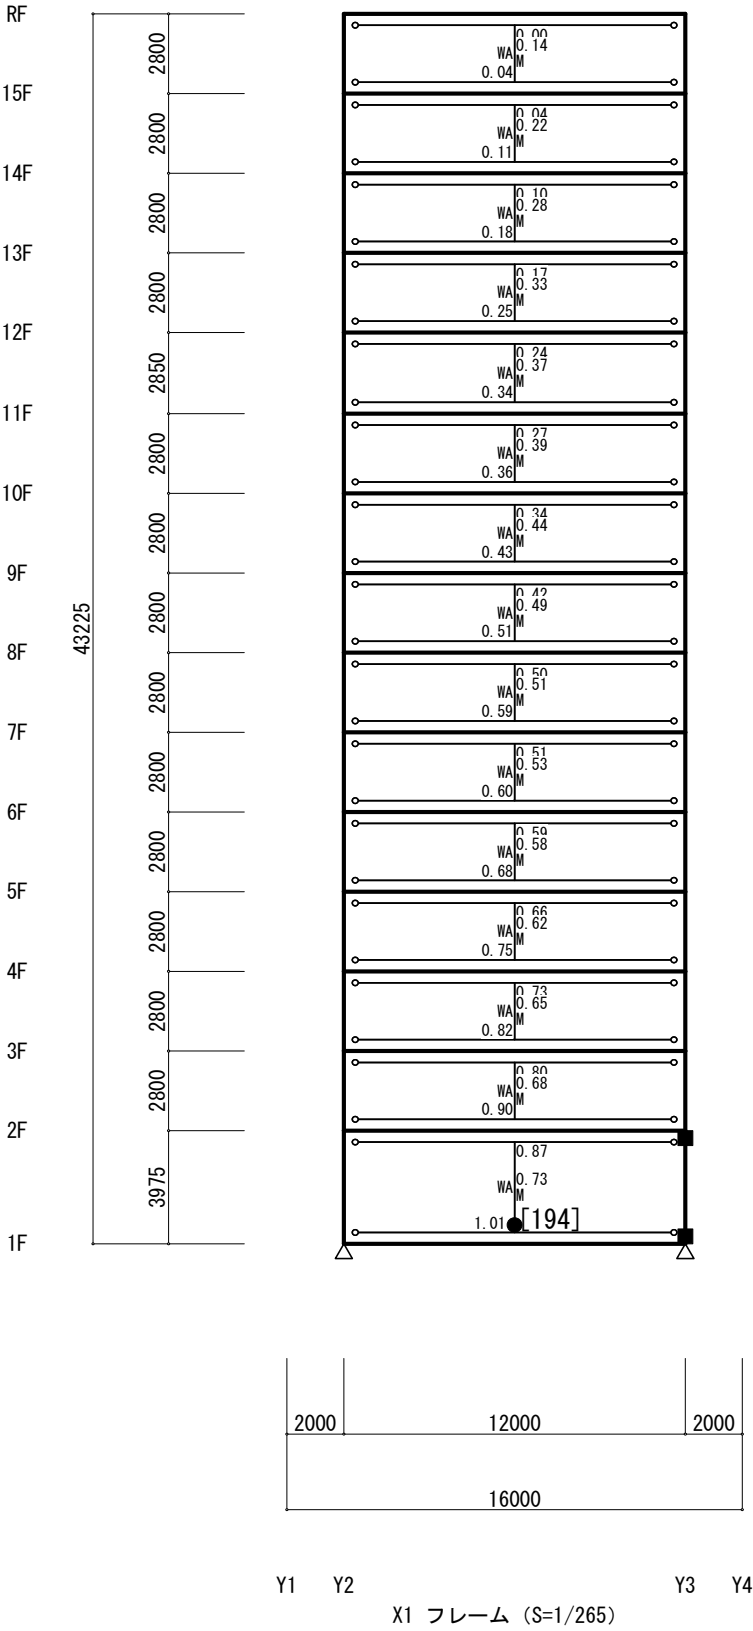


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

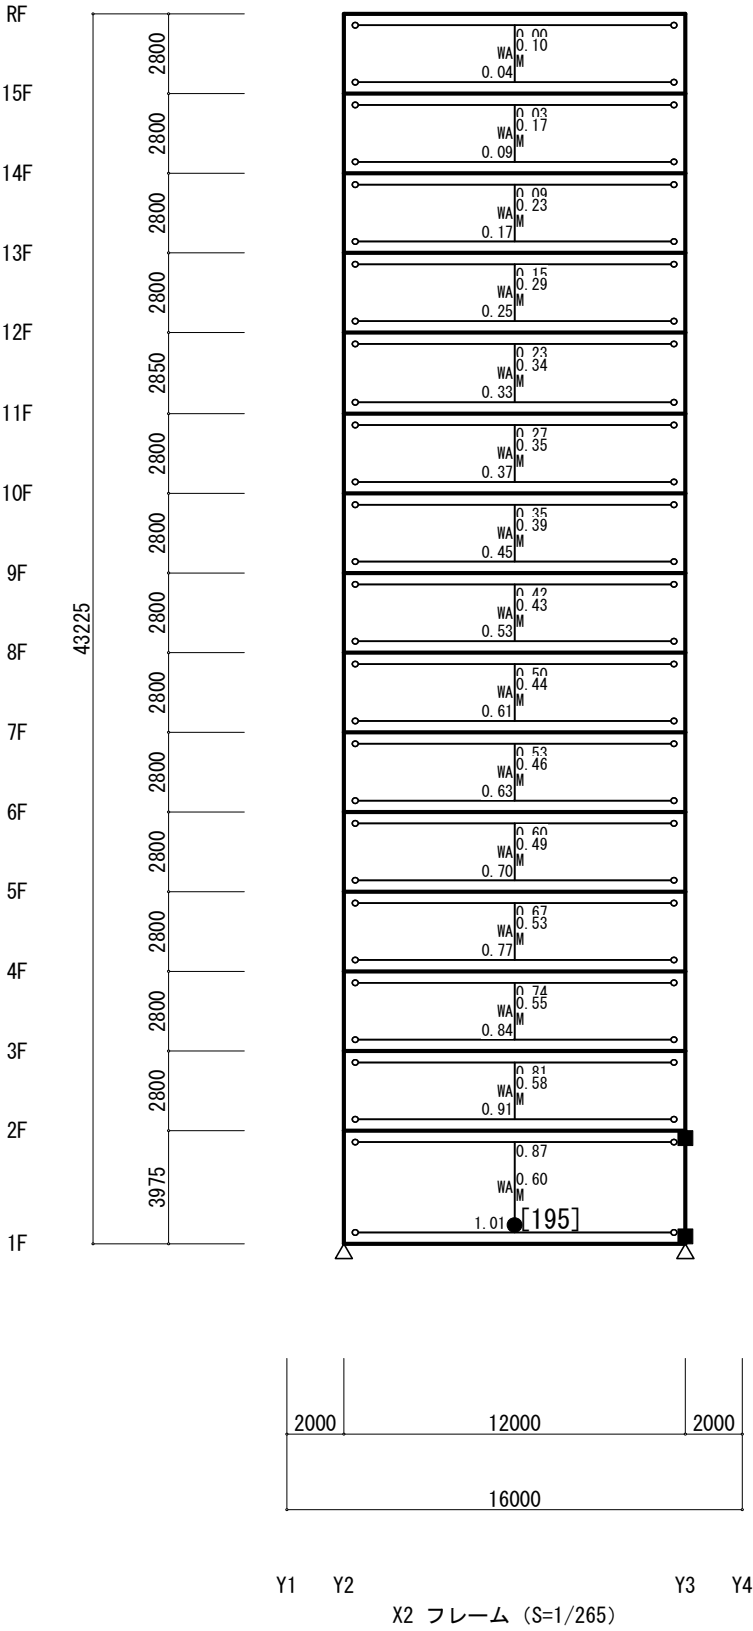


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

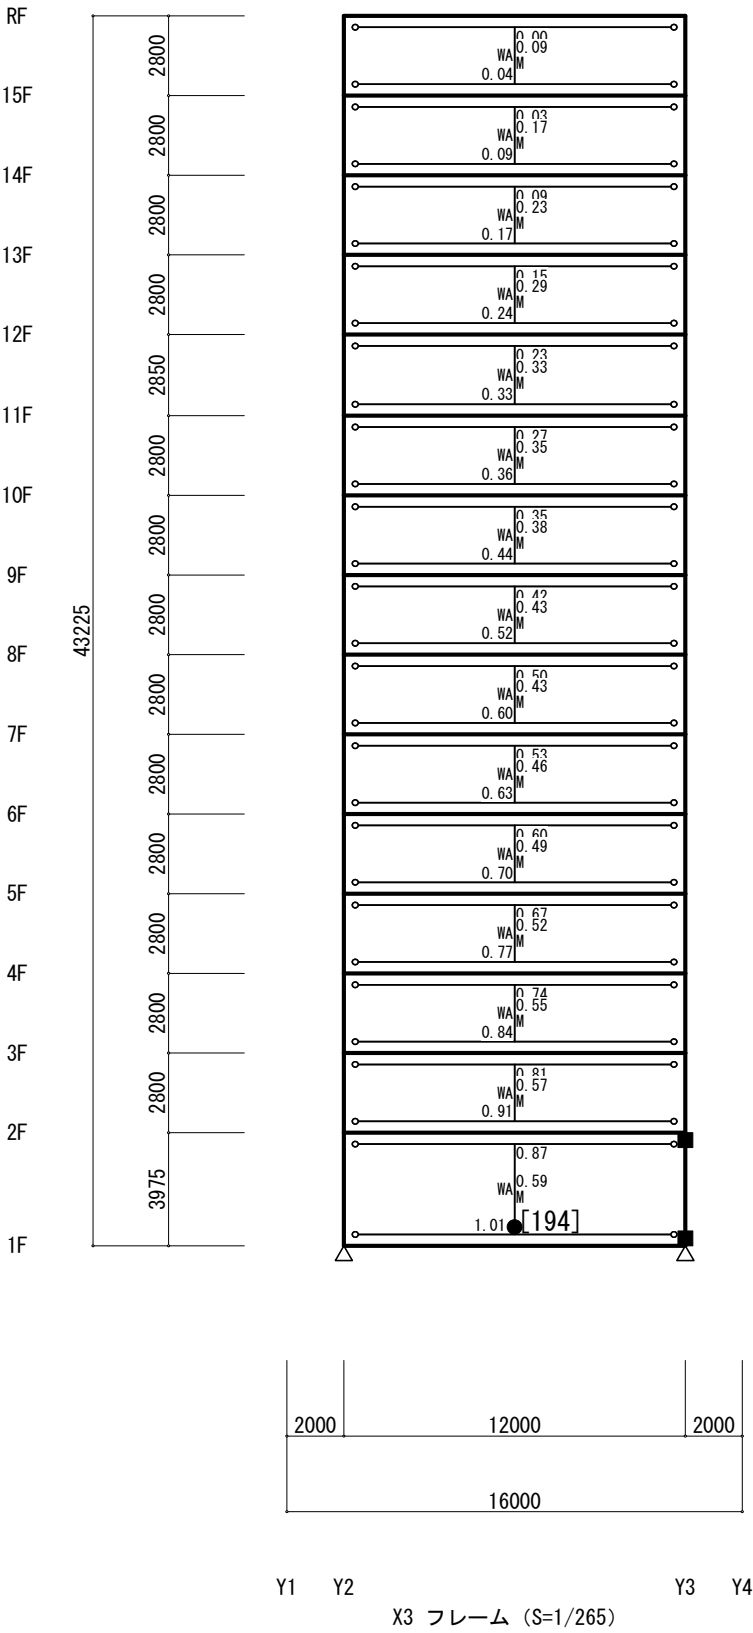


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

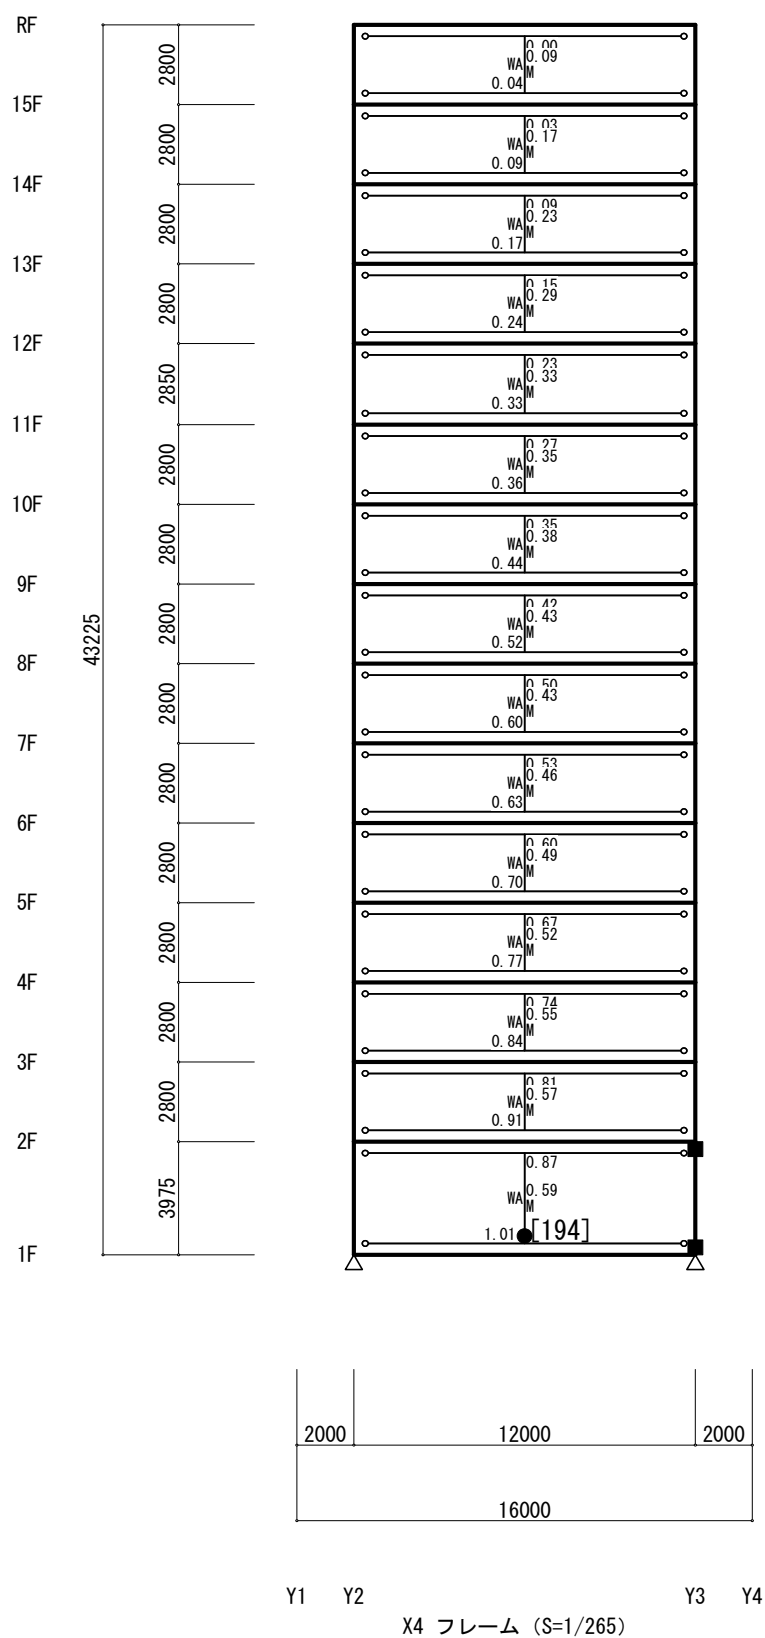

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

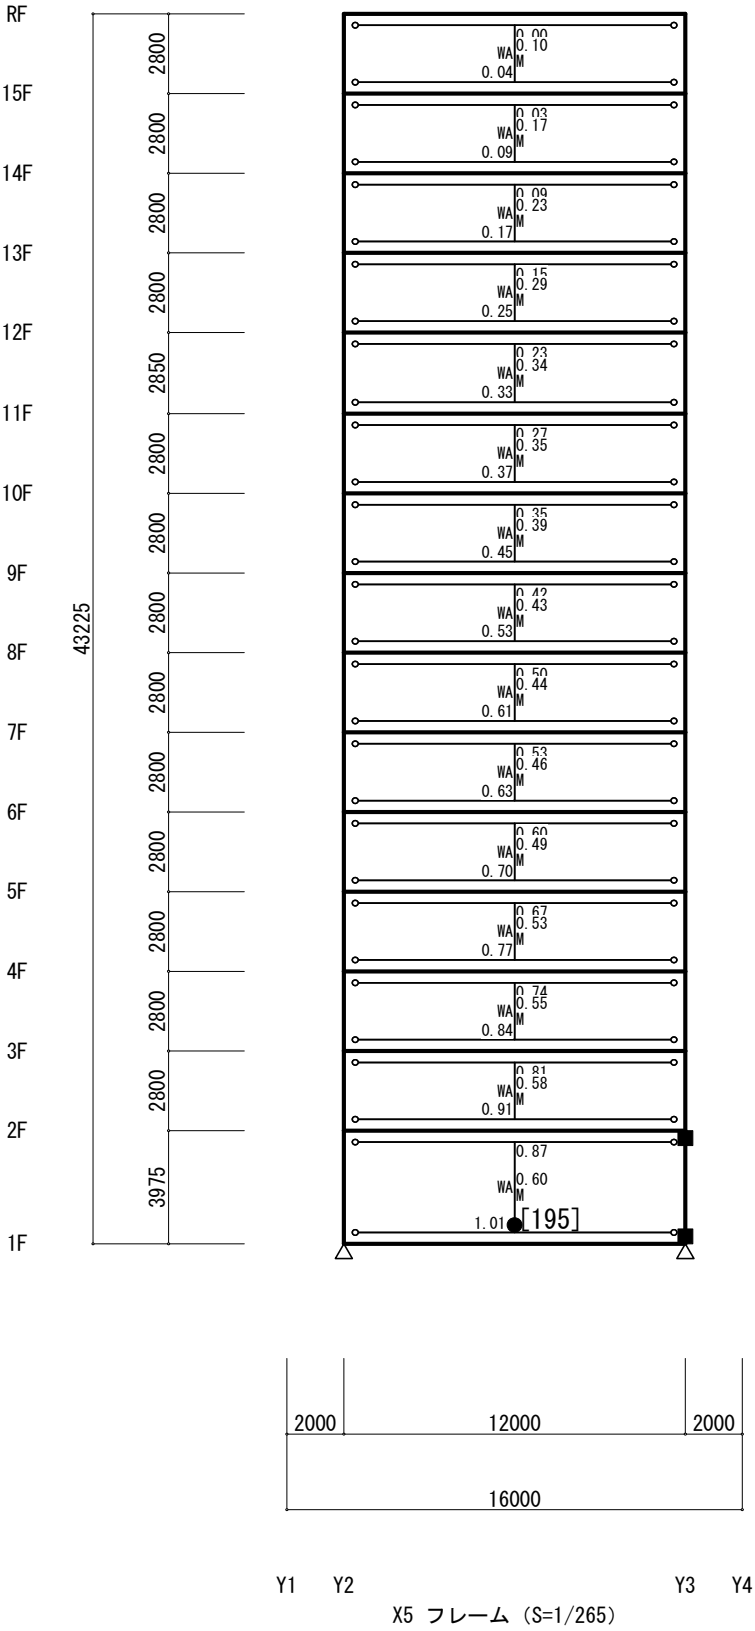



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


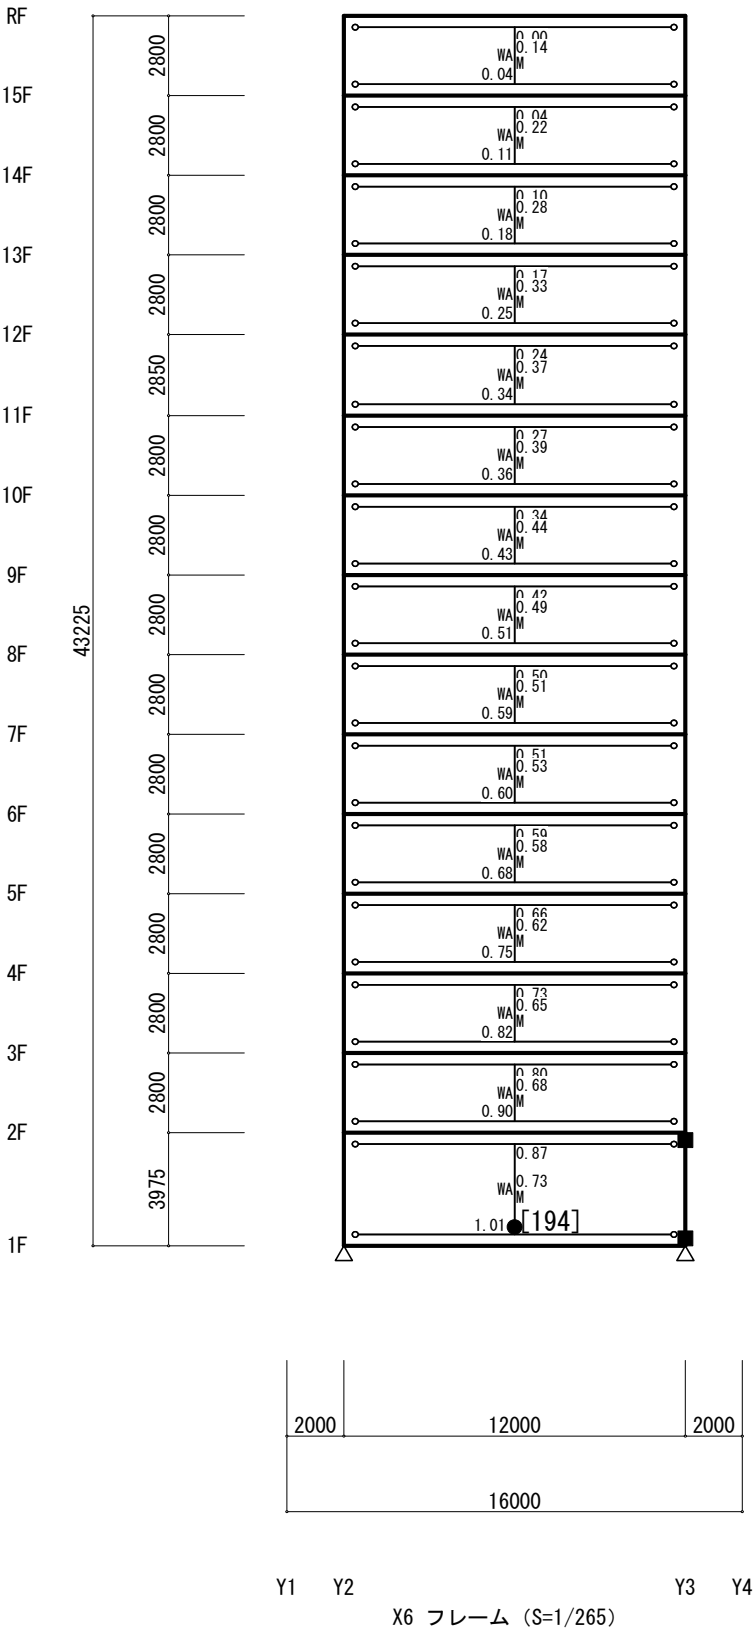


U-4 保有水平耐力計算結果

U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）


U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

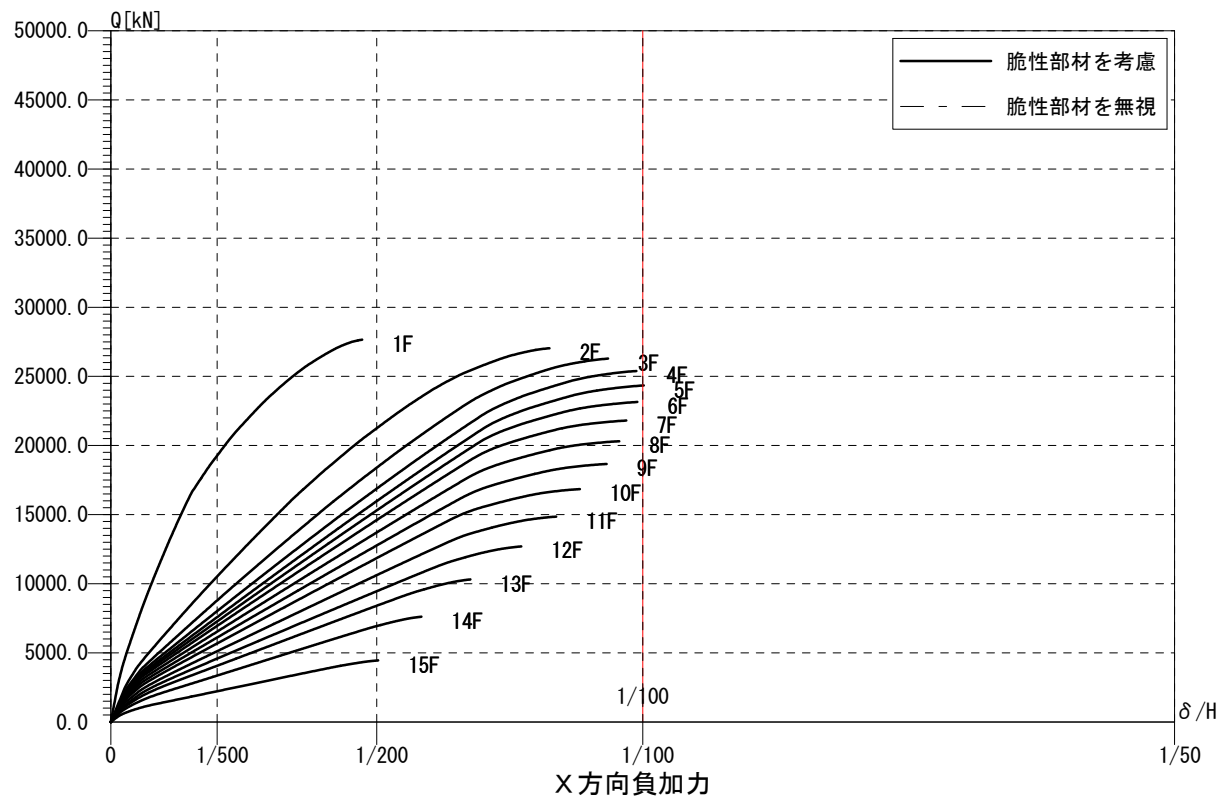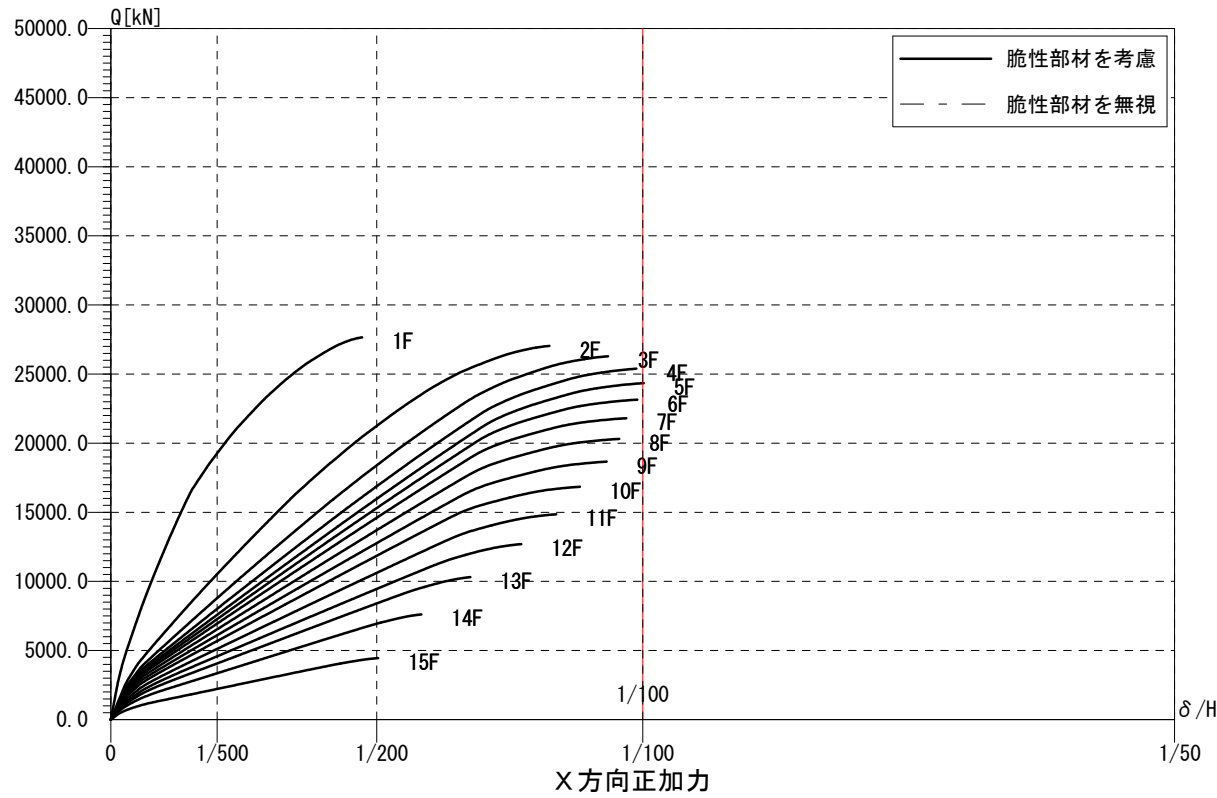

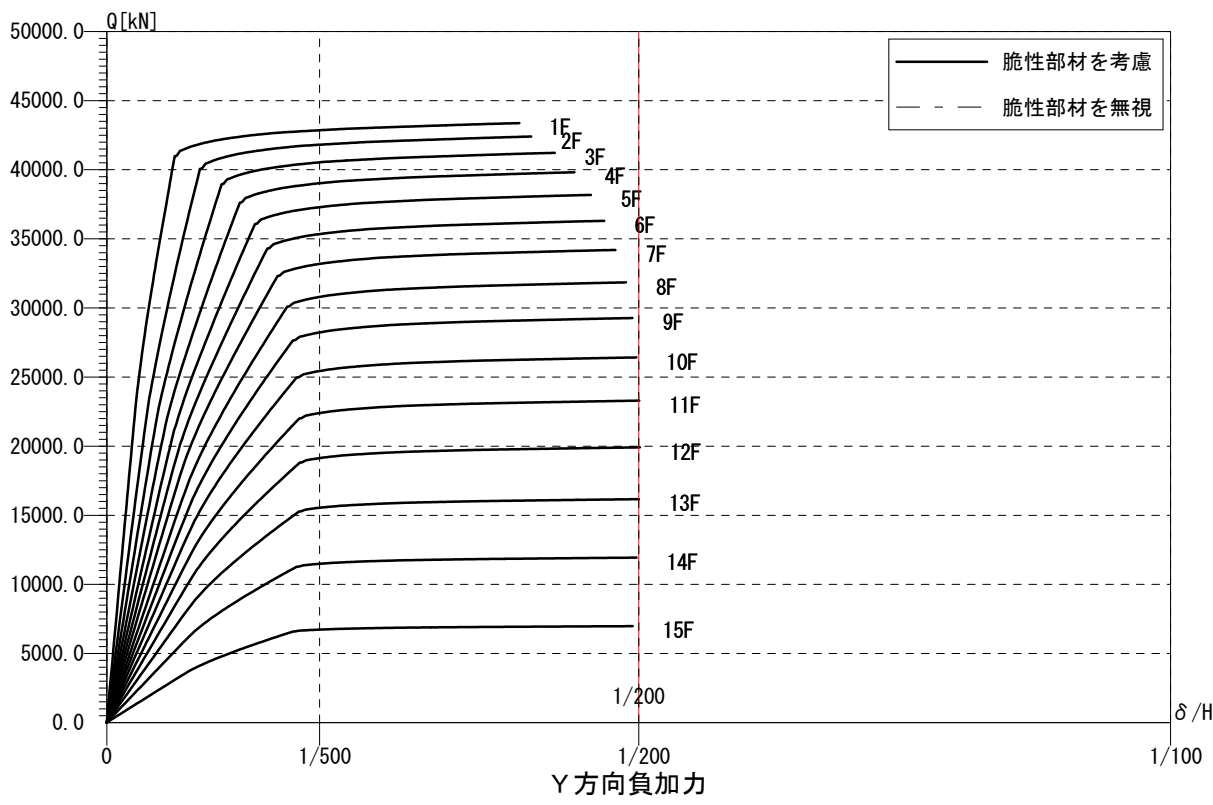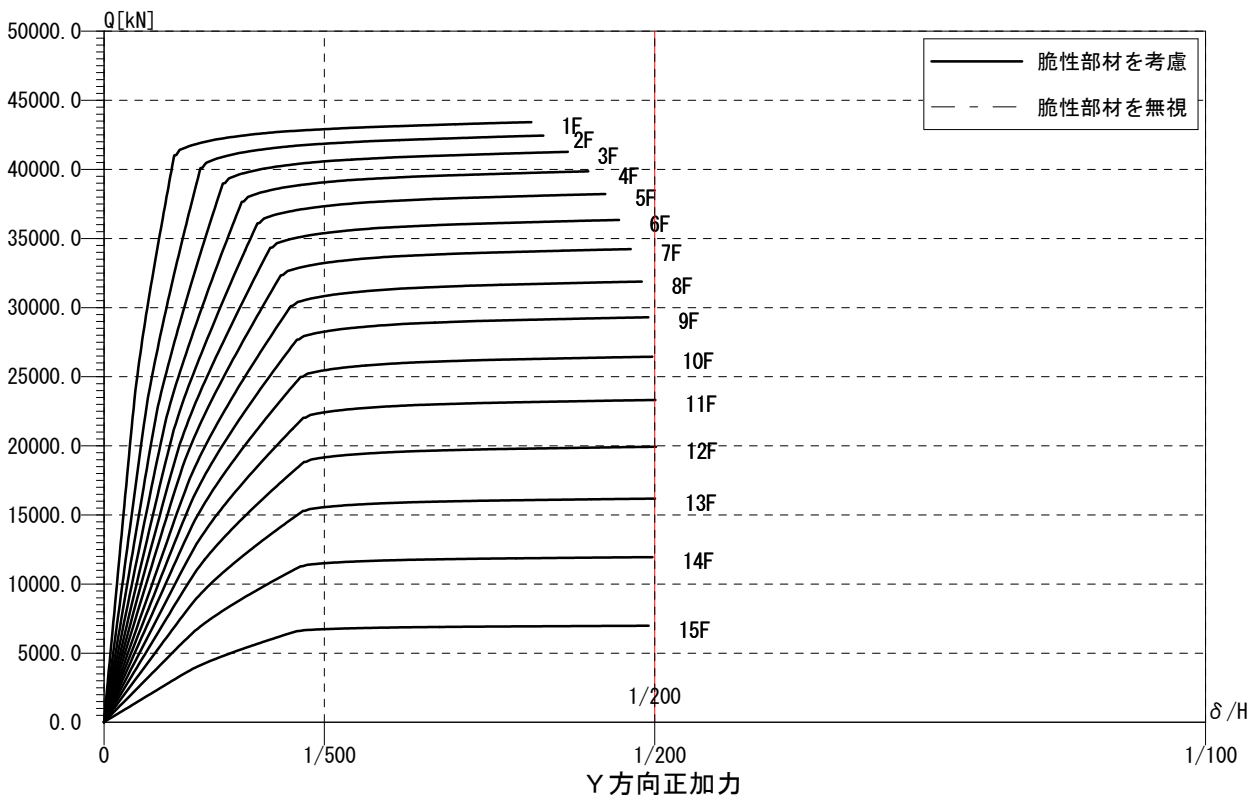

U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

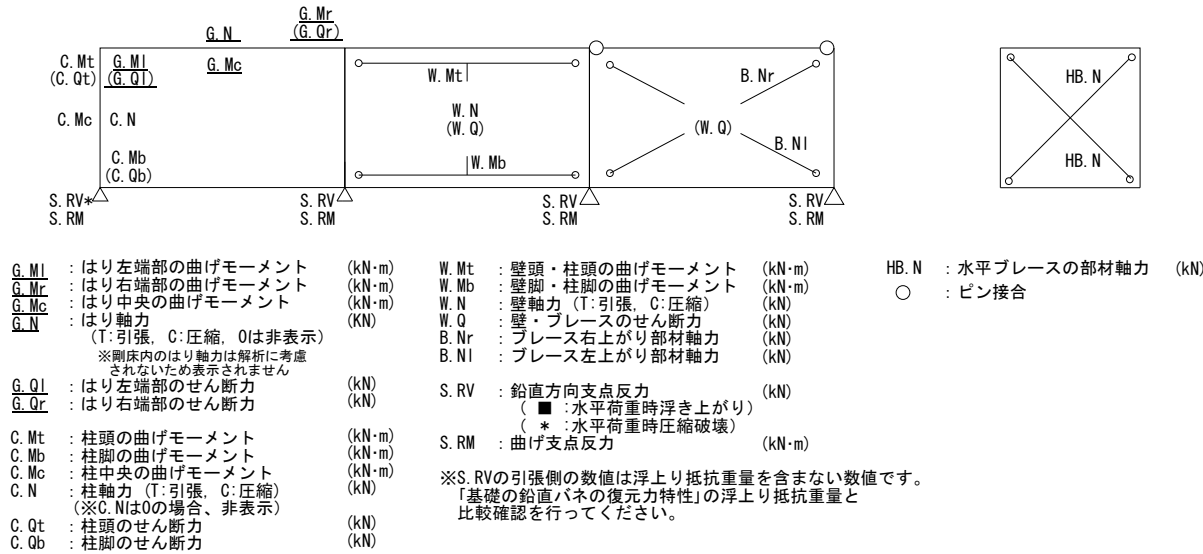

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		567.0 (185.1)		711.6 (230.7)		722.6 (233.7)		717.0 (231.7)		658.5 (212.9)							
RF	2800	728.6 (140.4)	80.8	1470.6 (453.9)	903.6 (230.7)	96.0	1625.0 (532.3)	913.4 (233.7)	95.4	1627.2 (534.5)	904.6 (231.7)	93.8	1548.7 (496.8)	831.7 (212.9)	86.6	658.5 (67.2)	277.4C (470.3)
15F	2800	1186.2 (347.6)	97.7	1870.4 (734.5)	1015.3 (259.5)	107.0	1952.1 (826.8)	1016.3 (261.0)	102.7	1957.1 (829.4)	1015.7 (260.1)	105.4	1924.7 (771.5)	962.1 (242.1)	114.6	1203.1 (296.2)	476.0C (373.8)
14F	2800	1462.7 (461.1)	118.2	2464.4 (1005.9)	1637.1 (426.2)	145.4	2637.2 (1141.3)	1654.1 (431.1)	145.3	2640.1 (1143.2)	1641.8 (428.4)	143.2	2513.0 (1013.4)	1392.9 (359.5)	134.7	1497.3 (389.3)	644.1C (409.3)
13F	2800	1623.3 (617.3)	132.7	2704.2 (1229.6)	1870.0 (487.6)	163.3	2870.0 (1358.0)	1885.0 (492.1)	162.5	2875.5 (1362.3)	1876.3 (490.2)	160.8	2720.5 (1210.0)	1490.2 (394.3)	110.0	1677.4 (571.6)	764.0C (373.8)
12F	2850	1363.8 (725.4)	81.8	2463.2 (1428.4)	1896.6 (510.5)	109.8	2642.4 (1557.2)	1897.7 (512.4)	104.2	2647.9 (1559.2)	1897.5 (512.1)	105.1	2519.9 (1455.0)	1500.1 (410.1)	64.8	1447.3 (701.6)	767.7C (552.2)
11F	2800	1555.6 (779.0)	79.5	3085.9 (1670.9)	2593.4 (725.7)	53.4	3284.2 (1792.0)	2593.2 (725.7)	53.3	3283.8 (1791.3)	2593.1 (725.6)	53.4	3165.6 (1683.6)	2306.2 (639.1)	69.2	1615.6 (706.1)	996.3C (361.7)
10F	2800	1642.0 (896.0)	37.4	3193.6 (1825.3)	2593.4 (725.7)	53.4	3346.5 (1935.4)	2593.2 (725.7)	53.3	3348.0 (1935.8)	2593.1 (725.6)	53.4	3244.2 (1831.6)	2306.2 (639.1)	69.3	1805.9 (907.8)	1241.9C (736.0)
9F	2800	1400.8 (996.6)	37.4	2868.9 (2008.1)	2593.4 (725.7)	53.4	3007.3 (2077.6)	2593.2 (725.7)	53.3	3007.7 (2077.8)	2593.1 (725.6)	53.4	2908.4 (2032.9)	2306.4 (639.2)	69.3	1431.8 (961.8)	1458.9C (361.7)
8F	2800	1759.8 (1091.8)	63.5	3478.3 (2182.0)	3209.5 (901.2)	55.3	3498.0 (2186.5)	3209.2 (901.1)	55.3	3497.7 (2186.0)	3209.1 (901.1)	55.3	3523.6 (2193.7)	3209.0 (894.6)	77.8	1792.2 (1062.4)	1831.8C (1062.4)
7F	2800	1858.6 (1170.5)	33.2	3667.3 (2316.6)	3209.5 (901.2)	55.3	3683.9 (2319.8)	3209.2 (901.1)	55.3	3684.4 (2320.0)	3209.1 (901.1)	55.3	3688.6 (2318.9)	3208.9 (894.6)	77.9	1870.6 (1128.5)	2185.8C (1128.5)
6F	2800	1736.6 (1220.1)	33.2	3479.4 (2421.6)	3209.5 (901.2)	55.3	3496.5 (2435.3)	3209.2 (901.1)	55.3	3496.3 (2435.2)	3209.1 (901.1)	55.3	3503.4 (2440.3)	3209.1 (894.6)	77.9	1764.2 (1219.7)	2562.5C (1651.0)
5F	2800	1475.6 (1264.7)	33.2	2997.4 (2528.9)	3209.5 (901.2)	55.3	2985.7 (2531.4)	3209.2 (901.1)	55.3	2985.7 (2532.1)	3209.1 (901.1)	55.3	2978.2 (2531.0)	3209.3 (894.7)	77.9	1402.5 (1306.4)	2923.5C (1306.4)
4F	2800	1089.7 (1332.0)	33.2	2214.7 (2609.5)	3209.5 (901.2)	55.3	2205.8 (2637.3)	3209.2 (901.1)	55.3	2203.7 (2635.3)	3209.1 (901.1)	55.3	2199.2 (2654.6)	3209.4 (894.7)	77.9	798.2 (1273.9)	3308.3C (2768.6)
3F	2800	503.6 (1200.4)	92.1	1076.9 (2633.1)	3209.5 (901.2)	55.3	1129.4 (2670.6)	3209.2 (901.1)	55.2	1132.5 (2678.9)	3209.0 (901.1)	55.3	1073.6 (2612.3)	3209.0 (893.9)	80.5	279.4 (1725.1)	3786.4C (1725.1)
2F	2800	197.8 (1110.3)	224.8	514.1 (2703.2)	3176.8 (847.8)	208.6	413.4 (2788.5)	3176.8 (848.4)	206.8	428.8 (2782.2)	3176.9 (849.6)	203.5	301.9 (2867.1)	3168.8 (829.1)	266.9	1915.7 (1579.8)	4501.2C
1F	3975	2008.9	7220.4T	5886.5	889.8C		5955.6	1399.3C		5958.5	1405.3C		6000.2	1895.7C	5055.2	4501.2C	
		4215.7 (1110.3)		5236.6 (1350.3)	11258.9 (2703.2)		5548.7 (1653.1)	11497.7 (2788.5)		5560.5 (1644.2)	11488.2 (2782.2)		5639.4 (1609.3)	11695.8 (2697.5)	8195.4 (2079.5)	8194.7 (1579.8)	
		10886.4 0.0		510.5	1115.2 0.0	237.0	3.4 0.0	5949.0 (1644.2)	194.3	44.7 0.0	5927.7 (1609.3)	295.2	152.3 0.0	5361.2 (209.5)	917.1	11807.9 0.0	

Diagram illustrating the division of a frame into segments:

- The frame is divided into 5 segments (X1, X2, X3, X4, X5).
- Each segment is labeled with 7000.
- The total length is labeled as 35000.
- The frame is identified as Y2 フレーム (S=1/265).

[illegible]

2013/08/01 15:31 — III — 432 / 656 —

43225	15F	2800	658.5 (67.2)	658.5 (212.9)	86.6	1548.7 (96.2)	717.0 (496.8)	93.8	1627.2 (231.7)	722.6 (534.5)	95.4	1625.0 (532.3)	711.6 (230.7)	96.0	1470.6 (453.9)	567.0 (185.1)	728.6 (140.4)	
			470.3 (67.2)	470.3 (242.1)	1924.7 (71.5)	804.8 (260.1)	105.4	1957.1 (71.5)	810.8 (261.0)	102.7	1952.1 (826.8)	801.4 (259.5)	107.0	1870.4 (734.5)	655.2 (215.1)	97.7	1186.2 (347.6)	
			1203.1 (296.2)	1203.1 (242.1)	114.6	1924.7 (71.5)	804.8 (260.1)	105.4	1957.1 (71.5)	810.8 (261.0)	102.7	1952.1 (826.8)	801.4 (259.5)	107.0	1870.4 (734.5)	655.2 (215.1)	97.7	1186.2 (347.6)
			788.5 (296.2)	788.5 (242.1)	114.6	1924.7 (71.5)	804.8 (260.1)	105.4	1957.1 (71.5)	810.8 (261.0)	102.7	1952.1 (826.8)	801.4 (259.5)	107.0	1870.4 (734.5)	655.2 (215.1)	97.7	1186.2 (347.6)
	14F	2800	1497.3 (389.3)	1497.3 (389.3)	134.7	2513.0 (1013.4)	135.5	143.2	2640.1 (1143.2)	1363.5	145.3	2637.2 (1141.3)	1346.2 (426.2)	145.4	2464.4 (1005.9)	1013.4 (323.3)	118.2	1462.7 (461.1)
			373.8 (126.2)	373.8 (359.5)	1924.7 (71.5)	804.8 (260.1)	105.4	1957.1 (71.5)	810.8 (261.0)	102.7	1952.1 (826.8)	801.4 (259.5)	107.0	1870.4 (734.5)	655.2 (215.1)	97.7	1186.2 (347.6)	
			1203.1 (296.2)	1203.1 (242.1)	114.6	1924.7 (71.5)	804.8 (260.1)	105.4	1957.1 (71.5)	810.8 (261.0)	102.7	1952.1 (826.8)	801.4 (259.5)	107.0	1870.4 (734.5)	655.2 (215.1)	97.7	1186.2 (347.6)
			788.5 (296.2)	788.5 (242.1)	114.6	1924.7 (71.5)	804.8 (260.1)	105.4	1957.1 (71.5)	810.8 (261.0)	102.7	1952.1 (826.8)	801.4 (259.5)	107.0	1870.4 (734.5)	655.2 (215.1)	97.7	1186.2 (347.6)
	13F	2800	1677.4 (571.6)	1677.4 (571.6)	110.0	2720.5 (1210.0)	1554.7 (490.2)	160.8	2875.5 (1362.3)	1560.0 (492.1)	162.5	2870.0 (1358.0)	1543.3 (487.6)	163.3	2704.2 (1229.6)	1186.3 (376.8)	132.7	1623.3 (759.2)
			407.3 (389.3)	407.3 (389.3)	134.7	2513.0 (1013.4)	135.5	143.2	2640.1 (1143.2)	1363.5	145.3	2637.2 (1141.3)	1346.2 (426.2)	145.4	2464.4 (1005.9)	1013.4 (323.3)	118.2	1462.7 (461.1)
			1203.1 (296.2)	1203.1 (242.1)	114.6	1924.7 (71.5)	804.8 (260.1)	105.4	1957.1 (71.5)	810.8 (261.0)	102.7	1952.1 (826.8)	801.4 (259.5)	107.0	1870.4 (734.5)	655.2 (215.1)	97.7	1186.2 (347.6)
			788.5 (296.2)	788.5 (242.1)	114.6	1924.7 (71.5)	804.8 (260.1)	105.4	1957.1 (71.5)	810.8 (261.0)	102.7	1952.1 (826.8)	801.4 (259.5)	107.0	1870.4 (734.5)	655.2 (215.1)	97.7	1186.2 (347.6)
	12F	2850	1447.3 (701.6)	1447.3 (701.6)	64.8	2519.9 (1455.0)	1687.3 (512.1)	105.1	2647.9 (1559.2)	1689.3 (512.4)	104.2	2642.4 (1557.2)	1677.0 (510.5)	109.8	2463.2 (1428.4)	1305.2 (396.3)	81.8	1363.8 (725.4)
			552.2 (701.6)	552.2 (701.6)	64.8	2519.9 (1455.0)	1687.3 (512.1)	105.1	2647.9 (1559.2)	1689.3 (512.4)	104.2	2642.4 (1557.2)	1677.0 (510.5)	109.8	2463.2 (1428.4)	1305.2 (396.3)	81.8	1363.8 (725.4)
			1203.1 (296.2)	1203.1 (242.1)	114.6	1924.7 (71.5)	804.8 (260.1)	105.4	1957.1 (71.5)	810.8 (261.0)	102.7	1952.1 (826.8)	801.4 (259.5)	107.0	1870.4 (734.5)	655.2 (215.1)	97.7	1186.2 (347.6)
			788.5 (296.2)	788.5 (242.1)	114.6	1924.7 (71.5)	804.8 (260.1)	105.4	1957.1 (71.5)	810.8 (261.0)	102.7	1952.1 (826.8)	801.4 (259.5)	107				

2013/08/01 15:31 — III — 433 / 656 —


水平荷重時節点応力 (X 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

				831.5 (212.8)		904.4 (231.6)		913.2 (233.7)		903.4 (230.7)		728.4 (185.0)						
RF	43225	2800	658.4 (67.2)	86.5	1548.3 (496.6)	716.8 (231.6)	93.8	1626.8 (534.4)	722.5 (233.7)	95.4	1624.6 (532.3)	711.4 (230.7)	96.0	1470.2 (453.8)	566.8 (185.0)	80.8	728.4 (140.3)	
15F			564.3 (67.2)	470.9 (242.1)	881.9 (496.6)	151.7 (260.0)	181.8 (534.4)	108.2 (261.0)	108.2 (532.3)	108.2 (532.3)	108.2 (532.3)	108.2 (532.3)	108.2 (532.3)	108.2 (532.3)	108.2 (532.3)	108.2 (532.3)	108.2 (532.3)	108.2 (532.3)
			1203.0 (296.1)	788.5	1924.3 (771.2)	804.7 (260.0)	105.5	1956.7 (829.2)	810.6 (261.0)	102.8	1951.7 (826.6)	801.2 (259.5)	107.1	1869.9 (734.3)	655.0 (215.1)	97.7	1185.9 (347.5)	162.0T (212.9)
			14F	1497.2 (389.2)	952.4	2512.6 (1013.2)	135.2 (428.1)	143.1	2639.6 (1143.1)	1363.3 (431.0)	145.3	2637.0 (1141.7)	1345.9 (426.1)	145.4	2463.8 (1005.6)	1013.1 (323.2)	118.2	1462.3 (460.9)
13F		1677.4 (521.6)	877.1	2720.3 (1209.9)	155.4 (490.1)	160.8	2875.3 (1362.2)	1560.1 (492.5)	162.5	2870.4 (1358.2)	1543.0 (487.5)	163.3	2703.6 (1228.2)	1186.0 (376.7)	132.7	1623.1 (617.3)	703.0T (105.3)	
		12F	1447.4 (359.4)	447.6	2519.8 (1455.0)	168.1 (512.1)	105.2	2647.7 (1559.1)	1689.1 (512.4)	104.3	2642.0 (1557.1)	1676.8 (510.5)	109.9	2462.8 (1428.2)	1304.9 (396.3)	81.9	1363.5 (725.2)	1059.3T (703.5)
		11F	1615.6 (406.1)	627.0	3165.6 (1683.6)	248.6 (725.6)	53.4	3283.8 (1791.3)	2486.6 (725.7)	53.3	3284.3 (1792.2)	2486.7 (725.7)	53.4	3085.7 (1670.9)	2099.9 (622.7)	79.6	1555.8 (779.1)	1570.6T (625.6)
10F		1806.0 (451.5)	535.0	3244.2 (1831.6)	248.6 (725.6)	53.4	3348.0 (1935.7)	2486.6 (725.7)	53.3	3346.2 (1935.3)	2486.7 (725.7)	53.4	3193.3 (1825.3)	2192.8 (637.2)	37.4	1642.0 (895.9)	2047.5T (886.6)	
		9F	1431.8 (357.7)	85.4	2908.4 (2032.9)	248.6 (725.6)	53.4	3007.6 (2077.8)	2486.6 (725.7)	53.3	3007.3 (2077.6)	2486.7 (725.7)	53.4	2868.7 (2008.0)	2192.7 (637.2)	37.4	1400.8 (996.6)	2522.5T (1389.7)
		8F	1792.3 (445.6)	304.9	3523.6 (2193.7)	309.8 (901.1)	55.3	3497.7 (2186.1)	3098.7 (901.1)	55.3	3498.0 (2186.5)	3098.9 (901.2)	55.3	3477.9 (2181.9)	3022.2 (881.7)	63.7	1759.8 (1091.8)	3200.2T (1291.1)
7F		1870.6 (462.7)	290.7	3688.7 (2318.9)	309.8 (901.1)	55.3	3684.5 (2320.0)	3098.7 (901.1)	55.3	3683.8 (2319.8)	3098.8 (901.2)	55.3	3667.3 (2316.7)	3089.3 (892.1)	33.2	1858.6 (1170.5)	3339.2T (1418.9)	
		6F	1764.2 (441.1)	56.6	3503.4 (2440.3)	309.8 (901.1)	55.3	3496.3 (2435.1)	3098.7 (901.1)	55.3	3496.5 (2435.3)	3098.8 (901.2)	55.3	3479.2 (2421.4)	3089.1 (892.1)	33.2	1736.6 (1220.2)	4618.4T (1618.7)
		5F	1402.5 (350.6)	426.5	2978.2 (2531.0)	309.8 (901.1)	55.3	2985.8 (2532.0)	3098.7 (901.1)	55.3	2985.8 (2531.3)	3098.9 (901.2)	55.3	2997.7 (2528.8)	3088.9 (892.0)	33.2	1475.6 (1264.6)	5300.2T (2065.3)
4F		798.2 (1273.9)	985.2	2199.3 (2654.7)	309.8 (901.1)	55.3	2203.9 (2635.4)	3098.7 (901.1)	55.3	2206.1 (2637.3)	3098.9 (901.2)	55.3	2215.3 (2609.4)	3088.8 (892.0)	33.2	1089.9 (1332.4)	5074.5T (2840.7)	
		3F	279.2 (1724.8)	2135.6	1073.5 (2611.9)	309.8 (901.1)	55.3	1132.6 (2678.5)	3098.7 (901.1)	55.2	1129.7 (2670.2)	3098.9 (901.2)	55.3	1077.2 (2632.4)	2958.6 (871.7)	92.4	502.7 (1199.2)	6578.4T (3054.7)
		2F	1915.4 (1580.0)	5055.4	3011.1 (2867.4)	2762.6 (849.5)	203.5	427.8 (2782.5)	2762.6 (848.4)	206.8	412.1 (2788.7)	2758.5 (847.8)	208.7	512.8 (2701.8)	2604.9 (808.5)	224.9	199.5 (1104.8)	4192.1 (1104.8)
1F			4505.8C	6000.0	1895.9C	5958.0	1402.5C	5954.8	1393.7C	5882.7	872.8C	1996.3	7253.2T					
			8195.4 (1580.0)	6361.4 (2079.6)	11699.0 (2867.4)	5927.7 (1609.3)	11488.2 (2782.5)	5948.9 (1644.2)	11497.4 (2788.7)	6021.5 (1652.9)	11252.5 (2701.8)	4192.1 (1346.1)	4192.1 (1104.8)					
			11816.1 0.0	917.2	152.2 0.0	5337.5 (1609.3)	295.1	40.6 0.0	5650.5 (1644.2)	194.2	11.5 0.0	5548.4 (1652.9)	236.6	1139.6 0.0	5230.9 (1346.1)	519.4	10858.0 0.0	


7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/265)


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

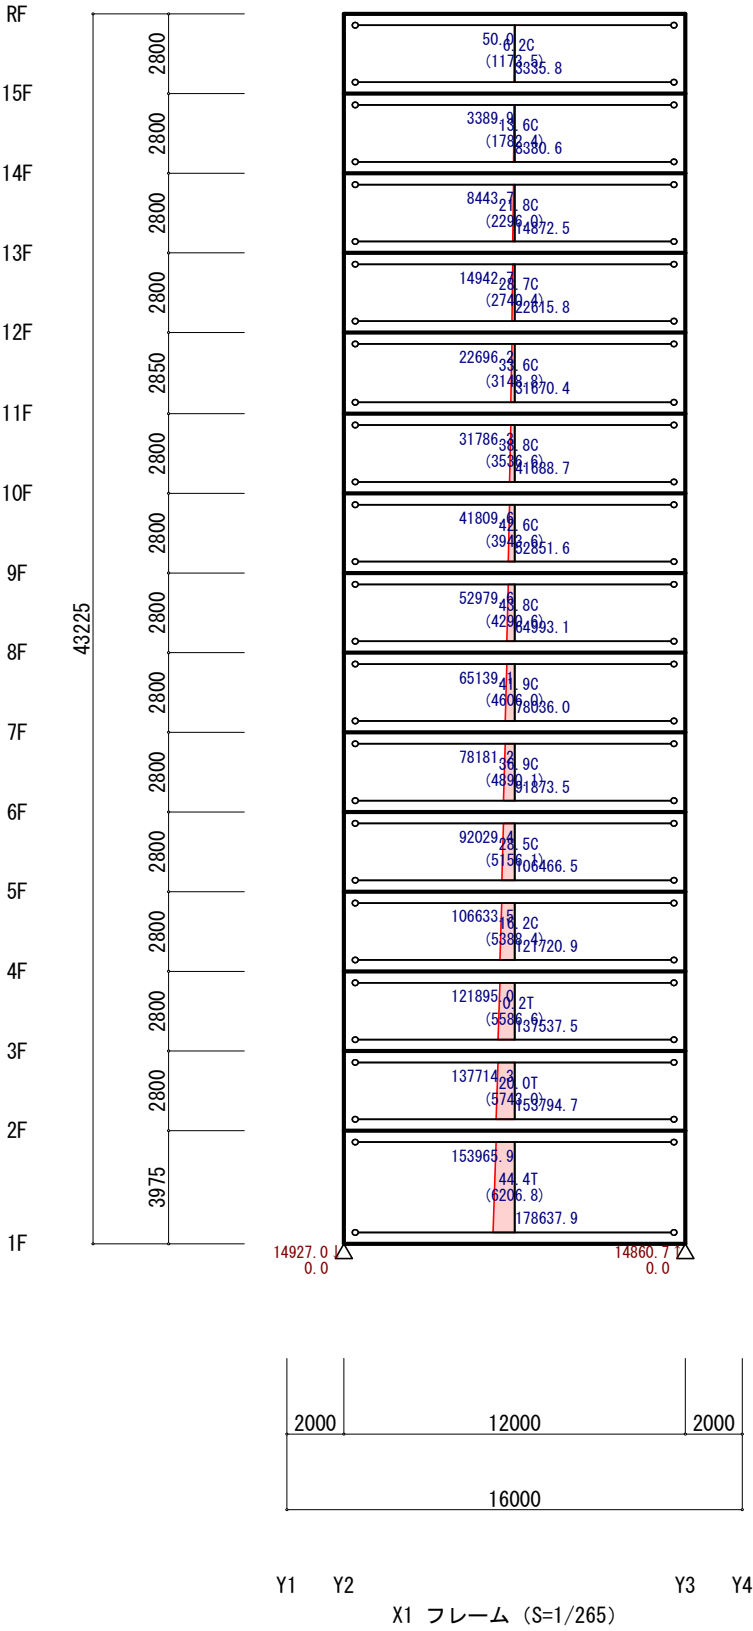


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

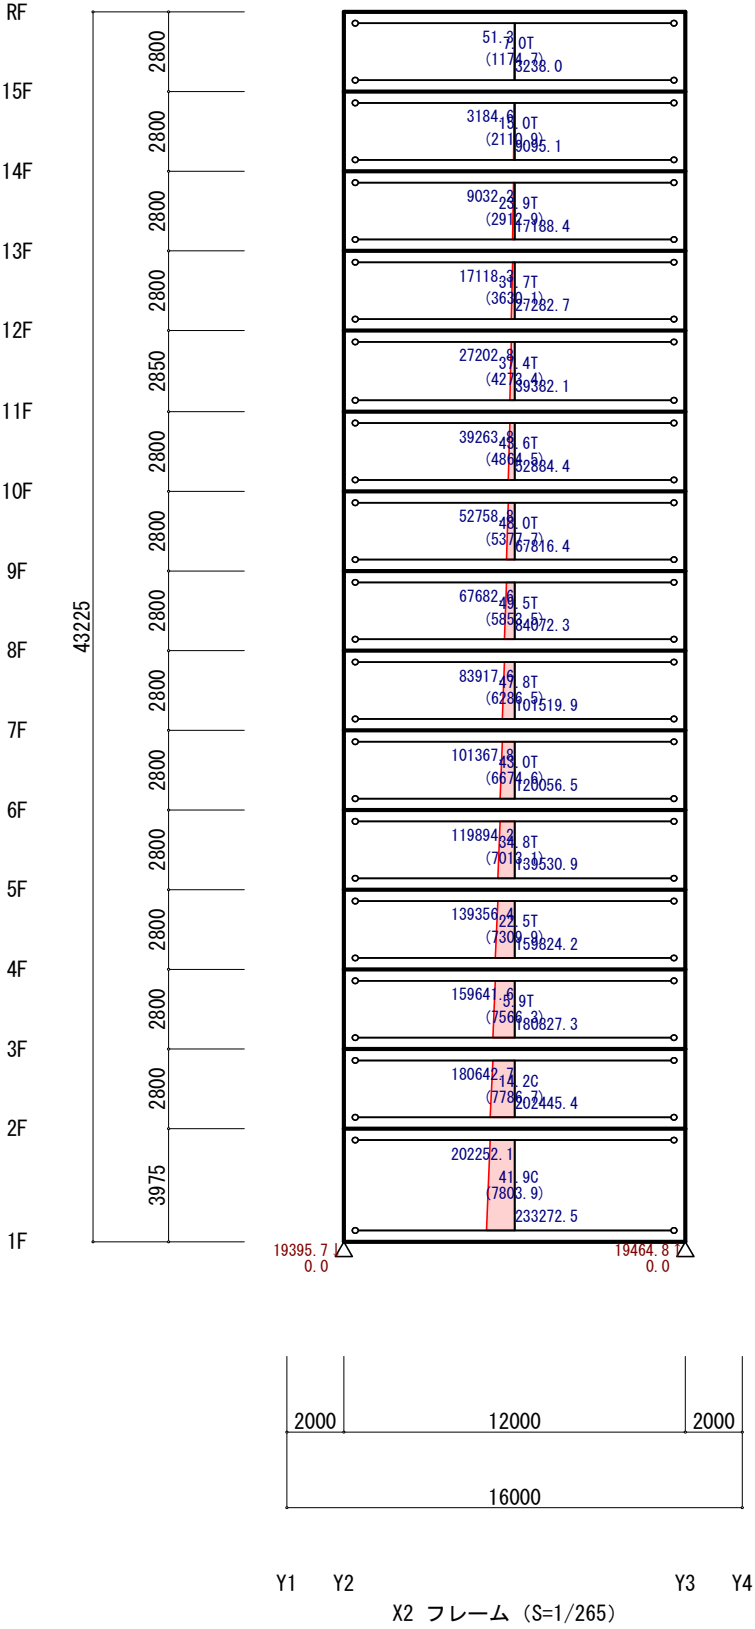


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

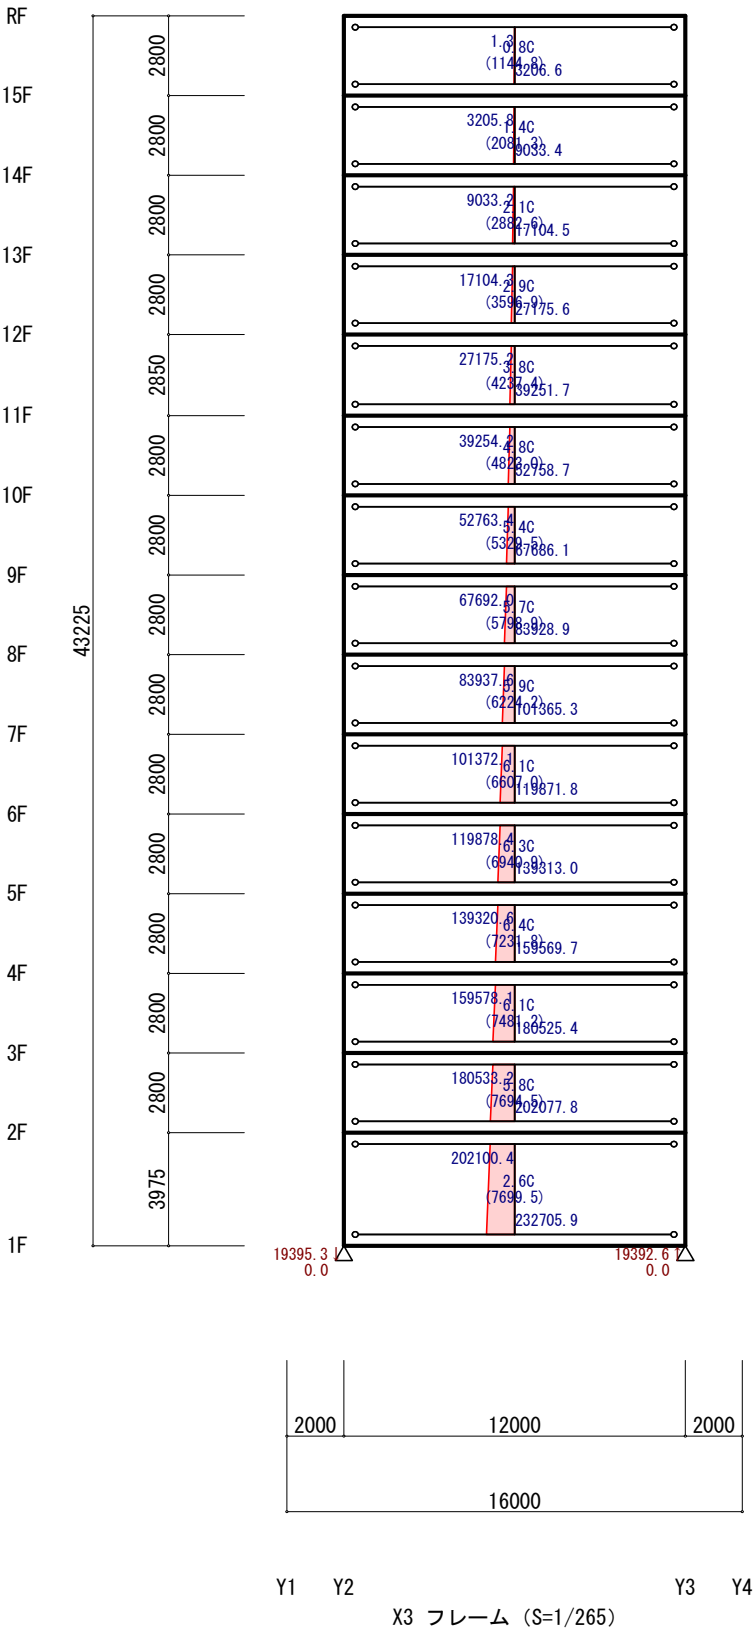


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

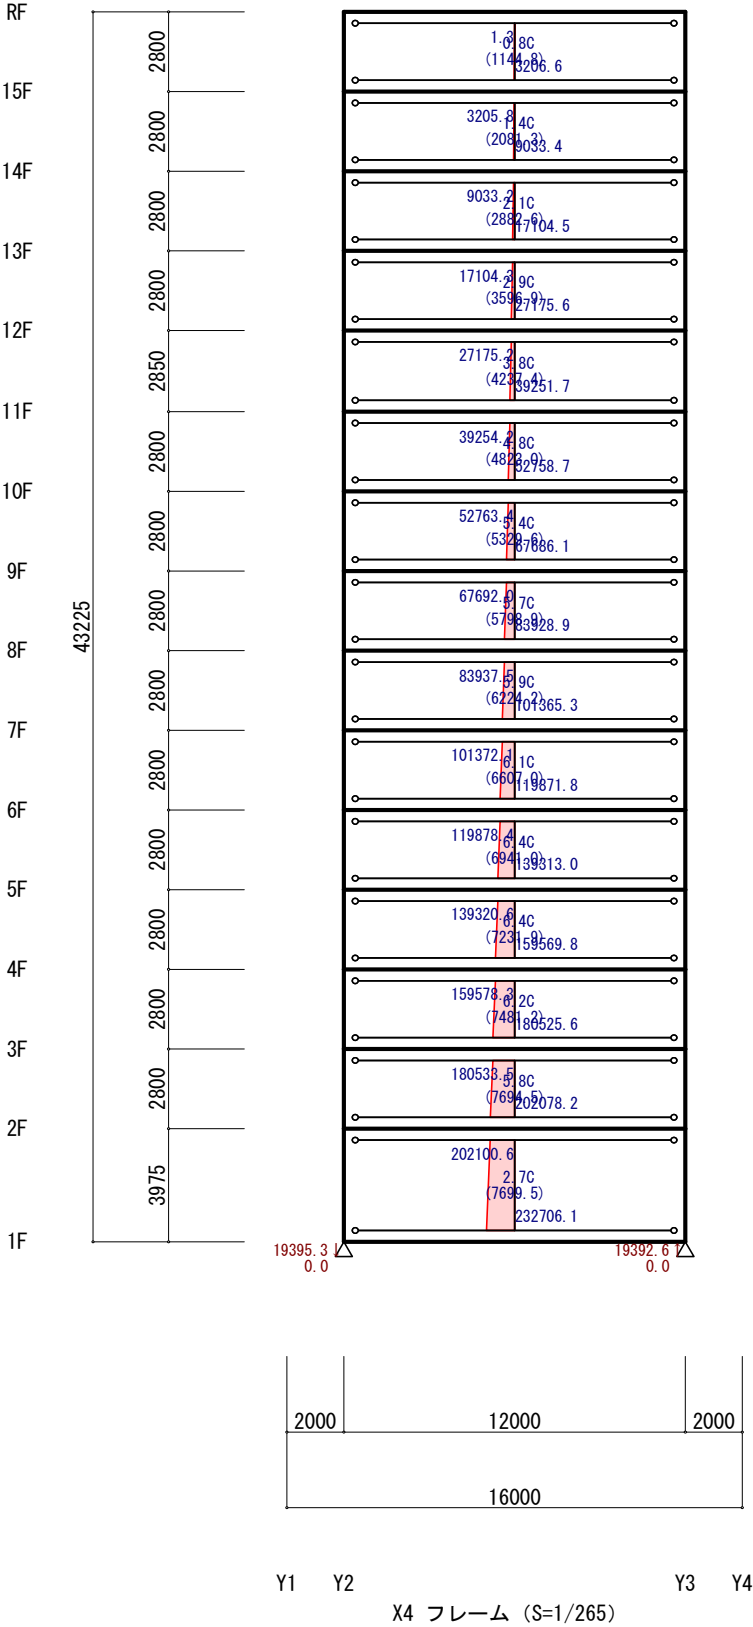


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

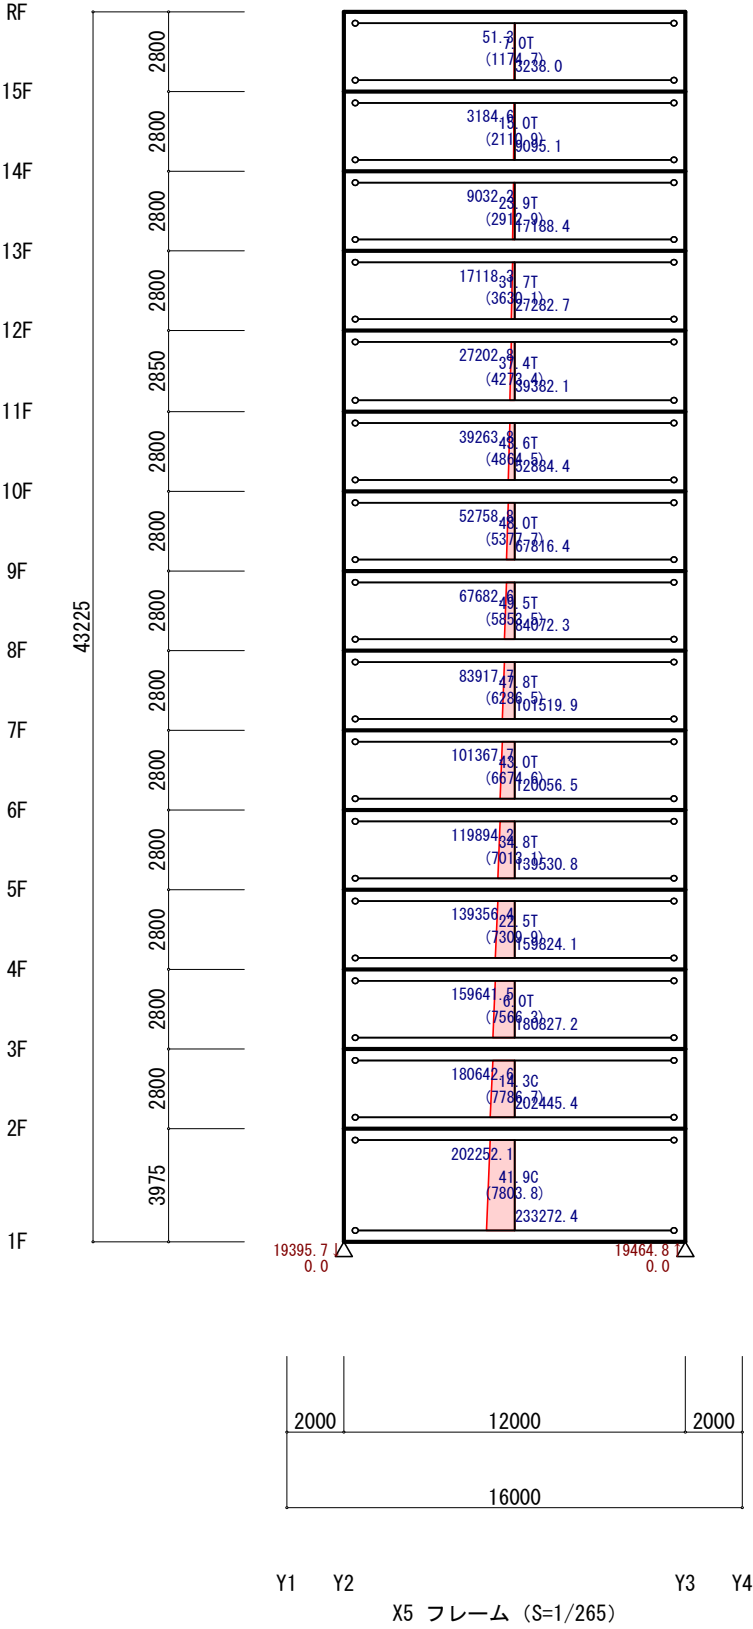


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

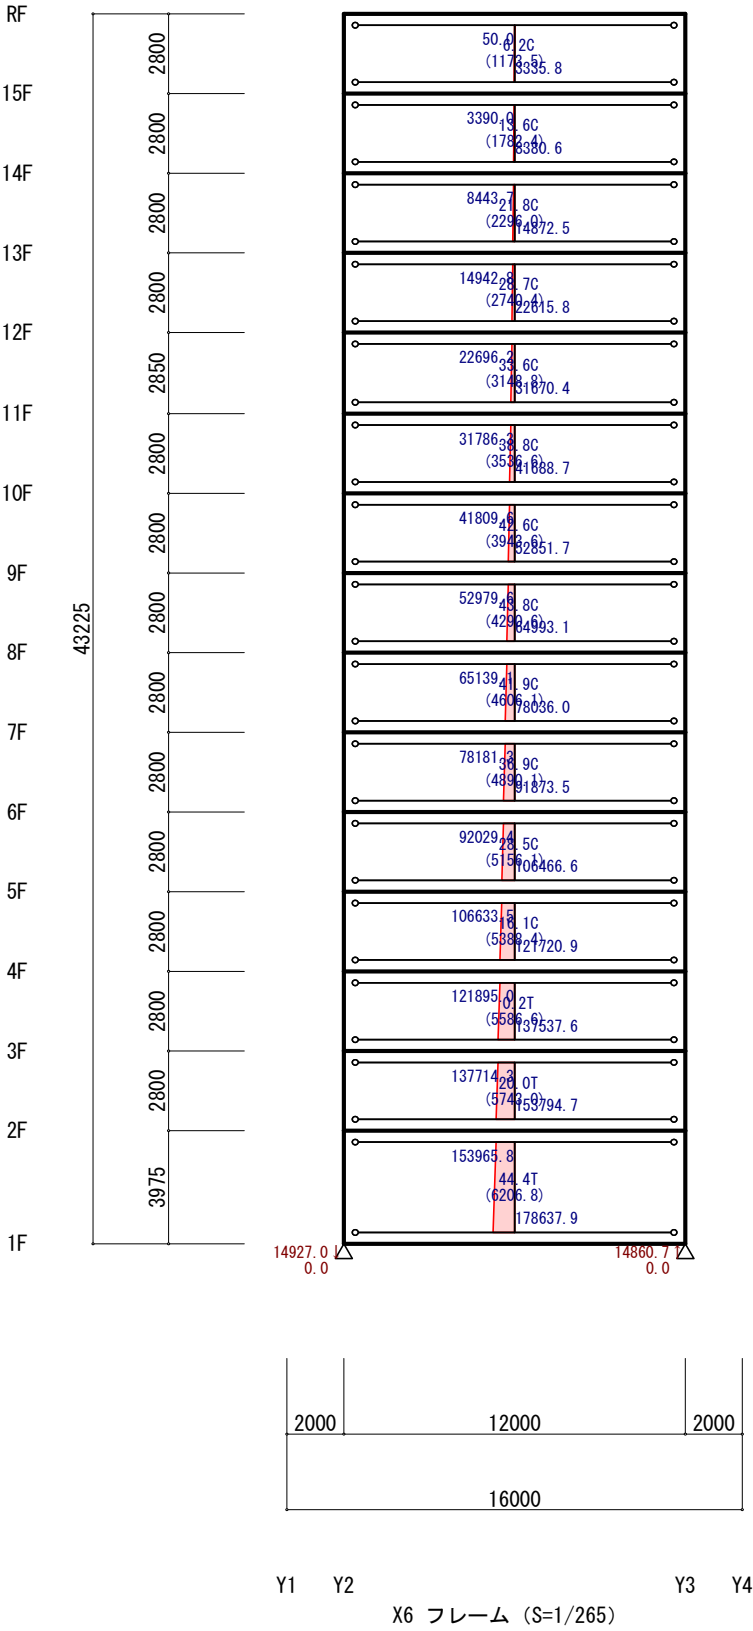


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

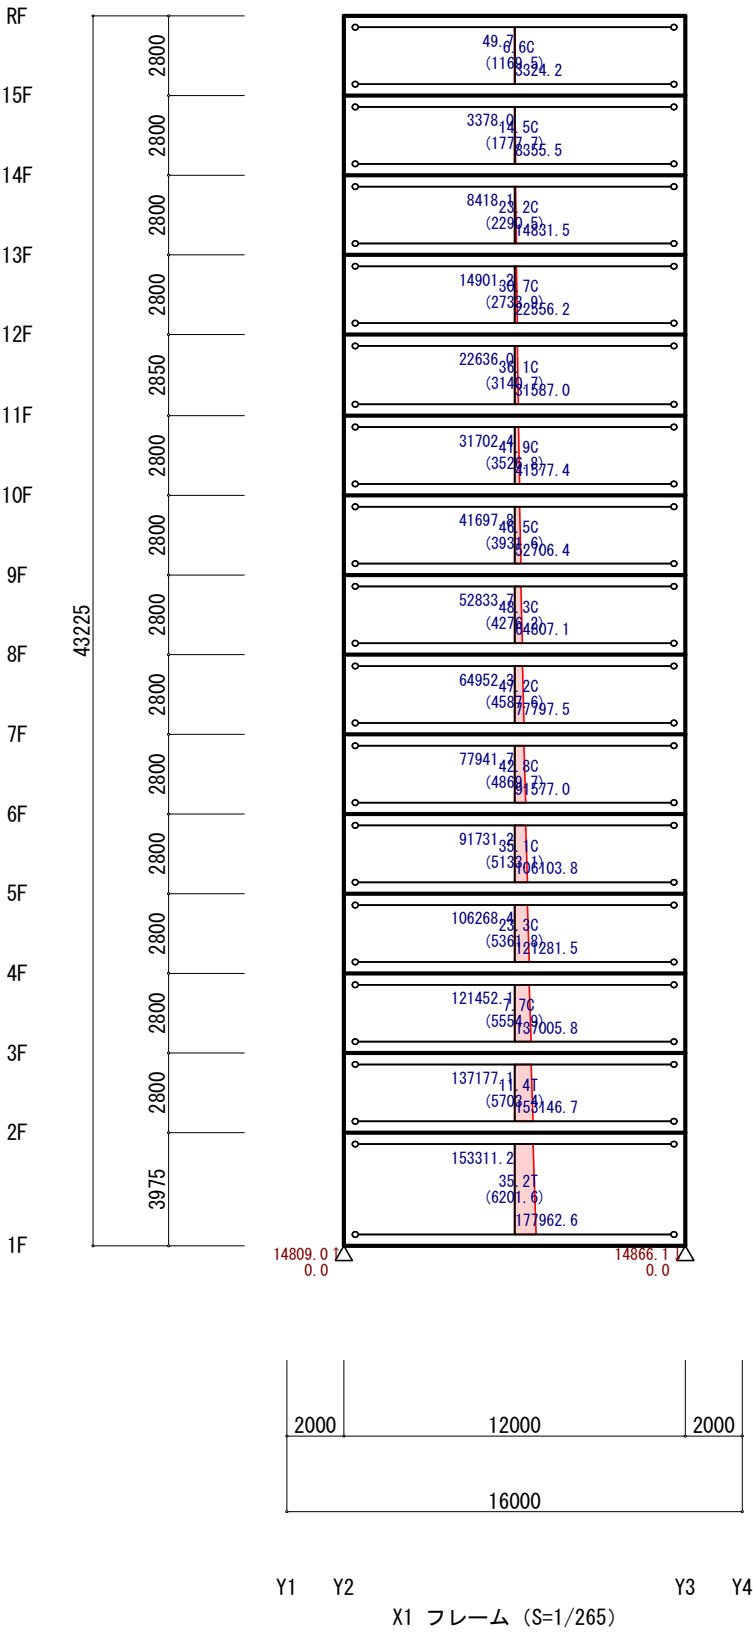


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

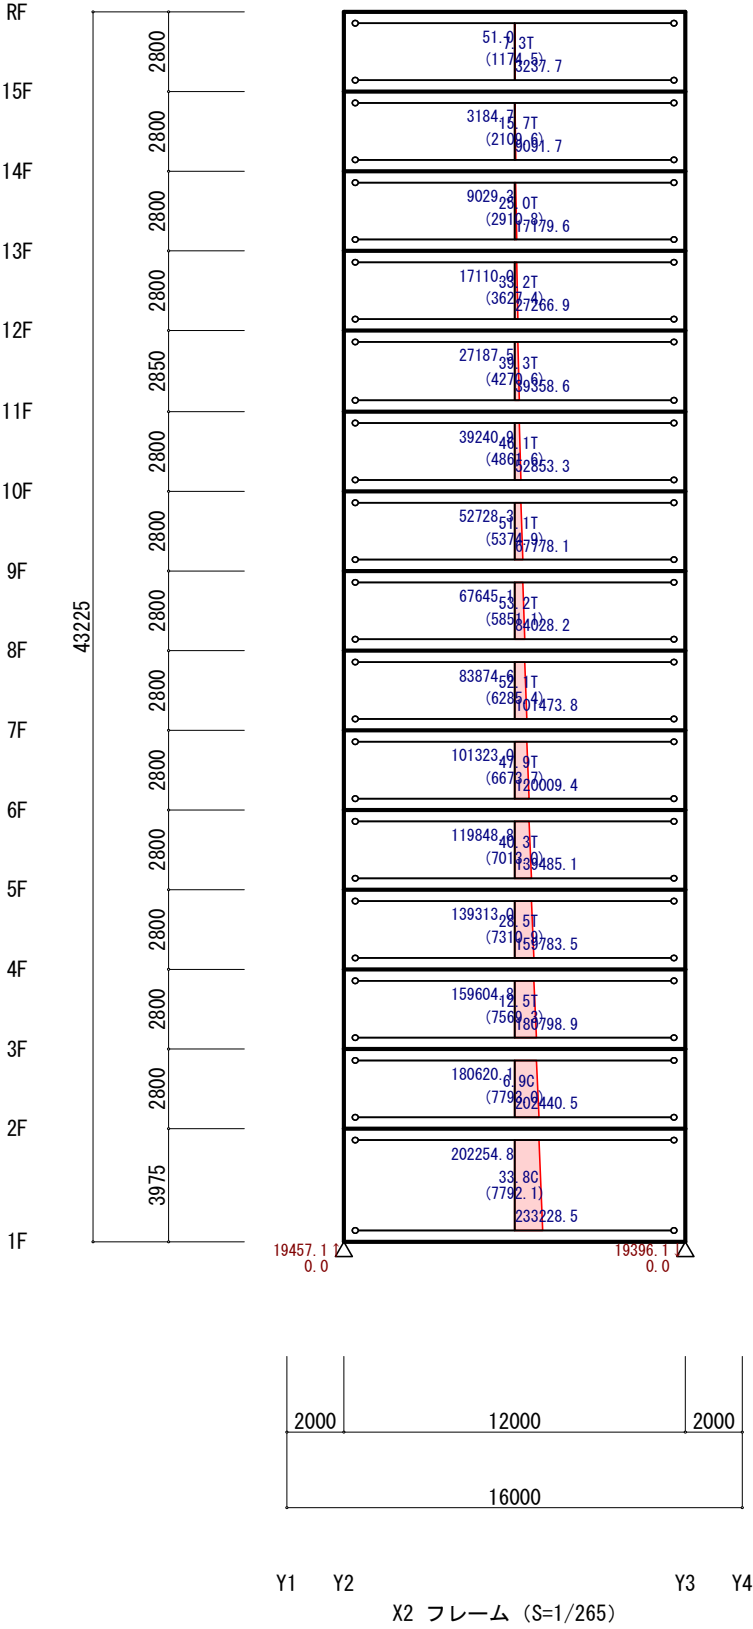


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

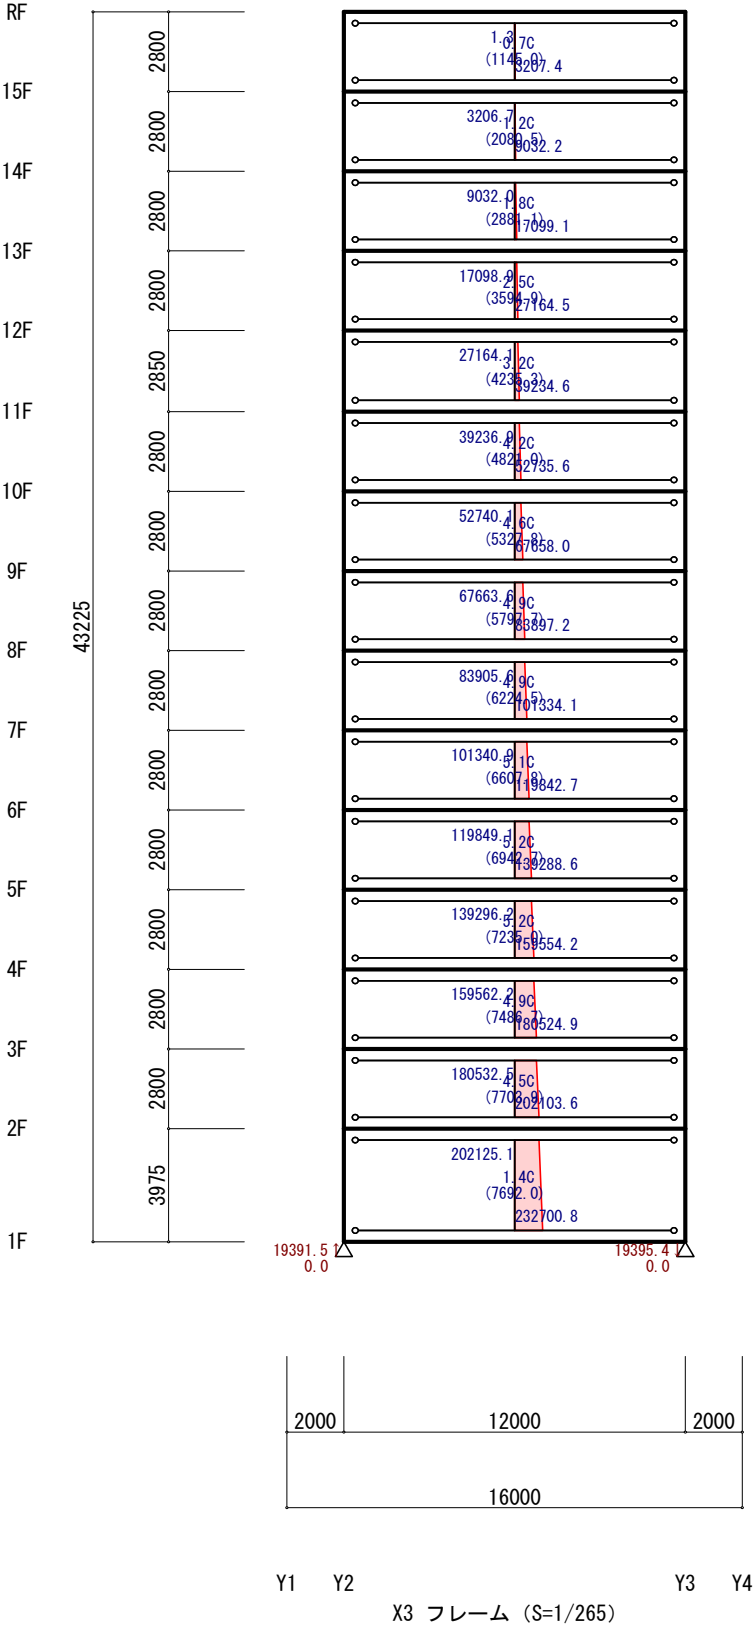


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

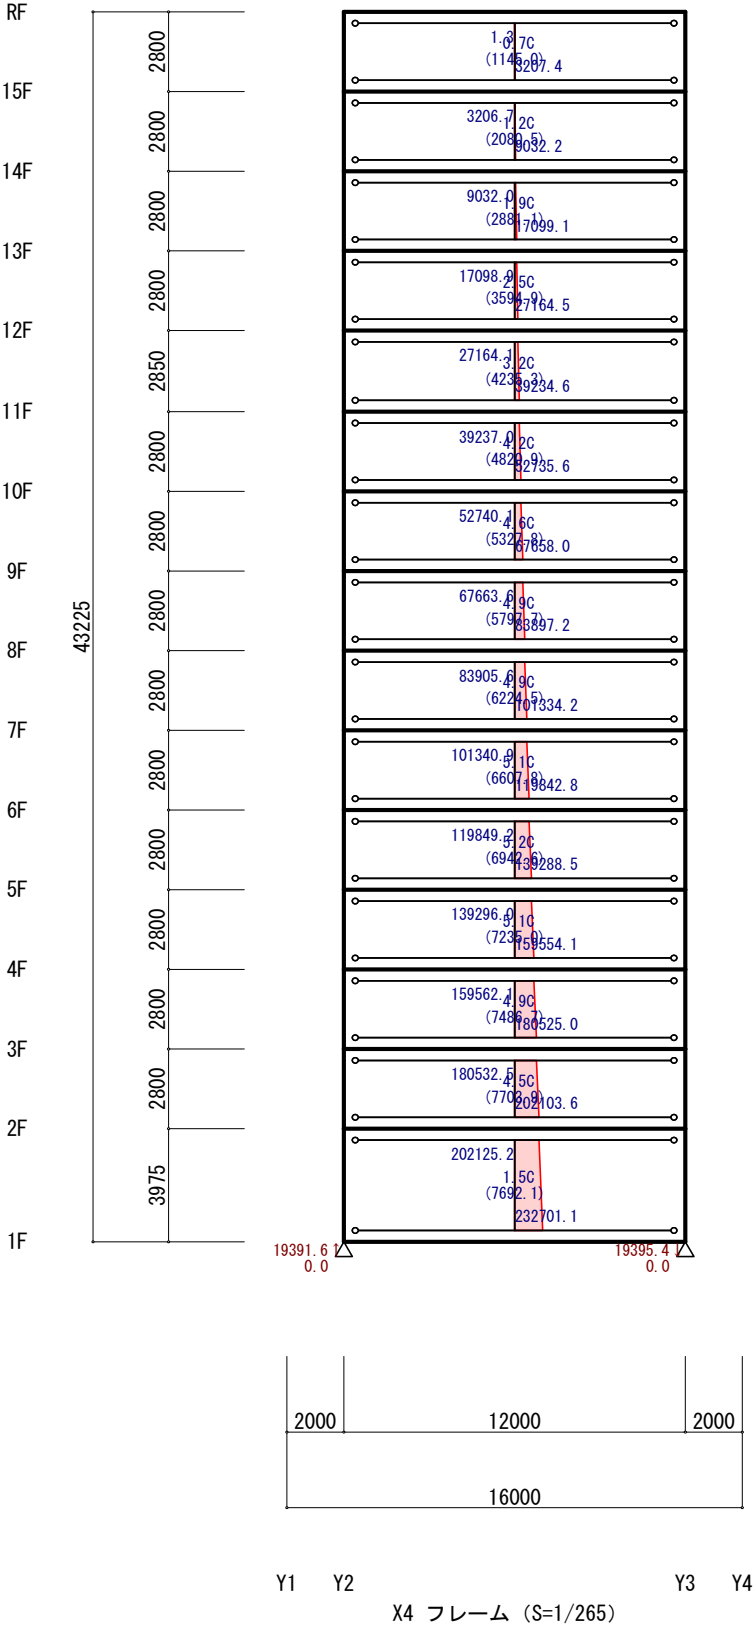


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

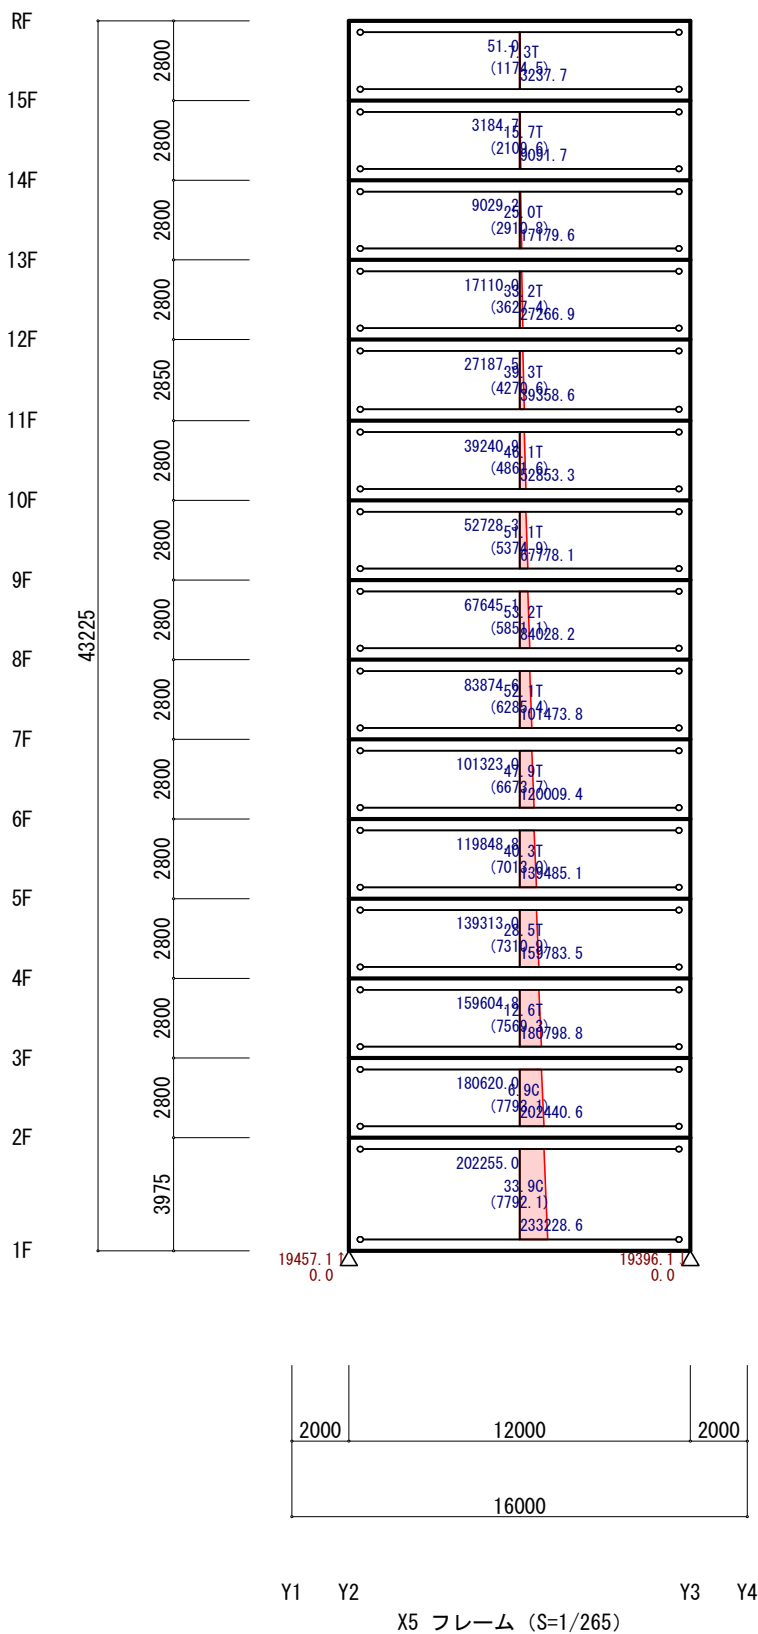

水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

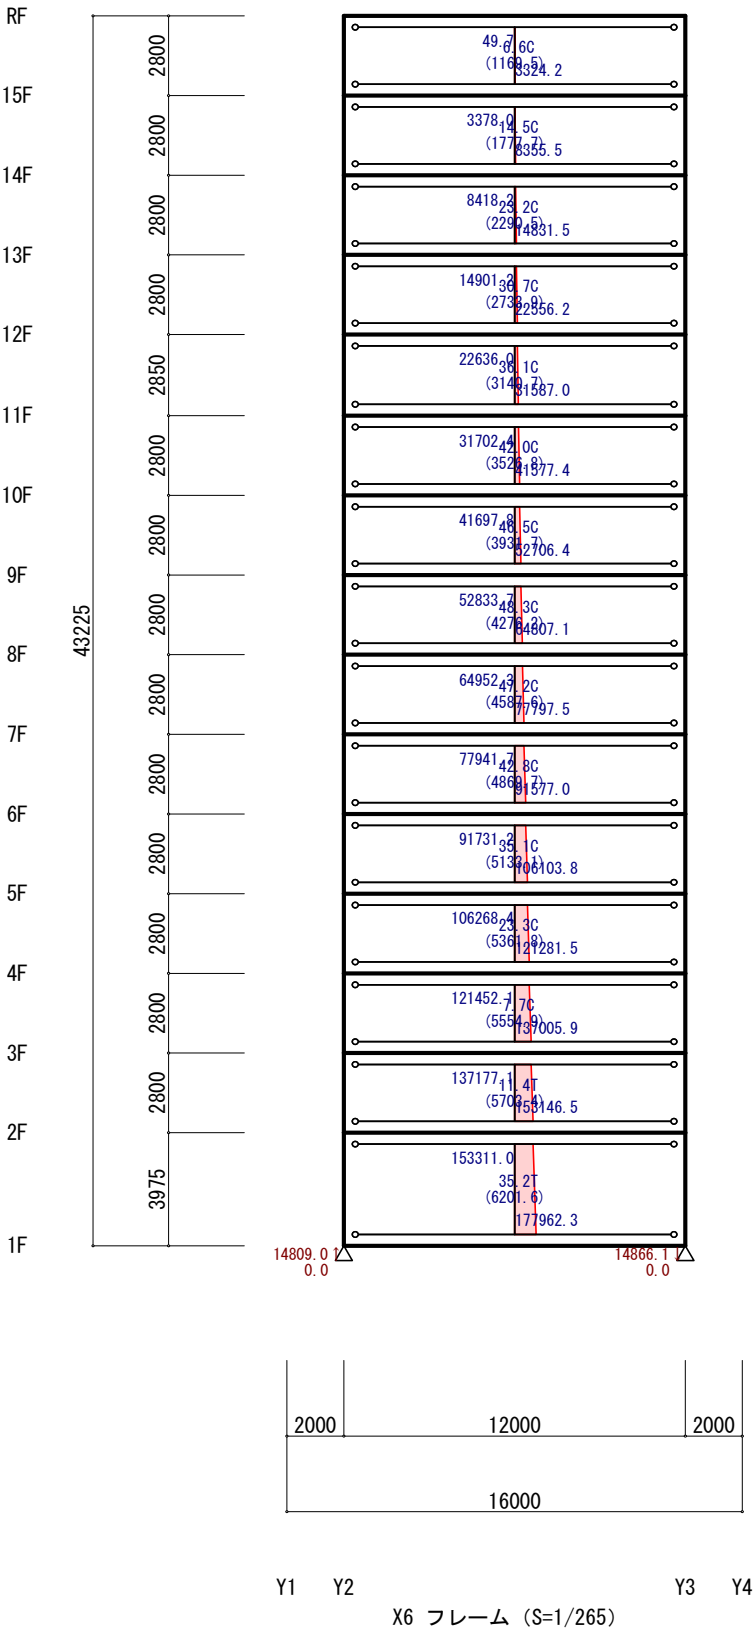

U-4. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

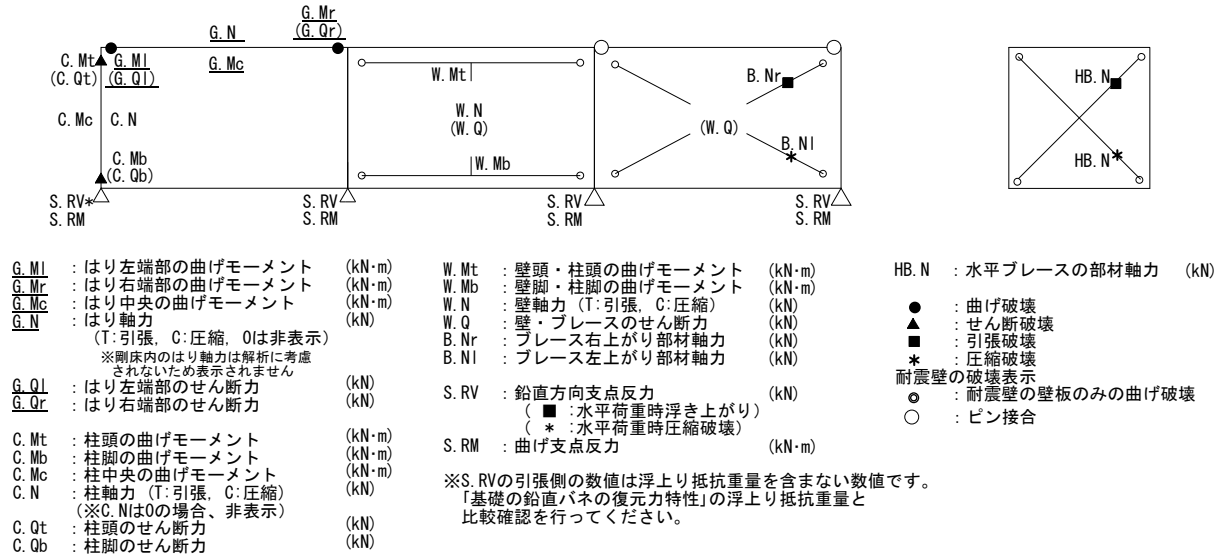

[illegible]

Y2 フレーム (S=1/265)

			517.1 (270.2)	629.8 (313.9)	639.2 (316.9)	635.2 (315.0)	594.7 (294.2)		
RF		2800	596.3 (57.3) 517.2	563.3 (103.7) 458.0 (75.3)	152.0 (337.0)	1303.3 (455.8) 824.7 (605.1)	696.1 (147.3) 514.9 (45.8)	160.2 (380.4)	1424.8 (532.2) 886.0 (721.9)
15F		2800	1004.1 (295.8) 693.5	642.8 (95.1) 547.7 (82.9)	187.8 (375.0)	1595.0 (735.0) 823.2 (450.9)	770.2 (138.6) 631.6 (73.5)	190.4 (826.6) 773.9 (552.3)	1641.8 (826.6) 1344.1 (826.6)
14F		2800	1230.9 (405.6) 805.1	978.0 (198.4) 777.6 (405.6)	214.6 (1006.8) 1038.9 (504.4)	2087.9 (1006.8) 1030.8 (504.4)	1298.3 (299.8) 1842.0 (1006.8)	231.7 (1141.7) 1324.4 (613.7)	2208.9 (1141.7) 1010.1 (613.7)
13F		2800	1334.3 (562.6) 743.6	1148.9 (251.9) 896.7 (56.6)	230.3 (1230.5) 1145.8 (523.9)	2243.7 (1230.5) 1095.7 (523.9)	1478.8 (361.3) 1340.4 (1230.5)	249.7 (1388.2) 1443.7 (636.7)	2361.1 (1388.2) 935.0 (636.7)
12F		2850	1033.8 (671.3) 328.9	1155.3 (244.5) 802.4 (671.3)	180.1 (429.4) 1803.7 (756.2)	1928.4 (429.4) 1073.4 (1429.4)	1491.4 (384.2) 283.8 (1073.4)	196.3 (1557.0) 2124.2 (857.2)	2058.1 (1557.0) 2124.2 (857.2)
11F		2800	1167.4 (722.4) 445.1	1814.3 (493.1) 681.9 (722.4)	187.3 (1672.5) 1887.0 (770.7)	2377.2 (1672.5) 1887.0 (770.7)	2050.4 (334.9) 334.9 (1672.5)	142.9 (1792.1) 2127.3 (857.2)	2522.8 (1792.1) 2127.3 (857.2)
10F		2800	1205.4 (839.9) 365.4	1814.3 (502.6) 601.5 (839.9)	145.3 (1826.8) 1837.9 (770.7)	2419.1 (1826.8) 1837.9 (770.7)	2050.4 (394.9) 394.9 (1826.8)	142.9 (1935.3) 2128.8 (857.2)	2523.6 (1935.3) 2128.8 (857.2)
9F		2800	921.2 (940.9) 19.6	1814.3 (502.6) 524.9 (940.9)	145.3 (2016.9) 2566.0 (1018.5)	2016.9 (2016.9) 2566.0 (1018.5)	2050.4 (448.9) 2002.5 (2009.7)	142.9 (2077.6) 1035.7 (1035.7)	2124.3 (2077.6) 2626.6 (1035.7)
8F		2800	1237.5 (1034.1) 203.4	2554.9 (449.8) 240.4 (830.7)	179.8 (2183.7) 2626.6 (1029.0)	2552.4 (2183.7) 2626.6 (1029.0)	2554.9 (514.6) 1814.9 (2183.7)	146.6 (2186.5) 2626.6 (1035.7)	2568.7 (2186.5) 2626.6 (1035.7)
7F		2800	1304.5 (1113.8) 190.7	2554.9 (449.8) 91.1 (1113.8)	149.5 (2684.5) 2626.6 (1029.0)	2684.5 (2684.5) 2626.6 (1029.0)	2554.9 (574.6) 1952.5 (2318.5)	146.6 (2186.5) 1035.7 (1035.7)	2697.8 (2318.5) 2626.6 (1035.7)
6F		2800	1161.1 (1163.3) 2.1	2554.9 (449.8) 371.9 (1163.3)	149.5 (2423.3) 2626.6 (1029.0)	2451.9 (2423.3) 2626.6 (1029.0)	2554.9 (634.6) 2394.6 (2423.3)	146.6 (2435.2) 1035.7 (1035.7)	2461.5 (2435.2) 2626.6 (1035.7)
5F		2800	881.3 (1207.8) 326.5	2554.9 (449.8) 654.9 (1207.8)	149.5 (2530.7) 2626.6 (1029.0)	1924.9 (2530.7) 2626.6 (1029.0)	2554.9 (704.6) 2626.6 (2530.7)	146.6 (2531.3) 1035.7 (1035.7)	1909.9 (2531.3) 2626.6 (1035.7)
4F		2800	466.9 (1275.5) 808.6	2554.9 (449.8) 2084.1 (1275.5)	149.5 (2611.5) 2509.3 (1008.8)	1108.2 (2611.5) 2509.3 (1008.8)	2554.9 (774.6) 4114.7 (2611.5)	146.6 (2637.2) 1035.7 (1035.7)	1085.2 (2637.2) 2626.6 (1035.7)
3F		2800	63.6 (1143.3) 1206.9	2554.9 (449.8) 1143.9 (1143.3)	208.2 (2633.6) 2195.3 (945.6)	39.6 (2633.6) 2195.3 (945.6)	2554.9 (845.6) 5306.7 (2633.6)	146.6 (2670.3) 2319.7 (982.4)	5.2 (2670.3) 2319.7 (982.4)
2F		3975	331.5 (1055.3) 1545.1	2502.5 (676.4) 1402.6 (2758.7)	339.0 (2706.7) 4770.5 (1581.6)	1657.7 (2706.7) 4770.5 (1581.6)	2554.9 (1042.1) 7883.2 (2706.7)	300.0 (2	


[illegible]

2013/08/01 15:31 — III — 450 / 656 —


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		632.4 (127.6)		697.0 (148.4)		704.4 (150.4)		696.1 (147.3)		563.3 (103.7)								
RF	2800	712.6 (132.1)	594.7 (129.2)	147.8 (32.0)	1358.8 (293.6)	635.2 (135.0)	157.9 (34.6)	1426.6 (316.9)	639.2 (139.9)	159.6 (35.2)	1424.8 (313.9)	629.8 (137.9)	160.2 (35.2)	1303.3 (285.8)	517.1 (111.3)	152.0 (33.7)	596.3 (129.2)	280.0C (75.3)
15F	2800	1143.5 (347.8)	677.5 (150.9)	193.2 (43.7)	1634.6 (359.5)	725.1 (158.0)	188.9 (42.2)	1645.7 (362.6)	730.4 (160.1)	186.2 (41.5)	1641.8 (359.9)	722.0 (158.4)	190.4 (42.2)	1595.0 (350.0)	605.1 (133.7)	187.8 (41.5)	1004.1 (225.8)	522.9C (295.8)
14F	2800	1409.9 (444.5)	1002.3 (221.1)	213.9 (47.8)	2131.4 (469.3)	1173.9 (258.4)	229.6 (51.2)	2211.0 (489.0)	1180.0 (259.2)	231.7 (51.5)	2208.9 (488.0)	1165.6 (255.3)	231.8 (51.5)	2087.9 (460.8)	899.5 (198.1)	214.6 (47.8)	1230.9 (272.6)	377.1C (379.2)
13F	2800	1520.3 (626.3)	1128.9 (251.9)	188.5 (42.2)	2265.5 (503.8)	1334.3 (293.3)	247.2 (55.4)	2364.5 (518.2)	1338.6 (294.1)	248.9 (55.4)	2361.1 (518.2)	1324.4 (291.7)	249.7 (55.4)	2243.7 (498.5)	1038.9 (230.3)	230.3 (51.2)	1334.3 (293.3)	766.7C (562.6)
12F	2800	1242.1 (755.5)	1220.4 (269.4)	142.7 (31.9)	1973.0 (439.3)	1453.3 (319.6)	191.6 (43.0)	2063.0 (457.2)	1455.0 (319.6)	190.7 (43.0)	2058.1 (457.2)	1443.7 (317.7)	196.3 (43.7)	1928.4 (429.4)	1145.8 (254.4)	180.1 (40.5)	1033.8 (228.3)	802.8C (371.3)
11F	2800	1372.8 (782.8)	1887.0 (418.7)	145.3 (32.5)	2448.4 (541.2)	2122.3 (465.2)	142.9 (31.9)	2522.6 (559.1)	2122.3 (465.2)	142.9 (31.9)	2522.8 (559.1)	2122.3 (465.2)	142.9 (31.9)	2377.2 (525.5)	1803.1 (400.7)	187.3 (41.5)	1167.4 (259.2)	887.7C (722.4)
10F	2800	1476.0 (963.8)	1887.0 (418.7)	145.3 (32.5)	2464.3 (545.1)	2122.3 (465.2)	142.9 (31.9)	2525.3 (560.2)	2122.3 (465.2)	142.9 (31.9)	2525.6 (560.2)	2122.3 (465.2)	142.9 (31.9)	2419.1 (534.9)	1887.0 (418.7)	145.3 (32.5)	1205.4 (269.4)	607.0C (339.9)
9F	2800	1079.1 (101.7)	1887.0 (418.7)	145.3 (32.5)	2042.8 (451.3)	2122.3 (465.2)	142.9 (31.9)	2124.6 (467.8)	2122.3 (465.2)	142.9 (31.9)	2124.3 (467.8)	2122.3 (465.2)	142.9 (31.9)	2016.9 (447.7)	1887.0 (418.7)	145.3 (32.5)	921.2 (204.9)	528.2C (340.9)
8F	2800	1399.1 (1120.1)	2626.6 (584.1)	149.5 (33.4)	2589.4 (567.5)	2626.6 (584.1)	146.6 (32.5)	2568.7 (567.5)	2626.6 (584.1)	146.6 (32.5)	2568.7 (567.5)	2626.6 (584.1)	146.6 (32.5)	2552.4 (562.8)	2566.0 (567.5)	179.8 (40.0)	1237.5 (274.1)	249.1C (103.4)
7F	2800	1447.7 (1185.2)	2626.6 (584.1)	149.5 (33.4)	2701.3 (595.7)	2626.6 (584.1)	146.6 (32.5)	2698.6 (595.7)	2626.6 (584.1)	146.6 (32.5)	2698.8 (595.7)	2626.6 (584.1)	146.6 (32.5)	2684.5 (591.5)	2626.6 (584.1)	149.5 (33.4)	1304.5 (289.8)	91.4T (1113.8)
6F	2800	1302.8 (1276.6)	2626.6 (584.1)	149.5 (33.4)	2464.4 (545.1)	2626.6 (584.1)	146.6 (32.5)	2461.5 (545.1)	2626.6 (584.1)	146.6 (32.5)	2461.5 (545.1)	2626.6 (584.1)	146.6 (32.5)	2451.9 (541.3)	2626.6 (584.1)	149.5 (33.4)	1161.1 (259.2)	373.0T (1163.3)
5F	2800	904.1 (1363.2)	2626.6 (584.1)	149.5 (33.4)	1900.6 (425.1)	2626.6 (584.1)	146.6 (32.5)	1909.7 (425.1)	2626.6 (584.1)	146.6 (32.5)	1909.9 (425.1)	2626.6 (584.1)	146.6 (32.5)	1924.9 (429.9)	2626.6 (584.1)	149.5 (33.4)	881.3 (195.8)	655.3T (1207.8)
4F	2800	313.6 (1330.7)	2626.6 (584.1)	149.5 (33.4)	1069.1 (235.2)	2626.6 (584.1)	146.6 (32.5)	1083.9 (235.2)	2626.6 (584.1)	146.6 (32.5)	1085.2 (235.2)	2626.6 (584.1)	146.6 (32.5)	1108.2 (241.5)	2626.6 (584.1)	149.5 (33.4)	466.9 (103.5)	931.2T (1275.5)
3F	2800	397.2 (1780.8)	2621.1 (584.1)	152.3 (33.8)	38.5 (8.5)	2626.6 (584.1)	146.6 (32.5)	5.7 (1.2)	2626.6 (584.1)	146.6 (32.5)	5.2 (1.2)	2626.6 (584.1)	146.6 (32.5)	39.6 (8.5)	2509.3 (554.6)	208.2 (46.5)	63.6 (14.3)	1136.7T (1143.3)
2F	2800	2525.4 (1629.5)	2245.5 (501.2)	340.0 (75.7)	1523.1 (338.4)	2330.0 (508.2)	294.9 (65.7)	1610.1 (358.4)	2323.5 (508.2)	298.2 (66.5)	1597.6 (358.4)	2319.7 (508.2)	300.0 (66.5)	1657.7 (363.6)	2195.3 (485.6)	338.9 (75.7)	331.5 (73.8)	1402.6T (1055.3)
1F	3975	18440.6 (0.0)	7014.6 (2267.5)	773.9 (173.9)	10853.4 (2391.3)	4487.9 (1000.7)	424.9 (94.4)	10677.9 (2391.3)	4669.2 (1040.3)	334.0 (74.4)	10625.8 (2391.3)	4651.9 (1040.3)	366.3 (81.5)	9561.6 (2143.5)	4545.8 (1000.7)	290.4 (64.4)	4233.5 (944.1)	
		7000																
		35000																
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y3 フレーム (S=1/265)										


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

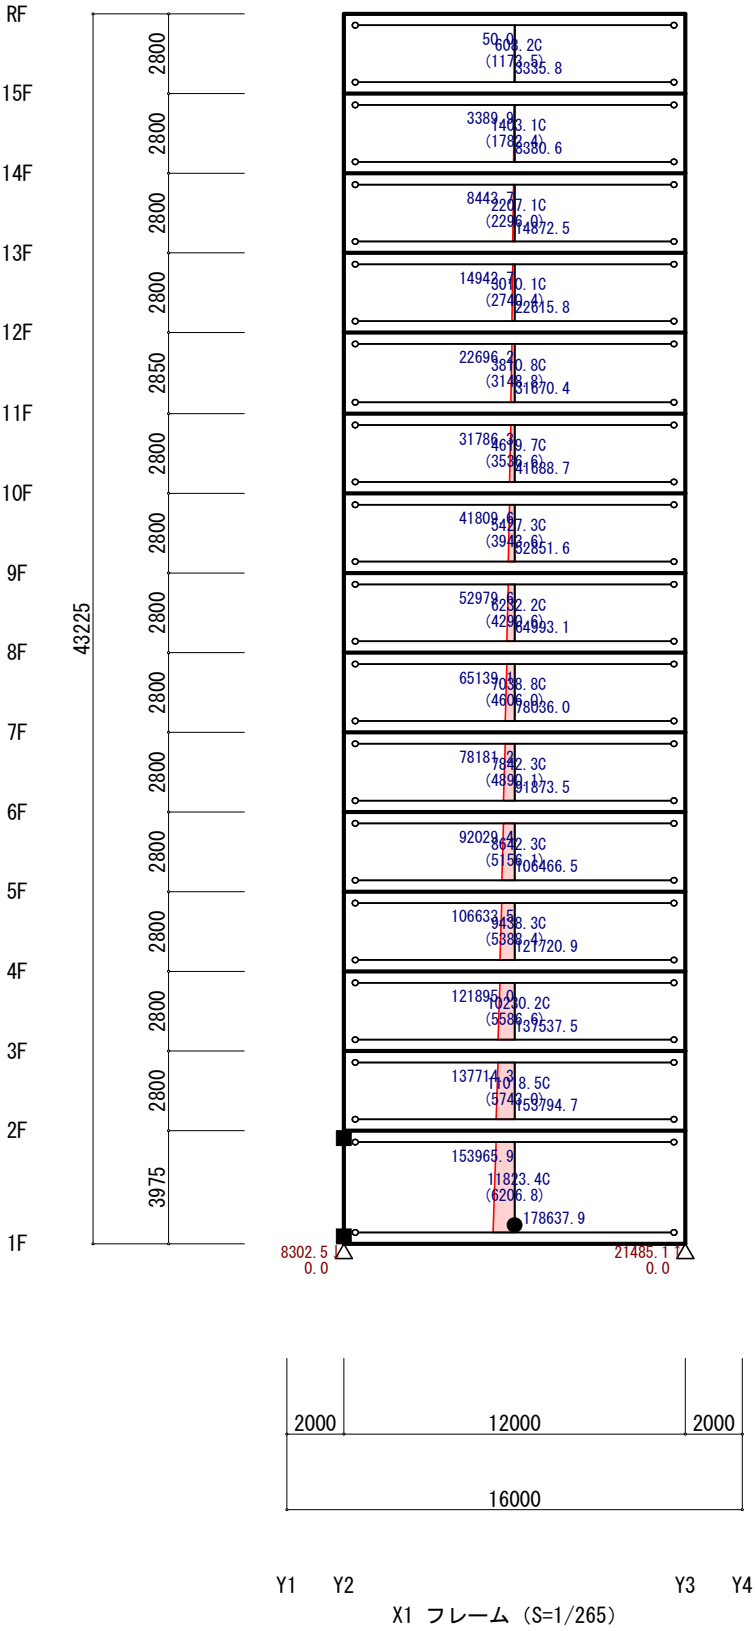


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

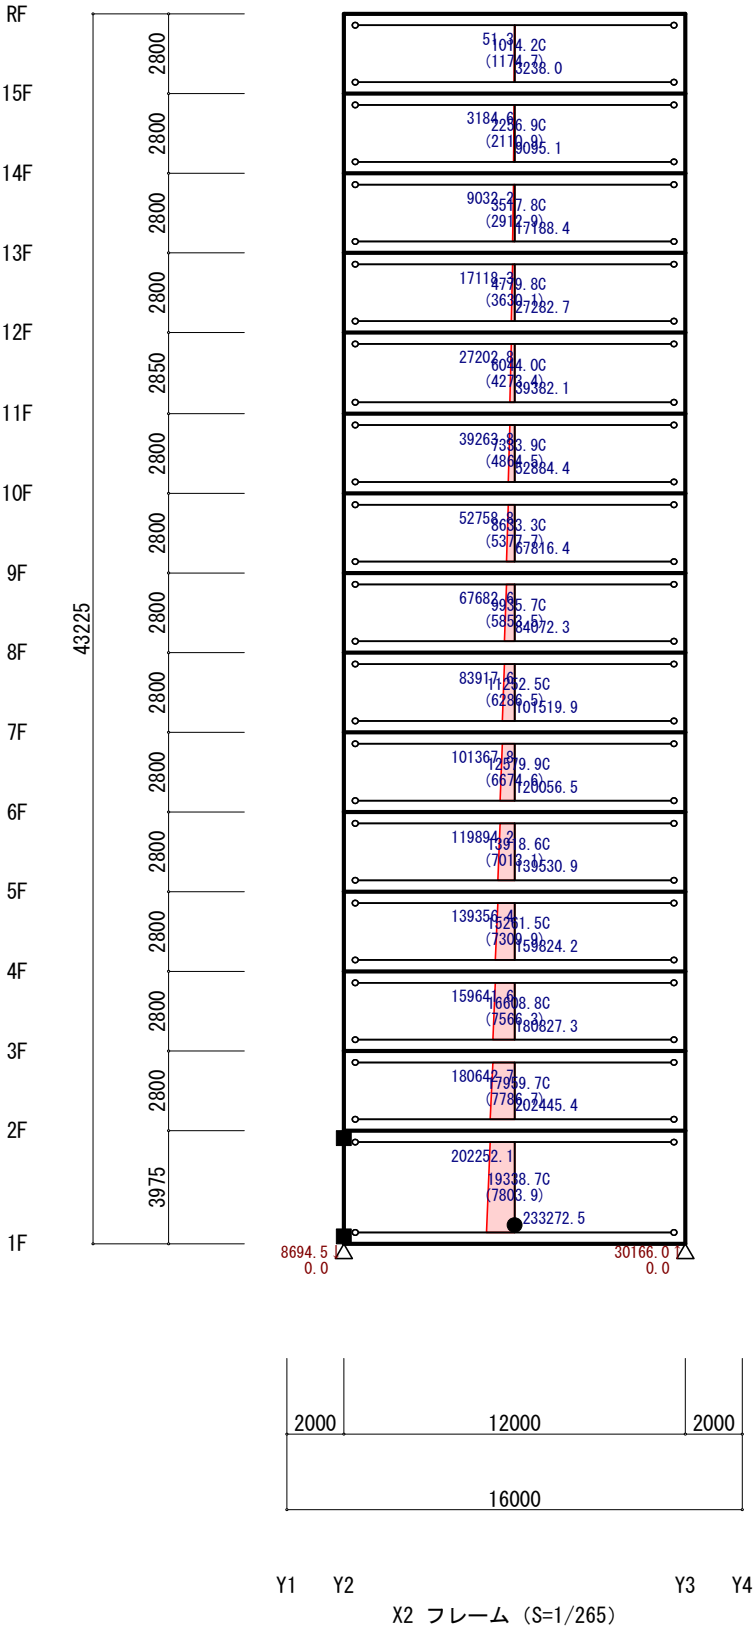


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

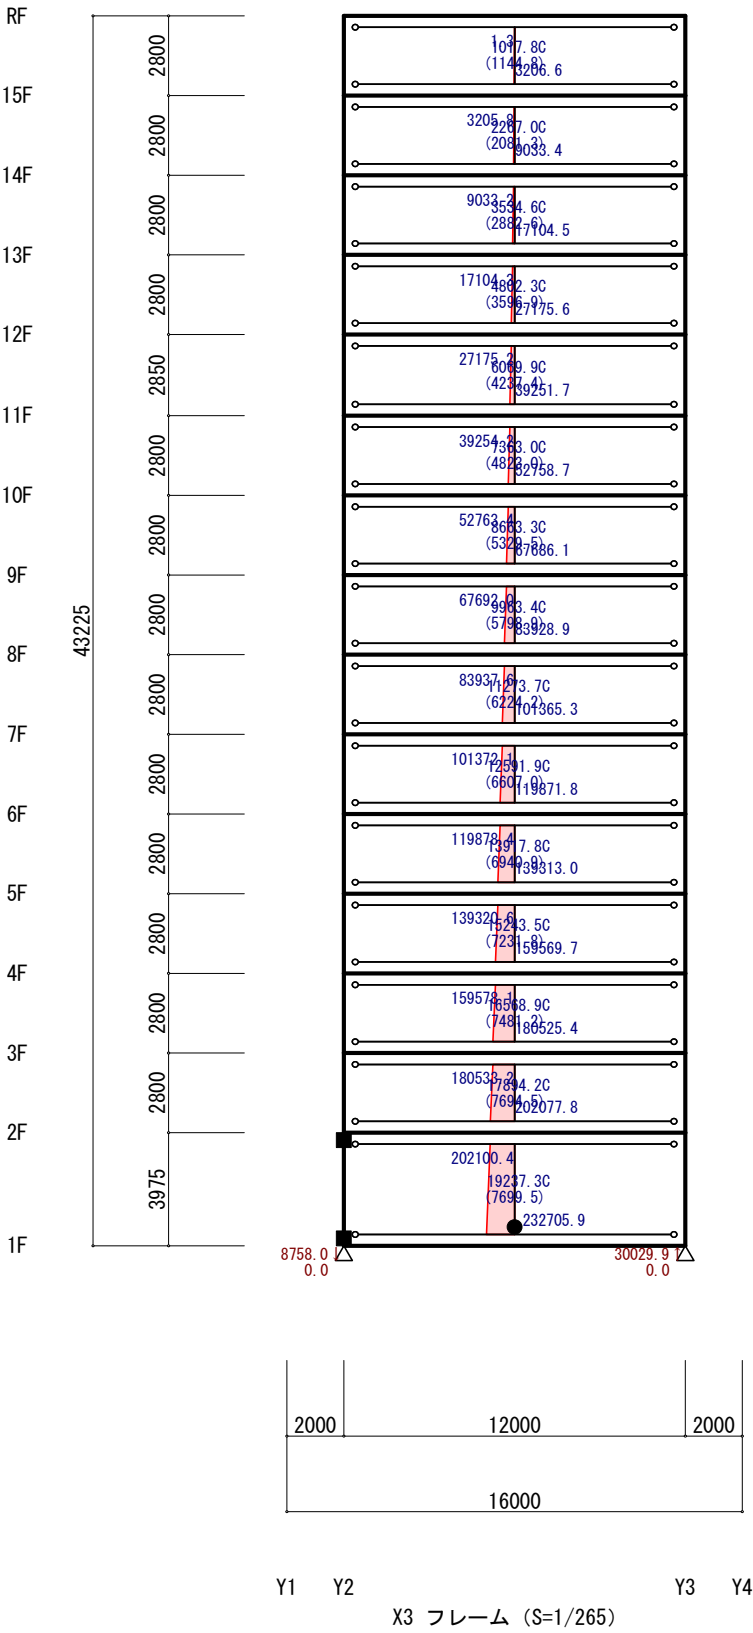


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

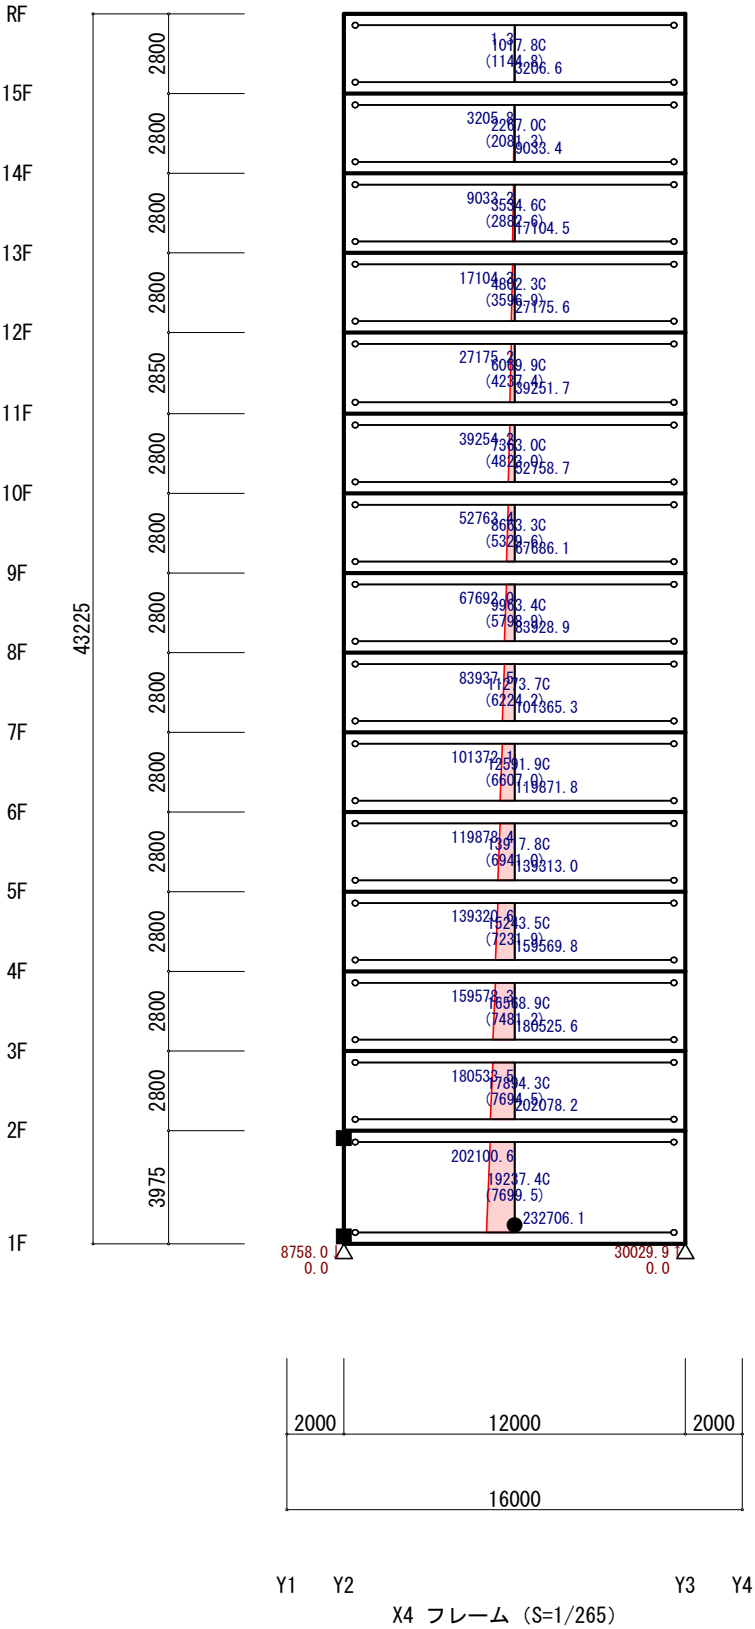


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

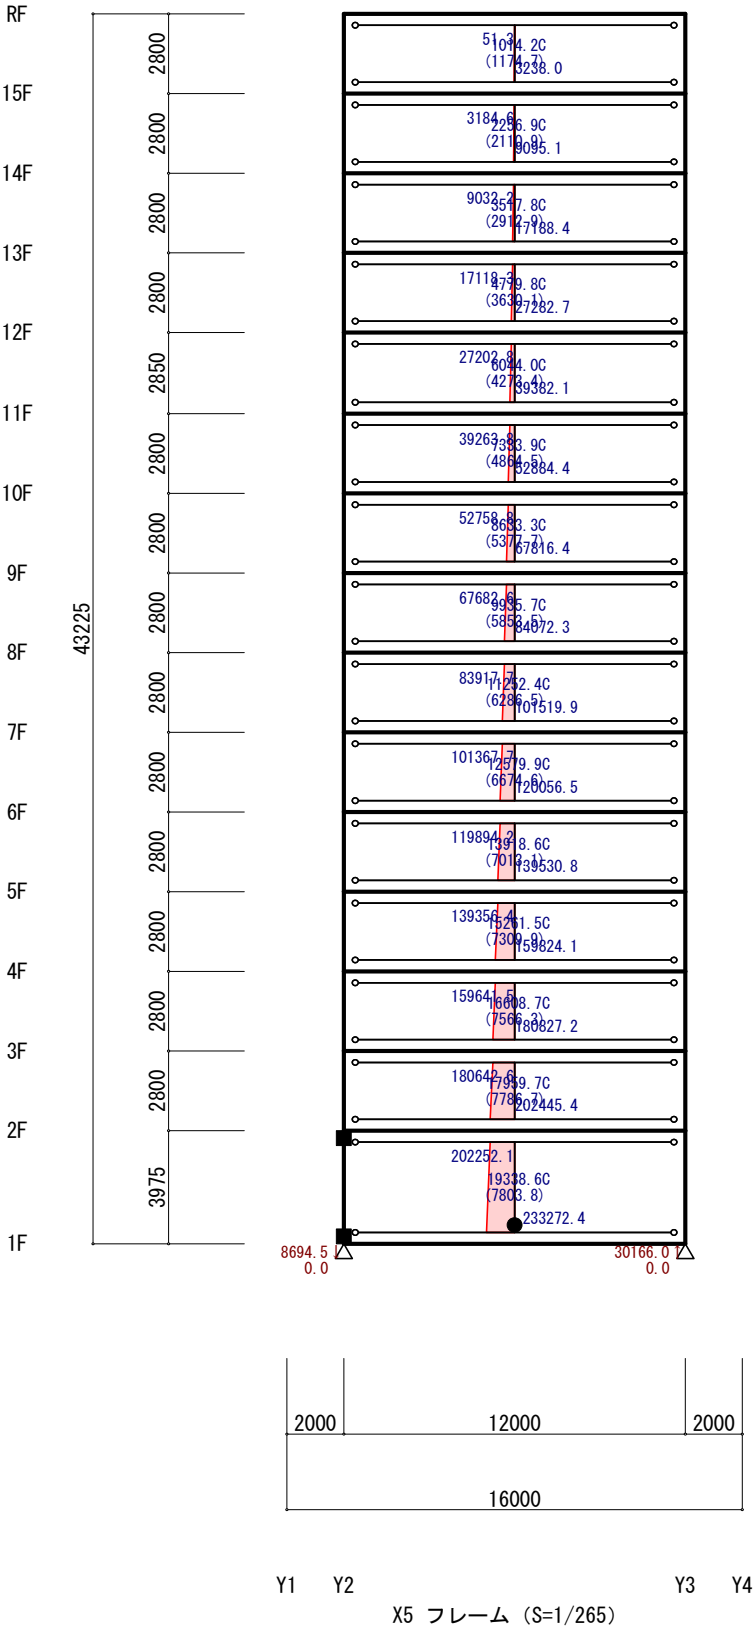


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

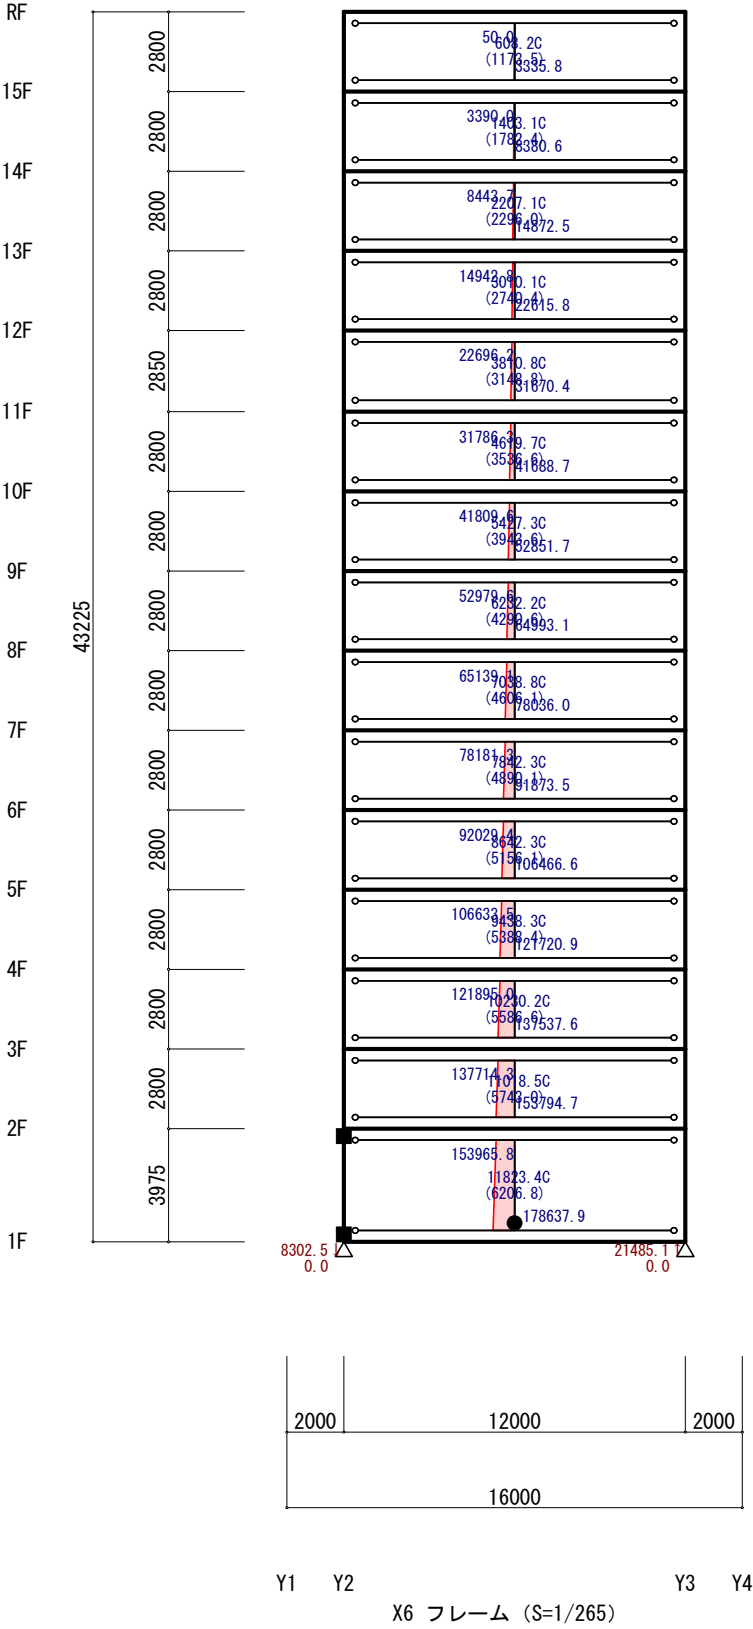


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

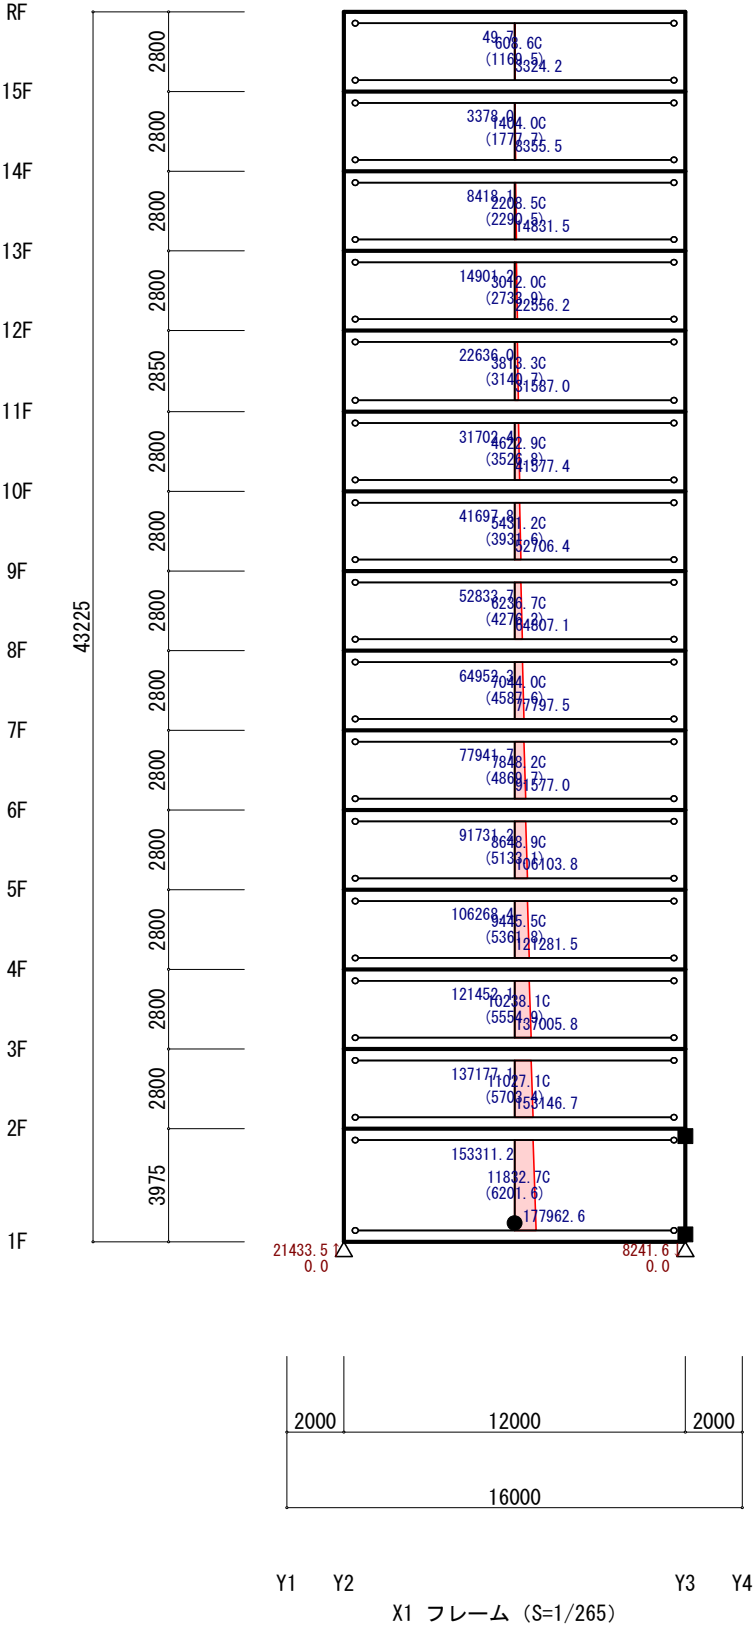


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

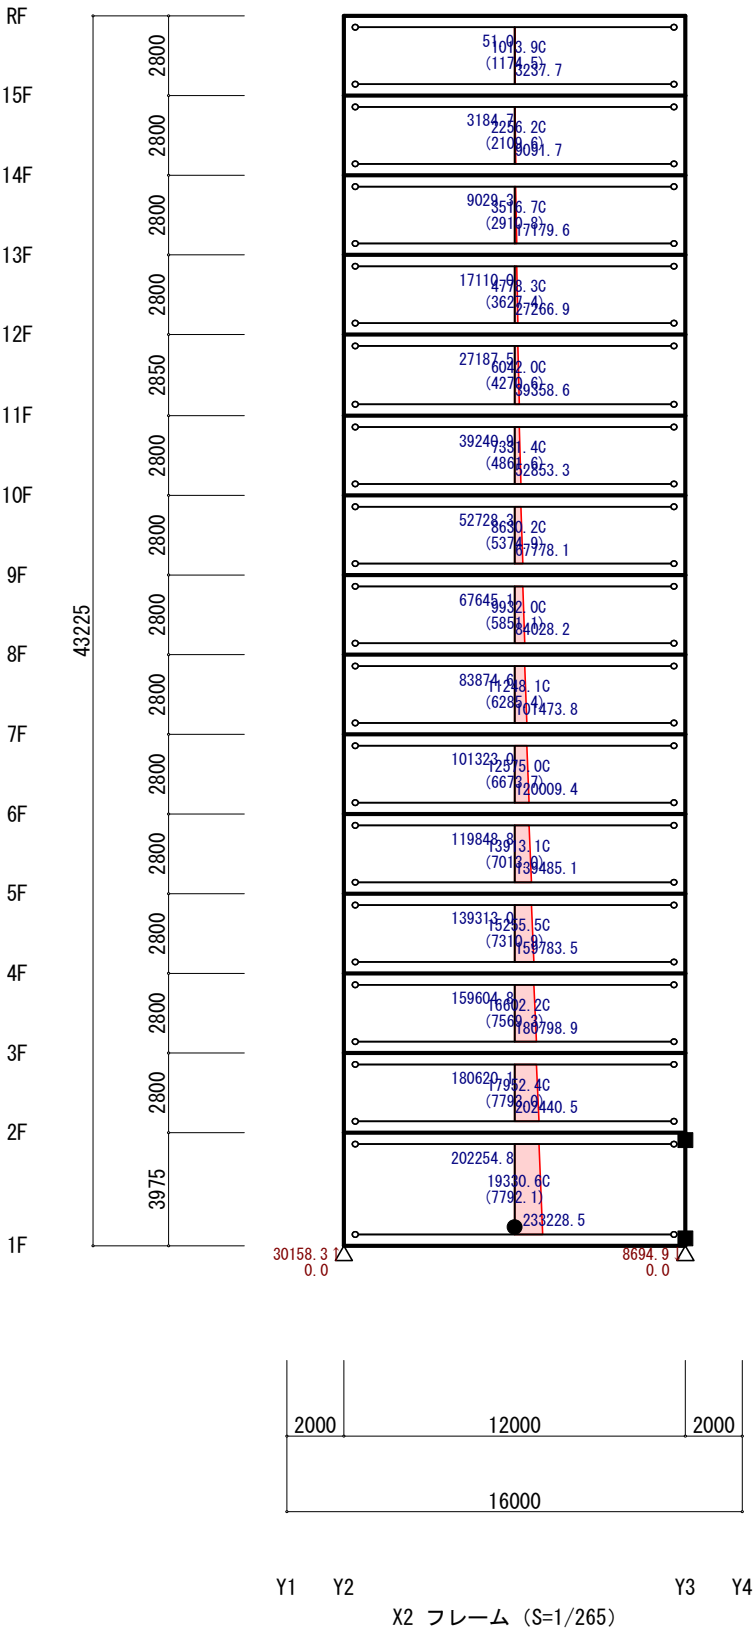


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

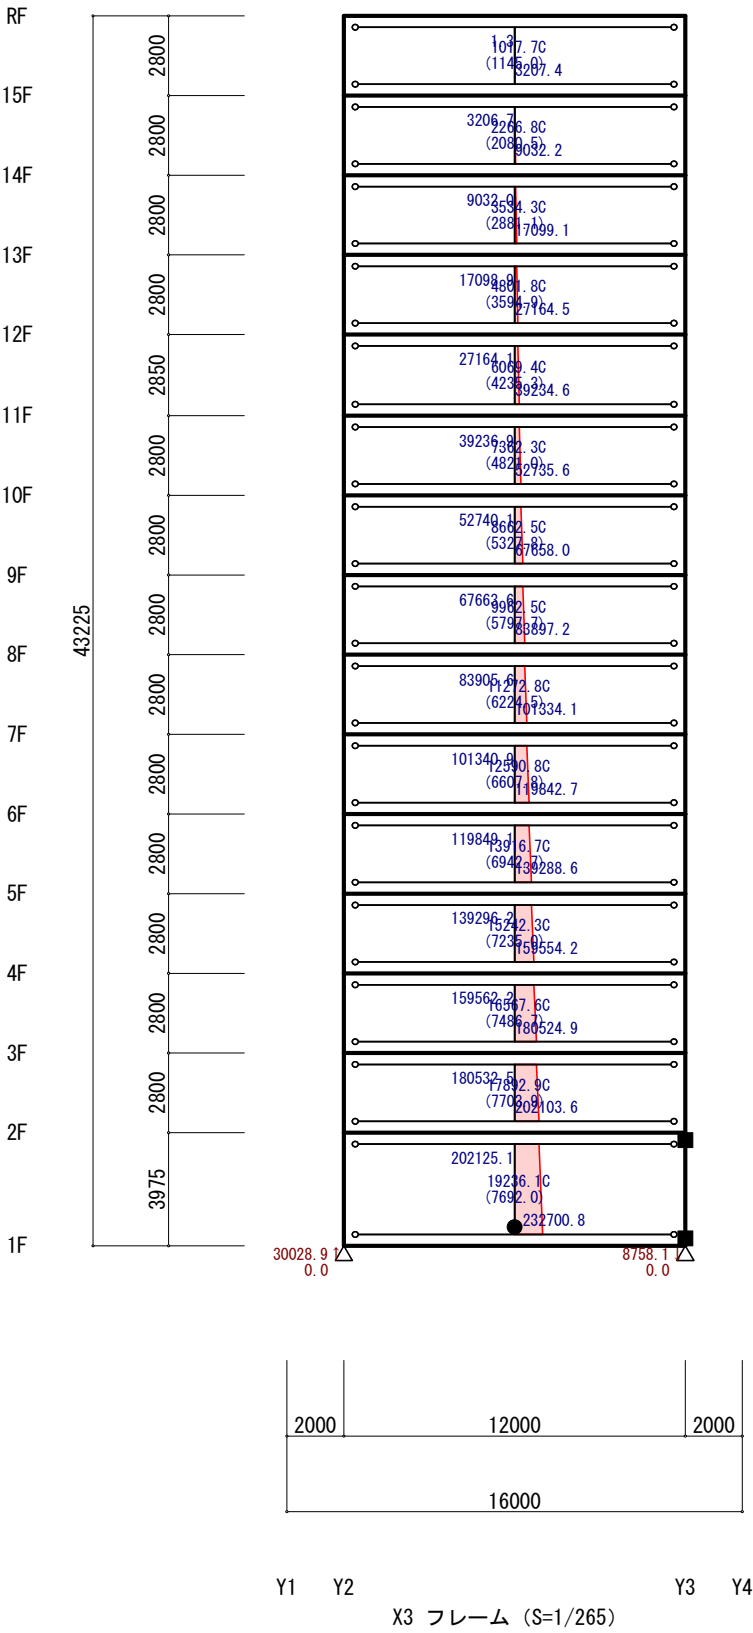


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

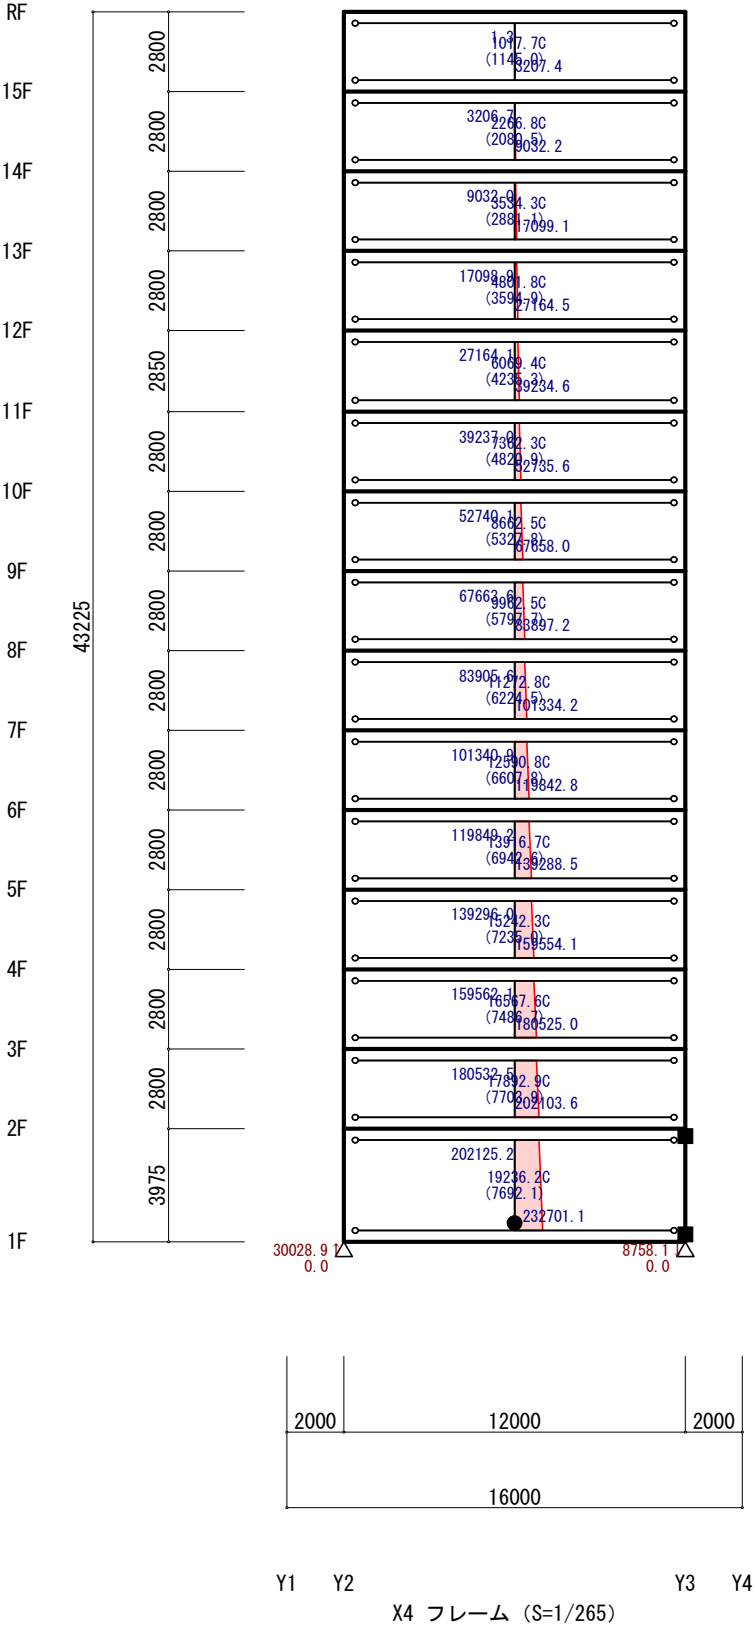

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

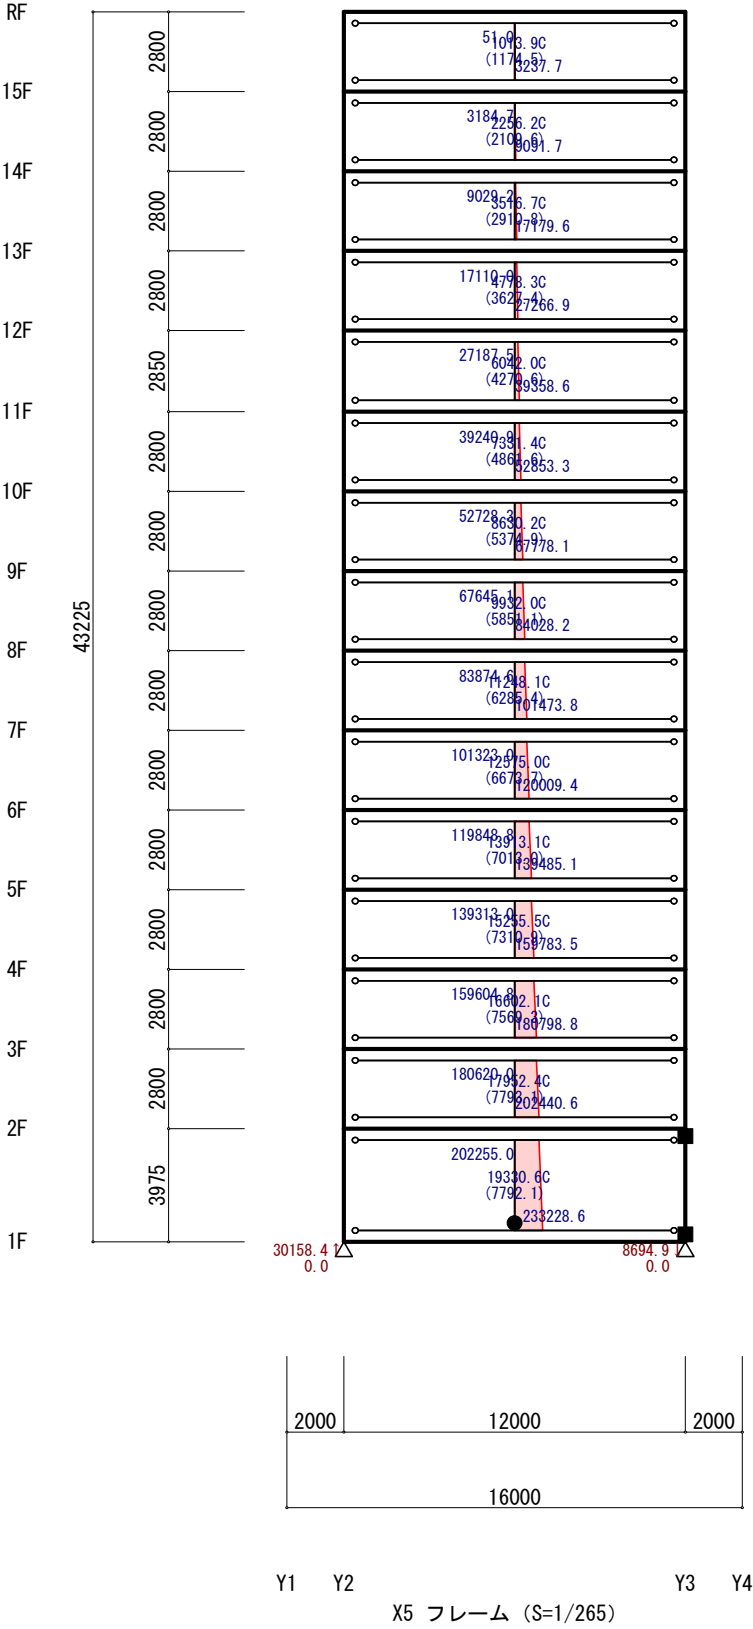


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

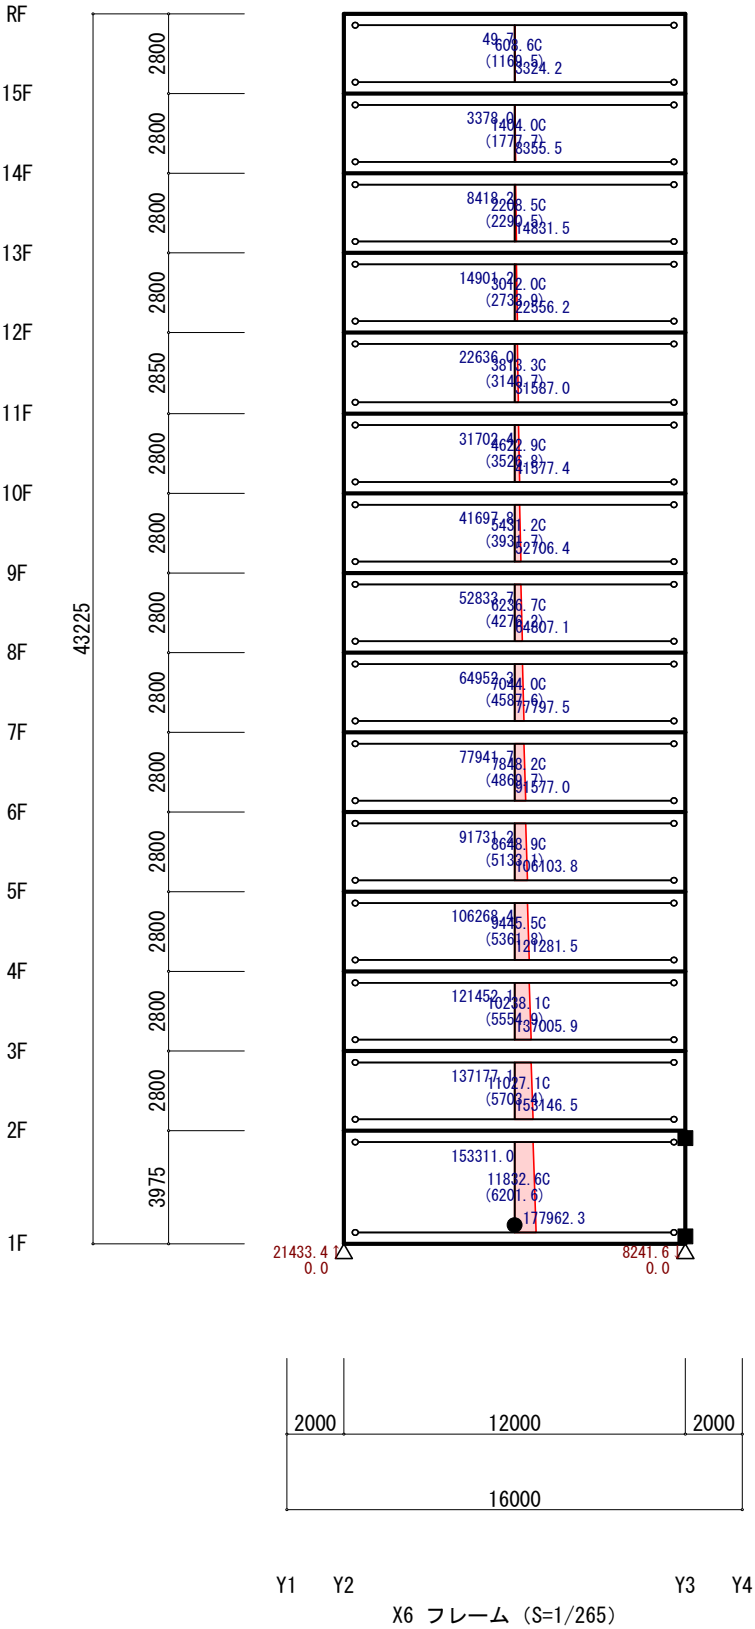

U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）

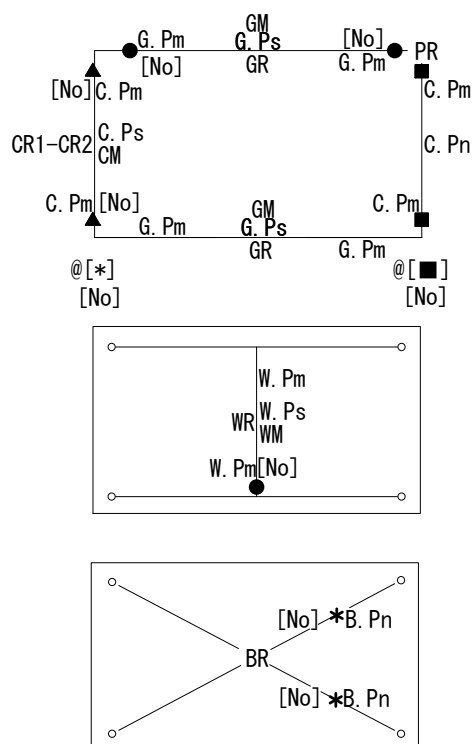

- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数

- $G. P_m$: はり曲げ崩壊塑性化率
- $G. P_s$: はりせん断崩壊塑性化率
- $C. P_m$: 柱曲げ崩壊塑性化率
- $C. P_s$: 柱せん断崩壊塑性化率
- $C. P_n$: 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- $W. P_m$: 壁曲げ崩壊塑性化率
- $W. P_s$: 壁せん断崩壊塑性化率
- $B. P_n$: ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)


- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別

- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

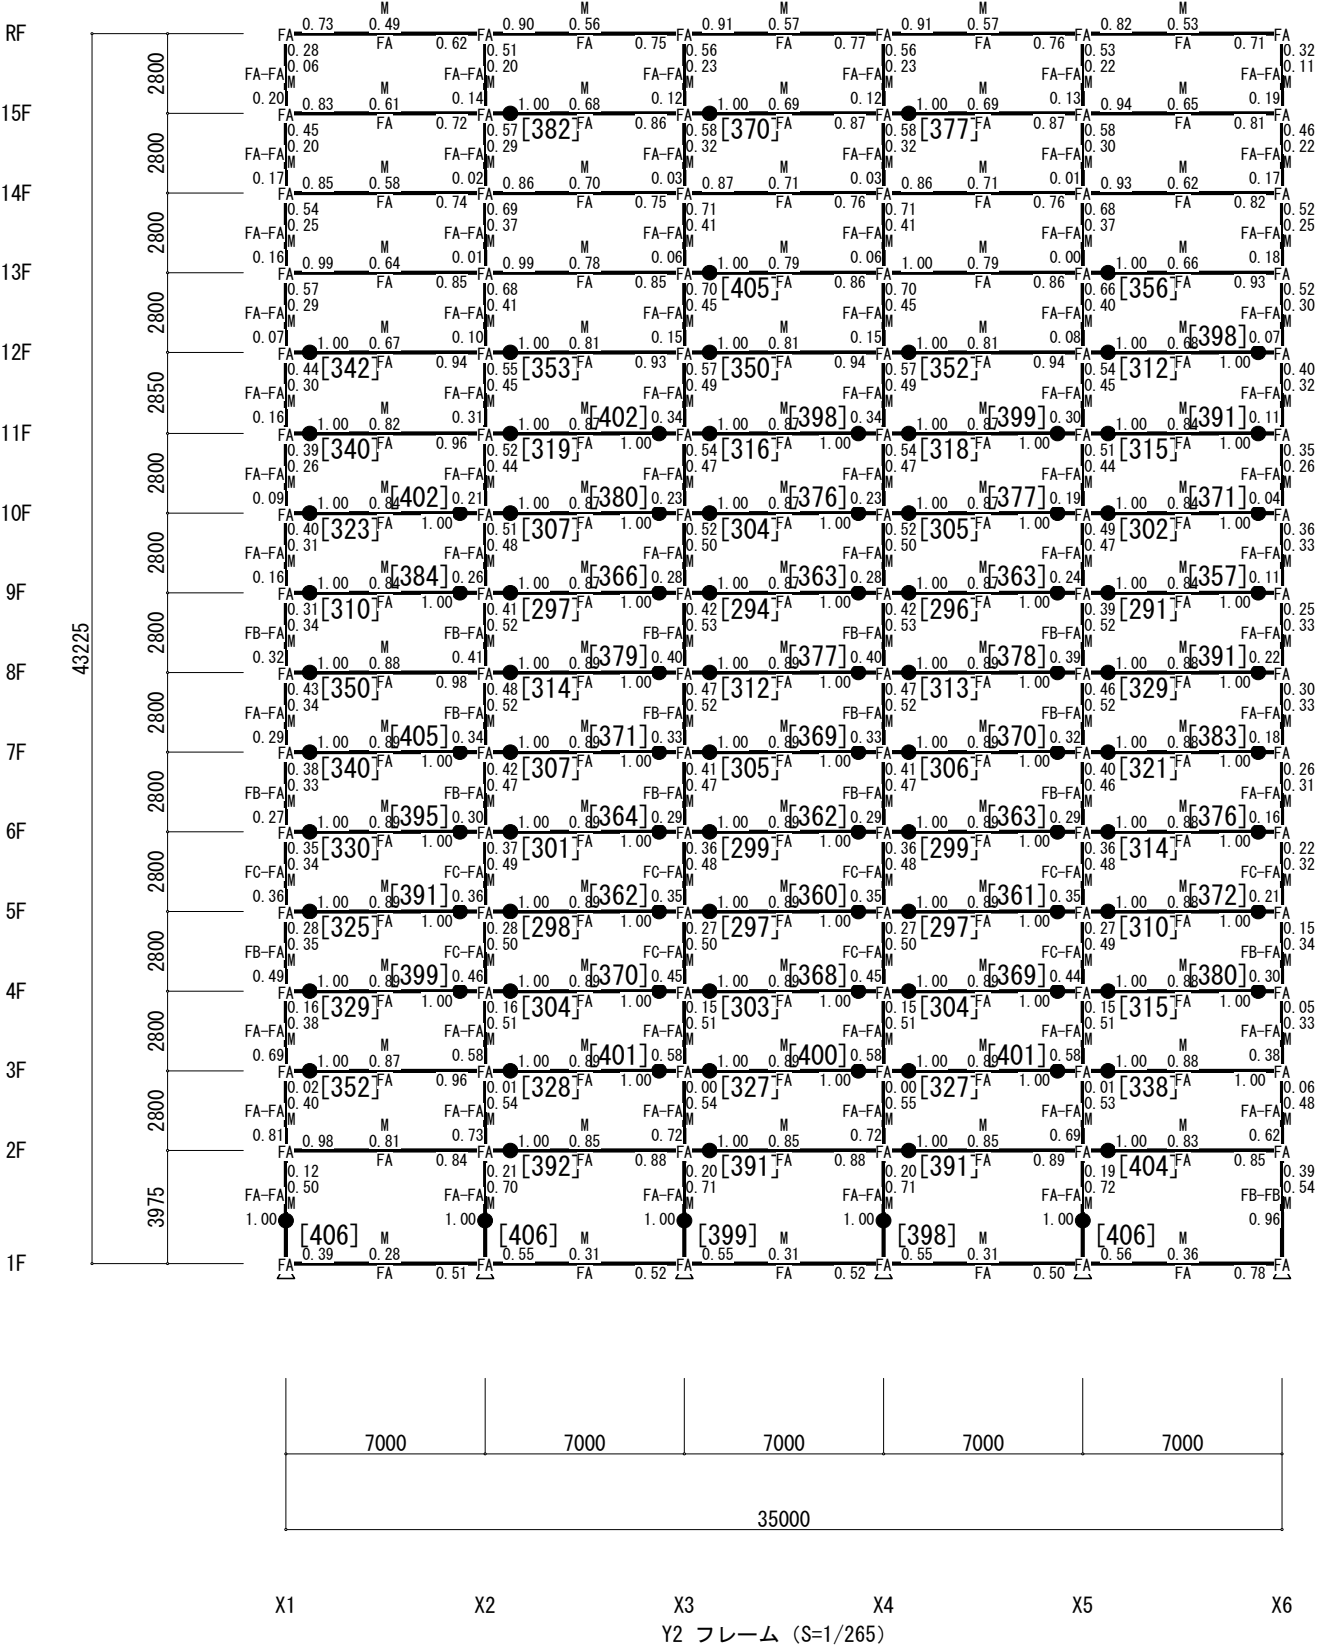


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

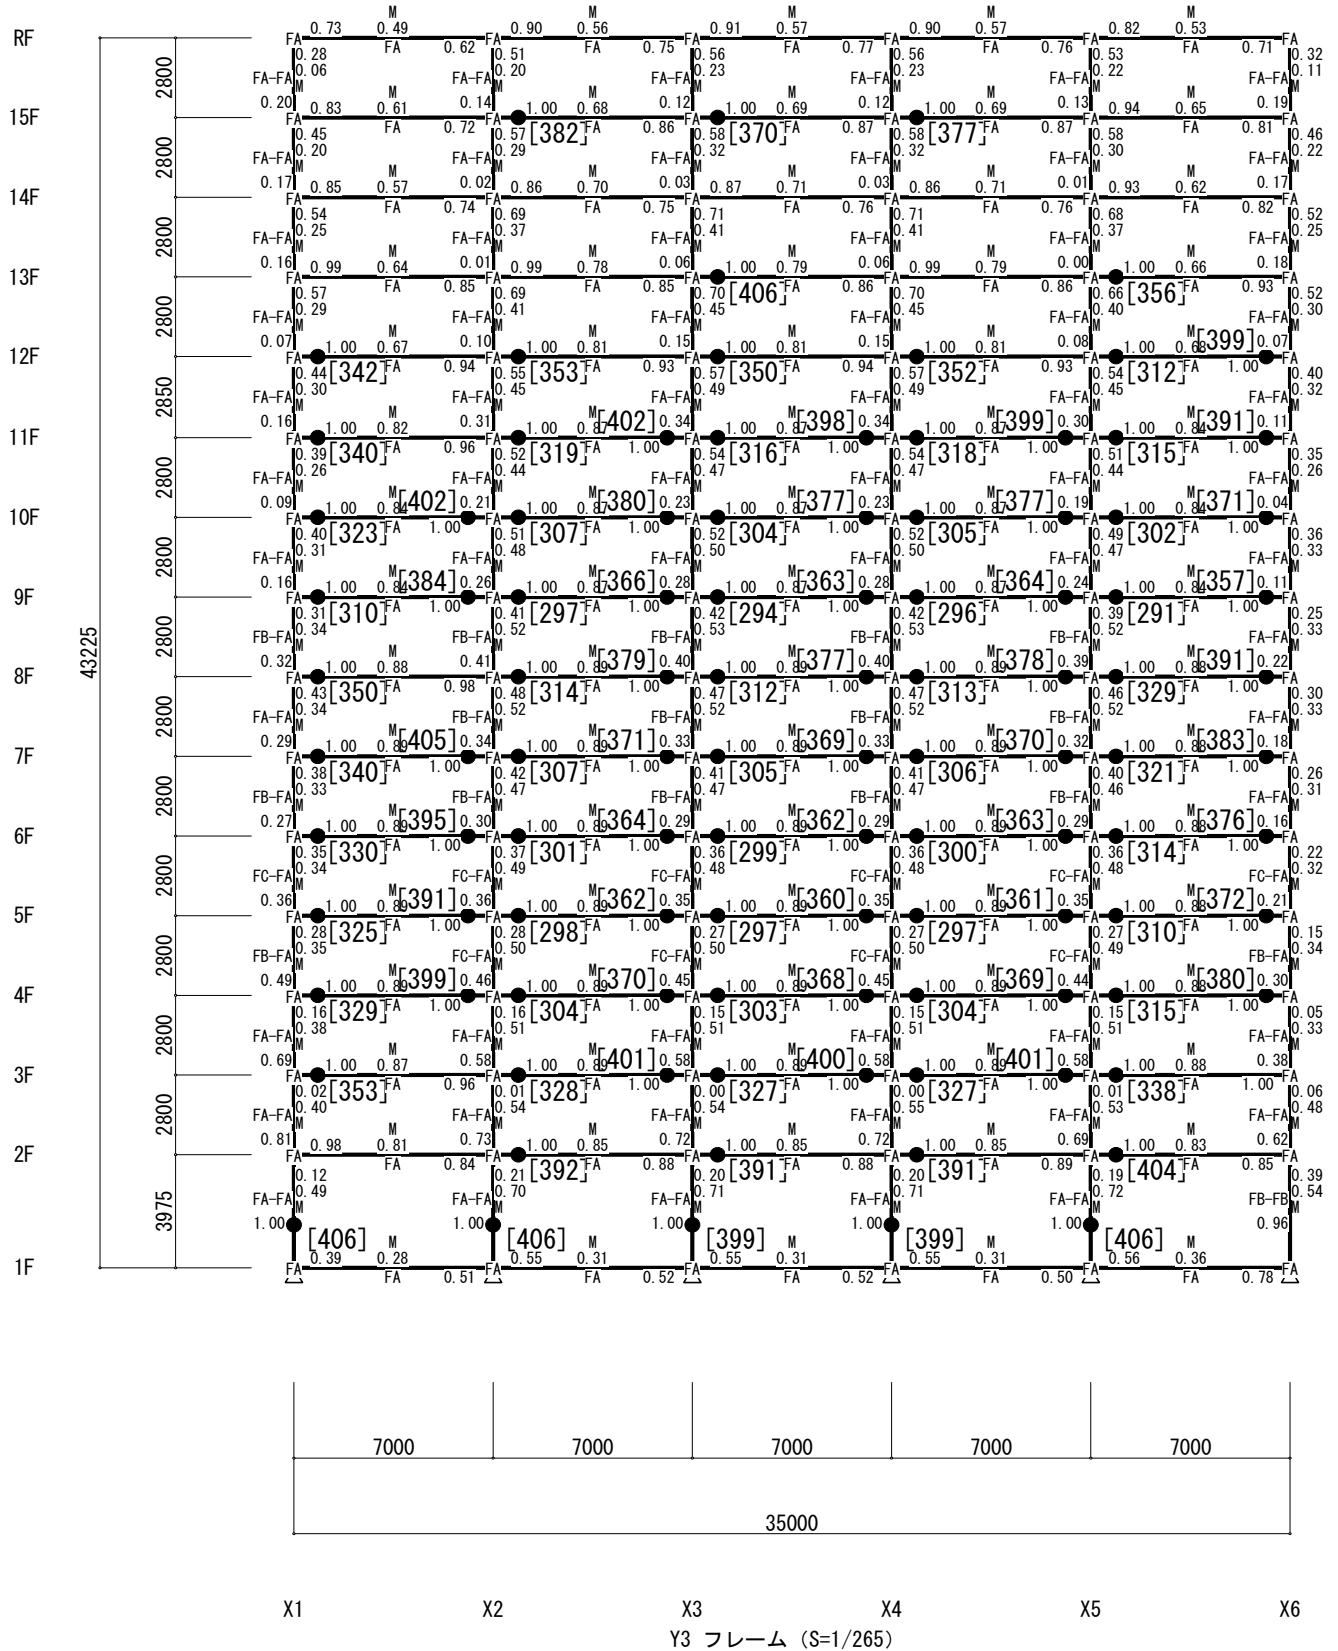


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

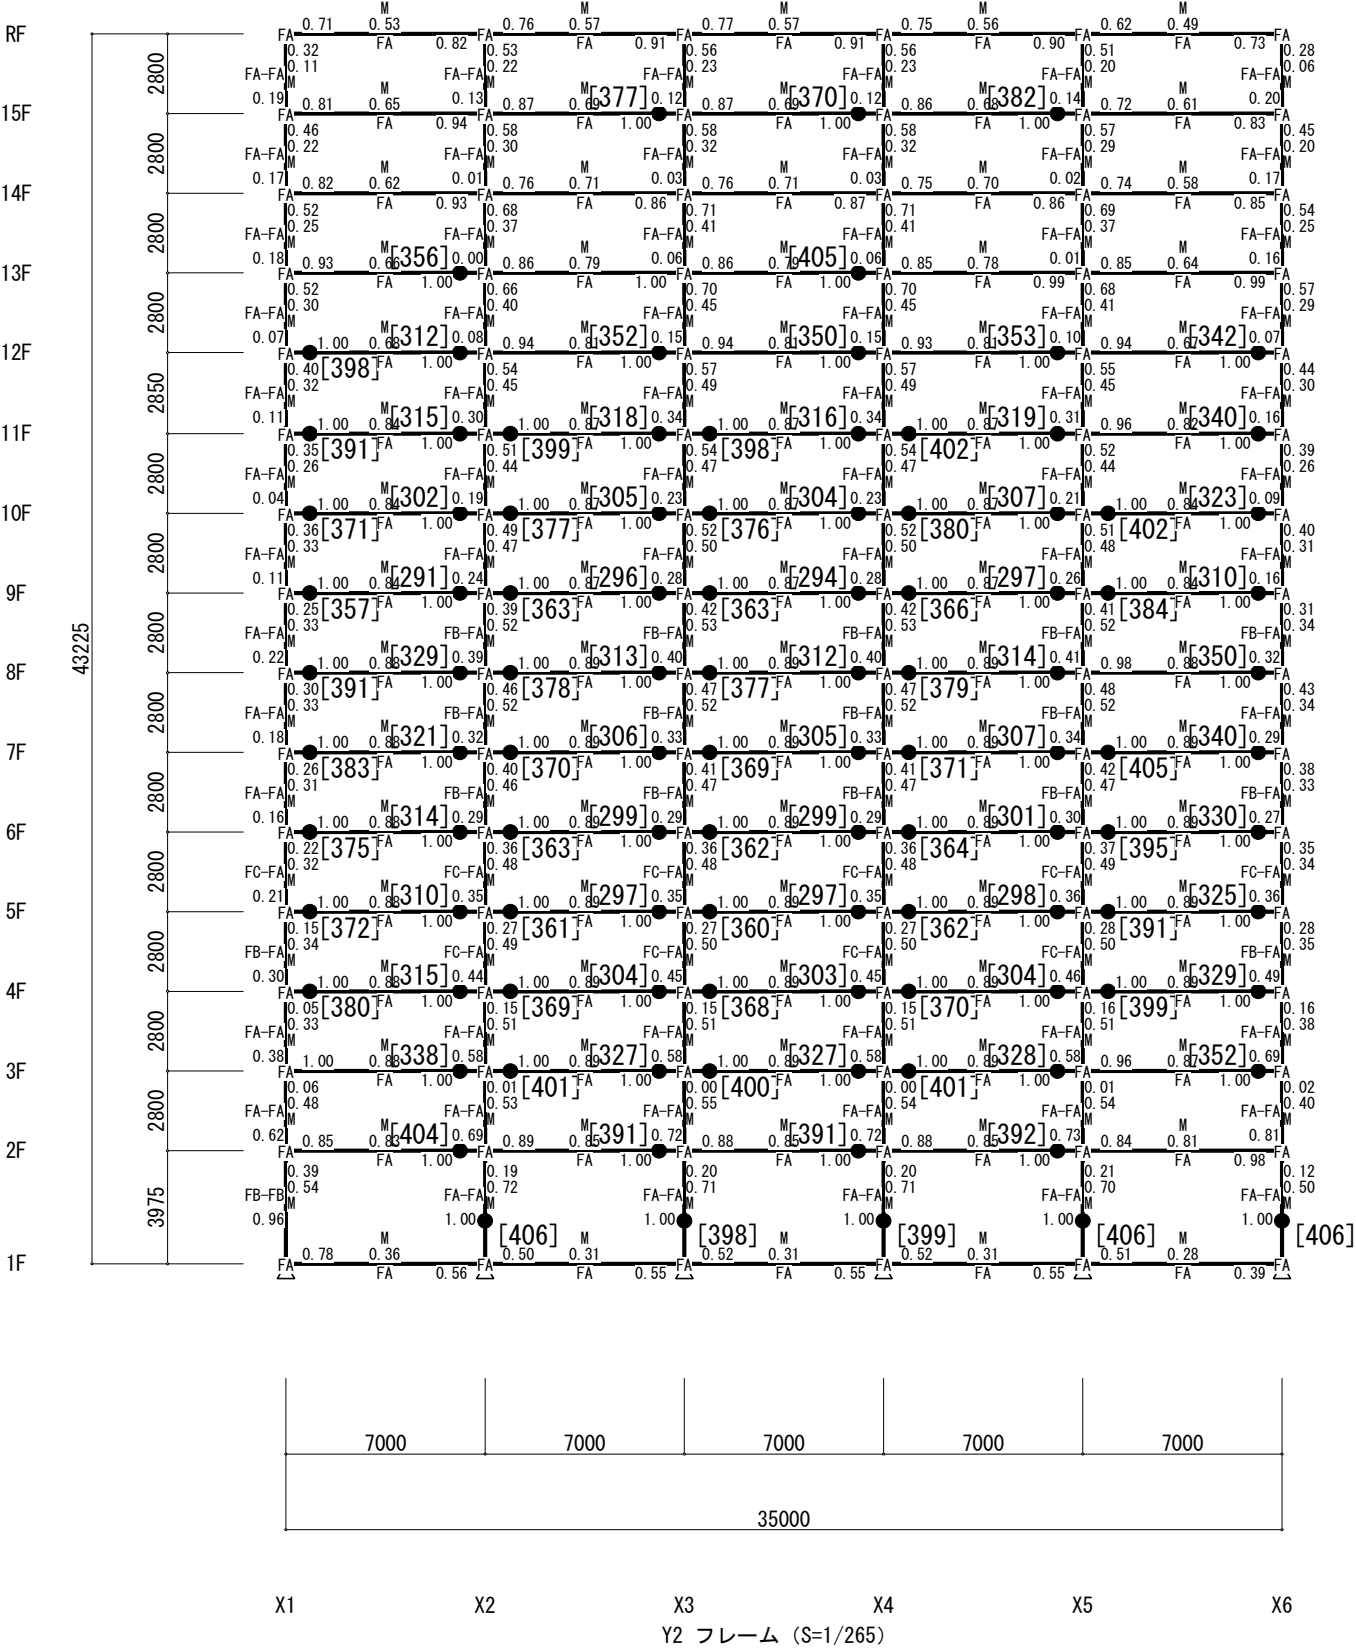


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

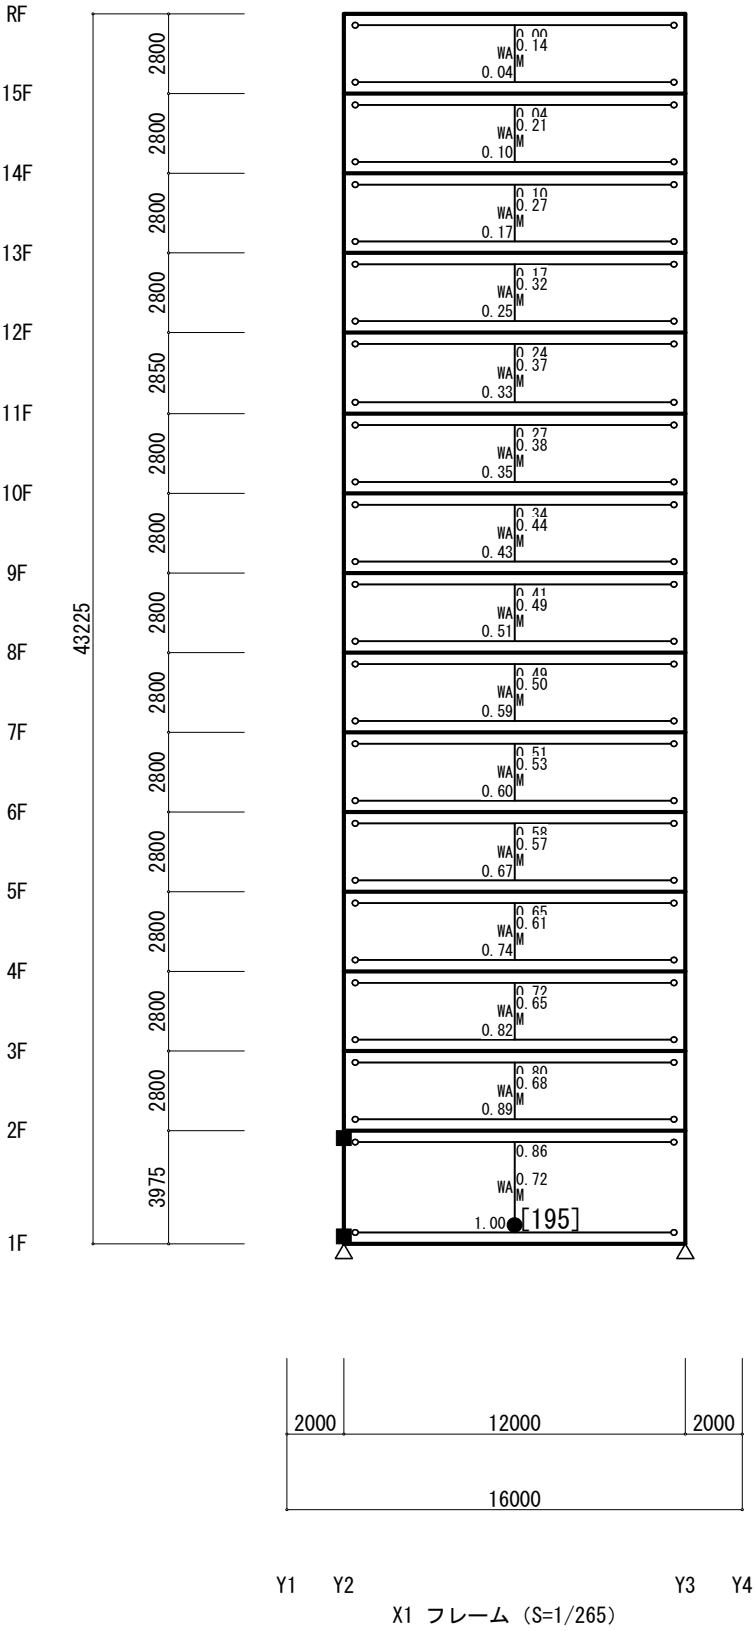


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

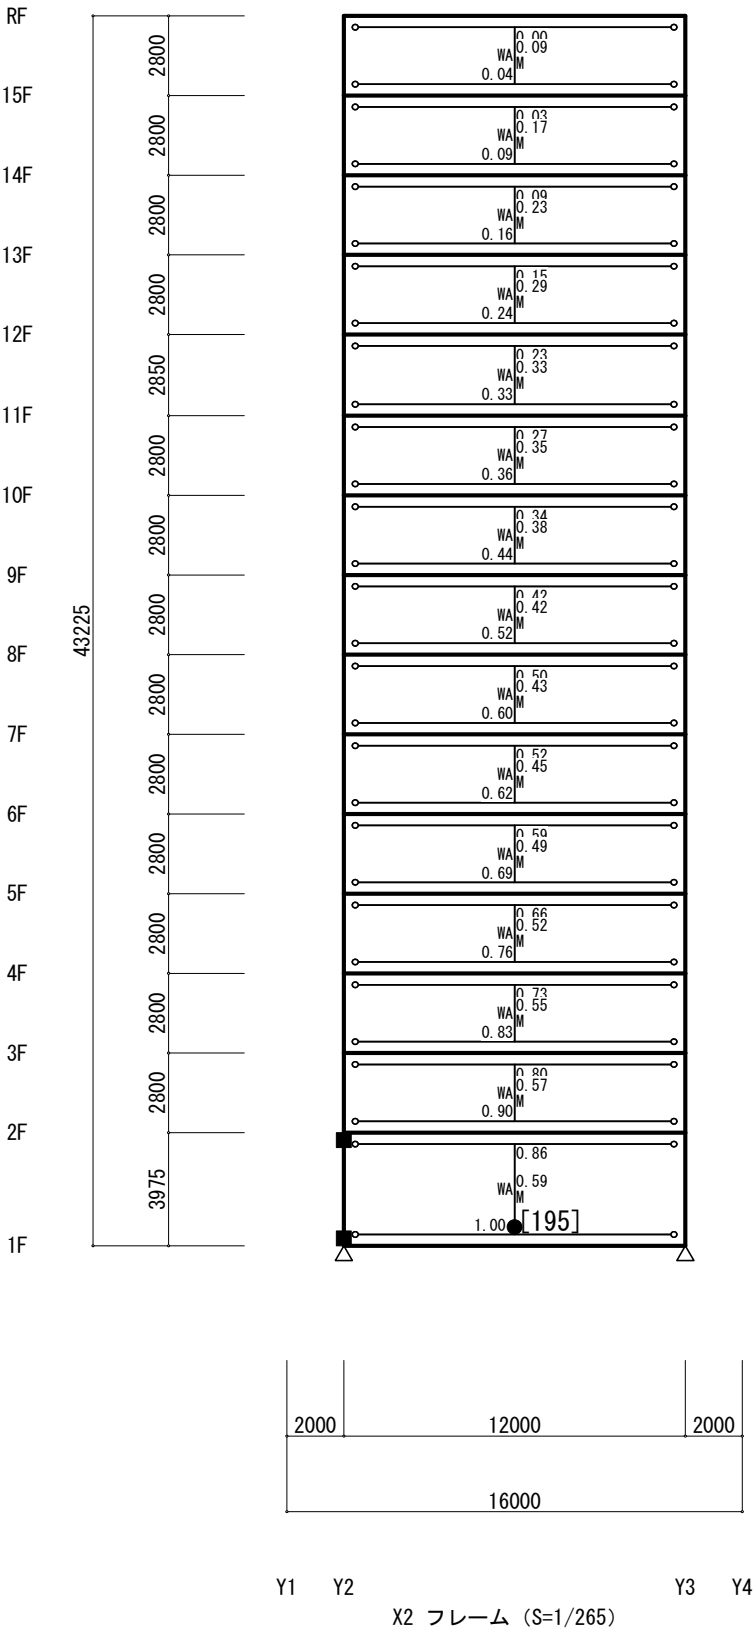


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

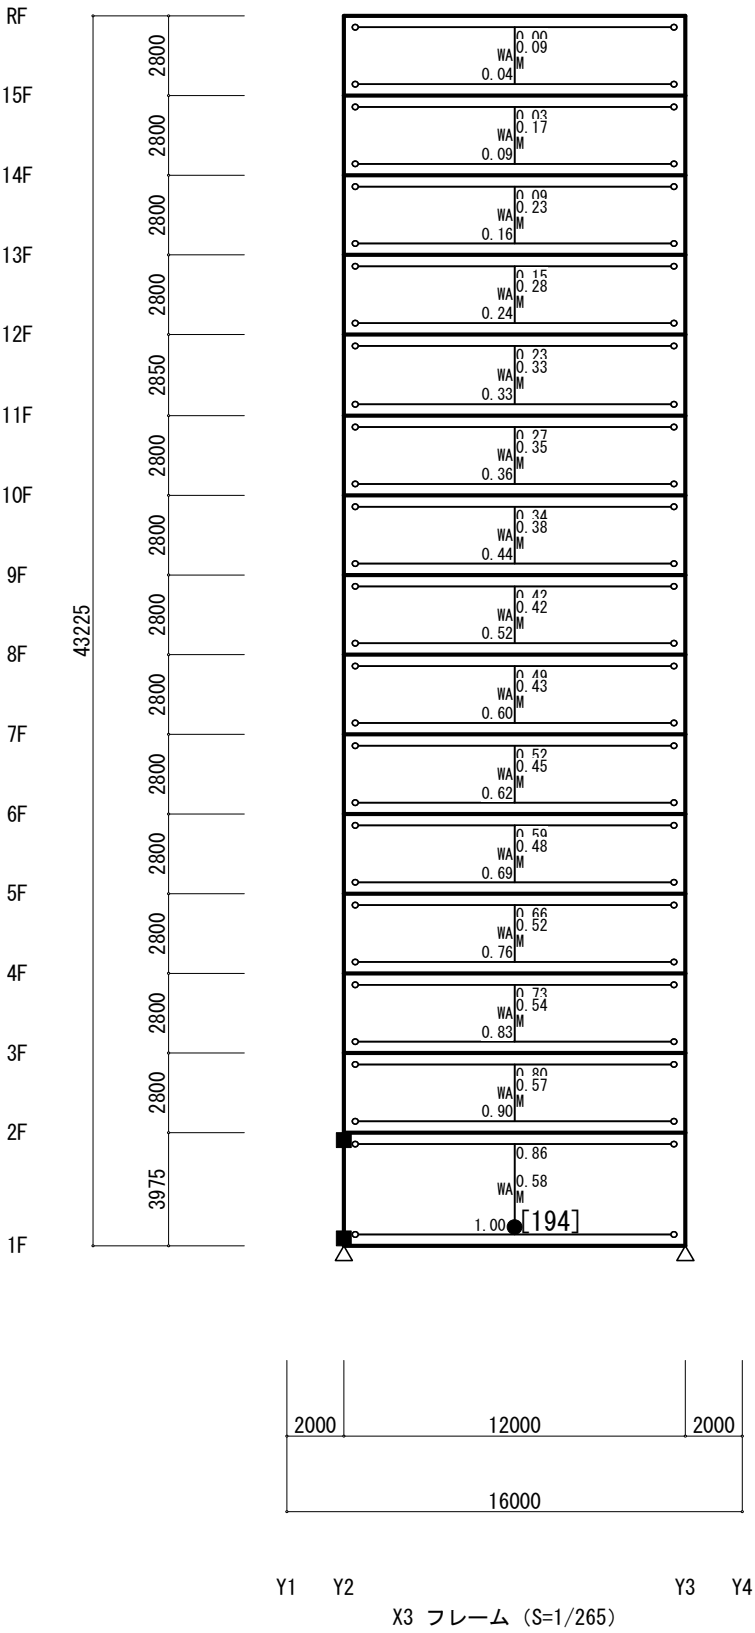


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

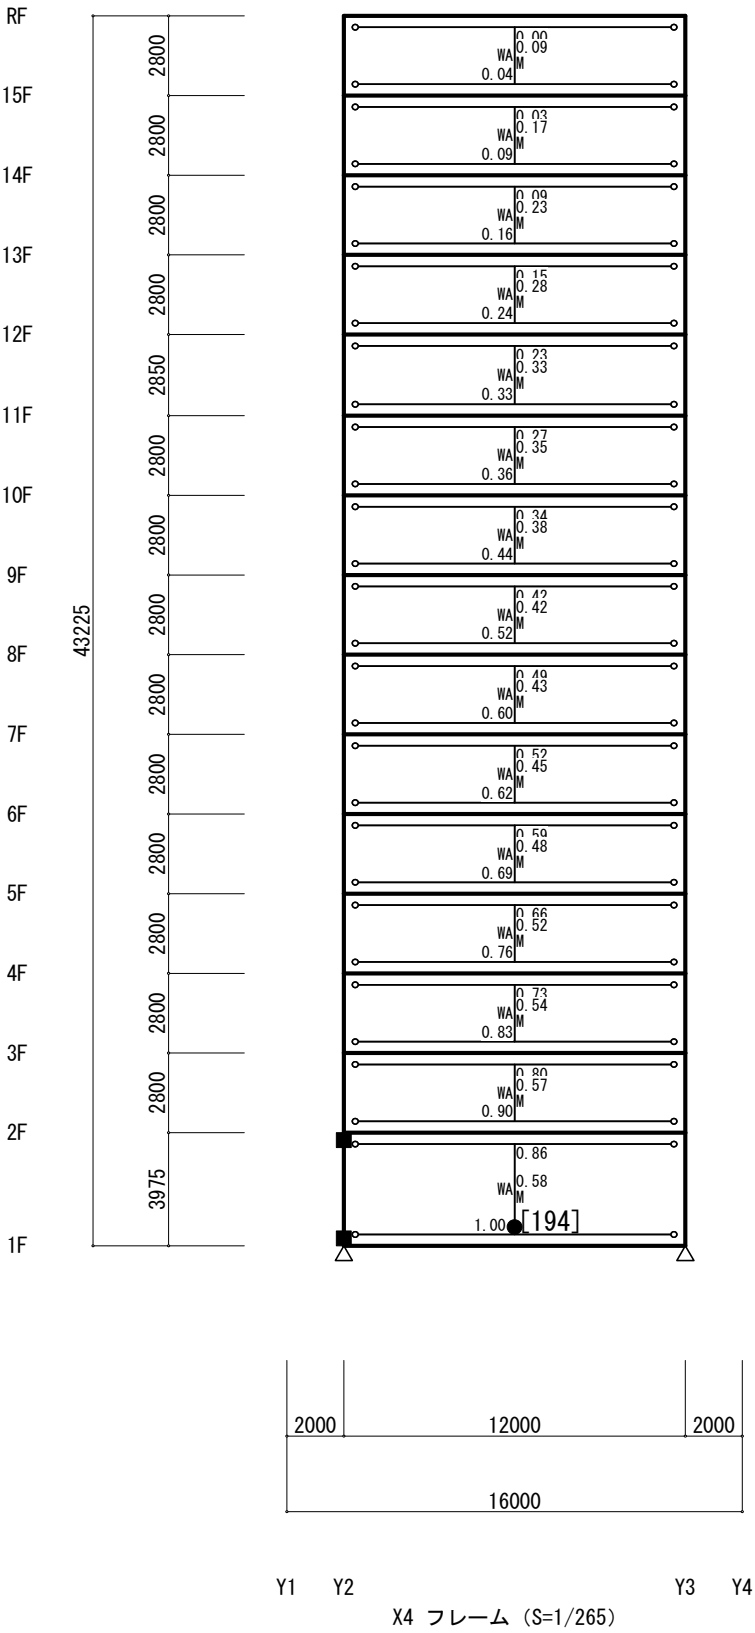


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

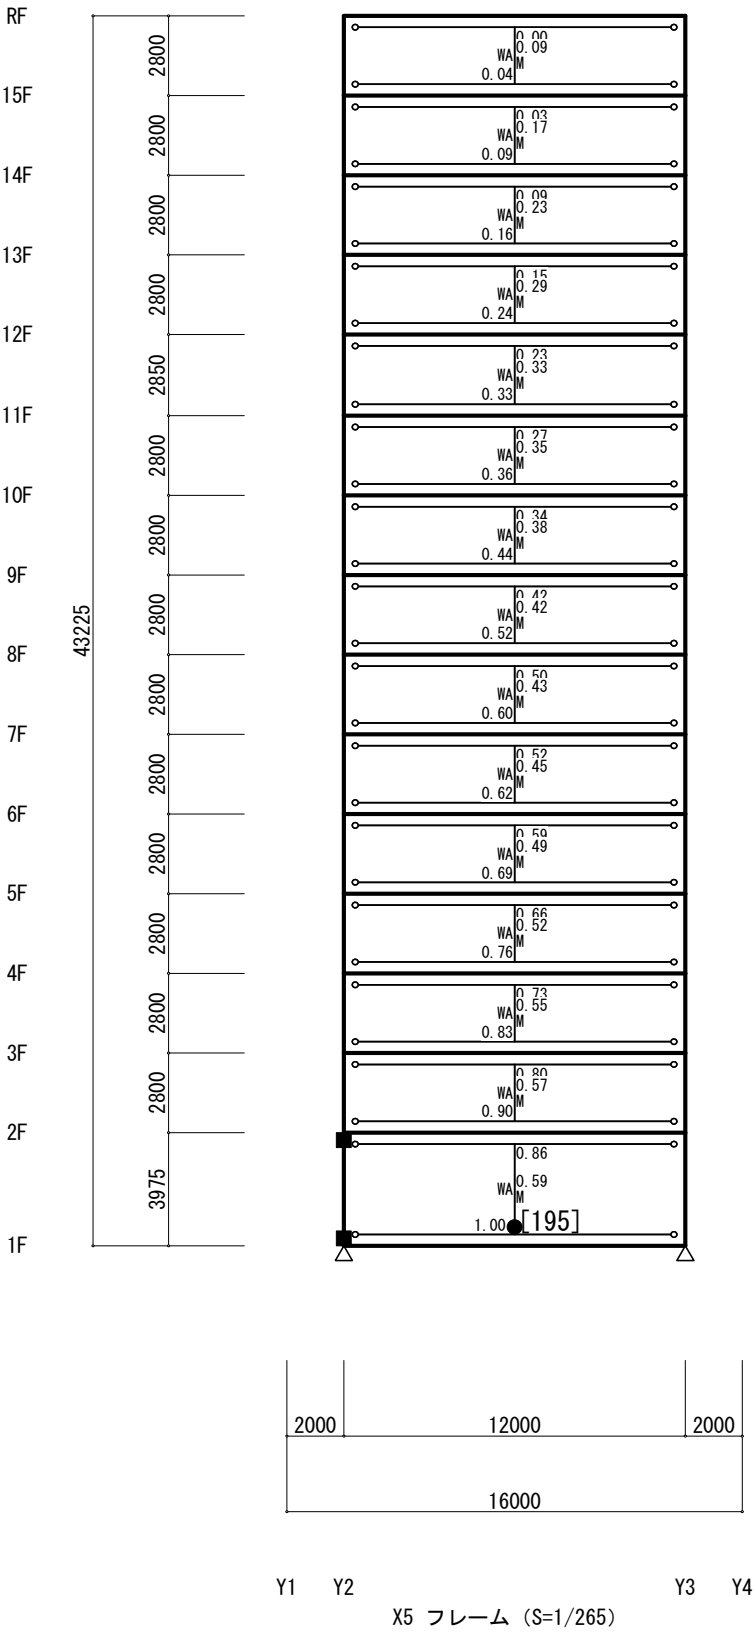


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

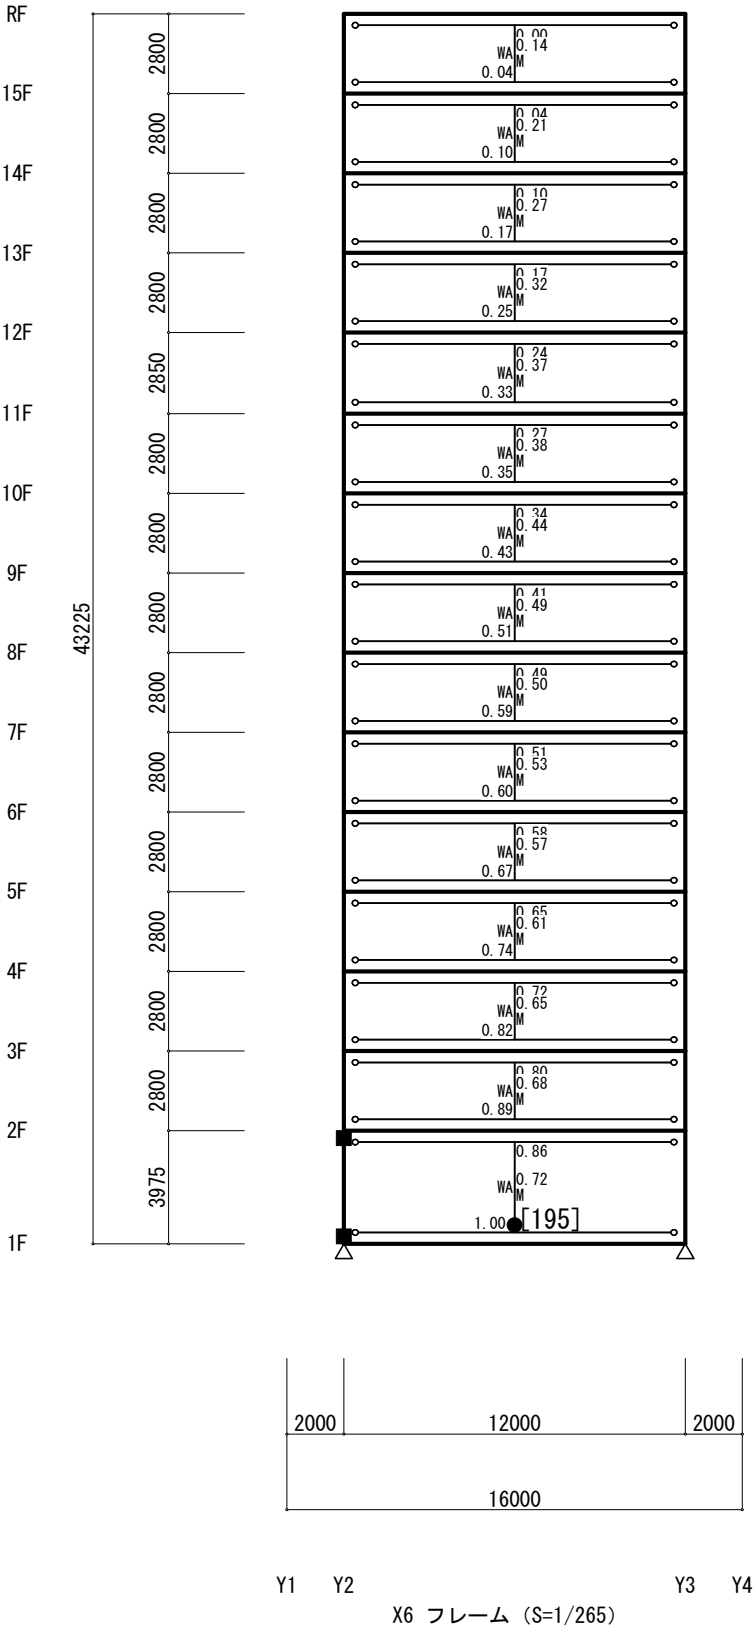


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

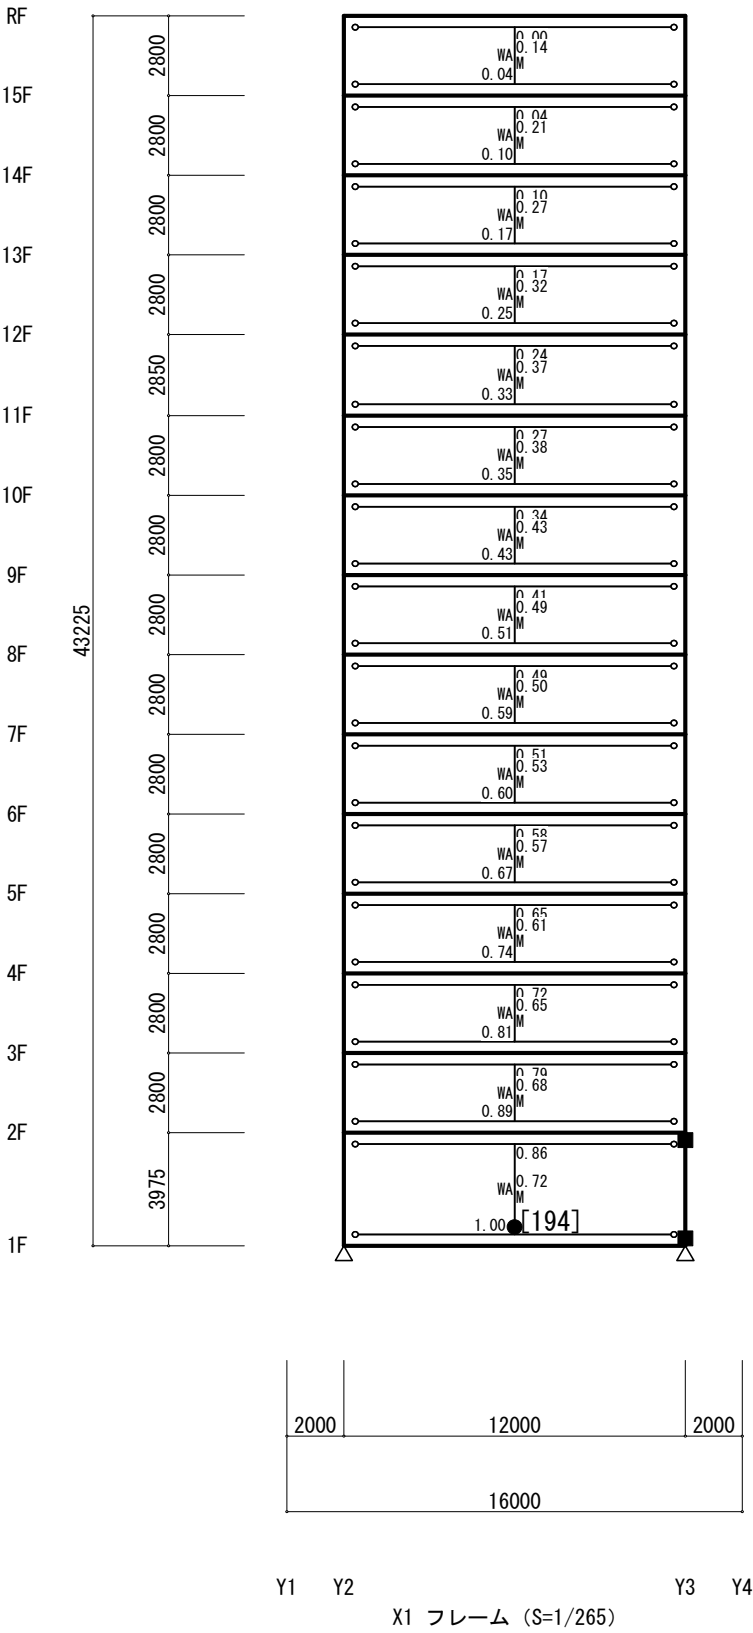


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

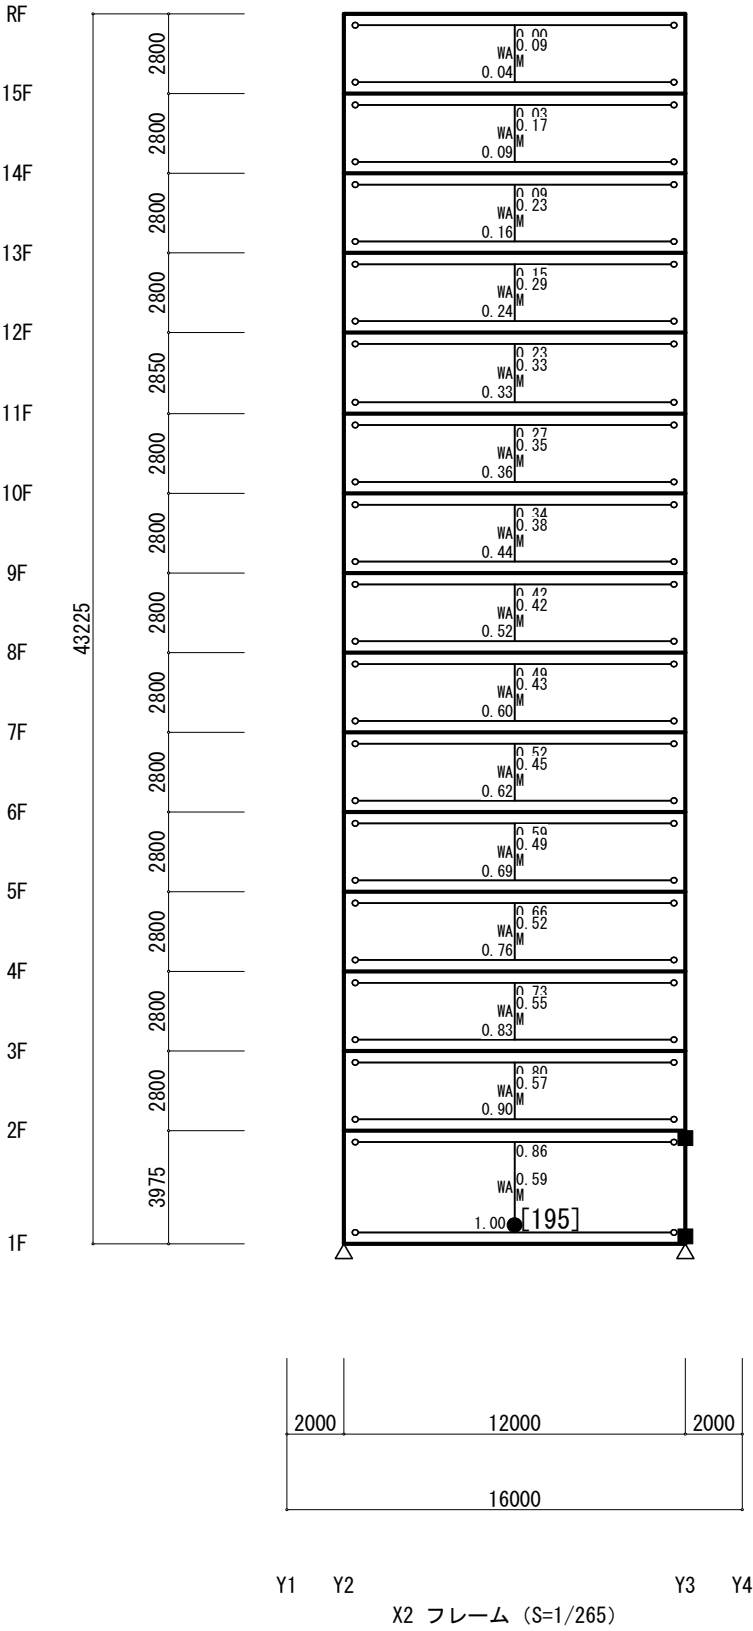


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

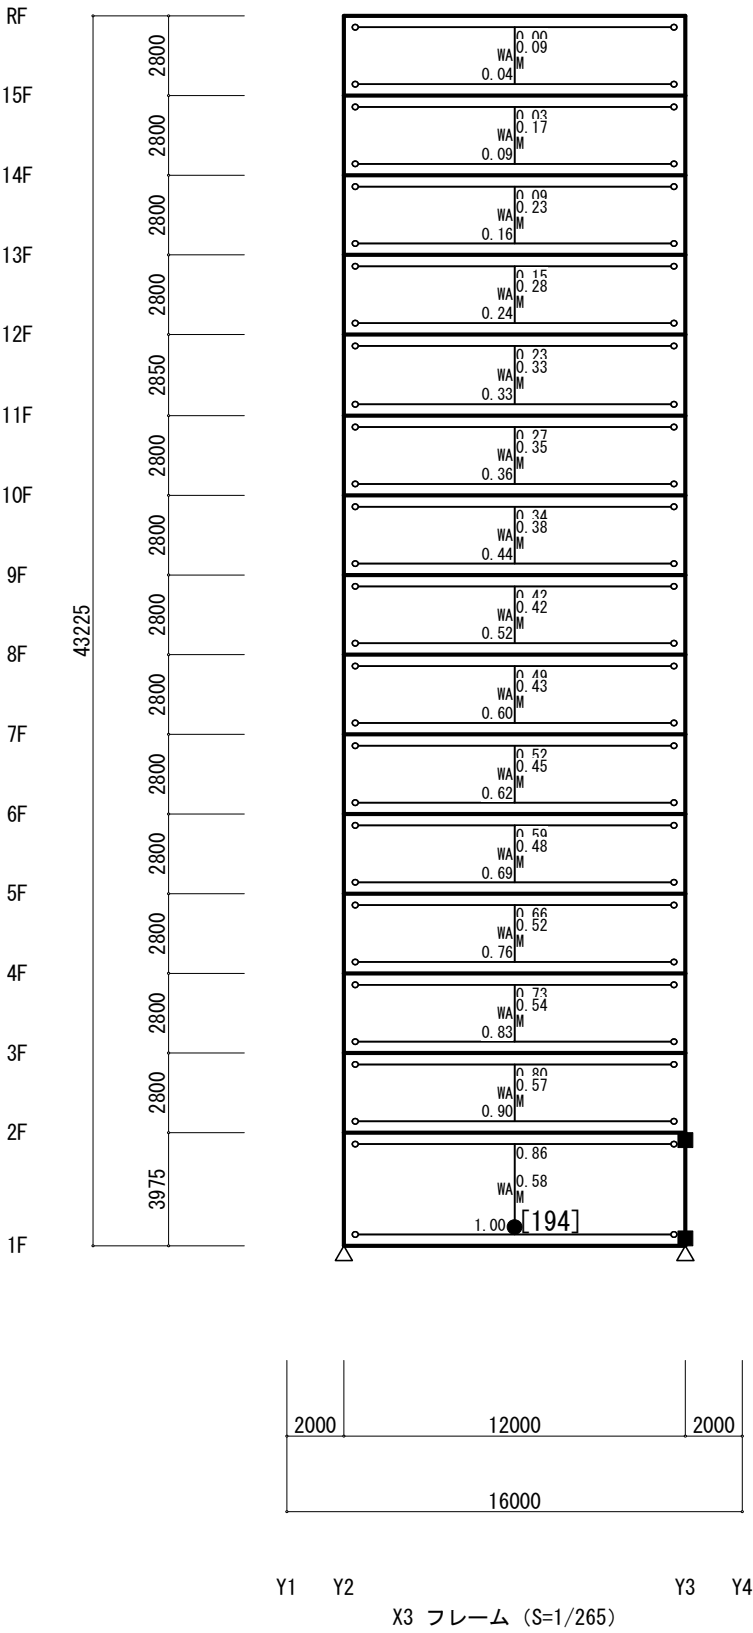


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

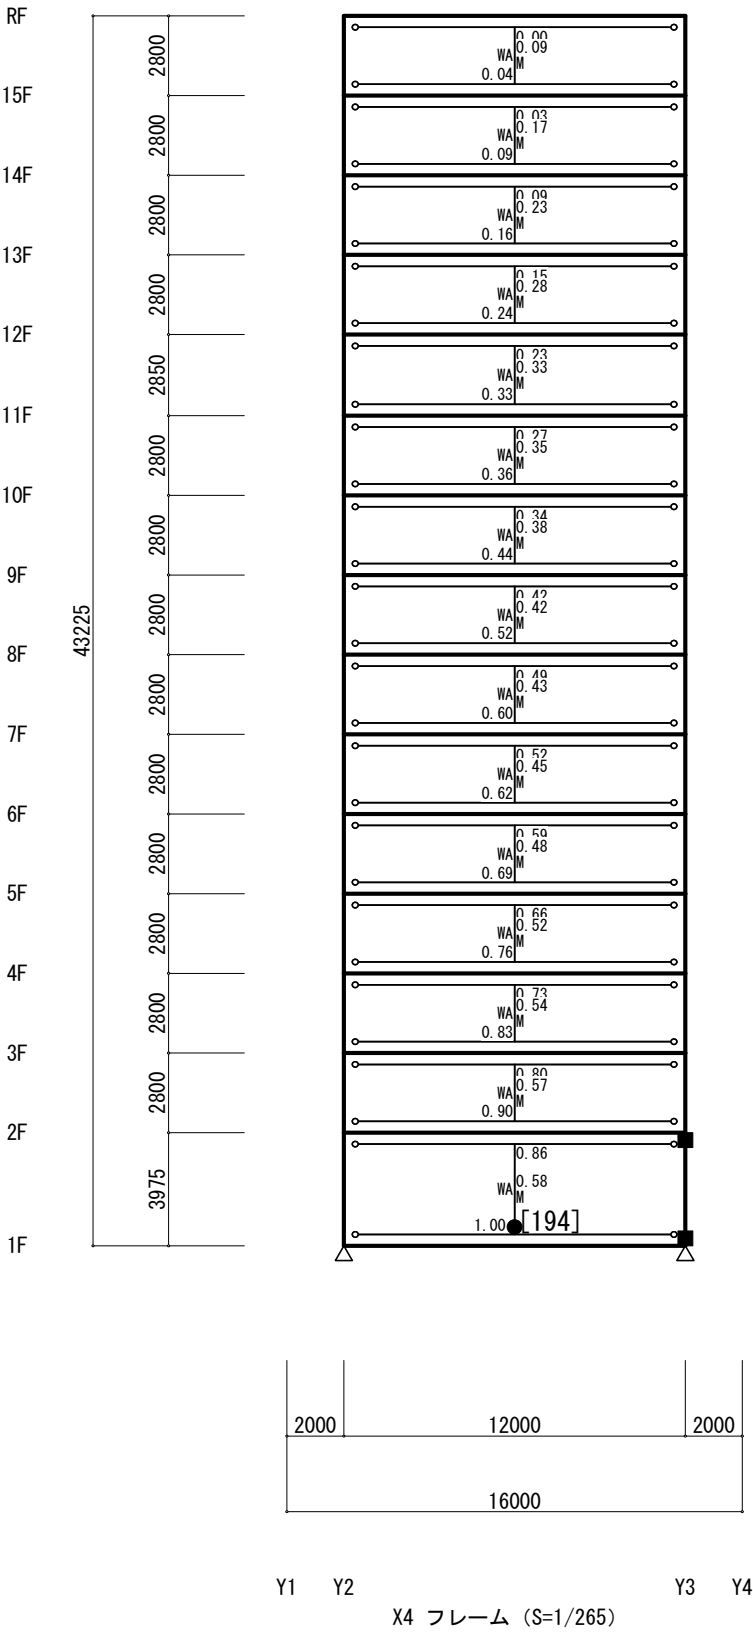

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

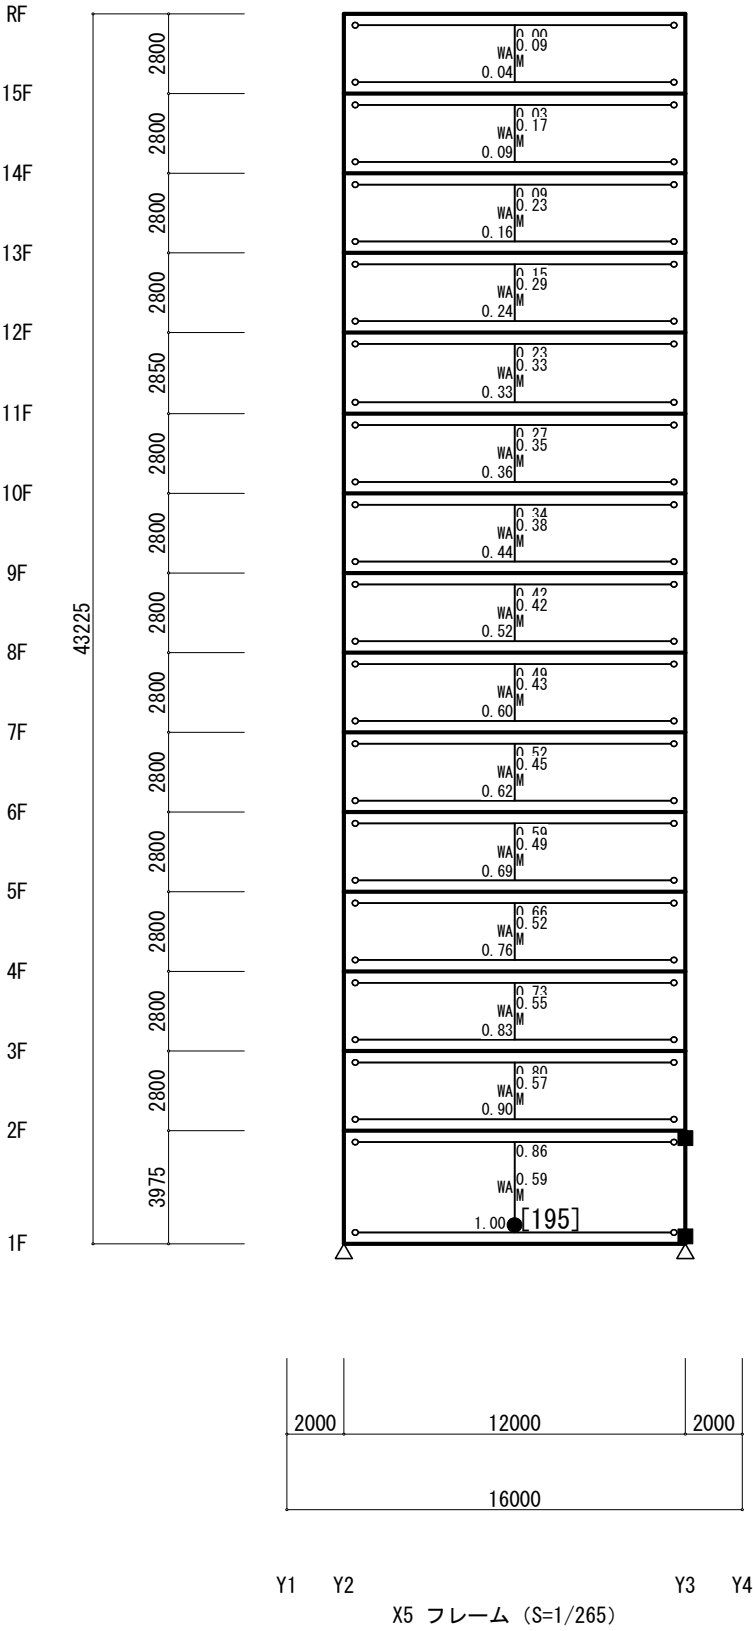

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

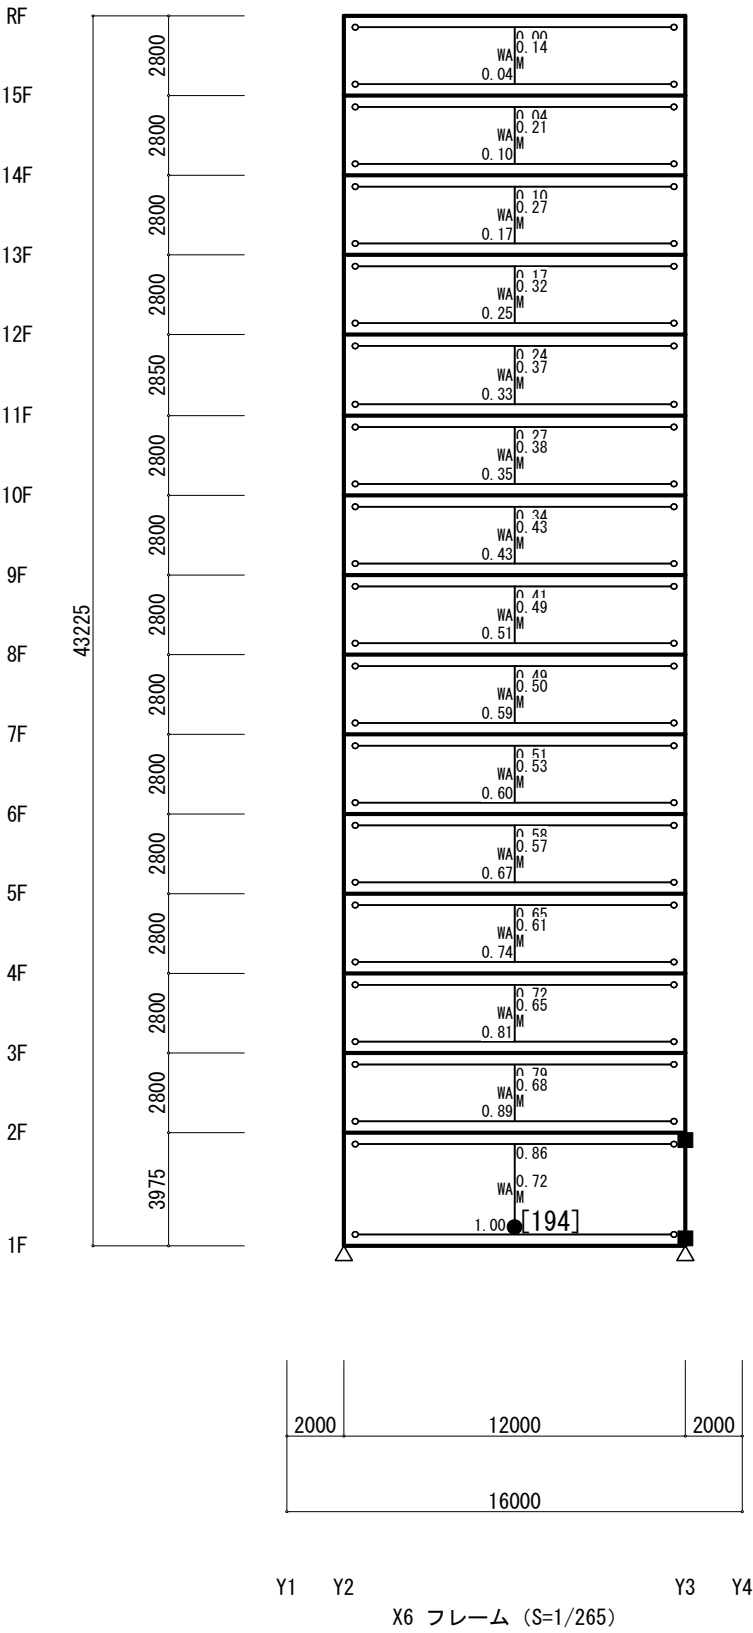

U-5 必要保有水平力と判定

U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)

F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.047	1.26	27.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X3	X4	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X5	X6	FA	M	0.048	1.31	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.054	1.45	27.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.46	27.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.46	27.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.46	27.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.44	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.060	1.63	27.00
		X2	X3	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X3	X4	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X4	X5	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.62	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.060	1.63	27.00
		X2	X3	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X3	X4	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X4	X5	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.62	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.060	1.63	27.00
		X2	X3	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X3	X4	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X4	X5	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.62	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X2	X3	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X5	X6	FA	M	0.070	2.09	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X2	X3	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X5	X6	FA	M	0.070	2.09	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X2	X3	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X5	X6	FA	M	0.070	2.09	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.073	2.62	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.61	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.073	2.62	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.61	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.073	2.62	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	6F	X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.61	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.073	2.62	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.61	36.00
		X1	X2	FA	M	0.073	2.62	36.00
	4F	X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.61	36.00
		X1	X2	FA	M	0.073	2.62	36.00
	3F	X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.61	36.00
		X1	X2	FA	M	0.073	2.62	36.00
	2F	X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.61	36.00
		X1	X2	FA	M	0.026	0.95	36.00
	1F	X2	X3	FA	M	0.032	1.16	36.00
		X3	X4	FA	M	0.032	1.15	36.00
		X4	X5	FA	M	0.031	1.13	36.00
		X5	X6	FA	M	0.040	1.44	36.00
		X1	X2	FA	M	0.047	1.26	27.00
Y3	RF	X2	X3	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X3	X4	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X5	X6	FA	M	0.048	1.31	27.00
		X1	X2	FA	M	0.054	1.45	27.00
	15F	X2	X3	FA	M	0.054	1.46	27.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.46	27.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.46	27.00
		X5	X6	FA	M	0.053	1.44	27.00
		X1	X2	FA	M	0.060	1.63	27.00
	14F	X2	X3	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X3	X4	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X4	X5	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.62	27.00
		X1	X2	FA	M	0.060	1.63	27.00
	13F	X2	X3	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X3	X4	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X4	X5	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.62	27.00
		X1	X2	FA	M	0.060	1.63	27.00
	12F	X2	X3	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X3	X4	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X4	X5	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.62	27.00
		X1	X2	FA	M	0.070	2.09	30.00
	11F	X2	X3	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X5	X6	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X1	X2	FA	M	0.070	2.09	30.00
	10F	X2	X3	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X5	X6	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X1	X2	FA	M	0.070	2.09	30.00
	9F	X2	X3	FA	M	0.078	2.35	30.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	9F	X3	X4	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X5	X6	FA	M	0.070	2.09	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.073	2.62	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.61	36.00
		X1	X2	FA	M	0.073	2.62	36.00
	7F	X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.61	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.073	2.62	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.61	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.073	2.62	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.61	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.073	2.62	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.61	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.073	2.62	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.61	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.073	2.62	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.61	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.026	0.95	36.00
		X2	X3	FA	M	0.032	1.16	36.00
		X3	X4	FA	M	0.032	1.15	36.00
		X4	X5	FA	M	0.031	1.13	36.00
		X5	X6	FA	M	0.040	1.44	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.048	1.31	27.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X3	X4	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.26	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.053	1.44	27.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.46	27.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.46	27.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.46	27.00
		X5	X6	FA	M	0.054	1.45	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.060	1.62	27.00
		X2	X3	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X3	X4	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X4	X5	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.63	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.060	1.62	27.00
		X2	X3	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X3	X4	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X4	X5	FA	M	0.076	2.05	27.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	13F	X5	X6	FA	M	0.060	1.63	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.060	1.62	27.00
		X2	X3	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X3	X4	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X4	X5	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.63	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X2	X3	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X5	X6	FA	M	0.070	2.09	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X2	X3	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X5	X6	FA	M	0.070	2.09	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X2	X3	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X5	X6	FA	M	0.070	2.09	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.073	2.61	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.62	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.073	2.61	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.62	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.073	2.61	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.62	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.073	2.61	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.62	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.073	2.61	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.62	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.073	2.61	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.62	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.073	2.61	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.62	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.040	1.44	36.00
		X2	X3	FA	M	0.031	1.13	36.00
		X3	X4	FA	M	0.032	1.15	36.00
		X4	X5	FA	M	0.032	1.16	36.00
		X5	X6	FA	M	0.026	0.95	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.048	1.31	27.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X3	X4	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.32	27.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	RF	X5	X6	FA	M	0.047	1.26	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.053	1.44	27.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.46	27.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.46	27.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.46	27.00
		X5	X6	FA	M	0.054	1.45	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.060	1.62	27.00
		X2	X3	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X3	X4	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X4	X5	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.63	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.060	1.62	27.00
		X2	X3	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X3	X4	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X4	X5	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.63	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.060	1.62	27.00
		X2	X3	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X3	X4	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X4	X5	FA	M	0.076	2.05	27.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.63	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X2	X3	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X5	X6	FA	M	0.070	2.09	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X2	X3	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X5	X6	FA	M	0.070	2.09	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.070	2.09	30.00
		X2	X3	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X3	X4	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X4	X5	FA	M	0.078	2.35	30.00
		X5	X6	FA	M	0.070	2.09	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.073	2.61	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.62	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.073	2.61	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.62	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.073	2.61	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.62	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.073	2.61	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.62	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.073	2.61	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.62	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.073	2.61	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	3F	X5	X6	FA	M	0.073	2.62	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.073	2.61	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.073	2.62	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.040	1.44	36.00
		X2	X3	FA	M	0.031	1.13	36.00
		X3	X4	FA	M	0.032	1.15	36.00
		X4	X5	FA	M	0.032	1.16	36.00
		X5	X6	FA	M	0.026	0.95	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.32	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.017	0.45	27.00
		X2	X3	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X3	X4	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X4	X5	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.45	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.015	0.39	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.39	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.40	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.40	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.38	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.013	0.39	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.39	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.013	0.39	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.39	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.38	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y2	6F	X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.012	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.41	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.42	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.004	0.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.16	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.32	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.017	0.47	27.00
		X2	X3	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X3	X4	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X4	X5	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.47	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.015	0.41	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.41	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.015	0.41	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.41	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.40	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.38	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.38	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.013	0.38	30.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	9F	X2	X3	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.38	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.15	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.32	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.017	0.47	27.00
		X2	X3	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X3	X4	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X4	X5	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.47	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.015	0.41	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.41	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.015	0.41	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	13F	X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.41	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.015	0.41	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.41	27.00
		X6	X7	FA	M	0.015	0.41	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X6	X7	FA	M	0.013	0.38	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X6	X7	FA	M	0.013	0.38	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X6	X7	FA	M	0.013	0.38	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.36	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.36	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.36	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.35	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.35	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.35	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.35	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X6	X7	FA	M	0.004	0.15	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.012	0.31	27.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.30	27.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	RF	X4	X5	FA	M	0.011	0.30	27.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.31	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.017	0.45	27.00
		X2	X3	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X3	X4	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X4	X5	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.45	27.00
		X6	X7	FA	M	0.017	0.45	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.014	0.39	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.39	27.00
		X6	X7	FA	M	0.014	0.39	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.015	0.39	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.39	27.00
		X6	X7	FA	M	0.015	0.39	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X6	X7	FA	M	0.015	0.40	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X6	X7	FA	M	0.013	0.38	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.013	0.39	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.39	30.00
		X6	X7	FA	M	0.013	0.39	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.013	0.39	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.39	30.00
		X6	X7	FA	M	0.013	0.39	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.38	36.00
		X6	X7	FA	M	0.011	0.38	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X6	X7	FA	M	0.011	0.39	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X6	X7	FA	M	0.011	0.39	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X6	X7	FA	M	0.011	0.40	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X6	X7	FA	M	0.011	0.41	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	3F	X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.012	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.41	36.00
		X1	X2	FA	M	0.004	0.16	36.00
	1F	X2	X3	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.16	36.00

b) R C 柱の部材種別

H_o/D : ①:柱の内のり長さ H_o /柱のせい D 、または②: $2M/(Q \cdot D)$
 σ_o : 最終ステップでの軸方向応力度 (N/mm²)
 P_t : 引張鉄筋比 (%)
 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
 F_c : コンクリート強度 (N/mm²)
 N : 柱軸力 (kN)
 N_o : 柱軸方向耐力 (kN)
 モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)
 N/N_o : ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
 : [*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
 : (XY方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として)付で出力)

X 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	H_o/D	σ_o/Fc σ_o Fc	P_t	$\tau u/Fc$ τu Fc	N/N_o N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	10.19②	0.011	0.26	0.00	(0.01)
						0.30		0.11	293.64
						27.00		27.00	26331.85
		X2	FA-FA	M	5.51②	0.028	0.24	0.02	(0.03)
						0.75		0.56	799.44
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	5.53②	0.029	0.24	0.02	(0.03)
						0.78		0.58	828.36
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	5.53②	0.029	0.24	0.02	(0.03)
						0.78		0.58	828.29
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	5.31②	0.029	0.24	0.02	(0.03)
						0.77		0.60	822.63
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	16.11②	0.026	0.26	0.01	(0.03)
						0.70		0.20	686.59
						27.00		27.00	26331.85
	14F	X1	FA-FA	M	9.25②	0.021	0.26	0.01	(0.02)
						0.58		0.28	564.09
						27.00		27.00	26331.85
		X2	FA-FA	M	4.19②	0.049	0.24	0.03	(0.05)
						1.32		0.93	1400.09
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	3.68②	0.049	0.24	0.04	(0.05)
						1.33		1.06	1408.39
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	3.68②	0.049	0.24	0.04	(0.05)
						1.33		1.06	1408.15
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	4.29②	0.049	0.24	0.03	(0.05)
						1.33		0.90	1414.46
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	14.51②	0.052	0.26	0.01	(0.05)
						1.40		0.29	1366.00

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	14F	X6	FA-FA	M	14.51②	27.00	0.26	27.00	26331.85
	13F	X1	FA-FA	M	8.00②	0.033	0.26	0.02	(0.03)
						0.88		0.50	860.89
						27.00		27.00	26331.85
		X2	FA-FA	M	4.61②	0.085	0.24	0.04	(0.09)
						2.28		1.21	2425.74
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	4.18②	0.090	0.24	0.05	(0.09)
						2.42		1.37	2572.62
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	4.18②	0.090	0.24	0.05	(0.09)
						2.42		1.37	2572.22
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	4.77②	0.090	0.24	0.04	(0.09)
						2.44		1.19	2589.82
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	11.56②	0.084	0.26	0.02	(0.08)
						2.26		0.50	2205.73
						27.00		27.00	26331.85
	12F	X1	FA-FA	M	6.11②	0.037	0.26	0.03	(0.04)
						1.01		0.72	985.13
						27.00		27.00	26331.85
		X2	FA-FA	M	4.26②	0.105	0.24	0.05	(0.11)
						2.82		1.42	2999.51
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	3.94②	0.112	0.24	0.06	(0.11)
						3.03		1.58	3214.55
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	3.93②	0.112	0.24	0.06	(0.11)
						3.02		1.58	3214.03
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	4.38②	0.115	0.24	0.05	(0.12)
						3.11		1.42	3309.35
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	7.04②	0.109	0.26	0.03	(0.11)
						2.93		0.87	2867.65
						27.00		27.00	26331.85
	11F	X1	FA-FA	M	4.47②	0.029	0.26	0.03	(0.03)
						0.78		0.85	759.61
						27.00		27.00	26331.85
		X2	FA-FA	M	3.27②	0.108	0.24	0.06	(0.11)
						2.91		1.69	3089.11
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	3.17②	0.117	0.24	0.07	(0.12)
						3.17		1.82	3370.61
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	3.17②	0.117	0.24	0.07	(0.12)
						3.17		1.82	3369.99
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	3.32②	0.125	0.24	0.06	(0.13)
						3.38		1.71	3595.53
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	5.02②	0.114	0.26	0.04	(0.11)
						3.08		0.99	3007.96
						27.00		27.00	26331.85
	10F	X1	FA-FA	M	4.15②	0.020	0.32	0.03	(0.02)
						0.59		0.97	576.22
						30.00		30.00	30376.27
		X2	FA-FA	M	3.17②	0.100	0.27	0.06	(0.10)
						2.99		1.76	3554.13
						30.00		30.00	35731.27
		X3	FA-FA	M	3.09②	0.110	0.27	0.06	(0.11)
						3.29		1.86	3906.88
						30.00		30.00	35731.27

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	10F	X4	FA-FA	M	3.09②	0.110	0.27	0.06	(0.11)
						3.29		1.86	3906.13
						30.00		30.00	35731.27
		X5	FA-FA	M	3.23②	0.119	0.27	0.06	(0.12)
						3.57		1.75	4241.74
						30.00		30.00	35731.27
		X6	FA-FA	M	4.90②	0.120	0.32	0.03	(0.12)
						3.61		1.02	3525.76
						30.00		30.00	30376.27
	9F	X1	FA-FA	M	3.43②	0.015	0.32	0.04	(0.01)
						0.45		1.11	441.26
						30.00		30.00	30376.27
		X2	FA-FA	M	2.83②	0.115	0.27	0.06	(0.11)
						3.44		1.91	4088.67
						30.00		30.00	35731.27
		X3	FA-FA	M	2.75②	0.126	0.27	0.07	(0.13)
						3.79		2.04	4506.48
						30.00		30.00	35731.27
		X4	FA-FA	M	2.75②	0.126	0.27	0.07	(0.13)
						3.79		2.04	4505.62
						30.00		30.00	35731.27
		X5	FA-FA	M	2.87②	0.138	0.27	0.06	(0.14)
						4.13		1.92	4908.50
						30.00		30.00	35731.27
		X6	FA-FA	M	3.96②	0.140	0.32	0.04	(0.14)
						4.20		1.23	4108.63
						30.00		30.00	30376.27
	8F	X1	FB-FA	M	2.44②	0.011	0.32	0.04	(0.01)
						0.34		1.22	332.62
						30.00		30.00	30376.27
		X2	FB-FA	M	2.11②	0.128	0.27	0.07	(0.13)
						3.85		2.14	4572.37
						30.00		30.00	35731.27
		X3	FB-FA	M	2.15②	0.142	0.27	0.07	(0.14)
						4.26		2.18	5056.00
						30.00		30.00	35731.27
		X4	FB-FA	M	2.15②	0.142	0.27	0.07	(0.14)
						4.26		2.18	5054.98
						30.00		30.00	35731.27
		X5	FB-FA	M	2.15②	0.152	0.27	0.07	(0.15)
						4.56		2.13	5419.27
						30.00		30.00	35731.27
		X6	FA-FA	M	2.91②	0.158	0.32	0.04	(0.15)
						4.73		1.30	4626.10
						30.00		30.00	30376.27
	7F	X1	FA-FA	M	2.55②	0.001	0.32	0.04	(0.00)
						0.05		1.35	50.31
						36.00		36.00	35361.52
		X2	FB-FA	M	2.24②	0.122	0.27	0.06	(0.13)
						4.40		2.29	5229.34
						36.00		36.00	41787.52
		X3	FB-FA	M	2.26②	0.134	0.27	0.06	(0.14)
						4.81		2.28	5714.19
						36.00		36.00	41787.52
		X4	FB-FA	M	2.26②	0.134	0.27	0.06	(0.14)
						4.81		2.28	5712.96
						36.00		36.00	41787.52
		X5	FB-FA	M	2.28②	0.143	0.27	0.06	(0.15)
						5.15		2.29	6114.86
						36.00		36.00	41787.52
		X6	FA-FA	M	2.87②	0.153	0.32	0.04	(0.15)
						5.52		1.49	5394.75
						36.00		36.00	35361.52
	6F	X1	FB-FA	M	2.31②	0.000	0.49	0.04	(-0.04)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	6F	X1	FB-FA	M	2.31②	0.00	0.49	1.44	-299.73
						36.00		36.00	-6812.52
						0.123		0.06	(0.12)
		X2	FB-FA	M	2.09②	4.44	0.36	2.20	5821.42
						36.00		36.00	46975.02
						0.134		0.06	(0.13)
		X3	FB-FA	M	2.11②	4.82	0.36	2.20	6328.21
						36.00		36.00	46975.02
						0.134		0.06	(0.13)
		X4	FB-FA	M	2.11②	4.82	0.36	2.20	6326.76
						36.00		36.00	46975.02
						0.142		0.06	(0.14)
		X5	FB-FA	M	2.12②	5.09	0.36	2.20	6686.18
						36.00		36.00	46975.02
						0.174		0.04	(0.17)
		X6	FA-FA	M	2.54②	6.26	0.49	1.55	6123.32
						36.00		36.00	36724.02
						0.000		0.04	(-0.09)
	5F	X1	FC-FA	M	1.87②	0.00	0.49	1.50	-581.85
						36.00		36.00	-6812.52
						0.136		0.06	(0.14)
		X2	FC-FA	M	1.74②	4.91	0.36	2.30	6445.20
						36.00		36.00	46975.02
						0.147		0.06	(0.15)
		X3	FC-FA	M	1.74②	5.30	0.36	2.32	6959.78
						36.00		36.00	46975.02
						0.147		0.06	(0.15)
		X4	FC-FA	M	1.74②	5.30	0.36	2.32	6958.18
						36.00		36.00	46975.02
						0.154		0.06	(0.15)
		X5	FC-FA	M	1.74②	5.55	0.36	2.32	7279.85
						36.00		36.00	46975.02
						0.195		0.05	(0.19)
		X6	FC-FA	M	1.96②	7.04	0.49	1.65	6877.47
						36.00		36.00	36724.02
						0.000		0.04	(-0.13)
	4F	X1	FB-FA	M	2.18②	0.00	0.49	1.55	-864.84
						36.00		36.00	-6812.52
						0.150		0.07	(0.15)
		X2	FC-FA	M	1.98②	5.42	0.36	2.40	7108.19
						36.00		36.00	46975.02
						0.161		0.07	(0.16)
		X3	FC-FA	M	1.99②	5.81	0.36	2.41	7628.79
						36.00		36.00	46975.02
						0.161		0.07	(0.16)
		X4	FC-FA	M	1.99②	5.81	0.36	2.41	7626.77
						36.00		36.00	46975.02
						0.168		0.07	(0.17)
		X5	FC-FA	M	1.99②	6.06	0.36	2.41	7957.32
						36.00		36.00	46975.02
						0.217		0.05	(0.21)
		X6	FB-FA	M	2.34②	7.82	0.49	1.77	7648.14
						36.00		36.00	36724.02
						0.000		0.05	(-0.17)
	3F	X1	FA-FA	M	2.91②	0.00	0.49	1.64	-1124.41
						36.00		36.00	-6812.52
						0.166		0.07	(0.17)
		X2	FA-FA	M	2.63②	5.97	0.36	2.50	7832.15
						36.00		36.00	46975.02
						0.177		0.07	(0.18)
		X3	FA-FA	M	2.65②	6.37	0.36	2.51	8354.22
						36.00		36.00	46975.02
						0.177		0.07	(0.18)
		X4	FA-FA	M	2.65②	6.36	0.36	2.51	8351.46

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	3F	X4	FA-FA	M	2.65②	36.00	0.36	36.00	46975.02
		X5	FA-FA	M	2.66②	0.186	0.36	0.07	(0.19)
						6.69		2.53	8784.95
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FA-FA	M	3.28②	0.239	0.49	0.05	(0.23)
						8.62		1.70	8424.99
						36.00		36.00	36724.02
	2F	X1	FA-FA	M	3.68②	0.000	0.49	0.04	(-0.21)
						0.00		1.38	-1414.98
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	3.39②	0.182	0.36	0.07	(0.18)
						6.53		2.56	8576.50
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FA-FA	M	3.41②	0.192	0.36	0.07	(0.19)
						6.93		2.53	9091.99
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FA-FA	M	3.41②	0.192	0.36	0.07	(0.19)
						6.93		2.54	9090.62
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FA-FA	M	3.44②	0.203	0.36	0.07	(0.20)
						7.32		2.46	9613.98
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FA-FA	M	4.13②	0.266	0.49	0.07	(0.25)
						9.57		2.38	9354.04
						36.00		36.00	36724.02
	1F	X1	FA-FA	M	4.32②	0.000	0.49	0.04	(-0.26)
						0.00		1.27	-1756.73
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	4.71②	0.254	0.36	0.07	(0.26)
						9.14		2.58	11994.15
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FA-FA	M	4.67②	0.268	0.36	0.07	(0.27)
						9.66		2.65	12672.34
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FA-FA	M	4.68②	0.268	0.36	0.07	(0.27)
						9.65		2.64	12669.63
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FA-FA	M	4.59②	0.283	0.36	0.08	(0.28)
						10.18		2.73	13363.25
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FB-FB	M	6.82②	0.352	0.49	0.06	(0.34)
						12.67		2.20	12388.70
						36.00		36.00	36724.02
Y3	15F	X1	FA-FA	M	10.19②	0.011	0.26	0.00	(0.01)
						0.30		0.11	291.86
						27.00		27.00	26331.85
		X2	FA-FA	M	5.51②	0.028	0.24	0.02	(0.03)
						0.75		0.56	796.56
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	5.53②	0.029	0.24	0.02	(0.03)
						0.78		0.58	825.53
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	5.53②	0.029	0.24	0.02	(0.03)
						0.78		0.58	825.60
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	5.30②	0.029	0.24	0.02	(0.03)
						0.77		0.60	820.10
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	16.10②	0.026	0.26	0.01	(0.03)
						0.70		0.20	685.72
						27.00		27.00	26331.85
	14F	X1	FA-FA	M	9.24②	0.021	0.26	0.01	(0.02)
						0.57		0.28	561.38
						27.00		27.00	26331.85

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	14F	X2	FA-FA	M	4.18②	0.049	0.24	0.03	(0.05)
						1.31		0.93	1396.82
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	3.68②	0.049	0.24	0.04	(0.05)
						1.32		1.06	1405.65
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	3.68②	0.049	0.24	0.04	(0.05)
						1.32		1.06	1405.88
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	4.29②	0.049	0.24	0.03	(0.05)
						1.33		0.91	1412.43
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	14.51②	0.052	0.26	0.01	(0.05)
						1.40		0.29	1365.05
						27.00		27.00	26331.85
	13F	X1	FA-FA	M	7.99②	0.032	0.26	0.02	(0.03)
						0.88		0.50	856.29
						27.00		27.00	26331.85
		X2	FA-FA	M	4.60②	0.084	0.24	0.04	(0.09)
						2.28		1.21	2417.86
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	4.18②	0.089	0.24	0.05	(0.09)
						2.41		1.37	2565.32
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	4.18②	0.089	0.24	0.05	(0.09)
						2.41		1.37	2565.70
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	4.77②	0.090	0.24	0.04	(0.09)
						2.43		1.19	2584.65
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	11.57②	0.084	0.26	0.02	(0.08)
						2.26		0.50	2204.69
						27.00		27.00	26331.85
	12F	X1	FA-FA	M	6.11②	0.037	0.26	0.03	(0.04)
						1.00		0.72	980.48
						27.00		27.00	26331.85
		X2	FA-FA	M	4.26②	0.104	0.24	0.05	(0.11)
						2.81		1.42	2990.61
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	3.93②	0.112	0.24	0.06	(0.11)
						3.02		1.58	3206.84
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	3.93②	0.112	0.24	0.06	(0.11)
						3.02		1.58	3207.35
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	4.38②	0.115	0.24	0.05	(0.12)
						3.11		1.42	3304.52
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	7.04②	0.109	0.26	0.03	(0.11)
						2.93		0.87	2867.92
						27.00		27.00	26331.85
	11F	X1	FA-FA	M	4.47②	0.029	0.26	0.03	(0.03)
						0.77		0.85	753.58
						27.00		27.00	26331.85
		X2	FA-FA	M	3.27②	0.107	0.24	0.06	(0.11)
						2.90		1.69	3083.00
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	3.17②	0.117	0.24	0.07	(0.12)
						3.17		1.82	3366.34
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	3.17②	0.117	0.24	0.07	(0.12)
						3.17		1.82	3366.97
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	3.32②	0.125	0.24	0.06	(0.13)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	11F	X5	FA-FA	M	3.32②	3.38	0.24	1.71	3594.50
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	5.02②	0.114	0.26	0.04	(0.11)
						3.08		0.99	3008.43
						27.00		27.00	26331.85
	10F	X1	FA-FA	M	4.15②	0.020	0.32	0.03	(0.02)
						0.59		0.97	574.59
						30.00		30.00	30376.27
		X2	FA-FA	M	3.17②	0.100	0.27	0.06	(0.10)
						2.99		1.76	3550.86
						30.00		30.00	35731.27
		X3	FA-FA	M	3.09②	0.110	0.27	0.06	(0.11)
						3.29		1.86	3904.90
						30.00		30.00	35731.27
		X4	FA-FA	M	3.09②	0.110	0.27	0.06	(0.11)
						3.29		1.86	3905.65
						30.00		30.00	35731.27
		X5	FA-FA	M	3.23②	0.119	0.27	0.06	(0.12)
						3.57		1.75	4242.36
						30.00		30.00	35731.27
		X6	FA-FA	M	4.90②	0.120	0.32	0.03	(0.12)
						3.61		1.02	3526.61
						30.00		30.00	30376.27
	9F	X1	FA-FA	M	3.43②	0.015	0.32	0.04	(0.01)
						0.45		1.11	439.99
						30.00		30.00	30376.27
		X2	FA-FA	M	2.83②	0.115	0.27	0.06	(0.11)
						3.44		1.91	4084.56
						30.00		30.00	35731.27
		X3	FA-FA	M	2.75②	0.126	0.27	0.07	(0.13)
						3.79		2.04	4503.90
						30.00		30.00	35731.27
		X4	FA-FA	M	2.75②	0.126	0.27	0.07	(0.13)
						3.79		2.04	4504.78
						30.00		30.00	35731.27
		X5	FA-FA	M	2.87②	0.138	0.27	0.06	(0.14)
						4.13		1.92	4909.14
						30.00		30.00	35731.27
		X6	FA-FA	M	3.96②	0.140	0.32	0.04	(0.14)
						4.20		1.23	4109.91
						30.00		30.00	30376.27
	8F	X1	FB-FA	M	2.44②	0.011	0.32	0.04	(0.01)
						0.34		1.22	331.64
						30.00		30.00	30376.27
		X2	FB-FA	M	2.11②	0.128	0.27	0.07	(0.13)
						3.85		2.14	4567.28
						30.00		30.00	35731.27
		X3	FB-FA	M	2.15②	0.142	0.27	0.07	(0.14)
						4.25		2.18	5052.74
						30.00		30.00	35731.27
		X4	FB-FA	M	2.15②	0.142	0.27	0.07	(0.14)
						4.26		2.18	5053.79
						30.00		30.00	35731.27
		X5	FB-FA	M	2.15②	0.152	0.27	0.07	(0.15)
						4.56		2.13	5419.80
						30.00		30.00	35731.27
		X6	FA-FA	M	2.91②	0.158	0.32	0.04	(0.15)
						4.73		1.30	4627.83
						30.00		30.00	30376.27
	7F	X1	FA-FA	M	2.55②	0.001	0.32	0.04	(0.00)
						0.05		1.35	49.12
						36.00		36.00	35361.52
		X2	FB-FA	M	2.24②	0.122	0.27	0.06	(0.12)
						4.40		2.29	5223.07

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	7F	X2	FB-FA	M	2.24②	36.00	0.27	36.00	41787.52
		X3	FB-FA	M	2.26②	0.134	0.27	0.06	(0.14)
						4.81		2.28	5710.18
						36.00		36.00	41787.52
		X4	FB-FA	M	2.26②	0.134	0.27	0.06	(0.14)
						4.81		2.28	5711.41
						36.00		36.00	41787.52
		X5	FB-FA	M	2.28②	0.143	0.27	0.06	(0.15)
						5.15		2.29	6115.46
						36.00		36.00	41787.52
		X6	FA-FA	M	2.87②	0.153	0.32	0.04	(0.15)
						5.52		1.49	5396.99
						36.00		36.00	35361.52
	6F	X1	FB-FA	M	2.31②	0.000	0.49	0.04	(-0.04)
						0.00		1.44	-300.32
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FB-FA	M	2.09②	0.123	0.36	0.06	(0.12)
						4.43		2.20	5813.69
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FB-FA	M	2.11②	0.134	0.36	0.06	(0.13)
						4.82		2.20	6323.30
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FB-FA	M	2.11②	0.134	0.36	0.06	(0.13)
						4.82		2.20	6324.80
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FB-FA	M	2.12②	0.142	0.36	0.06	(0.14)
						5.09		2.20	6686.92
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FA-FA	M	2.54②	0.174	0.49	0.04	(0.17)
						6.27		1.55	6126.12
						36.00		36.00	36724.02
	5F	X1	FC-FA	M	1.87②	0.000	0.49	0.04	(-0.09)
						0.00		1.50	-582.12
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FA	M	1.74②	0.136	0.36	0.06	(0.14)
						4.90		2.30	6435.84
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FC-FA	M	1.74②	0.147	0.36	0.06	(0.15)
						5.30		2.32	6954.01
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FC-FA	M	1.74②	0.147	0.36	0.06	(0.15)
						5.30		2.32	6955.81
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FC-FA	M	1.74②	0.154	0.36	0.06	(0.15)
						5.55		2.32	7280.72
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FC-FA	M	1.96②	0.196	0.49	0.05	(0.19)
						7.04		1.65	6880.87
						36.00		36.00	36724.02
	4F	X1	FB-FA	M	2.18②	0.000	0.49	0.04	(-0.13)
						0.00		1.55	-864.45
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FA	M	1.98②	0.150	0.36	0.07	(0.15)
						5.41		2.40	7096.94
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FC-FA	M	1.99②	0.161	0.36	0.07	(0.16)
						5.81		2.41	7621.69
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FC-FA	M	1.99②	0.161	0.36	0.07	(0.16)
						5.81		2.41	7623.87
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FC-FA	M	1.99②	0.168	0.36	0.07	(0.17)
						6.06		2.41	7958.34
						36.00		36.00	46975.02

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	4F	X6	FB-FA	M	2.34②	0.217	0.49	0.05	(0.21)
						7.83		1.77	7652.19
						36.00		36.00	36724.02
	3F	X1	FA-FA	M	2.91②	0.000	0.49	0.05	(-0.16)
						0.00		1.64	-1123.24
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	2.63②	0.165	0.36	0.07	(0.17)
						5.96		2.50	7818.71
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FA-FA	M	2.65②	0.177	0.36	0.07	(0.18)
						6.36		2.51	8345.77
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FA-FA	M	2.65②	0.177	0.36	0.07	(0.18)
						6.36		2.51	8348.00
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FA-FA	M	2.66②	0.186	0.36	0.07	(0.19)
						6.69		2.53	8786.20
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FA-FA	M	3.28②	0.240	0.49	0.05	(0.23)
						8.62		1.70	8429.77
						36.00		36.00	36724.02
	2F	X1	FA-FA	M	3.68②	0.000	0.49	0.04	(-0.21)
						0.00		1.38	-1415.46
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	3.39②	0.181	0.36	0.07	(0.18)
						6.52		2.56	8562.03
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FA-FA	M	3.41②	0.192	0.36	0.07	(0.19)
						6.92		2.53	9082.86
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FA-FA	M	3.41②	0.192	0.36	0.07	(0.19)
						6.92		2.53	9086.81
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FA-FA	M	3.44②	0.203	0.36	0.07	(0.20)
						7.33		2.46	9614.82
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FA-FA	M	4.13②	0.266	0.49	0.07	(0.25)
						9.57		2.38	9358.87
						36.00		36.00	36724.02
	1F	X1	FA-FA	M	4.31②	0.000	0.49	0.03	(-0.26)
						0.00		1.26	-1793.90
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	4.71②	0.254	0.36	0.07	(0.26)
						9.13		2.58	11978.80
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FA-FA	M	4.67②	0.268	0.36	0.07	(0.27)
						9.65		2.65	12662.81
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FA-FA	M	4.68②	0.268	0.36	0.07	(0.27)
						9.65		2.64	12665.58
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FA-FA	M	4.59②	0.283	0.36	0.08	(0.28)
						10.18		2.73	13364.69
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FB-FB	M	6.82②	0.352	0.49	0.06	(0.34)
						12.68		2.20	12392.95
						36.00		36.00	36724.02

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	16.13②	0.026	0.26	0.01	(0.03)
						0.70		0.20	686.63

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	16.13②	27.00	0.26	27.00	26331.85
		X2	FA-FA	M	5.31②	0.029	0.24	0.02	(0.03)
						0.77		0.60	822.69
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	5.53②	0.029	0.24	0.02	(0.03)
						0.78		0.58	828.34
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	5.53②	0.029	0.24	0.02	(0.03)
						0.78		0.58	828.41
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	5.51②	0.028	0.24	0.02	(0.03)
						0.75		0.56	799.90
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	10.20②	0.011	0.26	0.00	(0.01)
						0.30		0.11	293.51
						27.00		27.00	26331.85
	14F	X1	FA-FA	M	14.51②	0.052	0.26	0.01	(0.05)
						1.40		0.29	1366.09
						27.00		27.00	26331.85
		X2	FA-FA	M	4.29②	0.049	0.24	0.03	(0.05)
						1.33		0.90	1414.53
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	3.68②	0.049	0.24	0.04	(0.05)
						1.33		1.06	1408.22
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	3.68②	0.049	0.24	0.04	(0.05)
						1.33		1.06	1408.46
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	4.19②	0.049	0.24	0.03	(0.05)
						1.32		0.93	1400.31
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	9.25②	0.021	0.26	0.01	(0.02)
						0.58		0.28	563.97
						27.00		27.00	26331.85
	13F	X1	FA-FA	M	11.57②	0.084	0.26	0.02	(0.08)
						2.26		0.50	2205.91
						27.00		27.00	26331.85
		X2	FA-FA	M	4.77②	0.090	0.24	0.04	(0.09)
						2.44		1.19	2590.14
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	4.18②	0.090	0.24	0.05	(0.09)
						2.42		1.37	2572.55
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	4.18②	0.090	0.24	0.05	(0.09)
						2.42		1.37	2572.95
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	4.61②	0.085	0.24	0.04	(0.09)
						2.28		1.21	2426.27
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	8.00②	0.033	0.26	0.02	(0.03)
						0.88		0.50	860.91
						27.00		27.00	26331.85
	12F	X1	FA-FA	M	7.04②	0.109	0.26	0.03	(0.11)
						2.93		0.87	2867.79
						27.00		27.00	26331.85
		X2	FA-FA	M	4.38②	0.115	0.24	0.05	(0.12)
						3.11		1.42	3309.67
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	3.94②	0.112	0.24	0.06	(0.11)
						3.03		1.58	3214.37
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	3.94②	0.112	0.24	0.06	(0.11)
						3.03		1.58	3214.88
						27.00		27.00	28282.60

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	12F	X5	FA-FA	M	4.26②	0.105	0.24	0.05	(0.11)
						2.82		1.42	3000.00
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	6.11②	0.037	0.26	0.03	(0.04)
						1.01		0.72	985.24
						27.00		27.00	26331.85
	11F	X1	FA-FA	M	5.02②	0.114	0.26	0.04	(0.11)
						3.08		0.99	3008.05
						27.00		27.00	26331.85
		X2	FA-FA	M	3.32②	0.125	0.24	0.06	(0.13)
						3.38		1.71	3595.63
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	3.17②	0.117	0.24	0.07	(0.12)
						3.17		1.82	3370.11
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	3.17②	0.117	0.24	0.07	(0.12)
						3.17		1.82	3370.74
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	3.27②	0.108	0.24	0.06	(0.11)
						2.91		1.69	3089.41
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	4.47②	0.029	0.26	0.03	(0.03)
						0.78		0.85	759.51
						27.00		27.00	26331.85
	10F	X1	FA-FA	M	4.90②	0.120	0.32	0.03	(0.12)
						3.61		1.02	3525.81
						30.00		30.00	30376.27
		X2	FA-FA	M	3.23②	0.119	0.27	0.06	(0.12)
						3.57		1.75	4241.76
						30.00		30.00	35731.27
		X3	FA-FA	M	3.09②	0.110	0.27	0.06	(0.11)
						3.29		1.86	3906.17
						30.00		30.00	35731.27
		X4	FA-FA	M	3.09②	0.110	0.27	0.06	(0.11)
						3.29		1.86	3906.93
						30.00		30.00	35731.27
		X5	FA-FA	M	3.17②	0.100	0.27	0.06	(0.10)
						2.99		1.76	3554.36
						30.00		30.00	35731.27
		X6	FA-FA	M	4.15②	0.020	0.32	0.03	(0.02)
						0.59		0.97	576.06
						30.00		30.00	30376.27
	9F	X1	FA-FA	M	3.96②	0.140	0.32	0.04	(0.14)
						4.20		1.23	4108.66
						30.00		30.00	30376.27
		X2	FA-FA	M	2.87②	0.138	0.27	0.06	(0.14)
						4.13		1.92	4908.52
						30.00		30.00	35731.27
		X3	FA-FA	M	2.75②	0.126	0.27	0.07	(0.13)
						3.79		2.04	4505.64
						30.00		30.00	35731.27
		X4	FA-FA	M	2.75②	0.126	0.27	0.07	(0.13)
						3.79		2.04	4506.52
						30.00		30.00	35731.27
		X5	FA-FA	M	2.83②	0.115	0.27	0.06	(0.11)
						3.44		1.91	4088.91
						30.00		30.00	35731.27
		X6	FA-FA	M	3.43②	0.015	0.32	0.04	(0.01)
						0.45		1.11	441.08
						30.00		30.00	30376.27
	8F	X1	FA-FA	M	2.91②	0.158	0.32	0.04	(0.15)
						4.73		1.30	4626.13
						30.00		30.00	30376.27
		X2	FB-FA	M	2.15②	0.152	0.27	0.07	(0.15)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	8F	X2	FB-FA	M	2.15②	4.56	0.27	2.13	5419.33
						30.00		30.00	35731.27
						0.142		0.07	(0.14)
		X3	FB-FA	M	2.15②	4.26	0.27	2.18	5054.99
						30.00		30.00	35731.27
						0.142		0.07	(0.14)
		X4	FB-FA	M	2.15②	4.26	0.27	2.18	5056.02
						30.00		30.00	35731.27
						0.128		0.07	(0.13)
		X5	FB-FA	M	2.11②	3.85	0.27	2.14	4572.60
						30.00		30.00	35731.27
						0.011		0.04	(0.01)
		X6	FB-FA	M	2.44②	0.34	0.32	1.22	332.43
						30.00		30.00	30376.27
						0.153		0.04	(0.15)
	7F	X1	FA-FA	M	2.87②	5.52	0.32	1.49	5394.76
						36.00		36.00	35361.52
						0.143		0.06	(0.15)
		X2	FB-FA	M	2.28②	5.15	0.27	2.29	6114.91
						36.00		36.00	41787.52
						0.134		0.06	(0.14)
		X3	FB-FA	M	2.26②	4.81	0.27	2.28	5712.98
						36.00		36.00	41787.52
						0.134		0.06	(0.14)
		X4	FB-FA	M	2.26②	4.81	0.27	2.28	5714.22
						36.00		36.00	41787.52
						0.122		0.06	(0.13)
		X5	FB-FA	M	2.24②	4.40	0.27	2.29	5229.58
						36.00		36.00	41787.52
						0.001		0.04	(0.00)
		X6	FA-FA	M	2.55②	0.05	0.32	1.35	50.13
						36.00		36.00	35361.52
						0.174		0.04	(0.17)
	6F	X1	FA-FA	M	2.54②	6.26	0.49	1.55	6123.33
						36.00		36.00	36724.02
						0.142		0.06	(0.14)
		X2	FB-FA	M	2.12②	5.09	0.36	2.20	6686.23
						36.00		36.00	46975.02
						0.134		0.06	(0.13)
		X3	FB-FA	M	2.11②	4.82	0.36	2.20	6326.75
						36.00		36.00	46975.02
						0.134		0.06	(0.13)
		X4	FB-FA	M	2.11②	4.82	0.36	2.20	6328.23
						36.00		36.00	46975.02
						0.123		0.06	(0.12)
		X5	FB-FA	M	2.09②	4.44	0.36	2.20	5821.68
						36.00		36.00	46975.02
						0.000		0.04	(-0.04)
		X6	FB-FA	M	2.31②	0.00	0.49	1.44	-299.93
						36.00		36.00	-6812.52
						0.195		0.05	(0.19)
	5F	X1	FC-FA	M	1.96②	7.04	0.49	1.65	6877.48
						36.00		36.00	36724.02
						0.154		0.06	(0.15)
		X2	FC-FA	M	1.74②	5.55	0.36	2.32	7279.87
						36.00		36.00	46975.02
						0.147		0.06	(0.15)
		X3	FC-FA	M	1.74②	5.30	0.36	2.32	6958.16
						36.00		36.00	46975.02
						0.147		0.06	(0.15)
		X4	FC-FA	M	1.74②	5.30	0.36	2.32	6959.80
						36.00		36.00	46975.02
						0.136		0.06	(0.14)
		X5	FC-FA	M	1.74②	4.91	0.36	2.30	6445.45

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_u}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y2	5F	X5	FC-FA	M	1.74②	36.00	0.36	36.00	46975.02
		X6	FC-FA	M	1.87②	0.000	0.49	0.04	(-0.09)
						0.00		1.50	-582.05
						36.00		36.00	-6812.52
	4F	X1	FB-FA	M	2.34②	0.217	0.49	0.05	(0.21)
						7.82		1.77	7648.15
						36.00		36.00	36724.02
		X2	FC-FA	M	1.99②	0.168	0.36	0.07	(0.17)
						6.06		2.41	7957.32
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FC-FA	M	1.99②	0.161	0.36	0.07	(0.16)
						5.81		2.41	7626.74
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FC-FA	M	1.99②	0.161	0.36	0.07	(0.16)
						5.81		2.41	7628.84
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FC-FA	M	1.98②	0.150	0.36	0.07	(0.15)
						5.42		2.40	7108.45
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FB-FA	M	2.18②	0.000	0.49	0.04	(-0.13)
						0.00		1.55	-865.03
						36.00		36.00	-6812.52
	3F	X1	FA-FA	M	3.28②	0.239	0.49	0.05	(0.23)
						8.62		1.70	8424.99
						36.00		36.00	36724.02
		X2	FA-FA	M	2.66②	0.186	0.36	0.07	(0.19)
						6.69		2.53	8784.97
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FA-FA	M	2.65②	0.177	0.36	0.07	(0.18)
						6.36		2.51	8351.41
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FA-FA	M	2.65②	0.177	0.36	0.07	(0.18)
						6.37		2.51	8354.27
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FA-FA	M	2.63②	0.166	0.36	0.07	(0.17)
						5.97		2.50	7832.43
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FA-FA	M	2.91②	0.000	0.49	0.05	(-0.17)
						0.00		1.64	-1124.59
						36.00		36.00	-6812.52
	2F	X1	FA-FA	M	4.13②	0.266	0.49	0.07	(0.25)
						9.57		2.38	9354.06
						36.00		36.00	36724.02
		X2	FA-FA	M	3.44②	0.203	0.36	0.07	(0.20)
						7.32		2.47	9614.00
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FA-FA	M	3.41②	0.192	0.36	0.07	(0.19)
						6.93		2.54	9090.59
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FA-FA	M	3.41②	0.192	0.36	0.07	(0.19)
						6.93		2.53	9092.03
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FA-FA	M	3.39②	0.182	0.36	0.07	(0.18)
						6.53		2.56	8576.74
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FA-FA	M	3.68②	0.000	0.49	0.04	(-0.21)
						0.00		1.38	-1415.24
						36.00		36.00	-6812.52
	1F	X1	FB-FB	M	6.82②	0.352	0.49	0.06	(0.34)
						12.68		2.20	12392.16
						36.00		36.00	36724.02
		X2	FA-FA	M	4.59②	0.283	0.36	0.08	(0.28)
						10.18		2.73	13363.31
						36.00		36.00	46975.02

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	1F	X3	FA-FA	M	4.68②	0.268	0.36	0.07	(0.27)
						9.65		2.64	12669.63
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FA-FA	M	4.67②	0.268	0.36	0.07	(0.27)
						9.66		2.65	12672.44
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FA-FA	M	4.71②	0.254	0.36	0.07	(0.26)
						9.14		2.58	11994.42
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FA-FA	M	4.32②	0.000	0.49	0.04	(-0.26)
						0.00		1.27	-1756.88
						36.00		36.00	-6812.52
Y3	15F	X1	FA-FA	M	16.12②	0.026	0.26	0.01	(0.03)
						0.70		0.20	685.76
						27.00		27.00	26331.85
		X2	FA-FA	M	5.31②	0.029	0.24	0.02	(0.03)
						0.77		0.60	820.16
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	5.53②	0.029	0.24	0.02	(0.03)
						0.78		0.58	825.66
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	5.53②	0.029	0.24	0.02	(0.03)
						0.78		0.58	825.59
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	5.51②	0.028	0.24	0.02	(0.03)
						0.75		0.56	797.02
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	10.19②	0.011	0.26	0.00	(0.01)
						0.30		0.11	291.73
						27.00		27.00	26331.85
	14F	X1	FA-FA	M	14.51②	0.052	0.26	0.01	(0.05)
						1.40		0.29	1365.14
						27.00		27.00	26331.85
		X2	FA-FA	M	4.29②	0.049	0.24	0.03	(0.05)
						1.33		0.91	1412.50
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	3.68②	0.049	0.24	0.04	(0.05)
						1.32		1.06	1405.94
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	3.68②	0.049	0.24	0.04	(0.05)
						1.32		1.06	1405.70
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	4.18②	0.049	0.24	0.03	(0.05)
						1.31		0.93	1397.03
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	9.24②	0.021	0.26	0.01	(0.02)
						0.57		0.28	561.27
						27.00		27.00	26331.85
	13F	X1	FA-FA	M	11.57②	0.084	0.26	0.02	(0.08)
						2.26		0.50	2204.85
						27.00		27.00	26331.85
		X2	FA-FA	M	4.77②	0.090	0.24	0.04	(0.09)
						2.43		1.19	2584.98
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	4.18②	0.089	0.24	0.05	(0.09)
						2.42		1.37	2566.04
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	4.18②	0.089	0.24	0.05	(0.09)
						2.41		1.37	2565.64
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	4.60②	0.084	0.24	0.04	(0.09)
						2.28		1.21	2418.36
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	7.99②	0.032	0.26	0.02	(0.03)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	13F	X6	FA-FA	M	7.99②	0.88 27.00	0.26	0.50 27.00	856.31 26331.85
	12F	X1	FA-FA	M	7.04②	0.109 2.93 27.00	0.26	0.03 0.87 27.00	(0.11) 2868.06 26331.85
						0.115 3.11 27.00		0.05 1.42 27.00	(0.12) 3304.85 28282.60
						0.112 3.02 27.00	0.24	0.06 1.58 27.00	(0.11) 3207.68 28282.60
		X2	FA-FA	M	4.38②	0.112 3.02 27.00		0.06 1.58 27.00	(0.11) 3207.17 28282.60
						0.104 2.82 27.00		0.05 1.42 27.00	(0.11) 2991.08 28282.60
						0.037 1.00 27.00	0.26	0.03 0.72 27.00	(0.04) 980.59 26331.85
		X3	FA-FA	M	3.93②	0.114 3.08 27.00	0.26	0.04 0.99 27.00	(0.11) 3008.52 26331.85
						0.125 3.38 27.00		0.06 1.71 27.00	(0.13) 3594.61 28282.60
						0.117 3.17 27.00	0.24	0.07 1.82 27.00	(0.12) 3367.08 28282.60
		X4	FA-FA	M	3.17②	0.117 3.17 27.00		0.07 1.82 27.00	(0.12) 3366.47 28282.60
						0.107 2.90 27.00	0.24	0.06 1.69 27.00	(0.11) 3083.29 28282.60
						0.029 0.77 27.00		0.03 0.85 27.00	(0.03) 753.47 26331.85
		X5	FA-FA	M	3.27②	0.120 3.61 30.00	0.32	0.03 1.02 30.00	(0.12) 3526.66 30376.27
						0.119 3.57 30.00		0.06 1.75 30.00	(0.12) 4242.40 35731.27
						0.110 3.29 30.00	0.27	0.06 1.86 30.00	(0.11) 3905.66 35731.27
		X6	FA-FA	M	4.47②	0.110 3.29 30.00		0.06 1.86 30.00	(0.11) 3904.95 35731.27
						0.100 2.99 30.00	0.27	0.06 1.76 30.00	(0.10) 3551.08 35731.27
						0.020 0.59 30.00		0.03 0.97 30.00	(0.02) 574.41 30376.27
	10F	X1	FA-FA	M	4.90②	0.140 4.20 30.00	0.32	0.04 1.23 30.00	(0.14) 4109.95 30376.27
						0.138 4.13 30.00		0.06 1.92 30.00	(0.14) 4909.16 35731.27
						0.126 3.79	0.27	0.07 2.04	(0.13) 4504.78
		X2	FA-FA	M	2.87②	0.126 3.79		0.07 2.04	(0.13) 4504.78
						0.126 3.79		0.07 2.04	(0.13) 4504.78
						0.126 3.79		0.07 2.04	(0.13) 4504.78
		X3	FA-FA	M	2.75②	0.126 3.79	0.27	0.07 2.04	(0.13) 4504.78
						0.126 3.79		0.07 2.04	(0.13) 4504.78
						0.126 3.79		0.07 2.04	(0.13) 4504.78
		X4	FA-FA	M	3.09②	0.110 3.29 30.00	0.27	0.06 1.86 30.00	(0.11) 3904.95 35731.27
						0.110 3.29 30.00		0.06 1.86 30.00	(0.11) 3904.95 35731.27
						0.110 3.29 30.00		0.06 1.86 30.00	(0.11) 3904.95 35731.27
		X5	FA-FA	M	3.09②	0.110 3.29 30.00	0.27	0.06 1.86 30.00	(0.11) 3904.95 35731.27

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	9F	X3	FA-FA	M	2.75②	30.00	0.27	30.00	35731.27
		X4	FA-FA	M	2.75②	0.126	0.27	0.07	(0.13)
						3.79		2.04	4503.95
						30.00		30.00	35731.27
		X5	FA-FA	M	2.83②	0.115	0.27	0.06	(0.11)
						3.44		1.91	4084.77
						30.00		30.00	35731.27
		X6	FA-FA	M	3.43②	0.015	0.32	0.04	(0.01)
						0.45		1.11	439.79
						30.00		30.00	30376.27
	8F	X1	FA-FA	M	2.91②	0.158	0.32	0.04	(0.15)
						4.73		1.30	4627.87
						30.00		30.00	30376.27
		X2	FB-FA	M	2.15②	0.152	0.27	0.07	(0.15)
						4.56		2.13	5419.84
						30.00		30.00	35731.27
		X3	FB-FA	M	2.15②	0.142	0.27	0.07	(0.14)
						4.26		2.18	5053.77
						30.00		30.00	35731.27
		X4	FB-FA	M	2.15②	0.142	0.27	0.07	(0.14)
						4.25		2.18	5052.78
						30.00		30.00	35731.27
		X5	FB-FA	M	2.11②	0.128	0.27	0.07	(0.13)
						3.85		2.14	4567.50
						30.00		30.00	35731.27
		X6	FB-FA	M	2.44②	0.011	0.32	0.04	(0.01)
						0.34		1.22	331.45
						30.00		30.00	30376.27
	7F	X1	FA-FA	M	2.87②	0.153	0.32	0.04	(0.15)
						5.52		1.49	5397.01
						36.00		36.00	35361.52
		X2	FB-FA	M	2.28②	0.143	0.27	0.06	(0.15)
						5.15		2.29	6115.50
						36.00		36.00	41787.52
		X3	FB-FA	M	2.26②	0.134	0.27	0.06	(0.14)
						4.81		2.28	5711.40
						36.00		36.00	41787.52
		X4	FB-FA	M	2.26②	0.134	0.27	0.06	(0.14)
						4.81		2.28	5710.20
						36.00		36.00	41787.52
		X5	FB-FA	M	2.24②	0.122	0.27	0.06	(0.12)
						4.40		2.29	5223.29
						36.00		36.00	41787.52
		X6	FA-FA	M	2.55②	0.001	0.32	0.04	(0.00)
						0.05		1.35	48.92
						36.00		36.00	35361.52
	6F	X1	FA-FA	M	2.54②	0.174	0.49	0.04	(0.17)
						6.27		1.55	6126.13
						36.00		36.00	36724.02
		X2	FB-FA	M	2.12②	0.142	0.36	0.06	(0.14)
						5.09		2.20	6686.95
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FB-FA	M	2.11②	0.134	0.36	0.06	(0.13)
						4.82		2.20	6324.77
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FB-FA	M	2.11②	0.134	0.36	0.06	(0.13)
						4.82		2.20	6323.34
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FB-FA	M	2.09②	0.123	0.36	0.06	(0.12)
						4.43		2.20	5813.90
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FB-FA	M	2.31②	0.000	0.49	0.04	(-0.04)
						0.00		1.44	-300.52
						36.00		36.00	-6812.52

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	5F	X1	FC-FA	M	1.96②	0.196	0.49	0.05	(0.19)
						7.04		1.65	6880.88
						36.00		36.00	36724.02
		X2	FC-FA	M	1.74②	0.154	0.36	0.06	(0.15)
						5.55		2.32	7280.73
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FC-FA	M	1.74②	0.147	0.36	0.06	(0.15)
						5.30		2.32	6955.76
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FC-FA	M	1.74②	0.147	0.36	0.06	(0.15)
						5.30		2.32	6954.05
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FC-FA	M	1.74②	0.136	0.36	0.06	(0.14)
						4.90		2.30	6436.04
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FC-FA	M	1.87②	0.000	0.49	0.04	(-0.09)
						0.00		1.50	-582.32
						36.00		36.00	-6812.52
	4F	X1	FB-FA	M	2.34②	0.217	0.49	0.05	(0.21)
						7.83		1.77	7652.21
						36.00		36.00	36724.02
		X2	FC-FA	M	1.99②	0.168	0.36	0.07	(0.17)
						6.06		2.41	7958.35
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FC-FA	M	1.99②	0.161	0.36	0.07	(0.16)
						5.81		2.41	7623.83
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FC-FA	M	1.99②	0.161	0.36	0.07	(0.16)
						5.81		2.41	7621.72
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FC-FA	M	1.98②	0.150	0.36	0.07	(0.15)
						5.41		2.40	7097.16
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FB-FA	M	2.18②	0.000	0.49	0.04	(-0.13)
						0.00		1.55	-864.66
						36.00		36.00	-6812.52
	3F	X1	FA-FA	M	3.28②	0.240	0.49	0.05	(0.23)
						8.62		1.70	8429.78
						36.00		36.00	36724.02
		X2	FA-FA	M	2.66②	0.186	0.36	0.07	(0.19)
						6.69		2.53	8786.21
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FA-FA	M	2.65②	0.177	0.36	0.07	(0.18)
						6.36		2.51	8347.93
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FA-FA	M	2.65②	0.177	0.36	0.07	(0.18)
						6.36		2.51	8345.78
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FA-FA	M	2.63②	0.165	0.36	0.07	(0.17)
						5.96		2.50	7818.94
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FA-FA	M	2.91②	0.000	0.49	0.05	(-0.16)
						0.00		1.64	-1123.43
						36.00		36.00	-6812.52
	2F	X1	FA-FA	M	4.13②	0.266	0.49	0.07	(0.25)
						9.57		2.38	9358.89
						36.00		36.00	36724.02
		X2	FA-FA	M	3.44②	0.203	0.36	0.07	(0.20)
						7.33		2.46	9614.83
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FA-FA	M	3.41②	0.192	0.36	0.07	(0.19)
						6.92		2.53	9086.76
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FA-FA	M	3.41②	0.192	0.36	0.07	(0.19)
						0.192		0.07	(0.19)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	2F	X4	FA-FA	M	3.41②	6.92	0.36	2.53	9082.89
						36.00		36.00	46975.02
						0.181		0.07	(0.18)
		X5	FA-FA	M	3.39②	6.52	0.36	2.56	8562.27
						36.00		36.00	46975.02
						0.000		0.04	(-0.21)
	1F	X6	FA-FA	M	3.68②	0.00	0.49	1.38	-1415.75
						36.00		36.00	-6812.52
						0.352		0.06	(0.34)
		X1	FB-FB	M	6.82②	12.68	0.49	2.20	12396.41
						36.00		36.00	36724.02
						0.283		0.08	(0.28)
		X2	FA-FA	M	4.59②	10.18	0.36	2.73	13364.74
						36.00		36.00	46975.02
						0.268		0.07	(0.27)
		X3	FA-FA	M	4.68②	9.65	0.36	2.64	12665.58
						36.00		36.00	46975.02
						0.268		0.07	(0.27)
		X4	FA-FA	M	4.67②	9.65	0.36	2.65	12662.85
						36.00		36.00	46975.02
						0.254		0.07	(0.26)
		X5	FA-FA	M	4.71②	9.13	0.36	2.58	11979.08
						36.00		36.00	46975.02
						0.000		0.03	(-0.26)
		X6	FA-FA	M	4.31②	0.00	0.49	1.26	-1794.17
						36.00		36.00	-6812.52
						0.000		0.03	(-0.26)

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	2.57②	0.004	0.26	0.00	(0.00)
						0.10		0.08	97.91
						27.00		27.00	26331.85
		X2	FA-FA	M	2.80②	0.011	0.24	0.00	(0.01)
						0.29		0.01	309.49
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	2.68②	0.011	0.24	0.00	(0.01)
						0.29		0.00	311.44
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	2.68②	0.011	0.24	0.00	(0.01)
						0.29		0.00	311.44
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	2.80②	0.011	0.24	0.00	(0.01)
						0.29		0.01	309.49
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	2.57②	0.004	0.26	0.00	(0.00)
						0.10		0.08	97.91
						27.00		27.00	26331.85
	14F	X1	FB-FA	M	2.44②	0.005	0.26	0.00	(0.00)
						0.13		0.07	128.38
						27.00		27.00	26331.85
		X2	FA-FA	M	2.54②	0.019	0.24	0.00	(0.02)
						0.51		0.00	541.22
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FB-FA	M	2.44②	0.019	0.24	0.00	(0.02)
						0.52		0.00	547.19
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FB-FA	M	2.44②	0.019	0.24	0.00	(0.02)
						0.52		0.00	547.19
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	2.54②	0.019	0.24	0.00	(0.02)
						0.51		0.00	541.22
						27.00		27.00	28282.60

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	14F	X6	FB-FA	M	2.44②	0.005	0.26	0.00	(0.00)
						0.13		0.07	128.39
						27.00		27.00	26331.85
	13F	X1	FA-FA	M	12.84②	0.003	0.26	0.00	(0.00)
						0.07		0.07	72.65
						27.00		27.00	26331.85
		X2	FB-FA	M	2.49②	0.022	0.24	0.00	(0.02)
						0.58		0.00	618.88
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FB-FA	M	2.25②	0.022	0.24	0.00	(0.02)
						0.59		0.00	627.96
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FB-FA	M	2.25②	0.022	0.24	0.00	(0.02)
						0.59		0.00	627.96
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FB-FA	M	2.49②	0.022	0.24	0.00	(0.02)
						0.58		0.00	618.89
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	12.85②	0.003	0.26	0.00	(0.00)
						0.07		0.07	72.65
						27.00		27.00	26331.85
	12F	X1	FA-FA	M	5.29②	0.000	0.26	0.00	(-0.02)
						0.00		0.06	-62.43
						27.00		27.00	-3898.22
		X2	FB-FA	M	2.33②	0.019	0.24	0.00	(0.02)
						0.51		0.01	547.01
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FB-FA	M	2.25②	0.019	0.24	0.00	(0.02)
						0.53		0.00	558.77
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FB-FA	M	2.25②	0.019	0.24	0.00	(0.02)
						0.53		0.00	558.77
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FB-FA	M	2.33②	0.019	0.24	0.00	(0.02)
						0.51		0.01	547.01
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	5.29②	0.000	0.26	0.00	(-0.02)
						0.00		0.06	-62.42
						27.00		27.00	-3898.22
	11F	X1	FA-FA	M	2.61②	0.000	0.26	0.00	(-0.07)
						0.00		0.05	-257.11
						27.00		27.00	-3898.22
		X2	FA-FA	M	2.92②	0.012	0.24	0.00	(0.01)
						0.31		0.01	331.16
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	2.61②	0.012	0.24	0.00	(0.01)
						0.32		0.00	345.14
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	2.61②	0.012	0.24	0.00	(0.01)
						0.32		0.00	345.15
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	2.92②	0.012	0.24	0.00	(0.01)
						0.31		0.01	331.18
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	2.61②	0.000	0.26	0.00	(-0.07)
						0.00		0.05	-257.10
						27.00		27.00	-3898.22
	10F	X1	FA-FA	M	2.72②	0.000	0.32	0.00	(-0.10)
						0.00		0.06	-541.31
						30.00		30.00	-5450.02
		X2	FA-FA	M	3.01②	0.000	0.27	0.00	(-0.01)
						0.00		0.01	-55.03
						30.00		30.00	-5450.02
		X3	FB-FA	M	2.49②	0.000	0.27	0.00	(-0.01)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	10F	X3	FB-FA	M	2.49②	0.00	0.27	0.00	-44.72
						30.00		30.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.01)
		X4	FB-FA	M	2.49②	0.00	0.27	0.00	-44.72
						30.00		30.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.01)
		X5	FA-FA	M	3.01②	0.00	0.27	0.01	-55.02
						30.00		30.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.10)
		X6	FA-FA	M	2.72②	0.00	0.32	0.06	-541.31
						30.00		30.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.16)
	9F	X1	FA-FA	M	2.50②	0.00	0.32	0.05	-886.74
						30.00		30.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.07)
		X2	FB-FA	M	2.44②	0.00	0.27	0.01	-365.64
						30.00		30.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.07)
		X3	FB-FA	M	2.38②	0.00	0.27	0.00	-355.80
						30.00		30.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.07)
		X4	FB-FA	M	2.38②	0.00	0.27	0.00	-355.80
						30.00		30.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.07)
		X5	FB-FA	M	2.44②	0.00	0.27	0.01	-365.63
						30.00		30.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.16)
		X6	FA-FA	M	2.50②	0.00	0.32	0.05	-886.73
						30.00		30.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.24)
	8F	X1	FA-FA	M	2.52②	0.00	0.32	0.05	-1322.75
						30.00		30.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.14)
		X2	FB-FB	M	2.48②	0.00	0.27	0.01	-786.95
						30.00		30.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.14)
		X3	FA-FA	M	3.13②	0.00	0.27	0.00	-777.77
						30.00		30.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.14)
		X4	FA-FA	M	3.16②	0.00	0.27	0.00	-777.77
						30.00		30.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.14)
		X5	FB-FB	M	2.48②	0.00	0.27	0.01	-786.93
						30.00		30.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.24)
		X6	FA-FA	M	2.52②	0.00	0.32	0.05	-1322.75
						30.00		30.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.34)
	7F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.00	0.32	0.04	-1874.87
						36.00		36.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.25)
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.00	0.27	0.02	-1337.66
						36.00		36.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.24)
		X3	FA-FA	M	3.12②	0.00	0.27	0.00	-1328.30
						36.00		36.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.24)
		X4	FA-FA	M	3.15②	0.00	0.27	0.00	-1328.29
						36.00		36.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.25)
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.00	0.27	0.02	-1337.63
						36.00		36.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.34)
		X6	FC-FC	M	1.74①	0.00	0.32	0.04	-1874.86
						0.00		0.00	
						0.00		0.00	

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	7F	X6	FC-FC	M	1.74①	36.00	0.32	36.00	-5450.02
	6F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.49	0.00	(-0.38)
						0.00		0.05	-2600.04
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.31)
						0.00		0.02	-2127.43
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FB-FA	M	2.38②	0.000	0.36	0.00	(-0.31)
						0.00		0.00	-2117.14
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FB-FA	M	2.38②	0.000	0.36	0.00	(-0.31)
						0.00		0.00	-2117.13
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.31)
						0.00		0.02	-2127.40
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.49	0.00	(-0.38)
						0.00		0.05	-2600.04
						36.00		36.00	-6812.52
	5F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.49	0.00	(-0.49)
						0.00		0.04	-3372.01
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.43)
						0.00		0.02	-2944.61
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FA-FA	M	2.53②	0.000	0.36	0.00	(-0.43)
						0.00		0.00	-2934.80
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FA-FA	M	2.54②	0.000	0.36	0.00	(-0.43)
						0.00		0.00	-2934.78
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.43)
						0.00		0.02	-2944.56
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.49	0.00	(-0.49)
						0.00		0.04	-3372.02
						36.00		36.00	-6812.52
	4F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.49	0.00	(-0.62)
						0.00		0.03	-4236.08
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.57)
						0.00		0.02	-3888.14
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FA-FA	M	2.66②	0.000	0.36	0.00	(-0.57)
						0.00		0.00	-3880.33
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FA-FA	M	2.68②	0.000	0.36	0.00	(-0.57)
						0.00		0.00	-3880.31
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.57)
						0.00		0.02	-3888.08
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.49	0.00	(-0.62)
						0.00		0.03	-4236.09
						36.00		36.00	-6812.52
	3F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.49	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.03	-5169.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.73)
						0.00		0.03	-4941.24
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FA-FA	M	2.97②	0.000	0.36	0.00	(-0.72)
						0.00		0.00	-4937.24
						36.00		36.00	-6812.52

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	3F	X4	FA-FA	M	3.00②	0.000	0.36	0.00	(-0.72)
						0.00		0.00	-4937.21
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.73)
						0.00		0.03	-4941.17
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.49	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.03	-5169.54
						36.00		36.00	-6812.52
	2F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.49	0.00	(-0.90*)
						0.00		0.04	-6151.50
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.04	-6077.38
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.00	-6078.12
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.00	-6078.09
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.04	-6077.29
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.49	0.00	(-0.90*)
						0.00		0.04	-6151.51
						36.00		36.00	-6812.52
	1F	X1	FB-FB	M	2.00①	0.000	0.49	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.84①	0.000	0.36	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.84①	0.000	0.36	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.84①	0.000	0.36	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.84①	0.000	0.36	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FB-FB	M	2.00①	0.000	0.49	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
Y3	15F	X1	FA-FA	M	3.02②	0.012	0.26	0.00	(0.01)
						0.34		0.10	329.84
						27.00		27.00	26331.85
		X2	FA-FA	M	2.72②	0.019	0.24	0.00	(0.02)
						0.50		0.01	532.78
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	3.16②	0.019	0.24	0.00	(0.02)
						0.50		0.00	536.08
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	3.16②	0.019	0.24	0.00	(0.02)
						0.50		0.00	536.08
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	2.72②	0.019	0.24	0.00	(0.02)
						0.50		0.01	532.78
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	3.02②	0.012	0.26	0.00	(0.01)
						0.34		0.10	329.84
						27.00		27.00	26331.85
	14F	X1	FA-FA	M	2.63②	0.037	0.26	0.00	(0.04)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	14F	X1	FA-FA	M	2.63②	0.99	0.26	0.08	966.08
						27.00		27.00	26331.85
						0.049		0.00	(0.05)
		X2	FB-FA	M	2.44②	1.32	0.24	0.01	1402.73
						27.00		27.00	28282.60
						0.049		0.00	(0.05)
		X3	FA-FA	M	2.87②	1.32	0.24	0.00	1405.35
						27.00		27.00	28282.60
						0.049		0.00	(0.05)
		X4	FA-FA	M	2.86②	1.32	0.24	0.00	1405.34
						27.00		27.00	28282.60
						0.049		0.00	(0.05)
		X5	FB-FA	M	2.44②	1.32	0.24	0.01	1402.73
						27.00		27.00	28282.60
						0.037		0.00	(0.04)
		X6	FA-FA	M	2.63②	0.99	0.26	0.08	966.08
						27.00		27.00	26331.85
						0.065		0.00	(0.07)
	13F	X1	FB-FA	M	2.45②	1.76	0.26	0.08	1720.25
						27.00		27.00	26331.85
						0.086		0.00	(0.09)
		X2	FB-FA	M	2.26②	2.31	0.24	0.01	2454.18
						27.00		27.00	28282.60
						0.086		0.00	(0.09)
		X3	FB-FA	M	2.27②	2.31	0.24	0.00	2455.76
						27.00		27.00	28282.60
						0.086		0.00	(0.09)
		X4	FB-FA	M	2.27②	2.31	0.24	0.00	2455.76
						27.00		27.00	28282.60
						0.086		0.00	(0.09)
		X5	FB-FA	M	2.26②	2.31	0.24	0.01	2454.18
						27.00		27.00	28282.60
						0.065		0.00	(0.07)
		X6	FB-FA	M	2.45②	1.76	0.26	0.08	1720.25
						27.00		27.00	26331.85
						0.096		0.00	(0.10)
	12F	X1	FB-FA	M	2.50②	2.58	0.26	0.08	2526.75
						27.00		27.00	26331.85
						0.126		0.00	(0.13)
		X2	FB-FA	M	2.28②	3.40	0.24	0.01	3611.75
						27.00		27.00	28282.60
						0.126		0.00	(0.13)
		X3	FB-FA	M	2.32②	3.40	0.24	0.00	3609.81
						27.00		27.00	28282.60
						0.126		0.00	(0.13)
		X4	FB-FA	M	2.32②	3.40	0.24	0.00	3609.81
						27.00		27.00	28282.60
						0.126		0.00	(0.13)
		X5	FB-FA	M	2.28②	3.40	0.24	0.01	3611.75
						27.00		27.00	28282.60
						0.096		0.00	(0.10)
		X6	FB-FA	M	2.50②	2.58	0.26	0.08	2526.75
						27.00		27.00	26331.85
						0.129		0.00	(0.13)
	11F	X1	FA-FA	M	2.72②	3.49	0.26	0.08	3410.58
						27.00		27.00	26331.85
						0.169		0.00	(0.17)
		X2	FB-FA	M	2.45②	4.58	0.24	0.01	4862.13
						27.00		27.00	28282.60
						0.169		0.00	(0.17)
		X3	FA-FA	M	2.66②	4.57	0.24	0.00	4858.93
						27.00		27.00	28282.60
						0.169		0.00	(0.17)
		X4	FA-FA	M	2.66②	4.57	0.24	0.00	4858.93
						27.00		27.00	28282.60
						0.169		0.00	(0.17)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	11F	X4	FA-FA	M	2.66②	27.00	0.24	27.00	28282.60
		X5	FB-FA	M	2.45②	0.169	0.24	0.00	(0.17)
						4.58		0.01	4862.12
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	2.72②	0.129	0.26	0.00	(0.13)
						3.49		0.08	3410.56
						27.00		27.00	26331.85
	10F	X1	FB-FA	M	2.50②	0.149	0.32	0.00	(0.14)
						4.47		0.09	4372.68
						30.00		30.00	30376.27
		X2	FB-FA	M	2.33②	0.177	0.27	0.00	(0.18)
						5.32		0.01	6321.75
						30.00		30.00	35731.27
		X3	FB-FA	M	2.37②	0.177	0.27	0.00	(0.18)
						5.32		0.00	6317.20
						30.00		30.00	35731.27
		X4	FB-FA	M	2.37②	0.177	0.27	0.00	(0.18)
						5.32		0.00	6317.20
						30.00		30.00	35731.27
		X5	FB-FA	M	2.33②	0.177	0.27	0.00	(0.18)
						5.32		0.01	6321.74
						30.00		30.00	35731.27
		X6	FB-FA	M	2.50②	0.149	0.32	0.00	(0.14)
						4.47		0.09	4372.67
						30.00		30.00	30376.27
	9F	X1	FB-FA	M	2.48②	0.185	0.32	0.00	(0.18)
						5.54		0.09	5417.18
						30.00		30.00	30376.27
		X2	FB-FA	M	2.28②	0.221	0.27	0.00	(0.22)
						6.62		0.01	7858.30
						30.00		30.00	35731.27
		X3	FB-FA	M	2.25②	0.220	0.27	0.00	(0.22)
						6.61		0.00	7853.13
						30.00		30.00	35731.27
		X4	FB-FA	M	2.25②	0.220	0.27	0.00	(0.22)
						6.61		0.00	7853.13
						30.00		30.00	35731.27
		X5	FB-FA	M	2.28②	0.221	0.27	0.00	(0.22)
						6.62		0.01	7858.29
						30.00		30.00	35731.27
		X6	FB-FA	M	2.48②	0.185	0.32	0.00	(0.18)
						5.54		0.09	5417.17
						30.00		30.00	30376.27
	8F	X1	FB-FA	M	2.44②	0.223	0.32	0.00	(0.21)
						6.68		0.09	6529.34
						30.00		30.00	30376.27
		X2	FB-FA	M	2.25②	0.267	0.27	0.00	(0.27)
						8.00		0.01	9501.47
						30.00		30.00	35731.27
		X3	FB-FA	M	2.34②	0.267	0.27	0.00	(0.27)
						8.00		0.00	9494.27
						30.00		30.00	35731.27
		X4	FB-FA	M	2.34②	0.267	0.27	0.00	(0.27)
						8.00		0.00	9494.27
						30.00		30.00	35731.27
		X5	FB-FA	M	2.25②	0.267	0.27	0.00	(0.27)
						8.00		0.01	9501.46
						30.00		30.00	35731.27
		X6	FB-FA	M	2.44②	0.223	0.32	0.00	(0.21)
						6.68		0.09	6529.33
						30.00		30.00	30376.27
	7F	X1	FA-FA	M	2.60②	0.219	0.32	0.00	(0.22)
						7.90		0.09	7718.51
						36.00		36.00	35361.52

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	7F	X2	FB-FA	M	2.43②	0.263	0.27	0.00	(0.27)
						9.47		0.01	11246.58
						36.00		36.00	41787.52
		X3	FB-FA	M	2.38②	0.263	0.27	0.00	(0.27)
						9.46		0.00	11236.48
						36.00		36.00	41787.52
		X4	FB-FA	M	2.38②	0.263	0.27	0.00	(0.27)
						9.46		0.00	11236.47
						36.00		36.00	41787.52
		X5	FB-FA	M	2.43②	0.263	0.27	0.00	(0.27)
						9.47		0.01	11246.57
						36.00		36.00	41787.52
		X6	FA-FA	M	2.60②	0.219	0.32	0.00	(0.22)
						7.90		0.09	7718.50
						36.00		36.00	35361.52
	6F	X1	FB-FA	M	2.47②	0.252	0.49	0.00	(0.24)
						9.08		0.08	8877.67
						36.00		36.00	36724.02
		X2	FB-FA	M	2.31②	0.280	0.36	0.00	(0.28)
						10.08		0.01	13227.71
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FB-FA	M	2.27②	0.280	0.36	0.00	(0.28)
						10.07		0.00	13213.24
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FB-FA	M	2.27②	0.280	0.36	0.00	(0.28)
						10.07		0.00	13213.22
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FB-FA	M	2.31②	0.280	0.36	0.00	(0.28)
						10.08		0.01	13227.69
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FB-FA	M	2.47②	0.252	0.49	0.00	(0.24)
						9.08		0.08	8877.65
						36.00		36.00	36724.02
	5F	X1	FA-FA	M	2.53②	0.288	0.49	0.00	(0.28)
						10.38		0.08	10142.26
						36.00		36.00	36724.02
		X2	FB-FA	M	2.33②	0.320	0.36	0.00	(0.32)
						11.53		0.01	15137.30
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FB-FA	M	2.26②	0.320	0.36	0.00	(0.32)
						11.52		0.00	15116.58
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FB-FA	M	2.26②	0.320	0.36	0.00	(0.32)
						11.52		0.00	15116.58
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FB-FA	M	2.33②	0.320	0.36	0.00	(0.32)
						11.53		0.01	15137.29
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FA-FA	M	2.53②	0.288	0.49	0.00	(0.28)
						10.38		0.08	10142.24
						36.00		36.00	36724.02
	4F	X1	FA-FA	M	2.54②	0.326	0.49	0.00	(0.31)
						11.72		0.08	11456.54
						36.00		36.00	36724.02
		X2	FB-FA	M	2.39②	0.362	0.36	0.00	(0.36)
						13.04		0.00	17111.25
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FB-FA	M	2.30②	0.362	0.36	0.00	(0.36)
						13.02		0.00	17082.64
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FB-FA	M	2.30②	0.362	0.36	0.00	(0.36)
						13.02		0.00	17082.64
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FB-FA	M	2.39②	0.362	0.36	0.00	(0.36)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	4F	X5	FB-FA	M	2.39②	13.04	0.36	0.00	17111.23
						36.00		36.00	46975.02
						0.326		0.00	(0.31)
		X6	FA-FA	M	2.54②	11.72	0.49	0.08	11456.54
						36.00		36.00	36724.02
						0.364		0.00	(0.35)
	3F	X1	FB-FA	M	2.97②	13.11	0.49	0.08	12811.82
						36.00		36.00	36724.02
						0.405		0.00	(0.41)
		X2	FB-FA	M	2.41②	14.58	0.36	0.00	19139.97
						36.00		36.00	46975.02
						0.404		0.00	(0.41)
		X3	FB-FA	M	2.32②	14.55	0.36	0.00	19101.66
						36.00		36.00	46975.02
						0.404		0.00	(0.41)
		X4	FB-FA	M	2.32②	14.55	0.36	0.00	19101.65
						36.00		36.00	46975.02
						0.405		0.00	(0.41)
		X5	FB-FA	M	2.41②	14.58	0.36	0.00	19139.91
						36.00		36.00	46975.02
						0.364		0.00	(0.35)
		X6	FB-FA	M	2.97②	13.11	0.49	0.08	12811.80
						36.00		36.00	36724.02
						0.403		0.00	(0.39)
	2F	X1	FB-FA	M	3.28②	14.52	0.49	0.08	14194.89
						36.00		36.00	36724.02
						0.449		0.00	(0.45)
		X2	FB-FA	M	3.30②	16.17	0.36	0.00	21216.63
						36.00		36.00	46975.02
						0.448		0.00	(0.45)
		X3	FB-FA	M	2.51②	16.13	0.36	0.00	21165.85
						36.00		36.00	46975.02
						0.448		0.00	(0.45)
		X4	FB-FA	M	2.49②	16.13	0.36	0.00	21165.85
						36.00		36.00	46975.02
						0.449		0.00	(0.45)
		X5	FB-FA	M	3.31②	16.16	0.36	0.00	21216.56
						36.00		36.00	46975.02
						0.403		0.00	(0.39)
		X6	FB-FA	M	3.28②	14.52	0.49	0.08	14194.88
						36.00		36.00	36724.02
						0.594		0.00	(0.57*)
	1F	X1	FD-FD	M	4.27②	21.40	0.49	0.05	20917.65
						36.00		36.00	36724.02
						0.626		0.00	(0.63*)
		X2	FD-FD	M	3.49②	22.55	0.36	0.00	29601.27
						36.00		36.00	46975.02
						0.625		0.00	(0.63*)
		X3	FD-FD	M	3.89②	22.50	0.36	0.00	29527.56
						36.00		36.00	46975.02
						0.625		0.00	(0.63*)
		X4	FD-FD	M	3.85②	22.50	0.36	0.00	29527.59
						36.00		36.00	46975.02
						0.626		0.00	(0.63*)
		X5	FD-FD	M	3.48②	22.55	0.36	0.00	29601.21
						36.00		36.00	46975.02
						0.594		0.00	(0.57*)
		X6	FD-FD	M	4.28②	21.40	0.49	0.05	20917.65
						36.00		36.00	36724.02
						0.594		0.00	(0.57*)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	3.02②	0.013	0.26	0.00	(0.01)
						0.34		0.10	330.59
						27.00		27.00	26331.85
		X2	FA-FA	M	2.72②	0.019	0.24	0.00	(0.02)
						0.50		0.01	533.18
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	3.26②	0.019	0.24	0.00	(0.02)
						0.50		0.00	536.55
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	3.26②	0.019	0.24	0.00	(0.02)
						0.50		0.00	536.55
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	2.72②	0.019	0.24	0.00	(0.02)
						0.50		0.01	533.18
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	3.02②	0.013	0.26	0.00	(0.01)
						0.34		0.10	330.59
						27.00		27.00	26331.85
	14F	X1	FA-FA	M	2.63②	0.037	0.26	0.00	(0.04)
						0.99		0.08	965.66
						27.00		27.00	26331.85
		X2	FB-FA	M	2.44②	0.049	0.24	0.00	(0.05)
						1.32		0.01	1402.71
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	3.03②	0.049	0.24	0.00	(0.05)
						1.32		0.00	1405.60
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	3.04②	0.049	0.24	0.00	(0.05)
						1.32		0.00	1405.60
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FB-FA	M	2.44②	0.049	0.24	0.00	(0.05)
						1.32		0.01	1402.71
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	2.63②	0.037	0.26	0.00	(0.04)
						0.99		0.08	965.66
						27.00		27.00	26331.85
	13F	X1	FB-FA	M	2.45②	0.065	0.26	0.00	(0.07)
						1.76		0.08	1718.56
						27.00		27.00	26331.85
		X2	FB-FA	M	2.26②	0.086	0.24	0.00	(0.09)
						2.31		0.01	2453.04
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FB-FA	M	2.27②	0.086	0.24	0.00	(0.09)
						2.31		0.00	2455.10
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FB-FA	M	2.27②	0.086	0.24	0.00	(0.09)
						2.31		0.00	2455.10
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FB-FA	M	2.26②	0.086	0.24	0.00	(0.09)
						2.31		0.01	2453.04
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FB-FA	M	2.45②	0.065	0.26	0.00	(0.07)
						1.76		0.08	1718.56
						27.00		27.00	26331.85
	12F	X1	FB-FA	M	2.50②	0.096	0.26	0.00	(0.10)
						2.58		0.08	2524.28
						27.00		27.00	26331.85
		X2	FB-FA	M	2.28②	0.126	0.24	0.00	(0.13)
						3.40		0.01	3610.13
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FB-FA	M	2.33②	0.126	0.24	0.00	(0.13)
						3.40		0.00	3608.83
		X4	FB-FA	M	2.33②	0.126	0.24	0.00	(0.13)
						3.40		0.00	3610.13

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	12F	X4	FB-FA	M	2.33②	3.40	0.24	0.00	3608.83
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FB-FA	M	2.28②	0.126	0.24	0.00	(0.13)
						3.40		0.01	3610.13
		X6	FB-FA	M	2.50②	27.00	0.26	27.00	28282.60
						0.096		0.00	(0.10)
	11F	X1	FA-FA	M	2.72②	2.58	0.26	0.08	2524.28
						27.00		27.00	26331.85
		X2	FB-FA	M	2.45②	0.129	0.26	0.00	(0.13)
						3.49		0.08	3407.15
		X3	FA-FA	M	2.70②	27.00	0.24	27.00	26331.85
						0.169		0.00	(0.17)
		X4	FA-FA	M	2.70②	4.57	0.24	0.01	4859.76
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FB-FA	M	2.45②	0.169	0.24	0.00	(0.17)
						4.57		0.00	4857.42
		X6	FA-FA	M	2.72②	27.00	0.26	27.00	28282.60
						0.129		0.00	(0.13)
	10F	X1	FB-FA	M	2.50②	3.49	0.32	0.08	3407.15
						27.00		27.00	26331.85
		X2	FB-FA	M	2.33②	0.149	0.27	0.00	(0.14)
						4.47		0.09	4366.77
		X3	FB-FA	M	2.38②	30.00	0.27	30.00	30376.27
						0.177		0.00	(0.18)
		X4	FB-FA	M	2.38②	5.32	0.27	0.01	6318.91
						30.00		30.00	35731.27
		X5	FB-FA	M	2.33②	0.177	0.27	0.00	(0.18)
						5.32		0.00	6315.55
		X6	FB-FA	M	2.50②	30.00	0.32	30.00	35731.27
						0.177		0.00	(0.18)
	9F	X1	FB-FA	M	2.48②	0.184	0.32	0.00	(0.18)
						5.53		0.09	5409.39
		X2	FB-FA	M	2.28②	30.00	0.27	30.00	30376.27
						0.220		0.00	(0.22)
		X3	FB-FA	M	2.25②	6.61	0.27	0.01	7854.74
						30.00		30.00	35731.27
		X4	FB-FA	M	2.25②	0.220	0.27	0.00	(0.22)
						6.61		0.00	7851.05
		X5	FB-FA	M	2.28②	30.00	0.27	30.00	35731.27
						0.220		0.00	(0.22)
		X6	FB-FA	M	2.48②	6.61	0.32	0.00	7851.06
						30.00		30.00	35731.27
	8F	X1	FB-FA	M	2.44②	0.222	0.32	0.00	(0.21)
						6.67		0.09	6519.52

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	8F	X1	FB-FA	M	2.44②	30.00	0.32	30.00	30376.27
		X2	FB-FA	M	2.25②	0.267	0.27	0.00	(0.27)
						8.00		0.01	9497.29
						30.00		30.00	35731.27
		X3	FB-FA	M	2.35②	0.266	0.27	0.00	(0.27)
						7.99		0.00	9491.91
						30.00		30.00	35731.27
		X4	FB-FA	M	2.36②	0.266	0.27	0.00	(0.27)
						7.99		0.00	9491.92
						30.00		30.00	35731.27
		X5	FB-FA	M	2.25②	0.267	0.27	0.00	(0.27)
						8.00		0.01	9497.29
						30.00		30.00	35731.27
		X6	FB-FA	M	2.44②	0.222	0.32	0.00	(0.21)
						6.67		0.09	6519.54
						30.00		30.00	30376.27
	7F	X1	FA-FA	M	2.59②	0.219	0.32	0.00	(0.22)
						7.88		0.09	7705.43
						36.00		36.00	35361.52
		X2	FB-FA	M	2.42②	0.263	0.27	0.00	(0.27)
						9.47		0.01	11241.95
						36.00		36.00	41787.52
		X3	FB-FA	M	2.39②	0.263	0.27	0.00	(0.27)
						9.46		0.00	11234.06
						36.00		36.00	41787.52
		X4	FB-FA	M	2.39②	0.263	0.27	0.00	(0.27)
						9.46		0.00	11234.07
						36.00		36.00	41787.52
		X5	FB-FA	M	2.42②	0.263	0.27	0.00	(0.27)
						9.47		0.01	11241.95
						36.00		36.00	41787.52
		X6	FA-FA	M	2.59②	0.219	0.32	0.00	(0.22)
						7.88		0.09	7705.45
						36.00		36.00	35361.52
	6F	X1	FB-FA	M	2.47②	0.252	0.49	0.00	(0.24)
						9.06		0.08	8860.82
						36.00		36.00	36724.02
		X2	FB-FA	M	2.31②	0.280	0.36	0.00	(0.28)
						10.07		0.01	13222.70
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FB-FA	M	2.26②	0.280	0.36	0.00	(0.28)
						10.07		0.00	13211.01
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FB-FA	M	2.26②	0.280	0.36	0.00	(0.28)
						10.07		0.00	13211.02
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FB-FA	M	2.31②	0.280	0.36	0.00	(0.28)
						10.07		0.01	13222.72
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FB-FA	M	2.47②	0.252	0.49	0.00	(0.24)
						9.06		0.08	8860.84
						36.00		36.00	36724.02
	5F	X1	FA-FA	M	2.53②	0.288	0.49	0.00	(0.28)
						10.35		0.08	10121.41
						36.00		36.00	36724.02
		X2	FB-FA	M	2.33②	0.320	0.36	0.00	(0.32)
						11.53		0.01	15132.27
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FB-FA	M	2.26②	0.320	0.36	0.00	(0.32)
						11.52		0.00	15114.78
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FB-FA	M	2.26②	0.320	0.36	0.00	(0.32)
						11.52		0.00	15114.79
						36.00		36.00	46975.02

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	5F	X5	FB-FA	M	2.33②	0.320	0.36	0.00	(0.32)
						11.53		0.01	15132.29
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FA-FA	M	2.53②	0.288	0.49	0.00	(0.28)
						10.35		0.08	10121.44
						36.00		36.00	36724.02
	4F	X1	FA-FA	M	2.54②	0.325	0.49	0.00	(0.31)
						11.69		0.08	11430.80
						36.00		36.00	36724.02
		X2	FB-FA	M	2.39②	0.362	0.36	0.00	(0.36)
						13.03		0.00	17106.50
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FB-FA	M	2.30②	0.362	0.36	0.00	(0.36)
						13.01		0.00	17081.65
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FB-FA	M	2.31②	0.362	0.36	0.00	(0.36)
						13.01		0.00	17081.66
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FB-FA	M	2.39②	0.362	0.36	0.00	(0.36)
						13.03		0.00	17106.52
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FA-FA	M	2.54②	0.325	0.49	0.00	(0.31)
						11.69		0.08	11430.83
						36.00		36.00	36724.02
	3F	X1	FB-FA	M	2.98②	0.363	0.49	0.00	(0.35)
						13.08		0.08	12780.99
						36.00		36.00	36724.02
		X2	FB-FA	M	2.42②	0.405	0.36	0.00	(0.41)
						14.58		0.00	19135.50
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FB-FA	M	2.31②	0.404	0.36	0.00	(0.41)
						14.55		0.00	19101.55
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FB-FA	M	2.31②	0.404	0.36	0.00	(0.41)
						14.55		0.00	19101.55
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FB-FA	M	2.42②	0.405	0.36	0.00	(0.41)
						14.58		0.00	19135.50
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FB-FA	M	2.98②	0.363	0.49	0.00	(0.35)
						13.08		0.08	12781.03
						36.00		36.00	36724.02
	2F	X1	FB-FA	M	3.27②	0.402	0.49	0.00	(0.39)
						14.49		0.08	14159.29
						36.00		36.00	36724.02
		X2	FB-FA	M	3.38②	0.449	0.36	0.00	(0.45)
						16.16		0.00	21212.07
						36.00		36.00	46975.02
		X3	FB-FA	M	2.56②	0.448	0.36	0.00	(0.45)
						16.13		0.00	21166.19
						36.00		36.00	46975.02
		X4	FB-FA	M	2.58②	0.448	0.36	0.00	(0.45)
						16.13		0.00	21166.19
						36.00		36.00	46975.02
		X5	FB-FA	M	3.37②	0.449	0.36	0.00	(0.45)
						16.16		0.00	21212.10
						36.00		36.00	46975.02
		X6	FB-FA	M	3.27②	0.402	0.49	0.00	(0.39)
						14.49		0.08	14159.32
						36.00		36.00	36724.02
	1F	X1	FD-FD	M	4.26②	0.595	0.49	0.00	(0.57*)
						21.41		0.05	20926.88
						36.00		36.00	36724.02
		X2	FD-FD	M	3.54②	0.626	0.36	0.00	(0.63*)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	1F	X2	FD-FD	M	3.54②	22.55	0.36	0.00	29593.59
						36.00		36.00	46975.02
						0.625		0.00	(0.63*)
		X3	FD-FD	M	3.71②	22.50	0.36	0.00	29527.83
						36.00		36.00	46975.02
						0.625		0.00	(0.63*)
		X4	FD-FD	M	3.76②	22.50	0.36	0.00	29527.80
						36.00		36.00	46975.02
						0.626		0.00	(0.63*)
		X5	FD-FD	M	3.55②	22.55	0.36	0.00	29593.62
						36.00		36.00	46975.02
						0.595		0.00	(0.57*)
		X6	FD-FD	M	4.26②	21.41	0.49	0.05	20926.94
						36.00		36.00	36724.02
						0.004		0.00	(0.00)
Y3	15F	X1	FA-FA	M	2.68②	0.10	0.26	0.08	98.13
						27.00		27.00	26331.85
						0.011		0.00	(0.01)
		X2	FA-FA	M	2.84②	0.29	0.24	0.00	308.19
						27.00		27.00	28282.60
						0.011		0.00	(0.01)
		X3	FA-FA	M	2.68②	0.29	0.24	0.00	310.20
						27.00		27.00	28282.60
						0.011		0.00	(0.01)
		X4	FA-FA	M	2.68②	0.29	0.24	0.00	310.20
						27.00		27.00	28282.60
						0.011		0.00	(0.01)
		X5	FA-FA	M	2.83②	0.29	0.24	0.00	308.19
						27.00		27.00	28282.60
						0.004		0.00	(0.00)
		X6	FA-FA	M	2.68②	0.10	0.26	0.08	98.13
						27.00		27.00	26331.85
						0.005		0.00	(0.00)
	14F	X1	FB-FA	M	2.48②	0.13	0.26	0.07	128.75
						27.00		27.00	26331.85
						0.019		0.00	(0.02)
		X2	FA-FA	M	2.58②	0.51	0.24	0.00	538.45
						27.00		27.00	28282.60
						0.019		0.00	(0.02)
		X3	FB-FA	M	2.45②	0.51	0.24	0.00	544.51
						27.00		27.00	28282.60
						0.019		0.00	(0.02)
		X4	FB-FA	M	2.45②	0.51	0.24	0.00	544.51
						27.00		27.00	28282.60
						0.019		0.00	(0.02)
		X5	FA-FA	M	2.58②	0.51	0.24	0.00	538.45
						27.00		27.00	28282.60
						0.005		0.00	(0.00)
		X6	FB-FA	M	2.48②	0.13	0.26	0.07	128.75
						27.00		27.00	26331.85
						0.003		0.00	(0.00)
	13F	X1	FA-FA	M	20.25②	0.07	0.26	0.07	73.24
						27.00		27.00	26331.85
						0.021		0.00	(0.02)
		X2	FA-FA	M	2.55②	0.58	0.24	0.00	614.50
						27.00		27.00	28282.60
						0.022		0.00	(0.02)
		X3	FB-FA	M	2.25②	0.59	0.24	0.00	623.67
						27.00		27.00	28282.60
						0.022		0.00	(0.02)
		X4	FB-FA	M	2.25②	0.59	0.24	0.00	623.67
						27.00		27.00	28282.60
						0.021		0.00	(0.02)
		X5	FA-FA	M	2.55②	0.58	0.24	0.00	614.49
						0.58		0.00	614.49

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	13F	X5	FA-FA	M	2.55②	27.00	0.24	27.00	28282.60
						0.003		0.00	(0.00)
		X6	FA-FA	M	20.21②	0.07	0.26	0.07	73.24
						27.00		27.00	26331.85
	12F	X1	FA-FA	M	5.64②	0.000	0.26	0.00	(-0.02)
						0.00		0.06	-61.69
						27.00		27.00	-3898.22
		X2	FB-FA	M	2.36②	0.019	0.24	0.00	(0.02)
						0.51		0.01	540.89
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FB-FA	M	2.24②	0.019	0.24	0.00	(0.02)
						0.52		0.00	552.76
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FB-FA	M	2.24②	0.019	0.24	0.00	(0.02)
						0.52		0.00	552.76
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FB-FA	M	2.36②	0.019	0.24	0.00	(0.02)
						0.51		0.01	540.88
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	5.64②	0.000	0.26	0.00	(-0.02)
						0.00		0.06	-61.70
						27.00		27.00	-3898.22
	11F	X1	FA-FA	M	2.63②	0.000	0.26	0.00	(-0.07)
						0.00		0.05	-260.71
						27.00		27.00	-3898.22
		X2	FA-FA	M	2.93②	0.011	0.24	0.00	(0.01)
						0.30		0.01	322.97
						27.00		27.00	28282.60
		X3	FA-FA	M	2.60②	0.012	0.24	0.00	(0.01)
						0.32		0.00	337.05
						27.00		27.00	28282.60
		X4	FA-FA	M	2.60②	0.012	0.24	0.00	(0.01)
						0.32		0.00	337.05
						27.00		27.00	28282.60
		X5	FA-FA	M	2.93②	0.011	0.24	0.00	(0.01)
						0.30		0.01	322.96
						27.00		27.00	28282.60
		X6	FA-FA	M	2.63②	0.000	0.26	0.00	(-0.07)
						0.00		0.05	-260.71
						27.00		27.00	-3898.22
	10F	X1	FA-FA	M	2.75②	0.000	0.32	0.00	(-0.10)
						0.00		0.06	-539.91
						30.00		30.00	-5450.02
		X2	FA-FA	M	3.05②	0.000	0.27	0.00	(-0.01)
						0.00		0.01	-54.10
						30.00		30.00	-5450.02
		X3	FA-FA	M	2.61②	0.000	0.27	0.00	(-0.01)
						0.00		0.00	-43.79
						30.00		30.00	-5450.02
		X4	FA-FA	M	2.60②	0.000	0.27	0.00	(-0.01)
						0.00		0.00	-43.79
						30.00		30.00	-5450.02
		X5	FA-FA	M	3.05②	0.000	0.27	0.00	(-0.01)
						0.00		0.01	-54.11
						30.00		30.00	-5450.02
		X6	FA-FA	M	2.75②	0.000	0.32	0.00	(-0.10)
						0.00		0.06	-539.91
						30.00		30.00	-5450.02
	9F	X1	FA-FA	M	2.51②	0.000	0.32	0.00	(-0.16)
						0.00		0.05	-883.50
						30.00		30.00	-5450.02
		X2	FB-FA	M	2.45②	0.000	0.27	0.00	(-0.07)
						0.00		0.01	-364.49
						30.00		30.00	-5450.02

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	9F	X3	FB-FA	M	2.43②	0.000	0.27	0.00	(-0.07)
						0.00		0.00	-354.59
						30.00		30.00	-5450.02
		X4	FB-FA	M	2.43②	0.000	0.27	0.00	(-0.07)
						0.00		0.00	-354.60
						30.00		30.00	-5450.02
		X5	FB-FA	M	2.45②	0.000	0.27	0.00	(-0.07)
						0.00		0.01	-364.50
						30.00		30.00	-5450.02
		X6	FA-FA	M	2.51②	0.000	0.32	0.00	(-0.16)
						0.00		0.05	-883.51
						30.00		30.00	-5450.02
	8F	X1	FA-FA	M	2.51②	0.000	0.32	0.00	(-0.24)
						0.00		0.05	-1319.45
						30.00		30.00	-5450.02
		X2	FB-FB	M	2.49②	0.000	0.27	0.00	(-0.14)
						0.00		0.01	-785.64
						30.00		30.00	-5450.02
		X3	FA-FA	M	3.86②	0.000	0.27	0.00	(-0.14)
						0.00		0.00	-776.35
						30.00		30.00	-5450.02
		X4	FA-FA	M	3.78②	0.000	0.27	0.00	(-0.14)
						0.00		0.00	-776.35
						30.00		30.00	-5450.02
		X5	FB-FB	M	2.49②	0.000	0.27	0.00	(-0.14)
						0.00		0.01	-785.65
						30.00		30.00	-5450.02
		X6	FA-FA	M	2.51②	0.000	0.32	0.00	(-0.24)
						0.00		0.05	-1319.46
						30.00		30.00	-5450.02
	7F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.32	0.00	(-0.34)
						0.00		0.04	-1872.37
						36.00		36.00	-5450.02
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.27	0.00	(-0.25)
						0.00		0.02	-1336.33
						36.00		36.00	-5450.02
		X3	FA-FA	M	3.81②	0.000	0.27	0.00	(-0.24)
						0.00		0.00	-1326.83
						36.00		36.00	-5450.02
		X4	FA-FA	M	3.74②	0.000	0.27	0.00	(-0.24)
						0.00		0.00	-1326.84
						36.00		36.00	-5450.02
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.27	0.00	(-0.25)
						0.00		0.02	-1336.35
						36.00		36.00	-5450.02
	6F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.49	0.00	(-0.38)
						0.00		0.05	-2593.90
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.31)
						0.00		0.02	-2126.32
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FB-FA	M	2.45②	0.000	0.36	0.00	(-0.31)
						0.00		0.00	-2115.89
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FB-FA	M	2.45②	0.000	0.36	0.00	(-0.31)
						0.00		0.00	-2115.89
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.31)
						0.00		0.02	-2126.34
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.49	0.00	(-0.38)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	6F	X6	FC-FC	M	1.74①	0.00 36.00	0.49	0.05 36.00	-2593.92 -6812.52
	5F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.000 0.00 36.00	0.49	0.00 0.04 36.00	(-0.49) -3360.37 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.02 36.00	(-0.43) -2944.04 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.43) -2934.16 -6812.52
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000 0.00 36.00	0.36	0.00 0.02 36.00	(-0.43) -2944.07 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.04 36.00	(-0.49) -3360.38 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.62) -4216.79 -6812.52
		X3	FA-FA	M	2.60②	0.000 0.00 36.00	0.36	0.00 0.00 36.00	(-0.43) -2934.16 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.43) -2934.17 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.36	0.00 0.02 36.00	(-0.43) -2944.07 -6812.52
		X4	FA-FA	M	2.59②	0.000 0.00 36.00		0.00 0.04 36.00	(-0.49) -3360.38 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.57) -3888.71 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.36	0.00 0.02 36.00	(-0.57) -3888.91 -6812.52
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.57) -3888.74 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.04 36.00	(-0.62) -4216.80 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.49	0.00 0.03 36.00	(-0.75*) -5142.32 -6812.52
		X6	FC-FC	M	1.74①	0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.73) -4942.88 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.72) -4938.86 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.36	0.00 0.00 36.00	(-0.72) -4938.87 -6812.52
	4F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.000 0.00 36.00	0.49	0.00 0.03 36.00	(-0.75*) -5142.33 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.75*) -5142.33 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.36	0.00 0.00 36.00	(-0.90*) -6117.54 -6812.52
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000 0.00 36.00	0.36	0.00 0.04 36.00	(-0.89*) -6079.44 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.89*) -6080.01 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.36	0.00 0.00 36.00	(-0.89*) -6080.01 -6812.52
		X3	FC-FC	M	1.60①	0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.89*) -6080.01 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.89*) -6080.01 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.36	0.00 0.00 36.00	(-0.89*) -6080.01 -6812.52
		X4	FA-FA	M	3.17②	0.000 0.00 36.00	0.36	0.00 0.00 36.00	(-0.72) -4938.86 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.00 36.00	(-0.72) -4938.87 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.36	0.00 0.00 36.00	(-0.72) -4938.87 -6812.52
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000 0.00 36.00	0.36	0.00 0.03 36.00	(-0.73) -4942.93 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.75*) -5142.33 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.49	0.00 0.03 36.00	(-0.75*) -5142.33 -6812.52
		X6	FC-FC	M	1.74①	0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.75*) -5142.33 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.03 36.00	(-0.75*) -5142.33 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.49	0.00 0.04 36.00	(-0.90*) -6117.54 -6812.52
	3F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.000 0.00 36.00	0.49	0.00 0.04 36.00	(-0.90*) -6117.54 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.04 36.00	(-0.90*) -6117.54 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.36	0.00 0.04 36.00	(-0.89*) -6079.44 -6812.52
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000 0.00 36.00	0.36	0.00 0.04 36.00	(-0.89*) -6079.44 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.04 36.00	(-0.89*) -6079.44 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.36	0.00 0.04 36.00	(-0.89*) -6079.44 -6812.52
		X3	FC-FC	M	1.60①	0.000 0.00 36.00	0.36	0.00 0.04 36.00	(-0.89*) -6079.44 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.04 36.00	(-0.89*) -6079.44 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.36	0.00 0.04 36.00	(-0.89*) -6079.44 -6812.52
	2F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.000 0.00 36.00	0.49	0.00 0.04 36.00	(-0.90*) -6117.54 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.04 36.00	(-0.90*) -6117.54 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.36	0.00 0.04 36.00	(-0.89*) -6079.44 -6812.52
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000 0.00 36.00	0.36	0.00 0.04 36.00	(-0.89*) -6079.44 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.04 36.00	(-0.89*) -6079.44 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.36	0.00 0.04 36.00	(-0.89*) -6079.44 -6812.52
		X3	FC-FC	M	1.60①	0.000 0.00 36.00	0.36	0.00 0.04 36.00	(-0.89*) -6079.44 -6812.52
						0.000 0.00 36.00		0.00 0.04 36.00	(-0.89*) -6079.44 -6812.52
						0.000 0.00 36.00	0.36	0.00 0.04 36.00	(-0.89*) -6079.44 -6812.52

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	2F	X3	FC-FC	M	1.60①	36.00	0.36	36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.00	-6080.02
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.36	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.04	-6079.50
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.49	0.00	(-0.90*)
						0.00		0.04	-6117.54
						36.00		36.00	-6812.52
	1F	X1	FB-FB	M	2.00①	0.000	0.49	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.84①	0.000	0.36	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.84①	0.000	0.36	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.84①	0.000	0.36	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.84①	0.000	0.36	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FB-FB	M	2.00①	0.000	0.49	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52

c) RC壁の部材種別

 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²) F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード* : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X2	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X5	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.4	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.021	0.6	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.032	0.9	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.3	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.033	0.9	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.3	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.4	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.032	0.9	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X3	8F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.4	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
X4	1F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.032	0.9	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.4	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
X5	3F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.033	0.9	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.3	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.4	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
X6	5F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.4	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.021	0.6	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.032	0.9	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.3	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.4	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.6	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.3	30.00
X2	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.4	27.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.033	0.9	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.3	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.4	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.032	0.9	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.4	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.032	0.9	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.4	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.033	0.9	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.3	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.4	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X5	1F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.4	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.6	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.3	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00

U-5.1.3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛
P4			靱性
P5			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度

sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力/鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力

d/t(w) : ウェブの幅厚比

b/t(f) : フランジの幅厚比

横補剛 : [o] 充分 [x] 不足

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q・D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	$\sigma o/Fc$	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靱性
P4	$\tau u/Fc$		接合
P5	N/No		

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

[*] : 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている

Ho/D : (柱の内のり長さ/柱のせい) または (2・M/Q・D)

 σo : 最終ステップでの軸方向応力度

Pt : 引張鉄筋比 (%)

 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度

N/No : RCの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値

[*] : 「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合

(XY方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力)

N/No : 崩壊メカニズム時の軸方向荷重/SRC断面としての最大圧縮耐力。

Ru : コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角

sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力/鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力

(SRC柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします)

d/t(w) : ウェブの幅厚比

b/t(f) : フランジの幅厚比

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τ_u/F_c		λ_{e1}
P2			λ_{e2}
P3			靱性
P4			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度

λ_{e1} : 筋違材の有効細長比 (右上り)

λ_{e2} : 筋違材の有効細長比 (左上り)

靱性 : 脆性破壊部材の種類 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

Y方向正加力時 Y3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	X1	RC	FD-FD	M	4.27②	0.59	0.49	0.001	
	X2	RC	FD-FD	M	3.49②	0.63	0.36	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	3.89②	0.62	0.36	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	3.85②	0.62	0.36	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	3.48②	0.63	0.36	0.000	
	X6	RC	FD-FD	M	4.28②	0.59	0.49	0.001	

Y方向負加力時 Y2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	X1	RC	FD-FD	M	4.26②	0.59	0.49	0.001	
	X2	RC	FD-FD	M	3.54②	0.63	0.36	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	3.71②	0.62	0.36	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	3.76②	0.62	0.36	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	3.55②	0.63	0.36	0.000	
	X6	RC	FD-FD	M	4.26②	0.59	0.49	0.001	

U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL : 長期せん断力 (kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu : はりのせん断耐力 (kN)

n : 部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	L	0	-81.4	1.200	261.7	232.7	≦	556.1	OK
		R	0	85.2			399.2	≦		
	X2	L	0	-83.4	1.100	279.3	223.9	≦	556.1	OK
		R	0	83.2			390.4	≦		
	X3	L	0	-83.3	1.100	279.2	223.9	≦	556.1	OK
		R	0	83.3			390.4	≦		
	X4	L	0	-83.2	1.100	279.1	223.9	≦	556.1	OK
		R	0	83.4			390.4	≦		
	X5	L	0	-85.2	1.100	278.1	220.7	≦	556.1	OK
		R	0	81.4			387.2	≦		
15F	X1	L	0	-119.9	1.100	276.7	184.5	≦	556.1	OK
		R	0	121.9			426.3	≦		
	X2	L	0	-120.9	1.100	279.2	186.2	≦	556.1	OK
		R	0	120.9			428.1	≦		
	X3	L	0	-120.9	1.100	279.2	186.2	≦	556.1	OK
		R	0	120.9			428.1	≦		
	X4	L	0	-120.9	1.100	279.2	186.2	≦	556.1	OK
		R	0	120.9			428.1	≦		
	X5	L	0	-121.9	1.100	276.9	182.7	≦	556.1	OK
		R	0							

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X5	R	0	119.9	1.100	276.9	424.5	≦	556.1	OK
14F	X1	L	0	-124.8	1.100	409.1	325.3	≦	784.3	OK
		R	0	127.7			577.7	≦		
	X2	L	0	-126.3	1.100	529.7	456.5	≦	784.3	OK
		R	0	126.2			708.9	≦		
	X3	L	0	-126.2	1.100	529.7	456.5	≦	784.3	OK
		R	0	126.2			708.9	≦		
	X4	L	0	-126.2	1.100	529.7	456.5	≦	784.3	OK
		R	0	126.3			708.9	≦		
	X5	L	0	-127.7	1.100	410.1	323.5	≦	784.3	OK
		R	0	124.8			575.9	≦		
13F	X1	L	0	-124.8	1.100	409.2	325.3	≦	784.3	OK
		R	0	127.6			577.7	≦		
	X2	L	0	-126.2	1.100	529.7	456.5	≦	784.3	OK
		R	0	126.2			708.9	≦		
	X3	L	0	-126.2	1.100	529.7	456.5	≦	784.3	OK
		R	0	126.2			708.9	≦		
	X4	L	0	-126.2	1.100	529.7	456.5	≦	784.3	OK
		R	0	126.2			708.9	≦		
	X5	L	0	-127.6	1.100	410.1	323.5	≦	784.3	OK
		R	0	124.8			575.9	≦		
12F	X1	L	0	-124.8	1.100	409.1	325.3	≦	784.3	OK
		R	0	127.7			577.7	≦		
	X2	L	0	-126.2	1.100	529.7	456.5	≦	784.3	OK
		R	0	126.2			708.9	≦		
	X3	L	0	-126.2	1.100	529.7	456.5	≦	784.3	OK
		R	0	126.2			708.9	≦		
	X4	L	0	-126.2	1.100	529.7	456.5	≦	784.3	OK
		R	0	126.2			708.9	≦		
	X5	L	0	-127.7	1.100	410.1	323.5	≦	784.3	OK
		R	0	124.8			575.9	≦		
11F	X1	L	0	-129.6	1.100	637.2	571.4	≦	920.0	OK
		R	0	133.5			834.4	≦		
	X2	L	0	-131.6	1.100	725.8	666.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			929.8	≦		
	X3	L	0	-131.5	1.100	725.7	666.7	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			929.8	≦		
	X4	L	0	-131.5	1.100	725.7	666.7	≦	980.4	OK
		R	0	131.6			929.8	≦		
	X5	L	0	-133.5	1.100	639.2	569.6	≦	920.0	OK
		R	0	129.6			832.7	≦		
10F	X1	L	0	-129.6	1.100	637.2	571.4	≦	920.0	OK
		R	0	133.5			834.4	≦		
	X2	L	0	-131.6	1.100	725.8	666.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			929.8	≦		
	X3	L	0	-131.5	1.100	725.7	666.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			929.8	≦		
	X4	L	0	-131.5	1.100	725.7	666.7	≦	980.4	OK
		R	0	131.6			929.8	≦		
	X5	L	0	-133.5	1.100	639.1	569.6	≦	920.0	OK
		R	0	129.6			832.7	≦		
9F	X1	L	0	-129.5	1.100	637.2	571.4	≦	920.0	OK
		R	0	133.5			834.4	≦		
	X2	L	0	-131.6	1.100	725.8	666.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			929.8	≦		
	X3	L	0	-131.5	1.100	725.7	666.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			929.8	≦		
	X4	L	0	-131.5	1.100	725.7	666.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.6			929.8	≦		
	X5	L	0	-133.5	1.100	639.2	569.6	≦	920.0	OK
		R	0	129.5			832.7	≦		
8F	X1	L	0	-132.3	1.100	892.1	849.0	≦	1161.7	OK
		R	0	136.9			1118.2	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			1125.9	≦		

Y2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X3	L	0	-134.6	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			1125.9	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	901.1	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			1125.9	≦		
	X5	L	0	-136.9	1.100	894.7	847.2	≦	1161.7	OK
		R	0	132.3			1116.5	≦		
7F	X1	L	0	-132.4	1.100	892.2	849.0	≦	1161.7	OK
		R	0	136.8			1118.2	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			1125.9	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			1125.9	≦		
	X4	L	0	-134.6	1.100	901.1	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			1125.9	≦		
	X5	L	0	-136.8	1.100	894.6	847.2	≦	1161.7	OK
		R	0	132.4			1116.5	≦		
6F	X1	L	0	-132.3	1.100	892.1	849.0	≦	1161.7	OK
		R	0	136.9			1118.2	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			1125.9	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			1125.9	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	901.1	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			1125.9	≦		
	X5	L	0	-136.9	1.100	894.7	847.3	≦	1161.7	OK
		R	0	132.3			1116.5	≦		
5F	X1	L	0	-132.3	1.100	892.1	849.0	≦	1161.7	OK
		R	0	136.9			1118.2	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			1125.9	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			1125.9	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	901.1	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			1125.9	≦		
	X5	L	0	-136.9	1.100	894.7	847.3	≦	1161.7	OK
		R	0	132.3			1116.5	≦		
4F	X1	L	0	-132.2	1.100	892.0	849.0	≦	1161.7	OK
		R	0	137.0			1118.2	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			1125.9	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			1125.9	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	901.1	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			1125.9	≦		
	X5	L	0	-137.0	1.100	894.8	847.3	≦	1161.7	OK
		R	0	132.2			1116.5	≦		
3F	X1	L	0	-132.2	1.100	892.0	849.0	≦	1161.7	OK
		R	0	137.0			1118.2	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			1125.9	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			1125.9	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	901.1	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			1125.9	≦		
	X5	L	0	-137.0	1.100	894.8	847.3	≦	1161.7	OK
		R	0	132.2			1116.5	≦		
2F	X1	L	0	-132.1	1.100	891.9	849.0	≦	1161.7	OK
		R	0	137.1			1118.2	≦		
	X2	L	0	-134.6	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			1125.9	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			1125.9	≦		
	X4	L	0	-134.6	1.100	901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			1125.9	≦		
	X5	L	0	-137.1	1.100	894.9	847.3	≦	1161.7	OK
		R	0					≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	X5	R	0	132.1	1.100	894.9	1116.5	≦	1161.7	OK
1F	X1	L		-187.9	1.200	1339.5	1419.5	≦	6155.9	OK
		R		240.0			1847.4	≦		
	X2	L		-217.4	1.200	1725.1	1852.8	≦	5767.0	OK
		R		210.5			2280.7	≦		
	X3	L		-213.9	1.200	1707.2	1834.7	≦	5799.3	OK
		R		213.9			2262.5	≦		
	X4	L		-210.5	1.200	1669.4	1792.7	≦	5724.2	OK
		R		217.4			2220.6	≦		
	X5	L		-240.0	1.200	2216.9	2420.3	≦	5976.8	OK
		R		187.9			2848.2	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	L	0	-81.4	1.200	261.6	232.6	≦	556.1	OK
		R		85.2			399.2	≦		
	X2	L	0	-83.4	1.100	279.3	223.9	≦	556.1	OK
		R	0	83.2			390.4	≦		
	X3	L	0	-83.3	1.100	279.2	223.9	≦	556.1	OK
		R	0	83.3			390.4	≦		
	X4	L	0	-83.2	1.100	279.1	223.9	≦	556.1	OK
		R	0	83.4			390.4	≦		
	X5	L	0	-85.2	1.100	278.1	220.7	≦	556.1	OK
		R	0	81.4			387.2	≦		
15F	X1	L	0	-119.9	1.100	276.7	184.5	≦	556.1	OK
		R	0	121.9			426.3	≦		
	X2	L	0	-120.9	1.100	279.2	186.2	≦	556.1	OK
		R	0	120.9			428.1	≦		
	X3	L	0	-120.9	1.100	279.2	186.2	≦	556.1	OK
		R	0	120.9			428.1	≦		
	X4	L	0	-120.9	1.100	279.2	186.2	≦	556.1	OK
		R	0	120.9			428.1	≦		
	X5	L	0	-121.9	1.100	276.9	182.7	≦	556.1	OK
		R	0	119.9			424.5	≦		
14F	X1	L	0	-124.8	1.100	409.1	325.3	≦	784.3	OK
		R	0	127.7			577.7	≦		
	X2	L	0	-126.3	1.100	529.7	456.5	≦	784.3	OK
		R	0	126.2			708.9	≦		
	X3	L	0	-126.2	1.100	529.7	456.5	≦	784.3	OK
		R	0	126.2			708.9	≦		
	X4	L	0	-126.2	1.100	529.7	456.5	≦	784.3	OK
		R	0	126.3			708.9	≦		
	X5	L	0	-127.7	1.100	410.1	323.5	≦	784.3	OK
		R	0	124.8			575.9	≦		
13F	X1	L	0	-124.8	1.100	409.2	325.3	≦	784.3	OK
		R	0	127.6			577.7	≦		
	X2	L	0	-126.2	1.100	529.7	456.5	≦	784.3	OK
		R	0	126.2			708.9	≦		
	X3	L	0	-126.2	1.100	529.7	456.5	≦	784.3	OK
		R	0	126.2			708.9	≦		
	X4	L	0	-126.2	1.100	529.7	456.5	≦	784.3	OK
		R	0	126.2			708.9	≦		
	X5	L	0	-127.6	1.100	410.1	323.5	≦	784.3	OK
		R	0	124.8			575.9	≦		
12F	X1	L	0	-124.8	1.100	409.1	325.3	≦	784.3	OK
		R	0	127.7			577.7	≦		
	X2	L	0	-126.2	1.100	529.7	456.5	≦	784.3	OK
		R	0	126.2			708.9	≦		
	X3	L	0	-126.2	1.100	529.7	456.5	≦	784.3	OK
		R	0	126.2			708.9	≦		
	X4	L	0	-126.2	1.100	529.7	456.5	≦	784.3	OK
		R	0	126.2			708.9	≦		
	X5	L	0	-127.7	1.100	410.1	323.5	≦	784.3	OK
		R	0	124.8			575.9	≦		
11F	X1	L	0	-129.6	1.100	637.2	571.4	≦	920.0	OK

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	X1	R	0	133.5	1.100	637.2	834.4	≦	920.0	OK
		L	0	-131.6			666.8	≦		
	X2	R	0	131.5	1.100	725.8	929.8	≦	980.4	OK
		L	0	-131.5			666.7	≦		
	X3	R	0	131.5	1.100	725.7	929.8	≦	980.4	OK
		L	0	-131.5			666.7	≦		
	X4	R	0	131.6	1.100	725.7	929.8	≦	980.4	OK
		L	0	-133.5			569.6	≦		
	X5	R	0	129.6	1.100	639.2	832.7	≦	920.0	OK
		L	0	-129.6			571.4	≦		
10F	X1	R	0	133.5	1.100	637.2	834.4	≦	920.0	OK
		L	0	-131.6			666.8	≦		
	X2	R	0	131.5	1.100	725.8	929.8	≦	980.4	OK
		L	0	-131.5			666.8	≦		
	X3	R	0	131.5	1.100	725.7	929.8	≦	980.4	OK
		L	0	-131.5			666.7	≦		
	X4	R	0	131.6	1.100	725.7	929.8	≦	980.4	OK
		L	0	-133.5			569.6	≦		
	X5	R	0	129.6	1.100	639.1	832.7	≦	920.0	OK
		L	0	-129.5			571.4	≦		
9F	X1	R	0	133.5	1.100	637.2	834.4	≦	920.0	OK
		L	0	-131.6			666.8	≦		
	X2	R	0	131.5	1.100	725.8	929.8	≦	980.4	OK
		L	0	-131.5			666.8	≦		
	X3	R	0	131.5	1.100	725.7	929.8	≦	980.4	OK
		L	0	-131.5			666.8	≦		
	X4	R	0	131.6	1.100	725.7	929.8	≦	980.4	OK
		L	0	-133.5			569.6	≦		
	X5	R	0	129.5	1.100	639.2	832.7	≦	920.0	OK
		L	0	-132.3			849.0	≦		
8F	X1	R	0	136.9	1.100	892.1	1118.2	≦	1161.7	OK
		L	0	-134.7			856.7	≦		
	X2	R	0	134.5	1.100	901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		L	0	-134.6			856.7	≦		
	X3	R	0	134.6	1.100	901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		L	0	-134.5			856.7	≦		
	X4	R	0	134.7	1.100	901.1	1125.9	≦	1161.7	OK
		L	0	-136.9			847.2	≦		
	X5	R	0	132.3	1.100	894.7	1116.5	≦	1161.7	OK
		L	0	-132.4			849.0	≦		
7F	X1	R	0	136.8	1.100	892.2	1118.2	≦	1161.7	OK
		L	0	-134.7			856.7	≦		
	X2	R	0	134.6	1.100	901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		L	0	-134.6			856.7	≦		
	X3	R	0	134.6	1.100	901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		L	0	-134.6			856.7	≦		
	X4	R	0	134.7	1.100	901.1	1125.9	≦	1161.7	OK
		L	0	-136.8			847.2	≦		
	X5	R	0	132.4	1.100	894.6	1116.5	≦	1161.7	OK
		L	0	-132.3			849.0	≦		
6F	X1	R	0	136.9	1.100	892.1	1118.2	≦	1161.7	OK
		L	0	-134.7			856.7	≦		
	X2	R	0	134.5	1.100	901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		L	0	-134.6			856.7	≦		
	X3	R	0	134.6	1.100	901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		L	0	-134.5			856.7	≦		
	X4	R	0	134.7	1.100	901.1	1125.9	≦	1161.7	OK
		L	0	-136.9			847.3	≦		
	X5	R	0	132.3	1.100	894.7	1116.5	≦	1161.7	OK
		L	0	-132.3			849.0	≦		
5F	X1	R	0	136.9	1.100	892.1	1118.2	≦	1161.7	OK
		L	0	-134.7			856.7	≦		
	X2	R	0	134.5	1.100	901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		L	0	-134.6			856.7	≦		
	X3	R	0	134.6	1.100	901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		L	0	-134.6			856.7	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X4	L 0	-134.5	1.100	901.1	856.7	1161.7	OK
		R 0	134.7			1125.9		
	X5	L 0	-136.9	1.100	894.7	847.3	1161.7	OK
		R 0	132.3			1116.5		
4F	X1	L 0	-132.2	1.100	892.0	849.0	1161.7	OK
		R 0	137.0			1118.2		
	X2	L 0	-134.7	1.100	901.2	856.7	1161.7	OK
		R 0	134.5			1125.9		
	X3	L 0	-134.6	1.100	901.2	856.7	1161.7	OK
		R 0	134.6			1125.9		
	X4	L 0	-134.5	1.100	901.1	856.7	1161.7	OK
		R 0	134.7			1125.9		
	X5	L 0	-137.0	1.100	894.8	847.3	1161.7	OK
		R 0	132.2			1116.5		
3F	X1	L 0	-132.2	1.100	892.0	849.0	1161.7	OK
		R 0	137.0			1118.2		
	X2	L 0	-134.7	1.100	901.2	856.7	1161.7	OK
		R 0	134.5			1125.9		
	X3	L 0	-134.6	1.100	901.2	856.7	1161.7	OK
		R 0	134.6			1125.9		
	X4	L 0	-134.5	1.100	901.1	856.7	1161.7	OK
		R 0	134.7			1125.9		
	X5	L 0	-137.0	1.100	894.8	847.3	1161.7	OK
		R 0	132.2			1116.5		
2F	X1	L 0	-132.1	1.100	891.9	849.0	1161.7	OK
		R 0	137.1			1118.2		
	X2	L 0	-134.6	1.100	901.2	856.7	1161.7	OK
		R 0	134.6			1125.9		
	X3	L 0	-134.6	1.100	901.2	856.7	1161.7	OK
		R 0	134.6			1125.9		
	X4	L 0	-134.6	1.100	901.2	856.7	1161.7	OK
		R 0	134.6			1125.9		
	X5	L 0	-137.1	1.100	894.9	847.3	1161.7	OK
		R 0	132.1			1116.5		
1F	X1	L	-187.9	1.200	1335.2	1414.3	6146.5	OK
		R	240.0			1842.1		
	X2	L	-217.4	1.200	1725.2	1852.9	5766.7	OK
		R	210.5			2280.8		
	X3	L	-213.9	1.200	1707.1	1834.6	5799.4	OK
		R	213.9			2262.5		
	X4	L	-210.5	1.200	1669.6	1793.0	5724.4	OK
		R	217.4			2220.9		
	X5	L	-240.0	1.200	2217.3	2420.8	5976.8	OK
		R	187.9			2848.6		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L 0	-81.4	1.100	-278.1	387.2	556.1	OK
		R 0	85.2			220.7		
	X2	L 0	-83.4	1.100	-279.1	390.4	556.1	OK
		R 0	83.2			223.9		
	X3	L 0	-83.3	1.100	-279.2	390.4	556.1	OK
		R 0	83.3			223.9		
	X4	L 0	-83.2	1.100	-279.3	390.4	556.1	OK
		R 0	83.4			223.9		
	X5	L	-85.2	1.200	-261.9	399.5	556.1	OK
		R 0	81.4			233.0		
15F	X1	L 0	-119.9	1.100	-276.9	424.5	556.1	OK
		R 0	121.9			182.7		
	X2	L 0	-120.9	1.100	-279.2	428.1	556.1	OK
		R 0	120.9			186.2		
	X3	L 0	-120.9	1.100	-279.2	428.1	556.1	OK
		R 0	120.9			186.2		
	X4	L 0	-120.9	1.100	-279.2	428.1	556.1	OK
		R 0	120.9			186.2		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X5	L	0	-121.9	1.100	-276.7	426.3	≦	556.1	OK
		R	0	119.9			184.5	≦		
14F	X1	L	0	-124.8	1.100	-410.1	575.9	≦	784.3	OK
		R	0	127.7			323.5	≦		
	X2	L	0	-126.3	1.100	-529.7	708.9	≦	784.3	OK
		R	0	126.2			456.5	≦		
	X3	L	0	-126.2	1.100	-529.7	708.9	≦	784.3	OK
		R	0	126.2			456.5	≦		
	X4	L	0	-126.2	1.100	-529.7	708.9	≦	784.3	OK
		R	0	126.3			456.5	≦		
	X5	L	0	-127.7	1.100	-409.1	577.7	≦	784.3	OK
		R	0	124.8			325.3	≦		
13F	X1	L	0	-124.8	1.100	-410.1	575.9	≦	784.3	OK
		R	0	127.6			323.5	≦		
	X2	L	0	-126.2	1.100	-529.7	708.9	≦	784.3	OK
		R	0	126.2			456.5	≦		
	X3	L	0	-126.2	1.100	-529.7	708.9	≦	784.3	OK
		R	0	126.2			456.5	≦		
	X4	L	0	-126.2	1.100	-529.7	708.9	≦	784.3	OK
		R	0	126.2			456.5	≦		
	X5	L	0	-127.6	1.100	-409.2	577.7	≦	784.3	OK
		R	0	124.8			325.3	≦		
12F	X1	L	0	-124.8	1.100	-410.1	575.9	≦	784.3	OK
		R	0	127.7			323.5	≦		
	X2	L	0	-126.2	1.100	-529.7	708.9	≦	784.3	OK
		R	0	126.2			456.5	≦		
	X3	L	0	-126.2	1.100	-529.7	708.9	≦	784.3	OK
		R	0	126.2			456.5	≦		
	X4	L	0	-126.2	1.100	-529.7	708.9	≦	784.3	OK
		R	0	126.2			456.5	≦		
	X5	L	0	-127.7	1.100	-409.1	577.7	≦	784.3	OK
		R	0	124.8			325.3	≦		
11F	X1	L	0	-129.6	1.100	-639.2	832.7	≦	920.0	OK
		R	0	133.5			569.6	≦		
	X2	L	0	-131.6	1.100	-725.7	929.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			666.7	≦		
	X3	L	0	-131.5	1.100	-725.7	929.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			666.7	≦		
	X4	L	0	-131.5	1.100	-725.8	929.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.6			666.8	≦		
	X5	L	0	-133.5	1.100	-637.2	834.4	≦	920.0	OK
		R	0	129.6			571.4	≦		
10F	X1	L	0	-129.6	1.100	-639.1	832.7	≦	920.0	OK
		R	0	133.5			569.6	≦		
	X2	L	0	-131.6	1.100	-725.7	929.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			666.7	≦		
	X3	L	0	-131.5	1.100	-725.7	929.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			666.8	≦		
	X4	L	0	-131.5	1.100	-725.8	929.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.6			666.8	≦		
	X5	L	0	-133.5	1.100	-637.2	834.4	≦	920.0	OK
		R	0	129.6			571.4	≦		
9F	X1	L	0	-129.5	1.100	-639.2	832.7	≦	920.0	OK
		R	0	133.5			569.6	≦		
	X2	L	0	-131.6	1.100	-725.7	929.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			666.8	≦		
	X3	L	0	-131.5	1.100	-725.7	929.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.5			666.8	≦		
	X4	L	0	-131.5	1.100	-725.8	929.8	≦	980.4	OK
		R	0	131.6			666.8	≦		
	X5	L	0	-133.5	1.100	-637.2	834.4	≦	920.0	OK
		R	0	129.5			571.4	≦		
8F	X1	L	0	-132.3	1.100	-894.7	1116.5	≦	1161.7	OK
		R	0	136.9			847.2	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	-901.1	1125.9	≦	1161.7	OK

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X2	R	0	134.5	1.100	-901.1	856.7	≦	1161.7	OK
	X3	L	0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			856.7	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			856.7	≦		
7F	X1	L	0	-132.4	1.100	-894.6	1116.5	≦	1161.7	OK
		R	0	136.8			847.2	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	-901.1	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			856.7	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			856.7	≦		
	X4	L	0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			856.7	≦		
	X5	L	0	-136.8	1.100	-892.2	1118.2	≦	1161.7	OK
		R	0	132.4			849.0	≦		
6F	X1	L	0	-132.3	1.100	-894.7	1116.5	≦	1161.7	OK
		R	0	136.9			847.3	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	-901.1	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			856.7	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			856.7	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			856.7	≦		
	X5	L	0	-136.9	1.100	-892.1	1118.2	≦	1161.7	OK
		R	0	132.3			849.0	≦		
5F	X1	L	0	-132.3	1.100	-894.7	1116.5	≦	1161.7	OK
		R	0	136.9			847.3	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	-901.1	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			856.7	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			856.7	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			856.7	≦		
	X5	L	0	-136.9	1.100	-892.1	1118.2	≦	1161.7	OK
		R	0	132.3			849.0	≦		
4F	X1	L	0	-132.2	1.100	-894.8	1116.5	≦	1161.7	OK
		R	0	137.0			847.3	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	-901.1	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			856.7	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			856.7	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			856.7	≦		
	X5	L	0	-137.0	1.100	-892.0	1118.2	≦	1161.7	OK
		R	0	132.2			849.0	≦		
3F	X1	L	0	-132.2	1.100	-894.8	1116.5	≦	1161.7	OK
		R	0	137.0			847.3	≦		
	X2	L	0	-134.7	1.100	-901.1	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.5			856.7	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			856.7	≦		
	X4	L	0	-134.5	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.7			856.7	≦		
	X5	L	0	-137.0	1.100	-892.0	1118.2	≦	1161.7	OK
		R	0	132.2			849.0	≦		
2F	X1	L	0	-132.1	1.100	-894.9	1116.5	≦	1161.7	OK
		R	0	137.1			847.3	≦		
	X2	L	0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			856.7	≦		
	X3	L	0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			856.7	≦		
	X4	L	0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	≦	1161.7	OK
		R	0	134.6			856.7	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
2F	X5	L 0	-137.1	1.100	-891.9	1118.2	1161.7	OK
		R 0	132.1			849.0		
1F	X1	L 0	-187.9	1.200	-2216.9	2848.3	5976.8	OK
		R 0	240.0			2420.4		
	X2	L 0	-217.4	1.200	-1669.4	2220.6	5724.2	OK
		R 0	210.5			1792.7		
	X3	L 0	-213.9	1.200	-1707.2	2262.5	5799.3	OK
		R 0	213.9			1834.7		
	X4	L 0	-210.5	1.200	-1725.1	2280.7	5767.0	OK
		R 0	217.4			1852.8		
	X5	L 0	-240.0	1.200	-1339.5	1847.4	6155.9	OK
		R 0	187.9			1419.5		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L 0	-81.4	1.100	-278.1	387.2	556.1	OK
		R 0	85.2			220.7		
	X2	L 0	-83.4	1.100	-279.1	390.4	556.1	OK
		R 0	83.2			223.9		
	X3	L 0	-83.3	1.100	-279.2	390.4	556.1	OK
		R 0	83.3			223.9		
	X4	L 0	-83.2	1.100	-279.3	390.4	556.1	OK
		R 0	83.4			223.9		
	X5	L 0	-85.2	1.200	-261.9	399.5	556.1	OK
		R 0	81.4			232.9		
15F	X1	L 0	-119.9	1.100	-276.9	424.5	556.1	OK
		R 0	121.9			182.7		
	X2	L 0	-120.9	1.100	-279.2	428.1	556.1	OK
		R 0	120.9			186.2		
	X3	L 0	-120.9	1.100	-279.2	428.1	556.1	OK
		R 0	120.9			186.2		
	X4	L 0	-120.9	1.100	-279.2	428.1	556.1	OK
		R 0	120.9			186.2		
	X5	L 0	-121.9	1.100	-276.7	426.3	556.1	OK
		R 0	119.9			184.5		
14F	X1	L 0	-124.8	1.100	-410.1	575.9	784.3	OK
		R 0	127.7			323.5		
	X2	L 0	-126.3	1.100	-529.7	708.9	784.3	OK
		R 0	126.2			456.5		
	X3	L 0	-126.2	1.100	-529.7	708.9	784.3	OK
		R 0	126.2			456.5		
	X4	L 0	-126.2	1.100	-529.7	708.9	784.3	OK
		R 0	126.3			456.5		
	X5	L 0	-127.7	1.100	-409.1	577.7	784.3	OK
		R 0	124.8			325.3		
13F	X1	L 0	-124.8	1.100	-410.1	575.9	784.3	OK
		R 0	127.6			323.5		
	X2	L 0	-126.2	1.100	-529.7	708.9	784.3	OK
		R 0	126.2			456.5		
	X3	L 0	-126.2	1.100	-529.7	708.9	784.3	OK
		R 0	126.2			456.5		
	X4	L 0	-126.2	1.100	-529.7	708.9	784.3	OK
		R 0	126.2			456.5		
	X5	L 0	-127.6	1.100	-409.2	577.7	784.3	OK
		R 0	124.8			325.3		
12F	X1	L 0	-124.8	1.100	-410.1	575.9	784.3	OK
		R 0	127.7			323.5		
	X2	L 0	-126.2	1.100	-529.7	708.9	784.3	OK
		R 0	126.2			456.5		
	X3	L 0	-126.2	1.100	-529.7	708.9	784.3	OK
		R 0	126.2			456.5		
	X4	L 0	-126.2	1.100	-529.7	708.9	784.3	OK
		R 0	126.2			456.5		
	X5	L 0	-127.7	1.100	-409.1	577.7	784.3	OK
		R 0	124.8			325.3		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X1	L 0	-129.6	1.100	-639.2	832.7	920.0	OK
		R 0	133.5			569.6		
	X2	L 0	-131.6	1.100	-725.7	929.8	980.4	OK
		R 0	131.5			666.7		
	X3	L 0	-131.5	1.100	-725.7	929.8	980.4	OK
		R 0	131.5			666.7		
	X4	L 0	-131.5	1.100	-725.8	929.8	980.4	OK
		R 0	131.6			666.8		
	X5	L 0	-133.5	1.100	-637.2	834.4	920.0	OK
		R 0	129.6			571.4		
10F	X1	L 0	-129.6	1.100	-639.1	832.7	920.0	OK
		R 0	133.5			569.6		
	X2	L 0	-131.6	1.100	-725.7	929.8	980.4	OK
		R 0	131.5			666.7		
	X3	L 0	-131.5	1.100	-725.7	929.8	980.4	OK
		R 0	131.5			666.8		
	X4	L 0	-131.5	1.100	-725.8	929.8	980.4	OK
		R 0	131.6			666.8		
	X5	L 0	-133.5	1.100	-637.2	834.4	920.0	OK
		R 0	129.6			571.4		
9F	X1	L 0	-129.5	1.100	-639.2	832.7	920.0	OK
		R 0	133.5			569.6		
	X2	L 0	-131.6	1.100	-725.7	929.8	980.4	OK
		R 0	131.5			666.8		
	X3	L 0	-131.5	1.100	-725.7	929.8	980.4	OK
		R 0	131.5			666.8		
	X4	L 0	-131.5	1.100	-725.8	929.8	980.4	OK
		R 0	131.6			666.8		
	X5	L 0	-133.5	1.100	-637.2	834.4	920.0	OK
		R 0	129.5			571.4		
8F	X1	L 0	-132.3	1.100	-894.7	1116.5	1161.7	OK
		R 0	136.9			847.2		
	X2	L 0	-134.7	1.100	-901.1	1125.9	1161.7	OK
		R 0	134.5			856.7		
	X3	L 0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	1161.7	OK
		R 0	134.6			856.7		
	X4	L 0	-134.5	1.100	-901.2	1125.9	1161.7	OK
		R 0	134.7			856.7		
	X5	L 0	-136.9	1.100	-892.1	1118.2	1161.7	OK
		R 0	132.3			849.0		
7F	X1	L 0	-132.4	1.100	-894.6	1116.5	1161.7	OK
		R 0	136.8			847.2		
	X2	L 0	-134.7	1.100	-901.1	1125.9	1161.7	OK
		R 0	134.6			856.7		
	X3	L 0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	1161.7	OK
		R 0	134.6			856.7		
	X4	L 0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	1161.7	OK
		R 0	134.7			856.7		
	X5	L 0	-136.8	1.100	-892.2	1118.2	1161.7	OK
		R 0	132.4			849.0		
6F	X1	L 0	-132.3	1.100	-894.7	1116.5	1161.7	OK
		R 0	136.9			847.3		
	X2	L 0	-134.7	1.100	-901.1	1125.9	1161.7	OK
		R 0	134.5			856.7		
	X3	L 0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	1161.7	OK
		R 0	134.6			856.7		
	X4	L 0	-134.5	1.100	-901.2	1125.9	1161.7	OK
		R 0	134.7			856.7		
	X5	L 0	-136.9	1.100	-892.1	1118.2	1161.7	OK
		R 0	132.3			849.0		
5F	X1	L 0	-132.3	1.100	-894.7	1116.5	1161.7	OK
		R 0	136.9			847.3		
	X2	L 0	-134.7	1.100	-901.1	1125.9	1161.7	OK
		R 0	134.5			856.7		
	X3	L 0	-134.6	1.100	-901.2	1125.9	1161.7	OK
		R 0	-134.6			1125.9		

Y3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
5F	X3	R	0	134.6	1.100	-901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		L	0	-134.5			1125.9	≦		
	X4	R	0	134.7	1.100	-901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		L	0	-136.9			1118.2	≦		
	X5	R	0	132.3	1.100	-892.1	849.0	≦	1161.7	OK
		L	0	-132.2			1116.5	≦		
4F	X1	R	0	137.0	1.100	-894.8	847.3	≦	1161.7	OK
		L	0	-134.7			1125.9	≦		
	X2	R	0	134.5	1.100	-901.1	856.7	≦	1161.7	OK
		L	0	-134.6			1125.9	≦		
	X3	R	0	134.6	1.100	-901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		L	0	-134.5			1125.9	≦		
	X4	R	0	134.7	1.100	-901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		L	0	-137.0			1118.2	≦		
	X5	R	0	132.2	1.100	-892.0	849.0	≦	1161.7	OK
		L	0	-132.2			1116.5	≦		
3F	X1	R	0	137.0	1.100	-894.8	847.3	≦	1161.7	OK
		L	0	-134.7			1125.9	≦		
	X2	R	0	134.5	1.100	-901.1	856.7	≦	1161.7	OK
		L	0	-134.6			1125.9	≦		
	X3	R	0	134.6	1.100	-901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		L	0	-134.5			1125.9	≦		
	X4	R	0	134.7	1.100	-901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		L	0	-137.0			1118.2	≦		
	X5	R	0	132.2	1.100	-892.0	849.0	≦	1161.7	OK
		L	0	-132.2			1116.5	≦		
2F	X1	R	0	137.1	1.100	-894.9	847.3	≦	1161.7	OK
		L	0	-134.6			1125.9	≦		
	X2	R	0	134.6	1.100	-901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		L	0	-134.6			1125.9	≦		
	X3	R	0	134.6	1.100	-901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		L	0	-134.6			1125.9	≦		
	X4	R	0	134.6	1.100	-901.2	856.7	≦	1161.7	OK
		L	0	-137.1			1118.2	≦		
	X5	R	0	132.1	1.100	-891.9	849.0	≦	1161.7	OK
		L	0	-132.1			1116.5	≦		
1F	X1	R		240.0	1.200	-2217.3	2420.8	≦	5976.8	OK
		L		-187.9			2848.7	≦		
	X2	R		210.5	1.200	-1669.6	1793.0	≦	5724.4	OK
		L		-217.4			2220.9	≦		
	X3	R		213.9	1.200	-1707.2	1834.6	≦	5799.4	OK
		L		-213.9			2262.5	≦		
	X4	R		217.4	1.200	-1725.2	1852.9	≦	5766.7	OK
		L		-210.5			2280.8	≦		
	X5	R		187.9	1.200	-1335.1	1414.2	≦	6146.4	OK
		L		-240.0			1842.1	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	R		85.2	1.200	1.4	86.9	≦	556.1	OK
		L		-81.4			79.6	≦		
	X2	R		83.2	1.200	0.4	83.6	≦	556.1	OK
		L		-83.4			82.9	≦		
	X3	R		83.3	1.200	0.0	83.3	≦	556.1	OK
		L		-83.3			83.3	≦		
	X4	R		83.4	1.200	-0.4	82.9	≦	556.1	OK
		L		-83.2			83.6	≦		
	X5	R		81.4	1.200	-1.4	79.6	≦	556.1	OK
		L		-85.2			86.9	≦		
15F	X1	R		121.9	1.200	1.3	123.4	≦	556.1	OK
		L		-119.9			118.4	≦		
	X2	R		120.9	1.200	0.5	121.5	≦	556.1	OK
		L		-120.9			120.4	≦		
	X3	R		120.9	1.200	0.0	120.9	≦	556.1	OK
		L		-120.9			120.9	≦		
	X4	R		120.9	1.200	-0.5	121.5	≦	556.1	OK
		L		-120.9			120.9	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X4	R	120.9	1.200	-0.5	120.4	≦	556.1	OK
	X5	L	-121.9	1.200	-1.3	123.4	≦	556.1	OK
14F	X1	R	119.9	1.200	1.7	118.4	≦	784.3	OK
		L	-124.8			122.7	≦		
	X2	R	127.7	1.200	0.5	129.7	≦	784.3	OK
		L	-126.3			125.6	≦		
	X3	R	126.2	1.200	0.0	126.8	≦	784.3	OK
		L	-126.2			126.2	≦		
	X4	R	126.2	1.200	-0.5	126.2	≦	784.3	OK
		L	-126.2			126.8	≦		
	X5	R	126.3	1.200	-1.7	125.6	≦	784.3	OK
		L	-127.7			129.7	≦		
13F	X1	R	124.8	1.200	3.0	122.7	≦	784.3	OK
		L	-124.8			121.2	≦		
	X2	R	127.6	1.200	0.5	131.3	≦	784.3	OK
		L	-126.2			125.6	≦		
	X3	R	126.2	1.200	0.0	126.9	≦	784.3	OK
		L	-126.2			126.2	≦		
	X4	R	126.2	1.200	-0.5	126.2	≦	784.3	OK
		L	-126.2			126.9	≦		
	X5	R	126.2	1.200	-3.0	125.6	≦	784.3	OK
		L	-127.6			131.3	≦		
12F	X1	R	124.8	1.200	4.9	121.2	≦	784.3	OK
		L	-124.8			118.9	≦		
	X2	R	127.7	1.200	0.6	133.5	≦	784.3	OK
		L	-126.2			125.5	≦		
	X3	R	126.2	1.200	0.0	126.9	≦	784.3	OK
		L	-126.2			126.2	≦		
	X4	R	126.2	1.200	-0.6	126.2	≦	784.3	OK
		L	-126.2			126.9	≦		
	X5	R	126.2	1.200	-4.9	125.5	≦	784.3	OK
		L	-127.7			133.5	≦		
11F	X1	R	124.8	1.200	7.8	118.9	≦	920.0	OK
		L	-129.6			120.2	≦		
	X2	R	133.5	1.200	0.5	142.9	≦	980.4	OK
		L	-131.6			131.0	≦		
	X3	R	131.5	1.200	0.0	132.0	≦	980.4	OK
		L	-131.5			131.5	≦		
	X4	R	131.5	1.200	-0.5	131.5	≦	980.4	OK
		L	-131.5			132.0	≦		
	X5	R	131.6	1.200	-7.8	131.0	≦	920.0	OK
		L	-133.5			142.9	≦		
10F	X1	R	129.6	1.200	8.9	120.2	≦	920.0	OK
		L	-129.6			119.0	≦		
	X2	R	133.5	1.200	-0.1	144.1	≦	980.4	OK
		L	-131.6			131.7	≦		
	X3	R	131.5	1.200	0.0	131.4	≦	980.4	OK
		L	-131.5			131.5	≦		
	X4	R	131.5	1.200	0.1	131.5	≦	980.4	OK
		L	-131.5			131.4	≦		
	X5	R	131.6	1.200	-8.9	131.7	≦	920.0	OK
		L	-133.5			144.1	≦		
9F	X1	R	129.6	1.200	10.8	119.0	≦	920.0	OK
		L	-129.5			116.5	≦		
	X2	R	133.5	1.200	-0.2	146.6	≦	980.4	OK
		L	-131.6			131.9	≦		
	X3	R	131.5	1.200	0.0	131.2	≦	980.4	OK
		L	-131.5			131.5	≦		
	X4	R	131.5	1.200	0.2	131.5	≦	980.4	OK
		L	-131.5			131.2	≦		
	X5	R	131.6	1.200	-10.8	131.9	≦	920.0	OK
		L	-133.5			146.6	≦		
8F	X1	R	129.5	1.200	14.0	116.5	≦	1161.7	OK
		L	-132.3			115.5	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
8F	X2	L	-134.7	1.200	-0.6	135.4	1161.7	OK
		R	134.5			133.8	1161.7	
	X3	L	-134.6	1.200	0.0	134.6	1161.7	OK
		R	134.6			134.6	1161.7	
	X4	L	-134.5	1.200	0.6	133.8	1161.7	OK
		R	134.7			135.4	1161.7	
	X5	L	-136.9	1.200	-14.0	153.7	1161.7	OK
		R	132.3			115.5	1161.7	
7F	X1	L	-132.4	1.200	15.6	113.6	1161.7	OK
		R	136.8			155.6	1161.7	
	X2	L	-134.7	1.200	-0.4	135.1	1161.7	OK
		R	134.6			134.1	1161.7	
	X3	L	-134.6	1.200	0.0	134.6	1161.7	OK
		R	134.6			134.6	1161.7	
	X4	L	-134.6	1.200	0.4	134.1	1161.7	OK
		R	134.7			135.1	1161.7	
	X5	L	-136.8	1.200	-15.6	155.6	1161.7	OK
		R	132.4			113.6	1161.7	
6F	X1	L	-132.3	1.200	18.3	110.4	1161.7	OK
		R	136.9			158.8	1161.7	
	X2	L	-134.7	1.200	-0.3	135.1	1161.7	OK
		R	134.5			134.1	1161.7	
	X3	L	-134.6	1.200	0.0	134.6	1161.7	OK
		R	134.6			134.6	1161.7	
	X4	L	-134.5	1.200	0.3	134.1	1161.7	OK
		R	134.7			135.1	1161.7	
	X5	L	-136.9	1.200	-18.3	158.8	1161.7	OK
		R	132.3			110.4	1161.7	
5F	X1	L	-132.3	1.200	21.2	106.8	1161.7	OK
		R	136.9			162.4	1161.7	
	X2	L	-134.7	1.200	-0.6	135.3	1161.7	OK
		R	134.5			133.9	1161.7	
	X3	L	-134.6	1.200	0.0	134.6	1161.7	OK
		R	134.6			134.6	1161.7	
	X4	L	-134.5	1.200	0.6	133.9	1161.7	OK
		R	134.7			135.3	1161.7	
	X5	L	-136.9	1.200	-21.2	162.4	1161.7	OK
		R	132.3			106.8	1161.7	
4F	X1	L	-132.2	1.200	23.9	103.6	1161.7	OK
		R	137.0			165.6	1161.7	
	X2	L	-134.7	1.200	-0.8	135.6	1161.7	OK
		R	134.5			133.6	1161.7	
	X3	L	-134.6	1.200	0.0	134.6	1161.7	OK
		R	134.6			134.6	1161.7	
	X4	L	-134.5	1.200	0.8	133.6	1161.7	OK
		R	134.7			135.6	1161.7	
	X5	L	-137.0	1.200	-23.9	165.6	1161.7	OK
		R	132.2			103.6	1161.7	
3F	X1	L	-132.2	1.200	25.8	101.2	1161.7	OK
		R	137.0			168.0	1161.7	
	X2	L	-134.7	1.200	-0.8	135.6	1161.7	OK
		R	134.5			133.6	1161.7	
	X3	L	-134.6	1.200	0.0	134.6	1161.7	OK
		R	134.6			134.6	1161.7	
	X4	L	-134.5	1.200	0.8	133.6	1161.7	OK
		R	134.7			135.6	1161.7	
	X5	L	-137.0	1.200	-25.8	168.0	1161.7	OK
		R	132.2			101.2	1161.7	
2F	X1	L	-132.1	1.200	27.3	99.3	1161.7	OK
		R	137.1			169.9	1161.7	
	X2	L	-134.6	1.200	-3.4	138.8	1161.7	OK
		R	134.6			130.5	1161.7	
	X3	L	-134.6	1.200	0.0	134.6	1161.7	OK
		R	134.6			134.6	1161.7	
	X4	L	-134.6	1.200	3.5	130.5	1161.7	OK
		R	-134.6			130.5	1161.7	

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	X4	R	134.6	1.200	3.5	138.8	≦	1161.7	OK
	X5	L	-137.1	1.200	-27.3	169.9	≦	1161.7	OK
1F	X1	R	132.1	1.200	18.3	99.3	≦	4503.4	OK
		L	-187.9			166.0	≦		
	X2	R	240.0	1.200	-4.4	261.9	≦	4043.0	OK
		L	-217.4			222.6	≦		
	X3	R	210.5	1.200	0.0	205.2	≦	4043.0	OK
		L	-213.9			213.9	≦		
	X4	R	213.9	1.200	4.4	213.9	≦	4043.0	OK
		L	-210.5			205.2	≦		
	X5	R	217.4	1.200	-18.3	222.6	≦	4503.4	OK
		L	-240.0			261.9	≦		
			187.9			166.0	≦		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	L	-81.4	1.200	-7.0	89.7	≦	556.1	OK
		R	85.2			76.8	≦		
	X2	L	-83.4	1.200	0.6	82.6	≦	556.1	OK
		R	83.2			83.9	≦		
	X3	L	-83.3	1.200	-0.0	83.3	≦	556.1	OK
		R	83.3			83.3	≦		
	X4	L	-83.2	1.200	-0.6	83.9	≦	556.1	OK
		R	83.4			82.6	≦		
	X5	L	-85.2	1.200	7.0	76.8	≦	556.1	OK
		R	81.4			89.7	≦		
15F	X1	L	-119.9	1.200	-7.9	129.4	≦	556.1	OK
		R	121.9			112.5	≦		
	X2	L	-120.9	1.200	0.3	120.5	≦	556.1	OK
		R	120.9			121.3	≦		
	X3	L	-120.9	1.200	-0.0	120.9	≦	556.1	OK
		R	120.9			120.9	≦		
	X4	L	-120.9	1.200	-0.3	121.3	≦	556.1	OK
		R	120.9			120.5	≦		
	X5	L	-121.9	1.200	7.9	112.5	≦	556.1	OK
		R	119.9			129.4	≦		
14F	X1	L	-124.8	1.200	-8.9	135.5	≦	784.3	OK
		R	127.7			116.9	≦		
	X2	L	-126.3	1.200	0.5	125.7	≦	784.3	OK
		R	126.2			126.8	≦		
	X3	L	-126.2	1.200	-0.0	126.2	≦	784.3	OK
		R	126.2			126.2	≦		
	X4	L	-126.2	1.200	-0.5	126.8	≦	784.3	OK
		R	126.3			125.7	≦		
	X5	L	-127.7	1.200	8.9	116.9	≦	784.3	OK
		R	124.8			135.5	≦		
13F	X1	L	-124.8	1.200	-8.9	135.5	≦	784.3	OK
		R	127.6			116.9	≦		
	X2	L	-126.2	1.200	0.5	125.6	≦	784.3	OK
		R	126.2			126.8	≦		
	X3	L	-126.2	1.200	-0.0	126.2	≦	784.3	OK
		R	126.2			126.2	≦		
	X4	L	-126.2	1.200	-0.5	126.8	≦	784.3	OK
		R	126.2			125.6	≦		
	X5	L	-127.6	1.200	8.9	116.9	≦	784.3	OK
		R	124.8			135.5	≦		
12F	X1	L	-124.8	1.200	-8.7	135.3	≦	784.3	OK
		R	127.7			117.2	≦		
	X2	L	-126.2	1.200	0.5	125.6	≦	784.3	OK
		R	126.2			126.8	≦		
	X3	L	-126.2	1.200	-0.0	126.2	≦	784.3	OK
		R	126.2			126.2	≦		
	X4	L	-126.2	1.200	-0.5	126.8	≦	784.3	OK
		R	126.2			125.6	≦		
	X5	L	-127.7	1.200	8.7	117.2	≦	784.3	OK
		R	124.8			135.5	≦		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X5	R	124.8	1.200	8.7	135.3	≦	784.3	OK
11F	X1	L	-129.6	1.200	-11.7	143.6	≦	920.0	OK
		R	133.5			119.5	≦		
	X2	L	-131.6	1.200	0.9	130.5	≦	980.4	OK
		R	131.5			132.6	≦		
	X3	L	-131.5	1.200	-0.0	131.5	≦	980.4	OK
		R	131.5			131.5	≦		
	X4	L	-131.5	1.200	-0.9	132.6	≦	980.4	OK
		R	131.6			130.5	≦		
	X5	L	-133.5	1.200	11.7	119.5	≦	920.0	OK
		R	129.6			143.6	≦		
10F	X1	L	-129.6	1.200	-11.4	143.3	≦	920.0	OK
		R	133.5			119.8	≦		
	X2	L	-131.6	1.200	0.8	130.6	≦	980.4	OK
		R	131.5			132.5	≦		
	X3	L	-131.5	1.200	-0.0	131.5	≦	980.4	OK
		R	131.5			131.5	≦		
	X4	L	-131.5	1.200	-0.8	132.5	≦	980.4	OK
		R	131.6			130.6	≦		
	X5	L	-133.5	1.200	11.4	119.8	≦	920.0	OK
		R	129.6			143.3	≦		
9F	X1	L	-129.5	1.200	-10.6	142.3	≦	920.0	OK
		R	133.5			120.8	≦		
	X2	L	-131.6	1.200	0.8	130.6	≦	980.4	OK
		R	131.5			132.5	≦		
	X3	L	-131.5	1.200	-0.0	131.5	≦	980.4	OK
		R	131.5			131.5	≦		
	X4	L	-131.5	1.200	-0.8	132.5	≦	980.4	OK
		R	131.6			130.6	≦		
	X5	L	-133.5	1.200	10.6	120.8	≦	920.0	OK
		R	129.5			142.3	≦		
8F	X1	L	-132.3	1.200	-10.5	145.0	≦	1161.7	OK
		R	136.9			124.2	≦		
	X2	L	-134.7	1.200	0.9	133.5	≦	1161.7	OK
		R	134.5			135.7	≦		
	X3	L	-134.6	1.200	-0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R	134.6			134.6	≦		
	X4	L	-134.5	1.200	-0.9	135.7	≦	1161.7	OK
		R	134.7			133.5	≦		
	X5	L	-136.9	1.200	10.5	124.2	≦	1161.7	OK
		R	132.3			145.0	≦		
7F	X1	L	-132.4	1.200	-8.8	143.0	≦	1161.7	OK
		R	136.8			126.2	≦		
	X2	L	-134.7	1.200	0.8	133.7	≦	1161.7	OK
		R	134.6			135.6	≦		
	X3	L	-134.6	1.200	-0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R	134.6			134.6	≦		
	X4	L	-134.6	1.200	-0.8	135.6	≦	1161.7	OK
		R	134.7			133.7	≦		
	X5	L	-136.8	1.200	8.8	126.3	≦	1161.7	OK
		R	132.4			143.0	≦		
6F	X1	L	-132.3	1.200	-8.0	141.9	≦	1161.7	OK
		R	136.9			127.3	≦		
	X2	L	-134.7	1.200	0.8	133.7	≦	1161.7	OK
		R	134.5			135.5	≦		
	X3	L	-134.6	1.200	-0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		R	134.6			134.6	≦		
	X4	L	-134.5	1.200	-0.8	135.5	≦	1161.7	OK
		R	134.7			133.7	≦		
	X5	L	-136.9	1.200	8.0	127.3	≦	1161.7	OK
		R	132.3			141.9	≦		
5F	X1	L	-132.3	1.200	-6.9	140.6	≦	1161.7	OK
		R	136.9			128.6	≦		
	X2	L	-134.7	1.200	0.8	133.8	≦	1161.7	OK
		R	134.5			135.5	≦		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X3	L	-134.6	1.200	-0.0	134.6	1161.7	OK
		R	134.6			134.6		
	X4	L	-134.5	1.200	-0.8	135.5	1161.7	OK
		R	134.7			133.8		
	X5	L	-136.9	1.200	6.9	128.6	1161.7	OK
		R	132.3			140.6		
4F	X1	L	-132.2	1.200	-5.5	138.9	1161.7	OK
		R	137.0			130.4		
	X2	L	-134.7	1.200	0.7	133.9	1161.7	OK
		R	134.5			135.4		
	X3	L	-134.6	1.200	-0.0	134.6	1161.7	OK
		R	134.6			134.6		
	X4	L	-134.5	1.200	-0.7	135.4	1161.7	OK
		R	134.7			133.9		
	X5	L	-137.0	1.200	5.5	130.4	1161.7	OK
		R	132.2			138.9		
3F	X1	L	-132.2	1.200	-3.9	136.9	1161.7	OK
		R	137.0			132.3		
	X2	L	-134.7	1.200	0.6	134.0	1161.7	OK
		R	134.5			135.2		
	X3	L	-134.6	1.200	-0.0	134.6	1161.7	OK
		R	134.6			134.6		
	X4	L	-134.5	1.200	-0.6	135.2	1161.7	OK
		R	134.7			134.0		
	X5	L	-137.0	1.200	3.9	132.3	1161.7	OK
		R	132.2			136.9		
2F	X1	L	-132.1	1.200	-1.1	133.5	1161.7	OK
		R	137.1			135.7		
	X2	L	-134.6	1.200	0.3	134.2	1161.7	OK
		R	134.6			135.0		
	X3	L	-134.6	1.200	-0.0	134.6	1161.7	OK
		R	134.6			134.6		
	X4	L	-134.6	1.200	-0.3	135.0	1161.7	OK
		R	134.6			134.2		
	X5	L	-137.1	1.200	1.1	135.7	1161.7	OK
		R	132.1			133.5		
1F	X1	L	-187.9	1.200	3.7	183.5	4098.8	OK
		R	240.0			244.3		
	X2	L	-217.4	1.200	-0.9	218.4	4043.0	OK
		R	210.5			209.5		
	X3	L	-213.9	1.200	-0.0	213.9	4043.0	OK
		R	213.9			213.9		
	X4	L	-210.5	1.200	0.9	209.5	4043.0	OK
		R	217.4			218.4		
	X5	L	-240.0	1.200	-3.7	244.3	4098.9	OK
		R	187.9			183.5		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L	-81.4	1.200	-7.2	90.0	556.1	OK
		R	85.2			76.5		
	X2	L	-83.4	1.200	0.5	82.7	556.1	OK
		R	83.2			83.8		
	X3	L	-83.3	1.200	0.0	83.3	556.1	OK
		R	83.3			83.3		
	X4	L	-83.2	1.200	-0.5	83.8	556.1	OK
		R	83.4			82.7		
	X5	L	-85.2	1.200	7.2	76.5	556.1	OK
		R	81.4			90.0		
15F	X1	L	-119.9	1.200	-8.2	129.7	556.1	OK
		R	121.9			112.1		
	X2	L	-120.9	1.200	0.3	120.6	556.1	OK
		R	120.9			121.2		
	X3	L	-120.9	1.200	0.0	120.9	556.1	OK
		R	120.9			120.9		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X4	L	-120.9	1.200	-0.3	121.2	≧	556.1	OK
		R	120.9			120.6	≧		
	X5	L	-121.9	1.200	8.2	112.1	≧	556.1	OK
		R	119.9			129.7	≧		
14F	X1	L	-124.8	1.200	-9.3	135.9	≧	784.3	OK
		R	127.7			116.5	≧		
	X2	L	-126.3	1.200	0.4	125.7	≧	784.3	OK
		R	126.2			126.7	≧		
	X3	L	-126.2	1.200	0.0	126.2	≧	784.3	OK
		R	126.2			126.2	≧		
	X4	L	-126.2	1.200	-0.4	126.7	≧	784.3	OK
		R	126.3			125.7	≧		
	X5	L	-127.7	1.200	9.3	116.5	≧	784.3	OK
		R	124.8			135.9	≧		
13F	X1	L	-124.8	1.200	-9.3	135.9	≧	784.3	OK
		R	127.6			116.5	≧		
	X2	L	-126.2	1.200	0.4	125.7	≧	784.3	OK
		R	126.2			126.7	≧		
	X3	L	-126.2	1.200	0.0	126.2	≧	784.3	OK
		R	126.2			126.2	≧		
	X4	L	-126.2	1.200	-0.4	126.7	≧	784.3	OK
		R	126.2			125.7	≧		
	X5	L	-127.6	1.200	9.3	116.5	≧	784.3	OK
		R	124.8			135.9	≧		
12F	X1	L	-124.8	1.200	-9.1	135.6	≧	784.3	OK
		R	127.7			116.8	≧		
	X2	L	-126.2	1.200	0.4	125.7	≧	784.3	OK
		R	126.2			126.7	≧		
	X3	L	-126.2	1.200	0.0	126.2	≧	784.3	OK
		R	126.2			126.2	≧		
	X4	L	-126.2	1.200	-0.4	126.7	≧	784.3	OK
		R	126.2			125.7	≧		
	X5	L	-127.7	1.200	9.1	116.8	≧	784.3	OK
		R	124.8			135.6	≧		
11F	X1	L	-129.6	1.200	-12.1	144.1	≧	920.0	OK
		R	133.5			119.0	≧		
	X2	L	-131.6	1.200	0.8	130.6	≧	980.4	OK
		R	131.5			132.4	≧		
	X3	L	-131.5	1.200	0.0	131.5	≧	980.4	OK
		R	131.5			131.5	≧		
	X4	L	-131.5	1.200	-0.8	132.4	≧	980.4	OK
		R	131.6			130.6	≧		
	X5	L	-133.5	1.200	12.1	119.0	≧	920.0	OK
		R	129.6			144.1	≧		
10F	X1	L	-129.6	1.200	-11.8	143.8	≧	920.0	OK
		R	133.5			119.3	≧		
	X2	L	-131.6	1.200	0.7	130.7	≧	980.4	OK
		R	131.5			132.4	≧		
	X3	L	-131.5	1.200	0.0	131.5	≧	980.4	OK
		R	131.5			131.5	≧		
	X4	L	-131.5	1.200	-0.7	132.4	≧	980.4	OK
		R	131.6			130.7	≧		
	X5	L	-133.5	1.200	11.8	119.3	≧	920.0	OK
		R	129.6			143.8	≧		
9F	X1	L	-129.5	1.200	-11.1	142.8	≧	920.0	OK
		R	133.5			120.3	≧		
	X2	L	-131.6	1.200	0.7	130.7	≧	980.4	OK
		R	131.5			132.4	≧		
	X3	L	-131.5	1.200	0.0	131.5	≧	980.4	OK
		R	131.5			131.5	≧		
	X4	L	-131.5	1.200	-0.7	132.4	≧	980.4	OK
		R	131.6			130.7	≧		
	X5	L	-133.5	1.200	11.1	120.3	≧	920.0	OK
		R	129.5			142.8	≧		
8F	X1	L	-132.3	1.200	-11.0	145.5	≧	1161.7	OK

Y2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X1	R	136.9	1.200	-11.0	123.7	≦	1161.7	OK
		L	-134.7			133.6	≦		
	X2	R	134.5	1.200	0.8	135.6	≦	1161.7	OK
		L	-134.6			134.6	≦		
	X3	R	134.6	1.200	0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		L	-134.5			135.6	≦		
	X4	R	134.7	1.200	-0.8	133.6	≦	1161.7	OK
		L	-136.9			123.7	≦		
	X5	R	132.3	1.200	11.0	145.5	≦	1161.7	OK
		L	-132.4			143.4	≦		
7F	X1	R	136.8	1.200	-9.2	125.8	≦	1161.7	OK
		L	-134.7			133.8	≦		
	X2	R	134.6	1.200	0.7	135.4	≦	1161.7	OK
		L	-134.6			134.6	≦		
	X3	R	134.6	1.200	0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		L	-134.6			135.4	≦		
	X4	R	134.7	1.200	-0.7	133.8	≦	1161.7	OK
		L	-136.8			125.8	≦		
	X5	R	132.4	1.200	9.2	143.4	≦	1161.7	OK
		L	-132.3			142.3	≦		
6F	X1	R	136.9	1.200	-8.4	126.9	≦	1161.7	OK
		L	-134.7			133.8	≦		
	X2	R	134.5	1.200	0.7	135.4	≦	1161.7	OK
		L	-134.6			134.6	≦		
	X3	R	134.6	1.200	0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		L	-134.5			135.4	≦		
	X4	R	134.7	1.200	-0.7	133.8	≦	1161.7	OK
		L	-136.9			126.9	≦		
	X5	R	132.3	1.200	8.4	142.3	≦	1161.7	OK
		L	-132.3			140.9	≦		
5F	X1	R	136.9	1.200	-7.2	128.3	≦	1161.7	OK
		L	-134.7			133.9	≦		
	X2	R	134.5	1.200	0.7	135.4	≦	1161.7	OK
		L	-134.6			134.6	≦		
	X3	R	134.6	1.200	0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		L	-134.5			135.4	≦		
	X4	R	134.7	1.200	-0.7	133.9	≦	1161.7	OK
		L	-136.9			128.3	≦		
	X5	R	132.3	1.200	7.2	140.9	≦	1161.7	OK
		L	-132.2			139.0	≦		
4F	X1	R	137.0	1.200	-5.7	130.2	≦	1161.7	OK
		L	-134.7			133.9	≦		
	X2	R	134.5	1.200	0.6	135.3	≦	1161.7	OK
		L	-134.6			134.6	≦		
	X3	R	134.6	1.200	0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		L	-134.5			135.3	≦		
	X4	R	134.7	1.200	-0.6	133.9	≦	1161.7	OK
		L	-137.0			130.2	≦		
	X5	R	132.2	1.200	5.7	139.0	≦	1161.7	OK
		L	-132.2			136.9	≦		
3F	X1	R	137.0	1.200	-4.0	132.3	≦	1161.7	OK
		L	-134.7			134.1	≦		
	X2	R	134.5	1.200	0.5	135.1	≦	1161.7	OK
		L	-134.6			134.6	≦		
	X3	R	134.6	1.200	0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		L	-134.5			135.1	≦		
	X4	R	134.7	1.200	-0.5	134.1	≦	1161.7	OK
		L	-137.0			132.3	≦		
	X5	R	132.2	1.200	4.0	136.9	≦	1161.7	OK
		L	-132.1			133.4	≦		
2F	X1	R	137.1	1.200	-1.0	135.8	≦	1161.7	OK
		L	-134.6			134.3	≦		
	X2	R	134.6	1.200	0.3	134.9	≦	1161.7	OK
		L	-134.6			134.6	≦		
	X3	R	134.6	1.200	0.0	134.6	≦	1161.7	OK
		L	-134.6			134.6	≦		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
2F	X4	L	-134.6	1.200	-0.3	134.9	1161.7	OK
		R	134.6			134.3		
	X5	L	-137.1	1.200	1.0	135.8	1161.7	OK
		R	132.1			133.4		
1F	X1	L	-187.9	1.200	3.7	183.5	4099.3	OK
		R	240.0			244.4		
	X2	L	-217.4	1.200	-0.9	218.4	4043.0	OK
		R	210.5			209.5		
	X3	L	-213.9	1.200	0.0	213.9	4043.0	OK
		R	213.9			213.9		
	X4	L	-210.5	1.200	0.9	209.5	4043.0	OK
		R	217.4			218.4		
	X5	L	-240.0	1.200	-3.7	244.4	4099.3	OK
		R	187.9			183.5		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L	-81.4	1.200	1.1	80.0	556.1	OK
		R	85.2			86.5		
	X2	L	-83.4	1.200	0.3	83.0	556.1	OK
		R	83.2			83.6		
	X3	L	-83.3	1.200	-0.0	83.3	556.1	OK
		R	83.3			83.3		
	X4	L	-83.2	1.200	-0.3	83.6	556.1	OK
		R	83.4			83.0		
	X5	L	-85.2	1.200	-1.1	86.5	556.1	OK
		R	81.4			80.0		
15F	X1	L	-119.9	1.200	0.9	118.8	556.1	OK
		R	121.9			123.0		
	X2	L	-120.9	1.200	0.4	120.5	556.1	OK
		R	120.9			121.4		
	X3	L	-120.9	1.200	-0.0	120.9	556.1	OK
		R	120.9			120.9		
	X4	L	-120.9	1.200	-0.4	121.4	556.1	OK
		R	120.9			120.5		
	X5	L	-121.9	1.200	-0.9	123.0	556.1	OK
		R	119.9			118.8		
14F	X1	L	-124.8	1.200	1.3	123.2	784.3	OK
		R	127.7			129.3		
	X2	L	-126.3	1.200	0.5	125.7	784.3	OK
		R	126.2			126.7		
	X3	L	-126.2	1.200	-0.0	126.2	784.3	OK
		R	126.2			126.2		
	X4	L	-126.2	1.200	-0.5	126.7	784.3	OK
		R	126.3			125.7		
	X5	L	-127.7	1.200	-1.3	129.3	784.3	OK
		R	124.8			123.2		
13F	X1	L	-124.8	1.200	2.6	121.7	784.3	OK
		R	127.6			130.8		
	X2	L	-126.2	1.200	0.5	125.7	784.3	OK
		R	126.2			126.7		
	X3	L	-126.2	1.200	-0.0	126.2	784.3	OK
		R	126.2			126.2		
	X4	L	-126.2	1.200	-0.5	126.7	784.3	OK
		R	126.2			125.7		
	X5	L	-127.6	1.200	-2.6	130.8	784.3	OK
		R	124.8			121.7		
12F	X1	L	-124.8	1.200	4.5	119.4	784.3	OK
		R	127.7			133.0		
	X2	L	-126.2	1.200	0.5	125.7	784.3	OK
		R	126.2			126.8		
	X3	L	-126.2	1.200	-0.0	126.2	784.3	OK
		R	126.2			126.2		
	X4	L	-126.2	1.200	-0.5	126.8	784.3	OK
		R	126.2			125.6		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X5	L	-127.7	1.200	-4.5	133.0	784.3	OK
		R	124.8			119.4		
11F	X1	L	-129.6	1.200	7.3	120.8	920.0	OK
		R	133.5			142.3		
	X2	L	-131.6	1.200	0.4	131.1	980.4	OK
		R	131.5			131.9		
	X3	L	-131.5	1.200	-0.0	131.5	980.4	OK
		R	131.5			131.5		
	X4	L	-131.5	1.200	-0.4	131.9	980.4	OK
		R	131.6			131.1		
	X5	L	-133.5	1.200	-7.3	142.3	920.0	OK
		R	129.6			120.8		
10F	X1	L	-129.6	1.200	8.3	119.6	920.0	OK
		R	133.5			143.5		
	X2	L	-131.6	1.200	-0.2	131.8	980.4	OK
		R	131.5			131.3		
	X3	L	-131.5	1.200	-0.0	131.5	980.4	OK
		R	131.5			131.5		
	X4	L	-131.5	1.200	0.1	131.3	980.4	OK
		R	131.6			131.8		
	X5	L	-133.5	1.200	-8.3	143.5	920.0	OK
		R	129.6			119.6		
9F	X1	L	-129.5	1.200	10.3	117.2	920.0	OK
		R	133.5			145.9		
	X2	L	-131.6	1.200	-0.3	131.9	980.4	OK
		R	131.5			131.2		
	X3	L	-131.5	1.200	-0.0	131.5	980.4	OK
		R	131.5			131.5		
	X4	L	-131.5	1.200	0.3	131.2	980.4	OK
		R	131.6			131.9		
	X5	L	-133.5	1.200	-10.3	145.9	920.0	OK
		R	129.5			117.2		
8F	X1	L	-132.3	1.200	13.4	116.3	1161.7	OK
		R	136.9			153.0		
	X2	L	-134.7	1.200	-0.6	135.4	1161.7	OK
		R	134.5			133.8		
	X3	L	-134.6	1.200	-0.0	134.6	1161.7	OK
		R	134.6			134.6		
	X4	L	-134.5	1.200	0.6	133.8	1161.7	OK
		R	134.7			135.4		
	X5	L	-136.9	1.200	-13.4	153.0	1161.7	OK
		R	132.3			116.3		
7F	X1	L	-132.4	1.200	15.0	114.4	1161.7	OK
		R	136.8			154.8		
	X2	L	-134.7	1.200	-0.4	135.2	1161.7	OK
		R	134.6			134.0		
	X3	L	-134.6	1.200	-0.0	134.6	1161.7	OK
		R	134.6			134.6		
	X4	L	-134.6	1.200	0.4	134.0	1161.7	OK
		R	134.7			135.2		
	X5	L	-136.8	1.200	-15.0	154.8	1161.7	OK
		R	132.4			114.4		
6F	X1	L	-132.3	1.200	17.6	111.2	1161.7	OK
		R	136.9			158.0		
	X2	L	-134.7	1.200	-0.4	135.1	1161.7	OK
		R	134.5			134.1		
	X3	L	-134.6	1.200	-0.0	134.6	1161.7	OK
		R	134.6			134.6		
	X4	L	-134.5	1.200	0.4	134.1	1161.7	OK
		R	134.7			135.1		
	X5	L	-136.9	1.200	-17.6	158.0	1161.7	OK
		R	132.3			111.2		
5F	X1	L	-132.3	1.200	20.4	107.8	1161.7	OK
		R	136.9			161.4		
	X2	L	-134.7	1.200	-0.6	135.4	1161.7	OK

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X2	R	134.5	1.200	-0.6	133.8	1161.7	OK
	X3	L	-134.6	1.200	-0.0	134.6	1161.7	OK
		R	134.6			134.6		
	X4	L	-134.5	1.200	0.6	133.8	1161.7	OK
		R	134.7			135.4		
4F	X1	L	-132.2	1.200	22.9	161.4	1161.7	OK
		R	132.3			107.8		
	X2	L	-134.7	1.200	-0.8	104.8	1161.7	OK
		R	134.5			164.4		
	X3	L	-134.6	1.200	-0.0	135.6	1161.7	OK
		R	134.6			133.6		
	X4	L	-134.5	1.200	0.8	134.6	1161.7	OK
		R	134.7			134.6		
	X5	L	-137.0	1.200	-22.9	133.6	1161.7	OK
		R	132.2			135.6		
3F	X1	L	-132.2	1.200	24.5	164.4	1161.7	OK
		R	137.0			104.8		
	X2	L	-134.7	1.200	-0.8	102.7	1161.7	OK
		R	134.5			166.5		
	X3	L	-134.6	1.200	-0.0	135.6	1161.7	OK
		R	134.6			133.6		
	X4	L	-134.5	1.200	0.7	134.6	1161.7	OK
		R	134.7			134.6		
	X5	L	-137.0	1.200	-24.5	133.6	1161.7	OK
		R	132.2			135.6		
2F	X1	L	-132.1	1.200	26.1	166.5	1161.7	OK
		R	137.1			102.7		
	X2	L	-134.6	1.200	-3.3	100.9	1161.7	OK
		R	134.6			168.3		
	X3	L	-134.6	1.200	-0.0	138.6	1161.7	OK
		R	134.6			130.6		
	X4	L	-134.6	1.200	3.3	134.6	1161.7	OK
		R	134.6			134.6		
	X5	L	-137.1	1.200	-26.1	130.7	1161.7	OK
		R	132.1			138.6		
1F	X1	L	-187.9	1.200	18.3	166.0	4503.4	OK
		R	240.0			261.9		
	X2	L	-217.4	1.200	-4.4	222.6	4043.0	OK
		R	210.5			205.2		
	X3	L	-213.9	1.200	0.0	213.9	4043.0	OK
		R	213.9			213.9		
	X4	L	-210.5	1.200	4.4	205.2	4043.0	OK
		R	217.4			222.6		
	X5	L	-240.0	1.200	-18.3	261.9	4503.4	OK
		R	187.9			166.0		

U-5.2.2 RC柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ：ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL：長期せん断力 (kN)

Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu：柱のせん断耐力 (kN)

n：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-65.0	1.250	157.0	131.3	1244.2	OK
		B	-65.0			131.3		
	X2	T	2.0	1.250	487.3	611.1	1917.8	OK
		B	2.0			611.1		
	X3	T	-0.1	1.250	510.5	638.0	1916.7	OK
		B	-0.1			638.0		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X4	T	0.1	1.250	510.3	638.0	1916.7	OK
		B	0.1			638.0		
	X5	T	-2.0	1.250	530.1	660.7	1940.5	OK
		B	-2.0			660.7		
	X6	T	65.0	1.250	97.2	186.5	1276.5	OK
		B	65.0			186.5		
14F	X1	T	-51.7	1.250	272.8	289.3	1266.4	OK
		B	-51.7			289.3		
	X2	T	0.7	1.250	817.6	1022.7	2157.0	OK
		B	0.7			1022.7		
	X3	T	0.0	1.250	927.3	1159.1	2265.2	OK
		B	0.0			1159.1		
	X4	T	-0.0	1.250	927.3	1159.2	2265.2	OK
		B	-0.0			1159.2		
	X5	T	-0.7	1.250	794.3	992.2	2138.8	OK
		B	-0.7			992.2		
	X6	T	51.7	1.250	180.7	277.5	1332.3	OK
		B	51.7			277.5		
13F	X1	T	-55.3	1.250	455.5	514.1	1290.8	OK
		B	-55.3			514.1		
	X2	T	1.2	1.250	1061.0	1327.5	2169.7	OK
		B	1.2			1327.5		
	X3	T	-0.0	1.250	1201.8	1502.2	2254.7	OK
		B	-0.0			1502.2		
	X4	T	0.0	1.250	1201.8	1502.2	2254.7	OK
		B	0.0			1502.2		
	X5	T	-1.2	1.250	1043.1	1302.7	2157.7	OK
		B	-1.2			1302.7		
	X6	T	55.3	1.250	347.3	489.5	1401.3	OK
		B	55.3			489.5		
12F	X1	T	-54.7	1.250	633.9	737.7	1301.0	OK
		B	-54.7			737.7		
	X2	T	1.1	1.250	1244.8	1557.1	2276.1	OK
		B	1.1			1557.1		
	X3	T	-0.0	1.250	1388.2	1735.2	2356.8	OK
		B	-0.0			1735.2		
	X4	T	0.0	1.250	1388.1	1735.2	2356.8	OK
		B	0.0			1735.2		
	X5	T	-1.1	1.250	1247.2	1558.0	2279.7	OK
		B	-1.1			1558.0		
	X6	T	54.7	1.250	641.3	856.3	1455.6	OK
		B	54.7			856.3		
11F	X1	T	-53.9	1.250	735.7	865.8	1395.4	OK
		B	-53.9			865.8		
	X2	T	1.2	1.250	1484.7	1857.1	2514.0	OK
		B	1.2			1857.1		
	X3	T	-0.0	1.250	1595.0	1993.7	2568.4	OK
		B	-0.0			1993.7		
	X4	T	0.0	1.250	1594.9	1993.7	2568.3	OK
		B	0.0			1993.7		
	X5	T	-1.2	1.250	1503.9	1878.6	2539.1	OK
		B	-1.2			1878.6		
	X6	T	53.9	1.250	739.4	978.1	1562.1	OK
		B	53.9			978.1		
10F	X1	T	-56.7	1.250	832.5	983.9	1785.9	OK
		B	-56.7			983.9		
	X2	T	1.6	1.250	1723.8	2156.4	2987.2	OK
		B	1.6			2156.4		
	X3	T	-0.0	1.250	1821.9	2277.3	3047.7	OK
		B	-0.0			2277.3		
	X4	T	0.0	1.250	1821.8	2277.3	3047.6	OK
		B	0.0			2277.3		
	X5	T	-1.6	1.250	1716.7	2144.3	3019.6	OK
		B	-1.6			2144.3		
	X6	T	56.7	1.250	763.1	1010.6	1966.7	OK
		B	56.7			1010.6		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X6	B	56.7	1.250	763.1	1010.6	≦	1966.7	OK
9F	X1	T	-56.0	1.250	948.6	1129.8	≦	1948.0	OK
		B	-56.0			1129.8	≦		
	X2	T	1.5	1.250	1872.8	2342.5	≦	3177.4	OK
		B	1.5			2342.5	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1993.0	2491.2	≦	3250.8	OK
		B	-0.0			2491.2	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1992.9	2491.2	≦	3250.7	OK
		B	0.0			2491.2	≦		
	X5	T	-1.5	1.250	1882.0	2351.0	≦	3222.1	OK
		B	-1.5			2351.0	≦		
	X6	T	56.0	1.250	927.0	1214.8	≦	2175.9	OK
		B	56.0			1214.8	≦		
8F	X1	T	-55.7	1.250	1031.0	1233.0	≦	2331.6	OK
		B	-55.7			1233.0	≦		
	X2	T	1.7	1.250	2089.4	2613.5	≦	3661.7	OK
		B	1.7			2613.5	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	2131.3	2664.1	≦	3672.7	OK
		B	-0.0			2664.1	≦		
	X4	T	0.0	1.250	2131.2	2664.1	≦	3672.6	OK
		B	0.0			2664.1	≦		
	X5	T	-1.7	1.250	2091.4	2612.6	≦	3698.5	OK
		B	-1.7			2612.6	≦		
	X6	T	55.7	1.250	989.9	1293.1	≦	2517.8	OK
		B	55.7			1293.1	≦		
7F	X1	T	-57.7	1.250	1140.2	1367.5	≦	2423.2	OK
		B	-57.7			1367.5	≦		
	X2	T	1.8	1.250	2242.2	2804.5	≦	3841.1	OK
		B	1.8			2804.5	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	2235.3	2794.0	≦	3866.0	OK
		B	-0.0			2794.0	≦		
	X4	T	0.0	1.250	2235.2	2794.0	≦	3865.9	OK
		B	0.0			2794.0	≦		
	X5	T	-1.8	1.250	2246.3	2806.1	≦	3883.5	OK
		B	-1.8			2806.1	≦		
	X6	T	57.7	1.250	1135.7	1477.3	≦	2748.2	OK
		B	57.7			1477.3	≦		
6F	X1	T	-56.8	1.250	1209.2	1454.7	≦	2910.8	OK
		B	-56.8			1454.7	≦		
	X2	T	1.8	1.250	2376.3	2972.1	≦	4688.2	OK
		B	1.8			2972.1	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	2385.7	2982.0	≦	4711.2	OK
		B	-0.0			2982.0	≦		
	X4	T	0.0	1.250	2385.6	2982.0	≦	4711.2	OK
		B	0.0			2982.0	≦		
	X5	T	-1.8	1.250	2387.4	2982.5	≦	4731.6	OK
		B	-1.8			2982.5	≦		
	X6	T	56.8	1.250	1183.1	1535.7	≦	3325.2	OK
		B	56.8			1535.7	≦		
5F	X1	T	-56.9	1.250	1257.8	1515.4	≦	3285.2	OK
		B	-56.9			1515.4	≦		
	X2	T	1.9	1.250	2492.1	3117.0	≦	4991.0	OK
		B	1.9			3117.0	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	2506.4	3133.0	≦	5033.5	OK
		B	-0.0			3133.0	≦		
	X4	T	0.0	1.250	2506.2	3132.8	≦	5033.3	OK
		B	0.0			3132.8	≦		
	X5	T	-1.9	1.250	2511.7	3137.8	≦	5059.9	OK
		B	-1.9			3137.8	≦		
	X6	T	56.9	1.250	1269.1	1643.3	≦	3820.0	OK
		B	56.9			1643.3	≦		
4F	X1	T	-56.8	1.250	1302.2	1571.0	≦	2963.3	OK
		B	-56.8			1571.0	≦		
	X2	T	1.9	1.250	2598.1	3249.6	≦	4924.1	OK
		B	1.9			3249.6	≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X3	T	-0.0	1.250	2604.7	3255.9	4956.3	OK
		B	-0.0			3255.9		
	X4	T	0.0	1.250	2605.1	3256.5	4956.0	OK
		B	0.0			3256.5		
	X5	T	-1.9	1.250	2605.6	3255.1	4978.3	OK
		B	-1.9			3255.1		
	X6	T	56.8	1.250	1365.7	1763.9	3575.7	OK
		B	56.8			1763.9		
3F	X1	T	-56.9	1.250	1368.1	1653.2	2486.9	OK
		B	-56.9			1653.2		
	X2	T	2.1	1.250	2700.7	3378.0	4371.8	OK
		B	2.1			3378.0		
	X3	T	-0.1	1.250	2716.0	3394.9	4403.1	OK
		B	-0.1			3394.9		
	X4	T	0.1	1.250	2713.7	3392.2	4403.1	OK
		B	0.1			3392.2		
	X5	T	-2.1	1.250	2735.4	3417.1	4428.4	OK
		B	-2.1			3417.1		
	X6	T	56.9	1.250	1309.6	1693.9	3157.5	OK
		B	56.9			1693.9		
2F	X1	T	-56.0	1.250	1161.4	1395.8	2159.6	OK
		B	-56.0			1395.8		
	X2	T	1.1	1.250	2771.0	3464.9	3996.4	OK
		B	1.1			3464.9		
	X3	T	0.1	1.250	2735.0	3418.9	4028.7	OK
		B	0.1			3418.9		
	X4	T	-0.1	1.250	2744.3	3430.3	4029.2	OK
		B	-0.1			3430.3		
	X5	T	-1.1	1.250	2669.2	3335.4	4059.6	OK
		B	-1.1			3335.4		
	X6	T	56.0	1.250	1853.1	2372.3	2967.0	OK
		B	56.0			2372.3		
1F	X1	T	-49.5	1.250	1064.2	1280.8	1968.2	OK
		B	-49.5			1280.8		
	X2	T	4.9	1.250	2792.4	3495.4	3840.1	OK
		B	4.9			3495.4		
	X3	T	-0.6	1.250	2865.8	3581.7	3906.0	OK
		B	-0.6			3581.7		
	X4	T	0.6	1.250	2856.9	3571.7	3902.7	OK
		B	0.6			3571.7		
	X5	T	-4.9	1.250	2960.7	3696.0	3981.3	OK
		B	-4.9			3696.0		
	X6	T	49.5	1.250	1710.7	2187.9	2924.5	OK
		B	49.5			2187.9		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-65.0	1.250	157.1	131.4	1244.0	OK
		B	-65.0			131.4		
	X2	T	2.0	1.250	487.3	611.2	1917.6	OK
		B	2.0			611.2		
	X3	T	-0.1	1.250	510.5	638.1	1916.5	OK
		B	-0.1			638.1		
	X4	T	0.1	1.250	510.4	638.1	1916.5	OK
		B	0.1			638.1		
	X5	T	-2.0	1.250	530.2	660.8	1940.4	OK
		B	-2.0			660.8		
	X6	T	65.0	1.250	97.2	186.5	1276.4	OK
		B	65.0			186.5		
14F	X1	T	-51.7	1.250	273.1	289.6	1266.2	OK
		B	-51.7			289.6		
	X2	T	0.7	1.250	818.4	1023.7	2157.7	OK
		B	0.7			1023.7		
	X3	T	0.0	1.250	928.0	1160.0	2265.9	OK
		B	0.0			1160.0		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
14F	X4	T	-0.0	1.250	928.0	1160.0	2265.9	OK
		B	-0.0			1160.0		
	X5	T	-0.7	1.250	794.8	992.8	2139.3	OK
		B	-0.7			992.8		
	X6	T	51.7	1.250	180.7	277.6	1332.2	OK
		B	51.7			277.6		
13F	X1	T	-55.3	1.250	455.8	514.4	1290.4	OK
		B	-55.3			514.4		
	X2	T	1.2	1.250	1061.3	1327.8	2169.8	OK
		B	1.2			1327.8		
	X3	T	-0.0	1.250	1202.0	1502.4	2254.7	OK
		B	-0.0			1502.4		
	X4	T	0.0	1.250	1201.9	1502.4	2254.7	OK
		B	0.0			1502.4		
	X5	T	-1.2	1.250	1043.2	1302.8	2157.6	OK
		B	-1.2			1302.8		
	X6	T	55.3	1.250	347.3	489.4	1401.2	OK
		B	55.3			489.4		
12F	X1	T	-54.7	1.250	633.7	737.5	1300.6	OK
		B	-54.7			737.5		
	X2	T	1.1	1.250	1244.1	1556.3	2275.6	OK
		B	1.1			1556.3		
	X3	T	-0.0	1.250	1387.5	1734.4	2356.4	OK
		B	-0.0			1734.4		
	X4	T	0.0	1.250	1387.5	1734.4	2356.4	OK
		B	0.0			1734.4		
	X5	T	-1.1	1.250	1246.7	1557.2	2279.2	OK
		B	-1.1			1557.2		
	X6	T	54.7	1.250	641.3	856.3	1455.7	OK
		B	54.7			856.3		
11F	X1	T	-53.9	1.250	735.4	865.4	1395.0	OK
		B	-53.9			865.4		
	X2	T	1.2	1.250	1484.3	1856.6	2513.6	OK
		B	1.2			1856.6		
	X3	T	-0.0	1.250	1594.7	1993.4	2568.1	OK
		B	-0.0			1993.4		
	X4	T	0.0	1.250	1594.7	1993.4	2568.1	OK
		B	0.0			1993.4		
	X5	T	-1.2	1.250	1503.8	1878.5	2539.0	OK
		B	-1.2			1878.5		
	X6	T	53.9	1.250	739.4	978.1	1562.1	OK
		B	53.9			978.1		
10F	X1	T	-56.7	1.250	832.4	983.8	1785.8	OK
		B	-56.7			983.8		
	X2	T	1.6	1.250	1723.9	2156.4	2987.1	OK
		B	1.6			2156.4		
	X3	T	-0.0	1.250	1821.9	2277.4	3047.6	OK
		B	-0.0			2277.4		
	X4	T	0.0	1.250	1821.8	2277.3	3047.6	OK
		B	0.0			2277.3		
	X5	T	-1.6	1.250	1716.7	2144.3	3019.6	OK
		B	-1.6			2144.3		
	X6	T	56.7	1.250	763.1	1010.6	1966.7	OK
		B	56.7			1010.6		
9F	X1	T	-56.0	1.250	948.6	1129.7	1948.0	OK
		B	-56.0			1129.7		
	X2	T	1.5	1.250	1872.8	2342.5	3177.2	OK
		B	1.5			2342.5		
	X3	T	-0.0	1.250	1993.0	2491.2	3250.6	OK
		B	-0.0			2491.2		
	X4	T	0.0	1.250	1992.9	2491.2	3250.7	OK
		B	0.0			2491.2		
	X5	T	-1.5	1.250	1882.0	2351.0	3222.1	OK
		B	-1.5			2351.0		
	X6	T	56.0	1.250	927.0	1214.8	2176.0	OK

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
9F	X6	B	56.0	1.250	927.0	1214.8	2176.0	OK
8F	X1	T	-55.7	1.250	1031.0	1233.0	2331.6	OK
		B	-55.7			1233.0		
	X2	T	1.7	1.250	2089.5	2613.5	3661.5	OK
		B	1.7			2613.5		
	X3	T	-0.0	1.250	2131.3	2664.1	3672.5	OK
		B	-0.0			2664.1		
	X4	T	0.0	1.250	2131.2	2664.1	3672.6	OK
		B	0.0			2664.1		
	X5	T	-1.7	1.250	2091.4	2612.5	3698.5	OK
		B	-1.7			2612.5		
	X6	T	55.7	1.250	989.9	1293.1	2517.9	OK
		B	55.7			1293.1		
7F	X1	T	-57.7	1.250	1140.1	1367.5	2423.0	OK
		B	-57.7			1367.5		
	X2	T	1.8	1.250	2242.2	2804.5	3840.8	OK
		B	1.8			2804.5		
	X3	T	-0.0	1.250	2235.3	2794.1	3865.8	OK
		B	-0.0			2794.1		
	X4	T	0.0	1.250	2235.2	2794.0	3865.8	OK
		B	0.0			2794.0		
	X5	T	-1.8	1.250	2246.3	2806.1	3883.6	OK
		B	-1.8			2806.1		
	X6	T	57.7	1.250	1135.7	1477.3	2748.3	OK
		B	57.7			1477.3		
6F	X1	T	-56.8	1.250	1209.2	1454.7	2910.7	OK
		B	-56.8			1454.7		
	X2	T	1.8	1.250	2376.3	2972.2	4687.9	OK
		B	1.8			2972.2		
	X3	T	-0.0	1.250	2385.6	2982.0	4710.9	OK
		B	-0.0			2982.0		
	X4	T	0.0	1.250	2385.6	2982.0	4711.0	OK
		B	0.0			2982.0		
	X5	T	-1.8	1.250	2387.4	2982.5	4731.6	OK
		B	-1.8			2982.5		
	X6	T	56.8	1.250	1183.1	1535.7	3325.4	OK
		B	56.8			1535.7		
5F	X1	T	-56.9	1.250	1257.8	1515.4	3285.1	OK
		B	-56.9			1515.4		
	X2	T	1.9	1.250	2491.8	3116.7	4990.3	OK
		B	1.9			3116.7		
	X3	T	-0.0	1.250	2506.4	3132.9	5033.0	OK
		B	-0.0			3132.9		
	X4	T	0.0	1.250	2506.2	3132.7	5033.1	OK
		B	0.0			3132.7		
	X5	T	-1.9	1.250	2511.7	3137.8	5059.9	OK
		B	-1.9			3137.8		
	X6	T	56.9	1.250	1269.1	1643.3	3820.2	OK
		B	56.9			1643.3		
4F	X1	T	-56.8	1.250	1302.3	1571.1	2963.4	OK
		B	-56.8			1571.1		
	X2	T	1.9	1.250	2598.0	3249.4	4923.5	OK
		B	1.9			3249.4		
	X3	T	-0.0	1.250	2604.6	3255.7	4955.9	OK
		B	-0.0			3255.7		
	X4	T	0.0	1.250	2605.1	3256.4	4955.8	OK
		B	0.0			3256.4		
	X5	T	-1.9	1.250	2605.6	3255.1	4978.4	OK
		B	-1.9			3255.1		
	X6	T	56.8	1.250	1365.7	1763.9	3576.0	OK
		B	56.8			1763.9		
3F	X1	T	-56.9	1.250	1368.0	1653.1	2487.0	OK
		B	-56.9			1653.1		
	X2	T	2.1	1.250	2700.6	3377.9	4371.0	OK
		B	2.1			3377.9		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X3	T	-0.1	1.250	2716.0	3394.9	4402.5	OK
		B	-0.1			3394.9		
	X4	T	0.1	1.250	2713.7	3392.3	4402.9	OK
		B	0.1			3392.3		
	X5	T	-2.1	1.250	2735.5	3417.2	4428.5	OK
		B	-2.1			3417.2		
	X6	T	56.9	1.250	1309.7	1694.0	3157.9	OK
		B	56.9			1694.0		
2F	X1	T	-56.0	1.250	1161.5	1395.9	2159.6	OK
		B	-56.0			1395.9		
	X2	T	1.1	1.250	2769.8	3463.3	3995.5	OK
		B	1.1			3463.3		
	X3	T	0.1	1.250	2733.5	3417.0	4028.2	OK
		B	0.1			3417.0		
	X4	T	-0.1	1.250	2742.9	3428.5	4029.0	OK
		B	-0.1			3428.5		
	X5	T	-1.1	1.250	2667.8	3333.6	4059.8	OK
		B	-1.1			3333.6		
	X6	T	56.0	1.250	1852.2	2371.3	2967.4	OK
		B	56.0			2371.3		
1F	X1	T	-49.5	1.250	1057.2	1272.0	1965.5	OK
		B	-49.5			1272.0		
	X2	T	4.9	1.250	2792.9	3496.0	3839.4	OK
		B	4.9			3496.0		
	X3	T	-0.6	1.250	2866.8	3583.0	3905.9	OK
		B	-0.6			3583.0		
	X4	T	0.6	1.250	2858.1	3573.2	3903.0	OK
		B	0.6			3573.2		
	X5	T	-4.9	1.250	2962.2	3697.8	3981.9	OK
		B	-4.9			3697.8		
	X6	T	49.5	1.250	1711.6	2189.0	2924.9	OK
		B	49.5			2189.0		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-65.0	1.250	-97.1	186.3	1276.5	OK
		B	-65.0			186.3		
	X2	T	2.0	1.250	-530.0	660.5	1940.3	OK
		B	2.0			660.5		
	X3	T	-0.1	1.250	-510.2	637.8	1916.5	OK
		B	-0.1			637.8		
	X4	T	0.1	1.250	-510.3	637.8	1916.5	OK
		B	0.1			637.8		
	X5	T	-2.0	1.250	-487.9	611.8	1918.0	OK
		B	-2.0			611.8		
	X6	T	65.0	1.250	-157.0	131.3	1244.2	OK
		B	65.0			131.3		
14F	X1	T	-51.7	1.250	-180.6	277.5	1332.3	OK
		B	-51.7			277.5		
	X2	T	0.7	1.250	-794.4	992.2	2138.7	OK
		B	0.7			992.2		
	X3	T	0.0	1.250	-927.4	1159.2	2265.1	OK
		B	0.0			1159.2		
	X4	T	-0.0	1.250	-927.3	1159.2	2265.1	OK
		B	-0.0			1159.2		
	X5	T	-0.7	1.250	-817.5	1022.6	2156.9	OK
		B	-0.7			1022.6		
	X6	T	51.7	1.250	-272.8	289.3	1266.4	OK
		B	51.7			289.3		
13F	X1	T	-55.3	1.250	-347.3	489.5	1401.3	OK
		B	-55.3			489.5		
	X2	T	1.2	1.250	-1043.1	1302.7	2157.6	OK
		B	1.2			1302.7		
	X3	T	-0.0	1.250	-1201.8	1502.2	2254.6	OK
		B	-0.0			1502.2		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X4	T	0.0	1.250	-1201.8	1502.2	2254.6	OK
		B	0.0			1502.2		
	X5	T	-1.2	1.250	-1061.0	1327.5	2169.7	OK
		B	-1.2			1327.5		
	X6	T	55.3	1.250	-455.6	514.1	1290.8	OK
		B	55.3			514.1		
12F	X1	T	-54.7	1.250	-641.3	856.3	1455.7	OK
		B	-54.7			856.3		
	X2	T	1.1	1.250	-1247.2	1558.0	2279.6	OK
		B	1.1			1558.0		
	X3	T	-0.0	1.250	-1388.1	1735.2	2356.8	OK
		B	-0.0			1735.2		
	X4	T	0.0	1.250	-1388.2	1735.2	2356.8	OK
		B	0.0			1735.2		
	X5	T	-1.1	1.250	-1244.8	1557.1	2276.1	OK
		B	-1.1			1557.1		
	X6	T	54.7	1.250	-633.9	737.7	1301.0	OK
		B	54.7			737.7		
11F	X1	T	-53.9	1.250	-739.5	978.2	1562.1	OK
		B	-53.9			978.2		
	X2	T	1.2	1.250	-1503.9	1878.6	2539.0	OK
		B	1.2			1878.6		
	X3	T	-0.0	1.250	-1594.9	1993.7	2568.3	OK
		B	-0.0			1993.7		
	X4	T	0.0	1.250	-1595.0	1993.7	2568.3	OK
		B	0.0			1993.7		
	X5	T	-1.2	1.250	-1484.7	1857.1	2514.0	OK
		B	-1.2			1857.1		
	X6	T	53.9	1.250	-735.7	865.8	1395.3	OK
		B	53.9			865.8		
10F	X1	T	-56.7	1.250	-763.1	1010.6	1966.6	OK
		B	-56.7			1010.6		
	X2	T	1.6	1.250	-1716.7	2144.3	3019.5	OK
		B	1.6			2144.3		
	X3	T	-0.0	1.250	-1821.8	2277.3	3047.5	OK
		B	-0.0			2277.3		
	X4	T	0.0	1.250	-1821.9	2277.3	3047.6	OK
		B	0.0			2277.3		
	X5	T	-1.6	1.250	-1723.8	2156.4	2987.1	OK
		B	-1.6			2156.4		
	X6	T	56.7	1.250	-832.5	983.9	1785.8	OK
		B	56.7			983.9		
9F	X1	T	-56.0	1.250	-927.0	1214.8	2175.8	OK
		B	-56.0			1214.8		
	X2	T	1.5	1.250	-1882.0	2351.0	3222.0	OK
		B	1.5			2351.0		
	X3	T	-0.0	1.250	-1992.9	2491.2	3250.7	OK
		B	-0.0			2491.2		
	X4	T	0.0	1.250	-1993.0	2491.2	3250.7	OK
		B	0.0			2491.2		
	X5	T	-1.5	1.250	-1872.8	2342.5	3177.3	OK
		B	-1.5			2342.5		
	X6	T	56.0	1.250	-948.6	1129.7	1947.9	OK
		B	56.0			1129.7		
8F	X1	T	-55.7	1.250	-989.9	1293.1	2517.7	OK
		B	-55.7			1293.1		
	X2	T	1.7	1.250	-2091.4	2612.6	3698.4	OK
		B	1.7			2612.6		
	X3	T	-0.0	1.250	-2131.2	2664.1	3672.5	OK
		B	-0.0			2664.1		
	X4	T	0.0	1.250	-2131.3	2664.1	3672.6	OK
		B	0.0			2664.1		
	X5	T	-1.7	1.250	-2089.5	2613.5	3661.6	OK
		B	-1.7			2613.5		
	X6	T	55.7	1.250	-1031.0	1233.1	2331.5	OK
		B						

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X6	B	55.7	1.250	-1031.0	1233.1	≦	2331.5	OK
7F	X1	T	-57.7	1.250	-1135.7	1477.3	≦	2748.1	OK
		B	-57.7			1477.3	≦		
	X2	T	1.8	1.250	-2246.3	2806.1	≦	3883.5	OK
		B	1.8			2806.1	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-2235.2	2794.0	≦	3865.8	OK
		B	-0.0			2794.0	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-2235.3	2794.0	≦	3865.9	OK
		B	0.0			2794.0	≦		
	X5	T	-1.8	1.250	-2242.2	2804.5	≦	3841.0	OK
		B	-1.8			2804.5	≦		
	X6	T	57.7	1.250	-1140.2	1367.5	≦	2423.1	OK
		B	57.7			1367.5	≦		
6F	X1	T	-56.8	1.250	-1183.1	1535.7	≦	3325.1	OK
		B	-56.8			1535.7	≦		
	X2	T	1.8	1.250	-2387.4	2982.5	≦	4731.5	OK
		B	1.8			2982.5	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-2385.6	2982.0	≦	4711.1	OK
		B	-0.0			2982.0	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-2385.7	2982.1	≦	4711.1	OK
		B	0.0			2982.1	≦		
	X5	T	-1.8	1.250	-2376.3	2972.2	≦	4688.1	OK
		B	-1.8			2972.2	≦		
	X6	T	56.8	1.250	-1209.2	1454.7	≦	2910.7	OK
		B	56.8			1454.7	≦		
5F	X1	T	-56.9	1.250	-1269.1	1643.3	≦	3819.9	OK
		B	-56.9			1643.3	≦		
	X2	T	1.9	1.250	-2511.7	3137.8	≦	5059.9	OK
		B	1.9			3137.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-2506.2	3132.8	≦	5033.3	OK
		B	-0.0			3132.8	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-2506.4	3133.0	≦	5033.5	OK
		B	0.0			3133.0	≦		
	X5	T	-1.9	1.250	-2492.1	3117.0	≦	4991.1	OK
		B	-1.9			3117.0	≦		
	X6	T	56.9	1.250	-1257.8	1515.4	≦	3285.1	OK
		B	56.9			1515.4	≦		
4F	X1	T	-56.8	1.250	-1365.7	1763.9	≦	3575.7	OK
		B	-56.8			1763.9	≦		
	X2	T	1.9	1.250	-2605.6	3255.1	≦	4978.3	OK
		B	1.9			3255.1	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-2605.2	3256.5	≦	4956.0	OK
		B	-0.0			3256.5	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-2604.8	3255.9	≦	4956.4	OK
		B	0.0			3255.9	≦		
	X5	T	-1.9	1.250	-2598.2	3249.6	≦	4924.1	OK
		B	-1.9			3249.6	≦		
	X6	T	56.8	1.250	-1302.2	1571.0	≦	2963.3	OK
		B	56.8			1571.0	≦		
3F	X1	T	-56.9	1.250	-1309.6	1693.9	≦	3157.6	OK
		B	-56.9			1693.9	≦		
	X2	T	2.1	1.250	-2735.4	3417.1	≦	4428.5	OK
		B	2.1			3417.1	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-2713.7	3392.2	≦	4403.1	OK
		B	-0.1			3392.2	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-2716.0	3394.9	≦	4403.1	OK
		B	0.1			3394.9	≦		
	X5	T	-2.1	1.250	-2700.7	3378.0	≦	4371.9	OK
		B	-2.1			3378.0	≦		
	X6	T	56.9	1.250	-1368.1	1653.2	≦	2486.9	OK
		B	56.9			1653.2	≦		
2F	X1	T	-56.0	1.250	-1853.1	2372.3	≦	2967.0	OK
		B	-56.0			2372.3	≦		
	X2	T	1.1	1.250	-2669.2	3335.4	≦	4059.6	OK
		B	1.1			3335.4	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	X3	T	0.1	1.250	-2744.3	3430.3	≦	4029.2	OK
		B	0.1			3430.3	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	-2735.0	3418.9	≦	4028.7	OK
		B	-0.1			3418.9	≦		
	X5	T	-1.1	1.250	-2771.0	3464.9	≦	3996.4	OK
		B	-1.1			3464.9	≦		
	X6	T	56.0	1.250	-1161.4	1395.8	≦	2159.6	OK
		B	56.0			1395.8	≦		
1F	X1	T	-49.5	1.250	-1710.7	2187.9	≦	2924.8	OK
		B	-49.5			2187.9	≦		
	X2	T	4.9	1.250	-2960.7	3696.0	≦	3981.3	OK
		B	4.9			3696.0	≦		
	X3	T	-0.6	1.250	-2856.9	3571.7	≦	3902.7	OK
		B	-0.6			3571.7	≦		
	X4	T	0.6	1.250	-2865.8	3581.7	≦	3906.0	OK
		B	0.6			3581.7	≦		
	X5	T	-4.9	1.250	-2792.4	3495.4	≦	3840.1	OK
		B	-4.9			3495.4	≦		
	X6	T	49.5	1.250	-1064.2	1280.8	≦	1968.2	OK
		B	49.5			1280.8	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X1	T	-65.0	1.250	-97.1	186.4	≦	1276.4	OK
		B	-65.0			186.4	≦		
	X2	T	2.0	1.250	-530.1	660.6	≦	1940.2	OK
		B	2.0			660.6	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-510.2	637.9	≦	1916.4	OK
		B	-0.1			637.9	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-510.4	637.9	≦	1916.4	OK
		B	0.1			637.9	≦		
	X5	T	-2.0	1.250	-487.9	611.9	≦	1917.8	OK
		B	-2.0			611.9	≦		
	X6	T	65.0	1.250	-157.1	131.4	≦	1244.0	OK
		B	65.0			131.4	≦		
14F	X1	T	-51.7	1.250	-180.7	277.6	≦	1332.2	OK
		B	-51.7			277.6	≦		
	X2	T	0.7	1.250	-794.9	992.9	≦	2139.2	OK
		B	0.7			992.9	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-928.0	1160.0	≦	2265.7	OK
		B	0.0			1160.0	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-928.1	1160.1	≦	2265.8	OK
		B	-0.0			1160.1	≦		
	X5	T	-0.7	1.250	-818.3	1023.6	≦	2157.6	OK
		B	-0.7			1023.6	≦		
	X6	T	51.7	1.250	-273.1	289.6	≦	1266.2	OK
		B	51.7			289.6	≦		
13F	X1	T	-55.3	1.250	-347.2	489.4	≦	1401.2	OK
		B	-55.3			489.4	≦		
	X2	T	1.2	1.250	-1043.2	1302.8	≦	2157.6	OK
		B	1.2			1302.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1201.9	1502.4	≦	2254.7	OK
		B	-0.0			1502.4	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1202.0	1502.4	≦	2254.7	OK
		B	0.0			1502.4	≦		
	X5	T	-1.2	1.250	-1061.3	1327.8	≦	2169.8	OK
		B	-1.2			1327.8	≦		
	X6	T	55.3	1.250	-455.8	514.5	≦	1290.4	OK
		B	55.3			514.5	≦		
12F	X1	T	-54.7	1.250	-641.3	856.3	≦	1455.7	OK
		B	-54.7			856.3	≦		
	X2	T	1.1	1.250	-1246.7	1557.3	≦	2279.2	OK
		B	1.1			1557.3	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1387.5	1734.4	≦	2356.4	OK
		B	-0.0			1734.4	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X4	T	0.0	1.250	-1387.5	1734.4	2356.4	OK
		B	0.0			1734.4		
	X5	T	-1.1	1.250	-1244.2	1556.3	2275.6	OK
		B	-1.1			1556.3		
	X6	T	54.7	1.250	-633.7	737.5	1300.6	OK
		B	54.7			737.5		
11F	X1	T	-53.9	1.250	-739.5	978.2	1562.1	OK
		B	-53.9			978.2		
	X2	T	1.2	1.250	-1503.8	1878.5	2538.9	OK
		B	1.2			1878.5		
	X3	T	-0.0	1.250	-1594.7	1993.4	2568.0	OK
		B	-0.0			1993.4		
	X4	T	0.0	1.250	-1594.7	1993.4	2568.0	OK
		B	0.0			1993.4		
	X5	T	-1.2	1.250	-1484.3	1856.6	2513.6	OK
		B	-1.2			1856.6		
	X6	T	53.9	1.250	-735.4	865.4	1394.9	OK
		B	53.9			865.4		
10F	X1	T	-56.7	1.250	-763.1	1010.6	1966.7	OK
		B	-56.7			1010.6		
	X2	T	1.6	1.250	-1716.7	2144.3	3019.5	OK
		B	1.6			2144.3		
	X3	T	-0.0	1.250	-1821.8	2277.3	3047.5	OK
		B	-0.0			2277.3		
	X4	T	0.0	1.250	-1821.9	2277.4	3047.5	OK
		B	0.0			2277.4		
	X5	T	-1.6	1.250	-1723.9	2156.4	2987.0	OK
		B	-1.6			2156.4		
	X6	T	56.7	1.250	-832.4	983.8	1785.7	OK
		B	56.7			983.8		
9F	X1	T	-56.0	1.250	-927.0	1214.8	2175.9	OK
		B	-56.0			1214.8		
	X2	T	1.5	1.250	-1882.0	2351.0	3222.0	OK
		B	1.5			2351.0		
	X3	T	-0.0	1.250	-1992.9	2491.2	3250.6	OK
		B	-0.0			2491.2		
	X4	T	0.0	1.250	-1993.0	2491.2	3250.6	OK
		B	0.0			2491.2		
	X5	T	-1.5	1.250	-1872.8	2342.5	3177.1	OK
		B	-1.5			2342.5		
	X6	T	56.0	1.250	-948.6	1129.7	1947.9	OK
		B	56.0			1129.7		
8F	X1	T	-55.7	1.250	-989.9	1293.1	2517.8	OK
		B	-55.7			1293.1		
	X2	T	1.7	1.250	-2091.4	2612.6	3698.4	OK
		B	1.7			2612.6		
	X3	T	-0.0	1.250	-2131.3	2664.1	3672.5	OK
		B	-0.0			2664.1		
	X4	T	0.0	1.250	-2131.3	2664.1	3672.4	OK
		B	0.0			2664.1		
	X5	T	-1.7	1.250	-2089.5	2613.5	3661.4	OK
		B	-1.7			2613.5		
	X6	T	55.7	1.250	-1031.0	1233.0	2331.4	OK
		B	55.7			1233.0		
7F	X1	T	-57.7	1.250	-1135.7	1477.3	2748.2	OK
		B	-57.7			1477.3		
	X2	T	1.8	1.250	-2246.3	2806.1	3883.5	OK
		B	1.8			2806.1		
	X3	T	-0.0	1.250	-2235.2	2794.0	3865.7	OK
		B	-0.0			2794.0		
	X4	T	0.0	1.250	-2235.3	2794.1	3865.7	OK
		B	0.0			2794.1		
	X5	T	-1.8	1.250	-2242.2	2804.5	3840.7	OK
		B	-1.8			2804.5		
	X6	T	57.7	1.250	-1140.2	1367.5	2422.9	OK
		B	57.7			1367.5		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
7F	X6	B	57.7	1.250	-1140.2	1367.5	2422.9	OK
6F	X1	T	-56.8	1.250	-1183.2	1535.7	3325.3	OK
		B	-56.8			1535.7		
	X2	T	1.8	1.250	-2387.4	2982.5	4731.5	OK
		B	1.8			2982.5		
	X3	T	-0.0	1.250	-2385.6	2982.0	4710.9	OK
		B	-0.0			2982.0		
	X4	T	0.0	1.250	-2385.6	2982.0	4710.8	OK
		B	0.0			2982.0		
	X5	T	-1.8	1.250	-2376.3	2972.2	4687.8	OK
		B	-1.8			2972.2		
	X6	T	56.8	1.250	-1209.2	1454.7	2910.6	OK
		B	56.8			1454.7		
5F	X1	T	-56.9	1.250	-1269.1	1643.3	3820.1	OK
		B	-56.9			1643.3		
	X2	T	1.9	1.250	-2511.8	3137.8	5059.9	OK
		B	1.9			3137.8		
	X3	T	-0.0	1.250	-2506.2	3132.8	5033.1	OK
		B	-0.0			3132.8		
	X4	T	0.0	1.250	-2506.4	3132.9	5033.0	OK
		B	0.0			3132.9		
	X5	T	-1.9	1.250	-2491.8	3116.7	4990.3	OK
		B	-1.9			3116.7		
	X6	T	56.9	1.250	-1257.8	1515.4	3285.0	OK
		B	56.9			1515.4		
4F	X1	T	-56.8	1.250	-1365.7	1763.9	3576.1	OK
		B	-56.8			1763.9		
	X2	T	1.9	1.250	-2605.6	3255.1	4978.5	OK
		B	1.9			3255.1		
	X3	T	-0.0	1.250	-2605.1	3256.4	4955.9	OK
		B	-0.0			3256.4		
	X4	T	0.0	1.250	-2604.6	3255.7	4956.0	OK
		B	0.0			3255.7		
	X5	T	-1.9	1.250	-2598.1	3249.5	4923.5	OK
		B	-1.9			3249.5		
	X6	T	56.8	1.250	-1302.3	1571.1	2963.4	OK
		B	56.8			1571.1		
3F	X1	T	-56.9	1.250	-1309.7	1694.0	3158.0	OK
		B	-56.9			1694.0		
	X2	T	2.1	1.250	-2735.5	3417.2	4428.5	OK
		B	2.1			3417.2		
	X3	T	-0.1	1.250	-2713.7	3392.3	4402.9	OK
		B	-0.1			3392.3		
	X4	T	0.1	1.250	-2716.0	3395.0	4402.6	OK
		B	0.1			3395.0		
	X5	T	-2.1	1.250	-2700.6	3377.9	4371.0	OK
		B	-2.1			3377.9		
	X6	T	56.9	1.250	-1368.0	1653.1	2487.0	OK
		B	56.9			1653.1		
2F	X1	T	-56.0	1.250	-1852.3	2371.3	2967.4	OK
		B	-56.0			2371.3		
	X2	T	1.1	1.250	-2667.8	3333.6	4059.8	OK
		B	1.1			3333.6		
	X3	T	0.1	1.250	-2742.9	3428.5	4029.0	OK
		B	0.1			3428.5		
	X4	T	-0.1	1.250	-2733.5	3417.0	4028.2	OK
		B	-0.1			3417.0		
	X5	T	-1.1	1.250	-2769.8	3463.4	3995.5	OK
		B	-1.1			3463.4		
	X6	T	56.0	1.250	-1161.5	1395.9	2159.6	OK
		B	56.0			1395.9		
1F	X1	T	-49.5	1.250	-1711.6	2189.0	2925.1	OK
		B	-49.5			2189.0		
	X2	T	4.9	1.250	-2962.2	3697.8	3981.9	OK
		B	4.9			3697.8		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X3	T		-0.6	1.250	-2858.1	3573.2	≦	3903.0	OK
		B	0	-0.6			3573.2	≦		
	X4	T		0.6	1.250	-2866.8	3583.0	≦	3905.9	OK
		B	0	0.6			3583.0	≦		
	X5	T		-4.9	1.250	-2792.9	3496.0	≦	3839.4	OK
		B	0	-4.9			3496.0	≦		
	X6	T		49.5	1.250	-1057.2	1272.0	≦	1965.5	OK
		B	0	49.5			1272.0	≦		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X1	T		-65.0	1.250	4.7	59.1	≦	1764.7	OK
		B		-65.0			59.1	≦		
	X2	T		2.0	1.250	2.8	5.5	≦	2376.0	OK
		B		2.0			5.5	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.8	0.9	≦	2556.0	OK
		B		-0.1			0.9	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.8	0.9	≦	2556.7	OK
		B		0.1			0.9	≦		
	X5	T		-2.0	1.250	-2.8	5.5	≦	2375.9	OK
		B		-2.0			5.5	≦		
	X6	T		65.0	1.250	-4.7	59.1	≦	1764.7	OK
		B		65.0			59.1	≦		
14F	X1	T		-51.7	1.250	-1.4	53.4	≦	1903.8	OK
		B		-51.7			53.4	≦		
	X2	T		0.7	1.250	2.0	3.2	≦	2527.4	OK
		B		0.7			3.2	≦		
	X3	T		0.0	1.250	0.6	0.8	≦	2663.4	OK
		B		0.0			0.8	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-0.6	0.8	≦	2663.5	OK
		B		-0.0			0.8	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	-2.0	3.2	≦	2527.3	OK
		B		-0.7			3.2	≦		
	X6	T		51.7	1.250	1.4	53.4	≦	1903.8	OK
		B		51.7			53.4	≦		
13F	X1	T		-55.3	1.250	1.2	53.8	≦	1845.1	OK
		B		-55.3			53.8	≦		
	X2	T		1.2	1.250	3.1	5.1	≦	2661.9	OK
		B		1.2			5.1	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	0.7	0.9	≦	2742.7	OK
		B		-0.0			0.9	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	2742.6	OK
		B		0.0			0.9	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	-3.1	5.1	≦	2661.8	OK
		B		-1.2			5.1	≦		
	X6	T		55.3	1.250	-1.2	53.8	≦	1845.1	OK
		B		55.3			53.8	≦		
12F	X1	T		-54.7	1.250	6.0	47.2	≦	1780.7	OK
		B		-54.7			47.2	≦		
	X2	T		1.1	1.250	4.1	6.2	≦	2704.3	OK
		B		1.1			6.2	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	0.7	0.9	≦	2736.5	OK
		B		-0.0			0.9	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	2736.6	OK
		B		0.0			0.9	≦		
	X5	T		-1.1	1.250	-4.1	6.2	≦	2704.2	OK
		B		-1.1			6.2	≦		
	X6	T		54.7	1.250	-6.0	47.2	≦	1780.7	OK
		B		54.7			47.2	≦		
11F	X1	T		-53.9	1.250	14.7	35.5	≦	1872.2	OK
		B		-53.9			35.5	≦		
	X2	T		1.2	1.250	9.3	12.9	≦	2426.8	OK
		B		1.2			12.9	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	0.9	1.2	≦	2529.3	OK
		B		-0.0			1.2	≦		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X4	T	0.0	1.250	-0.9	1.1	2529.6	OK
		B	0.0			1.1		
	X5	T	-1.2	1.250	-9.3	12.9	2426.7	OK
		B	-1.2			12.9		
	X6	T	53.9	1.250	-14.7	35.5	1872.2	OK
		B	53.9			35.5		
10F	X1	T	-56.7	1.250	11.0	43.0	2211.9	OK
		B	-56.7			43.0		
	X2	T	1.6	1.250	6.0	9.1	2836.1	OK
		B	1.6			9.1		
	X3	T	-0.0	1.250	0.4	0.4	3019.7	OK
		B	-0.0			0.4		
	X4	T	0.0	1.250	-0.4	0.4	3016.2	OK
		B	0.0			0.4		
	X5	T	-1.6	1.250	-6.0	9.1	2836.0	OK
		B	-1.6			9.1		
	X6	T	56.7	1.250	-11.0	43.0	2211.9	OK
		B	56.7			43.0		
9F	X1	T	-56.0	1.250	14.3	38.1	2216.8	OK
		B	-56.0			38.1		
	X2	T	1.5	1.250	9.6	13.5	3040.6	OK
		B	1.5			13.5		
	X3	T	-0.0	1.250	0.3	0.3	3045.4	OK
		B	-0.0			0.3		
	X4	T	0.0	1.250	-0.3	0.3	3043.1	OK
		B	0.0			0.3		
	X5	T	-1.5	1.250	-9.6	13.5	3040.6	OK
		B	-1.5			13.5		
	X6	T	56.0	1.250	-14.3	38.1	2216.8	OK
		B	56.0			38.1		
8F	X1	T	-55.7	1.250	16.9	34.6	2164.0	OK
		B	-55.7			34.6		
	X2	T	1.7	1.250	12.2	16.9	2977.2	OK
		B	1.7			16.9		
	X3	T	-0.0	1.250	0.2	0.2	2526.3	OK
		B	-0.0			0.2		
	X4	T	0.0	1.250	-0.2	0.2	2510.6	OK
		B	0.0			0.2		
	X5	T	-1.7	1.250	-12.2	16.9	2977.2	OK
		B	-1.7			16.9		
	X6	T	55.7	1.250	-16.9	34.6	2164.0	OK
		B	55.7			34.6		
7F	X1	T	-57.7	1.250	23.4	28.5	2236.0	OK
		B	-57.7			28.5		
	X2	T	1.8	1.250	13.8	19.1	3288.1	OK
		B	1.8			19.1		
	X3	T	-0.0	1.250	0.2	0.2	2624.5	OK
		B	-0.0			0.2		
	X4	T	0.0	1.250	-0.2	0.2	2603.3	OK
		B	0.0			0.2		
	X5	T	-1.8	1.250	-13.8	19.1	3288.2	OK
		B	-1.8			19.1		
	X6	T	57.7	1.250	-23.4	28.5	2236.0	OK
		B	57.7			28.5		
6F	X1	T	-56.8	1.250	20.3	31.4	2511.6	OK
		B	-56.8			31.4		
	X2	T	1.8	1.250	19.5	26.3	3839.7	OK
		B	1.8			26.3		
	X3	T	-0.0	1.250	0.4	0.5	3734.6	OK
		B	-0.0			0.5		
	X4	T	0.0	1.250	-0.4	0.5	3731.5	OK
		B	0.0			0.5		
	X5	T	-1.8	1.250	-19.5	26.3	3839.6	OK
		B	-1.8			26.3		
	X6	T	56.8	1.250	-20.3	31.4	2511.6	OK
		B	56.8			31.4		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
6F	X6	B	56.8	1.250	-20.3	31.4	2511.6	OK
5F	X1	T	-56.9	1.250	26.2	24.1	2502.5	OK
		B	-56.9			24.1		
	X2	T	1.9	1.250	21.8	29.1	3692.8	OK
		B	1.9			29.1		
	X3	T	-0.0	1.250	0.4	0.4	3521.5	OK
		B	-0.0			0.4		
	X4	T	0.0	1.250	-0.4	0.4	3514.6	OK
		B	0.0			0.4		
	X5	T	-1.9	1.250	-21.8	29.1	3692.8	OK
		B	-1.9			29.1		
	X6	T	56.9	1.250	-26.2	24.1	2502.5	OK
		B	56.9			24.1		
4F	X1	T	-56.8	1.250	29.4	20.0	2424.7	OK
		B	-56.8			20.0		
	X2	T	1.9	1.250	25.1	33.3	3641.3	OK
		B	1.9			33.3		
	X3	T	-0.0	1.250	0.3	0.3	3359.5	OK
		B	-0.0			0.3		
	X4	T	0.0	1.250	-0.2	0.3	3348.2	OK
		B	0.0			0.3		
	X5	T	-1.9	1.250	-25.1	33.3	3641.2	OK
		B	-1.9			33.3		
	X6	T	56.8	1.250	-29.4	20.0	2424.7	OK
		B	56.8			20.0		
3F	X1	T	-56.9	1.250	33.1	15.5	2317.0	OK
		B	-56.9			15.5		
	X2	T	2.1	1.250	27.0	35.9	3615.6	OK
		B	2.1			35.9		
	X3	T	-0.1	1.250	0.4	0.4	3083.0	OK
		B	-0.1			0.4		
	X4	T	0.1	1.250	-0.3	0.3	3063.1	OK
		B	0.1			0.3		
	X5	T	-2.1	1.250	-27.0	35.9	3615.6	OK
		B	-2.1			35.9		
	X6	T	56.9	1.250	-33.1	15.5	2316.9	OK
		B	56.9			15.5		
2F	X1	T	-56.0	1.250	24.1	25.8	2076.5	OK
		B	-56.0			25.8		
	X2	T	1.1	1.250	41.5	53.0	3129.5	OK
		B	1.1			53.0		
	X3	T	0.1	1.250	-1.7	2.0	2423.2	OK
		B	0.1			2.0		
	X4	T	-0.1	1.250	1.7	2.0	2428.0	OK
		B	-0.1			2.0		
	X5	T	-1.1	1.250	-41.5	53.0	3129.5	OK
		B	-1.1			53.0		
	X6	T	56.0	1.250	-24.1	25.8	2076.5	OK
		B	56.0			25.8		
1F	X1	T	-49.5	1.250	49.5	12.4	1689.1	OK
		B	-49.5			12.4		
	X2	T	4.9	1.250	-4.9	1.2	2093.6	OK
		B	4.9			1.2		
	X3	T	-0.6	1.250	0.6	0.2	2750.5	OK
		B	-0.6			0.2		
	X4	T	0.6	1.250	-0.6	0.2	2583.4	OK
		B	0.6			0.2		
	X5	T	-4.9	1.250	4.9	1.2	2111.3	OK
		B	-4.9			1.2		
	X6	T	49.5	1.250	-49.5	12.4	1676.9	OK
		B	49.5			12.4		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-65.0	1.250	-13.7	82.2	1781.8	OK

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X1	B	-65.0	1.250	-13.7	82.2	$\leq$	1781.8	OK
	X2	T	2.0	1.250	-13.2	14.5	$\leq$	2537.8	OK
		B	2.0			14.5	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	0.7	0.9	$\leq$	2365.5	OK
		B	-0.1			0.9	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	-0.8	0.9	$\leq$	2366.0	OK
		B	0.1			0.9	$\leq$		
	X5	T	-2.0	1.250	13.2	14.5	$\leq$	2537.8	OK
		B	-2.0			14.5	$\leq$		
	X6	T	65.0	1.250	13.7	82.2	$\leq$	1781.8	OK
		B	65.0			82.2	$\leq$		
14F	X1	T	-51.7	1.250	-9.9	64.1	$\leq$	1961.3	OK
		B	-51.7			64.1	$\leq$		
	X2	T	0.7	1.250	-9.4	11.0	$\leq$	2723.1	OK
		B	0.7			11.0	$\leq$		
	X3	T	0.0	1.250	0.4	0.4	$\leq$	2555.9	OK
		B	0.0			0.4	$\leq$		
	X4	T	-0.0	1.250	-0.4	0.4	$\leq$	2557.0	OK
		B	-0.0			0.4	$\leq$		
	X5	T	-0.7	1.250	9.4	11.0	$\leq$	2723.1	OK
		B	-0.7			11.0	$\leq$		
	X6	T	51.7	1.250	9.9	64.1	$\leq$	1961.3	OK
		B	51.7			64.1	$\leq$		
13F	X1	T	-55.3	1.250	-11.3	69.5	$\leq$	2033.1	OK
		B	-55.3			69.5	$\leq$		
	X2	T	1.2	1.250	-10.8	12.3	$\leq$	2892.8	OK
		B	1.2			12.3	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	0.5	0.6	$\leq$	2890.1	OK
		B	-0.0			0.6	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-0.5	0.6	$\leq$	2890.2	OK
		B	0.0			0.6	$\leq$		
	X5	T	-1.2	1.250	10.8	12.3	$\leq$	2892.8	OK
		B	-1.2			12.3	$\leq$		
	X6	T	55.3	1.250	11.3	69.5	$\leq$	2033.1	OK
		B	55.3			69.5	$\leq$		
12F	X1	T	-54.7	1.250	-10.6	68.0	$\leq$	2103.4	OK
		B	-54.7			68.0	$\leq$		
	X2	T	1.1	1.250	-10.2	11.7	$\leq$	2966.9	OK
		B	1.1			11.7	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	0.5	0.6	$\leq$	2948.1	OK
		B	-0.0			0.6	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-0.5	0.6	$\leq$	2948.6	OK
		B	0.0			0.6	$\leq$		
	X5	T	-1.1	1.250	10.2	11.7	$\leq$	2966.9	OK
		B	-1.1			11.7	$\leq$		
	X6	T	54.7	1.250	10.6	68.0	$\leq$	2103.4	OK
		B	54.7			68.0	$\leq$		
11F	X1	T	-53.9	1.250	-12.2	69.2	$\leq$	2171.1	OK
		B	-53.9			69.2	$\leq$		
	X2	T	1.2	1.250	-11.2	12.8	$\leq$	2978.8	OK
		B	1.2			12.8	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	0.6	0.8	$\leq$	2882.5	OK
		B	-0.0			0.8	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-0.6	0.8	$\leq$	2882.3	OK
		B	0.0			0.8	$\leq$		
	X5	T	-1.2	1.250	11.2	12.7	$\leq$	2978.8	OK
		B	-1.2			12.7	$\leq$		
	X6	T	53.9	1.250	12.2	69.2	$\leq$	2171.1	OK
		B	53.9			69.2	$\leq$		
10F	X1	T	-56.7	1.250	-14.8	75.2	$\leq$	2656.2	OK
		B	-56.7			75.2	$\leq$		
	X2	T	1.6	1.250	-14.1	16.0	$\leq$	3650.5	OK
		B	1.6			16.0	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	0.9	1.1	$\leq$	3621.2	OK
		B	-0.0			1.1	$\leq$		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
10F	X4	T	0.0	1.250	-0.9	1.1	3621.7	OK
		B	0.0			1.1		
	X5	T	-1.6	1.250	14.1	16.0	3650.4	OK
		B	-1.6			16.0		
	X6	T	56.7	1.250	14.8	75.2	2656.2	OK
		B	56.7			75.2		
9F	X1	T	-56.0	1.250	-13.5	72.9	2752.7	OK
		B	-56.0			72.9		
	X2	T	1.5	1.250	-12.6	14.3	3802.7	OK
		B	1.5			14.3		
	X3	T	-0.0	1.250	0.8	1.0	3831.0	OK
		B	-0.0			1.0		
	X4	T	0.0	1.250	-0.8	1.0	3831.1	OK
		B	0.0			1.0		
	X5	T	-1.5	1.250	12.6	14.3	3802.7	OK
		B	-1.5			14.3		
	X6	T	56.0	1.250	13.5	72.9	2752.7	OK
		B	56.0			72.9		
8F	X1	T	-55.7	1.250	-13.0	72.0	2842.4	OK
		B	-55.7			72.0		
	X2	T	1.7	1.250	-12.1	13.4	3957.2	OK
		B	1.7			13.4		
	X3	T	-0.0	1.250	0.9	1.1	3900.5	OK
		B	-0.0			1.1		
	X4	T	0.0	1.250	-0.9	1.1	3900.9	OK
		B	0.0			1.1		
	X5	T	-1.7	1.250	12.1	13.4	3957.2	OK
		B	-1.7			13.4		
	X6	T	55.7	1.250	13.0	72.0	2842.4	OK
		B	55.7			72.0		
7F	X1	T	-57.7	1.250	-12.2	72.9	3093.8	OK
		B	-57.7			72.9		
	X2	T	1.8	1.250	-11.0	11.9	4186.7	OK
		B	1.8			11.9		
	X3	T	-0.0	1.250	0.9	1.1	4231.7	OK
		B	-0.0			1.1		
	X4	T	0.0	1.250	-0.9	1.1	4232.1	OK
		B	0.0			1.1		
	X5	T	-1.8	1.250	11.0	11.9	4186.7	OK
		B	-1.8			11.9		
	X6	T	57.7	1.250	12.2	72.9	3093.8	OK
		B	57.7			72.9		
6F	X1	T	-56.8	1.250	-10.3	69.6	3570.4	OK
		B	-56.8			69.6		
	X2	T	1.8	1.250	-9.6	10.2	5072.3	OK
		B	1.8			10.2		
	X3	T	-0.0	1.250	0.9	1.0	5120.3	OK
		B	-0.0			1.0		
	X4	T	0.0	1.250	-0.9	1.0	5119.6	OK
		B	0.0			1.0		
	X5	T	-1.8	1.250	9.6	10.2	5072.3	OK
		B	-1.8			10.2		
	X6	T	56.8	1.250	10.3	69.6	3570.4	OK
		B	56.8			69.6		
5F	X1	T	-56.9	1.250	-9.3	68.4	3666.1	OK
		B	-56.9			68.4		
	X2	T	1.9	1.250	-8.4	8.7	5202.7	OK
		B	1.9			8.7		
	X3	T	-0.0	1.250	0.8	1.0	5274.4	OK
		B	-0.0			1.0		
	X4	T	0.0	1.250	-0.8	1.0	5274.0	OK
		B	0.0			1.0		
	X5	T	-1.9	1.250	8.4	8.7	5202.7	OK
		B	-1.9			8.7		
	X6	T	56.9	1.250	9.3	68.4	3666.1	OK
		B	56.9			68.4		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X6	B	56.9	1.250	9.3	68.4	3666.1	OK
4F	X1	T	-56.8	1.250	-7.9	66.6	3773.9	OK
		B	-56.8			66.6		
	X2	T	1.9	1.250	-6.9	6.8	5298.2	OK
		B	1.9			6.8		
	X3	T	-0.0	1.250	0.8	0.9	5413.6	OK
		B	-0.0			0.9		
	X4	T	0.0	1.250	-0.8	0.9	5413.3	OK
		B	0.0			0.9		
	X5	T	-1.9	1.250	6.9	6.8	5298.2	OK
		B	-1.9			6.8		
	X6	T	56.8	1.250	7.8	66.6	3773.9	OK
		B	56.8			66.6		
3F	X1	T	-56.9	1.250	-5.0	63.1	3867.0	OK
		B	-56.9			63.1		
	X2	T	2.1	1.250	-5.3	4.5	5320.5	OK
		B	2.1			4.5		
	X3	T	-0.1	1.250	0.7	0.8	5442.1	OK
		B	-0.1			0.8		
	X4	T	0.1	1.250	-0.7	0.8	5443.9	OK
		B	0.1			0.8		
	X5	T	-2.1	1.250	5.3	4.5	5320.1	OK
		B	-2.1			4.5		
	X6	T	56.9	1.250	5.0	63.1	3867.0	OK
		B	56.9			63.1		
2F	X1	T	-56.0	1.250	-9.1	67.3	3982.2	OK
		B	-56.0			67.3		
	X2	T	1.1	1.250	-2.4	1.8	4962.5	OK
		B	1.1			1.8		
	X3	T	0.1	1.250	0.5	0.8	5385.6	OK
		B	0.1			0.8		
	X4	T	-0.1	1.250	-0.5	0.8	5380.9	OK
		B	-0.1			0.8		
	X5	T	-1.1	1.250	2.4	1.8	4956.6	OK
		B	-1.1			1.8		
	X6	T	56.0	1.250	9.1	67.3	3982.2	OK
		B	56.0			67.3		
1F	X1	T	-49.5	1.250	9.2	38.0	3382.4	OK
		B	-49.5			38.0		
	X2	T	4.9	1.250	-1.1	3.5	4364.0	OK
		B	4.9			3.5		
	X3	T	-0.6	1.250	0.2	0.4	4216.3	OK
		B	-0.6			0.4		
	X4	T	0.6	1.250	-0.2	0.4	4216.3	OK
		B	0.6			0.4		
	X5	T	-4.9	1.250	1.1	3.5	4363.5	OK
		B	-4.9			3.5		
	X6	T	49.5	1.250	-9.2	38.0	3382.4	OK
		B	49.5			38.0		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-65.0	1.250	-14.2	82.8	1781.4	OK
		B	-65.0			82.8		
	X2	T	2.0	1.250	-13.8	15.3	2535.6	OK
		B	2.0			15.3		
	X3	T	-0.1	1.250	0.6	0.7	2335.4	OK
		B	-0.1			0.7		
	X4	T	0.1	1.250	-0.6	0.7	2334.2	OK
		B	0.1			0.7		
	X5	T	-2.0	1.250	13.8	15.3	2535.6	OK
		B	-2.0			15.3		
	X6	T	65.0	1.250	14.2	82.8	1781.4	OK
		B	65.0			82.8		
14F	X1	T	-51.7	1.250	-10.3	64.6	1961.0	OK

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	X1	B	-51.7	1.250	-10.3	64.6	≦	1961.0	OK
	X2	T	0.7	1.250	-9.8	11.5	≦	2722.1	OK
		B	0.7			11.5	≦		
	X3	T	0.0	1.250	0.3	0.3	≦	2506.8	OK
		B	0.0			0.3	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	2504.4	OK
		B	-0.0			0.3	≦		
	X5	T	-0.7	1.250	9.8	11.5	≦	2722.1	OK
		B	-0.7			11.5	≦		
	X6	T	51.7	1.250	10.3	64.6	≦	1961.0	OK
		B	51.7			64.6	≦		
13F	X1	T	-55.3	1.250	-11.7	70.0	≦	2033.1	OK
		B	-55.3			70.0	≦		
	X2	T	1.2	1.250	-11.3	12.9	≦	2892.2	OK
		B	1.2			12.9	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.4	0.5	≦	2892.1	OK
		B	-0.0			0.5	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	2892.0	OK
		B	0.0			0.5	≦		
	X5	T	-1.2	1.250	11.3	13.0	≦	2892.2	OK
		B	-1.2			13.0	≦		
	X6	T	55.3	1.250	11.8	70.0	≦	2033.1	OK
		B	55.3			70.0	≦		
12F	X1	T	-54.7	1.250	-11.0	68.4	≦	2103.1	OK
		B	-54.7			68.4	≦		
	X2	T	1.1	1.250	-10.7	12.3	≦	2967.0	OK
		B	1.1			12.3	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.4	0.5	≦	2942.0	OK
		B	-0.0			0.5	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	2941.4	OK
		B	0.0			0.5	≦		
	X5	T	-1.1	1.250	10.7	12.3	≦	2967.1	OK
		B	-1.1			12.3	≦		
	X6	T	54.7	1.250	11.0	68.5	≦	2103.1	OK
		B	54.7			68.5	≦		
11F	X1	T	-53.9	1.250	-12.7	69.7	≦	2170.0	OK
		B	-53.9			69.7	≦		
	X2	T	1.2	1.250	-11.8	13.4	≦	2977.8	OK
		B	1.2			13.4	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.5	0.6	≦	2862.6	OK
		B	-0.0			0.6	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	2862.6	OK
		B	0.0			0.6	≦		
	X5	T	-1.2	1.250	11.8	13.5	≦	2977.7	OK
		B	-1.2			13.5	≦		
	X6	T	53.9	1.250	12.7	69.7	≦	2170.0	OK
		B	53.9			69.7	≦		
10F	X1	T	-56.7	1.250	-15.3	75.9	≦	2655.7	OK
		B	-56.7			75.9	≦		
	X2	T	1.6	1.250	-14.8	16.9	≦	3649.9	OK
		B	1.6			16.9	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.8	0.9	≦	3615.7	OK
		B	-0.0			0.9	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.8	0.9	≦	3614.9	OK
		B	0.0			0.9	≦		
	X5	T	-1.6	1.250	14.8	16.9	≦	3649.9	OK
		B	-1.6			16.9	≦		
	X6	T	56.7	1.250	15.3	75.9	≦	2655.7	OK
		B	56.7			75.9	≦		
9F	X1	T	-56.0	1.250	-14.0	73.5	≦	2752.1	OK
		B	-56.0			73.5	≦		
	X2	T	1.5	1.250	-13.3	15.1	≦	3803.1	OK
		B	1.5			15.1	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.7	0.8	≦	3826.7	OK
		B	-0.0			0.8	≦		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	X4	T	0.0	1.250	-0.7	0.8	$\leq$	3826.6	OK
		B	0.0			0.8	$\leq$		
	X5	T	-1.5	1.250	13.3	15.1	$\leq$	3803.1	OK
		B	-1.5			15.1	$\leq$		
	X6	T	56.0	1.250	14.0	73.5	$\leq$	2752.1	OK
		B	56.0			73.5	$\leq$		
8F	X1	T	-55.7	1.250	-13.5	72.6	$\leq$	2841.9	OK
		B	-55.7			72.6	$\leq$		
	X2	T	1.7	1.250	-12.7	14.2	$\leq$	3958.7	OK
		B	1.7			14.2	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	0.8	0.9	$\leq$	3891.4	OK
		B	-0.0			0.9	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-0.8	0.9	$\leq$	3890.9	OK
		B	0.0			0.9	$\leq$		
	X5	T	-1.7	1.250	12.7	14.3	$\leq$	3958.7	OK
		B	-1.7			14.3	$\leq$		
	X6	T	55.7	1.250	13.5	72.6	$\leq$	2841.9	OK
		B	55.7			72.6	$\leq$		
7F	X1	T	-57.7	1.250	-12.7	73.5	$\leq$	3092.7	OK
		B	-57.7			73.5	$\leq$		
	X2	T	1.8	1.250	-11.6	12.7	$\leq$	4190.6	OK
		B	1.8			12.7	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	0.8	0.9	$\leq$	4225.0	OK
		B	-0.0			0.9	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-0.8	0.9	$\leq$	4225.6	OK
		B	0.0			0.9	$\leq$		
	X5	T	-1.8	1.250	11.6	12.8	$\leq$	4190.6	OK
		B	-1.8			12.8	$\leq$		
	X6	T	57.7	1.250	12.7	73.5	$\leq$	3092.7	OK
		B	57.7			73.5	$\leq$		
6F	X1	T	-56.8	1.250	-10.7	70.2	$\leq$	3568.8	OK
		B	-56.8			70.2	$\leq$		
	X2	T	1.8	1.250	-10.2	10.9	$\leq$	5069.8	OK
		B	1.8			10.9	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	0.8	0.9	$\leq$	5125.8	OK
		B	-0.0			0.9	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-0.7	0.9	$\leq$	5128.3	OK
		B	0.0			0.9	$\leq$		
	X5	T	-1.8	1.250	10.2	10.9	$\leq$	5069.7	OK
		B	-1.8			10.9	$\leq$		
	X6	T	56.8	1.250	10.7	70.2	$\leq$	3568.8	OK
		B	56.8			70.2	$\leq$		
5F	X1	T	-56.9	1.250	-9.6	68.9	$\leq$	3664.0	OK
		B	-56.9			68.9	$\leq$		
	X2	T	1.9	1.250	-8.9	9.3	$\leq$	5201.1	OK
		B	1.9			9.3	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	0.7	0.9	$\leq$	5278.1	OK
		B	-0.0			0.9	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-0.7	0.9	$\leq$	5279.2	OK
		B	0.0			0.9	$\leq$		
	X5	T	-1.9	1.250	8.9	9.3	$\leq$	5201.2	OK
		B	-1.9			9.3	$\leq$		
	X6	T	56.9	1.250	9.6	68.9	$\leq$	3664.0	OK
		B	56.9			68.9	$\leq$		
4F	X1	T	-56.8	1.250	-8.1	66.9	$\leq$	3771.2	OK
		B	-56.8			66.9	$\leq$		
	X2	T	1.9	1.250	-7.3	7.2	$\leq$	5295.1	OK
		B	1.9			7.2	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	0.7	0.8	$\leq$	5417.0	OK
		B	-0.0			0.8	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-0.7	0.8	$\leq$	5413.9	OK
		B	0.0			0.8	$\leq$		
	X5	T	-1.9	1.250	7.3	7.2	$\leq$	5295.5	OK
		B	-1.9			7.2	$\leq$		
	X6	T	56.8	1.250	8.1	66.9	$\leq$	3771.2	OK
		B	56.8			66.9	$\leq$		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X6	B	56.8	1.250	8.1	66.9	3771.2	OK
3F	X1	T	-56.9	1.250	-5.1	63.2	3863.8	OK
		B	-56.9			63.2		
	X2	T	2.1	1.250	-5.5	4.7	5314.6	OK
		B	2.1			4.7		
	X3	T	-0.1	1.250	0.6	0.7	5436.3	OK
		B	-0.1			0.7		
	X4	T	0.1	1.250	-0.6	0.7	5433.5	OK
		B	0.1			0.7		
	X5	T	-2.1	1.250	5.5	4.8	5315.2	OK
		B	-2.1			4.8		
	X6	T	56.9	1.250	5.1	63.2	3863.8	OK
		B	56.9			63.2		
2F	X1	T	-56.0	1.250	-9.0	67.2	3983.9	OK
		B	-56.0			67.2		
	X2	T	1.1	1.250	-2.4	1.8	4888.3	OK
		B	1.1			1.8		
	X3	T	0.1	1.250	0.4	0.7	5363.6	OK
		B	0.1			0.7		
	X4	T	-0.1	1.250	-0.4	0.7	5368.2	OK
		B	-0.1			0.7		
	X5	T	-1.1	1.250	2.4	1.8	4894.6	OK
		B	-1.1			1.8		
	X6	T	56.0	1.250	9.0	67.2	3983.9	OK
		B	56.0			67.2		
1F	X1	T	-49.5	1.250	9.3	37.9	3381.6	OK
		B	-49.5			37.9		
	X2	T	4.9	1.250	-1.1	3.6	4369.6	OK
		B	4.9			3.6		
	X3	T	-0.6	1.250	0.2	0.4	4216.3	OK
		B	-0.6			0.4		
	X4	T	0.6	1.250	-0.2	0.4	4216.3	OK
		B	0.6			0.4		
	X5	T	-4.9	1.250	1.1	3.6	4370.1	OK
		B	-4.9			3.6		
	X6	T	49.5	1.250	-9.3	37.9	3381.6	OK
		B	49.5			37.9		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-65.0	1.250	4.1	59.8	1764.0	OK
		B	-65.0			59.8		
	X2	T	2.0	1.250	2.1	4.6	2358.1	OK
		B	2.0			4.6		
	X3	T	-0.1	1.250	0.7	0.8	2569.2	OK
		B	-0.1			0.8		
	X4	T	0.1	1.250	-0.7	0.8	2568.4	OK
		B	0.1			0.8		
	X5	T	-2.0	1.250	-2.1	4.6	2358.2	OK
		B	-2.0			4.6		
	X6	T	65.0	1.250	-4.1	59.8	1764.0	OK
		B	65.0			59.8		
14F	X1	T	-51.7	1.250	-1.8	54.0	1903.4	OK
		B	-51.7			54.0		
	X2	T	0.7	1.250	1.4	2.5	2503.7	OK
		B	0.7			2.5		
	X3	T	0.0	1.250	0.5	0.6	2665.3	OK
		B	0.0			0.6		
	X4	T	-0.0	1.250	-0.5	0.6	2665.3	OK
		B	-0.0			0.6		
	X5	T	-0.7	1.250	-1.4	2.5	2503.9	OK
		B	-0.7			2.5		
	X6	T	51.7	1.250	1.8	54.0	1903.4	OK
		B	51.7			54.0		
13F	X1	T	-55.3	1.250	0.7	54.4	1846.0	OK

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	X1	B	-55.3	1.250	0.7	54.4	$\leq$	1846.0	OK
	X2	T	1.2	1.250	2.5	4.3	$\leq$	2648.3	OK
		B	1.2			4.3	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	0.6	0.7	$\leq$	2739.7	OK
		B	-0.0			0.7	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-0.6	0.7	$\leq$	2739.8	OK
		B	0.0			0.7	$\leq$		
	X5	T	-1.2	1.250	-2.5	4.3	$\leq$	2648.4	OK
		B	-1.2			4.3	$\leq$		
	X6	T	55.3	1.250	-0.7	54.4	$\leq$	1846.0	OK
		B	55.3			54.4	$\leq$		
12F	X1	T	-54.7	1.250	5.4	48.0	$\leq$	1781.0	OK
		B	-54.7			48.0	$\leq$		
	X2	T	1.1	1.250	3.5	5.5	$\leq$	2692.3	OK
		B	1.1			5.5	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	0.6	0.7	$\leq$	2738.5	OK
		B	-0.0			0.7	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-0.6	0.7	$\leq$	2739.0	OK
		B	0.0			0.7	$\leq$		
	X5	T	-1.1	1.250	-3.5	5.5	$\leq$	2692.4	OK
		B	-1.1			5.5	$\leq$		
	X6	T	54.7	1.250	-5.4	48.0	$\leq$	1781.0	OK
		B	54.7			48.0	$\leq$		
11F	X1	T	-53.9	1.250	14.2	36.1	$\leq$	1874.4	OK
		B	-53.9			36.1	$\leq$		
	X2	T	1.2	1.250	8.4	11.8	$\leq$	2422.6	OK
		B	1.2			11.8	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	0.8	1.0	$\leq$	2536.8	OK
		B	-0.0			1.0	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-0.8	1.0	$\leq$	2536.4	OK
		B	0.0			1.0	$\leq$		
	X5	T	-1.2	1.250	-8.4	11.8	$\leq$	2422.6	OK
		B	-1.2			11.8	$\leq$		
	X6	T	53.9	1.250	-14.2	36.1	$\leq$	1874.4	OK
		B	53.9			36.1	$\leq$		
10F	X1	T	-56.7	1.250	10.3	43.8	$\leq$	2212.1	OK
		B	-56.7			43.8	$\leq$		
	X2	T	1.6	1.250	5.5	8.4	$\leq$	2830.9	OK
		B	1.6			8.4	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	0.3	0.3	$\leq$	2939.4	OK
		B	-0.0			0.3	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-0.3	0.3	$\leq$	2943.7	OK
		B	0.0			0.3	$\leq$		
	X5	T	-1.6	1.250	-5.5	8.4	$\leq$	2831.0	OK
		B	-1.6			8.4	$\leq$		
	X6	T	56.7	1.250	-10.3	43.8	$\leq$	2212.1	OK
		B	56.7			43.8	$\leq$		
9F	X1	T	-56.0	1.250	13.7	38.9	$\leq$	2218.0	OK
		B	-56.0			38.9	$\leq$		
	X2	T	1.5	1.250	8.9	12.7	$\leq$	3034.0	OK
		B	1.5			12.7	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	0.2	0.2	$\leq$	3002.1	OK
		B	-0.0			0.2	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-0.2	0.2	$\leq$	3005.6	OK
		B	0.0			0.2	$\leq$		
	X5	T	-1.5	1.250	-8.9	12.7	$\leq$	3034.1	OK
		B	-1.5			12.7	$\leq$		
	X6	T	56.0	1.250	-13.7	38.9	$\leq$	2218.0	OK
		B	56.0			38.9	$\leq$		
8F	X1	T	-55.7	1.250	16.2	35.5	$\leq$	2166.3	OK
		B	-55.7			35.5	$\leq$		
	X2	T	1.7	1.250	11.5	16.0	$\leq$	2973.1	OK
		B	1.7			16.0	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	0.1	0.1	$\leq$	2135.5	OK
		B	-0.0			0.1	$\leq$		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X4	T	0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	2171.7	OK
		B	0.0			0.1	≦		
	X5	T	-1.7	1.250	-11.5	16.0	≦	2973.2	OK
		B	-1.7			16.0	≦		
	X6	T	55.7	1.250	-16.2	35.5	≦	2166.3	OK
		B	55.7			35.5	≦		
7F	X1	T	-57.7	1.250	22.7	29.4	≦	2237.5	OK
		B	-57.7			29.4	≦		
	X2	T	1.8	1.250	13.1	18.1	≦	3290.9	OK
		B	1.8			18.1	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.1	0.1	≦	2193.0	OK
		B	-0.0			0.1	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.1	0.1	≦	2235.1	OK
		B	0.0			0.1	≦		
	X5	T	-1.8	1.250	-13.1	18.1	≦	3290.9	OK
		B	-1.8			18.1	≦		
	X6	T	57.7	1.250	-22.7	29.4	≦	2237.5	OK
		B	57.7			29.4	≦		
6F	X1	T	-56.8	1.250	19.4	32.5	≦	2514.8	OK
		B	-56.8			32.5	≦		
	X2	T	1.8	1.250	18.6	25.1	≦	3836.5	OK
		B	1.8			25.1	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.3	0.3	≦	3654.5	OK
		B	-0.0			0.3	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	3661.0	OK
		B	0.0			0.3	≦		
	X5	T	-1.8	1.250	-18.6	25.1	≦	3836.6	OK
		B	-1.8			25.1	≦		
	X6	T	56.8	1.250	-19.4	32.5	≦	2514.8	OK
		B	56.8			32.5	≦		
5F	X1	T	-56.9	1.250	25.3	25.3	≦	2508.1	OK
		B	-56.9			25.3	≦		
	X2	T	1.9	1.250	20.8	27.9	≦	3691.8	OK
		B	1.9			27.9	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.3	0.3	≦	3451.7	OK
		B	-0.0			0.3	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	3459.3	OK
		B	0.0			0.3	≦		
	X5	T	-1.9	1.250	-20.8	27.9	≦	3691.8	OK
		B	-1.9			27.9	≦		
	X6	T	56.9	1.250	-25.3	25.3	≦	2508.1	OK
		B	56.9			25.3	≦		
4F	X1	T	-56.8	1.250	28.3	21.4	≦	2434.1	OK
		B	-56.8			21.4	≦		
	X2	T	1.9	1.250	24.0	31.8	≦	3643.4	OK
		B	1.9			31.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.2	0.2	≦	3253.2	OK
		B	-0.0			0.2	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	3279.9	OK
		B	0.0			0.2	≦		
	X5	T	-1.9	1.250	-24.0	31.9	≦	3643.4	OK
		B	-1.9			31.9	≦		
	X6	T	56.8	1.250	-28.3	21.4	≦	2434.1	OK
		B	56.8			21.4	≦		
3F	X1	T	-56.9	1.250	31.7	17.2	≦	2330.4	OK
		B	-56.9			17.2	≦		
	X2	T	2.1	1.250	25.6	34.2	≦	3621.5	OK
		B	2.1			34.2	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	0.3	0.3	≦	2925.9	OK
		B	-0.1			0.3	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-0.3	0.3	≦	2941.9	OK
		B	0.1			0.3	≦		
	X5	T	-2.1	1.250	-25.6	34.2	≦	3621.6	OK
		B	-2.1			34.2	≦		
	X6	T	56.9	1.250	-31.7	17.2	≦	2330.4	OK
		B	56.9			17.2	≦		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
3F	X6	B	56.9	1.250	-31.7	17.2	≦	2330.4	OK
2F	X1	T	-56.0	1.250	21.7	28.8	≦	2073.9	OK
		B	-56.0			28.8	≦		
	X2	T	1.1	1.250	39.3	50.3	≦	3129.7	OK
		B	1.1			50.3	≦		
	X3	T	0.1	1.250	-1.6	1.9	≦	2439.1	OK
		B	0.1			1.9	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	1.6	1.9	≦	2434.5	OK
		B	-0.1			1.9	≦		
	X5	T	-1.1	1.250	-39.3	50.3	≦	3129.8	OK
		B	-1.1			50.3	≦		
	X6	T	56.0	1.250	-21.7	28.8	≦	2073.9	OK
		B	56.0			28.8	≦		
1F	X1	T	-49.5	1.250	49.5	12.4	≦	1699.2	OK
		B	-49.5			12.4	≦		
	X2	T	4.9	1.250	-4.9	1.2	≦	2098.1	OK
		B	4.9			1.2	≦		
	X3	T	-0.6	1.250	0.6	0.2	≦	2480.9	OK
		B	-0.6			0.2	≦		
	X4	T	0.6	1.250	-0.6	0.2	≦	3259.7	OK
		B	0.6			0.2	≦		
	X5	T	-4.9	1.250	4.9	1.2	≦	2111.9	OK
		B	-4.9			1.2	≦		
	X6	T	49.5	1.250	-49.5	12.4	≦	1692.5	OK
		B	49.5			12.4	≦		

U-5.2.3 RC壁部材のせん断破壊の防止(保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 x=せん断破壊

QL : 長期せん断力 (kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu : 壁のせん断耐力 (kN)

n : せん断力の割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	0.9	1.1	≦	8312.1	OK
14F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	8370.7	OK
13F	Y2		0.0	1.250	1.3	1.6	≦	8415.1	OK
12F	Y2		0.0	1.250	2.3	2.9	≦	8459.6	OK
11F	Y2		0.0	1.250	2.6	3.2	≦	8574.6	OK
10F	Y2		0.0	1.250	2.7	3.3	≦	9193.3	OK
9F	Y2		0.0	1.250	2.9	3.6	≦	9183.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	3.2	4.0	≦	8911.4	OK
7F	Y2		0.0	1.250	3.8	4.8	≦	9533.3	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4.3	5.4	≦	9668.1	OK
5F	Y2		0.0	1.250	5.1	6.3	≦	9559.6	OK
4F	Y2		0.0	1.250	5.8	7.3	≦	9447.2	OK
3F	Y2		0.0	1.250	6.9	8.7	≦	9421.5	OK
2F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	7358.2	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	7688.0	OK

X2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	12491.8	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-1.4	1.7	≦	12698.9	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-1.4	1.7	≦	12889.7	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-1.3	1.6	≦	13080.5	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-1.6	2.0	≦	13271.2	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-1.9	2.4	≦	14470.7	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-2.1	2.7	≦	14308.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-2.5	3.1	≦	14227.0	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-3.0	3.7	≦	15486.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-3.4	4.3	≦	15993.8	OK

X2フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
5F	Y2		0.0	1.250	-3.9	4.9	≦	15952.4	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-4.7	5.8	≦	16157.9	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5.7	7.1	≦	16397.4	OK
2F	Y2		0.0	1.250	1.0	1.3	≦	13332.5	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	13538.2	OK

X3フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.6	≦	12494.0	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-0.6	0.7	≦	12701.3	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	12911.6	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.2	≦	13121.8	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	13332.1	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-1.3	1.7	≦	14542.6	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-1.4	1.8	≦	14670.0	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-1.6	2.0	≦	14452.4	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-1.9	2.4	≦	15581.9	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-2.1	2.7	≦	16010.9	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-2.6	3.2	≦	16255.6	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-2.8	3.5	≦	16068.8	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-3.4	4.3	≦	16317.1	OK
2F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.8	≦	13431.5	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	13637.9	OK

X4フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.3	≦	12494.0	OK
14F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	12701.3	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	9574.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	13121.8	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	13332.1	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	14542.6	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	14749.7	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	14956.8	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	16334.9	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.2	≦	16469.7	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.3	≦	16182.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	16172.0	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-1.4	1.7	≦	16212.2	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	13431.5	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	13637.9	OK

X5フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.8	≦	12494.9	OK
14F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	12702.9	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.6	≦	12933.5	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.2	≦	9992.6	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	11460.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	10867.4	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	11089.0	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.2	≦	12362.1	OK
7F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.3	≦	14419.4	OK
6F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	15542.4	OK
5F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	16143.6	OK
4F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.7	≦	16451.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	17205.9	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.3	≦	17995.6	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	13749.4	OK

X6フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	8374.1	OK
14F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	8496.3	OK

X6フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	8634.8	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.8	≦	8773.2	OK
11F	Y2		0.0	1.250	1.2	1.5	≦	8985.8	OK
10F	Y2		0.0	1.250	1.4	1.8	≦	9747.6	OK
9F	Y2		0.0	1.250	1.4	1.8	≦	9913.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	1.5	1.9	≦	10078.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	1.7	2.1	≦	10829.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	1.8	2.3	≦	11012.3	OK
5F	Y2		0.0	1.250	2.0	2.5	≦	10962.9	OK
4F	Y2		0.0	1.250	2.3	2.8	≦	11020.7	OK
3F	Y2		0.0	1.250	2.7	3.4	≦	11206.7	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	9436.6	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	10076.2	OK

X1フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	8374.1	OK
14F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	8496.3	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	8634.8	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.8	≦	8773.2	OK
11F	Y2		0.0	1.250	1.2	1.5	≦	8985.8	OK
10F	Y2		0.0	1.250	1.4	1.8	≦	9747.6	OK
9F	Y2		0.0	1.250	1.4	1.8	≦	9913.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	1.5	1.8	≦	10078.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	1.7	2.1	≦	10816.3	OK
6F	Y2		0.0	1.250	1.8	2.3	≦	11002.6	OK
5F	Y2		0.0	1.250	2.0	2.5	≦	10953.8	OK
4F	Y2		0.0	1.250	2.3	2.8	≦	11007.5	OK
3F	Y2		0.0	1.250	2.7	3.3	≦	11201.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	9436.6	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	10076.2	OK

X2フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.7	≦	12494.9	OK
14F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	12702.9	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.6	≦	12933.5	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.1	0.2	≦	9968.2	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	11377.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	10867.4	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	11089.0	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.2	≦	12567.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	14615.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	15719.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	16249.4	OK
4F	Y2		0.0	1.250	0.6	0.7	≦	16479.9	OK
3F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	17295.8	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.3	≦	17995.6	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	13749.4	OK

X3フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.3	≦	12494.0	OK
14F	Y2		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	12701.3	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	9574.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	13121.8	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	13332.1	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	14542.6	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	14749.7	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	14956.8	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	16334.9	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.2	≦	16484.5	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.3	≦	16179.9	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	16197.4	OK

X3フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
3F	Y2		0.0	1.250	-1.4	1.7	≦	16211.9	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-0.0	0.0	≦	13431.5	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	13637.9	OK

X4フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	12494.0	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-0.6	0.8	≦	12701.3	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	12911.5	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.2	≦	13121.8	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	13332.1	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-1.3	1.7	≦	14542.6	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-1.5	1.8	≦	14705.1	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-1.6	2.0	≦	14476.1	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-1.9	2.4	≦	15577.9	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-2.1	2.7	≦	16014.5	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-2.6	3.2	≦	16253.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-2.8	3.5	≦	16039.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-3.4	4.2	≦	16280.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.8	≦	13431.5	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	13637.9	OK

X5フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	12491.8	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-1.4	1.7	≦	12699.0	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-1.4	1.7	≦	12889.7	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-1.3	1.6	≦	13080.5	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-1.6	2.0	≦	13271.2	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-1.9	2.4	≦	14470.7	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-2.1	2.7	≦	14283.8	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-2.5	3.1	≦	14220.7	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-3.0	3.7	≦	15482.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-3.4	4.3	≦	15972.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-3.9	4.9	≦	15943.1	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-4.7	5.9	≦	16150.7	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5.7	7.1	≦	16396.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	1.0	1.3	≦	13332.5	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	13538.2	OK

X6フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	0.9	1.1	≦	8312.1	OK
14F	Y2		0.0	1.250	0.7	0.9	≦	8370.7	OK
13F	Y2		0.0	1.250	1.3	1.6	≦	8415.1	OK
12F	Y2		0.0	1.250	2.3	2.9	≦	8459.5	OK
11F	Y2		0.0	1.250	2.6	3.2	≦	8574.6	OK
10F	Y2		0.0	1.250	2.7	3.3	≦	9193.2	OK
9F	Y2		0.0	1.250	2.9	3.6	≦	9193.5	OK
8F	Y2		0.0	1.250	3.2	4.0	≦	8918.7	OK
7F	Y2		0.0	1.250	3.8	4.8	≦	9539.4	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4.3	5.4	≦	9670.1	OK
5F	Y2		0.0	1.250	5.1	6.3	≦	9563.4	OK
4F	Y2		0.0	1.250	5.8	7.3	≦	9453.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	6.9	8.7	≦	9426.5	OK
2F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	7358.2	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	7688.0	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	1186.8	1483.6	≦	8342.4	OK
14F	Y2		0.0	1.250	1802.9	2253.6	≦	8433.3	OK
13F	Y2		0.0	1.250	2322.8	2903.5	≦	8525.1	OK
12F	Y2		0.0	1.250	2773.3	3466.7	≦	8616.8	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		0.0	1.250	3188.2	3985.3	≦	8780.8	OK
10F	Y2		0.0	1.250	3584.1	4480.1	≦	9471.1	OK
9F	Y2		0.0	1.250	3995.7	4994.7	≦	9449.0	OK
8F	Y2		0.0	1.250	4344.6	5430.7	≦	9209.8	OK
7F	Y2		0.0	1.250	4663.7	5829.7	≦	9702.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4951.7	6189.6	≦	9818.7	OK
5F	Y2		0.0	1.250	5221.2	6526.5	≦	9644.0	OK
4F	Y2		0.0	1.250	5458.0	6822.5	≦	9491.9	OK
3F	Y2		0.0	1.250	5649.7	7062.1	≦	9353.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	5790.4	7238.0	≦	9225.3	OK
1F	Y2		0.0	1.250	6260.6	7825.8	≦	9563.5	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	1189.3	1486.6	≦	12494.2	OK
14F	Y2		0.0	1.250	2136.7	2670.9	≦	12701.1	OK
13F	Y2		0.0	1.250	2948.2	3685.3	≦	12911.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	3673.6	4592.0	≦	13121.4	OK
11F	Y2		0.0	1.250	4323.9	5404.9	≦	13331.8	OK
10F	Y2		0.0	1.250	4920.3	6150.4	≦	14542.5	OK
9F	Y2		0.0	1.250	5439.7	6799.6	≦	14750.0	OK
8F	Y2		0.0	1.250	5922.3	7402.9	≦	14532.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	6360.7	7950.8	≦	15338.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	6753.1	8441.4	≦	15571.2	OK
5F	Y2		0.0	1.250	7096.0	8870.0	≦	15339.0	OK
4F	Y2		0.0	1.250	7395.7	9244.6	≦	15150.1	OK
3F	Y2		0.0	1.250	7659.8	9574.8	≦	14999.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	7892.2	9865.3	≦	14882.0	OK
1F	Y2		0.0	1.250	7908.4	9885.5	≦	14572.6	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	1158.4	1448.0	≦	12494.1	OK
14F	Y2		0.0	1.250	2106.1	2632.6	≦	12701.4	OK
13F	Y2		0.0	1.250	2916.7	3645.9	≦	12911.8	OK
12F	Y2		0.0	1.250	3639.0	4548.8	≦	13122.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	4286.3	5357.8	≦	13332.5	OK
10F	Y2		0.0	1.250	4877.0	6096.3	≦	14543.1	OK
9F	Y2		0.0	1.250	5389.7	6737.2	≦	14750.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	5865.7	7332.1	≦	14501.7	OK
7F	Y2		0.0	1.250	6295.9	7869.9	≦	15300.7	OK
6F	Y2		0.0	1.250	6683.0	8353.8	≦	15530.6	OK
5F	Y2		0.0	1.250	7020.3	8775.3	≦	15297.2	OK
4F	Y2		0.0	1.250	7313.5	9141.9	≦	15106.3	OK
3F	Y2		0.0	1.250	7570.1	9462.6	≦	14953.0	OK
2F	Y2		0.0	1.250	7794.0	9742.5	≦	14832.1	OK
1F	Y2		0.0	1.250	7799.4	9749.3	≦	14519.1	OK

X4フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	1158.4	1448.0	≦	12494.1	OK
14F	Y2		0.0	1.250	2106.1	2632.6	≦	12701.4	OK
13F	Y2		0.0	1.250	2916.7	3645.9	≦	12911.8	OK
12F	Y2		0.0	1.250	3639.0	4548.8	≦	13122.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	4286.3	5357.8	≦	13332.5	OK
10F	Y2		0.0	1.250	4877.0	6096.3	≦	14543.1	OK
9F	Y2		0.0	1.250	5389.7	6737.2	≦	14750.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	5865.7	7332.1	≦	14501.7	OK
7F	Y2		0.0	1.250	6296.0	7870.0	≦	15300.7	OK
6F	Y2		0.0	1.250	6683.0	8353.8	≦	15530.6	OK
5F	Y2		0.0	1.250	7020.3	8775.3	≦	15297.2	OK
4F	Y2		0.0	1.250	7313.5	9141.9	≦	15106.3	OK
3F	Y2		0.0	1.250	7570.1	9462.6	≦	14953.0	OK
2F	Y2		0.0	1.250	7794.0	9742.5	≦	14832.1	OK

X4フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y2		0.0	1.250	7799.2	9749.0	≦	14519.0	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	1189.3	1486.6	≦	12494.2	OK
14F	Y2		0.0	1.250	2136.7	2670.9	≦	12701.1	OK
13F	Y2		0.0	1.250	2948.2	3685.2	≦	12911.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	3673.6	4592.0	≦	13121.4	OK
11F	Y2		0.0	1.250	4323.9	5404.9	≦	13331.8	OK
10F	Y2		0.0	1.250	4920.3	6150.4	≦	14542.5	OK
9F	Y2		0.0	1.250	5439.7	6799.6	≦	14750.0	OK
8F	Y2		0.0	1.250	5922.3	7402.9	≦	14532.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	6360.6	7950.8	≦	15338.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	6753.1	8441.4	≦	15571.2	OK
5F	Y2		0.0	1.250	7096.0	8870.0	≦	15339.0	OK
4F	Y2		0.0	1.250	7395.6	9244.5	≦	15150.0	OK
3F	Y2		0.0	1.250	7659.8	9574.7	≦	14999.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	7892.2	9865.3	≦	14882.1	OK
1F	Y2		0.0	1.250	7908.6	9885.8	≦	14572.7	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	1186.8	1483.6	≦	8342.4	OK
14F	Y2		0.0	1.250	1802.9	2253.6	≦	8433.3	OK
13F	Y2		0.0	1.250	2322.8	2903.5	≦	8525.1	OK
12F	Y2		0.0	1.250	2773.3	3466.7	≦	8616.8	OK
11F	Y2		0.0	1.250	3188.2	3985.3	≦	8780.8	OK
10F	Y2		0.0	1.250	3584.1	4480.1	≦	9471.1	OK
9F	Y2		0.0	1.250	3995.7	4994.7	≦	9449.0	OK
8F	Y2		0.0	1.250	4344.6	5430.7	≦	9209.8	OK
7F	Y2		0.0	1.250	4663.7	5829.7	≦	9702.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	4951.7	6189.6	≦	9818.7	OK
5F	Y2		0.0	1.250	5221.2	6526.5	≦	9644.1	OK
4F	Y2		0.0	1.250	5458.1	6822.6	≦	9492.0	OK
3F	Y2		0.0	1.250	5649.7	7062.1	≦	9353.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	5790.4	7238.0	≦	9225.3	OK
1F	Y2		0.0	1.250	6260.5	7825.7	≦	9563.4	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-1182.4	1478.0	≦	8342.5	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-1797.7	2247.1	≦	8433.3	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-2316.8	2896.0	≦	8525.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-2766.2	3457.8	≦	8616.9	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-3179.3	3974.1	≦	8781.0	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-3573.1	4466.4	≦	9471.3	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-3982.2	4977.7	≦	9448.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-4328.0	5410.0	≦	9208.4	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-4642.5	5803.1	≦	9699.9	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-4927.8	6159.8	≦	9815.7	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-5193.7	6492.2	≦	9640.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-5425.4	6781.7	≦	9487.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5619.8	7024.8	≦	9351.8	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-5766.7	7208.4	≦	9226.6	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-6250.6	7813.3	≦	9570.4	OK

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-1189.0	1486.3	≦	12494.1	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-2135.2	2669.1	≦	12701.1	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-2945.8	3682.3	≦	12911.1	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-3670.6	4588.2	≦	13121.2	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-4320.6	5400.8	≦	13331.5	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-4917.0	6146.3	≦	14542.2	OK

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	Y2		0.0	1.250	-5436.6	6795.8	≦	14749.7	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-5919.9	7399.9	≦	14533.2	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-6359.7	7949.6	≦	15339.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-6752.6	8440.7	≦	15572.2	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-7096.5	8870.6	≦	15340.1	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-7398.0	9247.5	≦	15151.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-7660.0	9575.1	≦	14999.7	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-7888.6	9860.8	≦	14880.1	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-7896.8	9871.0	≦	14567.5	OK

X3フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-1158.7	1448.4	≦	12494.1	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-2105.3	2631.6	≦	12701.4	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-2915.1	3643.9	≦	12911.7	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-3636.8	4546.1	≦	13122.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-4284.0	5355.0	≦	13332.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-4874.9	6093.6	≦	14543.0	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-5388.1	6735.2	≦	14750.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-5864.9	7331.1	≦	14502.6	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-6296.9	7871.2	≦	15302.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-6684.9	8356.1	≦	15532.5	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-7023.5	8779.4	≦	15299.5	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-7319.1	9148.9	≦	15109.2	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-7574.1	9467.6	≦	14954.7	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-7795.0	9743.8	≦	14832.2	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-7794.0	9742.5	≦	14516.6	OK

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-1158.7	1448.4	≦	12494.1	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-2105.3	2631.6	≦	12701.4	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-2915.1	3643.9	≦	12911.7	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-3636.9	4546.1	≦	13122.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-4284.0	5355.0	≦	13332.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-4874.9	6093.6	≦	14543.0	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-5388.1	6735.2	≦	14750.2	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-5864.9	7331.1	≦	14502.5	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-6297.0	7871.2	≦	15302.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-6684.9	8356.1	≦	15532.5	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-7023.5	8779.4	≦	15299.5	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-7319.1	9148.9	≦	15109.2	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-7574.1	9467.6	≦	14954.7	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-7795.0	9743.7	≦	14832.2	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-7794.0	9742.5	≦	14516.6	OK

X5フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-1189.0	1486.3	≦	12494.1	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-2135.2	2669.1	≦	12701.1	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-2945.8	3682.3	≦	12911.1	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-3670.6	4588.2	≦	13121.2	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-4320.6	5400.8	≦	13331.5	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-4917.0	6146.3	≦	14542.2	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-5436.6	6795.8	≦	14749.7	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-5919.9	7399.9	≦	14533.2	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-6359.7	7949.6	≦	15339.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-6752.6	8440.7	≦	15572.2	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-7096.5	8870.7	≦	15340.1	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-7398.0	9247.5	≦	15151.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-7660.0	9575.1	≦	14999.7	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-7888.7	9860.9	≦	14880.1	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-7897.0	9871.2	≦	14567.5	OK

X6フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-1182.4	1478.0	≦	8342.5	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-1797.7	2247.1	≦	8433.3	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-2316.8	2896.0	≦	8525.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-2766.2	3457.8	≦	8616.9	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-3179.2	3974.1	≦	8781.0	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-3573.1	4466.4	≦	9471.3	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-3982.2	4977.7	≦	9448.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-4328.0	5410.0	≦	9208.4	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-4642.5	5803.1	≦	9699.9	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-4927.8	6159.8	≦	9815.7	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-5193.7	6492.2	≦	9640.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-5425.4	6781.7	≦	9487.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5619.8	7024.8	≦	9351.8	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-5766.7	7208.4	≦	9226.6	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-6250.5	7813.2	≦	9570.4	OK

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力

U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2292.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2292.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4585.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3919.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3922.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7842.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5310.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5311.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10621.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6543.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6540.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13084.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7653.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7652.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15305.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8679.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8679.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17359.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9616.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9616.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19232.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10464.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10464.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20928.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11234.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11234.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22469.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11927.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	Y3	11927.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23854.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12543.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12543.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25086.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13081.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13081.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26162.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13543.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27086.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13933.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13927.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27861.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12540.01	1710.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12537.21	1711.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25077.22	3422.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2292.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3922.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7842.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5310.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5311.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10621.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6543.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6540.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13084.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7653.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7652.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15306.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8679.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8679.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17359.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9616.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9616.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19232.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10464.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10464.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20928.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11234.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11234.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22469.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11927.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11927.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23854.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12543.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12543.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25086.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13081.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13081.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26162.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13543.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13543.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27087.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13927.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27861.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12540.03	1710.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12537.22	1711.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25077.25	3422.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1186.85	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1189.31	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1158.39	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1158.39	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1189.31	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1186.84	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	7069.09	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1802.85	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2136.71	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2106.07	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2106.07	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2136.70	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1802.85	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12091.25	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2322.84	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2948.21	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2916.73	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2916.72	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2948.20	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2322.84	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16375.54	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2773.33	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3673.61	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3639.04	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3639.05	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3673.60	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2773.32	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20171.96	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3188.21	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4323.89	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4286.26	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4286.26	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4323.88	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3188.20	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23596.71	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3584.10	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4920.34	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4877.01	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4877.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4920.32	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3584.11	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26762.88	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3995.72	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5439.67	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5389.74	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5389.74	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5439.65	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3995.73	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29650.25	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4344.58	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5922.29	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5865.70	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5865.68	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5922.29	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4344.58	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32265.12	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4663.73	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6360.67	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6295.95	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6295.98	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6360.65	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4663.72	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	34640.69	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4951.70	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6753.10	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6683.05	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6683.03	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6753.08	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4951.70	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36775.66	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5221.17	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7096.04	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7020.27	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7020.28	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7095.99	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5221.19	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	38674.93	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5458.01	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7395.71	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7313.50	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7313.48	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7395.60	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5458.07	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	40334.37	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5649.65	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7659.83	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7570.11	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7570.08	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7659.77	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5649.68	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	41759.12	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5790.44	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7892.24	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7794.01	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7794.03	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7892.24	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5790.42	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	42953.37	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	6260.61	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7908.39	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7799.44	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7799.23	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7908.61	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	6260.54	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	43936.81	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1182.44	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1189.04	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1158.74	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1158.74	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1189.04	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1182.44	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	7060.43	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1797.69	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2135.24	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2105.27	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2105.28	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2135.24	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1797.69	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12076.43	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2316.78	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2945.83	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2915.11	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2915.11	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2945.84	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2316.79	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16355.46	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2766.21	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3670.56	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3636.84	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3636.85	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3670.56	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2766.21	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20147.22	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3179.25	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4320.62	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4284.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4284.01	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4320.64	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3179.25	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23567.77	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3573.13	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4917.02	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4874.88	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4874.89	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4917.01	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3573.14	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26730.06	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3982.19	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5436.63	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5388.12	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5388.12	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5436.63	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3982.20	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29613.90	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4328.01	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5919.88	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5864.89	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5864.88	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5919.89	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4328.01	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32225.57	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4642.47	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6359.69	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6296.95	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6296.96	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6359.70	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4642.47	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	34598.23	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4927.83	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6752.57	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6684.87	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6684.88	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6752.59	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4927.83	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36730.57	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5193.73	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7096.52	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7023.51	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7023.49	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7096.55	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5193.73	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	38627.52	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5425.35	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7398.01	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7319.09	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7319.08	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7398.03	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5425.35	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	40284.91	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5619.82	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7660.04	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7574.09	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7574.10	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7660.04	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5619.83	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	41707.92	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5766.71	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7888.64	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7795.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7794.99	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7888.71	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5766.69	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	42900.74	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	6250.61	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7896.82	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7794.02	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7793.99	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7896.96	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	6250.54	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	43882.93	0.00	0.00	0.00

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X 方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2292.5	0.0	2292.5	0.46	0.00	0.46

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y3	2292.9	0.0	2292.9	0.46	0.00	0.46
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4585.3	0.0	4585.3	0.92	0.00	0.92
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3920.0	0.0	3920.0	0.35	0.00	0.35
	Y3	3923.0	0.0	3923.0	0.35	0.00	0.35
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7842.9	0.0	7842.9	0.70	0.00	0.70
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5310.6	0.0	5310.6	0.31	0.00	0.31
	Y3	5311.3	0.0	5311.3	0.31	0.00	0.31
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10621.9	0.0	10621.9	0.61	0.00	0.61
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6543.6	0.0	6543.6	0.28	0.00	0.28
	Y3	6540.9	0.0	6540.9	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13084.5	0.0	13084.5	0.55	0.00	0.55
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7653.6	0.0	7653.6	0.26	0.00	0.26
	Y3	7652.3	0.0	7652.3	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15305.9	0.0	15305.9	0.51	0.00	0.51
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8679.8	0.0	8679.8	0.24	0.00	0.24
	Y3	8679.8	0.0	8679.8	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17359.6	0.0	17359.6	0.48	0.00	0.48
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=3.067 Co=0.312

Ai=2.341 Co=0.312

Ai=2.030 Co=0.312

Ai=1.839 Co=0.312

Ai=1.702 Co=0.312

Ai=1.591 Co=0.312

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	Y2	9616.3	0.0	9616.3	0.23	0.00	0.23
	Y3	9616.2	0.0	9616.2	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19232.5	0.0	19232.5	0.45	0.00	0.45
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10464.3	0.0	10464.3	0.21	0.00	0.21
	Y3	10464.4	0.0	10464.4	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20928.7	0.0	20928.7	0.43	0.00	0.43
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11234.8	0.0	11234.8	0.20	0.00	0.20
	Y3	11234.8	0.0	11234.8	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22469.6	0.0	22469.6	0.40	0.00	0.40
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11927.2	0.0	11927.2	0.19	0.00	0.19
	Y3	11927.2	0.0	11927.2	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23854.4	0.0	23854.4	0.38	0.00	0.38
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	12543.4	0.0	12543.4	0.18	0.00	0.18
	Y3	12543.0	0.0	12543.0	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25086.4	0.0	25086.4	0.37	0.00	0.37
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	13081.5	0.0	13081.5	0.17	0.00	0.17
	Y3	13081.2	0.0	13081.2	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26162.8	0.0	26162.8	0.35	0.00	0.35

Ai=1.498 Co=0.312

Ai=1.417 Co=0.312

Ai=1.345 Co=0.312

Ai=1.278 Co=0.312

Ai=1.217 Co=0.312

Ai=1.159 Co=0.312

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	13543.4	0.0	13543.4	0.17	0.00	0.17
	Y3	13543.5	0.0	13543.5	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27086.9	0.0	27086.9	0.33	0.00	0.33
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	13933.9	0.0	13933.9	0.16	0.00	0.16
	Y3	13927.6	0.0	13927.6	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27861.6	0.0	27861.6	0.32	0.00	0.32
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	14250.7	0.0	14250.7	0.15	0.00	0.15
	Y3	14248.8	0.0	14248.8	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28499.5	0.0	28499.5	0.30	0.00	0.30

Ai=1.104 Co=0.312

Ai=1.051 Co=0.312

Ai=1.000 Co=0.312

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2292.5	0.0	2292.5	0.46	0.00	0.46
	Y3	2292.9	0.0	2292.9	0.46	0.00	0.46
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4585.4	0.0	4585.4	0.92	0.00	0.92
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3920.0	0.0	3920.0	0.35	0.00	0.35
	Y3	3923.0	0.0	3923.0	0.35	0.00	0.35
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7843.0	0.0	7843.0	0.70	0.00	0.70
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5310.6	0.0	5310.6	0.31	0.00	0.31
	Y3	5311.4	0.0	5311.4	0.31	0.00	0.31
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=3.067 Co=0.312

Ai=2.341 Co=0.312

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10622.0	0.0	10622.0	0.61	0.00	0.61
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6543.6	0.0	6543.6	0.28	0.00	0.28
	Y3	6540.9	0.0	6540.9	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13084.5	0.0	13084.5	0.55	0.00	0.55
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7653.6	0.0	7653.6	0.26	0.00	0.26
	Y3	7652.4	0.0	7652.4	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15306.0	0.0	15306.0	0.51	0.00	0.51
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8679.9	0.0	8679.9	0.24	0.00	0.24
	Y3	8679.9	0.0	8679.9	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17359.7	0.0	17359.7	0.48	0.00	0.48
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9616.3	0.0	9616.3	0.23	0.00	0.23
	Y3	9616.3	0.0	9616.3	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19232.6	0.0	19232.6	0.45	0.00	0.45
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10464.4	0.0	10464.4	0.21	0.00	0.21
	Y3	10464.4	0.0	10464.4	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20928.8	0.0	20928.8	0.43	0.00	0.43
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11234.8	0.0	11234.8	0.20	0.00	0.20
	Y3	11234.8	0.0	11234.8	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.030 Co=0.312

Ai=1.839 Co=0.312

Ai=1.702 Co=0.312

Ai=1.591 Co=0.312

Ai=1.498 Co=0.312

Ai=1.417 Co=0.312

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22469.7	0.0	22469.7	0.40	0.00	0.40
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11927.3	0.0	11927.3	0.19	0.00	0.19
	Y3	11927.2	0.0	11927.2	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23854.5	0.0	23854.5	0.38	0.00	0.38
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	12543.4	0.0	12543.4	0.18	0.00	0.18
	Y3	12543.1	0.0	12543.1	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25086.5	0.0	25086.5	0.37	0.00	0.37
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	13081.6	0.0	13081.6	0.17	0.00	0.17
	Y3	13081.3	0.0	13081.3	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26162.9	0.0	26162.9	0.35	0.00	0.35
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	13543.5	0.0	13543.5	0.17	0.00	0.17
	Y3	13543.6	0.0	13543.6	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27087.1	0.0	27087.1	0.33	0.00	0.33
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	13934.0	0.0	13934.0	0.16	0.00	0.16
	Y3	13927.7	0.0	13927.7	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27861.7	0.0	27861.7	0.32	0.00	0.32
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	14250.8	0.0	14250.8	0.15	0.00	0.15
	Y3	14248.9	0.0	14248.9	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.345 Co=0.312

Ai=1.278 Co=0.312

Ai=1.217 Co=0.312

Ai=1.159 Co=0.312

Ai=1.104 Co=0.312

Ai=1.051 Co=0.312

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28499.6	0.0	28499.6	0.30	0.00	0.30

Ai=1.000 Co=0.312

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	1186.8	1186.8	0.00	0.24	0.24
	X2	0.0	1189.3	1189.3	0.00	0.24	0.24
	X3	0.0	1158.4	1158.4	0.00	0.23	0.23
	X4	0.0	1158.4	1158.4	0.00	0.23	0.23
	X5	0.0	1189.3	1189.3	0.00	0.24	0.24
	X6	0.0	1186.8	1186.8	0.00	0.24	0.24
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	7069.1	7069.1	0.00	1.42	1.42
14F	X1	0.0	1802.9	1802.9	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	2136.7	2136.7	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	2106.1	2106.1	0.00	0.19	0.19
	X4	0.0	2106.1	2106.1	0.00	0.19	0.19
	X5	0.0	2136.7	2136.7	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	1802.9	1802.9	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	12091.3	12091.3	0.00	1.09	1.09
13F	X1	0.0	2322.8	2322.8	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	2948.2	2948.2	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	2916.7	2916.7	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	2916.7	2916.7	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	2948.2	2948.2	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	2322.8	2322.8	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	16375.5	16375.5	0.00	0.94	0.94
12F	X1	0.0	2773.3	2773.3	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	3673.6	3673.6	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	3639.0	3639.0	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	3639.0	3639.0	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	3673.6	3673.6	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	2773.3	2773.3	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20172.0	20172.0	0.00	0.85	0.85
11F	X1	0.0	3188.2	3188.2	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	4323.9	4323.9	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	4286.3	4286.3	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	4286.3	4286.3	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	4323.9	4323.9	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	3188.2	3188.2	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=3.067 Co=0.481

Ai=2.341 Co=0.481

Ai=2.030 Co=0.481

Ai=1.839 Co=0.481

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q / ∑ W i			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	合計	0.0	23596.7	23596.7	0.00	0.79	0.79	Ai=1.702 Co=0.481
10F	X1	0.0	3584.1	3584.1	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	4920.3	4920.3	0.00	0.14	0.14	
	X3	0.0	4877.0	4877.0	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	4877.0	4877.0	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	4920.3	4920.3	0.00	0.14	0.14	
	X6	0.0	3584.1	3584.1	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	26762.9	26762.9	0.00	0.74	0.74	Ai=1.591 Co=0.481
9F	X1	0.0	3995.7	3995.7	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	5439.7	5439.7	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	5389.7	5389.7	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	5389.7	5389.7	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	5439.7	5439.7	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	3995.7	3995.7	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	29650.3	29650.3	0.00	0.69	0.69	Ai=1.498 Co=0.481
8F	X1	0.0	4344.6	4344.6	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	5922.3	5922.3	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	5865.7	5865.7	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	5865.7	5865.7	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	5922.3	5922.3	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	4344.6	4344.6	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	32265.1	32265.1	0.00	0.66	0.66	Ai=1.417 Co=0.481
7F	X1	0.0	4663.7	4663.7	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	6360.7	6360.7	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	6295.9	6295.9	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	6296.0	6296.0	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	6360.6	6360.6	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	4663.7	4663.7	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	34640.7	34640.7	0.00	0.62	0.62	Ai=1.345 Co=0.481
6F	X1	0.0	4951.7	4951.7	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	6753.1	6753.1	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	6683.0	6683.0	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	6683.0	6683.0	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	6753.1	6753.1	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	4951.7	4951.7	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	36775.7	36775.7	0.00	0.59	0.59	Ai=1.278 Co=0.481
5F	X1	0.0	5221.2	5221.2	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	7096.0	7096.0	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	7020.3	7020.3	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	7020.3	7020.3	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	7096.0	7096.0	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	5221.2	5221.2	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	38674.9	38674.9	0.00	0.56	0.56
4F	X1	0.0	5458.0	5458.0	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	7395.7	7395.7	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	7313.5	7313.5	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	7313.5	7313.5	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	7395.6	7395.6	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	5458.1	5458.1	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	40334.4	40334.4	0.00	0.54	0.54
3F	X1	0.0	5649.7	5649.7	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	7659.8	7659.8	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	7570.1	7570.1	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	7570.1	7570.1	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	7659.8	7659.8	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	5649.7	5649.7	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	41759.1	41759.1	0.00	0.51	0.51
2F	X1	0.0	5790.4	5790.4	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	7892.2	7892.2	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	7794.0	7794.0	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	7794.0	7794.0	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	7892.2	7892.2	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	5790.4	5790.4	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	42953.4	42953.4	0.00	0.49	0.49
1F	X1	0.0	6260.6	6260.6	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	7908.4	7908.4	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	7799.4	7799.4	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	7799.2	7799.2	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	7908.6	7908.6	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	6260.5	6260.5	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	43936.8	43936.8	0.00	0.46	0.46

Ai=1.217 Co=0.481

Ai=1.159 Co=0.481

Ai=1.104 Co=0.481

Ai=1.051 Co=0.481

Ai=1.000 Co=0.481

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	1182.4	1182.4	0.00	0.24	0.24
	X2	0.0	1189.0	1189.0	0.00	0.24	0.24
	X3	0.0	1158.7	1158.7	0.00	0.23	0.23
	X4	0.0	1158.7	1158.7	0.00	0.23	0.23
	X5	0.0	1189.0	1189.0	0.00	0.24	0.24
	X6	0.0	1182.4	1182.4	0.00	0.24	0.24
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	7060.4	7060.4	0.00	1.42	1.42
14F	X1	0.0	1797.7	1797.7	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	2135.2	2135.2	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	2105.3	2105.3	0.00	0.19	0.19
	X4	0.0	2105.3	2105.3	0.00	0.19	0.19

Ai=3.067 Co=0.480

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	X5	0.0	2135.2	2135.2	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	1797.7	1797.7	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	12076.4	12076.4	0.00	1.08	1.08
13F	X1	0.0	2316.8	2316.8	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	2945.8	2945.8	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	2915.1	2915.1	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	2915.1	2915.1	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	2945.8	2945.8	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	2316.8	2316.8	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	16355.5	16355.5	0.00	0.94	0.94
							Ai=2.341 Co=0.480
12F	X1	0.0	2766.2	2766.2	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	3670.6	3670.6	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	3636.8	3636.8	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	3636.9	3636.9	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	3670.6	3670.6	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	2766.2	2766.2	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20147.2	20147.2	0.00	0.85	0.85
							Ai=1.839 Co=0.480
11F	X1	0.0	3179.3	3179.3	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	4320.6	4320.6	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	4284.0	4284.0	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	4284.0	4284.0	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	4320.6	4320.6	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	3179.2	3179.2	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23567.8	23567.8	0.00	0.79	0.79
							Ai=1.702 Co=0.480
10F	X1	0.0	3573.1	3573.1	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	4917.0	4917.0	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	4874.9	4874.9	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	4874.9	4874.9	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	4917.0	4917.0	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	3573.1	3573.1	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26730.1	26730.1	0.00	0.74	0.74
							Ai=1.591 Co=0.480
9F	X1	0.0	3982.2	3982.2	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	5436.6	5436.6	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	5388.1	5388.1	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	5388.1	5388.1	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	5436.6	5436.6	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3982.2	3982.2	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29613.9	29613.9	0.00	0.69	0.69
							Ai=1.498 Co=0.480
8F	X1	0.0	4328.0	4328.0	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	5919.9	5919.9	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	5864.9	5864.9	0.00	0.12	0.12

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	X4	0.0	5864.9	5864.9	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	5919.9	5919.9	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	4328.0	4328.0	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	32225.6	32225.6	0.00	0.66	0.66
7F	X1	0.0	4642.5	4642.5	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	6359.7	6359.7	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	6296.9	6296.9	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	6297.0	6297.0	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	6359.7	6359.7	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	4642.5	4642.5	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	34598.2	34598.2	0.00	0.62	0.62
6F	X1	0.0	4927.8	4927.8	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	6752.6	6752.6	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	6684.9	6684.9	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	6684.9	6684.9	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	6752.6	6752.6	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	4927.8	4927.8	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	36730.6	36730.6	0.00	0.59	0.59
5F	X1	0.0	5193.7	5193.7	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	7096.5	7096.5	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	7023.5	7023.5	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	7023.5	7023.5	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	7096.5	7096.5	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	5193.7	5193.7	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	38627.5	38627.5	0.00	0.56	0.56
4F	X1	0.0	5425.4	5425.4	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	7398.0	7398.0	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	7319.1	7319.1	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	7319.1	7319.1	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	7398.0	7398.0	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	5425.4	5425.4	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	40284.9	40284.9	0.00	0.54	0.54
3F	X1	0.0	5619.8	5619.8	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	7660.0	7660.0	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	7574.1	7574.1	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	7574.1	7574.1	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	7660.0	7660.0	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	5619.8	5619.8	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	41707.9	41707.9	0.00	0.51	0.51
2F	X1	0.0	5766.7	5766.7	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	7888.6	7888.6	0.00	0.09	0.09

Ai=1.417 Co=0.480

Ai=1.345 Co=0.480

Ai=1.278 Co=0.480

Ai=1.217 Co=0.480

Ai=1.159 Co=0.480

Ai=1.104 Co=0.480

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	X3	0.0	7795.0	7795.0	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	7795.0	7795.0	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	7888.7	7888.7	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	5766.7	5766.7	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	42900.7	42900.7	0.00	0.49	0.49
1F	X1	0.0	6250.6	6250.6	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	7896.8	7896.8	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	7794.0	7794.0	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	7794.0	7794.0	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	7897.0	7897.0	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	6250.5	6250.5	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	43882.9	43882.9	0.00	0.46	0.46

Ai=1.051 Co=0.480

Ai=1.000 Co=0.480

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2225.1	0.0	2225.1	0.45	0.00	0.45
	Y3	2224.6	0.0	2224.6	0.45	0.00	0.45
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4449.7	0.0	4449.7	0.90	0.00	0.90
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3806.0	0.0	3806.0	0.34	0.00	0.34
	Y3	3804.9	0.0	3804.9	0.34	0.00	0.34
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7610.9	0.0	7610.9	0.68	0.00	0.68
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5154.0	0.0	5154.0	0.30	0.00	0.30
	Y3	5153.7	0.0	5153.7	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10307.7	0.0	10307.7	0.59	0.00	0.59
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6348.7	0.0	6348.7	0.27	0.00	0.27
	Y3	6348.6	0.0	6348.6	0.27	0.00	0.27
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=3.067 Co=0.303

Ai=2.341 Co=0.303

Ai=2.030 Co=0.303

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12697.4	0.0	12697.4	0.54	0.00	0.54
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7426.9	0.0	7426.9	0.25	0.00	0.25
	Y3	7426.2	0.0	7426.2	0.25	0.00	0.25
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14853.1	0.0	14853.1	0.50	0.00	0.50
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8422.9	0.0	8422.9	0.23	0.00	0.23
	Y3	8422.7	0.0	8422.7	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16845.6	0.0	16845.6	0.46	0.00	0.46
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9331.9	0.0	9331.9	0.22	0.00	0.22
	Y3	9331.7	0.0	9331.7	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18663.6	0.0	18663.6	0.44	0.00	0.44
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10154.8	0.0	10154.8	0.21	0.00	0.21
	Y3	10154.7	0.0	10154.7	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20309.5	0.0	20309.5	0.41	0.00	0.41
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10902.5	0.0	10902.5	0.20	0.00	0.20
	Y3	10902.4	0.0	10902.4	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21804.8	0.0	21804.8	0.39	0.00	0.39
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11574.4	0.0	11574.4	0.19	0.00	0.19
	Y3	11574.4	0.0	11574.4	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.839 Co=0.303

Ai=1.702 Co=0.303

Ai=1.591 Co=0.303

Ai=1.498 Co=0.303

Ai=1.417 Co=0.303

Ai=1.345 Co=0.303

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23148.7	0.0	23148.7	0.37	0.00	0.37
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	12172.2	0.0	12172.2	0.18	0.00	0.18
	Y3	12172.0	0.0	12172.0	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24344.2	0.0	24344.2	0.36	0.00	0.36
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	12694.6	0.0	12694.6	0.17	0.00	0.17
	Y3	12694.2	0.0	12694.2	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25388.8	0.0	25388.8	0.34	0.00	0.34
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	13142.6	0.0	13142.6	0.16	0.00	0.16
	Y3	13143.0	0.0	13143.0	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26285.6	0.0	26285.6	0.32	0.00	0.32
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	13520.2	0.0	13520.2	0.15	0.00	0.15
	Y3	13517.1	0.0	13517.1	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27037.3	0.0	27037.3	0.31	0.00	0.31
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	13830.9	0.0	13830.9	0.15	0.00	0.15
	Y3	13825.1	0.0	13825.1	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27656.0	0.0	27656.0	0.29	0.00	0.29

Ai=1.278 Co=0.303

Ai=1.217 Co=0.303

Ai=1.159 Co=0.303

Ai=1.104 Co=0.303

Ai=1.051 Co=0.303

Ai=1.000 Co=0.303

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y2	2225.1	0.0	2225.1	0.45	0.00	0.45
	Y3	2224.6	0.0	2224.6	0.45	0.00	0.45
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4449.7	0.0	4449.7	0.90	0.00	0.90
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3806.0	0.0	3806.0	0.34	0.00	0.34
	Y3	3804.9	0.0	3804.9	0.34	0.00	0.34
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7610.9	0.0	7610.9	0.68	0.00	0.68
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5154.0	0.0	5154.0	0.30	0.00	0.30
	Y3	5153.7	0.0	5153.7	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10307.7	0.0	10307.7	0.59	0.00	0.59
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6348.8	0.0	6348.8	0.27	0.00	0.27
	Y3	6348.6	0.0	6348.6	0.27	0.00	0.27
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12697.4	0.0	12697.4	0.54	0.00	0.54
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7426.9	0.0	7426.9	0.25	0.00	0.25
	Y3	7426.2	0.0	7426.2	0.25	0.00	0.25
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14853.1	0.0	14853.1	0.50	0.00	0.50
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8422.9	0.0	8422.9	0.23	0.00	0.23
	Y3	8422.7	0.0	8422.7	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16845.6	0.0	16845.6	0.46	0.00	0.46

Ai=3.067 Co=0.303

Ai=2.341 Co=0.303

Ai=2.030 Co=0.303

Ai=1.839 Co=0.303

Ai=1.702 Co=0.303

Ai=1.591 Co=0.303

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9331.9	0.0	9331.9	0.22	0.00	0.22
	Y3	9331.7	0.0	9331.7	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18663.6	0.0	18663.6	0.44	0.00	0.44
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10154.8	0.0	10154.8	0.21	0.00	0.21
	Y3	10154.7	0.0	10154.7	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20309.5	0.0	20309.5	0.41	0.00	0.41
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10902.5	0.0	10902.5	0.20	0.00	0.20
	Y3	10902.4	0.0	10902.4	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21804.8	0.0	21804.8	0.39	0.00	0.39
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11574.4	0.0	11574.4	0.19	0.00	0.19
	Y3	11574.4	0.0	11574.4	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23148.7	0.0	23148.7	0.37	0.00	0.37
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	12172.2	0.0	12172.2	0.18	0.00	0.18
	Y3	12172.0	0.0	12172.0	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24344.2	0.0	24344.2	0.36	0.00	0.36
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	12694.6	0.0	12694.6	0.17	0.00	0.17
	Y3	12694.2	0.0	12694.2	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.498 Co=0.303

Ai=1.417 Co=0.303

Ai=1.345 Co=0.303

Ai=1.278 Co=0.303

Ai=1.217 Co=0.303

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	合計	25388.8	0.0	25388.8	0.34	0.00	0.34
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	13142.6	0.0	13142.6	0.16	0.00	0.16
	Y3	13143.0	0.0	13143.0	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26285.6	0.0	26285.6	0.32	0.00	0.32
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	13520.2	0.0	13520.2	0.15	0.00	0.15
	Y3	13517.1	0.0	13517.1	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27037.3	0.0	27037.3	0.31	0.00	0.31
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	13830.9	0.0	13830.9	0.15	0.00	0.15
	Y3	13825.1	0.0	13825.1	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27656.0	0.0	27656.0	0.29	0.00	0.29

Ai=1.159 Co=0.303

Ai=1.104 Co=0.303

Ai=1.051 Co=0.303

Ai=1.000 Co=0.303

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	1173.5	1173.5	0.00	0.24	0.24
	X2	0.0	1174.7	1174.7	0.00	0.24	0.24
	X3	0.0	1144.8	1144.8	0.00	0.23	0.23
	X4	0.0	1144.8	1144.8	0.00	0.23	0.23
	X5	0.0	1174.7	1174.7	0.00	0.24	0.24
	X6	0.0	1173.5	1173.5	0.00	0.24	0.24
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	6986.0	6986.0	0.00	1.41	1.41
14F	X1	0.0	1782.4	1782.4	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	2110.9	2110.9	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	2081.3	2081.3	0.00	0.19	0.19
	X4	0.0	2081.3	2081.3	0.00	0.19	0.19
	X5	0.0	2110.9	2110.9	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	1782.4	1782.4	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	11949.1	11949.1	0.00	1.07	1.07
13F	X1	0.0	2296.0	2296.0	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	2912.9	2912.9	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	2882.6	2882.6	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	2882.6	2882.6	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	2912.9	2912.9	0.00	0.17	0.17

Ai=3.067 Co=0.475

Ai=2.341 Co=0.475

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	X6	0.0	2296.0	2296.0	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	16183.0	16183.0	0.00	0.93	0.93
12F	X1	0.0	2740.4	2740.4	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	3630.1	3630.1	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	3596.9	3596.9	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	3596.9	3596.9	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	3630.1	3630.1	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2740.4	2740.4	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	19934.8	19934.8	0.00	0.84	0.84
11F	X1	0.0	3148.8	3148.8	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	4273.4	4273.4	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	4237.4	4237.4	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	4237.4	4237.4	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	4273.4	4273.4	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	3148.8	3148.8	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23319.3	23319.3	0.00	0.78	0.78
10F	X1	0.0	3536.6	3536.6	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	4864.5	4864.5	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	4823.0	4823.0	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	4823.0	4823.0	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	4864.5	4864.5	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3536.6	3536.6	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26448.3	26448.3	0.00	0.73	0.73
9F	X1	0.0	3943.6	3943.6	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	5377.7	5377.7	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	5329.5	5329.5	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	5329.6	5329.6	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	5377.7	5377.7	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3943.6	3943.6	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29301.7	29301.7	0.00	0.69	0.69
8F	X1	0.0	4290.6	4290.6	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	5853.5	5853.5	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	5798.9	5798.9	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	5798.9	5798.9	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	5853.5	5853.5	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	4290.6	4290.6	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	31885.8	31885.8	0.00	0.65	0.65
7F	X1	0.0	4606.0	4606.0	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	6286.5	6286.5	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	6224.2	6224.2	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	6224.2	6224.2	0.00	0.11	0.11

Ai=2.030 Co=0.475

Ai=1.839 Co=0.475

Ai=1.702 Co=0.475

Ai=1.591 Co=0.475

Ai=1.498 Co=0.475

Ai=1.417 Co=0.475

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	X5	0.0	6286.5	6286.5	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	4606.1	4606.1	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	34233.5	34233.5	0.00	0.62	0.62
6F	X1	0.0	4890.1	4890.1	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	6674.6	6674.6	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	6607.0	6607.0	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	6607.0	6607.0	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	6674.6	6674.6	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	4890.1	4890.1	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	36343.3	36343.3	0.00	0.59	0.59
							Ai=1.345 Co=0.475
5F	X1	0.0	5156.1	5156.1	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	7013.1	7013.1	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	6940.9	6940.9	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	6941.0	6941.0	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	7013.1	7013.1	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	5156.1	5156.1	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	38220.3	38220.3	0.00	0.56	0.56
							Ai=1.217 Co=0.475
4F	X1	0.0	5388.4	5388.4	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	7309.9	7309.9	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	7231.8	7231.8	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	7231.9	7231.9	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	7309.9	7309.9	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	5388.4	5388.4	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	39860.2	39860.2	0.00	0.53	0.53
							Ai=1.159 Co=0.475
3F	X1	0.0	5586.6	5586.6	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	7566.3	7566.3	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	7481.2	7481.2	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	7481.2	7481.2	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	7566.3	7566.3	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	5586.6	5586.6	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	41268.2	41268.2	0.00	0.51	0.51
							Ai=1.104 Co=0.475
2F	X1	0.0	5743.0	5743.0	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	7786.7	7786.7	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	7694.5	7694.5	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	7694.5	7694.5	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	7786.7	7786.7	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	5743.0	5743.0	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	42448.4	42448.4	0.00	0.48	0.48
							Ai=1.051 Co=0.475
1F	X1	0.0	6206.8	6206.8	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	7803.9	7803.9	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	7699.5	7699.5	0.00	0.08	0.08

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	X4	0.0	7699.5	7699.5	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	7803.8	7803.8	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	6206.8	6206.8	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	43420.3	43420.3	0.00	0.46	0.46

Ai=1.000 Co=0.475

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	1169.5	1169.5	0.00	0.24	0.24
	X2	0.0	1174.5	1174.5	0.00	0.24	0.24
	X3	0.0	1145.0	1145.0	0.00	0.23	0.23
	X4	0.0	1145.0	1145.0	0.00	0.23	0.23
	X5	0.0	1174.5	1174.5	0.00	0.24	0.24
	X6	0.0	1169.5	1169.5	0.00	0.24	0.24
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	6978.1	6978.1	0.00	1.40	1.40
14F	X1	0.0	1777.7	1777.7	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	2109.6	2109.6	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	2080.5	2080.5	0.00	0.19	0.19
	X4	0.0	2080.5	2080.5	0.00	0.19	0.19
	X5	0.0	2109.6	2109.6	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	1777.7	1777.7	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	11935.7	11935.7	0.00	1.07	1.07
13F	X1	0.0	2290.5	2290.5	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	2910.8	2910.8	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	2881.1	2881.1	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	2881.1	2881.1	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	2910.8	2910.8	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	2290.5	2290.5	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	16164.9	16164.9	0.00	0.93	0.93
12F	X1	0.0	2733.9	2733.9	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	3627.4	3627.4	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	3594.9	3594.9	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	3594.9	3594.9	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	3627.4	3627.4	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2733.9	2733.9	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	19912.4	19912.4	0.00	0.84	0.84
11F	X1	0.0	3140.7	3140.7	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	4270.6	4270.6	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	4235.3	4235.3	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	4235.3	4235.3	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	4270.6	4270.6	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	3140.7	3140.7	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=3.067 Co=0.474

Ai=2.341 Co=0.474

Ai=2.030 Co=0.474

Ai=1.839 Co=0.474

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23293.1	23293.1	0.00	0.78	0.78
10F	X1	0.0	3526.8	3526.8	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	4861.6	4861.6	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	4821.0	4821.0	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	4820.9	4820.9	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	4861.6	4861.6	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3526.8	3526.8	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26418.6	26418.6	0.00	0.73	0.73
9F	X1	0.0	3931.6	3931.6	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	5374.9	5374.9	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	5327.8	5327.8	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	5327.8	5327.8	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	5374.9	5374.9	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3931.7	3931.7	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29268.8	29268.8	0.00	0.69	0.69
8F	X1	0.0	4276.2	4276.2	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	5851.1	5851.1	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	5797.7	5797.7	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	5797.7	5797.7	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	5851.1	5851.1	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	4276.2	4276.2	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	31850.0	31850.0	0.00	0.65	0.65
7F	X1	0.0	4587.6	4587.6	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	6285.4	6285.4	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	6224.5	6224.5	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	6224.5	6224.5	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	6285.4	6285.4	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	4587.6	4587.6	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	34195.0	34195.0	0.00	0.62	0.62
6F	X1	0.0	4869.7	4869.7	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	6673.7	6673.7	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	6607.8	6607.8	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	6607.8	6607.8	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	6673.7	6673.7	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	4869.7	4869.7	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	36302.5	36302.5	0.00	0.59	0.59
5F	X1	0.0	5133.1	5133.1	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	7013.0	7013.0	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	6942.7	6942.7	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	6942.6	6942.6	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	7013.0	7013.0	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	5133.1	5133.1	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.702 Co=0.474

Ai=1.591 Co=0.474

Ai=1.498 Co=0.474

Ai=1.417 Co=0.474

Ai=1.345 Co=0.474

Ai=1.278 Co=0.474

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	38177.3	38177.3	0.00	0.56	0.56
4F	X1	0.0	5361.8	5361.8	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	7310.9	7310.9	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	7235.0	7235.0	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	7235.0	7235.0	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	7310.9	7310.9	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	5361.8	5361.8	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	39815.4	39815.4	0.00	0.53	0.53
3F	X1	0.0	5554.9	5554.9	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	7569.3	7569.3	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	7486.7	7486.7	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	7486.7	7486.7	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	7569.3	7569.3	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	5554.9	5554.9	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	41221.8	41221.8	0.00	0.51	0.51
2F	X1	0.0	5703.4	5703.4	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7793.0	7793.0	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	7703.9	7703.9	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	7703.9	7703.9	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	7793.1	7793.1	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	5703.4	5703.4	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	42400.7	42400.7	0.00	0.48	0.48
1F	X1	0.0	6201.6	6201.6	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	7792.1	7792.1	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	7692.0	7692.0	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	7692.1	7692.1	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	7792.1	7792.1	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	6201.6	6201.6	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	43371.5	43371.5	0.00	0.46	0.46

Ai=1.217 Co=0.474

Ai=1.159 Co=0.474

Ai=1.104 Co=0.474

Ai=1.051 Co=0.474

Ai=1.000 Co=0.474

U-5.6 構造特性係数

種別 : 部材群としての種別

 β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合

Ds : 構造特性係数

* : Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	4585.34	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4585.34		FA	0.00		WA	0.00	0.30
14F	A	7842.94	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
14F	A+B+C	7842.94		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	10621.93	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10621.93		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	13084.46	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13084.46		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	15305.93	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15305.93		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	17359.64	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17359.64		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	19232.53	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19232.53		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	20928.67	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20928.67		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	22469.56	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22469.56		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	23854.41	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23854.41		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	25086.38	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25086.38		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	26162.76	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26162.76		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	27086.92	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27086.92		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	27861.57	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27861.57		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	25077.22	87.99		0.00	0.00			
	B	3422.27	12.01		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	28499.48		FA	0.00		WA	0.00	0.30

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	4585.36	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4585.36		FA	0.00		WA	0.00	0.30
14F	A	7842.98	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
14F	A+B+C	7842.98		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	10621.99	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10621.99		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	13084.53	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13084.53		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	15306.01	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15306.01		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	17359.73	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17359.73		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	19232.63	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19232.63		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	20928.78	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20928.78		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	22469.68	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22469.68		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	23854.53	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23854.53		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	25086.50	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25086.50		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	26162.89	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26162.89		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	27087.05	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27087.05		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	27861.71	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27861.71		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	25077.25	87.99		0.00	0.00			
	B	3422.37	12.01		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	28499.63		FA	0.00		WA	0.00	0.30

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	0.00	0.00		7069.09	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	7069.09		WA	1.00	0.40
14F	A	0.00	0.00		12091.25	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

Y 方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
14F	A+B+C	0.00		FA	12091.25		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		16375.54	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	16375.54		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		20171.96	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	20171.96		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		23596.71	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	23596.71		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		26762.88	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	26762.88		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		29650.25	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	29650.25		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		32265.12	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	32265.12		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		34640.69	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	34640.69		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		36775.66	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	36775.66		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		38674.93	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	38674.93		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		40334.37	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	40334.37		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		41759.12	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	41759.12		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		42953.37	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	42953.37		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		43936.81	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	43936.81		WA	1.00	0.40

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	0.00	0.00		7060.43	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	7060.43		WA	1.00	0.40
14F	A	0.00	0.00		12076.43	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

Y 方向負加力時

階名	ゲル-°	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
14F	A+B+C	0.00		FA	12076.43		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		16355.46	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	16355.46		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		20147.22	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	20147.22		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		23567.77	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	23567.77		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		26730.06	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	26730.06		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		29613.90	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	29613.90		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		32225.57	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	32225.57		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		34598.23	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	34598.23		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		36730.57	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	36730.57		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		38627.52	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	38627.52		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		40284.91	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	40284.91		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		41707.92	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	41707.92		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		42900.74	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	42900.74		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		43882.93	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	43882.93		WA	1.00	0.40

U-5. 7必要保有水平耐力

- Ci : 層せん断力係数

ΣW_i : 層重量 (kN)

Qud : 各階の水平力 (kN)

Qun : 必要保有水平耐力 (kN)

U : 用途係数 (1.00)

* : Ds値の直接入力

+ : Ds値の割増がされている
- Fs : 剛性率に応じた数値

Fe : 偏心率に応じた数値

Fes : 形状係数

Ds : 構造特性係数

X方向正加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.959	4970.7	14707.2	1.000	1.000	1.000	0.30	4412.2
14F	2.259	11136.7	25155.7	1.000	1.000	1.000	0.30	7546.7
13F	1.959	17391.8	34069.2	1.000	1.000	1.000	0.30	10220.7
12F	1.775	23646.9	41967.6	1.000	1.000	1.000	0.30	12590.3
11F	1.642	29902.0	49092.7	1.000	1.000	1.000	0.30	14727.8
10F	1.535	36275.7	55679.9	1.000	1.000	1.000	0.30	16704.0
9F	1.445	42680.4	61687.1	1.000	1.000	1.000	0.30	18506.1
8F	1.368	49085.0	67127.3	1.000	1.000	1.000	0.30	20138.2
7F	1.298	55541.1	72069.7	1.000	1.000	1.000	0.30	21620.9
6F	1.233	62028.1	76511.5	1.000	1.000	1.000	0.30	22953.4
5F	1.174	68545.9	80462.9	1.000	1.000	1.000	0.30	24138.9
4F	1.118	75063.8	83915.3	1.000	1.000	1.000	0.30	25174.6
3F	1.065	81581.7	86879.5	1.000	1.000	1.000	0.30	26063.9
2F	1.014	88099.6	89364.1	1.000	1.000	1.000	0.30	26809.2
1F	0.965	94742.1	91410.2	1.000	1.000	1.000	0.30	27423.1

X方向負加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.959	4970.7	14707.2	1.000	1.000	1.000	0.30	4412.2
14F	2.259	11136.7	25155.7	1.000	1.000	1.000	0.30	7546.7
13F	1.959	17391.8	34069.2	1.000	1.000	1.000	0.30	10220.7
12F	1.775	23646.9	41967.6	1.000	1.000	1.000	0.30	12590.3
11F	1.642	29902.0	49092.7	1.000	1.000	1.000	0.30	14727.8
10F	1.535	36275.7	55679.9	1.000	1.000	1.000	0.30	16704.0
9F	1.445	42680.4	61687.1	1.000	1.000	1.000	0.30	18506.1
8F	1.368	49085.0	67127.3	1.000	1.000	1.000	0.30	20138.2
7F	1.298	55541.1	72069.7	1.000	1.000	1.000	0.30	21620.9
6F	1.233	62028.1	76511.5	1.000	1.000	1.000	0.30	22953.4
5F	1.174	68545.9	80462.9	1.000	1.000	1.000	0.30	24138.9
4F	1.118	75063.8	83915.3	1.000	1.000	1.000	0.30	25174.6
3F	1.065	81581.7	86879.5	1.000	1.000	1.000	0.30	26063.9
2F	1.014	88099.6	89364.1	1.000	1.000	1.000	0.30	26809.2
1F	0.965	94742.1	91410.2	1.000	1.000	1.000	0.30	27423.1

Y方向正加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.959	4970.7	14707.2	1.000	1.000	1.000	0.40	5882.9
14F	2.259	11136.7	25155.7	1.000	1.000	1.000	0.40	10062.3
13F	1.959	17391.8	34069.2	1.000	1.000	1.000	0.40	13627.7
12F	1.775	23646.9	41967.6	1.000	1.000	1.000	0.40	16787.0
11F	1.642	29902.0	49092.7	1.000	1.000	1.000	0.40	19637.1
10F	1.535	36275.7	55679.9	1.000	1.000	1.000	0.40	22272.0
9F	1.445	42680.4	61687.1	1.000	1.000	1.000	0.40	24674.8
8F	1.368	49085.0	67127.3	1.000	1.000	1.000	0.40	26850.9
7F	1.298	55541.1	72069.7	1.000	1.000	1.000	0.40	28827.9
6F	1.233	62028.1	76511.5	1.000	1.000	1.000	0.40	30604.6
5F	1.174	68545.9	80462.9	1.000	1.000	1.000	0.40	32185.2
4F	1.118	75063.8	83915.3	1.000	1.000	1.000	0.40	33566.1
3F	1.065	81581.7	86879.5	1.000	1.000	1.000	0.40	34751.8
2F	1.014	88099.6	89364.1	1.000	1.000	1.000	0.40	35745.7
1F	0.965	94742.1	91410.2	1.000	1.000	1.000	0.40	36564.1

Y方向負加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.959	4970.7	14707.2	1.000	1.000	1.000	0.40	5882.9
14F	2.259	11136.7	25155.7	1.000	1.000	1.000	0.40	10062.3
13F	1.959	17391.8	34069.2	1.000	1.000	1.000	0.40	13627.7
12F	1.775	23646.9	41967.6	1.000	1.000	1.000	0.40	16787.0
11F	1.642	29902.0	49092.7	1.000	1.000	1.000	0.40	19637.1
10F	1.535	36275.7	55679.9	1.000	1.000	1.000	0.40	22272.0
9F	1.445	42680.4	61687.1	1.000	1.000	1.000	0.40	24674.8
8F	1.368	49085.0	67127.3	1.000	1.000	1.000	0.40	26850.9
7F	1.298	55541.1	72069.7	1.000	1.000	1.000	0.40	28827.9
6F	1.233	62028.1	76511.5	1.000	1.000	1.000	0.40	30604.6

Y 方向負加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
5F	1.174	68545.9	80462.9	1.000	1.000	1.000	0.40	32185.2
4F	1.118	75063.8	83915.3	1.000	1.000	1.000	0.40	33566.1
3F	1.065	81581.7	86879.5	1.000	1.000	1.000	0.40	34751.8
2F	1.014	88099.6	89364.1	1.000	1.000	1.000	0.40	35745.7
1F	0.965	94742.1	91410.2	1.000	1.000	1.000	0.40	36564.1

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2224.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4449.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3805.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3804.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7610.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5154.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10307.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6348.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12697.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7426.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14853.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8422.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8422.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16845.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9331.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9331.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18663.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10154.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20309.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10902.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10902.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21804.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11574.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11574.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12172.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24344.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12694.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12694.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25388.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13142.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13142.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26285.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13520.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13517.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27037.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12251.24	1579.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12245.22	1579.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24496.46	3159.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2224.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4449.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3805.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3804.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7610.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5154.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10307.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12697.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7426.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7426.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14853.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8422.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8422.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16845.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9331.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9331.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18663.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10154.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20309.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10902.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10902.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21804.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11574.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11574.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12172.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24344.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12694.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12694.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25388.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13142.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13142.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26285.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13520.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13517.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27037.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12251.24	1579.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12245.22	1579.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24496.46	3159.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1173.50	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1174.73	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1144.76	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1144.76	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1174.73	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1173.50	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	6985.99	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1782.37	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2110.89	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2081.29	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2081.29	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2110.89	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1782.37	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11949.11	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2296.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2912.92	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2882.61	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2882.61	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2912.92	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2296.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16183.04	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2740.38	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3630.14	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3596.90	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3596.90	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3630.13	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2740.39	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	19934.83	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3148.85	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4273.44	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4237.37	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4237.38	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4273.44	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3148.85	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23319.32	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3536.59	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4864.51	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4823.04	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4823.04	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4864.51	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3536.59	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26448.27	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3943.60	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5377.71	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5329.55	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5329.55	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5377.70	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3943.60	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29301.71	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4290.56	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5853.46	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5798.90	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5798.88	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5853.46	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4290.56	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31885.82	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4606.05	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6286.52	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6224.18	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6224.18	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6286.50	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4606.05	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	34233.49	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4890.10	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6674.56	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6607.02	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6607.03	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6674.56	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4890.09	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36343.35	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5156.13	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7013.08	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6940.94	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6940.96	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7013.08	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5156.12	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	38220.31	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5388.36	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7309.91	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7231.85	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7231.87	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7309.88	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5388.36	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	39860.23	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5586.62	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7566.33	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7481.16	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7481.19	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7566.30	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5586.62	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	41268.22	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5743.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7786.68	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7694.52	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7694.55	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7786.70	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5742.98	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	42448.43	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	6206.81	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7803.87	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7699.50	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7699.49	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7803.85	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	6206.82	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	43420.34	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1169.49	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1174.54	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1145.04	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1145.04	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1174.54	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1169.49	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	6978.15	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1777.67	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2109.63	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2080.54	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2080.54	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2109.63	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1777.67	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11935.69	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2290.48	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2910.84	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2881.11	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2881.11	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2910.84	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2290.48	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16164.86	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2733.92	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3627.45	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3594.85	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3594.85	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3627.45	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2733.92	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	19912.43	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3140.71	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4270.58	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4235.26	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4235.26	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4270.58	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3140.71	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23293.11	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3526.77	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4861.56	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4820.95	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4820.95	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4861.55	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3526.77	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26418.55	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3931.65	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5374.93	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5327.82	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5327.82	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5374.91	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3931.66	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29268.78	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4276.21	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5851.10	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5797.70	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5797.70	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5851.10	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4276.20	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31850.01	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4587.59	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6285.44	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6224.49	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6224.49	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6285.43	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4587.59	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	34195.02	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4869.74	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6673.71	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6607.79	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6607.81	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6673.72	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4869.74	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36302.52	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5133.06	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7012.97	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6942.66	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6942.62	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7012.95	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5133.07	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	38177.35	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5361.84	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7310.87	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7234.99	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7235.02	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7310.88	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5361.83	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	39815.43	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5554.91	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7569.32	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7486.69	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7486.72	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7569.30	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5554.91	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	41221.84	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5703.42	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7793.01	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7703.93	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7703.93	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7793.08	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5703.37	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	42400.74	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	6201.61	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7792.13	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7692.01	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7692.06	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7792.12	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	6201.61	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	43371.53	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN) Qun : 必要保有水平耐力 (kN)
 Fes : 形状係数 Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)
 Ds : 構造特性係数 Qu : 保有水平耐力 (kN)
 # : 剛性率・偏心率の直接入力
 * : Ds値の直接入力 + : Ds値の割増がされている
 () : Dランク部材を考慮した場合

X 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	14707.2	1.000	0.30	4412.2		4449.7	1.00
14F	25155.7	1.000	0.30	7546.7		7610.9	1.00
13F	34069.2	1.000	0.30	10220.7		10307.7	1.00
12F	41967.6	1.000	0.30	12590.3		12697.4	1.00
11F	49092.7	1.000	0.30	14727.8		14853.1	1.00
10F	55679.9	1.000	0.30	16704.0		16845.6	1.00
9F	61687.1	1.000	0.30	18506.1		18663.6	1.00

X方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
8F	67127.3	1.000	0.30	20138.2		20309.5	1.00
7F	72069.7	1.000	0.30	21620.9		21804.8	1.00
6F	76511.5	1.000	0.30	22953.4		23148.7	1.00
5F	80462.9	1.000	0.30	24138.9		24344.2	1.00
4F	83915.3	1.000	0.30	25174.6		25388.8	1.00
3F	86879.5	1.000	0.30	26063.9		26285.6	1.00
2F	89364.1	1.000	0.30	26809.2		27037.3	1.00
1F	91410.2	1.000	0.30	27423.1		27656.0	1.00

X方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	14707.2	1.000	0.30	4412.2		4449.7	1.00
14F	25155.7	1.000	0.30	7546.7		7610.9	1.00
13F	34069.2	1.000	0.30	10220.7		10307.7	1.00
12F	41967.6	1.000	0.30	12590.3		12697.4	1.00
11F	49092.7	1.000	0.30	14727.8		14853.1	1.00
10F	55679.9	1.000	0.30	16704.0		16845.6	1.00
9F	61687.1	1.000	0.30	18506.1		18663.6	1.00
8F	67127.3	1.000	0.30	20138.2		20309.5	1.00
7F	72069.7	1.000	0.30	21620.9		21804.8	1.00
6F	76511.5	1.000	0.30	22953.4		23148.7	1.00
5F	80462.9	1.000	0.30	24138.9		24344.2	1.00
4F	83915.3	1.000	0.30	25174.6		25388.8	1.00
3F	86879.5	1.000	0.30	26063.9		26285.6	1.00
2F	89364.1	1.000	0.30	26809.2		27037.3	1.00
1F	91410.2	1.000	0.30	27423.1		27656.0	1.00

Y方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	14707.2	1.000	0.40	5882.9		6986.0	1.18
14F	25155.7	1.000	0.40	10062.3		11949.1	1.18
13F	34069.2	1.000	0.40	13627.7		16183.0	1.18
12F	41967.6	1.000	0.40	16787.0		19934.8	1.18
11F	49092.7	1.000	0.40	19637.1		23319.3	1.18
10F	55679.9	1.000	0.40	22272.0		26448.3	1.18
9F	61687.1	1.000	0.40	24674.8		29301.7	1.18
8F	67127.3	1.000	0.40	26850.9		31885.8	1.18
7F	72069.7	1.000	0.40	28827.9		34233.5	1.18
6F	76511.5	1.000	0.40	30604.6		36343.3	1.18
5F	80462.9	1.000	0.40	32185.2		38220.3	1.18
4F	83915.3	1.000	0.40	33566.1		39860.2	1.18
3F	86879.5	1.000	0.40	34751.8		41268.2	1.18
2F	89364.1	1.000	0.40	35745.7		42448.4	1.18
1F	91410.2	1.000	0.40	36564.1		43420.3	1.18

Y方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	14707.2	1.000	0.40	5882.9		6978.1	1.18
14F	25155.7	1.000	0.40	10062.3		11935.7	1.18
13F	34069.2	1.000	0.40	13627.7		16164.9	1.18
12F	41967.6	1.000	0.40	16787.0		19912.4	1.18
11F	49092.7	1.000	0.40	19637.1		23293.1	1.18
10F	55679.9	1.000	0.40	22272.0		26418.6	1.18
9F	61687.1	1.000	0.40	24674.8		29268.8	1.18
8F	67127.3	1.000	0.40	26850.9		31850.0	1.18
7F	72069.7	1.000	0.40	28827.9		34195.0	1.18
6F	76511.5	1.000	0.40	30604.6		36302.5	1.18
5F	80462.9	1.000	0.40	32185.2		38177.3	1.18
4F	83915.3	1.000	0.40	33566.1		39815.4	1.18
3F	86879.5	1.000	0.40	34751.8		41221.8	1.18
2F	89364.1	1.000	0.40	35745.7		42400.7	1.18

Y方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
1F	91410.2	1.000	0.40	36564.1		43371.5	1.18

U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

X方向 (正加力)	層間変形角 (解析終了位置 : 5F - 6F)
X方向 (負加力)	層間変形角 (解析終了位置 : 5F - 6F)
Y方向 (正加力)	層間変形角 (解析終了位置 : 12F - 13F)
Y方向 (負加力)	層間変形角 (解析終了位置 : 12F - 13F)

保有耐力時

X方向 (正加力)	層間変形角 (解析終了位置 : 5F - 6F)
X方向 (負加力)	層間変形角 (解析終了位置 : 5F - 6F)
Y方向 (正加力)	層間変形角 (解析終了位置 : 12F - 13F)
Y方向 (負加力)	層間変形角 (解析終了位置 : 12F - 13F)

U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位

Q : 層せん断力	(kN)	層名位置と下層との間の階のせん断力
U : 層変位	(cm)	層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔU : 層間変位	(cm)	層名位置と下層との水平変位の差分

※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す (独立水平変位は主剛床に含まれる)

Ds算定時

X方向 (正加力)

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
452	RF	4585.3	68.2959	2.2780	1/ 123
	15F	7842.9	66.0178	2.6232	1/ 107
	14F	10621.9	63.3946	3.1764	1/ 88
	13F	13084.5	60.2182	3.8381	1/ 73
	12F	15305.9	56.3801	4.4113	1/ 65
	11F	17359.6	51.9689	4.6885	1/ 60
	10F	19232.5	47.2803	5.0129	1/ 56
	9F	20928.7	42.2675	5.2291	1/ 54
	8F	22469.6	37.0384	5.3885	1/ 52
	7F	23854.4	31.6499	5.5238	1/ 51
	6F	25086.4	26.1261	5.6000	1/ 50
	5F	26162.7	20.5260	5.5745	1/ 50
	4F	27086.9	14.9516	5.4072	1/ 52
	3F	27861.6	9.5443	5.0462	1/ 55
	2F	28499.5	4.4981	4.4981	1/ 88

X方向 (負加力)

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
454	RF	4585.4	68.3823	2.2832	1/ 123
	15F	7843.0	66.0991	2.6285	1/ 107
	14F	10622.0	63.4706	3.1819	1/ 88
	13F	13084.5	60.2887	3.8436	1/ 73
	12F	15306.0	56.4451	4.4172	1/ 65
	11F	17359.7	52.0279	4.6943	1/ 60
	10F	19232.6	47.3336	5.0187	1/ 56
	9F	20928.8	42.3149	5.2349	1/ 53
	8F	22469.7	37.0800	5.3944	1/ 52
	7F	23854.5	31.6855	5.5298	1/ 51
	6F	25086.5	26.1558	5.6060	1/ 50
	5F	26162.9	20.5498	5.5805	1/ 50
	4F	27087.0	14.9694	5.4132	1/ 52
	3F	27861.7	9.5561	5.0522	1/ 55
	2F	28499.6	4.5040	4.5040	1/ 88

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
485	RF	7069.1	41.9284	2.7857	1/ 101
	15F	12091.3	39.1427	2.7957	1/ 100
	14F	16375.5	36.3470	2.8019	1/ 100
	13F	20172.0	33.5450	2.8046	1/ 100
	12F	23596.7	30.7404	2.8531	1/ 100
	11F	26762.9	27.8873	2.7953	1/ 100
	10F	29650.2	25.0920	2.7848	1/ 101
	9F	32265.1	22.3073	2.7673	1/ 101
	8F	34640.7	19.5400	2.7390	1/ 102
	7F	36775.7	16.8010	2.7092	1/ 103
	6F	38674.9	14.0918	2.6734	1/ 105
	5F	40334.4	11.4184	2.6294	1/ 106
	4F	41759.1	8.7891	2.5762	1/ 109
	3F	42953.4	6.2129	2.5131	1/ 111
	2F	43936.8	3.6998	3.6998	1/ 107

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
485	RF	7060.4	41.9284	2.7857	1/ 101
	15F	12076.4	39.1428	2.7958	1/ 100
	14F	16355.5	36.3469	2.8018	1/ 100
	13F	20147.2	33.5451	2.8047	1/ 100
	12F	23567.8	30.7404	2.8530	1/ 100
	11F	26730.1	27.8874	2.7952	1/ 100
	10F	29613.9	25.0922	2.7847	1/ 101
	9F	32225.6	22.3074	2.7673	1/ 101
	8F	34598.2	19.5401	2.7390	1/ 102
	7F	36730.6	16.8012	2.7092	1/ 103
	6F	38627.5	14.0920	2.6734	1/ 105
	5F	40284.9	11.4185	2.6295	1/ 106
	4F	41707.9	8.7891	2.5763	1/ 109
	3F	42900.7	6.2128	2.5131	1/ 111
	2F	43882.9	3.6996	3.6996	1/ 107

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
406	RF	4449.7	35.0988	1.4078	1/ 199
	15F	7610.9	33.6911	1.6351	1/ 171
	14F	10307.7	32.0560	1.8927	1/ 148
	13F	12697.4	30.1632	2.1604	1/ 130
	12F	14853.1	28.0028	2.3861	1/ 119
	11F	16846.1	25.6167	2.4696	1/ 113
	10F	18663.6	23.1471	2.6098	1/ 107
	9F	20309.5	20.5374	2.6763	1/ 105
	8F	21804.8	17.8611	2.7136	1/ 103
	7F	23148.7	15.1475	2.7714	1/ 101
	6F	24344.2	12.3760	2.8051	1/ 100
	5F	25388.8	9.5709	2.7666	1/ 101
	4F	26285.6	6.8044	2.6170	1/ 107
	3F	27037.3	4.1873	2.3088	1/ 121
	2F	27656.4	1.8786	1.8786	1/ 212

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
406	RF	4449.7	35.0988	1.4078	1/ 199
	15F	7610.9	33.6911	1.6351	1/ 171

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
406	14F	10307.7	32.0559	1.8927	1/ 148
	13F	12697.4	30.1632	2.1604	1/ 130
	12F	14853.1	28.0028	2.3861	1/ 119
	11F	16846.1	25.6167	2.4695	1/ 113
	10F	18663.6	23.1471	2.6098	1/ 107
	9F	20309.5	20.5374	2.6763	1/ 105
	8F	21804.8	17.8610	2.7136	1/ 103
	7F	23148.7	15.1475	2.7715	1/ 101
	6F	24344.2	12.3760	2.8051	1/ 100
	5F	25388.8	9.5709	2.7666	1/ 101
	4F	26285.6	6.8044	2.6170	1/ 107
	3F	27037.3	4.1873	2.3087	1/ 121
	2F	27656.4	1.8786	1.8786	1/ 212

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
233	RF	6986.0	20.1429	1.3843	1/ 202
	15F	11949.1	18.7586	1.3942	1/ 201
	14F	16183.0	17.3644	1.4005	1/ 200
	13F	19934.8	15.9639	1.4031	1/ 200
	12F	23319.3	14.5609	1.4265	1/ 200
	11F	26448.3	13.1344	1.3939	1/ 201
	10F	29301.7	11.7405	1.3836	1/ 202
	9F	31885.8	10.3569	1.3665	1/ 205
	8F	34233.5	8.9903	1.3386	1/ 209
	7F	36343.3	7.6517	1.3094	1/ 214
	6F	38220.3	6.3423	1.2742	1/ 220
	5F	39860.2	5.0681	1.2309	1/ 227
	4F	41268.2	3.8371	1.1787	1/ 238
	3F	42448.4	2.6584	1.1166	1/ 251
	2F	43420.3	1.5418	1.5418	1/ 258

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
233	RF	6978.1	20.1429	1.3843	1/ 202
	15F	11935.7	18.7586	1.3942	1/ 201
	14F	16164.9	17.3644	1.4004	1/ 200
	13F	19912.4	15.9640	1.4030	1/ 200
	12F	23293.1	14.5609	1.4265	1/ 200
	11F	26418.6	13.1344	1.3938	1/ 201
	10F	29268.8	11.7407	1.3836	1/ 202
	9F	31850.0	10.3571	1.3665	1/ 205
	8F	34195.0	8.9906	1.3386	1/ 209
	7F	36302.5	7.6520	1.3094	1/ 214
	6F	38177.4	6.3425	1.2743	1/ 220
	5F	39815.4	5.0683	1.2310	1/ 227
	4F	41221.9	3.8373	1.1788	1/ 238
	3F	42400.8	2.6585	1.1168	1/ 251
	2F	43371.5	1.5417	1.5417	1/ 258

U-5. 8. 5増分解析イテレーション結果

Ds算定時

X方向（正加力）最大荷重ステップ：452
X方向（負加力）最大荷重ステップ：454
Y方向（正加力）最大荷重ステップ：485
Y方向（負加力）最大荷重ステップ：485

保有水平耐力時

X方向（正加力）最大荷重ステップ：406
X方向（負加力）最大荷重ステップ：406
Y方向（正加力）最大荷重ステップ：233
Y方向（負加力）最大荷重ステップ：233

U-5. 9冷間成形角形鋼管の崩壊形の判別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5. 10崩壊形の判別

（「2007年版技術基準解説書」付録1-7「4. 8崩壊形」）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5. 11RC柱はり接合部せん断耐力

柱はり接合部の設計用せん断力 $Qd_{ju} = \alpha (Tu + Tu' - Qcu)$ (はり降伏型)
 $Qd_{ju} = \alpha (Tu + Tu' - Qgu) \cdot D/Db$ (柱降伏型)
ここに、 α ：応力割増し係数で1.1とする
柱はり接合部のせん断強度 $V_{ju} = \kappa \cdot \Phi \cdot F_j \cdot b_j \cdot D_j$

U-5. 11. 1RC柱はり接合部（はり降伏型）

gbL, gbR：左右のはり幅 (cm)
Mb, Mb'：左右のはり端モーメント (kN・m)
lb, lb'：左右のはりのスパン長さ (cm)
L, L'：左右のはりの内り長さ (cm)
hc, hc'：上下の階高 (cm)
Tu, Tu'：左右のはり端に生ずる引張力 (kN)
Qcu：上下柱のメカニズム時せん断力の平均値 (kN)
Qdju：柱はり接合部の設計用せん断力 (kN)
cB, cD：柱はり接合部の柱断面寸法 (cm)
 κ ：柱はり接合部の形状による係数
 Φ ：直交はりの有無による補正係数
Fj：柱はり接合部のせん断強度の基準値 (N/mm²)
bj：柱はり接合部の有効幅 (cm)
Dj：柱せい (cm)
Vju：柱はり接合部のせん断強度 (kN)
種別：判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）

Y2（正加力）― RCはり降伏型 ―

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' ϕ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	664.0	811.2	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	580.0	280.0	1401.4				
			85.0	115.0	0.40	0.85	8.04	67.5	86.3	1590.7		
	X2	Fc27	50.0	835.3	700.0	580.0	0.0	1519.9	1389.9	1684.6	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X3	Fc27	50.0	835.3	700.0	575.0	0.0	1519.9	1396.1	1677.8	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X4	Fc27	50.0	835.3	700.0	575.0	0.0	1519.9	1396.1	1677.8	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X5	Fc27	50.0	835.3	700.0	575.0	0.0	1519.9	1390.3	1684.1	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	580.0	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X6	Fc27	50.0	835.3	700.0	580.0	0.0	1519.9	720.1	879.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.40	0.85	8.04	67.5	86.3	1590.7		
15F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	332.0	1176.4	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	580.0	280.0	1401.4				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	67.5	86.3	2783.7		
	X2	Fc27	50.0	835.3	700.0	580.0	280.0	1519.9	694.9	2449.1	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X3	Fc27	50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9	698.1	2445.6	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X4	Fc27	50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9	698.1	2445.6	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X5	Fc27	50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9	695.2	2448.8	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	580.0	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X6	Fc27	50.0	835.3	700.0	580.0	280.0	1519.9	360.1	1275.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	67.5	86.3	2783.7		
14F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	498.0	1764.6	OK	FA
			60.0	1155.3	700.0	580.0	280.0	2102.1				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	72.5	86.3	2989.9		
	X2	Fc27	60.0	1220.4	700.0	580.0	280.0	2220.6	1174.5	4233.9	OK	FA
			60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X3	Fc27	60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4	1324.3	4840.0	OK	FA
			60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X4	Fc27	60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4	1324.3	4840.0	OK	FA
			60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X5	Fc27	60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4	1173.8	4234.7	OK	FA
			60.0	1155.3	700.0	580.0	280.0	2102.1				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X6	Fc27	60.0	1220.4	700.0	580.0	280.0	2220.6	526.0	1864.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	72.5	86.3	2989.9		
13F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	498.0	1764.6	OK	FA
			60.0	1155.3	700.0	580.0	280.0	2102.1				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	72.5	86.3	2989.9		
	X2	Fc27	60.0	1220.4	700.0	580.0	280.0	2220.6	1174.5	4233.9	OK	FA
			60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X3	Fc27	60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4	1324.3	4840.0	OK	FA
			60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X4	Fc27	60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4	1324.3	4840.0	OK	FA
			60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X5	Fc27	60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4	1173.8	4234.7	OK	FA
			60.0	1155.3	700.0	580.0	280.0	2102.1				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X6	Fc27	60.0	1220.4	700.0	580.0	280.0	2220.6	526.0	1864.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	72.5	86.3	2989.9		
12F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	493.6	1769.4	OK	FA
			60.0	1155.3	700.0	580.0	285.0	2102.1				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	72.5	86.3	2989.9		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
12F	X2	Fc27	60.0	1220.4	700.0	580.0	280.0	2220.6	1164.1	4245.4	OK	FA
			60.0	1491.4	700.0	575.0	285.0	2802.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X3	Fc27	60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4	1312.5	4852.9	OK	FA
			60.0	1491.4	700.0	575.0	285.0	2802.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X4	Fc27	60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4	1312.5	4852.9	OK	FA
			60.0	1491.4	700.0	575.0	285.0	2802.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X5	Fc27	60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4	1163.4	4246.1	OK	FA
			60.0	1155.3	700.0	580.0	285.0	2102.1				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X6	Fc27	60.0	1220.4	700.0	580.0	280.0	2220.6	521.4	1869.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	72.5	86.3	2989.9		
11F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	0.0	775.1	2399.0	OK	FA
			60.0	1814.3	700.0	580.0	280.0	2956.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	72.5	86.3	3218.8		
	X2	Fc30	60.0	1887.0	700.0	580.0	285.0	3074.5	1689.8	5239.3	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X3	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	285.0	3496.8	1798.2	5584.6	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X4	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	285.0	3496.8	1798.2	5584.6	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X5	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	285.0	3496.8	1689.7	5239.4	OK	FA
			60.0	1814.3	700.0	580.0	280.0	2956.0				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X6	Fc30	60.0	1887.0	700.0	580.0	285.0	3074.5	806.2	2495.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	72.5	86.3	3218.8		
10F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	782.0	2391.4	OK	FA
			60.0	1814.3	700.0	580.0	280.0	2956.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	72.5	86.3	3218.8		
	X2	Fc30	60.0	1887.0	700.0	580.0	280.0	3074.5	1704.8	5222.7	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X3	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X4	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X5	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8	1704.8	5222.8	OK	FA
			60.0	1814.3	700.0	580.0	280.0	2956.0				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X6	Fc30	60.0	1887.0	700.0	580.0	280.0	3074.5	813.4	2487.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	72.5	86.3	3218.8		
9F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	782.0	2391.4	OK	FA
			60.0	1814.3	700.0	580.0	280.0	2956.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	72.5	86.3	3218.8		
	X2	Fc30	60.0	1887.0	700.0	580.0	280.0	3074.5	1704.8	5222.7	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X3	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X4	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X5	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8	1704.8	5222.8	OK	FA
			60.0	1814.3	700.0	580.0	280.0	2956.0				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X6	Fc30	60.0	1887.0	700.0	580.0	280.0	3074.5	813.4	2487.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	72.5	86.3	3218.8		
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1101.2	3433.7	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3	2243.0	6953.3	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	80.0	125.0	8354.5		
	X3	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	80.0	125.0	8354.5		
	X4	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	80.0	125.0	8354.5		
	X5	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2243.2	6953.0	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	80.0	125.0	8354.5		
	X6	Fc36	65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3	1132.1	3530.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1101.2	3433.7	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3	2243.0	6953.3	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2243.2	6953.0	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3	1132.1	3530.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1101.2	3433.7	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3	2243.0	6953.3	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2243.2	6953.0	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3	1132.1	3530.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1101.2	3433.7	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
5F	X2	Fc36	65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3	2243.0	6953.3	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2243.2	6953.0	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3	1132.1	3530.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1101.2	3433.7	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3	2243.0	6953.3	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2243.2	6953.0	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3	1132.1	3530.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1101.2	3433.7	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3	2243.0	6953.3	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2243.2	6953.0	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3	1132.1	3530.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	910.3	3643.8	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	580.0	397.5	4222.8				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3	1854.0	7381.2	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	397.5	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	1862.1	7372.3	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	397.5	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	1862.1	7372.3	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	397.5	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X5	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	1854.2	7381.0	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	580.0	397.5	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3	935.8	3746.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	397.5	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	664.0	811.2	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	580.0	280.0	1401.4				
			85.0	115.0	0.40	0.85	8.04	67.5	86.3	1590.7		
	X2	Fc27	50.0	835.3	700.0	580.0	0.0	1519.9	1389.9	1684.6	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X3	Fc27	50.0	835.3	700.0	575.0	0.0	1519.9	1396.1	1677.8	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X4	Fc27	50.0	835.3	700.0	575.0	0.0	1519.9	1396.1	1677.8	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X5	Fc27	50.0	835.3	700.0	575.0	0.0	1519.9	1390.3	1684.1	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	580.0	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X6	Fc27	50.0	835.3	700.0	580.0	0.0	1519.9	720.1	879.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.40	0.85	8.04	67.5	86.3	1590.7		
15F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	332.0	1176.4	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	580.0	280.0	1401.4				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	67.5	86.3	2783.7		
	X2	Fc27	50.0	835.3	700.0	580.0	280.0	1519.9	694.9	2449.1	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X3	Fc27	50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9	698.1	2445.6	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X4	Fc27	50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9	698.1	2445.6	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X5	Fc27	50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9	695.2	2448.8	OK	FA
			50.0	770.2	700.0	580.0	280.0	1401.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X6	Fc27	50.0	835.3	700.0	580.0	280.0	1519.9	360.1	1275.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	67.5	86.3	2783.7		
14F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	498.0	1764.6	OK	FA
			60.0	1155.3	700.0	580.0	280.0	2102.1				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	72.5	86.3	2989.9		
	X2	Fc27	60.0	1220.4	700.0	580.0	280.0	2220.6	1174.5	4233.9	OK	FA
			60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X3	Fc27	60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4	1324.3	4840.0	OK	FA
			60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X4	Fc27	60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4	1324.3	4840.0	OK	FA
			60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X5	Fc27	60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4	1173.8	4234.7	OK	FA
			60.0	1155.3	700.0	580.0	280.0	2102.1				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
14F	X6	Fc27	60.0	1220.4	700.0	580.0	280.0	2220.6	526.0	1864.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	72.5	86.3	2989.9		
13F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	498.0	1764.6	OK	FA
			60.0	1155.3	700.0	580.0	280.0	2102.1				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	72.5	86.3	2989.9		
	X2	Fc27	60.0	1220.4	700.0	580.0	280.0	2220.6	1174.5	4233.9	OK	FA
			60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X3	Fc27	60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4	1324.3	4840.0	OK	FA
			60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X4	Fc27	60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4	1324.3	4840.0	OK	FA
			60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X5	Fc27	60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4	1173.8	4234.7	OK	FA
			60.0	1155.3	700.0	580.0	280.0	2102.1				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X6	Fc27	60.0	1220.4	700.0	580.0	280.0	2220.6	526.0	1864.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	72.5	86.3	2989.9		
12F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	493.6	1769.4	OK	FA
			60.0	1155.3	700.0	580.0	285.0	2102.1				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	72.5	86.3	2989.9		
	X2	Fc27	60.0	1220.4	700.0	580.0	280.0	2220.6	1164.1	4245.4	OK	FA
			60.0	1491.4	700.0	575.0	285.0	2802.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X3	Fc27	60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4	1312.5	4852.9	OK	FA
			60.0	1491.4	700.0	575.0	285.0	2802.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X4	Fc27	60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4	1312.5	4852.9	OK	FA
			60.0	1491.4	700.0	575.0	285.0	2802.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X5	Fc27	60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4	1163.4	4246.1	OK	FA
			60.0	1155.3	700.0	580.0	285.0	2102.1				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X6	Fc27	60.0	1220.4	700.0	580.0	280.0	2220.6	521.4	1869.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	72.5	86.3	2989.9		
11F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	0.0	775.1	2399.0	OK	FA
			60.0	1814.3	700.0	580.0	280.0	2956.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	72.5	86.3	3218.8		
	X2	Fc30	60.0	1887.0	700.0	580.0	285.0	3074.5	1689.8	5239.3	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X3	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	285.0	3496.8	1798.2	5584.6	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X4	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	285.0	3496.8	1798.2	5584.6	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X5	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	285.0	3496.8	1689.7	5239.4	OK	FA
			60.0	1814.3	700.0	580.0	280.0	2956.0				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X6	Fc30	60.0	1887.0	700.0	580.0	285.0	3074.5	806.2	2495.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	72.5	86.3	3218.8		
10F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	782.0	2391.4	OK	FA
			60.0	1814.3	700.0	580.0	280.0	2956.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	72.5	86.3	3218.8		
	X2	Fc30	60.0	1887.0	700.0	580.0	280.0	3074.5	1704.8	5222.7	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
10F	X3	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X4	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X5	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8	1704.8	5222.8	OK	FA
			60.0	1814.3	700.0	580.0	280.0	2956.0				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X6	Fc30	60.0	1887.0	700.0	580.0	280.0	3074.5	813.4	2487.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	72.5	86.3	3218.8		
9F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	782.0	2391.4	OK	FA
			60.0	1814.3	700.0	580.0	280.0	2956.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	72.5	86.3	3218.8		
	X2	Fc30	60.0	1887.0	700.0	580.0	280.0	3074.5	1704.8	5222.7	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X3	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X4	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X5	Fc30	60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8	1704.8	5222.8	OK	FA
			60.0	1814.3	700.0	580.0	280.0	2956.0				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X6	Fc30	60.0	1887.0	700.0	580.0	280.0	3074.5	813.4	2487.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	72.5	86.3	3218.8		
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1101.2	3433.7	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3	2243.0	6953.3	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	80.0	125.0	8354.5		
	X3	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	80.0	125.0	8354.5		
	X4	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	80.0	125.0	8354.5		
	X5	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2243.2	6953.0	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	80.0	125.0	8354.5		
	X6	Fc36	65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3	1132.1	3530.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1101.2	3433.7	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3	2243.0	6953.3	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2243.2	6953.0	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X6	Fc36	65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3	1132.1	3530.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1101.2	3433.7	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3	2243.0	6953.3	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2243.2	6953.0	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3	1132.1	3530.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1101.2	3433.7	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3	2243.0	6953.3	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2243.2	6953.0	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3	1132.1	3530.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1101.2	3433.7	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3	2243.0	6953.3	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2243.2	6953.0	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3	1132.1	3530.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1101.2	3433.7	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3	2243.0	6953.3	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
3F	X3	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	2243.2	6953.0	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3	1132.1	3530.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	910.3	3643.8	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	580.0	397.5	4222.8				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3	1854.0	7381.2	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	397.5	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	1862.1	7372.3	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	397.5	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	1862.1	7372.3	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	575.0	397.5	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3	1854.2	7381.0	OK	FA
			65.0	2554.9	700.0	580.0	397.5	4222.8				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3	935.8	3746.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	397.5	0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	720.1	879.8	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	580.0	280.0	1519.9				
			85.0	115.0	0.40	0.85	8.04	67.5	86.3	1590.7		
	X2	Fc27	50.0	770.2	700.0	580.0	0.0	1401.4	1390.3	1684.1	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X3	Fc27	50.0	770.2	700.0	575.0	0.0	1401.4	1396.1	1677.8	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X4	Fc27	50.0	770.2	700.0	575.0	0.0	1401.4	1396.1	1677.8	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X5	Fc27	50.0	770.2	700.0	575.0	0.0	1401.4	1389.9	1684.6	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	580.0	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X6	Fc27	50.0	770.2	700.0	580.0	0.0	1401.4	664.0	811.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.40	0.85	8.04	67.5	86.3	1590.7		
15F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	360.1	1275.9	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	580.0	280.0	1519.9				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	67.5	86.3	2783.7		
	X2	Fc27	50.0	770.2	700.0	580.0	280.0	1401.4	695.2	2448.8	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X3	Fc27	50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4	698.1	2445.6	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
15F	X4	Fc27	50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4	698.1	2445.6	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X5	Fc27	50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4	694.9	2449.1	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	580.0	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X6	Fc27	50.0	770.2	700.0	580.0	280.0	1401.4	332.0	1176.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	67.5	86.3	2783.7		
14F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	526.0	1864.0	OK	FA
			60.0	1220.4	700.0	580.0	280.0	2220.6				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	72.5	86.3	2989.9		
	X2	Fc27	60.0	1155.3	700.0	580.0	280.0	2102.1	1173.8	4234.7	OK	FA
			60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X3	Fc27	60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9	1324.3	4840.0	OK	FA
			60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X4	Fc27	60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9	1324.3	4840.0	OK	FA
			60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X5	Fc27	60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9	1174.5	4233.9	OK	FA
			60.0	1220.4	700.0	580.0	280.0	2220.6				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X6	Fc27	60.0	1155.3	700.0	580.0	280.0	2102.1	498.0	1764.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	72.5	86.3	2989.9		
13F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	526.0	1864.0	OK	FA
			60.0	1220.4	700.0	580.0	280.0	2220.6				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	72.5	86.3	2989.9		
	X2	Fc27	60.0	1155.3	700.0	580.0	280.0	2102.1	1173.8	4234.7	OK	FA
			60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X3	Fc27	60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9	1324.3	4840.0	OK	FA
			60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X4	Fc27	60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9	1324.3	4840.0	OK	FA
			60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X5	Fc27	60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9	1174.5	4233.9	OK	FA
			60.0	1220.4	700.0	580.0	280.0	2220.6				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X6	Fc27	60.0	1155.3	700.0	580.0	280.0	2102.1	498.0	1764.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	72.5	86.3	2989.9		
12F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	521.4	1869.2	OK	FA
			60.0	1220.4	700.0	580.0	285.0	2220.6				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	72.5	86.3	2989.9		
	X2	Fc27	60.0	1155.3	700.0	580.0	280.0	2102.1	1163.4	4246.1	OK	FA
			60.0	1554.4	700.0	575.0	285.0	2921.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X3	Fc27	60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9	1312.5	4852.9	OK	FA
			60.0	1554.4	700.0	575.0	285.0	2921.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X4	Fc27	60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9	1312.5	4852.9	OK	FA
			60.0	1554.4	700.0	575.0	285.0	2921.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X5	Fc27	60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9	1164.1	4245.4	OK	FA
			60.0	1220.4	700.0	580.0	285.0	2220.6				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X6	Fc27	60.0	1155.3	700.0	580.0	280.0	2102.1	493.6	1769.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	285.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	72.5	86.3	2989.9		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
11F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	285.0	-0.0	806.2	2495.1	OK	FA
			60.0	1887.0	700.0	580.0	280.0	3074.5				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	72.5	86.3	3218.8		
	X2	Fc30	60.0	1814.3	700.0	580.0	285.0	2956.0	1689.7	5239.4	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X3	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	285.0	3378.3	1798.2	5584.6	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X4	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	285.0	3378.3	1798.2	5584.6	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X5	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	285.0	3378.3	1689.8	5239.3	OK	FA
			60.0	1887.0	700.0	580.0	280.0	3074.5				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X6	Fc30	60.0	1814.3	700.0	580.0	285.0	2956.0	775.1	2399.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	72.5	86.3	3218.8		
10F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	813.4	2487.2	OK	FA
			60.0	1887.0	700.0	580.0	280.0	3074.5				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	72.5	86.3	3218.8		
	X2	Fc30	60.0	1814.3	700.0	580.0	280.0	2956.0	1704.8	5222.8	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X3	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X4	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X5	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3	1704.8	5222.7	OK	FA
			60.0	1887.0	700.0	580.0	280.0	3074.5				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X6	Fc30	60.0	1814.3	700.0	580.0	280.0	2956.0	782.0	2391.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	72.5	86.3	3218.8		
9F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	813.4	2487.2	OK	FA
			60.0	1887.0	700.0	580.0	280.0	3074.5				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	72.5	86.3	3218.8		
	X2	Fc30	60.0	1814.3	700.0	580.0	280.0	2956.0	1704.8	5222.8	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X3	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X4	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X5	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3	1704.8	5222.7	OK	FA
			60.0	1887.0	700.0	580.0	280.0	3074.5				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X6	Fc30	60.0	1814.3	700.0	580.0	280.0	2956.0	782.0	2391.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	72.5	86.3	3218.8		
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1132.1	3530.1	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8	2243.2	6953.0	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	80.0	125.0	8354.5		
	X3	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	80.0	125.0	8354.5		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
8F	X4	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	80.0	125.0	8354.5		
	X5	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2243.0	6953.3	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	80.0	125.0	8354.5		
	X6	Fc36	65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8	1101.2	3433.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1132.1	3530.1	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8	2243.2	6953.0	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2243.0	6953.3	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8	1101.2	3433.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1132.1	3530.1	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8	2243.2	6953.0	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2243.0	6953.3	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8	1101.2	3433.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1132.1	3530.1	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8	2243.2	6953.0	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2243.0	6953.3	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8	1101.2	3433.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1132.1	3530.1	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8	2243.2	6953.0	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2243.0	6953.3	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8	1101.2	3433.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1132.1	3530.1	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8	2243.2	6953.0	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2243.0	6953.3	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8	1101.2	3433.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	935.8	3746.1	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	580.0	397.5	4341.3				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8	1854.2	7381.0	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	397.5	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	1862.1	7372.3	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	397.5	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	1862.1	7372.3	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	397.5	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	1854.0	7381.2	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	580.0	397.5	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8	910.3	3643.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	397.5	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	720.1	879.8	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	580.0	280.0	1519.9				
			85.0	115.0	0.40	0.85	8.04	67.5	86.3	1590.7		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X2	Fc27	50.0	770.2	700.0	580.0	0.0	1401.4	1390.3	1684.1	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X3	Fc27	50.0	770.2	700.0	575.0	0.0	1401.4	1396.1	1677.8	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X4	Fc27	50.0	770.2	700.0	575.0	0.0	1401.4	1396.1	1677.8	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X5	Fc27	50.0	770.2	700.0	575.0	0.0	1401.4	1389.9	1684.6	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	580.0	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	0.70	0.85	8.04	67.5	125.0	4034.4		
	X6	Fc27	50.0	770.2	700.0	580.0	0.0	1401.4	664.0	811.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.40	0.85	8.04	67.5	86.3	1590.7		
15F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	360.1	1275.9	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	580.0	280.0	1519.9				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	67.5	86.3	2783.7		
	X2	Fc27	50.0	770.2	700.0	580.0	280.0	1401.4	695.2	2448.8	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X3	Fc27	50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4	698.1	2445.6	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X4	Fc27	50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4	698.1	2445.6	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	575.0	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X5	Fc27	50.0	770.2	700.0	575.0	280.0	1401.4	694.9	2449.1	OK	FA
			50.0	835.3	700.0	580.0	280.0	1519.9				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	67.5	125.0	5763.4		
	X6	Fc27	50.0	770.2	700.0	580.0	280.0	1401.4	332.0	1176.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	67.5	86.3	2783.7		
14F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	526.0	1864.0	OK	FA
			60.0	1220.4	700.0	580.0	280.0	2220.6				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	72.5	86.3	2989.9		
	X2	Fc27	60.0	1155.3	700.0	580.0	280.0	2102.1	1173.8	4234.7	OK	FA
			60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X3	Fc27	60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9	1324.3	4840.0	OK	FA
			60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X4	Fc27	60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9	1324.3	4840.0	OK	FA
			60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X5	Fc27	60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9	1174.5	4233.9	OK	FA
			60.0	1220.4	700.0	580.0	280.0	2220.6				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X6	Fc27	60.0	1155.3	700.0	580.0	280.0	2102.1	498.0	1764.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	72.5	86.3	2989.9		
13F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	526.0	1864.0	OK	FA
			60.0	1220.4	700.0	580.0	280.0	2220.6				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	72.5	86.3	2989.9		
	X2	Fc27	60.0	1155.3	700.0	580.0	280.0	2102.1	1173.8	4234.7	OK	FA
			60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X3	Fc27	60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9	1324.3	4840.0	OK	FA
			60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X4	Fc27	60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9	1324.3	4840.0	OK	FA
			60.0	1554.4	700.0	575.0	280.0	2921.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
13F	X5	Fc27	60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9	1174.5	4233.9	OK	FA
			60.0	1220.4	700.0	580.0	280.0	2220.6				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X6	Fc27	60.0	1155.3	700.0	580.0	280.0	2102.1	498.0	1764.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	72.5	86.3	2989.9		
12F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	521.4	1869.2	OK	FA
			60.0	1220.4	700.0	580.0	285.0	2220.6				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	72.5	86.3	2989.9		
	X2	Fc27	60.0	1155.3	700.0	580.0	280.0	2102.1	1163.4	4246.1	OK	FA
			60.0	1554.4	700.0	575.0	285.0	2921.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X3	Fc27	60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9	1312.5	4852.9	OK	FA
			60.0	1554.4	700.0	575.0	285.0	2921.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X4	Fc27	60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9	1312.5	4852.9	OK	FA
			60.0	1554.4	700.0	575.0	285.0	2921.4				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X5	Fc27	60.0	1491.4	700.0	575.0	280.0	2802.9	1164.1	4245.4	OK	FA
			60.0	1220.4	700.0	580.0	285.0	2220.6				
			85.0	125.0	1.00	0.85	8.04	72.5	125.0	6190.3		
	X6	Fc27	60.0	1155.3	700.0	580.0	280.0	2102.1	493.6	1769.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	285.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.04	72.5	86.3	2989.9		
11F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	285.0	-0.0	806.2	2495.1	OK	FA
			60.0	1887.0	700.0	580.0	280.0	3074.5				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	72.5	86.3	3218.8		
	X2	Fc30	60.0	1814.3	700.0	580.0	285.0	2956.0	1689.7	5239.4	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X3	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	285.0	3378.3	1798.2	5584.6	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X4	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	285.0	3378.3	1798.2	5584.6	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X5	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	285.0	3378.3	1689.8	5239.3	OK	FA
			60.0	1887.0	700.0	580.0	280.0	3074.5				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X6	Fc30	60.0	1814.3	700.0	580.0	285.0	2956.0	775.1	2399.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	72.5	86.3	3218.8		
10F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	813.4	2487.2	OK	FA
			60.0	1887.0	700.0	580.0	280.0	3074.5				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	72.5	86.3	3218.8		
	X2	Fc30	60.0	1814.3	700.0	580.0	280.0	2956.0	1704.8	5222.8	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X3	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X4	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X5	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3	1704.8	5222.7	OK	FA
			60.0	1887.0	700.0	580.0	280.0	3074.5				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X6	Fc30	60.0	1814.3	700.0	580.0	280.0	2956.0	782.0	2391.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	72.5	86.3	3218.8		
9F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	813.4	2487.2	OK	FA
			60.0	1887.0	700.0	580.0	280.0	3074.5				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	72.5	86.3	3218.8		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X2	Fc30	60.0	1814.3	700.0	580.0	280.0	2956.0	1704.8	5222.8	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X3	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X4	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3	1814.2	5566.9	OK	FA
			60.0	2122.3	700.0	575.0	280.0	3496.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X5	Fc30	60.0	2050.4	700.0	575.0	280.0	3378.3	1704.8	5222.7	OK	FA
			60.0	1887.0	700.0	580.0	280.0	3074.5				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	77.5	125.0	7123.7		
	X6	Fc30	60.0	1814.3	700.0	580.0	280.0	2956.0	782.0	2391.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	8.65	72.5	86.3	3218.8		
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1132.1	3530.1	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8	2243.2	6953.0	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	80.0	125.0	8354.5		
	X3	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	80.0	125.0	8354.5		
	X4	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	80.0	125.0	8354.5		
	X5	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2243.0	6953.3	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	80.0	125.0	8354.5		
	X6	Fc36	65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8	1101.2	3433.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1132.1	3530.1	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8	2243.2	6953.0	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2243.0	6953.3	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8	1101.2	3433.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1132.1	3530.1	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8	2243.2	6953.0	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
6F	X5	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2243.0	6953.3	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8	1101.2	3433.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1132.1	3530.1	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8	2243.2	6953.0	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2243.0	6953.3	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8	1101.2	3433.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1132.1	3530.1	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8	2243.2	6953.0	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2243.0	6953.3	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8	1101.2	3433.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1132.1	3530.1	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
	X2	Fc36	65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8	2243.2	6953.0	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2252.8	6942.5	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	2243.0	6953.3	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	580.0	280.0	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8	1101.2	3433.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	935.8	3746.1	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	580.0	397.5	4341.3				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X2	Fc36	65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8	1854.2	7381.0	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	397.5	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	1862.1	7372.3	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	397.5	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	1862.1	7372.3	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	575.0	397.5	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	65.0	2554.9	700.0	575.0	280.0	4222.8	1854.0	7381.2	OK	FA
			65.0	2626.6	700.0	580.0	397.5	4341.3				
			105.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	65.0	2554.9	700.0	580.0	280.0	4222.8	910.3	3643.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	397.5	-0.0				
			85.0	115.0	0.70	0.85	9.83	75.0	86.3	3783.0		

U-5.11.2 RC柱はり接合部(柱降伏型)

gbL, gbR	: 左右のはり幅	(cm)
Mc, Mc'	: 上下の柱端モーメント	(kN・m)
hc, hc'	: 上下の階高	(cm)
H, H'	: 上下の柱の内のり高さ	(cm)
lb, lb'	: 左右のはりのスパン長さ	(cm)
Tu, Tu'	: 上下の柱端に生ずる引張力	(kN)
Qgu	: 左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	: 柱はり接合部の設計用せん断力	(kN)
cB, cD	: 柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	: 柱はり接合部の形状による係数	
φ	: 直交はりの有無による補正係数	
Fj	: 柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm ²)
bj	: 柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	: 柱せい	(cm)
Vju	: 柱はり接合部のせん断強度	(kN)
D	: 柱せい	(cm)
Db	: はりせい	(cm)
種別	: 判定結果による種別。(柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します)	

Y2(正加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	2586.6	397.5	230.0	0.0	2742.0	1277.3	741.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.46			
			85.0	115.0	0.40	0.85	9.83	82.5	86.3	2377.9		
	X2	Fc36	80.0	8229.5	397.5	230.0	700.0	7983.3	2031.8	3273.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X3	Fc36	80.0	8356.7	397.5	230.0	700.0	8106.7	2063.2	3323.9	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X4	Fc36	80.0	8356.2	397.5	230.0	700.0	8106.2	2063.1	3323.7	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X5	Fc36	80.0	8486.2	397.5	230.0	700.0	8232.4	2095.2	3375.4	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X6	Fc36	80.0	6757.0	397.5	230.0	700.0	7162.8	3336.5	1936.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.46			
			85.0	115.0	0.40	0.85	9.83	82.5	86.3	2377.9		

Y3(正加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	2567.9	397.5	230.0	0.0	2722.2	1268.0	735.8	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.46			
			85.0	115.0	0.40	0.85	9.83	82.5	86.3	2377.9		
	X2	Fc36	80.0	8226.6	397.5	230.0	700.0	7980.5	2031.1	3272.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X3	Fc36	80.0	8354.9	397.5	230.0	700.0	8105.0	2062.8	3323.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X4	Fc36	80.0	8355.4	397.5	230.0	700.0	8105.5	2062.9	3323.4	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X5	Fc36	80.0	8486.5	397.5	230.0	700.0	8232.6	2095.3	3375.5	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X6	Fc36	80.0	6757.2	397.5	230.0	700.0	7163.1	3336.6	1936.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.46			
			85.0	115.0	0.40	0.85	9.83	82.5	86.3	2377.9		

Y2(負加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-6757.2	397.5	230.0	0.0	7163.1	3336.6	1936.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.46			
			85.0	115.0	0.40	0.85	9.83	82.5	86.3	2377.9		
	X2	Fc36	80.0	-8486.2	397.5	230.0	700.0	8232.4	2095.2	3375.4	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X3	Fc36	80.0	-8356.2	397.5	230.0	700.0	8106.2	2063.1	3323.7	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X4	Fc36	80.0	-8356.7	397.5	230.0	700.0	8106.7	2063.2	3323.9	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X5	Fc36	80.0	-8229.6	397.5	230.0	700.0	7983.4	2031.8	3273.4	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X6	Fc36	80.0	-2586.6	397.5	230.0	700.0	2741.9	1277.2	741.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.46			
			85.0	115.0	0.40	0.85	9.83	82.5	86.3	2377.9		

Y3(負加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-6757.4	397.5	230.0	0.0	7163.3	3336.7	1936.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.46			
			85.0	115.0	0.40	0.85	9.83	82.5	86.3	2377.9		
	X2	Fc36	80.0	-8486.5	397.5	230.0	700.0	8232.6	2095.3	3375.5	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X3	Fc36	80.0	-8355.4	397.5	230.0	700.0	8105.5	2062.9	3323.4	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X4	Fc36	80.0	-8354.9	397.5	230.0	700.0	8105.0	2062.8	3323.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X5	Fc36	80.0	-8226.7	397.5	230.0	700.0	7980.6	2031.1	3272.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.50			
			105.0	125.0	0.70	0.85	9.83	92.5	125.0	6761.9		
	X6	Fc36	80.0	-2567.8	397.5	230.0	700.0	2722.0	1268.0	735.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.46			
			85.0	115.0	0.40	0.85	9.83	82.5	86.3	2377.9		

U-5.12 SRC柱はり接合部せん断耐力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.13 必要せん断補強筋比

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.14 鉄骨柱脚部分の検討

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

****** メッセージ一覧 ********プリチェックメッセージ一覧**

- ・ C504 LW. X方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW. Y方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。
- ・ UC5104 UC0. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。

■建物基本入力データ

エラー メッセージ : 0
警告 メッセージ : 0
注意 メッセージ : 3

■保有水平耐力計算

エラー メッセージ : 0
警告 メッセージ : 0
注意 メッセージ : 1

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ W6309: [Y27レ-1F層] [X1-X2]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y27レ-1F層] [X2-X3]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y27レ-1F層] [X3-X4]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y27レ-1F層] [X4-X5]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y27レ-1F層] [X5-X6]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y37レ-1F層] [X1-X2]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y37レ-1F層] [X2-X3]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y37レ-1F層] [X3-X4]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y37レ-1F層] [X4-X5]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
- ・ W6309: [Y37レ-1F層] [X5-X6]: R Cはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2013/08/01 15:36