

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

rc15-8-11

略 称 : rc15-8-11
日 付 : 2013/7/31
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1.0.5.8
データベース番号 : 6.5.0.8

会員番号 : BUSK00039
シリアルNo : K48024

計算開始時間 2013/08/01 19:32 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	4
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	12
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	12
I-1.4 部材	Ⅲ－	23
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	23
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	24
I-1.4.3 ベースプレート	Ⅲ－	25
I-1.4.4 壁	Ⅲ－	25
I-1.4.5 雑壁	Ⅲ－	26
I-1.4.6 壁鉄筋番号	Ⅲ－	26
I-1.4.7 ブレース	Ⅲ－	26
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	26
I-1.4.9 片持ばり	Ⅲ－	26
I-1.4.10 片持スラブ	Ⅲ－	26
I-1.4.11 出隅片持スラブ	Ⅲ－	26
I-1.4.12 接合部	Ⅲ－	26
I-1.4.13 杭、杭基礎	Ⅲ－	27
I-1.4.14 直接基礎	Ⅲ－	27
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	27
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	27
I-2.1.1 材料種別図	Ⅲ－	27
I-2.1.2 コンクリート	Ⅲ－	27
I-2.1.3 鉄筋	Ⅲ－	27
I-2.1.4 鉄骨	Ⅲ－	27
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	27
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	28

I-3.1 荷重計算条件	Ⅲ－	28
I-3.1.1 最小スラブ厚	Ⅲ－	28
I-3.1.2 スラブ荷重の拾い方	Ⅲ－	28
I-3.1.3 基礎荷重	Ⅲ－	28
I-3.2 積載荷重	Ⅲ－	28
I-3.3 仕上	Ⅲ－	29
I-3.3.1 仕上材名称	Ⅲ－	29
I-3.3.2 仕上名称	Ⅲ－	29
I-3.4 重量	Ⅲ－	29
I-3.4.1 はり、柱仕上重量	Ⅲ－	29
I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ－	29
I-3.4.3 建物重量の直接入力	Ⅲ－	29
I-3.5 地震力	Ⅲ－	29
I-3.6 風圧力	Ⅲ－	29
I-3.7 積雪荷重	Ⅲ－	29
I-6 共通計算条件	Ⅲ－	29
I-6.1 使用基準	Ⅲ－	29
I-6.2 計算ルート指定	Ⅲ－	30
I-6.3 柱はり接合部計算条件	Ⅲ－	30
I-7 許容応力度計算	Ⅲ－	30
I-7.1 応力解析・モデル化	Ⅲ－	30
I-7.1.1 応力計算条件	Ⅲ－	30
I-7.2 剛性率・偏心率	Ⅲ－	30
I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ－	30
I-7.3 断面計算	Ⅲ－	30
I-7.3.1 断面計算条件	Ⅲ－	30
I-8 保有水平耐力計算	Ⅲ－	31
I-8.1 計算条件	Ⅲ－	31
I-8.1.1 基本条件	Ⅲ－	31
I-8.1.2 計算条件	Ⅲ－	31
I-8.1.3 解析条件等	Ⅲ－	32
I-8.1.5 増分解析の制御条件	Ⅲ－	32
I-8.1.8 部材の耐力算定式	Ⅲ－	32
§ 2. 許容応力度等計算結果	Ⅲ－	34
A-1 準備計算結果	Ⅲ－	34
A-1.1 部材のC、M_o、Q	Ⅲ－	34
A-1.1.1 部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ－	34
A-1.1.2 はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ－	42
A-1.1.3 片持ばりのM、Q表	Ⅲ－	47
A-1.1.4 柱のC、M _o 、Q表	Ⅲ－	47
A-1.2 節点重量	Ⅲ－	47
A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ－	47
A-1.2.3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ－	55

A-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 64
A-1.3.1 地震力	Ⅲ－ 64
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ－ 71
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ－ 71
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ－ 76
A-2. 応力計算結果	Ⅲ－ 84
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ－ 84
A-2.2 部材応力図	Ⅲ－ 90
A-2.3 部材応力表	Ⅲ－ 114
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ－ 151
A-3.5 壁量	Ⅲ－ 151
A-3.6 剛性率	Ⅲ－ 152
A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)	Ⅲ－ 152
A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない)	Ⅲ－ 153
A-3.7 偏心率	Ⅲ－ 154
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)	Ⅲ－ 154
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)	Ⅲ－ 154
A-4. 断面計算結果	Ⅲ－ 156
A-4.3 RCの断面計算	Ⅲ－ 156
A-4.3.1 RCはりの断面計算	Ⅲ－ 156
A-4.3.2 RC柱の断面計算	Ⅲ－ 222
A-4.3.3 RC壁の断面計算	Ⅲ－ 293
A-4.3.4 RC柱はり接合部の断面計算(許容応力度)	Ⅲ－ 324
A-4.3.5 RC柱はり接合部の断面計算(終局強度)	Ⅲ－ 324
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ－ 325
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ－ 325
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ－ 352
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ－ 352
U-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 352
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ－ 352
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ－ 352
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ－ 354
U-3.1 荷重－変位(Ds算定時)	Ⅲ－ 354
U-3.1.1 荷重－変位図(せん断力変形図)(Ds算定時)	Ⅲ－ 354
U-3.2 終局時部材応力(Ds算定時)	Ⅲ－ 356
U-3.2.1 終局時部材応力図(水平荷重節点応力)(Ds算定時)	Ⅲ－ 356
U-3.2.2 終局時部材応力図(長期考慮危険断面位置)(Ds算定時)	Ⅲ－ 373
U-3.3 部材の終局強度(Ds算定時)	Ⅲ－ 390
U-3.3.1 部材の終局強度図(Ds算定時)	Ⅲ－ 390
U-3.5 終局時機構図(Ds算定時)	Ⅲ－ 407
U-3.5.1 終局時機構図(Ds算定時)	Ⅲ－ 407

U-4 保有水平耐力計算結果 Ⅲ - 424

U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）	Ⅲ - 424
U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）	Ⅲ - 424
U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）	Ⅲ - 426
U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）	Ⅲ - 426
U-4.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）	Ⅲ - 443
U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 460
U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 460

U-5 必要保有水平力と判定 Ⅲ - 476

U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ - 476
U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）	Ⅲ - 476
U-5.1.3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）	Ⅲ - 527
U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ - 528
U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 528
U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 528
U-5.2.2 RC柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 548
U-5.2.3 RC壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 571
U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）	Ⅲ - 578
U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ - 578
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 578
U-5.5 水平せん断力係数	Ⅲ - 588
U-5.6 構造特性係数	Ⅲ - 609
U-5.7 必要保有水平耐力	Ⅲ - 613
U-5.8 保有水平耐力判定	Ⅲ - 614
U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 614
U-5.8.2 保有水平耐力判定表	Ⅲ - 625
U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ - 626
U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ - 627
U-5.8.5 増分解析イテレーション結果	Ⅲ - 629
U-5.9 冷間成形角形鋼管の崩壊形の判別	Ⅲ - 629
U-5.10 崩壊形の判別	Ⅲ - 629
U-5.11 RC柱はり接合部せん断耐力	Ⅲ - 630
U-5.11.1 RC柱はり接合部（はり降伏型）	Ⅲ - 630
U-5.11.2 RC柱はり接合部（柱降伏型）	Ⅲ - 648
U-5.12 SRC柱はり接合部せん断耐力	Ⅲ - 649
U-5.13 必要せん断補強筋比	Ⅲ - 649
U-5.14 鉄骨柱脚部分の検討	Ⅲ - 649

**** メッセージ一覧 **** Ⅲ - 650

プリチェックメッセージ一覧	Ⅲ - 650
準備計算メッセージ一覧	Ⅲ - 650
応力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 650
断面計算メッセージ一覧	Ⅲ - 650
保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 650
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧	Ⅲ - 650

計算・設計に関する情報

工事名称	rc15-8-11	
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1	
構造計算プログラム所有者		
構造計算プログラム実行機種		
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）		
担当者名		印
連絡先・電話番号		
構造設計事務所		
構造設計担当者名		印
連絡先・電話番号		
構造計算協力事務所名		
構造計算担当者名		印
連絡先・電話番号		

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】 BUS-5 Ver. 1.0.5.8 データベース番号:6.5.0.8
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・ 有（その他） ・ 無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途				構造種別	鉄筋コンクリート造
階数		地下 0階	地上 15階	塔屋 0階	
建築面積		0.00 m2		延べ面積	0.00 m2
軒高さ		42.580 m		建物高さ	42.580 m
工事種別		☒ 新築 ☐ 増築		増築予定	☒ 無 ☐ 有(階)
構造	主要スパン	X方向 : 0.000 m		Y方向 : 0.000 m	
	塔状比	X方向 : 検討しない		Y方向 : 検討しない	
	骨組形式	X方向 :		Y方向 :	
基礎形式		☒ 直接基礎 ☐ 杭基礎			
仕上		床 :		屋根 :	
		外装 :			
屋上付属物等					

I-1.1.1 建物概要

建物規模	スパン数	X 方向	5	スパン
		Y 方向	3	スパン
	階 数	地 上	15	階
		地 下	0	階
		塔 屋	0	階
	高 さ		42.580	m
	軒の高さ		42.580	m
	地面から地上 1 階床までの高さ		28.0	cm
	パラベットの高さ		0.0	cm
	ピロティ階	X 方向	指定なし	
Y 方向		指定なし		
基礎下端レベル		GL-250.0	cm	

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
15F	280. 0	280. 0	RF	65. 0	RF	-3. 0
14F	280. 0	280. 0	15F	65. 0	15F	-3. 0
13F	280. 0	280. 0	14F	65. 0	14F	-3. 0
12F	280. 0	280. 0	13F	65. 0	13F	-3. 0
11F	280. 0	285. 0	12F	65. 0	12F	-3. 0
10F	280. 0	280. 0	11F	75. 0	11F	-3. 0
9F	280. 0	280. 0	10F	75. 0	10F	-3. 0
8F	280. 0	280. 0	9F	75. 0	9F	-3. 0
7F	280. 0	280. 0	8F	75. 0	8F	-3. 0
6F	280. 0	280. 0	7F	75. 0	7F	-3. 0
5F	280. 0	280. 0	6F	75. 0	6F	-3. 0
4F	280. 0	280. 0	5F	75. 0	5F	-3. 0
3F	280. 0	280. 0	4F	75. 0	4F	-3. 0
2F	280. 0	280. 0	3F	75. 0	3F	-3. 0
1F	310. 0	397. 5	2F	75. 0	2F	-3. 0
			1F	250. 0	1F	-3. 0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X1	800. 0	800. 0	0. 0	Y1	200. 0	200. 0	0. 0
X2	800. 0	800. 0	0. 0	Y2	1100. 0	1100. 0	0. 0
X3	800. 0	800. 0	0. 0	Y3	200. 0	200. 0	0. 0
X4	800. 0	800. 0	0. 0	Y4			0. 0
X5	800. 0	800. 0	0. 0				

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X6			0.0				

I-1.1.2 床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.1.3 構造概要



構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	RF



I-1.1.4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い



そで壁または雑壁として扱う



I-1.2 略伏図



I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

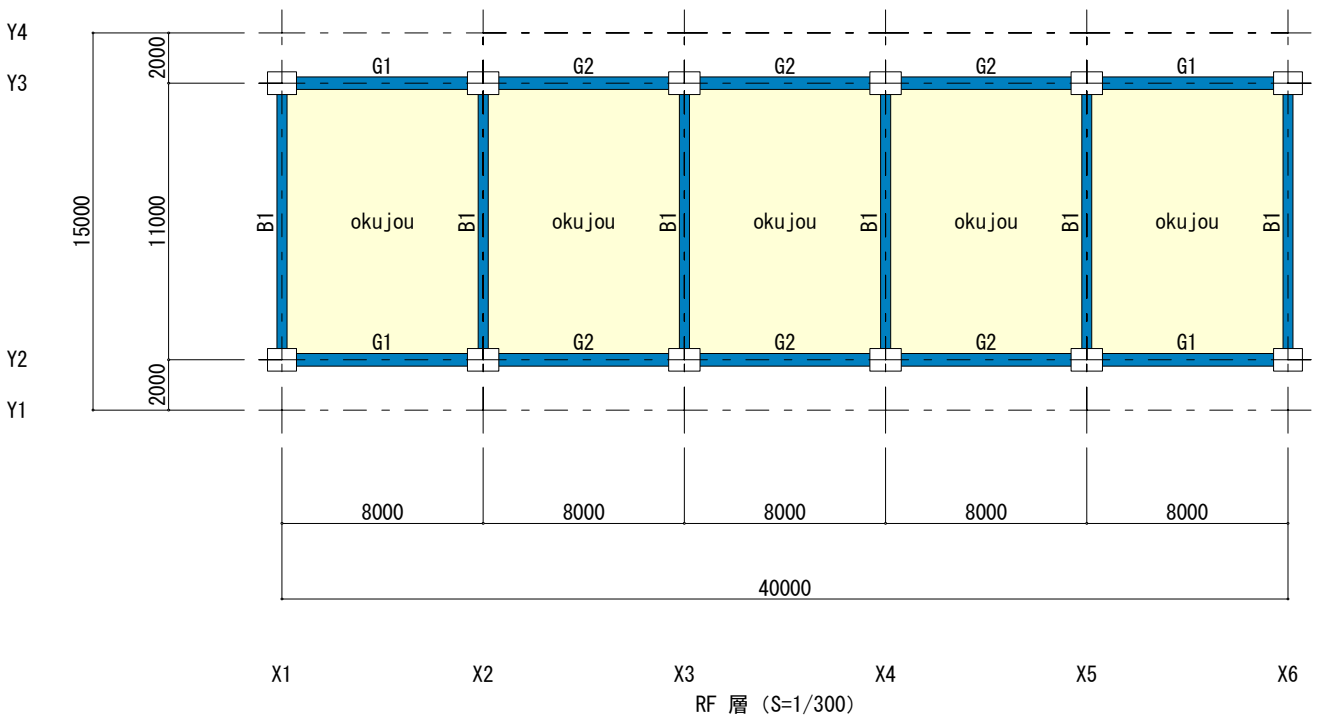
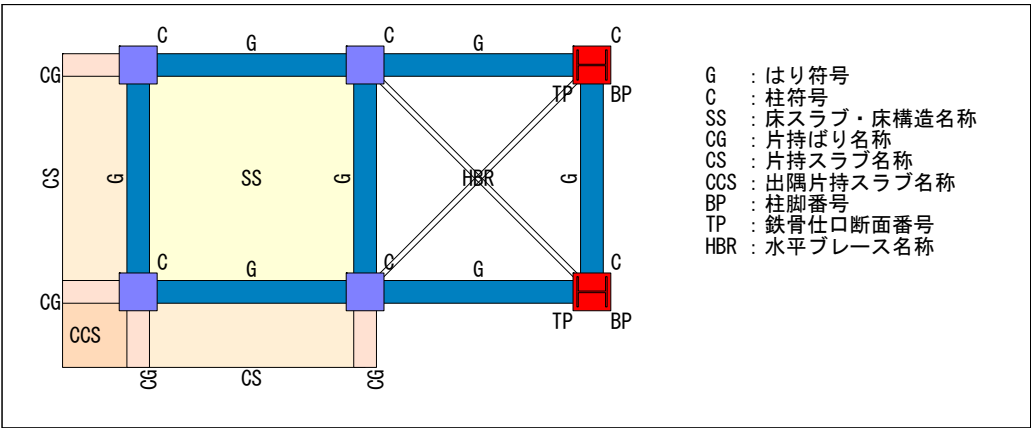


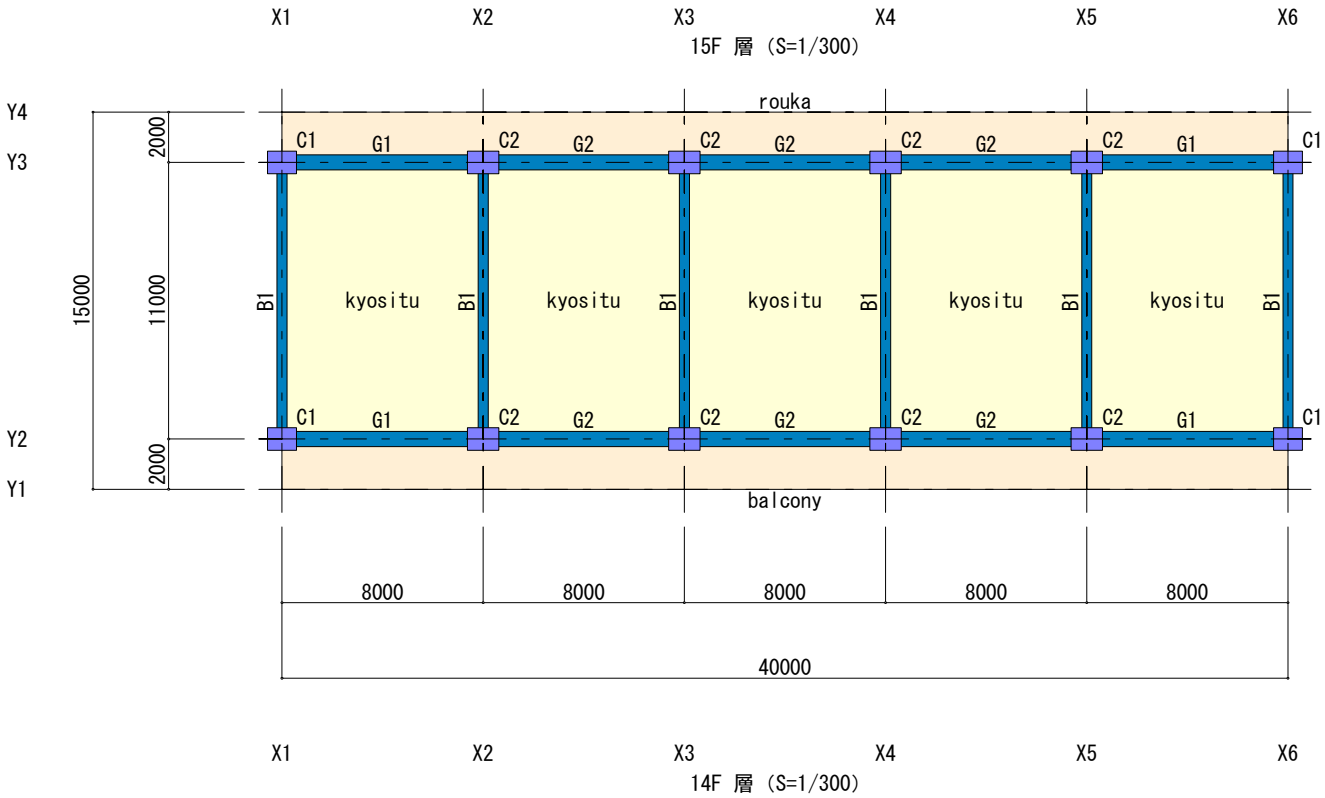
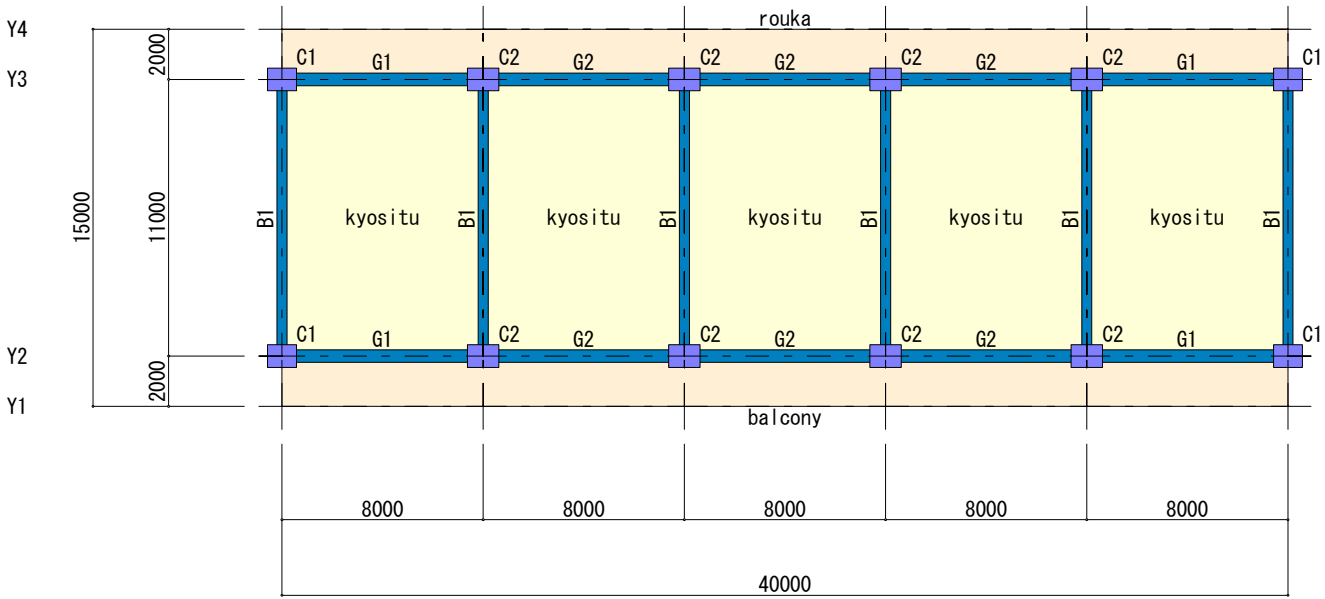


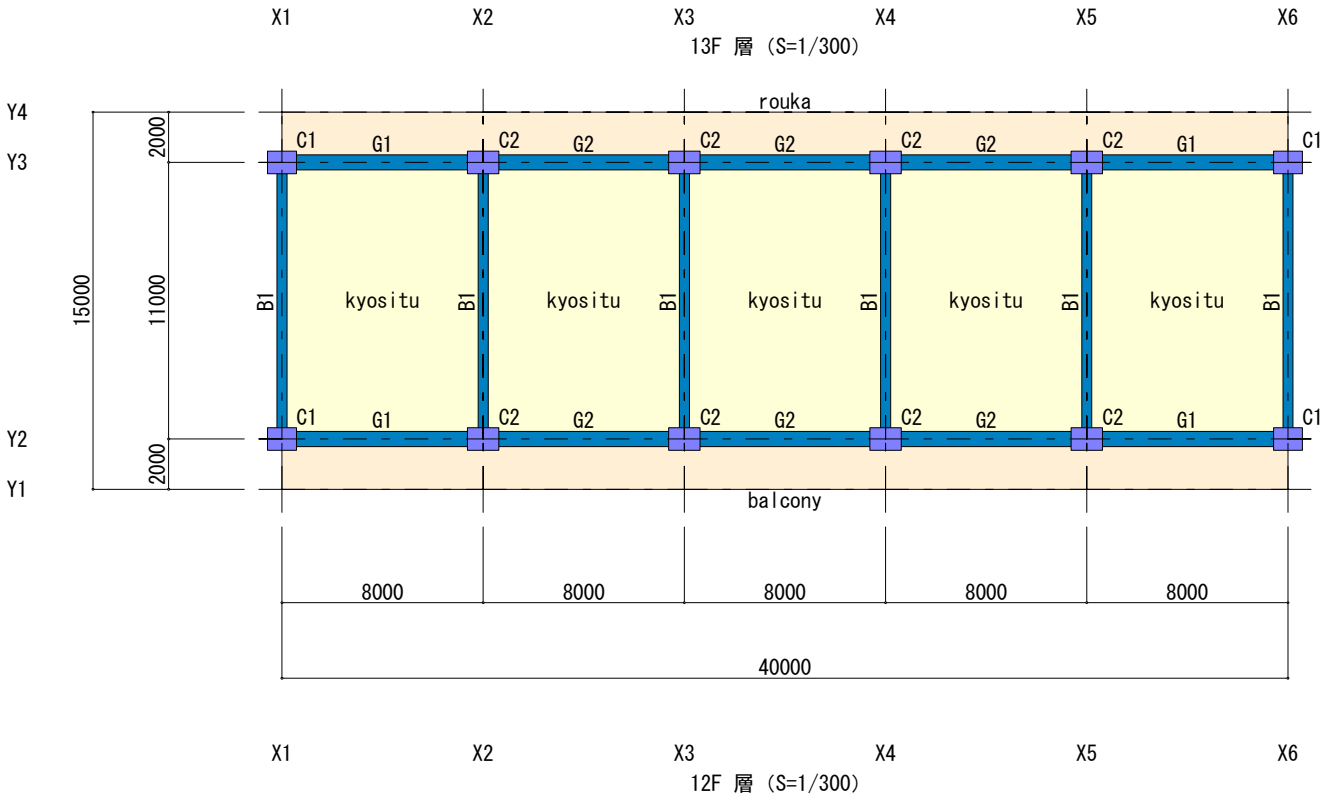
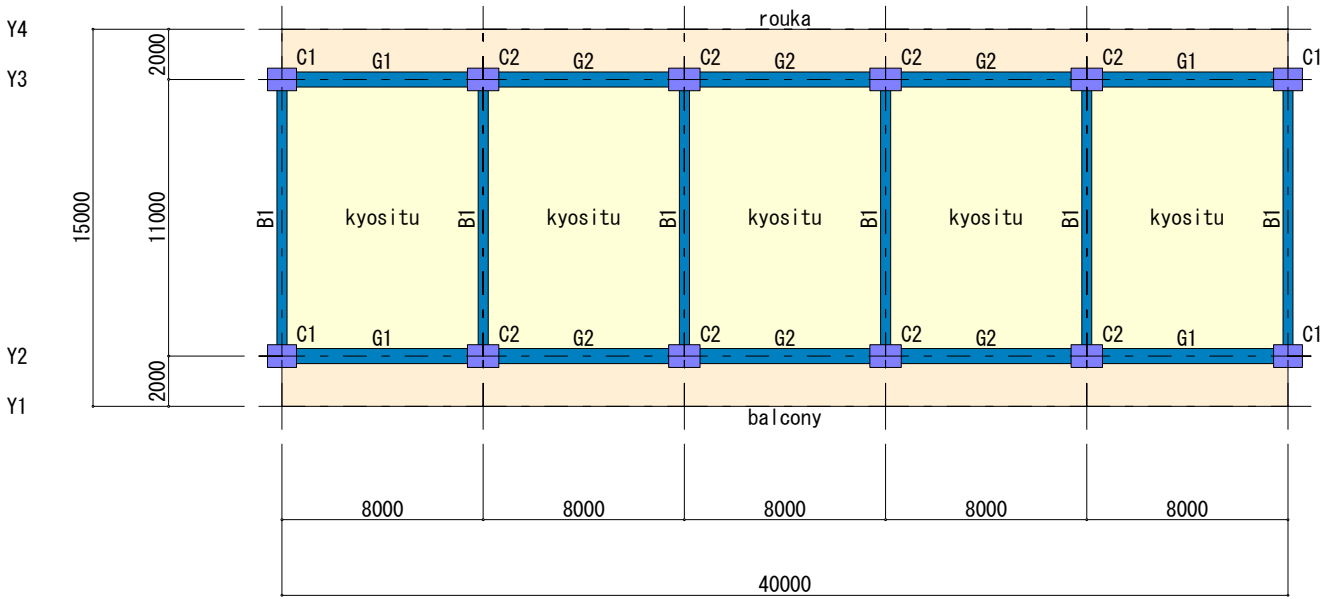


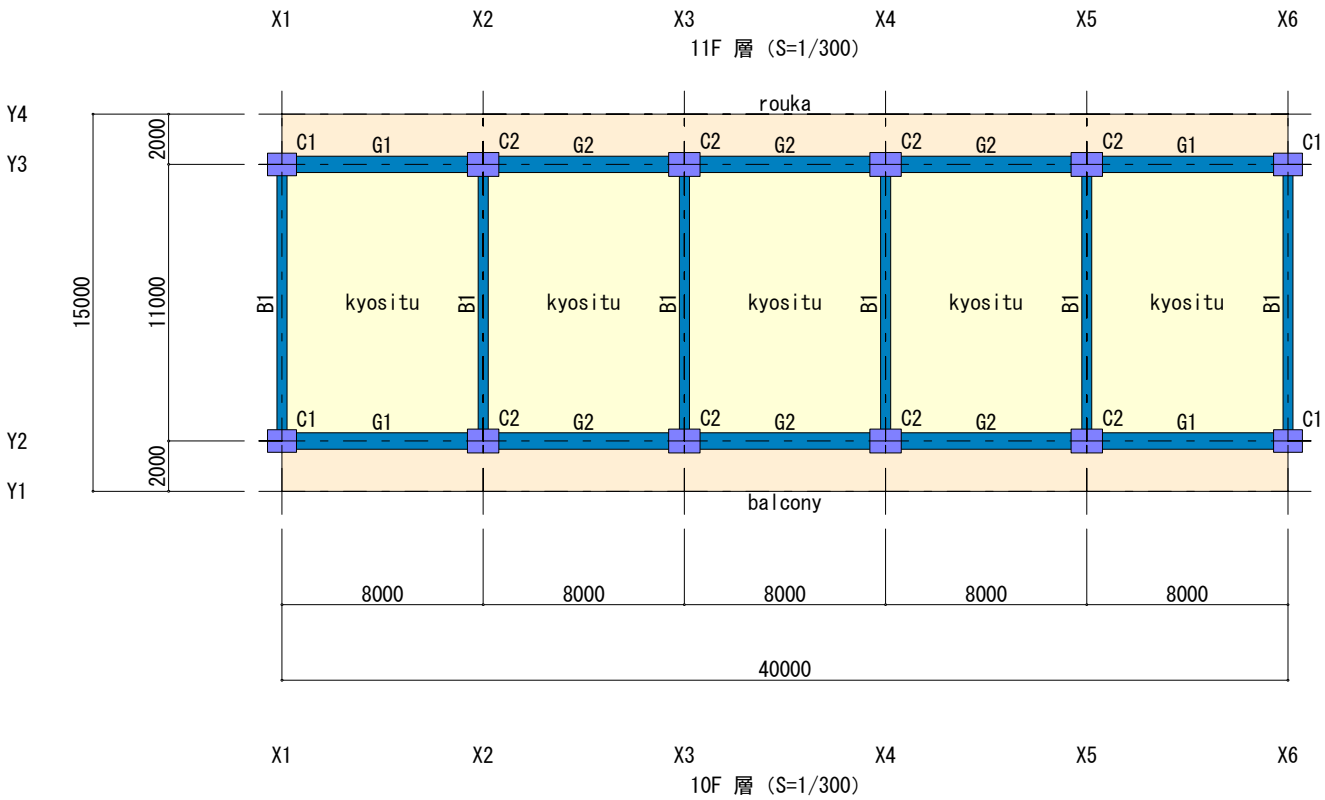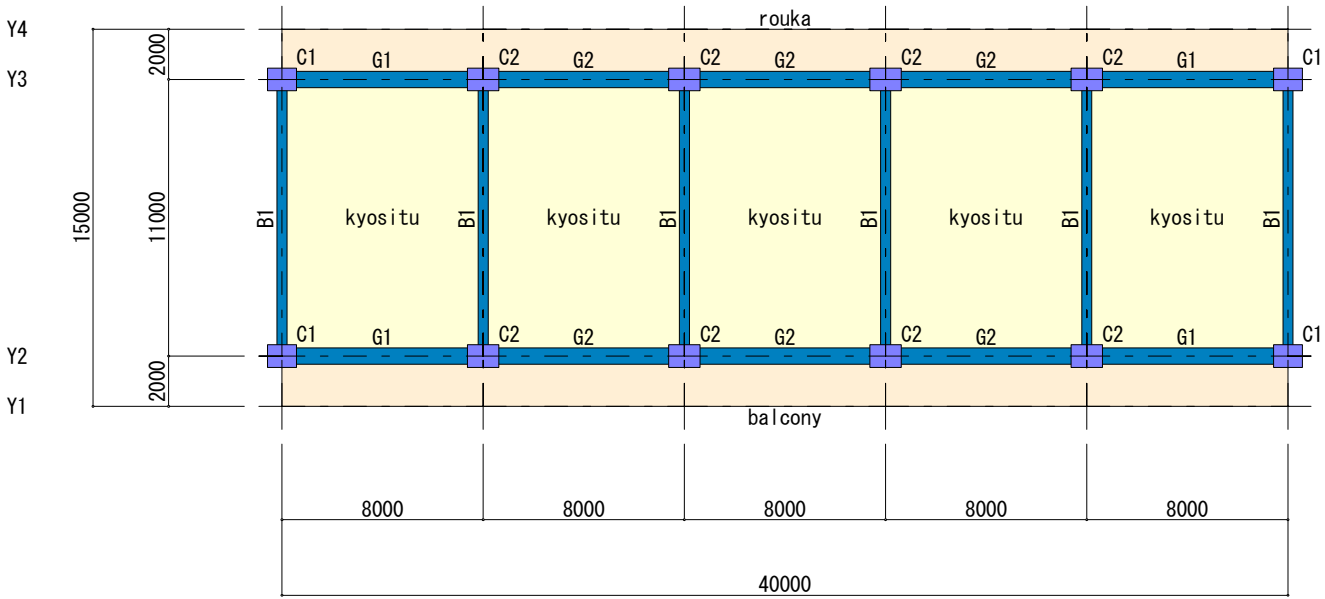


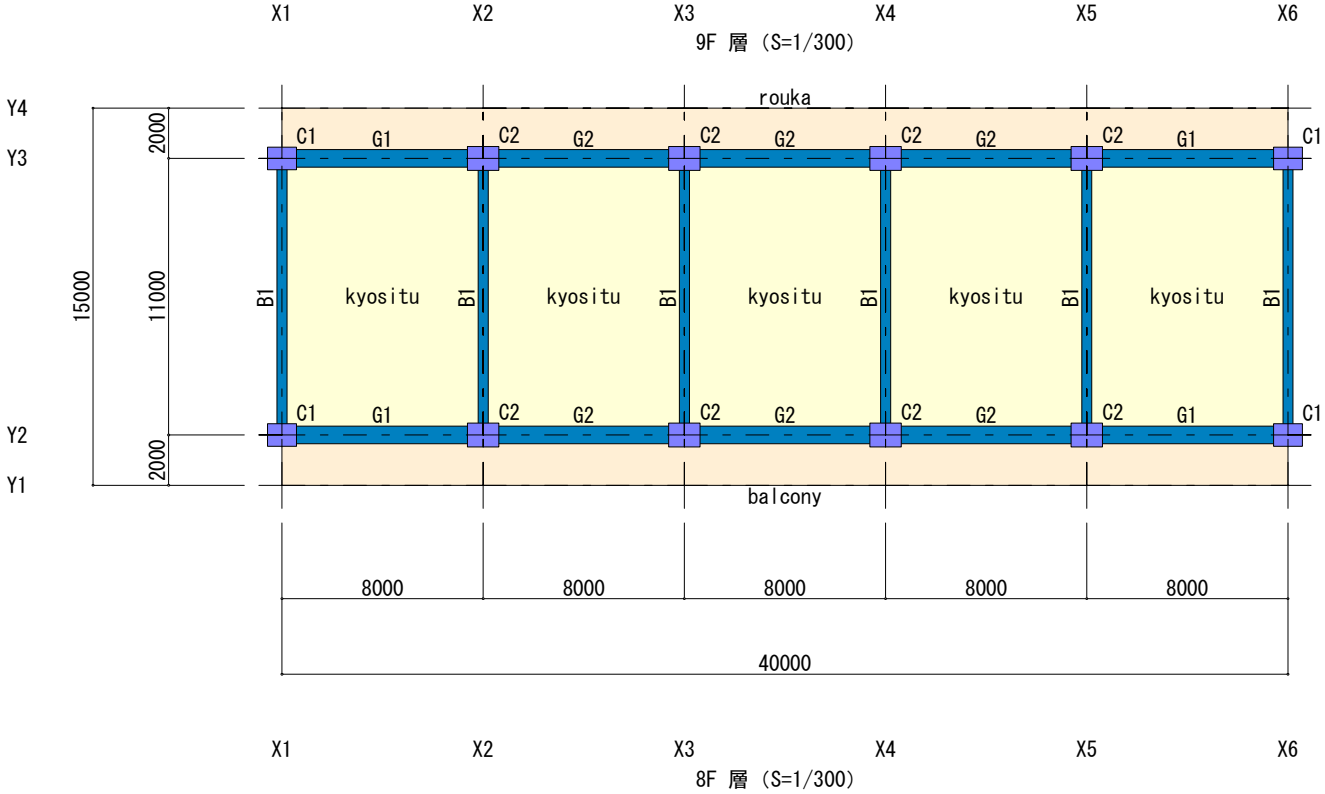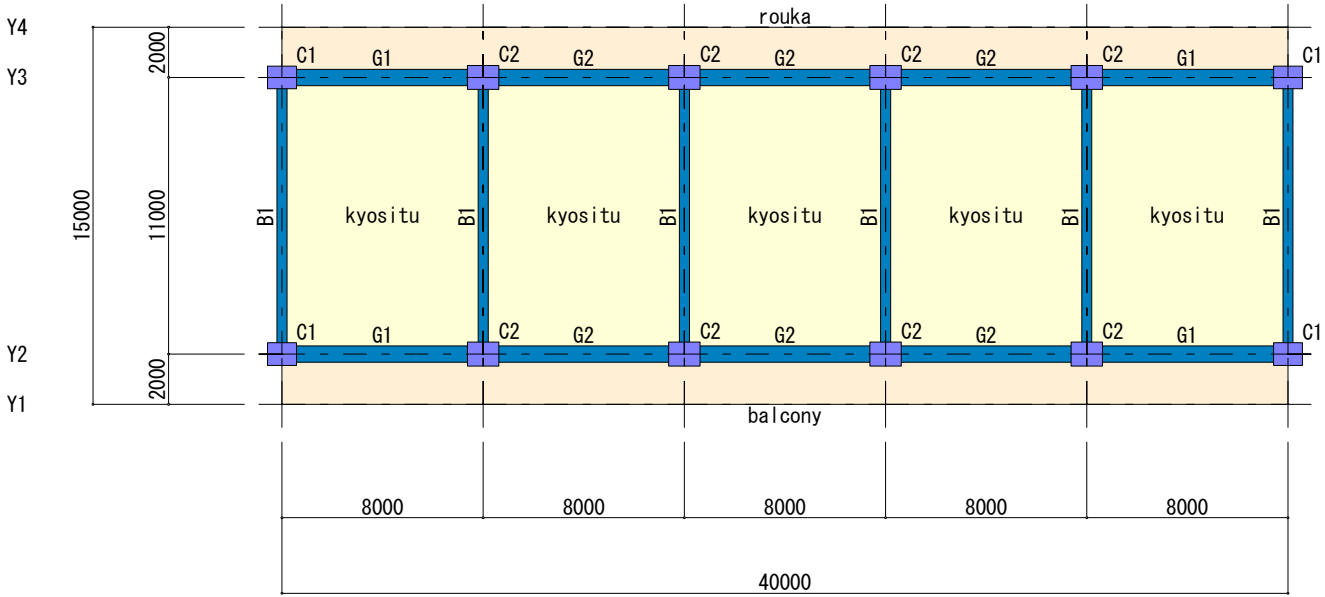

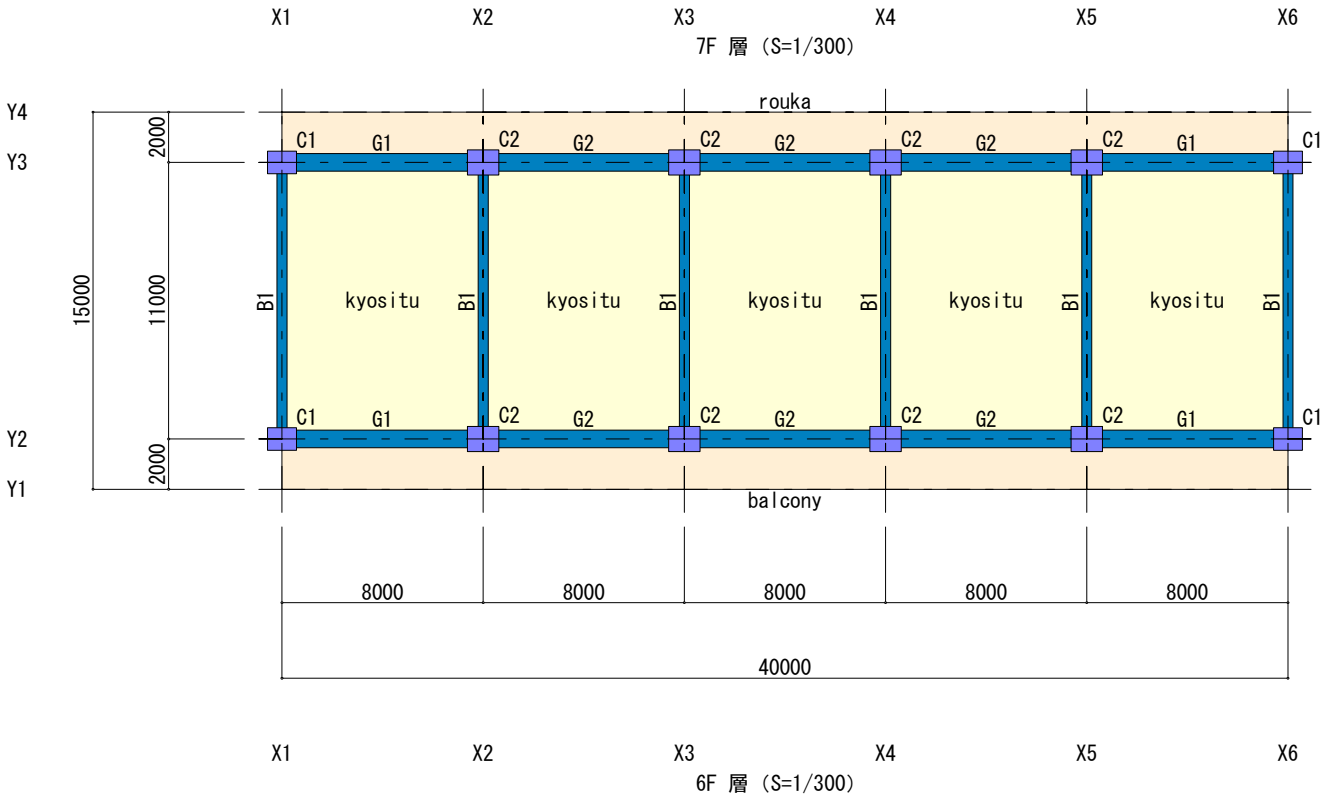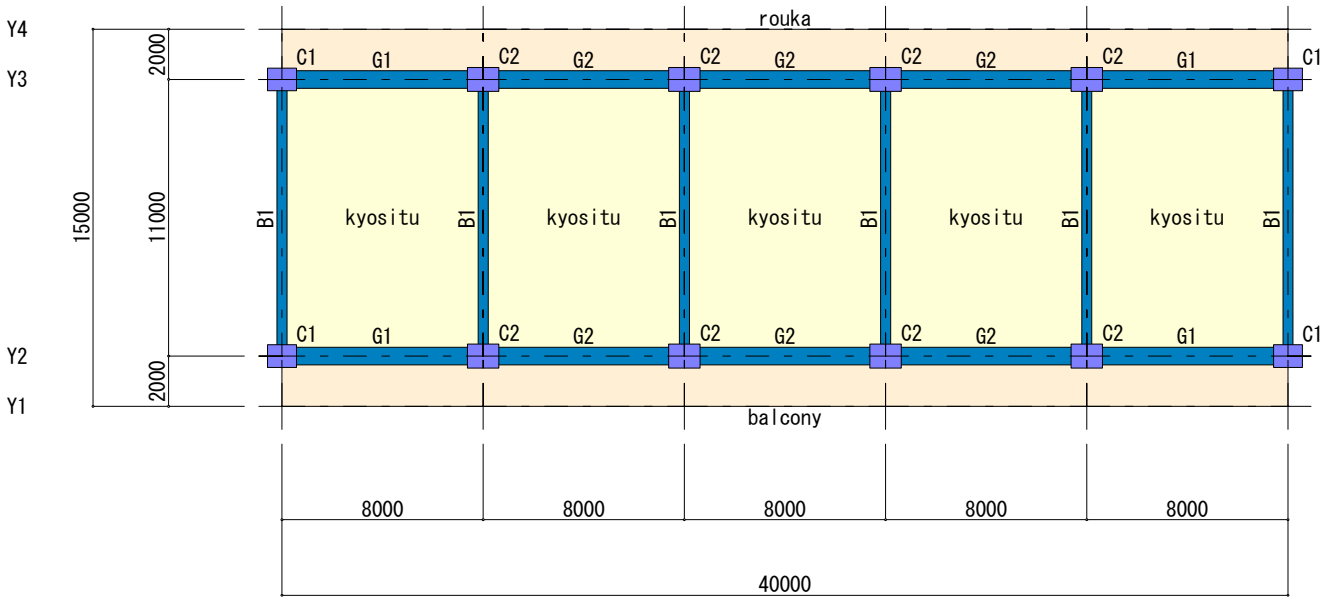

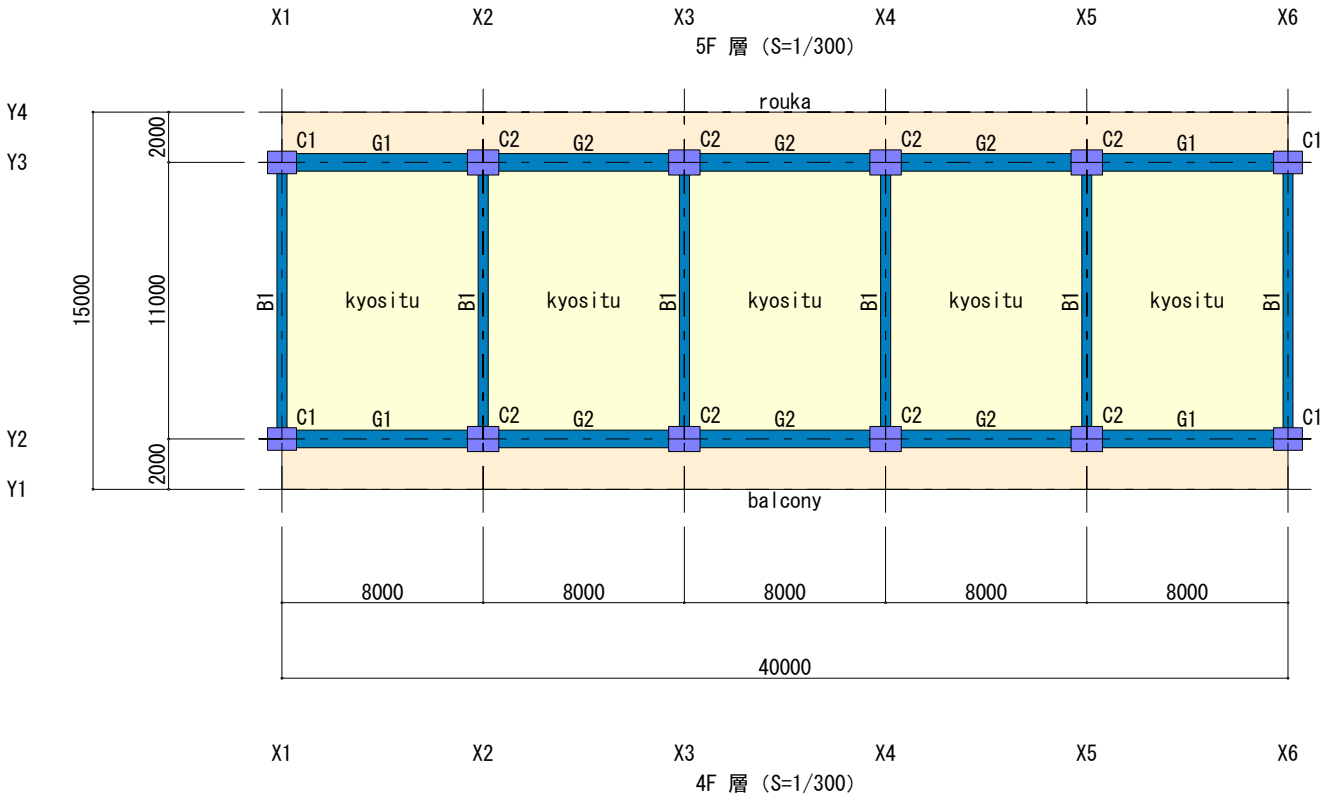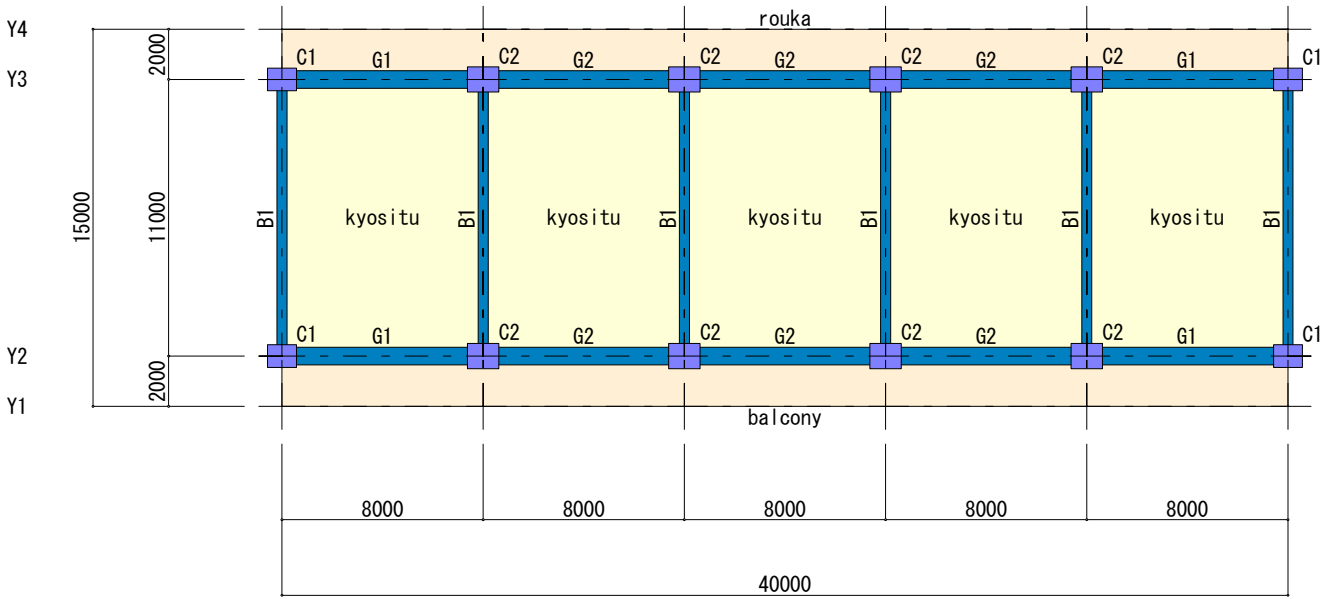


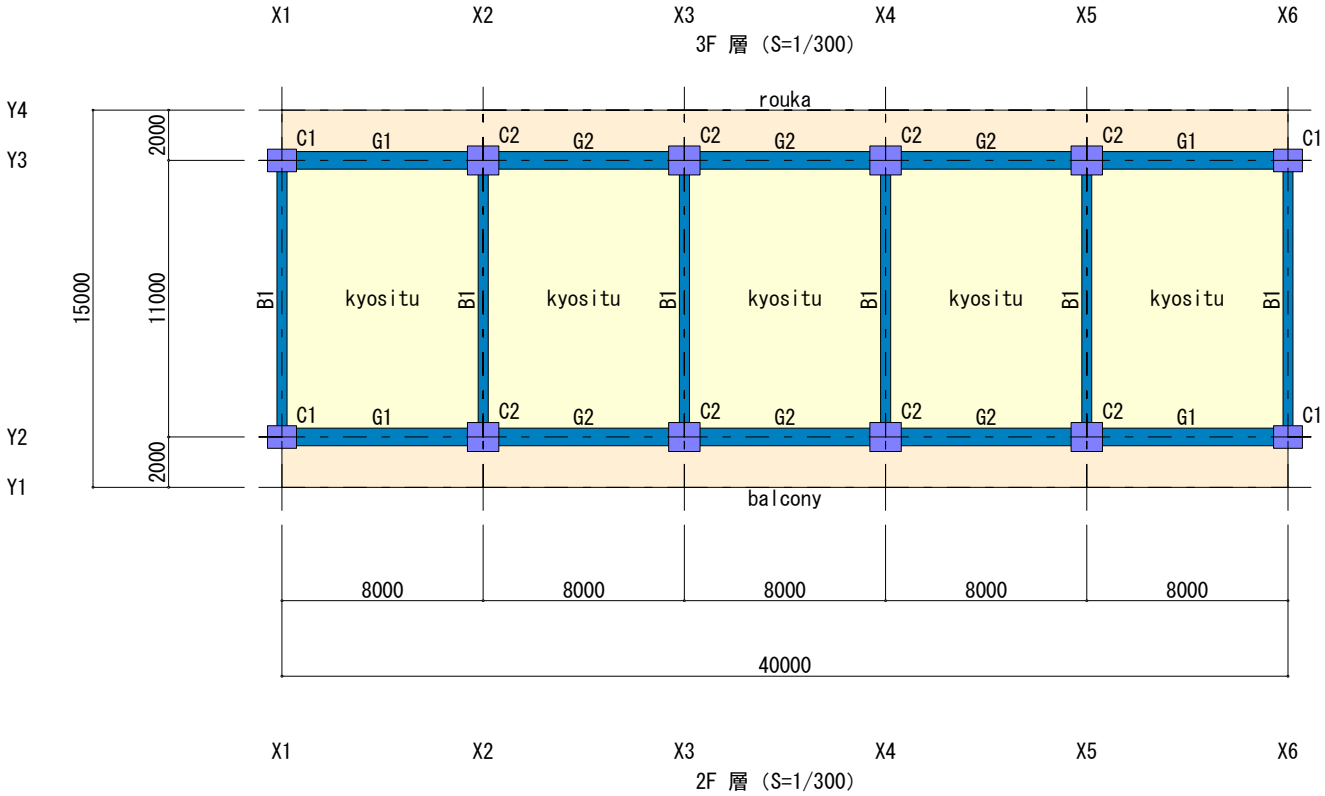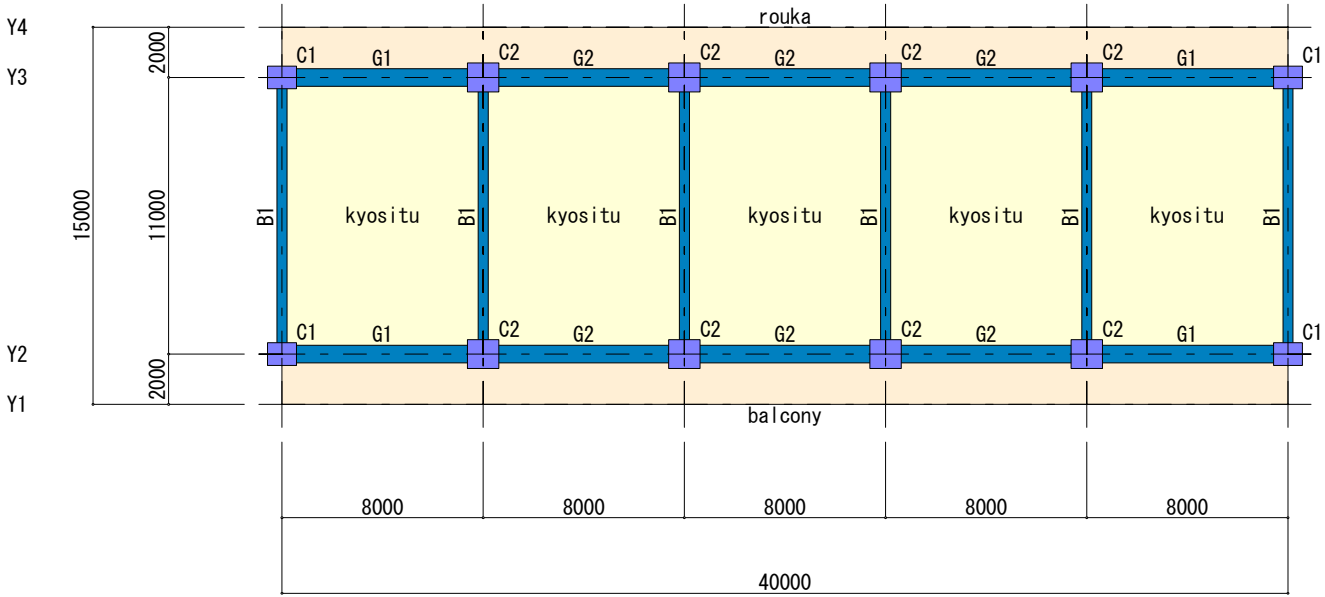


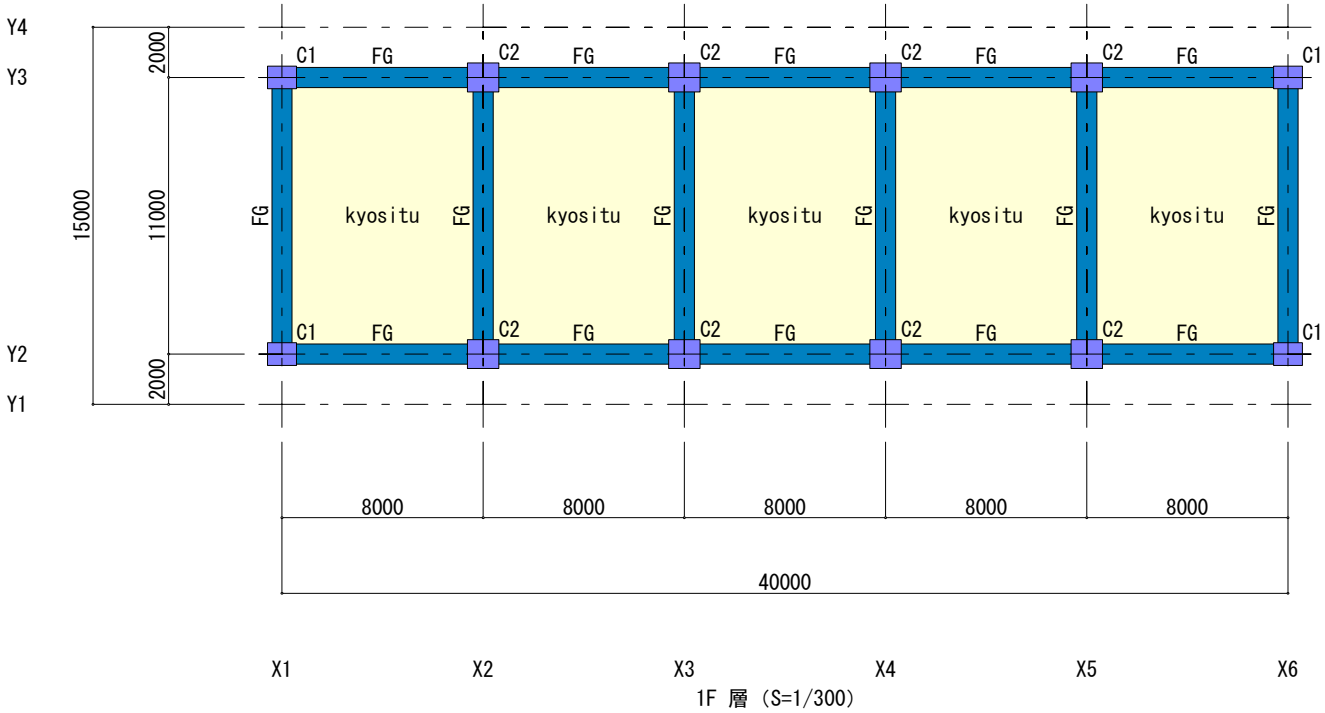



I-1.3 略軸組図


I-1.3.1 壁開口配置

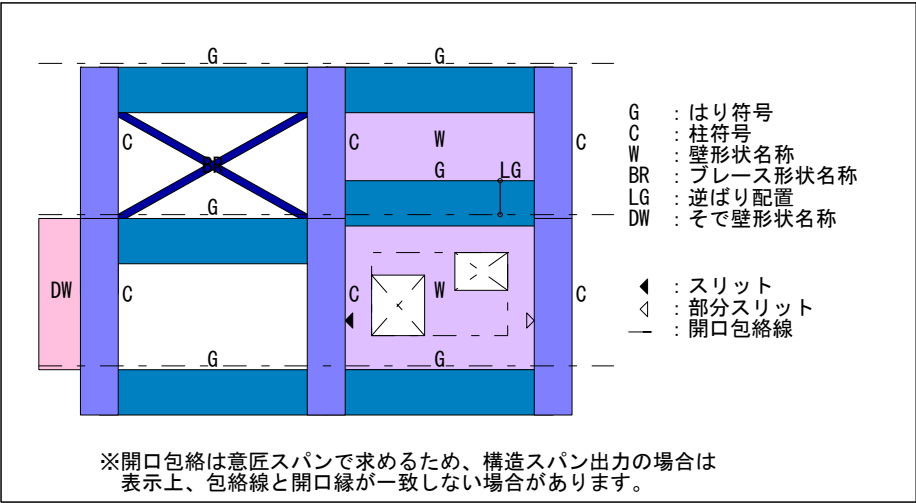


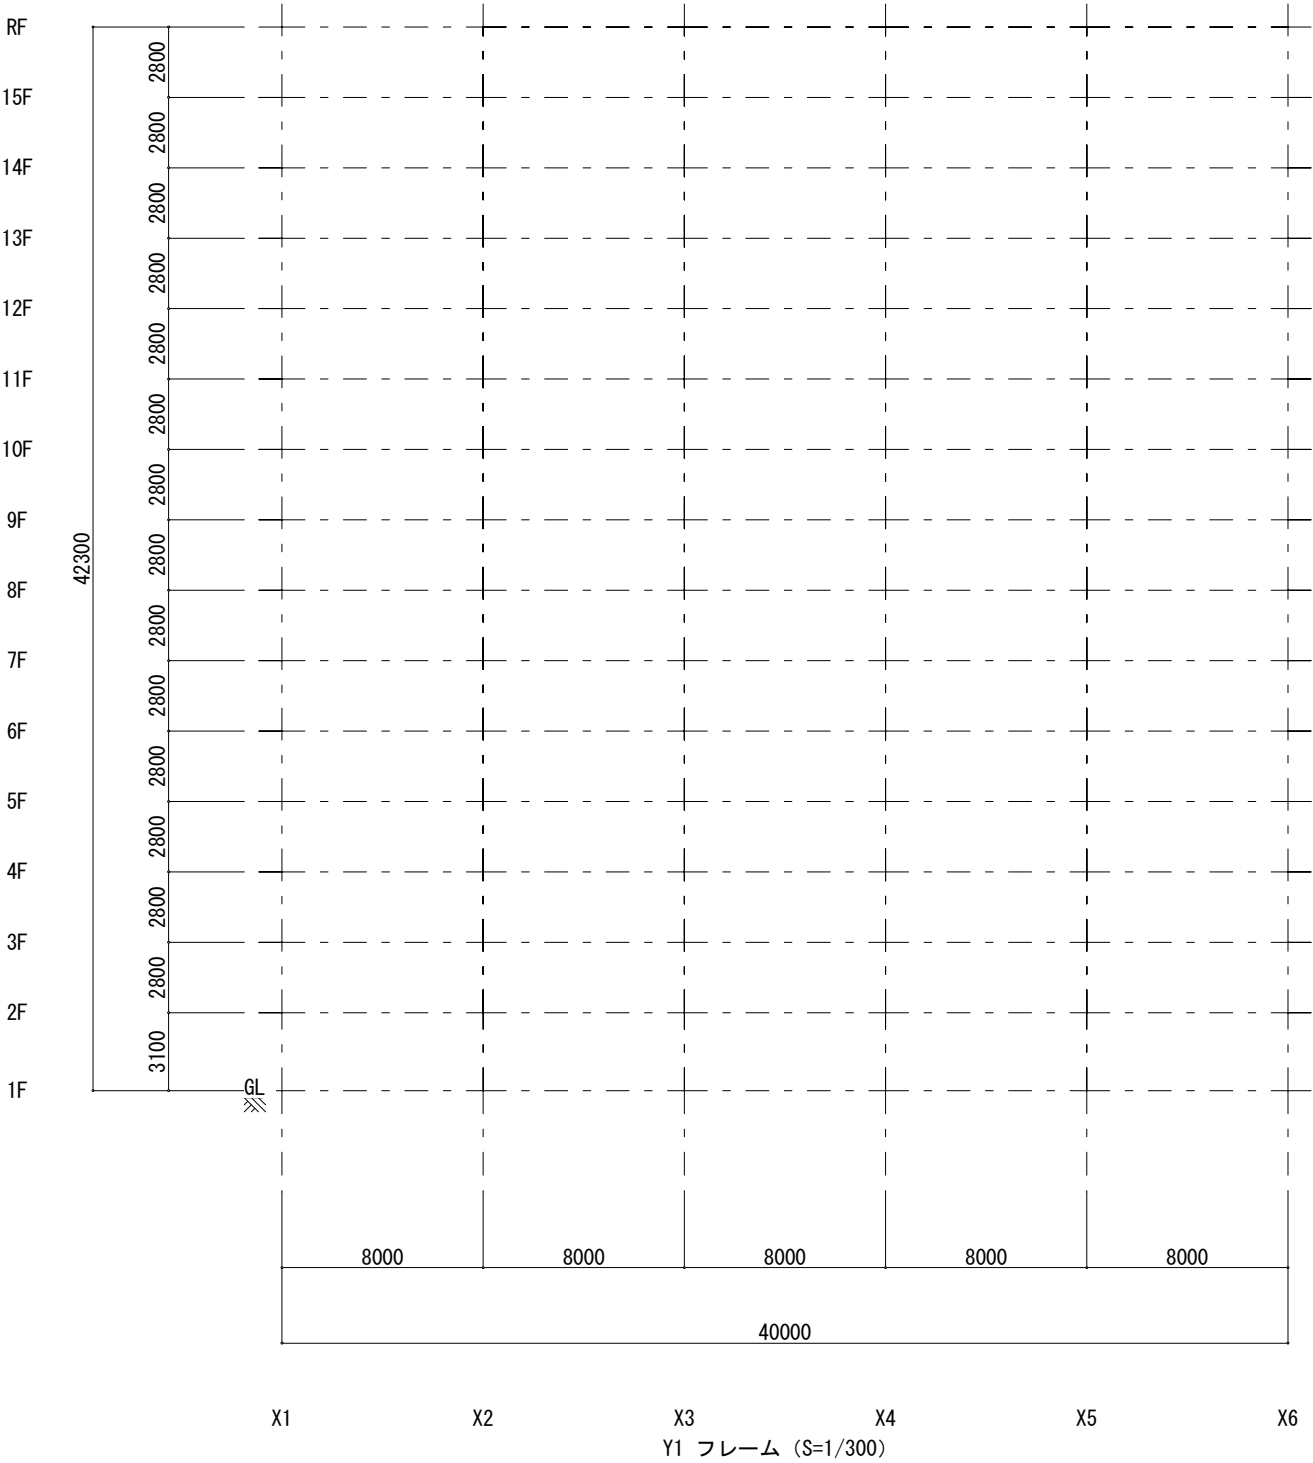


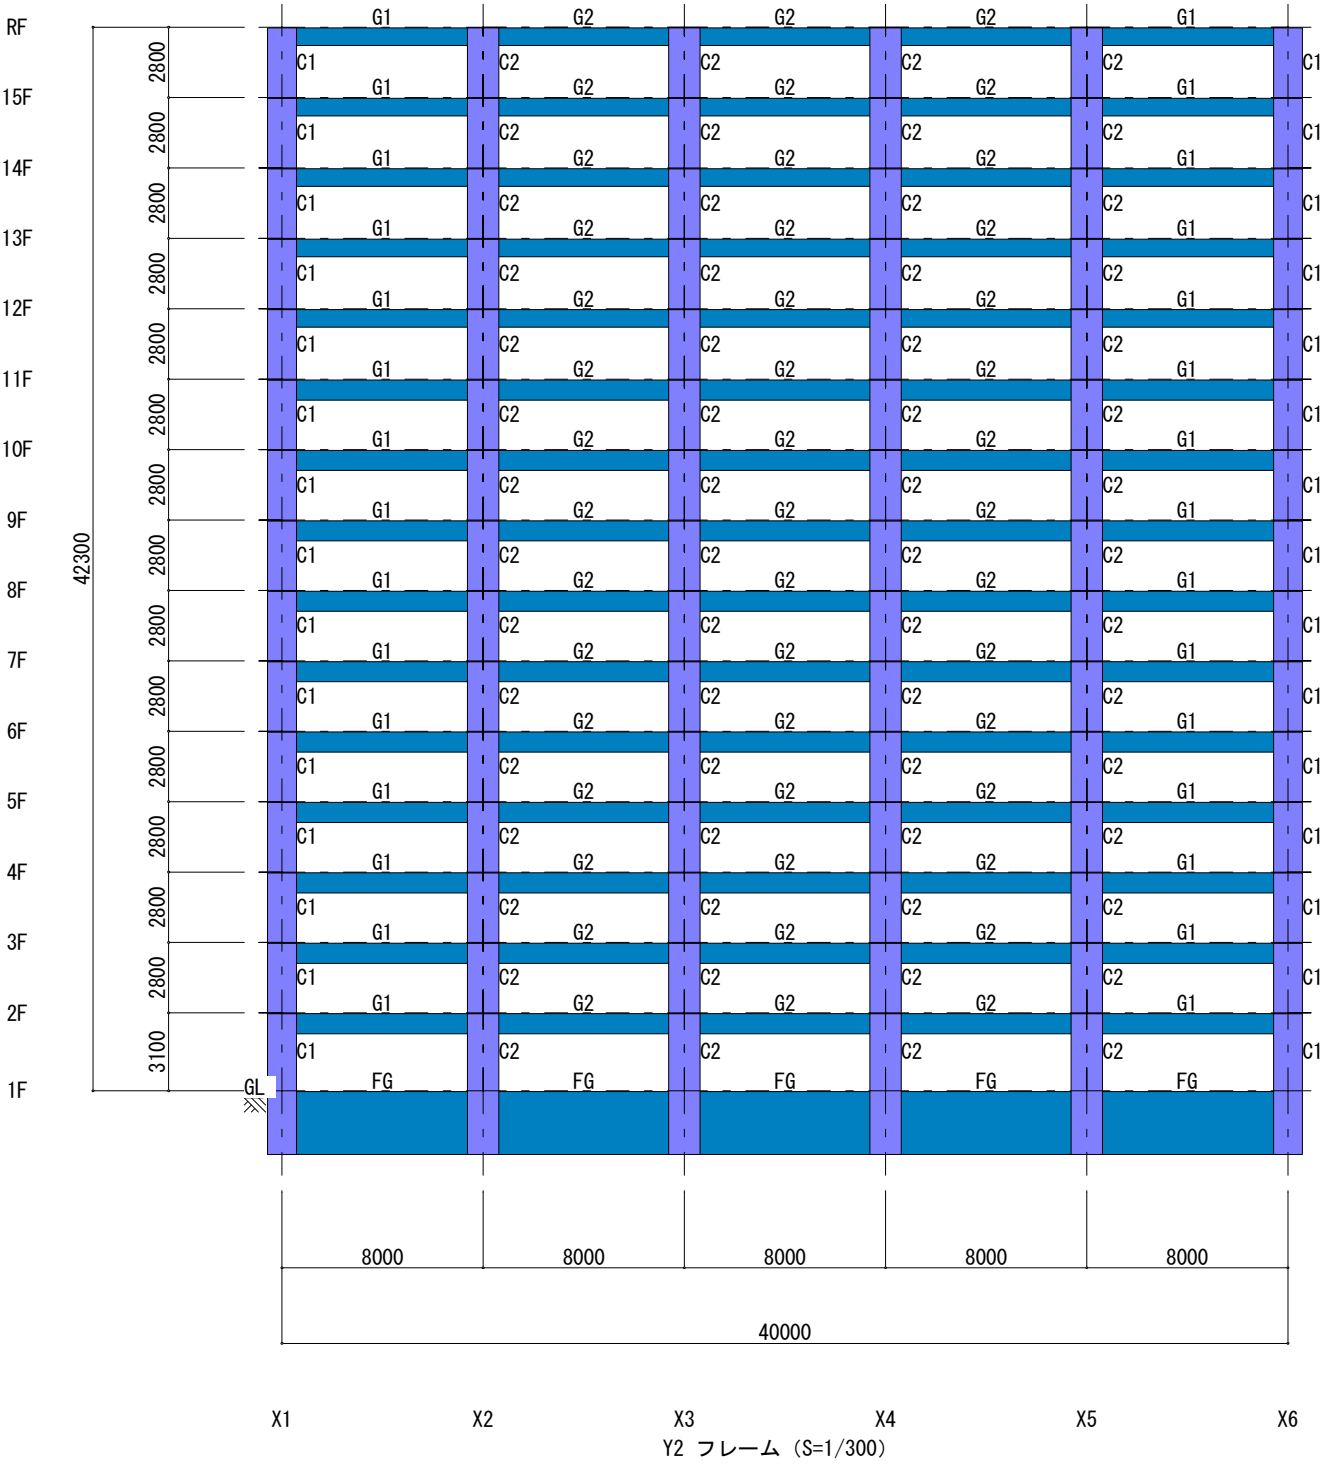


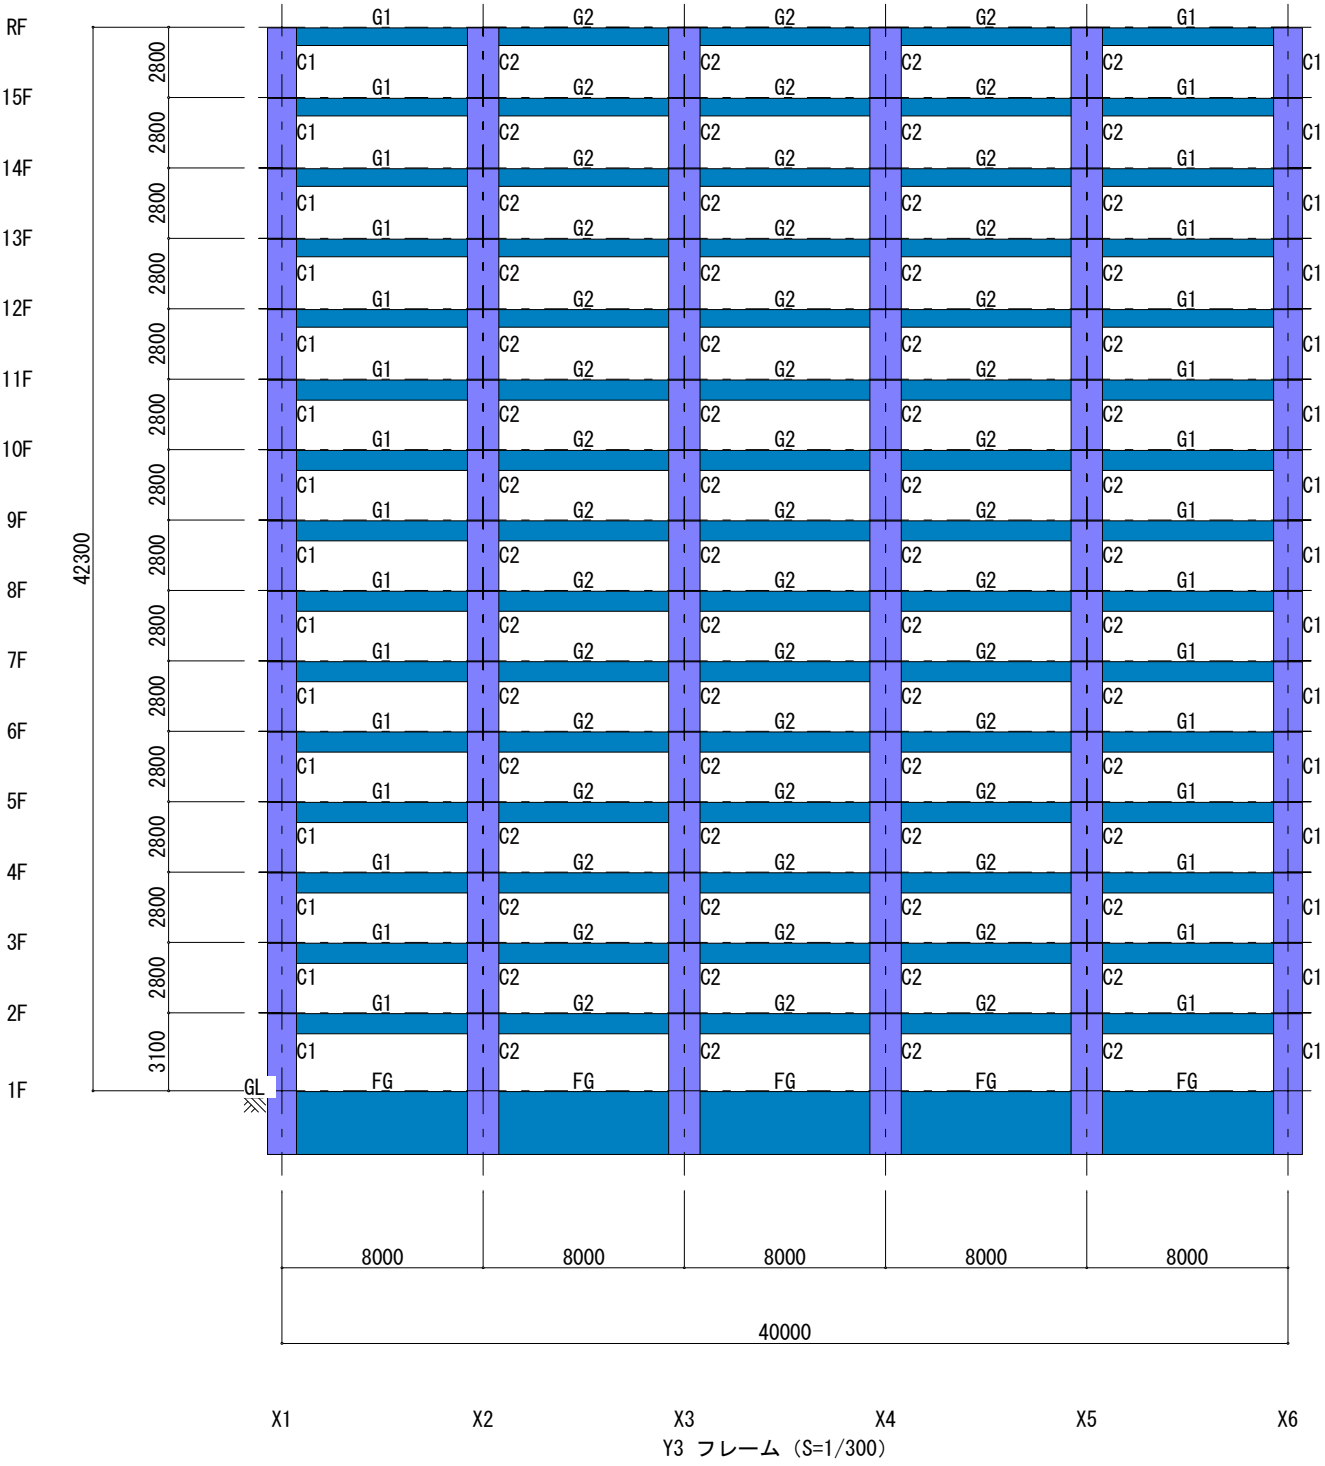


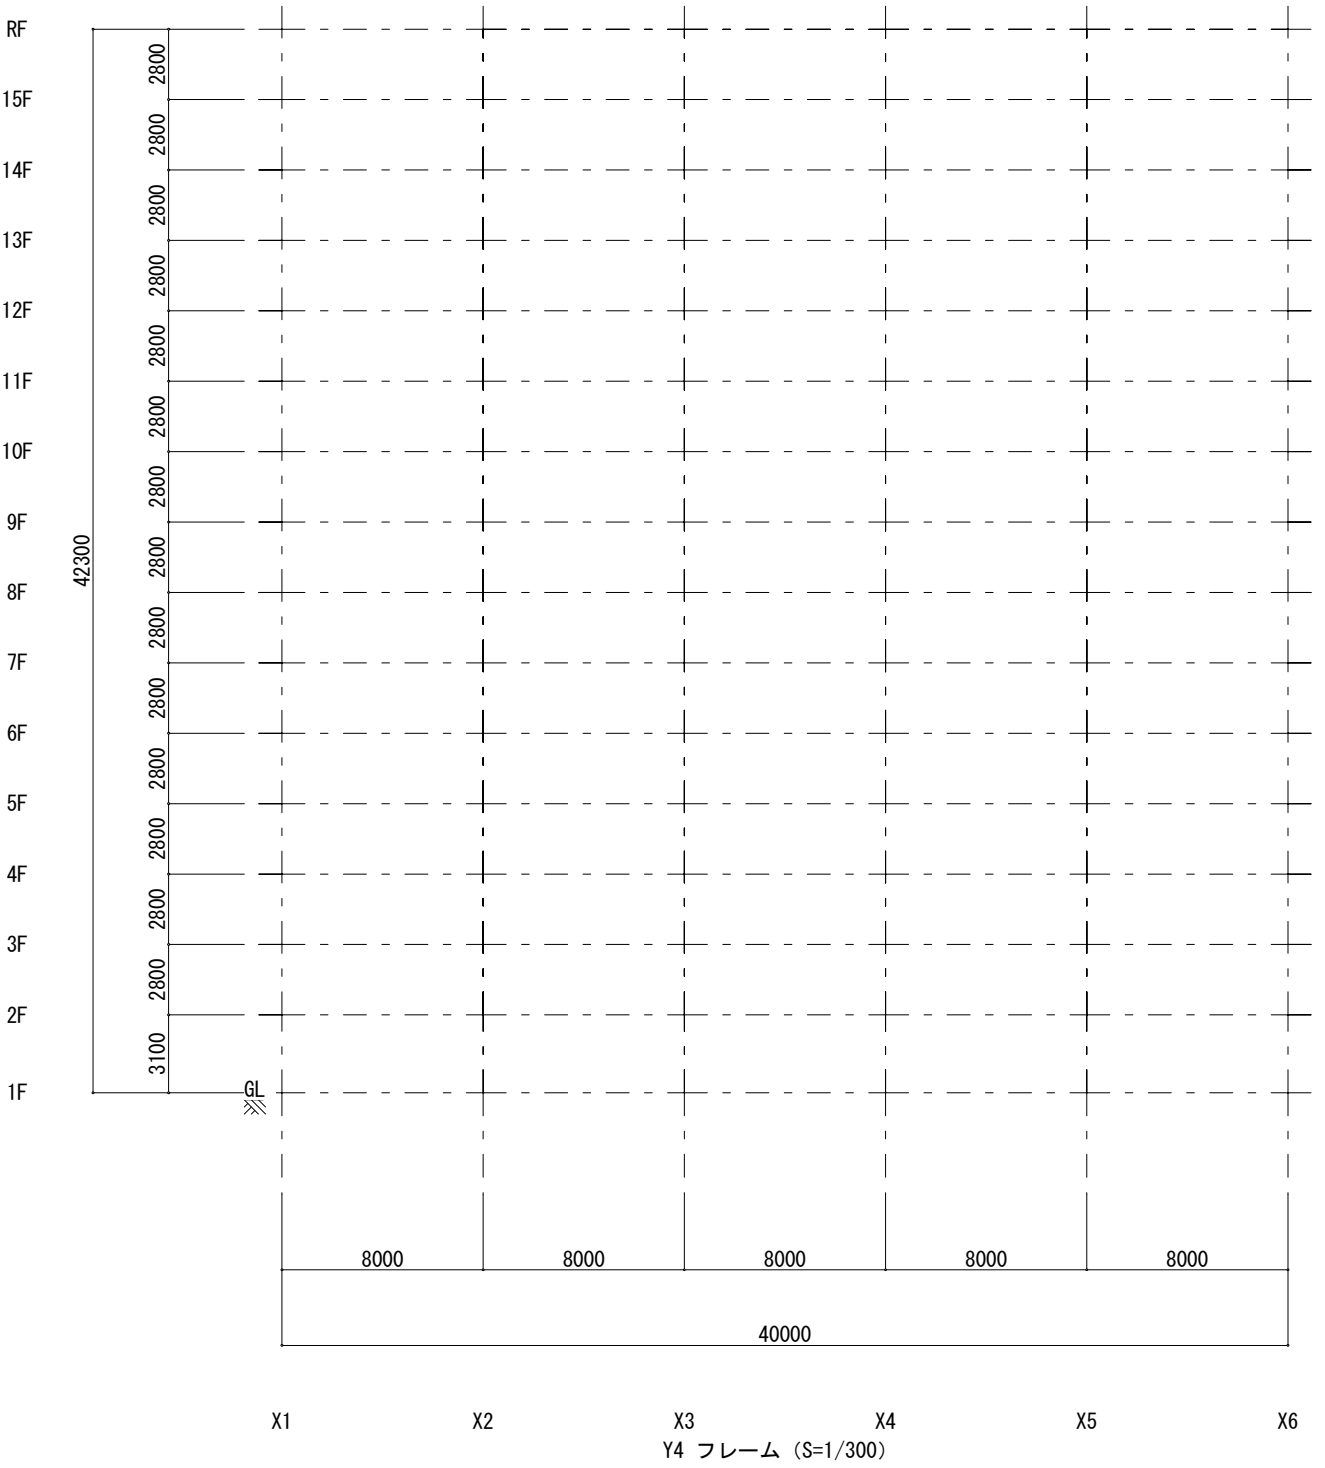


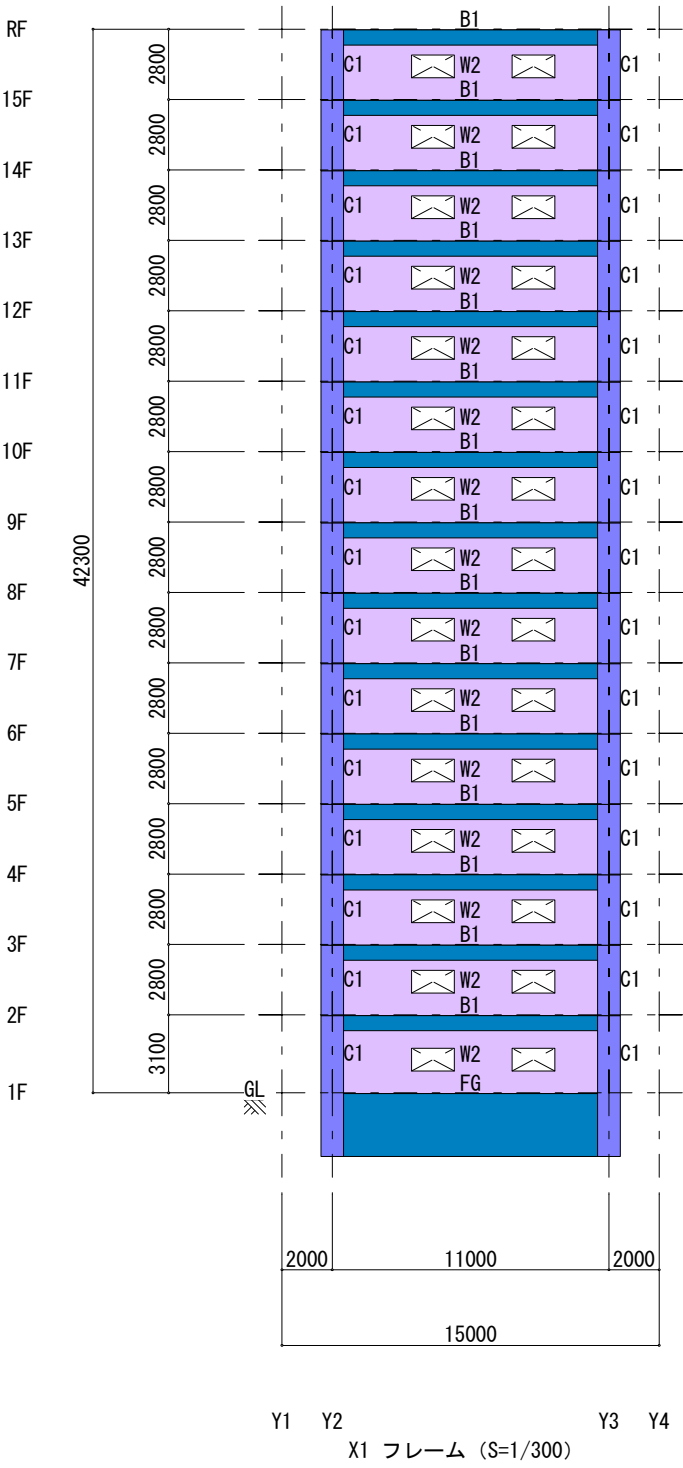


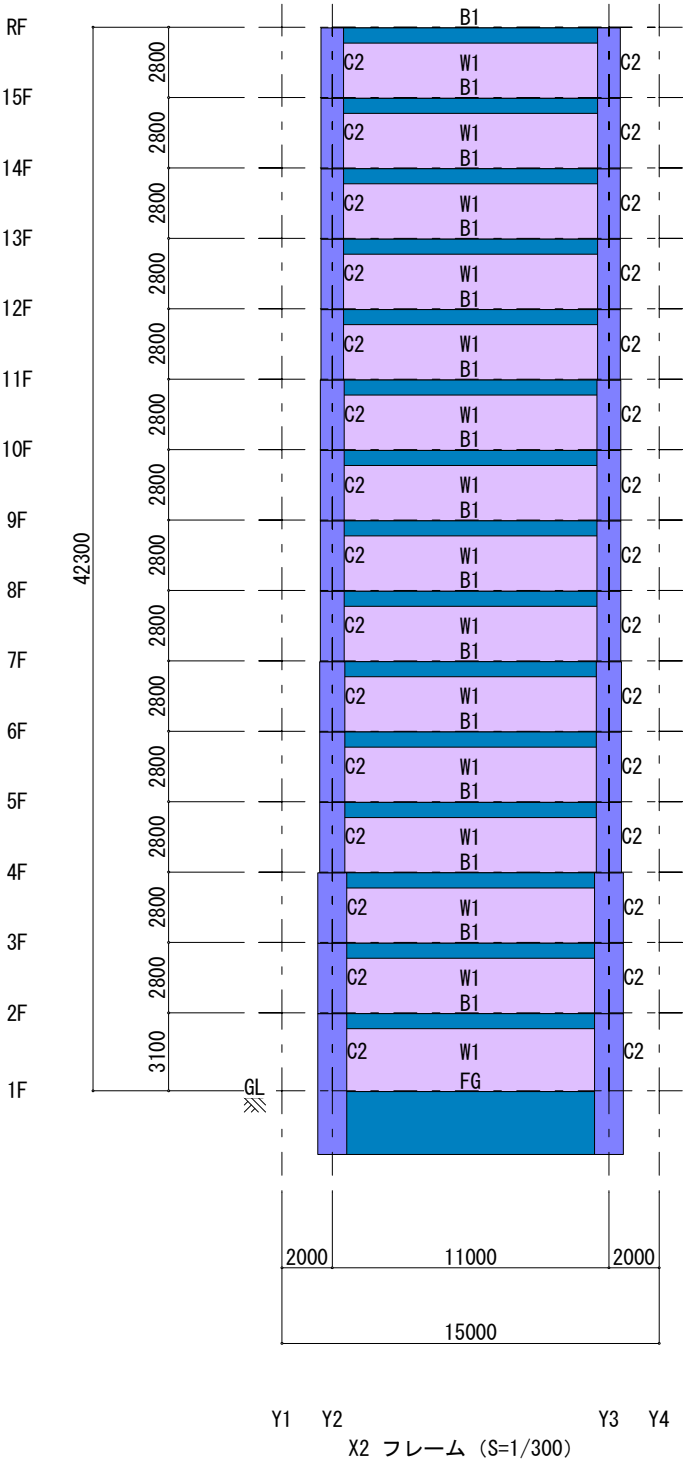

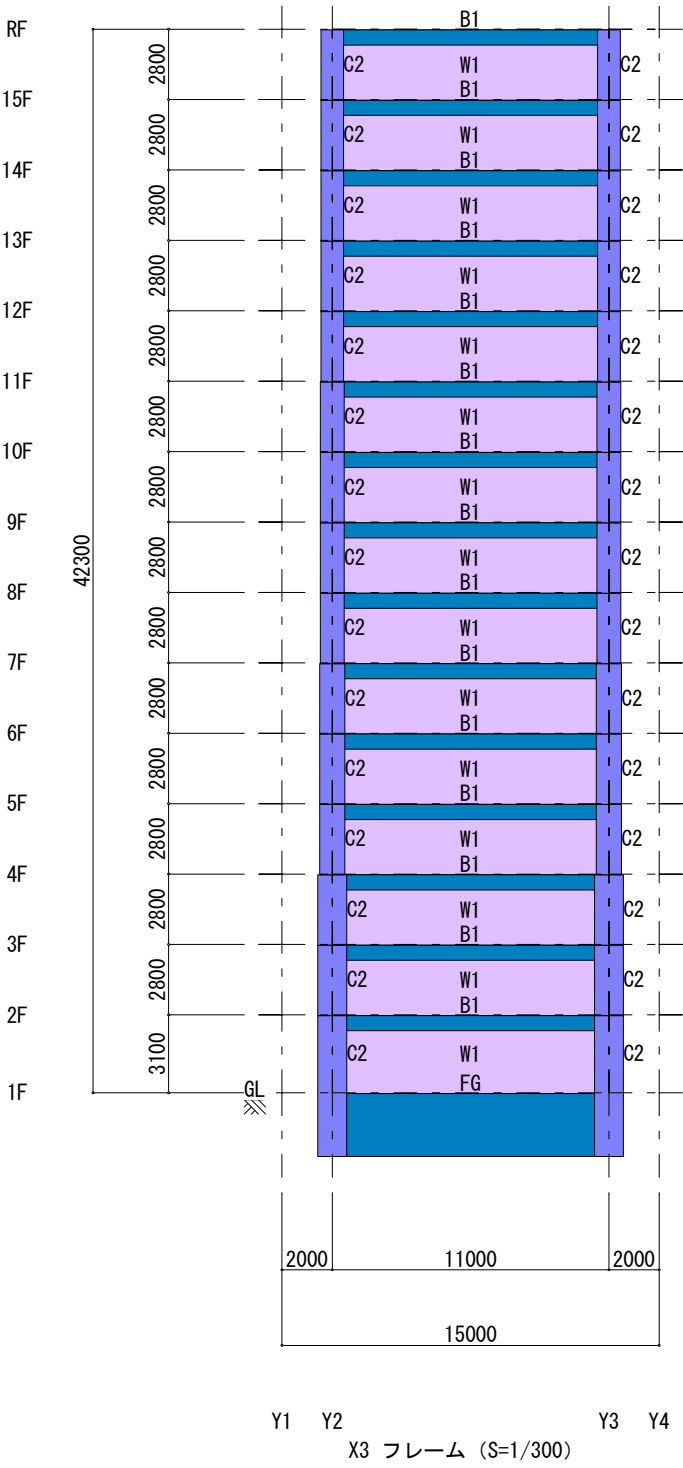

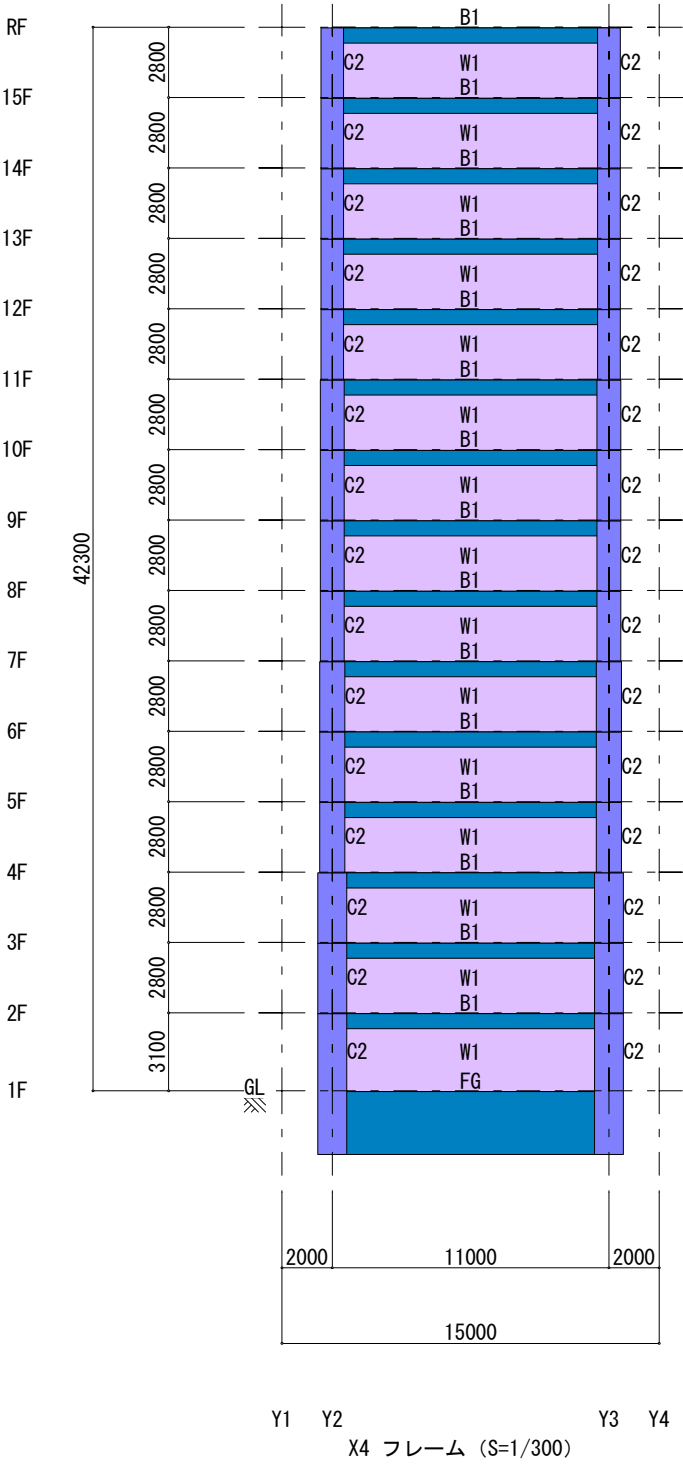

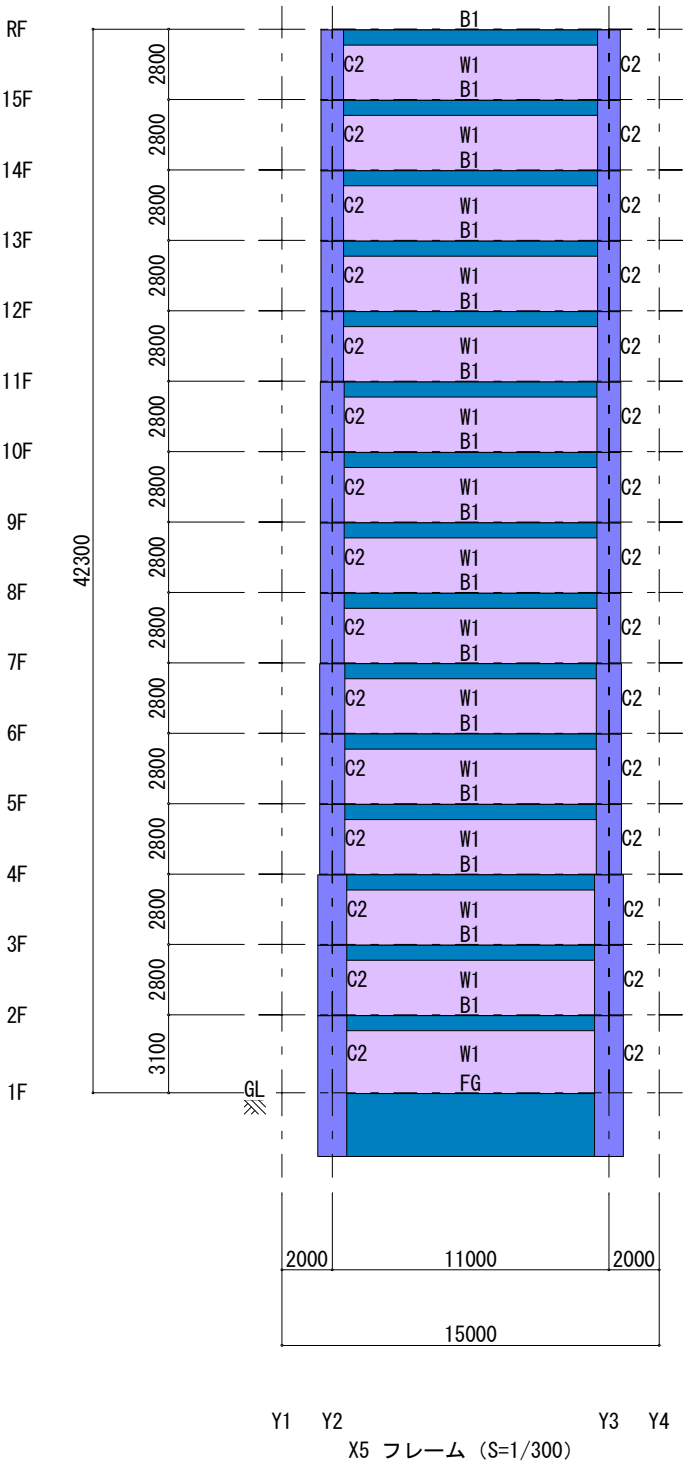

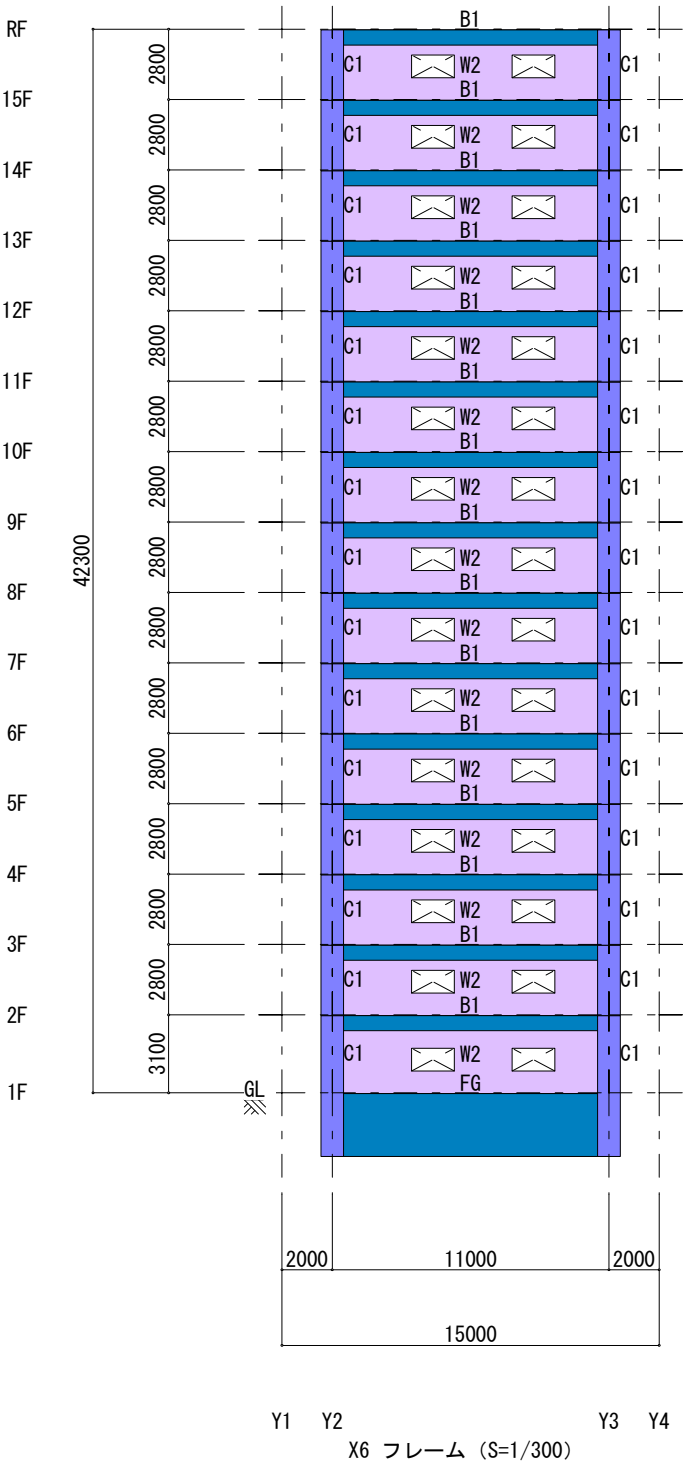








I-1.4 部材

I-1.4.1 はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造





符 号	FG		G1		G2	
層	1F		2F - 8F		2F - 8F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	80 x 250	80 x 250	70 x 80	70 x 80	70 x 80	70 x 80
ハッチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D35	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
	2段筋	6-D35	3-D38	—	3-D38	—
下端筋	2段筋	6-D35	3-D38	—	3-D38	—
	1段筋	6-D35	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G1		G2		G1	
層	9F - 11F		9F - 11F		12F - 14F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	65 x 80	65 x 80	65 x 80	65 x 80	60 x 70	60 x 70
ハッチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32
	2段筋	2-D35	4-D35	—	2-D32	—
下端筋	2段筋	2-D35	4-D35	—	2-D32	—
	1段筋	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32
あばら筋 (mm)	4-D13@100	4-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G2		G1		G2		B1	
層	12F - 14F		15F - RF		15F - RF		1F - RF	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	60 x 70	60 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 70	40 x 60	40 x 60
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	2-D22
	2段筋	2-D32	—	—	—	—	—	—
下端筋	2段筋	2-D32	—	—	—	—	—	—
	1段筋	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	2-D22
あばら筋 (mm)	4-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—

I-1.4.2 柱

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号	C1		C2		C1		C2	
階	1F - 3F		1F - 3F		4F - 6F		4F - 6F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面								
D (cm)	115 x 90		125 x 115		115 x 90		125 x 100	
寄せ筋	XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	6-D13@100	2-D13@100	9-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	2-D13@100	9-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	

符 号	C1		C2		C1		C2	
階	7F - 10F		7F - 10F		11F - 15F		11F - 15F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面								
	D (cm)		115 x 90		125 x 95		115 x 90	
	寄せ筋		XY		XY		XY	
	主筋	1段筋	4-D32	6-D32	4-D32	6-D32	4-D29	6-D29
		2段筋	—	—	—	—	—	—
		帯筋 (mm)	4-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	5-D13@100
		芯鉄筋	—	—	—	—	—	—
		鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

I-1.4.3 ベースプレート



本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.4 壁

壁重量の伝達方法 : 1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
: 4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
: 11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算） 12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
: 21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算） 22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

名称	壁厚 (cm)	仕上(材)名称／仕上重量 (N/m2)	伝達方法	開口重量 (N/m2)	開口周比	束壁の場合のn値	剛性低下倍率	鉄筋番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比対象	P1	P2	P3	P4
W1	25.0	400	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	2	開口なし					
W1t	25.0	400	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	2	開口なし					
W2	25.0	400	1	400	開口面積の和から自動計算	1.0	1.00	2	 タイプ1	する	170.0	90.0	400.0	90.0
									 タイプ1	する	170.0	90.0	800.0	90.0

名称	壁厚 (cm)	仕上(材) 名称／ 仕上重量 (N/m ²)	伝達 方法	開口 重量 (N/m ²)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W2t	25.0	400	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	2	 タイプ1	する	170.0	90.0	400.0	90.0
									 タイプ1	する	170.0	90.0	800.0	90.0

I-1.4.5 雑壁

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.6 壁鉄筋番号

番号	縦 筋				横 筋				開口補強筋			内蔵鉄骨	
	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	縦筋	横筋	斜筋	タイプ	A, t
1	D13		ダブル	@20.0	D13		ダブル	@20.0	4-D13	4-D13	4-D13	----	----
2	D13		ダブル	@15.0	D13		ダブル	@15.0	4-D13	8-D13	4-D13	----	----

I-1.4.7 ブレース

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.8 床スラブ・床構造

b) スラブ形状

t : スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td : はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材) ／床仕上重量 (N/m ²)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
okujou	22.0	0.0	1	2200	両方向板	無
kyositu	22.0	0.0	1	600	両方向板	無
rouka	22.0	0.0	1	400	両方向板	無

I-1.4.9 片持ばり

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.10 片持スラブ

出長さの基点は構造心

床・床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は「1.4.8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

名称	床・床構造 名称	スラブ厚 (cm)		出長さ L (cm)	柱からの距離 (cm)		積載 荷重 番号	仕上(材)名称 ／床仕上重量 Wf (N/m ²)	先端の 線荷重 W1 (N/m)	先端の 小ばり 形状名称	荷重伝達 タイプ	積雪 荷重
		基端 t1	先端 t2		左端柱 L1	右端柱 L2						
rouka		22.0	22.0	200.0	0.0	0.0	1	400	0.0		両方向	無
balcony		22.0	22.0	200.0	0.0	0.0	1	400	0.0		両方向	無

I-1.4.11 出隅片持スラブ

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.12 接合部

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.13 杭、杭基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.14 直接基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2.1 材料種別

I-2.1.1 材料種別図

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.1.2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm ²)	部材単位体積重量 (kN/m ³)	
				柱、はり	スラブ、壁
12F-RF	RC	普通	27.00	24.00	24.00
9F-11F	RC	普通	30.00	24.00	24.00
1F-8F	RC	普通	36.00	24.00	24.00

I-2.1.3 鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F-RF	SD390	D32	SD345	D29	SD295	SD295

両方向柱

層名1	層名2	太物1	最小1	太物2	最小2	細物
1F	RF	SD390	D32	SD345	D29	SD295

I-2.1.4 鉄骨

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a) 層別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.4 降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1.10	—
フランジ鉄骨	1.10	1.10	—	—
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	—	—
主 材	—	—	—	1.10
アンカーボルト	—	1.10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3荷重・外力

I-3. 1 荷重計算条件

I-3. 1. 1 最小スラブ厚（自動計算）

層名	スラブ厚 (cm)
RF	22. 00
15F	22. 00
14F	22. 00
13F	22. 00
12F	22. 00
11F	22. 00
10F	22. 00
9F	22. 00
8F	22. 00
7F	22. 00
6F	22. 00
5F	22. 00
4F	22. 00
3F	22. 00
2F	22. 00
1F	22. 00

I-3. 1. 2 スラブ荷重の拾い方

外周部のスラブの拾い	RC、SRC造ははり面まで、S造は構造心まで拾います
パラペット重量	0. 00 (N/m)

I-3. 1. 3 基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式	基礎配置による（布基礎も考慮）	L1=0. 0L2=0. 0L3=0. 0L4=0. 0 (cm)
------	-----------------	-----------------------------------

基礎重量の比率	0. 00（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率）
最下層重量の拾い	行う（最下層はり荷重項を節点重量に加算します）

基礎重量の上部構造への考慮	基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない）
---------------	---

基礎下端レベル (GL-) (mm)	2500
基礎下端から土上端までの距離 (mm)	
杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎	0
片持べた基礎、出隅片持べた基礎	0

基礎重量計算方法	自動計算 （基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から 基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを 基礎重量とします）
基礎柱・基礎ばり重複分の控除	控除しない
基礎の単位体積重量 (kN/m3)	24. 00
土の単位体積重量 (kN/m3)	20. 00

I-3. 2 積載荷重 (N/m2)

番号	スラブ用	小ばり用	ラン用	地震用	用途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路
9	0	0	0	0	階段

I-3.3 仕上

I-3.3.1 仕上材名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.3.2 仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4 重量

I-3.4.1 はり、柱仕上重量 (N/m²)

層名	はり	柱
RF	400	---
15F	400	400
14F	400	400
13F	400	400
12F	400	400
11F	400	400
10F	400	400
9F	400	400
8F	400	400
7F	400	400
6F	400	400
5F	400	400
4F	400	400
3F	400	400
2F	400	400
1F	400	400

I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4.3 建物重量の直接入力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.5 地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値 (*: 直接入力)

地盤種別	第2種地盤	
地域係数	Z = 1.000	
用途係数	U = 1.000	
塔屋の震度	K = 1.000	
	X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co = 0.200	Co = 0.200
1次固有周期(秒)	T = 0.852 (h(0.02+0.01α) による)	T = 0.852 (h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 0.965	Rt = 0.965
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.193	Ci = 0.193

I-3.6 風圧力

・風圧力の扱い方

X方向	風圧力を考慮しない
Y方向	風圧力を考慮しない

I-3.7 積雪荷重

積雪荷重の扱い方 考慮しない

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

RC造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築センター）
RC造断面計算の使用規準	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）

冷間成形形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平 1 4 国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力		
		X方向	Y方向
計算ルート指定	RC・SRC造	ルート3	ルート3
	S造	ルート3	ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

RC/SRC造柱はり接合部の計算	自動計算 (ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算)
RC/SRC造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
RC造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	M _y から求める
RC/SRC造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍）
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁 n 値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共 ϕM で入力（ $\phi M=1.500$ ）
面内雑壁の n 値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	フレームの剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件		
断面計算の種類	検定計算 (RC造：主筋, あばら筋, 帯筋, 共に検定) (SRC造：鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋, 共に検定)	
断面計算の指定	1 部材ごと計算	
曲げモーメントの検定比	1.00	
せん断力の検定比	1.00	
柱 2 軸計算	長期短期共に 2 軸	
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認	行う	

RC・SRC造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X方向	軸心
	Y方向	軸心
短期荷重時モーメント算定位置	X方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のMy 計算用地震時軸力の割増率	X方向	2.00
	Y方向	2.00
地震時柱応力の割増に用いる柱地震時水平力の負担率	X方向	壁負担率50%を超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Y方向	壁負担率50%を超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q・dのとり方		告示 (M、Qの最大値)
ルート2-3の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) $bQsu+0.1\sigma_o\cdot b\cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
SRC造柱のRCとSの曲げ耐力の累加法		単純累加
SRC造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
SRC造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X方向	軸心
	Y方向	軸心
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度(fbs)の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-8 保有水平耐力計算

I-8.1 計算条件

I-8.1.1 基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00
算定対象最上階		15F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0.00
浮上り・圧縮耐力(鉛直パネ)の考慮		保有耐力時、Ds算定時共考慮しない (終局時まで支点は解除しない)
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 (2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による)		$\Sigma Mpc / \Sigma Mpb \geq 1.4$ で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2 計算条件

加力方向		X方向正加力	X方向負加力
増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 100	1/ 100
	S造	1/ 100	1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 50	1/ 50
	S造	1/ 50	1/ 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.400、Ds算定時:0.400	保有水平耐力時:0.400、Ds算定時:0.400
脆性部材を含むQuの算定方法		ドラック部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	ドラック部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える
加力方向		Y方向正加力	Y方向負加力
増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る

保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 200	1/ 200
	S造	1/ 200	1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 100	1/ 100
	S造	1/ 100	1/ 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.400、Ds算定時:0.400	保有水平耐力時:0.400、Ds算定時:0.400
脆性部材を含むQuの算定方法		Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える

I-8. 1. 3 解析条件等

解析モデル	立体MSモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル	危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮	考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算	----
せん断耐力の各ステップでの計算	しない
せん断耐力の求め方	入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC、SRC造
	S造
壁付帯ばりの剛度増大率	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方	「4.1 モデル化条件」の指定による
はり長期応力の考慮	ベースプレート下面でモデル化
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮	告示（M、Qの最大値）
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m	考慮する
h _o /DのDのとり方	考慮する
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化	1.00
ヒンジ判定の条件（%）	柱せい
	塑性化する
	鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			RC	SRC
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	α_e	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	α_e	1.20	1.00
壁	その他	α 、 α_e	1.25	1.00

I-8. 1. 5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件	自動分割制御	
反復計算の打ち切り回数	5	
最大不釣合い力率	0.01 %	
最大不釣合い力	0.00 (kN)	
最大不釣合いモーメント	0.00 (kN・cm)	
せん断耐力精算	繰り返し回数	――
	打ち切り誤差	――

I-8. 1. 8 部材の耐力算定式

- 参考文献
- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
 - 【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
 - 【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針
 - 【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
 - 【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
 - 【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

RC造部材		
はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による


耐力壁	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
SRC造部材		
はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43~47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよび せん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
S造部材		
はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)~(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28~34式を適用
Sブレース	引張耐力式	$A \cdot s \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)~(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§ 2. 許容応力度等計算結果

A-1 準備計算結果

A-1.1 部材のC、Mo、Q

A-1.1.1 部材のC、M_o、Q図

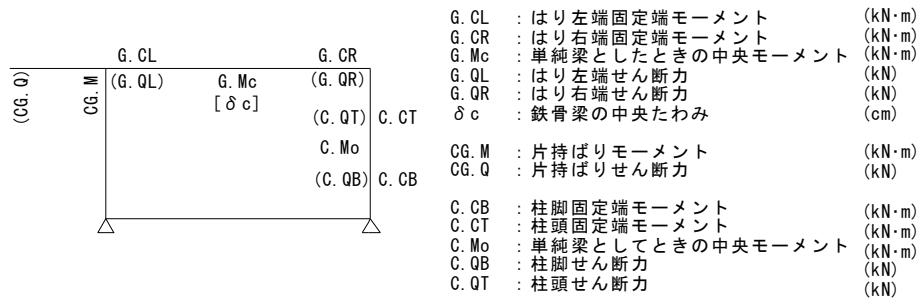

固定荷重＋積載荷重

RF		162.0 (103.9)	254.7	162.0 (103.9)	162.0 (103.9)	254.7	162.0 (103.9)	162.0 (103.9)	254.7	162.0 (103.9)	162.0 (103.9)	254.7	162.0 (103.9)
15F	2800	213.0 (145.4)	329.1	213.0 (145.4)	213.0 (145.4)	329.1	213.0 (145.4)	213.0 (145.4)	329.1	213.0 (145.4)	213.0 (145.4)	329.1	213.0 (145.4)
14F	2800	221.1 (151.4)	341.2	221.1 (151.4)	221.1 (151.4)	341.2	221.1 (151.4)	221.1 (151.4)	341.2	221.1 (151.4)	221.1 (151.4)	341.2	221.1 (151.4)
13F	2800	221.1 (151.4)	341.2	221.1 (151.4)	221.1 (151.4)	341.2	221.1 (151.4)	221.1 (151.4)	341.2	221.1 (151.4)	221.1 (151.4)	341.2	221.1 (151.4)
12F	2800	221.1 (151.4)	341.2	221.1 (151.4)	221.1 (151.4)	341.2	221.1 (151.4)	221.1 (151.4)	341.2	221.1 (151.4)	221.1 (151.4)	341.2	221.1 (151.4)
11F	2850	233.8 (161.0)	360.3	233.8 (161.0)	233.8 (161.0)	360.3	233.8 (161.0)	233.8 (161.0)	360.3	233.8 (161.0)	233.8 (161.0)	360.3	233.8 (161.0)
10F	2800	233.8 (161.0)	360.3	233.8 (161.0)	233.8 (161.0)	360.3	233.8 (161.0)	233.8 (161.0)	360.3	233.8 (161.0)	233.8 (161.0)	360.3	233.8 (161.0)
9F	2800	233.8 (161.0)	360.3	233.8 (161.0)	233.8 (161.0)	360.3	233.8 (161.0)	233.8 (161.0)	360.3	233.8 (161.0)	233.8 (161.0)	360.3	233.8 (161.0)
8F	2800	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)
7F	2800	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)
6F	2800	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)
5F	2800	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)
4F	2800	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)
3F	2800	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)
2F	2800	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)
1F	3975	354.7 (251.7)	541.7	354.7 (251.7)	354.7 (251.7)	541.7	354.7 (251.7)	354.7 (251.7)	541.7	354.7 (251.7)	354.7 (251.7)	541.7	354.7 (251.7)

8000	8000	8000	8000	8000
40000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/300)


固定荷重＋積載荷重

RF		162.0 (103.9)	254.7	162.0 (103.9)	162.0 (103.9)	254.7	162.0 (103.9)	162.0 (103.9)	254.7	162.0 (103.9)	162.0 (103.9)	254.7	162.0 (103.9)
15F	2800	213.0 (145.4)	329.1	213.0 (145.4)	213.0 (145.4)	329.1	213.0 (145.4)	213.0 (145.4)	329.1	213.0 (145.4)	213.0 (145.4)	329.1	213.0 (145.4)
14F	2800	221.1 (151.4)	341.2	221.1 (151.4)	221.1 (151.4)	341.2	221.1 (151.4)	221.1 (151.4)	341.2	221.1 (151.4)	221.1 (151.4)	341.2	221.1 (151.4)
13F	2800	221.1 (151.4)	341.2	221.1 (151.4)	221.1 (151.4)	341.2	221.1 (151.4)	221.1 (151.4)	341.2	221.1 (151.4)	221.1 (151.4)	341.2	221.1 (151.4)
12F	2800	221.1 (151.4)	341.2	221.1 (151.4)	221.1 (151.4)	341.2	221.1 (151.4)	221.1 (151.4)	341.2	221.1 (151.4)	221.1 (151.4)	341.2	221.1 (151.4)
11F	2850	233.8 (161.0)	360.3	233.8 (161.0)	233.8 (161.0)	360.3	233.8 (161.0)	233.8 (161.0)	360.3	233.8 (161.0)	233.8 (161.0)	360.3	233.8 (161.0)
10F	2800	233.8 (161.0)	360.3	233.8 (161.0)	233.8 (161.0)	360.3	233.8 (161.0)	233.8 (161.0)	360.3	233.8 (161.0)	233.8 (161.0)	360.3	233.8 (161.0)
9F	2800	233.8 (161.0)	360.3	233.8 (161.0)	233.8 (161.0)	360.3	233.8 (161.0)	233.8 (161.0)	360.3	233.8 (161.0)	233.8 (161.0)	360.3	233.8 (161.0)
8F	2800	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)
7F	2800	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)
6F	2800	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)
5F	2800	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)
4F	2800	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)
3F	2800	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)
2F	2800	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)	238.5 (164.5)	367.3	238.5 (164.5)
1F	3975	354.7 (251.7)	541.7	354.7 (251.7)	354.7 (251.7)	541.7	354.7 (251.7)	354.7 (251.7)	541.7	354.7 (251.7)	354.7 (251.7)	541.7	354.7 (251.7)


8000	8000	8000	8000	8000
40000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/300)


固定荷重+積載荷重

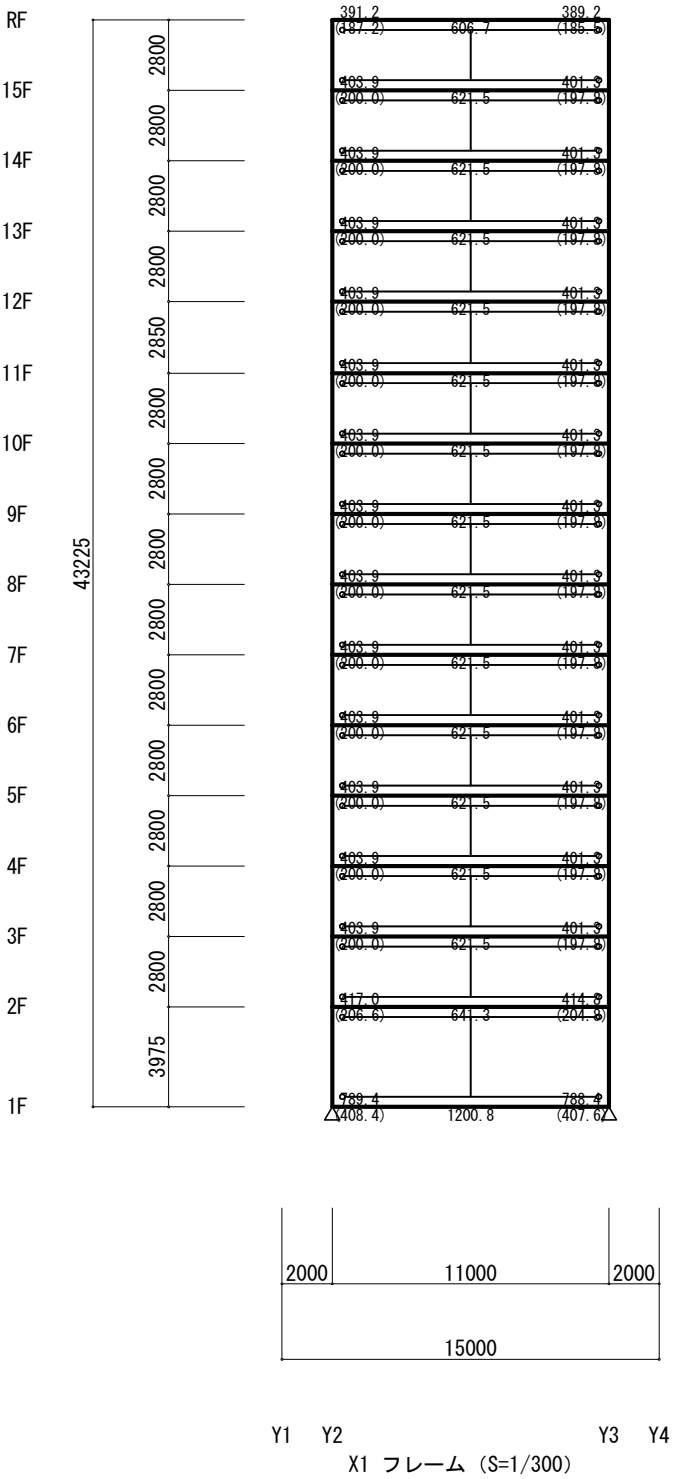


固定荷重+積載荷重

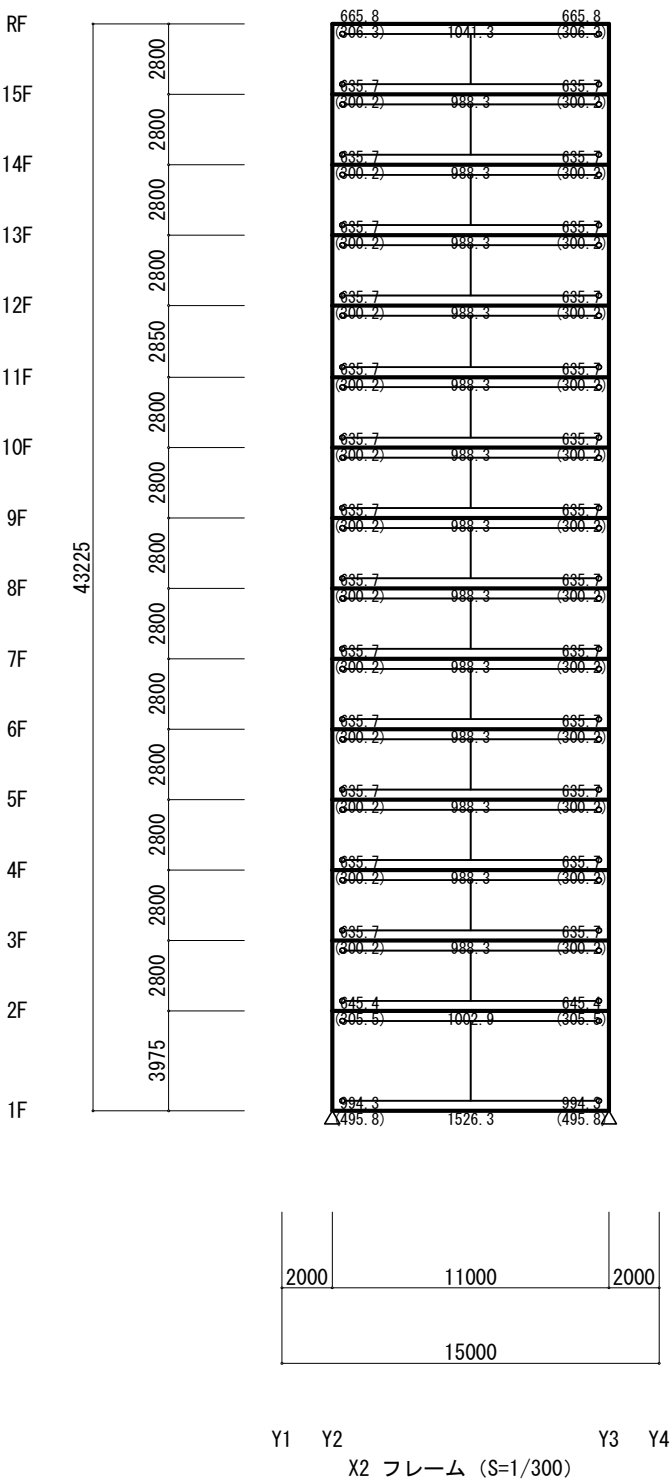



固定荷重+積載荷重

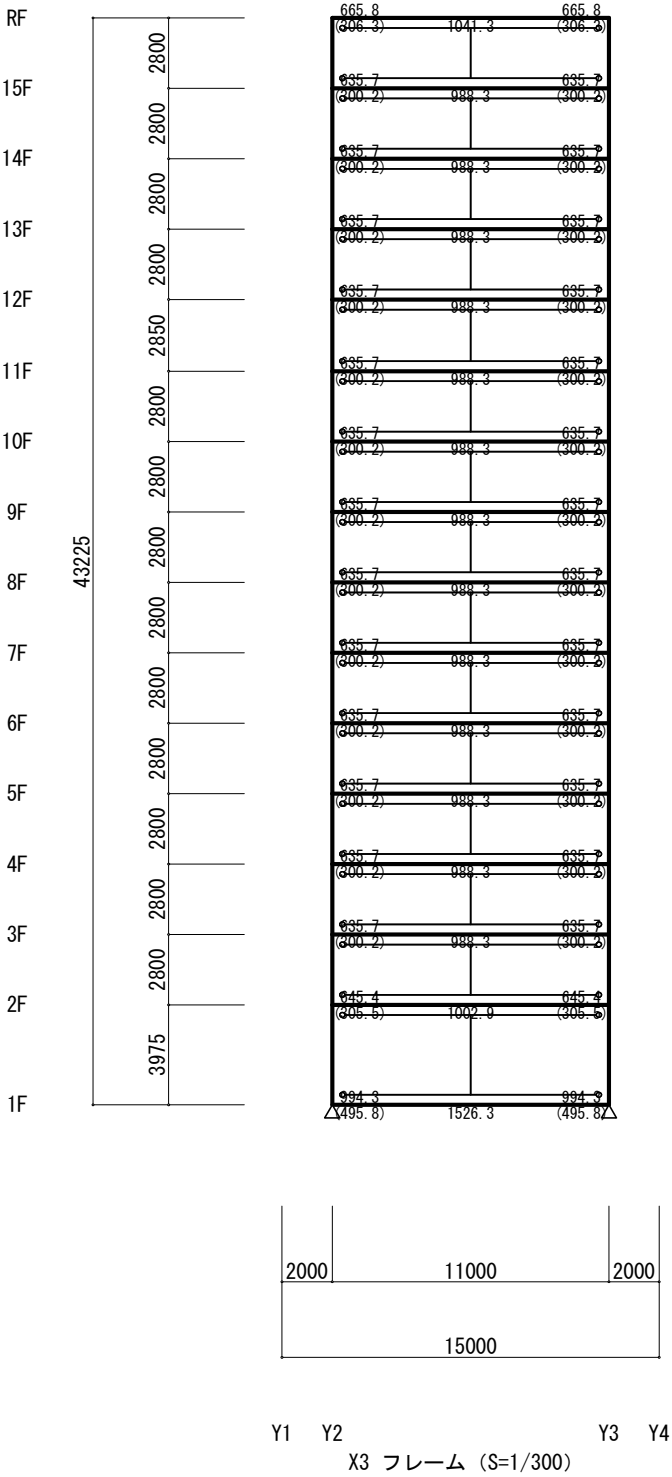

固定荷重+積載荷重

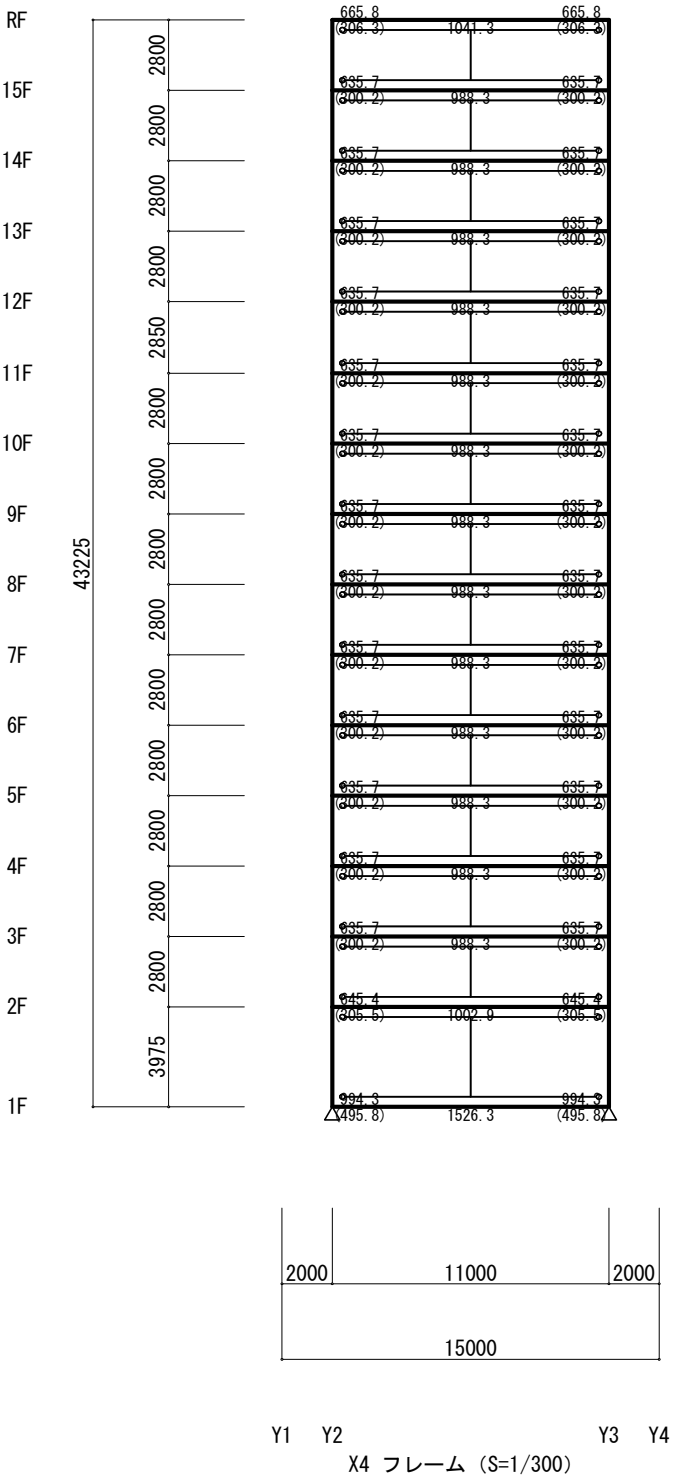


固定荷重+積載荷重

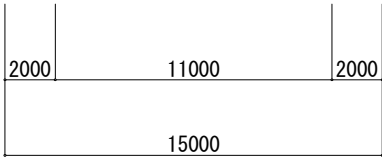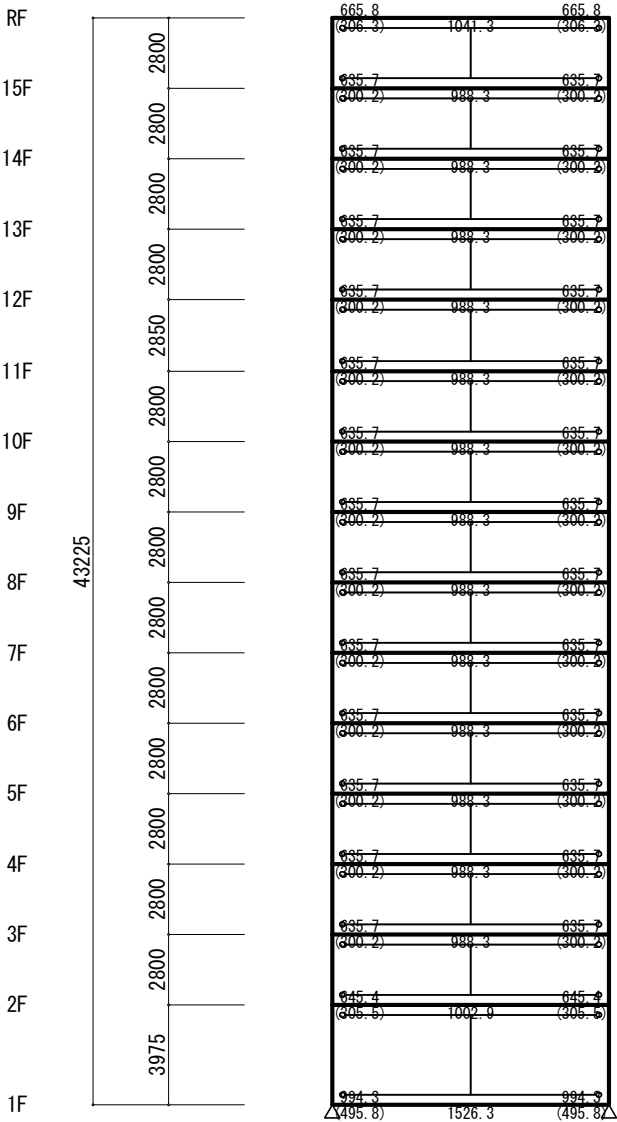

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

固定荷重+積載荷重

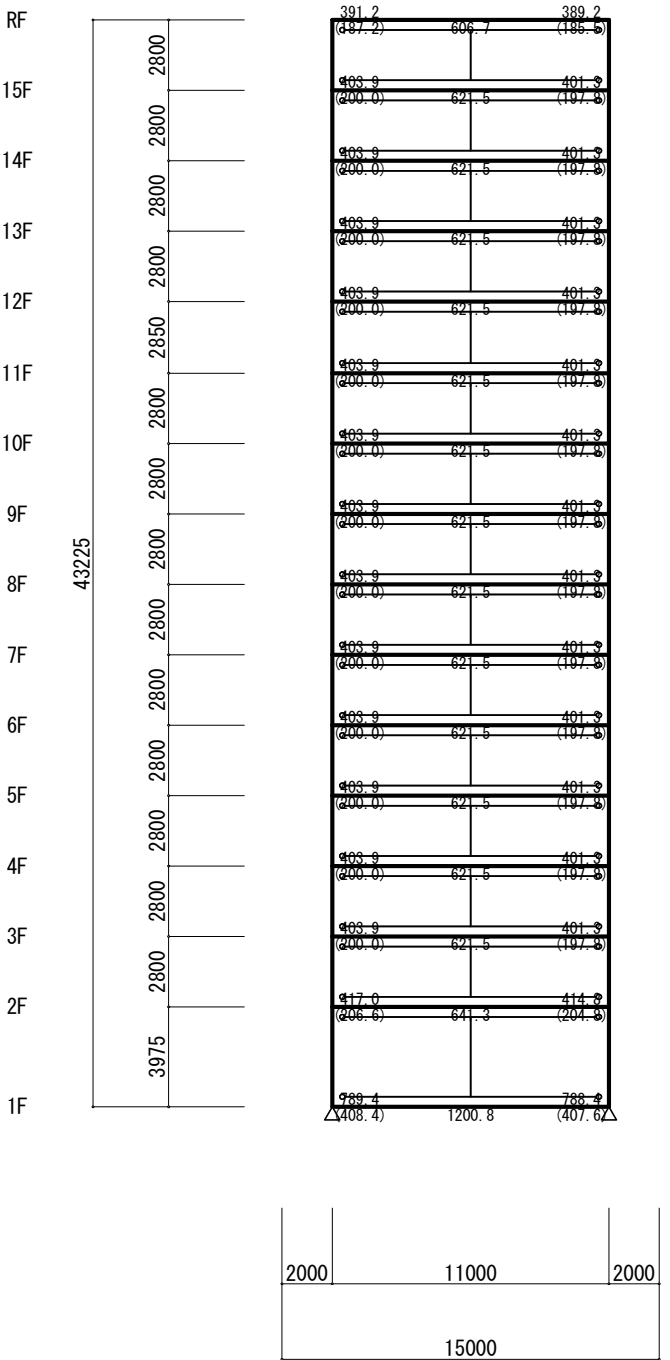

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

A-1.1.2 はりのC、Mo、Q表

はりのC、Mo、Q（固定荷重+積載荷重）

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	X1	X2	162.0	162.0	254.7	103.9	103.9	0.0	0.0	
	X2	X3	162.0	162.0	254.7	103.9	103.9	0.0	0.0	
	X3	X4	162.0	162.0	254.7	103.9	103.9	0.0	0.0	
	X4	X5	162.0	162.0	254.7	103.9	103.9	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	X5	X6	162.0	162.0	254.7	103.9	103.9	0.0	0.0	
15F	X1	X2	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
	X2	X3	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
	X3	X4	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
	X4	X5	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
	X5	X6	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
14F	X1	X2	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
	X2	X3	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
	X3	X4	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
	X4	X5	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
	X5	X6	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
13F	X1	X2	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
	X2	X3	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
	X3	X4	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
	X4	X5	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
	X5	X6	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
12F	X1	X2	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
	X2	X3	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
	X3	X4	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
	X4	X5	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
	X5	X6	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
11F	X1	X2	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X2	X3	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X3	X4	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X4	X5	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X5	X6	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
10F	X1	X2	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X2	X3	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X3	X4	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X4	X5	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X5	X6	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
9F	X1	X2	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X2	X3	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X3	X4	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X4	X5	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X5	X6	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
8F	X1	X2	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X2	X3	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X3	X4	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X4	X5	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X5	X6	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
7F	X1	X2	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X2	X3	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X3	X4	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X4	X5	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X5	X6	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
6F	X1	X2	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X2	X3	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X3	X4	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X4	X5	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X5	X6	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
5F	X1	X2	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X2	X3	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X3	X4	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X4	X5	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X5	X6	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
4F	X1	X2	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X2	X3	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X3	X4	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X4	X5	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X5	X6	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
3F	X1	X2	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X2	X3	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
3F	X3	X4	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X4	X5	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X5	X6	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
2F	X1	X2	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X2	X3	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X3	X4	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X4	X5	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X5	X6	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
1F	X1	X2	354.7	354.7	541.7	251.7	251.7	0.0	0.0	
	X2	X3	354.7	354.7	541.7	251.7	251.7	0.0	0.0	
	X3	X4	354.7	354.7	541.7	251.7	251.7	0.0	0.0	
	X4	X5	354.7	354.7	541.7	251.7	251.7	0.0	0.0	
	X5	X6	354.7	354.7	541.7	251.7	251.7	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	X1	X2	162.0	162.0	254.7	103.9	103.9	0.0	0.0	
	X2	X3	162.0	162.0	254.7	103.9	103.9	0.0	0.0	
	X3	X4	162.0	162.0	254.7	103.9	103.9	0.0	0.0	
	X4	X5	162.0	162.0	254.7	103.9	103.9	0.0	0.0	
	X5	X6	162.0	162.0	254.7	103.9	103.9	0.0	0.0	
15F	X1	X2	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
	X2	X3	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
	X3	X4	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
	X4	X5	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
	X5	X6	213.0	213.0	329.1	145.4	145.4	0.0	0.0	
14F	X1	X2	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
	X2	X3	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
	X3	X4	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
	X4	X5	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
	X5	X6	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
13F	X1	X2	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
	X2	X3	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
	X3	X4	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
	X4	X5	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
	X5	X6	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
12F	X1	X2	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
	X2	X3	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
	X3	X4	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
	X4	X5	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
	X5	X6	221.1	221.1	341.2	151.4	151.4	0.0	0.0	
11F	X1	X2	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X2	X3	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X3	X4	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X4	X5	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X5	X6	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
10F	X1	X2	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X2	X3	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X3	X4	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X4	X5	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X5	X6	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
9F	X1	X2	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X2	X3	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X3	X4	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X4	X5	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
	X5	X6	233.8	233.8	360.3	161.0	161.0	0.0	0.0	
8F	X1	X2	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X2	X3	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X3	X4	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X4	X5	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X5	X6	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
7F	X1	X2	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
7F	X2	X3	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X3	X4	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X4	X5	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X5	X6	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
6F	X1	X2	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X2	X3	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X3	X4	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X4	X5	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X5	X6	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
5F	X1	X2	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X2	X3	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X3	X4	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X4	X5	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X5	X6	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
4F	X1	X2	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X2	X3	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X3	X4	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X4	X5	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X5	X6	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
3F	X1	X2	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X2	X3	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X3	X4	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X4	X5	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X5	X6	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
2F	X1	X2	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X2	X3	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X3	X4	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X4	X5	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X5	X6	238.5	238.5	367.3	164.5	164.5	0.0	0.0	
1F	X1	X2	354.7	354.7	541.7	251.7	251.7	0.0	0.0	
	X2	X3	354.7	354.7	541.7	251.7	251.7	0.0	0.0	
	X3	X4	354.7	354.7	541.7	251.7	251.7	0.0	0.0	
	X4	X5	354.7	354.7	541.7	251.7	251.7	0.0	0.0	
	X5	X6	354.7	354.7	541.7	251.7	251.7	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	391.2	389.2	606.7	187.2	185.5	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	403.9	401.3	621.5	200.0	197.8	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	403.9	401.3	621.5	200.0	197.8	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	403.9	401.3	621.5	200.0	197.8	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	403.9	401.3	621.5	200.0	197.8	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	403.9	401.3	621.5	200.0	197.8	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	403.9	401.3	621.5	200.0	197.8	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	403.9	401.3	621.5	200.0	197.8	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	403.9	401.3	621.5	200.0	197.8	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	403.9	401.3	621.5	200.0	197.8	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	403.9	401.3	621.5	200.0	197.8	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	403.9	401.3	621.5	200.0	197.8	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	403.9	401.3	621.5	200.0	197.8	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	403.9	401.3	621.5	200.0	197.8	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	417.0	414.8	641.3	206.6	204.8	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	789.4	788.4	1200.8	408.4	407.6	0.0	0.0	

X2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	665.8	665.8	1041.3	306.3	306.3	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	

X2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	645.4	645.4	1002.9	305.5	305.5	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	994.3	994.3	1526.3	495.8	495.8	0.0	0.0	

X3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	665.8	665.8	1041.3	306.3	306.3	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	645.4	645.4	1002.9	305.5	305.5	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	994.3	994.3	1526.3	495.8	495.8	0.0	0.0	

X4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	665.8	665.8	1041.3	306.3	306.3	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	645.4	645.4	1002.9	305.5	305.5	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	994.3	994.3	1526.3	495.8	495.8	0.0	0.0	

X5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	665.8	665.8	1041.3	306.3	306.3	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	

X5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	635.7	635.7	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	645.4	645.4	1002.9	305.5	305.5	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	994.3	994.3	1526.3	495.8	495.8	0.0	0.0	

X6 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
RF	Y2	Y3	391.2	389.2	606.7	187.2	185.5	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	403.9	401.3	621.5	200.0	197.8	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	403.9	401.3	621.5	200.0	197.8	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	403.9	401.3	621.5	200.0	197.8	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	403.9	401.3	621.5	200.0	197.8	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	403.9	401.3	621.5	200.0	197.8	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	403.9	401.3	621.5	200.0	197.8	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	403.9	401.3	621.5	200.0	197.8	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	403.9	401.3	621.5	200.0	197.8	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	403.9	401.3	621.5	200.0	197.8	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	403.9	401.3	621.5	200.0	197.8	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	403.9	401.3	621.5	200.0	197.8	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	403.9	401.3	621.5	200.0	197.8	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	403.9	401.3	621.5	200.0	197.8	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	417.0	414.8	641.3	206.6	204.8	0.0	0.0	
1F	Y2	Y3	789.4	788.4	1200.8	408.4	407.6	0.0	0.0	

A-1.1.3 片持ばりのM、Q表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.1.4 柱のC、Mo、Q表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.2 節点重量

A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）

上段：D.L（固定荷重重量）（kN）

中段：L.L（積載荷重重量）（kN）


下段：T.L（トータル重量）（kN）

Y4

Y3

Y2

Y1

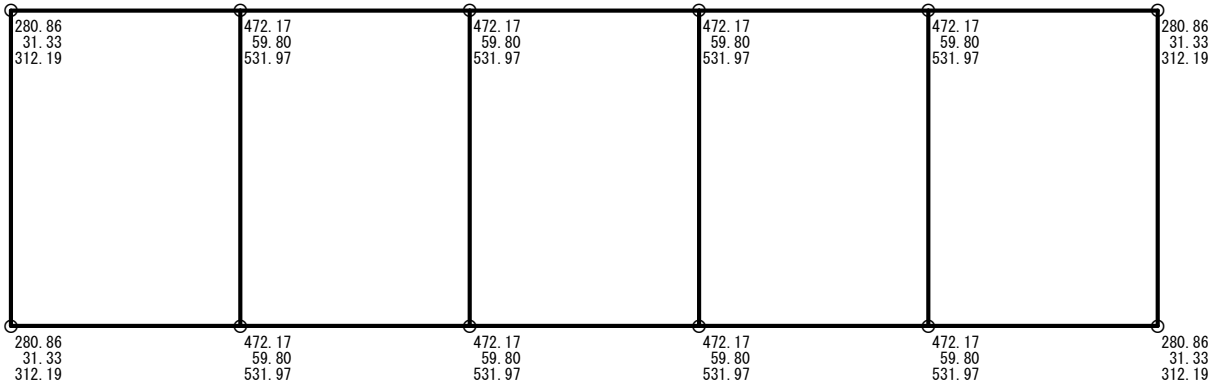

X1

X2

X3

X4

X5

X6


RF 層 合計 : 5504.51 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

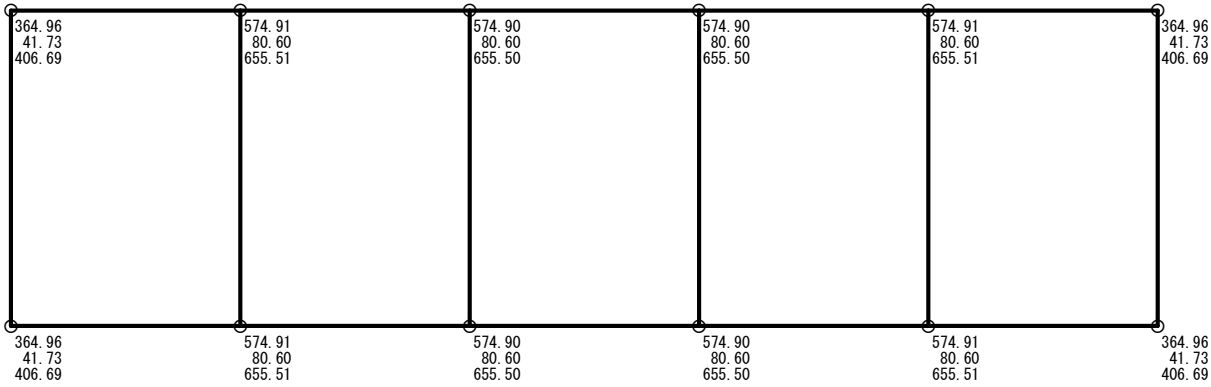

X1

X2

X3

X4

X5

X6


15F 層 合計 : 6870.80 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

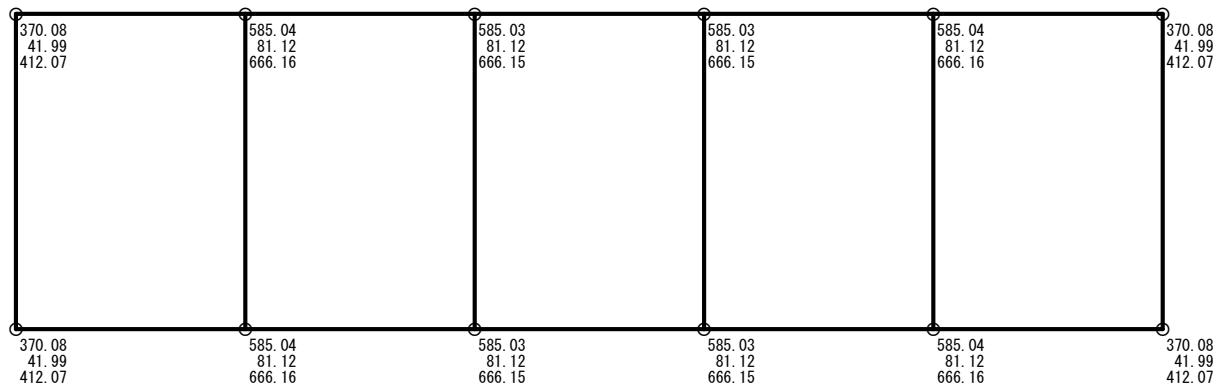

X1

X2

X3

X4

X5

X6


14F 層 合計 : 6977. 51 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

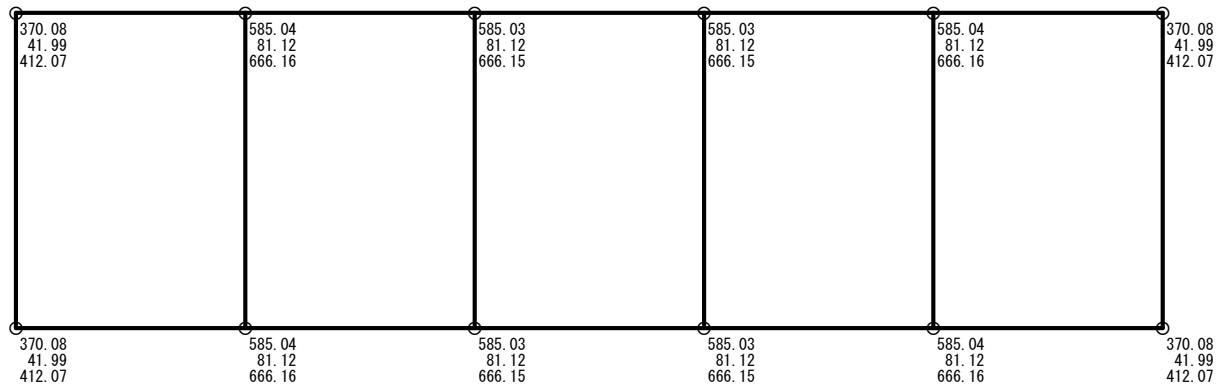

X1

X2

X3

X4

X5

X6


13F 層 合計 : 6977. 51 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

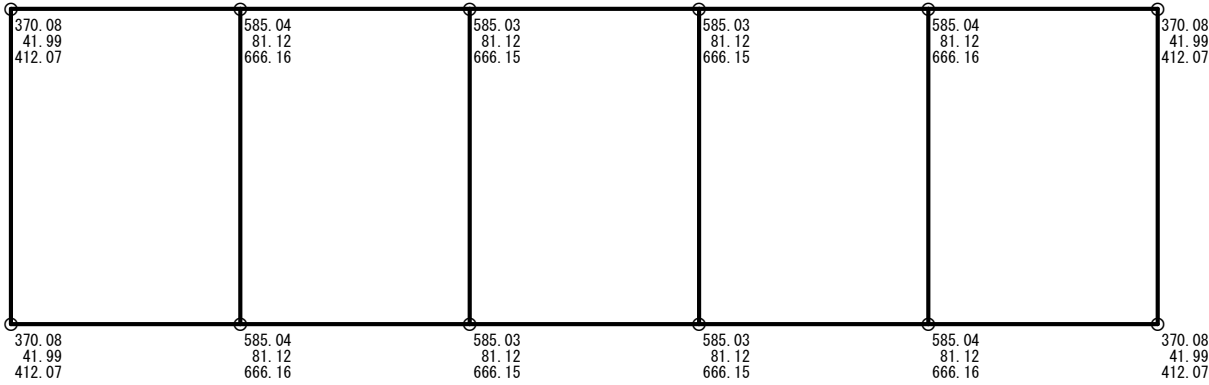


X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 層 合計 : 6977.51 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

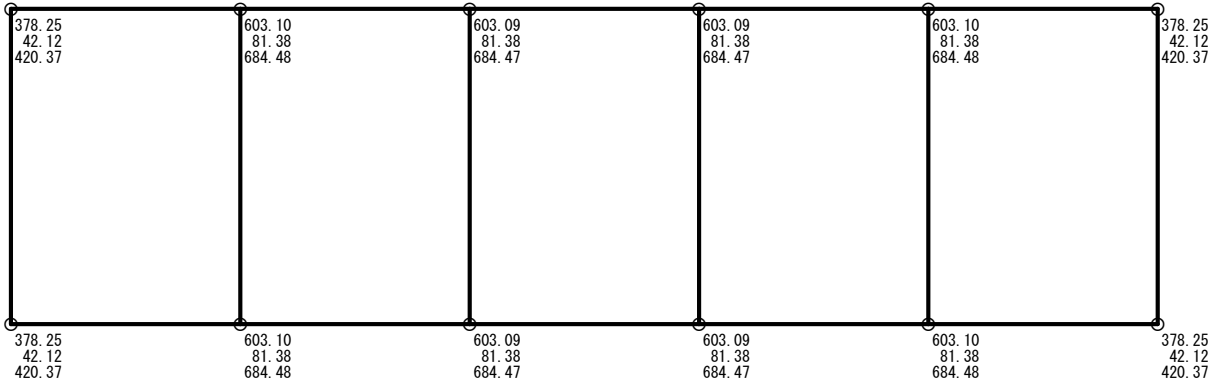


X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 層 合計 : 7157.33 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

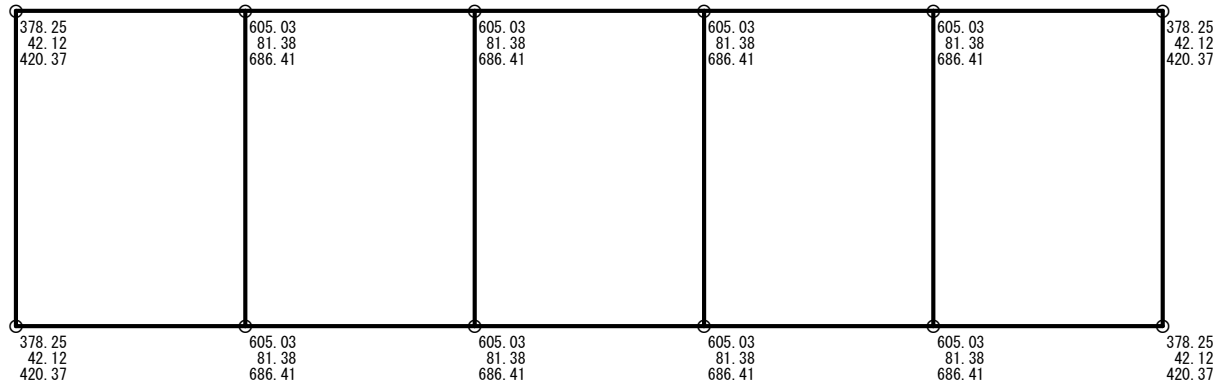

X1

X2

X3

X4

X5


X6

Y4

Y3

Y2

Y1

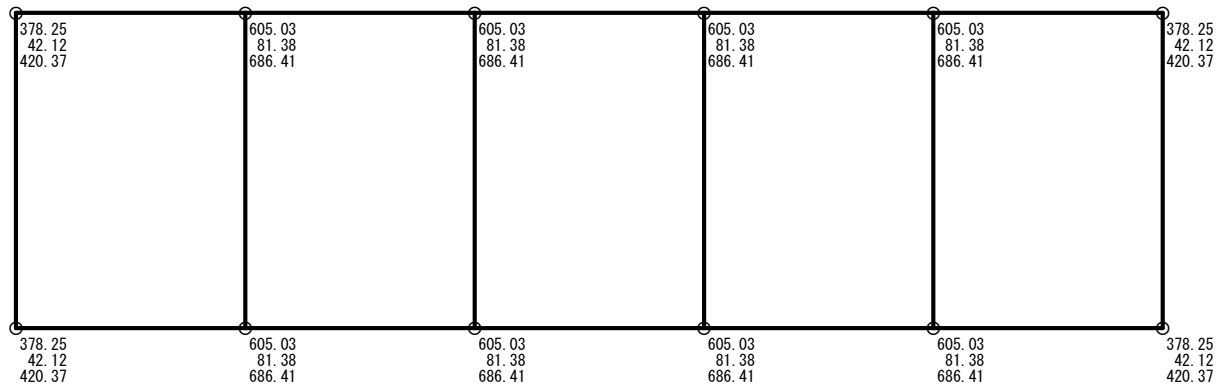

X1

X2

X3

X4

X5


X6

Y4

Y3

Y2

Y1

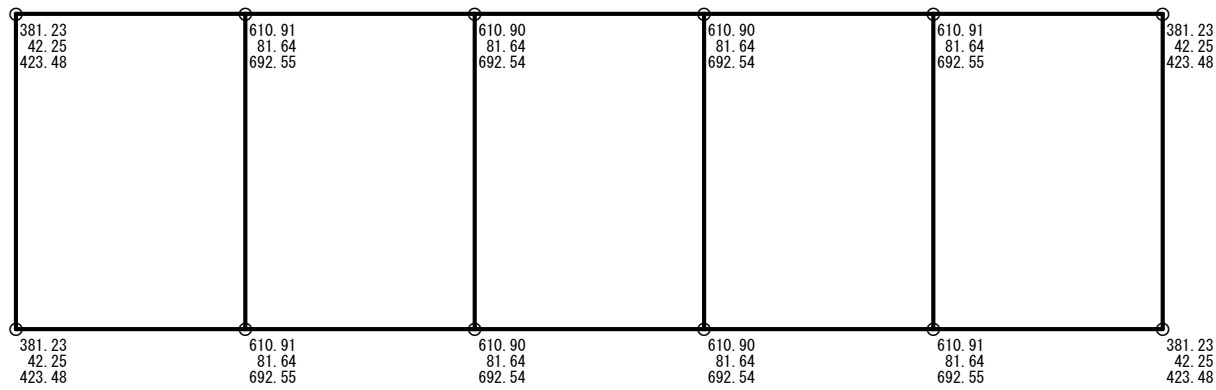

X1

X2

X3

X4

X5

X6


8F 層 合計 : 7234.26 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

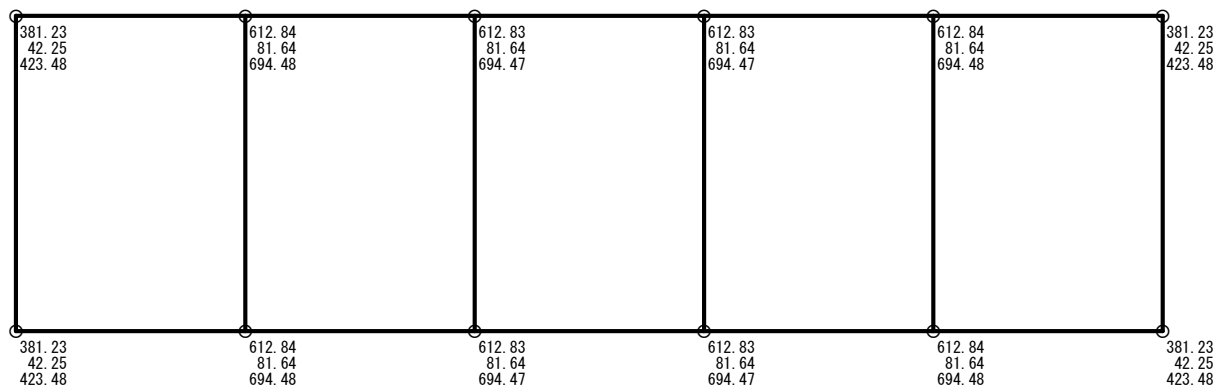

X1

X2

X3

X4

X5

X6


7F 層 合計 : 7249.70 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

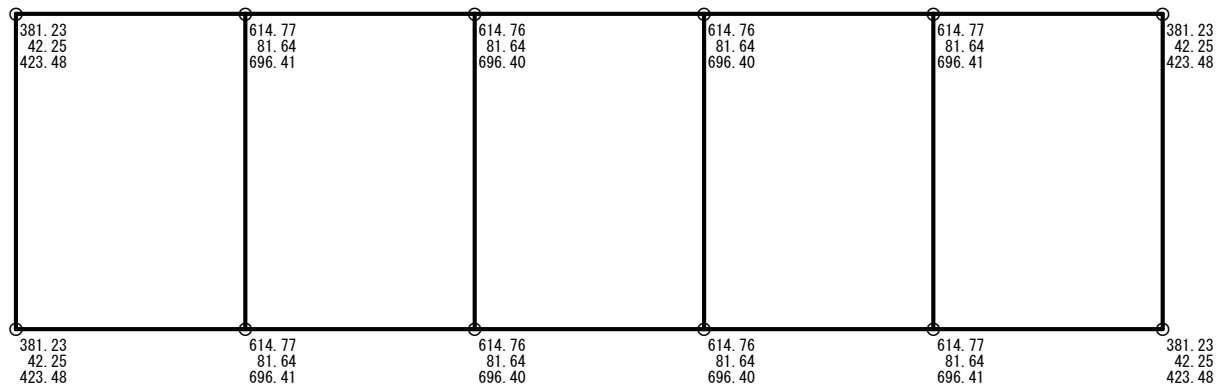


Y4

Y3

Y2

Y1

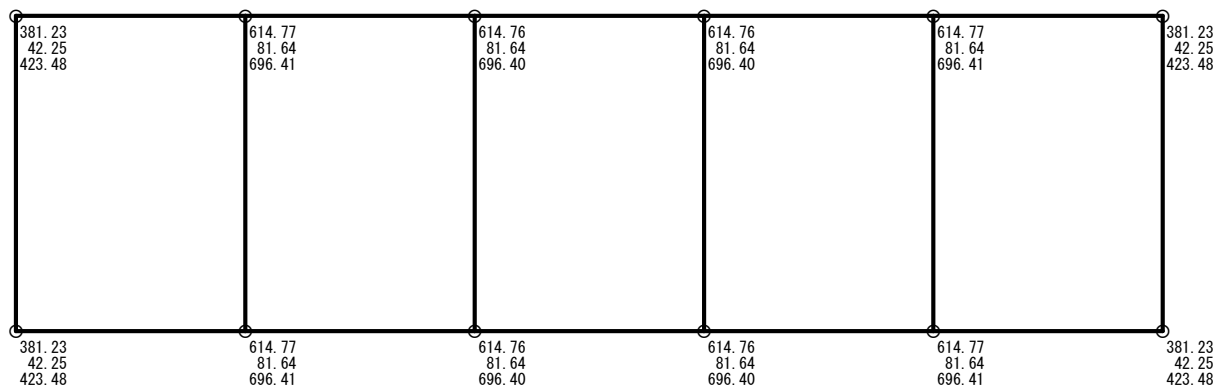


Y4

Y3

Y2

Y1

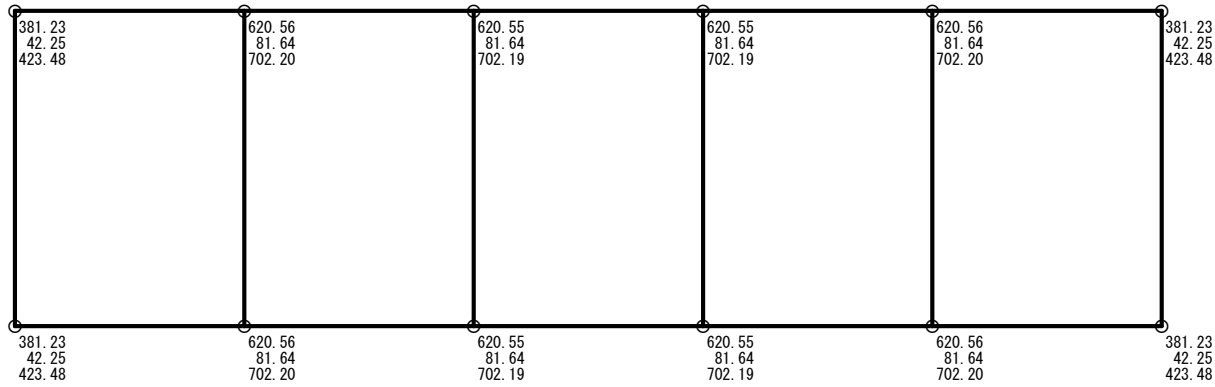

X1

X2

X3

X4

X5

X6


4F 層 合計 : 7311.45 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

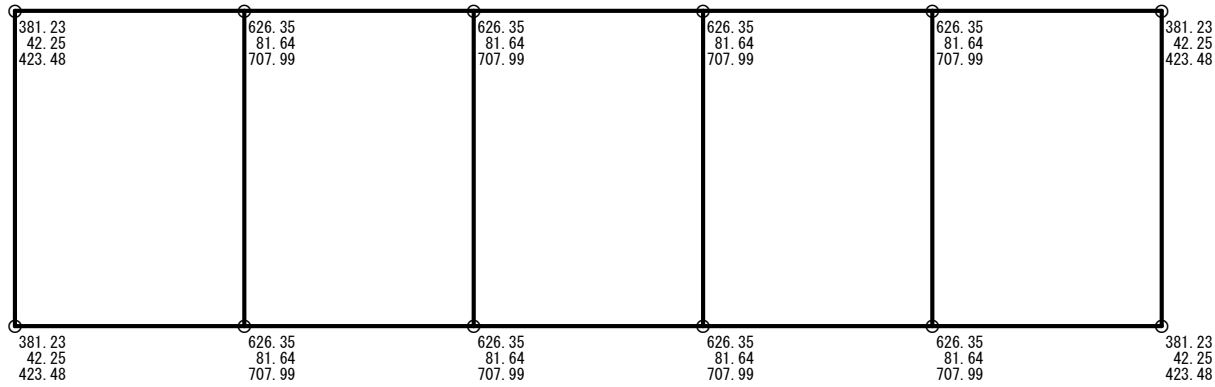

X1

X2

X3

X4

X5

X6


3F 層 合計 : 7357.82 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

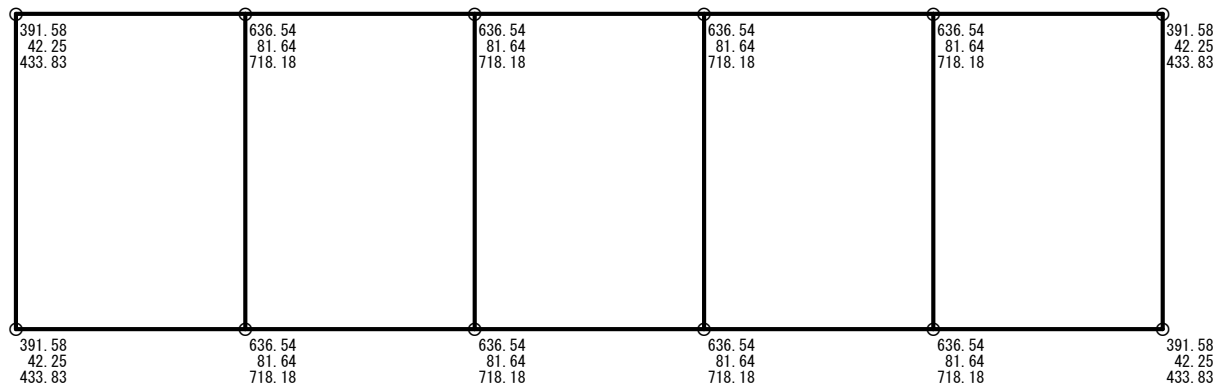

X1

X2

X3

X4

X5

X6


2F 層 合計 : 7480.75 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

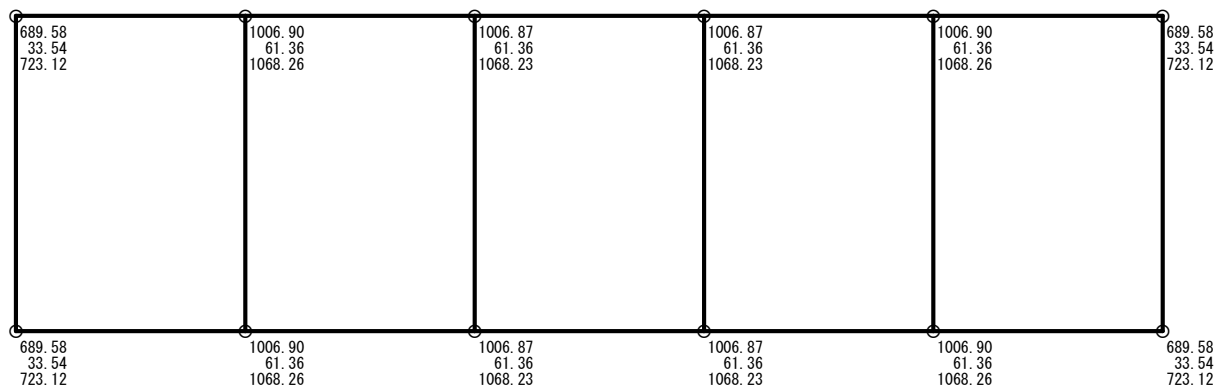

X1

X2

X3

X4

X5

X6

1F 層 合計 : 11438.46 (kN) (S=1/263)


A-1. 2. 3 節点重量 (固定荷重+地震用積載荷重)
(kN)

Y4

Y3

Y2

Y1

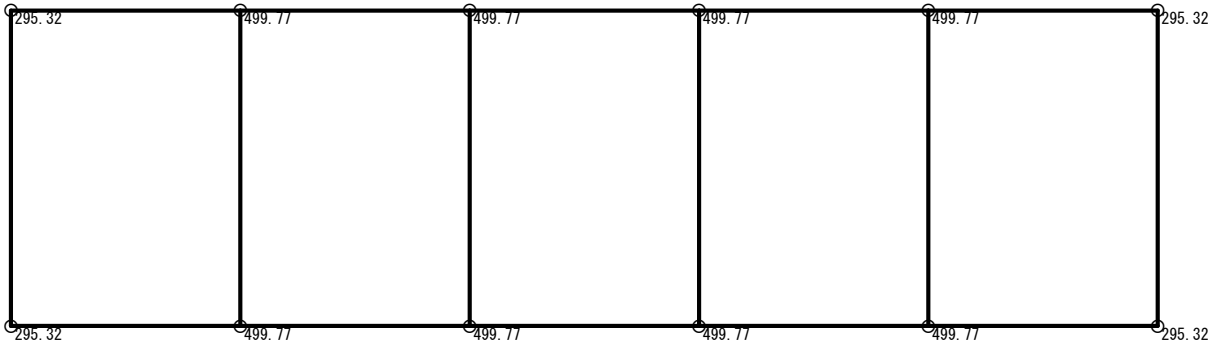

X1

X2

X3

X4

X5


X6

Y4

Y3

Y2

Y1

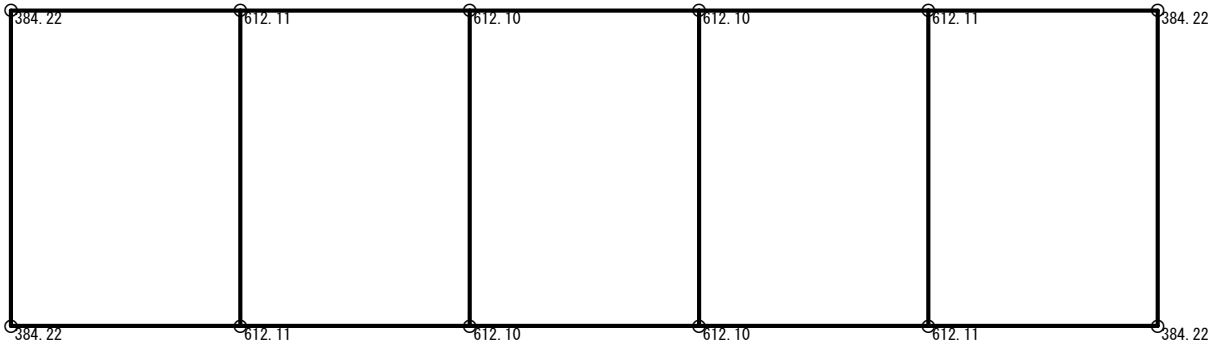

X1

X2

X3


X4

X5

X6


Y4
Y3

Y2
Y1

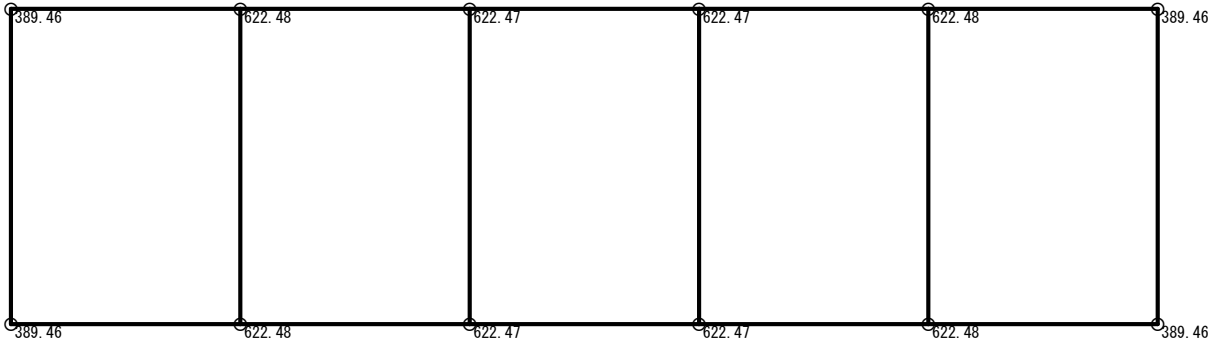


Y4
Y3

Y2
Y1

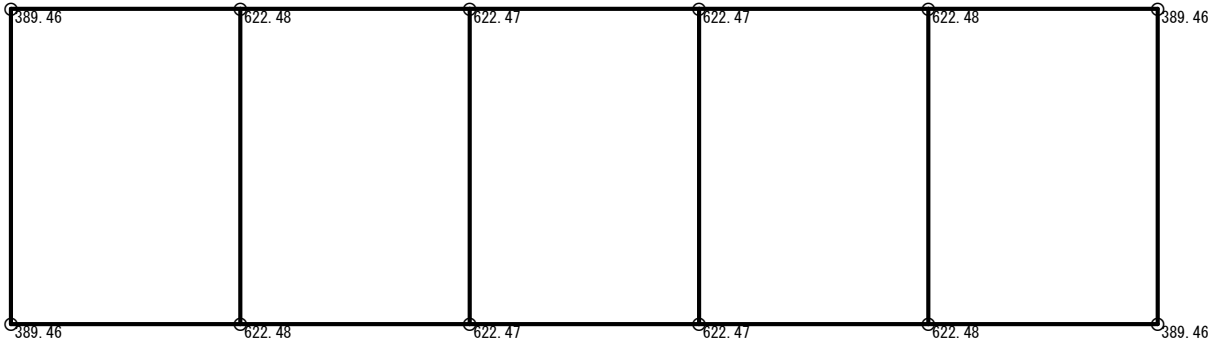

Y4
Y3


Y2
Y1

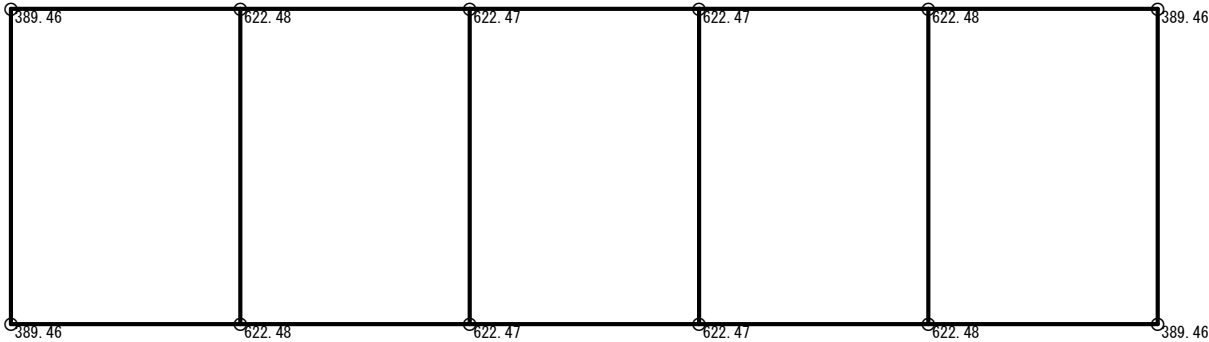

X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 層 合計 : 6537. 63 (kN) (S=1/263)

Y4
Y3

Y2
Y1

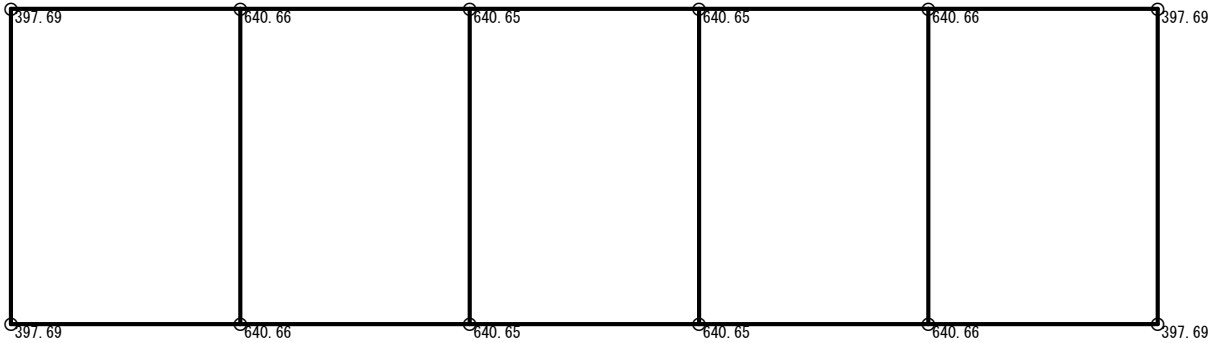


X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 層 合計 : 6716. 05 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

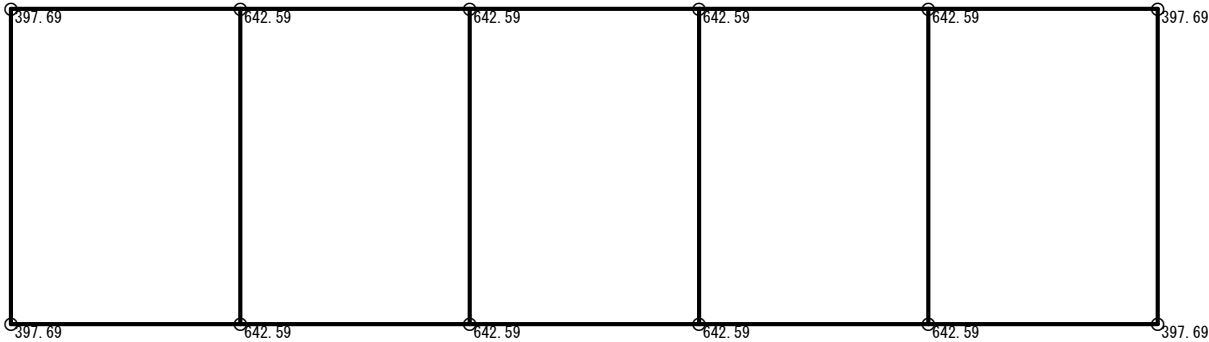


Y4

Y3


Y2

Y1

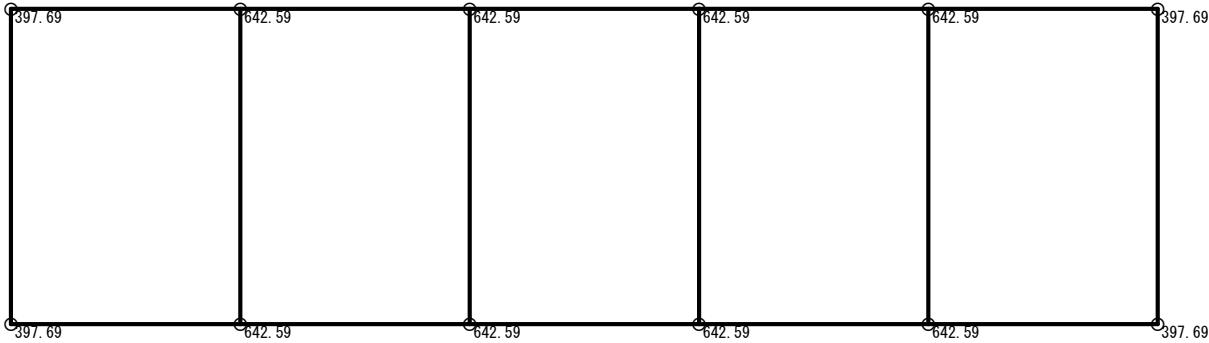

Y4

Y3

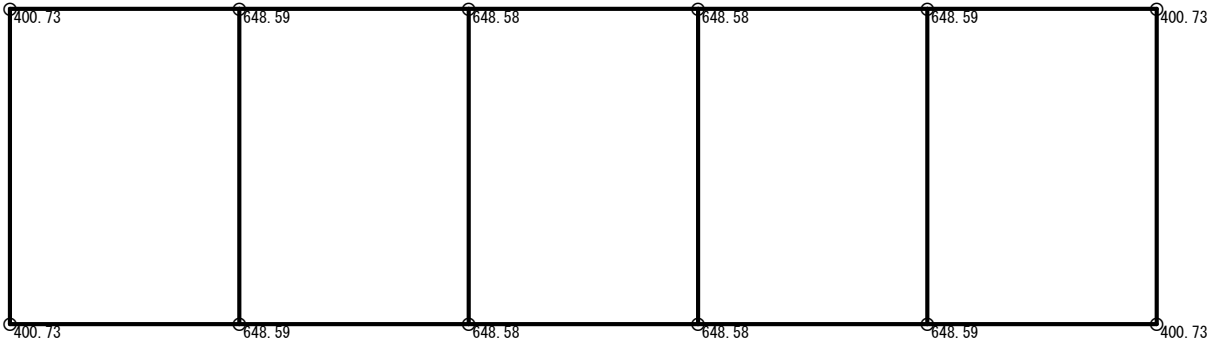


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 合計 : 6791.58 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

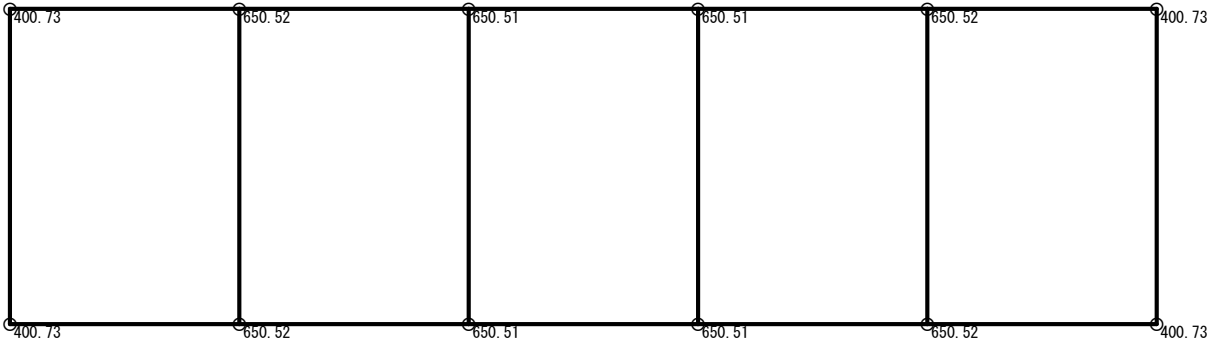

Y1


X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 合計 : 6807.02 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

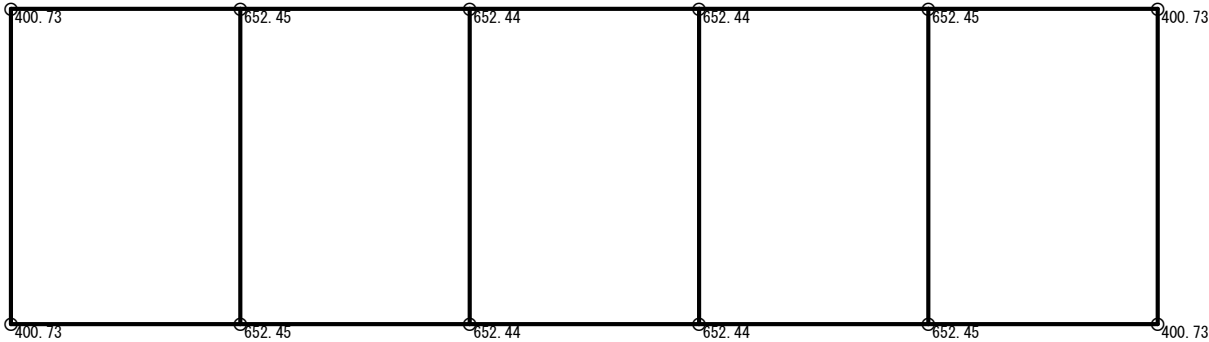


Y4

Y3


Y2

Y1

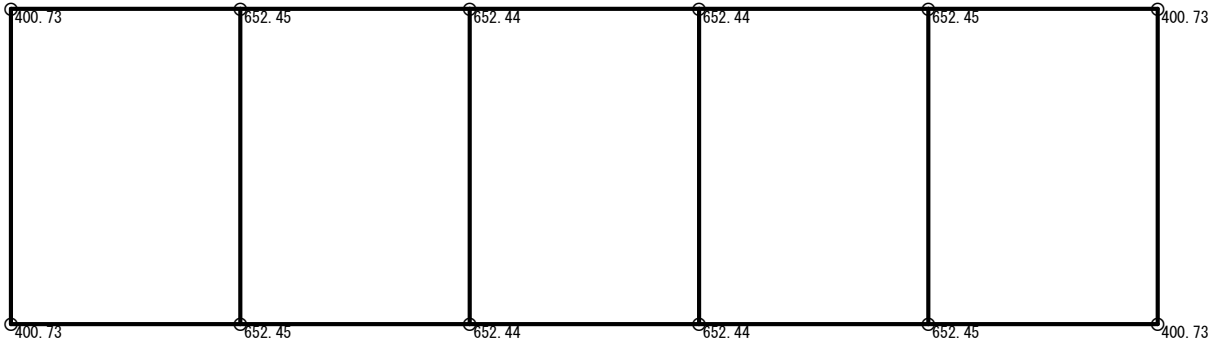

Y4

Y3

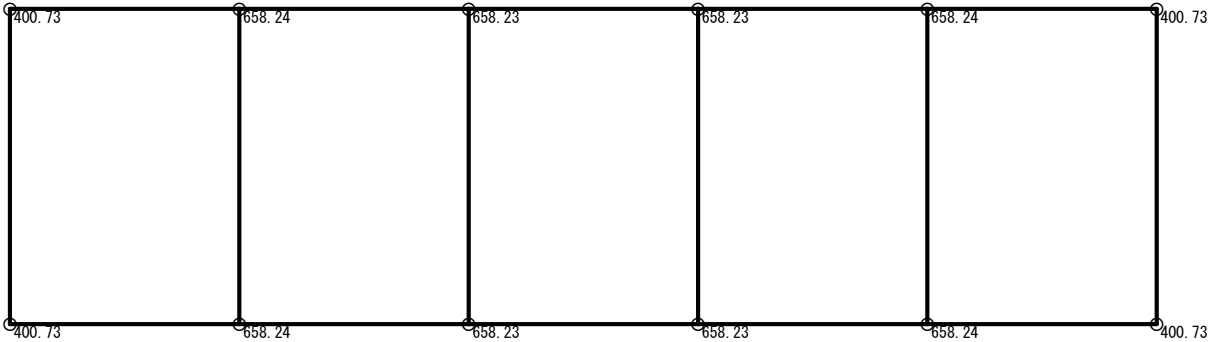


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 合計 : 6868.77 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

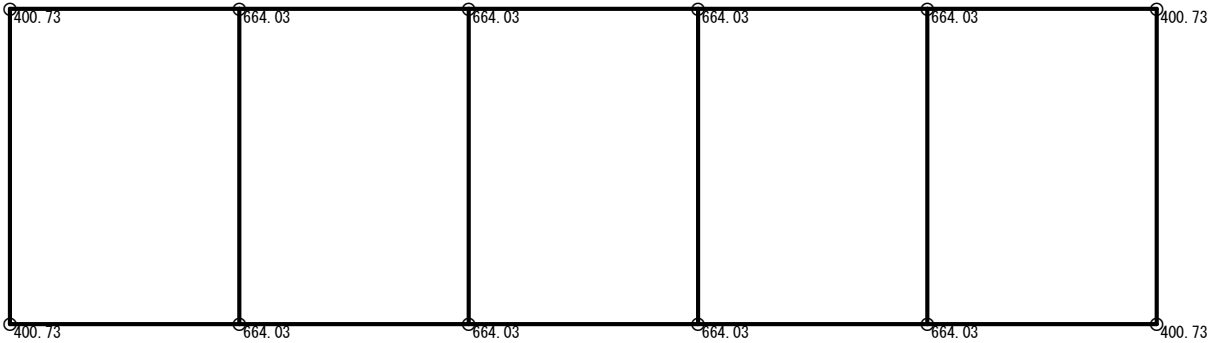


Y1

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 合計 : 6915.14 (kN) (S=1/263)


Y4
Y3

Y2
Y1

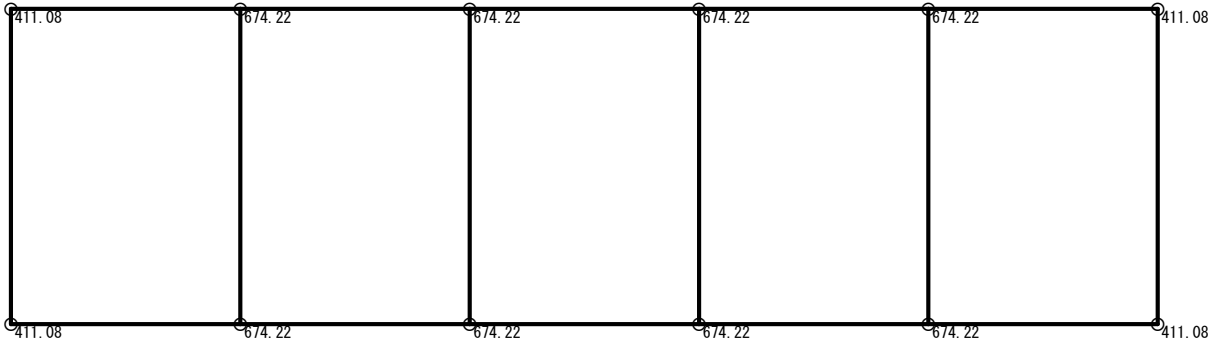

Y4
Y3

Y2
Y1

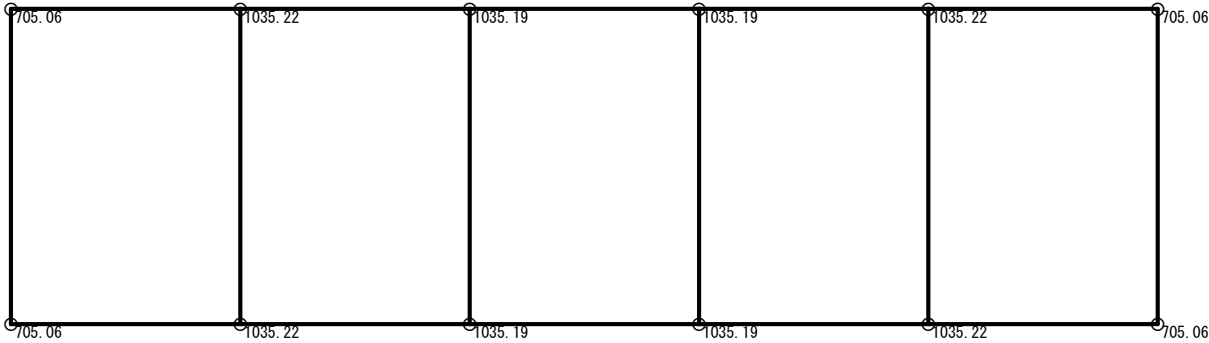

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1 地震力

W_i : i 階重量、[sum] : フレームごとの重量 (kN)
 A : 床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積) (m²)
 ΣW_i : i 階より上部の重量 (kN)
 α_i : $\Sigma W_i / \Sigma W_1$
 A_i : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
 C_i : i 階の地震層せん断力係数 = $U \cdot Z \cdot R_t \cdot A_i \cdot C_o$
 Q : (地上階) $\Sigma W_i \cdot C_i$ (kN)
 (塔屋、地下、基礎) $Q_{i+1} + K \cdot W_i$
 P_i : 水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向) (kN)
 Q_i : i 階の地震層せん断力 (kN)
 () : i 階から控除された地震層せん断力 (kN)
 T : 1 次固有周期 (秒)
 H_t = 1 次固有周期の計算のための建物高さ (m)
 H_s = 1 次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ (m)
 R_t : 振動特性係数
 K : 塔屋 (入力値による) $\cdot U$
 地下 $K = 0.1(1-H/40)Z \cdot U$
 基礎 $K = \alpha (0.1(1-H/40)Z \cdot U)$ (但し $\alpha = 1.0$ とする)
 H = 地盤面から当該層 $F L$ までの深さ (基礎の場合は、最下層) (m)
 (但し 20m を超える場合は 20m とする)
 Z : 地域係数 (入力値による)
 U : 用途係数 (入力値による)
 雑壁 : 地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

< X 方向 (正加力) > $Z = 1.000$ 用途係数 = 1.000

a) 1 次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 42.580 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) $\alpha : 0.00$
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 42.58 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.852$ (秒)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

$T_c : 0.60$ (第 2 種地盤)
 R_t の下限値 = 0.724
 R_t (固有周期からの計算値) = 0.965 ($T = 0.852$)、 R_t (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W_i	ΣW_i	α_i	A_i, K	C_i	$K \cdot W_i$	Q	P_i	Q_i
15F	Y2	2589.7	5179.4	0.052	3.075	0.593		3073.1	0.0	3073.1
	Y3	2589.7								
	sum	5179.4								
	W_i/A	11.77								
14F	Y2	3216.9	11613.2	0.117	2.346	0.453		5257.9	0.0	5257.9
	Y3	3216.9								
	sum	6433.7								
	W_i/A	14.62								
13F	Y2	3268.8	18150.8	0.182	2.034	0.393		7124.8	0.0	7124.8
	Y3	3268.8								
	sum	6537.6								
	W_i/A	14.86								
12F	Y2	3268.8	24688.4	0.248	1.843	0.356		8779.2	0.0	8779.2
	Y3	3268.8								
	sum	6537.6								
	W_i/A	14.86								
11F	Y2	3268.8	31226.0	0.314	1.705	0.329		10272.0	0.0	10272.0
	Y3	3268.8								
	sum	6537.6								
	W_i/A	14.86								
10F	Y2	3358.0	37942.1	0.381	1.593	0.307		11663.4	0.0	11663.4
	Y3	3358.0								
	sum	6716.0								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
10F	Wi/A	15.26	37942.1	0.381	1.593	0.307		11663.4	0.0	11663.4
9F	Y2	3365.8	44673.6	0.449	1.500	0.289		12928.7	0.0	12928.7
	Y3	3365.8								
	sum	6731.5								
	Wi/A	15.30								
8F	Y2	3365.8	51405.1	0.517	1.419	0.274		14074.6	0.0	14074.6
	Y3	3365.8								
	sum	6731.5								
	Wi/A	15.30								
7F	Y2	3395.8	58196.7	0.585	1.346	0.260		15116.4	0.0	15116.4
	Y3	3395.8								
	sum	6791.6								
	Wi/A	15.44								
6F	Y2	3403.5	65003.7	0.653	1.280	0.247		16050.5	0.0	16050.5
	Y3	3403.5								
	sum	6807.0								
	Wi/A	15.47								
5F	Y2	3411.2	71826.2	0.722	1.218	0.235		16879.7	0.0	16879.7
	Y3	3411.2								
	sum	6822.5								
	Wi/A	15.51								
4F	Y2	3411.2	78648.6	0.791	1.160	0.224		17604.8	0.0	17604.8
	Y3	3411.2								
	sum	6822.5								
	Wi/A	15.51								
3F	Y2	3434.4	85517.4	0.860	1.105	0.213		18231.7	0.0	18231.7
	Y3	3434.4								
	sum	6868.8								
	Wi/A	15.61								
2F	Y2	3457.6	92432.5	0.929	1.052	0.203		18760.4	0.0	18760.4
	Y3	3457.6								
	sum	6915.1								
	Wi/A	15.72								
1F	Y2	3519.0	99470.6	1.000	1.000	0.193		19194.5	0.0	19194.5
	Y3	3519.0								
	sum	7038.1								
	Wi/A	16.00								
基礎	Y2	5550.9	110572.5		K=0.1007 (H=-0.28)		1117.961	20312.4	0.0	20312.4
	Y3	5550.9								
	sum	11101.9								
	Wi/A	25.23								

< X方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 42.580 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) $\alpha : 0.00$
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 42.58 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.852$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限値 = 0.724
 Rt(固有周期からの計算値) = 0.965 (T = 0.852)、Rt(採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	Y2	2589.7	5179.4	0.052	3.075	0.593		3073.1	0.0	3073.1
	Y3	2589.7								
	sum	5179.4								
	Wi/A	11.77								
14F	Y2	3216.9	11613.2	0.117	2.346	0.453		5257.9	0.0	5257.9
	Y3	3216.9								
	sum	6433.7								
	Wi/A	14.62								
13F	Y2	3268.8	18150.8	0.182	2.034	0.393		7124.8	0.0	7124.8

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
13F	Y3	3268.8	18150.8	0.182	2.034	0.393		7124.8	0.0	7124.8
	sum	6537.6								
	Wi/A	14.86								
12F	Y2	3268.8	24688.4	0.248	1.843	0.356		8779.2	0.0	8779.2
	Y3	3268.8								
	sum	6537.6								
	Wi/A	14.86								
11F	Y2	3268.8	31226.0	0.314	1.705	0.329		10272.0	0.0	10272.0
	Y3	3268.8								
	sum	6537.6								
	Wi/A	14.86								
10F	Y2	3358.0	37942.1	0.381	1.593	0.307		11663.4	0.0	11663.4
	Y3	3358.0								
	sum	6716.0								
	Wi/A	15.26								
9F	Y2	3365.8	44673.6	0.449	1.500	0.289		12928.7	0.0	12928.7
	Y3	3365.8								
	sum	6731.5								
	Wi/A	15.30								
8F	Y2	3365.8	51405.1	0.517	1.419	0.274		14074.6	0.0	14074.6
	Y3	3365.8								
	sum	6731.5								
	Wi/A	15.30								
7F	Y2	3395.8	58196.7	0.585	1.346	0.260		15116.4	0.0	15116.4
	Y3	3395.8								
	sum	6791.6								
	Wi/A	15.44								
6F	Y2	3403.5	65003.7	0.653	1.280	0.247		16050.5	0.0	16050.5
	Y3	3403.5								
	sum	6807.0								
	Wi/A	15.47								
5F	Y2	3411.2	71826.2	0.722	1.218	0.235		16879.7	0.0	16879.7
	Y3	3411.2								
	sum	6822.5								
	Wi/A	15.51								
4F	Y2	3411.2	78648.6	0.791	1.160	0.224		17604.8	0.0	17604.8
	Y3	3411.2								
	sum	6822.5								
	Wi/A	15.51								
3F	Y2	3434.4	85517.4	0.860	1.105	0.213		18231.7	0.0	18231.7
	Y3	3434.4								
	sum	6868.8								
	Wi/A	15.61								
2F	Y2	3457.6	92432.5	0.929	1.052	0.203		18760.4	0.0	18760.4
	Y3	3457.6								
	sum	6915.1								
	Wi/A	15.72								
1F	Y2	3519.0	99470.6	1.000	1.000	0.193		19194.5	0.0	19194.5
	Y3	3519.0								
	sum	7038.1								
	Wi/A	16.00								
基礎	Y2	5550.9	110572.5		K=0.1007 (H=0.28)		1117.961	20312.4	0.0	20312.4
	Y3	5550.9								
	sum	11101.9								
	Wi/A	25.23								

< Y方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ(h) : 42.580 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 42.58 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.852$ (秒)

b) R t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第 2 種地盤)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出 R_t の下限値 = 0.724 R_t (固有周期からの計算値) = 0.965 ($T = 0.852$) 、 R_t (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W_i	ΣW_i	α_i	A_i, K	C_i	$K \cdot W_i$	Q	P_i	Q_i
15F	X1	590.6	5179.4	0.052	3.075	0.593		3073.1	0.0	3073.1
	X2	999.5								
	X3	999.5								
	X4	999.5								
	X5	999.5								
	X6	590.6								
	sum	5179.4								
	W_i/A	11.77								
14F	X1	768.4	11613.2	0.117	2.346	0.453		5257.9	0.0	5257.9
	X2	1224.2								
	X3	1224.2								
	X4	1224.2								
	X5	1224.2								
	X6	768.4								
	sum	6433.7								
	W_i/A	14.62								
13F	X1	778.9	18150.8	0.182	2.034	0.393		7124.8	0.0	7124.8
	X2	1245.0								
	X3	1244.9								
	X4	1244.9								
	X5	1245.0								
	X6	778.9								
	sum	6537.6								
	W_i/A	14.86								
12F	X1	778.9	24688.4	0.248	1.843	0.356		8779.2	0.0	8779.2
	X2	1245.0								
	X3	1244.9								
	X4	1244.9								
	X5	1245.0								
	X6	778.9								
	sum	6537.6								
	W_i/A	14.86								
11F	X1	778.9	31226.0	0.314	1.705	0.329		10272.0	0.0	10272.0
	X2	1245.0								
	X3	1244.9								
	X4	1244.9								
	X5	1245.0								
	X6	778.9								
	sum	6537.6								
	W_i/A	14.86								
10F	X1	795.4	37942.1	0.381	1.593	0.307		11663.4	0.0	11663.4
	X2	1281.3								
	X3	1281.3								
	X4	1281.3								
	X5	1281.3								
	X6	795.4								
	sum	6716.0								
	W_i/A	15.26								
9F	X1	795.4	44673.6	0.449	1.500	0.289		12928.7	0.0	12928.7
	X2	1285.2								
	X3	1285.2								
	X4	1285.2								
	X5	1285.2								
	X6	795.4								
	sum	6731.5								
	W_i/A	15.30								
8F	X1	795.4	51405.1	0.517	1.419	0.274		14074.6	0.0	14074.6
	X2	1285.2								
	X3	1285.2								
	X4	1285.2								
	X5	1285.2								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
8F	X6	795.4	51405.1	0.517	1.419	0.274		14074.6	0.0	14074.6
	sum	6731.5								
	Wi/A	15.30								
7F	X1	801.5	58196.7	0.585	1.346	0.260		15116.4	0.0	15116.4
	X2	1297.2								
	X3	1297.2								
	X4	1297.2								
	X5	1297.2								
	X6	801.5								
	sum	6791.6								
	Wi/A	15.44								
6F	X1	801.5	65003.7	0.653	1.280	0.247		16050.5	0.0	16050.5
	X2	1301.0								
	X3	1301.0								
	X4	1301.0								
	X5	1301.0								
	X6	801.5								
	sum	6807.0								
	Wi/A	15.47								
5F	X1	801.5	71826.2	0.722	1.218	0.235		16879.7	0.0	16879.7
	X2	1304.9								
	X3	1304.9								
	X4	1304.9								
	X5	1304.9								
	X6	801.5								
	sum	6822.5								
	Wi/A	15.51								
4F	X1	801.5	78648.6	0.791	1.160	0.224		17604.8	0.0	17604.8
	X2	1304.9								
	X3	1304.9								
	X4	1304.9								
	X5	1304.9								
	X6	801.5								
	sum	6822.5								
	Wi/A	15.51								
3F	X1	801.5	85517.4	0.860	1.105	0.213		18231.7	0.0	18231.7
	X2	1316.5								
	X3	1316.5								
	X4	1316.5								
	X5	1316.5								
	X6	801.5								
	sum	6868.8								
	Wi/A	15.61								
2F	X1	801.5	92432.5	0.929	1.052	0.203		18760.4	0.0	18760.4
	X2	1328.1								
	X3	1328.1								
	X4	1328.1								
	X5	1328.1								
	X6	801.5								
	sum	6915.1								
	Wi/A	15.72								
1F	X1	822.2	99470.6	1.000	1.000	0.193		19194.5	0.0	19194.5
	X2	1348.4								
	X3	1348.4								
	X4	1348.4								
	X5	1348.4								
	X6	822.2								
	sum	7038.1								
	Wi/A	16.00								
基礎	X1	1410.1	110572.5		K=0.1007 (H=-0.28)		1117.961	20312.4	0.0	20312.4
	X2	2070.4								
	X3	2070.4								
	X4	2070.4								
	X5	2070.4								
	X6	1410.1								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
基礎	sum	11101.9	110572.5		K=0.1007 (H=0.28)		1117.961	20312.4	0.0	20312.4
	Wi/A	25.23								

< Y方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 42.580 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00

T = h(0.02+0.01α) = 42.58 × (0.02+0.01×0.00) = 0.852 (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)

Rtの下限値 = 0.724

Rt (固有周期からの計算値) = 0.965 (T = 0.852)、Rt (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	X1	590.6	5179.4	0.052	3.075	0.593		3073.1	0.0	3073.1
	X2	999.5								
	X3	999.5								
	X4	999.5								
	X5	999.5								
	X6	590.6								
	sum	5179.4								
	Wi/A	11.77								
14F	X1	768.4	11613.2	0.117	2.346	0.453		5257.9	0.0	5257.9
	X2	1224.2								
	X3	1224.2								
	X4	1224.2								
	X5	1224.2								
	X6	768.4								
	sum	6433.7								
	Wi/A	14.62								
13F	X1	778.9	18150.8	0.182	2.034	0.393		7124.8	0.0	7124.8
	X2	1245.0								
	X3	1244.9								
	X4	1244.9								
	X5	1245.0								
	X6	778.9								
	sum	6537.6								
	Wi/A	14.86								
12F	X1	778.9	24688.4	0.248	1.843	0.356		8779.2	0.0	8779.2
	X2	1245.0								
	X3	1244.9								
	X4	1244.9								
	X5	1245.0								
	X6	778.9								
	sum	6537.6								
	Wi/A	14.86								
11F	X1	778.9	31226.0	0.314	1.705	0.329		10272.0	0.0	10272.0
	X2	1245.0								
	X3	1244.9								
	X4	1244.9								
	X5	1245.0								
	X6	778.9								
	sum	6537.6								
	Wi/A	14.86								
10F	X1	795.4	37942.1	0.381	1.593	0.307		11663.4	0.0	11663.4
	X2	1281.3								
	X3	1281.3								
	X4	1281.3								
	X5	1281.3								
	X6	795.4								
	sum	6716.0								
	Wi/A	15.26								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
9F	X1	795.4	44673.6	0.449	1.500	0.289		12928.7	0.0	12928.7
	X2	1285.2								
	X3	1285.2								
	X4	1285.2								
	X5	1285.2								
	X6	795.4								
	sum	6731.5								
	Wi/A	15.30								
8F	X1	795.4	51405.1	0.517	1.419	0.274		14074.6	0.0	14074.6
	X2	1285.2								
	X3	1285.2								
	X4	1285.2								
	X5	1285.2								
	X6	795.4								
	sum	6731.5								
	Wi/A	15.30								
7F	X1	801.5	58196.7	0.585	1.346	0.260		15116.4	0.0	15116.4
	X2	1297.2								
	X3	1297.2								
	X4	1297.2								
	X5	1297.2								
	X6	801.5								
	sum	6791.6								
	Wi/A	15.44								
6F	X1	801.5	65003.7	0.653	1.280	0.247		16050.5	0.0	16050.5
	X2	1301.0								
	X3	1301.0								
	X4	1301.0								
	X5	1301.0								
	X6	801.5								
	sum	6807.0								
	Wi/A	15.47								
5F	X1	801.5	71826.2	0.722	1.218	0.235		16879.7	0.0	16879.7
	X2	1304.9								
	X3	1304.9								
	X4	1304.9								
	X5	1304.9								
	X6	801.5								
	sum	6822.5								
	Wi/A	15.51								
4F	X1	801.5	78648.6	0.791	1.160	0.224		17604.8	0.0	17604.8
	X2	1304.9								
	X3	1304.9								
	X4	1304.9								
	X5	1304.9								
	X6	801.5								
	sum	6822.5								
	Wi/A	15.51								
3F	X1	801.5	85517.4	0.860	1.105	0.213		18231.7	0.0	18231.7
	X2	1316.5								
	X3	1316.5								
	X4	1316.5								
	X5	1316.5								
	X6	801.5								
	sum	6868.8								
	Wi/A	15.61								
2F	X1	801.5	92432.5	0.929	1.052	0.203		18760.4	0.0	18760.4
	X2	1328.1								
	X3	1328.1								
	X4	1328.1								
	X5	1328.1								
	X6	801.5								
	sum	6915.1								
	Wi/A	15.72								
1F	X1	822.2	99470.6	1.000	1.000	0.193		19194.5	0.0	19194.5

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
1F	X2	1348. 4	99470. 6	1. 000	1. 000	0. 193		19194. 5	0. 0	19194. 5
	X3	1348. 4								
	X4	1348. 4								
	X5	1348. 4								
	X6	822. 2								
	sum	7038. 1								
	Wi/A	16. 00								
基礎	X1	1410. 1	110572. 5		K=0. 1007 (H=-0. 28)		1117. 961	20312. 4	0. 0	20312. 4
	X2	2070. 4								
	X3	2070. 4								
	X4	2070. 4								
	X5	2070. 4								
	X6	1410. 1								
	sum	11101. 9								
	Wi/A	25. 23								

A-1. 4 剛度増大率

A-1. 4. 1 壁によるはり・柱の剛度増大率

(*印は直接入力)

G-M G-Q		G-M : はりの曲げ剛度増大率
	C-M	G-Q : はりのせん断剛度増大率
	C-Q	C-M : 柱の曲げ剛度増大率
	C-N	C-Q : 柱のせん断剛度増大率
		C-N : 柱の軸方向剛度増大率

RF	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
15F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	
	Y2 フレーム (S=1/263)						

RF	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
15F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	
	Y3 フレーム (S=1/263)						

RF		32.45			
	0.00	2.15	0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
15F		63.89			
	0.00	3.29	0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
14F		63.89			
	0.00	3.29	0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
13F		63.89			
	0.00	3.29	0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
12F		63.89			
	0.00	3.29	0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
11F		63.89			
	0.00	3.29	0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
10F		63.89			
	0.00	3.29	0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
9F		63.89			
	0.00	3.29	0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
8F		63.89			
	0.00	3.29	0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
7F		63.89			
	0.00	3.29	0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
6F		63.89			
	0.00	3.29	0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
5F		63.89			
	0.00	3.29	0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
4F		63.89			
	0.00	3.29	0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
3F		63.89			
	0.00	3.29	0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
2F		75.23			
		3.45			
	0.00		0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
1F		2.09			
		1.16			

Y1Y2Y3Y4

X1 フレーム (S=1/263)

RF		32.45			
	0.00	2.15	0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
15F		63.89			
	0.00	3.29	0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
14F		63.89			
	0.00	3.29	0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
13F		63.89			
	0.00	3.29	0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
12F		63.89			
	0.00	3.29	0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
11F		63.89			
	0.00	3.29	0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
10F		63.89			
	0.00	3.29	0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
9F		63.89			
	0.00	3.29	0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
8F		63.89			
	0.00	3.29	0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
7F		63.89			
	0.00	3.29	0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
6F		63.89			
	0.00	3.29	0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
5F		63.89			
	0.00	3.29	0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
4F		63.89			
	0.00	3.29	0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
3F		63.89			
	0.00	3.29	0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
2F		75.23			
		3.45			
	0.00		0.00		
	0.00		0.00		
	1.00		1.00		
1F		2.09			
		1.16			

Y1Y2Y3Y4


X2 フレーム (S=1/263)

RF	32.45		
	0.00	2.15	0.00
	0.00		0.00
15F	1.00	63.89	1.00
	0.00	3.29	0.00
	0.00		0.00
14F	1.00	63.89	1.00
	0.00	3.29	0.00
	0.00		0.00
13F	1.00	63.89	1.00
	0.00	3.29	0.00
	0.00		0.00
12F	1.00	63.89	1.00
	0.00	3.29	0.00
	0.00		0.00
11F	1.00	63.89	1.00
	0.00	3.29	0.00
	0.00		0.00
10F	1.00	63.89	1.00
	0.00	3.29	0.00
	0.00		0.00
9F	1.00	63.89	1.00
	0.00	3.29	0.00
	0.00		0.00
8F	1.00	63.89	1.00
	0.00	3.29	0.00
	0.00		0.00
7F	1.00	63.89	1.00
	0.00	3.29	0.00
	0.00		0.00
6F	1.00	63.89	1.00
	0.00	3.29	0.00
	0.00		0.00
5F	1.00	63.89	1.00
	0.00	3.29	0.00
	0.00		0.00
4F	1.00	63.89	1.00
	0.00	3.29	0.00
	0.00		0.00
3F	1.00	63.89	1.00
	0.00	3.29	0.00
	0.00		0.00
2F	1.00	75.23	1.00
	0.00	3.45	0.00
	0.00		0.00
1F	1.00	2.09	1.00
		1.16	

Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/263)


RF	32.45		
	0.00	2.15	0.00
	0.00		0.00
15F	1.00	63.89	1.00
	0.00	3.29	0.00
	0.00		0.00
14F	1.00	63.89	1.00
	0.00	3.29	0.00
	0.00		0.00
13F	1.00	63.89	1.00
	0.00	3.29	0.00
	0.00		0.00
12F	1.00	63.89	1.00
	0.00	3.29	0.00
	0.00		0.00
11F	1.00	63.89	1.00
	0.00	3.29	0.00
	0.00		0.00
10F	1.00	63.89	1.00
	0.00	3.29	0.00
	0.00		0.00
9F	1.00	63.89	1.00
	0.00	3.29	0.00
	0.00		0.00
8F	1.00	63.89	1.00
	0.00	3.29	0.00
	0.00		0.00
7F	1.00	63.89	1.00
	0.00	3.29	0.00
	0.00		0.00
6F	1.00	63.89	1.00
	0.00	3.29	0.00
	0.00		0.00
5F	1.00	63.89	1.00
	0.00	3.29	0.00
	0.00		0.00
4F	1.00	63.89	1.00
	0.00	3.29	0.00
	0.00		0.00
3F	1.00	63.89	1.00
	0.00	3.29	0.00
	0.00		0.00
2F	1.00	75.23	1.00
	0.00	3.45	0.00
	0.00		0.00
1F	1.00	2.09	1.00
		1.16	

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/263)

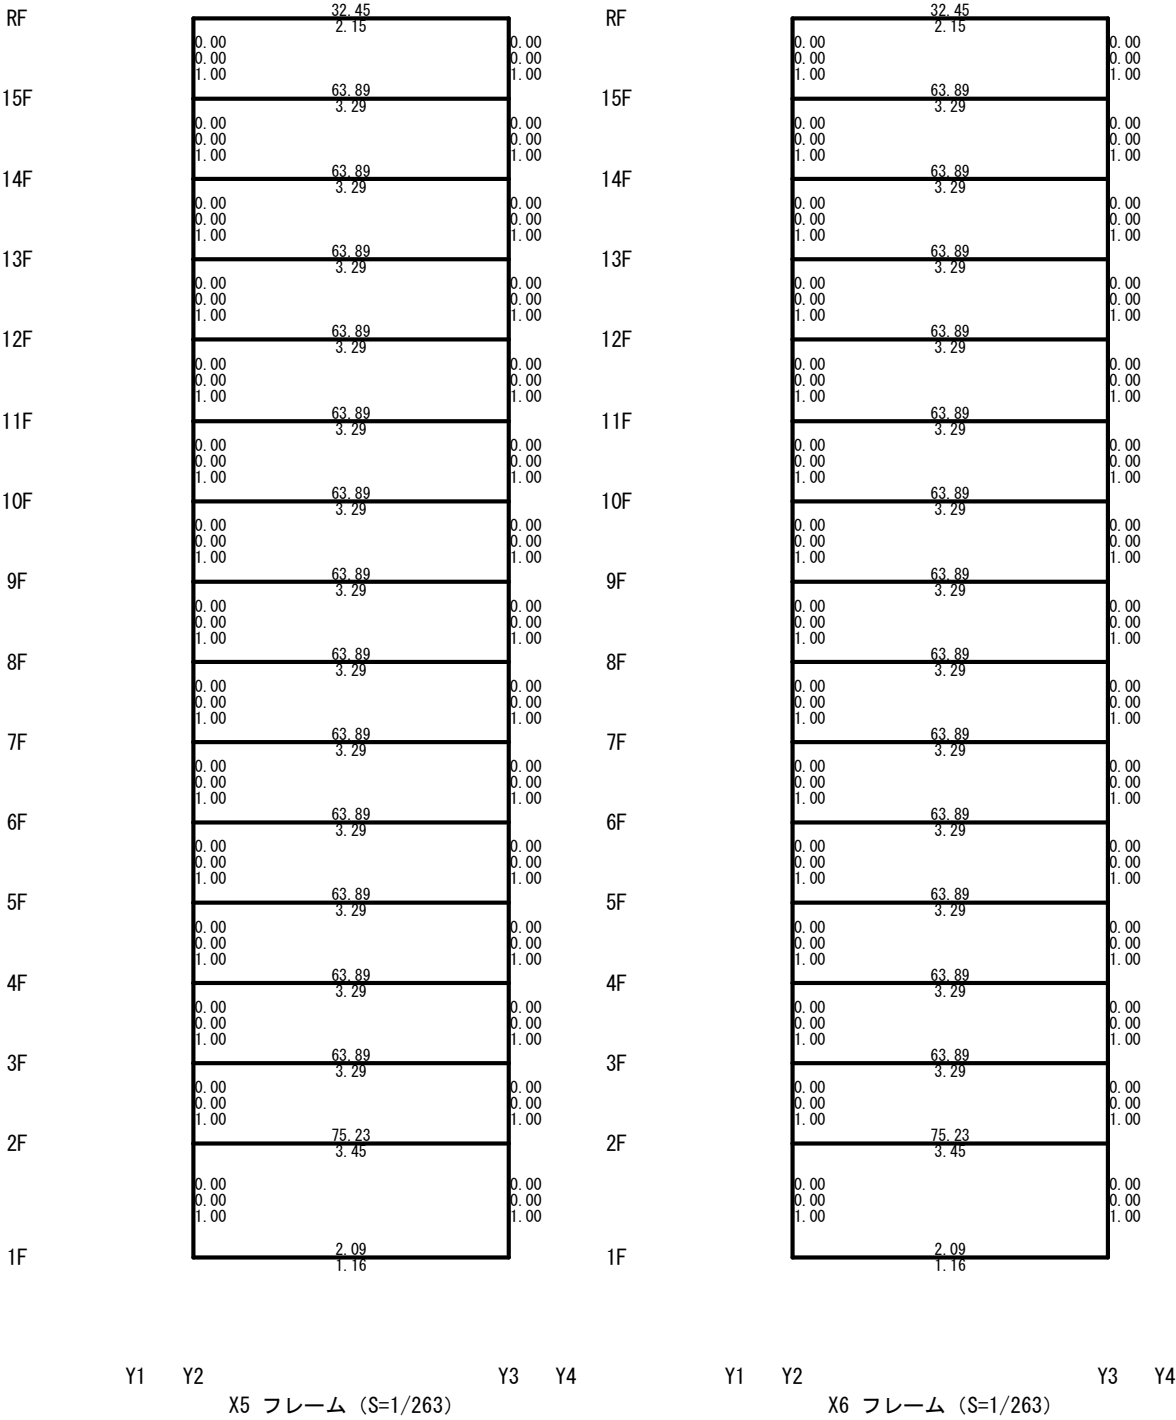


A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。（*印は直接入力）

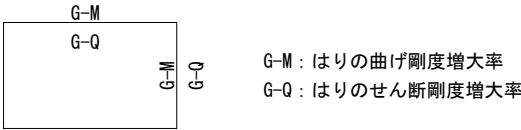

Y4
Y3


Y2
Y1

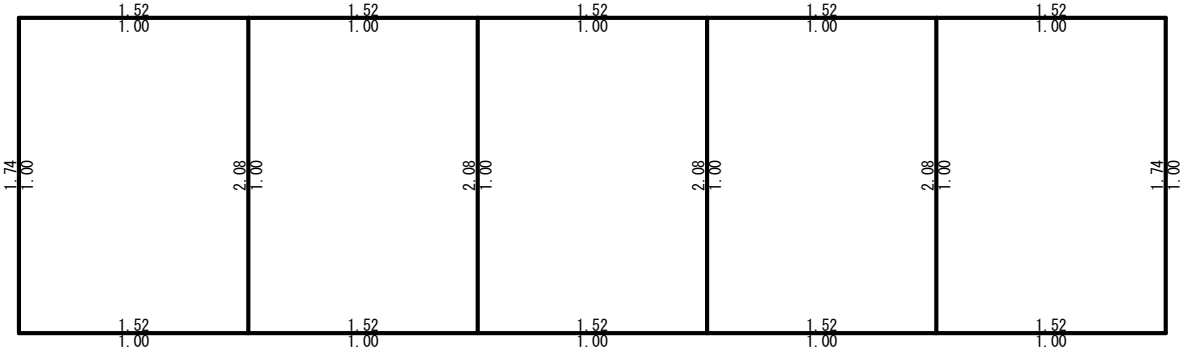

X1 X2 X3 X4 X5 X6
RF 層 (S=1/263)

Y4
Y3

Y2
Y1

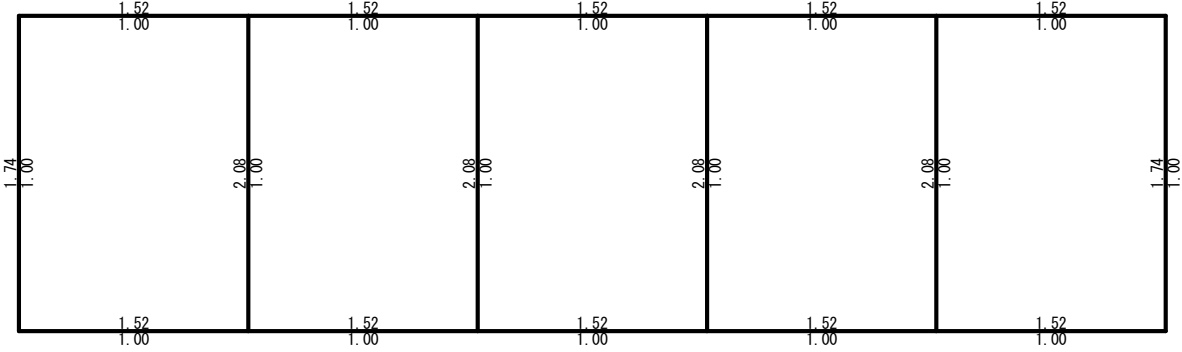


X1 X2 X3 X4 X5 X6
15F 層 (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

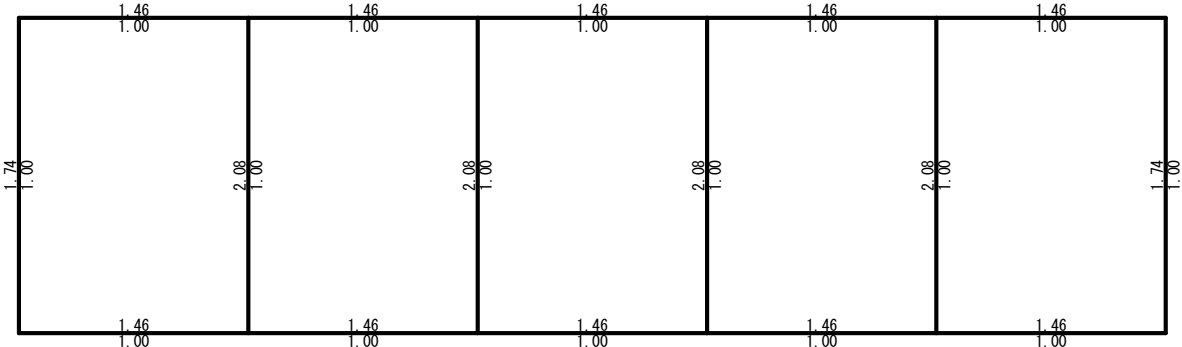

X1

X2

X3

X4

X5

X6


14F 層 (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

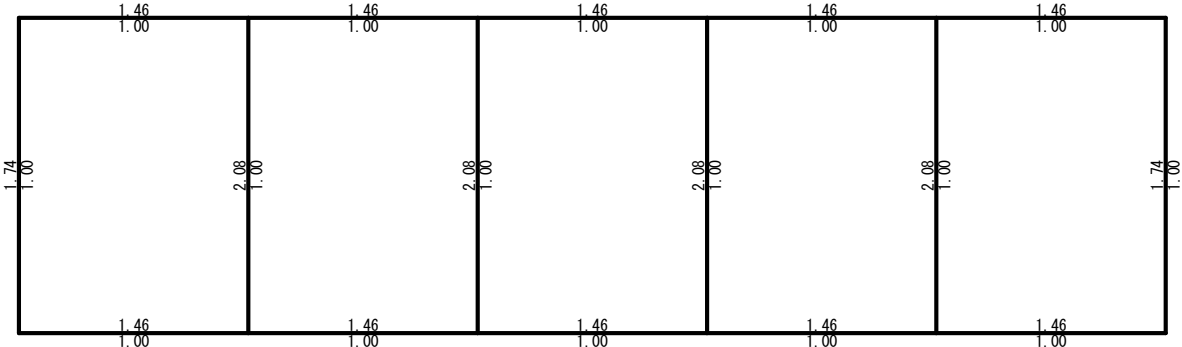

X1

X2

X3

X4


X5

X6

13F 層 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

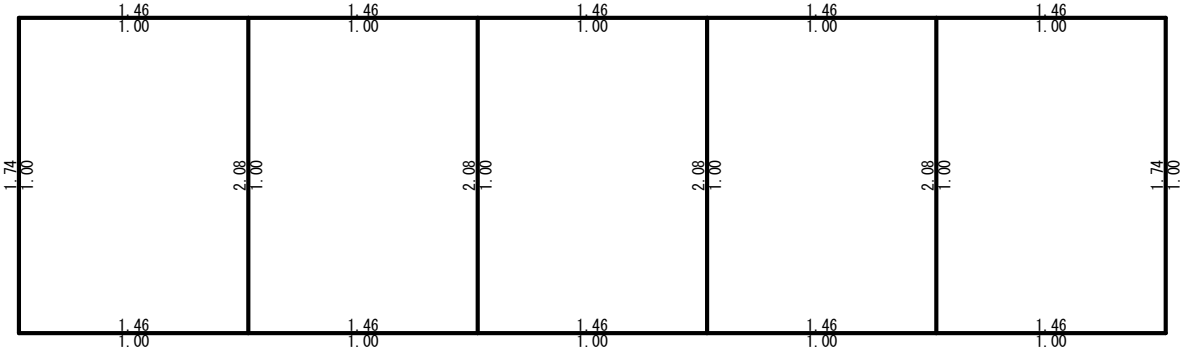

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4
Y3


Y2
Y1

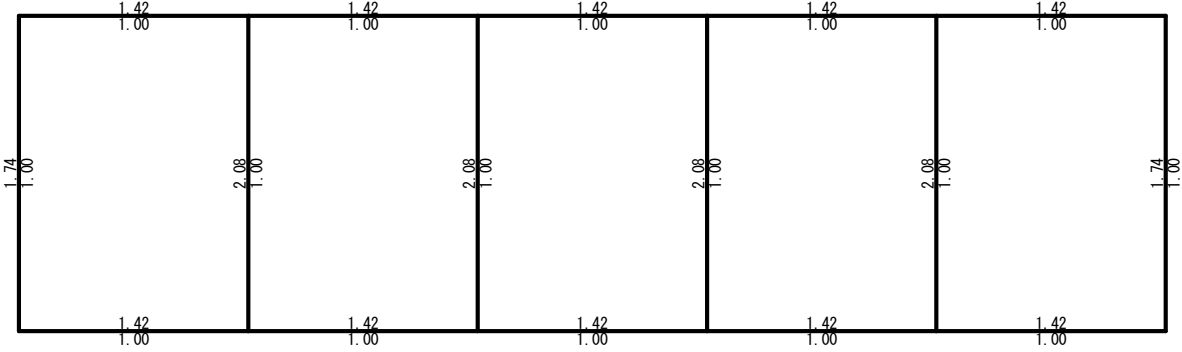

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4
Y3


Y2
Y1

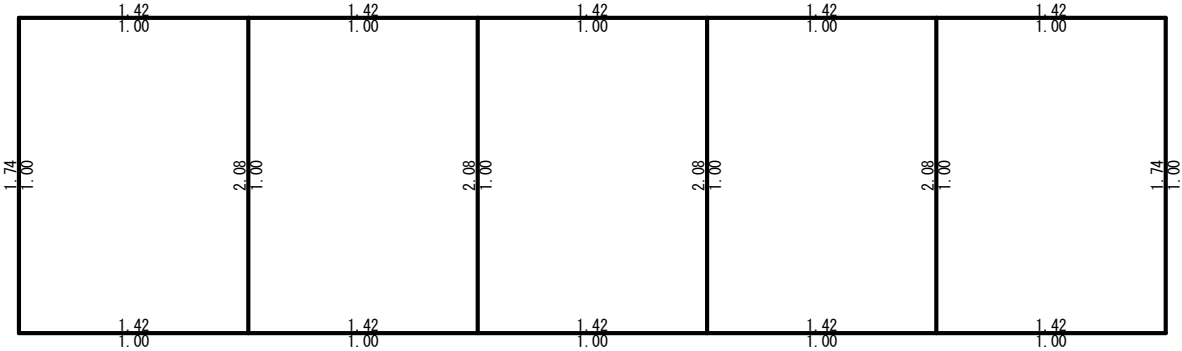

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 層 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

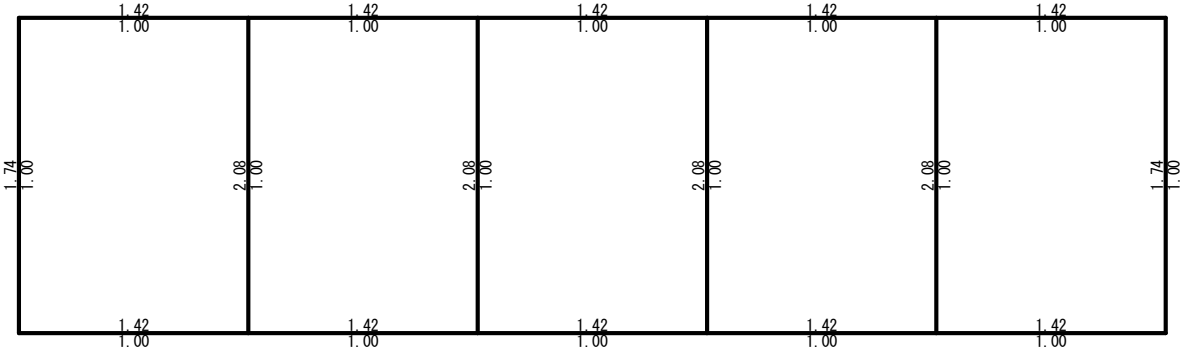

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 層 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

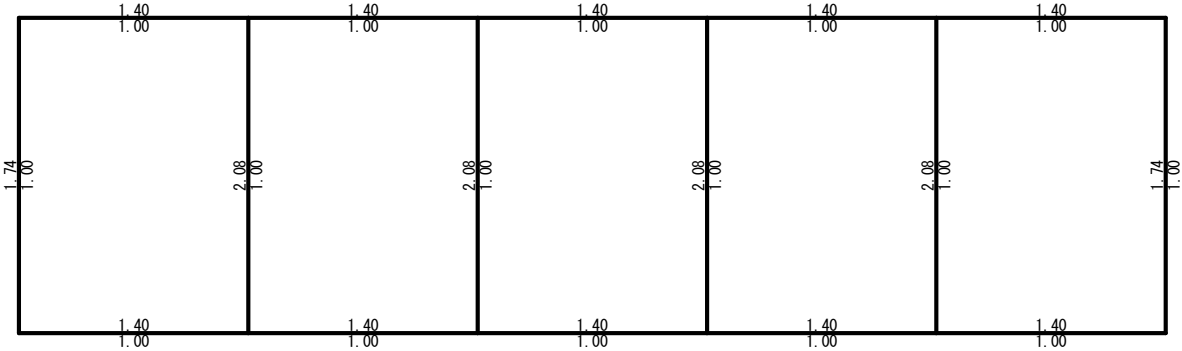

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4
Y3


Y2
Y1

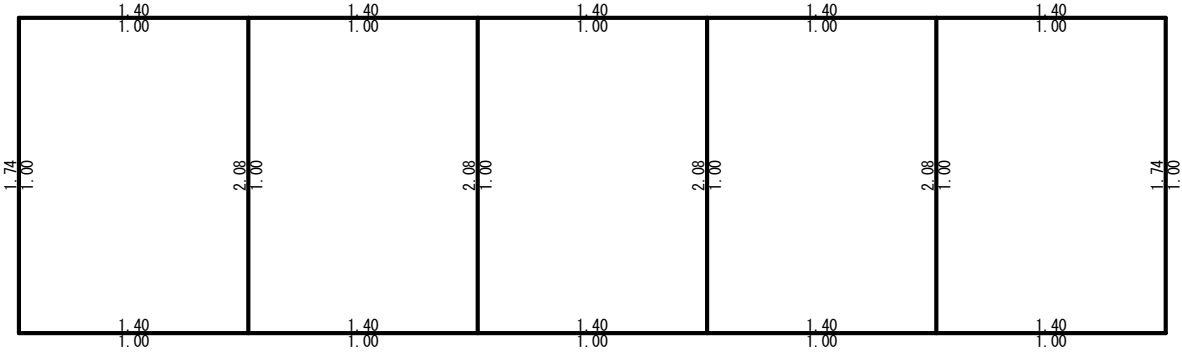

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4
Y3


Y2
Y1

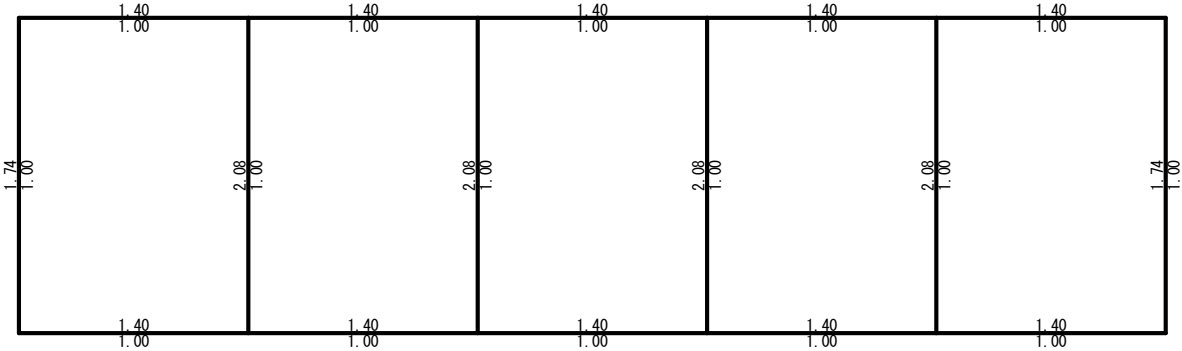

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

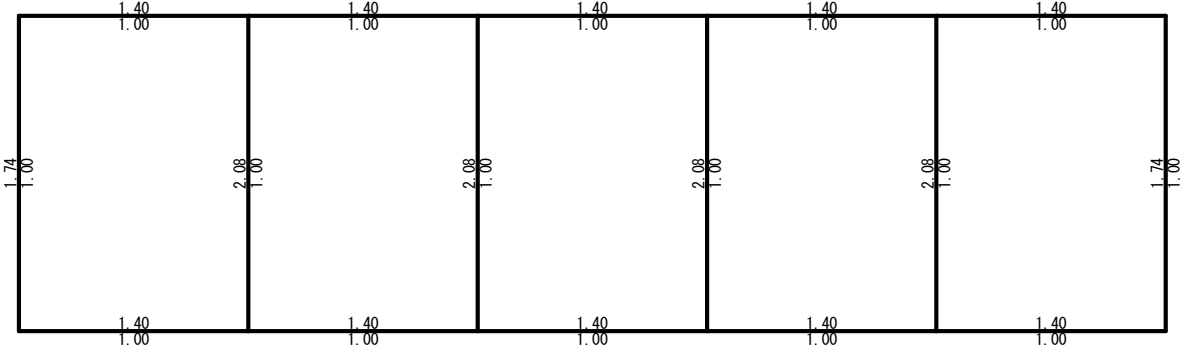

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

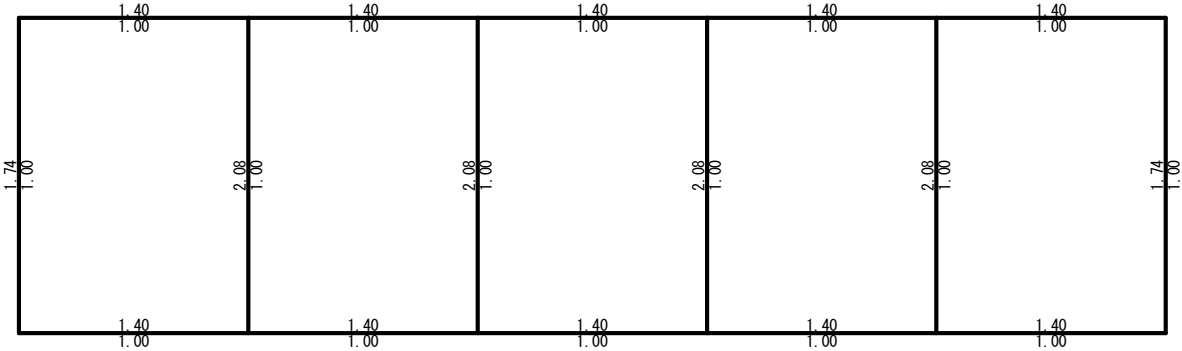



X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 (S=1/263)

Y4
Y3

Y2
Y1

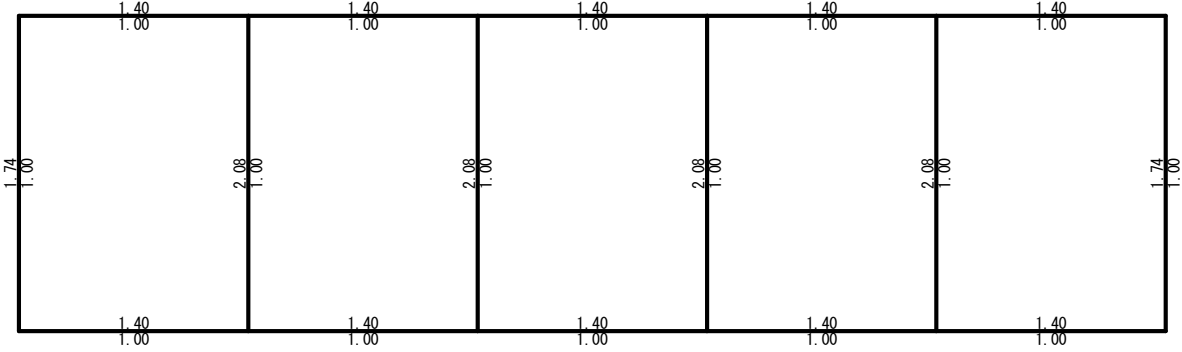

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 (S=1/263)

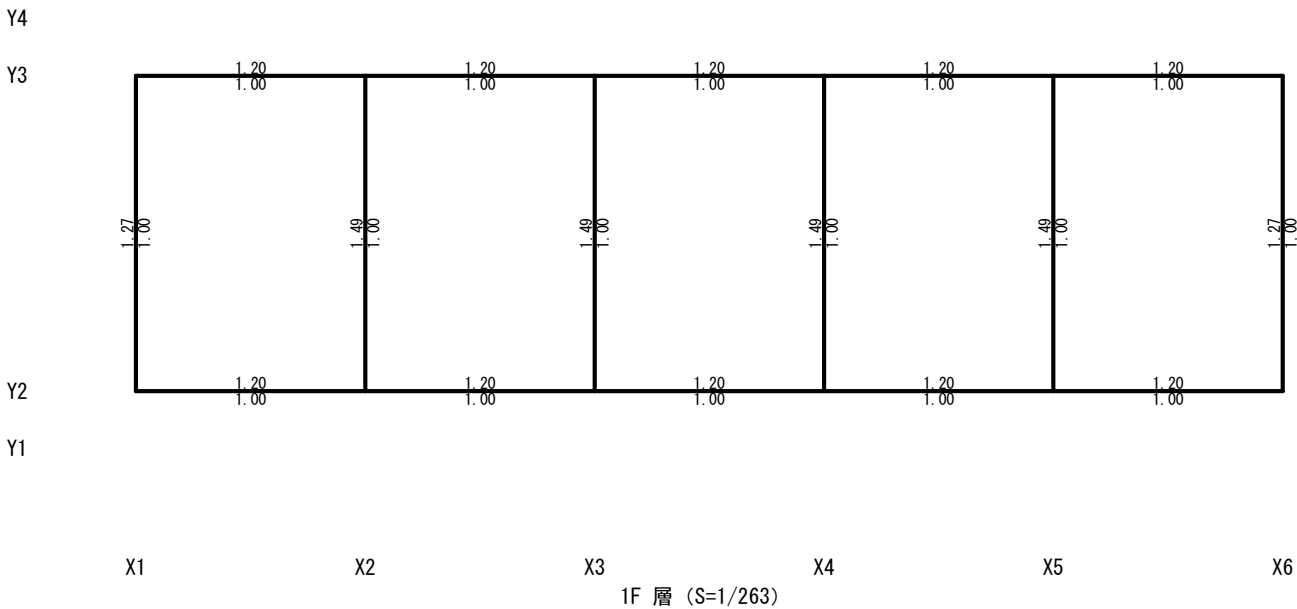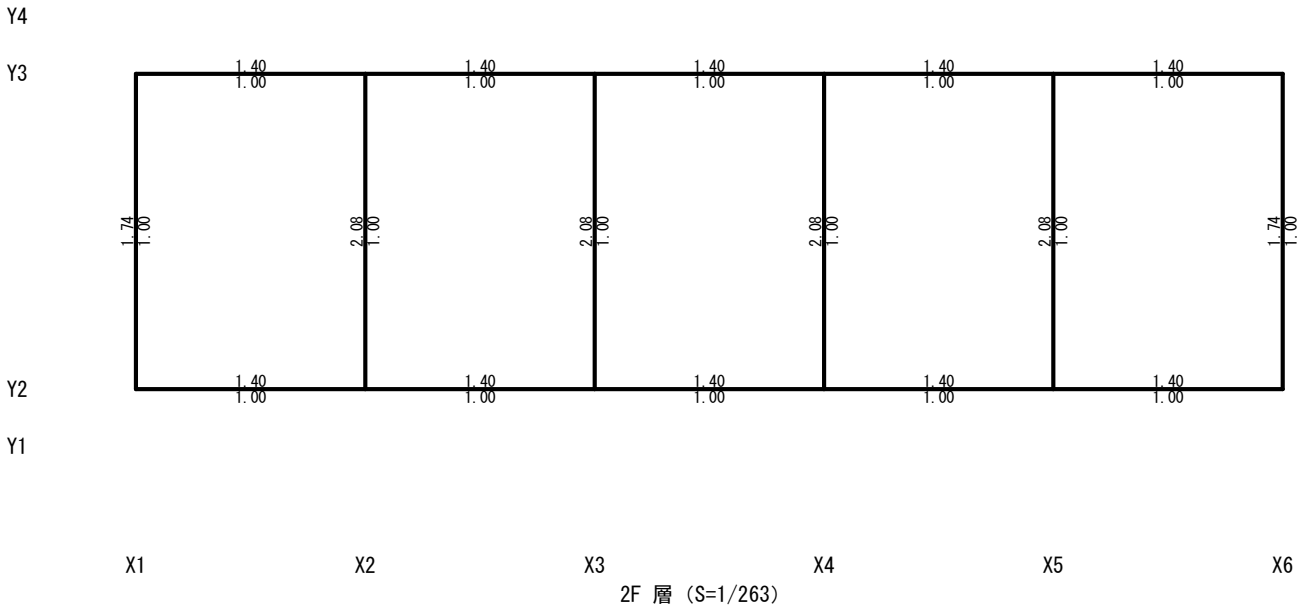

A-2. 応力計算結果

A-2. 1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ
15F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	750. 0	750. 1	750. 0	0. 1	38459. 1	0. 0	0. 0
Y3						4777. 2	4777. 2
Y2						4777. 2	4777. 2
Y1						0. 0	0. 0

14F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	56855.6	0.0	0.0
Y3						6249.2	6249.2
Y2						6249.2	6249.2
Y1						0.0	0.0

13F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	71986.6	0.0	0.0
Y3						6901.3	6901.3
Y2						6901.3	6901.3
Y1						0.0	0.0

12F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	85527.3	0.0	0.0
Y3						7417.7	7417.7
Y2						7417.7	7417.7
Y1						0.0	0.0

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	97145.9	0.0	0.0
Y3						8286.7	8286.7
Y2						8286.7	8286.7
Y1						0.0	0.0

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	112978.6	0.0	0.0
Y3						9727.7	9727.7
Y2						9727.7	9727.7
Y1						0.0	0.0

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	126472.5	0.0	0.0
Y3						10305.3	10305.3
Y2						10305.3	10305.3
Y1						0.0	0.0

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	140890.6	0.0	0.0
Y3						10834.1	10834.1
Y2						10834.1	10834.1
Y1						0.0	0.0

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	159375.8	0.0	0.0
Y3						11377.4	11377.4
Y2						11377.4	11377.4
Y1						0.0	0.0

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	178191.9	0.0	0.0
Y3						11649.7	11649.7
Y2						11649.7	11649.7
Y1						0.0	0.0

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	201478.7	0.0	0.0
Y3						11814.7	11814.7
Y2						11814.7	11814.7
Y1						0.0	0.0

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	231958.3	0.0	0.0
Y3						12072.2	12072.2
Y2						12072.2	12072.2
Y1						0.0	0.0

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	275936.6	0.0	0.0
Y3						12858.0	12858.0
Y2						12858.0	12858.0
Y1						0.0	0.0

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	344648.3	0.0	0.0
Y3						14680.9	14680.9
Y2						14680.9	14680.9
Y1						0.0	0.0

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	750.0	750.1	750.0	0.1	365169.1	0.0	0.0
Y3						21717.2	21717.2
Y2						21717.2	21717.2
Y1						0.0	0.0

15F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	38459.1	3427.4	3427.4
X2						2553.2	2553.2
X3						2489.6	2489.6
X4						2489.6	2489.6
X5						2553.2	2553.2
X6						3427.4	3427.4

14F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	56855.6	4749.8	4749.8
X2						4717.5	4717.5
X3						4655.9	4655.9
X4						4655.9	4655.9
X5						4717.5	4717.5
X6						4749.8	4749.8

13F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	71986.6	5877.6	5877.6
X2						6503.1	6503.1
X3						6442.0	6442.0
X4						6442.0	6442.0
X5						6503.1	6503.1
X6						5877.6	5877.6

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	85527.3	6895.2	6895.2
X2						8093.0	8093.0
X3						8031.4	8031.4

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X4						8031.4	8031.4
X5						8093.0	8093.0
X6						6895.2	6895.2

11F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	97145.9	7750.8	7750.8
X2						9420.6	9420.6
X3						9358.4	9358.4
X4						9358.4	9358.4
X5						9420.6	9420.6
X6						7750.8	7750.8

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	112978.6	8923.8	8923.8
X2						11163.8	11163.8
X3						11096.1	11096.1
X4						11096.1	11096.1
X5						11163.8	11163.8
X6						8923.8	8923.8

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	126472.5	9929.6	9929.6
X2						12757.3	12757.3
X3						12689.0	12689.0
X4						12689.0	12689.0
X5						12757.3	12757.3
X6						9929.6	9929.6

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	140890.6	10988.9	10988.9
X2						14514.5	14514.5
X3						14446.6	14446.6
X4						14446.6	14446.6
X5						14514.5	14514.5
X6						10988.9	10988.9

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	159375.8	12388.2	12388.2
X2						16690.5	16690.5

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X3						16619.3	16619.3
X4						16619.3	16619.3
X5						16690.5	16690.5
X6						12388.2	12388.2

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	178191.9	13752.0	13752.0
X2						19109.3	19109.3
X3						19041.3	19041.3
X4						19041.3	19041.3
X5						19109.3	19109.3
X6						13752.0	13752.0

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	201478.7	15437.5	15437.5
X2						22141.1	22141.1
X3						22077.6	22077.6
X4						22077.6	22077.6
X5						22141.1	22141.1
X6						15437.5	15437.5

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	231958.3	17579.0	17579.0
X2						26262.8	26262.8
X3						26205.5	26205.5
X4						26205.5	26205.5
X5						26262.8	26262.8
X6						17579.0	17579.0

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	275936.6	20771.5	20771.5
X2						31875.5	31875.5
X3						31825.5	31825.5
X4						31825.5	31825.5
X5						31875.5	31875.5
X6						20771.5	20771.5

2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	344648.3	25880.4	25880.4


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X2						40230.2	40230.2
X3						40189.1	40189.1
X4						40189.1	40189.1
X5						40230.2	40230.2
X6						25880.4	25880.4

1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	365169.1	27228.6	27228.6
X2						41939.6	41939.6
X3						41924.2	41924.2
X4						41924.2	41924.2
X5						41939.6	41939.6
X6						27228.6	27228.6

A-2.2 部材応力図

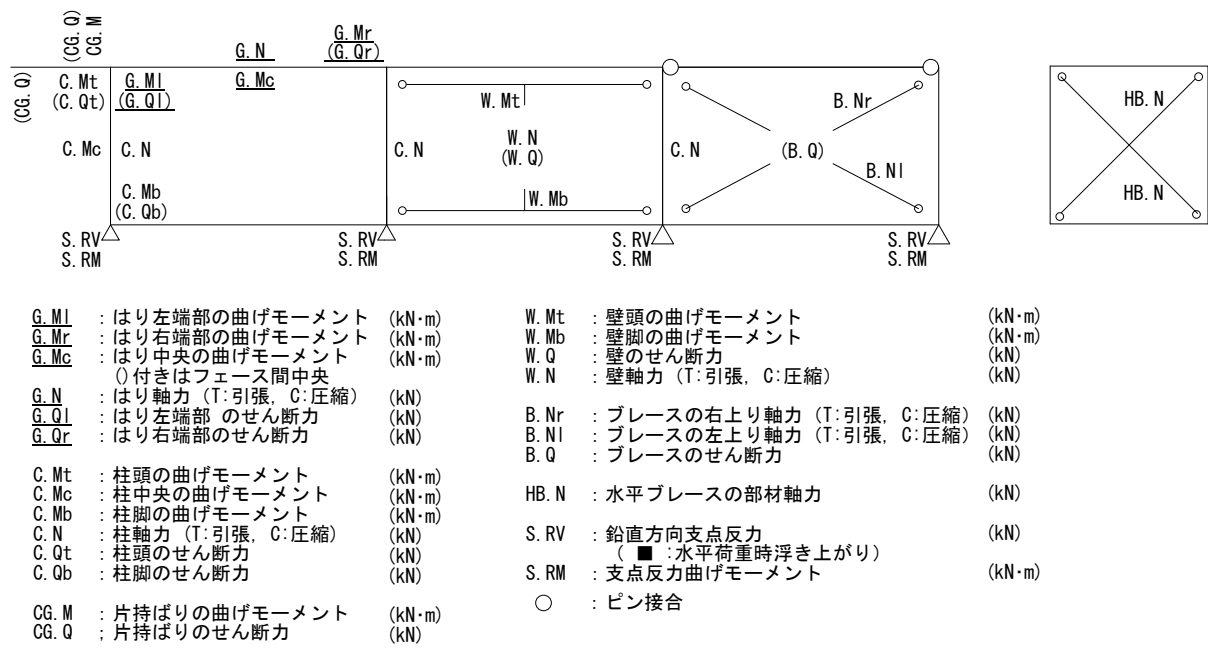

鉛直荷重 (立体解析)

		167.7 (106.1)		161.8 (103.9)		162.0 (103.9)		162.4 (104.0)		150.7 (101.8)							
RF	2800	150.7 (93.0)	95.6 (59.1)	5.3 (3.3)	162.4 (103.9)	92.6 (59.1)	0.2 (0.1)	162.0 (103.9)	92.7 (59.1)	0.2 (0.1)	161.8 (103.9)	92.6 (59.1)	5.3 (3.3)	167.7 (106.1)	95.6 (59.1)	150.7 (93.0)	
15F	2800	97.4 (71.4)	207.3 (144.3)	117.6 (85.4)	0.8 (0.9)	213.0 (153.0)	116.1 (85.4)	0.0 (0.0)	213.0 (153.0)	116.1 (85.4)	0.0 (0.0)	213.0 (153.0)	116.1 (85.4)	0.8 (0.9)	215.8 (157.8)	117.6 (85.4)	97.4 (71.4)
14F	2800	110.4 (77.0)	212.9 (149.9)	122.2 (88.2)	2.1 (1.4)	221.2 (158.2)	120.1 (86.1)	0.0 (0.0)	221.1 (158.1)	120.1 (86.1)	0.0 (0.0)	221.0 (158.0)	120.1 (86.1)	2.1 (1.4)	225.0 (162.0)	122.2 (88.2)	110.4 (77.0)
13F	2800	108.0 (75.9)	213.1 (150.0)	122.1 (88.1)	1.9 (1.3)	221.2 (158.1)	120.1 (86.1)	0.0 (0.0)	221.1 (158.0)	120.1 (86.1)	0.0 (0.0)	221.0 (158.0)	120.1 (86.1)	1.9 (1.3)	225.0 (162.0)	122.1 (88.1)	108.0 (75.9)
12F	2800	108.7 (75.4)	213.0 (149.9)	122.1 (88.1)	2.1 (1.6)	221.1 (158.0)	120.1 (86.1)	0.0 (0.0)	221.0 (158.0)	120.1 (86.1)	0.0 (0.0)	221.0 (158.0)	120.1 (86.1)	2.1 (1.6)	225.0 (162.0)	122.1 (88.1)	108.7 (75.4)
11F	2800	115.3 (80.3)	221.6 (158.6)	129.6 (93.6)	3.1 (2.1)	234.1 (169.1)	126.4 (93.6)	0.1 (0.1)	233.8 (169.0)	126.5 (93.7)	0.1 (0.1)	233.7 (169.0)	126.4 (93.6)	3.1 (2.1)	239.7 (174.7)	129.6 (93.6)	115.3 (80.3)
10F	2800	112.5 (79.1)	222.0 (159.0)	129.5 (93.5)	2.8 (2.0)	234.1 (169.1)	126.4 (93.6)	0.1 (0.0)	233.8 (169.0)	126.5 (93.7)	0.1 (0.0)	233.7 (169.0)	126.4 (93.6)	2.8 (2.0)	239.6 (174.6)	129.5 (93.5)	112.5 (79.1)
9F	2800	112.7 (78.8)	221.7 (158.7)	129.6 (93.6)	3.0 (2.1)	234.1 (169.1)	126.4 (93.6)	0.1 (0.1)	233.8 (169.0)	126.5 (93.7)	0.1 (0.1)	233.7 (169.0)	126.4 (93.6)	3.0 (2.1)	239.8 (174.8)	129.6 (93.6)	112.7 (78.8)
8F	2800	117.1 (81.5)	225.0 (162.0)	132.2 (96.2)	3.4 (2.3)	238.8 (173.8)	128.7 (96.2)	0.1 (0.1)	238.5 (173.7)	128.8 (96.3)	0.1 (0.1)	238.3 (173.6)	128.7 (96.2)	3.4 (2.3)	245.3 (178.3)	132.2 (96.2)	117.1 (81.5)
7F	2800	114.1 (80.2)	225.3 (162.3)	132.1 (96.1)	3.3 (2.3)	238.8 (173.8)	128.7 (96.2)	0.1 (0.1)	238.5 (173.7)	128.8 (96.3)	0.1 (0.1)	238.3 (173.6)	128.7 (96.2)	3.3 (2.3)	245.2 (178.2)	132.1 (96.1)	114.1 (80.2)
6F	2800	114.6 (80.4)	225.0 (162.0)	132.1 (96.1)	3.4 (2.4)	238.8 (173.8)	128.7 (96.2)	0.1 (0.1)	238.5 (173.7)	128.8 (96.3)	0.1 (0.1)	238.3 (173.6)	128.7 (96.2)	3.4 (2.4)	245.4 (178.4)	132.1 (96.1)	114.6 (80.4)
5F	2800	114.3 (80.2)	224.8 (161.8)	132.1 (96.1)	3.4 (2.4)	238.8 (173.8)	128.7 (96.2)	0.1 (0.0)	238.5 (173.7)	128.8 (96.3)	0.1 (0.0)	238.3 (173.6)	128.7 (96.2)	3.4 (2.4)	245.6 (178.6)	132.1 (96.1)	114.3 (80.2)
4F	2800	114.4 (80.1)	224.6 (161.6)	132.1 (96.1)	3.9 (2.9)	238.8 (173.8)	128.8 (96.3)	0.1 (0.1)	238.5 (173.7)	128.8 (96.3)	0.1 (0.1)	238.3 (173.6)	128.8 (96.3)	3.9 (2.9)	245.9 (178.9)	132.1 (96.1)	114.4 (80.1)
3F	2800	113.6 (78.8)	224.3 (161.3)	132.1 (96.1)	3.0 (1.1)	238.9 (173.9)	128.7 (96.2)	0.0 (0.3)	238.5 (173.7)	128.8 (96.3)	0.0 (0.3)	238.3 (173.6)	128.7 (96.2)	3.0 (1.1)	246.0 (179.0)	132.1 (96.1)	113.6 (78.8)
2F	2800	117.4 (71.0)	224.6 (161.6)	131.9 (95.9)	7.8 (7.5)	238.4 (164.5)	128.9 (96.4)	0.7 (1.0)	238.5 (164.5)	128.8 (96.3)	0.7 (1.0)	238.3 (164.5)	128.9 (96.4)	7.8 (7.5)	246.3 (179.3)	131.9 (95.9)	117.4 (71.0)
1F	3975	23.6 (16.4)	6080.6C (4322.5)	7.0 (5.0)	10098.3C (7270.8)	3.2 (2.3)	348.6 (247.6)	1.2 (1.0)	10064.4C (7251.7)	3.2 (2.3)	351.8 (251.7)	1.2 (1.0)	10064.4C (7251.7)	3.2 (2.3)	381.4 (265.8)	21.8 (15.6)	164.6 (117.2)

8000	8000	8000	8000	8000
40000				

X1

X2

X3


X4

X5

X6

Y2 フレーム (S=1/300)


鉛直荷重（立体解析）

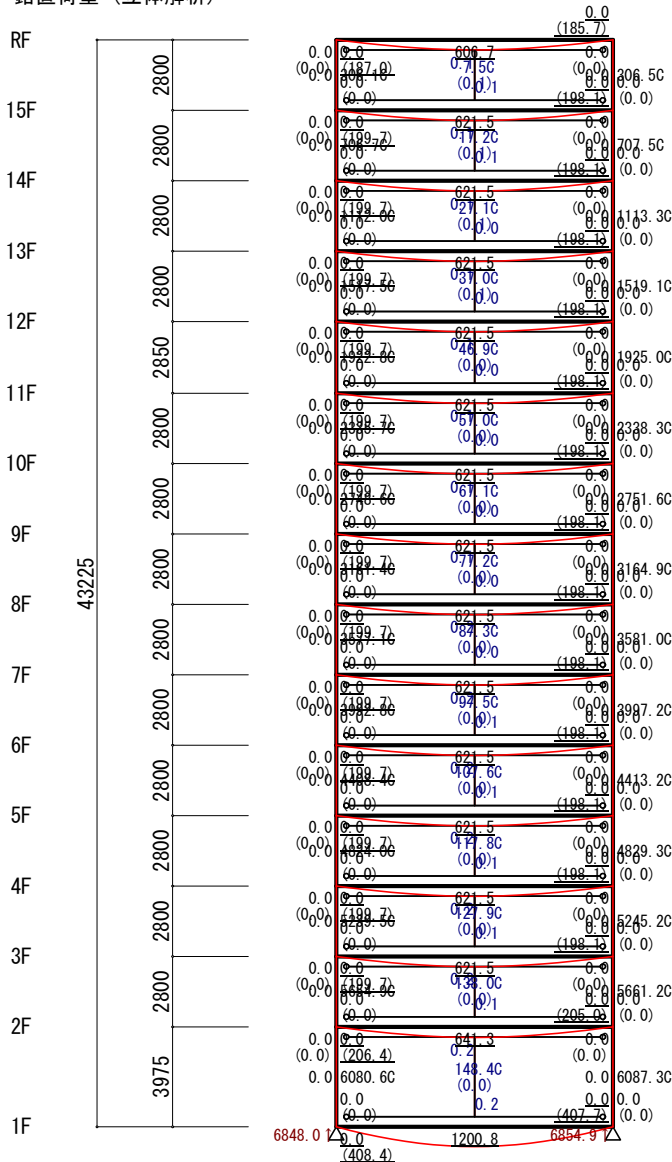

A number line diagram illustrating the addition of 2000 and 11000. The number line has three points marked: 2000, 11000, and 2000. The total distance from the start to the end is 15000.

Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)



鉛直荷重（立体解析）

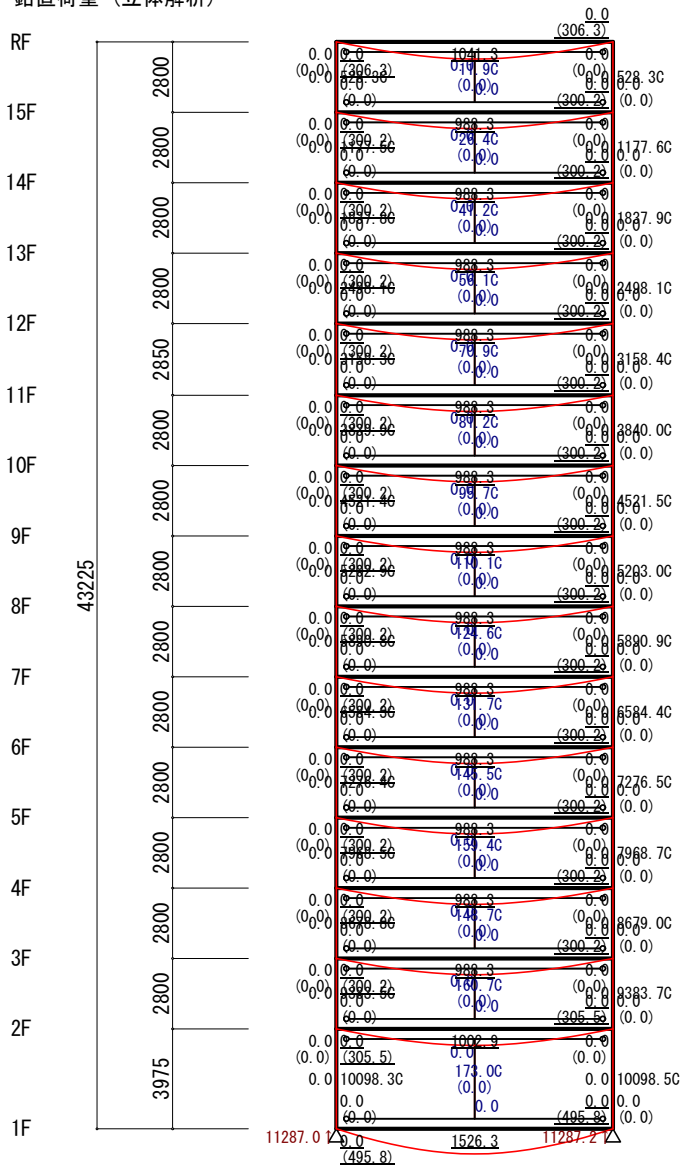

A number line diagram illustrating the addition of 2000 and 11000. The number line has three points marked: 2000, 11000, and 2000. The total distance from the start to the end is 15000.

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

鉛直荷重（立体解析）

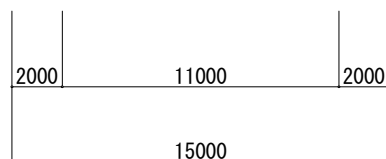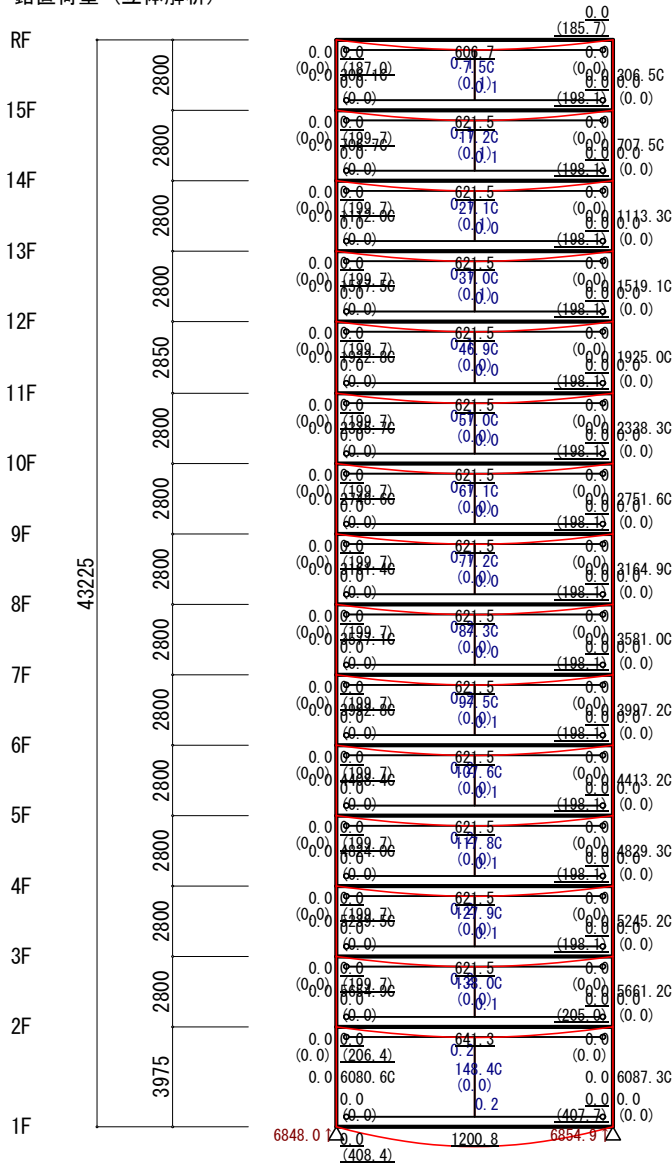

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

	8000	8000	8000	8000	8000
	40000				
X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y2 フレーム (\$=1/300)					

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

RF	373.5 (94.3)	463.2 (116.2)	468.1 (117.0)	466.2 (116.2)	380.6 (94.3)
2800	380.6 (94.3)	466.2 (116.2)	468.1 (117.0)	466.2 (116.2)	380.6 (94.3)
15F	687.4 (259.6)	1103.2 (513.1)	1152.8 (560.8)	1103.2 (513.1)	687.4 (259.6)
14F	778.3 (336.5)	1358.1 (701.2)	1419.1 (743.5)	1358.1 (701.2)	778.3 (336.5)
13F	802.9 (443.3)	1432.9 (856.4)	1490.7 (896.1)	1432.9 (856.4)	802.9 (443.3)
12F	634.0 (507.6)	1279.4 (1007.1)	1340.2 (1053.3)	1279.4 (1007.1)	634.0 (507.6)
11F	794.6 (526.6)	1750.0 (1166.7)	1837.0 (1226.3)	1750.0 (1166.7)	794.6 (526.6)
10F	993.0 (624.6)	1943.4 (1276.5)	2022.5 (1331.1)	1943.4 (1276.5)	993.0 (624.6)
9F	1001.8 (678.1)	2008.8 (1393.4)	2083.9 (1446.1)	2008.8 (1393.4)	1001.8 (678.1)
8F	1120.4 (729.1)	2261.9 (1498.7)	2339.1 (1551.3)	2261.9 (1498.7)	1120.4 (729.1)
7F	1193.5 (771.3)	2411.3 (1596.1)	2483.3 (1645.2)	2411.3 (1596.1)	1193.5 (771.3)
6F	1254.6 (822.2)	2490.8 (1671.9)	2553.4 (1719.8)	2490.8 (1671.9)	1254.6 (822.2)
5F	1267.2 (895.4)	2503.1 (1735.6)	2554.4 (1770.2)	2503.1 (1735.6)	1267.2 (895.4)
4F	1101.7 (872.6)	2411.6 (1825.1)	2459.2 (1855.7)	2411.6 (1825.1)	1101.7 (872.6)
3F	890.0 (988.5)	1870.6 (1846.9)	1908.4 (1875.1)	1870.6 (1846.9)	890.0 (988.5)
2F	10.6 (1029.8)	409.9 (1891.5)	409.9 (1877.3)	409.9 (1891.5)	10.6 (1029.8)
1F	2036.2 (458.0)	2680.0 (3349.5)	2680.0 (3321.2)	2036.2 (458.0)	2036.2 (458.0)

8000	8000	8000	8000	8000
40000				
X1	X2	X3	X4	X5
Y3 フレーム (S=1/300)				
X6				

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

			373.5 (94.3)	463.2 (116.2)	468.1 (117.0)	466.2 (116.2)	380.6 (94.3)		
RF	2800	380.6 (29.0)	380.6 (29.0)	380.6 (29.0)	380.6 (29.0)	380.6 (29.0)	380.6 (29.0)	380.6 (29.0)	380.6 (29.0)
15F	2800	687.4 (259.6)	687.4 (259.6)	687.4 (259.6)	687.4 (259.6)	687.4 (259.6)	687.4 (259.6)	687.4 (259.6)	687.4 (259.6)
14F	2800	778.3 (336.5)	778.3 (336.5)	778.3 (336.5)	778.3 (336.5)	778.3 (336.5)	778.3 (336.5)	778.3 (336.5)	778.3 (336.5)
13F	2800	802.9 (443.3)	802.9 (443.3)	802.9 (443.3)	802.9 (443.3)	802.9 (443.3)	802.9 (443.3)	802.9 (443.3)	802.9 (443.3)
12F	2800	634.0 (507.6)	634.0 (507.6)	634.0 (507.6)	634.0 (507.6)	634.0 (507.6)	634.0 (507.6)	634.0 (507.6)	634.0 (507.6)
11F	2800	794.6 (522.8)	794.6 (522.8)	794.6 (522.8)	794.6 (522.8)	794.6 (522.8)	794.6 (522.8)	794.6 (522.8)	794.6 (522.8)
10F	2800	993.0 (624.6)	993.0 (624.6)	993.0 (624.6)	993.0 (624.6)	993.0 (624.6)	993.0 (624.6)	993.0 (624.6)	993.0 (624.6)
9F	2800	1001.8 (678.2)	1001.8 (678.2)	1001.8 (678.2)	1001.8 (678.2)	1001.8 (678.2)	1001.8 (678.2)	1001.8 (678.2)	1001.8 (678.2)
8F	2800	1120.4 (729.1)	1120.4 (729.1)	1120.4 (729.1)	1120.4 (729.1)	1120.4 (729.1)	1120.4 (729.1)	1120.4 (729.1)	1120.4 (729.1)
7F	2800	1193.5 (771.3)	1193.5 (771.3)	1193.5 (771.3)	1193.5 (771.3)	1193.5 (771.3)	1193.5 (771.3)	1193.5 (771.3)	1193.5 (771.3)
6F	2800	1254.6 (822.2)	1254.6 (822.2)	1254.6 (822.2)	1254.6 (822.2)	1254.6 (822.2)	1254.6 (822.2)	1254.6 (822.2)	1254.6 (822.2)
5F	2800	1267.2 (895.4)	1267.2 (895.4)	1267.2 (895.4)	1267.2 (895.4)	1267.2 (895.4)	1267.2 (895.4)	1267.2 (895.4)	1267.2 (895.4)
4F	2800	1101.7 (877.1)	1101.7 (877.1)	1101.7 (877.1)	1101.7 (877.1)	1101.7 (877.1)	1101.7 (877.1)	1101.7 (877.1)	1101.7 (877.1)
3F	2800	890.0 (968.1)	890.0 (968.1)	890.0 (968.1)	890.0 (968.1)	890.0 (968.1)	890.0 (968.1)	890.0 (968.1)	890.0 (968.1)
2F	2800	10.6 (1029.8)	10.6 (1029.8)	10.6 (1029.8)	10.6 (1029.8)	10.6 (1029.8)	10.6 (1029.8)	10.6 (1029.8)	10.6 (1029.8)
1F	3975	2036.2 (1029.8)	2036.2 (1029.8)	2036.2 (1029.8)	2036.2 (1029.8)	2036.2 (1029.8)	2036.2 (1029.8)	2036.2 (1029.8)	2036.2 (1029.8)
		6917.5 (968.5)	6917.5 (968.5)	6917.5 (968.5)	6917.5 (968.5)	6917.5 (968.5)	6917.5 (968.5)	6917.5 (968.5)	6917.5 (968.5)



8000	8000	8000	8000	8000
40000				
X1	X2	X3	X4	X5
Y2 フレーム (S=1/300)				
X6				

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

RF	373.5 (94.3)	463.2 (116.2)	468.1 (117.0)	466.2 (116.2)	380.6 (94.3)
2800	380.6 (291.0)	380.6 (291.0)	380.6 (291.0)	380.6 (291.0)	380.6 (291.0)
15F	687.4 (259.6)	687.4 (259.6)	687.4 (259.6)	687.4 (259.6)	687.4 (259.6)
14F	778.3 (336.5)	778.3 (336.5)	778.3 (336.5)	778.3 (336.5)	778.3 (336.5)
13F	802.9 (443.3)	802.9 (443.3)	802.9 (443.3)	802.9 (443.3)	802.9 (443.3)
12F	634.0 (507.6)	634.0 (507.6)	634.0 (507.6)	634.0 (507.6)	634.0 (507.6)
11F	794.6 (526.8)	794.6 (526.8)	794.6 (526.8)	794.6 (526.8)	794.6 (526.8)
10F	993.0 (624.6)	993.0 (624.6)	993.0 (624.6)	993.0 (624.6)	993.0 (624.6)
9F	1001.8 (678.1)	1001.8 (678.1)	1001.8 (678.1)	1001.8 (678.1)	1001.8 (678.1)
8F	1120.4 (729.1)	1120.4 (729.1)	1120.4 (729.1)	1120.4 (729.1)	1120.4 (729.1)
7F	1193.5 (771.3)	1193.5 (771.3)	1193.5 (771.3)	1193.5 (771.3)	1193.5 (771.3)
6F	1254.6 (822.2)	1254.6 (822.2)	1254.6 (822.2)	1254.6 (822.2)	1254.6 (822.2)
5F	1267.2 (895.4)	1267.2 (895.4)	1267.2 (895.4)	1267.2 (895.4)	1267.2 (895.4)
4F	1101.7 (872.1)	1101.7 (872.1)	1101.7 (872.1)	1101.7 (872.1)	1101.7 (872.1)
3F	890.0 (988.5)	890.0 (988.5)	890.0 (988.5)	890.0 (988.5)	890.0 (988.5)
2F	10.6 (1029.8)	10.6 (1029.8)	10.6 (1029.8)	10.6 (1029.8)	10.6 (1029.8)
1F	2036.2 (968.1)	2036.2 (968.1)	2036.2 (968.1)	2036.2 (968.1)	2036.2 (968.1)



8000	8000	8000	8000	8000
40000				
X1	X2	X3	X4	X5
Y3 フレーム (S=1/300)				
X6				

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

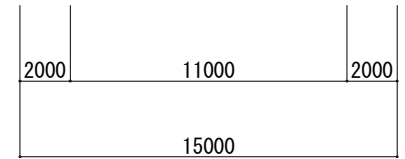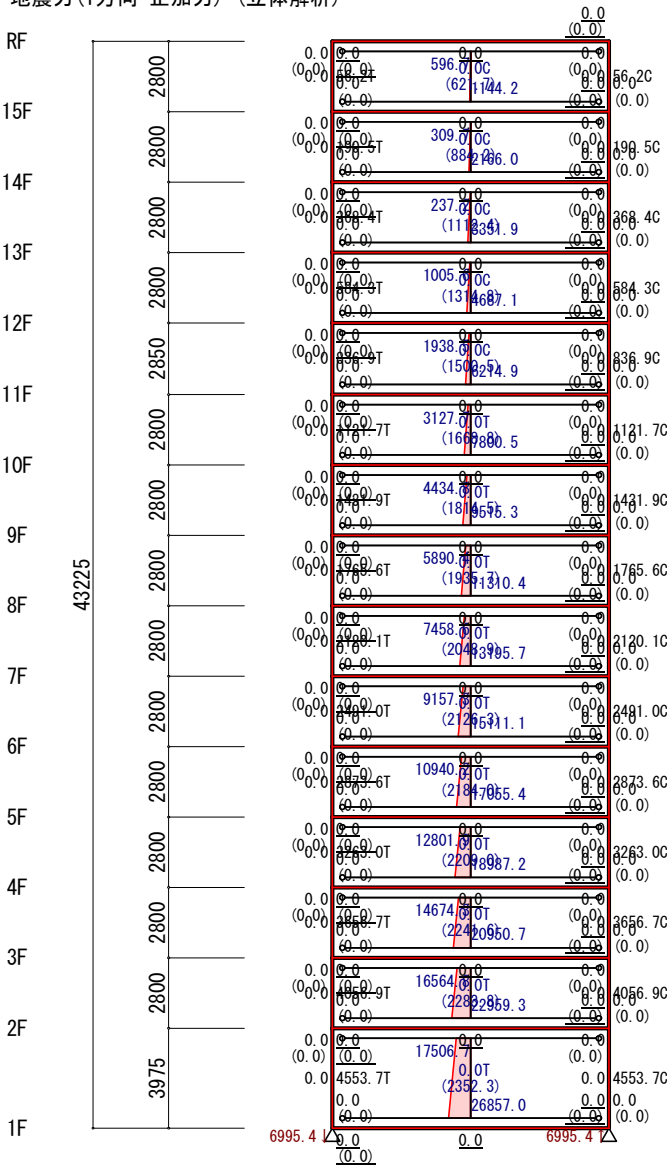


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

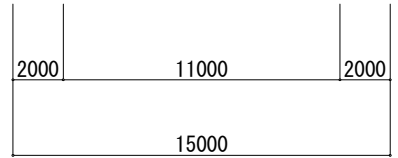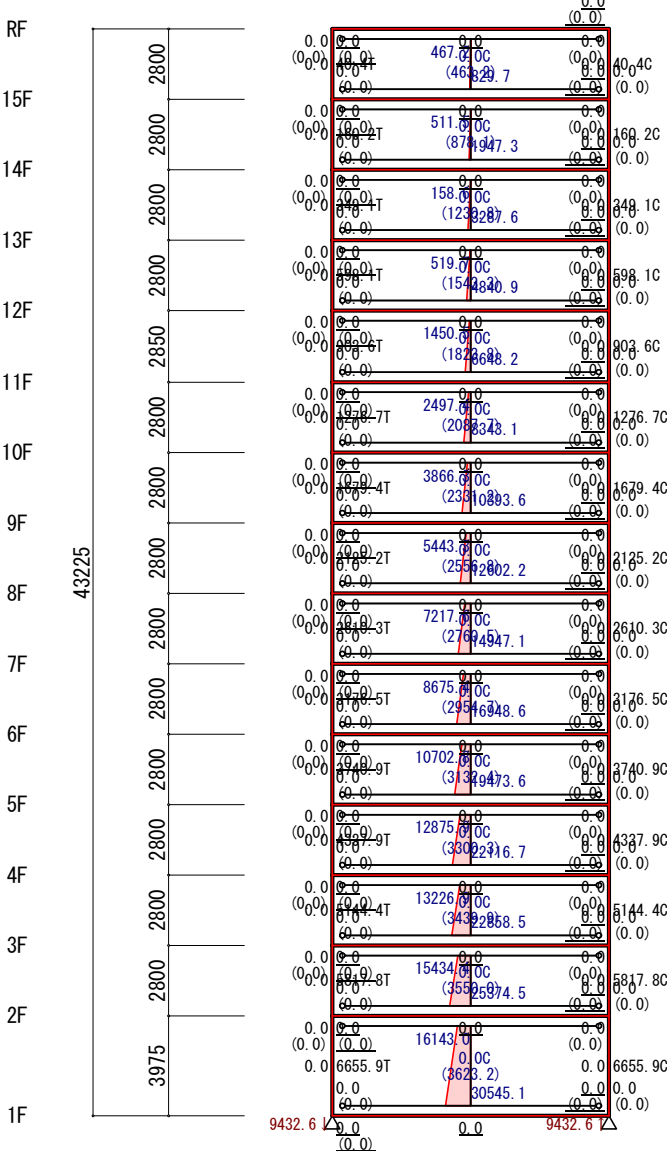


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

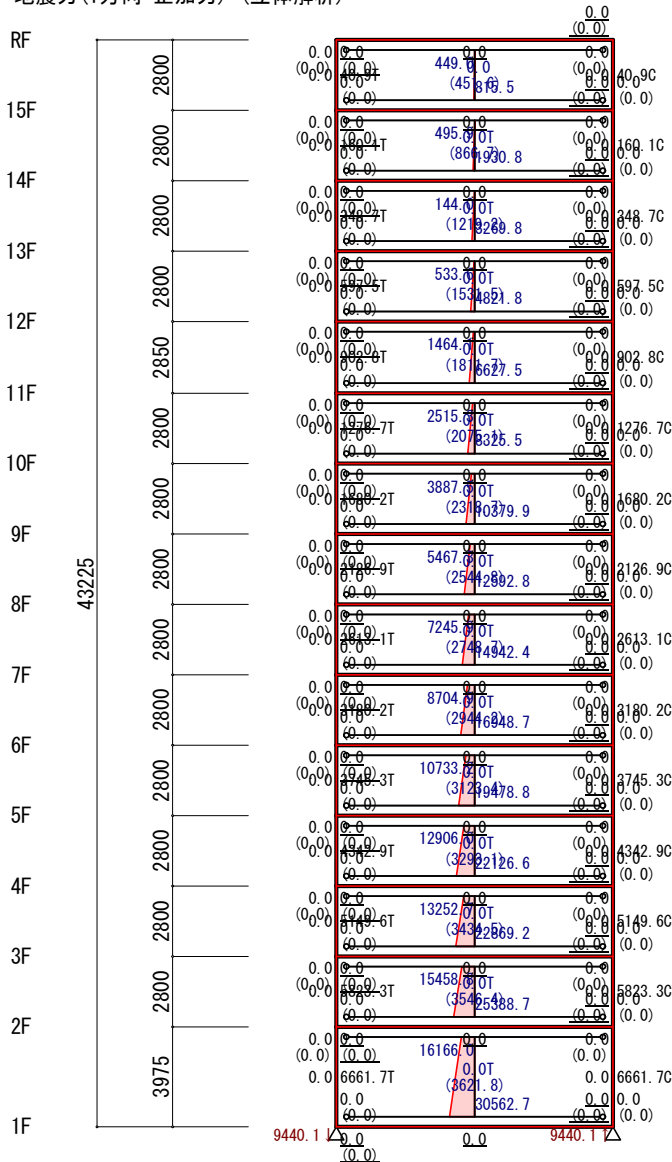


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

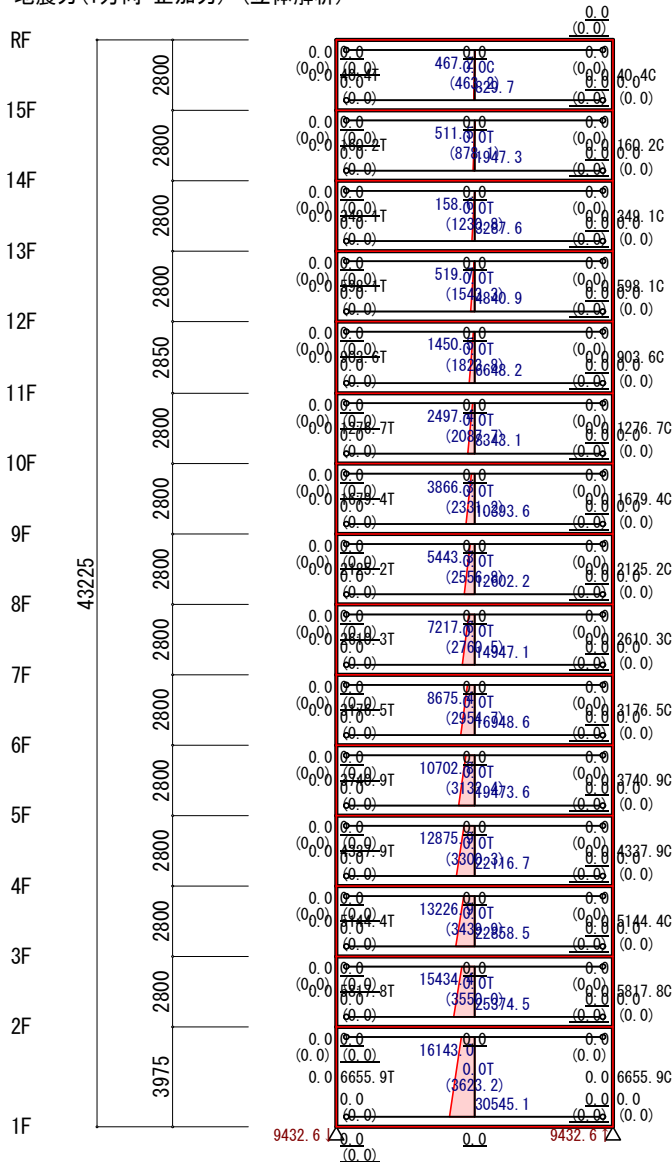

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

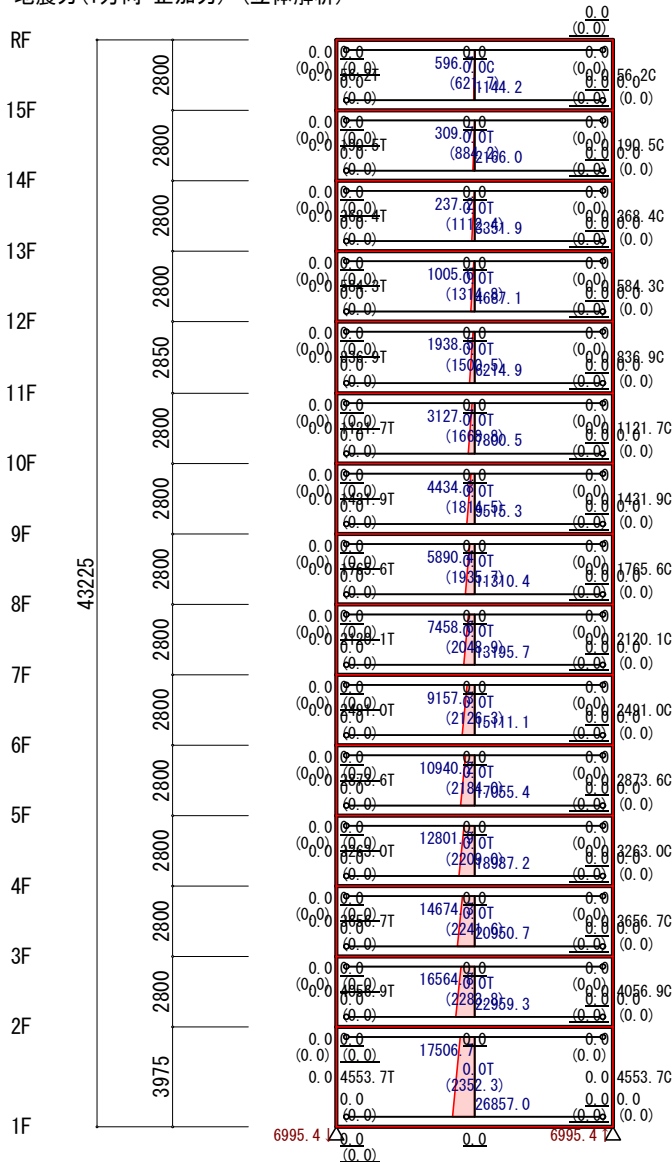

Y1 Y2 Y3 Y4

X6 フレーム (S=1/300)


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

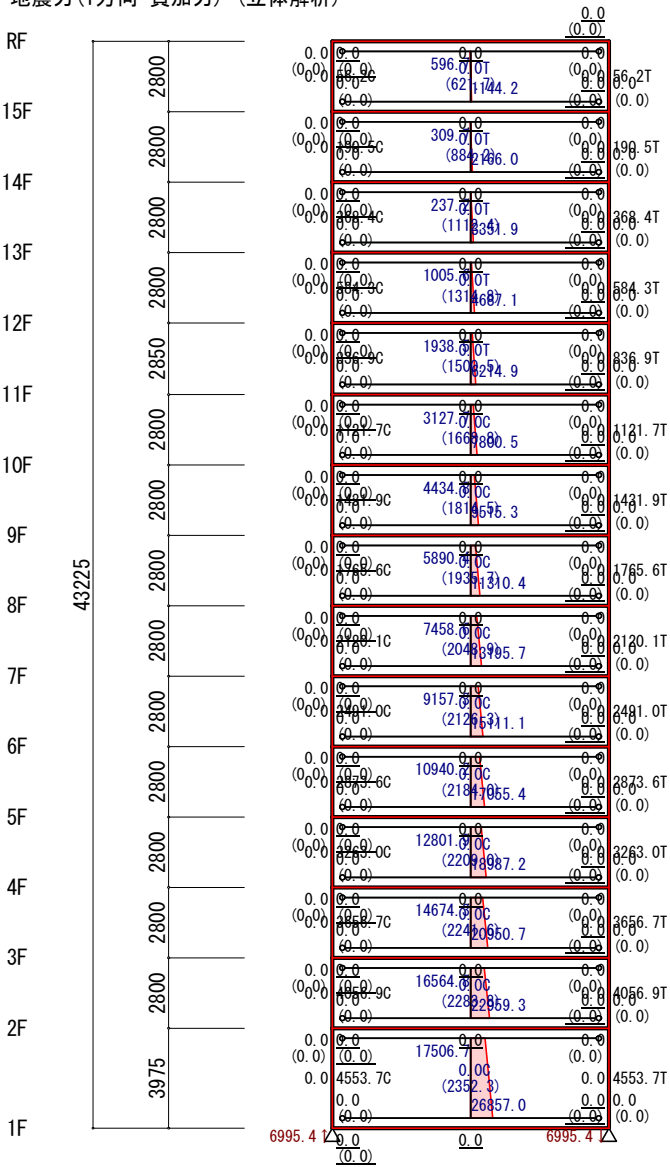


2000	11000	2000
15000		

Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

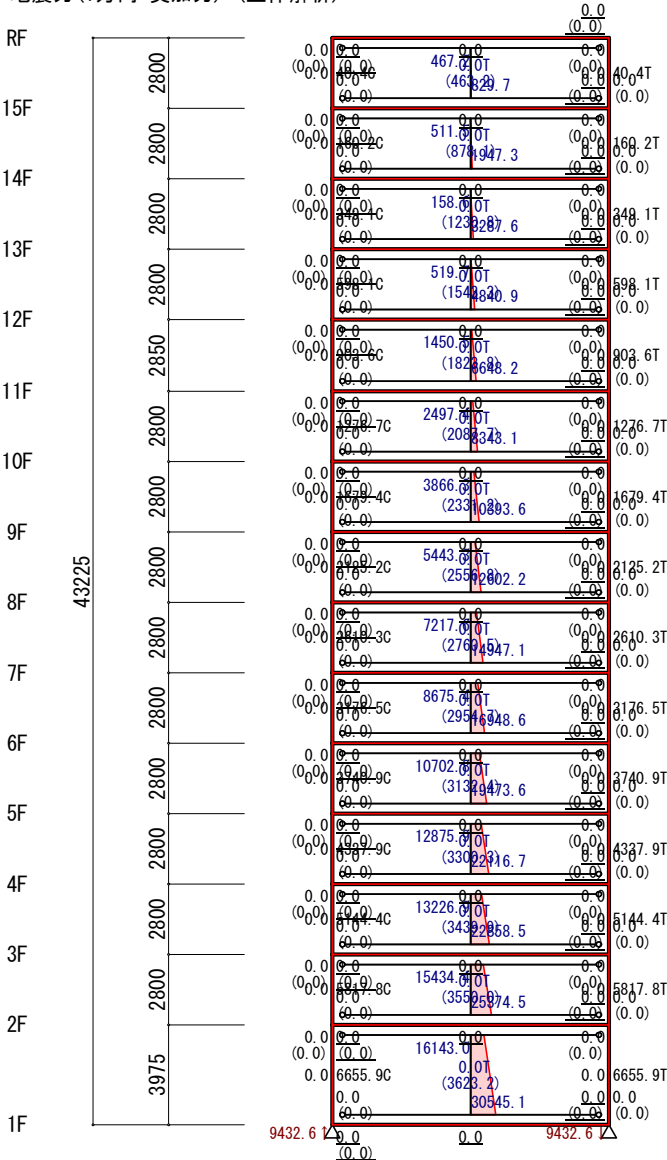


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

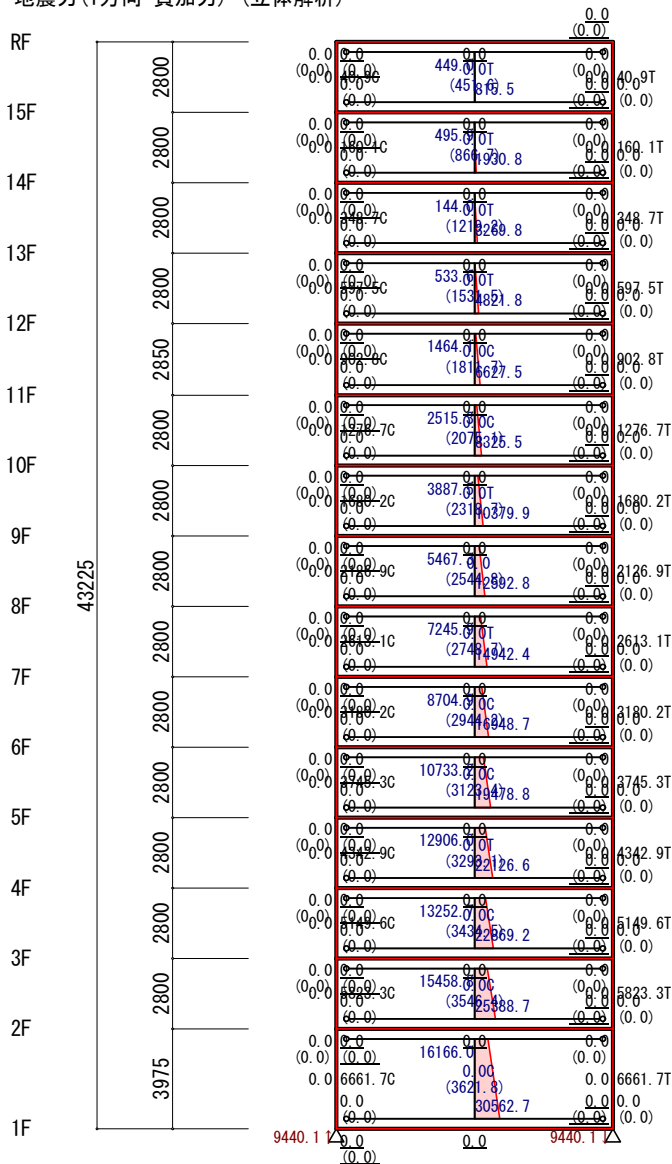

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

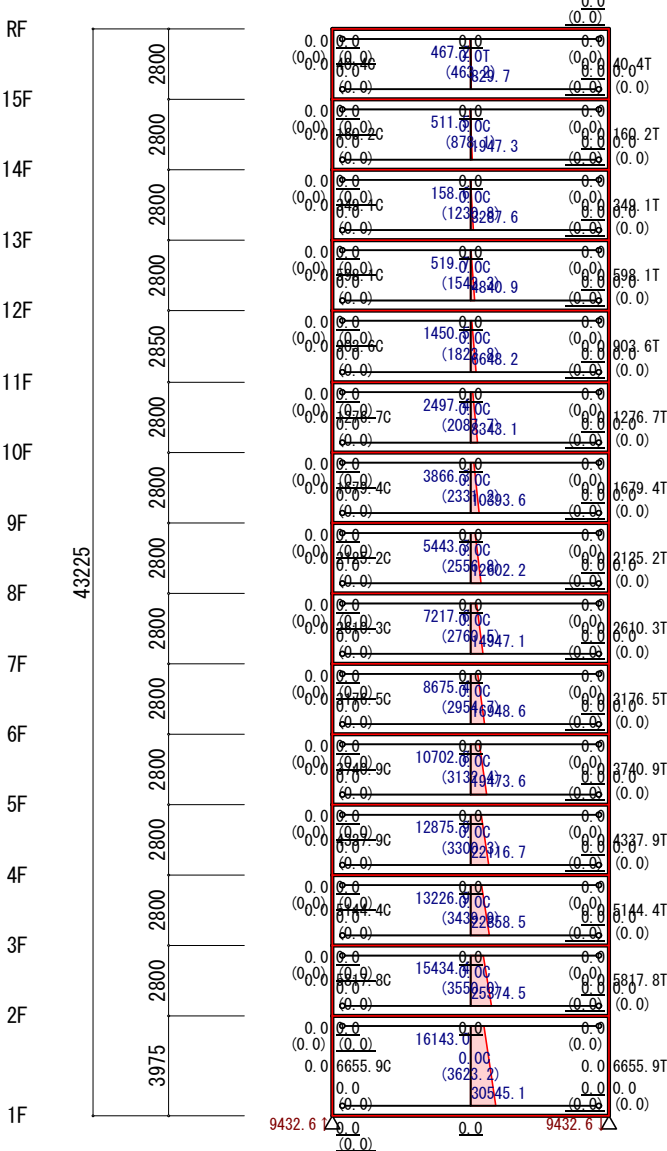

W. N1 : ブレース右上がり部材軸力 (kN) W. N2 : ブレース右下がり部材軸力 (kN)
 W. Q : 壁・ブレースせん断力 (kN)
 W. Mt : 壁柱壁頭モーメント (kN・m) W. Mb : 壁柱壁脚モーメント (kN・m)
 W. N : 壁柱軸力 (kN)
 HS. N : 水平バネ応力 (加力方向) (kN)
 HS. N1 : 水平バネ応力 (加力直交) (kN)

応力の付号

柱せん断力 右向きが (+)
 梁せん断力、柱軸力 下向きが (+)
 曲げモーメント 時計回りが (+)
 ブレース軸力 圧縮が (+)

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	-150.7	167.7	95.6	101.8	106.1	0.0	0.0
	X2	X3	-162.4	161.8	92.6	104.0	103.9	0.0	0.0
	X3	X4	-162.0	162.0	92.7	103.9	103.9	0.0	0.0
	X4	X5	-161.8	162.4	92.6	103.9	104.0	0.0	0.0
	X5	X6	-167.7	150.7	95.6	106.1	101.8	0.0	0.0
15F	X1	X2	-207.3	215.8	117.6	144.3	146.4	0.0	0.0
	X2	X3	-213.0	213.0	116.1	145.4	145.4	0.0	0.0
	X3	X4	-213.0	213.0	116.1	145.4	145.4	0.0	0.0
	X4	X5	-213.0	213.0	116.1	145.4	145.4	0.0	0.0
	X5	X6	-215.8	207.3	117.6	146.4	144.3	0.0	0.0
14F	X1	X2	-212.9	225.0	122.2	149.9	153.0	0.0	0.0
	X2	X3	-221.2	221.0	120.1	151.5	151.4	0.0	0.0
	X3	X4	-221.1	221.1	120.1	151.4	151.4	0.0	0.0
	X4	X5	-221.0	221.2	120.1	151.4	151.5	0.0	0.0
	X5	X6	-225.0	212.9	122.2	153.0	149.9	0.0	0.0
13F	X1	X2	-213.1	225.0	122.1	150.0	152.9	0.0	0.0
	X2	X3	-221.2	221.0	120.1	151.5	151.4	0.0	0.0
	X3	X4	-221.1	221.1	120.1	151.4	151.4	0.0	0.0
	X4	X5	-221.0	221.2	120.1	151.4	151.5	0.0	0.0
	X5	X6	-225.0	213.1	122.1	152.9	150.0	0.0	0.0
12F	X1	X2	-213.0	225.0	122.1	149.9	152.9	0.0	0.0
	X2	X3	-221.2	221.0	120.1	151.5	151.4	0.0	0.0
	X3	X4	-221.1	221.1	120.1	151.4	151.4	0.0	0.0
	X4	X5	-221.0	221.2	120.1	151.4	151.5	0.0	0.0
	X5	X6	-225.0	213.0	122.1	152.9	149.9	0.0	0.0
11F	X1	X2	-221.6	239.7	129.6	158.8	163.3	0.0	0.0
	X2	X3	-234.1	233.7	126.4	161.1	161.0	0.0	0.0
	X3	X4	-233.8	233.8	126.5	161.0	161.0	0.0	0.0
	X4	X5	-233.7	234.1	126.4	161.0	161.1	0.0	0.0
	X5	X6	-239.7	221.6	129.6	163.3	158.8	0.0	0.0
10F	X1	X2	-222.0	239.6	129.5	158.8	163.2	0.0	0.0
	X2	X3	-234.1	233.7	126.4	161.1	161.0	0.0	0.0
	X3	X4	-233.8	233.8	126.5	161.0	161.0	0.0	0.0
	X4	X5	-233.7	234.1	126.4	161.0	161.1	0.0	0.0
	X5	X6	-239.6	222.0	129.5	163.2	158.8	0.0	0.0
9F	X1	X2	-221.7	239.8	129.6	158.8	163.3	0.0	0.0
	X2	X3	-234.1	233.7	126.4	161.1	161.0	0.0	0.0
	X3	X4	-233.8	233.8	126.5	161.0	161.0	0.0	0.0
	X4	X5	-233.7	234.1	126.4	161.0	161.1	0.0	0.0
	X5	X6	-239.8	221.7	129.6	163.3	158.8	0.0	0.0
8F	X1	X2	-225.0	245.3	132.2	162.0	167.1	0.0	0.0
	X2	X3	-238.8	238.3	128.7	164.6	164.5	0.0	0.0
	X3	X4	-238.5	238.5	128.8	164.5	164.5	0.0	0.0
	X4	X5	-238.3	238.8	128.7	164.5	164.6	0.0	0.0
	X5	X6	-245.3	225.0	132.2	167.1	162.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	-225.3	245.2	132.1	162.0	167.0	0.0	0.0
	X2	X3	-238.8	238.3	128.7	164.6	164.5	0.0	0.0
	X3	X4	-238.5	238.5	128.8	164.5	164.5	0.0	0.0
	X4	X5	-238.3	238.8	128.7	164.5	164.6	0.0	0.0
	X5	X6	-245.2	225.3	132.1	167.0	162.0	0.0	0.0
6F	X1	X2	-225.0	245.4	132.1	162.0	167.1	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	X2	X3	-238.8	238.3	128.7	164.6	164.5	0.0	0.0
	X3	X4	-238.5	238.5	128.8	164.5	164.5	0.0	0.0
	X4	X5	-238.3	238.8	128.7	164.5	164.6	0.0	0.0
	X5	X6	-245.4	225.0	132.1	167.1	162.0	0.0	0.0
5F	X1	X2	-224.8	245.6	132.1	161.9	167.1	0.0	0.0
	X2	X3	-238.8	238.3	128.7	164.6	164.5	0.0	0.0
	X3	X4	-238.5	238.5	128.8	164.5	164.5	0.0	0.0
	X4	X5	-238.3	238.8	128.7	164.5	164.6	0.0	0.0
4F	X5	X6	-245.6	224.8	132.1	167.1	161.9	0.0	0.0
	X1	X2	-224.6	245.9	132.1	161.9	167.2	0.0	0.0
	X2	X3	-238.8	238.3	128.8	164.6	164.5	0.0	0.0
	X3	X4	-238.5	238.5	128.8	164.5	164.5	0.0	0.0
3F	X4	X5	-238.3	238.8	128.8	164.5	164.6	0.0	0.0
	X5	X6	-245.9	224.6	132.1	167.2	161.9	0.0	0.0
	X1	X2	-224.3	246.0	132.1	161.8	167.2	0.0	0.0
	X2	X3	-238.9	238.3	128.7	164.6	164.4	0.0	0.0
2F	X3	X4	-238.5	238.5	128.8	164.5	164.5	0.0	0.0
	X4	X5	-238.3	238.9	128.7	164.4	164.6	0.0	0.0
	X5	X6	-246.0	224.3	132.1	167.2	161.8	0.0	0.0
	X1	X2	-224.6	246.3	131.9	161.8	167.2	0.0	0.0
1F	X2	X3	-238.4	238.5	128.9	164.5	164.5	0.0	0.0
	X3	X4	-238.5	238.4	128.9	164.5	164.5	0.0	0.0
	X4	X5	-238.5	238.4	128.9	164.5	164.5	0.0	0.0
	X5	X6	-246.3	224.6	131.9	167.2	161.8	0.0	0.0
1F	X1	X2	-164.6	403.2	257.7	221.9	281.5	0.0	0.0
	X2	X3	-381.4	348.6	176.7	255.8	247.6	0.0	0.0
	X3	X4	-351.8	351.8	189.9	251.7	251.7	0.0	0.0
	X4	X5	-348.6	381.4	176.7	247.6	255.8	0.0	0.0
1F	X5	X6	-403.2	164.6	257.7	281.5	221.9	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力×正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	380.6	373.5	3.5	-94.3	94.3	0.0	0.0
	X2	X3	466.2	463.2	1.5	-116.2	116.2	0.0	0.0
	X3	X4	468.1	468.1	0.0	-117.0	117.0	0.0	0.0
	X4	X5	463.2	466.2	-1.5	-116.2	116.2	0.0	0.0
15F	X5	X6	373.5	380.6	-3.5	-94.3	94.3	0.0	0.0
	X1	X2	525.3	525.4	-0.0	-131.3	131.3	0.0	0.0
	X2	X3	629.3	628.0	0.6	-157.2	157.2	0.0	0.0
	X3	X4	635.1	635.1	0.0	-158.8	158.8	0.0	0.0
14F	X4	X5	628.0	629.3	-0.6	-157.2	157.2	0.0	0.0
	X5	X6	525.4	525.3	0.0	-131.3	131.3	0.0	0.0
	X1	X2	792.5	789.2	1.7	-197.7	197.7	0.0	0.0
	X2	X3	902.6	900.5	1.0	-225.4	225.4	0.0	0.0
13F	X3	X4	907.9	907.9	0.0	-227.0	227.0	0.0	0.0
	X4	X5	900.5	902.6	-1.0	-225.4	225.4	0.0	0.0
	X5	X6	789.2	792.5	-1.7	-197.7	197.7	0.0	0.0
	X1	X2	966.7	963.2	1.7	-241.2	241.2	0.0	0.0
12F	X2	X3	1075.0	1073.1	1.0	-268.5	268.5	0.0	0.0
	X3	X4	1080.3	1080.3	0.0	-270.1	270.1	0.0	0.0
	X4	X5	1073.1	1075.0	-1.0	-268.5	268.5	0.0	0.0
	X5	X6	963.2	966.7	-1.7	-241.2	241.2	0.0	0.0
11F	X1	X2	1069.6	1066.7	1.4	-267.0	267.0	0.0	0.0
	X2	X3	1177.5	1175.8	0.9	-294.2	294.2	0.0	0.0
	X3	X4	1182.9	1182.9	0.0	-295.7	295.7	0.0	0.0
	X4	X5	1175.8	1177.5	-0.9	-294.2	294.2	0.0	0.0
10F	X5	X6	1066.7	1069.6	-1.4	-267.0	267.0	0.0	0.0
	X1	X2	1607.3	1591.9	7.7	-399.9	399.9	0.0	0.0
	X2	X3	1748.7	1744.8	2.0	-436.7	436.7	0.0	0.0
	X3	X4	1754.0	1754.0	0.0	-438.5	438.5	0.0	0.0
10F	X4	X5	1744.8	1748.7	-2.0	-436.7	436.7	0.0	0.0
	X5	X6	1591.9	1607.3	-7.7	-399.9	399.9	0.0	0.0
	X1	X2	1662.3	1651.6	5.3	-414.2	414.2	0.0	0.0
	X2	X3	1808.7	1805.1	1.8	-451.7	451.7	0.0	0.0
10F	X3	X4	1814.1	1814.1	0.0	-453.5	453.5	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
10F	X4	X5	1805.1	1808.7	-1.8	-451.7	451.7	0.0	0.0
	X5	X6	1651.6	1662.3	-5.3	-414.2	414.2	0.0	0.0
9F	X1	X2	1757.8	1745.9	5.9	-438.0	438.0	0.0	0.0
	X2	X3	1893.5	1890.1	1.7	-472.9	472.9	0.0	0.0
	X3	X4	1898.4	1898.4	0.0	-474.6	474.6	0.0	0.0
	X4	X5	1890.1	1893.5	-1.7	-472.9	472.9	0.0	0.0
	X5	X6	1745.9	1757.8	-5.9	-438.0	438.0	0.0	0.0
8F	X1	X2	2020.3	2002.8	8.7	-502.9	502.9	0.0	0.0
	X2	X3	2151.8	2148.1	1.9	-537.5	537.5	0.0	0.0
	X3	X4	2156.1	2156.1	0.0	-539.0	539.0	0.0	0.0
	X4	X5	2148.1	2151.8	-1.9	-537.5	537.5	0.0	0.0
	X5	X6	2002.8	2020.3	-8.7	-502.9	502.9	0.0	0.0
7F	X1	X2	2114.7	2102.0	6.3	-527.1	527.1	0.0	0.0
	X2	X3	2243.6	2240.3	1.7	-560.5	560.5	0.0	0.0
	X3	X4	2247.6	2247.6	0.0	-561.9	561.9	0.0	0.0
	X4	X5	2240.3	2243.6	-1.7	-560.5	560.5	0.0	0.0
	X5	X6	2102.0	2114.7	-6.3	-527.1	527.1	0.0	0.0
6F	X1	X2	2220.8	2210.4	5.2	-553.9	553.9	0.0	0.0
	X2	X3	2338.2	2335.2	1.5	-584.2	584.2	0.0	0.0
	X3	X4	2341.4	2341.4	0.0	-585.4	585.4	0.0	0.0
	X4	X5	2335.2	2338.2	-1.5	-584.2	584.2	0.0	0.0
	X5	X6	2210.4	2220.8	-5.2	-553.9	553.9	0.0	0.0
5F	X1	X2	2314.7	2302.4	6.2	-577.1	577.1	0.0	0.0
	X2	X3	2408.1	2405.7	1.2	-601.7	601.7	0.0	0.0
	X3	X4	2410.9	2410.9	0.0	-602.7	602.7	0.0	0.0
	X4	X5	2405.7	2408.1	-1.2	-601.7	601.7	0.0	0.0
	X5	X6	2302.4	2314.7	-6.2	-577.1	577.1	0.0	0.0
4F	X1	X2	2341.6	2337.5	2.0	-584.9	584.9	0.0	0.0
	X2	X3	2430.7	2428.7	1.0	-607.4	607.4	0.0	0.0
	X3	X4	2432.6	2432.6	0.0	-608.2	608.2	0.0	0.0
	X4	X5	2428.7	2430.7	-1.0	-607.4	607.4	0.0	0.0
	X5	X6	2337.5	2341.6	-2.0	-584.9	584.9	0.0	0.0
3F	X1	X2	2244.0	2246.8	-1.4	-561.4	561.4	0.0	0.0
	X2	X3	2322.5	2321.2	0.7	-580.5	580.5	0.0	0.0
	X3	X4	2324.1	2324.1	0.0	-581.0	581.0	0.0	0.0
	X4	X5	2321.2	2322.5	-0.7	-580.5	580.5	0.0	0.0
	X5	X6	2246.8	2244.0	1.4	-561.4	561.4	0.0	0.0
2F	X1	X2	1831.2	1833.2	-1.0	-458.0	458.0	0.0	0.0
	X2	X3	1877.5	1875.7	0.9	-469.1	469.1	0.0	0.0
	X3	X4	1876.2	1876.2	0.0	-469.1	469.1	0.0	0.0
	X4	X5	1875.7	1877.5	-0.9	-469.1	469.1	0.0	0.0
	X5	X6	1833.2	1831.2	1.0	-458.0	458.0	0.0	0.0
1F	X1	X2	4083.0	3664.8	209.1	-968.5	968.5	0.0	0.0
	X2	X3	3444.0	3506.7	-31.3	-868.8	868.8	0.0	0.0
	X3	X4	3545.6	3545.6	0.0	-886.4	886.4	0.0	0.0
	X4	X5	3506.7	3444.0	31.3	-868.8	868.8	0.0	0.0
	X5	X6	3664.8	4083.0	-209.1	-968.5	968.5	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	-380.6	-373.5	-3.5	94.3	-94.3	0.0	0.0
	X2	X3	-466.2	-463.2	-1.5	116.2	-116.2	0.0	0.0
	X3	X4	-468.1	-468.1	0.0	117.0	-117.0	0.0	0.0
	X4	X5	-463.2	-466.2	1.5	116.2	-116.2	0.0	0.0
	X5	X6	-373.5	-380.6	3.5	94.3	-94.3	0.0	0.0
15F	X1	X2	-525.3	-525.4	0.0	131.3	-131.3	0.0	0.0
	X2	X3	-629.3	-628.0	-0.6	157.2	-157.2	0.0	0.0
	X3	X4	-635.1	-635.1	0.0	158.8	-158.8	0.0	0.0
	X4	X5	-628.0	-629.3	0.6	157.2	-157.2	0.0	0.0
	X5	X6	-525.4	-525.3	-0.0	131.3	-131.3	0.0	0.0
14F	X1	X2	-792.5	-789.2	-1.7	197.7	-197.7	0.0	0.0
	X2	X3	-902.6	-900.5	-1.0	225.4	-225.4	0.0	0.0
	X3	X4	-907.9	-907.9	0.0	227.0	-227.0	0.0	0.0
	X4	X5	-900.5	-902.6	1.0	225.4	-225.4	0.0	0.0
	X5	X6	-789.2	-792.5	1.7	197.7	-197.7	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	X1	X2	-966.7	-963.2	-1.7	241.2	-241.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1075.0	-1073.1	-1.0	268.5	-268.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1080.3	-1080.3	0.0	270.1	-270.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1073.1	-1075.0	1.0	268.5	-268.5	0.0	0.0
	X5	X6	-963.2	-966.7	1.7	241.2	-241.2	0.0	0.0
12F	X1	X2	-1069.6	-1066.7	-1.4	267.0	-267.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1177.5	-1175.8	-0.9	294.2	-294.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1182.9	-1182.9	0.0	295.7	-295.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1175.8	-1177.5	0.9	294.2	-294.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1066.7	-1069.6	1.4	267.0	-267.0	0.0	0.0
11F	X1	X2	-1607.3	-1591.9	-7.7	399.9	-399.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1748.7	-1744.8	-2.0	436.7	-436.7	0.0	0.0
	X3	X4	-1754.0	-1754.0	0.0	438.5	-438.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1744.8	-1748.7	2.0	436.7	-436.7	0.0	0.0
	X5	X6	-1591.9	-1607.3	7.7	399.9	-399.9	0.0	0.0
10F	X1	X2	-1662.3	-1651.6	-5.3	414.2	-414.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1808.7	-1805.1	-1.8	451.7	-451.7	0.0	0.0
	X3	X4	-1814.1	-1814.1	0.0	453.5	-453.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1805.1	-1808.7	1.8	451.7	-451.7	0.0	0.0
	X5	X6	-1651.6	-1662.3	5.3	414.2	-414.2	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1757.8	-1745.9	-5.9	438.0	-438.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1893.5	-1890.1	-1.7	472.9	-472.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1898.4	-1898.4	0.0	474.6	-474.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1890.1	-1893.5	1.7	472.9	-472.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1745.9	-1757.8	5.9	438.0	-438.0	0.0	0.0
8F	X1	X2	-2020.3	-2002.8	-8.7	502.9	-502.9	0.0	0.0
	X2	X3	-2151.8	-2148.1	-1.9	537.5	-537.5	0.0	0.0
	X3	X4	-2156.1	-2156.1	0.0	539.0	-539.0	0.0	0.0
	X4	X5	-2148.1	-2151.8	1.9	537.5	-537.5	0.0	0.0
	X5	X6	-2002.8	-2020.3	8.7	502.9	-502.9	0.0	0.0
7F	X1	X2	-2114.7	-2102.0	-6.3	527.1	-527.1	0.0	0.0
	X2	X3	-2243.6	-2240.3	-1.7	560.5	-560.5	0.0	0.0
	X3	X4	-2247.6	-2247.6	0.0	561.9	-561.9	0.0	0.0
	X4	X5	-2240.3	-2243.6	1.7	560.5	-560.5	0.0	0.0
	X5	X6	-2102.0	-2114.7	6.3	527.1	-527.1	0.0	0.0
6F	X1	X2	-2220.8	-2210.4	-5.2	553.9	-553.9	0.0	0.0
	X2	X3	-2338.2	-2335.2	-1.5	584.2	-584.2	0.0	0.0
	X3	X4	-2341.4	-2341.4	0.0	585.4	-585.4	0.0	0.0
	X4	X5	-2335.2	-2338.2	1.5	584.2	-584.2	0.0	0.0
	X5	X6	-2210.4	-2220.8	5.2	553.9	-553.9	0.0	0.0
5F	X1	X2	-2314.7	-2302.4	-6.2	577.1	-577.1	0.0	0.0
	X2	X3	-2408.1	-2405.7	-1.2	601.7	-601.7	0.0	0.0
	X3	X4	-2410.9	-2410.9	0.0	602.7	-602.7	0.0	0.0
	X4	X5	-2405.7	-2408.1	1.2	601.7	-601.7	0.0	0.0
	X5	X6	-2302.4	-2314.7	6.2	577.1	-577.1	0.0	0.0
4F	X1	X2	-2341.6	-2337.5	-2.0	584.9	-584.9	0.0	0.0
	X2	X3	-2430.7	-2428.7	-1.0	607.4	-607.4	0.0	0.0
	X3	X4	-2432.6	-2432.6	0.0	608.2	-608.2	0.0	0.0
	X4	X5	-2428.7	-2430.7	1.0	607.4	-607.4	0.0	0.0
	X5	X6	-2337.5	-2341.6	2.0	584.9	-584.9	0.0	0.0
3F	X1	X2	-2244.0	-2246.8	1.4	561.4	-561.4	0.0	0.0
	X2	X3	-2322.5	-2321.2	-0.7	580.5	-580.5	0.0	0.0
	X3	X4	-2324.1	-2324.1	0.0	581.0	-581.0	0.0	0.0
	X4	X5	-2321.2	-2322.5	0.7	580.5	-580.5	0.0	0.0
	X5	X6	-2246.8	-2244.0	-1.4	561.4	-561.4	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1831.2	-1833.2	1.0	458.0	-458.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1877.5	-1875.7	-0.9	469.1	-469.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1876.2	-1876.2	0.0	469.1	-469.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1875.7	-1877.5	0.9	469.1	-469.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1833.2	-1831.2	-1.0	458.0	-458.0	0.0	0.0
1F	X1	X2	-4083.0	-3664.8	-209.1	968.5	-968.5	0.0	0.0
	X2	X3	-3444.0	-3506.7	31.3	868.8	-868.8	0.0	0.0
	X3	X4	-3545.6	-3545.6	0.0	886.4	-886.4	0.0	0.0
	X4	X5	-3506.7	-3444.0	-31.3	868.8	-868.8	0.0	0.0
	X5	X6	-3664.8	-4083.0	209.1	968.5	-968.5	0.0	0.0

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	X1	150.7	109.9	-20.4	-93.0	93.0	-306.1	306.1
		X2	-5.3	-1.9	1.7	2.6	-2.6	-528.3	528.3
		X3	0.2	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-526.0	526.0
		X4	-0.2	-0.0	0.1	0.1	-0.1	-526.0	526.0
		X5	5.3	1.9	-1.7	-2.6	2.6	-528.3	528.3
		X6	-150.7	-109.9	20.4	93.0	-93.0	-306.1	306.1
14F	15F	X1	97.4	102.5	2.5	-71.4	71.4	-706.7	706.7
		X2	-0.8	-1.7	-0.4	0.9	-0.9	-1177.5	1177.5
		X3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-1174.2	1174.2
		X4	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1174.2	1174.2
		X5	0.8	1.7	0.4	-0.9	0.9	-1177.5	1177.5
		X6	-97.4	-102.5	-2.5	71.4	-71.4	-706.7	706.7
13F	14F	X1	110.4	105.1	-2.7	-77.0	77.0	-1112.0	1112.0
		X2	-2.1	-1.9	0.1	1.4	-1.4	-1837.8	1837.8
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1832.9	1832.9
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1832.9	1832.9
		X5	2.1	1.9	-0.1	-1.4	1.4	-1837.8	1837.8
		X6	-110.4	-105.1	2.7	77.0	-77.0	-1112.0	1112.0
12F	13F	X1	108.0	104.3	-1.9	-75.9	75.9	-1517.5	1517.5
		X2	-1.9	-1.8	0.0	1.3	-1.3	-2498.1	2498.1
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2491.7	2491.7
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2491.7	2491.7
		X5	1.9	1.8	-0.0	-1.3	1.3	-2498.1	2498.1
		X6	-108.0	-104.3	1.9	75.9	-75.9	-1517.5	1517.5
11F	12F	X1	108.7	106.3	-1.2	-75.4	75.4	-1922.8	1922.8
		X2	-2.1	-2.5	-0.2	1.6	-1.6	-3158.3	3158.3
		X3	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-3150.4	3150.4
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-3150.4	3150.4
		X5	2.1	2.5	0.2	-1.6	1.6	-3158.3	3158.3
		X6	-108.7	-106.3	1.2	75.4	-75.4	-1922.8	1922.8
10F	11F	X1	115.3	109.5	-2.9	-80.3	80.3	-2335.7	2335.7
		X2	-3.1	-2.8	0.2	2.1	-2.1	-3839.9	3839.9
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-3829.6	3829.6
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-3829.6	3829.6
		X5	3.1	2.8	-0.2	-2.1	2.1	-3839.9	3839.9
		X6	-115.3	-109.5	2.9	80.3	-80.3	-2335.7	2335.7
9F	10F	X1	112.5	109.0	-1.8	-79.1	79.1	-2748.6	2748.6
		X2	-2.8	-2.7	0.0	2.0	-2.0	-4521.4	4521.4
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.0	0.0	-4508.8	4508.8
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-4508.8	4508.8
		X5	2.8	2.7	-0.0	-2.0	2.0	-4521.4	4521.4
		X6	-112.5	-109.0	1.8	79.1	-79.1	-2748.6	2748.6
8F	9F	X1	112.7	107.9	-2.4	-78.8	78.8	-3161.4	3161.4
		X2	-3.0	-3.0	-0.0	2.1	-2.1	-5202.9	5202.9
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-5188.0	5188.0
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-5188.0	5188.0
		X5	3.0	3.0	0.0	-2.1	2.1	-5202.9	5202.9
		X6	-112.7	-107.9	2.4	78.8	-78.8	-3161.4	3161.4
7F	8F	X1	117.1	111.1	-3.0	-81.5	81.5	-3577.1	3577.1
		X2	-3.4	-3.1	0.1	2.3	-2.3	-5890.8	5890.8
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-5873.2	5873.2
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-5873.2	5873.2
		X5	3.4	3.1	-0.1	-2.3	2.3	-5890.8	5890.8
		X6	-117.1	-111.1	3.0	81.5	-81.5	-3577.1	3577.1
6F	7F	X1	114.1	110.4	-1.9	-80.2	80.2	-3992.8	3992.8
		X2	-3.3	-3.2	0.0	2.3	-2.3	-6584.3	6584.3
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-6564.1	6564.1
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-6564.1	6564.1
		X5	3.3	3.2	-0.0	-2.3	2.3	-6584.3	6584.3
		X6	-114.1	-110.4	1.9	80.2	-80.2	-3992.8	3992.8
5F	6F	X1	114.6	110.5	-2.1	-80.4	80.4	-4408.4	4408.4
		X2	-3.4	-3.4	0.0	2.4	-2.4	-7276.4	7276.4
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-7253.5	7253.5
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-7253.5	7253.5
		X5	3.4	3.4	-0.0	-2.4	2.4	-7276.4	7276.4

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	X6	-114.6	-110.5	2.1	80.4	-80.4	-4408.4	4408.4
4F	5F	X1	114.3	110.2	-2.1	-80.2	80.2	-4824.0	4824.0
		X2	-3.4	-3.2	0.1	2.4	-2.4	-7968.5	7968.5
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-7943.0	7943.0
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-7943.0	7943.0
		X5	3.4	3.2	-0.1	-2.4	2.4	-7968.5	7968.5
		X6	-114.3	-110.2	2.1	80.2	-80.2	-4824.0	4824.0
3F	4F	X1	114.4	110.8	-1.8	-80.4	80.4	-5239.5	5239.5
		X2	-3.9	-4.2	-0.1	2.9	-2.9	-8678.8	8678.8
		X3	0.1	0.2	0.1	-0.1	0.1	-8650.4	8650.4
		X4	-0.1	-0.2	-0.1	0.1	-0.1	-8650.4	8650.4
		X5	3.9	4.2	0.1	-2.9	2.9	-8678.8	8678.8
		X6	-114.4	-110.8	1.8	80.4	-80.4	-5239.5	5239.5
2F	3F	X1	113.6	107.2	-3.2	-78.8	78.8	-5654.9	5654.9
		X2	-3.0	-0.1	1.5	1.1	-1.1	-9383.5	9383.5
		X3	-0.0	-0.7	-0.3	0.3	-0.3	-9352.3	9352.3
		X4	0.0	0.7	0.3	-0.3	0.3	-9352.3	9352.3
		X5	3.0	0.1	-1.5	-1.1	1.1	-9383.5	9383.5
		X6	-113.6	-107.2	3.2	78.8	-78.8	-5654.9	5654.9
1F	2F	X1	117.4	164.6	23.6	-71.0	71.0	-6080.6	6080.6
		X2	-7.8	-21.8	-7.0	7.5	-7.5	-10098.3	10098.3
		X3	0.7	3.2	1.2	-1.0	1.0	-10064.4	10064.4
		X4	-0.7	-3.2	-1.2	1.0	-1.0	-10064.4	10064.4
		X5	7.8	21.8	7.0	-7.5	7.5	-10098.3	10098.3
		X6	-117.4	-164.6	-23.6	71.0	-71.0	-6080.6	6080.6

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	X1	-380.6	162.1	271.3	78.0	-78.0	42.5	-42.5
		X2	-839.7	-51.5	394.1	318.3	-318.3	10.3	-10.3
		X3	-931.2	-110.3	410.5	372.0	-372.0	0.4	-0.4
		X4	-931.2	-110.3	410.5	372.0	-372.0	-0.4	0.4
		X5	-839.7	-51.5	394.1	318.3	-318.3	-10.3	10.3
		X6	-380.6	162.1	271.3	78.0	-78.0	-42.5	42.5
14F	15F	X1	-687.4	-14.2	336.6	250.6	-250.6	101.6	-101.6
		X2	-1103.2	-333.6	384.8	513.1	-513.1	22.5	-22.5
		X3	-1152.8	-389.3	381.7	550.8	-550.8	1.2	-1.2
		X4	-1152.8	-389.3	381.7	550.8	-550.8	-1.2	1.2
		X5	-1103.2	-333.6	384.8	513.1	-513.1	-22.5	22.5
		X6	-687.4	-14.2	336.6	250.6	-250.6	-101.6	101.6
13F	14F	X1	-778.3	-163.8	307.3	336.5	-336.5	190.7	-190.7
		X2	-1358.1	-605.3	376.4	701.2	-701.2	35.5	-35.5
		X3	-1419.1	-662.7	378.2	743.5	-743.5	1.9	-1.9
		X4	-1419.1	-662.7	378.2	743.5	-743.5	-1.9	1.9
		X5	-1358.1	-605.3	376.4	701.2	-701.2	-35.5	35.5
		X6	-778.3	-163.8	307.3	336.5	-336.5	-190.7	190.7
12F	13F	X1	-802.9	-435.6	183.7	442.3	-442.3	299.4	-299.4
		X2	-1432.9	-964.9	234.0	856.4	-856.4	48.4	-48.4
		X3	-1490.7	-1018.5	236.1	896.1	-896.1	2.7	-2.7
		X4	-1490.7	-1018.5	236.1	896.1	-896.1	-2.7	2.7
		X5	-1432.9	-964.9	234.0	856.4	-856.4	-48.4	48.4
		X6	-802.9	-435.6	183.7	442.3	-442.3	-299.4	299.4
11F	12F	X1	-634.0	-812.8	-89.4	507.6	-507.6	419.7	-419.7
		X2	-1279.4	-1590.7	-155.7	1007.1	-1007.1	61.2	-61.2
		X3	-1340.2	-1661.8	-160.8	1053.3	-1053.3	3.4	-3.4
		X4	-1340.2	-1661.8	-160.8	1053.3	-1053.3	-3.4	3.4
		X5	-1279.4	-1590.7	-155.7	1007.1	-1007.1	-61.2	61.2
		X6	-634.0	-812.8	-89.4	507.6	-507.6	-419.7	419.7
10F	11F	X1	-794.6	-669.3	62.6	522.8	-522.8	599.8	-599.8
		X2	-1750.0	-1516.9	116.5	1166.7	-1166.7	80.9	-80.9
		X3	-1837.0	-1596.7	120.1	1226.3	-1226.3	4.4	-4.4
		X4	-1837.0	-1596.7	120.1	1226.3	-1226.3	-4.4	4.4
		X5	-1750.0	-1516.9	116.5	1166.7	-1166.7	-80.9	80.9
		X6	-794.6	-669.3	62.6	522.8	-522.8	-599.8	599.8
9F	10F	X1	-993.0	-756.0	118.5	624.6	-624.6	786.4	-786.4

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	X2	-1943.4	-1630.7	156.4	1276.5	-1276.5	99.2	-99.2
		X3	-2022.5	-1704.6	158.9	1331.1	-1331.1	5.2	-5.2
		X4	-2022.5	-1704.6	158.9	1331.1	-1331.1	-5.2	5.2
		X5	-1943.4	-1630.7	156.4	1276.5	-1276.5	-99.2	99.2
		X6	-993.0	-756.0	118.5	624.6	-624.6	-786.4	786.4
8F	9F	X1	-1001.8	-899.9	51.0	679.2	-679.2	983.7	-983.7
		X2	-2008.8	-1892.8	58.0	1393.4	-1393.4	116.2	-116.2
		X3	-2083.9	-1965.1	59.4	1446.1	-1446.1	6.0	-6.0
		X4	-2083.9	-1965.1	59.4	1446.1	-1446.1	-6.0	6.0
		X5	-2008.8	-1892.8	58.0	1393.4	-1393.4	-116.2	116.2
7F	8F	X6	-1001.8	-899.9	51.0	679.2	-679.2	-983.7	983.7
		X1	-1120.4	-921.2	99.6	729.1	-729.1	1210.3	-1210.3
		X2	-2261.9	-1934.4	163.8	1498.7	-1498.7	133.0	-133.0
		X3	-2339.1	-2004.6	167.3	1551.3	-1551.3	6.8	-6.8
		X4	-2339.1	-2004.6	167.3	1551.3	-1551.3	-6.8	6.8
6F	7F	X5	-2261.9	-1934.4	163.8	1498.7	-1498.7	-133.0	133.0
		X6	-1120.4	-921.2	99.6	729.1	-729.1	-1210.3	1210.3
		X1	-1193.5	-966.2	113.6	771.3	-771.3	1447.7	-1447.7
		X2	-2411.3	-2057.8	176.8	1596.1	-1596.1	153.5	-153.5
		X3	-2483.3	-2123.3	180.0	1645.2	-1645.2	7.7	-7.7
5F	6F	X4	-2483.3	-2123.3	180.0	1645.2	-1645.2	-7.7	7.7
		X5	-2411.3	-2057.8	176.8	1596.1	-1596.1	-153.5	153.5
		X6	-1193.5	-966.2	113.6	771.3	-771.3	-1447.7	1447.7
		X1	-1254.6	-1047.5	103.5	822.2	-822.2	1697.3	-1697.3
		X2	-2490.8	-2207.4	141.7	1677.9	-1677.9	168.7	-168.7
4F	5F	X3	-2553.4	-2262.1	145.6	1719.8	-1719.8	8.3	-8.3
		X4	-2553.4	-2262.1	145.6	1719.8	-1719.8	-8.3	8.3
		X5	-2490.8	-2207.4	141.7	1677.9	-1677.9	-168.7	168.7
		X6	-1254.6	-1047.5	103.5	822.2	-822.2	-1697.3	1697.3
		X1	-1267.2	-1239.8	13.7	895.4	-895.4	1957.2	-1957.2
3F	4F	X2	-2503.1	-2356.6	73.2	1735.6	-1735.6	181.0	-181.0
		X3	-2554.4	-2402.2	76.1	1770.2	-1770.2	8.8	-8.8
		X4	-2554.4	-2402.2	76.1	1770.2	-1770.2	-8.8	8.8
		X5	-2503.1	-2356.6	73.2	1735.6	-1735.6	-181.0	181.0
		X6	-1267.2	-1239.8	13.7	895.4	-895.4	-1957.2	1957.2
2F	3F	X1	-1101.7	-1354.0	-126.2	877.1	-877.1	2220.7	-2220.7
		X2	-2411.6	-2698.8	-143.6	1825.1	-1825.1	207.1	-207.1
		X3	-2459.2	-2736.9	-138.9	1855.7	-1855.7	9.9	-9.9
		X4	-2459.2	-2736.9	-138.9	1855.7	-1855.7	-9.9	9.9
		X5	-2411.6	-2698.8	-143.6	1825.1	-1825.1	-207.1	207.1
1F	2F	X6	-1101.7	-1354.0	-126.2	877.1	-877.1	-2220.7	2220.7
		X1	-890.0	-1820.6	-465.3	968.1	-968.1	2473.6	-2473.6
		X2	-1870.6	-3300.8	-715.1	1846.9	-1846.9	217.4	-217.4
		X3	-1908.4	-3342.0	-716.8	1875.1	-1875.1	10.2	-10.2
		X4	-1908.4	-3342.0	-716.8	1875.1	-1875.1	-10.2	10.2

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	X1	380.6	-162.1	-271.3	-78.0	78.0	-42.5	42.5
		X2	839.7	51.5	-394.1	-318.3	318.3	-10.3	10.3
		X3	931.2	110.3	-410.5	-372.0	372.0	-0.4	0.4
		X4	931.2	110.3	-410.5	-372.0	372.0	0.4	-0.4
		X5	839.7	51.5	-394.1	-318.3	318.3	10.3	-10.3
14F	15F	X6	380.6	-162.1	-271.3	-78.0	78.0	42.5	-42.5
		X1	687.4	14.2	-336.6	-250.6	250.6	-101.6	101.6
		X2	1103.2	333.6	-384.8	-513.1	513.1	-22.5	22.5
		X3	1152.8	389.3	-381.7	-550.8	550.8	-1.2	1.2

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	X4	1152.8	389.3	-381.7	-550.8	550.8	1.2	-1.2
		X5	1103.2	333.6	-384.8	-513.1	513.1	22.5	-22.5
		X6	687.4	14.2	-336.6	-250.6	250.6	101.6	-101.6
13F	14F	X1	778.3	163.8	-307.3	-336.5	336.5	-190.7	190.7
		X2	1358.1	605.3	-376.4	-701.2	701.2	-35.5	35.5
		X3	1419.1	662.7	-378.2	-743.5	743.5	-1.9	1.9
		X4	1419.1	662.7	-378.2	-743.5	743.5	1.9	-1.9
		X5	1358.1	605.3	-376.4	-701.2	701.2	35.5	-35.5
		X6	778.3	163.8	-307.3	-336.5	336.5	190.7	-190.7
12F	13F	X1	802.9	435.6	-183.7	-442.3	442.3	-299.4	299.4
		X2	1432.9	964.9	-234.0	-856.4	856.4	-48.4	48.4
		X3	1490.7	1018.5	-236.1	-896.1	896.1	-2.7	2.7
		X4	1490.7	1018.5	-236.1	-896.1	896.1	2.7	-2.7
		X5	1432.9	964.9	-234.0	-856.4	856.4	48.4	-48.4
		X6	802.9	435.6	-183.7	-442.3	442.3	299.4	-299.4
11F	12F	X1	634.0	812.8	89.4	-507.6	507.6	-419.7	419.7
		X2	1279.4	1590.7	155.7	-1007.1	1007.1	-61.2	61.2
		X3	1340.2	1661.8	160.8	-1053.3	1053.3	-3.4	3.4
		X4	1340.2	1661.8	160.8	-1053.3	1053.3	3.4	-3.4
		X5	1279.4	1590.7	155.7	-1007.1	1007.1	61.2	-61.2
		X6	634.0	812.8	89.4	-507.6	507.6	419.7	-419.7
10F	11F	X1	794.6	669.3	-62.6	-522.8	522.8	-599.8	599.8
		X2	1750.0	1516.9	-116.5	-1166.7	1166.7	-80.9	80.9
		X3	1837.0	1596.7	-120.1	-1226.3	1226.3	-4.4	4.4
		X4	1837.0	1596.7	-120.1	-1226.3	1226.3	4.4	-4.4
		X5	1750.0	1516.9	-116.5	-1166.7	1166.7	80.9	-80.9
		X6	794.6	669.3	-62.6	-522.8	522.8	599.8	-599.8
9F	10F	X1	993.0	756.0	-118.5	-624.6	624.6	-786.4	786.4
		X2	1943.4	1630.7	-156.4	-1276.5	1276.5	-99.2	99.2
		X3	2022.5	1704.6	-158.9	-1331.1	1331.1	-5.2	5.2
		X4	2022.5	1704.6	-158.9	-1331.1	1331.1	5.2	-5.2
		X5	1943.4	1630.7	-156.4	-1276.5	1276.5	99.2	-99.2
		X6	993.0	756.0	-118.5	-624.6	624.6	786.4	-786.4
8F	9F	X1	1001.8	899.9	-51.0	-679.2	679.2	-983.7	983.7
		X2	2008.8	1892.8	-58.0	-1393.4	1393.4	-116.2	116.2
		X3	2083.9	1965.1	-59.4	-1446.1	1446.1	-6.0	6.0
		X4	2083.9	1965.1	-59.4	-1446.1	1446.1	6.0	-6.0
		X5	2008.8	1892.8	-58.0	-1393.4	1393.4	116.2	-116.2
		X6	1001.8	899.9	-51.0	-679.2	679.2	983.7	-983.7
7F	8F	X1	1120.4	921.2	-99.6	-729.1	729.1	-1210.3	1210.3
		X2	2261.9	1934.4	-163.8	-1498.7	1498.7	-133.0	133.0
		X3	2339.1	2004.6	-167.3	-1551.3	1551.3	-6.8	6.8
		X4	2339.1	2004.6	-167.3	-1551.3	1551.3	6.8	-6.8
		X5	2261.9	1934.4	-163.8	-1498.7	1498.7	133.0	-133.0
		X6	1120.4	921.2	-99.6	-729.1	729.1	1210.3	-1210.3
6F	7F	X1	1193.5	966.2	-113.6	-771.3	771.3	-1447.7	1447.7
		X2	2411.3	2057.8	-176.8	-1596.1	1596.1	-153.5	153.5
		X3	2483.3	2123.3	-180.0	-1645.2	1645.2	-7.7	7.7
		X4	2483.3	2123.3	-180.0	-1645.2	1645.2	7.7	-7.7
		X5	2411.3	2057.8	-176.8	-1596.1	1596.1	153.5	-153.5
		X6	1193.5	966.2	-113.6	-771.3	771.3	1447.7	-1447.7
5F	6F	X1	1254.6	1047.5	-103.5	-822.2	822.2	-1697.3	1697.3
		X2	2490.8	2207.4	-141.7	-1677.9	1677.9	-168.7	168.7
		X3	2553.4	2262.1	-145.6	-1719.8	1719.8	-8.3	8.3
		X4	2553.4	2262.1	-145.6	-1719.8	1719.8	8.3	-8.3
		X5	2490.8	2207.4	-141.7	-1677.9	1677.9	168.7	-168.7
		X6	1254.6	1047.5	-103.5	-822.2	822.2	1697.3	-1697.3
4F	5F	X1	1267.2	1239.8	-13.7	-895.4	895.4	-1957.2	1957.2
		X2	2503.1	2356.6	-73.2	-1735.6	1735.6	-181.0	181.0
		X3	2554.4	2402.2	-76.1	-1770.2	1770.2	-8.8	8.8
		X4	2554.4	2402.2	-76.1	-1770.2	1770.2	8.8	-8.8
		X5	2503.1	2356.6	-73.2	-1735.6	1735.6	181.0	-181.0
		X6	1267.2	1239.8	-13.7	-895.4	895.4	1957.2	-1957.2
3F	4F	X1	1101.7	1354.0	126.2	-877.1	877.1	-2220.7	2220.7
		X2	2411.6	2698.8	143.6	-1825.1	1825.1	-207.1	207.1

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	X3	2459.2	2736.9	138.9	-1855.7	1855.7	-9.9	9.9
		X4	2459.2	2736.9	138.9	-1855.7	1855.7	9.9	-9.9
		X5	2411.6	2698.8	143.6	-1825.1	1825.1	207.1	-207.1
		X6	1101.7	1354.0	126.2	-877.1	877.1	2220.7	-2220.7
2F	3F	X1	890.0	1820.6	465.3	-968.1	968.1	-2473.6	2473.6
		X2	1870.6	3300.8	715.1	-1846.9	1846.9	-217.4	217.4
		X3	1908.4	3342.0	716.8	-1875.1	1875.1	-10.2	10.2
		X4	1908.4	3342.0	716.8	-1875.1	1875.1	10.2	-10.2
		X5	1870.6	3300.8	715.1	-1846.9	1846.9	217.4	-217.4
		X6	890.0	1820.6	465.3	-968.1	968.1	2473.6	-2473.6
1F	2F	X1	10.6	4083.0	2036.2	-1029.8	1029.8	-2680.0	2680.0
		X2	409.9	7108.9	3349.5	-1891.5	1891.5	-223.3	223.3
		X3	409.9	7052.2	3321.2	-1877.3	1877.3	-10.1	10.1
		X4	409.9	7052.2	3321.2	-1877.3	1877.3	10.1	-10.1
		X5	409.9	7108.9	3349.5	-1891.5	1891.5	223.3	-223.3
		X6	10.6	4083.0	2036.2	-1029.8	1029.8	2680.0	-2680.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	-150.7	167.7	95.6	101.8	106.1	0.0	0.0
	X2	X3	-162.4	161.8	92.6	104.0	103.9	0.0	0.0
	X3	X4	-162.0	162.0	92.7	103.9	103.9	0.0	0.0
	X4	X5	-161.8	162.4	92.6	103.9	104.0	0.0	0.0
	X5	X6	-167.7	150.7	95.6	106.1	101.8	0.0	0.0
15F	X1	X2	-207.3	215.8	117.6	144.3	146.4	0.0	0.0
	X2	X3	-213.0	213.0	116.1	145.4	145.4	0.0	0.0
	X3	X4	-213.0	213.0	116.1	145.4	145.4	0.0	0.0
	X4	X5	-213.0	213.0	116.1	145.4	145.4	0.0	0.0
	X5	X6	-215.8	207.3	117.6	146.4	144.3	0.0	0.0
14F	X1	X2	-212.9	225.1	122.2	149.9	153.0	0.0	0.0
	X2	X3	-221.2	221.0	120.1	151.5	151.4	0.0	0.0
	X3	X4	-221.1	221.1	120.1	151.4	151.4	0.0	0.0
	X4	X5	-221.0	221.2	120.1	151.4	151.5	0.0	0.0
	X5	X6	-225.1	212.9	122.2	153.0	149.9	0.0	0.0
13F	X1	X2	-213.1	225.0	122.1	149.9	152.9	0.0	0.0
	X2	X3	-221.2	221.0	120.1	151.5	151.4	0.0	0.0
	X3	X4	-221.1	221.1	120.1	151.4	151.4	0.0	0.0
	X4	X5	-221.0	221.2	120.1	151.4	151.5	0.0	0.0
	X5	X6	-225.0	213.1	122.1	152.9	149.9	0.0	0.0
12F	X1	X2	-213.0	225.0	122.1	149.9	152.9	0.0	0.0
	X2	X3	-221.2	221.0	120.1	151.5	151.4	0.0	0.0
	X3	X4	-221.1	221.1	120.1	151.4	151.4	0.0	0.0
	X4	X5	-221.0	221.2	120.1	151.4	151.5	0.0	0.0
	X5	X6	-225.0	213.0	122.1	152.9	149.9	0.0	0.0
11F	X1	X2	-221.6	239.7	129.6	158.8	163.3	0.0	0.0
	X2	X3	-234.1	233.7	126.4	161.1	161.0	0.0	0.0
	X3	X4	-233.8	233.8	126.5	161.0	161.0	0.0	0.0
	X4	X5	-233.7	234.1	126.4	161.0	161.1	0.0	0.0
	X5	X6	-239.7	221.6	129.6	163.3	158.8	0.0	0.0
10F	X1	X2	-222.0	239.6	129.5	158.8	163.2	0.0	0.0
	X2	X3	-234.1	233.7	126.4	161.1	161.0	0.0	0.0
	X3	X4	-233.8	233.8	126.5	161.0	161.0	0.0	0.0
	X4	X5	-233.7	234.1	126.4	161.0	161.1	0.0	0.0
	X5	X6	-239.6	222.0	129.5	163.2	158.8	0.0	0.0
9F	X1	X2	-221.7	239.8	129.6	158.7	163.3	0.0	0.0
	X2	X3	-234.1	233.7	126.4	161.1	161.0	0.0	0.0
	X3	X4	-233.8	233.8	126.5	161.0	161.0	0.0	0.0
	X4	X5	-233.7	234.1	126.4	161.0	161.1	0.0	0.0
	X5	X6	-239.8	221.7	129.6	163.3	158.7	0.0	0.0
8F	X1	X2	-224.9	245.3	132.2	162.0	167.1	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	X2	X3	-238.8	238.3	128.7	164.6	164.5	0.0	0.0
	X3	X4	-238.5	238.5	128.8	164.5	164.5	0.0	0.0
	X4	X5	-238.3	238.8	128.7	164.5	164.6	0.0	0.0
	X5	X6	-245.3	224.9	132.2	167.1	162.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	-225.3	245.2	132.1	162.0	167.0	0.0	0.0
	X2	X3	-238.8	238.3	128.7	164.6	164.5	0.0	0.0
	X3	X4	-238.5	238.5	128.8	164.5	164.5	0.0	0.0
	X4	X5	-238.3	238.8	128.7	164.5	164.6	0.0	0.0
	X5	X6	-245.2	225.3	132.1	167.0	162.0	0.0	0.0
6F	X1	X2	-225.0	245.4	132.1	162.0	167.1	0.0	0.0
	X2	X3	-238.8	238.3	128.7	164.6	164.5	0.0	0.0
	X3	X4	-238.5	238.5	128.8	164.5	164.5	0.0	0.0
	X4	X5	-238.3	238.8	128.7	164.5	164.6	0.0	0.0
	X5	X6	-245.4	225.0	132.1	167.1	162.0	0.0	0.0
5F	X1	X2	-224.8	245.6	132.1	161.9	167.1	0.0	0.0
	X2	X3	-238.8	238.3	128.7	164.6	164.5	0.0	0.0
	X3	X4	-238.5	238.5	128.8	164.5	164.5	0.0	0.0
	X4	X5	-238.3	238.8	128.7	164.5	164.6	0.0	0.0
	X5	X6	-245.6	224.8	132.1	167.1	161.9	0.0	0.0
4F	X1	X2	-224.6	245.9	132.1	161.8	167.2	0.0	0.0
	X2	X3	-238.8	238.3	128.8	164.6	164.5	0.0	0.0
	X3	X4	-238.5	238.5	128.8	164.5	164.5	0.0	0.0
	X4	X5	-238.3	238.8	128.8	164.5	164.6	0.0	0.0
	X5	X6	-245.9	224.6	132.1	167.2	161.8	0.0	0.0
3F	X1	X2	-224.3	246.0	132.1	161.8	167.2	0.0	0.0
	X2	X3	-238.9	238.3	128.7	164.6	164.4	0.0	0.0
	X3	X4	-238.5	238.5	128.8	164.5	164.5	0.0	0.0
	X4	X5	-238.3	238.9	128.7	164.4	164.6	0.0	0.0
	X5	X6	-246.0	224.3	132.1	167.2	161.8	0.0	0.0
2F	X1	X2	-224.6	246.3	131.9	161.8	167.2	0.0	0.0
	X2	X3	-238.4	238.5	128.9	164.5	164.5	0.0	0.0
	X3	X4	-238.5	238.5	128.8	164.5	164.5	0.0	0.0
	X4	X5	-238.5	238.4	128.9	164.5	164.5	0.0	0.0
	X5	X6	-246.3	224.6	131.9	167.2	161.8	0.0	0.0
1F	X1	X2	-164.6	403.2	257.7	221.9	281.5	0.0	0.0
	X2	X3	-381.4	348.6	176.7	255.8	247.6	0.0	0.0
	X3	X4	-351.8	351.8	189.9	251.7	251.7	0.0	0.0
	X4	X5	-348.6	381.4	176.7	247.6	255.8	0.0	0.0
	X5	X6	-403.2	164.6	257.7	281.5	221.9	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	380.6	373.5	3.5	-94.3	94.3	0.0	0.0
	X2	X3	466.2	463.2	1.5	-116.2	116.2	0.0	0.0
	X3	X4	468.1	468.1	0.0	-117.0	117.0	0.0	0.0
	X4	X5	463.2	466.2	-1.5	-116.2	116.2	0.0	0.0
	X5	X6	373.5	380.6	-3.5	-94.3	94.3	0.0	0.0
15F	X1	X2	525.3	525.4	-0.0	-131.3	131.3	0.0	0.0
	X2	X3	629.3	628.0	0.6	-157.2	157.2	0.0	0.0
	X3	X4	635.1	635.1	0.0	-158.8	158.8	0.0	0.0
	X4	X5	628.0	629.3	-0.6	-157.2	157.2	0.0	0.0
	X5	X6	525.4	525.3	0.0	-131.3	131.3	0.0	0.0
14F	X1	X2	792.5	789.2	1.7	-197.7	197.7	0.0	0.0
	X2	X3	902.6	900.5	1.0	-225.4	225.4	0.0	0.0
	X3	X4	907.9	907.9	0.0	-227.0	227.0	0.0	0.0
	X4	X5	900.5	902.6	-1.0	-225.4	225.4	0.0	0.0
	X5	X6	789.2	792.5	-1.7	-197.7	197.7	0.0	0.0
13F	X1	X2	966.7	963.2	1.7	-241.2	241.2	0.0	0.0
	X2	X3	1075.0	1073.1	1.0	-268.5	268.5	0.0	0.0
	X3	X4	1080.3	1080.3	0.0	-270.1	270.1	0.0	0.0
	X4	X5	1073.1	1075.0	-1.0	-268.5	268.5	0.0	0.0
	X5	X6	963.2	966.7	-1.7	-241.2	241.2	0.0	0.0
12F	X1	X2	1069.6	1066.7	1.4	-267.0	267.0	0.0	0.0
	X2	X3	1177.5	1175.8	0.9	-294.2	294.2	0.0	0.0
	X3	X4	1182.9	1182.9	0.0	-295.7	295.7	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	X4	X5	1175.8	1177.5	-0.9	-294.2	294.2	0.0	0.0
	X5	X6	1066.7	1069.6	-1.4	-267.0	267.0	0.0	0.0
11F	X1	X2	1607.3	1591.9	7.7	-399.9	399.9	0.0	0.0
	X2	X3	1748.7	1744.8	2.0	-436.7	436.7	0.0	0.0
	X3	X4	1754.0	1754.0	0.0	-438.5	438.5	0.0	0.0
	X4	X5	1744.8	1748.7	-2.0	-436.7	436.7	0.0	0.0
	X5	X6	1591.9	1607.3	-7.7	-399.9	399.9	0.0	0.0
10F	X1	X2	1662.3	1651.6	5.3	-414.2	414.2	0.0	0.0
	X2	X3	1808.7	1805.1	1.8	-451.7	451.7	0.0	0.0
	X3	X4	1814.1	1814.1	0.0	-453.5	453.5	0.0	0.0
	X4	X5	1805.1	1808.7	-1.8	-451.7	451.7	0.0	0.0
	X5	X6	1651.6	1662.3	-5.3	-414.2	414.2	0.0	0.0
9F	X1	X2	1757.8	1745.9	5.9	-438.0	438.0	0.0	0.0
	X2	X3	1893.5	1890.1	1.7	-472.9	472.9	0.0	0.0
	X3	X4	1898.4	1898.4	0.0	-474.6	474.6	0.0	0.0
	X4	X5	1890.1	1893.5	-1.7	-472.9	472.9	0.0	0.0
	X5	X6	1745.9	1757.8	-5.9	-438.0	438.0	0.0	0.0
8F	X1	X2	2020.3	2002.8	8.7	-502.9	502.9	0.0	0.0
	X2	X3	2151.8	2148.1	1.9	-537.5	537.5	0.0	0.0
	X3	X4	2156.1	2156.1	0.0	-539.0	539.0	0.0	0.0
	X4	X5	2148.1	2151.8	-1.9	-537.5	537.5	0.0	0.0
	X5	X6	2002.8	2020.3	-8.7	-502.9	502.9	0.0	0.0
7F	X1	X2	2114.7	2102.0	6.3	-527.1	527.1	0.0	0.0
	X2	X3	2243.6	2240.3	1.7	-560.5	560.5	0.0	0.0
	X3	X4	2247.6	2247.6	0.0	-561.9	561.9	0.0	0.0
	X4	X5	2240.3	2243.6	-1.7	-560.5	560.5	0.0	0.0
	X5	X6	2102.0	2114.7	-6.3	-527.1	527.1	0.0	0.0
6F	X1	X2	2220.8	2210.4	5.2	-553.9	553.9	0.0	0.0
	X2	X3	2338.2	2335.2	1.5	-584.2	584.2	0.0	0.0
	X3	X4	2341.4	2341.4	0.0	-585.4	585.4	0.0	0.0
	X4	X5	2335.2	2338.2	-1.5	-584.2	584.2	0.0	0.0
	X5	X6	2210.4	2220.8	-5.2	-553.9	553.9	0.0	0.0
5F	X1	X2	2314.7	2302.4	6.2	-577.1	577.1	0.0	0.0
	X2	X3	2408.1	2405.7	1.2	-601.7	601.7	0.0	0.0
	X3	X4	2410.9	2410.9	0.0	-602.7	602.7	0.0	0.0
	X4	X5	2405.7	2408.1	-1.2	-601.7	601.7	0.0	0.0
	X5	X6	2302.4	2314.7	-6.2	-577.1	577.1	0.0	0.0
4F	X1	X2	2341.6	2337.5	2.0	-584.9	584.9	0.0	0.0
	X2	X3	2430.7	2428.7	1.0	-607.4	607.4	0.0	0.0
	X3	X4	2432.6	2432.6	0.0	-608.2	608.2	0.0	0.0
	X4	X5	2428.7	2430.7	-1.0	-607.4	607.4	0.0	0.0
	X5	X6	2337.5	2341.6	-2.0	-584.9	584.9	0.0	0.0
3F	X1	X2	2244.0	2246.8	-1.4	-561.4	561.4	0.0	0.0
	X2	X3	2322.5	2321.2	0.7	-580.5	580.5	0.0	0.0
	X3	X4	2324.1	2324.1	0.0	-581.0	581.0	0.0	0.0
	X4	X5	2321.2	2322.5	-0.7	-580.5	580.5	0.0	0.0
	X5	X6	2246.8	2244.0	1.4	-561.4	561.4	0.0	0.0
2F	X1	X2	1831.2	1833.2	-1.0	-458.0	458.0	0.0	0.0
	X2	X3	1877.5	1875.7	0.9	-469.1	469.1	0.0	0.0
	X3	X4	1876.2	1876.2	0.0	-469.1	469.1	0.0	0.0
	X4	X5	1875.7	1877.5	-0.9	-469.1	469.1	0.0	0.0
	X5	X6	1833.2	1831.2	1.0	-458.0	458.0	0.0	0.0
1F	X1	X2	4083.0	3664.8	209.1	-968.5	968.5	0.0	0.0
	X2	X3	3444.0	3506.7	-31.3	-868.8	868.8	0.0	0.0
	X3	X4	3545.6	3545.6	0.0	-886.4	886.4	0.0	0.0
	X4	X5	3506.7	3444.0	31.3	-868.8	868.8	0.0	0.0
	X5	X6	3664.8	4083.0	-209.1	-968.5	968.5	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	X1	X2	-380.6	-373.5	-3.5	94.3	-94.3	0.0	0.0
	X2	X3	-466.2	-463.2	-1.5	116.2	-116.2	0.0	0.0
	X3	X4	-468.1	-468.1	0.0	117.0	-117.0	0.0	0.0
	X4	X5	-463.2	-466.2	1.5	116.2	-116.2	0.0	0.0
	X5	X6	-373.5	-380.6	3.5	94.3	-94.3	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	X1	X2	-525.3	-525.4	0.0	131.3	-131.3	0.0	0.0
	X2	X3	-629.3	-628.0	-0.6	157.2	-157.2	0.0	0.0
	X3	X4	-635.1	-635.1	0.0	158.8	-158.8	0.0	0.0
	X4	X5	-628.0	-629.3	0.6	157.2	-157.2	0.0	0.0
	X5	X6	-525.4	-525.3	-0.0	131.3	-131.3	0.0	0.0
14F	X1	X2	-792.5	-789.2	-1.7	197.7	-197.7	0.0	0.0
	X2	X3	-902.6	-900.5	-1.0	225.4	-225.4	0.0	0.0
	X3	X4	-907.9	-907.9	0.0	227.0	-227.0	0.0	0.0
	X4	X5	-900.5	-902.6	1.0	225.4	-225.4	0.0	0.0
	X5	X6	-789.2	-792.5	1.7	197.7	-197.7	0.0	0.0
13F	X1	X2	-966.7	-963.2	-1.7	241.2	-241.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1075.0	-1073.1	-1.0	268.5	-268.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1080.3	-1080.3	0.0	270.1	-270.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1073.1	-1075.0	1.0	268.5	-268.5	0.0	0.0
	X5	X6	-963.2	-966.7	1.7	241.2	-241.2	0.0	0.0
12F	X1	X2	-1069.6	-1066.7	-1.4	267.0	-267.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1177.5	-1175.8	-0.9	294.2	-294.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1182.9	-1182.9	0.0	295.7	-295.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1175.8	-1177.5	0.9	294.2	-294.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1066.7	-1069.6	1.4	267.0	-267.0	0.0	0.0
11F	X1	X2	-1607.3	-1591.9	-7.7	399.9	-399.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1748.7	-1744.8	-2.0	436.7	-436.7	0.0	0.0
	X3	X4	-1754.0	-1754.0	0.0	438.5	-438.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1744.8	-1748.7	2.0	436.7	-436.7	0.0	0.0
	X5	X6	-1591.9	-1607.3	7.7	399.9	-399.9	0.0	0.0
10F	X1	X2	-1662.3	-1651.6	-5.3	414.2	-414.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1808.7	-1805.1	-1.8	451.7	-451.7	0.0	0.0
	X3	X4	-1814.1	-1814.1	0.0	453.5	-453.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1805.1	-1808.7	1.8	451.7	-451.7	0.0	0.0
	X5	X6	-1651.6	-1662.3	5.3	414.2	-414.2	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1757.8	-1745.9	-5.9	438.0	-438.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1893.5	-1890.1	-1.7	472.9	-472.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1898.4	-1898.4	0.0	474.6	-474.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1890.1	-1893.5	1.7	472.9	-472.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1745.9	-1757.8	5.9	438.0	-438.0	0.0	0.0
8F	X1	X2	-2020.3	-2002.8	-8.7	502.9	-502.9	0.0	0.0
	X2	X3	-2151.8	-2148.1	-1.9	537.5	-537.5	0.0	0.0
	X3	X4	-2156.1	-2156.1	0.0	539.0	-539.0	0.0	0.0
	X4	X5	-2148.1	-2151.8	1.9	537.5	-537.5	0.0	0.0
	X5	X6	-2002.8	-2020.3	8.7	502.9	-502.9	0.0	0.0
7F	X1	X2	-2114.7	-2102.0	-6.3	527.1	-527.1	0.0	0.0
	X2	X3	-2243.6	-2240.3	-1.7	560.5	-560.5	0.0	0.0
	X3	X4	-2247.6	-2247.6	0.0	561.9	-561.9	0.0	0.0
	X4	X5	-2240.3	-2243.6	1.7	560.5	-560.5	0.0	0.0
	X5	X6	-2102.0	-2114.7	6.3	527.1	-527.1	0.0	0.0
6F	X1	X2	-2220.8	-2210.4	-5.2	553.9	-553.9	0.0	0.0
	X2	X3	-2338.2	-2335.2	-1.5	584.2	-584.2	0.0	0.0
	X3	X4	-2341.4	-2341.4	0.0	585.4	-585.4	0.0	0.0
	X4	X5	-2335.2	-2338.2	1.5	584.2	-584.2	0.0	0.0
	X5	X6	-2210.4	-2220.8	5.2	553.9	-553.9	0.0	0.0
5F	X1	X2	-2314.7	-2302.4	-6.2	577.1	-577.1	0.0	0.0
	X2	X3	-2408.1	-2405.7	-1.2	601.7	-601.7	0.0	0.0
	X3	X4	-2410.9	-2410.9	0.0	602.7	-602.7	0.0	0.0
	X4	X5	-2405.7	-2408.1	1.2	601.7	-601.7	0.0	0.0
	X5	X6	-2302.4	-2314.7	6.2	577.1	-577.1	0.0	0.0
4F	X1	X2	-2341.6	-2337.5	-2.0	584.9	-584.9	0.0	0.0
	X2	X3	-2430.7	-2428.7	-1.0	607.4	-607.4	0.0	0.0
	X3	X4	-2432.6	-2432.6	0.0	608.2	-608.2	0.0	0.0
	X4	X5	-2428.7	-2430.7	1.0	607.4	-607.4	0.0	0.0
	X5	X6	-2337.5	-2341.6	2.0	584.9	-584.9	0.0	0.0
3F	X1	X2	-2244.0	-2246.8	1.4	561.4	-561.4	0.0	0.0
	X2	X3	-2322.5	-2321.2	-0.7	580.5	-580.5	0.0	0.0
	X3	X4	-2324.1	-2324.1	0.0	581.0	-581.0	0.0	0.0
	X4	X5	-2321.2	-2322.5	0.7	580.5	-580.5	0.0	0.0
	X5	X6	-2246.8	-2244.0	-1.4	561.4	-561.4	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	X1	X2	-1831.2	-1833.2	1.0	458.0	-458.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1877.5	-1875.7	-0.9	469.1	-469.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1876.2	-1876.2	0.0	469.1	-469.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1875.7	-1877.5	0.9	469.1	-469.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1833.2	-1831.2	-1.0	458.0	-458.0	0.0	0.0
1F	X1	X2	-4083.0	-3664.8	-209.1	968.5	-968.5	0.0	0.0
	X2	X3	-3444.0	-3506.7	31.3	868.8	-868.8	0.0	0.0
	X3	X4	-3545.6	-3545.6	0.0	886.4	-886.4	0.0	0.0
	X4	X5	-3506.7	-3444.0	-31.3	868.8	-868.8	0.0	0.0
	X5	X6	-3664.8	-4083.0	209.1	968.5	-968.5	0.0	0.0

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	X1	150.7	109.9	-20.4	-93.0	93.0	-306.5	306.5
		X2	-5.3	-1.9	1.7	2.6	-2.6	-528.3	528.3
		X3	0.2	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-526.0	526.0
		X4	-0.2	-0.0	0.1	0.1	-0.1	-526.0	526.0
		X5	5.3	1.9	-1.7	-2.6	2.6	-528.3	528.3
		X6	-150.7	-109.9	20.4	93.0	-93.0	-306.5	306.5
14F	15F	X1	97.4	102.5	2.5	-71.4	71.4	-707.5	707.5
		X2	-0.8	-1.7	-0.4	0.9	-0.9	-1177.6	1177.6
		X3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-1174.2	1174.2
		X4	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1174.2	1174.2
		X5	0.8	1.7	0.4	-0.9	0.9	-1177.6	1177.6
		X6	-97.4	-102.5	-2.5	71.4	-71.4	-707.5	707.5
13F	14F	X1	110.4	105.1	-2.7	-77.0	77.0	-1113.3	1113.3
		X2	-2.1	-1.9	0.1	1.4	-1.4	-1837.9	1837.9
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1833.0	1833.0
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1833.0	1833.0
		X5	2.1	1.9	-0.1	-1.4	1.4	-1837.9	1837.9
		X6	-110.4	-105.1	2.7	77.0	-77.0	-1113.3	1113.3
12F	13F	X1	108.0	104.3	-1.9	-75.8	75.8	-1519.1	1519.1
		X2	-1.9	-1.8	0.0	1.3	-1.3	-2498.1	2498.1
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2491.7	2491.7
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2491.7	2491.7
		X5	1.9	1.8	-0.0	-1.3	1.3	-2498.1	2498.1
		X6	-108.0	-104.3	1.9	75.8	-75.8	-1519.1	1519.1
11F	12F	X1	108.7	106.3	-1.2	-75.4	75.4	-1925.0	1925.0
		X2	-2.1	-2.5	-0.2	1.6	-1.6	-3158.4	3158.4
		X3	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-3150.4	3150.4
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-3150.4	3150.4
		X5	2.1	2.5	0.2	-1.6	1.6	-3158.4	3158.4
		X6	-108.7	-106.3	1.2	75.4	-75.4	-1925.0	1925.0
10F	11F	X1	115.3	109.5	-2.9	-80.3	80.3	-2338.3	2338.3
		X2	-3.1	-2.8	0.2	2.1	-2.1	-3840.0	3840.0
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-3829.7	3829.7
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-3829.7	3829.7
		X5	3.1	2.8	-0.2	-2.1	2.1	-3840.0	3840.0
		X6	-115.3	-109.5	2.9	80.3	-80.3	-2338.3	2338.3
9F	10F	X1	112.5	109.0	-1.8	-79.1	79.1	-2751.6	2751.6
		X2	-2.8	-2.7	0.0	2.0	-2.0	-4521.5	4521.5
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.0	0.0	-4508.9	4508.9
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-4508.9	4508.9
		X5	2.8	2.7	-0.0	-2.0	2.0	-4521.5	4521.5
		X6	-112.5	-109.0	1.8	79.1	-79.1	-2751.6	2751.6
8F	9F	X1	112.7	107.9	-2.4	-78.8	78.8	-3164.9	3164.9
		X2	-3.0	-3.0	-0.0	2.1	-2.1	-5203.0	5203.0
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-5188.1	5188.1
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-5188.1	5188.1
		X5	3.0	3.0	0.0	-2.1	2.1	-5203.0	5203.0
		X6	-112.7	-107.9	2.4	78.8	-78.8	-3164.9	3164.9
7F	8F	X1	117.1	111.1	-3.0	-81.5	81.5	-3581.0	3581.0
		X2	-3.4	-3.1	0.1	2.3	-2.3	-5890.9	5890.9
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-5873.3	5873.3
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-5873.3	5873.3

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	X5	3.4	3.1	-0.1	-2.3	2.3	-5890.9	5890.9
		X6	-117.1	-111.1	3.0	81.5	-81.5	-3581.0	3581.0
6F	7F	X1	114.1	110.4	-1.9	-80.2	80.2	-3997.2	3997.2
		X2	-3.3	-3.2	0.0	2.3	-2.3	-6584.4	6584.4
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-6564.2	6564.2
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-6564.2	6564.2
		X5	3.3	3.2	-0.0	-2.3	2.3	-6584.4	6584.4
		X6	-114.1	-110.4	1.9	80.2	-80.2	-3997.2	3997.2
5F	6F	X1	114.6	110.5	-2.1	-80.4	80.4	-4413.2	4413.2
		X2	-3.4	-3.4	0.0	2.4	-2.4	-7276.5	7276.5
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-7253.7	7253.7
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-7253.7	7253.7
		X5	3.4	3.4	-0.0	-2.4	2.4	-7276.5	7276.5
		X6	-114.6	-110.5	2.1	80.4	-80.4	-4413.2	4413.2
4F	5F	X1	114.3	110.2	-2.1	-80.2	80.2	-4829.3	4829.3
		X2	-3.4	-3.2	0.1	2.4	-2.4	-7968.7	7968.7
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-7943.1	7943.1
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-7943.1	7943.1
		X5	3.4	3.2	-0.1	-2.4	2.4	-7968.7	7968.7
		X6	-114.3	-110.2	2.1	80.2	-80.2	-4829.3	4829.3
3F	4F	X1	114.4	110.8	-1.8	-80.4	80.4	-5245.2	5245.2
		X2	-3.9	-4.2	-0.1	2.9	-2.9	-8679.0	8679.0
		X3	0.1	0.2	0.1	-0.1	0.1	-8650.6	8650.6
		X4	-0.1	-0.2	-0.1	0.1	-0.1	-8650.6	8650.6
		X5	3.9	4.2	0.1	-2.9	2.9	-8679.0	8679.0
		X6	-114.4	-110.8	1.8	80.4	-80.4	-5245.2	5245.2
2F	3F	X1	113.6	107.2	-3.2	-78.8	78.8	-5661.2	5661.2
		X2	-3.0	-0.1	1.5	1.1	-1.1	-9383.7	9383.7
		X3	-0.0	-0.7	-0.3	0.3	-0.3	-9352.5	9352.5
		X4	0.0	0.7	0.3	-0.3	0.3	-9352.5	9352.5
		X5	3.0	0.1	-1.5	-1.1	1.1	-9383.7	9383.7
		X6	-113.6	-107.2	3.2	78.8	-78.8	-5661.2	5661.2
1F	2F	X1	117.4	164.6	23.6	-71.0	71.0	-6087.3	6087.3
		X2	-7.8	-21.8	-7.0	7.5	-7.5	-10098.5	10098.5
		X3	0.7	3.2	1.2	-1.0	1.0	-10064.6	10064.6
		X4	-0.7	-3.2	-1.2	1.0	-1.0	-10064.6	10064.6
		X5	7.8	21.8	7.0	-7.5	7.5	-10098.5	10098.5
		X6	-117.4	-164.6	-23.6	71.0	-71.0	-6087.3	6087.3

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力×正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	X1	-380.6	162.1	271.3	78.0	-78.0	42.5	-42.5
		X2	-839.7	-51.5	394.1	318.3	-318.3	10.3	-10.3
		X3	-931.2	-110.3	410.5	372.0	-372.0	0.4	-0.4
		X4	-931.2	-110.3	410.5	372.0	-372.0	-0.4	0.4
		X5	-839.7	-51.5	394.1	318.3	-318.3	-10.3	10.3
		X6	-380.6	162.1	271.3	78.0	-78.0	-42.5	42.5
14F	15F	X1	-687.4	-14.2	336.6	250.6	-250.6	101.6	-101.6
		X2	-1103.2	-333.6	384.8	513.1	-513.1	22.5	-22.5
		X3	-1152.8	-389.3	381.7	550.8	-550.8	1.2	-1.2
		X4	-1152.8	-389.3	381.7	550.8	-550.8	-1.2	1.2
		X5	-1103.2	-333.6	384.8	513.1	-513.1	-22.5	22.5
		X6	-687.4	-14.2	336.6	250.6	-250.6	-101.6	101.6
13F	14F	X1	-778.3	-163.8	307.3	336.5	-336.5	190.7	-190.7
		X2	-1358.1	-605.3	376.4	701.2	-701.2	35.5	-35.5
		X3	-1419.1	-662.7	378.2	743.5	-743.5	1.9	-1.9
		X4	-1419.1	-662.7	378.2	743.5	-743.5	-1.9	1.9
		X5	-1358.1	-605.3	376.4	701.2	-701.2	-35.5	35.5
		X6	-778.3	-163.8	307.3	336.5	-336.5	-190.7	190.7
12F	13F	X1	-802.9	-435.6	183.7	442.3	-442.3	299.4	-299.4
		X2	-1432.9	-964.9	234.0	856.4	-856.4	48.4	-48.4
		X3	-1490.7	-1018.5	236.1	896.1	-896.1	2.7	-2.7
		X4	-1490.7	-1018.5	236.1	896.1	-896.1	-2.7	2.7
		X5	-1432.9	-964.9	234.0	856.4	-856.4	-48.4	48.4
		X6	-802.9	-435.6	183.7	442.3	-442.3	-299.4	299.4

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	X1	-634.0	-812.8	-89.4	507.6	-507.6	419.7	-419.7
		X2	-1279.4	-1590.7	-155.7	1007.1	-1007.1	61.2	-61.2
		X3	-1340.2	-1661.8	-160.8	1053.3	-1053.3	3.4	-3.4
		X4	-1340.2	-1661.8	-160.8	1053.3	-1053.3	-3.4	3.4
		X5	-1279.4	-1590.7	-155.7	1007.1	-1007.1	-61.2	61.2
		X6	-634.0	-812.8	-89.4	507.6	-507.6	-419.7	419.7
10F	11F	X1	-794.6	-669.3	62.6	522.8	-522.8	599.8	-599.8
		X2	-1750.0	-1516.9	116.5	1166.7	-1166.7	80.9	-80.9
		X3	-1837.0	-1596.7	120.1	1226.3	-1226.3	4.4	-4.4
		X4	-1837.0	-1596.7	120.1	1226.3	-1226.3	-4.4	4.4
		X5	-1750.0	-1516.9	116.5	1166.7	-1166.7	-80.9	80.9
		X6	-794.6	-669.3	62.6	522.8	-522.8	-599.8	599.8
9F	10F	X1	-993.0	-756.0	118.5	624.6	-624.6	786.4	-786.4
		X2	-1943.4	-1630.7	156.4	1276.5	-1276.5	99.2	-99.2
		X3	-2022.5	-1704.6	158.9	1331.1	-1331.1	5.2	-5.2
		X4	-2022.5	-1704.6	158.9	1331.1	-1331.1	-5.2	5.2
		X5	-1943.4	-1630.7	156.4	1276.5	-1276.5	-99.2	99.2
		X6	-993.0	-756.0	118.5	624.6	-624.6	-786.4	786.4
8F	9F	X1	-1001.8	-899.9	51.0	679.2	-679.2	983.7	-983.7
		X2	-2008.8	-1892.8	58.0	1393.4	-1393.4	116.2	-116.2
		X3	-2083.9	-1965.1	59.4	1446.1	-1446.1	6.0	-6.0
		X4	-2083.9	-1965.1	59.4	1446.1	-1446.1	-6.0	6.0
		X5	-2008.8	-1892.8	58.0	1393.4	-1393.4	-116.2	116.2
		X6	-1001.8	-899.9	51.0	679.2	-679.2	-983.7	983.7
7F	8F	X1	-1120.4	-921.2	99.6	729.1	-729.1	1210.3	-1210.3
		X2	-2261.9	-1934.4	163.8	1498.7	-1498.7	133.0	-133.0
		X3	-2339.1	-2004.6	167.3	1551.3	-1551.3	6.8	-6.8
		X4	-2339.1	-2004.6	167.3	1551.3	-1551.3	-6.8	6.8
		X5	-2261.9	-1934.4	163.8	1498.7	-1498.7	-133.0	133.0
		X6	-1120.4	-921.2	99.6	729.1	-729.1	-1210.3	1210.3
6F	7F	X1	-1193.5	-966.2	113.6	771.3	-771.3	1447.7	-1447.7
		X2	-2411.3	-2057.8	176.8	1596.1	-1596.1	153.5	-153.5
		X3	-2483.3	-2123.3	180.0	1645.2	-1645.2	7.7	-7.7
		X4	-2483.3	-2123.3	180.0	1645.2	-1645.2	-7.7	7.7
		X5	-2411.3	-2057.8	176.8	1596.1	-1596.1	-153.5	153.5
		X6	-1193.5	-966.2	113.6	771.3	-771.3	-1447.7	1447.7
5F	6F	X1	-1254.6	-1047.5	103.5	822.2	-822.2	1697.3	-1697.3
		X2	-2490.8	-2207.4	141.7	1677.9	-1677.9	168.7	-168.7
		X3	-2553.4	-2262.1	145.6	1719.8	-1719.8	8.3	-8.3
		X4	-2553.4	-2262.1	145.6	1719.8	-1719.8	-8.3	8.3
		X5	-2490.8	-2207.4	141.7	1677.9	-1677.9	-168.7	168.7
		X6	-1254.6	-1047.5	103.5	822.2	-822.2	-1697.3	1697.3
4F	5F	X1	-1267.2	-1239.8	13.7	895.4	-895.4	1957.2	-1957.2
		X2	-2503.1	-2356.6	73.2	1735.6	-1735.6	181.0	-181.0
		X3	-2554.4	-2402.2	76.1	1770.2	-1770.2	8.8	-8.8
		X4	-2554.4	-2402.2	76.1	1770.2	-1770.2	-8.8	8.8
		X5	-2503.1	-2356.6	73.2	1735.6	-1735.6	-181.0	181.0
		X6	-1267.2	-1239.8	13.7	895.4	-895.4	-1957.2	1957.2
3F	4F	X1	-1101.7	-1354.0	-126.2	877.1	-877.1	2220.7	-2220.7
		X2	-2411.6	-2698.8	-143.6	1825.1	-1825.1	207.1	-207.1
		X3	-2459.2	-2736.9	-138.9	1855.7	-1855.7	9.9	-9.9
		X4	-2459.2	-2736.9	-138.9	1855.7	-1855.7	-9.9	9.9
		X5	-2411.6	-2698.8	-143.6	1825.1	-1825.1	-207.1	207.1
		X6	-1101.7	-1354.0	-126.2	877.1	-877.1	-2220.7	2220.7
2F	3F	X1	-890.0	-1820.6	-465.3	968.1	-968.1	2473.6	-2473.6
		X2	-1870.6	-3300.8	-715.1	1846.9	-1846.9	217.4	-217.4
		X3	-1908.4	-3342.0	-716.8	1875.1	-1875.1	10.2	-10.2
		X4	-1908.4	-3342.0	-716.8	1875.1	-1875.1	-10.2	10.2
		X5	-1870.6	-3300.8	-715.1	1846.9	-1846.9	-217.4	217.4
		X6	-890.0	-1820.6	-465.3	968.1	-968.1	-2473.6	2473.6
1F	2F	X1	-10.6	-4083.0	-2036.2	1029.8	-1029.8	2680.0	-2680.0
		X2	-409.9	-7108.9	-3349.5	1891.5	-1891.5	223.3	-223.3
		X3	-409.9	-7052.2	-3321.2	1877.3	-1877.3	10.1	-10.1
		X4	-409.9	-7052.2	-3321.2	1877.3	-1877.3	-10.1	10.1
		X5	-409.9	-7108.9	-3349.5	1891.5	-1891.5	-223.3	223.3

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
1F	2F	X6	-10.6	-4083.0	-2036.2	1029.8	-1029.8	-2680.0	2680.0

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	X1	380.6	-162.1	-271.3	-78.0	78.0	-42.5	42.5
		X2	839.7	51.5	-394.1	-318.3	318.3	-10.3	10.3
		X3	931.2	110.3	-410.5	-372.0	372.0	-0.4	0.4
		X4	931.2	110.3	-410.5	-372.0	372.0	0.4	-0.4
		X5	839.7	51.5	-394.1	-318.3	318.3	10.3	-10.3
		X6	380.6	-162.1	-271.3	-78.0	78.0	42.5	-42.5
14F	15F	X1	687.4	14.2	-336.6	-250.6	250.6	-101.6	101.6
		X2	1103.2	333.6	-384.8	-513.1	513.1	-22.5	22.5
		X3	1152.8	389.3	-381.7	-550.8	550.8	-1.2	1.2
		X4	1152.8	389.3	-381.7	-550.8	550.8	1.2	-1.2
		X5	1103.2	333.6	-384.8	-513.1	513.1	22.5	-22.5
		X6	687.4	14.2	-336.6	-250.6	250.6	101.6	-101.6
13F	14F	X1	778.3	163.8	-307.3	-336.5	336.5	-190.7	190.7
		X2	1358.1	605.3	-376.4	-701.2	701.2	-35.5	35.5
		X3	1419.1	662.7	-378.2	-743.5	743.5	-1.9	1.9
		X4	1419.1	662.7	-378.2	-743.5	743.5	1.9	-1.9
		X5	1358.1	605.3	-376.4	-701.2	701.2	35.5	-35.5
		X6	778.3	163.8	-307.3	-336.5	336.5	190.7	-190.7
12F	13F	X1	802.9	435.6	-183.7	-442.3	442.3	-299.4	299.4
		X2	1432.9	964.9	-234.0	-856.4	856.4	-48.4	48.4
		X3	1490.7	1018.5	-236.1	-896.1	896.1	-2.7	2.7
		X4	1490.7	1018.5	-236.1	-896.1	896.1	2.7	-2.7
		X5	1432.9	964.9	-234.0	-856.4	856.4	48.4	-48.4
		X6	802.9	435.6	-183.7	-442.3	442.3	299.4	-299.4
11F	12F	X1	634.0	812.8	89.4	-507.6	507.6	-419.7	419.7
		X2	1279.4	1590.7	155.7	-1007.1	1007.1	-61.2	61.2
		X3	1340.2	1661.8	160.8	-1053.3	1053.3	-3.4	3.4
		X4	1340.2	1661.8	160.8	-1053.3	1053.3	3.4	-3.4
		X5	1279.4	1590.7	155.7	-1007.1	1007.1	61.2	-61.2
		X6	634.0	812.8	89.4	-507.6	507.6	419.7	-419.7
10F	11F	X1	794.6	669.3	-62.6	-522.8	522.8	-599.8	599.8
		X2	1750.0	1516.9	-116.5	-1166.7	1166.7	-80.9	80.9
		X3	1837.0	1596.7	-120.1	-1226.3	1226.3	-4.4	4.4
		X4	1837.0	1596.7	-120.1	-1226.3	1226.3	4.4	-4.4
		X5	1750.0	1516.9	-116.5	-1166.7	1166.7	80.9	-80.9
		X6	794.6	669.3	-62.6	-522.8	522.8	599.8	-599.8
9F	10F	X1	993.0	756.0	-118.5	-624.6	624.6	-786.4	786.4
		X2	1943.4	1630.7	-156.4	-1276.5	1276.5	-99.2	99.2
		X3	2022.5	1704.6	-158.9	-1331.1	1331.1	-5.2	5.2
		X4	2022.5	1704.6	-158.9	-1331.1	1331.1	5.2	-5.2
		X5	1943.4	1630.7	-156.4	-1276.5	1276.5	99.2	-99.2
		X6	993.0	756.0	-118.5	-624.6	624.6	786.4	-786.4
8F	9F	X1	1001.8	899.9	-51.0	-679.2	679.2	-983.7	983.7
		X2	2008.8	1892.8	-58.0	-1393.4	1393.4	-116.2	116.2
		X3	2083.9	1965.1	-59.4	-1446.1	1446.1	-6.0	6.0
		X4	2083.9	1965.1	-59.4	-1446.1	1446.1	6.0	-6.0
		X5	2008.8	1892.8	-58.0	-1393.4	1393.4	116.2	-116.2
		X6	1001.8	899.9	-51.0	-679.2	679.2	983.7	-983.7
7F	8F	X1	1120.4	921.2	-99.6	-729.1	729.1	-1210.3	1210.3
		X2	2261.9	1934.4	-163.8	-1498.7	1498.7	-133.0	133.0
		X3	2339.1	2004.6	-167.3	-1551.3	1551.3	-6.8	6.8
		X4	2339.1	2004.6	-167.3	-1551.3	1551.3	6.8	-6.8
		X5	2261.9	1934.4	-163.8	-1498.7	1498.7	133.0	-133.0
		X6	1120.4	921.2	-99.6	-729.1	729.1	1210.3	-1210.3
6F	7F	X1	1193.5	966.2	-113.6	-771.3	771.3	-1447.7	1447.7
		X2	2411.3	2057.8	-176.8	-1596.1	1596.1	-153.5	153.5
		X3	2483.3	2123.3	-180.0	-1645.2	1645.2	-7.7	7.7
		X4	2483.3	2123.3	-180.0	-1645.2	1645.2	7.7	-7.7
		X5	2411.3	2057.8	-176.8	-1596.1	1596.1	153.5	-153.5
		X6	1193.5	966.2	-113.6	-771.3	771.3	1447.7	-1447.7
5F	6F	X1	1254.6	1047.5	-103.5	-822.2	822.2	-1697.3	1697.3

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	X2	2490.8	2207.4	-141.7	-1677.9	1677.9	-168.7	168.7
		X3	2553.4	2262.1	-145.6	-1719.8	1719.8	-8.3	8.3
		X4	2553.4	2262.1	-145.6	-1719.8	1719.8	8.3	-8.3
		X5	2490.8	2207.4	-141.7	-1677.9	1677.9	168.7	-168.7
		X6	1254.6	1047.5	-103.5	-822.2	822.2	1697.3	-1697.3
4F	5F	X1	1267.2	1239.8	-13.7	-895.4	895.4	-1957.2	1957.2
		X2	2503.1	2356.6	-73.2	-1735.6	1735.6	-181.0	181.0
		X3	2554.4	2402.2	-76.1	-1770.2	1770.2	-8.8	8.8
		X4	2554.4	2402.2	-76.1	-1770.2	1770.2	8.8	-8.8
		X5	2503.1	2356.6	-73.2	-1735.6	1735.6	181.0	-181.0
		X6	1267.2	1239.8	-13.7	-895.4	895.4	1957.2	-1957.2
3F	4F	X1	1101.7	1354.0	126.2	-877.1	877.1	-2220.7	2220.7
		X2	2411.6	2698.8	143.6	-1825.1	1825.1	-207.1	207.1
		X3	2459.2	2736.9	138.9	-1855.7	1855.7	-9.9	9.9
		X4	2459.2	2736.9	138.9	-1855.7	1855.7	9.9	-9.9
		X5	2411.6	2698.8	143.6	-1825.1	1825.1	207.1	-207.1
		X6	1101.7	1354.0	126.2	-877.1	877.1	2220.7	-2220.7
2F	3F	X1	890.0	1820.6	465.3	-968.1	968.1	-2473.6	2473.6
		X2	1870.6	3300.8	715.1	-1846.9	1846.9	-217.4	217.4
		X3	1908.4	3342.0	716.8	-1875.1	1875.1	-10.2	10.2
		X4	1908.4	3342.0	716.8	-1875.1	1875.1	10.2	-10.2
		X5	1870.6	3300.8	715.1	-1846.9	1846.9	217.4	-217.4
		X6	890.0	1820.6	465.3	-968.1	968.1	2473.6	-2473.6
1F	2F	X1	10.6	4083.0	2036.2	-1029.8	1029.8	-2680.0	2680.0
		X2	409.9	7108.9	3349.5	-1891.5	1891.5	-223.3	223.3
		X3	409.9	7052.2	3321.2	-1877.3	1877.3	-10.1	10.1
		X4	409.9	7052.2	3321.2	-1877.3	1877.3	10.1	-10.1
		X5	409.9	7108.9	3349.5	-1891.5	1891.5	223.3	-223.3
		X6	10.6	4083.0	2036.2	-1029.8	1029.8	2680.0	-2680.0

* X1 フレーム はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	606.7	187.0	185.7	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	621.5	199.7	198.1	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	621.5	199.7	198.1	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	621.5	199.7	198.1	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	621.5	199.7	198.1	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	621.5	199.7	198.1	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	621.5	199.7	198.1	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	621.5	199.7	198.1	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	621.5	199.7	198.1	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	621.5	199.7	198.1	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	621.5	199.7	198.1	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	621.5	199.7	198.1	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	621.5	199.7	198.1	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	621.5	199.7	198.1	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	641.3	206.4	205.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1200.8	408.4	407.7	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力（地震力 Y 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-306.1	306.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-306.5	306.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-706.7	706.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-707.5	707.5
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1112.0	1112.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1113.3	1113.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1517.5	1517.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1519.1	1519.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1922.8	1922.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1925.0	1925.0
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2335.7	2335.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2338.3	2338.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2748.6	2748.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2751.6	2751.6
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3161.4	3161.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3164.9	3164.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3577.1	3577.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3581.0	3581.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3992.8	3992.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3997.2	3997.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4408.4	4408.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4413.2	4413.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4824.0	4824.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4829.3	4829.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5239.5	5239.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5245.2	5245.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5654.9	5654.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5661.2	5661.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6080.6	6080.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6087.3	6087.3

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.2	-56.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-56.2	56.2

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	190.5	-190.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-190.5	190.5
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	368.4	-368.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-368.4	368.4
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	584.3	-584.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-584.3	584.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	836.9	-836.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-836.9	836.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1121.7	-1121.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1121.7	1121.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1431.9	-1431.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1431.9	1431.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1765.6	-1765.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1765.6	1765.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2120.1	-2120.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2120.1	2120.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2491.0	-2491.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2491.0	2491.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2873.6	-2873.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2873.6	2873.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3263.0	-3263.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3263.0	3263.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3656.7	-3656.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3656.7	3656.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4056.9	-4056.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4056.9	4056.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4553.7	-4553.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4553.7	4553.7

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-56.2	56.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.2	-56.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-190.5	190.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	190.5	-190.5
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-368.4	368.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	368.4	-368.4
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-584.3	584.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	584.3	-584.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-836.9	836.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	836.9	-836.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1121.7	1121.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1121.7	-1121.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1431.9	1431.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1431.9	-1431.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1765.6	1765.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1765.6	-1765.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2120.1	2120.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2120.1	-2120.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2491.0	2491.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2491.0	-2491.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2873.6	2873.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2873.6	-2873.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3263.0	3263.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3263.0	-3263.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3656.7	3656.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3656.7	-3656.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4056.9	4056.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4056.9	-4056.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4553.7	4553.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4553.7	-4553.7

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	7.5	-0.1	-0.1	-0.1
14F	Y2	Y3	17.2	-0.1	-0.1	-0.1
13F	Y2	Y3	27.1	-0.0	-0.1	-0.1
12F	Y2	Y3	37.0	-0.0	-0.1	-0.1
11F	Y2	Y3	46.9	-0.0	-0.1	-0.0
10F	Y2	Y3	57.0	-0.0	-0.1	-0.0
9F	Y2	Y3	67.1	0.0	-0.1	-0.0
8F	Y2	Y3	77.2	0.0	-0.1	-0.0
7F	Y2	Y3	87.3	0.0	-0.2	-0.0
6F	Y2	Y3	97.5	0.1	-0.2	-0.0
5F	Y2	Y3	107.6	0.1	-0.2	-0.0
4F	Y2	Y3	117.8	0.1	-0.2	-0.0
3F	Y2	Y3	127.9	0.1	-0.2	-0.0
2F	Y2	Y3	138.0	0.1	-0.2	-0.0
1F	Y2	Y3	148.4	0.2	-0.2	-0.0

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	1144.2	596.7	621.7
14F	Y2	Y3	0.0	2166.0	309.7	884.2
13F	Y2	Y3	0.0	3351.9	-237.2	1112.4
12F	Y2	Y3	0.0	4687.1	-1005.6	1314.8
11F	Y2	Y3	0.0	6214.9	-1938.5	1500.5
10F	Y2	Y3	0.0	7800.5	-3127.7	1668.8
9F	Y2	Y3	0.0	9515.3	-4434.8	1814.5
8F	Y2	Y3	0.0	11310.4	-5890.4	1935.7
7F	Y2	Y3	0.0	13195.7	-7458.6	2048.9
6F	Y2	Y3	0.0	15111.1	-9157.3	2126.3
5F	Y2	Y3	0.0	17055.4	-10940.2	2184.0
4F	Y2	Y3	0.0	18987.2	-12801.9	2209.0
3F	Y2	Y3	0.0	20950.7	-14674.3	2241.6
2F	Y2	Y3	0.0	22959.3	-16564.8	2283.8
1F	Y2	Y3	0.0	26857.0	-17506.7	2352.3

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	-1144.2	-596.7	-621.7
14F	Y2	Y3	0.0	-2166.0	-309.7	-884.2
13F	Y2	Y3	0.0	-3351.9	237.2	-1112.4
12F	Y2	Y3	0.0	-4687.1	1005.6	-1314.8
11F	Y2	Y3	0.0	-6214.9	1938.5	-1500.5
10F	Y2	Y3	0.0	-7800.5	3127.7	-1668.8
9F	Y2	Y3	0.0	-9515.3	4434.8	-1814.5
8F	Y2	Y3	0.0	-11310.4	5890.4	-1935.7
7F	Y2	Y3	0.0	-13195.7	7458.6	-2048.9
6F	Y2	Y3	0.0	-15111.1	9157.3	-2126.3
5F	Y2	Y3	0.0	-17055.4	10940.2	-2184.0
4F	Y2	Y3	0.0	-18987.2	12801.9	-2209.0
3F	Y2	Y3	0.0	-20950.7	14674.3	-2241.6
2F	Y2	Y3	0.0	-22959.3	16564.8	-2283.8
1F	Y2	Y3	0.0	-26857.0	17506.7	-2352.3

* X2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	1041.3	306.3	306.3	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1002.9	305.5	305.5	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1526.3	495.8	495.8	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-528.3	528.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-528.3	528.3
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1177.5	1177.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1177.6	1177.6
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1837.8	1837.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1837.9	1837.9
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2498.1	2498.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2498.1	2498.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3158.3	3158.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3158.4	3158.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3839.9	3839.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3840.0	3840.0

* X2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4521.4	4521.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4521.5	4521.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5202.9	5202.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5203.0	5203.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5890.8	5890.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5890.9	5890.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6584.3	6584.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6584.4	6584.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7276.4	7276.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7276.5	7276.5
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7968.5	7968.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7968.7	7968.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8678.8	8678.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8679.0	8679.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9383.5	9383.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9383.7	9383.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10098.3	10098.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10098.5	10098.5

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.4	-40.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-40.4	40.4
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.2	-160.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-160.2	160.2
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	349.1	-349.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-349.1	349.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	598.1	-598.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-598.1	598.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	903.6	-903.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-903.6	903.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1276.7	-1276.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1276.7	1276.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1679.4	-1679.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1679.4	1679.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2125.2	-2125.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2125.2	2125.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2610.3	-2610.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2610.3	2610.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3176.5	-3176.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3176.5	3176.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3740.9	-3740.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3740.9	3740.9
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4337.9	-4337.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4337.9	4337.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5144.4	-5144.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5144.4	5144.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5817.8	-5817.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5817.8	5817.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6655.9	-6655.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6655.9	6655.9

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-40.4	40.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.4	-40.4
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-160.2	160.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.2	-160.2
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-349.1	349.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	349.1	-349.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-598.1	598.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	598.1	-598.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-903.6	903.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	903.6	-903.6

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1276.7	1276.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1276.7	-1276.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1679.4	1679.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1679.4	-1679.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2125.2	2125.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2125.2	-2125.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2610.3	2610.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2610.3	-2610.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3176.5	3176.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3176.5	-3176.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3740.9	3740.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3740.9	-3740.9
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4337.9	4337.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4337.9	-4337.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5144.4	5144.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5144.4	-5144.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5817.8	5817.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5817.8	-5817.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6655.9	6655.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6655.9	-6655.9

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	11.9	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	26.4	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	41.2	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	56.1	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	70.9	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	81.2	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	95.7	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	110.1	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	124.6	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	131.7	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	145.5	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	159.4	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	148.7	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	160.7	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	173.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	829.7	467.2	463.2
14F	Y2	Y3	0.0	1947.3	511.5	878.1
13F	Y2	Y3	0.0	3287.6	158.6	1230.8
12F	Y2	Y3	0.0	4840.9	-519.7	1543.3
11F	Y2	Y3	0.0	6648.2	-1450.5	1823.8
10F	Y2	Y3	0.0	8343.1	-2497.4	2087.7
9F	Y2	Y3	0.0	10393.6	-3866.3	2331.2
8F	Y2	Y3	0.0	12602.2	-5443.3	2556.8
7F	Y2	Y3	0.0	14947.1	-7217.6	2760.5
6F	Y2	Y3	0.0	16948.6	-8675.4	2954.7
5F	Y2	Y3	0.0	19473.6	-10702.8	3132.4
4F	Y2	Y3	0.0	22116.7	-12875.9	3300.3
3F	Y2	Y3	0.0	22858.5	-13226.9	3439.9
2F	Y2	Y3	0.0	25374.5	-15434.4	3550.0
1F	Y2	Y3	0.0	30545.1	-16143.0	3623.2

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	-829.7	-467.2	-463.2
14F	Y2	Y3	0.0	-1947.3	-511.5	-878.1
13F	Y2	Y3	0.0	-3287.6	-158.6	-1230.8
12F	Y2	Y3	0.0	-4840.9	519.7	-1543.3
11F	Y2	Y3	0.0	-6648.2	1450.5	-1823.8

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
10F	Y2	Y3	0.0	-8343.1	2497.4	-2087.7
9F	Y2	Y3	0.0	-10393.6	3866.3	-2331.2
8F	Y2	Y3	0.0	-12602.2	5443.3	-2556.8
7F	Y2	Y3	0.0	-14947.1	7217.6	-2760.5
6F	Y2	Y3	0.0	-16948.6	8675.4	-2954.7
5F	Y2	Y3	0.0	-19473.6	10702.8	-3132.4
4F	Y2	Y3	0.0	-22116.7	12875.9	-3300.3
3F	Y2	Y3	0.0	-22858.5	13226.9	-3439.9
2F	Y2	Y3	0.0	-25374.5	15434.4	-3550.0
1F	Y2	Y3	0.0	-30545.1	16143.0	-3623.2

* X3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	1041.3	306.3	306.3	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1002.9	305.5	305.5	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1526.3	495.8	495.8	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-526.0	526.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-526.0	526.0
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1174.2	1174.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1174.2	1174.2
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1832.9	1832.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1833.0	1833.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2491.7	2491.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2491.7	2491.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3150.4	3150.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3150.4	3150.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3829.6	3829.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3829.7	3829.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4508.8	4508.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4508.9	4508.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5188.0	5188.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5188.1	5188.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5873.2	5873.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5873.3	5873.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6564.1	6564.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6564.2	6564.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7253.5	7253.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7253.7	7253.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7943.0	7943.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7943.1	7943.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8650.4	8650.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8650.6	8650.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9352.3	9352.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9352.5	9352.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10064.4	10064.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10064.6	10064.6

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.9	-40.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-40.9	40.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.1	-160.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-160.1	160.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	348.7	-348.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-348.7	348.7
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	597.5	-597.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-597.5	597.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	902.8	-902.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-902.8	902.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1276.7	-1276.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1276.7	1276.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1680.2	-1680.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1680.2	1680.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2126.9	-2126.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2126.9	2126.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2613.1	-2613.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2613.1	2613.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3180.2	-3180.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3180.2	3180.2

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3745.3	-3745.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3745.3	3745.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4342.9	-4342.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4342.9	4342.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5149.6	-5149.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5149.6	5149.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5823.3	-5823.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5823.3	5823.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6661.7	-6661.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6661.7	6661.7

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-40.9	40.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.9	-40.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-160.1	160.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.1	-160.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-348.7	348.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	348.7	-348.7
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-597.5	597.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	597.5	-597.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-902.8	902.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	902.8	-902.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1276.7	1276.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1276.7	-1276.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1680.2	1680.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1680.2	-1680.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2126.9	2126.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2126.9	-2126.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2613.1	2613.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2613.1	-2613.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3180.2	3180.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3180.2	-3180.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3745.3	3745.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3745.3	-3745.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4342.9	4342.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4342.9	-4342.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5149.6	5149.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5149.6	-5149.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5823.3	5823.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5823.3	-5823.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6661.7	6661.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6661.7	-6661.7

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	11.8	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	26.4	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	41.1	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	55.9	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	70.7	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	81.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	95.4	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	109.8	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	124.3	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	131.3	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	145.1	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	158.9	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	148.2	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	160.2	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	172.4	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	815.5	449.0	451.6
14F	Y2	Y3	0.0	1930.8	495.9	866.7
13F	Y2	Y3	0.0	3269.8	144.0	1219.2
12F	Y2	Y3	0.0	4821.8	-533.6	1531.5
11F	Y2	Y3	0.0	6627.5	-1464.1	1811.7
10F	Y2	Y3	0.0	8325.5	-2515.3	2075.1
9F	Y2	Y3	0.0	10379.9	-3887.5	2318.7
8F	Y2	Y3	0.0	12592.8	-5467.3	2544.8
7F	Y2	Y3	0.0	14942.4	-7245.9	2748.7
6F	Y2	Y3	0.0	16948.7	-8704.9	2944.2
5F	Y2	Y3	0.0	19478.8	-10733.2	3123.4
4F	Y2	Y3	0.0	22126.6	-12906.0	3293.1
3F	Y2	Y3	0.0	22869.2	-13252.7	3434.5
2F	Y2	Y3	0.0	25388.7	-15458.8	3546.4
1F	Y2	Y3	0.0	30562.7	-16166.0	3621.8

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	-815.5	-449.0	-451.6
14F	Y2	Y3	0.0	-1930.8	-495.9	-866.7
13F	Y2	Y3	0.0	-3269.8	-144.0	-1219.2
12F	Y2	Y3	0.0	-4821.8	533.6	-1531.5
11F	Y2	Y3	0.0	-6627.5	1464.1	-1811.7
10F	Y2	Y3	0.0	-8325.5	2515.3	-2075.1
9F	Y2	Y3	0.0	-10379.9	3887.5	-2318.7
8F	Y2	Y3	0.0	-12592.8	5467.3	-2544.8
7F	Y2	Y3	0.0	-14942.4	7245.9	-2748.7
6F	Y2	Y3	0.0	-16948.7	8704.9	-2944.2
5F	Y2	Y3	0.0	-19478.8	10733.2	-3123.4
4F	Y2	Y3	0.0	-22126.6	12906.0	-3293.1
3F	Y2	Y3	0.0	-22869.2	13252.7	-3434.5
2F	Y2	Y3	0.0	-25388.7	15458.8	-3546.4
1F	Y2	Y3	0.0	-30562.7	16166.0	-3621.8

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	1041.3	306.3	306.3	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1002.9	305.5	305.5	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1526.3	495.8	495.8	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-526.0	526.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-526.0	526.0
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1174.2	1174.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1174.2	1174.2
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1832.9	1832.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1833.0	1833.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2491.7	2491.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2491.7	2491.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3150.4	3150.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3150.4	3150.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3829.6	3829.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3829.7	3829.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4508.8	4508.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4508.9	4508.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5188.0	5188.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5188.1	5188.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5873.2	5873.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5873.3	5873.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6564.1	6564.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6564.2	6564.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7253.5	7253.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7253.7	7253.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7943.0	7943.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7943.1	7943.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8650.4	8650.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8650.6	8650.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9352.3	9352.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9352.5	9352.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10064.4	10064.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10064.6	10064.6

* X4 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.9	-40.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-40.9	40.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.1	-160.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-160.1	160.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	348.7	-348.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-348.7	348.7
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	597.5	-597.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-597.5	597.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	902.8	-902.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-902.8	902.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1276.7	-1276.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1276.7	1276.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1680.2	-1680.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1680.2	1680.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2126.9	-2126.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2126.9	2126.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2613.1	-2613.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2613.1	2613.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3180.2	-3180.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3180.2	3180.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3745.3	-3745.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3745.3	3745.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4342.9	-4342.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4342.9	4342.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5149.6	-5149.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5149.6	5149.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5823.3	-5823.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5823.3	5823.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6661.7	-6661.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6661.7	6661.7

* X4 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-40.9	40.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.9	-40.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-160.1	160.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.1	-160.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-348.7	348.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	348.7	-348.7
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-597.5	597.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	597.5	-597.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-902.8	902.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	902.8	-902.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1276.7	1276.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1276.7	-1276.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1680.2	1680.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1680.2	-1680.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2126.9	2126.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2126.9	-2126.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2613.1	2613.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2613.1	-2613.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3180.2	3180.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3180.2	-3180.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3745.3	3745.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3745.3	-3745.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4342.9	4342.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4342.9	-4342.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5149.6	5149.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5149.6	-5149.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5823.3	5823.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5823.3	-5823.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6661.7	6661.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6661.7	-6661.7

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	11.8	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	26.4	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	41.1	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	55.9	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	70.7	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	81.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	95.4	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	109.8	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	124.3	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	131.3	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	145.1	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	158.9	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	148.2	0.0	0.0	9.8
2F	Y2	Y3	160.2	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	172.4	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	815.5	449.0	451.6
14F	Y2	Y3	0.0	1930.8	495.9	866.7
13F	Y2	Y3	0.0	3269.8	144.0	1219.2
12F	Y2	Y3	0.0	4821.8	-533.6	1531.5
11F	Y2	Y3	0.0	6627.5	-1464.1	1811.7
10F	Y2	Y3	0.0	8325.5	-2515.3	2075.1
9F	Y2	Y3	0.0	10379.9	-3887.5	2318.7
8F	Y2	Y3	0.0	12592.8	-5467.3	2544.8
7F	Y2	Y3	0.0	14942.4	-7245.9	2748.7
6F	Y2	Y3	0.0	16948.7	-8704.9	2944.2
5F	Y2	Y3	0.0	19478.8	-10733.2	3123.4
4F	Y2	Y3	0.0	22126.6	-12906.0	3293.1
3F	Y2	Y3	0.0	22869.2	-13252.7	3434.5
2F	Y2	Y3	0.0	25388.7	-15458.8	3546.4
1F	Y2	Y3	0.0	30562.7	-16166.0	3621.8

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	-815.5	-449.0	-451.6
14F	Y2	Y3	0.0	-1930.8	-495.9	-866.7
13F	Y2	Y3	0.0	-3269.8	-144.0	-1219.2
12F	Y2	Y3	0.0	-4821.8	533.6	-1531.5
11F	Y2	Y3	0.0	-6627.5	1464.1	-1811.7
10F	Y2	Y3	0.0	-8325.5	2515.3	-2075.1
9F	Y2	Y3	0.0	-10379.9	3887.5	-2318.7
8F	Y2	Y3	0.0	-12592.8	5467.3	-2544.8
7F	Y2	Y3	0.0	-14942.4	7245.9	-2748.7
6F	Y2	Y3	0.0	-16948.7	8704.9	-2944.2
5F	Y2	Y3	0.0	-19478.8	10733.2	-3123.4
4F	Y2	Y3	0.0	-22126.6	12906.0	-3293.1
3F	Y2	Y3	0.0	-22869.2	13252.7	-3434.5
2F	Y2	Y3	0.0	-25388.7	15458.8	-3546.4
1F	Y2	Y3	0.0	-30562.7	16166.0	-3621.8

* X5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	1041.3	306.3	306.3	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	988.3	300.2	300.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1002.9	305.5	305.5	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1526.3	495.8	495.8	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-528.3	528.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-528.3	528.3
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1177.5	1177.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1177.6	1177.6
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1837.8	1837.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1837.9	1837.9
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2498.1	2498.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2498.1	2498.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3158.3	3158.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3158.4	3158.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3839.9	3839.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3840.0	3840.0

* X5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4521.4	4521.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4521.5	4521.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5202.9	5202.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5203.0	5203.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5890.8	5890.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5890.9	5890.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6584.3	6584.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6584.4	6584.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7276.4	7276.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7276.5	7276.5
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7968.5	7968.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7968.7	7968.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8678.8	8678.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8679.0	8679.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9383.5	9383.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9383.7	9383.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10098.3	10098.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10098.5	10098.5

* X5 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.4	-40.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-40.4	40.4
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.2	-160.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-160.2	160.2
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	349.1	-349.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-349.1	349.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	598.1	-598.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-598.1	598.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	903.6	-903.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-903.6	903.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1276.7	-1276.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1276.7	1276.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1679.4	-1679.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1679.4	1679.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2125.2	-2125.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2125.2	2125.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2610.3	-2610.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2610.3	2610.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3176.5	-3176.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3176.5	3176.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3740.9	-3740.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3740.9	3740.9
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4337.9	-4337.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4337.9	4337.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5144.4	-5144.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5144.4	5144.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5817.8	-5817.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5817.8	5817.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6655.9	-6655.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6655.9	6655.9

* X5 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-40.4	40.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.4	-40.4
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-160.2	160.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.2	-160.2
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-349.1	349.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	349.1	-349.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-598.1	598.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	598.1	-598.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-903.6	903.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	903.6	-903.6

* X5 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1276.7	1276.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1276.7	-1276.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1679.4	1679.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1679.4	-1679.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2125.2	2125.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2125.2	-2125.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2610.3	2610.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2610.3	-2610.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3176.5	3176.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3176.5	-3176.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3740.9	3740.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3740.9	-3740.9
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4337.9	4337.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4337.9	-4337.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5144.4	5144.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5144.4	-5144.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5817.8	5817.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5817.8	-5817.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6655.9	6655.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6655.9	-6655.9

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	11.9	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	26.4	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	41.2	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	56.1	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	70.9	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	81.2	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	95.7	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	110.1	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	124.6	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	131.7	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	145.5	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	159.4	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	148.7	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	160.7	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	173.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	829.7	467.2	463.2
14F	Y2	Y3	0.0	1947.3	511.5	878.1
13F	Y2	Y3	0.0	3287.6	158.6	1230.8
12F	Y2	Y3	0.0	4840.9	-519.7	1543.3
11F	Y2	Y3	0.0	6648.2	-1450.5	1823.8
10F	Y2	Y3	0.0	8343.1	-2497.4	2087.7
9F	Y2	Y3	0.0	10393.6	-3866.3	2331.2
8F	Y2	Y3	0.0	12602.2	-5443.3	2556.8
7F	Y2	Y3	0.0	14947.1	-7217.6	2760.5
6F	Y2	Y3	0.0	16948.6	-8675.4	2954.7
5F	Y2	Y3	0.0	19473.6	-10702.8	3132.4
4F	Y2	Y3	0.0	22116.7	-12875.9	3300.3
3F	Y2	Y3	0.0	22858.5	-13226.9	3439.9
2F	Y2	Y3	0.0	25374.5	-15434.4	3550.0
1F	Y2	Y3	0.0	30545.1	-16143.0	3623.2

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	-829.7	-467.2	-463.2
14F	Y2	Y3	0.0	-1947.3	-511.5	-878.1
13F	Y2	Y3	0.0	-3287.6	-158.6	-1230.8
12F	Y2	Y3	0.0	-4840.9	519.7	-1543.3
11F	Y2	Y3	0.0	-6648.2	1450.5	-1823.8

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
10F	Y2	Y3	0.0	-8343.1	2497.4	-2087.7
9F	Y2	Y3	0.0	-10393.6	3866.3	-2331.2
8F	Y2	Y3	0.0	-12602.2	5443.3	-2556.8
7F	Y2	Y3	0.0	-14947.1	7217.6	-2760.5
6F	Y2	Y3	0.0	-16948.6	8675.4	-2954.7
5F	Y2	Y3	0.0	-19473.6	10702.8	-3132.4
4F	Y2	Y3	0.0	-22116.7	12875.9	-3300.3
3F	Y2	Y3	0.0	-22858.5	13226.9	-3439.9
2F	Y2	Y3	0.0	-25374.5	15434.4	-3550.0
1F	Y2	Y3	0.0	-30545.1	16143.0	-3623.2

* X6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	606.7	187.0	185.7	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	621.5	199.7	198.1	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	621.5	199.7	198.1	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	621.5	199.7	198.1	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	621.5	199.7	198.1	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	621.5	199.7	198.1	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	621.5	199.7	198.1	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	621.5	199.7	198.1	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	621.5	199.7	198.1	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	621.5	199.7	198.1	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	621.5	199.7	198.1	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	621.5	199.7	198.1	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	621.5	199.7	198.1	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	621.5	199.7	198.1	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	641.3	206.4	205.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	1200.8	408.4	407.7	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
RF	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-306.1	306.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-306.5	306.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-706.7	706.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-707.5	707.5
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1112.0	1112.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1113.3	1113.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1517.5	1517.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1519.1	1519.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1922.8	1922.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1925.0	1925.0
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2335.7	2335.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2338.3	2338.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2748.6	2748.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2751.6	2751.6
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3161.4	3161.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3164.9	3164.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3577.1	3577.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3581.0	3581.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3992.8	3992.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3997.2	3997.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4408.4	4408.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4413.2	4413.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4824.0	4824.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4829.3	4829.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5239.5	5239.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5245.2	5245.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5654.9	5654.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5661.2	5661.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6080.6	6080.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6087.3	6087.3

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.2	-56.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-56.2	56.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	190.5	-190.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-190.5	190.5
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	368.4	-368.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-368.4	368.4
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	584.3	-584.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-584.3	584.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	836.9	-836.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-836.9	836.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1121.7	-1121.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1121.7	1121.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1431.9	-1431.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1431.9	1431.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1765.6	-1765.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1765.6	1765.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2120.1	-2120.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2120.1	2120.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2491.0	-2491.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2491.0	2491.0

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2873.6	-2873.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2873.6	2873.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3263.0	-3263.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3263.0	3263.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3656.7	-3656.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3656.7	3656.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4056.9	-4056.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4056.9	4056.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4553.7	-4553.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4553.7	4553.7

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	RF	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-56.2	56.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.2	-56.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-190.5	190.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	190.5	-190.5
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-368.4	368.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	368.4	-368.4
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-584.3	584.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	584.3	-584.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-836.9	836.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	836.9	-836.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1121.7	1121.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1121.7	-1121.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1431.9	1431.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1431.9	-1431.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1765.6	1765.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1765.6	-1765.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2120.1	2120.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2120.1	-2120.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2491.0	2491.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2491.0	-2491.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2873.6	2873.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2873.6	-2873.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3263.0	3263.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3263.0	-3263.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3656.7	3656.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3656.7	-3656.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4056.9	4056.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4056.9	-4056.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4553.7	4553.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4553.7	-4553.7

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	7.5	-0.1	-0.1	-0.1
14F	Y2	Y3	17.2	-0.1	-0.1	-0.1
13F	Y2	Y3	27.1	-0.0	-0.1	-0.1
12F	Y2	Y3	37.0	-0.0	-0.1	-0.1
11F	Y2	Y3	46.9	-0.0	-0.1	-0.0
10F	Y2	Y3	57.0	-0.0	-0.1	-0.0
9F	Y2	Y3	67.1	0.0	-0.1	-0.0
8F	Y2	Y3	77.2	0.0	-0.1	-0.0
7F	Y2	Y3	87.3	0.0	-0.2	-0.0
6F	Y2	Y3	97.5	0.1	-0.2	-0.0
5F	Y2	Y3	107.6	0.1	-0.2	-0.0
4F	Y2	Y3	117.8	0.1	-0.2	-0.0
3F	Y2	Y3	127.9	0.1	-0.2	-0.0
2F	Y2	Y3	138.0	0.1	-0.2	-0.0
1F	Y2	Y3	148.4	0.2	-0.2	-0.0

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	1144.2	596.7	621.7
14F	Y2	Y3	0.0	2166.0	309.7	884.2
13F	Y2	Y3	0.0	3351.9	-237.2	1112.4
12F	Y2	Y3	0.0	4687.1	-1005.6	1314.8
11F	Y2	Y3	0.0	6214.9	-1938.5	1500.5
10F	Y2	Y3	0.0	7800.5	-3127.7	1668.8
9F	Y2	Y3	0.0	9515.3	-4434.8	1814.5
8F	Y2	Y3	0.0	11310.4	-5890.4	1935.7
7F	Y2	Y3	0.0	13195.7	-7458.6	2048.9
6F	Y2	Y3	0.0	15111.1	-9157.3	2126.3
5F	Y2	Y3	0.0	17055.4	-10940.2	2184.0
4F	Y2	Y3	0.0	18987.2	-12801.9	2209.0
3F	Y2	Y3	0.0	20950.7	-14674.3	2241.6
2F	Y2	Y3	0.0	22959.3	-16564.8	2283.8
1F	Y2	Y3	0.0	26857.0	-17506.7	2352.3

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	-1144.2	-596.7	-621.7
14F	Y2	Y3	0.0	-2166.0	-309.7	-884.2
13F	Y2	Y3	0.0	-3351.9	237.2	-1112.4
12F	Y2	Y3	0.0	-4687.1	1005.6	-1314.8
11F	Y2	Y3	0.0	-6214.9	1938.5	-1500.5
10F	Y2	Y3	0.0	-7800.5	3127.7	-1668.8
9F	Y2	Y3	0.0	-9515.3	4434.8	-1814.5
8F	Y2	Y3	0.0	-11310.4	5890.4	-1935.7
7F	Y2	Y3	0.0	-13195.7	7458.6	-2048.9
6F	Y2	Y3	0.0	-15111.1	9157.3	-2126.3
5F	Y2	Y3	0.0	-17055.4	10940.2	-2184.0
4F	Y2	Y3	0.0	-18987.2	12801.9	-2209.0
3F	Y2	Y3	0.0	-20950.7	14674.3	-2241.6
2F	Y2	Y3	0.0	-22959.3	16564.8	-2283.8
1F	Y2	Y3	0.0	-26857.0	17506.7	-2352.3

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.5 壁量

Aw : 耐力壁の水平断面積 (100 x mm²)
 Ac : 柱の水平断面積 (100 x mm²)
 Aw' : 雑壁の水平断面積 (100 x mm²)
 U : 用途係数
 Z : 地震力の地域係数
 Ai : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
 α : コンクリートの設計基準強度による割増係数 (H19国交告593, 595号)

(1) 式 : $\sum 2.5\alpha Aw + \sum 0.7\alpha Ac + \sum 0.7\alpha Aw'$ (RC) (2) 式 : $\sum 1.8\alpha Aw + \sum 1.8\alpha Ac$ (RC)
 : $\sum 2.5\alpha Aw + \sum 1.0\alpha Ac + \sum 0.7\alpha Aw'$ (SRC) : $\sum 2.0\alpha Aw + \sum 2.0\alpha Ac$ (SRC)

< X方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1) 式	(2) 式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
15F	RC	0.00	131400.00	0.00	1.225	0.707	1.819
14F	RC	0.00	131400.00	0.00	1.225	0.413	1.063
13F	RC	0.00	131400.00	0.00	1.225	0.305	0.785
12F	RC	0.00	131400.00	0.00	1.225	0.248	0.637
11F	RC	0.00	131400.00	0.00	1.225	0.212	0.544
10F	RC	0.00	136400.00	0.00	1.291	0.204	0.524
9F	RC	0.00	136400.00	0.00	1.291	0.184	0.473
8F	RC	0.00	136400.00	0.00	1.291	0.169	0.435

< X方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1) 式	(2) 式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
7F	RC	0.00	136400.00	0.00	1.414	0.172	0.443
6F	RC	0.00	141400.00	0.00	1.414	0.168	0.433
5F	RC	0.00	141400.00	0.00	1.414	0.160	0.411
4F	RC	0.00	141400.00	0.00	1.414	0.153	0.395
3F	RC	0.00	156400.00	0.00	1.414	0.164	0.421
2F	RC	0.00	156400.00	0.00	1.414	0.159	0.410
1F	RC	0.00	156400.00	0.00	1.414	0.156	0.400

< Y方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1) 式	(2) 式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
15F	RC	134500.00	131400.00	0.00	1.225	3.293	3.681
14F	RC	134500.00	131400.00	0.00	1.225	1.925	2.151
13F	RC	134500.00	131400.00	0.00	1.225	1.420	1.588
12F	RC	134500.00	131400.00	0.00	1.225	1.153	1.288
11F	RC	134500.00	131400.00	0.00	1.225	0.985	1.101
10F	RC	134000.00	136400.00	0.00	1.291	0.919	1.040
9F	RC	134000.00	136400.00	0.00	1.291	0.829	0.938
8F	RC	134000.00	136400.00	0.00	1.291	0.762	0.861
7F	RC	134000.00	136400.00	0.00	1.414	0.777	0.879
6F	RC	133500.00	141400.00	0.00	1.414	0.736	0.841
5F	RC	133500.00	141400.00	0.00	1.414	0.700	0.800
4F	RC	133500.00	141400.00	0.00	1.414	0.671	0.767
3F	RC	132000.00	156400.00	0.00	1.414	0.658	0.777
2F	RC	132000.00	156400.00	0.00	1.414	0.639	0.755
1F	RC	132000.00	156400.00	0.00	1.414	0.625	0.738

A-3.6 剛性率

A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)

d : 層間変位(剛心位置)(cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.3216	280.0	1/ 871	499	1.744	1.000
14F	0.4207	280.0	1/ 666		1.334	1.000
13F	0.5162	280.0	1/ 542		1.087	1.000
12F	0.5918	280.0	1/ 473		0.948	1.000
11F	0.6198	280.0	1/ 452		0.905	1.000
10F	0.5995	280.0	1/ 467		0.936	1.000
9F	0.6273	280.0	1/ 446		0.894	1.000
8F	0.6495	280.0	1/ 431		0.864	1.000
7F	0.6643	280.0	1/ 421		0.844	1.000
6F	0.6889	280.0	1/ 406		0.814	1.000
5F	0.7144	280.0	1/ 392		0.785	1.000
4F	0.7291	280.0	1/ 384		0.769	1.000
3F	0.7090	280.0	1/ 395		0.791	1.000
2F	0.6389	280.0	1/ 438		0.878	1.000
1F	0.4419	310.0	1/ 701		1.405	1.000

Y 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.1814	280.0	1/ 1543	1942	0.795	1.000
14F	0.1861	280.0	1/ 1504		0.775	1.000
13F	0.1893	280.0	1/ 1479		0.762	1.000
12F	0.1907	280.0	1/ 1468		0.756	1.000
11F	0.1936	280.0	1/ 1446		0.745	1.000
10F	0.1870	280.0	1/ 1497		0.771	1.000
9F	0.1827	280.0	1/ 1532		0.789	1.000
8F	0.1762	280.0	1/ 1590		0.819	1.000
7F	0.1654	280.0	1/ 1693		0.872	1.000
6F	0.1546	280.0	1/ 1811		0.933	1.000
5F	0.1415	280.0	1/ 1979		1.019	1.000
4F	0.1257	280.0	1/ 2228		1.147	1.000
3F	0.1079	280.0	1/ 2595		1.336	1.000
2F	0.0882	280.0	1/ 3173		1.634	1.000
1F	0.0864	310.0	1/ 3588		1.848	1.000

A-3. 6. 2 剛性率(雑壁を含まない)

d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.3216	280.0	1/ 871	499	1.744	1.000
14F	0.4207	280.0	1/ 666		1.334	1.000
13F	0.5162	280.0	1/ 542		1.087	1.000
12F	0.5918	280.0	1/ 473		0.948	1.000
11F	0.6198	280.0	1/ 452		0.905	1.000
10F	0.5995	280.0	1/ 467		0.936	1.000
9F	0.6273	280.0	1/ 446		0.894	1.000
8F	0.6495	280.0	1/ 431		0.864	1.000
7F	0.6643	280.0	1/ 421		0.844	1.000
6F	0.6889	280.0	1/ 406		0.814	1.000
5F	0.7144	280.0	1/ 392		0.785	1.000
4F	0.7291	280.0	1/ 384		0.769	1.000
3F	0.7090	280.0	1/ 395		0.791	1.000
2F	0.6389	280.0	1/ 438		0.878	1.000
1F	0.4419	310.0	1/ 701		1.405	1.000

Y 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.1814	280.0	1/ 1543	1942	0.795	1.000
14F	0.1861	280.0	1/ 1504		0.775	1.000
13F	0.1893	280.0	1/ 1479		0.762	1.000
12F	0.1907	280.0	1/ 1468		0.756	1.000
11F	0.1936	280.0	1/ 1446		0.745	1.000
10F	0.1870	280.0	1/ 1497		0.771	1.000
9F	0.1827	280.0	1/ 1532		0.789	1.000
8F	0.1762	280.0	1/ 1590		0.819	1.000
7F	0.1654	280.0	1/ 1693		0.872	1.000
6F	0.1546	280.0	1/ 1811		0.933	1.000
5F	0.1415	280.0	1/ 1979		1.019	1.000
4F	0.1257	280.0	1/ 2228		1.147	1.000
3F	0.1079	280.0	1/ 2595		1.336	1.000
2F	0.0882	280.0	1/ 3173		1.634	1.000

Y 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
1F	0.0864	310.0	1/ 3588		1.848	1.000

A-3.7 偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
15F	750.1	750.0	0.1	2006.3	0.000	1.000
14F	750.1	750.0	0.1	2132.8	0.000	1.000
13F	750.1	750.0	0.1	2283.7	0.000	1.000
12F	750.1	750.0	0.1	2401.1	0.000	1.000
11F	750.1	750.0	0.1	2421.1	0.000	1.000
10F	750.1	750.0	0.1	2409.8	0.000	1.000
9F	750.1	750.0	0.1	2477.2	0.000	1.000
8F	750.1	750.0	0.1	2549.9	0.000	1.000
7F	750.1	750.0	0.1	2646.5	0.000	1.000
6F	750.1	750.0	0.1	2765.5	0.000	1.000
5F	750.1	750.0	0.1	2920.0	0.000	1.000
4F	750.1	750.0	0.1	3099.5	0.000	1.000
3F	750.1	750.0	0.1	3275.7	0.000	1.000
2F	750.1	750.0	0.1	3426.1	0.000	1.000
1F	750.1	750.0	0.1	2899.5	0.000	1.000

Y 方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
15F	2000.0	2000.0	0.0	1506.7	0.000	1.000
14F	2000.0	2000.0	0.0	1418.7	0.000	1.000
13F	2000.0	2000.0	0.0	1382.8	0.000	1.000
12F	2000.0	2000.0	0.0	1363.0	0.000	1.000
11F	2000.0	2000.0	0.0	1353.1	0.000	1.000
10F	2000.0	2000.0	0.0	1345.9	0.000	1.000
9F	2000.0	2000.0	0.0	1337.0	0.000	1.000
8F	2000.0	2000.0	0.0	1327.9	0.000	1.000
7F	2000.0	2000.0	0.0	1320.5	0.000	1.000
6F	2000.0	2000.0	0.0	1310.2	0.000	1.000
5F	2000.0	2000.0	0.0	1299.5	0.000	1.000
4F	2000.0	2000.0	0.0	1286.8	0.000	1.000
3F	2000.0	2000.0	0.0	1278.0	0.000	1.000
2F	2000.0	2000.0	0.0	1273.2	0.000	1.000
1F	2000.0	2000.0	0.0	1282.0	0.000	1.000

A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
15F	750.1	750.0	0.1	2006.3	0.000	1.000
14F	750.1	750.0	0.1	2132.8	0.000	1.000
13F	750.1	750.0	0.1	2283.7	0.000	1.000
12F	750.1	750.0	0.1	2401.1	0.000	1.000
11F	750.1	750.0	0.1	2421.1	0.000	1.000
10F	750.1	750.0	0.1	2409.8	0.000	1.000
9F	750.1	750.0	0.1	2477.2	0.000	1.000
8F	750.1	750.0	0.1	2549.9	0.000	1.000
7F	750.1	750.0	0.1	2646.5	0.000	1.000
6F	750.1	750.0	0.1	2765.5	0.000	1.000
5F	750.1	750.0	0.1	2920.0	0.000	1.000
4F	750.1	750.0	0.1	3099.5	0.000	1.000
3F	750.1	750.0	0.1	3275.7	0.000	1.000
2F	750.1	750.0	0.1	3426.1	0.000	1.000
1F	750.1	750.0	0.1	2899.5	0.000	1.000

Y 方向



階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
15F	2000.0	2000.0	0.0	1506.7	0.000	1.000
14F	2000.0	2000.0	0.0	1418.7	0.000	1.000
13F	2000.0	2000.0	0.0	1382.8	0.000	1.000
12F	2000.0	2000.0	0.0	1363.0	0.000	1.000
11F	2000.0	2000.0	0.0	1353.1	0.000	1.000
10F	2000.0	2000.0	0.0	1345.9	0.000	1.000
9F	2000.0	2000.0	0.0	1337.0	0.000	1.000
8F	2000.0	2000.0	0.0	1327.9	0.000	1.000
7F	2000.0	2000.0	0.0	1320.5	0.000	1.000
6F	2000.0	2000.0	0.0	1310.2	0.000	1.000
5F	2000.0	2000.0	0.0	1299.5	0.000	1.000
4F	2000.0	2000.0	0.0	1286.8	0.000	1.000
3F	2000.0	2000.0	0.0	1278.0	0.000	1.000
2F	2000.0	2000.0	0.0	1273.2	0.000	1.000
1F	2000.0	2000.0	0.0	1282.0	0.000	1.000

A-4. 断面計算結果

A-4. 3RCの断面計算


A-4. 3. 1RCはりの断面計算

(1) RCはりの計算指定

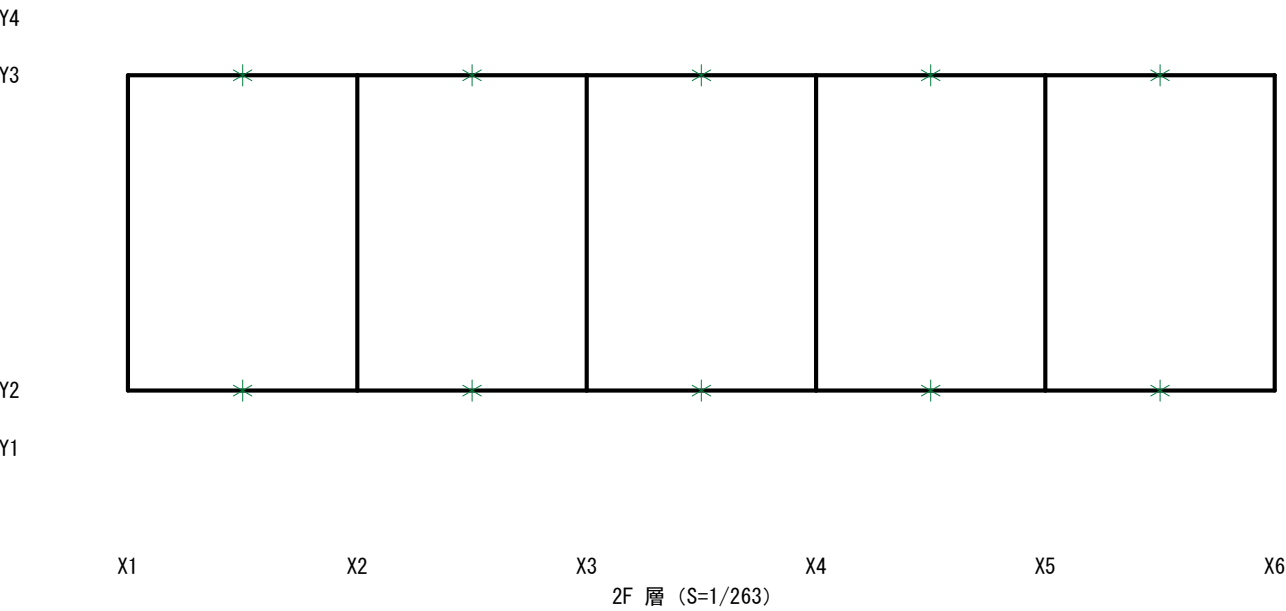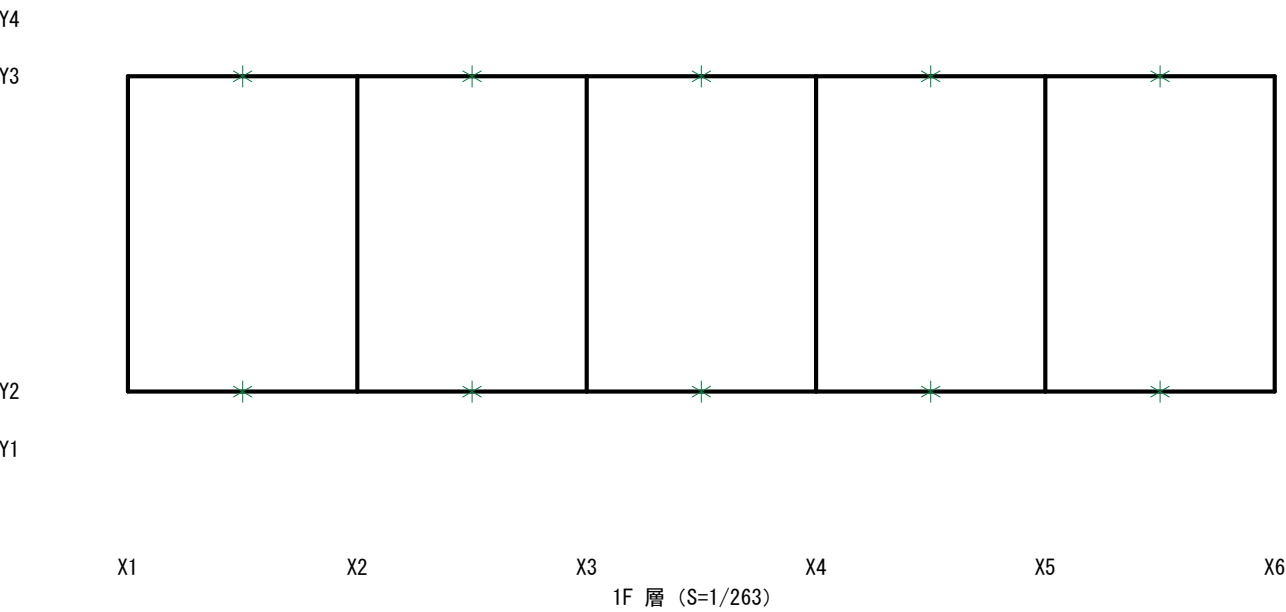

Y4
Y3


Y2
Y1

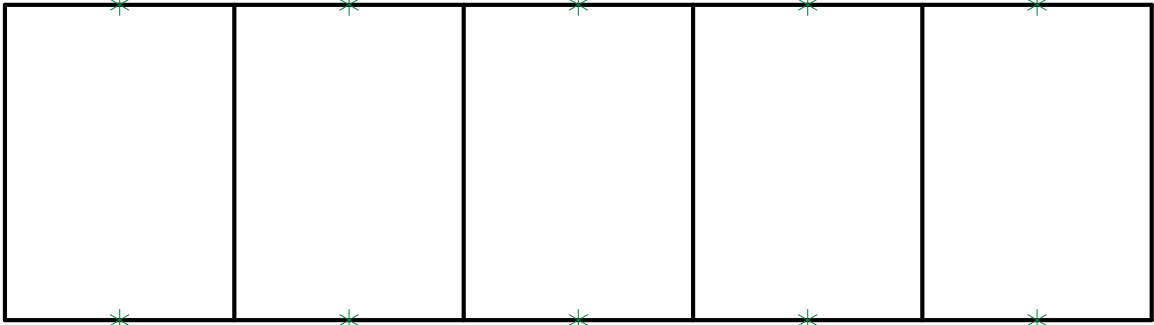



X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 (S=1/263)

Y4
Y3

Y2
Y1

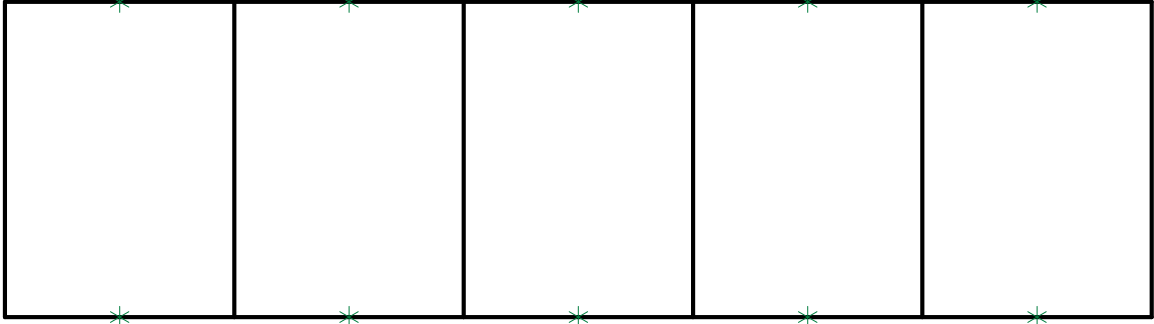


X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 (S=1/263)

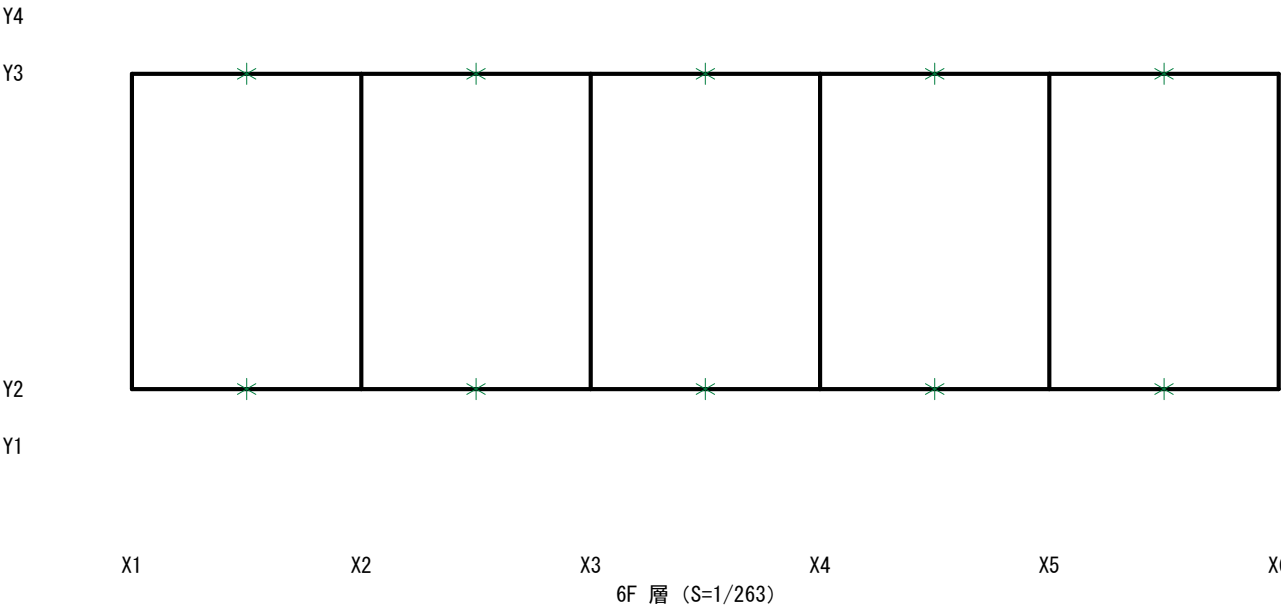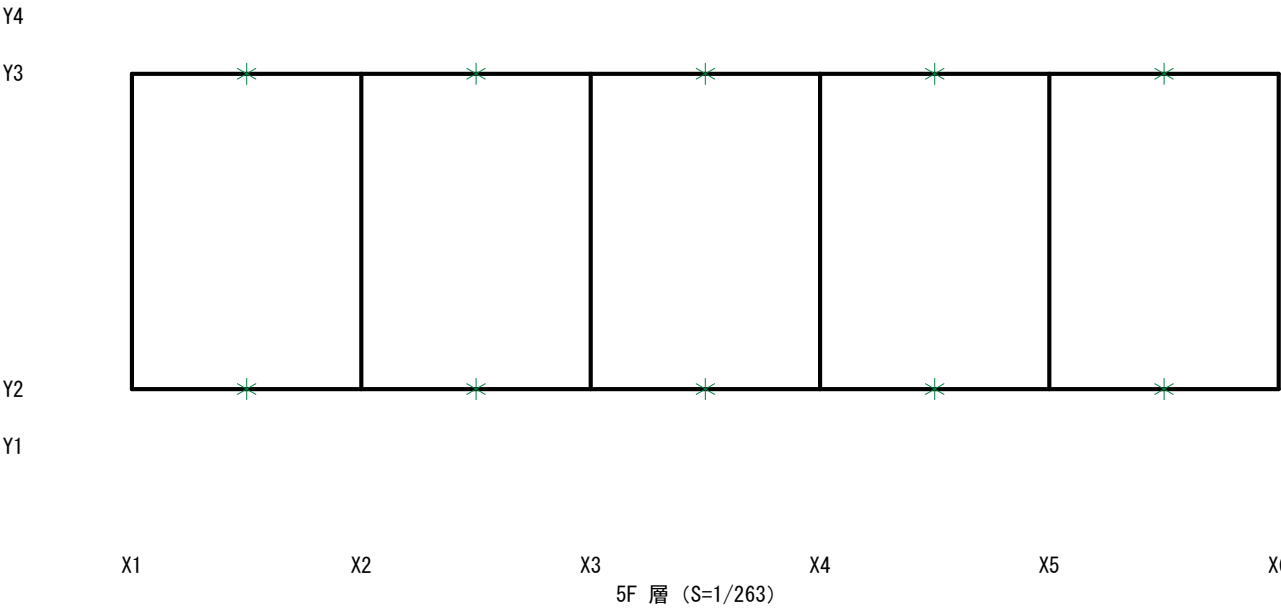

Y4
Y3


Y2
Y1

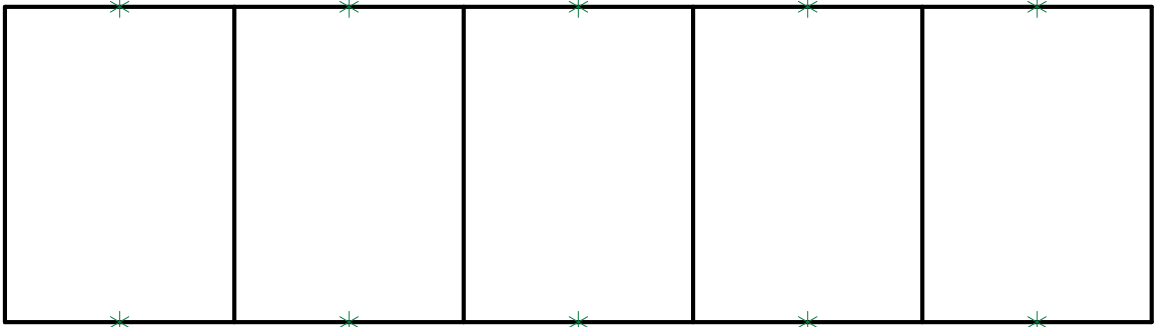



X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 (S=1/263)

Y4
Y3

Y2
Y1

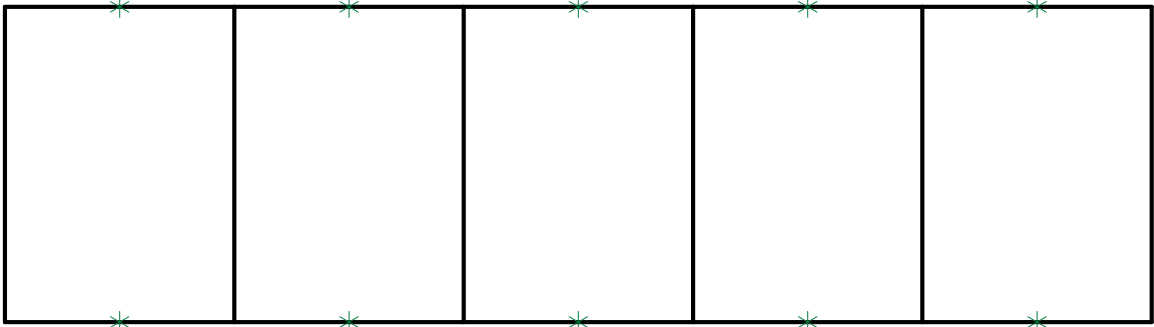


X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 (S=1/263)

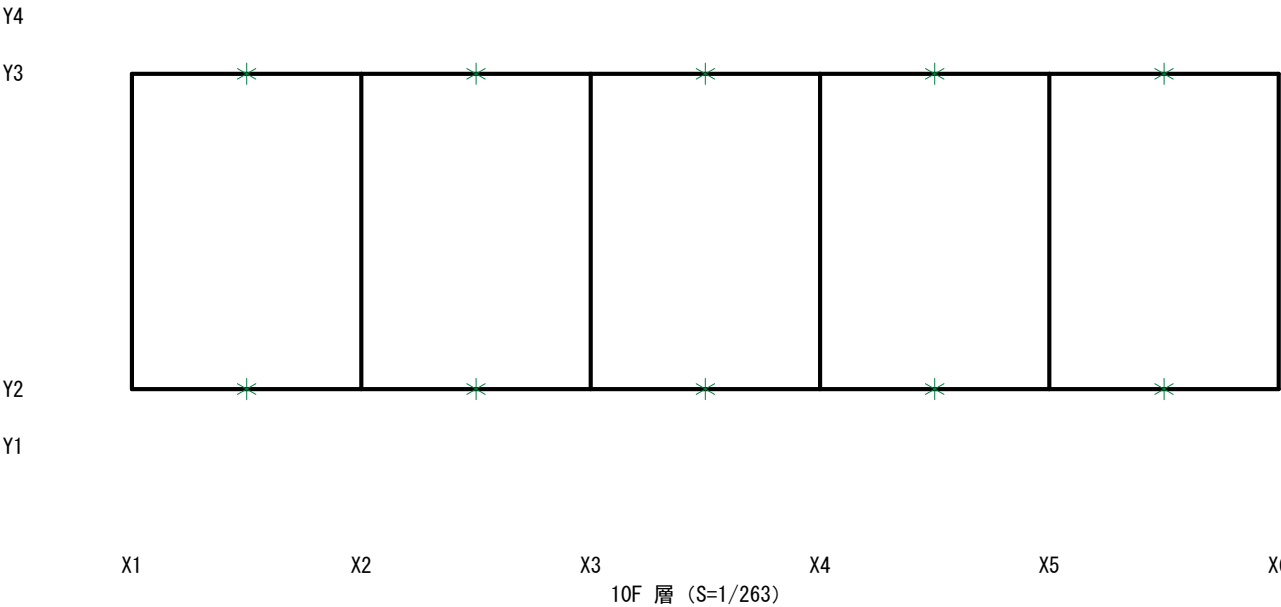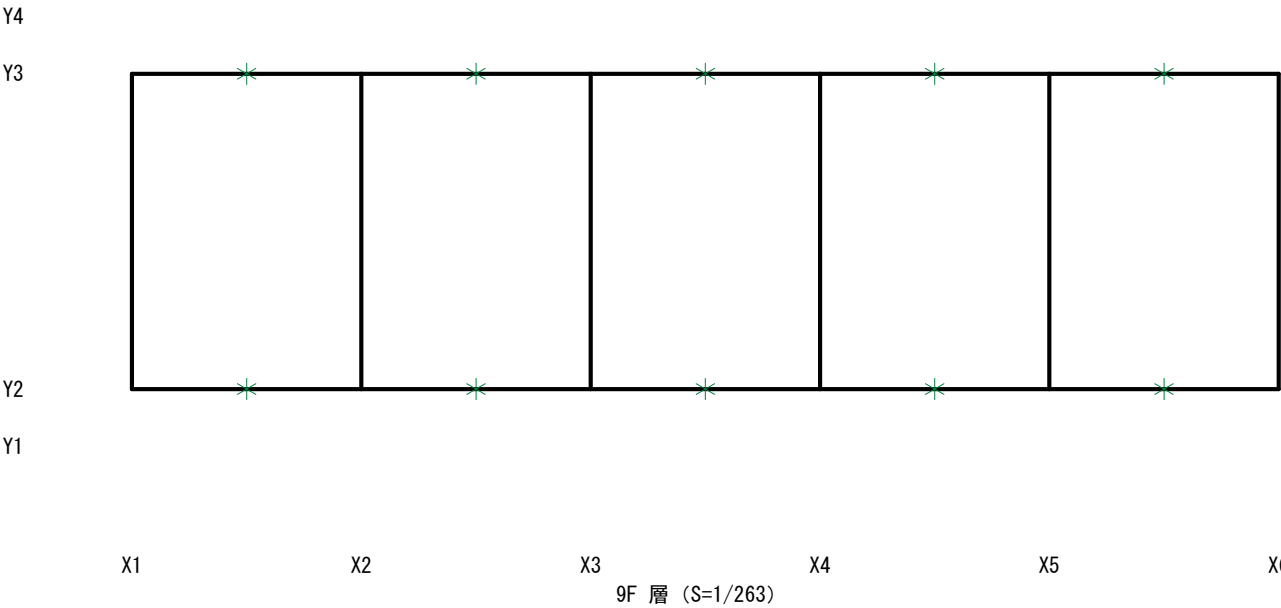

Y4
Y3


Y2
Y1

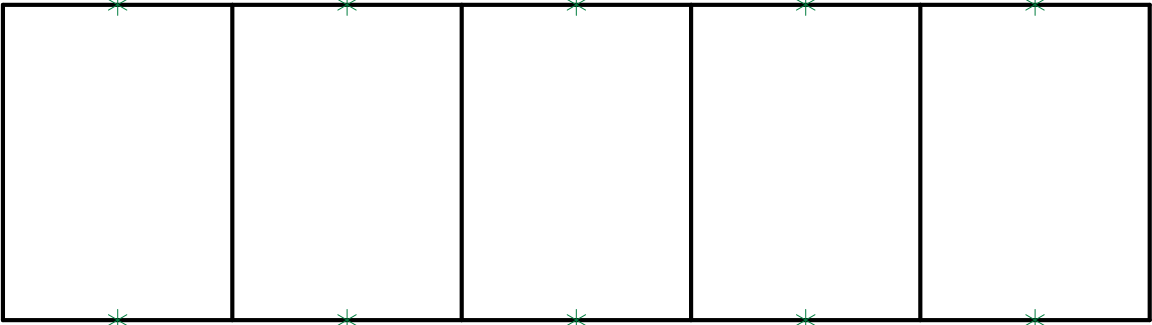

X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 層 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

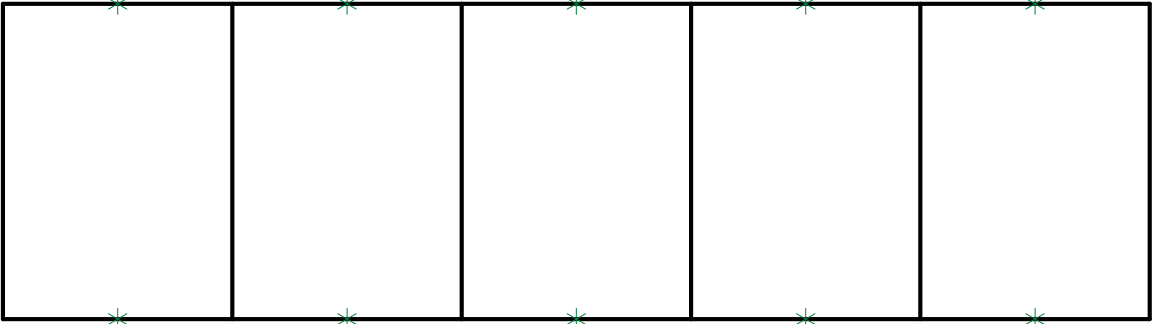

X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 層 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

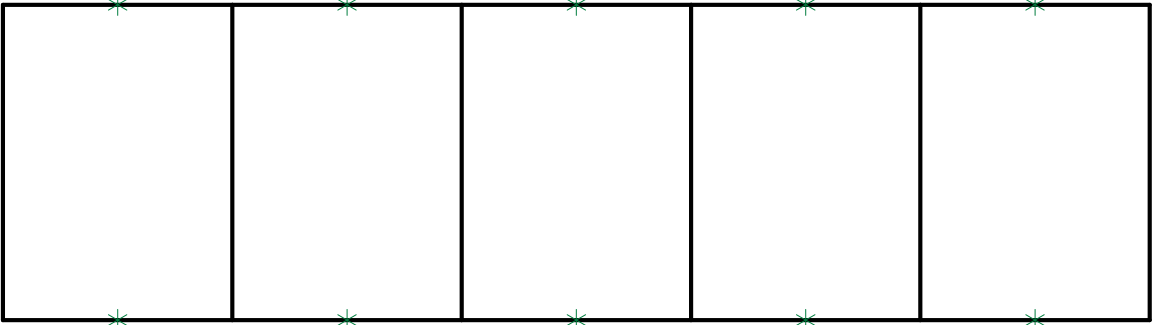



X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 層 (S=1/263)

Y4
Y3

Y2
Y1

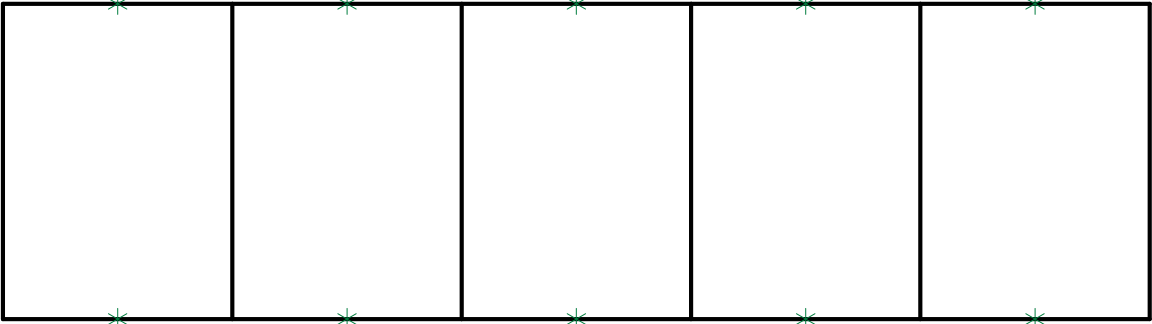

X1 X2 X3 X4 X5 X6
14F 層 (S=1/263)

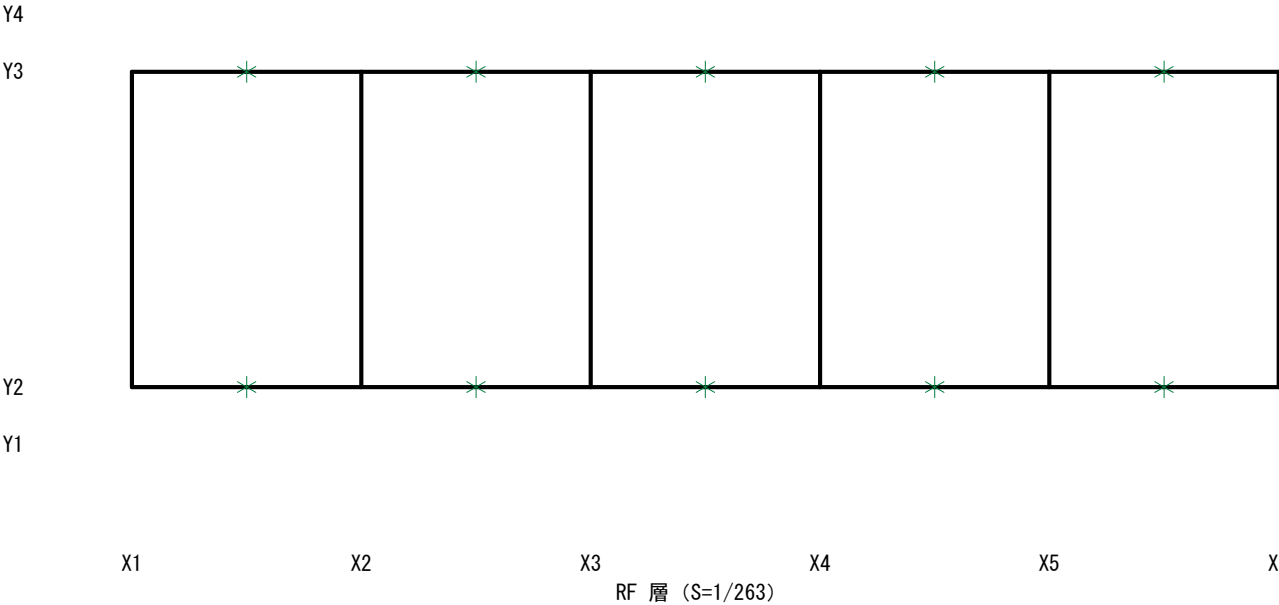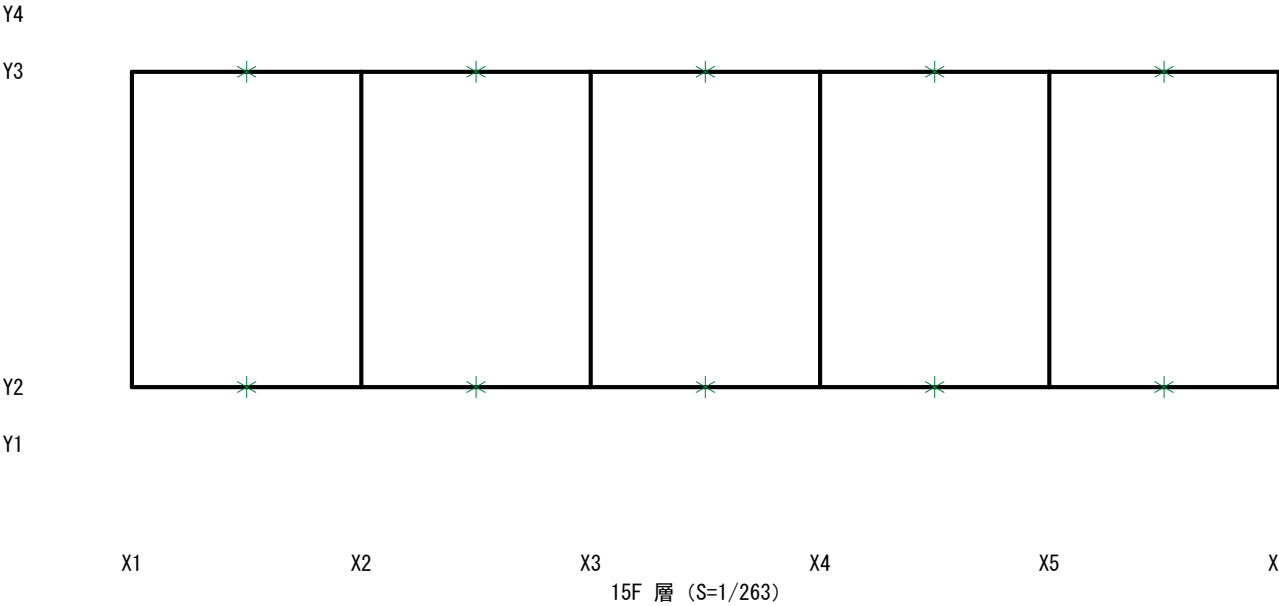

(2) RCはりの計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント (剛域考慮)
フェースからの入り長さ： 0.0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
RC規準 (1999) 13条による
 - エ) 引張鉄筋比
Ptmax = 3.00 %
Ptmin = 0.40 %
 - オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
 - ア) 地震時短期設計用せん断力
 $Q_d = \text{Min} \{ Q_o + a * (\sum (M_y) / L'), Q_L + n * Q_E \}$

$a=1.00$, $n=2.00$ (5階建て以上の場合、 $n=1.5$) とする。

My計算時:

主筋強度割増率: 1.10 倍

スラブ筋断面積: 7.10 cm²

イ) 許容せん断力

R C 規準 (1999) 15 条 (6) 式による

部材の中の M/Q の最大値を用いて $M/(Q \cdot d)$ の計算を行います

ウ) せん断補強筋比

$P_{wmax} = 1.20 \%$

$P_{wmin} = 0.20 \%$

エ) せん断力の判定

(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 を OK とする

5) 付着の検討

R C 規準 (1999) 16 条 (14) ~ (18) 式による

6) 定着の検討

R C 規準 (1999) 17 条による

7) 地震時設計応力の割増率

はりの応力割増率

応力割増タイプ: 軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率: 壁のせん断力負担率が 50% を超える場合は上下階の柱せん断力 Q が $0.25 \times N L \times C_i$ 以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X 正加力	X 負加力	Y 正加力	Y 負加力
15F	0.00	0.00	100.00	100.00
14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) R C はりの断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名		入力で指定した断面名称。() 内は計算に用いたルートで (par) はパラメータ指定。
部材位置		部材位置は〇〇フレーム、〇〇層、[〇〇〇-〇〇〇軸] で表示します。
位置	cm	断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ、中央、右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちの長さ $L_o/4$ の位置。() 内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	MI	kN・m 長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。
	Ms. U (D)	kN・m 断面計算位置の最大短期曲げモーメント (上(下)端引張) の値。
	L. no	①/②: 最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記 Ms. U、②は Ms. D を示します。(注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
	L. no	上記 Qs の短期荷重ケース記号 (注2)
断面	材質	N/mm ² Fc: コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。() 内は、コンクリート強度。 鉄筋: ①/②/③: ①は鉄筋太物 1 の材質。②は鉄筋太物 2 の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	b	cm はり幅
	D	cm はりせい
	d. U (D)	cm コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離
	j. U (D)	cm 曲げ材の応力中心距離 $(7/8) \cdot d. U$ ($(7/8) \cdot d. D$)
	被り/sat	cm, 10 ⁻² cm ² ①/②: ①はかぶり厚(上端: 下端)、②は My に考慮するスラブ筋断面積
	上端筋 下端筋	入力した鉄筋本数で、2 段筋の場合は上端筋 1 (下端筋 1) が外側、上端筋 2 (下端筋 2) が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が □ × D □ と表示されている場合は、その本数が X 形に配筋されていることを示します。
	STP 径	mm あばら筋径。算定計算の場合は、①-②: ①はあばら筋径、②は算定計算で求まるあばら筋ピッチ

断面	形・ピッチ	mm	あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
曲げ	at. U (D)	cm ²	上(下)端鉄筋断面積
	pt. U (D)	%	鉄筋比で、At. U/bd (At. D/db)
	Ma	kN・m	長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。
	Mas	kN・m	上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント
せん断	判定		①/②：①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果
	My. U (D)	kN・m	上(下)端引張となる降伏曲げモーメント
	L' (L)	cm	①(②)：①は、はりうちのり長さ、②は、はり軸心間の長さ
	Qd. 正(負)	kN	地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。
	Qd	kN	Qd/Qa が最大となる時のQd
	L. no		上記のQdの荷重ケース記号(注2)
	Qd/bj	N/cm ²	短期で最大となるせん断応力度
	a		はりのせん断スパン比(M/Qd)による割増係数で、(1)は長期、(s. 正)(s. 負)は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。
	pw	%	あばら筋比
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas. 正(負)	kN	地震時短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。X形配筋のときはX形主筋による分は含みません。
	Qax	kN	X形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果(注1)
付着	Ta. U (D)	N/mm ²	各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。使用基準がRC規準1991年版の場合に、同規準(27)式で求めます。
	Ld. U (D)	cm	上端(下端)筋の必要付着長さ。検定計算の場合に出力されます。使用基準がRC規準1999年版の場合は、同規準(14)、(15)式で求めます。RC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1. U (D)	cm	上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。検定計算の場合に出力されます。
	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≤Ld1の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、Ld≤Ld1の場合にOK。Ld>Ld1でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。
定着	La. U (D)	cm	上端(下端)筋の必要定着長さ。検定計算の場合に出力されます。RC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。()内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5としています。使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		FG (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ1F層[X1-X2]			Y27レ-Δ2F層[X1-X2]			Y27レ-Δ3F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(58)	(400)	(63)	(58)	(400)	(63)	(58)	(400)	(63)	
応力	MI	164.6	-257.7	403.2	224.6	-131.9	246.3	224.3	-132.1	246.0	
	Ms	U	3690.8	0.0	3462.7	1792.4	0.0	1793.2	2145.6	0.0	2142.0
		D	3361.5	466.8	2656.3	1343.2	132.8	1300.6	1696.9	133.5	1649.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	221.9	-29.8	-281.5	161.8	-2.7	-167.2	161.8	-2.7	-167.2	
	Qs	1190.3	998.3	1250.0	619.9	460.8	625.3	723.2	564.1	728.6	
L. no	K2	K1	K1	K2 <td>K1</td> <td>K1</td> <td>K2<td>K1</td><td>K1</td></td>	K1	K1	K2 <td>K1</td> <td>K1</td>	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	237.3	237.3	237.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
		D	237.3	237.3	237.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
	j	U	207.6	207.6	207.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
		D	207.6	207.6	207.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	6-D35	6-D35	6-D35	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	6-D35	6-D35	6-D35	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	114.84	114.84	114.84	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
		D	114.84	114.84	114.84	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
	pt	U	0.61	0.61	0.61	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
		D	0.61	0.61	0.61	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
	Mai	4884.5	4884.5	4884.5	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	
	Mas	U	9768.9	9768.9	9768.9	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3
		D	9768.9	9768.9	9768.9	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	10766.5		10766.5	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6
		D	10520.5		10520.5	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	1230.9	1482.5	1734.2	525.3	689.8	854.3	653.6	818.1	982.7
		負	1674.6	1422.9	1171.2	848.9	684.4	519.8	982.7	818.1	653.6
	Qd	1674.6	1482.5	1734.2	848.9	689.8	854.3	982.7	818.1	982.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	100.82	89.26	104.42	199.95	155.38	201.23	231.46	184.29	231.46	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.280	1.319	1.280	1.281	1.320	1.281
		s. 正	1.380	1.380	1.380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.521	1.521	1.521	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	
	Qas	Qal	4042.1	4042.1	4042.1	829.7	882.4	829.7	830.1	882.8	830.1
		正	4766.8	4766.8	4766.8	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
		負	5064.7	5064.7	5064.7	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	317.6		312.7	199.3		199.4	224.9	224.7	
		D	295.8		283.5	147.3		144.8	167.8	165.1	
	Ld1	U	342.5		337.5	227.0		227.0	227.0	227.0	
		D	342.5		337.5	246.0		246.0	246.0	246.0	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	75.8 (37.4)		75.8 (35.1)	82.3 (76.0)		82.3 (76.0)	82.3 (91.0)	82.3 (90.8)	
		D	75.8 (30.0)		75.8 (30.0)	82.3 (45.6)		82.3 (44.1)	82.3 (57.6)	82.3 (56.0)	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-4F層[X1-X2]			Y27レ-45F層[X1-X2]			Y27レ-46F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(58)	(400)	(63)	(58)	(400)	(63)	(58)	(400)	(63)	
応力	MI	224.6	-132.1	245.9	224.8	-132.1	245.6	225.0	-132.1	245.4	
	Ms	U	2229.8	0.0	2217.9	2207.7	0.0	2187.3	2127.3	0.0	2109.7
		D	1780.7	134.1	1726.1	1758.1	138.3	1696.1	1677.3	137.3	1618.8
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	161.9	-2.7	-167.2	161.9	-2.6	-167.1	162.0	-2.6	-167.1	
	Qs	746.7	587.6	752.1	739.0	579.7	744.3	715.9	556.5	721.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
		D	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
	j	U	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
		D	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
		D	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
	pt	U	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
		D	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
	Mal	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	
	Mas	U	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3
D		2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6
		D	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	653.6	818.1	982.7	653.6	818.1	982.7	653.6	818.1	982.7
		負	982.7	818.1	653.6	982.7	818.1	653.6	982.7	818.1	653.6
	Qd	982.7	818.1	982.7	982.7	818.1	982.7	982.7	818.1	982.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	231.46	184.29	231.46	231.46	184.29	231.46	231.46	184.29	231.46	
	a	l	1.281	1.320	1.281	1.282	1.321	1.282	1.282	1.322	1.282
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	
	Qal	830.2	882.9	830.2	830.4	883.1	830.4	830.5	883.3	830.5	
	Qas	正	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
		負	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	231.1		230.2	229.4		228.0	223.6		222.3
		D	172.6		169.5	171.3		167.7	166.6		163.2
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	82.3 (94.6)		82.3 (94.1)	82.3 (93.6)		82.3 (92.8)	82.3 (90.2)		82.3 (89.5)
		D	82.3 (60.4)		82.3 (58.6)	82.3 (59.6)		82.3 (57.5)	82.3 (56.9)		82.3 (54.9)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(58)	(400)	(63)	(58)	(400)	(63)	(58)	(400)	(63)	
応力	MI	225.3	-132.1	245.2	225.0	-132.2	245.3	221.7	-129.6	239.8	
	Ms	U	2036.9	0.0	2017.8	1956.0	0.0	1933.8	1727.6	0.0	1712.0
		D	1586.3	138.4	1527.4	1506.1	140.9	1443.3	1284.2	135.5	1232.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	162.0	-2.5	-167.0	162.0	-2.5	-167.1	158.8	-2.3	-163.3	
	Qs	689.1	529.6	694.1	664.9	505.4	669.9	596.7	440.2	601.2	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	70.5	72.6	70.5
		D	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	70.5	72.6	70.5
	j	U	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	61.7	63.6	61.7
		D	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	61.7	63.6	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	76.56	57.42	76.56
		D	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	76.56	57.42	76.56
	pt	U	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	1.67	1.22	1.67
		D	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	1.67	1.22	1.67
	Mal	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	1824.9	1445.7	1824.9
		D	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	1824.9	1445.7	1824.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6	2155.8		2155.8
		D	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8	2082.7		2082.7
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	628.6	793.1	957.6	592.4	756.9	921.4	462.3	623.3	784.3
		負	952.7	788.1	623.6	916.3	751.8	587.3	784.3	623.3	462.3
	Qd	952.7	793.1	957.6	916.3	756.9	921.4	784.3	623.3	784.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	224.40	178.66	225.57	215.83	170.49	217.03	195.72	150.86	195.72	
	a	l	1.283	1.322	1.283	1.283	1.322	1.283	1.297	1.324	1.297
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	0.782	0.782	0.782	
	Qal	830.7	883.5	830.7	830.7	883.5	830.7	637.7	666.3	637.7	
	Qas	正	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	818.6	844.0	818.6
		負	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	818.6	844.0	818.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	217.1		215.7	211.2		209.6	231.3		229.8
		D	161.4		157.9	156.7		153.1	166.1		162.2
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	222.5		222.5
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	240.0		240.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	82.3 (86.4)		82.3 (85.6)	82.3 (83.0)		82.3 (82.0)	82.7 (96.5)		82.7 (95.6)
		D	82.3 (53.8)		82.3 (51.8)	82.3 (51.1)		82.3 (49.0)	82.7 (57.4)		82.7 (55.1)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27F~Δ10F層[X1-X2]			Y27F~Δ11F層[X1-X2]			Y27F~Δ12F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(58)	(400)	(63)	(58)	(400)	(63)	(58)	(400)	(63)	
応力	MI	222.0	-129.5	239.6	221.6	-129.6	239.7	213.0	-122.1	225.0	
	Ms	U	1646.1	0.0	1632.3	1599.0	0.0	1581.7	1129.1	0.0	1124.9
		D	1202.1	134.9	1153.1	1155.8	137.4	1102.3	703.0	123.5	674.8
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	158.8	-2.2	-163.2	158.8	-2.3	-163.3	149.9	-1.5	-152.9	
	Qs	573.0	416.4	577.5	558.7	402.2	563.2	417.0	268.5	420.0	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	60.8	62.8	60.8
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	60.8	62.8	60.8
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	53.2	55.0	53.2
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	53.2	55.0	53.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64	63.52
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.74	1.26	1.74
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.74	1.26	1.74
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	635.8	513.3	635.8	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1271.6	1026.6	1271.6
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1271.6	1026.6	1271.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	1554.4		1554.4
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	1491.4		1491.4
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	462.3	623.3	784.3	441.1	602.1	763.1	250.6	402.1	553.5
		負	780.2	619.1	458.1	758.6	597.6	436.6	550.5	399.1	247.6
	Qd	780.2	623.3	784.3	758.6	602.1	763.1	550.5	402.1	553.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	194.69	150.86	195.72	189.31	145.73	190.44	172.43	121.93	173.37	
	a	l	1.297	1.324	1.297	1.297	1.324	1.297	1.170	1.197	1.170
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.847	0.847	0.847	
	Qal	637.9	666.5	637.9	637.8	666.4	637.8	485.1	507.8	485.1	
	Qas	正	818.6	844.0	818.6	818.6	844.0	818.6	668.5	690.4	668.5
負		818.6	844.0	818.6	818.6	844.0	818.6	668.5	690.4	668.5	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	223.7		222.4	219.3		217.7	201.1	200.6	
		D	160.0		156.3	156.5		152.5	130.7	127.9	
	Ld1	U	222.5		222.5	222.5		222.5	218.0	218.0	
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	234.0	234.0	
判定	NG/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	82.7 (91.9)		82.7 (91.2)	82.7 (89.3)		82.7 (88.3)	79.2 (84.2)	79.2 (83.9)	
		D	82.7 (53.7)		82.7 (51.5)	82.7 (51.6)		82.7 (49.3)	79.2 (41.9)	79.2 (40.3)	

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
位置	部材位置		Y27Fレ-Δ13F層[X1-X2]			Y27Fレ-Δ14F層[X1-X2]			Y27Fレ-Δ15F層[X1-X2]			
	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期		(58)	(400)	(63)	(58)	(400)	(63)	(58)	(400)	(63)	
応力	MI		213.1	-122.1	225.0	212.9	-122.2	225.0	207.3	-117.6	215.8	
	Ms	U	1041.1	0.0	1037.4	891.7	0.0	890.6	657.1	0.0	659.1	
		D	614.9	123.9	587.5	465.9	123.9	440.6	242.5	117.6	227.6	
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI		150.0	-1.5	-152.9	149.9	-1.5	-153.0	144.3	-1.1	-146.4	
	Qs		391.2	242.7	394.1	347.6	199.2	350.7	275.7	132.4	277.8	
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8	62.8	62.8	62.8	
		D	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8	62.8	62.8	62.8	
	j	U	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2	55.0	55.0	55.0	
		D	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2	55.0	55.0	55.0	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32				
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32				
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	
	曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	31.76	31.76	31.76
			D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	31.76	31.76	31.76
pt		U	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74	1.01	1.01	1.01	
		D	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74	1.01	1.01	1.01	
Mal		635.8	513.3	635.8	635.8	513.3	635.8	343.7	343.7	343.7		
Mas		U	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6	687.4	687.4	687.4	
		D	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6	687.4	687.4	687.4	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1554.4		1554.4	1554.4		1554.4	835.3		835.3	
		D	1491.4		1491.4	1491.4		1491.4	770.2		770.2	
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	211.9	363.3	514.8	146.7	298.1	449.5	52.7	198.1	343.5	
		負	511.8	360.4	208.9	446.5	295.0	143.6	341.3	195.9	50.6	
	Qd		511.8	363.3	514.8	446.5	298.1	449.5	341.3	198.1	343.5	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		160.31	110.18	161.24	139.85	90.40	140.80	124.22	72.08	124.99	
	a	l	1.170	1.197	1.170	1.170	1.197	1.170	1.196	1.196	1.196	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	
	Qal		485.1	507.8	485.1	485.1	507.8	485.1	332.2	332.2	332.2	
	Qas	正	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5	438.1	438.1	438.1	
		負	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5	438.1	438.1	438.1	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	190.2		189.8	171.6		171.5	205.8		206.2	
		D	122.0		119.2	107.1		104.6	105.0		102.4	
	Ld1	U	218.0		218.0	218.0		218.0	342.5		337.5	
		D	234.0		234.0	234.0		234.0	342.5		337.5	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2 (77.6)		79.2 (77.4)	79.2 (66.5)		79.2 (66.4)	79.2 (94.9)		79.2 (95.2)	
		D	79.2 (36.7)		79.2 (35.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	

断面名		G1 (3)			FG (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾒRF層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾒ1F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾒ2F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(58)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	
応力	MI	150.7	-95.6	167.7	381.4	-176.7	348.6	238.4	-128.9	238.5	
	Ms	U	477.0	0.0	482.3	3282.4	0.0	3312.2	1822.7	0.0	1821.0
		D	175.7	99.1	146.9	2519.6	208.0	2615.1	1345.8	129.8	1344.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	101.8	-2.1	-106.1	255.8	4.1	-247.6	164.5	-0.0	-164.5	
	Qs	196.1	96.4	200.3	1124.6	872.9	1116.4	633.7	469.2	633.7	
L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	
	D	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	237.3	237.3	237.3	69.3	72.5	69.3
		D	62.8	62.8	62.8	237.3	237.3	237.3	69.3	72.5	69.3
	j	U	55.0	55.0	55.0	207.6	207.6	207.6	60.6	63.4	60.6
		D	55.0	55.0	55.0	207.6	207.6	207.6	60.6	63.4	60.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D38	6-D38	6-D38
		2				6-D35	6-D35	6-D35	3-D38		3-D38
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D38	6-D38	6-D38
		2				6-D35	6-D35	6-D35	3-D38		3-D38
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	114.84	114.84	114.84	102.60	68.40	102.60
		D	31.76	31.76	31.76	114.84	114.84	114.84	102.60	68.40	102.60
	pt	U	1.01	1.01	1.01	0.61	0.61	0.61	2.11	1.35	2.11
		D	1.01	1.01	1.01	0.61	0.61	0.61	2.11	1.35	2.11
	Mal	343.7	343.7	343.7	4884.5	4884.5	4884.5	1184.2	856.5	1184.2	
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	9768.9	9768.9	9768.9	2368.3	1713.0	2368.3
		D	687.4	687.4	687.4	9768.9	9768.9	9768.9	2368.3	1713.0	2368.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	835.3		835.3	10766.5		10766.5	2817.6		2817.6
		D	770.2		770.2	10520.5		10520.5	2745.8		2745.8
	L' (L)		680.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)		
	Qd	正	39.6	143.5	247.5	1047.5	1299.2	1550.8	539.2	703.7	868.2
		負	243.2	139.3	35.3	1559.0	1307.4	1055.7	868.2	703.7	539.2
	Qd	243.2	143.5	247.5	1559.0	1307.4	1550.8	868.2	703.7	868.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	88.51	52.23	90.06	93.87	78.71	93.37	204.51	158.52	204.51	
	a	l	1.137	1.137	1.137	2.000	2.000	2.000	1.294	1.333	1.294
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.464	1.464	1.464	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.442	1.442	1.442	1.000	1.000	1.000
	pw	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952	1.089	1.089	1.089	
	Qal	320.1	320.1	320.1	4042.1	4042.1	4042.1	834.7	887.8	834.7	
	Qas	正	438.1	438.1	438.1	4943.8	4943.8	4943.8	1097.7	1147.9	1097.7
		負	438.1	438.1	438.1	4897.0	4897.0	4897.0	1097.7	1147.9	1097.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	166.6		167.7	308.8		309.4	201.5		201.4
		D	93.4		88.4	281.2		282.8	147.4		147.3
	Ld1	U	342.5		337.5	337.5		337.5	225.8		225.8
		D	342.5		337.5	337.5		337.5	244.8		244.8
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	79.2		79.2	75.8		75.8	82.3		82.3
		D	(68.9)		(69.6)	(33.3)		(33.6)	(77.3)		(77.2)
		79.2		79.2	75.8		75.8	82.3		82.3	
		(30.0)		(30.0)	(30.0)		(30.0)	(45.7)		(45.6)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ3F層[X2-X3]			Y27レ-Δ4F層[X2-X3]			Y27レ-Δ5F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	
応力	MI	238.9	-128.7	238.3	238.8	-128.8	238.3	238.8	-128.7	238.3	
	Ms	U	2198.6	0.0	2196.7	2289.9	0.0	2287.4	2270.8	0.0	
		D	1720.9	129.4	1720.1	1812.3	129.8	1810.7	1793.2	129.9	
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	164.6	0.1	-164.4	164.6	0.1	-164.5	164.6	0.1	-164.5	
	Qs	745.1	580.5	744.9	772.0	607.5	771.9	766.3	601.8	766.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	72.5	69.3	
		D	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	72.5	69.3	
	j	U	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	63.4	60.6	
		D	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	63.4	60.6	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38		3-D38	
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38		3-D38	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	68.40	102.60	
		D	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	68.40	102.60	
	pt	U	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	1.35	2.11	
		D	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	1.35	2.11	
	Mas	U	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	1713.0	2368.3	
		D	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	1713.0	2368.3	
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6	2817.6	2817.6	
		D	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8	2745.8	2745.8	
	L' (L)	675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			
	Qd	正	659.7	824.2	988.7	659.7	824.2	988.7	659.7	824.2	
		負	988.7	824.2	659.7	988.7	824.2	659.7	988.7	824.2	
	Qd	988.7	824.2	988.7	988.7	824.2	988.7	988.7	824.2	988.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	232.89	185.66	232.89	232.89	185.66	232.89	232.89	185.66	232.89	
	a	l	1.293	1.332	1.293	1.293	1.332	1.293	1.332	1.293	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	
	Qas	Qal	834.3	887.3	834.3	834.4	887.4	834.4	887.4	834.4	
		正	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1147.9	1097.7	
		負	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1147.9	1097.7	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	228.8		228.7	235.4		235.2	234.0	233.8	
		D	169.2		169.1	174.5		174.4	173.4	173.3	
	Ld1	U	225.8		225.8	225.8		225.8	225.8	225.8	
		D	244.8		244.8	244.8		244.8	244.8	244.8	
	判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	82.3 (93.2)		82.3 (93.2)	82.3 (97.1)		82.3 (97.0)	82.3 (96.3)	82.3 (96.2)	
		D	82.3 (58.4)		82.3 (58.4)	82.3 (61.5)		82.3 (61.4)	82.3 (60.8)	82.3 (60.8)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ6F層[X2-X3]			Y27レ-Δ7F層[X2-X3]			Y27レ-Δ8F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	
応力	MI	238.8	-128.7	238.3	238.8	-128.7	238.3	238.8	-128.7	238.3	
	Ms	U	2211.9	0.0	2208.5	2132.1	0.0	2128.3	2054.7	0.0	
		D	1734.2	130.2	1731.8	1654.5	130.4	1651.7	1577.0	130.6	
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	164.6	0.1	-164.5	164.6	0.1	-164.5	164.6	0.1	-164.5	
	Qs	748.8	584.2	748.6	725.1	560.6	724.9	702.1	537.5	701.9	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	72.5	69.3	
		D	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	72.5	69.3	
	j	U	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	63.4	60.6	
		D	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	63.4	60.6	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38		3-D38	
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38		3-D38	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	68.40	102.60	
		D	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	68.40	102.60	
	pt	U	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	1.35	2.11	
		D	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	1.35	2.11	
	Mas	U	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	856.5	1184.2	
		D	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	1713.0	2368.3	
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6		2817.6	
		D	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8		2745.8	
	L' (L)	675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			
	Qd	正	659.7	824.2	988.7	659.7	824.2	988.7	641.6	806.2	
		負	988.7	824.2	659.7	988.7	824.2	659.7	970.8	806.3	
	Qd	988.7	824.2	988.7	988.7	824.2	988.7	970.8	806.3	970.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	232.89	185.66	232.89	232.89	185.66	232.89	228.67	181.62	228.64	
	a	l	1.293	1.332	1.293	1.293	1.332	1.293	1.293	1.293	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	
	Qas	Qal	834.4	887.4	834.4	834.4	887.4	834.4	887.4	834.4	
		正	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1147.9	1097.7	
		負	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1147.9	1097.7	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	229.8		229.5	224.0		223.7	218.4	218.0	
		D	169.9		169.8	165.3		165.2	160.8	160.6	
	Ld1	U	225.8		225.8	225.8		225.8	225.8	225.8	
		D	244.8		244.8	244.8		244.8	244.8	244.8	
定着	判定	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
	La	U	82.3 (93.8)		82.3 (93.7)	82.3 (90.4)		82.3 (90.3)	82.3 (87.1)	82.3 (87.0)	
		D	82.3 (58.8)		82.3 (58.8)	82.3 (56.1)		82.3 (56.0)	82.3 (53.5)	82.3 (53.4)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ9F層[X2-X3]			Y27レ-Δ10F層[X2-X3]			Y27レ-Δ11F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	
応力	MI	234.1	-126.4	233.7	234.1	-126.4	233.7	234.1	-126.4	233.7	
	Ms	U	1832.0	0.0	1828.2	1760.4	0.0	1756.5	1709.9	0.0	
		D	1363.8	128.1	1360.8	1292.3	128.2	1289.1	1241.7	128.4	
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	161.1	0.1	-161.0	161.1	0.0	-161.0	161.1	0.1	-161.0	
	Qs	634.0	473.0	633.9	612.8	451.8	612.7	597.8	436.7	597.6	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35		4-D35	
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35		4-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	
	Mal	1014.5	722.8	1014.5	1014.5	722.8	1014.5	1014.5	722.8	1014.5	
	Mas	U	2029.1	1445.7	2029.1	2029.1	1445.7	2029.1	2029.1	1445.7	
		D	2029.1	1445.7	2029.1	2029.1	1445.7	2029.1	2029.1	1445.7	
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	2626.6	2626.6	
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	2554.9	2554.9	
	L' (L)	675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			
	Qd	正	548.4	709.4	870.4	516.5	677.5	838.6	494.0	655.0	
		負	870.5	709.5	548.5	838.6	677.6	516.6	816.1	655.1	
	Qd	870.5	709.5	870.4	838.6	677.6	838.6	816.1	655.1	816.0	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	221.35	171.72	221.32	213.25	164.01	213.23	207.52	158.55	207.49	
	a	l	1.289	1.333	1.289	1.290	1.333	1.290	1.289	1.333	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	
	Qas	Qal	698.5	748.1	698.5	698.5	748.1	698.5	698.5	748.0	
		正	916.7	963.1	916.7	916.7	963.1	916.7	916.7	963.1	
		負	916.7	963.1	916.7	916.7	963.1	916.7	916.7	963.1	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	223.1		222.8	217.1		216.8	212.9	212.5	
		D	160.9		160.7	156.1		155.8	152.6	152.4	
	Ld1	U	221.3		221.3	221.3		221.3	221.3	221.3	
		D	238.8		238.8	238.8		238.8	238.8	238.8	
	判定	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	82.7 (83.4)		82.7 (83.2)	82.7 (80.2)		82.7 (80.0)	82.7 (77.9)	82.7 (77.7)	
		D	82.7 (49.7)		82.7 (49.6)	82.7 (47.1)		82.7 (47.0)	82.7 (45.2)	82.7 (45.1)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ12F層[X2-X3]			Y27レ-Δ13F層[X2-X3]			Y27レ-Δ14F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	
応力	MI	221.2	-120.1	221.0	221.2	-120.1	221.0	221.2	-120.1	221.0	
	Ms	U	1214.9	0.0	1212.9	1128.4	0.0	1126.3	982.9	0.0	
		D	772.5	121.0	770.9	686.0	121.0	684.3	540.5	121.1	
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	151.5	0.0	-151.4	151.5	0.0	-151.4	151.5	0.0	-151.4	
	Qs	445.6	294.2	445.6	420.0	268.5	419.9	376.8	225.4	376.8	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	
		D	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	
	j	U	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	
		D	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32		2-D32	
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32		2-D32	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	
	pt	U	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	
		D	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	
	Mal	635.8	513.3	635.8	635.8	513.3	635.8	635.8	513.3	635.8	
	Mas	U	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	
		D	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1554.4		1554.4	1554.4		1554.4	1554.4		
		D	1491.4		1491.4	1491.4		1491.4	1491.4		
	L' (L)	675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			
	Qd	正	289.8	441.2	592.6	251.3	402.8	554.2	186.6	338.1	
		負	592.7	441.3	289.8	554.2	402.8	251.4	489.5	338.1	
	Qd	592.7	441.3	592.6	554.2	402.8	554.2	489.5	338.1	489.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	185.65	133.82	185.64	173.60	122.15	173.59	153.34	102.53	153.32	
	a	l	1.176	1.203	1.176	1.176	1.203	1.176	1.176	1.203	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qas	Qal	486.6	509.4	486.6	486.6	509.4	486.6	486.6	509.4	
		正	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	
		負	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	211.8		211.6	201.1		200.8	183.0		
		D	137.6		137.5	129.0		128.9	114.6		
	Ld1	U	216.8		216.8	216.8		216.8	216.8		
		D	232.8		232.8	232.8		232.8	232.8		
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	79.2 (90.6)		79.2 (90.5)	79.2 (84.2)		79.2 (84.0)	79.2 (73.3)		
		D	79.2 (46.1)		79.2 (46.0)	79.2 (40.9)		79.2 (40.8)	79.2 (32.2)		

断面名		G2 (3)			G2 (3)			FG (3)			
部材位置		Y27レ-Δ15F層[X2-X3]			Y27レ-ΔRF層[X2-X3]			Y27レ-Δ1F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	
応力	MI	213.0	-116.1	213.0	162.4	-92.6	161.8	351.8	-189.9	351.8	
	Ms	U	744.1	0.0	742.7	556.0	0.0	552.3	3343.4	0.0	
		D	318.0	116.7	316.8	231.1	94.1	228.8	2639.8	189.9	
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	145.4	0.0	-145.4	104.0	0.1	-103.9	251.7	0.0	-251.7	
	Qs	302.5	157.2	302.5	220.2	116.2	220.0	1138.1	886.4	1138.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.3	237.3	
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.3	237.3	
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	207.6	207.6	
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	207.6	207.6	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	6-D35	6-D35	
		2							6-D35	6-D35	
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	6-D35	6-D35	
		2							6-D35	6-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	114.84	114.84	
		D	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	114.84	114.84	
	pt	U	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	0.61	0.61	
		D	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	0.61	0.61	
	Mal	427.7	427.7	427.7	427.7	427.7	427.7	4884.5	4884.5	4884.5	
	Mas	U	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5	9768.9	9768.9	
		D	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5	9768.9	9768.9	
せん断	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
	My	U	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9	10766.5	10766.5	
		D	962.8		962.8	962.8		962.8	10520.5	10520.5	
	L' (L)	675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			
	Qd	正	90.3	235.7	381.1	70.2	174.2	278.1	1077.9	1329.6	
		負	381.1	235.7	90.3	278.3	174.3	70.4	1581.3	1077.9	
	Qd	381.1	235.7	381.1	278.3	174.3	278.1	1581.3	1329.6	1581.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	138.69	85.79	138.69	101.27	63.44	101.21	95.21	80.05	95.21	
	a	l	1.200	1.200	1.200	1.147	1.147	1.147	2.000	2.000	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.453	1.453	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.453	1.453	
	pw	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952	
	Qax	Qa1	333.2	333.2	333.2	322.2	322.2	322.2	4042.1	4042.1	
		正	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	4920.5	4920.5	
		負	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	4920.5	4920.5	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	229.9		229.6	187.7		186.9	310.1	310.1	
		D	120.0		119.7	104.3		103.9	283.3	283.3	
	Ld1	U	337.5		337.5	337.5		337.5	337.5	337.5	
		D	337.5		337.5	337.5		337.5	337.5	337.5	
定着	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
	La	U	79.2 (86.0)		79.2 (85.8)	79.2 (64.2)		79.2 (63.8)	75.8 (33.9)	75.8 (33.9)	
		D	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	75.8 (30.0)	75.8 (30.0)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ2F層[X3-X4]			Y27レ-Δ3F層[X3-X4]			Y27レ-Δ4F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	
応力	MI	238.5	-128.8	238.5	238.5	-128.8	238.5	238.5	-128.8	238.5	
	Ms	U	1821.6	0.0	1821.6	2199.4	0.0	2199.4	2291.0	0.0	
		D	1344.5	128.8	1344.5	1722.5	128.8	1722.5	1814.0	128.8	
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	164.5	-0.0	-164.5	164.5	0.0	-164.5	164.5	0.0	-164.5	
	Qs	633.6	469.1	633.6	745.5	581.0	745.5	772.7	608.2	772.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	72.5	69.3	
		D	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	72.5	69.3	
	j	U	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	63.4	60.6	
		D	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	63.4	60.6	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38		3-D38	
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38		3-D38	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	68.40	102.60	
		D	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	68.40	102.60	
	pt	U	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	1.35	2.11	
		D	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	1.35	2.11	
	Mas	U	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	856.5	1184.2	
		D	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	1713.0	2368.3	
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6	2817.6	2817.6	
		D	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8	2745.8	2745.8	
	L' (L)	675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			
	Qd	正	539.1	703.6	868.1	659.7	824.2	988.7	659.7	824.2	
		負	868.1	703.6	539.1	988.7	824.2	659.7	988.7	824.2	
	Qd	868.1	703.6	868.1	988.7	824.2	988.7	988.7	824.2	988.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	204.48	158.48	204.48	232.89	185.66	232.89	232.89	185.66	232.89	
	a	l	1.294	1.333	1.294	1.294	1.333	1.294	1.333	1.294	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	
	Qas	Qal	834.7	887.7	834.7	834.7	887.7	834.7	887.7	834.7	
		正	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1147.9	1097.7	
		負	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1147.9	1097.7	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	201.4		201.4	228.9		228.9	235.5		
		D	147.3		147.3	169.3		169.3	174.6		
	Ld1	U	225.8		225.8	225.8		225.8	225.8		
		D	244.8		244.8	244.8		244.8	244.8		
定着	判定	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
	La	U	82.3		82.3	82.3		82.3	82.3		
		D	(77.3)		(77.3)	(93.3)		(93.3)	(97.2)		

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ5F層[X3-X4]			Y27レ-Δ6F層[X3-X4]			Y27レ-Δ7F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	
応力	MI	238.5	-128.8	238.5	238.5	-128.8	238.5	238.5	-128.8	238.5	
	Ms	U	2272.7	0.0	2272.7	2214.1	0.0	2214.1	2134.9	0.0	
		D	1795.7	128.8	1795.7	1737.1	128.8	1737.1	1657.9	128.8	
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	164.5	0.0	-164.5	164.5	0.0	-164.5	164.5	0.0	-164.5	
	Qs	767.2	602.7	767.2	749.9	585.4	749.9	726.4	561.9	726.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	72.5	69.3	
		D	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	72.5	69.3	
	j	U	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	63.4	60.6	
		D	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	63.4	60.6	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38		3-D38	
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38		3-D38	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	68.40	102.60	
		D	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	68.40	102.60	
	pt	U	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	1.35	2.11	
		D	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	1.35	2.11	
	Mas	U	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	1713.0	2368.3	
		D	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	1713.0	2368.3	
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6	2817.6	2817.6	
		D	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8	2745.8	2745.8	
	L' (L)	675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			
	Qd	正	659.7	824.2	988.7	659.7	824.2	988.7	659.7	824.2	
		負	988.7	824.2	659.7	988.7	824.2	659.7	988.7	824.2	
	Qd	988.7	824.2	988.7	988.7	824.2	988.7	988.7	824.2	988.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	232.89	185.66	232.89	232.89	185.66	232.89	232.89	185.66	232.89	
	a	l	1.294	1.333	1.294	1.294	1.333	1.294	1.333	1.294	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	
	Qas	Qal	834.7	887.7	834.7	834.7	887.7	834.7	887.7	834.7	
		正	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1147.9	1097.7	
		負	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1147.9	1097.7	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	234.2		234.2	229.9		229.9	224.2	224.2	
		D	173.5		173.5	170.1		170.1	165.5	165.5	
	Ld1	U	225.8		225.8	225.8		225.8	225.8	225.8	
		D	244.8		244.8	244.8		244.8	244.8	244.8	
定着	判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	
	La	U	82.3 (96.4)		82.3 (96.4)	82.3 (93.9)		82.3 (93.9)	82.3 (90.5)	82.3 (90.5)	
		D	82.3 (60.9)		82.3 (60.9)	82.3 (58.9)		82.3 (58.9)	82.3 (56.2)	82.3 (56.2)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ8F層[X3-X4]			Y27レ-Δ9F層[X3-X4]			Y27レ-Δ10F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	
応力	MI	238.5	-128.8	238.5	233.8	-126.5	233.8	233.8	-126.5	233.8	
	Ms	U	2057.7	0.0	2057.7	1835.6	0.0	1835.6	1764.4	0.0	
		D	1580.7	128.8	1580.7	1367.9	126.5	1367.9	1296.8	126.5	
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	164.5	0.0	-164.5	161.0	0.0	-161.0	161.0	0.0	-161.0	
	Qs	703.5	539.0	703.5	635.6	474.6	635.6	614.5	453.5	614.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.3	72.5	69.3	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	
		D	69.3	72.5	69.3	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	
	j	U	60.6	63.4	60.6	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	
		D	60.6	63.4	60.6	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	3-D38		3-D38	4-D35		4-D35		4-D35	
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	3-D38		3-D38	4-D35		4-D35		4-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	
曲げ	at	U	102.60	68.40	102.60	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	
		D	102.60	68.40	102.60	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	
	pt	U	2.11	1.35	2.11	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	
		D	2.11	1.35	2.11	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	
	Mas	U	1184.2	856.5	1184.2	1014.5	722.8	1014.5	1014.5	722.8	
		D	2368.3	1713.0	2368.3	2029.1	1445.7	2029.1	2029.1	1445.7	
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2817.6		2817.6	2626.6		2626.6	2626.6	2626.6	
		D	2745.8		2745.8	2554.9		2554.9	2554.9	2554.9	
	L' (L)	675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			
	Qd	正	644.0	808.5	973.1	550.9	711.9	872.9	519.3	680.3	
		負	973.1	808.5	644.0	872.9	711.9	550.9	841.3	680.3	
	Qd	973.1	808.5	973.1	872.9	711.9	872.9	841.3	680.3	841.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	229.20	182.13	229.20	221.97	172.30	221.97	213.93	164.65	213.93	
	a	l	1.294	1.333	1.294	1.290	1.334	1.290	1.290	1.334	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	1.089	1.089	1.089	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	
	Qas	Qal	834.7	887.7	834.7	698.7	748.3	698.7	698.7	748.3	
		正	1097.7	1147.9	1097.7	916.7	963.1	916.7	916.7	963.1	
		負	1097.7	1147.9	1097.7	916.7	963.1	916.7	916.7	963.1	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	218.6		218.6	223.5		223.5	217.5	217.5	
		D	161.0		161.0	161.1		161.1	156.4	156.4	
	Ld1	U	225.8		225.8	221.3		221.3	221.3	221.3	
		D	244.8		244.8	238.8		238.8	238.8	238.8	
	判定	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	82.3 (87.3)		82.3 (87.3)	82.7 (83.6)		82.7 (83.6)	82.7 (80.3)	82.7 (80.3)	
		D	82.3 (53.6)		82.3 (53.6)	82.7 (49.8)		82.7 (49.8)	82.7 (47.2)	82.7 (47.2)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ11F層[X3-X4]			Y27レ-Δ12F層[X3-X4]			Y27レ-Δ13F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	
応力	MI	233.8	-126.5	233.8	221.1	-120.1	221.1	221.1	-120.1	221.1	
	Ms	U	1713.8	0.0	1713.8	1219.1	0.0	1219.1	1132.6	0.0	1132.6
		D	1246.1	126.5	1246.1	777.0	120.1	777.0	690.5	120.1	690.5
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	161.0	0.0	-161.0	151.4	0.0	-151.4	151.4	0.0	-151.4	
	Qs	599.5	438.5	599.5	447.1	295.7	447.1	421.5	270.1	421.5	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	69.1	72.6	69.1	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8
		D	69.1	72.6	69.1	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8
	j	U	60.5	63.6	60.5	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2
		D	60.5	63.6	60.5	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	4-D35		4-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	4-D35		4-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	95.70	57.42	95.70	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	2.13	1.22	2.13	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74
		D	2.13	1.22	2.13	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74
	Mal	1014.5	722.8	1014.5	635.8	513.3	635.8	635.8	513.3	635.8	
	Mas	U	2029.1	1445.7	2029.1	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6
		D	2029.1	1445.7	2029.1	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2626.6		2626.6	1554.4		1554.4	1554.4		1554.4
		D	2554.9		2554.9	1491.4		1491.4	1491.4		1491.4
	L' (L)	675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			
	Qd	正	496.7	657.7	818.8	292.1	443.6	595.0	253.7	405.1	556.6
		負	818.8	657.7	496.7	595.0	443.6	292.1	556.6	405.1	253.7
	Qd	818.8	657.7	818.8	595.0	443.6	595.0	556.6	405.1	556.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	208.20	159.20	208.20	186.37	134.52	186.37	174.33	122.86	174.33	
	a	l	1.290	1.334	1.290	1.176	1.203	1.176	1.176	1.203	1.176
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.977	0.977	0.977	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	698.7	748.3	698.7	486.7	509.5	486.7	486.7	509.5	486.7	
	Qas	正	916.7	963.1	916.7	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5
負		916.7	963.1	916.7	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	213.2		213.2	212.3		212.3	201.6		201.6
		D	152.9		152.9	138.1		138.1	129.5		129.5
	Ld1	U	221.3		221.3	216.8		216.8	216.8		216.8
		D	238.8		238.8	232.8		232.8	232.8		232.8
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	82.7 (78.0)		82.7 (78.0)	79.2 (90.9)		79.2 (90.9)	79.2 (84.5)		79.2 (84.5)
		D	82.7 (45.4)		82.7 (45.4)	79.2 (46.4)		79.2 (46.4)	79.2 (41.2)		79.2 (41.2)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ14F層[X3-X4]			Y27レ-Δ15F層[X3-X4]			Y27レ-ΔRF層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	
応力	MI	221.1	-120.1	221.1	213.0	-116.1	213.0	162.0	-92.7	162.0	
	Ms	U	987.1	0.0	987.1	748.9	0.0	748.9	556.9	0.0	556.9
		D	545.0	120.1	545.0	322.9	116.1	322.9	232.9	92.7	232.9
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	151.4	0.0	-151.4	145.4	0.0	-145.4	103.9	0.0	-103.9	
	Qs	378.4	227.0	378.4	304.2	158.8	304.2	221.0	117.0	221.0	
L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	60.8	62.8	60.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	60.8	62.8	60.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	53.2	55.0	53.2	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	53.2	55.0	53.2	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32						
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
		D	63.52	47.64	63.52	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.74	1.26	1.74	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
		D	1.74	1.26	1.74	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
	Mal	635.8	513.3	635.8	427.7	427.7	427.7	427.7	427.7	427.7	
	Mas	U	1271.6	1026.6	1271.6	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5
		D	1271.6	1026.6	1271.6	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1554.4		1554.4	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9
		D	1491.4		1491.4	962.8		962.8	962.8		962.8
	L' (L)	675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			
	Qd	正	189.0	340.5	491.9	92.8	238.2	383.5	71.6	175.5	279.5
		負	491.9	340.5	189.0	383.5	238.2	92.8	279.5	175.5	71.6
	Qd	491.9	340.5	491.9	383.5	238.2	383.5	279.5	175.5	279.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	154.08	103.25	154.08	139.58	86.67	139.58	101.70	63.88	101.70	
	a	l	1.176	1.203	1.176	1.200	1.200	1.200	1.149	1.149	1.149
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	
	Qal	486.7	509.5	486.7	333.2	333.2	333.2	322.5	322.5	322.5	
	Qas	正	668.5	690.4	668.5	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
		負	668.5	690.4	668.5	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	183.5		183.5	231.0		231.0	187.9		187.9
		D	115.0		115.0	120.8		120.8	104.7		104.7
	Ld1	U	216.8		216.8	337.5		337.5	337.5		337.5
		D	232.8		232.8	337.5		337.5	337.5		337.5
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2 (73.6)		79.2 (73.6)	79.2 (86.5)		79.2 (86.5)	79.2 (64.3)		79.2 (64.3)
		D	79.2 (32.5)		79.2 (32.5)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ1F層[X4-X5]			Y27レ-Δ2F層[X4-X5]			Y27レ-Δ3F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	
応力	MI	348.6	-176.7	381.4	238.5	-128.9	238.4	238.3	-128.7	238.9	
	Ms	U	3312.2	0.0	3282.4	1821.0	0.0	1822.7	2196.7	0.0	2198.6
		D	2615.1	208.0	2519.6	1344.0	129.8	1345.8	1720.1	129.4	1720.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	247.6	-4.1	-255.8	164.5	0.0	-164.5	164.4	-0.1	-164.6	
	Qs	1116.4	872.9	1124.6	633.7	469.2	633.7	744.9	580.5	745.1	
L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	237.3	237.3	237.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
		D	237.3	237.3	237.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
	j	U	207.6	207.6	207.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
		D	207.6	207.6	207.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	6-D35	6-D35	6-D35	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	6-D35	6-D35	6-D35	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	114.84	114.84	114.84	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
		D	114.84	114.84	114.84	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
	pt	U	0.61	0.61	0.61	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
		D	0.61	0.61	0.61	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
	Mal	4884.5	4884.5	4884.5	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	
	Mas	U	9768.9	9768.9	9768.9	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3
		D	9768.9	9768.9	9768.9	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	10766.5		10766.5	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6
		D	10520.5		10520.5	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8
	L' (L)	675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			
	Qd	正	1055.7	1307.4	1559.0	539.2	703.7	868.2	659.7	824.2	988.7
		負	1550.8	1299.2	1047.5	868.2	703.7	539.2	988.7	824.2	659.7
	Qd	1550.8	1307.4	1559.0	868.2	703.7	868.2	988.7	824.2	988.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	93.37	78.71	93.87	204.51	158.52	204.51	232.89	185.66	232.89	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.294	1.333	1.294	1.293	1.332	1.293
		s. 正	1.442	1.442	1.442	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.464	1.464	1.464	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	
	Qal	4042.1	4042.1	4042.1	834.7	887.8	834.7	834.3	887.3	834.3	
	Qas	正	4897.0	4897.0	4897.0	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
		負	4943.8	4943.8	4943.8	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	309.4		308.8	201.4		201.5	228.7		228.8
		D	282.8		281.2	147.3		147.4	169.1		169.2
	Ld1	U	337.5		337.5	225.8		225.8	225.8		225.8
		D	337.5		337.5	244.8		244.8	244.8		244.8
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	75.8 (33.6)		75.8 (33.3)	82.3 (77.2)		82.3 (77.3)	82.3 (93.2)		82.3 (93.2)
		D	75.8 (30.0)		75.8 (30.0)	82.3 (45.6)		82.3 (45.7)	82.3 (58.4)		82.3 (58.4)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-4F層[X4-X5]			Y27レ-45F層[X4-X5]			Y27レ-46F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	
応力	MI	238.3	-128.8	238.8	238.3	-128.7	238.8	238.3	-128.7	238.8	
	Ms	U	2287.4	0.0	2289.9	2267.9	0.0	2270.8	2208.5	0.0	2211.9
		D	1810.7	129.8	1812.3	1791.3	129.9	1793.2	1731.8	130.2	1734.2
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	164.5	-0.1	-164.6	164.5	-0.1	-164.6	164.5	-0.1	-164.6	
	Qs	771.9	607.5	772.0	766.2	601.8	766.3	748.6	584.2	748.8	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
		D	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
	j	U	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
		D	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
		D	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
	pt	U	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
		D	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
	Mal	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	
	Mas	U	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3
		D	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6
		D	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8
	L' (L)		675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)		
	Qd	正	659.7	824.2	988.7	659.7	824.2	988.7	659.7	824.2	988.7
		負	988.7	824.2	659.7	988.7	824.2	659.7	988.7	824.2	659.7
	Qd	988.7	824.2	988.7	988.7	824.2	988.7	988.7	824.2	988.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	232.89	185.66	232.89	232.89	185.66	232.89	232.89	185.66	232.89	
	a	l	1.293	1.332	1.293	1.293	1.332	1.293	1.293	1.332	1.293
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	
	Qal	834.4	887.4	834.4	834.4	887.4	834.4	834.4	887.4	834.4	
	Qas	正	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
		負	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	235.2		235.4	233.8		234.0	229.5		229.8
		D	174.4		174.5	173.3		173.4	169.8		169.9
	Ld1	U	225.8		225.8	225.8		225.8	225.8		225.8
		D	244.8		244.8	244.8		244.8	244.8		244.8
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	82.3 (97.0)		82.3 (97.1)	82.3 (96.2)		82.3 (96.3)	82.3 (93.7)		82.3 (93.8)
		D	82.3 (61.4)		82.3 (61.5)	82.3 (60.8)		82.3 (60.8)	82.3 (58.8)		82.3 (58.8)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ7F層[X4-X5]			Y27レ-Δ8F層[X4-X5]			Y27レ-Δ9F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	
応力	MI	238.3	-128.7	238.8	238.3	-128.7	238.8	233.7	-126.4	234.1	
	Ms	U	2128.3	0.0	2132.1	2050.4	0.0	2054.7	1828.2	0.0	1832.0
		D	1651.7	130.4	1654.5	1573.8	130.6	1577.0	1360.8	128.1	1363.8
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	164.5	-0.1	-164.6	164.5	-0.1	-164.6	161.0	-0.1	-161.1	
	Qs	724.9	560.6	725.1	701.9	537.5	702.1	633.9	473.0	634.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	69.1	72.6	69.1
		D	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	60.5	63.6	60.5
		D	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	60.5	63.6	60.5
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	4-D35		4-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	
曲げ	at	U	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	95.70	57.42	95.70
		D	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	2.13	1.22	2.13
		D	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	2.13	1.22	2.13
	Mal	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	1014.5	722.8	1014.5	
	Mas	U	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	2029.1	1445.7	2029.1
		D	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	2029.1	1445.7	2029.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6	2626.6		2626.6
		D	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8	2554.9		2554.9
	L' (L)	675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			
	Qd	正	659.7	824.2	988.7	641.8	806.3	970.8	548.5	709.5	870.5
		負	988.7	824.2	659.7	970.7	806.2	641.6	870.4	709.4	548.4
	Qd	988.7	824.2	988.7	970.7	806.3	970.8	870.4	709.5	870.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	232.89	185.66	232.89	228.64	181.62	228.67	221.32	171.72	221.35	
	a	l	1.293	1.332	1.293	1.293	1.332	1.293	1.289	1.333	1.289
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	0.977	0.977	0.977	
	Qal	834.4	887.4	834.4	834.4	887.4	834.4	698.5	748.1	698.5	
	Qas	正	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	916.7	963.1	916.7
		負	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	916.7	963.1	916.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	223.7		224.0	218.0		218.4	222.8		223.1
		D	165.2		165.3	160.6		160.8	160.7		160.9
	Ld1	U	225.8		225.8	225.8		225.8	221.3		221.3
		D	244.8		244.8	244.8		244.8	238.8		238.8
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	82.3 (90.3)		82.3 (90.4)	82.3 (87.0)		82.3 (87.1)	82.7 (83.2)		82.7 (83.4)
		D	82.3 (56.0)		82.3 (56.1)	82.3 (53.4)		82.3 (53.5)	82.7 (49.6)		82.7 (49.7)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ10F層[X4-X5]			Y27レ-Δ11F層[X4-X5]			Y27レ-Δ12F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	
応力	MI	233.7	-126.4	234.1	233.7	-126.4	234.1	221.0	-120.1	221.2	
	Ms	U	1756.5	0.0	1760.4	1705.5	0.0	1709.9	1212.9	0.0	1214.9
		D	1289.1	128.2	1292.3	1238.1	128.4	1241.7	770.9	121.0	772.5
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	161.0	-0.0	-161.1	161.0	-0.1	-161.1	151.4	-0.0	-151.5	
	Qs	612.7	451.8	612.8	597.6	436.7	597.8	445.6	294.2	445.6	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	60.8	62.8	60.8
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	60.8	62.8	60.8
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	53.2	55.0	53.2
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	53.2	55.0	53.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	63.52	47.64	63.52
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	63.52	47.64	63.52
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	1.74	1.26	1.74
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	1.74	1.26	1.74
	Mal	1014.5	722.8	1014.5	1014.5	722.8	1014.5	635.8	513.3	635.8	
	Mas	U	2029.1	1445.7	2029.1	2029.1	1445.7	2029.1	1271.6	1026.6	1271.6
		D	2029.1	1445.7	2029.1	2029.1	1445.7	2029.1	1271.6	1026.6	1271.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	1554.4		1554.4
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	1491.4		1491.4
	L' (L)	675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			
	Qd	正	516.6	677.6	838.6	494.1	655.1	816.1	289.8	441.3	592.7
		負	838.6	677.5	516.5	816.0	655.0	494.0	592.6	441.2	289.8
	Qd	838.6	677.6	838.6	816.0	655.1	816.1	592.6	441.3	592.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	213.23	164.01	213.25	207.49	158.55	207.52	185.64	133.82	185.65	
	a	l	1.290	1.333	1.290	1.289	1.333	1.289	1.176	1.203	1.176
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.847	0.847	0.847	
	Qal	698.5	748.1	698.5	698.5	748.0	698.5	486.6	509.4	486.6	
	Qas	正	916.7	963.1	916.7	916.7	963.1	916.7	668.5	690.4	668.5
		負	916.7	963.1	916.7	916.7	963.1	916.7	668.5	690.4	668.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	216.8		217.1	212.5		212.9	211.6		211.8
		D	155.8		156.1	152.4		152.6	137.5		137.6
	Ld1	U	221.3		221.3	221.3		221.3	216.8		216.8
		D	238.8		238.8	238.8		238.8	232.8		232.8
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	82.7 (80.0)		82.7 (80.2)	82.7 (77.7)		82.7 (77.9)	79.2 (90.5)		79.2 (90.6)
		D	82.7 (47.0)		82.7 (47.1)	82.7 (45.1)		82.7 (45.2)	79.2 (46.0)		79.2 (46.1)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y27F-Δ13F層[X4-X5]			Y27F-Δ14F層[X4-X5]			Y27F-Δ15F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	
応力	MI	221.0	-120.1	221.2	221.0	-120.1	221.2	213.0	-116.1	213.0	
	Ms	U	1126.3	0.0	1128.4	980.7	0.0	982.9	742.7	0.0	744.1
		D	684.3	121.0	686.0	538.7	121.1	540.5	316.8	116.7	318.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	151.4	-0.0	-151.5	151.4	-0.0	-151.5	145.4	-0.0	-145.4	
	Qs	419.9	268.5	420.0	376.8	225.4	376.8	302.5	157.2	302.5	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8	62.8	62.8	62.8
		D	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2	55.0	55.0	55.0
		D	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	39.70	39.70	39.70
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74	1.26	1.26	1.26
		D	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74	1.26	1.26	1.26
	Mal	635.8	513.3	635.8	635.8	513.3	635.8	427.7	427.7	427.7	
	Mas	U	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6	855.5	855.5	855.5
		D	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6	855.5	855.5	855.5
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1554.4		1554.4	1554.4		1554.4	1027.9		1027.9
		D	1491.4		1491.4	1491.4		1491.4	962.8		962.8
	L' (L)	675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			
	Qd	正	251.4	402.8	554.2	186.7	338.1	489.5	90.3	235.7	381.1
		負	554.2	402.8	251.3	489.5	338.1	186.6	381.1	235.7	90.3
	Qd	554.2	402.8	554.2	489.5	338.1	489.5	381.1	235.7	381.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	173.59	122.15	173.60	153.32	102.53	153.34	138.69	85.79	138.69	
	a	l	1.176	1.203	1.176	1.176	1.203	1.176	1.200	1.200	1.200
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	
	Qal	486.6	509.4	486.6	486.6	509.4	486.6	333.2	333.2	333.2	
	Qas	正	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5	438.1	438.1	438.1
		負	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5	438.1	438.1	438.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	200.8		201.1	182.7		183.0	229.6		229.9
		D	128.9		129.0	114.4		114.6	119.7		120.0
	Ld1	U	216.8		216.8	216.8		216.8	337.5		337.5
		D	232.8		232.8	232.8		232.8	337.5		337.5
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2 (84.0)		79.2 (84.2)	79.2 (73.1)		79.2 (73.3)	79.2 (85.8)		79.2 (86.0)
		D	79.2 (40.8)		79.2 (40.9)	79.2 (32.1)		79.2 (32.2)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名		G2 (3)			FG (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-ΔRF層[X4-X5]			Y27レ-Δ1F層[X5-X6]			Y27レ-Δ2F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(58)	(63)	(400)	(58)	
応力	MI	161.8	-92.6	162.4	403.2	-257.7	164.6	246.3	-131.9	224.6	
	Ms	U	552.3	0.0	556.0	3462.7	0.0	3690.8	1793.2	0.0	1792.4
		D	228.8	94.1	231.1	2656.3	466.8	3361.5	1300.6	132.8	1343.2
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	103.9	-0.1	-104.0	281.5	29.8	-221.9	167.2	2.7	-161.8	
	Qs	220.0	116.2	220.2	1250.0	998.3	1190.3	625.3	460.8	619.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	
	D	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	237.3	237.3	237.3	69.3	72.5	69.3
		D	62.8	62.8	62.8	237.3	237.3	237.3	69.3	72.5	69.3
	j	U	55.0	55.0	55.0	207.6	207.6	207.6	60.6	63.4	60.6
		D	55.0	55.0	55.0	207.6	207.6	207.6	60.6	63.4	60.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D38	6-D38	6-D38
		2				6-D35	6-D35	6-D35	3-D38		3-D38
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D38	6-D38	6-D38
		2				6-D35	6-D35	6-D35	3-D38		3-D38
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	39.70	39.70	39.70	114.84	114.84	114.84	102.60	68.40	102.60
		D	39.70	39.70	39.70	114.84	114.84	114.84	102.60	68.40	102.60
	pt	U	1.26	1.26	1.26	0.61	0.61	0.61	2.11	1.35	2.11
		D	1.26	1.26	1.26	0.61	0.61	0.61	2.11	1.35	2.11
	Mal	427.7	427.7	427.7	4884.5	4884.5	4884.5	1184.2	856.5	1184.2	
	Mas	U	855.5	855.5	855.5	9768.9	9768.9	9768.9	2368.3	1713.0	2368.3
		D	855.5	855.5	855.5	9768.9	9768.9	9768.9	2368.3	1713.0	2368.3
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1027.9		1027.9	10766.5		10766.5	2817.6		2817.6
		D	962.8		962.8	10520.5		10520.5	2745.8		2745.8
	L' (L)	675.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	70.4	174.3	278.3	1171.2	1422.9	1674.6	519.8	684.4	848.9
		負	278.1	174.2	70.2	1734.2	1482.5	1230.9	854.3	689.8	525.3
	Qd	278.1	174.3	278.3	1734.2	1482.5	1674.6	854.3	689.8	848.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	101.21	63.44	101.27	104.42	89.26	100.82	201.23	155.38	199.95	
	a	l	1.147	1.147	1.147	2.000	2.000	2.000	1.280	1.319	1.280
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.521	1.521	1.521	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.380	1.380	1.380	1.000	1.000	1.000
	pw	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952	1.089	1.089	1.089	
	Qal	322.2	322.2	322.2	4042.1	4042.1	4042.1	829.7	882.4	829.7	
	Qas	正	438.1	438.1	438.1	5064.7	5064.7	5064.7	1097.7	1147.9	1097.7
		負	438.1	438.1	438.1	4766.8	4766.8	4766.8	1097.7	1147.9	1097.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	186.9		187.7	312.7		317.6	199.4		199.3
		D	103.9		104.3	283.5		295.8	144.8		147.3
	Ld1	U	337.5		337.5	337.5		342.5	227.0		227.0
		D	337.5		337.5	337.5		342.5	246.0		246.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2		79.2	75.8		75.8	82.3		82.3
		(63.8)		(64.2)	(35.1)		(37.4)	(76.0)		(76.0)	
	D	79.2		79.2	75.8		75.8	82.3		82.3	
		(30.0)		(30.0)	(30.0)		(30.0)	(44.1)		(45.6)	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ3F層[X5-X6]			Y27レ-Δ4F層[X5-X6]			Y27レ-Δ5F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(58)	(63)	(400)	(58)	(63)	(400)	(58)	
応力	MI	246.0	-132.1	224.3	245.9	-132.1	224.6	245.6	-132.1	224.8	
	Ms	U	2142.0	0.0	2145.6	2217.9	0.0	2229.8	2187.3	0.0	2207.7
		D	1649.9	133.5	1696.9	1726.1	134.1	1780.7	1696.1	138.3	1758.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	167.2	2.7	-161.8	167.2	2.7	-161.9	167.1	2.6	-161.9	
	Qs	728.6	564.1	723.2	752.1	587.6	746.7	744.3	579.7	739.0	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
		D	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
	j	U	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
		D	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
		D	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
	pt	U	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
		D	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
	Mal	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	
	Mas	U	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3
D		2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6
		D	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	653.6	818.1	982.7	653.6	818.1	982.7	653.6	818.1	982.7
		負	982.7	818.1	653.6	982.7	818.1	653.6	982.7	818.1	653.6
	Qd	982.7	818.1	982.7	982.7	818.1	982.7	982.7	818.1	982.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	231.46	184.29	231.46	231.46	184.29	231.46	231.46	184.29	231.46	
	a	l	1.281	1.320	1.281	1.281	1.320	1.281	1.282	1.321	1.282
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	
	Qal	830.1	882.8	830.1	830.2	882.9	830.2	830.4	883.1	830.4	
	Qas	正	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
		負	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	224.7		224.9	230.2		231.1	228.0		229.4
		D	165.1		167.8	169.5		172.6	167.7		171.3
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0
	判定	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	82.3 (90.8)		82.3 (91.0)	82.3 (94.1)		82.3 (94.6)	82.3 (92.8)		82.3 (93.6)
		D	82.3 (56.0)		82.3 (57.6)	82.3 (58.6)		82.3 (60.4)	82.3 (57.5)		82.3 (59.6)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ6F層[X5-X6]			Y27レ-Δ7F層[X5-X6]			Y27レ-Δ8F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(58)	(63)	(400)	(58)	(63)	(400)	(58)	
応力	MI	245.4	-132.1	225.0	245.2	-132.1	225.3	245.3	-132.2	225.0	
	Ms	U	2109.7	0.0	2127.3	2017.8	0.0	2036.9	1933.8	0.0	1956.0
		D	1618.8	137.3	1677.3	1527.4	138.4	1586.3	1443.3	140.9	1506.1
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	167.1	2.6	-162.0	167.0	2.5	-162.0	167.1	2.5	-162.0	
	Qs	721.0	556.5	715.9	694.1	529.6	689.1	669.9	505.4	664.9	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
		D	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
	j	U	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
		D	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
		D	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
	pt	U	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
		D	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
	Mal	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	
	Mas	U	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3
		D	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6
		D	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	653.6	818.1	982.7	623.6	788.1	952.7	587.3	751.8	916.3
		負	982.7	818.1	653.6	957.6	793.1	628.6	921.4	756.9	592.4
	Qd	982.7	818.1	982.7	957.6	793.1	952.7	921.4	756.9	916.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	231.46	184.29	231.46	225.57	178.66	224.40	217.03	170.49	215.83	
	a	l	1.282	1.322	1.282	1.283	1.322	1.283	1.283	1.322	1.283
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	
	Qal	830.5	883.3	830.5	830.7	883.5	830.7	830.7	883.5	830.7	
	Qas	正	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
		負	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	222.3		223.6	215.7		217.1	209.6		211.2
		D	163.2		166.6	157.9		161.4	153.1		156.7
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	82.3 (89.5)		82.3 (90.2)	82.3 (85.6)		82.3 (86.4)	82.3 (82.0)		82.3 (83.0)
		D	82.3 (54.9)		82.3 (56.9)	82.3 (51.8)		82.3 (53.8)	82.3 (49.0)		82.3 (51.1)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ9F層[X5-X6]			Y27レ-Δ10F層[X5-X6]			Y27レ-Δ11F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(58)	(63)	(400)	(58)	(63)	(400)	(58)	
応力	MI	239.8	-129.6	221.7	239.6	-129.5	222.0	239.7	-129.6	221.6	
	Ms	U	1712.0	0.0	1727.6	1632.3	0.0	1646.1	1581.7	0.0	1599.0
		D	1232.4	135.5	1284.2	1153.1	134.9	1202.1	1102.3	137.4	1155.8
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	163.3	2.3	-158.8	163.2	2.2	-158.8	163.3	2.3	-158.8	
	Qs	601.2	440.2	596.7	577.5	416.4	573.0	563.2	402.2	558.7	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
D		1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	462.3	623.3	784.3	458.1	619.1	780.2	436.6	597.6	758.6
		負	784.3	623.3	462.3	784.3	623.3	462.3	763.1	602.1	441.1
	Qd	784.3	623.3	784.3	784.3	623.3	780.2	763.1	602.1	758.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	195.72	150.86	195.72	195.72	150.86	194.69	190.44	145.73	189.31	
	a	l	1.297	1.324	1.297	1.297	1.324	1.297	1.297	1.324	1.297
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	
	Qal	637.7	666.3	637.7	637.9	666.5	637.9	637.8	666.4	637.8	
Qas	正	818.6	844.0	818.6	818.6	844.0	818.6	818.6	844.0	818.6	
	負	818.6	844.0	818.6	818.6	844.0	818.6	818.6	844.0	818.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	229.8		231.3	222.4		223.7	217.7		219.3
		D	162.2		166.1	156.3		160.0	152.5		156.5
	Ld1	U	222.5		222.5	222.5		222.5	222.5		222.5
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定		NG/OK		NG/OK	OK/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	82.7 (95.6)		82.7 (96.5)	82.7 (91.2)		82.7 (91.9)	82.7 (88.3)		82.7 (89.3)
		D	82.7 (55.1)		82.7 (57.4)	82.7 (51.5)		82.7 (53.7)	82.7 (49.3)		82.7 (51.6)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ12F層[X5-X6]			Y27レ-Δ13F層[X5-X6]			Y27レ-Δ14F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(58)	(63)	(400)	(58)	(63)	(400)	(58)	
応力	MI	225.0	-122.1	213.0	225.0	-122.1	213.1	225.0	-122.2	212.9	
	Ms	U	1124.9	0.0	1129.1	1037.4	0.0	1041.1	890.6	0.0	891.7
		D	674.8	123.5	703.0	587.5	123.9	614.9	440.6	123.9	465.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	152.9	1.5	-149.9	152.9	1.5	-150.0	153.0	1.5	-149.9	
	Qs	420.0	268.5	417.0	394.1	242.7	391.2	350.7	199.2	347.6	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8
		D	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8
	j	U	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2
		D	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74
		D	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74
	Mal	635.8	513.3	635.8	635.8	513.3	635.8	635.8	513.3	635.8	
	Mas	U	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6
		D	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1554.4		1554.4	1554.4		1554.4	1554.4		1554.4
		D	1491.4		1491.4	1491.4		1491.4	1491.4		1491.4
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	247.6	399.1	550.5	208.9	360.4	511.8	143.6	295.0	446.5
		負	553.5	402.1	250.6	514.8	363.3	211.9	449.5	298.1	146.7
	Qd	553.5	402.1	550.5	514.8	363.3	511.8	449.5	298.1	446.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	173.37	121.93	172.43	161.24	110.18	160.31	140.80	90.40	139.85	
	a	l	1.170	1.197	1.170	1.170	1.197	1.170	1.170	1.197	1.170
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	485.1	507.8	485.1	485.1	507.8	485.1	485.1	507.8	485.1	
	Qas	正	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5
		負	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	200.6		201.1	189.8		190.2	171.5		171.6
		D	127.9		130.7	119.2		122.0	104.6		107.1
	Ld1	U	218.0		218.0	218.0		218.0	218.0		218.0
		D	234.0		234.0	234.0		234.0	234.0		234.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2 (83.9)		79.2 (84.2)	79.2 (77.4)		79.2 (77.6)	79.2 (66.4)		79.2 (66.5)
		D	79.2 (40.3)		79.2 (41.9)	79.2 (35.0)		79.2 (36.7)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			FG (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ15F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑRF層[X5-X6]			Y37ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(58)	(63)	(400)	(58)	(58)	(400)	(63)	
応力	MI	215.8	-117.6	207.3	167.7	-95.6	150.7	164.6	-257.7	403.2	
	Ms	U	659.1	0.0	657.1	482.3	0.0	477.0	3690.8	0.0	3462.7
		D	227.6	117.6	242.5	146.9	99.1	175.7	3361.5	466.8	2656.3
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	146.4	1.1	-144.3	106.1	2.1	-101.8	221.9	-29.8	-281.5	
	Qs	277.8	132.4	275.7	200.3	96.4	196.1	1190.3	998.3	1250.0	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.3	237.3	237.3
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.3	237.3	237.3
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	207.6	207.6	207.6
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	207.6	207.6	207.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2							6-D35	6-D35	6-D35
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2							6-D35	6-D35	6-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	114.84	114.84	114.84
		D	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	114.84	114.84	114.84
	pt	U	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.61	0.61	0.61
		D	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.61	0.61	0.61
	Mal	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	4884.5	4884.5	4884.5	
	Mas	U	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	9768.9	9768.9	9768.9
		D	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	9768.9	9768.9	9768.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	835.3		835.3	835.3		835.3	10766.5		10766.5
		D	770.2		770.2	770.2		770.2	10520.5		10520.5
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	50.6	195.9	341.3	35.3	139.3	243.2	1230.9	1482.5	1734.2
		負	343.5	198.1	52.7	247.5	143.5	39.6	1674.6	1422.9	1171.2
	Qd	343.5	198.1	341.3	247.5	143.5	243.2	1674.6	1482.5	1734.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	124.99	72.08	124.22	90.06	52.23	88.51	100.82	89.26	104.42	
	a	l	1.196	1.196	1.196	1.137	1.137	1.137	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.380	1.380	1.380
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.521	1.521	1.521
	pw	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952	
	Qal	332.2	332.2	332.2	320.1	320.1	320.1	4042.1	4042.1	4042.1	
	Qas	正	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	4766.8	4766.8	4766.8
負		438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	5064.7	5064.7	5064.7	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	206.2		205.8	167.7		166.6	317.6		312.7
		D	102.4		105.0	88.4		93.4	295.8		283.5
	Ld1	U	337.5		342.5	337.5		342.5	342.5		337.5
		D	337.5		342.5	337.5		342.5	342.5		337.5
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	79.2		79.2	79.2		79.2	75.8		75.8
		D	(95.2)		(94.9)	(69.6)		(68.9)	(37.4)		(35.1)
		U	79.2		79.2	79.2		79.2	75.8		75.8
		D	(30.0)		(30.0)	(30.0)		(30.0)	(30.0)		(30.0)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37㇑㇑F層[X1-X2]			Y37㇑㇑F層[X1-X2]			Y37㇑㇑F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(58)	(400)	(63)	(58)	(400)	(63)	(58)	(400)	(63)	
応力	MI	224.6	-131.9	246.3	224.3	-132.1	246.0	224.6	-132.1	245.9	
	Ms	U	1792.4	0.0	1793.2	2145.6	0.0	2142.0	2229.8	0.0	2217.9
		D	1343.2	132.8	1300.6	1696.9	133.5	1649.9	1780.7	134.1	1726.1
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	161.8	-2.7	-167.2	161.8	-2.7	-167.2	161.8	-2.7	-167.2	
	Qs	619.9	460.8	625.3	723.2	564.1	728.6	746.7	587.6	752.1	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
		D	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
	j	U	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
		D	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
		D	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
	pt	U	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
		D	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
	Mal	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	
	Mas	U	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3
D		2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6
		D	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	525.3	689.8	854.3	653.6	818.1	982.7	653.6	818.1	982.7
		負	848.9	684.4	519.8	982.7	818.1	653.6	982.7	818.1	653.6
	Qd		848.9	689.8	854.3	982.7	818.1	982.7	982.7	818.1	982.7
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		199.95	155.38	201.23	231.46	184.29	231.46	231.46	184.29	231.46
	a	l	1.280	1.319	1.280	1.281	1.320	1.281	1.281	1.320	1.281
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
	Qal		829.7	882.4	829.7	830.1	882.8	830.1	830.2	882.9	830.2
	Qas	正	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
		負	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	199.3		199.4	224.9		224.7	231.1		230.2
		D	147.3		144.8	167.8		165.1	172.6		169.5
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	82.3		82.3	82.3		82.3	82.3		82.3
		D	(76.0)		(76.0)	(91.0)		(90.8)	(94.6)		(94.1)
			82.3		82.3		82.3	82.3		82.3	
			(45.6)		(44.1)	(57.6)		(56.0)	(60.4)		(58.6)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ5F層[X1-X2]			Y37レ-Δ6F層[X1-X2]			Y37レ-Δ7F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(58)	(400)	(63)	(58)	(400)	(63)	(58)	(400)	(63)	
応力	MI	224.8	-132.1	245.6	225.0	-132.1	245.4	225.3	-132.1	245.2	
	Ms	U	2207.6	0.0	2187.3	2127.3	0.0	2109.7	2036.9	0.0	2017.8
		D	1758.1	138.3	1696.0	1677.3	137.3	1618.8	1586.3	138.4	1527.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	161.9	-2.6	-167.1	162.0	-2.6	-167.1	162.0	-2.5	-167.0	
	Qs	739.0	579.7	744.3	715.9	556.5	721.0	689.1	529.6	694.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
		D	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
	j	U	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
		D	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
		D	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
	pt	U	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
		D	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
	Mal	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	
	Mas	U	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3
D		2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6
		D	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	653.6	818.1	982.7	653.6	818.1	982.7	628.6	793.1	957.6
		負	982.7	818.1	653.6	982.7	818.1	653.6	952.7	788.1	623.6
	Qd	982.7	818.1	982.7	982.7	818.1	982.7	952.7	793.1	957.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	231.46	184.29	231.46	231.46	184.29	231.46	224.40	178.66	225.57	
	a	l	1.282	1.321	1.282	1.282	1.321	1.282	1.283	1.322	1.283
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	
	Qal	830.4	883.1	830.4	830.5	883.3	830.5	830.7	883.5	830.7	
	Qas	正	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
		負	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	229.4		228.0	223.6		222.3	217.1		215.7
		D	171.3		167.7	166.6		163.2	161.4		157.9
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0
	判定	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	82.3 (93.6)		82.3 (92.8)	82.3 (90.2)		82.3 (89.5)	82.3 (86.4)		82.3 (85.6)
		D	82.3 (59.6)		82.3 (57.5)	82.3 (56.9)		82.3 (54.9)	82.3 (53.8)		82.3 (51.8)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37㇚-Δ8F層[X1-X2]			Y37㇚-Δ9F層[X1-X2]			Y37㇚-Δ10F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(58)	(400)	(63)	(58)	(400)	(63)	(58)	(400)	(63)	
応力	MI	224.9	-132.2	245.3	221.7	-129.6	239.8	222.0	-129.5	239.6	
	Ms	U	1956.0	0.0	1933.8	1727.6	0.0	1712.0	1646.1	0.0	1632.3
		D	1506.1	140.9	1443.3	1284.2	135.5	1232.4	1202.1	134.9	1153.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	162.0	-2.5	-167.1	158.7	-2.3	-163.3	158.8	-2.2	-163.2	
	Qs	664.9	505.4	669.9	596.7	440.2	601.2	573.0	416.4	577.5	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.3	72.5	69.3	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	69.3	72.5	69.3	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	60.6	63.4	60.6	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	60.6	63.4	60.6	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D38		3-D38	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D38		3-D38	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	102.60	68.40	102.60	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	102.60	68.40	102.60	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	2.11	1.35	2.11	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	2.11	1.35	2.11	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	1184.2	856.5	1184.2	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	2368.3	1713.0	2368.3	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
D		2368.3	1713.0	2368.3	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2817.6		2817.6	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2745.8		2745.8	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	592.4	756.9	921.4	462.3	623.3	784.3	462.3	623.3	784.3
		負	916.3	751.8	587.3	784.3	623.3	462.3	780.2	619.1	458.1
	Qd	916.3	756.9	921.4	784.3	623.3	784.3	780.2	623.3	784.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	215.83	170.49	217.03	195.72	150.86	195.72	194.69	150.86	195.72	
	a	l	1.283	1.322	1.283	1.297	1.324	1.297	1.297	1.324	1.297
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.089	1.089	1.089	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	
	Qal	830.7	883.5	830.7	637.7	666.3	637.7	637.9	666.5	637.9	
	Qas	正	1097.7	1147.9	1097.7	818.6	844.0	818.6	818.6	844.0	818.6
		負	1097.7	1147.9	1097.7	818.6	844.0	818.6	818.6	844.0	818.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	211.2		209.6	231.3		229.8	223.7		222.4
		D	156.7		153.1	166.1		162.2	160.0		156.3
	Ld1	U	227.0		227.0	222.5		222.5	222.5		222.5
		D	246.0		246.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定		OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		OK/OK	
定着	La	U	82.3 (83.0)		82.3 (82.0)	82.7 (96.5)		82.7 (95.6)	82.7 (91.9)		82.7 (91.2)
		D	82.3 (51.1)		82.3 (49.0)	82.7 (57.4)		82.7 (55.1)	82.7 (53.7)		82.7 (51.5)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)				
部材位置		Y37レ-Δ11F層[X1-X2]			Y37レ-Δ12F層[X1-X2]			Y37レ-Δ13F層[X1-X2]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)		
	短期	(58)	(400)	(63)	(58)	(400)	(63)	(58)	(400)	(63)		
応力	MI	221.6	-129.6	239.7	213.0	-122.1	225.0	213.1	-122.1	225.0		
	Ms	U	1599.0	0.0	1581.7	1129.0	0.0	1124.9	1041.1	0.0	1037.4	
		D	1155.8	137.4	1102.3	703.0	123.5	674.8	614.9	123.9	587.5	
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2		
	QI	158.8	-2.3	-163.3	149.9	-1.5	-152.9	149.9	-1.5	-152.9		
	Qs	558.7	402.2	563.2	417.0	268.5	420.0	391.2	242.7	394.1		
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0		
	D	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0		
	d	U	70.5	72.6	70.5	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8	
		D	70.5	72.6	70.5	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8	
	j	U	61.7	63.6	61.7	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2	
		D	61.7	63.6	61.7	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
			D	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
pt		U	1.67	1.22	1.67	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74	
		D	1.67	1.22	1.67	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74	
Mal		912.4	722.8	912.4	635.8	513.3	635.8	635.8	513.3	635.8		
Mas		U	1824.9	1445.7	1824.9	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6	
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2155.8		2155.8	1554.4		1554.4	1554.4		1554.4	
		D	2082.7		2082.7	1491.4		1491.4	1491.4		1491.4	
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)				
	Qd	正	441.1	602.1	763.1	250.6	402.1	553.5	211.9	363.3	514.8	
		負	758.6	597.6	436.6	550.5	399.1	247.6	511.8	360.4	208.9	
	Qd	758.6	602.1	763.1	550.5	402.1	553.5	511.8	363.3	514.8		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	189.31	145.73	190.44	172.43	121.93	173.37	160.31	110.18	161.24		
	a	l	1.297	1.324	1.297	1.170	1.197	1.170	1.170	1.197	1.170	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.782	0.782	0.782	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847		
	Qal	637.8	666.4	637.8	485.1	507.8	485.1	485.1	507.8	485.1		
	Qas	正	818.6	844.0	818.6	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5	
負		818.6	844.0	818.6	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ld	U	219.3		217.7	201.1		200.6	190.2	189.8		
		D	156.5		152.5	130.7		127.9	122.0	119.2		
	Ld1	U	222.5		222.5	218.0		218.0	218.0	218.0		
		D	240.0		240.0	234.0		234.0	234.0	234.0		
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK			
定着	La	U	82.7 (89.3)		82.7 (88.3)	79.2 (84.2)		79.2 (83.9)	79.2 (77.6)	79.2 (77.4)		
		D	82.7 (51.6)		82.7 (49.3)	79.2 (41.9)		79.2 (40.3)	79.2 (36.7)	79.2 (35.0)		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ14F層[X1-X2]			Y37レ-Δ15F層[X1-X2]			Y37レ-ΔRF層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(58)	(400)	(63)	(58)	(400)	(63)	(58)	(400)	(63)	
応力	MI	212.9	-122.2	225.1	207.3	-117.6	215.8	150.7	-95.6	167.7	
	Ms	U	891.7	0.0	890.7	657.0	0.0	659.1	477.0	0.0	482.3
		D	465.9	123.9	440.5	242.5	117.6	227.6	175.7	99.1	146.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	149.9	-1.5	-153.0	144.3	-1.1	-146.4	101.8	-2.1	-106.1	
	Qs	347.6	199.2	350.7	275.7	132.4	277.8	196.1	96.4	200.3	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	60.8	62.8	60.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	60.8	62.8	60.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	53.2	55.0	53.2	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	53.2	55.0	53.2	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32						
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
		D	63.52	47.64	63.52	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.74	1.26	1.74	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
		D	1.74	1.26	1.74	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	Mal	635.8	513.3	635.8	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	
	Mas	U	1271.6	1026.6	1271.6	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
		D	1271.6	1026.6	1271.6	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1554.4		1554.4	835.3		835.3	835.3		835.3
		D	1491.4		1491.4	770.2		770.2	770.2		770.2
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	146.7	298.1	449.5	52.7	198.1	343.5	39.6	143.5	247.5
		負	446.5	295.0	143.6	341.3	195.9	50.6	243.2	139.3	35.3
	Qd	446.5	298.1	449.5	341.3	198.1	343.5	243.2	143.5	247.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	139.85	90.40	140.80	124.21	72.08	124.99	88.51	52.23	90.06	
	a	l	1.170	1.197	1.170	1.196	1.196	1.196	1.137	1.137	1.137
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	
	Qal	485.1	507.8	485.1	332.2	332.2	332.2	320.1	320.1	320.1	
	Qas	正	668.5	690.4	668.5	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
		負	668.5	690.4	668.5	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	171.6		171.5	205.8		206.2	166.6	167.7	
		D	107.1		104.6	105.0		102.4	93.4	88.4	
	Ld1	U	218.0		218.0	342.5		337.5	342.5	337.5	
		D	234.0		234.0	342.5		337.5	342.5	337.5	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2 (66.5)		79.2 (66.4)	79.2 (94.9)		79.2 (95.2)	79.2 (68.9)	79.2 (69.6)	
		D	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	79.2 (30.0)	79.2 (30.0)	

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3]			Y37ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3]			Y37ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)		
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)		
応力	MI	381.4	-176.7	348.6	238.4	-128.9	238.5	238.9	-128.7	238.3		
	Ms	U	3282.4	0.0	3312.2	1822.7	0.0	1821.0	2198.6	0.0	2196.7	
		D	2519.6	208.0	2615.1	1345.8	129.8	1344.0	1720.9	129.4	1720.1	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2		
	QI	255.8	4.1	-247.6	164.5	-0.0	-164.5	164.6	0.1	-164.4		
	Qs	1124.6	872.9	1116.4	633.7	469.2	633.7	745.1	580.5	744.9		
L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0		
	D	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0		
	d	U	237.3	237.3	237.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	
		D	237.3	237.3	237.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	
	j	U	207.6	207.6	207.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	
		D	207.6	207.6	207.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55				
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	
		2	6-D35	6-D35	6-D35	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	
		2	6-D35	6-D35	6-D35	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	114.84	114.84	114.84	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
			D	114.84	114.84	114.84	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
pt		U	0.61	0.61	0.61	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	
		D	0.61	0.61	0.61	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	
Mal		4884.5	4884.5	4884.5	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2		
Mas		U	9768.9	9768.9	9768.9	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	
		D	9768.9	9768.9	9768.9	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	10766.5		10766.5	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6	
		D	10520.5		10520.5	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8	
	L' (L)	675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)				
	Qd	正	1047.5	1299.2	1550.8	539.2	703.7	868.2	659.7	824.2	988.7	
		負	1559.0	1307.4	1055.7	868.2	703.7	539.2	988.7	824.2	659.7	
	Qd	1559.0	1307.4	1550.8	868.2	703.7	868.2	988.7	824.2	988.7		
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	93.87	78.71	93.37	204.51	158.52	204.51	232.89	185.66	232.89		
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.294	1.333	1.294	1.293	1.332	1.293	
		s. 正	1.464	1.464	1.464	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.442	1.442	1.442	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.952	0.952	0.952	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089		
	Qal	4042.1	4042.1	4042.1	834.7	887.8	834.7	834.3	887.3	834.3		
	Qas	正	4943.8	4943.8	4943.8	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	
負		4897.0	4897.0	4897.0	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ld	U	308.8		309.4	201.5		201.4	228.8	228.7		
		D	281.2		282.8	147.4		147.3	169.2	169.1		
	Ld1	U	337.5		337.5	225.8		225.8	225.8	225.8		
		D	337.5		337.5	244.8		244.8	244.8	244.8		
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK			
定着	La	U	75.8 (33.3)		75.8 (33.6)	82.3 (77.3)		82.3 (77.2)	82.3 (93.2)	82.3 (93.2)		
		D	75.8 (30.0)		75.8 (30.0)	82.3 (45.7)		82.3 (45.6)	82.3 (58.4)	82.3 (58.4)		

断面名		G2 (3)		
部材位置		Y37レ-4F層[X2-X3]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(400)	(0)
	短期	(63)	(400)	(63)
	短期	(63)	(400)	(63)
応力	MI	238.8	-128.8	238.3
	Ms	U	2289.9	0.0
		D	1812.3	129.8
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI	164.6	0.1	-164.5
	Qs	772.0	607.5	771.9
	L. no	K2	K2	K1
	L. no	K2	K2	K1
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0
	D	80.0	80.0	80.0
	d	U	69.3	72.5
		D	69.3	72.5
	j	U	60.6	63.4
		D	60.6	63.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38
		2	3-D38	3-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38
		2	3-D38	3-D38
	STP	径	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100
曲げ	at	U	102.60	68.40
		D	102.60	68.40
	pt	U	2.11	1.35
		D	2.11	1.35
	MaI	1184.2	856.5	1184.2
	Mas	U	2368.3	1713.0
		D	2368.3	1713.0
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2817.6	2817.6
		D	2745.8	2745.8
	L' (L)	675.0 (800.0)		
	Qd	正	659.7	824.2
		負	988.7	824.2
	Qd	988.7	824.2	988.7
	L. no	K2	K1	K1
	Qd/bj	232.89	185.66	232.89
	a	I	1.293	1.332
		s. 正	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000
	pw	1.089	1.089	1.089
	QaI	834.4	887.4	834.4
	Qas	正	1097.7	1147.9
		負	1097.7	1147.9
	Qax	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK
付着	Ld	U	235.4	235.2
		D	174.5	174.4
	Ld1	U	225.8	225.8
		D	244.8	244.8
	判定	NG/OK		
定着	La	U	82.3 (97.1)	82.3 (97.0)
		D	82.3 (61.5)	82.3 (61.4)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ5F層[X2-X3]			Y37レ-Δ6F層[X2-X3]			Y37レ-Δ7F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	
応力	MI	238.8	-128.7	238.3	238.8	-128.7	238.3	238.8	-128.7	238.3	
	Ms	U	2270.8	0.0	2267.9	2211.9	0.0	2208.5	2132.1	0.0	2128.3
		D	1793.2	129.9	1791.3	1734.2	130.2	1731.8	1654.5	130.4	1651.7
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	164.6	0.1	-164.5	164.6	0.1	-164.5	164.6	0.1	-164.5	
	Qs	766.3	601.8	766.2	748.8	584.2	748.6	725.1	560.6	724.9	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
		D	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
	j	U	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
		D	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
		D	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
	pt	U	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
		D	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
	Mal	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	
	Mas	U	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3
		D	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6
		D	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8
	L' (L)		675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)		
	Qd	正	659.7	824.2	988.7	659.7	824.2	988.7	659.7	824.2	988.7
		負	988.7	824.2	659.7	988.7	824.2	659.7	988.7	824.2	659.7
	Qd	988.7	824.2	988.7	988.7	824.2	988.7	988.7	824.2	988.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	232.89	185.66	232.89	232.89	185.66	232.89	232.89	185.66	232.89	
	a	l	1.293	1.332	1.293	1.293	1.332	1.293	1.293	1.332	1.293
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	
	Qal	834.4	887.4	834.4	834.4	887.4	834.4	834.4	887.4	834.4	
	Qas	正	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
		負	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	234.0		233.8	229.8		229.5	224.0		223.7
		D	173.4		173.3	169.9		169.8	165.3		165.2
	Ld1	U	225.8		225.8	225.8		225.8	225.8		225.8
		D	244.8		244.8	244.8		244.8	244.8		244.8
判定	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	82.3 (96.3)		82.3 (96.2)	82.3 (93.8)		82.3 (93.7)	82.3 (90.4)		82.3 (90.3)
		D	82.3 (60.8)		82.3 (60.8)	82.3 (58.8)		82.3 (58.8)	82.3 (56.1)		82.3 (56.0)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ8F層[X2-X3]			Y37レ-Δ9F層[X2-X3]			Y37レ-Δ10F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	
応力	MI	238.8	-128.7	238.3	234.1	-126.4	233.7	234.1	-126.4	233.7	
	Ms	U	2054.7	0.0	2050.4	1832.0	0.0	1828.2	1760.4	0.0	1756.5
		D	1577.0	130.6	1573.8	1363.8	128.1	1360.8	1292.3	128.2	1289.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	164.6	0.1	-164.5	161.1	0.1	-161.0	161.1	0.0	-161.0	
	Qs	702.1	537.5	701.9	634.0	473.0	633.9	612.8	451.8	612.7	
L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.3	72.5	69.3	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
		D	69.3	72.5	69.3	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.6	63.4	60.6	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
		D	60.6	63.4	60.6	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D38		3-D38	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D38		3-D38	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	
曲げ	at	U	102.60	68.40	102.60	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
		D	102.60	68.40	102.60	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.11	1.35	2.11	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
		D	2.11	1.35	2.11	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13
	Mal	1184.2	856.5	1184.2	1014.5	722.8	1014.5	1014.5	722.8	1014.5	
	Mas	U	2368.3	1713.0	2368.3	2029.1	1445.7	2029.1	2029.1	1445.7	2029.1
D		2368.3	1713.0	2368.3	2029.1	1445.7	2029.1	2029.1	1445.7	2029.1	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2817.6		2817.6	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6
		D	2745.8		2745.8	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9
	L' (L)	675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			
	Qd	正	641.6	806.2	970.7	548.4	709.4	870.4	516.5	677.5	838.6
		負	970.8	806.3	641.8	870.5	709.5	548.5	838.6	677.6	516.6
	Qd	970.8	806.3	970.7	870.5	709.5	870.4	838.6	677.6	838.6	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	228.67	181.62	228.64	221.35	171.72	221.32	213.25	164.01	213.23	
	a	l	1.293	1.332	1.293	1.289	1.333	1.289	1.290	1.333	1.290
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.089	1.089	1.089	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977
	Qal	834.4	887.4	834.4	698.5	748.1	698.5	698.5	748.1	698.5	698.5
	Qas	正	1097.7	1147.9	1097.7	916.7	963.1	916.7	916.7	963.1	916.7
		負	1097.7	1147.9	1097.7	916.7	963.1	916.7	916.7	963.1	916.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	218.4		218.0	223.1		222.8	217.1		216.8
		D	160.8		160.6	160.9		160.7	156.1		155.8
	Ld1	U	225.8		225.8	221.3		221.3	221.3		221.3
		D	244.8		244.8	238.8		238.8	238.8		238.8
判定	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	82.3 (87.1)		82.3 (87.0)	82.7 (83.4)		82.7 (83.2)	82.7 (80.2)		82.7 (80.0)
		D	82.3 (53.5)		82.3 (53.4)	82.7 (49.7)		82.7 (49.6)	82.7 (47.1)		82.7 (47.0)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ11F層[X2-X3]			Y37レ-Δ12F層[X2-X3]			Y37レ-Δ13F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	
応力	MI	234.1	-126.4	233.7	221.2	-120.1	221.0	221.2	-120.1	221.0	
	Ms	U	1709.9	0.0	1705.5	1214.9	0.0	1212.9	1128.4	0.0	1126.3
		D	1241.7	128.4	1238.1	772.5	121.0	770.9	686.0	121.0	684.3
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	161.1	0.1	-161.0	151.5	0.0	-151.4	151.5	0.0	-151.4	
	Qs	597.8	436.7	597.6	445.6	294.2	445.6	420.0	268.5	419.9	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	69.1	72.6	69.1	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8
		D	69.1	72.6	69.1	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8
	j	U	60.5	63.6	60.5	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2
		D	60.5	63.6	60.5	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	4-D35		4-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	4-D35		4-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	95.70	57.42	95.70	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	2.13	1.22	2.13	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74
		D	2.13	1.22	2.13	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74
	Mal	1014.5	722.8	1014.5	635.8	513.3	635.8	635.8	513.3	635.8	
	Mas	U	2029.1	1445.7	2029.1	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6
		D	2029.1	1445.7	2029.1	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2626.6		2626.6	1554.4		1554.4	1554.4		1554.4
		D	2554.9		2554.9	1491.4		1491.4	1491.4		1491.4
	L' (L)	675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			
	Qd	正	494.0	655.0	816.0	289.8	441.2	592.6	251.3	402.8	554.2
		負	816.1	655.1	494.1	592.7	441.3	289.8	554.2	402.8	251.4
	Qd	816.1	655.1	816.0	592.7	441.3	592.6	554.2	402.8	554.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	207.52	158.55	207.49	185.65	133.82	185.64	173.60	122.15	173.59	
	a	l	1.289	1.333	1.289	1.176	1.203	1.176	1.176	1.203	1.176
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.977	0.977	0.977	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	698.5	748.0	698.5	486.6	509.4	486.6	486.6	509.4	486.6	
	Qas	正	916.7	963.1	916.7	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5
負		916.7	963.1	916.7	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	212.9		212.5	211.8		211.6	201.1		200.8
		D	152.6		152.4	137.6		137.5	129.0		128.9
	Ld1	U	221.3		221.3	216.8		216.8	216.8		216.8
		D	238.8		238.8	232.8		232.8	232.8		232.8
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	82.7 (77.9)		82.7 (77.7)	79.2 (90.6)		79.2 (90.5)	79.2 (84.2)		79.2 (84.0)
		D	82.7 (45.2)		82.7 (45.1)	79.2 (46.1)		79.2 (46.0)	79.2 (40.9)		79.2 (40.8)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ14F層[X2-X3]			Y37レ-Δ15F層[X2-X3]			Y37レ-ΔRF層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	
応力	MI	221.2	-120.1	221.0	213.0	-116.1	213.0	162.4	-92.6	161.8	
	Ms	U	982.9	0.0	980.7	744.1	0.0	742.7	556.0	0.0	552.3
		D	540.5	121.1	538.7	318.0	116.7	316.8	231.1	94.1	228.8
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	151.5	0.0	-151.4	145.4	0.0	-145.4	104.0	0.1	-103.9	
	Qs	376.8	225.4	376.8	302.5	157.2	302.5	220.2	116.2	220.0	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	60.8	62.8	60.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	60.8	62.8	60.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	53.2	55.0	53.2	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	53.2	55.0	53.2	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32						
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
		D	63.52	47.64	63.52	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.74	1.26	1.74	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
		D	1.74	1.26	1.74	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
	Mal	635.8	513.3	635.8	427.7	427.7	427.7	427.7	427.7	427.7	
	Mas	U	1271.6	1026.6	1271.6	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5
		D	1271.6	1026.6	1271.6	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1554.4		1554.4	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9
		D	1491.4		1491.4	962.8		962.8	962.8		962.8
	L' (L)		675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)		
	Qd	正	186.6	338.1	489.5	90.3	235.7	381.1	70.2	174.2	278.1
		負	489.5	338.1	186.7	381.1	235.7	90.3	278.3	174.3	70.4
	Qd	489.5	338.1	489.5	381.1	235.7	381.1	278.3	174.3	278.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	153.34	102.53	153.32	138.69	85.79	138.69	101.27	63.44	101.21	
	a	l	1.176	1.203	1.176	1.200	1.200	1.200	1.147	1.147	1.147
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	
	Qal	486.6	509.4	486.6	333.2	333.2	333.2	322.2	322.2	322.2	
	Qas	正	668.5	690.4	668.5	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
		負	668.5	690.4	668.5	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	183.0		182.7	229.9		229.6	187.7		186.9
		D	114.6		114.4	120.0		119.7	104.3		103.9
	Ld1	U	216.8		216.8	337.5		337.5	337.5		337.5
		D	232.8		232.8	337.5		337.5	337.5		337.5
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2 (73.3)		79.2 (73.1)	79.2 (86.0)		79.2 (85.8)	79.2 (64.2)		79.2 (63.8)
		D	79.2 (32.2)		79.2 (32.1)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ1F層[X3-X4]			Y37レ-Δ2F層[X3-X4]			Y37レ-Δ3F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	
応力	MI	351.8	-189.9	351.8	238.5	-128.8	238.5	238.5	-128.8	238.5	
	Ms	U	3343.4	0.0	3343.4	1821.6	0.0	1821.6	2199.4	0.0	2199.4
		D	2639.8	189.9	2639.8	1344.5	128.8	1344.5	1722.5	128.8	1722.5
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	251.7	0.0	-251.7	164.5	-0.0	-164.5	164.5	-0.0	-164.5	
	Qs	1138.1	886.4	1138.1	633.6	469.1	633.6	745.5	581.0	745.5	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	237.3	237.3	237.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
		D	237.3	237.3	237.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
	j	U	207.6	207.6	207.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
		D	207.6	207.6	207.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	6-D35	6-D35	6-D35	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	6-D35	6-D35	6-D35	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	114.84	114.84	114.84	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
		D	114.84	114.84	114.84	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
	pt	U	0.61	0.61	0.61	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
		D	0.61	0.61	0.61	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
	Mal	4884.5	4884.5	4884.5	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	
	Mas	U	9768.9	9768.9	9768.9	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3
		D	9768.9	9768.9	9768.9	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	10766.5		10766.5	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6
		D	10520.5		10520.5	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8
	L' (L)	675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			
	Qd	正	1077.9	1329.6	1581.3	539.1	703.6	868.1	659.7	824.2	988.7
		負	1581.3	1329.6	1077.9	868.1	703.6	539.1	988.7	824.2	659.7
	Qd	1581.3	1329.6	1581.3	868.1	703.6	868.1	988.7	824.2	988.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	95.21	80.05	95.21	204.48	158.48	204.48	232.89	185.66	232.89	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.294	1.333	1.294	1.294	1.333	1.294
		s. 正	1.453	1.453	1.453	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.453	1.453	1.453	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	
	Qas	Qal	4042.1	4042.1	4042.1	834.7	887.7	834.7	834.7	887.7	834.7
		正	4920.5	4920.5	4920.5	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
		負	4920.5	4920.5	4920.5	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	310.1		310.1	201.4		201.4	228.9		228.9
		D	283.3		283.3	147.3		147.3	169.3		169.3
	Ld1	U	337.5		337.5	225.8		225.8	225.8		225.8
		D	337.5		337.5	244.8		244.8	244.8		244.8
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK		
定着	La	U	75.8 (33.9)		75.8 (33.9)	82.3 (77.3)		82.3 (77.3)	82.3 (93.3)		82.3 (93.3)
		D	75.8 (30.0)		75.8 (30.0)	82.3 (45.6)		82.3 (45.6)	82.3 (58.4)		82.3 (58.4)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37㉒-4F層[X3-X4]			Y37㉒-45F層[X3-X4]			Y37㉒-46F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	
応力	MI	238.5	-128.8	238.5	238.5	-128.8	238.5	238.5	-128.8	238.5	
	Ms	U	2291.0	0.0	2291.0	2272.7	0.0	2272.7	2214.1	0.0	2214.1
		D	1814.0	128.8	1814.0	1795.7	128.8	1795.7	1737.1	128.8	1737.1
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	164.5	-0.0	-164.5	164.5	-0.0	-164.5	164.5	-0.0	-164.5	
	Qs	772.7	608.2	772.7	767.2	602.7	767.2	749.9	585.4	749.9	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
		D	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
	j	U	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
		D	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
		D	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
	pt	U	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
		D	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
	Mal	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	
	Mas	U	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3
D		2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6
		D	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8
	L' (L)		675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)		
	Qd	正	659.7	824.2	988.7	659.7	824.2	988.7	659.7	824.2	988.7
		負	988.7	824.2	659.7	988.7	824.2	659.7	988.7	824.2	659.7
	Qd	988.7	824.2	988.7	988.7	824.2	988.7	988.7	824.2	988.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	232.89	185.66	232.89	232.89	185.66	232.89	232.89	185.66	232.89	
	a	l	1.294	1.333	1.294	1.294	1.333	1.294	1.294	1.333	1.294
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	
	Qal	834.7	887.7	834.7	834.7	887.7	834.7	834.7	887.7	834.7	
	Qas	正	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
		負	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	235.5		235.5	234.2		234.2	229.9		229.9
		D	174.6		174.6	173.5		173.5	170.1		170.1
	Ld1	U	225.8		225.8	225.8		225.8	225.8		225.8
		D	244.8		244.8	244.8		244.8	244.8		244.8
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	82.3 (97.2)		82.3 (97.2)	82.3 (96.4)		82.3 (96.4)	82.3 (93.9)		82.3 (93.9)
		D	82.3 (61.5)		82.3 (61.5)	82.3 (60.9)		82.3 (60.9)	82.3 (58.9)		82.3 (58.9)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ7F層[X3-X4]			Y37レ-Δ8F層[X3-X4]			Y37レ-Δ9F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	
応力	MI	238.5	-128.8	238.5	238.5	-128.8	238.5	233.8	-126.5	233.8	
	Ms	U	2134.9	0.0	2134.9	2057.7	0.0	2057.7	1835.6	0.0	1835.6
		D	1657.9	128.8	1657.9	1580.7	128.8	1580.7	1367.9	126.5	1367.9
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	164.5	-0.0	-164.5	164.5	-0.0	-164.5	161.0	-0.0	-161.0	
	Qs	726.4	561.9	726.4	703.5	539.0	703.5	635.6	474.6	635.6	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	69.1	72.6	69.1
		D	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	69.1	72.6	69.1
	j	U	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	60.5	63.6	60.5
		D	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	60.5	63.6	60.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	4-D35		4-D35
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	4-D35		4-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	
曲げ	at	U	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	95.70	57.42	95.70
		D	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	95.70	57.42	95.70
	pt	U	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	2.13	1.22	2.13
		D	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	2.13	1.22	2.13
	Mal	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	1014.5	722.8	1014.5	
	Mas	U	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	2029.1	1445.7	2029.1
		D	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	2029.1	1445.7	2029.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6	2626.6		2626.6
		D	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8	2554.9		2554.9
	L' (L)		675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)		
	Qd	正	659.7	824.2	988.7	644.0	808.5	973.1	550.9	711.9	872.9
		負	988.7	824.2	659.7	973.1	808.5	644.0	872.9	711.9	550.9
	Qd	988.7	824.2	988.7	973.1	808.5	973.1	872.9	711.9	872.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	232.89	185.66	232.89	229.20	182.13	229.20	221.97	172.30	221.97	
	a	l	1.294	1.333	1.294	1.294	1.333	1.294	1.290	1.334	1.290
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	0.977	0.977	0.977	
	Qal	834.7	887.7	834.7	834.7	887.7	834.7	698.7	748.3	698.7	
	Qas	正	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	916.7	963.1	916.7
		負	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	916.7	963.1	916.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	224.2		224.2	218.6		218.6	223.5		223.5
		D	165.5		165.5	161.0		161.0	161.1		161.1
	Ld1	U	225.8		225.8	225.8		225.8	221.3		221.3
		D	244.8		244.8	244.8		244.8	238.8		238.8
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	82.3 (90.5)		82.3 (90.5)	82.3 (87.3)		82.3 (87.3)	82.7 (83.6)		82.7 (83.6)
		D	82.3 (56.2)		82.3 (56.2)	82.3 (53.6)		82.3 (53.6)	82.7 (49.8)		82.7 (49.8)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ10F層[X3-X4]			Y37ﾌﾚｰﾑ11F層[X3-X4]			Y37ﾌﾚｰﾑ12F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	
応力	MI	233.8	-126.5	233.8	233.8	-126.5	233.8	221.1	-120.1	221.1	
	Ms	U	1764.4	0.0	1764.4	1713.8	0.0	1713.8	1219.1	0.0	1219.1
		D	1296.8	126.5	1296.8	1246.1	126.5	1246.1	777.0	120.1	777.0
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	161.0	-0.0	-161.0	161.0	-0.0	-161.0	151.4	-0.0	-151.4	
	Qs	614.5	453.5	614.5	599.5	438.5	599.5	447.1	295.7	447.1	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	60.8	62.8	60.8
		D	69.1	72.6	69.1	69.1	72.6	69.1	60.8	62.8	60.8
	j	U	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	53.2	55.0	53.2
		D	60.5	63.6	60.5	60.5	63.6	60.5	53.2	55.0	53.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2	4-D35		4-D35	4-D35		4-D35	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	63.52	47.64	63.52
		D	95.70	57.42	95.70	95.70	57.42	95.70	63.52	47.64	63.52
	pt	U	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	1.74	1.26	1.74
		D	2.13	1.22	2.13	2.13	1.22	2.13	1.74	1.26	1.74
	Mal	1014.5	722.8	1014.5	1014.5	722.8	1014.5	635.8	513.3	635.8	
	Mas	U	2029.1	1445.7	2029.1	2029.1	1445.7	2029.1	1271.6	1026.6	1271.6
		D	2029.1	1445.7	2029.1	2029.1	1445.7	2029.1	1271.6	1026.6	1271.6
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2626.6		2626.6	2626.6		2626.6	1554.4		1554.4
		D	2554.9		2554.9	2554.9		2554.9	1491.4		1491.4
	L' (L)		675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)		
	Qd	正	519.3	680.3	841.3	496.7	657.7	818.8	292.1	443.6	595.0
		負	841.3	680.3	519.3	818.8	657.7	496.7	595.0	443.6	292.1
	Qd	841.3	680.3	841.3	818.8	657.7	818.8	595.0	443.6	595.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	213.93	164.65	213.93	208.20	159.20	208.20	186.37	134.52	186.37	
	a	l	1.290	1.334	1.290	1.290	1.334	1.290	1.176	1.203	1.176
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.847	0.847	0.847	
	Qal	698.7	748.3	698.7	698.7	748.3	698.7	486.7	509.5	486.7	
	Qas	正	916.7	963.1	916.7	916.7	963.1	916.7	668.5	690.4	668.5
負		916.7	963.1	916.7	916.7	963.1	916.7	668.5	690.4	668.5	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	217.5		217.5	213.2		213.2	212.3		212.3
		D	156.4		156.4	152.9		152.9	138.1		138.1
	Ld1	U	221.3		221.3	221.3		221.3	216.8		216.8
		D	238.8		238.8	238.8		238.8	232.8		232.8
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	82.7 (80.3)		82.7 (80.3)	82.7 (78.0)		82.7 (78.0)	79.2 (90.9)		79.2 (90.9)
		D	82.7 (47.2)		82.7 (47.2)	82.7 (45.4)		82.7 (45.4)	79.2 (46.4)		79.2 (46.4)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37㉒-Δ13F層[X3-X4]			Y37㉒-Δ14F層[X3-X4]			Y37㉒-Δ15F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	
応力	MI	221.1	-120.1	221.1	221.1	-120.1	221.1	213.0	-116.1	213.0	
	Ms	U	1132.6	0.0	1132.6	987.1	0.0	987.1	748.9	0.0	748.9
		D	690.5	120.1	690.5	545.0	120.1	545.0	322.9	116.1	322.9
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	151.4	-0.0	-151.4	151.4	-0.0	-151.4	145.4	-0.0	-145.4	
	Qs	421.5	270.1	421.5	378.4	227.0	378.4	304.2	158.8	304.2	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8	62.8	62.8	62.8
		D	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2	55.0	55.0	55.0
		D	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	39.70	39.70	39.70
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	39.70	39.70	39.70
	pt	U	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74	1.26	1.26	1.26
		D	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74	1.26	1.26	1.26
	Mal	635.8	513.3	635.8	635.8	513.3	635.8	427.7	427.7	427.7	
	Mas	U	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6	855.5	855.5	855.5
		D	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6	855.5	855.5	855.5
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1554.4		1554.4	1554.4		1554.4	1027.9		1027.9
		D	1491.4		1491.4	1491.4		1491.4	962.8		962.8
	L' (L)	675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			
	Qd	正	253.7	405.1	556.6	189.0	340.5	491.9	92.8	238.2	383.5
		負	556.6	405.1	253.7	491.9	340.5	189.0	383.5	238.2	92.8
	Qd	556.6	405.1	556.6	491.9	340.5	491.9	383.5	238.2	383.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	174.33	122.86	174.33	154.08	103.25	154.08	139.58	86.67	139.58	
	a	l	1.176	1.203	1.176	1.176	1.203	1.176	1.200	1.200	1.200
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	
	Qal	486.7	509.5	486.7	486.7	509.5	486.7	333.2	333.2	333.2	
	Qas	正	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5	438.1	438.1	438.1
		負	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5	438.1	438.1	438.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	201.6		201.6	183.5		183.5	231.0		231.0
		D	129.5		129.5	115.0		115.0	120.8		120.8
	Ld1	U	216.8		216.8	216.8		216.8	337.5		337.5
		D	232.8		232.8	232.8		232.8	337.5		337.5
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	79.2 (84.5)		79.2 (84.5)	79.2 (73.6)		79.2 (73.6)	79.2 (86.5)		79.2 (86.5)
		D	79.2 (41.2)		79.2 (41.2)	79.2 (32.5)		79.2 (32.5)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

断面名		G2 (3)			FG (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-ΔRF層[X3-X4]			Y37レ-Δ1F層[X4-X5]			Y37レ-Δ2F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	
応力	MI	162.0	-92.7	162.0	348.6	-176.7	381.4	238.5	-128.9	238.4	
	Ms	U	556.9	0.0	556.9	3312.2	0.0	3282.4	1821.0	0.0	
		D	232.9	92.7	232.9	2615.1	208.0	2519.6	1344.0	129.8	
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	103.9	-0.0	-103.9	247.6	-4.1	-255.8	164.5	0.0	-164.5	
	Qs	221.0	117.0	221.0	1116.4	872.9	1124.6	633.7	469.2	633.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	
	D	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	237.3	237.3	237.3	69.3	72.5	
		D	62.8	62.8	62.8	237.3	237.3	237.3	69.3	72.5	
	j	U	55.0	55.0	55.0	207.6	207.6	207.6	60.6	63.4	
		D	55.0	55.0	55.0	207.6	207.6	207.6	60.6	63.4	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D38	6-D38	
		2				6-D35	6-D35	6-D35	3-D38	3-D38	
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D38	6-D38	
		2				6-D35	6-D35	6-D35	3-D38	3-D38	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ pitch	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	39.70	39.70	39.70	114.84	114.84	114.84	102.60	68.40	
		D	39.70	39.70	39.70	114.84	114.84	114.84	102.60	68.40	
	pt	U	1.26	1.26	1.26	0.61	0.61	0.61	2.11	1.35	
		D	1.26	1.26	1.26	0.61	0.61	0.61	2.11	1.35	
	Mal	427.7	427.7	427.7	4884.5	4884.5	4884.5	1184.2	856.5	1184.2	
	Mas	U	855.5	855.5	855.5	9768.9	9768.9	9768.9	2368.3	1713.0	
		D	855.5	855.5	855.5	9768.9	9768.9	9768.9	2368.3	1713.0	
せん断	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
	My	U	1027.9		1027.9	10766.5		10766.5	2817.6	2817.6	
		D	962.8		962.8	10520.5		10520.5	2745.8	2745.8	
	L' (L)	675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			
	Qd	正	71.6	175.5	279.5	1055.7	1307.4	1559.0	539.2	703.7	
		負	279.5	175.5	71.6	1550.8	1299.2	1047.5	868.2	703.7	
	Qd	279.5	175.5	279.5	1550.8	1307.4	1559.0	868.2	703.7	868.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	101.70	63.88	101.70	93.37	78.71	93.87	204.51	158.52	204.51	
	a	l	1.149	1.149	1.149	2.000	2.000	2.000	1.294	1.333	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.442	1.442	1.442	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.464	1.464	1.464	1.000	1.000	
	pw	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	0.952	1.089	1.089	1.089	
	Qas	Qal	322.5	322.5	322.5	4042.1	4042.1	4042.1	834.7	887.8	
		正	438.1	438.1	438.1	4897.0	4897.0	4897.0	1097.7	1147.9	
		負	438.1	438.1	438.1	4943.8	4943.8	4943.8	1097.7	1147.9	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	187.9		187.9	309.4		308.8	201.4	201.5	
		D	104.7		104.7	282.8		281.2	147.3	147.4	
	Ld1	U	337.5		337.5	337.5		337.5	225.8	225.8	
		D	337.5		337.5	337.5		337.5	244.8	244.8	
定着	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
	La	U	79.2		79.2	75.8		75.8	82.3	82.3	
		D	(64.3)		(64.3)	(33.6)		(33.3)	(77.2)	(77.3)	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ3F層[X4-X5]			Y37レ-Δ4F層[X4-X5]			Y37レ-Δ5F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	
応力	MI	238.3	-128.7	238.9	238.3	-128.8	238.8	238.3	-128.7	238.8	
	Ms	U	2196.7	0.0	2198.6	2287.4	0.0	2289.9	2267.9	0.0	2270.8
		D	1720.1	129.4	1720.9	1810.7	129.8	1812.3	1791.3	129.9	1793.2
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	164.4	-0.1	-164.6	164.5	-0.1	-164.6	164.5	-0.1	-164.6	
	Qs	744.9	580.5	745.1	771.9	607.5	772.0	766.2	601.8	766.3	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
		D	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
	j	U	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
		D	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
		D	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
	pt	U	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
		D	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
	Mal	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	
	Mas	U	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3
		D	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6
		D	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8
	L' (L)		675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)		
	Qd	正	659.7	824.2	988.7	659.7	824.2	988.7	659.7	824.2	988.7
		負	988.7	824.2	659.7	988.7	824.2	659.7	988.7	824.2	659.7
	Qd	988.7	824.2	988.7	988.7	824.2	988.7	988.7	824.2	988.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	232.89	185.66	232.89	232.89	185.66	232.89	232.89	185.66	232.89	
	a	l	1.293	1.332	1.293	1.293	1.332	1.293	1.293	1.332	1.293
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	
	Qal	834.3	887.3	834.3	834.4	887.4	834.4	834.4	887.4	834.4	
	Qas	正	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
		負	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	228.7		228.8	235.2		235.4	233.8		234.0
		D	169.1		169.2	174.4		174.5	173.3		173.4
	Ld1	U	225.8		225.8	225.8		225.8	225.8		225.8
		D	244.8		244.8	244.8		244.8	244.8		244.8
判定		NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	82.3 (93.2)		82.3 (93.2)	82.3 (97.0)		82.3 (97.1)	82.3 (96.2)		82.3 (96.3)
		D	82.3 (58.4)		82.3 (58.4)	82.3 (61.4)		82.3 (61.5)	82.3 (60.8)		82.3 (60.8)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ6F層[X4-X5]			Y37レ-Δ7F層[X4-X5]			Y37レ-Δ8F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	
応力	MI	238.3	-128.7	238.8	238.3	-128.7	238.8	238.3	-128.7	238.8	
	Ms	U	2208.5	0.0	2211.9	2128.3	0.0	2132.1	2050.4	0.0	2054.7
		D	1731.8	130.2	1734.2	1651.7	130.4	1654.5	1573.8	130.6	1577.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	164.5	-0.1	-164.6	164.5	-0.1	-164.6	164.5	-0.1	-164.6	
	Qs	748.6	584.2	748.8	724.9	560.6	725.1	701.9	537.5	702.1	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
		D	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
	j	U	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
		D	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
		D	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
	pt	U	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
		D	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
	Mal	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	
	Mas	U	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3
		D	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6
		D	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8
	L' (L)		675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			675.0 (800.0)		
	Qd	正	659.7	824.2	988.7	659.7	824.2	988.7	641.8	806.3	970.8
		負	988.7	824.2	659.7	988.7	824.2	659.7	970.7	806.2	641.6
	Qd	988.7	824.2	988.7	988.7	824.2	988.7	970.7	806.3	970.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	232.89	185.66	232.89	232.89	185.66	232.89	228.64	181.62	228.67	
	a	l	1.293	1.332	1.293	1.293	1.332	1.293	1.293	1.332	1.293
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	
	Qal	834.4	887.4	834.4	834.4	887.4	834.4	834.4	887.4	834.4	
	Qas	正	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
		負	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	229.5		229.8	223.7		224.0	218.0		218.4
		D	169.8		169.9	165.2		165.3	160.6		160.8
	Ld1	U	225.8		225.8	225.8		225.8	225.8		225.8
		D	244.8		244.8	244.8		244.8	244.8		244.8
判定		NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	82.3 (93.7)		82.3 (93.8)	82.3 (90.3)		82.3 (90.4)	82.3 (87.0)		82.3 (87.1)
		D	82.3 (58.8)		82.3 (58.8)	82.3 (56.0)		82.3 (56.1)	82.3 (53.4)		82.3 (53.5)

断面名		G2 (3)			G2 (3)			FG (3)			
部材位置		Y37レ-Δ15F層[X4-X5]			Y37レ-ΔRF層[X4-X5]			Y37レ-Δ1F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(63)	(63)	(400)	(58)	
応力	MI	213.0	-116.1	213.0	161.8	-92.6	162.4	403.2	-257.7	164.6	
	Ms	U	742.7	0.0	744.1	552.3	0.0	556.0	3462.7	0.0	
		D	316.8	116.7	318.0	228.8	94.1	231.1	2656.3	466.8	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	145.4	-0.0	-145.4	103.9	-0.1	-104.0	281.5	29.8	-221.9	
	Qs	302.5	157.2	302.5	220.0	116.2	220.2	1250.0	998.3	1190.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	250.0	250.0	250.0	
	d	U	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.3	237.3	
		D	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	237.3	237.3	
	j	U	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	207.6	207.6	
		D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	207.6	207.6	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	6-D35	6-D35	
		2							6-D35	6-D35	
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	6-D35	6-D35	
		2							6-D35	6-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	114.84	114.84	
		D	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	114.84	114.84	
	pt	U	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	0.61	0.61	
		D	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	0.61	0.61	
	Mas	U	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5	9768.9	9768.9	
		D	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5	855.5	9768.9	9768.9	
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1027.9		1027.9	1027.9		1027.9	10766.5	10766.5	
		D	962.8		962.8	962.8		962.8	10520.5	10520.5	
	L' (L)	675.0 (800.0)			675.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	90.3	235.7	381.1	70.4	174.3	278.3	1171.2	1422.9	
		負	381.1	235.7	90.3	278.1	174.2	70.2	1734.2	1482.5	
	Qd	381.1	235.7	381.1	278.1	174.3	278.3	1734.2	1482.5	1674.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	138.69	85.79	138.69	101.21	63.44	101.27	104.42	89.26	100.82	
	a	l	1.200	1.200	1.200	1.147	1.147	1.147	2.000	2.000	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.521	1.521	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.380	1.380	
	pw	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.952	0.952	
	Qas	Qa1	333.2	333.2	333.2	322.2	322.2	322.2	4042.1	4042.1	
		正	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	5064.7	5064.7	
		負	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	4766.8	4766.8	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	229.6		229.9	186.9		187.7	312.7	317.6	
		D	119.7		120.0	103.9		104.3	283.5	295.8	
	Ld1	U	337.5		337.5	337.5		337.5	337.5	342.5	
		D	337.5		337.5	337.5		337.5	337.5	342.5	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	79.2 (85.8)		79.2 (86.0)	79.2 (63.8)		79.2 (64.2)	75.8 (35.1)	75.8 (37.4)	
		D	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	75.8 (30.0)	75.8 (30.0)	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37㇒-42F層[X5-X6]			Y37㇒-43F層[X5-X6]			Y37㇒-44F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(58)	(63)	(400)	(58)	(63)	(400)	(58)	
応力	MI	246.3	-131.9	224.6	246.0	-132.1	224.3	245.9	-132.1	224.6	
	Ms	U	1793.2	0.0	1792.4	2142.0	0.0	2145.6	2217.9	0.0	2229.8
		D	1300.6	132.8	1343.2	1649.9	133.5	1696.9	1726.1	134.1	1780.7
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	167.2	2.7	-161.8	167.2	2.7	-161.8	167.2	2.7	-161.8	
	Qs	625.3	460.8	619.9	728.6	564.1	723.2	752.1	587.6	746.7	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
		D	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
	j	U	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
		D	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピ ッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
		D	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
	pt	U	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
		D	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
	Mal	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	
	Mas	U	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3
D		2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6
		D	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	519.8	684.4	848.9	653.6	818.1	982.7	653.6	818.1	982.7
		負	854.3	689.8	525.3	982.7	818.1	653.6	982.7	818.1	653.6
	Qd	854.3	689.8	848.9	982.7	818.1	982.7	982.7	818.1	982.7	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	201.23	155.38	199.95	231.46	184.29	231.46	231.46	184.29	231.46	
	a	l	1.280	1.319	1.280	1.281	1.320	1.281	1.281	1.320	1.281
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	
	Qal	829.7	882.4	829.7	830.1	882.8	830.1	830.2	882.9	830.2	
	Qas	正	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
		負	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	199.4		199.3	224.7		224.9	230.2		231.1
		D	144.8		147.3	165.1		167.8	169.5		172.6
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	
定着	La	U	82.3		82.3	82.3		82.3	82.3		82.3
		D	(76.0)		(76.0)	(90.8)		(91.0)	(94.1)		(94.6)
			82.3		82.3		82.3		82.3		82.3
			(44.1)		(45.6)		(56.0)		(57.6)		(58.6)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ5F層[X5-X6]			Y37レ-Δ6F層[X5-X6]			Y37レ-Δ7F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(58)	(63)	(400)	(58)	(63)	(400)	(58)	
応力	MI	245.6	-132.1	224.8	245.4	-132.1	225.0	245.2	-132.1	225.3	
	Ms	U	2187.3	0.0	2207.6	2109.7	0.0	2127.3	2017.8	0.0	2036.9
		D	1696.0	138.3	1758.1	1618.8	137.3	1677.3	1527.4	138.4	1586.3
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	167.1	2.6	-161.9	167.1	2.6	-162.0	167.0	2.5	-162.0	
	Qs	744.3	579.7	739.0	721.0	556.5	715.9	694.1	529.6	689.1	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
		D	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3	69.3	72.5	69.3
	j	U	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
		D	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6	60.6	63.4	60.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
		D	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60	102.60	68.40	102.60
	pt	U	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
		D	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11	2.11	1.35	2.11
	Mal	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	1184.2	856.5	1184.2	
	Mas	U	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3
		D	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3	2368.3	1713.0	2368.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6	2817.6		2817.6
		D	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8	2745.8		2745.8
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	653.6	818.1	982.7	653.6	818.1	982.7	623.6	788.1	952.7
		負	982.7	818.1	653.6	982.7	818.1	653.6	957.6	793.1	628.6
	Qd	982.7	818.1	982.7	982.7	818.1	982.7	957.6	793.1	952.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	231.46	184.29	231.46	231.46	184.29	231.46	225.57	178.66	224.40	
	a	l	1.282	1.321	1.282	1.282	1.321	1.282	1.283	1.322	1.283
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	
	Qal	830.4	883.1	830.4	830.5	883.3	830.5	830.7	883.5	830.7	
	Qas	正	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
		負	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7	1097.7	1147.9	1097.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	228.0		229.4	222.3		223.6	215.7		217.1
		D	167.7		171.3	163.2		166.6	157.9		161.4
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0
判定		NG/OK		NG/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	82.3 (92.8)		82.3 (93.6)	82.3 (89.5)		82.3 (90.2)	82.3 (85.6)		82.3 (86.4)
		D	82.3 (57.5)		82.3 (59.6)	82.3 (54.9)		82.3 (56.9)	82.3 (51.8)		82.3 (53.8)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ8F層[X5-X6]			Y37レ-Δ9F層[X5-X6]			Y37レ-Δ10F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(58)	(63)	(400)	(58)	(63)	(400)	(58)	
応力	MI	245.3	-132.2	224.9	239.8	-129.6	221.7	239.6	-129.5	222.0	
	Ms	U	1933.8	0.0	1956.0	1712.0	0.0	1727.6	1632.3	0.0	1646.1
		D	1443.3	140.9	1506.1	1232.4	135.5	1284.2	1153.1	134.9	1202.1
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	167.1	2.5	-162.0	163.3	2.3	-158.7	163.2	2.2	-158.8	
	Qs	669.9	505.4	664.9	601.2	440.2	596.7	577.5	416.4	573.0	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	69.3	72.5	69.3	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	69.3	72.5	69.3	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	60.6	63.4	60.6	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	60.6	63.4	60.6	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D38		3-D38	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	3-D38		3-D38	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	102.60	68.40	102.60	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	102.60	68.40	102.60	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	2.11	1.35	2.11	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
		D	2.11	1.35	2.11	1.67	1.22	1.67	1.67	1.22	1.67
	Mal	1184.2	856.5	1184.2	912.4	722.8	912.4	912.4	722.8	912.4	
	Mas	U	2368.3	1713.0	2368.3	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9
D		2368.3	1713.0	2368.3	1824.9	1445.7	1824.9	1824.9	1445.7	1824.9	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2817.6		2817.6	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	2745.8		2745.8	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	587.3	751.8	916.3	462.3	623.3	784.3	458.1	619.1	780.2
		負	921.4	756.9	592.4	784.3	623.3	462.3	784.3	623.3	462.3
	Qd	921.4	756.9	916.3	784.3	623.3	784.3	784.3	623.3	780.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	217.03	170.49	215.83	195.72	150.86	195.72	195.72	150.86	194.69	
	a	l	1.283	1.322	1.283	1.297	1.324	1.297	1.297	1.324	1.297
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.089	1.089	1.089	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	
	Qal	830.7	883.5	830.7	637.7	666.3	637.7	637.9	666.5	637.9	
	Qas	正	1097.7	1147.9	1097.7	818.6	844.0	818.6	818.6	844.0	818.6
負		1097.7	1147.9	1097.7	818.6	844.0	818.6	818.6	844.0	818.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ld	U	209.6		211.2	229.8		231.3	222.4		223.7
		D	153.1		156.7	162.2		166.1	156.3		160.0
	Ld1	U	227.0		227.0	222.5		222.5	222.5		222.5
		D	246.0		246.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定		OK/OK		OK/OK	NG/OK		NG/OK	OK/OK		NG/OK	
定着	La	U	82.3		82.3	82.7		82.7	82.7		82.7
		(82.0)		(83.0)	(95.6)		(96.5)	(91.2)		(91.9)	
		D	82.3		82.3	82.7		82.7	82.7		82.7
		(49.0)		(51.1)	(55.1)		(57.4)	(51.5)		(53.7)	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
位置	部材位置	Y37ﾌﾚ-ﾏ11F層[X5-X6]			Y37ﾌﾚ-ﾏ12F層[X5-X6]			Y37ﾌﾚ-ﾏ13F層[X5-X6]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(58)	(63)	(400)	(58)	(63)	(400)	(58)	
応力	MI	239.7	-129.6	221.6	225.0	-122.1	213.0	225.0	-122.1	213.1	
	Ms	U	1581.7	0.0	1599.0	1124.9	0.0	1129.0	1037.4	0.0	1041.1
		D	1102.3	137.4	1155.8	674.8	123.5	703.0	587.5	123.9	614.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	163.3	2.3	-158.8	152.9	1.5	-149.9	152.9	1.5	-149.9	
	Qs	563.2	402.2	558.7	420.0	268.5	417.0	394.1	242.7	391.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8
		D	70.5	72.6	70.5	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8
	j	U	61.7	63.6	61.7	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2
		D	61.7	63.6	61.7	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.67	1.22	1.67	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74
		D	1.67	1.22	1.67	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74
	Mal	912.4	722.8	912.4	635.8	513.3	635.8	635.8	513.3	635.8	
	Mas	U	1824.9	1445.7	1824.9	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6
		D	1824.9	1445.7	1824.9	1271.6	1026.6	1271.6	1271.6	1026.6	1271.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2155.8		2155.8	1554.4		1554.4	1554.4		1554.4
		D	2082.7		2082.7	1491.4		1491.4	1491.4		1491.4
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	436.6	597.6	758.6	247.6	399.1	550.5	208.9	360.4	511.8
		負	763.1	602.1	441.1	553.5	402.1	250.6	514.8	363.3	211.9
	Qd	763.1	602.1	758.6	553.5	402.1	550.5	514.8	363.3	511.8	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	190.44	145.73	189.31	173.37	121.93	172.43	161.24	110.18	160.31	
	a	l	1.297	1.324	1.297	1.170	1.197	1.170	1.170	1.197	1.170
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.782	0.782	0.782	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	637.8	666.4	637.8	485.1	507.8	485.1	485.1	507.8	485.1	
	Qas	正	818.6	844.0	818.6	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5
負		818.6	844.0	818.6	668.5	690.4	668.5	668.5	690.4	668.5	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ld	U	217.7		219.3	200.6		201.1	189.8		190.2
		D	152.5		156.5	127.9		130.7	119.2		122.0
	Ld1	U	222.5		222.5	218.0		218.0	218.0		218.0
		D	240.0		240.0	234.0		234.0	234.0		234.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		
定着	La	U	82.7 (88.3)		82.7 (89.3)	79.2 (83.9)		79.2 (84.2)	79.2 (77.4)		79.2 (77.6)
		D	82.7 (49.3)		82.7 (51.6)	79.2 (40.3)		79.2 (41.9)	79.2 (35.0)		79.2 (36.7)

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
位置	部材位置	Y37㉒-14F層[X5-X6]			Y37㉒-15F層[X5-X6]			Y37㉒-16F層[X5-X6]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(63)	(400)	(58)	(63)	(400)	(58)	(63)	(400)	(58)	
応力	MI	225.1	-122.2	212.9	215.8	-117.6	207.3	167.7	-95.6	150.7	
	Ms	U	890.7	0.0	891.7	659.1	0.0	657.0	482.3	0.0	477.0
		D	440.5	123.9	465.9	227.6	117.6	242.5	146.9	99.1	175.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	153.0	1.5	-149.9	146.4	1.1	-144.3	106.1	2.1	-101.8	
	Qs	350.7	199.2	347.6	277.8	132.4	275.7	200.3	96.4	196.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	60.8	62.8	60.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
		D	60.8	62.8	60.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
	j	U	53.2	55.0	53.2	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
		D	53.2	55.0	53.2	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32						
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
		D	63.52	47.64	63.52	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76
	pt	U	1.74	1.26	1.74	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
		D	1.74	1.26	1.74	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
	Mal		635.8	513.3	635.8	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7	343.7
	Mas	U	1271.6	1026.6	1271.6	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
		D	1271.6	1026.6	1271.6	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1554.4		1554.4	835.3		835.3	835.3		835.3
		D	1491.4		1491.4	770.2		770.2	770.2		770.2
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	143.6	295.0	446.5	50.6	195.9	341.3	35.3	139.3	243.2
		負	449.5	298.1	146.7	343.5	198.1	52.7	247.5	143.5	39.6
	Qd		449.5	298.1	446.5	343.5	198.1	341.3	247.5	143.5	243.2
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		140.80	90.40	139.85	124.99	72.08	124.21	90.06	52.23	88.51
	a	l	1.170	1.197	1.170	1.196	1.196	1.196	1.137	1.137	1.137
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508
	Qal		485.1	507.8	485.1	332.2	332.2	332.2	320.1	320.1	320.1
	Qas	正	668.5	690.4	668.5	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
		負	668.5	690.4	668.5	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1	438.1
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ld	U	171.5		171.6	206.2		205.8	167.7		166.6
		D	104.6		107.1	102.4		105.0	88.4		93.4
	Ld1	U	218.0		218.0	337.5		342.5	337.5		342.5
		D	234.0		234.0	337.5		342.5	337.5		342.5
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	
定着	La	U	79.2 (66.4)		79.2 (66.5)	79.2 (95.2)		79.2 (94.9)	79.2 (69.6)		79.2 (68.9)
		D	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)	79.2 (30.0)		79.2 (30.0)

(4) 建築物の使用上の支障が起こらないことの確認 (RC造)

l	はりの有効長さ (mm)
D	はりのせい (mm)
δo	固定荷重及び積載荷重(地震用)によってはりに生じるたわみ (mm)
係数	長期間の荷重により変形が増大することの調整係数
δ	$\delta o * \text{変形増大係数}$
δ / l	1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する
判定	以上の条件式を満足する場合、 または、 δ / l が1/250以下である場合にOKと表示する ※ ($D / l > 1 / 10$) の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。


フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
Y2	1F	X1	FG	8000.0	2500	1/ 3				OK
		X2	FG	8000.0	2500	1/ 3				OK
		X3	FG	8000.0	2500	1/ 3				OK
		X4	FG	8000.0	2500	1/ 3				OK
		X5	FG	8000.0	2500	1/ 3				OK
	2F	X1	G1	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2086	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2176	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2180	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2176	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2086	OK
	3F	X1	G1	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2076	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2182	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2178	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2182	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2076	OK
	4F	X1	G1	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2078	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2181	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2178	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2181	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2078	OK
	5F	X1	G1	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2077	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2181	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2178	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2181	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2077	OK
	6F	X1	G1	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2077	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2181	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2178	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2181	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2077	OK
	7F	X1	G1	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2078	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2181	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2178	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2181	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2078	OK
	8F	X1	G1	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2074	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2181	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2178	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2181	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2074	OK
	9F	X1	G1	8000.0	800	1/ 10	0.53	8	1/1885	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.51	8	1/1974	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.51	8	1/1972	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.51	8	1/1974	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/ 10	0.53	8	1/1885	OK
	10F	X1	G1	8000.0	800	1/ 10	0.53	8	1/1885	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.51	8	1/1974	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.51	8	1/1972	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.51	8	1/1974	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/ 10	0.53	8	1/1885	OK
	11F	X1	G1	8000.0	800	1/ 10	0.53	8	1/1882	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.51	8	1/1974	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.51	8	1/1972	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.51	8	1/1974	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/ 10	0.53	8	1/1882	OK
	12F	X1	G1	8000.0	700	1/ 11	0.81	8	1/1231	OK
		X2	G2	8000.0	700	1/ 11	0.79	8	1/1271	OK
		X3	G2	8000.0	700	1/ 11	0.79	8	1/1271	OK
		X4	G2	8000.0	700	1/ 11	0.79	8	1/1271	OK



フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
		X5	G1	8000.0	700	1/ 11	0.81	8	1/1231	OK
	13F	X1	G1	8000.0	700	1/ 11	0.81	8	1/1231	OK
		X2	G2	8000.0	700	1/ 11	0.79	8	1/1271	OK
		X3	G2	8000.0	700	1/ 11	0.79	8	1/1271	OK
		X4	G2	8000.0	700	1/ 11	0.79	8	1/1271	OK
		X5	G1	8000.0	700	1/ 11	0.81	8	1/1231	OK
	14F	X1	G1	8000.0	700	1/ 11	0.81	8	1/1230	OK
		X2	G2	8000.0	700	1/ 11	0.79	8	1/1272	OK
		X3	G2	8000.0	700	1/ 11	0.79	8	1/1271	OK
		X4	G2	8000.0	700	1/ 11	0.79	8	1/1272	OK
		X5	G1	8000.0	700	1/ 11	0.81	8	1/1230	OK
	15F	X1	G1	8000.0	700	1/ 11	0.90	8	1/1117	OK
		X2	G2	8000.0	700	1/ 11	0.87	8	1/1144	OK
		X3	G2	8000.0	700	1/ 11	0.87	8	1/1144	OK
		X4	G2	8000.0	700	1/ 11	0.87	8	1/1144	OK
		X5	G1	8000.0	700	1/ 11	0.90	8	1/1117	OK
	RF	X1	G1	8000.0	700	1/ 11	0.77	8	1/1292	OK
		X2	G2	8000.0	700	1/ 11	0.73	8	1/1369	OK
		X3	G2	8000.0	700	1/ 11	0.73	8	1/1366	OK
		X4	G2	8000.0	700	1/ 11	0.73	8	1/1369	OK
		X5	G1	8000.0	700	1/ 11	0.77	8	1/1292	OK
Y3	1F	X1	FG	8000.0	2500	1/ 3				OK
		X2	FG	8000.0	2500	1/ 3				OK
		X3	FG	8000.0	2500	1/ 3				OK
		X4	FG	8000.0	2500	1/ 3				OK
		X5	FG	8000.0	2500	1/ 3				OK
	2F	X1	G1	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2086	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2176	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2180	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2176	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2086	OK
	3F	X1	G1	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2076	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2182	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2178	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2182	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2076	OK
	4F	X1	G1	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2078	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2181	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2178	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2181	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2078	OK
	5F	X1	G1	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2077	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2181	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2178	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2181	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2077	OK
	6F	X1	G1	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2077	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2181	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2178	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2181	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2077	OK
	7F	X1	G1	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2078	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2181	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2178	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2181	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2078	OK
	8F	X1	G1	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2074	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2181	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2178	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.46	8	1/2181	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/ 10	0.48	8	1/2074	OK
	9F	X1	G1	8000.0	800	1/ 10	0.53	8	1/1885	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.51	8	1/1974	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.51	8	1/1972	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.51	8	1/1974	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/ 10	0.53	8	1/1885	OK
	10F	X1	G1	8000.0	800	1/ 10	0.53	8	1/1885	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.51	8	1/1974	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.51	8	1/1972	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.51	8	1/1974	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/ 10	0.53	8	1/1885	OK
	11F	X1	G1	8000.0	800	1/ 10	0.53	8	1/1882	OK

フレーム名	層名	軸名	はり符号	I	D	D/I	δo	係数	δ/I	判定
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.51	8	1/1974	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.51	8	1/1972	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.51	8	1/1974	OK
		X5	G1	8000.0	800	1/ 10	0.53	8	1/1882	OK
	12F	X1	G1	8000.0	700	1/ 11	0.81	8	1/1231	OK
		X2	G2	8000.0	700	1/ 11	0.79	8	1/1271	OK
		X3	G2	8000.0	700	1/ 11	0.79	8	1/1271	OK
		X4	G2	8000.0	700	1/ 11	0.79	8	1/1271	OK
		X5	G1	8000.0	700	1/ 11	0.81	8	1/1231	OK
	13F	X1	G1	8000.0	700	1/ 11	0.81	8	1/1231	OK
		X2	G2	8000.0	700	1/ 11	0.79	8	1/1271	OK
		X3	G2	8000.0	700	1/ 11	0.79	8	1/1271	OK
		X4	G2	8000.0	700	1/ 11	0.79	8	1/1271	OK
		X5	G1	8000.0	700	1/ 11	0.81	8	1/1231	OK
	14F	X1	G1	8000.0	700	1/ 11	0.81	8	1/1230	OK
		X2	G2	8000.0	700	1/ 11	0.79	8	1/1272	OK
		X3	G2	8000.0	700	1/ 11	0.79	8	1/1271	OK
		X4	G2	8000.0	700	1/ 11	0.79	8	1/1272	OK
		X5	G1	8000.0	700	1/ 11	0.81	8	1/1230	OK
	15F	X1	G1	8000.0	700	1/ 11	0.90	8	1/1117	OK
		X2	G2	8000.0	700	1/ 11	0.87	8	1/1144	OK
		X3	G2	8000.0	700	1/ 11	0.87	8	1/1144	OK
		X4	G2	8000.0	700	1/ 11	0.87	8	1/1144	OK
		X5	G1	8000.0	700	1/ 11	0.90	8	1/1117	OK
	RF	X1	G1	8000.0	700	1/ 11	0.77	8	1/1292	OK
		X2	G2	8000.0	700	1/ 11	0.73	8	1/1369	OK
		X3	G2	8000.0	700	1/ 11	0.73	8	1/1366	OK
		X4	G2	8000.0	700	1/ 11	0.73	8	1/1369	OK
		X5	G1	8000.0	700	1/ 11	0.77	8	1/1292	OK

A-4.3.2 R C柱の断面計算


(1) RC柱の計算指定

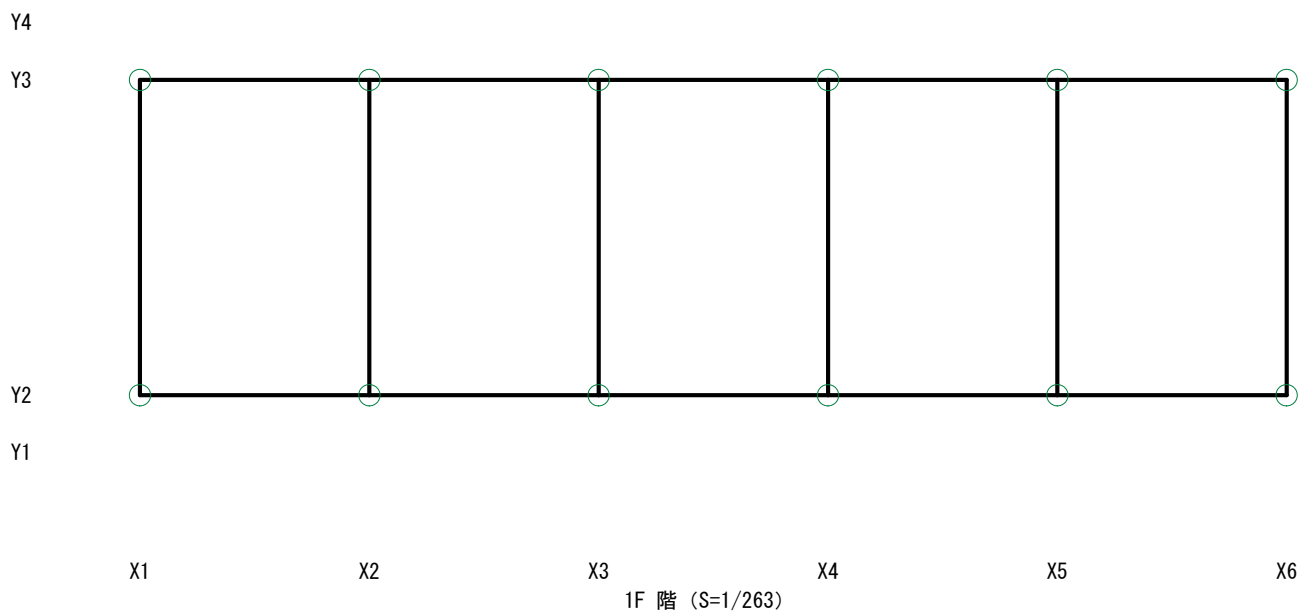

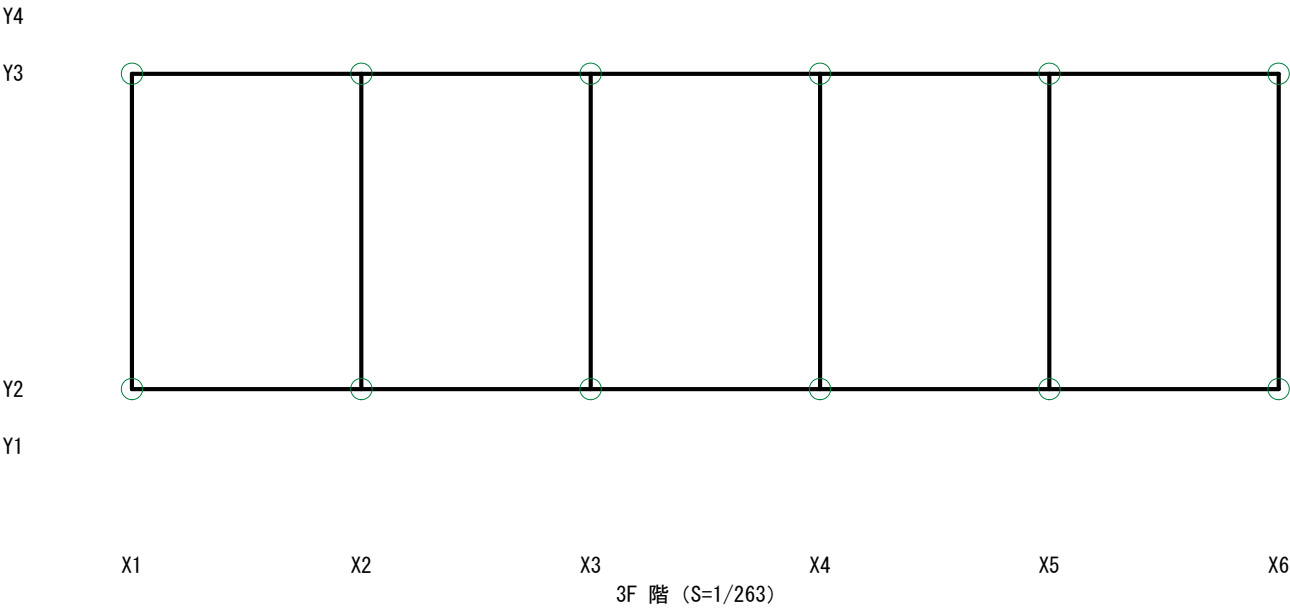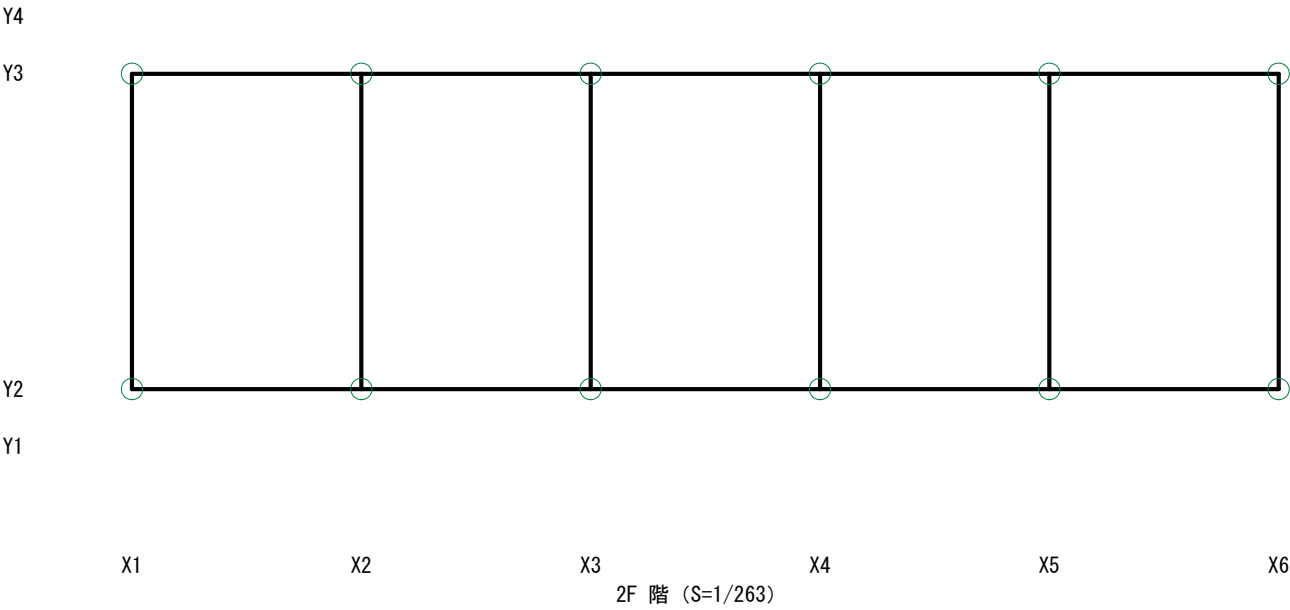

Y4
Y3


Y2
Y1

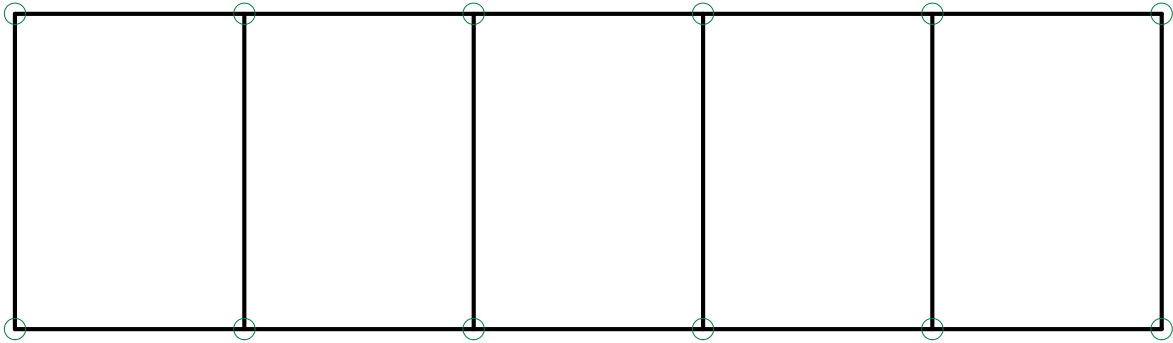



X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 階 (S=1/263)



Y4
Y3



Y2
Y1


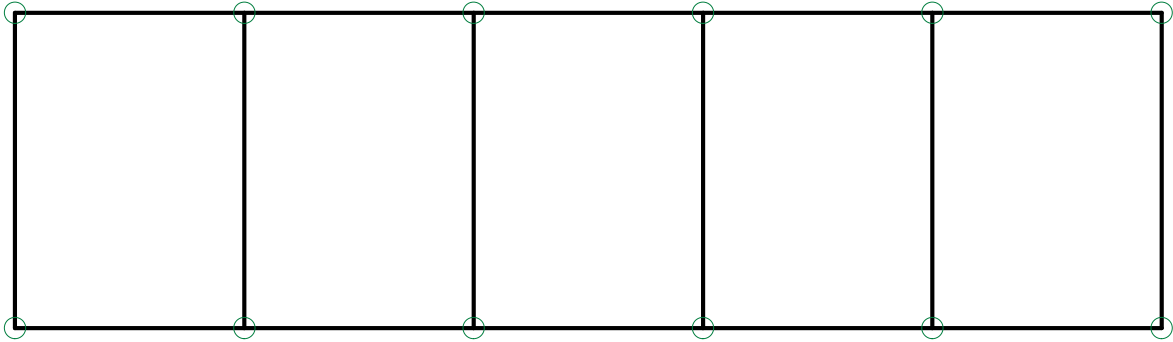




X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 階 (S=1/263)

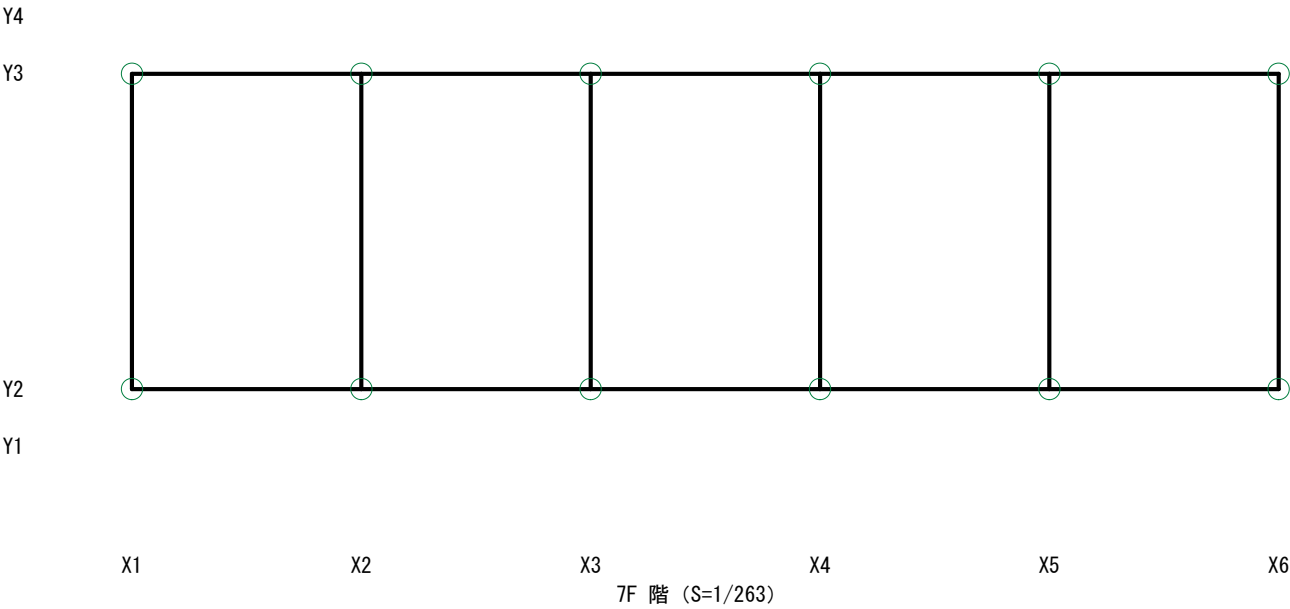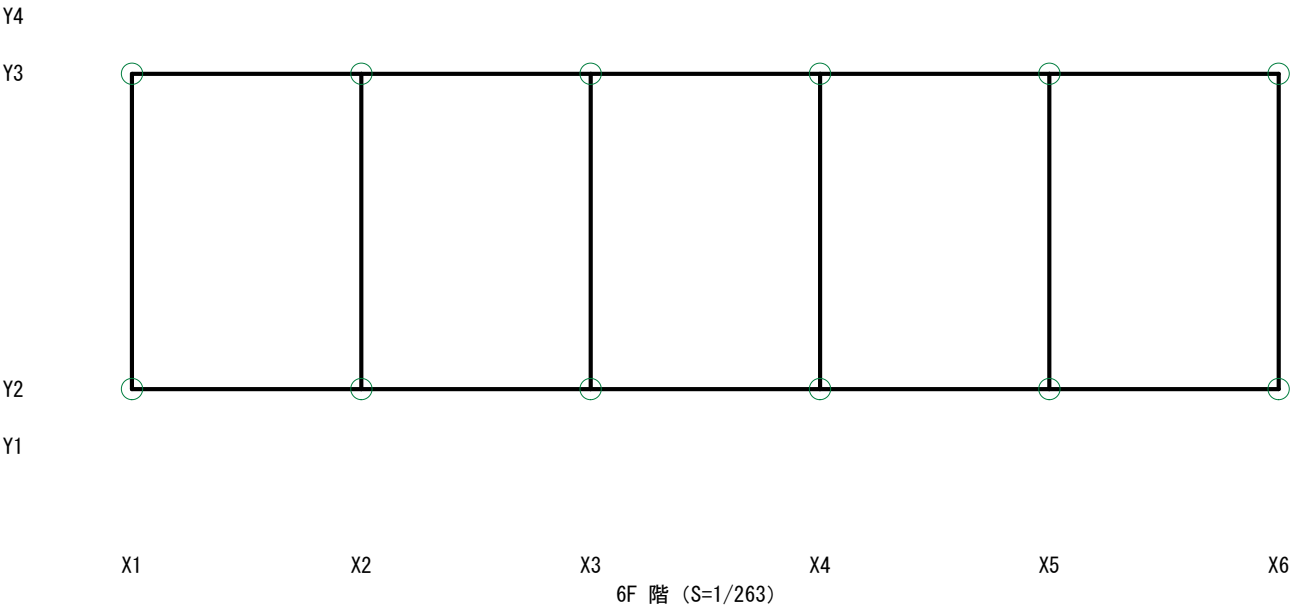

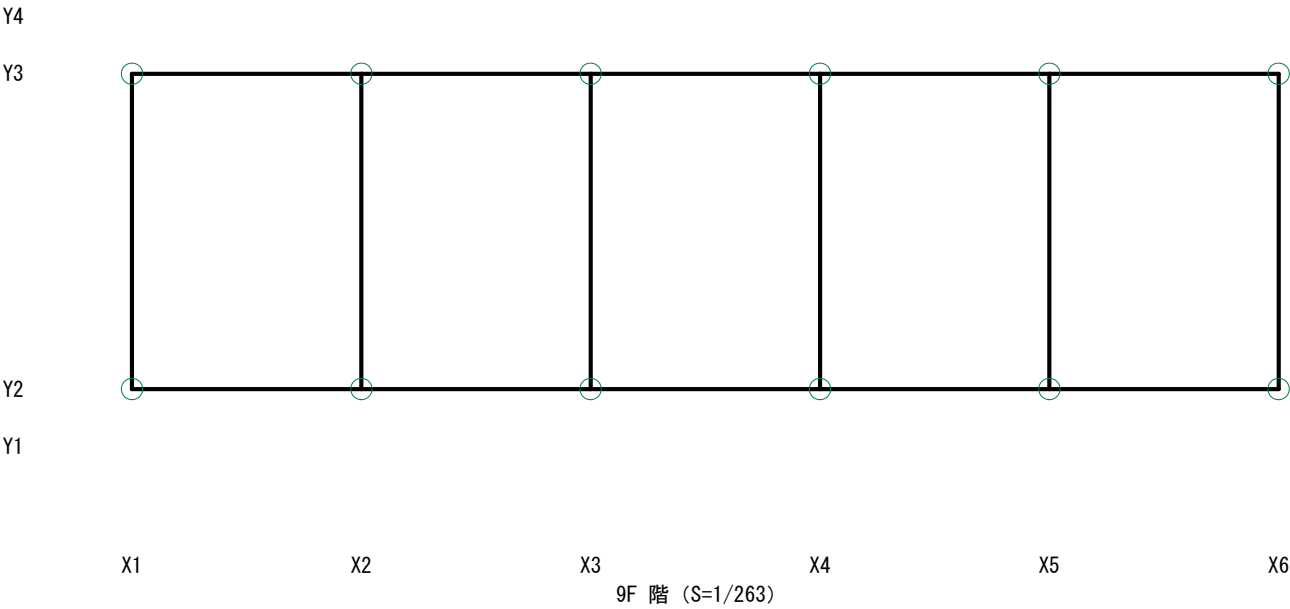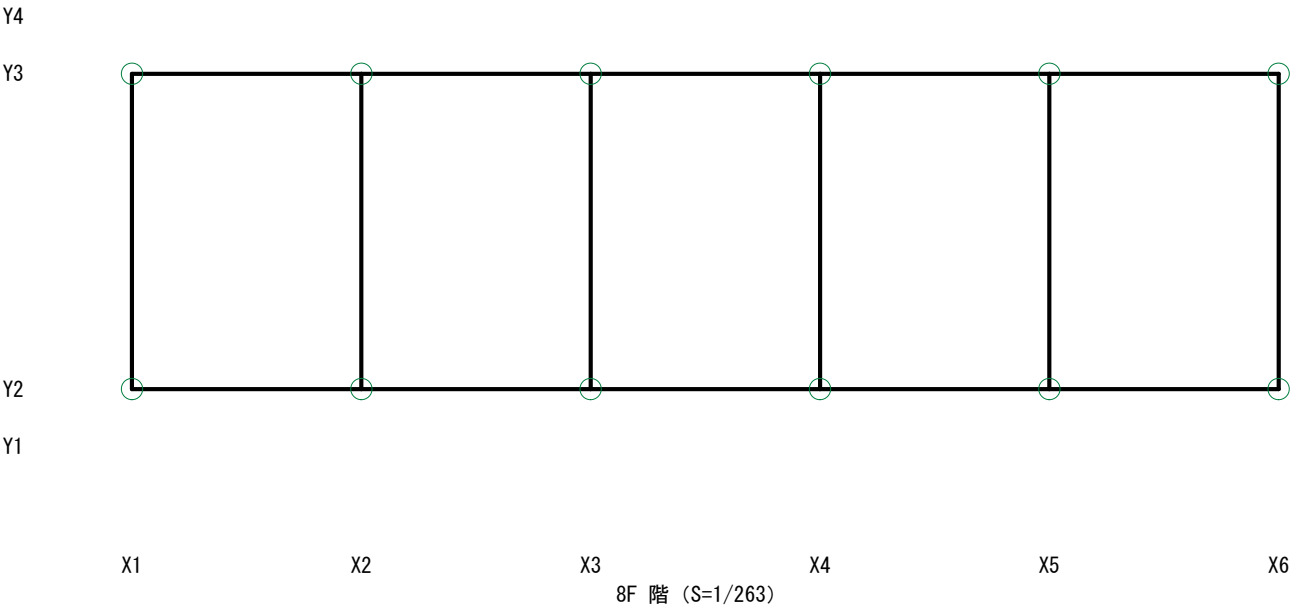

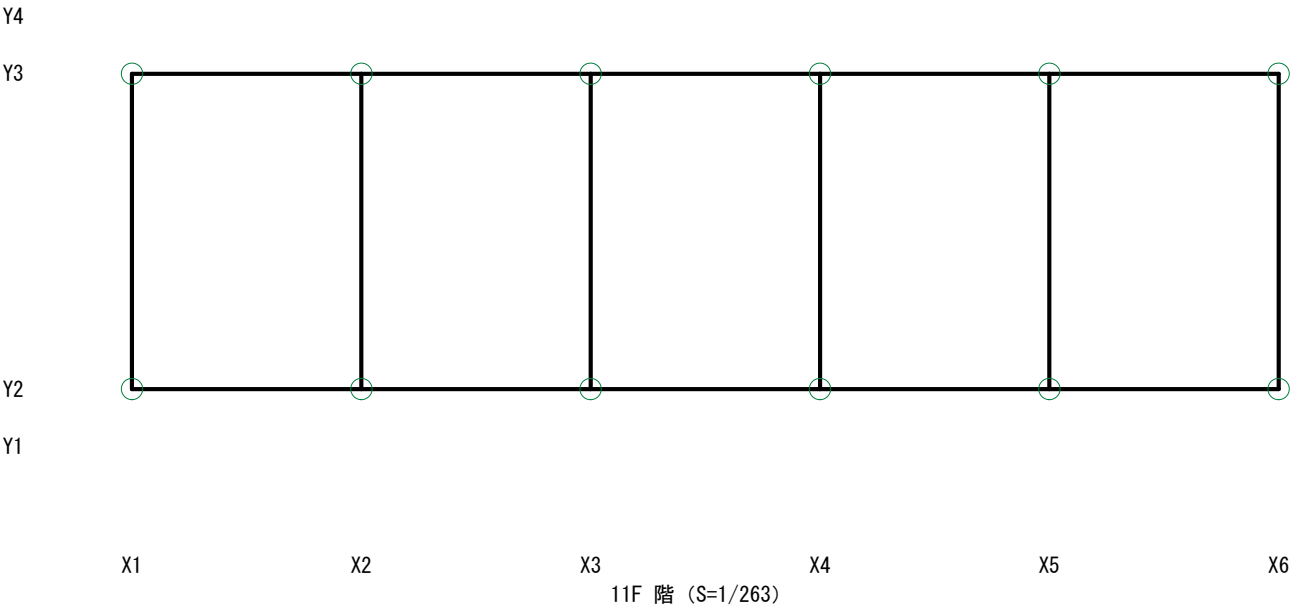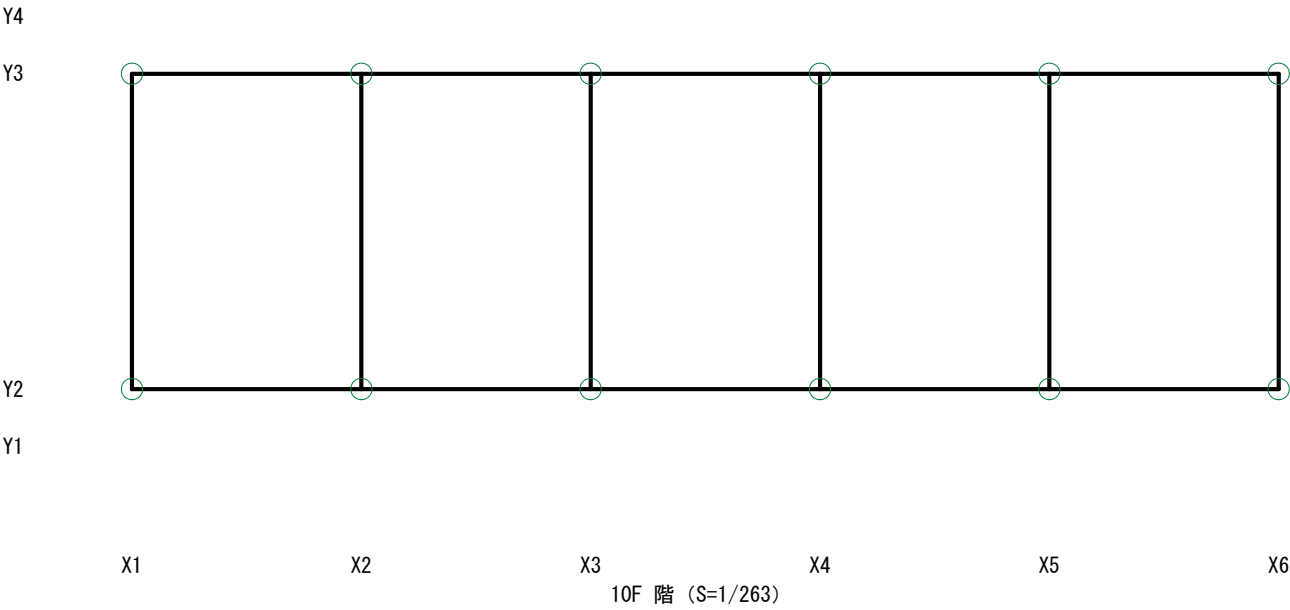

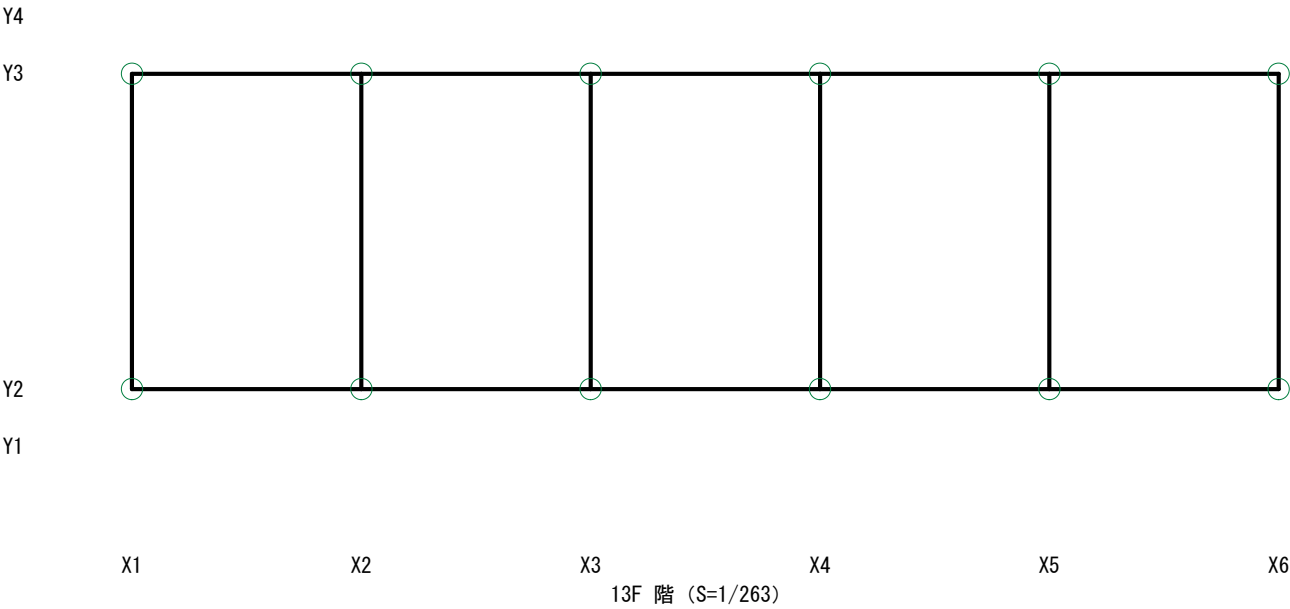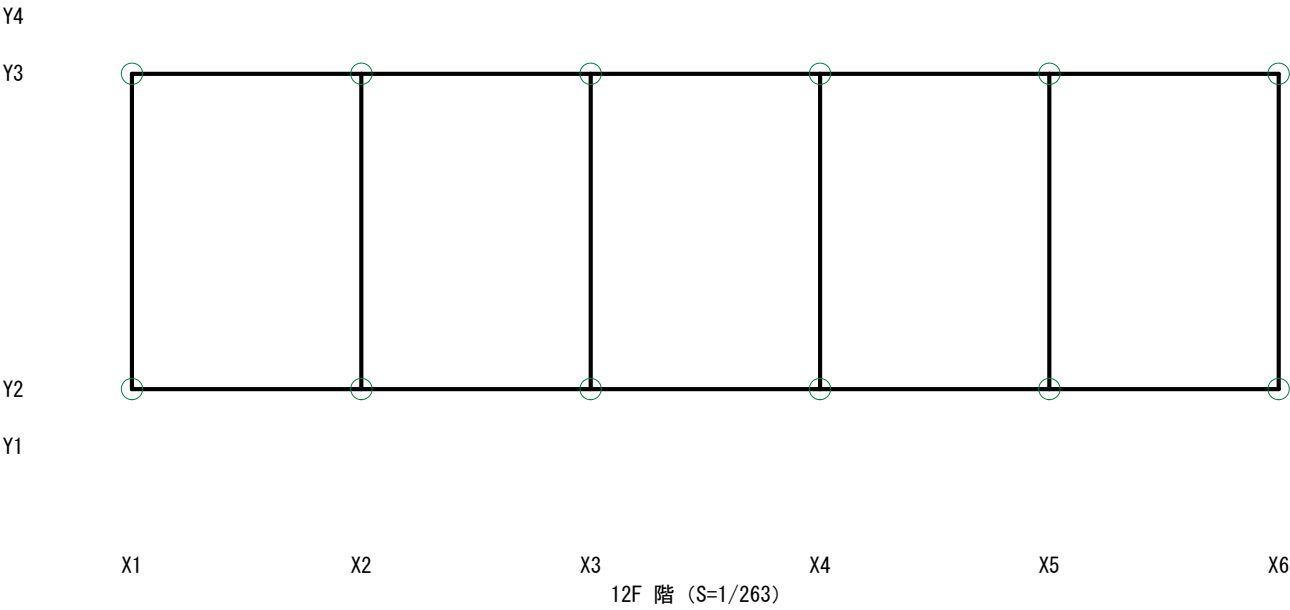

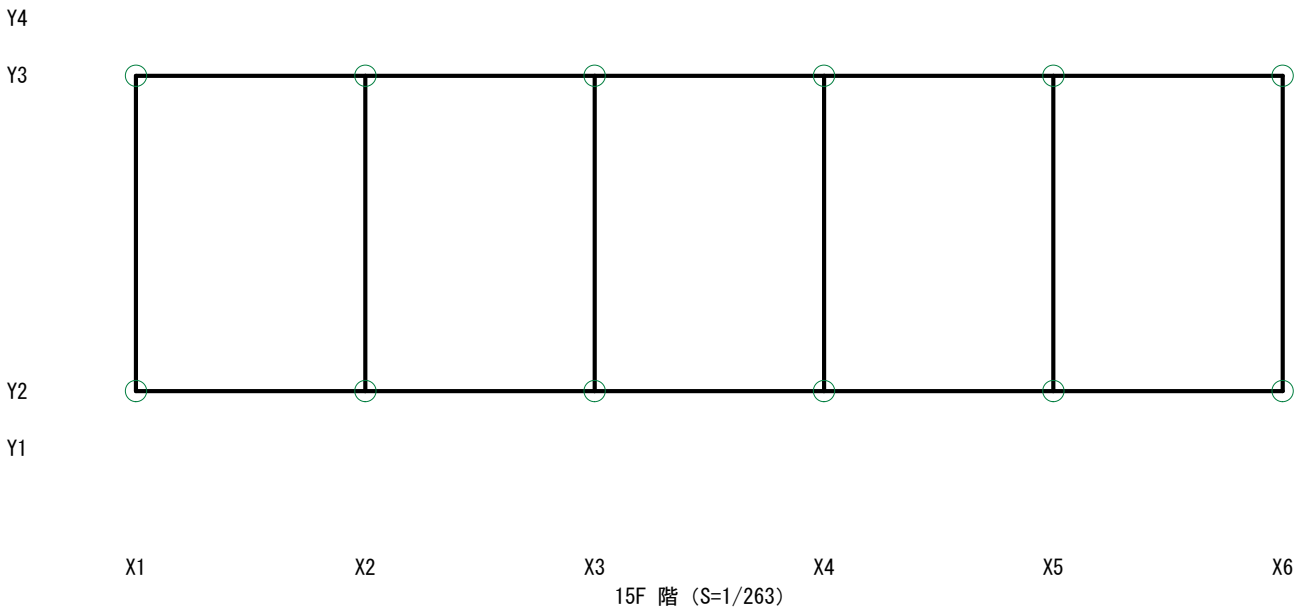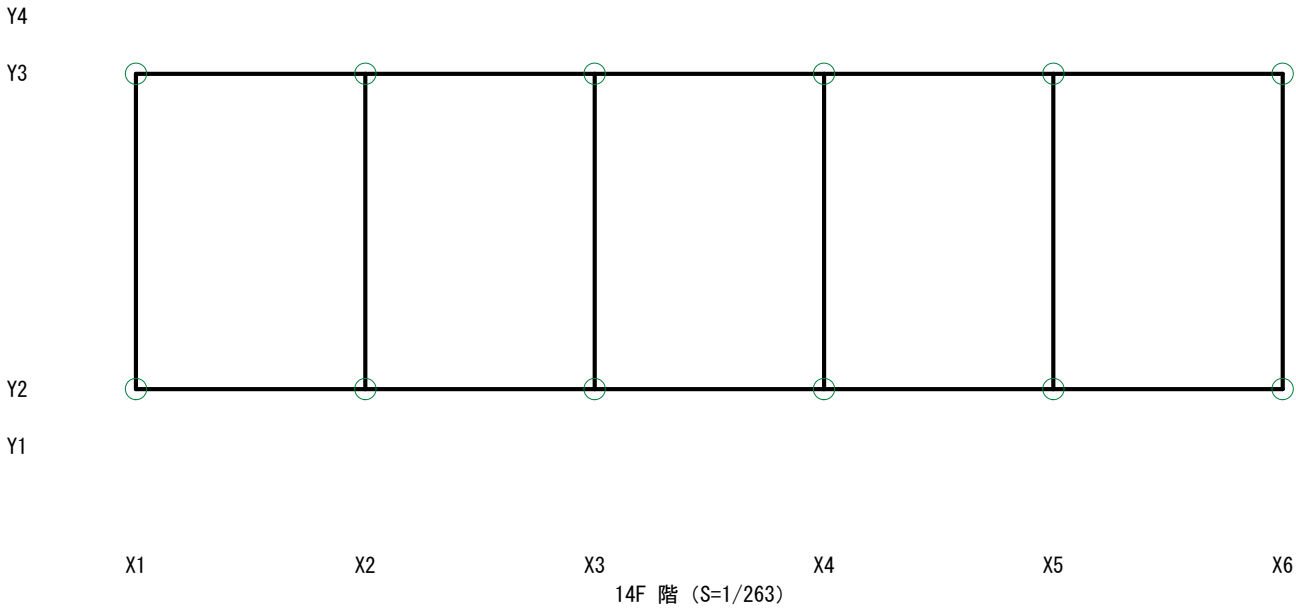

(2) RC柱の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント (剛域考慮)
フェースからの入り長さ： 0.0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
RC規準 (1999) 14条による
 - エ) 引張鉄筋比
Ptmax = 3.00 %
Ptmin = 0.20 %
 - オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
 - ア) 地震時短期設計用せん断力
 $Q_d = \min \{ Q_0 + a \cdot cMy/h', Q_0 + a \cdot (gMy + cMy)/h', Q_L + n \cdot QE \}$

$a=1.00$, $n=2.00$ (5階建て以上の場合、 $n=1.5$) とする。

M_y 計算時 :

主筋強度割増率 : 1.10 倍

地震時軸力割増率 : 2.00 倍

イ) 許容せん断力

RC規準(1999)15条(8)式による

部材の中の M/Q の最大値を用いて $M/(Q \cdot d)$ の計算を行います

ウ) せん断補強筋比

$P_{wmax} = 1.20 \%$

$P_{wmin} = 0.20 \%$

エ) せん断力の判定

(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする

5) 付着の検討

RC規準(1999)16条(14)~(18)式による

6) 定着の検討

RC規準(1999)17条による

7) 地震時設計応力の割増率

柱の応力割増率

応力割増タイプ : 軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率 : 壁のせん断力負担率が50%を超える場合は

柱せん断力 Q が $0.25 \times N_L \times C_i$ 以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
15F	0.00	0.00	100.00	100.00
14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) RC柱の断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名 部材位置		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇フレーム、〇〇軸、[〇〇階-〇〇階/〇〇]で表示します。／の後の〇〇では「壁」はX方向壁、「壁」はY方向壁が取り付けられていることを示します。
方向		計算方向で、()内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定
位置	cm	断面計算位置で、柱頭、柱脚を示します。()内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	NI	kN 長期軸力
	MI	kN・m 長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値
	Ns	kN pt が最大となる時の短期軸力
	Ms	kN・m pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値
	L.no	上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
	L.no	上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)
断面	材質	N/mm ² F_c : コンクリートの材質で、 F_c は普通コンクリート、 L_c は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋 : ①/②/③ : ①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	条件	2軸応力の計算条件で、LS1軸(長期、短期とも1軸)、L2軸(長期2軸、短期1軸)、LS2軸(長期、短期とも2軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。
	B×D	cm 断面の幅とせい円柱は直径を示し、()内は等断面積の正方形に置換した寸法
	d	cm コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ()内は上記のd
	j	cm 曲げ材の応力中心距離 $(7/8) \cdot d$ ()内は上記のj
配筋	主筋	入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、2段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×□と表示されている場合は、その本数がX形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。

配筋	Hoop径		帯筋の径
	ピッチ	mm	帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at	cm ²	鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。
	pt	%	鉄筋比でat/BD
	MaI	kN・m	長期許容曲げモーメント
	Mas	kN・m	短期許容曲げモーメント
	判定		軸力と曲げモーメントに対する判定結果
	NI/BD	N/cm ²	NI/BD
	MI/BD2	N/cm ²	MI/BD2
	ptI	%	長期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	Ns/BD	N/cm ²	Ns/BD
	Ms/BD2	N/cm ²	Ms/BD2
	pts	%	短期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	at	cm ²	必要な鉄筋断面積
	0.8%ag	cm ²	全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します
せん断	cMy. 正(負)	kN・m	地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時
	gMy. 正(負)	kN・m	cMy に対する加力時の左右のはり降伏曲げモーメントの1/2
	H' (H)	cm	①(②) : ①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ
	Qd	kN	設計用せん断力
	QaI	kN	長期許容せん断力
	Qas	kN	短期許容せん断力 × 形配筋のときは×形主筋による分は含まない。
	Qax	kN	ルート2-3の場合はせん断強度 (Qsu) (2007年版技術基準解説書P354④)。
	判定		×形配筋による短期許容せん断力
			せん断力に対する判定結果 (注1)
	Qd/Bj	N/cm ²	短期で最大となるせん断応力度
	pw	%	帯筋比
	Hoop	mm	①-② : 算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。
付着	Ta. U (D)	N/mm ²	各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。
	Ld	cm	使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
	Ld1	cm	必要付着長さ。RC規準1999年版の(14)、(15)式で求めます。
	判定		使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
定着			算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
			使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd ≤ Ld1の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、Ld ≤ Ld1の場合にOK。
定着	La	cm	必要定着長さRC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。()内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5としています。
			使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX1軸[1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸[2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸[3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	6080.6	6080.6	0.0	0.0	5654.9	5654.9	0.0	0.0	5239.5	5239.5	0.0	0.0
	MI	-117.4	164.6	0.0	0.0	-113.6	107.2	0.0	0.0	-114.4	110.8	0.0	0.0
	Ns	3400.7	8760.6	0.0	0.0	8128.5	8128.5	0.0	0.0	7460.2	7460.2	0.0	0.0
	Ms	-544.5	2960.3	0.0	0.0	-592.1	1564.8	0.0	0.0	-843.4	1135.9	0.0	0.0
	L.no	K1	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-71.0	-71.0	0.0	0.0	-78.8	-78.8	0.0	0.0	-80.4	-80.4	0.0	0.0
	Qs	1100.8	1100.8	0.0	0.0	1046.9	1046.9	0.0	0.0	957.5	957.5	0.0	0.0
	L.no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0
	d	107.8	107.8	82.8	82.8	107.8	107.8	82.8	82.8	107.8	107.8	82.8	82.8
配筋	i	94.3	94.3	72.5	72.5	94.3	94.3	72.5	72.5	94.3	94.3	72.5	72.5
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
曲げ	pw	0.85	0.85	0.22	0.22	0.85	0.85	0.22	0.22	0.85	0.85	0.22	0.22
	Mal	1673.3	1673.3	0.0	0.0	1727.7	1727.7	0.0	0.0	1768.0	1768.0	0.0	0.0
	Mas	3268.8	3636.9	0.0	0.0	3656.9	3656.9	0.0	0.0	3668.5	3668.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1372.9	10520.5	0.0	0.0	1372.9	1372.9	0.0	0.0	1372.9	1372.9	0.0	0.0
	cMy. 正	2286.7	2286.7	0.0	0.0	2279.4	2279.4	0.0	0.0	2329.3	2329.3	0.0	0.0
	gMy. 負	1408.8	10766.5	0.0	0.0	1408.8	1408.8	0.0	0.0	1408.8	1408.8	0.0	0.0
	cMy. 負	6438.7	6438.7	0.0	0.0	6241.8	6241.8	0.0	0.0	6000.5	6000.5	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1615.7	1615.7	0.0	0.0	1530.9	1530.9	0.0	0.0	1396.0	1396.0	0.0	0.0
	Qal	915.8	915.8	0.0	0.0	1235.7	1235.7	0.0	0.0	1244.6	1244.6	0.0	0.0
	Qas	1892.3	1892.3	0.0	0.0	1892.3	1892.3	0.0	0.0	1892.3	1892.3	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	131.7	237.7	0.0	0.0	133.8	176.4	0.0	0.0	144.8	157.6	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		OK	NG			NG	NG			NG	NG		
La		69.3 (30.0)	117.1 (116.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (61.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (33.1)	69.3 (44.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX1軸[4F-5F/壁]				Y27レ-ΛX1軸[5F-6F/壁]				Y27レ-ΛX1軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4824.0	4824.0	0.0	0.0	4408.4	4408.4	0.0	0.0	3992.8	3992.8	0.0	0.0
	MI	-114.3	110.2	0.0	0.0	-114.6	110.5	0.0	0.0	-114.1	110.4	0.0	0.0
	Ns	6781.2	6781.2	0.0	0.0	6105.6	6105.6	0.0	0.0	5440.5	5440.5	0.0	0.0
	Ms	-1001.0	1014.3	0.0	0.0	-1019.7	849.6	0.0	0.0	-979.8	787.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-80.2	-80.2	0.0	0.0	-80.4	-80.4	0.0	0.0	-80.2	-80.2	0.0	0.0
	Qs	975.6	975.6	0.0	0.0	902.5	902.5	0.0	0.0	851.5	851.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0
	d	107.8	107.8	82.8	82.8	107.8	107.8	82.8	82.8	107.8	107.8	82.8	82.8
	i	94.3	94.3	72.5	72.5	94.3	94.3	72.5	72.5	94.3	94.3	72.5	72.5
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
		芯鉄筋											
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
曲げ	pw	0.85	0.85	0.22	0.22	0.85	0.85	0.22	0.22	0.85	0.85	0.22	0.22
	Mal	1797.3	1797.3	0.0	0.0	1817.4	1817.4	0.0	0.0	1826.2	1826.2	0.0	0.0
	Mas	3681.5	3681.5	0.0	0.0	3690.4	3690.4	0.0	0.0	3701.8	3701.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1372.9	1372.9	0.0	0.0	1372.9	1372.9	0.0	0.0	1372.9	1372.9	0.0	0.0
	cMy. 正	2390.4	2390.4	0.0	0.0	2447.4	2447.4	0.0	0.0	2492.6	2492.6	0.0	0.0
	gMy. 負	1408.8	1408.8	0.0	0.0	1408.8	1408.8	0.0	0.0	1408.8	1408.8	0.0	0.0
	cMy. 負	5726.5	5726.5	0.0	0.0	5427.3	5427.3	0.0	0.0	5108.8	5108.8	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1423.3	1423.3	0.0	0.0	1313.6	1313.6	0.0	0.0	1237.2	1237.2	0.0	0.0
	Qal	1242.9	1242.9	0.0	0.0	1243.0	1243.0	0.0	0.0	1244.2	1244.2	0.0	0.0
	Qas	1892.3	1892.3	0.0	0.0	1892.3	1892.3	0.0	0.0	1892.3	1892.3	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	151.7	152.3	0.0	0.0	152.5	145.1	0.0	0.0	150.8	142.3	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
La		69.3 (39.3)	69.3 (39.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (40.0)	69.3 (33.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (38.5)	69.3 (30.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	3577.1	3577.1	0.0	0.0	3161.4	3161.4	0.0	0.0	2748.6	2748.6	0.0	0.0	
	MI	-117.1	111.1	0.0	0.0	-112.7	107.9	0.0	0.0	-112.5	109.0	0.0	0.0	
	Ns	2366.8	4787.4	0.0	0.0	4145.2	4145.2	0.0	0.0	3535.0	3535.0	0.0	0.0	
	Ms	693.4	758.9	0.0	0.0	-825.9	753.1	0.0	0.0	-840.0	630.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-81.5	-81.5	0.0	0.0	-78.8	-78.8	0.0	0.0	-79.1	-79.1	0.0	0.0	
	Qs	810.6	810.6	0.0	0.0	758.0	758.0	0.0	0.0	703.7	703.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	
	d	107.8	107.8	82.8	82.8	107.8	107.8	82.8	82.8	107.8	107.8	82.8	82.8	
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
		芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	
	pt	0.31	0.31	0.46	0.46	0.31	0.31	0.46	0.46	0.31	0.31	0.46	0.46	
	pw	0.56	0.56	0.22	0.22	0.56	0.56	0.22	0.22	0.56	0.56	0.22	0.22	
曲げ	Mal	1641.3	1641.3	0.0	0.0	1370.5	1370.5	0.0	0.0	1361.2	1361.2	0.0	0.0	
	Mas	2267.5	3196.3	0.0	0.0	2671.5	2671.5	0.0	0.0	2648.6	2648.6	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	1372.9	1372.9	0.0	0.0	1041.4	1372.9	0.0	0.0	1041.4	1041.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	1897.9	1897.9	0.0	0.0	1913.6	1913.6	0.0	0.0	1904.0	1904.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	1408.8	1408.8	0.0	0.0	1077.9	1408.8	0.0	0.0	1077.9	1077.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	4147.0	4147.0	0.0	0.0	3715.5	3715.5	0.0	0.0	3392.5	3392.5	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1175.2	1175.2	0.0	0.0	1097.5	1097.5	0.0	0.0	1016.0	1016.0	0.0	0.0	
	Qal	1237.6	1237.6	0.0	0.0	1153.0	1153.0	0.0	0.0	1156.8	1156.8	0.0	0.0	
	Qas	1538.9	1538.9	0.0	0.0	1462.5	1462.5	0.0	0.0	1462.5	1462.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	167.8	156.9	0.0	0.0	166.1	161.0	0.0	0.0	167.1	152.3	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	69.3 (54.6)	69.3 (44.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (53.1)	75.6 (48.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (54.0)	75.6 (40.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX1軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	2335.7	2335.7	0.0	0.0	1922.8	1922.8	0.0	0.0	1517.5	1517.5	0.0	0.0	
	MI	-115.3	109.5	0.0	0.0	-108.7	106.3	0.0	0.0	-108.0	104.3	0.0	0.0	
	Ns	2935.5	2935.5	0.0	0.0	2342.5	2342.5	0.0	0.0	1816.8	1816.8	0.0	0.0	
	Ms	-687.7	582.7	0.0	0.0	-552.3	728.7	0.0	0.0	-745.1	396.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-80.3	-80.3	0.0	0.0	-75.4	-75.4	0.0	0.0	-75.9	-75.9	0.0	0.0	
	Qs	603.1	603.1	0.0	0.0	583.1	583.1	0.0	0.0	518.2	518.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋		SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0
	D		115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0
	d		107.8	107.8	82.8	82.8	108.0	108.0	83.0	83.0	108.0	108.0	83.0	83.0
配筋	j		94.3	94.3	72.5	72.5	94.5	94.5	72.6	72.6	94.5	94.5	72.6	72.6
	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	47.64	47.64	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52
	pt		0.31	0.31	0.46	0.46	0.25	0.25	0.37	0.37	0.25	0.25	0.37	0.37
	pw		0.56	0.56	0.22	0.22	0.28	0.28	0.22	0.22	0.28	0.28	0.22	0.22
曲げ	Mal		1345.2	1345.2	0.0	0.0	1180.7	1180.7	0.0	0.0	1143.3	1143.3	0.0	0.0
	Mas		2494.0	2494.0	0.0	0.0	1889.6	1889.6	0.0	0.0	1680.9	1680.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1041.4	1041.4	0.0	0.0	745.7	1041.4	0.0	0.0	745.7	745.7	0.0	0.0
	cMy. 正		1882.8	1882.8	0.0	0.0	1495.5	1495.5	0.0	0.0	1407.5	1407.5	0.0	0.0
	gMy. 負		1077.9	1077.9	0.0	0.0	777.2	1077.9	0.0	0.0	777.2	777.2	0.0	0.0
	cMy. 負		3054.9	3054.9	0.0	0.0	2327.9	2327.9	0.0	0.0	2021.3	2021.3	0.0	0.0
	H' (H)		200 (280)		0 (0)		210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd		864.5	864.5	0.0	0.0	836.9	836.9	0.0	0.0	739.3	739.3	0.0	0.0
	Qal		1150.3	1150.3	0.0	0.0	1107.4	1107.4	0.0	0.0	1114.6	1114.6	0.0	0.0
	Qas		1462.5	1462.5	0.0	0.0	1072.5	1072.5	0.0	0.0	1072.5	1072.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		156.4	148.9	0.0	0.0	151.1	164.9	0.0	0.0	166.1	138.9	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (44.2)	75.6 (37.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (41.2)	63.5 (54.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (55.6)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX1軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [15F-RF/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	1112.0	1112.0	0.0	0.0	706.7	706.7	0.0	0.0	306.1	306.1	0.0	0.0	
	MI	-110.4	105.1	0.0	0.0	-97.4	102.5	0.0	0.0	-150.7	109.9	0.0	0.0	
	Ns	1302.7	1302.7	0.0	0.0	808.3	605.0	0.0	0.0	348.6	263.7	0.0	0.0	
	Ms	-762.6	159.5	0.0	0.0	-690.8	169.7	0.0	0.0	-502.0	297.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K1			K2	K1			
	QI	-77.0	-77.0	0.0	0.0	-71.4	-71.4	0.0	0.0	-93.0	-93.0	0.0	0.0	
	Qs	413.4	413.4	0.0	0.0	322.0	322.0	0.0	0.0	171.1	171.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	
	d	108.0	108.0	83.0	83.0	108.0	108.0	83.0	83.0	108.0	108.0	83.0	83.0	
配筋	i	94.5	94.5	72.6	72.6	94.5	94.5	72.6	72.6	94.5	94.5	72.6	72.6	
	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	
	pt	0.25	0.25	0.37	0.37	0.25	0.25	0.37	0.37	0.25	0.25	0.37	0.37	
	pw	0.28	0.28	0.22	0.22	0.28	0.28	0.22	0.22	0.28	0.28	0.22	0.22	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	984.2	984.2	0.0	0.0	819.2	819.2	0.0	0.0	649.1	649.1	0.0	0.0	
	Mas	1471.2	1471.2	0.0	0.0	1251.2	1162.2	0.0	0.0	1047.9	1009.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	745.7	745.7	0.0	0.0	385.1	745.7	0.0	0.0	770.2	385.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	1305.7	1305.7	0.0	0.0	1180.8	1180.8	0.0	0.0	1022.8	1022.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	777.2	777.2	0.0	0.0	417.7	777.2	0.0	0.0	835.3	417.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	1709.4	1709.4	0.0	0.0	1402.8	1402.8	0.0	0.0	1118.3	1118.3	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	581.7	581.7	0.0	0.0	447.2	447.2	0.0	0.0	210.1	210.1	0.0	0.0	
	Qal	1109.9	1109.9	0.0	0.0	1109.7	1109.7	0.0	0.0	1034.2	1034.2	0.0	0.0	
	Qas	1072.5	1072.5	0.0	0.0	1072.5	1072.5	0.0	0.0	1072.5	1072.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	付着	Ld	167.5	125.9	0.0	0.0	161.9	125.5	0.0	0.0	147.2	131.2	0.0	0.0
Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0		
判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG				
定着	La	63.5	63.5	0.0	0.0	63.5	63.5	0.0	0.0	63.5	63.5	0.0	0.0	
		(56.9)	(30.0)	(0.0)	(0.0)	(51.6)	(30.0)	(0.0)	(0.0)	(37.5)	(30.0)	(0.0)	(0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y2フレ-ΔX2軸[1F-2F/壁]				Y2フレ-ΔX2軸[2F-3F/壁]				Y2フレ-ΔX2軸[3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	10098.3	10098.3	0.0	0.0	9383.5	9383.5	0.0	0.0	8678.8	8678.8	0.0	0.0
	MI	7.8	-21.8	0.0	0.0	3.0	-0.1	0.0	0.0	3.9	-4.2	0.0	0.0
	Ns	10321.7	9875.0	0.0	0.0	9166.2	9166.2	0.0	0.0	8471.7	8471.7	0.0	0.0
	Ms	401.9	-4766.3	0.0	0.0	1088.7	-2608.3	0.0	0.0	1639.8	-2018.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	7.5	7.5	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0
	Qs	1899.0	1899.0	0.0	0.0	1848.0	1848.0	0.0	0.0	1828.0	1828.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	115.0	115.0	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0	115.0	115.0
	d	117.8	117.8	107.8	107.8	117.8	117.8	107.8	107.8	117.8	117.8	107.8	107.8
	i	103.1	103.1	94.3	94.3	103.1	103.1	94.3	94.3	103.1	103.1	94.3	94.3
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw	0.99	0.99	0.20	0.20	0.99	0.99	0.20	0.20	0.99	0.99	0.20	0.20
曲げ	Mal	1992.2	1992.2	0.0	0.0	2157.1	2157.1	0.0	0.0	2300.6	2300.6	0.0	0.0
	Mas	5082.5	5077.9	0.0	0.0	5063.7	5063.7	0.0	0.0	5044.3	5044.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2781.7	21287.0	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0
	cMy. 正	6951.0	6951.0	0.0	0.0	6669.6	6669.6	0.0	0.0	6384.2	6384.2	0.0	0.0
	gMy. 負	2781.7	21287.0	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0
	cMy. 負	7291.4	7291.4	0.0	0.0	7016.0	7016.0	0.0	0.0	6728.3	6728.3	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2844.7	2844.7	0.0	0.0	2771.5	2771.5	0.0	0.0	2740.6	2740.6	0.0	0.0
	Qal	1157.3	1157.3	0.0	0.0	1212.9	1212.9	0.0	0.0	1811.0	1811.0	0.0	0.0
	Qas	2899.7	2899.7	0.0	0.0	2899.7	2899.7	0.0	0.0	2899.7	2899.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	133.7	306.0	0.0	0.0	160.8	220.8	0.0	0.0	182.6	197.5	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		OK	NG			NG	NG			NG	NG		
La		69.3 (30.0)	172.5 (171.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (39.1)	94.4 (93.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (58.9)	73.1 (72.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX2軸[4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸[5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	7968.5	7968.5	0.0	0.0	7276.4	7276.4	0.0	0.0	6584.3	6584.3	0.0	0.0
	MI	3.4	-3.2	0.0	0.0	3.4	-3.4	0.0	0.0	3.3	-3.2	0.0	0.0
	Ns	7787.6	7787.6	0.0	0.0	7107.7	7107.7	0.0	0.0	6430.8	6430.8	0.0	0.0
	Ms	1768.9	-1708.9	0.0	0.0	1781.1	-1581.5	0.0	0.0	1736.3	-1462.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	2.4	2.4	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0
	Qs	1738.0	1738.0	0.0	0.0	1680.3	1680.3	0.0	0.0	1598.4	1598.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0
	d	117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	92.8	92.8
配筋	j	103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	81.2	81.2
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
曲げ	pw	1.14	1.14	0.20	0.20	1.14	1.14	0.20	0.20	1.14	1.14	0.20	0.20
	Mal	1985.8	1985.8	0.0	0.0	2112.2	2112.2	0.0	0.0	2201.5	2201.5	0.0	0.0
	Mas	4582.9	4582.9	0.0	0.0	4576.1	4576.1	0.0	0.0	4571.9	4571.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0
	cMy. 正	5994.3	5994.3	0.0	0.0	5711.9	5711.9	0.0	0.0	5419.8	5419.8	0.0	0.0
	gMy. 負	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0
	cMy. 負	6286.4	6286.4	0.0	0.0	5997.2	5997.2	0.0	0.0	5691.2	5691.2	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2605.8	2605.8	0.0	0.0	2519.3	2519.3	0.0	0.0	2396.5	2396.5	0.0	0.0
	Qal	1567.5	1567.5	0.0	0.0	1595.9	1595.9	0.0	0.0	1591.3	1591.3	0.0	0.0
	Qas	2748.1	2748.1	0.0	0.0	2748.1	2748.1	0.0	0.0	2748.1	2748.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	187.6	185.3	0.0	0.0	188.1	180.3	0.0	0.0	186.4	175.6	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	69.3 (63.6)	69.3 (61.4)	0.0 (0.0)	69.3 (64.0)	69.3 (56.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (62.4)	69.3 (52.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX2軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	5890.8	5890.8	0.0	0.0	5202.9	5202.9	0.0	0.0	4521.4	4521.4	0.0	0.0	
	MI	3.4	-3.1	0.0	0.0	3.0	-3.0	0.0	0.0	2.8	-2.7	0.0	0.0	
	Ns	5757.8	5757.8	0.0	0.0	5086.7	5086.7	0.0	0.0	4422.2	4422.2	0.0	0.0	
	Ms	1628.3	-1375.5	0.0	0.0	1419.5	-1373.3	0.0	0.0	1403.7	-1154.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	2.3	2.3	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	
	Qs	1501.0	1501.0	0.0	0.0	1395.5	1395.5	0.0	0.0	1278.4	1278.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	
	d	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8	
	i	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8	
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾞｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	
	pt	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40	
曲げ	pw	1.07	1.07	0.20	0.20	1.07	1.07	0.20	0.20	1.07	1.07	0.20	0.20	
	Mal	1979.6	1979.6	0.0	0.0	1624.6	1624.6	0.0	0.0	1670.2	1670.2	0.0	0.0	
	Mas	3858.8	3858.8	0.0	0.0	3231.8	3231.8	0.0	0.0	3192.3	3192.3	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2355.3	2781.7	0.0	0.0	2355.3	2355.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	4415.5	4415.5	0.0	0.0	4035.7	4035.7	0.0	0.0	3736.5	3736.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2354.6	2781.7	0.0	0.0	2354.6	2354.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	4656.3	4656.3	0.0	0.0	4241.3	4241.3	0.0	0.0	3921.5	3921.5	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2250.3	2250.3	0.0	0.0	2092.2	2092.2	0.0	0.0	1916.7	1916.7	0.0	0.0	
	Qal	1486.9	1486.9	0.0	0.0	1405.6	1405.6	0.0	0.0	1410.3	1410.3	0.0	0.0	
	Qas	2504.5	2504.5	0.0	0.0	2416.4	2416.4	0.0	0.0	2416.4	2416.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	214.2	199.3	0.0	0.0	209.5	206.5	0.0	0.0	208.5	192.4	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	88.4 (87.8)	74.7 (74.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	84.1 (83.5)	81.3 (80.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	83.2 (82.5)	75.6 (67.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-ΛX2軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3839.9	3839.9	0.0	0.0	3158.3	3158.3	0.0	0.0	2498.1	2498.1	0.0	0.0	
	MI	3.1	-2.8	0.0	0.0	2.1	-2.5	0.0	0.0	1.9	-1.8	0.0	0.0	
	Ns	3759.0	3759.0	0.0	0.0	3097.2	3097.2	0.0	0.0	2449.7	2449.7	0.0	0.0	
	Ms	1257.2	-1082.1	0.0	0.0	903.8	-1215.6	0.0	0.0	1113.7	-688.3	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	2.1	2.1	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	
	Qs	1168.8	1168.8	0.0	0.0	1008.7	1008.7	0.0	0.0	857.7	857.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	95.0	95.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	
	d	117.8	117.8	87.8	87.8	118.0	118.0	83.0	83.0	118.0	118.0	83.0	83.0	
	i	103.1	103.1	76.8	76.8	103.2	103.2	72.6	72.6	103.2	103.2	72.6	72.6	
	配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
at		31.76	31.76	47.64	47.64	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	
pt		0.27	0.27	0.40	0.40	0.23	0.23	0.34	0.34	0.23	0.23	0.34	0.34	
pw		1.07	1.07	0.20	0.20	0.71	0.71	0.20	0.20	0.71	0.71	0.20	0.20	
曲げ	Mal	1670.0	1670.0	0.0	0.0	1420.5	1420.5	0.0	0.0	1396.1	1396.1	0.0	0.0	
	Mas	3098.8	3098.8	0.0	0.0	2392.3	2392.3	0.0	0.0	2119.3	2119.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2355.3	2355.3	0.0	0.0	1522.9	2355.3	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	3424.0	3424.0	0.0	0.0	2682.4	2682.4	0.0	0.0	2356.7	2356.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	2354.6	2354.6	0.0	0.0	1522.9	2354.6	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	3582.7	3582.7	0.0	0.0	2803.5	2803.5	0.0	0.0	2457.8	2457.8	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	1752.2	1752.2	0.0	0.0	1512.2	1512.2	0.0	0.0	1285.8	1285.8	0.0	0.0	
	Qal	1372.9	1372.9	0.0	0.0	1217.4	1217.4	0.0	0.0	1273.6	1273.6	0.0	0.0	
	Qas	2416.4	2416.4	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	199.0	187.7	0.0	0.0	182.5	204.8	0.0	0.0	197.5	167.2	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		75.6 (73.9)	75.6 (63.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (61.8)	84.4 (83.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	77.4 (76.1)	63.5 (47.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-ΛX2軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [15F-RF/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	1837.8	1837.8	0.0	0.0	1177.5	1177.5	0.0	0.0	528.3	528.3	0.0	0.0	
	MI	2.1	-1.9	0.0	0.0	0.8	-1.7	0.0	0.0	5.3	-1.9	0.0	0.0	
	Ns	1802.3	1802.3	0.0	0.0	1155.0	1155.0	0.0	0.0	517.9	538.6	0.0	0.0	
	Ms	1097.3	-379.3	0.0	0.0	911.6	-168.6	0.0	0.0	725.6	-53.9	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K2			
	QI	1.4	1.4	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0	
	Qs	702.7	702.7	0.0	0.0	514.0	514.0	0.0	0.0	320.8	320.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	
	d	118.0	118.0	83.0	83.0	118.0	118.0	83.0	83.0	118.0	118.0	83.0	83.0	
	i	103.2	103.2	72.6	72.6	103.2	103.2	72.6	72.6	103.2	103.2	72.6	72.6	
	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
配筋	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	
	pt	0.23	0.23	0.34	0.34	0.23	0.23	0.34	0.34	0.23	0.23	0.34	0.34	
	pw	0.71	0.71	0.20	0.20	0.71	0.71	0.20	0.20	0.71	0.71	0.20	0.20	
	曲げ	Mal	1357.3	1357.3	0.0	0.0	1108.6	1108.6	0.0	0.0	817.5	817.5	0.0	0.0
Mas		1838.3	1838.3	0.0	0.0	1534.3	1534.3	0.0	0.0	1231.8	1241.8	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1522.9	1522.9	0.0	0.0	899.0	1522.9	0.0	0.0	1798.1	899.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	2014.6	2014.6	0.0	0.0	1656.0	1656.0	0.0	0.0	1286.5	1286.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	1522.9	1522.9	0.0	0.0	899.0	1522.9	0.0	0.0	1798.1	899.0	0.0	0.0	
	cMy. 負	2092.6	2092.6	0.0	0.0	1707.9	1707.9	0.0	0.0	1311.4	1311.4	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	1053.3	1053.3	0.0	0.0	770.6	770.6	0.0	0.0	480.0	480.0	0.0	0.0	
	Qal	1251.5	1251.5	0.0	0.0	1086.8	1086.8	0.0	0.0	1031.5	1031.5	0.0	0.0	
	Qas	1751.9	1751.9	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	196.4	145.1	0.0	0.0	183.1	130.0	0.0	0.0	169.8	121.8	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	76.2 (75.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (62.3)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (49.6)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y2フレ-ΔX3軸 [1F-2F/壁]				Y2フレ-ΔX3軸 [2F-3F/壁]				Y2フレ-ΔX3軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	10064.4	10064.4	0.0	0.0	9352.3	9352.3	0.0	0.0	8650.4	8650.4	0.0	0.0
	MI	-0.7	3.2	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.0	0.0
	Ns	10054.3	10074.5	0.0	0.0	9342.2	9342.2	0.0	0.0	8660.3	8660.3	0.0	0.0
	Ms	-388.6	4708.9	0.0	0.0	1111.5	-2639.5	0.0	0.0	-1670.6	2041.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K1	K1			K2	K2		
	QI	-1.0	-1.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	1878.3	1878.3	0.0	0.0	1875.4	1875.4	0.0	0.0	1855.9	1855.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	115.0	115.0	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0	115.0	115.0
	d	117.8	117.8	107.8	107.8	117.8	117.8	107.8	107.8	117.8	117.8	107.8	107.8
	i	103.1	103.1	94.3	94.3	103.1	103.1	94.3	94.3	103.1	103.1	94.3	94.3
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	0.99	0.99	0.20	0.20	0.99	0.99	0.20	0.20	0.99	0.99	0.20	0.20
	Mal	2000.1	2000.1	0.0	0.0	2162.9	2162.9	0.0	0.0	2305.7	2305.7	0.0	0.0
	Mas	5080.2	5080.5	0.0	0.0	5067.9	5067.9	0.0	0.0	5048.8	5048.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2781.7	21287.0	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0
	cMy. 正	7103.0	7103.0	0.0	0.0	6824.5	6824.5	0.0	0.0	6538.3	6538.3	0.0	0.0
	gMy. 負	2781.7	21287.0	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0
	cMy. 負	7118.4	7118.4	0.0	0.0	6840.7	6840.7	0.0	0.0	6554.7	6554.7	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2816.9	2816.9	0.0	0.0	2812.9	2812.9	0.0	0.0	2783.7	2783.7	0.0	0.0
	Qal	1076.6	1076.6	0.0	0.0	1248.6	1248.6	0.0	0.0	1558.7	1558.7	0.0	0.0
	Qas	2899.7	2899.7	0.0	0.0	2899.7	2899.7	0.0	0.0	2899.7	2899.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	133.2	303.7	0.0	0.0	161.7	222.0	0.0	0.0	183.8	198.4	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		OK	NG			NG	NG			NG	NG		
La		69.3 (30.0)	170.5 (169.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (39.9)	95.6 (94.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (60.0)	73.9 (73.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸 [4F-5F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [5F-6F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	7943.0	7943.0	0.0	0.0	7253.5	7253.5	0.0	0.0	6564.1	6564.1	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns	7951.8	7951.8	0.0	0.0	7261.8	7261.8	0.0	0.0	6571.8	6571.8	0.0	0.0
	Ms	-1802.2	1738.4	0.0	0.0	-1822.6	1617.3	0.0	0.0	-1784.1	1506.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	1770.3	1770.3	0.0	0.0	1719.9	1719.9	0.0	0.0	1645.3	1645.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0
	d	117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	92.8	92.8
配筋	j	103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	81.2	81.2
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
曲げ	pw	1.14	1.14	0.20	0.20	1.14	1.14	0.20	0.20	1.14	1.14	0.20	0.20
	Mal	1991.2	1991.2	0.0	0.0	2115.7	2115.7	0.0	0.0	2203.6	2203.6	0.0	0.0
	Mas	4584.2	4584.2	0.0	0.0	4577.6	4577.6	0.0	0.0	4572.2	4572.2	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0
	cMy. 正	6124.7	6124.7	0.0	0.0	5839.4	5839.4	0.0	0.0	5541.1	5541.1	0.0	0.0
	gMy. 負	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0
	cMy. 負	6139.0	6139.0	0.0	0.0	5853.5	5853.5	0.0	0.0	5554.7	5554.7	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2655.4	2655.4	0.0	0.0	2579.8	2579.8	0.0	0.0	2467.8	2467.8	0.0	0.0
	Qal	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1580.8	1580.8	0.0	0.0	1593.9	1593.9	0.0	0.0
	Qas	2748.1	2748.1	0.0	0.0	2748.1	2748.1	0.0	0.0	2748.1	2748.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	189.0	186.4	0.0	0.0	189.8	181.7	0.0	0.0	188.3	177.3	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
La		69.3 (64.8)	69.3 (62.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (65.5)	69.3 (58.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (64.1)	69.3 (54.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y2ﾌﾚ-ﾒX3軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚ-ﾒX3軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚ-ﾒX3軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	5873.2	5873.2	0.0	0.0	5188.0	5188.0	0.0	0.0	4508.8	4508.8	0.0	0.0	
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	
	Ns	5866.4	5866.4	0.0	0.0	5181.9	5181.9	0.0	0.0	4503.6	4503.6	0.0	0.0	
	Ms	1679.7	-1422.8	0.0	0.0	1469.3	-1422.7	0.0	0.0	1456.7	-1205.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	1551.4	1551.4	0.0	0.0	1446.1	1446.1	0.0	0.0	1331.1	1331.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	
	d	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8	
	j	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8	
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾞｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt		0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40
曲げ	pw		1.07	1.07	0.20	0.20	1.07	1.07	0.20	0.20	1.07	1.07	0.20	0.20
	Mal		1980.9	1980.9	0.0	0.0	1626.1	1626.1	0.0	0.0	1670.7	1670.7	0.0	0.0
	Mas		3864.7	3864.7	0.0	0.0	3237.4	3237.4	0.0	0.0	3196.9	3196.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		2781.7	2781.7	0.0	0.0	2590.7	2781.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 正		4522.8	4522.8	0.0	0.0	4127.4	4127.4	0.0	0.0	3819.0	3819.0	0.0	0.0
	gMy. 負		2781.7	2781.7	0.0	0.0	2590.7	2781.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 負		4535.1	4535.1	0.0	0.0	4138.1	4138.1	0.0	0.0	3828.7	3828.7	0.0	0.0
	H' (H)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd		2327.0	2327.0	0.0	0.0	2169.2	2169.2	0.0	0.0	1996.7	1996.7	0.0	0.0
	Qal		1459.2	1459.2	0.0	0.0	1370.0	1370.0	0.0	0.0	1406.4	1406.4	0.0	0.0
	Qas		2504.5	2504.5	0.0	0.0	2416.4	2416.4	0.0	0.0	2416.4	2416.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		217.3	202.1	0.0	0.0	212.7	209.7	0.0	0.0	211.9	195.7	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		91.2 (90.5)	77.3 (76.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	87.0 (86.4)	84.3 (83.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	86.3 (85.7)	75.6 (70.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-ΛX3軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3829.6	3829.6	0.0	0.0	3150.4	3150.4	0.0	0.0	2491.7	2491.7	0.0	0.0	
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ns	3825.3	3825.3	0.0	0.0	3147.0	3147.0	0.0	0.0	2489.0	2489.0	0.0	0.0	
	Ms	1315.7	-1136.7	0.0	0.0	945.1	-1266.7	0.0	0.0	1154.6	-727.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	1226.4	1226.4	0.0	0.0	1053.4	1053.4	0.0	0.0	896.1	896.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	95.0	95.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	
	d	117.8	117.8	87.8	87.8	118.0	118.0	83.0	83.0	118.0	118.0	83.0	83.0	
	i	103.1	103.1	76.8	76.8	103.2	103.2	72.6	72.6	103.2	103.2	72.6	72.6	
	配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
at		31.76	31.76	47.64	47.64	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	
pt		0.27	0.27	0.40	0.40	0.23	0.23	0.34	0.34	0.23	0.23	0.34	0.34	
pw		1.07	1.07	0.20	0.20	0.71	0.71	0.20	0.20	0.71	0.71	0.20	0.20	
曲げ	Mal	1670.0	1670.0	0.0	0.0	1420.3	1420.3	0.0	0.0	1396.1	1396.1	0.0	0.0	
	Mas	3126.7	3126.7	0.0	0.0	2413.0	2413.0	0.0	0.0	2136.1	2136.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2590.7	2590.7	0.0	0.0	1522.9	2590.7	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	3494.4	3494.4	0.0	0.0	2736.0	2736.0	0.0	0.0	2401.3	2401.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	2590.7	2590.7	0.0	0.0	1522.9	2590.7	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	3503.0	3503.0	0.0	0.0	2742.7	2742.7	0.0	0.0	2406.9	2406.9	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	1839.5	1839.5	0.0	0.0	1580.0	1580.0	0.0	0.0	1344.2	1344.2	0.0	0.0	
	Qal	1328.1	1328.1	0.0	0.0	1119.6	1119.6	0.0	0.0	1237.9	1237.9	0.0	0.0	
	Qas	2416.4	2416.4	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	202.8	191.3	0.0	0.0	185.5	208.5	0.0	0.0	200.5	169.9	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		77.9 (77.4)	75.6 (66.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	65.7 (64.6)	88.0 (86.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	80.2 (78.9)	63.5 (49.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-ΛX3軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [15F-RF/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	1832.9	1832.9	0.0	0.0	1174.2	1174.2	0.0	0.0	526.0	526.0	0.0	0.0	
	MI	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	
	Ns	1831.0	1831.0	0.0	0.0	1173.0	1173.0	0.0	0.0	526.4	525.6	0.0	0.0	
	Ms	1140.2	-421.1	0.0	0.0	946.3	-210.3	0.0	0.0	-792.0	10.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K1			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	743.6	743.6	0.0	0.0	550.8	550.8	0.0	0.0	372.1	372.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	
	d	118.0	118.0	83.0	83.0	118.0	118.0	83.0	83.0	118.0	118.0	83.0	83.0	
	j	103.2	103.2	72.6	72.6	103.2	103.2	72.6	72.6	103.2	103.2	72.6	72.6	
	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
		芯鉄筋												
Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	
	at	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	
曲げ	pt	0.23	0.23	0.34	0.34	0.23	0.23	0.34	0.34	0.23	0.23	0.34	0.34	
	pw	0.71	0.71	0.20	0.20	0.71	0.71	0.20	0.20	0.71	0.71	0.20	0.20	
	Mal	1357.2	1357.2	0.0	0.0	1107.1	1107.1	0.0	0.0	816.5	816.5	0.0	0.0	
	Mas	1850.9	1850.9	0.0	0.0	1542.7	1542.7	0.0	0.0	1235.9	1235.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	せん断	gMy. 正	1522.9	1522.9	0.0	0.0	995.3	1522.9	0.0	0.0	1990.6	995.3	0.0	0.0
		cMy. 正	2048.9	2048.9	0.0	0.0	1678.7	1678.7	0.0	0.0	1297.1	1297.1	0.0	0.0
gMy. 負		1522.9	1522.9	0.0	0.0	995.3	1522.9	0.0	0.0	1990.6	995.3	0.0	0.0	
cMy. 負		2053.1	2053.1	0.0	0.0	1681.4	1681.4	0.0	0.0	1298.1	1298.1	0.0	0.0	
H' (H)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
Qd		1115.3	1115.3	0.0	0.0	826.1	826.1	0.0	0.0	558.0	558.0	0.0	0.0	
Qal		1185.7	1185.7	0.0	0.0	706.1	706.1	0.0	0.0	924.5	924.5	0.0	0.0	
Qas		1751.9	1751.9	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	199.4	148.1	0.0	0.0	185.6	133.0	0.0	0.0	174.6	118.7	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		79.2 (77.9)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	65.7 (64.7)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (54.1)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y2フレ-ΔX4軸[1F-2F/壁]				Y2フレ-ΔX4軸[2F-3F/壁]				Y2フレ-ΔX4軸[3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	10064.4	10064.4	0.0	0.0	9352.3	9352.3	0.0	0.0	8650.4	8650.4	0.0	0.0
	MI	0.7	-3.2	0.0	0.0	-0.0	0.7	0.0	0.0	0.1	-0.2	0.0	0.0
	Ns	10054.3	10074.5	0.0	0.0	9342.2	9342.2	0.0	0.0	8660.3	8660.3	0.0	0.0
	Ms	388.6	-4708.9	0.0	0.0	-1111.5	2639.5	0.0	0.0	1670.6	-2041.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K2	K2			K1	K1		
	QI	1.0	1.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	1878.3	1878.3	0.0	0.0	1875.4	1875.4	0.0	0.0	1855.9	1855.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	115.0	115.0	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0	115.0	115.0
	d	117.8	117.8	107.8	107.8	117.8	117.8	107.8	107.8	117.8	117.8	107.8	107.8
	i	103.1	103.1	94.3	94.3	103.1	103.1	94.3	94.3	103.1	103.1	94.3	94.3
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
		pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
		pw	0.99	0.99	0.20	0.20	0.99	0.99	0.20	0.99	0.99	0.20	0.20
曲げ	Mal	2000.1	2000.1	0.0	0.0	2162.9	2162.9	0.0	0.0	2305.7	2305.7	0.0	0.0
	Mas	5080.2	5080.5	0.0	0.0	5067.9	5067.9	0.0	0.0	5048.8	5048.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2781.7	21287.0	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0
	cMy. 正	7118.4	7118.4	0.0	0.0	6840.7	6840.7	0.0	0.0	6554.7	6554.7	0.0	0.0
	gMy. 負	2781.7	21287.0	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0
	cMy. 負	7103.0	7103.0	0.0	0.0	6824.5	6824.5	0.0	0.0	6538.3	6538.3	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2816.9	2816.9	0.0	0.0	2812.9	2812.9	0.0	0.0	2783.7	2783.7	0.0	0.0
	Qal	1076.6	1076.6	0.0	0.0	1248.6	1248.6	0.0	0.0	1558.7	1558.7	0.0	0.0
	Qas	2899.7	2899.7	0.0	0.0	2899.7	2899.7	0.0	0.0	2899.7	2899.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	133.2	303.7	0.0	0.0	161.7	222.0	0.0	0.0	183.8	198.4	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	La	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
		69.3 (30.0)	170.5 (169.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (39.9)	95.6 (94.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (60.0)	73.9 (73.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-4X4軸[4F-5F/壁]				Y27レ-4X4軸[5F-6F/壁]				Y27レ-4X4軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	7943.0	7943.0	0.0	0.0	7253.5	7253.5	0.0	0.0	6564.1	6564.1	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	7951.8	7951.8	0.0	0.0	7261.8	7261.8	0.0	0.0	6571.8	6571.8	0.0	0.0
	Ms	1802.2	-1738.4	0.0	0.0	1822.6	-1617.3	0.0	0.0	1784.1	-1506.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	1770.3	1770.3	0.0	0.0	1719.9	1719.9	0.0	0.0	1645.3	1645.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0
	d	117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	92.8	92.8
配筋	j	103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	81.2	81.2
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
曲げ	pw	1.14	1.14	0.20	0.20	1.14	1.14	0.20	0.20	1.14	1.14	0.20	0.20
	Mal	1991.2	1991.2	0.0	0.0	2115.7	2115.7	0.0	0.0	2203.6	2203.6	0.0	0.0
	Mas	4584.2	4584.2	0.0	0.0	4577.6	4577.6	0.0	0.0	4572.2	4572.2	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0
	cMy. 正	6139.0	6139.0	0.0	0.0	5853.5	5853.5	0.0	0.0	5554.7	5554.7	0.0	0.0
	gMy. 負	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0
	cMy. 負	6124.7	6124.7	0.0	0.0	5839.4	5839.4	0.0	0.0	5541.1	5541.1	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2655.4	2655.4	0.0	0.0	2579.8	2579.8	0.0	0.0	2467.8	2467.8	0.0	0.0
	Qal	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1580.8	1580.8	0.0	0.0	1593.9	1593.9	0.0	0.0
	Qas	2748.1	2748.1	0.0	0.0	2748.1	2748.1	0.0	0.0	2748.1	2748.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	189.0	186.4	0.0	0.0	189.8	181.7	0.0	0.0	188.3	177.3	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
La		69.3 (64.8)	69.3 (62.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (65.5)	69.3 (58.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (64.1)	69.3 (54.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-4X4軸 [7F-8F/壁]				Y27レ-4X4軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-4X4軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5873.2	5873.2	0.0	0.0	5188.0	5188.0	0.0	0.0	4508.8	4508.8	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	5866.4	5866.4	0.0	0.0	5181.9	5181.9	0.0	0.0	4503.6	4503.6	0.0	0.0
	Ms	-1679.7	1422.8	0.0	0.0	-1469.3	1422.7	0.0	0.0	-1456.7	1205.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	1551.4	1551.4	0.0	0.0	1446.1	1446.1	0.0	0.0	1331.1	1331.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0
	d	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8
	i	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8
	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
配筋	2												
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40
	pw	1.07	1.07	0.20	0.20	1.07	1.07	0.20	0.20	1.07	1.07	0.20	0.20
	Mal	1980.9	1980.9	0.0	0.0	1626.1	1626.1	0.0	0.0	1670.7	1670.7	0.0	0.0
曲げ	Mas	3864.7	3864.7	0.0	0.0	3237.4	3237.4	0.0	0.0	3196.9	3196.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2590.7	2781.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 正	4535.1	4535.1	0.0	0.0	4138.1	4138.1	0.0	0.0	3828.7	3828.7	0.0	0.0
	gMy. 負	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2590.7	2781.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 負	4522.8	4522.8	0.0	0.0	4127.4	4127.4	0.0	0.0	3819.0	3819.0	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2327.0	2327.0	0.0	0.0	2169.2	2169.2	0.0	0.0	1996.7	1996.7	0.0	0.0
	Qal	1459.2	1459.2	0.0	0.0	1370.0	1370.0	0.0	0.0	1406.4	1406.4	0.0	0.0
	Qas	2504.5	2504.5	0.0	0.0	2416.4	2416.4	0.0	0.0	2416.4	2416.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	217.3	202.1	0.0	0.0	212.7	209.7	0.0	0.0	211.9	195.7	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		91.2 (90.5)	77.3 (76.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	87.0 (86.4)	84.3 (83.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	86.3 (85.7)	75.6 (70.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-4X4軸[10F-11F/壁]				Y27レ-4X4軸[11F-12F/壁]				Y27レ-4X4軸[12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3829.6	3829.6	0.0	0.0	3150.4	3150.4	0.0	0.0	2491.7	2491.7	0.0	0.0	
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Ns	3825.3	3825.3	0.0	0.0	3147.0	3147.0	0.0	0.0	2489.0	2489.0	0.0	0.0	
	Ms	-1315.7	1136.7	0.0	0.0	-945.1	1266.7	0.0	0.0	-1154.6	727.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs	1226.4	1226.4	0.0	0.0	1053.4	1053.4	0.0	0.0	896.1	896.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	95.0	95.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	
	d	117.8	117.8	87.8	87.8	118.0	118.0	83.0	83.0	118.0	118.0	83.0	83.0	
	i	103.1	103.1	76.8	76.8	103.2	103.2	72.6	72.6	103.2	103.2	72.6	72.6	
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
		芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	47.64	47.64	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	
	pt	0.27	0.27	0.40	0.40	0.23	0.23	0.34	0.34	0.23	0.23	0.34	0.34	
曲げ	pw	1.07	1.07	0.20	0.20	0.71	0.71	0.20	0.20	0.71	0.71	0.20	0.20	
	Mal	1670.0	1670.0	0.0	0.0	1420.3	1420.3	0.0	0.0	1396.1	1396.1	0.0	0.0	
	Mas	3126.7	3126.7	0.0	0.0	2413.0	2413.0	0.0	0.0	2136.1	2136.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2590.7	2590.7	0.0	0.0	1522.9	2590.7	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	3503.0	3503.0	0.0	0.0	2742.7	2742.7	0.0	0.0	2406.9	2406.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	2590.7	2590.7	0.0	0.0	1522.9	2590.7	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	3494.4	3494.4	0.0	0.0	2736.0	2736.0	0.0	0.0	2401.3	2401.3	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	1839.5	1839.5	0.0	0.0	1580.0	1580.0	0.0	0.0	1344.2	1344.2	0.0	0.0	
	Qal	1328.1	1328.1	0.0	0.0	1119.6	1119.6	0.0	0.0	1237.9	1237.9	0.0	0.0	
	Qas	2416.4	2416.4	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	202.8	191.3	0.0	0.0	185.5	208.5	0.0	0.0	200.5	169.9	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		77.9 (77.4)	75.6 (66.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	65.7 (64.6)	88.0 (86.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	80.2 (78.9)	63.5 (49.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-ΛX4軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX4軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX4軸 [15F-RF/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	1832.9	1832.9	0.0	0.0	1174.2	1174.2	0.0	0.0	526.0	526.0	0.0	0.0	
	MI	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.2	-0.0	0.0	0.0	
	Ns	1831.0	1831.0	0.0	0.0	1173.0	1173.0	0.0	0.0	526.4	525.6	0.0	0.0	
	Ms	-1140.2	421.1	0.0	0.0	-946.3	210.3	0.0	0.0	792.0	-10.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K2			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs	743.6	743.6	0.0	0.0	550.8	550.8	0.0	0.0	372.1	372.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				
		SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	
	d	118.0	118.0	83.0	83.0	118.0	118.0	83.0	83.0	118.0	118.0	83.0	83.0	
	i	103.2	103.2	72.6	72.6	103.2	103.2	72.6	72.6	103.2	103.2	72.6	72.6	
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
		芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	
	pt	0.23	0.23	0.34	0.34	0.23	0.23	0.34	0.34	0.23	0.23	0.34	0.34	
	pw	0.71	0.71	0.20	0.20	0.71	0.71	0.20	0.20	0.71	0.71	0.20	0.20	
曲げ	Mal	1357.2	1357.2	0.0	0.0	1107.1	1107.1	0.0	0.0	816.5	816.5	0.0	0.0	
	Mas	1850.9	1850.9	0.0	0.0	1542.7	1542.7	0.0	0.0	1235.9	1235.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1522.9	1522.9	0.0	0.0	995.3	1522.9	0.0	0.0	1990.6	995.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	2053.1	2053.1	0.0	0.0	1681.4	1681.4	0.0	0.0	1298.1	1298.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	1522.9	1522.9	0.0	0.0	995.3	1522.9	0.0	0.0	1990.6	995.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	2048.9	2048.9	0.0	0.0	1678.7	1678.7	0.0	0.0	1297.1	1297.1	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	1115.3	1115.3	0.0	0.0	826.1	826.1	0.0	0.0	558.0	558.0	0.0	0.0	
	Qal	1185.7	1185.7	0.0	0.0	706.1	706.1	0.0	0.0	924.5	924.5	0.0	0.0	
	Qas	1751.9	1751.9	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	199.4	148.1	0.0	0.0	185.6	133.0	0.0	0.0	174.6	118.7	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		79.2 (77.9)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	65.7 (64.7)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (54.1)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y2フレ-ΔX5軸 [1F-2F/壁]				Y2フレ-ΔX5軸 [2F-3F/壁]				Y2フレ-ΔX5軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	10098.3	10098.3	0.0	0.0	9383.5	9383.5	0.0	0.0	8678.8	8678.8	0.0	0.0
	MI	-7.8	21.8	0.0	0.0	-3.0	0.1	0.0	0.0	-3.9	4.2	0.0	0.0
	Ns	10321.7	9875.0	0.0	0.0	9166.2	9166.2	0.0	0.0	8471.7	8471.7	0.0	0.0
	Ms	-401.9	4766.3	0.0	0.0	-1088.7	2608.3	0.0	0.0	-1639.8	2018.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-7.5	-7.5	0.0	0.0	-1.1	-1.1	0.0	0.0	-2.9	-2.9	0.0	0.0
	Qs	1899.0	1899.0	0.0	0.0	1848.0	1848.0	0.0	0.0	1828.0	1828.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	115.0	115.0	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0	115.0	115.0
	d	117.8	117.8	107.8	107.8	117.8	117.8	107.8	107.8	117.8	117.8	107.8	107.8
	i	103.1	103.1	94.3	94.3	103.1	103.1	94.3	94.3	103.1	103.1	94.3	94.3
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw	0.99	0.99	0.20	0.20	0.99	0.99	0.20	0.20	0.99	0.99	0.20	0.20
曲げ	Mal	1992.2	1992.2	0.0	0.0	2157.1	2157.1	0.0	0.0	2300.6	2300.6	0.0	0.0
	Mas	5082.5	5077.9	0.0	0.0	5063.7	5063.7	0.0	0.0	5044.3	5044.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2781.7	21287.0	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0
	cMy. 正	7291.4	7291.4	0.0	0.0	7016.0	7016.0	0.0	0.0	6728.3	6728.3	0.0	0.0
	gMy. 負	2781.7	21287.0	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0
	cMy. 負	6951.0	6951.0	0.0	0.0	6669.6	6669.6	0.0	0.0	6384.2	6384.2	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2844.7	2844.7	0.0	0.0	2771.5	2771.5	0.0	0.0	2740.6	2740.6	0.0	0.0
	Qal	1157.3	1157.3	0.0	0.0	1212.9	1212.9	0.0	0.0	1811.0	1811.0	0.0	0.0
	Qas	2899.7	2899.7	0.0	0.0	2899.7	2899.7	0.0	0.0	2899.7	2899.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	133.7	306.0	0.0	0.0	160.8	220.8	0.0	0.0	182.6	197.5	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	172.5 (171.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (39.1)	94.4 (93.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (58.9)	73.1 (72.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-ΛX5軸[4F-5F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[5F-6F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	7968.5	7968.5	0.0	0.0	7276.4	7276.4	0.0	0.0	6584.3	6584.3	0.0	0.0
	MI	-3.4	3.2	0.0	0.0	-3.4	3.4	0.0	0.0	-3.3	3.2	0.0	0.0
	Ns	7787.6	7787.6	0.0	0.0	7107.7	7107.7	0.0	0.0	6430.8	6430.8	0.0	0.0
	Ms	-1768.9	1708.9	0.0	0.0	-1781.1	1581.5	0.0	0.0	-1736.3	1462.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-2.4	-2.4	0.0	0.0	-2.4	-2.4	0.0	0.0	-2.3	-2.3	0.0	0.0
	Qs	1738.0	1738.0	0.0	0.0	1680.3	1680.3	0.0	0.0	1598.4	1598.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0
	d	117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	92.8	92.8
配筋	i	103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	81.2	81.2
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
曲げ	pw	1.14	1.14	0.20	0.20	1.14	1.14	0.20	0.20	1.14	1.14	0.20	0.20
	Mal	1985.8	1985.8	0.0	0.0	2112.2	2112.2	0.0	0.0	2201.5	2201.5	0.0	0.0
	Mas	4582.9	4582.9	0.0	0.0	4576.1	4576.1	0.0	0.0	4571.9	4571.9	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0
	cMy. 正	6286.4	6286.4	0.0	0.0	5997.2	5997.2	0.0	0.0	5691.2	5691.2	0.0	0.0
	gMy. 負	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0
	cMy. 負	5994.3	5994.3	0.0	0.0	5711.9	5711.9	0.0	0.0	5419.8	5419.8	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2605.8	2605.8	0.0	0.0	2519.3	2519.3	0.0	0.0	2396.5	2396.5	0.0	0.0
	Qal	1567.5	1567.5	0.0	0.0	1595.9	1595.9	0.0	0.0	1591.3	1591.3	0.0	0.0
	Qas	2748.1	2748.1	0.0	0.0	2748.1	2748.1	0.0	0.0	2748.1	2748.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	187.6	185.3	0.0	0.0	188.1	180.3	0.0	0.0	186.4	175.6	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	69.3 (63.6)	69.3 (61.4)	0.0 (0.0)	69.3 (64.0)	69.3 (56.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (62.4)	69.3 (52.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y27レ-4X5軸 [7F-8F/壁]				Y27レ-4X5軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-4X5軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5890.8	5890.8	0.0	0.0	5202.9	5202.9	0.0	0.0	4521.4	4521.4	0.0	0.0
	MI	-3.4	3.1	0.0	0.0	-3.0	3.0	0.0	0.0	-2.8	2.7	0.0	0.0
	Ns	5757.8	5757.8	0.0	0.0	5086.7	5086.7	0.0	0.0	4422.2	4422.2	0.0	0.0
	Ms	-1628.3	1375.5	0.0	0.0	-1419.5	1373.3	0.0	0.0	-1403.7	1154.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-2.3	-2.3	0.0	0.0	-2.1	-2.1	0.0	0.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0
	Qs	1501.0	1501.0	0.0	0.0	1395.5	1395.5	0.0	0.0	1278.4	1278.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0
	d	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8
	i	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8
	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
配筋	2												
	芯鉄筋												
	Hoop												
	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40
	pw	1.07	1.07	0.20	0.20	1.07	1.07	0.20	0.20	1.07	1.07	0.20	0.20
曲げ	Mal	1979.6	1979.6	0.0	0.0	1624.6	1624.6	0.0	0.0	1670.2	1670.2	0.0	0.0
	Mas	3858.8	3858.8	0.0	0.0	3231.8	3231.8	0.0	0.0	3192.3	3192.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2354.6	2781.7	0.0	0.0	2354.6	2354.6	0.0	0.0
	cMy. 正	4656.3	4656.3	0.0	0.0	4241.3	4241.3	0.0	0.0	3921.5	3921.5	0.0	0.0
	gMy. 負	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2355.3	2781.7	0.0	0.0	2355.3	2355.3	0.0	0.0
	cMy. 負	4415.5	4415.5	0.0	0.0	4035.7	4035.7	0.0	0.0	3736.5	3736.5	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2250.3	2250.3	0.0	0.0	2092.2	2092.2	0.0	0.0	1916.7	1916.7	0.0	0.0
	Qal	1486.9	1486.9	0.0	0.0	1405.6	1405.6	0.0	0.0	1410.3	1410.3	0.0	0.0
	Qas	2504.5	2504.5	0.0	0.0	2416.4	2416.4	0.0	0.0	2416.4	2416.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	214.2	199.3	0.0	0.0	209.5	206.5	0.0	0.0	208.5	192.4	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着	La	88.4 (87.8)	74.7 (74.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	84.1 (83.5)	81.3 (80.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	83.2 (82.5)	75.6 (67.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-ΛX5軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3839.9	3839.9	0.0	0.0	3158.3	3158.3	0.0	0.0	2498.1	2498.1	0.0	0.0	
	MI	-3.1	2.8	0.0	0.0	-2.1	2.5	0.0	0.0	-1.9	1.8	0.0	0.0	
	Ns	3759.0	3759.0	0.0	0.0	3097.2	3097.2	0.0	0.0	2449.7	2449.7	0.0	0.0	
	Ms	-1257.2	1082.1	0.0	0.0	-903.8	1215.6	0.0	0.0	-1113.7	688.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-2.1	-2.1	0.0	0.0	-1.6	-1.6	0.0	0.0	-1.3	-1.3	0.0	0.0	
	Qs	1168.8	1168.8	0.0	0.0	1008.7	1008.7	0.0	0.0	857.7	857.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋		SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		95.0	95.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0
	D		125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0
	d		117.8	117.8	87.8	87.8	118.0	118.0	83.0	83.0	118.0	118.0	83.0	83.0
	i		103.1	103.1	76.8	76.8	103.2	103.2	72.6	72.6	103.2	103.2	72.6	72.6
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
		芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	47.64	47.64	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52
	pt		0.27	0.27	0.40	0.40	0.23	0.23	0.34	0.34	0.23	0.23	0.34	0.34
	pw		1.07	1.07	0.20	0.20	0.71	0.71	0.20	0.20	0.71	0.71	0.20	0.20
曲げ	Mal		1670.0	1670.0	0.0	0.0	1420.5	1420.5	0.0	0.0	1396.1	1396.1	0.0	0.0
	Mas		3098.8	3098.8	0.0	0.0	2392.3	2392.3	0.0	0.0	2119.3	2119.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		2354.6	2354.6	0.0	0.0	1522.9	2354.6	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0
	cMy. 正		3582.7	3582.7	0.0	0.0	2803.5	2803.5	0.0	0.0	2457.8	2457.8	0.0	0.0
	gMy. 負		2355.3	2355.3	0.0	0.0	1522.9	2355.3	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0
	cMy. 負		3424.0	3424.0	0.0	0.0	2682.4	2682.4	0.0	0.0	2356.7	2356.7	0.0	0.0
	H' (H)		200 (280)		0 (0)		210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd		1752.2	1752.2	0.0	0.0	1512.2	1512.2	0.0	0.0	1285.8	1285.8	0.0	0.0
	Qal		1372.9	1372.9	0.0	0.0	1217.4	1217.4	0.0	0.0	1273.6	1273.6	0.0	0.0
	Qas		2416.4	2416.4	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld		199.0	187.7	0.0	0.0	182.5	204.8	0.0	0.0	197.5	167.2	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La			75.6 (73.9)	75.6 (63.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (61.8)	84.4 (83.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	77.4 (76.1)	63.5 (47.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y27レ-ΛX5軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [15F-RF/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	1837.8	1837.8	0.0	0.0	1177.5	1177.5	0.0	0.0	528.3	528.3	0.0	0.0	
	MI	-2.1	1.9	0.0	0.0	-0.8	1.7	0.0	0.0	-5.3	1.9	0.0	0.0	
	Ns	1802.3	1802.3	0.0	0.0	1155.0	1155.0	0.0	0.0	517.9	538.6	0.0	0.0	
	Ms	-1097.3	379.3	0.0	0.0	-911.6	168.6	0.0	0.0	-725.6	53.9	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K1			
	QI	-1.4	-1.4	0.0	0.0	-0.9	-0.9	0.0	0.0	-2.6	-2.6	0.0	0.0	
	Qs	702.7	702.7	0.0	0.0	514.0	514.0	0.0	0.0	320.8	320.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	
	d	118.0	118.0	83.0	83.0	118.0	118.0	83.0	83.0	118.0	118.0	83.0	83.0	
	i	103.2	103.2	72.6	72.6	103.2	103.2	72.6	72.6	103.2	103.2	72.6	72.6	
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
		芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	
	pt	0.23	0.23	0.34	0.34	0.23	0.23	0.34	0.34	0.23	0.23	0.34	0.34	
曲げ	pw	0.71	0.71	0.20	0.20	0.71	0.71	0.20	0.20	0.71	0.71	0.20	0.20	
	Mal	1357.3	1357.3	0.0	0.0	1108.6	1108.6	0.0	0.0	817.5	817.5	0.0	0.0	
	Mas	1838.3	1838.3	0.0	0.0	1534.3	1534.3	0.0	0.0	1231.8	1241.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1522.9	1522.9	0.0	0.0	899.0	1522.9	0.0	0.0	1798.1	899.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	2092.6	2092.6	0.0	0.0	1707.9	1707.9	0.0	0.0	1311.4	1311.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	1522.9	1522.9	0.0	0.0	899.0	1522.9	0.0	0.0	1798.1	899.0	0.0	0.0	
	cMy. 負	2014.6	2014.6	0.0	0.0	1656.0	1656.0	0.0	0.0	1286.5	1286.5	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	1053.3	1053.3	0.0	0.0	770.6	770.6	0.0	0.0	480.0	480.0	0.0	0.0	
	Qal	1251.5	1251.5	0.0	0.0	1086.8	1086.8	0.0	0.0	1031.5	1031.5	0.0	0.0	
	Qas	1751.9	1751.9	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	196.4	145.1	0.0	0.0	183.1	130.0	0.0	0.0	169.8	121.8	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		76.2 (75.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (62.3)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (49.6)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	6080.6	6080.6	0.0	0.0	5654.9	5654.9	0.0	0.0	5239.5	5239.5	0.0	0.0
	MI	117.4	-164.6	0.0	0.0	113.6	-107.2	0.0	0.0	114.4	-110.8	0.0	0.0
	Ns	3400.7	8760.6	0.0	0.0	8128.5	8128.5	0.0	0.0	7460.2	7460.2	0.0	0.0
	Ms	544.5	-2960.3	0.0	0.0	592.1	-1564.8	0.0	0.0	843.4	-1135.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	71.0	71.0	0.0	0.0	78.8	78.8	0.0	0.0	80.4	80.4	0.0	0.0
	Qs	1100.8	1100.8	0.0	0.0	1046.9	1046.9	0.0	0.0	957.5	957.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0
	d	107.8	107.8	82.8	82.8	107.8	107.8	82.8	82.8	107.8	107.8	82.8	82.8
配筋	j	94.3	94.3	72.5	72.5	94.3	94.3	72.5	72.5	94.3	94.3	72.5	72.5
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
曲げ	pw	0.85	0.85	0.22	0.22	0.85	0.85	0.22	0.22	0.85	0.85	0.22	0.22
	Mal	1673.3	1673.3	0.0	0.0	1727.7	1727.7	0.0	0.0	1768.0	1768.0	0.0	0.0
	Mas	3268.8	3636.9	0.0	0.0	3656.9	3656.9	0.0	0.0	3668.5	3668.5	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1408.8	10766.5	0.0	0.0	1408.8	1408.8	0.0	0.0	1408.8	1408.8	0.0	0.0
	cMy. 正	6438.7	6438.7	0.0	0.0	6241.8	6241.8	0.0	0.0	6000.5	6000.5	0.0	0.0
	gMy. 負	1372.9	10520.5	0.0	0.0	1372.9	1372.9	0.0	0.0	1372.9	1372.9	0.0	0.0
	cMy. 負	2286.7	2286.7	0.0	0.0	2279.4	2279.4	0.0	0.0	2329.3	2329.3	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1615.7	1615.7	0.0	0.0	1530.9	1530.9	0.0	0.0	1396.0	1396.0	0.0	0.0
	Qal	915.8	915.8	0.0	0.0	1235.7	1235.7	0.0	0.0	1244.6	1244.6	0.0	0.0
	Qas	1892.3	1892.3	0.0	0.0	1892.3	1892.3	0.0	0.0	1892.3	1892.3	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	131.7	237.7	0.0	0.0	133.8	176.4	0.0	0.0	144.8	157.6	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (30.0)	117.1 (116.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	69.3 (61.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (33.1)	69.3 (44.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX6軸[4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸[5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4824.0	4824.0	0.0	0.0	4408.4	4408.4	0.0	0.0	3992.8	3992.8	0.0	0.0
	MI	114.3	-110.2	0.0	0.0	114.6	-110.5	0.0	0.0	114.1	-110.4	0.0	0.0
	Ns	6781.2	6781.2	0.0	0.0	6105.6	6105.6	0.0	0.0	5440.5	5440.5	0.0	0.0
	Ms	1001.0	-1014.3	0.0	0.0	1019.7	-849.6	0.0	0.0	979.8	-787.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	80.2	80.2	0.0	0.0	80.4	80.4	0.0	0.0	80.2	80.2	0.0	0.0
	Qs	975.6	975.6	0.0	0.0	902.5	902.5	0.0	0.0	851.5	851.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0
	d	107.8	107.8	82.8	82.8	107.8	107.8	82.8	82.8	107.8	107.8	82.8	82.8
配筋	i	94.3	94.3	72.5	72.5	94.3	94.3	72.5	72.5	94.3	94.3	72.5	72.5
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
曲げ	pw	0.85	0.85	0.22	0.22	0.85	0.85	0.22	0.22	0.85	0.85	0.22	0.22
	Mal	1797.3	1797.3	0.0	0.0	1817.4	1817.4	0.0	0.0	1826.2	1826.2	0.0	0.0
	Mas	3681.5	3681.5	0.0	0.0	3690.4	3690.4	0.0	0.0	3701.8	3701.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1408.8	1408.8	0.0	0.0	1408.8	1408.8	0.0	0.0	1408.8	1408.8	0.0	0.0
	cMy. 正	5726.5	5726.5	0.0	0.0	5427.3	5427.3	0.0	0.0	5108.8	5108.8	0.0	0.0
	gMy. 負	1372.9	1372.9	0.0	0.0	1372.9	1372.9	0.0	0.0	1372.9	1372.9	0.0	0.0
	cMy. 負	2390.4	2390.4	0.0	0.0	2447.4	2447.4	0.0	0.0	2492.6	2492.6	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1423.3	1423.3	0.0	0.0	1313.6	1313.6	0.0	0.0	1237.2	1237.2	0.0	0.0
	Qal	1242.9	1242.9	0.0	0.0	1243.0	1243.0	0.0	0.0	1244.2	1244.2	0.0	0.0
	Qas	1892.3	1892.3	0.0	0.0	1892.3	1892.3	0.0	0.0	1892.3	1892.3	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	151.7	152.3	0.0	0.0	152.5	145.1	0.0	0.0	150.8	142.3	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La	69.3 (39.3)	69.3 (39.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (40.0)	69.3 (33.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (38.5)	69.3 (30.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	3577.1	3577.1	0.0	0.0	3161.4	3161.4	0.0	0.0	2748.6	2748.6	0.0	0.0
	MI	117.1	-111.1	0.0	0.0	112.7	-107.9	0.0	0.0	112.5	-109.0	0.0	0.0
	Ns	2366.8	4787.4	0.0	0.0	4145.2	4145.2	0.0	0.0	3535.0	3535.0	0.0	0.0
	Ms	-693.4	-758.9	0.0	0.0	825.9	-753.1	0.0	0.0	840.0	-630.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	81.5	81.5	0.0	0.0	78.8	78.8	0.0	0.0	79.1	79.1	0.0	0.0
	Qs	810.6	810.6	0.0	0.0	758.0	758.0	0.0	0.0	703.7	703.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0
	d	107.8	107.8	82.8	82.8	107.8	107.8	82.8	82.8	107.8	107.8	82.8	82.8
	i	94.3	94.3	72.5	72.5	94.3	94.3	72.5	72.5	94.3	94.3	72.5	72.5
	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
配筋	主筋												
	2												
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt	0.31	0.31	0.46	0.46	0.31	0.31	0.46	0.46	0.31	0.31	0.46	0.46
	pw	0.56	0.56	0.22	0.22	0.56	0.56	0.22	0.22	0.56	0.56	0.22	0.22
曲げ	Mal	1641.3	1641.3	0.0	0.0	1370.5	1370.5	0.0	0.0	1361.2	1361.2	0.0	0.0
	Mas	2267.5	3196.3	0.0	0.0	2671.5	2671.5	0.0	0.0	2648.6	2648.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1408.8	1408.8	0.0	0.0	1077.9	1408.8	0.0	0.0	1077.9	1077.9	0.0	0.0
	cMy. 正	4147.0	4147.0	0.0	0.0	3715.5	3715.5	0.0	0.0	3392.5	3392.5	0.0	0.0
	gMy. 負	1372.9	1372.9	0.0	0.0	1041.4	1372.9	0.0	0.0	1041.4	1041.4	0.0	0.0
	cMy. 負	1897.9	1897.9	0.0	0.0	1913.6	1913.6	0.0	0.0	1904.0	1904.0	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1175.2	1175.2	0.0	0.0	1097.5	1097.5	0.0	0.0	1016.0	1016.0	0.0	0.0
	Qal	1237.6	1237.6	0.0	0.0	1153.0	1153.0	0.0	0.0	1156.8	1156.8	0.0	0.0
	Qas	1538.9	1538.9	0.0	0.0	1462.5	1462.5	0.0	0.0	1462.5	1462.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	167.8	156.9	0.0	0.0	166.1	161.0	0.0	0.0	167.1	152.3	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
定着	La	69.3 (54.6)	69.3 (44.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (53.1)	75.6 (48.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (54.0)	75.6 (40.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX6軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	2335.7	2335.7	0.0	0.0	1922.8	1922.8	0.0	0.0	1517.5	1517.5	0.0	0.0	
	MI	115.3	-109.5	0.0	0.0	108.7	-106.3	0.0	0.0	108.0	-104.3	0.0	0.0	
	Ns	2935.5	2935.5	0.0	0.0	2342.5	2342.5	0.0	0.0	1816.8	1816.8	0.0	0.0	
	Ms	687.7	-582.7	0.0	0.0	552.3	-728.7	0.0	0.0	745.1	-396.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	80.3	80.3	0.0	0.0	75.4	75.4	0.0	0.0	75.9	75.9	0.0	0.0	
	Qs	603.1	603.1	0.0	0.0	583.1	583.1	0.0	0.0	518.2	518.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	
	d	107.8	107.8	82.8	82.8	108.0	108.0	83.0	83.0	108.0	108.0	83.0	83.0	
配筋	i	94.3	94.3	72.5	72.5	94.5	94.5	72.6	72.6	94.5	94.5	72.6	72.6	
	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	47.64	47.64	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	
	pt	0.31	0.31	0.46	0.46	0.25	0.25	0.37	0.37	0.25	0.25	0.37	0.37	
	pw	0.56	0.56	0.22	0.22	0.28	0.28	0.22	0.22	0.28	0.28	0.22	0.22	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	1345.2	1345.2	0.0	0.0	1180.7	1180.7	0.0	0.0	1143.3	1143.3	0.0	0.0	
	Mas	2494.0	2494.0	0.0	0.0	1889.6	1889.6	0.0	0.0	1680.9	1680.9	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	1077.9	1077.9	0.0	0.0	777.2	1077.9	0.0	0.0	777.2	777.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	3054.9	3054.9	0.0	0.0	2327.9	2327.9	0.0	0.0	2021.3	2021.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	1041.4	1041.4	0.0	0.0	745.7	1041.4	0.0	0.0	745.7	745.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	1882.8	1882.8	0.0	0.0	1495.5	1495.5	0.0	0.0	1407.5	1407.5	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	864.5	864.5	0.0	0.0	836.9	836.9	0.0	0.0	739.3	739.3	0.0	0.0	
	Qal	1150.3	1150.3	0.0	0.0	1107.4	1107.4	0.0	0.0	1114.6	1114.6	0.0	0.0	
	Qas	1462.5	1462.5	0.0	0.0	1072.5	1072.5	0.0	0.0	1072.5	1072.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	156.4	148.9	0.0	0.0	151.1	164.9	0.0	0.0	166.1	138.9	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	75.6 (44.2)	75.6 (37.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (41.2)	63.5 (54.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (55.6)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX6軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [15F-RF/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	1112.0	1112.0	0.0	0.0	706.7	706.7	0.0	0.0	306.1	306.1	0.0	0.0	
	MI	110.4	-105.1	0.0	0.0	97.4	-102.5	0.0	0.0	150.7	-109.9	0.0	0.0	
	Ns	1302.7	1302.7	0.0	0.0	808.3	605.0	0.0	0.0	348.6	263.7	0.0	0.0	
	Ms	762.6	-159.5	0.0	0.0	690.8	-169.7	0.0	0.0	502.0	-297.3	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K2			K1	K2			
	QI	77.0	77.0	0.0	0.0	71.4	71.4	0.0	0.0	93.0	93.0	0.0	0.0	
	Qs	413.4	413.4	0.0	0.0	322.0	322.0	0.0	0.0	171.1	171.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	
	d	108.0	108.0	83.0	83.0	108.0	108.0	83.0	83.0	108.0	108.0	83.0	83.0	
配筋	i	94.5	94.5	72.6	72.6	94.5	94.5	72.6	72.6	94.5	94.5	72.6	72.6	
	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	
	pt	0.25	0.25	0.37	0.37	0.25	0.25	0.37	0.37	0.25	0.25	0.37	0.37	
	pw	0.28	0.28	0.22	0.22	0.28	0.28	0.22	0.22	0.28	0.28	0.22	0.22	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	984.2	984.2	0.0	0.0	819.2	819.2	0.0	0.0	649.1	649.1	0.0	0.0	
	Mas	1471.2	1471.2	0.0	0.0	1251.2	1162.2	0.0	0.0	1047.9	1009.5	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	777.2	777.2	0.0	0.0	417.7	777.2	0.0	0.0	835.3	417.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	1709.4	1709.4	0.0	0.0	1402.8	1402.8	0.0	0.0	1118.3	1118.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	745.7	745.7	0.0	0.0	385.1	745.7	0.0	0.0	770.2	385.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	1305.7	1305.7	0.0	0.0	1180.8	1180.8	0.0	0.0	1022.8	1022.8	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	581.7	581.7	0.0	0.0	447.2	447.2	0.0	0.0	210.1	210.1	0.0	0.0	
	Qal	1109.9	1109.9	0.0	0.0	1109.7	1109.7	0.0	0.0	1034.2	1034.2	0.0	0.0	
	Qas	1072.5	1072.5	0.0	0.0	1072.5	1072.5	0.0	0.0	1072.5	1072.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	167.5	125.9	0.0	0.0	161.9	125.5	0.0	0.0	147.2	131.2	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	63.5 (56.9)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (51.6)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (37.5)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[1F-2F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(125)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	6087.3	6087.3	0.0	0.0	5661.2	5661.2	0.0	0.0	5245.2	5245.2	0.0	0.0
	MI	-117.4	164.6	0.0	0.0	-113.6	107.2	0.0	0.0	-114.4	110.8	0.0	0.0
	Ns	3407.3	8767.2	0.0	0.0	8134.8	8134.8	0.0	0.0	7466.0	7466.0	0.0	0.0
	Ms	-544.5	2960.3	0.0	0.0	-592.1	1564.8	0.0	0.0	-843.4	1135.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-71.0	-71.0	0.0	0.0	-78.8	-78.8	0.0	0.0	-80.4	-80.4	0.0	0.0
	Qs	1100.8	1100.8	0.0	0.0	1046.9	1046.9	0.0	0.0	957.5	957.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0
	d	107.8	107.8	82.8	82.8	107.8	107.8	82.8	82.8	107.8	107.8	82.8	82.8
	i	94.3	94.3	72.5	72.5	94.3	94.3	72.5	72.5	94.3	94.3	72.5	72.5
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
	pw	0.85	0.85	0.22	0.22	0.85	0.85	0.22	0.22	0.85	0.85	0.22	0.22
曲げ	Mal	1672.4	1672.4	0.0	0.0	1727.0	1727.0	0.0	0.0	1767.5	1767.5	0.0	0.0
	Mas	3271.4	3636.6	0.0	0.0	3656.7	3656.7	0.0	0.0	3668.3	3668.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1372.9	10520.5	0.0	0.0	1372.9	1372.9	0.0	0.0	1372.9	1372.9	0.0	0.0
	cMy. 正	2290.3	2290.3	0.0	0.0	2282.9	2282.9	0.0	0.0	2332.5	2332.5	0.0	0.0
	gMy. 負	1408.8	10766.5	0.0	0.0	1408.8	1408.8	0.0	0.0	1408.8	1408.8	0.0	0.0
	cMy. 負	6440.2	6440.2	0.0	0.0	6243.4	6243.4	0.0	0.0	6002.1	6002.1	0.0	0.0
	H' (H)	230 (398)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1615.7	1615.7	0.0	0.0	1530.9	1530.9	0.0	0.0	1396.0	1396.0	0.0	0.0
	Qal	915.8	915.8	0.0	0.0	1235.7	1235.7	0.0	0.0	1244.6	1244.6	0.0	0.0
	Qas	1892.3	1892.3	0.0	0.0	1892.3	1892.3	0.0	0.0	1892.3	1892.3	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ld	131.7	237.7	0.0	0.0	133.8	176.4	0.0	0.0	144.8	157.6	0.0	0.0
	Ld1	156.3	73.8	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	OK	NG			NG	NG			NG	NG		
定着 La		69.3	117.1	0.0	0.0	69.3	69.3	0.0	0.0	69.3	69.3	0.0	0.0
		(30.0)	(116.2)	(0.0)	(0.0)	(30.0)	(61.4)	(0.0)	(0.0)	(33.1)	(44.6)	(0.0)	(0.0)

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX1軸[4F-5F/壁]				Y37レ-ΛX1軸[5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX1軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	4829.3	4829.3	0.0	0.0	4413.2	4413.2	0.0	0.0	3997.2	3997.2	0.0	0.0
	MI	-114.3	110.2	0.0	0.0	-114.6	110.5	0.0	0.0	-114.1	110.4	0.0	0.0
	Ns	6786.5	6786.5	0.0	0.0	6110.5	6110.5	0.0	0.0	5444.9	5444.9	0.0	0.0
	Ms	-1001.0	1014.3	0.0	0.0	-1019.7	849.6	0.0	0.0	-979.8	787.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-80.2	-80.2	0.0	0.0	-80.4	-80.4	0.0	0.0	-80.2	-80.2	0.0	0.0
	Qs	975.6	975.6	0.0	0.0	902.5	902.5	0.0	0.0	851.5	851.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0
	d	107.8	107.8	82.8	82.8	107.8	107.8	82.8	82.8	107.8	107.8	82.8	82.8
配筋	j	94.3	94.3	72.5	72.5	94.3	94.3	72.5	72.5	94.3	94.3	72.5	72.5
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
曲げ	pw	0.85	0.85	0.22	0.22	0.85	0.85	0.22	0.22	0.85	0.85	0.22	0.22
	Mal	1797.0	1797.0	0.0	0.0	1817.2	1817.2	0.0	0.0	1826.0	1826.0	0.0	0.0
	Mas	3681.4	3681.4	0.0	0.0	3690.4	3690.4	0.0	0.0	3701.7	3701.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1372.9	1372.9	0.0	0.0	1372.9	1372.9	0.0	0.0	1372.9	1372.9	0.0	0.0
	cMy. 正	2393.3	2393.3	0.0	0.0	2450.0	2450.0	0.0	0.0	2495.0	2495.0	0.0	0.0
	gMy. 負	1408.8	1408.8	0.0	0.0	1408.8	1408.8	0.0	0.0	1408.8	1408.8	0.0	0.0
	cMy. 負	5728.1	5728.1	0.0	0.0	5429.0	5429.0	0.0	0.0	5110.4	5110.4	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1423.3	1423.3	0.0	0.0	1313.6	1313.6	0.0	0.0	1237.2	1237.2	0.0	0.0
	Qal	1242.9	1242.9	0.0	0.0	1243.0	1243.0	0.0	0.0	1244.2	1244.2	0.0	0.0
	Qas	1892.3	1892.3	0.0	0.0	1892.3	1892.3	0.0	0.0	1892.3	1892.3	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	151.7	152.3	0.0	0.0	152.5	145.1	0.0	0.0	150.8	142.3	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	69.3 (39.3)	69.3 (39.8)	0.0 (0.0)	69.3 (40.0)	69.3 (33.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (38.5)	69.3 (30.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [7F-8F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	3581.0	3581.0	0.0	0.0	3164.9	3164.9	0.0	0.0	2751.6	2751.6	0.0	0.0	
	MI	-117.1	111.1	0.0	0.0	-112.7	107.9	0.0	0.0	-112.5	109.0	0.0	0.0	
	Ns	2370.8	4791.3	0.0	0.0	4148.7	4148.7	0.0	0.0	3538.1	3538.1	0.0	0.0	
	Ms	693.4	758.9	0.0	0.0	-825.9	753.1	0.0	0.0	-840.0	630.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-81.5	-81.5	0.0	0.0	-78.8	-78.8	0.0	0.0	-79.1	-79.1	0.0	0.0	
	Qs	810.6	810.6	0.0	0.0	758.0	758.0	0.0	0.0	703.7	703.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	
	d	107.8	107.8	82.8	82.8	107.8	107.8	82.8	82.8	107.8	107.8	82.8	82.8	
配筋	i	94.3	94.3	72.5	72.5	94.3	94.3	72.5	72.5	94.3	94.3	72.5	72.5	
	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	
	pt	0.31	0.31	0.46	0.46	0.31	0.31	0.46	0.46	0.31	0.31	0.46	0.46	
	pw	0.56	0.56	0.22	0.22	0.56	0.56	0.22	0.22	0.56	0.56	0.22	0.22	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	1641.4	1641.4	0.0	0.0	1370.5	1370.5	0.0	0.0	1361.3	1361.3	0.0	0.0	
	Mas	2269.1	3196.4	0.0	0.0	2671.6	2671.6	0.0	0.0	2648.7	2648.7	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	1372.9	1372.9	0.0	0.0	1041.4	1372.9	0.0	0.0	1041.4	1041.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	1900.0	1900.0	0.0	0.0	1915.5	1915.5	0.0	0.0	1905.6	1905.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	1408.8	1408.8	0.0	0.0	1077.9	1408.8	0.0	0.0	1077.9	1077.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	4148.6	4148.6	0.0	0.0	3716.8	3716.8	0.0	0.0	3393.8	3393.8	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1175.2	1175.2	0.0	0.0	1097.5	1097.5	0.0	0.0	1016.0	1016.0	0.0	0.0	
	Qal	1237.6	1237.6	0.0	0.0	1153.0	1153.0	0.0	0.0	1156.8	1156.8	0.0	0.0	
	Qas	1538.9	1538.9	0.0	0.0	1462.5	1462.5	0.0	0.0	1462.5	1462.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	167.8	156.9	0.0	0.0	166.1	161.0	0.0	0.0	167.1	152.3	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	69.3 (54.6)	69.3 (44.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (53.1)	75.6 (48.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (54.0)	75.6 (40.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名			C1			
部材位置			Y37㉒-LX1軸[10F-11F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI		2338.3	2338.3	0.0	0.0
	MI		-115.3	109.5	0.0	0.0
	Ns		2938.1	2938.1	0.0	0.0
	Ms		-687.7	582.7	0.0	0.0
	L. no		K2	K2		
	QI		-80.3	-80.3	0.0	0.0
	Qs		603.1	603.1	0.0	0.0
L. no		K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸			
	B		90.0	90.0	115.0	115.0
	D		115.0	115.0	90.0	90.0
	d		107.8	107.8	82.8	82.8
	j		94.3	94.3	72.5	72.5
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2				
	芯鉄筋					
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	47.64	47.64
	pt		0.31	0.31	0.46	0.46
曲げ	pw		0.56	0.56	0.22	0.22
	Mal		1345.3	1345.3	0.0	0.0
	Mas		2495.0	2495.0	0.0	0.0
せん断	判定		OK	OK		
	gMy. 正		1041.4	1041.4	0.0	0.0
	cMy. 正		1884.2	1884.2	0.0	0.0
	gMy. 負		1077.9	1077.9	0.0	0.0
	cMy. 負		3056.0	3056.0	0.0	0.0
	H' (H)		200 (280)		0 (0)	
	Qd		864.5	864.5	0.0	0.0
	Qal		1150.3	1150.3	0.0	0.0
	Qas		1462.5	1462.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定		OK	OK		
	Ld		156.4	148.9	0.0	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0
定着	判定		NG	NG		
	La		75.6 (44.2)	75.6 (37.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	1925.0	1925.0	0.0	0.0	1519.1	1519.1	0.0	0.0	1113.3	1113.3	0.0	0.0	
	MI	-108.7	106.3	0.0	0.0	-108.0	104.3	0.0	0.0	-110.4	105.1	0.0	0.0	
	Ns	2344.7	2344.7	0.0	0.0	1818.5	1818.5	0.0	0.0	1304.0	1304.0	0.0	0.0	
	Ms	-552.3	728.7	0.0	0.0	-745.1	396.2	0.0	0.0	-762.6	159.5	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-75.4	-75.4	0.0	0.0	-75.8	-75.8	0.0	0.0	-77.0	-77.0	0.0	0.0	
	Qs	583.1	583.1	0.0	0.0	518.2	518.2	0.0	0.0	413.4	413.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋		SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0
	D		115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0
	d		108.0	108.0	83.0	83.0	108.0	108.0	83.0	83.0	108.0	108.0	83.0	83.0
配筋	i		94.5	94.5	72.6	72.6	94.5	94.5	72.6	72.6	94.5	94.5	72.6	72.6
	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
		芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52
	pt		0.25	0.25	0.37	0.37	0.25	0.25	0.37	0.37	0.25	0.25	0.37	0.37
	pw		0.28	0.28	0.22	0.22	0.28	0.28	0.22	0.22	0.28	0.28	0.22	0.22
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal		1180.8	1180.8	0.0	0.0	1144.0	1144.0	0.0	0.0	984.7	984.7	0.0	0.0
	Mas		1890.5	1890.5	0.0	0.0	1681.6	1681.6	0.0	0.0	1471.7	1471.7	0.0	0.0
せん断	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正		745.7	1041.4	0.0	0.0	745.7	745.7	0.0	0.0	745.7	745.7	0.0	0.0
	cMy. 正		1496.6	1496.6	0.0	0.0	1408.4	1408.4	0.0	0.0	1306.4	1306.4	0.0	0.0
	gMy. 負		777.2	1077.9	0.0	0.0	777.2	777.2	0.0	0.0	777.2	777.2	0.0	0.0
	cMy. 負		2328.8	2328.8	0.0	0.0	2022.1	2022.1	0.0	0.0	1710.1	1710.1	0.0	0.0
	H' (H)		210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd		836.9	836.9	0.0	0.0	739.3	739.3	0.0	0.0	581.7	581.7	0.0	0.0
	Qal		1107.4	1107.4	0.0	0.0	1114.6	1114.6	0.0	0.0	1109.9	1109.9	0.0	0.0
	Qas		1072.5	1072.5	0.0	0.0	1072.5	1072.5	0.0	0.0	1072.5	1072.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld		151.1	164.9	0.0	0.0	166.1	138.9	0.0	0.0	167.5	125.9	0.0	0.0
	Ld1		105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	La		63.5 (41.2)	63.5 (54.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (55.6)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (56.9)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C1				C1				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX1軸[14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX1軸[15F-RF/壁]				Y37レ-ΛX2軸[1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)
応力	NI	707.5	707.5	0.0	0.0	306.5	306.5	0.0	0.0	10098.5	10098.5	0.0	0.0
	MI	-97.4	102.5	0.0	0.0	-150.7	109.9	0.0	0.0	7.8	-21.8	0.0	0.0
	Ns	809.1	605.8	0.0	0.0	349.0	264.0	0.0	0.0	10321.8	9875.1	0.0	0.0
	Ms	-690.8	169.7	0.0	0.0	-502.0	297.3	0.0	0.0	401.9	-4766.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K2	K1			K2	K1		
	QI	-71.4	-71.4	0.0	0.0	-93.0	-93.0	0.0	0.0	7.5	7.5	0.0	0.0
	Qs	322.0	322.0	0.0	0.0	171.1	171.1	0.0	0.0	1899.0	1899.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	115.0	115.0	125.0	125.0
	D	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	125.0	125.0	115.0	115.0
	d	108.0	108.0	83.0	83.0	108.0	108.0	83.0	83.0	117.8	117.8	107.8	107.8
配筋	i	94.5	94.5	72.6	72.6	94.5	94.5	72.6	72.6	103.1	103.1	94.3	94.3
	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	47.64	47.64	47.64
	pt		0.25	0.25	0.37	0.37	0.25	0.25	0.37	0.37	0.33	0.33	0.33
	pw		0.28	0.28	0.22	0.22	0.28	0.28	0.22	0.22	0.99	0.99	0.20
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
せん断	Mal		819.6	819.6	0.0	0.0	649.2	649.2	0.0	0.0	1992.2	1992.2	0.0
	Mas		1251.5	1162.6	0.0	0.0	1048.1	1009.7	0.0	0.0	5082.5	5077.9	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
	gMy. 正		385.1	745.7	0.0	0.0	770.2	385.1	0.0	0.0	2781.7	21287.0	0.0
	cMy. 正		1181.3	1181.3	0.0	0.0	1023.0	1023.0	0.0	0.0	6951.0	6951.0	0.0
	gMy. 負		417.7	777.2	0.0	0.0	835.3	417.7	0.0	0.0	2781.7	21287.0	0.0
	cMy. 負		1403.2	1403.2	0.0	0.0	1118.5	1118.5	0.0	0.0	7291.5	7291.5	0.0
	H' (H)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		230 (398)		0 (0)
	Qd		447.2	447.2	0.0	0.0	210.1	210.1	0.0	0.0	2844.7	2844.7	0.0
	Qal		1109.7	1109.7	0.0	0.0	1034.2	1034.2	0.0	0.0	1157.3	1157.3	0.0
付着	Qas		1072.5	1072.5	0.0	0.0	1072.5	1072.5	0.0	0.0	2899.7	2899.7	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
	Ld		161.9	125.5	0.0	0.0	147.2	131.2	0.0	0.0	133.7	306.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0
定着		判定		NG	NG			NG	NG			OK	NG
La		63.5	63.5	0.0	0.0	63.5	63.5	0.0	0.0	69.3	172.5	0.0	0.0
		(51.6)	(30.0)	(0.0)	(0.0)	(37.5)	(30.0)	(0.0)	(0.0)	(30.0)	(171.2)	(0.0)	(0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	9383.7	9383.7	0.0	0.0	8679.0	8679.0	0.0	0.0	7968.7	7968.7	0.0	0.0
	MI	3.0	-0.1	0.0	0.0	3.9	-4.2	0.0	0.0	3.4	-3.2	0.0	0.0
	Ns	9166.3	9166.3	0.0	0.0	8471.9	8471.9	0.0	0.0	7787.7	7787.7	0.0	0.0
	Ms	1088.7	-2608.3	0.0	0.0	1639.9	-2018.5	0.0	0.0	1768.9	-1708.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	1.1	1.1	0.0	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0
	Qs	1848.0	1848.0	0.0	0.0	1828.0	1828.0	0.0	0.0	1738.0	1738.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	115.0	115.0	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0	100.0	100.0
	d	117.8	117.8	107.8	107.8	117.8	117.8	107.8	107.8	117.8	117.8	92.8	92.8
配筋	i	103.1	103.1	94.3	94.3	103.1	103.1	94.3	94.3	103.1	103.1	81.2	81.2
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.38	0.38	0.38	0.38
曲げ	pw	0.99	0.99	0.20	0.20	0.99	0.99	0.20	0.20	1.14	1.14	0.20	0.20
	Mal	2157.1	2157.1	0.0	0.0	2300.6	2300.6	0.0	0.0	1985.8	1985.8	0.0	0.0
	Mas	5063.7	5063.7	0.0	0.0	5044.3	5044.3	0.0	0.0	4582.9	4582.9	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0
	cMy. 正	6669.7	6669.7	0.0	0.0	6384.3	6384.3	0.0	0.0	5994.3	5994.3	0.0	0.0
	gMy. 負	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0
	cMy. 負	7016.0	7016.0	0.0	0.0	6728.3	6728.3	0.0	0.0	6286.5	6286.5	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2771.5	2771.5	0.0	0.0	2740.6	2740.6	0.0	0.0	2605.8	2605.8	0.0	0.0
	Qal	1213.1	1213.1	0.0	0.0	1811.1	1811.1	0.0	0.0	1567.5	1567.5	0.0	0.0
	Qas	2899.7	2899.7	0.0	0.0	2899.7	2899.7	0.0	0.0	2748.1	2748.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	160.8	220.8	0.0	0.0	182.6	197.5	0.0	0.0	187.7	185.3	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	69.3 (39.1)	94.4 (93.7)	0.0 (0.0)	69.3 (58.9)	73.1 (72.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (63.6)	69.3 (61.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[6F-7F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[7F-8F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	7276.5	7276.5	0.0	0.0	6584.4	6584.4	0.0	0.0	5890.9	5890.9	0.0	0.0	
	MI	3.4	-3.4	0.0	0.0	3.3	-3.2	0.0	0.0	3.4	-3.1	0.0	0.0	
	Ns	7107.9	7107.9	0.0	0.0	6430.9	6430.9	0.0	0.0	5757.9	5757.9	0.0	0.0	
	Ms	1781.1	-1581.5	0.0	0.0	1736.3	-1462.5	0.0	0.0	1628.3	-1375.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	2.4	2.4	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0	
	Qs	1680.3	1680.3	0.0	0.0	1598.4	1598.4	0.0	0.0	1501.0	1501.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	95.0	95.0	
	d	117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	87.8	87.8	
配筋	j	103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	76.8	76.8	
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	
	pt	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.27	0.27	0.40	0.40	
曲げ	pw	1.14	1.14	0.20	0.20	1.14	1.14	0.20	0.20	1.07	1.07	0.20	0.20	
	Mal	2112.2	2112.2	0.0	0.0	2201.5	2201.5	0.0	0.0	1979.6	1979.6	0.0	0.0	
	Mas	4576.1	4576.1	0.0	0.0	4571.9	4571.9	0.0	0.0	3858.8	3858.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	5712.0	5712.0	0.0	0.0	5419.8	5419.8	0.0	0.0	4415.5	4415.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	5997.3	5997.3	0.0	0.0	5691.3	5691.3	0.0	0.0	4656.3	4656.3	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2519.3	2519.3	0.0	0.0	2396.5	2396.5	0.0	0.0	2250.3	2250.3	0.0	0.0	
	Qal	1595.9	1595.9	0.0	0.0	1591.3	1591.3	0.0	0.0	1486.9	1486.9	0.0	0.0	
	Qas	2748.1	2748.1	0.0	0.0	2748.1	2748.1	0.0	0.0	2504.5	2504.5	0.0	0.0	
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	188.1	180.3	0.0	0.0	186.4	175.6	0.0	0.0	214.2	199.3	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	69.3 (64.0)	69.3 (56.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (62.4)	69.3 (52.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	88.4 (87.8)	74.7 (74.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX2軸 [8F-9F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸 [9F-10F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸 [10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	5203.0	5203.0	0.0	0.0	4521.5	4521.5	0.0	0.0	3840.0	3840.0	0.0	0.0	
	MI	3.0	-3.0	0.0	0.0	2.8	-2.7	0.0	0.0	3.1	-2.8	0.0	0.0	
	Ns	5086.8	5086.8	0.0	0.0	4422.3	4422.3	0.0	0.0	3759.1	3759.1	0.0	0.0	
	Ms	1419.5	-1373.3	0.0	0.0	1403.7	-1154.7	0.0	0.0	1257.2	-1082.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	2.1	2.1	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0	
	Qs	1395.5	1395.5	0.0	0.0	1278.4	1278.4	0.0	0.0	1168.8	1168.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	
	d	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8	
	i	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8	
	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	
配筋	主筋													
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾞｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	
	pt	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40	
	pw	1.07	1.07	0.20	0.20	1.07	1.07	0.20	0.20	1.07	1.07	0.20	0.20	
曲げ	Mal	1624.6	1624.6	0.0	0.0	1670.2	1670.2	0.0	0.0	1670.0	1670.0	0.0	0.0	
	Mas	3231.8	3231.8	0.0	0.0	3192.3	3192.3	0.0	0.0	3098.8	3098.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2355.3	2781.7	0.0	0.0	2355.3	2355.3	0.0	0.0	2355.3	2355.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	4035.7	4035.7	0.0	0.0	3736.6	3736.6	0.0	0.0	3424.0	3424.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	2354.6	2781.7	0.0	0.0	2354.6	2354.6	0.0	0.0	2354.6	2354.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	4241.3	4241.3	0.0	0.0	3921.6	3921.6	0.0	0.0	3582.7	3582.7	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2092.2	2092.2	0.0	0.0	1916.7	1916.7	0.0	0.0	1752.2	1752.2	0.0	0.0	
	Qal	1405.6	1405.6	0.0	0.0	1410.3	1410.3	0.0	0.0	1372.9	1372.9	0.0	0.0	
	Qas	2416.4	2416.4	0.0	0.0	2416.4	2416.4	0.0	0.0	2416.4	2416.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	209.5	206.5	0.0	0.0	208.5	192.4	0.0	0.0	199.0	187.7	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		84.1 (83.5)	81.3 (80.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	83.2 (82.5)	75.6 (67.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (73.9)	75.6 (63.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX2軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX2軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX2軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3158.4	3158.4	0.0	0.0	2498.1	2498.1	0.0	0.0	1837.9	1837.9	0.0	0.0	
	MI	2.1	-2.5	0.0	0.0	1.9	-1.8	0.0	0.0	2.1	-1.9	0.0	0.0	
	Ns	3097.2	3097.2	0.0	0.0	2449.7	2449.7	0.0	0.0	1802.3	1802.3	0.0	0.0	
	Ms	903.8	-1215.6	0.0	0.0	1113.7	-688.3	0.0	0.0	1097.3	-379.3	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	1.6	1.6	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	
	Qs	1008.7	1008.7	0.0	0.0	857.7	857.7	0.0	0.0	702.7	702.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	
	d	118.0	118.0	83.0	83.0	118.0	118.0	83.0	83.0	118.0	118.0	83.0	83.0	
	i	103.2	103.2	72.6	72.6	103.2	103.2	72.6	72.6	103.2	103.2	72.6	72.6	
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
		芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	
	pt	0.23	0.23	0.34	0.34	0.23	0.23	0.34	0.34	0.23	0.23	0.34	0.34	
曲げ	pw	0.71	0.71	0.20	0.20	0.71	0.71	0.20	0.20	0.71	0.71	0.20	0.20	
	Mal	1420.5	1420.5	0.0	0.0	1396.1	1396.1	0.0	0.0	1357.3	1357.3	0.0	0.0	
	Mas	2392.3	2392.3	0.0	0.0	2119.3	2119.3	0.0	0.0	1838.3	1838.3	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	1522.9	2355.3	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	2682.4	2682.4	0.0	0.0	2356.7	2356.7	0.0	0.0	2014.6	2014.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	1522.9	2354.6	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	2803.5	2803.5	0.0	0.0	2457.8	2457.8	0.0	0.0	2092.6	2092.6	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	1512.2	1512.2	0.0	0.0	1285.8	1285.8	0.0	0.0	1053.3	1053.3	0.0	0.0	
	Qal	1217.4	1217.4	0.0	0.0	1273.6	1273.6	0.0	0.0	1251.5	1251.5	0.0	0.0	
	Qas	1751.9	1751.9	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0	
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	182.5	204.8	0.0	0.0	197.5	167.2	0.0	0.0	196.4	145.1	0.0	0.0	
定着	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
La		63.5 (61.8)	84.4 (83.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	77.4 (76.1)	63.5 (47.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	76.2 (75.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[14F-15F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[15F-RF/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)
応力	NI	1177.6	1177.6	0.0	0.0	528.3	528.3	0.0	0.0	10064.6	10064.6	0.0	0.0
	MI	0.8	-1.7	0.0	0.0	5.3	-1.9	0.0	0.0	-0.7	3.2	0.0	0.0
	Ns	1155.1	1155.1	0.0	0.0	517.9	538.6	0.0	0.0	10054.5	10074.7	0.0	0.0
	Ms	911.6	-168.6	0.0	0.0	725.6	-53.9	0.0	0.0	-388.6	4708.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K2			K1	K2		
	QI	0.9	0.9	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0
	Qs	514.0	514.0	0.0	0.0	320.9	320.9	0.0	0.0	1878.3	1878.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	115.0	115.0
	d	118.0	118.0	83.0	83.0	118.0	118.0	83.0	83.0	117.8	117.8	107.8	107.8
配筋	j	103.2	103.2	72.6	72.6	103.2	103.2	72.6	72.6	103.1	103.1	94.3	94.3
	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100
	at		25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	47.64	47.64	47.64
	pt		0.23	0.23	0.34	0.34	0.23	0.23	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33
	pw		0.71	0.71	0.20	0.20	0.71	0.71	0.20	0.20	0.99	0.99	0.20
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
せん断	Mal		1108.6	1108.6	0.0	0.0	817.5	817.5	0.0	0.0	2000.0	2000.0	0.0
	Mas		1534.3	1534.3	0.0	0.0	1231.8	1241.8	0.0	0.0	5080.2	5080.5	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
	gMy. 正		899.0	1522.9	0.0	0.0	1798.1	899.0	0.0	0.0	2781.7	21287.0	0.0
	cMy. 正		1656.0	1656.0	0.0	0.0	1286.5	1286.5	0.0	0.0	7103.0	7103.0	0.0
	gMy. 負		899.0	1522.9	0.0	0.0	1798.1	899.0	0.0	0.0	2781.7	21287.0	0.0
	cMy. 負		1707.9	1707.9	0.0	0.0	1311.4	1311.4	0.0	0.0	7118.4	7118.4	0.0
	H' (H)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		230 (398)		0 (0)
	Qd		770.6	770.6	0.0	0.0	480.0	480.0	0.0	0.0	2816.9	2816.9	0.0
	Qal		1086.9	1086.9	0.0	0.0	1031.5	1031.5	0.0	0.0	1076.6	1076.6	0.0
付着	Qas		1751.9	1751.9	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0	2899.7	2899.7	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
	Ld		183.1	130.0	0.0	0.0	169.8	121.8	0.0	0.0	133.2	303.7	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0
定着		判定		NG	NG			NG	NG			OK	NG
La		63.5	63.5	0.0	0.0	63.5	63.5	0.0	0.0	69.3	170.5	0.0	0.0
		(62.3)	(30.0)	(0.0)	(0.0)	(49.6)	(30.0)	(0.0)	(0.0)	(30.0)	(169.2)	(0.0)	(0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX3軸[2F-3F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[3F-4F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	9352.5	9352.5	0.0	0.0	8650.6	8650.6	0.0	0.0	7943.1	7943.1	0.0	0.0
	MI	0.0	-0.7	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns	9342.3	9342.3	0.0	0.0	8660.4	8660.4	0.0	0.0	7951.9	7951.9	0.0	0.0
	Ms	1111.5	-2639.5	0.0	0.0	-1670.6	2041.2	0.0	0.0	-1802.2	1738.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.3	0.3	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	1875.4	1875.4	0.0	0.0	1855.9	1855.9	0.0	0.0	1770.3	1770.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	115.0	115.0	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0	100.0	100.0
	d	117.8	117.8	107.8	107.8	117.8	117.8	107.8	107.8	117.8	117.8	92.8	92.8
配筋	j	103.1	103.1	94.3	94.3	103.1	103.1	94.3	94.3	103.1	103.1	81.2	81.2
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.38	0.38	0.38	0.38
曲げ	pw	0.99	0.99	0.20	0.20	0.99	0.99	0.20	0.20	1.14	1.14	0.20	0.20
	Mal	2162.9	2162.9	0.0	0.0	2305.6	2305.6	0.0	0.0	1991.1	1991.1	0.0	0.0
	Mas	5067.9	5067.9	0.0	0.0	5048.8	5048.8	0.0	0.0	4584.2	4584.2	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0
	cMy. 正	6824.6	6824.6	0.0	0.0	6538.4	6538.4	0.0	0.0	6124.8	6124.8	0.0	0.0
	gMy. 負	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0
	cMy. 負	6840.8	6840.8	0.0	0.0	6554.8	6554.8	0.0	0.0	6139.0	6139.0	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2812.9	2812.9	0.0	0.0	2783.7	2783.7	0.0	0.0	2655.4	2655.4	0.0	0.0
	Qal	1248.6	1248.6	0.0	0.0	1558.8	1558.8	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	Qas	2899.7	2899.7	0.0	0.0	2899.7	2899.7	0.0	0.0	2748.1	2748.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	161.7	222.0	0.0	0.0	183.8	198.4	0.0	0.0	189.0	186.4	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	69.3 (39.9)	95.6 (94.8)	0.0 (0.0)	69.3 (60.0)	73.9 (73.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (64.8)	69.3 (62.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX3軸[5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[6F-7F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	7253.7	7253.7	0.0	0.0	6564.2	6564.2	0.0	0.0	5873.3	5873.3	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns	7261.9	7261.9	0.0	0.0	6571.9	6571.9	0.0	0.0	5866.5	5866.5	0.0	0.0
	Ms	-1822.6	1617.3	0.0	0.0	-1784.1	1506.4	0.0	0.0	1679.7	-1422.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	1719.9	1719.9	0.0	0.0	1645.3	1645.3	0.0	0.0	1551.4	1551.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	95.0	95.0
	d	117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	87.8	87.8
	i	103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	76.8	76.8
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2											
		芯鉄筋											
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.27	0.27	0.40	0.40
曲げ	pw	1.14	1.14	0.20	0.20	1.14	1.14	0.20	0.20	1.07	1.07	0.20	0.20
	Mal	2115.7	2115.7	0.0	0.0	2203.6	2203.6	0.0	0.0	1980.9	1980.9	0.0	0.0
	Mas	4577.6	4577.6	0.0	0.0	4572.2	4572.2	0.0	0.0	3864.7	3864.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0
	cMy. 正	5839.5	5839.5	0.0	0.0	5541.1	5541.1	0.0	0.0	4522.8	4522.8	0.0	0.0
	gMy. 負	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0
	cMy. 負	5853.5	5853.5	0.0	0.0	5554.7	5554.7	0.0	0.0	4535.2	4535.2	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2579.8	2579.8	0.0	0.0	2467.8	2467.8	0.0	0.0	2327.0	2327.0	0.0	0.0
	Qal	1580.8	1580.8	0.0	0.0	1593.9	1593.9	0.0	0.0	1459.2	1459.2	0.0	0.0
	Qas	2748.1	2748.1	0.0	0.0	2748.1	2748.1	0.0	0.0	2504.5	2504.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	189.8	181.7	0.0	0.0	188.3	177.3	0.0	0.0	217.3	202.1	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	69.3 (65.5)	69.3 (58.1)	0.0 (0.0)	69.3 (64.1)	69.3 (54.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	91.2 (90.5)	77.3 (76.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[8F-9F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[9F-10F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	5188.1	5188.1	0.0	0.0	4508.9	4508.9	0.0	0.0	3829.7	3829.7	0.0	0.0	
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	
	Ns	5182.0	5182.0	0.0	0.0	4503.6	4503.6	0.0	0.0	3825.3	3825.3	0.0	0.0	
	Ms	1469.3	-1422.7	0.0	0.0	1456.7	-1205.4	0.0	0.0	1315.7	-1136.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	1446.1	1446.1	0.0	0.0	1331.1	1331.1	0.0	0.0	1226.4	1226.4	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	
	d	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8	
	i	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8	
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	47.64
	pt	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40	0.40
曲げ	pw	1.07	1.07	0.20	0.20	1.07	1.07	0.20	0.20	1.07	1.07	0.20	0.20	0.20
	Mal	1626.0	1626.0	0.0	0.0	1670.6	1670.6	0.0	0.0	1670.0	1670.0	0.0	0.0	0.0
	Mas	3237.4	3237.4	0.0	0.0	3196.9	3196.9	0.0	0.0	3126.8	3126.8	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2590.7	2781.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	0.0
	cMy. 正	4127.5	4127.5	0.0	0.0	3819.0	3819.0	0.0	0.0	3494.5	3494.5	0.0	0.0	0.0
	gMy. 負	2590.7	2781.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	0.0
	cMy. 負	4138.2	4138.2	0.0	0.0	3828.8	3828.8	0.0	0.0	3503.1	3503.1	0.0	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2169.2	2169.2	0.0	0.0	1996.7	1996.7	0.0	0.0	1839.5	1839.5	0.0	0.0	0.0
	Qal	1370.0	1370.0	0.0	0.0	1406.4	1406.4	0.0	0.0	1328.1	1328.1	0.0	0.0	0.0
	Qas	2416.4	2416.4	0.0	0.0	2416.4	2416.4	0.0	0.0	2416.4	2416.4	0.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	212.7	209.7	0.0	0.0	211.9	195.7	0.0	0.0	202.8	191.3	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		87.0 (86.4)	84.3 (83.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	86.3 (85.7)	75.6 (70.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	77.9 (77.4)	75.6 (66.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX3軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3150.4	3150.4	0.0	0.0	2491.7	2491.7	0.0	0.0	1833.0	1833.0	0.0	0.0	
	MI	-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ns	3147.1	3147.1	0.0	0.0	2489.0	2489.0	0.0	0.0	1831.0	1831.0	0.0	0.0	
	Ms	945.1	-1266.7	0.0	0.0	1154.6	-727.2	0.0	0.0	1140.2	-421.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	1053.4	1053.4	0.0	0.0	896.1	896.1	0.0	0.0	743.6	743.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	
	d	118.0	118.0	83.0	83.0	118.0	118.0	83.0	83.0	118.0	118.0	83.0	83.0	
	i	103.2	103.2	72.6	72.6	103.2	103.2	72.6	72.6	103.2	103.2	72.6	72.6	
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
		芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	
	pt	0.23	0.23	0.34	0.34	0.23	0.23	0.34	0.34	0.23	0.23	0.34	0.34	
	pw	0.71	0.71	0.20	0.20	0.71	0.71	0.20	0.20	0.71	0.71	0.20	0.20	
曲げ	Mal	1420.3	1420.3	0.0	0.0	1396.1	1396.1	0.0	0.0	1357.2	1357.2	0.0	0.0	
	Mas	2413.0	2413.0	0.0	0.0	2136.1	2136.1	0.0	0.0	1850.9	1850.9	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1522.9	2590.7	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	2736.0	2736.0	0.0	0.0	2401.3	2401.3	0.0	0.0	2048.9	2048.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	1522.9	2590.7	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	2742.7	2742.7	0.0	0.0	2406.9	2406.9	0.0	0.0	2053.1	2053.1	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	1580.0	1580.0	0.0	0.0	1344.2	1344.2	0.0	0.0	1115.3	1115.3	0.0	0.0	
	Qal	1119.6	1119.6	0.0	0.0	1237.8	1237.8	0.0	0.0	1185.8	1185.8	0.0	0.0	
	Qas	1751.9	1751.9	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	185.5	208.5	0.0	0.0	200.5	169.9	0.0	0.0	199.4	148.1	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	65.7 (64.6)	88.0 (86.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	80.2 (78.9)	63.5 (49.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	79.2 (77.9)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX3軸[14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[15F-RF/壁]				Y37レ-ΛX4軸[1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)
応力	NI	1174.2	1174.2	0.0	0.0	526.0	526.0	0.0	0.0	10064.6	10064.6	0.0	0.0
	MI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	-3.2	0.0	0.0
	Ns	1173.1	1173.1	0.0	0.0	526.4	525.6	0.0	0.0	10054.5	10074.7	0.0	0.0
	Ms	946.3	-210.3	0.0	0.0	-792.0	10.7	0.0	0.0	388.6	-4708.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K1			K2	K1		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
	Qs	550.8	550.8	0.0	0.0	372.1	372.1	0.0	0.0	1878.3	1878.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	115.0	115.0
	d	118.0	118.0	83.0	83.0	118.0	118.0	83.0	83.0	117.8	117.8	107.8	107.8
配筋	i	103.2	103.2	72.6	72.6	103.2	103.2	72.6	72.6	103.1	103.1	94.3	94.3
	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100
	at	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.23	0.23	0.34	0.34	0.23	0.23	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw	0.71	0.71	0.20	0.20	0.71	0.71	0.20	0.20	0.99	0.99	0.20	0.20
曲げ	Mal	1107.1	1107.1	0.0	0.0	816.5	816.5	0.0	0.0	2000.0	2000.0	0.0	0.0
	Mas	1542.7	1542.7	0.0	0.0	1235.9	1235.5	0.0	0.0	5080.2	5080.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	995.3	1522.9	0.0	0.0	1990.6	995.3	0.0	0.0	2781.7	21287.0	0.0	0.0
	cMy. 正	1678.7	1678.7	0.0	0.0	1297.1	1297.1	0.0	0.0	7118.4	7118.4	0.0	0.0
	gMy. 負	995.3	1522.9	0.0	0.0	1990.6	995.3	0.0	0.0	2781.7	21287.0	0.0	0.0
	cMy. 負	1681.4	1681.4	0.0	0.0	1298.1	1298.1	0.0	0.0	7103.0	7103.0	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		230 (398)		0 (0)	
	Qd	826.1	826.1	0.0	0.0	558.0	558.0	0.0	0.0	2816.9	2816.9	0.0	0.0
	Qal	706.1	706.1	0.0	0.0	924.5	924.5	0.0	0.0	1076.6	1076.6	0.0	0.0
	Qas	1751.9	1751.9	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0	2899.7	2899.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	185.6	133.0	0.0	0.0	174.6	118.7	0.0	0.0	133.2	303.7	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			OK	NG		
	La	65.7 (64.7)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (54.1)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	170.5 (169.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-4X4軸[2F-3F/壁]				Y37レ-4X4軸[3F-4F/壁]				Y37レ-4X4軸[4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	9352.5	9352.5	0.0	0.0	8650.6	8650.6	0.0	0.0	7943.1	7943.1	0.0	0.0
	MI	-0.0	0.7	0.0	0.0	0.1	-0.2	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	9342.3	9342.3	0.0	0.0	8660.4	8660.4	0.0	0.0	7951.9	7951.9	0.0	0.0
	Ms	-1111.5	2639.5	0.0	0.0	1670.6	-2041.2	0.0	0.0	1802.2	-1738.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	1875.4	1875.4	0.0	0.0	1855.9	1855.9	0.0	0.0	1770.3	1770.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	115.0	115.0	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0	100.0	100.0
	d	117.8	117.8	107.8	107.8	117.8	117.8	107.8	107.8	117.8	117.8	92.8	92.8
配筋	i	103.1	103.1	94.3	94.3	103.1	103.1	94.3	94.3	103.1	103.1	81.2	81.2
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.38	0.38	0.38	0.38
曲げ	pw	0.99	0.99	0.20	0.20	0.99	0.99	0.20	0.20	1.14	1.14	0.20	0.20
	Mal	2162.9	2162.9	0.0	0.0	2305.6	2305.6	0.0	0.0	1991.1	1991.1	0.0	0.0
	Mas	5067.9	5067.9	0.0	0.0	5048.8	5048.8	0.0	0.0	4584.2	4584.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0
	cMy. 正	6840.8	6840.8	0.0	0.0	6554.8	6554.8	0.0	0.0	6139.0	6139.0	0.0	0.0
	gMy. 負	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0
	cMy. 負	6824.6	6824.6	0.0	0.0	6538.4	6538.4	0.0	0.0	6124.8	6124.8	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2812.9	2812.9	0.0	0.0	2783.7	2783.7	0.0	0.0	2655.4	2655.4	0.0	0.0
	Qal	1248.6	1248.6	0.0	0.0	1558.8	1558.8	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	Qas	2899.7	2899.7	0.0	0.0	2899.7	2899.7	0.0	0.0	2748.1	2748.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	161.7	222.0	0.0	0.0	183.8	198.4	0.0	0.0	189.0	186.4	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着 La		69.3 (39.9)	95.6 (94.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (60.0)	73.9 (73.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (64.8)	69.3 (62.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-4X4軸[5F-6F/壁]				Y37レ-4X4軸[6F-7F/壁]				Y37レ-4X4軸[7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	7253.7	7253.7	0.0	0.0	6564.2	6564.2	0.0	0.0	5873.3	5873.3	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	7261.9	7261.9	0.0	0.0	6571.9	6571.9	0.0	0.0	5866.5	5866.5	0.0	0.0
	Ms	1822.6	-1617.3	0.0	0.0	1784.1	-1506.4	0.0	0.0	-1679.7	1422.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	1719.9	1719.9	0.0	0.0	1645.3	1645.3	0.0	0.0	1551.4	1551.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	95.0	95.0
	d	117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	87.8	87.8
配筋	i	103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	76.8	76.8
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.27	0.27	0.40	0.40
	pw	1.14	1.14	0.20	0.20	1.14	1.14	0.20	0.20	1.07	1.07	0.20	0.20
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	2115.7	2115.7	0.0	0.0	2203.6	2203.6	0.0	0.0	1980.9	1980.9	0.0	0.0
	Mas	4577.6	4577.6	0.0	0.0	4572.2	4572.2	0.0	0.0	3864.7	3864.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0
	cMy. 正	5853.5	5853.5	0.0	0.0	5554.7	5554.7	0.0	0.0	4535.2	4535.2	0.0	0.0
	gMy. 負	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0
	cMy. 負	5839.5	5839.5	0.0	0.0	5541.1	5541.1	0.0	0.0	4522.8	4522.8	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2579.8	2579.8	0.0	0.0	2467.8	2467.8	0.0	0.0	2327.0	2327.0	0.0	0.0
	Qal	1580.8	1580.8	0.0	0.0	1593.9	1593.9	0.0	0.0	1459.2	1459.2	0.0	0.0
付着	Qas	2748.1	2748.1	0.0	0.0	2748.1	2748.1	0.0	0.0	2504.5	2504.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	189.8	181.7	0.0	0.0	188.3	177.3	0.0	0.0	217.3	202.1	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	69.3 (65.5)	69.3 (58.1)	0.0 (0.0)	69.3 (64.1)	69.3 (54.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	91.2 (90.5)	77.3 (76.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-4X4軸[8F-9F/壁]				Y37レ-4X4軸[9F-10F/壁]				Y37レ-4X4軸[10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5188.1	5188.1	0.0	0.0	4508.9	4508.9	0.0	0.0	3829.7	3829.7	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	5182.0	5182.0	0.0	0.0	4503.6	4503.6	0.0	0.0	3825.3	3825.3	0.0	0.0
	Ms	-1469.3	1422.7	0.0	0.0	-1456.7	1205.4	0.0	0.0	-1315.7	1136.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	1446.1	1446.1	0.0	0.0	1331.1	1331.1	0.0	0.0	1226.4	1226.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0
	d	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8
	j	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8
	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
配筋	2												
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64
	pt	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40
	pw	1.07	1.07	0.20	0.20	1.07	1.07	0.20	0.20	1.07	1.07	0.20	0.20
	Mal	1626.0	1626.0	0.0	0.0	1670.6	1670.6	0.0	0.0	1670.0	1670.0	0.0	0.0
曲げ	Mas	3237.4	3237.4	0.0	0.0	3196.9	3196.9	0.0	0.0	3126.8	3126.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2590.7	2781.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 正	4138.2	4138.2	0.0	0.0	3828.8	3828.8	0.0	0.0	3503.1	3503.1	0.0	0.0
	gMy. 負	2590.7	2781.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0	2590.7	2590.7	0.0	0.0
	cMy. 負	4127.5	4127.5	0.0	0.0	3819.0	3819.0	0.0	0.0	3494.5	3494.5	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2169.2	2169.2	0.0	0.0	1996.7	1996.7	0.0	0.0	1839.5	1839.5	0.0	0.0
せん断	Qal	1370.0	1370.0	0.0	0.0	1406.4	1406.4	0.0	0.0	1328.1	1328.1	0.0	0.0
	Qas	2416.4	2416.4	0.0	0.0	2416.4	2416.4	0.0	0.0	2416.4	2416.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	212.7	209.7	0.0	0.0	211.9	195.7	0.0	0.0	202.8	191.3	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		
	定着 La	87.0 (86.4)	84.3 (83.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	86.3 (85.7)	75.6 (70.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	77.9 (77.4)	75.6 (66.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX4軸[11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX4軸[12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX4軸[13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3150.4	3150.4	0.0	0.0	2491.7	2491.7	0.0	0.0	1833.0	1833.0	0.0	0.0	
	MI	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Ns	3147.1	3147.1	0.0	0.0	2489.0	2489.0	0.0	0.0	1831.0	1831.0	0.0	0.0	
	Ms	-945.1	1266.7	0.0	0.0	-1154.6	727.2	0.0	0.0	-1140.2	421.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs	1053.4	1053.4	0.0	0.0	896.1	896.1	0.0	0.0	743.6	743.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	
	d	118.0	118.0	83.0	83.0	118.0	118.0	83.0	83.0	118.0	118.0	83.0	83.0	
配筋	i	103.2	103.2	72.6	72.6	103.2	103.2	72.6	72.6	103.2	103.2	72.6	72.6	
	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	
	pt	0.23	0.23	0.34	0.34	0.23	0.23	0.34	0.34	0.23	0.23	0.34	0.34	
	pw	0.71	0.71	0.20	0.20	0.71	0.71	0.20	0.20	0.71	0.71	0.20	0.20	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	Mal	1420.3	1420.3	0.0	0.0	1396.1	1396.1	0.0	0.0	1357.2	1357.2	0.0	0.0	
	Mas	2413.0	2413.0	0.0	0.0	2136.1	2136.1	0.0	0.0	1850.9	1850.9	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	1522.9	2590.7	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	2742.7	2742.7	0.0	0.0	2406.9	2406.9	0.0	0.0	2053.1	2053.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	1522.9	2590.7	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	2736.0	2736.0	0.0	0.0	2401.3	2401.3	0.0	0.0	2048.9	2048.9	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	1580.0	1580.0	0.0	0.0	1344.2	1344.2	0.0	0.0	1115.3	1115.3	0.0	0.0	
付着	Qal	1119.6	1119.6	0.0	0.0	1237.8	1237.8	0.0	0.0	1185.8	1185.8	0.0	0.0	
	Qas	1751.9	1751.9	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	185.5	208.5	0.0	0.0	200.5	169.9	0.0	0.0	199.4	148.1	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		65.7 (64.6)	88.0 (86.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	80.2 (78.9)	63.5 (49.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	79.2 (77.9)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX4軸[14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX4軸[15F-RF/壁]				Y37レ-ΛX5軸[1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)
応力	NI	1174.2	1174.2	0.0	0.0	526.0	526.0	0.0	0.0	10098.5	10098.5	0.0	0.0
	MI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.2	-0.0	0.0	0.0	-7.8	21.8	0.0	0.0
	Ns	1173.1	1173.1	0.0	0.0	526.4	525.6	0.0	0.0	10321.8	9875.1	0.0	0.0
	Ms	-946.3	210.3	0.0	0.0	792.0	-10.7	0.0	0.0	-401.9	4766.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K2			K1	K2		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-7.5	-7.5	0.0	0.0
	Qs	550.8	550.8	0.0	0.0	372.1	372.1	0.0	0.0	1899.0	1899.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	115.0	115.0
	d	118.0	118.0	83.0	83.0	118.0	118.0	83.0	83.0	117.8	117.8	107.8	107.8
配筋	i	103.2	103.2	72.6	72.6	103.2	103.2	72.6	72.6	103.1	103.1	94.3	94.3
	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100
	at	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.23	0.23	0.34	0.34	0.23	0.23	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw	0.71	0.71	0.20	0.20	0.71	0.71	0.20	0.20	0.99	0.99	0.20	0.20
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	1107.1	1107.1	0.0	0.0	816.5	816.5	0.0	0.0	1992.2	1992.2	0.0	0.0
	Mas	1542.7	1542.7	0.0	0.0	1235.9	1235.5	0.0	0.0	5082.5	5077.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	995.3	1522.9	0.0	0.0	1990.6	995.3	0.0	0.0	2781.7	21287.0	0.0	0.0
	cMy. 正	1681.4	1681.4	0.0	0.0	1298.1	1298.1	0.0	0.0	7291.5	7291.5	0.0	0.0
	gMy. 負	995.3	1522.9	0.0	0.0	1990.6	995.3	0.0	0.0	2781.7	21287.0	0.0	0.0
	cMy. 負	1678.7	1678.7	0.0	0.0	1297.1	1297.1	0.0	0.0	6951.0	6951.0	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		230 (398)		0 (0)	
	Qd	826.1	826.1	0.0	0.0	558.0	558.0	0.0	0.0	2844.7	2844.7	0.0	0.0
	Qal	706.1	706.1	0.0	0.0	924.5	924.5	0.0	0.0	1157.3	1157.3	0.0	0.0
付着	Qas	1751.9	1751.9	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0	2899.7	2899.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	185.6	133.0	0.0	0.0	174.6	118.7	0.0	0.0	133.7	306.0	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG			OK	NG		
	La	65.7 (64.7)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (54.1)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	172.5 (171.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX5軸[2F-3F/壁]				Y37レ-ΛX5軸[3F-4F/壁]				Y37レ-ΛX5軸[4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	9383.7	9383.7	0.0	0.0	8679.0	8679.0	0.0	0.0	7968.7	7968.7	0.0	0.0
	MI	-3.0	0.1	0.0	0.0	-3.9	4.2	0.0	0.0	-3.4	3.2	0.0	0.0
	Ns	9166.3	9166.3	0.0	0.0	8471.9	8471.9	0.0	0.0	7787.7	7787.7	0.0	0.0
	Ms	-1088.7	2608.3	0.0	0.0	-1639.9	2018.5	0.0	0.0	-1768.9	1708.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-1.1	-1.1	0.0	0.0	-2.9	-2.9	0.0	0.0	-2.4	-2.4	0.0	0.0
	Qs	1848.0	1848.0	0.0	0.0	1828.0	1828.0	0.0	0.0	1738.0	1738.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	115.0	115.0	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0
	D	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0	115.0	115.0	125.0	125.0	100.0	100.0
	d	117.8	117.8	107.8	107.8	117.8	117.8	107.8	107.8	117.8	117.8	92.8	92.8
配筋	i	103.1	103.1	94.3	94.3	103.1	103.1	94.3	94.3	103.1	103.1	81.2	81.2
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.38	0.38	0.38	0.38
曲げ	pw	0.99	0.99	0.20	0.20	0.99	0.99	0.20	0.20	1.14	1.14	0.20	0.20
	Mal	2157.1	2157.1	0.0	0.0	2300.6	2300.6	0.0	0.0	1985.8	1985.8	0.0	0.0
	Mas	5063.7	5063.7	0.0	0.0	5044.3	5044.3	0.0	0.0	4582.9	4582.9	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0
	cMy. 正	7016.0	7016.0	0.0	0.0	6728.3	6728.3	0.0	0.0	6286.5	6286.5	0.0	0.0
	gMy. 負	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0
	cMy. 負	6669.7	6669.7	0.0	0.0	6384.3	6384.3	0.0	0.0	5994.3	5994.3	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	2771.5	2771.5	0.0	0.0	2740.6	2740.6	0.0	0.0	2605.8	2605.8	0.0	0.0
	Qal	1213.1	1213.1	0.0	0.0	1811.1	1811.1	0.0	0.0	1567.5	1567.5	0.0	0.0
	Qas	2899.7	2899.7	0.0	0.0	2899.7	2899.7	0.0	0.0	2748.1	2748.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ld	160.8	220.8	0.0	0.0	182.6	197.5	0.0	0.0	187.7	185.3	0.0	0.0
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0
定着		La	NG	NG		NG	NG			NG	NG		
		69.3 (39.1)	94.4 (93.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (58.9)	73.1 (72.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (63.6)	69.3 (61.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX5軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [6F-7F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [7F-8F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	7276.5	7276.5	0.0	0.0	6584.4	6584.4	0.0	0.0	5890.9	5890.9	0.0	0.0	
	MI	-3.4	3.4	0.0	0.0	-3.3	3.2	0.0	0.0	-3.4	3.1	0.0	0.0	
	Ns	7107.9	7107.9	0.0	0.0	6430.9	6430.9	0.0	0.0	5757.9	5757.9	0.0	0.0	
	Ms	-1781.1	1581.5	0.0	0.0	-1736.3	1462.5	0.0	0.0	-1628.3	1375.5	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-2.4	-2.4	0.0	0.0	-2.3	-2.3	0.0	0.0	-2.3	-2.3	0.0	0.0	
	Qs	1680.3	1680.3	0.0	0.0	1598.4	1598.4	0.0	0.0	1501.0	1501.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	
配筋	D	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	100.0	100.0	125.0	125.0	95.0	95.0	
	d	117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	92.8	92.8	117.8	117.8	87.8	87.8	
	j	103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	81.2	81.2	103.1	103.1	76.8	76.8	
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	
	pt	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.27	0.27	0.40	0.40	
曲げ	pw	1.14	1.14	0.20	0.20	1.14	1.14	0.20	0.20	1.07	1.07	0.20	0.20	
	Mal	2112.2	2112.2	0.0	0.0	2201.5	2201.5	0.0	0.0	1979.6	1979.6	0.0	0.0	
	Mas	4576.1	4576.1	0.0	0.0	4571.9	4571.9	0.0	0.0	3858.8	3858.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	5997.3	5997.3	0.0	0.0	5691.3	5691.3	0.0	0.0	4656.3	4656.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	2781.7	2781.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	5712.0	5712.0	0.0	0.0	5419.8	5419.8	0.0	0.0	4415.5	4415.5	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2519.3	2519.3	0.0	0.0	2396.5	2396.5	0.0	0.0	2250.3	2250.3	0.0	0.0	
	Qal	1595.9	1595.9	0.0	0.0	1591.3	1591.3	0.0	0.0	1486.9	1486.9	0.0	0.0	
	Qas	2748.1	2748.1	0.0	0.0	2748.1	2748.1	0.0	0.0	2504.5	2504.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	188.1	180.3	0.0	0.0	186.4	175.6	0.0	0.0	214.2	199.3	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着 La		69.3 (64.0)	69.3 (56.8)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (62.4)	69.3 (52.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	88.4 (87.8)	74.7 (74.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΔX5軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΔX5軸 [9F-10F/壁]				Y37レ-ΔX5軸 [10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	5203.0	5203.0	0.0	0.0	4521.5	4521.5	0.0	0.0	3840.0	3840.0	0.0	0.0	
	MI	-3.0	3.0	0.0	0.0	-2.8	2.7	0.0	0.0	-3.1	2.8	0.0	0.0	
	Ns	5086.8	5086.8	0.0	0.0	4422.3	4422.3	0.0	0.0	3759.1	3759.1	0.0	0.0	
	Ms	-1419.5	1373.3	0.0	0.0	-1403.7	1154.7	0.0	0.0	-1257.2	1082.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-2.1	-2.1	0.0	0.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0	-2.1	-2.1	0.0	0.0	
	Qs	1395.5	1395.5	0.0	0.0	1278.4	1278.4	0.0	0.0	1168.8	1168.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	
	D	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	125.0	125.0	95.0	95.0	
	d	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8	117.8	117.8	87.8	87.8	
配筋	i	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8	103.1	103.1	76.8	76.8	
	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	
	pt	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40	0.27	0.27	0.40	0.40	
曲げ	pw	1.07	1.07	0.20	0.20	1.07	1.07	0.20	0.20	1.07	1.07	0.20	0.20	
	Mal	1624.6	1624.6	0.0	0.0	1670.2	1670.2	0.0	0.0	1670.0	1670.0	0.0	0.0	
	Mas	3231.8	3231.8	0.0	0.0	3192.3	3192.3	0.0	0.0	3098.8	3098.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2354.6	2781.7	0.0	0.0	2354.6	2354.6	0.0	0.0	2354.6	2354.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	4241.3	4241.3	0.0	0.0	3921.6	3921.6	0.0	0.0	3582.7	3582.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	2355.3	2781.7	0.0	0.0	2355.3	2355.3	0.0	0.0	2355.3	2355.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	4035.7	4035.7	0.0	0.0	3736.6	3736.6	0.0	0.0	3424.0	3424.0	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2092.2	2092.2	0.0	0.0	1916.7	1916.7	0.0	0.0	1752.2	1752.2	0.0	0.0	
	Qal	1405.6	1405.6	0.0	0.0	1410.3	1410.3	0.0	0.0	1372.9	1372.9	0.0	0.0	
	Qas	2416.4	2416.4	0.0	0.0	2416.4	2416.4	0.0	0.0	2416.4	2416.4	0.0	0.0	
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	209.5	206.5	0.0	0.0	208.5	192.4	0.0	0.0	199.0	187.7	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	84.1 (83.5)	81.3 (80.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	83.2 (82.5)	75.6 (67.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (73.9)	75.6 (63.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX5軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3158.4	3158.4	0.0	0.0	2498.1	2498.1	0.0	0.0	1837.9	1837.9	0.0	0.0	
	MI	-2.1	2.5	0.0	0.0	-1.9	1.8	0.0	0.0	-2.1	1.9	0.0	0.0	
	Ns	3097.2	3097.2	0.0	0.0	2449.7	2449.7	0.0	0.0	1802.3	1802.3	0.0	0.0	
	Ms	-903.8	1215.6	0.0	0.0	-1113.7	688.3	0.0	0.0	-1097.3	379.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-1.6	-1.6	0.0	0.0	-1.3	-1.3	0.0	0.0	-1.4	-1.4	0.0	0.0	
	Qs	1008.7	1008.7	0.0	0.0	857.7	857.7	0.0	0.0	702.7	702.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	
配筋	D	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	
	d	118.0	118.0	83.0	83.0	118.0	118.0	83.0	83.0	118.0	118.0	83.0	83.0	
	i	103.2	103.2	72.6	72.6	103.2	103.2	72.6	72.6	103.2	103.2	72.6	72.6	
	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
		芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	
	pt	0.23	0.23	0.34	0.34	0.23	0.23	0.34	0.34	0.23	0.23	0.34	0.34	
曲げ	pw	0.71	0.71	0.20	0.20	0.71	0.71	0.20	0.20	0.71	0.71	0.20	0.20	
	Mal	1420.5	1420.5	0.0	0.0	1396.1	1396.1	0.0	0.0	1357.3	1357.3	0.0	0.0	
	Mas	2392.3	2392.3	0.0	0.0	2119.3	2119.3	0.0	0.0	1838.3	1838.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1522.9	2354.6	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	2803.5	2803.5	0.0	0.0	2457.8	2457.8	0.0	0.0	2092.6	2092.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	1522.9	2355.3	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	2682.4	2682.4	0.0	0.0	2356.7	2356.7	0.0	0.0	2014.6	2014.6	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	1512.2	1512.2	0.0	0.0	1285.8	1285.8	0.0	0.0	1053.3	1053.3	0.0	0.0	
	Qal	1217.4	1217.4	0.0	0.0	1273.6	1273.6	0.0	0.0	1251.5	1251.5	0.0	0.0	
	Qas	1751.9	1751.9	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	182.5	204.8	0.0	0.0	197.5	167.2	0.0	0.0	196.4	145.1	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	63.5 (61.8)	84.4 (83.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	77.4 (76.1)	63.5 (47.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	76.2 (75.0)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C2				C2				C1				
部材位置		Y37ﾌﾚ-ΛX5軸[14F-15F/壁]				Y37ﾌﾚ-ΛX5軸[15F-RF/壁]				Y37ﾌﾚ-ΛX6軸[1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(125)	(0)	(0)	
応力	NI	1177.6	1177.6	0.0	0.0	528.3	528.3	0.0	0.0	6087.3	6087.3	0.0	0.0	
	MI	-0.8	1.7	0.0	0.0	-5.3	1.9	0.0	0.0	117.4	-164.6	0.0	0.0	
	Ns	1155.1	1155.1	0.0	0.0	517.9	538.6	0.0	0.0	3407.3	8767.2	0.0	0.0	
	Ms	-911.6	168.6	0.0	0.0	-725.6	53.9	0.0	0.0	544.5	-2960.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K1			K2	K1			
	QI	-0.9	-0.9	0.0	0.0	-2.6	-2.6	0.0	0.0	71.0	71.0	0.0	0.0	
	Qs	514.0	514.0	0.0	0.0	320.9	320.9	0.0	0.0	1100.8	1100.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	115.0	115.0	
	D	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	
	d	118.0	118.0	83.0	83.0	118.0	118.0	83.0	83.0	107.8	107.8	82.8	82.8	
	j	103.2	103.2	72.6	72.6	103.2	103.2	72.6	72.6	94.3	94.3	72.5	72.5	
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	47.64	47.64	47.64	47.64	
	pt	0.23	0.23	0.34	0.34	0.23	0.23	0.34	0.34	0.46	0.46	0.46	0.46	
	pw	0.71	0.71	0.20	0.20	0.71	0.71	0.20	0.20	0.85	0.85	0.22	0.22	
	曲げ	Mal	1108.6	1108.6	0.0	0.0	817.5	817.5	0.0	0.0	1672.4	1672.4	0.0	0.0
Mas		1534.3	1534.3	0.0	0.0	1231.8	1241.8	0.0	0.0	3271.4	3636.6	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	899.0	1522.9	0.0	0.0	1798.1	899.0	0.0	0.0	1408.8	10766.5	0.0	0.0	
	cMy. 正	1707.9	1707.9	0.0	0.0	1311.4	1311.4	0.0	0.0	6440.2	6440.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	899.0	1522.9	0.0	0.0	1798.1	899.0	0.0	0.0	1372.9	10520.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	1656.0	1656.0	0.0	0.0	1286.5	1286.5	0.0	0.0	2290.3	2290.3	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		230 (398)		0 (0)		
	Qd	770.6	770.6	0.0	0.0	480.0	480.0	0.0	0.0	1615.7	1615.7	0.0	0.0	
	Qal	1086.9	1086.9	0.0	0.0	1031.5	1031.5	0.0	0.0	915.8	915.8	0.0	0.0	
	Qas	1751.9	1751.9	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0	1892.3	1892.3	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	183.1	130.0	0.0	0.0	169.8	121.8	0.0	0.0	131.7	237.7	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	156.3	73.8	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			OK	NG			
定着 La		63.5 (62.3)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (49.6)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (30.0)	117.1 (116.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸[2F-3F/壁]				Y37レ-ΛX6軸[3F-4F/壁]				Y37レ-ΛX6軸[4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)
応力	NI	5661.2	5661.2	0.0	0.0	5245.2	5245.2	0.0	0.0	4829.3	4829.3	0.0	0.0
	MI	113.6	-107.2	0.0	0.0	114.4	-110.8	0.0	0.0	114.3	-110.2	0.0	0.0
	Ns	8134.8	8134.8	0.0	0.0	7466.0	7466.0	0.0	0.0	6786.5	6786.5	0.0	0.0
	Ms	592.1	-1564.8	0.0	0.0	843.4	-1135.9	0.0	0.0	1001.0	-1014.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	78.8	78.8	0.0	0.0	80.4	80.4	0.0	0.0	80.2	80.2	0.0	0.0
	Qs	1046.9	1046.9	0.0	0.0	957.5	957.5	0.0	0.0	975.6	975.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0
	d	107.8	107.8	82.8	82.8	107.8	107.8	82.8	82.8	107.8	107.8	82.8	82.8
	i	94.3	94.3	72.5	72.5	94.3	94.3	72.5	72.5	94.3	94.3	72.5	72.5
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at		47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64
	pt		0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
	pw		0.85	0.85	0.22	0.22	0.85	0.85	0.22	0.22	0.85	0.85	0.22
曲げ	Mal		1727.0	1727.0	0.0	0.0	1767.5	1767.5	0.0	0.0	1797.0	1797.0	0.0
	Mas		3656.7	3656.7	0.0	0.0	3668.3	3668.3	0.0	0.0	3681.4	3681.4	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
せん断	gMy. 正		1408.8	1408.8	0.0	0.0	1408.8	1408.8	0.0	0.0	1408.8	1408.8	0.0
	cMy. 正		6243.4	6243.4	0.0	0.0	6002.1	6002.1	0.0	0.0	5728.1	5728.1	0.0
	gMy. 負		1372.9	1372.9	0.0	0.0	1372.9	1372.9	0.0	0.0	1372.9	1372.9	0.0
	cMy. 負		2282.9	2282.9	0.0	0.0	2332.5	2332.5	0.0	0.0	2393.3	2393.3	0.0
	H' (H)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)
	Qd		1530.9	1530.9	0.0	0.0	1396.0	1396.0	0.0	0.0	1423.3	1423.3	0.0
	Qal		1235.7	1235.7	0.0	0.0	1244.6	1244.6	0.0	0.0	1242.9	1242.9	0.0
	Qas		1892.3	1892.3	0.0	0.0	1892.3	1892.3	0.0	0.0	1892.3	1892.3	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
	Ld		133.8	176.4	0.0	0.0	144.8	157.6	0.0	0.0	151.7	152.3	0.0
	Ld1		97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0
定着		判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG
La		69.3	69.3	0.0	0.0	69.3	69.3	0.0	0.0	69.3	69.3	0.0	0.0
		(30.0)	(61.4)	(0.0)	(0.0)	(33.1)	(44.6)	(0.0)	(0.0)	(39.3)	(39.8)	(0.0)	(0.0)

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX6軸 [5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX6軸 [6F-7F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX6軸 [7F-8F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	4413.2	4413.2	0.0	0.0	3997.2	3997.2	0.0	0.0	3581.0	3581.0	0.0	0.0	
	MI	114.6	-110.5	0.0	0.0	114.1	-110.4	0.0	0.0	117.1	-111.1	0.0	0.0	
	Ns	6110.5	6110.5	0.0	0.0	5444.9	5444.9	0.0	0.0	2370.8	4791.3	0.0	0.0	
	Ms	1019.7	-849.6	0.0	0.0	979.8	-787.4	0.0	0.0	-693.4	-758.9	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K1			
	QI	80.4	80.4	0.0	0.0	80.2	80.2	0.0	0.0	81.5	81.5	0.0	0.0	
	Qs	902.5	902.5	0.0	0.0	851.5	851.5	0.0	0.0	810.6	810.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	
	d	107.8	107.8	82.8	82.8	107.8	107.8	82.8	82.8	107.8	107.8	82.8	82.8	
	i	94.3	94.3	72.5	72.5	94.3	94.3	72.5	72.5	94.3	94.3	72.5	72.5	
	主筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	配筋	芯鉄筋												
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	
せん断	at	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	
	pt	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.31	0.31	0.46	0.46	
	pw	0.85	0.85	0.22	0.22	0.85	0.85	0.22	0.22	0.56	0.56	0.22	0.22	
	Mal	1817.2	1817.2	0.0	0.0	1826.0	1826.0	0.0	0.0	1641.4	1641.4	0.0	0.0	
	Mas	3690.4	3690.4	0.0	0.0	3701.7	3701.7	0.0	0.0	2269.1	3196.4	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	1408.8	1408.8	0.0	0.0	1408.8	1408.8	0.0	0.0	1408.8	1408.8	0.0	0.0	
	cMy. 正	5429.0	5429.0	0.0	0.0	5110.4	5110.4	0.0	0.0	4148.6	4148.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	1372.9	1372.9	0.0	0.0	1372.9	1372.9	0.0	0.0	1372.9	1372.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	2450.0	2450.0	0.0	0.0	2495.0	2495.0	0.0	0.0	1900.0	1900.0	0.0	0.0	
付着	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1313.6	1313.6	0.0	0.0	1237.2	1237.2	0.0	0.0	1175.2	1175.2	0.0	0.0	
	Qal	1243.0	1243.0	0.0	0.0	1244.2	1244.2	0.0	0.0	1237.6	1237.6	0.0	0.0	
	Qas	1892.3	1892.3	0.0	0.0	1892.3	1892.3	0.0	0.0	1538.9	1538.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	152.5	145.1	0.0	0.0	150.8	142.3	0.0	0.0	167.8	156.9	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	定着	La	69.3 (40.0)	69.3 (33.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (38.5)	69.3 (30.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	69.3 (54.6)	69.3 (44.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)



断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	(43)	(38)	(0)	(0)	
応力	NI	3164.9	3164.9	0.0	0.0	2751.6	2751.6	0.0	0.0	2338.3	2338.3	0.0	0.0	
	MI	112.7	-107.9	0.0	0.0	112.5	-109.0	0.0	0.0	115.3	-109.5	0.0	0.0	
	Ns	4148.7	4148.7	0.0	0.0	3538.1	3538.1	0.0	0.0	2938.1	2938.1	0.0	0.0	
	Ms	825.9	-753.1	0.0	0.0	840.0	-630.7	0.0	0.0	687.7	-582.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	78.8	78.8	0.0	0.0	79.1	79.1	0.0	0.0	80.3	80.3	0.0	0.0	
	Qs	758.0	758.0	0.0	0.0	703.7	703.7	0.0	0.0	603.1	603.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	
	d	107.8	107.8	82.8	82.8	107.8	107.8	82.8	82.8	107.8	107.8	82.8	82.8	
配筋	i	94.3	94.3	72.5	72.5	94.3	94.3	72.5	72.5	94.3	94.3	72.5	72.5	
	主筋	1	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	6-D32	6-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	31.76	31.76	47.64	47.64	
	pt	0.31	0.31	0.46	0.46	0.31	0.31	0.46	0.46	0.31	0.31	0.46	0.46	
	pw	0.56	0.56	0.22	0.22	0.56	0.56	0.22	0.22	0.56	0.56	0.22	0.22	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	1370.5	1370.5	0.0	0.0	1361.3	1361.3	0.0	0.0	1345.3	1345.3	0.0	0.0	
	Mas	2671.6	2671.6	0.0	0.0	2648.7	2648.7	0.0	0.0	2495.0	2495.0	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	1077.9	1408.8	0.0	0.0	1077.9	1077.9	0.0	0.0	1077.9	1077.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	3716.8	3716.8	0.0	0.0	3393.8	3393.8	0.0	0.0	3056.0	3056.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	1041.4	1372.9	0.0	0.0	1041.4	1041.4	0.0	0.0	1041.4	1041.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	1915.5	1915.5	0.0	0.0	1905.6	1905.6	0.0	0.0	1884.2	1884.2	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1097.5	1097.5	0.0	0.0	1016.0	1016.0	0.0	0.0	864.5	864.5	0.0	0.0	
	Qal	1153.0	1153.0	0.0	0.0	1156.8	1156.8	0.0	0.0	1150.3	1150.3	0.0	0.0	
	Qas	1462.5	1462.5	0.0	0.0	1462.5	1462.5	0.0	0.0	1462.5	1462.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ld	166.1	161.0	0.0	0.0	167.1	152.3	0.0	0.0	156.4	148.9	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	97.5	102.5	0.0	0.0	
定着	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
	La	75.6 (53.1)	75.6 (48.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (54.0)	75.6 (40.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	75.6 (44.2)	75.6 (37.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX6軸 [11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX6軸 [12F-13F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX6軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(38)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	1925.0	1925.0	0.0	0.0	1519.1	1519.1	0.0	0.0	1113.3	1113.3	0.0	0.0	
	MI	108.7	-106.3	0.0	0.0	108.0	-104.3	0.0	0.0	110.4	-105.1	0.0	0.0	
	Ns	2344.7	2344.7	0.0	0.0	1818.5	1818.5	0.0	0.0	1304.0	1304.0	0.0	0.0	
	Ms	552.3	-728.7	0.0	0.0	745.1	-396.2	0.0	0.0	762.6	-159.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	75.4	75.4	0.0	0.0	75.8	75.8	0.0	0.0	77.0	77.0	0.0	0.0	
	Qs	583.1	583.1	0.0	0.0	518.2	518.2	0.0	0.0	413.4	413.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	
	D	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	
	d	108.0	108.0	83.0	83.0	108.0	108.0	83.0	83.0	108.0	108.0	83.0	83.0	
配筋	i	94.5	94.5	72.6	72.6	94.5	94.5	72.6	72.6	94.5	94.5	72.6	72.6	
	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52	
	pt	0.25	0.25	0.37	0.37	0.25	0.25	0.37	0.37	0.25	0.25	0.37	0.37	
	pw	0.28	0.28	0.22	0.22	0.28	0.28	0.22	0.22	0.28	0.28	0.22	0.22	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	1180.8	1180.8	0.0	0.0	1144.0	1144.0	0.0	0.0	984.7	984.7	0.0	0.0	
	Mas	1890.5	1890.5	0.0	0.0	1681.6	1681.6	0.0	0.0	1471.7	1471.7	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	777.2	1077.9	0.0	0.0	777.2	777.2	0.0	0.0	777.2	777.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	2328.8	2328.8	0.0	0.0	2022.1	2022.1	0.0	0.0	1710.1	1710.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	745.7	1041.4	0.0	0.0	745.7	745.7	0.0	0.0	745.7	745.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	1496.6	1496.6	0.0	0.0	1408.4	1408.4	0.0	0.0	1306.4	1306.4	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (285)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	836.9	836.9	0.0	0.0	739.3	739.3	0.0	0.0	581.7	581.7	0.0	0.0	
	Qal	1107.4	1107.4	0.0	0.0	1114.6	1114.6	0.0	0.0	1109.9	1109.9	0.0	0.0	
	Qas	1072.5	1072.5	0.0	0.0	1072.5	1072.5	0.0	0.0	1072.5	1072.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ld	151.1	164.9	0.0	0.0	166.1	138.9	0.0	0.0	167.5	125.9	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	105.0	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			
定着	La	63.5 (41.2)	63.5 (54.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (55.6)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (56.9)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	

断面名		C1				C1			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [15F-RF/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	707.5	707.5	0.0	0.0	306.5	306.5	0.0	0.0
	MI	97.4	-102.5	0.0	0.0	150.7	-109.9	0.0	0.0
	Ns	809.1	605.8	0.0	0.0	349.0	264.0	0.0	0.0
	Ms	690.8	-169.7	0.0	0.0	502.0	-297.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K1	K2		
	QI	71.4	71.4	0.0	0.0	93.0	93.0	0.0	0.0
	Qs	322.0	322.0	0.0	0.0	171.1	171.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
		鉄筋				鉄筋			
	条件		LS 2軸				LS 2軸		
	B	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0
	D	115.0	115.0	90.0	90.0	115.0	115.0	90.0	90.0
	d	108.0	108.0	83.0	83.0	108.0	108.0	83.0	83.0
配筋	i	94.5	94.5	72.6	72.6	94.5	94.5	72.6	72.6
	主筋	1	4-D29	4-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	6-D29
		2							
	芯鉄筋								
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	25.68	25.68	38.52	38.52	25.68	25.68	38.52	38.52
	pt	0.25	0.25	0.37	0.37	0.25	0.25	0.37	0.37
曲げ	pw	0.28	0.28	0.22	0.22	0.28	0.28	0.22	0.22
	Mal	819.6	819.6	0.0	0.0	649.2	649.2	0.0	0.0
	Mas	1251.5	1162.6	0.0	0.0	1048.1	1009.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	417.7	777.2	0.0	0.0	835.3	417.7	0.0	0.0
	cMy. 正	1403.2	1403.2	0.0	0.0	1118.5	1118.5	0.0	0.0
	gMy. 負	385.1	745.7	0.0	0.0	770.2	385.1	0.0	0.0
	cMy. 負	1181.3	1181.3	0.0	0.0	1023.0	1023.0	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	447.2	447.2	0.0	0.0	210.1	210.1	0.0	0.0
	Qal	1109.7	1109.7	0.0	0.0	1034.2	1034.2	0.0	0.0
	Qas	1072.5	1072.5	0.0	0.0	1072.5	1072.5	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK		
	Ld	161.9	125.5	0.0	0.0	147.2	131.2	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
定着	判定	NG	NG			NG	NG		
	La	63.5 (51.6)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	63.5 (37.5)	63.5 (30.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)


A-4. 3. 3RC壁の断面計算

(1) RC壁の計算指定

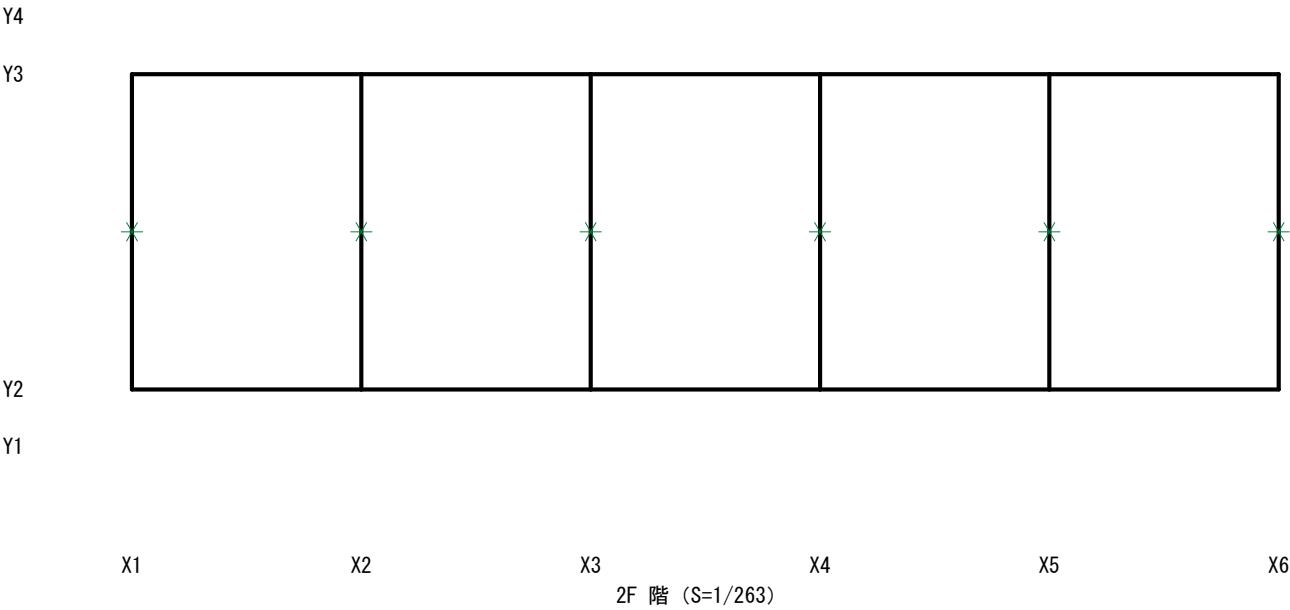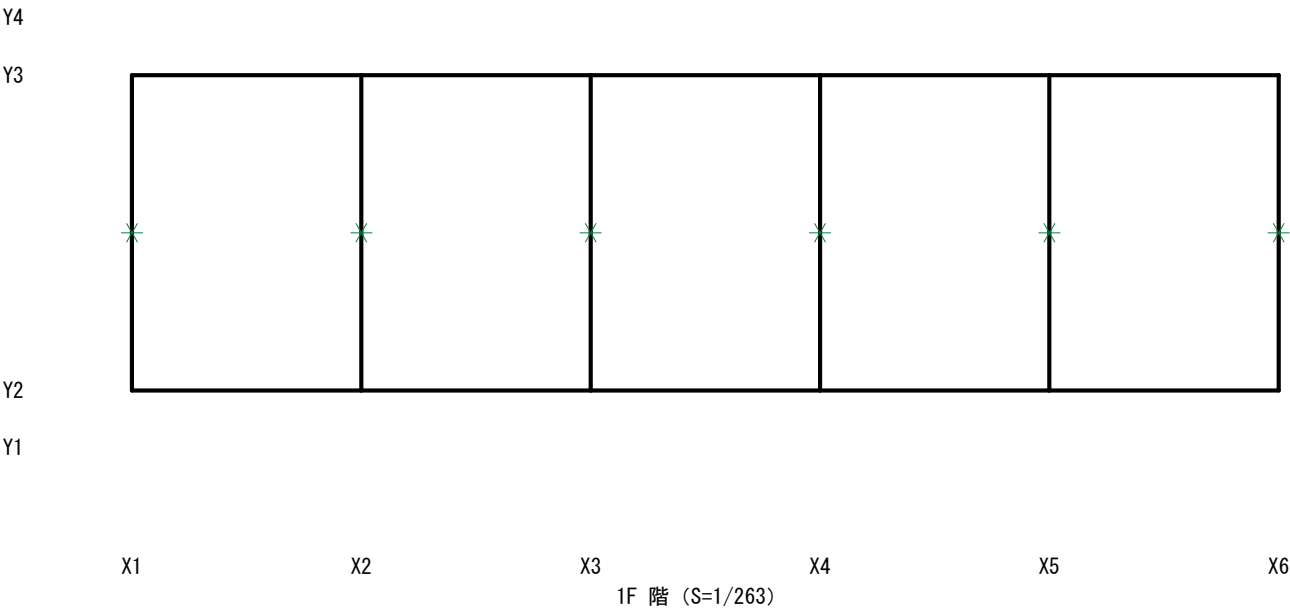

Y4
Y3


Y2
Y1

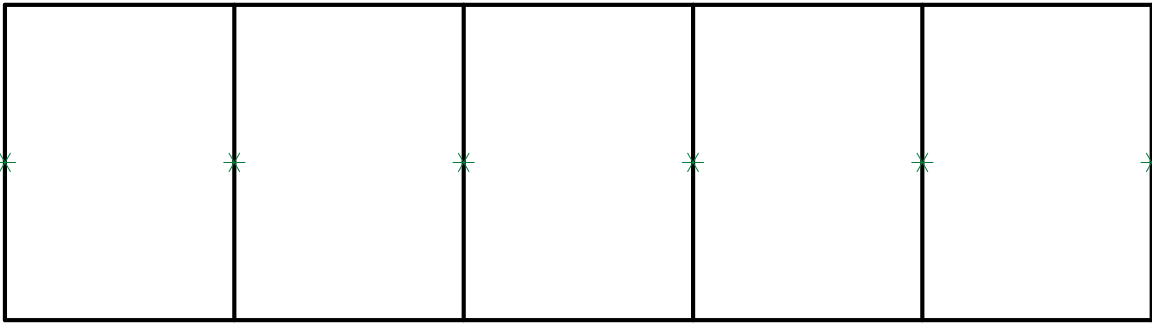

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 階 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

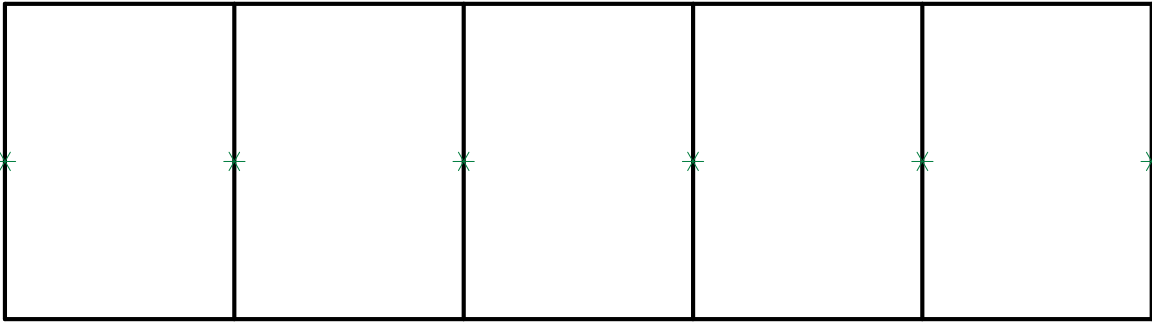

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 階 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

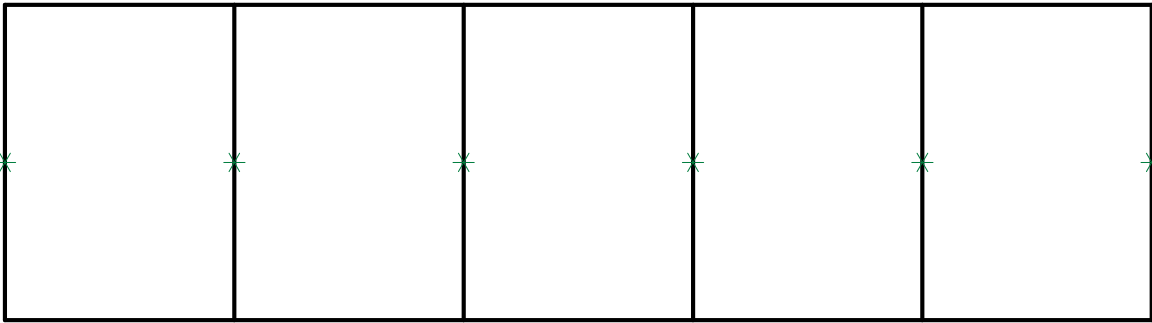

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 階 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

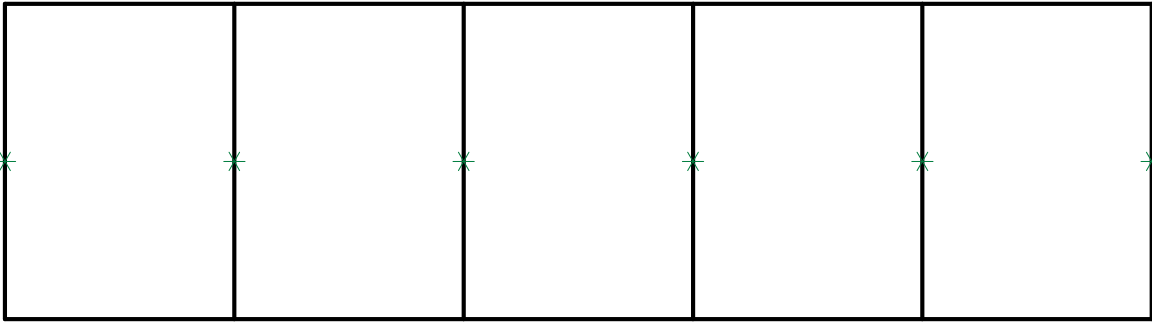

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 階 (S=1/263)

Y4

Y3

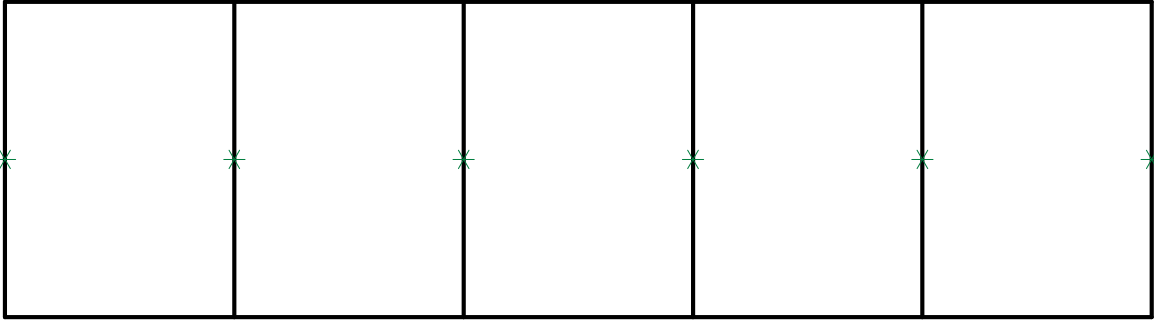

Y2


Y1

X1X2X3X4X5X6

7F 階 (S=1/263)

Y4

Y3

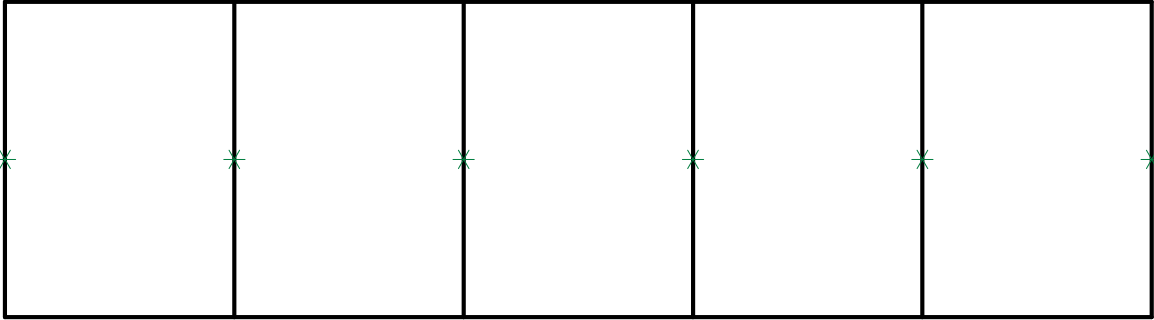

Y2


Y1

X1X2X3X4X5X6

8F 階 (S=1/263)

Y4

Y3

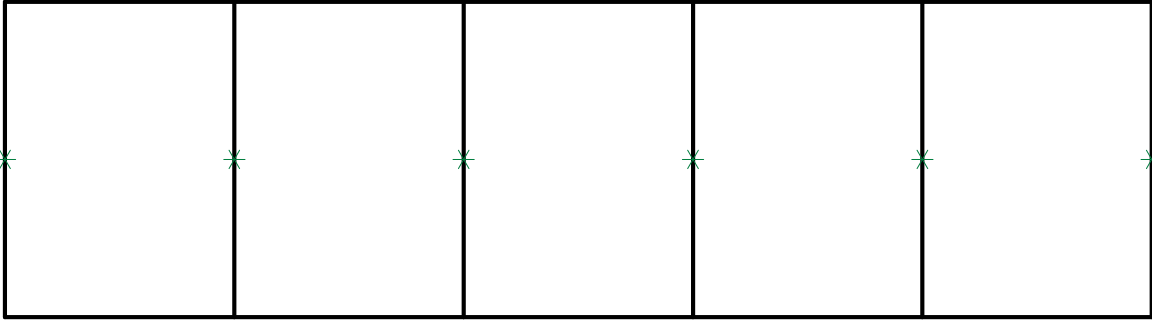

Y2


Y1

X1X2X3X4X5X6

9F 階 (S=1/263)

Y4

Y3

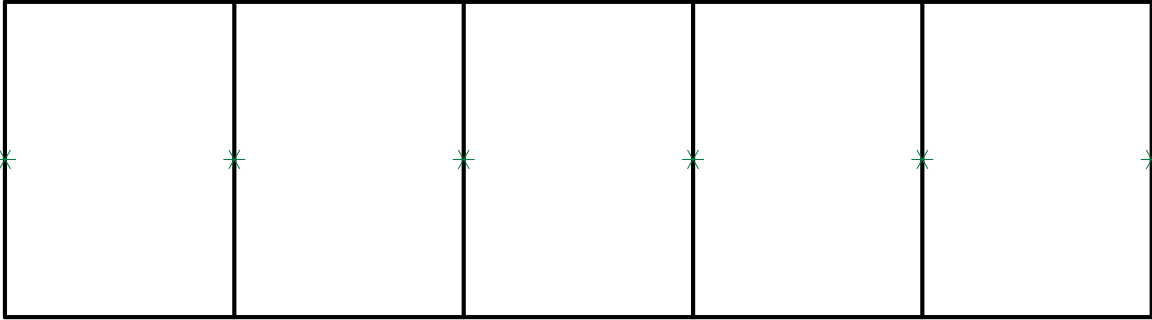

Y2

Y1

X1X2X3X4X5X6


10F 階 (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

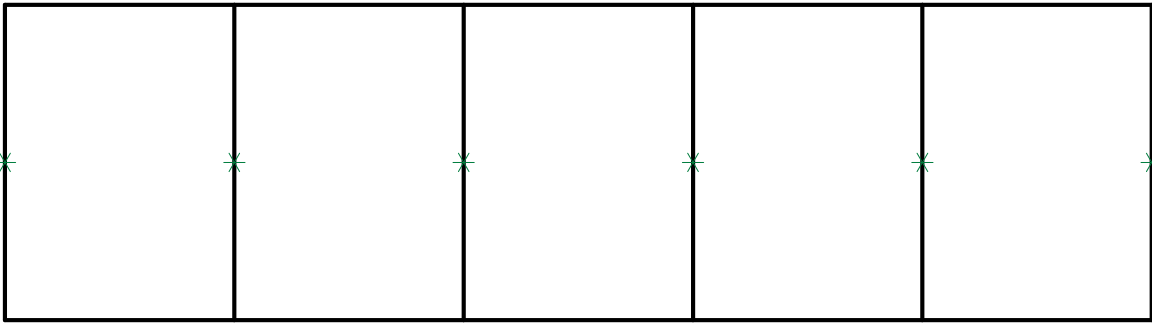

X1

X2

X3

11F 階 (S=1/263)

X4

X5


X6

Y4

Y3

Y2

Y1

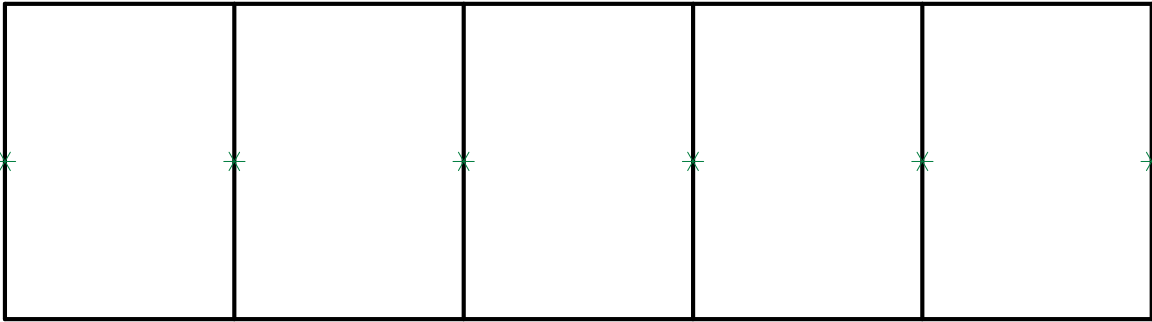

X1

X2

X3

12F 階 (S=1/263)

X4

X5


X6

Y4

Y3

Y2

Y1

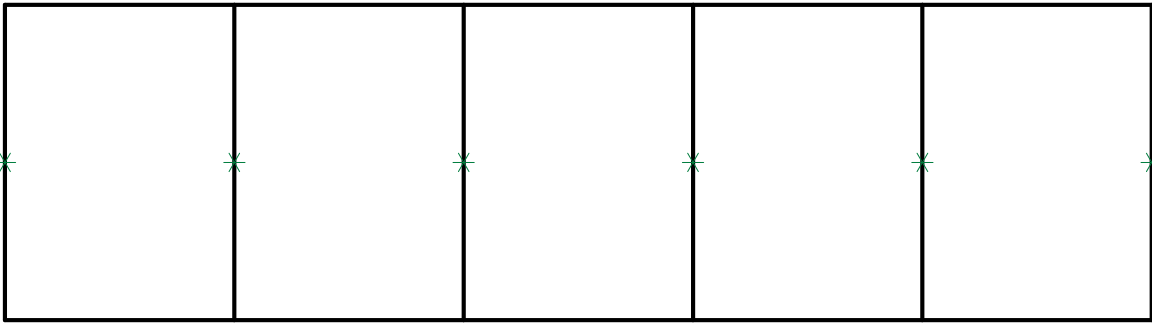

X1 X2 X3 X4 X5 X6


13F 階 (S=1/263)

Y4

Y3


Y2

Y1

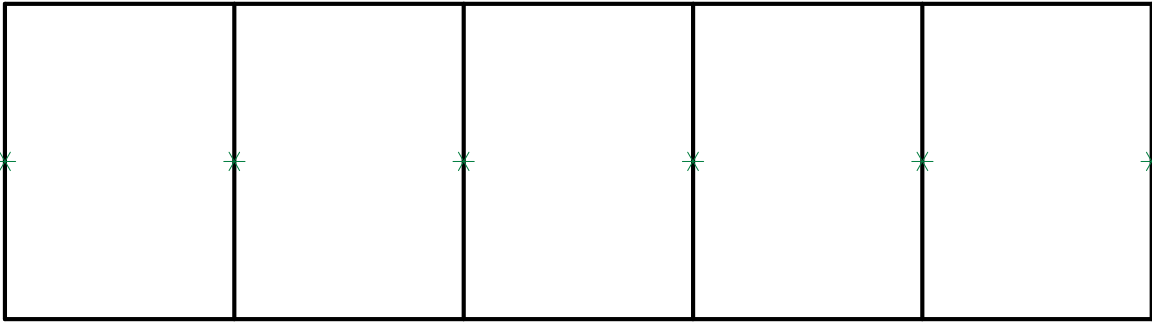

X1 X2 X3 X4 X5 X6

14F 階 (S=1/263)

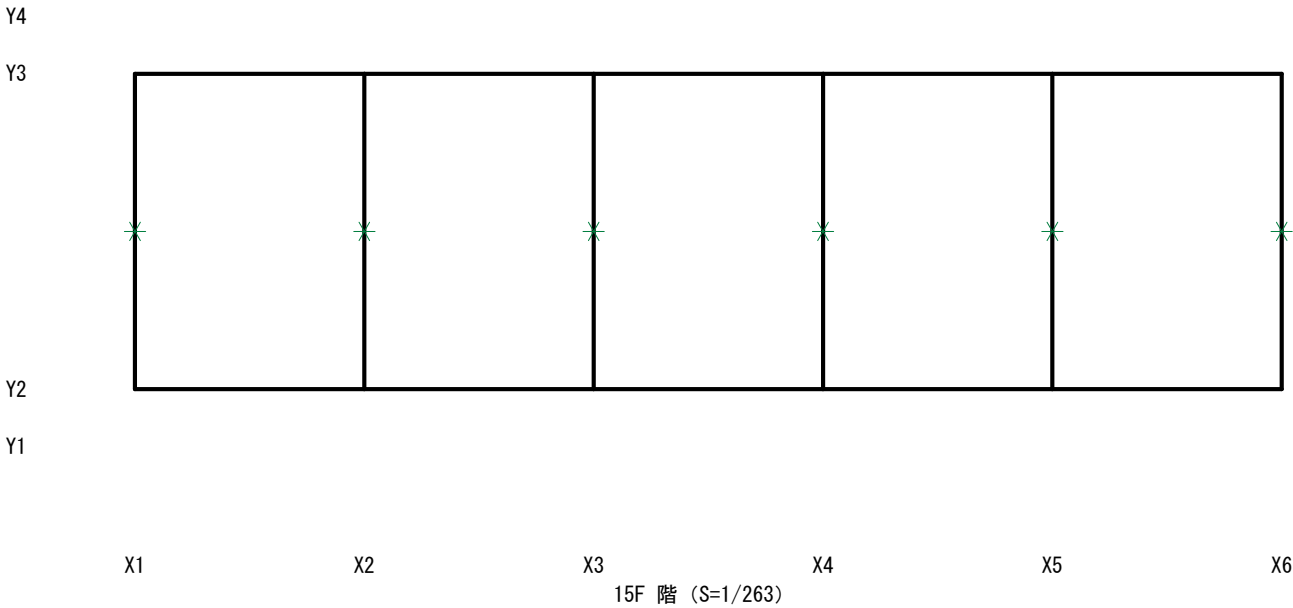

(2) RC壁の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) せん断力の検討

ア) 地震時短期設計用せん断力
$$Q_d = Q_L + 1.00 * Q_E$$
開口補強筋： RC規準 (1999) 19条 (26) ~ (28) 式による

イ) 許容せん断力RC規準 (1999) 19条 (22) 式による

ウ) せん断補強筋比
$$P_{smax} = 1.20 \%$$
$$P_{smin} = 0.25 \%$$

エ) せん断力の判定(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) 付帯柱の検討

許容圧縮耐力： RC規準 (1999) 19条 (19.8) 式による

許容引張耐力： RC規準 (1999) 19条 (19.9) 式による

(設計軸力/許容耐力) ≤ 1.0 をOKとする

(3) RC壁の断面計算結果

記号説明		
記号	単位	説明
断面名		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇階、〇〇フレーム、〇〇軸で表示します。
部材位置		
形状	t	cm 壁厚
	Lo/Ho	cm ①/②： ①は開口幅、②は開口高さ
	L'/H'	cm ①/②： ①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ
	L/H	cm ①/②： ①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ
	r	開口による低減率で、r1 ~ r3 の最小値
	r1	開口による低減率 (=1-Lo/L)
	r2	開口による低減率 (=1-√((Ho・Lo)/(H・L))
	r3	開口による低減率 (=1-Ho/H)
材質		コンクリート： Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋①/②/③： ①： 鉄筋太物種別 1、②： 鉄筋太物種別 2、③： 鉄筋細物種別
配筋	縦筋	mm 壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋、Sはシングル配筋を示します。
	横筋	mm 壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋、Sはシングル配筋を示します。
応力	ps	% 壁筋比
	Qdl	kN 壁の長期設計用せん断力。
	Qds	kN 壁の短期設計用せん断力Qds>Q1の場合はmax(Q1, rQw)を用います。
	L.no	上記Qds の短期荷重ケース記号 (注1)
	Qal	kN 壁の長期許容せん断力

応力	Qw	kN	壁筋の負担できる許容せん断力 ($=ps \cdot t \cdot L' \cdot ft$)
	ΣQc	kN	壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は $1/2$
	Q1	kN	壁の許容せん断力 ($=r \cdot t \cdot L \cdot fs$)
	Q2	kN	壁の許容せん断力 ($=r(Qw + \Sigma Qc)$)
開口	判定		作用せん断力に対する判定結果
	Td	kN	開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Tv	kN	開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Th	kN	開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	aTd	kN, cm2	①-②, ③: ①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTv	kN, cm2	①-②, ③: ①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTh	kN, cm2	①-②, ③: ①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
付帯柱	判定		①/②/③: 斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果
	B x D	cm	柱断面寸法(幅xせい)
	X	主筋1	壁方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁方向の芯鉄筋
	Y	主筋1	壁と直交方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁と直交方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁と直交方向の芯鉄筋
	Ag		柱主筋全断面積
	NI	kN	長期設計軸力
	MI	kN・m	長期設計用曲げモーメント
	Ns	kN	短期設計軸力
	Ms	kN	短期設計曲げモーメント
	L. no		短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号 (注1)
	Nc	kN	付帯柱の圧縮軸力
	Nt	kN	付帯柱の引張軸力
	Nac	kN	付帯柱の許容圧縮耐力
	Nat	kN	付帯柱の許容引張耐力
	判定		付帯柱の軸方向の判定結果

(注1) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		1F階X17レ-AY2軸		2F階X17レ-AY2軸		3F階X17レ-AY2軸		4F階X17レ-AY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	1010 / 250		1010 / 220		1010 / 220		1010 / 220		
	L/H	1100 / 398		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		
	r	0.691		0.679		0.679		0.679		
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691		
	r2	0.700		0.685		0.685		0.685		
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2352.3		2283.8		2241.6		2209.1		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1615.0		1586.2		1586.2		1586.2		
	Qw	5045.3		5045.3		5045.3		5045.3		
	rQw	3485.8		3423.6		3423.6		3423.6		
	ΣQc	3238.6		3238.6		3238.6		3238.6		
	Q1	2422.5		2379.2		2379.2		2379.2		
	Q2	5723.4		5621.2		5621.2		5621.2		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	196.6		190.8		187.3		184.6		
	Tv	113.8		110.5		108.5		106.9		
	Th	235.0		260.1		255.3		251.6		
	aTd	4-D13 361.8		4-D13 361.8		4-D13 361.8		4-D13 361.8		
	aTv	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	aTh	8-D13 299.7		8-D13 299.7		8-D13 299.7		8-D13 299.7		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
	付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
B x D		115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	
X		主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
Y		主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
Ag		158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	
長期		NI	12316.3	12316.3	11454.1	11454.1	10612.6	10612.6	9771.0	9771.0
		MI	36.6	36.6	34.5	34.5	31.9	31.9	29.3	29.3
		Nc	6161.5	6161.5	5730.2	5730.2	5309.2	5309.2	4888.2	4888.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14706.7	14706.7	14706.7	14706.7	14706.7	14706.7	14706.7	14706.7
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
短期		Ns	12316.3	12316.3	11454.1	11454.1	10612.6	10612.6	9771.0	9771.0
		Ms	76984.2	76984.2	67620.1	67620.1	61206.4	61206.4	54909.2	54909.2
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	13156.7	13156.7	11874.3	11874.3	10870.5	10870.5	9877.2	9877.2
		Nt	-840.4	-840.4	-420.2	-420.2	-257.9	-257.9	-106.3	-106.3
		Nac	29413.4	29413.4	29413.4	29413.4	29413.4	29413.4	29413.4	29413.4
		Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		5F階X17レ-AY2軸		6F階X17レ-AY2軸		7F階X17レ-AY2軸		8F階X17レ-AY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	1010 / 220		1010 / 220		1010 / 220		1010 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		
	r	0.679		0.679		0.679		0.679		
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691		
	r2	0.685		0.685		0.685		0.685		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2184.0		2126.4		2049.0		1935.8		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1586.2		1586.2		1586.2		1474.2		
	Qw	5045.3		5045.3		5045.3		5045.3		
	rQw	3423.6		3423.6		3423.6		3423.6		
	ΣQc	3238.6		3238.6		3238.6		3013.6		
	Q1	2379.2		2379.2		2379.2		2211.3		
	Q2	5621.2		5621.2		5621.2		5468.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	182.5		177.7		171.2		161.8		
	Tv	105.7		102.9		99.1		93.7		
	Th	248.7		242.1		233.3		220.4		
	aTd	4-D13 361.8		4-D13 361.8		4-D13 361.8		4-D13 361.8		
	aTv	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	aTh	8-D13 299.7		8-D13 299.7		8-D13 299.7		8-D13 299.7		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	127.04	127.04	127.04	127.04	
	長期	NI	8929.2	8929.2	8087.4	8087.4	7245.4	7245.4	6403.6	6403.6
		MI	26.8	26.8	24.3	24.3	21.7	21.7	19.2	19.2
		Nc	4467.1	4467.1	4045.9	4045.9	3624.7	3624.7	3203.5	3203.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14706.7	14706.7	14706.7	14706.7	14249.4	14249.4	11874.5	11874.5
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3
	短期	Ns	8929.2	8929.2	8087.4	8087.4	7245.4	7245.4	6403.6	6403.6
		Ms	48691.8	48691.8	42536.6	42536.6	36538.0	36538.0	30751.0	30751.0
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	8891.1	8891.1	7910.7	7910.7	6944.4	6944.4	5997.3	5997.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	29413.4	29413.4	29413.4	29413.4	28498.8	28498.8	23749.0	23749.0
	Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		9F階X17レ-ΔY2軸		10F階X17レ-ΔY2軸		11F階X17レ-ΔY2軸		12F階X17レ-ΔY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	1010 / 220		1010 / 220		1010 / 220		1010 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 285		1100 / 280		
	r	0.679		0.679		0.684		0.679		
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691		
	r2	0.685		0.685		0.688		0.685		
	r3	0.679		0.679		0.684		0.679		
材質	コンクリート	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.1		
	Qds	1814.5		1668.9		1500.6		1314.9		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1474.2		1474.2		1430.0		1418.2		
	Qw	5045.3		5045.3		5045.3		5045.3		
	rQw	3423.6		3423.6		3452.0		3423.6		
	ΣQc	3013.6		3013.6		2906.9		2906.9		
	Q1	2211.3		2211.3		2145.0		2127.3		
	Q2	5468.5		5468.5		5441.0		5396.1		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	151.6		139.5		125.4		109.9		
	Tv	87.8		80.8		72.6		63.6		
	Th	206.6		190.0		169.5		149.7		
	aTd	4-D13 361.8		4-D13 361.8		4-D13 361.8		4-D13 361.8		
	aTv	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	aTh	8-D13 299.7		8-D13 299.7		8-D13 299.7		8-D13 299.7		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	127.04	127.04	127.04	127.04	102.72	102.72	102.72	102.72	
	長期	NI	5567.3	5567.3	4731.0	4731.0	3894.8	3894.8	3073.6	3073.6
		MI	16.7	16.7	14.3	14.3	11.8	11.8	9.3	9.3
		Nc	2785.2	2785.2	2366.8	2366.8	1948.5	1948.5	1537.7	1537.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11874.5	11874.5	11874.5	11874.5	10609.3	10609.3	10609.3	10609.3
		Nat	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0
	短期	Ns	5567.3	5567.3	4731.0	4731.0	3894.8	3894.8	3073.6	3073.6
		Ms	25283.1	25283.1	20153.7	20153.7	15432.7	15432.7	11124.0	11124.0
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	5082.1	5082.1	4197.6	4197.6	3350.4	3350.4	2548.1	2548.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	23749.0	23749.0	23749.0	23749.0	21218.5	21218.5	21218.5	21218.5
		Nat	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W1		
部材位置		13F階X17レ-ΔY2軸		14F階X17レ-ΔY2軸		15F階X17レ-ΔY2軸		1F階X27レ-ΔY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		0 / 0		
	L' /H'	1010 / 220		1010 / 220		1010 / 220		985 / 250		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 398		
	r	0.679		0.679		0.679		1.000		
	r1	0.691		0.691		0.691		1.000		
	r2	0.685		0.685		0.685		1.000		
	r3	0.679		0.679		0.679		1.000		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.1		0.1		0.1		0.0		
	Qds	1112.5		884.2		621.8		3623.2		
	L. no	K2		K2		K2		K1		
	Qal	1418.2		1418.2		1418.2		2337.5		
	Qw	5045.3		5045.3		5045.3		4920.4		
	rQw	3423.6		3423.6		3423.6		4920.4		
	ΣQc	2906.9		2906.9		2906.9		4521.5		
	Q1	2127.3		2127.3		2127.3		3506.3		
	Q2	5396.1		5396.1		5396.1		9441.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	93.0		73.9		52.0				
	Tv	53.8		42.8		30.1				
	Th	126.7		100.7		70.8				
	aTd	4-D13 361.8		4-D13 361.8		4-D13 361.8				
	aTv	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9				
	aTh	8-D13 299.7		8-D13 299.7		8-D13 299.7				
判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK					
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	125x115	125x115	
	X	主筋1	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	158.80	158.80	
	長期	NI	2252.5	2252.5	1431.4	1431.4	620.1	620.1	20369.8	20369.8
		MI	6.8	6.8	4.4	4.4	1.9	1.9	0.9	0.9
		Nc	1126.9	1126.9	716.1	716.1	310.2	310.2	10185.0	10185.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10609.3	10609.3	10609.3	10609.3	10609.3	10609.3	19536.7	19536.7
		Nat	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	3096.6	3096.6
	短期	Ns	2252.5	2252.5	1431.4	1431.4	620.1	620.1	20369.8	20369.8
		Ms	7411.2	7411.2	4266.3	4266.3	1764.4	1764.4	103761.3	103761.3
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	1800.0	1800.0	1103.5	1103.5	470.5	470.5	19617.7	19617.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21218.5	21218.5	21218.5	21218.5	21218.5	21218.5	39073.4	39073.4
	Nat	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	6193.2	6193.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		2F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	985 / 220		985 / 220		1000 / 220		1000 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	3550.0		3439.9		3300.3		3132.4		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2337.5		2337.5		2337.5		2337.5		
	Qw	4920.4		4920.4		4995.3		4995.3		
	rQw	4920.4		4920.4		4995.3		4995.3		
	ΣQc	4521.5		4521.5		3892.4		3892.4		
	Q1	3506.3		3506.3		3506.3		3506.3		
	Q2	9441.9		9441.9		8887.7		8887.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	125x115	125x115	125x115	125x115	125x100	125x100	125x100	125x100	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	18928.0	18928.0	17506.4	17506.4	16096.6	16096.6	14698.4	14698.4
		MI	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
		Nc	9464.1	9464.1	8753.3	8753.3	8048.4	8048.4	7349.3	7349.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19536.7	19536.7	19536.7	19536.7	17286.7	17286.7	17286.7	17286.7
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	18928.0	18928.0	17506.4	17506.4	16096.6	16096.6	14698.4	14698.4
		Ms	89371.3	89371.3	79447.8	79447.8	69834.6	69834.6	60623.9	60623.9
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	17588.7	17588.7	15975.8	15975.8	14396.9	14396.9	12860.5	12860.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	39073.4	39073.4	39073.4	39073.4	34573.4	34573.4	34573.4	34573.4
		Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		6F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	1000 / 220		1005 / 220		1005 / 220		1005 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2954.7		2760.5		2556.8		2331.2		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2337.5		2337.5		2172.5		2172.5		
	Qw	4995.3		5020.3		5020.3		5020.3		
	rQw	4995.3		5020.3		5020.3		5020.3		
	ΣQc	3892.4		3682.7		3423.4		3423.4		
	Q1	3506.3		3506.3		3258.8		3258.8		
	Q2	8887.7		8703.0		8443.7		8443.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	125x100	125x100	125x 95	125x 95	125x 95	125x 95	125x 95	125x 95	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	
	長期	NI	13300.4	13300.4	11906.3	11906.3	10516.0	10516.0	9138.5	9138.5
		MI	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5
		Nc	6650.3	6650.3	5953.2	5953.2	5258.1	5258.1	4569.3	4569.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	17286.7	17286.7	16079.4	16079.4	13399.5	13399.5	13399.5	13399.5
		Nat	3096.6	3096.6	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3
	短期	Ns	13300.4	13300.4	11906.3	11906.3	10516.0	10516.0	9138.5	9138.5
		Ms	51891.2	51891.2	43661.0	43661.0	35979.9	35979.9	28867.1	28867.1
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	11367.6	11367.6	9922.3	9922.3	8528.9	8528.9	7193.6	7193.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	34573.4	34573.4	32158.8	32158.8	26799.0	26799.0	26799.0	26799.0
	Nat	6193.2	6193.2	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		10F階X2フレームY2軸		11F階X2フレームY2軸		12F階X2フレームY2軸		13F階X2フレームY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1005 / 220		1010 / 220		1010 / 220		1010 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 285		1100 / 280		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc30 (Fc = 30.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2087.8		1823.8		1543.3		1230.8		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2172.5		2090.0		2090.0		2090.0		
	Qw	5020.3		5045.3		5045.3		5045.3		
	rQw	5020.3		5045.3		5045.3		5045.3		
	ΣQc	3423.4		3112.4		3112.4		3112.4		
	Q1	3258.8		3135.0		3135.0		3135.0		
	Q2	8443.7		8157.6		8157.6		8157.6		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
付帯柱										
	判定									
	B x D	125x 95	125x 95	125x 90	125x 90	125x 90	125x 90	125x 90	125x 90	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	127.04	127.04	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	
	長期	NI	7761.2	7761.2	6387.6	6387.6	5052.2	5052.2	3716.9	3716.9
		MI	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2
		Nc	3880.6	3880.6	3193.8	3193.8	2526.2	2526.2	1858.5	1858.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13399.5	13399.5	11419.3	11419.3	11419.3	11419.3	11419.3	11419.3
		Nat	2477.3	2477.3	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0
	短期	Ns	7761.2	7761.2	6387.6	6387.6	5052.2	5052.2	3716.9	3716.9
		Ms	22387.0	22387.0	16588.0	16588.0	11420.1	11420.1	7128.0	7128.0
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	5915.8	5915.8	4701.8	4701.8	3564.3	3564.3	2506.5	2506.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nac		26799.0	26799.0	22838.5	22838.5	22838.5	22838.5	22838.5	22838.5	
Nat	4954.6	4954.6	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		14F階X2フレームY2軸		15F階X2フレームY2軸		1F階X3フレームY2軸		2F階X3フレームY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	1010 / 220		1010 / 220		985 / 250		985 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 398		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	878.2		463.2		3621.8		3546.4		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2090.0		2090.0		2337.5		2337.5		
	Qw	5045.3		5045.3		4920.4		4920.4		
	rQw	5045.3		5045.3		4920.4		4920.4		
	ΣQc	3112.4		3112.4		4521.5		4521.5		
	Q1	3135.0		3135.0		3506.3		3506.3		
	Q2	8157.6		8157.6		9441.9		9441.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	125x 90	125x 90	125x 90	125x 90	125x115	125x115	125x115	125x115	
	X	主筋1	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	102.72	102.72	102.72	102.72	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	2381.5	2381.5	1068.4	1068.4	20301.4	20301.4	18865.0	18865.0
		MI	0.2	0.2	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8
		Nc	1190.8	1190.8	534.2	534.2	10150.8	10150.8	9432.6	9432.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11419.3	11419.3	11419.3	11419.3	19536.7	19536.7	19536.7	19536.7
		Nat	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	2381.5	2381.5	1068.4	1068.4	20301.4	20301.4	18865.0	18865.0
		Ms	3709.7	3709.7	1274.6	1274.6	103842.7	103842.7	89445.7	89445.7
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	1528.0	1528.0	650.1	650.1	19590.9	19590.9	17563.9	17563.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	22838.5	22838.5	22838.5	22838.5	39073.4	39073.4	39073.4	39073.4
	Nat	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		3F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	985 / 220		1000 / 220		1000 / 220		1000 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	3434.5		3293.1		3123.4		2944.2		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2337.5		2337.5		2337.5		2337.5		
	Qw	4920.4		4995.3		4995.3		4995.3		
	rQw	4920.4		4995.3		4995.3		4995.3		
	ΣQc	4521.5		3892.4		3892.4		3892.4		
	Q1	3506.3		3506.3		3506.3		3506.3		
	Q2	9441.9		8887.7		8887.7		8887.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	125x115	125x115	125x100	125x100	125x100	125x100	125x100	125x100	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	17449.2	17449.2	16044.9	16044.9	14652.3	14652.3	13259.6	13259.6
		MI	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
		Nc	8724.7	8724.7	8022.5	8022.5	7326.2	7326.2	6629.8	6629.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19536.7	19536.7	17286.7	17286.7	17286.7	17286.7	17286.7	17286.7
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	17449.2	17449.2	16044.9	16044.9	14652.3	14652.3	13259.6	13259.6
		Ms	79515.6	79515.6	69899.0	69899.0	60677.8	60677.8	51931.5	51931.5
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	15953.3	15953.3	14376.9	14376.9	12842.3	12842.3	11350.8	11350.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	39073.4	39073.4	34573.4	34573.4	34573.4	34573.4	34573.4	34573.4
		Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		7F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1005 / 220		1005 / 220		1005 / 220		1005 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2748.8		2544.8		2318.7		2075.1		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2337.5		2172.5		2172.5		2172.5		
	Qw	5020.3		5020.3		5020.3		5020.3		
	rQw	5020.3		5020.3		5020.3		5020.3		
	ΣQc	3682.7		3423.4		3423.4		3423.4		
	Q1	3506.3		3258.8		3258.8		3258.8		
	Q2	8703.0		8443.7		8443.7		8443.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	125x 95	125x 95	125x 95	125x 95	125x 95	125x 95	125x 95	125x 95	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	
	長期	NI	11870.8	11870.8	10485.8	10485.8	9113.1	9113.1	7740.4	7740.4
		MI	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4
		Nc	5935.4	5935.4	5243.0	5243.0	4556.6	4556.6	3870.2	3870.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16079.4	16079.4	13399.5	13399.5	13399.5	13399.5	13399.5	13399.5
		Nat	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3
	短期	Ns	11870.8	11870.8	10485.8	10485.8	9113.1	9113.1	7740.4	7740.4
		Ms	43686.9	43686.9	35989.3	35989.3	28863.0	28863.0	22369.8	22369.8
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	9906.9	9906.9	8514.7	8514.7	7180.5	7180.5	5903.8	5903.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	32158.8	32158.8	26799.0	26799.0	26799.0	26799.0	26799.0	26799.0
	Nat	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		11F階X3フレ-ΔY2軸		12F階X3フレ-ΔY2軸		13F階X3フレ-ΔY2軸		14F階X3フレ-ΔY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1010 / 220		1010 / 220		1010 / 220		1010 / 220		
	L/H	1100 / 285		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1811.8		1531.5		1219.2		866.7		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2090.0		2090.0		2090.0		2090.0		
	Qw	5045.3		5045.3		5045.3		5045.3		
	rQw	5045.3		5045.3		5045.3		5045.3		
	ΣQc	3112.4		3112.4		3112.4		3112.4		
	Q1	3135.0		3135.0		3135.0		3135.0		
	Q2	8157.6		8157.6		8157.6		8157.6		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	125x 90	125x 90	125x 90	125x 90	125x 90	125x 90	125x 90	125x 90	
	X	主筋1	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	
	長期	NI	6371.5	6371.5	5039.3	5039.3	3707.0	3707.0	2374.8	2374.8
		MI	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
		Nc	3185.8	3185.8	2519.7	2519.7	1853.5	1853.5	1187.4	1187.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11419.3	11419.3	11419.3	11419.3	11419.3	11419.3	11419.3	11419.3
		Nat	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0
	短期	Ns	6371.5	6371.5	5039.3	5039.3	3707.0	3707.0	2374.8	2374.8
		Ms	16558.5	16558.5	11394.8	11394.8	7106.2	7106.2	3692.1	3692.1
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	4691.1	4691.1	3555.5	3555.5	2499.5	2499.5	1523.0	1523.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	22838.5	22838.5	22838.5	22838.5	22838.5	22838.5	22838.5	22838.5
	Nat	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		15F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	1010 / 220		985 / 250		985 / 220		985 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 398		1100 / 280		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	451.7		3621.8		3546.4		3434.5		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2090.0		2337.5		2337.5		2337.5		
	Qw	5045.3		4920.4		4920.4		4920.4		
	rQw	5045.3		4920.4		4920.4		4920.4		
	ΣQc	3112.4		4521.5		4521.5		4521.5		
	Q1	3135.0		3506.3		3506.3		3506.3		
	Q2	8157.6		9441.9		9441.9		9441.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	125x 90	125x 90	125x115	125x115	125x115	125x115	125x115	125x115	
	X	主筋1	6-D29	6-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	102.72	102.72	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	1063.8	1063.8	20301.4	20301.4	18865.0	18865.0	17449.2	17449.2
		MI	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
		Nc	531.9	531.9	10150.8	10150.8	9432.6	9432.6	8724.7	8724.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11419.3	11419.3	19536.7	19536.7	19536.7	19536.7	19536.7	19536.7
		Nat	2003.0	2003.0	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	1063.8	1063.8	20301.4	20301.4	18865.0	18865.0	17449.2	17449.2
		Ms	1265.3	1265.3	103842.7	103842.7	89445.7	89445.7	79515.6	79515.6
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	646.9	646.9	19590.9	19590.9	17563.9	17563.9	15953.3	15953.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	22838.5	22838.5	39073.4	39073.4	39073.4	39073.4	39073.4	39073.4
		Nat	3543.8	3543.8	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		4F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	1000 / 220		1000 / 220		1000 / 220		1005 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	3293.1		3123.4		2944.2		2748.8		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2337.5		2337.5		2337.5		2337.5		
	Qw	4995.3		4995.3		4995.3		5020.3		
	rQw	4995.3		4995.3		4995.3		5020.3		
	ΣQc	3892.4		3892.4		3892.4		3682.7		
	Q1	3506.3		3506.3		3506.3		3506.3		
	Q2	8887.7		8887.7		8887.7		8703.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	125x100	125x100	125x100	125x100	125x100	125x100	125x 95	125x 95	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	127.04	127.04	
	長期	NI	16044.9	16044.9	14652.3	14652.3	13259.6	13259.6	11870.8	11870.8
		MI	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
		Nc	8022.5	8022.5	7326.2	7326.2	6629.8	6629.8	5935.4	5935.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	17286.7	17286.7	17286.7	17286.7	17286.7	17286.7	16079.4	16079.4
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	2477.3	2477.3
	短期	Ns	16044.9	16044.9	14652.3	14652.3	13259.6	13259.6	11870.8	11870.8
		Ms	69899.0	69899.0	60677.8	60677.8	51931.5	51931.5	43686.9	43686.9
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	14376.9	14376.9	12842.3	12842.3	11350.8	11350.8	9906.9	9906.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	34573.4	34573.4	34573.4	34573.4	34573.4	34573.4	32158.8	32158.8
	Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	4954.6	4954.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		8F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1005 / 220		1005 / 220		1005 / 220		1010 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 285		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2544.8		2318.7		2075.1		1811.8		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2172.5		2172.5		2172.5		2090.0		
	Qw	5020.3		5020.3		5020.3		5045.3		
	rQw	5020.3		5020.3		5020.3		5045.3		
	ΣQc	3423.4		3423.4		3423.4		3112.4		
	Q1	3258.8		3258.8		3258.8		3135.0		
	Q2	8443.7		8443.7		8443.7		8157.6		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	125x 95	125x 95	125x 95	125x 95	125x 95	125x 95	125x 90	125x 90	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D29	6-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	102.72	102.72	
	長期	NI	10485.8	10485.8	9113.1	9113.1	7740.4	7740.4	6371.5	6371.5
		MI	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
		Nc	5243.0	5243.0	4556.6	4556.6	3870.2	3870.2	3185.8	3185.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13399.5	13399.5	13399.5	13399.5	13399.5	13399.5	11419.3	11419.3
		Nat	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2003.0	2003.0
	短期	Ns	10485.8	10485.8	9113.1	9113.1	7740.4	7740.4	6371.5	6371.5
		Ms	35989.3	35989.3	28863.0	28863.0	22369.8	22369.8	16558.5	16558.5
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	8514.7	8514.7	7180.5	7180.5	5903.8	5903.8	4691.1	4691.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	26799.0	26799.0	26799.0	26799.0	26799.0	26799.0	22838.5	22838.5
	Nat	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	3543.8	3543.8	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		12F階X47レ-ΔY2軸		13F階X47レ-ΔY2軸		14F階X47レ-ΔY2軸		15F階X47レ-ΔY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1010 / 220		1010 / 220		1010 / 220		1010 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1531.5		1219.2		866.7		451.7		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2090.0		2090.0		2090.0		2090.0		
	Qw	5045.3		5045.3		5045.3		5045.3		
	rQw	5045.3		5045.3		5045.3		5045.3		
	ΣQc	3112.4		3112.4		3112.4		3112.4		
	Q1	3135.0		3135.0		3135.0		3135.0		
	Q2	8157.6		8157.6		8157.6		8157.6		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	125x 90	125x 90	125x 90	125x 90	125x 90	125x 90	125x 90	125x 90	
	X	主筋1	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	
	長期	NI	5039.3	5039.3	3707.0	3707.0	2374.8	2374.8	1063.8	1063.8
		MI	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
		Nc	2519.7	2519.7	1853.5	1853.5	1187.4	1187.4	531.9	531.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11419.3	11419.3	11419.3	11419.3	11419.3	11419.3	11419.3	11419.3
		Nat	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0
	短期	Ns	5039.3	5039.3	3707.0	3707.0	2374.8	2374.8	1063.8	1063.8
		Ms	11394.8	11394.8	7106.2	7106.2	3692.1	3692.1	1265.3	1265.3
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3555.5	3555.5	2499.5	2499.5	1523.0	1523.0	646.9	646.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	22838.5	22838.5	22838.5	22838.5	22838.5	22838.5	22838.5	22838.5
	Nat	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	985 / 250		985 / 220		985 / 220		1000 / 220		
	L/H	1100 / 398		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	3623.2		3550.0		3439.9		3300.3		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2337.5		2337.5		2337.5		2337.5		
	Qw	4920.4		4920.4		4920.4		4995.3		
	rQw	4920.4		4920.4		4920.4		4995.3		
	ΣQc	4521.5		4521.5		4521.5		3892.4		
	Q1	3506.3		3506.3		3506.3		3506.3		
	Q2	9441.9		9441.9		9441.9		8887.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	125x115	125x115	125x115	125x115	125x115	125x115	125x100	125x100	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	20369.8	20369.8	18928.0	18928.0	17506.4	17506.4	16096.6	16096.6
		MI	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
		Nc	10185.0	10185.0	9464.1	9464.1	8753.3	8753.3	8048.4	8048.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19536.7	19536.7	19536.7	19536.7	19536.7	19536.7	17286.7	17286.7
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	20369.8	20369.8	18928.0	18928.0	17506.4	17506.4	16096.6	16096.6
		Ms	103761.3	103761.3	89371.3	89371.3	79447.8	79447.8	69834.6	69834.6
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	19617.7	19617.7	17588.7	17588.7	15975.8	15975.8	14396.9	14396.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	39073.4	39073.4	39073.4	39073.4	39073.4	39073.4	34573.4	34573.4
		Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		5F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1000 / 220		1000 / 220		1005 / 220		1005 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	3132.4		2954.7		2760.5		2556.8		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2337.5		2337.5		2337.5		2172.5		
	Qw	4995.3		4995.3		5020.3		5020.3		
	rQw	4995.3		4995.3		5020.3		5020.3		
	ΣQc	3892.4		3892.4		3682.7		3423.4		
	Q1	3506.3		3506.3		3506.3		3258.8		
	Q2	8887.7		8887.7		8703.0		8443.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	125x100	125x100	125x100	125x100	125x 95	125x 95	125x 95	125x 95	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	127.04	127.04	127.04	127.04	
	長期	NI	14698.4	14698.4	13300.4	13300.4	11906.3	11906.3	10516.0	10516.0
		MI	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
		Nc	7349.3	7349.3	6650.3	6650.3	5953.2	5953.2	5258.1	5258.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	17286.7	17286.7	17286.7	17286.7	16079.4	16079.4	13399.5	13399.5
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3
	短期	Ns	14698.4	14698.4	13300.4	13300.4	11906.3	11906.3	10516.0	10516.0
		Ms	60623.9	60623.9	51891.2	51891.2	43661.0	43661.0	35979.9	35979.9
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	12860.5	12860.5	11367.6	11367.6	9922.3	9922.3	8528.9	8528.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	34573.4	34573.4	34573.4	34573.4	32158.8	32158.8	26799.0	26799.0
	Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		9F階X5ﾌﾚｰﾒY2軸		10F階X5ﾌﾚｰﾒY2軸		11F階X5ﾌﾚｰﾒY2軸		12F階X5ﾌﾚｰﾒY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	1005 / 220		1005 / 220		1010 / 220		1010 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 285		1100 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2331.2		2087.8		1823.8		1543.3		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	2172.5		2172.5		2090.0		2090.0		
	Qw	5020.3		5020.3		5045.3		5045.3		
	rQw	5020.3		5020.3		5045.3		5045.3		
	ΣQc	3423.4		3423.4		3112.4		3112.4		
	Q1	3258.8		3258.8		3135.0		3135.0		
	Q2	8443.7		8443.7		8157.6		8157.6		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	125x 95	125x 95	125x 95	125x 95	125x 90	125x 90	125x 90	125x 90	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	127.04	127.04	127.04	127.04	102.72	102.72	102.72	102.72	
	長期	NI	9138.5	9138.5	7761.2	7761.2	6387.6	6387.6	5052.2	5052.2
		MI	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
		Nc	4569.3	4569.3	3880.6	3880.6	3193.8	3193.8	2526.2	2526.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13399.5	13399.5	13399.5	13399.5	11419.3	11419.3	11419.3	11419.3
		Nat	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0
	短期	Ns	9138.5	9138.5	7761.2	7761.2	6387.6	6387.6	5052.2	5052.2
		Ms	28867.1	28867.1	22387.0	22387.0	16588.0	16588.0	11420.1	11420.1
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	7193.6	7193.6	5915.8	5915.8	4701.8	4701.8	3564.3	3564.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	26799.0	26799.0	26799.0	26799.0	22838.5	22838.5	22838.5	22838.5
		Nat	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W2		
部材位置		13F階X57ﾌﾚｰﾏY2軸		14F階X57ﾌﾚｰﾏY2軸		15F階X57ﾌﾚｰﾏY2軸		1F階X67ﾌﾚｰﾏY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		170 / 90		
	L'/H'	1010 / 220		1010 / 220		1010 / 220		1010 / 250		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 398		
	r	1.000		1.000		1.000		0.691		
	r1	1.000		1.000		1.000		0.691		
	r2	1.000		1.000		1.000		0.700		
	r3	1.000		1.000		1.000		0.710		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	1230.8		878.2		463.2		2352.3		
	L. no	K1		K1		K1		K2		
	Qal	2090.0		2090.0		2090.0		1615.0		
	Qw	5045.3		5045.3		5045.3		5045.3		
	rQw	5045.3		5045.3		5045.3		3485.8		
	ΣQc	3112.4		3112.4		3112.4		3238.6		
	Q1	3135.0		3135.0		3135.0		2422.5		
	Q2	8157.6		8157.6		8157.6		5723.4		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td							196.6		
	Tv							113.8		
	Th							235.0		
	aTd							4-D13 361.8		
	aTv							4-D13 149.9		
	aTh							8-D13 299.7		
	判定							OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	125x 90	125x 90	125x 90	125x 90	125x 90	125x 90	115x 90	115x 90	
	X	主筋1	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	158.80	158.80	
	長期	NI	3716.9	3716.9	2381.5	2381.5	1068.4	1068.4	12316.3	12316.3
		MI	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	36.6	36.6
		Nc	1858.5	1858.5	1190.8	1190.8	534.2	534.2	6161.5	6161.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11419.3	11419.3	11419.3	11419.3	11419.3	11419.3	14706.7	14706.7
		Nat	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	3096.6	3096.6
	短期	Ns	3716.9	3716.9	2381.5	2381.5	1068.4	1068.4	12316.3	12316.3
		Ms	7128.0	7128.0	3709.7	3709.7	1274.6	1274.6	76984.2	76984.2
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	2506.5	2506.5	1528.0	1528.0	650.1	650.1	13156.7	13156.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-840.4	-840.4
		Nac	22838.5	22838.5	22838.5	22838.5	22838.5	22838.5	29413.4	29413.4
	Nat	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8	6193.2	6193.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2	
部材位置		2F階X67レ-AY2軸		3F階X67レ-AY2軸		4F階X67レ-AY2軸		5F階X67レ-AY2軸	
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0	
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90	
	L'/H'	1010 / 220		1010 / 220		1010 / 220		1010 / 220	
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280	
	r	0.679		0.679		0.679		0.679	
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691	
	r2	0.685		0.685		0.685		0.685	
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679	
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D	
	ps	0.68		0.68		0.68		0.68	
応力	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0	
	Qds	2283.8		2241.6		2209.1		2184.0	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	1586.2		1586.2		1586.2		1586.2	
	Qw	5045.3		5045.3		5045.3		5045.3	
	rQw	3423.6		3423.6		3423.6		3423.6	
	ΣQc	3238.6		3238.6		3238.6		3238.6	
	Q1	2379.2		2379.2		2379.2		2379.2	
	Q2	5621.2		5621.2		5621.2		5621.2	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	190.8		187.3		184.6		182.5	
	Tv	110.5		108.5		106.9		105.7	
	Th	260.1		255.3		251.6		248.7	
	aTd	4-D13 361.8		4-D13 361.8		4-D13 361.8		4-D13 361.8	
	aTv	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9	
	aTh	8-D13 299.7		8-D13 299.7		8-D13 299.7		8-D13 299.7	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2							
		芯鉄筋							
		主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
	Y	主筋2							
		芯鉄筋							
		Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80
	長期	NI	11454.1	11454.1	10612.6	10612.6	9771.0	9771.0	8929.2
		MI	34.5	34.5	31.9	31.9	29.3	29.3	26.8
		Nc	5730.2	5730.2	5309.2	5309.2	4888.2	4888.2	4467.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14706.7	14706.7	14706.7	14706.7	14706.7	14706.7	14706.7
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
		Ms	67620.1	67620.1	61206.4	61206.4	54909.2	54909.2	48691.8
	短期	L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	11874.3	11874.3	10870.5	10870.5	9877.2	9877.2	8891.1
		Nt	-420.2	-420.2	-257.9	-257.9	-106.3	-106.3	0.0
		Nac	29413.4	29413.4	29413.4	29413.4	29413.4	29413.4	29413.4
		Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		6F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	1010 / 220		1010 / 220		1010 / 220		1010 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		1100 / 280		
	r	0.679		0.679		0.679		0.679		
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691		
	r2	0.685		0.685		0.685		0.685		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68		
	Qdl	0.0		0.0		0.0		0.0		
	Qds	2126.4		2049.0		1935.8		1814.5		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1586.2		1586.2		1474.2		1474.2		
	Qw	5045.3		5045.3		5045.3		5045.3		
	rQw	3423.6		3423.6		3423.6		3423.6		
	ΣQc	3238.6		3238.6		3013.6		3013.6		
	Q1	2379.2		2379.2		2211.3		2211.3		
	Q2	5621.2		5621.2		5468.5		5468.5		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td	177.7		171.2		161.8		151.6	
Tv		102.9		99.1		93.7		87.8		
Th		242.1		233.3		220.4		206.6		
aTd		4-D13 361.8		4-D13 361.8		4-D13 361.8		4-D13 361.8		
aTv		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
aTh		8-D13 299.7		8-D13 299.7		8-D13 299.7		8-D13 299.7		
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	127.04	
	長期	NI	8087.4	8087.4	7245.4	7245.4	6403.6	6403.6	5567.3	5567.3
		MI	24.3	24.3	21.7	21.7	19.2	19.2	16.7	16.7
		Nc	4045.9	4045.9	3624.7	3624.7	3203.5	3203.5	2785.2	2785.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14706.7	14706.7	14249.4	14249.4	11874.5	11874.5	11874.5	11874.5
		Nat	3096.6	3096.6	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3	2477.3
	短期	Ns	8087.4	8087.4	7245.4	7245.4	6403.6	6403.6	5567.3	5567.3
		Ms	42536.6	42536.6	36538.0	36538.0	30751.0	30751.0	25283.1	25283.1
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	7910.7	7910.7	6944.4	6944.4	5997.3	5997.3	5082.1	5082.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	29413.4	29413.4	28498.8	28498.8	23749.0	23749.0	23749.0	23749.0
		Nat	6193.2	6193.2	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6	4954.6
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2			
部材位置		10F階X67レ-ΔY2軸		11F階X67レ-ΔY2軸		12F階X67レ-ΔY2軸		13F階X67レ-ΔY2軸			
形状	t	25.0		25.0		25.0		25.0			
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		170 / 90		170 / 90			
	L' /H'	1010 / 220		1010 / 220		1010 / 220		1010 / 220			
	L/H	1100 / 280		1100 / 285		1100 / 280		1100 / 280			
	r	0.679		0.684		0.679		0.679			
	r1	0.691		0.691		0.691		0.691			
	r2	0.685		0.688		0.685		0.685			
	r3	0.679		0.684		0.679		0.679			
材質	コンクリート	Fc30(Fc = 30.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295			
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D			
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D			
応力	ps	0.68		0.68		0.68		0.68			
	Qdl	0.0		0.0		0.1		0.1			
	Qds	1668.9		1500.6		1314.9		1112.5			
	L. no	K2		K2		K2		K2			
	Qal	1474.2		1430.0		1418.2		1418.2			
	Qw	5045.3		5045.3		5045.3		5045.3			
	rQw	3423.6		3452.0		3423.6		3423.6			
	ΣQc	3013.6		2906.9		2906.9		2906.9			
	Q1	2211.3		2145.0		2127.3		2127.3			
	Q2	5468.5		5441.0		5396.1		5396.1			
開口	判定	OK		OK		OK		OK			
	Td	139.5		125.4		109.9		93.0			
	Tv	80.8		72.6		63.6		53.8			
	Th	190.0		169.5		149.7		126.7			
	aTd	4-D13 361.8		4-D13 361.8		4-D13 361.8		4-D13 361.8			
	aTv	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9			
	aTh	8-D13 299.7		8-D13 299.7		8-D13 299.7		8-D13 299.7			
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK			
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	
	X	主筋1	6-D32	6-D32	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Y	主筋1	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Ag	127.04	127.04	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72	102.72
	長期	NI	4731.0	4731.0	3894.8	3894.8	3073.6	3073.6	2252.5	2252.5	2252.5
		MI	14.3	14.3	11.8	11.8	9.3	9.3	6.8	6.8	6.8
		Nc	2366.8	2366.8	1948.5	1948.5	1537.7	1537.7	1126.9	1126.9	1126.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11874.5	11874.5	10609.3	10609.3	10609.3	10609.3	10609.3	10609.3	10609.3
		Nat	2477.3	2477.3	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0
	短期	Ns	4731.0	4731.0	3894.8	3894.8	3073.6	3073.6	2252.5	2252.5	2252.5
		Ms	20153.7	20153.7	15432.7	15432.7	11124.0	11124.0	7411.2	7411.2	7411.2
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	4197.6	4197.6	3350.4	3350.4	2548.1	2548.1	1800.0	1800.0	1800.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	23749.0	23749.0	21218.5	21218.5	21218.5	21218.5	21218.5	21218.5	21218.5
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		
部材位置		14F階X67レ-ΔY2軸		15F階X67レ-ΔY2軸		
形状	t	25.0		25.0		
	Lo/Ho	170 / 90		170 / 90		
	L' /H'	1010 / 220		1010 / 220		
	L/H	1100 / 280		1100 / 280		
	r	0.679		0.679		
	r1	0.691		0.691		
	r2	0.685		0.685		
	r3	0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.68		0.68		
	Qdl	0.1		0.1		
	Qds	884.2		621.8		
	L. no	K2		K2		
	Qal	1418.2		1418.2		
	Qw	5045.3		5045.3		
	rQw	3423.6		3423.6		
	ΣQc	2906.9		2906.9		
	Q1	2127.3		2127.3		
	Q2	5396.1		5396.1		
開口	判定	OK		OK		
	Td	73.9		52.0		
	Tv	42.8		30.1		
	Th	100.7		70.8		
	aTd	4-D13 361.8		4-D13 361.8		
	aTv	4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	aTh	8-D13 299.7		8-D13 299.7		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	115x 90	115x 90	115x 90	115x 90	
	X	主筋1	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29
		主筋2				
		芯鉄筋				
	Y	主筋1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		主筋2				
		芯鉄筋				
	Ag	102.72	102.72	102.72	102.72	
	長期	Nl	1431.4	1431.4	620.1	620.1
		MI	4.4	4.4	1.9	1.9
		Nc	716.1	716.1	310.2	310.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10609.3	10609.3	10609.3	10609.3
		Nat	2003.0	2003.0	2003.0	2003.0
	短期	Ns	1431.4	1431.4	620.1	620.1
		Ms	4266.3	4266.3	1764.4	1764.4
		L. no	K1	K1	K1	K1
		Nc	1103.5	1103.5	470.5	470.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21218.5	21218.5	21218.5	21218.5
		Nat	3543.8	3543.8	3543.8	3543.8
		判定	OK	OK	OK	OK

A-4.3.4 RC柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）



A-4.3.5 RC柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図

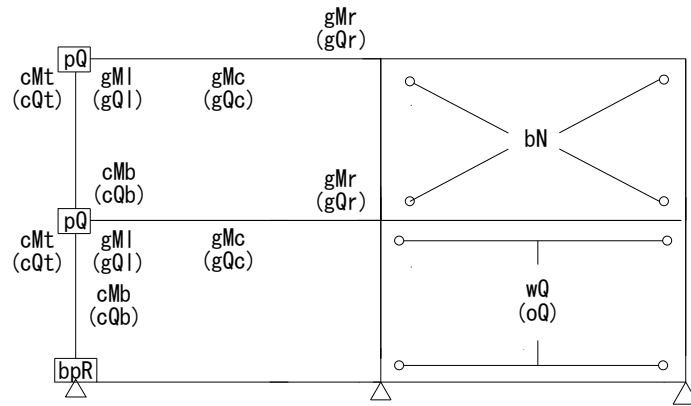

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)


はり検定値の端部には、 $\max$ (端部検定値、ハンチ位置検定値)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、 $\max$ (端部検定値、ハンチ位置検定値、継手位置検定値)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定値は、端部には端部検定値を、中央には $\max$ (ハンチ位置検定値、継手位置検定値、中央検定値)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定値には、プレート部の検定値は含みません。


RF	43225	2800	0.23 (0.09)	0.44 (0.32)	0.28 (0.01)	0.01 (0.00)	0.38 (0.32)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.38 (0.32)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.38 (0.32)	0.22 (0.00)	0.01 (0.00)	0.49 (0.33)	0.28 (0.01)	0.23 (0.09)	0.17 (0.09)			
			0.17 (0.09)	0.63 (0.44)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.50 (0.44)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.50 (0.44)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.50 (0.44)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.50 (0.44)	0.00 (0.00)	0.60 (0.43)				
15F	2800	2800	0.12 (0.06)	0.60 (0.43)	0.34 (0.00)	0.00 (0.00)	0.50 (0.44)	0.27 (0.00)	0.00 (0.00)	0.50 (0.44)	0.27 (0.00)	0.00 (0.00)	0.50 (0.44)	0.27 (0.00)	0.00 (0.00)	0.63 (0.44)	0.34 (0.00)	0.12 (0.06)	0.13 (0.06)			
14F		2800	0.13 (0.06)	0.35 (0.06)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.00 (0.00)	0.33 (0.31)				
13F	2800	2800	0.11 (0.07)	0.33 (0.31)	0.24 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.32)	0.24 (0.00)	0.11 (0.07)	0.11 (0.07)			
12F		2800	0.09 (0.07)	0.34 (0.31)	0.24 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.32)	0.24 (0.00)	0.09 (0.07)				
11F	2850	2800	0.09 (0.07)	0.34 (0.31)	0.24 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.32)	0.24 (0.00)	0.09 (0.07)	0.09 (0.07)			
10F		2800	0.09 (0.07)	0.24 (0.25)	0.18 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.23)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.23)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.23)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.26 (0.26)	0.18 (0.00)	0.09 (0.07)				
9F	2800	2800	0.08 (0.07)	0.24 (0.25)	0.18 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.23)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.23)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.23)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.26 (0.26)	0.18 (0.00)	0.08 (0.07)	0.08 (0.07)			
8F		2800	0.08 (0.07)	0.08 (0.07)	0.26 (0.26)	0.00 (0.00)	0.23 (0.23)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.23)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.23)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.23)	0.00 (0.00)	0.24 (0.25)				
7F	2800	2800	0.07 (0.07)	0.19 (0.19)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.21 (0.20)	0.15 (0.00)	0.07 (0.07)	0.07 (0.07)			
6F		2800	0.06 (0.06)	0.19 (0.19)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.21 (0.20)	0.15 (0.00)	0.06 (0.06)				
5F	2800	2800	0.06 (0.06)	0.19 (0.19)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.21 (0.20)	0.15 (0.00)	0.06 (0.06)	0.06 (0.06)			
4F		2800	0.06 (0.06)	0.06 (0.06)	0.21 (0.20)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.00 (0.00)	0.19 (0.19)				
3F	2800	2800	0.07 (0.06)	0.19 (0.19)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.21 (0.20)	0.15 (0.00)	0.07 (0.06)	0.06 (0.06)			
2F		2800	0.07 (0.08)	0.19 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.01)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.01)	0.21 (0.20)	0.15 (0.00)	0.07 (0.08)				
1F	3975		0.10 (0.08)	0.04 (0.05)	0.05 (0.01)	0.08 (0.06)	0.01 (0.01)	0.04 (0.00)	0.07 (0.06)	0.00 (0.00)	0.04 (0.00)	0.07 (0.06)	0.00 (0.00)	0.04 (0.00)	0.08 (0.06)	0.01 (0.01)	0.05 (0.01)	0.10 (0.08)				
			8000					8000					8000					8000				
			40000																			
			X1					X2					X3					X4				
			Y2 フレーム (S=1/300)																			

RF	43225	2800	0.23 (0.09)	0.44 (0.32)	0.28 (0.01)	0.01 (0.00)	0.38 (0.32)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.38 (0.32)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.38 (0.32)	0.22 (0.00)	0.01 (0.00)	0.49 (0.33)	0.28 (0.01)	0.23 (0.09)	0.17 (0.09)													
15F			0.12 (0.06)	0.60 (0.43)	0.34 (0.00)	0.00 (0.00)	0.50 (0.44)	0.27 (0.00)	0.00 (0.00)	0.50 (0.44)	0.27 (0.00)	0.00 (0.00)	0.50 (0.44)	0.27 (0.00)	0.00 (0.00)	0.63 (0.44)	0.34 (0.00)	0.12 (0.06)		0.13 (0.06)												
14F		0.11 (0.07)	0.33 (0.31)	0.24 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.24 (0.00)	0.11 (0.07)	0.11 (0.07)														
13F		0.09 (0.07)	0.34 (0.31)	0.24 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.24 (0.00)	0.09 (0.07)		0.09 (0.07)													
12F		0.09 (0.07)	0.34 (0.31)	0.24 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.24 (0.00)	0.09 (0.07)	0.09 (0.07)														
11F		0.09 (0.07)	0.34 (0.31)	0.24 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.35 (0.31)	0.24 (0.00)	0.09 (0.07)		0.09 (0.07)													
10F		0.08 (0.07)	0.24 (0.25)	0.18 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.23)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.23)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.23)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.26 (0.26)	0.18 (0.00)	0.08 (0.07)	0.08 (0.07)														
9F		0.08 (0.07)	0.24 (0.25)	0.18 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.23)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.23)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.23)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.26 (0.26)	0.18 (0.00)	0.08 (0.07)		0.08 (0.07)													
8F		0.07 (0.07)	0.19 (0.19)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.21 (0.20)	0.15 (0.00)	0.07 (0.07)	0.07 (0.07)														
7F		0.06 (0.06)	0.19 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.21 (0.20)	0.15 (0.00)	0.06 (0.06)		0.06 (0.06)													
6F		0.06 (0.06)	0.19 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.21 (0.20)	0.15 (0.00)	0.06 (0.06)	0.06 (0.06)														
5F		0.06 (0.06)	0.19 (0.19)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.21 (0.20)	0.15 (0.00)	0.06 (0.06)		0.06 (0.06)													
4F		0.06 (0.06)	0.19 (0.19)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.21 (0.20)	0.15 (0.00)	0.06 (0.06)	0.06 (0.06)														
3F		0.07 (0.06)	0.19 (0.19)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.21 (0.20)	0.15 (0.00)	0.07 (0.06)		0.06 (0.06)													
2F		0.07 (0.08)	0.19 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.01)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.20)	0.15 (0.00)	0.00 (0.01)	0.21 (0.20)	0.15 (0.00)	0.07 (0.08)	0.10 (0.08)														
1F		0.10 (0.08)	0.04 (0.05)	0.05 (0.01)	0.08 (0.06)	0.01 (0.01)	0.04 (0.00)	0.07 (0.06)	0.00 (0.00)	0.04 (0.00)	0.07 (0.06)	0.00 (0.00)	0.04 (0.00)	0.08 (0.06)	0.01 (0.01)	0.05 (0.01)	0.04 (0.05)															
			8000					8000					8000					8000														
			40000																													
			X1					X2					X3					X4					X5					X6				
			Y3 フレーム (S=1/300)																													

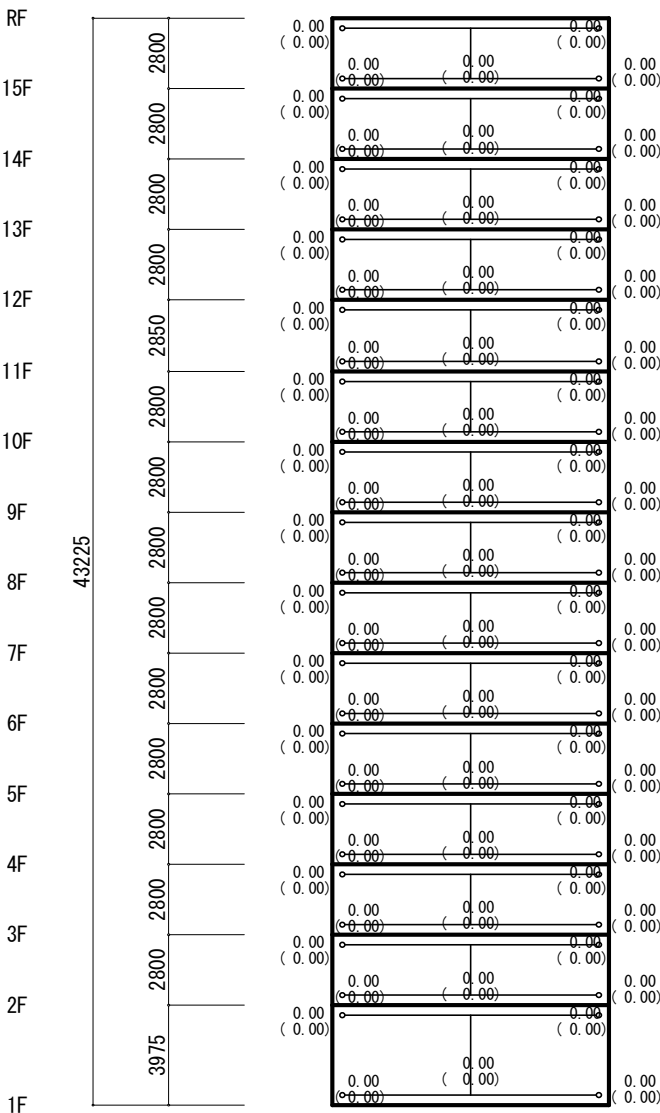



2000	11000	2000
15000		

Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

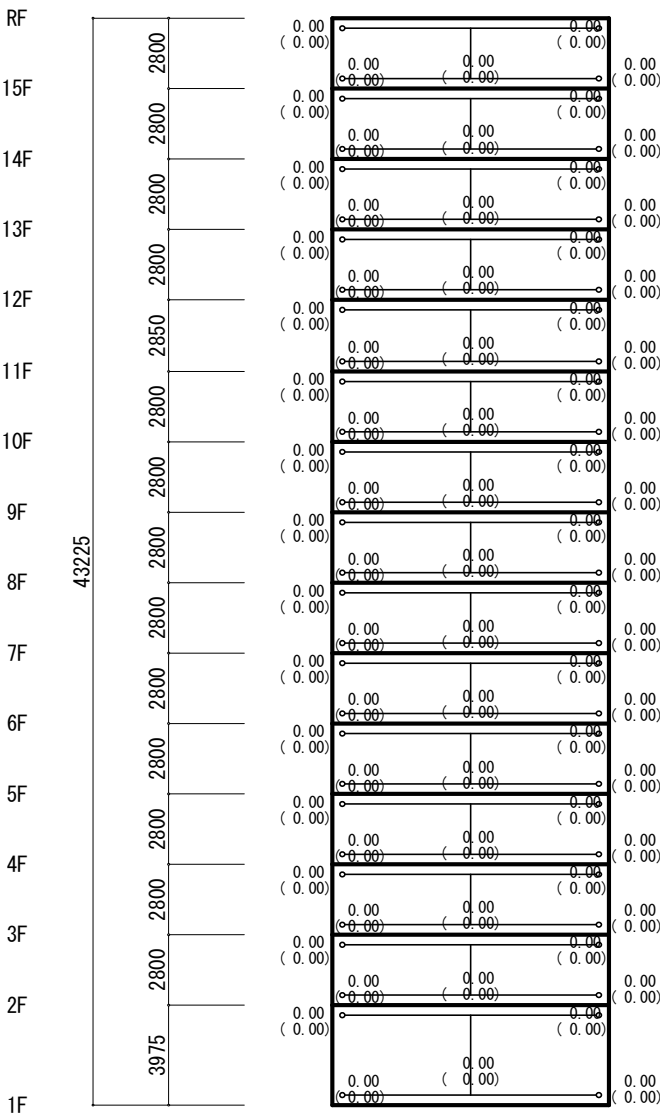


2000	11000	2000
15000		

Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

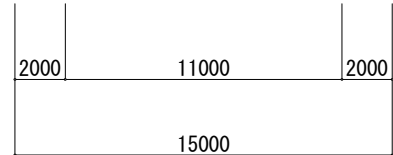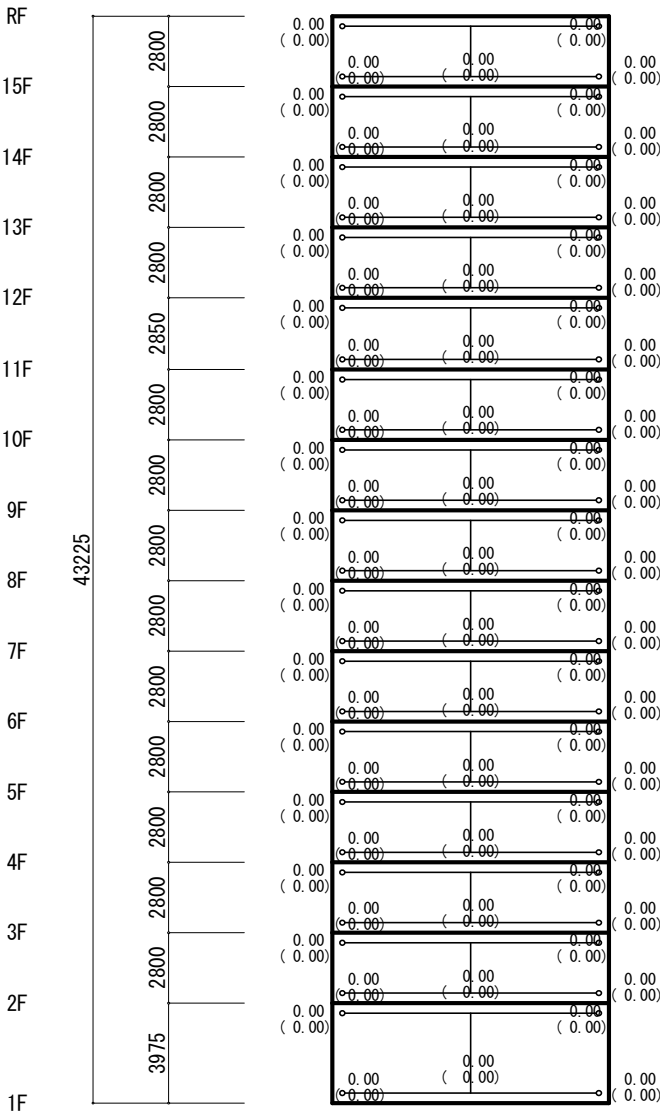


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

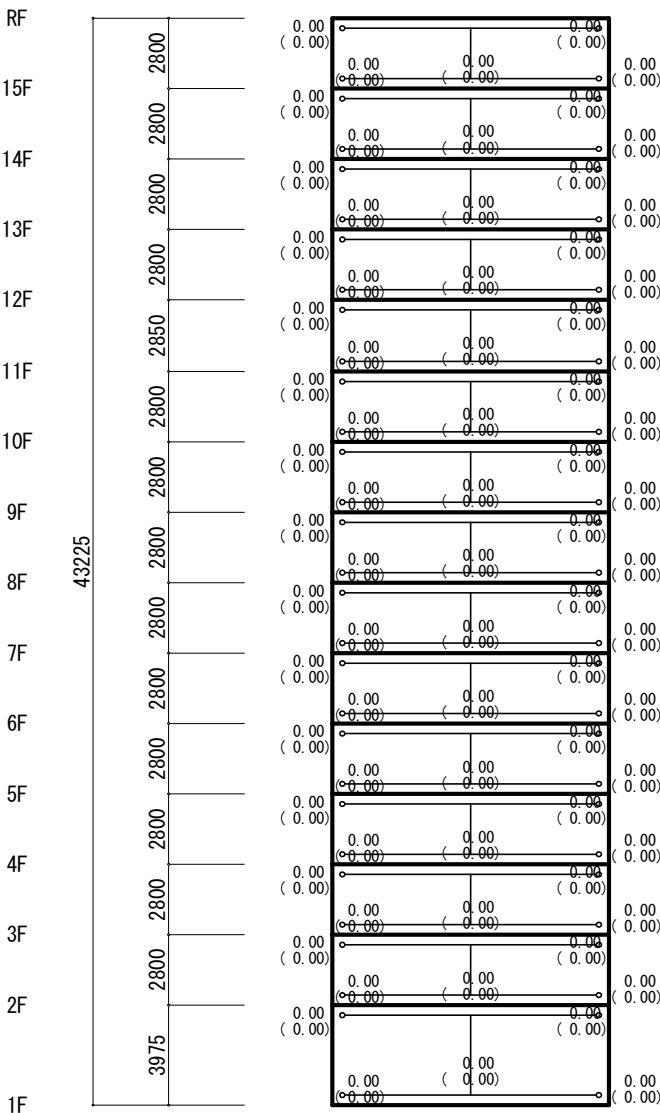


2000	11000	2000
15000		

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

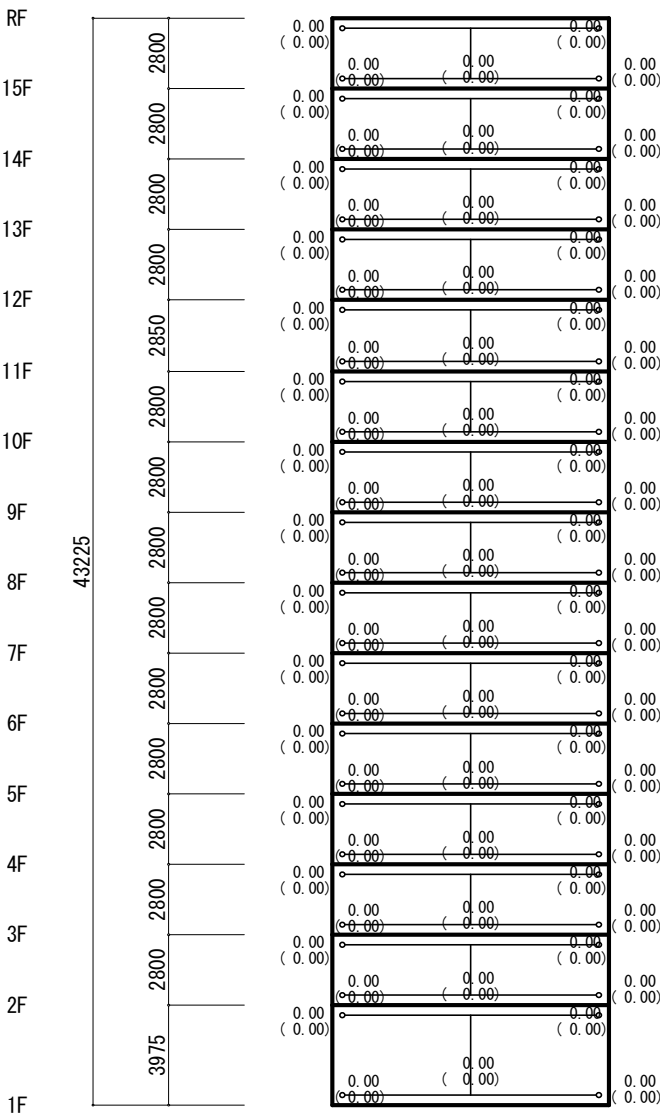

2000	11000	2000
15000		



Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

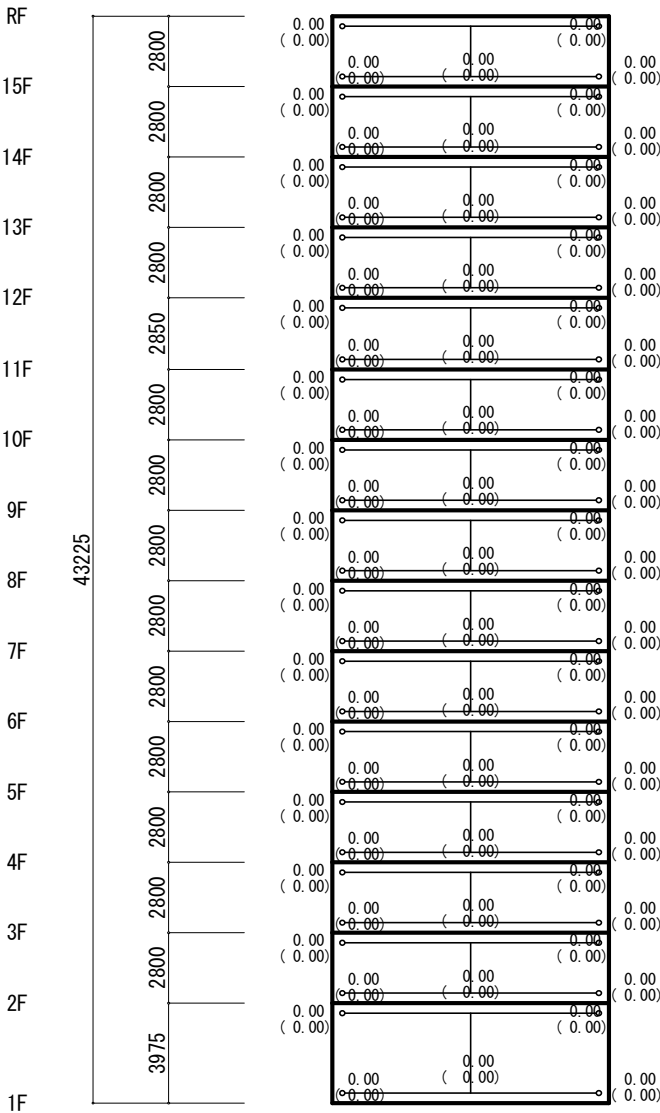

2000	11000	2000
15000		

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

(2) 短期荷重時断面検定比図

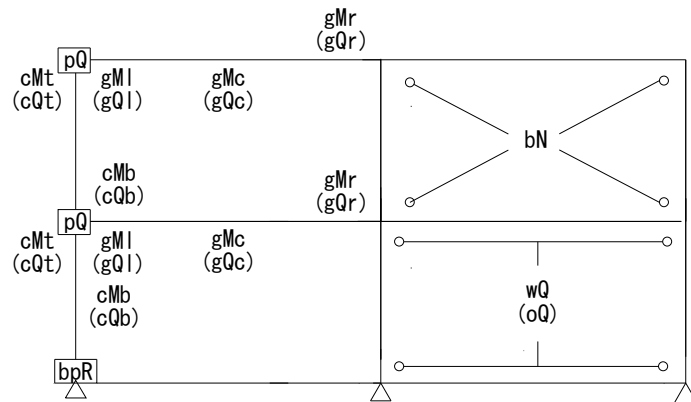

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力



hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)


はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

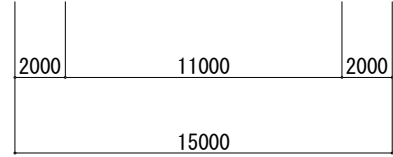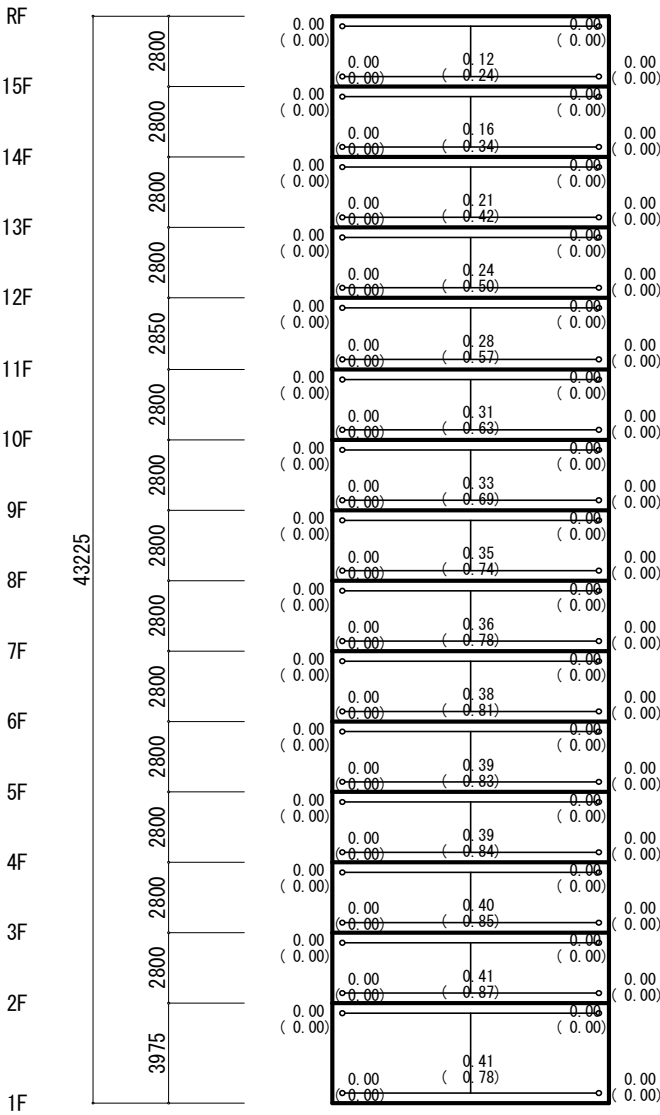


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

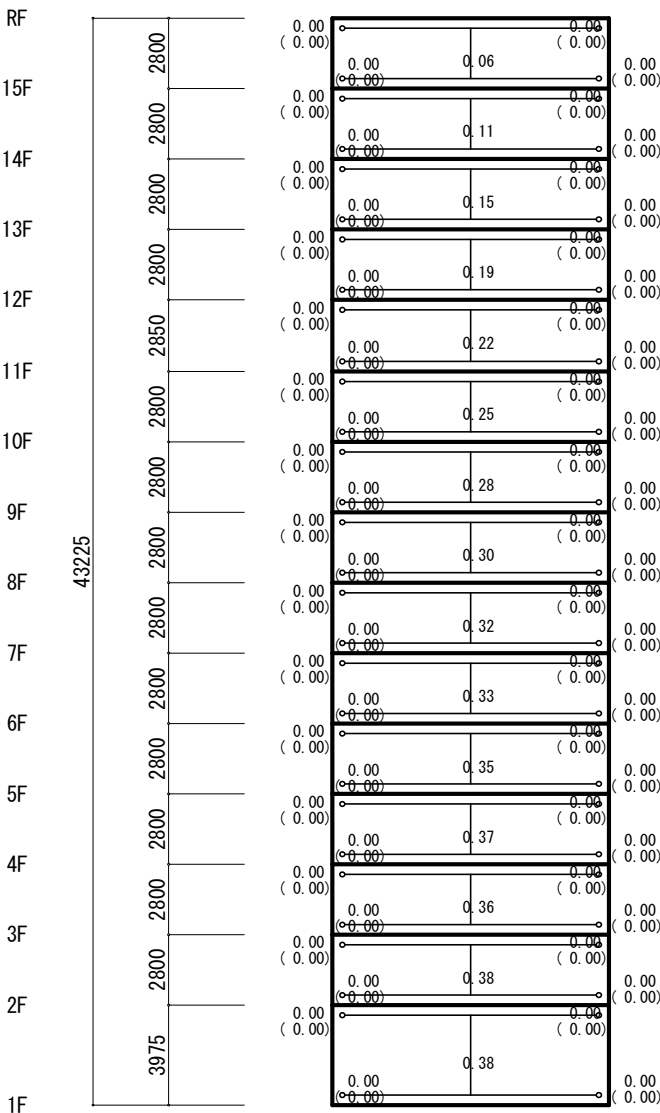


2000	11000	2000
15000		

Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

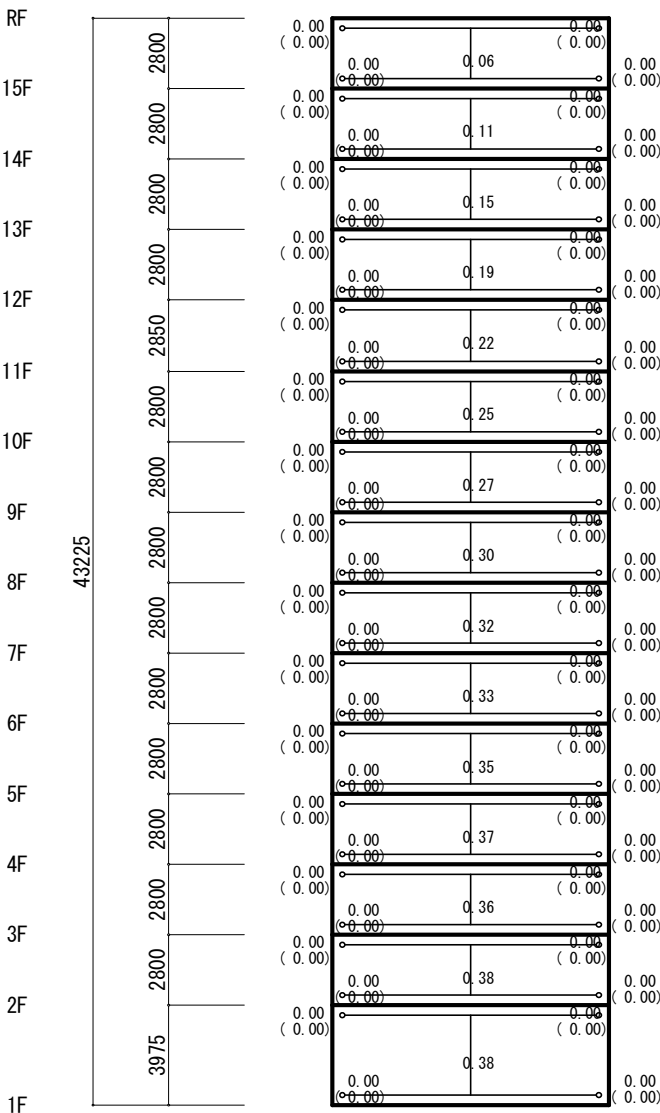


2000	11000	2000
15000		

Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

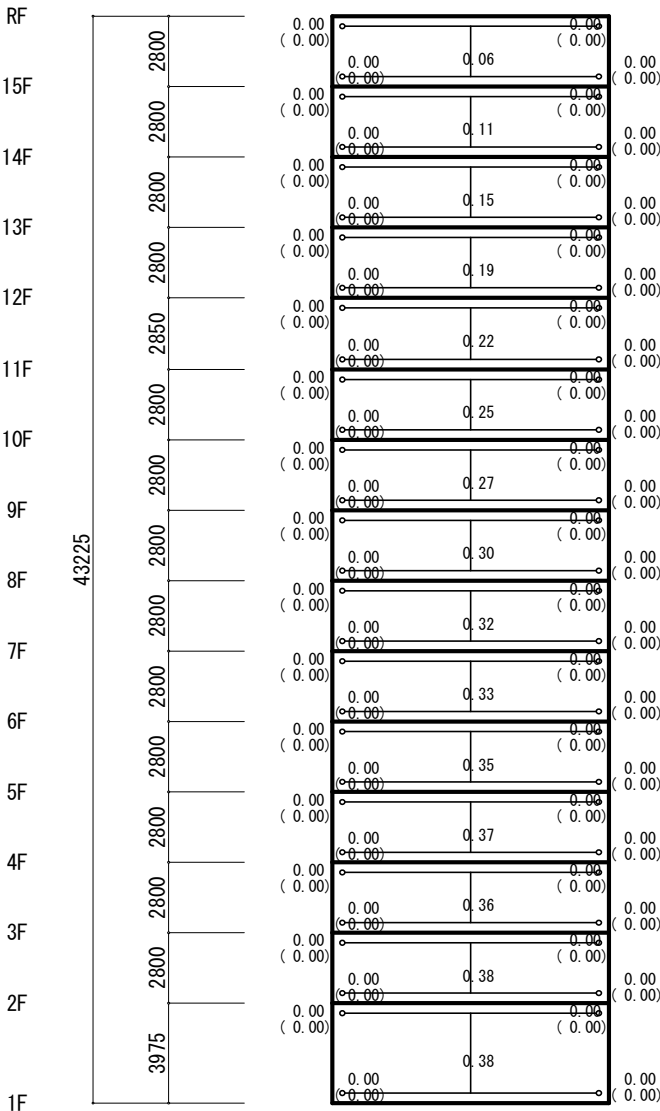



2000	11000	2000
15000		

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

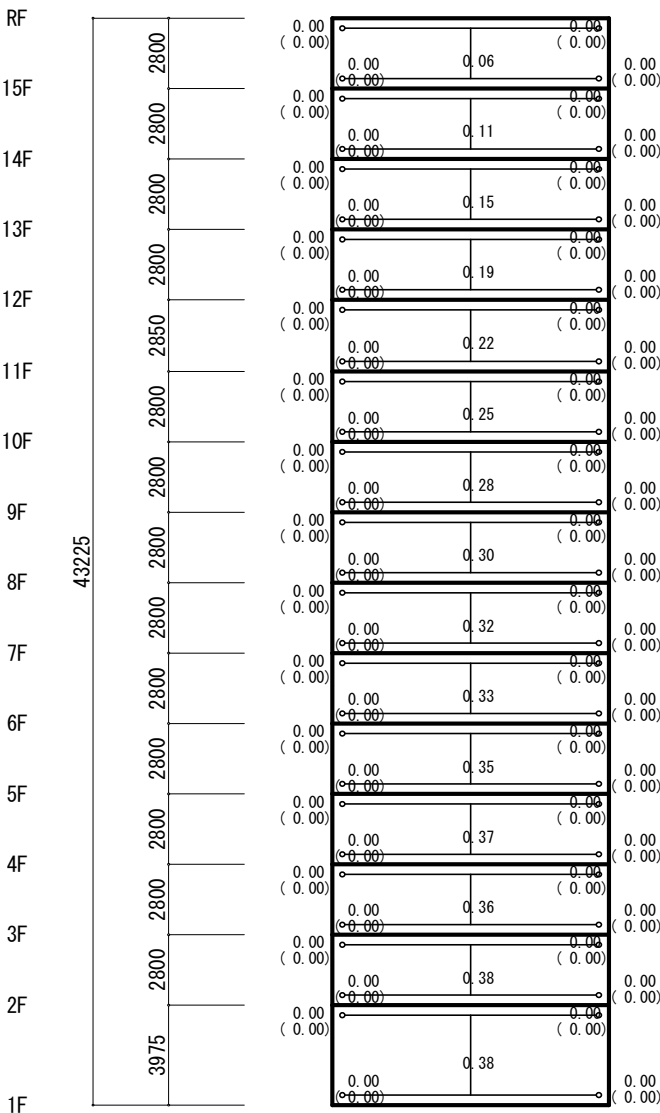



2000	11000	2000
15000		

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

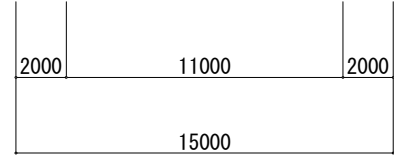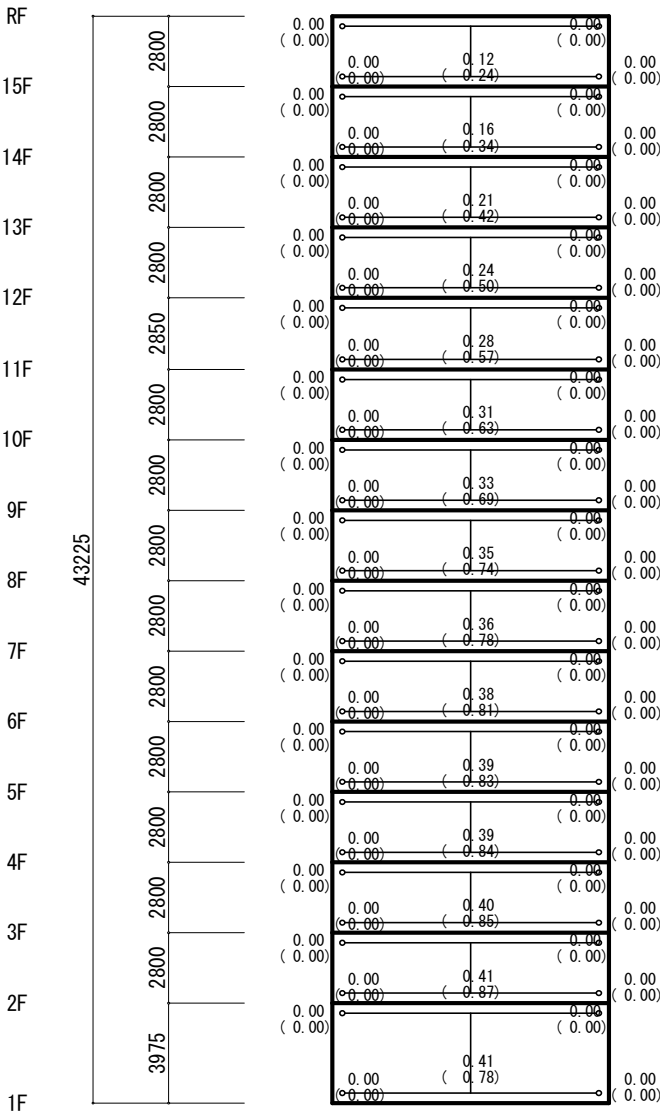

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)

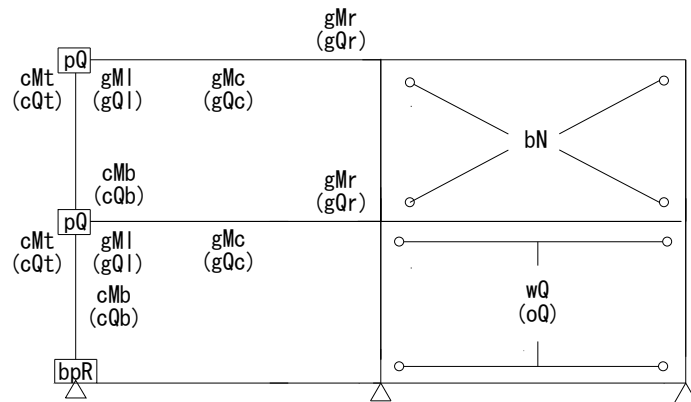

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)



はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

RF	43225	2800	0.48 (0.20)	0.69 (0.56)	0.14 (0.33)	0.59 (0.27)	0.65 (0.64)	0.11 (0.40)	0.64 (0.32)	0.65 (0.64)	0.11 (0.40)	0.64 (0.32)	0.65 (0.63)	0.11 (0.40)	0.59 (0.27)	0.70 (0.56)	0.14 (0.33)	0.48 (0.20)	0.29 (0.20)
15F			0.55 (0.42)	0.96 (0.78)	0.17 (0.45)	0.59 (0.44)	0.87 (0.87)	0.14 (0.54)	0.61 (0.47)	0.88 (0.88)	0.14 (0.54)	0.61 (0.47)	0.87 (0.87)	0.14 (0.54)	0.59 (0.44)	0.96 (0.78)	0.17 (0.45)	0.55 (0.42)	
14F		0.52 (0.54)	0.70 (0.67)	0.12 (0.43)	0.60 (0.60)	0.77 (0.73)	0.12 (0.49)	0.62 (0.64)	0.78 (0.74)	0.12 (0.49)	0.62 (0.64)	0.77 (0.73)	0.12 (0.49)	0.60 (0.60)	0.70 (0.67)	0.12 (0.43)	0.52 (0.54)	0.11 (0.54)	
13F		0.44 (0.69)	0.82 (0.77)	0.12 (0.53)	0.53 (0.73)	0.89 (0.83)	0.12 (0.58)	0.54 (0.77)	0.89 (0.83)	0.12 (0.59)	0.54 (0.77)	0.89 (0.83)	0.12 (0.58)	0.53 (0.73)	0.82 (0.77)	0.12 (0.53)	0.44 (0.69)		0.24 (0.69)
12F		0.29 (0.78)	0.89 (0.82)	0.12 (0.58)	0.38 (0.86)	0.96 (0.89)	0.12 (0.64)	0.39 (0.90)	0.96 (0.89)	0.12 (0.64)	0.39 (0.90)	0.96 (0.89)	0.12 (0.64)	0.38 (0.86)	0.88 (0.83)	0.12 (0.58)	0.29 (0.78)	0.39 (0.78)	
11F		0.28 (0.59)	0.88 (0.93)	0.10 (0.71)	0.41 (0.73)	0.84 (0.89)	0.09 (0.68)	0.42 (0.76)	0.84 (0.89)	0.09 (0.68)	0.42 (0.76)	0.84 (0.89)	0.09 (0.68)	0.41 (0.73)	0.87 (0.93)	0.10 (0.71)	0.28 (0.59)		0.23 (0.59)
10F		0.32 (0.69)	0.90 (0.95)	0.09 (0.74)	0.44 (0.79)	0.87 (0.91)	0.09 (0.70)	0.46 (0.83)	0.87 (0.92)	0.09 (0.71)	0.46 (0.83)	0.87 (0.91)	0.09 (0.70)	0.44 (0.79)	0.89 (0.96)	0.09 (0.74)	0.32 (0.69)	0.24 (0.69)	
9F		0.31 (0.75)	0.95 (0.96)	0.09 (0.74)	0.44 (0.87)	0.90 (0.95)	0.09 (0.74)	0.45 (0.90)	0.90 (0.95)	0.09 (0.74)	0.45 (0.90)	0.90 (0.95)	0.09 (0.74)	0.44 (0.87)	0.94 (0.96)	0.09 (0.74)	0.31 (0.75)		0.28 (0.75)
8F		0.28 (0.75)	0.82 (0.84)	0.08 (0.66)	0.42 (0.87)	0.87 (0.90)	0.08 (0.70)	0.43 (0.93)	0.87 (0.89)	0.08 (0.70)	0.43 (0.93)	0.87 (0.88)	0.08 (0.70)	0.42 (0.90)	0.82 (0.84)	0.08 (0.66)	0.42 (0.87)	0.24 (0.76)	
7F		0.26 (0.65)	0.86 (0.87)	0.08 (0.69)	0.38 (0.87)	0.90 (0.90)	0.08 (0.72)	0.39 (0.90)	0.90 (0.90)	0.08 (0.72)	0.39 (0.90)	0.90 (0.90)	0.08 (0.72)	0.38 (0.87)	0.85 (0.87)	0.08 (0.69)	0.26 (0.65)		0.21 (0.65)
6F		0.28 (0.69)	0.90 (0.90)	0.08 (0.71)	0.39 (0.92)	0.93 (0.90)	0.08 (0.72)	0.40 (0.94)	0.93 (0.90)	0.08 (0.72)	0.40 (0.94)	0.93 (0.90)	0.08 (0.72)	0.39 (0.92)	0.89 (0.90)	0.08 (0.71)	0.28 (0.69)	0.23 (0.69)	
5F		0.27 (0.75)	0.93 (0.90)	0.08 (0.71)	0.39 (0.95)	0.96 (0.90)	0.08 (0.72)	0.39 (0.97)	0.96 (0.90)	0.08 (0.72)	0.39 (0.97)	0.96 (0.90)	0.08 (0.72)	0.39 (0.95)	0.92 (0.90)	0.08 (0.71)	0.27 (0.75)		0.28 (0.75)
4F		0.23 (0.74)	0.94 (0.90)	0.08 (0.71)	0.33 (0.95)	0.97 (0.90)	0.08 (0.72)	0.33 (0.96)	0.97 (0.90)	0.08 (0.72)	0.33 (0.96)	0.97 (0.90)	0.08 (0.72)	0.33 (0.95)	0.94 (0.90)	0.08 (0.71)	0.23 (0.74)	0.31 (0.74)	
3F		0.16 (0.81)	0.91 (0.90)	0.08 (0.71)	0.21 (0.96)	0.93 (0.90)	0.08 (0.72)	0.22 (0.97)	0.93 (0.90)	0.08 (0.72)	0.22 (0.97)	0.93 (0.90)	0.08 (0.72)	0.21 (0.96)	0.90 (0.90)	0.08 (0.71)	0.16 (0.81)		0.43 (0.81)
2F		0.17 (0.85)	0.76 (0.77)	0.08 (0.60)	0.08 (0.98)	0.77 (0.79)	0.08 (0.61)	0.08 (0.97)	0.77 (0.79)	0.08 (0.61)	0.08 (0.97)	0.77 (0.79)	0.08 (0.61)	0.08 (0.98)	0.76 (0.78)	0.08 (0.60)	0.17 (0.85)	0.81 (0.85)	
1F		0.81 (0.85)	0.35 (0.36)	0.94 (0.98)	0.34 (0.98)	0.34 (0.31)	0.93 (0.97)	0.34 (0.32)	0.93 (0.97)	0.34 (0.32)	0.93 (0.97)	0.34 (0.32)	0.93 (0.97)	0.34 (0.32)	0.94 (0.98)	0.35 (0.36)	0.81 (0.85)		
			8000		8000		8000		8000		8000		8000		8000				
			40000																
			X1		X2		X3		X4		X5		X6						
			Y2 フレーム (S=1/300)																

RF	43225	2800	0.48 (0.20)	0.69 (0.56)	0.14 (0.33)	0.59 (0.27)	0.65 (0.64)	0.11 (0.40)	0.64 (0.32)	0.65 (0.64)	0.11 (0.40)	0.64 (0.32)	0.65 (0.63)	0.11 (0.40)	0.59 (0.27)	0.70 (0.56)	0.14 (0.33)	0.48 (0.20)	0.29 (0.20)	
15F			0.55 (0.42)	0.96 (0.78)	0.17 (0.45)	0.59 (0.44)	0.87 (0.87)	0.14 (0.54)	0.61 (0.47)	0.88 (0.88)	0.14 (0.54)	0.61 (0.47)	0.87 (0.87)	0.14 (0.54)	0.59 (0.44)	0.96 (0.78)	0.17 (0.45)	0.55 (0.42)		0.15 (0.42)
14F		0.52 (0.54)	0.15 (0.42)	0.70 (0.54)	0.12 (0.43)	0.60 (0.60)	0.77 (0.73)	0.12 (0.49)	0.62 (0.64)	0.78 (0.74)	0.12 (0.49)	0.62 (0.64)	0.77 (0.73)	0.12 (0.49)	0.60 (0.60)	0.70 (0.67)	0.12 (0.43)	0.52 (0.54)	0.11 (0.54)	
13F		0.44 (0.69)	0.11 (0.54)	0.82 (0.77)	0.21 (0.60)	0.89 (0.83)	0.23 (0.64)	0.89 (0.83)	0.23 (0.64)	0.89 (0.83)	0.21 (0.60)	0.82 (0.77)	0.12 (0.53)	0.53 (0.73)	0.82 (0.77)	0.12 (0.53)	0.44 (0.69)	0.24 (0.69)		
12F		0.29 (0.78)	0.24 (0.69)	0.88 (0.83)	0.32 (0.73)	0.95 (0.89)	0.34 (0.77)	0.96 (0.89)	0.34 (0.77)	0.96 (0.89)	0.32 (0.73)	0.88 (0.83)	0.12 (0.58)	0.38 (0.86)	0.88 (0.83)	0.12 (0.58)	0.29 (0.78)		0.39 (0.78)	
11F		0.28 (0.59)	0.39 (0.78)	0.87 (0.93)	0.51 (0.86)	0.84 (0.89)	0.52 (0.90)	0.84 (0.89)	0.52 (0.90)	0.84 (0.89)	0.51 (0.86)	0.87 (0.93)	0.09 (0.68)	0.39 (0.90)	0.95 (0.89)	0.12 (0.64)	0.38 (0.86)	0.88 (0.83)		0.29 (0.78)
10F		0.32 (0.69)	0.23 (0.59)	0.89 (0.96)	0.35 (0.73)	0.87 (0.91)	0.36 (0.76)	0.87 (0.89)	0.36 (0.76)	0.87 (0.89)	0.35 (0.73)	0.89 (0.96)	0.09 (0.70)	0.46 (0.92)	0.87 (0.91)	0.09 (0.70)	0.44 (0.79)	0.89 (0.96)	0.32 (0.69)	0.24 (0.69)
9F		0.31 (0.75)	0.24 (0.69)	0.94 (0.96)	0.36 (0.79)	0.90 (0.95)	0.38 (0.83)	0.90 (0.95)	0.38 (0.83)	0.90 (0.95)	0.36 (0.79)	0.94 (0.96)	0.09 (0.74)	0.45 (0.90)	0.90 (0.95)	0.09 (0.74)	0.44 (0.87)	0.94 (0.96)	0.31 (0.75)	
8F		0.31 (0.76)	0.28 (0.75)	0.82 (0.84)	0.42 (0.87)	0.87 (0.88)	0.44 (0.90)	0.87 (0.88)	0.44 (0.90)	0.87 (0.88)	0.42 (0.87)	0.82 (0.84)	0.08 (0.70)	0.43 (0.93)	0.87 (0.88)	0.08 (0.70)	0.42 (0.90)	0.82 (0.84)	0.31 (0.76)	0.24 (0.76)
7F		0.26 (0.65)	0.21 (0.65)	0.86 (0.87)	0.08 (0.69)	0.38 (0.87)	0.90 (0.90)	0.08 (0.72)	0.39 (0.90)	0.90 (0.90)	0.08 (0.72)	0.39 (0.90)	0.08 (0.72)	0.43 (0.94)	0.90 (0.90)	0.08 (0.72)	0.38 (0.87)	0.85 (0.87)	0.26 (0.65)	
6F		0.28 (0.69)	0.23 (0.69)	0.92 (0.90)	0.35 (0.92)	0.96 (0.90)	0.35 (0.94)	0.96 (0.94)	0.35 (0.94)	0.96 (0.90)	0.35 (0.92)	0.92 (0.90)	0.08 (0.71)	0.40 (0.92)	0.93 (0.90)	0.08 (0.71)	0.39 (0.92)	0.89 (0.90)	0.28 (0.69)	0.23 (0.69)
5F		0.27 (0.75)	0.28 (0.75)	0.94 (0.90)	0.37 (0.95)	0.97 (0.90)	0.38 (0.97)	0.97 (0.90)	0.38 (0.97)	0.97 (0.90)	0.37 (0.95)	0.94 (0.90)	0.08 (0.71)	0.44 (0.96)	0.90 (0.90)	0.08 (0.71)	0.43 (0.95)	0.94 (0.90)	0.27 (0.75)	
4F		0.23 (0.74)	0.31 (0.74)	0.90 (0.90)	0.40 (0.95)	0.93 (0.90)	0.40 (0.96)	0.93 (0.96)	0.40 (0.96)	0.93 (0.96)	0.40 (0.95)	0.90 (0.90)	0.08 (0.72)	0.45 (0.97)	0.90 (0.90)	0.08 (0.72)	0.44 (0.96)	0.90 (0.90)	0.23 (0.74)	0.31 (0.74)
3F		0.16 (0.81)	0.43 (0.81)	0.76 (0.78)	0.52 (0.96)	0.77 (0.79)	0.52 (0.97)	0.77 (0.79)	0.52 (0.97)	0.77 (0.79)	0.52 (0.96)	0.76 (0.78)	0.08 (0.71)	0.22 (0.97)	0.93 (0.90)	0.08 (0.72)	0.21 (0.96)	0.90 (0.90)	0.16 (0.81)	
2F		0.17 (0.85)	0.17 (0.77)	0.08 (0.60)	0.08 (0.98)	0.77 (0.79)	0.08 (0.61)	0.77 (0.97)	0.08 (0.61)	0.77 (0.97)	0.08 (0.61)	0.77 (0.97)	0.08 (0.61)	0.77 (0.97)	0.08 (0.61)	0.76 (0.98)	0.76 (0.78)	0.08 (0.60)	0.17 (0.85)	0.81 (0.85)
1F		0.81 (0.85)	0.35 (0.36)	0.94 (0.98)	0.34 (0.32)	0.93 (0.97)	0.34 (0.31)	0.93 (0.97)	0.34 (0.32)	0.93 (0.97)	0.35 (0.36)	0.94 (0.98)	0.38 (0.33)						0.81 (0.85)	
			0.38 (0.33)	0.05 (0.31)	0.34 (0.32)	0.02 (0.27)	0.34 (0.32)	0.02 (0.27)	0.34 (0.32)	0.02 (0.27)	0.34 (0.31)	0.02 (0.27)	0.34 (0.31)	0.02 (0.27)	0.35 (0.36)	0.05 (0.31)				
			8000		8000		8000		8000		8000		8000							
			40000																	
			X1		X2		X3		X4		X5		X6							
			Y3 フレーム (S=1/300)																	

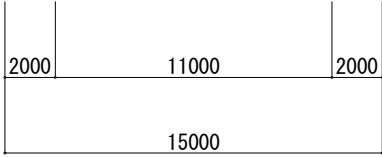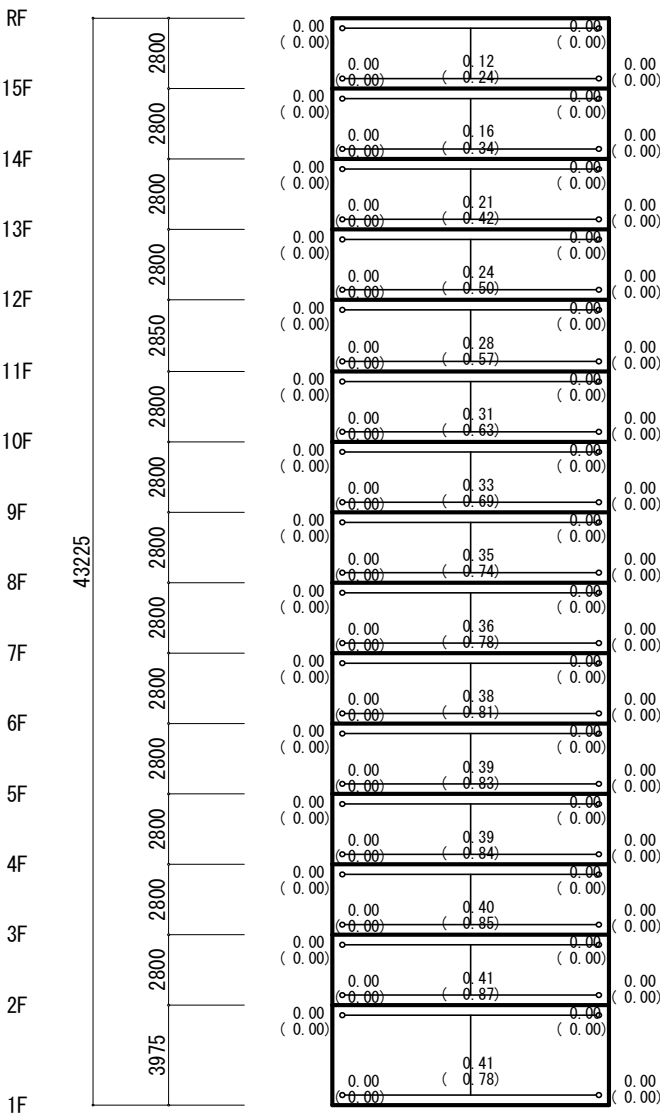


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

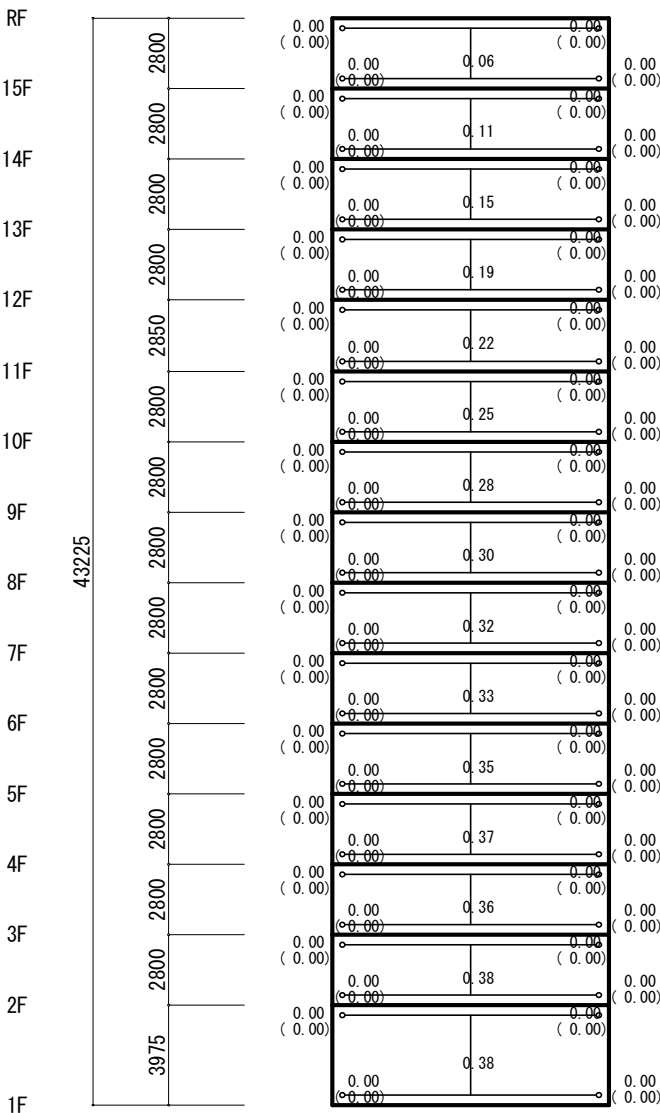


2000	11000	2000
15000		

Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

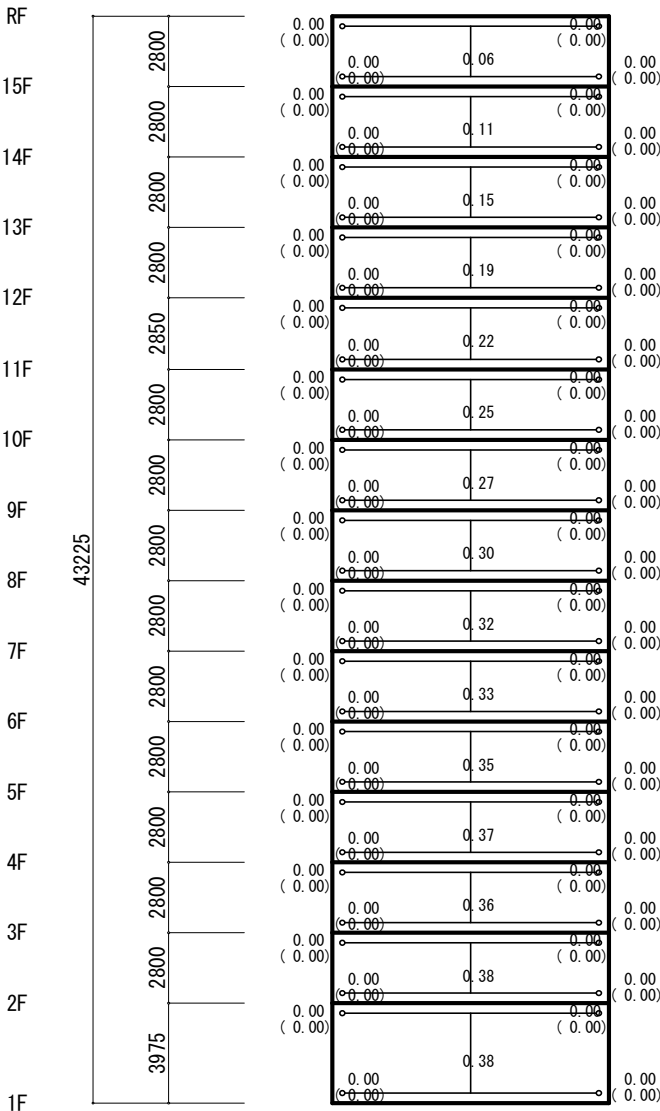


2000	11000	2000
15000		

Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

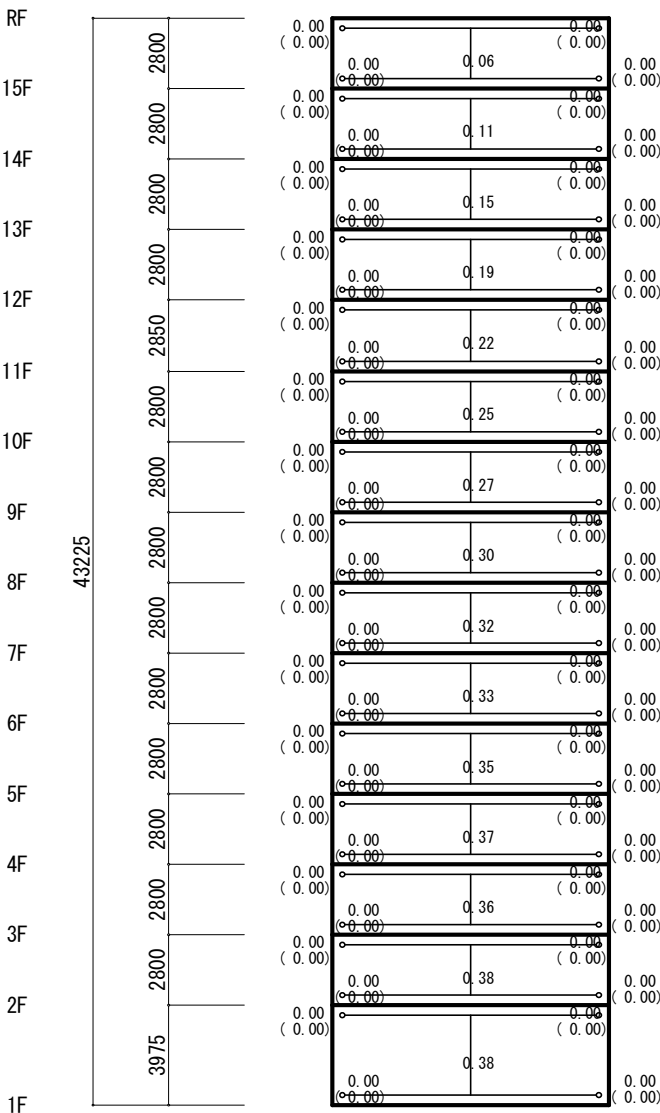



2000	11000	2000
15000		

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

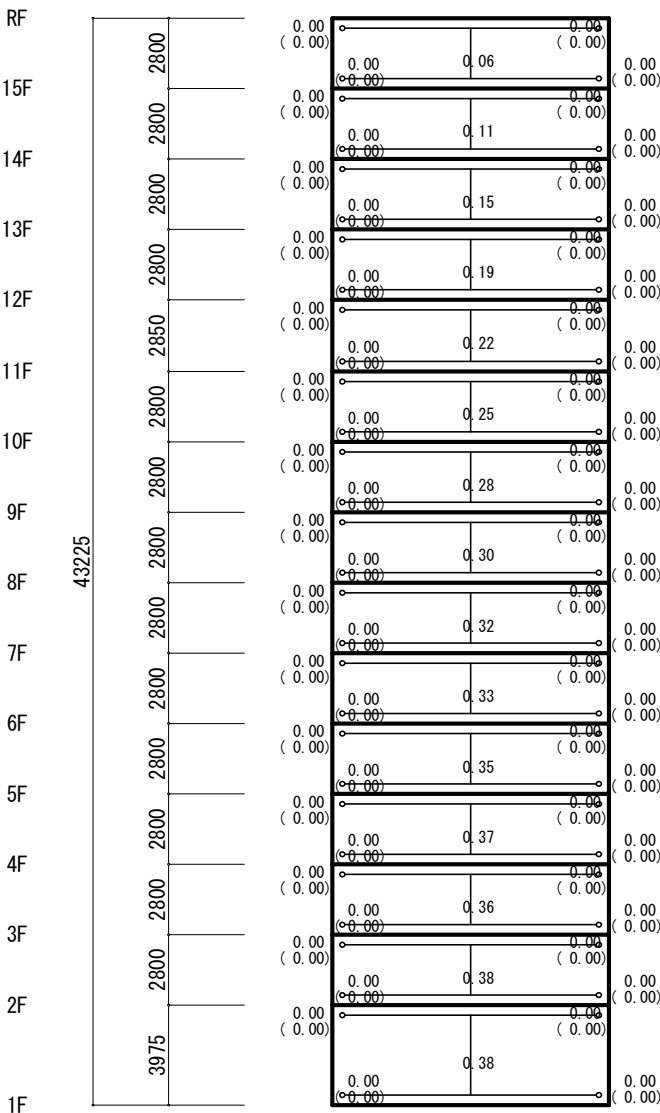

2000	11000	2000
15000		

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

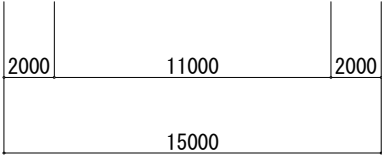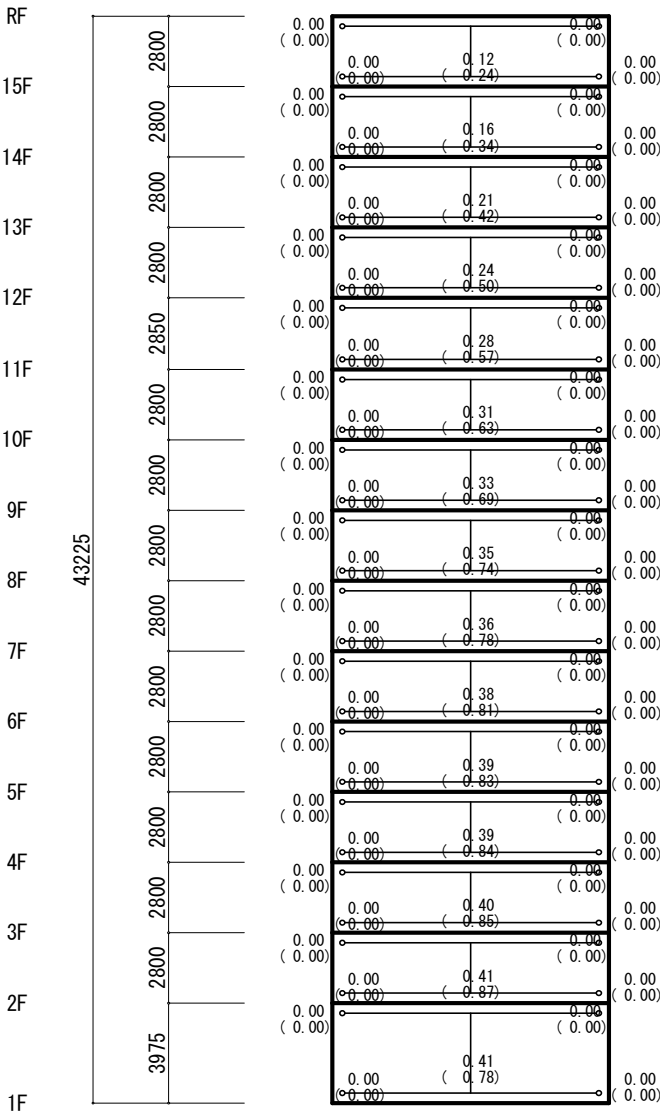

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	0.852 (秒)	0.852 (秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.965 (Rt = 0.965)	Ci = 0.965 (Rt = 0.965)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	5179.43	5179.43	2.967	15365.39	3.075
15F	6433.72	11613.15	2.264	26289.72	2.346
14F	6537.63	18150.78	1.963	35623.89	2.034
13F	6537.63	24688.41	1.778	43895.98	1.843
12F	6537.63	31226.04	1.645	51360.07	1.705
11F	6716.05	37942.09	1.537	58316.83	1.593
10F	6731.50	44673.59	1.447	64643.51	1.500
9F	6731.50	51405.09	1.369	70372.85	1.419
8F	6791.58	58196.67	1.299	75582.17	1.346
7F	6807.02	65003.69	1.235	80252.48	1.280
6F	6822.47	71826.16	1.175	84398.66	1.218
5F	6822.47	78648.63	1.119	88023.82	1.160
4F	6868.77	85517.40	1.066	91158.67	1.105
3F	6915.14	92432.54	1.015	93802.12	1.052
2F	7038.07	99470.61	0.965	95972.42	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	5179.43	5179.43	2.967	15365.39	3.075
15F	6433.72	11613.15	2.264	26289.72	2.346
14F	6537.63	18150.78	1.963	35623.89	2.034
13F	6537.63	24688.41	1.778	43895.98	1.843
12F	6537.63	31226.04	1.645	51360.07	1.705
11F	6716.05	37942.09	1.537	58316.83	1.593
10F	6731.50	44673.59	1.447	64643.51	1.500
9F	6731.50	51405.09	1.369	70372.85	1.419
8F	6791.58	58196.67	1.299	75582.17	1.346
7F	6807.02	65003.69	1.235	80252.48	1.280
6F	6822.47	71826.16	1.175	84398.66	1.218
5F	6822.47	78648.63	1.119	88023.82	1.160
4F	6868.77	85517.40	1.066	91158.67	1.105
3F	6915.14	92432.54	1.015	93802.12	1.052
2F	7038.07	99470.61	0.965	95972.42	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
RF	5179.43	5179.43	2.967	15365.39	3.075
15F	6433.72	11613.15	2.264	26289.72	2.346
14F	6537.63	18150.78	1.963	35623.89	2.034
13F	6537.63	24688.41	1.778	43895.98	1.843
12F	6537.63	31226.04	1.645	51360.07	1.705
11F	6716.05	37942.09	1.537	58316.83	1.593
10F	6731.50	44673.59	1.447	64643.51	1.500

層名	層重量 W _i	総重量 ΣW	層せん断力係数 C _i	層せん断力 Q _i	分布形
9F	6731.50	51405.09	1.369	70372.85	1.419
8F	6791.58	58196.67	1.299	75582.17	1.346
7F	6807.02	65003.69	1.235	80252.48	1.280
6F	6822.47	71826.16	1.175	84398.66	1.218
5F	6822.47	78648.63	1.119	88023.82	1.160
4F	6868.77	85517.40	1.066	91158.67	1.105
3F	6915.14	92432.54	1.015	93802.12	1.052
2F	7038.07	99470.61	0.965	95972.42	1.000

Y方向負加力

層名	層重量 W _i	総重量 ΣW	層せん断力係数 C _i	層せん断力 Q _i	分布形
RF	5179.43	5179.43	2.967	15365.39	3.075
15F	6433.72	11613.15	2.264	26289.72	2.346
14F	6537.63	18150.78	1.963	35623.89	2.034
13F	6537.63	24688.41	1.778	43895.98	1.843
12F	6537.63	31226.04	1.645	51360.07	1.705
11F	6716.05	37942.09	1.537	58316.83	1.593
10F	6731.50	44673.59	1.447	64643.51	1.500
9F	6731.50	51405.09	1.369	70372.85	1.419
8F	6791.58	58196.67	1.299	75582.17	1.346
7F	6807.02	65003.69	1.235	80252.48	1.280
6F	6822.47	71826.16	1.175	84398.66	1.218
5F	6822.47	78648.63	1.119	88023.82	1.160
4F	6868.77	85517.40	1.066	91158.67	1.105
3F	6915.14	92432.54	1.015	93802.12	1.052
2F	7038.07	99470.61	0.965	95972.42	1.000

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
RF		15365.39
	15365.39	
15F		10924.33
	26289.72	
14F		9334.17
	35623.89	
13F		8272.09
	43895.98	
12F		7464.09
	51360.07	
11F		6956.76
	58316.83	
10F		6326.68
	64643.51	
9F		5729.33
	70372.85	
8F		5209.32
	75582.17	
7F		4670.31
	80252.48	
6F		4146.18
	84398.66	
5F		3625.16
	88023.82	
4F		3134.85
	91158.67	
3F		2643.45
	93802.12	
2F		2170.29
	95972.42	
1F		0.00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
RF		15365.39
	15365.39	
15F		10924.33
	26289.72	
14F		9334.17
	35623.89	
13F		8272.09
	43895.98	
12F		7464.09
	51360.07	
11F		6956.76
	58316.83	
10F		6326.68
	64643.51	
9F		5729.33
	70372.85	
8F		5209.32
	75582.17	
7F		4670.31
	80252.48	
6F		4146.18
	84398.66	
5F		3625.16
	88023.82	
4F		3134.85
	91158.67	
3F		2643.45
	93802.12	
2F		2170.29
	95972.42	
1F		0.00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
RF		15365.39
	15365.39	
15F		10924.33
	26289.72	
14F		9334.17
	35623.89	
13F		8272.09
	43895.98	
12F		7464.09
	51360.07	
11F		6956.76
	58316.83	
10F		6326.68
	64643.51	
9F		5729.33
	70372.85	
8F		5209.32
	75582.17	
7F		4670.31
	80252.48	
6F		4146.18
	84398.66	
5F		3625.16
	88023.82	
4F		3134.85
	91158.67	
3F		2643.45
	93802.12	
2F		2170.29
	95972.42	
1F		0.00



Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
RF		15365.39
	15365.39	
15F		10924.33
	26289.72	
14F		9334.17
	35623.89	
13F		8272.09
	43895.98	
12F		7464.09
	51360.07	
11F		6956.76
	58316.83	
10F		6326.68
	64643.51	
9F		5729.33
	70372.85	
8F		5209.32
	75582.17	
7F		4670.31
	80252.48	
6F		4146.18
	84398.66	
5F		3625.16
	88023.82	
4F		3134.85
	91158.67	
3F		2643.45
	93802.12	
2F		2170.29
	95972.42	
1F		0.00

U-3 Ds算定時計算結果

U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

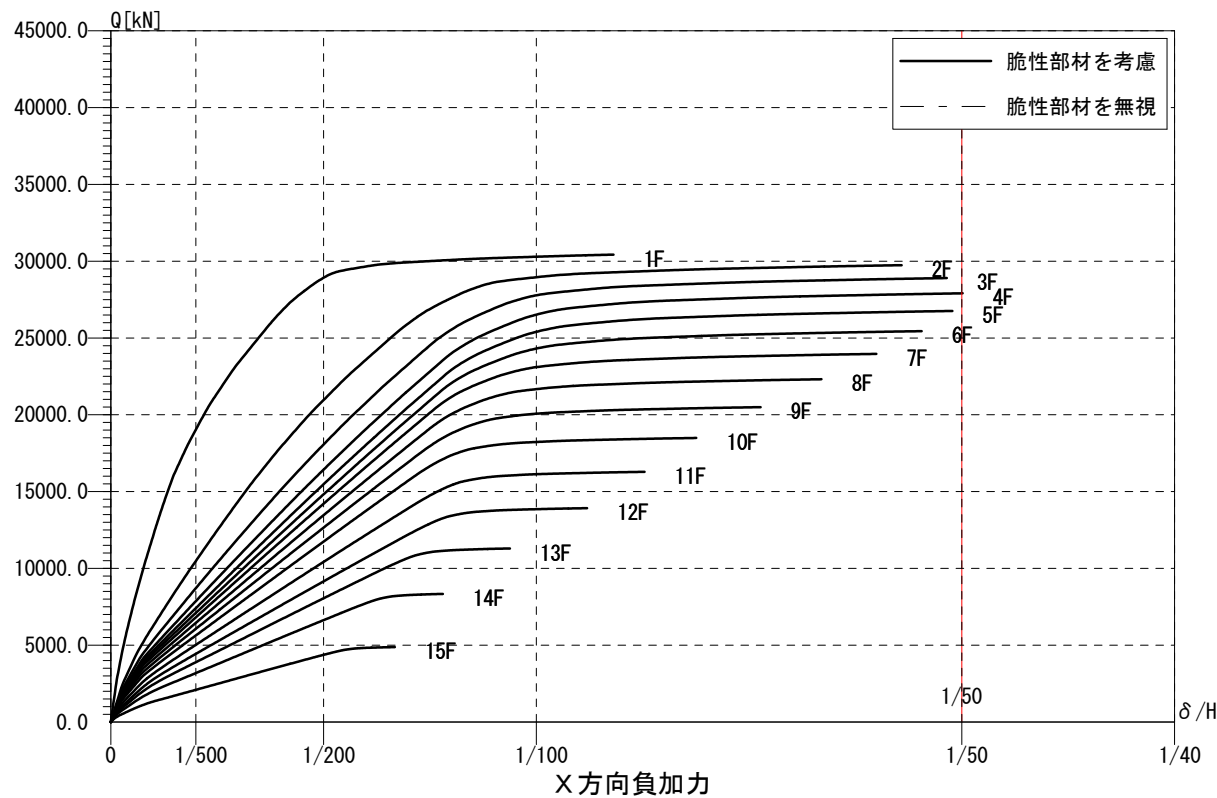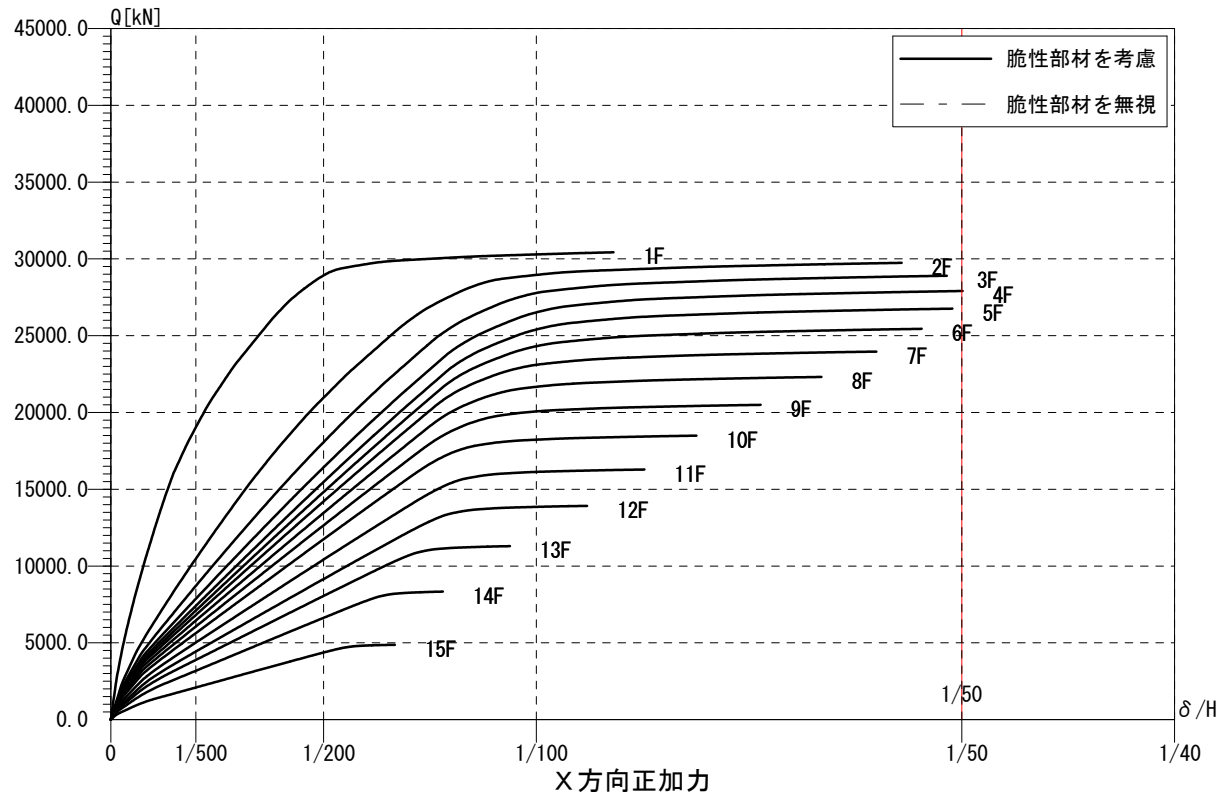

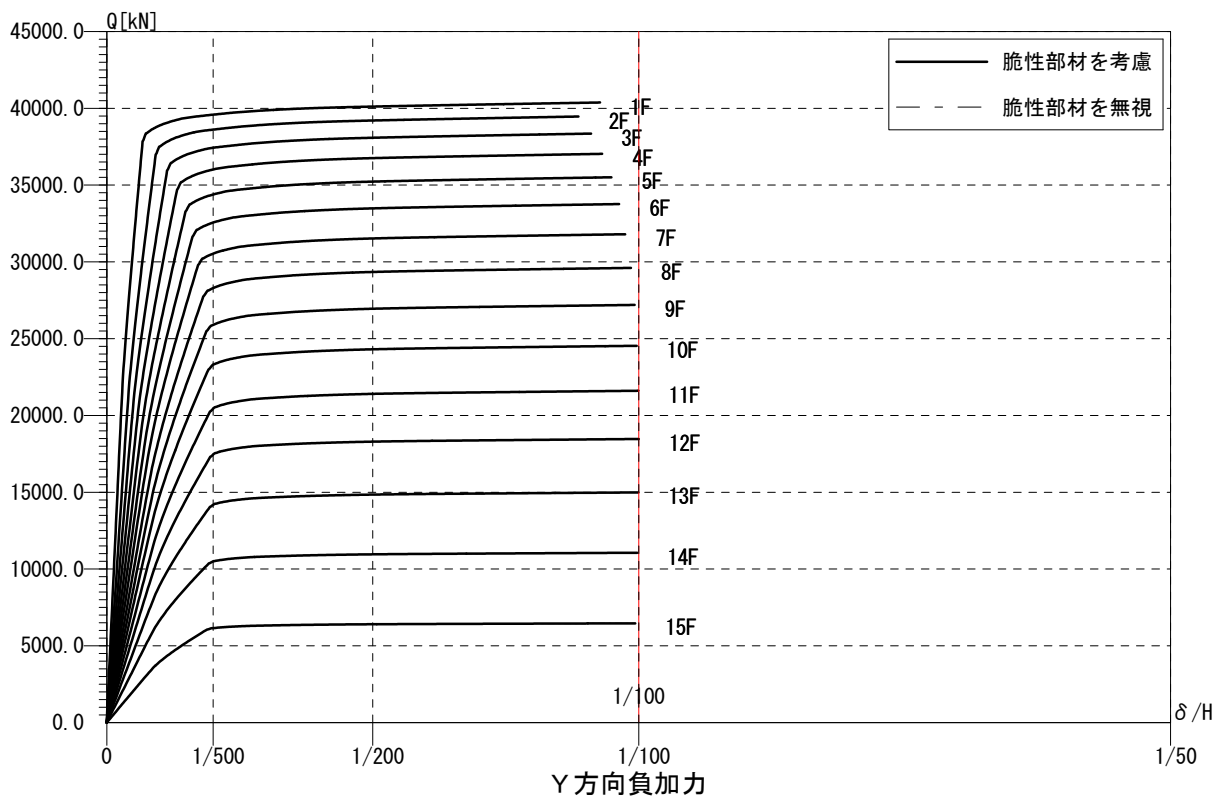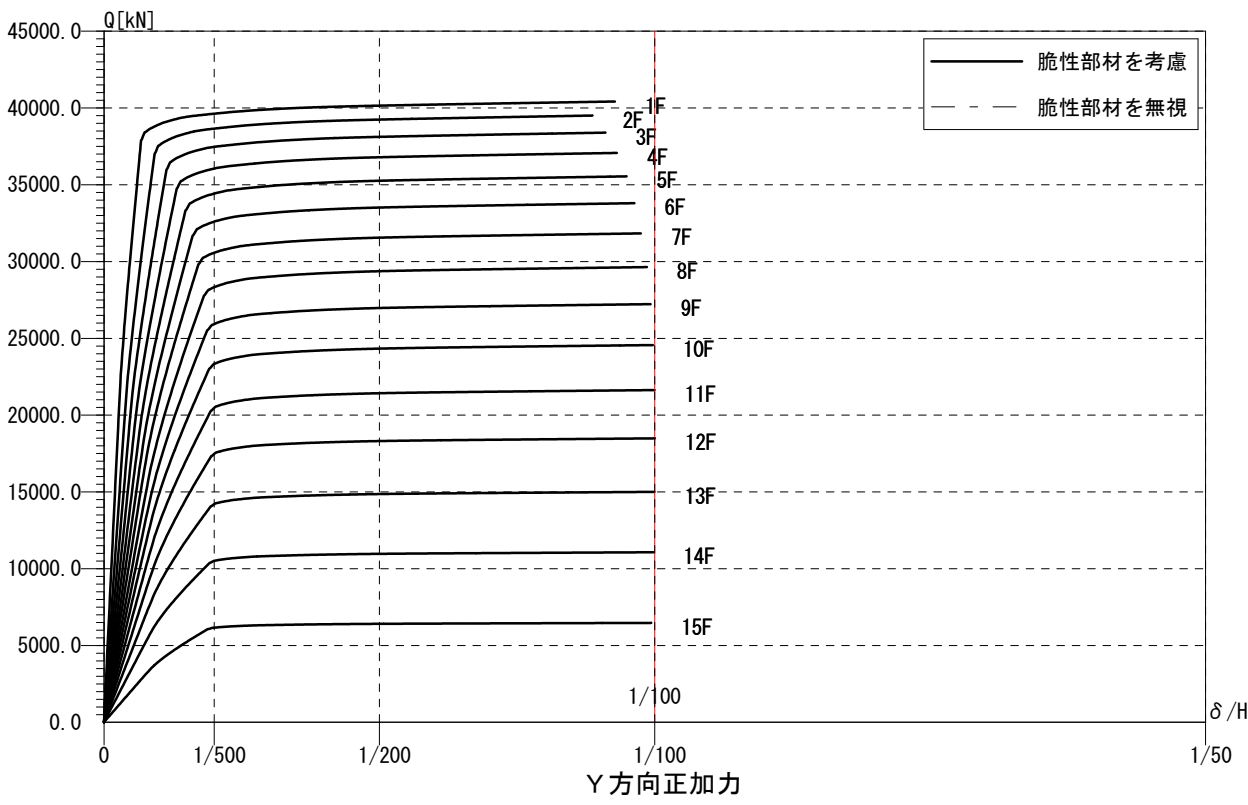

U-3.2 終局時部材応力 (Ds算定時)

U-3.2.1 終局時部材応力図 (水平荷重節点応力) (Ds算定時)

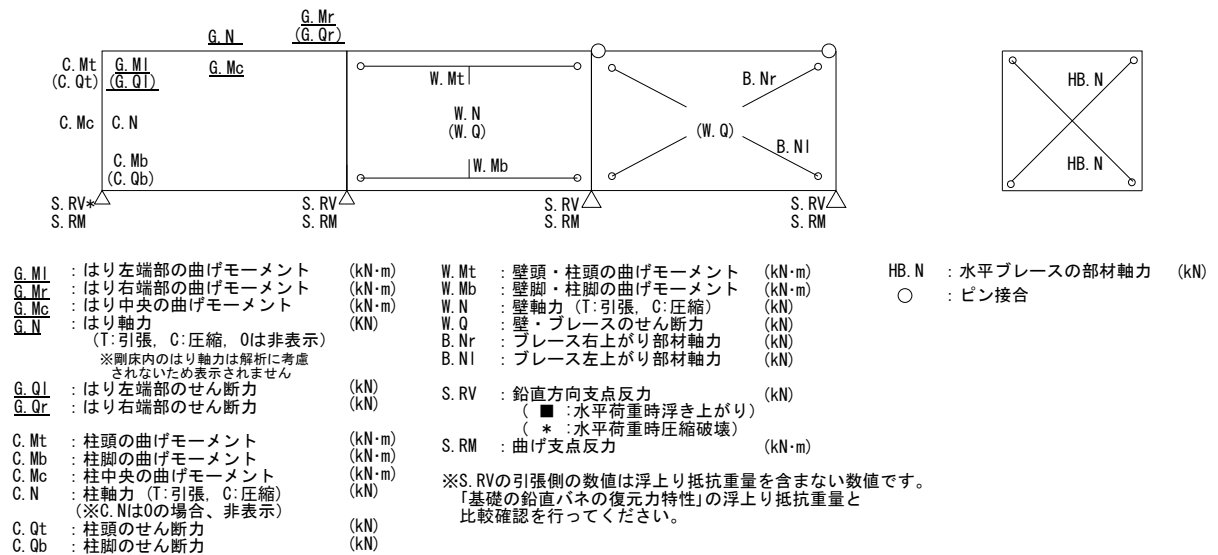

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		638.9 (189.2)		893.8 (258.7)		901.0 (260.0)		897.5 (258.5)		739.1 (215.5)							
RF	4322.5	875.1 (117.0)	118.1	1814.6 (502.5)	1175.7 (258.7)	141.0	2072.5 (644.1)	1178.7 (280.0)	138.9	2071.3 (644.3)	1170.3 (280.0)	136.4	1882.8 (525.7)	985.3 (215.5)	123.1	739.1 (215.5)	923.4C (2.1)
15F		1567.2 (408.5)	140.9	2413.1 (638.0)	1266.3 (280.8)	135.0	2532.1 (644.1)	1266.8 (280.8)	131.8	2537.1 (644.3)	1266.5 (280.8)	133.4	2453.5 (644.3)	1043.0 (215.5)	121.5	1533.1 (408.5)	952.8C (249.7)
14F		2212.1 (589.9)	176.0	3265.2 (838.0)	1889.9 (427.4)	180.4	3353.1 (838.0)	1890.5 (428.6)	176.3	3355.1 (838.0)	1889.9 (427.4)	179.1	3367.9 (838.0)	1806.6 (428.6)	187.6	2265.3 (589.9)	902.5C (444.1)
13F		2429.7 (592.9)	151.8	3633.7 (838.0)	1904.8 (427.4)	99.8	3682.5 (838.0)	1904.7 (428.6)	99.8	3683.4 (838.0)	1904.6 (428.6)	99.8	3723.3 (838.0)	1904.8 (428.6)	118.5	2689.6 (592.9)	828.42C (172.9)
12F		2095.1 (544.4)	89.9	3472.2 (838.0)	1904.8 (427.4)	99.8	3544.8 (838.0)	1904.7 (428.6)	99.8	3545.0 (838.0)	1904.6 (428.6)	99.8	3489.5 (838.0)	1906.0 (428.6)	112.3	2206.8 (544.4)	1183.0C (710.1)
11F		2494.8 (534.9)	86.9	4477.7 (838.0)	3173.6 (427.4)	102.8	4751.3 (838.0)	3173.3 (428.6)	102.7	4751.7 (838.0)	3173.1 (428.6)	102.8	4505.7 (838.0)	2616.1 (428.6)	118.0	2563.1 (534.9)	862.7C (681.8)
10F		2789.7 (432.0)	87.0	4893.6 (838.0)	3173.5 (427.4)	102.8	5147.7 (838.0)	3173.3 (428.6)	102.7	5148.2 (838.0)	3173.2 (428.6)	102.8	5014.0 (838.0)	2616.0 (428.6)	118.2	3061.7 (432.0)	587.42C (882.3)
9F		2749.7 (1198.9)	87.0	4887.7 (838.0)	3173.6 (427.4)	102.8	5094.8 (838.0)	3173.3 (428.6)	102.7	5094.9 (838.0)	3173.2 (428.6)	102.8	4958.5 (838.0)	2616.2 (428.6)	118.1	2971.2 (1198.9)	1852.0C (1005.8)
8F		2920.1 (1220.5)	85.1	5262.9 (838.0)	3402.6 (427.4)	105.4	5272.6 (838.0)	3402.2 (428.6)	105.3	5272.8 (838.0)	3402.0 (428.6)	105.4	5355.6 (838.0)	3404.5 (428.6)	126.0	3307.5 (1220.5)	262.82C (1205.1)
7F		2832.6 (1327.0)	85.2	5162.0 (838.0)	3402.6 (427.4)	105.4	5205.9 (838.0)	3402.2 (428.6)	105.3	5205.9 (838.0)	3402.1 (428.6)	105.4	5222.3 (838.0)	3404.5 (428.6)	126.1	3085.4 (1327.0)	2453.6C (1268.1)
6F		2474.6 (1378.7)	85.2	4669.2 (838.0)	3402.6 (427.4)	105.4	4704.5 (838.0)	3402.3 (428.6)	105.3	4704.4 (838.0)	3402.1 (428.6)	105.4	4723.9 (838.0)	3404.7 (428.6)	126.1	2687.2 (1378.7)	2756.3C (1367.5)
5F		1965.9 (1428.3)	85.2	3835.0 (838.0)	3402.6 (427.4)	105.4	3852.2 (838.0)	3402.3 (428.6)	105.3	3852.3 (838.0)	3402.1 (428.6)	105.4	3856.6 (838.0)	3404.9 (428.6)	126.1	2010.9 (1428.3)	3105.5C (1490.3)
4F		1318.3 (1457.0)	85.2	2722.3 (838.0)	3402.6 (427.4)	105.4	2714.1 (838.0)	3402.3 (428.6)	105.3	2712.7 (838.0)	3402.1 (428.6)	105.4	2713.6 (838.0)	3405.2 (428.6)	126.1	990.9 (1457.0)	2492.9C (1351.1)
3F		598.4 (1218.3)	85.2	1206.9 (838.0)	3402.6 (427.4)	105.4	1157.9 (838.0)	3402.2 (428.6)	105.3	1162.1 (838.0)	3402.1 (428.6)	105.4	1096.1 (838.0)	3405.3 (428.6)	126.1	361.1 (1218.3)	3099.6C (1922.7)
2F		258.7 (1195.4)	85.4	455.5 (2969.9)	3402.1 (824.2)	105.2	409.3 (3038.1)	3402.3 (824.2)	105.3	429.8 (3029.3)	3402.2 (824.2)	105.2	286.1 (3129.6)	3405.6 (819.8)	126.4	1869.7 (1195.4)	6892.7C
1F		2117.1	7185.5T	6358.1	2108.6C	6447.4	2809.9C	6450.5	2812.8C	6506.2	3393.1C	5552.9	9236.1	12726.3	3129.6	2033.2	1853.2
		4492.9 (1195.4)	5612.3 (1263.2)	12260.7 (2969.9)	5956.4 (1575.6)	12485.6 (3038.1)	5965.3 (1561.8)	12471.2 (3029.3)	5966.4 (1525.3)	12726.3 (3129.6)	9236.1 (2033.2)	1853.2					
		10511.2 0.0	4492.9 (1263.2)	559.7 0.0	1011.6 0.0	6648.4 (1575.6)	346.0 0.0	6529.2 (1561.8)	282.0 0.0	42.1 0.0	5505.9 (1525.3)	404.8 0.0	17.7 0.0	5029.9 (2033.2)	1103.1 0.0	11386.5 0.0	0.0

A horizontal number line with five equal segments. The first segment is labeled '8000' below the line. The second segment is labeled '8000' below the line. The third segment is labeled '8000' below the line. The fourth segment is labeled '8000' below the line. The fifth segment is labeled '8000' below the line. Below the entire number line, centered, is the label '40000'.

X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y2 フレーム (S=1/300)					

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		985.3 (215.5)		1170.3 (258.5)		1178.7 (260.0)		1175.7 (258.7)		875.1 (189.2)							
RF	2800	739.1 (136.1)	739.1 (136.1)	123.1	1882.8 (426.6)	897.5 (198.5)	136.4	2071.3 (468.3)	901.0 (200.0)	138.9	2072.5 (468.3)	893.8 (200.0)	141.0	1814.6 (407.5)	638.9 (141.0)	118.1	875.1 (198.5)
15F	2800	1533.1 (343.7)	799.9 (179.7)	121.5	2453.5 (551.7)	999.6 (224.2)	133.4	2537.1 (571.1)	1003.3 (224.2)	131.8	2532.1 (571.1)	996.4 (224.2)	135.0	2413.1 (540.9)	739.3 (164.5)	140.9	1567.2 (353.8)
14F	2800	2265.4 (504.1)	1431.3 (318.6)	187.6	3367.9 (754.2)	1531.8 (340.2)	179.1	3355.1 (754.2)	1538.0 (340.2)	176.3	3353.1 (754.2)	1529.2 (340.2)	180.4	3265.2 (730.8)	1296.8 (286.2)	176.0	2212.1 (493.9)
13F	2800	2689.6 (597.9)	1667.7 (372.3)	118.5	3723.3 (831.2)	1705.0 (381.2)	99.8	3683.4 (824.2)	1705.1 (381.2)	99.8	3682.5 (824.2)	1705.2 (381.2)	99.8	3633.7 (809.4)	1565.6 (348.1)	151.8	2429.7 (544.4)
12F	2800	2206.8 (494.1)	1681.3 (372.3)	112.3	3489.5 (781.2)	1705.0 (381.2)	99.8	3545.0 (791.2)	1705.2 (381.2)	99.8	3544.8 (791.2)	1705.2 (381.2)	99.8	3472.2 (778.1)	1699.7 (375.4)	89.9	2095.1 (466.4)
11F	2800	2563.1 (572.2)	1681.3 (372.3)	118.0	4505.7 (1002.6)	2967.5 (661.6)	102.8	4751.7 (1061.6)	2967.8 (661.6)	102.7	4751.3 (1061.6)	2968.0 (661.6)	102.8	4477.7 (1002.6)	2401.6 (534.1)	86.9	2494.8 (556.4)
10F	2800	3061.7 (682.6)	2379.7 (531.2)	118.2	5014.0 (1121.1)	2967.6 (661.6)	102.8	5148.2 (1151.2)	2967.9 (661.6)	102.7	5147.7 (1151.2)	2968.0 (661.6)	102.8	4893.6 (1093.2)	2401.7 (534.1)	87.0	2789.7 (618.1)
9F	2800	2971.2 (663.9)	2380.0 (531.2)	118.1	4958.5 (1105.8)	2967.6 (661.6)	102.8	5094.9 (1131.4)	2967.9 (661.6)	102.7	5094.8 (1131.4)	2968.0 (661.6)	102.8	4887.7 (1093.2)	2401.5 (534.1)	87.0	2749.7 (618.1)
8F	2800	3307.5 (740.1)	3152.5 (700.1)	126.0	5355.6 (1200.1)	3191.3 (713.3)	105.4	5272.8 (1181.2)	3191.7 (713.3)	105.3	5272.6 (1181.2)	3191.8 (713.3)	105.4	5262.9 (1178.1)	3181.8 (708.4)	85.1	2920.1 (654.4)
7F	2800	3085.4 (690.1)	3152.5 (700.1)	126.1	5222.3 (1168.1)	3191.4 (713.3)	105.4	5205.9 (1168.1)	3191.7 (713.3)	105.3	5205.9 (1168.1)	3191.8 (713.3)	105.4	5162.0 (1150.4)	3181.9 (708.4)	85.2	2832.6 (636.1)
6F	2800	2687.2 (597.9)	3152.5 (700.1)	126.1	4723.9 (1051.5)	3191.4 (713.3)	105.4	4704.4 (1044.2)	3191.7 (713.3)	105.3	4704.5 (1044.2)	3191.9 (713.3)	105.4	4669.2 (1036.5)	3181.6 (708.4)	85.2	2474.6 (556.4)
5F	2800	2010.9 (449.3)	3152.7 (700.1)	126.1	3856.6 (859.7)	3191.4 (713.3)	105.4	3852.3 (859.7)	3191.7 (713.3)	105.3	3852.2 (859.7)	3191.9 (713.3)	105.4	3835.0 (854.7)	3181.4 (708.4)	85.2	1965.9 (442.8)
4F	2800	990.9 (220.6)	3152.9 (700.1)	126.1	2713.6 (603.6)	3191.4 (713.3)	105.4	2712.7 (603.6)	3191.7 (713.3)	105.3	2714.1 (603.6)	3191.9 (713.3)	105.4	2722.3 (603.6)	3181.2 (708.4)	85.2	1318.3 (296.9)
3F	2800	361.1 (80.7)	3153.2 (700.1)	126.1	1096.1 (243.8)	3191.3 (713.3)	105.4	1162.1 (258.5)	3191.7 (713.3)	105.3	1157.9 (258.5)	3191.9 (713.3)	105.4	1206.9 (270.4)	3181.0 (708.4)	85.2	598.4 (133.3)
2F	2800	1869.7 (418.3)	3152.9 (700.1)	126.4	286.1 (63.2)	3191.8 (713.3)	105.2	429.8 (95.2)	3191.6 (713.3)	105.3	409.3 (91.2)	3191.7 (713.3)	105.2	455.5 (100.8)	3180.7 (708.4)	85.4	258.7 (57.9)
1F	3975	5552.9 (1243.2)	6892.7 (1543.2)	7029.9 (1563.2)	6506.2 (1443.2)	3393.0 (758.3)		6450.5 (1443.2)	2812.7 (625.3)		6447.4 (1443.2)	2809.7 (625.3)		6358.1 (1418.2)	2108.6 (470.8)		2117.1 (470.8)
		11386.4 0.0	9236.1 (2033.2)	1103.1	77.7 0.0	5696.4 (1255.3)	404.8	42.0 0.0	5965.3 (1561.8)	282.0	16.3 0.0	5956.4 (1575.6)	346.0	1011.6 0.0	5612.3 (1263.2)	559.7	1051.1 0.0


	8000	8000	8000	8000	8000
	40000				
X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y2 フレーム (S=1/300)					

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)


				985.1 (215.5)		1170.2 (258.4)		1178.5 (259.9)		1175.5 (258.6)		874.9 (189.2)					
RF		739.0 (136.1)	739.0 (136.1)	123.1	1882.5 (424.5)	897.4 (198.5)	136.4	2071.0 (468.2)	900.8 (200.8)	138.9	2072.2 (468.2)	893.6 (198.5)	140.9	1814.3 (407.4)	638.8 (142.8)	118.0	874.9 (189.2)
15F		1533.1 (343.6)	799.8 (178.3)	121.6	2453.4 (551.6)	999.5 (223.2)	133.5	2537.0 (568.2)	1003.2 (223.2)	131.8	2532.1 (568.2)	996.2 (223.2)	135.0	2413.0 (538.9)	739.1 (164.4)	140.9	1566.9 (350.4)
14F		2265.3 (504.3)	1431.2 (318.4)	187.6	3367.9 (754.9)	1531.7 (340.4)	179.1	3355.0 (754.9)	1537.9 (340.4)	176.3	3352.9 (754.9)	1529.1 (340.4)	180.4	3264.8 (731.8)	1296.5 (286.1)	175.9	2211.8 (494.9)
13F		2690.0 (597.0)	1667.6 (372.4)	118.6	3723.4 (834.2)	1705.0 (381.3)	99.8	3683.3 (824.2)	1705.1 (381.3)	99.8	3682.2 (824.2)	1705.2 (381.3)	99.8	3633.1 (807.3)	1565.4 (347.4)	151.9	2429.5 (542.5)
12F		2207.0 (495.1)	1681.3 (372.4)	112.3	3489.5 (780.6)	1705.0 (381.3)	99.8	3545.0 (789.9)	1705.2 (381.3)	99.8	3544.7 (789.9)	1705.2 (381.3)	99.8	3472.0 (776.0)	1699.7 (375.4)	89.9	2094.8 (466.3)
11F		2563.3 (572.2)	2380.0 (532.3)	118.0	4505.7 (1002.6)	2967.5 (661.5)	102.8	4751.7 (1058.6)	2967.8 (661.5)	102.7	4751.1 (1058.6)	2968.0 (661.5)	102.8	4477.6 (1002.6)	2401.6 (532.3)	86.9	2494.8 (555.5)
10F		3062.0 (682.6)	2379.7 (532.3)	118.2	5014.0 (1121.1)	2967.6 (661.5)	102.8	5148.1 (1153.3)	2967.9 (661.5)	102.7	5147.3 (1153.3)	2968.0 (661.5)	102.8	4893.0 (1093.1)	2401.7 (532.3)	87.0	2789.9 (622.1)
9F		2971.5 (663.4)	2380.0 (532.3)	118.1	4958.5 (1100.8)	2967.6 (661.5)	102.8	5094.8 (1132.9)	2967.9 (661.5)	102.7	5094.6 (1132.9)	2968.0 (661.5)	102.8	4887.4 (1093.1)	2401.5 (532.3)	87.0	2749.9 (611.7)
8F		3307.9 (740.1)	3152.5 (701.1)	126.0	5355.6 (1192.6)	3291.3 (733.5)	105.4	5272.7 (1173.3)	3191.7 (701.1)	105.3	5272.4 (1173.3)	3191.8 (701.1)	105.4	5262.5 (1173.3)	3181.8 (701.1)	85.1	2920.4 (654.5)
7F		3085.7 (690.3)	3152.5 (701.1)	126.1	5222.4 (1168.2)	3191.4 (701.1)	105.4	5205.8 (1153.3)	3191.7 (701.1)	105.3	5205.6 (1153.3)	3191.8 (701.1)	105.4	5161.4 (1142.8)	3181.8 (701.1)	85.2	2832.9 (633.7)
6F		2687.4 (597.0)	3152.5 (701.1)	126.1	4724.0 (1051.6)	3191.4 (701.1)	105.4	4704.4 (1042.2)	3191.7 (701.1)	105.3	4704.3 (1042.2)	3191.9 (701.1)	105.4	4668.7 (1032.7)	3181.6 (699.9)	85.2	2474.6 (555.5)
5F		2010.9 (449.3)	3152.7 (701.1)	126.1	3856.7 (857.7)	3191.4 (701.1)	105.4	3852.3 (857.7)	3191.7 (701.1)	105.3	3852.1 (857.7)	3191.9 (701.1)	105.4	3834.7 (857.7)	3181.4 (699.9)	85.2	1965.9 (440.3)
4F		991.0 (223.0)	3153.0 (701.1)	126.1	2713.7 (603.3)	3191.4 (701.1)	105.4	2713.0 (603.3)	3191.7 (701.1)	105.3	2714.5 (603.3)	3191.9 (701.1)	105.4	2722.8 (603.3)	3181.2 (699.9)	85.2	1318.6 (296.1)
3F		360.5 (80.2)	3153.2 (701.1)	126.1	1095.4 (243.8)	3191.3 (699.9)	105.4	1161.7 (258.2)	3191.7 (701.1)	105.3	1157.7 (258.2)	3191.9 (701.1)	105.4	1207.2 (270.1)	3181.0 (699.9)	85.2	597.4 (133.0)
2F		1868.1 (418.4)	3152.9 (701.1)	126.4	283.1 (63.3)	3191.8 (701.1)	105.2	426.4 (95.3)	3191.6 (701.1)	105.3	405.3 (90.8)	3191.7 (701.1)	105.2	451.9 (100.4)	3180.7 (699.9)	85.4	258.6 (58.1)
1F		5552.9 (1233.0)	6896.4C (1533.6)	7031.1 (1554.0)	6505.7 (1443.6)	3395.2C (758.5)	12728.3 (2848.5)	6506.3 (1443.6)	12471.6 (2792.1)	6528.5 (1456.7)	12484.5 (2792.1)	6354.9 (1415.6)	2092.0C (465.6)	6649.9 (1486.2)	2106.7 (465.6)	4472.0 (1000.0)	7220.1T (1600.0)
		11394.5 0.0	9237.7 (2033.6)	1103.3	79.7 0.0	5697.2 (1255.4)	404.5	37.5 0.0	5965.3 (1561.7)	281.6	5.8 0.0	956.0 (1575.6)	346.5	1031.2 0.0	5608.9 (1260.1)	568.5	10486.2 0.0

	8000	8000	8000	8000	8000
	40000				
X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y3 フレーム (S=1/300)					


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

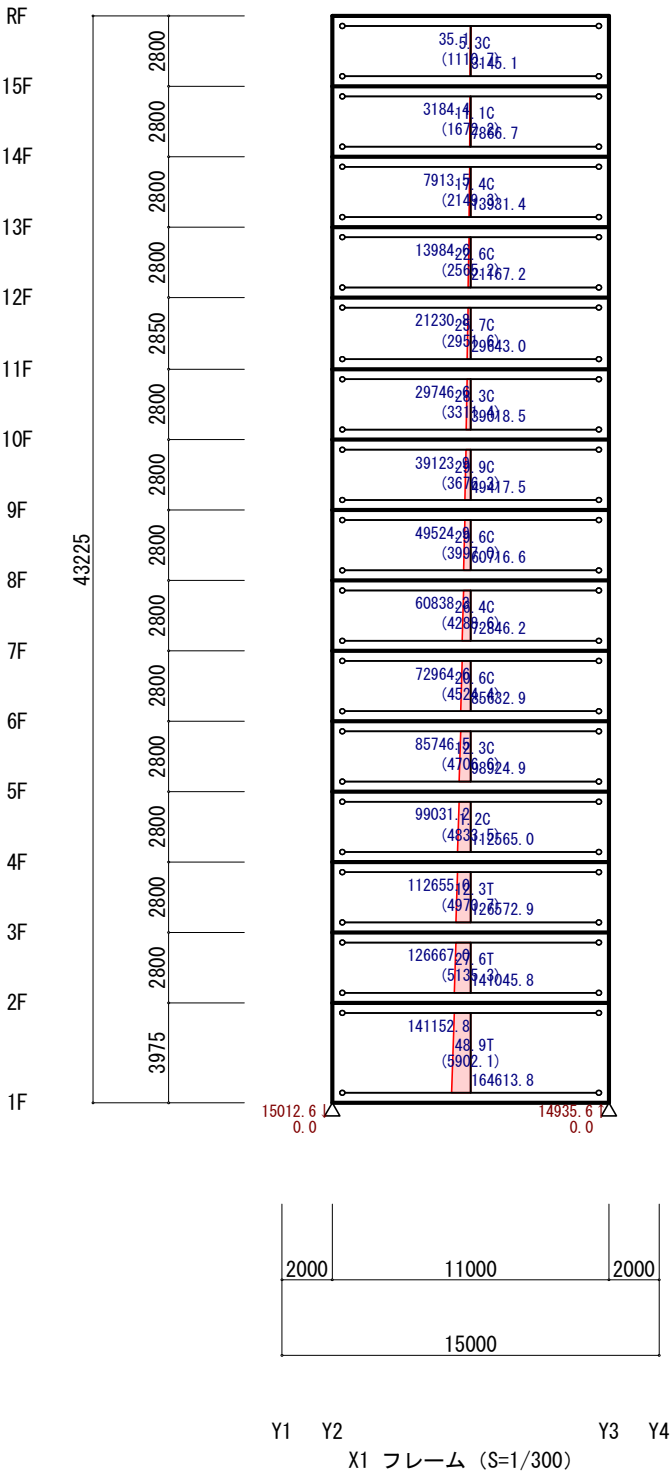


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

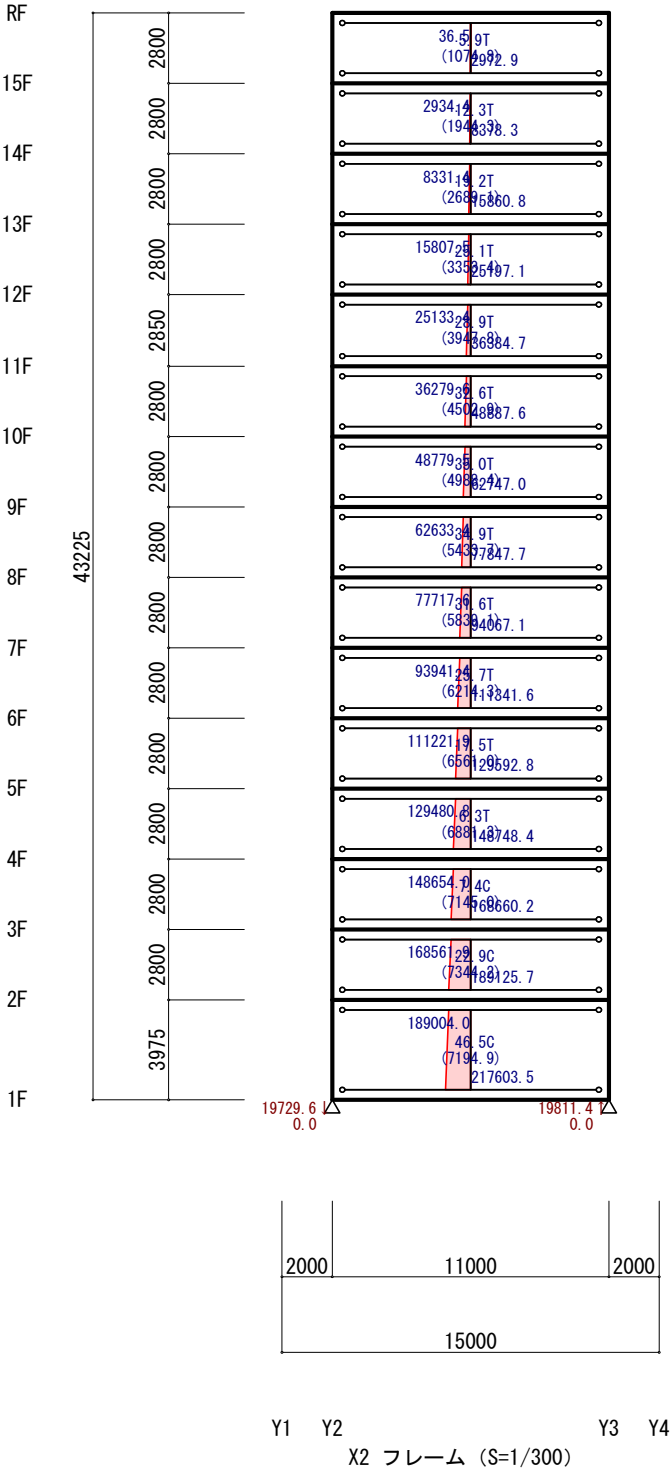


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

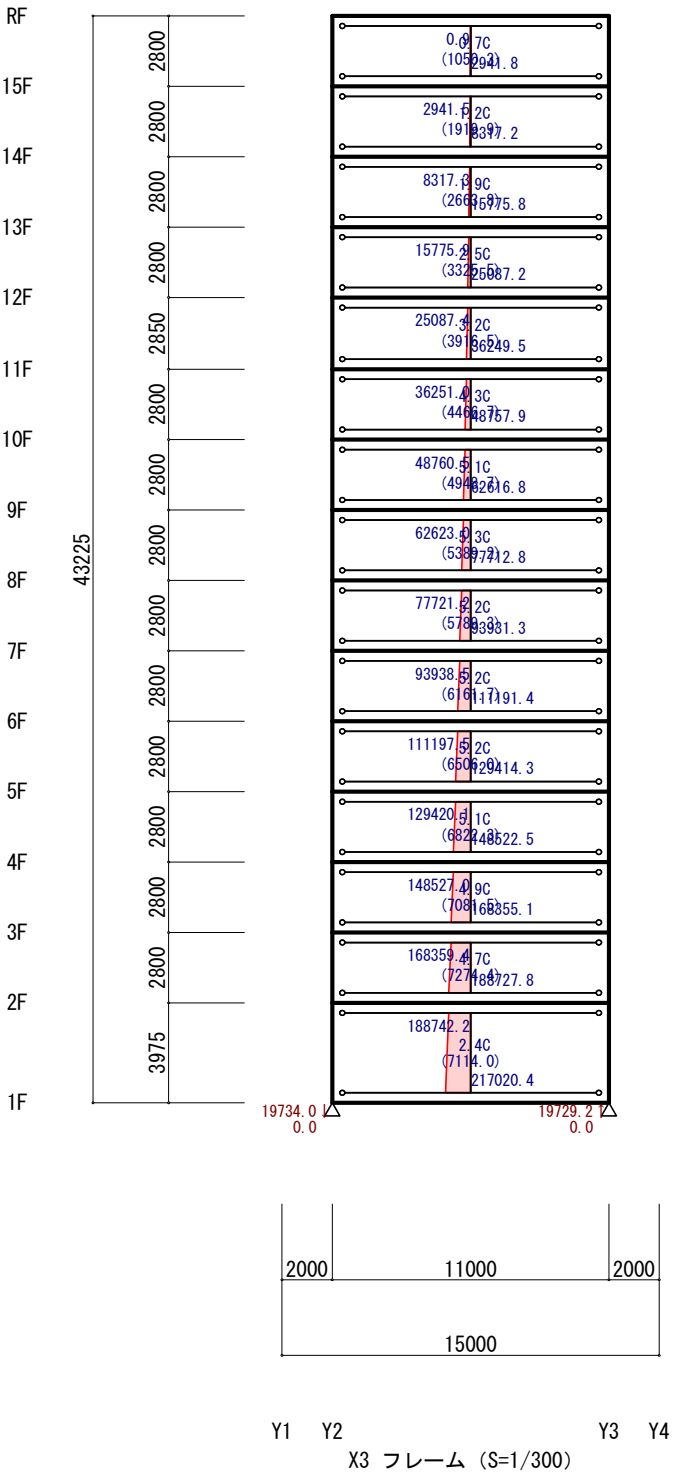


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

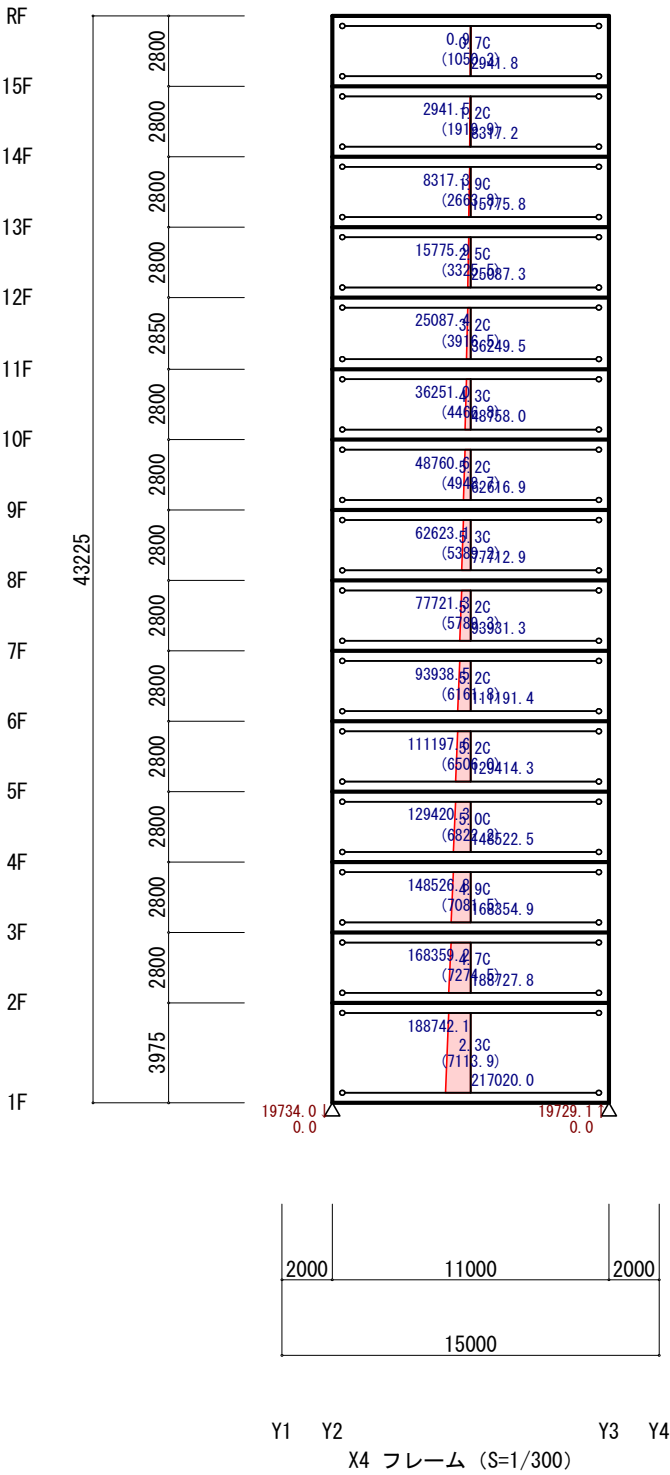


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

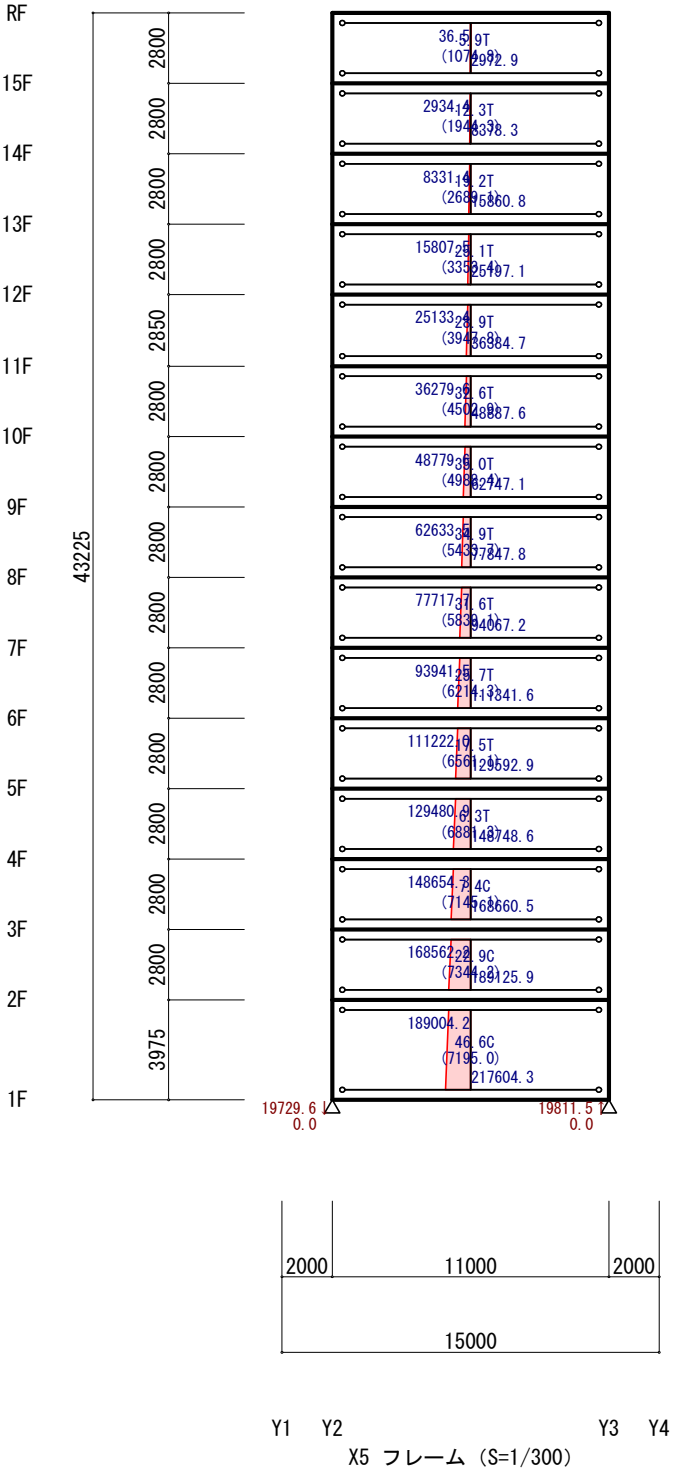


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

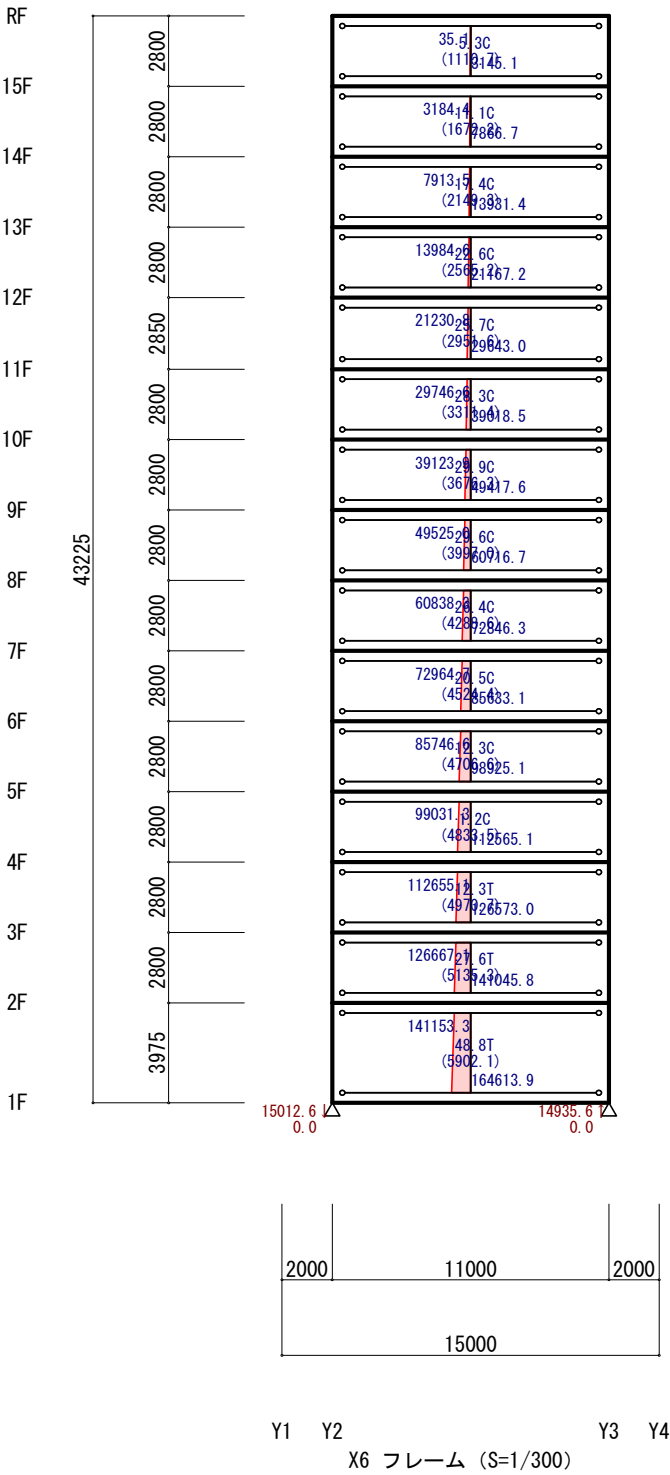


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

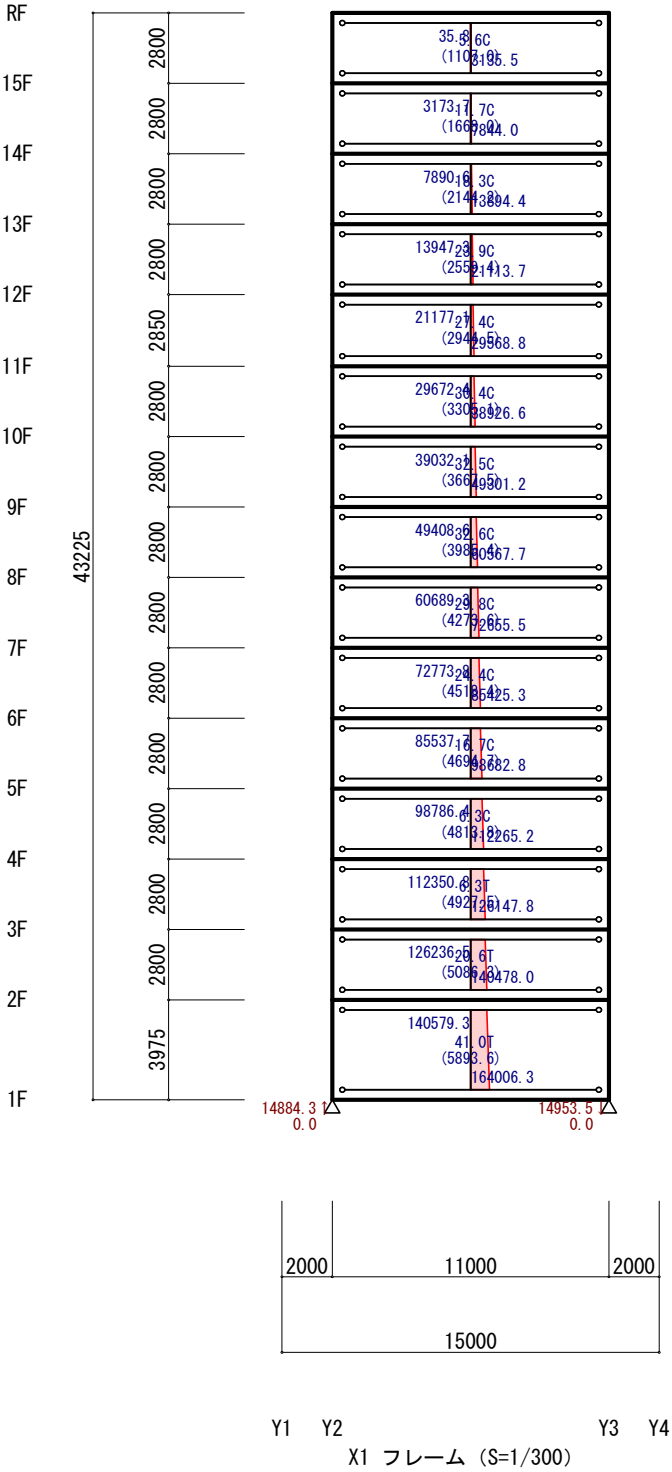


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

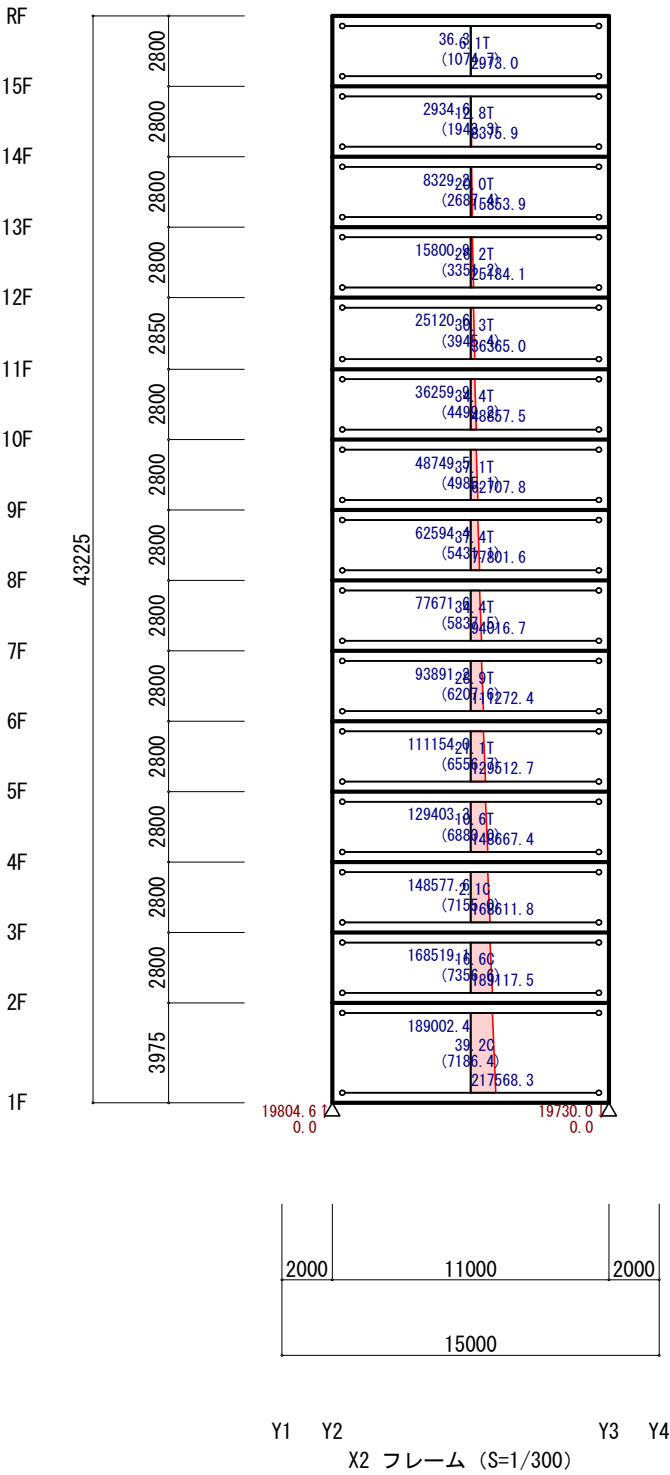


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

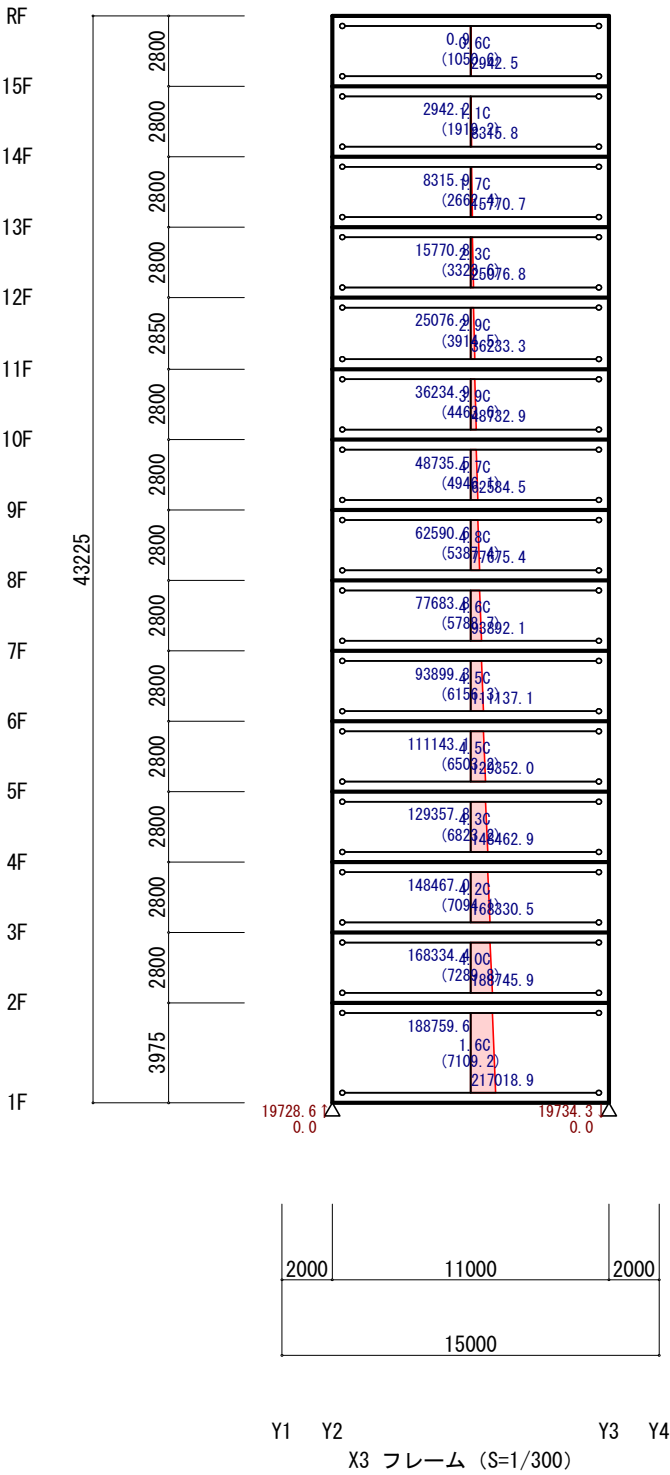


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

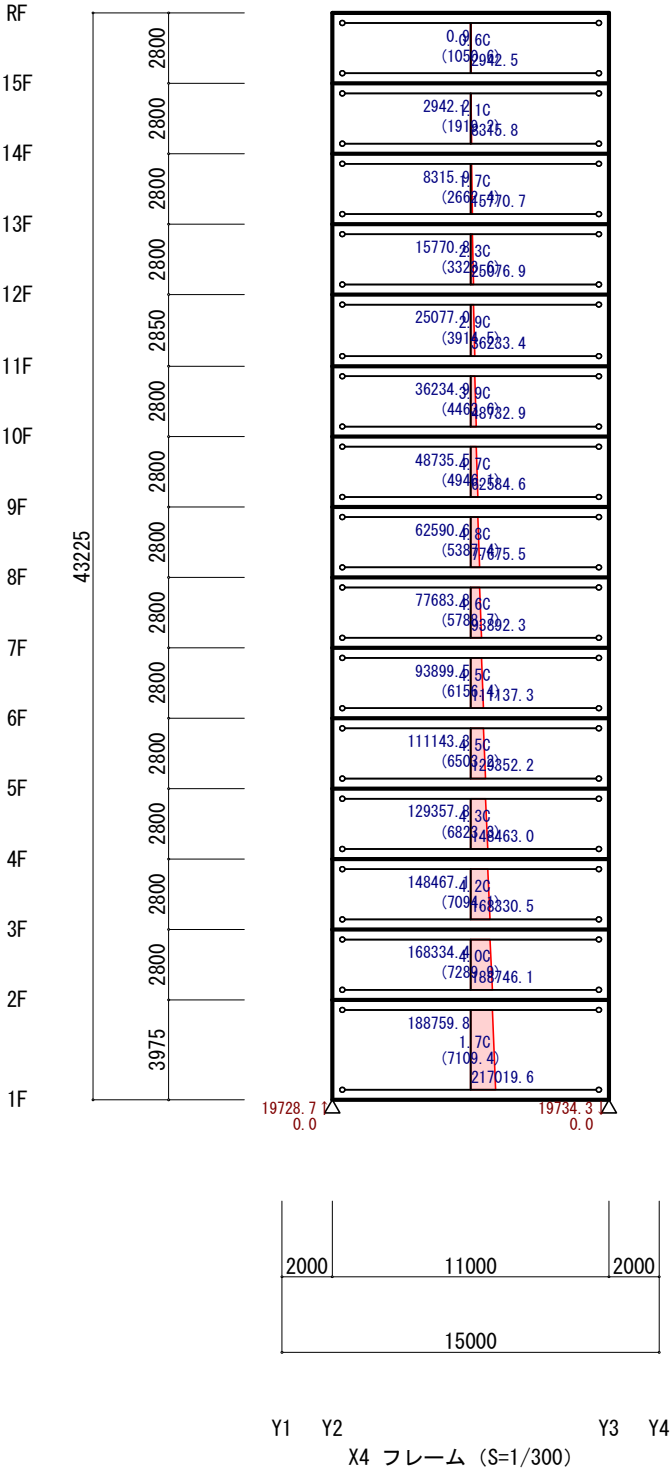


水平荷重時節点応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

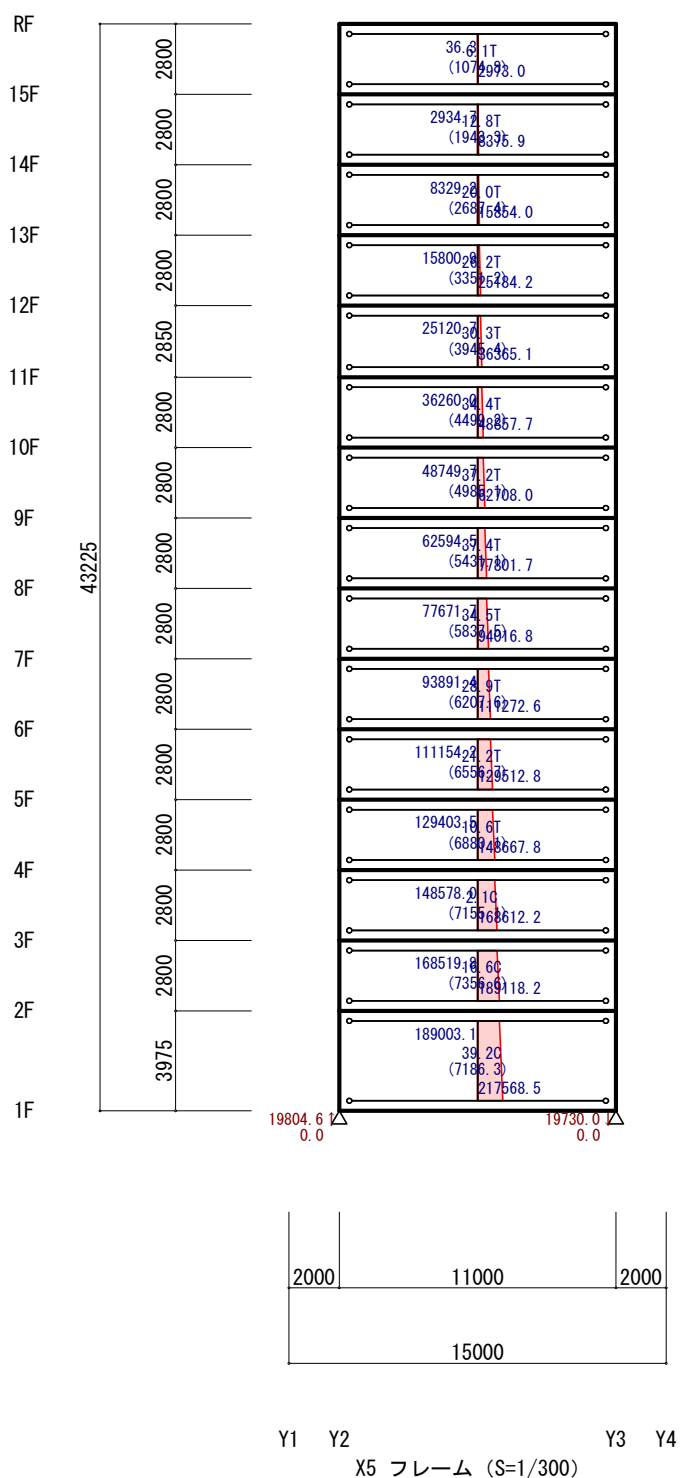

水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

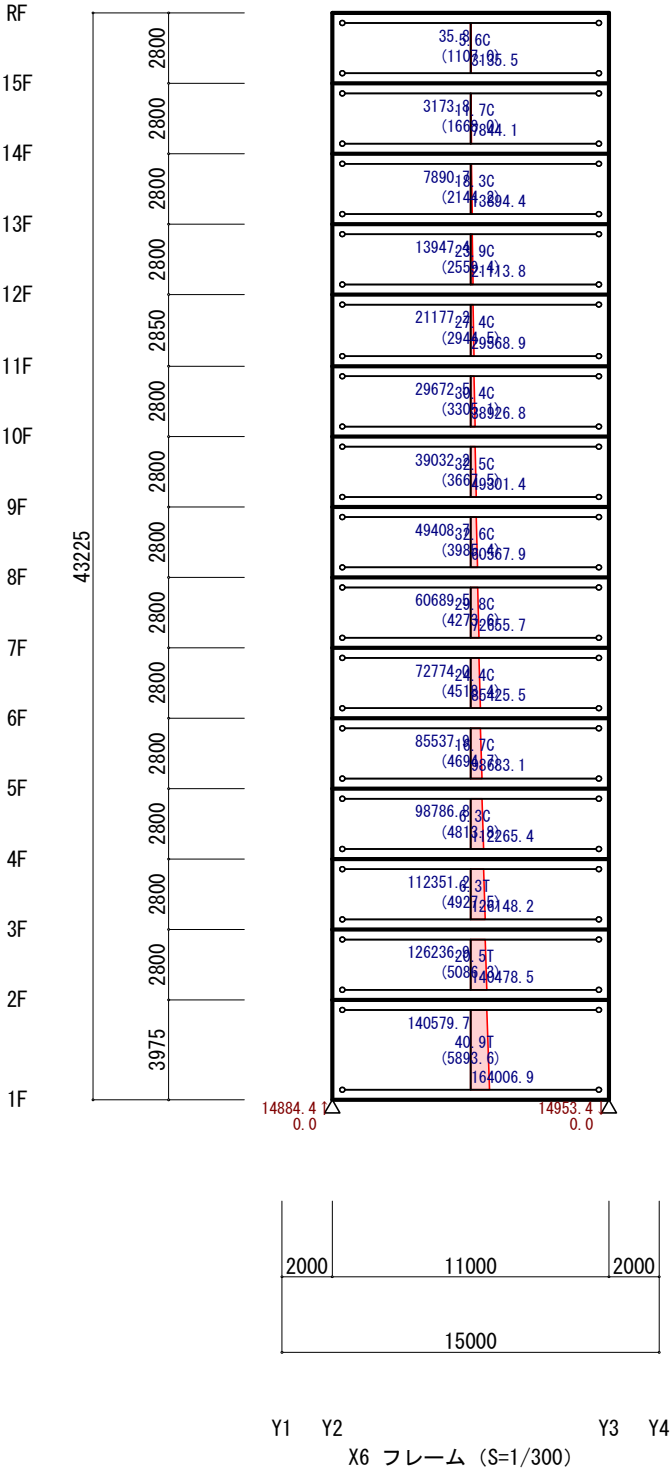

U-3.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

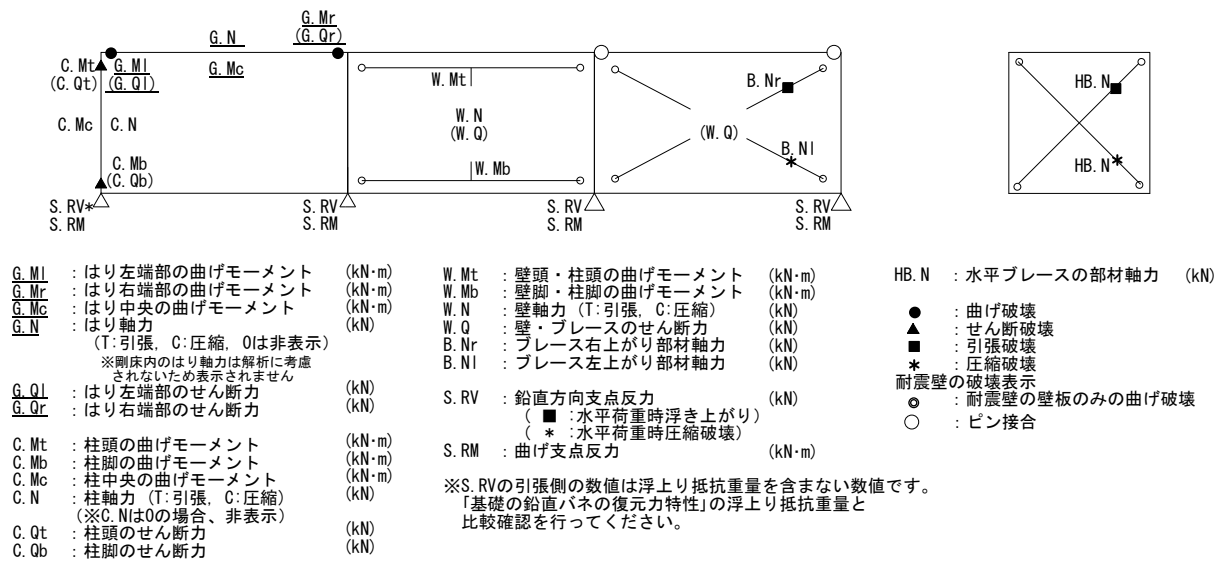

[illegible]

Y2 フレーム (\$=1/300)

Category	Value
X1	8000
X2	8000
X3	8000
X4	8000
X5	8000
Total	40000

RF

[illegible]

8000

8000

8000

800

800

X1

 x_2

X3

X4

X5

X6

Y3 フレーム (S=1/300)

[illegible]

RF

[illegible]

8000

8000

8000

8000

8000

40000

X1

 x_2

X3


X4

X5


X6

Y3 フレーム (S=1/300)


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

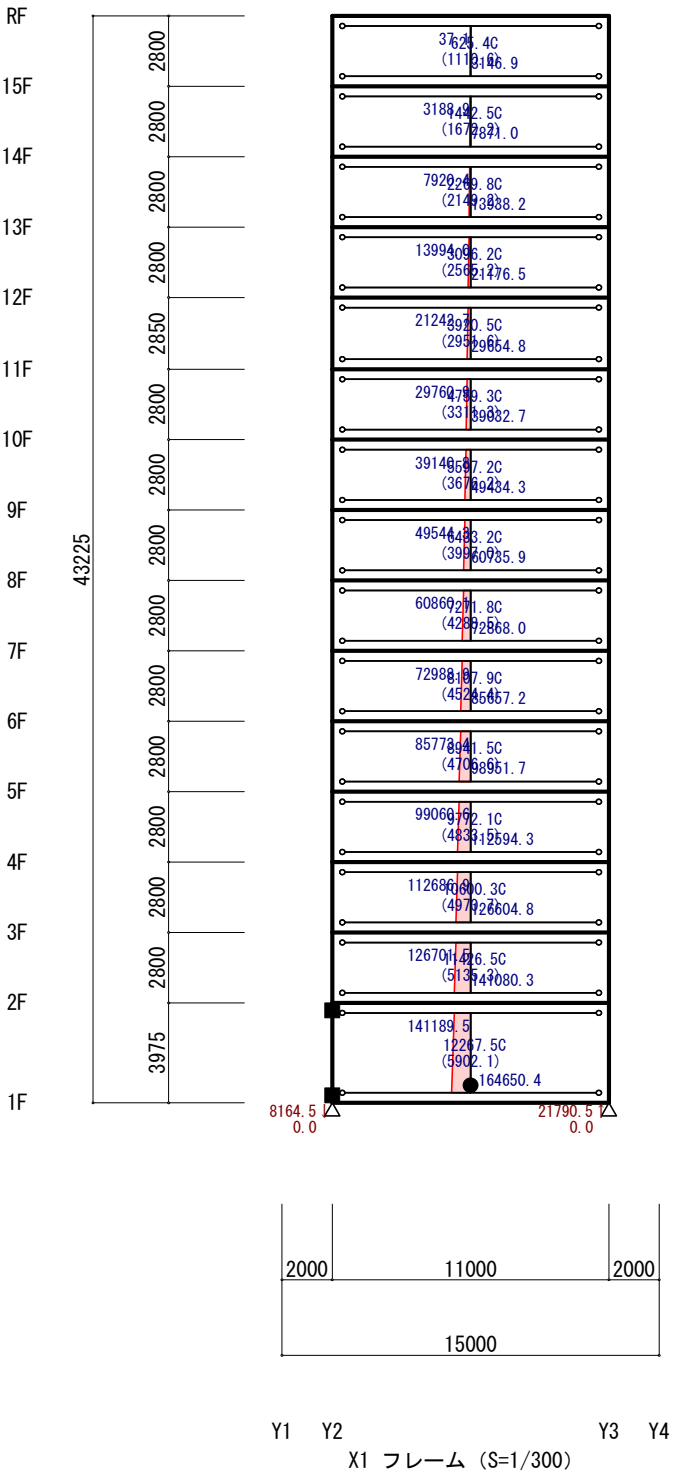


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

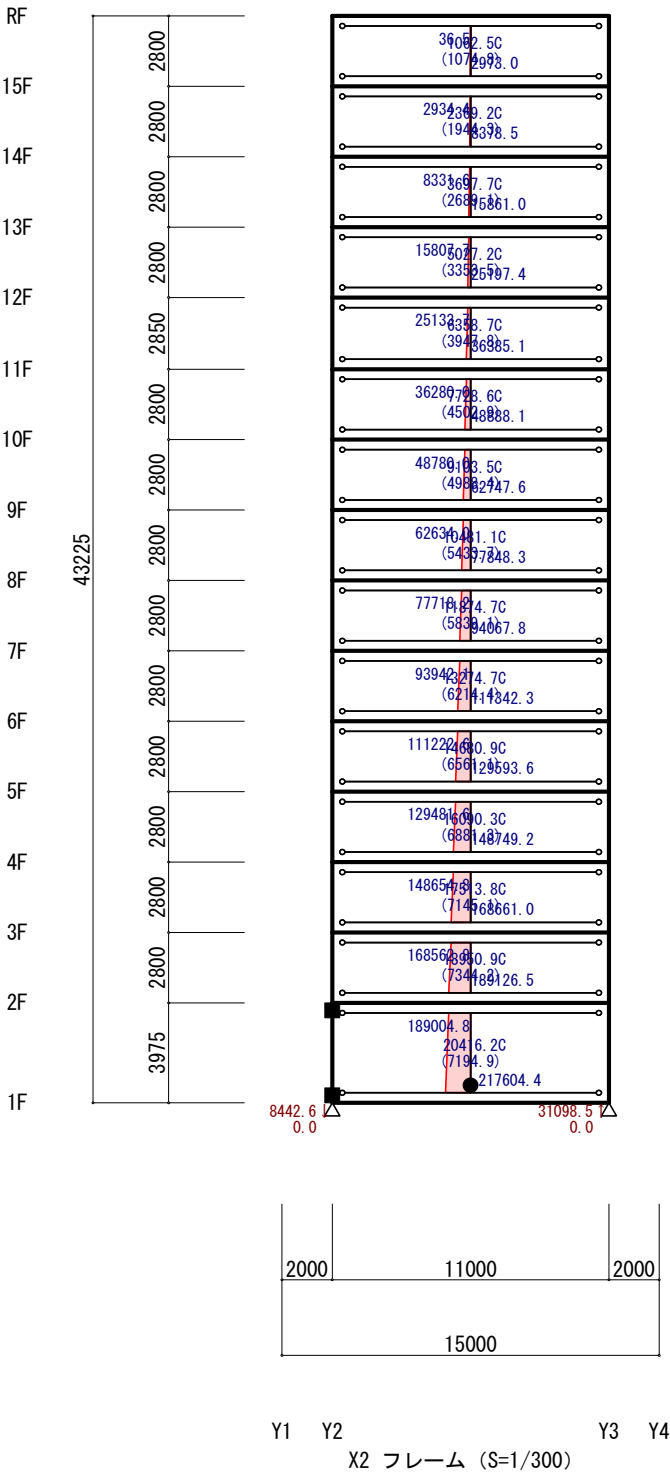


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

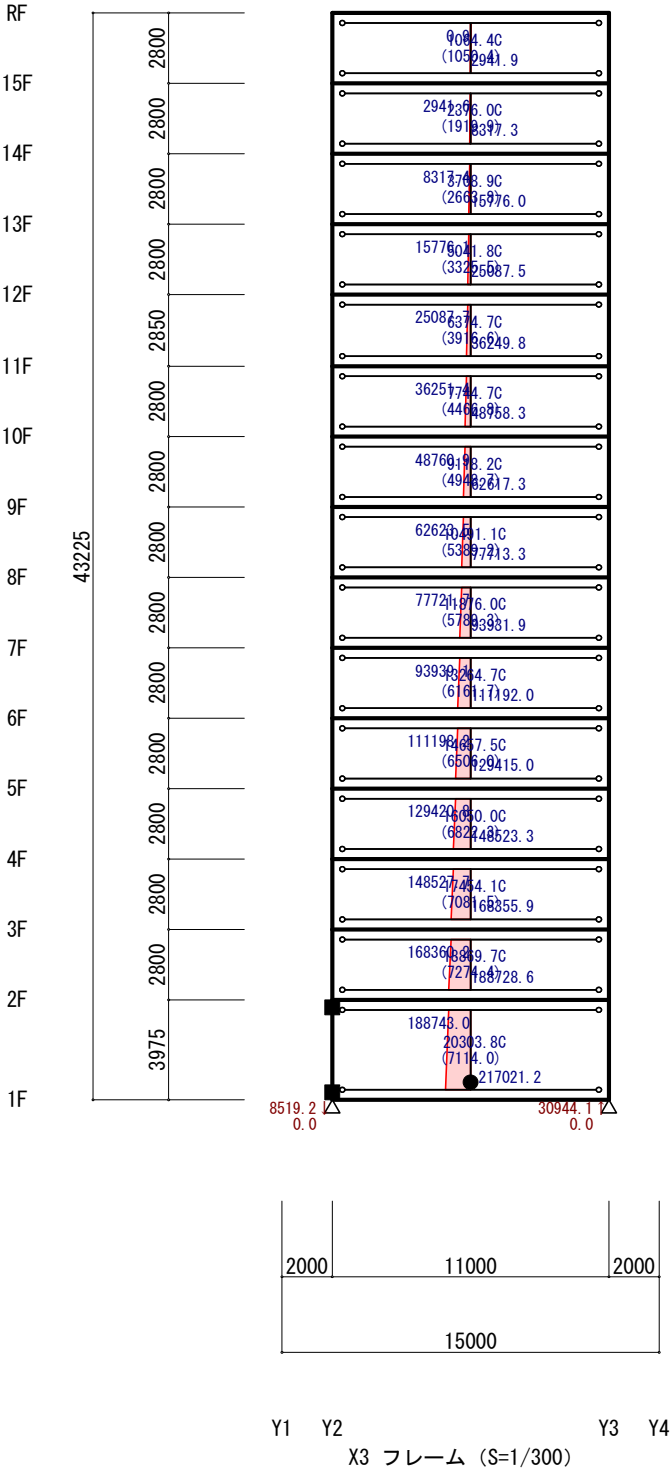


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

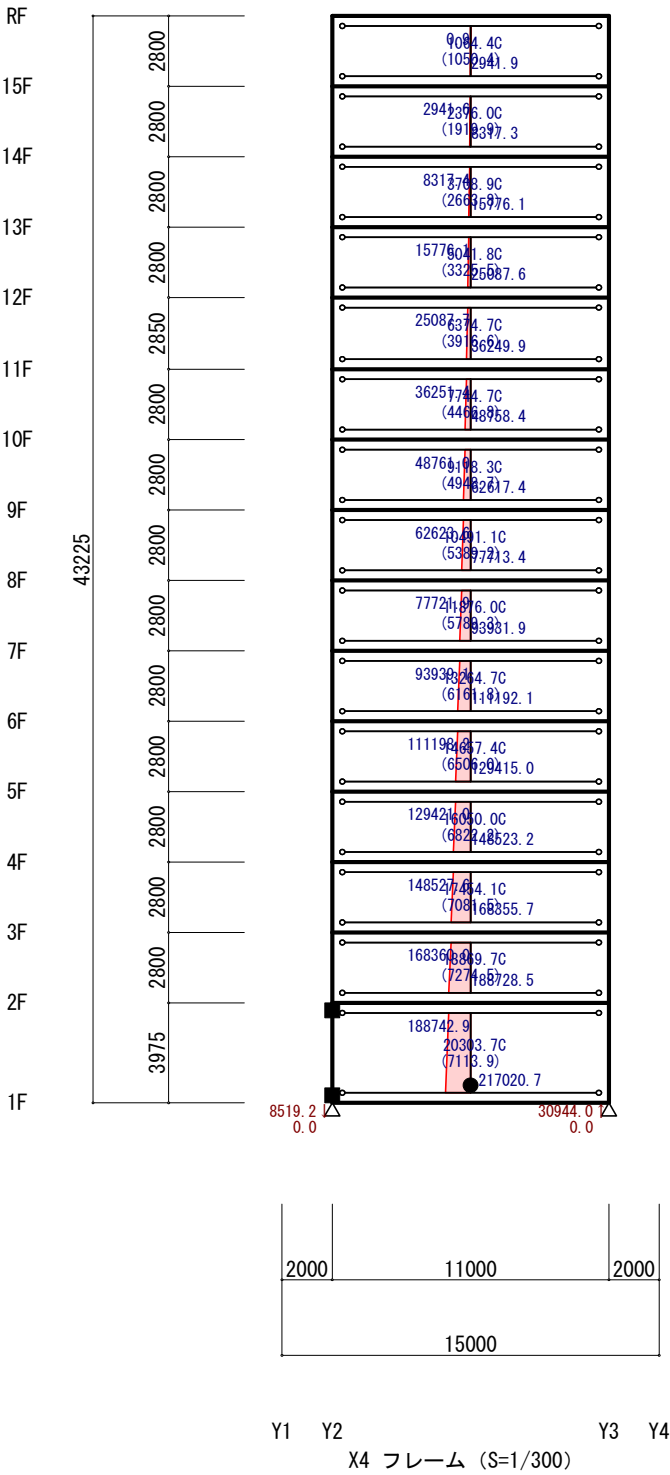


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

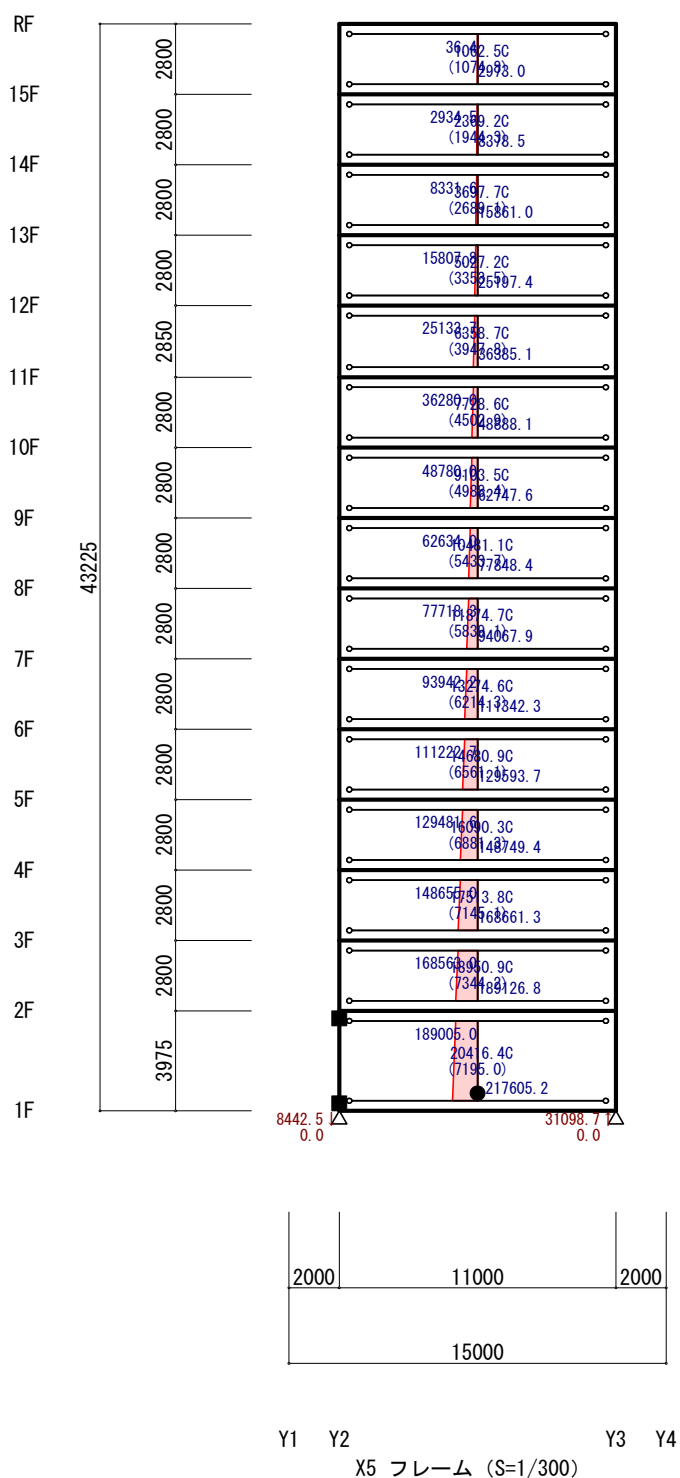


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

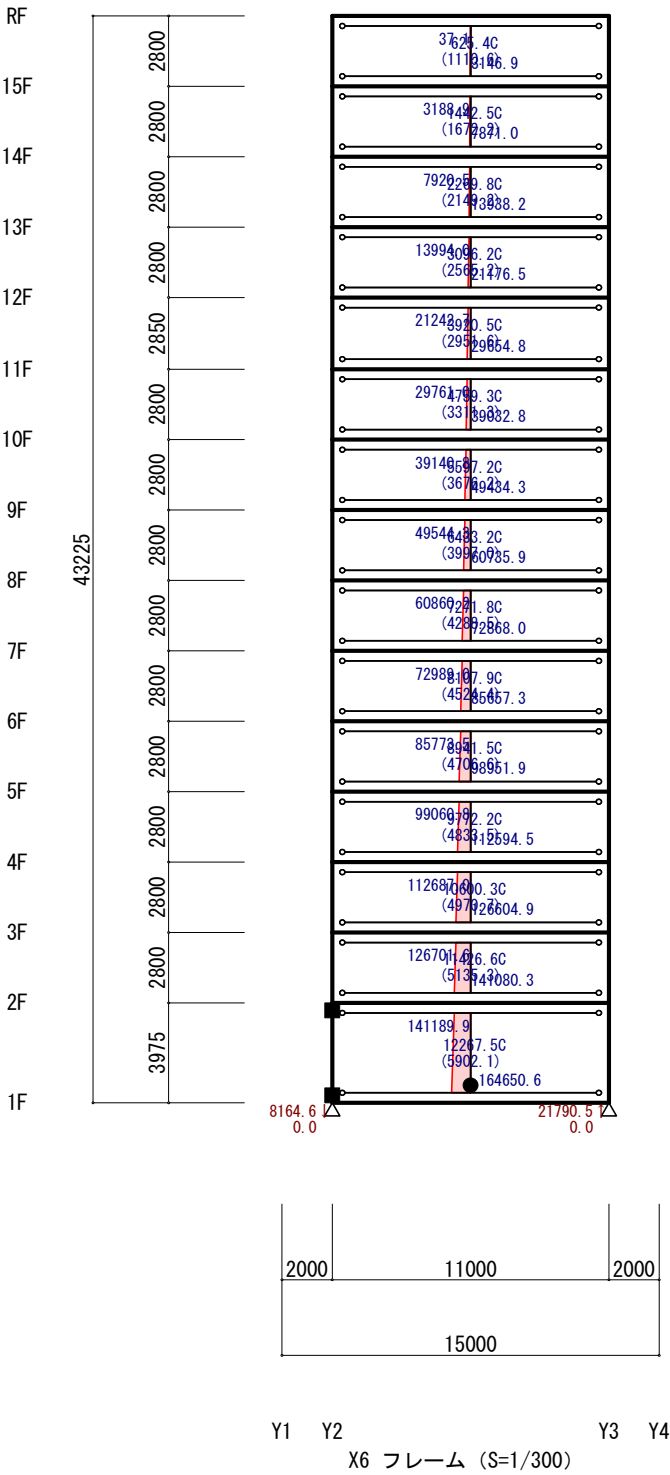


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

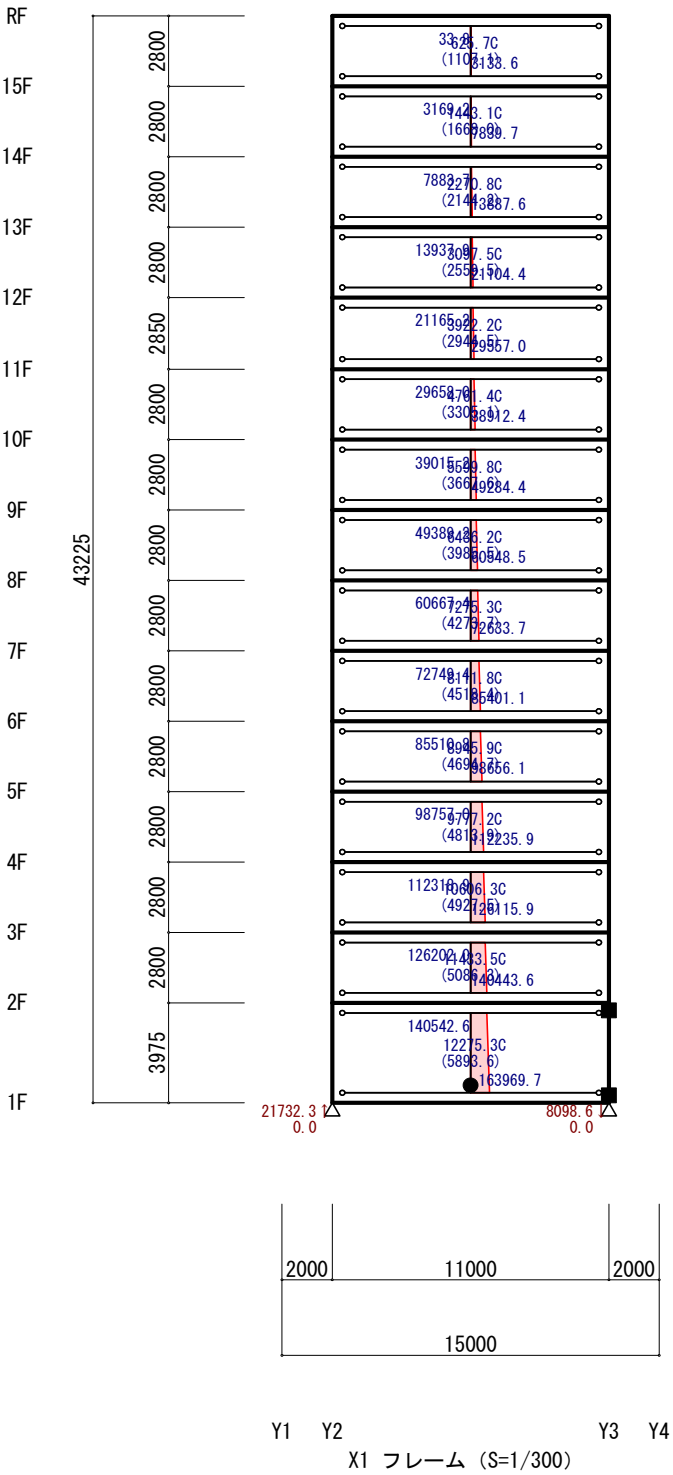


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

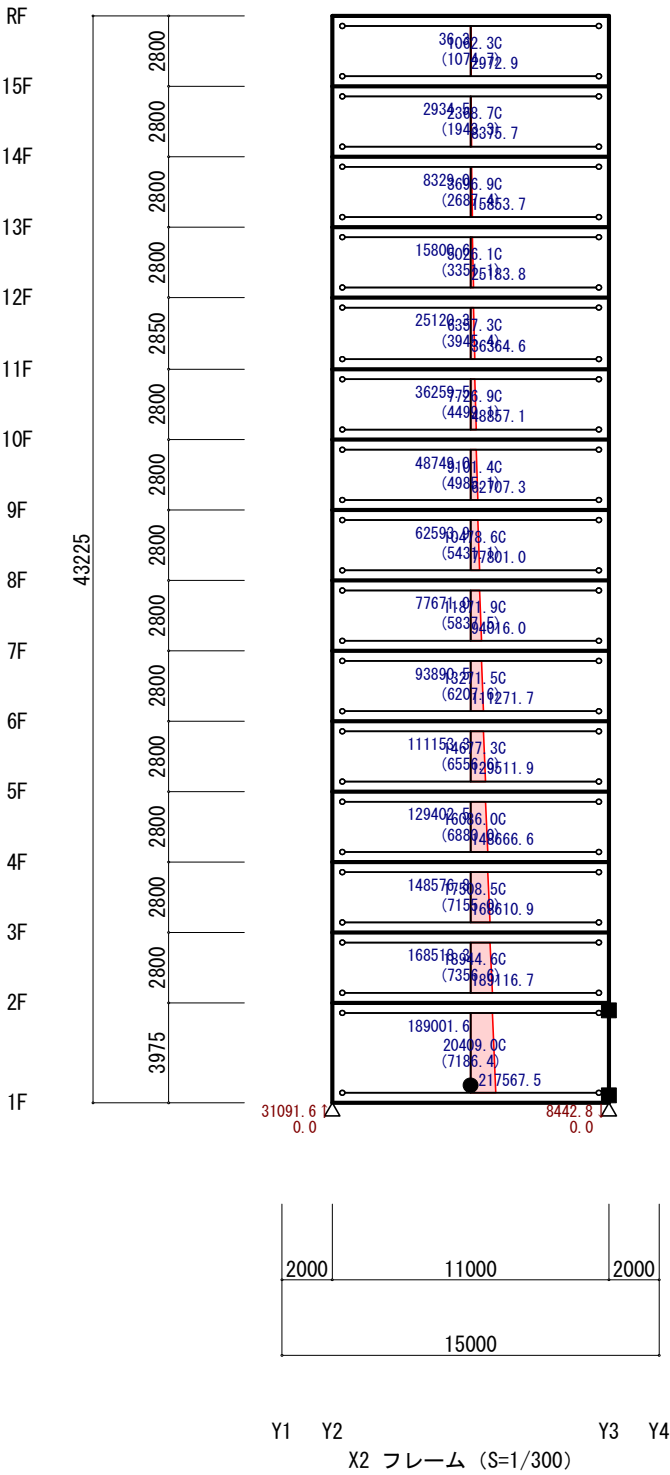


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

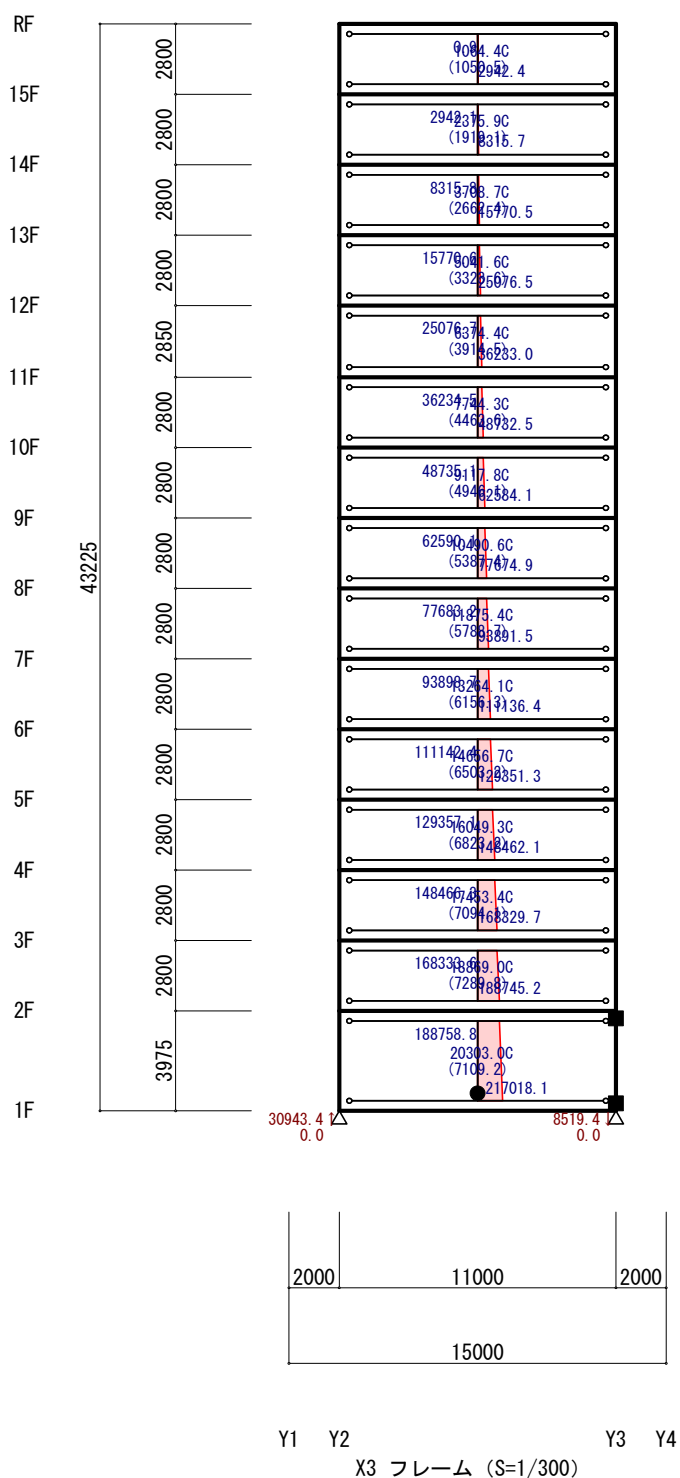


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

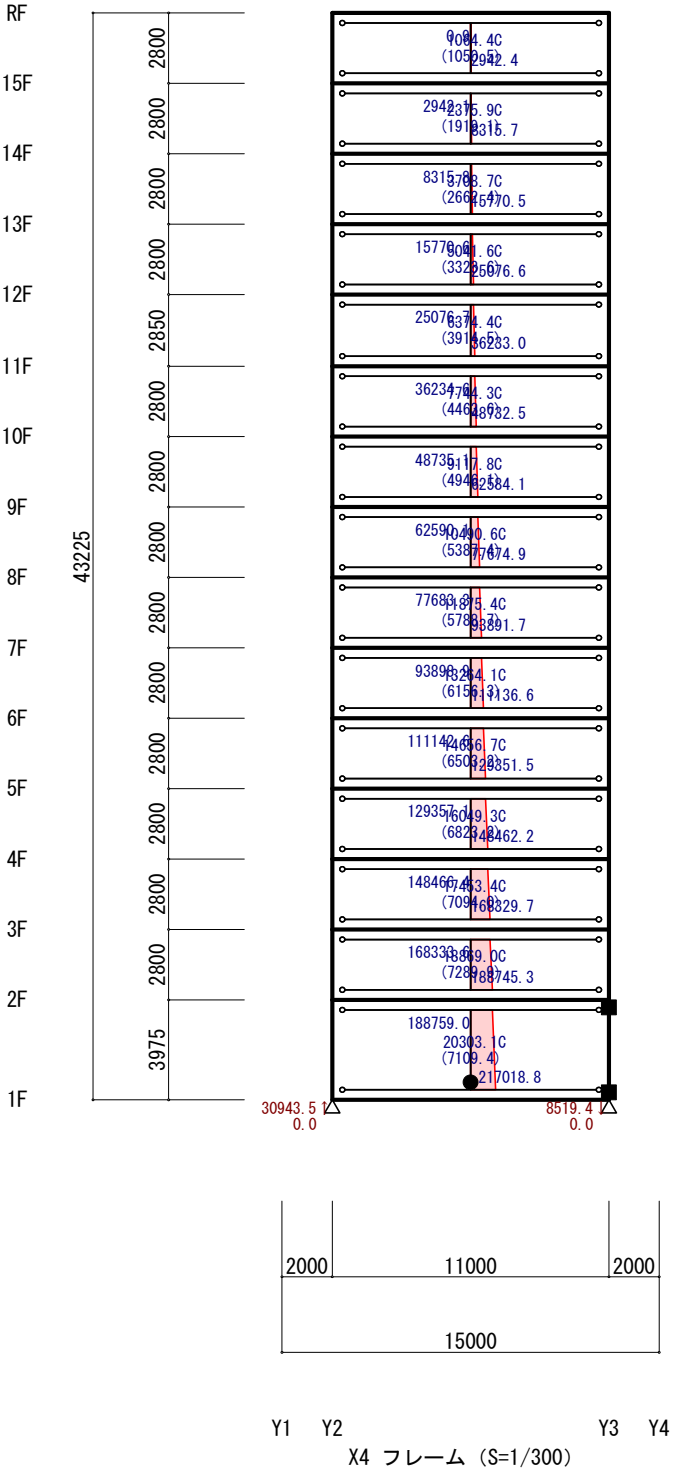

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



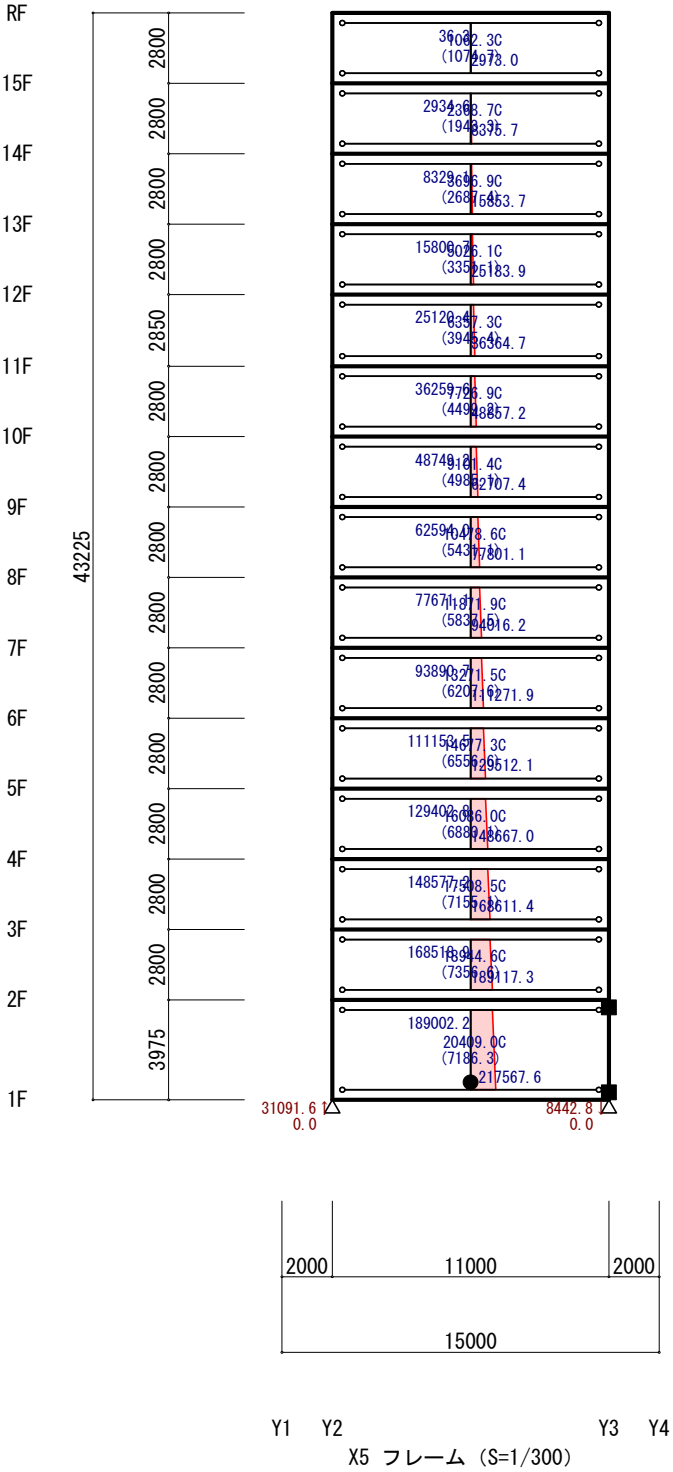


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

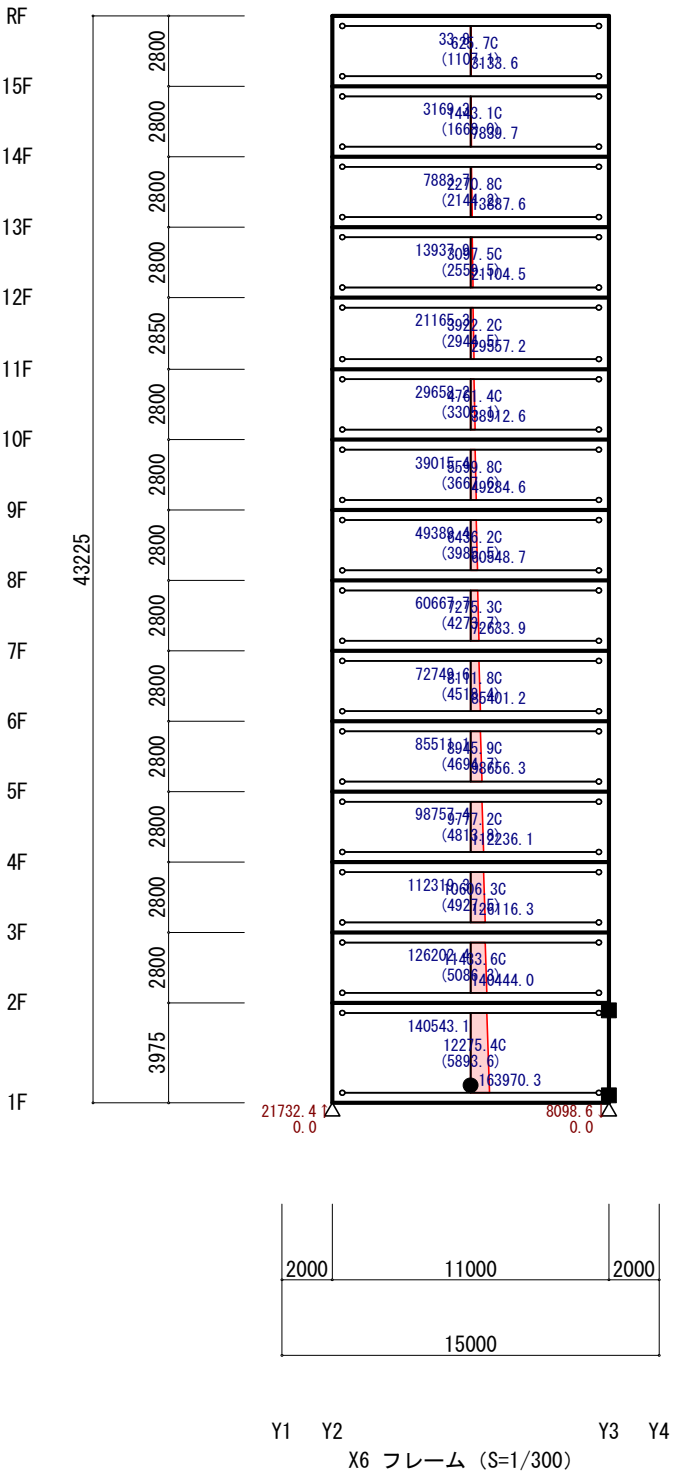

U-3. 3 部材の終局強度（Ds算定時）

U-3. 3. 1 部材の終局強度図（Ds算定時）

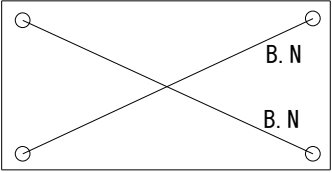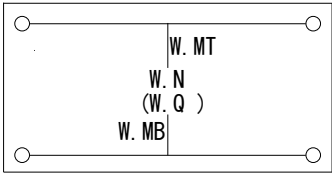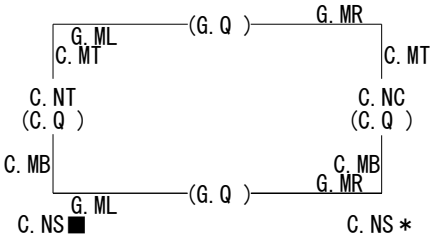

G. ML : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. MR : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. Q : はりせん断耐力 (kN)


C. MT : 柱頭危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. MB : 柱脚危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. N : 柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
C. Q : 柱のせん断耐力 (kN)

C. NS : 支点鉛直耐力 (kN)
■:浮上り、*:圧壊


W. MT : 壁柱 柱頭の曲げ耐力 (kN・m)
W. MB : 壁柱 柱脚の曲げ耐力 (kN・m)
W. Q : 壁・ブレースのせん断力 (kN)
W. N : 壁柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
B. N : ブレース部材軸耐力 (kN)

※
解析モデルが2方向MSモデルの場合の
柱の曲げ耐力は2軸曲げを考慮した値です。


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

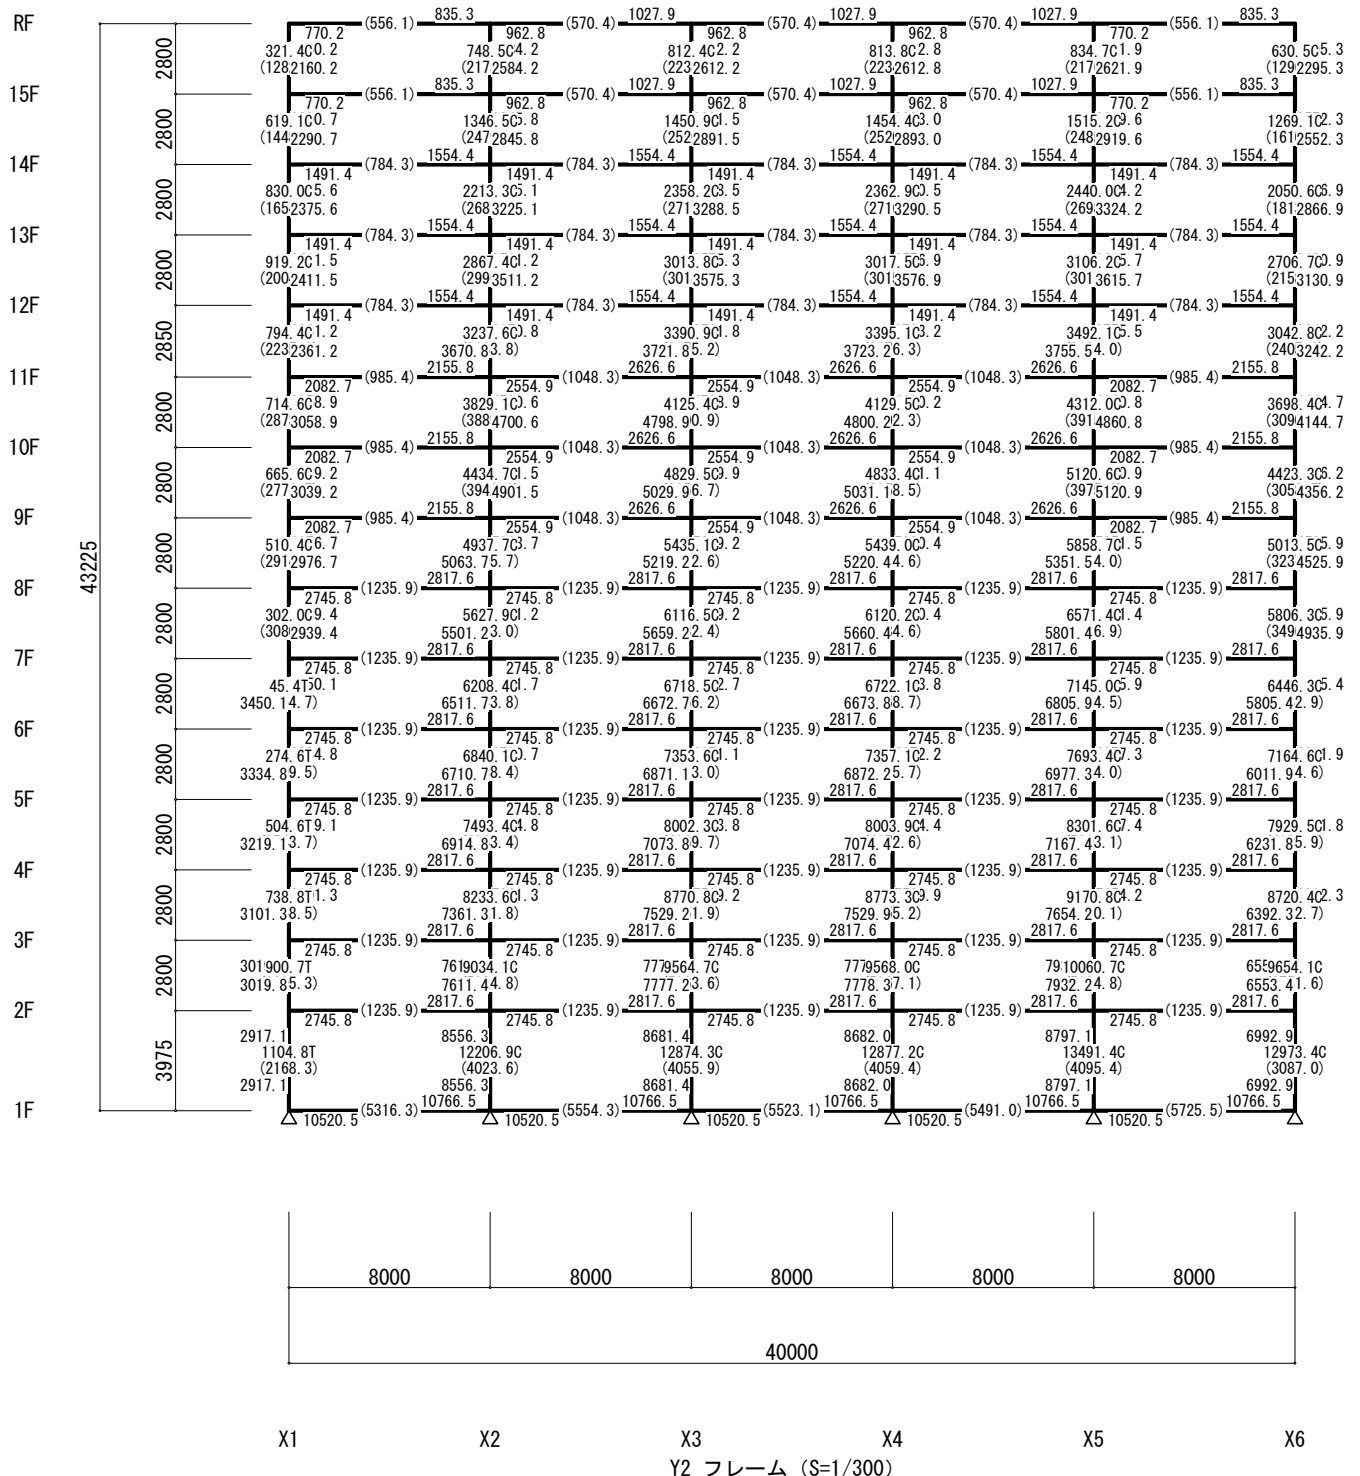



終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

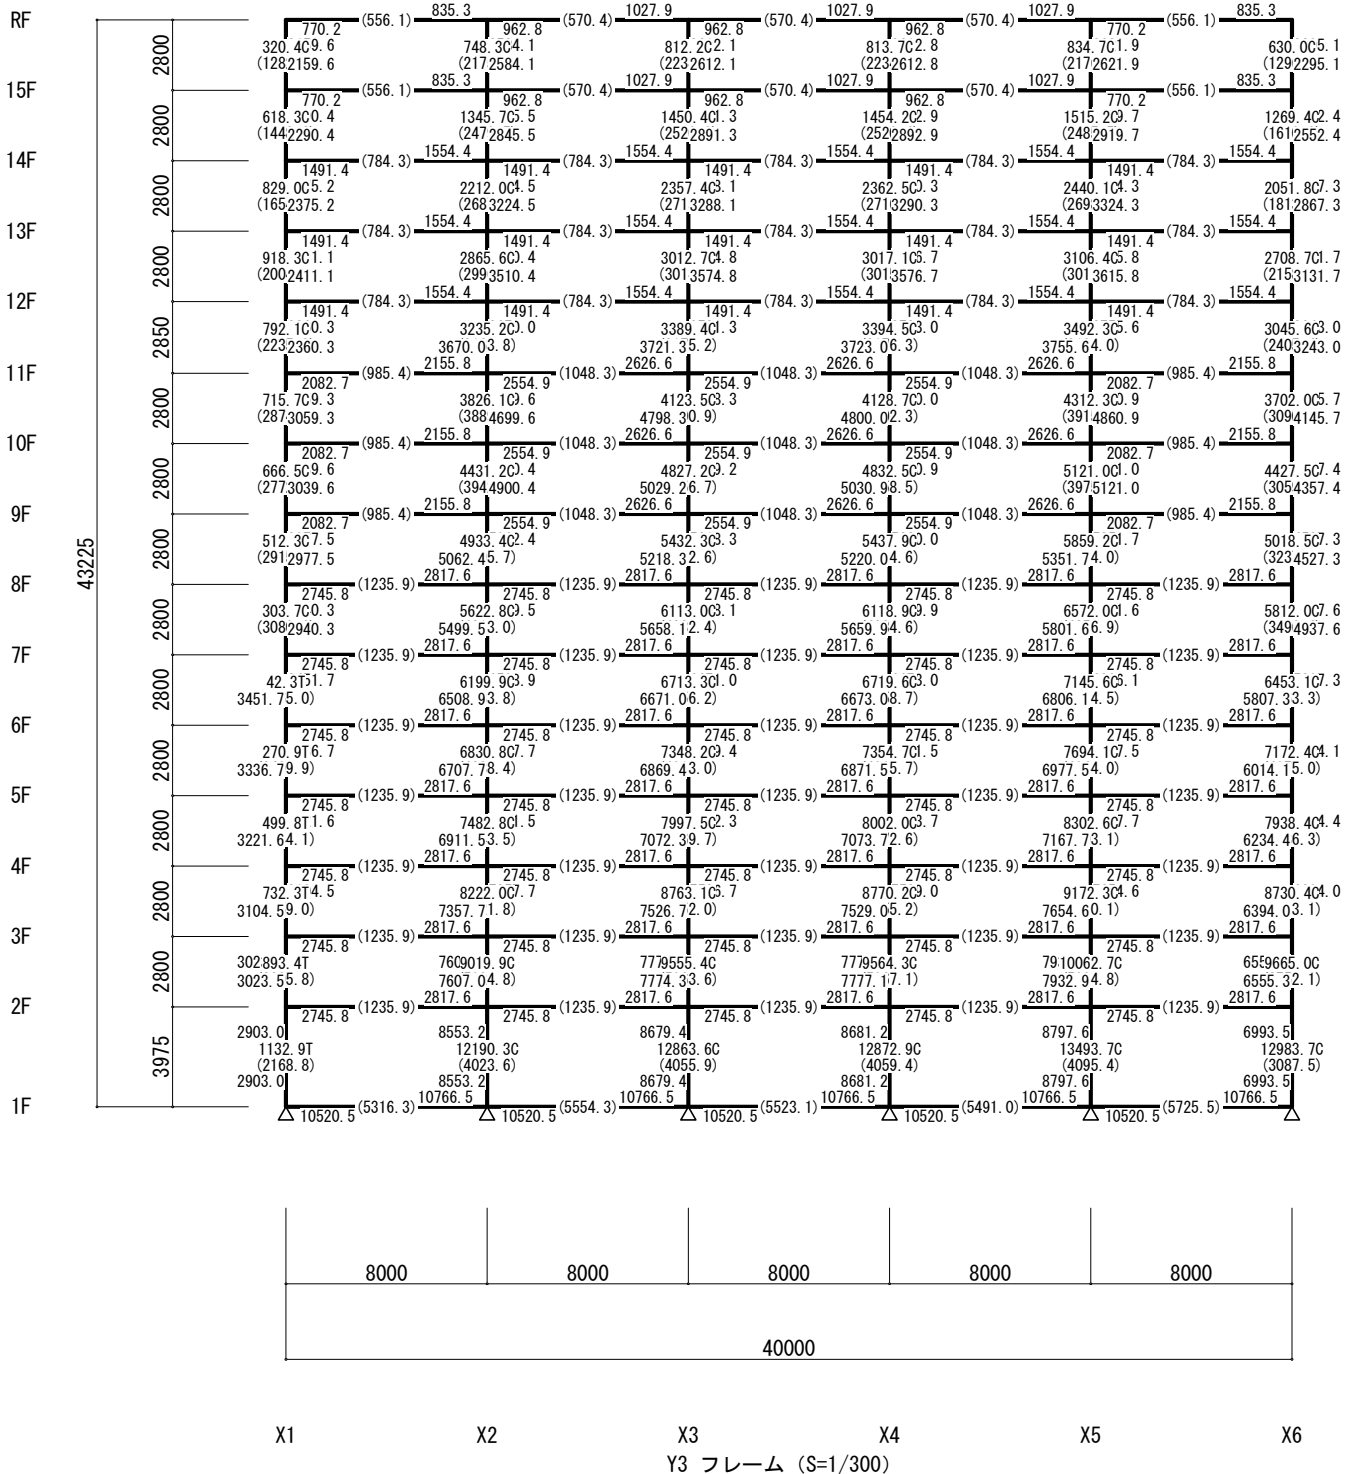

終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

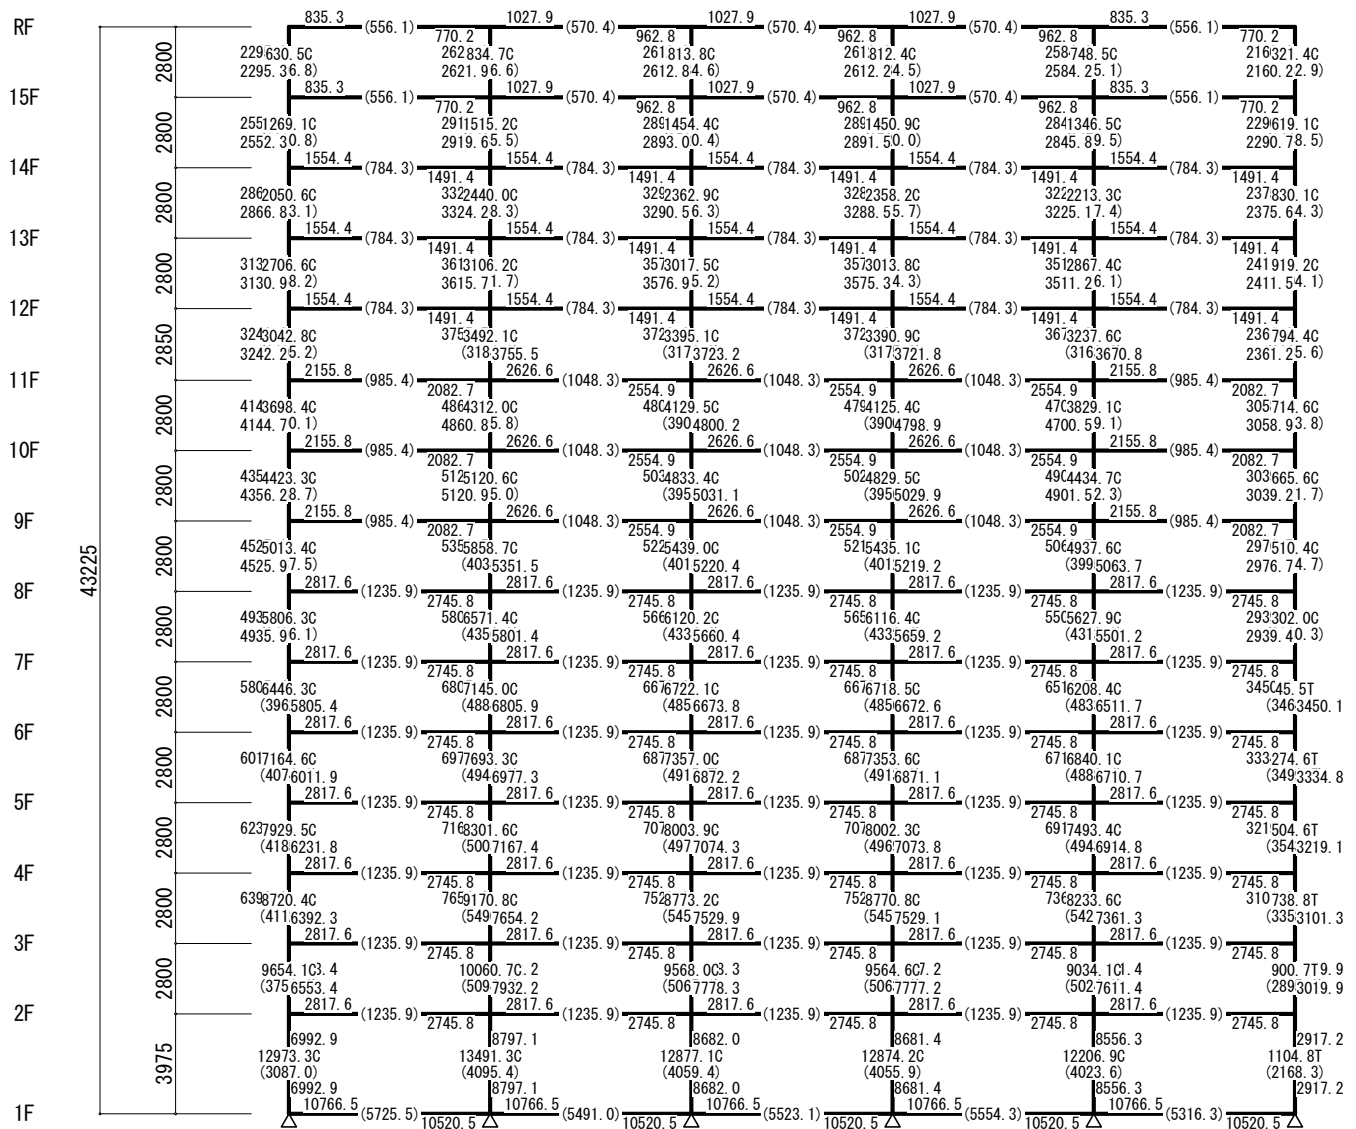


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

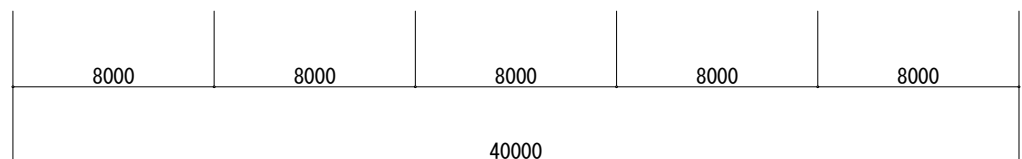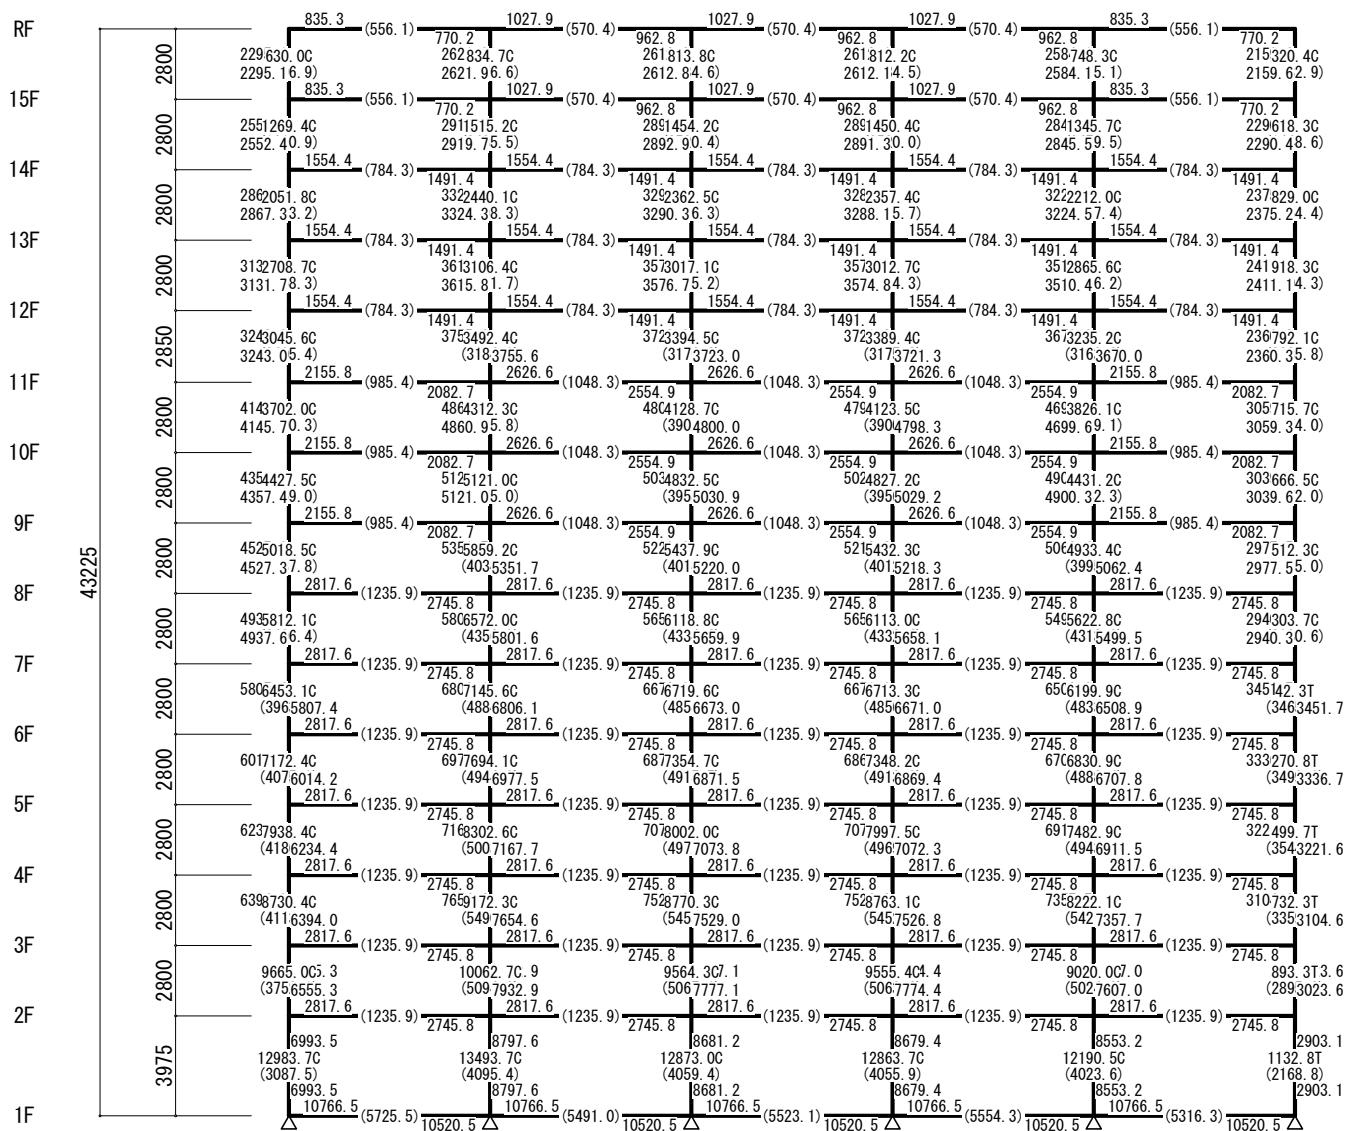


X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y3 フレーム (S=1/300)


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

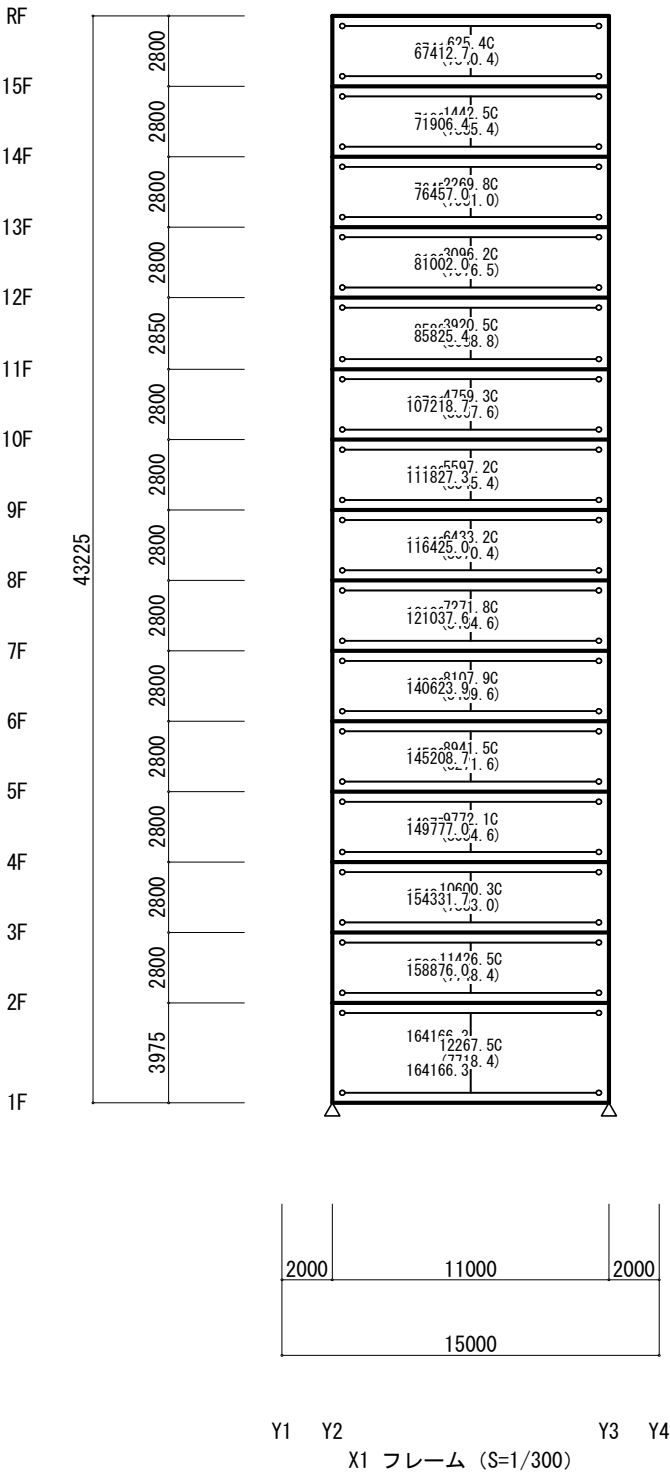


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

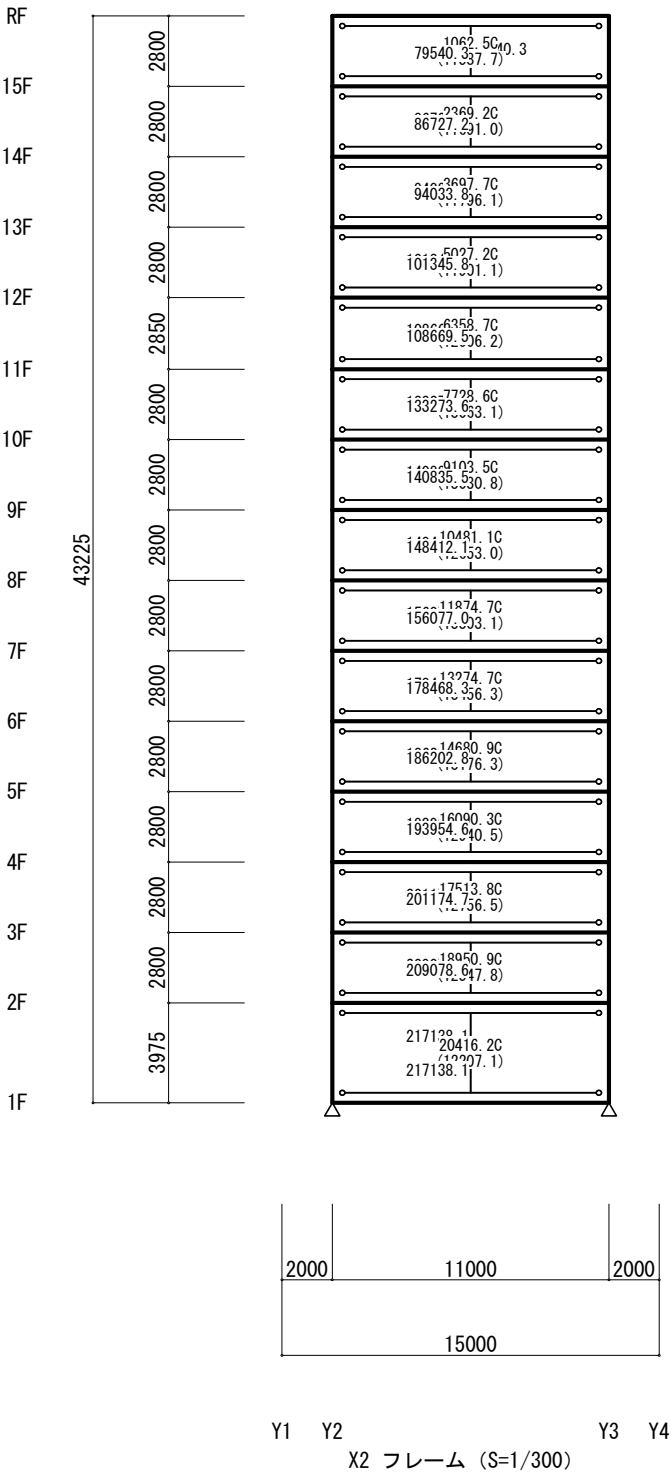


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

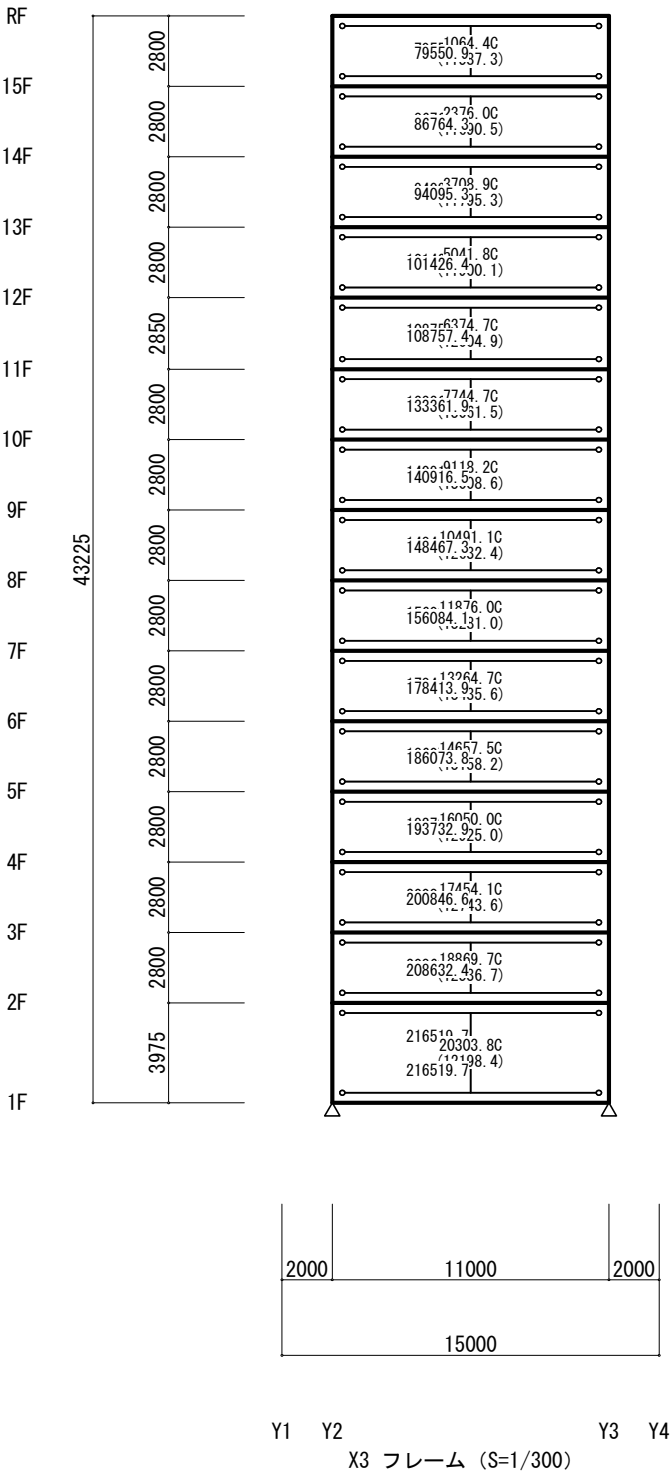


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

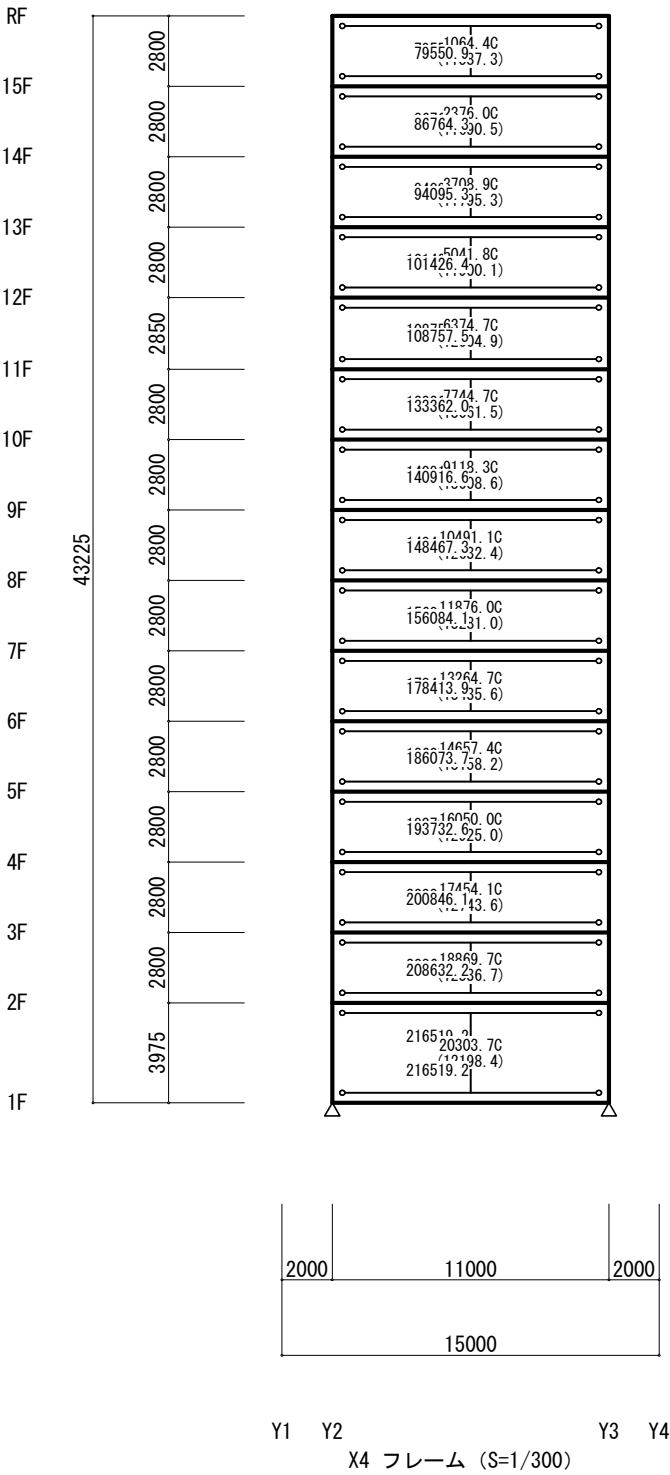


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

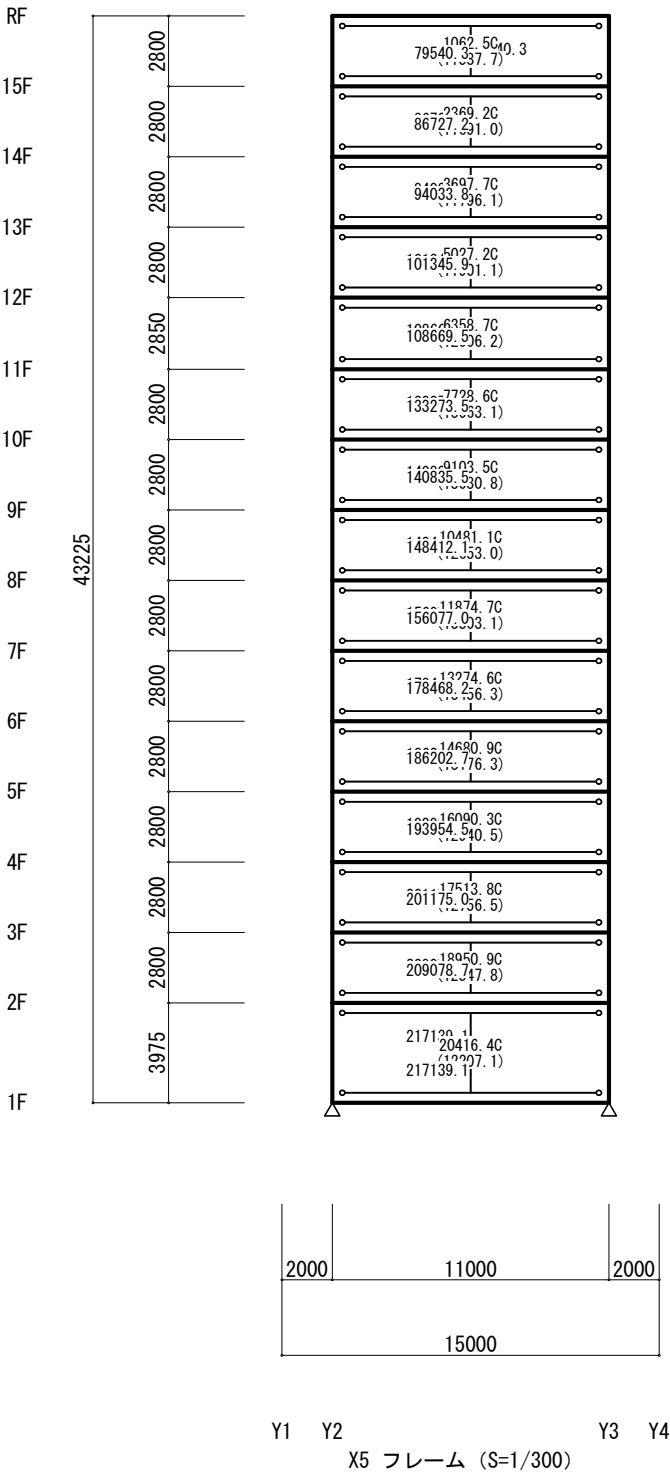


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

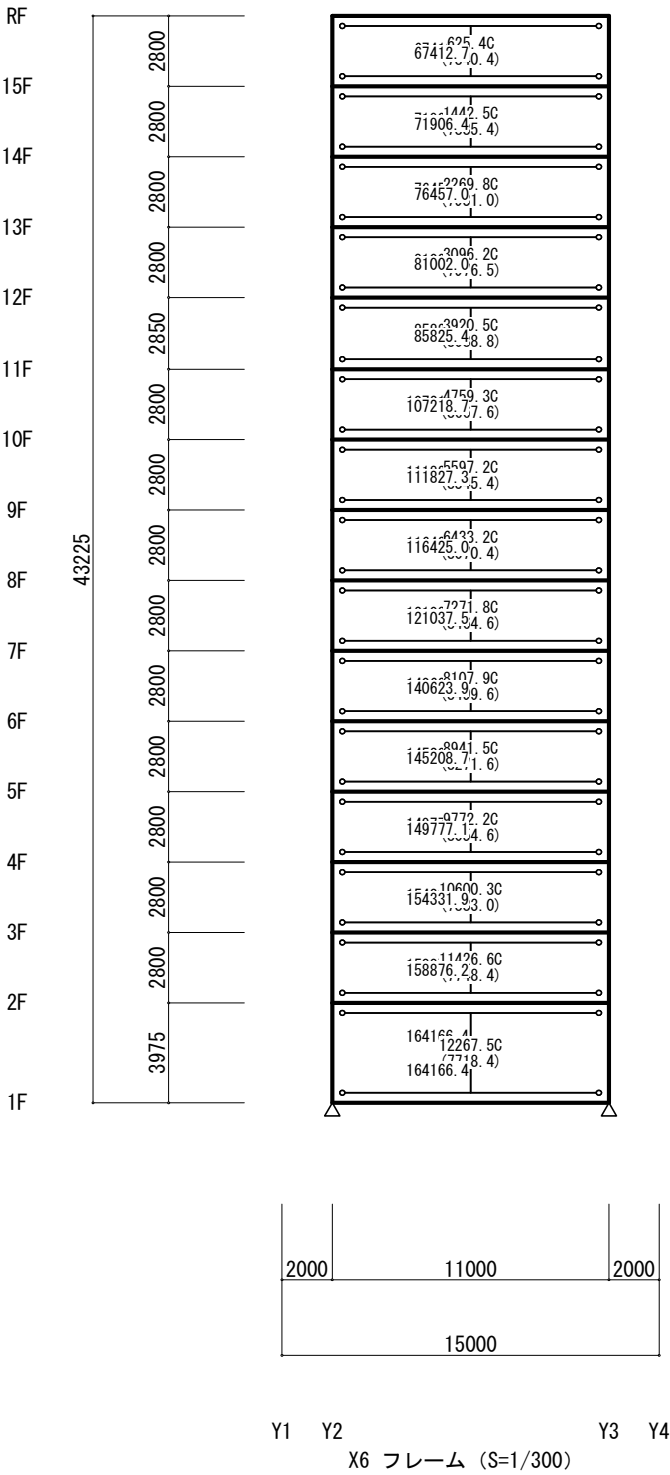


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

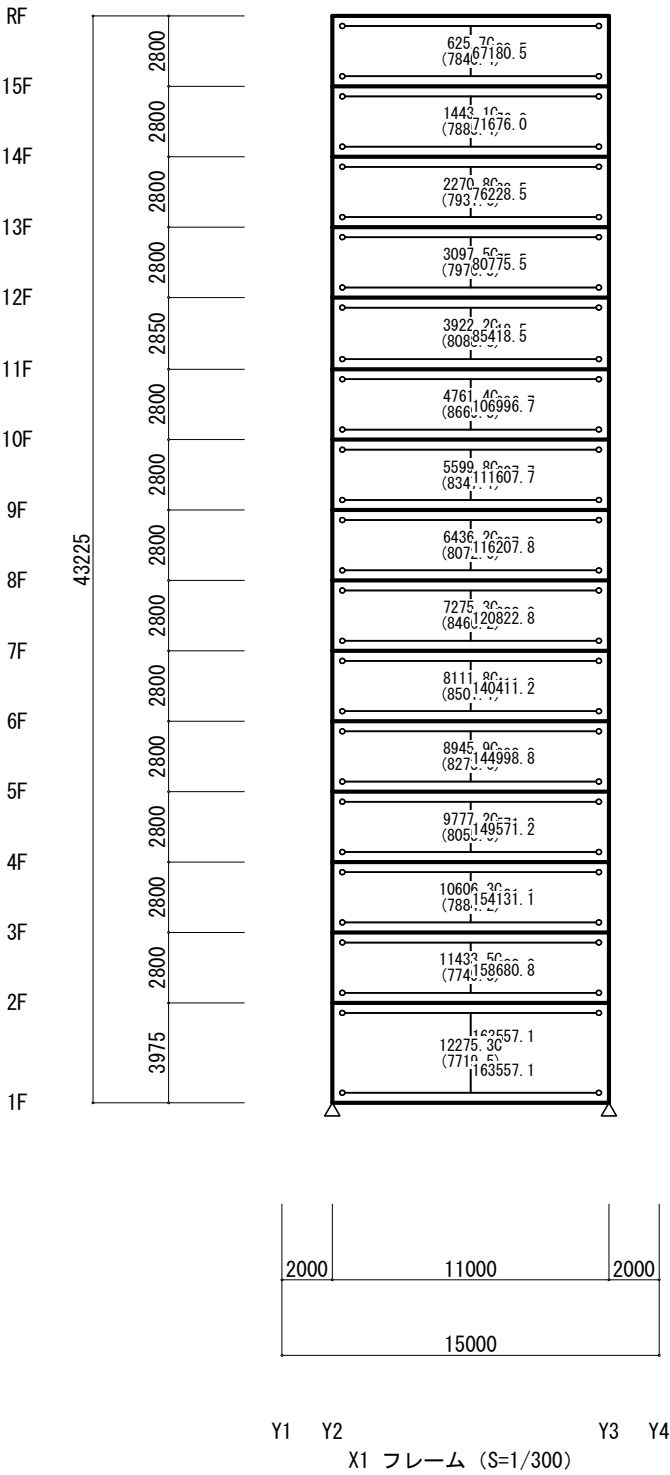


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

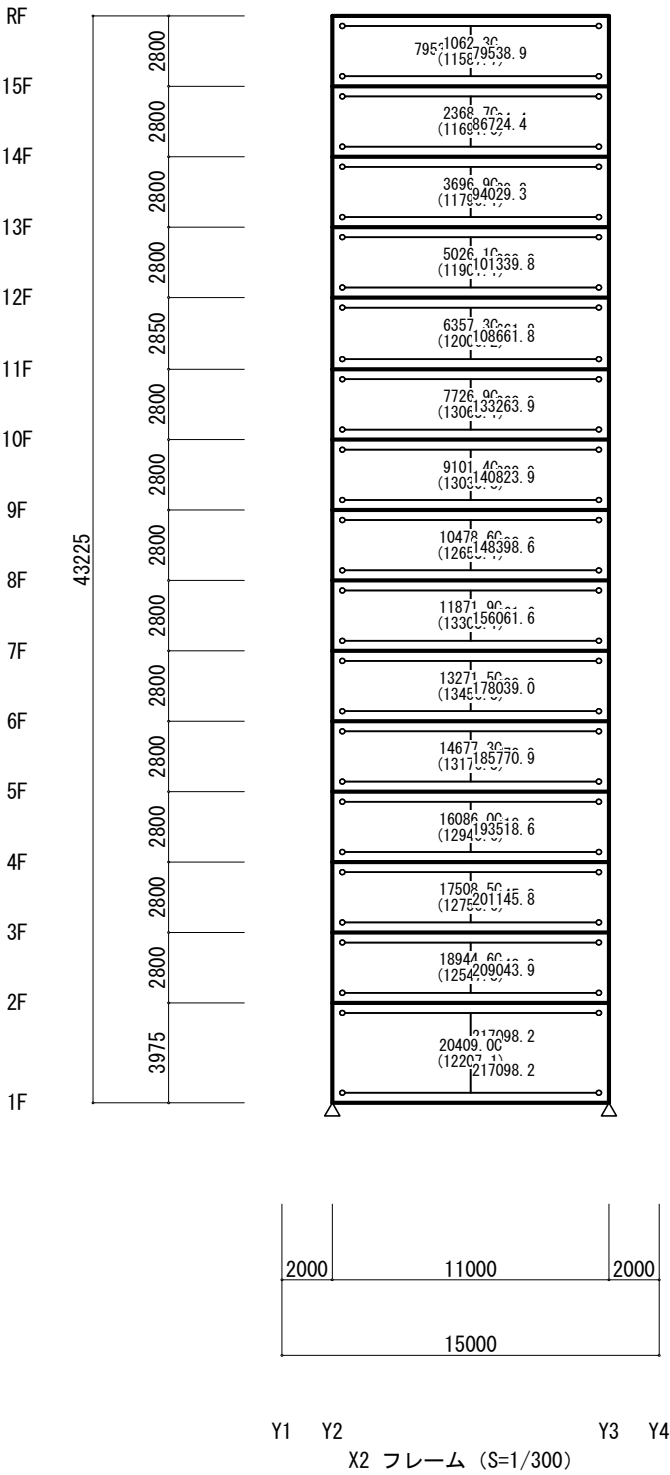


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

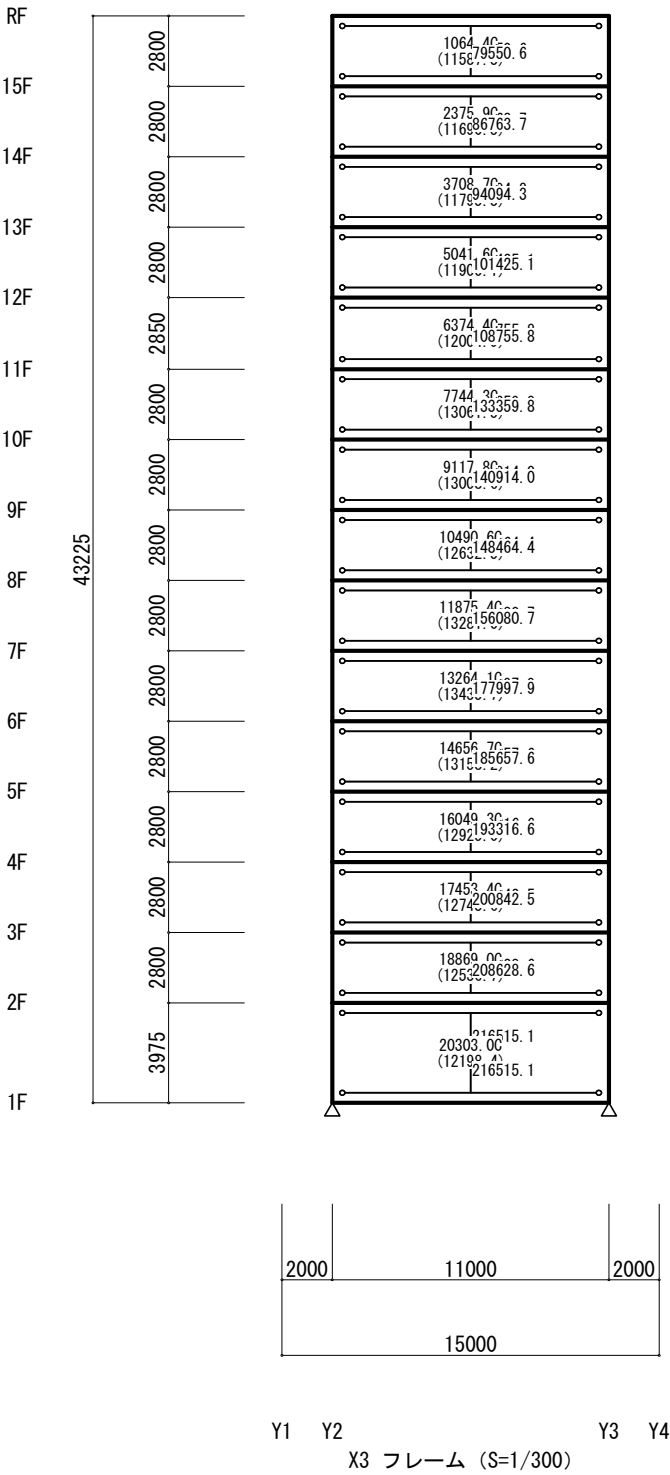


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

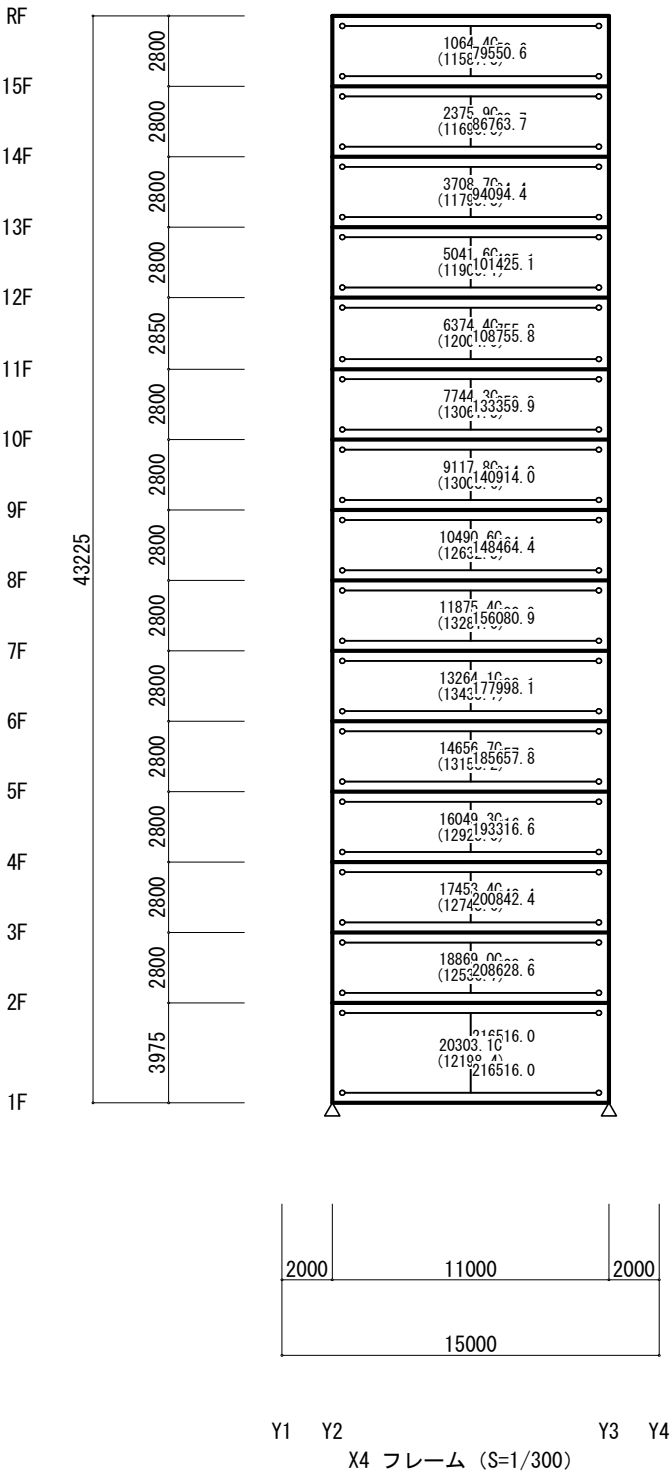

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

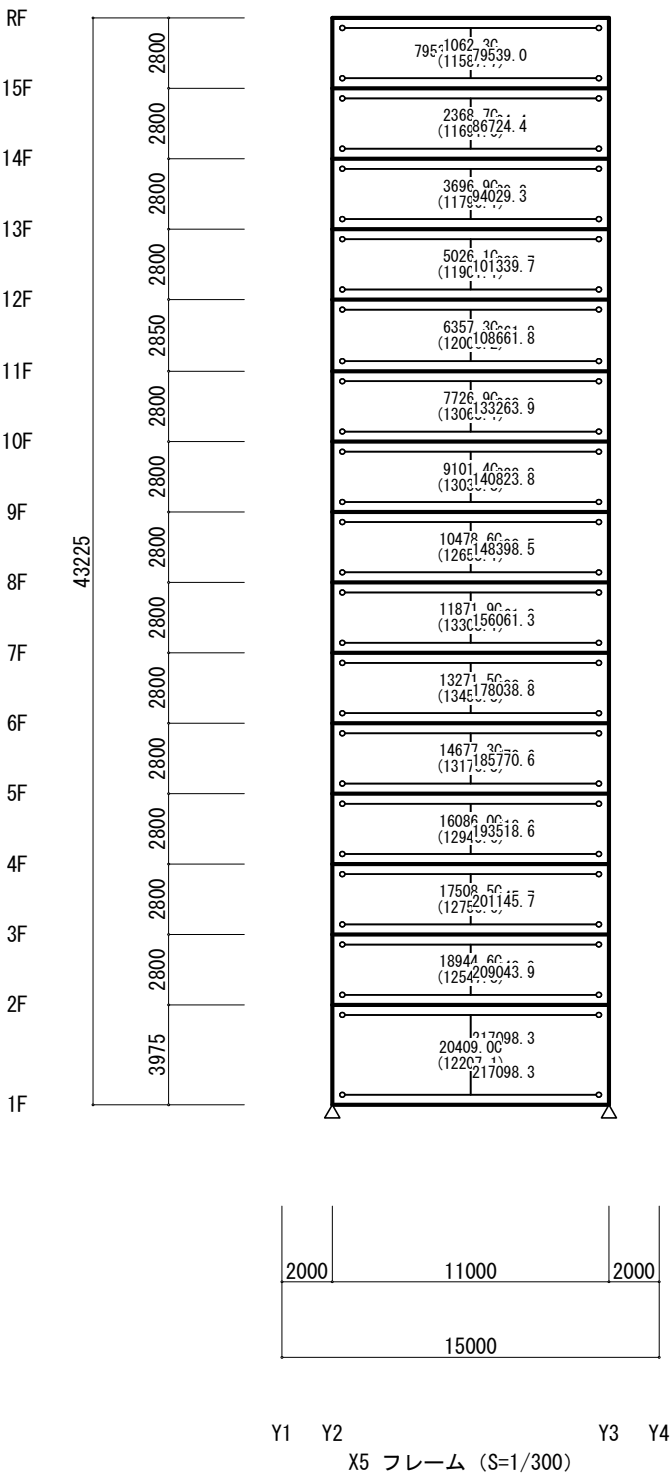


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

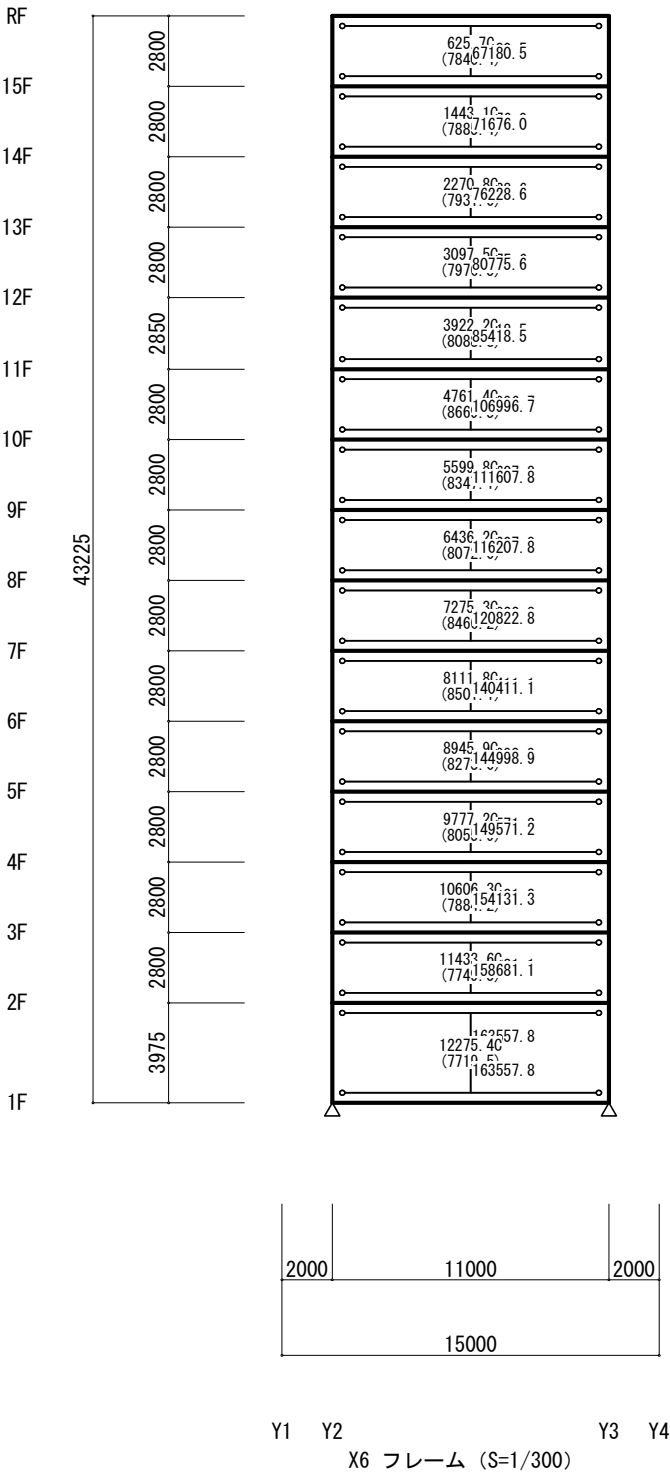


U-3.5 終局時機構図 (Ds算定時)


U-3.5.1 終局時機構図 (Ds算定時)

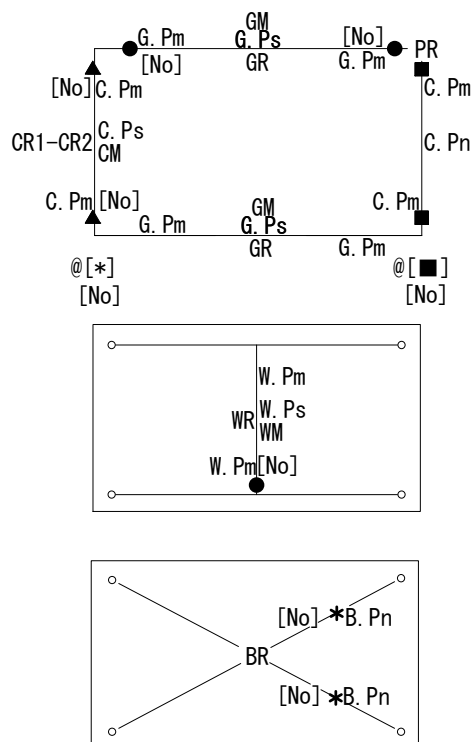


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
 - CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)

終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

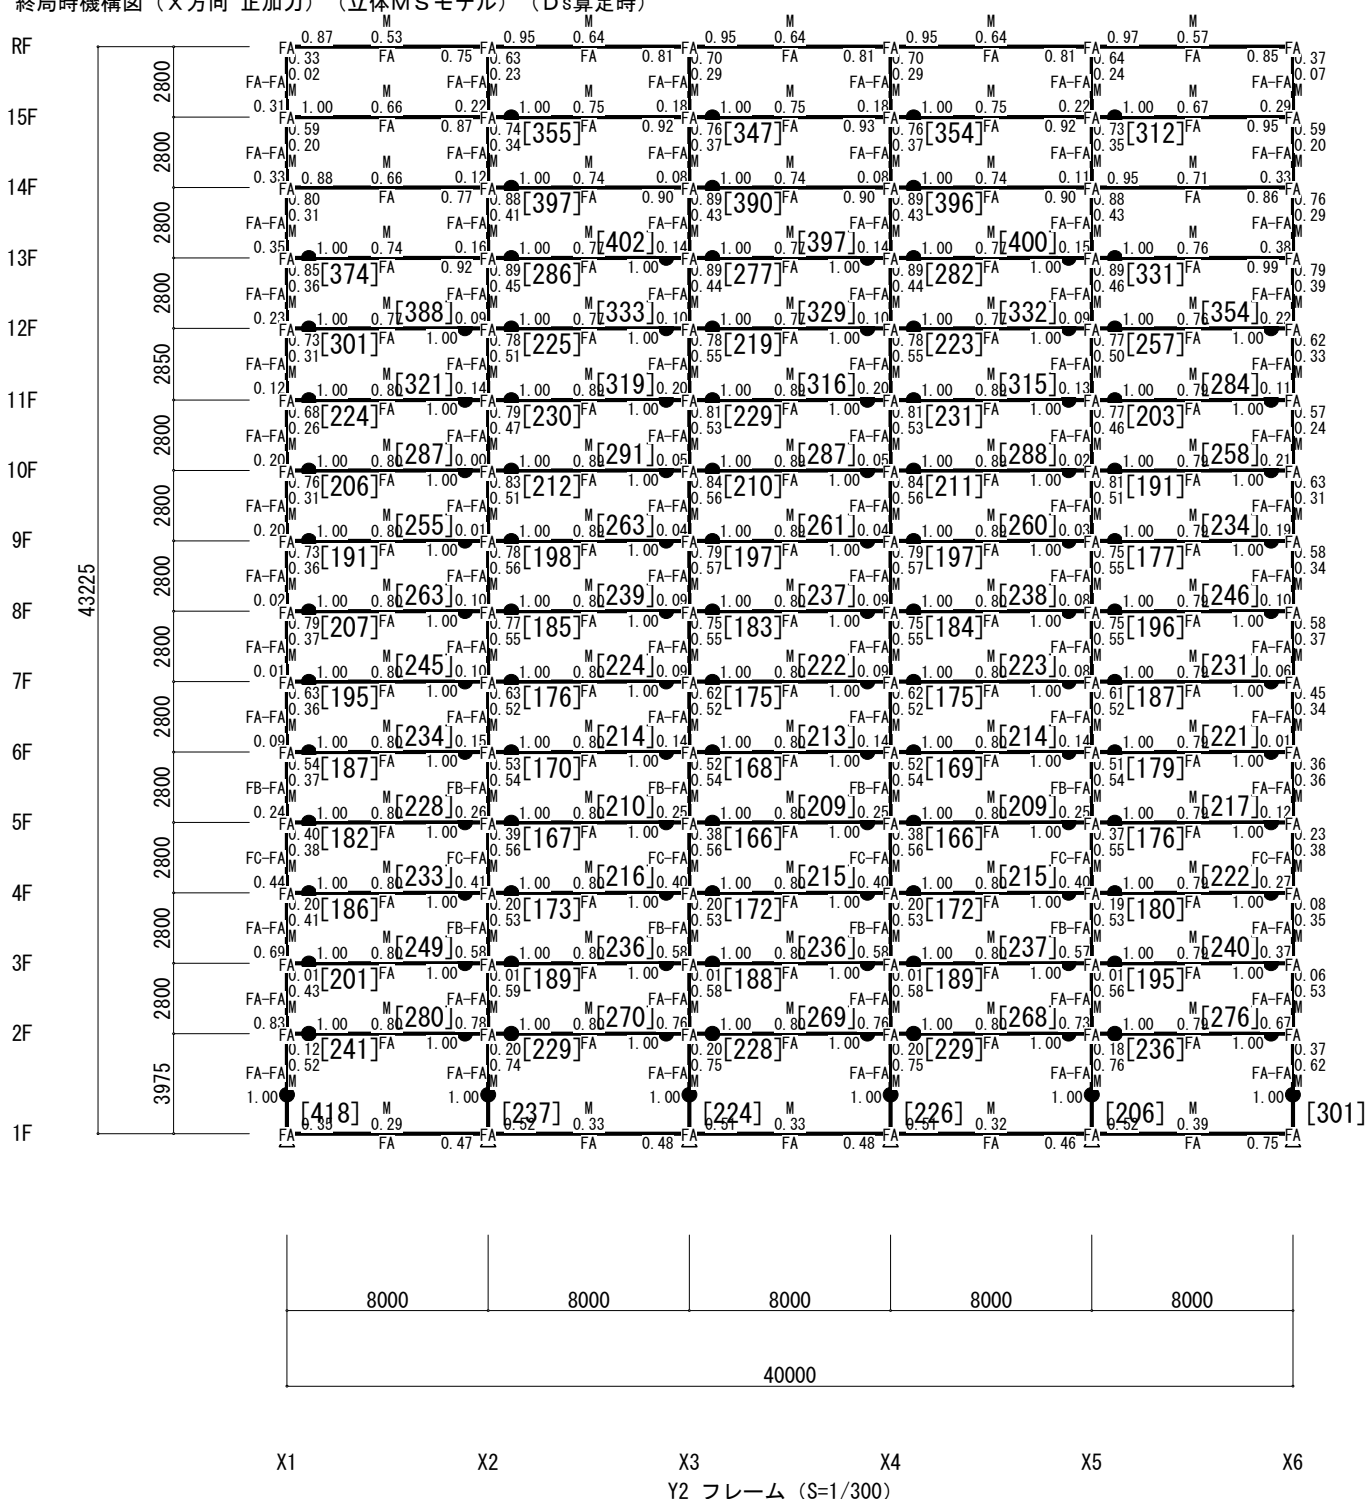


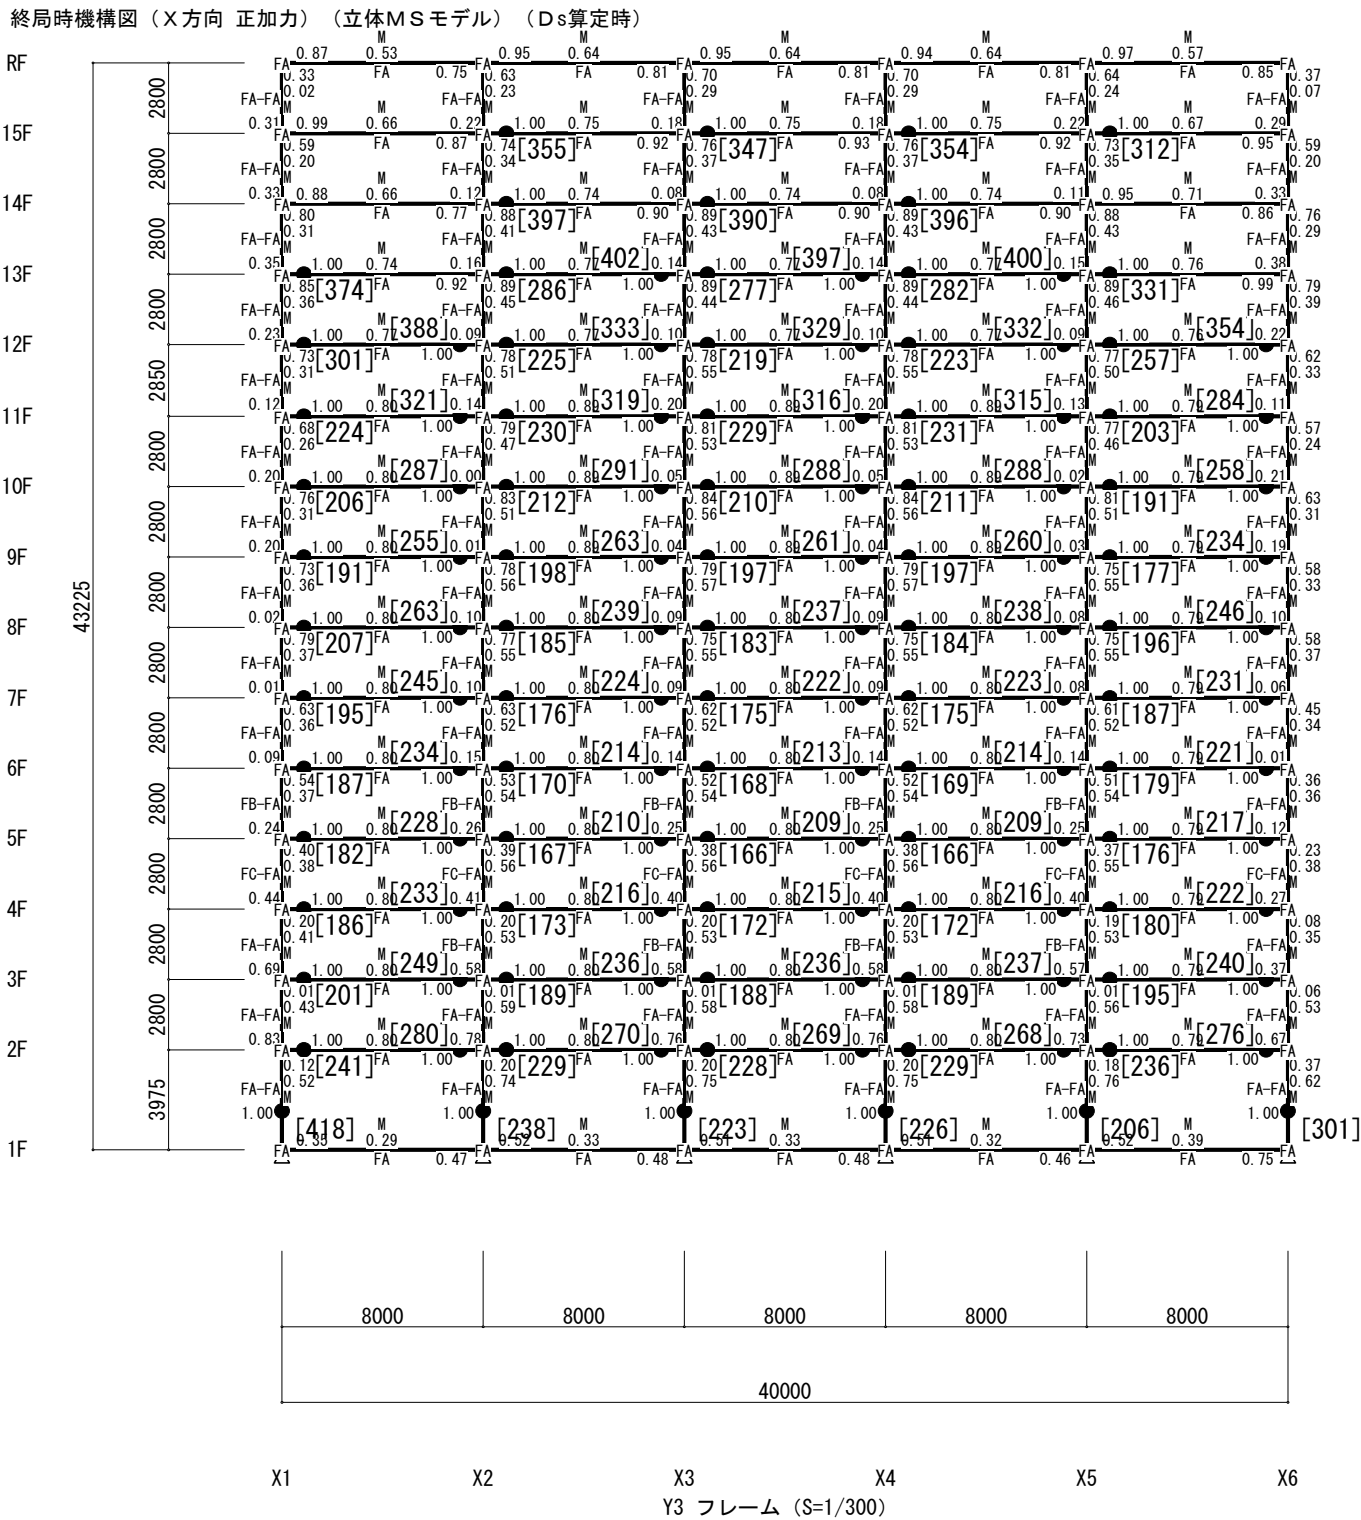


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

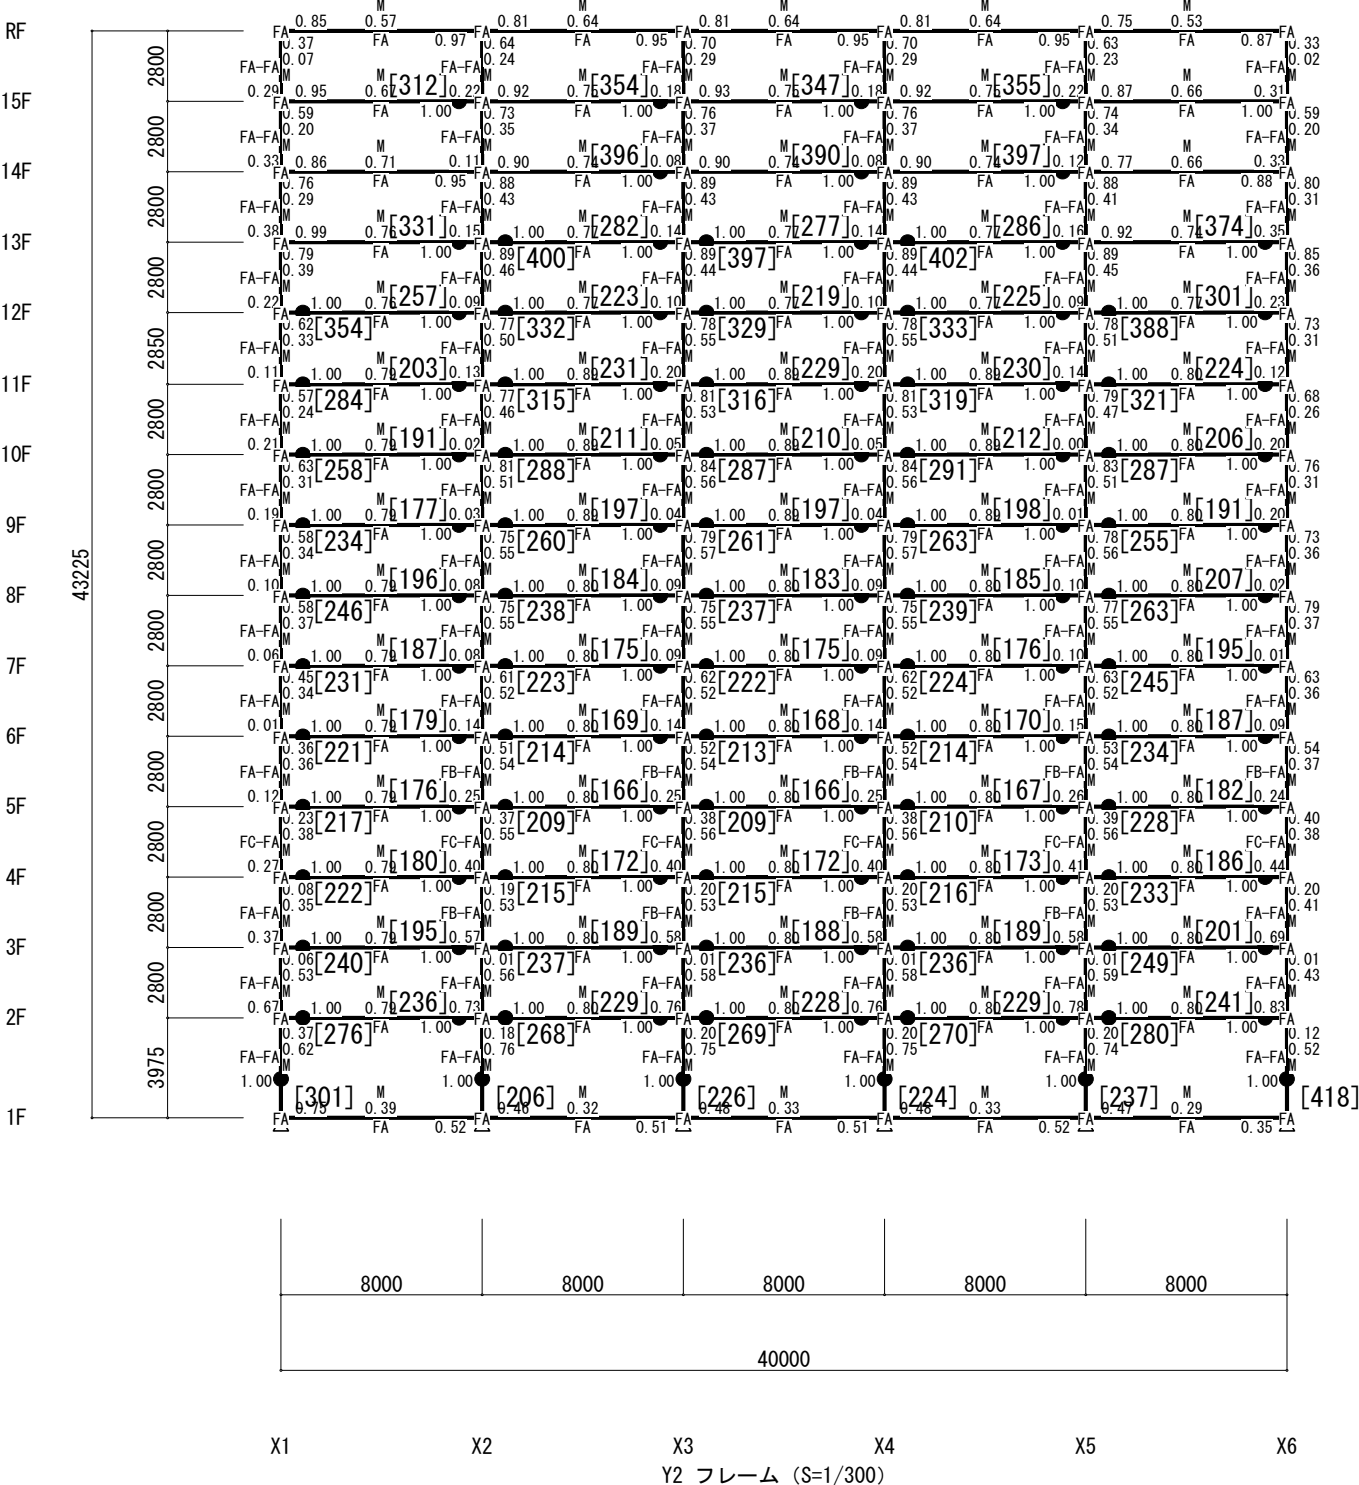


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

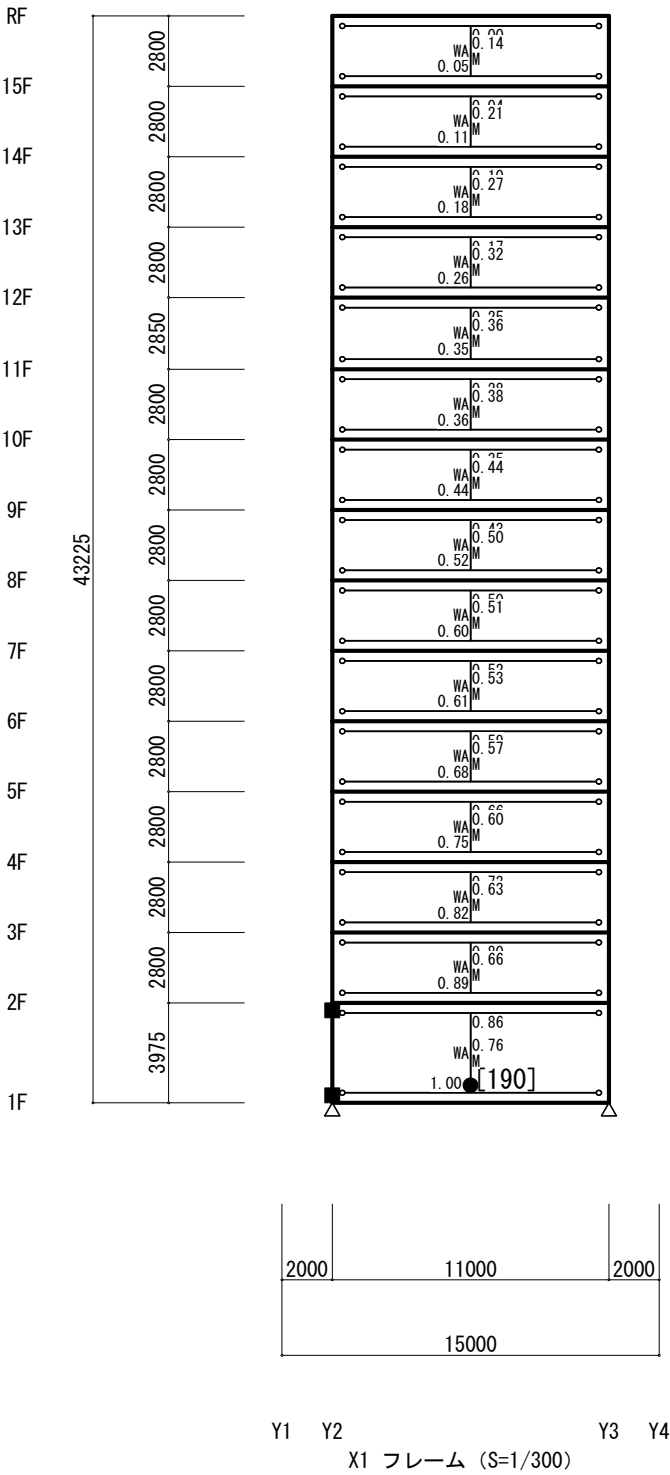


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

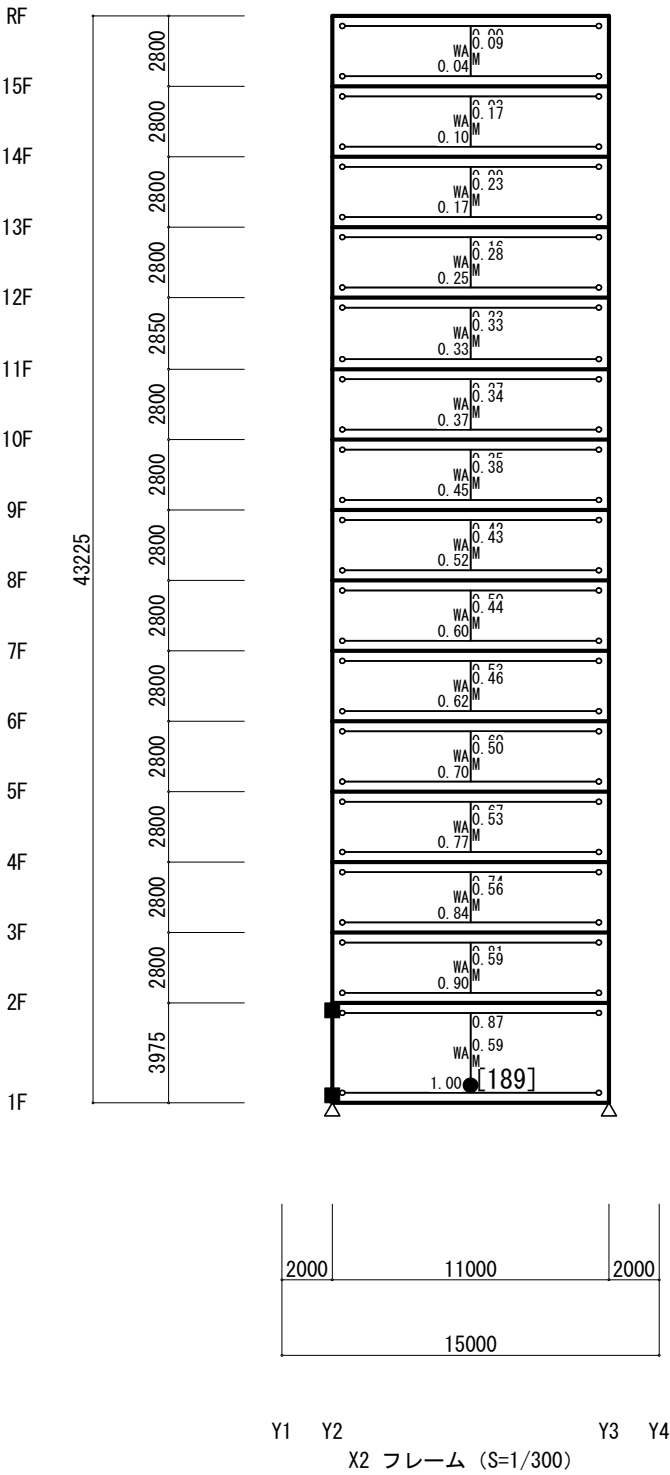


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

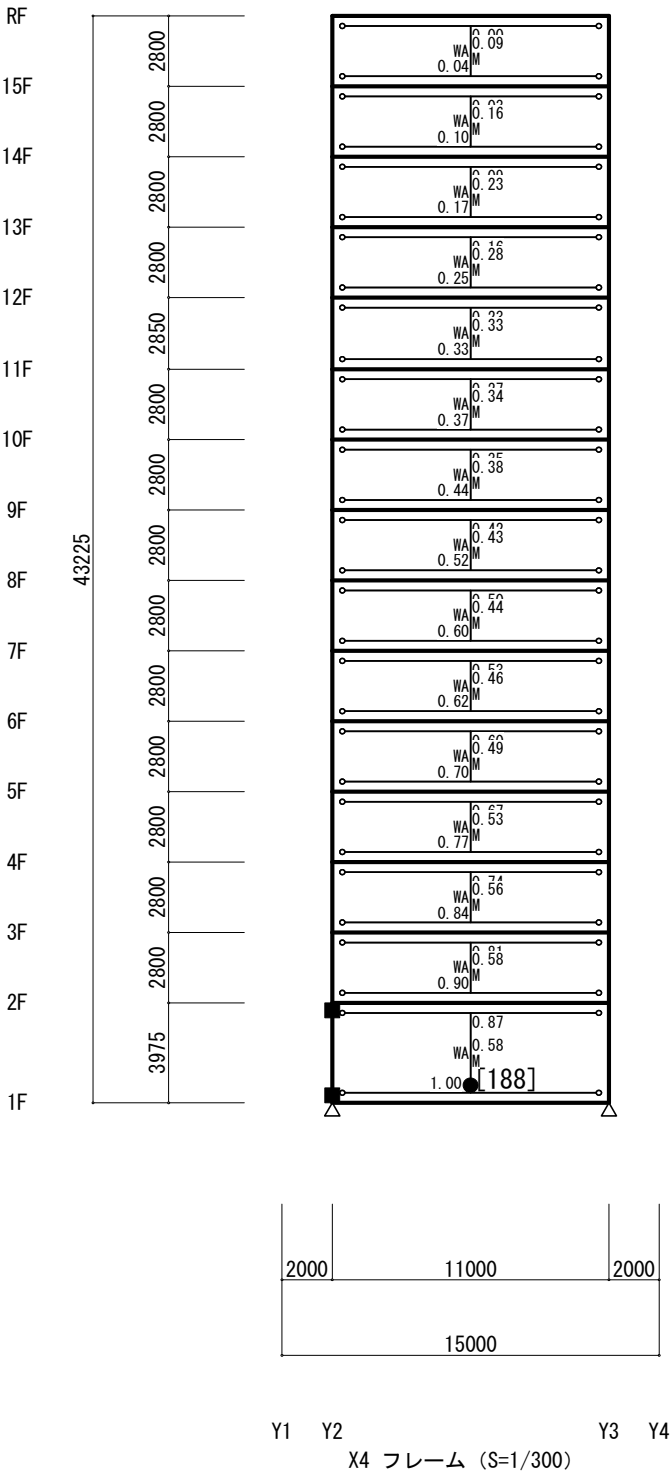


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

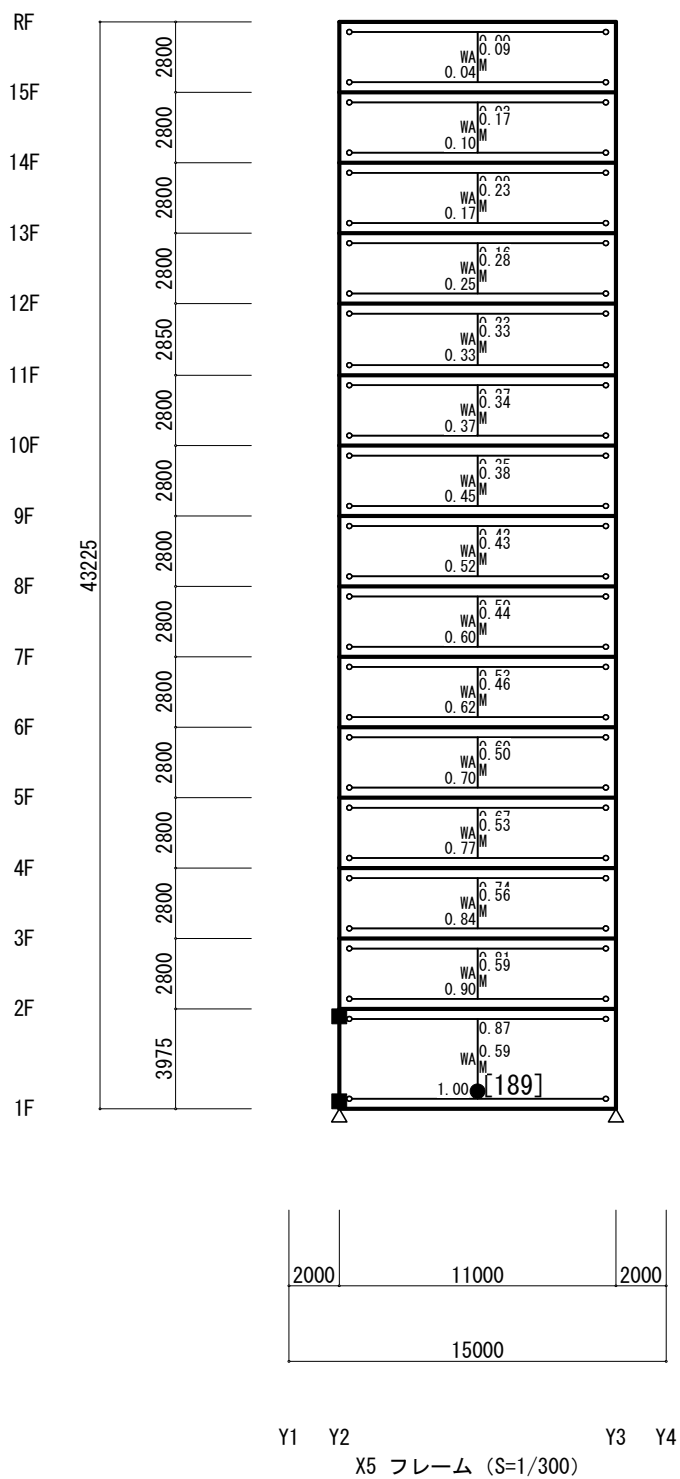


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

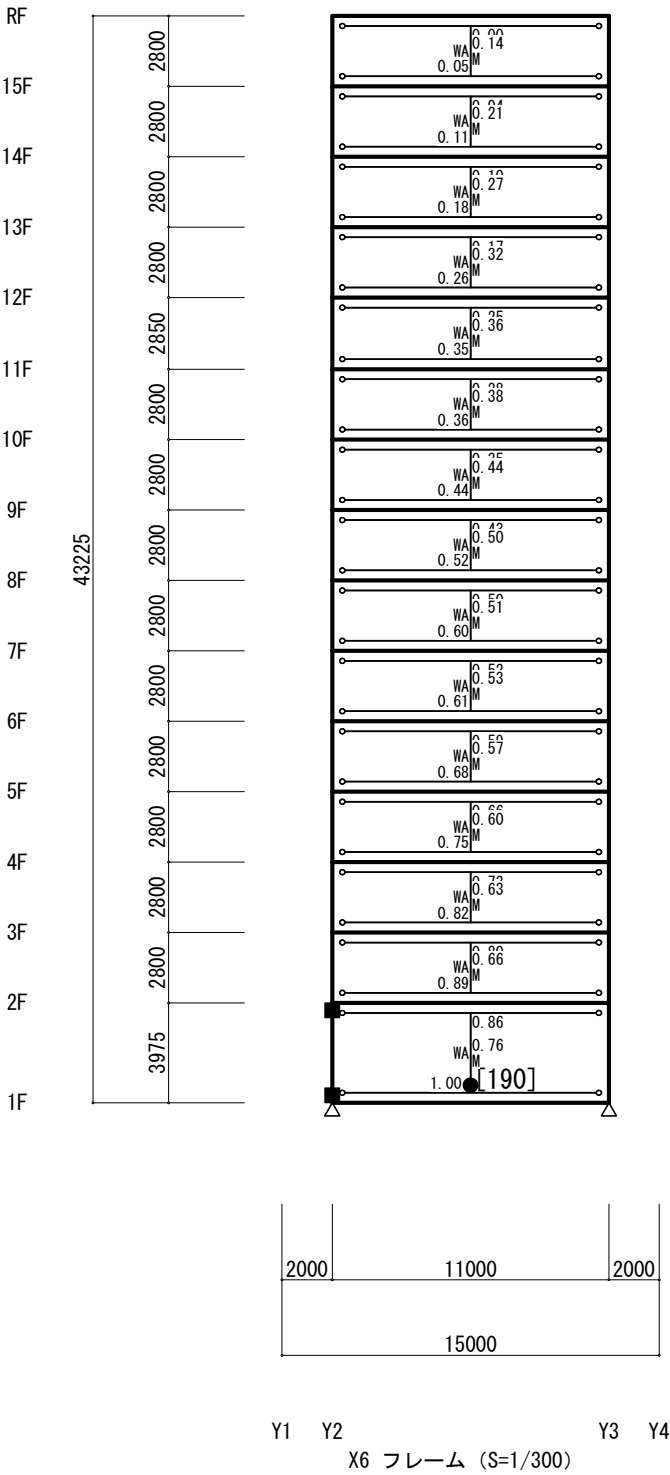


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

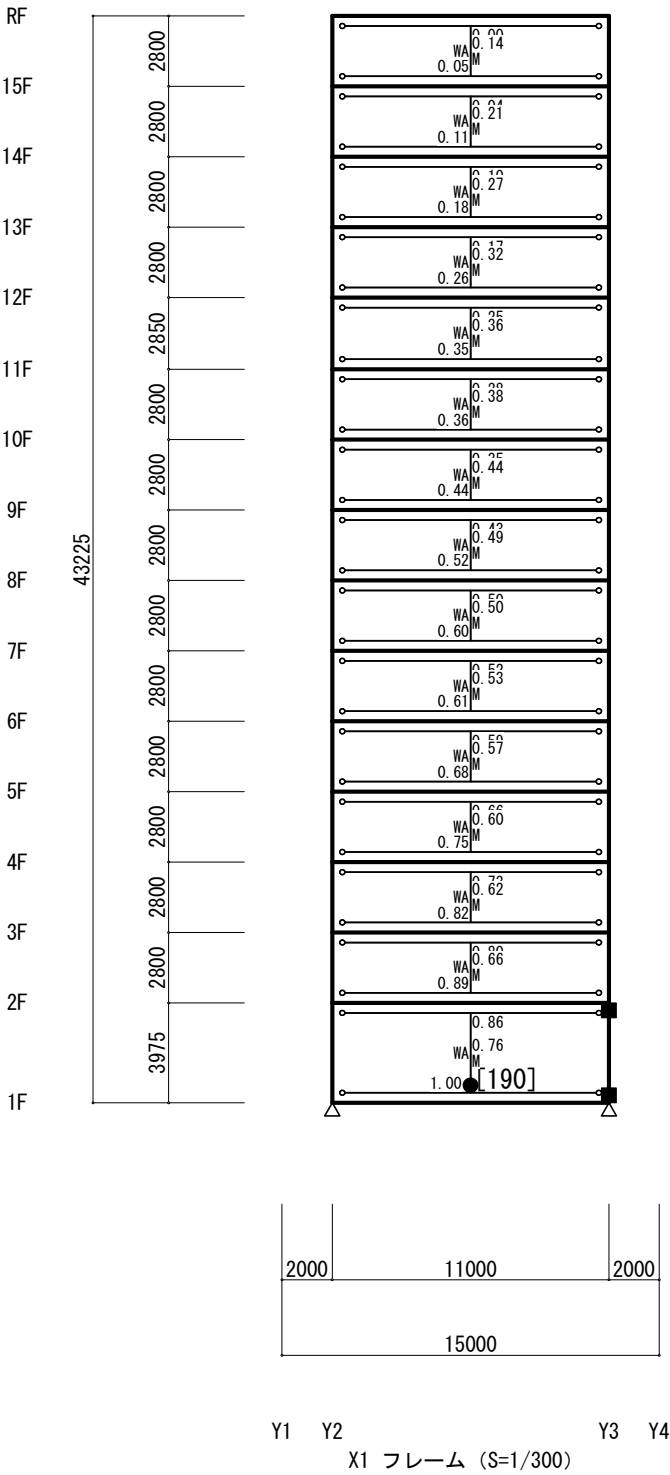


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

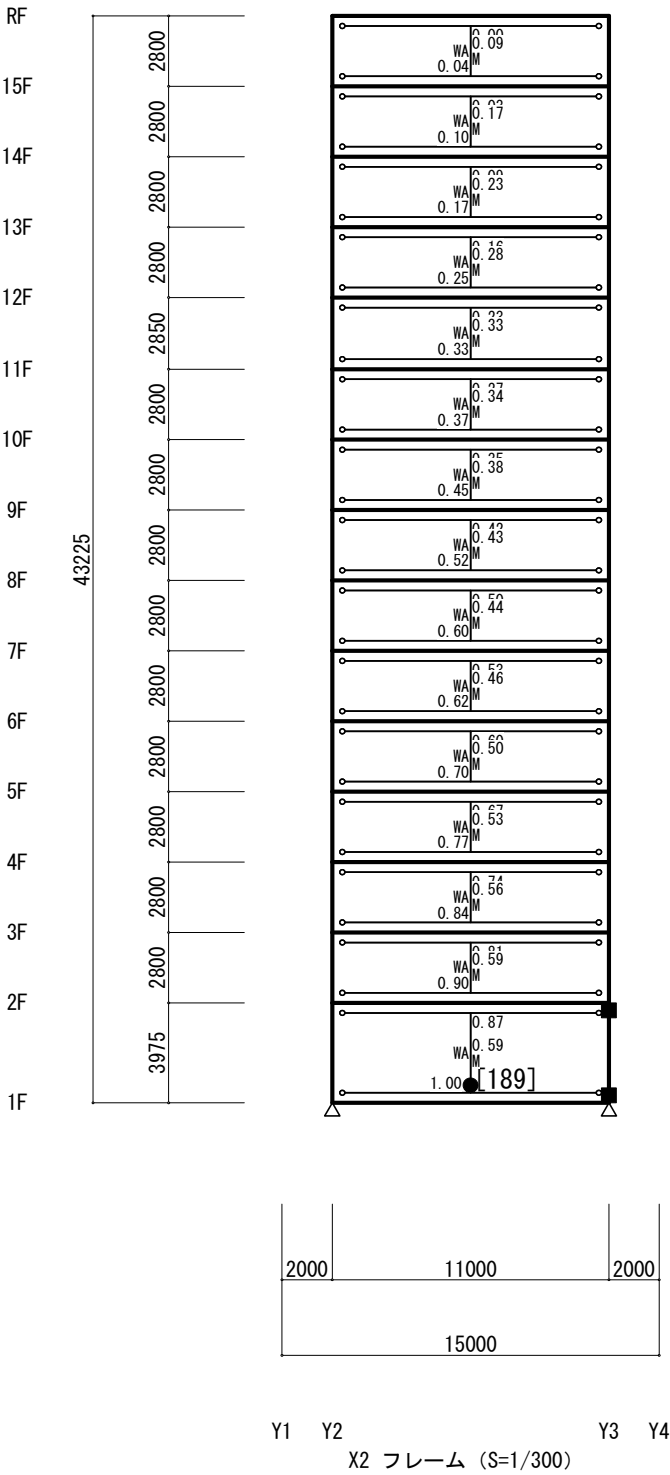


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

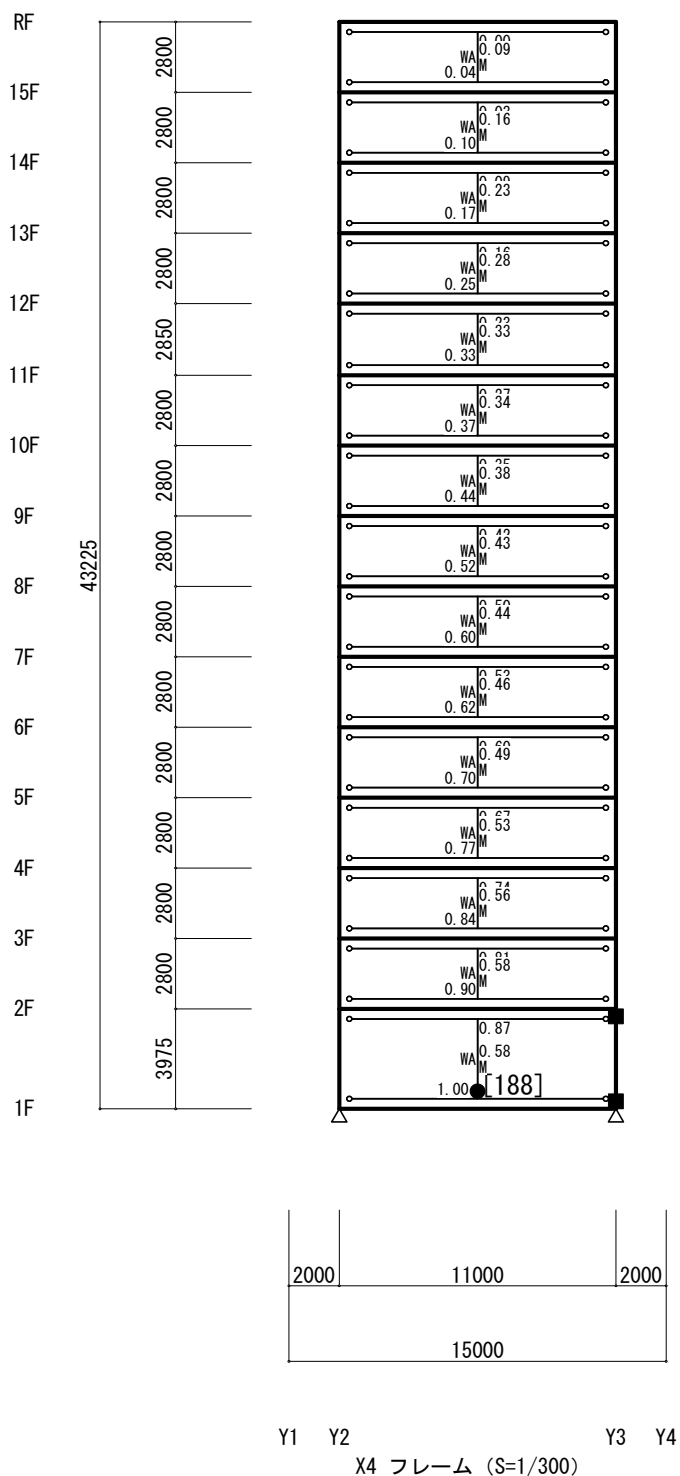

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

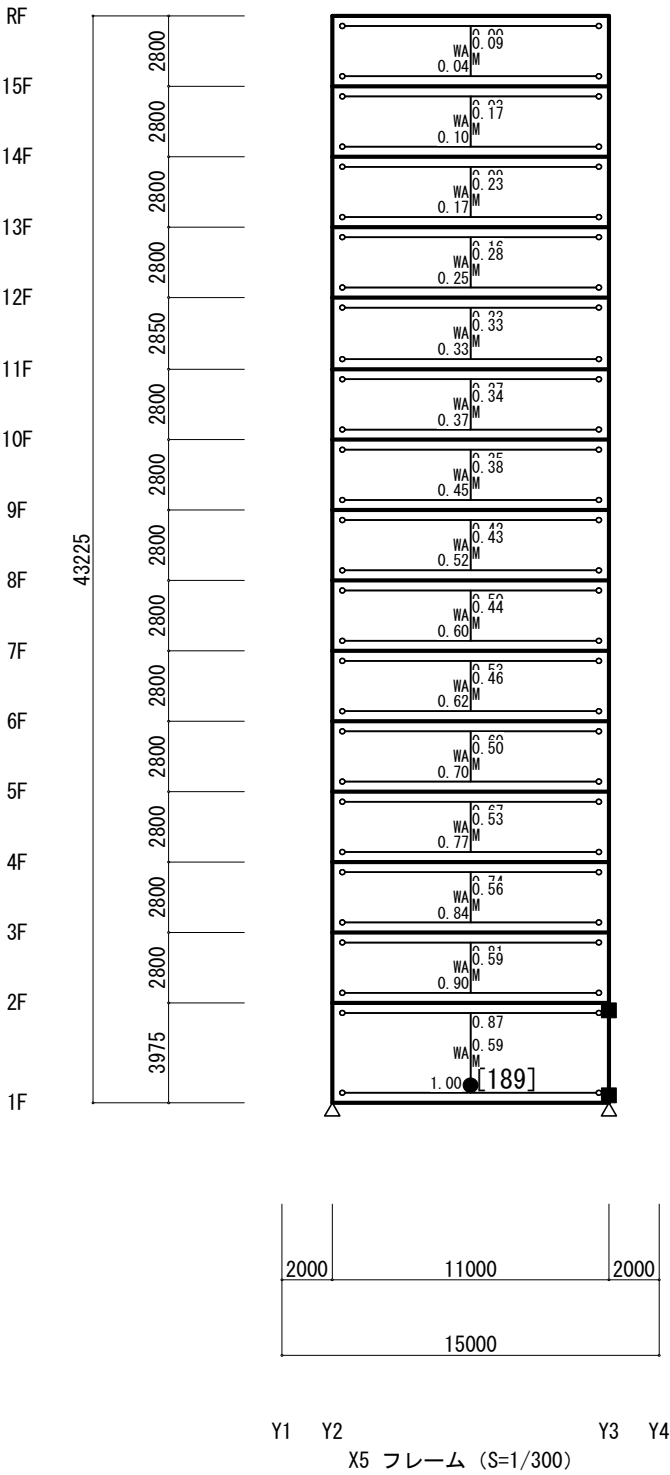



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


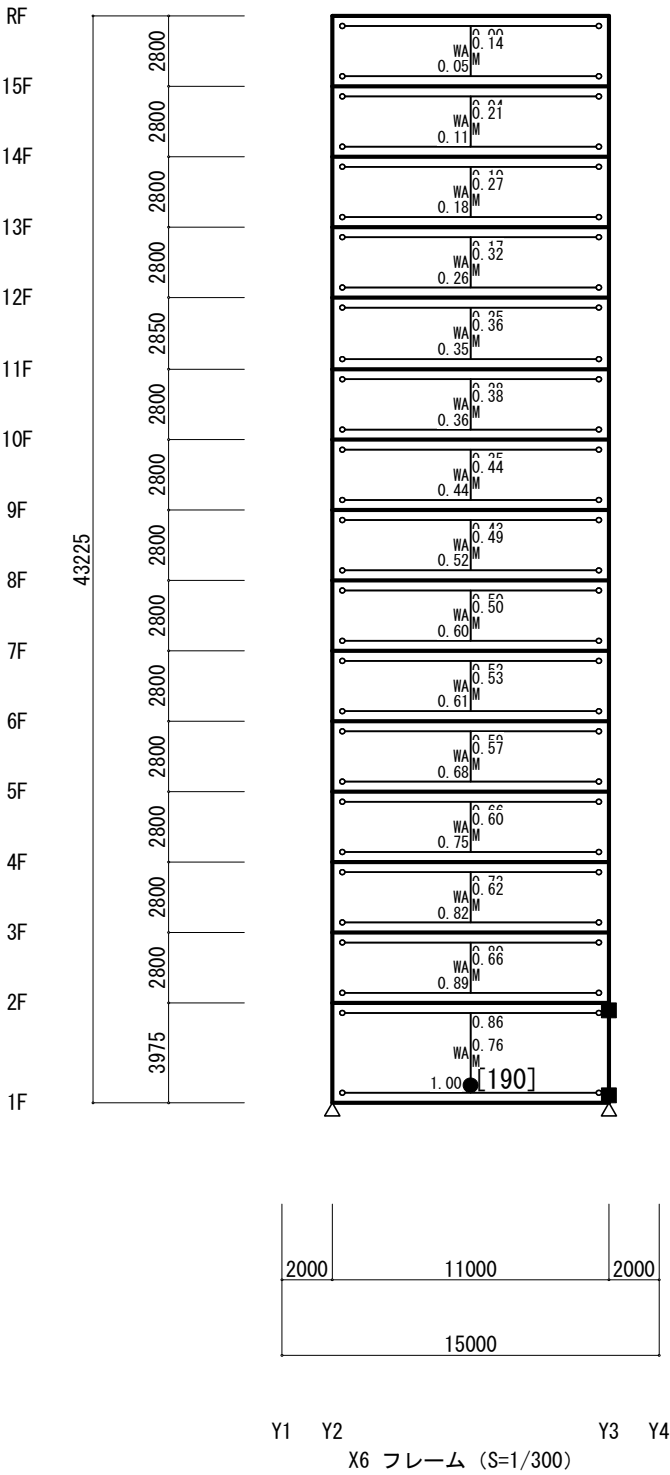


U-4 保有水平耐力計算結果

U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）


U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

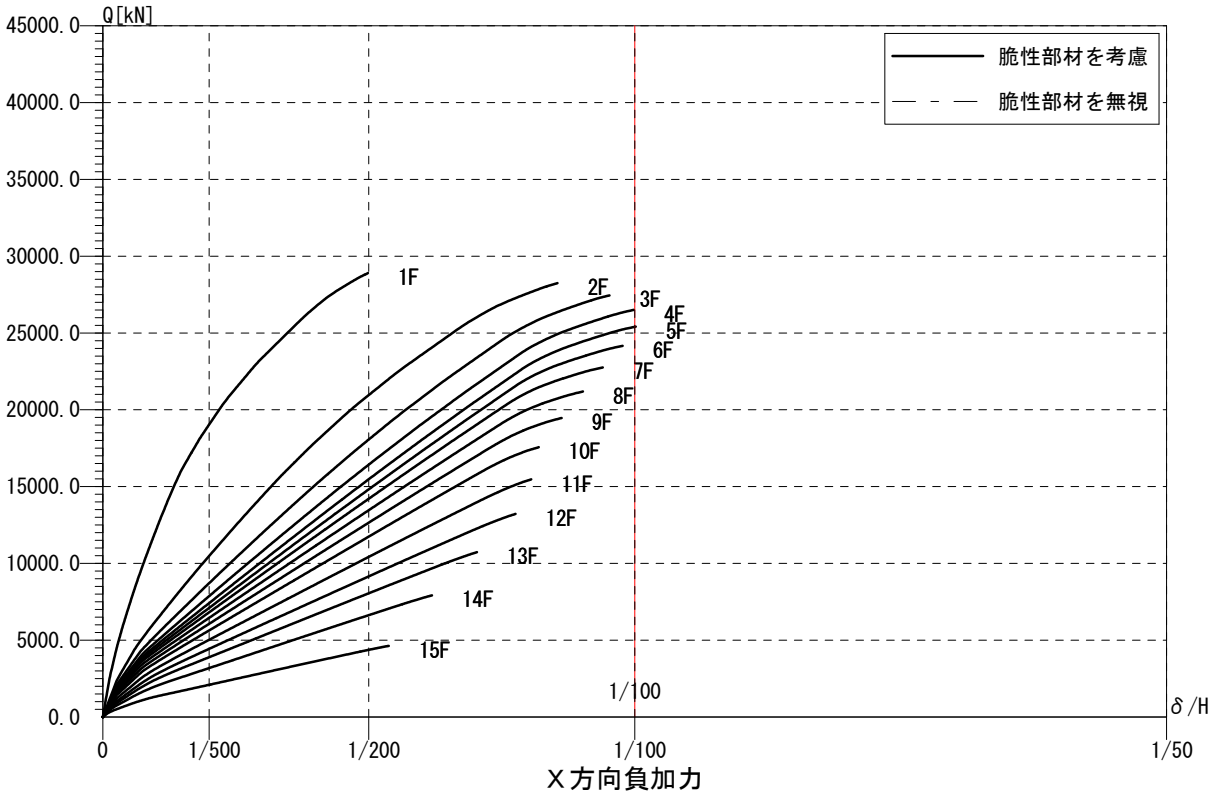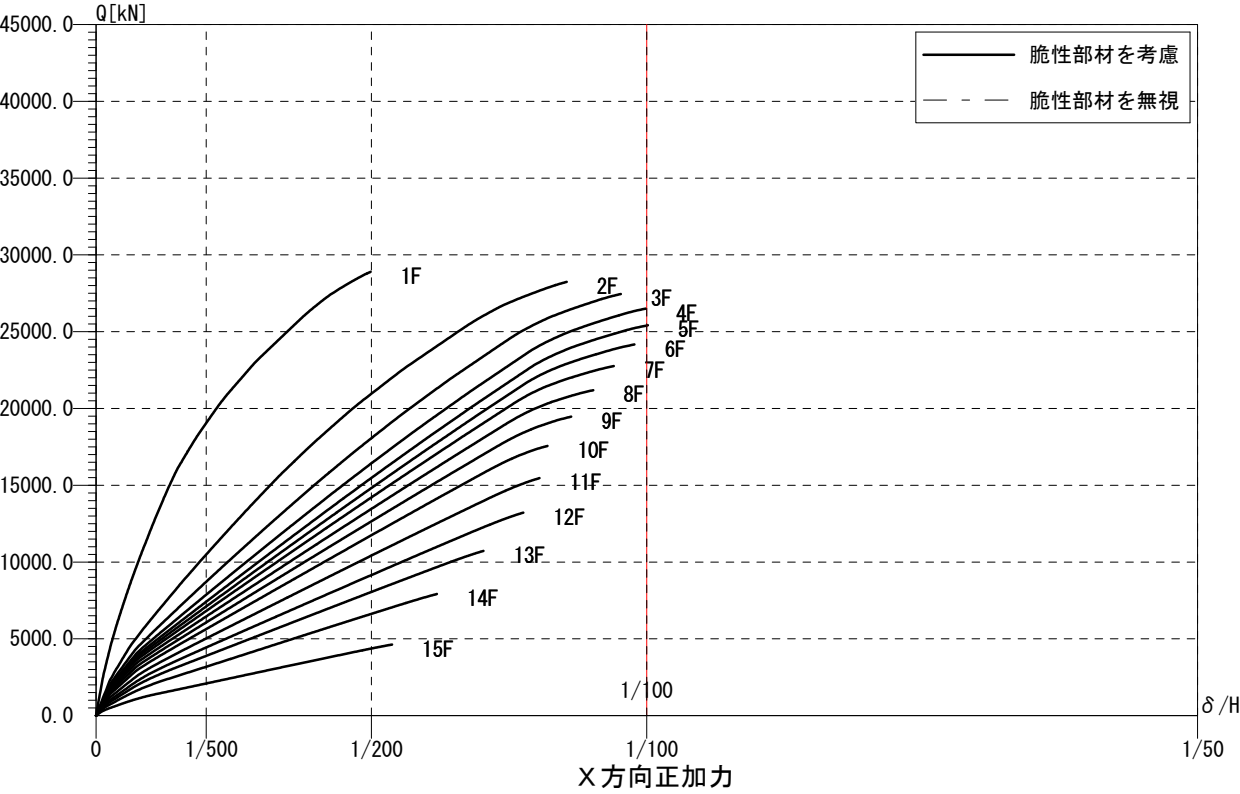

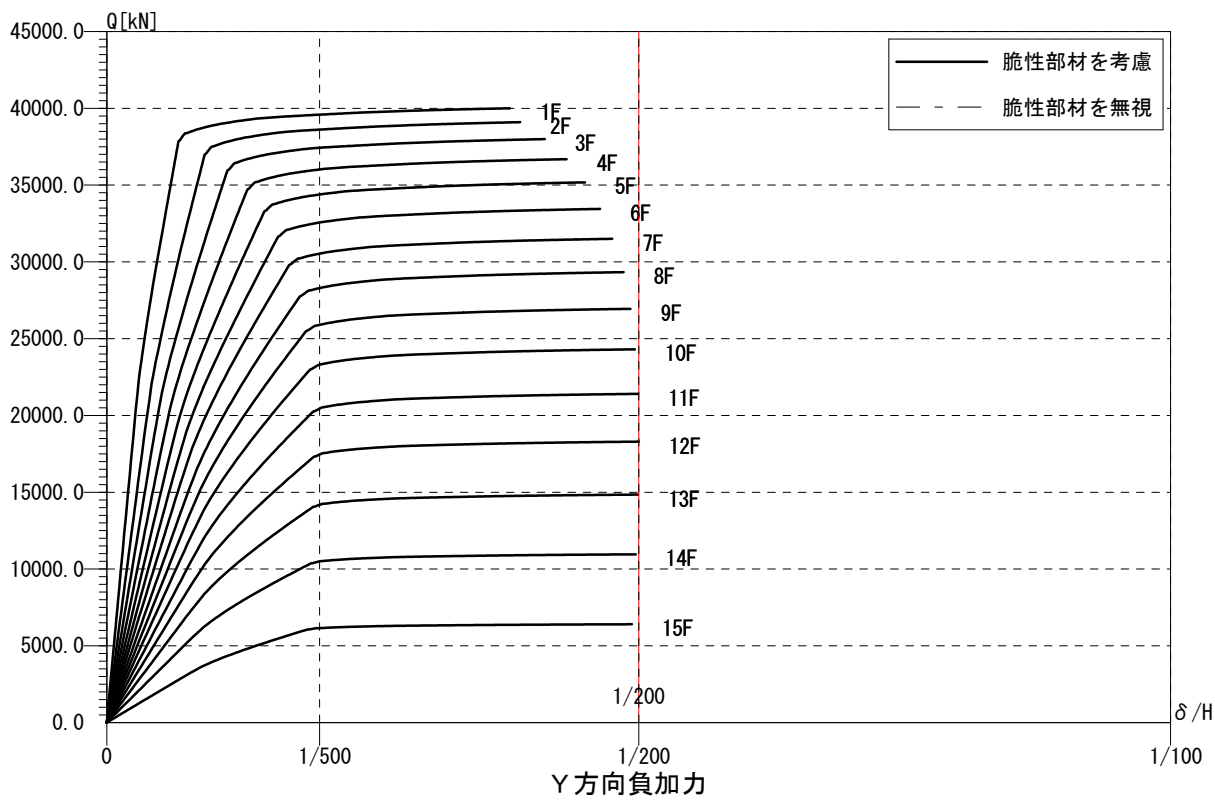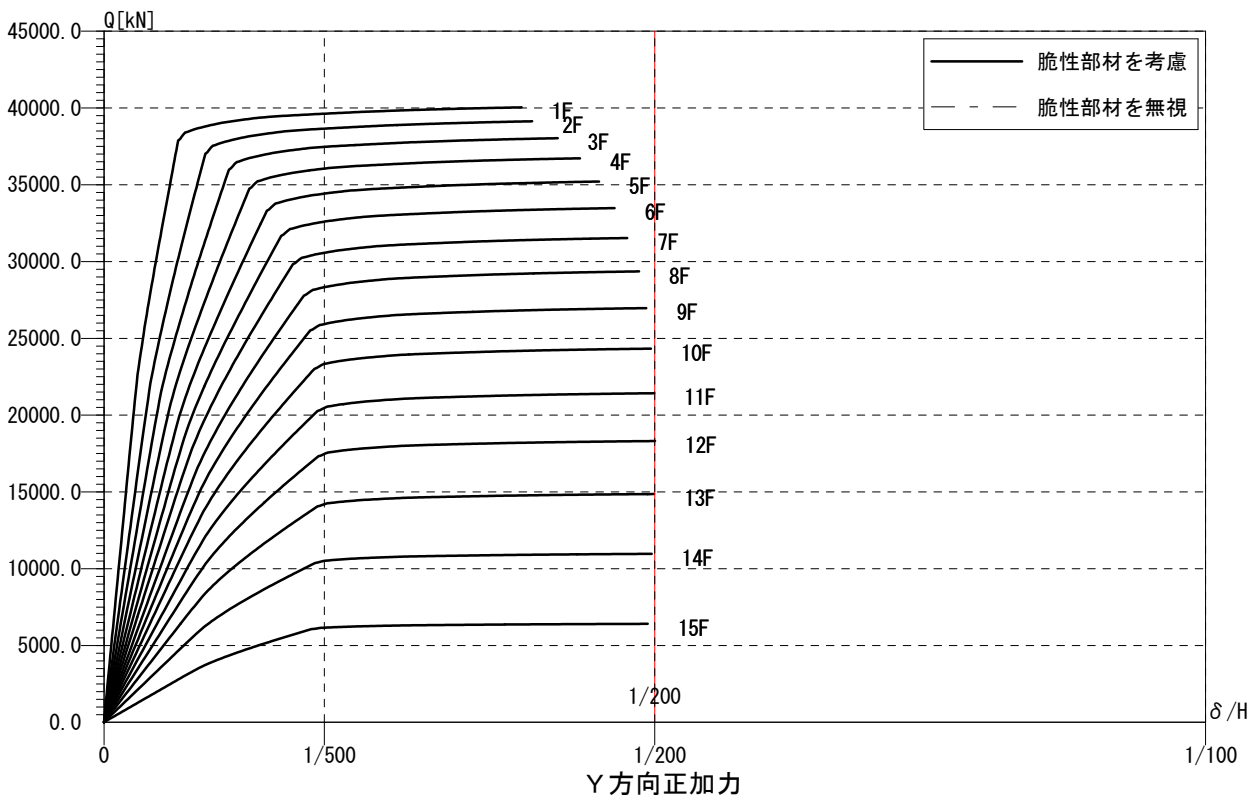

U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

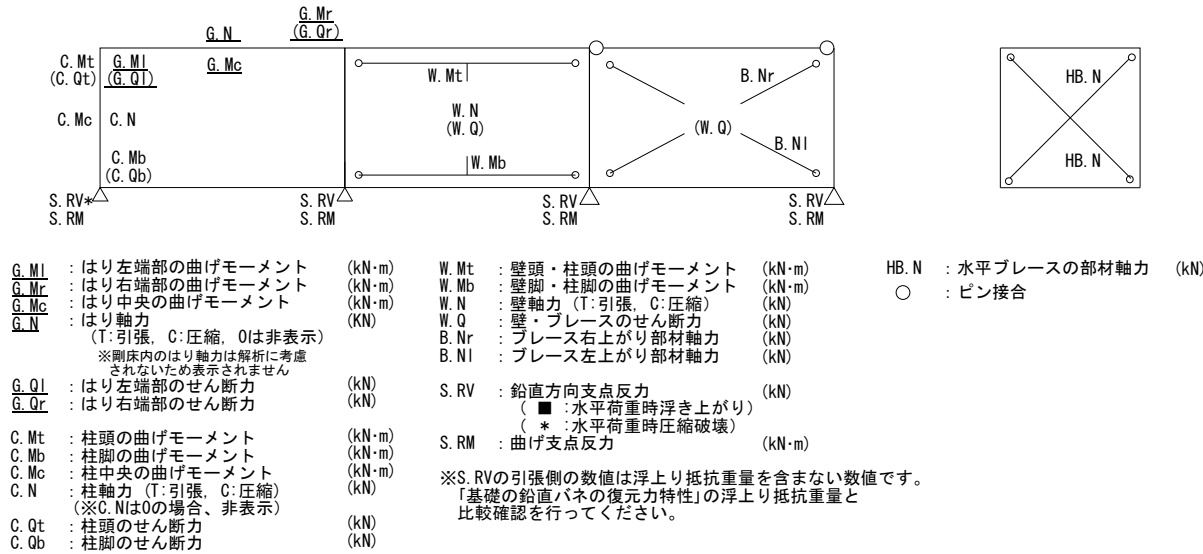

[illegible]

A horizontal number line with five equal segments. The first segment is labeled '8000'. The second segment is labeled '8000'. The third segment is labeled '8000'. The fourth segment is labeled '8000'. The fifth segment is labeled '8000'. Below the entire number line, centered, is the label '40000'.

X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y2 フレーム (S=1/300)					

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

			561.9 (167.3)	735.5 (214.1)	743.0 (215.7)	739.1 (214.3)	623.4 (183.3)	
RF	2800	776.5 (188.7)	776.5 (188.7)	107.3 (31.2)	1539.3 (441.2)	977.4 (280.0)	120.9 (35.6)	1718.4 (500.6)
15F	2800	1252.2 (386.3)	894.1 (261.2)	129.0 (37.3)	1956.9 (560.0)	1117.9 (324.9)	145.8 (41.7)	2043.8 (589.3)
14F	2800	1515.2 (590.0)	1375.4 (397.3)	148.4 (42.8)	2431.2 (705.8)	1566.7 (454.9)	167.5 (47.5)	2508.0 (735.5)
13F	2800	1525.7 (448.4)	1550.4 (448.4)	161.9 (47.4)	2459.7 (705.8)	1747.4 (494.9)	183.1 (51.2)	2533.0 (735.5)
12F	2850	1119.7 (774.9)	1675.5 (474.4)	171.3 (48.1)	2106.1 (590.0)	1876.8 (524.9)	193.9 (54.1)	2221.3 (635.5)
11F	2800	1446.5 (894.4)	2535.3 (819.8)	235.1 (68.9)	2966.9 (858.2)	3082.3 (882.3)	275.4 (77.1)	3244.7 (944.7)
10F	2800	1735.6 (918.2)	2555.4 (818.2)	207.6 (59.9)	3338.0 (959.6)	3144.4 (907.7)	259.5 (74.5)	3575.8 (1021.0)
9F	2800	1727.2 (1054.6)	2562.5 (818.8)	163.9 (47.5)	3384.0 (959.6)	3152.7 (907.5)	214.9 (60.5)	3597.5 (1021.0)
8F	2800	2091.9 (1186.7)	3327.9 (944.5)	227.4 (64.2)	3816.2 (1088.2)	3392.0 (975.5)	161.9 (45.5)	3906.0 (1111.0)
7F	2800	2117.3 (1246.5)	3336.9 (944.5)	175.9 (49.4)	3965.6 (1124.6)	3400.6 (975.5)	115.3 (32.3)	4070.2 (1161.0)
6F	2800	1971.0 (1298.5)	3343.8 (944.5)	133.3 (37.3)	3802.5 (1088.2)	3402.4 (975.5)	105.4 (29.4)	3858.4 (1088.2)
5F	2800	1682.4 (1356.5)	3347.1 (944.5)	112.3 (31.2)	3304.4 (959.6)	3402.5 (975.5)	105.4 (29.4)	3336.1 (959.6)
4F	2800	1228.4 (1387.8)	3344.2 (944.5)	128.6 (35.6)	2500.7 (705.8)	3402.4 (975.5)	105.4 (29.4)	2551.8 (735.5)
3F	2800	675.6 (1440.9)	3333.0 (944.5)	194.1 (54.1)	1204.0 (341.2)	3392.3 (975.5)	160.6 (45.5)	1235.5 (356.1)
2F	3975	34.2 (1215.9)	3113.1 (713.3)	259.8 (75.2)	611.6 (175.2)	3285.2 (959.6)	280.2 (78.1)	543.3 (150.7)
1F	3975	2382.4 (1215.9)	6621.3T (1215.9)	5433.5 (1215.9)	11756.7 (1215.9)	1023.3C (1215.9)	5739.7 (1215.9)	1576.1C (1215.9)
		9898.1 0.0	4798.9 (1215.9)	317.3 (88.1)	1044.1 0.0	6323.1 (1507.9)	291.7 (81.2)	29.3 0.0

	8000	8000	8000	8000	8000
	40000				
X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y3 フレーム (S=1/300)					

水平荷重時節点応力 (X 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

			843.1 (183.3)		975.3 (214.3)		983.0 (215.8)		977.5 (214.1)		776.6 (167.3)							
RF																		
	2800	623.5 (382.1)	623.5 (382.1)	109.8 (29.1)	1582.3 (494.6)	739.2 (214.6)	118.0 (30.2)	1718.4 (584.5)	743.1 (215.8)	119.9 (30.2)	1718.6 (584.5)	735.6 (214.6)	120.9 (30.2)	1539.5 (484.6)	562.0 (202.9)	107.3 (27.4)	776.6 (188.4)	858T (149.4)
15F	2800	1224.2 (375.6)	682.0 (313.6)	141.1 (32.7)	1991.1 (794.9)	829.6 (244.2)	145.0 (34.4)	2045.0 (849.7)	835.2 (245.4)	146.3 (34.4)	2044.0 (839.4)	826.4 (243.4)	145.8 (34.4)	1957.1 (735.5)	636.2 (214.3)	129.0 (27.5)	1252.4 (387.4)	150.4T (39.7)
14F	2800	1497.6 (459.8)	1151.7 (459.8)	163.3 (45.9)	2479.0 (1075.7)	1235.3 (352.9)	167.0 (45.9)	2509.5 (1113.2)	1243.5 (352.9)	168.2 (45.9)	2508.2 (1113.0)	1231.8 (349.8)	167.5 (45.9)	2431.4 (1052.1)	1078.8 (349.8)	148.4 (42.0)	1515.3 (550.1)	286.0T (55.0)
13F	2800	1510.2 (459.8)	1300.0 (459.8)	179.6 (45.9)	2511.6 (1300.9)	1385.3 (413.0)	182.4 (45.9)	2535.3 (1318.3)	1392.7 (413.0)	183.7 (45.9)	2533.2 (1318.3)	1381.3 (413.0)	183.1 (45.9)	2460.0 (1272.7)	1226.8 (347.6)	161.9 (42.0)	1525.6 (743.4)	686.4T (74.3)
12F	2800	1074.6 (701.4)	1403.3 (498.8)	192.0 (55.4)	2148.7 (1521.0)	1492.3 (442.6)	193.9 (55.4)	2224.1 (1616.2)	1499.9 (442.6)	193.7 (55.4)	2221.4 (1614.8)	1489.2 (440.8)	193.9 (55.4)	2106.4 (1504.2)	1333.1 (476.1)	171.3 (47.6)	1120.0 (775.1)	1022.5T (77.5)
11F	2800	1239.6 (485.9)	2165.4 (699.8)	216.2 (59.5)	2957.8 (1743.0)	2546.0 (803.6)	268.3 (73.2)	3248.2 (1945.8)	2547.5 (803.6)	273.2 (73.2)	3245.0 (1945.8)	2531.8 (791.8)	275.4 (73.2)	2967.2 (1743.0)	2065.4 (645.0)	235.1 (64.5)	1446.5 (889.4)	1545.2T (809.4)
10F	2800	1797.6 (841.9)	2225.4 (699.8)	188.7 (55.4)	3347.6 (1743.0)	2636.5 (803.6)	254.3 (73.2)	3583.0 (2095.7)	2638.1 (803.6)	253.6 (73.2)	3575.9 (2091.0)	2625.6 (791.8)	259.4 (73.2)	3338.2 (1907.7)	2140.5 (645.0)	207.5 (64.5)	1735.6 (918.2)	1966.5T (91.8)
9F	2800	1759.5 (841.9)	2318.6 (699.8)	146.2 (40.8)	3434.3 (2116.8)	2736.6 (803.6)	208.5 (55.4)	3603.5 (2201.1)	2734.8 (803.6)	209.4 (55.4)	3597.6 (2193.3)	2723.2 (803.6)	214.8 (55.4)	3384.3 (2093.3)	2235.0 (645.0)	163.8 (40.8)	1727.1 (1058.3)	2428.0T (105.8)
8F	2800	2100.8 (1078.6)	2969.3 (944.8)	209.8 (55.4)	3967.5 (2399.6)	3071.4 (803.6)	160.2 (40.8)	3912.8 (2292.4)	3080.5 (803.6)	156.1 (40.8)	3906.2 (2288.2)	3068.5 (803.6)	161.8 (40.8)	3816.5 (2224.3)	2873.3 (745.2)	227.3 (64.5)	2091.9 (1182.7)	3036.0T (118.2)
7F	2800	2145.5 (1173.5)	3067.1 (944.8)	164.8 (40.8)	4072.0 (2421.6)	3174.2 (803.6)	113.1 (24.2)	4074.4 (2432.4)	3180.5 (803.6)	110.3 (24.2)	4070.4 (2430.6)	3170.1 (803.6)	115.3 (24.2)	3965.9 (2372.5)	2985.3 (745.2)	175.8 (40.8)	2117.3 (1246.5)	3715.9T (124.6)
6F	2800	2009.7 (1269.2)	3150.0 (944.8)	127.2 (29.1)	3870.5 (2548.4)	3191.2 (803.6)	105.4 (24.2)	3857.7 (2541.1)	3191.6 (803.6)	105.3 (24.2)	3858.5 (2541.1)	3191.7 (803.6)	105.4 (24.2)	3802.9 (2508.5)	3077.5 (745.2)	133.2 (29.1)	1970.9 (1298.4)	4253.3T (129.8)
5F	2800	1608.4 (1389.2)	3152.6 (944.8)	126.1 (29.1)	3331.0 (2633.0)	3191.2 (803.6)	105.4 (24.2)	3336.0 (2633.0)	3191.6 (803.6)	105.3 (24.2)	3336.0 (2633.0)	3191.7 (803.6)	105.4 (24.2)	3304.6 (2605.0)	3122.9 (745.2)	112.1 (24.2)	1682.4 (1356.6)	4996.5T (135.6)
4F	2800	861.1 (1253.2)	3139.5 (944.8)	132.2 (29.1)	2553.9 (2801.4)	3191.2 (803.6)	105.4 (24.2)	2550.5 (2778.0)	3191.6 (803.6)	105.3 (24.2)	2551.7 (2778.0)	3191.7 (803.6)	105.4 (24.2)	2500.4 (2726.5)	3087.3 (745.2)	128.4 (29.1)	1228.0 (1387.2)	5661.0T (138.7)
3F	2800	353.7 (1202.3)	3001.6 (944.8)	195.4 (55.4)	1172.1 (2189.0)	3070.0 (803.6)	160.8 (40.8)	1240.0 (2289.6)	3076.2 (803.6)	158.1 (40.8)	1235.4 (2289.6)	3071.1 (803.6)	160.6 (40.8)	1203.7 (2189.0)	2945.2 (745.2)	193.9 (55.4)	677.0 (1342.2)	6231.3T (134.2)
2F	2800	1935.6 (1692.6)	2603.1 (726.0)	301.1 (80.3)	472.4 (2953.3)	2735.4 (753.1)	277.0 (75.3)	561.6 (2887.4)	2729.4 (753.1)	281.1 (75.3)	544.6 (2893.6)	2724.9 (751.3)	280.2 (75.3)	612.4 (2805.0)	2593.9 (713.4)	259.6 (71.3)	31.8 (1220.5)	6585.2T (122.0)
1F	3975	5299.6 (1692.6)	4781.4C (1692.6)	6346.0 (1922.6)	1959.6C (2953.3)	6300.4 (1922.6)	1603.1C (2953.3)	6295.6 (1922.6)	1603.1C (1922.6)	6295.6 (1922.6)	1603.1C (1922.6)	1584.9C (1922.6)	6187.3 (1922.6)	1036.4C (1922.6)	4819.7 (1922.6)	9921.5 (1922.6)	0.0	0.0
		10807.1 0.0	8663.6 (1922.6)	973.0 0.0	106.4 0.0	5494.2 (1471.2)	390.6 0.0	54.0 0.0	5763.8 (1508.7)	270.9 0.0	19.5 0.0	5741.1 (1508.2)	291.6 0.0	1026.8 0.0	5438.1 (1482.2)	309.2 0.0	9921.5 0.0	0.0


	8000	8000	8000	8000	8000
	40000				
X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y2 フレーム (S=1/300)					

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)


RF		843.0 (183.3)	975.2 (214.3)	982.8 (215.7)	977.4 (214.1)	776.5 (167.3)
15F	2800	623.4 (183.3)	109.8 (29.0)	1582.1 (440.5)	739.1 (164.5)	118.0 (24.6)
	2800	1224.2 (335.6)	681.9 (189.2)	141.1 (38.6)	1991.0 (545.8)	829.5 (229.6)
14F	2800	1497.7 (458.7)	1151.5 (313.6)	163.3 (45.9)	2478.9 (684.7)	1235.2 (339.2)
	2800	1510.3 (650.7)	1299.9 (358.3)	179.6 (49.6)	2511.5 (690.9)	1385.1 (381.2)
13F	2800	1074.6 (301.4)	1403.1 (389.8)	192.0 (52.5)	2148.7 (592.9)	1492.1 (413.1)
	2850	1239.5 (596.4)	2165.3 (595.4)	216.3 (60.3)	2957.7 (814.9)	2545.8 (703.5)
12F	2800	1797.8 (841.9)	2225.3 (612.5)	188.8 (51.8)	3347.5 (919.3)	2636.3 (722.7)
	2800	1759.6 (845.7)	2318.5 (642.4)	146.2 (40.3)	3434.3 (948.8)	2736.4 (751.7)
11F	2800	2100.9 (589.6)	2969.2 (821.9)	209.8 (58.3)	3967.5 (1097.6)	3071.3 (847.8)
	2800	2145.5 (1173.4)	3067.4 (848.1)	164.9 (45.8)	4072.1 (1123.4)	3174.1 (882.1)
10F	2800	2009.7 (1293.2)	3149.8 (874.4)	127.3 (35.3)	3870.6 (1064.4)	3191.2 (884.1)
	2800	1608.5 (1388.2)	3152.6 (874.4)	126.1 (35.3)	3331.0 (917.9)	3191.2 (884.1)
9F	2800	860.9 (1253.1)	3139.3 (854.9)	132.3 (36.3)	2553.8 (709.2)	3191.2 (884.1)
	2800	353.6 (1202.3)	3001.5 (819.7)	195.4 (54.8)	1171.8 (324.4)	3069.9 (847.2)
8F	2800	1935.9 (1692.9)	2603.0 (726.0)	301.0 (83.3)	472.3 (129.5)	2735.4 (753.1)
	3975	5300.6 (1692.9)	4782.9C (1692.9)	6343.0 (1723.8)	1922.9C (530.8)	12213.8 (3363.8)
7F	2800	10811.7 (0.0)	5665.3 (1923.0)	973.2 (266.3)	111.7 (0.0)	5494.9 (1471.2)
	2800	353.6 (1202.3)	3001.5 (819.7)	195.4 (54.8)	1171.8 (324.4)	3069.9 (847.2)
6F	2800	1935.9 (1692.9)	2603.0 (726.0)	301.0 (83.3)	472.3 (129.5)	2735.4 (753.1)
	3975	5300.6 (1692.9)	4782.9C (1692.9)	6343.0 (1723.8)	1922.9C (530.8)	12213.8 (3363.8)
5F	2800	10811.7 (0.0)	5665.3 (1923.0)	973.2 (266.3)	111.7 (0.0)	5494.9 (1471.2)
	2800	353.6 (1202.3)	3001.5 (819.7)	195.4 (54.8)	1171.8 (324.4)	3069.9 (847.2)
4F	2800	1935.9 (1692.9)	2603.0 (726.0)	301.0 (83.3)	472.3 (129.5)	2735.4 (753.1)
	3975	5300.6 (1692.9)	4782.9C (1692.9)	6343.0 (1723.8)	1922.9C (530.8)	12213.8 (3363.8)
3F	2800	10811.7 (0.0)	5665.3 (1923.0)	973.2 (266.3)	111.7 (0.0)	5494.9 (1471.2)
	2800	353.6 (1202.3)	3001.5 (819.7)	195.4 (54.8)	1171.8 (324.4)	3069.9 (847.2)
2F	2800	1935.9 (1692.9)	2603.0 (726.0)	301.0 (83.3)	472.3 (129.5)	2735.4 (753.1)
	3975	5300.6 (1692.9)	4782.9C (1692.9)	6343.0 (1723.8)	1922.9C (530.8)	12213.8 (3363.8)
1F	2800	10811.7 (0.0)	5665.3 (1923.0)	973.2 (266.3)	111.7 (0.0)	5494.9 (1471.2)
	2800	353.6 (1202.3)	3001.5 (819.7)	195.4 (54.8)	1171.8 (324.4)	3069.9 (847.2)

8000	8000	8000	8000	8000
40000				
X1	X2	X3	X4	X5
Y3 フレーム (S=1/300)				
X6				


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

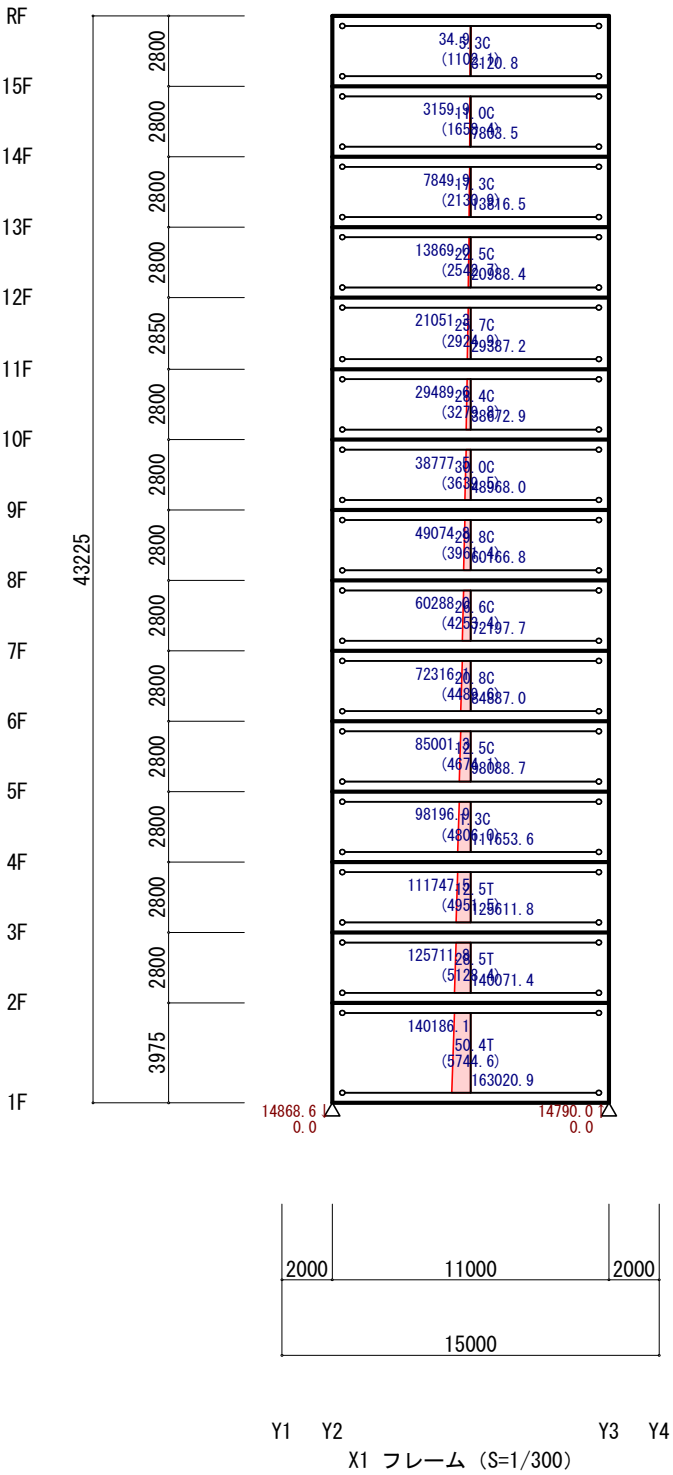


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

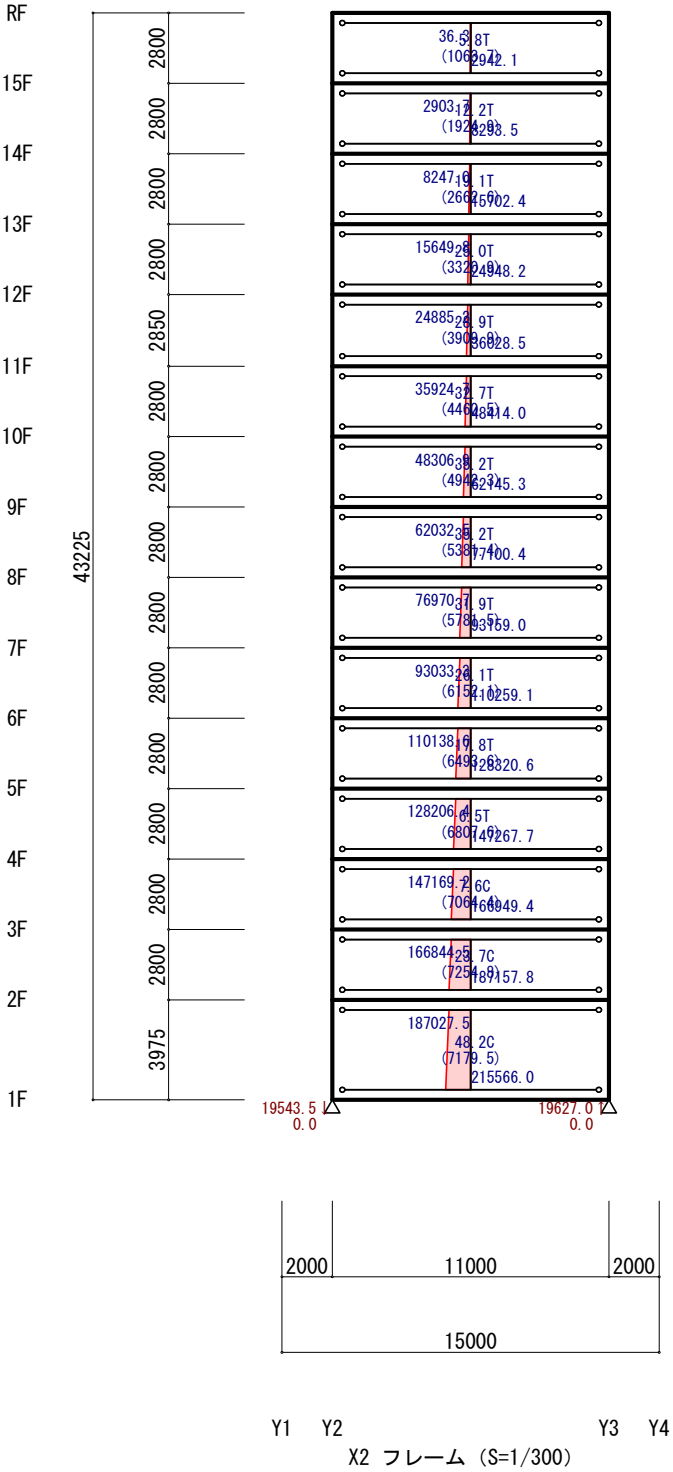


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

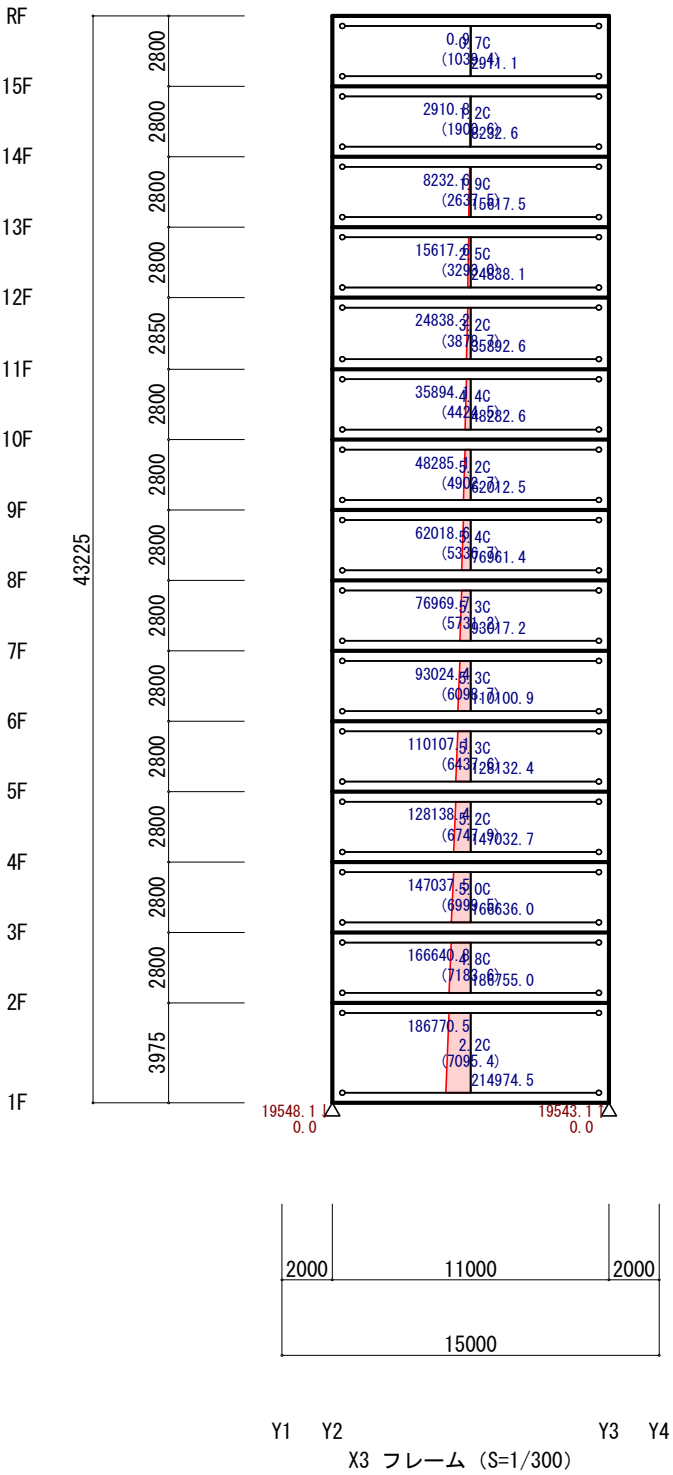


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

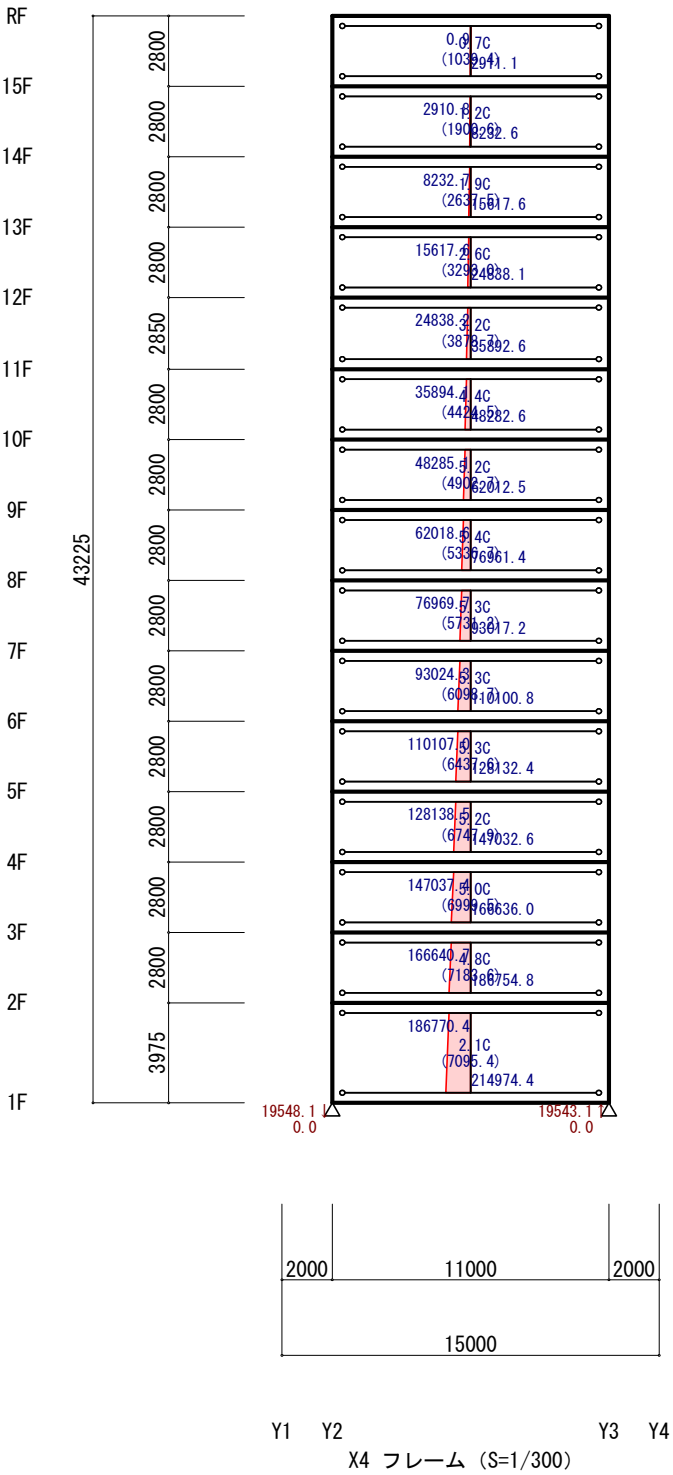


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

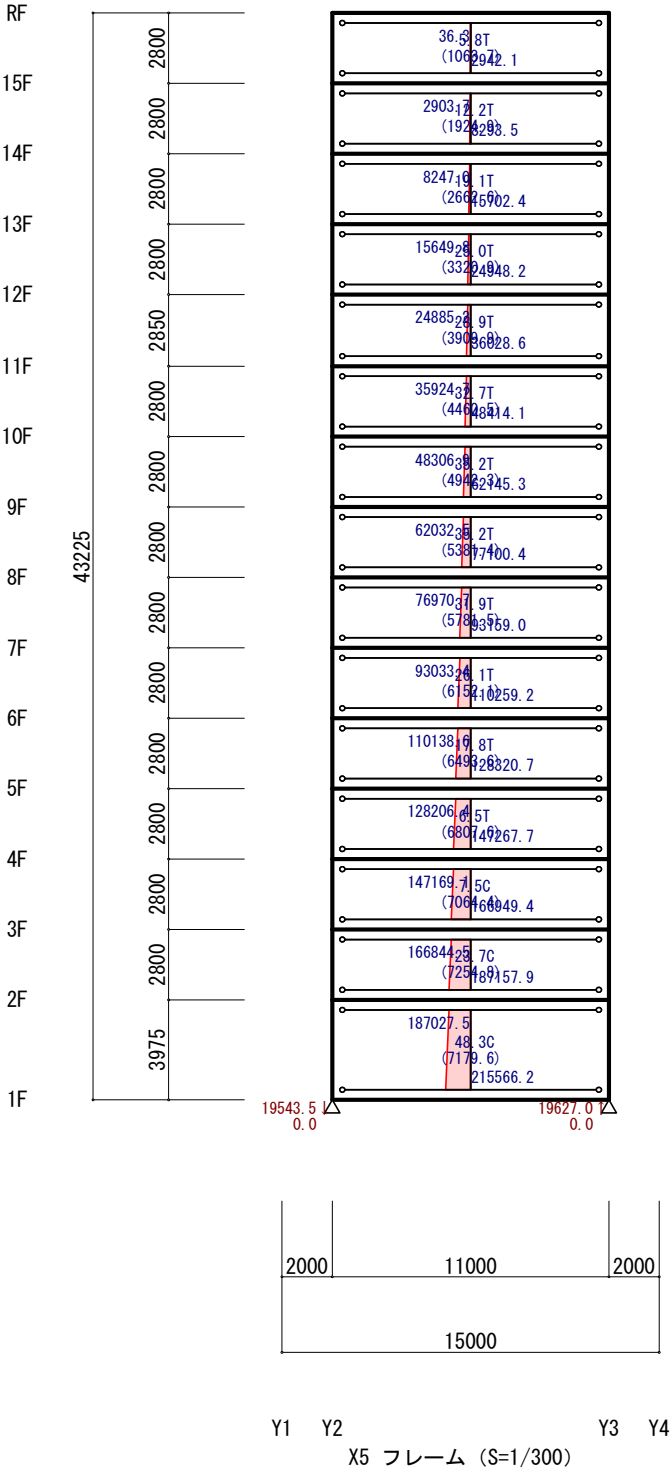


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

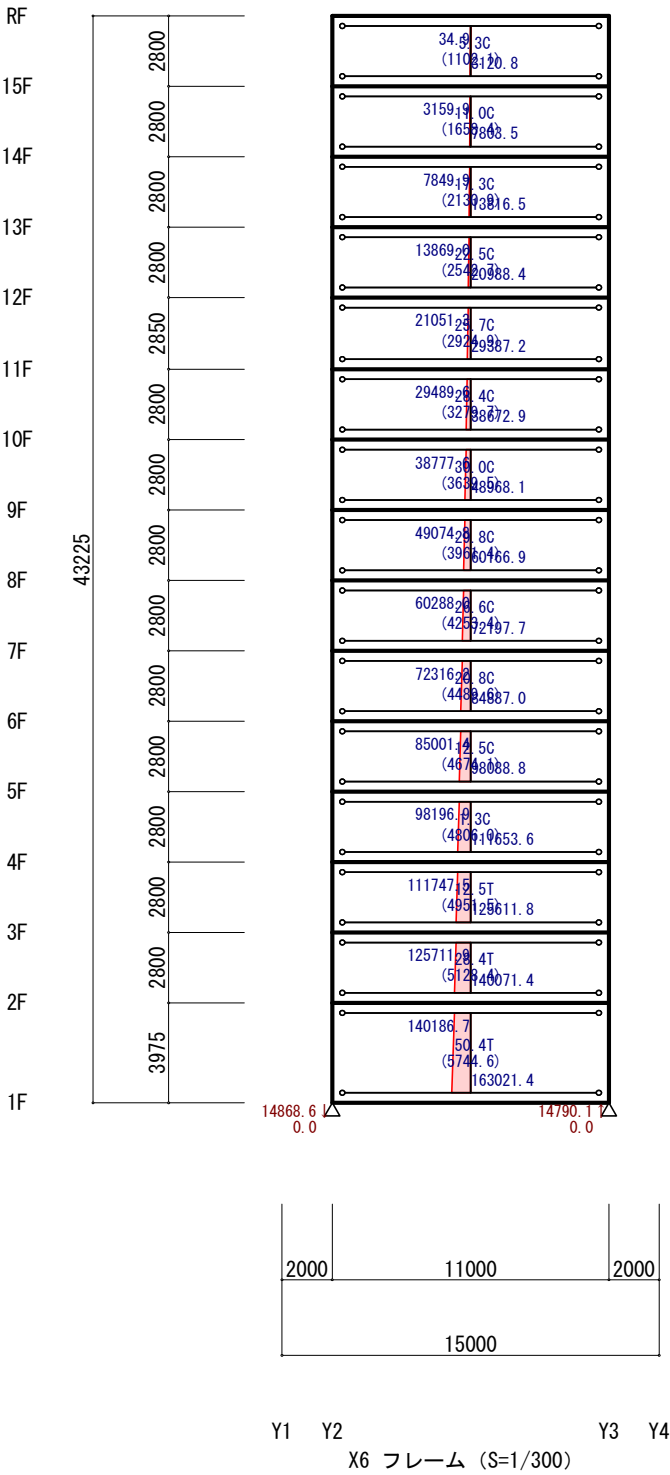


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

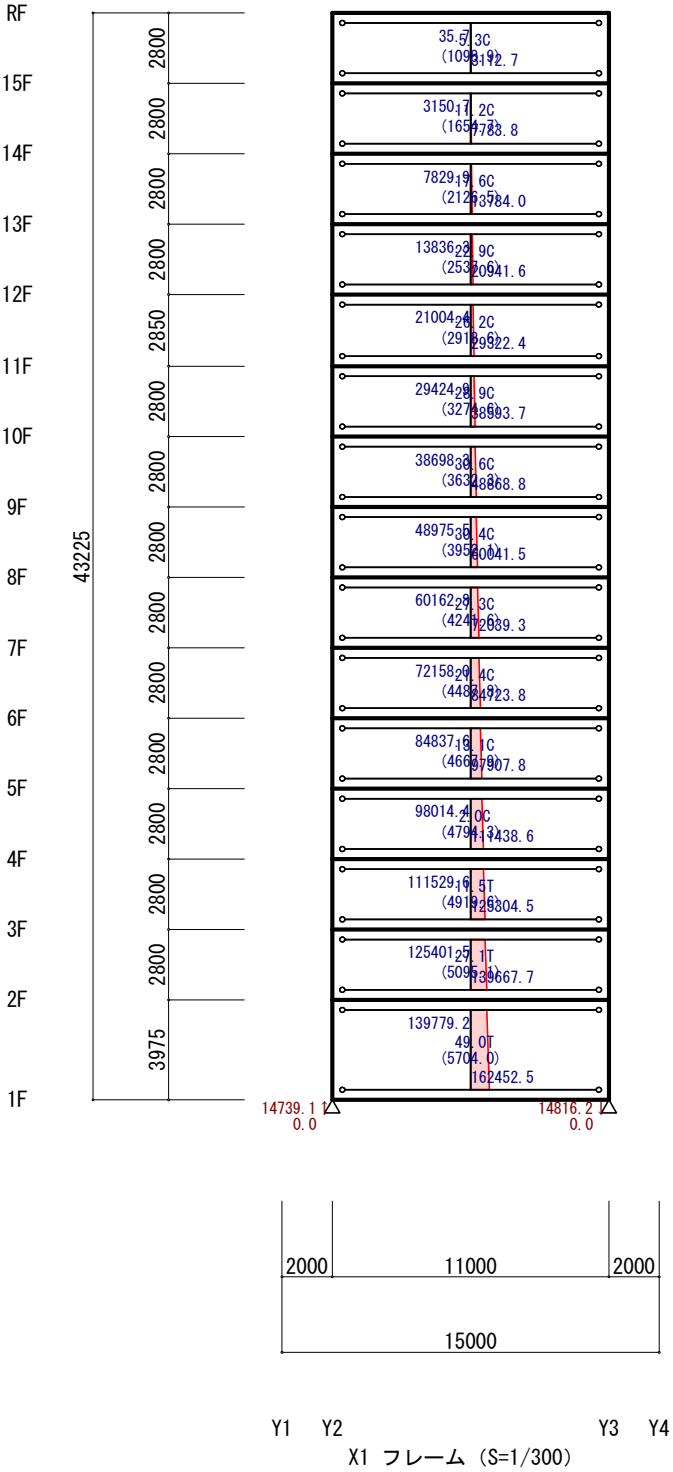


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

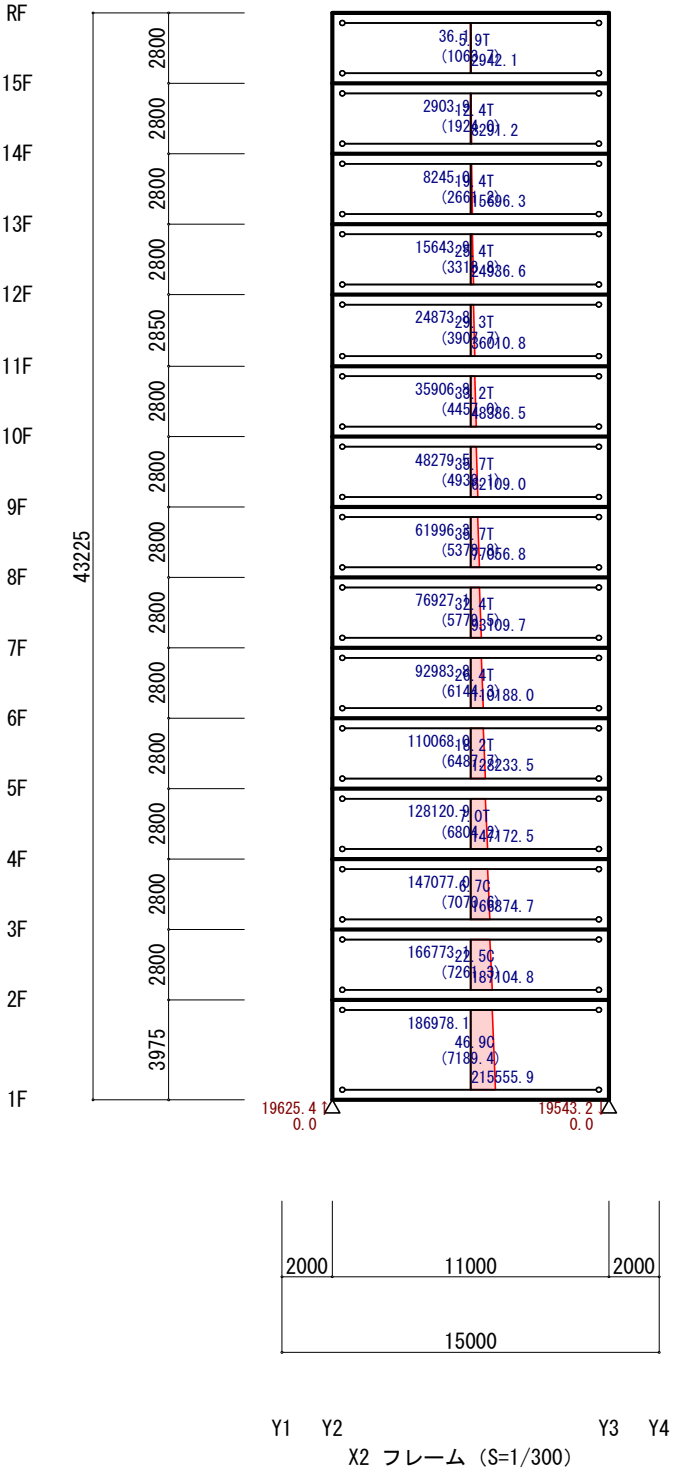


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

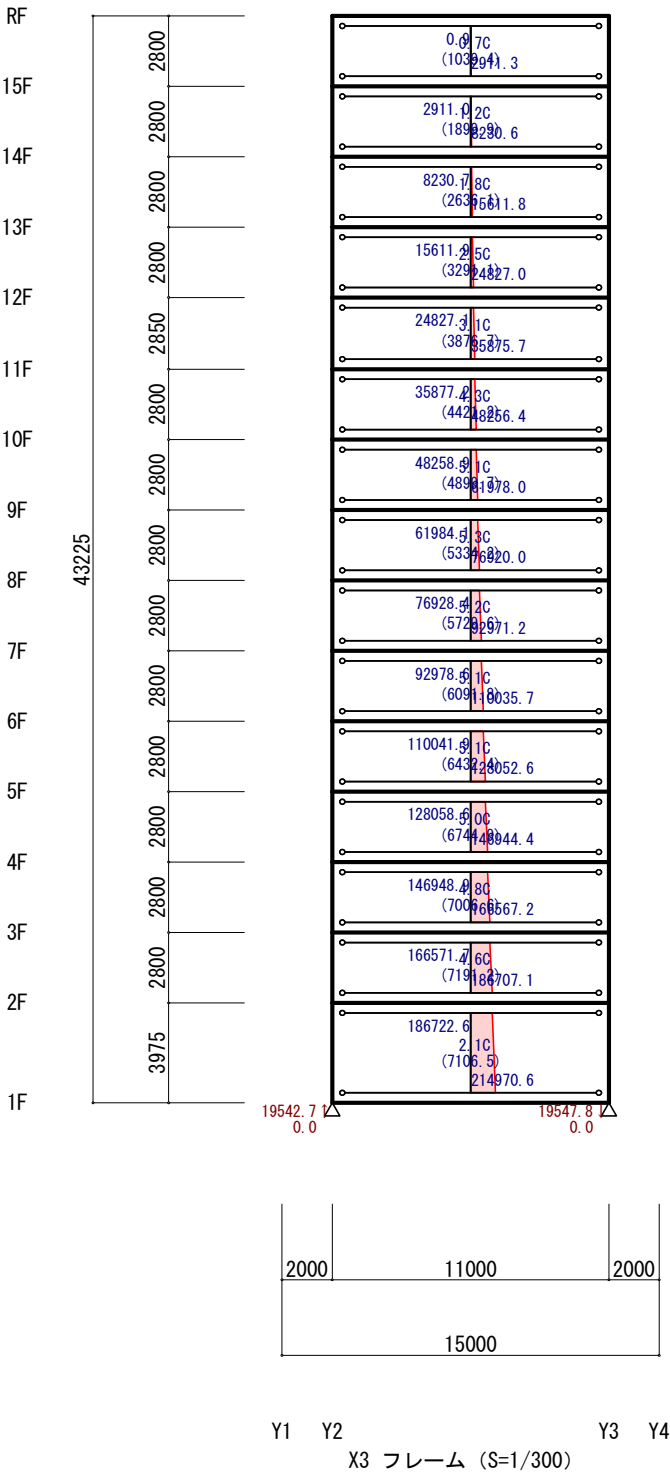


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

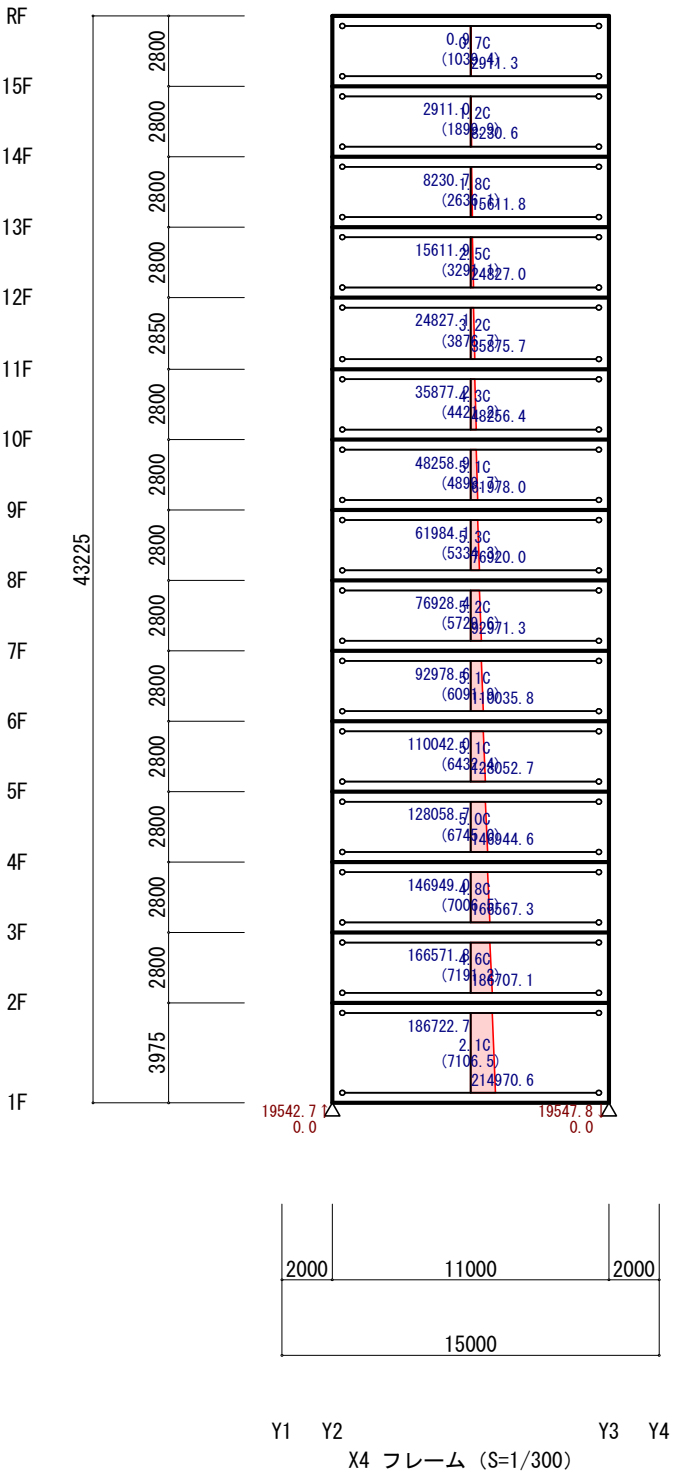


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

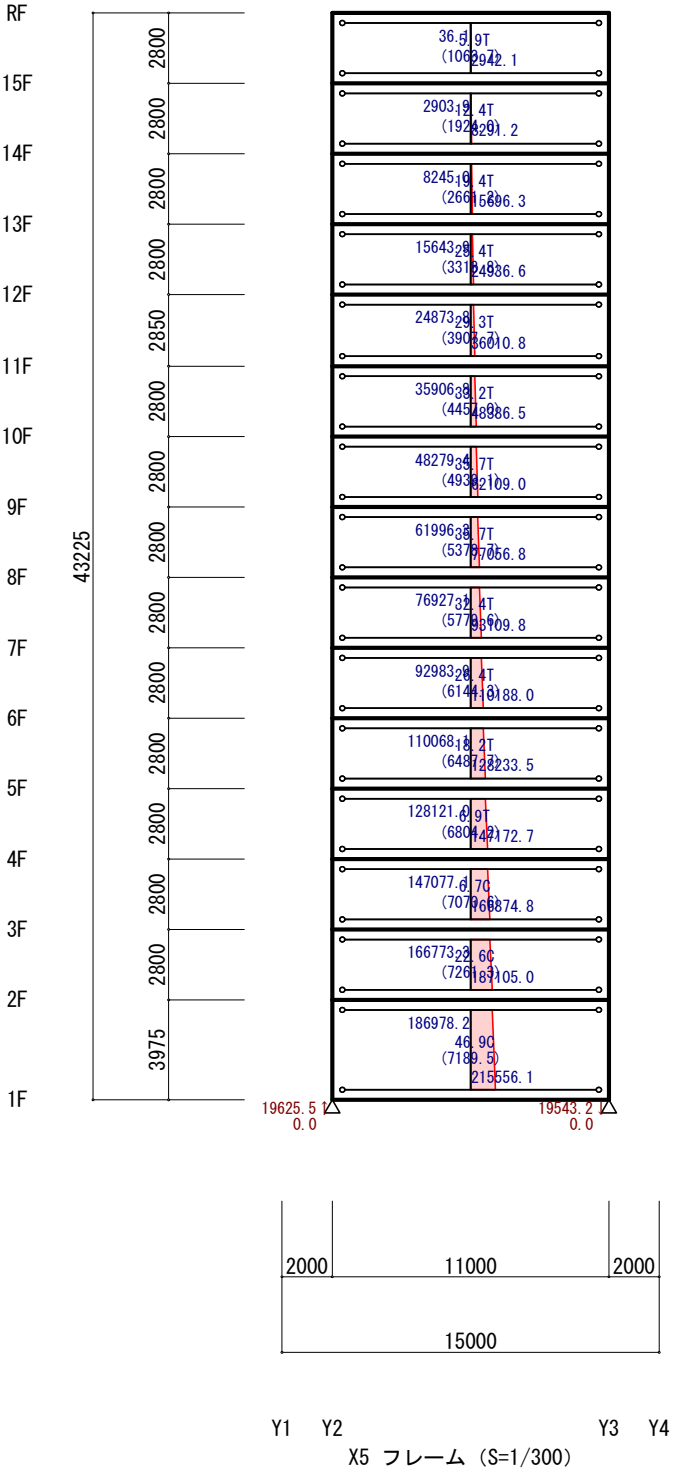

水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

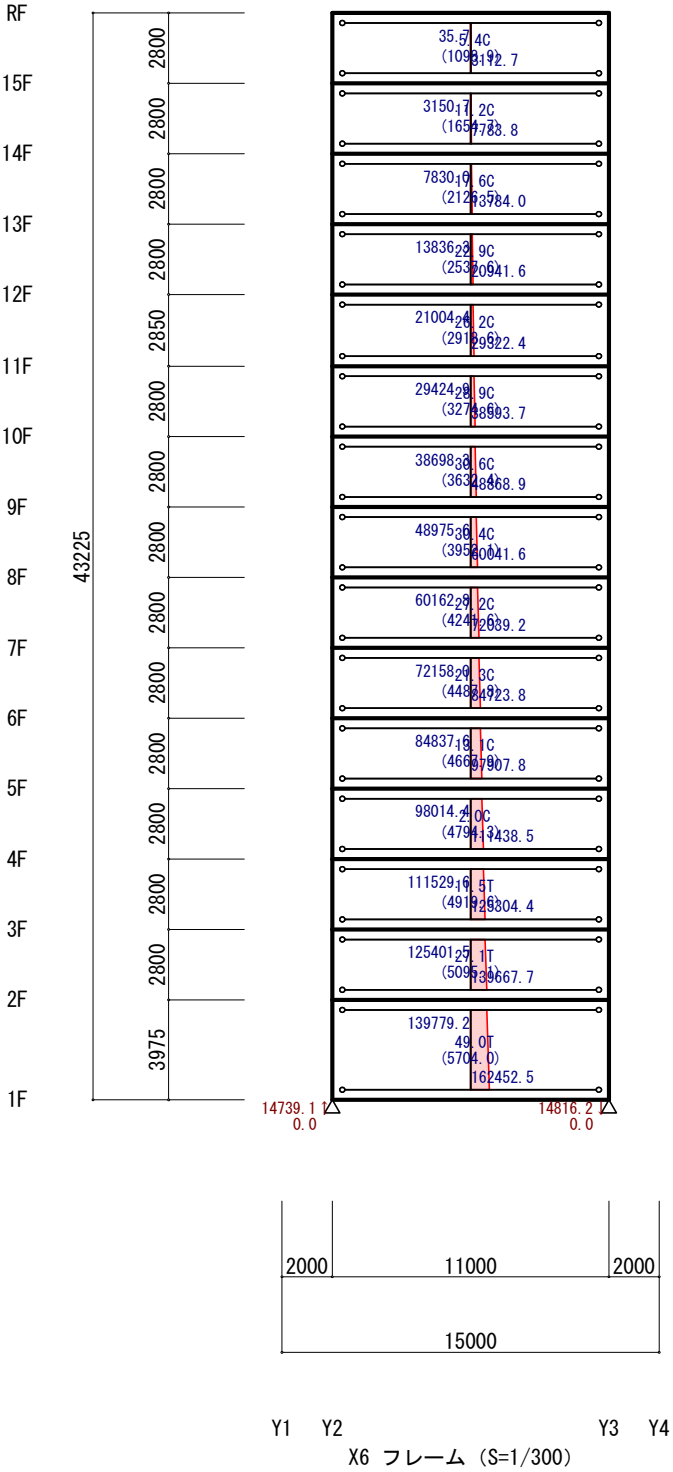

U-4. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

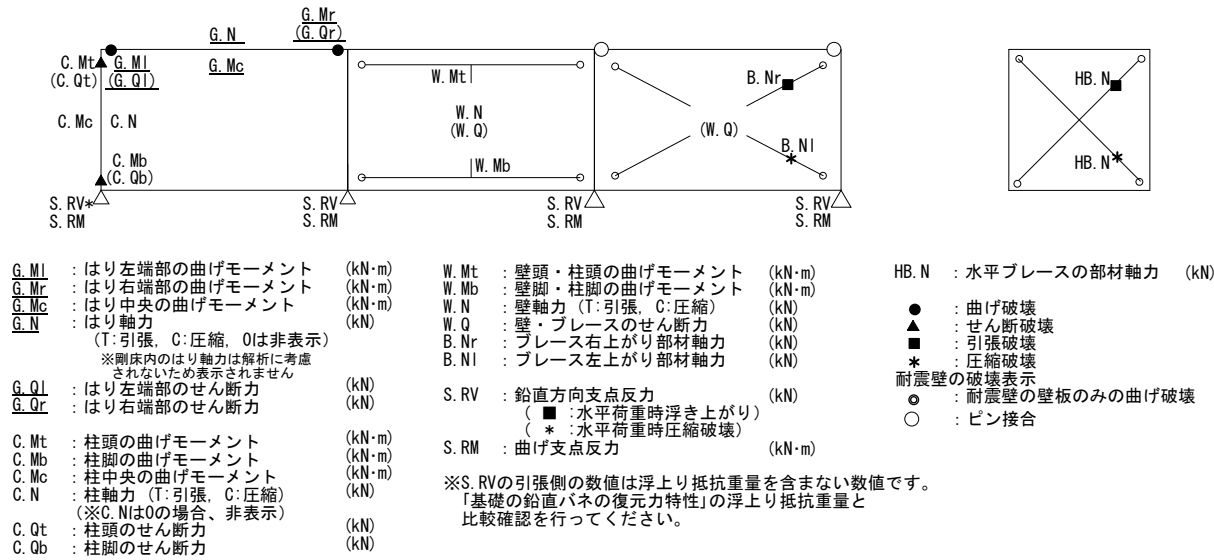

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

RF				560.8 (273.4)		700.7 (318.0)		707.3 (319.7)		704.7 (318.3)		611.9 (285.1)						
	2800	604.8 (585.4)	586.7 (565.5)	207.1 (198.9)	1364.8 (1311.1)	744.2 (711.1)	213.5 (200.0)	1500.3 (1441.8)	749.1 (711.1)	212.6 (200.0)	1500.5 (1441.8)	742.5 (711.1)	210.6 (200.0)	1392.5 (1311.1)	625.1 (597.2)	200.8 (192.1)	728.4 (690.8)	299.2C (282.1)
15F	2800	1032.8 (980.5)	656.1 (626.0)	251.4 (245.8)	1666.7 (1584.6)	839.4 (794.2)	261.9 (250.1)	1729.6 (1641.2)	847.7 (800.0)	262.3 (250.1)	1730.5 (1641.2)	840.6 (794.2)	261.1 (250.1)	1692.5 (1604.2)	706.7 (659.3)	253.5 (240.1)	1177.2 (1092.8)	317.75C (298.5)
14F	2800	1227.5 (1173.1)	1068.4 (1015.9)	278.3 (266.9)	2038.5 (1943.5)	1216.8 (1143.0)	287.6 (268.1)	2090.8 (1943.0)	1228.1 (1143.0)	288.3 (268.1)	2092.1 (1943.0)	1219.0 (1143.0)	287.1 (268.1)	2074.0 (1943.0)	1138.4 (1075.8)	277.3 (259.8)	1406.8 (1334.5)	173.4C (163.8)
13F	2800	1167.2 (1112.8)	1220.0 (1168.2)	292.7 (280.4)	1984.1 (1874.0)	1371.8 (1274.0)	303.2 (287.2)	2039.2 (1914.2)	1382.5 (1274.0)	303.8 (287.2)	2040.9 (1914.2)	1373.8 (1274.0)	302.4 (287.2)	2022.4 (1898.6)	1293.8 (1214.0)	292.5 (274.0)	1343.5 (1237.6)	229.96C (219.6)
12F	2800	1167.2 (1112.8)	1220.0 (1168.2)	292.7 (280.4)	1984.1 (1874.0)	1371.8 (1274.0)	303.2 (287.2)	2039.2 (1914.2)	1382.5 (1274.0)	303.8 (287.2)	2040.9 (1914.2)	1373.8 (1274.0)	302.4 (287.2)	2022.4 (1898.6)	1293.8 (1214.0)	292.5 (274.0)	1343.5 (1237.6)	229.96C (219.6)
11F	2850	748.9 (699.7)	1328.6 (1248.2)	302.9 (287.4)	1543.8 (1448.9)	1482.6 (1386.3)	314.0 (295.9)	1615.9 (1514.8)	1491.4 (1386.3)	313.8 (295.9)	1618.1 (1514.8)	1485.5 (1386.3)	314.0 (295.9)	1576.9 (1474.5)	1403.7 (1314.9)	304.2 (284.7)	891.8 (817.4)	261.91C (247.7)
10F	2800	1021.3 (972.1)	2070.1 (1971.4)	379.2 (360.8)	2223.6 (2118.8)	2505.1 (2386.8)	401.8 (375.1)	2419.2 (2288.8)	2514.7 (2386.8)	399.7 (375.1)	2421.3 (2288.8)	2504.4 (2386.8)	394.7 (375.1)	2219.6 (2095.9)	2082.7 (1943.0)	331.0 (304.2)	1067.7 (987.3)	239.05C (225.7)
9F	2800	1266.5 (1217.1)	2082.7 (1983.2)	351.7 (332.4)	2529.3 (2419.7)	2554.9 (2436.2)	385.9 (358.5)	2687.2 (2559.0)	2554.9 (2436.2)	380.1 (358.5)	2692.4 (2559.0)	2554.9 (2436.2)	380.7 (358.5)	2547.1 (2417.9)	2082.7 (1943.0)	303.2 (274.9)	1518.9 (1406.6)	429.66C (406.6)
8F	2800	1198.2 (1148.5)	2082.7 (1983.2)	308.3 (289.5)	2501.0 (2395.4)	2554.9 (2436.2)	341.2 (314.8)	2663.7 (2536.3)	2554.9 (2436.2)	335.8 (309.3)	2668.1 (2536.3)	2554.9 (2436.2)	334.9 (309.3)	2532.6 (2414.7)	2082.7 (1943.0)	260.4 (231.4)	1439.8 (1314.6)	466.96C (441.6)
7F	2800	1506.9 (1405.2)	2745.8 (2618.2)	379.0 (357.3)	2872.3 (2729.6)	2745.8 (2618.2)	290.5 (272.9)	2933.6 (2788.2)	2745.8 (2618.2)	284.9 (267.3)	2938.6 (2788.2)	2745.8 (2618.2)	288.9 (272.9)	2983.6 (2829.3)	2745.8 (2618.2)	322.2 (297.3)	1724.4 (1611.1)	549.7C (516.1)
6F	2800	1507.5 (1405.2)	2745.8 (2618.2)	327.7 (305.9)	2959.9 (2811.8)	2745.8 (2618.2)	244.0 (229.6)	3037.3 (2888.8)	2745.8 (2618.2)	239.2 (224.8)	3041.2 (2888.8)	2745.8 (2618.2)	241.9 (224.8)	3038.0 (2888.8)	2745.8 (2618.2)	276.8 (251.9)	1726.8 (1611.1)	529.97C (496.7)
5F	2800	1338.7 (1218.1)	2745.8 (2618.2)	285.4 (264.5)	2739.2 (2549.9)	2745.8 (2618.2)	234.1 (210.9)	2777.2 (2541.5)	2745.8 (2618.2)	234.1 (210.9)	2777.8 (2541.5)	2745.8 (2618.2)	234.1 (210.9)	2785.1 (2541.5)	2745.8 (2618.2)	238.9 (214.7)	1550.7 (1434.6)	699.56C (664.6)
4F	2800	1025.6 (976.5)	2745.8 (2618.2)	264.5 (241.1)	2199.9 (2040.4)	2745.8 (2618.2)	234.1 (210.9)	2216.0 (2040.4)	2745.8 (2618.2)	234.1 (210.9)	2216.1 (2040.4)	2745.8 (2618.2)	234.1 (210.9)	2209.5 (2040.4)	2745.8 (2618.2)	237.8 (213.6)	1098.7 (1008.4)	772.1C (723.0)
3F	2800	558.3 (519.8)	2745.8 (2618.2)	280.7 (260.7)	1344.3 (1248.4)	2745.8 (2618.2)	234.1 (210.9)	1370.7 (1248.4)	2745.8 (2618.2)	234.1 (210.9)	1369.9 (1248.4)	2745.8 (2618.2)	234.1 (210.9)	1360.5 (1248.4)	2745.8 (2618.2)	243.9 (219.6)	408.6 (373.6)	855.84C (806.5)
2F	2800	26.5 (126.4)	2745.8 (2618.2)	345.7 (324.4)	38.2 (244.4)	2745.8 (2618.2)	289.3 (274.9)	51.9 (274.9)	2745.8 (2618.2)	286.9 (274.9)	53.1 (274.9)	2745.8 (2618.2)	289.6 (274.9)	18.2 (274.9)	2745.8 (2618.2)	307.6 (274.9)	308.9 (274.9)	941.9C (887.8)
1F	3975	574.2 (551.6)	2566.6 (2441.6)	409.3 (388.6)	1799.9 (1682.4)	2674.7 (2586.8)	409.1 (388.6)	1774.7 (1682.4)	2680.1 (2586.8)	409.9 (388.6)	1788.4 (1682.4)	2677.5 (2586.8)	405.9 (388.6)	1732.7 (1682.4)	2604.1 (2586.8)	414.8 (388.6)	2567.7 (2441.6)	1086.15C (1023.7)
		3073.4 0.0	4037.2 (1060.4)	18.7 0.0	10260.2 0.0	5150.2 (1252.4)	468.2 0.0	11194.9 0.0	5158.3 (1257.0)	460.8 0.0	11268.1 0.0	5152.2 (1223.7)	567.0 0.0	11395.6 0.0	5279.5 (1641.2)	762.2 0.0	17654.1 0.0	

8000	8000	8000	8000	8000
40000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/300)

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

RF	15F	14F	13F	12F	11F	10F	9F	8F	7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F					
																3043.2	4018.1	10243.0	5149.4	11185.6
2800	2800	2800	2800	2800	2850	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	0.0	26.9	0.0	5149.4	468.4
604.7 (585.3)	586.5 (566.3)	1364.6 (1337.7)	744.1 (719.8)	213.5 (201.2)	1500.1 (1458.5)	749.0 (718.8)	212.6 (201.2)	1500.3 (1458.5)	742.4 (718.8)	210.6 (201.2)	1392.4 (1366.0)	625.0 (604.2)	200.8 (191.9)	728.3 (706.0)	565.9C (542.0)	3043.2	4018.1	10243.0	5149.4	11185.6
1032.6 (990.9)	655.9 (625.9)	251.4 (245.7)	1666.6 (1627.3)	839.3 (807.6)	261.9 (250.2)	1729.5 (1688.3)	847.6 (816.0)	262.3 (250.2)	1730.4 (1688.3)	840.5 (807.9)	261.0 (250.2)	1692.5 (1651.2)	706.6 (685.2)	253.5 (241.8)	1177.2 (1135.9)	565.9C	4018.1	10243.0	5149.4	11185.6
1227.4 (1180.8)	1068.2 (1021.0)	278.2 (267.0)	2038.3 (1983.4)	1216.6 (1161.7)	287.6 (276.3)	2090.6 (2035.7)	1227.9 (1181.1)	288.3 (276.3)	2092.0 (2035.7)	1218.8 (1172.0)	287.0 (276.3)	2073.9 (2019.0)	1138.3 (1091.5)	277.3 (266.0)	1406.9 (1360.0)	565.9C	4018.1	10243.0	5149.4	11185.6
1167.3 (1120.7)	1219.8 (1172.2)	292.7 (281.4)	1983.9 (1929.0)	1371.6 (1324.8)	303.2 (291.9)	2039.1 (2000.0)	1382.4 (1335.2)	303.8 (291.9)	2040.8 (2000.0)	1373.7 (1326.5)	302.4 (291.9)	2022.3 (1983.1)	1293.6 (1246.4)	292.5 (281.2)	1343.6 (1296.4)	565.9C	4018.1	10243.0	5149.4	11185.6
748.7 (699.5)	748.7 (699.5)	302.9 (291.6)	1543.6 (1494.3)	1482.5 (1433.2)	314.0 (302.7)	1615.7 (1566.4)	1491.4 (1442.1)	313.8 (302.7)	1618.0 (1568.7)	1485.3 (1436.0)	314.0 (302.7)	1576.8 (1527.5)	1403.5 (1354.2)	304.2 (292.9)	891.8 (842.5)	565.9C	4018.1	10243.0	5149.4	11185.6
1021.4 (972.1)	2069.8 (1999.6)	379.2 (367.9)	2223.3 (2153.1)	2504.9 (2434.7)	401.8 (390.5)	2419.0 (2348.8)	2514.4 (2444.2)	399.7 (388.4)	2421.1 (2350.9)	2504.2 (2434.0)	394.7 (383.4)	2219.5 (2149.3)	2082.7 (2012.5)	331.1 (319.8)	1067.7 (1018.4)	565.9C	4018.1	10243.0	5149.4	11185.6
1266.5 (1217.2)	2082.7 (1999.6)	351.8 (340.5)	2529.2 (2459.0)	2554.9 (2484.7)	385.9 (374.6)	2687.1 (2616.9)	2554.9 (2484.7)	380.1 (368.8)	2692.4 (2622.2)	2554.9 (2484.7)	380.8 (369.5)	2547.1 (2476.9)	2082.7 (2012.5)	303.3 (292.0)	1519.0 (1448.8)	565.9C	4018.1	10243.0	5149.4	11185.6
1198.2 (1148.9)	2082.7 (1999.6)	308.4 (297.1)	2500.7 (2430.5)	2554.9 (2484.7)	341.3 (330.0)	2663.5 (2593.3)	2554.9 (2484.7)	335.9 (324.6)	2668.0 (2597.8)	2554.9 (2484.7)	334.9 (323.6)	2532.6 (2462.4)	2082.7 (2012.5)	260.4 (249.1)	1440.0 (1369.8)	565.9C	4018.1	10243.0	5149.4	11185.6
1506.9 (1457.6)	2745.8 (2675.6)	379.1 (367.8)	2872.0 (2801.8)	2745.8 (2675.6)	290.6 (279.3)	2933.4 (2863.2)	2745.8 (2675.6)	285.0 (273.7)	2938.4 (2868.2)	2745.8 (2675.6)	289.0 (277.7)	2983.6 (2913.4)	2745.8 (2675.6)	322.3 (311.0)	1724.5 (1654.3)	565.9C	4018.1	10243.0	5149.4	11185.6
1507.5 (1458.2)	2745.8 (2675.6)	327.8 (316.5)	2959.6 (2889.4)	2745.8 (2675.6)	244.1 (232.8)	3037.1 (2966.9)	2745.8 (2675.6)	239.3 (228.0)	3041.1 (2970.9)	2745.8 (2675.6)	242.0 (230.7)	3038.0 (2967.8)	2745.8 (2675.6)	276.8 (265.5)	1726.8 (1656.6)	565.9C	4018.1	10243.0	5149.4	11185.6
1338.7 (1289.4)	2745.8 (2675.6)	285.6 (274.3)	2738.9 (2668.7)	2745.8 (2675.6)	234.1 (222.8)	2778.2 (2708.0)	2745.8 (2675.6)	234.1 (222.8)	2777.8 (2707.6)	2745.8 (2675.6)	234.1 (222.8)	2785.1 (2714.9)	2745.8 (2675.6)	239.0 (227.7)	1550.6 (1480.4)	565.9C	4018.1	10243.0	5149.4	11185.6
1025.6 (976.3)	2745.8 (2675.6)	264.6 (253.3)	2199.8 (2129.6)	2745.8 (2675.6)	234.1 (222.8)	2216.1 (2145.9)	2745.8 (2675.6)	234.1 (222.8)	2216.1 (2145.9)	2745.8 (2675.6)	234.1 (222.8)	2209.5 (2139.3)	2745.8 (2675.6)	237.8 (226.5)	1098.8 (1028.6)	565.9C	4018.1	10243.0	5149.4	11185.6
558.4 (509.1)	2745.8 (2675.6)	280.8 (269.5)	1344.7 (1274.5)	2745.8 (2675.6)	234.1 (222.8)	1370.9 (1300.7)	2745.8 (2675.6)	234.1 (222.8)	1370.0 (1300.0)	2745.8 (2675.6)	234.1 (222.8)	1360.5 (1290.3)	2745.8 (2675.6)	244.0 (232.7)	408.5 (338.3)	565.9C	4018.1	10243.0	5149.4	11185.6
25.7 (19.0)	2745.8 (2675.6)	345.9 (334.6)	38.7 (32.0)	2745.8 (2675.6)	289.4 (278.1)	52.3 (41.0)	2745.8 (2675.6)	287.0 (275.7)	53.2 (41.9)	2745.8 (2675.6)	289.6 (278.3)	18.1 (11.4)	2745.8 (2675.6)	307.6 (296.3)	308.9 (238.7)	565.9C	4018.1	10243.0	5149.4	11185.6
569.8 (514.9)	2566.7 (2496.5)	409.5 (398.2)	1798.5 (1728.3)	2674.5 (2604.3)	409.1 (397.8)	1773.2 (1703.0)	2680.0 (2609.8)	409.9 (398.6)	1787.5 (1717.3)	2677.4 (2607.2)	405.8 (394.5)	1732.3 (1662.1)	2604.0 (2533.8)	414.8 (403.5)	2568.2 (2498.0)	565.9C	4018.1	10243.0	5149.4	11185.6
1886.5 (1837.2)	534.0 (503.1)	503.1 (472.0)	11121.8C (10810.6C)	8264.4 (7953.2)	5009.9 (4698.7)	1773.2 (1703.0)	11660.7C (11349.5C)	5109.1 (4797.9)	1787.5 (1717.3)	11663.4C (11352.2C)	5120.6 (4809.4)	1732.3 (1662.1)	12020.7C (11709.5C)	4596.6 (4285.4)	10870.7C (10559.5C)	565.9C	4018.1	10243.0	5149.4	11185.6
3043.2	4018.1	10243.0	5149.4	11185.6	5157.1	460.4	11263.7	5151.8	566.7	11396.9	5279.9	762.9	17667.6	0.0	0.0	3043.2	4018.1	10243.0	5149.4	11185.6

8000	8000	8000	8000	8000
40000				
X1	X2	X3	X4	X5
Y3 フレーム (S=1/300)				
X6				

[illegible]


	8000	8000	8000	8000	8000
	40000				
X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y2 フレーム (S=1/300)					

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)


RF		625.0 (77.2)	728.3 (180.0)	1392.4 (342.0)	200.8 (51.0)	1500.3 (382.5)	210.6 (52.6)	1500.1 (381.5)	212.6 (53.6)	1500.1 (381.5)	213.5 (53.9)	1364.6 (342.0)	560.7 (140.2)	207.1 (51.8)	604.7 (151.2)	586.5 (146.6)
15F	2800	611.8 (152.9)	728.3 (180.0)	1392.4 (342.0)	200.8 (51.0)	1500.3 (382.5)	210.6 (52.6)	1500.1 (381.5)	212.6 (53.6)	1500.1 (381.5)	213.5 (53.9)	1364.6 (342.0)	560.7 (140.2)	207.1 (51.8)	604.7 (151.2)	586.5 (146.6)
14F	2800	691.7 (173.0)	728.3 (180.0)	1692.5 (423.1)	253.5 (63.9)	1730.4 (437.6)	261.0 (65.8)	1729.5 (437.1)	262.3 (65.8)	1729.5 (437.1)	261.9 (65.8)	1666.6 (421.6)	645.3 (161.3)	251.4 (62.9)	1032.6 (260.6)	556.3 (139.1)
13F	2800	1093.3 (273.3)	728.3 (180.0)	2073.9 (518.5)	277.3 (69.3)	2092.0 (523.0)	287.0 (71.8)	2090.6 (522.6)	288.3 (72.0)	2090.6 (522.6)	287.6 (72.0)	2038.3 (514.6)	1021.2 (255.3)	278.2 (69.5)	1227.4 (307.0)	534.4 (133.6)
12F	2800	1218.2 (304.6)	728.3 (180.0)	2222.3 (555.6)	292.5 (73.2)	2240.8 (560.2)	302.4 (75.6)	2239.1 (559.8)	303.8 (76.2)	2239.1 (559.8)	303.2 (76.2)	1983.9 (496.0)	1232.2 (308.0)	292.9 (73.2)	1167.3 (291.7)	524.5 (131.1)
11F	2850	1304.7 (326.2)	728.3 (180.0)	2576.8 (644.2)	304.2 (76.1)	2618.0 (654.6)	314.0 (78.5)	2615.8 (653.7)	313.8 (78.2)	2615.8 (653.7)	314.0 (78.5)	1543.6 (385.4)	1357.2 (339.3)	302.9 (76.1)	748.7 (187.2)	526.9 (131.7)
10F	2800	1957.8 (489.5)	728.3 (180.0)	2219.5 (555.0)	331.1 (82.8)	2241.1 (560.3)	394.7 (98.6)	2241.0 (560.3)	399.7 (99.9)	2241.0 (560.3)	401.8 (100.5)	2223.3 (555.6)	1848.7 (462.2)	379.2 (94.8)	1021.4 (255.3)	522.3 (130.6)
9F	2800	2013.4 (503.4)	728.3 (180.0)	2547.1 (636.8)	303.3 (76.1)	2532.4 (633.1)	380.8 (95.3)	2532.4 (633.1)	380.1 (95.3)	2532.4 (633.1)	385.9 (96.5)	2529.2 (633.1)	1916.4 (479.1)	351.8 (88.0)	1266.5 (316.6)	514.6 (127.6)
8F	2800	2099.1 (524.8)	728.3 (180.0)	2532.6 (633.1)	260.4 (65.6)	2532.6 (633.1)	335.0 (83.2)	2532.6 (633.1)	335.9 (83.2)	2532.6 (633.1)	341.3 (85.3)	2500.7 (625.2)	2003.1 (500.8)	308.4 (76.1)	1196.2 (297.5)	508.8 (125.9)
7F	2800	2648.7 (659.7)	728.3 (180.0)	2983.6 (736.6)	322.2 (80.6)	2938.4 (729.6)	289.0 (72.3)	2938.4 (729.6)	285.0 (71.8)	2938.4 (729.6)	293.4 (73.4)	2704.6 (676.2)	290.6 (72.3)	287.2 (72.3)	1506.9 (376.7)	543.2 (134.3)
6F	2800	2739.5 (684.9)	728.3 (180.0)	3038.0 (759.5)	276.8 (69.2)	3041.1 (759.5)	242.0 (60.5)	3041.1 (759.5)	239.2 (60.5)	3041.1 (759.5)	244.1 (61.0)	2959.6 (734.9)	2637.5 (659.4)	327.8 (81.9)	1507.5 (376.7)	526.9 (129.1)
5F	2800	2815.2 (699.0)	728.3 (180.0)	2785.1 (696.3)	239.0 (60.5)	2777.8 (696.3)	234.1 (58.5)	2777.8 (696.3)	234.1 (58.5)	2777.8 (696.3)	234.1 (58.5)	2738.9 (684.7)	2722.1 (684.7)	285.6 (71.6)	1338.7 (329.7)	508.8 (125.9)
4F	2800	2817.6 (699.0)	728.3 (180.0)	2209.5 (552.4)	237.8 (59.5)	2216.1 (552.4)	234.1 (58.5)	2216.1 (552.4)	234.1 (58.5)	2216.1 (552.4)	234.1 (58.5)	2199.9 (552.4)	2763.9 (684.7)	264.6 (66.1)	1025.7 (255.3)	508.8 (125.9)
3F	2800	2805.2 (699.0)	728.3 (180.0)	1360.5 (336.6)	244.0 (61.0)	1370.1 (336.6)	234.1 (58.5)	1370.1 (336.6)	234.1 (58.5)	1370.1 (336.6)	234.1 (58.5)	1344.7 (336.6)	2731.5 (684.7)	280.8 (70.2)	558.4 (139.6)	508.8 (125.9)
2F	2800	2677.9 (666.0)	728.3 (180.0)	18.1 (4.5)	307.6 (76.1)	2706.6 (672.1)	289.6 (72.3)	2706.6 (672.1)	287.0 (71.8)	2706.6 (672.1)	289.4 (72.3)	2707.1 (672.1)	2601.4 (645.1)	345.9 (85.4)	25.7 (6.4)	508.8 (125.9)
1F	3975	2568.1 (642.0)	728.3 (180.0)	1732.3 (423.1)	414.8 (103.7)	2405.8 (597.6)	405.8 (101.7)	2405.8 (597.6)	409.9 (102.2)	2405.8 (597.6)	409.1 (101.7)	1798.5 (444.6)	2295.0 (566.3)	409.5 (101.7)	569.8 (141.4)	534.0 (133.6)
		1766.6 (442.0)	7604.8 (1901.2)	762.8 (190.7)	11398.9 (2849.7)	4806.7 (1201.7)	566.7 (141.7)	11263.2 (2815.8)	5024.4 (1256.1)	460.4 (115.1)	11185.3 (2796.3)	5000.9 (1250.2)	468.4 (117.1)	10243.0 (2560.8)	4871.2 (1217.8)	26.9 (6.7)

8000	8000	8000	8000	8000
40000				
X1	X2	X3	X4	X5
Y3 フレーム (S=1/300)				
X6				


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

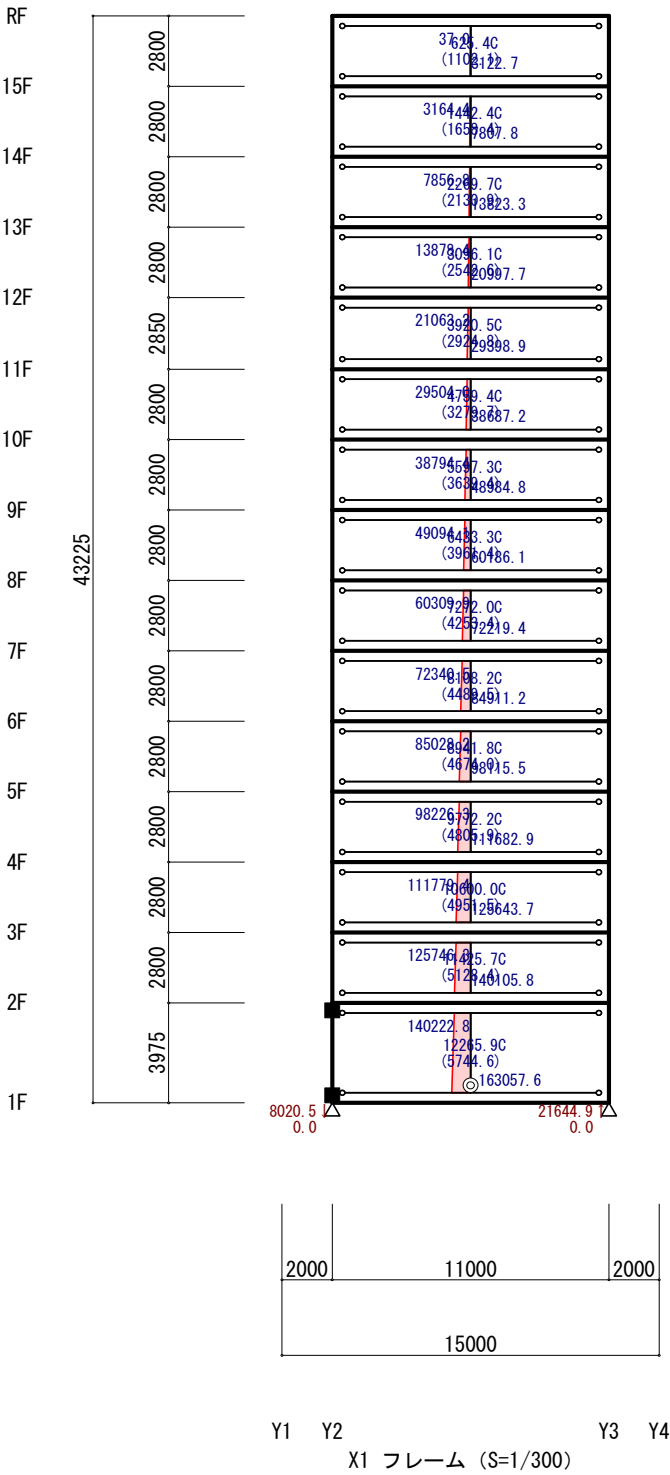


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

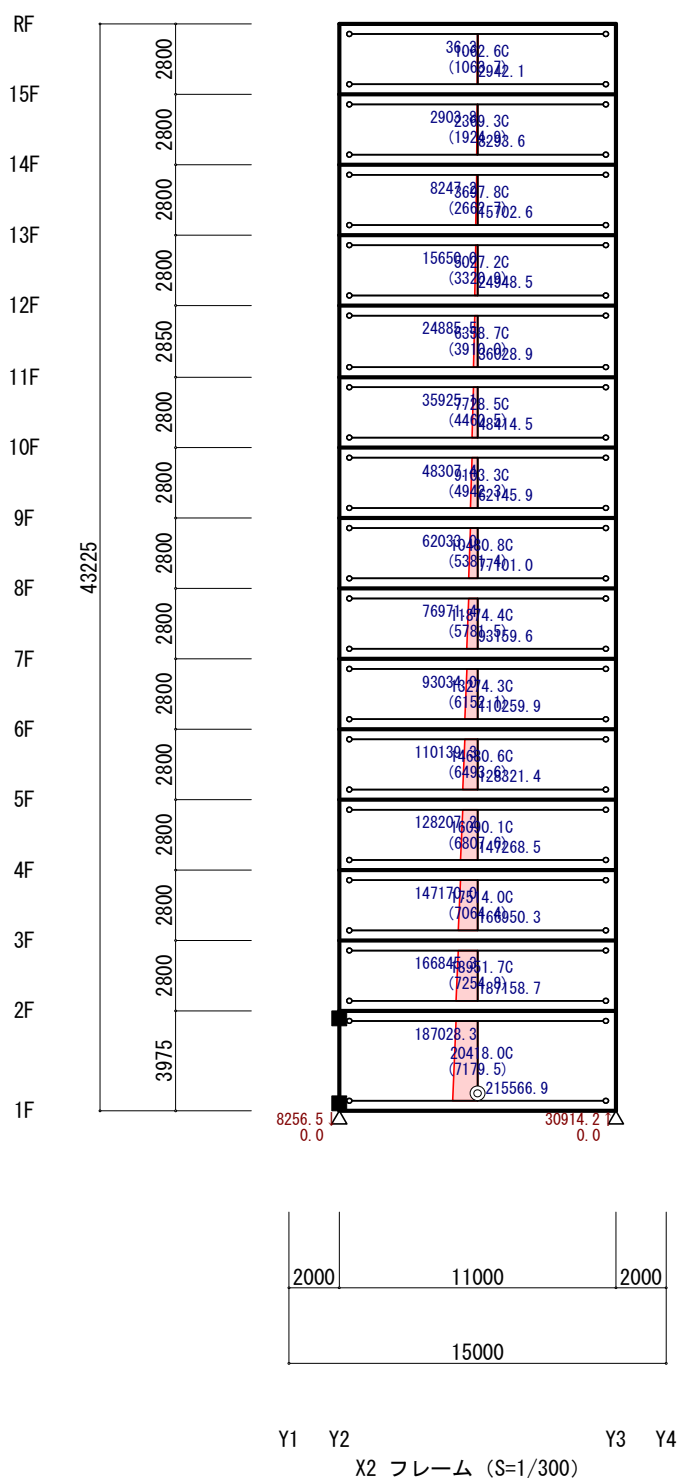


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

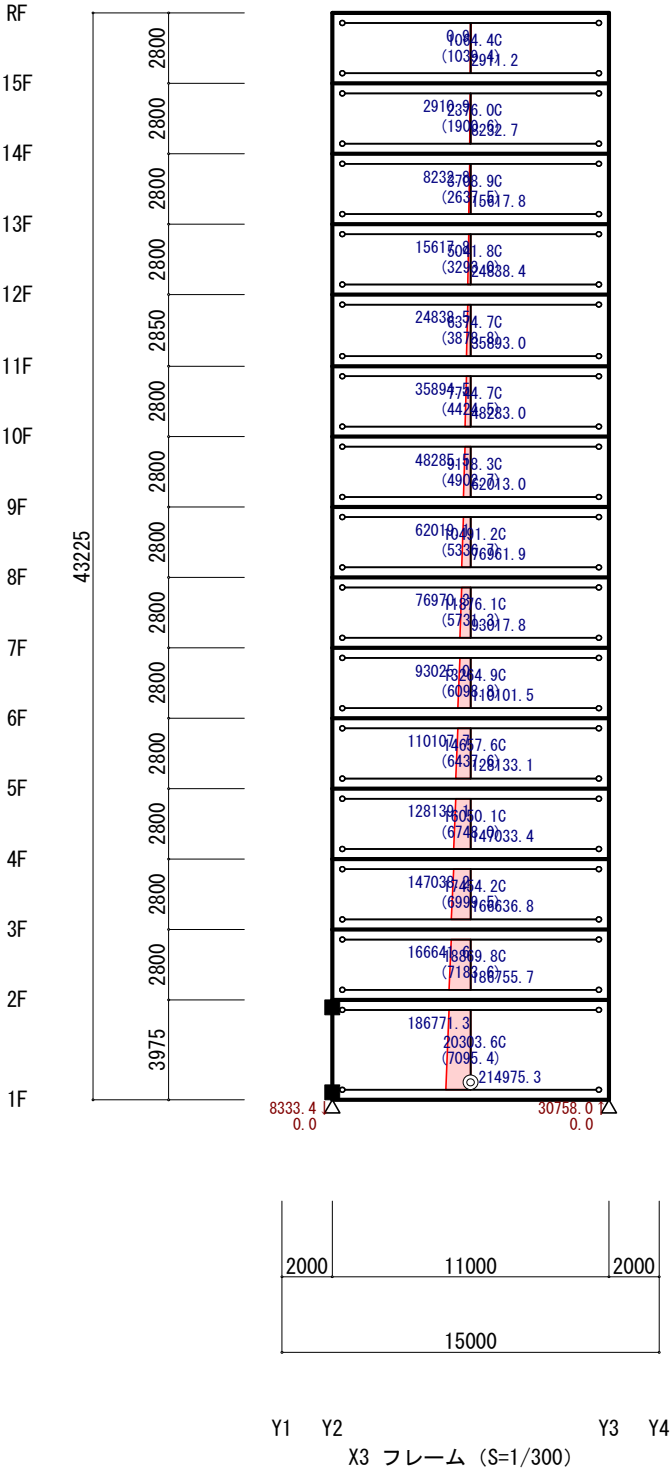


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

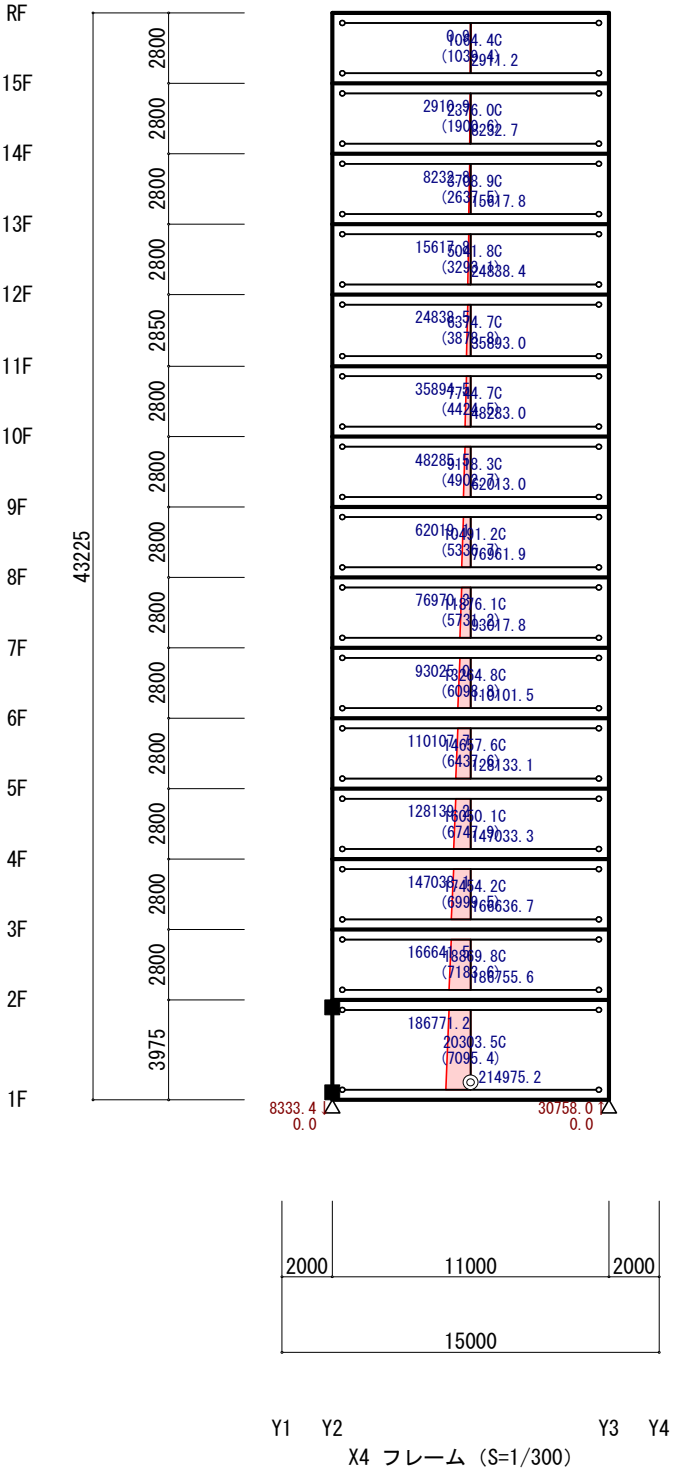


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

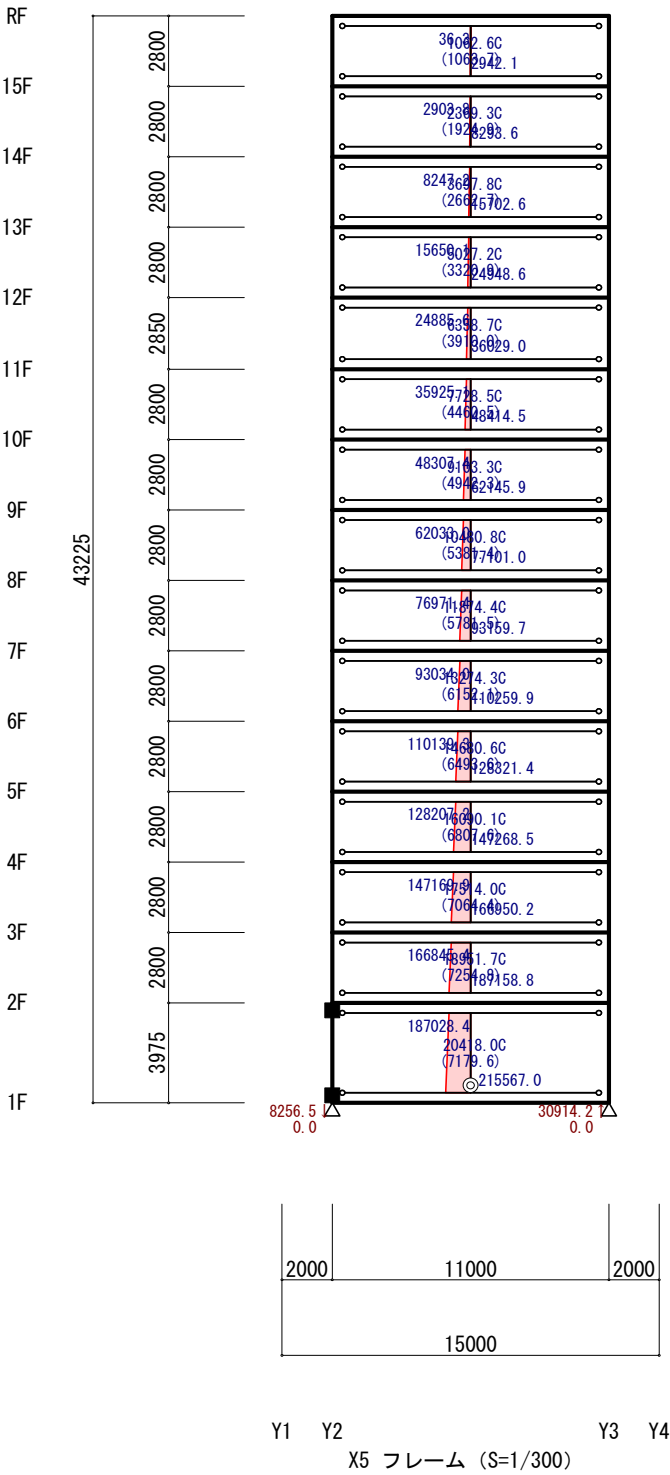


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

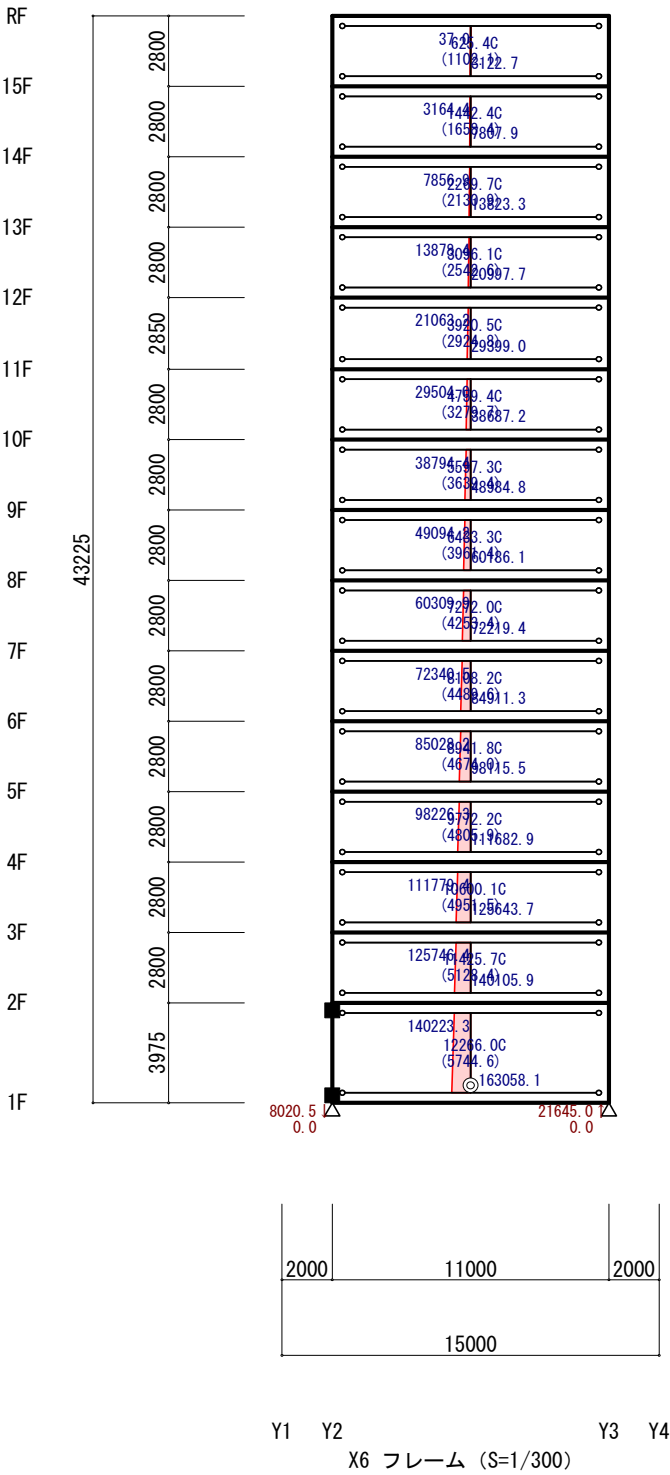


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

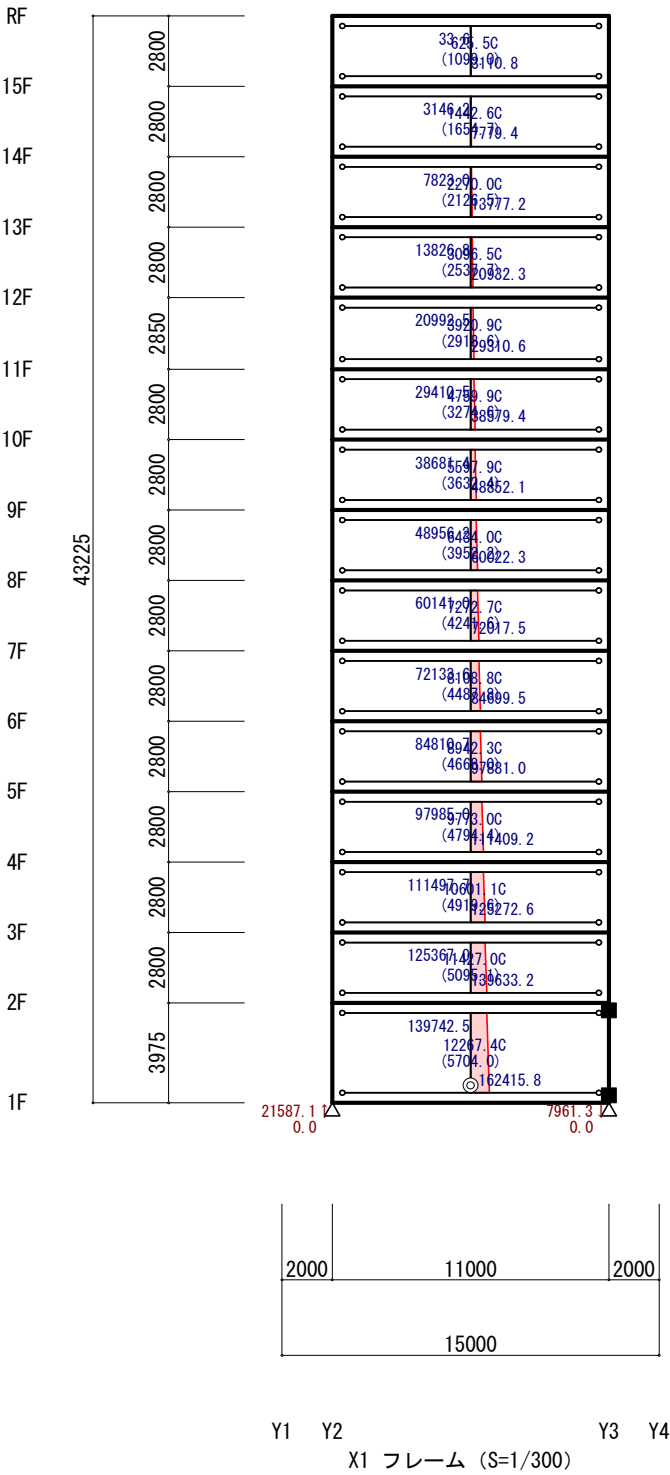


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

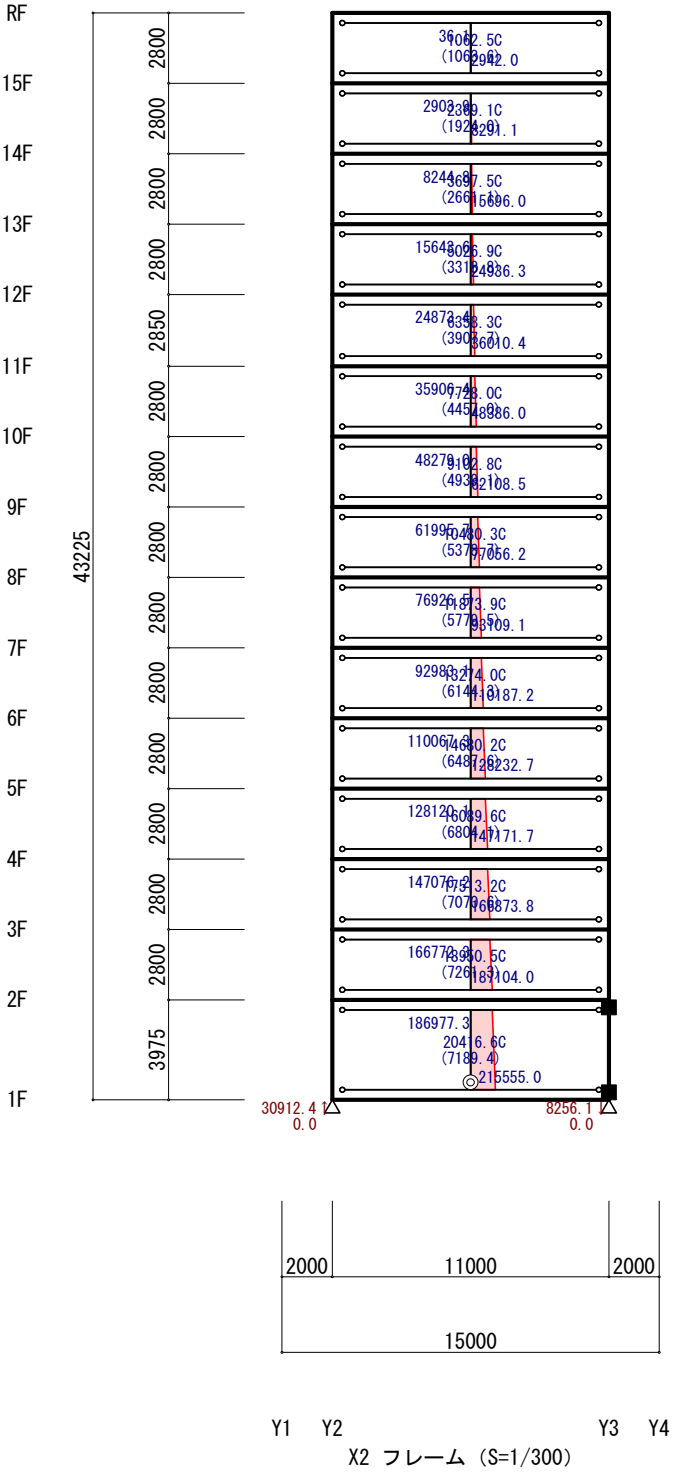


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

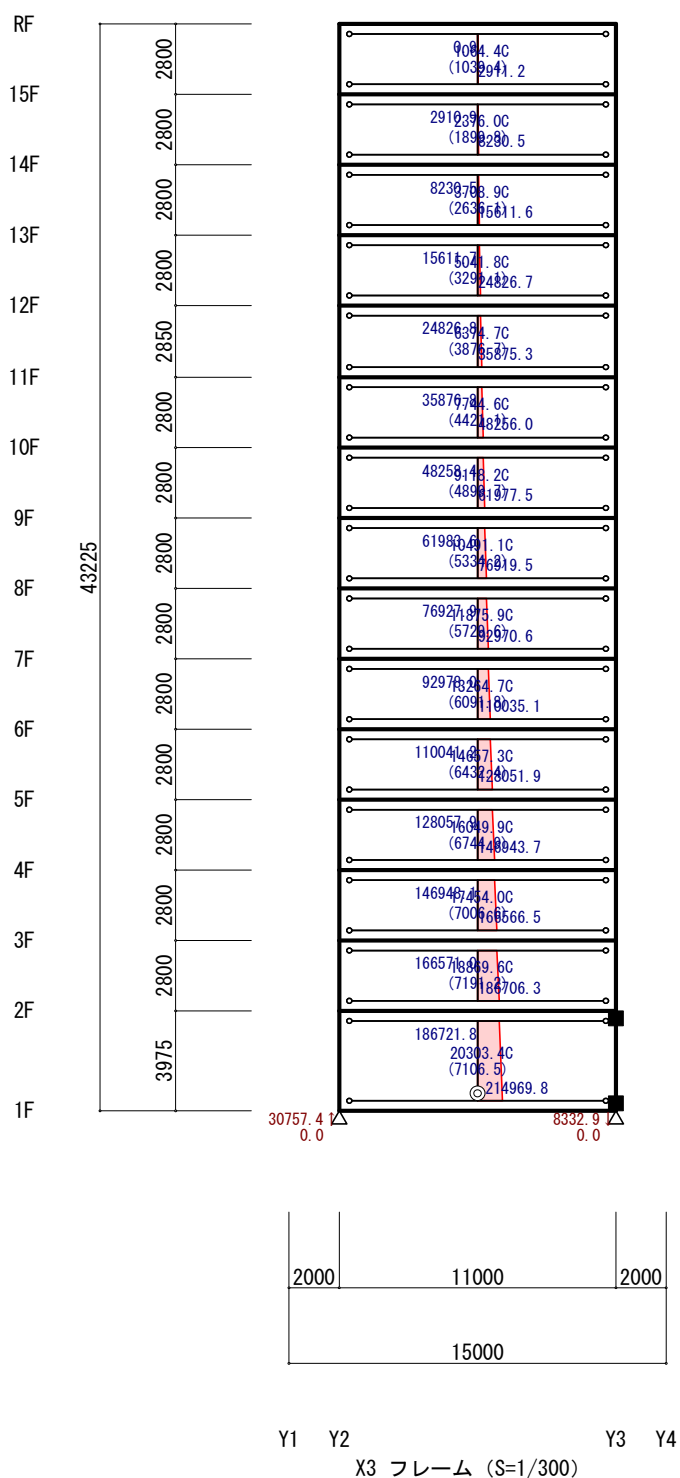


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

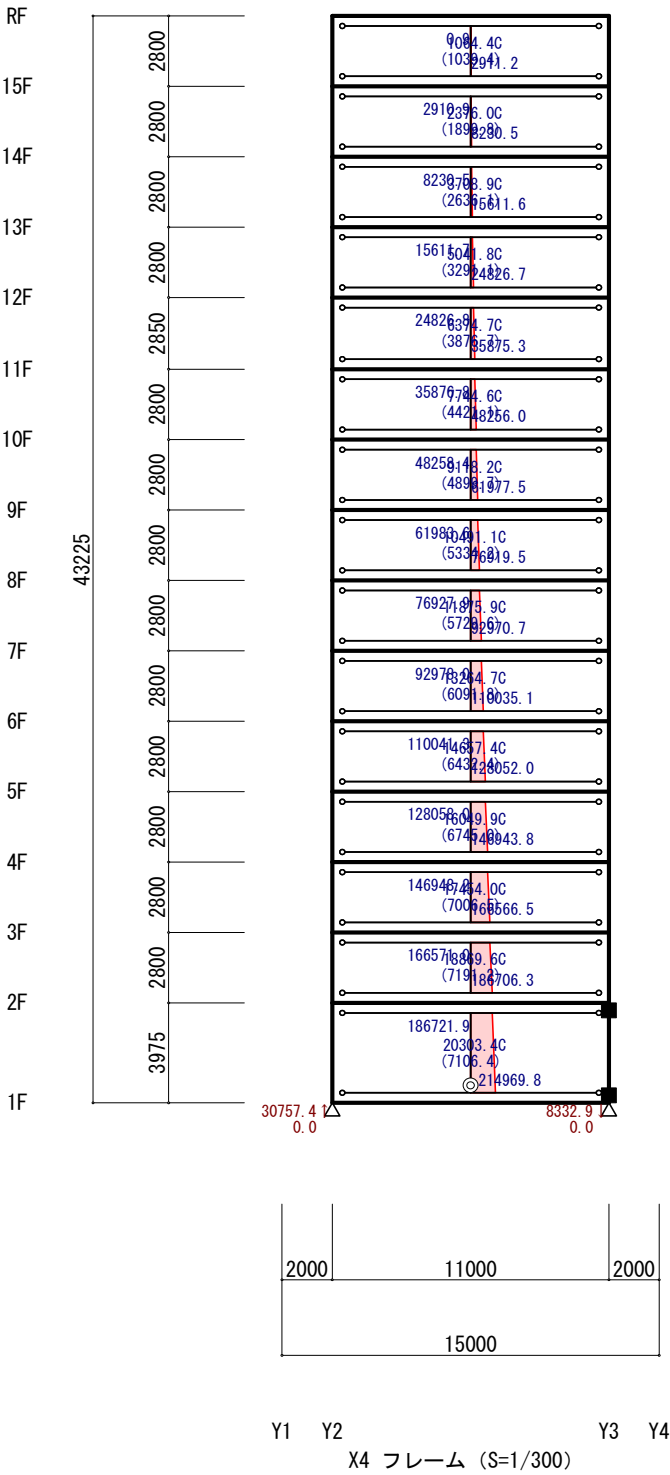

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

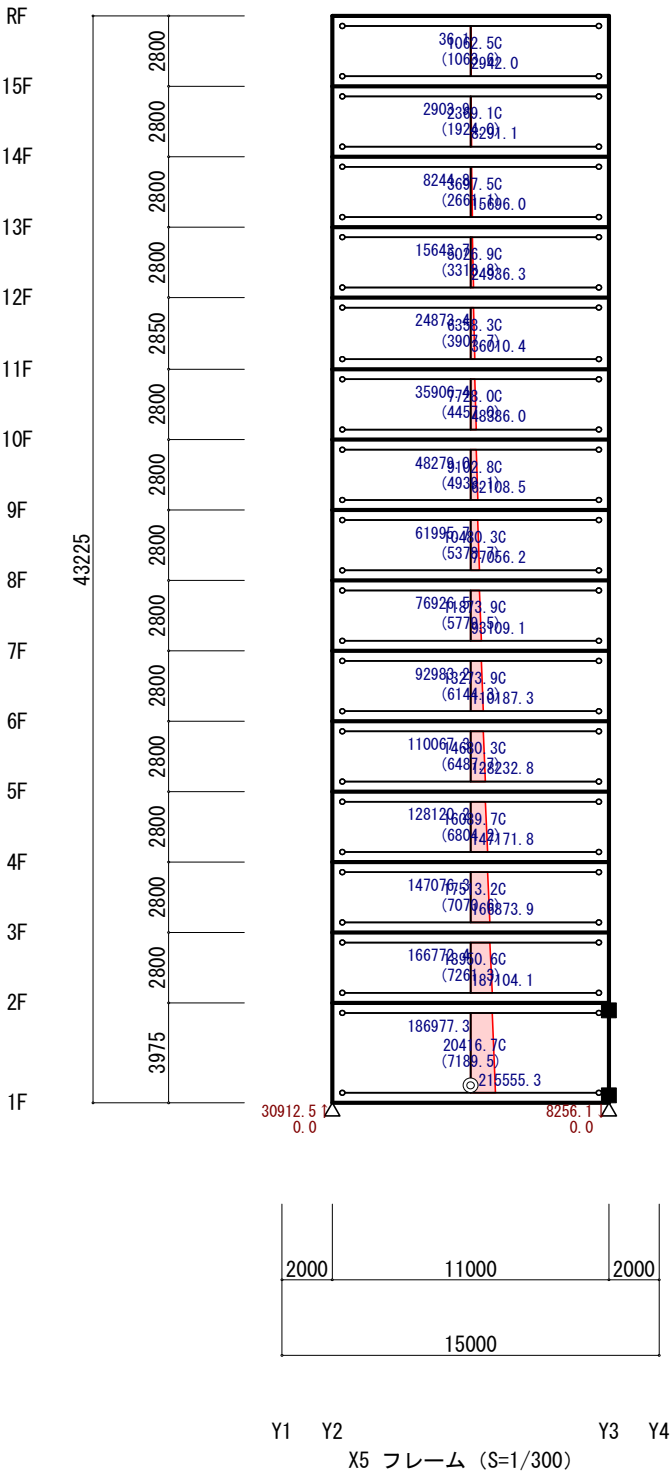


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

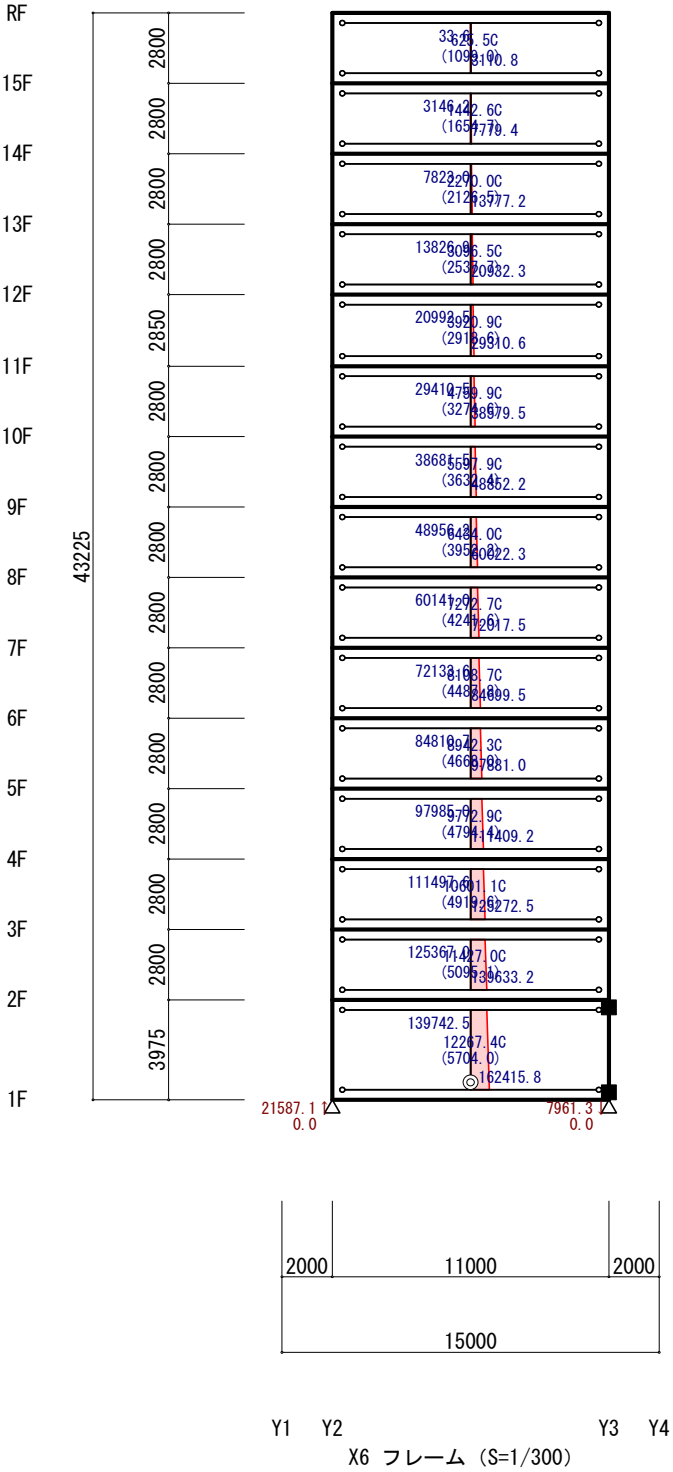

U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）

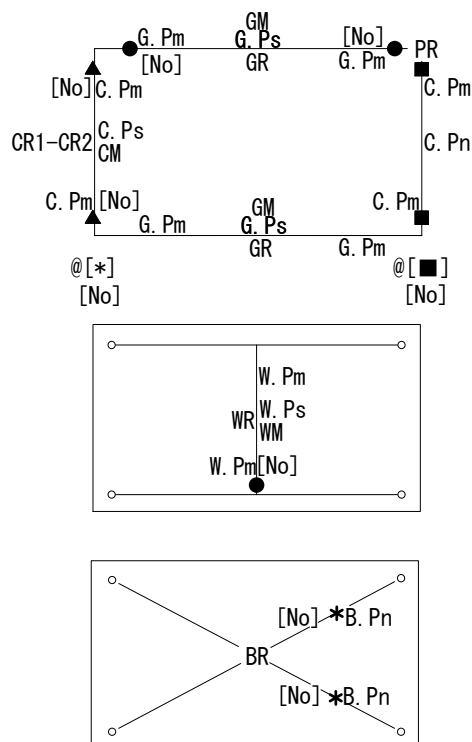

- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数

- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率（T : 引張、C : 圧縮）
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率（T : 引張、C : 圧縮）


- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別

- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

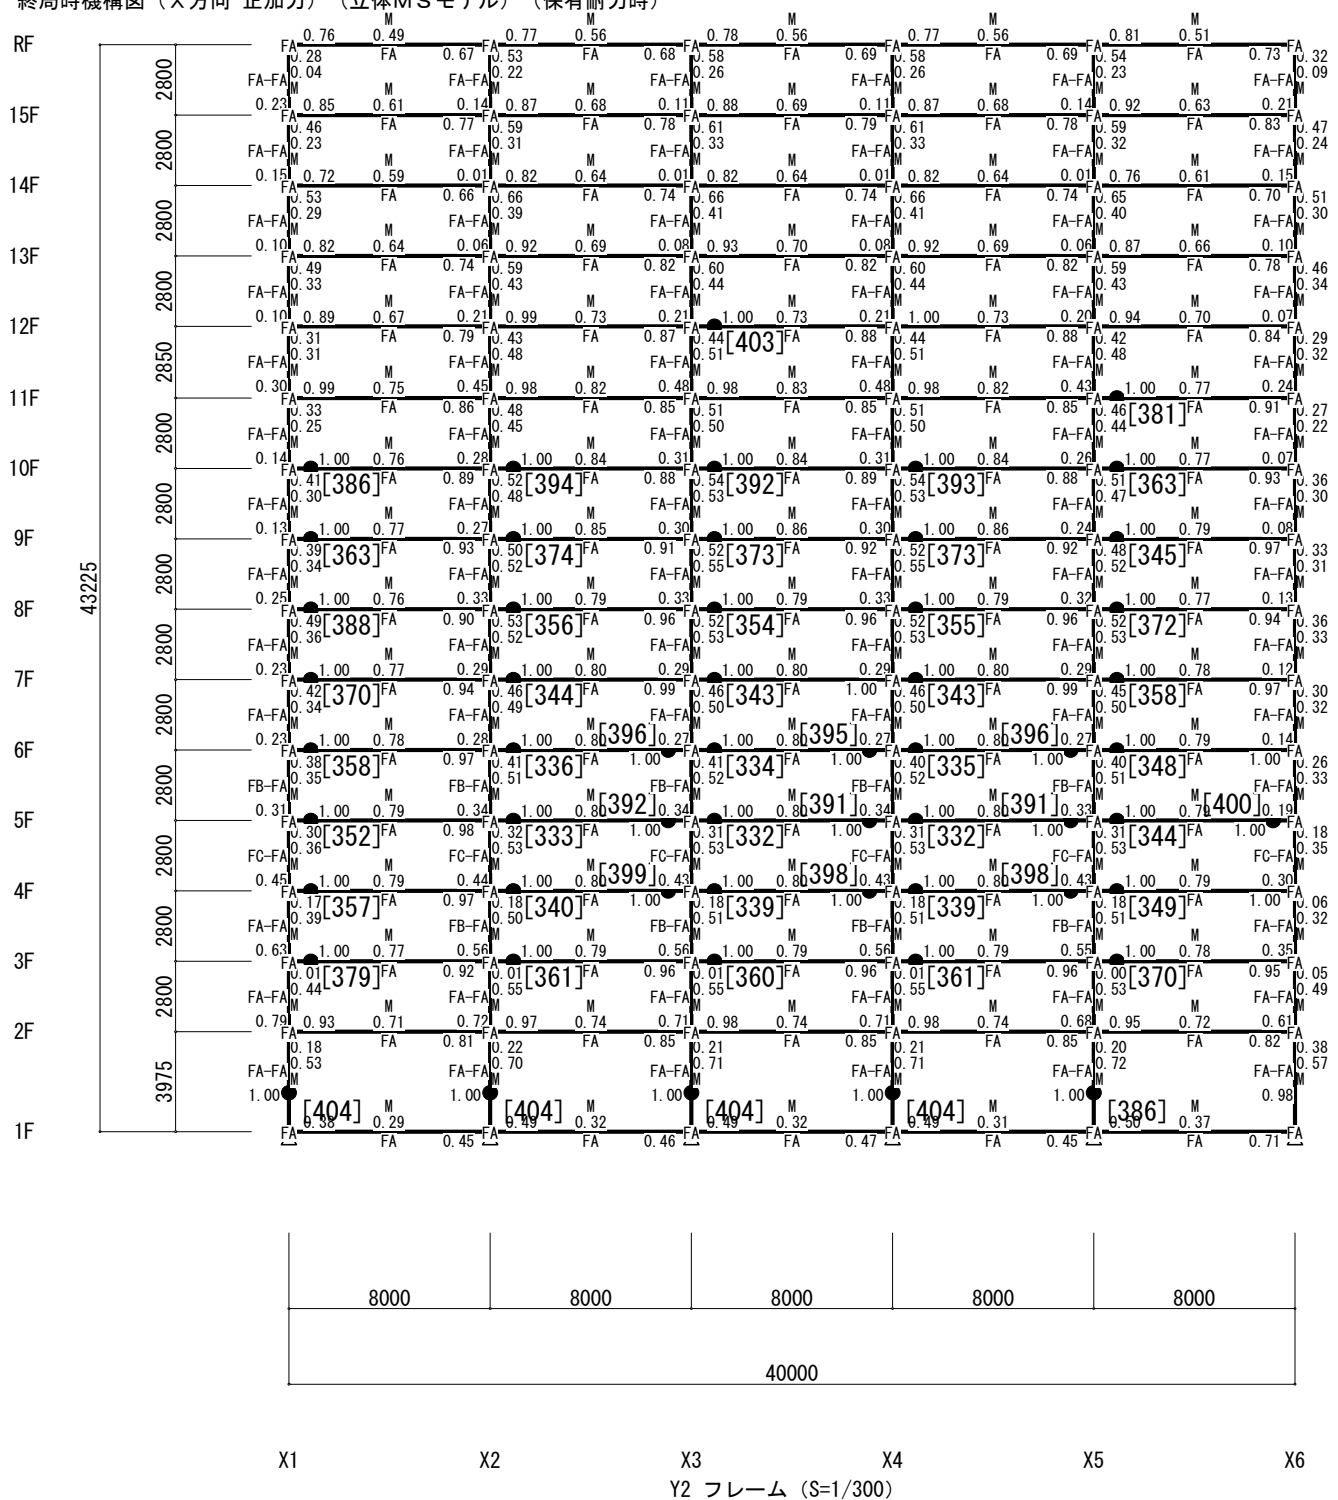


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

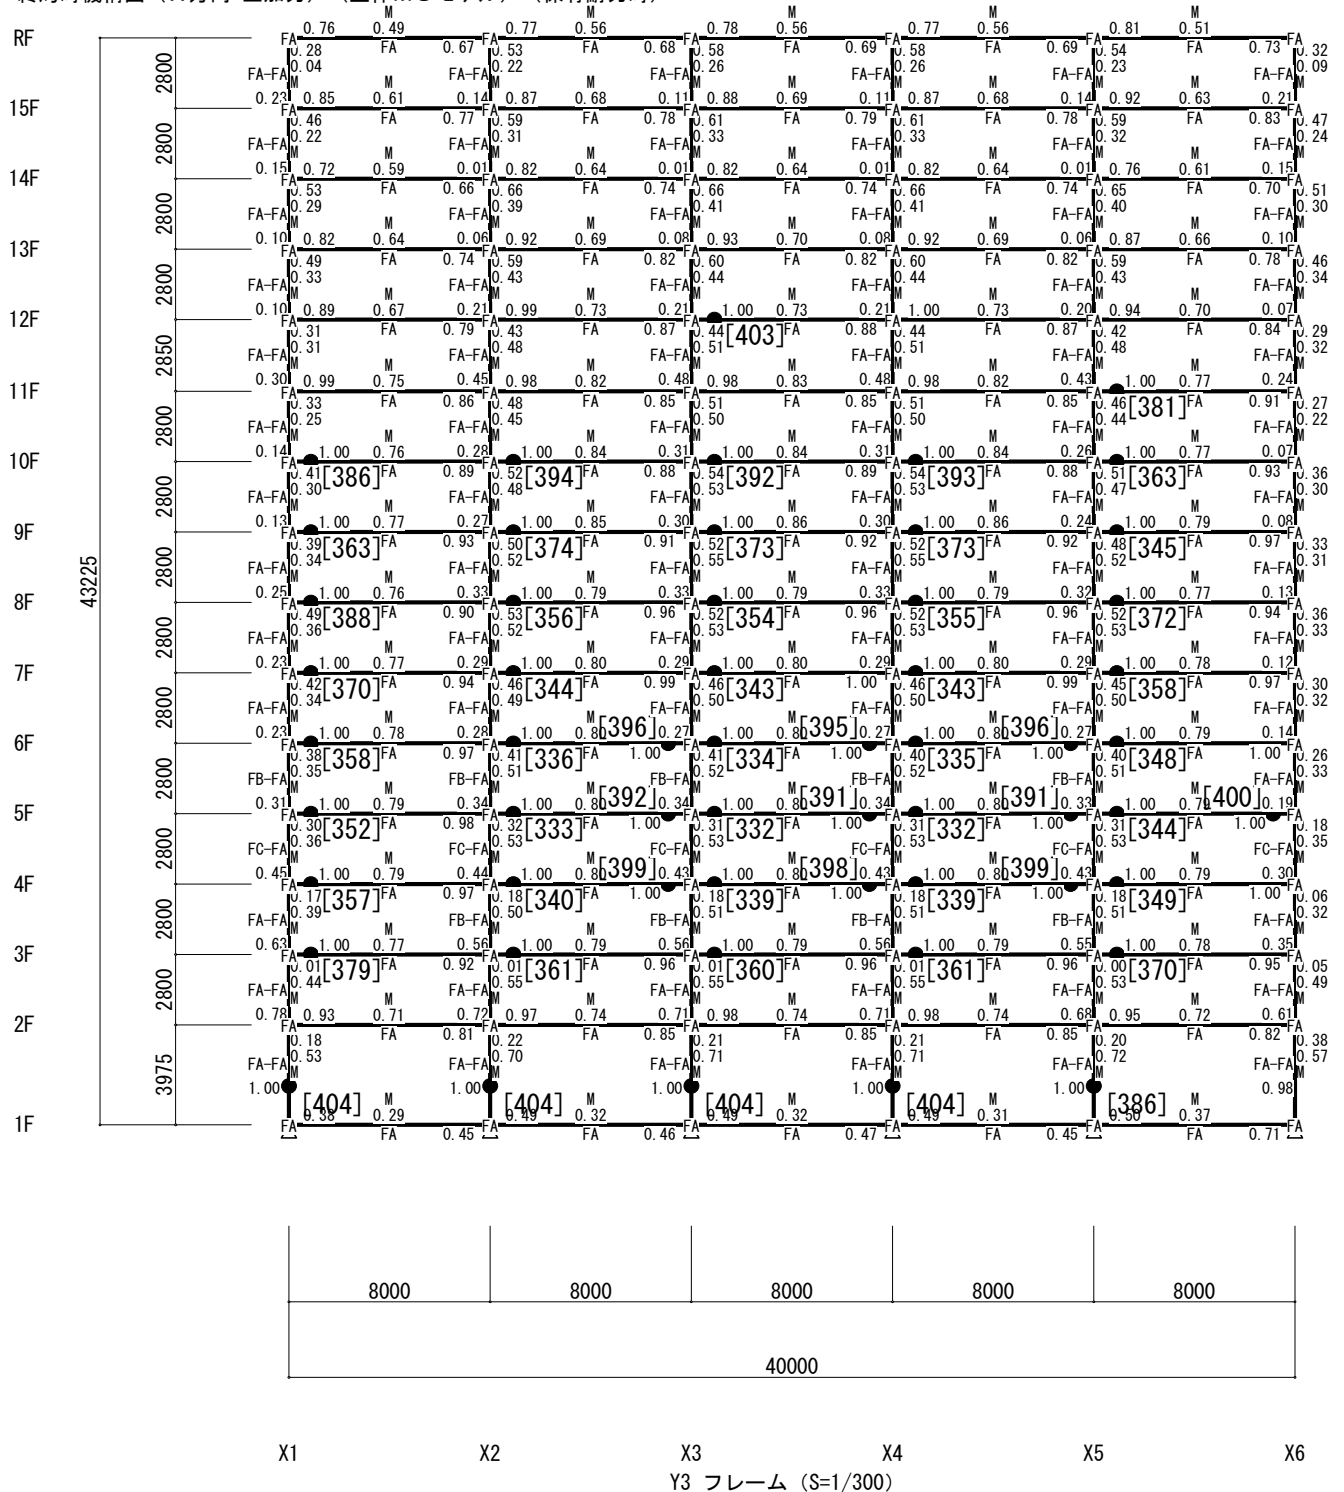


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

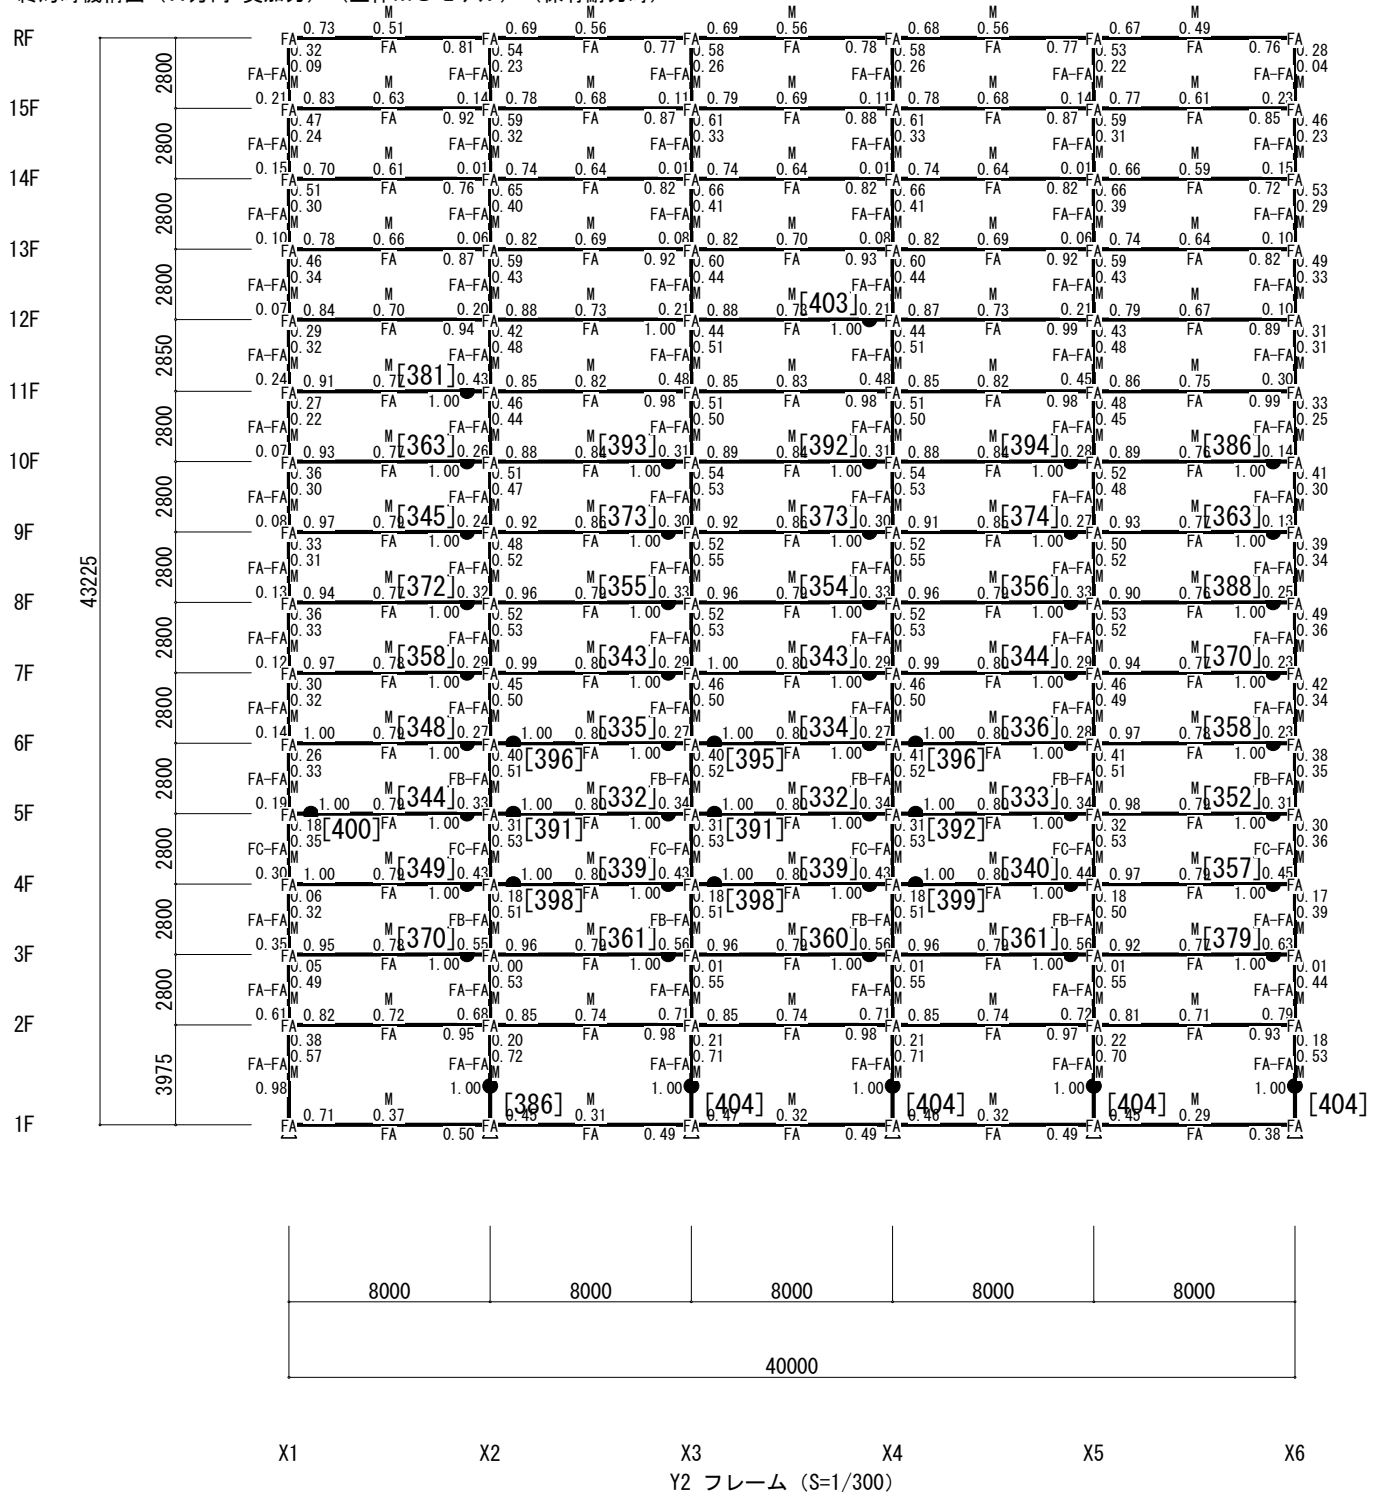


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

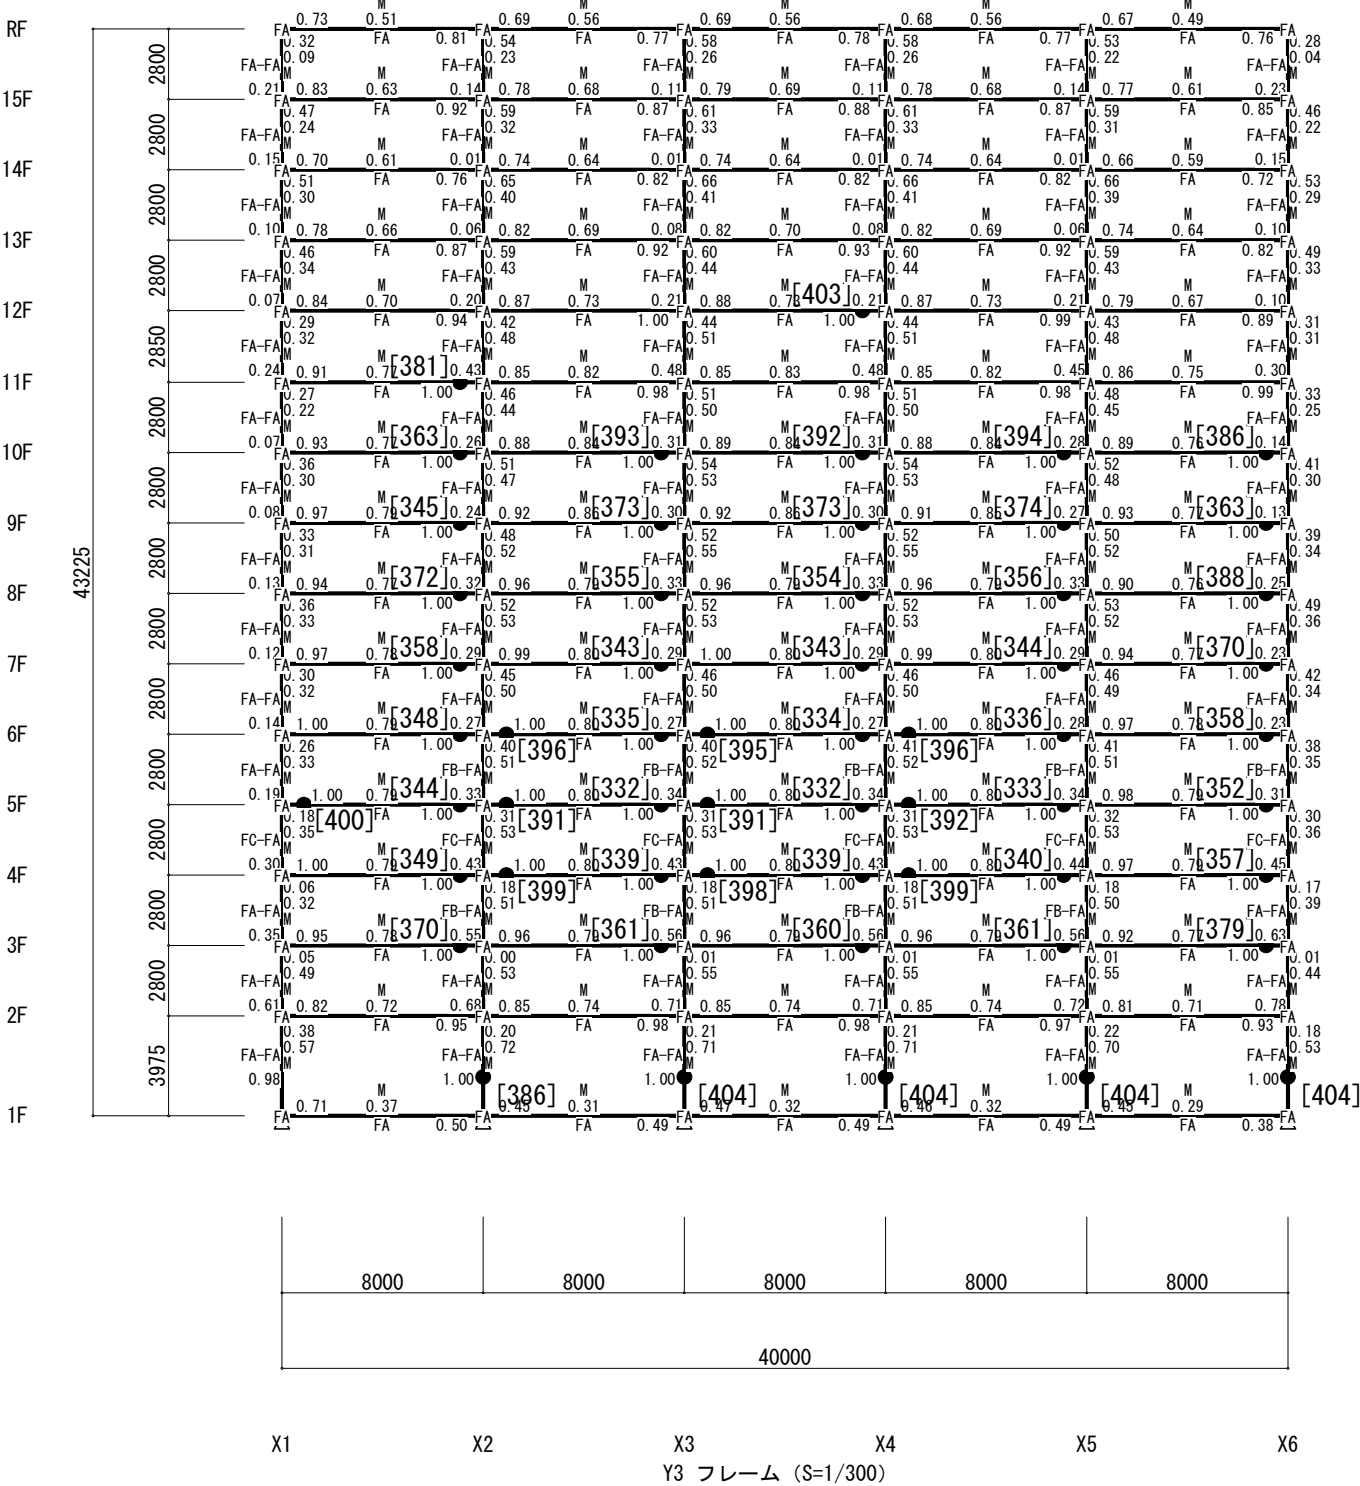


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

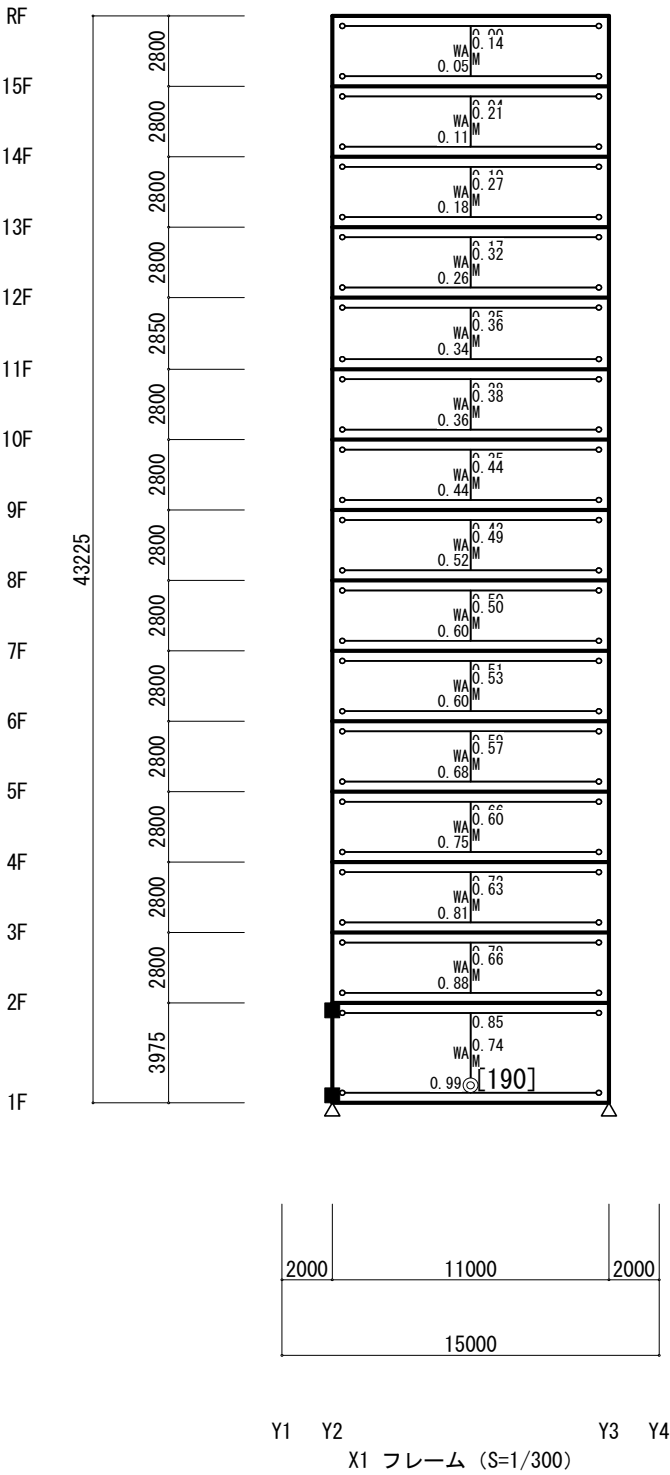


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

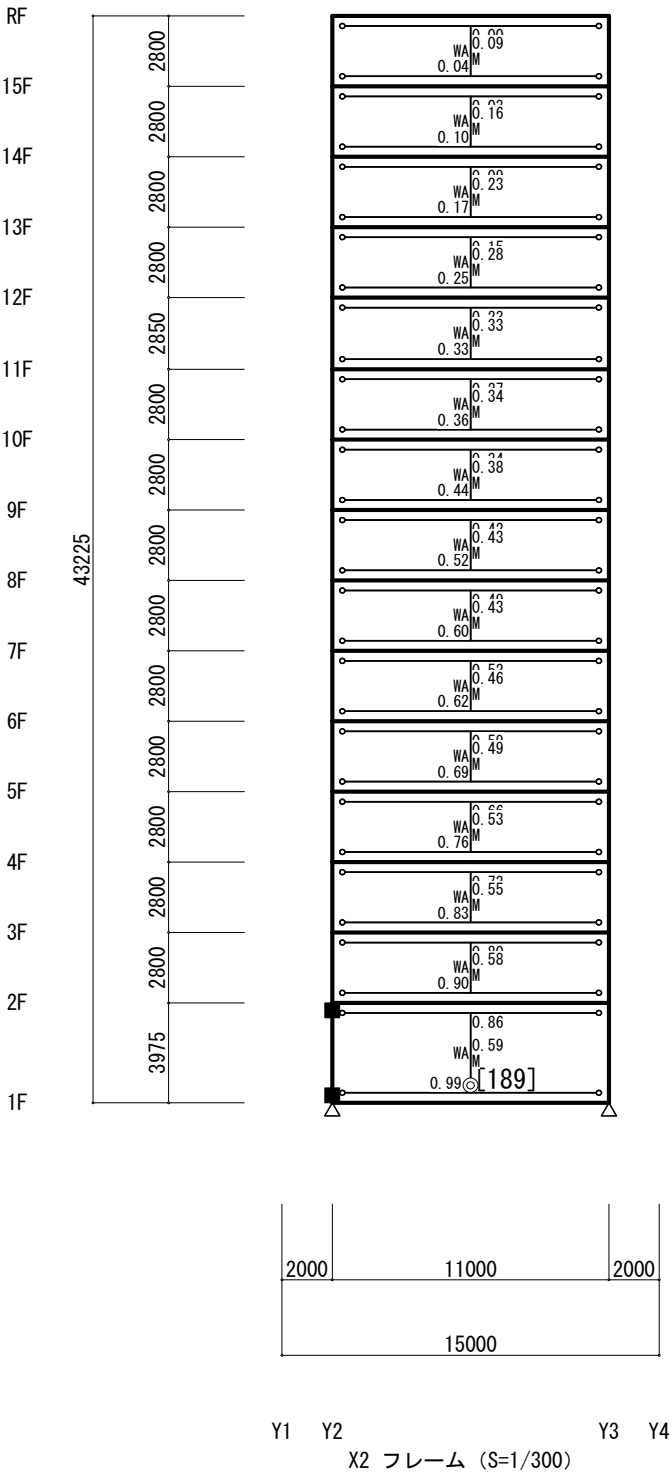


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

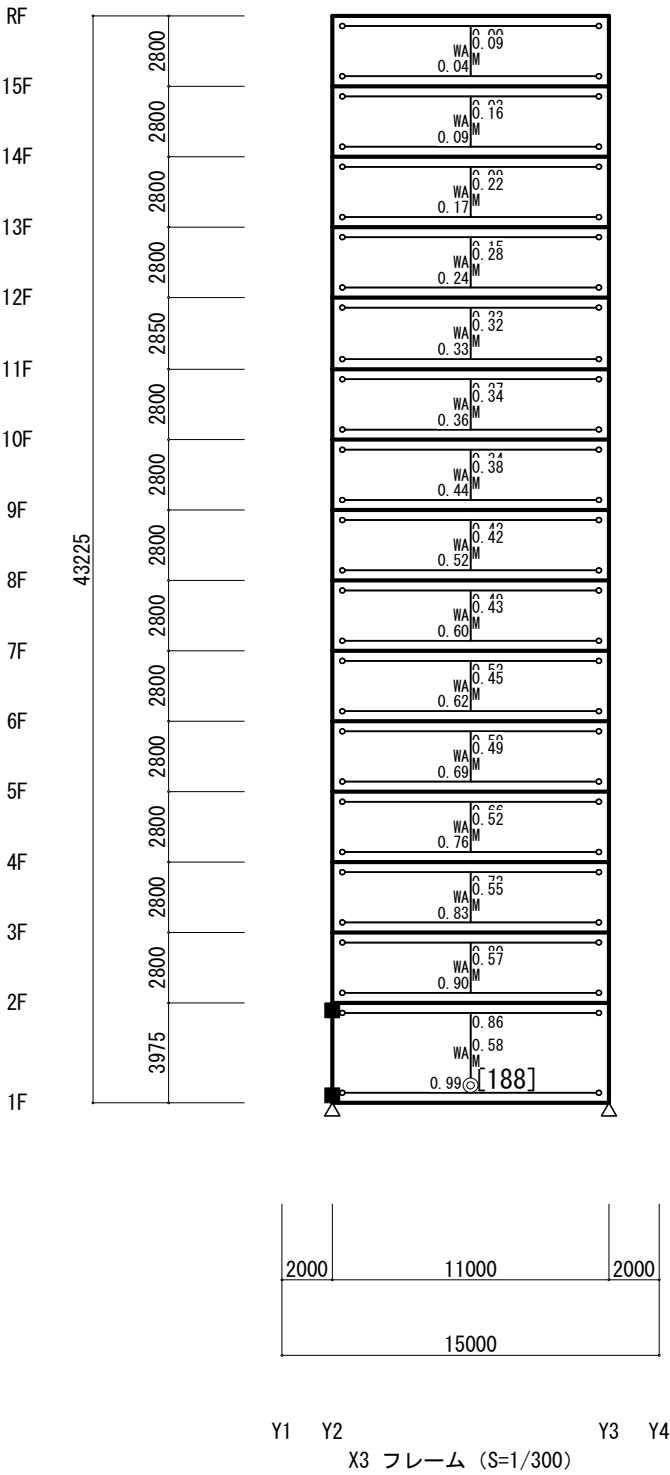


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

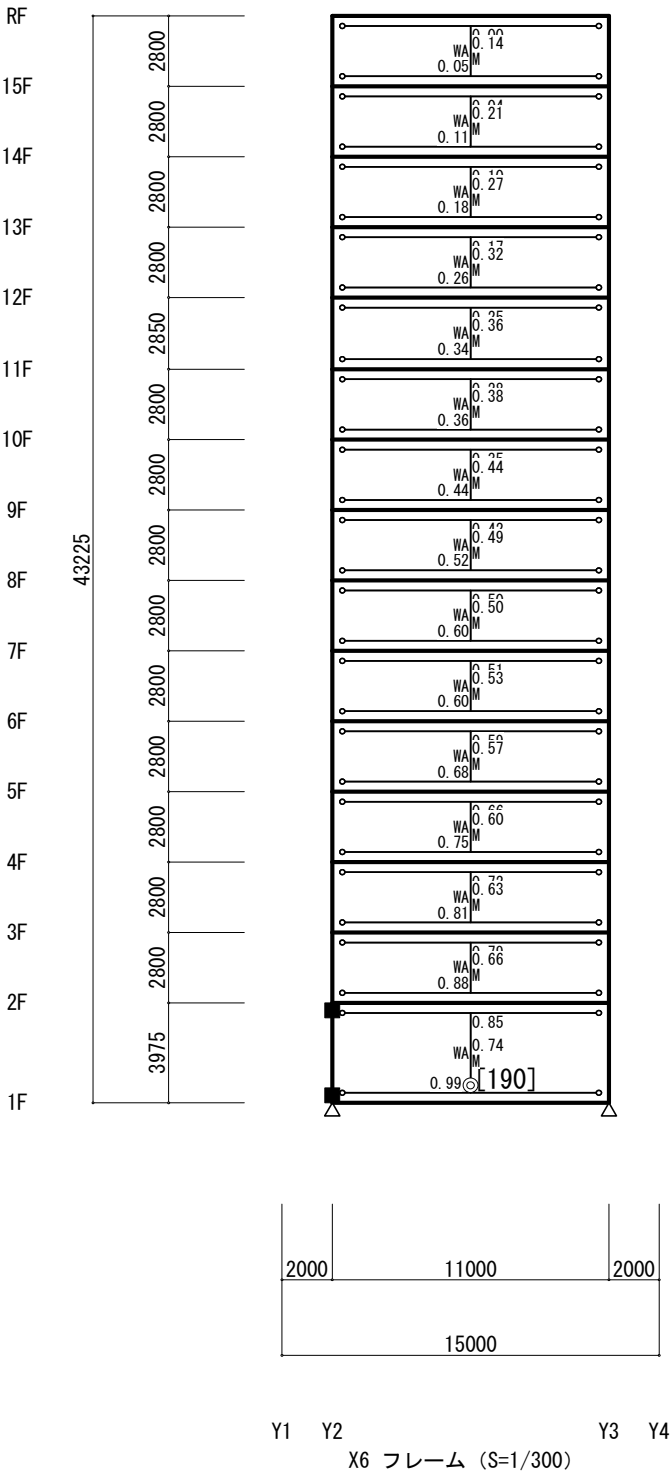


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

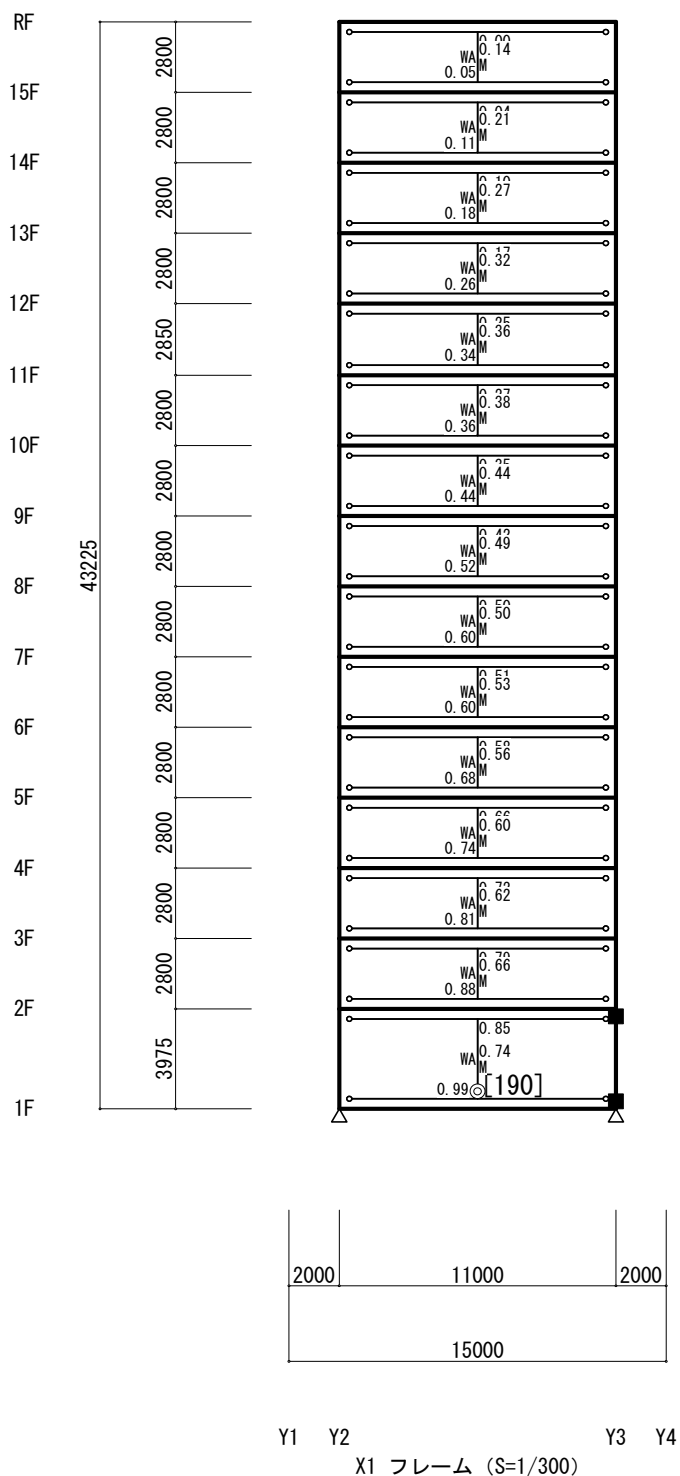


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

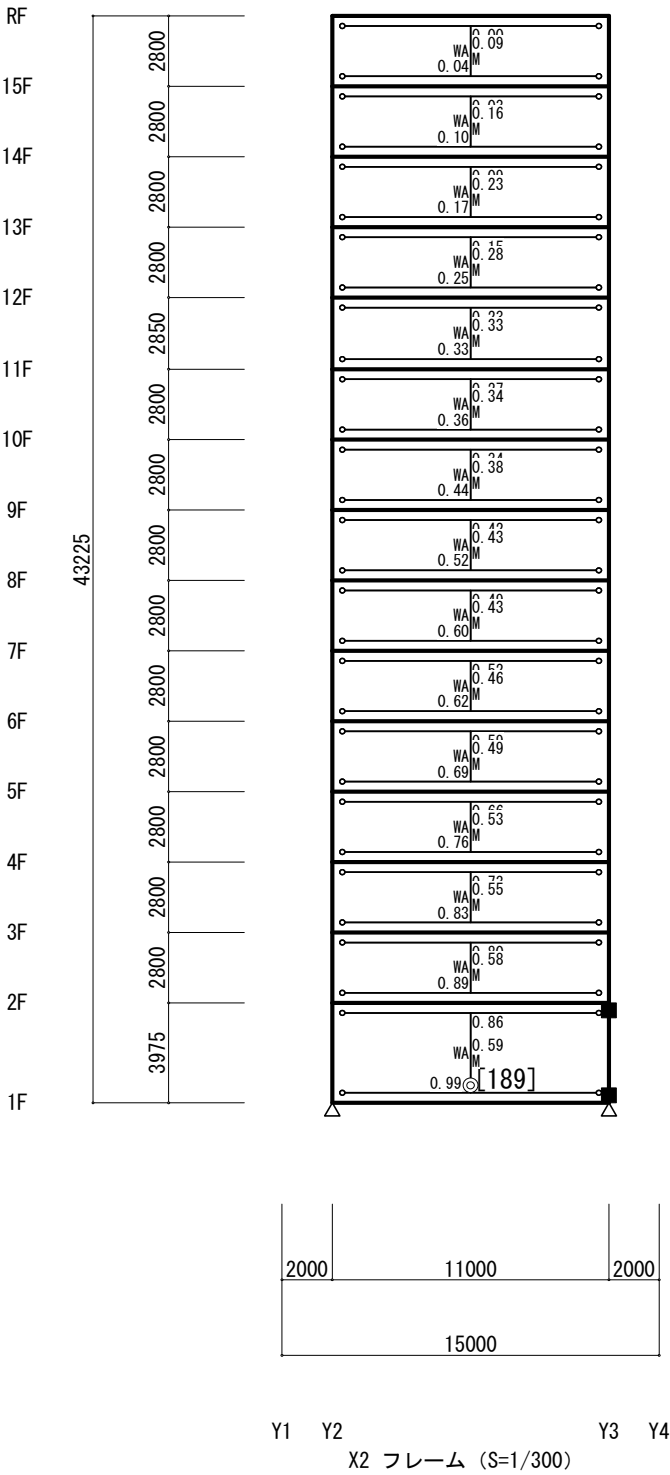


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

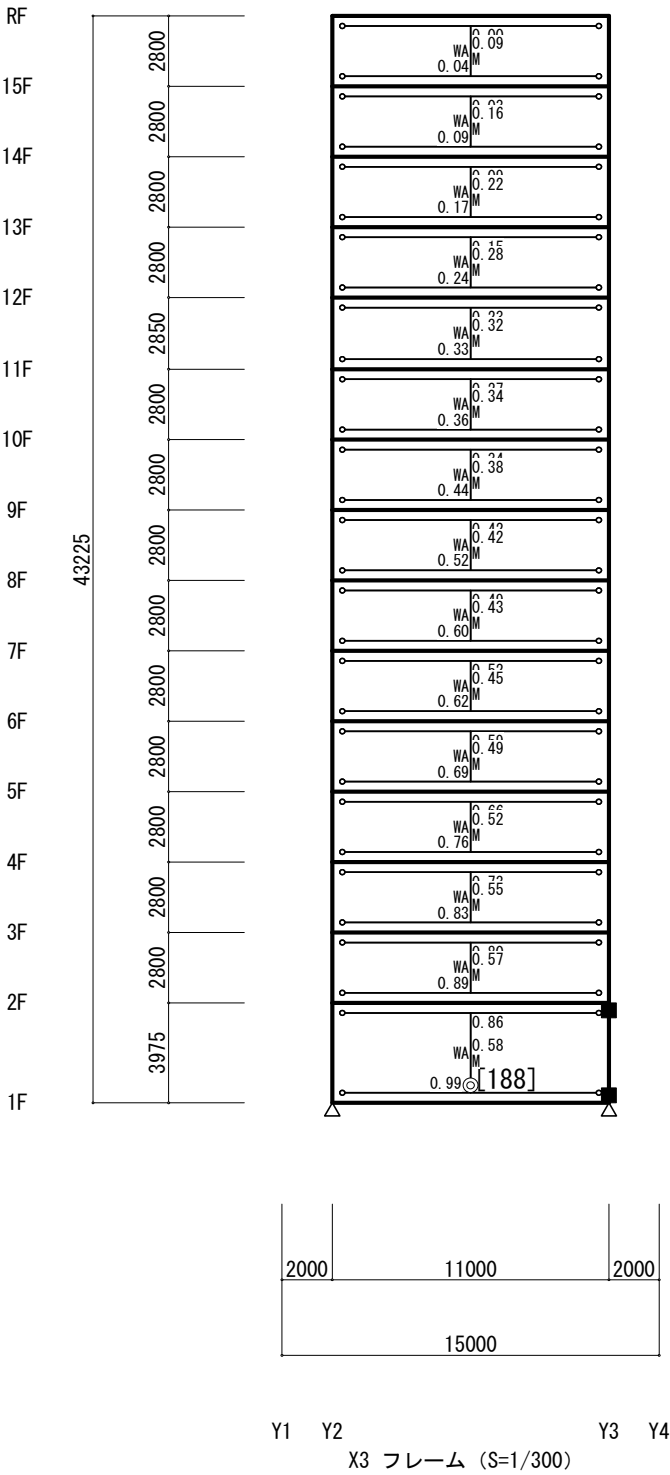


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

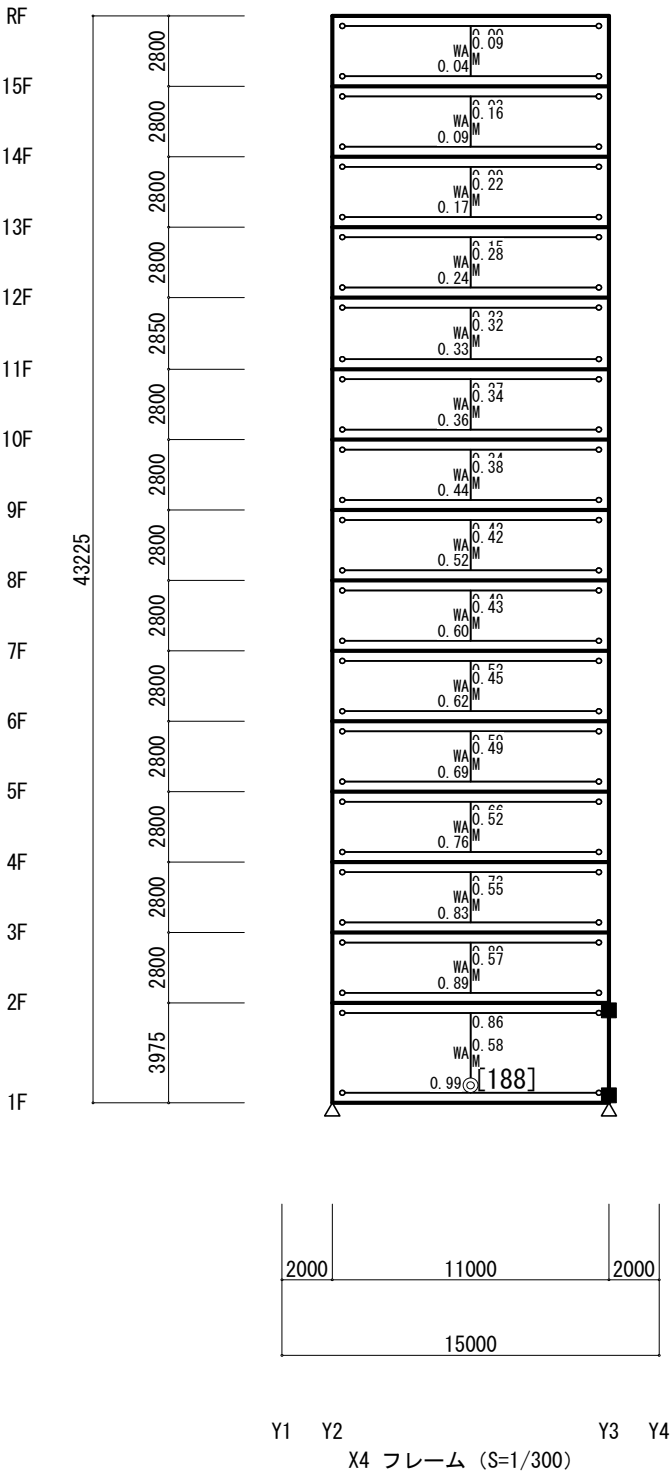

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

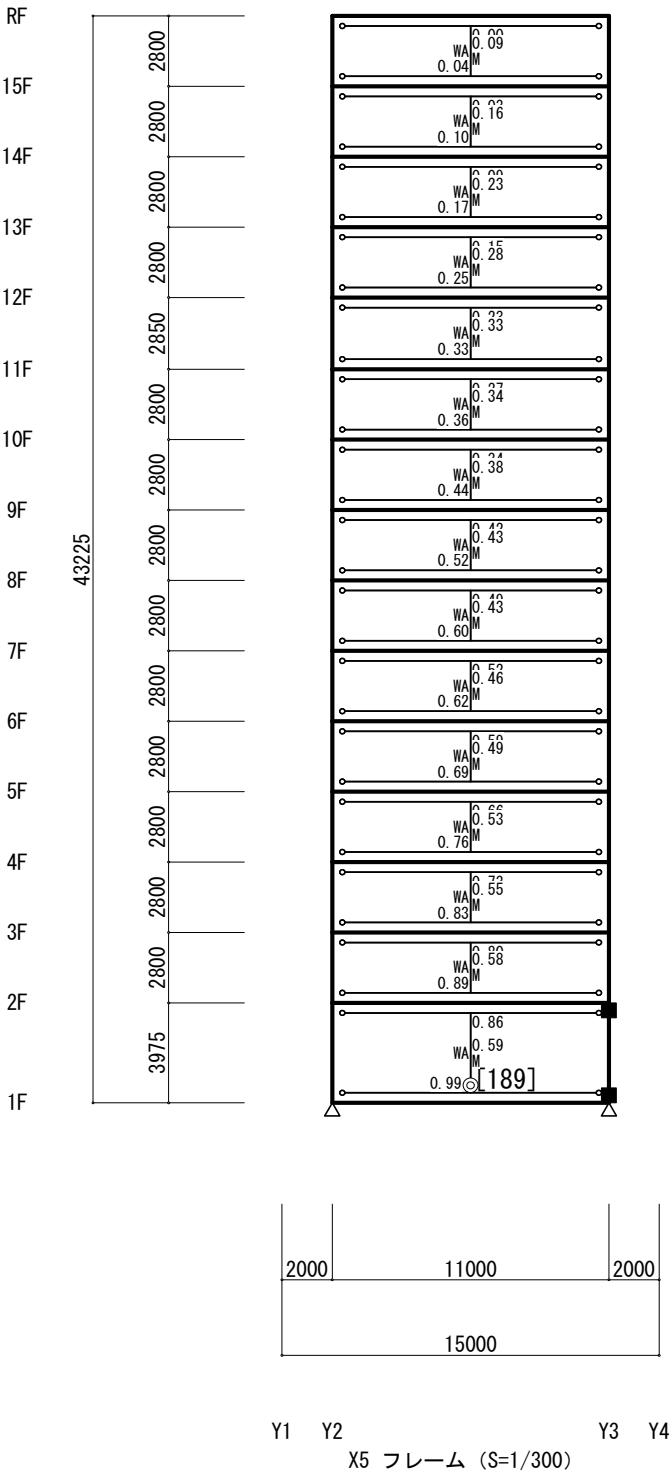

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

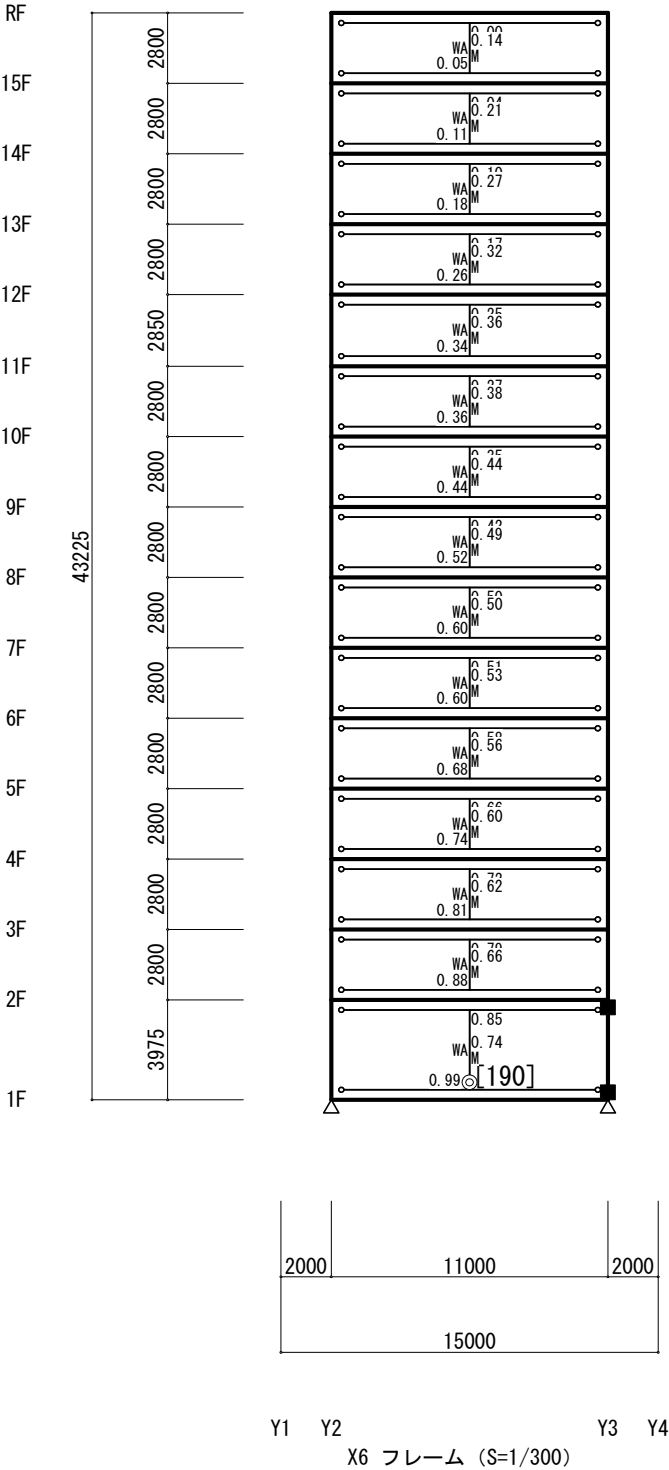

U-5 必要保有水平力と判定

U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

- τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
- F_c : コンクリート強度 (N/mm²)
- モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.040	1.07	27.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X3	X4	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X5	X6	FA	M	0.043	1.15	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.049	1.33	27.00
		X2	X3	FA	M	0.058	1.56	27.00
		X3	X4	FA	M	0.058	1.56	27.00
		X4	X5	FA	M	0.058	1.56	27.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.36	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.060	1.63	27.00
		X2	X3	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.82	27.00
		X4	X5	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X5	X6	FA	M	0.064	1.74	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.068	1.82	27.00
		X2	X3	FA	M	0.070	1.89	27.00
		X3	X4	FA	M	0.070	1.89	27.00
		X4	X5	FA	M	0.070	1.89	27.00
		X5	X6	FA	M	0.069	1.87	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.070	1.88	27.00
		X2	X3	FA	M	0.070	1.89	27.00
		X3	X4	FA	M	0.070	1.89	27.00
		X4	X5	FA	M	0.070	1.89	27.00
		X5	X6	FA	M	0.069	1.87	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.065	1.96	30.00
		X2	X3	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.065	1.95	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.065	1.96	30.00
		X2	X3	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.065	1.95	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.065	1.96	30.00
		X2	X3	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.065	1.95	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.064	2.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.31	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.064	2.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.31	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.064	2.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.31	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.064	2.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.31	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.064	2.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.31	36.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	3F	X1	X2	FA	M	0.064	2.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.31	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.064	2.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.31	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.026	0.93	36.00
		X2	X3	FA	M	0.030	1.10	36.00
		X3	X4	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X4	X5	FA	M	0.030	1.07	36.00
		X5	X6	FA	M	0.038	1.36	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.040	1.07	27.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X3	X4	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X5	X6	FA	M	0.043	1.15	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.049	1.33	27.00
		X2	X3	FA	M	0.058	1.56	27.00
		X3	X4	FA	M	0.058	1.56	27.00
		X4	X5	FA	M	0.058	1.56	27.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.36	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.060	1.63	27.00
		X2	X3	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.82	27.00
		X4	X5	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X5	X6	FA	M	0.064	1.74	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.068	1.82	27.00
		X2	X3	FA	M	0.070	1.89	27.00
		X3	X4	FA	M	0.070	1.89	27.00
		X4	X5	FA	M	0.070	1.89	27.00
		X5	X6	FA	M	0.069	1.87	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.070	1.88	27.00
		X2	X3	FA	M	0.070	1.89	27.00
		X3	X4	FA	M	0.070	1.89	27.00
		X4	X5	FA	M	0.070	1.89	27.00
		X5	X6	FA	M	0.069	1.87	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.065	1.96	30.00
		X2	X3	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.065	1.95	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.065	1.96	30.00
		X2	X3	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.065	1.95	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.065	1.96	30.00
		X2	X3	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.065	1.95	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.064	2.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.31	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.064	2.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.31	36.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	6F	X1	X2	FA	M	0.064	2.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.31	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.064	2.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.31	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.064	2.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.31	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.064	2.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.31	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.064	2.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.31	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.026	0.93	36.00
		X2	X3	FA	M	0.030	1.10	36.00
		X3	X4	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X4	X5	FA	M	0.030	1.07	36.00
		X5	X6	FA	M	0.038	1.36	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.043	1.15	27.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X3	X4	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X5	X6	FA	M	0.040	1.07	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.051	1.36	27.00
		X2	X3	FA	M	0.058	1.56	27.00
		X3	X4	FA	M	0.058	1.56	27.00
		X4	X5	FA	M	0.058	1.56	27.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.33	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.064	1.74	27.00
		X2	X3	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.82	27.00
		X4	X5	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.63	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X2	X3	FA	M	0.070	1.89	27.00
		X3	X4	FA	M	0.070	1.89	27.00
		X4	X5	FA	M	0.070	1.89	27.00
		X5	X6	FA	M	0.068	1.82	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X2	X3	FA	M	0.070	1.89	27.00
		X3	X4	FA	M	0.070	1.89	27.00
		X4	X5	FA	M	0.070	1.89	27.00
		X5	X6	FA	M	0.070	1.88	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.065	1.95	30.00
		X2	X3	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.065	1.96	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.065	1.95	30.00
		X2	X3	FA	M	0.079	2.36	30.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	10F	X3	X4	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.065	1.96	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.065	1.95	30.00
		X2	X3	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.065	1.96	30.00
		X1	X2	FA	M	0.064	2.31	36.00
	8F	X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.32	36.00
		X1	X2	FA	M	0.064	2.31	36.00
	7F	X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.32	36.00
		X1	X2	FA	M	0.064	2.31	36.00
	6F	X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.32	36.00
		X1	X2	FA	M	0.064	2.31	36.00
	5F	X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.32	36.00
		X1	X2	FA	M	0.064	2.31	36.00
	4F	X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.32	36.00
		X1	X2	FA	M	0.064	2.31	36.00
	3F	X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.32	36.00
		X1	X2	FA	M	0.064	2.31	36.00
	2F	X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.32	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.038	1.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.030	1.07	36.00
		X3	X4	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X4	X5	FA	M	0.030	1.10	36.00
		X5	X6	FA	M	0.026	0.93	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.043	1.15	27.00
		X2	X3	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X3	X4	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X4	X5	FA	M	0.049	1.32	27.00
		X5	X6	FA	M	0.040	1.07	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.051	1.36	27.00
		X2	X3	FA	M	0.058	1.56	27.00
		X3	X4	FA	M	0.058	1.56	27.00
		X4	X5	FA	M	0.058	1.56	27.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.33	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.064	1.74	27.00
		X2	X3	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X3	X4	FA	M	0.067	1.82	27.00
		X4	X5	FA	M	0.067	1.81	27.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.63	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X2	X3	FA	M	0.070	1.89	27.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	13F	X3	X4	FA	M	0.070	1.89	27.00
		X4	X5	FA	M	0.070	1.89	27.00
		X5	X6	FA	M	0.068	1.82	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X2	X3	FA	M	0.070	1.89	27.00
		X3	X4	FA	M	0.070	1.89	27.00
		X4	X5	FA	M	0.070	1.89	27.00
		X5	X6	FA	M	0.070	1.88	27.00
		X1	X2	FA	M	0.065	1.95	30.00
	11F	X2	X3	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.065	1.96	30.00
		X1	X2	FA	M	0.065	1.95	30.00
	10F	X2	X3	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.065	1.96	30.00
		X1	X2	FA	M	0.065	1.95	30.00
	9F	X2	X3	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X3	X4	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.079	2.36	30.00
		X5	X6	FA	M	0.065	1.96	30.00
		X1	X2	FA	M	0.064	2.31	36.00
	8F	X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.32	36.00
		X1	X2	FA	M	0.064	2.31	36.00
	7F	X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.32	36.00
		X1	X2	FA	M	0.064	2.31	36.00
	6F	X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.32	36.00
		X1	X2	FA	M	0.064	2.31	36.00
	5F	X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.32	36.00
		X1	X2	FA	M	0.064	2.31	36.00
	4F	X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.32	36.00
		X1	X2	FA	M	0.064	2.31	36.00
	3F	X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.32	36.00
		X1	X2	FA	M	0.064	2.31	36.00
	2F	X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.32	36.00
		X1	X2	FA	M	0.038	1.36	36.00
	1F	X2	X3	FA	M	0.030	1.07	36.00
		X3	X4	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X4	X5	FA	M	0.030	1.10	36.00
		X5	X6	FA	M	0.026	0.93	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.014	0.39	27.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.38	27.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.38	27.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.38	27.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.39	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.020	0.54	27.00
		X2	X3	FA	M	0.020	0.53	27.00
		X3	X4	FA	M	0.020	0.53	27.00
		X4	X5	FA	M	0.020	0.53	27.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.54	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.47	27.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.48	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.018	0.49	27.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.47	27.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.49	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.018	0.49	27.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.47	27.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.49	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.014	0.43	30.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.43	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.014	0.43	30.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.43	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.014	0.43	30.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.43	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.42	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	3F	X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.012	0.44	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.44	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.16	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.16	36.00
		X5	X6	FA	M	0.005	0.18	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.015	0.39	27.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.38	27.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.38	27.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.38	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.39	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.020	0.55	27.00
		X2	X3	FA	M	0.020	0.53	27.00
		X3	X4	FA	M	0.020	0.53	27.00
		X4	X5	FA	M	0.020	0.53	27.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.55	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.018	0.49	27.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.47	27.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.49	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.018	0.49	27.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.47	27.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.49	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.018	0.49	27.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.47	27.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.49	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.014	0.42	30.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.42	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.014	0.42	30.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.42	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.014	0.42	30.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.42	30.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	6F	X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.005	0.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X5	X6	FA	M	0.005	0.17	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y2	RF	X1	X2	FA	M	0.015	0.39	27.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.38	27.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.38	27.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.38	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.39	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.020	0.55	27.00
		X2	X3	FA	M	0.020	0.53	27.00
		X3	X4	FA	M	0.020	0.53	27.00
		X4	X5	FA	M	0.020	0.53	27.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.55	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.018	0.49	27.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.47	27.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.49	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.018	0.49	27.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.47	27.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.49	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.018	0.49	27.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.47	27.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.49	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.014	0.42	30.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.42	30.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.014	0.42	30.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.41	30.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	10F	X3	X4	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.42	30.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.014	0.42	30.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.42	30.00
		X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
	8F	X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
	7F	X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
	6F	X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
	5F	X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
	4F	X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
	3F	X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
	2F	X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.005	0.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X5	X6	FA	M	0.005	0.17	36.00
Y3	RF	X1	X2	FA	M	0.014	0.39	27.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.38	27.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.38	27.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.38	27.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.39	27.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.020	0.53	27.00
		X2	X3	FA	M	0.020	0.53	27.00
		X3	X4	FA	M	0.020	0.53	27.00
		X4	X5	FA	M	0.020	0.53	27.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.53	27.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.47	27.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.48	27.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.018	0.49	27.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.48	27.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	13F	X3	X4	FA	M	0.018	0.47	27.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.49	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.018	0.49	27.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.47	27.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.48	27.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.49	27.00
		X1	X2	FA	M	0.014	0.43	30.00
	11F	X2	X3	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.43	30.00
		X1	X2	FA	M	0.014	0.43	30.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.41	30.00
	10F	X3	X4	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.43	30.00
		X1	X2	FA	M	0.014	0.43	30.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.41	30.00
	9F	X4	X5	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.43	30.00
		X1	X2	FA	M	0.014	0.43	30.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.41	30.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.41	30.00
	8F	X5	X6	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.42	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
	6F	X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
	5F	X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
	4F	X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
	3F	X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.012	0.44	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.44	36.00
		X1	X2	FA	M	0.005	0.18	36.00
	1F	X2	X3	FA	M	0.004	0.16	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.16	36.00
		X5	X6	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X1	X2	FA	M	0.005	0.18	36.00

b) R C柱の部材種別

Ho/D : ①:柱の内のり長さHo/柱のせいD、または②:2M/(Q・D)
 σ_o : 最終ステップでの軸方向応力度 (N/mm²)
 Pt : 引張鉄筋比 (%)
 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
 Fc : コンクリート強度 (N/mm²)
 N : 柱軸力 (kN)
 No : 柱軸方向耐力 (kN)
 モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)
 N/No : ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
 : [*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
 : (X Y 方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として) 付で出力

X 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{\sigma_o}$ $\frac{F_c}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N}$ $\frac{N}{N_o}$
Y2	15F	X1	FA-FA	M	12.30②	0.012	0.25	0.00	(0.01)
						0.31		0.03	321.45
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FA-FA	M	5.18②	0.025	0.23	0.02	(0.03)
						0.67		0.54	748.55
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FA-FA	M	4.55②	0.027	0.23	0.03	(0.03)
						0.72		0.69	812.38
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FA-FA	M	4.54②	0.027	0.23	0.03	(0.03)
						0.72		0.69	813.84
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	5.13②	0.027	0.23	0.02	(0.03)
						0.74		0.56	834.75
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	610.88②	0.023	0.25	0.00	(0.02)
						0.61		0.11	630.51
						27.00		27.00	27651.47
	14F	X1	FA-FA	M	6.95②	0.022	0.25	0.01	(0.02)
						0.60		0.34	619.06
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FA-FA	M	4.03②	0.044	0.23	0.03	(0.05)
						1.20		0.90	1346.47
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FA-FA	M	3.77②	0.048	0.23	0.04	(0.05)
						1.29		1.00	1450.94
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FA-FA	M	3.76②	0.048	0.23	0.04	(0.05)
						1.29		1.00	1454.38
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	3.93②	0.050	0.23	0.03	(0.05)
						1.35		0.93	1515.22
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	10.03②	0.045	0.25	0.01	(0.05)
						1.23		0.38	1269.14
						27.00		27.00	27651.47
	13F	X1	FA-FA	M	5.87②	0.030	0.25	0.02	(0.03)
						0.80		0.60	830.05
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FA-FA	M	4.12②	0.073	0.23	0.04	(0.07)
						1.97		1.19	2213.31
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FA-FA	M	3.98②	0.078	0.23	0.05	(0.08)
						2.10		1.26	2358.25
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FA-FA	M	3.98②	0.078	0.23	0.05	(0.08)
						2.10		1.26	2362.87
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	4.04②	0.080	0.23	0.05	(0.08)
						2.17		1.25	2440.02

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	13F	X5	FA-FA	M	4.04②	27.00	0.23	27.00	29716.97
						0.073		0.02	(0.07)
		X6	FA-FA	M	8.22②	1.98	0.25	0.61	2050.58
						27.00		27.00	27651.47
	12F	X1	FA-FA	M	4.69②	0.033	0.25	0.03	(0.03)
						0.89		0.84	919.17
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FA-FA	M	3.72②	0.094	0.23	0.05	(0.10)
						2.55		1.45	2867.38
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FA-FA	M	3.80②	0.099	0.23	0.05	(0.10)
						2.68		1.44	3013.81
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FA-FA	M	3.80②	0.099	0.23	0.05	(0.10)
						2.68		1.44	3017.54
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	3.74②	0.102	0.23	0.05	(0.10)
						2.76		1.48	3106.17
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	5.40②	0.097	0.25	0.04	(0.10)
						2.62		1.00	2706.66
						27.00		27.00	27651.47
	11F	X1	FA-FA	M	4.12②	0.028	0.25	0.03	(0.03)
						0.77		0.81	794.39
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FA-FA	M	2.86②	0.107	0.23	0.06	(0.11)
						2.88		1.73	3237.63
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FA-FA	M	2.68②	0.112	0.23	0.07	(0.11)
						3.01		1.86	3390.95
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FA-FA	M	2.68②	0.112	0.23	0.07	(0.11)
						3.02		1.86	3395.13
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	2.88②	0.115	0.23	0.06	(0.12)
						3.10		1.72	3492.09
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	4.75②	0.109	0.25	0.03	(0.11)
						2.94		0.92	3042.78
						27.00		27.00	27651.47
	10F	X1	FA-FA	M	4.59②	0.023	0.31	0.03	(0.02)
						0.69		0.86	714.60
						30.00		30.00	31842.52
		X2	FA-FA	M	3.21②	0.107	0.27	0.06	(0.11)
						3.22		1.88	3829.12
						30.00		30.00	35731.27
		X3	FA-FA	M	3.03②	0.116	0.27	0.07	(0.12)
						3.47		2.10	4125.45
						30.00		30.00	35731.27
		X4	FA-FA	M	3.03②	0.116	0.27	0.07	(0.12)
						3.48		2.10	4129.50
						30.00		30.00	35731.27
		X5	FA-FA	M	3.30②	0.121	0.27	0.06	(0.12)
						3.63		1.85	4312.02
						30.00		30.00	35731.27
		X6	FA-FA	M	5.90②	0.119	0.31	0.03	(0.12)
						3.57		0.89	3698.44
						30.00		30.00	31842.52
	9F	X1	FA-FA	M	4.45②	0.021	0.31	0.03	(0.02)
						0.64		1.01	665.60
						30.00		30.00	31842.52
		X2	FA-FA	M	3.25②	0.124	0.27	0.07	(0.12)
						3.73		2.04	4434.71
						30.00		30.00	35731.27

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	9F	X3	FA-FA	M	3.04②	0.136	0.27	0.08	(0.14)
						4.07		2.26	4829.50
						30.00		30.00	35731.27
		X4	FA-FA	M	3.04②	0.136	0.27	0.08	(0.14)
						4.07		2.26	4833.44
						30.00		30.00	35731.27
		X5	FA-FA	M	3.30②	0.144	0.27	0.07	(0.14)
						4.31		2.05	5120.58
						30.00		30.00	35731.27
		X6	FA-FA	M	5.30②	0.142	0.31	0.04	(0.14)
						4.27		1.13	4423.26
						30.00		30.00	31842.52
	8F	X1	FA-FA	M	3.47②	0.016	0.31	0.04	(0.02)
						0.49		1.25	510.42
						30.00		30.00	31842.52
		X2	FA-FA	M	2.85②	0.139	0.27	0.08	(0.14)
						4.16		2.27	4937.66
						30.00		30.00	35731.27
		X3	FA-FA	M	2.88②	0.153	0.27	0.08	(0.15)
						4.58		2.34	5435.12
						30.00		30.00	35731.27
		X4	FA-FA	M	2.88②	0.153	0.27	0.08	(0.15)
						4.58		2.34	5439.01
						30.00		30.00	35731.27
		X5	FA-FA	M	2.90②	0.164	0.27	0.08	(0.16)
						4.93		2.26	5858.71
						30.00		30.00	35731.27
	7F	X1	FA-FA	M	3.39②	0.161	0.31	0.04	(0.16)
						4.84		1.28	5013.46
						30.00		30.00	31842.52
		X2	FA-FA	M	2.85②	0.008	0.31	0.04	(0.01)
						0.29		1.35	301.98
						36.00		36.00	37121.02
		X3	FA-FA	M	2.87②	0.132	0.27	0.07	(0.13)
						4.74		2.44	5627.93
						36.00		36.00	41787.52
		X4	FA-FA	M	2.87②	0.143	0.27	0.07	(0.15)
						5.15		2.43	6116.47
						36.00		36.00	41787.52
		X5	FA-FA	M	2.89②	0.143	0.27	0.07	(0.15)
						5.15		2.43	6120.22
						36.00		36.00	41787.52
	6F	X1	FA-FA	M	2.89②	0.154	0.27	0.07	(0.16)
						5.53		2.45	6571.41
						36.00		36.00	41787.52
		X2	FA-FA	M	4.03②	0.156	0.31	0.04	(0.16)
						5.61		1.52	5806.28
						36.00		36.00	37121.02
		X3	FA-FA	M	2.98②	0.000	0.46	0.04	(-0.01)
						0.00		1.47	-45.45
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FA-FA	M	2.59②	0.138	0.38	0.07	(0.14)
						4.97		2.45	6208.44
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FA-FA	M	2.61②	0.149	0.38	0.07	(0.15)
						5.37		2.46	6718.50
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FA-FA	M	2.61②	0.149	0.38	0.07	(0.15)
						5.38		2.46	6722.14
						36.00		36.00	45062.52
		X7	FA-FA	M	2.62②	0.159	0.38	0.07	(0.16)
						5.72		2.46	7144.99
						36.00		36.00	45062.52
		X8	FA-FA	M	3.49②	0.173	0.46	0.04	(0.17)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	6F	X6	FA-FA	M	3.49②	6.23 36.00	0.46	1.59 36.00	6446.34 38483.52
	5F	X1	FB-FA	M	2.38②	0.000 0.00 36.00	0.46	0.04 1.53 36.00	(-0.04) -274.61 -6812.52
						0.152 5.47 36.00		0.07 2.57 36.00	(0.15) 6840.14 45062.52
						0.163 5.88 36.00		0.07 2.58 36.00	(0.16) 7353.61 45062.52
		X2	FB-FA	M	2.14②	0.163 5.89 36.00	0.38	0.07 2.58 36.00	(0.16) 7357.05 45062.52
						0.171 6.15 36.00		0.07 2.58 36.00	(0.17) 7693.37 45062.52
						0.192 6.92 36.00		0.05 1.71 36.00	(0.19) 7164.58 38483.52
		X3	FB-FA	M	2.15②	0.000 0.00 36.00	0.46	0.04 1.59 36.00	(-0.07) -504.64 -6812.52
						0.167 5.99 36.00		0.07 2.67 36.00	(0.17) 7493.44 45062.52
						0.178 6.40 36.00		0.07 2.68 36.00	(0.18) 8002.31 45062.52
		X4	FC-FA	M	1.65②	0.178 6.40 36.00	0.38	0.07 2.68 36.00	(0.18) 8003.94 45062.52
						0.184 6.64 36.00		0.07 2.68 36.00	(0.18) 8301.58 45062.52
						0.213 7.66 36.00		0.05 1.85 36.00	(0.21) 7929.48 38483.52
		X5	FC-FA	M	1.87②	0.000 0.00 36.00	0.46	0.04 1.62 36.00	(-0.11) -738.81 -6812.52
						0.159 5.73 36.00		0.07 2.44 36.00	(0.16) 8233.57 50800.02
						0.169 6.10 36.00		0.07 2.46 36.00	(0.17) 8770.80 50800.02
		X6	FB-FA	M	2.39②	0.170 6.10 36.00	0.33	0.07 2.45 36.00	(0.17) 8773.29 50800.02
						0.177 6.38 36.00		0.07 2.47 36.00	(0.18) 9170.84 50800.02
						0.234 8.43 36.00		0.05 1.69 36.00	(0.23) 8720.37 38483.52
	4F	X1	FA-FA	M	2.64②	0.000 0.00 36.00	0.46	0.04 1.62 36.00	(-0.13) -900.69 -6812.52
						0.175 6.28 36.00		0.07 2.48 36.00	(0.18) 9034.13 50800.02
						0.185 6.65 36.00		0.07 2.46 36.00	(0.19) 9564.68 9564.68
		X2	FA-FA	M	3.43②	0.000 0.00 36.00	0.46	0.04 1.46 36.00	(-0.13) -900.69 -6812.52
						0.175 6.28 36.00		0.07 2.48 36.00	(0.18) 9034.13 50800.02
						0.185 6.65 36.00		0.07 2.46 36.00	(0.19) 9564.68 9564.68
		X3	FA-FA	M	3.22②	0.000 0.00 36.00	0.33	0.04 1.46 36.00	(-0.13) -900.69 -6812.52
						0.175 6.28 36.00		0.07 2.48 36.00	(0.18) 9034.13 50800.02
						0.185 6.65 36.00		0.07 2.46 36.00	(0.19) 9564.68 9564.68
	3F	X1	FA-FA	M	3.43②	0.000 0.00 36.00	0.46	0.04 1.46 36.00	(-0.13) -900.69 -6812.52
						0.175 6.28 36.00		0.07 2.48 36.00	(0.18) 9034.13 50800.02
						0.185 6.65 36.00		0.07 2.46 36.00	(0.19) 9564.68 9564.68
		X2	FA-FA	M	3.22②	0.000 0.00 36.00	0.33	0.04 1.46 36.00	(-0.13) -900.69 -6812.52
						0.175 6.28 36.00		0.07 2.48 36.00	(0.18) 9034.13 50800.02
						0.185 6.65 36.00		0.07 2.46 36.00	(0.19) 9564.68 9564.68
		X3	FA-FA	M	3.24②	0.000 0.00 36.00	0.33	0.04 1.46 36.00	(-0.13) -900.69 -6812.52
						0.175 6.28 36.00		0.07 2.48 36.00	(0.18) 9034.13 50800.02
						0.185 6.65 36.00		0.07 2.46 36.00	(0.19) 9564.68 9564.68
	2F	X1	FA-FA	M	3.43②	0.000 0.00 36.00	0.46	0.04 1.46 36.00	(-0.13) -900.69 -6812.52
						0.175 6.28 36.00		0.07 2.48 36.00	(0.18) 9034.13 50800.02
						0.185 6.65 36.00		0.07 2.46 36.00	(0.19) 9564.68 9564.68
		X2	FA-FA	M	3.22②	0.000 0.00 36.00	0.33	0.04 1.46 36.00	(-0.13) -900.69 -6812.52
						0.175 6.28 36.00		0.07 2.48 36.00	(0.18) 9034.13 50800.02
						0.185 6.65 36.00		0.07 2.46 36.00	(0.19) 9564.68 9564.68
		X3	FA-FA	M	3.24②	0.000 0.00 36.00	0.33	0.04 1.46 36.00	(-0.13) -900.69 -6812.52
						0.175 6.28 36.00		0.07 2.48 36.00	(0.18) 9034.13 50800.02
						0.185 6.65 36.00		0.07 2.46 36.00	(0.19) 9564.68 9564.68

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	2F	X3	FA-FA	M	3.24②	36.00	0.33	36.00	50800.02
		X4	FA-FA	M	3.24②	0.185	0.33	0.07	(0.19)
						6.66		2.47	9568.03
						36.00		36.00	50800.02
		X5	FA-FA	M	3.26②	0.194	0.33	0.07	(0.20)
						7.00		2.40	10060.71
						36.00		36.00	50800.02
		X6	FA-FA	M	3.89②	0.259	0.46	0.07	(0.25)
						9.33		2.36	9654.06
						36.00		36.00	38483.52
	1F	X1	FA-FA	M	4.36②	0.000	0.46	0.04	(-0.16)
						0.00		1.32	-1104.82
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	4.61②	0.236	0.33	0.07	(0.24)
						8.49		2.51	12206.94
						36.00		36.00	50800.02
		X3	FA-FA	M	4.58②	0.249	0.33	0.07	(0.25)
						8.96		2.56	12874.27
						36.00		36.00	50800.02
		X4	FA-FA	M	4.59②	0.249	0.33	0.07	(0.25)
						8.96		2.56	12877.19
						36.00		36.00	50800.02
		X5	FA-FA	M	4.51②	0.261	0.33	0.07	(0.27)
						9.39		2.63	13491.37
						36.00		36.00	50800.02
		X6	FA-FA	M	6.49②	0.348	0.46	0.06	(0.34)
						12.53		2.27	12973.36
						36.00		36.00	38483.52
Y3	15F	X1	FA-FA	M	12.31②	0.011	0.25	0.00	(0.01)
						0.31		0.03	320.42
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FA-FA	M	5.18②	0.025	0.23	0.02	(0.03)
						0.67		0.54	748.28
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FA-FA	M	4.55②	0.027	0.23	0.03	(0.03)
						0.72		0.69	812.19
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FA-FA	M	4.54②	0.027	0.23	0.03	(0.03)
						0.72		0.69	813.75
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	5.13②	0.027	0.23	0.02	(0.03)
						0.74		0.56	834.73
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	624.35②	0.023	0.25	0.00	(0.02)
						0.61		0.11	630.03
						27.00		27.00	27651.47
	14F	X1	FA-FA	M	6.95②	0.022	0.25	0.01	(0.02)
						0.60		0.34	618.30
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FA-FA	M	4.03②	0.044	0.23	0.03	(0.05)
						1.20		0.90	1345.67
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FA-FA	M	3.76②	0.048	0.23	0.04	(0.05)
						1.29		1.00	1450.42
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FA-FA	M	3.76②	0.048	0.23	0.04	(0.05)
						1.29		1.00	1454.15
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	3.94②	0.050	0.23	0.03	(0.05)
						1.35		0.93	1515.25
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	10.03②	0.045	0.25	0.01	(0.05)
						1.23		0.38	1269.39
						27.00		27.00	27651.47

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	13F	X1	FA-FA	M	5.87②	0.030	0.25	0.02	(0.03)
						0.80		0.60	829.01
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FA-FA	M	4.12②	0.073	0.23	0.04	(0.07)
						1.97		1.19	2211.99
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FA-FA	M	3.98②	0.078	0.23	0.05	(0.08)
						2.10		1.26	2357.42
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FA-FA	M	3.98②	0.078	0.23	0.05	(0.08)
						2.10		1.26	2362.53
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	4.04②	0.080	0.23	0.05	(0.08)
						2.17		1.25	2440.13
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	8.22②	0.073	0.25	0.02	(0.07)
						1.98		0.61	2051.79
						27.00		27.00	27651.47
	12F	X1	FA-FA	M	4.69②	0.033	0.25	0.03	(0.03)
						0.89		0.84	918.35
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FA-FA	M	3.72②	0.094	0.23	0.05	(0.10)
						2.55		1.45	2865.56
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FA-FA	M	3.80②	0.099	0.23	0.05	(0.10)
						2.68		1.44	3012.67
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FA-FA	M	3.80②	0.099	0.23	0.05	(0.10)
						2.68		1.44	3017.07
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	3.74②	0.102	0.23	0.05	(0.10)
						2.76		1.48	3106.38
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	5.40②	0.097	0.25	0.04	(0.10)
						2.62		1.00	2708.68
						27.00		27.00	27651.47
	11F	X1	FA-FA	M	4.12②	0.028	0.25	0.03	(0.03)
						0.77		0.81	792.10
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FA-FA	M	2.86②	0.107	0.23	0.06	(0.11)
						2.88		1.73	3235.24
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FA-FA	M	2.68②	0.112	0.23	0.07	(0.11)
						3.01		1.86	3389.43
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FA-FA	M	2.68②	0.112	0.23	0.07	(0.11)
						3.02		1.86	3394.51
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	2.88②	0.115	0.23	0.06	(0.12)
						3.10		1.72	3492.35
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	4.75②	0.109	0.25	0.03	(0.11)
						2.94		0.92	3045.62
						27.00		27.00	27651.47
	10F	X1	FA-FA	M	4.59②	0.023	0.31	0.03	(0.02)
						0.69		0.86	715.67
						30.00		30.00	31842.52
		X2	FA-FA	M	3.21②	0.107	0.27	0.06	(0.11)
						3.22		1.88	3826.15
						30.00		30.00	35731.27
		X3	FA-FA	M	3.02②	0.116	0.27	0.07	(0.12)
						3.47		2.10	4123.54
						30.00		30.00	35731.27
		X4	FA-FA	M	3.03②	0.116	0.27	0.07	(0.12)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	10F	X4	FA-FA	M	3.03②	3.48	0.27	2.10	4128.73
						30.00		30.00	35731.27
						0.121		0.06	(0.12)
		X5	FA-FA	M	3.30②	3.63	0.27	1.85	4312.33
						30.00		30.00	35731.27
						0.119		0.03	(0.12)
		X6	FA-FA	M	5.90②	3.58	0.31	0.89	3701.95
						30.00		30.00	31842.52
						0.021		0.03	(0.02)
	9F	X1	FA-FA	M	4.46②	0.64	0.31	1.01	666.53
						30.00		30.00	31842.52
						0.124		0.07	(0.12)
		X2	FA-FA	M	3.25②	3.73	0.27	2.04	4431.17
						30.00		30.00	35731.27
						0.135		0.08	(0.14)
		X3	FA-FA	M	3.04②	4.06	0.27	2.26	4827.18
						30.00		30.00	35731.27
						0.136		0.08	(0.14)
		X4	FA-FA	M	3.04②	4.07	0.27	2.26	4832.53
						30.00		30.00	35731.27
						0.144		0.07	(0.14)
		X5	FA-FA	M	3.30②	4.31	0.27	2.05	5120.97
						30.00		30.00	35731.27
						0.143		0.04	(0.14)
		X6	FA-FA	M	5.30②	4.28	0.31	1.13	4427.46
						30.00		30.00	31842.52
						0.017		0.04	(0.02)
	8F	X1	FA-FA	M	3.47②	0.50	0.31	1.25	512.34
						30.00		30.00	31842.52
						0.138		0.08	(0.14)
		X2	FA-FA	M	2.85②	4.15	0.27	2.27	4933.40
						30.00		30.00	35731.27
						0.152		0.08	(0.15)
		X3	FA-FA	M	2.88②	4.57	0.27	2.34	5432.31
						30.00		30.00	35731.27
						0.153		0.08	(0.15)
		X4	FA-FA	M	2.88②	4.58	0.27	2.34	5437.88
						30.00		30.00	35731.27
						0.164		0.08	(0.16)
		X5	FA-FA	M	2.90②	4.93	0.27	2.26	5859.18
						30.00		30.00	35731.27
						0.162		0.04	(0.16)
		X6	FA-FA	M	4.40②	4.85	0.31	1.28	5018.45
						30.00		30.00	31842.52
						0.008		0.04	(0.01)
	7F	X1	FA-FA	M	3.40②	0.29	0.31	1.35	303.69
						36.00		36.00	37121.02
						0.132		0.07	(0.13)
		X2	FA-FA	M	2.85②	4.73	0.27	2.44	5622.78
						36.00		36.00	41787.52
						0.143		0.07	(0.15)
		X3	FA-FA	M	2.87②	5.15	0.27	2.43	6113.02
						36.00		36.00	41787.52
						0.143		0.07	(0.15)
		X4	FA-FA	M	2.87②	5.15	0.27	2.43	6118.86
						36.00		36.00	41787.52
						0.154		0.07	(0.16)
		X5	FA-FA	M	2.89②	5.53	0.27	2.45	6572.00
						36.00		36.00	41787.52
						0.156		0.04	(0.16)
		X6	FA-FA	M	4.03②	5.62	0.31	1.52	5812.04
						36.00		36.00	37121.02
						0.000		0.04	(-0.01)
	6F	X1	FA-FA	M	2.98②	0.00	0.46	1.47	-42.35
						0.00		1.47	-42.35

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	6F	X1	FA-FA	M	2.98②	36.00	0.46	36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	2.59②	0.138	0.38	0.07	(0.14)
						4.96		2.45	6199.86
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FA-FA	M	2.61②	0.149	0.38	0.07	(0.15)
						5.37		2.46	6713.34
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FA-FA	M	2.61②	0.149	0.38	0.07	(0.15)
						5.38		2.46	6719.56
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FA-FA	M	2.62②	0.159	0.38	0.07	(0.16)
						5.72		2.46	7145.59
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FA-FA	M	3.49②	0.173	0.46	0.04	(0.17)
						6.23		1.59	6453.09
						36.00		36.00	38483.52
	5F	X1	FB-FA	M	2.38②	0.000	0.46	0.04	(-0.04)
						0.00		1.53	-270.85
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FB-FA	M	2.14②	0.152	0.38	0.07	(0.15)
						5.46		2.57	6830.80
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FB-FA	M	2.15②	0.163	0.38	0.07	(0.16)
						5.88		2.58	7348.20
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FB-FA	M	2.15②	0.163	0.38	0.07	(0.16)
						5.88		2.58	7354.71
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FB-FA	M	2.16②	0.171	0.38	0.07	(0.17)
						6.16		2.58	7694.15
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FA-FA	M	2.68②	0.192	0.46	0.05	(0.19)
						6.93		1.71	7172.40
						36.00		36.00	38483.52
	4F	X1	FC-FA	M	1.82②	0.000	0.46	0.04	(-0.07)
						0.00		1.59	-499.77
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FA	M	1.65②	0.166	0.38	0.07	(0.17)
						5.99		2.67	7482.81
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FC-FA	M	1.65②	0.178	0.38	0.07	(0.18)
						6.40		2.68	7997.49
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FC-FA	M	1.65②	0.178	0.38	0.07	(0.18)
						6.40		2.68	8002.00
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FC-FA	M	1.65②	0.185	0.38	0.07	(0.18)
						6.64		2.68	8302.63
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FC-FA	M	1.87②	0.213	0.46	0.05	(0.21)
						7.67		1.85	7938.41
						36.00		36.00	38483.52
	3F	X1	FA-FA	M	2.64②	0.000	0.46	0.04	(-0.11)
						0.00		1.62	-732.34
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FB-FA	M	2.37②	0.159	0.33	0.07	(0.16)
						5.72		2.44	8222.03
						36.00		36.00	50800.02
		X3	FB-FA	M	2.39②	0.169	0.33	0.07	(0.17)
						6.10		2.46	8763.09
						36.00		36.00	50800.02
		X4	FB-FA	M	2.39②	0.169	0.33	0.07	(0.17)
						6.10		2.45	8770.24
						36.00		36.00	50800.02

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	3F	X5	FB-FA	M	2.40②	0.177	0.33	0.07	(0.18)
						6.38		2.47	9172.28
						36.00		36.00	50800.02
		X6	FA-FA	M	2.94②	0.234	0.46	0.05	(0.23)
						8.44		1.69	8730.41
						36.00		36.00	38483.52
	2F	X1	FA-FA	M	3.43②	0.000	0.46	0.04	(-0.13)
						0.00		1.46	-893.38
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	3.22②	0.174	0.33	0.07	(0.18)
						6.27		2.48	9019.90
						36.00		36.00	50800.02
		X3	FA-FA	M	3.24②	0.185	0.33	0.07	(0.19)
						6.65		2.46	9555.42
						36.00		36.00	50800.02
		X4	FA-FA	M	3.24②	0.185	0.33	0.07	(0.19)
						6.65		2.46	9564.29
						36.00		36.00	50800.02
		X5	FA-FA	M	3.26②	0.194	0.33	0.07	(0.20)
						7.00		2.40	10062.72
						36.00		36.00	50800.02
		X6	FA-FA	M	3.89②	0.259	0.46	0.07	(0.25)
						9.34		2.36	9664.99
						36.00		36.00	38483.52
	1F	X1	FA-FA	M	4.36②	0.000	0.46	0.04	(-0.17)
						0.00		1.32	-1132.90
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FA-FA	M	4.60②	0.236	0.33	0.07	(0.24)
						8.48		2.51	12190.33
						36.00		36.00	50800.02
		X3	FA-FA	M	4.57②	0.249	0.33	0.07	(0.25)
						8.95		2.56	12863.61
						36.00		36.00	50800.02
		X4	FA-FA	M	4.59②	0.249	0.33	0.07	(0.25)
						8.96		2.56	12872.92
						36.00		36.00	50800.02
		X5	FA-FA	M	4.50②	0.261	0.33	0.07	(0.27)
						9.39		2.63	13493.69
						36.00		36.00	50800.02
		X6	FA-FA	M	6.49②	0.348	0.46	0.06	(0.34)
						12.54		2.27	12983.67
						36.00		36.00	38483.52

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	610.87②	0.023	0.25	0.00	(0.02)
						0.61		0.11	630.51
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FA-FA	M	5.13②	0.027	0.23	0.02	(0.03)
						0.74		0.56	834.75
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FA-FA	M	4.54②	0.027	0.23	0.03	(0.03)
						0.72		0.69	813.83
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FA-FA	M	4.55②	0.027	0.23	0.03	(0.03)
						0.72		0.69	812.37
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	5.18②	0.025	0.23	0.02	(0.03)
						0.67		0.54	748.55
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	12.30②	0.012	0.25	0.00	(0.01)
						0.31		0.03	321.44

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X6	FA-FA	M	12.30②	27.00	0.25	27.00	27651.47
	14F	X1	FA-FA	M	10.03②	0.045	0.25	0.01	(0.05)
						1.23		0.38	1269.14
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FA-FA	M	3.93②	0.050	0.23	0.03	(0.05)
						1.35		0.93	1515.21
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FA-FA	M	3.76②	0.048	0.23	0.04	(0.05)
						1.29		1.00	1454.38
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FA-FA	M	3.77②	0.048	0.23	0.04	(0.05)
						1.29		1.00	1450.94
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	4.03②	0.044	0.23	0.03	(0.05)
						1.20		0.90	1346.48
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	6.95②	0.022	0.25	0.01	(0.02)
						0.60		0.34	619.06
						27.00		27.00	27651.47
	13F	X1	FA-FA	M	8.22②	0.073	0.25	0.02	(0.07)
						1.98		0.61	2050.57
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FA-FA	M	4.04②	0.080	0.23	0.05	(0.08)
						2.17		1.25	2440.02
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FA-FA	M	3.98②	0.078	0.23	0.05	(0.08)
						2.10		1.26	2362.87
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FA-FA	M	3.98②	0.078	0.23	0.05	(0.08)
						2.10		1.26	2358.24
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	4.12②	0.073	0.23	0.04	(0.07)
						1.97		1.19	2213.31
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	5.87②	0.030	0.25	0.02	(0.03)
						0.80		0.60	830.06
						27.00		27.00	27651.47
	12F	X1	FA-FA	M	5.40②	0.097	0.25	0.04	(0.10)
						2.62		1.00	2706.65
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FA-FA	M	3.74②	0.102	0.23	0.05	(0.10)
						2.76		1.48	3106.17
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FA-FA	M	3.80②	0.099	0.23	0.05	(0.10)
						2.68		1.44	3017.54
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FA-FA	M	3.80②	0.099	0.23	0.05	(0.10)
						2.68		1.44	3013.80
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	3.72②	0.094	0.23	0.05	(0.10)
						2.55		1.45	2867.39
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	4.69②	0.033	0.25	0.03	(0.03)
						0.89		0.84	919.18
						27.00		27.00	27651.47
	11F	X1	FA-FA	M	4.75②	0.109	0.25	0.03	(0.11)
						2.94		0.92	3042.76
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FA-FA	M	2.88②	0.115	0.23	0.06	(0.12)
						3.10		1.72	3492.08
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FA-FA	M	2.68②	0.112	0.23	0.07	(0.11)
						3.02		1.86	3395.12
						27.00		27.00	29716.97

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	11F	X4	FA-FA	M	2.68②	0.112	0.23	0.07	(0.11)
						3.01		1.86	3390.94
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	2.86②	0.107	0.23	0.06	(0.11)
						2.88		1.73	3237.63
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	4.12②	0.028	0.25	0.03	(0.03)
						0.77		0.81	794.39
						27.00		27.00	27651.47
	10F	X1	FA-FA	M	5.90②	0.119	0.31	0.03	(0.12)
						3.57		0.89	3698.44
						30.00		30.00	31842.52
		X2	FA-FA	M	3.30②	0.121	0.27	0.06	(0.12)
						3.63		1.85	4312.00
						30.00		30.00	35731.27
		X3	FA-FA	M	3.03②	0.116	0.27	0.07	(0.12)
						3.48		2.10	4129.49
						30.00		30.00	35731.27
		X4	FA-FA	M	3.03②	0.116	0.27	0.07	(0.12)
						3.47		2.10	4125.44
						30.00		30.00	35731.27
		X5	FA-FA	M	3.21②	0.107	0.27	0.06	(0.11)
						3.22		1.88	3829.11
						30.00		30.00	35731.27
		X6	FA-FA	M	4.59②	0.023	0.31	0.03	(0.02)
						0.69		0.86	714.60
						30.00		30.00	31842.52
	9F	X1	FA-FA	M	5.30②	0.142	0.31	0.04	(0.14)
						4.27		1.13	4423.25
						30.00		30.00	31842.52
		X2	FA-FA	M	3.30②	0.144	0.27	0.07	(0.14)
						4.31		2.05	5120.58
						30.00		30.00	35731.27
		X3	FA-FA	M	3.04②	0.136	0.27	0.08	(0.14)
						4.07		2.26	4833.43
						30.00		30.00	35731.27
		X4	FA-FA	M	3.04②	0.136	0.27	0.08	(0.14)
						4.07		2.26	4829.50
						30.00		30.00	35731.27
		X5	FA-FA	M	3.25②	0.124	0.27	0.07	(0.12)
						3.73		2.04	4434.69
						30.00		30.00	35731.27
		X6	FA-FA	M	4.45②	0.021	0.31	0.03	(0.02)
						0.64		1.01	665.59
						30.00		30.00	31842.52
	8F	X1	FA-FA	M	4.40②	0.161	0.31	0.04	(0.16)
						4.84		1.28	5013.44
						30.00		30.00	31842.52
		X2	FA-FA	M	2.90②	0.164	0.27	0.08	(0.16)
						4.93		2.26	5858.69
						30.00		30.00	35731.27
		X3	FA-FA	M	2.88②	0.153	0.27	0.08	(0.15)
						4.58		2.34	5438.99
						30.00		30.00	35731.27
		X4	FA-FA	M	2.88②	0.153	0.27	0.08	(0.15)
						4.58		2.34	5435.11
						30.00		30.00	35731.27
		X5	FA-FA	M	2.85②	0.139	0.27	0.08	(0.14)
						4.16		2.27	4937.64
						30.00		30.00	35731.27
		X6	FA-FA	M	3.47②	0.016	0.31	0.04	(0.02)
						0.49		1.25	510.41
						30.00		30.00	31842.52
	7F	X1	FA-FA	M	4.03②	0.156	0.31	0.04	(0.16)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	7F	X1	FA-FA	M	4.03②	5.61	0.31	1.52	5806.26
						36.00		36.00	37121.02
						0.154		0.07	(0.16)
		X2	FA-FA	M	2.89②	5.53	0.27	2.45	6571.39
						36.00		36.00	41787.52
						0.143		0.07	(0.15)
		X3	FA-FA	M	2.87②	5.15	0.27	2.43	6120.21
						36.00		36.00	41787.52
						0.143		0.07	(0.15)
		X4	FA-FA	M	2.87②	5.15	0.27	2.43	6116.44
						36.00		36.00	41787.52
						0.132		0.07	(0.13)
		X5	FA-FA	M	2.85②	4.74	0.27	2.44	5627.92
						36.00		36.00	41787.52
						0.008		0.04	(0.01)
		X6	FA-FA	M	3.39②	0.29	0.31	1.35	301.97
						36.00		36.00	37121.02
						0.173		0.04	(0.17)
	6F	X1	FA-FA	M	3.49②	6.23	0.46	1.59	6446.33
						36.00		36.00	38483.52
						0.159		0.07	(0.16)
		X2	FA-FA	M	2.62②	5.72	0.38	2.46	7144.97
						36.00		36.00	45062.52
						0.149		0.07	(0.15)
		X3	FA-FA	M	2.61②	5.38	0.38	2.46	6722.13
						36.00		36.00	45062.52
						0.149		0.07	(0.15)
		X4	FA-FA	M	2.61②	5.37	0.38	2.46	6718.47
						36.00		36.00	45062.52
						0.138		0.07	(0.14)
		X5	FA-FA	M	2.59②	4.97	0.38	2.45	6208.42
						36.00		36.00	45062.52
						0.000		0.04	(-0.01)
		X6	FA-FA	M	2.98②	0.00	0.46	1.47	-45.46
						36.00		36.00	-6812.52
						0.192		0.05	(0.19)
	5F	X1	FA-FA	M	2.68②	6.92	0.46	1.71	7164.58
						36.00		36.00	38483.52
						0.171		0.07	(0.17)
		X2	FB-FA	M	2.16②	6.15	0.38	2.58	7693.34
						36.00		36.00	45062.52
						0.163		0.07	(0.16)
		X3	FB-FA	M	2.15②	5.89	0.38	2.58	7357.02
						36.00		36.00	45062.52
						0.163		0.07	(0.16)
		X4	FB-FA	M	2.15②	5.88	0.38	2.58	7353.58
						36.00		36.00	45062.52
						0.152		0.07	(0.15)
		X5	FB-FA	M	2.14②	5.47	0.38	2.57	6840.12
						36.00		36.00	45062.52
						0.000		0.04	(-0.04)
		X6	FB-FA	M	2.38②	0.00	0.46	1.53	-274.63
						36.00		36.00	-6812.52
						0.213		0.05	(0.21)
	4F	X1	FC-FA	M	1.87②	7.66	0.46	1.85	7929.48
						36.00		36.00	38483.52
						0.184		0.07	(0.18)
		X2	FC-FA	M	1.65②	6.64	0.38	2.68	8301.57
						36.00		36.00	45062.52
						0.178		0.07	(0.18)
		X3	FC-FA	M	1.65②	6.40	0.38	2.68	8003.91
						36.00		36.00	45062.52
						0.178		0.07	(0.18)
		X4	FC-FA	M	1.65②	6.40	0.38	2.68	8002.28
						6.40		2.68	8002.28

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	4F	X4	FC-FA	M	1.65②	36.00	0.38	36.00	45062.52
		X5	FC-FA	M	1.65②	0.167	0.38	0.07	(0.17)
						5.99		2.67	7493.45
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FC-FA	M	1.82②	0.000	0.46	0.04	(-0.07)
						0.00		1.59	-504.65
						36.00		36.00	-6812.52
	3F	X1	FA-FA	M	2.94②	0.234	0.46	0.05	(0.23)
						8.43		1.69	8720.36
						36.00		36.00	38483.52
		X2	FB-FA	M	2.40②	0.177	0.33	0.07	(0.18)
						6.38		2.47	9170.81
						36.00		36.00	50800.02
		X3	FB-FA	M	2.39②	0.170	0.33	0.07	(0.17)
						6.10		2.45	8773.23
						36.00		36.00	50800.02
		X4	FB-FA	M	2.39②	0.169	0.33	0.07	(0.17)
						6.10		2.46	8770.75
						36.00		36.00	50800.02
		X5	FB-FA	M	2.37②	0.159	0.33	0.07	(0.16)
						5.73		2.44	8233.57
						36.00		36.00	50800.02
		X6	FA-FA	M	2.64②	0.000	0.46	0.04	(-0.11)
						0.00		1.62	-738.81
						36.00		36.00	-6812.52
	2F	X1	FA-FA	M	3.89②	0.259	0.46	0.07	(0.25)
						9.33		2.36	9654.06
						36.00		36.00	38483.52
		X2	FA-FA	M	3.26②	0.194	0.33	0.07	(0.20)
						7.00		2.40	10060.68
						36.00		36.00	50800.02
		X3	FA-FA	M	3.24②	0.185	0.33	0.07	(0.19)
						6.66		2.47	9567.99
						36.00		36.00	50800.02
		X4	FA-FA	M	3.24②	0.185	0.33	0.07	(0.19)
						6.65		2.46	9564.63
						36.00		36.00	50800.02
		X5	FA-FA	M	3.22②	0.175	0.33	0.07	(0.18)
						6.28		2.48	9034.11
						36.00		36.00	50800.02
		X6	FA-FA	M	3.43②	0.000	0.46	0.04	(-0.13)
						0.00		1.46	-900.67
						36.00		36.00	-6812.52
	1F	X1	FA-FA	M	6.49②	0.348	0.46	0.06	(0.34)
						12.53		2.27	12973.33
						36.00		36.00	38483.52
		X2	FA-FA	M	4.51②	0.261	0.33	0.07	(0.27)
						9.39		2.63	13491.34
						36.00		36.00	50800.02
		X3	FA-FA	M	4.59②	0.249	0.33	0.07	(0.25)
						8.96		2.56	12877.14
						36.00		36.00	50800.02
		X4	FA-FA	M	4.58②	0.249	0.33	0.07	(0.25)
						8.96		2.56	12874.16
						36.00		36.00	50800.02
		X5	FA-FA	M	4.61②	0.236	0.33	0.07	(0.24)
						8.49		2.51	12206.89
						36.00		36.00	50800.02
		X6	FA-FA	M	4.36②	0.000	0.46	0.04	(-0.16)
						0.00		1.32	-1104.77
						36.00		36.00	-6812.52
Y3	15F	X1	FA-FA	M	624.62②	0.023	0.25	0.00	(0.02)
						0.61		0.11	630.03
						27.00		27.00	27651.47

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	15F	X2	FA-FA	M	5.13②	0.027	0.23	0.02	(0.03)
						0.74		0.56	834.74
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FA-FA	M	4.54②	0.027	0.23	0.03	(0.03)
						0.72		0.69	813.75
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FA-FA	M	4.55②	0.027	0.23	0.03	(0.03)
						0.72		0.69	812.20
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	5.18②	0.025	0.23	0.02	(0.03)
						0.67		0.54	748.28
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	12.31②	0.011	0.25	0.00	(0.01)
						0.31		0.03	320.42
						27.00		27.00	27651.47
	14F	X1	FA-FA	M	10.03②	0.045	0.25	0.01	(0.05)
						1.23		0.38	1269.40
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FA-FA	M	3.94②	0.050	0.23	0.03	(0.05)
						1.35		0.93	1515.25
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FA-FA	M	3.76②	0.048	0.23	0.04	(0.05)
						1.29		1.00	1454.15
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FA-FA	M	3.76②	0.048	0.23	0.04	(0.05)
						1.29		1.00	1450.42
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	4.03②	0.044	0.23	0.03	(0.05)
						1.20		0.90	1345.67
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	6.95②	0.022	0.25	0.01	(0.02)
						0.60		0.34	618.30
						27.00		27.00	27651.47
	13F	X1	FA-FA	M	8.22②	0.073	0.25	0.02	(0.07)
						1.98		0.61	2051.79
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FA-FA	M	4.04②	0.080	0.23	0.05	(0.08)
						2.17		1.25	2440.13
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FA-FA	M	3.98②	0.078	0.23	0.05	(0.08)
						2.10		1.26	2362.53
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FA-FA	M	3.98②	0.078	0.23	0.05	(0.08)
						2.10		1.26	2357.42
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	4.12②	0.073	0.23	0.04	(0.07)
						1.97		1.19	2211.99
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	5.87②	0.030	0.25	0.02	(0.03)
						0.80		0.60	829.01
						27.00		27.00	27651.47
	12F	X1	FA-FA	M	5.40②	0.097	0.25	0.04	(0.10)
						2.62		1.00	2708.68
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FA-FA	M	3.74②	0.102	0.23	0.05	(0.10)
						2.76		1.48	3106.39
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FA-FA	M	3.80②	0.099	0.23	0.05	(0.10)
						2.68		1.44	3017.08
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FA-FA	M	3.80②	0.099	0.23	0.05	(0.10)
						2.68		1.44	3012.66
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	3.72②	0.094	0.23	0.05	(0.10)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	12F	X5	FA-FA	M	3.72②	2.55	0.23	1.45	2865.56
						27.00		27.00	29716.97
						0.033		0.03	(0.03)
	12F	X6	FA-FA	M	4.69②	0.89	0.25	0.84	918.35
						27.00		27.00	27651.47
						0.109		0.03	(0.11)
	11F	X1	FA-FA	M	4.75②	2.94	0.25	0.92	3045.62
						27.00		27.00	27651.47
						0.115		0.06	(0.12)
		X2	FA-FA	M	2.88②	3.10	0.23	1.72	3492.36
						27.00		27.00	29716.97
						0.112		0.07	(0.11)
		X3	FA-FA	M	2.68②	3.02	0.23	1.86	3394.50
						27.00		27.00	29716.97
						0.112		0.07	(0.11)
		X4	FA-FA	M	2.68②	3.01	0.23	1.86	3389.42
						27.00		27.00	29716.97
						0.107		0.06	(0.11)
		X5	FA-FA	M	2.86②	2.88	0.23	1.73	3235.23
						27.00		27.00	29716.97
						0.028		0.03	(0.03)
		X6	FA-FA	M	4.12②	0.77	0.25	0.81	792.11
						27.00		27.00	27651.47
						0.119		0.03	(0.12)
	10F	X1	FA-FA	M	5.90②	3.58	0.31	0.89	3701.96
						30.00		30.00	31842.52
						0.121		0.06	(0.12)
		X2	FA-FA	M	3.30②	3.63	0.27	1.85	4312.34
						30.00		30.00	35731.27
						0.116		0.07	(0.12)
		X3	FA-FA	M	3.03②	3.48	0.27	2.10	4128.71
						30.00		30.00	35731.27
						0.116		0.07	(0.12)
		X4	FA-FA	M	3.02②	3.47	0.27	2.10	4123.55
						30.00		30.00	35731.27
						0.107		0.06	(0.11)
		X5	FA-FA	M	3.21②	3.22	0.27	1.88	3826.13
						30.00		30.00	35731.27
						0.023		0.03	(0.02)
		X6	FA-FA	M	4.59②	0.69	0.31	0.86	715.68
						30.00		30.00	31842.52
						0.143		0.04	(0.14)
	9F	X1	FA-FA	M	5.30②	4.28	0.31	1.13	4427.46
						30.00		30.00	31842.52
						0.144		0.07	(0.14)
		X2	FA-FA	M	3.30②	4.31	0.27	2.05	5120.99
						30.00		30.00	35731.27
						0.136		0.08	(0.14)
		X3	FA-FA	M	3.04②	4.07	0.27	2.26	4832.51
						30.00		30.00	35731.27
						0.136		0.08	(0.14)
		X4	FA-FA	M	3.04②	4.07	0.27	2.26	4827.21
						30.00		30.00	35731.27
						0.124		0.07	(0.12)
		X5	FA-FA	M	3.25②	3.73	0.27	2.04	4431.15
						30.00		30.00	35731.27
						0.021		0.03	(0.02)
		X6	FA-FA	M	4.46②	0.64	0.31	1.01	666.55
						30.00		30.00	31842.52
						0.162		0.04	(0.16)
	8F	X1	FA-FA	M	4.40②	4.85	0.31	1.28	5018.47
						30.00		30.00	31842.52
						0.164		0.08	(0.16)
		X2	FA-FA	M	2.90②	4.93	0.27	2.26	5859.19

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	8F	X2	FA-FA	M	2.90②	30.00	0.27	30.00	35731.27
		X3	FA-FA	M	2.88②	0.153	0.27	0.08	(0.15)
						4.58		2.34	5437.88
						30.00		30.00	35731.27
		X4	FA-FA	M	2.88②	0.152	0.27	0.08	(0.15)
						4.57		2.34	5432.33
						30.00		30.00	35731.27
		X5	FA-FA	M	2.85②	0.138	0.27	0.08	(0.14)
						4.15		2.27	4933.39
						30.00		30.00	35731.27
		X6	FA-FA	M	3.47②	0.017	0.31	0.04	(0.02)
						0.50		1.25	512.35
						30.00		30.00	31842.52
	7F	X1	FA-FA	M	4.03②	0.156	0.31	0.04	(0.16)
						5.62		1.52	5812.06
						36.00		36.00	37121.02
		X2	FA-FA	M	2.89②	0.154	0.27	0.07	(0.16)
						5.53		2.45	6572.01
						36.00		36.00	41787.52
		X3	FA-FA	M	2.87②	0.143	0.27	0.07	(0.15)
						5.15		2.43	6118.84
						36.00		36.00	41787.52
		X4	FA-FA	M	2.87②	0.143	0.27	0.07	(0.15)
						5.15		2.43	6113.03
						36.00		36.00	41787.52
		X5	FA-FA	M	2.85②	0.132	0.27	0.07	(0.13)
						4.73		2.44	5622.79
						36.00		36.00	41787.52
		X6	FA-FA	M	3.40②	0.008	0.31	0.04	(0.01)
						0.29		1.35	303.71
						36.00		36.00	37121.02
	6F	X1	FA-FA	M	3.49②	0.173	0.46	0.04	(0.17)
						6.23		1.59	6453.11
						36.00		36.00	38483.52
		X2	FA-FA	M	2.62②	0.159	0.38	0.07	(0.16)
						5.72		2.46	7145.59
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FA-FA	M	2.61②	0.149	0.38	0.07	(0.15)
						5.38		2.46	6719.57
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FA-FA	M	2.61②	0.149	0.38	0.07	(0.15)
						5.37		2.46	6713.33
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FA-FA	M	2.59②	0.138	0.38	0.07	(0.14)
						4.96		2.45	6199.89
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FA-FA	M	2.98②	0.000	0.46	0.04	(-0.01)
						0.00		1.47	-42.33
						36.00		36.00	-6812.52
	5F	X1	FA-FA	M	2.68②	0.192	0.46	0.05	(0.19)
						6.93		1.71	7172.42
						36.00		36.00	38483.52
		X2	FB-FA	M	2.16②	0.171	0.38	0.07	(0.17)
						6.16		2.58	7694.13
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FB-FA	M	2.15②	0.163	0.38	0.07	(0.16)
						5.88		2.58	7354.74
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FB-FA	M	2.15②	0.163	0.38	0.07	(0.16)
						5.88		2.58	7348.16
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FB-FA	M	2.14②	0.152	0.38	0.07	(0.15)
						5.46		2.57	6830.86
						36.00		36.00	45062.52

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	5F	X6	FB-FA	M	2.38②	0.000	0.46	0.04	(-0.04)
						0.00		1.53	-270.83
						36.00		36.00	-6812.52
	4F	X1	FC-FA	M	1.87②	0.213	0.46	0.05	(0.21)
						7.67		1.85	7938.42
						36.00		36.00	38483.52
		X2	FC-FA	M	1.65②	0.185	0.38	0.07	(0.18)
						6.64		2.68	8302.63
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FC-FA	M	1.65②	0.178	0.38	0.07	(0.18)
						6.40		2.68	8002.04
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FC-FA	M	1.65②	0.178	0.38	0.07	(0.18)
						6.40		2.68	7997.50
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FC-FA	M	1.65②	0.166	0.38	0.07	(0.17)
						5.99		2.67	7482.88
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FC-FA	M	1.82②	0.000	0.46	0.04	(-0.07)
						0.00		1.59	-499.73
						36.00		36.00	-6812.52
	3F	X1	FA-FA	M	2.94②	0.234	0.46	0.05	(0.23)
						8.44		1.69	8730.42
						36.00		36.00	38483.52
		X2	FB-FA	M	2.40②	0.177	0.33	0.07	(0.18)
						6.38		2.47	9172.27
						36.00		36.00	50800.02
		X3	FB-FA	M	2.39②	0.169	0.33	0.07	(0.17)
						6.10		2.45	8770.28
						36.00		36.00	50800.02
		X4	FB-FA	M	2.39②	0.169	0.33	0.07	(0.17)
						6.10		2.46	8763.12
						36.00		36.00	50800.02
		X5	FB-FA	M	2.37②	0.159	0.33	0.07	(0.16)
						5.72		2.44	8222.09
						36.00		36.00	50800.02
		X6	FA-FA	M	2.64②	0.000	0.46	0.04	(-0.11)
						0.00		1.62	-732.31
						36.00		36.00	-6812.52
	2F	X1	FA-FA	M	3.89②	0.259	0.46	0.07	(0.25)
						9.34		2.36	9665.00
						36.00		36.00	38483.52
		X2	FA-FA	M	3.26②	0.194	0.33	0.07	(0.20)
						7.00		2.40	10062.71
						36.00		36.00	50800.02
		X3	FA-FA	M	3.24②	0.185	0.33	0.07	(0.19)
						6.65		2.46	9564.31
						36.00		36.00	50800.02
		X4	FA-FA	M	3.24②	0.185	0.33	0.07	(0.19)
						6.65		2.46	9555.44
						36.00		36.00	50800.02
		X5	FA-FA	M	3.22②	0.174	0.33	0.07	(0.18)
						6.27		2.48	9019.98
						36.00		36.00	50800.02
		X6	FA-FA	M	3.43②	0.000	0.46	0.04	(-0.13)
						0.00		1.46	-893.33
						36.00		36.00	-6812.52
	1F	X1	FA-FA	M	6.49②	0.348	0.46	0.06	(0.34)
						12.54		2.27	12983.66
						36.00		36.00	38483.52
		X2	FA-FA	M	4.50②	0.261	0.33	0.07	(0.27)
						9.39		2.63	13493.71
						36.00		36.00	50800.02
		X3	FA-FA	M	4.59②	0.249	0.33	0.07	(0.25)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	1F	X3	FA-FA	M	4.59②	8.96	0.33	2.56	12872.95
						36.00		36.00	50800.02
						0.249		0.07	(0.25)
		X4	FA-FA	M	4.57②	8.95	0.33	2.56	12863.68
						36.00		36.00	50800.02
						0.236		0.07	(0.24)
		X5	FA-FA	M	4.60②	8.48	0.33	2.51	12190.47
						36.00		36.00	50800.02
						0.000		0.04	(-0.17)
		X6	FA-FA	M	4.36②	0.00	0.46	1.32	-1132.85
						36.00		36.00	-6812.52
						0.000		0.04	(-0.17)

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	2.79②	0.004	0.25	0.00	(0.00)
						0.10		0.11	104.82
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FA-FA	M	2.79②	0.011	0.23	0.00	(0.01)
						0.29		0.00	327.44
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FA-FA	M	2.74②	0.011	0.23	0.00	(0.01)
						0.29		0.00	329.21
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FA-FA	M	2.74②	0.011	0.23	0.00	(0.01)
						0.29		0.00	329.21
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	2.79②	0.011	0.23	0.00	(0.01)
						0.29		0.00	327.44
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	2.79②	0.004	0.25	0.00	(0.00)
						0.10		0.11	104.81
						27.00		27.00	27651.47
	14F	X1	FA-FA	M	3.07②	0.005	0.25	0.00	(0.00)
						0.13		0.09	134.17
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FA-FA	M	2.73②	0.019	0.23	0.00	(0.02)
						0.52		0.00	580.80
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FB-FA	M	2.46②	0.019	0.23	0.00	(0.02)
						0.52		0.00	586.29
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FB-FA	M	2.46②	0.019	0.23	0.00	(0.02)
						0.52		0.00	586.29
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	2.73②	0.019	0.23	0.00	(0.02)
						0.52		0.00	580.79
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	3.07②	0.005	0.25	0.00	(0.00)
						0.13		0.09	134.17
						27.00		27.00	27651.47
	13F	X1	FA-FA	M	13.99②	0.003	0.25	0.00	(0.00)
						0.08		0.09	78.96
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FA-FA	M	2.58②	0.022	0.23	0.00	(0.02)
						0.60		0.00	678.17
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FB-FA	M	2.25②	0.023	0.23	0.00	(0.02)
						0.61		0.00	686.49
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FB-FA	M	2.25②	0.023	0.23	0.00	(0.02)
						0.61		0.00	686.50
						27.00		27.00	29716.97

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	13F	X5	FA-FA	M	2.58②	0.022	0.23	0.00	(0.02)
						0.60		0.00	678.16
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	13.98②	0.003	0.25	0.00	(0.00)
						0.08		0.09	78.96
						27.00		27.00	27651.47
	12F	X1	FA-FA	M	10.67②	0.000	0.25	0.00	(-0.02)
						0.00		0.09	-58.90
						27.00		27.00	-3898.22
		X2	FA-FA	M	2.57②	0.021	0.23	0.00	(0.02)
						0.55		0.01	623.66
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FB-FA	M	2.28②	0.021	0.23	0.00	(0.02)
						0.56		0.00	634.33
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FB-FA	M	2.28②	0.021	0.23	0.00	(0.02)
						0.56		0.00	634.33
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	2.57②	0.021	0.23	0.00	(0.02)
						0.55		0.01	623.66
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	10.66②	0.000	0.25	0.00	(-0.02)
						0.00		0.09	-58.91
						27.00		27.00	-3898.22
	11F	X1	FA-FA	M	2.74②	0.000	0.25	0.00	(-0.07)
						0.00		0.07	-273.37
						27.00		27.00	-3898.22
		X2	FA-FA	M	2.61②	0.014	0.23	0.00	(0.01)
						0.37		0.01	420.20
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FA-FA	M	2.54②	0.014	0.23	0.00	(0.01)
						0.38		0.00	432.72
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FA-FA	M	2.54②	0.014	0.23	0.00	(0.01)
						0.38		0.00	432.72
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	2.61②	0.014	0.23	0.00	(0.01)
						0.37		0.01	420.19
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	2.74②	0.000	0.25	0.00	(-0.07)
						0.00		0.07	-273.37
						27.00		27.00	-3898.22
	10F	X1	FA-FA	M	2.72②	0.000	0.31	0.00	(-0.10)
						0.00		0.08	-560.34
						30.00		30.00	-5450.02
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.002	0.27	0.00	(0.00)
						0.06		0.02	75.88
						30.00		30.00	35731.27
		X3	FB-FB	M	2.26②	0.002	0.27	0.00	(0.00)
						0.07		0.00	87.39
						30.00		30.00	35731.27
		X4	FB-FB	M	2.26②	0.002	0.27	0.00	(0.00)
						0.07		0.00	87.39
						30.00		30.00	35731.27
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.002	0.27	0.00	(0.00)
						0.06		0.02	75.87
						30.00		30.00	35731.27
		X6	FA-FA	M	2.72②	0.000	0.31	0.00	(-0.10)
						0.00		0.08	-560.34
						30.00		30.00	-5450.02
	9F	X1	FB-FA	M	2.45②	0.000	0.31	0.00	(-0.16)
						0.00		0.07	-896.90
						30.00		30.00	-5450.02
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.27	0.00	(-0.04)
						0.00		0.00	
						0.00		0.00	

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	9F	X2	FC-FC	M	1.60①	0.00	0.27	0.01	-239.57
						30.00		30.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.04)
		X3	FA-FA	M	7.31②	0.00	0.27	0.00	-232.26
						30.00		30.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.04)
		X4	FA-FA	M	7.14②	0.00	0.27	0.00	-232.26
						30.00		30.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.04)
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.00	0.27	0.01	-239.57
						30.00		30.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.16)
		X6	FB-FA	M	2.45②	0.00	0.31	0.07	-896.91
						30.00		30.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.25)
	8F	X1	FB-FB	M	2.46②	0.00	0.31	0.07	-1338.27
						30.00		30.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.12)
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.00	0.27	0.01	-630.92
						30.00		30.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.11)
		X3	FC-FC	M	1.60①	0.00	0.27	0.00	-625.40
						30.00		30.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.11)
		X4	FC-FC	M	1.60①	0.00	0.27	0.00	-625.40
						30.00		30.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.12)
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.00	0.27	0.01	-630.92
						30.00		30.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.25)
		X6	FB-FB	M	2.46②	0.00	0.31	0.07	-1338.27
						30.00		30.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.35)
	7F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.00	0.31	0.07	-1898.51
						36.00		36.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.21)
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.00	0.27	0.02	-1170.86
						36.00		36.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.21)
		X3	FC-FC	M	1.60①	0.00	0.27	0.00	-1166.89
						36.00		36.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.21)
		X4	FC-FC	M	1.60①	0.00	0.27	0.00	-1166.90
						36.00		36.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.21)
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.00	0.27	0.02	-1170.87
						36.00		36.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.35)
		X6	FC-FC	M	1.74①	0.00	0.31	0.07	-1898.51
						36.00		36.00	-5450.02
						0.000		0.00	(-0.38)
	6F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.00	0.46	0.07	-2618.95
						36.00		36.00	-6812.52
						0.000		0.00	(-0.28)
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.00	0.38	0.02	-1929.07
						36.00		36.00	-6812.52
						0.000		0.00	(-0.28)
		X3	FC-FC	M	1.60①	0.00	0.38	0.00	-1926.35
						36.00		36.00	-6812.52
						0.000		0.00	(-0.28)
		X4	FC-FC	M	1.60①	0.00	0.38	0.00	-1926.36
						36.00		36.00	-6812.52
						0.000		0.00	(-0.28)
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.00	0.38	0.00	-1929.08
						0.00		0.02	-1929.08
						0.00		0.02	-1929.08

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	6F	X5	FC-FC	M	1.60①	36.00	0.38	36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.46	0.00	(-0.38)
						0.00		0.07	-2618.96
						36.00		36.00	-6812.52
	5F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.46	0.00	(-0.49)
						0.00		0.07	-3368.14
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.41)
						0.00		0.02	-2760.93
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.41)
						0.00		0.00	-2759.65
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.41)
						0.00		0.00	-2759.66
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.41)
						0.00		0.02	-2760.95
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.46	0.00	(-0.49)
						0.00		0.07	-3368.16
						36.00		36.00	-6812.52
	4F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.46	0.00	(-0.61)
						0.00		0.07	-4176.75
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.55)
						0.00		0.02	-3729.91
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FA-FA	M	23.21②	0.000	0.38	0.00	(-0.55)
						0.00		0.00	-3730.45
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FA-FA	M	14.38②	0.000	0.38	0.00	(-0.55)
						0.00		0.00	-3730.46
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.55)
						0.00		0.02	-3729.92
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.46	0.00	(-0.61)
						0.00		0.07	-4176.75
						36.00		36.00	-6812.52
	3F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.46	0.00	(-0.74)
						0.00		0.06	-5035.55
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.33	0.00	(-0.71)
						0.00		0.02	-4851.77
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FA-FA	M	3.30②	0.000	0.33	0.00	(-0.71)
						0.00		0.00	-4853.05
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FA-FA	M	3.28②	0.000	0.33	0.00	(-0.71)
						0.00		0.00	-4853.06
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.33	0.00	(-0.71)
						0.00		0.02	-4851.78
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.46	0.00	(-0.74)
						0.00		0.06	-5035.55
						36.00		36.00	-6812.52
	2F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.46	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.09	-5948.07
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.33	0.00	(-0.88*)
						0.00		0.03	-5986.50
						36.00		36.00	-6812.52

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	2F	X3	FA-FA	M	4.23②	0.000	0.33	0.00	(-0.88*)
						0.00		0.00	-5988.51
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FA-FA	M	4.24②	0.000	0.33	0.00	(-0.88*)
						0.00		0.00	-5988.53
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.33	0.00	(-0.88*)
						0.00		0.03	-5986.51
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.46	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.09	-5948.07
						36.00		36.00	-6812.52
	1F	X1	FB-FB	M	2.00①	0.000	0.46	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.84①	0.000	0.33	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.84①	0.000	0.33	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.84①	0.000	0.33	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.84①	0.000	0.33	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
Y3	15F	X1	FA-FA	M	3.06②	0.012	0.25	0.00	(0.01)
						0.33		0.12	340.10
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FA-FA	M	2.74②	0.018	0.23	0.00	(0.02)
						0.49		0.01	555.63
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FA-FA	M	3.18②	0.018	0.23	0.00	(0.02)
						0.50		0.00	557.87
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FA-FA	M	3.18②	0.018	0.23	0.00	(0.02)
						0.50		0.00	557.87
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	2.74②	0.018	0.23	0.00	(0.02)
						0.49		0.01	555.63
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	3.06②	0.012	0.25	0.00	(0.01)
						0.33		0.12	340.10
						27.00		27.00	27651.47
	14F	X1	FA-FA	M	2.61②	0.036	0.25	0.00	(0.04)
						0.96		0.10	997.13
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FB-FA	M	2.45②	0.048	0.23	0.00	(0.05)
						1.30		0.01	1459.58
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FA-FA	M	2.89②	0.048	0.23	0.00	(0.05)
						1.30		0.00	1460.77
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FA-FA	M	2.89②	0.048	0.23	0.00	(0.05)
						1.30		0.00	1460.78
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FB-FA	M	2.45②	0.048	0.23	0.00	(0.05)
						1.30		0.01	1459.58
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	2.61②	0.036	0.25	0.00	(0.04)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	14F	X6	FA-FA	M	2.61②	0.96 27.00	0.25	0.10 27.00	997.13 27651.47
	13F	X1	FB-FA	M	2.45②	0.064 1.72 27.00	0.25	0.00 0.10 27.00	(0.06) 1783.59 27651.47
						0.084 2.27 27.00		0.00 0.01 27.00	(0.09) 2554.43 29716.97
						0.084 2.27 27.00	0.23	0.00 0.00 27.00	(0.09) 2554.54 29716.97
		X2	FB-FA	M	2.26②	0.084 2.27 27.00		0.00 0.00 27.00	(0.09) 2554.54 29716.97
						0.084 2.27 27.00		0.00 0.01 27.00	(0.09) 2554.43 29716.97
						0.064 1.72 27.00	0.25	0.00 0.10 27.00	(0.06) 1783.60 27651.47
		X3	FB-FA	M	2.27②	0.094 2.55 27.00	0.25	0.00 0.10 27.00	(0.10) 2640.26 27651.47
						0.124 3.36 27.00		0.00 0.01 27.00	(0.13) 3780.21 29716.97
						0.124 3.36 27.00	0.23	0.00 0.00 27.00	(0.13) 3777.17 29716.97
		X4	FB-FA	M	2.37②	0.124 3.36 27.00		0.00 0.00 27.00	(0.13) 3777.17 29716.97
						0.124 3.36 27.00		0.00 0.01 27.00	(0.13) 3780.22 29716.97
						0.094 2.55 27.00	0.25	0.00 0.10 27.00	(0.10) 2640.26 27651.47
		X5	FB-FA	M	2.29②	0.127 3.44 27.00	0.25	0.00 0.10 27.00	(0.13) 3559.28 27651.47
						0.168 4.53 27.00		0.00 0.01 27.00	(0.17) 5092.73 29716.97
						0.167 4.52 27.00	0.23	0.00 0.00 27.00	(0.17) 5087.29 29716.97
		X6	FA-FA	M	2.79②	0.167 4.52 27.00		0.00 0.00 27.00	(0.17) 5087.30 29716.97
						0.168 4.53 27.00	0.23	0.00 0.01 27.00	(0.17) 5092.73 29716.97
						0.127 3.44 27.00		0.00 0.10 27.00	(0.13) 3559.28 27651.47
	10F	X1	FA-FA	M	2.51②	0.147 4.41 30.00	0.31	0.00 0.11 30.00	(0.14) 4564.12 31842.52
						0.184 5.53 30.00	0.27	0.00 0.01 30.00	(0.18) 6563.40 35731.27
						0.184 5.52		0.00 0.00	(0.18) 6557.74

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	10F	X3	FB-FA	M	2.37②	30.00	0.27	30.00	35731.27
		X4	FB-FA	M	2.37②	0.184	0.27	0.00	(0.18)
						5.52		0.00	6557.75
						30.00		30.00	35731.27
		X5	FB-FA	M	2.32②	0.184	0.27	0.00	(0.18)
						5.53		0.01	6563.39
						30.00		30.00	35731.27
		X6	FA-FA	M	2.51②	0.147	0.31	0.00	(0.14)
						4.41		0.11	4564.13
						30.00		30.00	31842.52
	9F	X1	FB-FA	M	2.48②	0.182	0.31	0.00	(0.18)
						5.46		0.11	5653.94
						30.00		30.00	31842.52
		X2	FB-FA	M	2.28②	0.228	0.27	0.00	(0.23)
						6.85		0.01	8139.50
						30.00		30.00	35731.27
		X3	FB-FA	M	2.25②	0.228	0.27	0.00	(0.23)
						6.85		0.00	8131.63
						30.00		30.00	35731.27
		X4	FB-FA	M	2.25②	0.228	0.27	0.00	(0.23)
						6.85		0.00	8131.64
						30.00		30.00	35731.27
		X5	FB-FA	M	2.28②	0.228	0.27	0.00	(0.23)
						6.85		0.01	8139.50
						30.00		30.00	35731.27
		X6	FB-FA	M	2.48②	0.182	0.31	0.00	(0.18)
						5.46		0.11	5653.94
						30.00		30.00	31842.52
	8F	X1	FB-FA	M	2.44②	0.220	0.31	0.00	(0.21)
						6.59		0.11	6817.86
						30.00		30.00	31842.52
		X2	FB-FA	M	2.26②	0.276	0.27	0.00	(0.28)
						8.28		0.01	9837.22
						30.00		30.00	35731.27
		X3	FB-FA	M	2.33②	0.276	0.27	0.00	(0.28)
						8.28		0.00	9827.64
						30.00		30.00	35731.27
		X4	FB-FA	M	2.33②	0.276	0.27	0.00	(0.28)
						8.28		0.00	9827.65
						30.00		30.00	35731.27
		X5	FB-FA	M	2.26②	0.276	0.27	0.00	(0.28)
						8.28		0.01	9837.22
						30.00		30.00	35731.27
		X6	FB-FA	M	2.44②	0.220	0.31	0.00	(0.21)
						6.59		0.11	6817.87
						30.00		30.00	31842.52
	7F	X1	FA-FA	M	2.59②	0.216	0.31	0.00	(0.22)
						7.79		0.11	8059.71
						36.00		36.00	37121.02
		X2	FB-FA	M	2.40②	0.272	0.27	0.00	(0.28)
						9.80		0.01	11642.92
						36.00		36.00	41787.52
		X3	FB-FA	M	2.36②	0.272	0.27	0.00	(0.28)
						9.79		0.00	11630.81
						36.00		36.00	41787.52
		X4	FB-FA	M	2.36②	0.272	0.27	0.00	(0.28)
						9.79		0.00	11630.82
						36.00		36.00	41787.52
		X5	FB-FA	M	2.40②	0.272	0.27	0.00	(0.28)
						9.80		0.01	11642.92
						36.00		36.00	41787.52
		X6	FA-FA	M	2.59②	0.216	0.31	0.00	(0.22)
						7.79		0.11	8059.71
						36.00		36.00	37121.02

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	6F	X1	FA-FA	M	2.56②	0.249	0.46	0.00	(0.24)
						8.95		0.11	9268.22
						36.00		36.00	38483.52
		X2	FB-FA	M	2.39②	0.302	0.38	0.00	(0.30)
						10.86		0.01	13578.41
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FB-FA	M	2.29②	0.301	0.38	0.00	(0.30)
						10.85		0.00	13562.49
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FB-FA	M	2.29②	0.301	0.38	0.00	(0.30)
						10.85		0.00	13562.49
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FB-FA	M	2.39②	0.302	0.38	0.00	(0.30)
						10.86		0.01	13578.42
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FA-FA	M	2.56②	0.249	0.46	0.00	(0.24)
						8.95		0.11	9268.23
						36.00		36.00	38483.52
	5F	X1	FA-FA	M	2.68②	0.284	0.46	0.00	(0.27)
						10.22		0.10	10577.60
						36.00		36.00	38483.52
		X2	FB-FA	M	2.48②	0.345	0.38	0.00	(0.34)
						12.43		0.00	15534.66
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FB-FA	M	2.30②	0.345	0.38	0.00	(0.34)
						12.41		0.00	15512.49
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FB-FA	M	2.30②	0.345	0.38	0.00	(0.34)
						12.41		0.00	15512.50
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FB-FA	M	2.48②	0.345	0.38	0.00	(0.34)
						12.43		0.00	15534.66
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FA-FA	M	2.68②	0.284	0.46	0.00	(0.27)
						10.22		0.10	10577.61
						36.00		36.00	38483.52
	4F	X1	FA-FA	M	3.03②	0.320	0.46	0.00	(0.31)
						11.52		0.10	11919.95
						36.00		36.00	38483.52
		X2	FB-FA	M	3.05②	0.390	0.38	0.00	(0.39)
						14.05		0.00	17567.05
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FB-FA	M	2.50②	0.390	0.38	0.00	(0.39)
						14.03		0.00	17536.67
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FB-FA	M	2.50②	0.390	0.38	0.00	(0.39)
						14.03		0.00	17536.69
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FB-FA	M	3.05②	0.390	0.38	0.00	(0.39)
						14.05		0.00	17567.04
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FA-FA	M	3.03②	0.320	0.46	0.00	(0.31)
						11.52		0.10	11919.97
						36.00		36.00	38483.52
	3F	X1	FB-FA	M	16.31②	0.357	0.46	0.00	(0.35)
						12.84		0.09	13290.00
						36.00		36.00	38483.52
		X2	FB-FA	M	2.37②	0.389	0.33	0.00	(0.40)
						14.01		0.00	20133.38
						36.00		36.00	50800.02
		X3	FB-FA	M	2.24②	0.388	0.33	0.00	(0.40)
						13.98		0.00	20091.47
						36.00		36.00	50800.02
		X4	FB-FA	M	2.24②	0.388	0.33	0.00	(0.40)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y3	3F	X4	FB-FA	M	2.24②	13.98	0.33	0.00	20091.44
						36.00		36.00	50800.02
		X5	FB-FA	M	2.37②	0.389	0.33	0.00	(0.40)
						14.01		0.00	20133.40
		X6	FB-FA	M	16.14②	36.00	0.46	36.00	50800.02
						0.357		0.00	(0.35)
	2F	X1	FB-FA	M	3.88②	12.84	0.46	0.09	13290.01
						36.00		36.00	38483.52
						0.394		0.00	(0.38)
		X2	FB-FA	M	4.92②	14.19	0.46	0.10	14689.69
						36.00		36.00	38483.52
						0.432		0.00	(0.44)
		X3	FB-FA	M	2.99②	15.55	0.33	0.00	22348.85
						36.00		36.00	50800.02
						0.431		0.00	(0.44)
		X4	FB-FA	M	3.02②	15.51	0.33	0.00	22293.67
						36.00		36.00	50800.02
						0.431		0.00	(0.44)
		X5	FB-FA	M	4.93②	15.55	0.33	0.00	22348.88
						36.00		36.00	50800.02
						0.432		0.00	(0.44)
		X6	FB-FA	M	3.88②	14.19	0.46	0.10	14689.70
						36.00		36.00	38483.52
						0.394		0.00	(0.38)
	1F	X1	FD-FD	M	4.10②	20.02	0.46	0.07	20724.10
						36.00		36.00	38483.52
						0.556		0.00	(0.54)
		X2	FD-FD	M	5.50②	20.80	0.33	0.01	29894.74
						36.00		36.00	50800.02
						0.578		0.00	(0.59*)
		X3	FD-FD	M	3.24②	20.74	0.33	0.00	29817.97
						36.00		36.00	50800.02
						0.576		0.00	(0.59*)
		X4	FD-FD	M	3.26②	20.74	0.33	0.00	29817.92
						36.00		36.00	50800.02
						0.576		0.00	(0.59*)
		X5	FD-FD	M	5.51②	20.80	0.33	0.01	29894.76
						36.00		36.00	50800.02
						0.578		0.00	(0.59*)
		X6	FD-FD	M	4.10②	20.02	0.46	0.07	20724.19
						36.00		36.00	38483.52
						0.556		0.00	(0.54)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y2	15F	X1	FA-FA	M	3.06②	0.012	0.25	0.00	(0.01)
						0.33		0.13	340.51
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FA-FA	M	2.74②	0.018	0.23	0.00	(0.02)
						0.49		0.01	555.55
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FA-FA	M	3.23②	0.018	0.23	0.00	(0.02)
						0.50		0.00	557.86
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FA-FA	M	3.23②	0.018	0.23	0.00	(0.02)
						0.50		0.00	557.86
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	2.74②	0.018	0.23	0.00	(0.02)
						0.49		0.01	555.55
						27.00		27.00	29716.97

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X6	FA-FA	M	3.06②	0.012	0.25	0.00	(0.01)
						0.33		0.13	340.52
						27.00		27.00	27651.47
	14F	X1	FA-FA	M	2.61②	0.036	0.25	0.00	(0.04)
						0.96		0.10	995.87
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FB-FA	M	2.45②	0.048	0.23	0.00	(0.05)
						1.30		0.01	1459.38
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FA-FA	M	2.97②	0.048	0.23	0.00	(0.05)
						1.30		0.00	1460.75
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FA-FA	M	2.98②	0.048	0.23	0.00	(0.05)
						1.30		0.00	1460.75
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FB-FA	M	2.45②	0.048	0.23	0.00	(0.05)
						1.30		0.01	1459.38
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	2.61②	0.036	0.25	0.00	(0.04)
						0.96		0.10	995.87
						27.00		27.00	27651.47
	13F	X1	FB-FA	M	2.45②	0.064	0.25	0.00	(0.06)
						1.72		0.10	1780.47
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FB-FA	M	2.26②	0.084	0.23	0.00	(0.09)
						2.27		0.01	2553.91
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FB-FA	M	2.27②	0.084	0.23	0.00	(0.09)
						2.27		0.00	2554.31
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FB-FA	M	2.27②	0.084	0.23	0.00	(0.09)
						2.27		0.00	2554.31
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FB-FA	M	2.26②	0.084	0.23	0.00	(0.09)
						2.27		0.01	2553.91
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FB-FA	M	2.45②	0.064	0.25	0.00	(0.06)
						1.72		0.10	1780.48
						27.00		27.00	27651.47
	12F	X1	FA-FA	M	2.50②	0.094	0.25	0.00	(0.10)
						2.55		0.10	2635.87
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FB-FA	M	2.29②	0.124	0.23	0.00	(0.13)
						3.36		0.01	3779.27
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FB-FA	M	2.38②	0.124	0.23	0.00	(0.13)
						3.36		0.00	3776.59
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FB-FA	M	2.38②	0.124	0.23	0.00	(0.13)
						3.36		0.00	3776.59
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FB-FA	M	2.29②	0.124	0.23	0.00	(0.13)
						3.36		0.01	3779.27
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	2.50②	0.094	0.25	0.00	(0.10)
						2.55		0.10	2635.87
						27.00		27.00	27651.47
	11F	X1	FA-FA	M	2.79②	0.127	0.25	0.00	(0.13)
						3.43		0.10	3553.68
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FA-FA	M	2.53②	0.168	0.23	0.00	(0.17)
						4.53		0.01	5091.28
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FA-FA	M	2.82②	0.167	0.23	0.00	(0.17)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	11F	X3	FA-FA	M	2.82②	4.52	0.23	0.00	5086.32
						27.00		27.00	29716.97
						0.167		0.00	(0.17)
		X4	FA-FA	M	2.82②	4.52	0.23	0.00	5086.33
						27.00		27.00	29716.97
						0.168		0.00	(0.17)
		X5	FA-FA	M	2.53②	4.53	0.23	0.01	5091.29
						27.00		27.00	29716.97
						0.127		0.00	(0.13)
		X6	FA-FA	M	2.79②	3.43	0.25	0.10	3553.68
						27.00		27.00	27651.47
						0.147		0.00	(0.14)
	10F	X1	FA-FA	M	2.51②	4.40	0.31	0.11	4556.13
						30.00		30.00	31842.52
						0.184		0.00	(0.18)
		X2	FB-FA	M	2.32②	5.53	0.27	0.01	6561.25
						30.00		30.00	35731.27
						0.184		0.00	(0.18)
		X3	FB-FA	M	2.37②	5.52	0.27	0.00	6556.26
						30.00		30.00	35731.27
						0.184		0.00	(0.18)
		X4	FB-FA	M	2.38②	5.52	0.27	0.00	6556.26
						30.00		30.00	35731.27
						0.184		0.00	(0.18)
		X5	FB-FA	M	2.32②	5.53	0.27	0.01	6561.26
						30.00		30.00	35731.27
						0.147		0.00	(0.14)
		X6	FA-FA	M	2.51②	4.40	0.31	0.11	4556.15
						30.00		30.00	31842.52
						0.182		0.00	(0.18)
	9F	X1	FB-FA	M	2.48②	5.45	0.31	0.11	5643.49
						30.00		30.00	31842.52
						0.228		0.00	(0.23)
		X2	FB-FA	M	2.28②	6.85	0.27	0.01	8136.31
						30.00		30.00	35731.27
						0.228		0.00	(0.23)
		X3	FB-FA	M	2.24②	6.85	0.27	0.00	8129.26
						30.00		30.00	35731.27
						0.228		0.00	(0.23)
		X4	FB-FA	M	2.25②	6.85	0.27	0.00	8129.26
						30.00		30.00	35731.27
						0.228		0.00	(0.23)
		X5	FB-FA	M	2.28②	6.85	0.27	0.01	8136.32
						30.00		30.00	35731.27
						0.182		0.00	(0.18)
		X6	FB-FA	M	2.48②	5.45	0.31	0.11	5643.50
						30.00		30.00	31842.52
						0.219		0.00	(0.21)
	8F	X1	FB-FA	M	2.44②	6.58	0.31	0.11	6805.35
						30.00		30.00	31842.52
						0.276		0.00	(0.28)
		X2	FB-FA	M	2.26②	8.28	0.27	0.01	9833.31
						30.00		30.00	35731.27
						0.276		0.00	(0.27)
		X3	FB-FA	M	2.33②	8.27	0.27	0.00	9824.74
						30.00		30.00	35731.27
						0.276		0.00	(0.27)
		X4	FB-FA	M	2.33②	8.27	0.27	0.00	9824.75
						30.00		30.00	35731.27
						0.276		0.00	(0.28)
		X5	FB-FA	M	2.26②	8.28	0.27	0.01	9833.31
						30.00		30.00	35731.27
						0.219		0.00	(0.21)
		X6	FB-FA	M	2.44②	6.58	0.31	0.11	6805.37

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	8F	X6	FB-FA	M	2.44②	30.00	0.31	30.00	31842.52
	7F	X1	FA-FA	M	2.59②	0.216	0.31	0.00	(0.22)
						7.77		0.11	8043.89
						36.00		36.00	37121.02
		X2	FB-FA	M	2.40②	0.272	0.27	0.00	(0.28)
						9.80		0.01	11638.45
						36.00		36.00	41787.52
		X3	FB-FA	M	2.37②	0.272	0.27	0.00	(0.28)
						9.79		0.00	11627.60
						36.00		36.00	41787.52
		X4	FB-FA	M	2.37②	0.272	0.27	0.00	(0.28)
						9.79		0.00	11627.61
						36.00		36.00	41787.52
		X5	FB-FA	M	2.40②	0.272	0.27	0.00	(0.28)
						9.80		0.01	11638.46
						36.00		36.00	41787.52
		X6	FA-FA	M	2.59②	0.216	0.31	0.00	(0.22)
						7.77		0.11	8043.91
						36.00		36.00	37121.02
	6F	X1	FA-FA	M	2.56②	0.248	0.46	0.00	(0.24)
						8.94		0.11	9250.05
						36.00		36.00	38483.52
		X2	FB-FA	M	2.39②	0.302	0.38	0.00	(0.30)
						10.86		0.01	13572.76
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FB-FA	M	2.29②	0.301	0.38	0.00	(0.30)
						10.85		0.00	13558.38
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FB-FA	M	2.29②	0.301	0.38	0.00	(0.30)
						10.85		0.00	13558.40
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FB-FA	M	2.39②	0.302	0.38	0.00	(0.30)
						10.86		0.01	13572.77
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FA-FA	M	2.56②	0.248	0.46	0.00	(0.24)
						8.94		0.11	9250.06
						36.00		36.00	38483.52
	5F	X1	FA-FA	M	2.68②	0.283	0.46	0.00	(0.27)
						10.20		0.10	10557.67
						36.00		36.00	38483.52
		X2	FB-FA	M	2.48②	0.345	0.38	0.00	(0.34)
						12.42		0.00	15528.45
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FB-FA	M	2.30②	0.345	0.38	0.00	(0.34)
						12.41		0.00	15508.24
						36.00		36.00	45062.52
		X4	FB-FA	M	2.30②	0.345	0.38	0.00	(0.34)
						12.41		0.00	15508.26
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FB-FA	M	2.48②	0.345	0.38	0.00	(0.34)
						12.42		0.00	15528.45
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FA-FA	M	2.68②	0.283	0.46	0.00	(0.27)
						10.20		0.10	10557.69
						36.00		36.00	38483.52
	4F	X1	FA-FA	M	3.02②	0.319	0.46	0.00	(0.31)
						11.49		0.10	11896.83
						36.00		36.00	38483.52
		X2	FB-FA	M	3.02②	0.390	0.38	0.00	(0.39)
						14.05		0.00	17561.02
						36.00		36.00	45062.52
		X3	FB-FA	M	2.52②	0.390	0.38	0.00	(0.39)
						14.03		0.00	17532.89
						36.00		36.00	45062.52

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	4F	X4	FB-FA	M	2.52②	0.390	0.38	0.00	(0.39)
						14.03		0.00	17532.90
						36.00		36.00	45062.52
		X5	FB-FA	M	3.02②	0.390	0.38	0.00	(0.39)
						14.05		0.00	17561.02
						36.00		36.00	45062.52
		X6	FA-FA	M	3.02②	0.319	0.46	0.00	(0.31)
						11.49		0.10	11896.86
						36.00		36.00	38483.52
	3F	X1	FB-FA	M	11.45②	0.356	0.46	0.00	(0.34)
						12.81		0.10	13260.62
						36.00		36.00	38483.52
		X2	FB-FA	M	2.32②	0.389	0.33	0.00	(0.40)
						14.00		0.00	20126.79
						36.00		36.00	50800.02
		X3	FB-FA	M	2.26②	0.388	0.33	0.00	(0.40)
						13.97		0.00	20087.63
						36.00		36.00	50800.02
		X4	FB-FA	M	2.25②	0.388	0.33	0.00	(0.40)
						13.97		0.00	20087.64
						36.00		36.00	50800.02
		X5	FB-FA	M	2.32②	0.389	0.33	0.00	(0.40)
						14.00		0.00	20126.82
						36.00		36.00	50800.02
		X6	FB-FA	M	11.29②	0.356	0.46	0.00	(0.34)
						12.81		0.10	13260.66
						36.00		36.00	38483.52
	2F	X1	FB-FA	M	3.88②	0.393	0.46	0.00	(0.38)
						14.16		0.10	14650.92
						36.00		36.00	38483.52
		X2	FB-FA	M	4.99②	0.432	0.33	0.00	(0.44)
						15.54		0.00	22344.81
						36.00		36.00	50800.02
		X3	FB-FA	M	3.12②	0.431	0.33	0.00	(0.44)
						15.51		0.00	22292.86
						36.00		36.00	50800.02
		X4	FB-FA	M	3.21②	0.431	0.33	0.00	(0.44)
						15.51		0.00	22292.86
						36.00		36.00	50800.02
		X5	FB-FA	M	5.02②	0.432	0.33	0.00	(0.44)
						15.54		0.00	22344.89
						36.00		36.00	50800.02
		X6	FB-FA	M	3.88②	0.393	0.46	0.00	(0.38)
						14.16		0.10	14650.95
						36.00		36.00	38483.52
	1F	X1	FD-FD	M	4.10②	0.556	0.46	0.00	(0.54)
						20.03		0.07	20728.00
						36.00		36.00	38483.52
		X2	FD-FD	M	5.61②	0.578	0.33	0.00	(0.59*)
						20.79		0.01	29891.11
						36.00		36.00	50800.02
		X3	FD-FD	M	3.27②	0.576	0.33	0.00	(0.59*)
						20.74		0.00	29819.26
						36.00		36.00	50800.02
		X4	FD-FD	M	3.19②	0.576	0.33	0.00	(0.59*)
						20.74		0.00	29819.28
						36.00		36.00	50800.02
		X5	FD-FD	M	5.63②	0.578	0.33	0.00	(0.59*)
						20.79		0.01	29891.17
						36.00		36.00	50800.02
		X6	FD-FD	M	4.10②	0.556	0.46	0.00	(0.54)
						20.03		0.07	20728.07
						36.00		36.00	38483.52
Y3	15F	X1	FA-FA	M	2.91②	0.004	0.25	0.00	(0.00)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	15F	X1	FA-FA	M	2.91②	0.10	0.25	0.11	104.82
						27.00		27.00	27651.47
						0.011		0.00	(0.01)
		X2	FA-FA	M	2.81②	0.29	0.23	0.00	327.36
						27.00		27.00	29716.97
						0.011		0.00	(0.01)
		X3	FA-FA	M	2.75②	0.29	0.23	0.00	329.17
						27.00		27.00	29716.97
						0.011		0.00	(0.01)
		X4	FA-FA	M	2.75②	0.29	0.23	0.00	329.17
						27.00		27.00	29716.97
						0.011		0.00	(0.01)
		X5	FA-FA	M	2.81②	0.29	0.23	0.00	327.36
						27.00		27.00	29716.97
						0.011		0.00	(0.01)
		X6	FA-FA	M	2.91②	0.004	0.25	0.00	(0.00)
						0.10		0.11	104.82
						27.00		27.00	27651.47
	14F	X1	FA-FA	M	2.99②	0.005	0.25	0.00	(0.00)
						0.13		0.09	134.62
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FA-FA	M	2.84②	0.019	0.23	0.00	(0.02)
						0.52		0.00	580.81
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FB-FA	M	2.47②	0.019	0.23	0.00	(0.02)
						0.52		0.00	586.37
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FB-FA	M	2.47②	0.019	0.23	0.00	(0.02)
						0.52		0.00	586.37
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	2.84②	0.019	0.23	0.00	(0.02)
						0.52		0.00	580.81
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	2.99②	0.005	0.25	0.00	(0.00)
						0.13		0.09	134.61
						27.00		27.00	27651.47
	13F	X1	FA-FA	M	17.65②	0.003	0.25	0.00	(0.00)
						0.08		0.09	79.71
						27.00		27.00	27651.47
		X2	FA-FA	M	2.65②	0.022	0.23	0.00	(0.02)
						0.60		0.00	678.41
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FB-FA	M	2.24②	0.023	0.23	0.00	(0.02)
						0.61		0.00	686.83
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FB-FA	M	2.24②	0.023	0.23	0.00	(0.02)
						0.61		0.00	686.83
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	2.65②	0.022	0.23	0.00	(0.02)
						0.60		0.00	678.41
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	17.61②	0.003	0.25	0.00	(0.00)
						0.08		0.09	79.70
						27.00		27.00	27651.47
	12F	X1	FA-FA	M	11.88②	0.000	0.25	0.00	(-0.01)
						0.00		0.09	-57.95
						27.00		27.00	-3898.22
		X2	FA-FA	M	2.61②	0.021	0.23	0.00	(0.02)
						0.55		0.00	624.28
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FB-FA	M	2.28②	0.021	0.23	0.00	(0.02)
						0.56		0.00	635.06
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FB-FA	M	2.29②	0.021	0.23	0.00	(0.02)
						0.56		0.00	635.06
						27.00		27.00	29716.97

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	12F	X4	FB-FA	M	2.29②	27.00	0.23	27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	2.60②	0.021	0.23	0.00	(0.02)
						0.55		0.01	624.27
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	11.87②	0.000	0.25	0.00	(-0.01)
						0.00		0.09	-57.95
						27.00		27.00	-3898.22
	11F	X1	FA-FA	M	2.75②	0.000	0.25	0.00	(-0.07)
						0.00		0.07	-276.82
						27.00		27.00	-3898.22
		X2	FA-FA	M	2.62②	0.014	0.23	0.00	(0.01)
						0.37		0.01	421.26
						27.00		27.00	29716.97
		X3	FA-FA	M	2.55②	0.014	0.23	0.00	(0.01)
						0.39		0.00	433.89
						27.00		27.00	29716.97
		X4	FA-FA	M	2.55②	0.014	0.23	0.00	(0.01)
						0.39		0.00	433.89
						27.00		27.00	29716.97
		X5	FA-FA	M	2.62②	0.014	0.23	0.00	(0.01)
						0.37		0.01	421.25
						27.00		27.00	29716.97
		X6	FA-FA	M	2.75②	0.000	0.25	0.00	(-0.07)
						0.00		0.07	-276.83
						27.00		27.00	-3898.22
	10F	X1	FA-FA	M	2.74②	0.000	0.31	0.00	(-0.10)
						0.00		0.08	-559.69
						30.00		30.00	-5450.02
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.002	0.27	0.00	(0.00)
						0.07		0.02	77.59
						30.00		30.00	35731.27
		X3	FB-FB	M	2.29②	0.003	0.27	0.00	(0.00)
						0.08		0.00	89.23
						30.00		30.00	35731.27
		X4	FB-FB	M	2.28②	0.003	0.27	0.00	(0.00)
						0.08		0.00	89.22
						30.00		30.00	35731.27
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.002	0.27	0.00	(0.00)
						0.07		0.02	77.58
						30.00		30.00	35731.27
		X6	FA-FA	M	2.74②	0.000	0.31	0.00	(-0.10)
						0.00		0.08	-559.69
						30.00		30.00	-5450.02
	9F	X1	FB-FA	M	2.45②	0.000	0.31	0.00	(-0.16)
						0.00		0.07	-894.73
						30.00		30.00	-5450.02
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.27	0.00	(-0.04)
						0.00		0.01	-237.88
						30.00		30.00	-5450.02
		X3	FA-FA	M	14.54②	0.000	0.27	0.00	(-0.04)
						0.00		0.00	-230.53
						30.00		30.00	-5450.02
		X4	FA-FA	M	12.33②	0.000	0.27	0.00	(-0.04)
						0.00		0.00	-230.54
						30.00		30.00	-5450.02
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.27	0.00	(-0.04)
						0.00		0.01	-237.89
						30.00		30.00	-5450.02
		X6	FB-FA	M	2.45②	0.000	0.31	0.00	(-0.16)
						0.00		0.07	-894.74
						30.00		30.00	-5450.02
	8F	X1	FB-FB	M	2.46②	0.000	0.31	0.00	(-0.25)
						0.00		0.07	-1336.57
						30.00		30.00	-5450.02

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	8F	X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.27	0.00	(-0.12)
						0.00		0.01	-628.75
						30.00		30.00	-5450.02
		X3	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.27	0.00	(-0.11)
						0.00		0.00	-623.24
						30.00		30.00	-5450.02
		X4	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.27	0.00	(-0.11)
						0.00		0.00	-623.25
						30.00		30.00	-5450.02
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.27	0.00	(-0.12)
						0.00		0.01	-628.76
						30.00		30.00	-5450.02
		X6	FB-FB	M	2.46②	0.000	0.31	0.00	(-0.25)
						0.00		0.07	-1336.58
						30.00		30.00	-5450.02
	7F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.31	0.00	(-0.35)
						0.00		0.07	-1898.66
						36.00		36.00	-5450.02
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.27	0.00	(-0.21)
						0.00		0.02	-1168.21
						36.00		36.00	-5450.02
		X3	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.27	0.00	(-0.21)
						0.00		0.00	-1164.31
						36.00		36.00	-5450.02
		X4	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.27	0.00	(-0.21)
						0.00		0.00	-1164.32
						36.00		36.00	-5450.02
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.27	0.00	(-0.21)
						0.00		0.02	-1168.23
						36.00		36.00	-5450.02
		X6	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.31	0.00	(-0.35)
						0.00		0.07	-1898.67
						36.00		36.00	-5450.02
	6F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.46	0.00	(-0.38)
						0.00		0.07	-2618.25
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.29)
						0.00		0.02	-1957.51
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.29)
						0.00		0.00	-1955.05
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.29)
						0.00		0.00	-1955.06
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.29)
						0.00		0.02	-1957.54
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.46	0.00	(-0.38)
						0.00		0.07	-2618.27
						36.00		36.00	-6812.52
	5F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.000	0.46	0.00	(-0.49)
						0.00		0.07	-3365.71
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.41)
						0.00		0.02	-2794.98
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.41)
						0.00		0.00	-2793.99
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.41)
						0.00		0.00	-2793.99
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.000	0.38	0.00	(-0.41)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	5F	X5	FC-FC	M	1.60①	0.00	0.38	0.02	-2795.01
						36.00		36.00	-6812.52
						0.000		0.00	(-0.49)
	5F	X6	FC-FC	M	1.74①	0.00	0.46	0.07	-3365.73
						36.00		36.00	-6812.52
						0.000		0.00	(-0.61)
	4F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.00	0.46	0.07	-4169.30
						36.00		36.00	-6812.52
						0.000		0.00	(-0.55)
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.00	0.38	0.02	-3768.13
						36.00		36.00	-6812.52
						0.000		0.00	(-0.55)
		X3	FA-FA	M	20.25②	0.00	0.38	0.00	-3769.05
						36.00		36.00	-6812.52
						0.000		0.00	(-0.55)
		X4	FA-FA	M	48.78②	0.00	0.38	0.00	-3769.06
						36.00		36.00	-6812.52
						0.000		0.00	(-0.55)
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.00	0.38	0.02	-3768.17
						36.00		36.00	-6812.52
						0.000		0.00	(-0.61)
		X6	FC-FC	M	1.74①	0.00	0.46	0.07	-4169.32
						36.00		36.00	-6812.52
						0.000		0.00	(-0.55)
	3F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.00	0.46	0.00	(-0.74)
						36.00		0.07	-5016.38
						0.000		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.00	0.33	0.00	(-0.71)
						36.00		0.02	-4849.60
						0.000		36.00	-6812.52
		X3	FA-FA	M	3.28②	0.00	0.33	0.00	(-0.71)
						36.00		0.00	-4851.03
						0.000		36.00	-6812.52
		X4	FA-FA	M	3.23②	0.00	0.33	0.00	(-0.71)
						36.00		0.00	-4851.04
						0.000		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.00	0.33	0.00	(-0.71)
						36.00		0.02	-4849.65
						0.000		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.74①	0.00	0.46	0.00	(-0.74)
						36.00		0.07	-5016.40
						0.000		36.00	-6812.52
	2F	X1	FC-FC	M	1.74①	0.00	0.46	0.00	(-0.87*)
						36.00		0.09	-5914.84
						0.000		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.60①	0.00	0.33	0.00	(-0.88*)
						36.00		0.03	-5988.44
						0.000		36.00	-6812.52
		X3	FA-FA	M	4.24②	0.00	0.33	0.00	(-0.88*)
						36.00		0.00	-5990.36
						0.000		36.00	-6812.52
		X4	FA-FA	M	4.26②	0.00	0.33	0.00	(-0.88*)
						36.00		0.00	-5990.38
						0.000		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.60①	0.00	0.33	0.00	(-0.88*)
						36.00		0.03	-5988.50
						0.000		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.74①	0.00	0.46	0.00	(-0.87*)
						36.00		0.09	-5914.86
						0.000		36.00	-6812.52
	1F	X1	FB-FB	M	2.00①	0.00	0.46	0.00	(-1.00*)
						36.00		0.00	-6812.52
						0.000		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.84①	0.00	0.33	0.00	(-1.00*)
						36.00		0.00	-6812.52

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	1F	X2	FC-FC	M	1.84①	36.00	0.33	36.00	-6812.52
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X3	FC-FC	M	1.84①	0.00	0.33	0.00	-6812.52
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.84①	0.000	0.33	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.84①	36.00	0.33	36.00	-6812.52
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X6	FB-FB	M	2.00①	0.00	0.46	0.00	-6812.52
						0.000		0.00	(-1.00*)
						36.00		36.00	-6812.52
						0.00		0.00	-6812.52

c) R C壁の部材種別

τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
 F_c : コンクリート強度 (N/mm²)
 モード* : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X2	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X3	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
X2	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X6	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.034	0.9	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.3	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.3	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.7	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.3	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.0	27.00
X5	10F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.1	30.00

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X4	9F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.3	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
X5	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.3	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
X6	3F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.7	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.034	0.9	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.3	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.034	0.9	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.3	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
X2	2F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.3	30.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X2	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.7	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.3	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.3	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.1	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.3	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.7	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.3	27.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.5	27.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.7	27.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.034	0.9	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	30.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.2	30.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.3	30.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X6	2F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00

U-5.1.3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク (FD部材のみ)

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛
P4			靱性
P5			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

τu : 最終ステップでの平均せん断応力度

sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力/鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力

d/t(w) : ウェブの幅厚比

b/t(f) : フランジの幅厚比

横補剛 : [o] 充分 [x] 不足

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q・D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	$\sigma o/Fc$	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靱性
P4	$\tau u/Fc$		接合
P5	N/No		

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

[*] : 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている

Ho/D : (柱の内のり長さ/柱のせい) または (2・M/Q・D)

σo : 最終ステップでの軸方向応力度

Pt : 引張鉄筋比 (%)

τu : 最終ステップでの平均せん断応力度

N/No : RCの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値

[*] : 「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合

(XY方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力)

N/No : 崩壊メカニズム時の軸方向荷重/SRC断面としての最大圧縮耐力。

Ru : コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角

sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力/鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力

(SRC柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします)

d/t(w) : ウェブの幅厚比

b/t(f) : フランジの幅厚比

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$		$\lambda e1$
P2			$\lambda e2$
P3			靱性
P4			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

τu : 最終ステップでの平均せん断応力度

$\lambda e1$: 筋違材の有効細長比 (右上り)

$\lambda e2$: 筋違材の有効細長比 (左上り)

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

Y方向正加力時 Y3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	X1	RC	FD-FD	M	4.10②	0.56	0.46	0.002	
	X2	RC	FD-FD	M	5.50②	0.58	0.33	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	3.24②	0.58	0.33	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	3.26②	0.58	0.33	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	5.51②	0.58	0.33	0.000	
	X6	RC	FD-FD	M	4.10②	0.56	0.46	0.002	

Y方向負加力時 Y2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	X1	RC	FD-FD	M	4.10②	0.56	0.46	0.002	
	X2	RC	FD-FD	M	5.61②	0.58	0.33	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	3.27②	0.58	0.33	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	3.19②	0.58	0.33	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	5.63②	0.58	0.33	0.000	
	X6	RC	FD-FD	M	4.10②	0.56	0.46	0.002	

U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ：ヒンジ状態 0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊

QL：長期せん断力 (kN)

Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu：はりのせん断耐力 (kN)

n：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L	-101.8	1.200	189.2	125.3	556.1	OK
		R	106.1			333.2		
	X2	L	-104.0	1.200	258.7	206.4	570.4	OK
		R	103.9			414.3		
	X3	L	-103.9	1.200	260.0	208.0	570.4	OK
		R	103.9			415.9		
	X4	L	-103.9	1.200	258.5	206.3	570.4	OK
		R	104.0			414.2		
	X5	L	-106.1	1.200	215.5	152.6	556.1	OK
		R	101.8			360.5		
15F	X1	L	-144.3	1.200	220.0	119.7	556.1	OK
		R	146.4			410.5		
	X2	L	0 -145.4	1.200	282.8	194.0	570.4	OK
		R	145.4			484.8		
	X3	L	0 -145.4	1.200	283.8	195.1	570.4	OK
		R	145.4			485.9		
	X4	L	0 -145.4	1.200	283.3	194.5	570.4	OK
		R	145.4			485.3		
	X5	L	0 -146.4	1.200	230.4	130.0	556.1	OK
		R	144.3			420.8		
14F	X1	L	-149.9	1.200	368.2	291.9	784.3	OK
		R	153.0			594.8		
	X2	L	0 -151.5	1.200	427.4	361.4	784.3	OK
		R	151.4			664.3		
	X3	L	0 -151.4	1.200	428.6	362.8	784.3	OK
		R	151.4			665.7		
	X4	L	0 -151.4	1.200	427.7	361.9	784.3	OK
		R	151.5			664.7		
	X5	L	-153.0	1.200	404.7	332.7	784.3	OK
		R	149.9			635.6		
13F	X1	L	0 -150.0	1.200	429.4	365.3	784.3	OK
		R	152.9			668.1		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X2	L 0	-151.5	1.100	451.3	344.9	784.3	OK
		R 0	151.4			647.8		
	X3	L 0	-151.4	1.100	451.2	344.9	784.3	OK
		R 0	151.4			647.8		
	X4	L 0	-151.4	1.100	451.2	344.9	784.3	OK
		R 0	151.5			647.8		
	X5	L 0	-152.9	1.200	446.6	383.0	784.3	OK
		R 0	150.0			685.8		
12F	X1	L 0	-149.9	1.100	447.4	342.2	784.3	OK
		R 0	152.9			645.1		
	X2	L 0	-151.5	1.100	451.3	344.9	784.3	OK
		R 0	151.4			647.8		
	X3	L 0	-151.4	1.100	451.2	344.9	784.3	OK
		R 0	151.4			647.8		
	X4	L 0	-151.4	1.100	451.2	344.9	784.3	OK
		R 0	151.5			647.8		
	X5	L 0	-152.9	1.100	448.4	340.3	784.3	OK
		R 0	149.9			643.2		
11F	X1	L 0	-158.8	1.100	622.1	525.6	985.4	OK
		R 0	163.3			847.6		
	X2	L 0	-161.1	1.100	767.7	683.4	1048.3	OK
		R 0	161.0			1005.4		
	X3	L 0	-161.0	1.100	767.6	683.4	1048.3	OK
		R 0	161.0			1005.4		
	X4	L 0	-161.0	1.100	767.6	683.4	1048.3	OK
		R 0	161.1			1005.4		
	X5	L 0	-163.3	1.100	624.5	523.7	985.4	OK
		R 0	158.8			845.7		
10F	X1	L 0	-158.8	1.100	622.2	525.6	985.4	OK
		R 0	163.2			847.6		
	X2	L 0	-161.1	1.100	767.7	683.4	1048.3	OK
		R 0	161.0			1005.4		
	X3	L 0	-161.0	1.100	767.6	683.4	1048.3	OK
		R 0	161.0			1005.4		
	X4	L 0	-161.0	1.100	767.6	683.4	1048.3	OK
		R 0	161.1			1005.4		
	X5	L 0	-163.2	1.100	624.5	523.7	985.4	OK
		R 0	158.8			845.7		
9F	X1	L 0	-158.8	1.100	622.1	525.6	985.4	OK
		R 0	163.3			847.6		
	X2	L 0	-161.1	1.100	767.7	683.4	1048.3	OK
		R 0	161.0			1005.4		
	X3	L 0	-161.0	1.100	767.6	683.4	1048.3	OK
		R 0	161.0			1005.4		
	X4	L 0	-161.0	1.100	767.6	683.4	1048.3	OK
		R 0	161.1			1005.4		
	X5	L 0	-163.3	1.100	624.5	523.7	985.4	OK
		R 0	158.8			845.7		
8F	X1	L 0	-162.0	1.100	816.7	736.4	1235.9	OK
		R 0	167.1			1065.4		
	X2	L 0	-164.6	1.100	824.3	742.2	1235.9	OK
		R 0	164.5			1071.2		
	X3	L 0	-164.5	1.100	824.2	742.1	1235.9	OK
		R 0	164.5			1071.2		
	X4	L 0	-164.5	1.100	824.2	742.1	1235.9	OK
		R 0	164.6			1071.2		
	X5	L 0	-167.1	1.100	819.6	734.5	1235.9	OK
		R 0	162.0			1063.6		
7F	X1	L 0	-162.0	1.100	816.8	736.4	1235.9	OK
		R 0	167.0			1065.5		
	X2	L 0	-164.6	1.100	824.3	742.2	1235.9	OK
		R 0	164.5			1071.2		
	X3	L 0	-164.5	1.100	824.2	742.1	1235.9	OK
		R 0	164.5			1071.2		
	X4	L 0	-164.5	1.100	824.2	742.1	1235.9	OK
		R 0	-164.5			742.1		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
7F	X4	R	0	164.6	1.100	824.2	1071.2	≦	1235.9	OK
	X5	L	0	-167.0	1.100	819.6	734.5	≦	1235.9	OK
6F	X1	R	0	162.0	1.100	816.7	1063.6	≦	1235.9	OK
		L	0	-162.0			736.4	≦		
	X2	R	0	167.1	1.100	824.3	1065.4	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.6			742.2	≦		
	X3	R	0	164.5	1.100	824.2	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			742.2	≦		
	X4	R	0	164.5	1.100	824.2	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			742.1	≦		
	X5	R	0	164.6	1.100	819.7	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-167.1			734.5	≦		
5F	X1	R	0	162.0	1.100	819.7	1063.6	≦	1235.9	OK
		L	0	-161.9			736.4	≦		
	X2	R	0	167.1	1.100	824.3	1065.4	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.6			742.2	≦		
	X3	R	0	164.5	1.100	824.2	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			742.2	≦		
	X4	R	0	164.5	1.100	824.2	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			742.1	≦		
	X5	R	0	164.6	1.100	819.7	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-167.1			734.6	≦		
4F	X1	R	0	161.9	1.100	819.8	1063.6	≦	1235.9	OK
		L	0	-161.9			736.4	≦		
	X2	R	0	167.2	1.100	824.3	1065.4	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.6			742.2	≦		
	X3	R	0	164.5	1.100	824.2	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			742.2	≦		
	X4	R	0	164.5	1.100	824.2	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			742.1	≦		
	X5	R	0	164.6	1.100	819.8	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-167.2			734.6	≦		
3F	X1	R	0	161.9	1.100	816.6	1063.6	≦	1235.9	OK
		L	0	-161.8			736.4	≦		
	X2	R	0	167.2	1.100	824.3	1065.4	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.6			742.2	≦		
	X3	R	0	164.4	1.100	824.2	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			742.2	≦		
	X4	R	0	164.5	1.100	824.2	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.4			742.1	≦		
	X5	R	0	164.6	1.100	819.8	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-167.2			734.6	≦		
2F	X1	R	0	161.8	1.100	816.5	1063.6	≦	1235.9	OK
		L	0	-161.8			736.4	≦		
	X2	R	0	167.2	1.100	824.2	1065.4	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			742.1	≦		
	X3	R	0	164.5	1.100	824.2	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			742.1	≦		
	X4	R	0	164.5	1.100	824.2	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			742.1	≦		
	X5	R	0	164.5	1.100	819.8	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-167.2			734.6	≦		
1F	X1	R		281.5	1.200	1263.2	2138.3	≦	5707.5	OK
		L		-221.9			1293.9	≦		
	X2	R		247.6	1.200	1575.6	2138.3	≦	5295.8	OK
		L		-255.8			1634.9	≦		
	X3	R		251.7	1.200	1561.8	2125.8	≦	5318.2	OK
		L		-251.7			1622.5	≦		
	X4	R		255.8	1.200	1525.3	2086.1	≦	5249.7	OK
		L		-247.6			1582.8	≦		
	X5	R		221.9	1.200	2033.2	2661.7	≦	5687.2	OK
		L		-281.5			2158.4	≦		

Y3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L	-101.8	1.200	189.2	125.2	556.1	OK
		R	106.1			333.1		
	X2	L	-104.0	1.200	258.6	206.3	570.4	OK
		R	103.9			414.2		
	X3	L	-103.9	1.200	259.9	208.0	570.4	OK
		R	103.9			415.9		
	X4	L	-103.9	1.200	258.4	206.3	570.4	OK
		R	104.0			414.2		
	X5	L	-106.1	1.200	215.5	152.5	556.1	OK
		R	101.8			360.4		
15F	X1	L	-144.3	1.200	220.0	119.7	556.1	OK
		R	146.4			410.4		
	X2	L 0	-145.4	1.200	282.8	194.0	570.4	OK
		R	145.4			484.8		
	X3	L 0	-145.4	1.200	283.8	195.1	570.4	OK
		R	145.4			485.9		
	X4	L 0	-145.4	1.200	283.3	194.5	570.4	OK
		R	145.4			485.3		
	X5	L 0	-146.4	1.200	230.4	130.0	556.1	OK
		R	144.3			420.8		
14F	X1	L	-149.9	1.200	368.1	291.8	784.3	OK
		R	153.0			594.7		
	X2	L 0	-151.5	1.200	427.4	361.4	784.3	OK
		R	151.4			664.3		
	X3	L 0	-151.4	1.200	428.5	362.8	784.3	OK
		R	151.4			665.7		
	X4	L 0	-151.4	1.200	427.7	361.8	784.3	OK
		R	151.5			664.7		
	X5	L	-153.0	1.200	404.7	332.7	784.3	OK
		R	149.9			635.5		
13F	X1	L 0	-149.9	1.200	429.3	365.2	784.3	OK
		R	152.9			668.1		
	X2	L 0	-151.5	1.100	451.3	344.9	784.3	OK
		R 0	151.4			647.8		
	X3	L 0	-151.4	1.100	451.2	344.9	784.3	OK
		R 0	151.4			647.8		
	X4	L 0	-151.4	1.100	451.2	344.9	784.3	OK
		R 0	151.5			647.8		
	X5	L 0	-152.9	1.200	446.5	382.9	784.3	OK
		R	149.9			685.8		
12F	X1	L 0	-149.9	1.100	447.4	342.2	784.3	OK
		R 0	152.9			645.1		
	X2	L 0	-151.5	1.100	451.3	344.9	784.3	OK
		R 0	151.4			647.8		
	X3	L 0	-151.4	1.100	451.2	344.9	784.3	OK
		R 0	151.4			647.8		
	X4	L 0	-151.4	1.100	451.2	344.9	784.3	OK
		R 0	151.5			647.8		
	X5	L 0	-152.9	1.100	448.4	340.3	784.3	OK
		R 0	149.9			643.2		
11F	X1	L 0	-158.8	1.100	622.1	525.6	985.4	OK
		R 0	163.3			847.6		
	X2	L 0	-161.1	1.100	767.7	683.4	1048.3	OK
		R 0	161.0			1005.4		
	X3	L 0	-161.0	1.100	767.6	683.4	1048.3	OK
		R 0	161.0			1005.4		
	X4	L 0	-161.0	1.100	767.6	683.4	1048.3	OK
		R 0	161.1			1005.4		
	X5	L 0	-163.3	1.100	624.5	523.7	985.4	OK
		R 0	158.8			845.7		
10F	X1	L 0	-158.8	1.100	622.2	525.6	985.4	OK
		R 0	163.2			847.6		
	X2	L 0	-161.1	1.100	767.7	683.4	1048.3	OK
		R 0	161.0			1005.4		
	X3	L 0	-161.0	1.100	767.6	683.4	1048.3	OK
		R 0	-161.0			683.4		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X3	R	0	161.0	1.100	767.6	1005.4	≦	1048.3	OK
		L	0	-161.0			683.4	≦		
	X4	R	0	161.1	1.100	767.6	1005.4	≦	1048.3	OK
		L	0	-163.2			523.7	≦		
9F	X1	R	0	158.8	1.100	624.5	845.7	≦	985.4	OK
		L	0	-158.7			525.6	≦		
	X2	R	0	163.3	1.100	622.1	847.6	≦	985.4	OK
		L	0	-161.1			683.4	≦		
	X3	R	0	161.0	1.100	767.7	1005.4	≦	1048.3	OK
		L	0	-161.0			683.4	≦		
	X4	R	0	161.0	1.100	767.6	1005.4	≦	1048.3	OK
		L	0	-161.0			683.4	≦		
	X5	R	0	158.7	1.100	624.5	845.7	≦	985.4	OK
		L	0	-163.3			523.7	≦		
8F	X1	R	0	167.1	1.100	816.7	1065.4	≦	1235.9	OK
		L	0	-162.0			736.4	≦		
	X2	R	0	164.5	1.100	824.3	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.6			742.2	≦		
	X3	R	0	164.5	1.100	824.2	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			742.1	≦		
	X4	R	0	164.6	1.100	824.2	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			742.1	≦		
	X5	R	0	162.0	1.100	819.6	1063.6	≦	1235.9	OK
		L	0	-167.1			734.5	≦		
7F	X1	R	0	167.0	1.100	816.8	1065.5	≦	1235.9	OK
		L	0	-162.0			736.4	≦		
	X2	R	0	164.5	1.100	824.3	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.6			742.2	≦		
	X3	R	0	164.5	1.100	824.2	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			742.1	≦		
	X4	R	0	164.6	1.100	824.2	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			742.1	≦		
	X5	R	0	162.0	1.100	819.6	1063.6	≦	1235.9	OK
		L	0	-167.0			734.5	≦		
6F	X1	R	0	167.1	1.100	816.7	1065.4	≦	1235.9	OK
		L	0	-162.0			736.4	≦		
	X2	R	0	164.5	1.100	824.3	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.6			742.2	≦		
	X3	R	0	164.5	1.100	824.2	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			742.2	≦		
	X4	R	0	164.6	1.100	824.2	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			742.1	≦		
	X5	R	0	162.0	1.100	819.7	1063.6	≦	1235.9	OK
		L	0	-167.1			734.5	≦		
5F	X1	R	0	167.1	1.100	816.7	1065.4	≦	1235.9	OK
		L	0	-161.9			736.4	≦		
	X2	R	0	164.5	1.100	824.3	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.6			742.2	≦		
	X3	R	0	164.5	1.100	824.2	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			742.2	≦		
	X4	R	0	164.6	1.100	824.2	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			742.1	≦		
	X5	R	0	161.9	1.100	819.7	1063.6	≦	1235.9	OK
		L	0	-167.1			734.6	≦		
4F	X1	R	0	167.2	1.100	816.6	1065.4	≦	1235.9	OK
		L	0	-161.8			736.4	≦		
	X2	R	0	164.5	1.100	824.3	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.6			742.2	≦		
	X3	R	0	164.5	1.100	824.2	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			742.2	≦		
	X4	R	0	164.6	1.100	824.2	1071.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			742.1	≦		
	X5	R	0	161.8	1.100	819.8	1063.6	≦	1235.9	OK
		L	0	-167.2			734.6	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X1	L	0	1.100	816.5	736.4	1235.9	OK
		R	0			1065.4		
	X2	L	0	1.100	824.3	742.2	1235.9	OK
		R	0			1071.2		
	X3	L	0	1.100	824.2	742.2	1235.9	OK
		R	0			1071.2		
	X4	L	0	1.100	824.2	742.1	1235.9	OK
		R	0			1071.2		
	X5	L	0	1.100	819.8	734.6	1235.9	OK
		R	0			1063.6		
2F	X1	L	0	1.100	816.5	736.4	1235.9	OK
		R	0			1065.4		
	X2	L	0	1.100	824.2	742.1	1235.9	OK
		R	0			1071.2		
	X3	L	0	1.100	824.2	742.1	1235.9	OK
		R	0			1071.2		
	X4	L	0	1.100	824.2	742.1	1235.9	OK
		R	0			1071.2		
	X5	L	0	1.100	819.8	734.6	1235.9	OK
		R	0			1063.6		
1F	X1	L		1.200	1260.1	1290.3	5714.5	OK
		R				1793.6		
	X2	L		1.200	1575.6	1635.0	5295.6	OK
		R				2138.3		
	X3	L		1.200	1561.7	1622.4	5318.3	OK
		R				2125.8		
	X4	L		1.200	1525.4	1583.0	5249.9	OK
		R				2086.3		
	X5	L		1.200	2033.6	2158.8	5687.2	OK
		R				2662.2		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L		1.200	-215.5	360.5	556.1	OK
		R				152.6		
	X2	L		1.200	-258.5	414.2	570.4	OK
		R				206.3		
	X3	L		1.200	-260.0	415.9	570.4	OK
		R				208.0		
	X4	L		1.200	-258.7	414.3	570.4	OK
		R				206.4		
	X5	L		1.200	-189.2	333.2	556.1	OK
		R				125.3		
15F	X1	L		1.200	-230.4	420.8	556.1	OK
		R	0			130.0		
	X2	L		1.200	-283.3	485.3	570.4	OK
		R	0			194.5		
	X3	L		1.200	-283.8	485.9	570.4	OK
		R	0			195.1		
	X4	L		1.200	-282.8	484.8	570.4	OK
		R	0			194.0		
	X5	L		1.200	-220.0	410.5	556.1	OK
		R				119.7		
14F	X1	L		1.200	-404.7	635.6	784.3	OK
		R				332.7		
	X2	L		1.200	-427.7	664.7	784.3	OK
		R	0			361.9		
	X3	L		1.200	-428.6	665.7	784.3	OK
		R	0			362.8		
	X4	L		1.200	-427.4	664.3	784.3	OK
		R	0			361.4		
	X5	L		1.200	-368.2	594.8	784.3	OK
		R				291.9		
13F	X1	L		1.200	-446.6	685.8	784.3	OK
		R	0			383.0		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X2	L 0	-151.5	1.100	-451.2	647.8	784.3	OK
		R 0	151.4			344.9		
	X3	L 0	-151.4	1.100	-451.2	647.8	784.3	OK
		R 0	151.4			344.9		
	X4	L 0	-151.4	1.100	-451.3	647.8	784.3	OK
		R 0	151.5			344.9		
	X5	L 0	-152.9	1.200	-429.4	668.1	784.3	OK
		R 0	150.0			365.3		
12F	X1	L 0	-149.9	1.100	-448.4	643.2	784.3	OK
		R 0	152.9			340.3		
	X2	L 0	-151.5	1.100	-451.2	647.8	784.3	OK
		R 0	151.4			344.9		
	X3	L 0	-151.4	1.100	-451.2	647.8	784.3	OK
		R 0	151.4			344.9		
	X4	L 0	-151.4	1.100	-451.3	647.8	784.3	OK
		R 0	151.5			344.9		
	X5	L 0	-152.9	1.100	-447.4	645.1	784.3	OK
		R 0	149.9			342.2		
11F	X1	L 0	-158.8	1.100	-624.5	845.7	985.4	OK
		R 0	163.3			523.7		
	X2	L 0	-161.1	1.100	-767.6	1005.4	1048.3	OK
		R 0	161.0			683.4		
	X3	L 0	-161.0	1.100	-767.6	1005.4	1048.3	OK
		R 0	161.0			683.4		
	X4	L 0	-161.0	1.100	-767.7	1005.4	1048.3	OK
		R 0	161.1			683.4		
	X5	L 0	-163.3	1.100	-622.1	847.6	985.4	OK
		R 0	158.8			525.6		
10F	X1	L 0	-158.8	1.100	-624.5	845.7	985.4	OK
		R 0	163.2			523.7		
	X2	L 0	-161.1	1.100	-767.6	1005.4	1048.3	OK
		R 0	161.0			683.4		
	X3	L 0	-161.0	1.100	-767.6	1005.4	1048.3	OK
		R 0	161.0			683.4		
	X4	L 0	-161.0	1.100	-767.7	1005.4	1048.3	OK
		R 0	161.1			683.4		
	X5	L 0	-163.2	1.100	-622.2	847.6	985.4	OK
		R 0	158.8			525.6		
9F	X1	L 0	-158.8	1.100	-624.5	845.7	985.4	OK
		R 0	163.3			523.7		
	X2	L 0	-161.1	1.100	-767.6	1005.4	1048.3	OK
		R 0	161.0			683.4		
	X3	L 0	-161.0	1.100	-767.6	1005.4	1048.3	OK
		R 0	161.0			683.4		
	X4	L 0	-161.0	1.100	-767.7	1005.4	1048.3	OK
		R 0	161.1			683.4		
	X5	L 0	-163.3	1.100	-622.1	847.6	985.4	OK
		R 0	158.8			525.6		
8F	X1	L 0	-162.0	1.100	-819.6	1063.6	1235.9	OK
		R 0	167.1			734.5		
	X2	L 0	-164.6	1.100	-824.2	1071.2	1235.9	OK
		R 0	164.5			742.1		
	X3	L 0	-164.5	1.100	-824.2	1071.2	1235.9	OK
		R 0	164.5			742.1		
	X4	L 0	-164.5	1.100	-824.3	1071.2	1235.9	OK
		R 0	164.6			742.2		
	X5	L 0	-167.1	1.100	-816.7	1065.4	1235.9	OK
		R 0	162.0			736.4		
7F	X1	L 0	-162.0	1.100	-819.6	1063.6	1235.9	OK
		R 0	167.0			734.5		
	X2	L 0	-164.6	1.100	-824.2	1071.2	1235.9	OK
		R 0	164.5			742.1		
	X3	L 0	-164.5	1.100	-824.2	1071.2	1235.9	OK
		R 0	164.5			742.1		
	X4	L 0	-164.5	1.100	-824.3	1071.2	1235.9	OK
		R 0	-164.5			1071.2		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
7F	X4	R	0	164.6	1.100	-824.3	742.2	≦	1235.9	OK
	X5	R	0	-167.0	1.100	-816.8	1065.5	≦	1235.9	OK
6F	X1	R	0	162.0	1.100	-819.7	736.4	≦	1235.9	OK
		L	0	-162.0			1063.6	≦		
	X2	R	0	167.1	1.100	-824.2	734.5	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.6			1071.2	≦		
	X3	R	0	164.5	1.100	-824.2	742.1	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			1071.2	≦		
	X4	R	0	164.5	1.100	-824.3	742.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			1071.2	≦		
	X5	R	0	166.6	1.100	-816.7	742.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-167.1			1065.4	≦		
5F	X1	R	0	162.0	1.100	-816.7	736.4	≦	1235.9	OK
		L	0	-161.9			1063.6	≦		
	X2	R	0	167.1	1.100	-824.2	734.6	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.6			1071.2	≦		
	X3	R	0	164.5	1.100	-824.2	742.1	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			1071.2	≦		
	X4	R	0	164.5	1.100	-824.3	742.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			1071.2	≦		
	X5	R	0	166.6	1.100	-816.7	742.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-167.1			1065.4	≦		
4F	X1	R	0	161.9	1.100	-819.8	736.4	≦	1235.9	OK
		L	0	-161.9			1063.6	≦		
	X2	R	0	167.2	1.100	-824.2	734.6	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.6			1071.2	≦		
	X3	R	0	164.5	1.100	-824.2	742.1	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			1071.2	≦		
	X4	R	0	164.5	1.100	-824.3	742.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			1071.2	≦		
	X5	R	0	166.6	1.100	-816.6	742.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-167.2			1065.4	≦		
3F	X1	R	0	161.9	1.100	-819.8	736.4	≦	1235.9	OK
		L	0	-161.8			1063.6	≦		
	X2	R	0	167.2	1.100	-824.2	734.6	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.6			1071.2	≦		
	X3	R	0	164.4	1.100	-824.2	742.1	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			1071.2	≦		
	X4	R	0	164.5	1.100	-824.3	742.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.4			1071.2	≦		
	X5	R	0	166.6	1.100	-816.6	742.2	≦	1235.9	OK
		L	0	-167.2			1065.4	≦		
2F	X1	R	0	161.8	1.100	-819.8	736.4	≦	1235.9	OK
		L	0	-161.8			1063.6	≦		
	X2	R	0	167.2	1.100	-824.2	734.6	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.6			1071.2	≦		
	X3	R	0	164.5	1.100	-824.2	742.1	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			1071.2	≦		
	X4	R	0	164.5	1.100	-824.2	742.1	≦	1235.9	OK
		L	0	-164.5			1071.2	≦		
	X5	R	0	166.5	1.100	-816.5	742.1	≦	1235.9	OK
		L	0	-167.2			1065.4	≦		
1F	X1	R		221.9	1.200	-2033.2	1293.9	≦	5707.5	OK
		L		-221.9			2661.7	≦		
	X2	R		247.6	1.200	-1525.3	1582.8	≦	5249.7	OK
		L		-255.8			2086.1	≦		
	X3	R		251.7	1.200	-1561.8	1622.5	≦	5318.2	OK
		L		-251.7			2125.8	≦		
	X4	R		255.8	1.200	-1575.6	1634.9	≦	5295.8	OK
		L		-247.6			2138.3	≦		
	X5	R		221.9	1.200	-1263.2	1293.9	≦	5707.5	OK
		L		-281.5			1797.3	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-101.8	1.200	-215.5	360.4	≧	556.1	OK
		R		106.1			152.5	≧		
	X2	L		-104.0	1.200	-258.4	414.2	≧	570.4	OK
		R		103.9			206.3	≧		
	X3	L		-103.9	1.200	-259.9	415.9	≧	570.4	OK
		R		103.9			208.0	≧		
	X4	L		-103.9	1.200	-258.6	414.2	≧	570.4	OK
		R		104.0			206.3	≧		
	X5	L		-106.1	1.200	-189.2	333.1	≧	556.1	OK
		R		101.8			125.2	≧		
15F	X1	L		-144.3	1.200	-230.4	420.8	≧	556.1	OK
		R	0	146.4			130.0	≧		
	X2	L		-145.4	1.200	-283.3	485.3	≧	570.4	OK
		R	0	145.4			194.5	≧		
	X3	L		-145.4	1.200	-283.8	485.9	≧	570.4	OK
		R	0	145.4			195.1	≧		
	X4	L		-145.4	1.200	-282.8	484.8	≧	570.4	OK
		R	0	145.4			194.0	≧		
	X5	L		-146.4	1.200	-220.0	410.4	≧	556.1	OK
		R		144.3			119.7	≧		
14F	X1	L		-149.9	1.200	-404.7	635.5	≧	784.3	OK
		R		153.0			332.7	≧		
	X2	L		-151.5	1.200	-427.7	664.7	≧	784.3	OK
		R	0	151.4			361.8	≧		
	X3	L		-151.4	1.200	-428.5	665.7	≧	784.3	OK
		R	0	151.4			362.8	≧		
	X4	L		-151.4	1.200	-427.4	664.3	≧	784.3	OK
		R	0	151.5			361.4	≧		
	X5	L		-153.0	1.200	-368.1	594.7	≧	784.3	OK
		R		149.9			291.8	≧		
13F	X1	L		-149.9	1.200	-446.5	685.8	≧	784.3	OK
		R	0	152.9			382.9	≧		
	X2	L	0	-151.5	1.100	-451.2	647.8	≧	784.3	OK
		R	0	151.4			344.9	≧		
	X3	L	0	-151.4	1.100	-451.2	647.8	≧	784.3	OK
		R	0	151.4			344.9	≧		
	X4	L	0	-151.4	1.100	-451.3	647.8	≧	784.3	OK
		R	0	151.5			344.9	≧		
	X5	L		-152.9	1.200	-429.3	668.1	≧	784.3	OK
		R	0	149.9			365.2	≧		
12F	X1	L	0	-149.9	1.100	-448.4	643.2	≧	784.3	OK
		R	0	152.9			340.3	≧		
	X2	L	0	-151.5	1.100	-451.2	647.8	≧	784.3	OK
		R	0	151.4			344.9	≧		
	X3	L	0	-151.4	1.100	-451.2	647.8	≧	784.3	OK
		R	0	151.4			344.9	≧		
	X4	L	0	-151.4	1.100	-451.3	647.8	≧	784.3	OK
		R	0	151.5			344.9	≧		
	X5	L	0	-152.9	1.100	-447.4	645.1	≧	784.3	OK
		R	0	149.9			342.2	≧		
11F	X1	L	0	-158.8	1.100	-624.5	845.7	≧	985.4	OK
		R	0	163.3			523.7	≧		
	X2	L	0	-161.1	1.100	-767.6	1005.4	≧	1048.3	OK
		R	0	161.0			683.4	≧		
	X3	L	0	-161.0	1.100	-767.6	1005.4	≧	1048.3	OK
		R	0	161.0			683.4	≧		
	X4	L	0	-161.0	1.100	-767.7	1005.4	≧	1048.3	OK
		R	0	161.1			683.4	≧		
	X5	L	0	-163.3	1.100	-622.1	847.6	≧	985.4	OK
		R	0	158.8			525.6	≧		
10F	X1	L	0	-158.8	1.100	-624.5	845.7	≧	985.4	OK
		R	0	163.2			523.7	≧		
	X2	L	0	-161.1	1.100	-767.6	1005.4	≧	1048.3	OK
		R	0	161.0			683.4	≧		
	X3	L	0	-161.0	1.100	-767.6	1005.4	≧	1048.3	OK

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X3	R	0	161.0	1.100	-767.6	683.4	$\leq$	1048.3	OK
		L	0	-161.0			1005.4	$\leq$		
	X4	R	0	161.1	1.100	-767.7	683.4	$\leq$	1048.3	OK
		L	0	-163.2			847.6	$\leq$		
9F	X1	R	0	158.8	1.100	-622.2	525.6	$\leq$	985.4	OK
		L	0	-158.7			845.7	$\leq$		
	X2	R	0	163.3	1.100	-624.5	523.7	$\leq$	985.4	OK
		L	0	-161.1			1005.4	$\leq$		
	X3	R	0	161.0	1.100	-767.6	683.4	$\leq$	1048.3	OK
		L	0	-161.0			1005.4	$\leq$		
	X4	R	0	161.1	1.100	-767.7	683.4	$\leq$	1048.3	OK
		L	0	-161.0			1005.4	$\leq$		
	X5	R	0	158.7	1.100	-622.1	525.6	$\leq$	985.4	OK
		L	0	-163.3			847.6	$\leq$		
8F	X1	R	0	167.1	1.100	-819.6	734.5	$\leq$	1235.9	OK
		L	0	-162.0			1063.6	$\leq$		
	X2	R	0	164.5	1.100	-824.2	742.1	$\leq$	1235.9	OK
		L	0	-164.6			1071.2	$\leq$		
	X3	R	0	164.5	1.100	-824.2	742.1	$\leq$	1235.9	OK
		L	0	-164.5			1071.2	$\leq$		
	X4	R	0	164.6	1.100	-824.3	742.2	$\leq$	1235.9	OK
		L	0	-164.5			1071.2	$\leq$		
	X5	R	0	162.0	1.100	-816.7	736.4	$\leq$	1235.9	OK
		L	0	-167.1			1065.4	$\leq$		
7F	X1	R	0	167.0	1.100	-819.6	734.5	$\leq$	1235.9	OK
		L	0	-162.0			1063.6	$\leq$		
	X2	R	0	164.5	1.100	-824.2	742.1	$\leq$	1235.9	OK
		L	0	-164.6			1071.2	$\leq$		
	X3	R	0	164.5	1.100	-824.2	742.1	$\leq$	1235.9	OK
		L	0	-164.5			1071.2	$\leq$		
	X4	R	0	164.6	1.100	-824.3	742.2	$\leq$	1235.9	OK
		L	0	-164.5			1071.2	$\leq$		
	X5	R	0	162.0	1.100	-816.8	736.4	$\leq$	1235.9	OK
		L	0	-167.0			1065.5	$\leq$		
6F	X1	R	0	167.1	1.100	-819.7	734.5	$\leq$	1235.9	OK
		L	0	-162.0			1063.6	$\leq$		
	X2	R	0	164.5	1.100	-824.2	742.1	$\leq$	1235.9	OK
		L	0	-164.6			1071.2	$\leq$		
	X3	R	0	164.5	1.100	-824.2	742.2	$\leq$	1235.9	OK
		L	0	-164.5			1071.2	$\leq$		
	X4	R	0	164.6	1.100	-824.3	742.2	$\leq$	1235.9	OK
		L	0	-164.5			1071.2	$\leq$		
	X5	R	0	162.0	1.100	-816.7	736.4	$\leq$	1235.9	OK
		L	0	-167.1			1065.4	$\leq$		
5F	X1	R	0	167.1	1.100	-819.7	734.6	$\leq$	1235.9	OK
		L	0	-161.9			1063.6	$\leq$		
	X2	R	0	164.5	1.100	-824.2	742.1	$\leq$	1235.9	OK
		L	0	-164.6			1071.2	$\leq$		
	X3	R	0	164.5	1.100	-824.2	742.2	$\leq$	1235.9	OK
		L	0	-164.5			1071.2	$\leq$		
	X4	R	0	164.6	1.100	-824.3	742.2	$\leq$	1235.9	OK
		L	0	-164.5			1071.2	$\leq$		
	X5	R	0	161.9	1.100	-816.7	736.4	$\leq$	1235.9	OK
		L	0	-167.1			1065.4	$\leq$		
4F	X1	R	0	167.2	1.100	-819.8	734.6	$\leq$	1235.9	OK
		L	0	-161.8			1063.6	$\leq$		
	X2	R	0	164.5	1.100	-824.2	742.1	$\leq$	1235.9	OK
		L	0	-164.6			1071.2	$\leq$		
	X3	R	0	164.5	1.100	-824.2	742.2	$\leq$	1235.9	OK
		L	0	-164.5			1071.2	$\leq$		
	X4	R	0	164.6	1.100	-824.3	742.2	$\leq$	1235.9	OK
		L	0	-164.5			1071.2	$\leq$		
	X5	R	0	161.8	1.100	-816.6	736.4	$\leq$	1235.9	OK
		L	0	-167.2			1065.4	$\leq$		

Y3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X1	L	0	1.100	-819.8	1063.6	1235.9	OK
		R	0			734.6		
	X2	L	0	1.100	-824.2	1071.2	1235.9	OK
		R	0			742.1		
	X3	L	0	1.100	-824.2	1071.2	1235.9	OK
		R	0			742.2		
	X4	L	0	1.100	-824.3	1071.2	1235.9	OK
		R	0			742.2		
	X5	L	0	1.100	-816.5	1065.4	1235.9	OK
		R	0			736.4		
2F	X1	L	0	1.100	-819.8	1063.6	1235.9	OK
		R	0			734.6		
	X2	L	0	1.100	-824.2	1071.2	1235.9	OK
		R	0			742.1		
	X3	L	0	1.100	-824.2	1071.2	1235.9	OK
		R	0			742.1		
	X4	L	0	1.100	-824.2	1071.2	1235.9	OK
		R	0			742.1		
	X5	L	0	1.100	-816.5	1065.4	1235.9	OK
		R	0			736.4		
1F	X1	L		1.200	-2033.6	2662.2	5687.2	OK
		R				2158.8		
	X2	L		1.200	-1525.4	2086.3	5249.9	OK
		R				1583.0		
	X3	L		1.200	-1561.7	2125.8	5318.3	OK
		R				1622.4		
	X4	L		1.200	-1575.6	2138.3	5295.6	OK
		R				1635.0		
	X5	L		1.200	-1260.1	1793.6	5714.4	OK
		R				1290.3		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L		1.200	0.6	101.1	556.1	OK
		R				106.8		
	X2	L		1.200	0.3	103.7	570.4	OK
		R				104.2		
	X3	L		1.200	-0.0	103.9	570.4	OK
		R				103.9		
	X4	L		1.200	-0.3	104.2	570.4	OK
		R				103.7		
	X5	L		1.200	-0.6	106.8	556.1	OK
		R				101.1		
15F	X1	L		1.200	0.6	143.6	556.1	OK
		R				147.1		
	X2	L		1.200	0.3	145.0	570.4	OK
		R				145.7		
	X3	L		1.200	-0.0	145.4	570.4	OK
		R				145.4		
	X4	L		1.200	-0.3	145.7	570.4	OK
		R				145.0		
	X5	L		1.200	-0.6	147.1	556.1	OK
		R				143.6		
14F	X1	L		1.200	1.1	148.6	784.3	OK
		R				154.3		
	X2	L		1.200	0.3	151.1	784.3	OK
		R				151.8		
	X3	L		1.200	-0.0	151.4	784.3	OK
		R				151.4		
	X4	L		1.200	-0.3	151.8	784.3	OK
		R				151.1		
	X5	L		1.200	-1.1	154.3	784.3	OK
		R				148.6		
13F	X1	L		1.200	2.2	147.3	784.3	OK
		R				155.6		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X2	L	-151.5	1.200	0.3	151.1	784.3	OK
		R	151.4			151.8	784.3	
	X3	L	-151.4	1.200	-0.0	151.4	784.3	OK
		R	151.4			151.4	784.3	
	X4	L	-151.4	1.200	-0.3	151.8	784.3	OK
		R	151.5			151.1	784.3	
	X5	L	-152.9	1.200	-2.2	155.6	784.3	OK
		R	150.0			147.3	784.3	
12F	X1	L	-149.9	1.200	4.2	144.9	784.3	OK
		R	152.9			158.0	784.3	
	X2	L	-151.5	1.200	0.3	151.1	784.3	OK
		R	151.4			151.8	784.3	
	X3	L	-151.4	1.200	-0.0	151.4	784.3	OK
		R	151.4			151.4	784.3	
	X4	L	-151.4	1.200	-0.3	151.8	784.3	OK
		R	151.5			151.1	784.3	
	X5	L	-152.9	1.200	-4.2	158.0	784.3	OK
		R	149.9			144.9	784.3	
11F	X1	L	-158.8	1.200	8.1	149.0	985.4	OK
		R	163.3			173.0	985.4	
	X2	L	-161.1	1.200	0.4	160.6	1048.3	OK
		R	161.0			161.5	1048.3	
	X3	L	-161.0	1.200	-0.0	161.0	1048.3	OK
		R	161.0			161.0	1048.3	
	X4	L	-161.0	1.200	-0.4	161.5	1048.3	OK
		R	161.1			160.6	1048.3	
	X5	L	-163.3	1.200	-8.1	173.0	985.4	OK
		R	158.8			149.0	985.4	
10F	X1	L	-158.8	1.200	8.8	148.3	985.4	OK
		R	163.2			173.8	985.4	
	X2	L	-161.1	1.200	0.2	160.8	1048.3	OK
		R	161.0			161.2	1048.3	
	X3	L	-161.0	1.200	-0.0	161.0	1048.3	OK
		R	161.0			161.0	1048.3	
	X4	L	-161.0	1.200	-0.2	161.2	1048.3	OK
		R	161.1			160.8	1048.3	
	X5	L	-163.2	1.200	-8.8	173.8	985.4	OK
		R	158.8			148.3	985.4	
9F	X1	L	-158.8	1.200	9.9	146.9	985.4	OK
		R	163.3			175.2	985.4	
	X2	L	-161.1	1.200	-0.5	161.6	1048.3	OK
		R	161.0			160.4	1048.3	
	X3	L	-161.0	1.200	-0.0	161.0	1048.3	OK
		R	161.0			161.0	1048.3	
	X4	L	-161.0	1.200	0.5	160.4	1048.3	OK
		R	161.1			161.6	1048.3	
	X5	L	-163.3	1.200	-9.9	175.2	985.4	OK
		R	158.8			146.9	985.4	
8F	X1	L	-162.0	1.200	12.7	146.8	1235.9	OK
		R	167.1			182.3	1235.9	
	X2	L	-164.6	1.200	-0.8	165.6	1235.9	OK
		R	164.5			163.5	1235.9	
	X3	L	-164.5	1.200	-0.0	164.5	1235.9	OK
		R	164.5			164.5	1235.9	
	X4	L	-164.5	1.200	0.8	163.5	1235.9	OK
		R	164.6			165.6	1235.9	
	X5	L	-167.1	1.200	-12.7	182.3	1235.9	OK
		R	162.0			146.8	1235.9	
7F	X1	L	-162.0	1.200	13.7	145.6	1235.9	OK
		R	167.0			183.4	1235.9	
	X2	L	-164.6	1.200	-0.7	165.4	1235.9	OK
		R	164.5			163.6	1235.9	
	X3	L	-164.5	1.200	-0.0	164.5	1235.9	OK
		R	164.5			164.5	1235.9	
	X4	L	-164.5	1.200	0.7	163.6	1235.9	OK
		R	164.5			163.6	1235.9	

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
7F	X4	R	164.6	1.200	0.7	165.4	≦	1235.9	OK
	X5	L	-167.0	1.200	-13.7	183.4	≦	1235.9	OK
6F	X1	R	162.0	1.200	14.4	145.6	≦	1235.9	OK
		L	-162.0			144.6	≦		
	X2	R	164.5	1.200	-0.6	163.8	≦	1235.9	OK
		L	-164.6			165.2	≦		
	X3	R	164.5	1.200	-0.0	164.5	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			164.5	≦		
	X4	R	164.6	1.200	0.5	165.2	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			163.8	≦		
	X5	R	162.0	1.200	-14.4	144.6	≦	1235.9	OK
		L	-167.1			184.4	≦		
5F	X1	R	167.1	1.200	15.2	185.4	≦	1235.9	OK
		L	-161.9			143.7	≦		
	X2	R	164.5	1.200	-0.6	163.7	≦	1235.9	OK
		L	-164.6			165.3	≦		
	X3	R	164.5	1.200	-0.0	164.5	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			164.5	≦		
	X4	R	164.6	1.200	0.6	165.3	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			163.7	≦		
	X5	R	161.9	1.200	-15.2	143.7	≦	1235.9	OK
		L	-167.1			185.4	≦		
4F	X1	R	167.2	1.200	14.9	185.1	≦	1235.9	OK
		L	-161.9			143.9	≦		
	X2	R	164.5	1.200	-0.5	163.9	≦	1235.9	OK
		L	-164.6			165.2	≦		
	X3	R	164.5	1.200	-0.0	164.5	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			164.5	≦		
	X4	R	164.6	1.200	0.5	165.1	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			163.9	≦		
	X5	R	161.9	1.200	-14.9	143.9	≦	1235.9	OK
		L	-167.2			185.1	≦		
3F	X1	R	167.2	1.200	16.2	186.7	≦	1235.9	OK
		L	-161.8			142.4	≦		
	X2	R	164.4	1.200	-0.5	163.9	≦	1235.9	OK
		L	-164.6			165.2	≦		
	X3	R	164.5	1.200	-0.0	164.5	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			164.5	≦		
	X4	R	164.6	1.200	0.5	165.2	≦	1235.9	OK
		L	-164.4			163.9	≦		
	X5	R	161.8	1.200	-16.2	142.4	≦	1235.9	OK
		L	-167.2			186.7	≦		
2F	X1	R	167.2	1.200	20.4	191.7	≦	1235.9	OK
		L	-161.8			137.4	≦		
	X2	R	164.5	1.200	-2.5	161.5	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			167.5	≦		
	X3	R	164.5	1.200	-0.0	164.5	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			164.5	≦		
	X4	R	164.5	1.200	2.5	167.5	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			161.5	≦		
	X5	R	161.8	1.200	-20.4	137.4	≦	1235.9	OK
		L	-167.2			191.7	≦		
1F	X1	R	281.5	1.200	23.3	309.4	≦	4354.3	OK
		L	-221.9			193.9	≦		
	X2	R	247.6	1.200	-6.1	240.3	≦	4107.9	OK
		L	-255.8			263.1	≦		
	X3	R	251.7	1.200	0.0	251.7	≦	4107.9	OK
		L	-251.7			251.7	≦		
	X4	R	255.8	1.200	6.1	263.1	≦	4107.9	OK
		L	-247.6			240.3	≦		
	X5	R	221.9	1.200	-23.3	193.9	≦	4354.3	OK
		L	-281.5			309.4	≦		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	L		-101.8	1.200	-5.8	108.8	≧	556.1	OK
		R		106.1			99.1	≧		
	X2	L		-104.0	1.200	0.4	103.5	≧	570.4	OK
		R		103.9			104.4	≧		
	X3	L		-103.9	1.200	0.0	103.9	≧	570.4	OK
		R		103.9			103.9	≧		
	X4	L		-103.9	1.200	-0.4	104.4	≧	570.4	OK
		R		104.0			103.5	≧		
	X5	L		-106.1	1.200	5.8	99.1	≧	556.1	OK
		R		101.8			108.8	≧		
15F	X1	L		-144.3	1.200	-6.5	152.1	≧	556.1	OK
		R		146.4			138.7	≧		
	X2	L		-145.4	1.200	0.2	145.1	≧	570.4	OK
		R		145.4			145.7	≧		
	X3	L		-145.4	1.200	0.0	145.4	≧	570.4	OK
		R		145.4			145.4	≧		
	X4	L		-145.4	1.200	-0.2	145.7	≧	570.4	OK
		R		145.4			145.1	≧		
	X5	L		-146.4	1.200	6.5	138.7	≧	556.1	OK
		R		144.3			152.1	≧		
14F	X1	L		-149.9	1.200	-7.4	158.8	≧	784.3	OK
		R		153.0			144.1	≧		
	X2	L		-151.5	1.200	0.3	151.0	≧	784.3	OK
		R		151.4			151.8	≧		
	X3	L		-151.4	1.200	0.0	151.4	≧	784.3	OK
		R		151.4			151.4	≧		
	X4	L		-151.4	1.200	-0.3	151.8	≧	784.3	OK
		R		151.5			151.1	≧		
	X5	L		-153.0	1.200	7.4	144.1	≧	784.3	OK
		R		149.9			158.8	≧		
13F	X1	L		-149.9	1.200	-7.4	158.9	≧	784.3	OK
		R		152.9			144.0	≧		
	X2	L		-151.5	1.200	0.3	151.0	≧	784.3	OK
		R		151.4			151.8	≧		
	X3	L		-151.4	1.200	0.0	151.4	≧	784.3	OK
		R		151.4			151.4	≧		
	X4	L		-151.4	1.200	-0.3	151.8	≧	784.3	OK
		R		151.5			151.0	≧		
	X5	L		-152.9	1.200	7.4	144.0	≧	784.3	OK
		R		149.9			158.9	≧		
12F	X1	L		-149.9	1.200	-7.4	158.8	≧	784.3	OK
		R		152.9			144.1	≧		
	X2	L		-151.5	1.200	0.3	151.1	≧	784.3	OK
		R		151.4			151.8	≧		
	X3	L		-151.4	1.200	0.0	151.4	≧	784.3	OK
		R		151.4			151.4	≧		
	X4	L		-151.4	1.200	-0.3	151.8	≧	784.3	OK
		R		151.5			151.1	≧		
	X5	L		-152.9	1.200	7.4	144.1	≧	784.3	OK
		R		149.9			158.8	≧		
11F	X1	L		-158.8	1.200	-10.7	171.6	≧	985.4	OK
		R		163.3			150.4	≧		
	X2	L		-161.1	1.200	0.7	160.2	≧	1048.3	OK
		R		161.0			161.8	≧		
	X3	L		-161.0	1.200	0.0	161.0	≧	1048.3	OK
		R		161.0			161.0	≧		
	X4	L		-161.0	1.200	-0.7	161.8	≧	1048.3	OK
		R		161.1			160.2	≧		
	X5	L		-163.3	1.200	10.7	150.4	≧	985.4	OK
		R		158.8			171.6	≧		
10F	X1	L		-158.8	1.200	-10.4	171.3	≧	985.4	OK
		R		163.2			150.8	≧		
	X2	L		-161.1	1.200	0.7	160.3	≧	1048.3	OK
		R		161.0			161.8	≧		
	X3	L		-161.0	1.200	0.0	161.0	≧	1048.3	OK
		R		-161.0			161.0	≧		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X3	R	161.0	1.200	0.0	161.0	≦	1048.3	OK
		L	-161.0			161.8	≦		
	X4	R	161.1	1.200	-0.7	160.3	≦	1048.3	OK
		L	-163.2			150.8	≦		
9F	X1	R	158.8	1.200	10.4	171.3	≦	985.4	OK
		L	-158.7			170.3	≦		
	X2	R	163.3	1.200	-9.6	151.7	≦	985.4	OK
		L	-161.1			160.3	≦		
	X3	R	161.0	1.200	0.6	161.7	≦	1048.3	OK
		L	-161.0			161.0	≦		
	X4	R	161.0	1.200	-0.6	161.7	≦	1048.3	OK
		L	-161.0			160.3	≦		
	X5	R	161.1	1.200	-0.6	160.3	≦	1048.3	OK
		L	-163.3			151.7	≦		
8F	X1	R	158.7	1.200	9.6	170.3	≦	985.4	OK
		L	-162.0			173.3	≦		
	X2	R	167.1	1.200	-9.4	155.7	≦	1235.9	OK
		L	-164.6			163.7	≦		
	X3	R	164.5	1.200	0.7	165.3	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			164.5	≦		
	X4	R	164.5	1.200	0.0	164.5	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			165.3	≦		
	X5	R	164.6	1.200	-0.7	163.7	≦	1235.9	OK
		L	-167.1			155.7	≦		
7F	X1	R	162.0	1.200	9.4	173.3	≦	1235.9	OK
		L	-167.0			171.4	≦		
	X2	R	167.0	1.200	-7.8	157.6	≦	1235.9	OK
		L	-164.6			163.8	≦		
	X3	R	164.5	1.200	0.6	165.2	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			164.5	≦		
	X4	R	164.5	1.200	0.0	164.5	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			165.2	≦		
	X5	R	164.6	1.200	-0.6	163.8	≦	1235.9	OK
		L	-167.0			157.6	≦		
6F	X1	R	162.0	1.200	7.8	171.4	≦	1235.9	OK
		L	-162.0			169.4	≦		
	X2	R	167.1	1.200	-6.2	159.6	≦	1235.9	OK
		L	-164.6			163.9	≦		
	X3	R	164.5	1.200	0.6	165.1	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			164.5	≦		
	X4	R	164.5	1.200	0.0	164.5	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			165.1	≦		
	X5	R	164.6	1.200	-0.6	163.9	≦	1235.9	OK
		L	-167.1			159.6	≦		
5F	X1	R	162.0	1.200	6.2	169.4	≦	1235.9	OK
		L	-167.0			171.4	≦		
	X2	R	167.0	1.200	-4.1	162.2	≦	1235.9	OK
		L	-164.6			164.0	≦		
	X3	R	164.5	1.200	0.5	165.0	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			164.5	≦		
	X4	R	164.5	1.200	0.0	164.5	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			165.0	≦		
	X5	R	164.6	1.200	-0.5	164.0	≦	1235.9	OK
		L	-167.1			162.2	≦		
4F	X1	R	161.9	1.200	4.1	166.8	≦	1235.9	OK
		L	-161.8			163.6	≦		
	X2	R	167.2	1.200	-1.4	165.5	≦	1235.9	OK
		L	-164.6			164.2	≦		
	X3	R	164.5	1.200	0.3	164.9	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			164.5	≦		
	X4	R	164.5	1.200	0.0	164.5	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			164.8	≦		
	X5	R	164.6	1.200	-0.3	164.2	≦	1235.9	OK
		L	-167.2			165.5	≦		
	X5	R	161.8	1.200	1.4	163.6	≦	1235.9	OK
		L	-161.8			163.6	≦		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X1	L	-161.8	1.200	-0.9	162.9	1235.9	OK
		R	167.2			166.2		
	X2	L	-164.6	1.200	0.3	164.2	1235.9	OK
		R	164.4			164.8		
	X3	L	-164.5	1.200	0.0	164.5	1235.9	OK
		R	164.5			164.5		
	X4	L	-164.4	1.200	-0.3	164.8	1235.9	OK
		R	164.6			164.2		
	X5	L	-167.2	1.200	0.9	166.2	1235.9	OK
		R	161.8			162.9		
2F	X1	L	-161.8	1.200	0.9	160.7	1235.9	OK
		R	167.2			168.3		
	X2	L	-164.5	1.200	0.1	164.4	1235.9	OK
		R	164.5			164.7		
	X3	L	-164.5	1.200	0.0	164.5	1235.9	OK
		R	164.5			164.5		
	X4	L	-164.5	1.200	-0.1	164.7	1235.9	OK
		R	164.5			164.4		
	X5	L	-167.2	1.200	-0.9	168.3	1235.9	OK
		R	161.8			160.7		
1F	X1	L	-221.9	1.200	4.9	216.0	4107.9	OK
		R	281.5			287.3		
	X2	L	-255.8	1.200	-1.1	257.2	4107.9	OK
		R	247.6			246.2		
	X3	L	-251.7	1.200	0.0	251.7	4107.9	OK
		R	251.7			251.7		
	X4	L	-247.6	1.200	1.1	246.2	4107.9	OK
		R	255.8			257.2		
	X5	L	-281.5	1.200	-4.9	287.3	4107.9	OK
		R	221.9			216.0		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
RF	X1	L	-101.8	1.200	-5.9	109.0	556.1	OK
		R	106.1			98.9		
	X2	L	-104.0	1.200	0.4	103.6	570.4	OK
		R	103.9			104.3		
	X3	L	-103.9	1.200	0.0	103.9	570.4	OK
		R	103.9			103.9		
	X4	L	-103.9	1.200	-0.4	104.3	570.4	OK
		R	104.0			103.6		
	X5	L	-106.1	1.200	5.9	98.9	556.1	OK
		R	101.8			109.0		
15F	X1	L	-144.3	1.200	-6.6	152.3	556.1	OK
		R	146.4			138.5		
	X2	L	-145.4	1.200	0.2	145.1	570.4	OK
		R	145.4			145.6		
	X3	L	-145.4	1.200	0.0	145.4	570.4	OK
		R	145.4			145.4		
	X4	L	-145.4	1.200	-0.2	145.6	570.4	OK
		R	145.4			145.1		
	X5	L	-146.4	1.200	6.6	138.5	556.1	OK
		R	144.3			152.3		
14F	X1	L	-149.9	1.200	-7.6	159.0	784.3	OK
		R	153.0			143.9		
	X2	L	-151.5	1.200	0.3	151.1	784.3	OK
		R	151.4			151.8		
	X3	L	-151.4	1.200	0.0	151.4	784.3	OK
		R	151.4			151.4		
	X4	L	-151.4	1.200	-0.3	151.8	784.3	OK
		R	151.5			151.1		
	X5	L	-153.0	1.200	7.6	143.9	784.3	OK
		R	149.9			159.0		
13F	X1	L	-150.0	1.200	-7.6	159.1	784.3	OK
		R	152.9			143.8		

Y2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X2	L	-151.5	1.200	0.3	151.1	784.3	OK
		R	151.4			151.8		
	X3	L	-151.4	1.200	0.0	151.4	784.3	OK
		R	151.4			151.4		
	X4	L	-151.4	1.200	-0.3	151.8	784.3	OK
		R	151.5			151.1		
	X5	L	-152.9	1.200	7.6	143.8	784.3	OK
		R	150.0			159.1		
12F	X1	L	-149.9	1.200	-7.5	158.9	784.3	OK
		R	152.9			143.9		
	X2	L	-151.5	1.200	0.3	151.1	784.3	OK
		R	151.4			151.8		
	X3	L	-151.4	1.200	0.0	151.4	784.3	OK
		R	151.4			151.4		
	X4	L	-151.4	1.200	-0.3	151.8	784.3	OK
		R	151.5			151.1		
	X5	L	-152.9	1.200	7.5	143.9	784.3	OK
		R	149.9			158.9		
11F	X1	L	-158.8	1.200	-10.9	171.9	985.4	OK
		R	163.3			150.1		
	X2	L	-161.1	1.200	0.7	160.3	1048.3	OK
		R	161.0			161.8		
	X3	L	-161.0	1.200	0.0	161.0	1048.3	OK
		R	161.0			161.0		
	X4	L	-161.0	1.200	-0.7	161.8	1048.3	OK
		R	161.1			160.3		
	X5	L	-163.3	1.200	10.9	150.1	985.4	OK
		R	158.8			171.9		
10F	X1	L	-158.8	1.200	-10.6	171.5	985.4	OK
		R	163.2			150.5		
	X2	L	-161.1	1.200	0.6	160.3	1048.3	OK
		R	161.0			161.7		
	X3	L	-161.0	1.200	0.0	161.0	1048.3	OK
		R	161.0			161.0		
	X4	L	-161.0	1.200	-0.6	161.7	1048.3	OK
		R	161.1			160.3		
	X5	L	-163.2	1.200	10.6	150.5	985.4	OK
		R	158.8			171.5		
9F	X1	L	-158.8	1.200	-9.8	170.6	985.4	OK
		R	163.3			151.5		
	X2	L	-161.1	1.200	0.6	160.3	1048.3	OK
		R	161.0			161.7		
	X3	L	-161.0	1.200	0.0	161.0	1048.3	OK
		R	161.0			161.0		
	X4	L	-161.0	1.200	-0.6	161.7	1048.3	OK
		R	161.1			160.3		
	X5	L	-163.3	1.200	9.8	151.5	985.4	OK
		R	158.8			170.6		
8F	X1	L	-162.0	1.200	-9.7	173.6	1235.9	OK
		R	167.1			155.5		
	X2	L	-164.6	1.200	0.7	163.8	1235.9	OK
		R	164.5			165.3		
	X3	L	-164.5	1.200	0.0	164.5	1235.9	OK
		R	164.5			164.5		
	X4	L	-164.5	1.200	-0.7	165.3	1235.9	OK
		R	164.6			163.8		
	X5	L	-167.1	1.200	9.7	155.5	1235.9	OK
		R	162.0			173.6		
7F	X1	L	-162.0	1.200	-8.0	171.7	1235.9	OK
		R	167.0			157.4		
	X2	L	-164.6	1.200	0.6	163.9	1235.9	OK
		R	164.5			165.2		
	X3	L	-164.5	1.200	0.0	164.5	1235.9	OK
		R	164.5			164.5		
	X4	L	-164.5	1.200	-0.6	165.2	1235.9	OK
		R	164.5			165.2		

Y2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
7F	X4	R	164.6	1.200	-0.6	163.9	≦	1235.9	OK
	X5	L	-167.0	1.200	8.0	157.4	≦	1235.9	OK
6F	X1	R	162.0	1.200	-6.4	171.7	≦	1235.9	OK
		L	-162.0			169.6	≦		
	X2	R	167.1	1.200	0.5	159.4	≦	1235.9	OK
		L	-164.6			163.9	≦		
	X3	R	164.5	1.200	0.0	165.1	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			164.5	≦		
	X4	R	164.5	1.200	-0.5	164.5	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			165.1	≦		
	X5	R	166.6	1.200	6.4	163.9	≦	1235.9	OK
		L	-167.1			159.4	≦		
5F	X1	R	162.0	1.200	-4.2	169.6	≦	1235.9	OK
		L	-161.9			167.0	≦		
	X2	R	167.1	1.200	0.4	162.1	≦	1235.9	OK
		L	-164.6			164.0	≦		
	X3	R	165.0	1.200	0.0	165.0	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			164.5	≦		
	X4	R	164.5	1.200	-0.4	164.5	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			165.0	≦		
	X5	R	164.0	1.200	4.2	164.0	≦	1235.9	OK
		L	-167.1			162.1	≦		
4F	X1	R	167.0	1.200	-1.5	167.0	≦	1235.9	OK
		L	-161.9			163.7	≦		
	X2	R	165.4	1.200	0.3	165.4	≦	1235.9	OK
		L	-164.6			164.2	≦		
	X3	R	164.8	1.200	0.0	164.8	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			164.5	≦		
	X4	R	164.5	1.200	-0.3	164.5	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			164.8	≦		
	X5	R	164.2	1.200	1.5	164.2	≦	1235.9	OK
		L	-167.2			165.4	≦		
3F	X1	R	163.7	1.200	-0.9	163.7	≦	1235.9	OK
		L	-161.8			162.9	≦		
	X2	R	166.1	1.200	0.3	166.1	≦	1235.9	OK
		L	-164.6			164.3	≦		
	X3	R	164.8	1.200	0.0	164.8	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			164.5	≦		
	X4	R	164.5	1.200	-0.3	164.5	≦	1235.9	OK
		L	-164.4			164.8	≦		
	X5	R	164.3	1.200	0.9	164.3	≦	1235.9	OK
		L	-167.2			166.1	≦		
2F	X1	R	162.9	1.200	1.0	162.9	≦	1235.9	OK
		L	-161.8			160.7	≦		
	X2	R	168.4	1.200	0.1	168.4	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			164.4	≦		
	X3	R	164.6	1.200	0.0	164.6	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			164.5	≦		
	X4	R	164.5	1.200	-0.1	164.5	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			164.6	≦		
	X5	R	164.4	1.200	-1.0	164.4	≦	1235.9	OK
		L	-167.2			168.4	≦		
1F	X1	R	160.7	1.200	4.9	160.7	≦	4107.9	OK
		L	-221.9			216.0	≦		
	X2	R	287.3	1.200	-1.1	287.3	≦	4107.9	OK
		L	-255.8			257.2	≦		
	X3	R	246.2	1.200	0.0	246.2	≦	4107.9	OK
		L	-251.7			251.7	≦		
	X4	R	251.7	1.200	1.1	251.7	≦	4107.9	OK
		L	-247.6			246.2	≦		
	X5	R	257.2	1.200	-4.9	257.2	≦	4107.9	OK
		L	-281.5			287.3	≦		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
RF	X1	L	-101.8	1.200	0.5	101.2	≧	556.1	OK
		R	106.1			106.7	≧		
	X2	L	-104.0	1.200	0.2	103.8	≧	570.4	OK
		R	103.9			104.1	≧		
	X3	L	-103.9	1.200	-0.0	103.9	≧	570.4	OK
		R	103.9			103.9	≧		
	X4	L	-103.9	1.200	-0.2	104.1	≧	570.4	OK
		R	104.0			103.8	≧		
	X5	L	-106.1	1.200	-0.5	106.7	≧	556.1	OK
		R	101.8			101.2	≧		
15F	X1	L	-144.3	1.200	0.4	143.8	≧	556.1	OK
		R	146.4			146.9	≧		
	X2	L	-145.4	1.200	0.3	145.1	≧	570.4	OK
		R	145.4			145.7	≧		
	X3	L	-145.4	1.200	-0.0	145.4	≧	570.4	OK
		R	145.4			145.4	≧		
	X4	L	-145.4	1.200	-0.3	145.7	≧	570.4	OK
		R	145.4			145.1	≧		
	X5	L	-146.4	1.200	-0.4	146.9	≧	556.1	OK
		R	144.3			143.8	≧		
14F	X1	L	-149.9	1.200	0.9	148.8	≧	784.3	OK
		R	153.0			154.1	≧		
	X2	L	-151.5	1.200	0.3	151.1	≧	784.3	OK
		R	151.4			151.8	≧		
	X3	L	-151.4	1.200	-0.0	151.4	≧	784.3	OK
		R	151.4			151.4	≧		
	X4	L	-151.4	1.200	-0.3	151.8	≧	784.3	OK
		R	151.5			151.1	≧		
	X5	L	-153.0	1.200	-0.9	154.1	≧	784.3	OK
		R	149.9			148.8	≧		
13F	X1	L	-149.9	1.200	2.0	147.5	≧	784.3	OK
		R	152.9			155.4	≧		
	X2	L	-151.5	1.200	0.3	151.1	≧	784.3	OK
		R	151.4			151.8	≧		
	X3	L	-151.4	1.200	-0.0	151.4	≧	784.3	OK
		R	151.4			151.4	≧		
	X4	L	-151.4	1.200	-0.3	151.8	≧	784.3	OK
		R	151.5			151.1	≧		
	X5	L	-152.9	1.200	-2.0	155.4	≧	784.3	OK
		R	149.9			147.5	≧		
12F	X1	L	-149.9	1.200	4.0	145.1	≧	784.3	OK
		R	152.9			157.8	≧		
	X2	L	-151.5	1.200	0.3	151.1	≧	784.3	OK
		R	151.4			151.7	≧		
	X3	L	-151.4	1.200	-0.0	151.4	≧	784.3	OK
		R	151.4			151.4	≧		
	X4	L	-151.4	1.200	-0.3	151.7	≧	784.3	OK
		R	151.5			151.1	≧		
	X5	L	-152.9	1.200	-4.0	157.8	≧	784.3	OK
		R	149.9			145.1	≧		
11F	X1	L	-158.8	1.200	7.9	149.3	≧	985.4	OK
		R	163.3			172.7	≧		
	X2	L	-161.1	1.200	0.4	160.6	≧	1048.3	OK
		R	161.0			161.4	≧		
	X3	L	-161.0	1.200	-0.0	161.0	≧	1048.3	OK
		R	161.0			161.0	≧		
	X4	L	-161.0	1.200	-0.4	161.4	≧	1048.3	OK
		R	161.1			160.6	≧		
	X5	L	-163.3	1.200	-7.9	172.8	≧	985.4	OK
		R	158.8			149.3	≧		
10F	X1	L	-158.8	1.200	8.6	148.5	≧	985.4	OK
		R	163.2			173.5	≧		
	X2	L	-161.1	1.200	0.1	160.9	≧	1048.3	OK
		R	161.0			161.1	≧		
	X3	L	-161.0	1.200	-0.0	161.0	≧	1048.3	OK
		R	-161.0			161.0	≧		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X3	R	161.0	1.200	-0.0	161.0	≦	1048.3	OK
		L	-161.0			161.1	≦		
	X4	R	161.1	1.200	-0.1	160.9	≦	1048.3	OK
		L	-163.2			173.5	≦		
9F	X1	R	158.8	1.200	-8.6	148.5	≦	985.4	OK
		L	-158.7			147.1	≦		
	X2	R	163.3	1.200	9.7	174.9	≦	985.4	OK
		L	-161.1			161.7	≦		
	X3	R	161.0	1.200	-0.5	160.4	≦	1048.3	OK
		L	-161.0			161.0	≦		
	X4	R	161.0	1.200	-0.0	161.0	≦	1048.3	OK
		L	-161.0			160.4	≦		
	X5	R	161.1	1.200	0.5	161.7	≦	1048.3	OK
		L	-163.3			174.9	≦		
8F	X1	R	158.7	1.200	-9.7	147.1	≦	985.4	OK
		L	-162.0			147.0	≦		
	X2	R	167.1	1.200	12.4	182.0	≦	1235.9	OK
		L	-164.6			165.6	≦		
	X3	R	164.5	1.200	-0.8	163.4	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			164.5	≦		
	X4	R	164.5	1.200	-0.0	164.5	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			163.4	≦		
	X5	R	164.6	1.200	0.8	165.6	≦	1235.9	OK
		L	-167.1			182.0	≦		
7F	X1	R	162.0	1.200	-12.4	147.0	≦	1235.9	OK
		L	-162.0			145.8	≦		
	X2	R	167.0	1.200	13.5	183.2	≦	1235.9	OK
		L	-164.6			165.4	≦		
	X3	R	164.5	1.200	-0.7	163.6	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			164.5	≦		
	X4	R	164.5	1.200	-0.0	164.5	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			163.6	≦		
	X5	R	164.6	1.200	0.7	165.4	≦	1235.9	OK
		L	-167.0			183.2	≦		
6F	X1	R	162.0	1.200	-13.5	145.8	≦	1235.9	OK
		L	-162.0			145.1	≦		
	X2	R	167.1	1.200	14.1	184.0	≦	1235.9	OK
		L	-164.6			165.3	≦		
	X3	R	164.5	1.200	-0.6	163.8	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			164.5	≦		
	X4	R	164.5	1.200	-0.0	164.5	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			163.8	≦		
	X5	R	164.6	1.200	0.6	165.3	≦	1235.9	OK
		L	-167.1			184.0	≦		
5F	X1	R	162.0	1.200	-14.1	145.1	≦	1235.9	OK
		L	-162.0			144.4	≦		
	X2	R	167.1	1.200	14.6	184.7	≦	1235.9	OK
		L	-164.6			165.3	≦		
	X3	R	164.5	1.200	-0.6	163.7	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			164.5	≦		
	X4	R	164.5	1.200	-0.0	164.5	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			163.7	≦		
	X5	R	164.6	1.200	0.6	165.3	≦	1235.9	OK
		L	-167.1			184.7	≦		
4F	X1	R	161.9	1.200	-14.6	144.4	≦	1235.9	OK
		L	-161.9			144.4	≦		
	X2	R	167.2	1.200	14.1	184.1	≦	1235.9	OK
		L	-161.8			145.0	≦		
	X3	R	164.5	1.200	-0.4	163.9	≦	1235.9	OK
		L	-164.6			165.1	≦		
	X4	R	164.5	1.200	-0.0	164.5	≦	1235.9	OK
		L	-164.5			164.5	≦		
	X5	R	164.6	1.200	0.4	165.1	≦	1235.9	OK
		L	-167.2			184.1	≦		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X1	L	-161.8	1.200	15.2	143.5	1235.9	OK
		R	167.2			185.5		
	X2	L	-164.6	1.200	-0.4	165.1	1235.9	OK
		R	164.4			163.9		
	X3	L	-164.5	1.200	-0.0	164.5	1235.9	OK
		R	164.5			164.5		
	X4	L	-164.4	1.200	0.4	163.9	1235.9	OK
		R	164.6			165.1		
	X5	L	-167.2	1.200	-15.2	185.5	1235.9	OK
		R	161.8			143.5		
2F	X1	L	-161.8	1.200	19.4	138.5	1235.9	OK
		R	167.2			190.5		
	X2	L	-164.5	1.200	-2.4	167.4	1235.9	OK
		R	164.5			161.7		
	X3	L	-164.5	1.200	-0.0	164.5	1235.9	OK
		R	164.5			164.5		
	X4	L	-164.5	1.200	2.4	161.7	1235.9	OK
		R	164.5			167.4		
	X5	L	-167.2	1.200	-19.4	190.5	1235.9	OK
		R	161.8			138.5		
1F	X1	L	-221.9	1.200	23.3	193.9	4354.3	OK
		R	281.5			309.4		
	X2	L	-255.8	1.200	-6.1	263.1	4107.9	OK
		R	247.6			240.3		
	X3	L	-251.7	1.200	0.0	251.7	4107.9	OK
		R	251.7			251.7		
	X4	L	-247.6	1.200	6.1	240.3	4107.9	OK
		R	255.8			263.1		
	X5	L	-281.5	1.200	-23.3	309.4	4354.3	OK
		R	221.9			193.9		

U-5.2.2 R C柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ：ヒンジ状態 0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊

QL：長期せん断力 (kN)

Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu：柱のせん断耐力 (kN)

n：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-93.0	1.250	117.5	53.8	1291.1	OK
		B	-93.0			53.8		
	X2	T	2.6	1.250	502.5	630.7	1909.7	OK
		B	2.6			630.7		
	X3	T	-0.1	1.250	644.1	805.1	2006.5	OK
		B	-0.1			805.1		
	X4	T	0.1	1.250	644.3	805.4	2007.4	OK
		B	0.1			805.4		
	X5	T	-2.6	1.250	525.7	654.6	1919.8	OK
		B	-2.6			654.6		
	X6	T	93.0	1.250	2.1	95.7	1316.5	OK
		B	93.0			95.7		
14F	X1	T	-71.4	1.250	358.5	376.7	1315.6	OK
		B	-71.4			376.7		
	X2	T	0.9	1.250	833.8	1043.1	2148.6	OK
		B	0.9			1043.1		
	X3	T	0.0	1.250	928.1	1160.2	2216.2	OK
		B	0.0			1160.2		
	X4	T	-0.0	1.250	932.1	1165.1	2219.0	OK
		B	-0.0			1165.1		
	X5	T	-0.9	1.250	865.7	1081.2	2181.9	OK
		B	-0.9			1081.2		
	X6	T	71.4	1.250	249.7	383.5	1369.0	OK
		B	71.4			383.5		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
14F	X6	B	71.4	1.250	249.7	383.5	1369.0	OK
13F	X1	T	-77.0	1.250	589.9	660.4	1332.9	OK
		B	-77.0			660.4		
	X2	T	1.4	1.250	1107.8	1386.2	2202.5	OK
		B	1.4			1386.2		
	X3	T	-0.0	1.250	1171.6	1464.5	2242.4	OK
		B	-0.0			1464.5		
	X4	T	0.0	1.250	1171.9	1465.0	2242.5	OK
		B	0.0			1465.0		
	X5	T	-1.4	1.250	1162.3	1451.4	2236.4	OK
		B	-1.4			1451.4		
	X6	T	77.0	1.250	444.1	632.1	1433.2	OK
		B	77.0			632.1		
12F	X1	T	-75.9	1.250	790.8	912.6	1414.2	OK
		B	-75.9			912.6		
	X2	T	1.3	1.250	1345.0	1682.6	2344.0	OK
		B	1.3			1682.6		
	X3	T	-0.0	1.250	1338.5	1673.1	2336.5	OK
		B	-0.0			1673.1		
	X4	T	0.0	1.250	1338.6	1673.3	2336.7	OK
		B	0.0			1673.3		
	X5	T	-1.3	1.250	1373.2	1715.2	2358.9	OK
		B	-1.3			1715.2		
	X6	T	75.9	1.250	772.9	1042.0	1550.2	OK
		B	75.9			1042.0		
11F	X1	T	-75.4	1.250	763.4	878.8	1496.4	OK
		B	-75.4			878.8		
	X2	T	1.6	1.250	1603.4	2005.8	2643.1	OK
		B	1.6			2005.8		
	X3	T	-0.0	1.250	1731.5	2164.3	2735.7	OK
		B	-0.0			2164.3		
	X4	T	0.0	1.250	1731.3	2164.2	2735.9	OK
		B	0.0			2164.2		
	X5	T	-1.6	1.250	1602.6	2001.6	2655.4	OK
		B	-1.6			2001.6		
	X6	T	75.4	1.250	710.1	963.0	1664.0	OK
		B	75.4			963.0		
10F	X1	T	-80.3	1.250	814.6	937.9	1763.0	OK
		B	-80.3			937.9		
	X2	T	2.1	1.250	1842.6	2305.4	3090.3	OK
		B	2.1			2305.4		
	X3	T	-0.1	1.250	2051.8	2564.7	3187.0	OK
		B	-0.1			2564.7		
	X4	T	0.1	1.250	2051.6	2564.6	3187.1	OK
		B	0.1			2564.6		
	X5	T	-2.1	1.250	1812.6	2263.7	3096.1	OK
		B	-2.1			2263.7		
	X6	T	80.3	1.250	671.8	920.0	1931.8	OK
		B	80.3			920.0		
9F	X1	T	-79.1	1.250	934.1	1088.5	1788.7	OK
		B	-79.1			1088.5		
	X2	T	2.0	1.250	1993.2	2493.5	3125.3	OK
		B	2.0			2493.5		
	X3	T	-0.0	1.250	2212.2	2765.2	3237.5	OK
		B	-0.0			2765.2		
	X4	T	0.0	1.250	2212.3	2765.4	3237.8	OK
		B	0.0			2765.4		
	X5	T	-2.0	1.250	2014.1	2515.6	3160.7	OK
		B	-2.0			2515.6		
	X6	T	79.1	1.250	882.3	1182.0	2051.5	OK
		B	79.1			1182.0		
8F	X1	T	-78.8	1.250	1136.3	1341.6	2008.9	OK
		B	-78.8			1341.6		
	X2	T	2.1	1.250	2217.6	2774.1	3334.1	OK
		B	2.1			2774.1		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
8F	X3	T	-0.1	1.250	2291.5	2864.3	3360.2	OK
		B	-0.1			2864.3		
	X4	T	0.1	1.250	2291.4	2864.3	3360.4	OK
		B	0.1			2864.3		
	X5	T	-2.1	1.250	2213.8	2765.1	3382.5	OK
		B	-2.1			2765.1		
	X6	T	78.8	1.250	1005.8	1336.0	2236.1	OK
		B	78.8			1336.0		
7F	X1	T	-81.5	1.250	1228.5	1454.1	2148.3	OK
		B	-81.5			1454.1		
	X2	T	2.3	1.250	2387.6	2986.8	3571.9	OK
		B	2.3			2986.8		
	X3	T	-0.1	1.250	2378.9	2973.5	3601.3	OK
		B	-0.1			2973.5		
	X4	T	0.1	1.250	2378.8	2973.6	3601.5	OK
		B	0.1			2973.6		
	X5	T	-2.3	1.250	2403.3	3001.8	3628.2	OK
		B	-2.3			3001.8		
	X6	T	81.5	1.250	1205.1	1587.9	2490.0	OK
		B	81.5			1587.9		
6F	X1	T	-80.2	1.250	1325.0	1576.1	2625.9	OK
		B	-80.2			1576.1		
	X2	T	2.3	1.250	2527.5	3161.7	4152.7	OK
		B	2.3			3161.7		
	X3	T	-0.1	1.250	2534.1	3167.6	4180.3	OK
		B	-0.1			3167.6		
	X4	T	0.1	1.250	2534.0	3167.6	4180.5	OK
		B	0.1			3167.6		
	X5	T	-2.3	1.250	2533.7	3164.8	4207.1	OK
		B	-2.3			3164.8		
	X6	T	80.2	1.250	1268.1	1665.3	3022.8	OK
		B	80.2			1665.3		
5F	X1	T	-80.4	1.250	1378.7	1643.1	2965.3	OK
		B	-80.4			1643.1		
	X2	T	2.4	1.250	2649.4	3314.1	4589.1	OK
		B	2.4			3314.1		
	X3	T	-0.1	1.250	2659.5	3324.3	4620.2	OK
		B	-0.1			3324.3		
	X4	T	0.1	1.250	2659.2	3324.1	4620.4	OK
		B	0.1			3324.1		
	X5	T	-2.4	1.250	2665.6	3329.6	4642.5	OK
		B	-2.4			3329.6		
	X6	T	80.4	1.250	1367.5	1789.8	3443.2	OK
		B	80.4			1789.8		
4F	X1	T	-80.2	1.250	1428.3	1705.2	3427.7	OK
		B	-80.2			1705.2		
	X2	T	2.4	1.250	2748.7	3438.3	4934.1	OK
		B	2.4			3438.3		
	X3	T	-0.0	1.250	2761.5	3451.8	4976.1	OK
		B	-0.0			3451.8		
	X4	T	0.0	1.250	2761.9	3452.5	4976.2	OK
		B	0.0			3452.5		
	X5	T	-2.4	1.250	2764.1	3452.8	5000.8	OK
		B	-2.4			3452.8		
	X6	T	80.2	1.250	1490.3	1943.1	4119.5	OK
		B	80.2			1943.1		
3F	X1	T	-80.4	1.250	1454.0	1737.1	2755.6	OK
		B	-80.4			1737.1		
	X2	T	2.9	1.250	2892.5	3618.5	4852.6	OK
		B	2.9			3618.5		
	X3	T	-0.1	1.250	2910.9	3638.4	4883.2	OK
		B	-0.1			3638.4		
	X4	T	0.1	1.250	2908.7	3636.0	4883.8	OK
		B	0.1			3636.0		
	X5	T	-2.9	1.250	2933.6	3664.1	4904.6	OK
		B	-2.9			3664.1		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X5	B	-2.9	1.250	2933.6	3664.1	4904.6	OK
	X6	B	80.4	1.250	1351.1	1769.2	3433.4	OK
2F	X1	T	-78.8	1.250	1318.3	1569.1	2366.4	OK
		B	-78.8			1569.1		
	X2	T	1.1	1.250	2944.7	3682.0	4315.8	OK
		B	1.1			3682.0		
	X3	T	0.3	1.250	2914.7	3643.6	4348.1	OK
		B	0.3			3643.6		
	X4	T	-0.3	1.250	2923.5	3654.1	4348.6	OK
		B	-0.3			3654.1		
	X5	T	-1.1	1.250	2849.8	3561.2	4377.6	OK
		B	-1.1			3561.2		
	X6	T	78.8	1.250	1922.7	2482.3	3145.8	OK
		B	78.8			2482.3		
1F	X1	T	-71.0	1.250	1195.4	1423.3	2080.3	OK
		B	-71.0			1423.3		
	X2	T	7.5	1.250	2969.9	3719.8	4050.7	OK
		B	7.5			3719.8		
	X3	T	-1.0	1.250	3038.1	3796.6	4112.5	OK
		B	-1.0			3796.6		
	X4	T	1.0	1.250	3029.3	3787.6	4109.8	OK
		B	1.0			3787.6		
	X5	T	-7.5	1.250	3129.6	3904.6	4181.7	OK
		B	-7.5			3904.6		
	X6	T	71.0	1.250	1853.2	2387.4	3040.6	OK
		B	71.0			2387.4		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-93.0	1.250	117.4	53.7	1291.0	OK
		B	-93.0			53.7		
	X2	T	2.6	1.250	502.4	630.6	1909.6	OK
		B	2.6			630.6		
	X3	T	-0.1	1.250	644.0	804.9	2006.5	OK
		B	-0.1			804.9		
	X4	T	0.1	1.250	644.2	805.3	2007.4	OK
		B	0.1			805.3		
	X5	T	-2.6	1.250	525.6	654.4	1919.7	OK
		B	-2.6			654.4		
	X6	T	93.0	1.250	2.1	95.6	1316.5	OK
		B	93.0			95.6		
14F	X1	T	-71.4	1.250	358.4	376.6	1315.5	OK
		B	-71.4			376.6		
	X2	T	0.9	1.250	833.8	1043.1	2148.6	OK
		B	0.9			1043.1		
	X3	T	0.0	1.250	928.1	1160.2	2216.2	OK
		B	0.0			1160.2		
	X4	T	-0.0	1.250	932.1	1165.1	2218.9	OK
		B	-0.0			1165.1		
	X5	T	-0.9	1.250	865.6	1081.1	2181.7	OK
		B	-0.9			1081.1		
	X6	T	71.4	1.250	249.6	383.4	1369.0	OK
		B	71.4			383.4		
13F	X1	T	-77.0	1.250	589.9	660.4	1332.8	OK
		B	-77.0			660.4		
	X2	T	1.4	1.250	1107.8	1386.2	2202.5	OK
		B	1.4			1386.2		
	X3	T	-0.0	1.250	1171.6	1464.5	2242.5	OK
		B	-0.0			1464.5		
	X4	T	0.0	1.250	1172.0	1465.0	2242.6	OK
		B	0.0			1465.0		
	X5	T	-1.4	1.250	1162.2	1451.4	2236.4	OK
		B	-1.4			1451.4		
	X6	T	77.0	1.250	443.9	631.8	1433.3	OK

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X6	B	77.0	1.250	443.9	631.8	1433.3	OK
12F	X1	T	-75.8	1.250	790.8	912.6	1414.2	OK
		B	-75.8			912.6		
	X2	T	1.3	1.250	1344.9	1682.4	2343.9	OK
		B	1.3			1682.4		
	X3	T	-0.0	1.250	1338.4	1673.0	2336.4	OK
		B	-0.0			1673.0		
	X4	T	0.0	1.250	1338.6	1673.3	2336.7	OK
		B	0.0			1673.3		
	X5	T	-1.3	1.250	1373.2	1715.2	2358.9	OK
		B	-1.3			1715.2		
	X6	T	75.8	1.250	773.0	1042.1	1550.3	OK
		B	75.8			1042.1		
11F	X1	T	-75.4	1.250	763.3	878.6	1496.2	OK
		B	-75.4			878.6		
	X2	T	1.6	1.250	1603.4	2005.8	2642.9	OK
		B	1.6			2005.8		
	X3	T	-0.0	1.250	1731.5	2164.4	2735.7	OK
		B	-0.0			2164.4		
	X4	T	0.0	1.250	1731.3	2164.2	2735.8	OK
		B	0.0			2164.2		
	X5	T	-1.6	1.250	1602.6	2001.6	2655.4	OK
		B	-1.6			2001.6		
	X6	T	75.4	1.250	710.1	963.1	1664.1	OK
		B	75.4			963.1		
10F	X1	T	-80.3	1.250	814.5	937.9	1762.9	OK
		B	-80.3			937.9		
	X2	T	2.1	1.250	1842.8	2305.6	3090.3	OK
		B	2.1			2305.6		
	X3	T	-0.1	1.250	2051.8	2564.7	3186.9	OK
		B	-0.1			2564.7		
	X4	T	0.1	1.250	2051.6	2564.6	3187.1	OK
		B	0.1			2564.6		
	X5	T	-2.1	1.250	1812.6	2263.7	3096.1	OK
		B	-2.1			2263.7		
	X6	T	80.3	1.250	671.8	920.0	1932.0	OK
		B	80.3			920.0		
9F	X1	T	-79.1	1.250	934.1	1088.5	1788.7	OK
		B	-79.1			1088.5		
	X2	T	2.0	1.250	1993.1	2493.3	3125.1	OK
		B	2.0			2493.3		
	X3	T	-0.0	1.250	2212.1	2765.1	3237.4	OK
		B	-0.0			2765.1		
	X4	T	0.0	1.250	2212.2	2765.3	3237.7	OK
		B	0.0			2765.3		
	X5	T	-2.0	1.250	2014.1	2515.6	3160.7	OK
		B	-2.0			2515.6		
	X6	T	79.1	1.250	882.3	1182.0	2051.7	OK
		B	79.1			1182.0		
8F	X1	T	-78.8	1.250	1136.2	1341.5	2008.9	OK
		B	-78.8			1341.5		
	X2	T	2.1	1.250	2217.6	2774.1	3333.9	OK
		B	2.1			2774.1		
	X3	T	-0.1	1.250	2291.5	2864.4	3360.0	OK
		B	-0.1			2864.4		
	X4	T	0.1	1.250	2291.4	2864.3	3360.3	OK
		B	0.1			2864.3		
	X5	T	-2.1	1.250	2213.8	2765.1	3382.5	OK
		B	-2.1			2765.1		
	X6	T	78.8	1.250	1005.8	1336.0	2236.4	OK
		B	78.8			1336.0		
7F	X1	T	-81.5	1.250	1228.5	1454.1	2148.3	OK
		B	-81.5			1454.1		
	X2	T	2.3	1.250	2387.7	2986.9	3571.6	OK
		B	2.3			2986.9		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
7F	X3	T	-0.1	1.250	2378.9	2973.5	3601.1	OK
		B	-0.1			2973.5		
	X4	T	0.1	1.250	2378.8	2973.6	3601.4	OK
		B	0.1			2973.6		
	X5	T	-2.3	1.250	2403.3	3001.8	3628.2	OK
		B	-2.3			3001.8		
	X6	T	81.5	1.250	1205.1	1587.9	2490.4	OK
		B	81.5			1587.9		
6F	X1	T	-80.2	1.250	1325.1	1576.2	2626.1	OK
		B	-80.2			1576.2		
	X2	T	2.3	1.250	2527.5	3161.7	4152.2	OK
		B	2.3			3161.7		
	X3	T	-0.1	1.250	2534.1	3167.5	4180.0	OK
		B	-0.1			3167.5		
	X4	T	0.1	1.250	2534.0	3167.6	4180.4	OK
		B	0.1			3167.6		
	X5	T	-2.3	1.250	2533.7	3164.8	4207.1	OK
		B	-2.3			3164.8		
	X6	T	80.2	1.250	1268.2	1665.4	3023.2	OK
		B	80.2			1665.4		
5F	X1	T	-80.4	1.250	1378.7	1643.1	2965.6	OK
		B	-80.4			1643.1		
	X2	T	2.4	1.250	2649.3	3314.0	4588.6	OK
		B	2.4			3314.0		
	X3	T	-0.1	1.250	2659.4	3324.2	4619.9	OK
		B	-0.1			3324.2		
	X4	T	0.1	1.250	2659.2	3324.1	4620.2	OK
		B	0.1			3324.1		
	X5	T	-2.4	1.250	2665.6	3329.6	4642.6	OK
		B	-2.4			3329.6		
	X6	T	80.4	1.250	1367.6	1789.9	3443.8	OK
		B	80.4			1789.9		
4F	X1	T	-80.2	1.250	1428.2	1705.0	3428.1	OK
		B	-80.2			1705.0		
	X2	T	2.4	1.250	2748.5	3437.9	4933.2	OK
		B	2.4			3437.9		
	X3	T	-0.0	1.250	2761.3	3451.6	4975.7	OK
		B	-0.0			3451.6		
	X4	T	0.0	1.250	2761.8	3452.3	4976.0	OK
		B	0.0			3452.3		
	X5	T	-2.4	1.250	2764.1	3452.8	5000.8	OK
		B	-2.4			3452.8		
	X6	T	80.2	1.250	1490.3	1943.0	4120.3	OK
		B	80.2			1943.0		
3F	X1	T	-80.4	1.250	1454.5	1737.7	2756.1	OK
		B	-80.4			1737.7		
	X2	T	2.9	1.250	2892.6	3618.6	4851.9	OK
		B	2.9			3618.6		
	X3	T	-0.1	1.250	2911.0	3638.6	4882.7	OK
		B	-0.1			3638.6		
	X4	T	0.1	1.250	2908.9	3636.3	4883.5	OK
		B	0.1			3636.3		
	X5	T	-2.9	1.250	2933.9	3664.5	4904.6	OK
		B	-2.9			3664.5		
	X6	T	80.4	1.250	1351.3	1769.6	3434.2	OK
		B	80.4			1769.6		
2F	X1	T	-78.8	1.250	1318.0	1568.7	2366.6	OK
		B	-78.8			1568.7		
	X2	T	1.1	1.250	2943.6	3680.5	4314.8	OK
		B	1.1			3680.5		
	X3	T	0.3	1.250	2913.2	3641.8	4347.4	OK
		B	0.3			3641.8		
	X4	T	-0.3	1.250	2922.1	3652.4	4348.3	OK
		B	-0.3			3652.4		
	X5	T	-1.1	1.250	2848.5	3559.6	4377.7	OK
		B	-1.1			3559.6		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
2F	X5	B	-1.1	1.250	2848.5	3559.6	4377.7	OK
	X6	B	78.8	1.250	1922.0	2481.3	3146.6	OK
1F	X1	T	-71.0	1.250	1190.1	1416.6	2078.2	OK
		B	-71.0			1416.6		
	X2	T	7.5	1.250	2970.1	3720.0	4049.9	OK
		B	7.5			3720.0		
	X3	T	-1.0	1.250	3038.8	3797.5	4112.2	OK
		B	-1.0			3797.5		
	X4	T	1.0	1.250	3030.2	3788.8	4110.0	OK
		B	1.0			3788.8		
	X5	T	-7.5	1.250	3130.8	3906.1	4182.3	OK
		B	-7.5			3906.1		
	X6	T	71.0	1.250	1854.0	2388.4	3041.4	OK
		B	71.0			2388.4		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-93.0	1.250	-2.1	95.7	1316.5	OK
		B	-93.0			95.7		
	X2	T	2.6	1.250	-525.7	654.6	1919.8	OK
		B	2.6			654.6		
	X3	T	-0.1	1.250	-644.3	805.4	2007.4	OK
		B	-0.1			805.4		
	X4	T	0.1	1.250	-644.1	805.1	2006.5	OK
		B	0.1			805.1		
	X5	T	-2.6	1.250	-502.5	630.7	1909.7	OK
		B	-2.6			630.7		
	X6	T	93.0	1.250	-117.5	53.8	1291.1	OK
		B	93.0			53.8		
14F	X1	T	-71.4	1.250	-249.7	383.5	1369.0	OK
		B	-71.4			383.5		
	X2	T	0.9	1.250	-865.7	1081.2	2181.9	OK
		B	0.9			1081.2		
	X3	T	0.0	1.250	-932.1	1165.1	2219.0	OK
		B	0.0			1165.1		
	X4	T	-0.0	1.250	-928.1	1160.2	2216.2	OK
		B	-0.0			1160.2		
	X5	T	-0.9	1.250	-833.8	1043.1	2148.6	OK
		B	-0.9			1043.1		
	X6	T	71.4	1.250	-358.5	376.7	1315.6	OK
		B	71.4			376.7		
13F	X1	T	-77.0	1.250	-444.1	632.1	1433.2	OK
		B	-77.0			632.1		
	X2	T	1.4	1.250	-1162.3	1451.4	2236.4	OK
		B	1.4			1451.4		
	X3	T	-0.0	1.250	-1171.9	1465.0	2242.5	OK
		B	-0.0			1465.0		
	X4	T	0.0	1.250	-1171.6	1464.5	2242.4	OK
		B	0.0			1464.5		
	X5	T	-1.4	1.250	-1107.8	1386.2	2202.5	OK
		B	-1.4			1386.2		
	X6	T	77.0	1.250	-589.9	660.4	1332.9	OK
		B	77.0			660.4		
12F	X1	T	-75.9	1.250	-772.9	1042.0	1550.2	OK
		B	-75.9			1042.0		
	X2	T	1.3	1.250	-1373.2	1715.2	2358.9	OK
		B	1.3			1715.2		
	X3	T	-0.0	1.250	-1338.6	1673.3	2336.7	OK
		B	-0.0			1673.3		
	X4	T	0.0	1.250	-1338.5	1673.1	2336.5	OK
		B	0.0			1673.1		
	X5	T	-1.3	1.250	-1345.0	1682.6	2344.0	OK
		B	-1.3			1682.6		
	X6	T	75.9	1.250	-790.8	912.6	1414.2	OK

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X6	B	75.9	1.250	-790.8	912.6	≦	1414.2	OK
11F	X1	T	-75.4	1.250	-710.1	963.0	≦	1664.0	OK
		B	-75.4			963.0	≦		
	X2	T	1.6	1.250	-1602.6	2001.6	≦	2655.4	OK
		B	1.6			2001.6	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1731.3	2164.2	≦	2735.9	OK
		B	-0.0			2164.2	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1731.5	2164.3	≦	2735.7	OK
		B	0.0			2164.3	≦		
	X5	T	-1.6	1.250	-1603.4	2005.8	≦	2643.1	OK
		B	-1.6			2005.8	≦		
	X6	T	75.4	1.250	-763.4	878.8	≦	1496.4	OK
		B	75.4			878.8	≦		
10F	X1	T	-80.3	1.250	-671.8	920.0	≦	1931.8	OK
		B	-80.3			920.0	≦		
	X2	T	2.1	1.250	-1812.6	2263.7	≦	3096.1	OK
		B	2.1			2263.7	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-2051.6	2564.6	≦	3187.1	OK
		B	-0.1			2564.6	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-2051.8	2564.7	≦	3187.0	OK
		B	0.1			2564.7	≦		
	X5	T	-2.1	1.250	-1842.6	2305.4	≦	3090.3	OK
		B	-2.1			2305.4	≦		
	X6	T	80.3	1.250	-814.6	937.9	≦	1762.9	OK
		B	80.3			937.9	≦		
9F	X1	T	-79.1	1.250	-882.3	1182.0	≦	2051.5	OK
		B	-79.1			1182.0	≦		
	X2	T	2.0	1.250	-2014.1	2515.6	≦	3160.7	OK
		B	2.0			2515.6	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-2212.3	2765.4	≦	3237.8	OK
		B	-0.0			2765.4	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-2212.2	2765.2	≦	3237.5	OK
		B	0.0			2765.2	≦		
	X5	T	-2.0	1.250	-1993.2	2493.5	≦	3125.3	OK
		B	-2.0			2493.5	≦		
	X6	T	79.1	1.250	-934.1	1088.5	≦	1788.7	OK
		B	79.1			1088.5	≦		
8F	X1	T	-78.8	1.250	-1005.8	1336.0	≦	2236.1	OK
		B	-78.8			1336.0	≦		
	X2	T	2.1	1.250	-2213.8	2765.1	≦	3382.5	OK
		B	2.1			2765.1	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-2291.4	2864.3	≦	3360.4	OK
		B	-0.1			2864.3	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-2291.5	2864.3	≦	3360.2	OK
		B	0.1			2864.3	≦		
	X5	T	-2.1	1.250	-2217.6	2774.1	≦	3334.1	OK
		B	-2.1			2774.1	≦		
	X6	T	78.8	1.250	-1136.3	1341.6	≦	2008.9	OK
		B	78.8			1341.6	≦		
7F	X1	T	-81.5	1.250	-1205.1	1587.9	≦	2490.0	OK
		B	-81.5			1587.9	≦		
	X2	T	2.3	1.250	-2403.3	3001.8	≦	3628.2	OK
		B	2.3			3001.8	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-2378.8	2973.5	≦	3601.5	OK
		B	-0.1			2973.5	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-2378.9	2973.5	≦	3601.3	OK
		B	0.1			2973.5	≦		
	X5	T	-2.3	1.250	-2387.6	2986.8	≦	3571.9	OK
		B	-2.3			2986.8	≦		
	X6	T	81.5	1.250	-1228.5	1454.1	≦	2148.3	OK
		B	81.5			1454.1	≦		
6F	X1	T	-80.2	1.250	-1268.1	1665.3	≦	3022.8	OK
		B	-80.2			1665.3	≦		
	X2	T	2.3	1.250	-2533.7	3164.8	≦	4207.1	OK
		B	2.3			3164.8	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
6F	X3	T	-0.1	1.250	-2534.0	3167.6	4180.6	OK
		B	-0.1			3167.6		
	X4	T	0.1	1.250	-2534.1	3167.6	4180.3	OK
		B	0.1			3167.6		
	X5	T	-2.3	1.250	-2527.5	3161.7	4152.7	OK
		B	-2.3			3161.7		
	X6	T	80.2	1.250	-1325.0	1576.1	2625.9	OK
		B	80.2			1576.1		
5F	X1	T	-80.4	1.250	-1367.5	1789.8	3443.2	OK
		B	-80.4			1789.8		
	X2	T	2.4	1.250	-2665.6	3329.6	4642.5	OK
		B	2.4			3329.6		
	X3	T	-0.1	1.250	-2659.2	3324.1	4620.4	OK
		B	-0.1			3324.1		
	X4	T	0.1	1.250	-2659.5	3324.3	4620.2	OK
		B	0.1			3324.3		
	X5	T	-2.4	1.250	-2649.4	3314.1	4589.2	OK
		B	-2.4			3314.1		
	X6	T	80.4	1.250	-1378.7	1643.1	2965.3	OK
		B	80.4			1643.1		
4F	X1	T	-80.2	1.250	-1490.3	1943.1	4119.5	OK
		B	-80.2			1943.1		
	X2	T	2.4	1.250	-2764.2	3452.8	5000.8	OK
		B	2.4			3452.8		
	X3	T	-0.0	1.250	-2761.9	3452.5	4976.2	OK
		B	-0.0			3452.5		
	X4	T	0.0	1.250	-2761.5	3451.8	4976.1	OK
		B	0.0			3451.8		
	X5	T	-2.4	1.250	-2748.7	3438.3	4934.1	OK
		B	-2.4			3438.3		
	X6	T	80.2	1.250	-1428.3	1705.2	3427.7	OK
		B	80.2			1705.2		
3F	X1	T	-80.4	1.250	-1351.1	1769.2	3433.4	OK
		B	-80.4			1769.2		
	X2	T	2.9	1.250	-2933.6	3664.1	4904.6	OK
		B	2.9			3664.1		
	X3	T	-0.1	1.250	-2908.7	3636.0	4883.8	OK
		B	-0.1			3636.0		
	X4	T	0.1	1.250	-2910.9	3638.4	4883.2	OK
		B	0.1			3638.4		
	X5	T	-2.9	1.250	-2892.5	3618.5	4852.6	OK
		B	-2.9			3618.5		
	X6	T	80.4	1.250	-1454.0	1737.1	2755.6	OK
		B	80.4			1737.1		
2F	X1	T	-78.8	1.250	-1922.7	2482.3	3145.8	OK
		B	-78.8			2482.3		
	X2	T	1.1	1.250	-2849.8	3561.2	4377.6	OK
		B	1.1			3561.2		
	X3	T	0.3	1.250	-2923.5	3654.1	4348.6	OK
		B	0.3			3654.1		
	X4	T	-0.3	1.250	-2914.7	3643.6	4348.0	OK
		B	-0.3			3643.6		
	X5	T	-1.1	1.250	-2944.7	3682.0	4315.8	OK
		B	-1.1			3682.0		
	X6	T	78.8	1.250	-1318.3	1569.1	2366.4	OK
		B	78.8			1569.1		
1F	X1	T	-71.0	1.250	-1853.2	2387.4	3040.6	OK
		B	-71.0			2387.4		
	X2	T	7.5	1.250	-3129.6	3904.6	4181.7	OK
		B	7.5			3904.6		
	X3	T	-1.0	1.250	-3029.3	3787.6	4109.8	OK
		B	-1.0			3787.6		
	X4	T	1.0	1.250	-3038.0	3796.6	4112.5	OK
		B	1.0			3796.6		
	X5	T	-7.5	1.250	-2969.9	3719.8	4050.7	OK
		B	-7.5			3719.8		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X5	B	0	-7.5	1.250	-2969.9	3719.8	≦	4050.7	OK
	X6	T		71.0	1.250	-1195.4	1423.3	≦	2080.3	OK
		B	0	71.0			1423.3	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X1	T	-93.0	1.250	-2.1	95.6	≦	1316.5	OK
		B	-93.0			95.6	≦		
	X2	T	2.6	1.250	-525.6	654.4	≦	1919.7	OK
		B	2.6			654.4	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-644.2	805.3	≦	2007.4	OK
		B	-0.1			805.3	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-644.0	804.9	≦	2006.5	OK
		B	0.1			804.9	≦		
	X5	T	-2.6	1.250	-502.4	630.6	≦	1909.6	OK
		B	-2.6			630.6	≦		
	X6	T	93.0	1.250	-117.4	53.7	≦	1291.0	OK
		B	93.0			53.7	≦		
14F	X1	T	-71.4	1.250	-249.6	383.4	≦	1369.0	OK
		B	-71.4			383.4	≦		
	X2	T	0.9	1.250	-865.6	1081.1	≦	2181.7	OK
		B	0.9			1081.1	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-932.1	1165.1	≦	2218.9	OK
		B	0.0			1165.1	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-928.1	1160.2	≦	2216.2	OK
		B	-0.0			1160.2	≦		
	X5	T	-0.9	1.250	-833.8	1043.1	≦	2148.6	OK
		B	-0.9			1043.1	≦		
	X6	T	71.4	1.250	-358.4	376.6	≦	1315.5	OK
		B	71.4			376.6	≦		
13F	X1	T	-77.0	1.250	-443.9	631.8	≦	1433.3	OK
		B	-77.0			631.8	≦		
	X2	T	1.4	1.250	-1162.2	1451.4	≦	2236.4	OK
		B	1.4			1451.4	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1172.0	1465.0	≦	2242.6	OK
		B	-0.0			1465.0	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1171.6	1464.5	≦	2242.5	OK
		B	0.0			1464.5	≦		
	X5	T	-1.4	1.250	-1107.8	1386.2	≦	2202.5	OK
		B	-1.4			1386.2	≦		
	X6	T	77.0	1.250	-589.9	660.4	≦	1332.8	OK
		B	77.0			660.4	≦		
12F	X1	T	-75.8	1.250	-773.0	1042.1	≦	1550.3	OK
		B	-75.8			1042.1	≦		
	X2	T	1.3	1.250	-1373.2	1715.2	≦	2358.9	OK
		B	1.3			1715.2	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1338.6	1673.3	≦	2336.7	OK
		B	-0.0			1673.3	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1338.4	1673.0	≦	2336.4	OK
		B	0.0			1673.0	≦		
	X5	T	-1.3	1.250	-1344.9	1682.4	≦	2343.9	OK
		B	-1.3			1682.4	≦		
	X6	T	75.8	1.250	-790.8	912.6	≦	1414.2	OK
		B	75.8			912.6	≦		
11F	X1	T	-75.4	1.250	-710.1	963.1	≦	1664.1	OK
		B	-75.4			963.1	≦		
	X2	T	1.6	1.250	-1602.6	2001.6	≦	2655.4	OK
		B	1.6			2001.6	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1731.3	2164.2	≦	2735.8	OK
		B	-0.0			2164.2	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1731.5	2164.4	≦	2735.7	OK
		B	0.0			2164.4	≦		
	X5	T	-1.6	1.250	-1603.4	2005.8	≦	2642.9	OK
		B	-1.6			2005.8	≦		
	X6	T	75.4	1.250	-763.3	878.6	≦	1496.2	OK
		B	75.4			878.6	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	X6	B	75.4	1.250	-763.3	878.6	≦	1496.2	OK
10F	X1	T	-80.3	1.250	-671.8	920.0	≦	1932.0	OK
		B	-80.3			920.0	≦		
	X2	T	2.1	1.250	-1812.6	2263.7	≦	3096.1	OK
		B	2.1			2263.7	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-2051.6	2564.6	≦	3187.1	OK
		B	-0.1			2564.6	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-2051.8	2564.7	≦	3186.9	OK
		B	0.1			2564.7	≦		
	X5	T	-2.1	1.250	-1842.8	2305.6	≦	3090.3	OK
		B	-2.1			2305.6	≦		
	X6	T	80.3	1.250	-814.5	937.9	≦	1762.9	OK
		B	80.3			937.9	≦		
9F	X1	T	-79.1	1.250	-882.3	1182.0	≦	2051.7	OK
		B	-79.1			1182.0	≦		
	X2	T	2.0	1.250	-2014.1	2515.6	≦	3160.7	OK
		B	2.0			2515.6	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-2212.2	2765.3	≦	3237.7	OK
		B	-0.0			2765.3	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-2212.1	2765.1	≦	3237.4	OK
		B	0.0			2765.1	≦		
	X5	T	-2.0	1.250	-1993.1	2493.3	≦	3125.1	OK
		B	-2.0			2493.3	≦		
	X6	T	79.1	1.250	-934.1	1088.5	≦	1788.7	OK
		B	79.1			1088.5	≦		
8F	X1	T	-78.8	1.250	-1005.8	1336.0	≦	2236.4	OK
		B	-78.8			1336.0	≦		
	X2	T	2.1	1.250	-2213.8	2765.1	≦	3382.5	OK
		B	2.1			2765.1	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-2291.4	2864.3	≦	3360.3	OK
		B	-0.1			2864.3	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-2291.5	2864.4	≦	3360.0	OK
		B	0.1			2864.4	≦		
	X5	T	-2.1	1.250	-2217.6	2774.1	≦	3333.9	OK
		B	-2.1			2774.1	≦		
	X6	T	78.8	1.250	-1136.2	1341.5	≦	2008.9	OK
		B	78.8			1341.5	≦		
7F	X1	T	-81.5	1.250	-1205.1	1587.9	≦	2490.4	OK
		B	-81.5			1587.9	≦		
	X2	T	2.3	1.250	-2403.3	3001.8	≦	3628.2	OK
		B	2.3			3001.8	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-2378.8	2973.6	≦	3601.4	OK
		B	-0.1			2973.6	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-2378.9	2973.5	≦	3601.1	OK
		B	0.1			2973.5	≦		
	X5	T	-2.3	1.250	-2387.7	2986.9	≦	3571.6	OK
		B	-2.3			2986.9	≦		
	X6	T	81.5	1.250	-1228.5	1454.1	≦	2148.3	OK
		B	81.5			1454.1	≦		
6F	X1	T	-80.2	1.250	-1268.2	1665.4	≦	3023.2	OK
		B	-80.2			1665.4	≦		
	X2	T	2.3	1.250	-2533.7	3164.8	≦	4207.2	OK
		B	2.3			3164.8	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-2534.0	3167.6	≦	4180.4	OK
		B	-0.1			3167.6	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-2534.1	3167.5	≦	4180.0	OK
		B	0.1			3167.5	≦		
	X5	T	-2.3	1.250	-2527.5	3161.7	≦	4152.2	OK
		B	-2.3			3161.7	≦		
	X6	T	80.2	1.250	-1325.1	1576.2	≦	2626.1	OK
		B	80.2			1576.2	≦		
5F	X1	T	-80.4	1.250	-1367.6	1789.9	≦	3443.8	OK
		B	-80.4			1789.9	≦		
	X2	T	2.4	1.250	-2665.6	3329.6	≦	4642.6	OK
		B	2.4			3329.6	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X3	T	-0.1	1.250	-2659.2	3324.1	4620.2	OK
		B	-0.1			3324.1		
	X4	T	0.1	1.250	-2659.4	3324.2	4619.9	OK
		B	0.1			3324.2		
	X5	T	-2.4	1.250	-2649.3	3314.0	4588.6	OK
		B	-2.4			3314.0		
	X6	T	80.4	1.250	-1378.7	1643.1	2965.6	OK
		B	80.4			1643.1		
4F	X1	T	-80.2	1.250	-1490.3	1943.0	4120.3	OK
		B	-80.2			1943.0		
	X2	T	2.4	1.250	-2764.1	3452.8	5000.8	OK
		B	2.4			3452.8		
	X3	T	-0.0	1.250	-2761.8	3452.3	4976.0	OK
		B	-0.0			3452.3		
	X4	T	0.0	1.250	-2761.3	3451.6	4975.7	OK
		B	0.0			3451.6		
	X5	T	-2.4	1.250	-2748.5	3437.9	4933.2	OK
		B	-2.4			3437.9		
	X6	T	80.2	1.250	-1428.2	1705.0	3428.1	OK
		B	80.2			1705.0		
3F	X1	T	-80.4	1.250	-1351.3	1769.6	3434.2	OK
		B	-80.4			1769.6		
	X2	T	2.9	1.250	-2933.9	3664.5	4904.6	OK
		B	2.9			3664.5		
	X3	T	-0.1	1.250	-2908.9	3636.3	4883.5	OK
		B	-0.1			3636.3		
	X4	T	0.1	1.250	-2911.0	3638.6	4882.7	OK
		B	0.1			3638.6		
	X5	T	-2.9	1.250	-2892.6	3618.6	4851.9	OK
		B	-2.9			3618.6		
	X6	T	80.4	1.250	-1454.5	1737.7	2756.1	OK
		B	80.4			1737.7		
2F	X1	T	-78.8	1.250	-1922.0	2481.3	3146.6	OK
		B	-78.8			2481.3		
	X2	T	1.1	1.250	-2848.5	3559.6	4377.7	OK
		B	1.1			3559.6		
	X3	T	0.3	1.250	-2922.1	3652.4	4348.3	OK
		B	0.3			3652.4		
	X4	T	-0.3	1.250	-2913.2	3641.8	4347.4	OK
		B	-0.3			3641.8		
	X5	T	-1.1	1.250	-2943.6	3680.5	4314.8	OK
		B	-1.1			3680.5		
	X6	T	78.8	1.250	-1318.0	1568.7	2366.6	OK
		B	78.8			1568.7		
1F	X1	T	-71.0	1.250	-1854.0	2388.4	3041.4	OK
		B	-71.0			2388.4		
	X2	T	7.5	1.250	-3130.8	3906.1	4182.3	OK
		B	7.5			3906.1		
	X3	T	-1.0	1.250	-3030.2	3788.8	4110.0	OK
		B	-1.0			3788.8		
	X4	T	1.0	1.250	-3038.8	3797.5	4112.2	OK
		B	1.0			3797.5		
	X5	T	-7.5	1.250	-2970.1	3720.0	4049.9	OK
		B	-7.5			3720.0		
	X6	T	71.0	1.250	-1190.1	1416.6	2078.2	OK
		B	71.0			1416.6		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-93.0	1.250	3.5	88.7	1823.3	OK
		B	-93.0			88.7		
	X2	T	2.6	1.250	1.1	4.0	2304.8	OK
		B	2.6			4.0		
	X3	T	-0.1	1.250	0.6	0.6	2551.7	OK
		B	-0.1			0.6		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X4	T	0.1	1.250	-0.6	0.6	2551.3	OK
		B	0.1			0.6		
	X5	T	-2.6	1.250	-1.1	4.0	2304.9	OK
		B	-2.6			4.0		
	X6	T	93.0	1.250	-3.5	88.7	1823.3	OK
		B	93.0			88.7		
14F	X1	T	-71.4	1.250	-2.0	73.9	1965.8	OK
		B	-71.4			73.9		
	X2	T	0.9	1.250	1.0	2.2	2423.9	OK
		B	0.9			2.2		
	X3	T	0.0	1.250	0.4	0.5	2668.4	OK
		B	0.0			0.5		
	X4	T	-0.0	1.250	-0.4	0.5	2668.2	OK
		B	-0.0			0.5		
	X5	T	-0.9	1.250	-1.0	2.2	2424.0	OK
		B	-0.9			2.2		
	X6	T	71.4	1.250	2.0	73.9	1965.8	OK
		B	71.4			73.9		
13F	X1	T	-77.0	1.250	1.2	75.5	1941.5	OK
		B	-77.0			75.5		
	X2	T	1.4	1.250	2.1	4.0	2659.3	OK
		B	1.4			4.0		
	X3	T	-0.0	1.250	0.5	0.6	2733.6	OK
		B	-0.0			0.6		
	X4	T	0.0	1.250	-0.5	0.6	2733.8	OK
		B	0.0			0.6		
	X5	T	-1.4	1.250	-2.1	4.0	2659.3	OK
		B	-1.4			4.0		
	X6	T	77.0	1.250	-1.2	75.5	1941.5	OK
		B	77.0			75.5		
12F	X1	T	-75.9	1.250	2.9	72.2	1859.9	OK
		B	-75.9			72.2		
	X2	T	1.3	1.250	3.7	5.9	2609.2	OK
		B	1.3			5.9		
	X3	T	-0.0	1.250	0.5	0.6	2717.0	OK
		B	-0.0			0.6		
	X4	T	0.0	1.250	-0.5	0.6	2717.1	OK
		B	0.0			0.6		
	X5	T	-1.3	1.250	-3.7	5.9	2609.3	OK
		B	-1.3			5.9		
	X6	T	75.9	1.250	-2.9	72.2	1859.9	OK
		B	75.9			72.2		
11F	X1	T	-75.4	1.250	19.5	51.0	1921.8	OK
		B	-75.4			51.0		
	X2	T	1.6	1.250	6.4	9.6	2532.9	OK
		B	1.6			9.6		
	X3	T	-0.0	1.250	0.6	0.7	2565.4	OK
		B	-0.0			0.7		
	X4	T	0.0	1.250	-0.6	0.7	2565.1	OK
		B	0.0			0.7		
	X5	T	-1.6	1.250	-6.4	9.6	2532.9	OK
		B	-1.6			9.6		
	X6	T	75.4	1.250	-19.5	51.0	1921.9	OK
		B	75.4			51.0		
10F	X1	T	-80.3	1.250	12.6	64.5	2304.9	OK
		B	-80.3			64.5		
	X2	T	2.1	1.250	13.4	18.9	3083.6	OK
		B	2.1			18.9		
	X3	T	-0.1	1.250	0.8	0.9	3284.9	OK
		B	-0.1			0.9		
	X4	T	0.1	1.250	-0.8	0.9	3285.1	OK
		B	0.1			0.9		
	X5	T	-2.1	1.250	-13.4	18.9	3083.6	OK
		B	-2.1			18.9		
	X6	T	80.3	1.250	-12.6	64.5	2304.9	OK
		B	80.3			64.5		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X6	B	80.3	1.250	-12.6	64.5	$\leq$	2304.9	OK
9F	X1	T	-79.1	1.250	16.0	59.1	$\leq$	2321.3	OK
		B	-79.1			59.1	$\leq$		
	X2	T	2.0	1.250	7.0	10.7	$\leq$	2878.5	OK
		B	2.0			10.7	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	0.1	0.0	$\leq$	2215.8	OK
		B	-0.0			0.0	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-0.1	0.0	$\leq$	2215.8	OK
		B	0.0			0.0	$\leq$		
	X5	T	-2.0	1.250	-7.0	10.7	$\leq$	2878.5	OK
		B	-2.0			10.7	$\leq$		
	X6	T	79.1	1.250	-16.0	59.1	$\leq$	2321.3	OK
		B	79.1			59.1	$\leq$		
8F	X1	T	-78.8	1.250	18.0	56.3	$\leq$	2269.3	OK
		B	-78.8			56.3	$\leq$		
	X2	T	2.1	1.250	11.7	16.8	$\leq$	3097.0	OK
		B	2.1			16.8	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.2	0.3	$\leq$	2805.0	OK
		B	-0.1			0.3	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	0.2	0.3	$\leq$	2803.2	OK
		B	0.1			0.3	$\leq$		
	X5	T	-2.1	1.250	-11.7	16.8	$\leq$	3097.0	OK
		B	-2.1			16.8	$\leq$		
	X6	T	78.8	1.250	-18.0	56.3	$\leq$	2269.3	OK
		B	78.8			56.3	$\leq$		
7F	X1	T	-81.5	1.250	26.3	48.6	$\leq$	2340.4	OK
		B	-81.5			48.6	$\leq$		
	X2	T	2.3	1.250	13.0	18.6	$\leq$	3384.8	OK
		B	2.3			18.6	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.2	0.4	$\leq$	3023.4	OK
		B	-0.1			0.4	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	0.2	0.4	$\leq$	3021.3	OK
		B	0.1			0.4	$\leq$		
	X5	T	-2.3	1.250	-13.0	18.6	$\leq$	3384.8	OK
		B	-2.3			18.6	$\leq$		
	X6	T	81.5	1.250	-26.3	48.6	$\leq$	2340.4	OK
		B	81.5			48.6	$\leq$		
6F	X1	T	-80.2	1.250	18.5	57.1	$\leq$	2658.2	OK
		B	-80.2			57.1	$\leq$		
	X2	T	2.3	1.250	17.4	24.0	$\leq$	3735.5	OK
		B	2.3			24.0	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.1	0.2	$\leq$	3124.0	OK
		B	-0.1			0.2	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	0.1	0.2	$\leq$	3117.8	OK
		B	0.1			0.2	$\leq$		
	X5	T	-2.3	1.250	-17.4	24.0	$\leq$	3735.5	OK
		B	-2.3			24.0	$\leq$		
	X6	T	80.2	1.250	-18.5	57.1	$\leq$	2658.2	OK
		B	80.2			57.1	$\leq$		
5F	X1	T	-80.4	1.250	23.6	50.9	$\leq$	2672.8	OK
		B	-80.4			50.9	$\leq$		
	X2	T	2.4	1.250	17.6	24.4	$\leq$	3650.4	OK
		B	2.4			24.4	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.0	0.1	$\leq$	3447.1	OK
		B	-0.1			0.1	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	0.0	0.1	$\leq$	3438.9	OK
		B	0.1			0.1	$\leq$		
	X5	T	-2.4	1.250	-17.6	24.4	$\leq$	3650.4	OK
		B	-2.4			24.4	$\leq$		
	X6	T	80.4	1.250	-23.6	50.9	$\leq$	2672.8	OK
		B	80.4			50.9	$\leq$		
4F	X1	T	-80.2	1.250	23.3	51.0	$\leq$	2623.1	OK
		B	-80.2			51.0	$\leq$		
	X2	T	2.4	1.250	17.9	24.8	$\leq$	3591.4	OK
		B	2.4			24.8	$\leq$		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X3	T	-0.0	1.250	0.0	0.0	2413.4	OK
		B	-0.0			0.0		
	X4	T	0.0	1.250	-0.0	0.0	2369.9	OK
		B	0.0			0.0		
	X5	T	-2.4	1.250	-17.9	24.8	3591.4	OK
		B	-2.4			24.8		
	X6	T	80.2	1.250	-23.3	51.0	2623.1	OK
		B	80.2			51.0		
3F	X1	T	-80.4	1.250	25.9	48.0	2483.4	OK
		B	-80.4			48.0		
	X2	T	2.9	1.250	18.0	25.4	3880.3	OK
		B	2.9			25.4		
	X3	T	-0.1	1.250	0.2	0.2	2970.0	OK
		B	-0.1			0.2		
	X4	T	0.1	1.250	-0.2	0.2	2992.5	OK
		B	0.1			0.2		
	X5	T	-2.9	1.250	-18.0	25.4	3880.4	OK
		B	-2.9			25.4		
	X6	T	80.4	1.250	-25.9	48.0	2483.4	OK
		B	80.4			48.0		
2F	X1	T	-78.8	1.250	3.5	74.5	2182.2	OK
		B	-78.8			74.5		
	X2	T	1.1	1.250	32.1	41.2	3282.0	OK
		B	1.1			41.2		
	X3	T	0.3	1.250	-1.8	2.0	2656.8	OK
		B	0.3			2.0		
	X4	T	-0.3	1.250	1.8	2.0	2655.2	OK
		B	-0.3			2.0		
	X5	T	-1.1	1.250	-32.1	41.2	3282.1	OK
		B	-1.1			41.2		
	X6	T	78.8	1.250	-3.5	74.5	2182.2	OK
		B	78.8			74.5		
1F	X1	T	-71.0	1.250	70.9	17.7	1759.8	OK
		B	-71.0			17.7		
	X2	T	7.5	1.250	-7.5	1.9	2398.3	OK
		B	7.5			1.9		
	X3	T	-1.0	1.250	1.0	0.2	2243.7	OK
		B	-1.0			0.2		
	X4	T	1.0	1.250	-1.0	0.2	2593.7	OK
		B	1.0			0.2		
	X5	T	-7.5	1.250	7.5	1.9	2364.6	OK
		B	-7.5			1.9		
	X6	T	71.0	1.250	-70.9	17.7	1761.2	OK
		B	71.0			17.7		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-93.0	1.250	-13.0	109.2	1842.0	OK
		B	-93.0			109.2		
	X2	T	2.6	1.250	-12.7	13.3	2536.5	OK
		B	2.6			13.3		
	X3	T	-0.1	1.250	0.6	0.7	2347.8	OK
		B	-0.1			0.7		
	X4	T	0.1	1.250	-0.6	0.7	2347.3	OK
		B	0.1			0.7		
	X5	T	-2.6	1.250	12.7	13.3	2536.5	OK
		B	-2.6			13.3		
	X6	T	93.0	1.250	13.0	109.2	1842.0	OK
		B	93.0			109.2		
14F	X1	T	-71.4	1.250	-9.5	83.2	2037.6	OK
		B	-71.4			83.2		
	X2	T	0.9	1.250	-8.9	10.2	2722.3	OK
		B	0.9			10.2		
	X3	T	0.0	1.250	0.3	0.3	2552.7	OK
		B	0.0			0.3		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
14F	X4	T	-0.0	1.250	-0.3	0.3	2552.4	OK
		B	-0.0			0.3		
	X5	T	-0.9	1.250	8.9	10.2	2722.3	OK
		B	-0.9			10.2		
	X6	T	71.4	1.250	9.5	83.2	2037.6	OK
		B	71.4			83.2		
13F	X1	T	-77.0	1.250	-10.7	90.4	2112.2	OK
		B	-77.0			90.4		
	X2	T	1.4	1.250	-10.3	11.5	2898.0	OK
		B	1.4			11.5		
	X3	T	-0.0	1.250	0.4	0.5	2894.6	OK
		B	-0.0			0.5		
	X4	T	0.0	1.250	-0.4	0.5	2894.9	OK
		B	0.0			0.5		
	X5	T	-1.4	1.250	10.3	11.5	2898.0	OK
		B	-1.4			11.5		
	X6	T	77.0	1.250	10.7	90.4	2112.2	OK
		B	77.0			90.4		
12F	X1	T	-75.8	1.250	-10.1	88.4	2186.9	OK
		B	-75.8			88.4		
	X2	T	1.3	1.250	-9.8	10.9	2969.7	OK
		B	1.3			10.9		
	X3	T	-0.0	1.250	0.4	0.4	2924.4	OK
		B	-0.0			0.4		
	X4	T	0.0	1.250	-0.4	0.4	2923.9	OK
		B	0.0			0.4		
	X5	T	-1.3	1.250	9.8	10.9	2969.7	OK
		B	-1.3			10.9		
	X6	T	75.8	1.250	10.1	88.4	2186.9	OK
		B	75.8			88.4		
11F	X1	T	-75.4	1.250	-12.4	91.0	2253.6	OK
		B	-75.4			91.0		
	X2	T	1.6	1.250	-11.6	12.9	2940.1	OK
		B	1.6			12.9		
	X3	T	-0.0	1.250	0.6	0.7	2827.6	OK
		B	-0.0			0.7		
	X4	T	0.0	1.250	-0.6	0.7	2827.5	OK
		B	0.0			0.7		
	X5	T	-1.6	1.250	11.6	12.9	2940.1	OK
		B	-1.6			12.9		
	X6	T	75.4	1.250	12.4	91.0	2253.6	OK
		B	75.4			91.0		
10F	X1	T	-80.3	1.250	-15.5	99.7	2758.4	OK
		B	-80.3			99.7		
	X2	T	2.1	1.250	-14.8	16.4	3769.4	OK
		B	2.1			16.4		
	X3	T	-0.1	1.250	0.8	0.9	3739.9	OK
		B	-0.1			0.9		
	X4	T	0.1	1.250	-0.8	0.9	3739.5	OK
		B	0.1			0.9		
	X5	T	-2.1	1.250	14.8	16.4	3769.4	OK
		B	-2.1			16.4		
	X6	T	80.3	1.250	15.5	99.7	2758.4	OK
		B	80.3			99.7		
9F	X1	T	-79.1	1.250	-14.0	96.7	2861.9	OK
		B	-79.1			96.7		
	X2	T	2.0	1.250	-13.2	14.6	3918.3	OK
		B	2.0			14.6		
	X3	T	-0.0	1.250	0.7	0.8	3947.3	OK
		B	-0.0			0.8		
	X4	T	0.0	1.250	-0.7	0.8	3946.9	OK
		B	0.0			0.8		
	X5	T	-2.0	1.250	13.2	14.6	3918.4	OK
		B	-2.0			14.6		
	X6	T	79.1	1.250	14.0	96.7	2861.9	OK
		B	79.1			96.7		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	X6	B	79.1	1.250	14.0	96.7	$\leq$	2861.9	OK
8F	X1	T	-78.8	1.250	-13.4	95.5	$\leq$	2953.5	OK
		B	-78.8			95.5	$\leq$		
	X2	T	2.1	1.250	-12.6	13.6	$\leq$	4075.2	OK
		B	2.1			13.6	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	0.8	0.9	$\leq$	4033.1	OK
		B	-0.1			0.9	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	-0.8	0.9	$\leq$	4033.4	OK
		B	0.1			0.9	$\leq$		
	X5	T	-2.1	1.250	12.6	13.6	$\leq$	4075.2	OK
		B	-2.1			13.6	$\leq$		
	X6	T	78.8	1.250	13.4	95.5	$\leq$	2953.5	OK
		B	78.8			95.5	$\leq$		
7F	X1	T	-81.5	1.250	-12.5	97.2	$\leq$	3220.9	OK
		B	-81.5			97.2	$\leq$		
	X2	T	2.3	1.250	-11.5	12.1	$\leq$	4328.5	OK
		B	2.3			12.1	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	0.8	0.9	$\leq$	4372.6	OK
		B	-0.1			0.9	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	-0.8	0.9	$\leq$	4372.6	OK
		B	0.1			0.9	$\leq$		
	X5	T	-2.3	1.250	11.5	12.1	$\leq$	4328.5	OK
		B	-2.3			12.1	$\leq$		
	X6	T	81.5	1.250	12.5	97.2	$\leq$	3220.9	OK
		B	81.5			97.2	$\leq$		
6F	X1	T	-80.2	1.250	-9.9	92.6	$\leq$	3705.5	OK
		B	-80.2			92.6	$\leq$		
	X2	T	2.3	1.250	-9.3	9.3	$\leq$	4880.9	OK
		B	2.3			9.3	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	0.7	0.8	$\leq$	4994.8	OK
		B	-0.1			0.8	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	-0.7	0.8	$\leq$	4995.7	OK
		B	0.1			0.8	$\leq$		
	X5	T	-2.3	1.250	9.3	9.3	$\leq$	4880.9	OK
		B	-2.3			9.3	$\leq$		
	X6	T	80.2	1.250	9.9	92.6	$\leq$	3705.5	OK
		B	80.2			92.6	$\leq$		
5F	X1	T	-80.4	1.250	-7.4	89.6	$\leq$	3805.3	OK
		B	-80.4			89.6	$\leq$		
	X2	T	2.4	1.250	-6.7	6.0	$\leq$	4907.3	OK
		B	2.4			6.0	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	0.6	0.7	$\leq$	5138.6	OK
		B	-0.1			0.7	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	-0.6	0.7	$\leq$	5140.0	OK
		B	0.1			0.7	$\leq$		
	X5	T	-2.4	1.250	6.7	6.0	$\leq$	4907.5	OK
		B	-2.4			6.0	$\leq$		
	X6	T	80.4	1.250	7.4	89.6	$\leq$	3805.3	OK
		B	80.4			89.6	$\leq$		
4F	X1	T	-80.2	1.250	-3.9	85.1	$\leq$	3909.0	OK
		B	-80.2			85.1	$\leq$		
	X2	T	2.4	1.250	-3.2	1.6	$\leq$	4109.6	OK
		B	2.4			1.6	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	0.5	0.6	$\leq$	5166.5	OK
		B	-0.0			0.6	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-0.5	0.6	$\leq$	5164.9	OK
		B	0.0			0.6	$\leq$		
	X5	T	-2.4	1.250	3.2	1.6	$\leq$	4111.4	OK
		B	-2.4			1.6	$\leq$		
	X6	T	80.2	1.250	3.9	85.1	$\leq$	3909.0	OK
		B	80.2			85.1	$\leq$		
3F	X1	T	-80.4	1.250	-0.2	80.6	$\leq$	4024.6	OK
		B	-80.4			80.6	$\leq$		
	X2	T	2.9	1.250	-1.3	1.3	$\leq$	5941.7	OK
		B	2.9			1.3	$\leq$		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
3F	X3	T	-0.1	1.250	0.4	0.4	≦	5694.2	OK
		B	-0.1			0.4	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-0.4	0.4	≦	5694.0	OK
		B	0.1			0.4	≦		
	X5	T	-2.9	1.250	1.3	1.3	≦	5942.1	OK
		B	-2.9			1.3	≦		
	X6	T	80.4	1.250	0.2	80.6	≦	4024.6	OK
		B	80.4			80.6	≦		
2F	X1	T	-78.8	1.250	-8.3	89.2	≦	4134.4	OK
		B	-78.8			89.2	≦		
	X2	T	1.1	1.250	1.1	2.5	≦	5762.0	OK
		B	1.1			2.5	≦		
	X3	T	0.3	1.250	0.3	0.6	≦	5522.8	OK
		B	0.3			0.6	≦		
	X4	T	-0.3	1.250	-0.3	0.6	≦	5524.7	OK
		B	-0.3			0.6	≦		
	X5	T	-1.1	1.250	-1.1	2.5	≦	5762.8	OK
		B	-1.1			2.5	≦		
	X6	T	78.8	1.250	8.3	89.2	≦	4134.3	OK
		B	78.8			89.2	≦		
1F	X1	T	-71.0	1.250	14.3	53.1	≦	3515.7	OK
		B	-71.0			53.1	≦		
	X2	T	7.5	1.250	-0.8	6.5	≦	4756.6	OK
		B	7.5			6.5	≦		
	X3	T	-1.0	1.250	0.1	0.8	≦	4539.9	OK
		B	-1.0			0.8	≦		
	X4	T	1.0	1.250	-0.1	0.8	≦	4539.1	OK
		B	1.0			0.8	≦		
	X5	T	-7.5	1.250	0.8	6.5	≦	4756.8	OK
		B	-7.5			6.5	≦		
	X6	T	71.0	1.250	-14.3	53.1	≦	3515.7	OK
		B	71.0			53.1	≦		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X1	T	-93.0	1.250	-13.2	109.6	≦	1841.9	OK
		B	-93.0			109.6	≦		
	X2	T	2.6	1.250	-13.0	13.7	≦	2534.3	OK
		B	2.6			13.7	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	0.6	0.6	≦	2331.9	OK
		B	-0.1			0.6	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-0.5	0.6	≦	2330.2	OK
		B	0.1			0.6	≦		
	X5	T	-2.6	1.250	13.0	13.7	≦	2534.3	OK
		B	-2.6			13.7	≦		
	X6	T	93.0	1.250	13.2	109.6	≦	1841.9	OK
		B	93.0			109.6	≦		
14F	X1	T	-71.4	1.250	-9.7	83.4	≦	2037.4	OK
		B	-71.4			83.4	≦		
	X2	T	0.9	1.250	-9.1	10.5	≦	2721.4	OK
		B	0.9			10.5	≦		
	X3	T	0.0	1.250	0.2	0.3	≦	2528.8	OK
		B	0.0			0.3	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	2525.6	OK
		B	-0.0			0.3	≦		
	X5	T	-0.9	1.250	9.1	10.5	≦	2721.3	OK
		B	-0.9			10.5	≦		
	X6	T	71.4	1.250	9.7	83.4	≦	2037.4	OK
		B	71.4			83.4	≦		
13F	X1	T	-77.0	1.250	-11.0	90.7	≦	2111.9	OK
		B	-77.0			90.7	≦		
	X2	T	1.4	1.250	-10.6	11.8	≦	2898.6	OK
		B	1.4			11.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.4	0.4	≦	2896.2	OK
		B	-0.0			0.4	≦		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X4	T	0.0	1.250	-0.4	0.4	2896.2	OK
		B	0.0			0.4		
	X5	T	-1.4	1.250	10.6	11.8	2898.6	OK
		B	-1.4			11.8		
	X6	T	77.0	1.250	11.0	90.7	2111.9	OK
		B	77.0			90.7		
12F	X1	T	-75.9	1.250	-10.3	88.7	2186.5	OK
		B	-75.9			88.7		
	X2	T	1.3	1.250	-10.0	11.2	2969.5	OK
		B	1.3			11.2		
	X3	T	-0.0	1.250	0.3	0.4	2917.6	OK
		B	-0.0			0.4		
	X4	T	0.0	1.250	-0.3	0.4	2916.7	OK
		B	0.0			0.4		
	X5	T	-1.3	1.250	10.0	11.2	2969.5	OK
		B	-1.3			11.2		
	X6	T	75.9	1.250	10.3	88.7	2186.5	OK
		B	75.9			88.7		
11F	X1	T	-75.4	1.250	-12.7	91.3	2252.7	OK
		B	-75.4			91.3		
	X2	T	1.6	1.250	-11.9	13.3	2939.9	OK
		B	1.6			13.3		
	X3	T	-0.0	1.250	0.5	0.6	2815.4	OK
		B	-0.0			0.6		
	X4	T	0.0	1.250	-0.5	0.6	2814.3	OK
		B	0.0			0.6		
	X5	T	-1.6	1.250	11.9	13.3	2939.9	OK
		B	-1.6			13.3		
	X6	T	75.4	1.250	12.7	91.3	2252.7	OK
		B	75.4			91.3		
10F	X1	T	-80.3	1.250	-15.9	100.1	2757.7	OK
		B	-80.3			100.1		
	X2	T	2.1	1.250	-15.2	16.9	3768.9	OK
		B	2.1			16.9		
	X3	T	-0.1	1.250	0.7	0.9	3737.4	OK
		B	-0.1			0.9		
	X4	T	0.1	1.250	-0.7	0.9	3734.9	OK
		B	0.1			0.9		
	X5	T	-2.1	1.250	15.2	16.9	3769.0	OK
		B	-2.1			16.9		
	X6	T	80.3	1.250	15.9	100.1	2757.8	OK
		B	80.3			100.1		
9F	X1	T	-79.1	1.250	-14.3	97.0	2861.0	OK
		B	-79.1			97.0		
	X2	T	2.0	1.250	-13.6	15.0	3918.3	OK
		B	2.0			15.0		
	X3	T	-0.0	1.250	0.6	0.8	3949.0	OK
		B	-0.0			0.8		
	X4	T	0.0	1.250	-0.6	0.8	3947.1	OK
		B	0.0			0.8		
	X5	T	-2.0	1.250	13.6	15.0	3918.4	OK
		B	-2.0			15.0		
	X6	T	79.1	1.250	14.3	97.0	2861.0	OK
		B	79.1			97.0		
8F	X1	T	-78.8	1.250	-13.7	95.9	2952.6	OK
		B	-78.8			95.9		
	X2	T	2.1	1.250	-12.9	14.0	4075.8	OK
		B	2.1			14.0		
	X3	T	-0.1	1.250	0.7	0.8	4029.2	OK
		B	-0.1			0.8		
	X4	T	0.1	1.250	-0.7	0.8	4028.7	OK
		B	0.1			0.8		
	X5	T	-2.1	1.250	12.9	14.0	4075.9	OK
		B	-2.1			14.0		
	X6	T	78.8	1.250	13.7	95.9	2952.6	OK
		B	78.8			95.9		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X6	B	78.8	1.250	13.7	95.9	$\leq$	2952.6	OK
7F	X1	T	-81.5	1.250	-12.8	97.5	$\leq$	3219.6	OK
		B	-81.5			97.5	$\leq$		
	X2	T	2.3	1.250	-11.9	12.5	$\leq$	4330.0	OK
		B	2.3			12.5	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	0.7	0.8	$\leq$	4368.7	OK
		B	-0.1			0.8	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	-0.7	0.8	$\leq$	4368.8	OK
		B	0.1			0.8	$\leq$		
	X5	T	-2.3	1.250	11.9	12.6	$\leq$	4330.0	OK
		B	-2.3			12.6	$\leq$		
	X6	T	81.5	1.250	12.8	97.5	$\leq$	3219.6	OK
		B	81.5			97.5	$\leq$		
6F	X1	T	-80.2	1.250	-10.2	92.9	$\leq$	3704.0	OK
		B	-80.2			92.9	$\leq$		
	X2	T	2.3	1.250	-9.6	9.6	$\leq$	4883.5	OK
		B	2.3			9.6	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	0.7	0.8	$\leq$	4994.2	OK
		B	-0.1			0.8	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	-0.6	0.7	$\leq$	4996.0	OK
		B	0.1			0.7	$\leq$		
	X5	T	-2.3	1.250	9.6	9.6	$\leq$	4883.5	OK
		B	-2.3			9.6	$\leq$		
	X6	T	80.2	1.250	10.2	92.9	$\leq$	3704.0	OK
		B	80.2			92.9	$\leq$		
5F	X1	T	-80.4	1.250	-7.6	89.9	$\leq$	3803.5	OK
		B	-80.4			89.9	$\leq$		
	X2	T	2.4	1.250	-7.0	6.3	$\leq$	4917.1	OK
		B	2.4			6.3	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	0.6	0.7	$\leq$	5136.8	OK
		B	-0.1			0.7	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	-0.6	0.7	$\leq$	5135.9	OK
		B	0.1			0.7	$\leq$		
	X5	T	-2.4	1.250	7.0	6.3	$\leq$	4917.6	OK
		B	-2.4			6.3	$\leq$		
	X6	T	80.4	1.250	7.6	89.9	$\leq$	3803.6	OK
		B	80.4			89.9	$\leq$		
4F	X1	T	-80.2	1.250	-4.1	85.3	$\leq$	3907.0	OK
		B	-80.2			85.3	$\leq$		
	X2	T	2.4	1.250	-3.4	1.8	$\leq$	4224.3	OK
		B	2.4			1.8	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	0.5	0.5	$\leq$	5156.5	OK
		B	-0.0			0.5	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-0.4	0.5	$\leq$	5153.2	OK
		B	0.0			0.5	$\leq$		
	X5	T	-2.4	1.250	3.4	1.8	$\leq$	4228.9	OK
		B	-2.4			1.8	$\leq$		
	X6	T	80.2	1.250	4.1	85.3	$\leq$	3907.0	OK
		B	80.2			85.3	$\leq$		
3F	X1	T	-80.4	1.250	-0.2	80.7	$\leq$	4021.9	OK
		B	-80.4			80.7	$\leq$		
	X2	T	2.9	1.250	-1.4	1.1	$\leq$	5901.9	OK
		B	2.9			1.1	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	0.4	0.4	$\leq$	5682.6	OK
		B	-0.1			0.4	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	-0.4	0.4	$\leq$	5675.3	OK
		B	0.1			0.4	$\leq$		
	X5	T	-2.9	1.250	1.4	1.1	$\leq$	5901.5	OK
		B	-2.9			1.1	$\leq$		
	X6	T	80.4	1.250	0.3	80.7	$\leq$	4021.9	OK
		B	80.4			80.7	$\leq$		
2F	X1	T	-78.8	1.250	-8.2	89.1	$\leq$	4132.1	OK
		B	-78.8			89.1	$\leq$		
	X2	T	1.1	1.250	1.1	2.5	$\leq$	5718.5	OK
		B	1.1			2.5	$\leq$		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	X3	T		0.3	1.250	0.2	0.6	≦	5497.3	OK
		B		0.3			0.6	≦		
	X4	T		-0.3	1.250	-0.2	0.5	≦	5501.5	OK
		B		-0.3			0.5	≦		
	X5	T		-1.1	1.250	-1.1	2.5	≦	5720.8	OK
		B		-1.1			2.5	≦		
	X6	T		78.8	1.250	8.2	89.1	≦	4132.1	OK
		B		78.8			89.1	≦		
1F	X1	T		-71.0	1.250	14.3	53.1	≦	3515.3	OK
		B		-71.0			53.1	≦		
	X2	T		7.5	1.250	-0.8	6.5	≦	4759.3	OK
		B		7.5			6.5	≦		
	X3	T		-1.0	1.250	0.1	0.8	≦	4549.2	OK
		B		-1.0			0.8	≦		
	X4	T		1.0	1.250	-0.1	0.8	≦	4546.1	OK
		B		1.0			0.8	≦		
	X5	T		-7.5	1.250	0.8	6.5	≦	4759.8	OK
		B		-7.5			6.5	≦		
	X6	T		71.0	1.250	-14.3	53.1	≦	3515.3	OK
		B		71.0			53.1	≦		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X1	T	-93.0	1.250	3.1	89.2	≦	1822.8	OK
		B	-93.0			89.2	≦		
	X2	T	2.6	1.250	0.7	3.4	≦	2287.6	OK
		B	2.6			3.4	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	0.5	0.6	≦	2561.1	OK
		B	-0.1			0.6	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-0.5	0.6	≦	2559.1	OK
		B	0.1			0.6	≦		
	X5	T	-2.6	1.250	-0.7	3.4	≦	2287.8	OK
		B	-2.6			3.4	≦		
	X6	T	93.0	1.250	-3.1	89.1	≦	1822.8	OK
		B	93.0			89.1	≦		
14F	X1	T	-71.4	1.250	-2.3	74.2	≦	1966.0	OK
		B	-71.4			74.2	≦		
	X2	T	0.9	1.250	0.7	1.8	≦	2393.9	OK
		B	0.9			1.8	≦		
	X3	T	0.0	1.250	0.4	0.5	≦	2671.3	OK
		B	0.0			0.5	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	2670.6	OK
		B	-0.0			0.5	≦		
	X5	T	-0.9	1.250	-0.7	1.8	≦	2394.4	OK
		B	-0.9			1.8	≦		
	X6	T	71.4	1.250	2.3	74.2	≦	1966.0	OK
		B	71.4			74.2	≦		
13F	X1	T	-77.0	1.250	0.9	75.8	≦	1942.1	OK
		B	-77.0			75.8	≦		
	X2	T	1.4	1.250	1.7	3.6	≦	2649.5	OK
		B	1.4			3.6	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.4	0.5	≦	2731.3	OK
		B	-0.0			0.5	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	2731.1	OK
		B	0.0			0.5	≦		
	X5	T	-1.4	1.250	-1.7	3.6	≦	2649.6	OK
		B	-1.4			3.6	≦		
	X6	T	77.0	1.250	-0.9	75.8	≦	1942.0	OK
		B	77.0			75.8	≦		
12F	X1	T	-75.8	1.250	2.5	72.7	≦	1860.0	OK
		B	-75.8			72.7	≦		
	X2	T	1.3	1.250	3.3	5.5	≦	2599.2	OK
		B	1.3			5.5	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.4	0.5	≦	2717.3	OK
		B	-0.0			0.5	≦		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X4	T	0.0	1.250	-0.4	0.5	$\leq$	2716.6	OK
		B	0.0			0.5	$\leq$		
	X5	T	-1.3	1.250	-3.3	5.5	$\leq$	2599.4	OK
		B	-1.3			5.5	$\leq$		
	X6	T	75.8	1.250	-2.5	72.7	$\leq$	1860.0	OK
		B	75.8			72.7	$\leq$		
11F	X1	T	-75.4	1.250	19.4	51.2	$\leq$	1921.5	OK
		B	-75.4			51.2	$\leq$		
	X2	T	1.6	1.250	6.0	9.1	$\leq$	2529.3	OK
		B	1.6			9.1	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	0.5	0.6	$\leq$	2565.0	OK
		B	-0.0			0.6	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-0.5	0.6	$\leq$	2565.5	OK
		B	0.0			0.6	$\leq$		
	X5	T	-1.6	1.250	-6.0	9.1	$\leq$	2529.3	OK
		B	-1.6			9.1	$\leq$		
	X6	T	75.4	1.250	-19.4	51.2	$\leq$	1921.5	OK
		B	75.4			51.2	$\leq$		
10F	X1	T	-80.3	1.250	12.3	65.0	$\leq$	2304.3	OK
		B	-80.3			65.0	$\leq$		
	X2	T	2.1	1.250	12.9	18.3	$\leq$	3081.9	OK
		B	2.1			18.3	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	0.7	0.8	$\leq$	3270.4	OK
		B	-0.1			0.8	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	-0.7	0.8	$\leq$	3272.7	OK
		B	0.1			0.8	$\leq$		
	X5	T	-2.1	1.250	-13.0	18.3	$\leq$	3082.0	OK
		B	-2.1			18.3	$\leq$		
	X6	T	80.3	1.250	-12.3	65.0	$\leq$	2304.3	OK
		B	80.3			65.0	$\leq$		
9F	X1	T	-79.1	1.250	15.7	59.4	$\leq$	2321.5	OK
		B	-79.1			59.4	$\leq$		
	X2	T	2.0	1.250	6.7	10.4	$\leq$	2874.4	OK
		B	2.0			10.4	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	0.0	0.0	$\leq$	2216.0	OK
		B	-0.0			0.0	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-0.0	0.0	$\leq$	2216.0	OK
		B	0.0			0.0	$\leq$		
	X5	T	-2.0	1.250	-6.7	10.4	$\leq$	2874.5	OK
		B	-2.0			10.4	$\leq$		
	X6	T	79.1	1.250	-15.7	59.4	$\leq$	2321.5	OK
		B	79.1			59.4	$\leq$		
8F	X1	T	-78.8	1.250	17.7	56.6	$\leq$	2269.7	OK
		B	-78.8			56.6	$\leq$		
	X2	T	2.1	1.250	11.4	16.4	$\leq$	3094.5	OK
		B	2.1			16.4	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.3	0.4	$\leq$	2849.0	OK
		B	-0.1			0.4	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	0.3	0.4	$\leq$	2842.7	OK
		B	0.1			0.4	$\leq$		
	X5	T	-2.1	1.250	-11.4	16.4	$\leq$	3094.5	OK
		B	-2.1			16.4	$\leq$		
	X6	T	78.8	1.250	-17.7	56.6	$\leq$	2269.7	OK
		B	78.8			56.6	$\leq$		
7F	X1	T	-81.5	1.250	26.0	49.0	$\leq$	2340.1	OK
		B	-81.5			49.0	$\leq$		
	X2	T	2.3	1.250	12.7	18.2	$\leq$	3388.0	OK
		B	2.3			18.2	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.3	0.4	$\leq$	3072.2	OK
		B	-0.1			0.4	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	0.3	0.4	$\leq$	3066.4	OK
		B	0.1			0.4	$\leq$		
	X5	T	-2.3	1.250	-12.7	18.2	$\leq$	3388.0	OK
		B	-2.3			18.2	$\leq$		
	X6	T	81.5	1.250	-26.0	48.9	$\leq$	2340.1	OK
		B	81.5			48.9	$\leq$		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
7F	X6	B	81.5	1.250	-26.0	48.9	$\leq$	2340.1	OK
6F	X1	T	-80.2	1.250	18.1	57.6	$\leq$	2660.9	OK
		B	-80.2			57.6	$\leq$		
	X2	T	2.3	1.250	16.9	23.5	$\leq$	3724.7	OK
		B	2.3			23.5	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.2	0.3	$\leq$	3196.9	OK
		B	-0.1			0.3	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	0.2	0.3	$\leq$	3180.7	OK
		B	0.1			0.3	$\leq$		
	X5	T	-2.3	1.250	-16.9	23.5	$\leq$	3724.7	OK
		B	-2.3			23.5	$\leq$		
	X6	T	80.2	1.250	-18.1	57.6	$\leq$	2660.9	OK
		B	80.2			57.6	$\leq$		
5F	X1	T	-80.4	1.250	22.9	51.7	$\leq$	2676.5	OK
		B	-80.4			51.7	$\leq$		
	X2	T	2.4	1.250	16.9	23.5	$\leq$	3656.8	OK
		B	2.4			23.5	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.1	0.1	$\leq$	3607.2	OK
		B	-0.1			0.1	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	0.1	0.1	$\leq$	3603.5	OK
		B	0.1			0.1	$\leq$		
	X5	T	-2.4	1.250	-16.9	23.5	$\leq$	3656.8	OK
		B	-2.4			23.5	$\leq$		
	X6	T	80.4	1.250	-22.9	51.7	$\leq$	2676.5	OK
		B	80.4			51.7	$\leq$		
4F	X1	T	-80.2	1.250	22.3	52.3	$\leq$	2628.3	OK
		B	-80.2			52.3	$\leq$		
	X2	T	2.4	1.250	16.9	23.5	$\leq$	3573.0	OK
		B	2.4			23.5	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.0	0.1	$\leq$	2441.3	OK
		B	-0.0			0.1	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-0.0	0.0	$\leq$	2338.4	OK
		B	0.0			0.0	$\leq$		
	X5	T	-2.4	1.250	-16.9	23.5	$\leq$	3573.0	OK
		B	-2.4			23.5	$\leq$		
	X6	T	80.2	1.250	-22.3	52.3	$\leq$	2628.3	OK
		B	80.2			52.3	$\leq$		
3F	X1	T	-80.4	1.250	24.7	49.6	$\leq$	2487.2	OK
		B	-80.4			49.6	$\leq$		
	X2	T	2.9	1.250	16.8	23.9	$\leq$	3882.0	OK
		B	2.9			23.9	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	0.2	0.2	$\leq$	2984.0	OK
		B	-0.1			0.2	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	-0.2	0.2	$\leq$	3041.5	OK
		B	0.1			0.2	$\leq$		
	X5	T	-2.9	1.250	-16.8	23.9	$\leq$	3882.0	OK
		B	-2.9			23.9	$\leq$		
	X6	T	80.4	1.250	-24.7	49.6	$\leq$	2487.2	OK
		B	80.4			49.6	$\leq$		
2F	X1	T	-78.8	1.250	1.4	77.1	$\leq$	2183.1	OK
		B	-78.8			77.1	$\leq$		
	X2	T	1.1	1.250	30.3	38.9	$\leq$	3278.4	OK
		B	1.1			38.9	$\leq$		
	X3	T	0.3	1.250	-1.7	1.9	$\leq$	2654.1	OK
		B	0.3			1.9	$\leq$		
	X4	T	-0.3	1.250	1.7	1.8	$\leq$	2648.4	OK
		B	-0.3			1.8	$\leq$		
	X5	T	-1.1	1.250	-30.3	39.0	$\leq$	3278.5	OK
		B	-1.1			39.0	$\leq$		
	X6	T	78.8	1.250	-1.4	77.1	$\leq$	2183.1	OK
		B	78.8			77.1	$\leq$		
1F	X1	T	-71.0	1.250	70.9	17.7	$\leq$	1768.6	OK
		B	-71.0			17.7	$\leq$		
	X2	T	7.5	1.250	-7.5	1.9	$\leq$	2414.8	OK
		B	7.5			1.9	$\leq$		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X3	T	-1.0	1.250	1.0	0.2	≦	2669.1	OK
		B	-1.0			0.2	≦		
	X4	T	1.0	1.250	-1.0	0.2	≦	2293.1	OK
		B	1.0			0.2	≦		
	X5	T	-7.5	1.250	7.5	1.9	≦	2436.9	OK
		B	-7.5			1.9	≦		
	X6	T	71.0	1.250	-70.9	17.7	≦	1748.8	OK
		B	71.0			17.7	≦		

U-5.2.3 RC壁部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 x=せん断破壊

QL : 長期せん断力 (kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu : 壁のせん断耐力 (kN)

n : せん断力の割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.1	1.250	1.6	2.0	≦	7853.8	OK
14F	Y2		-0.1	1.250	1.5	1.8	≦	7739.4	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	1.5	1.8	≦	6827.8	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	1.5	1.8	≦	6393.2	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	1.5	1.8	≦	6076.4	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	1.6	1.9	≦	6333.6	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	1.8	2.3	≦	6357.4	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	2.2	2.7	≦	6381.1	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	2.6	3.3	≦	6893.4	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	3.2	4.0	≦	7243.4	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	4.0	5.0	≦	7417.3	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	5.1	6.4	≦	7619.0	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	5.8	7.3	≦	7597.9	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	8.2	10.3	≦	8033.3	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	0.1	0.1	≦	7187.2	OK

X2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	11660.8	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	11857.6	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	12058.4	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	12265.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	11751.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	12406.1	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-1.4	1.7	≦	12466.8	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-1.6	2.0	≦	12652.4	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-2.0	2.5	≦	13928.9	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-2.5	3.1	≦	14728.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-3.2	4.0	≦	15148.4	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-3.8	4.8	≦	15273.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5.1	6.4	≦	15786.4	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-6.0	7.4	≦	15756.6	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	12789.6	OK

X3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	11670.8	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	11877.0	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	12086.4	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.8	0.9	≦	12296.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.8	0.9	≦	11950.6	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	12667.8	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.2	≦	12789.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-1.2	1.4	≦	12983.1	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-1.5	1.8	≦	14278.7	OK

X3フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
6F	Y2		0.0	1.250	-1.7	2.1	≦	14892.4	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-2.0	2.5	≦	15025.8	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-2.8	3.5	≦	15696.1	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-2.8	3.5	≦	15144.9	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-3.5	4.3	≦	15448.9	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	12880.2	OK

X4フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.4	≦	11671.2	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	11877.6	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	12087.4	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	12297.0	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	11891.2	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	12583.1	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	12867.4	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	12893.1	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.6	0.7	≦	14157.2	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.8	≦	14955.8	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	15032.9	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.3	≦	15306.9	OK
3F	Y2		9.8	1.250	-1.1	1.3	≦	14949.7	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-1.5	1.8	≦	15731.2	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	12881.0	OK

X5フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	11678.5	OK
14F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	11893.4	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	12107.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	12107.4	OK
11F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	11556.6	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	12395.5	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	12089.5	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.2	≦	12660.1	OK
7F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	14012.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	15531.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	15923.2	OK
4F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	16485.1	OK
3F	Y2		0.0	1.250	0.9	1.2	≦	16438.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	13795.8	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	12973.8	OK

X6フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.1	1.250	0.7	0.8	≦	7898.8	OK
14F	Y2		-0.1	1.250	0.6	0.7	≦	6563.2	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	0.6	0.7	≦	6023.8	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	0.6	0.7	≦	6164.5	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	0.6	0.8	≦	6357.8	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	0.7	0.9	≦	6849.2	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	0.8	1.0	≦	7011.3	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	0.9	1.1	≦	7173.4	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	1.2	1.4	≦	7802.8	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	1.3	1.6	≦	8198.1	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	1.5	1.9	≦	8382.4	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	1.8	2.2	≦	8566.8	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	2.3	2.8	≦	8751.1	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	2.2	2.7	≦	8935.5	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	9288.0	OK

X1フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.1	1.250	0.7	0.8	≦	7898.8	OK

X1フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	Y2		-0.1	1.250	0.6	0.7	≦	6552.7	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	0.6	0.7	≦	6023.8	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	0.6	0.7	≦	6164.5	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	0.6	0.8	≦	6357.8	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	0.7	0.9	≦	6849.2	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	0.8	1.0	≦	7011.3	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	0.9	1.1	≦	7173.4	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	1.2	1.4	≦	7802.8	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	1.3	1.6	≦	8198.1	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	1.5	1.9	≦	8382.4	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	1.8	2.2	≦	8566.8	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	2.2	2.8	≦	8751.1	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	2.2	2.7	≦	8935.5	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	9288.0	OK

X2フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	11678.5	OK
14F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	11893.4	OK
13F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	12107.2	OK
12F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	12069.8	OK
11F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	11462.9	OK
10F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	12278.1	OK
9F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.2	≦	12121.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.2	≦	12623.7	OK
7F	Y2		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	14038.4	OK
6F	Y2		0.0	1.250	0.4	0.5	≦	15556.8	OK
5F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.7	≦	15908.9	OK
4F	Y2		0.0	1.250	0.8	1.0	≦	16484.7	OK
3F	Y2		0.0	1.250	0.9	1.2	≦	16422.6	OK
2F	Y2		0.0	1.250	0.5	0.6	≦	13813.6	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	12973.8	OK

X3フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.4	≦	11671.2	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	11877.6	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.3	≦	12087.4	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	12297.0	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	11911.3	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	12598.0	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	12873.7	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	13004.8	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-0.6	0.7	≦	14186.9	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	15071.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	15207.7	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.3	≦	15480.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-1.1	1.3	≦	15090.9	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-1.5	1.8	≦	15802.8	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.0	0.0	≦	12881.0	OK

X4フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	11670.8	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-0.8	0.9	≦	11877.0	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	12086.4	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-0.8	0.9	≦	12296.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-0.8	0.9	≦	11968.0	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	12704.2	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-1.0	1.2	≦	12840.1	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-1.2	1.4	≦	13014.9	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-1.4	1.8	≦	14297.9	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-1.7	2.1	≦	14896.5	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-2.0	2.5	≦	15010.7	OK

X4フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
4F	Y2		0.0	1.250	-2.8	3.5	≦	15715.8	OK
3F	Y2		9.8	1.250	-2.8	3.5	≦	15178.1	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-3.5	4.3	≦	15478.2	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	12880.2	OK

X5フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	11660.8	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	11857.6	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	12058.4	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	12265.1	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	11749.1	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	12402.7	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-1.4	1.7	≦	12471.5	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-1.6	2.0	≦	12666.6	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-2.0	2.5	≦	13968.5	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-2.5	3.2	≦	14780.3	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-3.2	4.0	≦	15212.0	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-3.9	4.8	≦	15319.4	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-5.1	6.4	≦	15819.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-6.0	7.5	≦	15796.4	OK
1F	Y2		0.0	1.250	0.1	0.1	≦	12789.6	OK

X6フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.1	1.250	1.6	2.0	≦	7853.8	OK
14F	Y2		-0.1	1.250	1.5	1.8	≦	7744.9	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	1.5	1.8	≦	6835.2	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	1.5	1.8	≦	6395.0	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	1.5	1.8	≦	6076.6	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	1.6	1.9	≦	6333.6	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	1.9	2.3	≦	6357.4	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	2.2	2.7	≦	6381.1	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	2.7	3.3	≦	6895.9	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	3.3	4.0	≦	7246.6	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	4.1	5.0	≦	7418.3	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	5.1	6.4	≦	7619.8	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	5.8	7.3	≦	7599.3	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	8.2	10.3	≦	8032.9	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	0.1	0.1	≦	7187.2	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.1	1.250	1110.7	1388.3	≦	7875.1	OK
14F	Y2		-0.1	1.250	1672.2	2090.2	≦	7965.5	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	2149.3	2686.5	≦	8056.9	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	2565.2	3206.5	≦	8148.3	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	2951.6	3689.5	≦	8308.1	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	3311.4	4139.2	≦	8969.7	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	3676.3	4595.3	≦	8744.2	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	3997.0	4996.3	≦	8533.1	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	4288.6	5360.7	≦	8992.1	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	4524.4	5655.5	≦	9092.2	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	4706.6	5883.2	≦	8913.5	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	4833.5	6041.8	≦	8751.4	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	4970.7	6213.4	≦	8630.7	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	5135.3	6419.1	≦	8548.6	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	5902.1	7377.6	≦	8765.0	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	1074.8	1343.5	≦	11671.3	OK
14F	Y2		0.0	1.250	1944.3	2430.4	≦	11877.4	OK
13F	Y2		0.0	1.250	2689.1	3361.4	≦	12087.0	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		0.0	1.250	3353.4	4191.8	≦	12296.7	OK
11F	Y2		0.0	1.250	3947.8	4934.8	≦	12506.5	OK
10F	Y2		0.0	1.250	4502.9	5628.6	≦	13658.5	OK
9F	Y2		0.0	1.250	4988.4	6235.5	≦	13671.5	OK
8F	Y2		0.0	1.250	5433.7	6792.1	≦	13394.4	OK
7F	Y2		0.0	1.250	5839.1	7298.9	≦	14144.7	OK
6F	Y2		0.0	1.250	6214.3	7767.9	≦	14377.5	OK
5F	Y2		0.0	1.250	6561.0	8201.3	≦	14205.3	OK
4F	Y2		0.0	1.250	6881.3	8601.6	≦	14075.0	OK
3F	Y2		0.0	1.250	7145.0	8931.3	≦	13923.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	7344.2	9180.2	≦	13816.5	OK
1F	Y2		0.0	1.250	7194.9	8993.6	≦	13479.4	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	1050.3	1312.9	≦	11671.1	OK
14F	Y2		0.0	1.250	1919.9	2399.9	≦	11877.4	OK
13F	Y2		0.0	1.250	2663.8	3329.7	≦	12087.1	OK
12F	Y2		0.0	1.250	3325.5	4156.9	≦	12296.8	OK
11F	Y2		0.0	1.250	3916.5	4895.7	≦	12506.5	OK
10F	Y2		0.0	1.250	4466.7	5583.5	≦	13658.2	OK
9F	Y2		0.0	1.250	4948.7	6185.9	≦	13648.0	OK
8F	Y2		0.0	1.250	5389.2	6736.5	≦	13369.0	OK
7F	Y2		0.0	1.250	5789.3	7236.7	≦	14114.0	OK
6F	Y2		0.0	1.250	6161.7	7702.2	≦	14345.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	6506.0	8132.5	≦	14172.8	OK
4F	Y2		0.0	1.250	6822.3	8527.9	≦	14041.7	OK
3F	Y2		0.0	1.250	7081.5	8851.9	≦	13889.2	OK
2F	Y2		0.0	1.250	7274.4	9093.0	≦	13780.3	OK
1F	Y2		0.0	1.250	7114.0	8892.5	≦	13438.4	OK

X4フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	1050.3	1312.9	≦	11671.1	OK
14F	Y2		0.0	1.250	1919.9	2399.9	≦	11877.4	OK
13F	Y2		0.0	1.250	2663.8	3329.7	≦	12087.1	OK
12F	Y2		0.0	1.250	3325.5	4156.9	≦	12296.8	OK
11F	Y2		0.0	1.250	3916.5	4895.7	≦	12506.5	OK
10F	Y2		0.0	1.250	4466.8	5583.5	≦	13658.2	OK
9F	Y2		0.0	1.250	4948.7	6185.9	≦	13648.0	OK
8F	Y2		0.0	1.250	5389.2	6736.5	≦	13369.0	OK
7F	Y2		0.0	1.250	5789.3	7236.6	≦	14114.0	OK
6F	Y2		0.0	1.250	6161.8	7702.2	≦	14345.0	OK
5F	Y2		0.0	1.250	6506.0	8132.5	≦	14172.8	OK
4F	Y2		0.0	1.250	6822.2	8527.8	≦	14041.7	OK
3F	Y2		9.8	1.250	7081.5	8851.8	≦	13889.2	OK
2F	Y2		0.0	1.250	7274.5	9093.1	≦	13780.3	OK
1F	Y2		0.0	1.250	7113.9	8892.4	≦	13438.4	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	1074.8	1343.5	≦	11671.3	OK
14F	Y2		0.0	1.250	1944.3	2430.4	≦	11877.4	OK
13F	Y2		0.0	1.250	2689.1	3361.4	≦	12087.0	OK
12F	Y2		0.0	1.250	3353.4	4191.8	≦	12296.7	OK
11F	Y2		0.0	1.250	3947.8	4934.8	≦	12506.5	OK
10F	Y2		0.0	1.250	4502.9	5628.6	≦	13658.5	OK
9F	Y2		0.0	1.250	4988.4	6235.5	≦	13671.5	OK
8F	Y2		0.0	1.250	5433.7	6792.1	≦	13394.4	OK
7F	Y2		0.0	1.250	5839.1	7298.9	≦	14144.8	OK
6F	Y2		0.0	1.250	6214.3	7767.9	≦	14377.5	OK
5F	Y2		0.0	1.250	6561.1	8201.3	≦	14205.3	OK
4F	Y2		0.0	1.250	6881.3	8601.7	≦	14075.0	OK
3F	Y2		0.0	1.250	7145.1	8931.4	≦	13923.3	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	Y2		0.0	1.250	7344.2	9180.2	≦	13816.5	OK
1F	Y2		0.0	1.250	7195.0	8993.7	≦	13479.5	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.1	1.250	1110.7	1388.3	≦	7875.1	OK
14F	Y2		-0.1	1.250	1672.2	2090.2	≦	7965.5	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	2149.3	2686.5	≦	8056.9	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	2565.2	3206.5	≦	8148.3	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	2951.6	3689.5	≦	8308.1	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	3311.4	4139.2	≦	8969.7	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	3676.3	4595.3	≦	8744.2	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	3997.0	4996.3	≦	8533.1	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	4288.6	5360.7	≦	8992.1	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	4524.4	5655.5	≦	9092.2	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	4706.6	5883.2	≦	8913.5	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	4833.5	6041.8	≦	8751.4	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	4970.7	6213.3	≦	8630.7	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	5135.3	6419.1	≦	8548.6	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	5902.1	7377.6	≦	8765.0	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.1	1.250	-1107.0	1383.9	≦	7875.1	OK
14F	Y2		-0.1	1.250	-1668.0	2085.0	≦	7965.5	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	-2144.2	2680.3	≦	8057.0	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	-2559.4	3199.3	≦	8148.4	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	-2944.5	3680.6	≦	8308.2	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	-3305.1	4131.4	≦	8969.8	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	-3667.5	4584.5	≦	8747.8	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-3985.4	4981.8	≦	8535.3	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-4273.6	5342.1	≦	8993.2	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-4518.4	5648.0	≦	9098.4	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-4694.7	5868.4	≦	8916.4	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-4813.8	6017.3	≦	8750.8	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-4927.5	6159.4	≦	8620.9	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-5086.3	6357.8	≦	8538.7	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-5893.6	7367.0	≦	8772.7	OK

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-1074.7	1343.4	≦	11671.2	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-1943.3	2429.1	≦	11877.4	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-2687.4	3359.2	≦	12086.9	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-3351.2	4188.9	≦	12296.6	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-3945.4	4931.7	≦	12506.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-4499.2	5623.9	≦	13658.4	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-4985.1	6231.4	≦	13671.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-5431.1	6788.9	≦	13394.7	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-5837.5	7296.9	≦	14145.6	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-6207.6	7759.5	≦	14375.4	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-6556.7	8195.8	≦	14204.8	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-6880.0	8600.0	≦	14076.1	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-7155.0	8943.8	≦	13929.1	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-7356.6	9195.7	≦	13822.2	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-7186.4	8983.0	≦	13475.6	OK

X3フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-1050.6	1313.2	≦	11671.1	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-1919.2	2398.9	≦	11877.4	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-2662.4	3328.0	≦	12087.1	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-3323.6	4154.4	≦	12296.8	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-3914.5	4893.1	≦	12506.5	OK

X3フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	Y2		0.0	1.250	-4463.6	5579.4	≦	13658.1	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-4946.1	6182.6	≦	13648.0	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-5387.4	6734.3	≦	13369.6	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-5788.7	7235.8	≦	14115.2	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-6156.3	7695.4	≦	14343.4	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-6503.2	8129.0	≦	14173.0	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-6823.2	8529.0	≦	14043.7	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-7094.1	8867.6	≦	13896.1	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-7289.8	9112.3	≦	13787.3	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-7109.2	8886.6	≦	13436.3	OK

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-1050.6	1313.2	≦	11671.1	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-1919.2	2398.9	≦	11877.4	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-2662.4	3328.0	≦	12087.1	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-3323.6	4154.5	≦	12296.8	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-3914.5	4893.1	≦	12506.5	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-4463.6	5579.4	≦	13658.2	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-4946.1	6182.6	≦	13648.0	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-5387.4	6734.3	≦	13369.6	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-5788.7	7235.9	≦	14115.2	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-6156.4	7695.4	≦	14343.4	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-6503.2	8129.0	≦	14173.0	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-6823.3	8529.1	≦	14043.7	OK
3F	Y2		9.8	1.250	-7094.1	8867.6	≦	13896.1	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-7289.9	9112.3	≦	13787.4	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-7109.4	8886.7	≦	13436.3	OK

X5フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		0.0	1.250	-1074.8	1343.4	≦	11671.2	OK
14F	Y2		0.0	1.250	-1943.3	2429.1	≦	11877.4	OK
13F	Y2		0.0	1.250	-2687.4	3359.2	≦	12086.9	OK
12F	Y2		0.0	1.250	-3351.2	4188.9	≦	12296.6	OK
11F	Y2		0.0	1.250	-3945.4	4931.7	≦	12506.4	OK
10F	Y2		0.0	1.250	-4499.2	5623.9	≦	13658.4	OK
9F	Y2		0.0	1.250	-4985.1	6231.4	≦	13671.3	OK
8F	Y2		0.0	1.250	-5431.1	6788.9	≦	13394.7	OK
7F	Y2		0.0	1.250	-5837.5	7296.9	≦	14145.6	OK
6F	Y2		0.0	1.250	-6207.6	7759.5	≦	14375.4	OK
5F	Y2		0.0	1.250	-6556.7	8195.8	≦	14204.8	OK
4F	Y2		0.0	1.250	-6880.1	8600.1	≦	14076.1	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-7155.1	8943.8	≦	13929.1	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-7356.6	9195.7	≦	13822.2	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-7186.3	8982.8	≦	13475.6	OK

X6フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-0.1	1.250	-1107.0	1383.9	≦	7875.1	OK
14F	Y2		-0.1	1.250	-1668.0	2085.0	≦	7965.5	OK
13F	Y2		-0.1	1.250	-2144.2	2680.3	≦	8057.0	OK
12F	Y2		-0.1	1.250	-2559.4	3199.4	≦	8148.4	OK
11F	Y2		-0.0	1.250	-2944.5	3680.6	≦	8308.2	OK
10F	Y2		-0.0	1.250	-3305.1	4131.4	≦	8969.8	OK
9F	Y2		-0.0	1.250	-3667.5	4584.5	≦	8747.8	OK
8F	Y2		-0.0	1.250	-3985.4	4981.8	≦	8535.3	OK
7F	Y2		-0.0	1.250	-4273.6	5342.1	≦	8993.2	OK
6F	Y2		-0.0	1.250	-4518.4	5648.0	≦	9098.4	OK
5F	Y2		-0.0	1.250	-4694.7	5868.4	≦	8916.4	OK
4F	Y2		-0.0	1.250	-4813.8	6017.3	≦	8750.8	OK
3F	Y2		-0.0	1.250	-4927.5	6159.4	≦	8620.9	OK
2F	Y2		-0.0	1.250	-5086.3	6357.9	≦	8538.6	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-5893.6	7367.0	≦	8772.7	OK

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力

U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2436.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2435.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4871.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4167.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5647.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5647.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11295.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6958.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6958.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13917.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8142.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16284.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9245.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9245.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18490.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10248.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10247.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20496.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11156.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11156.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22312.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11982.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11982.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23964.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12722.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12722.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25445.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13379.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13379.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26759.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13954.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13954.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27909.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	14450.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14452.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28903.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	14873.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14867.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29741.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	15215.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15213.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30429.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2436.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2435.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4871.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5647.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5647.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11295.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6958.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13917.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8142.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16284.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9245.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9245.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18490.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10248.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10247.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20496.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	Y2	11156.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11156.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22312.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11982.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11982.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23964.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12722.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12722.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25445.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13379.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13379.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26759.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13954.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13954.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27909.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	14450.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14452.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	合計	28903.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	14873.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14867.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29741.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	15215.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15213.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30429.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1110.70	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1074.78	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.34	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.34	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1074.79	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1110.70	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	6471.64	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1672.24	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1944.28	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1919.87	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1919.87	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1944.28	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1672.24	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11072.78	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2149.26	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2689.06	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2663.76	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2663.77	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2689.06	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2149.26	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	15004.18	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2565.21	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3353.43	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3325.47	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3325.48	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3353.43	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2565.21	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18488.24	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2951.64	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3947.82	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3916.53	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3916.53	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3947.82	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2951.65	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21631.99	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3311.40	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4502.87	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4466.75	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4466.76	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4502.88	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3311.39	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24562.05	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3676.29	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4988.39	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4948.69	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4948.69	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4988.39	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3676.29	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27226.74	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3997.04	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5433.67	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5389.21	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5389.21	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5433.67	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3997.04	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29639.84	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4288.57	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5839.09	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5789.31	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5789.29	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5839.11	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4288.56	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31833.92	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4524.41	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6214.34	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6161.73	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6161.76	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6214.32	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4524.43	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33800.98	0.00	0.00	0.00	
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4706.59	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6561.05	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6506.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6505.99	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6561.06	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4706.59	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35547.27	0.00	0.00	0.00	
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4833.50	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6881.30	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6822.29	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6822.21	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6881.33	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4833.50	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	0.00	0.00	0.00	0.00	37074.12	0.00	0.00	0.00	
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4970.70	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7145.05	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7081.49	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7081.47	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7145.08	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4970.69	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	0.00	0.00	0.00	0.00	38394.48	0.00	0.00	0.00	
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5135.29	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7344.19	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7274.42	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7274.48	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7344.19	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5135.28	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	0.00	0.00	0.00	0.00	39507.84	0.00	0.00	0.00	
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5902.12	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7194.86	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7113.99	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7113.91	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7194.99	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5902.06	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	0.00	0.00	0.00	0.00	40421.94	0.00	0.00	0.00	

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1107.04	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1074.75	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.55	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.55	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1074.75	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1107.04	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	6464.69	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1667.97	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1943.30	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1919.17	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1919.17	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1943.30	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1667.97	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11060.89	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2144.19	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2687.40	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2662.43	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2662.43	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2687.41	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2144.19	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14988.06	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2559.44	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3351.17	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3323.58	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3323.58	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3351.17	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2559.44	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18468.38	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2944.46	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3945.39	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3914.52	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3914.51	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3945.39	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2944.47	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21608.75	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3305.09	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4499.16	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4463.58	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4463.58	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4499.17	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3305.09	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向負力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24535.67	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3667.54	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4985.12	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4946.08	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4946.10	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4985.11	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3667.55	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27197.50	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3985.42	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5431.13	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5387.44	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5387.45	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5431.14	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3985.42	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29608.00	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4273.63	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5837.53	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5788.68	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5788.72	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5837.54	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4273.62	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31799.72	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4518.40	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6207.58	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6156.34	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6156.35	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6207.59	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4518.40	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33764.66	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4694.70	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6556.66	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6503.18	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6503.18	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6556.66	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4694.71	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35509.08	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4813.84	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6880.03	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6823.25	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6823.26	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6880.10	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	4813.81	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	37034.30	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4927.48	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7155.04	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7094.09	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7094.06	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7155.08	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4927.48	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	38353.23	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5086.26	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7356.57	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7289.85	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7289.88	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7356.58	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5086.27	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	39465.42	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5893.60	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7186.39	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7109.25	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7109.38	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7186.28	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5893.63	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	40378.52	0.00	0.00	0.00

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2436.2	0.0	2436.2	0.47	0.00	0.47
	Y3	2435.6	0.0	2435.6	0.47	0.00	0.47
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4871.8	0.0	4871.8	0.94	0.00	0.94
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4167.9	0.0	4167.9	0.36	0.00	0.36
	Y3	4167.6	0.0	4167.6	0.36	0.00	0.36
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=3.075 Co=0.317

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8335.5	0.0	8335.5	0.72	0.00	0.72
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5647.6	0.0	5647.6	0.31	0.00	0.31
	Y3	5647.4	0.0	5647.4	0.31	0.00	0.31
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11295.0	0.0	11295.0	0.62	0.00	0.62
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6959.0	0.0	6959.0	0.28	0.00	0.28
	Y3	6958.8	0.0	6958.8	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13917.8	0.0	13917.8	0.56	0.00	0.56
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8142.2	0.0	8142.2	0.26	0.00	0.26
	Y3	8142.2	0.0	8142.2	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16284.4	0.0	16284.4	0.52	0.00	0.52
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9245.0	0.0	9245.0	0.24	0.00	0.24
	Y3	9245.1	0.0	9245.1	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18490.1	0.0	18490.1	0.49	0.00	0.49
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10248.1	0.0	10248.1	0.23	0.00	0.23
	Y3	10248.0	0.0	10248.0	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20496.1	0.0	20496.1	0.46	0.00	0.46
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11156.3	0.0	11156.3	0.22	0.00	0.22
	Y3	11156.3	0.0	11156.3	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
7F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.346 Co=0.317

Ai=2.034 Co=0.317

Ai=1.843 Co=0.317

Ai=1.705 Co=0.317

Ai=1.593 Co=0.317

Ai=1.500 Co=0.317

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22312.7	0.0	22312.7	0.43	0.00	0.43
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11982.1	0.0	11982.1	0.21	0.00	0.21
	Y3	11982.2	0.0	11982.2	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23964.3	0.0	23964.3	0.41	0.00	0.41
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	12722.5	0.0	12722.5	0.20	0.00	0.20
	Y3	12722.6	0.0	12722.6	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25445.1	0.0	25445.1	0.39	0.00	0.39
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	13379.9	0.0	13379.9	0.19	0.00	0.19
	Y3	13379.8	0.0	13379.8	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26759.7	0.0	26759.7	0.37	0.00	0.37
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	13954.9	0.0	13954.9	0.18	0.00	0.18
	Y3	13954.2	0.0	13954.2	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27909.1	0.0	27909.1	0.35	0.00	0.35
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	14450.8	0.0	14450.8	0.17	0.00	0.17
	Y3	14452.3	0.0	14452.3	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28903.1	0.0	28903.1	0.34	0.00	0.34
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	14873.8	0.0	14873.8	0.16	0.00	0.16
	Y3	14867.4	0.0	14867.4	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.419 Co=0.317

Ai=1.346 Co=0.317

Ai=1.280 Co=0.317

Ai=1.218 Co=0.317

Ai=1.160 Co=0.317

Ai=1.105 Co=0.317

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	29741.2	0.0	29741.2	0.32	0.00	0.32
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	15215.3	0.0	15215.3	0.15	0.00	0.15
	Y3	15214.0	0.0	15214.0	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	30429.3	0.0	30429.3	0.31	0.00	0.31

Ai=1.052 Co=0.317

Ai=1.000 Co=0.317

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2436.2	0.0	2436.2	0.47	0.00	0.47
	Y3	2435.6	0.0	2435.6	0.47	0.00	0.47
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4871.8	0.0	4871.8	0.94	0.00	0.94
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4167.9	0.0	4167.9	0.36	0.00	0.36
	Y3	4167.6	0.0	4167.6	0.36	0.00	0.36
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8335.5	0.0	8335.5	0.72	0.00	0.72
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5647.6	0.0	5647.6	0.31	0.00	0.31
	Y3	5647.4	0.0	5647.4	0.31	0.00	0.31
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11295.0	0.0	11295.0	0.62	0.00	0.62
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6959.0	0.0	6959.0	0.28	0.00	0.28
	Y3	6958.8	0.0	6958.8	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13917.8	0.0	13917.8	0.56	0.00	0.56
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8142.2	0.0	8142.2	0.26	0.00	0.26

Ai=3.075 Co=0.317

Ai=2.346 Co=0.317

Ai=2.034 Co=0.317

Ai=1.843 Co=0.317

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	Y3	8142.2	0.0	8142.2	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16284.4	0.0	16284.4	0.52	0.00	0.52
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9245.0	0.0	9245.0	0.24	0.00	0.24
	Y3	9245.1	0.0	9245.1	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18490.1	0.0	18490.1	0.49	0.00	0.49
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10248.1	0.0	10248.1	0.23	0.00	0.23
	Y3	10248.0	0.0	10248.0	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20496.1	0.0	20496.1	0.46	0.00	0.46
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11156.3	0.0	11156.3	0.22	0.00	0.22
	Y3	11156.3	0.0	11156.3	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22312.7	0.0	22312.7	0.43	0.00	0.43
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11982.1	0.0	11982.1	0.21	0.00	0.21
	Y3	11982.2	0.0	11982.2	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23964.3	0.0	23964.3	0.41	0.00	0.41
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	12722.5	0.0	12722.5	0.20	0.00	0.20
	Y3	12722.6	0.0	12722.6	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25445.1	0.0	25445.1	0.39	0.00	0.39
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.705 Co=0.317

Ai=1.593 Co=0.317

Ai=1.500 Co=0.317

Ai=1.419 Co=0.317

Ai=1.346 Co=0.317

Ai=1.280 Co=0.317

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	Y2	13379.9	0.0	13379.9	0.19	0.00	0.19
	Y3	13379.8	0.0	13379.8	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26759.7	0.0	26759.7	0.37	0.00	0.37
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	13954.9	0.0	13954.9	0.18	0.00	0.18
	Y3	13954.2	0.0	13954.2	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27909.1	0.0	27909.1	0.35	0.00	0.35
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	14450.8	0.0	14450.8	0.17	0.00	0.17
	Y3	14452.3	0.0	14452.3	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28903.1	0.0	28903.1	0.34	0.00	0.34
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	14873.8	0.0	14873.8	0.16	0.00	0.16
	Y3	14867.4	0.0	14867.4	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	29741.2	0.0	29741.2	0.32	0.00	0.32
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	15215.3	0.0	15215.3	0.15	0.00	0.15
	Y3	15214.0	0.0	15214.0	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	30429.3	0.0	30429.3	0.31	0.00	0.31

Ai=1.218 Co=0.317

Ai=1.160 Co=0.317

Ai=1.105 Co=0.317

Ai=1.052 Co=0.317

Ai=1.000 Co=0.317

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	1110.7	1110.7	0.00	0.21	0.21
	X2	0.0	1074.8	1074.8	0.00	0.21	0.21
	X3	0.0	1050.3	1050.3	0.00	0.20	0.20
	X4	0.0	1050.3	1050.3	0.00	0.20	0.20
	X5	0.0	1074.8	1074.8	0.00	0.21	0.21
	X6	0.0	1110.7	1110.7	0.00	0.21	0.21
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	6471.6	6471.6	0.00	1.25	1.25
14F	X1	0.0	1672.2	1672.2	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	1944.3	1944.3	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	1919.9	1919.9	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	1919.9	1919.9	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	1944.3	1944.3	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	1672.2	1672.2	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	11072.8	11072.8	0.00	0.95	0.95
13F	X1	0.0	2149.3	2149.3	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2689.1	2689.1	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	2663.8	2663.8	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	2663.8	2663.8	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2689.1	2689.1	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2149.3	2149.3	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	15004.2	15004.2	0.00	0.83	0.83
12F	X1	0.0	2565.2	2565.2	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	3353.4	3353.4	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	3325.5	3325.5	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	3325.5	3325.5	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	3353.4	3353.4	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2565.2	2565.2	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18488.2	18488.2	0.00	0.75	0.75
11F	X1	0.0	2951.6	2951.6	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	3947.8	3947.8	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	3916.5	3916.5	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	3916.5	3916.5	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	3947.8	3947.8	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2951.6	2951.6	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21632.0	21632.0	0.00	0.69	0.69
10F	X1	0.0	3311.4	3311.4	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4502.9	4502.9	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	4466.7	4466.7	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	4466.8	4466.8	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	4502.9	4502.9	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3311.4	3311.4	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24562.1	24562.1	0.00	0.65	0.65
9F	X1	0.0	3676.3	3676.3	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4988.4	4988.4	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4948.7	4948.7	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4948.7	4948.7	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	4988.4	4988.4	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3676.3	3676.3	0.00	0.08	0.08

Ai=3.075 Co=0.421

Ai=2.346 Co=0.421

Ai=2.034 Co=0.421

Ai=1.843 Co=0.421

Ai=1.705 Co=0.421

Ai=1.593 Co=0.421

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27226.7	27226.7	0.00	0.61	0.61
8F	X1	0.0	3997.0	3997.0	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	5433.7	5433.7	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	5389.2	5389.2	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5389.2	5389.2	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5433.7	5433.7	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3997.0	3997.0	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29639.8	29639.8	0.00	0.58	0.58
7F	X1	0.0	4288.6	4288.6	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5839.1	5839.1	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5789.3	5789.3	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5789.3	5789.3	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5839.1	5839.1	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4288.6	4288.6	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	31833.9	31833.9	0.00	0.55	0.55
6F	X1	0.0	4524.4	4524.4	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6214.3	6214.3	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	6161.7	6161.7	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6161.8	6161.8	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6214.3	6214.3	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4524.4	4524.4	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	33801.0	33801.0	0.00	0.52	0.52
5F	X1	0.0	4706.6	4706.6	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6561.0	6561.0	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6506.0	6506.0	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6506.0	6506.0	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6561.1	6561.1	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4706.6	4706.6	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	35547.3	35547.3	0.00	0.49	0.49
4F	X1	0.0	4833.5	4833.5	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	6881.3	6881.3	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6822.3	6822.3	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6822.2	6822.2	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6881.3	6881.3	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4833.5	4833.5	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	37074.1	37074.1	0.00	0.47	0.47
3F	X1	0.0	4970.7	4970.7	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7145.0	7145.0	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	7081.5	7081.5	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	7081.5	7081.5	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	7145.1	7145.1	0.00	0.08	0.08

Ai=1.500 Co=0.421

Ai=1.419 Co=0.421

Ai=1.346 Co=0.421

Ai=1.280 Co=0.421

Ai=1.218 Co=0.421

Ai=1.160 Co=0.421

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	X6	0.0	4970.7	4970.7	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	38394.5	38394.5	0.00	0.45	0.45
2F	X1	0.0	5135.3	5135.3	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7344.2	7344.2	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	7274.4	7274.4	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	7274.5	7274.5	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	7344.2	7344.2	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	5135.3	5135.3	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	39507.8	39507.8	0.00	0.43	0.43
1F	X1	0.0	5902.1	5902.1	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7194.9	7194.9	0.00	0.07	0.07
	X3	0.0	7114.0	7114.0	0.00	0.07	0.07
	X4	0.0	7113.9	7113.9	0.00	0.07	0.07
	X5	0.0	7195.0	7195.0	0.00	0.07	0.07
	X6	0.0	5902.1	5902.1	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	40421.9	40421.9	0.00	0.41	0.41

Ai=1.105 Co=0.421

Ai=1.052 Co=0.421

Ai=1.000 Co=0.421

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	1107.0	1107.0	0.00	0.21	0.21
	X2	0.0	1074.7	1074.7	0.00	0.21	0.21
	X3	0.0	1050.6	1050.6	0.00	0.20	0.20
	X4	0.0	1050.6	1050.6	0.00	0.20	0.20
	X5	0.0	1074.8	1074.8	0.00	0.21	0.21
	X6	0.0	1107.0	1107.0	0.00	0.21	0.21
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	6464.7	6464.7	0.00	1.25	1.25
14F	X1	0.0	1668.0	1668.0	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	1943.3	1943.3	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	1919.2	1919.2	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	1919.2	1919.2	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	1943.3	1943.3	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	1668.0	1668.0	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	11060.9	11060.9	0.00	0.95	0.95
13F	X1	0.0	2144.2	2144.2	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2687.4	2687.4	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	2662.4	2662.4	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	2662.4	2662.4	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2687.4	2687.4	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2144.2	2144.2	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	14988.1	14988.1	0.00	0.83	0.83

Ai=3.075 Co=0.421

Ai=2.346 Co=0.421

Ai=2.034 Co=0.421

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X1	0.0	2559.4	2559.4	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	3351.2	3351.2	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	3323.6	3323.6	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	3323.6	3323.6	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	3351.2	3351.2	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2559.4	2559.4	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18468.4	18468.4	0.00	0.75	0.75
11F	X1	0.0	2944.5	2944.5	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	3945.4	3945.4	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	3914.5	3914.5	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	3914.5	3914.5	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	3945.4	3945.4	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2944.5	2944.5	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21608.7	21608.7	0.00	0.69	0.69
10F	X1	0.0	3305.1	3305.1	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4499.2	4499.2	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	4463.6	4463.6	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	4463.6	4463.6	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	4499.2	4499.2	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3305.1	3305.1	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24535.7	24535.7	0.00	0.65	0.65
9F	X1	0.0	3667.5	3667.5	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4985.1	4985.1	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4946.1	4946.1	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4946.1	4946.1	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	4985.1	4985.1	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3667.5	3667.5	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27197.5	27197.5	0.00	0.61	0.61
8F	X1	0.0	3985.4	3985.4	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	5431.1	5431.1	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	5387.4	5387.4	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5387.4	5387.4	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5431.1	5431.1	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3985.4	3985.4	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29608.0	29608.0	0.00	0.58	0.58
7F	X1	0.0	4273.6	4273.6	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5837.5	5837.5	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5788.7	5788.7	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5788.7	5788.7	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5837.5	5837.5	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4273.6	4273.6	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.843 Co=0.421

Ai=1.705 Co=0.421

Ai=1.593 Co=0.421

Ai=1.500 Co=0.421

Ai=1.419 Co=0.421

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	合計	0.0	31799.7	31799.7	0.00	0.55	0.55
6F	X1	0.0	4518.4	4518.4	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6207.6	6207.6	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	6156.3	6156.3	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6156.4	6156.4	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6207.6	6207.6	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4518.4	4518.4	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	33764.7	33764.7	0.00	0.52	0.52
5F	X1	0.0	4694.7	4694.7	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6556.7	6556.7	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6503.2	6503.2	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6503.2	6503.2	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6556.7	6556.7	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4694.7	4694.7	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	35509.1	35509.1	0.00	0.49	0.49
4F	X1	0.0	4813.8	4813.8	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	6880.0	6880.0	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6823.2	6823.2	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6823.3	6823.3	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6880.1	6880.1	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4813.8	4813.8	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	37034.3	37034.3	0.00	0.47	0.47
3F	X1	0.0	4927.5	4927.5	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7155.0	7155.0	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	7094.1	7094.1	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	7094.1	7094.1	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	7155.1	7155.1	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	4927.5	4927.5	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	38353.2	38353.2	0.00	0.45	0.45
2F	X1	0.0	5086.3	5086.3	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7356.6	7356.6	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	7289.8	7289.8	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	7289.9	7289.9	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	7356.6	7356.6	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	5086.3	5086.3	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	39465.4	39465.4	0.00	0.43	0.43
1F	X1	0.0	5893.6	5893.6	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7186.4	7186.4	0.00	0.07	0.07
	X3	0.0	7109.2	7109.2	0.00	0.07	0.07
	X4	0.0	7109.4	7109.4	0.00	0.07	0.07
	X5	0.0	7186.3	7186.3	0.00	0.07	0.07
	X6	0.0	5893.6	5893.6	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.346 Co=0.421

Ai=1.280 Co=0.421

Ai=1.218 Co=0.421

Ai=1.160 Co=0.421

Ai=1.105 Co=0.421

Ai=1.052 Co=0.421

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	40378.5	40378.5	0.00	0.41	0.41

Ai=1.000 Co=0.421

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2313.8	0.0	2313.8	0.45	0.00	0.45
	Y3	2313.1	0.0	2313.1	0.45	0.00	0.45
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4626.9	0.0	4626.9	0.89	0.00	0.89
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3958.5	0.0	3958.5	0.34	0.00	0.34
	Y3	3957.9	0.0	3957.9	0.34	0.00	0.34
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7916.4	0.0	7916.4	0.68	0.00	0.68
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5363.9	0.0	5363.9	0.30	0.00	0.30
	Y3	5363.2	0.0	5363.2	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10727.1	0.0	10727.1	0.59	0.00	0.59
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6609.2	0.0	6609.2	0.27	0.00	0.27
	Y3	6608.8	0.0	6608.8	0.27	0.00	0.27
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13218.1	0.0	13218.1	0.54	0.00	0.54
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7733.3	0.0	7733.3	0.25	0.00	0.25
	Y3	7732.4	0.0	7732.4	0.25	0.00	0.25
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15465.7	0.0	15465.7	0.50	0.00	0.50
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8780.6	0.0	8780.6	0.23	0.00	0.23
	Y3	8779.9	0.0	8779.9	0.23	0.00	0.23

Ai=3.075 Co=0.301

Ai=2.346 Co=0.301

Ai=2.034 Co=0.301

Ai=1.843 Co=0.301

Ai=1.705 Co=0.301

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17560.5	0.0	17560.5	0.46	0.00	0.46
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9732.9	0.0	9732.9	0.22	0.00	0.22
	Y3	9732.7	0.0	9732.7	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19465.6	0.0	19465.6	0.44	0.00	0.44
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10595.4	0.0	10595.4	0.21	0.00	0.21
	Y3	10595.1	0.0	10595.1	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21190.4	0.0	21190.4	0.41	0.00	0.41
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11379.9	0.0	11379.9	0.20	0.00	0.20
	Y3	11379.6	0.0	11379.6	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22759.5	0.0	22759.5	0.39	0.00	0.39
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	12083.1	0.0	12083.1	0.19	0.00	0.19
	Y3	12082.7	0.0	12082.7	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24165.8	0.0	24165.8	0.37	0.00	0.37
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	12707.3	0.0	12707.3	0.18	0.00	0.18
	Y3	12707.0	0.0	12707.0	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25414.3	0.0	25414.3	0.35	0.00	0.35
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	13253.2	0.0	13253.2	0.17	0.00	0.17

Ai=1.593 Co=0.301

Ai=1.500 Co=0.301

Ai=1.419 Co=0.301

Ai=1.346 Co=0.301

Ai=1.280 Co=0.301

Ai=1.218 Co=0.301

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	Y3	13252.7	0.0	13252.7	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26505.9	0.0	26505.9	0.34	0.00	0.34
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	13724.8	0.0	13724.8	0.16	0.00	0.16
	Y3	13725.1	0.0	13725.1	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27449.9	0.0	27449.9	0.32	0.00	0.32
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	14124.4	0.0	14124.4	0.15	0.00	0.15
	Y3	14121.5	0.0	14121.5	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28245.9	0.0	28245.9	0.31	0.00	0.31
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	14452.5	0.0	14452.5	0.15	0.00	0.15
	Y3	14447.0	0.0	14447.0	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28899.4	0.0	28899.4	0.29	0.00	0.29

Ai=1.160 Co=0.301

Ai=1.105 Co=0.301

Ai=1.052 Co=0.301

Ai=1.000 Co=0.301

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2313.7	0.0	2313.7	0.45	0.00	0.45
	Y3	2313.1	0.0	2313.1	0.45	0.00	0.45
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4626.9	0.0	4626.9	0.89	0.00	0.89
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3958.5	0.0	3958.5	0.34	0.00	0.34
	Y3	3957.9	0.0	3957.9	0.34	0.00	0.34
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=3.075 Co=0.301

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7916.4	0.0	7916.4	0.68	0.00	0.68
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5363.9	0.0	5363.9	0.30	0.00	0.30
	Y3	5363.2	0.0	5363.2	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10727.1	0.0	10727.1	0.59	0.00	0.59
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6609.2	0.0	6609.2	0.27	0.00	0.27
	Y3	6608.8	0.0	6608.8	0.27	0.00	0.27
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13218.0	0.0	13218.0	0.54	0.00	0.54
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7733.2	0.0	7733.2	0.25	0.00	0.25
	Y3	7732.4	0.0	7732.4	0.25	0.00	0.25
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15465.7	0.0	15465.7	0.50	0.00	0.50
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8780.5	0.0	8780.5	0.23	0.00	0.23
	Y3	8780.0	0.0	8780.0	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17560.5	0.0	17560.5	0.46	0.00	0.46
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9732.9	0.0	9732.9	0.22	0.00	0.22
	Y3	9732.7	0.0	9732.7	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19465.6	0.0	19465.6	0.44	0.00	0.44
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10595.3	0.0	10595.3	0.21	0.00	0.21
	Y3	10595.1	0.0	10595.1	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.346 Co=0.301

Ai=2.034 Co=0.301

Ai=1.843 Co=0.301

Ai=1.705 Co=0.301

Ai=1.593 Co=0.301

Ai=1.500 Co=0.301

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21190.4	0.0	21190.4	0.41	0.00	0.41
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11379.9	0.0	11379.9	0.20	0.00	0.20
	Y3	11379.6	0.0	11379.6	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22759.5	0.0	22759.5	0.39	0.00	0.39
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	12083.1	0.0	12083.1	0.19	0.00	0.19
	Y3	12082.7	0.0	12082.7	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24165.8	0.0	24165.8	0.37	0.00	0.37
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	12707.2	0.0	12707.2	0.18	0.00	0.18
	Y3	12707.0	0.0	12707.0	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25414.3	0.0	25414.3	0.35	0.00	0.35
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	13253.2	0.0	13253.2	0.17	0.00	0.17
	Y3	13252.7	0.0	13252.7	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26505.9	0.0	26505.9	0.34	0.00	0.34
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	13724.8	0.0	13724.8	0.16	0.00	0.16
	Y3	13725.1	0.0	13725.1	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27449.9	0.0	27449.9	0.32	0.00	0.32
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	14124.3	0.0	14124.3	0.15	0.00	0.15
	Y3	14121.5	0.0	14121.5	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.419 Co=0.301

Ai=1.346 Co=0.301

Ai=1.280 Co=0.301

Ai=1.218 Co=0.301

Ai=1.160 Co=0.301

Ai=1.105 Co=0.301

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28245.9	0.0	28245.9	0.31	0.00	0.31
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	14454.4	0.0	14454.4	0.15	0.00	0.15
	Y3	14447.0	0.0	14447.0	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28901.4	0.0	28901.4	0.29	0.00	0.29

Ai=1.052 Co=0.301

Ai=1.000 Co=0.301

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	1102.1	1102.1	0.00	0.21	0.21
	X2	0.0	1063.7	1063.7	0.00	0.21	0.21
	X3	0.0	1039.4	1039.4	0.00	0.20	0.20
	X4	0.0	1039.4	1039.4	0.00	0.20	0.20
	X5	0.0	1063.7	1063.7	0.00	0.21	0.21
	X6	0.0	1102.1	1102.1	0.00	0.21	0.21
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	6410.3	6410.3	0.00	1.24	1.24
14F	X1	0.0	1658.4	1658.4	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	1924.9	1924.9	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	1900.6	1900.6	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	1900.6	1900.6	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	1924.9	1924.9	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	1658.4	1658.4	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	10967.9	10967.9	0.00	0.94	0.94
13F	X1	0.0	2130.9	2130.9	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2662.6	2662.6	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	2637.5	2637.5	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	2637.5	2637.5	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2662.6	2662.6	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2130.9	2130.9	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	14862.0	14862.0	0.00	0.82	0.82
12F	X1	0.0	2542.7	2542.7	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	3320.9	3320.9	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	3293.0	3293.0	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	3293.0	3293.0	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	3320.9	3320.9	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2542.7	2542.7	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18313.1	18313.1	0.00	0.74	0.74
11F	X1	0.0	2924.9	2924.9	0.00	0.09	0.09

Ai=3.075 Co=0.417

Ai=2.346 Co=0.417

Ai=2.034 Co=0.417

Ai=1.843 Co=0.417

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	X2	0.0	3909.9	3909.9	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	3878.7	3878.7	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3878.7	3878.7	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	3909.9	3909.9	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2924.9	2924.9	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21427.1	21427.1	0.00	0.69	0.69
10F	X1	0.0	3279.8	3279.8	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4460.5	4460.5	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	4424.5	4424.5	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	4424.5	4424.5	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	4460.5	4460.5	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3279.7	3279.7	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24329.4	24329.4	0.00	0.64	0.64
9F	X1	0.0	3639.5	3639.5	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4942.3	4942.3	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4902.7	4902.7	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4902.7	4902.7	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	4942.3	4942.3	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3639.5	3639.5	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26968.8	26968.8	0.00	0.60	0.60
8F	X1	0.0	3961.4	3961.4	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	5381.4	5381.4	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5336.7	5336.7	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5336.7	5336.7	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5381.4	5381.4	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3961.4	3961.4	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29359.1	29359.1	0.00	0.57	0.57
7F	X1	0.0	4253.4	4253.4	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5781.5	5781.5	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5731.2	5731.2	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5731.2	5731.2	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5781.5	5781.5	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4253.4	4253.4	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	31532.4	31532.4	0.00	0.54	0.54
6F	X1	0.0	4489.6	4489.6	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6152.1	6152.1	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6098.7	6098.7	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6098.7	6098.7	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6152.1	6152.1	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4489.6	4489.6	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	33480.8	33480.8	0.00	0.52	0.52

Ai=1.705 Co=0.417

Ai=1.593 Co=0.417

Ai=1.500 Co=0.417

Ai=1.419 Co=0.417

Ai=1.346 Co=0.417

Ai=1.280 Co=0.417

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	X1	0.0	4674.1	4674.1	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6493.6	6493.6	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6437.6	6437.6	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6437.6	6437.6	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6493.6	6493.6	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4674.1	4674.1	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	35210.6	35210.6	0.00	0.49	0.49
4F	X1	0.0	4806.0	4806.0	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	6807.6	6807.6	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6747.9	6747.9	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6747.9	6747.9	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6807.6	6807.6	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4806.0	4806.0	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	36723.0	36723.0	0.00	0.47	0.47
3F	X1	0.0	4951.5	4951.5	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7064.4	7064.4	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	6999.5	6999.5	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	6999.5	6999.5	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	7064.4	7064.4	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	4951.5	4951.5	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	38030.8	38030.8	0.00	0.44	0.44
2F	X1	0.0	5128.4	5128.4	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7254.8	7254.8	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	7183.6	7183.6	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	7183.6	7183.6	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	7254.8	7254.8	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	5128.4	5128.4	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	39133.6	39133.6	0.00	0.42	0.42
1F	X1	0.0	5744.6	5744.6	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7179.5	7179.5	0.00	0.07	0.07
	X3	0.0	7095.4	7095.4	0.00	0.07	0.07
	X4	0.0	7095.4	7095.4	0.00	0.07	0.07
	X5	0.0	7179.6	7179.6	0.00	0.07	0.07
	X6	0.0	5744.6	5744.6	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	40039.1	40039.1	0.00	0.40	0.40

Ai=1.218 Co=0.417

Ai=1.160 Co=0.417

Ai=1.105 Co=0.417

Ai=1.052 Co=0.417

Ai=1.000 Co=0.417

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	1098.9	1098.9	0.00	0.21	0.21
	X2	0.0	1063.7	1063.7	0.00	0.21	0.21
	X3	0.0	1039.4	1039.4	0.00	0.20	0.20
	X4	0.0	1039.4	1039.4	0.00	0.20	0.20
	X5	0.0	1063.7	1063.7	0.00	0.21	0.21
	X6	0.0	1098.9	1098.9	0.00	0.21	0.21

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	6404.0	6404.0	0.00	1.24	1.24
14F	X1	0.0	1654.7	1654.7	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	1924.0	1924.0	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	1899.9	1899.9	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	1899.9	1899.9	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	1924.0	1924.0	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	1654.7	1654.7	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	10957.1	10957.1	0.00	0.94	0.94
13F	X1	0.0	2126.5	2126.5	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2661.2	2661.2	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	2636.1	2636.1	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	2636.1	2636.1	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2661.2	2661.2	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2126.5	2126.5	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	14847.5	14847.5	0.00	0.82	0.82
12F	X1	0.0	2537.6	2537.6	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	3318.8	3318.8	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	3291.1	3291.1	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	3291.1	3291.1	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	3318.8	3318.8	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2537.6	2537.6	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18295.1	18295.1	0.00	0.74	0.74
11F	X1	0.0	2918.6	2918.6	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	3907.7	3907.7	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	3876.7	3876.7	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	3876.7	3876.7	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	3907.7	3907.7	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2918.6	2918.6	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21406.1	21406.1	0.00	0.69	0.69
10F	X1	0.0	3274.6	3274.6	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4457.0	4457.0	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	4421.2	4421.2	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	4421.2	4421.2	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	4457.0	4457.0	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3274.6	3274.6	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24305.5	24305.5	0.00	0.64	0.64
9F	X1	0.0	3632.3	3632.3	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4939.1	4939.1	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	4899.7	4899.7	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	4899.7	4899.7	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	4939.1	4939.1	0.00	0.11	0.11

Ai=3.075 Co=0.417

Ai=2.346 Co=0.417

Ai=2.034 Co=0.417

Ai=1.843 Co=0.417

Ai=1.705 Co=0.417

Ai=1.593 Co=0.417

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	X6	0.0	3632.4	3632.4	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26942.4	26942.4	0.00	0.60	0.60
8F	X1	0.0	3952.1	3952.1	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	5378.8	5378.8	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5334.2	5334.2	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5334.3	5334.3	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5378.7	5378.7	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3952.1	3952.1	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29330.3	29330.3	0.00	0.57	0.57
7F	X1	0.0	4241.6	4241.6	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5779.5	5779.5	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5729.6	5729.6	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5729.6	5729.6	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	5779.6	5779.6	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4241.6	4241.6	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	31501.4	31501.4	0.00	0.54	0.54
6F	X1	0.0	4487.8	4487.8	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6144.3	6144.3	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6091.8	6091.8	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6091.9	6091.9	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6144.3	6144.3	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4487.8	4487.8	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	33447.9	33447.9	0.00	0.51	0.51
5F	X1	0.0	4667.9	4667.9	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	6487.7	6487.7	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6432.4	6432.4	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6432.4	6432.4	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6487.7	6487.7	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4667.9	4667.9	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	35176.0	35176.0	0.00	0.49	0.49
4F	X1	0.0	4794.3	4794.3	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	6804.2	6804.2	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6744.9	6744.9	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6745.0	6745.0	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6804.2	6804.2	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4794.3	4794.3	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	36686.9	36686.9	0.00	0.47	0.47
3F	X1	0.0	4919.6	4919.6	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7070.6	7070.6	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	7006.6	7006.6	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	7006.5	7006.5	0.00	0.08	0.08

Ai=1.500 Co=0.417

Ai=1.419 Co=0.417

Ai=1.346 Co=0.417

Ai=1.280 Co=0.417

Ai=1.218 Co=0.417

Ai=1.160 Co=0.417

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	X5	0.0	7070.6	7070.6	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	4919.6	4919.6	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	37993.5	37993.5	0.00	0.44	0.44
2F	X1	0.0	5095.1	5095.1	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7261.3	7261.3	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	7191.2	7191.2	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	7191.2	7191.2	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	7261.3	7261.3	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	5095.1	5095.1	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	39095.2	39095.2	0.00	0.42	0.42
1F	X1	0.0	5704.0	5704.0	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7189.4	7189.4	0.00	0.07	0.07
	X3	0.0	7106.5	7106.5	0.00	0.07	0.07
	X4	0.0	7106.5	7106.5	0.00	0.07	0.07
	X5	0.0	7189.5	7189.5	0.00	0.07	0.07
	X6	0.0	5704.0	5704.0	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	39999.7	39999.7	0.00	0.40	0.40

Ai=1.105 Co=0.417

Ai=1.052 Co=0.417

Ai=1.000 Co=0.417

U-5.6 構造特性係数

種別 : 部材群としての種別

β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合

D_s : 構造特性係数

* : D_s 値の直接入力

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	D_s
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	4871.80	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4871.80		FA	0.00		WA	0.00	0.30
14F	A	8335.50	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8335.50		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	11295.03	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11295.03		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	13917.81	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13917.81		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	16284.42	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16284.42		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	18490.13	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18490.13		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	20496.09	100.00		0.00	0.00			

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
9F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20496.09		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	22312.66	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22312.66		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	23964.33	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23964.33		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	25445.13	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25445.13		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	26759.73	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26759.73		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	27909.13	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27909.13		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	28903.08	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	28903.08		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	29741.21	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	29741.21		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	30429.33	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	30429.33		FA	0.00		WA	0.00	0.30

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	4871.80	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4871.80		FA	0.00		WA	0.00	0.30
14F	A	8335.50	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8335.50		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	11295.03	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11295.03		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	13917.81	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13917.81		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	16284.42	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16284.42		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	18490.13	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18490.13		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	20496.09	100.00		0.00	0.00			

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
9F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20496.09		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	22312.66	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22312.66		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	23964.33	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23964.33		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	25445.13	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25445.13		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	26759.73	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26759.73		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	27909.13	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27909.13		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	28903.07	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	28903.07		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	29741.22	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	29741.22		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	30429.33	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	30429.33		FA	0.00		WA	0.00	0.30

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	0.00	0.00		6471.64	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	6471.64		WA	1.00	0.40
14F	A	0.00	0.00		11072.78	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	11072.78		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		15004.18	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	15004.18		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		18488.24	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	18488.24		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		21631.99	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	21631.99		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		24562.05	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	24562.05		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		27226.74	100.00			

Y 方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
9F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	27226.74		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		29639.84	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	29639.84		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		31833.92	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	31833.92		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		33800.98	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	33800.98		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		35547.27	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	35547.27		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		37074.12	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	37074.12		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		38394.48	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	38394.48		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		39507.84	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	39507.84		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		40421.94	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	40421.94		WA	1.00	0.40

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	0.00	0.00		6464.69	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	6464.69		WA	1.00	0.40
14F	A	0.00	0.00		11060.89	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	11060.89		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		14988.06	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	14988.06		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		18468.38	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	18468.38		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		21608.75	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	21608.75		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		24535.67	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	24535.67		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		27197.50	100.00			

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
9F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	27197.50		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		29608.00	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	29608.00		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		31799.72	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	31799.72		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		33764.66	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	33764.66		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		35509.08	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	35509.08		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		37034.30	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	37034.30		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		38353.23	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	38353.23		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		39465.42	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	39465.42		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		40378.52	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	40378.52		WA	1.00	0.40

U-5.7 必要保有水平耐力

C_i : 層せん断力係数 F_s : 剛性率に応じた数値
 ΣW_i : 層重量 (kN) F_e : 偏心率に応じた数値
 Q_{ud} : 各階の水平力 (kN) F_{es} : 形状係数
 Q_{un} : 必要保有水平耐力 (kN) D_s : 構造特性係数
 U : 用途係数 (1.00)
 $*$: D_s 値の直接入力
 $+$: D_s 値の割増がされている

X 方向正加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
15F	2.967	5179.4	15365.4	1.000	1.000	1.000	0.30	4609.6
14F	2.264	11613.2	26289.7	1.000	1.000	1.000	0.30	7886.9
13F	1.963	18150.8	35623.9	1.000	1.000	1.000	0.30	10687.2
12F	1.778	24688.4	43896.0	1.000	1.000	1.000	0.30	13168.8
11F	1.645	31226.0	51360.1	1.000	1.000	1.000	0.30	15408.0
10F	1.537	37942.1	58316.8	1.000	1.000	1.000	0.30	17495.1
9F	1.447	44673.6	64643.5	1.000	1.000	1.000	0.30	19393.1
8F	1.369	51405.1	70372.8	1.000	1.000	1.000	0.30	21111.9
7F	1.299	58196.7	75582.2	1.000	1.000	1.000	0.30	22674.7
6F	1.235	65003.7	80252.5	1.000	1.000	1.000	0.30	24075.7
5F	1.175	71826.2	84398.7	1.000	1.000	1.000	0.30	25319.6
4F	1.119	78648.6	88023.8	1.000	1.000	1.000	0.30	26407.1
3F	1.066	85517.4	91158.7	1.000	1.000	1.000	0.30	27347.6
2F	1.015	92432.5	93802.1	1.000	1.000	1.000	0.30	28140.6
1F	0.965	99470.6	95972.4	1.000	1.000	1.000	0.30	28791.7

X方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.967	5179.4	15365.4	1.000	1.000	1.000	0.30	4609.6
14F	2.264	11613.2	26289.7	1.000	1.000	1.000	0.30	7886.9
13F	1.963	18150.8	35623.9	1.000	1.000	1.000	0.30	10687.2
12F	1.778	24688.4	43896.0	1.000	1.000	1.000	0.30	13168.8
11F	1.645	31226.0	51360.1	1.000	1.000	1.000	0.30	15408.0
10F	1.537	37942.1	58316.8	1.000	1.000	1.000	0.30	17495.1
9F	1.447	44673.6	64643.5	1.000	1.000	1.000	0.30	19393.1
8F	1.369	51405.1	70372.8	1.000	1.000	1.000	0.30	21111.9
7F	1.299	58196.7	75582.2	1.000	1.000	1.000	0.30	22674.7
6F	1.235	65003.7	80252.5	1.000	1.000	1.000	0.30	24075.7
5F	1.175	71826.2	84398.7	1.000	1.000	1.000	0.30	25319.6
4F	1.119	78648.6	88023.8	1.000	1.000	1.000	0.30	26407.1
3F	1.066	85517.4	91158.7	1.000	1.000	1.000	0.30	27347.6
2F	1.015	92432.5	93802.1	1.000	1.000	1.000	0.30	28140.6
1F	0.965	99470.6	95972.4	1.000	1.000	1.000	0.30	28791.7

Y方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.967	5179.4	15365.4	1.000	1.000	1.000	0.40	6146.2
14F	2.264	11613.2	26289.7	1.000	1.000	1.000	0.40	10515.9
13F	1.963	18150.8	35623.9	1.000	1.000	1.000	0.40	14249.6
12F	1.778	24688.4	43896.0	1.000	1.000	1.000	0.40	17558.4
11F	1.645	31226.0	51360.1	1.000	1.000	1.000	0.40	20544.0
10F	1.537	37942.1	58316.8	1.000	1.000	1.000	0.40	23326.7
9F	1.447	44673.6	64643.5	1.000	1.000	1.000	0.40	25857.4
8F	1.369	51405.1	70372.8	1.000	1.000	1.000	0.40	28149.1
7F	1.299	58196.7	75582.2	1.000	1.000	1.000	0.40	30232.9
6F	1.235	65003.7	80252.5	1.000	1.000	1.000	0.40	32101.0
5F	1.175	71826.2	84398.7	1.000	1.000	1.000	0.40	33759.5
4F	1.119	78648.6	88023.8	1.000	1.000	1.000	0.40	35209.5
3F	1.066	85517.4	91158.7	1.000	1.000	1.000	0.40	36463.5
2F	1.015	92432.5	93802.1	1.000	1.000	1.000	0.40	37520.8
1F	0.965	99470.6	95972.4	1.000	1.000	1.000	0.40	38389.0

Y方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.967	5179.4	15365.4	1.000	1.000	1.000	0.40	6146.2
14F	2.264	11613.2	26289.7	1.000	1.000	1.000	0.40	10515.9
13F	1.963	18150.8	35623.9	1.000	1.000	1.000	0.40	14249.6
12F	1.778	24688.4	43896.0	1.000	1.000	1.000	0.40	17558.4
11F	1.645	31226.0	51360.1	1.000	1.000	1.000	0.40	20544.0
10F	1.537	37942.1	58316.8	1.000	1.000	1.000	0.40	23326.7
9F	1.447	44673.6	64643.5	1.000	1.000	1.000	0.40	25857.4
8F	1.369	51405.1	70372.8	1.000	1.000	1.000	0.40	28149.1
7F	1.299	58196.7	75582.2	1.000	1.000	1.000	0.40	30232.9
6F	1.235	65003.7	80252.5	1.000	1.000	1.000	0.40	32101.0
5F	1.175	71826.2	84398.7	1.000	1.000	1.000	0.40	33759.5
4F	1.119	78648.6	88023.8	1.000	1.000	1.000	0.40	35209.5
3F	1.066	85517.4	91158.7	1.000	1.000	1.000	0.40	36463.5
2F	1.015	92432.5	93802.1	1.000	1.000	1.000	0.40	37520.8
1F	0.965	99470.6	95972.4	1.000	1.000	1.000	0.40	38389.0

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2313.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2313.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4626.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3958.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3957.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7916.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5363.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5363.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10727.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6609.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6608.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13218.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7733.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7732.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15465.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8780.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8779.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9732.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9732.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19465.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10595.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10595.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21190.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11379.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11379.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22759.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12083.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12082.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24165.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12707.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12707.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25414.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13253.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13252.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26505.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	Y2	13724.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13725.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27449.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	14124.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14121.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28245.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	14452.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14446.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28899.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2313.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2313.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4626.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3958.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3957.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7916.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5363.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5363.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10727.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6609.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6608.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13218.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7733.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7732.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15465.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8780.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8779.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17560.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9732.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9732.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19465.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10595.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10595.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21190.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11379.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11379.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22759.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12083.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12082.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12707.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12707.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25414.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13252.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26505.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	13724.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13725.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27449.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	14124.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14121.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28245.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	14454.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	Y3	14447.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28901.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1102.11	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1063.69	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1039.36	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1039.36	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1063.70	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1102.11	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	6410.34	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1658.42	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1924.91	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1900.62	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1900.62	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1924.91	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1658.42	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	10967.90	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2130.92	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2662.64	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2637.46	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2637.46	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2662.64	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2130.92	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14862.05	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2542.67	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3320.86	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3293.02	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3293.03	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3320.86	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2542.67	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18313.11	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2924.86	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3909.93	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3878.75	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3878.74	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3909.93	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2924.86	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21427.08	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3279.76	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4460.48	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4424.46	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4424.45	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4460.49	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3279.75	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24329.39	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3639.46	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4942.30	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4902.66	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4902.67	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4942.30	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3639.46	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26968.85	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3961.44	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5381.41	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5336.69	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5336.69	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5381.41	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3961.44	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29359.09	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4253.44	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5781.51	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5731.24	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5731.23	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5781.52	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4253.44	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31532.37	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4489.58	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6152.08	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6098.74	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6098.75	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6152.07	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4489.59	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33480.81	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4674.07	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6493.59	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6437.62	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6437.63	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6493.59	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4674.07	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35210.57	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4805.95	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6807.60	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6747.94	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6747.90	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6807.60	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4805.96	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36722.96	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4951.53	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7064.38	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6999.49	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6999.49	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7064.38	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4951.53	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	38030.79	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5128.42	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7254.78	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7183.62	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7183.61	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7254.79	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5128.42	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	39133.64	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5744.61	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7179.54	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7095.37	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7095.39	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7179.56	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5744.59	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	40039.06	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1098.94	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1063.65	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1039.43	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1039.43	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1063.66	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1098.94	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	6404.05	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1654.66	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1924.04	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1899.86	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1899.86	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1924.04	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1654.66	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	10957.13	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2126.45	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2661.17	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2636.11	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2636.11	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2661.17	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2126.45	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14847.46	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2537.62	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3318.83	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3291.12	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3291.12	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3318.83	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2537.62	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18295.13	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2918.59	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3907.74	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3876.69	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3876.69	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3907.74	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2918.60	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21406.05	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3274.58	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4457.02	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4421.16	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4421.15	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4457.03	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3274.58	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24305.51	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3632.35	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4939.14	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4899.70	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4899.70	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4939.14	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3632.35	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26942.37	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3952.13	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5378.75	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5334.25	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5334.26	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5378.74	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3952.13	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29330.27	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4241.60	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5779.53	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5729.58	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5729.60	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5779.55	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4241.58	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31501.43	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4487.79	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6144.34	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6091.84	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6091.86	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6144.33	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4487.79	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33447.94	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4667.94	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6487.66	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6432.40	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6432.40	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6487.67	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4667.93	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35175.99	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4794.34	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6804.16	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6744.94	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6744.97	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6804.17	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4794.33	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36686.90	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4919.59	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7070.59	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7006.56	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7006.54	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7070.60	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4919.59	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	37993.46	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5095.07	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7261.32	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7191.21	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7191.20	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7261.33	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5095.07	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	39095.20	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5703.97	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7189.43	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7106.47	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7106.45	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7189.46	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5703.96	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	39999.74	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN) Qun : 必要保有水平耐力 (kN)
 Fes : 形状係数 Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)
 Ds : 構造特性係数 Qu : 保有水平耐力 (kN)
 # : 剛性率・偏心率の直接入力
 * : Ds値の直接入力 + : Ds値の割増がされている
 () : Dランク部材を考慮した場合

X 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	15365.4	1.000	0.30	4609.6		4626.9	1.00
14F	26289.7	1.000	0.30	7886.9		7916.4	1.00
13F	35623.9	1.000	0.30	10687.2		10727.1	1.00
12F	43896.0	1.000	0.30	13168.8		13218.1	1.00
11F	51360.1	1.000	0.30	15408.0		15465.7	1.00
10F	58316.8	1.000	0.30	17495.1		17560.5	1.00
9F	64643.5	1.000	0.30	19393.1		19465.6	1.00
8F	70372.8	1.000	0.30	21111.9		21190.4	1.00
7F	75582.2	1.000	0.30	22674.7		22759.5	1.00
6F	80252.5	1.000	0.30	24075.7		24165.8	1.00
5F	84398.7	1.000	0.30	25319.6		25414.3	1.00
4F	88023.8	1.000	0.30	26407.1		26505.9	1.00
3F	91158.7	1.000	0.30	27347.6		27449.9	1.00
2F	93802.1	1.000	0.30	28140.6		28245.9	1.00
1F	95972.4	1.000	0.30	28791.7		28899.4	1.00

X 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	15365.4	1.000	0.30	4609.6		4626.9	1.00
14F	26289.7	1.000	0.30	7886.9		7916.4	1.00
13F	35623.9	1.000	0.30	10687.2		10727.1	1.00
12F	43896.0	1.000	0.30	13168.8		13218.0	1.00
11F	51360.1	1.000	0.30	15408.0		15465.7	1.00

X 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
10F	58316.8	1.000	0.30	17495.1		17560.5	1.00
9F	64643.5	1.000	0.30	19393.1		19465.6	1.00
8F	70372.8	1.000	0.30	21111.9		21190.4	1.00
7F	75582.2	1.000	0.30	22674.7		22759.5	1.00
6F	80252.5	1.000	0.30	24075.7		24165.8	1.00
5F	84398.7	1.000	0.30	25319.6		25414.3	1.00
4F	88023.8	1.000	0.30	26407.1		26505.9	1.00
3F	91158.7	1.000	0.30	27347.6		27449.9	1.00
2F	93802.1	1.000	0.30	28140.6		28245.9	1.00
1F	95972.4	1.000	0.30	28791.7		28901.4	1.00

Y 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	15365.4	1.000	0.40	6146.2		6410.3	1.04
14F	26289.7	1.000	0.40	10515.9		10967.9	1.04
13F	35623.9	1.000	0.40	14249.6		14862.0	1.04
12F	43896.0	1.000	0.40	17558.4		18313.1	1.04
11F	51360.1	1.000	0.40	20544.0		21427.1	1.04
10F	58316.8	1.000	0.40	23326.7		24329.4	1.04
9F	64643.5	1.000	0.40	25857.4		26968.8	1.04
8F	70372.8	1.000	0.40	28149.1		29359.1	1.04
7F	75582.2	1.000	0.40	30232.9		31532.4	1.04
6F	80252.5	1.000	0.40	32101.0		33480.8	1.04
5F	84398.7	1.000	0.40	33759.5		35210.6	1.04
4F	88023.8	1.000	0.40	35209.5		36723.0	1.04
3F	91158.7	1.000	0.40	36463.5		38030.8	1.04
2F	93802.1	1.000	0.40	37520.8		39133.6	1.04
1F	95972.4	1.000	0.40	38389.0		40039.1	1.04

Y 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	15365.4	1.000	0.40	6146.2		6404.0	1.04
14F	26289.7	1.000	0.40	10515.9		10957.1	1.04
13F	35623.9	1.000	0.40	14249.6		14847.5	1.04
12F	43896.0	1.000	0.40	17558.4		18295.1	1.04
11F	51360.1	1.000	0.40	20544.0		21406.1	1.04
10F	58316.8	1.000	0.40	23326.7		24305.5	1.04
9F	64643.5	1.000	0.40	25857.4		26942.4	1.04
8F	70372.8	1.000	0.40	28149.1		29330.3	1.04
7F	75582.2	1.000	0.40	30232.9		31501.4	1.04
6F	80252.5	1.000	0.40	32101.0		33447.9	1.04
5F	84398.7	1.000	0.40	33759.5		35176.0	1.04
4F	88023.8	1.000	0.40	35209.5		36686.9	1.04
3F	91158.7	1.000	0.40	36463.5		37993.5	1.04
2F	93802.1	1.000	0.40	37520.8		39095.2	1.04
1F	95972.4	1.000	0.40	38389.0		39999.7	1.04

U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

X 方向 (正加力) 層間変形角 (解析終了位置 : 4F - 5F)
 X 方向 (負加力) 層間変形角 (解析終了位置 : 4F - 5F)
 Y 方向 (正加力) 層間変形角 (解析終了位置 : 12F - 13F)
 Y 方向 (負加力) 層間変形角 (解析終了位置 : 12F - 13F)

保有耐力時

X 方向 (正加力) 層間変形角 (解析終了位置 : 5F - 6F)
 X 方向 (負加力) 層間変形角 (解析終了位置 : 5F - 6F)
 Y 方向 (正加力) 層間変形角 (解析終了位置 : 12F - 13F)
 Y 方向 (負加力) 層間変形角 (解析終了位置 : 12F - 13F)

U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位

Q : 層せん断力 (kN) 層名位置と下層との間の階のせん断力
 U : 層変位 (cm) 層名位置の計算階の最下層からの水平変位
 ΔU : 層間変位 (cm) 層名位置と下層との水平変位の差分
 ※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ds算定時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
418	RF	4871.8	63.1088	1.8691	1/ 150
	15F	8335.5	61.2397	2.1851	1/ 128
	14F	11295.0	59.0547	2.6264	1/ 107
	13F	13917.8	56.4282	3.1337	1/ 89
	12F	16284.4	53.2946	3.5742	1/ 80
	11F	18490.1	49.7203	3.8530	1/ 73
	10F	20496.1	45.8673	4.2762	1/ 65
	9F	22312.6	41.5911	4.6757	1/ 60
	8F	23964.3	36.9155	5.0371	1/ 56
	7F	25445.1	31.8784	5.3355	1/ 52
	6F	26759.7	26.5429	5.5382	1/ 51
	5F	27909.1	21.0047	5.6048	1/ 50
	4F	28903.1	15.3999	5.5006	1/ 51
	3F	29741.2	9.8993	5.2032	1/ 54
	2F	30429.3	4.6961	4.6961	1/ 85

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
418	RF	4871.8	63.1088	1.8691	1/ 150
	15F	8335.5	61.2397	2.1850	1/ 128
	14F	11295.0	59.0547	2.6265	1/ 107
	13F	13917.8	56.4282	3.1336	1/ 89
	12F	16284.4	53.2946	3.5743	1/ 80
	11F	18490.1	49.7203	3.8529	1/ 73
	10F	20496.1	45.8674	4.2762	1/ 65
	9F	22312.7	41.5911	4.6757	1/ 60
	8F	23964.3	36.9155	5.0371	1/ 56
	7F	25445.1	31.8783	5.3355	1/ 52
	6F	26759.7	26.5428	5.5381	1/ 51
	5F	27909.1	21.0047	5.6048	1/ 50
	4F	28903.1	15.3998	5.5006	1/ 51
	3F	29741.2	9.8993	5.2032	1/ 54
	2F	30429.3	4.6961	4.6961	1/ 85

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
483	RF	6471.6	41.7555	2.7819	1/ 101
	15F	11072.8	38.9736	2.7921	1/ 100
	14F	15004.2	36.1816	2.7982	1/ 100
	13F	18488.2	33.3834	2.8005	1/ 100
	12F	21632.0	30.5829	2.8485	1/ 100
	11F	24562.1	27.7344	2.7897	1/ 100
	10F	27226.7	24.9447	2.7781	1/ 101
	9F	29639.8	22.1666	2.7593	1/ 101
	8F	31833.9	19.4073	2.7289	1/ 103
	7F	33801.0	16.6785	2.6960	1/ 104
	6F	35547.3	13.9825	2.6561	1/ 105
	5F	37074.1	11.3263	2.6070	1/ 107
	4F	38394.5	8.7193	2.5494	1/ 110
	3F	39507.8	6.1700	2.4832	1/ 113

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
483	2F	40421.9	3.6868	3.6868	1/ 108

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
483	RF	6464.7	41.7555	2.7820	1/ 101
	15F	11060.9	38.9736	2.7921	1/ 100
	14F	14988.1	36.1815	2.7983	1/ 100
	13F	18468.4	33.3832	2.8005	1/ 100
	12F	21608.7	30.5827	2.8485	1/ 100
	11F	24535.7	27.7342	2.7897	1/ 100
	10F	27197.5	24.9445	2.7782	1/ 101
	9F	29608.0	22.1663	2.7594	1/ 101
	8F	31799.7	19.4069	2.7290	1/ 103
	7F	33764.7	16.6779	2.6964	1/ 104
	6F	35509.1	13.9816	2.6564	1/ 105
	5F	37034.3	11.3251	2.6071	1/ 107
	4F	38353.2	8.7180	2.5491	1/ 110
	3F	39465.4	6.1689	2.4829	1/ 113
	2F	40378.5	3.6860	3.6860	1/ 108

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
404	RF	4626.9	34.9259	1.5052	1/ 186
	15F	7916.4	33.4207	1.7330	1/ 162
	14F	10727.1	31.6878	1.9696	1/ 142
	13F	13218.1	29.7182	2.1724	1/ 129
	12F	15465.7	27.5458	2.2952	1/ 124
	11F	17560.5	25.2506	2.2952	1/ 122
	10F	19465.6	22.9554	2.4152	1/ 116
	9F	21190.8	20.5402	2.5276	1/ 111
	8F	22759.5	18.0125	2.6320	1/ 106
	7F	24165.8	15.3805	2.7367	1/ 102
	6F	25414.3	12.6438	2.8055	1/ 100
	5F	26505.9	9.8383	2.7957	1/ 100
	4F	27449.9	7.0427	2.6675	1/ 105
	3F	28245.9	4.3752	2.3932	1/ 117
	2F	28899.4	1.9819	1.9819	1/ 201

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
404	RF	4626.9	34.9259	1.5052	1/ 186
	15F	7916.4	33.4207	1.7329	1/ 162
	14F	10727.1	31.6878	1.9696	1/ 142
	13F	13218.0	29.7182	2.1724	1/ 129
	12F	15465.7	27.5458	2.2952	1/ 124
	11F	17560.5	25.2506	2.2952	1/ 122
	10F	19465.6	22.9554	2.4152	1/ 116
	9F	21190.8	20.5402	2.5277	1/ 111
	8F	22759.5	18.0125	2.6320	1/ 106
	7F	24165.8	15.3805	2.7367	1/ 102
	6F	25414.3	12.6438	2.8055	1/ 100
	5F	26505.9	9.8383	2.7957	1/ 100
	4F	27449.9	7.0427	2.6675	1/ 105
	3F	28245.9	4.3752	2.3932	1/ 117
	2F	28899.4	1.9820	1.9820	1/ 201

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
231	RF	6410.3	19.9700	1.3822	1/ 203
	15F	10967.9	18.5878	1.3922	1/ 201
	14F	14862.0	17.1956	1.3984	1/ 200
	13F	18313.1	15.7971	1.4007	1/ 200
	12F	21427.1	14.3965	1.4236	1/ 200
	11F	24329.4	12.9729	1.3900	1/ 201
	10F	26968.8	11.5829	1.3786	1/ 203
	9F	29359.1	10.2043	1.3601	1/ 206
	8F	31532.4	8.8443	1.3301	1/ 211
	7F	33480.8	7.5142	1.2977	1/ 216
	6F	35210.6	6.2165	1.2584	1/ 223
	5F	36723.0	4.9581	1.2100	1/ 231
	4F	38030.8	3.7481	1.1532	1/ 243
	3F	39133.6	2.5949	1.0880	1/ 257
	2F	40039.1	1.5069	1.5069	1/ 264

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
231	RF	6404.0	19.9700	1.3822	1/ 203
	15F	10957.1	18.5878	1.3922	1/ 201
	14F	14847.5	17.1955	1.3984	1/ 200
	13F	18295.1	15.7971	1.4007	1/ 200
	12F	21406.0	14.3964	1.4236	1/ 200
	11F	24305.5	12.9728	1.3900	1/ 201
	10F	26942.4	11.5828	1.3786	1/ 203
	9F	29330.3	10.2042	1.3601	1/ 206
	8F	31501.4	8.8441	1.3301	1/ 211
	7F	33447.9	7.5140	1.2980	1/ 216
	6F	35176.0	6.2159	1.2586	1/ 222
	5F	36686.9	4.9573	1.2101	1/ 231
	4F	37993.5	3.7472	1.1529	1/ 243
	3F	39095.2	2.5944	1.0877	1/ 257
	2F	39999.7	1.5066	1.5066	1/ 264

U-5.8.5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時

X方向（正加力） 最大荷重ステップ：418
 X方向（負加力） 最大荷重ステップ：418
 Y方向（正加力） 最大荷重ステップ：483
 Y方向（負加力） 最大荷重ステップ：483

保有水平耐力時

X方向（正加力） 最大荷重ステップ：404
 X方向（負加力） 最大荷重ステップ：404
 Y方向（正加力） 最大荷重ステップ：231
 Y方向（負加力） 最大荷重ステップ：231

U-5.9 冷間成形角形鋼管の崩壊形の判別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.10 崩壊形の判別

（「2007年版技術基準解説書」付録1-7「4.8崩壊形」）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.11 R C柱はり接合部せん断耐力

柱はり接合部の設計用せん断力 $Qdju = \alpha (Tu + Tu' - Qcu)$ (はり降伏型)
 $Qdju = \alpha (Tu + Tu' - Qgu) \cdot D/Db$ (柱降伏型)
 ここに、 α : 応力割増し係数で 1.1とする
 柱はり接合部のせん断強度 $Vju = \kappa \cdot \Phi \cdot Fj \cdot bj \cdot Dj$

U-5.11.1 R C柱はり接合部 (はり降伏型)

gbL, gbR : 左右のはり幅 (cm)
 Mb, Mb' : 左右のはり端モーメント (kN・m)
 lb, lb' : 左右のはりのスパン長さ (cm)
 L, L' : 左右のはりの内り長さ (cm)
 hc, hc' : 上下の階高 (cm)
 Tu, Tu' : 左右のはり端に生ずる引張力 (kN)
 Qcu : 上下柱のメカニズム時せん断力の平均値 (kN)
 Qdju : 柱はり接合部の設計用せん断力 (kN)
 cB, cD : 柱はり接合部の柱断面寸法 (cm)
 κ : 柱はり接合部の形状による係数
 Φ : 直交はりの有無による補正係数
 Fj : 柱はり接合部のせん断強度の基準値 (N/mm²)
 bj : 柱はり接合部の有効幅 (cm)
 Dj : 柱せい (cm)
 Vju : 柱はり接合部のせん断強度 (kN)
 種別 : 判定結果による種別。(柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は
 上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します)

Y2(正加力)ー R Cはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' ϕ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	647.2	829.6	OK	FA
			50.0	770.2	800.0	680.0	280.0	1401.4				
			90.0	115.0	0.40	0.85	8.04	70.0	86.3	1649.6		
	X2	Fc27	50.0	835.3	800.0	680.0	0.0	1519.9	1517.0	1930.2	OK	FA
			50.0	962.8	800.0	675.0	280.0	1751.8				
			90.0	125.0	0.70	0.85	8.04	70.0	125.0	4183.8		
	X3	Fc27	50.0	1027.9	800.0	675.0	0.0	1870.3	1685.2	2130.6	OK	FA
			50.0	962.8	800.0	675.0	280.0	1751.8				
			90.0	125.0	0.70	0.85	8.04	70.0	125.0	4183.8		
	X4	Fc27	50.0	1027.9	800.0	675.0	0.0	1870.3	1685.2	2130.6	OK	FA
			50.0	962.8	800.0	675.0	280.0	1751.8				
			90.0	125.0	0.70	0.85	8.04	70.0	125.0	4183.8		
	X5	Fc27	50.0	1027.9	800.0	675.0	0.0	1870.3	1517.4	1929.7	OK	FA
			50.0	770.2	800.0	680.0	280.0	1401.4				
			90.0	125.0	0.70	0.85	8.04	70.0	125.0	4183.8		
	X6	Fc27	50.0	835.3	800.0	680.0	0.0	1519.9	702.0	899.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	115.0	0.40	0.85	8.04	70.0	86.3	1649.6		
15F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	323.6	1185.6	OK	FA
			50.0	770.2	800.0	680.0	280.0	1401.4				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	70.0	86.3	2886.8		
	X2	Fc27	50.0	835.3	800.0	680.0	280.0	1519.9	758.5	2764.5	OK	FA
			50.0	962.8	800.0	675.0	280.0	1751.8				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	70.0	125.0	5976.8		
	X3	Fc27	50.0	1027.9	800.0	675.0	280.0	1870.3	842.6	3057.4	OK	FA
			50.0	962.8	800.0	675.0	280.0	1751.8				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	70.0	125.0	5976.8		
	X4	Fc27	50.0	1027.9	800.0	675.0	280.0	1870.3	842.6	3057.4	OK	FA
			50.0	962.8	800.0	675.0	280.0	1751.8				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	70.0	125.0	5976.8		
	X5	Fc27	50.0	1027.9	800.0	675.0	280.0	1870.3	758.7	2764.3	OK	FA
			50.0	770.2	800.0	680.0	280.0	1401.4				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	70.0	125.0	5976.8		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
15F	X6	Fc27	50.0	835.3	800.0	680.0	280.0	1519.9	351.0	1285.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	70.0	86.3	2886.8		
14F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	626.6	2393.9	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	680.0	280.0	2802.9				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	75.0	86.3	3093.0		
	X2	Fc27	60.0	1554.4	800.0	680.0	280.0	2921.4	1284.4	4883.8	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X3	Fc27	60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4	1289.2	4878.5	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X4	Fc27	60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4	1289.2	4878.5	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X5	Fc27	60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4	1284.6	4883.6	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	680.0	280.0	2802.9				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X6	Fc27	60.0	1554.4	800.0	680.0	280.0	2921.4	653.1	2495.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	75.0	86.3	3093.0		
13F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	626.6	2393.9	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	680.0	280.0	2802.9				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	75.0	86.3	3093.0		
	X2	Fc27	60.0	1554.4	800.0	680.0	280.0	2921.4	1284.4	4883.8	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X3	Fc27	60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4	1289.2	4878.5	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X4	Fc27	60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4	1289.2	4878.5	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X5	Fc27	60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4	1284.6	4883.6	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	680.0	280.0	2802.9				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X6	Fc27	60.0	1554.4	800.0	680.0	280.0	2921.4	653.1	2495.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	75.0	86.3	3093.0		
12F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	621.1	2400.0	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	680.0	285.0	2802.9				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	75.0	86.3	3093.0		
	X2	Fc27	60.0	1554.4	800.0	680.0	280.0	2921.4	1273.0	4896.3	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	675.0	285.0	2802.9				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X3	Fc27	60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4	1277.8	4891.0	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	675.0	285.0	2802.9				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X4	Fc27	60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4	1277.8	4891.0	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	675.0	285.0	2802.9				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X5	Fc27	60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4	1273.2	4896.1	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	680.0	285.0	2802.9				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X6	Fc27	60.0	1554.4	800.0	680.0	280.0	2921.4	647.3	2501.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	75.0	86.3	3093.0		
11F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	0.0	867.3	2762.0	OK	FA
			65.0	2082.7	800.0	680.0	280.0	3378.3				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.65	77.5	86.3	3440.7		
	X2	Fc30	65.0	2155.8	800.0	680.0	285.0	3496.8	1969.6	6324.9	OK	FA
			65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
11F	X3	Fc30	65.0	2626.6	800.0	675.0	285.0	4341.3	2173.8	7029.4	OK	FA
			65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X4	Fc30	65.0	2626.6	800.0	675.0	285.0	4341.3	2173.8	7029.4	OK	FA
			65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X5	Fc30	65.0	2626.6	800.0	675.0	285.0	4341.3	1969.3	6325.3	OK	FA
			65.0	2082.7	800.0	680.0	280.0	3378.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X6	Fc30	65.0	2155.8	800.0	680.0	285.0	3496.8	897.8	2858.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.65	77.5	86.3	3440.7		
10F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	875.1	2753.5	OK	FA
			65.0	2082.7	800.0	680.0	280.0	3378.3				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.65	77.5	86.3	3440.7		
	X2	Fc30	65.0	2155.8	800.0	680.0	280.0	3496.8	1987.2	6305.6	OK	FA
			65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X3	Fc30	65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3	2193.2	7008.0	OK	FA
			65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X4	Fc30	65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3	2193.2	7008.0	OK	FA
			65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X5	Fc30	65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3	1986.9	6306.0	OK	FA
			65.0	2082.7	800.0	680.0	280.0	3378.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X6	Fc30	65.0	2155.8	800.0	680.0	280.0	3496.8	905.8	2850.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.65	77.5	86.3	3440.7		
9F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	875.1	2753.5	OK	FA
			65.0	2082.7	800.0	680.0	280.0	3378.3				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.65	77.5	86.3	3440.7		
	X2	Fc30	65.0	2155.8	800.0	680.0	280.0	3496.8	1987.2	6305.6	OK	FA
			65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X3	Fc30	65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3	2193.2	7008.0	OK	FA
			65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X4	Fc30	65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3	2193.2	7008.0	OK	FA
			65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X5	Fc30	65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3	1986.9	6306.0	OK	FA
			65.0	2082.7	800.0	680.0	280.0	3378.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X6	Fc30	65.0	2155.8	800.0	680.0	280.0	3496.8	905.8	2850.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.65	77.5	86.3	3440.7		
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1153.7	3711.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
	X2	Fc36	70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8	2346.1	7509.7	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X3	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X4	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X5	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2346.3	7509.4	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		

Y2(正加力) -- RCは降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
8F	X6	Fc36	70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8	1183.9	3808.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1153.7	3711.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
	X2	Fc36	70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8	2346.1	7509.7	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2346.3	7509.4	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8	1183.9	3808.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1153.7	3711.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
	X2	Fc36	70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8	2346.1	7509.7	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2346.3	7509.4	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8	1183.9	3808.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1153.7	3711.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
	X2	Fc36	70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8	2346.1	7509.7	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2346.3	7509.4	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8	1183.9	3808.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1153.7	3711.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
	X2	Fc36	70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8	2346.1	7509.7	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X3	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X4	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X5	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2346.3	7509.4	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X6	Fc36	70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8	1183.9	3808.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1153.7	3711.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
	X2	Fc36	70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8	2346.1	7509.7	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X3	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X4	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X5	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2346.3	7509.4	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X6	Fc36	70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8	1183.9	3808.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	953.6	3931.1	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	680.0	397.5	4527.3				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
	X2	Fc36	70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8	1939.2	7957.3	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	397.5	4527.3				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X3	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	1946.5	7949.3	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	397.5	4527.3				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X4	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	1946.5	7949.3	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	397.5	4527.3				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X5	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	1939.4	7957.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	680.0	397.5	4527.3				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X6	Fc36	70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8	978.6	4034.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	397.5	0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	647.2	829.6	OK	FA
			50.0	770.2	800.0	680.0	280.0	1401.4				
			90.0	115.0	0.40	0.85	8.04	70.0	86.3	1649.6		
	X2	Fc27	50.0	835.3	800.0	680.0	0.0	1519.9	1517.0	1930.2	OK	FA
			50.0	962.8	800.0	675.0	280.0	1751.8				
			90.0	125.0	0.70	0.85	8.04	70.0	125.0	4183.8		
	X3	Fc27	50.0	1027.9	800.0	675.0	0.0	1870.3	1685.2	2130.6	OK	FA
			50.0	962.8	800.0	675.0	280.0	1751.8				
			90.0	125.0	0.70	0.85	8.04	70.0	125.0	4183.8		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X4	Fc27	50.0	1027.9	800.0	675.0	0.0	1870.3	1685.2	2130.6	OK	FA
			50.0	962.8	800.0	675.0	280.0	1751.8				
			90.0	125.0	0.70	0.85	8.04	70.0	125.0	4183.8		
	X5	Fc27	50.0	1027.9	800.0	675.0	0.0	1870.3	1517.4	1929.7	OK	FA
			50.0	770.2	800.0	680.0	280.0	1401.4				
			90.0	125.0	0.70	0.85	8.04	70.0	125.0	4183.8		
	X6	Fc27	50.0	835.3	800.0	680.0	0.0	1519.9	702.0	899.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	115.0	0.40	0.85	8.04	70.0	86.3	1649.6		
15F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	323.6	1185.6	OK	FA
			50.0	770.2	800.0	680.0	280.0	1401.4				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	70.0	86.3	2886.8		
	X2	Fc27	50.0	835.3	800.0	680.0	280.0	1519.9	758.5	2764.5	OK	FA
			50.0	962.8	800.0	675.0	280.0	1751.8				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	70.0	125.0	5976.8		
	X3	Fc27	50.0	1027.9	800.0	675.0	280.0	1870.3	842.6	3057.4	OK	FA
			50.0	962.8	800.0	675.0	280.0	1751.8				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	70.0	125.0	5976.8		
	X4	Fc27	50.0	1027.9	800.0	675.0	280.0	1870.3	842.6	3057.4	OK	FA
			50.0	962.8	800.0	675.0	280.0	1751.8				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	70.0	125.0	5976.8		
	X5	Fc27	50.0	1027.9	800.0	675.0	280.0	1870.3	758.7	2764.3	OK	FA
			50.0	770.2	800.0	680.0	280.0	1401.4				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	70.0	125.0	5976.8		
	X6	Fc27	50.0	835.3	800.0	680.0	280.0	1519.9	351.0	1285.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	70.0	86.3	2886.8		
14F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	626.6	2393.9	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	680.0	280.0	2802.9				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	75.0	86.3	3093.0		
	X2	Fc27	60.0	1554.4	800.0	680.0	280.0	2921.4	1284.4	4883.8	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X3	Fc27	60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4	1289.2	4878.5	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X4	Fc27	60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4	1289.2	4878.5	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X5	Fc27	60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4	1284.6	4883.6	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	680.0	280.0	2802.9				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X6	Fc27	60.0	1554.4	800.0	680.0	280.0	2921.4	653.1	2495.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	75.0	86.3	3093.0		
13F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	626.6	2393.9	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	680.0	280.0	2802.9				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	75.0	86.3	3093.0		
	X2	Fc27	60.0	1554.4	800.0	680.0	280.0	2921.4	1284.4	4883.8	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X3	Fc27	60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4	1289.2	4878.5	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X4	Fc27	60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4	1289.2	4878.5	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X5	Fc27	60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4	1284.6	4883.6	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	680.0	280.0	2802.9				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X6	Fc27	60.0	1554.4	800.0	680.0	280.0	2921.4	653.1	2495.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	75.0	86.3	3093.0		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
12F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	621.1	2400.0	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	680.0	285.0	2802.9				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	75.0	86.3	3093.0		
	X2	Fc27	60.0	1554.4	800.0	680.0	280.0	2921.4	1273.0	4896.3	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	675.0	285.0	2802.9				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X3	Fc27	60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4	1277.8	4891.0	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	675.0	285.0	2802.9				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X4	Fc27	60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4	1277.8	4891.0	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	675.0	285.0	2802.9				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X5	Fc27	60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4	1273.2	4896.1	OK	FA
			60.0	1491.4	800.0	680.0	285.0	2802.9				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X6	Fc27	60.0	1554.4	800.0	680.0	280.0	2921.4	647.3	2501.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	75.0	86.3	3093.0		
11F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	0.0	867.3	2762.0	OK	FA
			65.0	2082.7	800.0	680.0	280.0	3378.3				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.65	77.5	86.3	3440.7		
	X2	Fc30	65.0	2155.8	800.0	680.0	285.0	3496.8	1969.6	6324.9	OK	FA
			65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X3	Fc30	65.0	2626.6	800.0	675.0	285.0	4341.3	2173.8	7029.4	OK	FA
			65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X4	Fc30	65.0	2626.6	800.0	675.0	285.0	4341.3	2173.8	7029.4	OK	FA
			65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X5	Fc30	65.0	2626.6	800.0	675.0	285.0	4341.3	1969.3	6325.3	OK	FA
			65.0	2082.7	800.0	680.0	280.0	3378.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X6	Fc30	65.0	2155.8	800.0	680.0	285.0	3496.8	897.8	2858.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.65	77.5	86.3	3440.7		
10F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	875.1	2753.5	OK	FA
			65.0	2082.7	800.0	680.0	280.0	3378.3				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.65	77.5	86.3	3440.7		
	X2	Fc30	65.0	2155.8	800.0	680.0	280.0	3496.8	1987.2	6305.6	OK	FA
			65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X3	Fc30	65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3	2193.2	7008.0	OK	FA
			65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X4	Fc30	65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3	2193.2	7008.0	OK	FA
			65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X5	Fc30	65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3	1986.9	6306.0	OK	FA
			65.0	2082.7	800.0	680.0	280.0	3378.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X6	Fc30	65.0	2155.8	800.0	680.0	280.0	3496.8	905.8	2850.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.65	77.5	86.3	3440.7		
9F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	875.1	2753.5	OK	FA
			65.0	2082.7	800.0	680.0	280.0	3378.3				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.65	77.5	86.3	3440.7		
	X2	Fc30	65.0	2155.8	800.0	680.0	280.0	3496.8	1987.2	6305.6	OK	FA
			65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X3	Fc30	65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3	2193.2	7008.0	OK	FA
			65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X4	Fc30	65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3	2193.2	7008.0	OK	FA
			65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X5	Fc30	65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3	1986.9	6306.0	OK	FA
			65.0	2082.7	800.0	680.0	280.0	3378.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X6	Fc30	65.0	2155.8	800.0	680.0	280.0	3496.8	905.8	2850.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.65	77.5	86.3	3440.7		
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1153.7	3711.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
	X2	Fc36	70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8	2346.1	7509.7	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X3	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X4	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X5	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2346.3	7509.4	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X6	Fc36	70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8	1183.9	3808.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1153.7	3711.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
	X2	Fc36	70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8	2346.1	7509.7	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2346.3	7509.4	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8	1183.9	3808.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1153.7	3711.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
	X2	Fc36	70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8	2346.1	7509.7	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2346.3	7509.4	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8	1183.9	3808.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1153.7	3711.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
	X2	Fc36	70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8	2346.1	7509.7	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2346.3	7509.4	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8	1183.9	3808.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1153.7	3711.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
	X2	Fc36	70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8	2346.1	7509.7	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X3	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X4	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X5	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2346.3	7509.4	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X6	Fc36	70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8	1183.9	3808.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1153.7	3711.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
	X2	Fc36	70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8	2346.1	7509.7	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X3	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X4	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X5	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	2346.3	7509.4	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X6	Fc36	70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8	1183.9	3808.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	953.6	3931.1	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	680.0	397.5	4527.3				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
	X2	Fc36	70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8	1939.2	7957.3	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	397.5	4527.3				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X3	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	1946.5	7949.3	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	397.5	4527.3				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X4	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	1946.5	7949.3	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	675.0	397.5	4527.3				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X5	Fc36	70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8	1939.4	7957.0	OK	FA
			70.0	2745.8	800.0	680.0	397.5	4527.3				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X6	Fc36	70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8	978.6	4034.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	397.5	0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	702.0	899.8	OK	FA
			50.0	835.3	800.0	680.0	280.0	1519.9				
			90.0	115.0	0.40	0.85	8.04	70.0	86.3	1649.6		
	X2	Fc27	50.0	770.2	800.0	680.0	0.0	1401.4	1517.4	1929.7	OK	FA
			50.0	1027.9	800.0	675.0	280.0	1870.3				
			90.0	125.0	0.70	0.85	8.04	70.0	125.0	4183.8		
	X3	Fc27	50.0	962.8	800.0	675.0	0.0	1751.8	1685.2	2130.6	OK	FA
			50.0	1027.9	800.0	675.0	280.0	1870.3				
			90.0	125.0	0.70	0.85	8.04	70.0	125.0	4183.8		
	X4	Fc27	50.0	962.8	800.0	675.0	0.0	1751.8	1685.2	2130.6	OK	FA
			50.0	1027.9	800.0	675.0	280.0	1870.3				
			90.0	125.0	0.70	0.85	8.04	70.0	125.0	4183.8		
	X5	Fc27	50.0	962.8	800.0	675.0	0.0	1751.8	1517.0	1930.2	OK	FA
			50.0	835.3	800.0	680.0	280.0	1519.9				
			90.0	125.0	0.70	0.85	8.04	70.0	125.0	4183.8		
	X6	Fc27	50.0	770.2	800.0	680.0	0.0	1401.4	647.2	829.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	115.0	0.40	0.85	8.04	70.0	86.3	1649.6		
15F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	351.0	1285.8	OK	FA
			50.0	835.3	800.0	680.0	280.0	1519.9				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	70.0	86.3	2886.8		
	X2	Fc27	50.0	770.2	800.0	680.0	280.0	1401.4	758.7	2764.3	OK	FA
			50.0	1027.9	800.0	675.0	280.0	1870.3				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	70.0	125.0	5976.8		
	X3	Fc27	50.0	962.8	800.0	675.0	280.0	1751.8	842.6	3057.4	OK	FA
			50.0	1027.9	800.0	675.0	280.0	1870.3				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	70.0	125.0	5976.8		
	X4	Fc27	50.0	962.8	800.0	675.0	280.0	1751.8	842.6	3057.4	OK	FA
			50.0	1027.9	800.0	675.0	280.0	1870.3				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	70.0	125.0	5976.8		
	X5	Fc27	50.0	962.8	800.0	675.0	280.0	1751.8	758.5	2764.5	OK	FA
			50.0	835.3	800.0	680.0	280.0	1519.9				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	70.0	125.0	5976.8		
	X6	Fc27	50.0	770.2	800.0	680.0	280.0	1401.4	323.6	1185.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	70.0	86.3	2886.8		
14F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	653.1	2495.1	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	680.0	280.0	2921.4				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	75.0	86.3	3093.0		
	X2	Fc27	60.0	1491.4	800.0	680.0	280.0	2802.9	1284.6	4883.6	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X3	Fc27	60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9	1289.2	4878.5	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X4	Fc27	60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9	1289.2	4878.5	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
14F	X5	Fc27	60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9	1284.4	4883.8	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	680.0	280.0	2921.4				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X6	Fc27	60.0	1491.4	800.0	680.0	280.0	2802.9	626.6	2393.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	75.0	86.3	3093.0		
13F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	653.1	2495.1	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	680.0	280.0	2921.4				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	75.0	86.3	3093.0		
	X2	Fc27	60.0	1491.4	800.0	680.0	280.0	2802.9	1284.6	4883.6	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X3	Fc27	60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9	1289.2	4878.5	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X4	Fc27	60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9	1289.2	4878.5	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X5	Fc27	60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9	1284.4	4883.8	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	680.0	280.0	2921.4				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X6	Fc27	60.0	1491.4	800.0	680.0	280.0	2802.9	626.6	2393.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	75.0	86.3	3093.0		
12F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	647.3	2501.4	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	680.0	285.0	2921.4				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	75.0	86.3	3093.0		
	X2	Fc27	60.0	1491.4	800.0	680.0	280.0	2802.9	1273.2	4896.1	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	675.0	285.0	2921.4				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X3	Fc27	60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9	1277.8	4891.0	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	675.0	285.0	2921.4				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X4	Fc27	60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9	1277.8	4891.0	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	675.0	285.0	2921.4				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X5	Fc27	60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9	1273.0	4896.3	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	680.0	285.0	2921.4				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X6	Fc27	60.0	1491.4	800.0	680.0	280.0	2802.9	621.1	2400.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	285.0	-0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	75.0	86.3	3093.0		
11F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	285.0	-0.0	897.8	2858.9	OK	FA
			65.0	2155.8	800.0	680.0	280.0	3496.8				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.65	77.5	86.3	3440.7		
	X2	Fc30	65.0	2082.7	800.0	680.0	285.0	3378.3	1969.3	6325.3	OK	FA
			65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X3	Fc30	65.0	2554.9	800.0	675.0	285.0	4222.8	2173.8	7029.4	OK	FA
			65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X4	Fc30	65.0	2554.9	800.0	675.0	285.0	4222.8	2173.8	7029.4	OK	FA
			65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X5	Fc30	65.0	2554.9	800.0	675.0	285.0	4222.8	1969.6	6324.9	OK	FA
			65.0	2155.8	800.0	680.0	280.0	3496.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X6	Fc30	65.0	2082.7	800.0	680.0	285.0	3378.3	867.3	2762.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.65	77.5	86.3	3440.7		
10F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	905.8	2850.1	OK	FA
			65.0	2155.8	800.0	680.0	280.0	3496.8				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.65	77.5	86.3	3440.7		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
10F	X2	Fc30	65.0	2082.7	800.0	680.0	280.0	3378.3	1986.9	6306.0	OK	FA
			65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X3	Fc30	65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8	2193.2	7008.0	OK	FA
			65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X4	Fc30	65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8	2193.2	7008.0	OK	FA
			65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X5	Fc30	65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8	1987.2	6305.6	OK	FA
			65.0	2155.8	800.0	680.0	280.0	3496.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X6	Fc30	65.0	2082.7	800.0	680.0	280.0	3378.3	875.1	2753.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.65	77.5	86.3	3440.7		
9F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	905.8	2850.1	OK	FA
			65.0	2155.8	800.0	680.0	280.0	3496.8				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.65	77.5	86.3	3440.7		
	X2	Fc30	65.0	2082.7	800.0	680.0	280.0	3378.3	1986.9	6306.0	OK	FA
			65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X3	Fc30	65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8	2193.2	7008.0	OK	FA
			65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X4	Fc30	65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8	2193.2	7008.0	OK	FA
			65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X5	Fc30	65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8	1987.2	6305.6	OK	FA
			65.0	2155.8	800.0	680.0	280.0	3496.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X6	Fc30	65.0	2082.7	800.0	680.0	280.0	3378.3	875.1	2753.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.65	77.5	86.3	3440.7		
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1183.9	3808.1	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
	X2	Fc36	70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3	2346.3	7509.4	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X3	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X4	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X5	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2346.1	7509.7	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X6	Fc36	70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3	1153.7	3711.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1183.9	3808.1	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
	X2	Fc36	70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3	2346.3	7509.4	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X5	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2346.1	7509.7	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3	1153.7	3711.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1183.9	3808.1	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
	X2	Fc36	70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3	2346.3	7509.4	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2346.1	7509.7	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3	1153.7	3711.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1183.9	3808.1	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
	X2	Fc36	70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3	2346.3	7509.4	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2346.1	7509.7	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3	1153.7	3711.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1183.9	3808.1	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
	X2	Fc36	70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3	2346.3	7509.4	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X3	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X4	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X5	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2346.1	7509.7	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X6	Fc36	70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3	1153.7	3711.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1183.9	3808.1	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
3F	X2	Fc36	70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3	2346.3	7509.4	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X3	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X4	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X5	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2346.1	7509.7	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X6	Fc36	70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3	1153.7	3711.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	978.6	4034.0	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	680.0	397.5	4645.8				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
	X2	Fc36	70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3	1939.4	7957.0	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	397.5	4645.8				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X3	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	1946.5	7949.3	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	397.5	4645.8				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X4	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	1946.5	7949.3	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	397.5	4645.8				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X5	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	1939.2	7957.3	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	680.0	397.5	4645.8				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X6	Fc36	70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3	953.6	3931.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	397.5	-0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
RF	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	702.0	899.8	OK	FA
			50.0	835.3	800.0	680.0	280.0	1519.9				
			90.0	115.0	0.40	0.85	8.04	70.0	86.3	1649.6		
	X2	Fc27	50.0	770.2	800.0	680.0	0.0	1401.4	1517.4	1929.7	OK	FA
			50.0	1027.9	800.0	675.0	280.0	1870.3				
			90.0	125.0	0.70	0.85	8.04	70.0	125.0	4183.8		
	X3	Fc27	50.0	962.8	800.0	675.0	0.0	1751.8	1685.2	2130.6	OK	FA
			50.0	1027.9	800.0	675.0	280.0	1870.3				
			90.0	125.0	0.70	0.85	8.04	70.0	125.0	4183.8		
	X4	Fc27	50.0	962.8	800.0	675.0	0.0	1751.8	1685.2	2130.6	OK	FA
			50.0	1027.9	800.0	675.0	280.0	1870.3				
			90.0	125.0	0.70	0.85	8.04	70.0	125.0	4183.8		
	X5	Fc27	50.0	962.8	800.0	675.0	0.0	1751.8	1517.0	1930.2	OK	FA
			50.0	835.3	800.0	680.0	280.0	1519.9				
			90.0	125.0	0.70	0.85	8.04	70.0	125.0	4183.8		
	X6	Fc27	50.0	770.2	800.0	680.0	0.0	1401.4	647.2	829.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	115.0	0.40	0.85	8.04	70.0	86.3	1649.6		
15F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	351.0	1285.8	OK	FA
			50.0	835.3	800.0	680.0	280.0	1519.9				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	70.0	86.3	2886.8		
	X2	Fc27	50.0	770.2	800.0	680.0	280.0	1401.4	758.7	2764.3	OK	FA
			50.0	1027.9	800.0	675.0	280.0	1870.3				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	70.0	125.0	5976.8		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
15F	X3	Fc27	50.0	962.8	800.0	675.0	280.0	1751.8	842.6	3057.4	OK	FA
			50.0	1027.9	800.0	675.0	280.0	1870.3				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	70.0	125.0	5976.8		
	X4	Fc27	50.0	962.8	800.0	675.0	280.0	1751.8	842.6	3057.4	OK	FA
			50.0	1027.9	800.0	675.0	280.0	1870.3				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	70.0	125.0	5976.8		
	X5	Fc27	50.0	962.8	800.0	675.0	280.0	1751.8	758.5	2764.5	OK	FA
			50.0	835.3	800.0	680.0	280.0	1519.9				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	70.0	125.0	5976.8		
	X6	Fc27	50.0	770.2	800.0	680.0	280.0	1401.4	323.6	1185.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	70.0	86.3	2886.8		
14F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	653.1	2495.1	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	680.0	280.0	2921.4				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	75.0	86.3	3093.0		
	X2	Fc27	60.0	1491.4	800.0	680.0	280.0	2802.9	1284.6	4883.6	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X3	Fc27	60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9	1289.2	4878.5	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X4	Fc27	60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9	1289.2	4878.5	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X5	Fc27	60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9	1284.4	4883.8	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	680.0	280.0	2921.4				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X6	Fc27	60.0	1491.4	800.0	680.0	280.0	2802.9	626.6	2393.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	75.0	86.3	3093.0		
13F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	653.1	2495.1	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	680.0	280.0	2921.4				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	75.0	86.3	3093.0		
	X2	Fc27	60.0	1491.4	800.0	680.0	280.0	2802.9	1284.6	4883.6	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X3	Fc27	60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9	1289.2	4878.5	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X4	Fc27	60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9	1289.2	4878.5	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	675.0	280.0	2921.4				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X5	Fc27	60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9	1284.4	4883.8	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	680.0	280.0	2921.4				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X6	Fc27	60.0	1491.4	800.0	680.0	280.0	2802.9	626.6	2393.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	75.0	86.3	3093.0		
12F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	647.3	2501.4	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	680.0	285.0	2921.4				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	75.0	86.3	3093.0		
	X2	Fc27	60.0	1491.4	800.0	680.0	280.0	2802.9	1273.2	4896.1	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	675.0	285.0	2921.4				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X3	Fc27	60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9	1277.8	4891.0	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	675.0	285.0	2921.4				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X4	Fc27	60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9	1277.8	4891.0	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	675.0	285.0	2921.4				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		
	X5	Fc27	60.0	1491.4	800.0	675.0	280.0	2802.9	1273.0	4896.3	OK	FA
			60.0	1554.4	800.0	680.0	285.0	2921.4				
			90.0	125.0	1.00	0.85	8.04	75.0	125.0	6403.8		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
12F	X6	Fc27	60.0	1491.4	800.0	680.0	280.0	2802.9	621.1	2400.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	285.0	-0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.04	75.0	86.3	3093.0		
11F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	285.0	-0.0	897.8	2858.9	OK	FA
			65.0	2155.8	800.0	680.0	280.0	3496.8				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.65	77.5	86.3	3440.7		
	X2	Fc30	65.0	2082.7	800.0	680.0	285.0	3378.3	1969.3	6325.3	OK	FA
			65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X3	Fc30	65.0	2554.9	800.0	675.0	285.0	4222.8	2173.8	7029.4	OK	FA
			65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X4	Fc30	65.0	2554.9	800.0	675.0	285.0	4222.8	2173.8	7029.4	OK	FA
			65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X5	Fc30	65.0	2554.9	800.0	675.0	285.0	4222.8	1969.6	6324.9	OK	FA
			65.0	2155.8	800.0	680.0	280.0	3496.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X6	Fc30	65.0	2082.7	800.0	680.0	285.0	3378.3	867.3	2762.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.65	77.5	86.3	3440.7		
10F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	905.8	2850.1	OK	FA
			65.0	2155.8	800.0	680.0	280.0	3496.8				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.65	77.5	86.3	3440.7		
	X2	Fc30	65.0	2082.7	800.0	680.0	280.0	3378.3	1986.9	6306.0	OK	FA
			65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X3	Fc30	65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8	2193.2	7008.0	OK	FA
			65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X4	Fc30	65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8	2193.2	7008.0	OK	FA
			65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X5	Fc30	65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8	1987.2	6305.6	OK	FA
			65.0	2155.8	800.0	680.0	280.0	3496.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X6	Fc30	65.0	2082.7	800.0	680.0	280.0	3378.3	875.1	2753.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.65	77.5	86.3	3440.7		
9F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	905.8	2850.1	OK	FA
			65.0	2155.8	800.0	680.0	280.0	3496.8				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.65	77.5	86.3	3440.7		
	X2	Fc30	65.0	2082.7	800.0	680.0	280.0	3378.3	1986.9	6306.0	OK	FA
			65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X3	Fc30	65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8	2193.2	7008.0	OK	FA
			65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X4	Fc30	65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8	2193.2	7008.0	OK	FA
			65.0	2626.6	800.0	675.0	280.0	4341.3				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X5	Fc30	65.0	2554.9	800.0	675.0	280.0	4222.8	1987.2	6305.6	OK	FA
			65.0	2155.8	800.0	680.0	280.0	3496.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	8.65	80.0	125.0	7353.5		
	X6	Fc30	65.0	2082.7	800.0	680.0	280.0	3378.3	875.1	2753.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	8.65	77.5	86.3	3440.7		
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1183.9	3808.1	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
	X2	Fc36	70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3	2346.3	7509.4	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
8F	X3	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X4	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X5	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2346.1	7509.7	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			95.0	125.0	1.00	0.85	9.83	82.5	125.0	8615.6		
	X6	Fc36	70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3	1153.7	3711.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1183.9	3808.1	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
	X2	Fc36	70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3	2346.3	7509.4	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2346.1	7509.7	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3	1153.7	3711.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1183.9	3808.1	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
	X2	Fc36	70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3	2346.3	7509.4	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2346.1	7509.7	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X6	Fc36	70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3	1153.7	3711.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1183.9	3808.1	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
	X2	Fc36	70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3	2346.3	7509.4	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X3	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X4	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		
	X5	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2346.1	7509.7	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			100.0	125.0	1.00	0.85	9.83	85.0	125.0	8876.7		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
5F	X6	Fc36	70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3	1153.7	3711.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1183.9	3808.1	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
	X2	Fc36	70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3	2346.3	7509.4	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X3	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X4	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X5	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2346.1	7509.7	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X6	Fc36	70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3	1153.7	3711.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1183.9	3808.1	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
	X2	Fc36	70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3	2346.3	7509.4	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X3	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X4	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2354.9	7500.0	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	280.0	4645.8				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X5	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	2346.1	7509.7	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X6	Fc36	70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3	1153.7	3711.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	978.6	4034.0	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	680.0	397.5	4645.8				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		
	X2	Fc36	70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3	1939.4	7957.0	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	397.5	4645.8				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X3	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	1946.5	7949.3	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	397.5	4645.8				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X4	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	1946.5	7949.3	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	675.0	397.5	4645.8				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X5	Fc36	70.0	2745.8	800.0	675.0	280.0	4527.3	1939.2	7957.3	OK	FA
			70.0	2817.6	800.0	680.0	397.5	4645.8				
			115.0	125.0	1.00	0.85	9.83	92.5	125.0	9659.9		
	X6	Fc36	70.0	2745.8	800.0	680.0	280.0	4527.3	953.6	3931.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	397.5	-0.0				
			90.0	115.0	0.70	0.85	9.83	80.0	86.3	4035.2		

U-5.11.2 R C柱はり接合部（柱降伏型）

gbL, gbR	: 左右のはり幅	(cm)
Mc, Mc'	: 上下の柱端モーメント	(kN・m)
hc, hc'	: 上下の階高	(cm)
H, H'	: 上下の柱の内のり高さ	(cm)
lb, lb'	: 左右のはりのスパン長さ	(cm)
Tu, Tu'	: 上下の柱端に生ずる引張力	(kN)
Qgu	: 左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	: 柱はり接合部の設計用せん断力	(kN)
cB, cD	: 柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	: 柱はり接合部の形状による係数	
Φ	: 直交はりの有無による補正係数	
Fj	: 柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm ²)
bj	: 柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	: 柱せい	(cm)
Vju	: 柱はり接合部のせん断強度	(kN)
D	: 柱せい	(cm)
Db	: はりせい	(cm)
種別	: 判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は 上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）	

Y2(正加力)― R C柱降伏型 ―

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' ϕ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	2917.1	397.5	230.0	0.0	3092.4	1260.4	927.0	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.46			
			90.0	115.0	0.40	0.85	9.83	85.0	86.3	2450.0		
	X2	Fc36	80.0	8556.3	397.5	230.0	800.0	8300.3	1848.4	3548.5	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.50			
			115.0	125.0	0.70	0.85	9.83	97.5	125.0	7127.4		
	X3	Fc36	80.0	8681.4	397.5	230.0	800.0	8421.7	1875.5	3600.4	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.50			
			115.0	125.0	0.70	0.85	9.83	97.5	125.0	7127.4		
	X4	Fc36	80.0	8682.0	397.5	230.0	800.0	8422.2	1875.6	3600.7	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.50			
			115.0	125.0	0.70	0.85	9.83	97.5	125.0	7127.4		
	X5	Fc36	80.0	8797.1	397.5	230.0	800.0	8534.0	1900.5	3648.4	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.50			
			115.0	125.0	0.70	0.85	9.83	97.5	125.0	7127.4		
	X6	Fc36	80.0	6992.9	397.5	230.0	800.0	7413.0	3021.4	2222.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.46			
			90.0	115.0	0.40	0.85	9.83	85.0	86.3	2450.0		

Y3(正加力)― R C柱降伏型 ―

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' ϕ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	2903.0	397.5	230.0	0.0	3077.4	1254.3	922.5	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.46			
			90.0	115.0	0.40	0.85	9.83	85.0	86.3	2450.0		
	X2	Fc36	80.0	8553.2	397.5	230.0	800.0	8297.3	1847.8	3547.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.50			
			115.0	125.0	0.70	0.85	9.83	97.5	125.0	7127.4		
	X3	Fc36	80.0	8679.4	397.5	230.0	800.0	8419.8	1875.0	3599.6	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.50			
			115.0	125.0	0.70	0.85	9.83	97.5	125.0	7127.4		
	X4	Fc36	80.0	8681.2	397.5	230.0	800.0	8421.5	1875.4	3600.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.50			
			115.0	125.0	0.70	0.85	9.83	97.5	125.0	7127.4		
	X5	Fc36	80.0	8797.6	397.5	230.0	800.0	8534.4	1900.6	3648.6	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.50			
			115.0	125.0	0.70	0.85	9.83	97.5	125.0	7127.4		
	X6	Fc36	80.0	6993.5	397.5	230.0	800.0	7413.6	3021.7	2222.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.46			
			90.0	115.0	0.40	0.85	9.83	85.0	86.3	2450.0		

Y2 (負加力) -- R C柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-6992.9	397.5	230.0	0.0	7413.0	3021.4	2222.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.46			
			90.0	115.0	0.40	0.85	9.83	85.0	86.3	2450.0		
	X2	Fc36	80.0	-8797.1	397.5	230.0	800.0	8534.0	1900.5	3648.4	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.50			
			115.0	125.0	0.70	0.85	9.83	97.5	125.0	7127.4		
	X3	Fc36	80.0	-8682.0	397.5	230.0	800.0	8422.2	1875.6	3600.7	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.50			
			115.0	125.0	0.70	0.85	9.83	97.5	125.0	7127.4		
	X4	Fc36	80.0	-8681.4	397.5	230.0	800.0	8421.7	1875.5	3600.4	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.50			
			115.0	125.0	0.70	0.85	9.83	97.5	125.0	7127.4		
	X5	Fc36	80.0	-8556.3	397.5	230.0	800.0	8300.3	1848.4	3548.5	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.50			
			115.0	125.0	0.70	0.85	9.83	97.5	125.0	7127.4		
	X6	Fc36	80.0	-2917.2	397.5	230.0	800.0	3092.4	1260.4	927.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.46			
			90.0	115.0	0.40	0.85	9.83	85.0	86.3	2450.0		

Y3 (負加力) -- R C柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-6993.5	397.5	230.0	0.0	7413.6	3021.7	2222.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.46			
			90.0	115.0	0.40	0.85	9.83	85.0	86.3	2450.0		
	X2	Fc36	80.0	-8797.6	397.5	230.0	800.0	8534.4	1900.6	3648.6	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.50			
			115.0	125.0	0.70	0.85	9.83	97.5	125.0	7127.4		
	X3	Fc36	80.0	-8681.2	397.5	230.0	800.0	8421.5	1875.4	3600.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.50			
			115.0	125.0	0.70	0.85	9.83	97.5	125.0	7127.4		
	X4	Fc36	80.0	-8679.4	397.5	230.0	800.0	8419.8	1875.0	3599.6	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.50			
			115.0	125.0	0.70	0.85	9.83	97.5	125.0	7127.4		
	X5	Fc36	80.0	-8553.2	397.5	230.0	800.0	8297.3	1847.8	3547.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.50			
			115.0	125.0	0.70	0.85	9.83	97.5	125.0	7127.4		
	X6	Fc36	80.0	-2903.1	397.5	230.0	800.0	3077.4	1254.3	922.5	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.46			
			90.0	115.0	0.40	0.85	9.83	85.0	86.3	2450.0		

U-5.12 S R C柱はり接合部せん断耐力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.13 必要せん断補強筋比

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.14 鉄骨柱脚部分の検討

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

****** メッセージ一覧 ********プリチェックメッセージ一覧**

- ・ C504 LW. X方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW. Y方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。
- ・ UC5104 UC0. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。

■建物基本入力データ

エラー	メッセージ	: 0
警告	メッセージ	: 0
注意	メッセージ	: 3

■保有水平耐力計算

エラー	メッセージ	: 0
警告	メッセージ	: 0
注意	メッセージ	: 1

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2013/08/01 19:36