# BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

# 一貫構造計算書

## rc6-7-11

略　称：rc6-7-11
日　付：2013/7/29
担当者：k-lab

---

計算プログラム：BUS-5
(August. 2007)

バージョン：1.0.5.4
データベース番号：6.5.0.4

会員番号：BUSk48024
シリアルNo：K48024

計算開始時間 2013/07/29 14:51 （株）構造システム

---

# 目　次

計算・設計に関する情報 ―― Ⅲ－ 1

【１．構造上の特徴】 ―― Ⅲ－ 2
【２．構造計算方針】 ―― Ⅲ－ 2
【３．適用する構造計算】 ―― Ⅲ－ 2
【４．使用プログラムの概要】 ―― Ⅲ－ 2

§1. 入力データ ―― Ⅲ－ 3

I-1　一般事項 ―― Ⅲ－ 3

I-1.1　建築物の構造設計概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.1　建物概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.2　床面積 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.3　構造概要 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い ―― Ⅲ－ 4
I-1.2　略伏図 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置 ―― Ⅲ－ 4
I-1.3　略軸組図 ―― Ⅲ－ 8
I-1.3.1　壁開口配置 ―― Ⅲ－ 8
I-1.4　部材 ―― Ⅲ－ 13
I-1.4.1　はり ―― Ⅲ－ 13
I-1.4.2　柱 ―― Ⅲ－ 14
I-1.4.3　ベースプレート ―― Ⅲ－ 14
I-1.4.4　壁 ―― Ⅲ－ 14
I-1.4.5　雑壁 ―― Ⅲ－ 15
I-1.4.6　壁鉄筋番号 ―― Ⅲ－ 15
I-1.4.7　ブレース ―― Ⅲ－ 15
I-1.4.8　床スラブ・床構造 ―― Ⅲ－ 15
I-1.4.9　片持ばり ―― Ⅲ－ 15
I-1.4.10　片持スラブ ―― Ⅲ－ 15
I-1.4.11　出隅片持スラブ ―― Ⅲ－ 15
I-1.4.12　接合部 ―― Ⅲ－ 15
I-1.4.13　杭、杭基礎 ―― Ⅲ－ 16
I-1.4.14　直接基礎 ―― Ⅲ－ 16

I-2　使用材料、材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 16

I-2.1　材料種別 ―― Ⅲ－ 16
I-2.1.1　材料種別図 ―― Ⅲ－ 16
I-2.1.2　コンクリート ―― Ⅲ－ 16
I-2.1.3　鉄筋 ―― Ⅲ－ 16
I-2.1.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 16
I-2.4　降伏点強度倍率 ―― Ⅲ－ 16

I-3　荷重・外力 ―― Ⅲ－ 17

**I-3.1　荷重計算条件** ―― Ⅲ－ 17
I-3.1.1　最小スラブ厚 ―― Ⅲ－ 17
I-3.1.2　スラブ荷重の拾い方 ―― Ⅲ－ 17
I-3.1.3　基礎荷重 ―― Ⅲ－ 17
**I-3.2　積載荷重** ―― Ⅲ－ 17
**I-3.3　仕上** ―― Ⅲ－ 17
I-3.3.1　仕上材名称 ―― Ⅲ－ 17
I-3.3.2　仕上名称 ―― Ⅲ－ 17
**I-3.4　重量** ―― Ⅲ－ 18
I-3.4.1　はり、柱仕上重量 ―― Ⅲ－ 18
I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量 ―― Ⅲ－ 18
I-3.4.3　建物重量の直接入力 ―― Ⅲ－ 18
**I-3.5　地震力** ―― Ⅲ－ 18
**I-3.6　風圧力** ―― Ⅲ－ 18
**I-3.7　積雪荷重** ―― Ⅲ－ 18

**I-6　共通計算条件** ―― Ⅲ－ 18

**I-6.1　使用基準** ―― Ⅲ－ 18
**I-6.2　計算ルート指定** ―― Ⅲ－ 18
**I-6.3　柱はり接合部計算条件** ―― Ⅲ－ 18

**I-7　許容応力度計算** ―― Ⅲ－ 19

**I-7.1　応力解析・モデル化** ―― Ⅲ－ 19
I-7.1.1　応力計算条件 ―― Ⅲ－ 19
**I-7.2　剛性率・偏心率** ―― Ⅲ－ 19
I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件 ―― Ⅲ－ 19
**I-7.3　断面計算** ―― Ⅲ－ 19
I-7.3.1　断面計算条件 ―― Ⅲ－ 19

**I-8　保有水平耐力計算** ―― Ⅲ－ 20

**I-8.1　計算条件** ―― Ⅲ－ 20
I-8.1.1　基本条件 ―― Ⅲ－ 20
I-8.1.2　計算条件 ―― Ⅲ－ 20
I-8.1.3　解析条件等 ―― Ⅲ－ 20
I-8.1.5　増分解析の制御条件 ―― Ⅲ－ 21
I-8.1.8　部材の耐力算定式 ―― Ⅲ－ 21

**§２．許容応力度等計算結果** ―― Ⅲ－ 22

**A-1　準備計算結果** ―― Ⅲ－ 22

**A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ** ―― Ⅲ－ 22
A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図 ―― Ⅲ－ 22
A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 27
A-1.1.3　片持ばりのＭ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 29
A-1.1.4　柱のＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 29
**A-1.2　節点重量** ―― Ⅲ－ 29
A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重） ―― Ⅲ－ 29
A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重） ―― Ⅲ－ 32

**A-1.3 層せん断力** ―― Ⅲ－ 36
A-1.3.1　地震力 ―― Ⅲ－ 36
**A-1.4 剛度増大率** ―― Ⅲ－ 40
A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率 ―― Ⅲ－ 40
A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率 ―― Ⅲ－ 44

**A-2. 応力計算結果** ―― Ⅲ－ 47

**A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性** ―― Ⅲ－ 47
**A-2.2　部材応力図** ―― Ⅲ－ 50
**A-2.3 部材応力表** ―― Ⅲ－ 63

**A-3. 応力計算結果のまとめ** ―― Ⅲ－ 80

**A-3.5　壁量** ―― Ⅲ－ 80
**A-3.6　剛性率** ―― Ⅲ－ 81
A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 81
A-3.6.2　剛性率(雑壁を含まない) ―― Ⅲ－ 81
**A-3.7　偏心率** ―― Ⅲ－ 82
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 82
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない) ―― Ⅲ－ 82

**A-4. 断面計算結果** ―― Ⅲ－ 84

**A-4.3　ＲＣの断面計算** ―― Ⅲ－ 84
A-4.3.1　ＲＣはりの断面計算 ―― Ⅲ－ 84
A-4.3.2　ＲＣ柱の断面計算 ―― Ⅲ－ 115
A-4.3.3　ＲＣ壁の断面計算 ―― Ⅲ－ 144
A-4.3.4　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（許容応力度） ―― Ⅲ－ 156
A-4.3.5　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（終局強度） ―― Ⅲ－ 156
**A-4.8　断面計算結果一覧** ―― Ⅲ－ 157
A-4.8.1 断面検定比図 ―― Ⅲ－ 157

**§３．保有水平耐力計算結果** ―― Ⅲ－ 172

**U-1 長期荷重時応力・層せん断力** ―― Ⅲ－ 172

**U-1.3　層せん断力** ―― Ⅲ－ 172
U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値 ―― Ⅲ－ 172
U-1.3.4　層重量・層せん断力係数 ―― Ⅲ－ 172

**U-3　Ds算定時計算結果** ―― Ⅲ－ 173

**U-3.1　荷重－変位（Ds算定時）** ―― Ⅲ－ 173
U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 173
**U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時）** ―― Ⅲ－ 175
U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 175
U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 185
**U-3.3　部材の終局強度（Ds算定時）** ―― Ⅲ－ 194
U-3.3.1　部材の終局強度図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 194
**U-3.5　終局時機構図（Ds算定時）** ―― Ⅲ－ 203
U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 203

U-4　保有水平耐力計算結果 ―― Ⅲ－ 212

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 212
U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 212
U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 214
U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 214
U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 223
U-4.5　終局時機構図（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 232
U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 232

U-5　必要保有水平力と判定 ―― Ⅲ－ 241

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク ―― Ⅲ－ 241
U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別） ―― Ⅲ－ 241
U-5.1.3　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ） ―― Ⅲ－ 262
U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認 ―― Ⅲ－ 263
U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 263
U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 263
U-5.2.2　ＲＣ柱部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 272
U-5.2.3　ＲＣ壁部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 281
U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛） ―― Ⅲ－ 285
U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力 ―― Ⅲ－ 285
U-5.4.3 ランク別のＤs算定時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 285
U-5.5　水平せん断力係数 ―― Ⅲ－ 289
U-5.6　構造特性係数 ―― Ⅲ－ 298
U-5.7　必要保有水平耐力 ―― Ⅲ－ 300
U-5.8　保有水平耐力判定 ―― Ⅲ－ 301
U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 301
U-5.8.2　保有水平耐力判定表 ―― Ⅲ－ 305
U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由 ―― Ⅲ－ 306
U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位 ―― Ⅲ－ 306
U-5.8.5　増分解析イテレーション結果 ―― Ⅲ－ 308
U-5.11　ＲＣ柱はり接合部せん断耐力 ―― Ⅲ－ 308
U-5.11.1　ＲＣ柱はり接合部（はり降伏型） ―― Ⅲ－ 308
U-5.11.2　ＲＣ柱はり接合部（柱降伏型） ―― Ⅲ－ 316

**** メッセージ一覧 **** ―― Ⅲ－ 319

プリチェックメッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 319
準備計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 319
応力計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 319
断面計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 319
保有耐力計算メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 319
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧 ―― Ⅲ－ 319

# 計算・設計に関する情報

| | |
|---|---|
| 工事名称 | rc6-7-11 |
| 構造計算プログラム名称 | BUS-5 Ver.1 |
| 構造計算プログラム所有者 | |
| 構造計算プログラム実行機種 | |
| 建築設計事務所名（確認申請上の設計者） | |
| 担当者名 | 印 |
| 連絡先･電話番号 | |
| 構造設計事務所 | |
| 構造設計担当者名 | 印 |
| 連絡先･電話番号 | |
| 構造計算協力事務所名 | |
| 構造計算担当者名 | 印 |
| 連絡先･電話番号 | |

## 【１．構造上の特徴】

## 【２．構造計算方針】

## 【３．適用する構造計算】

【イ．適用する構造計算】
- ☑　保有水平耐力計算
- ☐　許容応力度等計算
- ☐　令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ．鉄骨造における適用関係】
- ☐　平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
- ☐　平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ．平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
（参照頁　　）

## 【４．使用プログラムの概要】

【イ．プログラム名称】　BUS-5 Ver.1.0.5.4 データベース番号:6.5.0.4
【ロ．国土交通大臣の認定の有無】　有（認定プログラムで安全性を確認）・　有（その他）　・　無
【ハ．認定番号】
【ニ．認定取得年月日】
【ホ．構造計算チェックリスト】　（参照頁　　）

# §1. 入力データ

## I-1　一般事項

### I-1.1　建築物の構造設計概要

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 建築場所 | | | | | |
| 主要用途 | | | 構造種別 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 階数 | 地下　0階　地上　6階　塔屋　0階 | | | | |
| 建築面積 | 0.00 m2 | | 延べ面積 | 0.00 m2 | |
| 軒高さ | 17.380 m | | 建物高さ | 17.380 m | |
| 工事種別 | ☑ 新築　☐ 増築 | | 増築予定 | ☑ 無　☐ 有( 階) | |
| 構造 主要ｽﾊﾟﾝ | X方向 : 0.000 m | | | Y方向 : 0.000 m | |
| 構造 塔状比 | X方向 : 検討しない | | | Y方向 : 検討しない | |
| 構造 骨組形式 | X方向 : | | | Y方向 : | |
| 基礎形式 | ☑ 直接基礎　☐ 杭基礎 | | | | |
| 仕上 | 床 : | | 屋根 : | | |
| | 外装 : | | | | |
| 屋上付属物等 | | | | | |

#### I-1.1.1　建物概要

建物規模 :

| | | |
|---|---|---|
| スパン数 | X方向 | 5 スパン |
| | Y方向 | 3 スパン |
| 階　数 | 地　上 | 6 階 |
| | 地　下 | 0 階 |
| | 塔　屋 | 0 階 |
| 高　さ | | 17.380 m |
| 軒の高さ | | 17.380 m |
| 地面から地上１階床までの高さ | | 28.0 cm |
| パラペットの高さ | | 0.0 cm |
| ピロティ階 | X方向 | 指定なし |
| | Y方向 | 指定なし |
| 基礎下端レベル | | GL-180.0 cm |

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

| 階名 | 階高 (cm) | 構造階高 (cm) |
|---|---|---|
| 6F | 280.0 | 280.0 |
| 5F | 280.0 | 280.0 |
| 4F | 280.0 | 280.0 |
| 3F | 280.0 | 280.0 |
| 2F | 280.0 | 280.0 |
| 1F | 310.0 | 367.5 |

| 層名 | 標準はりせい (cm) |
|---|---|
| 7F | 65.0 |
| 6F | 65.0 |
| 5F | 65.0 |
| 4F | 65.0 |
| 3F | 65.0 |
| 2F | 65.0 |
| 1F | 180.0 |

| 層名 | 標準レベル (cm) |
|---|---|
| 7F | -3.0 |
| 6F | -3.0 |
| 5F | -3.0 |
| 4F | -3.0 |
| 3F | -3.0 |
| 2F | -3.0 |
| 1F | -3.0 |

| X方向 (cm) | | | | Y方向 (cm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸名 | 意匠ｽﾊﾟﾝ | 構造ｽﾊﾟﾝ | 意匠通り心と構造通り心間距離 | 軸名 | 意匠ｽﾊﾟﾝ | 構造ｽﾊﾟﾝ | 意匠通り心と構造通り心間距離 |
| X1 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | Y1 | 200.0 | 200.0 | 0.0 |
| X2 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | Y2 | 1100.0 | 1100.0 | 0.0 |
| X3 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | Y3 | 200.0 | 200.0 | 0.0 |
| X4 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | Y4 | | | 0.0 |
| X5 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| X6 | | | 0.0 | | | | |

#### I-1.1.2　床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-1.1.3　構造概要

| 構造種別 | 層名１ | 層名２ |
|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート造 | 1F | 7F |

### I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い

そで壁または雑壁として扱う

## I-1.2　略伏図

### I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

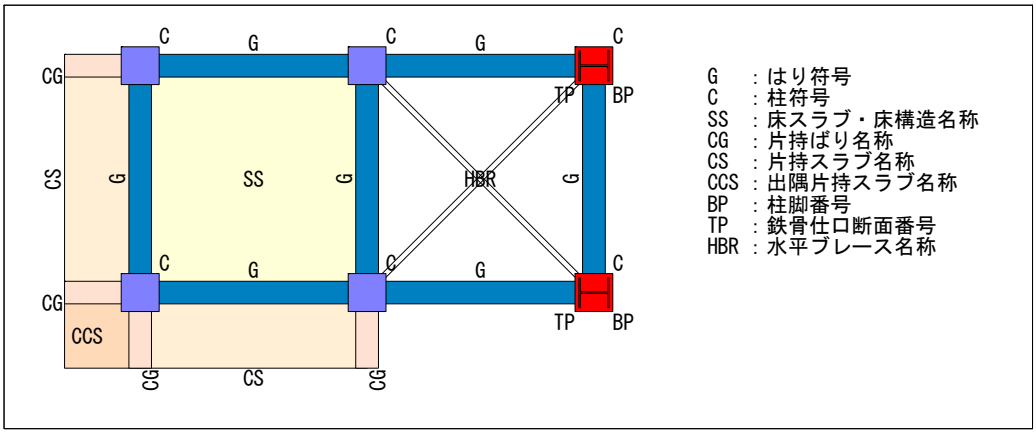


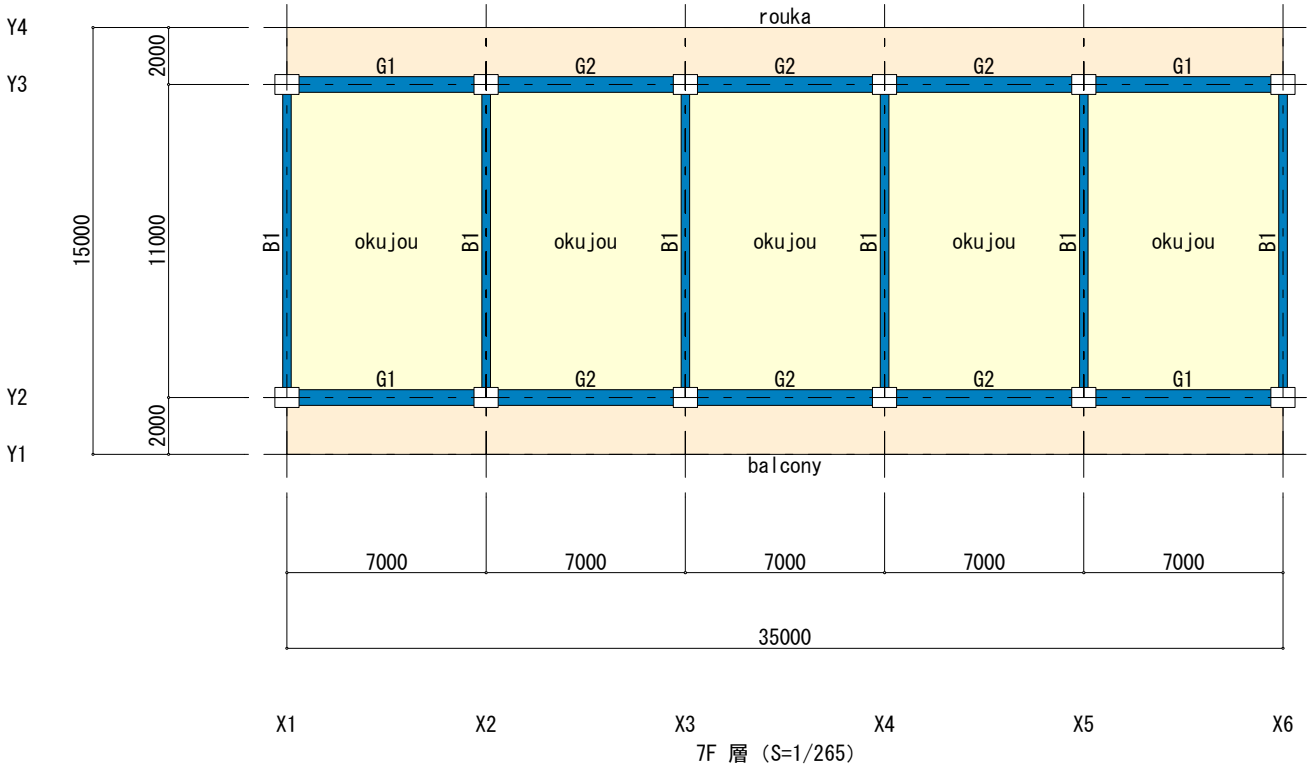


7F 層 (S=1/265)

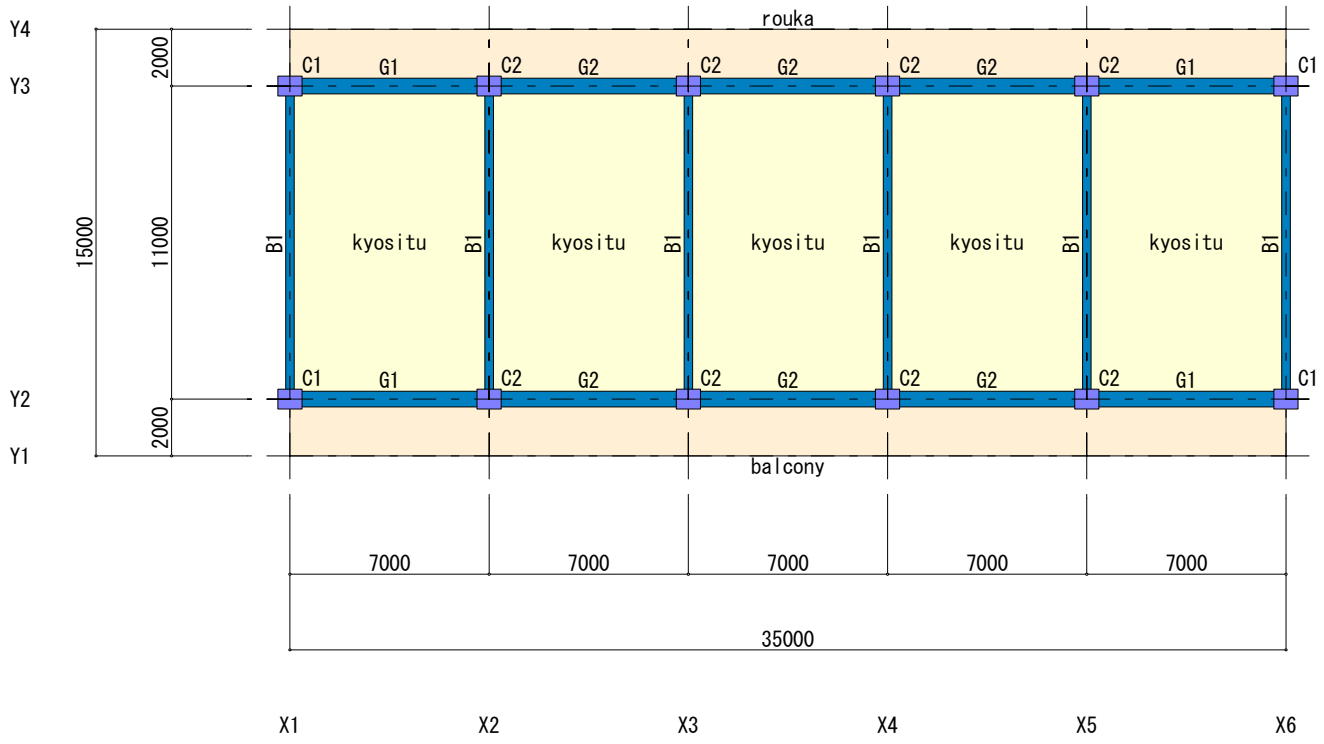


6F 層 (S=1/265)

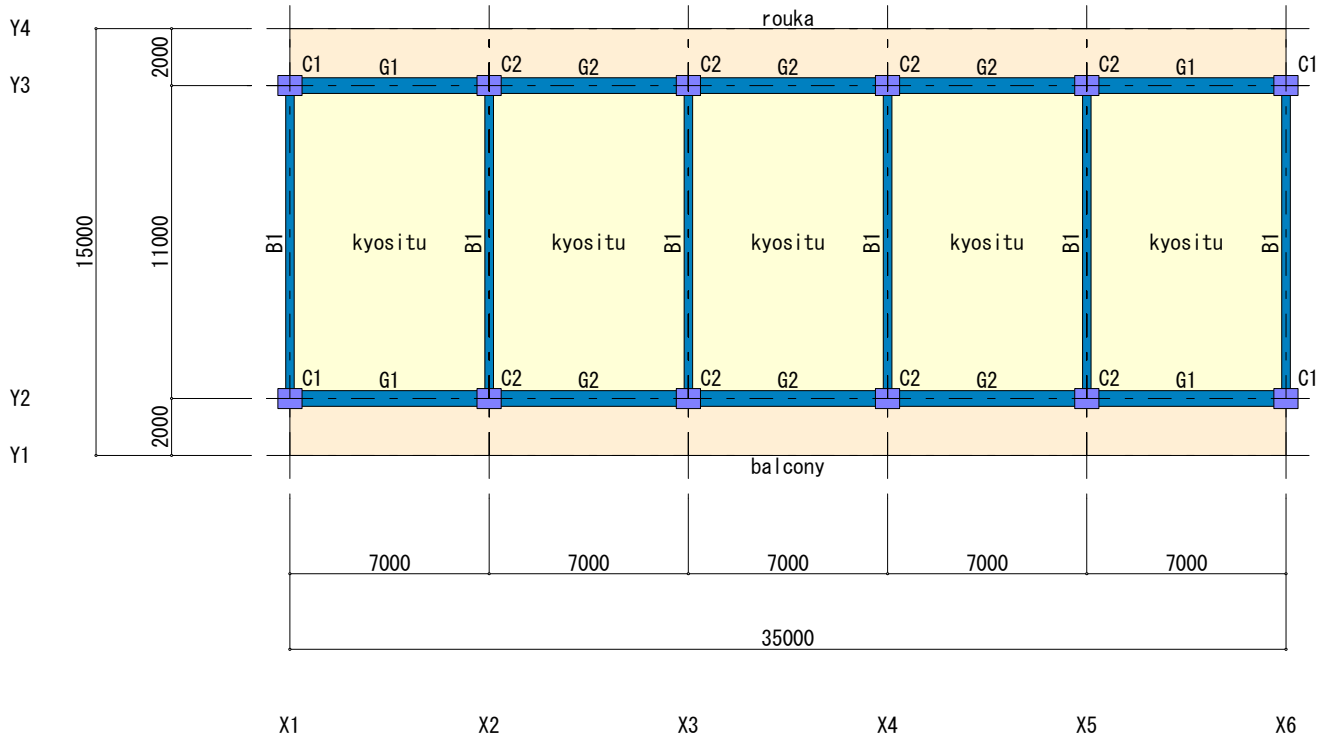


5F 層 (S=1/265)

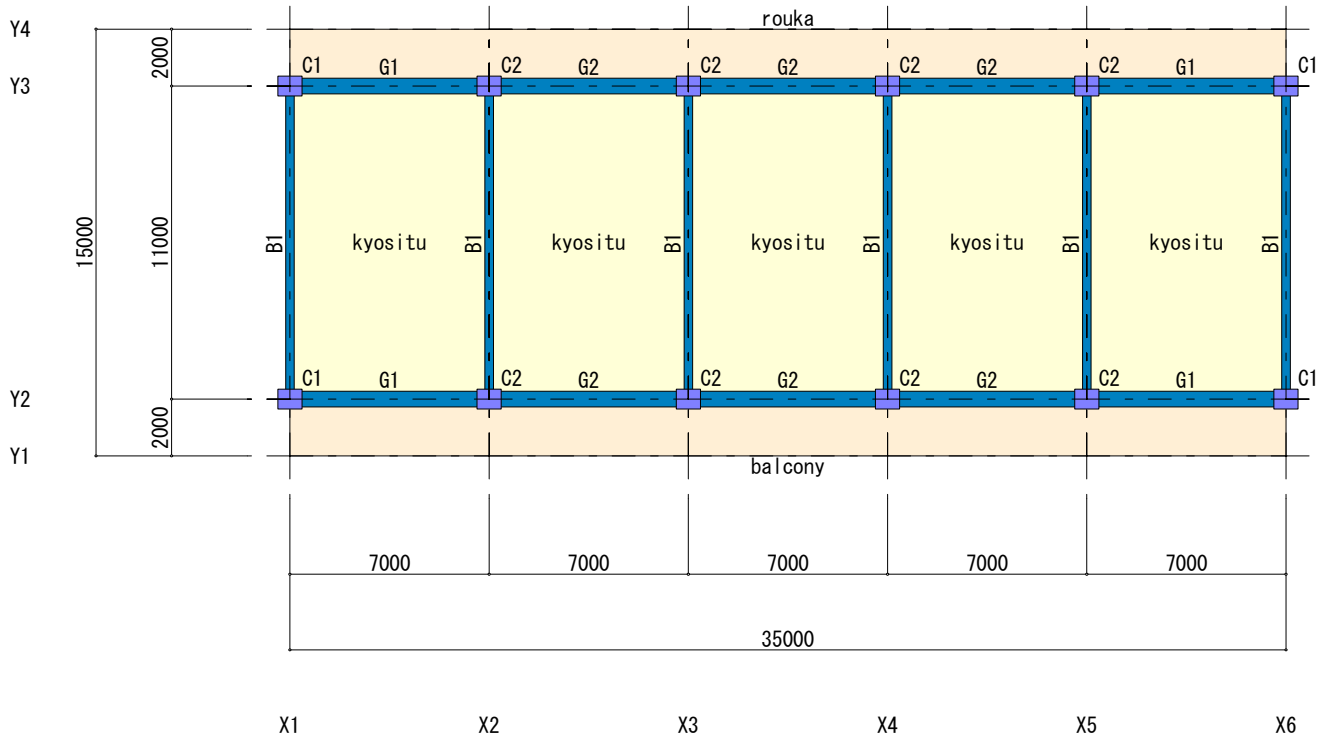


4F 層 (S=1/265)

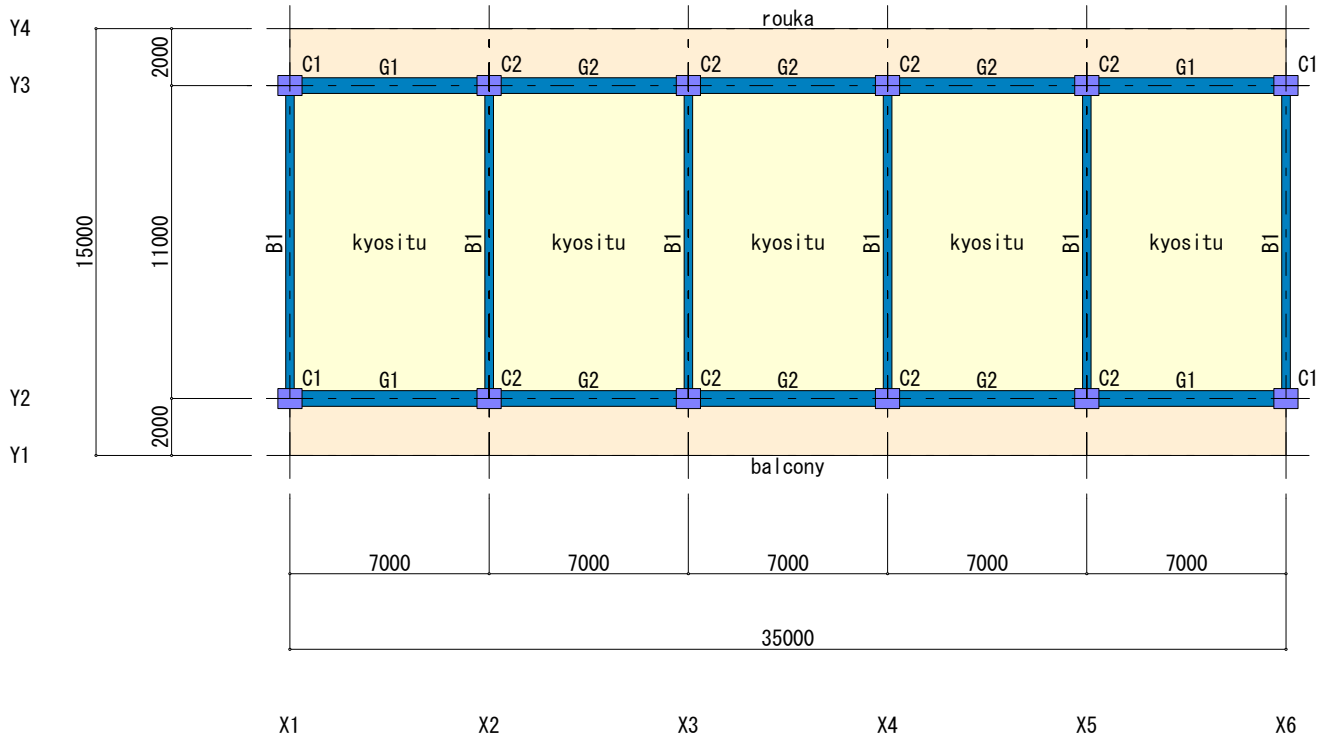


3F 層 (S=1/265)

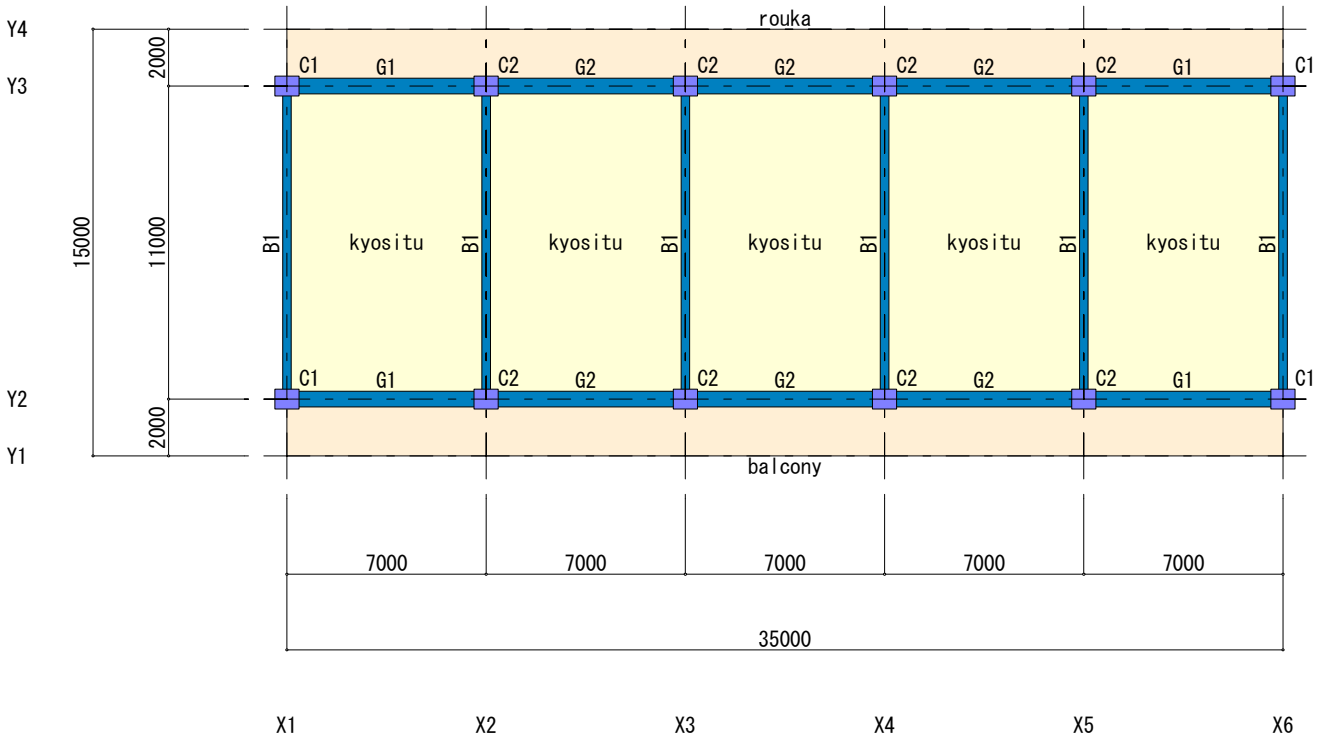


2F 層 (S=1/265)

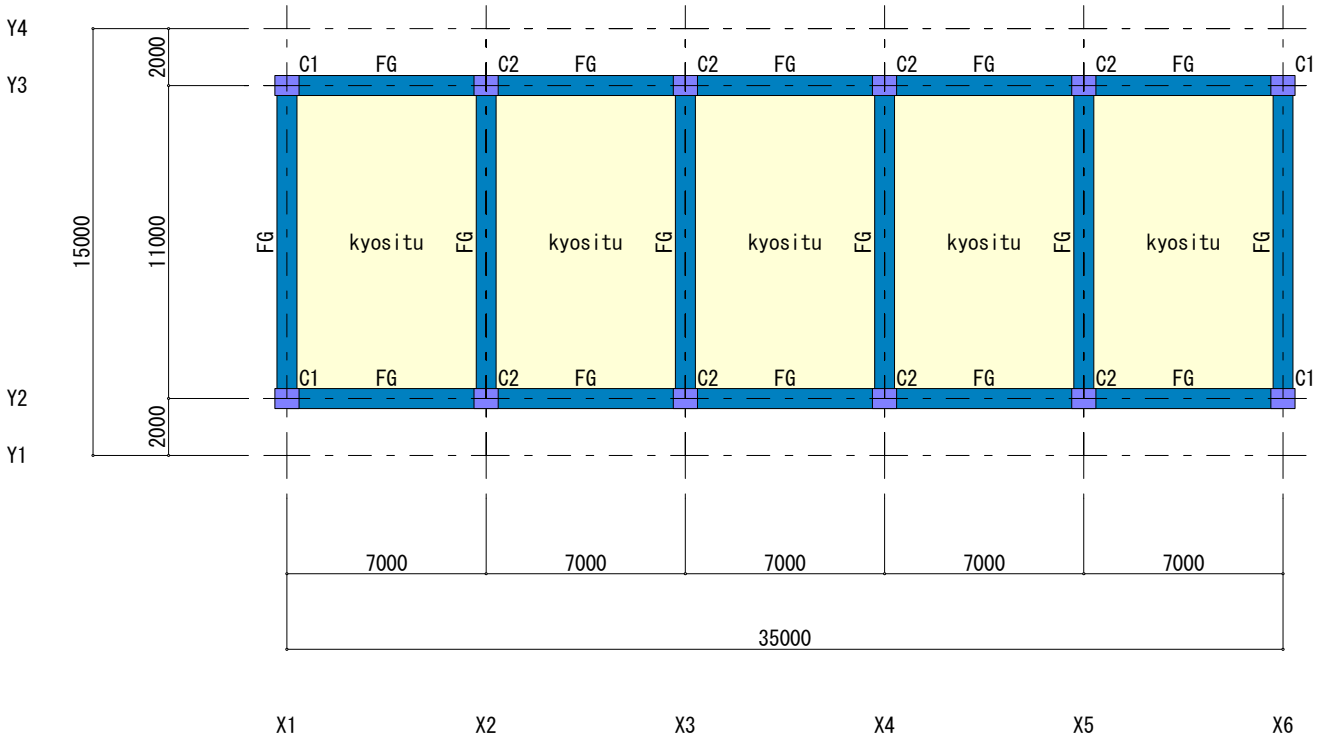


1F 層 (S=1/265)

## I-1.3　略軸組図

### I-1.3.1　壁開口配置

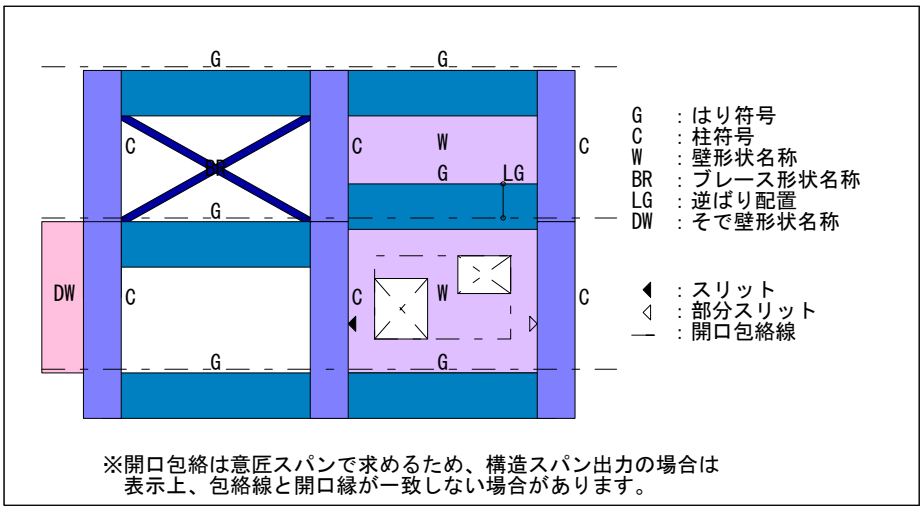


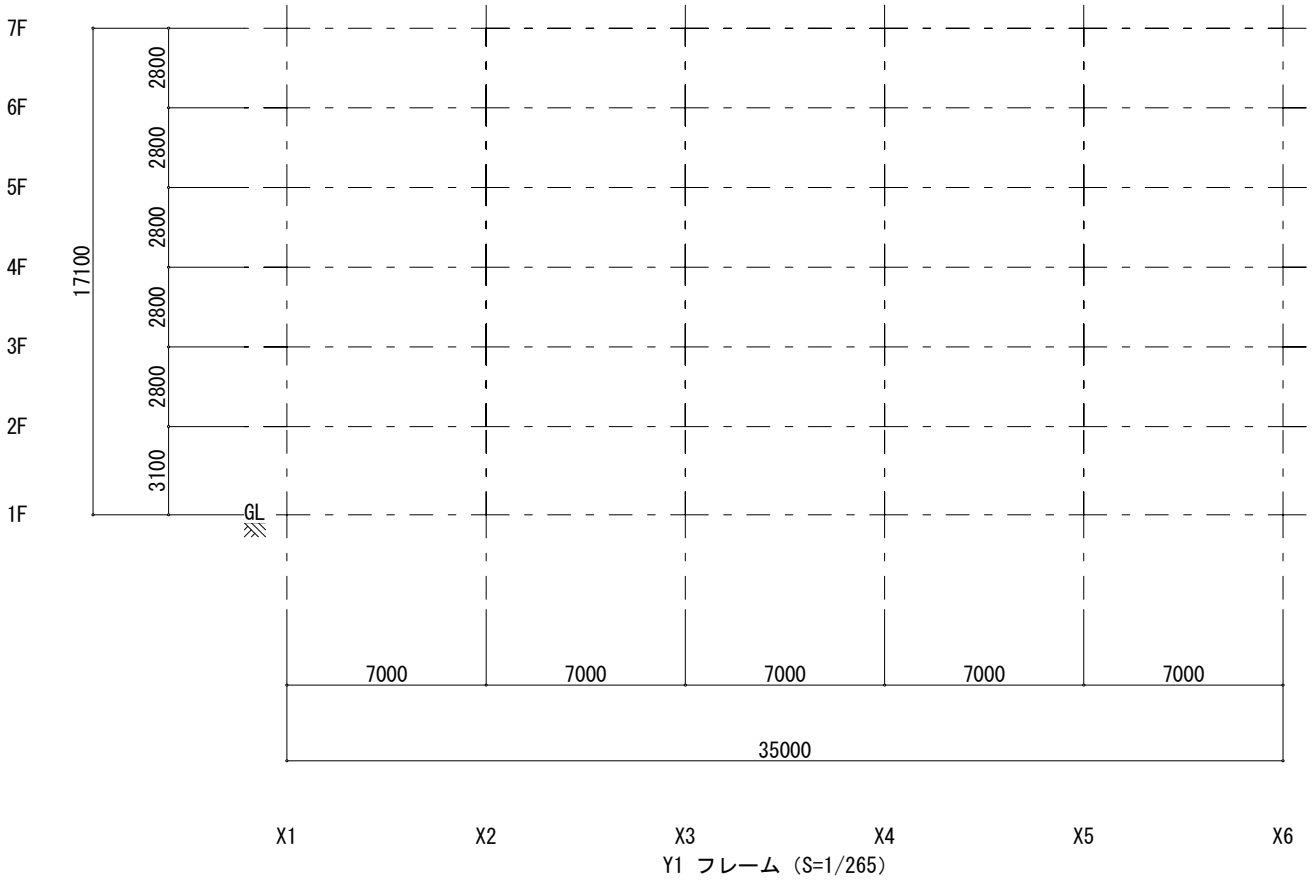

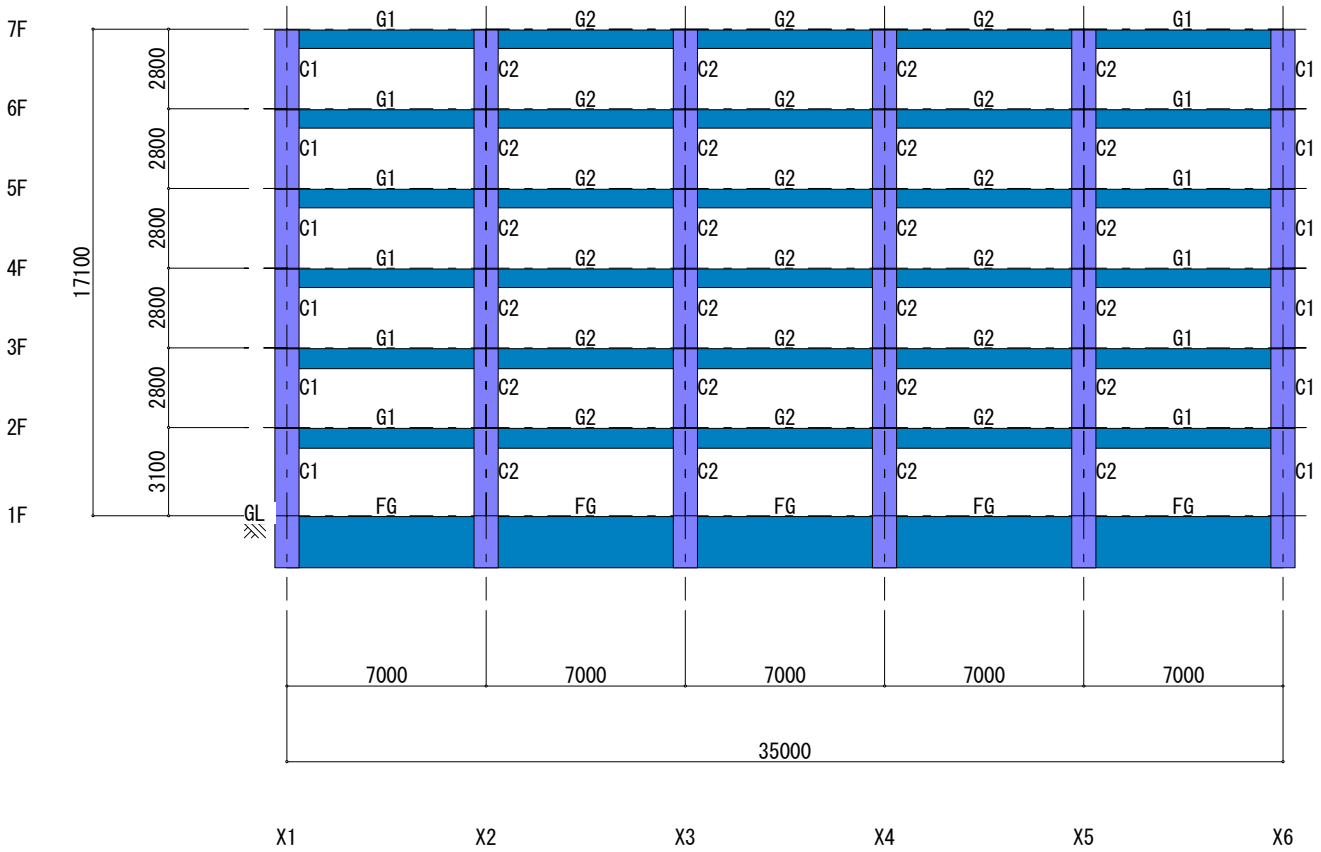


Y2 フレーム（S=1/265）

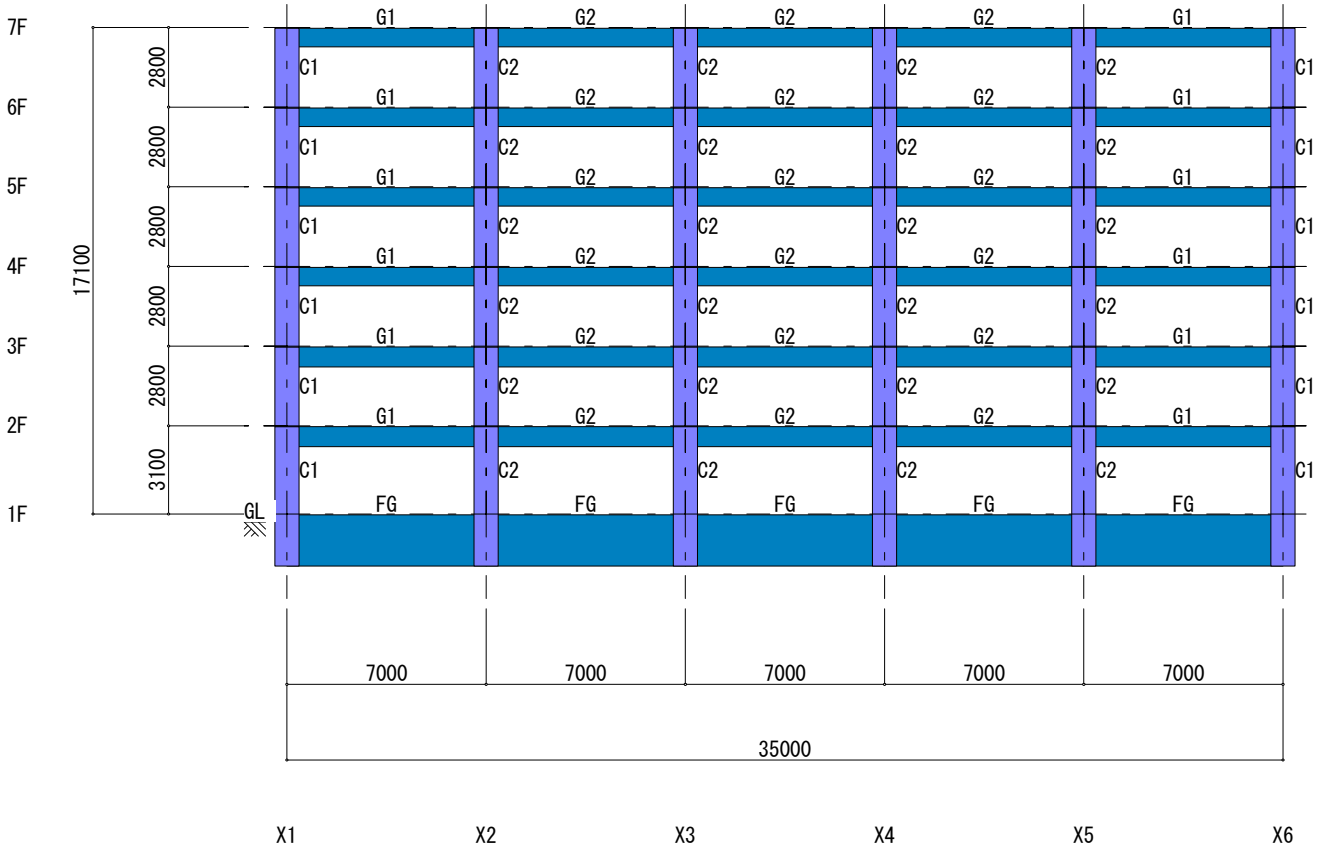


Y3 フレーム（S=1/265）

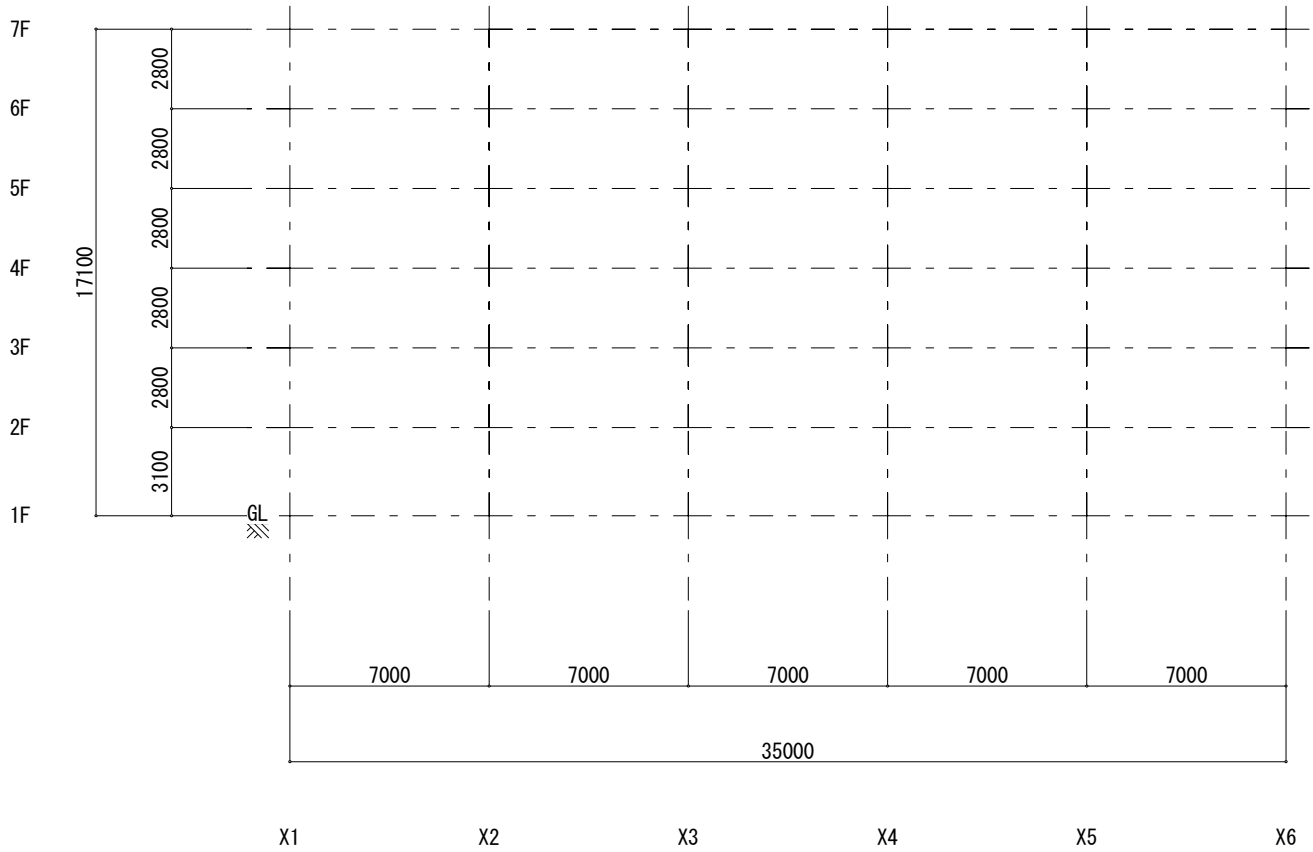


Y4 フレーム (S=1/265)

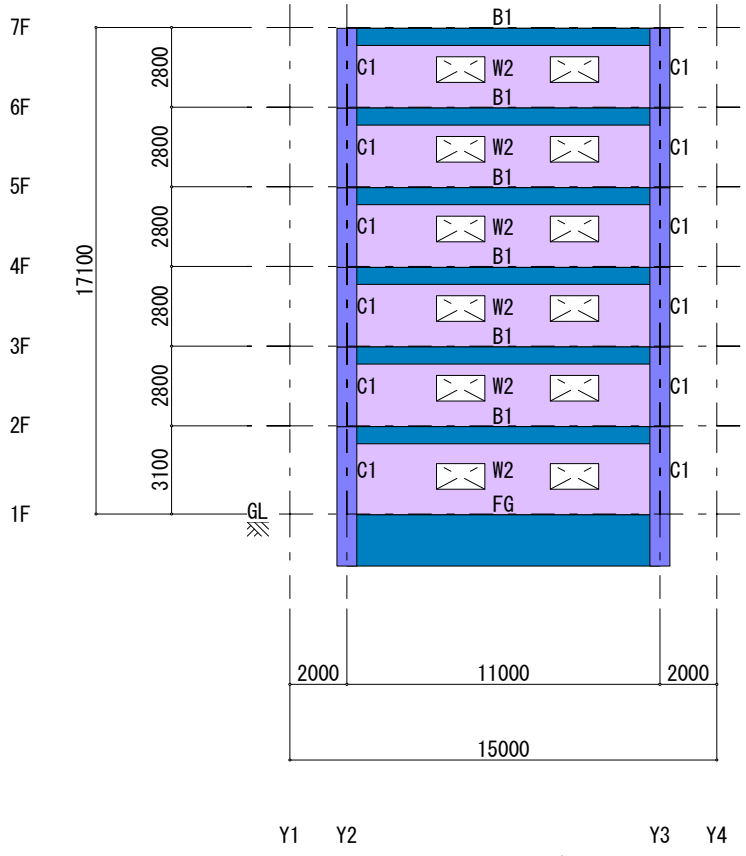


X1 フレーム (S=1/265)

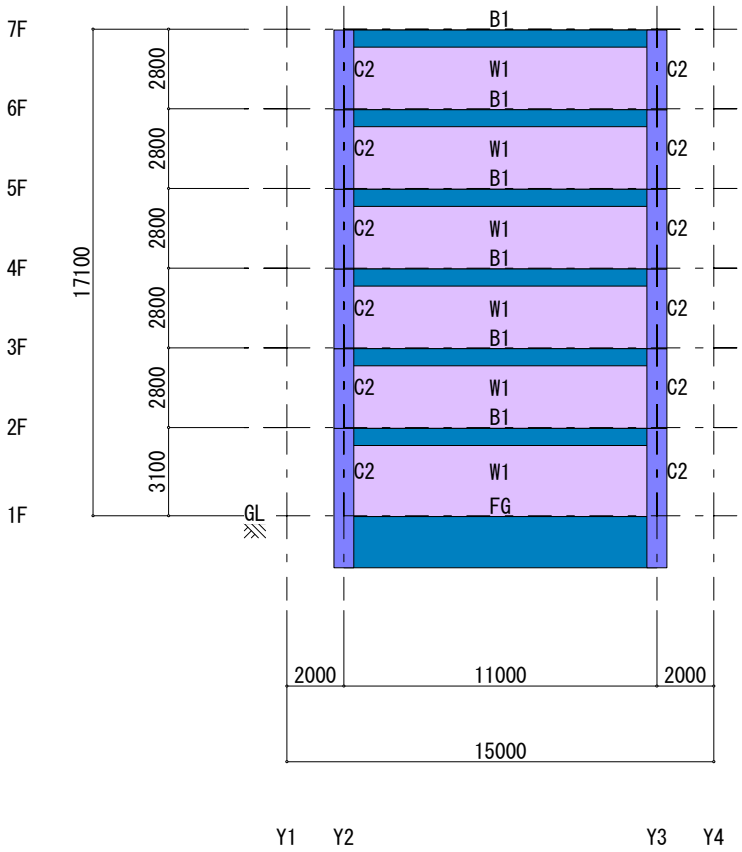


X2 フレーム (S=1/265)

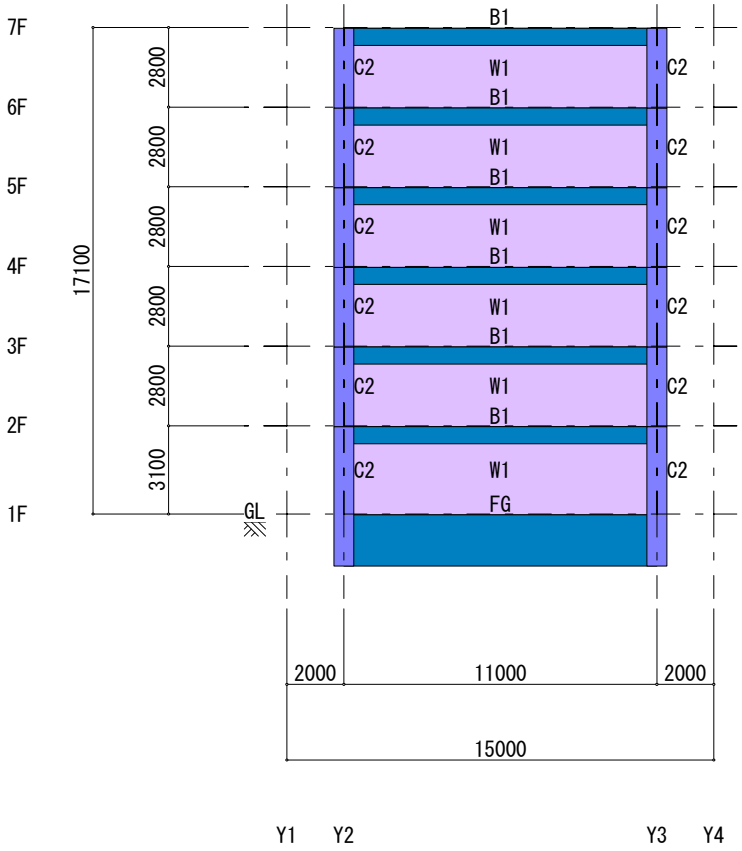


X3 フレーム (S=1/265)

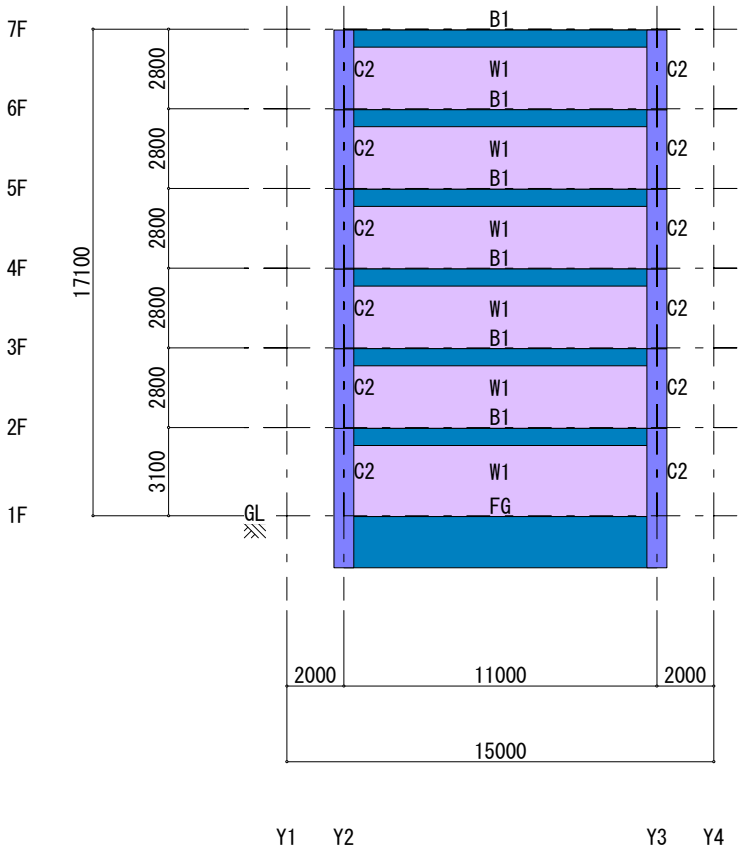


X4 フレーム (S=1/265)

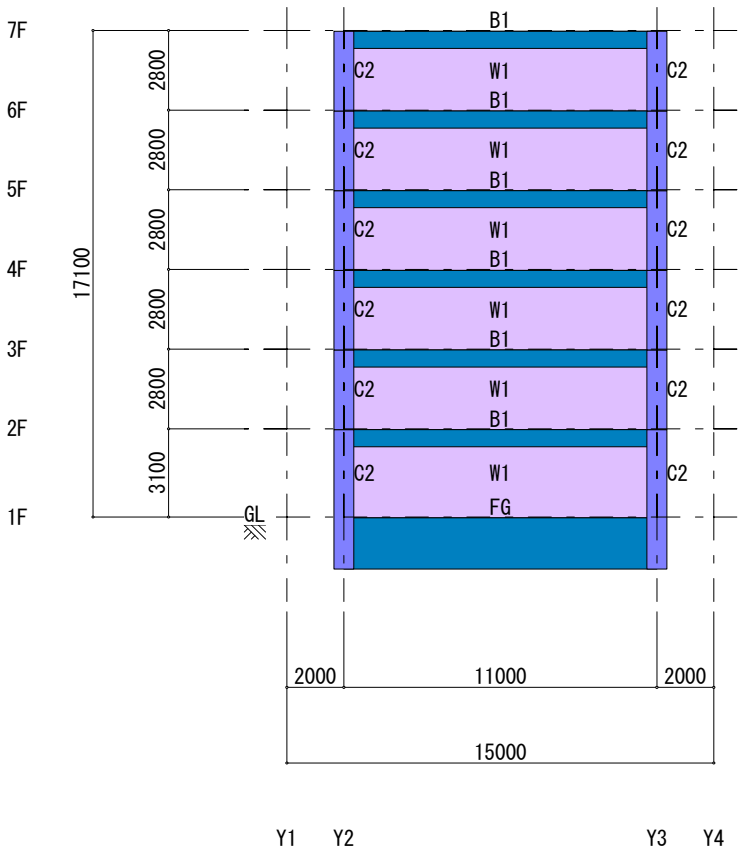


X5 フレーム (S=1/265)

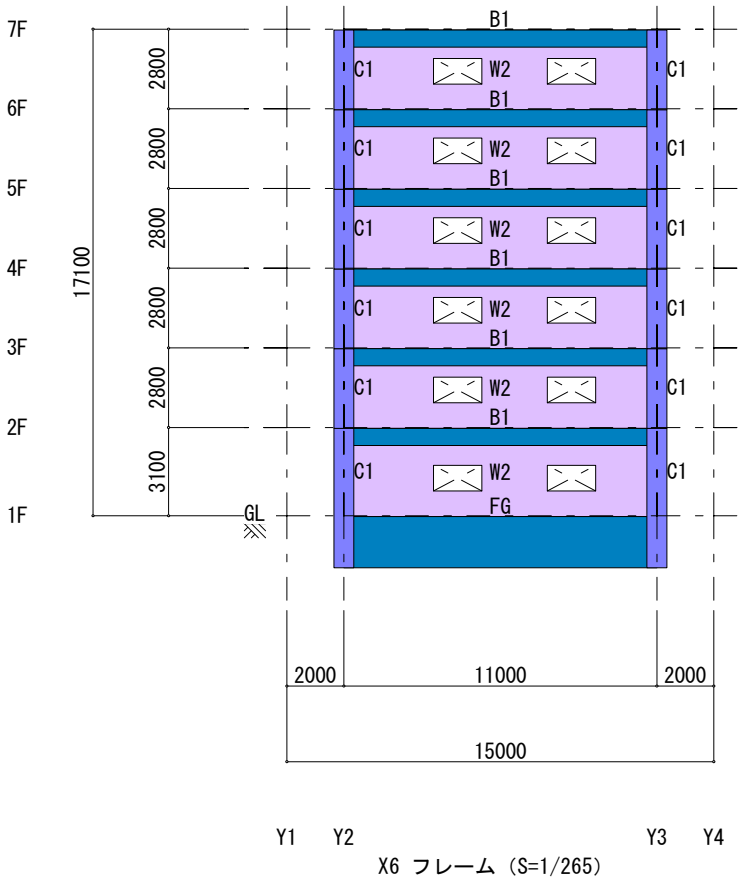


X6 フレーム (S=1/265)

## I-1.4　部材

### I-1.4.1　はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

| 符 号 | | FG | G1 | G2 | G1 | G2 | G1 | G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 層 | | 1F | 2F - 3F | 2F - 3F | 4F - 5F | 4F - 5F | 6F - 7F | 6F - 7F |
| 位 置 | | 全断面 | 全断面 | 全断面 | 全断面 | 全断面 | 全断面 | 全断面 |
| 断 面 | |  |  |  |  |  |  |  |
| b x D (cm) | | 70 x 180 | 55 x 70 | 55 x 70 | 55 x 65 | 55 x 65 | 55 x 65 | 55 x 65 |
| ﾊﾝﾁ長 (cm) | | — | — | — | — | — | — | — |
| 上端筋 | 1段筋 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D29 | 5-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | 2段筋 | 5-D32 | — | — | 2-D29 | 2-D29 | — | — |
| 下端筋 | 2段筋 | 5-D32 | — | — | 2-D29 | 2-D29 | — | — |
| | 1段筋 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D29 | 5-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| あばら筋 (mm) | | 4-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D10@100 | 2-D10@100 |
| 鉄骨断面 (mm) | | — | — | — | — | — | — | — |

| 符 号 | | B1 |
|---|---|---|
| 層 | | 2F － 7F |
| 位 置 | | 全断面 |
| 断 面 | | |
| b x D (cm) | | 30 x 60 |
| ﾊﾝﾁ長 (cm) | | ― |
| 上端筋 | 1段筋 | 2-D22 |
| | 2段筋 | ― |
| 下端筋 | 2段筋 | ― |
| | 1段筋 | 2-D22 |
| あばら筋 (mm) | | 2-D10@100 |
| 鉄骨断面 (mm) | | ― |

## I-1.4.2　柱

### a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

| 符 号 | | C1 | | C2 | | C1 | | C2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階 | | 1F － 3F | | 1F － 3F | | 4F － 6F | | 4F － 6F | |
| 位 置 | | 全断面 | | 全断面 | | 全断面 | | 全断面 | |
| 方 向 | | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 |
| 断 面 | |  | |  | |  | |  | |
| D (cm) | | 85 x 70 | | 85 x 70 | | 85 x 70 | | 85 x 70 | |
| 寄せ筋 | | XY | | XY | | XY | | XY | |
| 主筋 | 1段筋 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 3-D29 |
| | 2段筋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 帯筋 (mm) | | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 4-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 |
| 芯鉄筋 | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 鉄骨断面(mm) | | ― | | ― | | ― | | ― | |

## I-1.4.3　ベースプレート

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-1.4.4　壁

壁重量の伝達方法　：　1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
：　4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
：11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算）　12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
：21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算）　22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

| 名称 | 壁厚 (cm) | 仕上(材)名称／仕上重量 (N/m2) | 伝達方法 | 開口重量 (N/m2) | 開口周比 | 束壁の場合のｎ値 | 剛性低下倍率 | 鉄筋番号 | 壁開口パラメータ(cm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | ﾀｲﾌﾟ | 周比対象 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| W1 | 18.0 | 400 | 1 | 400 | 開口を包絡した面積から自動計算 | 1.0 | 1.00 | 1 | 開口なし | | | | | |

| 名称 | 壁厚(cm) | 仕上(材)名称／仕上重量(N/m2) | 伝達方法 | 開口重量(N/m2) | 開口周比 | 束壁の場合のｎ値 | 剛性低下倍率 | 鉄筋番号 | 壁開口パラメータ(cm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | ﾀｲﾌﾟ | 周比対象 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| W2 | 18.0 | 400 | 1 | 400 | 開口面積の和から自動計算 | 1.0 | 1.00 | 1 |  タイプ1 | する | 170.0 | 90.0 | 400.0 | 90.0 |
| | | | | | | | | |  タイプ1 | する | 170.0 | 90.0 | 800.0 | 90.0 |

## I-1.4.5　雑壁

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-1.4.6　壁鉄筋番号

| 番号 | 縦　筋 | | | | 横　筋 | | | | 開口補強筋 | | | 内蔵鉄骨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D1 | D2 | 配筋種別 | ﾋﾟｯﾁ(cm) | D1 | D2 | 配筋種別 | ﾋﾟｯﾁ(cm) | 縦筋 | 横筋 | 斜筋 | ﾀｲﾌﾟ | A, t |
| 1 | D10 | | ﾀﾞﾌﾞﾙ | @20.0 | D10 | | ﾀﾞﾌﾞﾙ | @20.0 | 3-D13 | 3-D13 | 3-D13 | ----- | ----- |

## I-1.4.7　ブレース

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-1.4.8　床スラブ・床構造

### b) スラブ形状

t　：スラブ厚（Ｓ造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td　：はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（Ｓ造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

| 名称 | t(cm) | Td(cm) | 積載荷重番号 | 仕上名称(材)／床仕上重量(N/m2) | 荷重伝達タイプ | 積雪荷重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| okujou | 22.0 | 0.0 | 1 | 2200 | 両方向板 | 無 |
| kyositu | 22.0 | 0.0 | 1 | 600 | 両方向板 | 無 |

## I-1.4.9　片持ばり

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-1.4.10　片持スラブ

出長さの基点は構造心

床･床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は「1.4.8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

| 名称 | 床･床構造名称 | スラブ厚(cm) | | 出長さL(cm) | 柱からの距離(cm) | | 積載荷重番号 | 仕上(材)名称／床仕上重量Wf(N/m2) | 先端の線荷重W1(N/m) | 先端の小ばり形状名称 | 荷重伝達タイプ | 積雪荷重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 基端t1 | 先端t2 | | 左端柱L1 | 右端柱L2 | | | | | | |
| rouka | | 22.0 | 22.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 400 | 0.0 | | 両方向 | 無 |
| balcony | | 22.0 | 22.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 400 | 0.0 | | 両方向 | 無 |

## I-1.4.11　出隅片持スラブ

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-1.4.12　接合部

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-1.4.13　杭、杭基礎

・杭

場所打ち杭

| 符号 | 杭種 | 杭径 (mm) | 拡頭径 (mm) | 拡底径 (mm) | 鋼管厚 (mm) | 鋼管部長さ (m) | 杭長 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAST1 | 場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | 90 | 90 | 90 | --- | --- | 15.00 |

### I-1.4.14　直接基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-2　使用材料、材料の許容応力度

## I-2.1　材料種別

### I-2.1.1　材料種別図

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-2.1.2　コンクリート

a) 層別

| 層名 | 構造種別 | ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 | 設計基準強度 Fc(N/mm2) | 部材単位体積重量(kN/m3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 柱、はり | ｽﾗﾌﾞ、壁 |
| 5F-7F | RC | 普通 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| 1F-4F | RC | 普通 | 27.00 | 24.00 | 24.00 |

### I-2.1.3　鉄筋

a) 層別

両方向はり

| 層名 | 太物1 | 最小1 | 太物2 | 最小2 | 細物 | ｽﾗﾌﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F-7F | SD390 | D32 | SD345 | D29 | SD295 | SD295 |

両方向柱

| 層名1 | 層名2 | 太物1 | 最小1 | 太物2 | 最小2 | 細物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 7F | SD390 | D32 | SD345 | D29 | SD295 |

### I-2.1.4　鉄骨

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a) 層別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-2.4　降伏点強度倍率

部材別

| 部材種別 | はり | 柱 | 壁 | ブレース |
|---|---|---|---|---|
| 主筋（壁筋） | 1.10 | 1.10 | 1.10 | — |
| せん断補強筋 | 1.00 | 1.00 | — | — |
| スラブ筋 | 1.10 | — | — | — |
| 開口補強筋 | — | — | 1.10 | — |
| フランジ鉄骨 | 1.10 | 1.10 | — | — |
| ウェブ鉄骨 | 1.10 | 1.10 | — | — |
| 主　材 | — | — | — | 1.10 |
| アンカーボルト | — | 1.10 | — | — |

※SD490材は1.0となります。

# I-3　荷重・外力

## I-3.1　荷重計算条件

### I-3.1.1　最小スラブ厚　（自動計算）

| 層名 | スラブ厚（cm） |
|---|---|
| 7F | 22.00 |
| 6F | 22.00 |
| 5F | 22.00 |
| 4F | 22.00 |
| 3F | 22.00 |
| 2F | 22.00 |
| 1F | 22.00 |

### I-3.1.2　スラブ荷重の拾い方

| | |
|---|---|
| 外周部のスラブの拾い | ＲＣ、ＳＲＣ造ははり面まで、Ｓ造は構造心まで拾います |
| パラペット重量 | 0.00 (N/m) |

### I-3.1.3　基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式　基礎配置による（布基礎も考慮）　L1＝0.0　L2＝0.0　L3＝0.0　L4＝0.0　(cm)

| | |
|---|---|
| 基礎重量の比率 | 0.00（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率） |
| 最下層重量の拾い | 行う（最下層はり荷重項を節点重量に加算します） |

| | |
|---|---|
| 基礎重量の上部構造への考慮 | 基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない） |

| | |
|---|---|
| 基礎下端レベル(GL-) (mm) | 1800 |
| 基礎下端から土上端までの距離 (mm) | |
| 杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎 | 0 |
| 片持べた基礎、出隅片持べた基礎 | 0 |

| | |
|---|---|
| 基礎重量計算方法 | 自動計算<br>（基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から<br>基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを<br>基礎重量とします） |
| 基礎柱・基礎ばり重複分の控除 | 控除しない |
| 基礎の単位体積重量 (kN/m3) | 24.00 |
| 土の単位体積重量 (kN/m3) | 20.00 |

## I-3.2　積載荷重　(N/m2)

| 番号 | ｽﾗﾌﾞ用 | 小ばり用 | ﾗｰﾒﾝ用 | 地震用 | 用　途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | 1800 | 1300 | 600 | 居住室、病院、寝室 |
| 2 | 2900 | 2900 | 1800 | 800 | 事務所 |
| 3 | 2300 | 2300 | 2100 | 1100 | 教室 |
| 4 | 2900 | 2900 | 2400 | 1300 | 百貨店・店舗の売り場 |
| 5 | 2900 | 2900 | 2600 | 1600 | 集会室（固定席） |
| 6 | 3500 | 3500 | 3200 | 2100 | 集会室（その他） |
| 7 | 5400 | 5400 | 3900 | 2000 | 車庫、自動車道路 |

## I-3.3　仕上

### I-3.3.1　仕上材名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-3.3.2　仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-3.4　重量

### I-3.4.1　はり、柱仕上重量　(N/m2)

| 層名 | はり | 柱 |
|---|---|---|
| 7F | 400 | --- |
| 6F | 400 | 400 |
| 5F | 400 | 400 |
| 4F | 400 | 400 |
| 3F | 400 | 400 |
| 2F | 400 | 400 |
| 1F | 400 | 400 |

### I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-3.4.3　建物重量の直接入力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-3.5　地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値　（*：直接入力）

| | | |
|---|---|---|
| 地盤種別 | 第2種地盤 | |
| 地域係数 | Z = 1.000 | |
| 用途係数 | U = 1.000 | |
| 塔屋の震度 | K = 1.000 | |
| | X方向 | Y方向 |
| 標準せん断力係数 | Co = 0.200 | Co = 0.200 |
| １次固有周期(秒) | T = 0.348　(h(0.02+0.01α) による) | T = 0.348　(h(0.02+0.01α) による) |
| 振動特性係数 | Rt = 1.000 | Rt = 1.000 |
| 自動計算時の最小せん断力係数 | Ci = 0.200 | Ci = 0.200 |

## I-3.6　風圧力

・風圧力の扱い方

| | |
|---|---|
| X方向 | 風圧力を考慮しない |
| Y方向 | 風圧力を考慮しない |

## I-3.7　積雪荷重

| | |
|---|---|
| 積雪荷重の扱い方 | 考慮しない |

# I-6　共通計算条件

## I-6.1　使用基準

| | |
|---|---|
| ＲＣ造柱はり接合部の計算 | 2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築ｾﾝﾀｰ） |
| ＲＣ造断面計算の使用規準 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会） |
| 冷間成形角形鋼管設計・施工ﾏﾆｭｱﾙ | 適用する |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ充填鋼管柱の計算基準 | 平１４国土交通省告示第464号 |
| 保有耐力接合計算基準 | 技術基準解説書（SCSS-H97） |

## I-6.2　計算ルート指定

| | | | |
|---|---|---|---|
| 計算ルート判別方法 | ルート入力 | | |
| 計算ルート指定 | | X方向 | Y方向 |
| | RC・SRC造 | ルート3 | ルート3 |
| | S造 | ルート3 | ルート3 |

## I-6.3　柱はり接合部計算条件

| | |
|---|---|
| ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算 | 自動計算<br>（ﾙｰﾄ2の場合は許容応力度等計算で、ﾙｰﾄ3の場合は保有水平耐力計算で計算） |
| ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ | 0.0 (cm) |
| ＲＣ造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比 | 0.75 |

| | |
|---|---|
| 柱はり接合部検討時<br>鉄筋引張力(T)の求め方 | Ｍｙから求める |
| ＲＣ/ＳＲＣ造基礎ばりの柱はり接合部の計算 | 計算する |

# I-7　許容応力度計算

## I-7.1　応力解析・モデル化

### I-7.1.1　応力計算条件

| | |
|---|---|
| 応力計算法 | 立体解析 |
| 鉛直荷重時柱軸方向変位 | 拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍） |
| 浮上りの考慮 | 考慮しない |
| 基礎荷重の取り扱い | 特殊荷重として、建物全体で計算 |
| 引張ブレースのモデル化 | 引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算 |
| 引張ブレース収束計算の打ち切り回数 | 20 |

## I-7.2　剛性率・偏心率

### I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件

| | |
|---|---|
| 雑壁ｎ値計算の基準とみなす柱の剛性 | 両方向共φＭで入力（φＭ＝1.500） |
| 面内雑壁のｎ値 | 1.00 |

| | 重心計算 | 剛心計算 |
|---|---|---|
| 地震時に剛床を解除した節点に<br>接続する鉛直部材の考慮 | 考慮しない | 考慮しない |
| 計算法 | 柱軸力の重心 | フレームの剛性から計算 |

| | |
|---|---|
| 剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮 | 考慮する |
| 剛性率計算時の層間変形角の求め方 | 主剛床の剛心位置で算定 |

## I-7.3　断面計算

### I-7.3.1　断面計算条件

断面計算共通条件

| | | |
|---|---|---|
| 断面計算の種別 | | 検定計算<br>（ＲＣ造　：主筋,あばら筋,帯筋　共に検定）<br>（ＳＲＣ造：鉄骨入力,主筋,あばら筋,帯筋　共に検定） |
| 断面計算の指定 | | １部材ごと計算 |
| 曲げモーメントの検定比 | | 1.00 |
| せん断力の検定比 | | 1.00 |
| 柱２軸計算 | | 長期短期共に２軸 |
| SRC/S溶接部許容応力度の低減 | はり端部 | 母材のまま |
| | はり継手 | 母材のまま |
| | 柱 | 母材のまま |
| 基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認 | | 行う |

ＲＣ・ＳＲＣ造断面計算条件

| | | |
|---|---|---|
| 長期荷重時モーメント算定位置 | Ｘ方向 | 軸心 |
| | Ｙ方向 | 軸心 |
| 短期荷重時<br>モーメント算定位置 | Ｘ方向 | フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方 |
| | Ｙ方向 | フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方 |
| フェースからの入り長さ | | 0.0 (cm) |
| 柱のＭｙ計算用<br>地震時軸力の割増率 | Ｘ方向 | 2.00 |
| | Ｙ方向 | 2.00 |
| 地震時柱応力の割増に用いる柱<br>地震時水平力の負担率 | Ｘ方向 | 壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない |
| | Ｙ方向 | 壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない |
| 許容せん断耐力式のM/Q･ｄのとり方 | | 告示（Ｍ、Ｑの最大値） |
| ルート２－３の時のせん断強度 | はり | 終局強度式 (0.068) |
| | 柱 | 終局強度式 (0.068) bQsu+0.1σo･b･j |
| 高強度せん断補強筋使用時の短期許容<br>せん断力式 | | 安全性確保のための短期許容せん断力式 |
| ＳＲＣ造柱のＲＣとＳの曲げ耐力の累加法 | | 単純累加 |
| ＳＲＣ造柱のベースプレートの扱い | | 耐力を考慮しない |
| ＳＲＣ造耐震壁の計算方法 | | フレームによる拘束効果を考慮しない |

| | | |
|---|---|---|
| 耐力壁の開口補強筋計算方法 | | 自動計算<br>(「開口周比の計算方法」の指定により、<br>最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します) |
| Ｓ造断面計算条件 | | |
| 短期荷重時モーメント算定位置 | Ｘ方向 | 軸心 |
| | Ｙ方向 | 軸心 |
| フェースからの入り長さ | | 0.0 (cm) |
| 短期曲げ許容応力度(fbs)の計算方法 | | 短期応力より求める |
| はりの断面計算に軸力の考慮 | | 考慮しない |
| 柱せん断力の検定計算 | | 軸力のみ考慮 |

# I-8　保有水平耐力計算

## I-8.1　計算条件

### I-8.1.1　基本条件

| | | |
|---|---|---|
| 計算加力方向 | Ｘ方向正加力 | 計算する |
| | Ｘ方向負加力 | 計算する |
| | Ｙ方向正加力 | 計算する |
| | Ｙ方向負加力 | 計算する |
| 保有水平耐力の検定比 | | 1.00 |
| 算定対象最上階 | | 6F |
| 算定対象最下階 | | 1F |
| 計算種別 | | 保有水平耐力計算 |
| 基礎重量の比率 | | 0.00 |
| 浮上り･圧縮耐力(鉛直バネ)の考慮 | | 保有耐力時、Ｄs算定時共考慮しない<br>（終局時まで支点は解除しない） |
| 剛性率、偏心率 | | 階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる |
| SRC造Ds判定にはりの種別の考慮 | | 考慮しない |
| 崩壊形の確認<br>（2007年版技術基準解説書<br>付録1-7「4.8崩壊形」による） | | ΣMpc/ΣMpb≧1.4で全体崩壊形の確認を行う |

### I-8.1.2　計算条件

| | | |
|---|---|---|
| 増分解析打切り条件 | | 保有耐力時判定条件に達したら打ち切る |
| 保有耐力時判定条件 | | 層間変形角<br>脆性破壊の発生のいずれか |
| 保有水平耐力算定用<br>限界層間変形角 | RC、SRC造 | 1/　100 |
| | S造 | 1/　100 |
| Ds算定用<br>限界層間変形角 | RC、SRC造 | 1/　 50 |
| | S造 | 1/　 50 |
| 終局時Co値 | | 保有水平耐力時:0.400、Ｄｓ算定時:0.400 |
| 脆性部材を含むQuの算定方法 | | Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を<br>1.00倍して加える |

### I-8.1.3　解析条件等

| | | |
|---|---|---|
| 解析モデル | | 立体ＭＳモデル |
| 立体モデルのはり・柱塑性化モデル | | 危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ） |
| ひび割れによる剛性低下の考慮 | | 考慮する |
| 曲げ耐力の各ステップでの計算 | | ---- |
| せん断耐力の各ステップでの計算 | | しない |
| せん断耐力の求め方 | | 入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う |
| 危険断面位置の取り方 | RC,SRC造 | フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置 |
| | S造 | フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置 |
| 壁付帯ばりの剛度増大率 | | 「4.1 モデル化条件」の指定による |
| ＳＲＣ、Ｓ造鉄骨柱脚モデル化 | | ベースプレート下面でモデル化 |
| せん断終局耐力式のM/Q･dのとり方 | | 告示（M、Qの最大値） |
| はり長期応力の考慮 | | 考慮する |
| 柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮 | | 考慮する |
| はり、柱ヒンジ確定のための割増率 αm | | 1.00 |
| ｈo/ＤのＤのとり方 | | 柱せい |
| 耐力壁頭部の曲げに対する塑性化 | | 塑性化する |
| ヒンジ判定の条件（%） | | 鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100%<br>（立体モデルのみ有効） |

| せん断力の割増率 | | | ＲＣ | ＳＲＣ |
|---|---|---|---|---|
| 柱 | 両端ヒンジ | α | 1.10 | 1.00 |
| | その他 | αe | 1.25 | 1.00 |
| はり | 両端ヒンジ | α | 1.10 | 1.00 |
| | その他 | αe | 1.20 | 1.00 |
| 壁 | その他 | α、αe | 1.25 | 1.00 |

## I-8.1.5　増分解析の制御条件

| | | |
|---|---|---|
| 水平力の載荷の制御条件 | | 自動分割制御 |
| 反復計算の打切り回数 | | 5 |
| 最大不釣合い力率 | | 0.01 % |
| 最大不釣合い力 | | 0.00 (kN) |
| 最大不釣合いモーメント | | 0.00 (kN･cm) |
| せん断耐力精算 | 繰り返し回数 | --- |
| | 打ち切り誤差 | --- |

## I-8.1.8　部材の耐力算定式

参考文献

【１】：日本建築センター　2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
【２】：日本建築学会　鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
【３】：日本建築学会　鋼構造塑性設計指針
【４】：日本建築学会　建築耐震設計における保有耐力と変形性能
【５】：日本建築センター　冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
【６】：日本建築学会　鋼構造座屈設計指針 1996年

ＲＣ造部材

| | | |
|---|---|---|
| はり | 曲げ耐力式 | 文献【１】付1.3-5式を適用 |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.3-7式を適用 |
| 腰壁・たれ壁付はり | 曲げ耐力式 | 文献【１】付1.3-40式を適用 |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.3-44式を適用 |
| 柱 | 曲げ耐力式 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる |
| | せん断ひびわれ耐力式 | 文献【１】付1.3-8式を適用 |
| そで壁付柱 | 曲げ耐力 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.3-44式を適用 |
| 耐力壁 | 曲げ耐力式 | 壁軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.3-38式を適用 |
| | せん断ひびわれ耐力式 | 文献【１】付1.3-28式を適用 |
| そで壁付柱 | せん断耐力 | 柱頭、柱脚の小さい方 |
| 付着割裂検定式 | | 文献【１】付1.3-20式を適用 |

ＳＲＣ造部材

| | | |
|---|---|---|
| はり | 曲げ耐力式 | 文献【２】(112)式を適用 |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.4-37～40式を適用 |
| 腰壁・たれ壁付はり | 曲げ耐力式 | 文献【４】(2.2)式を適用 |
| | せん断耐力式 | 文献【４】(2.9)式を適用 |
| 柱 | 曲げ耐力式 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.4-37～40式を適用 |
| そで壁付柱 | 曲げ耐力式 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【４】(2.9)式を適用 |
| 耐力壁 | 曲げ耐力式 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.4-43～47式を適用 |
| 壁付はり・柱 | 曲げおよびせん断耐力式 | 分離型 |
| そで壁付柱 | せん断耐力 | 柱頭、柱脚の小さい方 |

Ｓ造部材

| | | |
|---|---|---|
| はり | 曲げ耐力式 | 文献【３】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用 |
| | せん断耐力式 | As･sσy / √3 |
| 柱 | 曲げ耐力 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | As･sσy / √3 |
| 露出柱脚 | 曲げ耐力 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.2-28～34式を適用 |
| Ｓブレース | 引張耐力式 | A･sσy |
| | 圧縮耐力式 | 文献【６】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用 |
| | 圧縮耐力の取り方 | 座屈耐力 |
| 幅厚比が不足する部材 | 曲げ耐力の取り方 | My |

# §２．許容応力度等計算結果

## A-1　準備計算結果

### A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ

#### A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図

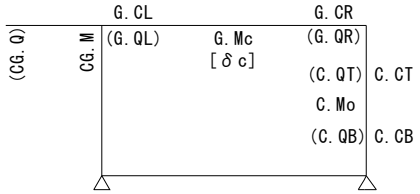


| | | |
|---|---|---|
| G.CL | ：はり左端固定端モーメント | (kN･m) |
| G.CR | ：はり右端固定端モーメント | (kN･m) |
| G.Mc | ：単純梁としたときの中央モーメント | (kN･m) |
| G.QL | ：はり左端せん断力 | (kN) |
| G.QR | ：はり右端せん断力 | (kN) |
| δc | ：鉄骨梁の中央たわみ | (cm) |
| CG.M | ：片持ばりモーメント | (kN･m) |
| CG.Q | ：片持ばりせん断力 | (kN) |
| C.CB | ：柱脚固定端モーメント | (kN･m) |
| C.CT | ：柱頭固定端モーメント | (kN･m) |
| C.Mo | ：単純梁としてときの中央モーメント | (kN･m) |
| C.QB | ：柱脚せん断力 | (kN) |
| C.QT | ：柱頭せん断力 | (kN) |

固定荷重＋積載荷重

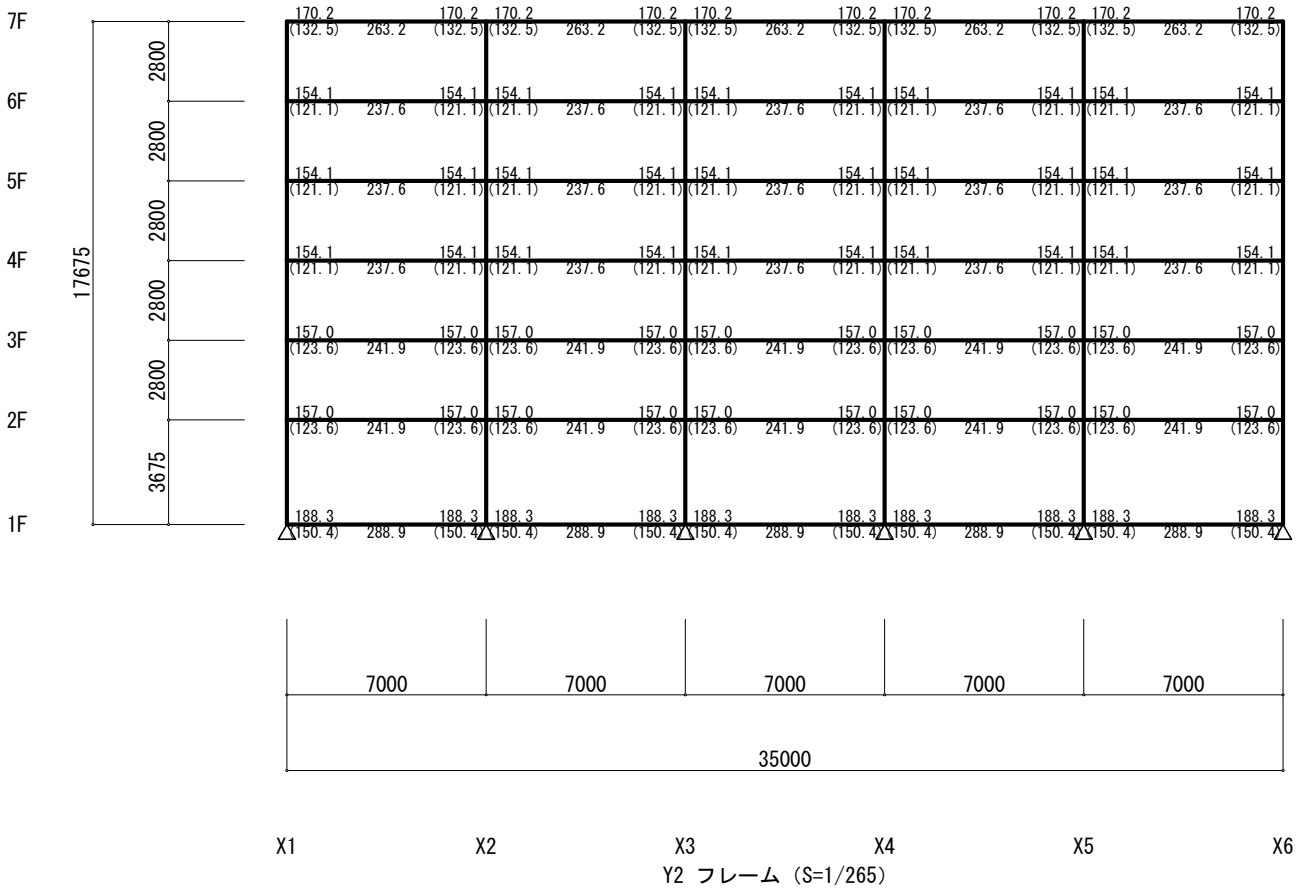


Y2 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重

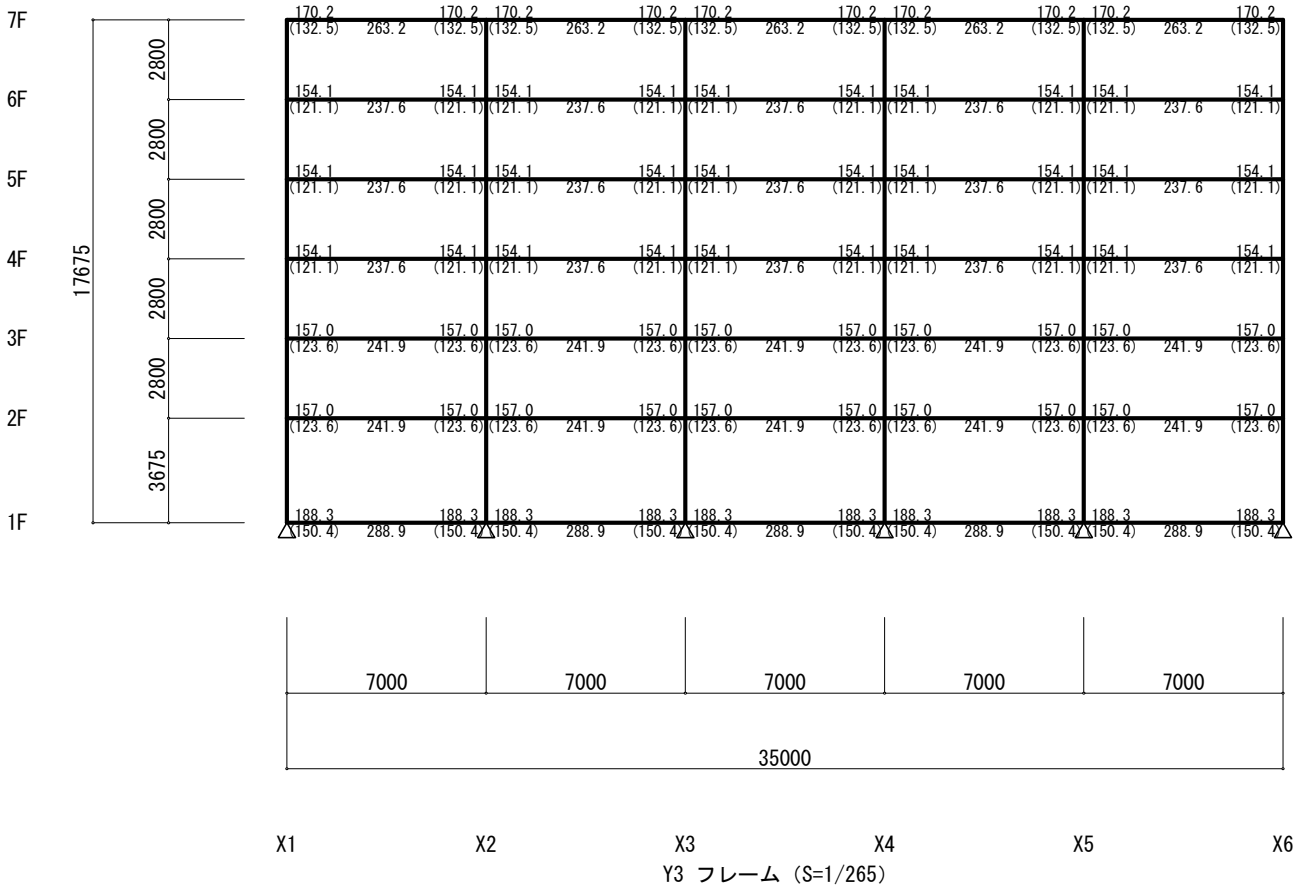


Y3 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重

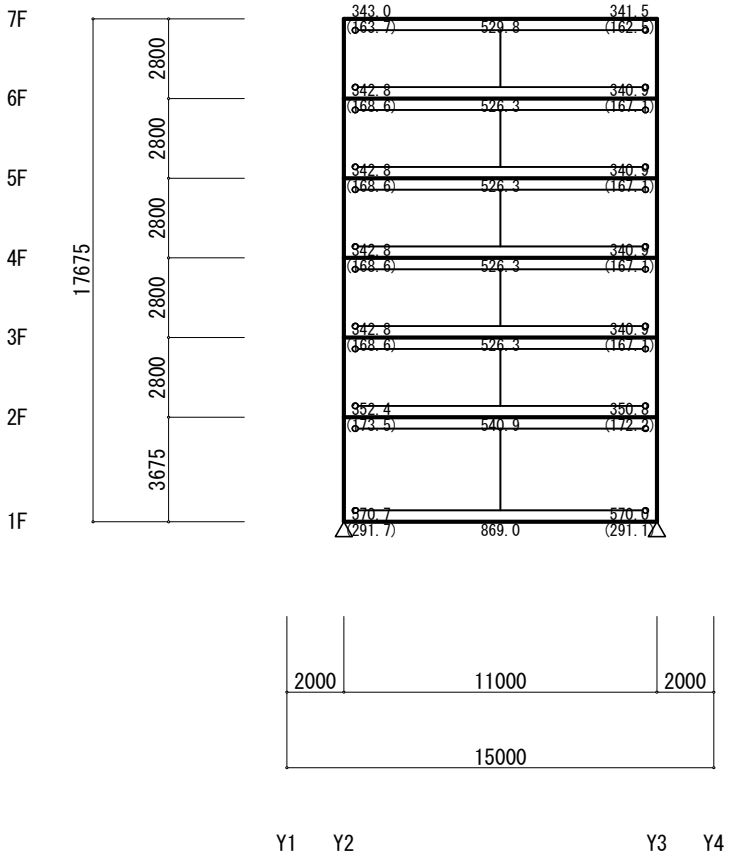


X1 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重

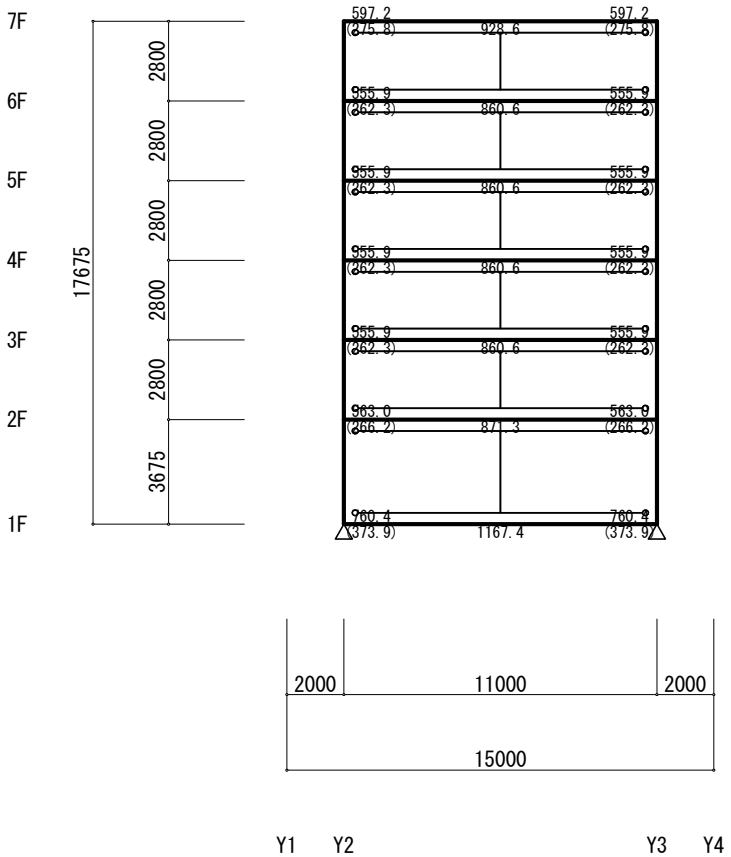


X2 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重

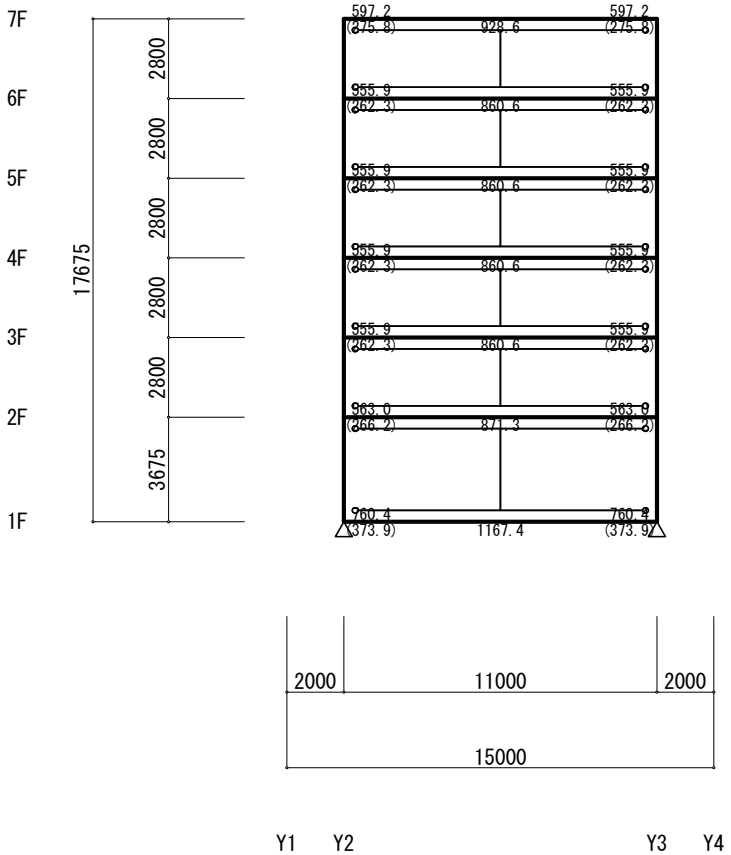


X3 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重

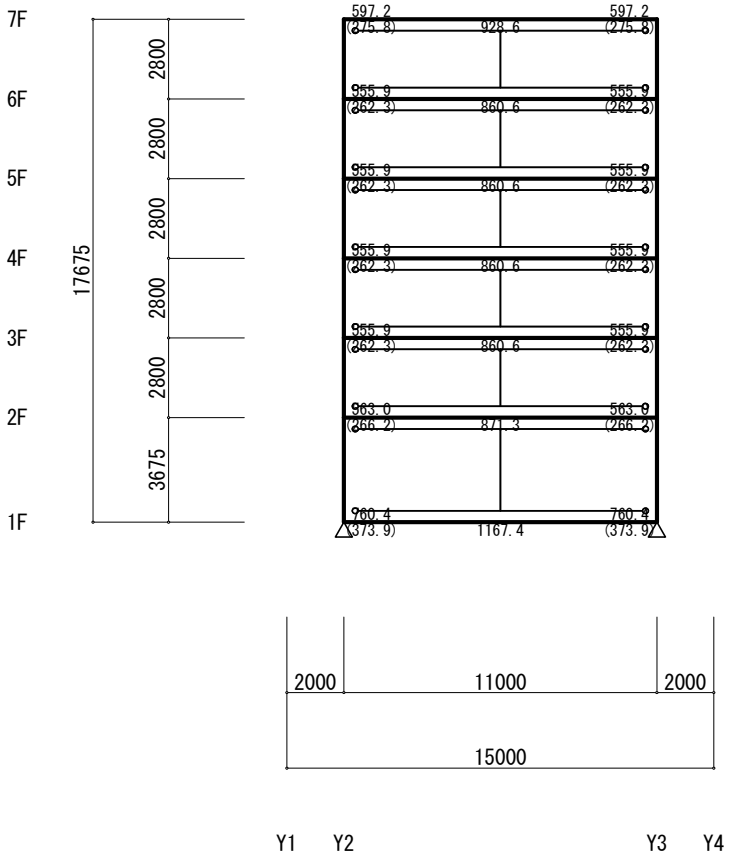


X4 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重

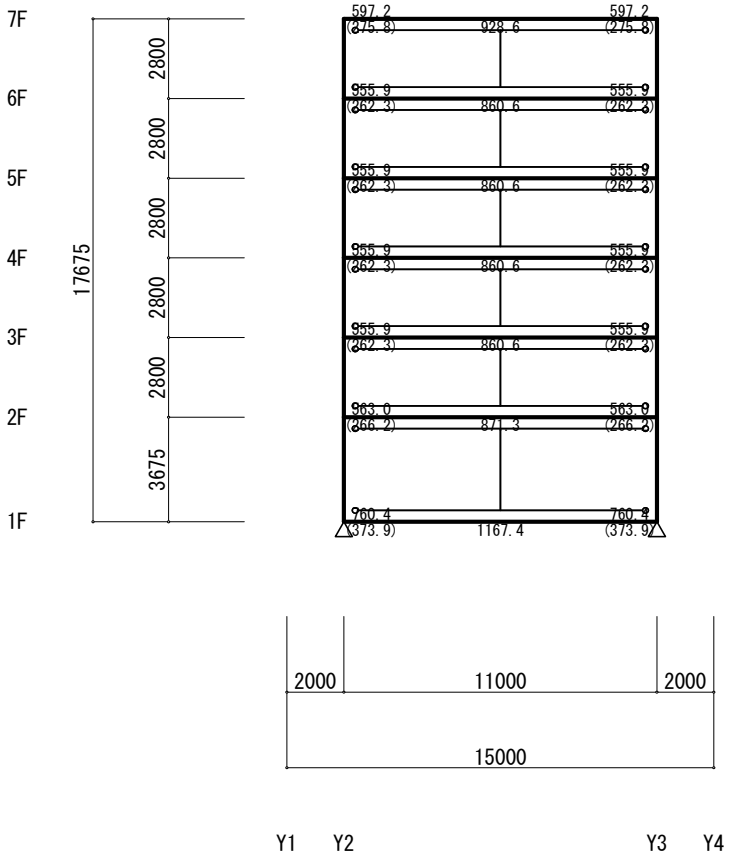


X5 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重

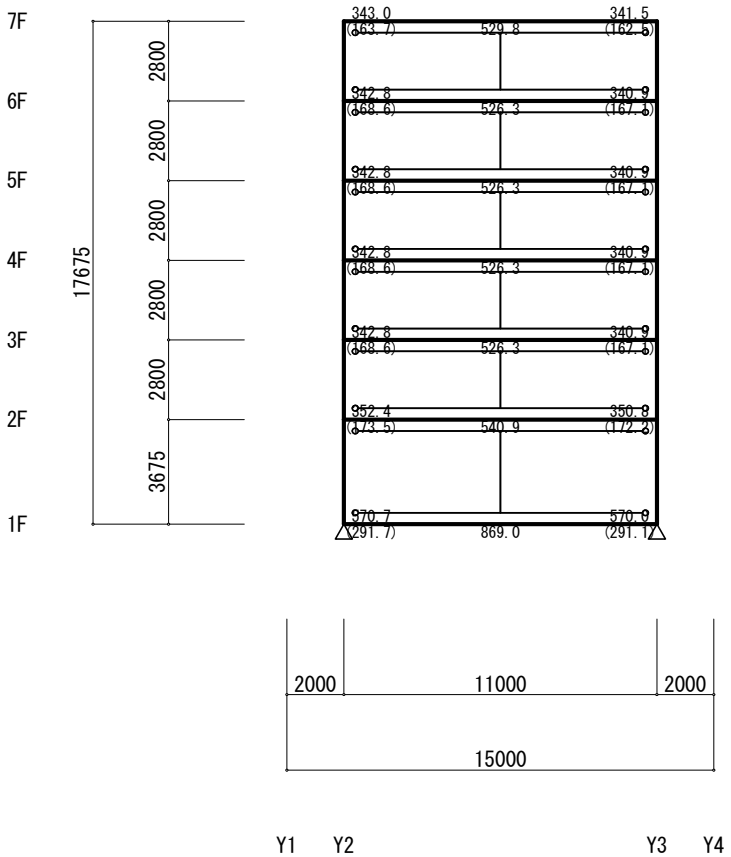


X6 フレーム (S=1/265)

## A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表

### はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ（固定荷重＋積載荷重）

Y2 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 7F | X1 | X2 | 170.2 | 170.2 | 263.2 | 132.5 | 132.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 170.2 | 170.2 | 263.2 | 132.5 | 132.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 170.2 | 170.2 | 263.2 | 132.5 | 132.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 170.2 | 170.2 | 263.2 | 132.5 | 132.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 170.2 | 170.2 | 263.2 | 132.5 | 132.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | X1 | X2 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | X1 | X2 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | X1 | X2 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | X1 | X2 | 157.0 | 157.0 | 241.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 157.0 | 157.0 | 241.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 157.0 | 157.0 | 241.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 157.0 | 157.0 | 241.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 157.0 | 157.0 | 241.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | X1 | X2 | 157.0 | 157.0 | 241.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 157.0 | 157.0 | 241.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 157.0 | 157.0 | 241.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 157.0 | 157.0 | 241.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 157.0 | 157.0 | 241.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | X1 | X2 | 188.3 | 188.3 | 288.9 | 150.4 | 150.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 188.3 | 188.3 | 288.9 | 150.4 | 150.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 188.3 | 188.3 | 288.9 | 150.4 | 150.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 188.3 | 188.3 | 288.9 | 150.4 | 150.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 188.3 | 188.3 | 288.9 | 150.4 | 150.4 | 0.0 | 0.0 | |

Y3 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 7F | X1 | X2 | 170.2 | 170.2 | 263.2 | 132.5 | 132.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 170.2 | 170.2 | 263.2 | 132.5 | 132.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 170.2 | 170.2 | 263.2 | 132.5 | 132.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 170.2 | 170.2 | 263.2 | 132.5 | 132.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 170.2 | 170.2 | 263.2 | 132.5 | 132.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | X1 | X2 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | X1 | X2 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | X1 | X2 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 154.1 | 154.1 | 237.6 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 | |

Y3 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 3F | X1 | X2 | 157.0 | 157.0 | 241.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 157.0 | 157.0 | 241.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 157.0 | 157.0 | 241.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 157.0 | 157.0 | 241.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 157.0 | 157.0 | 241.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | X1 | X2 | 157.0 | 157.0 | 241.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 157.0 | 157.0 | 241.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 157.0 | 157.0 | 241.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 157.0 | 157.0 | 241.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 157.0 | 157.0 | 241.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | X1 | X2 | 188.3 | 188.3 | 288.9 | 150.4 | 150.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 188.3 | 188.3 | 288.9 | 150.4 | 150.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 188.3 | 188.3 | 288.9 | 150.4 | 150.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 188.3 | 188.3 | 288.9 | 150.4 | 150.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 188.3 | 188.3 | 288.9 | 150.4 | 150.4 | 0.0 | 0.0 | |

X1 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 7F | Y2 | Y3 | 343.0 | 341.5 | 529.8 | 163.7 | 162.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 342.8 | 340.9 | 526.3 | 168.6 | 167.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 342.8 | 340.9 | 526.3 | 168.6 | 167.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 342.8 | 340.9 | 526.3 | 168.6 | 167.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 342.8 | 340.9 | 526.3 | 168.6 | 167.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 352.4 | 350.8 | 540.9 | 173.5 | 172.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y2 | Y3 | 570.7 | 570.0 | 869.0 | 291.7 | 291.1 | 0.0 | 0.0 | |

X2 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 7F | Y2 | Y3 | 597.2 | 597.2 | 928.6 | 275.8 | 275.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 555.9 | 555.9 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 555.9 | 555.9 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 555.9 | 555.9 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 555.9 | 555.9 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 563.0 | 563.0 | 871.3 | 266.2 | 266.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y2 | Y3 | 760.4 | 760.4 | 1167.4 | 373.9 | 373.9 | 0.0 | 0.0 | |

X3 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 7F | Y2 | Y3 | 597.2 | 597.2 | 928.6 | 275.8 | 275.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 555.9 | 555.9 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 555.9 | 555.9 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 555.9 | 555.9 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 555.9 | 555.9 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 563.0 | 563.0 | 871.3 | 266.2 | 266.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y2 | Y3 | 760.4 | 760.4 | 1167.4 | 373.9 | 373.9 | 0.0 | 0.0 | |

X4 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 7F | Y2 | Y3 | 597.2 | 597.2 | 928.6 | 275.8 | 275.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 555.9 | 555.9 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 555.9 | 555.9 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 555.9 | 555.9 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 555.9 | 555.9 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 563.0 | 563.0 | 871.3 | 266.2 | 266.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y2 | Y3 | 760.4 | 760.4 | 1167.4 | 373.9 | 373.9 | 0.0 | 0.0 | |

X5 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 7F | Y2 | Y3 | 597.2 | 597.2 | 928.6 | 275.8 | 275.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 555.9 | 555.9 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 555.9 | 555.9 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 555.9 | 555.9 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 555.9 | 555.9 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 563.0 | 563.0 | 871.3 | 266.2 | 266.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y2 | Y3 | 760.4 | 760.4 | 1167.4 | 373.9 | 373.9 | 0.0 | 0.0 | |

X6 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 7F | Y2 | Y3 | 343.0 | 341.5 | 529.8 | 163.7 | 162.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 342.8 | 340.9 | 526.3 | 168.6 | 167.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 342.8 | 340.9 | 526.3 | 168.6 | 167.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 342.8 | 340.9 | 526.3 | 168.6 | 167.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 342.8 | 340.9 | 526.3 | 168.6 | 167.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 352.4 | 350.8 | 540.9 | 173.5 | 172.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y2 | Y3 | 570.7 | 570.0 | 869.0 | 291.7 | 291.1 | 0.0 | 0.0 | |

### A-1.1.3　片持ばりのＭ、Ｑ表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### A-1.1.4　柱のＣ、Ｍｏ、Ｑ表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## A-1.2　節点重量

### A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重）

上段 ： D.L （固定荷重重量）　(kN)
中段 ： L.L （積載荷重重量）　(kN)
下段 ： T.L （トータル重量）　(kN)

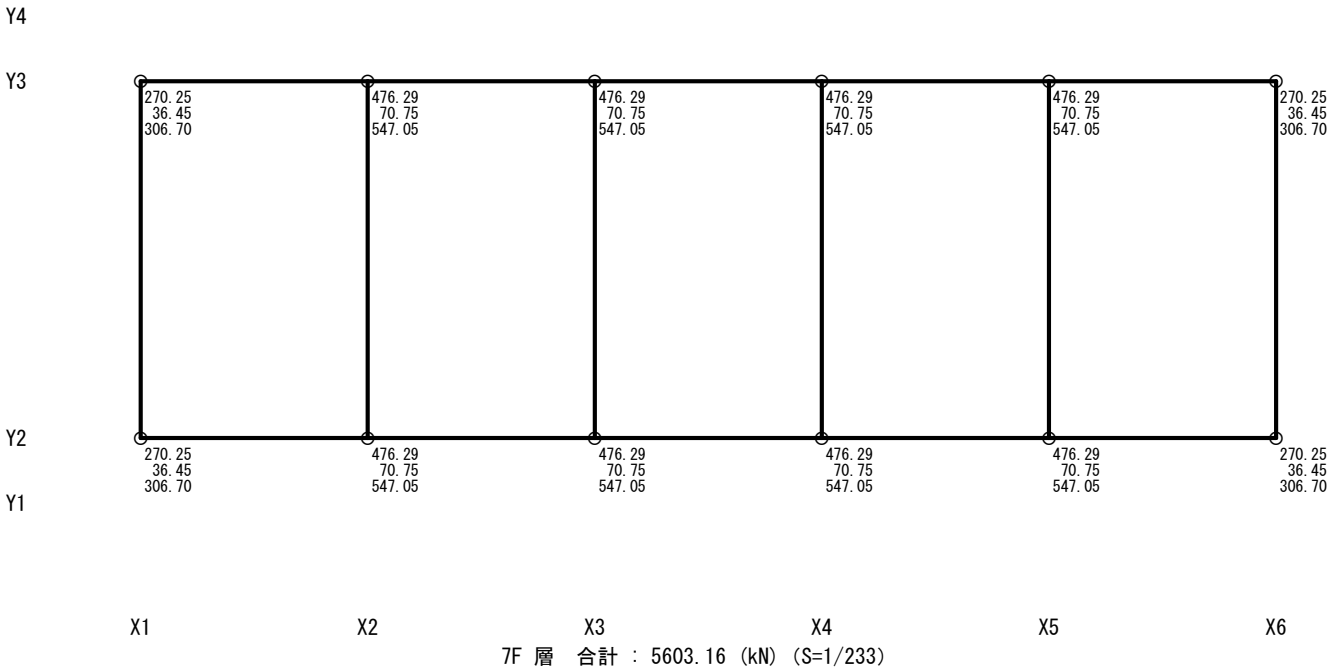


7F 層　合計 ： 5603.16 (kN) (S=1/233)

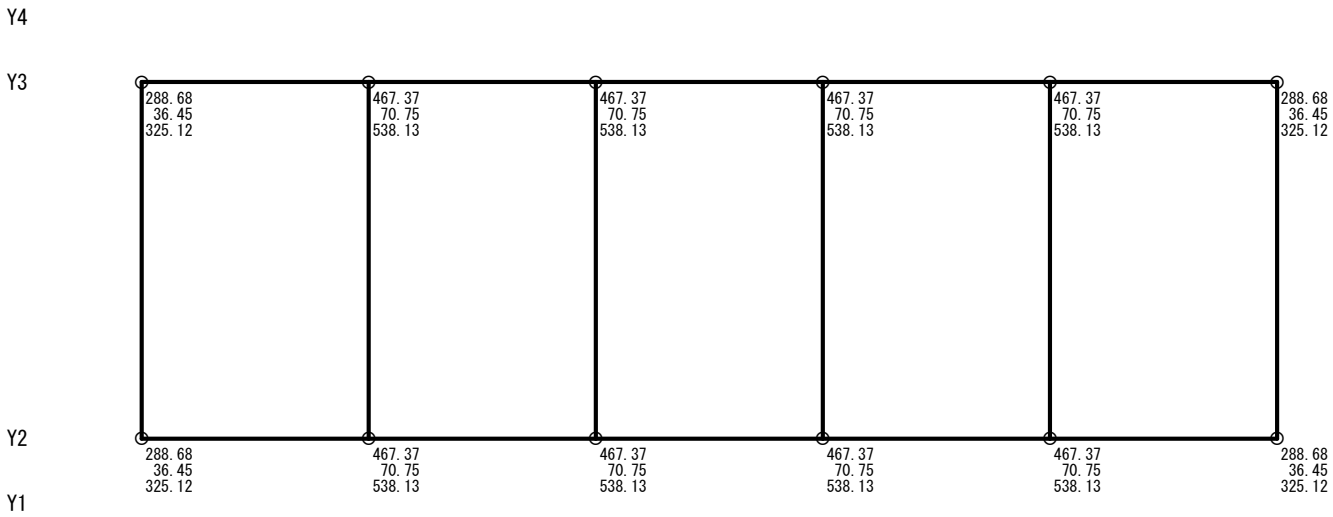


6F 層　合計 : 5605.50 (kN) (S=1/233)

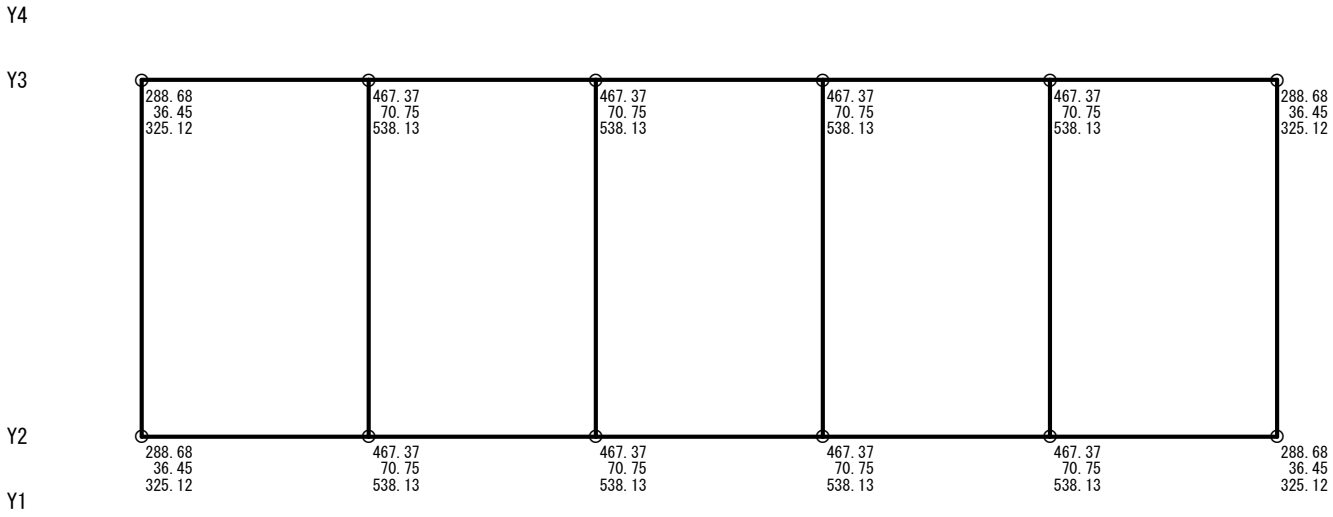


5F 層　合計 : 5605.50 (kN) (S=1/233)

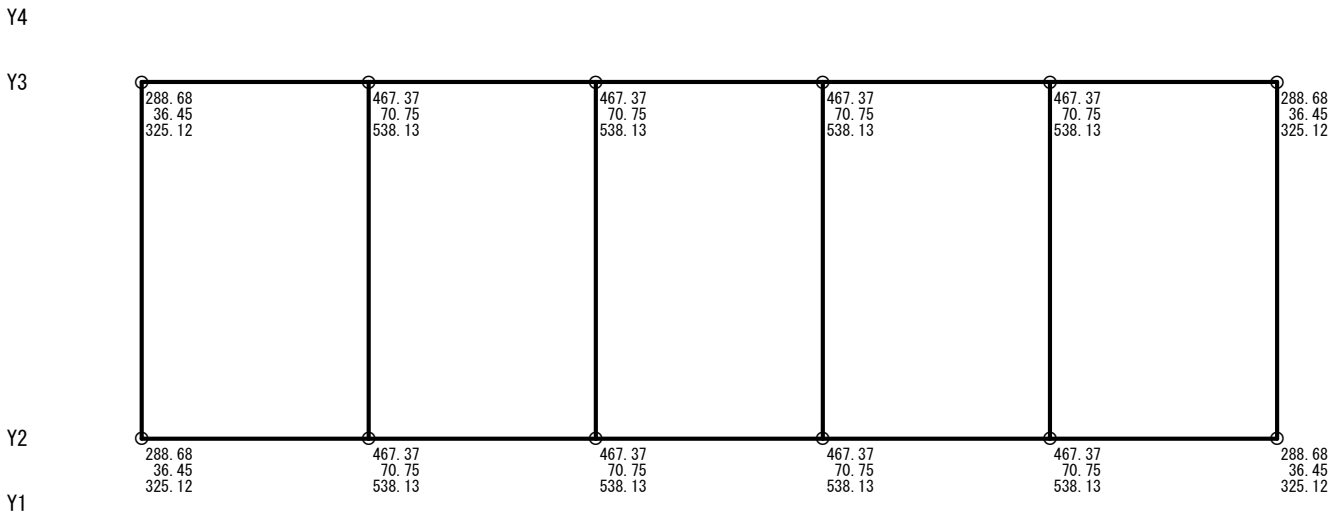


4F 層　合計 : 5605.50 (kN) (S=1/233)

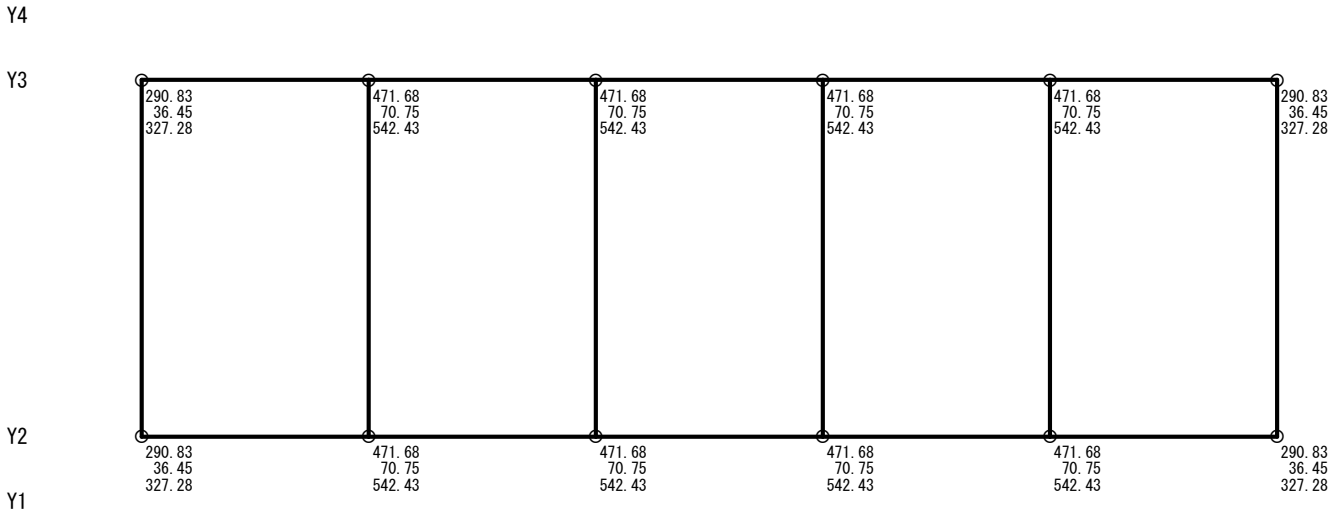


3F 層　合計 : 5648.55 (kN) (S=1/233)

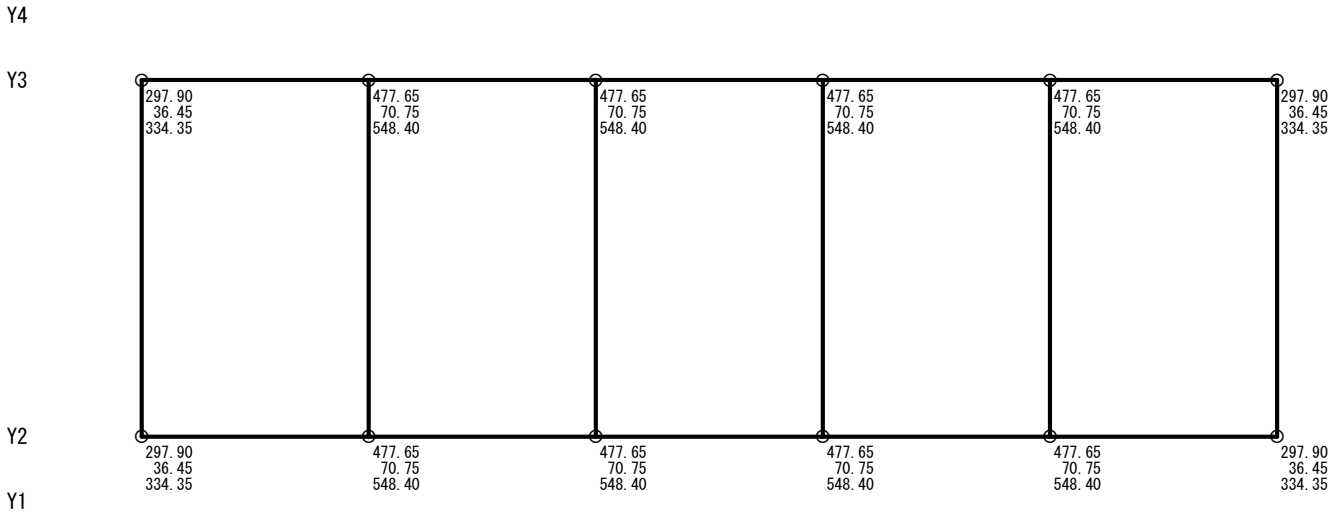


2F 層　合計 : 5724.65 (kN) (S=1/233)

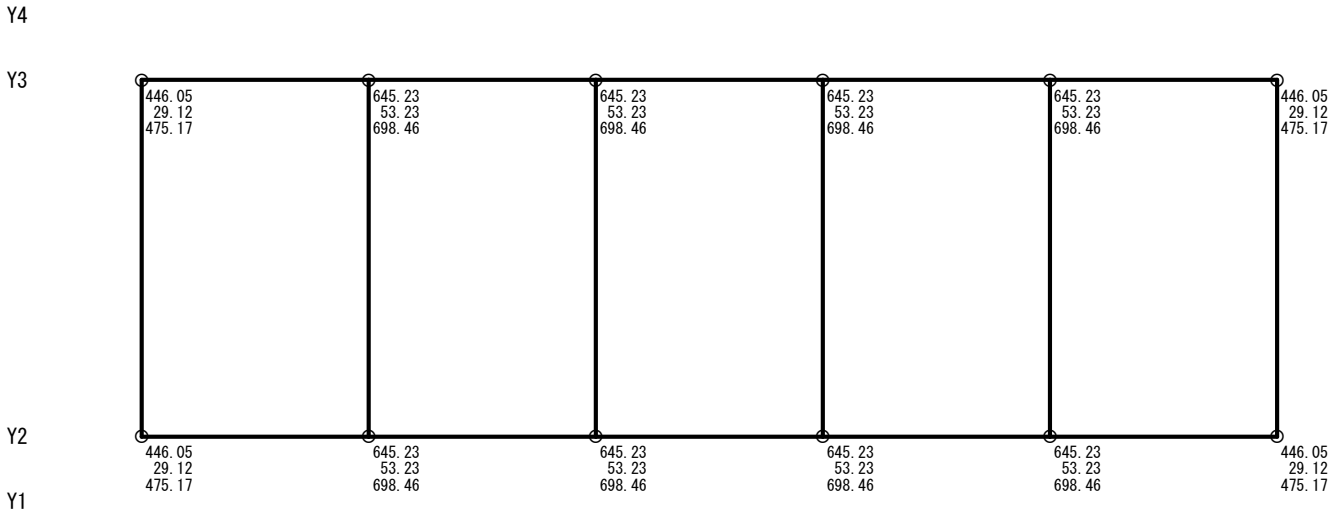


1F 層　合計 : 7488.39 (kN) (S=1/233)

## A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）

(kN)

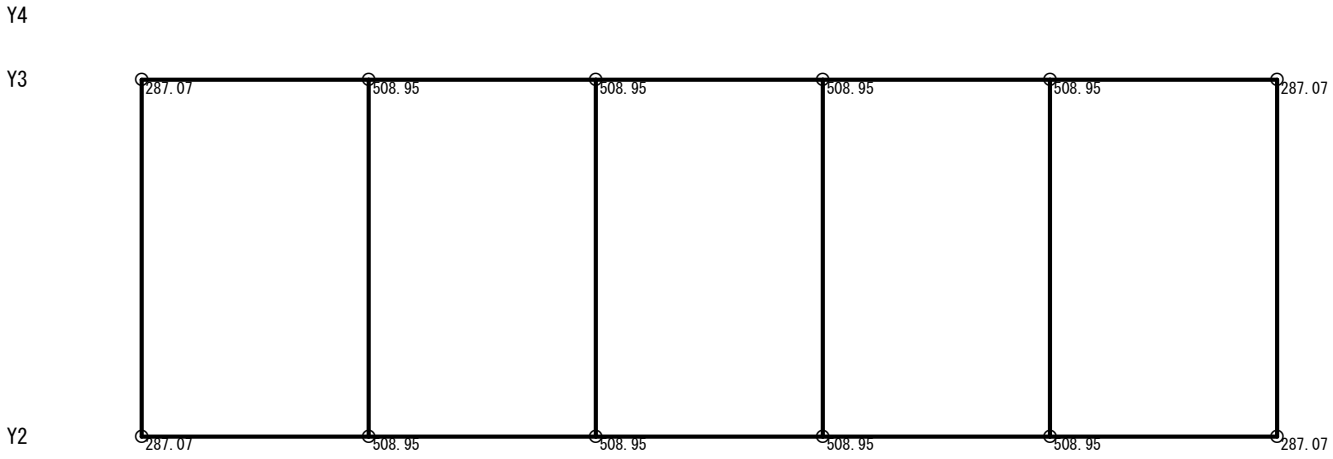


7F 層　合計 : 5219.87 (kN) (S=1/233)

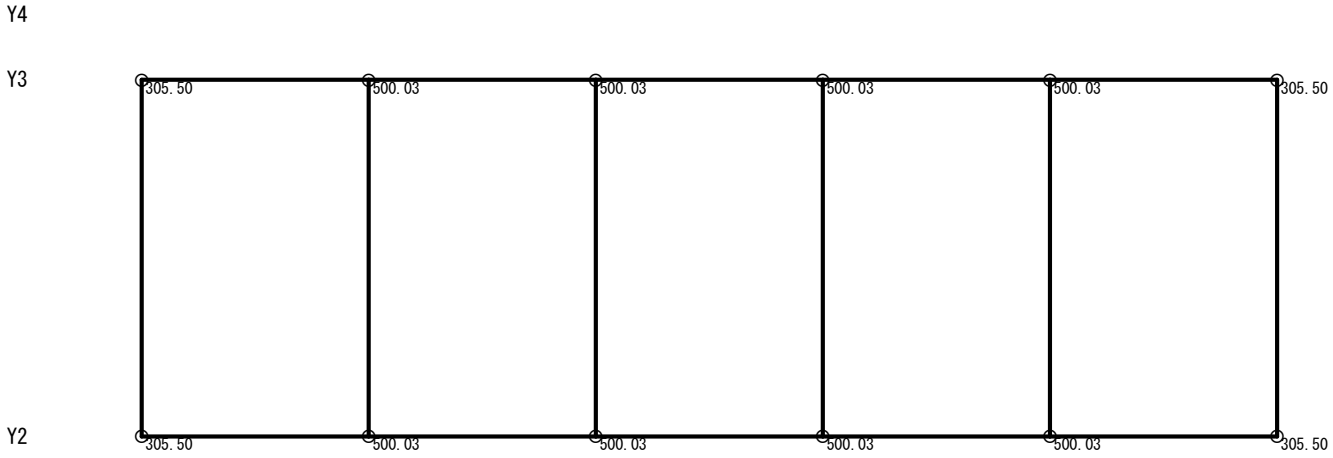


6F 層　合計 : 5222.22 (kN) (S=1/233)

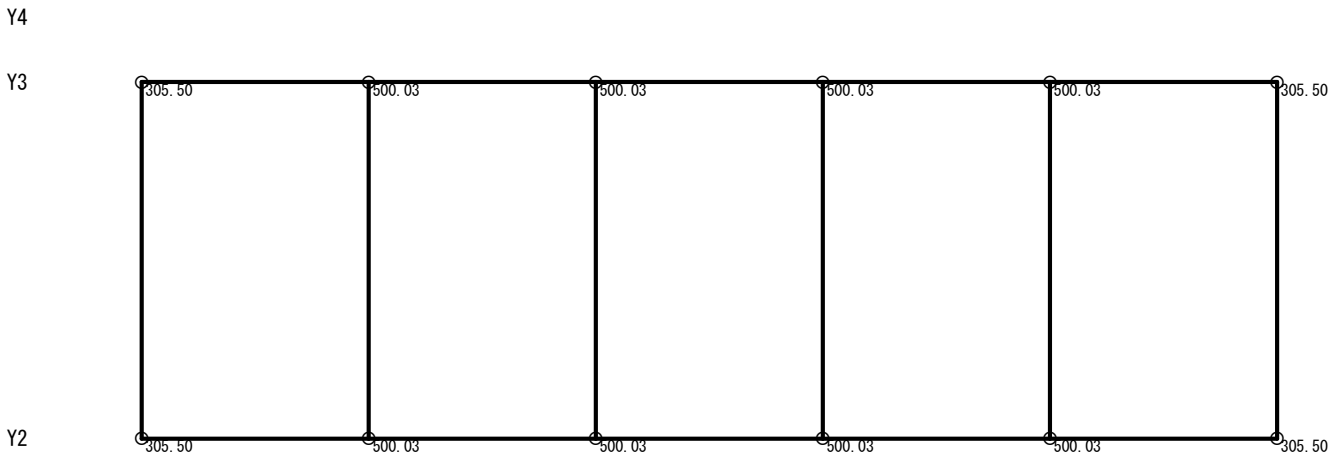


5F 層　合計 : 5222.22 (kN) (S=1/233)

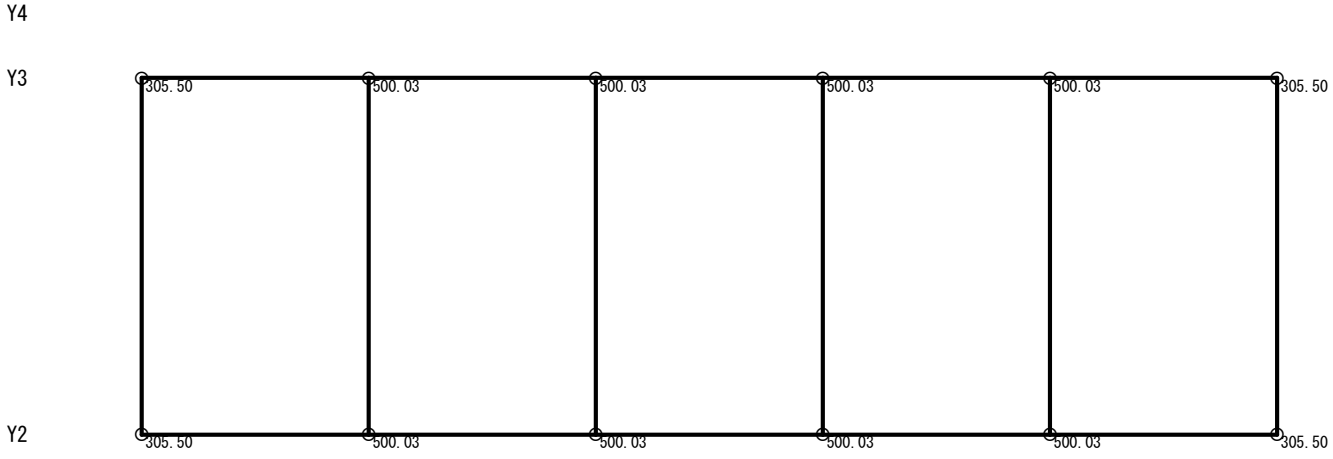


4F 層　合計 : 5222.22 (kN) (S=1/233)

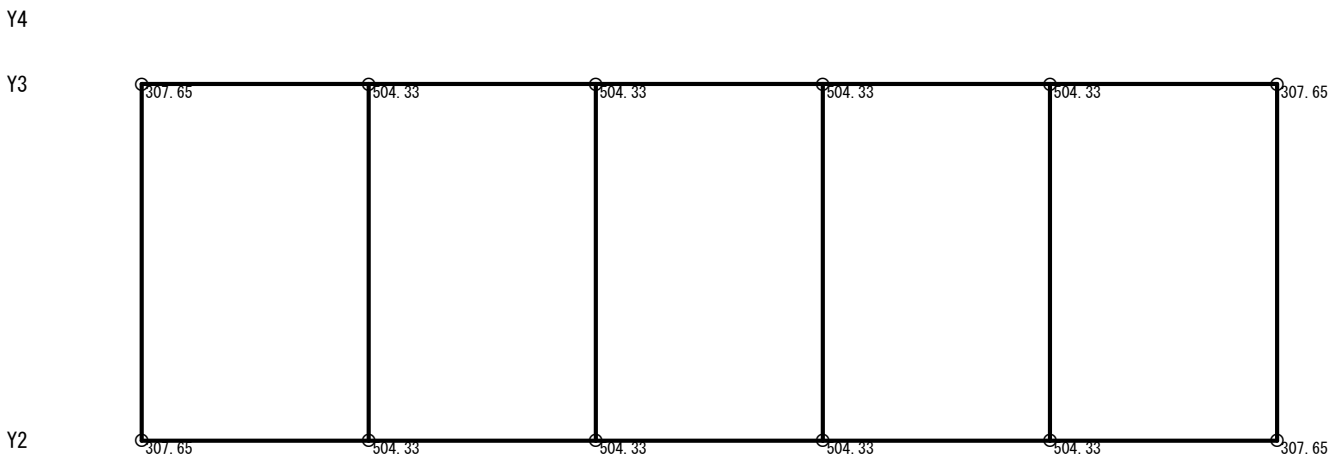


3F 層　合計 : 5265.27 (kN) (S=1/233)

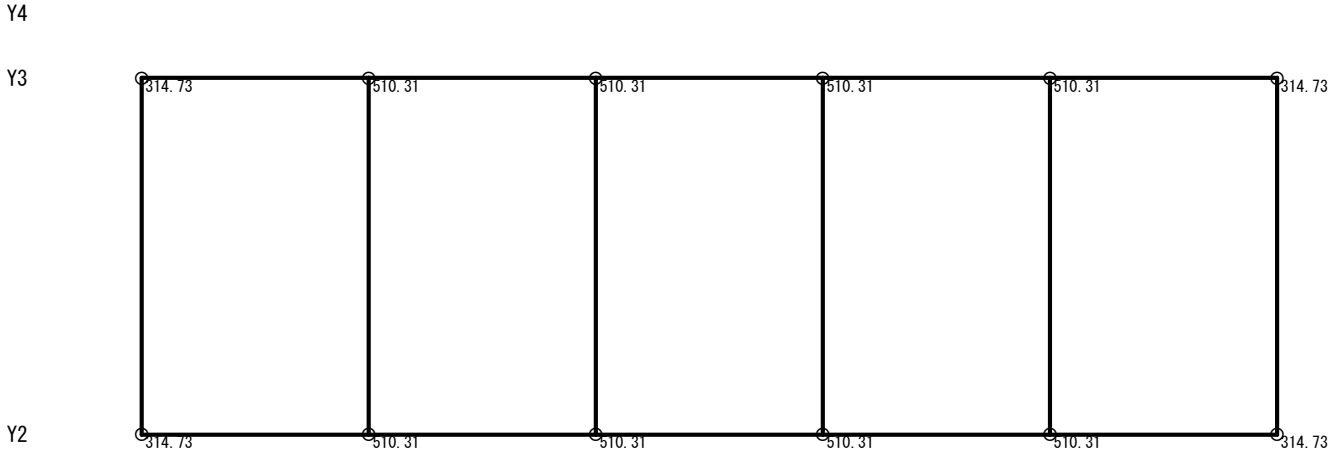


2F 層　合計 : 5341.36 (kN) (S=1/233)

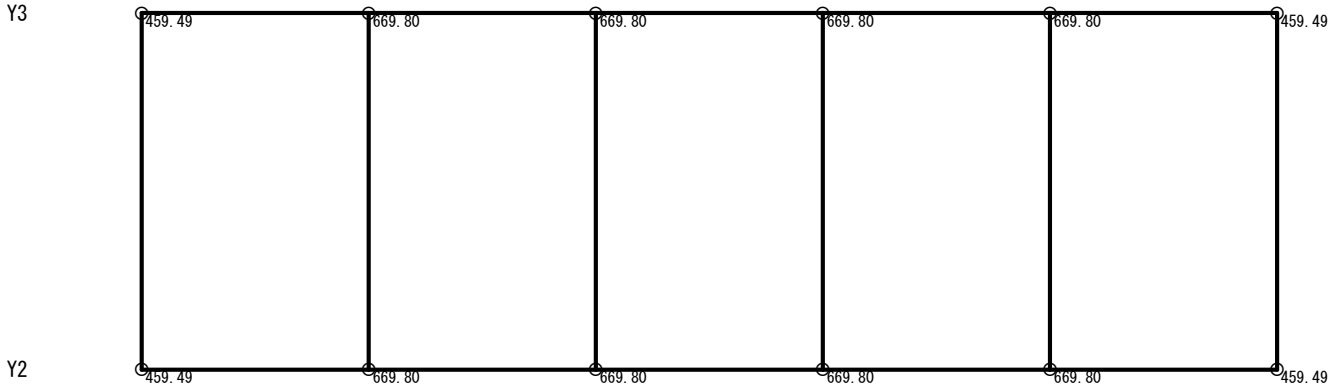


1F 層　合計 : 7196.35 (kN) (S=1/233)

## A-1.3 層せん断力

### A-1.3.1　地震力

| | | |
|---|---|---|
| Ｗｉ | : ｉ階重量、[sum]：フレームごとの重量 | (kN) |
| Ａ | : 床面積（片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積） | (m2) |
| ΣＷｉ | : ｉ階より上部の重量 | (kN) |
| αｉ | : ΣＷｉ / ΣＷ1 | |
| Ａｉ | : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数 | |
| Ｃｉ | : ｉ階の地震層せん断力係数 = U･Z･Rt･Ai･Co | |
| Ｑ | : （地上階）ΣＷｉ･Ｃｉ | (kN) |
| | （塔屋、地下、基礎）Ｑｉ+1 + Ｋ･Ｗｉ | |
| Ｐｉ | : 水平荷重時特殊節点荷重（水平方向） | (kN) |
| Ｑｉ | : ｉ階の地震層せん断力 | (kN) |
| | ( )：ｉ階から控除された地震層せん断力 | (kN) |
| Ｔ | : １次固有周期 | (秒) |
| | Ht = １次固有周期の計算のための建物高さ | (m) |
| | Hs = １次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ | (m) |
| Ｒｔ | : 振動特性係数 | |
| Ｋ | : 塔屋　（入力値による）･U | |
| | 地下　K = 0.1(1-H/40)Z･U | |
| | 基礎　K = α （ 0.1(1-H/40)Z･U ）（但しα= 1.0 とする） | |
| | H = 地盤面から当該層ＦＬまでの深さ（基礎の場合は、最下層） | (m) |
| | （但し２０ｍを超える場合は２０ｍとする） | |
| Ｚ | : 地域係数 （入力値による） | |
| Ｕ | : 用途係数 （入力値による） | |
| 雑壁 | : 地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量 | |

< Ｘ方向（正加力）> Ｚ = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　: 17.380 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　: 0.000 (m)　α : 0.00

Ｔ = h(0.02＋0.01α) = 17.38×( 0.02＋0.01×0.00 ) = 0.348 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.750

Rt（固有周期からの計算値） = 1.000 （ Ｔ = 0.348 ）、 Rt（採用値）= 1.000

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | 2609.9 | 5219.9 | 0.166 | 1.780 | 0.356 | | 1857.8 | 0.0 | 1857.8 |
| | Y3 | 2609.9 | | | | | | | | |
| | sum | 5219.9 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.56 | | | | | | | | |
| 5F | Y2 | 2611.1 | 10442.1 | 0.332 | 1.478 | 0.296 | | 3087.1 | 0.0 | 3087.1 |
| | Y3 | 2611.1 | | | | | | | | |
| | sum | 5222.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.56 | | | | | | | | |
| 4F | Y2 | 2611.1 | 15664.3 | 0.497 | 1.313 | 0.263 | | 4114.3 | 0.0 | 4114.3 |
| | Y3 | 2611.1 | | | | | | | | |
| | sum | 5222.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.56 | | | | | | | | |
| 3F | Y2 | 2611.1 | 20886.5 | 0.663 | 1.192 | 0.238 | | 4980.1 | 0.0 | 4980.1 |
| | Y3 | 2611.1 | | | | | | | | |
| | sum | 5222.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.56 | | | | | | | | |
| 2F | Y2 | 2632.6 | 26151.8 | 0.830 | 1.091 | 0.218 | | 5705.6 | 0.0 | 5705.6 |
| | Y3 | 2632.6 | | | | | | | | |
| | sum | 5265.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.68 | | | | | | | | |
| 1F | Y2 | 2670.7 | 31493.1 | 1.000 | 1.000 | 0.200 | | 6298.6 | 0.0 | 6298.6 |
| | Y3 | 2670.7 | | | | | | | | |
| | sum | 5341.4 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.87 | | | | | | | | |
| 基礎 | Y2 | 3598.2 | 38689.5 | | K=0.1007 (H=-0.28) | | 724.672 | 7023.3 | 0.0 | 7023.3 |
| | Y3 | 3598.2 | | | | | | | | |
| | sum | 7196.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 18.69 | | | | | | | | |

＜ X方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　：17.380 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02+0.01α) = 17.38×( 0.02+0.01×0.00 ) = 0.348 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.750

Rt（固有周期からの計算値） = 1.000 （ T = 0.348 ）、 Rt（採用値）= 1.000

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | 2609.9 | 5219.9 | 0.166 | 1.780 | 0.356 | | 1857.8 | 0.0 | 1857.8 |
| | Y3 | 2609.9 | | | | | | | | |
| | sum | 5219.9 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.56 | | | | | | | | |
| 5F | Y2 | 2611.1 | 10442.1 | 0.332 | 1.478 | 0.296 | | 3087.1 | 0.0 | 3087.1 |
| | Y3 | 2611.1 | | | | | | | | |
| | sum | 5222.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.56 | | | | | | | | |
| 4F | Y2 | 2611.1 | 15664.3 | 0.497 | 1.313 | 0.263 | | 4114.3 | 0.0 | 4114.3 |
| | Y3 | 2611.1 | | | | | | | | |
| | sum | 5222.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.56 | | | | | | | | |
| 3F | Y2 | 2611.1 | 20886.5 | 0.663 | 1.192 | 0.238 | | 4980.1 | 0.0 | 4980.1 |
| | Y3 | 2611.1 | | | | | | | | |
| | sum | 5222.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.56 | | | | | | | | |
| 2F | Y2 | 2632.6 | 26151.8 | 0.830 | 1.091 | 0.218 | | 5705.6 | 0.0 | 5705.6 |
| | Y3 | 2632.6 | | | | | | | | |
| | sum | 5265.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.68 | | | | | | | | |
| 1F | Y2 | 2670.7 | 31493.1 | 1.000 | 1.000 | 0.200 | | 6298.6 | 0.0 | 6298.6 |
| | Y3 | 2670.7 | | | | | | | | |

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | sum | 5341.4 | 31493.1 | 1.000 | 1.000 | 0.200 | | 6298.6 | 0.0 | 6298.6 |
| | Wi/A | 13.87 | | | | | | | | |
| 基礎 | Y2 | 3598.2 | 38689.5 | | K=0.1007 (H=-0.28) | | 724.672 | 7023.3 | 0.0 | 7023.3 |
| | Y3 | 3598.2 | | | | | | | | |
| | sum | 7196.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 18.69 | | | | | | | | |

＜ Y方向（正加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　：17.380 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02＋0.01α) = 17.38×( 0.02＋0.01×0.00 ) = 0.348 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.750

Rt（固有周期からの計算値） = 1.000 （ T = 0.348 ）、 Rt（採用値）= 1.000

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X1 | 574.1 | 5219.9 | 0.166 | 1.780 | 0.356 | | 1857.8 | 0.0 | 1857.8 |
| | X2 | 1017.9 | | | | | | | | |
| | X3 | 1017.9 | | | | | | | | |
| | X4 | 1017.9 | | | | | | | | |
| | X5 | 1017.9 | | | | | | | | |
| | X6 | 574.1 | | | | | | | | |
| | sum | 5219.9 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.56 | | | | | | | | |
| 5F | X1 | 611.0 | 10442.1 | 0.332 | 1.478 | 0.296 | | 3087.1 | 0.0 | 3087.1 |
| | X2 | 1000.1 | | | | | | | | |
| | X3 | 1000.1 | | | | | | | | |
| | X4 | 1000.1 | | | | | | | | |
| | X5 | 1000.1 | | | | | | | | |
| | X6 | 611.0 | | | | | | | | |
| | sum | 5222.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.56 | | | | | | | | |
| 4F | X1 | 611.0 | 15664.3 | 0.497 | 1.313 | 0.263 | | 4114.3 | 0.0 | 4114.3 |
| | X2 | 1000.1 | | | | | | | | |
| | X3 | 1000.1 | | | | | | | | |
| | X4 | 1000.1 | | | | | | | | |
| | X5 | 1000.1 | | | | | | | | |
| | X6 | 611.0 | | | | | | | | |
| | sum | 5222.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.56 | | | | | | | | |
| 3F | X1 | 611.0 | 20886.5 | 0.663 | 1.192 | 0.238 | | 4980.1 | 0.0 | 4980.1 |
| | X2 | 1000.1 | | | | | | | | |
| | X3 | 1000.1 | | | | | | | | |
| | X4 | 1000.1 | | | | | | | | |
| | X5 | 1000.1 | | | | | | | | |
| | X6 | 611.0 | | | | | | | | |
| | sum | 5222.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.56 | | | | | | | | |
| 2F | X1 | 615.3 | 26151.8 | 0.830 | 1.091 | 0.218 | | 5705.6 | 0.0 | 5705.6 |
| | X2 | 1008.7 | | | | | | | | |
| | X3 | 1008.7 | | | | | | | | |
| | X4 | 1008.7 | | | | | | | | |
| | X5 | 1008.7 | | | | | | | | |
| | X6 | 615.3 | | | | | | | | |
| | sum | 5265.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.68 | | | | | | | | |
| 1F | X1 | 629.5 | 31493.1 | 1.000 | 1.000 | 0.200 | | 6298.6 | 0.0 | 6298.6 |
| | X2 | 1020.6 | | | | | | | | |
| | X3 | 1020.6 | | | | | | | | |
| | X4 | 1020.6 | | | | | | | | |

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X5 | 1020.6 | 31493.1 | 1.000 | 1.000 | 0.200 | | 6298.6 | 0.0 | 6298.6 |
| | X6 | 629.5 | | | | | | | | |
| | sum | 5341.4 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.87 | | | | | | | | |
| 基礎 | X1 | 919.0 | 38689.5 | | K=0.1007 (H=-0.28) | | 724.672 | 7023.3 | 0.0 | 7023.3 |
| | X2 | 1339.6 | | | | | | | | |
| | X3 | 1339.6 | | | | | | | | |
| | X4 | 1339.6 | | | | | | | | |
| | X5 | 1339.6 | | | | | | | | |
| | X6 | 919.0 | | | | | | | | |
| | sum | 7196.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 18.69 | | | | | | | | |

＜ Y方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：17.380 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02＋0.01α) = 17.38×( 0.02＋0.01×0.00 ) = 0.348 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60（第 2 種地盤）

Rtの下限値 = 0.750

Rt（固有周期からの計算値） = 1.000 （ T = 0.348 ）、 Rt（採用値）= 1.000

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X1 | 574.1 | 5219.9 | 0.166 | 1.780 | 0.356 | | 1857.8 | 0.0 | 1857.8 |
| | X2 | 1017.9 | | | | | | | | |
| | X3 | 1017.9 | | | | | | | | |
| | X4 | 1017.9 | | | | | | | | |
| | X5 | 1017.9 | | | | | | | | |
| | X6 | 574.1 | | | | | | | | |
| | sum | 5219.9 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.56 | | | | | | | | |
| 5F | X1 | 611.0 | 10442.1 | 0.332 | 1.478 | 0.296 | | 3087.1 | 0.0 | 3087.1 |
| | X2 | 1000.1 | | | | | | | | |
| | X3 | 1000.1 | | | | | | | | |
| | X4 | 1000.1 | | | | | | | | |
| | X5 | 1000.1 | | | | | | | | |
| | X6 | 611.0 | | | | | | | | |
| | sum | 5222.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.56 | | | | | | | | |
| 4F | X1 | 611.0 | 15664.3 | 0.497 | 1.313 | 0.263 | | 4114.3 | 0.0 | 4114.3 |
| | X2 | 1000.1 | | | | | | | | |
| | X3 | 1000.1 | | | | | | | | |
| | X4 | 1000.1 | | | | | | | | |
| | X5 | 1000.1 | | | | | | | | |
| | X6 | 611.0 | | | | | | | | |
| | sum | 5222.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.56 | | | | | | | | |
| 3F | X1 | 611.0 | 20886.5 | 0.663 | 1.192 | 0.238 | | 4980.1 | 0.0 | 4980.1 |
| | X2 | 1000.1 | | | | | | | | |
| | X3 | 1000.1 | | | | | | | | |
| | X4 | 1000.1 | | | | | | | | |
| | X5 | 1000.1 | | | | | | | | |
| | X6 | 611.0 | | | | | | | | |
| | sum | 5222.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.56 | | | | | | | | |
| 2F | X1 | 615.3 | 26151.8 | 0.830 | 1.091 | 0.218 | | 5705.6 | 0.0 | 5705.6 |
| | X2 | 1008.7 | | | | | | | | |
| | X3 | 1008.7 | | | | | | | | |
| | X4 | 1008.7 | | | | | | | | |
| | X5 | 1008.7 | | | | | | | | |
| | X6 | 615.3 | | | | | | | | |

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | sum | 5265.3 | 26151.8 | 0.830 | 1.091 | 0.218 | | 5705.6 | 0.0 | 5705.6 |
| | Wi/A | 13.68 | | | | | | | | |
| 1F | X1 | 629.5 | 31493.1 | 1.000 | 1.000 | 0.200 | | 6298.6 | 0.0 | 6298.6 |
| | X2 | 1020.6 | | | | | | | | |
| | X3 | 1020.6 | | | | | | | | |
| | X4 | 1020.6 | | | | | | | | |
| | X5 | 1020.6 | | | | | | | | |
| | X6 | 629.5 | | | | | | | | |
| | sum | 5341.4 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 13.87 | | | | | | | | |
| 基礎 | X1 | 919.0 | 38689.5 | | K=0.1007 (H=-0.28) | | 724.672 | 7023.3 | 0.0 | 7023.3 |
| | X2 | 1339.6 | | | | | | | | |
| | X3 | 1339.6 | | | | | | | | |
| | X4 | 1339.6 | | | | | | | | |
| | X5 | 1339.6 | | | | | | | | |
| | X6 | 919.0 | | | | | | | | |
| | sum | 7196.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 18.69 | | | | | | | | |

## A-1.4 剛度増大率

### A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率

(*印は直接入力)




G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率

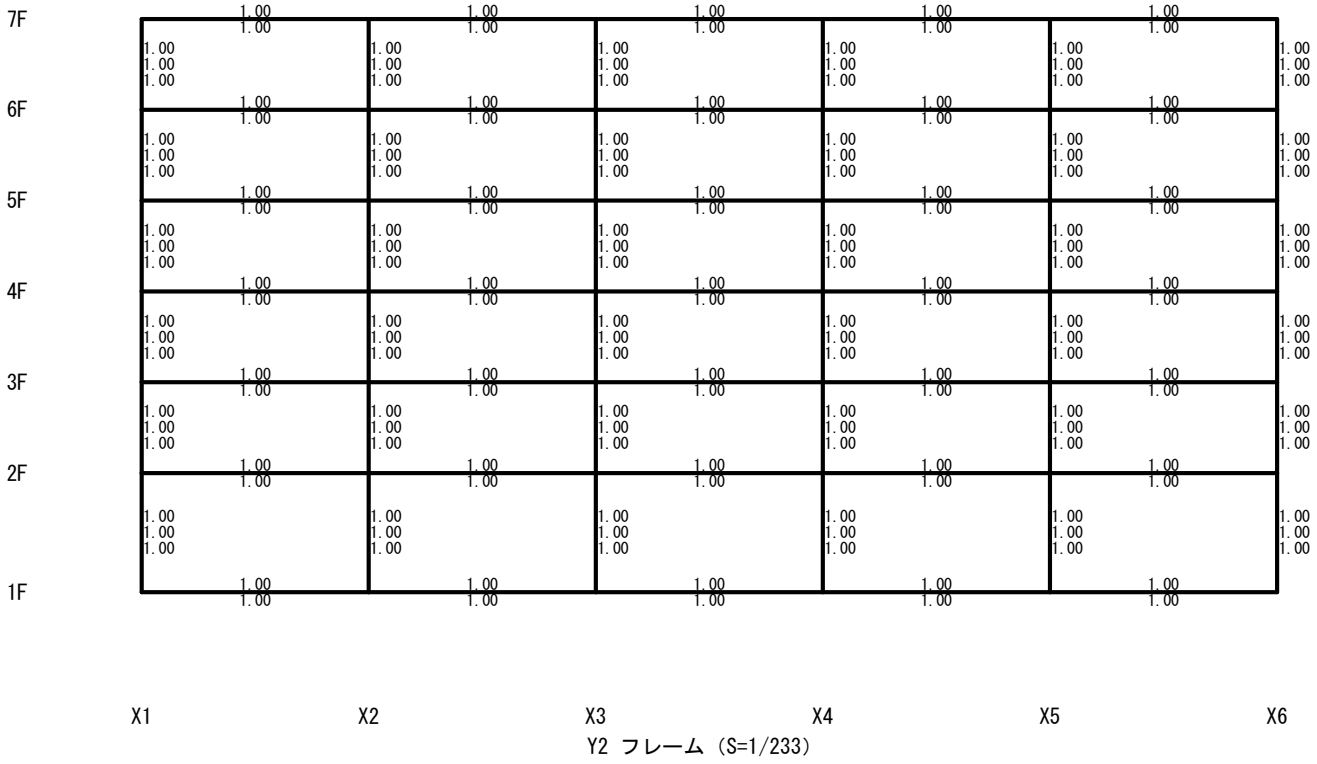

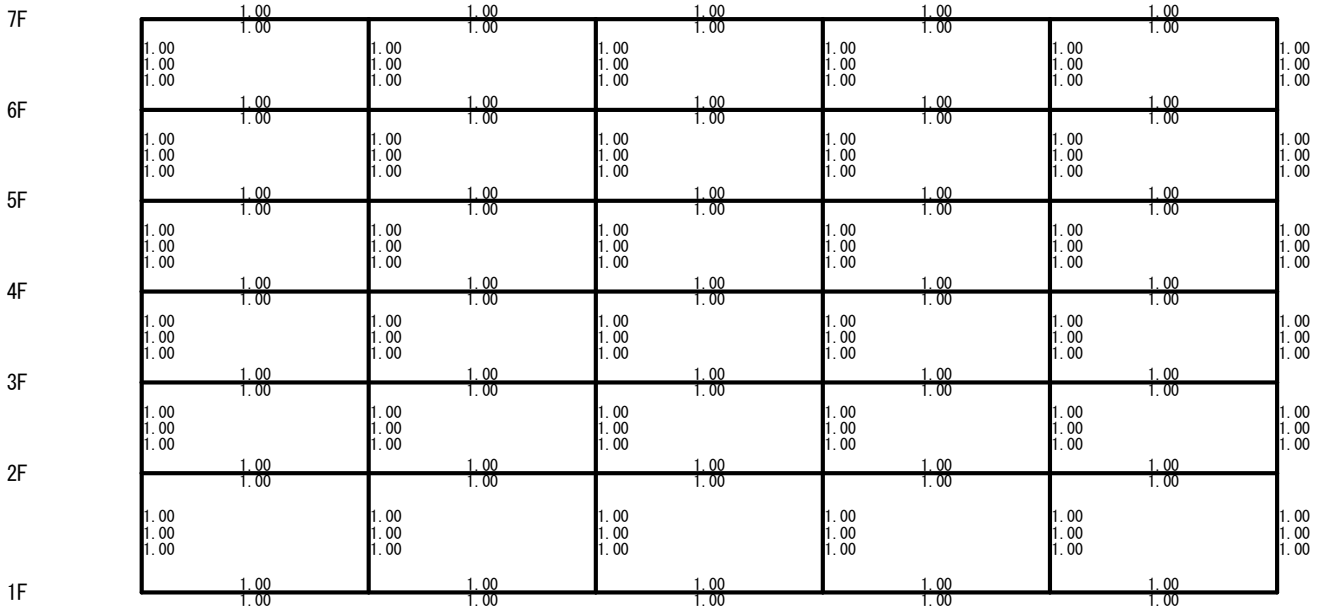


Y3 フレーム (S=1/233)

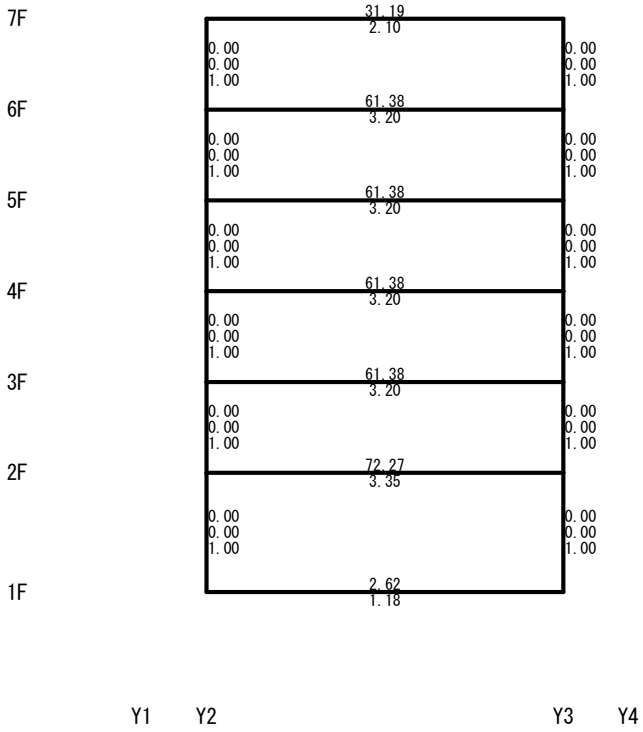


X1 フレーム (S=1/233)

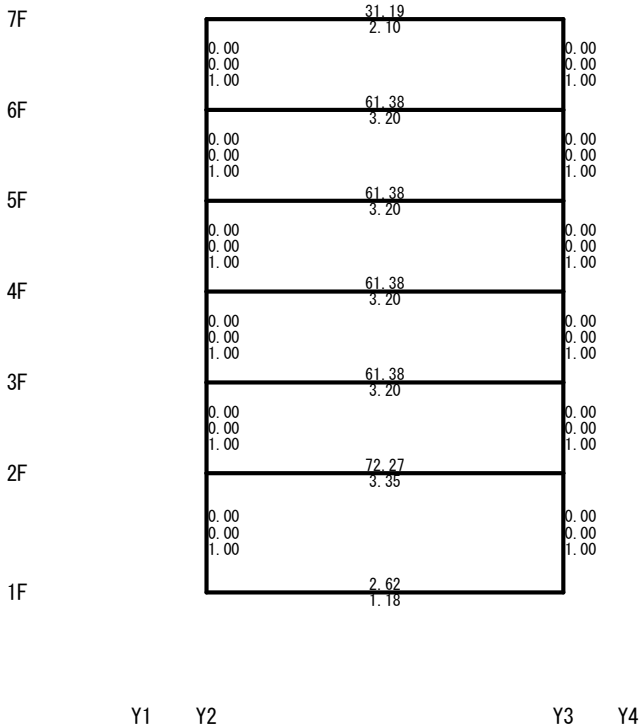


X2 フレーム (S=1/233)

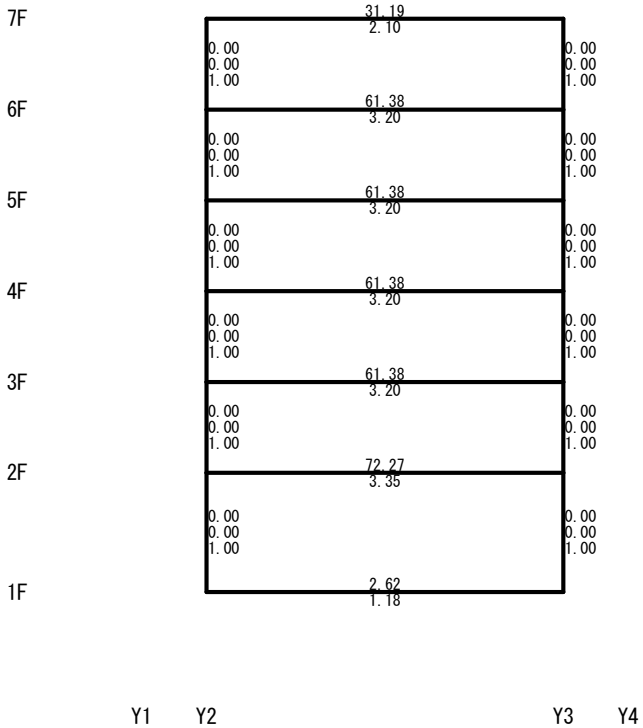


X3 フレーム (S=1/233)

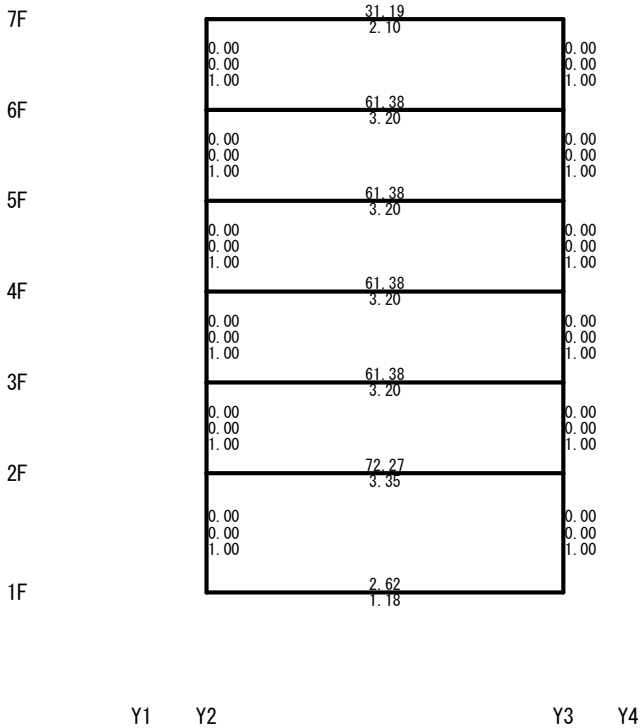


X4 フレーム (S=1/233)

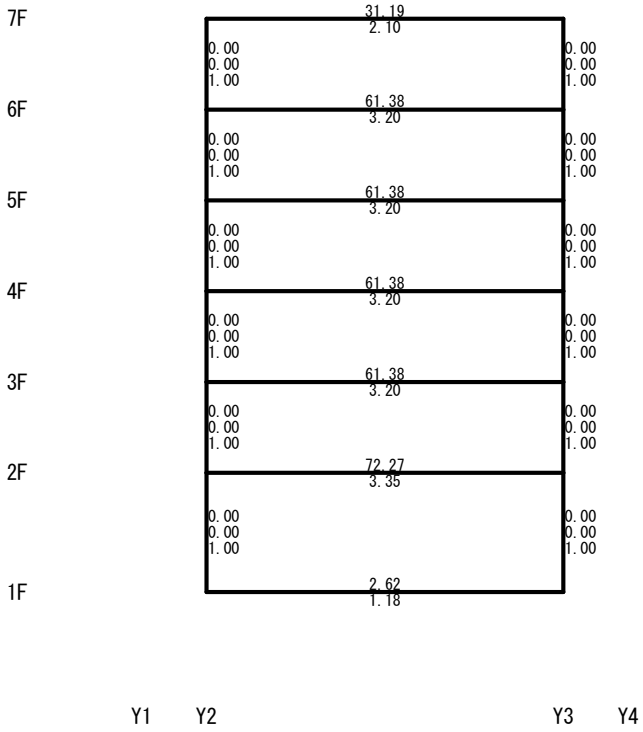


X5 フレーム (S=1/233)

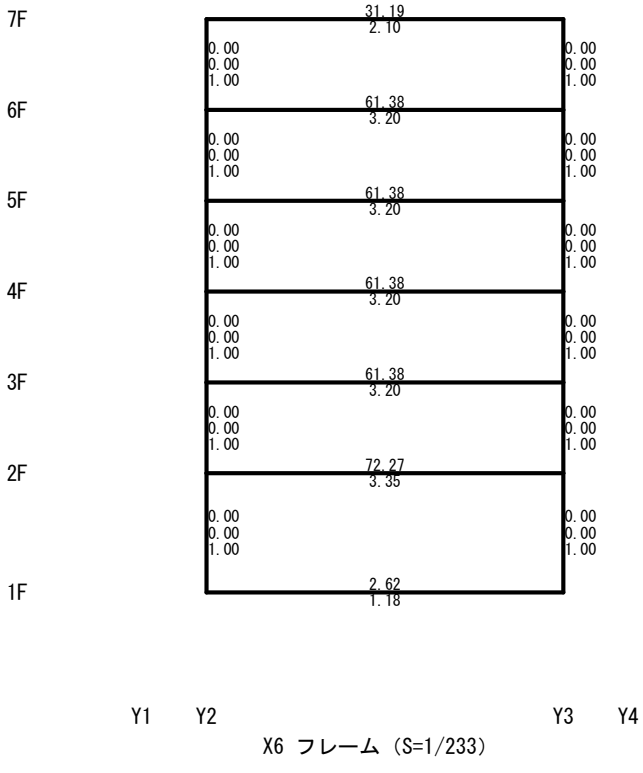


X6 フレーム (S=1/233)

## A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。（*印は直接入力）




G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率

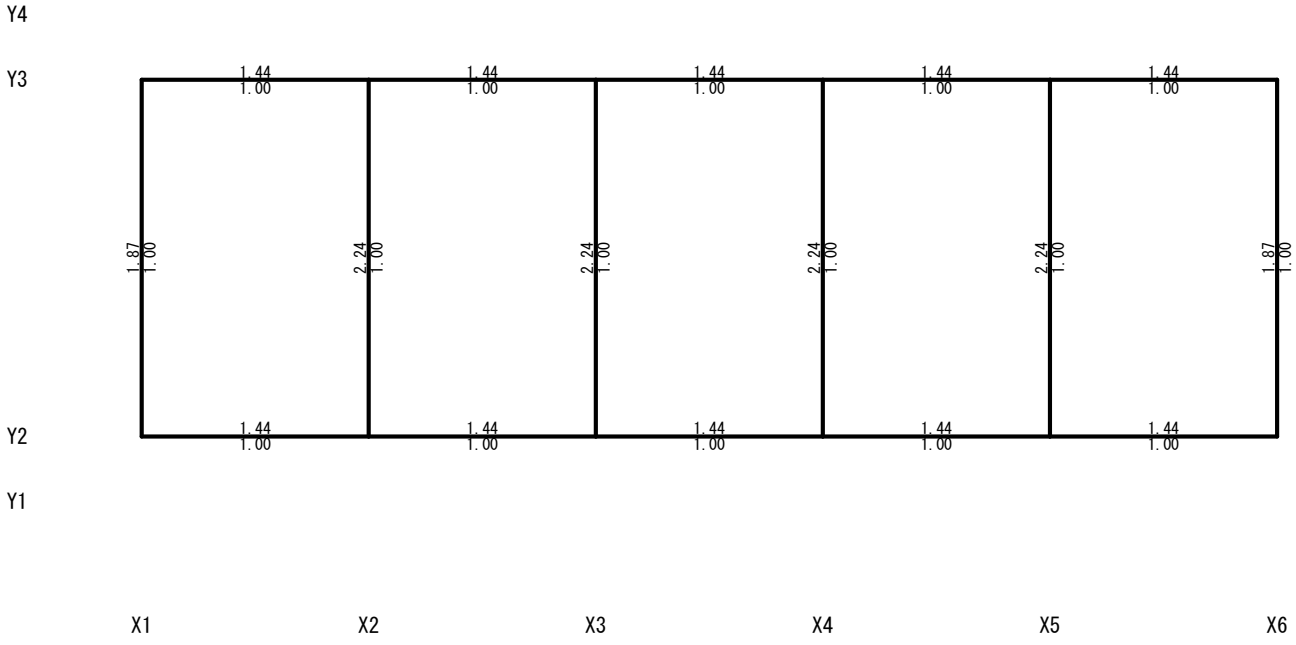


7F 層 (S=1/233)

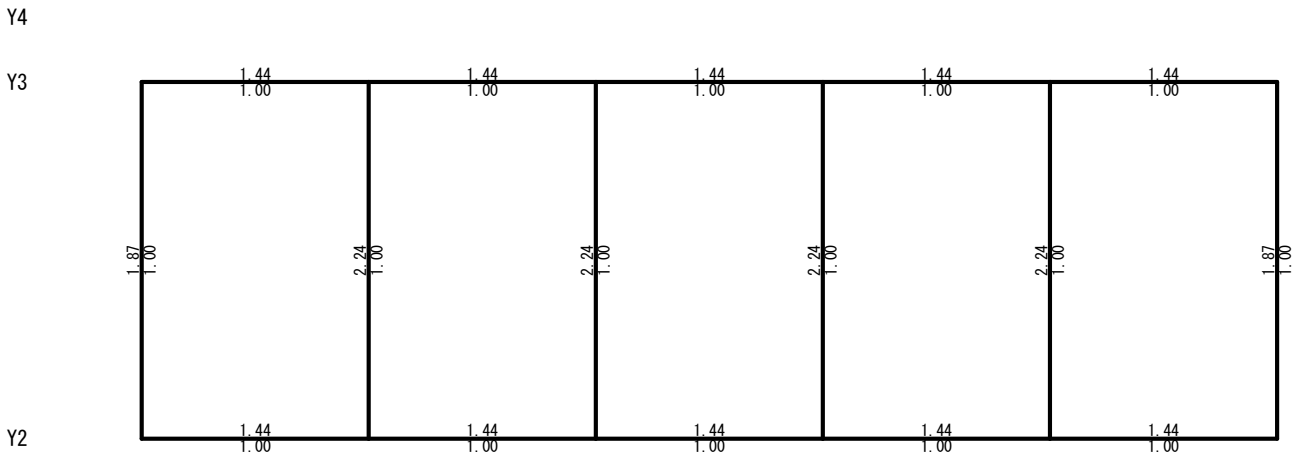


6F 層 (S=1/233)

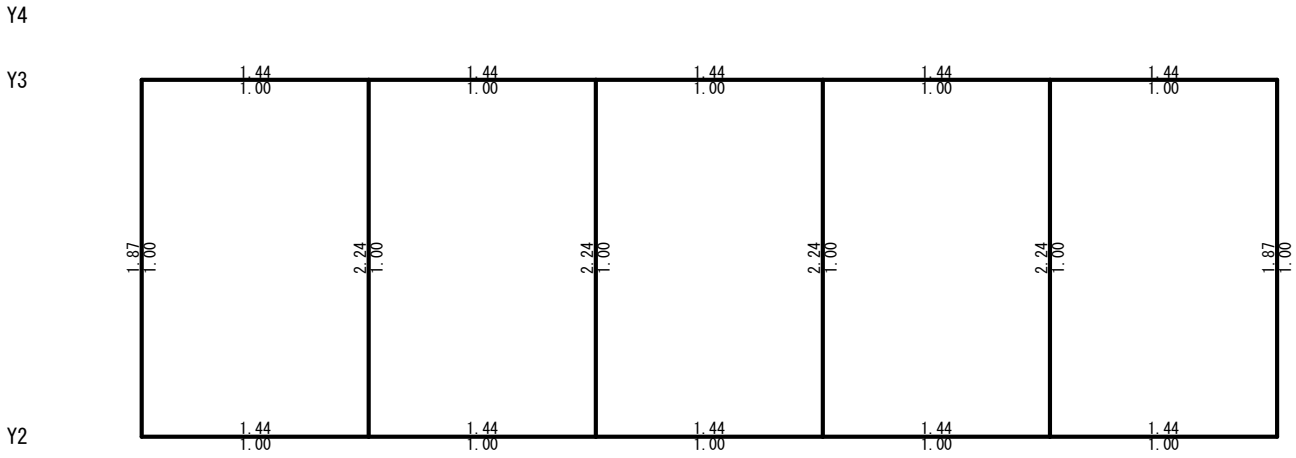


5F 層 (S=1/233)

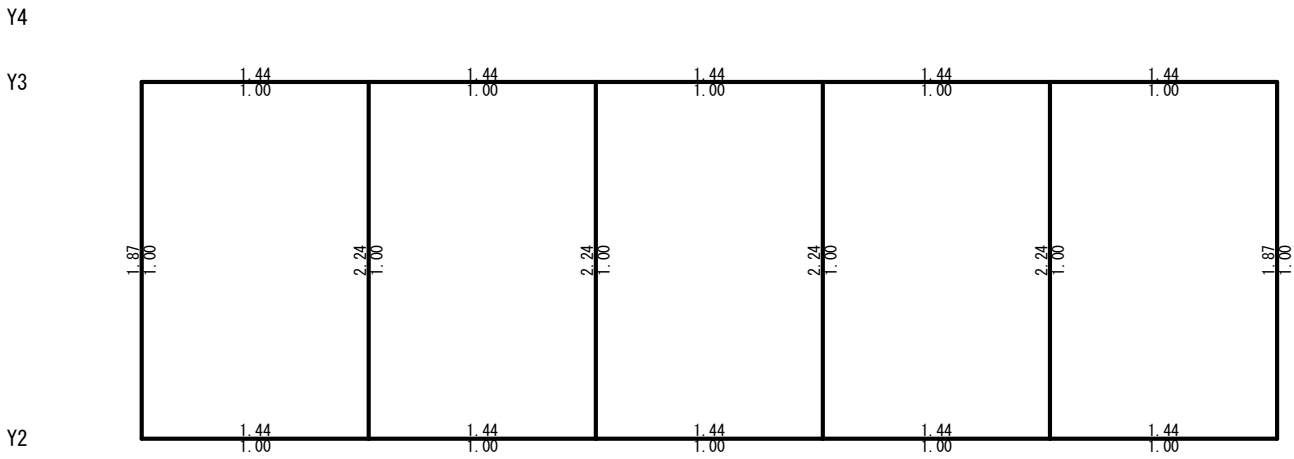


4F 層 (S=1/233)

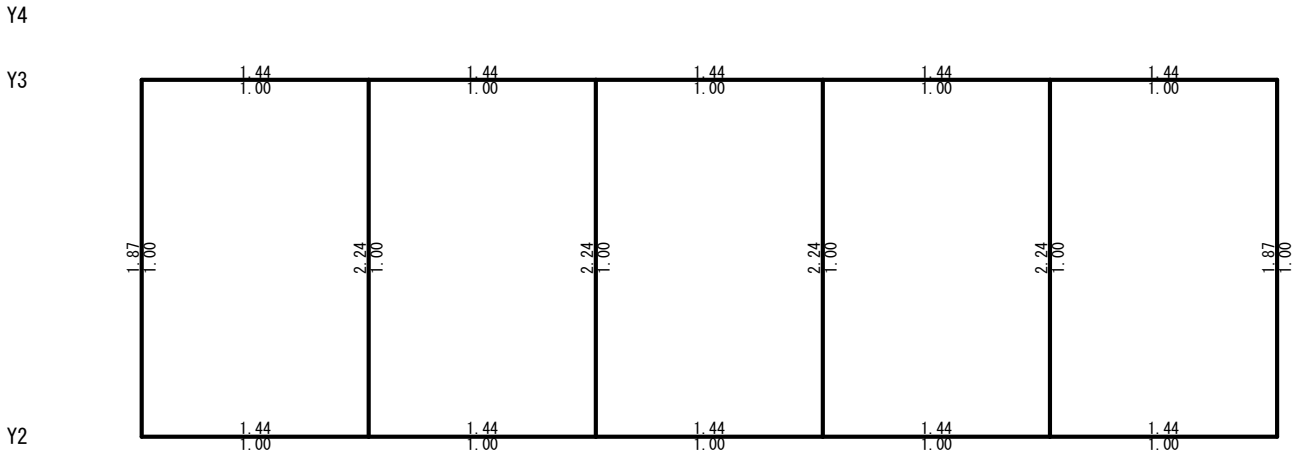


3F 層 (S=1/233)

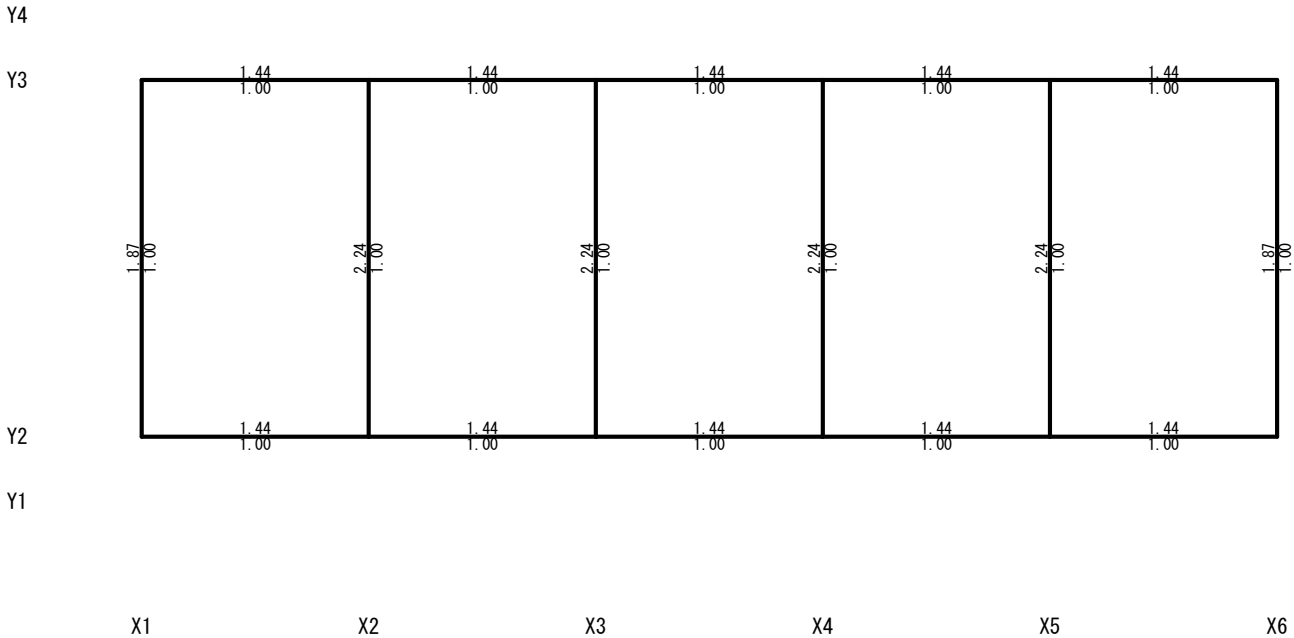


2F 層 (S=1/233)

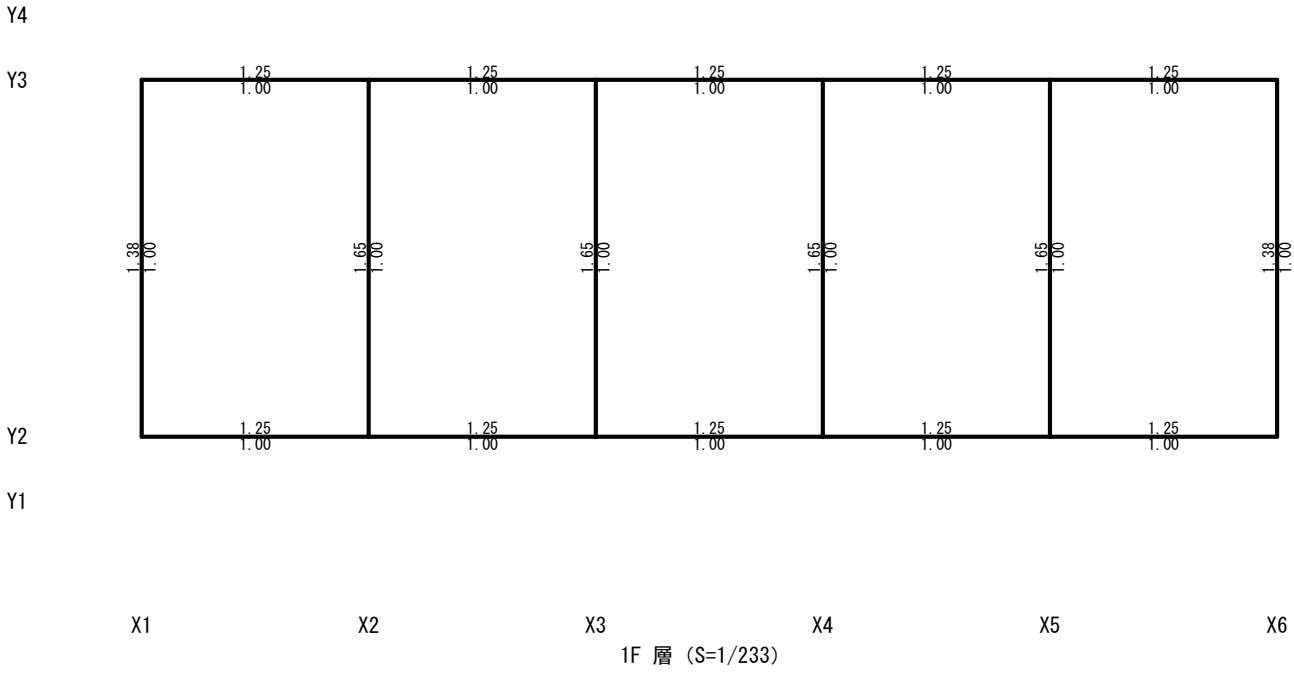


1F 層 (S=1/233)

## A-2. 応力計算結果

### A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ

6F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 750.0 | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 103859.2 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 4243.9 | 4243.9 |
| Y2 | | | | | | 4243.9 | 4243.9 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

5F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 750.0 | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 139755.2 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 4583.3 | 4583.3 |
| Y2 | | | | | | 4583.3 | 4583.3 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

4F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 750.0 | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 168057.5 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 4750.4 | 4750.4 |
| Y2 | | | | | | 4750.4 | 4750.4 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

3F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 750.0 | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 200751.7 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 5212.1 | 5212.1 |
| Y2 | | | | | | 5212.1 | 5212.1 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

2F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 750.0 | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 236221.9 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 5987.6 | 5987.6 |
| Y2 | | | | | | 5987.6 | 5987.6 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

1F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 750.0 | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 232072.7 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 8253.4 | 8253.4 |
| Y2 | | | | | | 8253.4 | 8253.4 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

6F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 103859.2 | 11922.9 | 11922.9 |
| X2 | | | | | | 11551.7 | 11551.7 |
| X3 | | | | | | 11398.8 | 11398.8 |
| X4 | | | | | | 11398.8 | 11398.8 |
| X5 | | | | | | 11551.7 | 11551.7 |
| X6 | | | | | | 11922.9 | 11922.9 |

5F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 139755.2 | 15210.3 | 15210.3 |
| X2 | | | | | | 17897.9 | 17897.9 |
| X3 | | | | | | 17774.2 | 17774.2 |
| X4 | | | | | | 17774.2 | 17774.2 |
| X5 | | | | | | 17897.9 | 17897.9 |
| X6 | | | | | | 15210.3 | 15210.3 |

4F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 168057.5 | 17835.1 | 17835.1 |
| X2 | | | | | | 22844.2 | 22844.2 |
| X3 | | | | | | 22742.2 | 22742.2 |
| X4 | | | | | | 22742.2 | 22742.2 |
| X5 | | | | | | 22844.2 | 22844.2 |
| X6 | | | | | | 17835.1 | 17835.1 |

3F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 200751.7 | 20951.2 | 20951.2 |
| X2 | | | | | | 28283.1 | 28283.1 |
| X3 | | | | | | 28195.4 | 28195.4 |
| X4 | | | | | | 28195.4 | 28195.4 |
| X5 | | | | | | 28283.1 | 28283.1 |
| X6 | | | | | | 20951.2 | 20951.2 |

2F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 236221.9 | 24144.8 | 24144.8 |
| X2 | | | | | | 34583.0 | 34583.0 |
| X3 | | | | | | 34517.8 | 34517.8 |
| X4 | | | | | | 34517.8 | 34517.8 |
| X5 | | | | | | 34583.0 | 34583.0 |
| X6 | | | | | | 24144.8 | 24144.8 |

1F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 232072.7 | 23175.0 | 23175.0 |
| X2 | | | | | | 34750.2 | 34750.2 |
| X3 | | | | | | 34728.2 | 34728.2 |
| X4 | | | | | | 34728.2 | 34728.2 |
| X5 | | | | | | 34750.2 | 34750.2 |
| X6 | | | | | | 23175.0 | 23175.0 |

## A-2.2　部材応力図

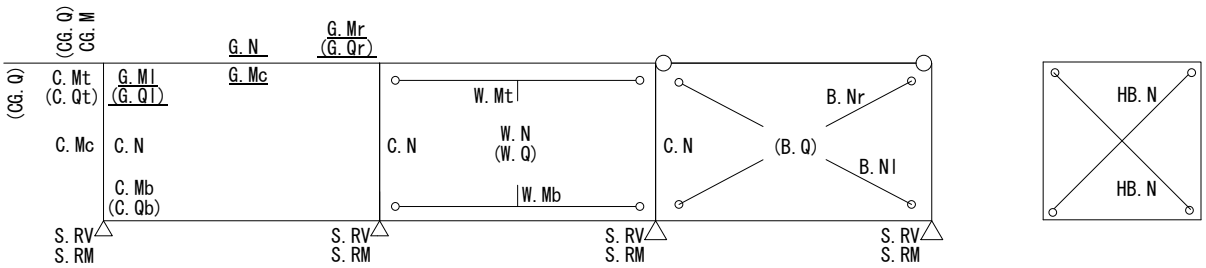


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Ml | ：はり左端部の曲げモーメント | (kN·m) | W.Mt | ：壁頭の曲げモーメント | (kN·m) |
| G.Mr | ：はり右端部の曲げモーメント | (kN·m) | W.Mb | ：壁脚の曲げモーメント | (kN·m) |
| G.Mc | ：はり中央の曲げモーメント<br>()付きはフェース間中央 | (kN·m) | W.Q | ：壁のせん断力 | (kN) |
| | | | W.N | ：壁軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) |
| G.N | ：はり軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) | | | |
| G.Ql | ：はり左端部 のせん断力 | (kN) | B.Nr | ：ブレースの右上り軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) |
| G.Qr | ：はり右端部のせん断力 | (kN) | B.Nl | ：ブレースの左上り軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) |
| | | | B.Q | ：ブレースのせん断力 | (kN) |
| C.Mt | ：柱頭の曲げモーメント | (kN·m) | | | |
| C.Mc | ：柱中央の曲げモーメント | (kN·m) | HB.N | ：水平ブレースの部材軸力 | (kN) |
| C.Mb | ：柱脚の曲げモーメント | (kN·m) | | | |
| C.N | ：柱軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) | S.RV | ：鉛直方向支点反力<br>（ ■ :水平荷重時浮き上がり） | (kN) |
| C.Qt | ：柱頭のせん断力 | (kN) | | | |
| C.Qb | ：柱脚のせん断力 | (kN) | S.RM | ：支点反力曲げモーメント | (kN·m) |
| | | | ○ | ：ピン接合 | |
| CG.M | ：片持ばりの曲げモーメント | (kN·m) | | | |
| CG.Q | ；片持ばりのせん断力 | (kN) | | | |

鉛直荷重（立体解析）

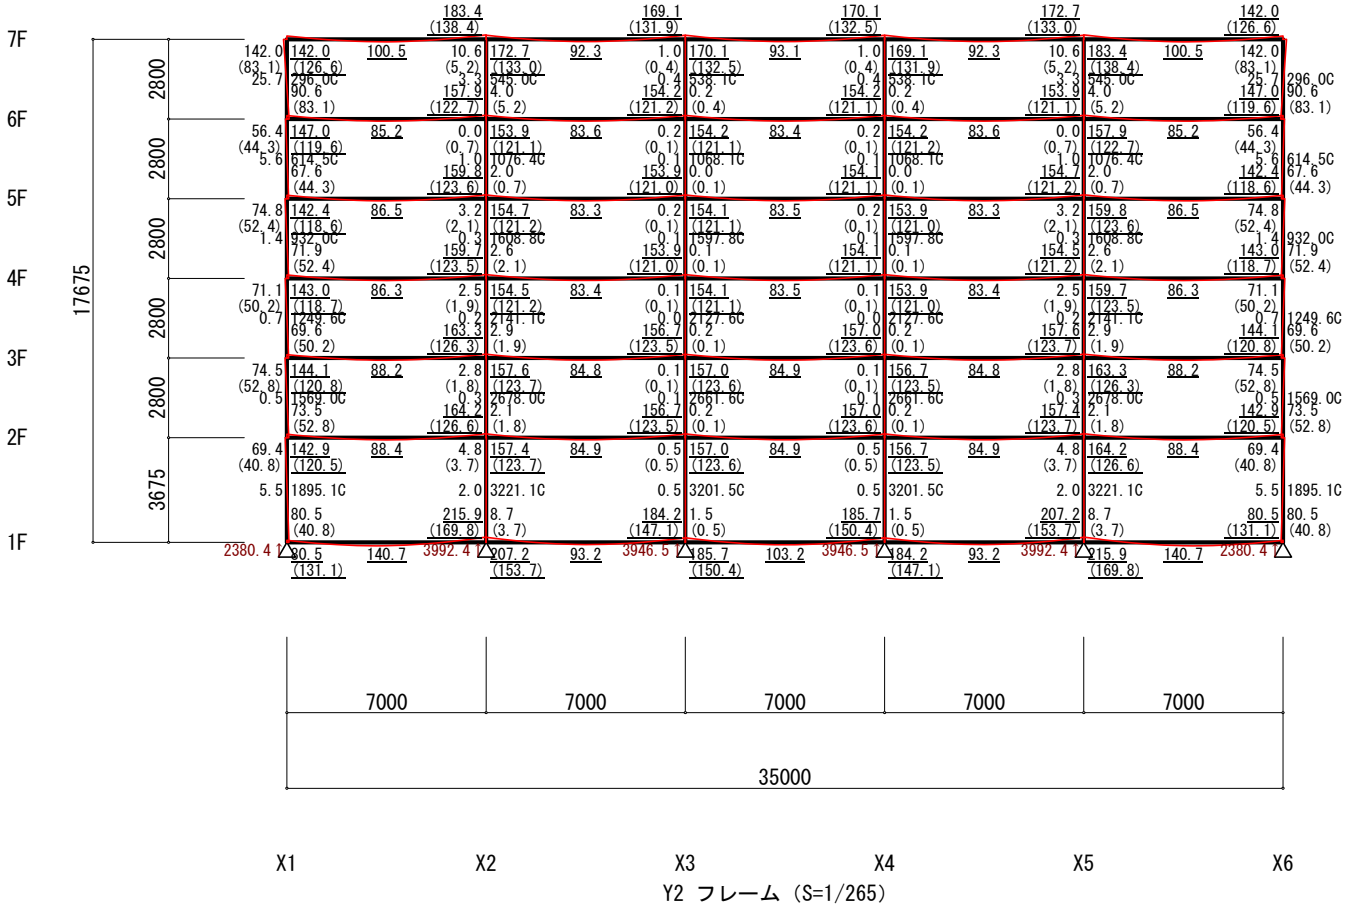

鉛直荷重（立体解析）

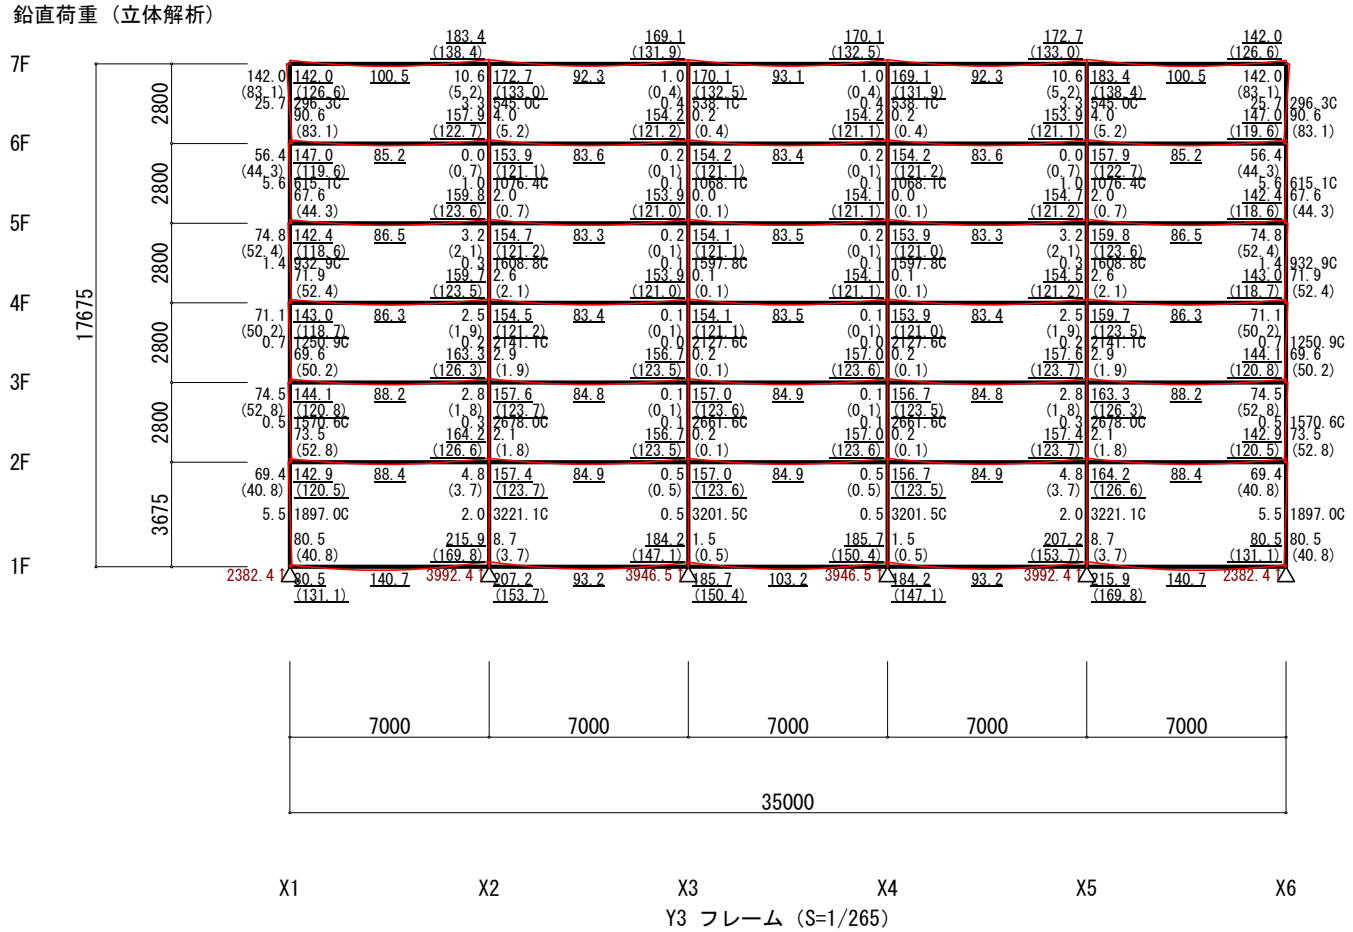


Y3 フレーム（S=1/265）

鉛直荷重（立体解析）

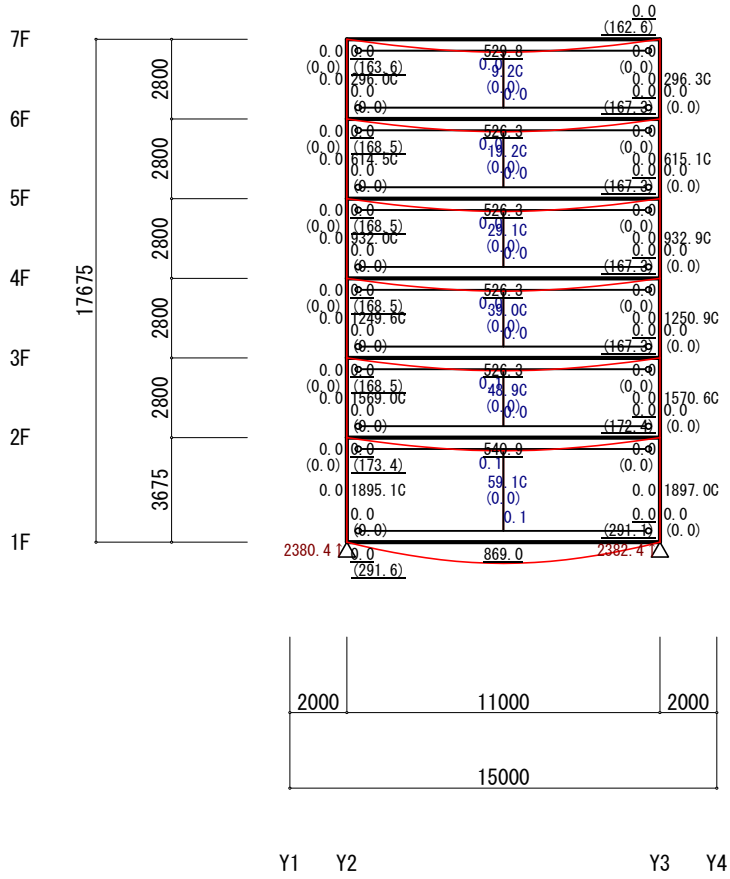


X1 フレーム（S=1/265）

鉛直荷重（立体解析）

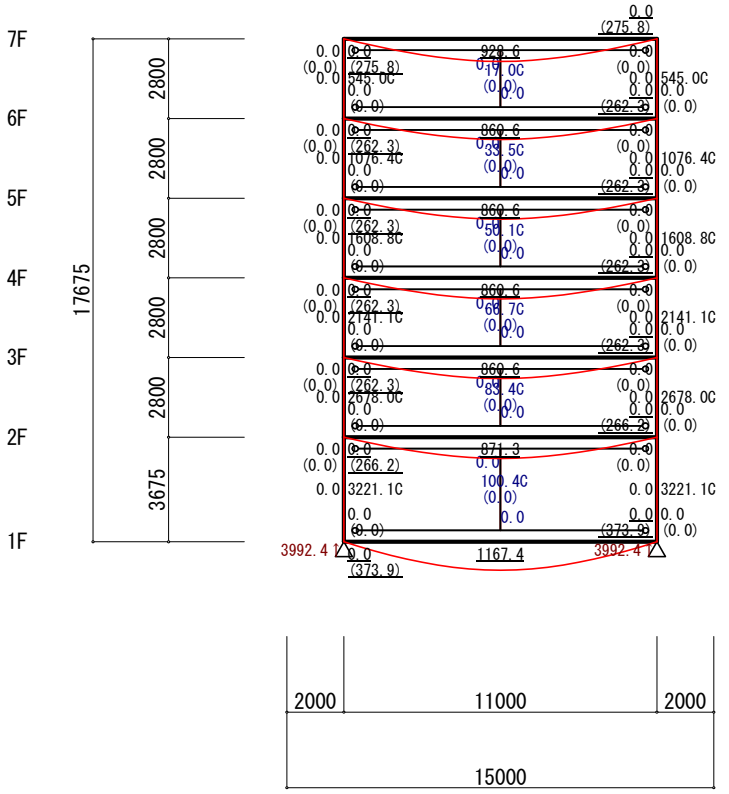


X2 フレーム（S=1/265）

鉛直荷重（立体解析）

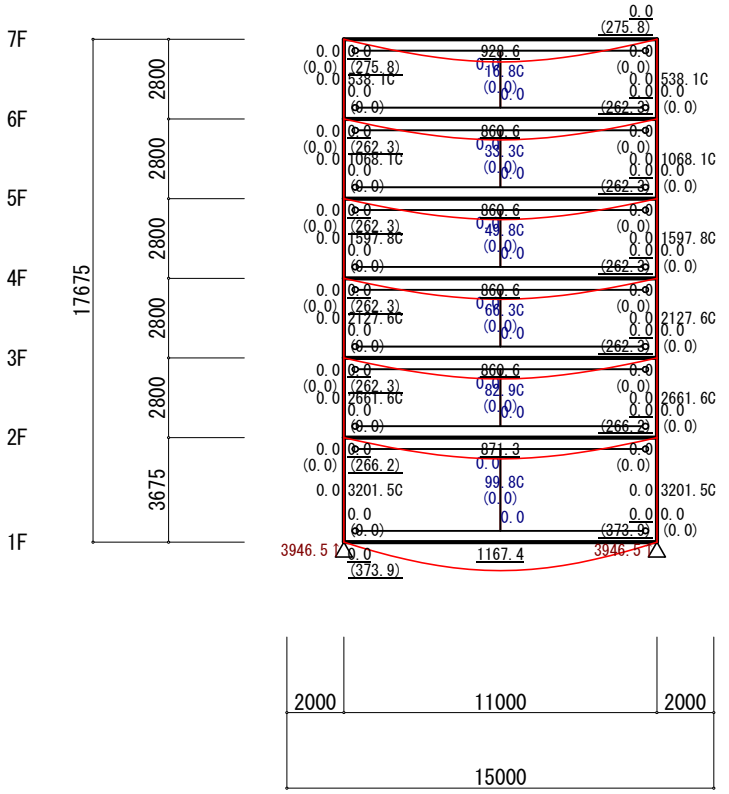


X3 フレーム（S=1/265）

鉛直荷重（立体解析）

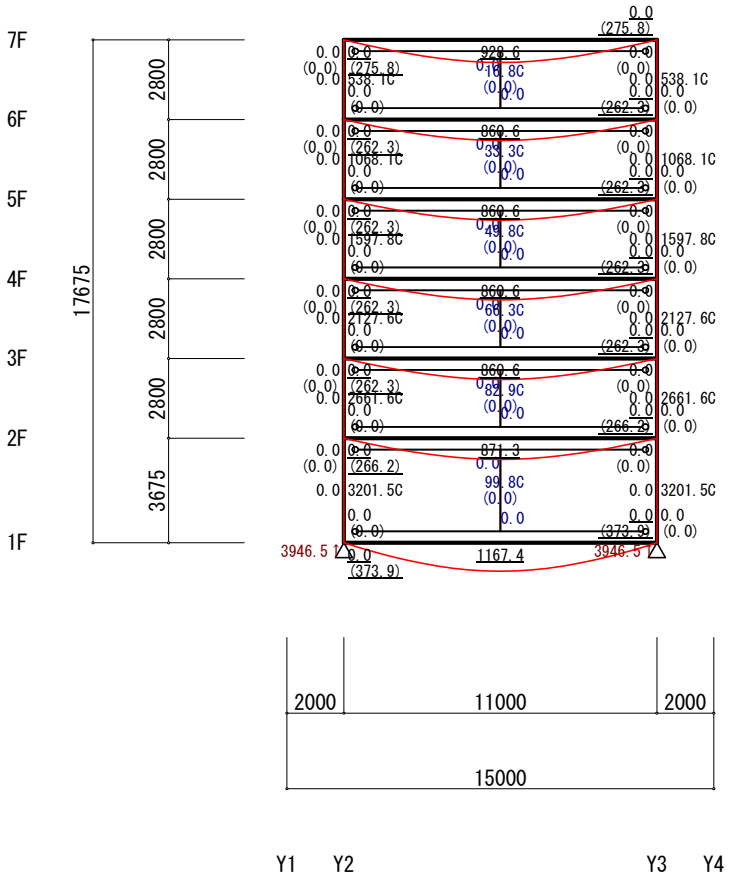


X4 フレーム（S=1/265）

鉛直荷重（立体解析）

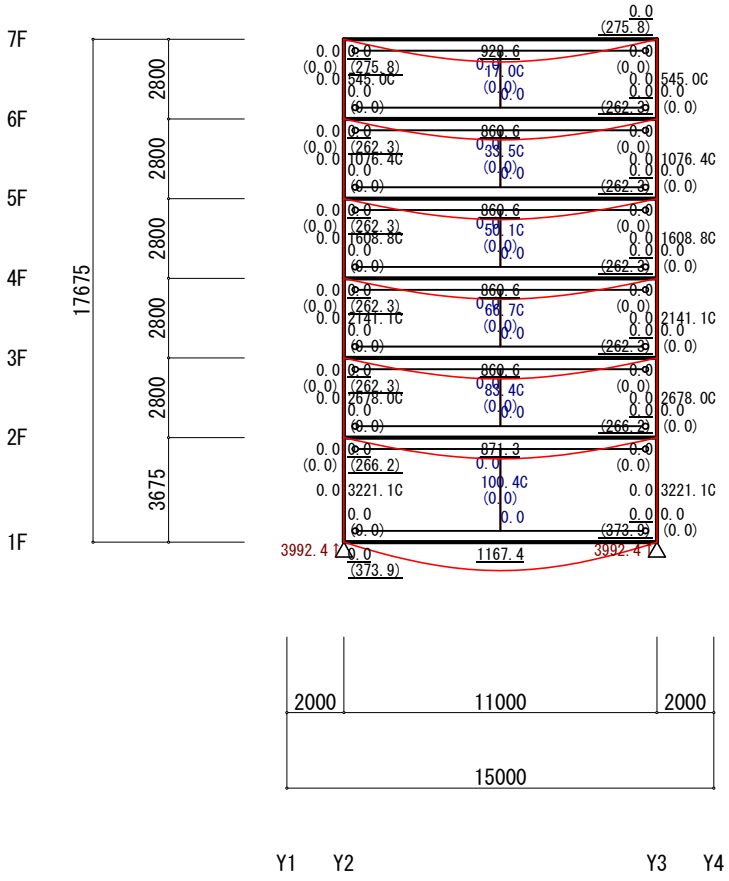


X5 フレーム（S=1/265）

鉛直荷重（立体解析）

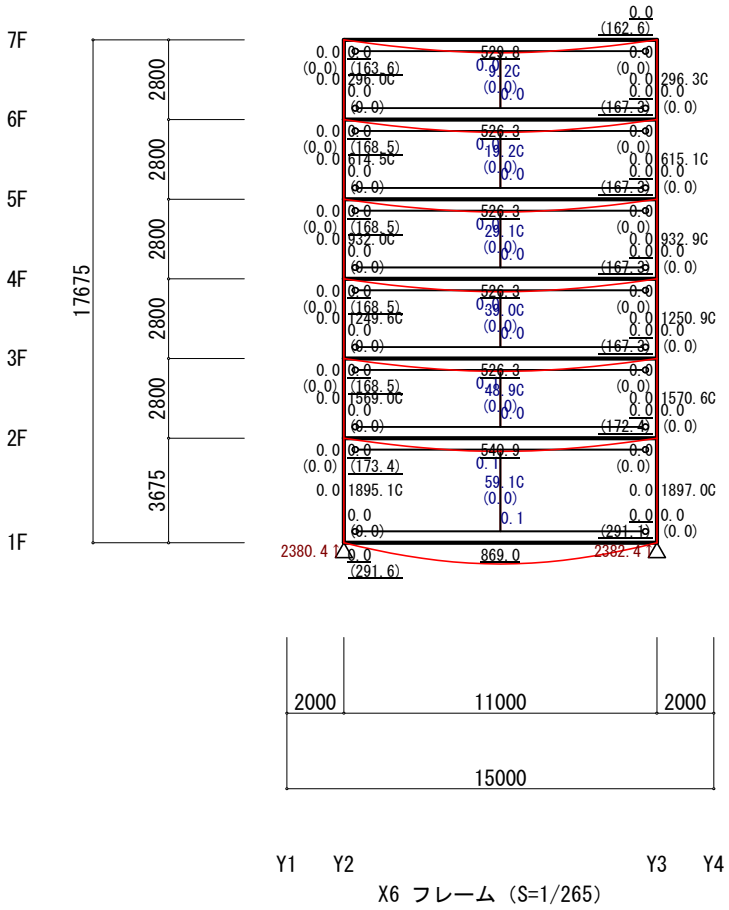


X6 フレーム（S=1/265）

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

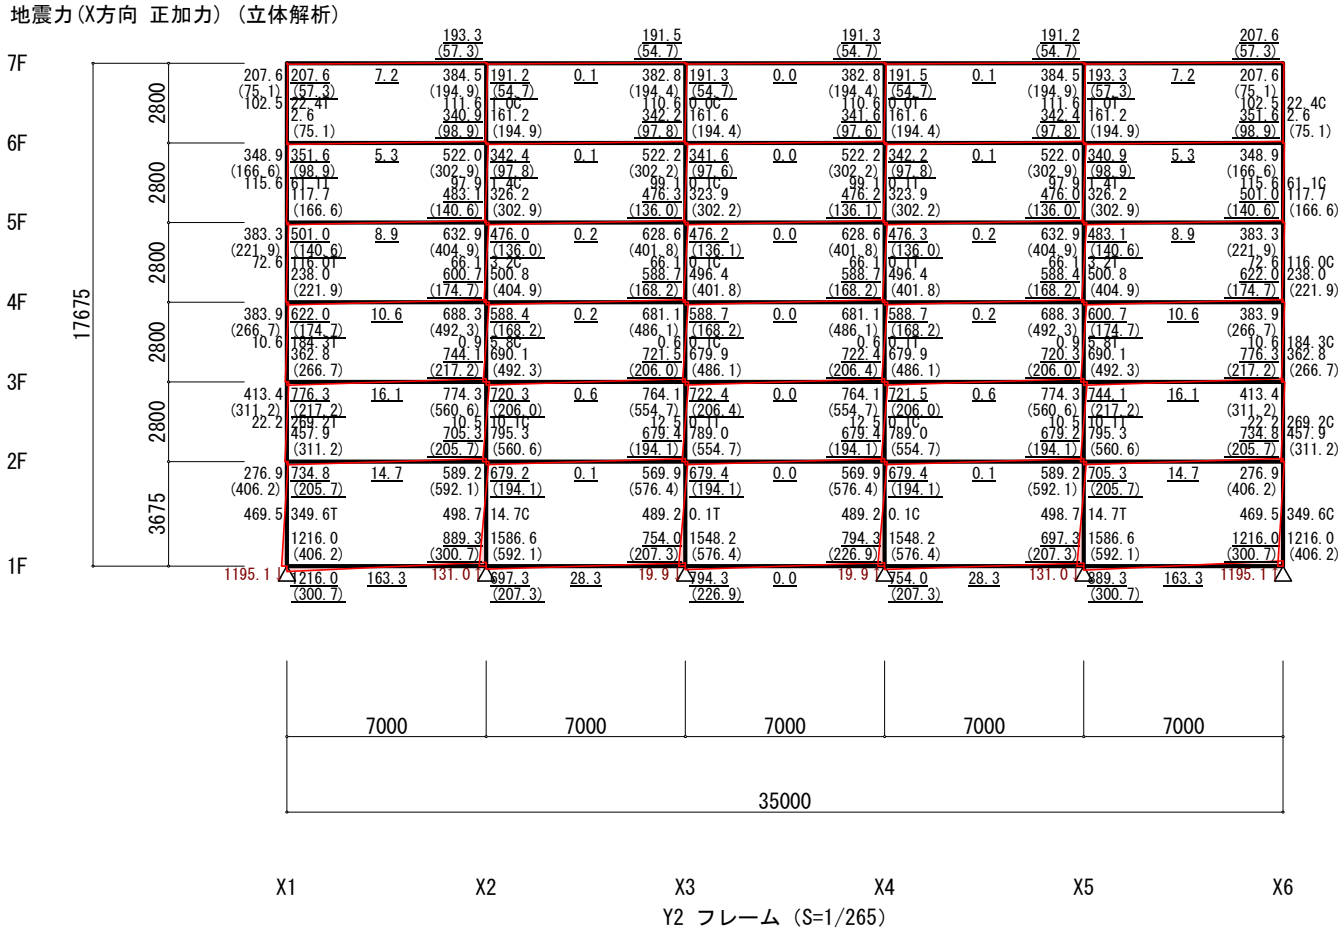


Y2 フレーム（S=1/265）

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

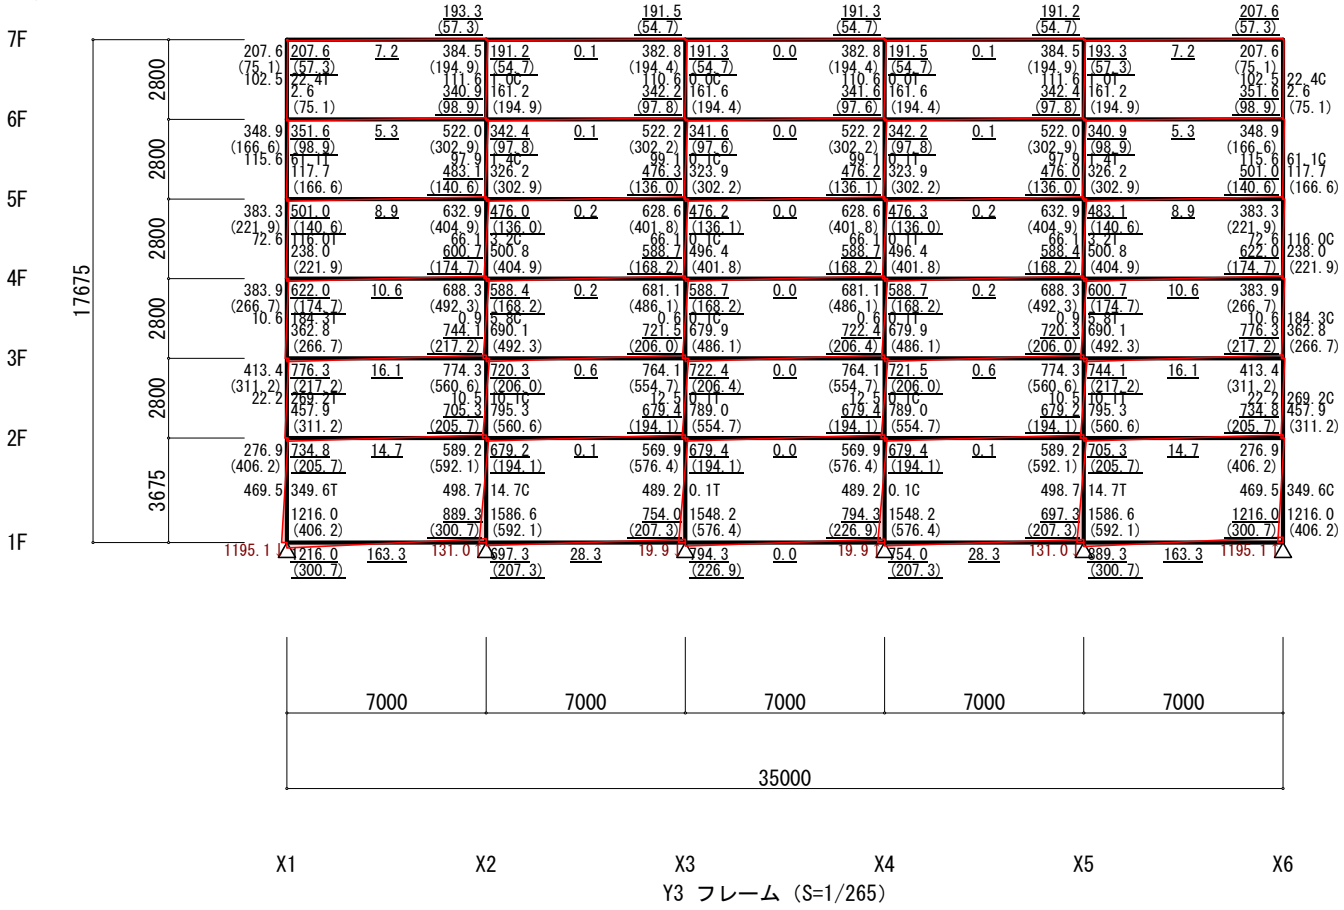


Y3 フレーム（S=1/265）

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

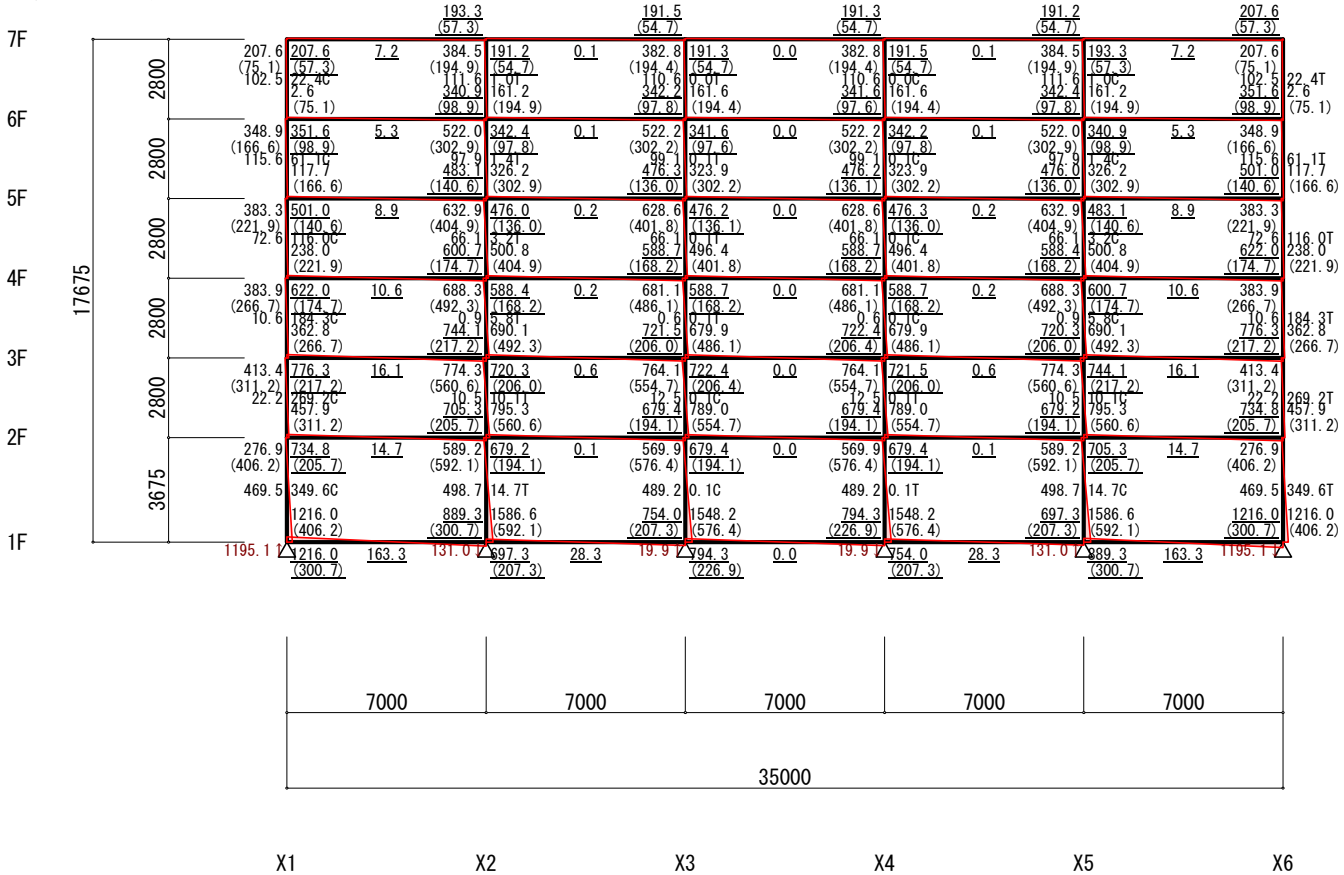


Y2 フレーム（S=1/265）

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

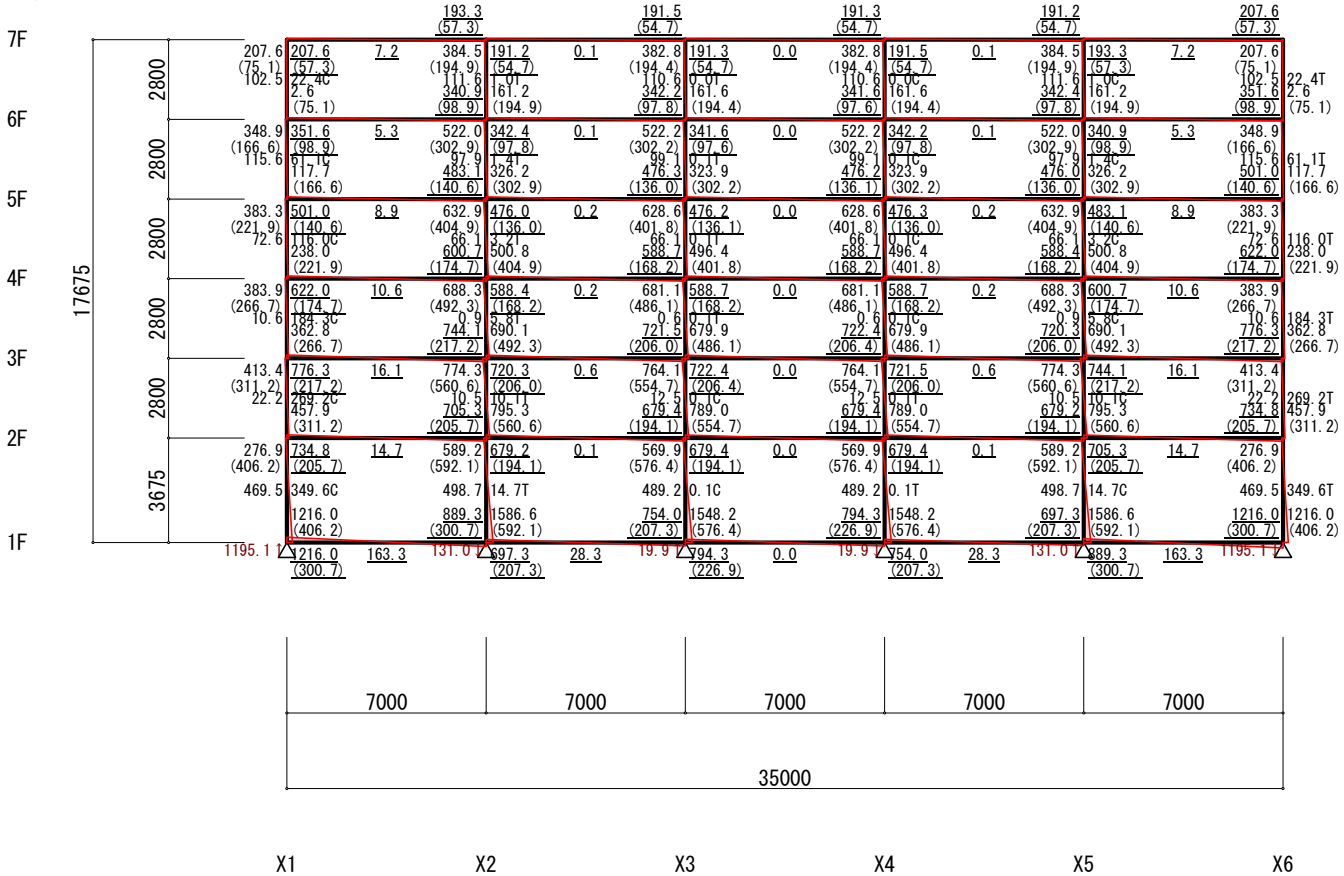


Y3 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

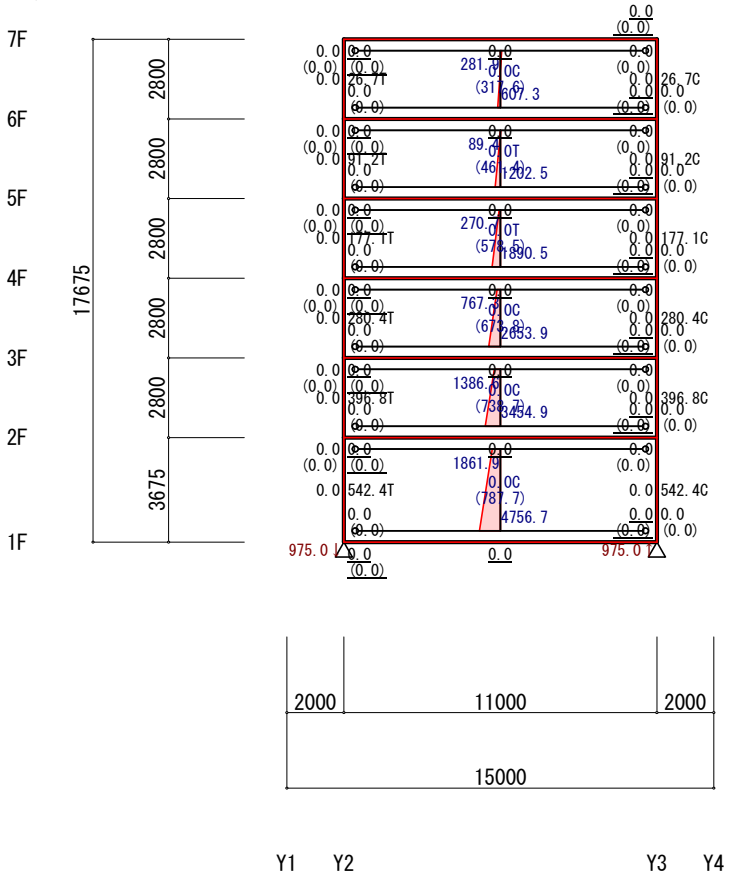


X1 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

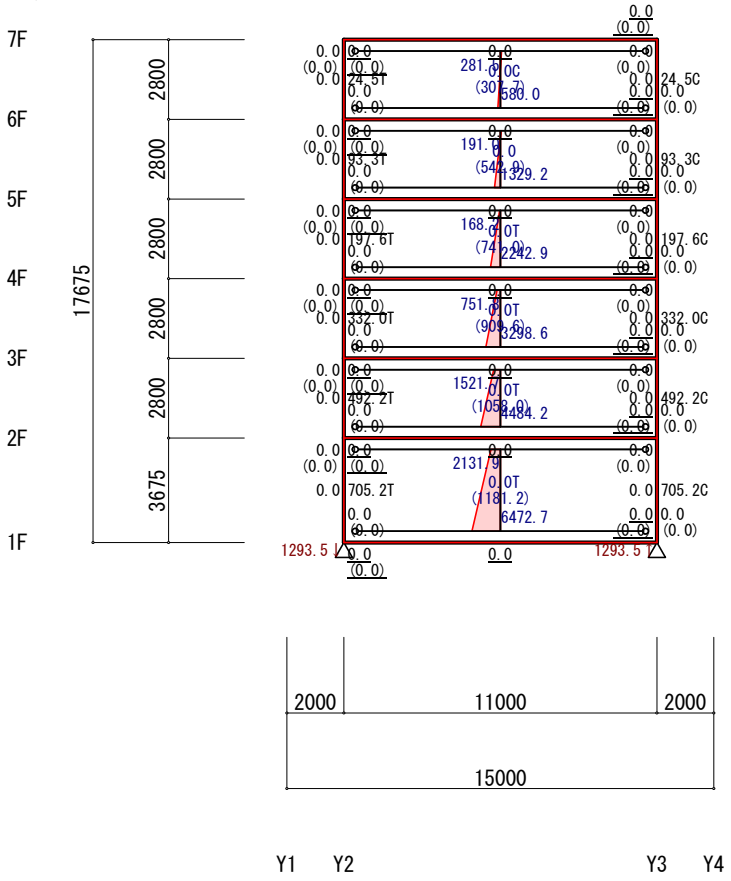


X2 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

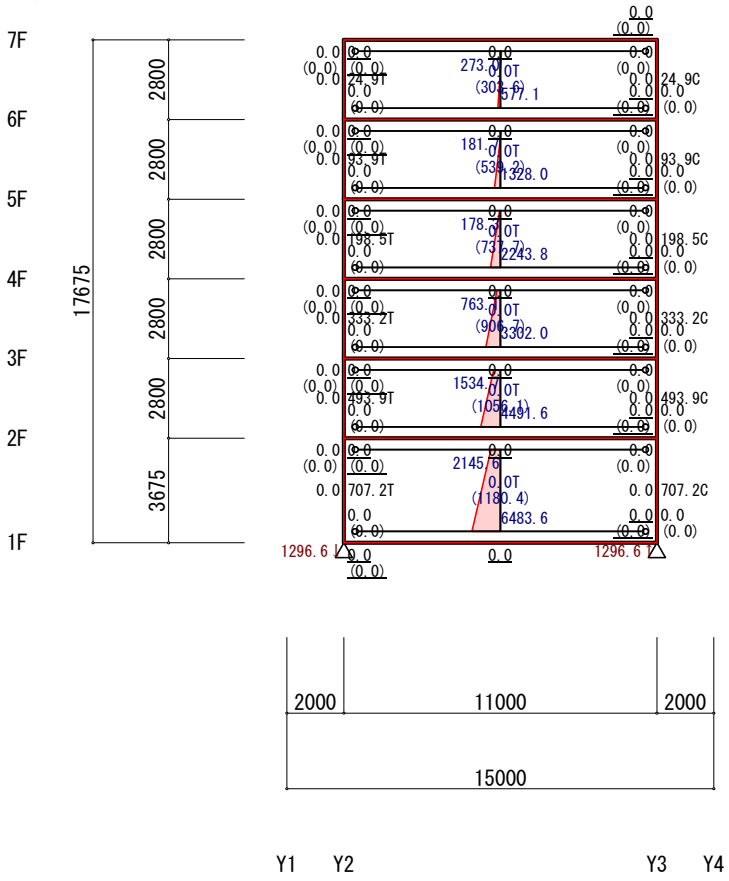


X3 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

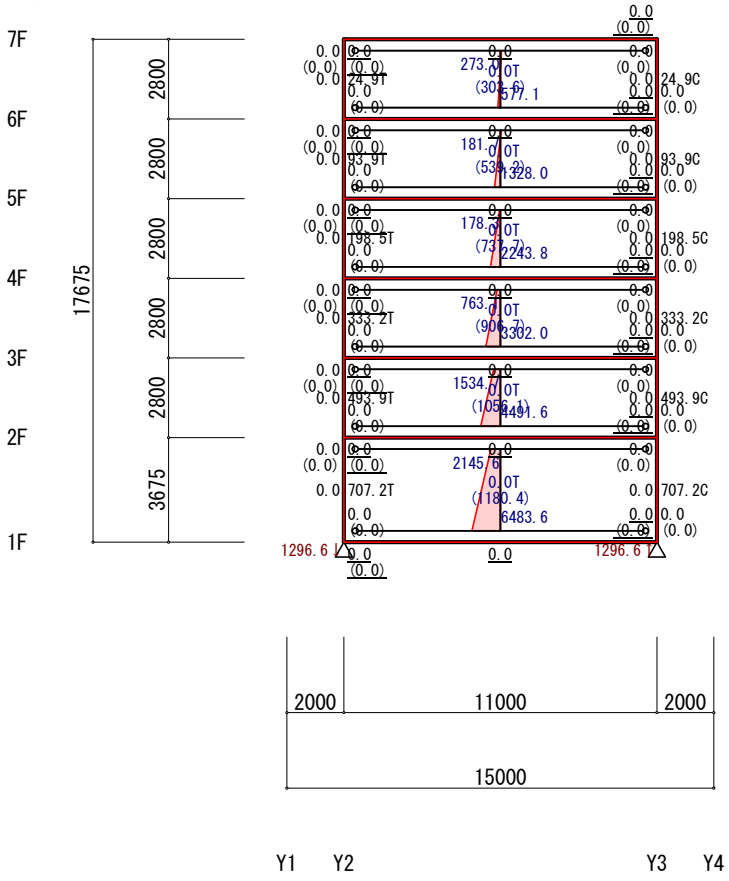


X4 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

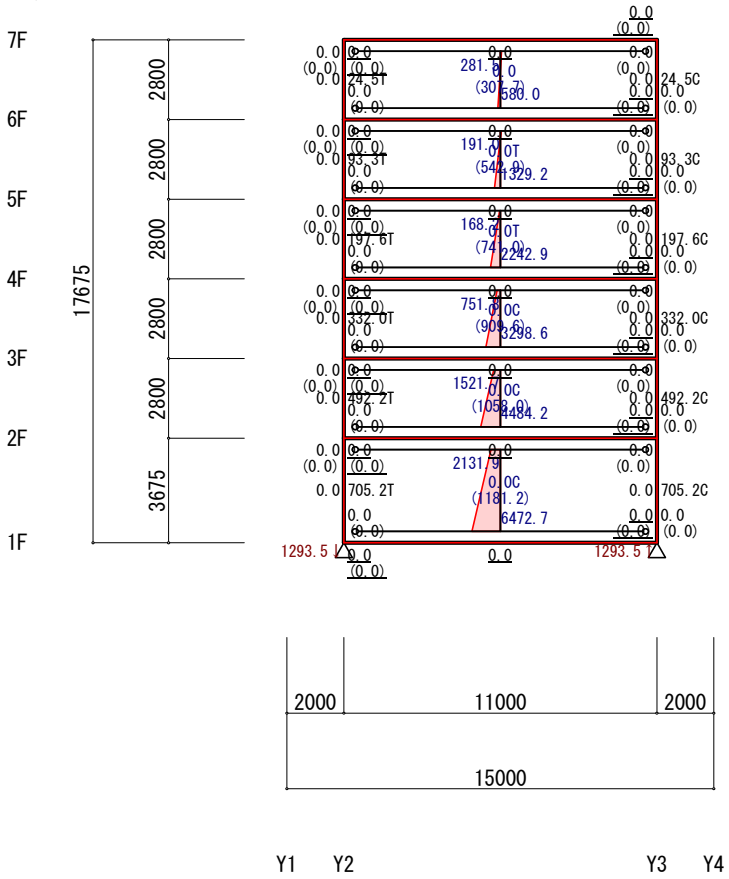


X5 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

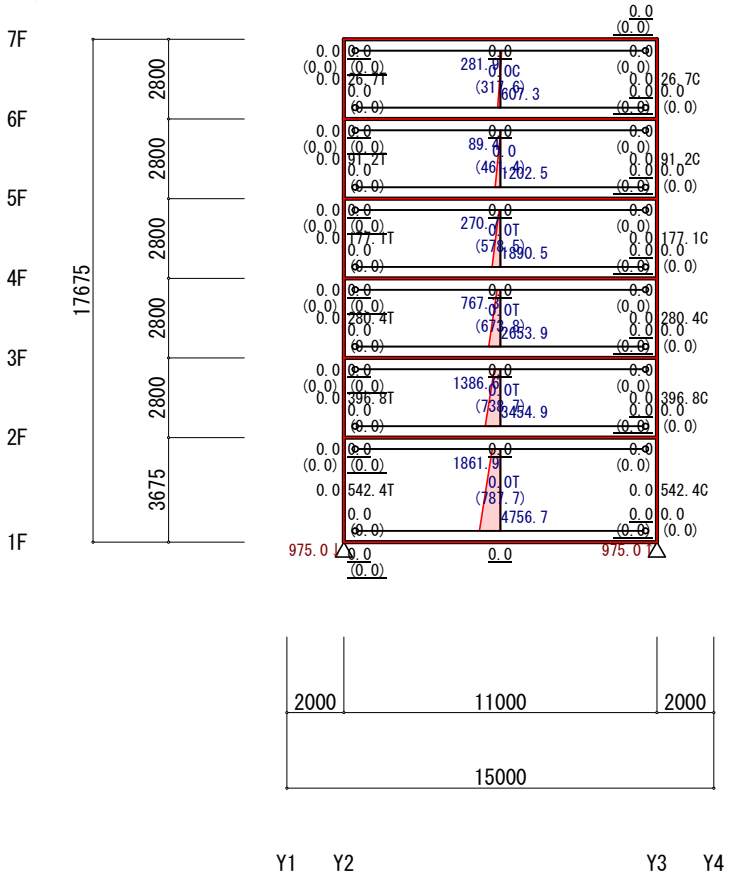


X6 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

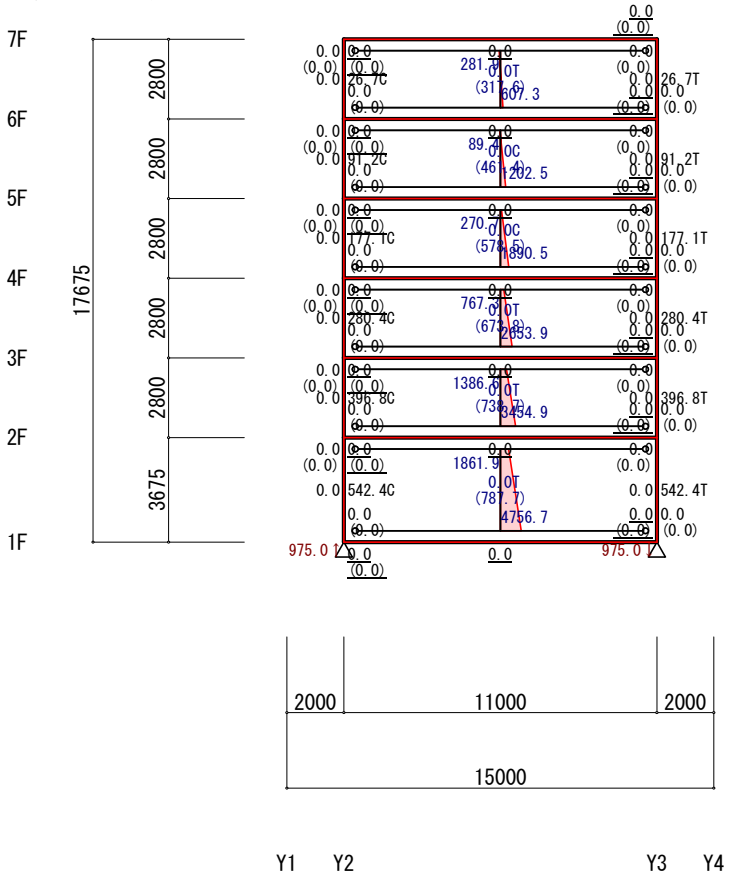


X1 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

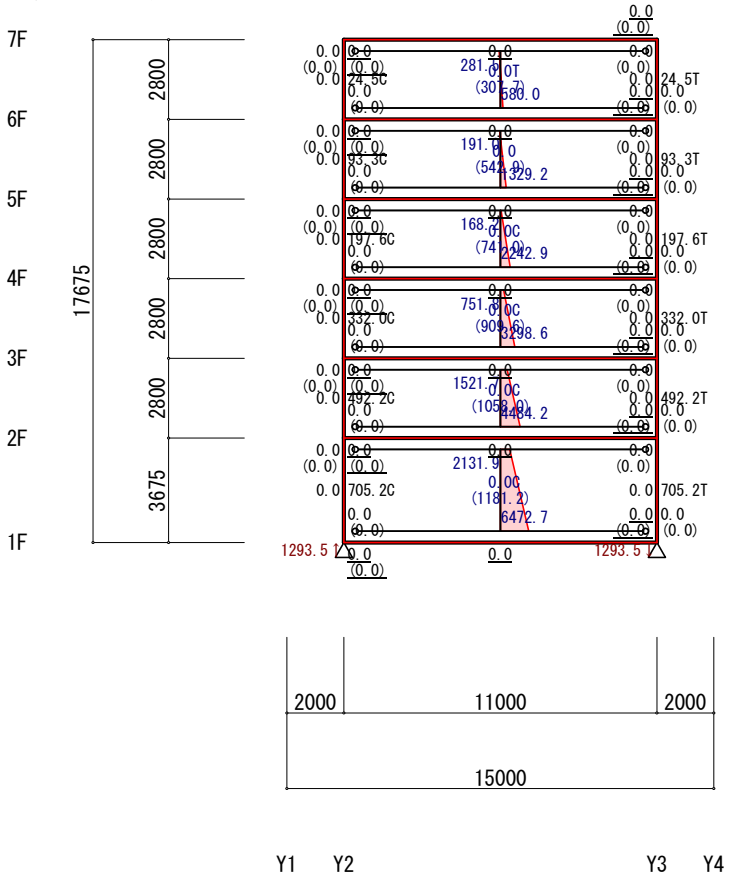


X2 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

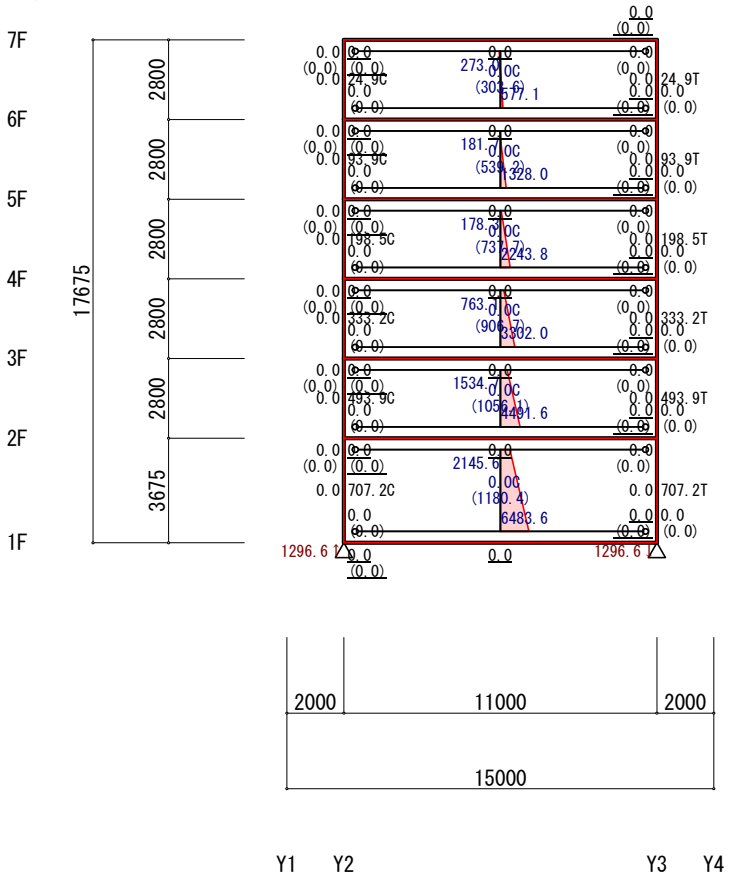


X3 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

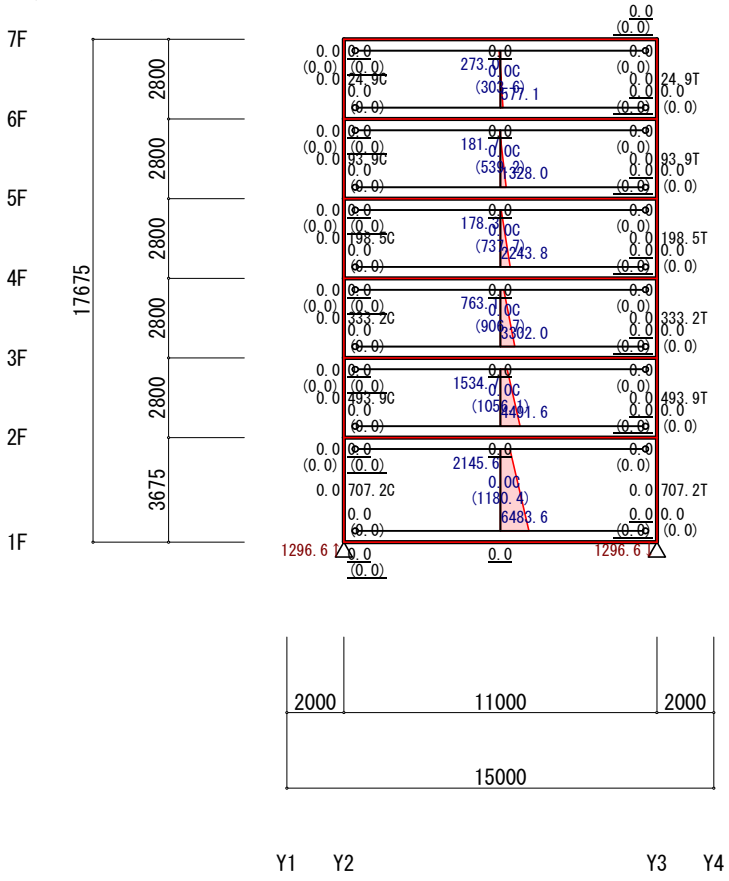


X4 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

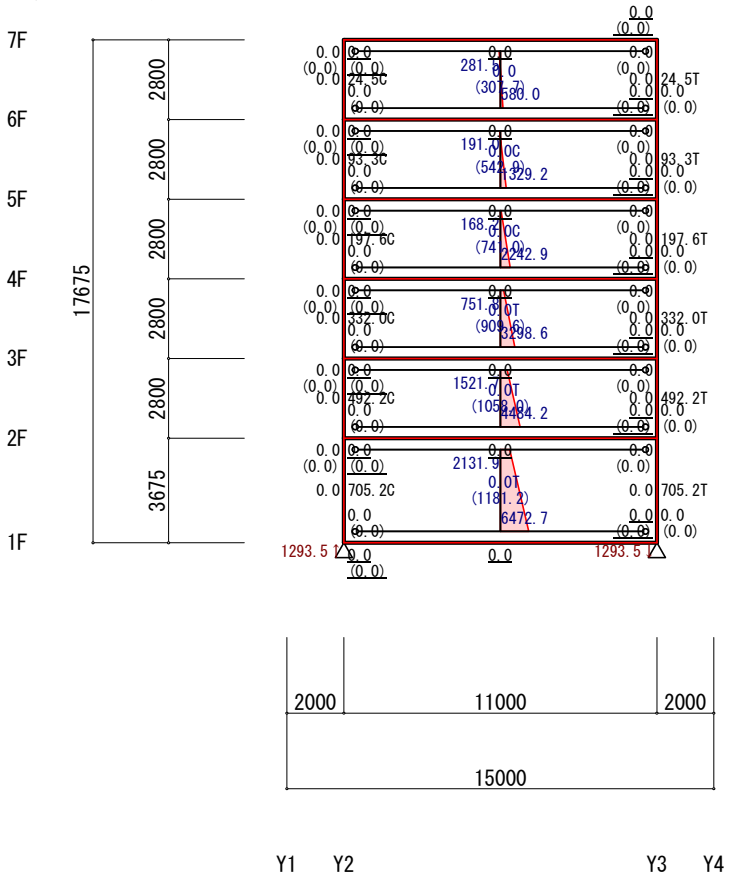


X5 フレーム（S=1/265）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

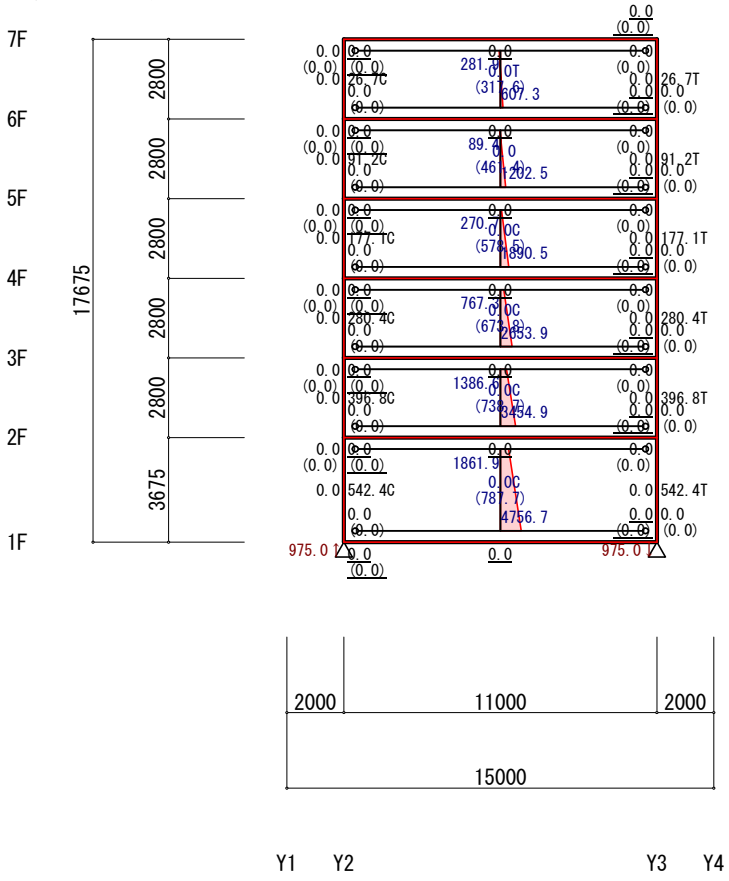


X6 フレーム（S=1/265）

## A-2.3 部材応力表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Ml | ：大梁左端部モーメント | (kN･m) | G.Mr | ：大梁右端部モーメント | (kN･m) |
| G.Mc | ：大梁中央部モーメント | (kN･m) | | | |
| G.Nl | ：大梁左端部軸力 | (kN･m) | G.Nr | ：大梁右端部軸力 | (kN) |
| G.Ql | ：大梁左端部せん断力 | (kN) | G.Qr | ：大梁右端部せん断力 | (kN) |
| C.Mt | ：柱頭モーメント | (kN･m) | C.Mb | ：柱脚モーメント | (kN･m) |
| C.Mc | ：柱中央モーメント | (kN･m) | | | |
| C.Qt | ：柱頭せん断力 | (kN) | C.Qb | ：柱脚せん断力 | (kN) |
| C.Nt | ：柱頭軸力 | (kN) | C.Nb | ：柱脚軸力 | (kN) |
| W.N1 | ：ブレース右上がり部材軸力 | (kN) | W.N2 | ：ブレース右下がり部材軸力 | (kN) |
| W.Q | ：壁・ブレースせん断力 | (kN) | | | |
| W.Mt | ：壁柱壁頭モーメント | (kN･m) | W.Mb | ：壁柱壁脚モーメント | (kN･m) |
| W.N | ：壁柱軸力 | (kN) | | | |
| HS.N | ：水平バネ応力（加力方向） | (kN) | | | |
| HS.N1 | ：水平バネ応力（加力直交） | (kN) | | | |

応力の付号

| | | |
|---|---|---|
| 柱せん断力 | 右向きが | (+) |
| 梁せん断力、柱軸力 | 下向きが | (+) |
| 曲げモーメント | 時計回りが | (+) |
| ブレース軸力 | 圧縮が | (+) |

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X1 | X2 | -142.0 | 183.4 | 100.5 | 126.6 | 138.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -172.7 | 169.1 | 92.3 | 133.0 | 131.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -170.1 | 170.1 | 93.1 | 132.5 | 132.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -169.1 | 172.7 | 92.3 | 131.9 | 133.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -183.4 | 142.0 | 100.5 | 138.4 | 126.6 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | -147.0 | 157.9 | 85.2 | 119.6 | 122.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -153.9 | 154.2 | 83.6 | 121.1 | 121.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -154.2 | 154.2 | 83.4 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -154.2 | 153.9 | 83.6 | 121.2 | 121.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -157.9 | 147.0 | 85.2 | 122.7 | 119.6 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | -142.4 | 159.8 | 86.5 | 118.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -154.7 | 153.9 | 83.3 | 121.2 | 121.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -154.1 | 154.1 | 83.5 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -153.9 | 154.7 | 83.3 | 121.0 | 121.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -159.8 | 142.4 | 86.5 | 123.6 | 118.6 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | -143.0 | 159.7 | 86.3 | 118.7 | 123.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -154.5 | 153.9 | 83.4 | 121.2 | 121.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -154.1 | 154.1 | 83.5 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -153.9 | 154.5 | 83.4 | 121.0 | 121.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -159.7 | 143.0 | 86.3 | 123.5 | 118.7 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | -144.1 | 163.3 | 88.2 | 120.8 | 126.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -157.6 | 156.7 | 84.8 | 123.7 | 123.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -157.0 | 157.0 | 84.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -156.7 | 157.6 | 84.8 | 123.5 | 123.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -163.3 | 144.1 | 88.2 | 126.3 | 120.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | X1 | X2 | -142.9 | 164.2 | 88.4 | 120.5 | 126.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -157.4 | 156.7 | 84.9 | 123.7 | 123.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -157.0 | 157.0 | 84.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -156.7 | 157.4 | 84.9 | 123.5 | 123.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -164.2 | 142.9 | 88.4 | 126.6 | 120.5 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | -80.5 | 215.9 | 140.7 | 131.1 | 169.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -207.2 | 184.2 | 93.2 | 153.7 | 147.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -185.7 | 185.7 | 103.2 | 150.4 | 150.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -184.2 | 207.2 | 93.2 | 147.1 | 153.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -215.9 | 80.5 | 140.7 | 169.8 | 131.1 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X1 | X2 | 207.6 | 193.3 | 7.2 | -57.3 | 57.3 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X2 | X3 | 191.2 | 191.5 | -0.1 | -54.7 | 54.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 191.3 | 191.3 | 0.0 | -54.7 | 54.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 191.5 | 191.2 | 0.1 | -54.7 | 54.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 193.3 | 207.6 | -7.2 | -57.3 | 57.3 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | 351.6 | 340.9 | 5.3 | -98.9 | 98.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 342.4 | 342.2 | 0.1 | -97.8 | 97.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 341.6 | 341.6 | 0.0 | -97.6 | 97.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 342.2 | 342.4 | -0.1 | -97.8 | 97.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 340.9 | 351.6 | -5.3 | -98.9 | 98.9 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | 501.0 | 483.1 | 8.9 | -140.6 | 140.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 476.0 | 476.3 | -0.2 | -136.0 | 136.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 476.2 | 476.2 | 0.0 | -136.1 | 136.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 476.3 | 476.0 | 0.2 | -136.0 | 136.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 483.1 | 501.0 | -8.9 | -140.6 | 140.6 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | 622.0 | 600.7 | 10.6 | -174.7 | 174.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 588.4 | 588.7 | -0.2 | -168.2 | 168.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 588.7 | 588.7 | 0.0 | -168.2 | 168.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 588.7 | 588.4 | 0.2 | -168.2 | 168.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 600.7 | 622.0 | -10.6 | -174.7 | 174.7 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | 776.3 | 744.1 | 16.1 | -217.2 | 217.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 720.3 | 721.5 | -0.6 | -206.0 | 206.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 722.4 | 722.4 | 0.0 | -206.4 | 206.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 721.5 | 720.3 | 0.6 | -206.0 | 206.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 744.1 | 776.3 | -16.1 | -217.2 | 217.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | X1 | X2 | 734.8 | 705.3 | 14.7 | -205.7 | 205.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 679.2 | 679.4 | -0.1 | -194.1 | 194.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 679.4 | 679.4 | 0.0 | -194.1 | 194.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 679.4 | 679.2 | 0.1 | -194.1 | 194.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 705.3 | 734.8 | -14.7 | -205.7 | 205.7 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | 1216.0 | 889.3 | 163.3 | -300.7 | 300.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 697.3 | 754.0 | -28.3 | -207.3 | 207.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 794.3 | 794.3 | 0.0 | -226.9 | 226.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 754.0 | 697.3 | 28.3 | -207.3 | 207.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 889.3 | 1216.0 | -163.3 | -300.7 | 300.7 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X1 | X2 | -207.6 | -193.3 | -7.2 | 57.3 | -57.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -191.2 | -191.5 | 0.1 | 54.7 | -54.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -191.3 | -191.3 | 0.0 | 54.7 | -54.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -191.5 | -191.2 | -0.1 | 54.7 | -54.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -193.3 | -207.6 | 7.2 | 57.3 | -57.3 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | -351.6 | -340.9 | -5.3 | 98.9 | -98.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -342.4 | -342.2 | -0.1 | 97.8 | -97.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -341.6 | -341.6 | 0.0 | 97.6 | -97.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -342.2 | -342.4 | 0.1 | 97.8 | -97.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -340.9 | -351.6 | 5.3 | 98.9 | -98.9 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | -501.0 | -483.1 | -8.9 | 140.6 | -140.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -476.0 | -476.3 | 0.2 | 136.0 | -136.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -476.2 | -476.2 | 0.0 | 136.1 | -136.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -476.3 | -476.0 | -0.2 | 136.0 | -136.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -483.1 | -501.0 | 8.9 | 140.6 | -140.6 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | -622.0 | -600.7 | -10.6 | 174.7 | -174.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -588.4 | -588.7 | 0.2 | 168.2 | -168.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -588.7 | -588.7 | 0.0 | 168.2 | -168.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -588.7 | -588.4 | -0.2 | 168.2 | -168.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -600.7 | -622.0 | 10.6 | 174.7 | -174.7 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | -776.3 | -744.1 | -16.1 | 217.2 | -217.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -720.3 | -721.5 | 0.6 | 206.0 | -206.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -722.4 | -722.4 | 0.0 | 206.4 | -206.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -721.5 | -720.3 | -0.6 | 206.0 | -206.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -744.1 | -776.3 | 16.1 | 217.2 | -217.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | X1 | X2 | -734.8 | -705.3 | -14.7 | 205.7 | -205.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -679.2 | -679.4 | 0.1 | 194.1 | -194.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -679.4 | -679.4 | 0.0 | 194.1 | -194.1 | 0.0 | 0.0 |

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | X4 | X5 | -679.4 | -679.2 | -0.1 | 194.1 | -194.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -705.3 | -734.8 | 14.7 | 205.7 | -205.7 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | -1216.0 | -889.3 | -163.3 | 300.7 | -300.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -697.3 | -754.0 | 28.3 | 207.3 | -207.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -794.3 | -794.3 | 0.0 | 226.9 | -226.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -754.0 | -697.3 | -28.3 | 207.3 | -207.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -889.3 | -1216.0 | 163.3 | 300.7 | -300.7 | 0.0 | 0.0 |

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 7F | X1 | 142.0 | 90.6 | -25.7 | -83.1 | 83.1 | -296.0 | 296.0 |
| | | X2 | -10.6 | -4.0 | 3.3 | 5.2 | -5.2 | -545.0 | 545.0 |
| | | X3 | 1.0 | 0.2 | -0.4 | -0.4 | 0.4 | -538.1 | 538.1 |
| | | X4 | -1.0 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | -538.1 | 538.1 |
| | | X5 | 10.6 | 4.0 | -3.3 | -5.2 | 5.2 | -545.0 | 545.0 |
| | | X6 | -142.0 | -90.6 | 25.7 | 83.1 | -83.1 | -296.0 | 296.0 |
| 5F | 6F | X1 | 56.4 | 67.6 | 5.6 | -44.3 | 44.3 | -614.5 | 614.5 |
| | | X2 | -0.0 | -2.0 | -1.0 | 0.7 | -0.7 | -1076.4 | 1076.4 |
| | | X3 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -1068.1 | 1068.1 |
| | | X4 | 0.2 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -1068.1 | 1068.1 |
| | | X5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | -0.7 | 0.7 | -1076.4 | 1076.4 |
| | | X6 | -56.4 | -67.6 | -5.6 | 44.3 | -44.3 | -614.5 | 614.5 |
| 4F | 5F | X1 | 74.8 | 71.9 | -1.4 | -52.4 | 52.4 | -932.0 | 932.0 |
| | | X2 | -3.2 | -2.6 | 0.3 | 2.1 | -2.1 | -1608.8 | 1608.8 |
| | | X3 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -1597.8 | 1597.8 |
| | | X4 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -1597.8 | 1597.8 |
| | | X5 | 3.2 | 2.6 | -0.3 | -2.1 | 2.1 | -1608.8 | 1608.8 |
| | | X6 | -74.8 | -71.9 | 1.4 | 52.4 | -52.4 | -932.0 | 932.0 |
| 3F | 4F | X1 | 71.1 | 69.6 | -0.7 | -50.2 | 50.2 | -1249.6 | 1249.6 |
| | | X2 | -2.5 | -2.9 | -0.2 | 1.9 | -1.9 | -2141.1 | 2141.1 |
| | | X3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -2127.6 | 2127.6 |
| | | X4 | -0.1 | -0.2 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | -2127.6 | 2127.6 |
| | | X5 | 2.5 | 2.9 | 0.2 | -1.9 | 1.9 | -2141.1 | 2141.1 |
| | | X6 | -71.1 | -69.6 | 0.7 | 50.2 | -50.2 | -1249.6 | 1249.6 |
| 2F | 3F | X1 | 74.5 | 73.5 | -0.5 | -52.8 | 52.8 | -1569.0 | 1569.0 |
| | | X2 | -2.8 | -2.1 | 0.3 | 1.8 | -1.8 | -2678.0 | 2678.0 |
| | | X3 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -2661.6 | 2661.6 |
| | | X4 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -2661.6 | 2661.6 |
| | | X5 | 2.8 | 2.1 | -0.3 | -1.8 | 1.8 | -2678.0 | 2678.0 |
| | | X6 | -74.5 | -73.5 | 0.5 | 52.8 | -52.8 | -1569.0 | 1569.0 |
| 1F | 2F | X1 | 69.4 | 80.5 | 5.5 | -40.8 | 40.8 | -1895.1 | 1895.1 |
| | | X2 | -4.8 | -8.7 | -2.0 | 3.7 | -3.7 | -3221.1 | 3221.1 |
| | | X3 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | -3201.5 | 3201.5 |
| | | X4 | -0.5 | -1.5 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | -3201.5 | 3201.5 |
| | | X5 | 4.8 | 8.7 | 2.0 | -3.7 | 3.7 | -3221.1 | 3221.1 |
| | | X6 | -69.4 | -80.5 | -5.5 | 40.8 | -40.8 | -1895.1 | 1895.1 |

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 7F | X1 | -207.6 | -2.6 | 102.5 | 75.1 | -75.1 | 22.4 | -22.4 |
| | | X2 | -384.5 | -161.2 | 111.6 | 194.9 | -194.9 | -1.0 | 1.0 |
| | | X3 | -382.8 | -161.6 | 110.6 | 194.4 | -194.4 | -0.0 | 0.0 |
| | | X4 | -382.8 | -161.6 | 110.6 | 194.4 | -194.4 | 0.0 | -0.0 |
| | | X5 | -384.5 | -161.2 | 111.6 | 194.9 | -194.9 | 1.0 | -1.0 |
| | | X6 | -207.6 | -2.6 | 102.5 | 75.1 | -75.1 | -22.4 | 22.4 |
| 5F | 6F | X1 | -348.9 | -117.7 | 115.6 | 166.6 | -166.6 | 61.1 | -61.1 |
| | | X2 | -522.0 | -326.2 | 97.9 | 302.9 | -302.9 | -1.4 | 1.4 |
| | | X3 | -522.2 | -323.9 | 99.1 | 302.2 | -302.2 | -0.1 | 0.1 |
| | | X4 | -522.2 | -323.9 | 99.1 | 302.2 | -302.2 | 0.1 | -0.1 |
| | | X5 | -522.0 | -326.2 | 97.9 | 302.9 | -302.9 | 1.4 | -1.4 |
| | | X6 | -348.9 | -117.7 | 115.6 | 166.6 | -166.6 | -61.1 | 61.1 |
| 4F | 5F | X1 | -383.3 | -238.0 | 72.6 | 221.9 | -221.9 | 116.0 | -116.0 |
| | | X2 | -632.9 | -500.8 | 66.1 | 404.9 | -404.9 | -3.2 | 3.2 |
| | | X3 | -628.6 | -496.4 | 66.1 | 401.8 | -401.8 | -0.1 | 0.1 |

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 5F | X4 | -628.6 | -496.4 | 66.1 | 401.8 | -401.8 | 0.1 | -0.1 |
| | | X5 | -632.9 | -500.8 | 66.1 | 404.9 | -404.9 | 3.2 | -3.2 |
| | | X6 | -383.3 | -238.0 | 72.6 | 221.9 | -221.9 | -116.0 | 116.0 |
| 3F | 4F | X1 | -383.9 | -362.8 | 10.6 | 266.7 | -266.7 | 184.3 | -184.3 |
| | | X2 | -688.3 | -690.1 | -0.9 | 492.3 | -492.3 | -5.8 | 5.8 |
| | | X3 | -681.1 | -679.9 | 0.6 | 486.1 | -486.1 | -0.1 | 0.1 |
| | | X4 | -681.1 | -679.9 | 0.6 | 486.1 | -486.1 | 0.1 | -0.1 |
| | | X5 | -688.3 | -690.1 | -0.9 | 492.3 | -492.3 | 5.8 | -5.8 |
| | | X6 | -383.9 | -362.8 | 10.6 | 266.7 | -266.7 | -184.3 | 184.3 |
| 2F | 3F | X1 | -413.4 | -457.9 | -22.2 | 311.2 | -311.2 | 269.2 | -269.2 |
| | | X2 | -774.3 | -795.3 | -10.5 | 560.6 | -560.6 | -10.1 | 10.1 |
| | | X3 | -764.1 | -789.0 | -12.5 | 554.7 | -554.7 | 0.1 | -0.1 |
| | | X4 | -764.1 | -789.0 | -12.5 | 554.7 | -554.7 | -0.1 | 0.1 |
| | | X5 | -774.3 | -795.3 | -10.5 | 560.6 | -560.6 | 10.1 | -10.1 |
| | | X6 | -413.4 | -457.9 | -22.2 | 311.2 | -311.2 | -269.2 | 269.2 |
| 1F | 2F | X1 | -276.9 | -1216.0 | -469.5 | 406.2 | -406.2 | 349.6 | -349.6 |
| | | X2 | -589.2 | -1586.6 | -498.7 | 592.1 | -592.1 | -14.7 | 14.7 |
| | | X3 | -569.9 | -1548.2 | -489.2 | 576.4 | -576.4 | 0.1 | -0.1 |
| | | X4 | -569.9 | -1548.2 | -489.2 | 576.4 | -576.4 | -0.1 | 0.1 |
| | | X5 | -589.2 | -1586.6 | -498.7 | 592.1 | -592.1 | 14.7 | -14.7 |
| | | X6 | -276.9 | -1216.0 | -469.5 | 406.2 | -406.2 | -349.6 | 349.6 |

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 7F | X1 | 207.6 | 2.6 | -102.5 | -75.1 | 75.1 | -22.4 | 22.4 |
| | | X2 | 384.5 | 161.2 | -111.6 | -194.9 | 194.9 | 1.0 | -1.0 |
| | | X3 | 382.8 | 161.6 | -110.6 | -194.4 | 194.4 | 0.0 | -0.0 |
| | | X4 | 382.8 | 161.6 | -110.6 | -194.4 | 194.4 | -0.0 | 0.0 |
| | | X5 | 384.5 | 161.2 | -111.6 | -194.9 | 194.9 | -1.0 | 1.0 |
| | | X6 | 207.6 | 2.6 | -102.5 | -75.1 | 75.1 | 22.4 | -22.4 |
| 5F | 6F | X1 | 348.9 | 117.7 | -115.6 | -166.6 | 166.6 | -61.1 | 61.1 |
| | | X2 | 522.0 | 326.2 | -97.9 | -302.9 | 302.9 | 1.4 | -1.4 |
| | | X3 | 522.2 | 323.9 | -99.1 | -302.2 | 302.2 | 0.1 | -0.1 |
| | | X4 | 522.2 | 323.9 | -99.1 | -302.2 | 302.2 | -0.1 | 0.1 |
| | | X5 | 522.0 | 326.2 | -97.9 | -302.9 | 302.9 | -1.4 | 1.4 |
| | | X6 | 348.9 | 117.7 | -115.6 | -166.6 | 166.6 | 61.1 | -61.1 |
| 4F | 5F | X1 | 383.3 | 238.0 | -72.6 | -221.9 | 221.9 | -116.0 | 116.0 |
| | | X2 | 632.9 | 500.8 | -66.1 | -404.9 | 404.9 | 3.2 | -3.2 |
| | | X3 | 628.6 | 496.4 | -66.1 | -401.8 | 401.8 | 0.1 | -0.1 |
| | | X4 | 628.6 | 496.4 | -66.1 | -401.8 | 401.8 | -0.1 | 0.1 |
| | | X5 | 632.9 | 500.8 | -66.1 | -404.9 | 404.9 | -3.2 | 3.2 |
| | | X6 | 383.3 | 238.0 | -72.6 | -221.9 | 221.9 | 116.0 | -116.0 |
| 3F | 4F | X1 | 383.9 | 362.8 | -10.6 | -266.7 | 266.7 | -184.3 | 184.3 |
| | | X2 | 688.3 | 690.1 | 0.9 | -492.3 | 492.3 | 5.8 | -5.8 |
| | | X3 | 681.1 | 679.9 | -0.6 | -486.1 | 486.1 | 0.1 | -0.1 |
| | | X4 | 681.1 | 679.9 | -0.6 | -486.1 | 486.1 | -0.1 | 0.1 |
| | | X5 | 688.3 | 690.1 | 0.9 | -492.3 | 492.3 | -5.8 | 5.8 |
| | | X6 | 383.9 | 362.8 | -10.6 | -266.7 | 266.7 | 184.3 | -184.3 |
| 2F | 3F | X1 | 413.4 | 457.9 | 22.2 | -311.2 | 311.2 | -269.2 | 269.2 |
| | | X2 | 774.3 | 795.3 | 10.5 | -560.6 | 560.6 | 10.1 | -10.1 |
| | | X3 | 764.1 | 789.0 | 12.5 | -554.7 | 554.7 | -0.1 | 0.1 |
| | | X4 | 764.1 | 789.0 | 12.5 | -554.7 | 554.7 | 0.1 | -0.1 |
| | | X5 | 774.3 | 795.3 | 10.5 | -560.6 | 560.6 | -10.1 | 10.1 |
| | | X6 | 413.4 | 457.9 | 22.2 | -311.2 | 311.2 | 269.2 | -269.2 |
| 1F | 2F | X1 | 276.9 | 1216.0 | 469.5 | -406.2 | 406.2 | -349.6 | 349.6 |
| | | X2 | 589.2 | 1586.6 | 498.7 | -592.1 | 592.1 | 14.7 | -14.7 |
| | | X3 | 569.9 | 1548.2 | 489.2 | -576.4 | 576.4 | -0.1 | 0.1 |
| | | X4 | 569.9 | 1548.2 | 489.2 | -576.4 | 576.4 | 0.1 | -0.1 |
| | | X5 | 589.2 | 1586.6 | 498.7 | -592.1 | 592.1 | -14.7 | 14.7 |
| | | X6 | 276.9 | 1216.0 | 469.5 | -406.2 | 406.2 | 349.6 | -349.6 |

==========

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X1 | X2 | -142.0 | 183.4 | 100.5 | 126.6 | 138.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -172.7 | 169.1 | 92.3 | 133.0 | 131.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -170.1 | 170.1 | 93.1 | 132.5 | 132.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -169.1 | 172.7 | 92.3 | 131.9 | 133.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -183.4 | 142.0 | 100.5 | 138.4 | 126.6 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | -147.0 | 157.9 | 85.2 | 119.6 | 122.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -153.9 | 154.2 | 83.6 | 121.1 | 121.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -154.2 | 154.2 | 83.4 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -154.2 | 153.9 | 83.6 | 121.2 | 121.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -157.9 | 147.0 | 85.2 | 122.7 | 119.6 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | -142.4 | 159.8 | 86.5 | 118.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -154.7 | 153.9 | 83.3 | 121.2 | 121.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -154.1 | 154.1 | 83.5 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -153.9 | 154.7 | 83.3 | 121.0 | 121.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -159.8 | 142.4 | 86.5 | 123.6 | 118.6 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | -143.0 | 159.7 | 86.3 | 118.7 | 123.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -154.5 | 153.9 | 83.4 | 121.2 | 121.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -154.1 | 154.1 | 83.5 | 121.1 | 121.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -153.9 | 154.5 | 83.4 | 121.0 | 121.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -159.7 | 143.0 | 86.3 | 123.5 | 118.7 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | -144.1 | 163.3 | 88.2 | 120.8 | 126.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -157.6 | 156.7 | 84.8 | 123.7 | 123.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -157.0 | 157.0 | 84.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -156.7 | 157.6 | 84.8 | 123.5 | 123.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -163.3 | 144.1 | 88.2 | 126.3 | 120.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | X1 | X2 | -142.9 | 164.2 | 88.4 | 120.5 | 126.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -157.4 | 156.7 | 84.9 | 123.7 | 123.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -157.0 | 157.0 | 84.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -156.7 | 157.4 | 84.9 | 123.5 | 123.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -164.2 | 142.9 | 88.4 | 126.6 | 120.5 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | -80.5 | 215.9 | 140.7 | 131.1 | 169.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -207.2 | 184.2 | 93.2 | 153.7 | 147.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -185.7 | 185.7 | 103.2 | 150.4 | 150.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -184.2 | 207.2 | 93.2 | 147.1 | 153.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -215.9 | 80.5 | 140.7 | 169.8 | 131.1 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X1 | X2 | 207.6 | 193.3 | 7.2 | -57.3 | 57.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 191.2 | 191.5 | -0.1 | -54.7 | 54.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 191.3 | 191.3 | 0.0 | -54.7 | 54.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 191.5 | 191.2 | 0.1 | -54.7 | 54.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 193.3 | 207.6 | -7.2 | -57.3 | 57.3 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | 351.6 | 340.9 | 5.3 | -98.9 | 98.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 342.4 | 342.2 | 0.1 | -97.8 | 97.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 341.6 | 341.6 | 0.0 | -97.6 | 97.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 342.2 | 342.4 | -0.1 | -97.8 | 97.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 340.9 | 351.6 | -5.3 | -98.9 | 98.9 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | 501.0 | 483.1 | 8.9 | -140.6 | 140.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 476.0 | 476.3 | -0.2 | -136.0 | 136.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 476.2 | 476.2 | 0.0 | -136.1 | 136.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 476.3 | 476.0 | 0.2 | -136.0 | 136.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 483.1 | 501.0 | -8.9 | -140.6 | 140.6 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | 622.0 | 600.7 | 10.6 | -174.7 | 174.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 588.4 | 588.7 | -0.2 | -168.2 | 168.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 588.7 | 588.7 | 0.0 | -168.2 | 168.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 588.7 | 588.4 | 0.2 | -168.2 | 168.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 600.7 | 622.0 | -10.6 | -174.7 | 174.7 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | 776.3 | 744.1 | 16.1 | -217.2 | 217.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 720.3 | 721.5 | -0.6 | -206.0 | 206.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 722.4 | 722.4 | 0.0 | -206.4 | 206.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 721.5 | 720.3 | 0.6 | -206.0 | 206.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | X5 | X6 | 744.1 | 776.3 | -16.1 | -217.2 | 217.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | X1 | X2 | 734.8 | 705.3 | 14.7 | -205.7 | 205.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 679.2 | 679.4 | -0.1 | -194.1 | 194.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 679.4 | 679.4 | 0.0 | -194.1 | 194.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 679.4 | 679.2 | 0.1 | -194.1 | 194.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 705.3 | 734.8 | -14.7 | -205.7 | 205.7 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | 1216.0 | 889.3 | 163.3 | -300.7 | 300.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 697.3 | 754.0 | -28.3 | -207.3 | 207.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 794.3 | 794.3 | 0.0 | -226.9 | 226.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 754.0 | 697.3 | 28.3 | -207.3 | 207.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 889.3 | 1216.0 | -163.3 | -300.7 | 300.7 | 0.0 | 0.0 |

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X1 | X2 | -207.6 | -193.3 | -7.2 | 57.3 | -57.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -191.2 | -191.5 | 0.1 | 54.7 | -54.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -191.3 | -191.3 | 0.0 | 54.7 | -54.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -191.5 | -191.2 | -0.1 | 54.7 | -54.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -193.3 | -207.6 | 7.2 | 57.3 | -57.3 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | -351.6 | -340.9 | -5.3 | 98.9 | -98.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -342.4 | -342.2 | -0.1 | 97.8 | -97.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -341.6 | -341.6 | 0.0 | 97.6 | -97.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -342.2 | -342.4 | 0.1 | 97.8 | -97.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -340.9 | -351.6 | 5.3 | 98.9 | -98.9 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | -501.0 | -483.1 | -8.9 | 140.6 | -140.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -476.0 | -476.3 | 0.2 | 136.0 | -136.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -476.2 | -476.2 | 0.0 | 136.1 | -136.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -476.3 | -476.0 | -0.2 | 136.0 | -136.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -483.1 | -501.0 | 8.9 | 140.6 | -140.6 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | -622.0 | -600.7 | -10.6 | 174.7 | -174.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -588.4 | -588.7 | 0.2 | 168.2 | -168.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -588.7 | -588.7 | 0.0 | 168.2 | -168.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -588.7 | -588.4 | -0.2 | 168.2 | -168.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -600.7 | -622.0 | 10.6 | 174.7 | -174.7 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | -776.3 | -744.1 | -16.1 | 217.2 | -217.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -720.3 | -721.5 | 0.6 | 206.0 | -206.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -722.4 | -722.4 | 0.0 | 206.4 | -206.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -721.5 | -720.3 | -0.6 | 206.0 | -206.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -744.1 | -776.3 | 16.1 | 217.2 | -217.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | X1 | X2 | -734.8 | -705.3 | -14.7 | 205.7 | -205.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -679.2 | -679.4 | 0.1 | 194.1 | -194.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -679.4 | -679.4 | 0.0 | 194.1 | -194.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -679.4 | -679.2 | -0.1 | 194.1 | -194.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -705.3 | -734.8 | 14.7 | 205.7 | -205.7 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | -1216.0 | -889.3 | -163.3 | 300.7 | -300.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -697.3 | -754.0 | 28.3 | 207.3 | -207.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -794.3 | -794.3 | 0.0 | 226.9 | -226.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -754.0 | -697.3 | -28.3 | 207.3 | -207.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -889.3 | -1216.0 | 163.3 | 300.7 | -300.7 | 0.0 | 0.0 |

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 7F | X1 | 142.0 | 90.6 | -25.7 | -83.1 | 83.1 | -296.3 | 296.3 |
| | | X2 | -10.6 | -4.0 | 3.3 | 5.2 | -5.2 | -545.0 | 545.0 |
| | | X3 | 1.0 | 0.2 | -0.4 | -0.4 | 0.4 | -538.1 | 538.1 |
| | | X4 | -1.0 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | -538.1 | 538.1 |
| | | X5 | 10.6 | 4.0 | -3.3 | -5.2 | 5.2 | -545.0 | 545.0 |
| | | X6 | -142.0 | -90.6 | 25.7 | 83.1 | -83.1 | -296.3 | 296.3 |
| 5F | 6F | X1 | 56.4 | 67.6 | 5.6 | -44.3 | 44.3 | -615.1 | 615.1 |
| | | X2 | -0.0 | -2.0 | -1.0 | 0.7 | -0.7 | -1076.4 | 1076.4 |
| | | X3 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -1068.1 | 1068.1 |
| | | X4 | 0.2 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -1068.1 | 1068.1 |
| | | X5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | -0.7 | 0.7 | -1076.4 | 1076.4 |
| | | X6 | -56.4 | -67.6 | -5.6 | 44.3 | -44.3 | -615.1 | 615.1 |

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 5F | X1 | 74.8 | 71.9 | -1.4 | -52.4 | 52.4 | -932.9 | 932.9 |
| | | X2 | -3.2 | -2.6 | 0.3 | 2.1 | -2.1 | -1608.8 | 1608.8 |
| | | X3 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -1597.8 | 1597.8 |
| | | X4 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -1597.8 | 1597.8 |
| | | X5 | 3.2 | 2.6 | -0.3 | -2.1 | 2.1 | -1608.8 | 1608.8 |
| | | X6 | -74.8 | -71.9 | 1.4 | 52.4 | -52.4 | -932.9 | 932.9 |
| 3F | 4F | X1 | 71.1 | 69.6 | -0.7 | -50.2 | 50.2 | -1250.9 | 1250.9 |
| | | X2 | -2.5 | -2.9 | -0.2 | 1.9 | -1.9 | -2141.1 | 2141.1 |
| | | X3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -2127.6 | 2127.6 |
| | | X4 | -0.1 | -0.2 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | -2127.6 | 2127.6 |
| | | X5 | 2.5 | 2.9 | 0.2 | -1.9 | 1.9 | -2141.1 | 2141.1 |
| | | X6 | -71.1 | -69.6 | 0.7 | 50.2 | -50.2 | -1250.9 | 1250.9 |
| 2F | 3F | X1 | 74.5 | 73.5 | -0.5 | -52.8 | 52.8 | -1570.6 | 1570.6 |
| | | X2 | -2.8 | -2.1 | 0.3 | 1.8 | -1.8 | -2678.0 | 2678.0 |
| | | X3 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -2661.6 | 2661.6 |
| | | X4 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -2661.6 | 2661.6 |
| | | X5 | 2.8 | 2.1 | -0.3 | -1.8 | 1.8 | -2678.0 | 2678.0 |
| | | X6 | -74.5 | -73.5 | 0.5 | 52.8 | -52.8 | -1570.6 | 1570.6 |
| 1F | 2F | X1 | 69.4 | 80.5 | 5.5 | -40.8 | 40.8 | -1897.0 | 1897.0 |
| | | X2 | -4.8 | -8.7 | -2.0 | 3.7 | -3.7 | -3221.1 | 3221.1 |
| | | X3 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | -3201.5 | 3201.5 |
| | | X4 | -0.5 | -1.5 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | -3201.5 | 3201.5 |
| | | X5 | 4.8 | 8.7 | 2.0 | -3.7 | 3.7 | -3221.1 | 3221.1 |
| | | X6 | -69.4 | -80.5 | -5.5 | 40.8 | -40.8 | -1897.0 | 1897.0 |

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 7F | X1 | -207.6 | -2.6 | 102.5 | 75.1 | -75.1 | 22.4 | -22.4 |
| | | X2 | -384.5 | -161.2 | 111.6 | 194.9 | -194.9 | -1.0 | 1.0 |
| | | X3 | -382.8 | -161.6 | 110.6 | 194.4 | -194.4 | -0.0 | 0.0 |
| | | X4 | -382.8 | -161.6 | 110.6 | 194.4 | -194.4 | 0.0 | -0.0 |
| | | X5 | -384.5 | -161.2 | 111.6 | 194.9 | -194.9 | 1.0 | -1.0 |
| | | X6 | -207.6 | -2.6 | 102.5 | 75.1 | -75.1 | -22.4 | 22.4 |
| 5F | 6F | X1 | -348.9 | -117.7 | 115.6 | 166.6 | -166.6 | 61.1 | -61.1 |
| | | X2 | -522.0 | -326.2 | 97.9 | 302.9 | -302.9 | -1.4 | 1.4 |
| | | X3 | -522.2 | -323.9 | 99.1 | 302.2 | -302.2 | -0.1 | 0.1 |
| | | X4 | -522.2 | -323.9 | 99.1 | 302.2 | -302.2 | 0.1 | -0.1 |
| | | X5 | -522.0 | -326.2 | 97.9 | 302.9 | -302.9 | 1.4 | -1.4 |
| | | X6 | -348.9 | -117.7 | 115.6 | 166.6 | -166.6 | -61.1 | 61.1 |
| 4F | 5F | X1 | -383.3 | -238.0 | 72.6 | 221.9 | -221.9 | 116.0 | -116.0 |
| | | X2 | -632.9 | -500.8 | 66.1 | 404.9 | -404.9 | -3.2 | 3.2 |
| | | X3 | -628.6 | -496.4 | 66.1 | 401.8 | -401.8 | -0.1 | 0.1 |
| | | X4 | -628.6 | -496.4 | 66.1 | 401.8 | -401.8 | 0.1 | -0.1 |
| | | X5 | -632.9 | -500.8 | 66.1 | 404.9 | -404.9 | 3.2 | -3.2 |
| | | X6 | -383.3 | -238.0 | 72.6 | 221.9 | -221.9 | -116.0 | 116.0 |
| 3F | 4F | X1 | -383.9 | -362.8 | 10.6 | 266.7 | -266.7 | 184.3 | -184.3 |
| | | X2 | -688.3 | -690.1 | -0.9 | 492.3 | -492.3 | -5.8 | 5.8 |
| | | X3 | -681.1 | -679.9 | 0.6 | 486.1 | -486.1 | -0.1 | 0.1 |
| | | X4 | -681.1 | -679.9 | 0.6 | 486.1 | -486.1 | 0.1 | -0.1 |
| | | X5 | -688.3 | -690.1 | -0.9 | 492.3 | -492.3 | 5.8 | -5.8 |
| | | X6 | -383.9 | -362.8 | 10.6 | 266.7 | -266.7 | -184.3 | 184.3 |
| 2F | 3F | X1 | -413.4 | -457.9 | -22.2 | 311.2 | -311.2 | 269.2 | -269.2 |
| | | X2 | -774.3 | -795.3 | -10.5 | 560.6 | -560.6 | -10.1 | 10.1 |
| | | X3 | -764.1 | -789.0 | -12.5 | 554.7 | -554.7 | 0.1 | -0.1 |
| | | X4 | -764.1 | -789.0 | -12.5 | 554.7 | -554.7 | -0.1 | 0.1 |
| | | X5 | -774.3 | -795.3 | -10.5 | 560.6 | -560.6 | 10.1 | -10.1 |
| | | X6 | -413.4 | -457.9 | -22.2 | 311.2 | -311.2 | -269.2 | 269.2 |
| 1F | 2F | X1 | -276.9 | -1216.0 | -469.5 | 406.2 | -406.2 | 349.6 | -349.6 |
| | | X2 | -589.2 | -1586.6 | -498.7 | 592.1 | -592.1 | -14.7 | 14.7 |
| | | X3 | -569.9 | -1548.2 | -489.2 | 576.4 | -576.4 | 0.1 | -0.1 |
| | | X4 | -569.9 | -1548.2 | -489.2 | 576.4 | -576.4 | -0.1 | 0.1 |
| | | X5 | -589.2 | -1586.6 | -498.7 | 592.1 | -592.1 | 14.7 | -14.7 |
| | | X6 | -276.9 | -1216.0 | -469.5 | 406.2 | -406.2 | -349.6 | 349.6 |

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 7F | X1 | 207.6 | 2.6 | -102.5 | -75.1 | 75.1 | -22.4 | 22.4 |
| | | X2 | 384.5 | 161.2 | -111.6 | -194.9 | 194.9 | 1.0 | -1.0 |
| | | X3 | 382.8 | 161.6 | -110.6 | -194.4 | 194.4 | 0.0 | -0.0 |
| | | X4 | 382.8 | 161.6 | -110.6 | -194.4 | 194.4 | -0.0 | 0.0 |
| | | X5 | 384.5 | 161.2 | -111.6 | -194.9 | 194.9 | -1.0 | 1.0 |
| | | X6 | 207.6 | 2.6 | -102.5 | -75.1 | 75.1 | 22.4 | -22.4 |
| 5F | 6F | X1 | 348.9 | 117.7 | -115.6 | -166.6 | 166.6 | -61.1 | 61.1 |
| | | X2 | 522.0 | 326.2 | -97.9 | -302.9 | 302.9 | 1.4 | -1.4 |
| | | X3 | 522.2 | 323.9 | -99.1 | -302.2 | 302.2 | 0.1 | -0.1 |
| | | X4 | 522.2 | 323.9 | -99.1 | -302.2 | 302.2 | -0.1 | 0.1 |
| | | X5 | 522.0 | 326.2 | -97.9 | -302.9 | 302.9 | -1.4 | 1.4 |
| | | X6 | 348.9 | 117.7 | -115.6 | -166.6 | 166.6 | 61.1 | -61.1 |
| 4F | 5F | X1 | 383.3 | 238.0 | -72.6 | -221.9 | 221.9 | -116.0 | 116.0 |
| | | X2 | 632.9 | 500.8 | -66.1 | -404.9 | 404.9 | 3.2 | -3.2 |
| | | X3 | 628.6 | 496.4 | -66.1 | -401.8 | 401.8 | 0.1 | -0.1 |
| | | X4 | 628.6 | 496.4 | -66.1 | -401.8 | 401.8 | -0.1 | 0.1 |
| | | X5 | 632.9 | 500.8 | -66.1 | -404.9 | 404.9 | -3.2 | 3.2 |
| | | X6 | 383.3 | 238.0 | -72.6 | -221.9 | 221.9 | 116.0 | -116.0 |
| 3F | 4F | X1 | 383.9 | 362.8 | -10.6 | -266.7 | 266.7 | -184.3 | 184.3 |
| | | X2 | 688.3 | 690.1 | 0.9 | -492.3 | 492.3 | 5.8 | -5.8 |
| | | X3 | 681.1 | 679.9 | -0.6 | -486.1 | 486.1 | 0.1 | -0.1 |
| | | X4 | 681.1 | 679.9 | -0.6 | -486.1 | 486.1 | -0.1 | 0.1 |
| | | X5 | 688.3 | 690.1 | 0.9 | -492.3 | 492.3 | -5.8 | 5.8 |
| | | X6 | 383.9 | 362.8 | -10.6 | -266.7 | 266.7 | 184.3 | -184.3 |
| 2F | 3F | X1 | 413.4 | 457.9 | 22.2 | -311.2 | 311.2 | -269.2 | 269.2 |
| | | X2 | 774.3 | 795.3 | 10.5 | -560.6 | 560.6 | 10.1 | -10.1 |
| | | X3 | 764.1 | 789.0 | 12.5 | -554.7 | 554.7 | -0.1 | 0.1 |
| | | X4 | 764.1 | 789.0 | 12.5 | -554.7 | 554.7 | 0.1 | -0.1 |
| | | X5 | 774.3 | 795.3 | 10.5 | -560.6 | 560.6 | -10.1 | 10.1 |
| | | X6 | 413.4 | 457.9 | 22.2 | -311.2 | 311.2 | 269.2 | -269.2 |
| 1F | 2F | X1 | 276.9 | 1216.0 | 469.5 | -406.2 | 406.2 | -349.6 | 349.6 |
| | | X2 | 589.2 | 1586.6 | 498.7 | -592.1 | 592.1 | 14.7 | -14.7 |
| | | X3 | 569.9 | 1548.2 | 489.2 | -576.4 | 576.4 | -0.1 | 0.1 |
| | | X4 | 569.9 | 1548.2 | 489.2 | -576.4 | 576.4 | 0.1 | -0.1 |
| | | X5 | 589.2 | 1586.6 | 498.7 | -592.1 | 592.1 | -14.7 | 14.7 |
| | | X6 | 276.9 | 1216.0 | 469.5 | -406.2 | 406.2 | 349.6 | -349.6 |

==========

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 529.8 | 163.6 | 162.6 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 526.3 | 168.5 | 167.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 526.3 | 168.5 | 167.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 526.3 | 168.5 | 167.3 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 526.3 | 168.5 | 167.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 540.9 | 173.4 | 172.4 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 869.0 | 291.6 | 291.1 | 0.0 | 0.0 |

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -296.0 | 296.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -296.3 | 296.3 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -614.5 | 614.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -615.1 | 615.1 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -932.0 | 932.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -932.9 | 932.9 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1249.6 | 1249.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1250.9 | 1250.9 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1569.0 | 1569.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1570.6 | 1570.6 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1895.1 | 1895.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1897.0 | 1897.0 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | -26.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -26.7 | 26.7 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.2 | -91.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -91.2 | 91.2 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 177.1 | -177.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -177.1 | 177.1 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.4 | -280.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -280.4 | 280.4 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 396.8 | -396.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -396.8 | 396.8 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 542.4 | -542.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -542.4 | 542.4 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -26.7 | 26.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | -26.7 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -91.2 | 91.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.2 | -91.2 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -177.1 | 177.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 177.1 | -177.1 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -280.4 | 280.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.4 | -280.4 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -396.8 | 396.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 396.8 | -396.8 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -542.4 | 542.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 542.4 | -542.4 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | Y3 | 9.2 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 19.2 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 29.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 39.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 48.9 | 0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 59.1 | 0.1 | -0.1 | -0.0 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 607.3 | 281.9 | 317.6 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 1202.5 | 89.4 | 461.4 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 1890.5 | -270.7 | 578.5 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 2653.9 | -767.3 | 673.8 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 3454.9 | -1386.6 | 738.7 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 4756.7 | -1861.9 | 787.7 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | -607.3 | -281.9 | -317.6 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | -1202.5 | -89.4 | -461.4 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | -1890.5 | 270.7 | -578.5 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | -2653.9 | 767.3 | -673.8 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | -3454.9 | 1386.6 | -738.7 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | -4756.7 | 1861.9 | -787.7 |

==========

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 928.6 | 275.8 | 275.8 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 871.3 | 266.2 | 266.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1167.4 | 373.9 | 373.9 | 0.0 | 0.0 |

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -545.0 | 545.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -545.0 | 545.0 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1076.4 | 1076.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1076.4 | 1076.4 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1608.8 | 1608.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1608.8 | 1608.8 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2141.1 | 2141.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2141.1 | 2141.1 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2678.0 | 2678.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2678.0 | 2678.0 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3221.1 | 3221.1 |

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 2F | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3221.1 | 3221.1 |

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | -24.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.5 | 24.5 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.3 | -93.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -93.3 | 93.3 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 197.6 | -197.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -197.6 | 197.6 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 332.0 | -332.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -332.0 | 332.0 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 492.2 | -492.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -492.2 | 492.2 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 705.2 | -705.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -705.2 | 705.2 |

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.5 | 24.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | -24.5 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -93.3 | 93.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.3 | -93.3 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -197.6 | 197.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 197.6 | -197.6 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -332.0 | 332.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 332.0 | -332.0 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -492.2 | 492.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 492.2 | -492.2 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -705.2 | 705.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 705.2 | -705.2 |

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | Y3 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 33.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 50.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 83.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 100.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 580.0 | 281.5 | 307.7 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 1329.2 | 191.0 | 542.9 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 2242.9 | -168.2 | 741.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 3298.6 | -751.8 | 909.6 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 4484.2 | -1521.7 | 1058.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 6472.7 | -2131.9 | 1181.2 |

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | -580.0 | -281.5 | -307.7 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | -1329.2 | -191.0 | -542.9 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | -2242.9 | 168.2 | -741.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | -3298.6 | 751.8 | -909.6 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | -4484.2 | 1521.7 | -1058.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | -6472.7 | 2131.9 | -1181.2 |

==========

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 928.6 | 275.8 | 275.8 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 871.3 | 266.2 | 266.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1167.4 | 373.9 | 373.9 | 0.0 | 0.0 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -538.1 | 538.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -538.1 | 538.1 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1068.1 | 1068.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1068.1 | 1068.1 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1597.8 | 1597.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1597.8 | 1597.8 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2127.6 | 2127.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2127.6 | 2127.6 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2661.6 | 2661.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2661.6 | 2661.6 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3201.5 | 3201.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3201.5 | 3201.5 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | -24.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.9 | 24.9 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.9 | -93.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -93.9 | 93.9 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 198.5 | -198.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -198.5 | 198.5 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 333.2 | -333.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -333.2 | 333.2 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 493.9 | -493.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -493.9 | 493.9 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 707.2 | -707.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -707.2 | 707.2 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.9 | 24.9 |

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 7F | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | -24.9 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -93.9 | 93.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.9 | -93.9 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -198.5 | 198.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 198.5 | -198.5 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -333.2 | 333.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 333.2 | -333.2 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -493.9 | 493.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 493.9 | -493.9 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -707.2 | 707.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 707.2 | -707.2 |

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ 壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | Y3 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 49.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 66.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 82.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 99.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ 壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 577.1 | 273.0 | 303.6 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 1328.0 | 181.7 | 539.2 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 2243.8 | -178.3 | 737.7 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 3302.0 | -763.1 | 906.7 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 4491.6 | -1534.7 | 1056.1 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 6483.6 | -2145.6 | 1180.4 |

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ 壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | -577.1 | -273.0 | -303.6 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | -1328.0 | -181.7 | -539.2 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | -2243.8 | 178.3 | -737.7 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | -3302.0 | 763.1 | -906.7 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | -4491.6 | 1534.7 | -1056.1 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | -6483.6 | 2145.6 | -1180.4 |

==========

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 928.6 | 275.8 | 275.8 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 871.3 | 266.2 | 266.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1167.4 | 373.9 | 373.9 | 0.0 | 0.0 |

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -538.1 | 538.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -538.1 | 538.1 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1068.1 | 1068.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1068.1 | 1068.1 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1597.8 | 1597.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1597.8 | 1597.8 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2127.6 | 2127.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2127.6 | 2127.6 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2661.6 | 2661.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2661.6 | 2661.6 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3201.5 | 3201.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3201.5 | 3201.5 |

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | -24.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.9 | 24.9 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.9 | -93.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -93.9 | 93.9 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 198.5 | -198.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -198.5 | 198.5 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 333.2 | -333.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -333.2 | 333.2 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 493.9 | -493.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -493.9 | 493.9 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 707.2 | -707.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -707.2 | 707.2 |

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.9 | 24.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | -24.9 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -93.9 | 93.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.9 | -93.9 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -198.5 | 198.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 198.5 | -198.5 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -333.2 | 333.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 333.2 | -333.2 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -493.9 | 493.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 493.9 | -493.9 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -707.2 | 707.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 707.2 | -707.2 |

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | Y3 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 49.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 66.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 82.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 99.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 577.1 | 273.0 | 303.6 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 1328.0 | 181.7 | 539.2 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 2243.8 | -178.3 | 737.7 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 3302.0 | -763.1 | 906.7 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 4491.6 | -1534.7 | 1056.1 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 6483.6 | -2145.6 | 1180.4 |

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | -577.1 | -273.0 | -303.6 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | -1328.0 | -181.7 | -539.2 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | -2243.8 | 178.3 | -737.7 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | -3302.0 | 763.1 | -906.7 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | -4491.6 | 1534.7 | -1056.1 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | -6483.6 | 2145.6 | -1180.4 |

==========

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 928.6 | 275.8 | 275.8 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 860.6 | 262.3 | 262.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 871.3 | 266.2 | 266.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1167.4 | 373.9 | 373.9 | 0.0 | 0.0 |

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -545.0 | 545.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -545.0 | 545.0 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1076.4 | 1076.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1076.4 | 1076.4 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1608.8 | 1608.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1608.8 | 1608.8 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2141.1 | 2141.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2141.1 | 2141.1 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2678.0 | 2678.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2678.0 | 2678.0 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3221.1 | 3221.1 |

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 2F | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3221.1 | 3221.1 |

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | -24.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.5 | 24.5 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.3 | -93.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -93.3 | 93.3 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 197.6 | -197.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -197.6 | 197.6 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 332.0 | -332.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -332.0 | 332.0 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 492.2 | -492.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -492.2 | 492.2 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 705.2 | -705.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -705.2 | 705.2 |

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.5 | 24.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | -24.5 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -93.3 | 93.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.3 | -93.3 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -197.6 | 197.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 197.6 | -197.6 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -332.0 | 332.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 332.0 | -332.0 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -492.2 | 492.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 492.2 | -492.2 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -705.2 | 705.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 705.2 | -705.2 |

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | Y3 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 33.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 50.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 83.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 100.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 580.0 | 281.5 | 307.7 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 1329.2 | 191.0 | 542.9 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 2242.9 | -168.2 | 741.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 3298.6 | -751.8 | 909.6 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 4484.2 | -1521.7 | 1058.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 6472.7 | -2131.9 | 1181.2 |

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | -580.0 | -281.5 | -307.7 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | -1329.2 | -191.0 | -542.9 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | -2242.9 | 168.2 | -741.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | -3298.6 | 751.8 | -909.6 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | -4484.2 | 1521.7 | -1058.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | -6472.7 | 2131.9 | -1181.2 |

==========

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 529.8 | 163.6 | 162.6 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 526.3 | 168.5 | 167.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 526.3 | 168.5 | 167.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 526.3 | 168.5 | 167.3 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 526.3 | 168.5 | 167.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 540.9 | 173.4 | 172.4 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 869.0 | 291.6 | 291.1 | 0.0 | 0.0 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -296.0 | 296.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -296.3 | 296.3 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -614.5 | 614.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -615.1 | 615.1 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -932.0 | 932.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -932.9 | 932.9 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1249.6 | 1249.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1250.9 | 1250.9 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1569.0 | 1569.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1570.6 | 1570.6 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1895.1 | 1895.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1897.0 | 1897.0 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | -26.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -26.7 | 26.7 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.2 | -91.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -91.2 | 91.2 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 177.1 | -177.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -177.1 | 177.1 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.4 | -280.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -280.4 | 280.4 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 396.8 | -396.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -396.8 | 396.8 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 542.4 | -542.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -542.4 | 542.4 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -26.7 | 26.7 |

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 7F | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | -26.7 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -91.2 | 91.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.2 | -91.2 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -177.1 | 177.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 177.1 | -177.1 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -280.4 | 280.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.4 | -280.4 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -396.8 | 396.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 396.8 | -396.8 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -542.4 | 542.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 542.4 | -542.4 |

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | Y3 | 9.2 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 19.2 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 29.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 39.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 48.9 | 0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 59.1 | 0.1 | -0.1 | -0.0 |

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 607.3 | 281.9 | 317.6 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 1202.5 | 89.4 | 461.4 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 1890.5 | -270.7 | 578.5 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 2653.9 | -767.3 | 673.8 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 3454.9 | -1386.6 | 738.7 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 4756.7 | -1861.9 | 787.7 |

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | -607.3 | -281.9 | -317.6 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | -1202.5 | -89.4 | -461.4 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | -1890.5 | 270.7 | -578.5 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | -2653.9 | 767.3 | -673.8 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | -3454.9 | 1386.6 | -738.7 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | -4756.7 | 1861.9 | -787.7 |

==========

# A-3. 応力計算結果のまとめ

## A-3.5　壁量

Aw　：耐力壁の水平断面積　(100 x mm2)
Ac　：柱の水平断面積　(100 x mm2)
Aw'　：雑壁の水平断面積　(100 x mm2)
U　：用途係数
Z　：地震力の地域係数
Ai　：地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
α　：コンクリートの設計基準強度による割増係数 (H19国交告593,595号)

（１）式　：Σ2.5αAw+Σ0.7αAc+Σ0.7αAw' (RC )　　（２）式　：Σ1.8αAw+Σ1.8αAc (RC )
　　：Σ2.5αAw+Σ1.0αAc+Σ0.7αAw' (SRC)　　：Σ2.0αAw+Σ2.0αAc (SRC)

＜ X方向 ＞

| 階名 | 構造 | Aw | Ac | Aw' | α | （１）式 | （２）式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | U･Z･W･Ai | U･Z･W･Ai |
| 6F | RC | 0.00 | 71400.00 | 0.00 | 1.155 | 0.621 | 1.598 |
| 5F | RC | 0.00 | 71400.00 | 0.00 | 1.155 | 0.374 | 0.961 |
| 4F | RC | 0.00 | 71400.00 | 0.00 | 1.155 | 0.281 | 0.721 |

〈 X方向 〉

| 階名 | 構造 | Aw | Ac | Aw' | α | （1）式 | （2）式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | U･Z･W･Ai | U･Z･W･Ai |
| 3F | RC | 0.00 | 71400.00 | 0.00 | 1.225 | 0.246 | 0.632 |
| 2F | RC | 0.00 | 71400.00 | 0.00 | 1.225 | 0.215 | 0.552 |
| 1F | RC | 0.00 | 71400.00 | 0.00 | 1.225 | 0.194 | 0.500 |

〈 Y方向 〉

| 階名 | 構造 | Aw | Ac | Aw' | α | （1）式 | （2）式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | U･Z･W･Ai | U･Z･W･Ai |
| 6F | RC | 99000.00 | 71400.00 | 0.00 | 1.155 | 3.698 | 3.813 |
| 5F | RC | 99000.00 | 71400.00 | 0.00 | 1.155 | 2.225 | 2.295 |
| 4F | RC | 99000.00 | 71400.00 | 0.00 | 1.155 | 1.670 | 1.722 |
| 3F | RC | 99000.00 | 71400.00 | 0.00 | 1.225 | 1.463 | 1.509 |
| 2F | RC | 99000.00 | 71400.00 | 0.00 | 1.225 | 1.277 | 1.317 |
| 1F | RC | 99000.00 | 71400.00 | 0.00 | 1.225 | 1.157 | 1.193 |

## A-3.6　剛性率

### A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む)

d　　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　　：層間変形角
rs　　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　　：剛性率
＊　　：層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

| 階名 | d | h | d/h | rs/ave. | Rs | Fs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 0.2189 | 280.0 | 1/ 1279 | 791 | 1.618 | 1.000 |
| 5F | 0.3368 | 280.0 | 1/ 831 | | 1.052 | 1.000 |
| 4F | 0.4331 | 280.0 | 1/ 647 | | 0.818 | 1.000 |
| 3F | 0.4777 | 280.0 | 1/ 586 | | 0.741 | 1.000 |
| 2F | 0.4765 | 280.0 | 1/ 588 | | 0.743 | 1.000 |
| 1F | 0.3816 | 310.0 | 1/ 812 | | 1.028 | 1.000 |

Ｙ方向

| 階名 | d | h | d/h | rs/ave. | Rs | Fs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 0.0266 | 280.0 | 1/ 10512 | 9226 | 1.139 | 1.000 |
| 5F | 0.0303 | 280.0 | 1/ 9230 | | 1.000 | 1.000 |
| 4F | 0.0324 | 280.0 | 1/ 8632 | | 0.936 | 1.000 |
| 3F | 0.0322 | 280.0 | 1/ 8707 | | 0.944 | 1.000 |
| 2F | 0.0306 | 280.0 | 1/ 9152 | | 0.992 | 1.000 |
| 1F | 0.0340 | 310.0 | 1/ 9120 | | 0.989 | 1.000 |

### A-3.6.2　剛性率(雑壁を含まない)

d　　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　　：層間変形角
rs　　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　　：剛性率
＊　　：層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

| 階名 | d | h | d/h | rs/ave. | Rs | Fs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 0.2189 | 280.0 | 1/ 1279 | 791 | 1.618 | 1.000 |
| 5F | 0.3368 | 280.0 | 1/ 831 | | 1.052 | 1.000 |
| 4F | 0.4331 | 280.0 | 1/ 647 | | 0.818 | 1.000 |
| 3F | 0.4777 | 280.0 | 1/ 586 | | 0.741 | 1.000 |
| 2F | 0.4765 | 280.0 | 1/ 588 | | 0.743 | 1.000 |
| 1F | 0.3816 | 310.0 | 1/ 812 | | 1.028 | 1.000 |

Ｙ方向

| 階名 | d | h | d/h | rs/ave. | Rs | Fs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 0.0266 | 280.0 | 1/ 10512 | 9226 | 1.139 | 1.000 |
| 5F | 0.0303 | 280.0 | 1/ 9230 | | 1.000 | 1.000 |
| 4F | 0.0324 | 280.0 | 1/ 8632 | | 0.936 | 1.000 |
| 3F | 0.0322 | 280.0 | 1/ 8707 | | 0.944 | 1.000 |
| 2F | 0.0306 | 280.0 | 1/ 9152 | | 0.992 | 1.000 |
| 1F | 0.0340 | 310.0 | 1/ 9120 | | 0.989 | 1.000 |

## A-3.7　偏心率

### A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g　：重心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　(cm)　(加力方向に対する)
re　：弾力半径　(cm)　(加力方向に対する)
Re　：偏心率　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

| 階名 | gy | ly | ey | re | Re | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 3498.0 | 0.000 | 1.000 |
| 5F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 3904.6 | 0.000 | 1.000 |
| 4F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 4205.8 | 0.000 | 1.000 |
| 3F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 4388.4 | 0.000 | 1.000 |
| 2F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 4441.4 | 0.000 | 1.000 |
| 1F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 3749.6 | 0.000 | 1.000 |

Ｙ方向

| 階名 | gx | lx | ex | re | Re | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1220.3 | 0.000 | 1.000 |
| 5F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1171.9 | 0.000 | 1.000 |
| 4F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1151.1 | 0.000 | 1.000 |
| 3F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1138.6 | 0.000 | 1.000 |
| 2F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1125.5 | 0.000 | 1.000 |
| 1F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1119.1 | 0.000 | 1.000 |

### A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)

g　：重心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　(cm)　(加力方向に対する)
re　：弾力半径　(cm)　(加力方向に対する)
Re　：偏心率　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

| 階名 | gy | ly | ey | re | Re | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 3498.0 | 0.000 | 1.000 |
| 5F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 3904.6 | 0.000 | 1.000 |
| 4F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 4205.8 | 0.000 | 1.000 |
| 3F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 4388.4 | 0.000 | 1.000 |
| 2F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 4441.4 | 0.000 | 1.000 |
| 1F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 3749.6 | 0.000 | 1.000 |

Ｙ方向

| 階名 | gx | lx | ex | re | Re | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1220.3 | 0.000 | 1.000 |
| 5F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1171.9 | 0.000 | 1.000 |
| 4F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1151.1 | 0.000 | 1.000 |
| 3F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1138.6 | 0.000 | 1.000 |
| 2F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1125.5 | 0.000 | 1.000 |
| 1F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1119.1 | 0.000 | 1.000 |

# A-4. 断面計算結果

## A-4.3　ＲＣの断面計算

### A-4.3.1　ＲＣはりの断面計算

（１）ＲＣはりの計算指定

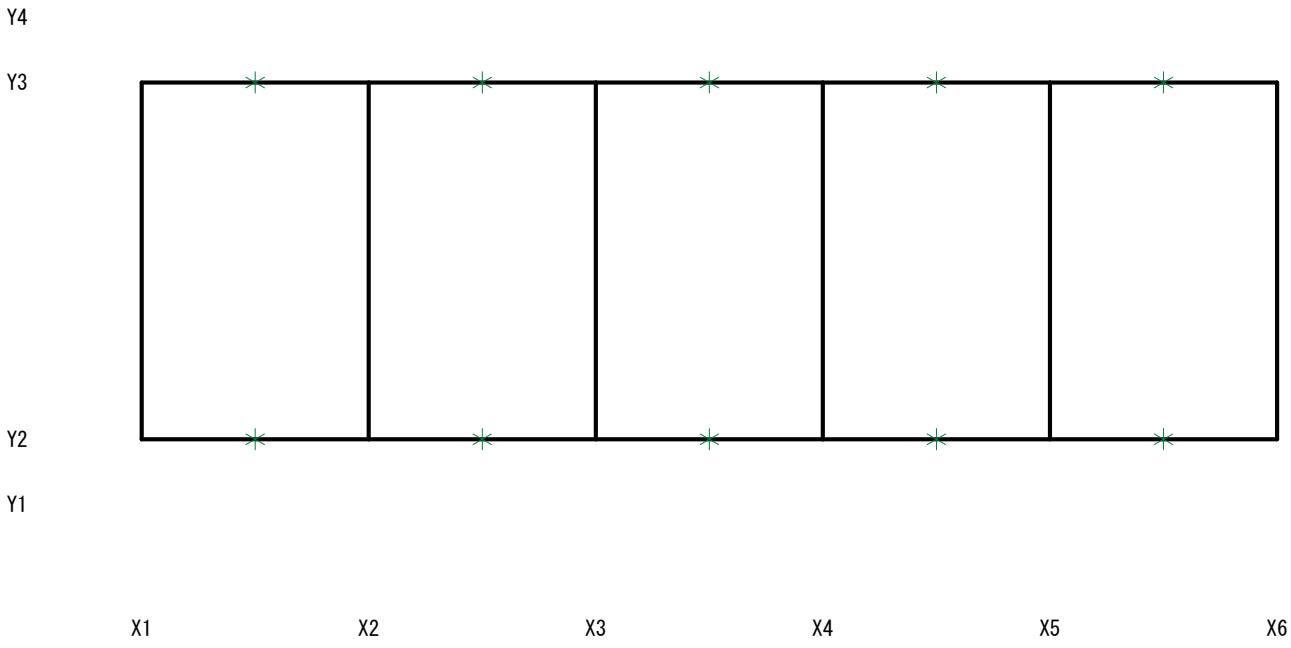


1F 層 (S=1/233)

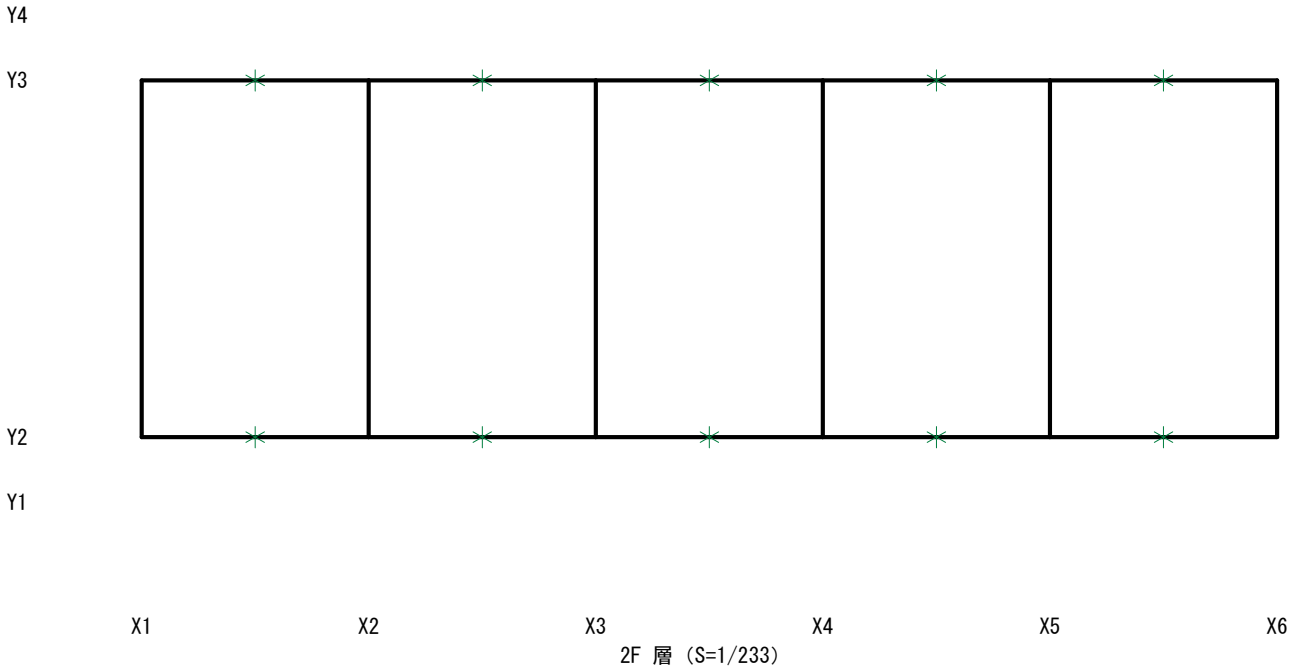


2F 層 (S=1/233)

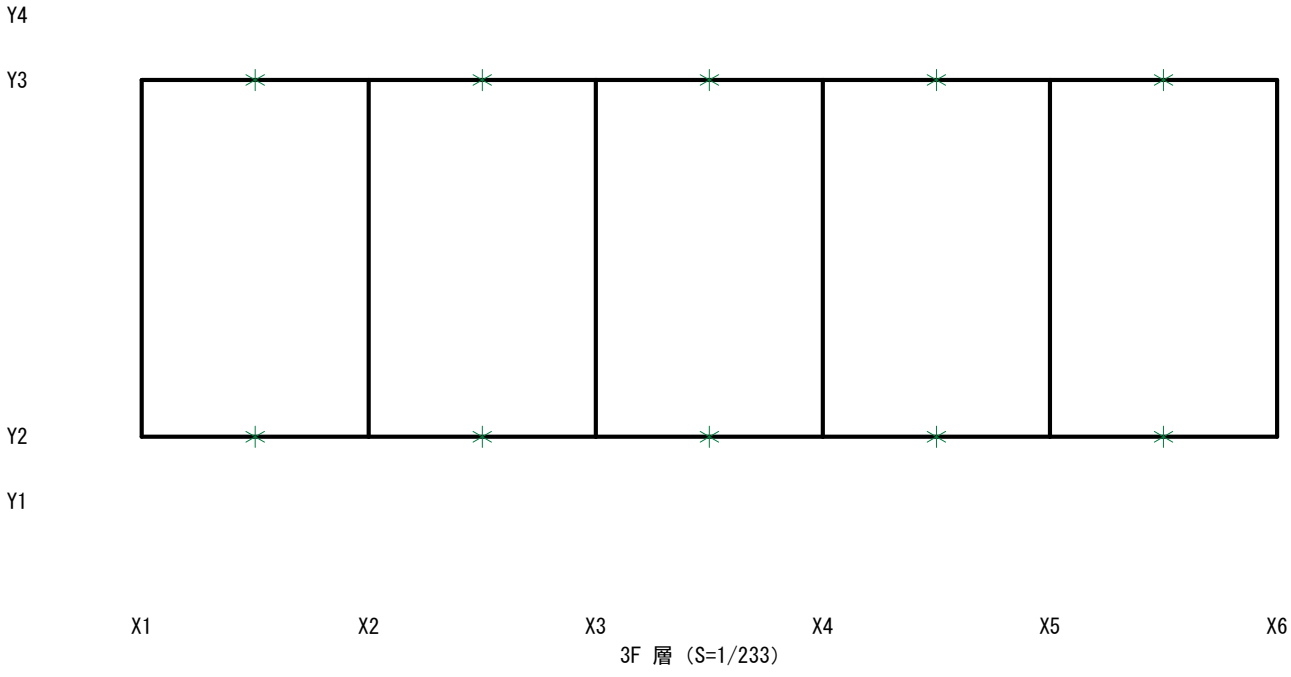


3F 層 (S=1/233)

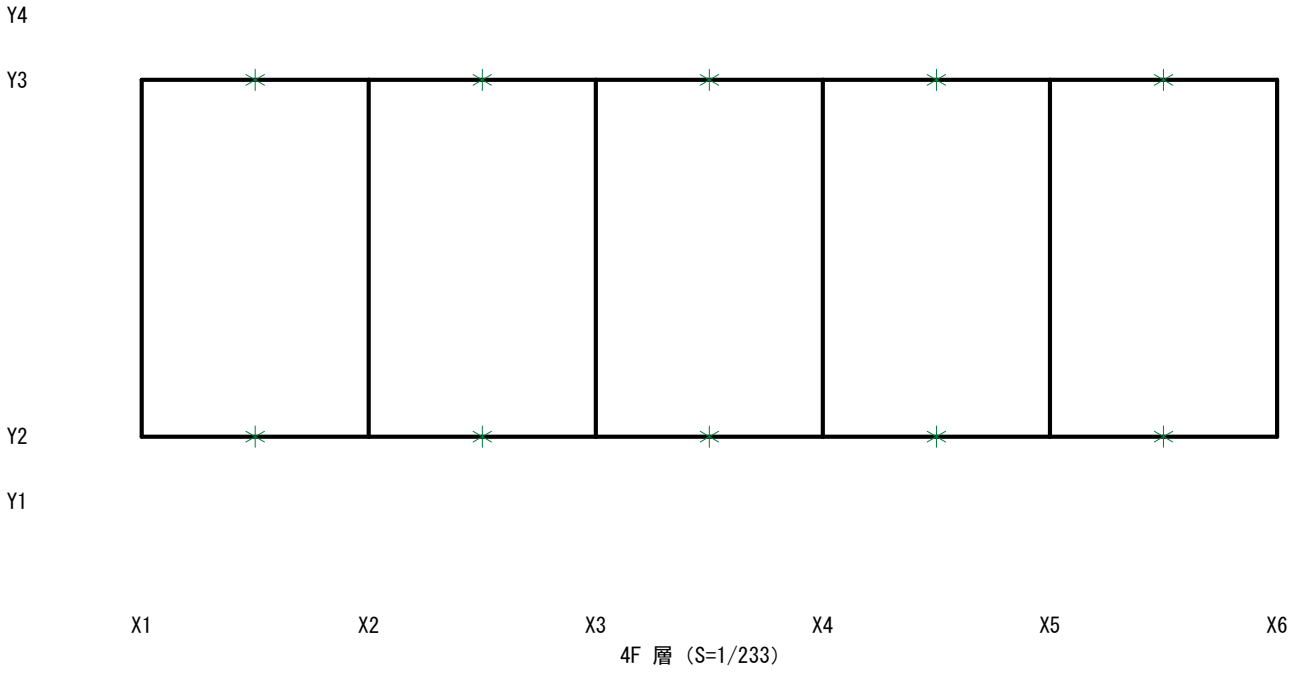


4F 層 (S=1/233)

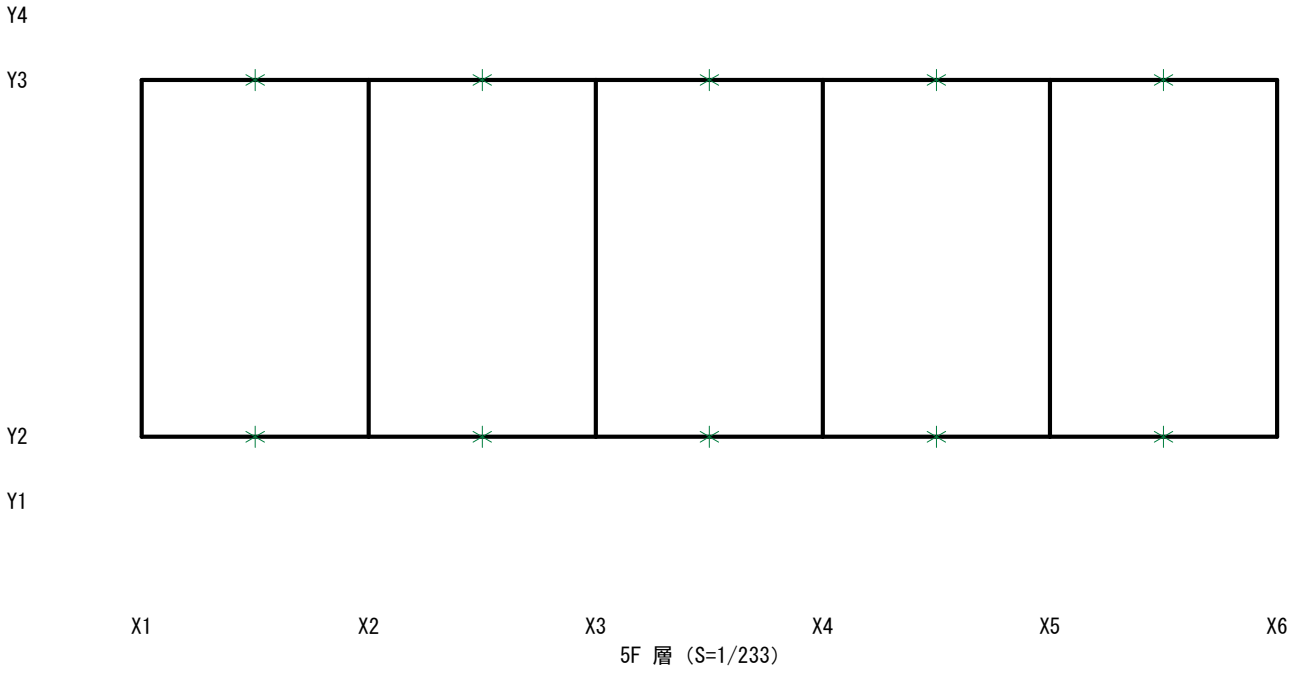


5F 層 (S=1/233)

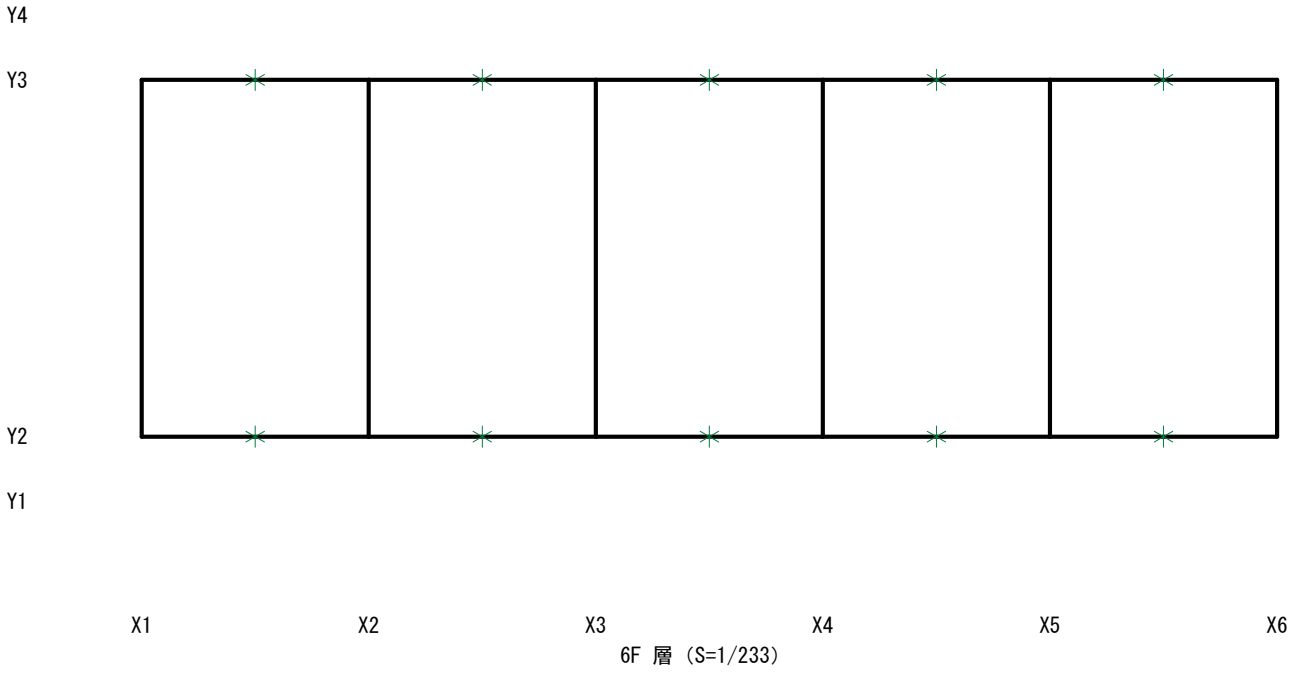


6F 層 (S=1/233)

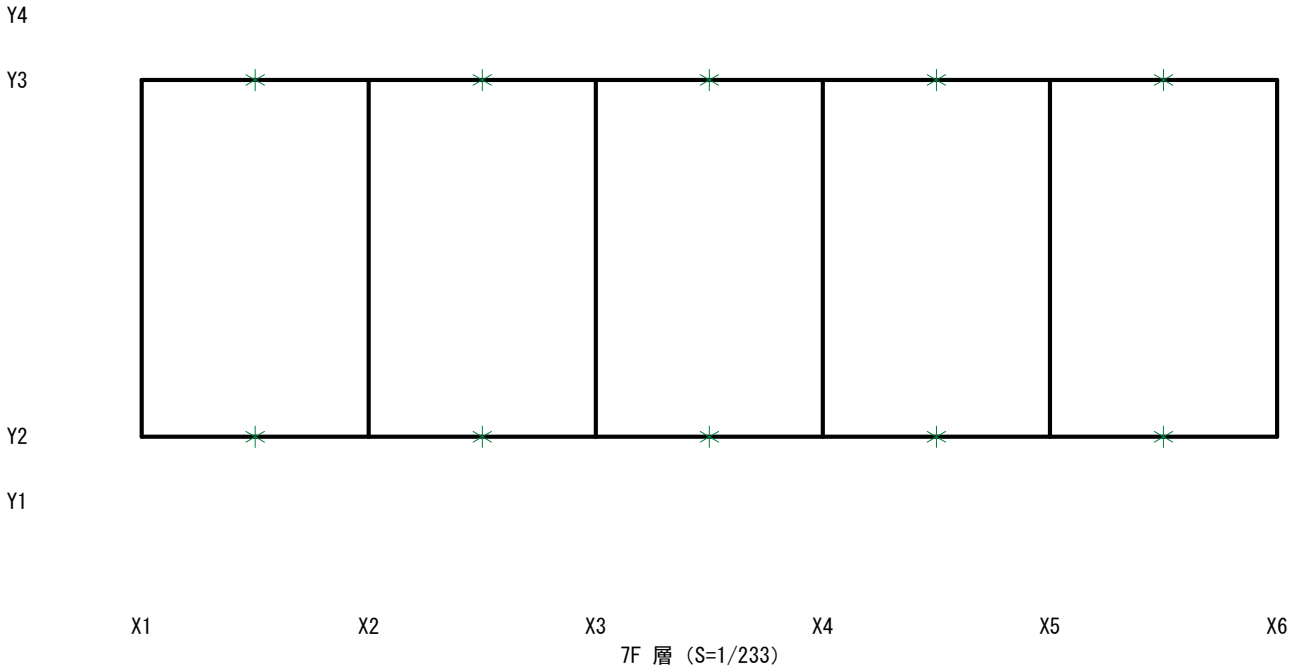


7F 層 (S=1/233)

## （２）ＲＣはりの計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント（剛域考慮）
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）許容曲げモーメント
　　ＲＣ規準(1999)13条による
　エ）引張鉄筋比
　　Ptmax =　3.00 %
　　Ptmin =　0.40 %
　オ）曲げモーメントの判定
　　(設計応力/許容曲げモーメント)≦1.00 をＯＫとする
４）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = Min{ Qo + a*(Σ(My)/L'), QL + n*QE }
　　a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
　　My計算時：
　　主筋強度割増率：　1.10 倍
　　スラブ筋断面積：　7.10 cm2
　イ）許容せん断力
　　ＲＣ規準(1999)15条(6)式による
　　部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q･d)の計算を行います
　ウ）せん断補強筋比
　　Pwmax =　1.20 %
　　Pwmin =　0.20 %
　エ）せん断力の判定
　　(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする
５）付着の検討
　ＲＣ規準(1999)16条(14)～(18)式による
６）定着の検討
　ＲＣ規準(1999)17条による
７）地震時設計応力の割増率
　はりの応力割増率
　　応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
　　応力割増率　　：壁のせん断力負担率が５０%を超える場合は上下階の柱せん断力Ｑが

0.25ｘＮＬｘＣｉ以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

| 階名 | X正加力 | X負加力 | Y正加力 | Y負加力 |
|---|---|---|---|---|
| 6F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

## （３）ＲＣはりの断面計算結果

記号説明

| 記号 | | 単位 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 断面名 | | | 入力で指定した断面名称。( )内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。 |
| 部材位置 | | | 部材位置は○○フレーム、○○層、[○○○－○○○軸]で表示します。 |
| 位置 | | cm | 断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ､中央､右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちのり長さLo /4 の位置。( )内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。 |
| 応力 | Ml | kN･m | 長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。 |
| | Ms.U(D) | kN･m | 断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。 |
| | L.no | | ①／②：最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms.U、②はMs.D を示します。（注2） |
| | Ql | kN | 最大長期せん断力。 |
| | Qs | kN | 最大短期せん断力。 |
| | L.no | | 上記Qs の短期荷重ケース記号（注2） |
| 断面 | 材質 | N/mm2 | Fc：コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。<br>鉄筋：①／②／③：①は鉄筋太物１の材質。②は鉄筋太物２の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。 |
| | b | cm | はり幅 |
| | D | cm | はりせい |
| | d.U(D) | cm | コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離 |
| | j.U(D) | cm | 曲げ材の応力中心距離(7/8)･d.U ((7/8)･d.D) |
| | 被り/sat | cm, 10^2cm2 | ①／②：①はかぶり厚(上端：下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積 |
| | 上端筋<br>下端筋 | | 入力した鉄筋本数で、２段筋の場合は上端筋１(下端筋１)が外側、上端筋２(下端筋２)が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×Ｄ□と表示されている場合は、その本数がＸ形に配筋されていることを示します。 |
| | STP径 | mm | あばら筋径。算定計算の場合は、①－②：①はあばら筋径、②は算定計算で求まるあばら筋ピッチ |
| | 形ﾋﾟｯﾁ | mm | あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。 |
| 曲げ | at.U(D) | cm2 | 上(下)端鉄筋断面積 |
| | pt.U(D) | % | 鉄筋比で、At.U/bd (At.D/db) |
| | Mal | kN･m | 長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。 |
| | Mas | kN･m | 上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント |
| | 判定 | | ①／②：①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果 |
| せん断 | My.U(D) | kN･m | 上(下)端引張となる降伏曲げモーメント |
| | L'(L) | cm | ①(②)：①は、はりうちのり長さ、②は、はり軸心間の長さ |
| | Qd.正(負) | kN | 地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。 |
| | Qd | kN | Qd／Qa が最大となる時のQd |
| | L.no | | 上記のQdの荷重ケース記号（注2） |
| | Qd/bj | N/cm2 | 短期で最大となるせん断応力度 |
| | a | | はりのせん断スパン比（Ｍ／Ｑd）による割増係数で、(Ｉ)は長期、(s.正)(s.負)は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。 |
| | pw | % | あばら筋比 |
| | Qal | kN | 長期許容せん断力 |
| | Qas.正(負) | kN | 地震時短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。Ｘ形配筋のときはＸ形主筋による分は含みません。 |
| | Qax | kN | Ｘ形配筋による短期許容せん断力 |
| | 判定 | | せん断力に対する判定結果（注1） |
| 付着 | Ta.U(D) | N/mm2 | 各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合に、同規準(27)式で求めます。 |
| | Ld.U(D) | cm | 上端(下端)筋の必要付着長さ。検定計算の場合に出力されます。<br>使用基準がＲＣ規準1999年版の場合は、同規準(14)、(15)式で求めます。ＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(28)式で求めます。 |
| | Ld1.U(D) | cm | 上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。検定計算の場合に出力されます。 |
| | 判定 | | 使用基準がＲＣ規準1991 年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≦Ld1の場合にOK。使用基準がＲＣ規準1999 年版では、Ld≦Ld1の場合にOK。Ld>Ld1でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 定着 | La.U(D) | cm | 上端(下端)筋の必要定着長さ。検定計算の場合に出力されます。ＲＣ規準1999 年版の(19)、(20)式で求めます。<br>標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。<br>（ ）内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15) 式で計算し、K=2.5 としています。<br>使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は検討しません。 |

（注1）判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

（注2）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

| 記号 | 荷重ケース | 記号 | 荷重ケース |
|---|---|---|---|
| S | 積雪時 | | |
| K1 | 地震時フレーム方向正加力 | K3 | 地震時直交方向正加力 |
| K2 | 地震時フレーム方向負加力 | K4 | 地震時直交方向負加力 |
| W1 | 風圧時フレーム方向正加力 | W3 | 風圧時直交方向正加力 |
| W2 | 風圧時フレーム方向負加力 | W4 | 風圧時直交方向負加力 |
| WS1 | 風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮） | WS3 | 風圧時直交方向正加力（積雪考慮） |
| WS2 | 風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮） | WS4 | 風圧時直交方向負加力（積雪考慮） |

| 断面名 | | | FG（ 3 ） | | | G1（ 3 ） | | | G1（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) |
| 応力 | Ml | | 80.5 | -140.7 | 215.9 | 142.9 | -88.4 | 164.2 | 144.1 | -88.2 | 163.3 |
| | Ms | U | 1168.6 | 22.7 | 977.4 | 790.2 | 0.0 | 782.1 | 828.0 | 0.0 | 815.0 |
| | | D | 1007.7 | 304.0 | 545.5 | 504.5 | 103.1 | 453.6 | 539.9 | 104.3 | 488.5 |
| | L.no | | K2/K1 | K2/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 131.1 | -19.4 | -169.8 | 120.5 | -3.1 | -126.6 | 120.8 | -2.7 | -126.3 |
| | Qs | | 431.8 | 320.1 | 470.5 | 326.3 | 208.8 | 332.4 | 338.0 | 219.9 | 343.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | U | 167.8 | 167.8 | 167.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | | D | 167.8 | 167.8 | 167.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | j | U | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | | D | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 |
| | | D | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 |
| | pt | U | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| | | D | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| | Mal | | 2358.9 | 2358.9 | 2358.9 | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 428.5 |
| | Mas | U | 4717.9 | 4717.9 | 4717.9 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 |
| | | D | 4717.9 | 4717.9 | 4717.9 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 5318.4 | | 5318.4 | 1027.9 | | 1027.9 | 1027.9 | | 1027.9 |
| | | D | 5144.4 | | 5144.4 | 962.8 | | 962.8 | 962.8 | | 962.8 |
| | L'(L) | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 320.1 | 470.5 | 620.9 | 188.1 | 311.6 | 435.2 | 200.1 | 323.7 | 447.3 |
| | | 負 | 582.2 | 431.8 | 281.4 | 429.1 | 305.5 | 182.0 | 446.6 | 323.0 | 199.5 |
| | Qd | | 582.2 | 470.5 | 620.9 | 429.1 | 311.6 | 435.2 | 446.6 | 323.7 | 447.3 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 56.64 | 45.77 | 60.41 | 141.96 | 103.10 | 143.98 | 147.75 | 107.08 | 147.96 |
| | a | l | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 1.308 | 1.308 | 1.308 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.149 | 1.149 | 1.149 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 |
| | Qal | | 2089.2 | 2089.2 | 2089.2 | 377.0 | 377.0 | 377.0 | 377.7 | 377.7 | 377.7 |
| | Qas | 正 | 1968.7 | 1968.7 | 1968.7 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 |
| | | 負 | 2143.1 | 2143.1 | 2143.1 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 217.4 | | 209.3 | 225.5 | | 223.8 | 233.3 | | 230.6 |
| | | D | 202.0 | | 186.3 | 145.9 | | 137.5 | 151.7 | | 143.3 |
| | Ld1 | U | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | | D | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 79.2 (30.0) | | 79.2 (30.0) | 79.2 (91.3) | | 79.2 (90.4) | 79.2 (95.7) | | 79.2 (94.2) |
| | | D | 79.2 (30.0) | | 79.2 (30.0) | 79.2 (46.6) | | 79.2 (41.9) | 79.2 (49.9) | | 79.2 (45.1) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) |
| 応力 | Ml | | 143.0 | -86.3 | 159.7 | 142.4 | -86.5 | 159.8 | 147.0 | -85.2 | 157.9 |
| | Ms | U | 690.8 | 0.0 | 686.1 | 583.6 | 0.0 | 583.2 | 456.5 | 0.0 | 456.8 |
| | | D | 404.7 | 96.9 | 366.8 | 298.8 | 95.4 | 263.6 | 162.6 | 90.5 | 140.9 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 118.7 | -2.4 | -123.5 | 118.6 | -2.5 | -123.6 | 119.6 | -1.6 | -122.7 |
| | Qs | | 293.4 | 177.0 | 298.2 | 259.2 | 143.1 | 264.2 | 218.5 | 100.5 | 221.6 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | d | U | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 58.3 | 58.3 | 58.3 |
| | | D | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 58.3 | 58.3 | 58.3 |
| | j | U | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| | | D | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D10 | D10 | D10 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
| | | D | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
| | pt | U | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| | | D | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| | Mal | | 419.0 | 419.0 | 419.0 | 387.7 | 387.7 | 387.7 | 259.4 | 259.4 | 259.4 |
| | Mas | U | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 458.9 | 458.9 | 458.9 |
| | | D | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 458.9 | 458.9 | 458.9 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 916.0 | | 916.0 | 916.0 | | 916.0 | 571.8 | | 571.8 |
| | | D | 858.1 | | 858.1 | 858.1 | | 858.1 | 511.4 | | 511.4 |
| | L'(L) | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 143.3 | 264.4 | 385.5 | 92.2 | 213.4 | 334.5 | 28.8 | 149.9 | 271.1 |
| | | 負 | 380.7 | 259.6 | 138.5 | 329.5 | 208.4 | 87.3 | 267.9 | 146.8 | 25.7 |
| | Qd | | 380.7 | 264.4 | 385.5 | 329.5 | 213.4 | 334.5 | 267.9 | 149.9 | 271.1 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 141.52 | 98.27 | 143.29 | 122.48 | 79.31 | 124.33 | 95.49 | 53.44 | 96.61 |
| | a | l | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.247 | 1.247 | 1.247 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.259 | 0.259 | 0.259 |
| | Qal | | 315.6 | 315.6 | 315.6 | 305.8 | 305.8 | 305.8 | 271.7 | 271.7 | 271.7 |
| | Qas | 正 | 410.6 | 410.6 | 410.6 | 398.5 | 398.5 | 398.5 | 331.8 | 331.8 | 331.8 |
| | | 負 | 410.6 | 410.6 | 410.6 | 398.5 | 398.5 | 398.5 | 331.8 | 331.8 | 331.8 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 174.5 | | 173.7 | 161.1 | | 161.0 | 173.4 | | 173.4 |
| | | D | 111.5 | | 106.3 | 99.0 | | 93.9 | 91.1 | | 86.7 |
| | Ld1 | U | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | | D | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 63.5 (71.2) | | 63.5 (70.7) | 66.7 (63.1) | | 66.7 (63.1) | 67.4 (82.8) | | 67.4 (82.9) |
| | | D | 63.5 (33.4) | | 63.5 (30.2) | 66.7 (30.0) | | 66.7 (30.0) | 66.7 (30.0) | | 66.7 (30.0) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) |
| 応力 | Ml | | 142.0 | -100.5 | 183.4 | 207.2 | -93.2 | 184.2 | 157.4 | -84.9 | 156.7 |
| | Ms | U | 325.3 | 0.0 | 352.3 | 816.4 | 0.0 | 850.0 | 754.0 | 0.0 | 753.7 |
| | | D | 41.3 | 107.7 | 0.0 | 402.0 | 121.5 | 481.7 | 439.3 | 85.0 | 440.2 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K1 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 126.6 | -5.9 | -138.4 | 153.7 | 3.3 | -147.1 | 123.7 | 0.1 | -123.5 |
| | Qs | | 183.8 | 63.2 | 195.6 | 361.0 | 210.6 | 354.4 | 317.8 | 194.2 | 317.6 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | U | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 167.8 | 167.8 | 167.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | | D | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 167.8 | 167.8 | 167.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | j | U | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | | D | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D10 | D10 | D10 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 39.70 | 39.70 | 39.70 |
| | | D | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 39.70 | 39.70 | 39.70 |
| | pt | U | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| | | D | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| | Mal | | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 2358.9 | 2358.9 | 2358.9 | 428.5 | 428.5 | 428.5 |
| | Mas | U | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 4717.9 | 4717.9 | 4717.9 | 857.0 | 857.0 | 857.0 |
| | | D | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 4717.9 | 4717.9 | 4717.9 | 857.0 | 857.0 | 857.0 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 571.8 | | 571.8 | 5318.4 | | 5318.4 | 1027.9 | | 1027.9 |
| | | D | 511.4 | | 511.4 | 5144.4 | | 5144.4 | 962.8 | | 962.8 |
| | L'(L) | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 40.6 | 91.8 | 224.3 | 157.3 | 307.7 | 458.1 | 167.5 | 291.0 | 414.6 |
| | | 負 | 212.5 | 80.0 | 43.7 | 464.7 | 314.3 | 163.9 | 414.8 | 291.2 | 167.6 |
| | Qd | | 212.5 | 91.8 | 224.3 | 464.7 | 314.3 | 458.1 | 414.8 | 291.2 | 414.6 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 75.72 | 32.72 | 79.93 | 45.21 | 30.58 | 44.57 | 137.22 | 96.34 | 137.17 |
| | a | l | 1.222 | 1.222 | 1.222 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.322 | 1.322 | 1.322 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.462 | 0.462 | 0.462 |
| | Qal | | 266.6 | 266.6 | 266.6 | 2089.2 | 2089.2 | 2089.2 | 380.8 | 380.8 | 380.8 |
| | Qas | 正 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 1968.7 | 1968.7 | 1968.7 | 461.3 | 461.3 | 461.3 |
| | | 負 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 1968.7 | 1968.7 | 1968.7 | 461.3 | 461.3 | 461.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 140.3 | | 147.1 | 202.4 | | 203.9 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 66.6 | | 58.3 | 181.5 | | 184.2 | 135.2 | | 135.3 |
| | Ld1 | U | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | | D | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 66.7 (59.0) | | 66.7 (63.9) | 79.2 (30.0) | | 79.2 (30.0) | 79.2 (87.1) | | 79.2 (87.1) |
| | | D | 66.7 (30.0) | | 23.2 (30.0) | 79.2 (30.0) | | 79.2 (30.0) | 79.2 (40.6) | | 79.2 (40.7) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) |
| 応力 | Ml | | 157.6 | -84.8 | 156.7 | 154.5 | -83.4 | 153.9 | 154.7 | -83.3 | 153.9 |
| | Ms | U | 790.4 | 0.0 | 790.7 | 671.4 | 0.0 | 671.2 | 572.9 | 0.0 | 572.4 |
| | | D | 475.2 | 85.3 | 477.3 | 362.4 | 83.6 | 363.3 | 263.5 | 83.5 | 264.6 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 123.7 | 0.1 | -123.5 | 121.2 | 0.1 | -121.0 | 121.2 | 0.1 | -121.0 |
| | Qs | | 329.7 | 206.1 | 329.4 | 289.4 | 168.2 | 289.2 | 257.3 | 136.2 | 257.1 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | d | U | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 |
| | | D | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 |
| | j | U | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 |
| | | D | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 |
| | | D | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 |
| | pt | U | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| | | D | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| | Mal | | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 419.0 | 419.0 | 419.0 | 387.7 | 387.7 | 387.7 |
| | Mas | U | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 |
| | | D | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1027.9 | | 1027.9 | 916.0 | | 916.0 | 916.0 | | 916.0 |
| | | D | 962.8 | | 962.8 | 858.1 | | 858.1 | 858.1 | | 858.1 |
| | L'(L) | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 185.3 | 308.8 | 432.4 | 131.0 | 252.2 | 373.3 | 82.8 | 203.9 | 325.1 |
| | | 負 | 432.7 | 309.1 | 185.5 | 373.4 | 252.3 | 131.2 | 325.3 | 204.2 | 83.1 |
| | Qd | | 432.7 | 309.1 | 432.4 | 373.4 | 252.3 | 373.3 | 325.3 | 204.2 | 325.1 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 143.14 | 102.26 | 143.06 | 138.81 | 93.79 | 138.75 | 120.92 | 75.89 | 120.83 |
| | a | l | 1.321 | 1.321 | 1.321 | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 1.219 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 |
| | Qal | | 380.6 | 380.6 | 380.6 | 318.0 | 318.0 | 318.0 | 308.0 | 308.0 | 308.0 |
| | Qas | 正 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 410.6 | 410.6 | 410.6 | 398.5 | 398.5 | 398.5 |
| | | 負 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 410.6 | 410.6 | 410.6 | 398.5 | 398.5 | 398.5 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 225.5 | | 225.6 | 171.2 | | 171.1 | 159.2 | | 159.1 |
| | | D | 141.1 | | 141.4 | 105.7 | | 105.8 | 93.9 | | 94.1 |
| | Ld1 | U | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | | D | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 79.2 (91.3) | | 79.2 (91.3) | 63.5 (69.2) | | 63.5 (69.1) | 66.7 (62.0) | | 66.7 (61.9) |
| | | D | 79.2 (43.9) | | 79.2 (44.1) | 63.5 (30.0) | | 63.5 (30.0) | 66.7 (30.0) | | 66.7 (30.0) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) |
| 応力 | Ml | | 153.9 | -83.6 | 154.2 | 172.7 | -92.3 | 169.1 | 185.7 | -103.2 | 185.7 |
| | Ms | U | 454.7 | 0.0 | 454.9 | 340.7 | 0.0 | 337.3 | 883.5 | 0.0 | 883.5 |
| | | D | 146.9 | 83.6 | 146.5 | 0.0 | 92.4 | 0.0 | 512.1 | 103.2 | 512.1 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K1 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 |
| | Ql | | 121.1 | -0.0 | -121.2 | 133.0 | 0.5 | -131.9 | 150.4 | 0.0 | -150.4 |
| | Qs | | 218.9 | 97.8 | 219.0 | 187.7 | 55.2 | 186.6 | 377.3 | 226.9 | 377.3 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
| | d | U | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 167.8 | 167.8 | 167.8 |
| | | D | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 167.8 | 167.8 | 167.8 |
| | j | U | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 146.8 | 146.8 | 146.8 |
| | | D | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 146.8 | 146.8 | 146.8 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 79.40 | 79.40 | 79.40 |
| | | D | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 79.40 | 79.40 | 79.40 |
| | pt | U | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| | | D | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| | Mal | | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 2358.9 | 2358.9 | 2358.9 |
| | Mas | U | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 4717.9 | 4717.9 | 4717.9 |
| | | D | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 4717.9 | 4717.9 | 4717.9 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 571.8 | | 571.8 | 571.8 | | 571.8 | 5318.4 | | 5318.4 |
| | | D | 511.4 | | 511.4 | 511.4 | | 511.4 | 5144.4 | | 5144.4 |
| | L'(L) | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 25.6 | 146.8 | 267.9 | 43.7 | 81.5 | 214.0 | 190.0 | 340.4 | 490.8 |
| | | 負 | 267.8 | 146.7 | 25.5 | 215.0 | 82.5 | 43.7 | 490.8 | 340.4 | 190.0 |
| | Qd | | 267.8 | 146.8 | 267.9 | 215.0 | 82.5 | 214.0 | 490.8 | 340.4 | 490.8 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 95.44 | 52.30 | 95.47 | 76.62 | 29.42 | 76.25 | 47.75 | 33.12 | 47.75 |
| | a | l | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.726 | 0.726 | 0.726 |
| | Qal | | 273.7 | 273.7 | 273.7 | 270.1 | 270.1 | 270.1 | 2089.2 | 2089.2 | 2089.2 |
| | Qas | 正 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 1968.7 | 1968.7 | 1968.7 |
| | | 負 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 1968.7 | 1968.7 | 1968.7 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 172.9 | | 173.0 | 144.2 | | 143.3 | 205.3 | | 205.3 |
| | | D | 87.9 | | 87.8 | 58.3 | | 58.3 | 185.2 | | 185.2 |
| | Ld1 | U | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | | D | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 67.1 (82.5) | | 67.1 (82.6) | 66.7 (61.8) | | 66.7 (61.2) | 79.2 (30.0) | | 79.2 (30.0) |
| | | D | 66.7 (30.0) | | 66.7 (30.0) | 23.2 (30.0) | | 23.2 (30.0) | 79.2 (30.0) | | 79.2 (30.0) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) |
| 応力 | Ml | | 157.0 | -84.9 | 157.0 | 157.0 | -84.9 | 157.0 | 154.1 | -83.5 | 154.1 |
| | Ms | U | 754.0 | 0.0 | 754.0 | 791.7 | 0.0 | 791.7 | 671.4 | 0.0 | 671.4 |
| | | D | 439.9 | 84.9 | 439.9 | 477.7 | 84.9 | 477.7 | 363.1 | 83.5 | 363.1 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 |
| | Ql | | 123.6 | 0.0 | -123.6 | 123.6 | -0.0 | -123.6 | 121.1 | 0.0 | -121.1 |
| | Qs | | 317.7 | 194.1 | 317.7 | 330.0 | 206.4 | 330.0 | 289.3 | 168.2 | 289.3 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | d | U | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 55.9 | 55.9 | 55.9 |
| | | D | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 55.9 | 55.9 | 55.9 |
| | j | U | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 48.9 | 48.9 | 48.9 |
| | | D | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 48.9 | 48.9 | 48.9 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 44.94 | 44.94 | 44.94 |
| | | D | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 44.94 | 44.94 | 44.94 |
| | pt | U | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| | | D | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| | Mal | | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 419.0 | 419.0 | 419.0 |
| | Mas | U | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 741.2 | 741.2 | 741.2 |
| | | D | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 741.2 | 741.2 | 741.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1027.9 | | 1027.9 | 1027.9 | | 1027.9 | 916.0 | | 916.0 |
| | | D | 962.8 | | 962.8 | 962.8 | | 962.8 | 858.1 | | 858.1 |
| | L'(L) | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 167.6 | 291.2 | 414.8 | 186.0 | 309.6 | 433.2 | 131.2 | 252.3 | 373.4 |
| | | 負 | 414.8 | 291.2 | 167.6 | 433.2 | 309.6 | 186.0 | 373.4 | 252.3 | 131.2 |
| | Qd | | 414.8 | 291.2 | 414.8 | 433.2 | 309.6 | 433.2 | 373.4 | 252.3 | 373.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 137.22 | 96.33 | 137.22 | 143.31 | 102.43 | 143.31 | 138.80 | 93.78 | 138.80 |
| | a | l | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.221 | 1.221 | 1.221 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 |
| | Qal | | 381.1 | 381.1 | 381.1 | 381.2 | 381.2 | 381.2 | 318.3 | 318.3 | 318.3 |
| | Qas | 正 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 410.6 | 410.6 | 410.6 |
| | | 負 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 410.6 | 410.6 | 410.6 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 218.0 | | 218.0 | 225.8 | | 225.8 | 171.2 | | 171.2 |
| | | D | 135.3 | | 135.3 | 141.5 | | 141.5 | 105.8 | | 105.8 |
| | Ld1 | U | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | | D | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 79.2 (87.1) | | 79.2 (87.1) | 79.2 (91.5) | | 79.2 (91.5) | 63.5 (69.2) | | 63.5 (69.2) |
| | | D | 79.2 (40.7) | | 79.2 (40.7) | 79.2 (44.2) | | 79.2 (44.2) | 63.5 (30.0) | | 63.5 (30.0) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) |
| 応力 | Ml | | 154.1 | -83.5 | 154.1 | 154.2 | -83.4 | 154.2 | 170.1 | -93.1 | 170.1 |
| | Ms | U | 572.5 | 0.0 | 572.5 | 454.3 | 0.0 | 454.3 | 338.2 | 0.0 | 338.2 |
| | | D | 264.3 | 83.5 | 264.3 | 145.9 | 83.4 | 145.9 | 0.0 | 93.1 | 0.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K1 |
| | Ql | | 121.1 | 0.0 | -121.1 | 121.1 | 0.0 | -121.1 | 132.5 | 0.0 | -132.5 |
| | Qs | | 257.2 | 136.1 | 257.2 | 218.7 | 97.6 | 218.7 | 187.1 | 54.7 | 187.1 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | d | U | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 |
| | | D | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 |
| | j | U | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| | | D | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
| | | D | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
| | pt | U | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| | | D | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| | Mal | | 387.7 | 387.7 | 387.7 | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 259.4 |
| | Mas | U | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 |
| | | D | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 916.0 | | 916.0 | 571.8 | | 571.8 | 571.8 | | 571.8 |
| | | D | 858.1 | | 858.1 | 511.4 | | 511.4 | 511.4 | | 511.4 |
| | L'(L) | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 83.0 | 204.1 | 325.2 | 25.3 | 146.4 | 267.5 | 43.7 | 82.0 | 214.5 |
| | | 負 | 325.2 | 204.1 | 83.0 | 267.5 | 146.4 | 25.3 | 214.5 | 82.0 | 43.7 |
| | Qd | | 325.2 | 204.1 | 325.2 | 267.5 | 146.4 | 267.5 | 214.5 | 82.0 | 214.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 120.88 | 75.86 | 120.88 | 95.34 | 52.17 | 95.34 | 76.43 | 29.22 | 76.43 |
| | a | l | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.249 | 1.249 | 1.249 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 |
| | Qal | | 308.5 | 308.5 | 308.5 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 272.1 | 272.1 | 272.1 |
| | Qas | 正 | 398.5 | 398.5 | 398.5 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 |
| | | 負 | 398.5 | 398.5 | 398.5 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 159.1 | | 159.1 | 172.8 | | 172.8 | 143.6 | | 143.6 |
| | | D | 94.0 | | 94.0 | 87.7 | | 87.7 | 58.3 | | 58.3 |
| | Ld1 | U | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | | D | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 66.7 (61.9) | | 66.7 (61.9) | 67.0 (82.4) | | 67.0 (82.4) | 66.7 (61.4) | | 66.7 (61.4) |
| | | D | 66.7 (30.0) | | 66.7 (30.0) | 66.7 (30.0) | | 66.7 (30.0) | 23.2 (30.0) | | 23.2 (30.0) |

| 断面名 | | | FG（ 3 ） | | | G2（ 3 ） | | | G2（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) |
| 応力 | Ml | | 184.2 | -93.2 | 207.2 | 156.7 | -84.9 | 157.4 | 156.7 | -84.8 | 157.6 |
| | Ms | U | 850.0 | 0.0 | 816.4 | 753.7 | 0.0 | 754.0 | 790.7 | 0.0 | 790.4 |
| | | D | 481.7 | 121.5 | 402.0 | 440.2 | 85.0 | 439.3 | 477.3 | 85.3 | 475.2 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 147.1 | -3.3 | -153.7 | 123.5 | -0.1 | -123.7 | 123.5 | -0.1 | -123.7 |
| | Qs | | 354.4 | 210.6 | 361.0 | 317.6 | 194.2 | 317.8 | 329.4 | 206.1 | 329.7 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | U | 167.8 | 167.8 | 167.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | | D | 167.8 | 167.8 | 167.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | j | U | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | | D | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 |
| | | D | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 |
| | pt | U | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| | | D | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| | Mal | | 2358.9 | 2358.9 | 2358.9 | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 428.5 |
| | Mas | U | 4717.9 | 4717.9 | 4717.9 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 |
| | | D | 4717.9 | 4717.9 | 4717.9 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 5318.4 | | 5318.4 | 1027.9 | | 1027.9 | 1027.9 | | 1027.9 |
| | | D | 5144.4 | | 5144.4 | 962.8 | | 962.8 | 962.8 | | 962.8 |
| | L'(L) | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 163.9 | 314.3 | 464.7 | 167.6 | 291.2 | 414.8 | 185.5 | 309.1 | 432.7 |
| | | 負 | 458.1 | 307.7 | 157.3 | 414.6 | 291.0 | 167.5 | 432.4 | 308.8 | 185.3 |
| | Qd | | 458.1 | 314.3 | 464.7 | 414.6 | 291.2 | 414.8 | 432.4 | 309.1 | 432.7 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 44.57 | 30.58 | 45.21 | 137.17 | 96.34 | 137.22 | 143.06 | 102.26 | 143.14 |
| | a | l | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 1.321 | 1.321 | 1.321 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 |
| | Qal | | 2089.2 | 2089.2 | 2089.2 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 380.6 | 380.6 | 380.6 |
| | Qas | 正 | 1968.7 | 1968.7 | 1968.7 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 |
| | | 負 | 1968.7 | 1968.7 | 1968.7 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 203.9 | | 202.4 | 218.0 | | 218.0 | 225.6 | | 225.5 |
| | | D | 184.2 | | 181.5 | 135.3 | | 135.2 | 141.4 | | 141.1 |
| | Ld1 | U | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | | D | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 79.2 (30.0) | | 79.2 (30.0) | 79.2 (87.1) | | 79.2 (87.1) | 79.2 (91.3) | | 79.2 (91.3) |
| | | D | 79.2 (30.0) | | 79.2 (30.0) | 79.2 (40.7) | | 79.2 (40.6) | 79.2 (44.1) | | 79.2 (43.9) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) |
| 応力 | Ml | | 153.9 | -83.4 | 154.5 | 153.9 | -83.3 | 154.7 | 154.2 | -83.6 | 153.9 |
| | Ms | U | 671.2 | 0.0 | 671.4 | 572.4 | 0.0 | 572.9 | 454.9 | 0.0 | 454.7 |
| | | D | 363.3 | 83.6 | 362.4 | 264.6 | 83.5 | 263.5 | 146.5 | 83.6 | 146.9 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 121.0 | -0.1 | -121.2 | 121.0 | -0.1 | -121.2 | 121.2 | 0.0 | -121.1 |
| | Qs | | 289.2 | 168.2 | 289.4 | 257.1 | 136.2 | 257.3 | 219.0 | 97.8 | 218.9 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | d | U | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 58.3 | 58.3 | 58.3 |
| | | D | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 58.3 | 58.3 | 58.3 |
| | j | U | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| | | D | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D10 | D10 | D10 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
| | | D | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
| | pt | U | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| | | D | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| | Mal | | 419.0 | 419.0 | 419.0 | 387.7 | 387.7 | 387.7 | 259.4 | 259.4 | 259.4 |
| | Mas | U | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 458.9 | 458.9 | 458.9 |
| | | D | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 458.9 | 458.9 | 458.9 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 916.0 | | 916.0 | 916.0 | | 916.0 | 571.8 | | 571.8 |
| | | D | 858.1 | | 858.1 | 858.1 | | 858.1 | 511.4 | | 511.4 |
| | L'(L) | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 131.2 | 252.3 | 373.4 | 83.1 | 204.2 | 325.3 | 25.5 | 146.7 | 267.8 |
| | | 負 | 373.3 | 252.2 | 131.0 | 325.1 | 203.9 | 82.8 | 267.9 | 146.8 | 25.6 |
| | Qd | | 373.3 | 252.3 | 373.4 | 325.1 | 204.2 | 325.3 | 267.9 | 146.8 | 267.8 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 138.75 | 93.79 | 138.81 | 120.83 | 75.89 | 120.92 | 95.47 | 52.30 | 95.44 |
| | a | l | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 1.257 | 1.257 | 1.257 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.259 | 0.259 | 0.259 |
| | Qal | | 318.0 | 318.0 | 318.0 | 308.0 | 308.0 | 308.0 | 273.7 | 273.7 | 273.7 |
| | Qas | 正 | 410.6 | 410.6 | 410.6 | 398.5 | 398.5 | 398.5 | 331.8 | 331.8 | 331.8 |
| | | 負 | 410.6 | 410.6 | 410.6 | 398.5 | 398.5 | 398.5 | 331.8 | 331.8 | 331.8 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 171.1 | | 171.2 | 159.1 | | 159.2 | 173.0 | | 172.9 |
| | | D | 105.8 | | 105.7 | 94.1 | | 93.9 | 87.8 | | 87.9 |
| | Ld1 | U | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | | D | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 63.5 (69.1) | | 63.5 (69.2) | 66.7 (61.9) | | 66.7 (62.0) | 67.1 (82.6) | | 67.1 (82.5) |
| | | D | 63.5 (30.0) | | 63.5 (30.0) | 66.7 (30.0) | | 66.7 (30.0) | 66.7 (30.0) | | 66.7 (30.0) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) |
| 応力 | Ml | | 169.1 | -92.3 | 172.7 | 215.9 | -140.7 | 80.5 | 164.2 | -88.4 | 142.9 |
| | Ms | U | 337.3 | 0.0 | 340.7 | 977.4 | 22.7 | 1168.6 | 782.1 | 0.0 | 790.2 |
| | | D | 0.0 | 92.4 | 0.0 | 545.5 | 304.0 | 1007.7 | 453.6 | 103.1 | 504.5 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K4 | K1/K1 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 131.9 | -0.5 | -133.0 | 169.8 | 19.4 | -131.1 | 126.6 | 3.1 | -120.5 |
| | Qs | | 186.6 | 55.2 | 187.7 | 470.5 | 320.1 | 431.8 | 332.4 | 208.8 | 326.3 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | U | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 167.8 | 167.8 | 167.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | | D | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 167.8 | 167.8 | 167.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | j | U | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | | D | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D10 | D10 | D10 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 39.70 | 39.70 | 39.70 |
| | | D | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 39.70 | 39.70 | 39.70 |
| | pt | U | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| | | D | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| | Mal | | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 2358.9 | 2358.9 | 2358.9 | 428.5 | 428.5 | 428.5 |
| | Mas | U | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 4717.9 | 4717.9 | 4717.9 | 857.0 | 857.0 | 857.0 |
| | | D | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 4717.9 | 4717.9 | 4717.9 | 857.0 | 857.0 | 857.0 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 571.8 | | 571.8 | 5318.4 | | 5318.4 | 1027.9 | | 1027.9 |
| | | D | 511.4 | | 511.4 | 5144.4 | | 5144.4 | 962.8 | | 962.8 |
| | L'(L) | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 43.7 | 82.5 | 215.0 | 281.4 | 431.8 | 582.2 | 182.0 | 305.5 | 429.1 |
| | | 負 | 214.0 | 81.5 | 43.7 | 620.9 | 470.5 | 320.1 | 435.2 | 311.6 | 188.1 |
| | Qd | | 214.0 | 82.5 | 215.0 | 620.9 | 470.5 | 582.2 | 435.2 | 311.6 | 429.1 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 76.25 | 29.42 | 76.62 | 60.41 | 45.77 | 56.64 | 143.98 | 103.10 | 141.96 |
| | a | l | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.305 | 1.305 | 1.305 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.149 | 1.149 | 1.149 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.462 | 0.462 | 0.462 |
| | Qal | | 270.1 | 270.1 | 270.1 | 2089.2 | 2089.2 | 2089.2 | 377.0 | 377.0 | 377.0 |
| | Qas | 正 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 2143.1 | 2143.1 | 2143.1 | 461.3 | 461.3 | 461.3 |
| | | 負 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 1968.7 | 1968.7 | 1968.7 | 461.3 | 461.3 | 461.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 143.3 | | 144.2 | 209.3 | | 217.4 | 223.8 | | 225.5 |
| | | D | 58.3 | | 58.3 | 186.3 | | 202.0 | 137.5 | | 145.9 |
| | Ld1 | U | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | | D | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 66.7 (61.2) | | 66.7 (61.8) | 79.2 (30.0) | | 79.2 (30.0) | 79.2 (90.4) | | 79.2 (91.3) |
| | | D | 23.2 (30.0) | | 23.2 (30.0) | 79.2 (30.0) | | 79.2 (30.0) | 79.2 (41.9) | | 79.2 (46.6) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) |
| 応力 | Ml | | 163.3 | -88.2 | 144.1 | 159.7 | -86.3 | 143.0 | 159.8 | -86.5 | 142.4 |
| | Ms | U | 815.0 | 0.0 | 828.0 | 686.1 | 0.0 | 690.8 | 583.2 | 0.0 | 583.6 |
| | | D | 488.5 | 104.3 | 539.9 | 366.8 | 96.9 | 404.7 | 263.6 | 95.4 | 298.8 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 126.3 | 2.7 | -120.8 | 123.5 | 2.4 | -118.7 | 123.6 | 2.5 | -118.6 |
| | Qs | | 343.5 | 219.9 | 338.0 | 298.2 | 177.0 | 293.4 | 264.2 | 143.1 | 259.2 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | d | U | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 |
| | | D | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 |
| | j | U | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 |
| | | D | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 |
| | | D | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 |
| | pt | U | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| | | D | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| | Mal | | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 419.0 | 419.0 | 419.0 | 387.7 | 387.7 | 387.7 |
| | Mas | U | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 |
| | | D | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1027.9 | | 1027.9 | 916.0 | | 916.0 | 916.0 | | 916.0 |
| | | D | 962.8 | | 962.8 | 858.1 | | 858.1 | 858.1 | | 858.1 |
| | L'(L) | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 199.5 | 323.0 | 446.6 | 138.5 | 259.6 | 380.7 | 87.3 | 208.4 | 329.5 |
| | | 負 | 447.3 | 323.7 | 200.1 | 385.5 | 264.4 | 143.3 | 334.5 | 213.4 | 92.2 |
| | Qd | | 447.3 | 323.7 | 446.6 | 385.5 | 264.4 | 380.7 | 334.5 | 213.4 | 329.5 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 147.96 | 107.08 | 147.75 | 143.29 | 98.27 | 141.52 | 124.33 | 79.31 | 122.48 |
| | a | l | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 |
| | Qal | | 377.7 | 377.7 | 377.7 | 315.6 | 315.6 | 315.6 | 305.8 | 305.8 | 305.8 |
| | Qas | 正 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 410.6 | 410.6 | 410.6 | 398.5 | 398.5 | 398.5 |
| | | 負 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 410.6 | 410.6 | 410.6 | 398.5 | 398.5 | 398.5 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 230.6 | | 233.3 | 173.7 | | 174.5 | 161.0 | | 161.1 |
| | | D | 143.3 | | 151.7 | 106.3 | | 111.5 | 93.9 | | 99.0 |
| | Ld1 | U | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | | D | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 79.2 (94.2) | | 79.2 (95.7) | 63.5 (70.7) | | 63.5 (71.2) | 66.7 (63.1) | | 66.7 (63.1) |
| | | D | 79.2 (45.1) | | 79.2 (49.9) | 63.5 (30.2) | | 63.5 (33.4) | 66.7 (30.0) | | 66.7 (30.0) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) |
| 応力 | Ml | | 157.9 | -85.2 | 147.0 | 183.4 | -100.5 | 142.0 | 80.5 | -140.7 | 215.9 |
| | Ms | U | 456.8 | 0.0 | 456.5 | 352.3 | 0.0 | 325.3 | 1168.6 | 22.7 | 977.4 |
| | | D | 140.9 | 90.5 | 162.6 | 0.0 | 107.7 | 41.3 | 1007.7 | 304.0 | 545.5 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K2/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 122.7 | 1.6 | -119.6 | 138.4 | 5.9 | -126.6 | 131.1 | -19.4 | -169.8 |
| | Qs | | 221.6 | 100.5 | 218.5 | 195.6 | 63.2 | 183.8 | 431.8 | 320.1 | 470.5 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
| | d | U | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 167.8 | 167.8 | 167.8 |
| | | D | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 167.8 | 167.8 | 167.8 |
| | j | U | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 146.8 | 146.8 | 146.8 |
| | | D | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 146.8 | 146.8 | 146.8 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 79.40 | 79.40 | 79.40 |
| | | D | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 79.40 | 79.40 | 79.40 |
| | pt | U | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| | | D | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| | Mal | | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 2358.9 | 2358.9 | 2358.9 |
| | Mas | U | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 4717.9 | 4717.9 | 4717.9 |
| | | D | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 4717.9 | 4717.9 | 4717.9 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 571.8 | | 571.8 | 571.8 | | 571.8 | 5318.4 | | 5318.4 |
| | | D | 511.4 | | 511.4 | 511.4 | | 511.4 | 5144.4 | | 5144.4 |
| | L'(L) | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 25.7 | 146.8 | 267.9 | 43.7 | 80.0 | 212.5 | 320.1 | 470.5 | 620.9 |
| | | 負 | 271.1 | 149.9 | 28.8 | 224.3 | 91.8 | 40.6 | 582.2 | 431.8 | 281.4 |
| | Qd | | 271.1 | 149.9 | 267.9 | 224.3 | 91.8 | 212.5 | 582.2 | 470.5 | 620.9 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 96.61 | 53.44 | 95.49 | 79.93 | 32.72 | 75.72 | 56.64 | 45.77 | 60.41 |
| | a | l | 1.247 | 1.247 | 1.247 | 1.222 | 1.222 | 1.222 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.149 | 1.149 | 1.149 |
| | pw | | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.726 | 0.726 | 0.726 |
| | Qal | | 271.7 | 271.7 | 271.7 | 266.6 | 266.6 | 266.6 | 2089.2 | 2089.2 | 2089.2 |
| | Qas | 正 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 1968.7 | 1968.7 | 1968.7 |
| | | 負 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 2143.1 | 2143.1 | 2143.1 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 173.4 | | 173.4 | 147.1 | | 140.3 | 217.4 | | 209.3 |
| | | D | 86.7 | | 91.1 | 58.3 | | 66.6 | 202.0 | | 186.3 |
| | Ld1 | U | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | | D | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 67.4 (82.9) | | 67.4 (82.8) | 66.7 (63.9) | | 66.7 (59.0) | 79.2 (30.0) | | 79.2 (30.0) |
| | | D | 66.7 (30.0) | | 66.7 (30.0) | 23.2 (30.0) | | 66.7 (30.0) | 79.2 (30.0) | | 79.2 (30.0) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) |
| 応力 | Ml | | 142.9 | -88.4 | 164.2 | 144.1 | -88.2 | 163.3 | 143.0 | -86.3 | 159.7 |
| | Ms | U | 790.2 | 0.0 | 782.1 | 828.0 | 0.0 | 815.0 | 690.8 | 0.0 | 686.1 |
| | | D | 504.5 | 103.1 | 453.6 | 539.9 | 104.3 | 488.5 | 404.7 | 96.9 | 366.8 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 120.5 | -3.1 | -126.6 | 120.8 | -2.7 | -126.3 | 118.7 | -2.4 | -123.5 |
| | Qs | | 326.3 | 208.8 | 332.4 | 338.0 | 219.9 | 343.5 | 293.4 | 177.0 | 298.2 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | d | U | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 55.9 | 55.9 | 55.9 |
| | | D | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 55.9 | 55.9 | 55.9 |
| | j | U | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 48.9 | 48.9 | 48.9 |
| | | D | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 48.9 | 48.9 | 48.9 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 44.94 | 44.94 | 44.94 |
| | | D | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 44.94 | 44.94 | 44.94 |
| | pt | U | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| | | D | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| | Mal | | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 419.0 | 419.0 | 419.0 |
| | Mas | U | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 741.2 | 741.2 | 741.2 |
| | | D | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 741.2 | 741.2 | 741.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1027.9 | | 1027.9 | 1027.9 | | 1027.9 | 916.0 | | 916.0 |
| | | D | 962.8 | | 962.8 | 962.8 | | 962.8 | 858.1 | | 858.1 |
| | L'(L) | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 188.1 | 311.6 | 435.2 | 200.1 | 323.7 | 447.3 | 143.3 | 264.4 | 385.5 |
| | | 負 | 429.1 | 305.5 | 182.0 | 446.6 | 323.0 | 199.5 | 380.7 | 259.6 | 138.5 |
| | Qd | | 429.1 | 311.6 | 435.2 | 446.6 | 323.7 | 447.3 | 380.7 | 264.4 | 385.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 141.96 | 103.10 | 143.98 | 147.75 | 107.08 | 147.96 | 141.52 | 98.27 | 143.29 |
| | a | l | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.207 | 1.207 | 1.207 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 |
| | Qal | | 377.0 | 377.0 | 377.0 | 377.7 | 377.7 | 377.7 | 315.6 | 315.6 | 315.6 |
| | Qas | 正 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 410.6 | 410.6 | 410.6 |
| | | 負 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 410.6 | 410.6 | 410.6 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 225.5 | | 223.8 | 233.3 | | 230.6 | 174.5 | | 173.7 |
| | | D | 145.9 | | 137.5 | 151.7 | | 143.3 | 111.5 | | 106.3 |
| | Ld1 | U | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | | D | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 79.2 (91.3) | | 79.2 (90.4) | 79.2 (95.7) | | 79.2 (94.2) | 63.5 (71.2) | | 63.5 (70.7) |
| | | D | 79.2 (46.6) | | 79.2 (41.9) | 79.2 (49.9) | | 79.2 (45.1) | 63.5 (33.4) | | 63.5 (30.2) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) |
| 応力 | Ml | | 142.4 | -86.5 | 159.8 | 147.0 | -85.2 | 157.9 | 142.0 | -100.5 | 183.4 |
| | Ms | U | 583.6 | 0.0 | 583.2 | 456.5 | 0.0 | 456.8 | 325.3 | 0.0 | 352.3 |
| | | D | 298.8 | 95.4 | 263.6 | 162.6 | 90.5 | 140.9 | 41.3 | 107.7 | 0.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K1 |
| | Ql | | 118.6 | -2.5 | -123.6 | 119.6 | -1.6 | -122.7 | 126.6 | -5.9 | -138.4 |
| | Qs | | 259.2 | 143.1 | 264.2 | 218.5 | 100.5 | 221.6 | 183.8 | 63.2 | 195.6 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | d | U | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 |
| | | D | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 |
| | j | U | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| | | D | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
| | | D | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
| | pt | U | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| | | D | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| | Mal | | 387.7 | 387.7 | 387.7 | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 259.4 |
| | Mas | U | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 |
| | | D | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 916.0 | | 916.0 | 571.8 | | 571.8 | 571.8 | | 571.8 |
| | | D | 858.1 | | 858.1 | 511.4 | | 511.4 | 511.4 | | 511.4 |
| | L'(L) | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 92.2 | 213.4 | 334.5 | 28.8 | 149.9 | 271.1 | 40.6 | 91.8 | 224.3 |
| | | 負 | 329.5 | 208.4 | 87.3 | 267.9 | 146.8 | 25.7 | 212.5 | 80.0 | 43.7 |
| | Qd | | 329.5 | 213.4 | 334.5 | 267.9 | 149.9 | 271.1 | 212.5 | 91.8 | 224.3 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 122.48 | 79.31 | 124.33 | 95.49 | 53.44 | 96.61 | 75.72 | 32.72 | 79.93 |
| | a | l | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.247 | 1.247 | 1.247 | 1.222 | 1.222 | 1.222 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 |
| | Qal | | 305.8 | 305.8 | 305.8 | 271.7 | 271.7 | 271.7 | 266.6 | 266.6 | 266.6 |
| | Qas | 正 | 398.5 | 398.5 | 398.5 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 |
| | | 負 | 398.5 | 398.5 | 398.5 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 161.1 | | 161.0 | 173.4 | | 173.4 | 140.3 | | 147.1 |
| | | D | 99.0 | | 93.9 | 91.1 | | 86.7 | 66.6 | | 58.3 |
| | Ld1 | U | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | | D | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 66.7 (63.1) | | 66.7 (63.1) | 67.4 (82.8) | | 67.4 (82.9) | 66.7 (59.0) | | 66.7 (63.9) |
| | | D | 66.7 (30.0) | | 66.7 (30.0) | 66.7 (30.0) | | 66.7 (30.0) | 66.7 (30.0) | | 23.2 (30.0) |

| 断面名 | | | FG（ 3 ） | | | G2（ 3 ） | | | G2（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) |
| 応力 | Ml | | 207.2 | -93.2 | 184.2 | 157.4 | -84.9 | 156.7 | 157.6 | -84.8 | 156.7 |
| | Ms | U | 816.4 | 0.0 | 850.0 | 754.0 | 0.0 | 753.7 | 790.4 | 0.0 | 790.7 |
| | | D | 402.0 | 121.5 | 481.7 | 439.3 | 85.0 | 440.2 | 475.2 | 85.3 | 477.3 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 153.7 | 3.3 | -147.1 | 123.7 | 0.1 | -123.5 | 123.7 | 0.1 | -123.5 |
| | Qs | | 361.0 | 210.6 | 354.4 | 317.8 | 194.2 | 317.6 | 329.7 | 206.1 | 329.4 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | U | 167.8 | 167.8 | 167.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | | D | 167.8 | 167.8 | 167.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | j | U | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | | D | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 |
| | | D | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 |
| | pt | U | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| | | D | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| | Mal | | 2358.9 | 2358.9 | 2358.9 | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 428.5 |
| | Mas | U | 4717.9 | 4717.9 | 4717.9 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 |
| | | D | 4717.9 | 4717.9 | 4717.9 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 5318.4 | | 5318.4 | 1027.9 | | 1027.9 | 1027.9 | | 1027.9 |
| | | D | 5144.4 | | 5144.4 | 962.8 | | 962.8 | 962.8 | | 962.8 |
| | L'(L) | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 157.3 | 307.7 | 458.1 | 167.5 | 291.0 | 414.6 | 185.3 | 308.8 | 432.4 |
| | | 負 | 464.7 | 314.3 | 163.9 | 414.8 | 291.2 | 167.6 | 432.7 | 309.1 | 185.5 |
| | Qd | | 464.7 | 314.3 | 458.1 | 414.8 | 291.2 | 414.6 | 432.7 | 309.1 | 432.4 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 45.21 | 30.58 | 44.57 | 137.22 | 96.34 | 137.17 | 143.14 | 102.26 | 143.06 |
| | a | l | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 1.321 | 1.321 | 1.321 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 |
| | Qal | | 2089.2 | 2089.2 | 2089.2 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 380.6 | 380.6 | 380.6 |
| | Qas | 正 | 1968.7 | 1968.7 | 1968.7 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 |
| | | 負 | 1968.7 | 1968.7 | 1968.7 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 202.4 | | 203.9 | 218.0 | | 218.0 | 225.5 | | 225.6 |
| | | D | 181.5 | | 184.2 | 135.2 | | 135.3 | 141.1 | | 141.4 |
| | Ld1 | U | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | | D | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 79.2 (30.0) | | 79.2 (30.0) | 79.2 (87.1) | | 79.2 (87.1) | 79.2 (91.3) | | 79.2 (91.3) |
| | | D | 79.2 (30.0) | | 79.2 (30.0) | 79.2 (40.6) | | 79.2 (40.7) | 79.2 (43.9) | | 79.2 (44.1) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) |
| 応力 | Ml | | 154.5 | -83.4 | 153.9 | 154.7 | -83.3 | 153.9 | 153.9 | -83.6 | 154.2 |
| | Ms | U | 671.4 | 0.0 | 671.2 | 572.9 | 0.0 | 572.4 | 454.7 | 0.0 | 454.9 |
| | | D | 362.4 | 83.6 | 363.3 | 263.5 | 83.5 | 264.6 | 146.9 | 83.6 | 146.5 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 121.2 | 0.1 | -121.0 | 121.2 | 0.1 | -121.0 | 121.1 | -0.0 | -121.2 |
| | Qs | | 289.4 | 168.2 | 289.2 | 257.3 | 136.2 | 257.1 | 218.9 | 97.8 | 219.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | d | U | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 58.3 | 58.3 | 58.3 |
| | | D | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 58.3 | 58.3 | 58.3 |
| | j | U | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| | | D | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D10 | D10 | D10 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
| | | D | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
| | pt | U | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| | | D | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| | Mal | | 419.0 | 419.0 | 419.0 | 387.7 | 387.7 | 387.7 | 259.4 | 259.4 | 259.4 |
| | Mas | U | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 458.9 | 458.9 | 458.9 |
| | | D | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 458.9 | 458.9 | 458.9 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 916.0 | | 916.0 | 916.0 | | 916.0 | 571.8 | | 571.8 |
| | | D | 858.1 | | 858.1 | 858.1 | | 858.1 | 511.4 | | 511.4 |
| | L'(L) | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 131.0 | 252.2 | 373.3 | 82.8 | 203.9 | 325.1 | 25.6 | 146.8 | 267.9 |
| | | 負 | 373.4 | 252.3 | 131.2 | 325.3 | 204.2 | 83.1 | 267.8 | 146.7 | 25.5 |
| | Qd | | 373.4 | 252.3 | 373.3 | 325.3 | 204.2 | 325.1 | 267.8 | 146.8 | 267.9 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 138.81 | 93.79 | 138.75 | 120.92 | 75.89 | 120.83 | 95.44 | 52.30 | 95.47 |
| | a | l | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 1.257 | 1.257 | 1.257 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.259 | 0.259 | 0.259 |
| | Qal | | 318.0 | 318.0 | 318.0 | 308.0 | 308.0 | 308.0 | 273.7 | 273.7 | 273.7 |
| | Qas | 正 | 410.6 | 410.6 | 410.6 | 398.5 | 398.5 | 398.5 | 331.8 | 331.8 | 331.8 |
| | | 負 | 410.6 | 410.6 | 410.6 | 398.5 | 398.5 | 398.5 | 331.8 | 331.8 | 331.8 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 171.2 | | 171.1 | 159.2 | | 159.1 | 172.9 | | 173.0 |
| | | D | 105.7 | | 105.8 | 93.9 | | 94.1 | 87.9 | | 87.8 |
| | Ld1 | U | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | | D | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 63.5 (69.2) | | 63.5 (69.1) | 66.7 (62.0) | | 66.7 (61.9) | 67.1 (82.5) | | 67.1 (82.6) |
| | | D | 63.5 (30.0) | | 63.5 (30.0) | 66.7 (30.0) | | 66.7 (30.0) | 66.7 (30.0) | | 66.7 (30.0) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) |
| 応力 | Ml | | 172.7 | -92.3 | 169.1 | 185.7 | -103.2 | 185.7 | 157.0 | -84.9 | 157.0 |
| | Ms | U | 340.7 | 0.0 | 337.3 | 883.5 | 0.0 | 883.5 | 754.0 | 0.0 | 754.0 |
| | | D | 0.0 | 92.4 | 0.0 | 512.1 | 103.2 | 512.1 | 439.9 | 84.9 | 439.9 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K3 | K1/K1 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 |
| | Ql | | 133.0 | 0.5 | -131.9 | 150.4 | 0.0 | -150.4 | 123.6 | -0.0 | -123.6 |
| | Qs | | 187.7 | 55.2 | 186.6 | 377.3 | 226.9 | 377.3 | 317.7 | 194.1 | 317.7 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | U | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 167.8 | 167.8 | 167.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | | D | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 167.8 | 167.8 | 167.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | j | U | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | | D | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D10 | D10 | D10 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 39.70 | 39.70 | 39.70 |
| | | D | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 39.70 | 39.70 | 39.70 |
| | pt | U | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| | | D | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| | Mal | | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 2358.9 | 2358.9 | 2358.9 | 428.5 | 428.5 | 428.5 |
| | Mas | U | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 4717.9 | 4717.9 | 4717.9 | 857.0 | 857.0 | 857.0 |
| | | D | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 4717.9 | 4717.9 | 4717.9 | 857.0 | 857.0 | 857.0 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 571.8 | | 571.8 | 5318.4 | | 5318.4 | 1027.9 | | 1027.9 |
| | | D | 511.4 | | 511.4 | 5144.4 | | 5144.4 | 962.8 | | 962.8 |
| | L'(L) | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 43.7 | 81.5 | 214.0 | 190.0 | 340.4 | 490.8 | 167.6 | 291.2 | 414.8 |
| | | 負 | 215.0 | 82.5 | 43.7 | 490.8 | 340.4 | 190.0 | 414.8 | 291.2 | 167.6 |
| | Qd | | 215.0 | 82.5 | 214.0 | 490.8 | 340.4 | 490.8 | 414.8 | 291.2 | 414.8 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 76.62 | 29.42 | 76.25 | 47.75 | 33.12 | 47.75 | 137.22 | 96.33 | 137.22 |
| | a | l | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.323 | 1.323 | 1.323 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.462 | 0.462 | 0.462 |
| | Qal | | 270.1 | 270.1 | 270.1 | 2089.2 | 2089.2 | 2089.2 | 381.1 | 381.1 | 381.1 |
| | Qas | 正 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 1968.7 | 1968.7 | 1968.7 | 461.3 | 461.3 | 461.3 |
| | | 負 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 1968.7 | 1968.7 | 1968.7 | 461.3 | 461.3 | 461.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 144.2 | | 143.3 | 205.3 | | 205.3 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 58.3 | | 58.3 | 185.2 | | 185.2 | 135.3 | | 135.3 |
| | Ld1 | U | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | | D | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 66.7 (61.8) | | 66.7 (61.2) | 79.2 (30.0) | | 79.2 (30.0) | 79.2 (87.1) | | 79.2 (87.1) |
| | | D | 23.2 (30.0) | | 23.2 (30.0) | 79.2 (30.0) | | 79.2 (30.0) | 79.2 (40.7) | | 79.2 (40.7) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) |
| 応力 | Ml | | 157.0 | -84.9 | 157.0 | 154.1 | -83.5 | 154.1 | 154.1 | -83.5 | 154.1 |
| | Ms | U | 791.7 | 0.0 | 791.7 | 671.4 | 0.0 | 671.4 | 572.5 | 0.0 | 572.5 |
| | | D | 477.7 | 84.9 | 477.7 | 363.1 | 83.5 | 363.1 | 264.3 | 83.5 | 264.3 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 |
| | Ql | | 123.6 | -0.0 | -123.6 | 121.1 | -0.0 | -121.1 | 121.1 | -0.0 | -121.1 |
| | Qs | | 330.0 | 206.4 | 330.0 | 289.3 | 168.2 | 289.3 | 257.2 | 136.1 | 257.2 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | d | U | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 |
| | | D | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 |
| | j | U | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 |
| | | D | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 |
| | | D | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 |
| | pt | U | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| | | D | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| | Mal | | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 419.0 | 419.0 | 419.0 | 387.7 | 387.7 | 387.7 |
| | Mas | U | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 |
| | | D | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1027.9 | | 1027.9 | 916.0 | | 916.0 | 916.0 | | 916.0 |
| | | D | 962.8 | | 962.8 | 858.1 | | 858.1 | 858.1 | | 858.1 |
| | L'(L) | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 186.0 | 309.6 | 433.2 | 131.2 | 252.3 | 373.4 | 83.0 | 204.1 | 325.2 |
| | | 負 | 433.2 | 309.6 | 186.0 | 373.4 | 252.3 | 131.2 | 325.2 | 204.1 | 83.0 |
| | Qd | | 433.2 | 309.6 | 433.2 | 373.4 | 252.3 | 373.4 | 325.2 | 204.1 | 325.2 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 143.31 | 102.43 | 143.31 | 138.80 | 93.78 | 138.80 | 120.88 | 75.86 | 120.88 |
| | a | l | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 1.221 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 |
| | Qal | | 381.2 | 381.2 | 381.2 | 318.3 | 318.3 | 318.3 | 308.5 | 308.5 | 308.5 |
| | Qas | 正 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 410.6 | 410.6 | 410.6 | 398.5 | 398.5 | 398.5 |
| | | 負 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 410.6 | 410.6 | 410.6 | 398.5 | 398.5 | 398.5 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 225.8 | | 225.8 | 171.2 | | 171.2 | 159.1 | | 159.1 |
| | | D | 141.5 | | 141.5 | 105.8 | | 105.8 | 94.0 | | 94.0 |
| | Ld1 | U | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | | D | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 79.2 (91.5) | | 79.2 (91.5) | 63.5 (69.2) | | 63.5 (69.2) | 66.7 (61.9) | | 66.7 (61.9) |
| | | D | 79.2 (44.2) | | 79.2 (44.2) | 63.5 (30.0) | | 63.5 (30.0) | 66.7 (30.0) | | 66.7 (30.0) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) |
| 応力 | Ml | | 154.2 | -83.4 | 154.2 | 170.1 | -93.1 | 170.1 | 184.2 | -93.2 | 207.2 |
| | Ms | U | 454.3 | 0.0 | 454.3 | 338.2 | 0.0 | 338.2 | 850.0 | 0.0 | 816.4 |
| | | D | 145.9 | 83.4 | 145.9 | 0.0 | 93.1 | 0.0 | 481.7 | 121.5 | 402.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K1 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 121.1 | -0.0 | -121.1 | 132.5 | -0.0 | -132.5 | 147.1 | -3.3 | -153.7 |
| | Qs | | 218.7 | 97.6 | 218.7 | 187.1 | 54.7 | 187.1 | 354.4 | 210.6 | 361.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
| | d | U | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 167.8 | 167.8 | 167.8 |
| | | D | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 167.8 | 167.8 | 167.8 |
| | j | U | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 146.8 | 146.8 | 146.8 |
| | | D | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 146.8 | 146.8 | 146.8 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 79.40 | 79.40 | 79.40 |
| | | D | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 79.40 | 79.40 | 79.40 |
| | pt | U | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| | | D | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| | Mal | | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 2358.9 | 2358.9 | 2358.9 |
| | Mas | U | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 4717.9 | 4717.9 | 4717.9 |
| | | D | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 4717.9 | 4717.9 | 4717.9 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 571.8 | | 571.8 | 571.8 | | 571.8 | 5318.4 | | 5318.4 |
| | | D | 511.4 | | 511.4 | 511.4 | | 511.4 | 5144.4 | | 5144.4 |
| | L'(L) | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 25.3 | 146.4 | 267.5 | 43.7 | 82.0 | 214.5 | 163.9 | 314.3 | 464.7 |
| | | 負 | 267.5 | 146.4 | 25.3 | 214.5 | 82.0 | 43.7 | 458.1 | 307.7 | 157.3 |
| | Qd | | 267.5 | 146.4 | 267.5 | 214.5 | 82.0 | 214.5 | 458.1 | 314.3 | 464.7 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 95.34 | 52.17 | 95.34 | 76.43 | 29.22 | 76.43 | 44.57 | 30.58 | 45.21 |
| | a | l | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.249 | 1.249 | 1.249 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.726 | 0.726 | 0.726 |
| | Qal | | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 272.1 | 272.1 | 272.1 | 2089.2 | 2089.2 | 2089.2 |
| | Qas | 正 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 1968.7 | 1968.7 | 1968.7 |
| | | 負 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 1968.7 | 1968.7 | 1968.7 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 172.8 | | 172.8 | 143.6 | | 143.6 | 203.9 | | 202.4 |
| | | D | 87.7 | | 87.7 | 58.3 | | 58.3 | 184.2 | | 181.5 |
| | Ld1 | U | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | | D | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 67.0 (82.4) | | 67.0 (82.4) | 66.7 (61.4) | | 66.7 (61.4) | 79.2 (30.0) | | 79.2 (30.0) |
| | | D | 66.7 (30.0) | | 66.7 (30.0) | 23.2 (30.0) | | 23.2 (30.0) | 79.2 (30.0) | | 79.2 (30.0) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) |
| 応力 | Ml | | 156.7 | -84.9 | 157.4 | 156.7 | -84.8 | 157.6 | 153.9 | -83.4 | 154.5 |
| | Ms | U | 753.7 | 0.0 | 754.0 | 790.7 | 0.0 | 790.4 | 671.2 | 0.0 | 671.4 |
| | | D | 440.2 | 85.0 | 439.3 | 477.3 | 85.3 | 475.2 | 363.3 | 83.6 | 362.4 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 123.5 | -0.1 | -123.7 | 123.5 | -0.1 | -123.7 | 121.0 | -0.1 | -121.2 |
| | Qs | | 317.6 | 194.2 | 317.8 | 329.4 | 206.1 | 329.7 | 289.2 | 168.2 | 289.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | d | U | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 55.9 | 55.9 | 55.9 |
| | | D | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 55.9 | 55.9 | 55.9 |
| | j | U | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 48.9 | 48.9 | 48.9 |
| | | D | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 48.9 | 48.9 | 48.9 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 44.94 | 44.94 | 44.94 |
| | | D | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 44.94 | 44.94 | 44.94 |
| | pt | U | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| | | D | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| | Mal | | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 419.0 | 419.0 | 419.0 |
| | Mas | U | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 741.2 | 741.2 | 741.2 |
| | | D | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 741.2 | 741.2 | 741.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1027.9 | | 1027.9 | 1027.9 | | 1027.9 | 916.0 | | 916.0 |
| | | D | 962.8 | | 962.8 | 962.8 | | 962.8 | 858.1 | | 858.1 |
| | L'(L) | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 167.6 | 291.2 | 414.8 | 185.5 | 309.1 | 432.7 | 131.2 | 252.3 | 373.4 |
| | | 負 | 414.6 | 291.0 | 167.5 | 432.4 | 308.8 | 185.3 | 373.3 | 252.2 | 131.0 |
| | Qd | | 414.6 | 291.2 | 414.8 | 432.4 | 309.1 | 432.7 | 373.3 | 252.3 | 373.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 137.17 | 96.34 | 137.22 | 143.06 | 102.26 | 143.14 | 138.75 | 93.79 | 138.81 |
| | a | l | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 1.321 | 1.321 | 1.321 | 1.219 | 1.219 | 1.219 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 |
| | Qal | | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 380.6 | 380.6 | 380.6 | 318.0 | 318.0 | 318.0 |
| | Qas | 正 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 410.6 | 410.6 | 410.6 |
| | | 負 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 410.6 | 410.6 | 410.6 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 218.0 | | 218.0 | 225.6 | | 225.5 | 171.1 | | 171.2 |
| | | D | 135.3 | | 135.2 | 141.4 | | 141.1 | 105.8 | | 105.7 |
| | Ld1 | U | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | | D | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 79.2 (87.1) | | 79.2 (87.1) | 79.2 (91.3) | | 79.2 (91.3) | 63.5 (69.1) | | 63.5 (69.2) |
| | | D | 79.2 (40.7) | | 79.2 (40.6) | 79.2 (44.1) | | 79.2 (43.9) | 63.5 (30.0) | | 63.5 (30.0) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) |
| 応力 | Ml | | 153.9 | -83.3 | 154.7 | 154.2 | -83.6 | 153.9 | 169.1 | -92.3 | 172.7 |
| | Ms | U | 572.4 | 0.0 | 572.9 | 454.9 | 0.0 | 454.7 | 337.3 | 0.0 | 340.7 |
| | | D | 264.6 | 83.5 | 263.5 | 146.5 | 83.6 | 146.9 | 0.0 | 92.4 | 0.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K1 |
| | Ql | | 121.0 | -0.1 | -121.2 | 121.2 | 0.0 | -121.1 | 131.9 | -0.5 | -133.0 |
| | Qs | | 257.1 | 136.2 | 257.3 | 219.0 | 97.8 | 218.9 | 186.6 | 55.2 | 187.7 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | d | U | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 |
| | | D | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 |
| | j | U | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| | | D | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
| | | D | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
| | pt | U | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| | | D | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| | Mal | | 387.7 | 387.7 | 387.7 | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 259.4 |
| | Mas | U | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 |
| | | D | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 916.0 | | 916.0 | 571.8 | | 571.8 | 571.8 | | 571.8 |
| | | D | 858.1 | | 858.1 | 511.4 | | 511.4 | 511.4 | | 511.4 |
| | L'(L) | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 83.1 | 204.2 | 325.3 | 25.5 | 146.7 | 267.8 | 43.7 | 82.5 | 215.0 |
| | | 負 | 325.1 | 203.9 | 82.8 | 267.9 | 146.8 | 25.6 | 214.0 | 81.5 | 43.7 |
| | Qd | | 325.1 | 204.2 | 325.3 | 267.9 | 146.8 | 267.8 | 214.0 | 82.5 | 215.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 120.83 | 75.89 | 120.92 | 95.47 | 52.30 | 95.44 | 76.25 | 29.42 | 76.62 |
| | a | l | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.239 | 1.239 | 1.239 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 |
| | Qal | | 308.0 | 308.0 | 308.0 | 273.7 | 273.7 | 273.7 | 270.1 | 270.1 | 270.1 |
| | Qas | 正 | 398.5 | 398.5 | 398.5 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 |
| | | 負 | 398.5 | 398.5 | 398.5 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 331.8 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 159.1 | | 159.2 | 173.0 | | 172.9 | 143.3 | | 144.2 |
| | | D | 94.1 | | 93.9 | 87.8 | | 87.9 | 58.3 | | 58.3 |
| | Ld1 | U | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | | D | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 66.7 (61.9) | | 66.7 (62.0) | 67.1 (82.6) | | 67.1 (82.5) | 66.7 (61.2) | | 66.7 (61.8) |
| | | D | 66.7 (30.0) | | 66.7 (30.0) | 66.7 (30.0) | | 66.7 (30.0) | 23.2 (30.0) | | 23.2 (30.0) |

| 断面名 | | | FG（ 3 ） | | | G1（ 3 ） | | | G1（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) |
| 応力 | Ml | | 215.9 | -140.7 | 80.5 | 164.2 | -88.4 | 142.9 | 163.3 | -88.2 | 144.1 |
| | Ms | U | 977.4 | 22.7 | 1168.6 | 782.1 | 0.0 | 790.2 | 815.0 | 0.0 | 828.0 |
| | | D | 545.5 | 304.0 | 1007.7 | 453.6 | 103.1 | 504.5 | 488.5 | 104.3 | 539.9 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 169.8 | 19.4 | -131.1 | 126.6 | 3.1 | -120.5 | 126.3 | 2.7 | -120.8 |
| | Qs | | 470.5 | 320.1 | 431.8 | 332.4 | 208.8 | 326.3 | 343.5 | 219.9 | 338.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | U | 167.8 | 167.8 | 167.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | | D | 167.8 | 167.8 | 167.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | j | U | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | | D | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 |
| | | D | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 |
| | pt | U | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| | | D | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| | Mal | | 2358.9 | 2358.9 | 2358.9 | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 428.5 |
| | Mas | U | 4717.9 | 4717.9 | 4717.9 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 |
| | | D | 4717.9 | 4717.9 | 4717.9 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 | 857.0 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 5318.4 | | 5318.4 | 1027.9 | | 1027.9 | 1027.9 | | 1027.9 |
| | | D | 5144.4 | | 5144.4 | 962.8 | | 962.8 | 962.8 | | 962.8 |
| | L'(L) | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 281.4 | 431.8 | 582.2 | 182.0 | 305.5 | 429.1 | 199.5 | 323.0 | 446.6 |
| | | 負 | 620.9 | 470.5 | 320.1 | 435.2 | 311.6 | 188.1 | 447.3 | 323.7 | 200.1 |
| | Qd | | 620.9 | 470.5 | 582.2 | 435.2 | 311.6 | 429.1 | 447.3 | 323.7 | 446.6 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 60.41 | 45.77 | 56.64 | 143.98 | 103.10 | 141.96 | 147.96 | 107.08 | 147.75 |
| | a | l | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 1.308 | 1.308 | 1.308 |
| | | s.正 | 1.149 | 1.149 | 1.149 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 |
| | Qal | | 2089.2 | 2089.2 | 2089.2 | 377.0 | 377.0 | 377.0 | 377.7 | 377.7 | 377.7 |
| | Qas | 正 | 2143.1 | 2143.1 | 2143.1 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 |
| | | 負 | 1968.7 | 1968.7 | 1968.7 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 209.3 | | 217.4 | 223.8 | | 225.5 | 230.6 | | 233.3 |
| | | D | 186.3 | | 202.0 | 137.5 | | 145.9 | 143.3 | | 151.7 |
| | Ld1 | U | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | | D | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 79.2 (30.0) | | 79.2 (30.0) | 79.2 (90.4) | | 79.2 (91.3) | 79.2 (94.2) | | 79.2 (95.7) |
| | | D | 79.2 (30.0) | | 79.2 (30.0) | 79.2 (41.9) | | 79.2 (46.6) | 79.2 (45.1) | | 79.2 (49.9) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) | (43) | (350) | (43) |
| 応力 | Ml | | 159.7 | -86.3 | 143.0 | 159.8 | -86.5 | 142.4 | 157.9 | -85.2 | 147.0 |
| | Ms | U | 686.1 | 0.0 | 690.8 | 583.2 | 0.0 | 583.6 | 456.8 | 0.0 | 456.5 |
| | | D | 366.8 | 96.9 | 404.7 | 263.6 | 95.4 | 298.8 | 140.9 | 90.5 | 162.6 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 123.5 | 2.4 | -118.7 | 123.6 | 2.5 | -118.6 | 122.7 | 1.6 | -119.6 |
| | Qs | | 298.2 | 177.0 | 293.4 | 264.2 | 143.1 | 259.2 | 221.6 | 100.5 | 218.5 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | d | U | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 58.3 | 58.3 | 58.3 |
| | | D | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 58.3 | 58.3 | 58.3 |
| | j | U | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| | | D | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | 2-D29 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D10 | D10 | D10 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
| | | D | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
| | pt | U | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| | | D | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| | Mal | | 419.0 | 419.0 | 419.0 | 387.7 | 387.7 | 387.7 | 259.4 | 259.4 | 259.4 |
| | Mas | U | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 458.9 | 458.9 | 458.9 |
| | | D | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 741.2 | 458.9 | 458.9 | 458.9 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 916.0 | | 916.0 | 916.0 | | 916.0 | 571.8 | | 571.8 |
| | | D | 858.1 | | 858.1 | 858.1 | | 858.1 | 511.4 | | 511.4 |
| | L'(L) | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | | 615.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 138.5 | 259.6 | 380.7 | 87.3 | 208.4 | 329.5 | 25.7 | 146.8 | 267.9 |
| | | 負 | 385.5 | 264.4 | 143.3 | 334.5 | 213.4 | 92.2 | 271.1 | 149.9 | 28.8 |
| | Qd | | 385.5 | 264.4 | 380.7 | 334.5 | 213.4 | 329.5 | 271.1 | 149.9 | 267.9 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 143.29 | 98.27 | 141.52 | 124.33 | 79.31 | 122.48 | 96.61 | 53.44 | 95.49 |
| | a | l | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.247 | 1.247 | 1.247 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.259 | 0.259 | 0.259 |
| | Qal | | 315.6 | 315.6 | 315.6 | 305.8 | 305.8 | 305.8 | 271.7 | 271.7 | 271.7 |
| | Qas | 正 | 410.6 | 410.6 | 410.6 | 398.5 | 398.5 | 398.5 | 331.8 | 331.8 | 331.8 |
| | | 負 | 410.6 | 410.6 | 410.6 | 398.5 | 398.5 | 398.5 | 331.8 | 331.8 | 331.8 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 173.7 | | 174.5 | 161.0 | | 161.1 | 173.4 | | 173.4 |
| | | D | 106.3 | | 111.5 | 93.9 | | 99.0 | 86.7 | | 91.1 |
| | Ld1 | U | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | | D | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 | 307.5 | | 307.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 63.5 (70.7) | | 63.5 (71.2) | 66.7 (63.1) | | 66.7 (63.1) | 67.4 (82.9) | | 67.4 (82.8) |
| | | D | 63.5 (30.2) | | 63.5 (33.4) | 66.7 (30.0) | | 66.7 (30.0) | 66.7 (30.0) | | 66.7 (30.0) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (350) | (43) |
| 応力 | Ml | | 183.4 | -100.5 | 142.0 |
| | Ms | U | 352.3 | 0.0 | 325.3 |
| | | D | 0.0 | 107.7 | 41.3 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 138.4 | 5.9 | -126.6 |
| | Qs | | 195.6 | 63.2 | 183.8 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc24( Fc = 24.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | d | U | 58.3 | 58.3 | 58.3 |
| | | D | 58.3 | 58.3 | 58.3 |
| | j | U | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| | | D | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | | | | | |
| | | 2 | | | |
| | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | | | | | |
| | | 2 | | | |
| | | | | | |
| | STP | 径 | D10 | D10 | D10 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
| | | D | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
| | pt | U | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| | | D | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| | Mal | | 259.4 | 259.4 | 259.4 |
| | Mas | U | 458.9 | 458.9 | 458.9 |
| | | D | 458.9 | 458.9 | 458.9 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 571.8 | | 571.8 |
| | | D | 511.4 | | 511.4 |
| | L'(L) | | 615.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 43.7 | 80.0 | 212.5 |
| | | 負 | 224.3 | 91.8 | 40.6 |
| | Qd | | 224.3 | 91.8 | 212.5 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 79.93 | 32.72 | 75.72 |
| | a | l | 1.222 | 1.222 | 1.222 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.259 | 0.259 | 0.259 |
| | Qal | | 266.6 | 266.6 | 266.6 |
| | Qas | 正 | 331.8 | 331.8 | 331.8 |
| | | 負 | 331.8 | 331.8 | 331.8 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 147.1 | | 140.3 |
| | | D | 58.3 | | 66.6 |
| | Ld1 | U | 307.5 | | 307.5 |
| | | D | 307.5 | | 307.5 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 66.7 (63.9) | | 66.7 (59.0) |
| | | D | 23.2 (30.0) | | 66.7 (30.0) |

## （４）建築物の使用上の支障が起こらないことの確認（ＲＣ造）

| | |
|---|---|
| l | はりの有効長さ( mm ) |
| D | はりのせい( mm ) |
| δo | 固定荷重及び積載荷重(地震用)によってはりに生じるたわみ( mm ) |
| 係数 | 長期間の荷重により変形が増大することの調整係数 |
| δ | δo * 変形増大係数 |
| δ/l | 1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する |
| 判定 | 以上の条件式を満足する場合、<br>または、δ/lが1/250以下である場合にOKと表示する |

※ ( D/l ＞ 1/10 )の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名 | はり符号 | l | D | D/l | δo | 係数 | δ/l | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 1F | X1 | FG | 7000.0 | 1800 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X2 | FG | 7000.0 | 1800 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X3 | FG | 7000.0 | 1800 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X4 | FG | 7000.0 | 1800 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X5 | FG | 7000.0 | 1800 | 1/ 4 | | | | OK |
| | 2F | X1 | G1 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.50 | 8 | 1/1736 | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.47 | 8 | 1/1870 | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.47 | 8 | 1/1870 | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.47 | 8 | 1/1870 | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.50 | 8 | 1/1736 | OK |
| | 3F | X1 | G1 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.50 | 8 | 1/1738 | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.47 | 8 | 1/1875 | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.47 | 8 | 1/1867 | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.47 | 8 | 1/1875 | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.50 | 8 | 1/1738 | OK |
| | 4F | X1 | G1 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.61 | 8 | 1/1433 | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.57 | 8 | 1/1528 | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.57 | 8 | 1/1525 | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.57 | 8 | 1/1528 | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.61 | 8 | 1/1433 | OK |
| | 5F | X1 | G1 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.64 | 8 | 1/1371 | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1471 | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.60 | 8 | 1/1465 | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1471 | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.64 | 8 | 1/1371 | OK |
| | 6F | X1 | G1 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.62 | 8 | 1/1412 | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.60 | 8 | 1/1463 | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.60 | 8 | 1/1467 | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.60 | 8 | 1/1463 | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.62 | 8 | 1/1412 | OK |
| | 7F | X1 | G1 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.78 | 8 | 1/1124 | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.67 | 8 | 1/1316 | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.68 | 8 | 1/1294 | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.67 | 8 | 1/1316 | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.78 | 8 | 1/1124 | OK |
| Y3 | 1F | X1 | FG | 7000.0 | 1800 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X2 | FG | 7000.0 | 1800 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X3 | FG | 7000.0 | 1800 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X4 | FG | 7000.0 | 1800 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X5 | FG | 7000.0 | 1800 | 1/ 4 | | | | OK |
| | 2F | X1 | G1 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.50 | 8 | 1/1736 | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.47 | 8 | 1/1870 | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.47 | 8 | 1/1870 | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.47 | 8 | 1/1870 | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.50 | 8 | 1/1736 | OK |
| | 3F | X1 | G1 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.50 | 8 | 1/1738 | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.47 | 8 | 1/1875 | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.47 | 8 | 1/1867 | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.47 | 8 | 1/1875 | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.50 | 8 | 1/1738 | OK |
| | 4F | X1 | G1 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.61 | 8 | 1/1433 | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.57 | 8 | 1/1528 | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.57 | 8 | 1/1525 | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.57 | 8 | 1/1528 | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.61 | 8 | 1/1433 | OK |
| | 5F | X1 | G1 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.64 | 8 | 1/1371 | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1471 | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.60 | 8 | 1/1465 | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1471 | OK |

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名 | はり符号 | l | D | D/l | δo | 係数 | δ/l | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.64 | 8 | 1/1371 | OK |
| | 6F | X1 | G1 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.62 | 8 | 1/1412 | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.60 | 8 | 1/1463 | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.60 | 8 | 1/1467 | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.60 | 8 | 1/1463 | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.62 | 8 | 1/1412 | OK |
| | 7F | X1 | G1 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.78 | 8 | 1/1124 | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.67 | 8 | 1/1316 | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.68 | 8 | 1/1294 | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.67 | 8 | 1/1316 | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 650 | 1/ 11 | 0.78 | 8 | 1/1124 | OK |

## A-4.3.2　ＲＣ柱の断面計算

### （１）ＲＣ柱の計算指定

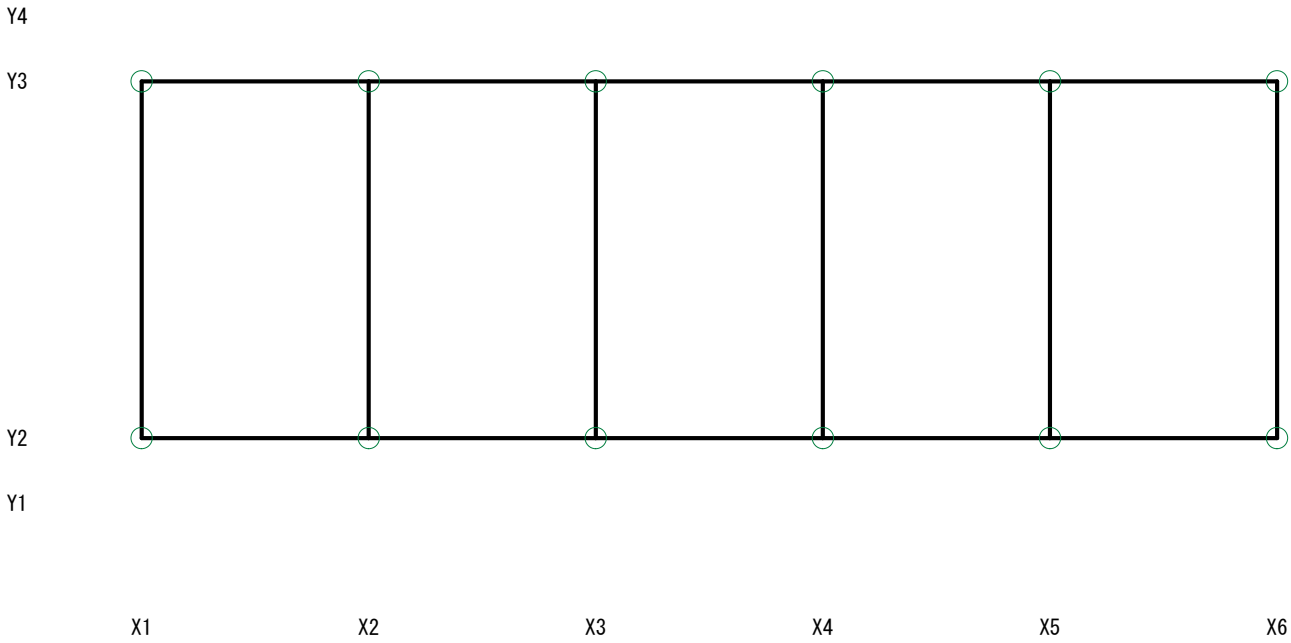


1F 階 (S=1/233)

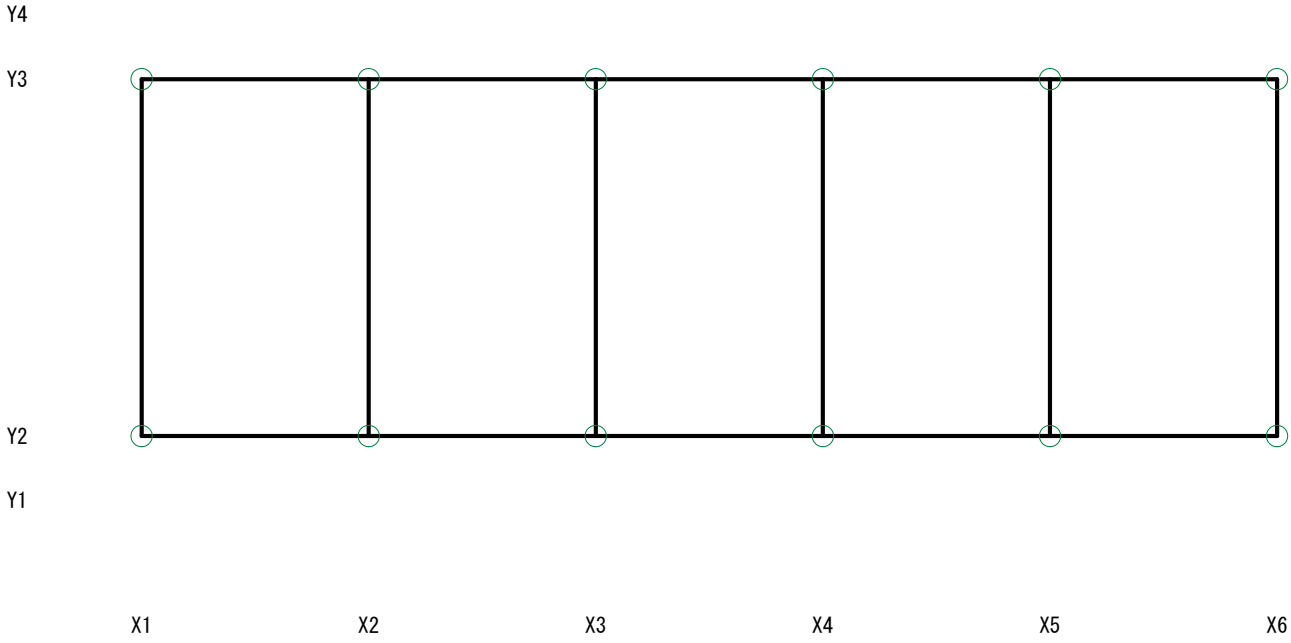


2F 階 (S=1/233)

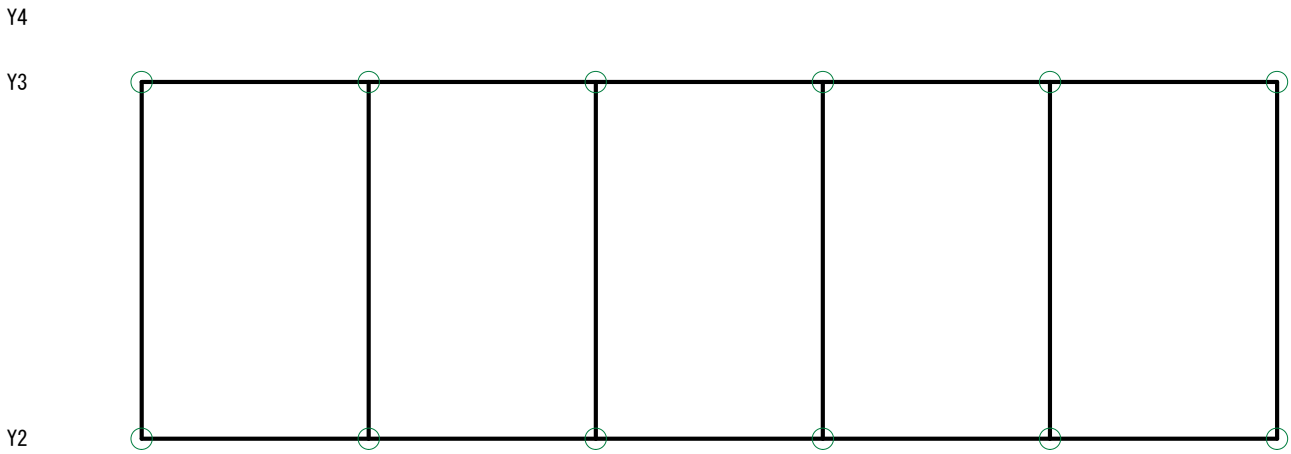


3F 階 (S=1/233)

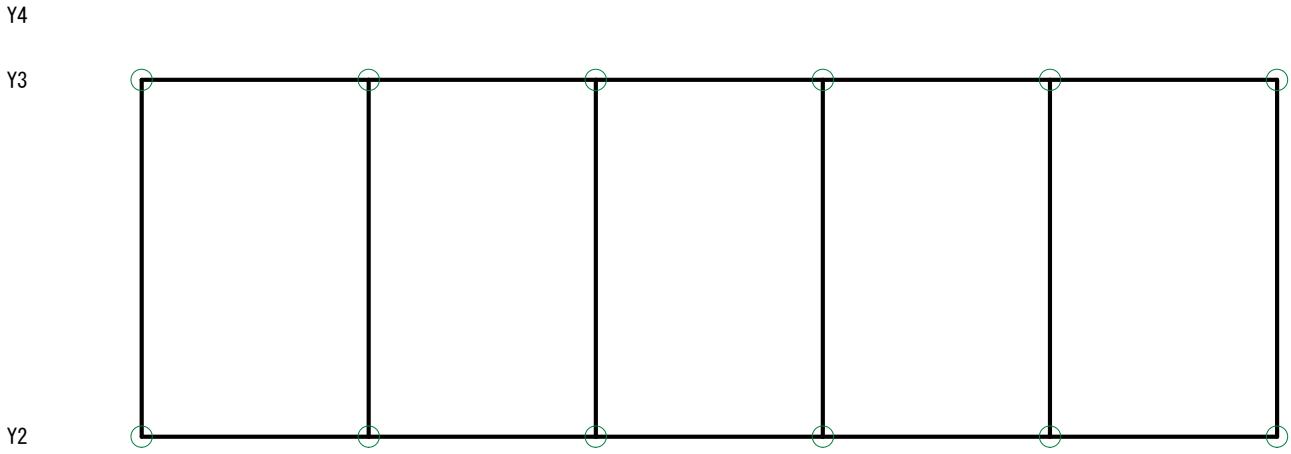


4F 階 (S=1/233)

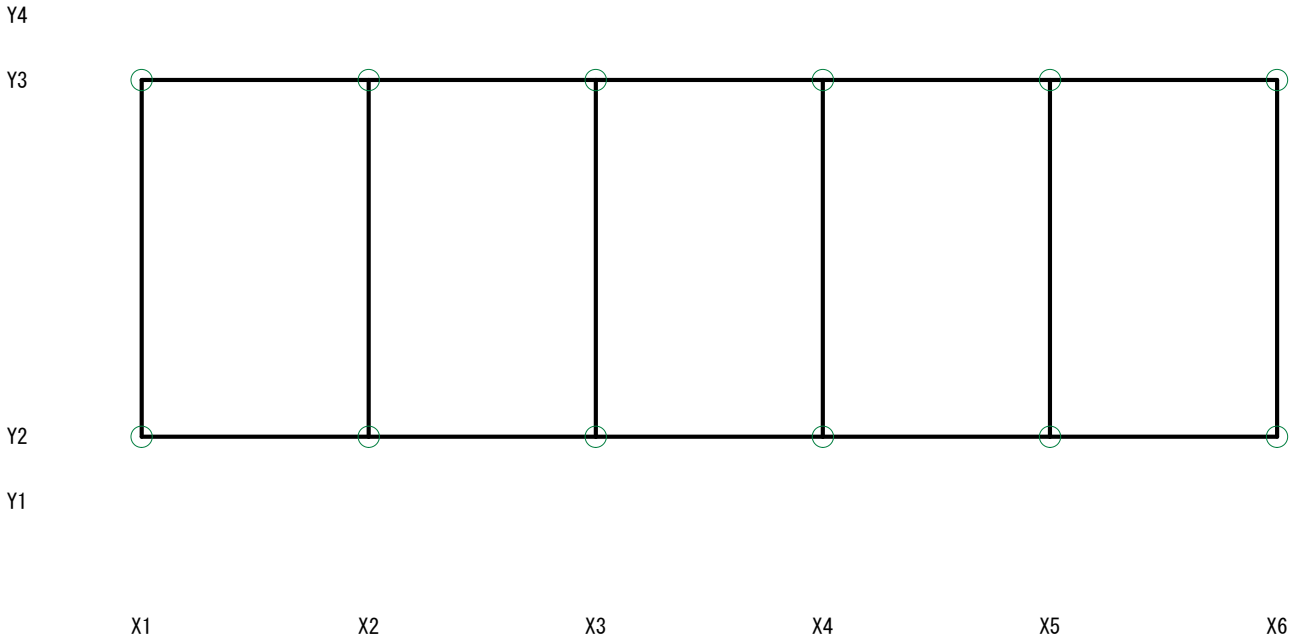


5F 階 (S=1/233)

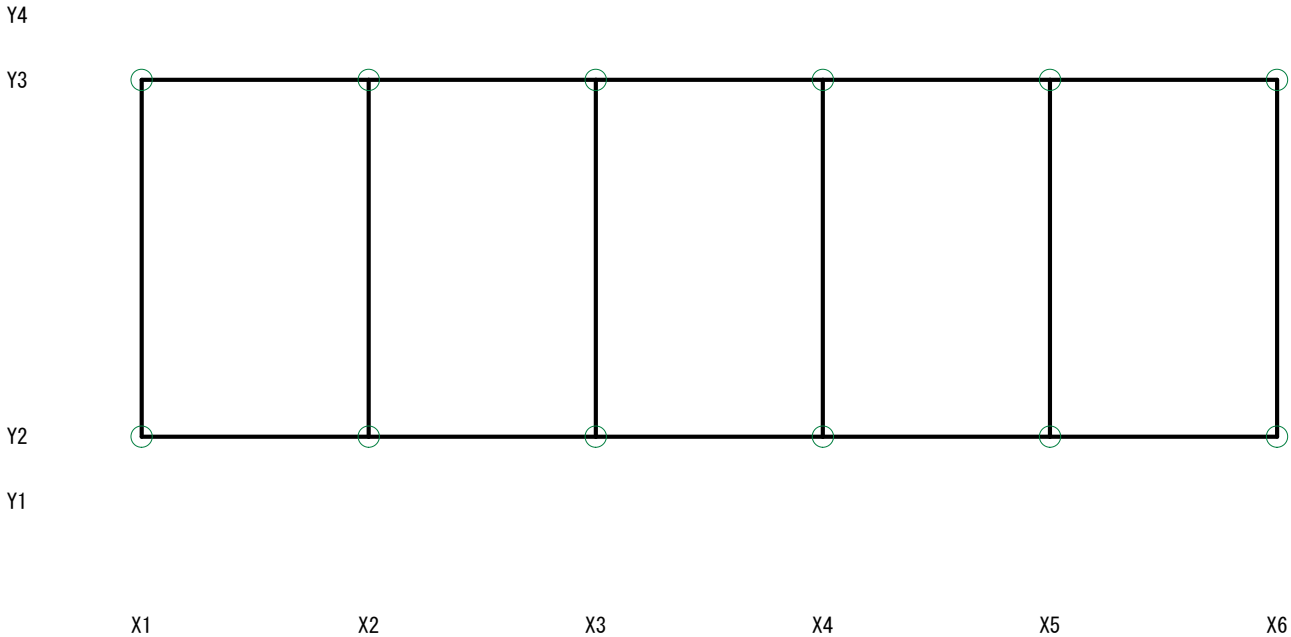


6F 階 (S=1/233)

## （２）ＲＣ柱の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント（剛域考慮）
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）許容曲げモーメント
　　ＲＣ規準(1999)14条による
　エ）引張鉄筋比
　　Ptmax =　3.00 %
　　Ptmin =　0.20 %

オ）曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント)≦1.00 をＯＫとする

４）せん断力の検討
ア）地震時短期設計用せん断力
Qd = min{ Qo+a*cMy/h' , Qo+a*(gMy+cMy)/h' , QL+n*QE }
a=1.00 , n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
Ｍｙ計算時：
主筋強度割増率　：　1.10 倍
地震時軸力割増率：　2.00 倍
イ）許容せん断力
ＲＣ規準(1999)15条(8)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q･d)の計算を行います
ウ）せん断補強筋比
Pwmax =　1.20 %
Pwmin =　0.20 %
エ）せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする

５）付着の検討
ＲＣ規準(1999)16条(14)～(18)式による

６）定着の検討
ＲＣ規準(1999)17条による

７）地震時設計応力の割増率
柱の応力割増率
応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率　　：壁のせん断力負担率が５０%を超える場合は
柱せん断力Ｑが 0.25ｘＮＬｘＣｉ以上になるように応力を割増す
壁せん断力負担率

| 階名 | X正加力 | X負加力 | Y正加力 | Y負加力 |
|---|---|---|---|---|
| 6F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

## （３）ＲＣ柱の断面計算結果

記号説明

| 記号 | | 単位 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 断面名<br>部材位置 | | | 入力で指定した断面名称。部材位置は○○フレーム、○○軸、[○○階－○○階／○○]で表示します。／の後の○○では「_壁」はＸ方向壁、「壁_」はＹ方向壁が取り付いていることを示します。 |
| 方向 | | | 計算方向で、( )内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定 |
| 位置 | | cm | 断面計算位置で、柱頭､柱脚を示します。( )内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。 |
| 応力 | Nl | kN | 長期軸力 |
| | Ml | kN･m | 長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値 |
| | Ns | kN | pt が最大となる時の短期軸力 |
| | Ms | kN･m | pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値 |
| | L.no | | 上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2) |
| | Ql | kN | 最大長期せん断力。 |
| | Qs | kN | 最大短期せん断力。 |
| | L.no | | 上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2) |
| 断面 | 材質 | N/mm2 | Fc：コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。<br>鉄筋：①／②／③：①は鉄筋太物１の材質。②は鉄筋太物２の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。 |
| | 条件 | | ２軸応力の計算条件で、LS1軸(長期､短期とも１軸)､L2軸(長期２軸､短期１軸)､LS2軸(長期､短期とも２軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。 |
| | B×D | cm | 断面の幅とせい円柱は直径を示し、( )内は等断面積の正方形に置換した寸法 |
| | d | cm | コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ( )内は上記のd |
| | j | cm | 曲げ材の応力中心距離(7/8)･d ( )内は上記のj |
| 配筋 | 主筋 | | 入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、２段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×Ｄ□と表示されている場合は、その本数がＸ形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。 |
| | Hoop径 | | 帯筋の径 |
| | ﾋﾟｯﾁ | mm | 帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。 |
| | at | cm2 | 鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 配筋 | pt | % | 鉄筋比でat／BD |
| | Mal | kN･m | 長期許容曲げモーメント |
| | Mas | kN･m | 短期許容曲げモーメント |
| | 判定 | | 軸力と曲げモーメントに対する判定結果 |
| | Nl/BD | N/cm2 | Nl/BD |
| | Ml/BD2 | N/cm2 | Ml/BD2 |
| | ptl | % | 長期応力に対して、必要な引張鉄筋比 |
| | Ns/BD | N/cm2 | Ns/BD |
| | Ms/BD2 | N/cm2 | Ms/BD2 |
| | pts | % | 短期応力に対して、必要な引張鉄筋比 |
| | at | cm2 | 必要な鉄筋断面積 |
| | 0.8%ag | cm2 | 全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します |
| せん断 | cMy.正(負) | kN･m | 地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時 |
| | gMy.正(負) | kN･m | cMy に対する加力時の左右のはり降伏曲げモーメントの1/2 |
| | H'(H) | cm | ①(②)：①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ |
| | Qd | kN | 設計用せん断力 |
| | Qal | kN | 長期許容せん断力 |
| | Qas | kN | 短期許容せん断力 Ｘ形配筋のときはＸ形主筋による分は含まない。<br>ルート2-3の場合はせん断強度（Qsu）(2007年版技術基準解説書P354④)。 |
| | Qax | kN | Ｘ形配筋による短期許容せん断力 |
| | 判定 | | せん断力に対する判定結果（注1） |
| | Qd/Bj | N/cm2 | 短期で最大となるせん断応力度 |
| | pw | % | 帯筋比 |
| | Hoop | mm | ①ー②：算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。 |
| 付着 | Ta.U(D) | N/mm2 | 各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。<br>使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(27)式で求めます。 |
| | Ld | cm | 必要付着長さ。ＲＣ規準1999 年版の(14)、(15)式で求めます。<br>使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(28)式で求めます。 |
| | Ld1 | cm | 算定断面位置から鉄筋端までの長さ。 |
| | 判定 | | 使用基準がＲＣ規準1991 年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≦Ld1の場合にOK。使用基準がＲＣ規準1999 年版では、Ld≦Ld1の場合にOK。 |
| 定着 | La | cm | 必要定着長さＲＣ規準1999 年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8 倍しています。また、S=1.0 としています。（ ）内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5 としています。<br>使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は検討しません。 |

（注1）判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

（注2）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

| 記号 | 荷重ケース | 記号 | 荷重ケース |
|---|---|---|---|
| S | 積雪時 | | |
| K1 | 地震時フレーム方向正加力 | K3 | 地震時直交方向正加力 |
| K2 | 地震時フレーム方向負加力 | K4 | 地震時直交方向負加力 |
| W1 | 風圧時フレーム方向正加力 | W3 | 風圧時直交方向正加力 |
| W2 | 風圧時フレーム方向負加力 | W4 | 風圧時直交方向負加力 |
| WS1 | 風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮） | WS3 | 風圧時直交方向正加力（積雪考慮） |
| WS2 | 風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮） | WS4 | 風圧時直交方向負加力（積雪考慮） |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[1F-2F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[2F-3F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[3F-4F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (90) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 1895.1 | 1895.1 | 0.0 | 0.0 | 1569.0 | 1569.0 | 0.0 | 0.0 | 1249.6 | 1249.6 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -69.4 | 80.5 | 0.0 | 0.0 | -74.5 | 73.5 | 0.0 | 0.0 | -71.1 | 69.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2244.7 | 2244.7 | 0.0 | 0.0 | 1838.2 | 1838.2 | 0.0 | 0.0 | 1433.9 | 1433.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -194.0 | 930.8 | 0.0 | 0.0 | -371.2 | 430.2 | 0.0 | 0.0 | -368.3 | 345.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | QI | | -40.8 | -40.8 | 0.0 | 0.0 | -52.8 | -52.8 | 0.0 | 0.0 | -50.2 | -50.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 447.0 | 447.0 | 0.0 | 0.0 | 364.0 | 364.0 | 0.0 | 0.0 | 316.9 | 316.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 |
| | D | | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 |
| | j | | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| | pw | | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 |
| 曲げ | MaI | | 537.2 | 537.2 | 0.0 | 0.0 | 536.5 | 536.5 | 0.0 | 0.0 | 531.5 | 531.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1058.7 | 1058.7 | 0.0 | 0.0 | 1034.8 | 1034.8 | 0.0 | 0.0 | 919.8 | 919.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 481.4 | 5144.4 | 0.0 | 0.0 | 481.4 | 481.4 | 0.0 | 0.0 | 429.0 | 481.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 967.4 | 967.4 | 0.0 | 0.0 | 906.9 | 906.9 | 0.0 | 0.0 | 850.9 | 850.9 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 513.9 | 5318.4 | 0.0 | 0.0 | 513.9 | 513.9 | 0.0 | 0.0 | 458.0 | 513.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1421.6 | 1421.6 | 0.0 | 0.0 | 1275.2 | 1275.2 | 0.0 | 0.0 | 1115.5 | 1115.5 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 240( 368) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 650.1 | 650.1 | 0.0 | 0.0 | 519.6 | 519.6 | 0.0 | 0.0 | 450.3 | 450.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 411.2 | 411.2 | 0.0 | 0.0 | 517.1 | 517.1 | 0.0 | 0.0 | 515.9 | 515.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 659.2 | 659.2 | 0.0 | 0.0 | 659.2 | 659.2 | 0.0 | 0.0 | 659.2 | 659.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 105.9 | 212.1 | 0.0 | 0.0 | 131.5 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 131.1 | 127.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 146.3 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 63.5 (30.0) | 130.4 (128.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 63.5 (51.2) | 63.5 (59.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 63.5 (50.8) | 63.5 (47.7) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[4F-5F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[5F-6F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[6F-7F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 932.0 | 932.0 | 0.0 | 0.0 | 614.5 | 614.5 | 0.0 | 0.0 | 296.0 | 296.0 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -74.8 | 71.9 | 0.0 | 0.0 | -56.4 | 67.6 | 0.0 | 0.0 | -142.0 | 90.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1048.0 | 1048.0 | 0.0 | 0.0 | 675.5 | 675.5 | 0.0 | 0.0 | 318.4 | 273.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -385.9 | 237.9 | 0.0 | 0.0 | -351.2 | 131.2 | 0.0 | 0.0 | -325.2 | 112.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K1 | | |
| | QI | | -52.4 | -52.4 | 0.0 | 0.0 | -44.3 | -44.3 | 0.0 | 0.0 | -83.1 | -83.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 274.3 | 274.3 | 0.0 | 0.0 | 210.9 | 210.9 | 0.0 | 0.0 | 158.2 | 158.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 |
| | D | | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 |
| | j | | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| | pw | | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 |
| 曲げ | Mal | | 469.8 | 469.8 | 0.0 | 0.0 | 462.6 | 462.6 | 0.0 | 0.0 | 366.1 | 366.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 806.9 | 806.9 | 0.0 | 0.0 | 694.6 | 694.6 | 0.0 | 0.0 | 579.0 | 564.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 429.0 | 429.0 | 0.0 | 0.0 | 255.7 | 429.0 | 0.0 | 0.0 | 511.4 | 255.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 779.9 | 779.9 | 0.0 | 0.0 | 699.1 | 699.1 | 0.0 | 0.0 | 601.9 | 601.9 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 458.0 | 458.0 | 0.0 | 0.0 | 285.9 | 458.0 | 0.0 | 0.0 | 571.8 | 285.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 951.4 | 951.4 | 0.0 | 0.0 | 793.9 | 793.9 | 0.0 | 0.0 | 638.4 | 638.4 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 215( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 385.2 | 385.2 | 0.0 | 0.0 | 294.3 | 294.3 | 0.0 | 0.0 | 195.7 | 195.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 492.8 | 492.8 | 0.0 | 0.0 | 471.4 | 471.4 | 0.0 | 0.0 | 436.8 | 436.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 136.4 | 114.0 | 0.0 | 0.0 | 131.1 | 100.3 | 0.0 | 0.0 | 127.2 | 107.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | OK | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 66.7 (55.9) | 66.7 (34.4) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 66.7 (50.8) | 66.7 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 66.7 (47.1) | 66.7 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[1F-2F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (90) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 3221.1 | 3221.1 | 0.0 | 0.0 | 2678.0 | 2678.0 | 0.0 | 0.0 | 2141.1 | 2141.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 4.8 | -8.7 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | -2.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 3235.8 | 3235.8 | 0.0 | 0.0 | 2688.2 | 2688.2 | 0.0 | 0.0 | 2146.9 | 2146.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 372.0 | -1062.4 | 0.0 | 0.0 | 566.9 | -615.2 | 0.0 | 0.0 | 530.8 | -532.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 595.7 | 595.7 | 0.0 | 0.0 | 562.3 | 562.3 | 0.0 | 0.0 | 494.2 | 494.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 |
| | D | | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 |
| | j | | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 |
| | pw | | 0.73 | 0.73 | 0.30 | 0.30 | 0.73 | 0.73 | 0.30 | 0.30 | 0.73 | 0.73 | 0.30 | 0.30 |
| 曲げ | Mal | | 450.6 | 450.6 | 0.0 | 0.0 | 527.8 | 527.8 | 0.0 | 0.0 | 568.5 | 568.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1163.3 | 1163.3 | 0.0 | 0.0 | 1169.2 | 1169.2 | 0.0 | 0.0 | 1176.4 | 1176.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 995.3 | 10462.9 | 0.0 | 0.0 | 995.3 | 995.3 | 0.0 | 0.0 | 887.1 | 995.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1764.6 | 1764.6 | 0.0 | 0.0 | 1616.9 | 1616.9 | 0.0 | 0.0 | 1455.0 | 1455.0 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 995.3 | 10462.9 | 0.0 | 0.0 | 995.3 | 995.3 | 0.0 | 0.0 | 887.1 | 995.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1749.7 | 1749.7 | 0.0 | 0.0 | 1605.4 | 1605.4 | 0.0 | 0.0 | 1447.8 | 1447.8 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 240( 368) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 891.7 | 891.7 | 0.0 | 0.0 | 842.6 | 842.6 | 0.0 | 0.0 | 740.3 | 740.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 363.0 | 363.0 | 0.0 | 0.0 | 476.6 | 476.6 | 0.0 | 0.0 | 500.3 | 500.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 914.8 | 914.8 | 0.0 | 0.0 | 914.8 | 914.8 | 0.0 | 0.0 | 914.8 | 914.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 118.2 | 192.8 | 0.0 | 0.0 | 139.3 | 144.5 | 0.0 | 0.0 | 135.4 | 135.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 146.3 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 63.5 (38.5) | 111.6 (109.9) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 63.5 (58.6) | 64.7 (63.6) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 63.5 (54.9) | 63.5 (55.1) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[4F-5F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[5F-6F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[6F-7F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 1608.8 | 1608.8 | 0.0 | 0.0 | 1076.4 | 1076.4 | 0.0 | 0.0 | 545.0 | 545.0 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 3.2 | -2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | -4.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1612.0 | 1612.0 | 0.0 | 0.0 | 1074.9 | 1077.8 | 0.0 | 0.0 | 546.0 | 546.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 504.5 | -371.8 | 0.0 | 0.0 | -423.6 | -229.7 | 0.0 | 0.0 | 331.8 | -101.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | QI | | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 407.0 | 407.0 | 0.0 | 0.0 | 303.6 | 303.6 | 0.0 | 0.0 | 200.1 | 200.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 |
| | D | | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 |
| | j | | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 |
| | pw | | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 |
| 曲げ | MaI | | 512.7 | 512.7 | 0.0 | 0.0 | 520.7 | 520.7 | 0.0 | 0.0 | 526.9 | 526.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1049.4 | 1049.4 | 0.0 | 0.0 | 965.2 | 966.0 | 0.0 | 0.0 | 805.4 | 805.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 887.1 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 541.6 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 1083.2 | 541.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1271.5 | 1271.5 | 0.0 | 0.0 | 1086.7 | 1086.7 | 0.0 | 0.0 | 886.3 | 886.3 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 887.1 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 541.6 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 1083.2 | 541.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1267.3 | 1267.3 | 0.0 | 0.0 | 1084.6 | 1084.6 | 0.0 | 0.0 | 884.7 | 884.7 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 215( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 609.4 | 609.4 | 0.0 | 0.0 | 455.1 | 455.1 | 0.0 | 0.0 | 297.6 | 297.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 471.3 | 471.3 | 0.0 | 0.0 | 348.6 | 348.6 | 0.0 | 0.0 | 386.5 | 386.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 135.2 | 120.2 | 0.0 | 0.0 | 126.1 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | 115.6 | 89.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | OK | | | NG | OK | | |
| 定着 La | | | 66.7 (54.8) | 66.7 (40.4) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 66.7 (46.0) | 66.7 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 66.7 (36.0) | 66.7 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[1F-2F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[2F-3F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[3F-4F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (90) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 3201.5 | 3201.5 | 0.0 | 0.0 | 2661.6 | 2661.6 | 0.0 | 0.0 | 2127.6 | 2127.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 3201.6 | 3201.6 | 0.0 | 0.0 | 2661.7 | 2661.5 | 0.0 | 0.0 | 2127.5 | 2127.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -354.3 | 1031.0 | 0.0 | 0.0 | -556.1 | -608.9 | 0.0 | 0.0 | -523.2 | 522.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 576.9 | 576.9 | 0.0 | 0.0 | 554.7 | 554.7 | 0.0 | 0.0 | 486.2 | 486.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 |
| | D | | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 |
| | j | | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 |
| | pw | | 0.73 | 0.73 | 0.30 | 0.30 | 0.73 | 0.73 | 0.30 | 0.30 | 0.73 | 0.73 | 0.30 | 0.30 |
| 曲げ | Mal | | 453.7 | 453.7 | 0.0 | 0.0 | 529.5 | 529.5 | 0.0 | 0.0 | 569.1 | 569.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1163.8 | 1163.8 | 0.0 | 0.0 | 1169.2 | 1169.2 | 0.0 | 0.0 | 1174.8 | 1174.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 995.3 | 10462.9 | 0.0 | 0.0 | 995.3 | 995.3 | 0.0 | 0.0 | 887.1 | 995.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1752.1 | 1752.1 | 0.0 | 0.0 | 1606.4 | 1606.4 | 0.0 | 0.0 | 1447.2 | 1447.2 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 995.3 | 10462.9 | 0.0 | 0.0 | 995.3 | 995.3 | 0.0 | 0.0 | 887.1 | 995.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1752.2 | 1752.2 | 0.0 | 0.0 | 1606.5 | 1606.5 | 0.0 | 0.0 | 1447.1 | 1447.1 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 240( 368) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 865.1 | 865.1 | 0.0 | 0.0 | 832.0 | 832.0 | 0.0 | 0.0 | 729.2 | 729.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 363.0 | 363.0 | 0.0 | 0.0 | 363.0 | 363.0 | 0.0 | 0.0 | 425.1 | 425.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 914.8 | 914.8 | 0.0 | 0.0 | 914.8 | 914.8 | 0.0 | 0.0 | 914.8 | 914.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 116.3 | 189.4 | 0.0 | 0.0 | 138.1 | 143.8 | 0.0 | 0.0 | 134.5 | 134.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 146.3 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 63.5 (36.6) | 108.3 (106.6) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 63.5 (57.5) | 64.0 (63.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 63.5 (54.1) | 63.5 (54.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[4F-5F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[5F-6F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[6F-7F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 1597.8 | 1597.8 | 0.0 | 0.0 | 1068.1 | 1068.1 | 0.0 | 0.0 | 538.1 | 538.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1597.7 | 1597.7 | 0.0 | 0.0 | 1068.1 | 1068.0 | 0.0 | 0.0 | 538.1 | 538.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -498.2 | 365.9 | 0.0 | 0.0 | 424.2 | 225.8 | 0.0 | 0.0 | -320.6 | 98.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 401.9 | 401.9 | 0.0 | 0.0 | 302.3 | 302.3 | 0.0 | 0.0 | 194.9 | 194.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 |
| | D | | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 |
| | j | | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 |
| | pw | | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 |
| 曲げ | Mal | | 513.1 | 513.1 | 0.0 | 0.0 | 520.8 | 520.8 | 0.0 | 0.0 | 524.9 | 524.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1049.7 | 1049.7 | 0.0 | 0.0 | 963.2 | 963.1 | 0.0 | 0.0 | 802.9 | 802.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 887.1 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 541.6 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 1083.2 | 541.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1265.8 | 1265.8 | 0.0 | 0.0 | 1082.7 | 1082.7 | 0.0 | 0.0 | 882.8 | 882.8 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 887.1 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 541.6 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 1083.2 | 541.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1265.7 | 1265.7 | 0.0 | 0.0 | 1082.6 | 1082.6 | 0.0 | 0.0 | 882.8 | 882.8 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 215( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 602.8 | 602.8 | 0.0 | 0.0 | 453.3 | 453.3 | 0.0 | 0.0 | 292.1 | 292.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 408.0 | 408.0 | 0.0 | 0.0 | 348.6 | 348.6 | 0.0 | 0.0 | 349.7 | 349.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 134.5 | 119.5 | 0.0 | 0.0 | 126.1 | 103.6 | 0.0 | 0.0 | 114.4 | 89.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | OK | | | NG | OK | | |
| 定着 La | | | 66.7 (54.1) | 66.7 (39.7) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 66.7 (46.1) | 66.7 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 66.7 (34.8) | 66.7 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[1F-2F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[2F-3F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[3F-4F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (90) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 3201.5 | 3201.5 | 0.0 | 0.0 | 2661.6 | 2661.6 | 0.0 | 0.0 | 2127.6 | 2127.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 0.5 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 3201.6 | 3201.6 | 0.0 | 0.0 | 2661.7 | 2661.5 | 0.0 | 0.0 | 2127.5 | 2127.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 354.3 | -1031.0 | 0.0 | 0.0 | 556.1 | 608.9 | 0.0 | 0.0 | 523.2 | -522.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 576.9 | 576.9 | 0.0 | 0.0 | 554.7 | 554.7 | 0.0 | 0.0 | 486.2 | 486.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 |
| | D | | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 |
| | j | | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 |
| | pw | | 0.73 | 0.73 | 0.30 | 0.30 | 0.73 | 0.73 | 0.30 | 0.30 | 0.73 | 0.73 | 0.30 | 0.30 |
| 曲げ | Mal | | 453.7 | 453.7 | 0.0 | 0.0 | 529.5 | 529.5 | 0.0 | 0.0 | 569.1 | 569.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1163.8 | 1163.8 | 0.0 | 0.0 | 1169.2 | 1169.2 | 0.0 | 0.0 | 1174.8 | 1174.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 995.3 | 10462.9 | 0.0 | 0.0 | 995.3 | 995.3 | 0.0 | 0.0 | 887.1 | 995.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1752.2 | 1752.2 | 0.0 | 0.0 | 1606.5 | 1606.5 | 0.0 | 0.0 | 1447.1 | 1447.1 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 995.3 | 10462.9 | 0.0 | 0.0 | 995.3 | 995.3 | 0.0 | 0.0 | 887.1 | 995.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1752.1 | 1752.1 | 0.0 | 0.0 | 1606.4 | 1606.4 | 0.0 | 0.0 | 1447.2 | 1447.2 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 240( 368) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 865.1 | 865.1 | 0.0 | 0.0 | 832.0 | 832.0 | 0.0 | 0.0 | 729.2 | 729.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 363.0 | 363.0 | 0.0 | 0.0 | 363.0 | 363.0 | 0.0 | 0.0 | 425.1 | 425.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 914.8 | 914.8 | 0.0 | 0.0 | 914.8 | 914.8 | 0.0 | 0.0 | 914.8 | 914.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 116.3 | 189.4 | 0.0 | 0.0 | 138.1 | 143.8 | 0.0 | 0.0 | 134.5 | 134.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 146.3 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 63.5 (36.6) | 108.3 (106.6) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 63.5 (57.5) | 64.0 (63.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 63.5 (54.1) | 63.5 (54.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[4F-5F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[5F-6F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[6F-7F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 1597.8 | 1597.8 | 0.0 | 0.0 | 1068.1 | 1068.1 | 0.0 | 0.0 | 538.1 | 538.1 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1597.7 | 1597.7 | 0.0 | 0.0 | 1068.1 | 1068.0 | 0.0 | 0.0 | 538.1 | 538.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 498.2 | -365.9 | 0.0 | 0.0 | -424.2 | -225.8 | 0.0 | 0.0 | 320.6 | -98.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 401.9 | 401.9 | 0.0 | 0.0 | 302.3 | 302.3 | 0.0 | 0.0 | 194.9 | 194.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 |
| | D | | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 |
| | j | | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 |
| | pw | | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 |
| 曲げ | Mal | | 513.1 | 513.1 | 0.0 | 0.0 | 520.8 | 520.8 | 0.0 | 0.0 | 524.9 | 524.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1049.7 | 1049.7 | 0.0 | 0.0 | 963.2 | 963.1 | 0.0 | 0.0 | 802.9 | 802.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 887.1 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 541.6 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 1083.2 | 541.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1265.7 | 1265.7 | 0.0 | 0.0 | 1082.6 | 1082.6 | 0.0 | 0.0 | 882.8 | 882.8 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 887.1 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 541.6 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 1083.2 | 541.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1265.8 | 1265.8 | 0.0 | 0.0 | 1082.7 | 1082.7 | 0.0 | 0.0 | 882.8 | 882.8 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 215( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 602.8 | 602.8 | 0.0 | 0.0 | 453.3 | 453.3 | 0.0 | 0.0 | 292.1 | 292.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 408.0 | 408.0 | 0.0 | 0.0 | 348.6 | 348.6 | 0.0 | 0.0 | 349.7 | 349.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 134.5 | 119.5 | 0.0 | 0.0 | 126.1 | 103.6 | 0.0 | 0.0 | 114.4 | 89.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | OK | | | NG | OK | | |
| 定着 La | | | 66.7 (54.1) | 66.7 (39.7) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 66.7 (46.1) | 66.7 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 66.7 (34.8) | 66.7 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[1F-2F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[2F-3F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[3F-4F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (90) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 3221.1 | 3221.1 | 0.0 | 0.0 | 2678.0 | 2678.0 | 0.0 | 0.0 | 2141.1 | 2141.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -4.8 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | -2.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | -2.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 3235.8 | 3235.8 | 0.0 | 0.0 | 2688.2 | 2688.2 | 0.0 | 0.0 | 2146.9 | 2146.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -372.0 | 1062.4 | 0.0 | 0.0 | -566.9 | 615.2 | 0.0 | 0.0 | -530.8 | 532.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -3.7 | -3.7 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | -1.8 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | -1.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 595.7 | 595.7 | 0.0 | 0.0 | 562.3 | 562.3 | 0.0 | 0.0 | 494.2 | 494.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 |
| | D | | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 |
| | j | | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 |
| | pw | | 0.73 | 0.73 | 0.30 | 0.30 | 0.73 | 0.73 | 0.30 | 0.30 | 0.73 | 0.73 | 0.30 | 0.30 |
| 曲げ | Mal | | 450.6 | 450.6 | 0.0 | 0.0 | 527.8 | 527.8 | 0.0 | 0.0 | 568.5 | 568.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1163.3 | 1163.3 | 0.0 | 0.0 | 1169.2 | 1169.2 | 0.0 | 0.0 | 1176.4 | 1176.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 995.3 | 10462.9 | 0.0 | 0.0 | 995.3 | 995.3 | 0.0 | 0.0 | 887.1 | 995.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1749.7 | 1749.7 | 0.0 | 0.0 | 1605.4 | 1605.4 | 0.0 | 0.0 | 1447.8 | 1447.8 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 995.3 | 10462.9 | 0.0 | 0.0 | 995.3 | 995.3 | 0.0 | 0.0 | 887.1 | 995.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1764.6 | 1764.6 | 0.0 | 0.0 | 1616.9 | 1616.9 | 0.0 | 0.0 | 1455.0 | 1455.0 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 240( 368) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 891.7 | 891.7 | 0.0 | 0.0 | 842.6 | 842.6 | 0.0 | 0.0 | 740.3 | 740.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 363.0 | 363.0 | 0.0 | 0.0 | 476.6 | 476.6 | 0.0 | 0.0 | 500.3 | 500.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 914.8 | 914.8 | 0.0 | 0.0 | 914.8 | 914.8 | 0.0 | 0.0 | 914.8 | 914.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 118.2 | 192.8 | 0.0 | 0.0 | 139.3 | 144.5 | 0.0 | 0.0 | 135.4 | 135.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 146.3 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 63.5 (38.5) | 111.6 (109.9) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 63.5 (58.6) | 64.7 (63.6) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 63.5 (54.9) | 63.5 (55.1) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[4F-5F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[5F-6F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[6F-7F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 1608.8 | 1608.8 | 0.0 | 0.0 | 1076.4 | 1076.4 | 0.0 | 0.0 | 545.0 | 545.0 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -3.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -10.6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1612.0 | 1612.0 | 0.0 | 0.0 | 1074.9 | 1077.8 | 0.0 | 0.0 | 546.0 | 546.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -504.5 | 371.8 | 0.0 | 0.0 | 423.6 | 229.7 | 0.0 | 0.0 | -331.8 | 101.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | QI | | -2.1 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | -5.2 | -5.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 407.0 | 407.0 | 0.0 | 0.0 | 303.6 | 303.6 | 0.0 | 0.0 | 200.1 | 200.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 |
| | D | | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 |
| | j | | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 |
| | pw | | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 |
| 曲げ | MaI | | 512.7 | 512.7 | 0.0 | 0.0 | 520.7 | 520.7 | 0.0 | 0.0 | 526.9 | 526.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1049.4 | 1049.4 | 0.0 | 0.0 | 965.2 | 966.0 | 0.0 | 0.0 | 805.4 | 805.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 887.1 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 541.6 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 1083.2 | 541.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1267.3 | 1267.3 | 0.0 | 0.0 | 1084.6 | 1084.6 | 0.0 | 0.0 | 884.7 | 884.7 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 887.1 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 541.6 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 1083.2 | 541.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1271.5 | 1271.5 | 0.0 | 0.0 | 1086.7 | 1086.7 | 0.0 | 0.0 | 886.3 | 886.3 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 215( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 609.4 | 609.4 | 0.0 | 0.0 | 455.1 | 455.1 | 0.0 | 0.0 | 297.6 | 297.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 471.3 | 471.3 | 0.0 | 0.0 | 348.6 | 348.6 | 0.0 | 0.0 | 386.5 | 386.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 135.2 | 120.2 | 0.0 | 0.0 | 126.1 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | 115.6 | 89.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | OK | | | NG | OK | | |
| 定着 La | | | 66.7 (54.8) | 66.7 (40.4) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 66.7 (46.0) | 66.7 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 66.7 (36.0) | 66.7 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[1F-2F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[2F-3F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[3F-4F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (90) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 1895.1 | 1895.1 | 0.0 | 0.0 | 1569.0 | 1569.0 | 0.0 | 0.0 | 1249.6 | 1249.6 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 69.4 | -80.5 | 0.0 | 0.0 | 74.5 | -73.5 | 0.0 | 0.0 | 71.1 | -69.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2244.7 | 2244.7 | 0.0 | 0.0 | 1838.2 | 1838.2 | 0.0 | 0.0 | 1433.9 | 1433.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 194.0 | -930.8 | 0.0 | 0.0 | 371.2 | -430.2 | 0.0 | 0.0 | 368.3 | -345.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | QI | | 40.8 | 40.8 | 0.0 | 0.0 | 52.8 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 50.2 | 50.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 447.0 | 447.0 | 0.0 | 0.0 | 364.0 | 364.0 | 0.0 | 0.0 | 316.9 | 316.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 |
| | D | | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 |
| | j | | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| | pw | | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 |
| 曲げ | MaI | | 537.2 | 537.2 | 0.0 | 0.0 | 536.5 | 536.5 | 0.0 | 0.0 | 531.5 | 531.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1058.7 | 1058.7 | 0.0 | 0.0 | 1034.8 | 1034.8 | 0.0 | 0.0 | 919.8 | 919.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 513.9 | 5318.4 | 0.0 | 0.0 | 513.9 | 513.9 | 0.0 | 0.0 | 458.0 | 513.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1421.6 | 1421.6 | 0.0 | 0.0 | 1275.2 | 1275.2 | 0.0 | 0.0 | 1115.5 | 1115.5 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 481.4 | 5144.4 | 0.0 | 0.0 | 481.4 | 481.4 | 0.0 | 0.0 | 429.0 | 481.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 967.4 | 967.4 | 0.0 | 0.0 | 906.9 | 906.9 | 0.0 | 0.0 | 850.9 | 850.9 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 240( 368) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 650.1 | 650.1 | 0.0 | 0.0 | 519.6 | 519.6 | 0.0 | 0.0 | 450.3 | 450.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 411.2 | 411.2 | 0.0 | 0.0 | 517.1 | 517.1 | 0.0 | 0.0 | 515.9 | 515.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 659.2 | 659.2 | 0.0 | 0.0 | 659.2 | 659.2 | 0.0 | 0.0 | 659.2 | 659.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 105.9 | 212.1 | 0.0 | 0.0 | 131.5 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 131.1 | 127.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 146.3 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 63.5 (30.0) | 130.4 (128.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 63.5 (51.2) | 63.5 (59.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 63.5 (50.8) | 63.5 (47.7) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[4F-5F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[5F-6F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[6F-7F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 932.0 | 932.0 | 0.0 | 0.0 | 614.5 | 614.5 | 0.0 | 0.0 | 296.0 | 296.0 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 74.8 | -71.9 | 0.0 | 0.0 | 56.4 | -67.6 | 0.0 | 0.0 | 142.0 | -90.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1048.0 | 1048.0 | 0.0 | 0.0 | 675.5 | 675.5 | 0.0 | 0.0 | 318.4 | 273.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 385.9 | -237.9 | 0.0 | 0.0 | 351.2 | -131.2 | 0.0 | 0.0 | 325.2 | -112.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K2 | | |
| | QI | | 52.4 | 52.4 | 0.0 | 0.0 | 44.3 | 44.3 | 0.0 | 0.0 | 83.1 | 83.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 274.3 | 274.3 | 0.0 | 0.0 | 210.9 | 210.9 | 0.0 | 0.0 | 158.2 | 158.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 |
| | D | | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 |
| | j | | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| | pw | | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 |
| 曲げ | Mal | | 469.8 | 469.8 | 0.0 | 0.0 | 462.6 | 462.6 | 0.0 | 0.0 | 366.1 | 366.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 806.9 | 806.9 | 0.0 | 0.0 | 694.6 | 694.6 | 0.0 | 0.0 | 579.0 | 564.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 458.0 | 458.0 | 0.0 | 0.0 | 285.9 | 458.0 | 0.0 | 0.0 | 571.8 | 285.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 951.4 | 951.4 | 0.0 | 0.0 | 793.9 | 793.9 | 0.0 | 0.0 | 638.4 | 638.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 429.0 | 429.0 | 0.0 | 0.0 | 255.7 | 429.0 | 0.0 | 0.0 | 511.4 | 255.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 779.9 | 779.9 | 0.0 | 0.0 | 699.1 | 699.1 | 0.0 | 0.0 | 601.9 | 601.9 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 215( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 385.2 | 385.2 | 0.0 | 0.0 | 294.3 | 294.3 | 0.0 | 0.0 | 195.7 | 195.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 492.8 | 492.8 | 0.0 | 0.0 | 471.4 | 471.4 | 0.0 | 0.0 | 436.8 | 436.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 136.4 | 114.0 | 0.0 | 0.0 | 131.1 | 100.3 | 0.0 | 0.0 | 127.2 | 107.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | OK | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 66.7 (55.9) | 66.7 (34.4) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 66.7 (50.8) | 66.7 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 66.7 (47.1) | 66.7 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[1F-2F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[2F-3F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[3F-4F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (90) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 1897.0 | 1897.0 | 0.0 | 0.0 | 1570.6 | 1570.6 | 0.0 | 0.0 | 1250.9 | 1250.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -69.4 | 80.5 | 0.0 | 0.0 | -74.5 | 73.5 | 0.0 | 0.0 | -71.1 | 69.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2246.6 | 2246.6 | 0.0 | 0.0 | 1839.8 | 1839.8 | 0.0 | 0.0 | 1435.2 | 1435.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -194.0 | 930.8 | 0.0 | 0.0 | -371.2 | 430.2 | 0.0 | 0.0 | -368.3 | 345.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -40.8 | -40.8 | 0.0 | 0.0 | -52.8 | -52.8 | 0.0 | 0.0 | -50.2 | -50.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 447.0 | 447.0 | 0.0 | 0.0 | 364.0 | 364.0 | 0.0 | 0.0 | 316.9 | 316.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 |
| | D | | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 |
| | j | | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| | pw | | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 |
| 曲げ | Mal | | 537.2 | 537.2 | 0.0 | 0.0 | 536.5 | 536.5 | 0.0 | 0.0 | 531.6 | 531.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1058.7 | 1058.7 | 0.0 | 0.0 | 1035.2 | 1035.2 | 0.0 | 0.0 | 920.1 | 920.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 481.4 | 5144.4 | 0.0 | 0.0 | 481.4 | 481.4 | 0.0 | 0.0 | 429.0 | 481.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 968.1 | 968.1 | 0.0 | 0.0 | 907.5 | 907.5 | 0.0 | 0.0 | 851.4 | 851.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 513.9 | 5318.4 | 0.0 | 0.0 | 513.9 | 513.9 | 0.0 | 0.0 | 458.0 | 513.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1422.1 | 1422.1 | 0.0 | 0.0 | 1275.7 | 1275.7 | 0.0 | 0.0 | 1115.9 | 1115.9 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 240( 368) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 650.1 | 650.1 | 0.0 | 0.0 | 519.6 | 519.6 | 0.0 | 0.0 | 450.3 | 450.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 411.2 | 411.2 | 0.0 | 0.0 | 517.1 | 517.1 | 0.0 | 0.0 | 515.9 | 515.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 659.2 | 659.2 | 0.0 | 0.0 | 659.2 | 659.2 | 0.0 | 0.0 | 659.2 | 659.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 105.9 | 212.1 | 0.0 | 0.0 | 131.5 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 131.1 | 127.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 146.3 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 63.5 (30.0) | 130.4 (128.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 63.5 (51.2) | 63.5 (59.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 63.5 (50.8) | 63.5 (47.7) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[4F-5F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[5F-6F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[6F-7F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | N | | 932.9 | 932.9 | 0.0 | 0.0 | 615.1 | 615.1 | 0.0 | 0.0 | 296.3 | 296.3 | 0.0 | 0.0 |
| | M | | -74.8 | 71.9 | 0.0 | 0.0 | -56.4 | 67.6 | 0.0 | 0.0 | -142.0 | 90.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1048.9 | 1048.9 | 0.0 | 0.0 | 676.1 | 676.1 | 0.0 | 0.0 | 318.7 | 273.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -385.9 | 237.9 | 0.0 | 0.0 | -351.2 | 131.2 | 0.0 | 0.0 | -325.2 | 112.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K1 | | |
| | Q | | -52.4 | -52.4 | 0.0 | 0.0 | -44.3 | -44.3 | 0.0 | 0.0 | -83.1 | -83.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 274.3 | 274.3 | 0.0 | 0.0 | 210.9 | 210.9 | 0.0 | 0.0 | 158.2 | 158.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 |
| | D | | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 |
| | j | | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| | pw | | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 |
| 曲げ | Ma | | 469.8 | 469.8 | 0.0 | 0.0 | 462.8 | 462.8 | 0.0 | 0.0 | 366.2 | 366.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 807.2 | 807.2 | 0.0 | 0.0 | 694.8 | 694.8 | 0.0 | 0.0 | 579.1 | 564.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 429.0 | 429.0 | 0.0 | 0.0 | 255.7 | 429.0 | 0.0 | 0.0 | 511.4 | 255.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 780.3 | 780.3 | 0.0 | 0.0 | 699.3 | 699.3 | 0.0 | 0.0 | 602.0 | 602.0 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 458.0 | 458.0 | 0.0 | 0.0 | 285.9 | 458.0 | 0.0 | 0.0 | 571.8 | 285.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 951.7 | 951.7 | 0.0 | 0.0 | 794.2 | 794.2 | 0.0 | 0.0 | 638.5 | 638.5 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 215( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 385.2 | 385.2 | 0.0 | 0.0 | 294.3 | 294.3 | 0.0 | 0.0 | 195.7 | 195.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qa | | 492.8 | 492.8 | 0.0 | 0.0 | 471.4 | 471.4 | 0.0 | 0.0 | 436.8 | 436.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 136.4 | 114.0 | 0.0 | 0.0 | 131.1 | 100.3 | 0.0 | 0.0 | 127.2 | 107.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | OK | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 66.7 (55.9) | 66.7 (34.4) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 66.7 (50.8) | 66.7 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 66.7 (47.1) | 66.7 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[1F-2F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (90) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 3221.1 | 3221.1 | 0.0 | 0.0 | 2678.0 | 2678.0 | 0.0 | 0.0 | 2141.1 | 2141.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 4.8 | -8.7 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | -2.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 3235.8 | 3235.8 | 0.0 | 0.0 | 2688.2 | 2688.2 | 0.0 | 0.0 | 2146.9 | 2146.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 372.0 | -1062.4 | 0.0 | 0.0 | 566.9 | -615.2 | 0.0 | 0.0 | 530.8 | -532.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 595.7 | 595.7 | 0.0 | 0.0 | 562.3 | 562.3 | 0.0 | 0.0 | 494.2 | 494.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 |
| | D | | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 |
| | j | | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 |
| | pw | | 0.73 | 0.73 | 0.30 | 0.30 | 0.73 | 0.73 | 0.30 | 0.30 | 0.73 | 0.73 | 0.30 | 0.30 |
| 曲げ | Mal | | 450.6 | 450.6 | 0.0 | 0.0 | 527.8 | 527.8 | 0.0 | 0.0 | 568.5 | 568.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1163.3 | 1163.3 | 0.0 | 0.0 | 1169.2 | 1169.2 | 0.0 | 0.0 | 1176.4 | 1176.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 995.3 | 10462.9 | 0.0 | 0.0 | 995.3 | 995.3 | 0.0 | 0.0 | 887.1 | 995.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1764.6 | 1764.6 | 0.0 | 0.0 | 1616.9 | 1616.9 | 0.0 | 0.0 | 1455.0 | 1455.0 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 995.3 | 10462.9 | 0.0 | 0.0 | 995.3 | 995.3 | 0.0 | 0.0 | 887.1 | 995.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1749.7 | 1749.7 | 0.0 | 0.0 | 1605.4 | 1605.4 | 0.0 | 0.0 | 1447.8 | 1447.8 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 240( 368) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 891.7 | 891.7 | 0.0 | 0.0 | 842.6 | 842.6 | 0.0 | 0.0 | 740.3 | 740.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 363.0 | 363.0 | 0.0 | 0.0 | 476.6 | 476.6 | 0.0 | 0.0 | 500.3 | 500.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 914.8 | 914.8 | 0.0 | 0.0 | 914.8 | 914.8 | 0.0 | 0.0 | 914.8 | 914.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 118.2 | 192.8 | 0.0 | 0.0 | 139.3 | 144.5 | 0.0 | 0.0 | 135.4 | 135.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 146.3 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 63.5 (38.5) | 111.6 (109.9) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 63.5 (58.6) | 64.7 (63.6) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 63.5 (54.9) | 63.5 (55.1) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[4F-5F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[5F-6F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[6F-7F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 1608.8 | 1608.8 | 0.0 | 0.0 | 1076.4 | 1076.4 | 0.0 | 0.0 | 545.0 | 545.0 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 3.2 | -2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | -4.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1612.0 | 1612.0 | 0.0 | 0.0 | 1074.9 | 1077.8 | 0.0 | 0.0 | 546.0 | 546.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 504.5 | -371.8 | 0.0 | 0.0 | -423.6 | -229.7 | 0.0 | 0.0 | 331.8 | -101.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | QI | | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 407.0 | 407.0 | 0.0 | 0.0 | 303.6 | 303.6 | 0.0 | 0.0 | 200.1 | 200.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 |
| | D | | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 |
| | j | | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 |
| | pw | | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 |
| 曲げ | MaI | | 512.7 | 512.7 | 0.0 | 0.0 | 520.7 | 520.7 | 0.0 | 0.0 | 526.9 | 526.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1049.4 | 1049.4 | 0.0 | 0.0 | 965.2 | 966.0 | 0.0 | 0.0 | 805.4 | 805.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 887.1 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 541.6 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 1083.2 | 541.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1271.5 | 1271.5 | 0.0 | 0.0 | 1086.7 | 1086.7 | 0.0 | 0.0 | 886.3 | 886.3 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 887.1 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 541.6 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 1083.2 | 541.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1267.3 | 1267.3 | 0.0 | 0.0 | 1084.6 | 1084.6 | 0.0 | 0.0 | 884.7 | 884.7 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 215( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 609.4 | 609.4 | 0.0 | 0.0 | 455.1 | 455.1 | 0.0 | 0.0 | 297.6 | 297.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 471.3 | 471.3 | 0.0 | 0.0 | 348.6 | 348.6 | 0.0 | 0.0 | 386.5 | 386.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 135.2 | 120.2 | 0.0 | 0.0 | 126.1 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | 115.6 | 89.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | OK | | | NG | OK | | |
| 定着 La | | | 66.7 (54.8) | 66.7 (40.4) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 66.7 (46.0) | 66.7 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 66.7 (36.0) | 66.7 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[1F-2F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[2F-3F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[3F-4F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (90) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 3201.5 | 3201.5 | 0.0 | 0.0 | 2661.6 | 2661.6 | 0.0 | 0.0 | 2127.6 | 2127.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 3201.6 | 3201.6 | 0.0 | 0.0 | 2661.7 | 2661.5 | 0.0 | 0.0 | 2127.5 | 2127.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -354.3 | 1031.0 | 0.0 | 0.0 | -556.1 | -608.9 | 0.0 | 0.0 | -523.2 | 522.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 576.9 | 576.9 | 0.0 | 0.0 | 554.7 | 554.7 | 0.0 | 0.0 | 486.2 | 486.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 |
| | D | | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 |
| | j | | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 |
| | pw | | 0.73 | 0.73 | 0.30 | 0.30 | 0.73 | 0.73 | 0.30 | 0.30 | 0.73 | 0.73 | 0.30 | 0.30 |
| 曲げ | Mal | | 453.7 | 453.7 | 0.0 | 0.0 | 529.5 | 529.5 | 0.0 | 0.0 | 569.1 | 569.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1163.8 | 1163.8 | 0.0 | 0.0 | 1169.2 | 1169.2 | 0.0 | 0.0 | 1174.8 | 1174.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 995.3 | 10462.9 | 0.0 | 0.0 | 995.3 | 995.3 | 0.0 | 0.0 | 887.1 | 995.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1752.1 | 1752.1 | 0.0 | 0.0 | 1606.4 | 1606.4 | 0.0 | 0.0 | 1447.2 | 1447.2 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 995.3 | 10462.9 | 0.0 | 0.0 | 995.3 | 995.3 | 0.0 | 0.0 | 887.1 | 995.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1752.2 | 1752.2 | 0.0 | 0.0 | 1606.5 | 1606.5 | 0.0 | 0.0 | 1447.1 | 1447.1 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 240( 368) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 865.1 | 865.1 | 0.0 | 0.0 | 832.0 | 832.0 | 0.0 | 0.0 | 729.2 | 729.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 363.0 | 363.0 | 0.0 | 0.0 | 363.0 | 363.0 | 0.0 | 0.0 | 425.1 | 425.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 914.8 | 914.8 | 0.0 | 0.0 | 914.8 | 914.8 | 0.0 | 0.0 | 914.8 | 914.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 116.3 | 189.4 | 0.0 | 0.0 | 138.1 | 143.8 | 0.0 | 0.0 | 134.5 | 134.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 146.3 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 63.5 (36.6) | 108.3 (106.6) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 63.5 (57.5) | 64.0 (63.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 63.5 (54.1) | 63.5 (54.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[4F-5F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[5F-6F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[6F-7F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 1597.8 | 1597.8 | 0.0 | 0.0 | 1068.1 | 1068.1 | 0.0 | 0.0 | 538.1 | 538.1 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1597.7 | 1597.7 | 0.0 | 0.0 | 1068.1 | 1068.0 | 0.0 | 0.0 | 538.1 | 538.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -498.2 | 365.9 | 0.0 | 0.0 | 424.2 | 225.8 | 0.0 | 0.0 | -320.6 | 98.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 401.9 | 401.9 | 0.0 | 0.0 | 302.3 | 302.3 | 0.0 | 0.0 | 194.9 | 194.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 |
| | D | | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 |
| | j | | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 |
| | pw | | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 |
| 曲げ | Mal | | 513.1 | 513.1 | 0.0 | 0.0 | 520.8 | 520.8 | 0.0 | 0.0 | 524.9 | 524.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1049.7 | 1049.7 | 0.0 | 0.0 | 963.2 | 963.1 | 0.0 | 0.0 | 802.9 | 802.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 887.1 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 541.6 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 1083.2 | 541.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1265.8 | 1265.8 | 0.0 | 0.0 | 1082.7 | 1082.7 | 0.0 | 0.0 | 882.8 | 882.8 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 887.1 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 541.6 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 1083.2 | 541.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1265.7 | 1265.7 | 0.0 | 0.0 | 1082.6 | 1082.6 | 0.0 | 0.0 | 882.8 | 882.8 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 215( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 602.8 | 602.8 | 0.0 | 0.0 | 453.3 | 453.3 | 0.0 | 0.0 | 292.1 | 292.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 408.0 | 408.0 | 0.0 | 0.0 | 348.6 | 348.6 | 0.0 | 0.0 | 349.7 | 349.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 134.5 | 119.5 | 0.0 | 0.0 | 126.1 | 103.6 | 0.0 | 0.0 | 114.4 | 89.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | OK | | | NG | OK | | |
| 定着 La | | | 66.7 (54.1) | 66.7 (39.7) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 66.7 (46.1) | 66.7 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 66.7 (34.8) | 66.7 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[1F-2F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[2F-3F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[3F-4F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (90) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 3201.5 | 3201.5 | 0.0 | 0.0 | 2661.6 | 2661.6 | 0.0 | 0.0 | 2127.6 | 2127.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 0.5 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 3201.6 | 3201.6 | 0.0 | 0.0 | 2661.7 | 2661.5 | 0.0 | 0.0 | 2127.5 | 2127.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 354.3 | -1031.0 | 0.0 | 0.0 | 556.1 | 608.9 | 0.0 | 0.0 | 523.2 | -522.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 576.9 | 576.9 | 0.0 | 0.0 | 554.7 | 554.7 | 0.0 | 0.0 | 486.2 | 486.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 |
| | D | | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 |
| | j | | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 |
| | pw | | 0.73 | 0.73 | 0.30 | 0.30 | 0.73 | 0.73 | 0.30 | 0.30 | 0.73 | 0.73 | 0.30 | 0.30 |
| 曲げ | Mal | | 453.7 | 453.7 | 0.0 | 0.0 | 529.5 | 529.5 | 0.0 | 0.0 | 569.1 | 569.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1163.8 | 1163.8 | 0.0 | 0.0 | 1169.2 | 1169.2 | 0.0 | 0.0 | 1174.8 | 1174.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 995.3 | 10462.9 | 0.0 | 0.0 | 995.3 | 995.3 | 0.0 | 0.0 | 887.1 | 995.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1752.2 | 1752.2 | 0.0 | 0.0 | 1606.5 | 1606.5 | 0.0 | 0.0 | 1447.1 | 1447.1 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 995.3 | 10462.9 | 0.0 | 0.0 | 995.3 | 995.3 | 0.0 | 0.0 | 887.1 | 995.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1752.1 | 1752.1 | 0.0 | 0.0 | 1606.4 | 1606.4 | 0.0 | 0.0 | 1447.2 | 1447.2 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 240( 368) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 865.1 | 865.1 | 0.0 | 0.0 | 832.0 | 832.0 | 0.0 | 0.0 | 729.2 | 729.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 363.0 | 363.0 | 0.0 | 0.0 | 363.0 | 363.0 | 0.0 | 0.0 | 425.1 | 425.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 914.8 | 914.8 | 0.0 | 0.0 | 914.8 | 914.8 | 0.0 | 0.0 | 914.8 | 914.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 116.3 | 189.4 | 0.0 | 0.0 | 138.1 | 143.8 | 0.0 | 0.0 | 134.5 | 134.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 146.3 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 63.5 (36.6) | 108.3 (106.6) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 63.5 (57.5) | 64.0 (63.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 63.5 (54.1) | 63.5 (54.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[4F-5F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[5F-6F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[6F-7F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 1597.8 | 1597.8 | 0.0 | 0.0 | 1068.1 | 1068.1 | 0.0 | 0.0 | 538.1 | 538.1 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1597.7 | 1597.7 | 0.0 | 0.0 | 1068.1 | 1068.0 | 0.0 | 0.0 | 538.1 | 538.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 498.2 | -365.9 | 0.0 | 0.0 | -424.2 | -225.8 | 0.0 | 0.0 | 320.6 | -98.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 401.9 | 401.9 | 0.0 | 0.0 | 302.3 | 302.3 | 0.0 | 0.0 | 194.9 | 194.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 |
| | D | | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 |
| | j | | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 |
| | pw | | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 |
| 曲げ | Mal | | 513.1 | 513.1 | 0.0 | 0.0 | 520.8 | 520.8 | 0.0 | 0.0 | 524.9 | 524.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1049.7 | 1049.7 | 0.0 | 0.0 | 963.2 | 963.1 | 0.0 | 0.0 | 802.9 | 802.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 887.1 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 541.6 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 1083.2 | 541.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1265.7 | 1265.7 | 0.0 | 0.0 | 1082.6 | 1082.6 | 0.0 | 0.0 | 882.8 | 882.8 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 887.1 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 541.6 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 1083.2 | 541.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1265.8 | 1265.8 | 0.0 | 0.0 | 1082.7 | 1082.7 | 0.0 | 0.0 | 882.8 | 882.8 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 215( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 602.8 | 602.8 | 0.0 | 0.0 | 453.3 | 453.3 | 0.0 | 0.0 | 292.1 | 292.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 408.0 | 408.0 | 0.0 | 0.0 | 348.6 | 348.6 | 0.0 | 0.0 | 349.7 | 349.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 134.5 | 119.5 | 0.0 | 0.0 | 126.1 | 103.6 | 0.0 | 0.0 | 114.4 | 89.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | OK | | | NG | OK | | |
| 定着 La | | | 66.7 (54.1) | 66.7 (39.7) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 66.7 (46.1) | 66.7 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 66.7 (34.8) | 66.7 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[1F-2F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[2F-3F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[3F-4F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (90) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 3221.1 | 3221.1 | 0.0 | 0.0 | 2678.0 | 2678.0 | 0.0 | 0.0 | 2141.1 | 2141.1 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -4.8 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | -2.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | -2.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 3235.8 | 3235.8 | 0.0 | 0.0 | 2688.2 | 2688.2 | 0.0 | 0.0 | 2146.9 | 2146.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -372.0 | 1062.4 | 0.0 | 0.0 | -566.9 | 615.2 | 0.0 | 0.0 | -530.8 | 532.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | QI | | -3.7 | -3.7 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | -1.8 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | -1.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 595.7 | 595.7 | 0.0 | 0.0 | 562.3 | 562.3 | 0.0 | 0.0 | 494.2 | 494.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 |
| | D | | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 |
| | j | | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 |
| | pw | | 0.73 | 0.73 | 0.30 | 0.30 | 0.73 | 0.73 | 0.30 | 0.30 | 0.73 | 0.73 | 0.30 | 0.30 |
| 曲げ | Mal | | 450.6 | 450.6 | 0.0 | 0.0 | 527.8 | 527.8 | 0.0 | 0.0 | 568.5 | 568.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1163.3 | 1163.3 | 0.0 | 0.0 | 1169.2 | 1169.2 | 0.0 | 0.0 | 1176.4 | 1176.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 995.3 | 10462.9 | 0.0 | 0.0 | 995.3 | 995.3 | 0.0 | 0.0 | 887.1 | 995.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1749.7 | 1749.7 | 0.0 | 0.0 | 1605.4 | 1605.4 | 0.0 | 0.0 | 1447.8 | 1447.8 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 995.3 | 10462.9 | 0.0 | 0.0 | 995.3 | 995.3 | 0.0 | 0.0 | 887.1 | 995.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1764.6 | 1764.6 | 0.0 | 0.0 | 1616.9 | 1616.9 | 0.0 | 0.0 | 1455.0 | 1455.0 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 240( 368) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 891.7 | 891.7 | 0.0 | 0.0 | 842.6 | 842.6 | 0.0 | 0.0 | 740.3 | 740.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 363.0 | 363.0 | 0.0 | 0.0 | 476.6 | 476.6 | 0.0 | 0.0 | 500.3 | 500.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 914.8 | 914.8 | 0.0 | 0.0 | 914.8 | 914.8 | 0.0 | 0.0 | 914.8 | 914.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 118.2 | 192.8 | 0.0 | 0.0 | 139.3 | 144.5 | 0.0 | 0.0 | 135.4 | 135.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 146.3 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 63.5 (38.5) | 111.6 (109.9) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 63.5 (58.6) | 64.7 (63.6) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 63.5 (54.9) | 63.5 (55.1) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[4F-5F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[5F-6F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[6F-7F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 1608.8 | 1608.8 | 0.0 | 0.0 | 1076.4 | 1076.4 | 0.0 | 0.0 | 545.0 | 545.0 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -3.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -10.6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1612.0 | 1612.0 | 0.0 | 0.0 | 1074.9 | 1077.8 | 0.0 | 0.0 | 546.0 | 546.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -504.5 | 371.8 | 0.0 | 0.0 | 423.6 | 229.7 | 0.0 | 0.0 | -331.8 | 101.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | QI | | -2.1 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | -5.2 | -5.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 407.0 | 407.0 | 0.0 | 0.0 | 303.6 | 303.6 | 0.0 | 0.0 | 200.1 | 200.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 |
| | D | | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 |
| | j | | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 | 25.68 | 25.68 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.32 |
| | pw | | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 |
| 曲げ | Mal | | 512.7 | 512.7 | 0.0 | 0.0 | 520.7 | 520.7 | 0.0 | 0.0 | 526.9 | 526.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1049.4 | 1049.4 | 0.0 | 0.0 | 965.2 | 966.0 | 0.0 | 0.0 | 805.4 | 805.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 887.1 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 541.6 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 1083.2 | 541.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1267.3 | 1267.3 | 0.0 | 0.0 | 1084.6 | 1084.6 | 0.0 | 0.0 | 884.7 | 884.7 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 887.1 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 541.6 | 887.1 | 0.0 | 0.0 | 1083.2 | 541.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1271.5 | 1271.5 | 0.0 | 0.0 | 1086.7 | 1086.7 | 0.0 | 0.0 | 886.3 | 886.3 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 215( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 609.4 | 609.4 | 0.0 | 0.0 | 455.1 | 455.1 | 0.0 | 0.0 | 297.6 | 297.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 471.3 | 471.3 | 0.0 | 0.0 | 348.6 | 348.6 | 0.0 | 0.0 | 386.5 | 386.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 135.2 | 120.2 | 0.0 | 0.0 | 126.1 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | 115.6 | 89.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | OK | | | NG | OK | | |
| 定着 La | | | 66.7 (54.8) | 66.7 (40.4) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 66.7 (46.0) | 66.7 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 66.7 (36.0) | 66.7 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[1F-2F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[2F-3F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[3F-4F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (90) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 1897.0 | 1897.0 | 0.0 | 0.0 | 1570.6 | 1570.6 | 0.0 | 0.0 | 1250.9 | 1250.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 69.4 | -80.5 | 0.0 | 0.0 | 74.5 | -73.5 | 0.0 | 0.0 | 71.1 | -69.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2246.6 | 2246.6 | 0.0 | 0.0 | 1839.8 | 1839.8 | 0.0 | 0.0 | 1435.2 | 1435.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 194.0 | -930.8 | 0.0 | 0.0 | 371.2 | -430.2 | 0.0 | 0.0 | 368.3 | -345.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 40.8 | 40.8 | 0.0 | 0.0 | 52.8 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 50.2 | 50.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 447.0 | 447.0 | 0.0 | 0.0 | 364.0 | 364.0 | 0.0 | 0.0 | 316.9 | 316.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 |
| | D | | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 |
| | j | | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| | pw | | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 |
| 曲げ | Mal | | 537.2 | 537.2 | 0.0 | 0.0 | 536.5 | 536.5 | 0.0 | 0.0 | 531.6 | 531.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1058.7 | 1058.7 | 0.0 | 0.0 | 1035.2 | 1035.2 | 0.0 | 0.0 | 920.1 | 920.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 513.9 | 5318.4 | 0.0 | 0.0 | 513.9 | 513.9 | 0.0 | 0.0 | 458.0 | 513.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1422.1 | 1422.1 | 0.0 | 0.0 | 1275.7 | 1275.7 | 0.0 | 0.0 | 1115.9 | 1115.9 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 481.4 | 5144.4 | 0.0 | 0.0 | 481.4 | 481.4 | 0.0 | 0.0 | 429.0 | 481.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 968.1 | 968.1 | 0.0 | 0.0 | 907.5 | 907.5 | 0.0 | 0.0 | 851.4 | 851.4 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 240( 368) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 650.1 | 650.1 | 0.0 | 0.0 | 519.6 | 519.6 | 0.0 | 0.0 | 450.3 | 450.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 411.2 | 411.2 | 0.0 | 0.0 | 517.1 | 517.1 | 0.0 | 0.0 | 515.9 | 515.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 659.2 | 659.2 | 0.0 | 0.0 | 659.2 | 659.2 | 0.0 | 0.0 | 659.2 | 659.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 105.9 | 212.1 | 0.0 | 0.0 | 131.5 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 131.1 | 127.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 146.3 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 63.5 (30.0) | 130.4 (128.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 63.5 (51.2) | 63.5 (59.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 63.5 (50.8) | 63.5 (47.7) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[4F-5F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[5F-6F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[6F-7F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (33) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) | (33) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 932.9 | 932.9 | 0.0 | 0.0 | 615.1 | 615.1 | 0.0 | 0.0 | 296.3 | 296.3 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 74.8 | -71.9 | 0.0 | 0.0 | 56.4 | -67.6 | 0.0 | 0.0 | 142.0 | -90.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1048.9 | 1048.9 | 0.0 | 0.0 | 676.1 | 676.1 | 0.0 | 0.0 | 318.7 | 273.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 385.9 | -237.9 | 0.0 | 0.0 | 351.2 | -131.2 | 0.0 | 0.0 | 325.2 | -112.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K2 | | |
| | QI | | 52.4 | 52.4 | 0.0 | 0.0 | 44.3 | 44.3 | 0.0 | 0.0 | 83.1 | 83.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 274.3 | 274.3 | 0.0 | 0.0 | 210.9 | 210.9 | 0.0 | 0.0 | 158.2 | 158.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 |
| | D | | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 78.0 | 63.0 | 63.0 |
| | j | | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 | 68.2 | 68.2 | 55.1 | 55.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |
| | pt | | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| | pw | | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.30 |
| 曲げ | Mal | | 469.8 | 469.8 | 0.0 | 0.0 | 462.8 | 462.8 | 0.0 | 0.0 | 366.2 | 366.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 807.2 | 807.2 | 0.0 | 0.0 | 694.8 | 694.8 | 0.0 | 0.0 | 579.1 | 564.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 458.0 | 458.0 | 0.0 | 0.0 | 285.9 | 458.0 | 0.0 | 0.0 | 571.8 | 285.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 951.7 | 951.7 | 0.0 | 0.0 | 794.2 | 794.2 | 0.0 | 0.0 | 638.5 | 638.5 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 429.0 | 429.0 | 0.0 | 0.0 | 255.7 | 429.0 | 0.0 | 0.0 | 511.4 | 255.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 780.3 | 780.3 | 0.0 | 0.0 | 699.3 | 699.3 | 0.0 | 0.0 | 602.0 | 602.0 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 215( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | | 215( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 385.2 | 385.2 | 0.0 | 0.0 | 294.3 | 294.3 | 0.0 | 0.0 | 195.7 | 195.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 492.8 | 492.8 | 0.0 | 0.0 | 471.4 | 471.4 | 0.0 | 0.0 | 436.8 | 436.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 136.4 | 114.0 | 0.0 | 0.0 | 131.1 | 100.3 | 0.0 | 0.0 | 127.2 | 107.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | OK | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 66.7 (55.9) | 66.7 (34.4) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 66.7 (50.8) | 66.7 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 66.7 (47.1) | 66.7 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

## A-4.3.3　ＲＣ壁の断面計算

### （１）ＲＣ壁の計算指定

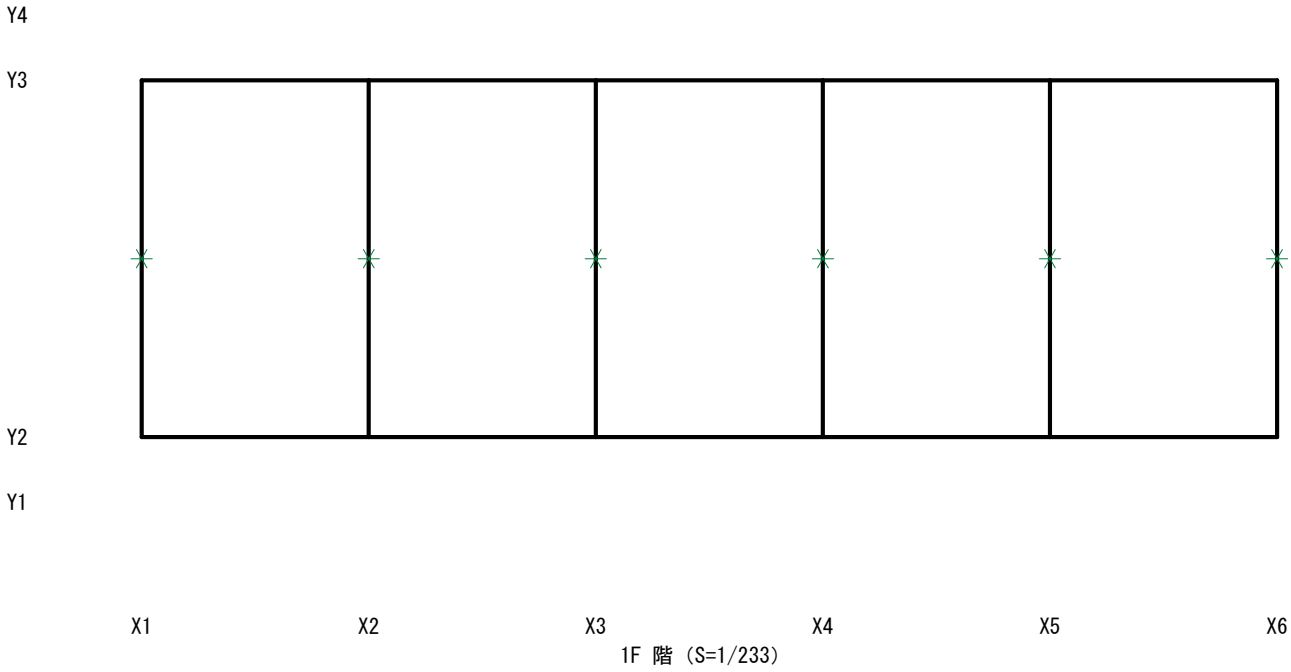


1F 階 (S=1/233)

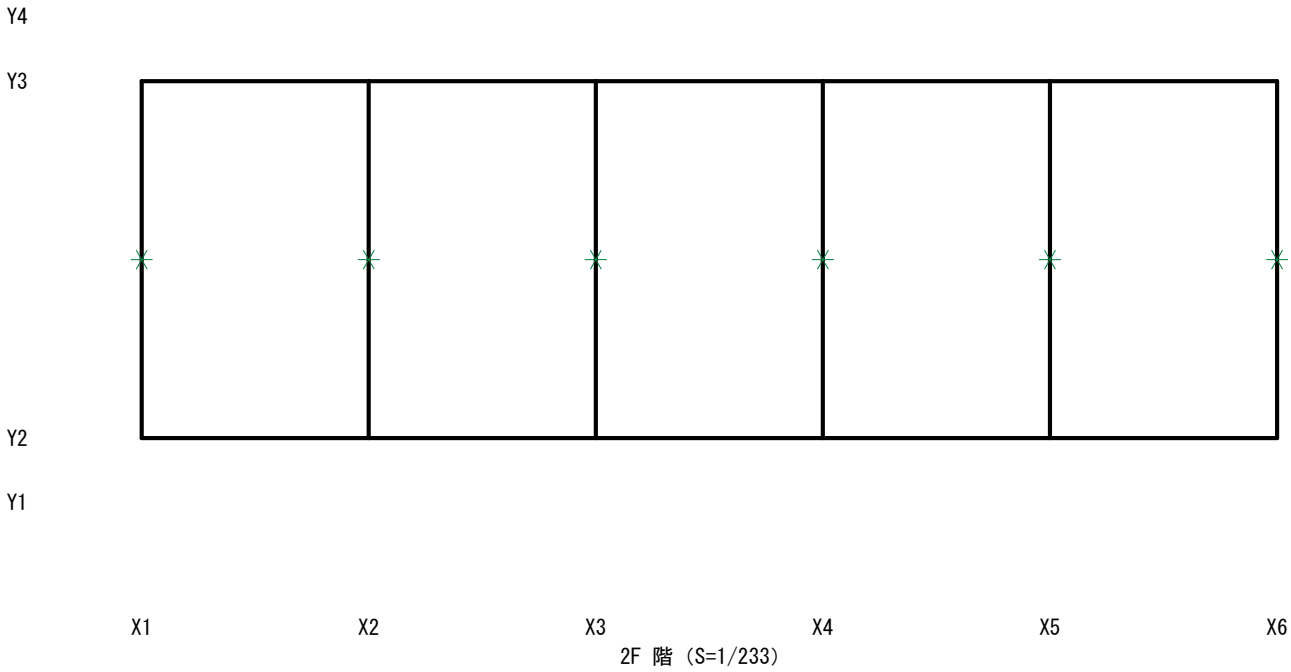


2F 階 (S=1/233)

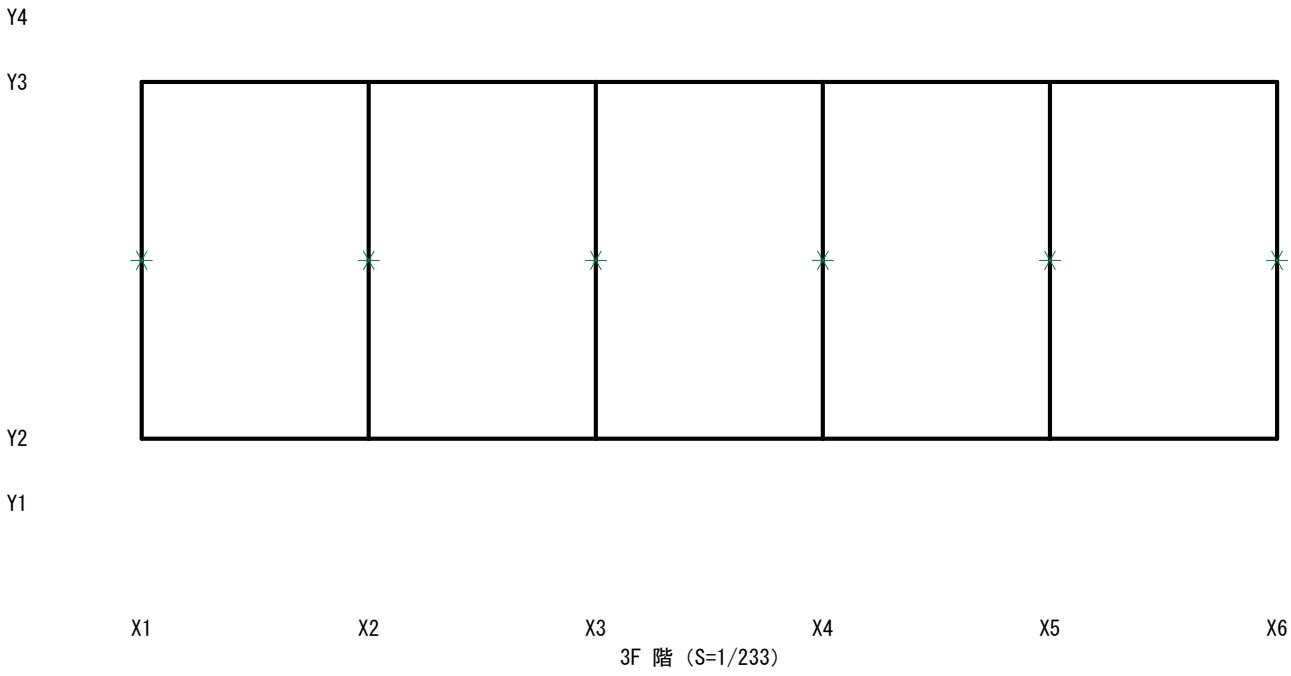


3F 階 (S=1/233)

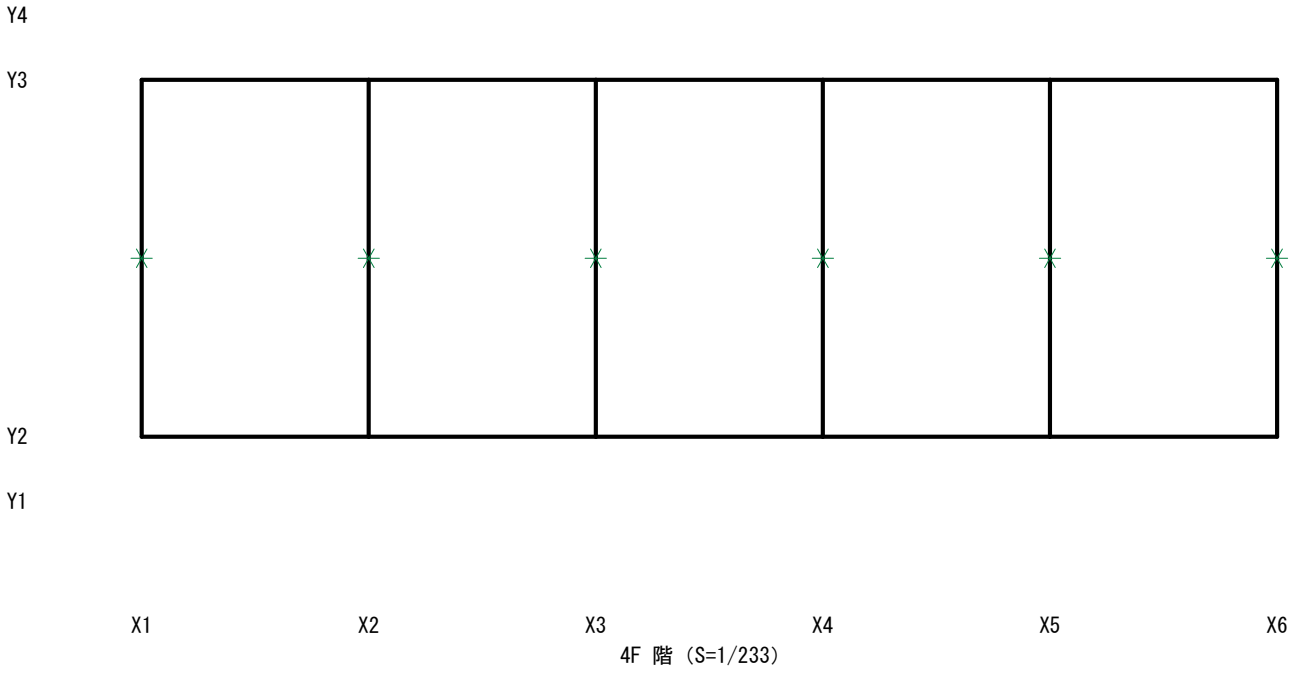


4F 階 (S=1/233)

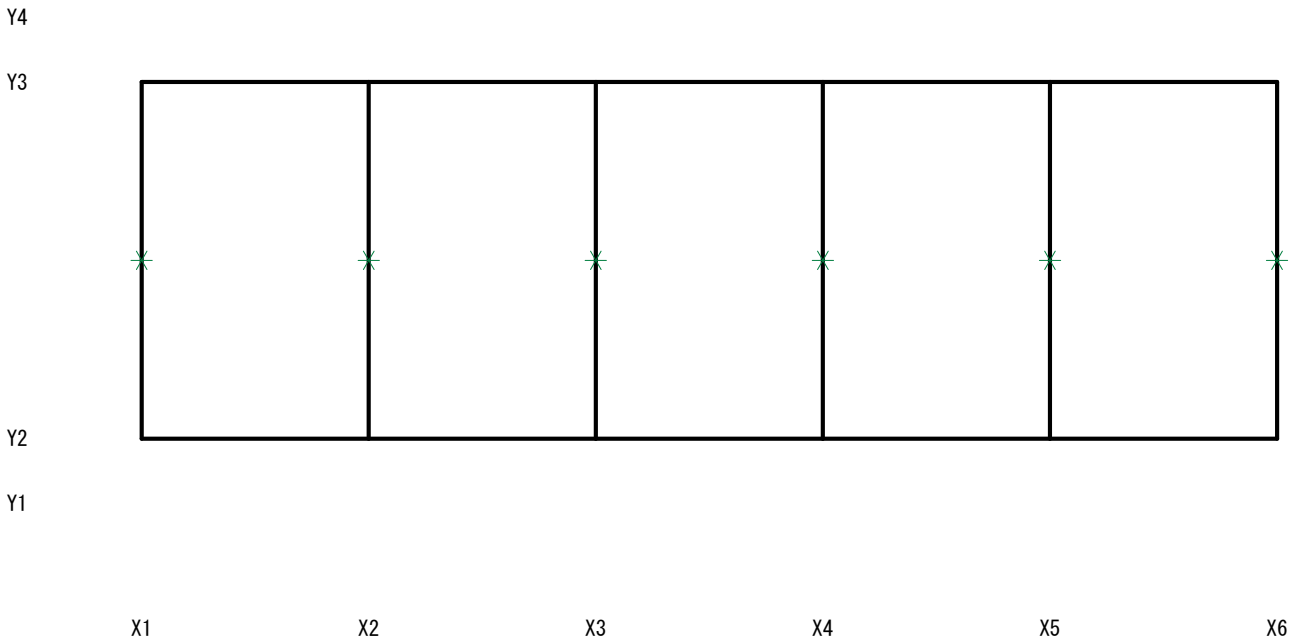


5F 階 (S=1/233)

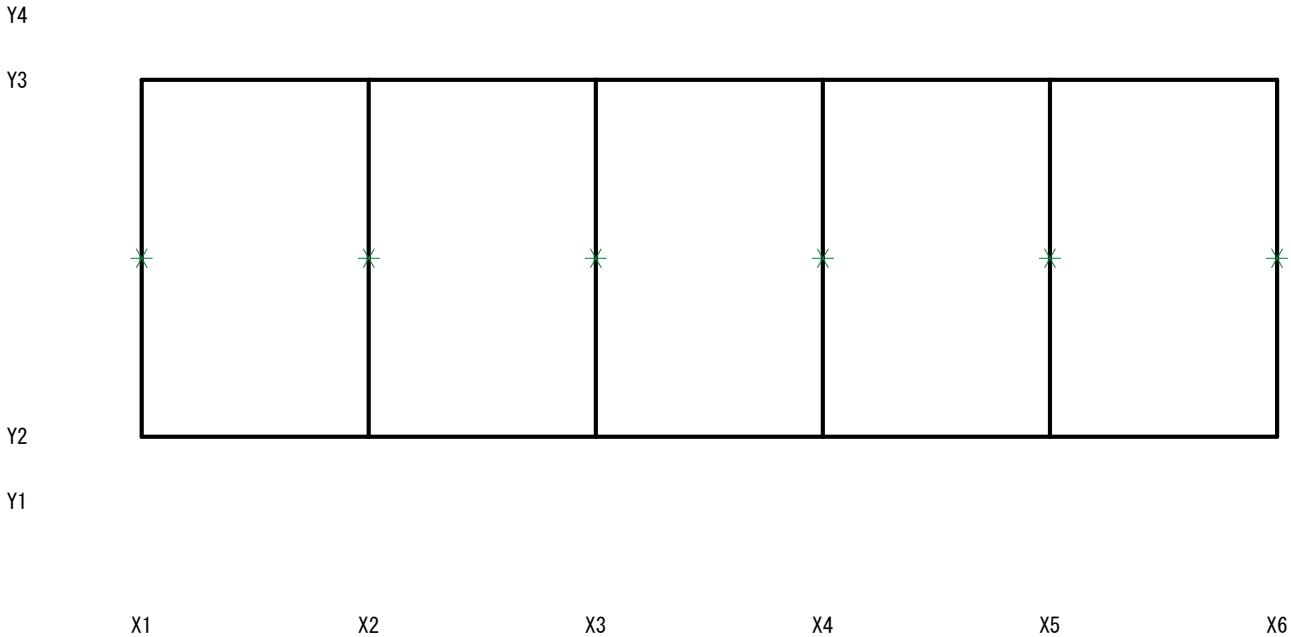


6F 階 (S=1/233)

## （２）ＲＣ壁の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = QL + 1.00 * QE
　　開口補強筋：ＲＣ規準(1999)19条(26)～(28)式による
　イ）許容せん断力
　　ＲＣ規準(1999)19条(22)式による
　ウ）せん断補強筋比
　　Psmax =　1.20 %
　　Psmin =　0.25 %
　エ）せん断力の判定
　　(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする

４）付帯柱の検討

許容圧縮耐力：ＲＣ規準(1999)19条(19.8)式による
許容引張耐力：ＲＣ規準(1999)19条(19.9)式による
(設計軸力/許容耐力)≦1.0 をＯＫとする

## （３）ＲＣ壁の断面計算結果

記号説明

| 記号 | | 単位 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 断面名<br>部材位置 | | | 入力で指定した断面名称。部材位置は○○階、○○フレーム、○○軸で表示します。 |
| 形状 | t | cm | 壁厚 |
| | Lo／Ho | cm | ①／②：①は開口幅、②は開口高さ |
| | L'／H' | cm | ①／②：①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ |
| | L／H | cm | ①／②：①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ |
| | r | | 開口による低減率で、ｒ1 ～ｒ3 の最小値 |
| | r1 | | 開口による低減率（＝1－Lo／L） |
| | r2 | | 開口による低減率（＝1－ √((Ho･Lo)/(H･L)) |
| | r3 | | 開口による低減率（＝1－Ho／H） |
| 材質 | | | コンクリート：Ｆc は普通コンクリート、Ｌc は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。<br>鉄筋①／②／③：①：鉄筋太物種別１、②：鉄筋太物種別２、③：鉄筋細物種別 |
| 配筋 | 縦筋<br>横筋 | mm | 壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋､Sはシングル配筋を示します。 |
| | ps | % | 壁筋比 |
| 応力 | Qdl | kN | 壁の長期設計用せん断力。 |
| | Qds | kN | 壁の短期設計用せん断力Qds＞Q1の場合はmax(Q1,rQw)を用います。 |
| | L.no | | 上記Qds の短期荷重ケース記号（注1） |
| | Qal | kN | 壁の長期許容せん断力 |
| | Qw | kN | 壁筋の負担できる許容せん断力（＝ps･t･L'･ft） |
| | ΣQc | kN | 壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は１／２ |
| | Q1 | kN | 壁の許容せん断力（＝r･t･L・fs） |
| | Q2 | kN | 壁の許容せん断力（＝r(Qw+ΣQc) |
| | 判定 | | 作用せん断力に対する判定結果 |
| 開口 | Td | kN | 開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。 |
| | Tv | kN | 開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。 |
| | Th | kN | 開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。 |
| | aTd | kN,cm2 | ①ー②，③：①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。 |
| | aTv | kN,cm2 | ①ー②，③：①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。 |
| | aTh | kN,cm2 | ①ー②，③：①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。 |
| | 判定 | | ①／②／③：斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果 |
| 付帯柱 | B x D | cm | 柱断面寸法(幅xせい) |
| | X 主筋1 | | 壁方向の柱鉄筋一段目 |
| | X 主筋2 | | 壁方向の柱鉄筋二段目 |
| | X 芯鉄筋 | | 壁方向の芯鉄筋 |
| | Y 主筋1 | | 壁と直交方向の柱鉄筋一段目 |
| | Y 主筋2 | | 壁と直交方向の柱鉄筋二段目 |
| | Y 芯鉄筋 | | 壁と直交方向の芯鉄筋 |
| | Ag | | 柱主筋全断面積 |
| | Nl | kN | 長期設計軸力 |
| | Ml | kN･m | 長期設計用曲げモーメント |
| | Ns | kN | 短期設計軸力 |
| | Ms | kN | 短期設計曲げモーメント |
| | L.no | | 短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号（注1） |
| | Nc | kN | 付帯柱の圧縮軸力 |
| | Nt | kN | 付帯柱の引張軸力 |
| | Nac | kN | 付帯柱の許容圧縮耐力 |
| | Nat | kN | 付帯柱の許容引張耐力 |
| | 判定 | | 付帯柱の軸方向の判定結果 |

（注1）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

| 記号 | 荷重ケース | 記号 | 荷重ケース |
|---|---|---|---|
| S | 積雪時 | | |
| K1 | 地震時フレーム方向正加力 | K3 | 地震時直交方向正加力 |
| K2 | 地震時フレーム方向負加力 | K4 | 地震時直交方向負加力 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| W1 | 風圧時フレーム方向正加力 | W3 | 風圧時直交方向正加力 |
| W2 | 風圧時フレーム方向負加力 | W4 | 風圧時直交方向負加力 |
| WS1 | 風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮） | WS3 | 風圧時直交方向正加力（積雪考慮） |
| WS2 | 風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮） | WS4 | 風圧時直交方向負加力（積雪考慮） |

| 断面名 | | W2 | | W2 | | W2 | | W2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 1F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 2F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 3F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 4F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 170 / 90 | | 170 / 90 | | 170 / 90 | | 170 / 90 | |
| | L'/H' | 1030 / 250 | | 1030 / 220 | | 1030 / 220 | | 1030 / 220 | |
| | L/H | 1100 / 368 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | |
| | r | 0.691 | | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | |
| | r1 | 0.691 | | 0.691 | | 0.691 | | 0.691 | |
| | r2 | 0.700 | | 0.685 | | 0.685 | | 0.685 | |
| | r3 | 0.710 | | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc24( Fc = 24.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 787.7 | | 738.7 | | 673.8 | | 578.5 | |
| | L.no | K2 | | K2 | | K2 | | K2 | |
| | Qal | 1039.7 | | 1021.1 | | 1021.1 | | 980.8 | |
| | Qw | 2167.4 | | 2167.4 | | 2167.4 | | 2167.4 | |
| | rQw | 1497.5 | | 1470.7 | | 1470.7 | | 1470.7 | |
| | ΣQc | 1738.4 | | 1738.4 | | 1738.4 | | 1675.2 | |
| | Q1 | 1559.5 | | 1531.7 | | 1531.7 | | 1471.2 | |
| | Q2 | 2698.5 | | 2650.3 | | 2650.3 | | 2607.4 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | 65.8 | | 61.7 | | 56.3 | | 48.3 | |
| | Tv | 38.1 | | 35.7 | | 32.6 | | 28.0 | |
| | Th | 80.6 | | 84.1 | | 76.7 | | 65.9 | |
| | aTd | 3-D13 211.8 | | 3-D13 211.8 | | 3-D13 211.8 | | 3-D13 211.8 | |
| | aTv | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | |
| | aTh | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | |
| | 判定 | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 |
| | X 主筋1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 51.36 | 51.36 | 51.36 | 51.36 | 51.36 | 51.36 | 51.36 | 51.36 |
| | 長期 Nl | 3851.1 | 3851.1 | 3188.5 | 3188.5 | 2539.4 | 2539.4 | 1894.0 | 1894.0 |
| | 長期 Ml | 10.5 | 10.5 | 8.9 | 8.9 | 7.0 | 7.0 | 5.2 | 5.2 |
| | 長期 Nc | 1926.5 | 1926.5 | 1595.1 | 1595.1 | 1270.4 | 1270.4 | 947.4 | 947.4 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 6002.1 | 6002.1 | 6002.1 | 6002.1 | 6002.1 | 6002.1 | 5335.2 | 5335.2 |
| | 長期 Nat | 1001.5 | 1001.5 | 1001.5 | 1001.5 | 1001.5 | 1001.5 | 1001.5 | 1001.5 |
| | 短期 Ns | 3851.1 | 3851.1 | 3188.5 | 3188.5 | 2539.4 | 2539.4 | 1894.0 | 1894.0 |
| | 短期 Ms | 10734.0 | 10734.0 | 7828.6 | 7828.6 | 5745.2 | 5745.2 | 3844.0 | 3844.0 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 2901.4 | 2901.4 | 2305.9 | 2305.9 | 1792.0 | 1792.0 | 1296.4 | 1296.4 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 12004.3 | 12004.3 | 12004.3 | 12004.3 | 12004.3 | 12004.3 | 10670.5 | 10670.5 |
| | 短期 Nat | 1771.9 | 1771.9 | 1771.9 | 1771.9 | 1771.9 | 1771.9 | 1771.9 | 1771.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W2 | | W2 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 5F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 6F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 1F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 2F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 170 / 90 | | 170 / 90 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1030 / 220 | | 1030 / 220 | | 1030 / 250 | | 1030 / 220 | |
| | L/H | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 368 | | 1100 / 280 | |
| | r | 0.679 | | 0.679 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 0.691 | | 0.691 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 0.685 | | 0.685 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 0.679 | | 0.679 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc24( Fc = 24.00 ) | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 461.4 | | 317.6 | | 1181.2 | | 1058.0 | |
| | L.no | K2 | | K2 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 980.8 | | 980.8 | | 1504.8 | | 1504.8 | |
| | Qw | 2167.4 | | 2167.4 | | 2167.4 | | 2167.4 | |
| | rQw | 1470.7 | | 1470.7 | | 2167.4 | | 2167.4 | |
| | ΣQc | 1675.2 | | 1675.2 | | 1738.4 | | 1738.4 | |
| | Q1 | 1471.2 | | 1471.2 | | 2257.2 | | 2257.2 | |
| | Q2 | 2607.4 | | 2607.4 | | 3905.8 | | 3905.8 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | 38.6 | | 26.5 | | | | | |
| | Tv | 22.3 | | 15.4 | | | | | |
| | Th | 52.5 | | 36.2 | | | | | |
| | aTd | 3-D13 211.8 | | 3-D13 211.8 | | | | | |
| | aTv | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | | | | | |
| | aTh | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | | | | | |
| | 判定 | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 |
| | X 主筋1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 51.36 | 51.36 | 51.36 | 51.36 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 |
| | 長期 Nl | 1248.7 | 1248.7 | 601.6 | 601.6 | 6542.6 | 6542.6 | 5439.5 | 5439.5 |
| | 長期 Ml | 3.3 | 3.3 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 長期 Nc | 624.6 | 624.6 | 300.9 | 300.9 | 3271.3 | 3271.3 | 2719.7 | 2719.7 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 5335.2 | 5335.2 | 5335.2 | 5335.2 | 6163.9 | 6163.9 | 6163.9 | 6163.9 |
| | 長期 Nat | 1001.5 | 1001.5 | 1001.5 | 1001.5 | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 |
| | 短期 Ns | 1248.7 | 1248.7 | 601.6 | 601.6 | 6542.6 | 6542.6 | 5439.5 | 5439.5 |
| | 短期 Ms | 2209.3 | 2209.3 | 902.0 | 902.0 | 14230.0 | 14230.0 | 9898.8 | 9898.8 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 825.2 | 825.2 | 382.8 | 382.8 | 4564.9 | 4564.9 | 3619.6 | 3619.6 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 10670.5 | 10670.5 | 10670.5 | 10670.5 | 12327.8 | 12327.8 | 12327.8 | 12327.8 |
| | 短期 Nat | 1771.9 | 1771.9 | 1771.9 | 1771.9 | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 3F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 4F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 5F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 6F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1030 / 220 | | 1030 / 220 | | 1030 / 220 | | 1030 / 220 | |
| | L/H | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | Fc24( Fc = 24.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 909.6 | | 741.0 | | 542.9 | | 307.7 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1504.8 | | 1445.4 | | 1445.4 | | 1445.4 | |
| | Qw | 2167.4 | | 2167.4 | | 2167.4 | | 2167.4 | |
| | rQw | 2167.4 | | 2167.4 | | 2167.4 | | 2167.4 | |
| | ΣQc | 1738.4 | | 1675.2 | | 1675.2 | | 1675.2 | |
| | Q1 | 2257.2 | | 2168.1 | | 2168.1 | | 2168.1 | |
| | Q2 | 3905.8 | | 3842.5 | | 3842.5 | | 3842.5 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 |
| | X 主筋1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 |
| | 長期 Nl | 4348.9 | 4348.9 | 3267.7 | 3267.7 | 2186.3 | 2186.3 | 1107.0 | 1107.0 |
| | 長期 Ml | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nc | 2174.5 | 2174.5 | 1633.9 | 1633.9 | 1093.1 | 1093.1 | 553.5 | 553.5 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 6163.9 | 6163.9 | 5479.0 | 5479.0 | 5479.0 | 5479.0 | 5479.0 | 5479.0 |
| | 長期 Nat | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 |
| | 短期 Ns | 4348.9 | 4348.9 | 3267.7 | 3267.7 | 2186.3 | 2186.3 | 1107.0 | 1107.0 |
| | 短期 Ms | 6950.1 | 6950.1 | 4416.7 | 4416.7 | 2355.4 | 2355.4 | 849.1 | 849.1 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 2806.3 | 2806.3 | 2035.4 | 2035.4 | 1307.3 | 1307.3 | 630.7 | 630.7 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 12327.8 | 12327.8 | 10958.1 | 10958.1 | 10958.1 | 10958.1 | 10958.1 | 10958.1 |
| | 短期 Nat | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 1F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 2F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 3F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 4F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1030 / 250 | | 1030 / 220 | | 1030 / 220 | | 1030 / 220 | |
| | L/H | 1100 / 368 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc24( Fc = 24.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 1180.4 | | 1056.1 | | 906.7 | | 737.7 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1504.8 | | 1504.8 | | 1504.8 | | 1445.4 | |
| | Qw | 2167.4 | | 2167.4 | | 2167.4 | | 2167.4 | |
| | rQw | 2167.4 | | 2167.4 | | 2167.4 | | 2167.4 | |
| | ΣQc | 1738.4 | | 1738.4 | | 1738.4 | | 1675.2 | |
| | Q1 | 2257.2 | | 2257.2 | | 2257.2 | | 2168.1 | |
| | Q2 | 3905.8 | | 3905.8 | | 3905.8 | | 3842.5 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 |
| | X 主筋1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 |
| | 長期 Nl | 6502.7 | 6502.7 | 5406.1 | 5406.1 | 4321.5 | 4321.5 | 3245.4 | 3245.4 |
| | 長期 Ml | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nc | 3251.4 | 3251.4 | 2703.1 | 2703.1 | 2160.8 | 2160.8 | 1622.7 | 1622.7 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 6163.9 | 6163.9 | 6163.9 | 6163.9 | 6163.9 | 6163.9 | 5479.0 | 5479.0 |
| | 長期 Nat | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 |
| | 短期 Ns | 6502.7 | 6502.7 | 5406.1 | 5406.1 | 4321.5 | 4321.5 | 3245.4 | 3245.4 |
| | 短期 Ms | 14263.0 | 14263.0 | 9924.4 | 9924.4 | 6966.8 | 6966.8 | 4427.4 | 4427.4 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 4548.0 | 4548.0 | 3605.3 | 3605.3 | 2794.1 | 2794.1 | 2025.2 | 2025.2 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 12327.8 | 12327.8 | 12327.8 | 12327.8 | 12327.8 | 12327.8 | 10958.1 | 10958.1 |
| | 短期 Nat | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 5F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 6F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 1F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 2F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1030 / 220 | | 1030 / 220 | | 1030 / 250 | | 1030 / 220 | |
| | L/H | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 368 | | 1100 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc24( Fc = 24.00 ) | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 539.2 | | 303.6 | | 1180.4 | | 1056.1 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1445.4 | | 1445.4 | | 1504.8 | | 1504.8 | |
| | Qw | 2167.4 | | 2167.4 | | 2167.4 | | 2167.4 | |
| | rQw | 2167.4 | | 2167.4 | | 2167.4 | | 2167.4 | |
| | ΣQc | 1675.2 | | 1675.2 | | 1738.4 | | 1738.4 | |
| | Q1 | 2168.1 | | 2168.1 | | 2257.2 | | 2257.2 | |
| | Q2 | 3842.5 | | 3842.5 | | 3905.8 | | 3905.8 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 |
| | X 主筋1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 |
| | 長期 Nl | 2169.4 | 2169.4 | 1093.1 | 1093.1 | 6502.7 | 6502.7 | 5406.1 | 5406.1 |
| | 長期 Ml | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 長期 Nc | 1084.7 | 1084.7 | 546.5 | 546.5 | 3251.4 | 3251.4 | 2703.1 | 2703.1 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 5479.0 | 5479.0 | 5479.0 | 5479.0 | 6163.9 | 6163.9 | 6163.9 | 6163.9 |
| | 長期 Nat | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 |
| | 短期 Ns | 2169.4 | 2169.4 | 1093.1 | 1093.1 | 6502.7 | 6502.7 | 5406.1 | 5406.1 |
| | 短期 Ms | 2361.4 | 2361.4 | 851.2 | 851.2 | 14263.0 | 14263.0 | 9924.4 | 9924.4 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 1299.4 | 1299.4 | 623.9 | 623.9 | 4548.0 | 4548.0 | 3605.3 | 3605.3 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 10958.1 | 10958.1 | 10958.1 | 10958.1 | 12327.8 | 12327.8 | 12327.8 | 12327.8 |
| | 短期 Nat | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 3F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 4F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 5F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 6F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1030 / 220 | | 1030 / 220 | | 1030 / 220 | | 1030 / 220 | |
| | L/H | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | Fc24( Fc = 24.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 906.7 | | 737.7 | | 539.2 | | 303.6 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1504.8 | | 1445.4 | | 1445.4 | | 1445.4 | |
| | Qw | 2167.4 | | 2167.4 | | 2167.4 | | 2167.4 | |
| | rQw | 2167.4 | | 2167.4 | | 2167.4 | | 2167.4 | |
| | ΣQc | 1738.4 | | 1675.2 | | 1675.2 | | 1675.2 | |
| | Q1 | 2257.2 | | 2168.1 | | 2168.1 | | 2168.1 | |
| | Q2 | 3905.8 | | 3842.5 | | 3842.5 | | 3842.5 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 |
| | X 主筋1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 |
| | 長期 Nl | 4321.5 | 4321.5 | 3245.4 | 3245.4 | 2169.4 | 2169.4 | 1093.1 | 1093.1 |
| | 長期 Ml | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nc | 2160.8 | 2160.8 | 1622.7 | 1622.7 | 1084.7 | 1084.7 | 546.5 | 546.5 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 6163.9 | 6163.9 | 5479.0 | 5479.0 | 5479.0 | 5479.0 | 5479.0 | 5479.0 |
| | 長期 Nat | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 |
| | 短期 Ns | 4321.5 | 4321.5 | 3245.4 | 3245.4 | 2169.4 | 2169.4 | 1093.1 | 1093.1 |
| | 短期 Ms | 6966.8 | 6966.8 | 4427.4 | 4427.4 | 2361.4 | 2361.4 | 851.2 | 851.2 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 2794.1 | 2794.1 | 2025.2 | 2025.2 | 1299.4 | 1299.4 | 623.9 | 623.9 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 12327.8 | 12327.8 | 10958.1 | 10958.1 | 10958.1 | 10958.1 | 10958.1 | 10958.1 |
| | 短期 Nat | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 1F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 2F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 3F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 4F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1030 / 250 | | 1030 / 220 | | 1030 / 220 | | 1030 / 220 | |
| | L/H | 1100 / 368 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc24( Fc = 24.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 1181.2 | | 1058.0 | | 909.6 | | 741.0 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1504.8 | | 1504.8 | | 1504.8 | | 1445.4 | |
| | Qw | 2167.4 | | 2167.4 | | 2167.4 | | 2167.4 | |
| | rQw | 2167.4 | | 2167.4 | | 2167.4 | | 2167.4 | |
| | ΣQc | 1738.4 | | 1738.4 | | 1738.4 | | 1675.2 | |
| | Q1 | 2257.2 | | 2257.2 | | 2257.2 | | 2168.1 | |
| | Q2 | 3905.8 | | 3905.8 | | 3905.8 | | 3842.5 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 |
| | X 主筋1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 |
| | 長期 Nl | 6542.6 | 6542.6 | 5439.5 | 5439.5 | 4348.9 | 4348.9 | 3267.7 | 3267.7 |
| | 長期 Ml | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nc | 3271.3 | 3271.3 | 2719.7 | 2719.7 | 2174.5 | 2174.5 | 1633.9 | 1633.9 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 6163.9 | 6163.9 | 6163.9 | 6163.9 | 6163.9 | 6163.9 | 5479.0 | 5479.0 |
| | 長期 Nat | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 |
| | 短期 Ns | 6542.6 | 6542.6 | 5439.5 | 5439.5 | 4348.9 | 4348.9 | 3267.7 | 3267.7 |
| | 短期 Ms | 14230.0 | 14230.0 | 9898.8 | 9898.8 | 6950.1 | 6950.1 | 4416.7 | 4416.7 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 4564.9 | 4564.9 | 3619.6 | 3619.6 | 2806.3 | 2806.3 | 2035.4 | 2035.4 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 12327.8 | 12327.8 | 12327.8 | 12327.8 | 12327.8 | 12327.8 | 10958.1 | 10958.1 |
| | 短期 Nat | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W2 | | W2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 5F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 6F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 1F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 2F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 170 / 90 | | 170 / 90 | |
| | L'/H' | 1030 / 220 | | 1030 / 220 | | 1030 / 250 | | 1030 / 220 | |
| | L/H | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 368 | | 1100 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 0.691 | | 0.679 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 0.691 | | 0.691 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 0.700 | | 0.685 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 0.710 | | 0.679 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc24( Fc = 24.00 ) | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc27( Fc = 27.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 542.9 | | 307.7 | | 787.7 | | 738.7 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K2 | | K2 | |
| | Qal | 1445.4 | | 1445.4 | | 1039.7 | | 1021.1 | |
| | Qw | 2167.4 | | 2167.4 | | 2167.4 | | 2167.4 | |
| | rQw | 2167.4 | | 2167.4 | | 1497.5 | | 1470.7 | |
| | ΣQc | 1675.2 | | 1675.2 | | 1738.4 | | 1738.4 | |
| | Q1 | 2168.1 | | 2168.1 | | 1559.5 | | 1531.7 | |
| | Q2 | 3842.5 | | 3842.5 | | 2698.5 | | 2650.3 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | 65.8 | | 61.7 | |
| | Tv | | | | | 38.1 | | 35.7 | |
| | Th | | | | | 80.6 | | 84.1 | |
| | aTd | | | | | 3-D13 211.8 | | 3-D13 211.8 | |
| | aTv | | | | | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | |
| | aTh | | | | | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | |
| | 判定 | | | | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 |
| | X 主筋1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 51.36 | 51.36 | 51.36 | 51.36 |
| | 長期 Nl | 2186.3 | 2186.3 | 1107.0 | 1107.0 | 3851.1 | 3851.1 | 3188.5 | 3188.5 |
| | 長期 Ml | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | 8.9 | 8.9 |
| | 長期 Nc | 1093.1 | 1093.1 | 553.5 | 553.5 | 1926.5 | 1926.5 | 1595.1 | 1595.1 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 5479.0 | 5479.0 | 5479.0 | 5479.0 | 6002.1 | 6002.1 | 6002.1 | 6002.1 |
| | 長期 Nat | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 | 1251.9 | 1001.5 | 1001.5 | 1001.5 | 1001.5 |
| | 短期 Ns | 2186.3 | 2186.3 | 1107.0 | 1107.0 | 3851.1 | 3851.1 | 3188.5 | 3188.5 |
| | 短期 Ms | 2355.4 | 2355.4 | 849.1 | 849.1 | 10734.0 | 10734.0 | 7828.6 | 7828.6 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 1307.3 | 1307.3 | 630.7 | 630.7 | 2901.4 | 2901.4 | 2305.9 | 2305.9 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 10958.1 | 10958.1 | 10958.1 | 10958.1 | 12004.3 | 12004.3 | 12004.3 | 12004.3 |
| | 短期 Nat | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 1771.9 | 1771.9 | 1771.9 | 1771.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W2 | | W2 | | W2 | | W2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 3F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 4F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 5F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 6F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 170 / 90 | | 170 / 90 | | 170 / 90 | | 170 / 90 | |
| | L'/H' | 1030 / 220 | | 1030 / 220 | | 1030 / 220 | | 1030 / 220 | |
| | L/H | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | |
| | r | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | |
| | r1 | 0.691 | | 0.691 | | 0.691 | | 0.691 | |
| | r2 | 0.685 | | 0.685 | | 0.685 | | 0.685 | |
| | r3 | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc27( Fc = 27.00 ) | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | Fc24( Fc = 24.00 ) | | Fc24( Fc = 24.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 673.8 | | 578.5 | | 461.4 | | 317.6 | |
| | L.no | K2 | | K2 | | K2 | | K2 | |
| | Qal | 1021.1 | | 980.8 | | 980.8 | | 980.8 | |
| | Qw | 2167.4 | | 2167.4 | | 2167.4 | | 2167.4 | |
| | rQw | 1470.7 | | 1470.7 | | 1470.7 | | 1470.7 | |
| | ΣQc | 1738.4 | | 1675.2 | | 1675.2 | | 1675.2 | |
| | Q1 | 1531.7 | | 1471.2 | | 1471.2 | | 1471.2 | |
| | Q2 | 2650.3 | | 2607.4 | | 2607.4 | | 2607.4 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | 56.3 | | 48.3 | | 38.6 | | 26.5 | |
| | Tv | 32.6 | | 28.0 | | 22.3 | | 15.4 | |
| | Th | 76.7 | | 65.9 | | 52.5 | | 36.2 | |
| | aTd | 3-D13 211.8 | | 3-D13 211.8 | | 3-D13 211.8 | | 3-D13 211.8 | |
| | aTv | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | |
| | aTh | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | | 3-D13 112.4 | |
| | 判定 | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 | 85x 70 |
| | X 主筋1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 | 3-D29 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 51.36 | 51.36 | 51.36 | 51.36 | 51.36 | 51.36 | 51.36 | 51.36 |
| | 長期 Nl | 2539.4 | 2539.4 | 1894.0 | 1894.0 | 1248.7 | 1248.7 | 601.6 | 601.6 |
| | 長期 Ml | 7.0 | 7.0 | 5.2 | 5.2 | 3.3 | 3.3 | 1.4 | 1.4 |
| | 長期 Nc | 1270.4 | 1270.4 | 947.4 | 947.4 | 624.6 | 624.6 | 300.9 | 300.9 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 6002.1 | 6002.1 | 5335.2 | 5335.2 | 5335.2 | 5335.2 | 5335.2 | 5335.2 |
| | 長期 Nat | 1001.5 | 1001.5 | 1001.5 | 1001.5 | 1001.5 | 1001.5 | 1001.5 | 1001.5 |
| | 短期 Ns | 2539.4 | 2539.4 | 1894.0 | 1894.0 | 1248.7 | 1248.7 | 601.6 | 601.6 |
| | 短期 Ms | 5745.2 | 5745.2 | 3844.0 | 3844.0 | 2209.3 | 2209.3 | 902.0 | 902.0 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 1792.0 | 1792.0 | 1296.4 | 1296.4 | 825.2 | 825.2 | 382.8 | 382.8 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 12004.3 | 12004.3 | 10670.5 | 10670.5 | 10670.5 | 10670.5 | 10670.5 | 10670.5 |
| | 短期 Nat | 1771.9 | 1771.9 | 1771.9 | 1771.9 | 1771.9 | 1771.9 | 1771.9 | 1771.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

### A-4.3.4　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### A-4.3.5　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## A-4.8　断面計算結果一覧

### A-4.8.1 断面検定比図

（１）長期荷重時断面検定比図

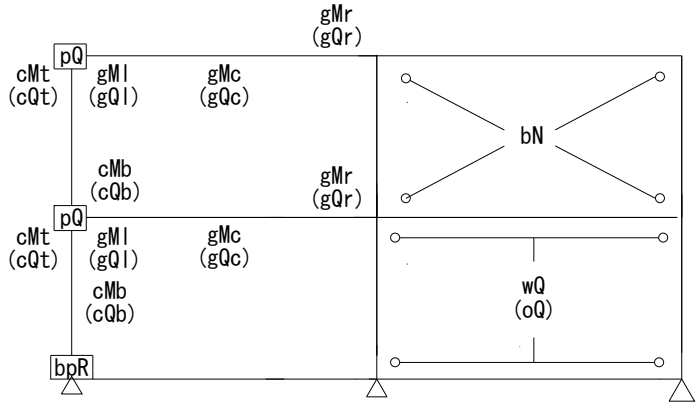





gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　　：壁のせん断力検定比
(oQ)　：壁の開口補強検定比

bN　　：ブレースの軸力検定比

pQ　　：接合部のせん断力検定比

bpR　　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

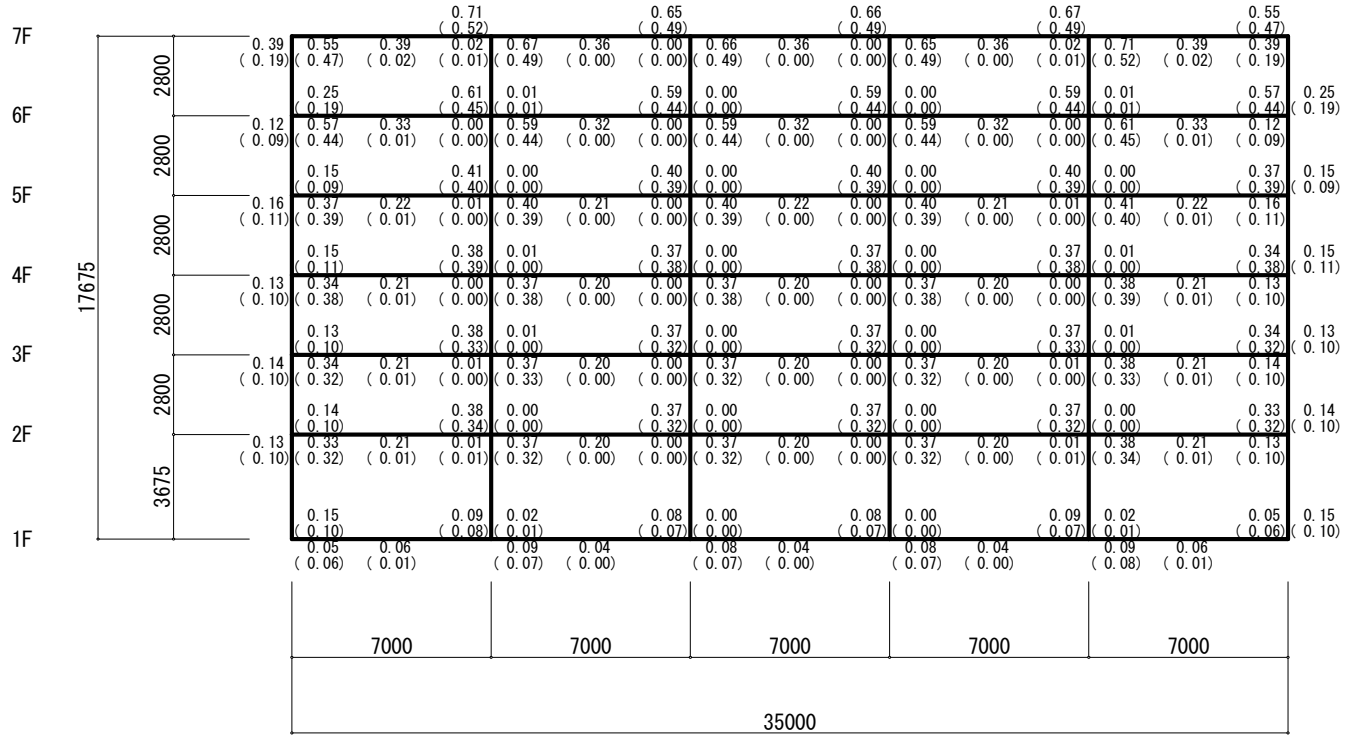


Y2 フレーム (S=1/265)

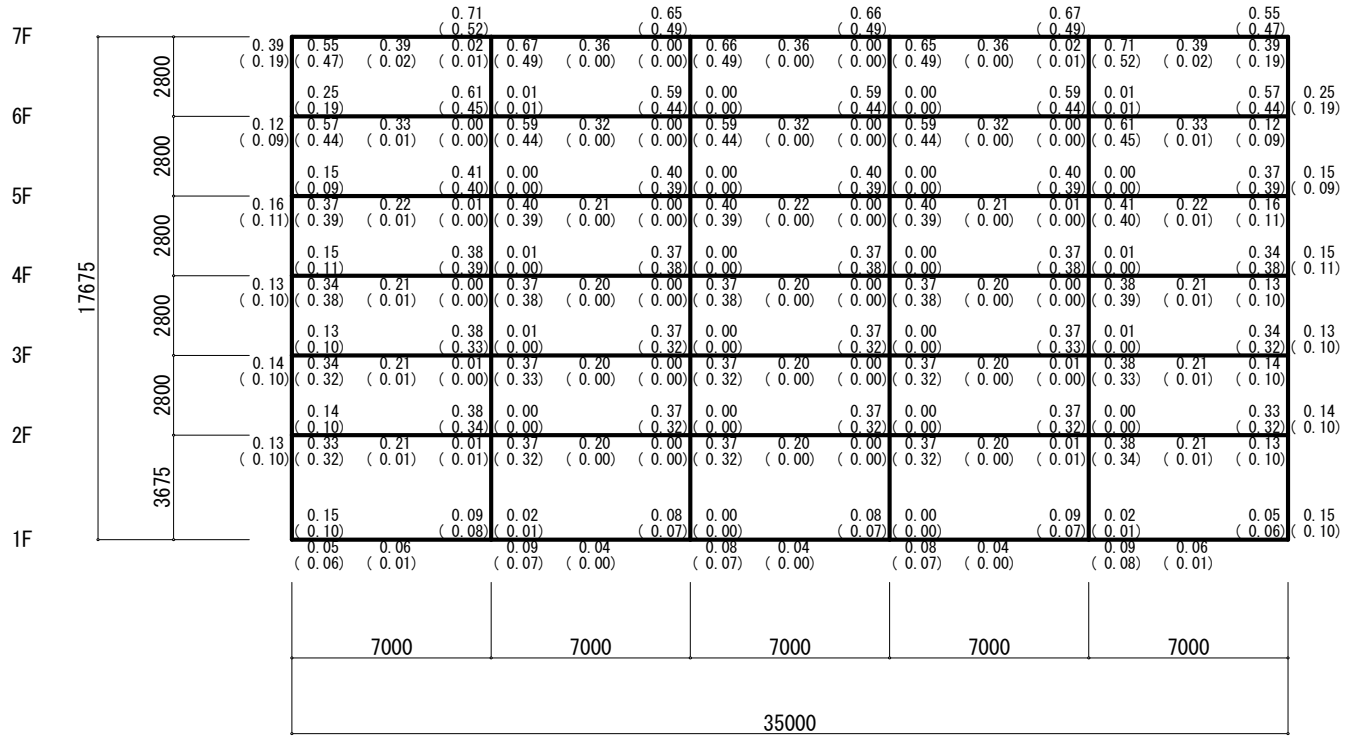


Y3 フレーム (S=1/265)

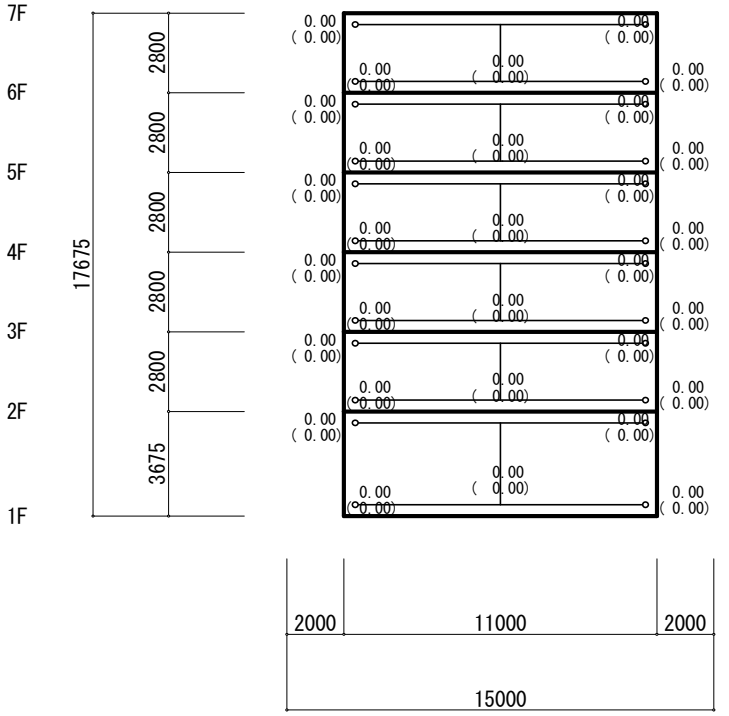


X1 フレーム (S=1/265)

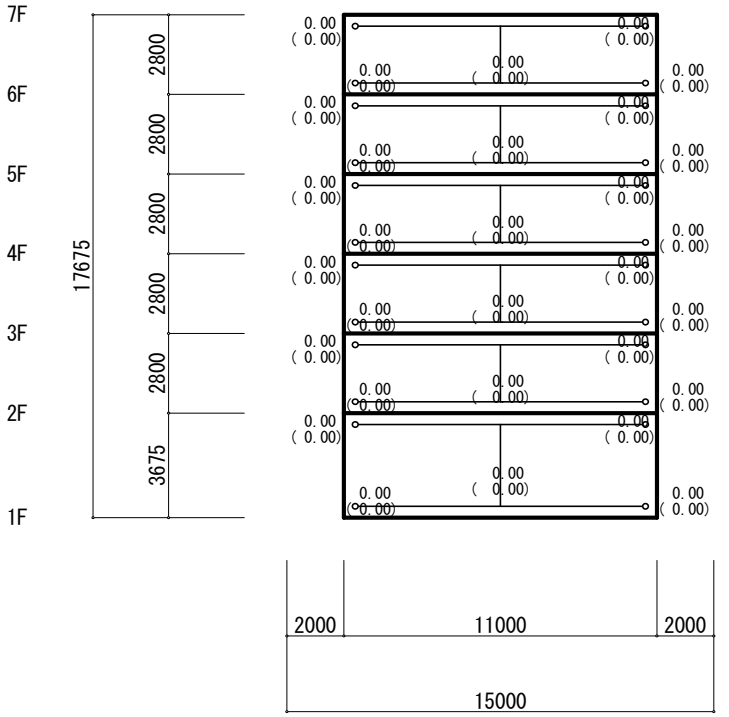


X2 フレーム (S=1/265)

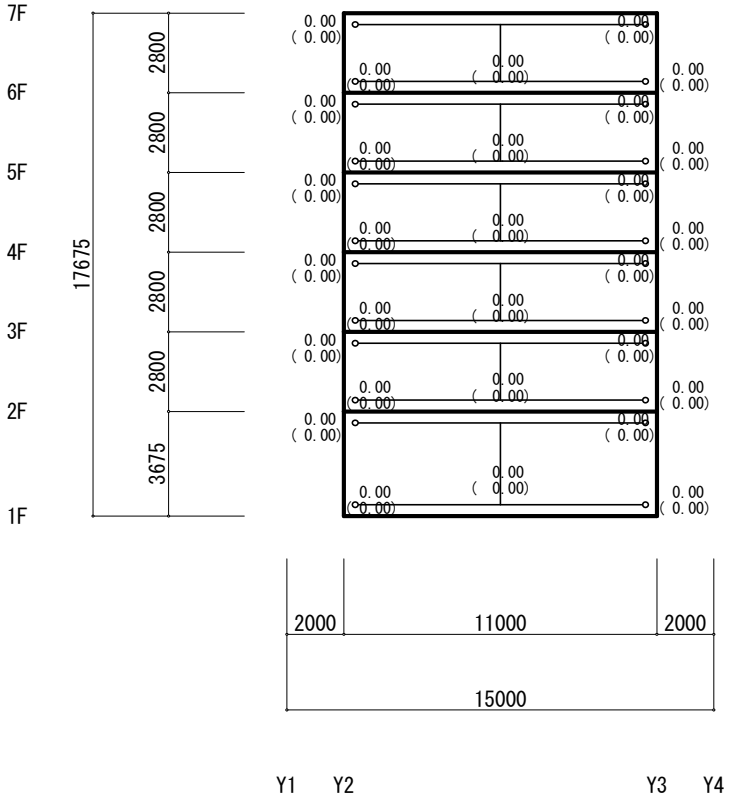


X3 フレーム (S=1/265)

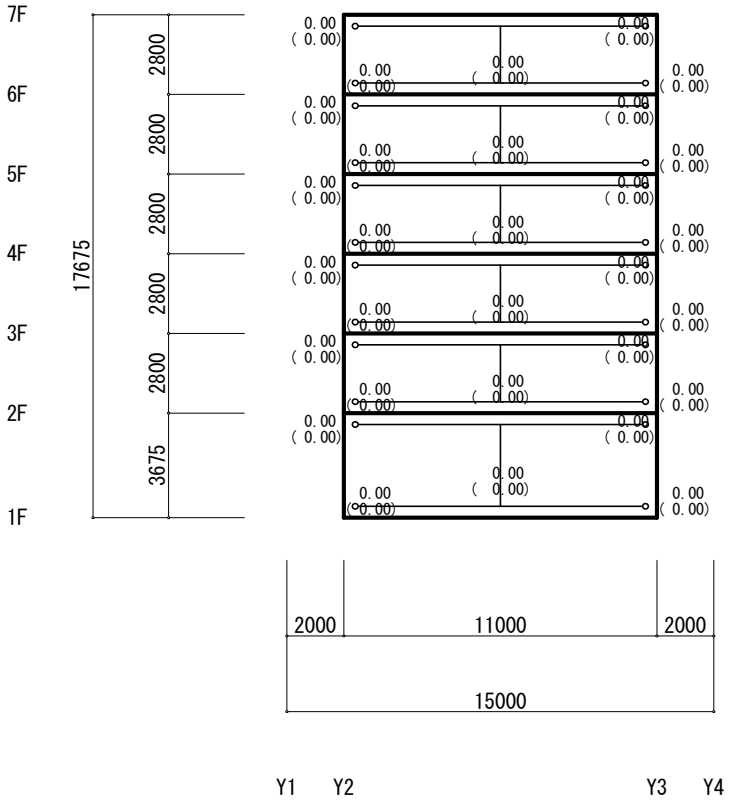


X4 フレーム (S=1/265)

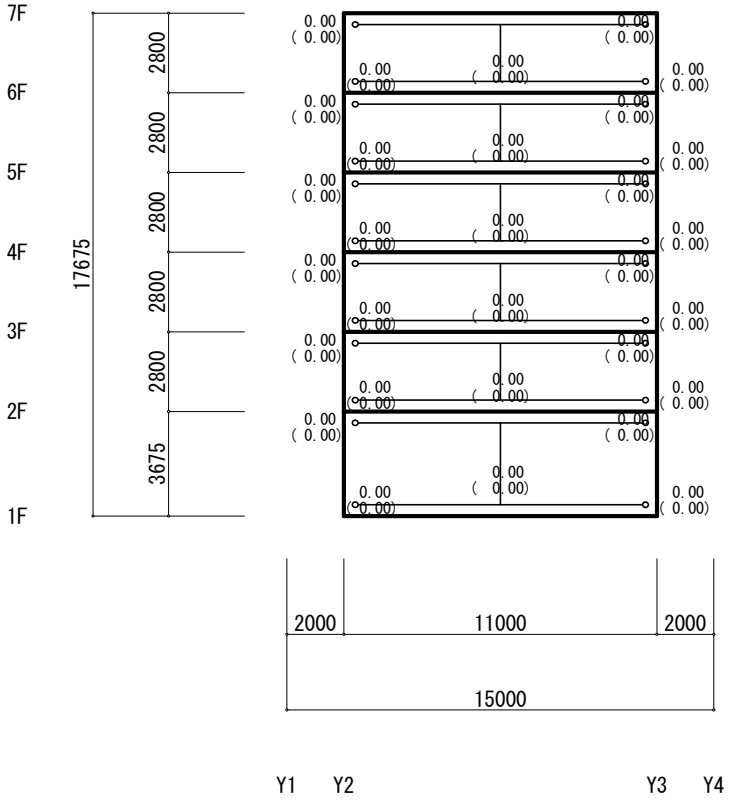


X5 フレーム (S=1/265)

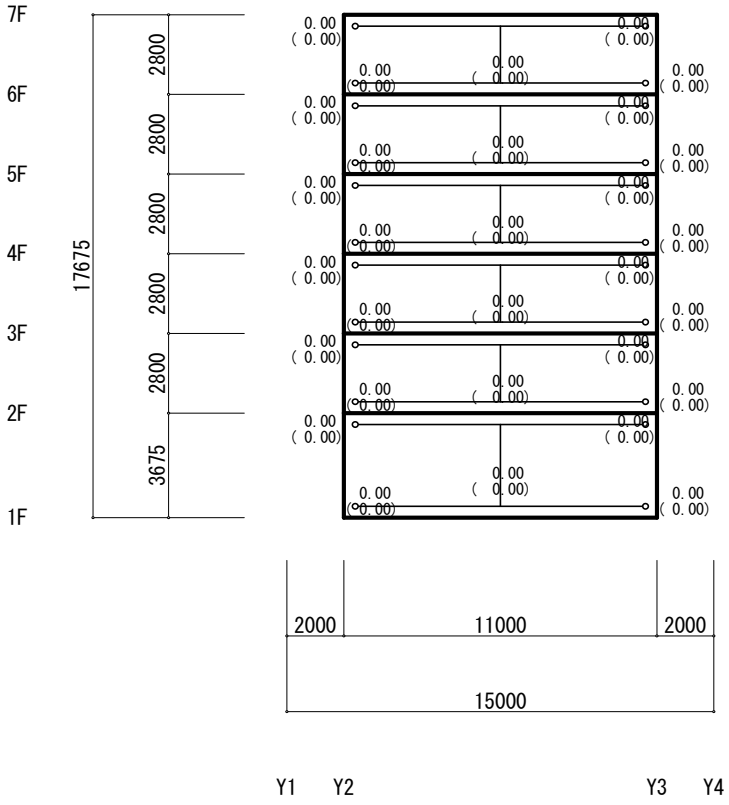


X6 フレーム (S=1/265)

（２）短期荷重時断面検定比図

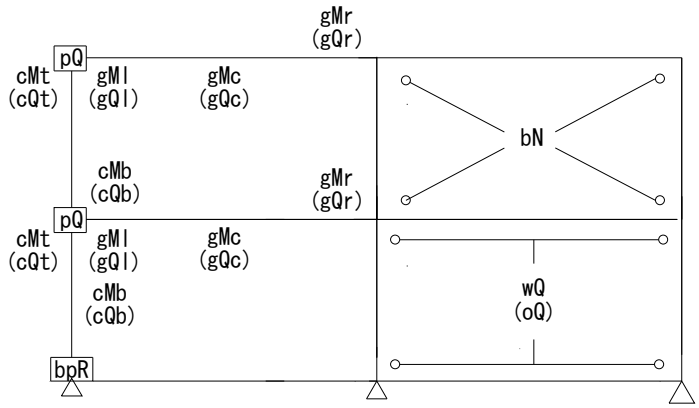





gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

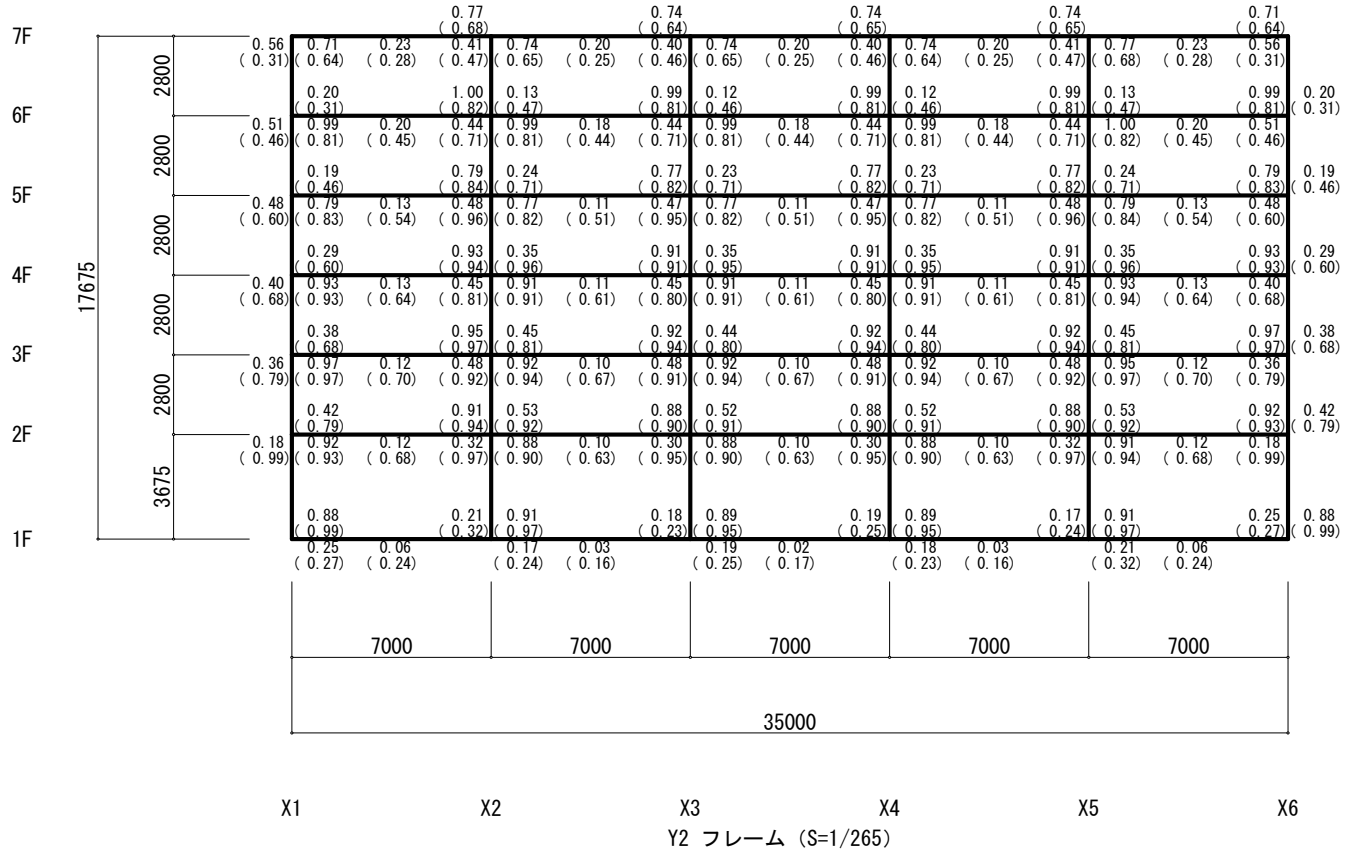


Y2 フレーム (S=1/265)

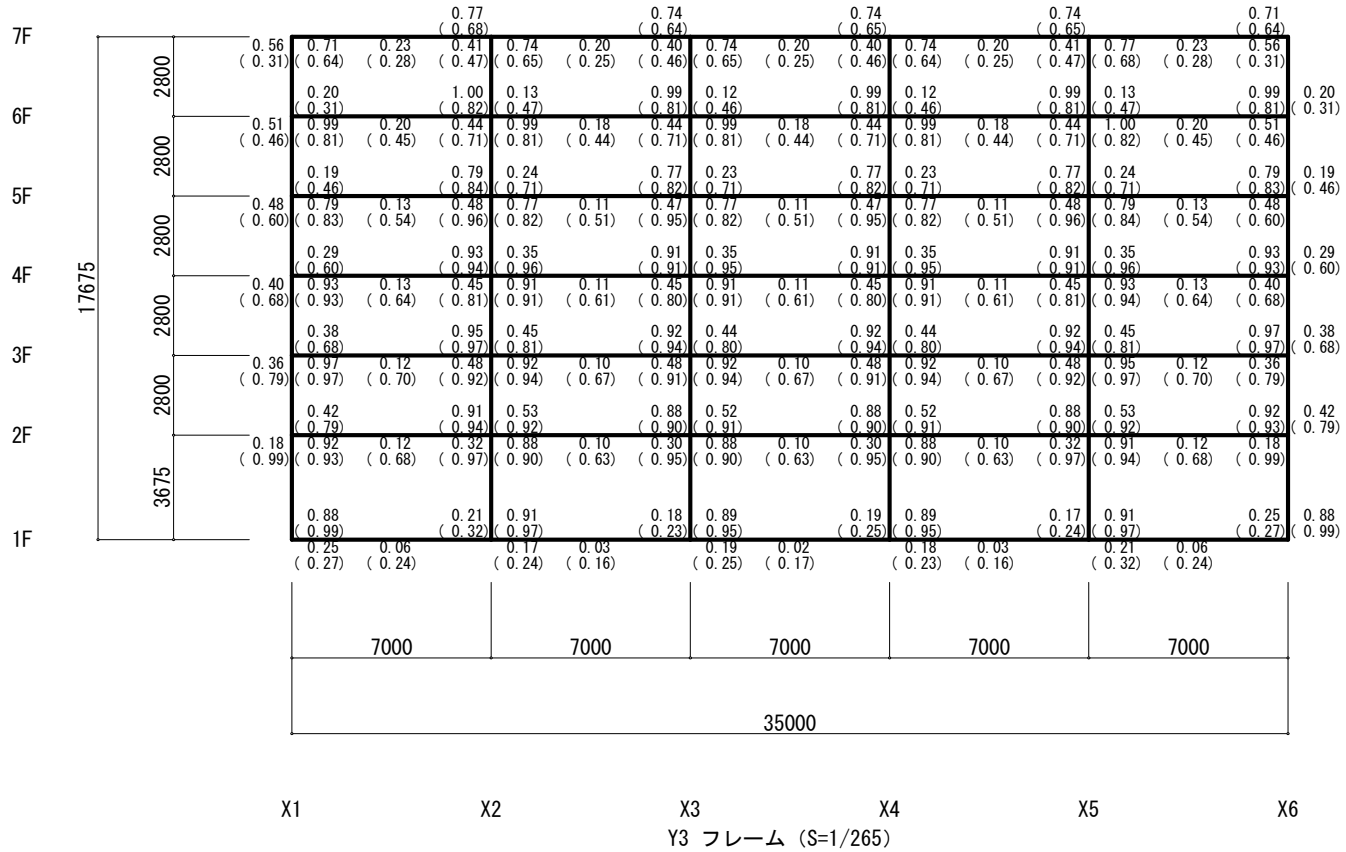


Y3 フレーム (S=1/265)

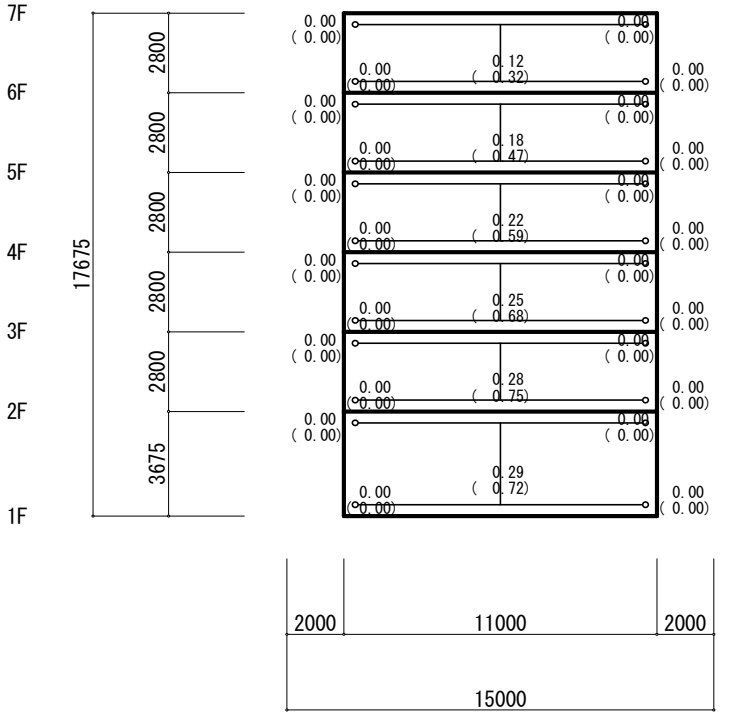


X1 フレーム (S=1/265)

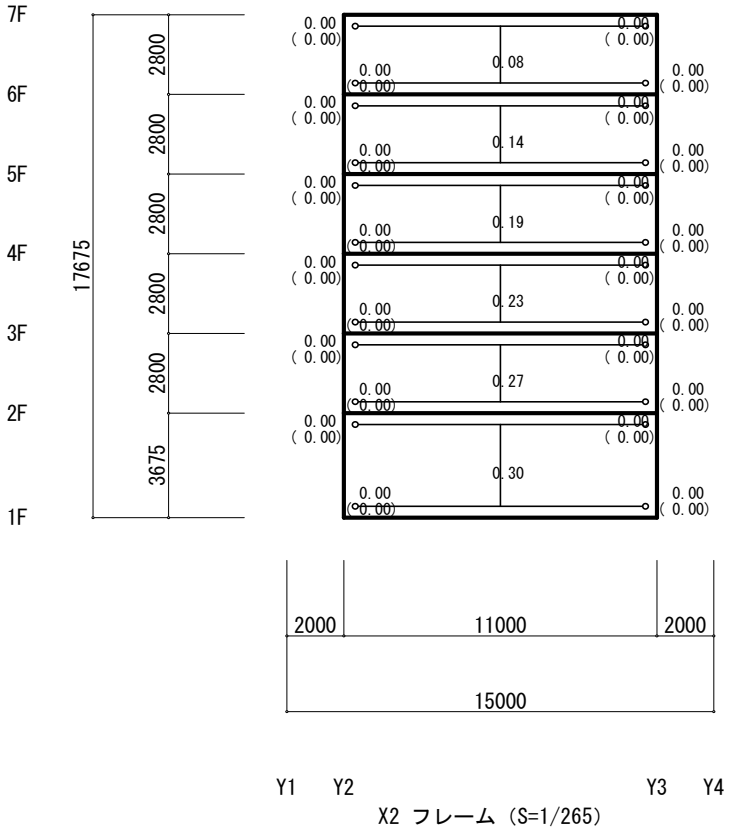


X2 フレーム (S=1/265)

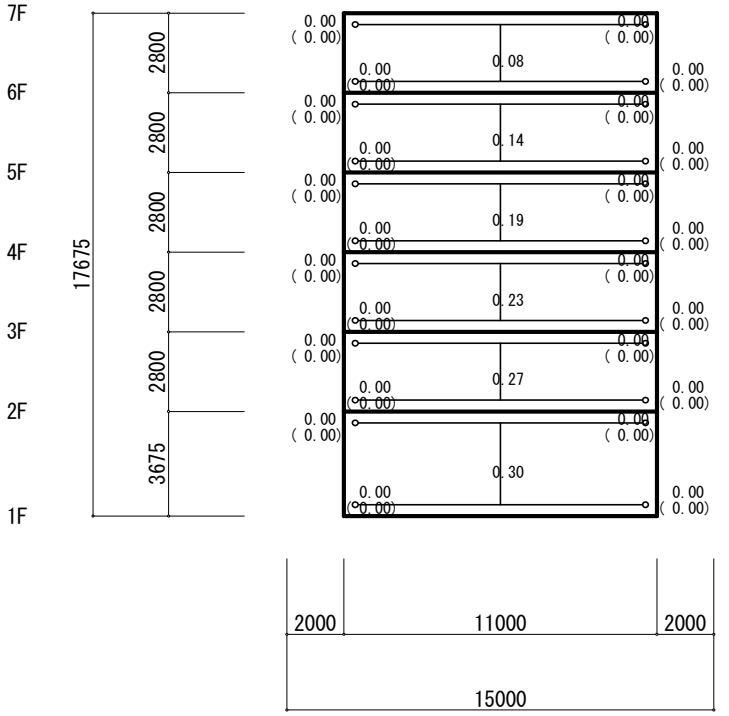


X3 フレーム (S=1/265)

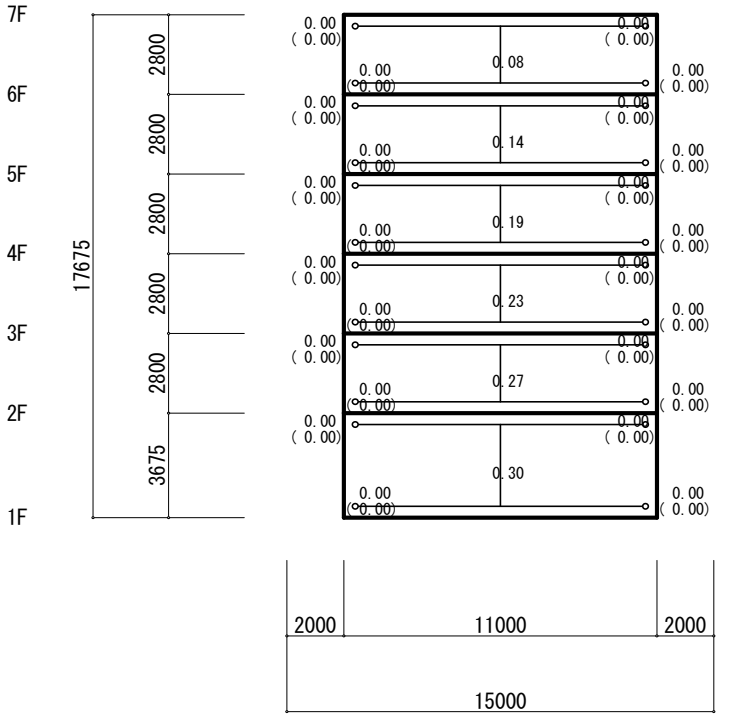


X4 フレーム (S=1/265)

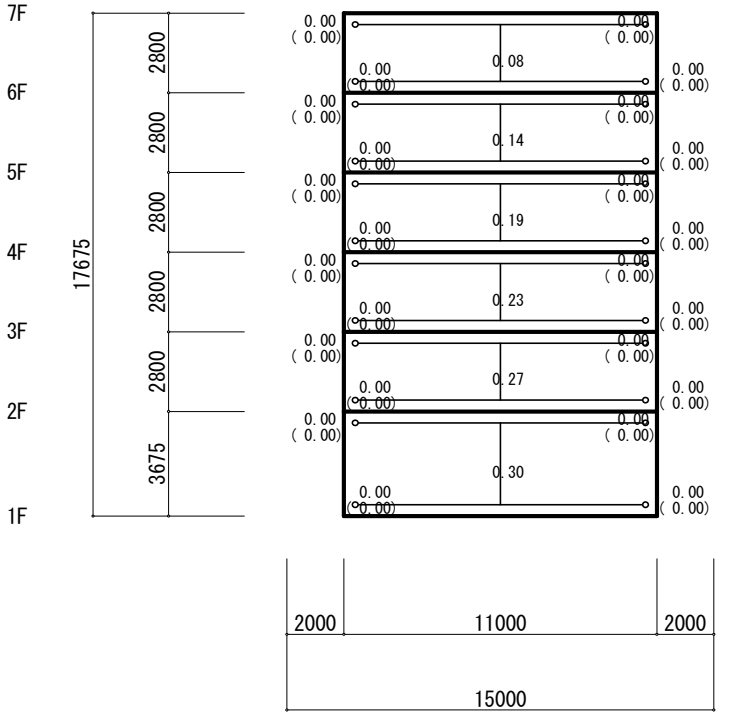


X5 フレーム (S=1/265)

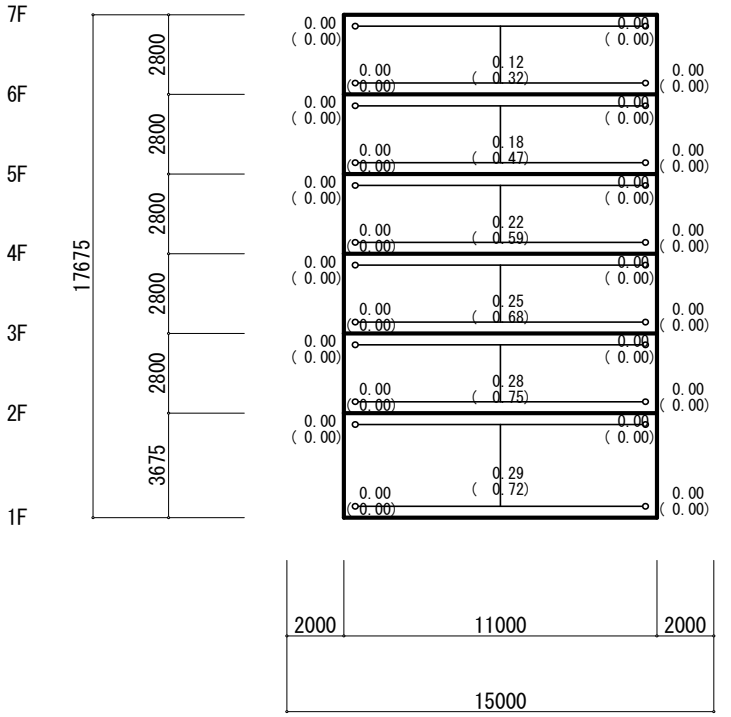


X6 フレーム (S=1/265)

（３）短期荷重時断面検定比図（地震荷重時）

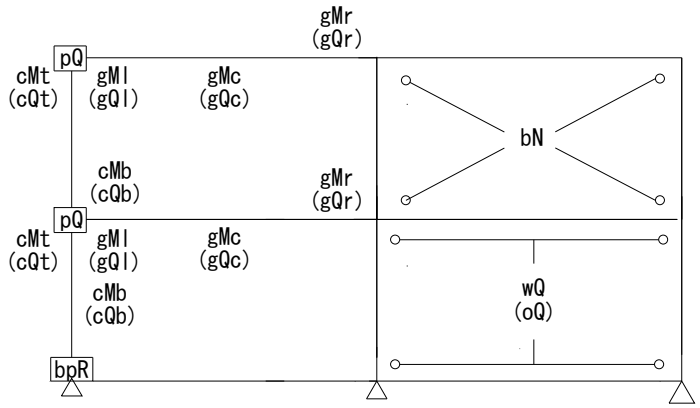





gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

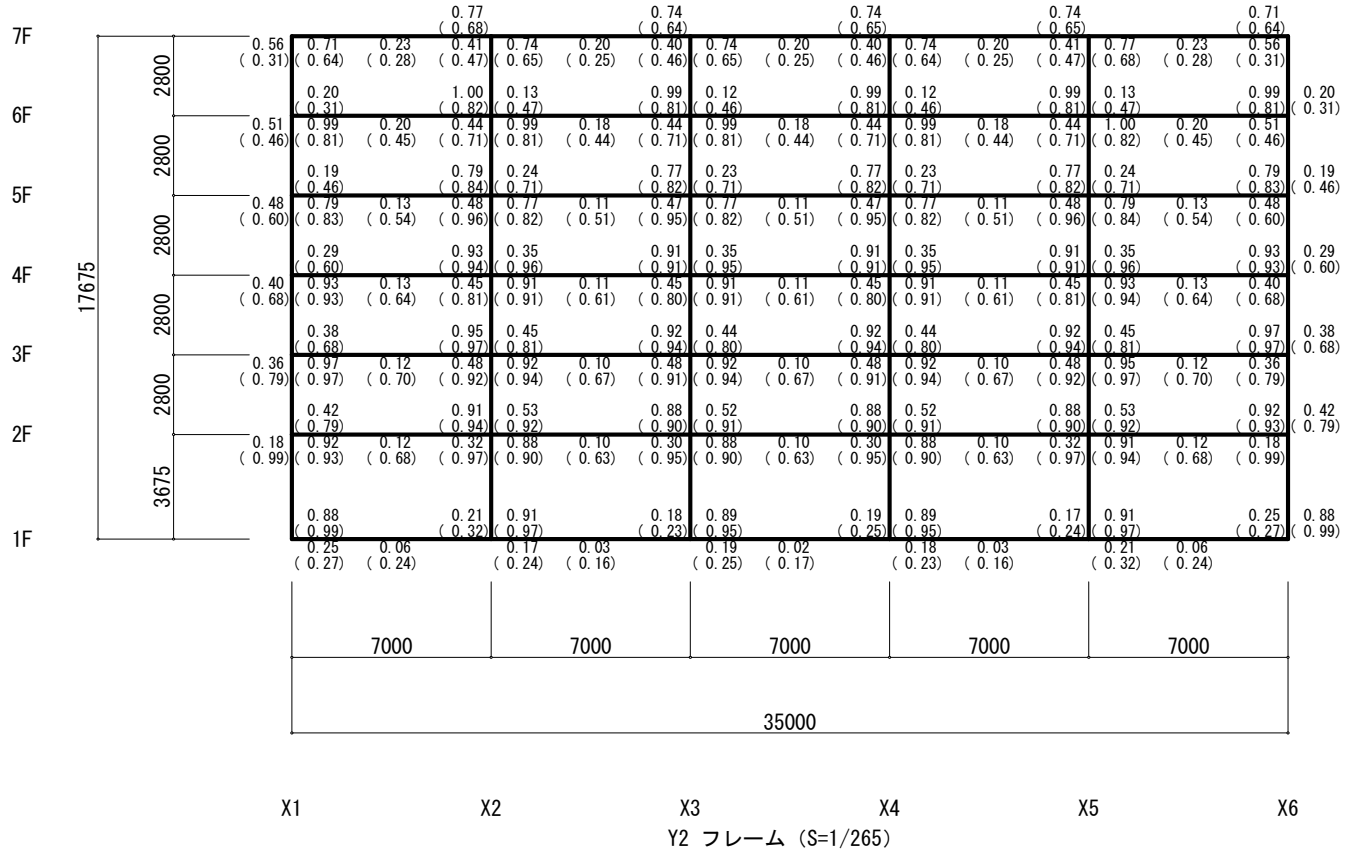


Y2 フレーム (S=1/265)

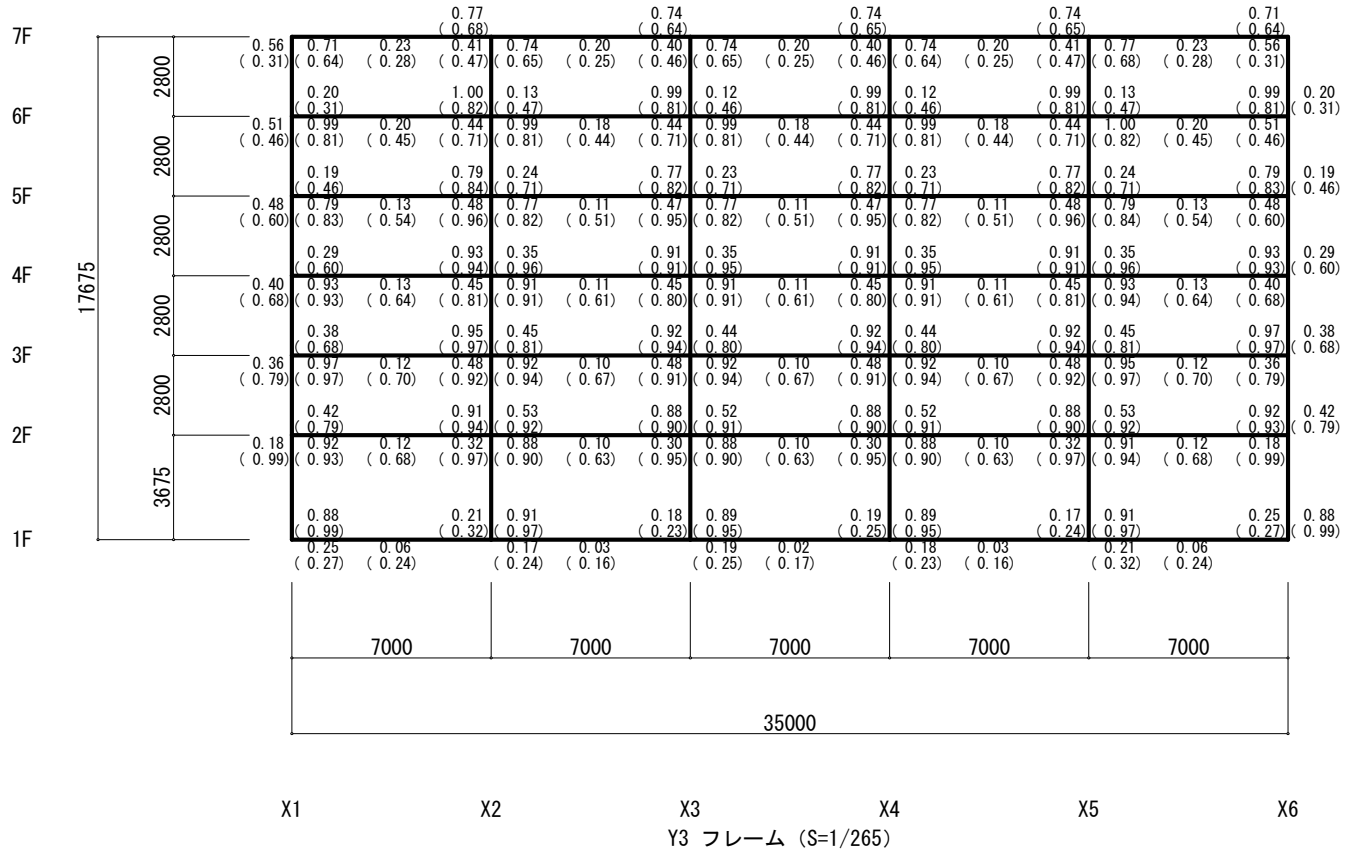


Y3 フレーム (S=1/265)

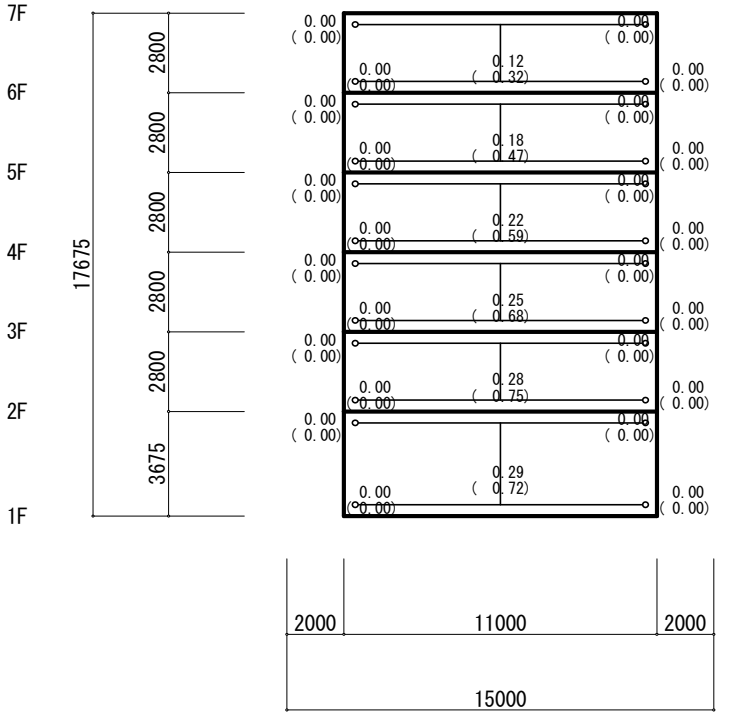


X1 フレーム (S=1/265)

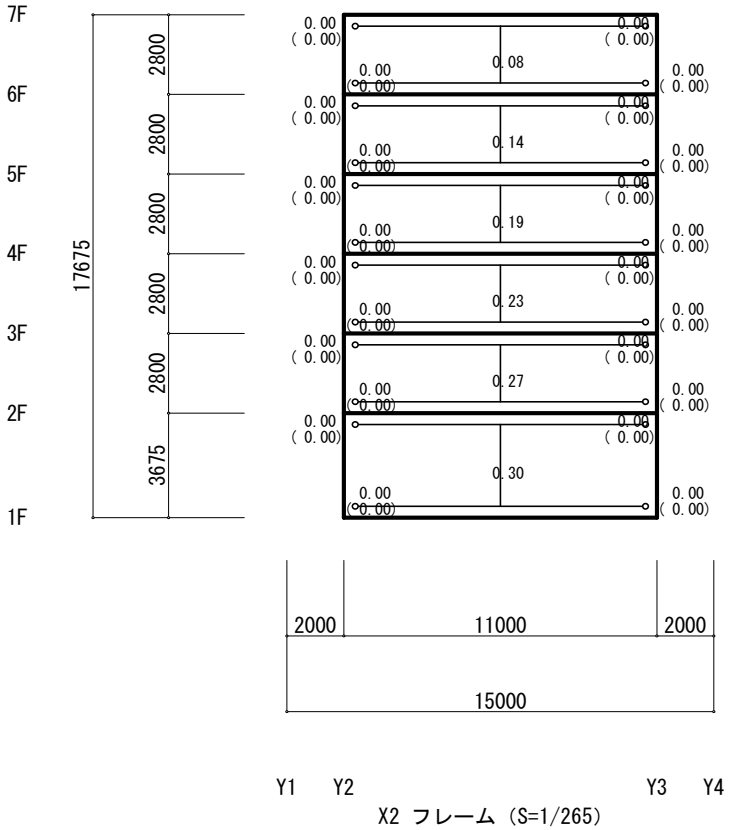


X2 フレーム (S=1/265)

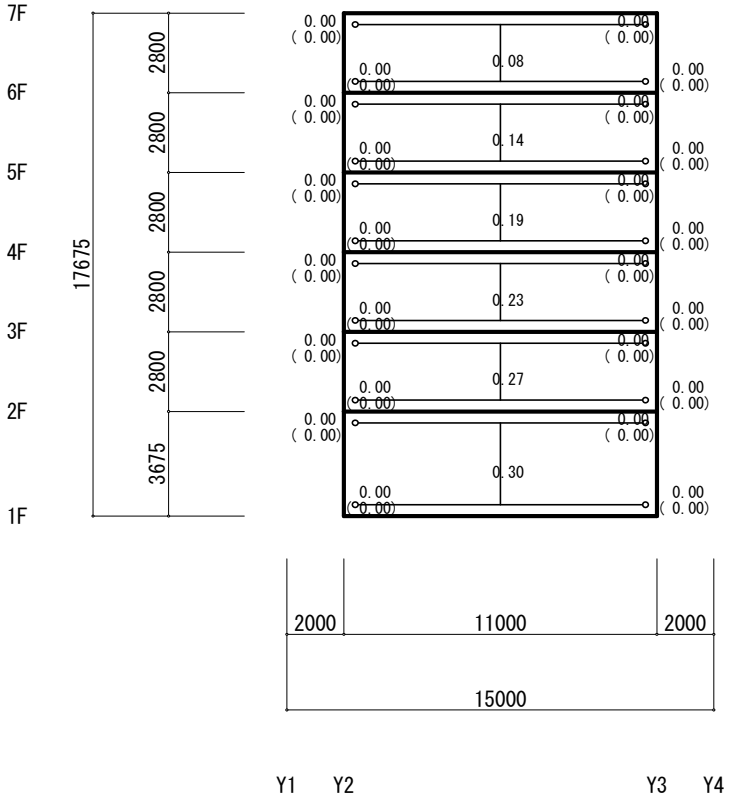


X3 フレーム (S=1/265)

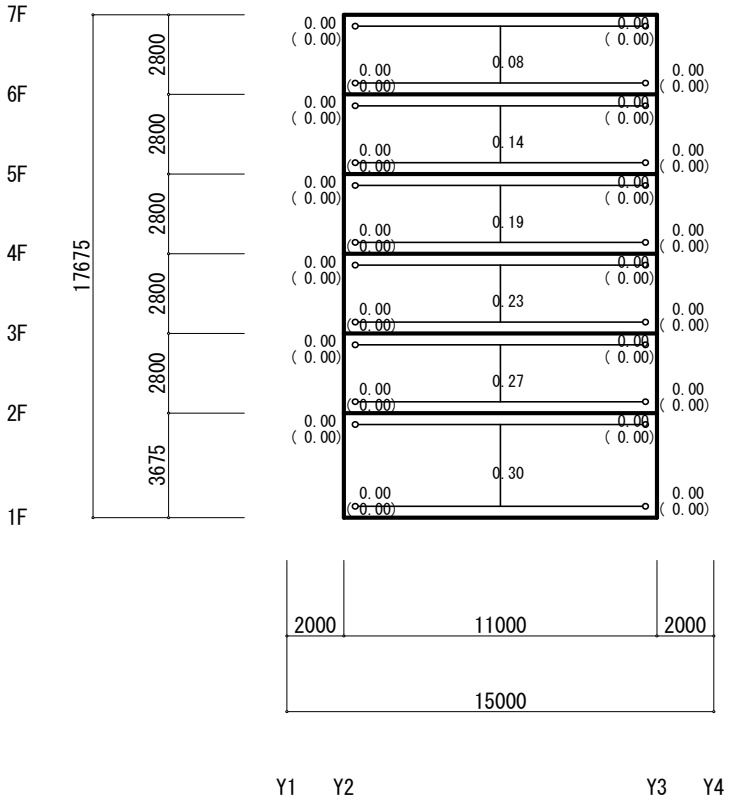


X4 フレーム (S=1/265)

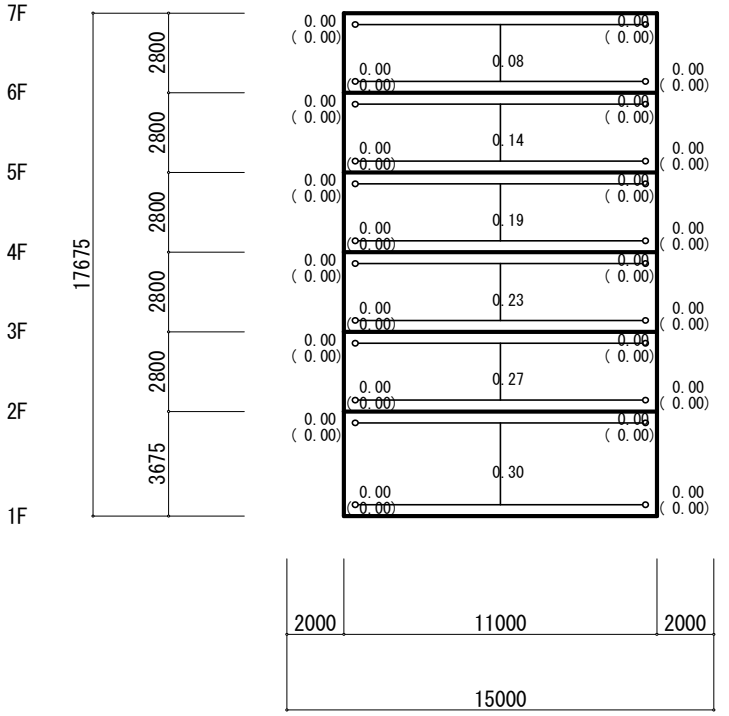


X5 フレーム (S=1/265)

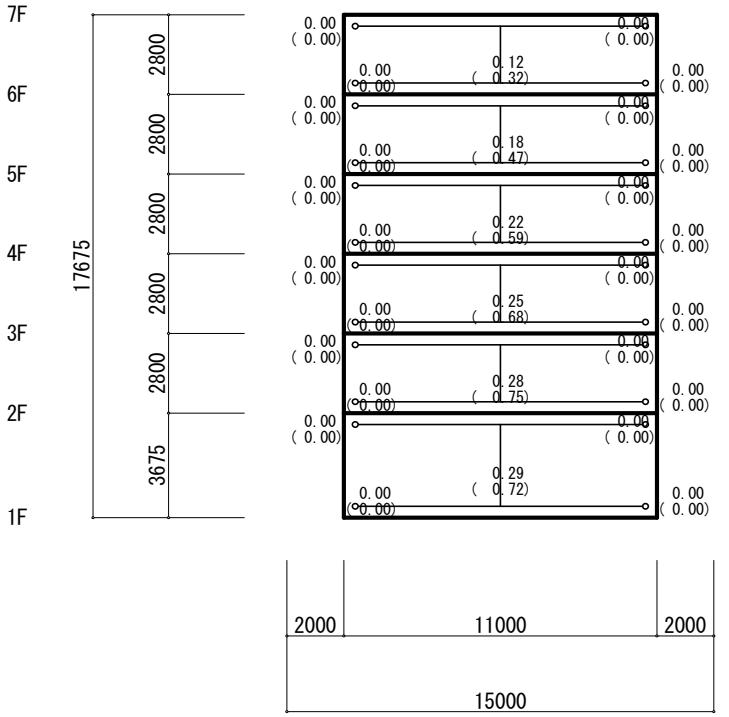


X6 フレーム (S=1/265)

# §３．保有水平耐力計算結果

## U-1 長期荷重時応力・層せん断力

### U-1.3　層せん断力

#### U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値

| | | | |
|---|---|---|---|
| 地域係数 | Z | 1.000 | |
| 地盤種別 | | 第 2 種地盤 | |
| | | X方向 | Y方向 |
| 標準せん断力係数 | Co | 1.000 | 1.000 |
| １次固有周期 | T | 0.348(秒) | 0.348(秒) |
| 自動計算時の最小せん断力係数 | Ci | Ci = 1.000 ( Rt = 1.000 ) | Ci = 1.000 ( Rt = 1.000 ) |
| 用途係数 | U | 1.000 | |

#### U-1.3.4　層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X方向正加力

| 層名 | 層重量 Wi | 総重量 ΣW | 層せん断力係数 Ci | 層せん断力 Qi | 分布形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 5219.87 | 5219.87 | 1.780 | 9288.81 | 1.780 |
| 6F | 5222.22 | 10442.09 | 1.478 | 15435.25 | 1.478 |
| 5F | 5222.22 | 15664.30 | 1.313 | 20571.52 | 1.313 |
| 4F | 5222.22 | 20886.52 | 1.192 | 24900.61 | 1.192 |
| 3F | 5265.27 | 26151.79 | 1.091 | 28527.92 | 1.091 |
| 2F | 5341.36 | 31493.15 | 1.000 | 31493.15 | 1.000 |

X方向負加力

| 層名 | 層重量 Wi | 総重量 ΣW | 層せん断力係数 Ci | 層せん断力 Qi | 分布形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 5219.87 | 5219.87 | 1.780 | 9288.81 | 1.780 |
| 6F | 5222.22 | 10442.09 | 1.478 | 15435.25 | 1.478 |
| 5F | 5222.22 | 15664.30 | 1.313 | 20571.52 | 1.313 |
| 4F | 5222.22 | 20886.52 | 1.192 | 24900.61 | 1.192 |
| 3F | 5265.27 | 26151.79 | 1.091 | 28527.92 | 1.091 |
| 2F | 5341.36 | 31493.15 | 1.000 | 31493.15 | 1.000 |

Y方向正加力

| 層名 | 層重量 Wi | 総重量 ΣW | 層せん断力係数 Ci | 層せん断力 Qi | 分布形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 5219.87 | 5219.87 | 1.780 | 9288.81 | 1.780 |
| 6F | 5222.22 | 10442.09 | 1.478 | 15435.25 | 1.478 |
| 5F | 5222.22 | 15664.30 | 1.313 | 20571.52 | 1.313 |
| 4F | 5222.22 | 20886.52 | 1.192 | 24900.61 | 1.192 |
| 3F | 5265.27 | 26151.79 | 1.091 | 28527.92 | 1.091 |
| 2F | 5341.36 | 31493.15 | 1.000 | 31493.15 | 1.000 |

Y方向負加力

| 層名 | 層重量 Wi | 総重量 ΣW | 層せん断力係数 Ci | 層せん断力 Qi | 分布形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 5219.87 | 5219.87 | 1.780 | 9288.81 | 1.780 |
| 6F | 5222.22 | 10442.09 | 1.478 | 15435.25 | 1.478 |
| 5F | 5222.22 | 15664.30 | 1.313 | 20571.52 | 1.313 |
| 4F | 5222.22 | 20886.52 | 1.192 | 24900.61 | 1.192 |
| 3F | 5265.27 | 26151.79 | 1.091 | 28527.92 | 1.091 |
| 2F | 5341.36 | 31493.15 | 1.000 | 31493.15 | 1.000 |

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

| 層名 | 層せん断力 | 外力 |
|---|---|---|
| 7F | | 9288.81 |
| | 9288.81 | |
| 6F | | 6146.44 |
| | 15435.25 | |
| 5F | | 5136.27 |
| | 20571.52 | |

X方向正加力

| 層名 | 層せん断力 | 外力 |
|---|---|---|
| 4F | | 4329.09 |
| | 24900.61 | |
| 3F | | 3627.31 |
| | 28527.92 | |
| 2F | | 2965.22 |
| | 31493.15 | |

X方向正加力

| 層名 | 層せん断力 | 外力 |
|---|---|---|
| 1F | | 0.00 |

X方向負加力

| 層名 | 層せん断力 | 外力 |
|---|---|---|
| 7F | | 9288.81 |
| | 9288.81 | |
| 6F | | 6146.44 |
| | 15435.25 | |
| 5F | | 5136.27 |
| | 20571.52 | |

Ｘ方向負加力

| 層名 | 層せん断力 | 外力 |
|---|---|---|
| 4F | | 4329.09 |
| | 24900.61 | |
| 3F | | 3627.31 |
| | 28527.92 | |
| 2F | | 2965.22 |
| | 31493.15 | |
| 1F | | 0.00 |

Ｙ方向正加力

| 層名 | 層せん断力 | 外力 |
|---|---|---|
| 7F | | 9288.81 |
| | 9288.81 | |
| 6F | | 6146.44 |
| | 15435.25 | |
| 5F | | 5136.27 |
| | 20571.52 | |
| 4F | | 4329.09 |
| | 24900.61 | |
| 3F | | 3627.31 |
| | 28527.92 | |
| 2F | | 2965.22 |
| | 31493.15 | |
| 1F | | 0.00 |

Ｙ方向負加力

| 層名 | 層せん断力 | 外力 |
|---|---|---|
| 7F | | 9288.81 |
| | 9288.81 | |
| 6F | | 6146.44 |
| | 15435.25 | |
| 5F | | 5136.27 |
| | 20571.52 | |
| 4F | | 4329.09 |
| | 24900.61 | |
| 3F | | 3627.31 |
| | 28527.92 | |
| 2F | | 2965.22 |
| | 31493.15 | |
| 1F | | 0.00 |

## U-3　Ｄs算定時計算結果

### U-3.1　荷重－変位（Ｄs算定時）

U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ｄs算定時）

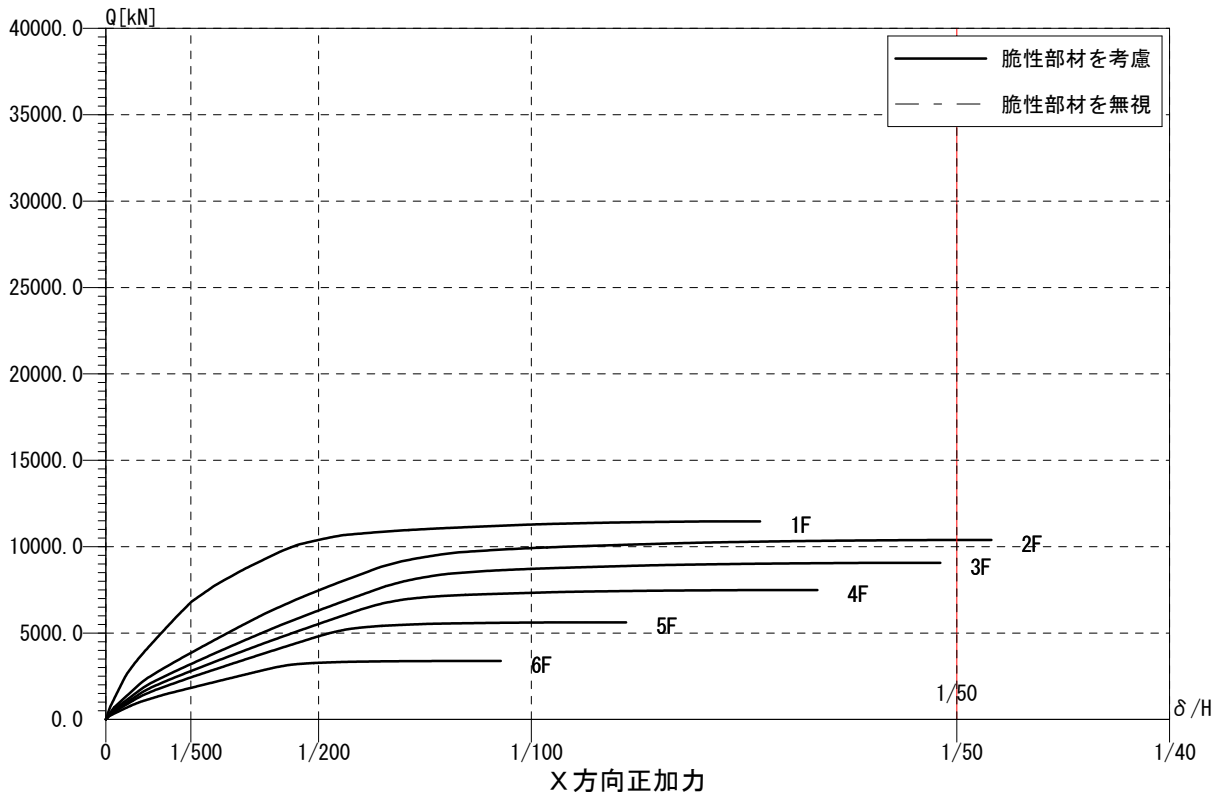

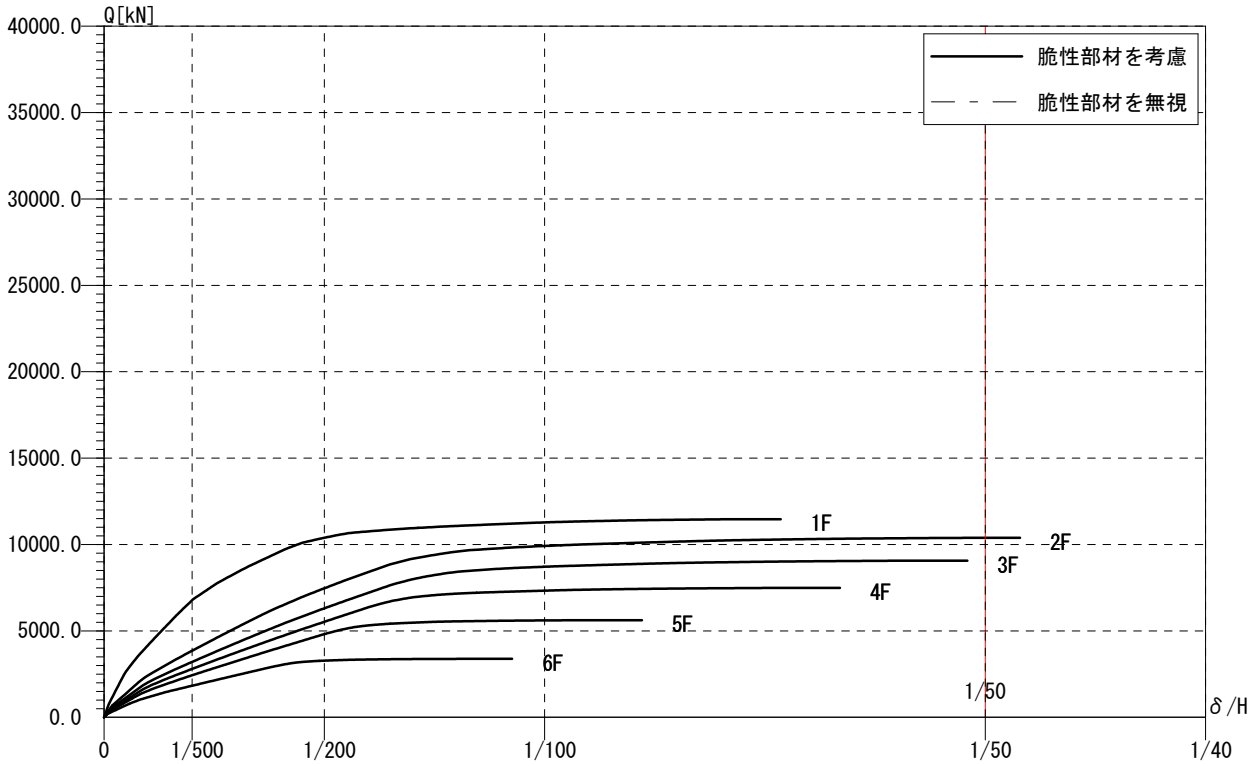


X方向負加力

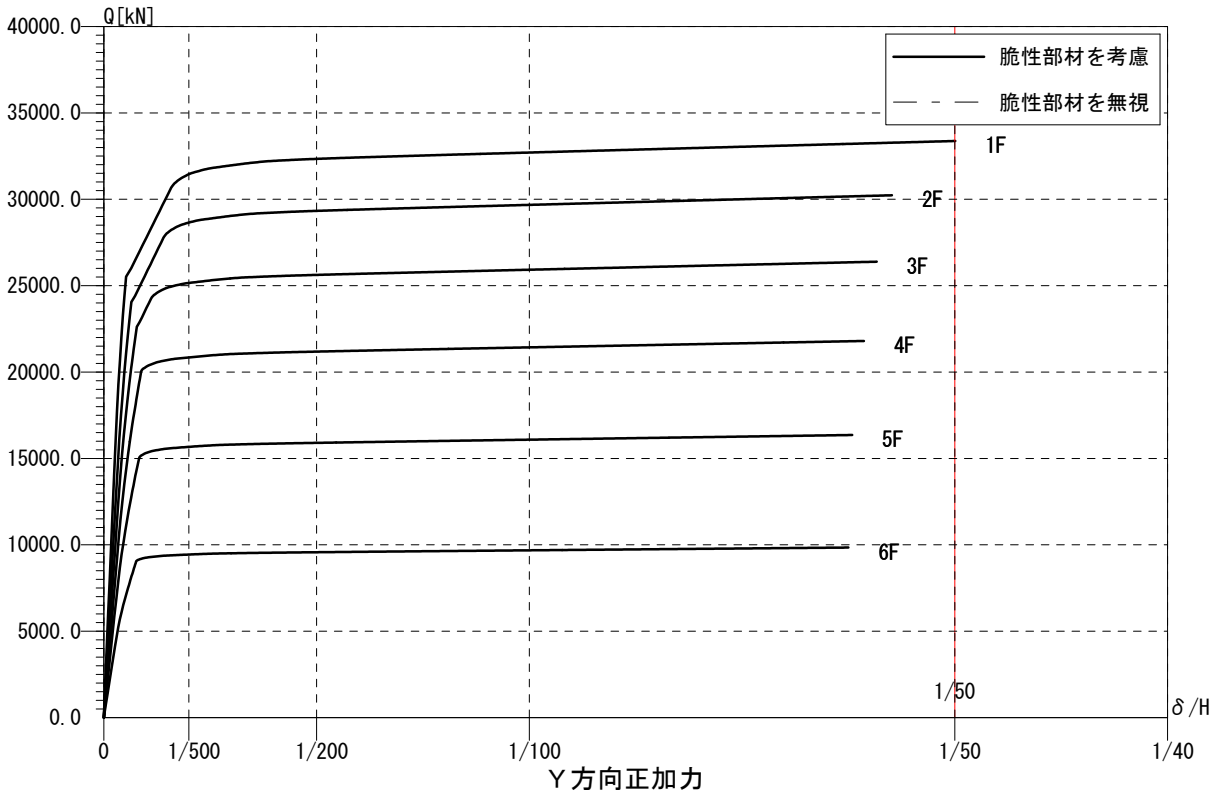


Y方向正加力

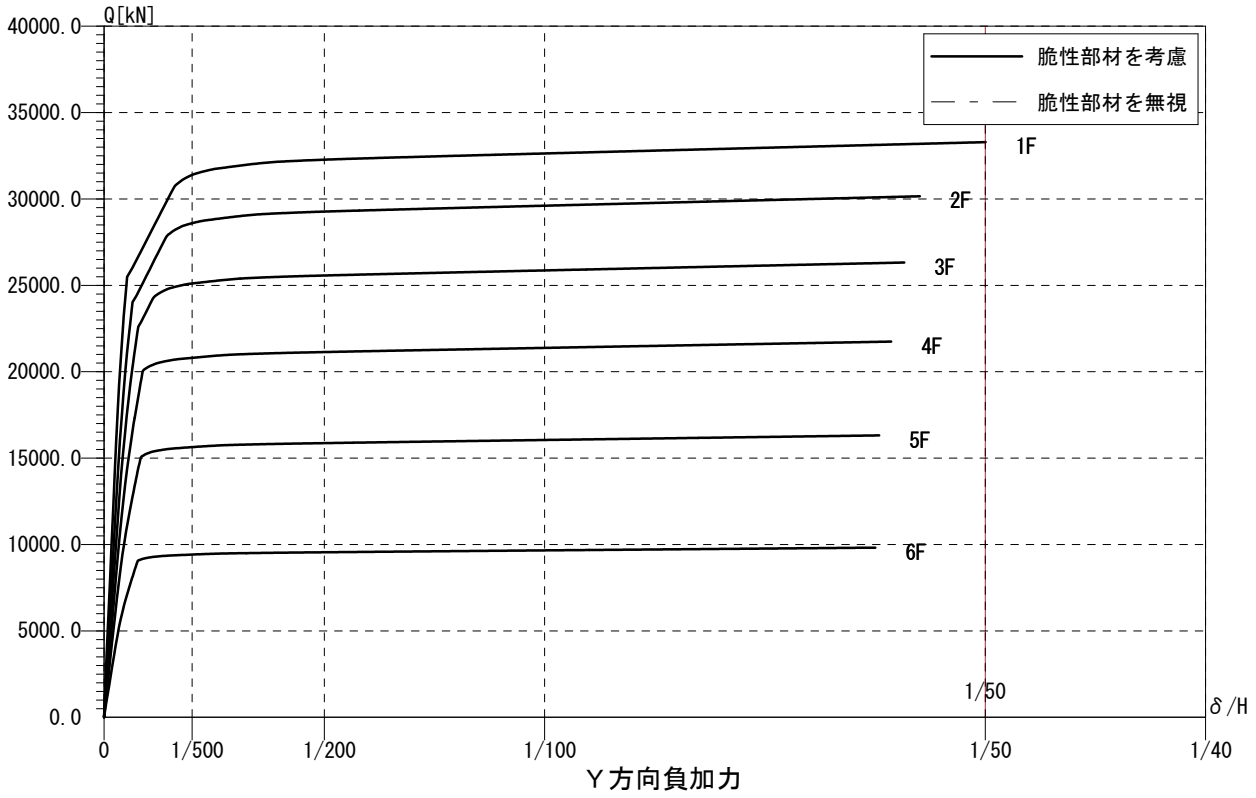


## U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時）

### U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

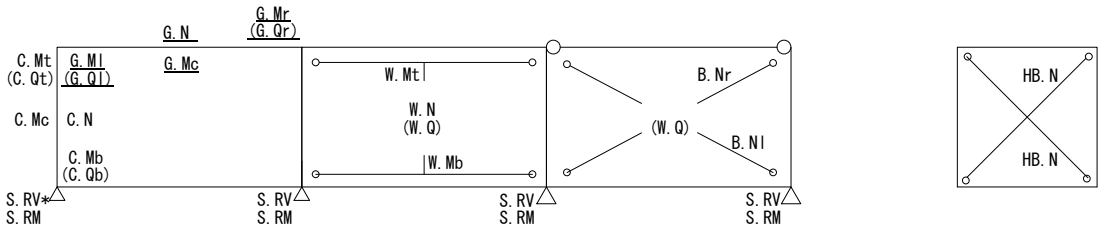


G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(KN)
（T:引張, C:圧縮, 0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（ ■ :水平荷重時浮き上がり）
（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)
○　：ピン接合

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

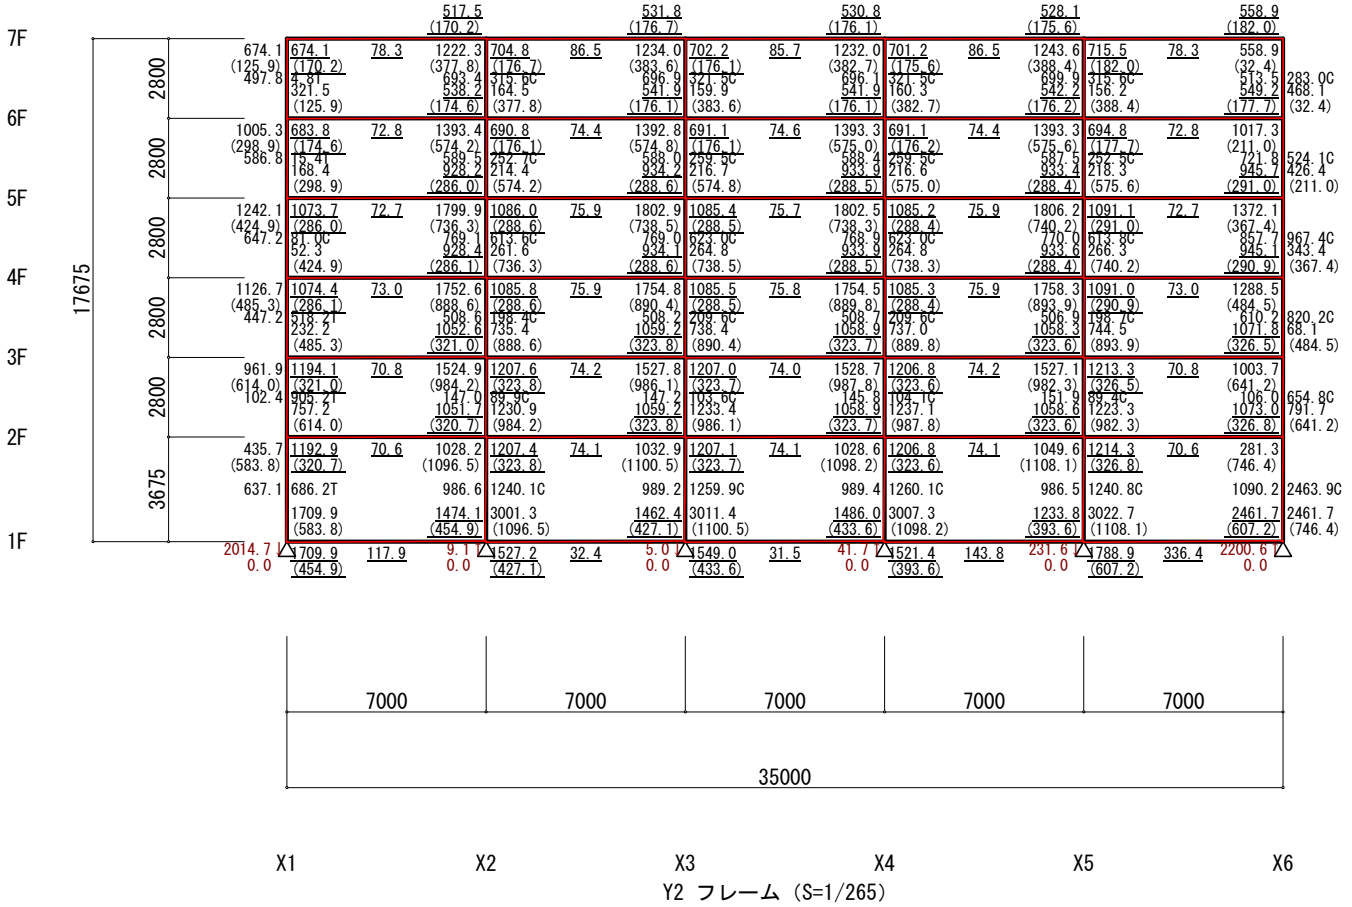

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

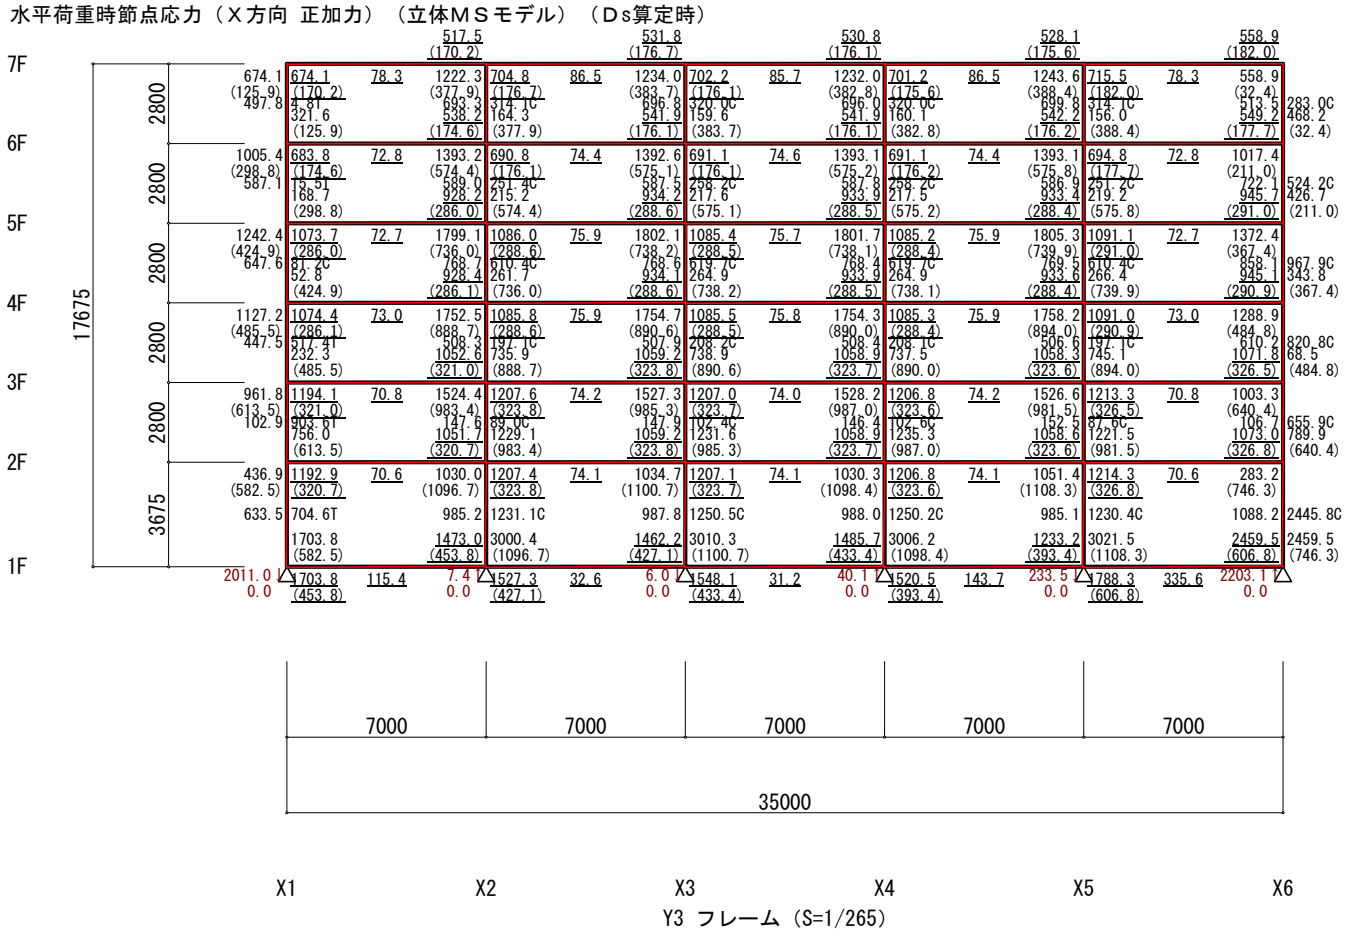

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

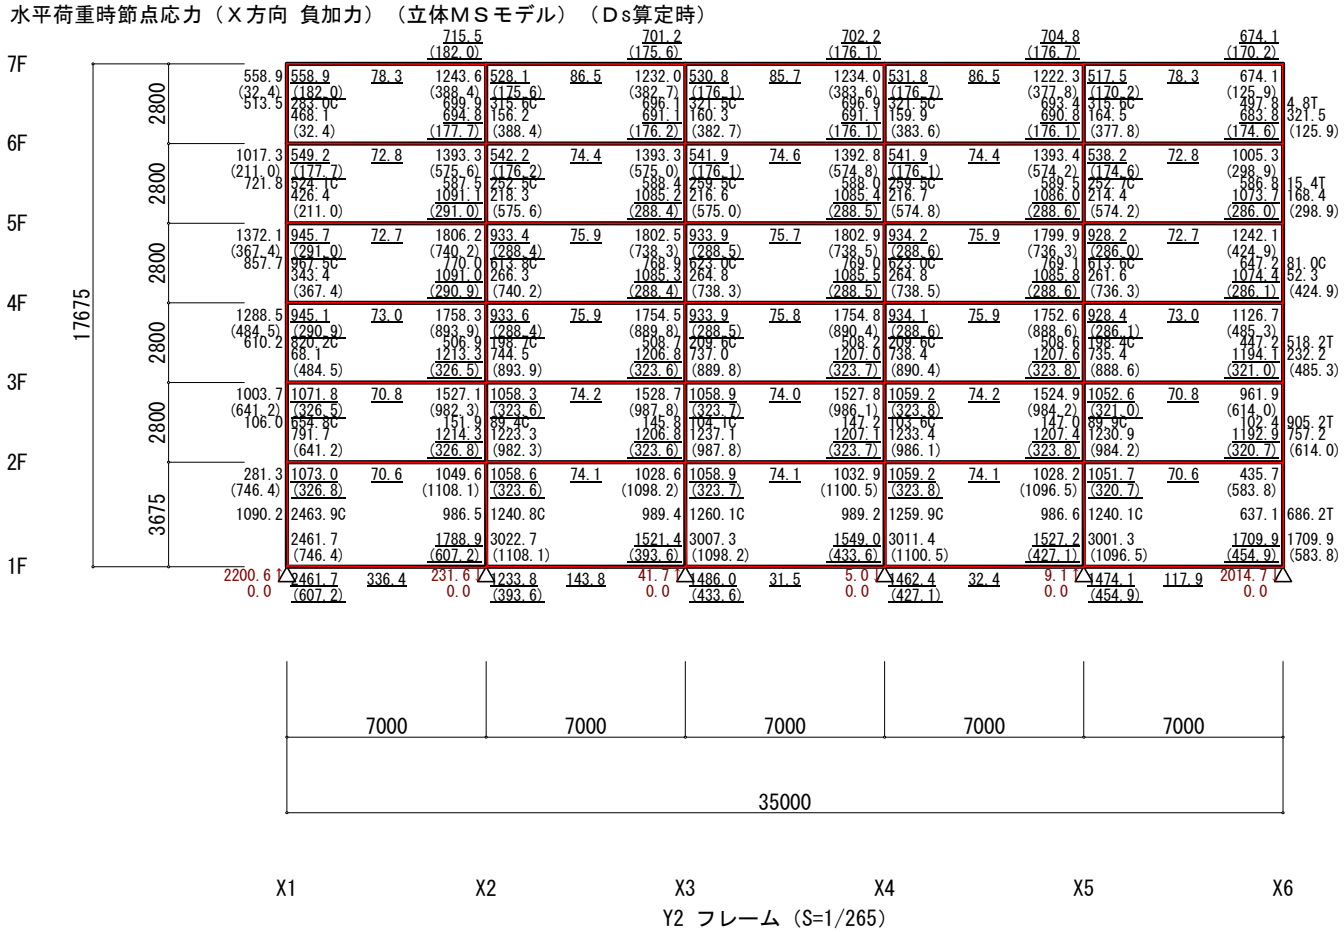


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

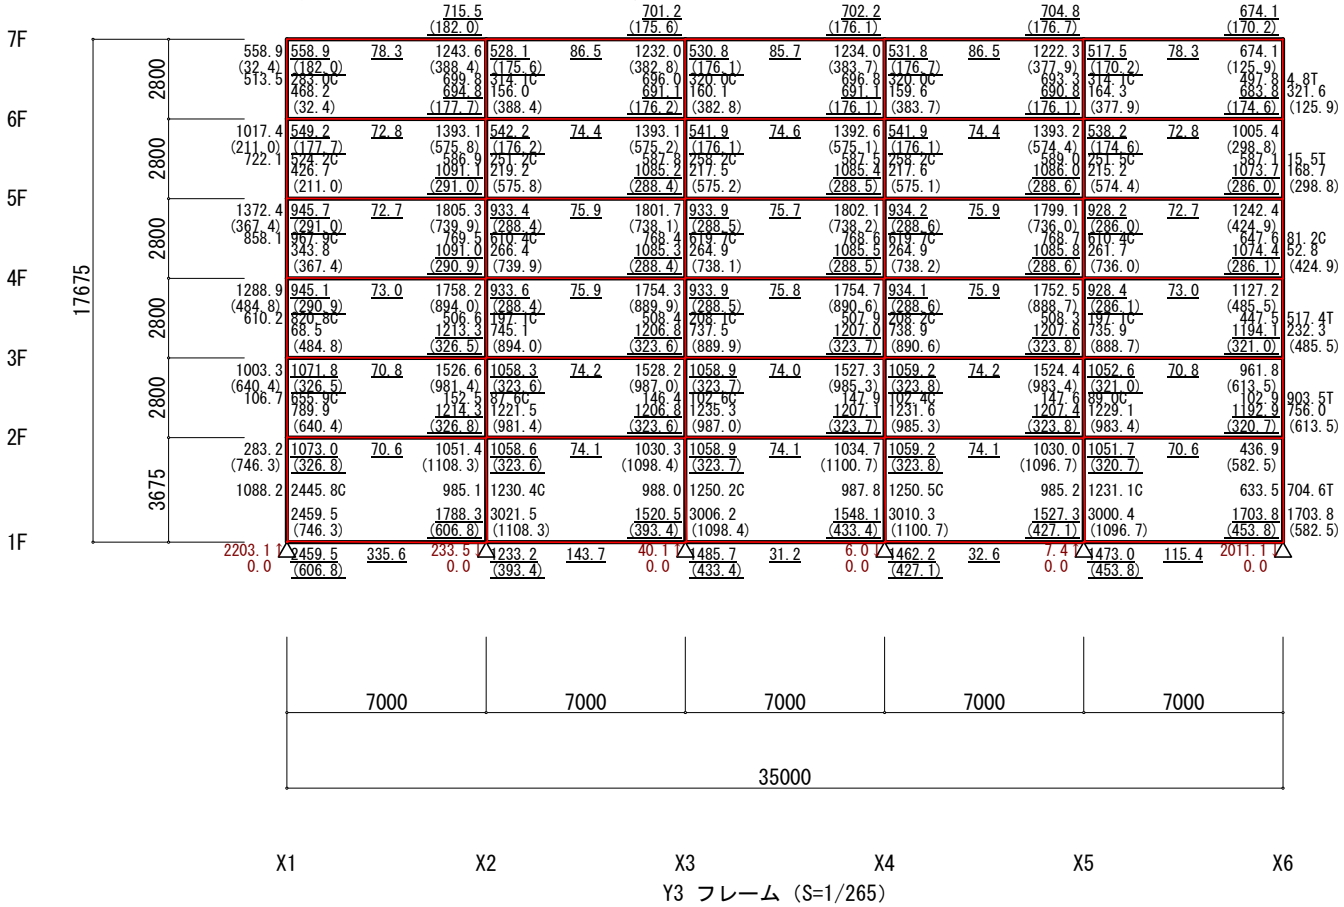

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

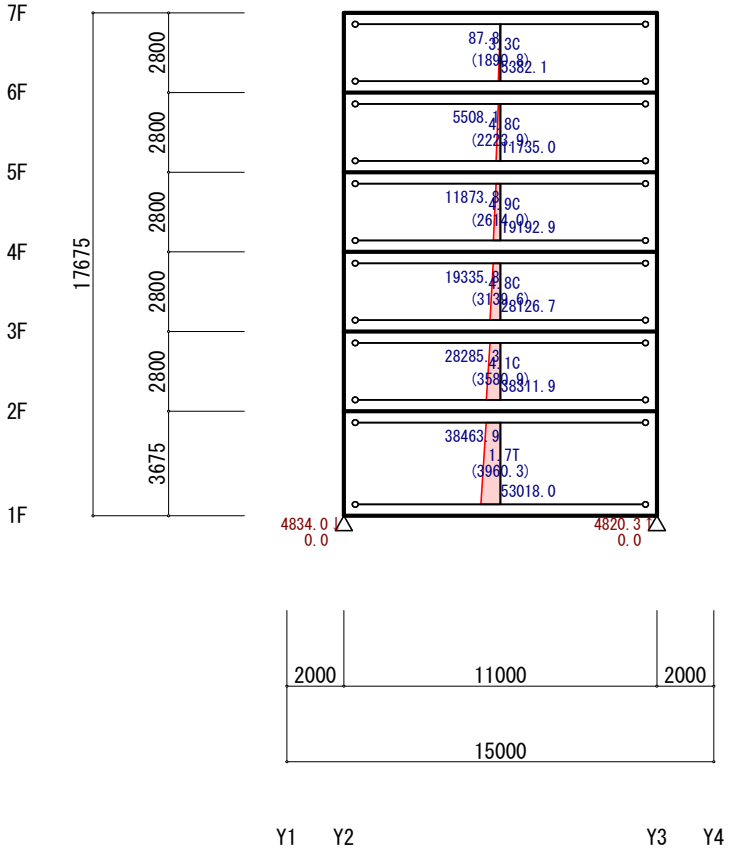


X1 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

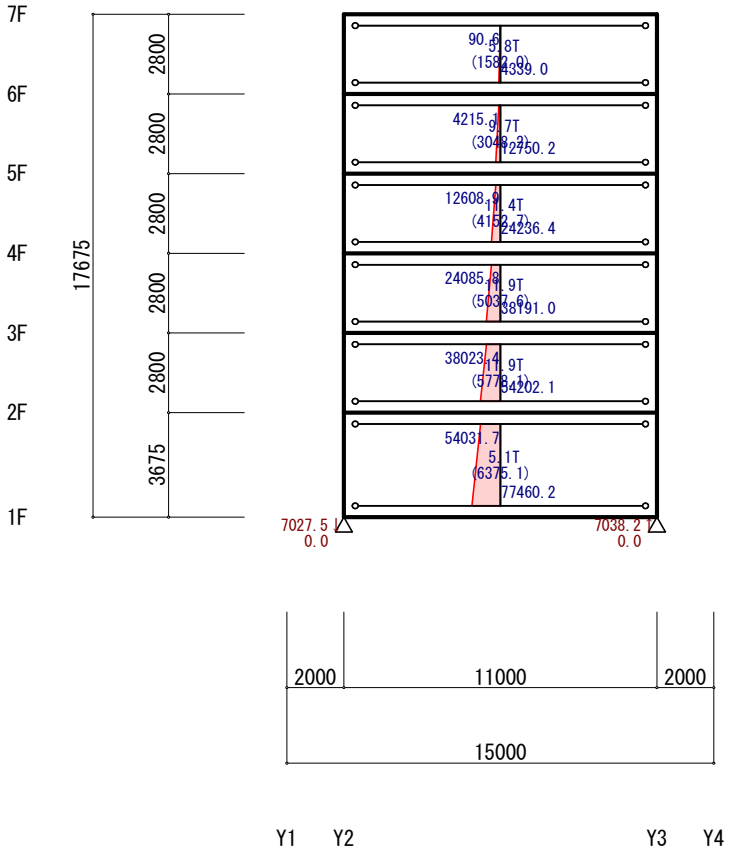


X2 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

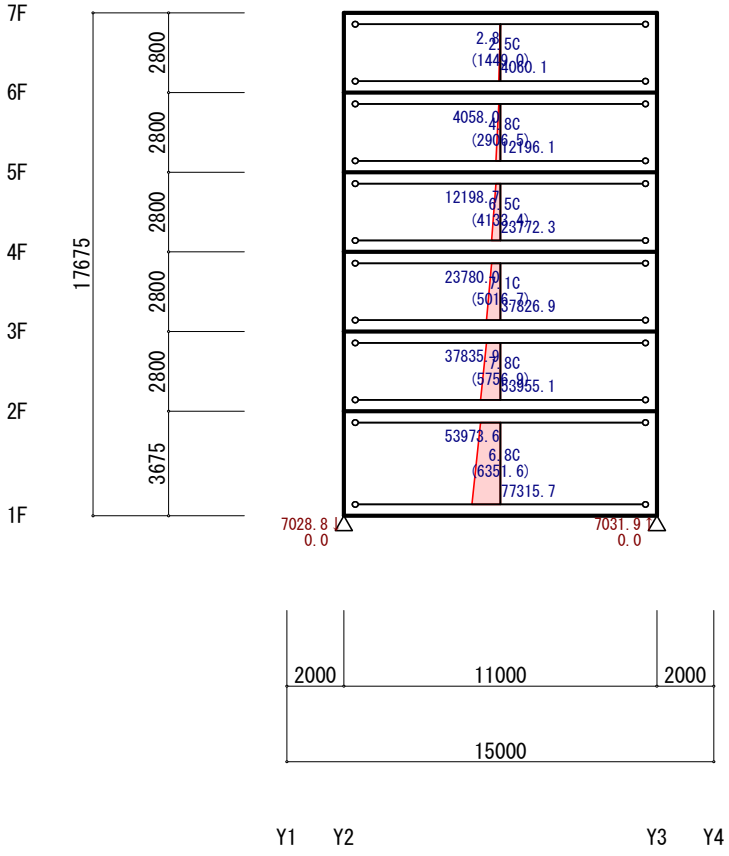


X3 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

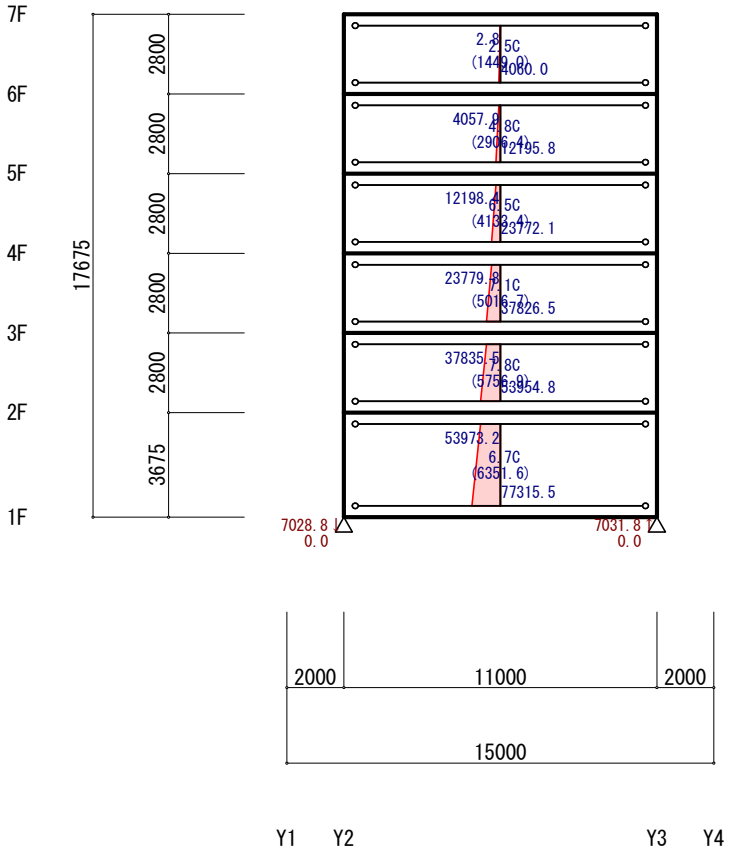


X4 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

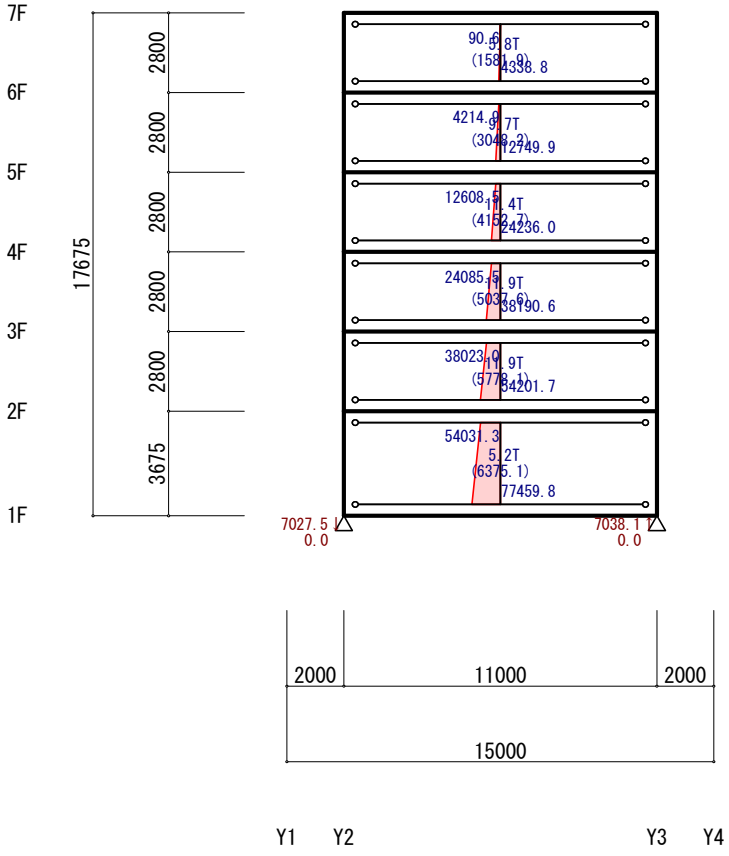


X5 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

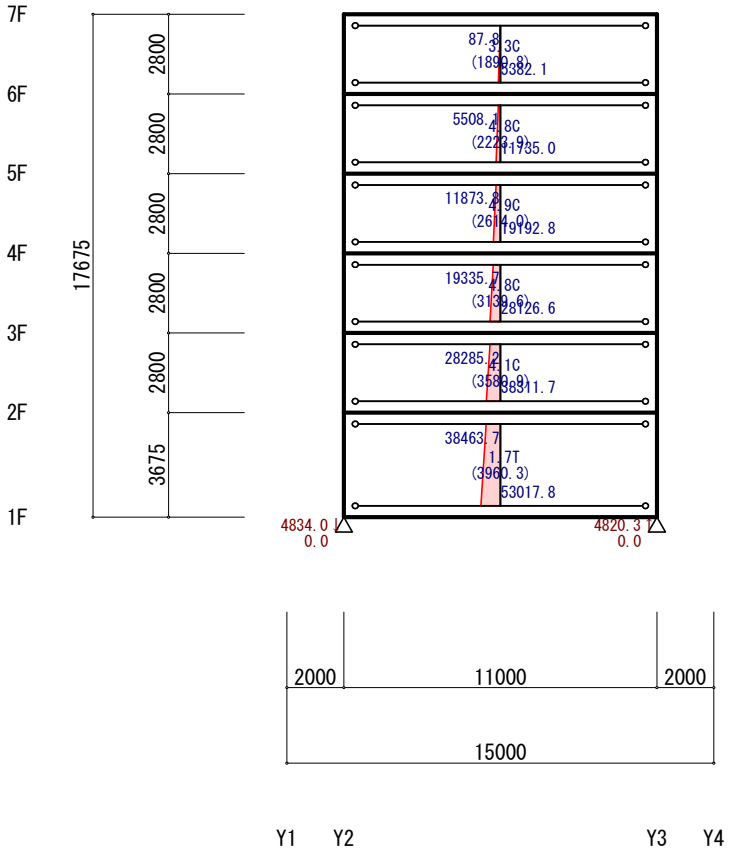


X6 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

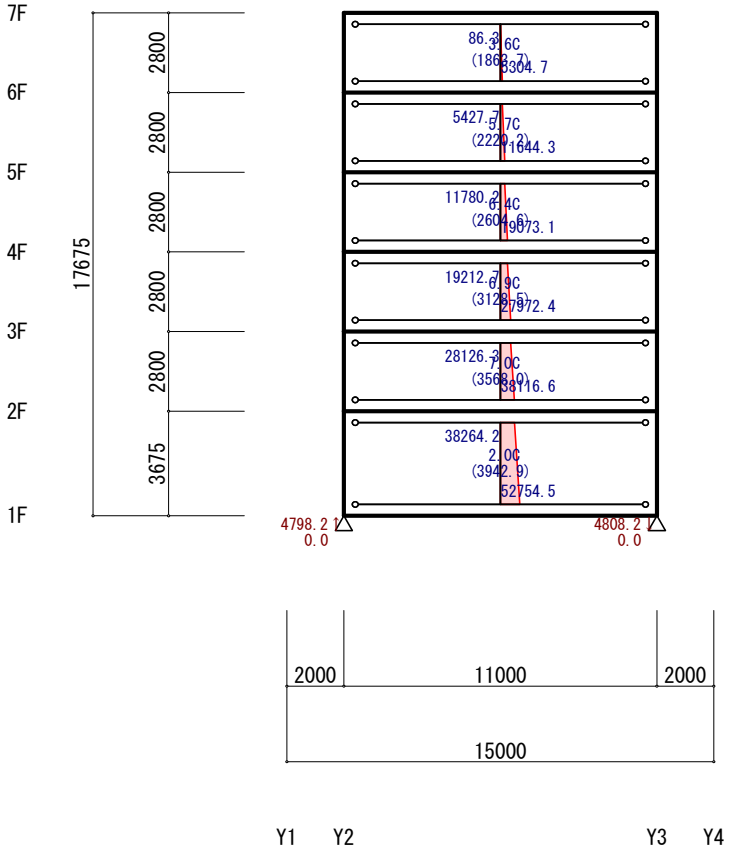


X1 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

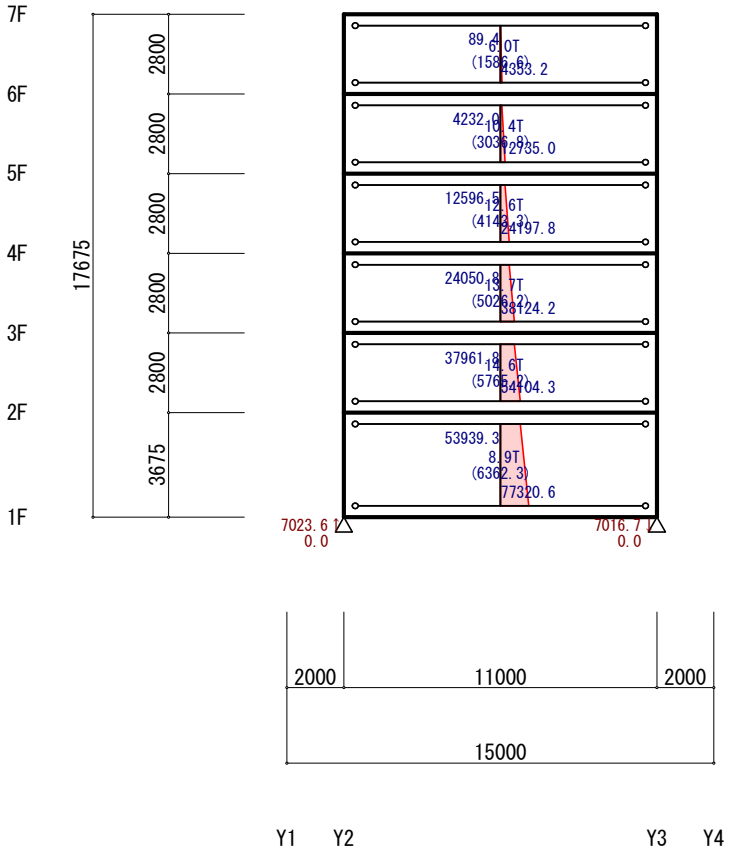


X2 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

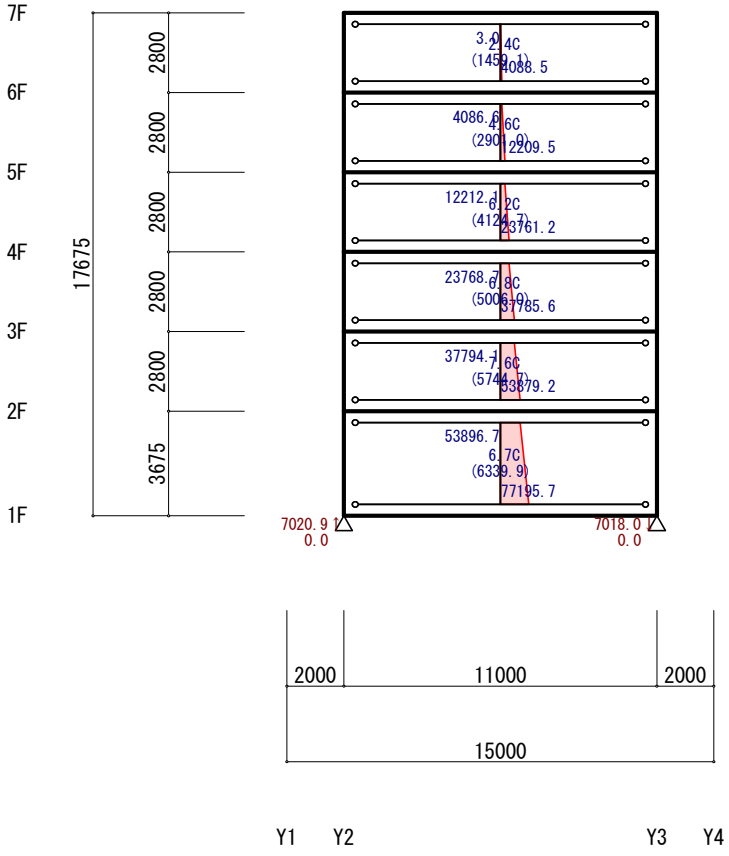


X3 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

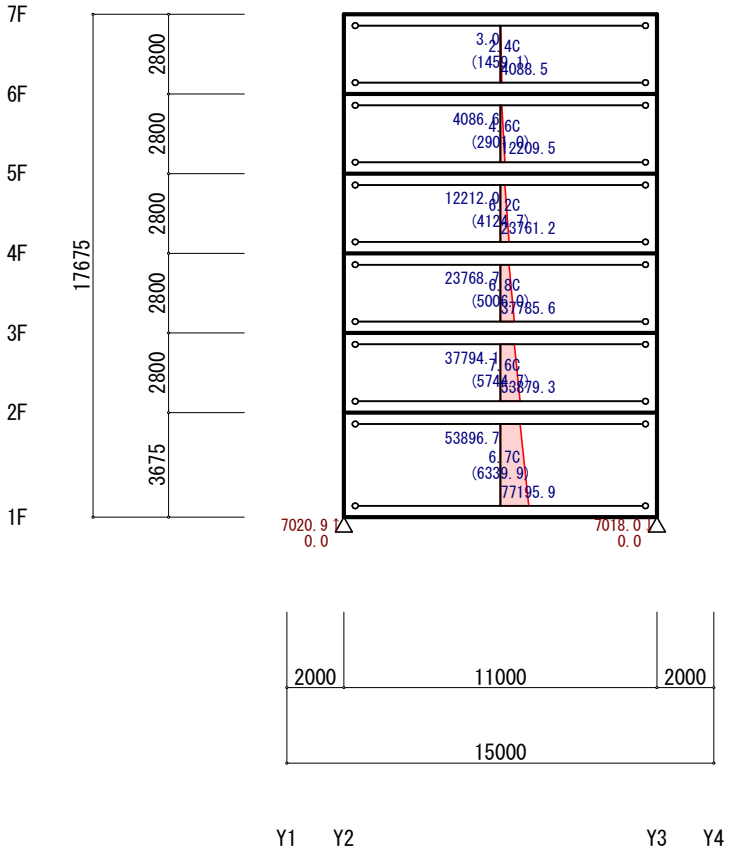


X4 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

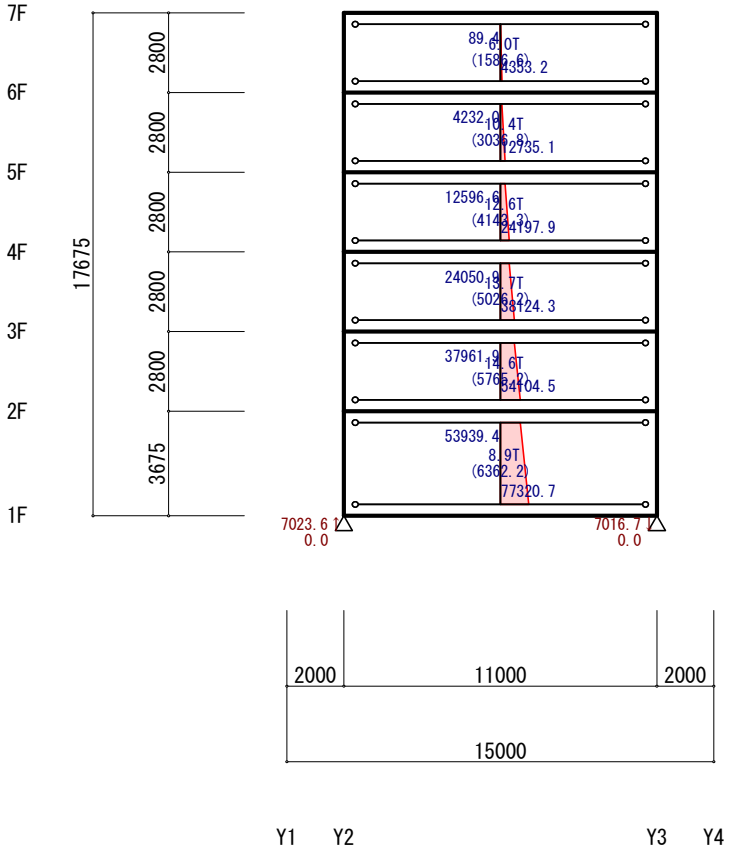


X5 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

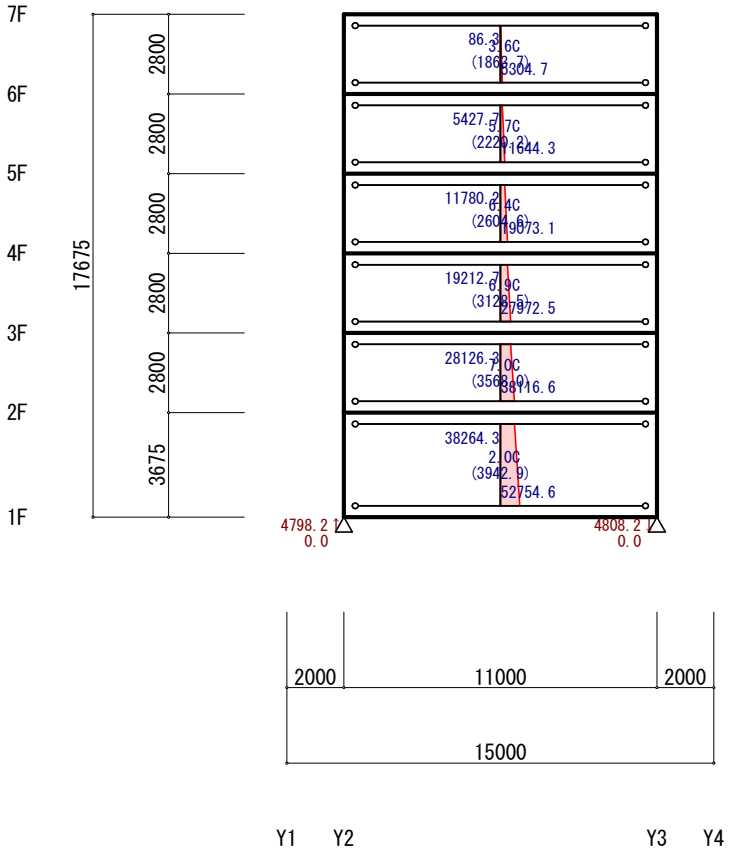


X6 フレーム（S=1/265）

## U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

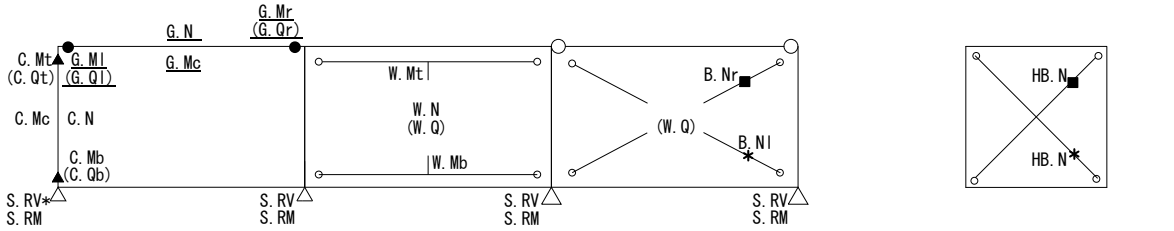


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Ml | ：はり左端部の曲げモーメント | (kN･m) | W.Mt | ：壁頭・柱頭の曲げモーメント | (kN･m) | HB.N | ：水平ブレースの部材軸力　(kN) |
| G.Mr | ：はり右端部の曲げモーメント | (kN･m) | W.Mb | ：壁脚・柱脚の曲げモーメント | (kN･m) | ● | ：曲げ破壊 |
| G.Mc | ：はり中央の曲げモーメント | (kN･m) | W.N | ：壁軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) | ▲ | ：せん断破壊 |
| G.N | ：はり軸力 | (kN) | W.Q | ：壁・ブレースのせん断力 | (kN) | ■ | ：引張破壊 |
| | （T:引張，C:圧縮，0は非表示） | | B.Nr | ：ブレース右上がり部材軸力 | (kN) | ＊ | ：圧縮破壊 |
| | ※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません | | B.Nl | ：ブレース左上がり部材軸力 | (kN) | 耐震壁の破壊表示 | |
| G.Ql | ：はり左端部のせん断力 | (kN) | S.RV | ：鉛直方向支点反力 | (kN) | ◎ | ：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊 |
| G.Qr | ：はり右端部のせん断力 | (kN) | | （■：水平荷重時浮き上がり） | | ○ | ：ピン接合 |
| C.Mt | ：柱頭の曲げモーメント | (kN･m) | | （＊：水平荷重時圧縮破壊） | | | |
| C.Mb | ：柱脚の曲げモーメント | (kN･m) | S.RM | ：曲げ支点反力 | (kN･m) | | |
| C.Mc | ：柱中央の曲げモーメント | (kN･m) | | | | | |
| C.N | ：柱軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) | | | | | |
| | （※C.Nは0の場合、非表示） | | | | | | |
| C.Qt | ：柱頭のせん断力 | (kN) | | | | | |
| C.Qb | ：柱脚のせん断力 | (kN) | | | | | |

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

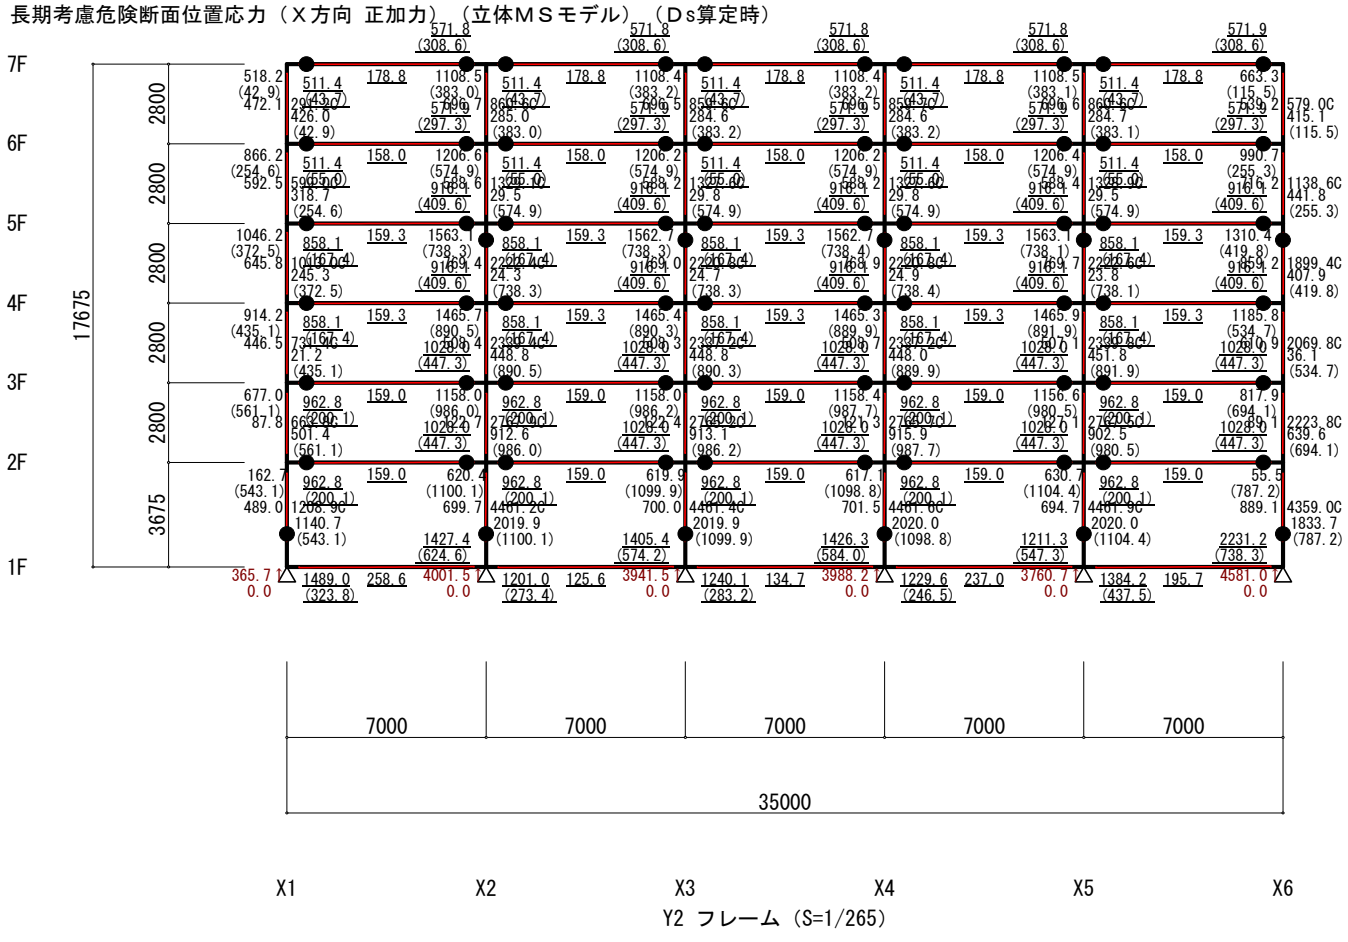

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

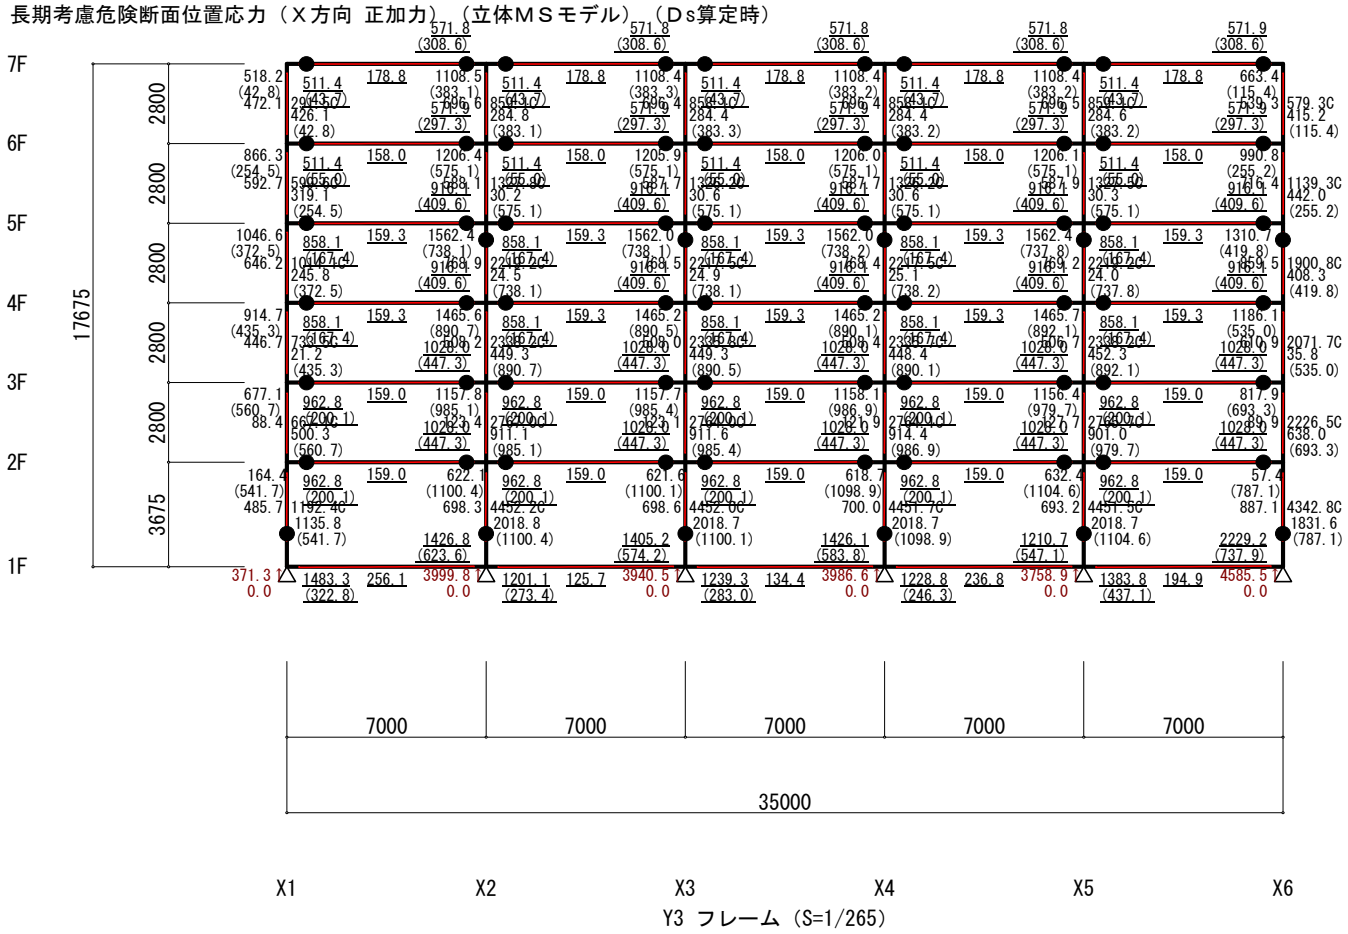

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

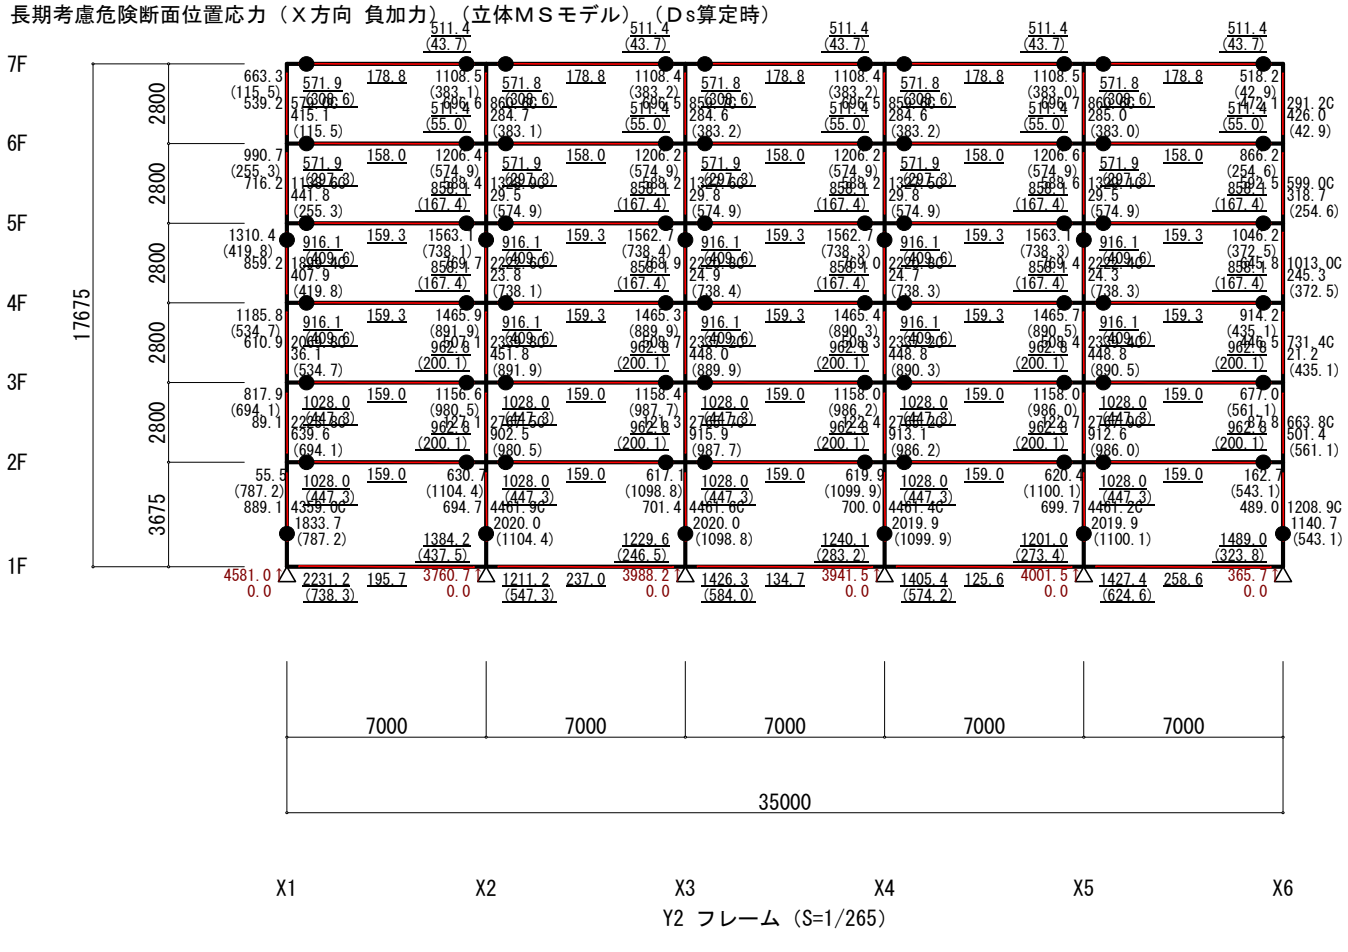


Y2 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

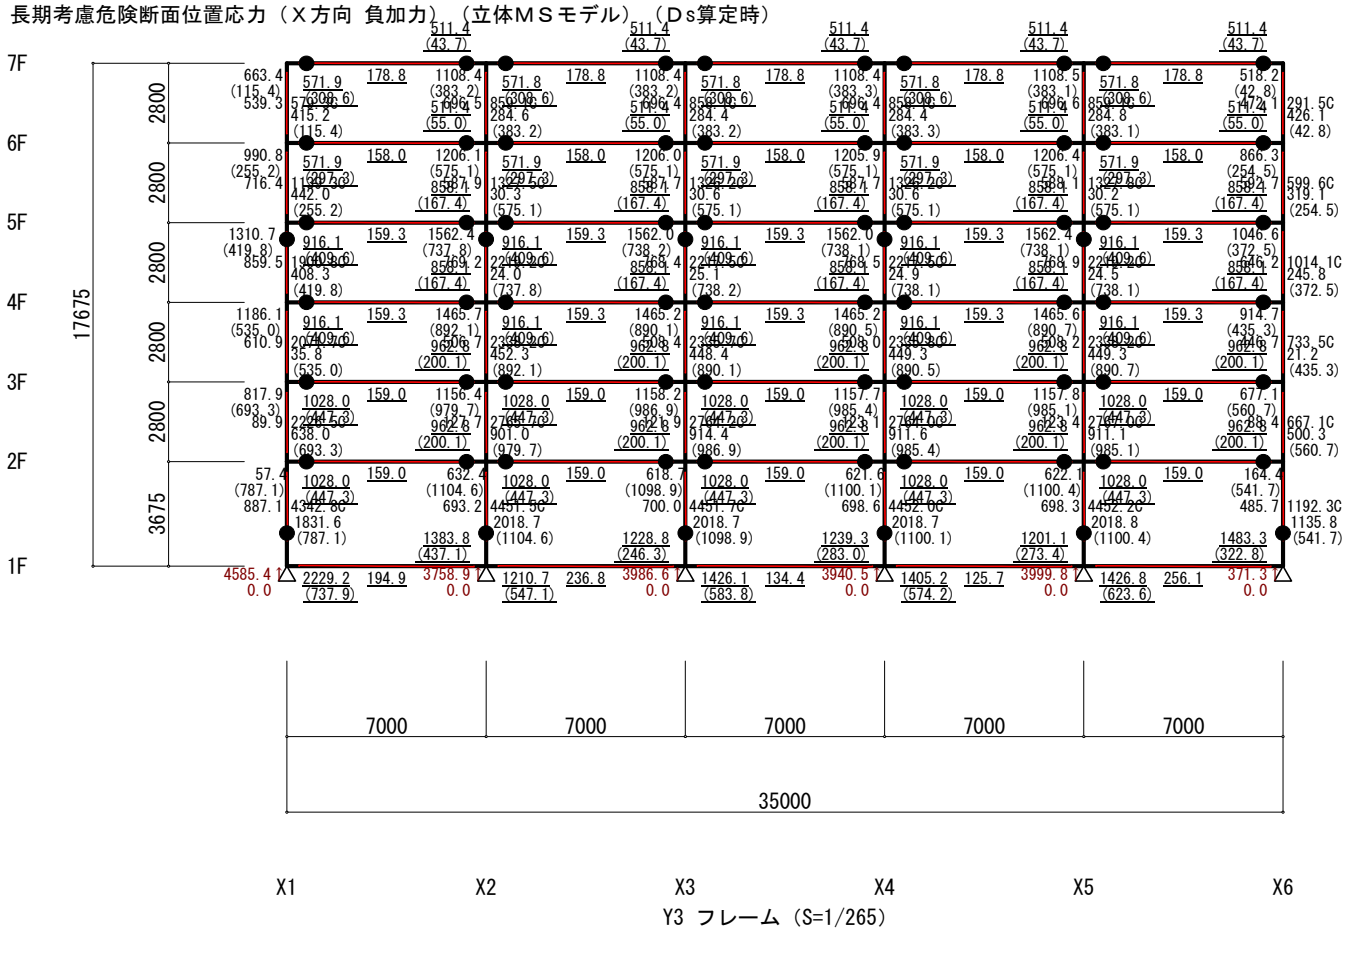


Y3 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

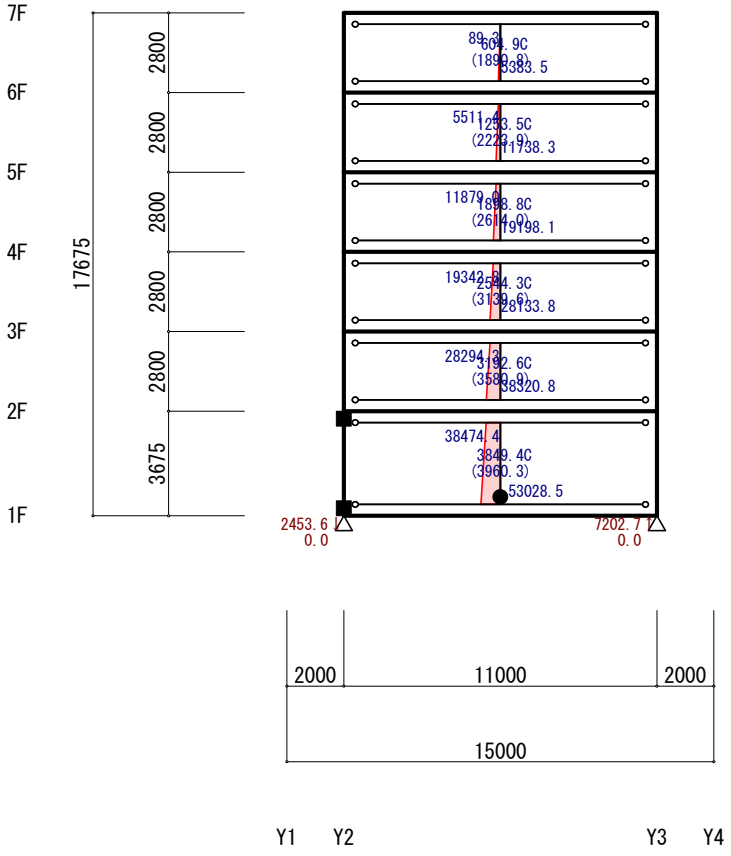


X1 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

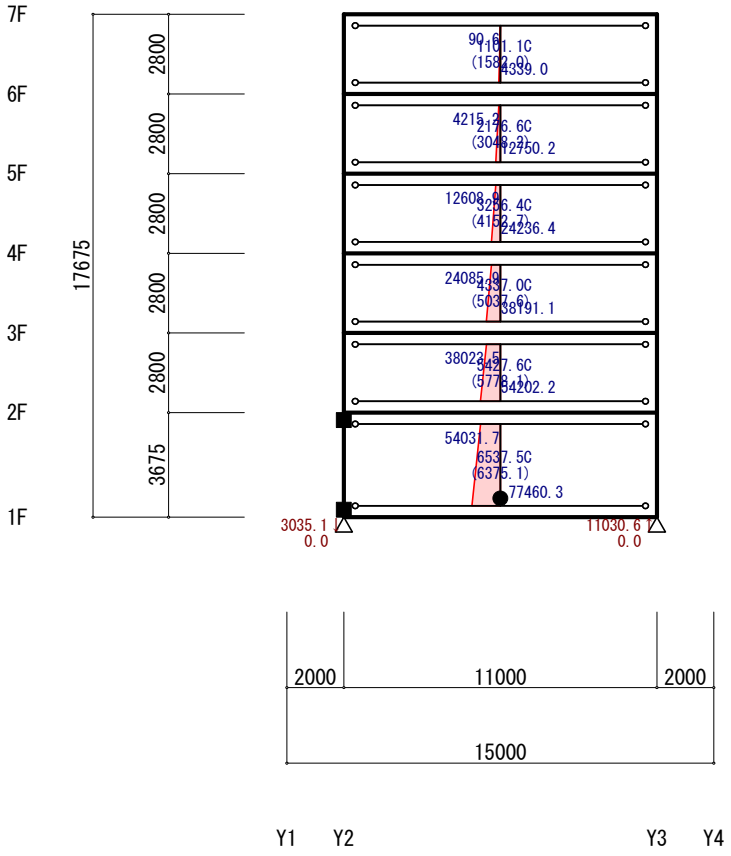


X2 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

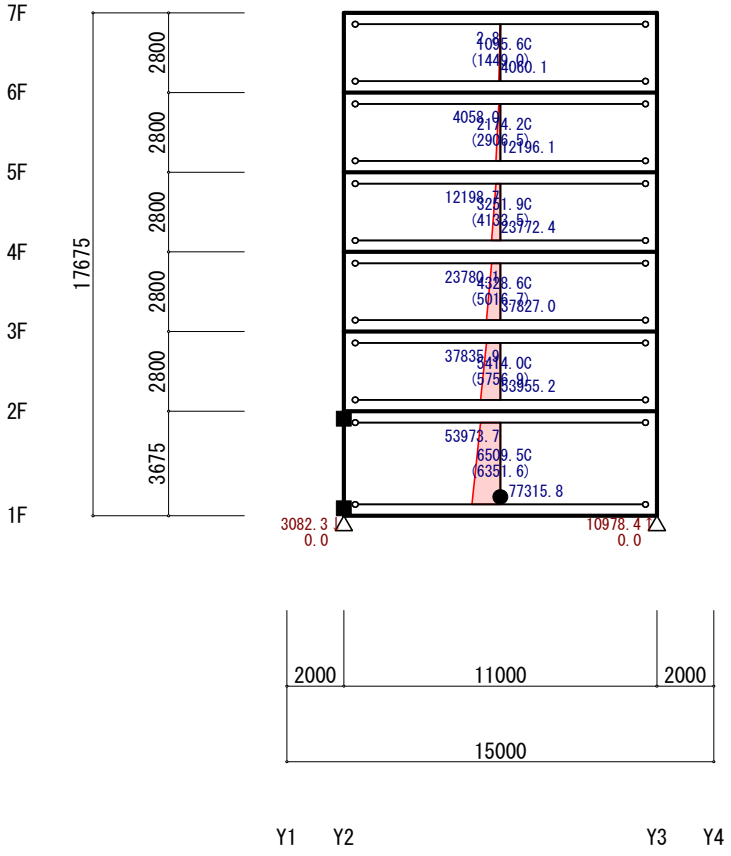


X3 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

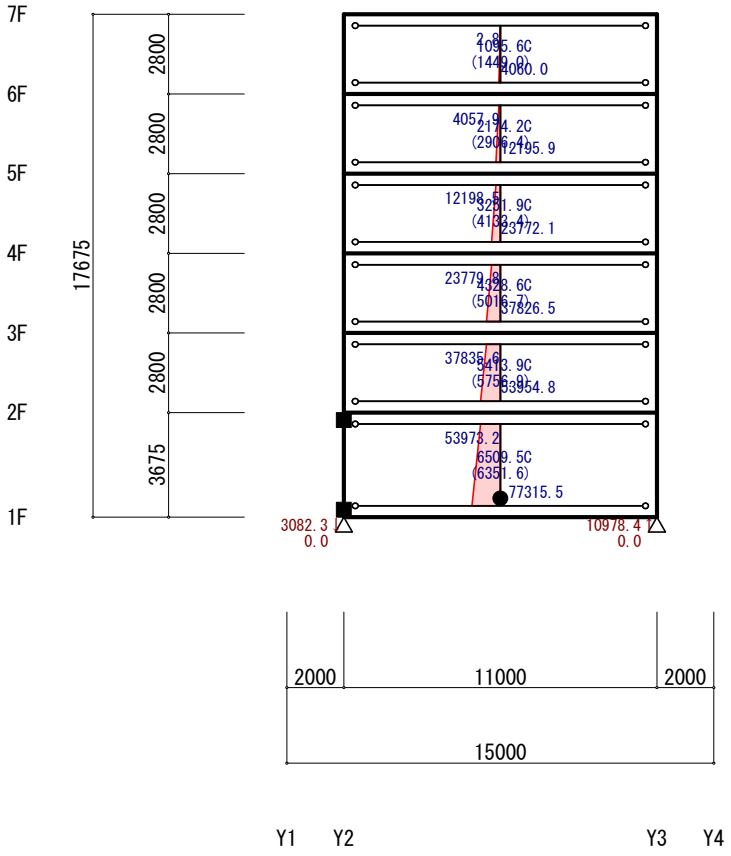


X4 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

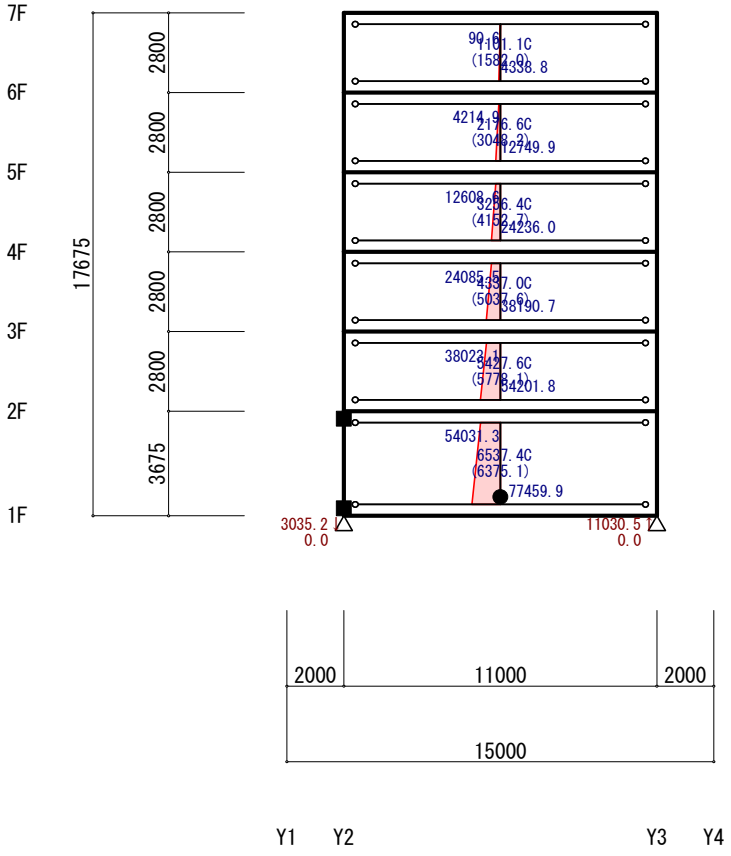


X5 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

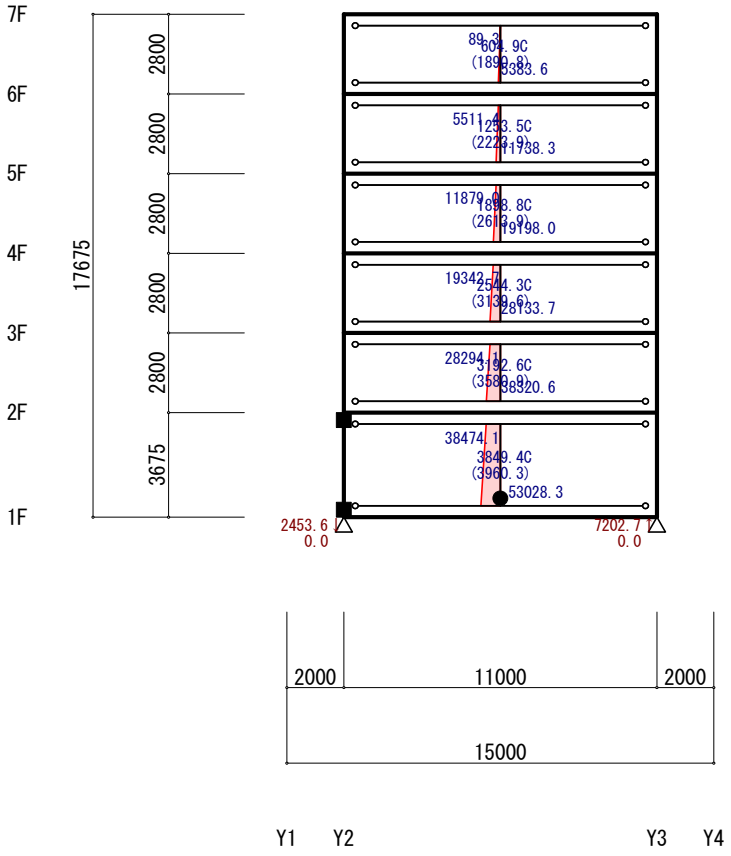


X6 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

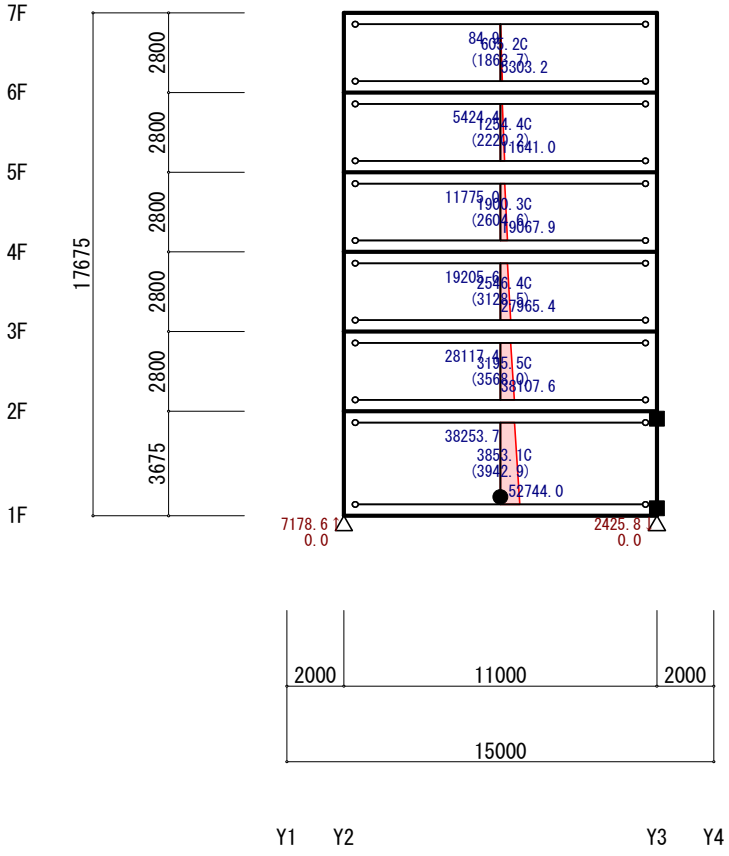


X1 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

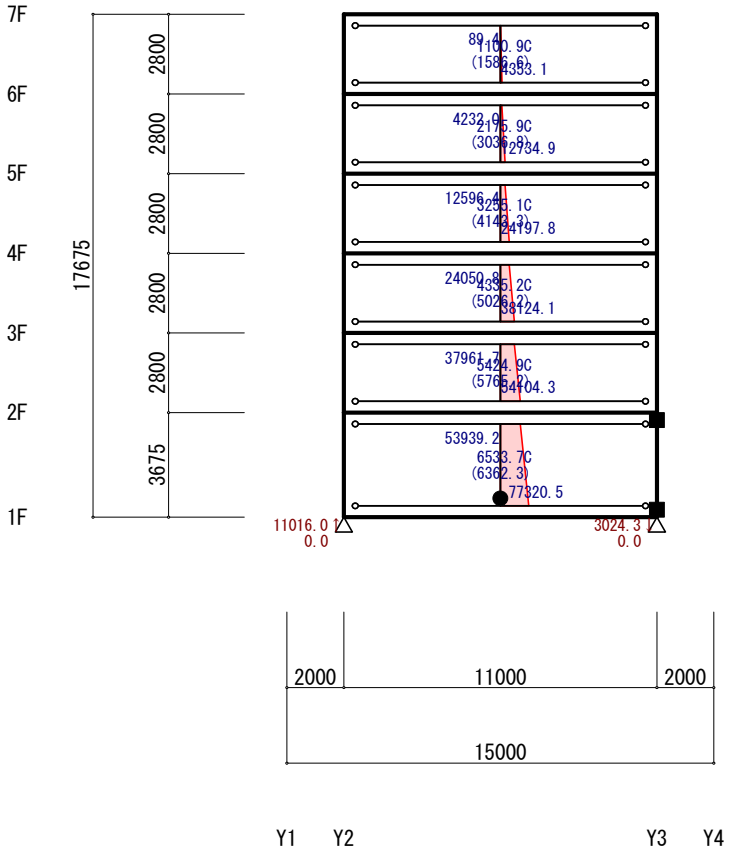


X2 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

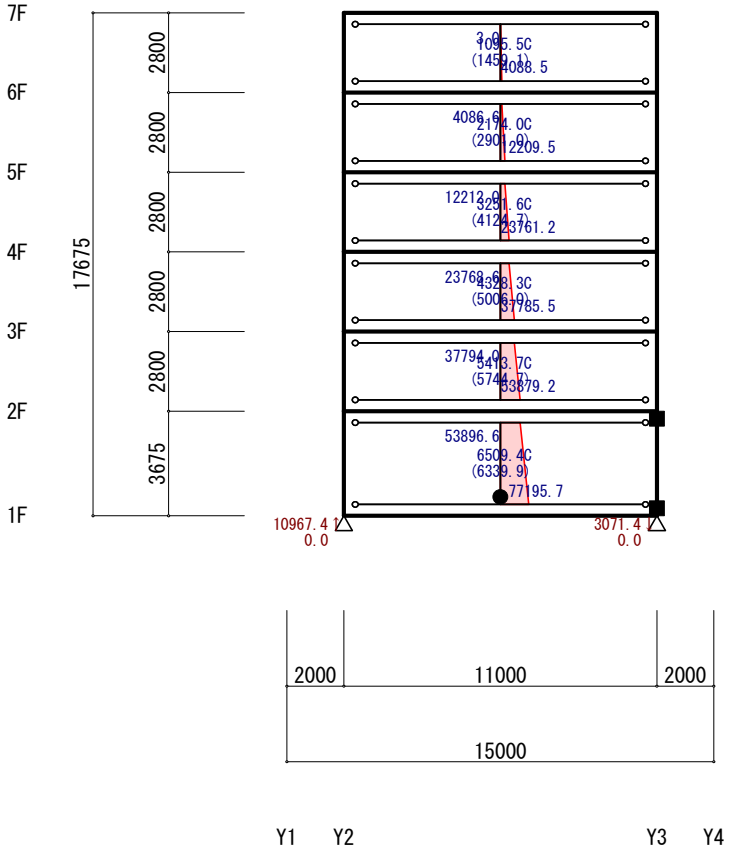


X3 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

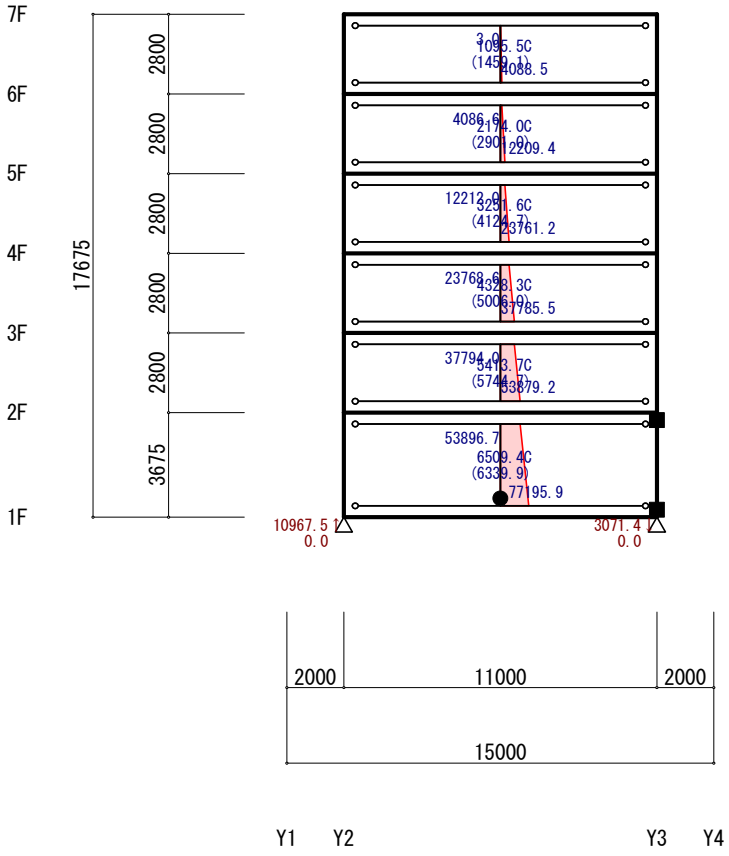


X4 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

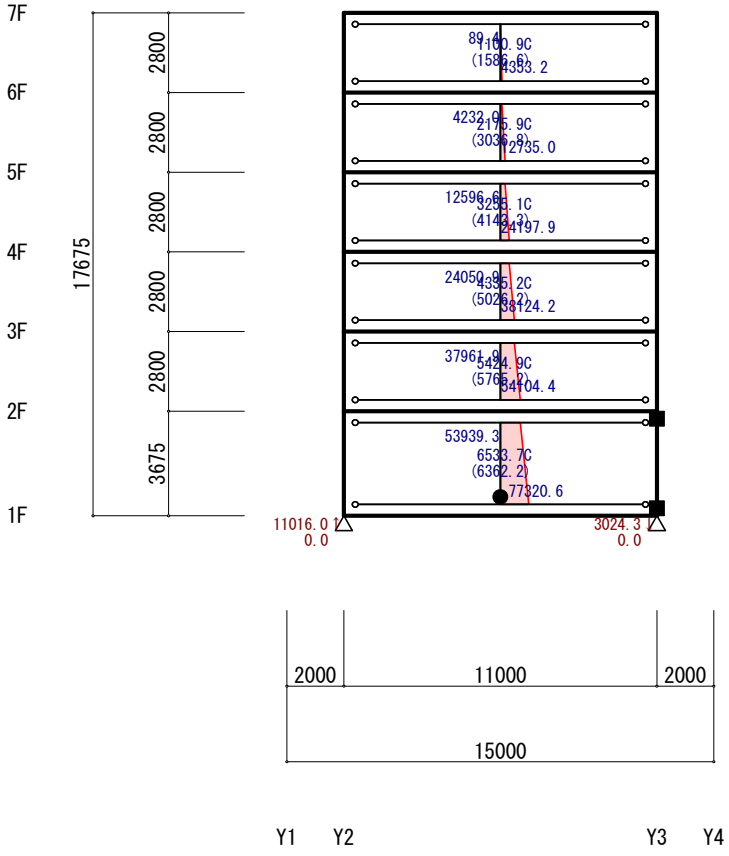


X5 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

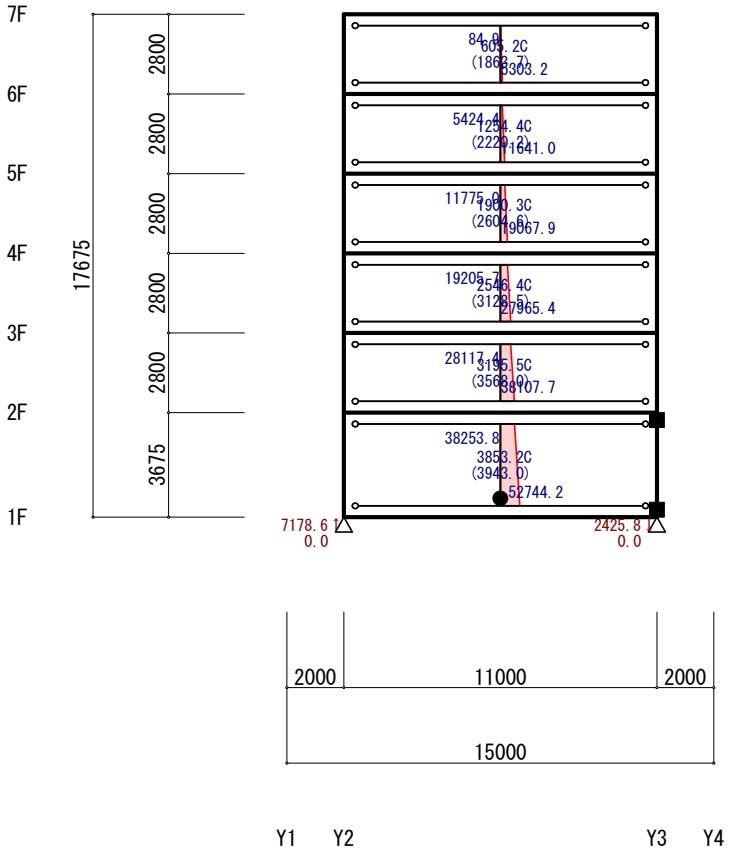


X6 フレーム（S=1/265）

## U-3.3　部材の終局強度（Ds算定時）

### U-3.3.1　部材の終局強度図（Ds算定時）

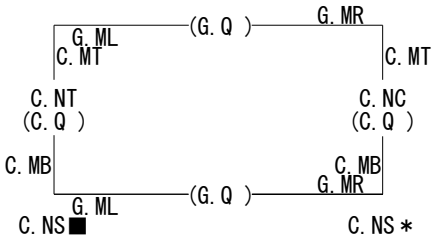


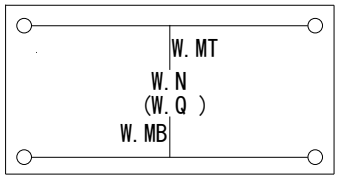


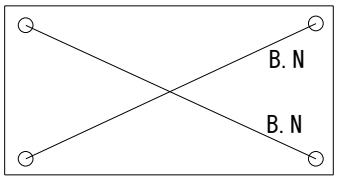


G.ML　：はり左端危険断面位置曲げ耐力　(kN･m)
G.MR　：はり左端危険断面位置曲げ耐力　(kN･m)
G.Q　：はりせん断耐力　(kN)

C.MT　：柱頭危険断面位置曲げ耐力　(kN･m)
C.MB　：柱脚危険断面位置曲げ耐力　(kN･m)
C.N　：柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）　(kN)
C.Q　：柱のせん断耐力　(kN)

C.NS　：支点鉛直耐力　(kN)
■:浮上り、＊:圧壊

W.MT　：壁柱 柱頭の曲げ耐力　(kN･m)
W.MB　：壁柱 柱脚の曲げ耐力　(kN･m)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
W.N　：壁柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）　(kN)
B.N　：ブレース部材軸耐力　(kN)

※
解析モデルが２方向ＭＳモデルの場合の
柱の曲げ耐力は２軸曲げを考慮した値です。

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

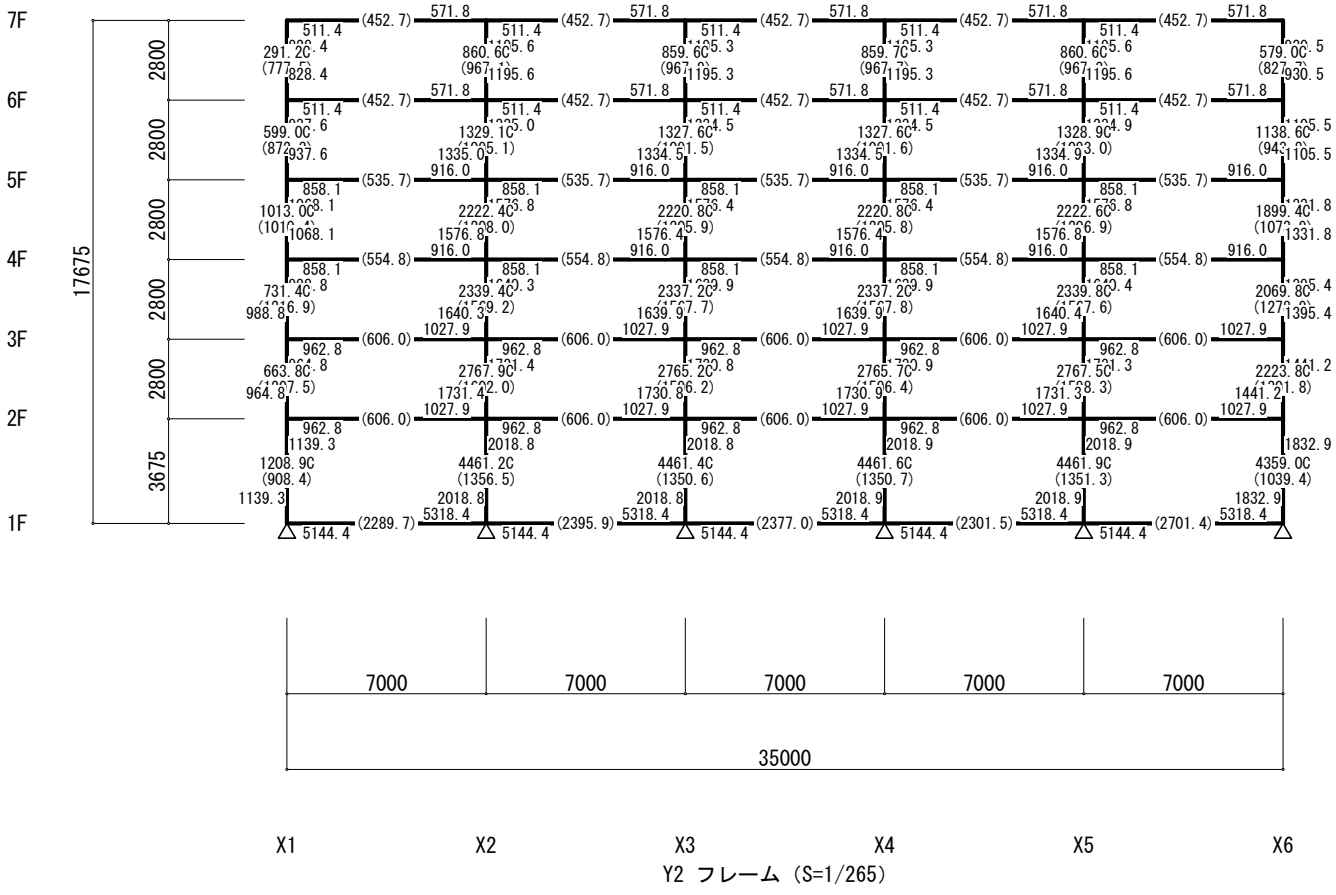

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

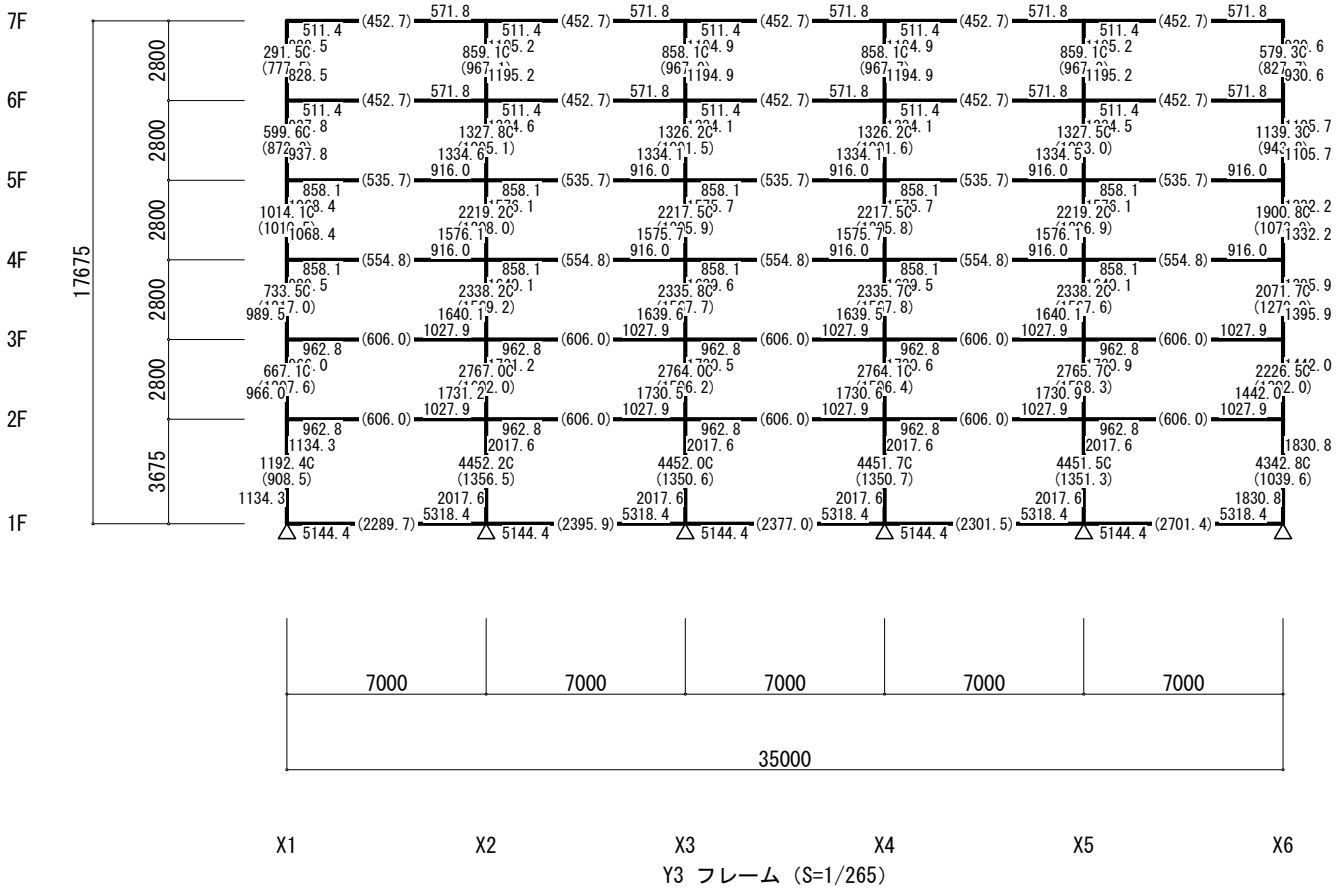

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

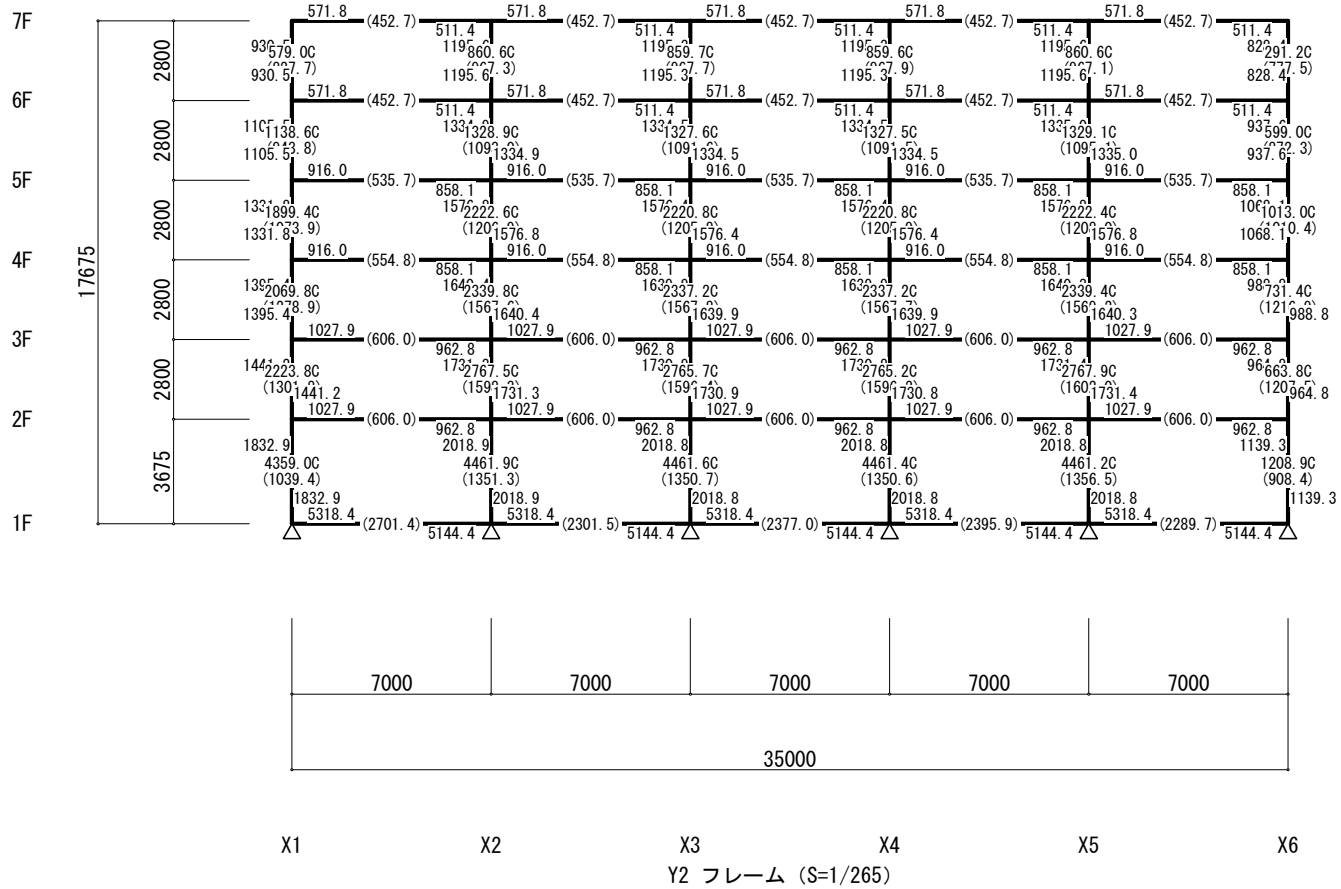


Y2 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

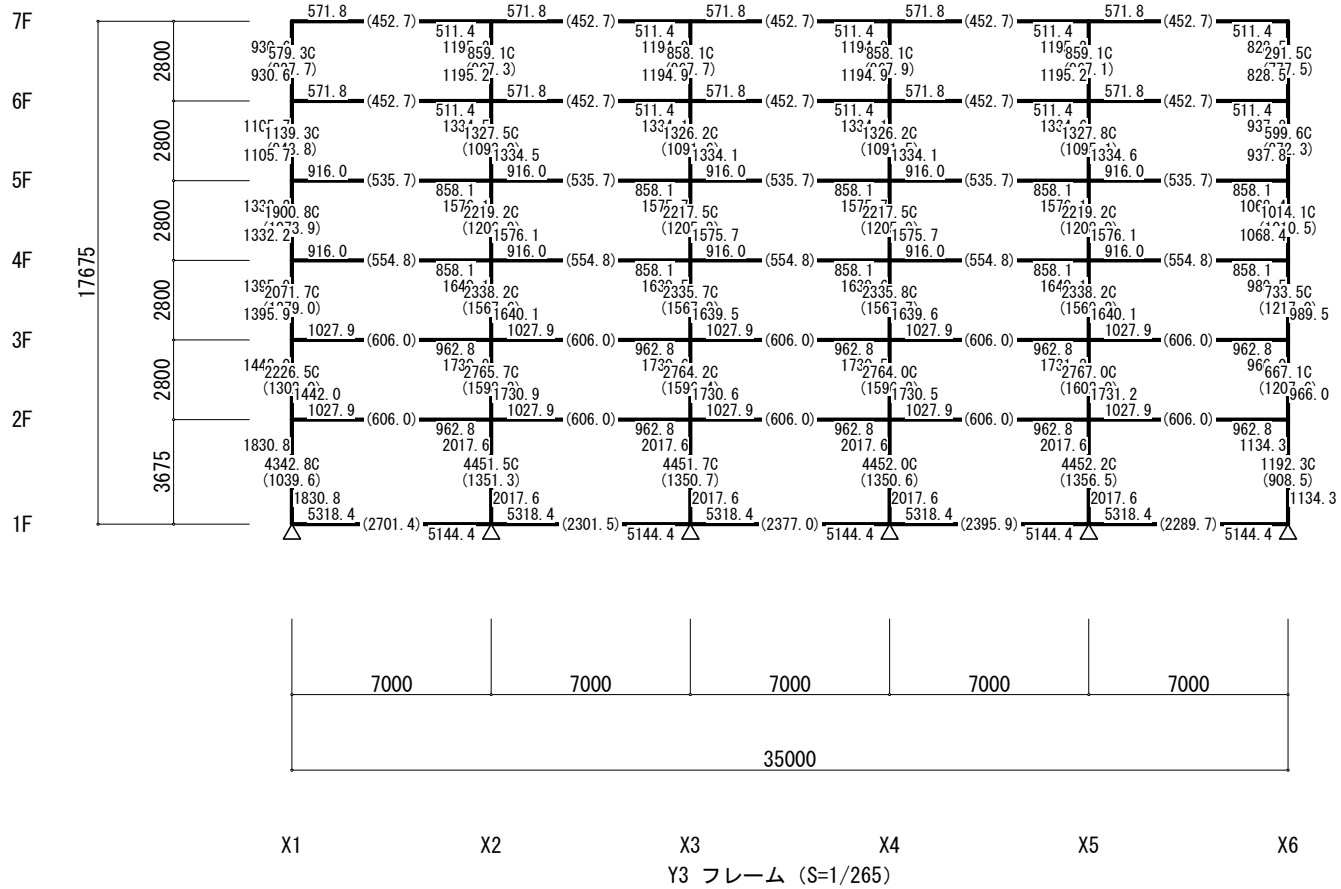


Y3 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

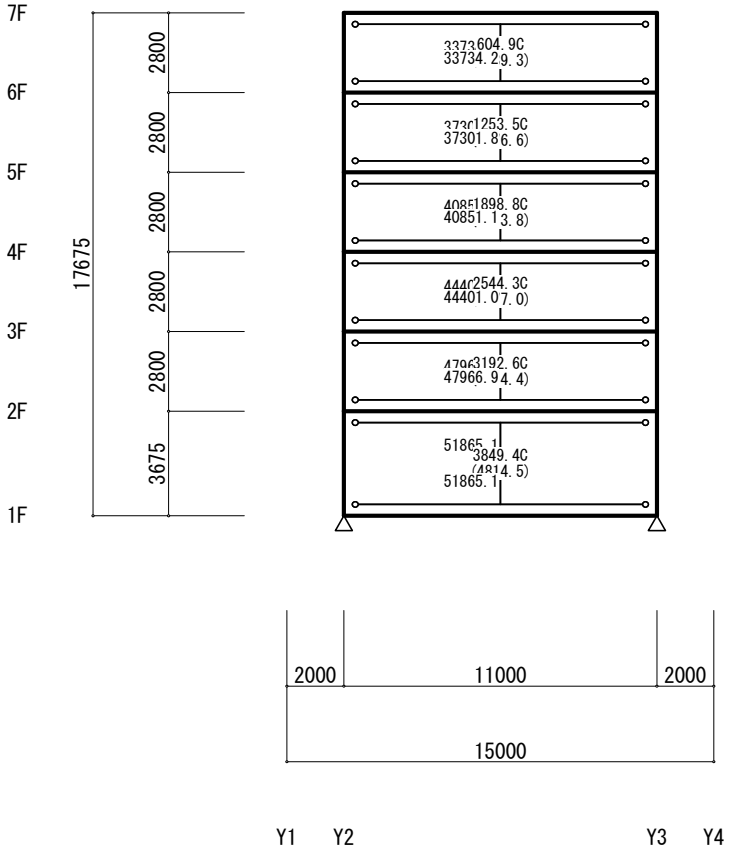


X1 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

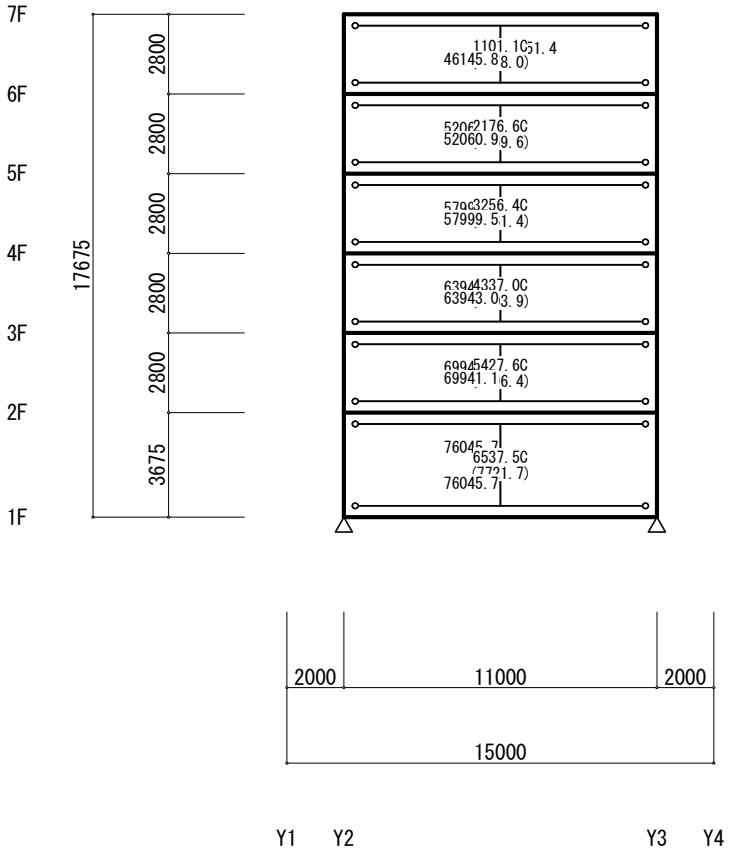


X2 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

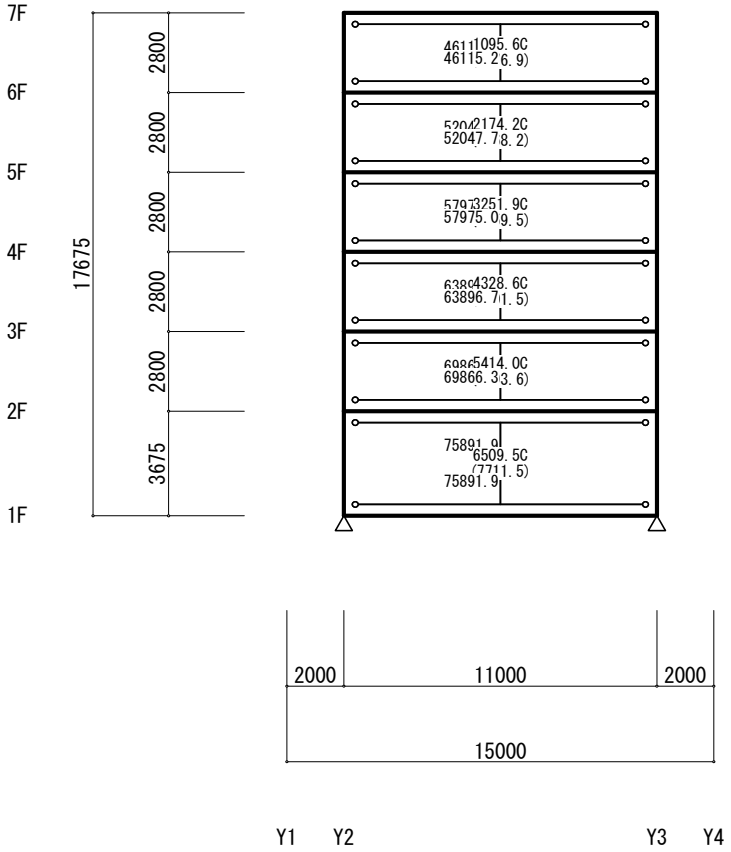


X3 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

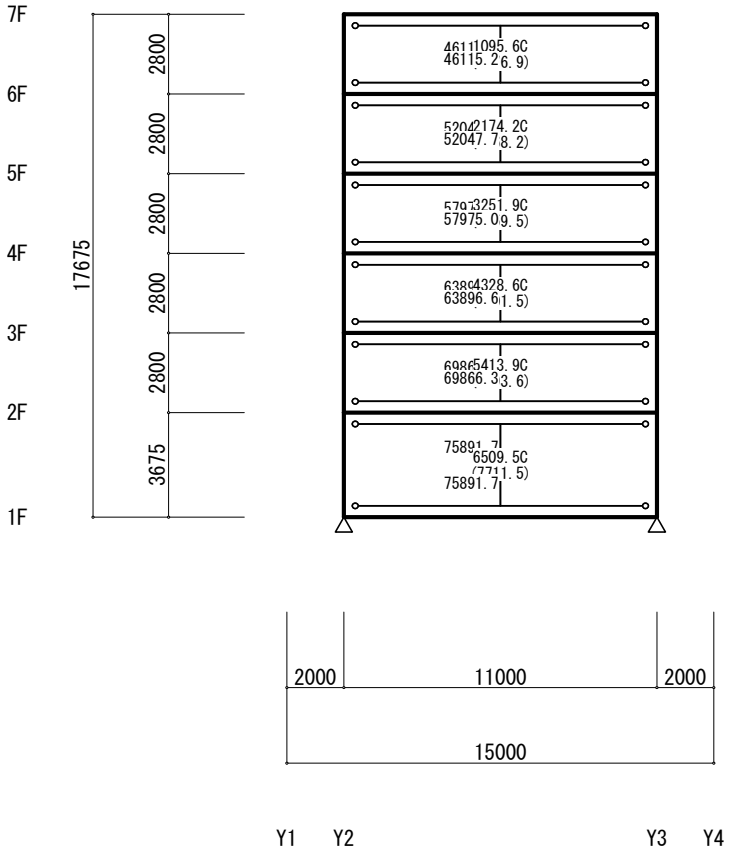


X4 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

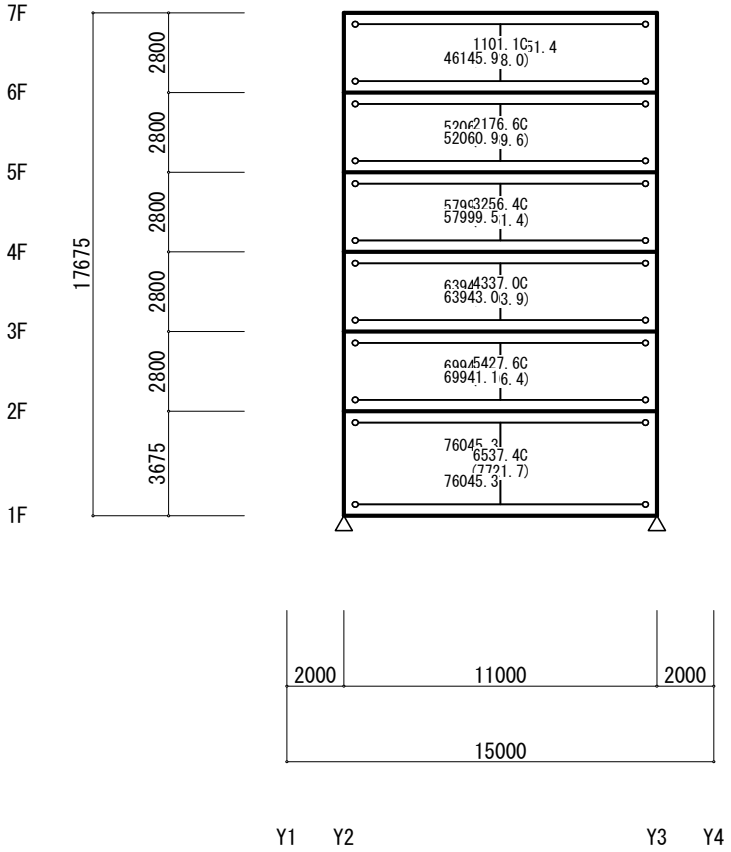


X5 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

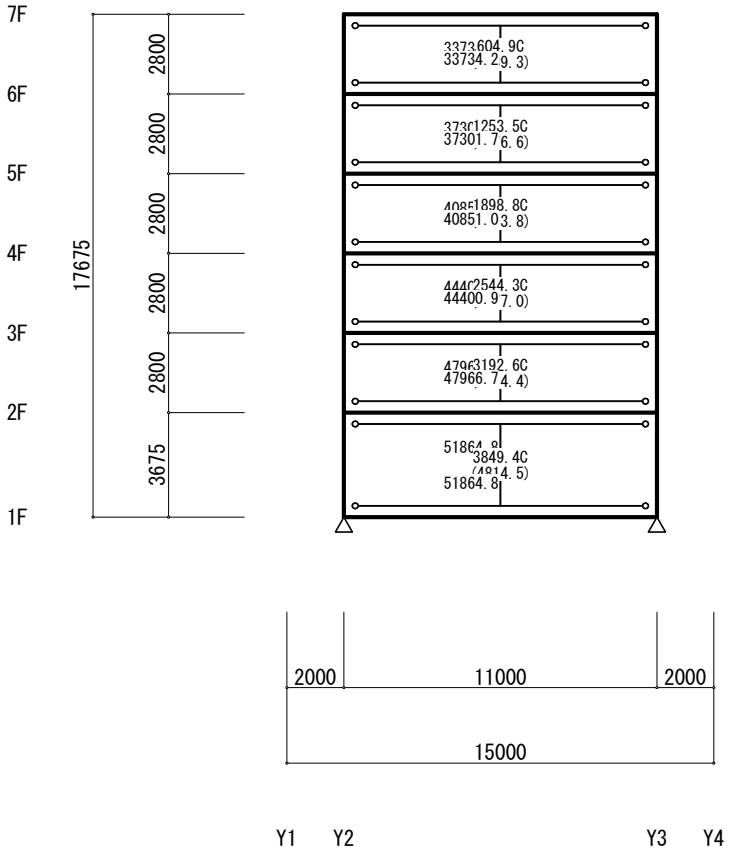


X6 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

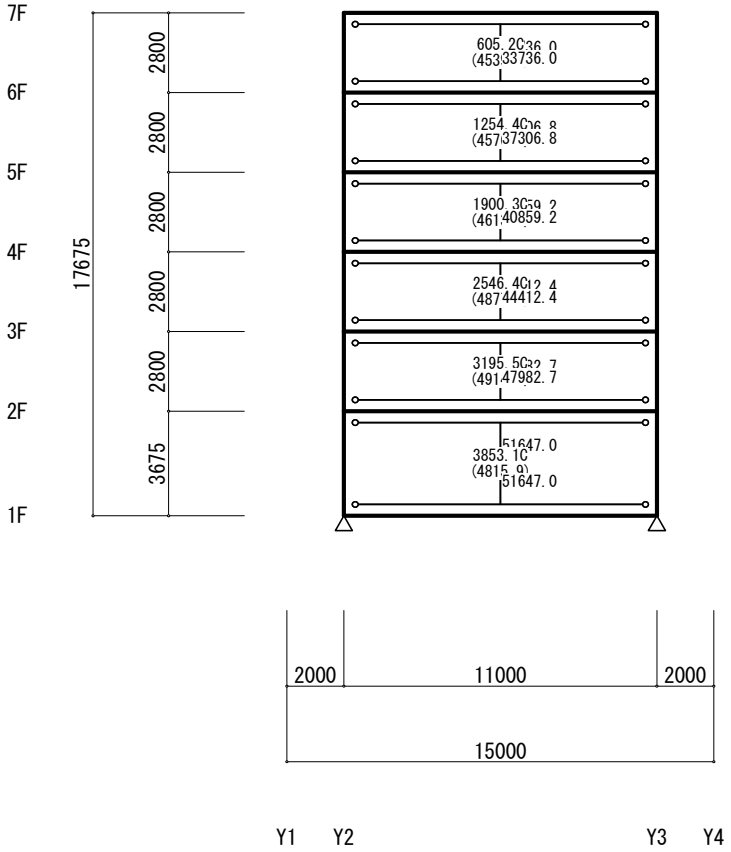


X1 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

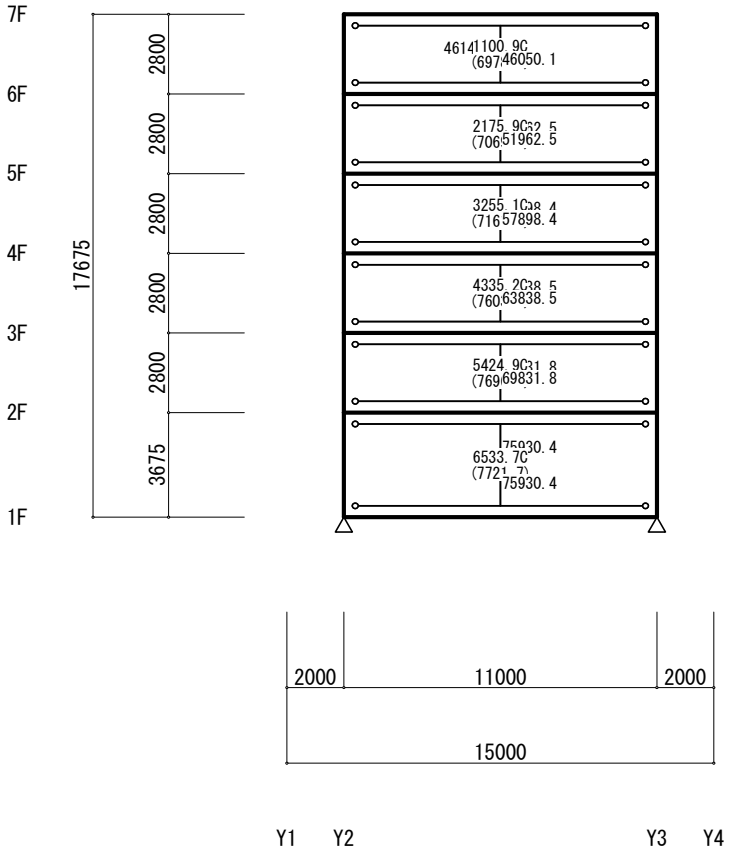


X2 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

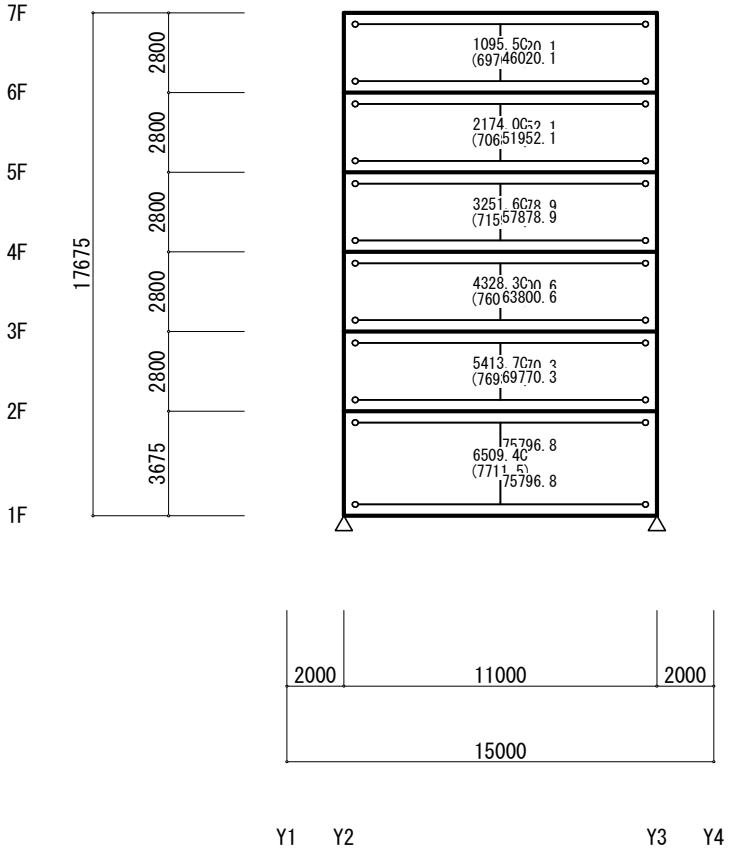


X3 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

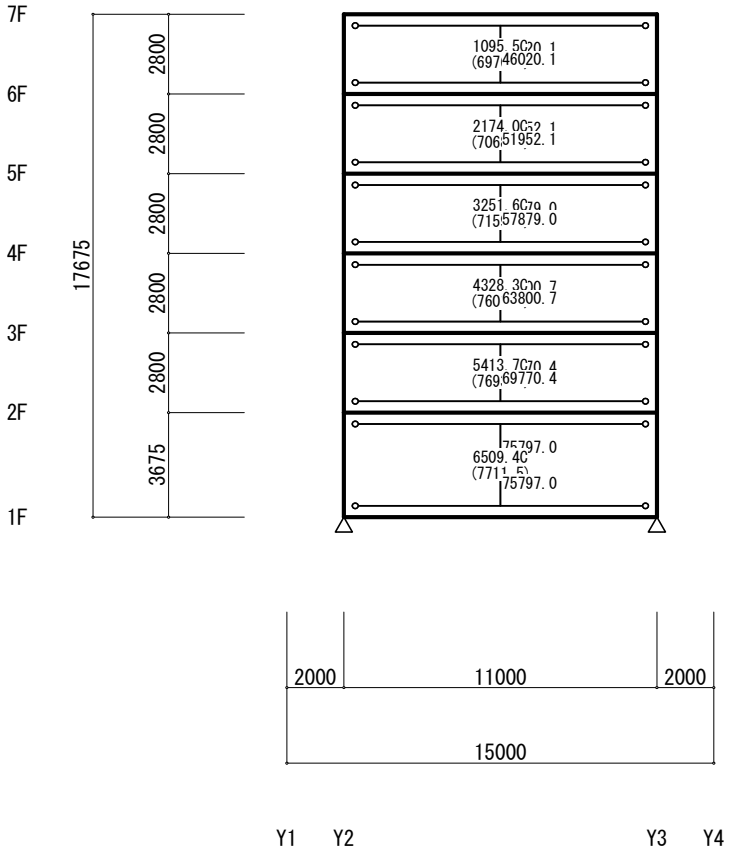


X4 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

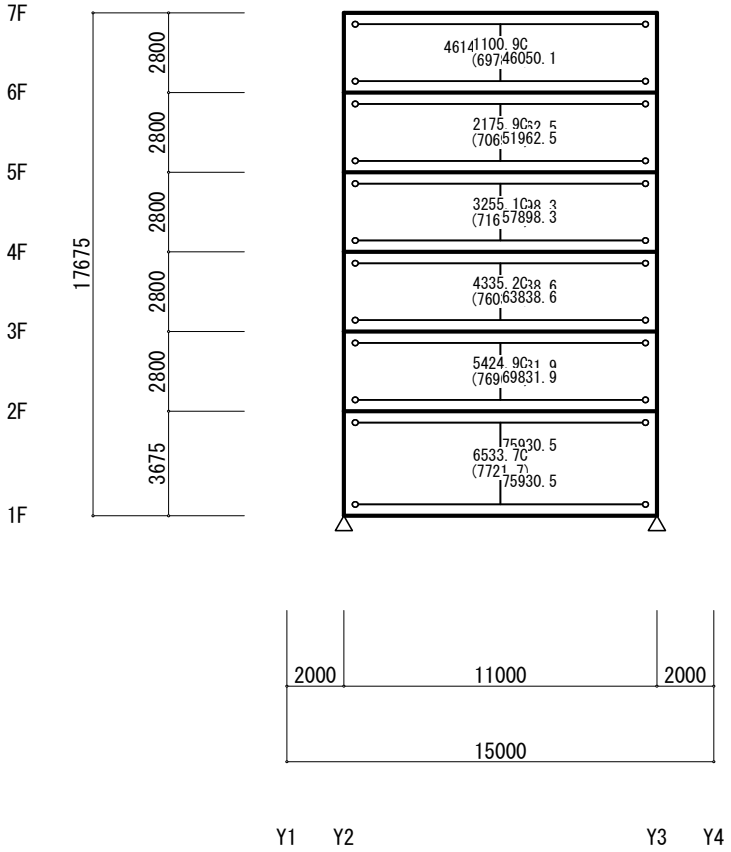


X5 フレーム（S=1/265）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

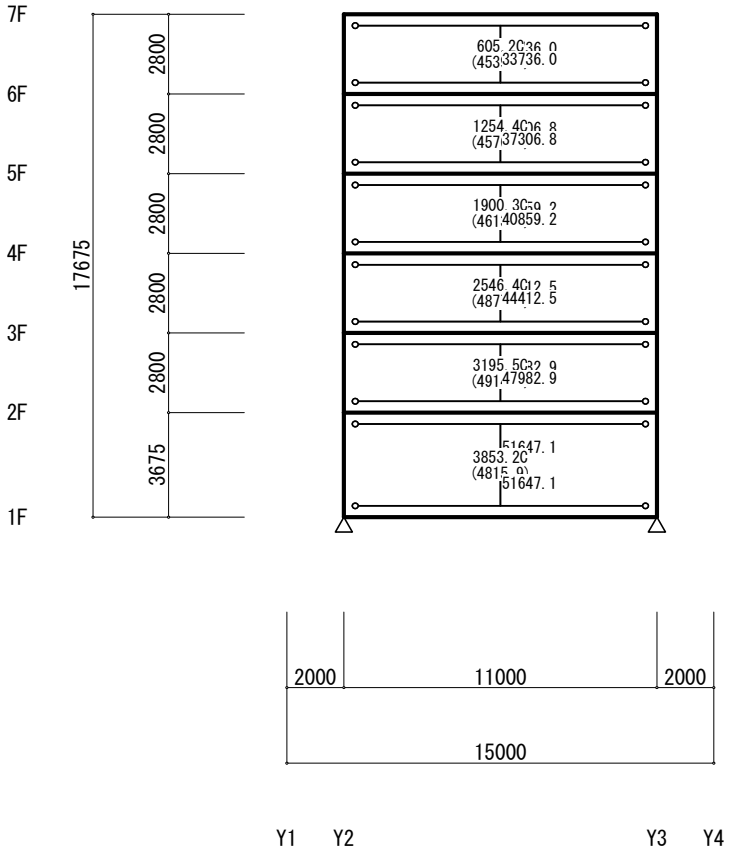


X6 フレーム（S=1/265）

## U-3.5　終局時機構図（Ds算定時）

### U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時）

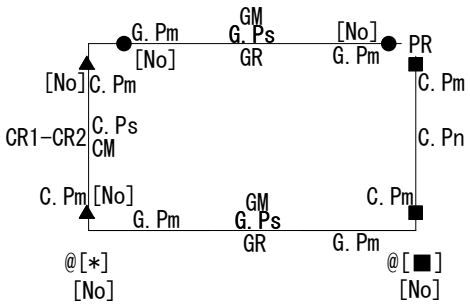


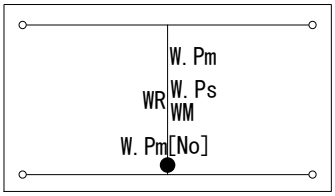


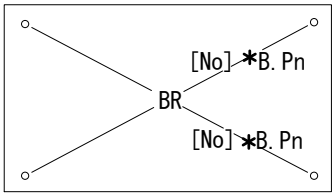


●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、＊：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

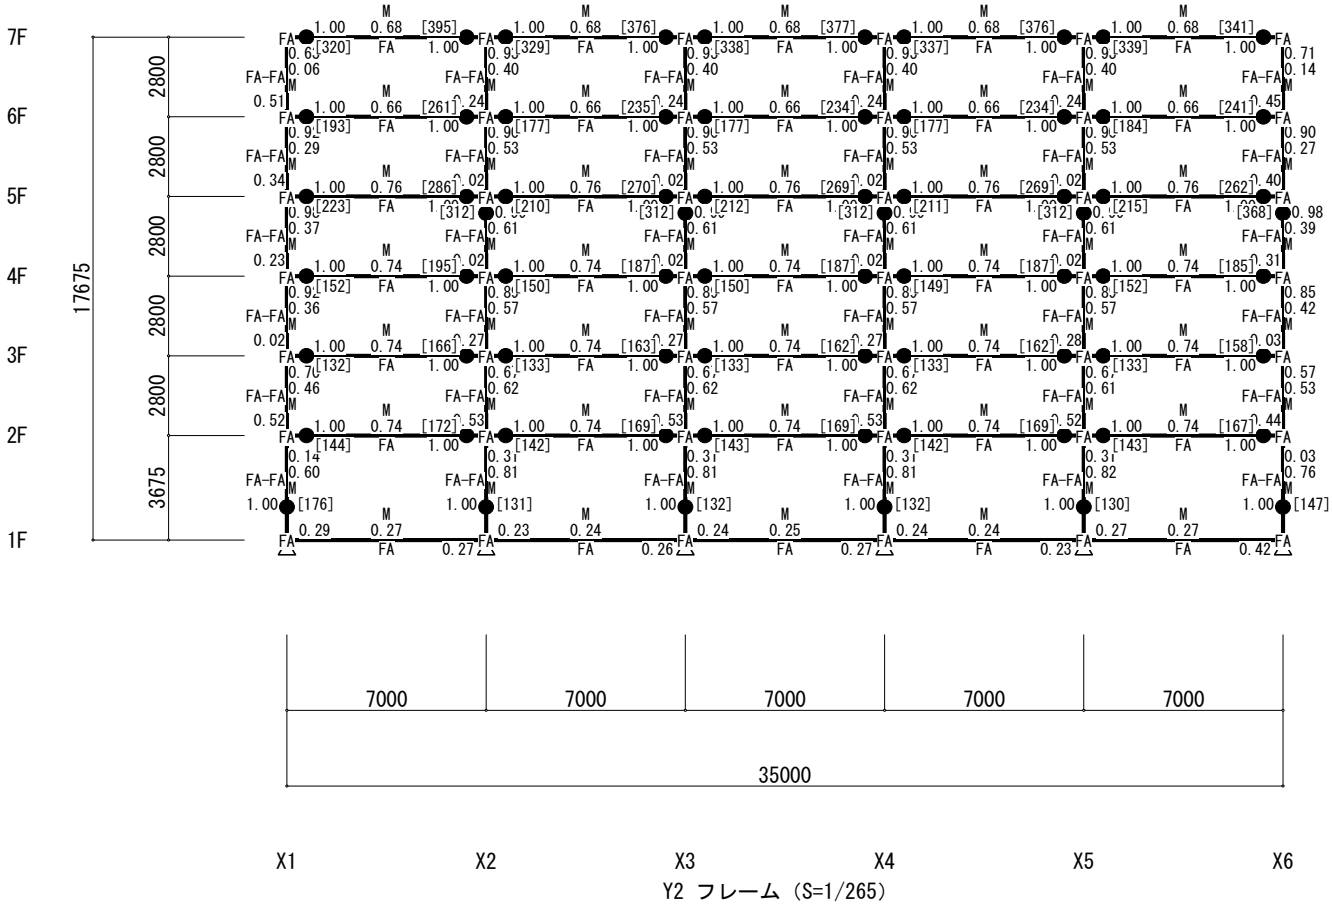

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

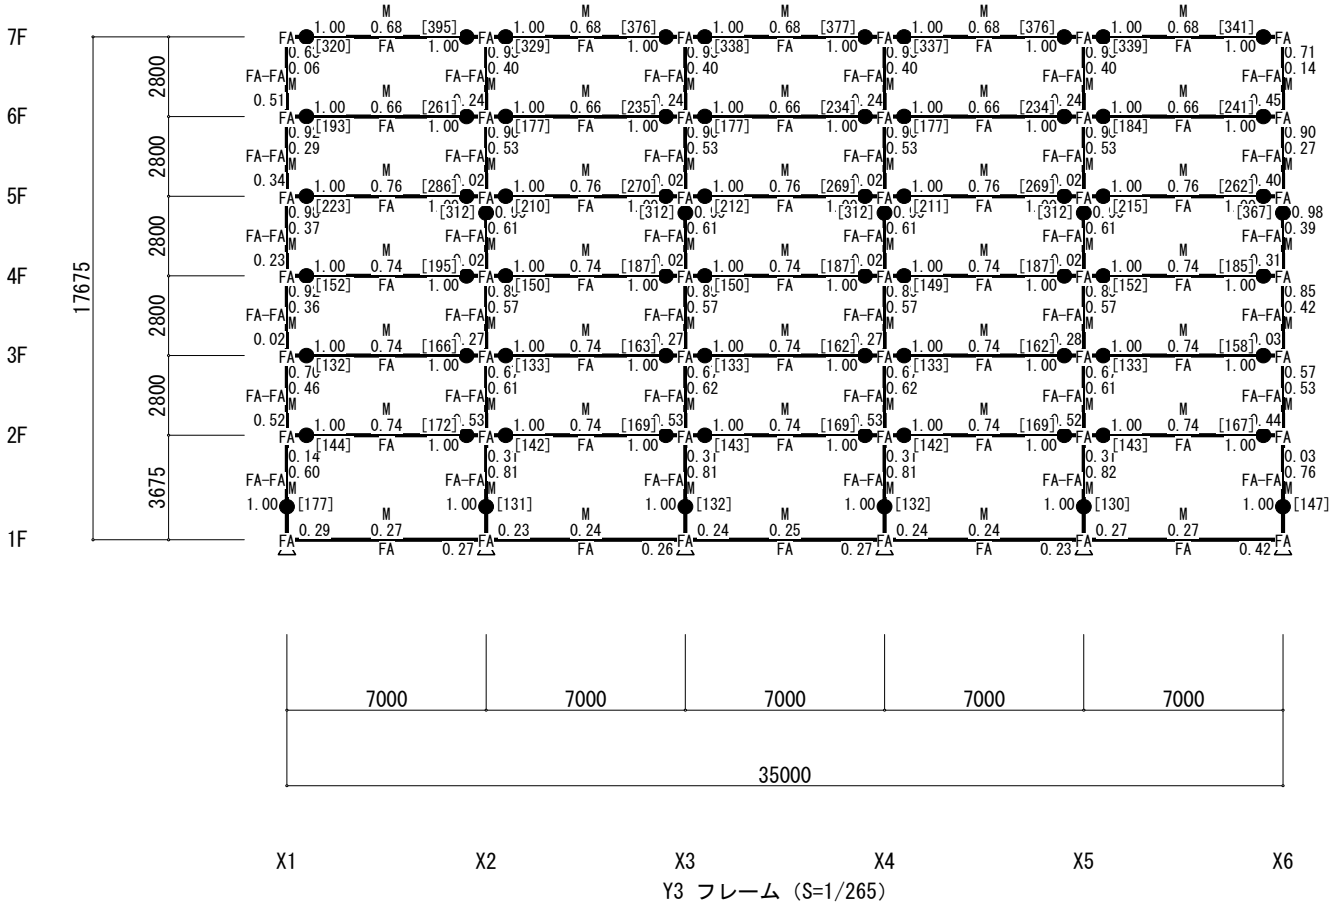

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

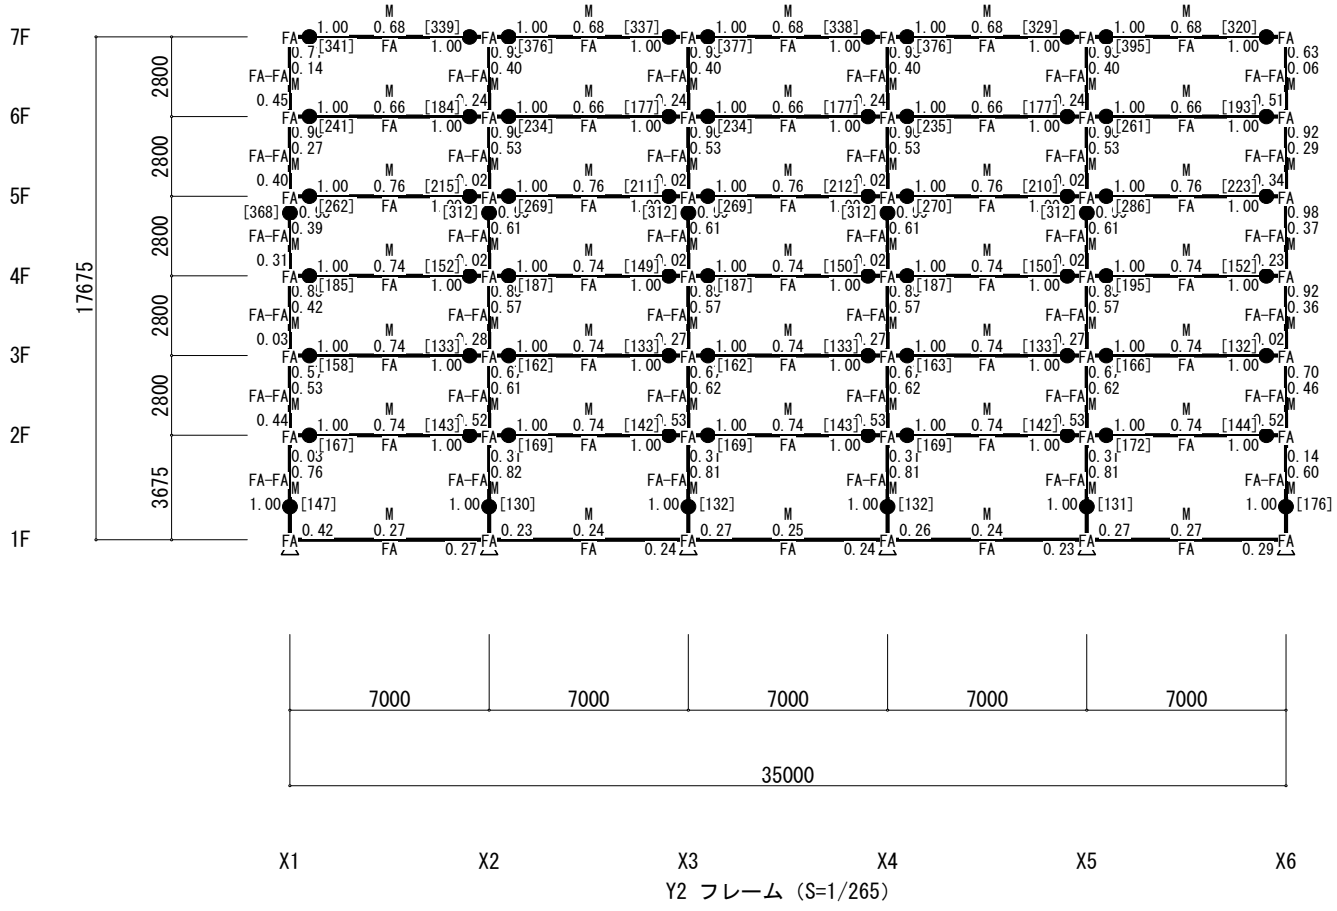


Y2 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

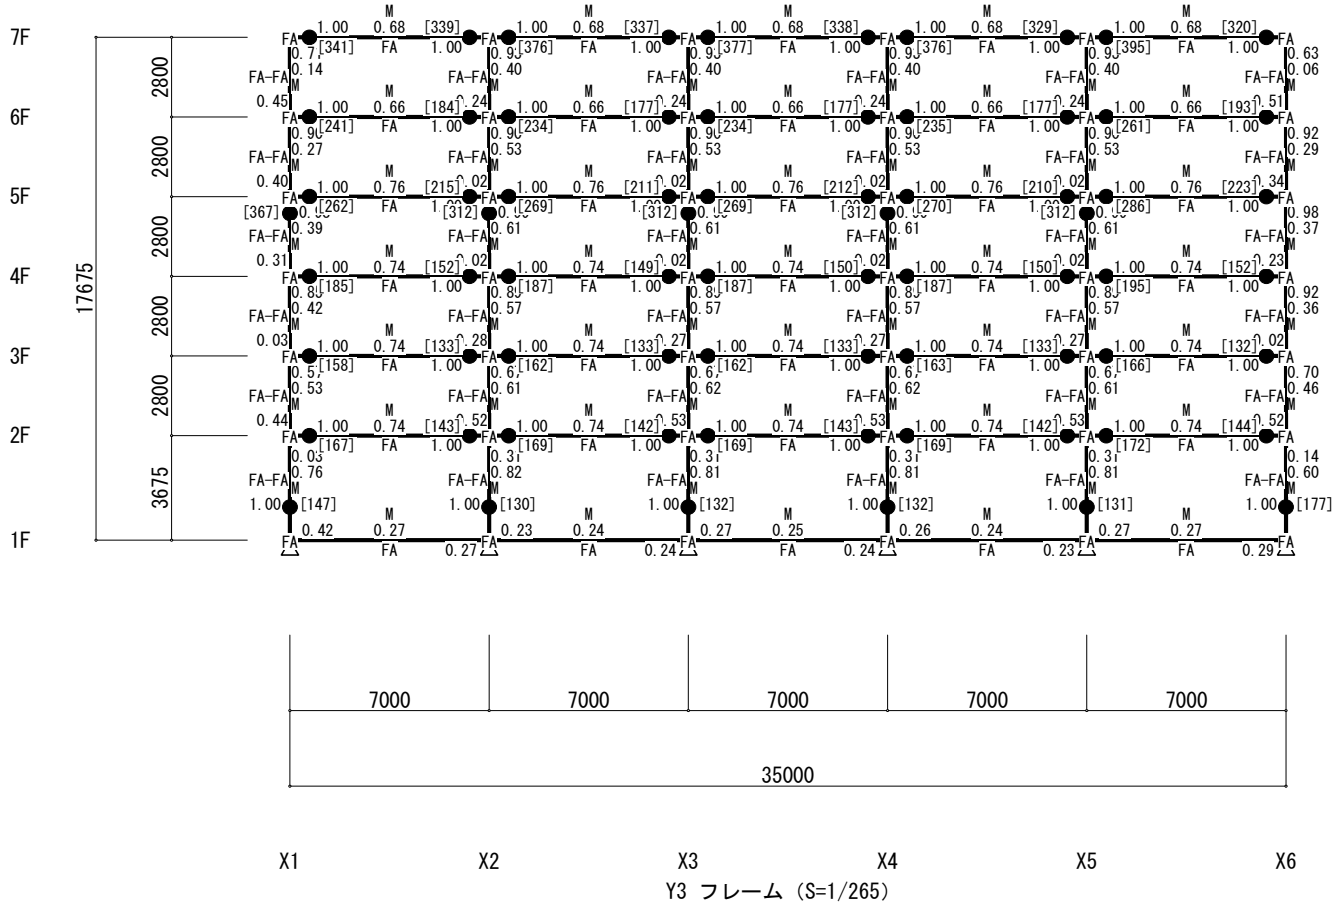


Y3 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

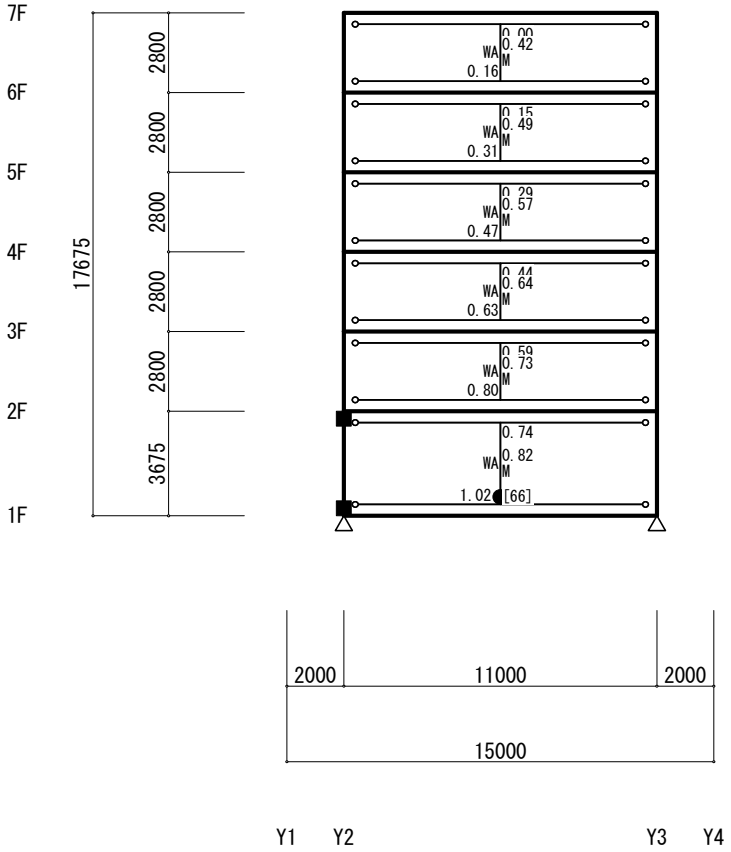


X1 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

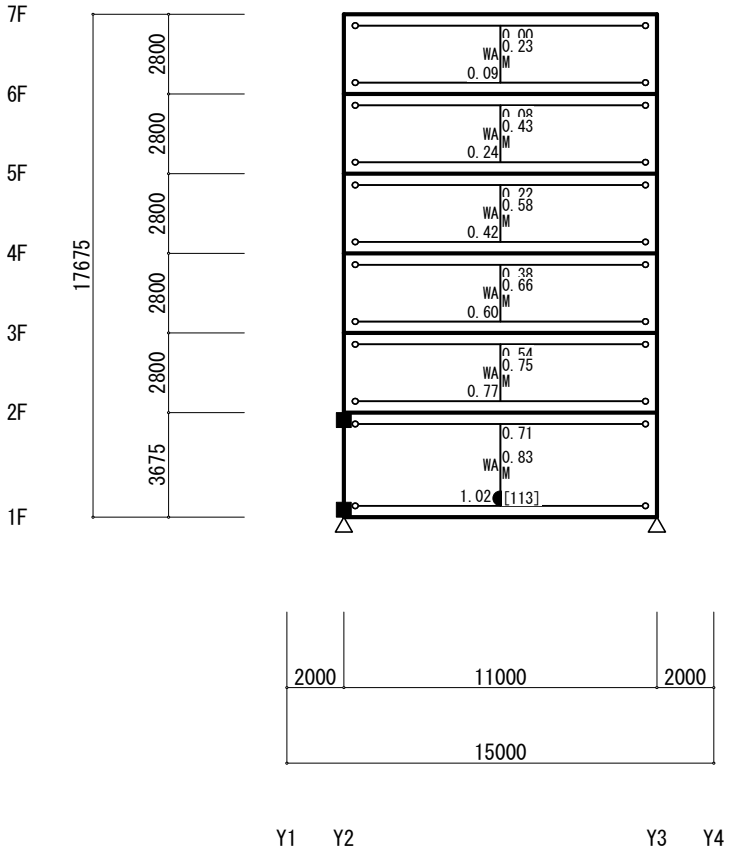


X2 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

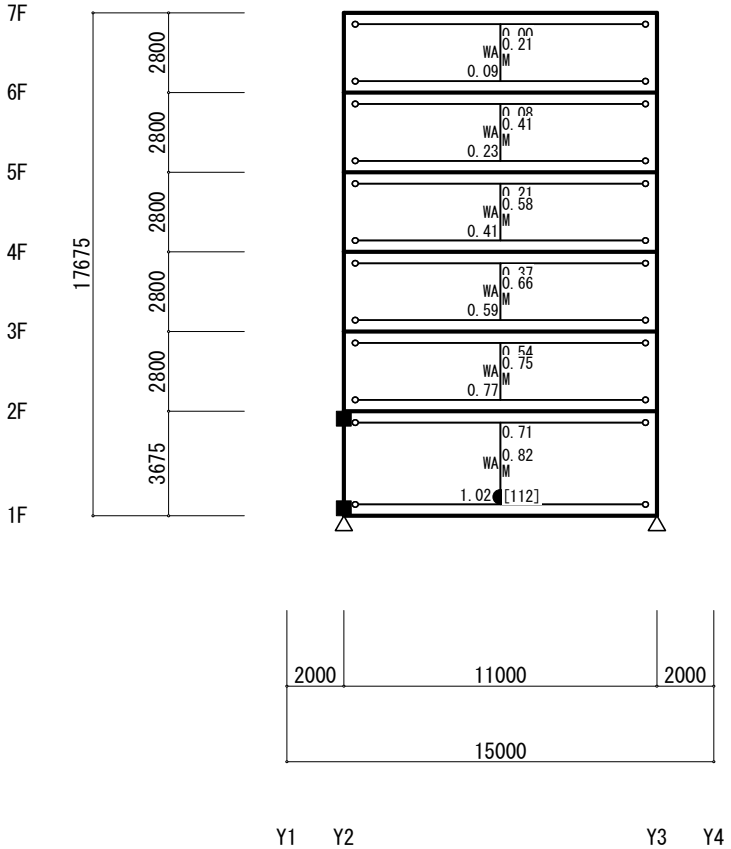


X3 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

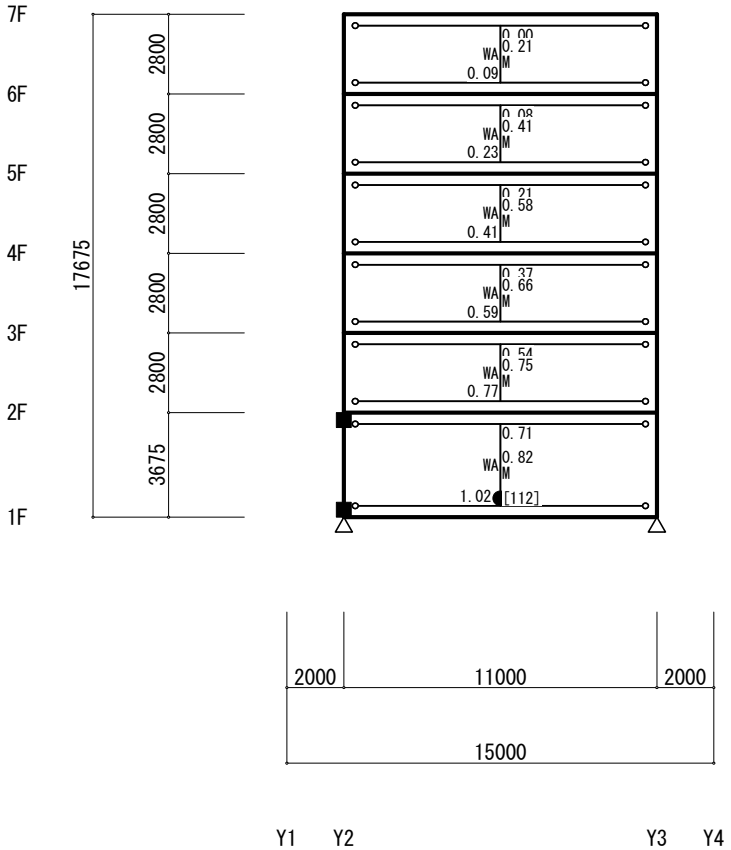


X4 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

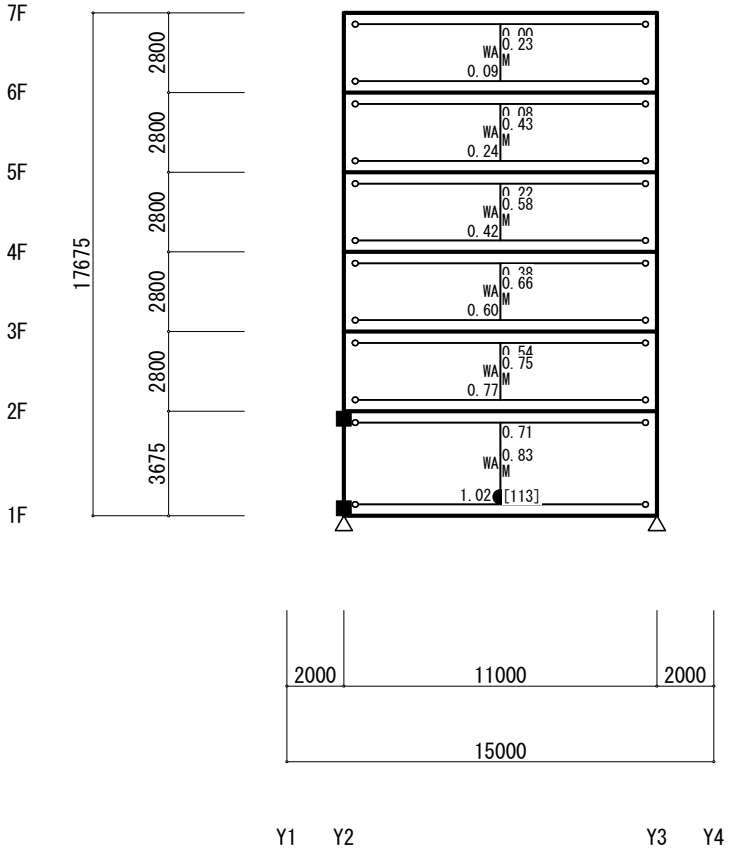


X5 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

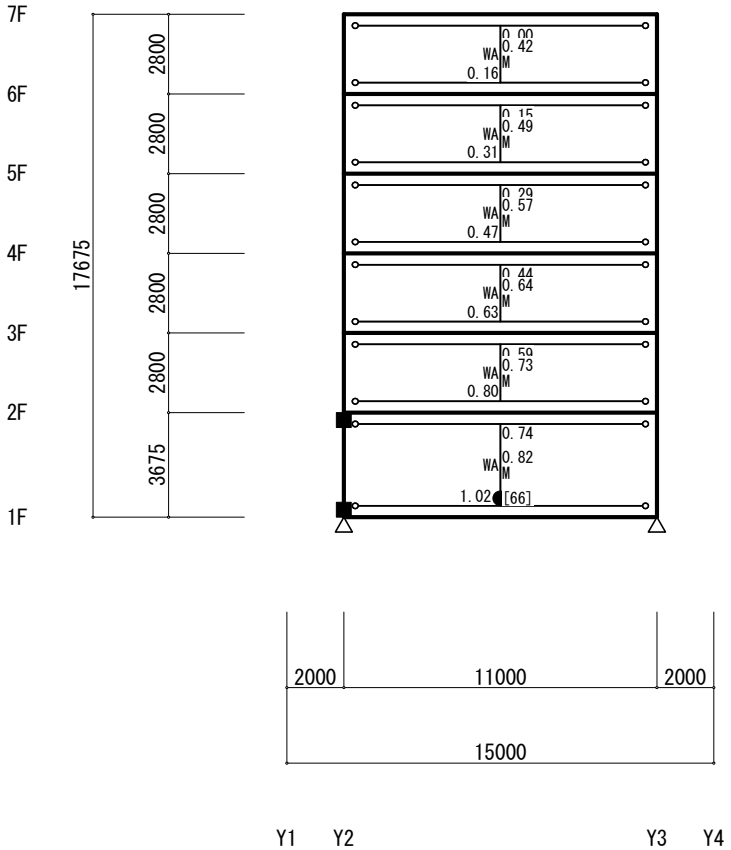


X6 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

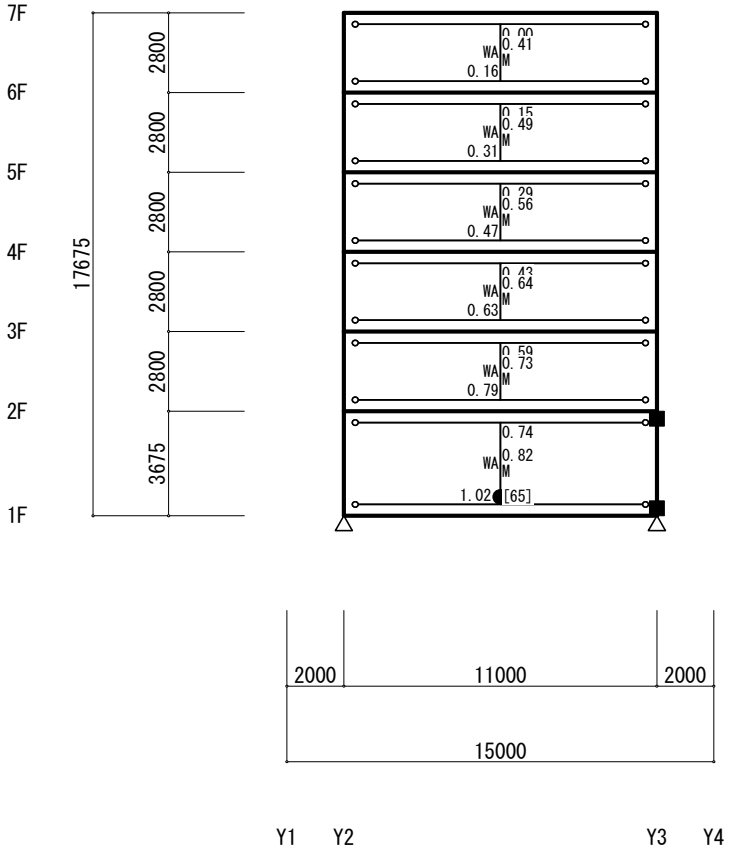


X1 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

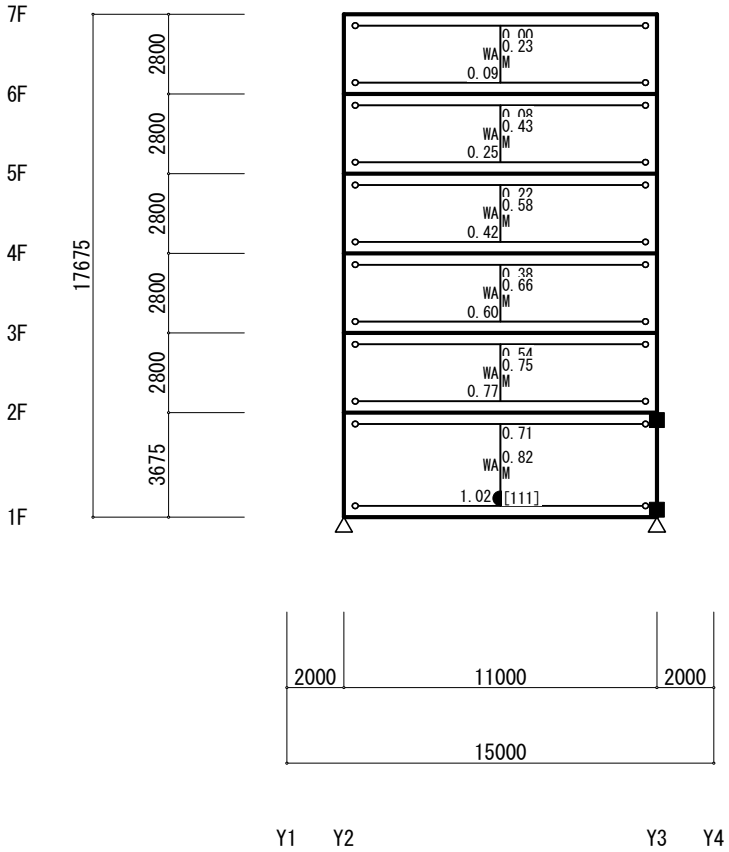


X2 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

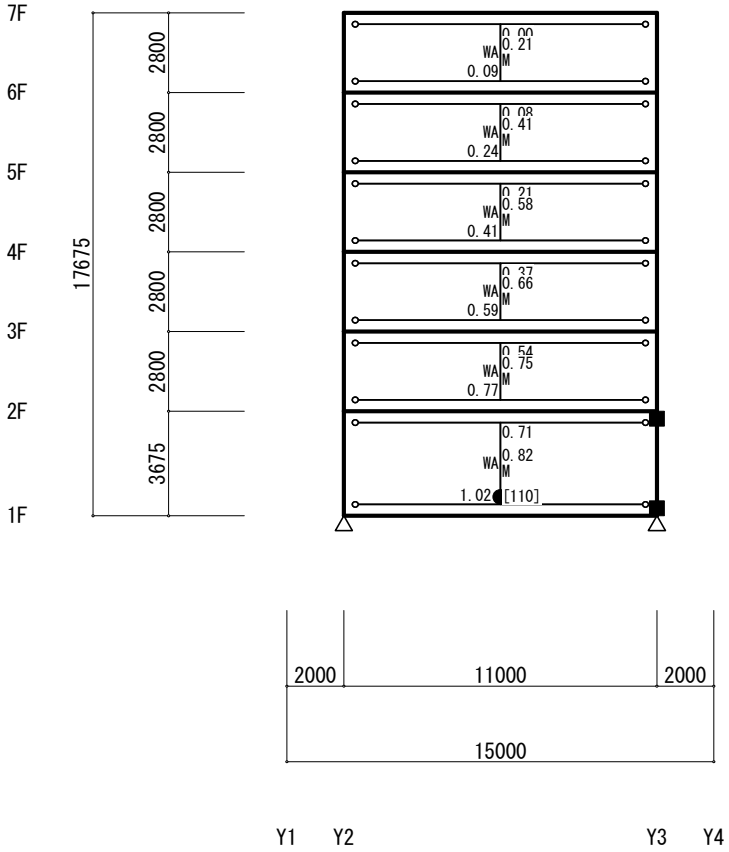


X3 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

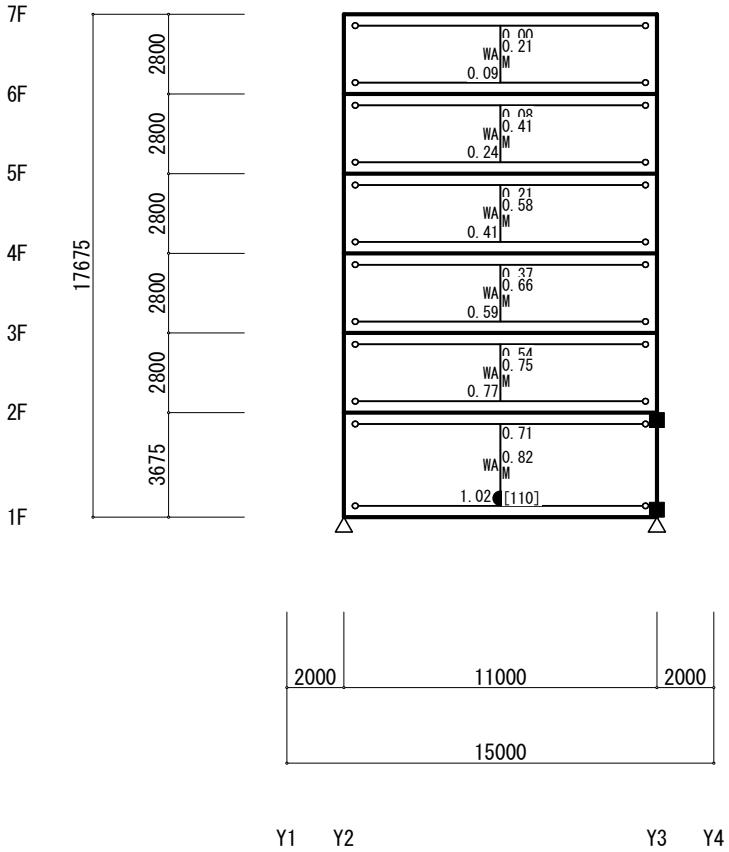


X4 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

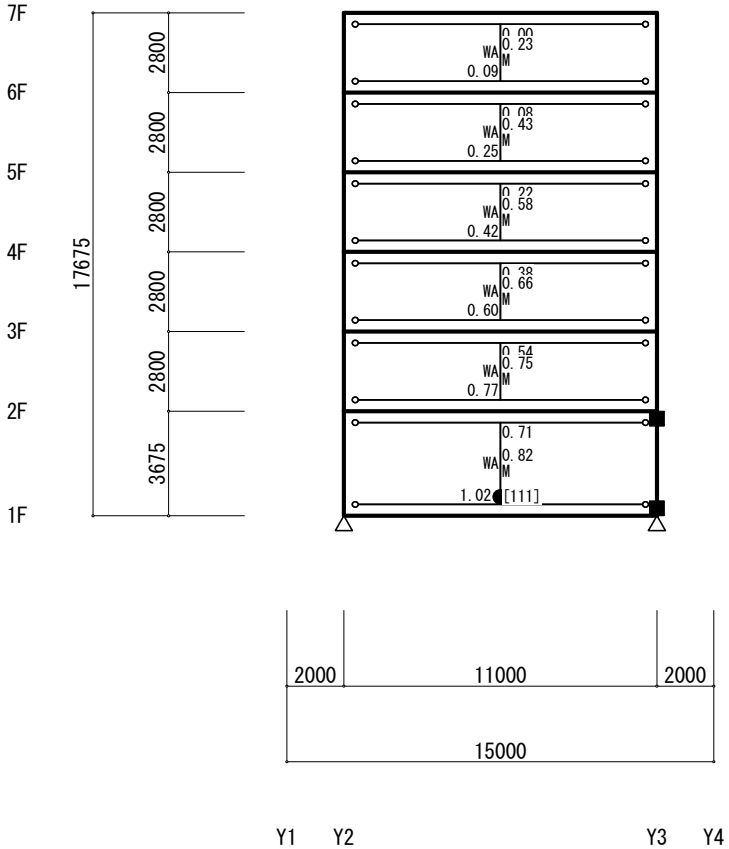


X5 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

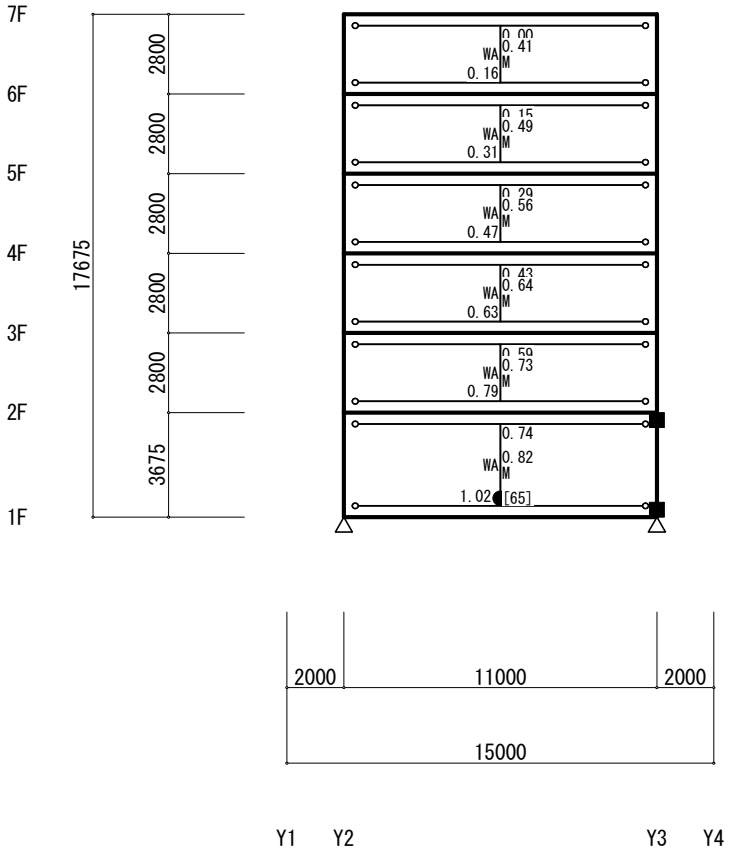


X6 フレーム（S=1/265）

# U-4　保有水平耐力計算結果

## U-4.1　荷重－変位（保有耐力時）

### U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

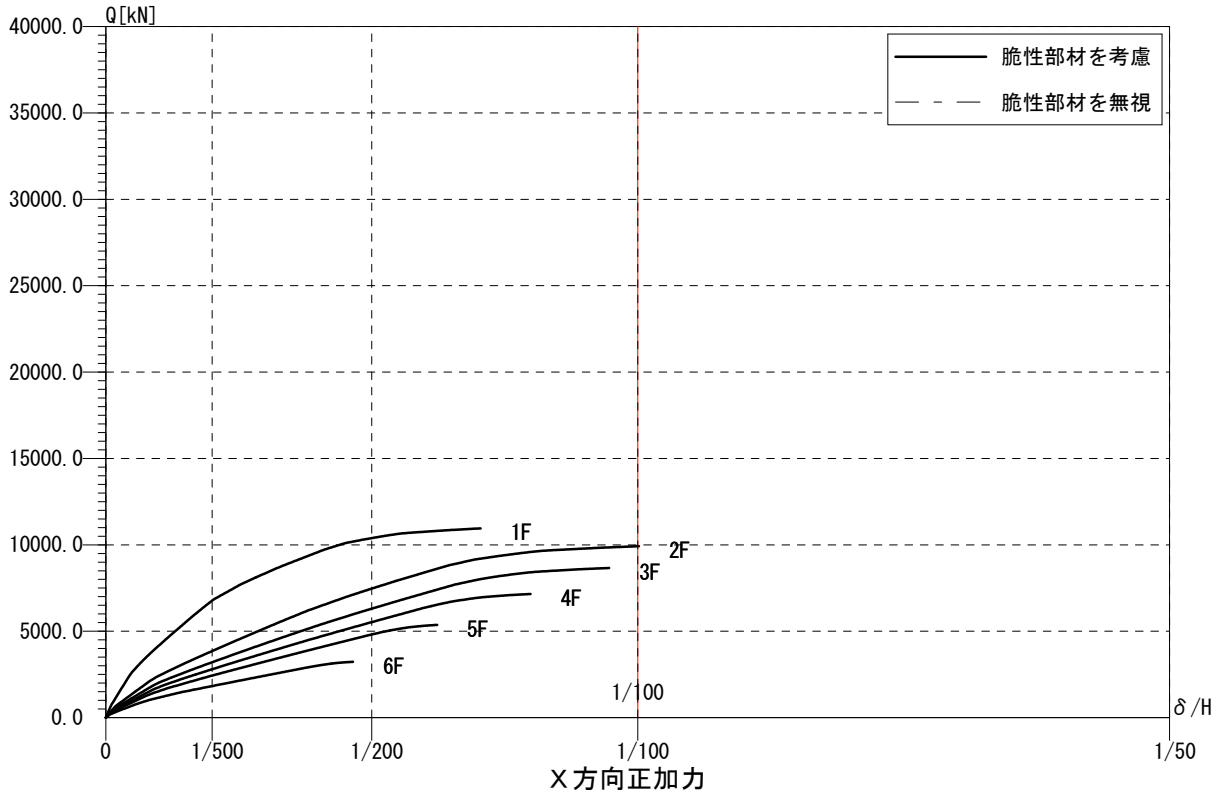


X方向正加力

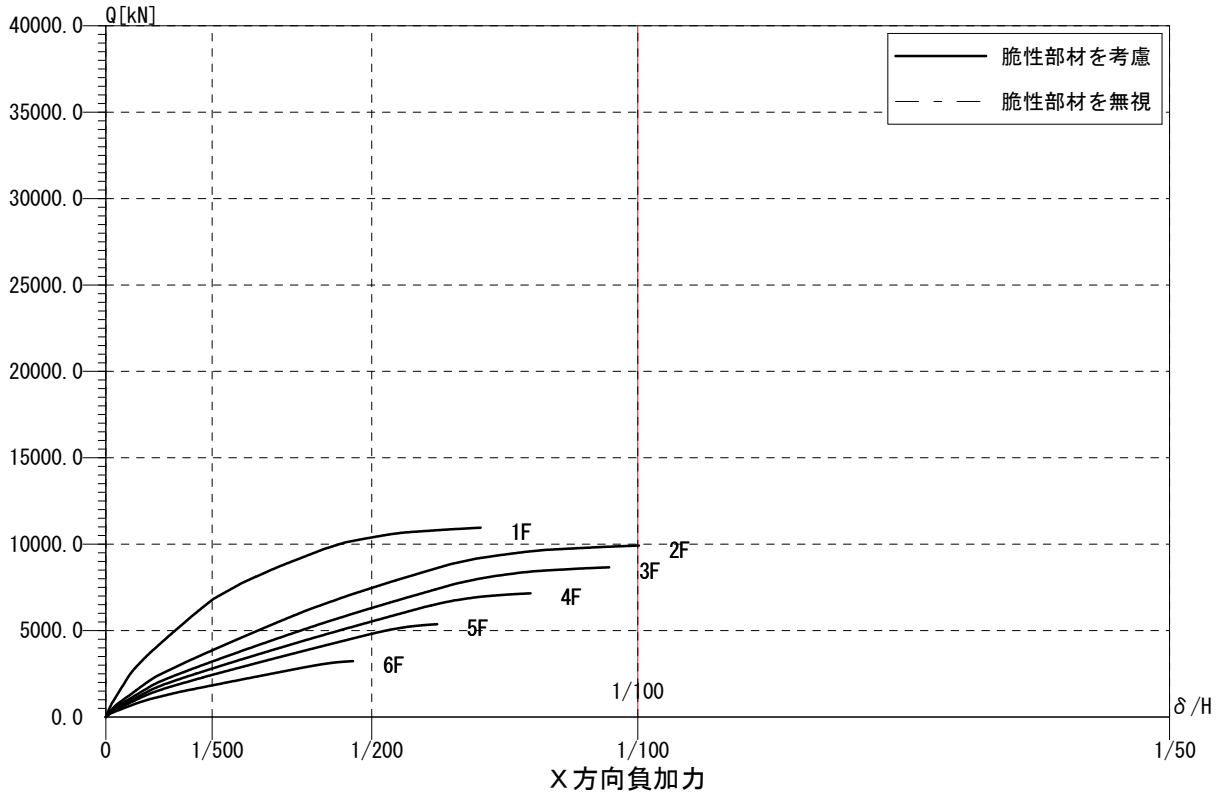


X方向負加力

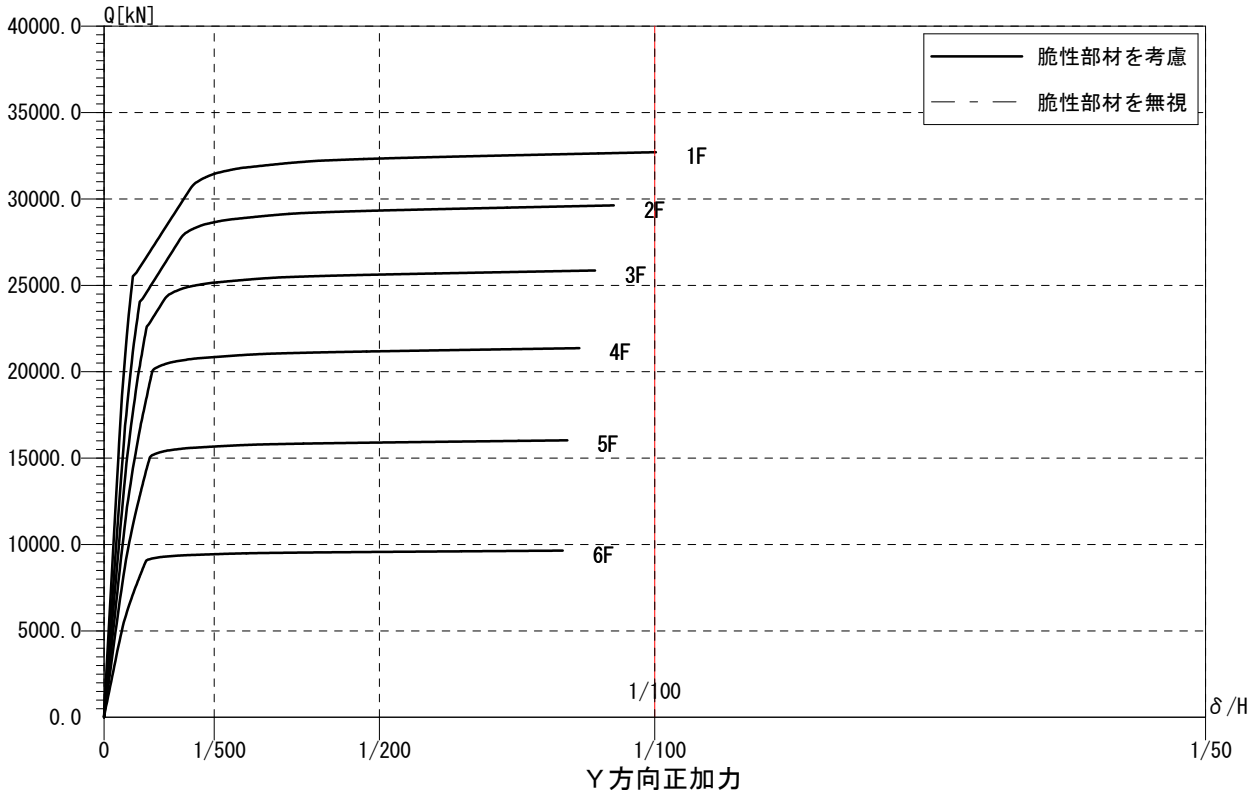


Y方向正加力

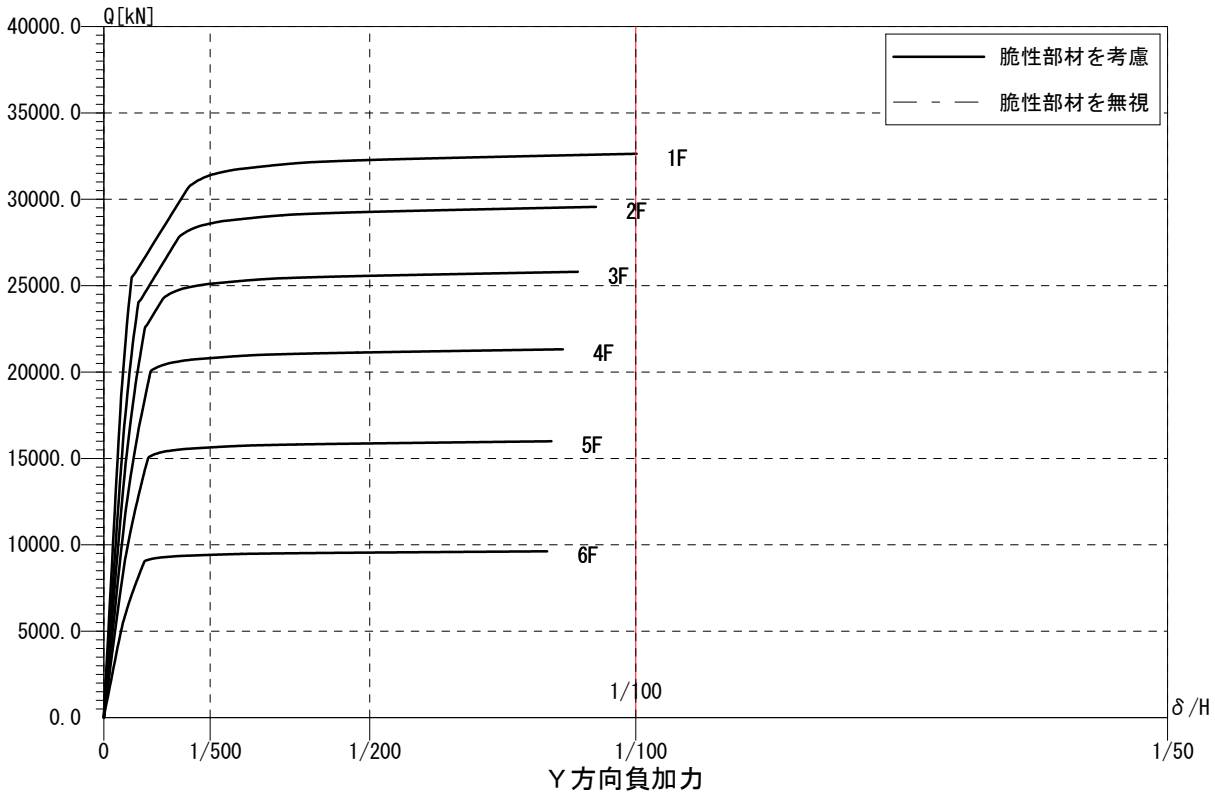


Y方向負加力

## U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時）

### U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

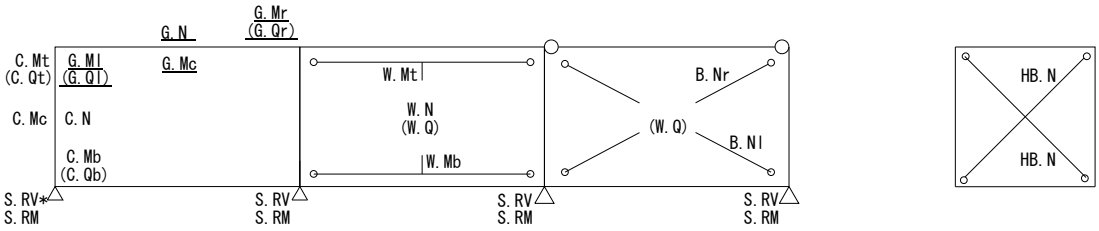


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Ml | ：はり左端部の曲げモーメント | (kN·m) | W.Mt | ：壁頭・柱頭の曲げモーメント | (kN·m) | HB.N | ：水平ブレースの部材軸力　(kN) |
| G.Mr | ：はり右端部の曲げモーメント | (kN·m) | W.Mb | ：壁脚・柱脚の曲げモーメント | (kN·m) | ○ | ：ピン接合 |
| G.Mc | ：はり中央の曲げモーメント | (kN·m) | W.N | ：壁軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) | | |
| G.N | ：はり軸力 | (KN) | W.Q | ：壁・ブレースのせん断力 | (kN) | | |
| | （T:引張，C:圧縮，0は非表示） | | B.Nr | ：ブレース右上がり部材軸力 | (kN) | | |
| | ※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません | | B.Nl | ：ブレース左上がり部材軸力 | (kN) | | |
| G.Ql | ：はり左端部のせん断力 | (kN) | S.RV | ：鉛直方向支点反力 | (kN) | | |
| G.Qr | ：はり右端部のせん断力 | (kN) | | （ ■ ：水平荷重時浮き上がり） | | | |
| C.Mt | ：柱頭の曲げモーメント | (kN·m) | | （ ＊ ：水平荷重時圧縮破壊） | | | |
| C.Mb | ：柱脚の曲げモーメント | (kN·m) | S.RM | ：曲げ支点反力 | (kN·m) | | |
| C.Mc | ：柱中央の曲げモーメント | (kN·m) | | | | | |
| C.N | ：柱軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) | | | | | |
| | （※C.Nは0の場合、非表示） | | | | | | |
| C.Qt | ：柱頭のせん断力 | (kN) | | | | | |
| C.Qb | ：柱脚のせん断力 | (kN) | | | | | |

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

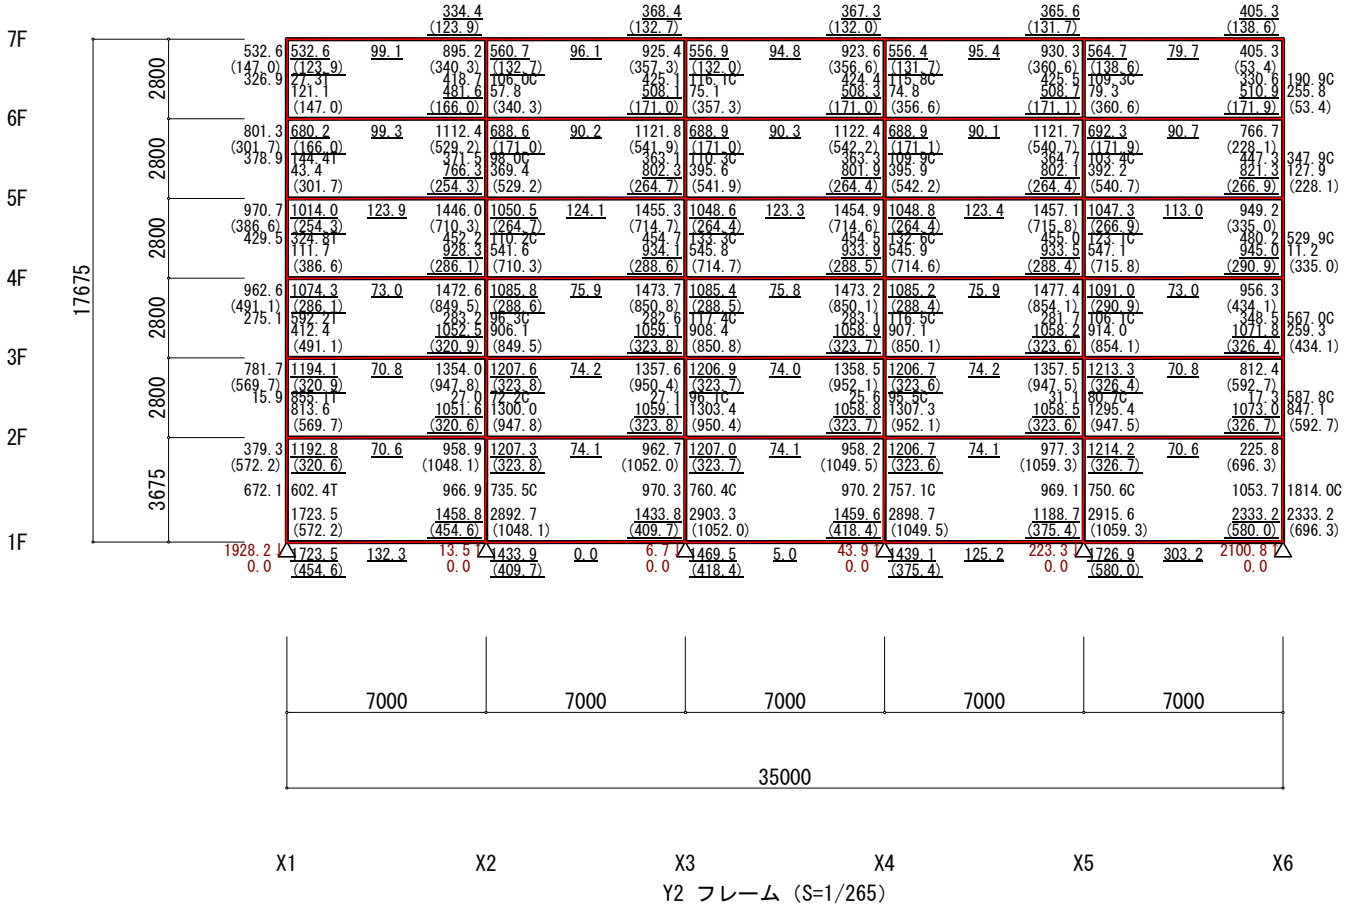


Y2 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

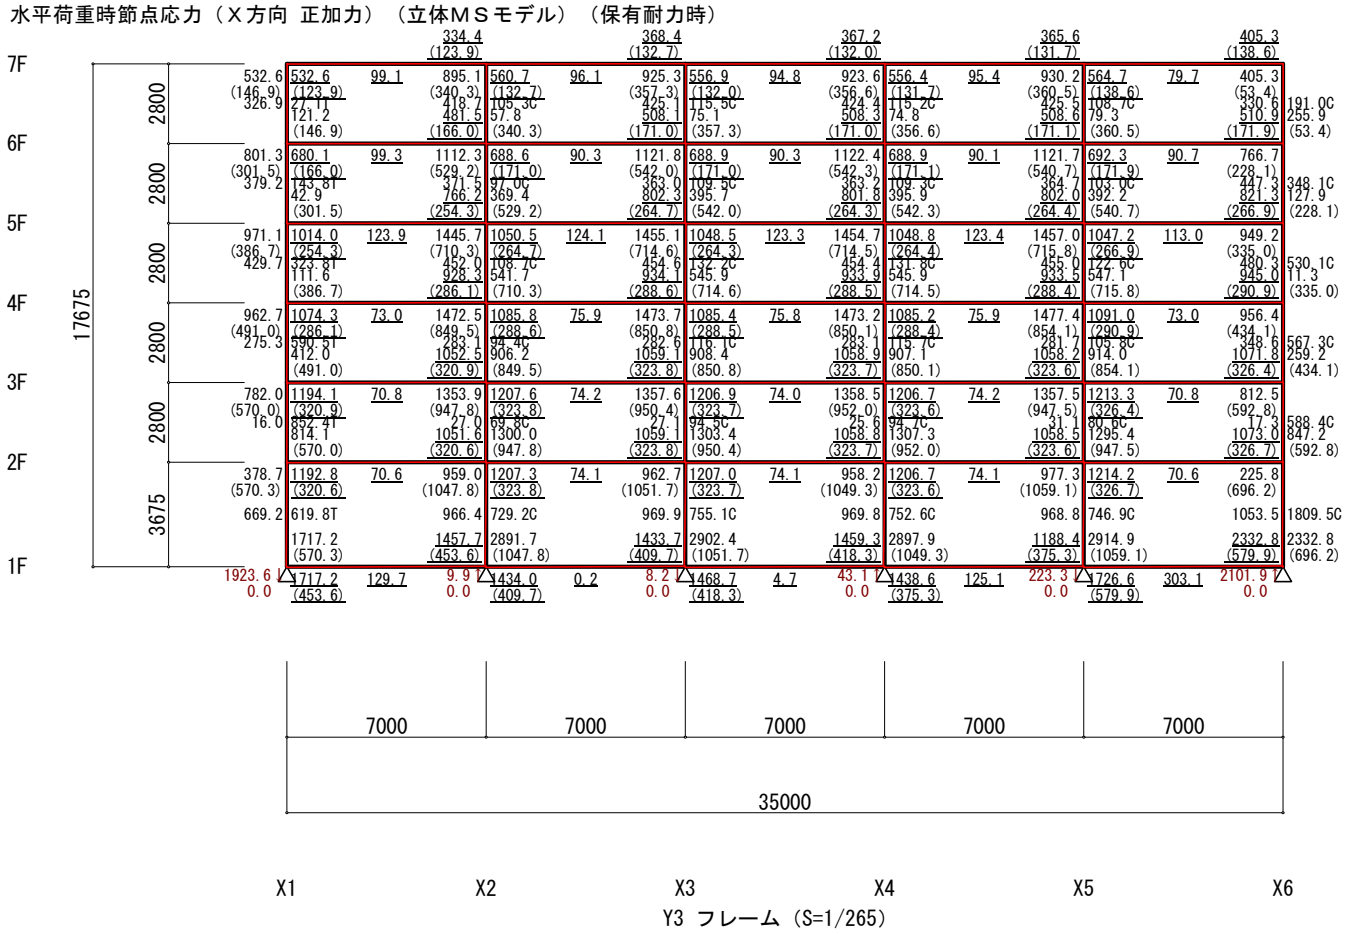

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

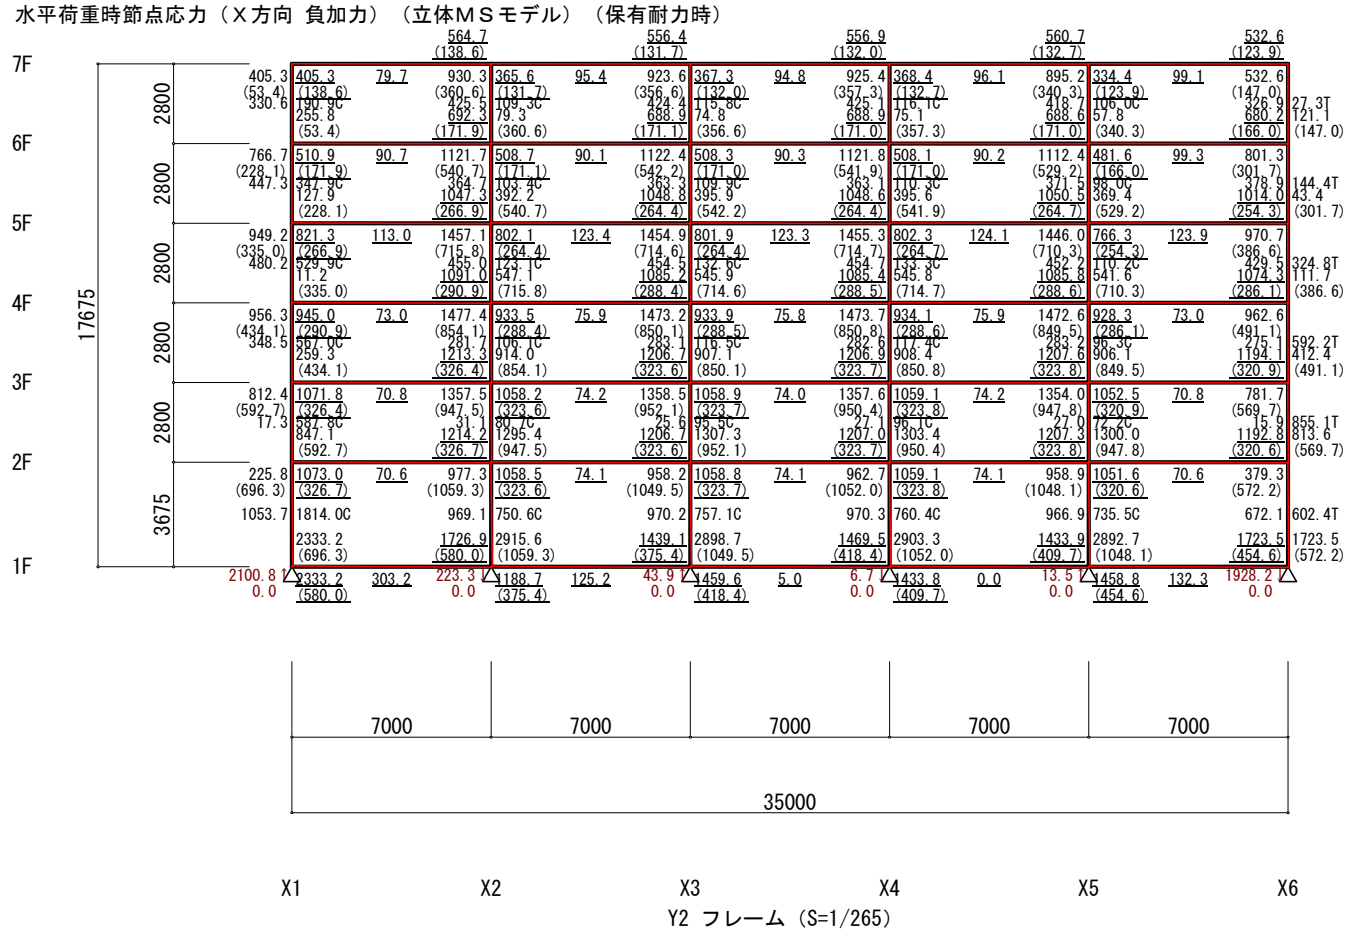


水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

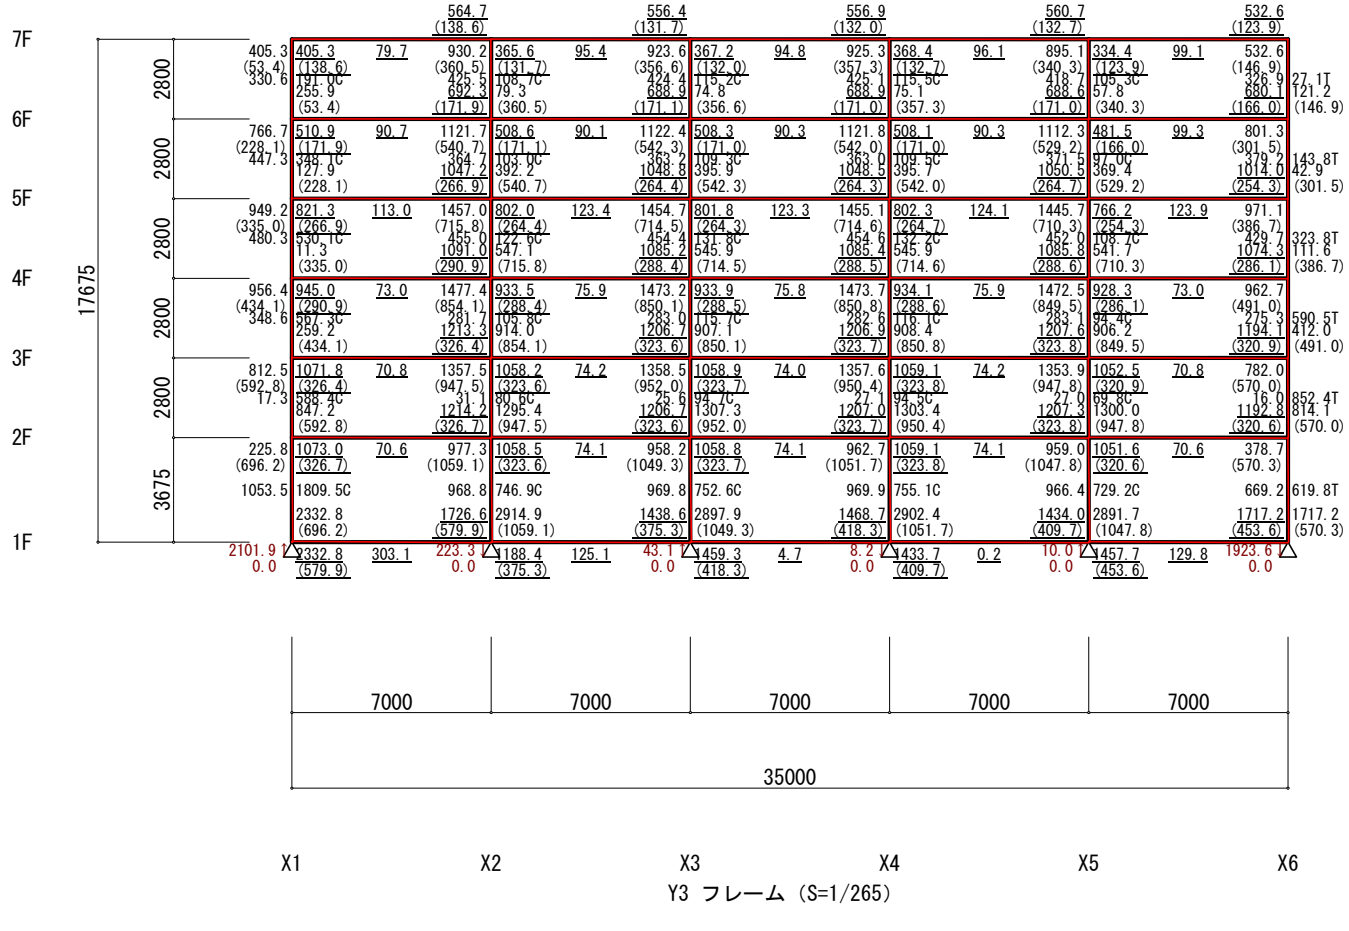

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

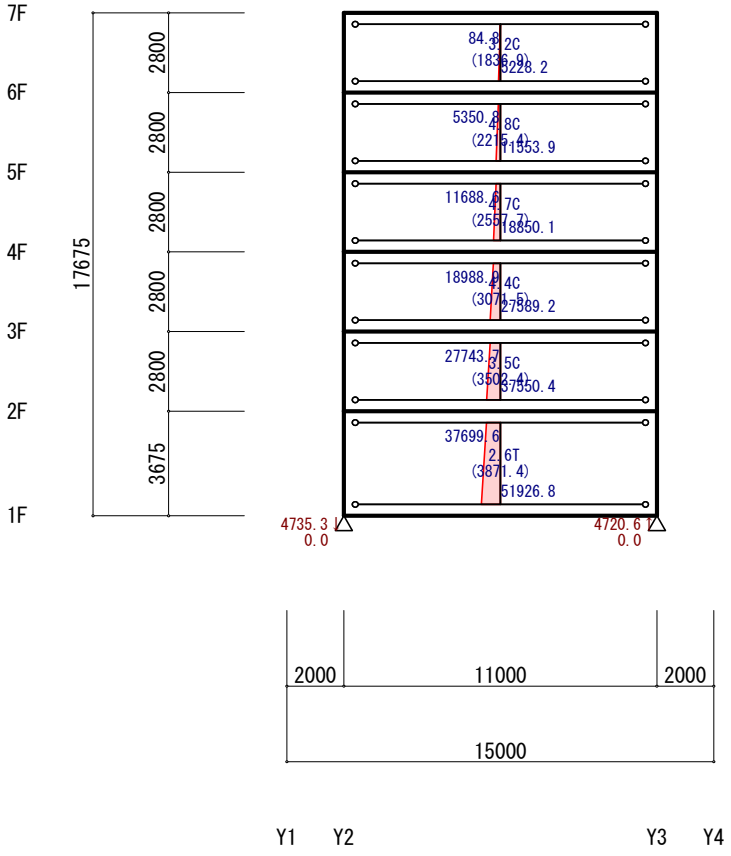


X1 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

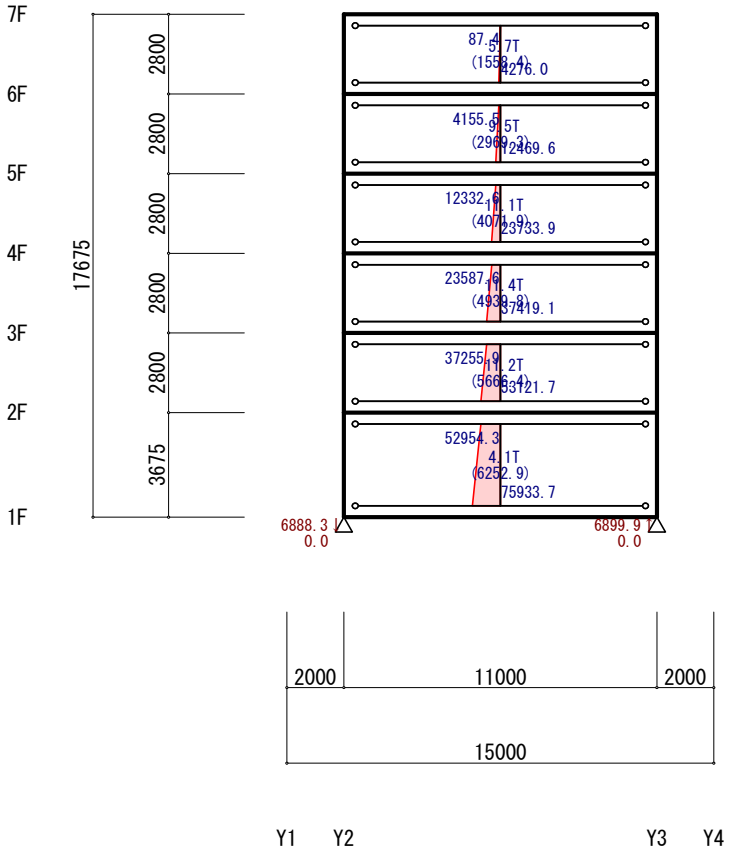


X2 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

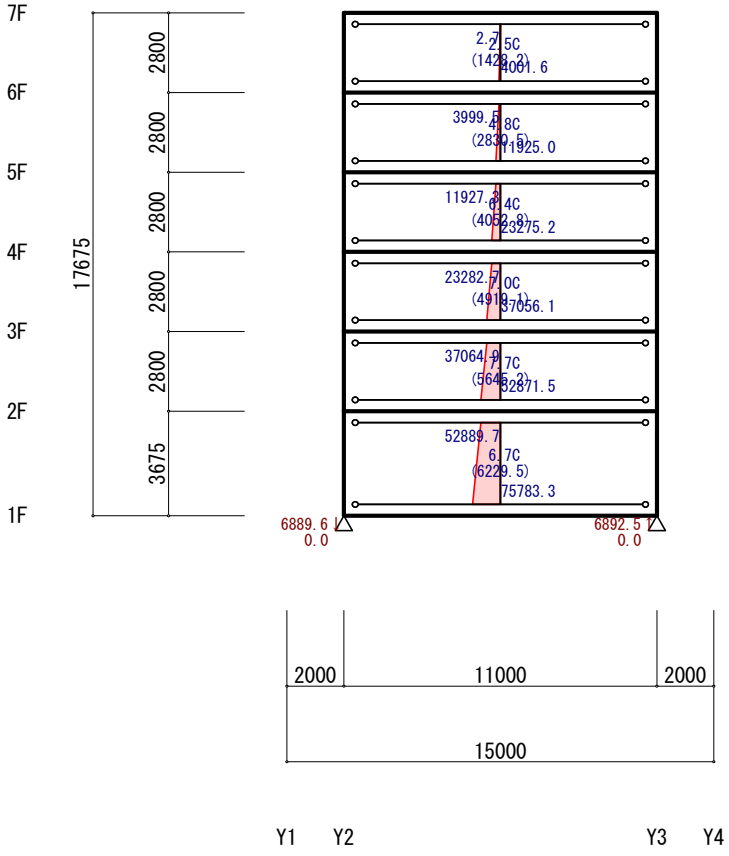


X3 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

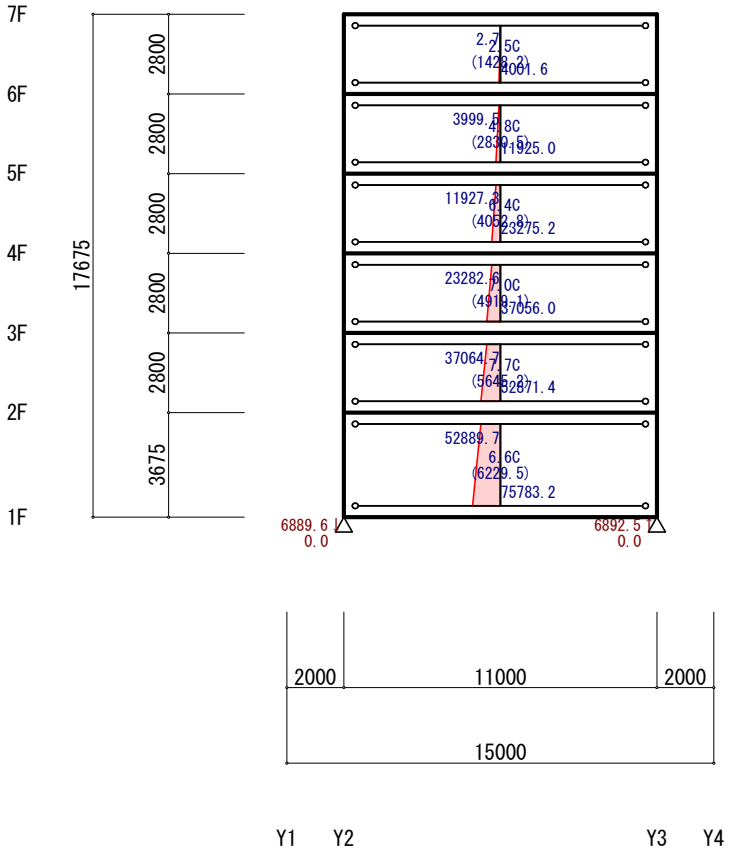


X4 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

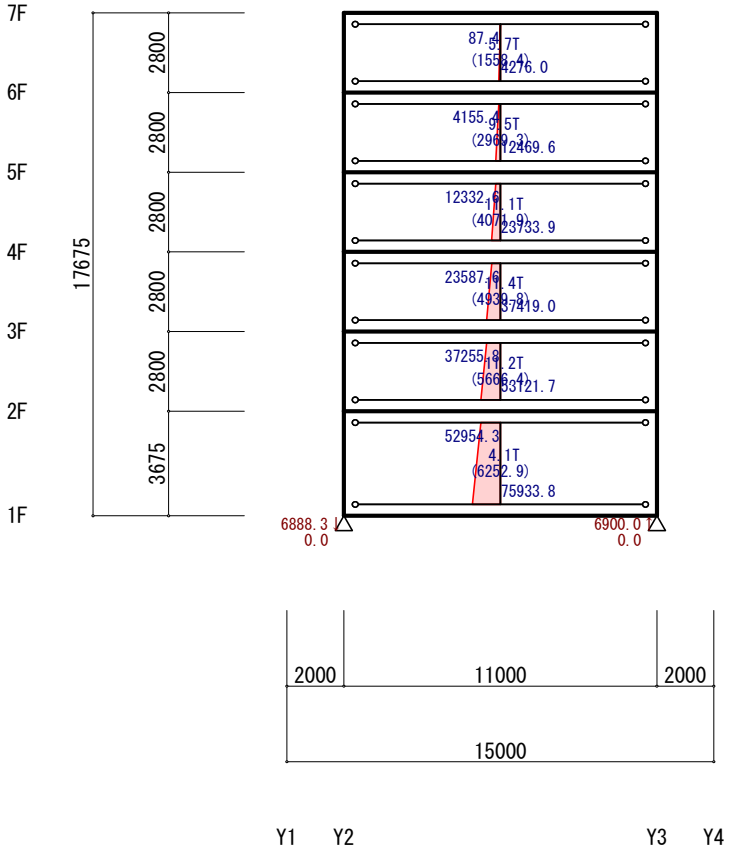


X5 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

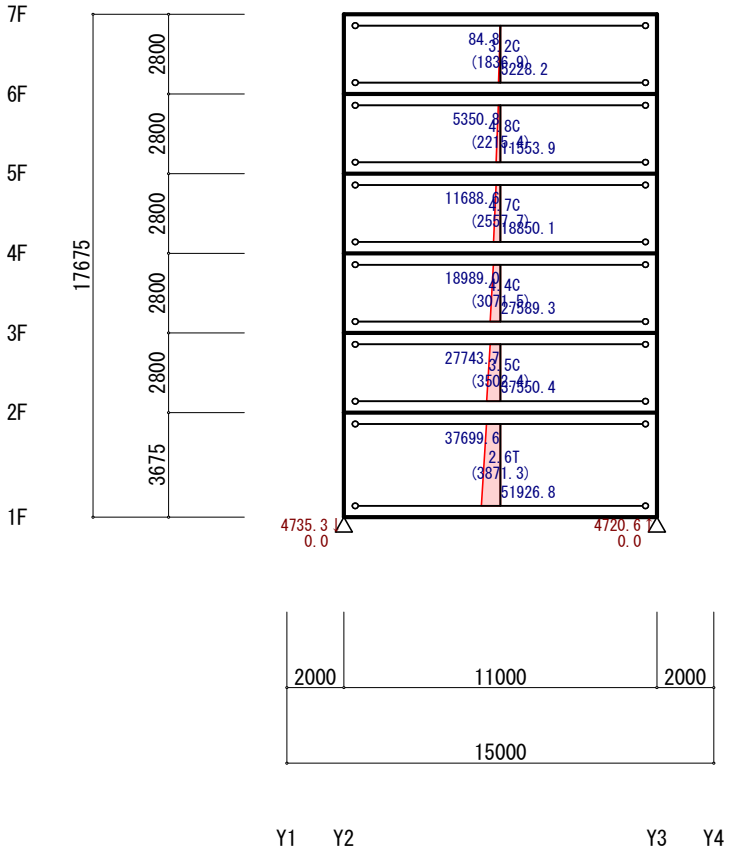


X6 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

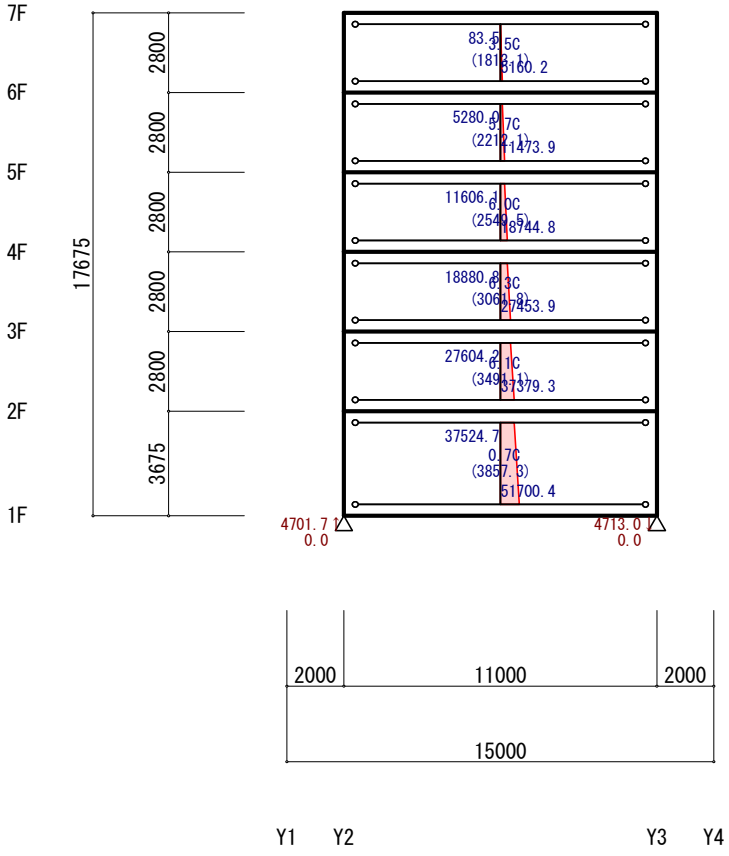


X1 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

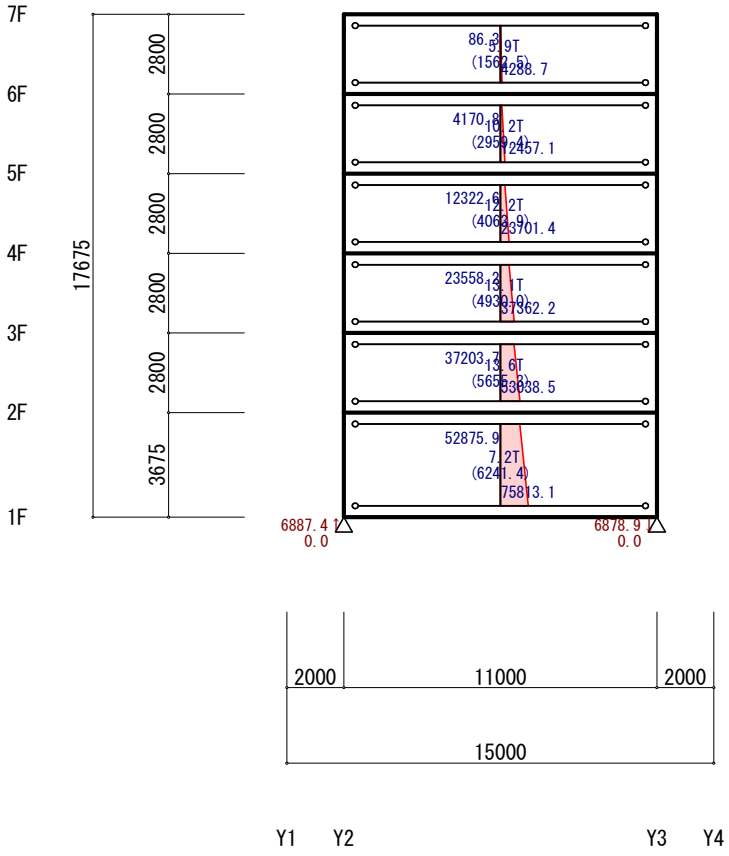


X2 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

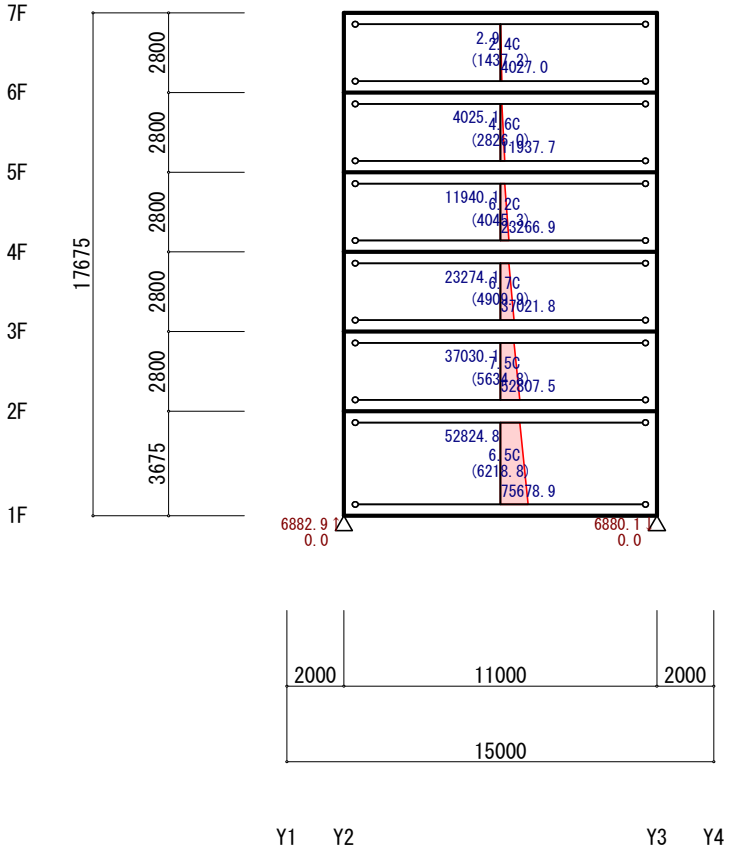


X3 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

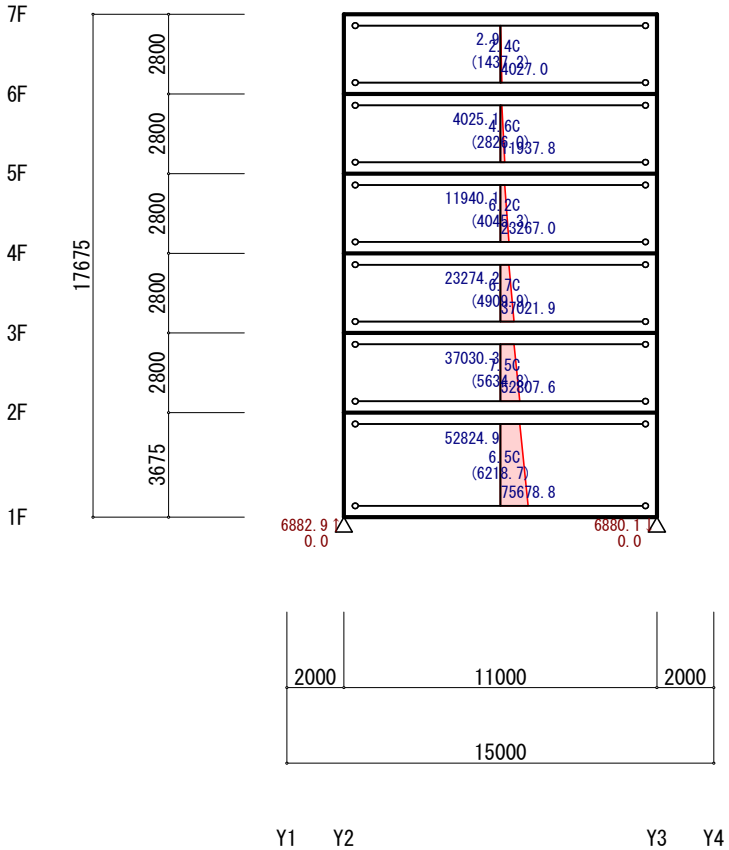


X4 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

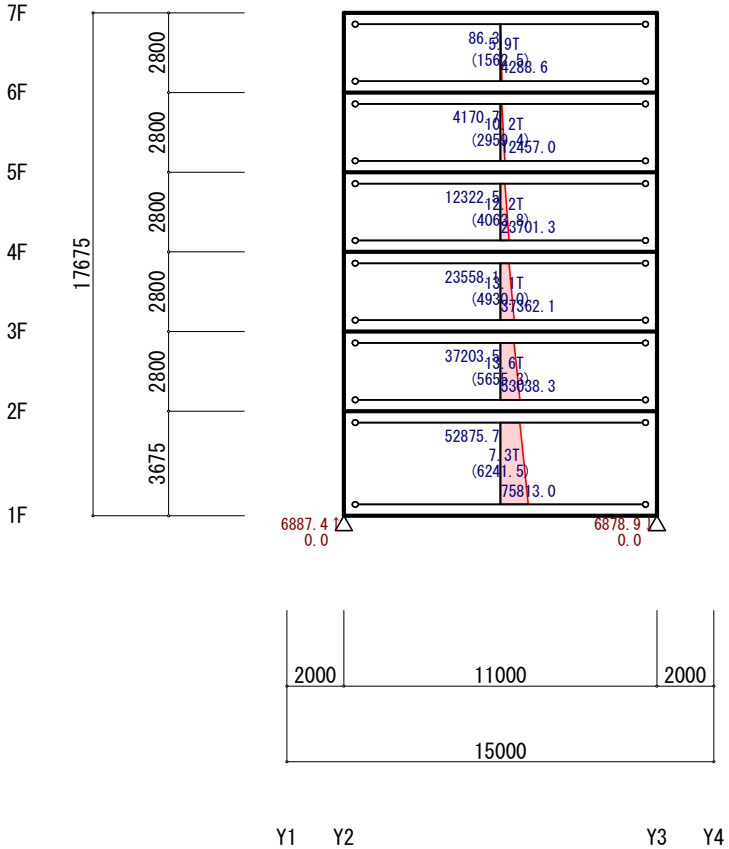


X5 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

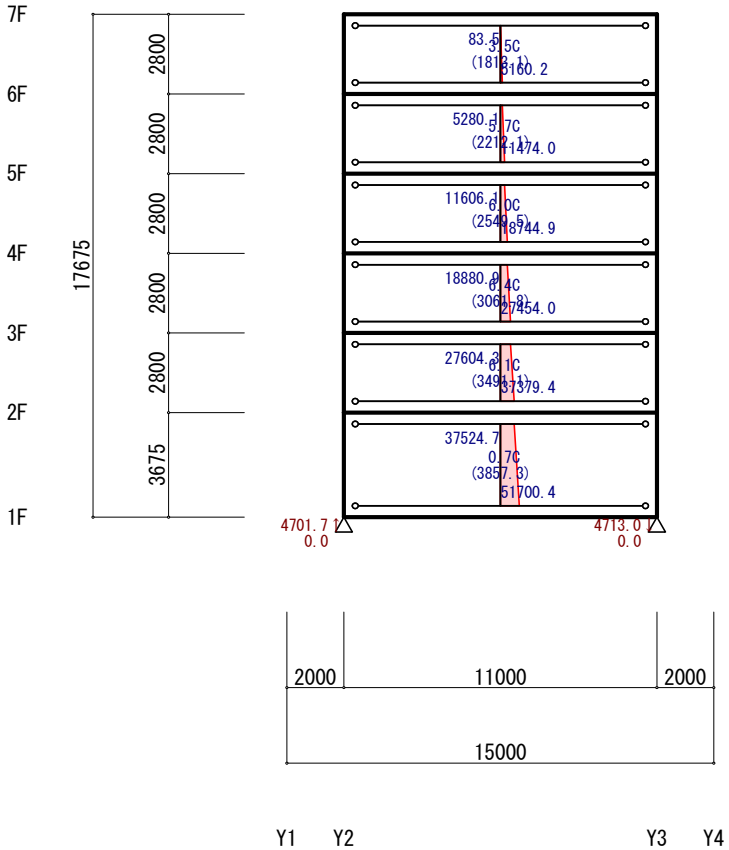


X6 フレーム（S=1/265）

## U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

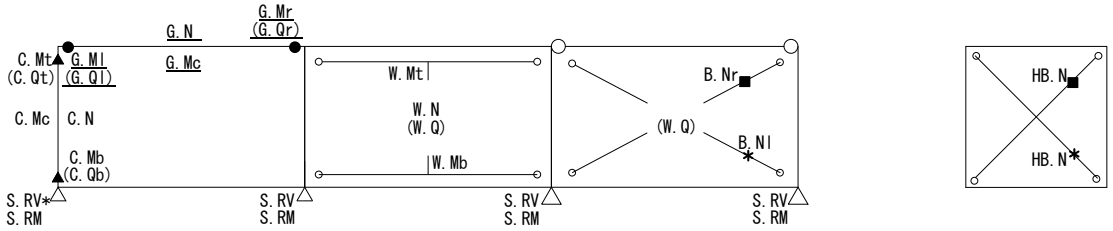


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Ml | ：はり左端部の曲げモーメント | (kN·m) | W.Mt | ：壁頭・柱頭の曲げモーメント | (kN·m) |
| G.Mr | ：はり右端部の曲げモーメント | (kN·m) | W.Mb | ：壁脚・柱脚の曲げモーメント | (kN·m) |
| G.Mc | ：はり中央の曲げモーメント | (kN·m) | W.N | ：壁軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) |
| G.N | ：はり軸力 | (kN) | W.Q | ：壁・ブレースのせん断力 | (kN) |
| | （T:引張，C:圧縮，0は非表示） | | B.Nr | ：ブレース右上がり部材軸力 | (kN) |
| | ※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません | | B.Nl | ：ブレース左上がり部材軸力 | (kN) |
| G.Ql | ：はり左端部のせん断力 | (kN) | S.RV | ：鉛直方向支点反力 | (kN) |
| G.Qr | ：はり右端部のせん断力 | (kN) | | （■：水平荷重時浮き上がり） | |
| | | | | （＊：水平荷重時圧縮破壊） | |
| C.Mt | ：柱頭の曲げモーメント | (kN·m) | S.RM | ：曲げ支点反力 | (kN·m) |
| C.Mb | ：柱脚の曲げモーメント | (kN·m) | | | |
| C.Mc | ：柱中央の曲げモーメント | (kN·m) | ※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。 | | |
| C.N | ：柱軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) | 「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と | | |
| | （※C.Nは0の場合、非表示） | | 比較確認を行ってください。 | | |
| C.Qt | ：柱頭のせん断力 | (kN) | | | |
| C.Qb | ：柱脚のせん断力 | (kN) | | | |

| | | |
|---|---|---|
| HB.N | ：水平ブレースの部材軸力 | (kN) |
| ● | ：曲げ破壊 | |
| ▲ | ：せん断破壊 | |
| ■ | ：引張破壊 | |
| ＊ | ：圧縮破壊 | |
| 耐震壁の破壊表示 | | |
| ◎ | ：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊 | |
| ○ | ：ピン接合 | |

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

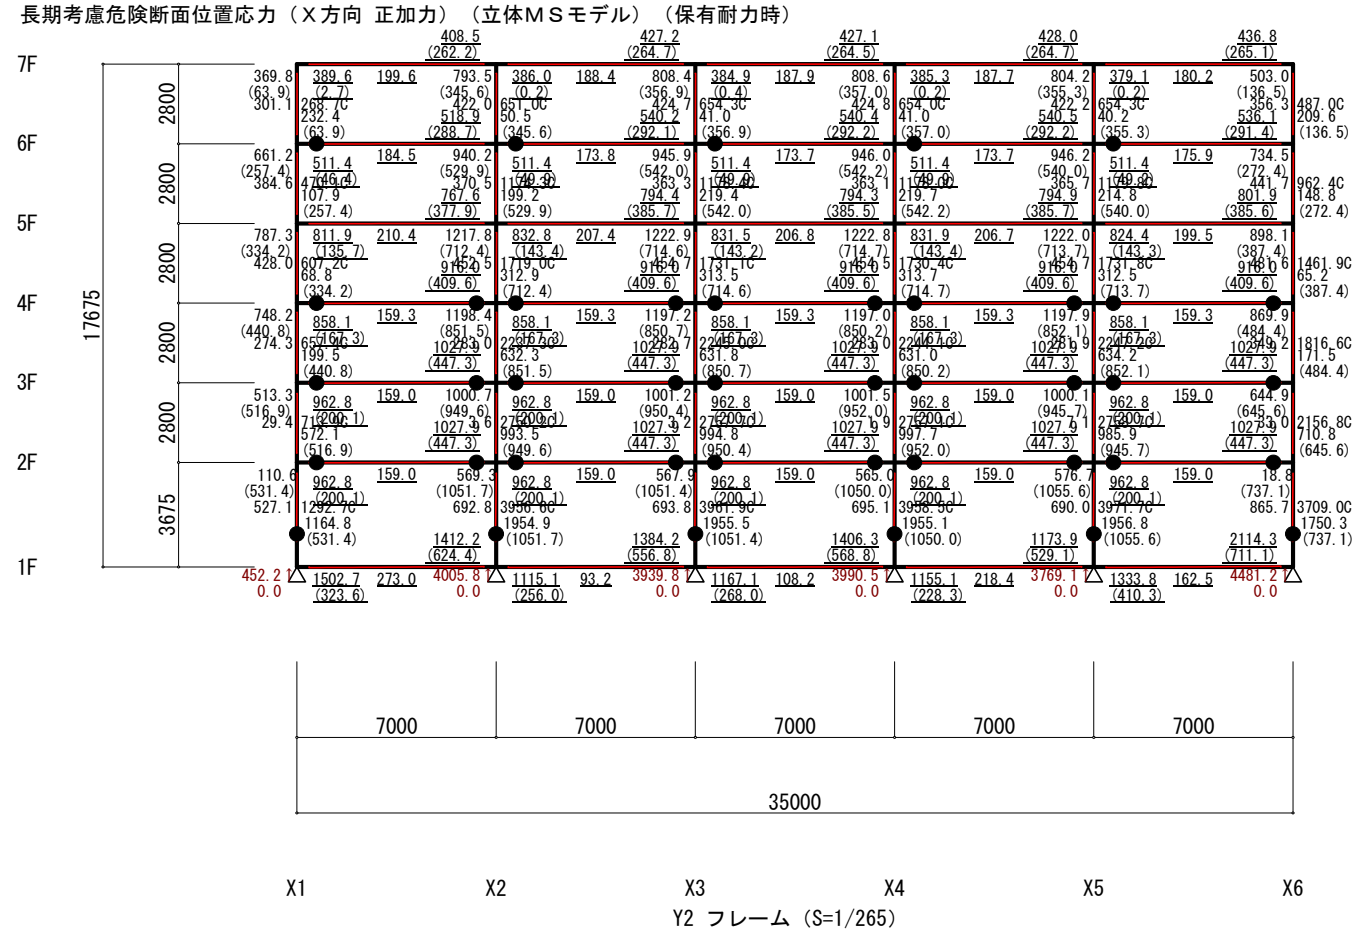

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

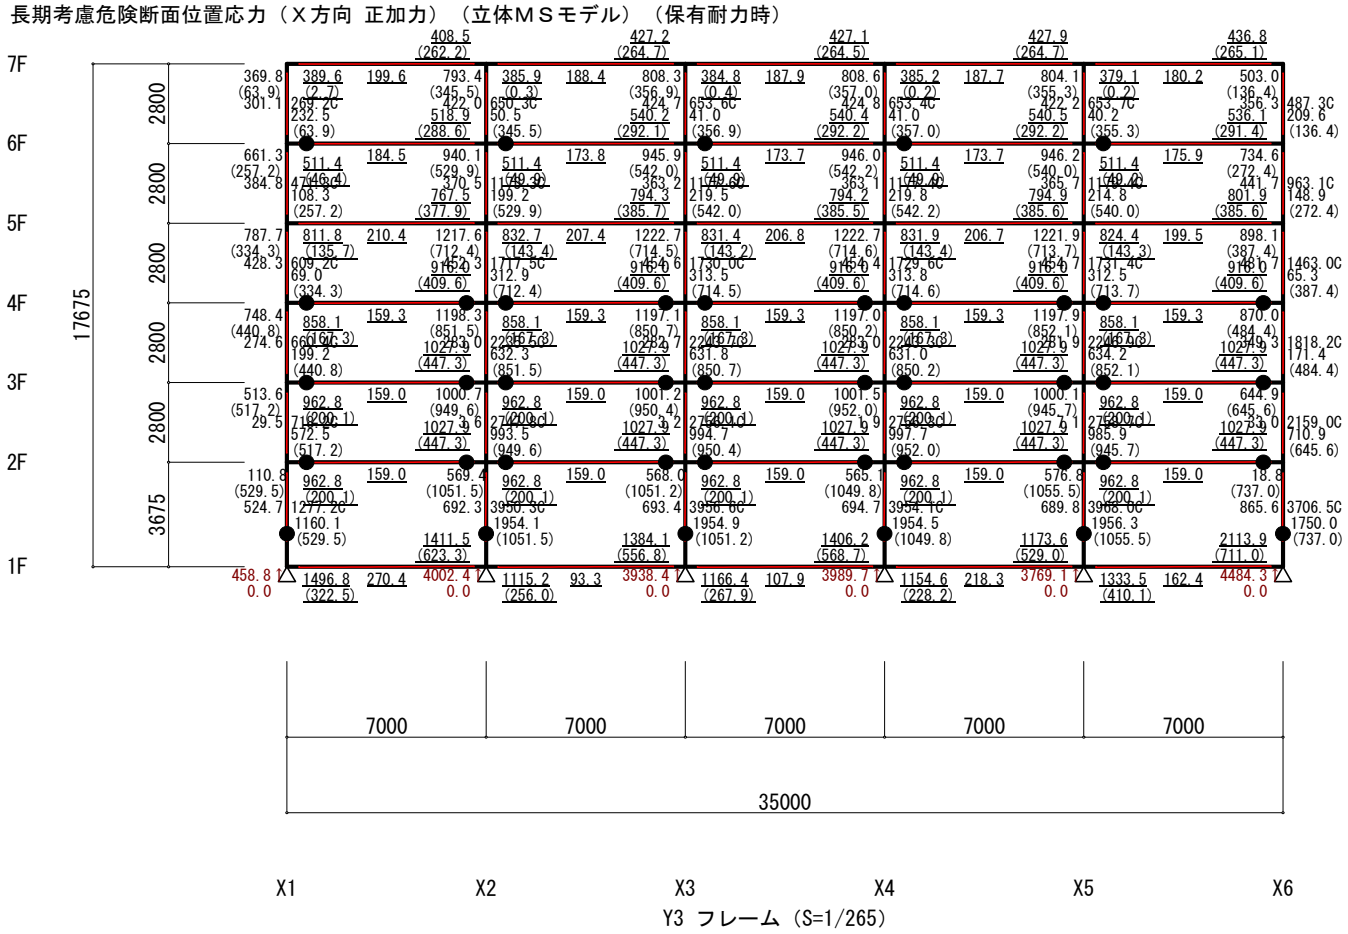

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

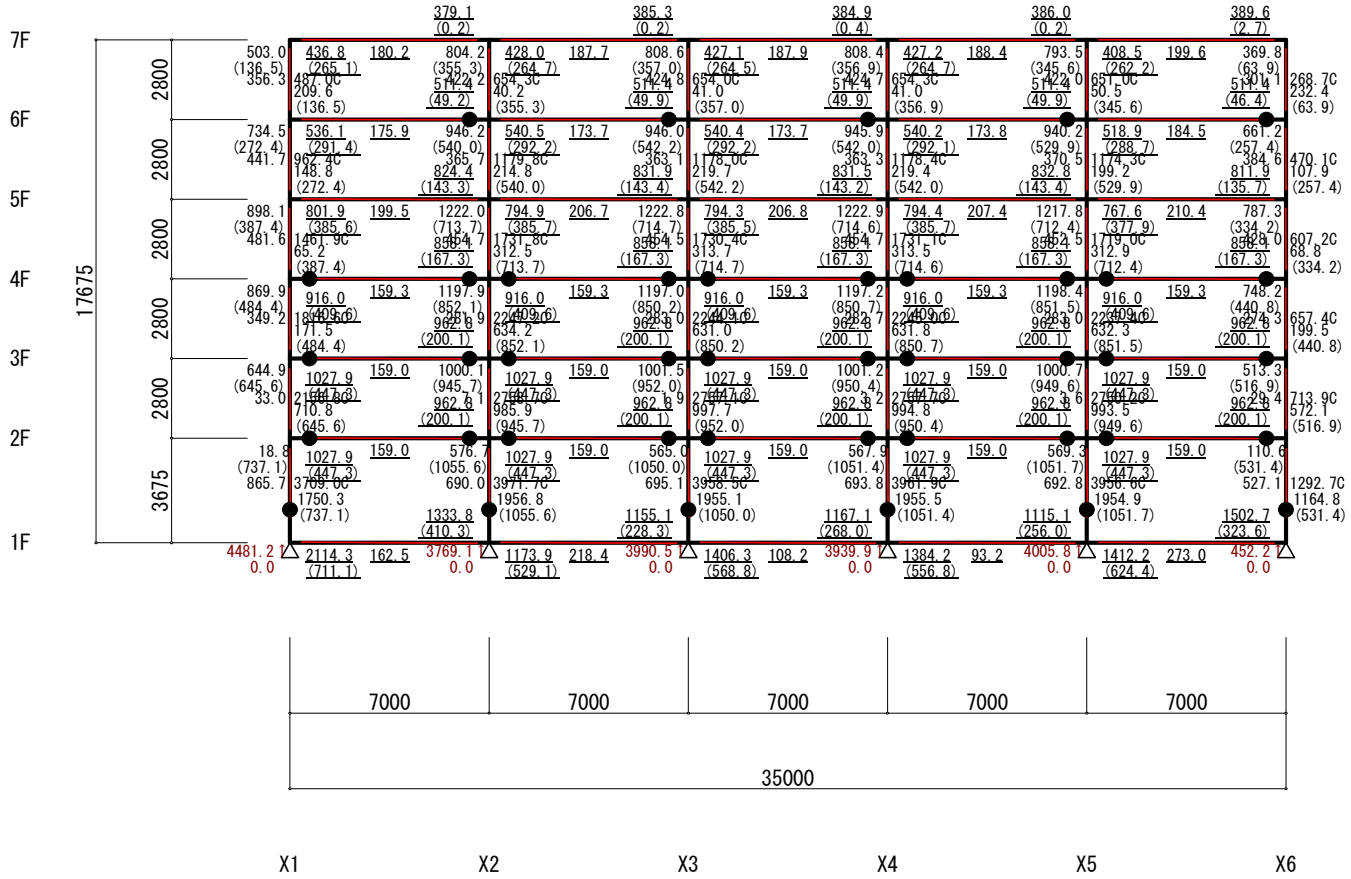


Y2 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

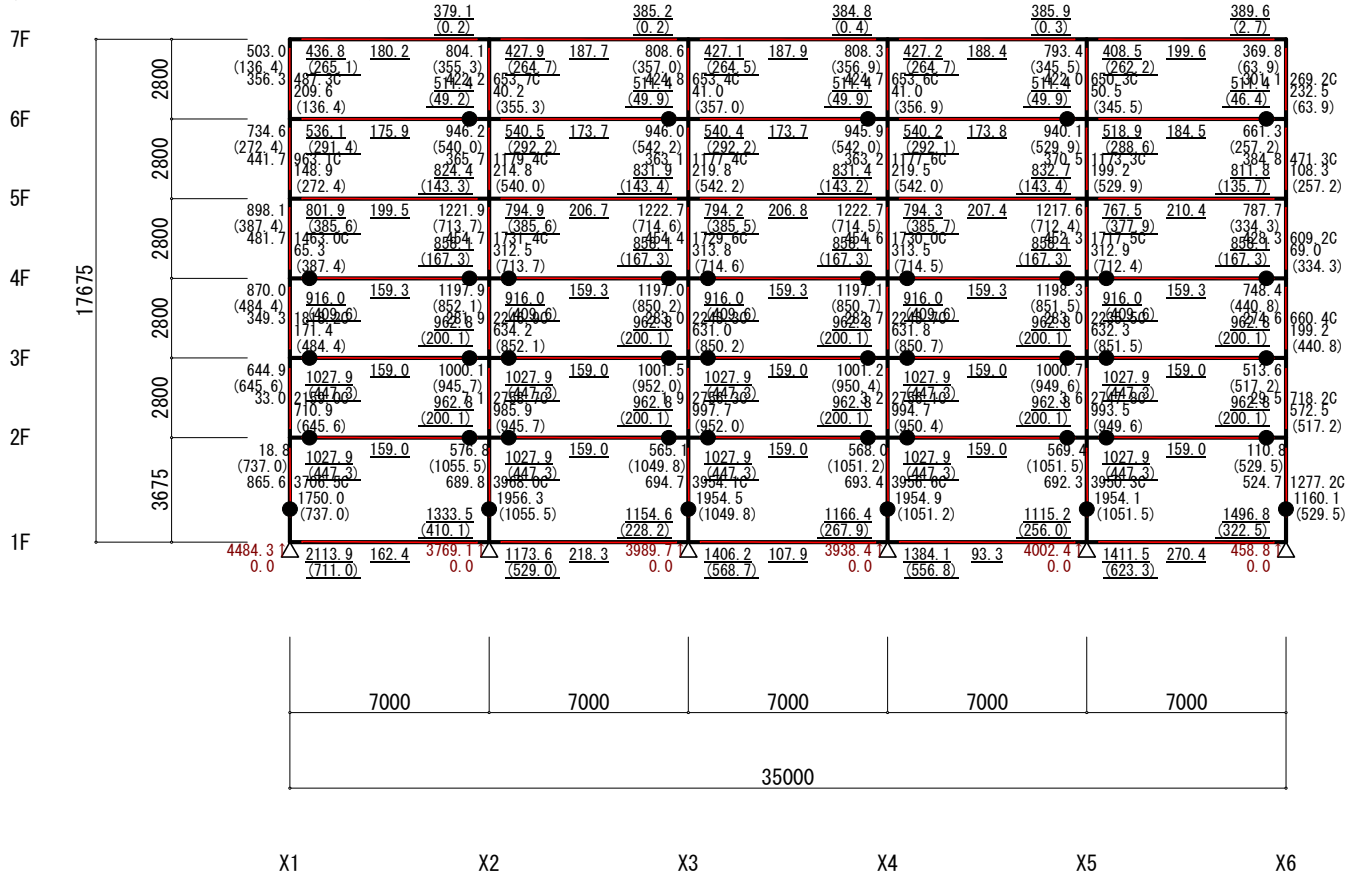


Y3 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

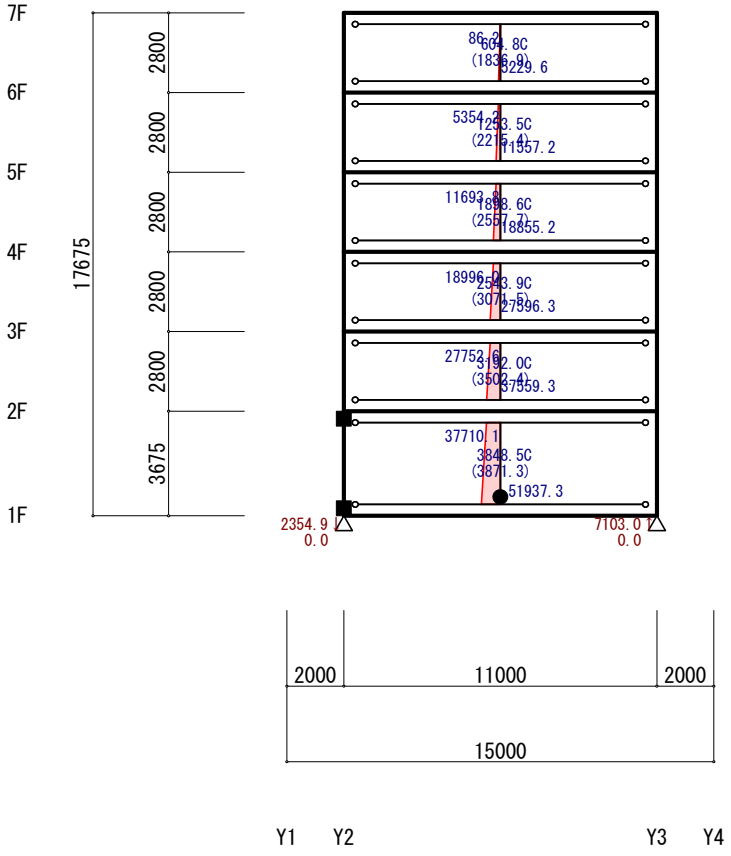


X1 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

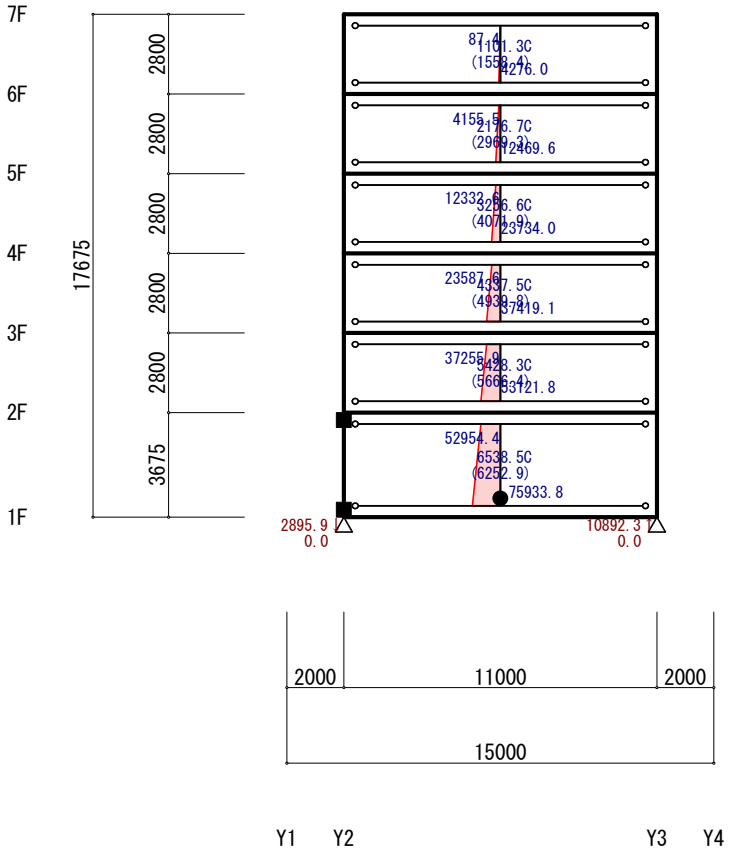


X2 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

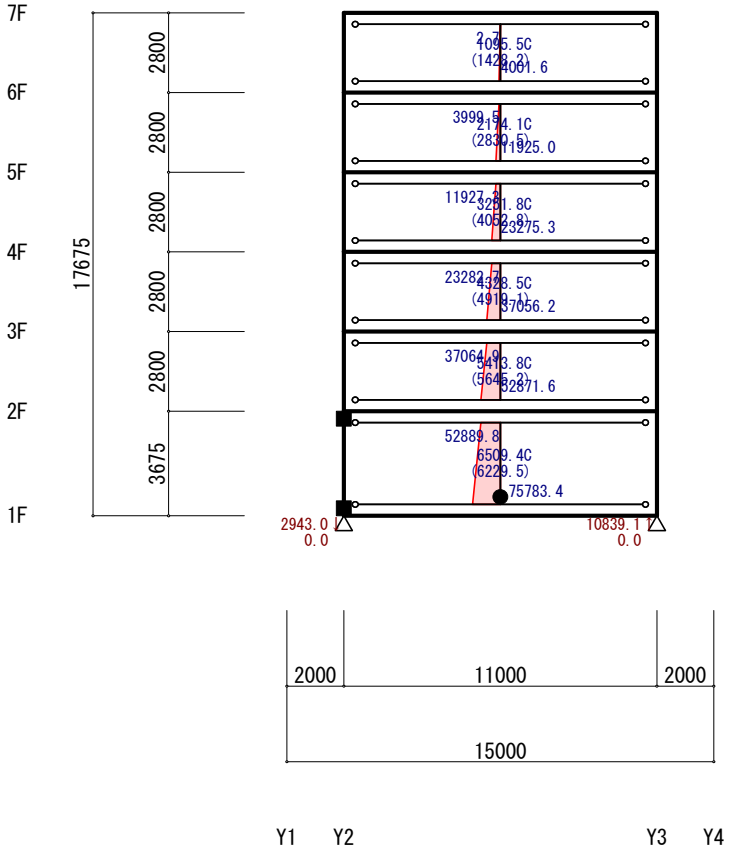


X3 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

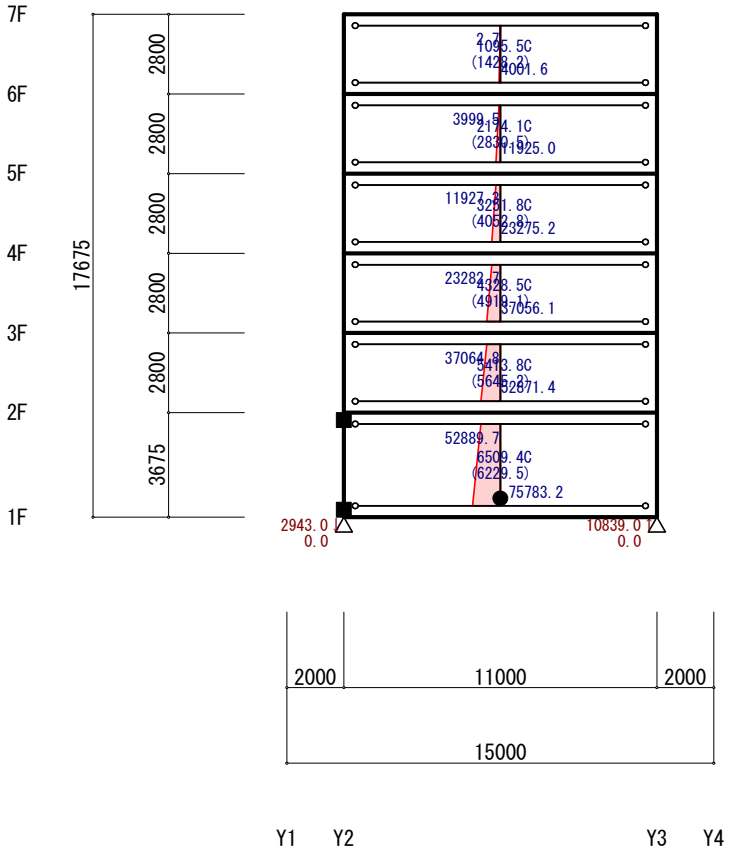


X4 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

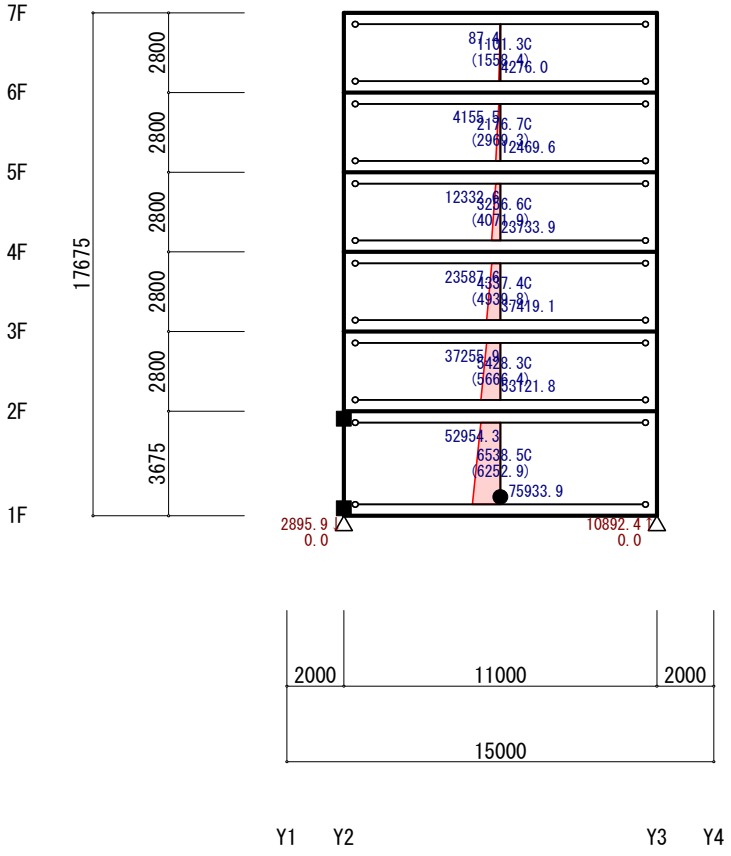


X5 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

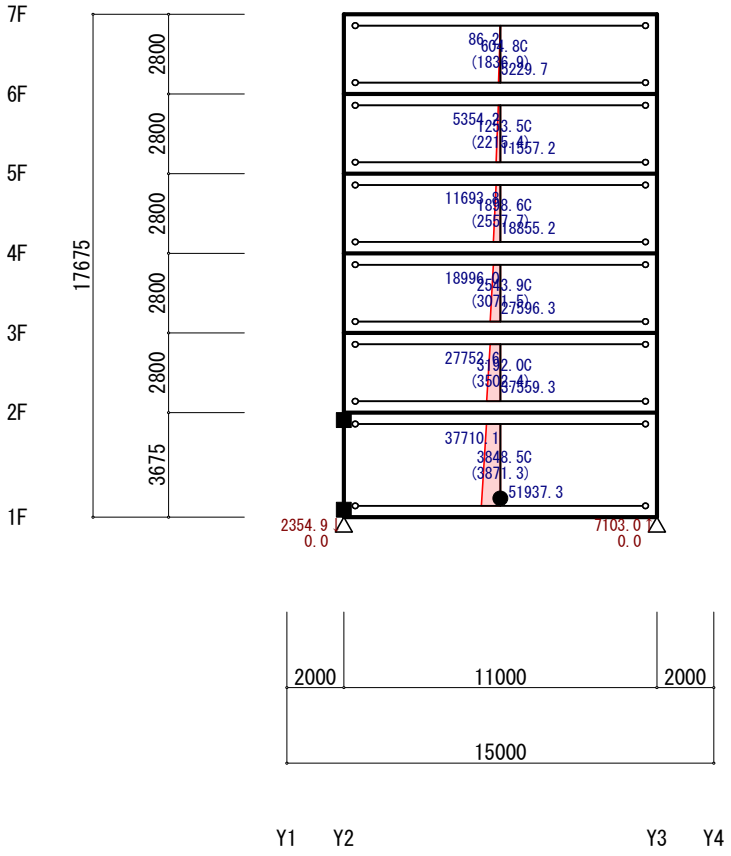


X6 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

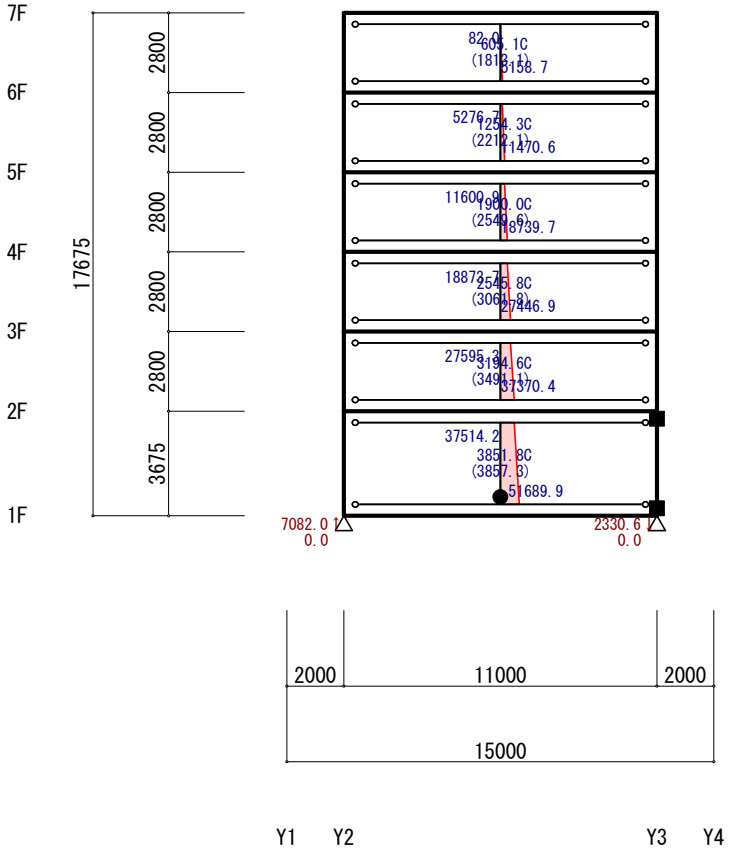


X1 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

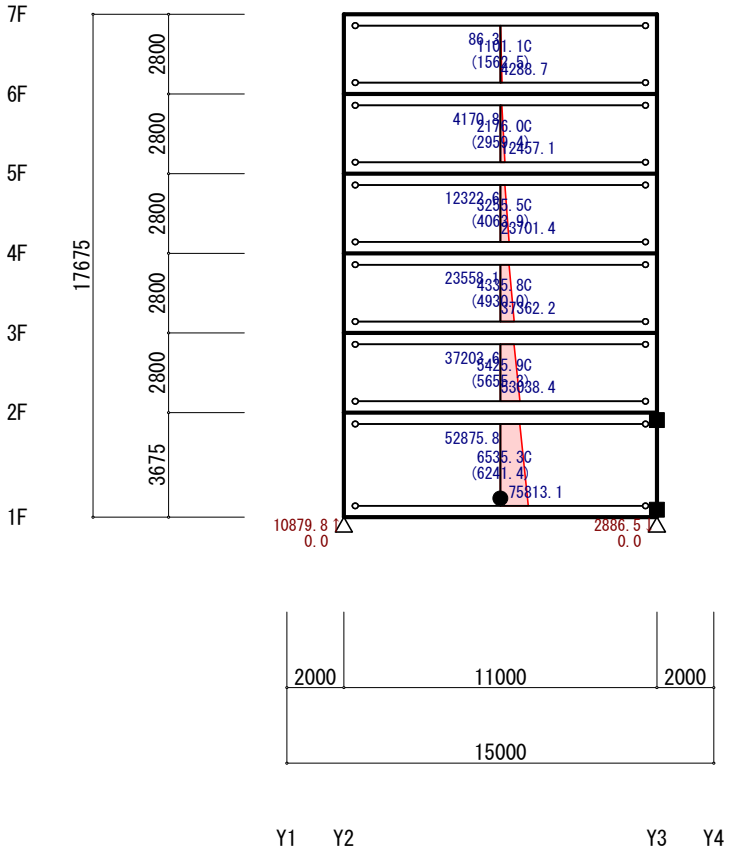


X2 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

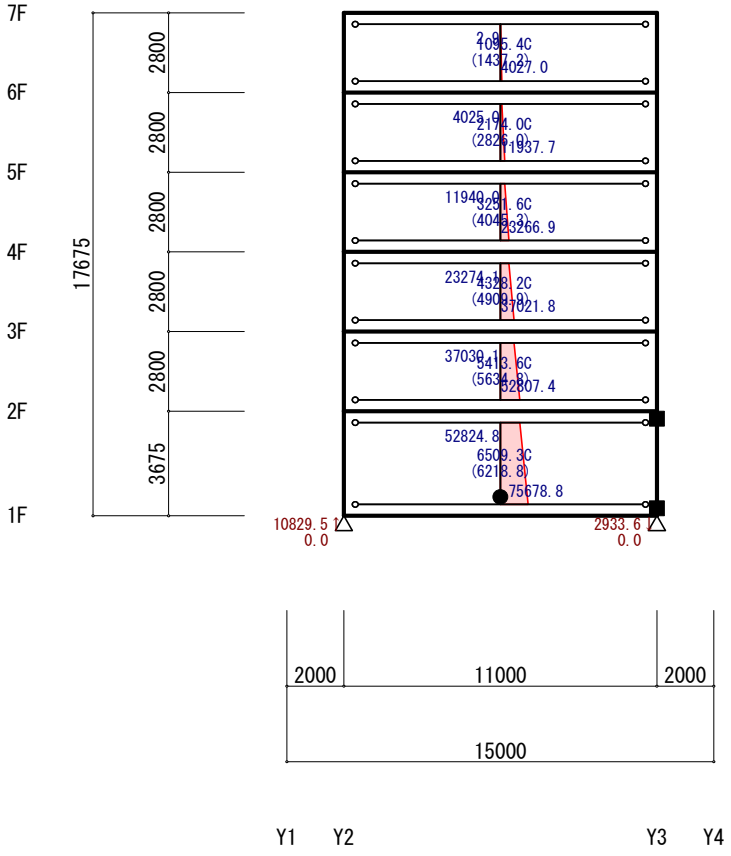


X3 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

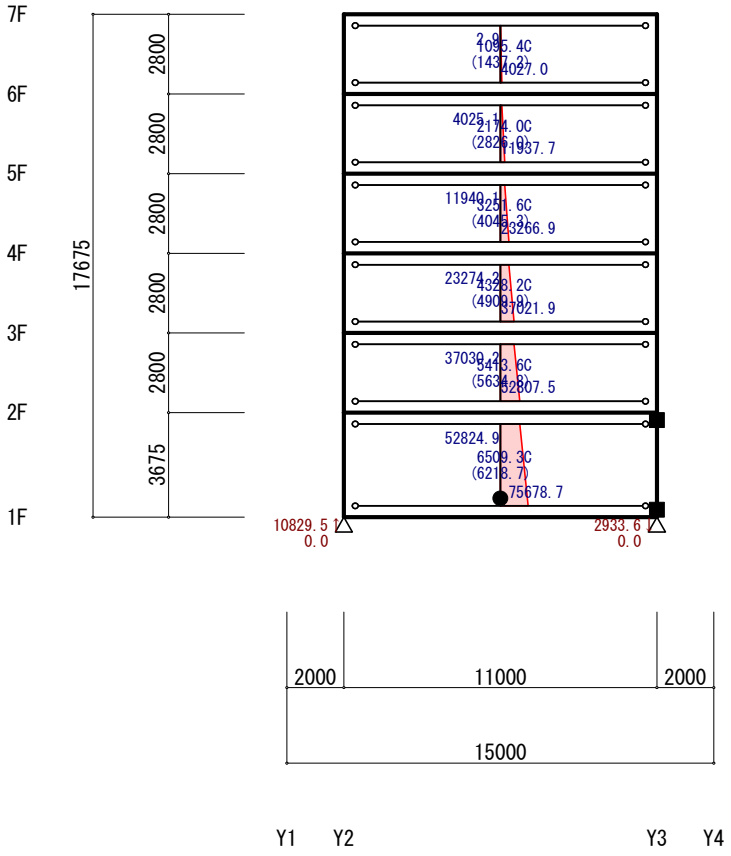


X4 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

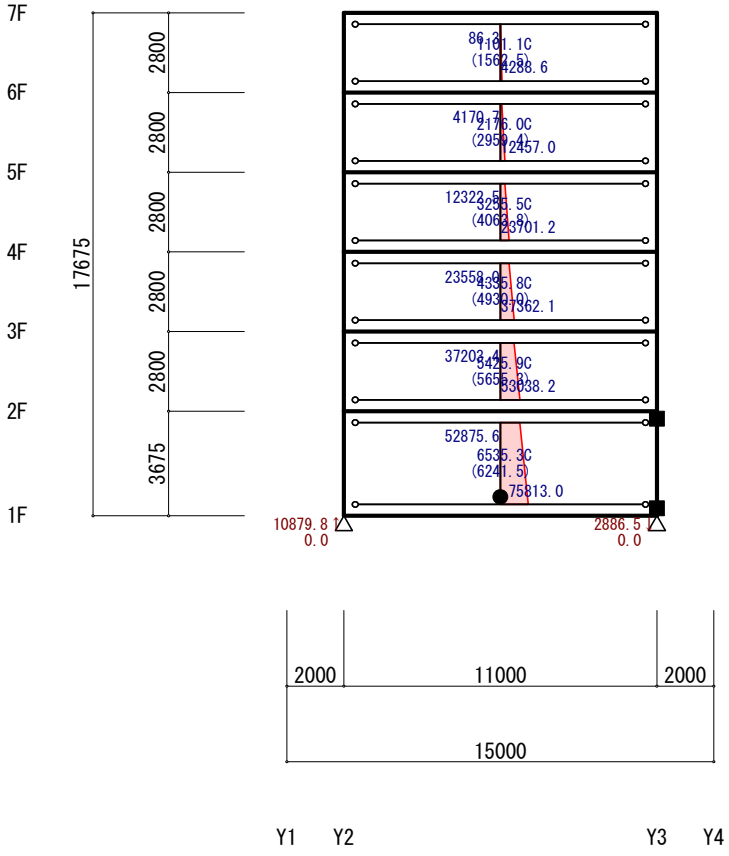


X5 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

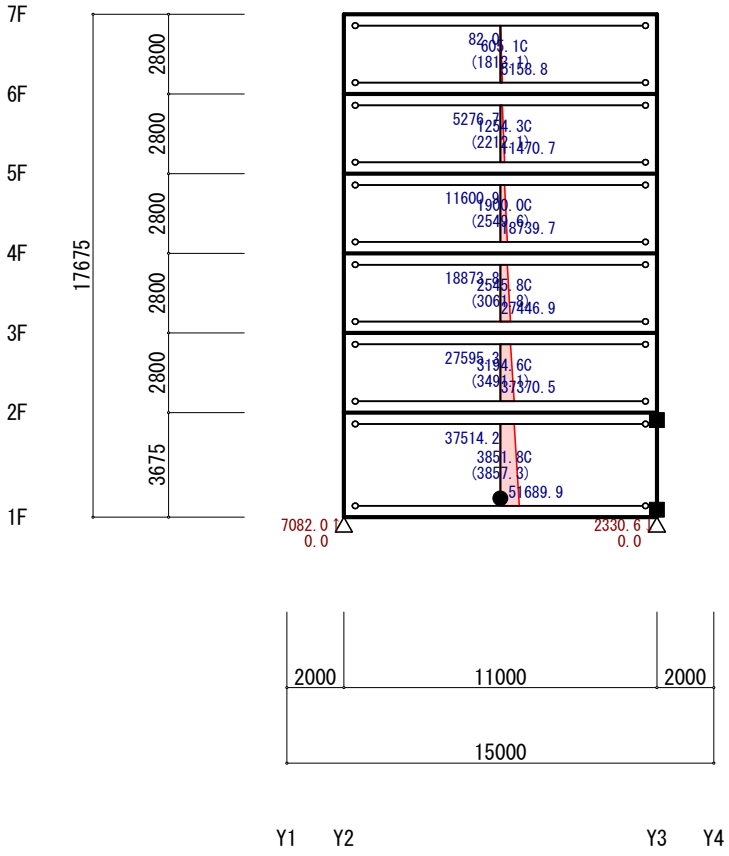


X6 フレーム（S=1/265）

## U-4.5　終局時機構図（保有耐力時）

### U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時）

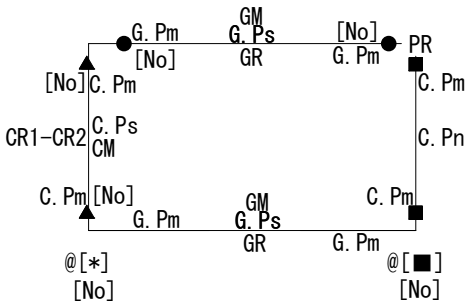


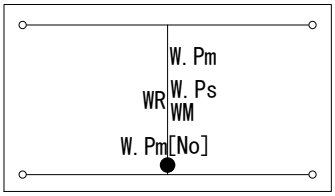


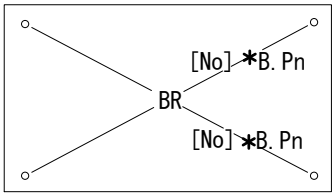


●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、＊：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

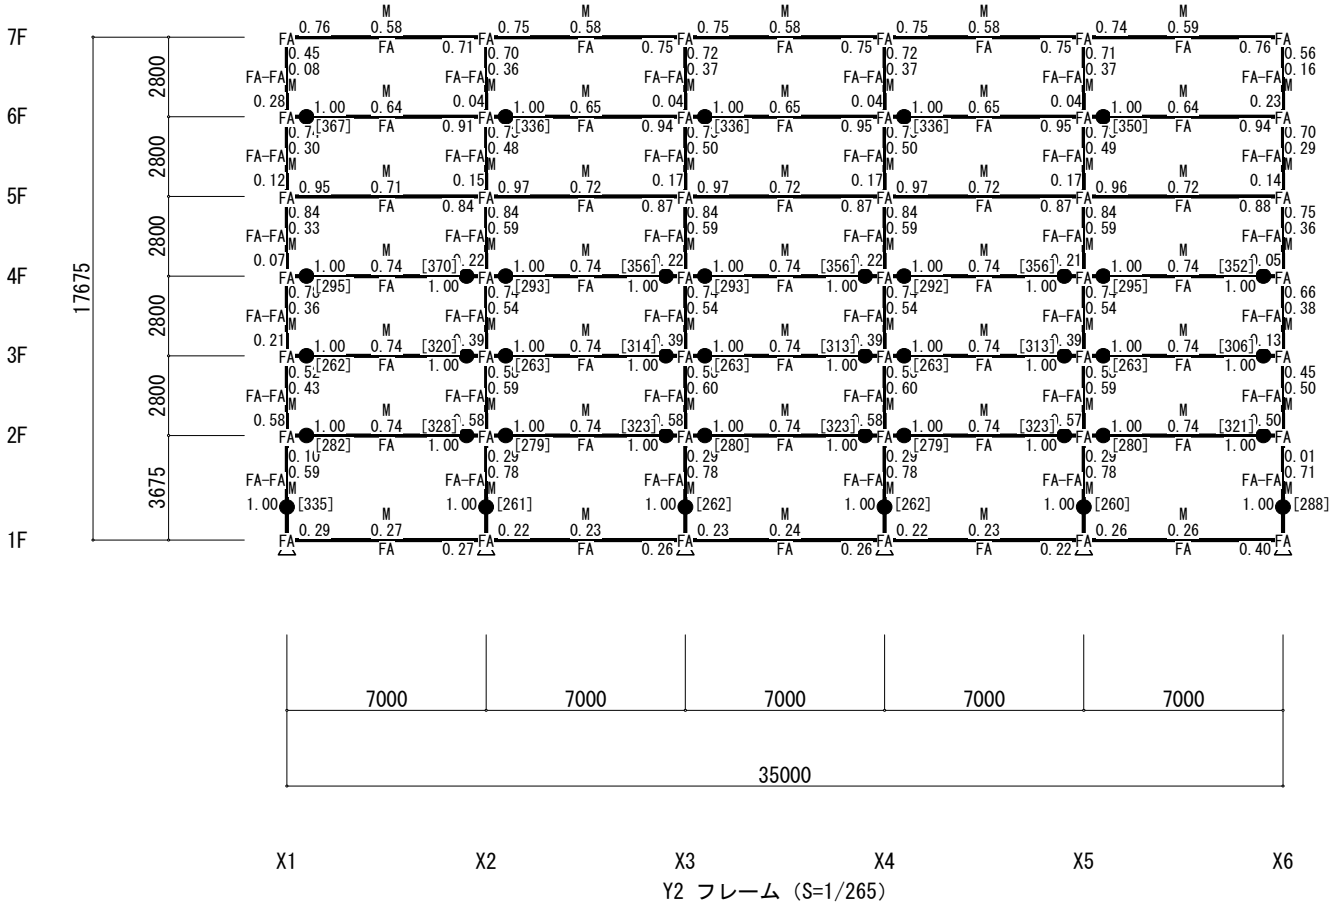

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

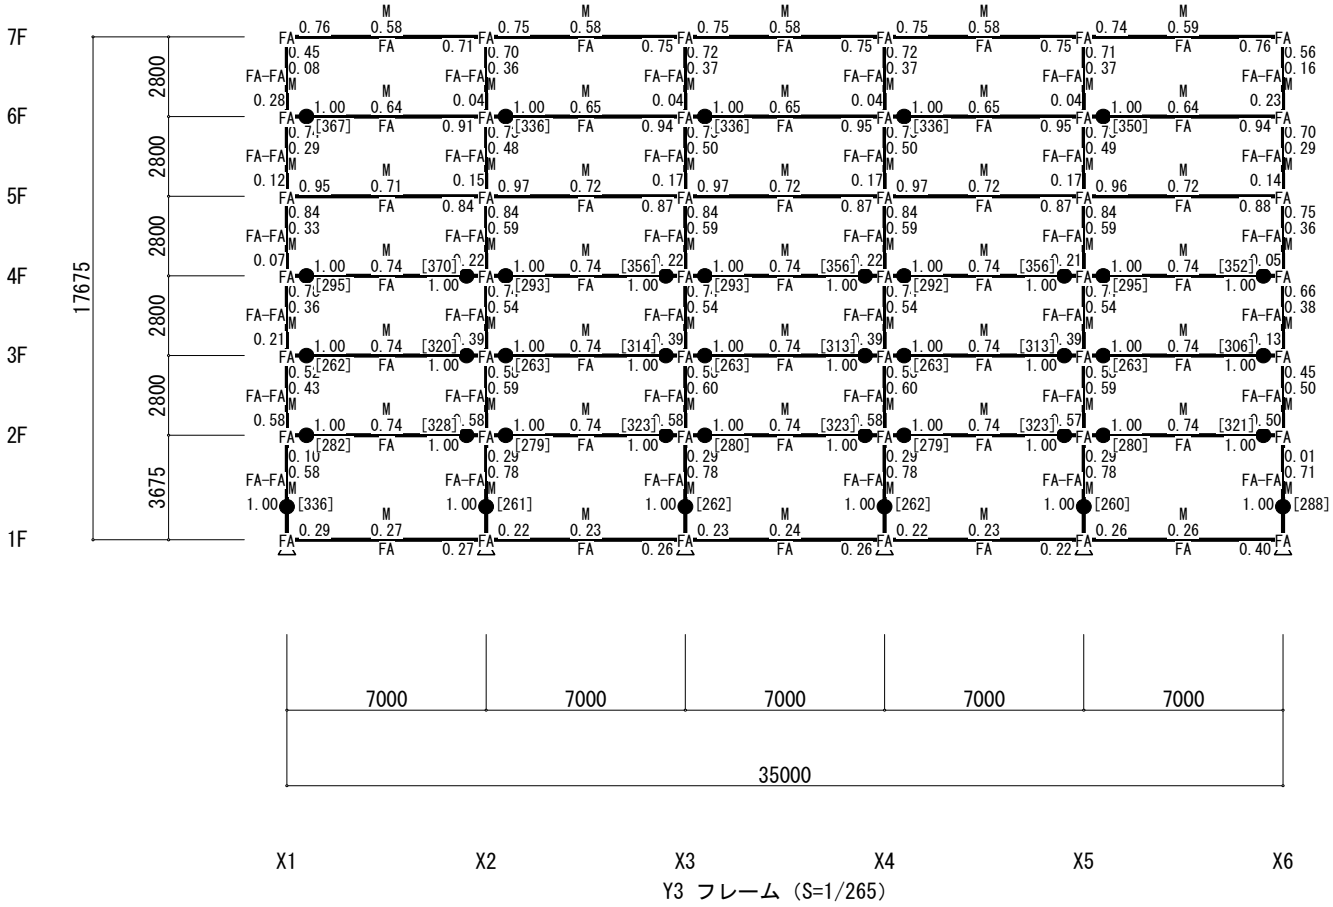

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

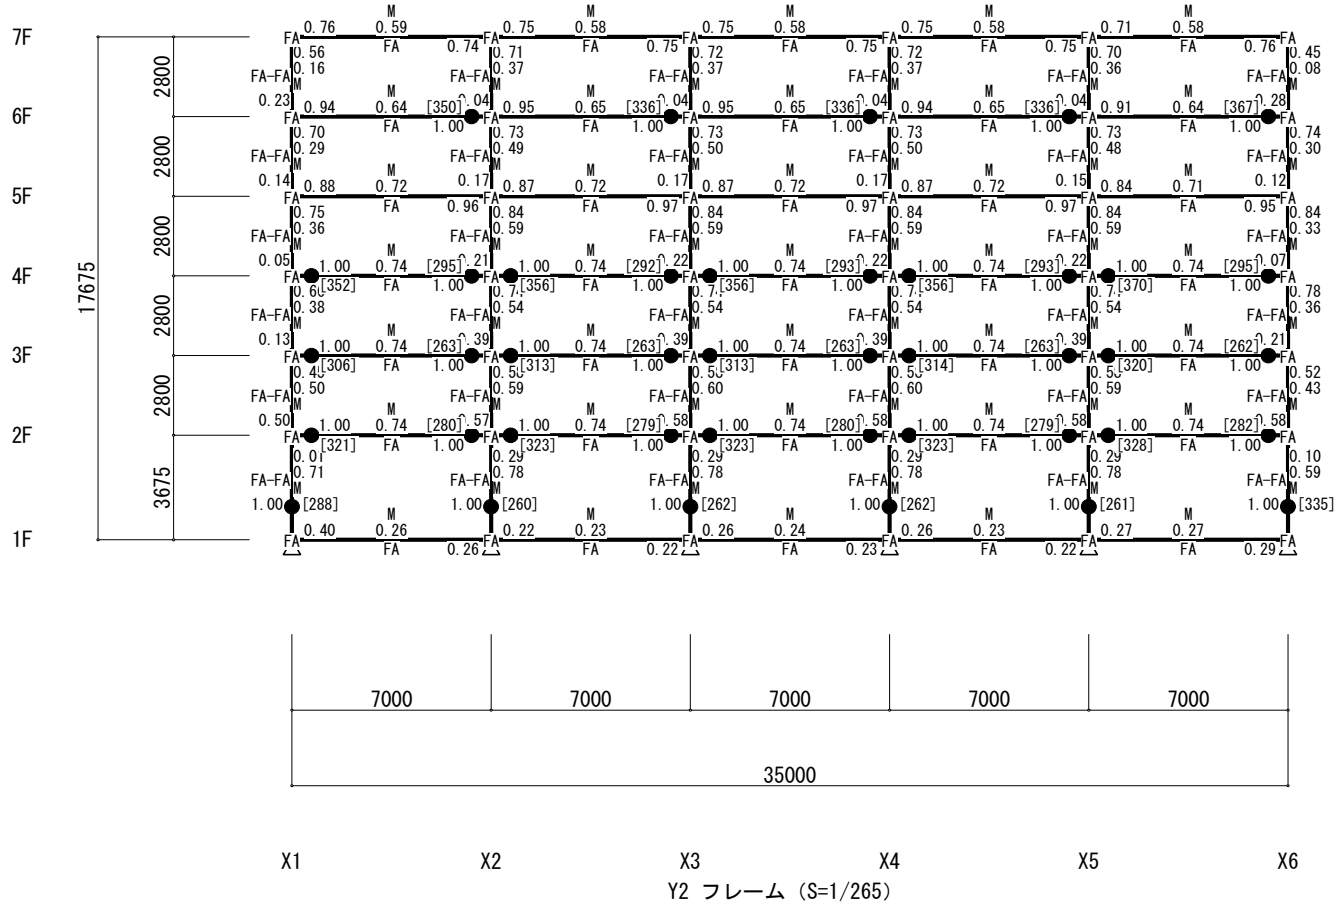


Y2 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

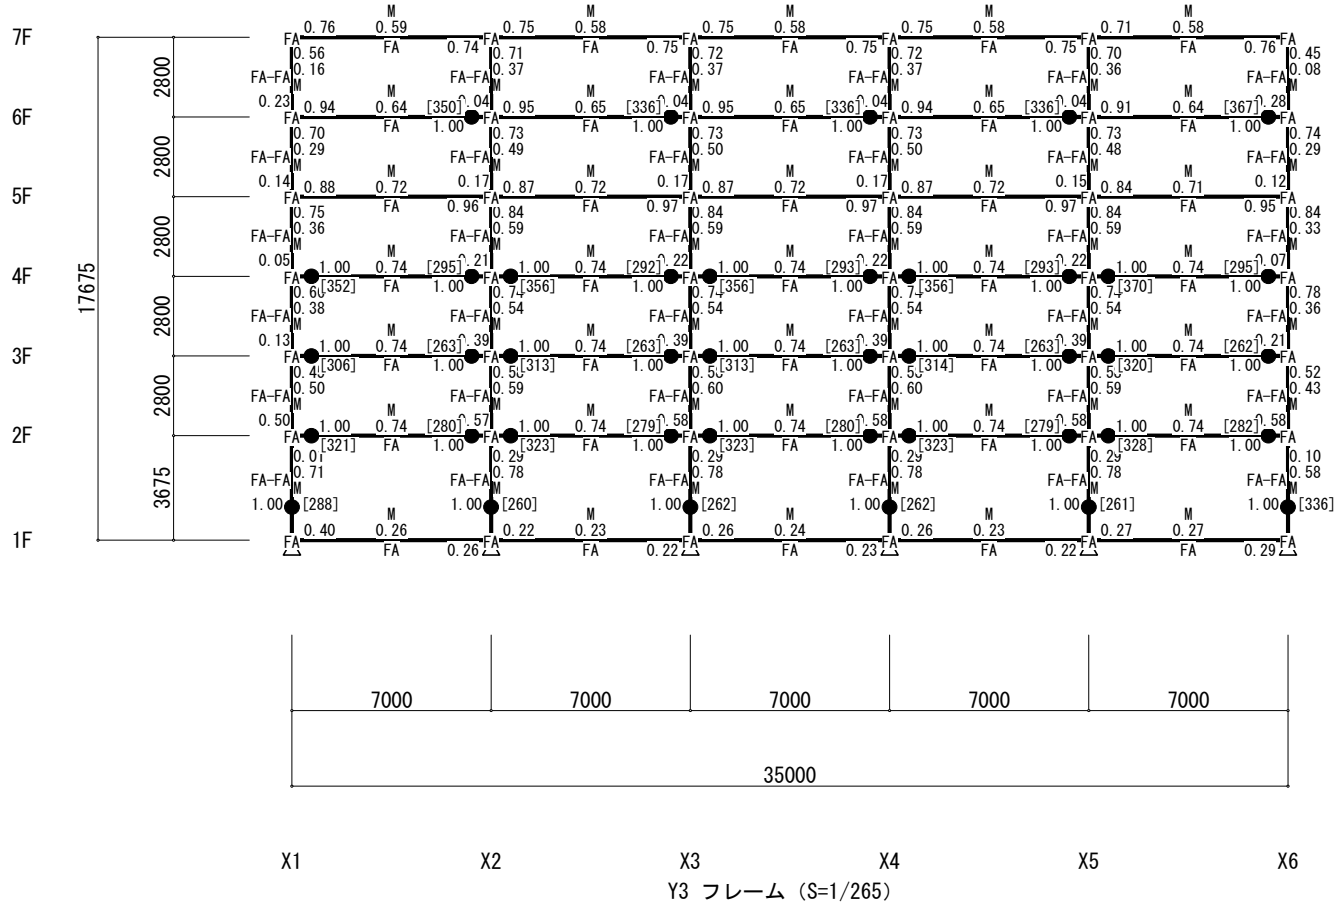


Y3 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

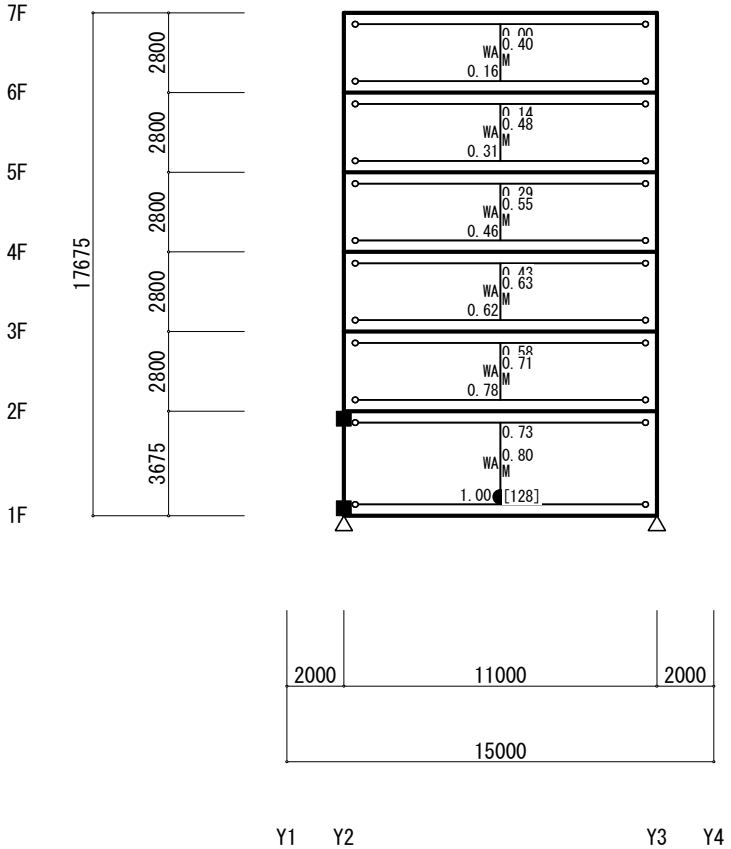


X1 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

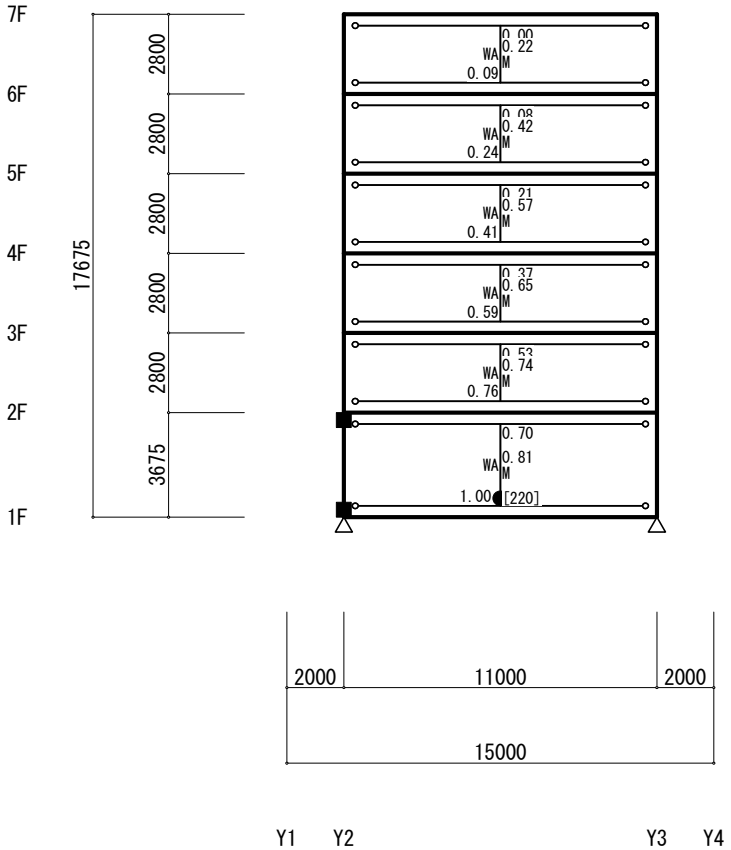


X2 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

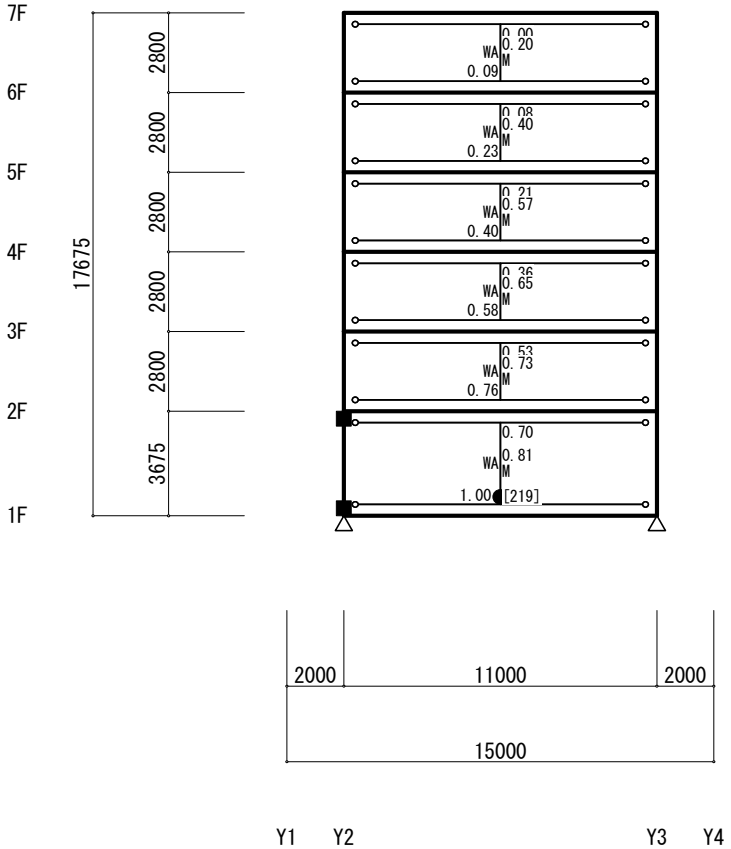


X3 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

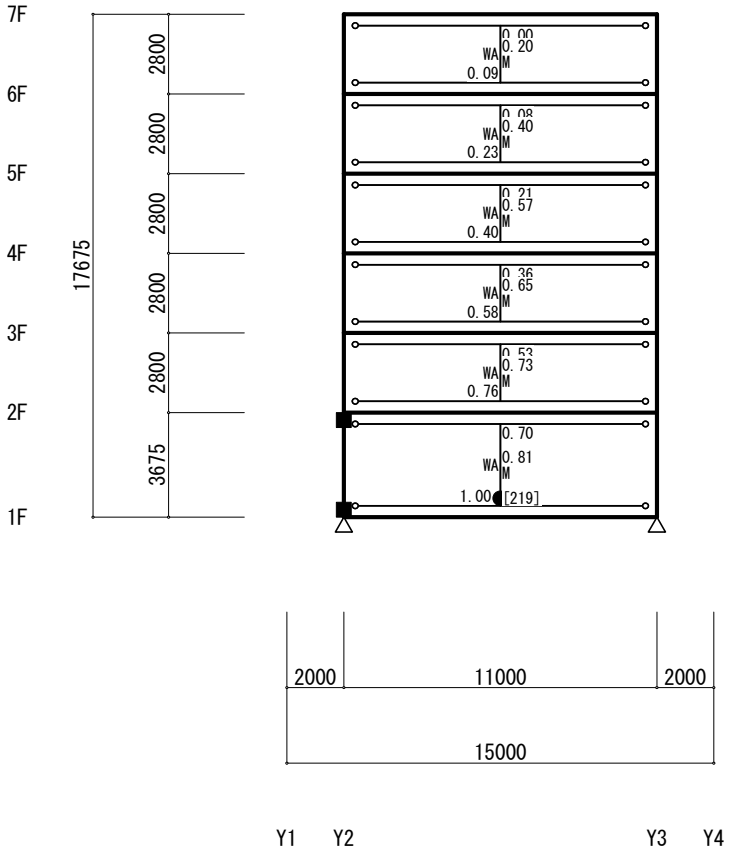


X4 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

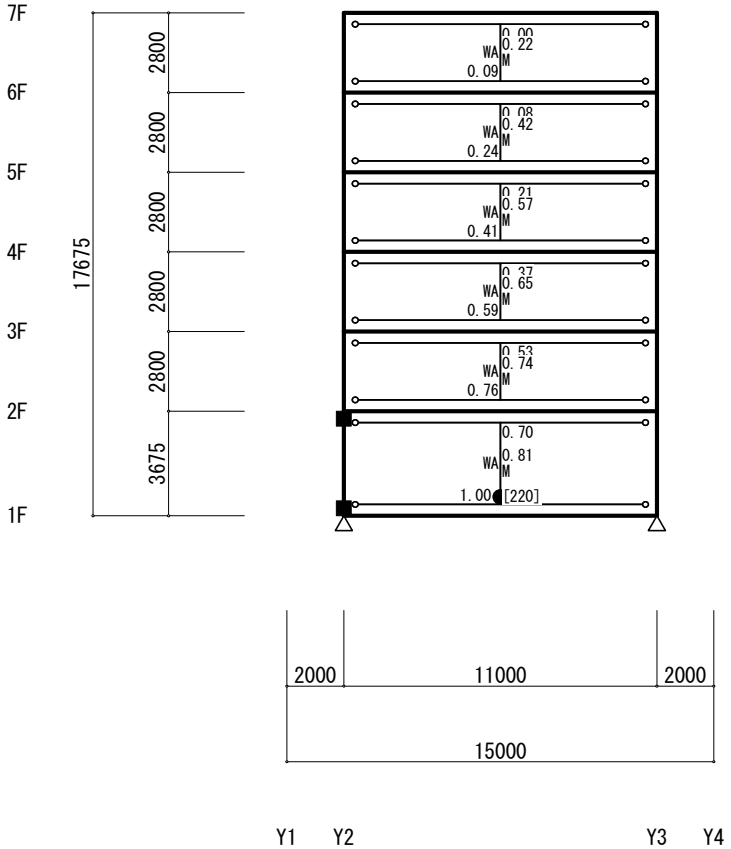


X5 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

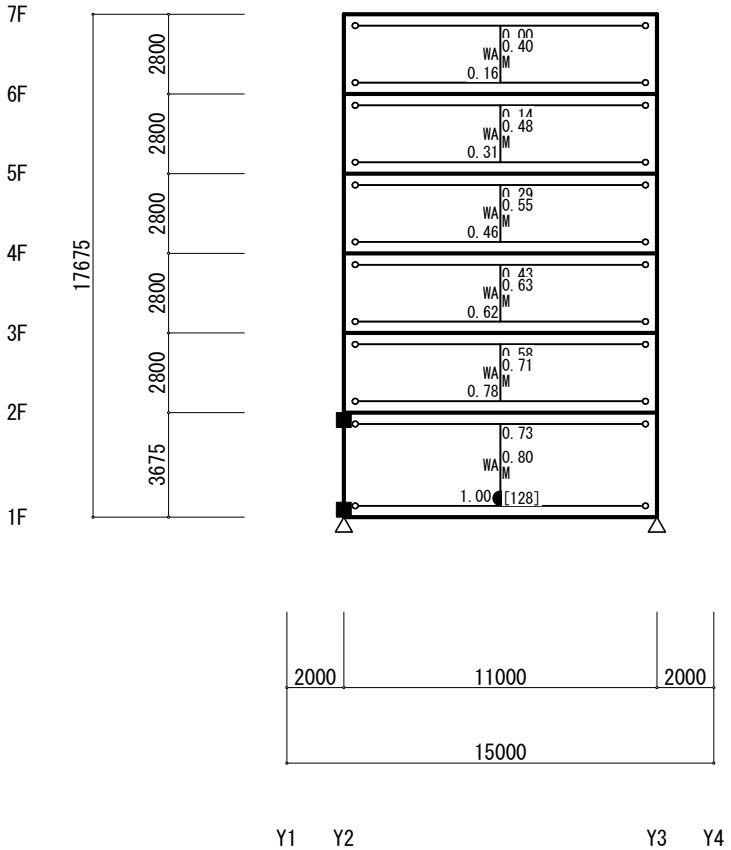


X6 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

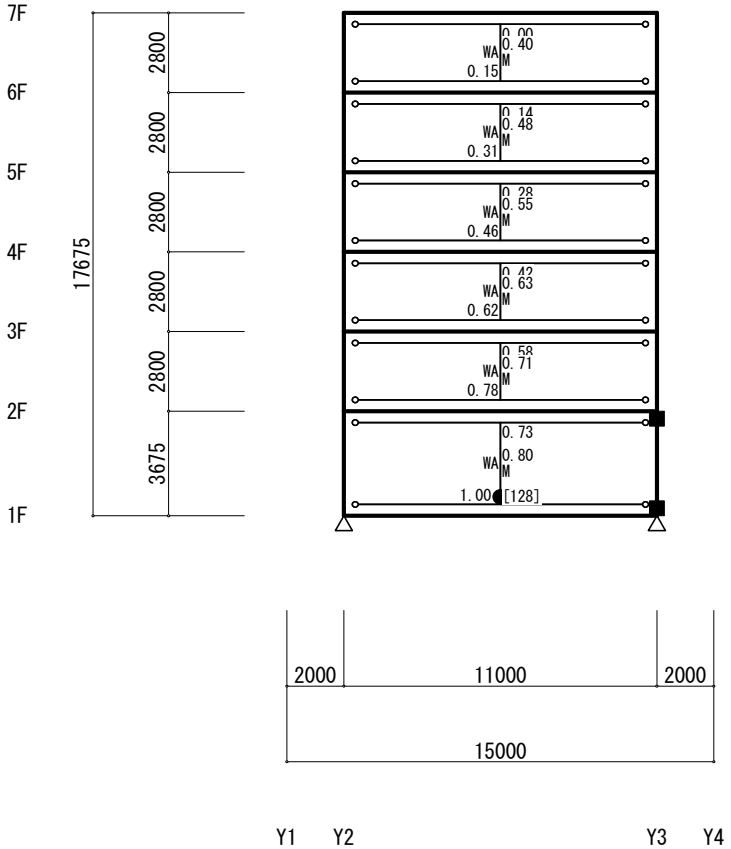


X1 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

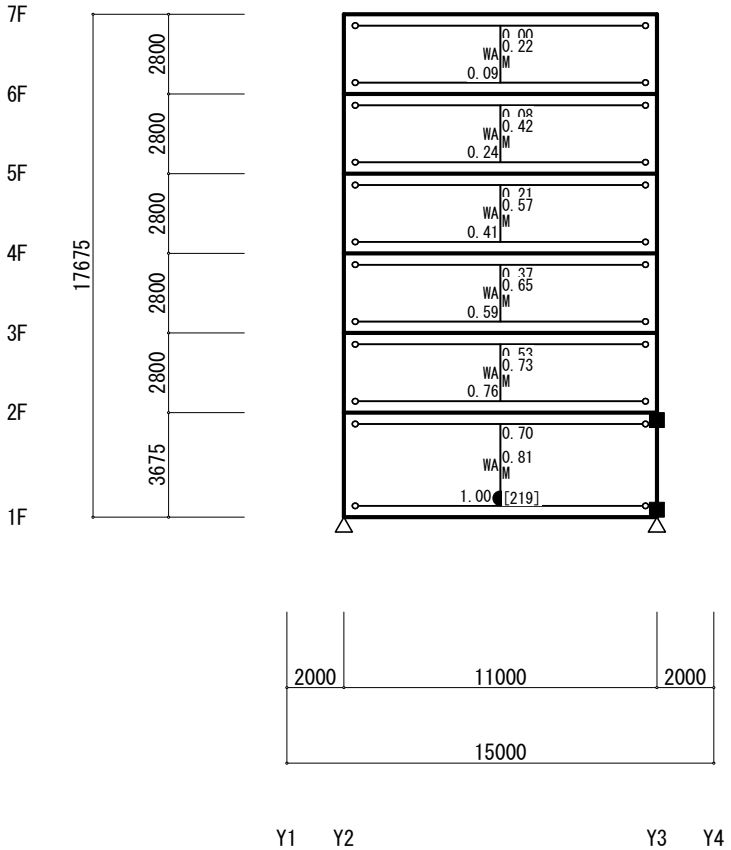


X2 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

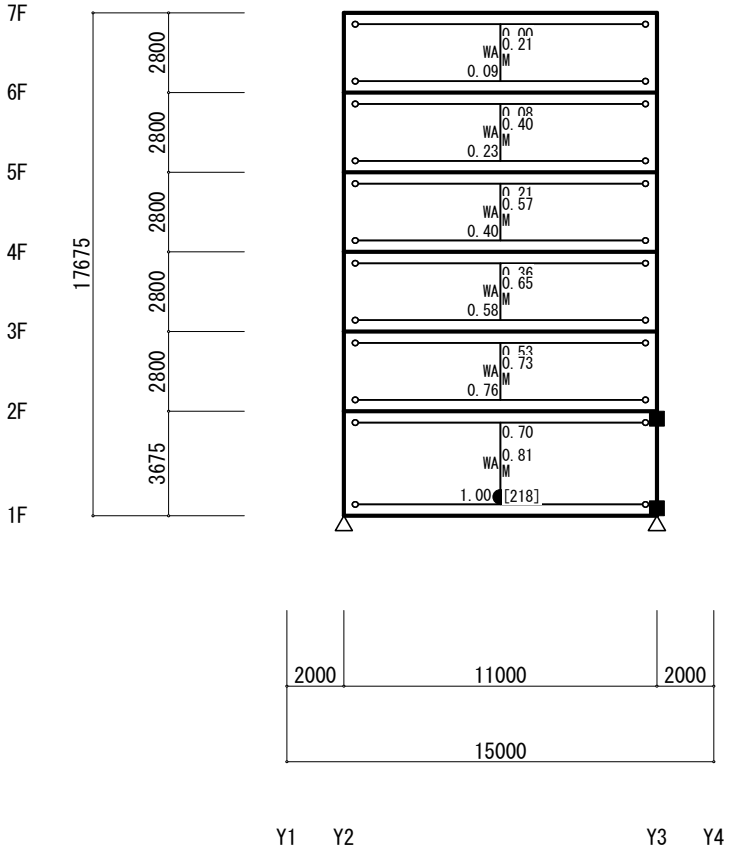


X3 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

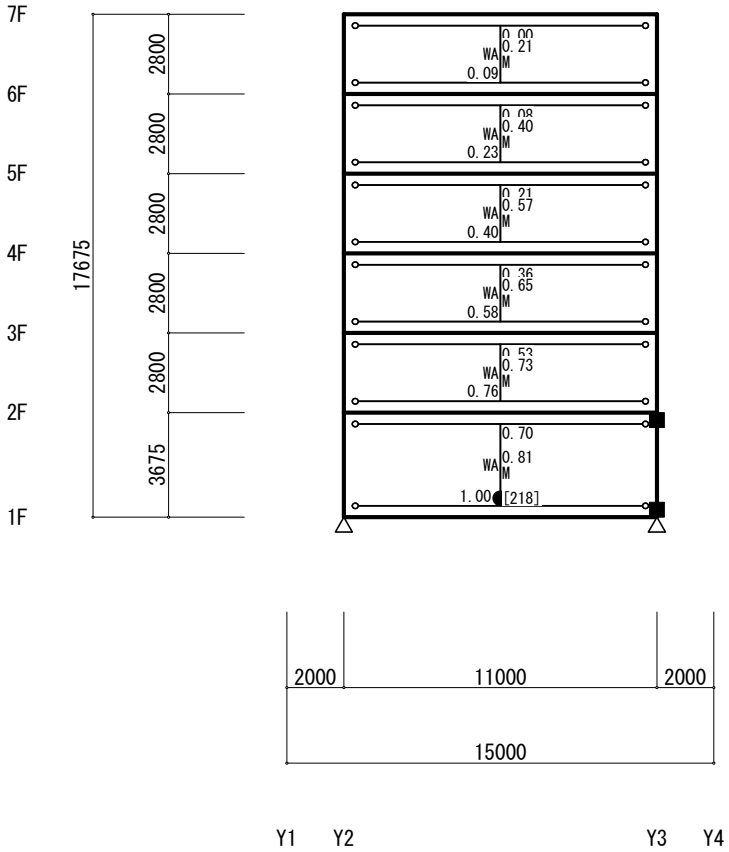


X4 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

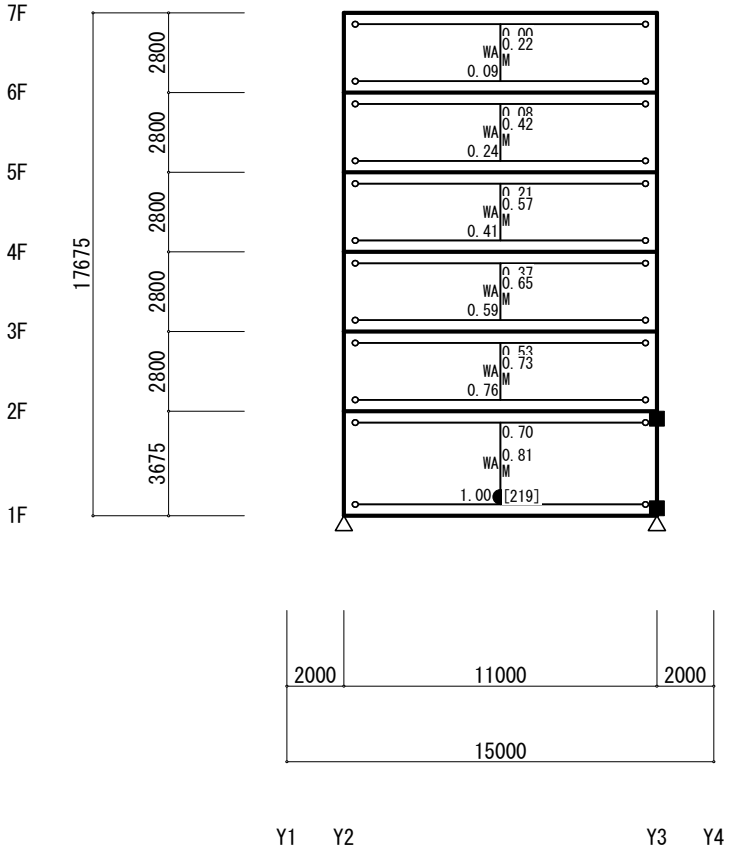


X5 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

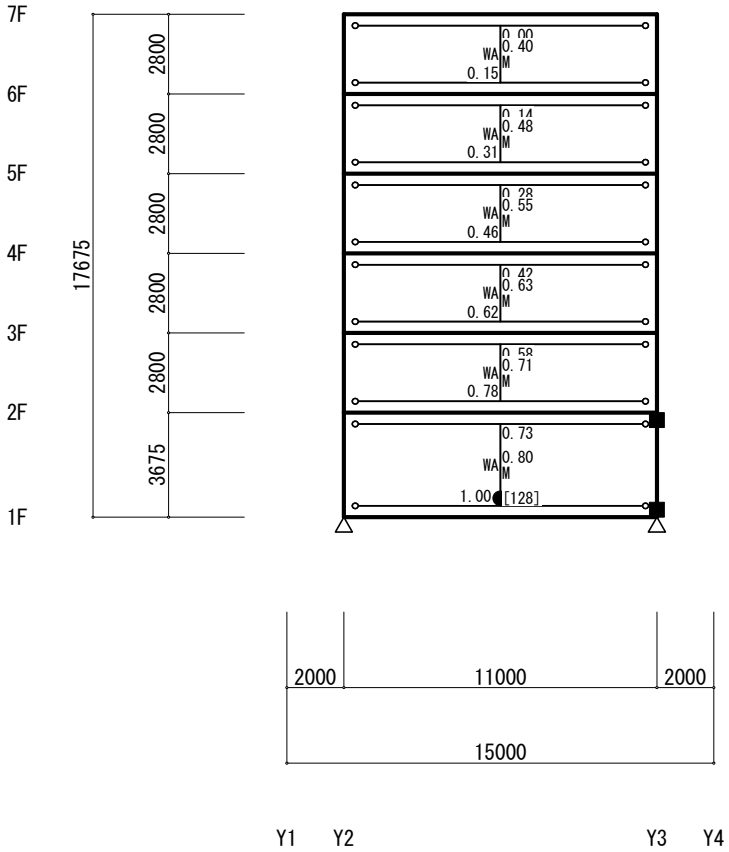


X6 フレーム（S=1/265）

# U-5　必要保有水平力と判定

## U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク

### U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) ＲＣはりの部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.046 | 1.10 | 24.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.046 | 1.10 | 24.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.046 | 1.10 | 24.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.046 | 1.10 | 24.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.046 | 1.10 | 24.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.044 | 1.06 | 24.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.044 | 1.06 | 24.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.044 | 1.06 | 24.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.044 | 1.06 | 24.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.044 | 1.06 | 24.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.063 | 1.52 | 24.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.063 | 1.52 | 24.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.063 | 1.52 | 24.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.063 | 1.52 | 24.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.063 | 1.52 | 24.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.056 | 1.52 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.056 | 1.52 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.056 | 1.52 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.056 | 1.52 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.056 | 1.52 | 27.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.023 | 0.61 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.021 | 0.56 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.021 | 0.57 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.020 | 0.53 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.027 | 0.72 | 27.00 |
| Y3 | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.046 | 1.10 | 24.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.046 | 1.10 | 24.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.046 | 1.10 | 24.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.046 | 1.10 | 24.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.046 | 1.10 | 24.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.044 | 1.06 | 24.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.044 | 1.06 | 24.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.044 | 1.06 | 24.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.044 | 1.06 | 24.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.044 | 1.06 | 24.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.063 | 1.52 | 24.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.063 | 1.52 | 24.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.063 | 1.52 | 24.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.063 | 1.52 | 24.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.063 | 1.52 | 24.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.056 | 1.52 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.056 | 1.52 | 27.00 |

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 4F | X3 | X4 | FA | M | 0.056 | 1.52 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.056 | 1.52 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.056 | 1.52 | 27.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.022 | 0.61 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.021 | 0.56 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.021 | 0.57 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.020 | 0.53 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.027 | 0.72 | 27.00 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.046 | 1.10 | 24.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.046 | 1.10 | 24.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.046 | 1.10 | 24.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.046 | 1.10 | 24.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.046 | 1.10 | 24.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.044 | 1.06 | 24.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.044 | 1.06 | 24.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.044 | 1.06 | 24.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.044 | 1.06 | 24.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.044 | 1.06 | 24.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.063 | 1.52 | 24.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.063 | 1.52 | 24.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.063 | 1.52 | 24.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.063 | 1.52 | 24.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.063 | 1.52 | 24.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.056 | 1.52 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.056 | 1.52 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.056 | 1.52 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.056 | 1.52 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.056 | 1.52 | 27.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.027 | 0.72 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.020 | 0.53 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.021 | 0.57 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.021 | 0.56 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.023 | 0.61 | 27.00 |
| Y3 | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.046 | 1.10 | 24.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.046 | 1.10 | 24.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.046 | 1.10 | 24.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.046 | 1.10 | 24.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.046 | 1.10 | 24.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.044 | 1.06 | 24.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.044 | 1.06 | 24.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.044 | 1.06 | 24.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.044 | 1.06 | 24.00 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 6F | X5 | X6 | FA | M | 0.044 | 1.06 | 24.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.063 | 1.52 | 24.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.063 | 1.52 | 24.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.063 | 1.52 | 24.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.063 | 1.52 | 24.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.063 | 1.52 | 24.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.056 | 1.52 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.056 | 1.52 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.056 | 1.52 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.056 | 1.52 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.056 | 1.52 | 27.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.055 | 1.48 | 27.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.027 | 0.72 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.020 | 0.53 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.021 | 0.57 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.021 | 0.56 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.022 | 0.61 | 27.00 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.021 | 0.52 | 24.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.020 | 0.47 | 24.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.020 | 0.47 | 24.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.020 | 0.47 | 24.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.021 | 0.52 | 24.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.020 | 0.48 | 24.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.018 | 0.44 | 24.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.018 | 0.43 | 24.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.018 | 0.44 | 24.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.020 | 0.48 | 24.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.021 | 0.51 | 24.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.019 | 0.45 | 24.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.019 | 0.45 | 24.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.019 | 0.45 | 24.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.021 | 0.51 | 24.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.019 | 0.51 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.017 | 0.45 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.017 | 0.45 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.017 | 0.45 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.019 | 0.51 | 27.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.017 | 0.47 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.015 | 0.41 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.015 | 0.41 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.015 | 0.41 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.017 | 0.47 | 27.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.018 | 0.47 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.015 | 0.42 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.015 | 0.41 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.015 | 0.42 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.018 | 0.47 | 27.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.007 | 0.18 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.006 | 0.15 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.005 | 0.15 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.006 | 0.15 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.007 | 0.18 | 27.00 |
| Y3 | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.020 | 0.49 | 24.00 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 7F | X2 | X3 | FA | M | 0.020 | 0.48 | 24.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.020 | 0.47 | 24.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.020 | 0.48 | 24.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.020 | 0.49 | 24.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.020 | 0.47 | 24.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.018 | 0.44 | 24.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.018 | 0.43 | 24.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.018 | 0.44 | 24.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.020 | 0.47 | 24.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.020 | 0.49 | 24.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.019 | 0.45 | 24.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.019 | 0.45 | 24.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.019 | 0.45 | 24.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.020 | 0.49 | 24.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.018 | 0.49 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.017 | 0.45 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.017 | 0.45 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.017 | 0.45 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.018 | 0.49 | 27.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.017 | 0.45 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.015 | 0.41 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.015 | 0.41 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.015 | 0.41 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.017 | 0.45 | 27.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.016 | 0.43 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.015 | 0.41 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.015 | 0.41 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.015 | 0.41 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.016 | 0.43 | 27.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.006 | 0.16 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.006 | 0.15 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.005 | 0.15 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.006 | 0.15 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.006 | 0.16 | 27.00 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.020 | 0.49 | 24.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.020 | 0.48 | 24.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.020 | 0.47 | 24.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.020 | 0.48 | 24.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.020 | 0.49 | 24.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.020 | 0.47 | 24.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.018 | 0.44 | 24.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.018 | 0.43 | 24.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.018 | 0.44 | 24.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.020 | 0.47 | 24.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.020 | 0.49 | 24.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.019 | 0.45 | 24.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.019 | 0.45 | 24.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.019 | 0.45 | 24.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.020 | 0.49 | 24.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.018 | 0.49 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.017 | 0.45 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.017 | 0.45 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.017 | 0.45 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.018 | 0.49 | 27.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.017 | 0.45 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.015 | 0.41 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.015 | 0.41 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.015 | 0.41 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.017 | 0.45 | 27.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.016 | 0.43 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.015 | 0.41 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.015 | 0.41 | 27.00 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 2F | X4 | X5 | FA | M | 0.015 | 0.41 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.016 | 0.43 | 27.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.006 | 0.16 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.006 | 0.15 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.005 | 0.15 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.006 | 0.15 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.006 | 0.16 | 27.00 |
| Y3 | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.021 | 0.51 | 24.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.020 | 0.47 | 24.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.020 | 0.47 | 24.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.020 | 0.47 | 24.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.021 | 0.51 | 24.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.020 | 0.47 | 24.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.018 | 0.44 | 24.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.018 | 0.43 | 24.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.018 | 0.44 | 24.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.020 | 0.47 | 24.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.021 | 0.50 | 24.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.019 | 0.45 | 24.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.019 | 0.45 | 24.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.019 | 0.45 | 24.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.021 | 0.50 | 24.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.019 | 0.51 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.017 | 0.45 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.017 | 0.45 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.017 | 0.45 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.019 | 0.51 | 27.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.017 | 0.46 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.015 | 0.41 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.015 | 0.41 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.015 | 0.41 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.017 | 0.46 | 27.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.017 | 0.47 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.015 | 0.42 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.015 | 0.41 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.015 | 0.42 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.017 | 0.47 | 27.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.007 | 0.18 | 27.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.006 | 0.15 | 27.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.005 | 0.15 | 27.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.006 | 0.15 | 27.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.007 | 0.18 | 27.00 |

## b) ＲＣ柱の部材種別

Ho/D　：　①:柱の内のり長さHo/柱のせいD、または②:2M/(Q･D)
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度　(N/mm2)
Pt　：　引張鉄筋比　(%)
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　(N/mm2)
N　：　柱軸力　(kN)
No　：　柱軸方向耐力　(kN)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊）
N/No　：　ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
　：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
　：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 6F | X1 | FA-FA | M | 11.83② | 0.020 | 0.32 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.49 | | 0.09 | 291.24 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | | X2 | FA-FA | M | 6.85② | 0.060 | 0.43 | 0.03 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.45 | | 0.80 | 860.61 |

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 6F | X2 | FA-FA | M | 6.85② | 24.00 | 0.43 | 24.00 | 14574.39 |
| | | X3 | FA-FA | M | 6.80② | 0.060 | 0.43 | 0.03 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.44 | | 0.80 | 859.65 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X4 | FA-FA | M | 6.81② | 0.060 | 0.43 | 0.03 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.44 | | 0.80 | 859.66 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X5 | FA-FA | M | 6.77② | 0.060 | 0.43 | 0.03 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.45 | | 0.80 | 860.59 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X6 | FA-FA | M | 39.80② | 0.041 | 0.32 | 0.01 | (0.04 ) |
| | | | | | | 0.97 | | 0.24 | 579.03 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | 5F | X1 | FA-FA | M | 7.15② | 0.042 | 0.32 | 0.02 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.01 | | 0.53 | 599.04 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.95② | 0.093 | 0.43 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.23 | | 1.20 | 1329.10 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.94② | 0.093 | 0.43 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.23 | | 1.20 | 1327.55 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.94② | 0.093 | 0.43 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.23 | | 1.20 | 1327.59 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.93② | 0.093 | 0.43 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.23 | | 1.20 | 1328.90 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X6 | FA-FA | M | 10.58② | 0.080 | 0.32 | 0.02 | (0.08 ) |
| | | | | | | 1.91 | | 0.53 | 1138.58 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | 4F | X1 | FA-FA | M | 6.11② | 0.071 | 0.32 | 0.03 | (0.07 ) |
| | | | | | | 1.70 | | 0.78 | 1012.99 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.99② | 0.156 | 0.43 | 0.06 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.74 | | 1.55 | 2222.42 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.98② | 0.156 | 0.43 | 0.06 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.73 | | 1.55 | 2220.78 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.98② | 0.156 | 0.43 | 0.06 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.73 | | 1.55 | 2220.80 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.98② | 0.156 | 0.43 | 0.06 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.74 | | 1.55 | 2222.64 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X6 | FA-FA | M | 8.02② | 0.133 | 0.32 | 0.04 | (0.13 ) |
| | | | | | | 3.19 | | 0.88 | 1899.43 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | 3F | X1 | FA-FA | M | 4.70② | 0.046 | 0.32 | 0.03 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.23 | | 0.91 | 731.45 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.88② | 0.146 | 0.43 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.93 | | 1.86 | 2339.44 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.87② | 0.145 | 0.43 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.93 | | 1.86 | 2337.19 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.87② | 0.145 | 0.43 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.93 | | 1.86 | 2337.23 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.86② | 0.146 | 0.43 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.93 | | 1.87 | 2339.80 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 3F | X6 | FA-FA | M | 5.49② | 0.129 | 0.32 | 0.04 | (0.13 ) |
| | | | | | | 3.48 | | 1.12 | 2069.78 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 2.80② | 0.041 | 0.32 | 0.04 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.12 | | 1.17 | 663.77 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.76② | 0.172 | 0.43 | 0.08 | (0.17 ) |
| | | | | | | 4.65 | | 2.06 | 2767.94 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.76② | 0.172 | 0.43 | 0.08 | (0.17 ) |
| | | | | | | 4.65 | | 2.06 | 2765.17 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.76② | 0.172 | 0.43 | 0.08 | (0.17 ) |
| | | | | | | 4.65 | | 2.07 | 2765.68 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.78② | 0.172 | 0.43 | 0.08 | (0.17 ) |
| | | | | | | 4.65 | | 2.05 | 2767.46 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.80② | 0.138 | 0.32 | 0.05 | (0.14 ) |
| | | | | | | 3.74 | | 1.45 | 2223.79 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | 1F | X1 | FA-FA | M | 4.77② | 0.075 | 0.32 | 0.04 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.03 | | 1.14 | 1208.89 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.32② | 0.278 | 0.43 | 0.09 | (0.28 ) |
| | | | | | | 7.50 | | 2.30 | 4461.19 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.32② | 0.278 | 0.43 | 0.09 | (0.28 ) |
| | | | | | | 7.50 | | 2.30 | 4461.39 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.33② | 0.278 | 0.43 | 0.09 | (0.28 ) |
| | | | | | | 7.50 | | 2.30 | 4461.63 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.30② | 0.278 | 0.43 | 0.09 | (0.28 ) |
| | | | | | | 7.50 | | 2.31 | 4461.85 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X6 | FA-FA | M | 5.64② | 0.271 | 0.32 | 0.06 | (0.28 ) |
| | | | | | | 7.33 | | 1.65 | 4358.95 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| Y3 | 6F | X1 | FA-FA | M | 11.83② | 0.020 | 0.32 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.49 | | 0.09 | 291.47 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | | X2 | FA-FA | M | 6.85② | 0.060 | 0.43 | 0.03 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.44 | | 0.80 | 859.11 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X3 | FA-FA | M | 6.80② | 0.060 | 0.43 | 0.03 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.44 | | 0.80 | 858.14 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X4 | FA-FA | M | 6.81② | 0.060 | 0.43 | 0.03 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.44 | | 0.80 | 858.14 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X5 | FA-FA | M | 6.77② | 0.060 | 0.43 | 0.03 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.44 | | 0.80 | 859.06 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X6 | FA-FA | M | 39.85② | 0.041 | 0.32 | 0.01 | (0.04 ) |
| | | | | | | 0.97 | | 0.24 | 579.31 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | 5F | X1 | FA-FA | M | 7.15② | 0.042 | 0.32 | 0.02 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.01 | | 0.53 | 599.60 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.94② | 0.093 | 0.43 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.23 | | 1.20 | 1327.81 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.93② | 0.093 | 0.43 | 0.05 | (0.09 ) |

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 5F | X3 | FA-FA | M | 4.93② | 2.23 | 0.43 | 1.20 | 1326.23 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.93② | 0.093 | 0.43 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.23 | | 1.20 | 1326.25 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.93② | 0.093 | 0.43 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.23 | | 1.20 | 1327.52 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X6 | FA-FA | M | 10.58② | 0.080 | 0.32 | 0.02 | (0.08 ) |
| | | | | | | 1.91 | | 0.53 | 1139.31 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | 4F | X1 | FA-FA | M | 6.12② | 0.071 | 0.32 | 0.03 | (0.07 ) |
| | | | | | | 1.70 | | 0.78 | 1014.08 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.99② | 0.155 | 0.43 | 0.06 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.73 | | 1.55 | 2219.23 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.98② | 0.155 | 0.43 | 0.06 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.73 | | 1.55 | 2217.53 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.98② | 0.155 | 0.43 | 0.06 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.73 | | 1.55 | 2217.49 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.98② | 0.155 | 0.43 | 0.06 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.73 | | 1.54 | 2219.23 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X6 | FA-FA | M | 8.03② | 0.133 | 0.32 | 0.04 | (0.13 ) |
| | | | | | | 3.19 | | 0.88 | 1900.79 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | 3F | X1 | FA-FA | M | 4.70② | 0.046 | 0.32 | 0.03 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.23 | | 0.91 | 733.49 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.88② | 0.146 | 0.43 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.93 | | 1.86 | 2338.23 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.87② | 0.145 | 0.43 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.93 | | 1.86 | 2335.85 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.87② | 0.145 | 0.43 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.93 | | 1.86 | 2335.72 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.86② | 0.146 | 0.43 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.93 | | 1.87 | 2338.15 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X6 | FA-FA | M | 5.49② | 0.129 | 0.32 | 0.04 | (0.13 ) |
| | | | | | | 3.48 | | 1.12 | 2071.67 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 2.81② | 0.042 | 0.32 | 0.04 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.12 | | 1.17 | 667.05 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.77② | 0.172 | 0.43 | 0.08 | (0.17 ) |
| | | | | | | 4.65 | | 2.06 | 2767.00 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.76② | 0.172 | 0.43 | 0.08 | (0.17 ) |
| | | | | | | 4.65 | | 2.06 | 2763.96 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.76② | 0.172 | 0.43 | 0.08 | (0.17 ) |
| | | | | | | 4.65 | | 2.07 | 2764.15 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.78② | 0.172 | 0.43 | 0.08 | (0.17 ) |
| | | | | | | 4.65 | | 2.05 | 2765.66 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.80② | 0.139 | 0.32 | 0.05 | (0.14 ) |
| | | | | | | 3.74 | | 1.45 | 2226.47 |

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 2F | X6 | FA-FA | M | 2.80② | 27.00 | 0.32 | 27.00 | 15604.36 |
| | 1F | X1 | FA-FA | M | 4.76② | 0.074 | 0.32 | 0.04 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.00 | | 1.13 | 1192.35 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.32② | 0.277 | 0.43 | 0.09 | (0.28 ) |
| | | | | | | 7.48 | | 2.30 | 4452.18 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.32② | 0.277 | 0.43 | 0.09 | (0.28 ) |
| | | | | | | 7.48 | | 2.30 | 4451.96 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.32② | 0.277 | 0.43 | 0.09 | (0.28 ) |
| | | | | | | 7.48 | | 2.30 | 4451.73 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.30② | 0.277 | 0.43 | 0.09 | (0.28 ) |
| | | | | | | 7.48 | | 2.31 | 4451.54 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X6 | FA-FA | M | 5.64② | 0.270 | 0.32 | 0.06 | (0.28 ) |
| | | | | | | 7.30 | | 1.65 | 4342.77 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 6F | X1 | FA-FA | M | 39.80② | 0.041 | 0.32 | 0.01 | (0.04 ) |
| | | | | | | 0.97 | | 0.24 | 579.03 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | | X2 | FA-FA | M | 6.77② | 0.060 | 0.43 | 0.03 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.45 | | 0.80 | 860.59 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X3 | FA-FA | M | 6.81② | 0.060 | 0.43 | 0.03 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.44 | | 0.80 | 859.66 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X4 | FA-FA | M | 6.80② | 0.060 | 0.43 | 0.03 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.44 | | 0.80 | 859.65 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X5 | FA-FA | M | 6.85② | 0.060 | 0.43 | 0.03 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.45 | | 0.80 | 860.61 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X6 | FA-FA | M | 11.83② | 0.020 | 0.32 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.49 | | 0.09 | 291.24 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | 5F | X1 | FA-FA | M | 10.58② | 0.080 | 0.32 | 0.02 | (0.08 ) |
| | | | | | | 1.91 | | 0.53 | 1138.58 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.93② | 0.093 | 0.43 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.23 | | 1.20 | 1328.90 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.94② | 0.093 | 0.43 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.23 | | 1.20 | 1327.60 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.94② | 0.093 | 0.43 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.23 | | 1.20 | 1327.55 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.95② | 0.093 | 0.43 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.23 | | 1.20 | 1329.10 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X6 | FA-FA | M | 7.15② | 0.042 | 0.32 | 0.02 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.01 | | 0.53 | 599.04 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | 4F | X1 | FA-FA | M | 8.02② | 0.133 | 0.32 | 0.04 | (0.13 ) |
| | | | | | | 3.19 | | 0.88 | 1899.43 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.98② | 0.156 | 0.43 | 0.06 | (0.15 ) |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 4F | X2 | FA-FA | M | 4.98② | 3.74 | 0.43 | 1.55 | 2222.64 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.98② | 0.156 | 0.43 | 0.06 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.73 | | 1.55 | 2220.81 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.98② | 0.156 | 0.43 | 0.06 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.73 | | 1.55 | 2220.78 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.99② | 0.156 | 0.43 | 0.06 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.74 | | 1.55 | 2222.42 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X6 | FA-FA | M | 6.11② | 0.071 | 0.32 | 0.03 | (0.07 ) |
| | | | | | | 1.70 | | 0.78 | 1012.99 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | 3F | X1 | FA-FA | M | 5.49② | 0.129 | 0.32 | 0.04 | (0.13 ) |
| | | | | | | 3.48 | | 1.12 | 2069.79 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.86② | 0.146 | 0.43 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.93 | | 1.87 | 2339.80 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.87② | 0.145 | 0.43 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.93 | | 1.86 | 2337.22 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.87② | 0.145 | 0.43 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.93 | | 1.86 | 2337.19 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.88② | 0.146 | 0.43 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.93 | | 1.86 | 2339.45 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.70② | 0.046 | 0.32 | 0.03 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.23 | | 0.91 | 731.44 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 2.80② | 0.138 | 0.32 | 0.05 | (0.14 ) |
| | | | | | | 3.74 | | 1.45 | 2223.79 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.78② | 0.172 | 0.43 | 0.08 | (0.17 ) |
| | | | | | | 4.65 | | 2.05 | 2767.46 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.76② | 0.172 | 0.43 | 0.08 | (0.17 ) |
| | | | | | | 4.65 | | 2.07 | 2765.67 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.76② | 0.172 | 0.43 | 0.08 | (0.17 ) |
| | | | | | | 4.65 | | 2.06 | 2765.17 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.76② | 0.172 | 0.43 | 0.08 | (0.17 ) |
| | | | | | | 4.65 | | 2.06 | 2767.94 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.80② | 0.041 | 0.32 | 0.04 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.12 | | 1.17 | 663.77 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | 1F | X1 | FA-FA | M | 5.64② | 0.271 | 0.32 | 0.06 | (0.28 ) |
| | | | | | | 7.33 | | 1.65 | 4358.96 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.30② | 0.278 | 0.43 | 0.09 | (0.28 ) |
| | | | | | | 7.50 | | 2.31 | 4461.85 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.33② | 0.278 | 0.43 | 0.09 | (0.28 ) |
| | | | | | | 7.50 | | 2.30 | 4461.61 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.32② | 0.278 | 0.43 | 0.09 | (0.28 ) |
| | | | | | | 7.50 | | 2.30 | 4461.38 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.32② | 0.278 | 0.43 | 0.09 | (0.28 ) |
| | | | | | | 7.50 | | 2.30 | 4461.19 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 1F | X5 | FA-FA | M | 4.32② | 27.00 | 0.43 | 27.00 | 16091.64 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.77② | 0.075 | 0.32 | 0.04 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.03 | | 1.14 | 1208.89 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| Y3 | 6F | X1 | FA-FA | M | 39.85② | 0.041 | 0.32 | 0.01 | (0.04 ) |
| | | | | | | 0.97 | | 0.24 | 579.31 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | | X2 | FA-FA | M | 6.77② | 0.060 | 0.43 | 0.03 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.44 | | 0.80 | 859.06 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X3 | FA-FA | M | 6.81② | 0.060 | 0.43 | 0.03 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.44 | | 0.80 | 858.13 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X4 | FA-FA | M | 6.80② | 0.060 | 0.43 | 0.03 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.44 | | 0.80 | 858.14 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X5 | FA-FA | M | 6.85② | 0.060 | 0.43 | 0.03 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.44 | | 0.80 | 859.12 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X6 | FA-FA | M | 11.83② | 0.020 | 0.32 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.49 | | 0.09 | 291.48 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | 5F | X1 | FA-FA | M | 10.58② | 0.080 | 0.32 | 0.02 | (0.08 ) |
| | | | | | | 1.91 | | 0.53 | 1139.30 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.93② | 0.093 | 0.43 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.23 | | 1.20 | 1327.52 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.93② | 0.093 | 0.43 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.23 | | 1.20 | 1326.24 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.93② | 0.093 | 0.43 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.23 | | 1.20 | 1326.24 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.94② | 0.093 | 0.43 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.23 | | 1.20 | 1327.81 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X6 | FA-FA | M | 7.15② | 0.042 | 0.32 | 0.02 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.01 | | 0.53 | 599.60 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | 4F | X1 | FA-FA | M | 8.03② | 0.133 | 0.32 | 0.04 | (0.13 ) |
| | | | | | | 3.19 | | 0.88 | 1900.77 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.98② | 0.155 | 0.43 | 0.06 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.73 | | 1.54 | 2219.23 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.98② | 0.155 | 0.43 | 0.06 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.73 | | 1.55 | 2217.48 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.98② | 0.155 | 0.43 | 0.06 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.73 | | 1.55 | 2217.53 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.99② | 0.155 | 0.43 | 0.06 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.73 | | 1.55 | 2219.24 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X6 | FA-FA | M | 6.12② | 0.071 | 0.32 | 0.03 | (0.07 ) |
| | | | | | | 1.70 | | 0.78 | 1014.07 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | 3F | X1 | FA-FA | M | 5.49② | 0.129 | 0.32 | 0.04 | (0.13 ) |
| | | | | | | 3.48 | | 1.12 | 2071.66 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.86② | 0.146 | 0.43 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.93 | | 1.87 | 2338.16 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 3F | X3 | FA-FA | M | 3.87② | 0.145 | 0.43 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.93 | | 1.86 | 2335.73 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.87② | 0.145 | 0.43 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.93 | | 1.86 | 2335.84 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.88② | 0.146 | 0.43 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 3.93 | | 1.86 | 2338.23 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.70② | 0.046 | 0.32 | 0.03 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.23 | | 0.91 | 733.49 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 2.80② | 0.139 | 0.32 | 0.05 | (0.14 ) |
| | | | | | | 3.74 | | 1.45 | 2226.47 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.78② | 0.172 | 0.43 | 0.08 | (0.17 ) |
| | | | | | | 4.65 | | 2.05 | 2765.67 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.76② | 0.172 | 0.43 | 0.08 | (0.17 ) |
| | | | | | | 4.65 | | 2.07 | 2764.15 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.76② | 0.172 | 0.43 | 0.08 | (0.17 ) |
| | | | | | | 4.65 | | 2.06 | 2763.96 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.77② | 0.172 | 0.43 | 0.08 | (0.17 ) |
| | | | | | | 4.65 | | 2.06 | 2767.00 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.81② | 0.042 | 0.32 | 0.04 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.12 | | 1.17 | 667.05 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | 1F | X1 | FA-FA | M | 5.64② | 0.270 | 0.32 | 0.06 | (0.28 ) |
| | | | | | | 7.30 | | 1.65 | 4342.75 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.30② | 0.277 | 0.43 | 0.09 | (0.28 ) |
| | | | | | | 7.48 | | 2.31 | 4451.54 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.32② | 0.277 | 0.43 | 0.09 | (0.28 ) |
| | | | | | | 7.48 | | 2.30 | 4451.74 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.32② | 0.277 | 0.43 | 0.09 | (0.28 ) |
| | | | | | | 7.48 | | 2.30 | 4451.96 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.32② | 0.277 | 0.43 | 0.09 | (0.28 ) |
| | | | | | | 7.48 | | 2.30 | 4452.19 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.76② | 0.074 | 0.32 | 0.04 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.00 | | 1.13 | 1192.34 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 6F | X1 | FA-FA | M | 3.77② | 0.000 | 0.32 | 0.01 | (-0.04 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.13 | -70.96 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | -1949.11 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.45② | 0.017 | 0.43 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.40 | | 0.04 | 236.32 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.77② | 0.018 | 0.43 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.42 | | 0.00 | 251.87 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.77② | 0.018 | 0.43 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.42 | | 0.00 | 251.88 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 6F | X4 | FA-FA | M | 3.77② | 24.00 | 0.43 | 24.00 | 14574.39 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.45② | 0.017 | 0.43 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.40 | | 0.04 | 236.34 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.77② | 0.000 | 0.32 | 0.01 | (-0.04 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.13 | -70.97 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | -1949.11 |
| | 5F | X1 | FA-FA | M | 3.47② | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-0.12 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.06 | -227.15 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | -1949.11 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.84② | 0.010 | 0.43 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.23 | | 0.04 | 139.11 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.43② | 0.012 | 0.43 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.30 | | 0.00 | 176.54 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.43② | 0.012 | 0.43 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.30 | | 0.00 | 176.56 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.84② | 0.010 | 0.43 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.23 | | 0.04 | 139.14 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.47② | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-0.12 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.06 | -227.15 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | -1949.11 |
| | 4F | X1 | FA-FA | M | 2.53① | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-0.22 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -433.48 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | -1949.11 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.53① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-0.06 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.02 | -148.84 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | -2436.39 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.53① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-0.05 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -126.18 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | -2436.39 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.53① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-0.05 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -126.17 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | -2436.39 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.53① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-0.06 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.02 | -148.82 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | -2436.39 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.53① | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-0.22 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -433.49 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | -1949.11 |
| | 3F | X1 | FA-FA | M | 2.53① | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-0.40 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.06 | -788.38 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1949.11 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.53① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-0.25 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.03 | -602.66 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -2436.39 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.53① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-0.24 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -581.95 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -2436.39 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.53① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-0.24 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -581.93 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -2436.39 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.53① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-0.25 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.03 | -602.63 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -2436.39 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.53① | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-0.40 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.06 | -788.38 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1949.11 |
| | 2F | X1 | FB-FB | M | 2.47① | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-0.69 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.08 | -1335.32 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1949.11 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 2F | X2 | FB-FB | M | 2.47① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-0.58 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.04 | -1405.15 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -2436.39 |
| | | X3 | FB-FB | M | 2.47① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-0.57 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1391.02 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -2436.39 |
| | | X4 | FB-FB | M | 2.47① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-0.57 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1390.99 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -2436.39 |
| | | X5 | FB-FB | M | 2.47① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-0.58 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.04 | -1405.12 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -2436.39 |
| | | X6 | FB-FB | M | 2.47① | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-0.69 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.08 | -1335.32 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1949.11 |
| | 1F | X1 | FA-FA | M | 2.82① | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1949.11 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1949.11 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.82① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -2436.39 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -2436.39 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.82① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -2436.39 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -2436.39 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.82① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -2436.39 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -2436.39 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.82① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -2436.39 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -2436.39 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.82① | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1949.11 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1949.11 |
| Y3 | 6F | X1 | FA-FA | M | 4.05② | 0.024 | 0.32 | 0.01 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.57 | | 0.21 | 338.04 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.76② | 0.040 | 0.43 | 0.00 | (0.04 ) |
| | | | | | | 0.95 | | 0.03 | 566.30 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.33② | 0.040 | 0.43 | 0.00 | (0.04 ) |
| | | | | | | 0.95 | | 0.00 | 567.44 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.32② | 0.040 | 0.43 | 0.00 | (0.04 ) |
| | | | | | | 0.95 | | 0.00 | 567.44 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.76② | 0.040 | 0.43 | 0.00 | (0.04 ) |
| | | | | | | 0.95 | | 0.03 | 566.30 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.05② | 0.024 | 0.32 | 0.01 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.57 | | 0.21 | 338.04 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | 5F | X1 | FA-FA | M | 3.30② | 0.077 | 0.32 | 0.01 | (0.08 ) |
| | | | | | | 1.85 | | 0.13 | 1098.96 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.44② | 0.102 | 0.43 | 0.00 | (0.10 ) |
| | | | | | | 2.45 | | 0.03 | 1456.89 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.86② | 0.101 | 0.43 | 0.00 | (0.10 ) |
| | | | | | | 2.42 | | 0.00 | 1439.01 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.85② | 0.101 | 0.43 | 0.00 | (0.10 ) |
| | | | | | | 2.42 | | 0.00 | 1439.00 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.44② | 0.102 | 0.43 | 0.00 | (0.10 ) |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 5F | X5 | FA-FA | M | 3.44② | 2.45 | 0.43 | 0.03 | 1456.87 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.30② | 0.077 | | 0.01 | (0.08 ) |
| | | | | | | 1.85 | 0.32 | 0.13 | 1098.96 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | 4F | X1 | FA-FA | M | 3.30② | 0.135 | | 0.01 | (0.14 ) |
| | | | | | | 3.25 | 0.32 | 0.14 | 1932.74 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.32② | 0.187 | | 0.00 | (0.18 ) |
| | | | | | | 4.48 | 0.43 | 0.03 | 2666.60 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.52② | 0.184 | | 0.00 | (0.18 ) |
| | | | | | | 4.42 | 0.43 | 0.00 | 2627.25 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.51② | 0.184 | | 0.00 | (0.18 ) |
| | | | | | | 4.42 | 0.43 | 0.00 | 2627.23 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.32② | 0.187 | | 0.00 | (0.18 ) |
| | | | | | | 4.48 | 0.43 | 0.03 | 2666.57 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.30② | 0.135 | | 0.01 | (0.14 ) |
| | | | | | | 3.25 | 0.32 | 0.14 | 1932.73 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | 3F | X1 | FA-FA | M | 3.36② | 0.175 | | 0.01 | (0.18 ) |
| | | | | | | 4.73 | 0.32 | 0.14 | 2811.45 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.34② | 0.253 | | 0.00 | (0.25 ) |
| | | | | | | 6.84 | 0.43 | 0.03 | 4070.31 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.42② | 0.251 | | 0.00 | (0.25 ) |
| | | | | | | 6.79 | 0.43 | 0.00 | 4038.63 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.42② | 0.251 | | 0.00 | (0.25 ) |
| | | | | | | 6.79 | 0.43 | 0.00 | 4038.61 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.34② | 0.253 | | 0.00 | (0.25 ) |
| | | | | | | 6.84 | 0.43 | 0.03 | 4070.28 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.36② | 0.175 | | 0.01 | (0.18 ) |
| | | | | | | 4.73 | 0.32 | 0.14 | 2811.44 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 3.31② | 0.236 | | 0.01 | (0.24 ) |
| | | | | | | 6.36 | 0.32 | 0.15 | 3784.85 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.30② | 0.348 | | 0.00 | (0.35 ) |
| | | | | | | 9.40 | 0.43 | 0.03 | 5592.98 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.45② | 0.347 | | 0.00 | (0.35 ) |
| | | | | | | 9.36 | 0.43 | 0.00 | 5567.11 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.45② | 0.347 | | 0.00 | (0.35 ) |
| | | | | | | 9.36 | 0.43 | 0.00 | 5567.09 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.30② | 0.348 | | 0.00 | (0.35 ) |
| | | | | | | 9.40 | 0.43 | 0.03 | 5592.95 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.31② | 0.236 | | 0.01 | (0.24 ) |
| | | | | | | 6.36 | 0.32 | 0.15 | 3784.84 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | 1F | X1 | FB-FB | M | 6.18② | 0.385 | | 0.00 | (0.40 ) |
| | | | | | | 10.39 | 0.32 | 0.10 | 6181.23 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | | X2 | FD-FD | M | 5.68② | 0.577 | 0.43 | 0.00 | (0.58*) |
| | | | | | | 15.59 | | 0.00 | 9276.76 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 1F | X2 | FD-FD | M | 5.68② | 27.00 | 0.43 | 27.00 | 16091.64 |
| | | X3 | FD-FD | M | 5.21② | 0.576 | 0.43 | 0.00 | (0.58*) |
| | | | | | | 15.56 | | 0.00 | 9258.11 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X4 | FD-FD | M | 5.19② | 0.576 | 0.43 | 0.00 | (0.58*) |
| | | | | | | 15.56 | | 0.00 | 9258.06 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X5 | FD-FD | M | 5.69② | 0.577 | 0.43 | 0.00 | (0.58*) |
| | | | | | | 15.59 | | 0.00 | 9276.73 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X6 | FB-FB | M | 6.18② | 0.385 | 0.32 | 0.00 | (0.40 ) |
| | | | | | | 10.39 | | 0.10 | 6181.19 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 6F | X1 | FA-FA | M | 4.05② | 0.024 | 0.32 | 0.01 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.57 | | 0.21 | 337.58 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.76② | 0.040 | 0.43 | 0.00 | (0.04 ) |
| | | | | | | 0.95 | | 0.03 | 566.76 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.35② | 0.040 | 0.43 | 0.00 | (0.04 ) |
| | | | | | | 0.95 | | 0.00 | 567.91 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.35② | 0.040 | 0.43 | 0.00 | (0.04 ) |
| | | | | | | 0.95 | | 0.00 | 567.91 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.76② | 0.040 | 0.43 | 0.00 | (0.04 ) |
| | | | | | | 0.95 | | 0.03 | 566.76 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.05② | 0.024 | 0.32 | 0.01 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.57 | | 0.21 | 337.58 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | 5F | X1 | FA-FA | M | 3.30② | 0.076 | 0.32 | 0.01 | (0.08 ) |
| | | | | | | 1.83 | | 0.13 | 1091.50 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.44② | 0.102 | 0.43 | 0.00 | (0.10 ) |
| | | | | | | 2.45 | | 0.03 | 1457.90 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.89② | 0.101 | 0.43 | 0.00 | (0.10 ) |
| | | | | | | 2.42 | | 0.00 | 1441.19 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.89② | 0.101 | 0.43 | 0.00 | (0.10 ) |
| | | | | | | 2.42 | | 0.00 | 1441.19 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.44② | 0.102 | 0.43 | 0.00 | (0.10 ) |
| | | | | | | 2.45 | | 0.03 | 1457.90 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.30② | 0.076 | 0.32 | 0.01 | (0.08 ) |
| | | | | | | 1.83 | | 0.13 | 1091.51 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | 4F | X1 | FA-FA | M | 3.30② | 0.135 | 0.32 | 0.01 | (0.14 ) |
| | | | | | | 3.23 | | 0.14 | 1923.91 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.32② | 0.187 | 0.43 | 0.00 | (0.18 ) |
| | | | | | | 4.48 | | 0.03 | 2664.64 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.52② | 0.184 | 0.43 | 0.00 | (0.18 ) |
| | | | | | | 4.42 | | 0.00 | 2627.73 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.52② | 0.184 | 0.43 | 0.00 | (0.18 ) |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 4F | X4 | FA-FA | M | 3.52② | 4.42 | 0.43 | 0.00 | 2627.72 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.32② | 0.187 | 0.43 | 0.00 | (0.18 ) |
| | | | | | | 4.48 | | 0.03 | 2664.65 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.30② | 0.135 | 0.32 | 0.01 | (0.14 ) |
| | | | | | | 3.23 | | 0.14 | 1923.91 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14087.11 |
| | 3F | X1 | FA-FA | M | 3.36② | 0.174 | 0.32 | 0.01 | (0.18 ) |
| | | | | | | 4.71 | | 0.14 | 2800.25 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.34② | 0.253 | 0.43 | 0.00 | (0.25 ) |
| | | | | | | 6.83 | | 0.03 | 4066.08 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.43② | 0.251 | 0.43 | 0.00 | (0.25 ) |
| | | | | | | 6.78 | | 0.00 | 4036.44 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.43② | 0.251 | 0.43 | 0.00 | (0.25 ) |
| | | | | | | 6.78 | | 0.00 | 4036.44 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.34② | 0.253 | 0.43 | 0.00 | (0.25 ) |
| | | | | | | 6.83 | | 0.03 | 4066.08 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.36② | 0.174 | 0.32 | 0.01 | (0.18 ) |
| | | | | | | 4.71 | | 0.14 | 2800.25 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 3.31② | 0.235 | 0.32 | 0.01 | (0.24 ) |
| | | | | | | 6.34 | | 0.15 | 3770.27 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.30② | 0.348 | 0.43 | 0.00 | (0.35 ) |
| | | | | | | 9.39 | | 0.03 | 5586.85 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.45② | 0.346 | 0.43 | 0.00 | (0.35 ) |
| | | | | | | 9.35 | | 0.00 | 5562.94 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.45② | 0.346 | 0.43 | 0.00 | (0.35 ) |
| | | | | | | 9.35 | | 0.00 | 5562.94 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.30② | 0.348 | 0.43 | 0.00 | (0.35 ) |
| | | | | | | 9.39 | | 0.03 | 5586.86 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.31② | 0.235 | 0.32 | 0.01 | (0.24 ) |
| | | | | | | 6.34 | | 0.15 | 3770.28 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | 1F | X1 | FB-FB | M | 6.18② | 0.385 | 0.32 | 0.00 | (0.40 ) |
| | | | | | | 10.39 | | 0.10 | 6185.00 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| | | X2 | FD-FD | M | 5.68② | 0.577 | 0.43 | 0.00 | (0.58*) |
| | | | | | | 15.59 | | 0.00 | 9275.48 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X3 | FD-FD | M | 5.17② | 0.576 | 0.43 | 0.00 | (0.58*) |
| | | | | | | 15.56 | | 0.00 | 9259.92 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X4 | FD-FD | M | 5.18② | 0.576 | 0.43 | 0.00 | (0.58*) |
| | | | | | | 15.56 | | 0.00 | 9259.94 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X5 | FD-FD | M | 5.68② | 0.577 | 0.43 | 0.00 | (0.58*) |
| | | | | | | 15.59 | | 0.00 | 9275.50 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 16091.64 |
| | | X6 | FB-FB | M | 6.18② | 0.385 | 0.32 | 0.00 | (0.40 ) |
| | | | | | | 10.40 | | 0.10 | 6185.03 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | 15604.36 |
| Y3 | 6F | X1 | FA-FA | M | 3.81② | 0.000 | 0.32 | 0.01 | (-0.03 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.14 | -64.91 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 6F | X1 | FA-FA | M | 3.81② | 24.00 | 0.32 | 24.00 | -1949.11 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.47② | 0.016 | 0.43 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.39 | | 0.03 | 234.33 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.76② | 0.017 | 0.43 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.42 | | 0.00 | 248.98 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.76② | 0.017 | 0.43 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.42 | | 0.00 | 248.98 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.47② | 0.016 | 0.43 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.39 | | 0.03 | 234.33 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.81② | 0.000 | 0.32 | 0.01 | (-0.03 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.14 | -64.91 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | -1949.11 |
| | 5F | X1 | FA-FA | M | 3.44② | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-0.11 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.06 | -221.17 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | -1949.11 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.85② | 0.010 | 0.43 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.23 | | 0.04 | 137.61 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.42② | 0.012 | 0.43 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.29 | | 0.00 | 173.23 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.42② | 0.012 | 0.43 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.29 | | 0.00 | 173.23 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.85② | 0.010 | 0.43 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.23 | | 0.04 | 137.60 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | 14574.39 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.44② | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-0.11 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.06 | -221.17 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | -1949.11 |
| | 4F | X1 | FA-FA | M | 2.53① | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-0.22 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -425.43 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | -1949.11 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.53① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-0.06 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.02 | -150.09 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | -2436.39 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.73② | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-0.05 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -128.66 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | -2436.39 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.53① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-0.05 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -128.66 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | -2436.39 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.53① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-0.06 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.02 | -150.09 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | -2436.39 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.53① | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-0.22 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -425.43 |
| | | | | | | 24.00 | | 24.00 | -1949.11 |
| | 3F | X1 | FA-FA | M | 2.53① | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-0.40 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.06 | -774.96 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1949.11 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.53① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-0.25 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.03 | -606.50 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -2436.39 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.07② | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-0.24 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -586.96 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -2436.39 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.53① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-0.24 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -586.95 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -2436.39 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 3F | X5 | FA-FA | M | 2.53① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-0.25 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.03 | -606.51 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -2436.39 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.53① | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-0.40 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.06 | -774.95 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1949.11 |
| | 2F | X1 | FB-FB | M | 2.47① | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-0.68 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.08 | -1315.85 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1949.11 |
| | | X2 | FB-FB | M | 2.47① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-0.58 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.04 | -1408.32 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -2436.39 |
| | | X3 | FB-FB | M | 2.47① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-0.57 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1395.10 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -2436.39 |
| | | X4 | FB-FB | M | 2.47① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-0.57 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1395.10 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -2436.39 |
| | | X5 | FB-FB | M | 2.47① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-0.58 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.04 | -1408.33 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -2436.39 |
| | | X6 | FB-FB | M | 2.47① | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-0.68 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.08 | -1315.85 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1949.11 |
| | 1F | X1 | FA-FA | M | 2.82① | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1949.11 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1949.11 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.82① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -2436.39 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -2436.39 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.82① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -2436.39 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -2436.39 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.82① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -2436.39 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -2436.39 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.82① | 0.000 | 0.43 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -2436.39 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -2436.39 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.82① | 0.000 | 0.32 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1949.11 |
| | | | | | | 27.00 | | 27.00 | -1949.11 |

c) ＲＣ壁の部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| X2 | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| X3 | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X3 | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| X4 | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| X5 | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| X6 | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| X2 | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| X3 | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| X4 | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| X5 | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| X6 | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 24.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 27.00 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.038 | 0.9 | 24.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.045 | 1.1 | 24.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.052 | 1.3 | 24.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.056 | 1.5 | 27.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.064 | 1.7 | 27.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.070 | 1.9 | 27.00 |
| X2 | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.026 | 0.6 | 24.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.049 | 1.2 | 24.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.067 | 1.6 | 24.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.072 | 1.9 | 27.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.083 | 2.2 | 27.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.091 | 2.5 | 27.00 |
| X3 | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.023 | 0.6 | 24.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.047 | 1.1 | 24.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.067 | 1.6 | 24.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.072 | 1.9 | 27.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.083 | 2.2 | 27.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.091 | 2.5 | 27.00 |
| X4 | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.023 | 0.6 | 24.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.047 | 1.1 | 24.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.067 | 1.6 | 24.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.072 | 1.9 | 27.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.083 | 2.2 | 27.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.091 | 2.5 | 27.00 |
| X5 | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.026 | 0.6 | 24.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.049 | 1.2 | 24.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.067 | 1.6 | 24.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.072 | 1.9 | 27.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.083 | 2.2 | 27.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.091 | 2.5 | 27.00 |
| X6 | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.038 | 0.9 | 24.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.045 | 1.1 | 24.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.052 | 1.3 | 24.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.056 | 1.5 | 27.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.064 | 1.7 | 27.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.070 | 1.9 | 27.00 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.037 | 0.9 | 24.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.045 | 1.1 | 24.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.052 | 1.3 | 24.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.056 | 1.5 | 27.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.064 | 1.7 | 27.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.070 | 1.9 | 27.00 |
| X2 | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.026 | 0.6 | 24.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.049 | 1.2 | 24.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.067 | 1.6 | 24.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.072 | 1.9 | 27.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.083 | 2.2 | 27.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.091 | 2.5 | 27.00 |
| X3 | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.024 | 0.6 | 24.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.047 | 1.1 | 24.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.067 | 1.6 | 24.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.072 | 1.9 | 27.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.082 | 2.2 | 27.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.091 | 2.5 | 27.00 |
| X4 | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.024 | 0.6 | 24.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.047 | 1.1 | 24.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.067 | 1.6 | 24.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.072 | 1.9 | 27.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.082 | 2.2 | 27.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.091 | 2.5 | 27.00 |
| X5 | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.026 | 0.6 | 24.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.049 | 1.2 | 24.00 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X5 | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.067 | 1.6 | 24.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.072 | 1.9 | 27.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.083 | 2.2 | 27.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.091 | 2.5 | 27.00 |
| X6 | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.037 | 0.9 | 24.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.045 | 1.1 | 24.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.052 | 1.3 | 24.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.056 | 1.5 | 27.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.064 | 1.7 | 27.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.070 | 1.9 | 27.00 |

## U-5.1.3　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）

はりの性能パラメータ

| 構造 | RC | SRC | S |
|---|---|---|---|
| P1 | τu/Fc | sMo/Mo | d/t(w) |
| P2 | | | b/t(f) |
| P3 | | | 横補剛 |
| P4 | | | 靭性 |
| P5 | | | 接合 |

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
横補剛　：　［ ｏ ］ 充分　［ ｘ ］ 不足
靭性　：　脆性破壊部材の種別　［ ｏ ］：靭性破壊部材　［ ｘ ］：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　［ ｏ ］：保有耐力接合　［ ｘ ］：非保有耐力接合
　　［(o)］：保有耐力接合とみなす　［---］：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

| 構造 | RC | SRC | S |
|---|---|---|---|
| P1 | ①:Ho/Dまたは②:2M/(Q･D) | N/No (Ru) | d/t(w) |
| P2 | σo/Fc | sMo/Mo | b/t(f) |
| P3 | Pt | | 靭性 |
| P4 | τu/Fc | | 接合 |
| P5 | N/No | | |

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
　　：　[*] ： 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
Ho/D　：　（柱の内のり長さ／柱のせい）または（２･Ｍ／Ｑ･Ｄ）
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度
Pt　：　引張鉄筋比（%）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
N/No　：　ＲＣの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
　　：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
　　：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）
N/No　：　崩壊メカニズム時の軸方向荷重／ＳＲＣ断面としての最大圧縮耐力。
Ru　：　コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
　　（ＳＲＣ柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします）
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
靭性　：　脆性破壊部材の種別　［ ｏ ］：靭性破壊部材　［ ｘ ］：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　［ ｏ ］：保有耐力接合　［ ｘ ］：非保有耐力接合
　　［(o)］：保有耐力接合とみなす　［---］：両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

| 構造 | RC | SRC | S |
|---|---|---|---|
| P1 | τu/Fc | | λe1 |
| P2 | | | λe2 |
| P3 | | | 靭性 |
| P4 | | | 接合 |

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
λe1　：　筋違材の有効細長比（右上り）
λe2　：　筋違材の有効細長比（左上り）
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[ o ]：靭性破壊部材　[ x ]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[ o ]：保有耐力接合　[ x ]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

Y方向正加力時　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

| 階名 | 軸名 | 構造 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X2 | RC | FD-FD | M | 5.68② | 0.58 | 0.43 | 0.000 | |
| | X3 | RC | FD-FD | M | 5.21② | 0.58 | 0.43 | 0.000 | |
| | X4 | RC | FD-FD | M | 5.19② | 0.58 | 0.43 | 0.000 | |
| | X5 | RC | FD-FD | M | 5.69② | 0.58 | 0.43 | 0.000 | |

Y方向負加力時　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

| 階名 | 軸名 | 構造 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X2 | RC | FD-FD | M | 5.68② | 0.58 | 0.43 | 0.000 | |
| | X3 | RC | FD-FD | M | 5.17② | 0.58 | 0.43 | 0.000 | |
| | X4 | RC | FD-FD | M | 5.18② | 0.58 | 0.43 | 0.000 | |
| | X5 | RC | FD-FD | M | 5.68② | 0.58 | 0.43 | 0.000 | |

### U-5.1.4　S造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計）

### U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：　ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　：　長期せん断力　(kN)
Qm　：　地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：　はりのせん断耐力　(kN)
n　：　部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：　ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム（Ｘ方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X1 | L | 0 | -126.6 | 1.100 | 170.2 | 60.7 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 138.4 | | | 325.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -133.0 | 1.100 | 176.7 | 61.3 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 131.9 | | | 326.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -132.5 | 1.100 | 176.1 | 61.3 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 132.5 | | | 326.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -131.9 | 1.100 | 175.6 | 61.2 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 133.0 | | | 326.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -138.4 | 1.100 | 182.0 | 61.9 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 126.6 | | | 326.8 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | 0 | -119.6 | 1.100 | 174.6 | 72.5 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 122.7 | | | 314.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -121.1 | 1.100 | 176.1 | 72.6 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 121.2 | | | 314.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -121.1 | 1.100 | 176.1 | 72.6 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 121.1 | | | 314.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -121.2 | 1.100 | 176.2 | 72.6 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 121.1 | | | 314.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -122.7 | 1.100 | 177.7 | 72.8 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 119.6 | | | 315.0 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | 0 | -118.6 | 1.100 | 286.0 | 196.0 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | 0 | 123.6 | | | 438.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -121.2 | 1.100 | 288.6 | 196.2 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | 0 | 121.0 | | | 438.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -121.1 | 1.100 | 288.5 | 196.2 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | 0 | 121.1 | | | 438.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -121.0 | 1.100 | 288.4 | 196.2 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | 0 | 121.2 | | | 438.4 | ≦ | | |

Y2フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | X5 | L | 0 | -123.6 | 1.100 | 291.0 | 196.5 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | 0 | 118.6 | | | 438.7 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | 0 | -118.7 | 1.100 | 286.1 | 196.0 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | 0 | 123.5 | | | 438.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -121.2 | 1.100 | 288.6 | 196.2 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | 0 | 121.0 | | | 438.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -121.1 | 1.100 | 288.5 | 196.2 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | 0 | 121.1 | | | 438.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -121.0 | 1.100 | 288.4 | 196.2 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | 0 | 121.2 | | | 438.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -123.5 | 1.100 | 290.9 | 196.5 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | 0 | 118.7 | | | 438.7 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | 0 | -120.8 | 1.100 | 321.0 | 232.2 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.3 | | | 479.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -123.7 | 1.100 | 323.8 | 232.5 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 123.5 | | | 479.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -123.6 | 1.100 | 323.7 | 232.5 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 123.6 | | | 479.7 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -123.5 | 1.100 | 323.6 | 232.5 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 123.7 | | | 479.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -126.3 | 1.100 | 326.5 | 232.8 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 120.8 | | | 479.9 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | 0 | -120.5 | 1.100 | 320.7 | 232.2 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.6 | | | 479.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -123.7 | 1.100 | 323.8 | 232.5 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 123.5 | | | 479.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -123.6 | 1.100 | 323.7 | 232.5 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 123.6 | | | 479.7 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -123.5 | 1.100 | 323.6 | 232.5 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 123.7 | | | 479.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -126.6 | 1.100 | 326.8 | 232.8 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 120.5 | | | 480.0 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -131.1 | 1.200 | 454.9 | 414.8 | ≦ | 2283.2 | OK |
| | | R | | 169.8 | | | 715.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -153.7 | 1.200 | 427.1 | 358.8 | ≦ | 2328.1 | OK |
| | | R | | 147.1 | | | 659.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -150.4 | 1.200 | 433.6 | 369.9 | ≦ | 2331.2 | OK |
| | | R | | 150.4 | | | 670.7 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -147.1 | 1.200 | 393.6 | 325.2 | ≦ | 2207.6 | OK |
| | | R | | 153.7 | | | 626.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -169.8 | 1.200 | 607.2 | 558.9 | ≦ | 2711.4 | OK |
| | | R | | 131.1 | | | 859.7 | ≦ | | |

Y3フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X1 | L | 0 | -126.6 | 1.100 | 170.2 | 60.7 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 138.4 | | | 325.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -133.0 | 1.100 | 176.7 | 61.3 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 131.9 | | | 326.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -132.5 | 1.100 | 176.1 | 61.3 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 132.5 | | | 326.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -131.9 | 1.100 | 175.6 | 61.2 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 133.0 | | | 326.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -138.4 | 1.100 | 182.0 | 61.9 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 126.6 | | | 326.8 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | 0 | -119.6 | 1.100 | 174.6 | 72.5 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 122.7 | | | 314.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -121.1 | 1.100 | 176.1 | 72.6 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 121.2 | | | 314.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -121.1 | 1.100 | 176.1 | 72.6 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 121.1 | | | 314.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -121.2 | 1.100 | 176.2 | 72.6 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 121.1 | | | 314.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -122.7 | 1.100 | 177.7 | 72.8 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 119.6 | | | 315.0 | ≦ | | |

Y3フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | X1 | L | 0 | -118.6 | 1.100 | 286.0 | 196.0 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | 0 | 123.6 | | | 438.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -121.2 | 1.100 | 288.6 | 196.2 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | 0 | 121.0 | | | 438.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -121.1 | 1.100 | 288.5 | 196.2 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | 0 | 121.1 | | | 438.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -121.0 | 1.100 | 288.4 | 196.2 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | 0 | 121.2 | | | 438.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -123.6 | 1.100 | 291.0 | 196.5 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | 0 | 118.6 | | | 438.7 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | 0 | -118.7 | 1.100 | 286.1 | 196.0 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | 0 | 123.5 | | | 438.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -121.2 | 1.100 | 288.6 | 196.2 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | 0 | 121.0 | | | 438.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -121.1 | 1.100 | 288.5 | 196.2 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | 0 | 121.1 | | | 438.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -121.0 | 1.100 | 288.4 | 196.2 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | 0 | 121.2 | | | 438.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -123.5 | 1.100 | 290.9 | 196.5 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | 0 | 118.7 | | | 438.7 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | 0 | -120.8 | 1.100 | 321.0 | 232.2 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.3 | | | 479.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -123.7 | 1.100 | 323.8 | 232.5 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 123.5 | | | 479.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -123.6 | 1.100 | 323.7 | 232.5 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 123.6 | | | 479.7 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -123.5 | 1.100 | 323.6 | 232.5 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 123.7 | | | 479.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -126.3 | 1.100 | 326.5 | 232.8 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 120.8 | | | 479.9 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | 0 | -120.5 | 1.100 | 320.7 | 232.2 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.6 | | | 479.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -123.7 | 1.100 | 323.8 | 232.5 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 123.5 | | | 479.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -123.6 | 1.100 | 323.7 | 232.5 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 123.6 | | | 479.7 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -123.5 | 1.100 | 323.6 | 232.5 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 123.7 | | | 479.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -126.6 | 1.100 | 326.8 | 232.8 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 120.5 | | | 480.0 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -131.1 | 1.200 | 453.8 | 413.5 | ≦ | 2283.8 | OK |
| | | R | | 169.8 | | | 714.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -153.7 | 1.200 | 427.1 | 358.8 | ≦ | 2328.0 | OK |
| | | R | | 147.1 | | | 659.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -150.4 | 1.200 | 433.4 | 369.7 | ≦ | 2331.3 | OK |
| | | R | | 150.4 | | | 670.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -147.1 | 1.200 | 393.4 | 324.9 | ≦ | 2207.4 | OK |
| | | R | | 153.7 | | | 625.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -169.8 | 1.200 | 606.8 | 558.4 | ≦ | 2710.6 | OK |
| | | R | | 131.1 | | | 859.3 | ≦ | | |

Y2フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X1 | L | 0 | -126.6 | 1.100 | -182.0 | 326.8 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 138.4 | | | 61.9 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -133.0 | 1.100 | -175.6 | 326.2 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 131.9 | | | 61.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -132.5 | 1.100 | -176.1 | 326.2 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 132.5 | | | 61.3 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -131.9 | 1.100 | -176.7 | 326.3 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 133.0 | | | 61.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -138.4 | 1.100 | -170.2 | 325.6 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 126.6 | | | 60.7 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | 0 | -119.6 | 1.100 | -177.7 | 315.0 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 122.7 | | | 72.8 | ≦ | | |

Y2フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X2 | L | 0 | -121.1 | 1.100 | -176.2 | 314.9 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 121.2 | | | 72.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -121.1 | 1.100 | -176.1 | 314.9 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 121.1 | | | 72.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -121.2 | 1.100 | -176.1 | 314.9 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 121.1 | | | 72.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -122.7 | 1.100 | -174.6 | 314.7 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 119.6 | | | 72.5 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | 0 | -118.6 | 1.100 | -291.0 | 438.7 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | 0 | 123.6 | | | 196.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -121.2 | 1.100 | -288.4 | 438.4 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | 0 | 121.0 | | | 196.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -121.1 | 1.100 | -288.5 | 438.5 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | 0 | 121.1 | | | 196.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -121.0 | 1.100 | -288.6 | 438.5 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | 0 | 121.2 | | | 196.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -123.6 | 1.100 | -286.0 | 438.2 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | 0 | 118.6 | | | 196.0 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | 0 | -118.7 | 1.100 | -290.9 | 438.7 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | 0 | 123.5 | | | 196.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -121.2 | 1.100 | -288.4 | 438.5 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | 0 | 121.0 | | | 196.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -121.1 | 1.100 | -288.5 | 438.5 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | 0 | 121.1 | | | 196.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -121.0 | 1.100 | -288.6 | 438.5 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | 0 | 121.2 | | | 196.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -123.5 | 1.100 | -286.1 | 438.2 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | 0 | 118.7 | | | 196.0 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | 0 | -120.8 | 1.100 | -326.5 | 479.9 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.3 | | | 232.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -123.7 | 1.100 | -323.6 | 479.6 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 123.5 | | | 232.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -123.6 | 1.100 | -323.7 | 479.7 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 123.6 | | | 232.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -123.5 | 1.100 | -323.8 | 479.7 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 123.7 | | | 232.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -126.3 | 1.100 | -321.0 | 479.4 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 120.8 | | | 232.2 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | 0 | -120.5 | 1.100 | -326.8 | 480.0 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.6 | | | 232.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -123.7 | 1.100 | -323.6 | 479.6 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 123.5 | | | 232.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -123.6 | 1.100 | -323.7 | 479.7 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 123.6 | | | 232.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -123.5 | 1.100 | -323.8 | 479.7 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 123.7 | | | 232.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -126.6 | 1.100 | -320.7 | 479.3 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 120.5 | | | 232.2 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -131.1 | 1.200 | -607.2 | 859.7 | ≦ | 2711.4 | OK |
| | | R | | 169.8 | | | 558.9 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -153.7 | 1.200 | -393.6 | 626.0 | ≦ | 2207.6 | OK |
| | | R | | 147.1 | | | 325.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -150.4 | 1.200 | -433.6 | 670.7 | ≦ | 2331.2 | OK |
| | | R | | 150.4 | | | 369.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -147.1 | 1.200 | -427.1 | 659.6 | ≦ | 2328.1 | OK |
| | | R | | 153.7 | | | 358.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -169.8 | 1.200 | -454.9 | 715.6 | ≦ | 2283.2 | OK |
| | | R | | 131.1 | | | 414.8 | ≦ | | |

Y3フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X1 | L | 0 | -126.6 | 1.100 | -182.0 | 326.8 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 138.4 | | | 61.9 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -133.0 | 1.100 | -175.6 | 326.2 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 131.9 | | | 61.2 | ≦ | | |

Y3フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X3 | L | 0 | -132.5 | 1.100 | -176.1 | 326.2 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 132.5 | | | 61.3 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -131.9 | 1.100 | -176.7 | 326.3 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 133.0 | | | 61.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -138.4 | 1.100 | -170.2 | 325.6 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 126.6 | | | 60.7 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | 0 | -119.6 | 1.100 | -177.7 | 315.0 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 122.7 | | | 72.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -121.1 | 1.100 | -176.2 | 314.9 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 121.2 | | | 72.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -121.1 | 1.100 | -176.1 | 314.9 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 121.1 | | | 72.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -121.2 | 1.100 | -176.1 | 314.9 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 121.1 | | | 72.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -122.7 | 1.100 | -174.6 | 314.7 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | 0 | 119.6 | | | 72.5 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | 0 | -118.6 | 1.100 | -291.0 | 438.7 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | 0 | 123.6 | | | 196.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -121.2 | 1.100 | -288.4 | 438.4 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | 0 | 121.0 | | | 196.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -121.1 | 1.100 | -288.5 | 438.5 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | 0 | 121.1 | | | 196.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -121.0 | 1.100 | -288.6 | 438.5 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | 0 | 121.2 | | | 196.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -123.6 | 1.100 | -286.0 | 438.2 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | 0 | 118.6 | | | 196.0 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | 0 | -118.7 | 1.100 | -290.9 | 438.7 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | 0 | 123.5 | | | 196.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -121.2 | 1.100 | -288.4 | 438.5 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | 0 | 121.0 | | | 196.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -121.1 | 1.100 | -288.5 | 438.5 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | 0 | 121.1 | | | 196.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -121.0 | 1.100 | -288.6 | 438.5 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | 0 | 121.2 | | | 196.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -123.5 | 1.100 | -286.1 | 438.2 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | 0 | 118.7 | | | 196.0 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | 0 | -120.8 | 1.100 | -326.5 | 479.9 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.3 | | | 232.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -123.7 | 1.100 | -323.6 | 479.6 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 123.5 | | | 232.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -123.6 | 1.100 | -323.7 | 479.7 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 123.6 | | | 232.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -123.5 | 1.100 | -323.8 | 479.7 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 123.7 | | | 232.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -126.3 | 1.100 | -321.0 | 479.4 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 120.8 | | | 232.2 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | 0 | -120.5 | 1.100 | -326.8 | 480.0 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.6 | | | 232.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -123.7 | 1.100 | -323.6 | 479.6 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 123.5 | | | 232.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -123.6 | 1.100 | -323.7 | 479.7 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 123.6 | | | 232.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -123.5 | 1.100 | -323.8 | 479.7 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 123.7 | | | 232.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -126.6 | 1.100 | -320.7 | 479.3 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | 0 | 120.5 | | | 232.2 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -131.1 | 1.200 | -606.8 | 859.3 | ≦ | 2710.6 | OK |
| | | R | | 169.8 | | | 558.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -153.7 | 1.200 | -393.4 | 625.8 | ≦ | 2207.4 | OK |
| | | R | | 147.1 | | | 324.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -150.4 | 1.200 | -433.4 | 670.5 | ≦ | 2331.3 | OK |
| | | R | | 150.4 | | | 369.7 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -147.1 | 1.200 | -427.1 | 659.6 | ≦ | 2328.0 | OK |
| | | R | | 153.7 | | | 358.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -169.8 | 1.200 | -453.8 | 714.4 | ≦ | 2283.8 | OK |

Y3フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X5 | R | | 131.1 | 1.200 | -453.8 | 413.5 | ≦ | 2283.8 | OK |

Y2フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X1 | L | | -126.6 | 1.200 | 6.3 | 119.0 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 138.4 | | | 146.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -133.0 | 1.200 | 1.0 | 131.8 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 131.9 | | | 133.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -132.5 | 1.200 | 0.0 | 132.5 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 132.5 | | | 132.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -131.9 | 1.200 | -1.0 | 133.1 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 133.0 | | | 131.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -138.4 | 1.200 | -6.3 | 146.0 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 126.6 | | | 119.0 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | | -119.6 | 1.200 | 10.7 | 106.7 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 122.7 | | | 135.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -121.1 | 1.200 | 1.3 | 119.5 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 121.2 | | | 122.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -121.1 | 1.200 | 0.0 | 121.1 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 121.1 | | | 121.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -121.2 | 1.200 | -1.3 | 122.8 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 121.1 | | | 119.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -122.7 | 1.200 | -10.7 | 135.5 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 119.6 | | | 106.7 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | | -118.6 | 1.200 | 12.6 | 103.5 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | | 123.6 | | | 138.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -121.2 | 1.200 | 0.6 | 120.5 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | | 121.0 | | | 121.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -121.1 | 1.200 | 0.0 | 121.1 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | | 121.1 | | | 121.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -121.0 | 1.200 | -0.6 | 121.7 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | | 121.2 | | | 120.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -123.6 | 1.200 | -12.6 | 138.7 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | | 118.6 | | | 103.5 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | | -118.7 | 1.200 | 13.0 | 103.1 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | | 123.5 | | | 139.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -121.2 | 1.200 | -0.4 | 121.7 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | | 121.0 | | | 120.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -121.1 | 1.200 | 0.0 | 121.1 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | | 121.1 | | | 121.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -121.0 | 1.200 | 0.4 | 120.6 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | | 121.2 | | | 121.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -123.5 | 1.200 | -13.0 | 139.1 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | | 118.7 | | | 103.1 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | | -120.8 | 1.200 | 14.8 | 103.1 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 126.3 | | | 144.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -123.7 | 1.200 | -0.4 | 124.2 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 123.5 | | | 122.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -123.6 | 1.200 | 0.0 | 123.6 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 123.6 | | | 123.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -123.5 | 1.200 | 0.4 | 122.9 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 123.7 | | | 124.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -126.3 | 1.200 | -14.8 | 144.1 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 120.8 | | | 103.1 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | | -120.5 | 1.200 | 16.7 | 100.5 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 126.6 | | | 146.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -123.7 | 1.200 | -2.2 | 126.3 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 123.5 | | | 120.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -123.6 | 1.200 | 0.0 | 123.6 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 123.6 | | | 123.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -123.5 | 1.200 | 2.2 | 120.8 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 123.7 | | | 126.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -126.6 | 1.200 | -16.7 | 146.6 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 120.5 | | | 100.5 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -131.1 | 1.200 | 13.3 | 115.0 | ≦ | 2199.5 | OK |

Y2フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | R | | 169.8 | 1.200 | 13.3 | 185.8 | ≦ | 2199.5 | OK |
| | X2 | L | | -153.7 | 1.200 | -3.5 | 157.9 | ≦ | 2199.5 | OK |
| | | R | | 147.1 | | | 142.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -150.4 | 1.200 | 0.0 | 150.4 | ≦ | 2199.5 | OK |
| | | R | | 150.4 | | | 150.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -147.1 | 1.200 | 3.5 | 142.9 | ≦ | 2199.5 | OK |
| | | R | | 153.7 | | | 157.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -169.8 | 1.200 | -13.3 | 185.8 | ≦ | 2199.5 | OK |
| | | R | | 131.1 | | | 115.0 | ≦ | | |

Y3フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X1 | L | | -126.6 | 1.200 | -9.6 | 138.1 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 138.4 | | | 126.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -133.0 | 1.200 | 1.5 | 131.2 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 131.9 | | | 133.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -132.5 | 1.200 | -0.0 | 132.5 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 132.5 | | | 132.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -131.9 | 1.200 | -1.5 | 133.8 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 133.0 | | | 131.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -138.4 | 1.200 | 9.6 | 126.8 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 126.6 | | | 138.1 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | | -119.6 | 1.200 | -12.2 | 134.2 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 122.7 | | | 108.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -121.1 | 1.200 | 1.0 | 119.9 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 121.2 | | | 122.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -121.1 | 1.200 | -0.0 | 121.1 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 121.1 | | | 121.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -121.2 | 1.200 | -1.0 | 122.3 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 121.1 | | | 119.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -122.7 | 1.200 | 12.2 | 108.0 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 119.6 | | | 134.2 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | | -118.6 | 1.200 | -12.6 | 133.8 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | | 123.6 | | | 108.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -121.2 | 1.200 | 1.1 | 120.0 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | | 121.0 | | | 122.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -121.1 | 1.200 | -0.0 | 121.1 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | | 121.1 | | | 121.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -121.0 | 1.200 | -1.1 | 122.3 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | | 121.2 | | | 120.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -123.6 | 1.200 | 12.6 | 108.5 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | | 118.6 | | | 133.8 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | | -118.7 | 1.200 | -13.0 | 134.3 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | | 123.5 | | | 107.9 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -121.2 | 1.200 | 1.0 | 120.0 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | | 121.0 | | | 122.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -121.1 | 1.200 | -0.0 | 121.1 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | | 121.1 | | | 121.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -121.0 | 1.200 | -1.0 | 122.2 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | | 121.2 | | | 120.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -123.5 | 1.200 | 13.0 | 108.0 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | | 118.7 | | | 134.3 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | | -120.8 | 1.200 | -14.1 | 137.7 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 126.3 | | | 109.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -123.7 | 1.200 | 1.2 | 122.3 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 123.5 | | | 124.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -123.6 | 1.200 | -0.0 | 123.6 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 123.6 | | | 123.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -123.5 | 1.200 | -1.2 | 124.9 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 123.7 | | | 122.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -126.3 | 1.200 | 14.0 | 109.5 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 120.8 | | | 137.7 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | | -120.5 | 1.200 | -11.0 | 133.7 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 126.6 | | | 113.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -123.7 | 1.200 | 1.2 | 122.3 | ≦ | 606.0 | OK |

Y3フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | X2 | R | | 123.5 | 1.200 | 1.2 | 124.9 | ≦ | 606.0 | OK |
| | X3 | L | | -123.6 | 1.200 | -0.0 | 123.6 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 123.6 | | | 123.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -123.5 | 1.200 | -1.2 | 124.9 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 123.7 | | | 122.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -126.6 | 1.200 | 10.9 | 113.5 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 120.5 | | | 133.7 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -131.1 | 1.200 | -1.3 | 132.7 | ≦ | 2199.5 | OK |
| | | R | | 169.8 | | | 168.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -153.7 | 1.200 | -0.2 | 154.0 | ≦ | 2199.5 | OK |
| | | R | | 147.1 | | | 146.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -150.4 | 1.200 | -0.0 | 150.4 | ≦ | 2199.5 | OK |
| | | R | | 150.4 | | | 150.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -147.1 | 1.200 | 0.2 | 146.8 | ≦ | 2199.5 | OK |
| | | R | | 153.7 | | | 154.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -169.8 | 1.200 | 1.3 | 168.1 | ≦ | 2199.5 | OK |
| | | R | | 131.1 | | | 132.7 | ≦ | | |

Y2フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X1 | L | | -126.6 | 1.200 | -9.7 | 138.2 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 138.4 | | | 126.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -133.0 | 1.200 | 1.5 | 131.2 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 131.9 | | | 133.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -132.5 | 1.200 | 0.0 | 132.5 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 132.5 | | | 132.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -131.9 | 1.200 | -1.5 | 133.7 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 133.0 | | | 131.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -138.4 | 1.200 | 9.7 | 126.8 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 126.6 | | | 138.2 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | | -119.6 | 1.200 | -12.2 | 134.3 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 122.7 | | | 108.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -121.1 | 1.200 | 0.9 | 120.0 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 121.2 | | | 122.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -121.1 | 1.200 | 0.0 | 121.1 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 121.1 | | | 121.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -121.2 | 1.200 | -0.9 | 122.3 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 121.1 | | | 120.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -122.7 | 1.200 | 12.2 | 108.0 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 119.6 | | | 134.3 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | | -118.6 | 1.200 | -12.7 | 133.8 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | | 123.6 | | | 108.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -121.2 | 1.200 | 1.0 | 120.0 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | | 121.0 | | | 122.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -121.1 | 1.200 | 0.0 | 121.1 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | | 121.1 | | | 121.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -121.0 | 1.200 | -1.0 | 122.2 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | | 121.2 | | | 120.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -123.6 | 1.200 | 12.7 | 108.4 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | | 118.6 | | | 133.8 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | | -118.7 | 1.200 | -13.0 | 134.3 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | | 123.5 | | | 107.9 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -121.2 | 1.200 | 1.0 | 120.1 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | | 121.0 | | | 122.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -121.1 | 1.200 | 0.0 | 121.1 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | | 121.1 | | | 121.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -121.0 | 1.200 | -1.0 | 122.2 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | | 121.2 | | | 120.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -123.5 | 1.200 | 13.0 | 107.9 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | | 118.7 | | | 134.3 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | | -120.8 | 1.200 | -14.0 | 137.7 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 126.3 | | | 109.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -123.7 | 1.200 | 1.2 | 122.3 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 123.5 | | | 124.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -123.6 | 1.200 | 0.0 | 123.6 | ≦ | 606.0 | OK |

Y2フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | X3 | R | | 123.6 | 1.200 | 0.0 | 123.6 | ≦ | 606.0 | OK |
| | X4 | L | | -123.5 | 1.200 | -1.2 | 124.9 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 123.7 | | | 122.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -126.3 | 1.200 | 14.0 | 109.5 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 120.8 | | | 137.7 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | | -120.5 | 1.200 | -10.9 | 133.6 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 126.6 | | | 113.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -123.7 | 1.200 | 1.1 | 122.3 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 123.5 | | | 124.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -123.6 | 1.200 | 0.0 | 123.6 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 123.6 | | | 123.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -123.5 | 1.200 | -1.1 | 124.8 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 123.7 | | | 122.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -126.6 | 1.200 | 10.9 | 113.5 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 120.5 | | | 133.6 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -131.1 | 1.200 | -1.3 | 132.7 | ≦ | 2199.5 | OK |
| | | R | | 169.8 | | | 168.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -153.7 | 1.200 | -0.2 | 154.0 | ≦ | 2199.5 | OK |
| | | R | | 147.1 | | | 146.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -150.4 | 1.200 | 0.0 | 150.4 | ≦ | 2199.5 | OK |
| | | R | | 150.4 | | | 150.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -147.1 | 1.200 | 0.2 | 146.8 | ≦ | 2199.5 | OK |
| | | R | | 153.7 | | | 154.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -169.8 | 1.200 | 1.3 | 168.1 | ≦ | 2199.5 | OK |
| | | R | | 131.1 | | | 132.7 | ≦ | | |

Y3フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X1 | L | | -126.6 | 1.200 | 6.0 | 119.3 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 138.4 | | | 145.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -133.0 | 1.200 | 0.9 | 131.9 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 131.9 | | | 133.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -132.5 | 1.200 | -0.0 | 132.5 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 132.5 | | | 132.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -131.9 | 1.200 | -0.9 | 133.1 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 133.0 | | | 131.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -138.4 | 1.200 | -6.0 | 145.6 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 126.6 | | | 119.3 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | | -119.6 | 1.200 | 10.1 | 107.4 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 122.7 | | | 134.9 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -121.1 | 1.200 | 1.3 | 119.6 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 121.2 | | | 122.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -121.1 | 1.200 | -0.0 | 121.1 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 121.1 | | | 121.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -121.2 | 1.200 | -1.3 | 122.7 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 121.1 | | | 119.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -122.7 | 1.200 | -10.1 | 134.9 | ≦ | 452.7 | OK |
| | | R | | 119.6 | | | 107.4 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | | -118.6 | 1.200 | 12.0 | 104.2 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | | 123.6 | | | 138.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -121.2 | 1.200 | 0.6 | 120.6 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | | 121.0 | | | 121.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -121.1 | 1.200 | -0.0 | 121.1 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | | 121.1 | | | 121.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -121.0 | 1.200 | -0.6 | 121.7 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | | 121.2 | | | 120.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -123.6 | 1.200 | -12.0 | 138.1 | ≦ | 535.7 | OK |
| | | R | | 118.6 | | | 104.2 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | | -118.7 | 1.200 | 12.4 | 103.9 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | | 123.5 | | | 138.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -121.2 | 1.200 | -0.4 | 121.7 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | | 121.0 | | | 120.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -121.1 | 1.200 | -0.0 | 121.1 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | | 121.1 | | | 121.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -121.0 | 1.200 | 0.4 | 120.6 | ≦ | 554.8 | OK |

Y3フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | X4 | R | | 121.2 | 1.200 | 0.4 | 121.7 | ≦ | 554.8 | OK |
| | X5 | L | | -123.5 | 1.200 | -12.4 | 138.4 | ≦ | 554.8 | OK |
| | | R | | 118.7 | | | 103.9 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | | -120.8 | 1.200 | 13.9 | 104.1 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 126.3 | | | 143.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -123.7 | 1.200 | -0.4 | 124.2 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 123.5 | | | 123.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -123.6 | 1.200 | -0.0 | 123.6 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 123.6 | | | 123.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -123.5 | 1.200 | 0.4 | 123.0 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 123.7 | | | 124.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -126.3 | 1.200 | -13.9 | 143.1 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 120.8 | | | 104.1 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | | -120.5 | 1.200 | 15.9 | 101.4 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 126.6 | | | 145.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -123.7 | 1.200 | -2.0 | 126.1 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 123.5 | | | 121.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -123.6 | 1.200 | -0.0 | 123.6 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 123.6 | | | 123.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -123.5 | 1.200 | 2.0 | 121.0 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 123.7 | | | 126.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -126.6 | 1.200 | -15.9 | 145.7 | ≦ | 606.0 | OK |
| | | R | | 120.5 | | | 101.4 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -131.1 | 1.200 | 13.3 | 115.0 | ≦ | 2199.5 | OK |
| | | R | | 169.8 | | | 185.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -153.7 | 1.200 | -3.5 | 157.9 | ≦ | 2199.5 | OK |
| | | R | | 147.1 | | | 142.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -150.4 | 1.200 | 0.0 | 150.4 | ≦ | 2199.5 | OK |
| | | R | | 150.4 | | | 150.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -147.1 | 1.200 | 3.5 | 142.9 | ≦ | 2199.5 | OK |
| | | R | | 153.7 | | | 157.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -169.8 | 1.200 | -13.3 | 185.8 | ≦ | 2199.5 | OK |
| | | R | | 131.1 | | | 115.0 | ≦ | | |

## U-5.2.2　ＲＣ柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　　：長期せん断力　(kN)
Qm　　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：柱のせん断耐力　(kN)
n　　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム　（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X1 | T | | -83.1 | 1.250 | 125.9 | 74.4 | ≦ | 780.7 | OK |
| | | B | | -83.1 | | | 74.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 5.2 | 1.250 | 377.8 | 477.5 | ≦ | 849.4 | OK |
| | | B | | 5.2 | | | 477.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.4 | 1.250 | 383.6 | 479.1 | ≦ | 849.4 | OK |
| | | B | | -0.4 | | | 479.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.4 | 1.250 | 382.7 | 478.9 | ≦ | 849.4 | OK |
| | | B | | 0.4 | | | 478.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -5.2 | 1.250 | 388.4 | 480.2 | ≦ | 849.4 | OK |
| | | B | | -5.2 | | | 480.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 83.1 | 1.250 | 32.4 | 123.6 | ≦ | 803.8 | OK |
| | | B | | 83.1 | | | 123.6 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -44.3 | 1.250 | 298.9 | 329.3 | ≦ | 805.4 | OK |
| | | B | | -44.3 | | | 329.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.7 | 1.250 | 574.2 | 718.5 | ≦ | 926.6 | OK |
| | | B | | 0.7 | | | 718.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | 574.8 | 718.6 | ≦ | 926.6 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 718.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | 575.0 | 718.7 | ≦ | 926.6 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 718.7 | ≦ | | |

Y2フレーム　（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | X5 | T | | -0.7 | 1.250 | 575.6 | 718.7 | ≦ | 926.6 | OK |
| | | B | | -0.7 | | | 718.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 44.3 | 1.250 | 211.0 | 308.1 | ≦ | 848.7 | OK |
| | | B | | 44.3 | | | 308.1 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -52.4 | 1.250 | 424.9 | 478.8 | ≦ | 838.6 | OK |
| | | B | | -52.4 | | | 478.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | 0 | 2.1 | 1.250 | 736.3 | 922.4 | ≦ | 995.0 | OK |
| | | B | | 2.1 | | | 922.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | 0 | -0.1 | 1.250 | 738.5 | 923.0 | ≦ | 994.9 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 923.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | 0 | 0.1 | 1.250 | 738.3 | 923.0 | ≦ | 995.0 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 923.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | 0 | -2.1 | 1.250 | 740.2 | 923.1 | ≦ | 994.9 | OK |
| | | B | | -2.1 | | | 923.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | 0 | 52.4 | 1.250 | 367.4 | 511.6 | ≦ | 909.8 | OK |
| | | B | | 52.4 | | | 511.6 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -50.2 | 1.250 | 485.3 | 556.4 | ≦ | 879.3 | OK |
| | | B | | -50.2 | | | 556.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.9 | 1.250 | 888.6 | 1112.6 | ≦ | 1321.7 | OK |
| | | B | | 1.9 | | | 1112.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 890.4 | 1112.9 | ≦ | 1321.6 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1112.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 889.8 | 1112.4 | ≦ | 1321.4 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1112.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.9 | 1.250 | 893.9 | 1115.4 | ≦ | 1322.5 | OK |
| | | B | | -1.9 | | | 1115.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 50.2 | 1.250 | 484.5 | 655.9 | ≦ | 966.6 | OK |
| | | B | | 50.2 | | | 655.9 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -52.8 | 1.250 | 614.0 | 714.6 | ≦ | 1149.5 | OK |
| | | B | | -52.8 | | | 714.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.8 | 1.250 | 984.2 | 1232.0 | ≦ | 1556.9 | OK |
| | | B | | 1.8 | | | 1232.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | 986.1 | 1232.7 | ≦ | 1556.9 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1232.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | 987.8 | 1234.7 | ≦ | 1557.7 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1234.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.8 | 1.250 | 982.3 | 1226.1 | ≦ | 1553.9 | OK |
| | | B | | -1.8 | | | 1226.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 52.8 | 1.250 | 641.2 | 854.4 | ≦ | 1289.7 | OK |
| | | B | | 52.8 | | | 854.4 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -40.8 | 1.250 | 583.8 | 689.0 | ≦ | 917.7 | OK |
| | | B | 0 | -40.8 | | | 689.0 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.7 | 1.250 | 1096.5 | 1374.3 | ≦ | 1438.9 | OK |
| | | B | 0 | 3.7 | | | 1374.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.5 | 1.250 | 1100.5 | 1375.0 | ≦ | 1438.8 | OK |
| | | B | 0 | -0.5 | | | 1375.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.5 | 1.250 | 1098.2 | 1373.3 | ≦ | 1438.3 | OK |
| | | B | 0 | 0.5 | | | 1373.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.7 | 1.250 | 1108.1 | 1381.5 | ≦ | 1440.7 | OK |
| | | B | 0 | -3.7 | | | 1381.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 40.8 | 1.250 | 746.4 | 973.8 | ≦ | 1132.7 | OK |
| | | B | 0 | 40.8 | | | 973.8 | ≦ | | |

Y3フレーム　（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X1 | T | | -83.1 | 1.250 | 125.9 | 74.3 | ≦ | 780.7 | OK |
| | | B | | -83.1 | | | 74.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 5.2 | 1.250 | 377.9 | 477.6 | ≦ | 849.3 | OK |
| | | B | | 5.2 | | | 477.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.4 | 1.250 | 383.7 | 479.2 | ≦ | 849.2 | OK |
| | | B | | -0.4 | | | 479.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.4 | 1.250 | 382.8 | 479.0 | ≦ | 849.2 | OK |
| | | B | | 0.4 | | | 479.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -5.2 | 1.250 | 388.4 | 480.3 | ≦ | 849.3 | OK |
| | | B | | -5.2 | | | 480.3 | ≦ | | |

Y3フレーム　（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X6 | T | | 83.1 | 1.250 | 32.4 | 123.5 | ≦ | 803.8 | OK |
| | | B | | 83.1 | | | 123.5 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -44.3 | 1.250 | 298.8 | 329.2 | ≦ | 805.4 | OK |
| | | B | | -44.3 | | | 329.2 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.7 | 1.250 | 574.4 | 718.8 | ≦ | 926.7 | OK |
| | | B | | 0.7 | | | 718.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | 575.1 | 718.9 | ≦ | 926.7 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 718.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | 575.2 | 718.9 | ≦ | 926.7 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 718.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.7 | 1.250 | 575.8 | 719.0 | ≦ | 926.7 | OK |
| | | B | | -0.7 | | | 719.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 44.3 | 1.250 | 211.0 | 308.0 | ≦ | 848.7 | OK |
| | | B | | 44.3 | | | 308.0 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -52.4 | 1.250 | 424.9 | 478.7 | ≦ | 838.7 | OK |
| | | B | | -52.4 | | | 478.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | 0 | 2.1 | 1.250 | 736.0 | 922.1 | ≦ | 994.8 | OK |
| | | B | | 2.1 | | | 922.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | 0 | -0.1 | 1.250 | 738.2 | 922.6 | ≦ | 994.7 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 922.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | 0 | 0.1 | 1.250 | 738.1 | 922.7 | ≦ | 994.8 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 922.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | 0 | -2.1 | 1.250 | 739.9 | 922.8 | ≦ | 994.6 | OK |
| | | B | | -2.1 | | | 922.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | 0 | 52.4 | 1.250 | 367.4 | 511.6 | ≦ | 909.9 | OK |
| | | B | | 52.4 | | | 511.6 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -50.2 | 1.250 | 485.5 | 556.7 | ≦ | 879.5 | OK |
| | | B | | -50.2 | | | 556.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.9 | 1.250 | 888.7 | 1112.8 | ≦ | 1321.8 | OK |
| | | B | | 1.9 | | | 1112.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 890.6 | 1113.1 | ≦ | 1321.6 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1113.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 890.0 | 1112.5 | ≦ | 1321.4 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1112.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.9 | 1.250 | 894.0 | 1115.6 | ≦ | 1322.6 | OK |
| | | B | | -1.9 | | | 1115.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 50.2 | 1.250 | 484.8 | 656.2 | ≦ | 966.8 | OK |
| | | B | | 50.2 | | | 656.2 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -52.8 | 1.250 | 613.5 | 714.1 | ≦ | 1149.2 | OK |
| | | B | | -52.8 | | | 714.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.8 | 1.250 | 983.4 | 1231.0 | ≦ | 1556.4 | OK |
| | | B | | 1.8 | | | 1231.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | 985.3 | 1231.7 | ≦ | 1556.3 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1231.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | 987.0 | 1233.7 | ≦ | 1557.2 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1233.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.8 | 1.250 | 981.5 | 1225.0 | ≦ | 1553.3 | OK |
| | | B | | -1.8 | | | 1225.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 52.8 | 1.250 | 640.4 | 853.4 | ≦ | 1289.2 | OK |
| | | B | | 52.8 | | | 853.4 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -40.8 | 1.250 | 582.5 | 687.4 | ≦ | 917.1 | OK |
| | | B | 0 | -40.8 | | | 687.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.7 | 1.250 | 1096.7 | 1374.5 | ≦ | 1438.5 | OK |
| | | B | 0 | 3.7 | | | 1374.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.5 | 1.250 | 1100.7 | 1375.3 | ≦ | 1438.4 | OK |
| | | B | 0 | -0.5 | | | 1375.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.5 | 1.250 | 1098.4 | 1373.5 | ≦ | 1437.9 | OK |
| | | B | 0 | 0.5 | | | 1373.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.7 | 1.250 | 1108.3 | 1381.7 | ≦ | 1440.2 | OK |
| | | B | 0 | -3.7 | | | 1381.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 40.8 | 1.250 | 746.3 | 973.7 | ≦ | 1131.8 | OK |
| | | B | 0 | 40.8 | | | 973.7 | ≦ | | |

Y2フレーム　（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X1 | T | | -83.1 | 1.250 | -32.4 | 123.6 | ≦ | 803.8 | OK |
| | | B | | -83.1 | | | 123.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 5.2 | 1.250 | -388.4 | 480.2 | ≦ | 849.4 | OK |
| | | B | | 5.2 | | | 480.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.4 | 1.250 | -382.7 | 478.9 | ≦ | 849.4 | OK |
| | | B | | -0.4 | | | 478.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.4 | 1.250 | -383.6 | 479.1 | ≦ | 849.4 | OK |
| | | B | | 0.4 | | | 479.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -5.2 | 1.250 | -377.8 | 477.5 | ≦ | 849.4 | OK |
| | | B | | -5.2 | | | 477.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 83.1 | 1.250 | -125.9 | 74.4 | ≦ | 780.7 | OK |
| | | B | | 83.1 | | | 74.4 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -44.3 | 1.250 | -211.0 | 308.1 | ≦ | 848.7 | OK |
| | | B | | -44.3 | | | 308.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.7 | 1.250 | -575.6 | 718.7 | ≦ | 926.6 | OK |
| | | B | | 0.7 | | | 718.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | -575.0 | 718.7 | ≦ | 926.6 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 718.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | -574.8 | 718.6 | ≦ | 926.6 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 718.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.7 | 1.250 | -574.2 | 718.5 | ≦ | 926.6 | OK |
| | | B | | -0.7 | | | 718.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 44.3 | 1.250 | -298.9 | 329.3 | ≦ | 805.4 | OK |
| | | B | | 44.3 | | | 329.3 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | 0 | -52.4 | 1.250 | -367.4 | 511.6 | ≦ | 909.8 | OK |
| | | B | | -52.4 | | | 511.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | 0 | 2.1 | 1.250 | -740.2 | 923.1 | ≦ | 994.9 | OK |
| | | B | | 2.1 | | | 923.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | 0 | -0.1 | 1.250 | -738.3 | 923.0 | ≦ | 995.0 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 923.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | 0 | 0.1 | 1.250 | -738.5 | 923.0 | ≦ | 994.9 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 923.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | 0 | -2.1 | 1.250 | -736.3 | 922.4 | ≦ | 995.0 | OK |
| | | B | | -2.1 | | | 922.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 52.4 | 1.250 | -424.9 | 478.8 | ≦ | 838.6 | OK |
| | | B | | 52.4 | | | 478.8 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -50.2 | 1.250 | -484.5 | 655.9 | ≦ | 966.6 | OK |
| | | B | | -50.2 | | | 655.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.9 | 1.250 | -893.9 | 1115.4 | ≦ | 1322.5 | OK |
| | | B | | 1.9 | | | 1115.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -889.8 | 1112.4 | ≦ | 1321.4 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1112.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -890.4 | 1112.9 | ≦ | 1321.6 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1112.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.9 | 1.250 | -888.6 | 1112.6 | ≦ | 1321.7 | OK |
| | | B | | -1.9 | | | 1112.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 50.2 | 1.250 | -485.3 | 556.4 | ≦ | 879.3 | OK |
| | | B | | 50.2 | | | 556.4 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -52.8 | 1.250 | -641.2 | 854.4 | ≦ | 1289.7 | OK |
| | | B | | -52.8 | | | 854.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.8 | 1.250 | -982.3 | 1226.1 | ≦ | 1553.9 | OK |
| | | B | | 1.8 | | | 1226.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | -987.8 | 1234.7 | ≦ | 1557.7 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1234.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | -986.1 | 1232.7 | ≦ | 1556.9 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1232.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.8 | 1.250 | -984.2 | 1232.0 | ≦ | 1556.9 | OK |
| | | B | | -1.8 | | | 1232.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 52.8 | 1.250 | -614.0 | 714.6 | ≦ | 1149.5 | OK |
| | | B | | 52.8 | | | 714.6 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -40.8 | 1.250 | -746.4 | 973.8 | ≦ | 1132.7 | OK |
| | | B | 0 | -40.8 | | | 973.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.7 | 1.250 | -1108.1 | 1381.5 | ≦ | 1440.7 | OK |
| | | B | 0 | 3.7 | | | 1381.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.5 | 1.250 | -1098.2 | 1373.3 | ≦ | 1438.3 | OK |

Y2フレーム　（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X3 | B | 0 | -0.5 | 1.250 | -1098.2 | 1373.3 | ≦ | 1438.3 | OK |
| | X4 | T | | 0.5 | 1.250 | -1100.5 | 1375.0 | ≦ | 1438.8 | OK |
| | | B | 0 | 0.5 | | | 1375.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.7 | 1.250 | -1096.5 | 1374.3 | ≦ | 1438.9 | OK |
| | | B | 0 | -3.7 | | | 1374.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 40.8 | 1.250 | -583.8 | 689.0 | ≦ | 917.7 | OK |
| | | B | 0 | 40.8 | | | 689.0 | ≦ | | |

Y3フレーム　（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X1 | T | | -83.1 | 1.250 | -32.4 | 123.5 | ≦ | 803.8 | OK |
| | | B | | -83.1 | | | 123.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 5.2 | 1.250 | -388.4 | 480.3 | ≦ | 849.3 | OK |
| | | B | | 5.2 | | | 480.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.4 | 1.250 | -382.8 | 479.0 | ≦ | 849.2 | OK |
| | | B | | -0.4 | | | 479.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.4 | 1.250 | -383.7 | 479.2 | ≦ | 849.2 | OK |
| | | B | | 0.4 | | | 479.2 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -5.2 | 1.250 | -377.9 | 477.6 | ≦ | 849.3 | OK |
| | | B | | -5.2 | | | 477.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 83.1 | 1.250 | -125.9 | 74.3 | ≦ | 780.7 | OK |
| | | B | | 83.1 | | | 74.3 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -44.3 | 1.250 | -211.0 | 308.0 | ≦ | 848.7 | OK |
| | | B | | -44.3 | | | 308.0 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.7 | 1.250 | -575.8 | 719.0 | ≦ | 926.7 | OK |
| | | B | | 0.7 | | | 719.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | -575.2 | 718.9 | ≦ | 926.7 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 718.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | -575.1 | 718.9 | ≦ | 926.7 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 718.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.7 | 1.250 | -574.4 | 718.8 | ≦ | 926.7 | OK |
| | | B | | -0.7 | | | 718.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 44.3 | 1.250 | -298.8 | 329.2 | ≦ | 805.4 | OK |
| | | B | | 44.3 | | | 329.2 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | 0 | -52.4 | 1.250 | -367.4 | 511.6 | ≦ | 909.9 | OK |
| | | B | | -52.4 | | | 511.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | 0 | 2.1 | 1.250 | -739.9 | 922.8 | ≦ | 994.6 | OK |
| | | B | | 2.1 | | | 922.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | 0 | -0.1 | 1.250 | -738.1 | 922.7 | ≦ | 994.8 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 922.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | 0 | 0.1 | 1.250 | -738.2 | 922.6 | ≦ | 994.7 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 922.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | 0 | -2.1 | 1.250 | -736.0 | 922.1 | ≦ | 994.8 | OK |
| | | B | | -2.1 | | | 922.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 52.4 | 1.250 | -424.9 | 478.7 | ≦ | 838.7 | OK |
| | | B | | 52.4 | | | 478.7 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -50.2 | 1.250 | -484.8 | 656.2 | ≦ | 966.8 | OK |
| | | B | | -50.2 | | | 656.2 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.9 | 1.250 | -894.0 | 1115.6 | ≦ | 1322.6 | OK |
| | | B | | 1.9 | | | 1115.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -889.9 | 1112.5 | ≦ | 1321.4 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1112.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -890.6 | 1113.1 | ≦ | 1321.6 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1113.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.9 | 1.250 | -888.7 | 1112.8 | ≦ | 1321.8 | OK |
| | | B | | -1.9 | | | 1112.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 50.2 | 1.250 | -485.5 | 556.7 | ≦ | 879.5 | OK |
| | | B | | 50.2 | | | 556.7 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -52.8 | 1.250 | -640.4 | 853.4 | ≦ | 1289.2 | OK |
| | | B | | -52.8 | | | 853.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.8 | 1.250 | -981.4 | 1225.0 | ≦ | 1553.3 | OK |
| | | B | | 1.8 | | | 1225.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | -987.0 | 1233.7 | ≦ | 1557.2 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1233.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | -985.3 | 1231.7 | ≦ | 1556.3 | OK |

Y3フレーム　（Ｘ方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | X4 | B | | -0.1 | 1.250 | -985.3 | 1231.7 | ≦ | 1556.3 | OK |
| | X5 | T | | -1.8 | 1.250 | -983.4 | 1231.0 | ≦ | 1556.4 | OK |
| | | B | | -1.8 | | | 1231.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 52.8 | 1.250 | -613.5 | 714.1 | ≦ | 1149.2 | OK |
| | | B | | 52.8 | | | 714.1 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -40.8 | 1.250 | -746.3 | 973.7 | ≦ | 1131.8 | OK |
| | | B | 0 | -40.8 | | | 973.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.7 | 1.250 | -1108.3 | 1381.7 | ≦ | 1440.2 | OK |
| | | B | 0 | 3.7 | | | 1381.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.5 | 1.250 | -1098.4 | 1373.5 | ≦ | 1437.9 | OK |
| | | B | 0 | -0.5 | | | 1373.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.5 | 1.250 | -1100.7 | 1375.3 | ≦ | 1438.4 | OK |
| | | B | 0 | 0.5 | | | 1375.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.7 | 1.250 | -1096.7 | 1374.5 | ≦ | 1438.5 | OK |
| | | B | 0 | -3.7 | | | 1374.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 40.8 | 1.250 | -582.5 | 687.4 | ≦ | 917.1 | OK |
| | | B | 0 | 40.8 | | | 687.4 | ≦ | | |

Y2フレーム　（Ｙ方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X1 | T | | -83.1 | 1.250 | 18.7 | 59.7 | ≦ | 861.5 | OK |
| | | B | | -83.1 | | | 59.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 5.2 | 1.250 | 11.8 | 20.0 | ≦ | 944.6 | OK |
| | | B | | 5.2 | | | 20.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.4 | 1.250 | 2.3 | 2.5 | ≦ | 1014.0 | OK |
| | | B | | -0.4 | | | 2.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.4 | 1.250 | -2.3 | 2.5 | ≦ | 1014.9 | OK |
| | | B | | 0.4 | | | 2.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -5.2 | 1.250 | -11.8 | 20.0 | ≦ | 944.6 | OK |
| | | B | | -5.2 | | | 20.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 83.1 | 1.250 | -18.7 | 59.7 | ≦ | 861.5 | OK |
| | | B | | 83.1 | | | 59.7 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -44.3 | 1.250 | 15.6 | 24.8 | ≦ | 899.6 | OK |
| | | B | | -44.3 | | | 24.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.7 | 1.250 | 17.2 | 22.3 | ≦ | 926.6 | OK |
| | | B | | 0.7 | | | 22.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | 1.7 | 2.2 | ≦ | 1011.3 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | -1.7 | 2.2 | ≦ | 1010.7 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2.2 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.7 | 1.250 | -17.2 | 22.2 | ≦ | 926.6 | OK |
| | | B | | -0.7 | | | 22.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 44.3 | 1.250 | -15.6 | 24.8 | ≦ | 899.6 | OK |
| | | B | | 44.3 | | | 24.8 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -52.4 | 1.250 | 20.0 | 27.4 | ≦ | 926.1 | OK |
| | | B | | -52.4 | | | 27.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.1 | 1.250 | 8.6 | 12.9 | ≦ | 905.8 | OK |
| | | B | | 2.1 | | | 12.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 0.5 | 0.6 | ≦ | 960.4 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -0.5 | 0.6 | ≦ | 958.0 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.1 | 1.250 | -8.6 | 12.8 | ≦ | 905.8 | OK |
| | | B | | -2.1 | | | 12.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 52.4 | 1.250 | -20.0 | 27.4 | ≦ | 926.1 | OK |
| | | B | | 52.4 | | | 27.4 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -50.2 | 1.250 | 20.7 | 24.4 | ≦ | 916.1 | OK |
| | | B | | -50.2 | | | 24.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.9 | 1.250 | 12.1 | 17.0 | ≦ | 1163.0 | OK |
| | | B | | 1.9 | | | 17.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 0.6 | 0.7 | ≦ | 1080.0 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -0.6 | 0.7 | ≦ | 1078.1 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.9 | 1.250 | -12.1 | 17.0 | ≦ | 1163.0 | OK |

Y2フレーム　（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | X5 | B | | -1.9 | 1.250 | -12.1 | 17.0 | ≦ | 1163.0 | OK |
| | X6 | T | | 50.2 | 1.250 | -20.6 | 24.4 | ≦ | 916.1 | OK |
| | | B | | 50.2 | | | 24.4 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -52.8 | 1.250 | 14.5 | 34.7 | ≦ | 809.3 | OK |
| | | B | | -52.8 | | | 34.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.8 | 1.250 | 17.0 | 23.0 | ≦ | 1025.7 | OK |
| | | B | | 1.8 | | | 23.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | -0.1 | 0.0 | ≦ | 868.4 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | 0.1 | 0.0 | ≦ | 868.4 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.8 | 1.250 | -16.9 | 22.9 | ≦ | 1025.7 | OK |
| | | B | | -1.8 | | | 22.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 52.8 | 1.250 | -14.5 | 34.7 | ≦ | 809.4 | OK |
| | | B | | 52.8 | | | 34.7 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -40.8 | 1.250 | 40.8 | 10.2 | ≦ | 623.3 | OK |
| | | B | | -40.8 | | | 10.2 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.7 | 1.250 | -3.7 | 0.9 | ≦ | 782.6 | OK |
| | | B | | 3.7 | | | 0.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.5 | 1.250 | 0.5 | 0.1 | ≦ | 782.6 | OK |
| | | B | | -0.5 | | | 0.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.5 | 1.250 | -0.5 | 0.1 | ≦ | 907.1 | OK |
| | | B | | 0.5 | | | 0.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.7 | 1.250 | 3.7 | 0.9 | ≦ | 782.6 | OK |
| | | B | | -3.7 | | | 0.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 40.8 | 1.250 | -40.8 | 10.2 | ≦ | 623.3 | OK |
| | | B | | 40.8 | | | 10.2 | ≦ | | |

Y3フレーム　（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X1 | T | | -83.1 | 1.250 | -18.6 | 106.3 | ≦ | 901.7 | OK |
| | | B | | -83.1 | | | 106.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 5.2 | 1.250 | -17.8 | 17.0 | ≦ | 1046.9 | OK |
| | | B | | 5.2 | | | 17.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.4 | 1.250 | 1.7 | 1.7 | ≦ | 962.0 | OK |
| | | B | | -0.4 | | | 1.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.4 | 1.250 | -1.7 | 1.7 | ≦ | 962.2 | OK |
| | | B | | 0.4 | | | 1.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -5.2 | 1.250 | 17.8 | 17.0 | ≦ | 1047.1 | OK |
| | | B | | -5.2 | | | 17.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 83.1 | 1.250 | 18.6 | 106.3 | ≦ | 901.7 | OK |
| | | B | | 83.1 | | | 106.3 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -44.3 | 1.250 | -15.8 | 64.1 | ≦ | 1025.4 | OK |
| | | B | | -44.3 | | | 64.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.7 | 1.250 | -13.2 | 15.8 | ≦ | 1118.9 | OK |
| | | B | | 0.7 | | | 15.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | 0.7 | 1.0 | ≦ | 1106.3 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | -0.8 | 1.0 | ≦ | 1105.7 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.7 | 1.250 | 13.2 | 15.8 | ≦ | 1118.8 | OK |
| | | B | | -0.7 | | | 15.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 44.3 | 1.250 | 15.8 | 64.1 | ≦ | 1025.4 | OK |
| | | B | | 44.3 | | | 64.1 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -52.4 | 1.250 | -15.7 | 72.0 | ≦ | 1116.7 | OK |
| | | B | | -52.4 | | | 72.0 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.1 | 1.250 | -14.4 | 15.9 | ≦ | 1216.8 | OK |
| | | B | | 2.1 | | | 15.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 0.9 | 1.0 | ≦ | 1201.3 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -0.9 | 1.0 | ≦ | 1202.4 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.1 | 1.250 | 14.4 | 15.9 | ≦ | 1216.8 | OK |
| | | B | | -2.1 | | | 15.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 52.4 | 1.250 | 15.7 | 72.0 | ≦ | 1116.7 | OK |

Y3フレーム　（Ｙ方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | X6 | B | | 52.4 | 1.250 | 15.7 | 72.0 | ≦ | 1116.7 | OK |
| 3F | X1 | T | | -50.2 | 1.250 | -17.0 | 71.5 | ≦ | 1232.7 | OK |
| | | B | | -50.2 | | | 71.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.9 | 1.250 | -15.2 | 17.1 | ≦ | 1544.9 | OK |
| | | B | | 1.9 | | | 17.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 0.9 | 1.0 | ≦ | 1545.4 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -0.9 | 1.0 | ≦ | 1546.0 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.9 | 1.250 | 15.2 | 17.1 | ≦ | 1544.9 | OK |
| | | B | | -1.9 | | | 17.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 50.2 | 1.250 | 17.0 | 71.5 | ≦ | 1232.7 | OK |
| | | B | | 50.2 | | | 71.5 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -52.8 | 1.250 | -17.6 | 74.8 | ≦ | 1308.9 | OK |
| | | B | | -52.8 | | | 74.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.8 | 1.250 | -15.9 | 18.1 | ≦ | 1659.8 | OK |
| | | B | | 1.8 | | | 18.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | 1.1 | 1.4 | ≦ | 1601.5 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | -1.1 | 1.4 | ≦ | 1601.2 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.8 | 1.250 | 15.9 | 18.1 | ≦ | 1659.9 | OK |
| | | B | | -1.8 | | | 18.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 52.8 | 1.250 | 17.6 | 74.8 | ≦ | 1308.9 | OK |
| | | B | | 52.8 | | | 74.8 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -40.8 | 1.250 | -5.2 | 47.3 | ≦ | 1364.3 | OK |
| | | B | | -40.8 | | | 47.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.7 | 1.250 | -4.4 | 1.9 | ≦ | 1495.9 | OK |
| | | B | | 3.7 | | | 1.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.5 | 1.250 | 0.4 | 0.0 | ≦ | 1495.9 | OK |
| | | B | | -0.5 | | | 0.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.5 | 1.250 | -0.4 | 0.0 | ≦ | 1495.9 | OK |
| | | B | | 0.5 | | | 0.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.7 | 1.250 | 4.4 | 1.9 | ≦ | 1495.9 | OK |
| | | B | | -3.7 | | | 1.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 40.8 | 1.250 | 5.2 | 47.3 | ≦ | 1364.4 | OK |
| | | B | | 40.8 | | | 47.3 | ≦ | | |

Y2フレーム　（Ｙ方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X1 | T | | -83.1 | 1.250 | -18.6 | 106.4 | ≦ | 901.6 | OK |
| | | B | | -83.1 | | | 106.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 5.2 | 1.250 | -17.9 | 17.1 | ≦ | 1046.0 | OK |
| | | B | | 5.2 | | | 17.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.4 | 1.250 | 1.7 | 1.6 | ≦ | 961.1 | OK |
| | | B | | -0.4 | | | 1.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.4 | 1.250 | -1.7 | 1.6 | ≦ | 961.0 | OK |
| | | B | | 0.4 | | | 1.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -5.2 | 1.250 | 17.9 | 17.1 | ≦ | 1046.0 | OK |
| | | B | | -5.2 | | | 17.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 83.1 | 1.250 | 18.6 | 106.4 | ≦ | 901.6 | OK |
| | | B | | 83.1 | | | 106.4 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -44.3 | 1.250 | -15.9 | 64.1 | ≦ | 1024.8 | OK |
| | | B | | -44.3 | | | 64.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.7 | 1.250 | -13.3 | 15.9 | ≦ | 1119.0 | OK |
| | | B | | 0.7 | | | 15.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | 0.7 | 1.0 | ≦ | 1105.5 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | -0.7 | 1.0 | ≦ | 1105.7 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.7 | 1.250 | 13.3 | 15.9 | ≦ | 1119.0 | OK |
| | | B | | -0.7 | | | 15.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 44.3 | 1.250 | 15.9 | 64.1 | ≦ | 1024.8 | OK |
| | | B | | 44.3 | | | 64.1 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -52.4 | 1.250 | -15.7 | 72.1 | ≦ | 1116.0 | OK |

Y2フレーム　（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | X1 | B | | -52.4 | 1.250 | -15.7 | 72.1 | ≦ | 1116.0 | OK |
| | X2 | T | | 2.1 | 1.250 | -14.4 | 16.0 | ≦ | 1217.0 | OK |
| | | B | | 2.1 | | | 16.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 0.9 | 1.0 | ≦ | 1202.4 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -0.9 | 1.0 | ≦ | 1202.7 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.1 | 1.250 | 14.4 | 16.0 | ≦ | 1217.0 | OK |
| | | B | | -2.1 | | | 16.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 52.4 | 1.250 | 15.7 | 72.1 | ≦ | 1116.0 | OK |
| | | B | | 52.4 | | | 72.1 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -50.2 | 1.250 | -17.0 | 71.5 | ≦ | 1231.7 | OK |
| | | B | | -50.2 | | | 71.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.9 | 1.250 | -15.3 | 17.2 | ≦ | 1544.8 | OK |
| | | B | | 1.9 | | | 17.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 0.8 | 1.0 | ≦ | 1546.0 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -0.8 | 0.9 | ≦ | 1545.9 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.9 | 1.250 | 15.3 | 17.2 | ≦ | 1544.8 | OK |
| | | B | | -1.9 | | | 17.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 50.2 | 1.250 | 17.0 | 71.5 | ≦ | 1231.7 | OK |
| | | B | | 50.2 | | | 71.5 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -52.8 | 1.250 | -17.5 | 74.8 | ≦ | 1307.7 | OK |
| | | B | | -52.8 | | | 74.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.8 | 1.250 | -15.9 | 18.1 | ≦ | 1659.9 | OK |
| | | B | | 1.8 | | | 18.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | 1.0 | 1.4 | ≦ | 1599.4 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | -1.0 | 1.4 | ≦ | 1599.8 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.8 | 1.250 | 15.9 | 18.1 | ≦ | 1659.8 | OK |
| | | B | | -1.8 | | | 18.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 52.8 | 1.250 | 17.5 | 74.8 | ≦ | 1307.7 | OK |
| | | B | | 52.8 | | | 74.8 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -40.8 | 1.250 | -5.2 | 47.3 | ≦ | 1364.6 | OK |
| | | B | | -40.8 | | | 47.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.7 | 1.250 | -4.4 | 1.9 | ≦ | 1495.9 | OK |
| | | B | | 3.7 | | | 1.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.5 | 1.250 | 0.4 | 0.0 | ≦ | 1495.9 | OK |
| | | B | | -0.5 | | | 0.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.5 | 1.250 | -0.4 | 0.0 | ≦ | 1495.9 | OK |
| | | B | | 0.5 | | | 0.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.7 | 1.250 | 4.4 | 1.9 | ≦ | 1495.9 | OK |
| | | B | | -3.7 | | | 1.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 40.8 | 1.250 | 5.2 | 47.3 | ≦ | 1364.6 | OK |
| | | B | | 40.8 | | | 47.3 | ≦ | | |

Y3フレーム　（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X1 | T | | -83.1 | 1.250 | 17.6 | 61.1 | ≦ | 863.8 | OK |
| | | B | | -83.1 | | | 61.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 5.2 | 1.250 | 11.2 | 19.2 | ≦ | 941.2 | OK |
| | | B | | 5.2 | | | 19.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.4 | 1.250 | 2.2 | 2.3 | ≦ | 1021.5 | OK |
| | | B | | -0.4 | | | 2.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.4 | 1.250 | -2.2 | 2.3 | ≦ | 1021.3 | OK |
| | | B | | 0.4 | | | 2.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -5.2 | 1.250 | -11.2 | 19.2 | ≦ | 941.2 | OK |
| | | B | | -5.2 | | | 19.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 83.1 | 1.250 | -17.6 | 61.1 | ≦ | 863.8 | OK |
| | | B | | 83.1 | | | 61.1 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -44.3 | 1.250 | 15.1 | 25.4 | ≦ | 898.4 | OK |
| | | B | | -44.3 | | | 25.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 0.7 | 1.250 | 16.3 | 21.1 | ≦ | 924.6 | OK |

Y3フレーム　（Ｙ方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | X2 | B | | 0.7 | 1.250 | 16.3 | 21.1 | ≦ | 924.6 | OK |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | 1.6 | 2.1 | ≦ | 1007.9 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | -1.6 | 2.1 | ≦ | 1008.1 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -0.7 | 1.250 | -16.3 | 21.1 | ≦ | 924.6 | OK |
| | | B | | -0.7 | | | 21.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 44.3 | 1.250 | -15.1 | 25.4 | ≦ | 898.4 | OK |
| | | B | | 44.3 | | | 25.4 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -52.4 | 1.250 | 19.3 | 28.2 | ≦ | 927.2 | OK |
| | | B | | -52.4 | | | 28.2 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.1 | 1.250 | 8.1 | 12.2 | ≦ | 905.8 | OK |
| | | B | | 2.1 | | | 12.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 0.5 | 0.5 | ≦ | 957.6 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -0.5 | 0.5 | ≦ | 957.5 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.1 | 1.250 | -8.1 | 12.2 | ≦ | 905.8 | OK |
| | | B | | -2.1 | | | 12.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 52.4 | 1.250 | -19.3 | 28.2 | ≦ | 927.2 | OK |
| | | B | | 52.4 | | | 28.2 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -50.2 | 1.250 | 19.8 | 25.5 | ≦ | 919.6 | OK |
| | | B | | -50.2 | | | 25.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.9 | 1.250 | 11.3 | 16.0 | ≦ | 1165.1 | OK |
| | | B | | 1.9 | | | 16.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 0.6 | 0.7 | ≦ | 1071.3 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -0.6 | 0.7 | ≦ | 1072.5 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.9 | 1.250 | -11.3 | 16.0 | ≦ | 1165.2 | OK |
| | | B | | -1.9 | | | 16.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 50.2 | 1.250 | -19.8 | 25.5 | ≦ | 919.6 | OK |
| | | B | | 50.2 | | | 25.5 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -52.8 | 1.250 | 13.2 | 36.4 | ≦ | 810.5 | OK |
| | | B | | -52.8 | | | 36.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.8 | 1.250 | 15.8 | 21.5 | ≦ | 1025.3 | OK |
| | | B | | 1.8 | | | 21.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | -0.0 | 0.0 | ≦ | 868.1 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | 0.0 | 0.0 | ≦ | 868.1 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.8 | 1.250 | -15.8 | 21.5 | ≦ | 1025.3 | OK |
| | | B | | -1.8 | | | 21.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 52.8 | 1.250 | -13.2 | 36.4 | ≦ | 810.5 | OK |
| | | B | | 52.8 | | | 36.4 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -40.8 | 1.250 | 40.8 | 10.2 | ≦ | 623.3 | OK |
| | | B | | -40.8 | | | 10.2 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.7 | 1.250 | -3.7 | 0.9 | ≦ | 782.6 | OK |
| | | B | | 3.7 | | | 0.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.5 | 1.250 | 0.5 | 0.1 | ≦ | 782.6 | OK |
| | | B | | -0.5 | | | 0.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.5 | 1.250 | -0.5 | 0.1 | ≦ | 782.6 | OK |
| | | B | | 0.5 | | | 0.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.7 | 1.250 | 3.7 | 0.9 | ≦ | 782.6 | OK |
| | | B | | -3.7 | | | 0.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 40.8 | 1.250 | -40.8 | 10.2 | ≦ | 623.3 | OK |
| | | B | | 40.8 | | | 10.2 | ≦ | | |

## U-5.2.3　ＲＣ壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　x＝せん断破壊
QL　　：長期せん断力　(kN)
Qm　　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　　：壁のせん断耐力　(kN)
n　　：せん断力の割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -0.1 | 0.2 | ≦ | 3838.0 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 0.2 | 0.2 | ≦ | 3340.3 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 0.9 | 1.2 | ≦ | 4364.4 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 1.5 | 1.9 | ≦ | 4654.1 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 2.6 | 3.2 | ≦ | 4842.9 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 3701.8 | OK |

X2フレーム（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 7070.9 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.1 | 0.1 | ≦ | 7253.9 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.2 | 0.3 | ≦ | 7437.0 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.7 | 0.9 | ≦ | 7970.8 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.5 | 0.6 | ≦ | 8155.4 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 6233.9 | OK |

X3フレーム（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.0 | 0.1 | ≦ | 7069.7 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.2 | 0.2 | ≦ | 7252.4 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.4 | 0.5 | ≦ | 7435.1 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.8 | 1.1 | ≦ | 7968.5 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.9 | 1.1 | ≦ | 8152.6 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.0 | 0.0 | ≦ | 6230.5 | OK |

X4フレーム（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.0 | 0.0 | ≦ | 7069.7 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.2 | 0.2 | ≦ | 7252.4 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.5 | 0.7 | ≦ | 7435.1 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.0 | 1.2 | ≦ | 7968.5 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.4 | 1.7 | ≦ | 8152.6 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.0 | 0.0 | ≦ | 6230.5 | OK |

X5フレーム（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.1 | 0.1 | ≦ | 7070.9 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.2 | 0.3 | ≦ | 7253.9 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.7 | 0.8 | ≦ | 7437.0 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.1 | 1.4 | ≦ | 7970.8 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.8 | 2.3 | ≦ | 8155.4 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.1 | 0.1 | ≦ | 6233.9 | OK |

X6フレーム（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 3326.5 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 0.5 | 0.6 | ≦ | 4177.4 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 0.9 | 1.1 | ≦ | 4336.6 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 2.2 | 2.7 | ≦ | 5131.7 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 2.1 | 2.6 | ≦ | 4755.1 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -0.1 | 0.1 | ≦ | 4071.7 | OK |

X1フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 3326.5 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 0.5 | 0.6 | ≦ | 4196.1 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 0.9 | 1.1 | ≦ | 4354.8 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 2.2 | 2.7 | ≦ | 5131.7 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 2.1 | 2.6 | ≦ | 4762.7 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -0.1 | 0.1 | ≦ | 4071.7 | OK |

X2フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.1 | 0.1 | ≦ | 7070.9 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.2 | 0.3 | ≦ | 7253.9 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.7 | 0.9 | ≦ | 7437.0 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.1 | 1.4 | ≦ | 7970.8 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.9 | 2.3 | ≦ | 8155.4 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.1 | 0.1 | ≦ | 6233.9 | OK |

X3フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.0 | 0.0 | ≦ | 7069.7 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.2 | 0.2 | ≦ | 7252.4 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.5 | 0.7 | ≦ | 7435.1 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.0 | 1.3 | ≦ | 7968.5 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.4 | 1.7 | ≦ | 8152.6 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.0 | 0.0 | ≦ | 6230.5 | OK |

X4フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.0 | 0.1 | ≦ | 7069.7 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.2 | 0.2 | ≦ | 7252.4 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.4 | 0.5 | ≦ | 7435.1 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.8 | 1.1 | ≦ | 7968.5 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.9 | 1.1 | ≦ | 8152.6 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.0 | 0.0 | ≦ | 6230.5 | OK |

X5フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 7070.9 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.1 | 0.1 | ≦ | 7253.9 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.2 | 0.3 | ≦ | 7437.0 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.7 | 0.9 | ≦ | 7970.8 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.5 | 0.6 | ≦ | 8155.4 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 6233.9 | OK |

X6フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -0.1 | 0.2 | ≦ | 3788.5 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 0.2 | 0.2 | ≦ | 3340.3 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 0.9 | 1.2 | ≦ | 4372.1 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 1.5 | 1.9 | ≦ | 4655.6 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 2.6 | 3.2 | ≦ | 4843.8 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 3701.8 | OK |

X1フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 1890.8 | 2363.5 | ≦ | 4574.2 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 2223.9 | 2779.9 | ≦ | 4648.8 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 2614.0 | 3267.4 | ≦ | 4723.1 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 3139.6 | 3924.5 | ≦ | 5023.5 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 3580.9 | 4476.1 | ≦ | 5098.3 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 3960.3 | 4950.4 | ≦ | 5064.9 | OK |

X2フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1582.0 | 1977.5 | ≦ | 7071.5 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 3048.2 | 3810.3 | ≦ | 7254.4 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 4152.7 | 5190.9 | ≦ | 7437.9 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5037.6 | 6297.0 | ≦ | 7972.0 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5778.1 | 7222.6 | ≦ | 8157.1 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6375.1 | 7968.9 | ≦ | 8256.8 | OK |

X3フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1449.0 | 1811.3 | ≦ | 7069.8 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2906.5 | 3633.1 | ≦ | 7252.8 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 4133.4 | 5166.8 | ≦ | 7435.6 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5016.7 | 6270.9 | ≦ | 7968.9 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5756.9 | 7196.1 | ≦ | 8153.1 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6351.6 | 7939.5 | ≦ | 8246.9 | OK |

X4フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1449.0 | 1811.2 | ≦ | 7069.8 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2906.4 | 3633.0 | ≦ | 7252.8 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 4133.4 | 5166.8 | ≦ | 7435.6 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5016.7 | 6270.9 | ≦ | 7968.9 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5756.9 | 7196.1 | ≦ | 8153.1 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6351.6 | 7939.6 | ≦ | 8246.9 | OK |

X5フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1581.9 | 1977.4 | ≦ | 7071.5 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 3048.2 | 3810.3 | ≦ | 7254.4 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 4152.7 | 5190.8 | ≦ | 7437.9 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5037.6 | 6297.0 | ≦ | 7972.0 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5778.1 | 7222.6 | ≦ | 8157.1 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6375.1 | 7968.9 | ≦ | 8256.9 | OK |

X6フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 1890.8 | 2363.5 | ≦ | 4574.2 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 2223.9 | 2779.9 | ≦ | 4648.8 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 2614.0 | 3267.4 | ≦ | 4723.1 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 3139.6 | 3924.5 | ≦ | 5023.5 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 3580.9 | 4476.1 | ≦ | 5098.3 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 3960.3 | 4950.4 | ≦ | 5064.9 | OK |

X1フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -1863.7 | 2329.6 | ≦ | 4574.2 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -2220.2 | 2775.2 | ≦ | 4648.9 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -2604.6 | 3255.8 | ≦ | 4723.2 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -3128.5 | 3910.6 | ≦ | 5023.7 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -3568.0 | 4459.9 | ≦ | 5098.4 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -3942.9 | 4928.7 | ≦ | 5067.1 | OK |

X2フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1586.6 | 1983.3 | ≦ | 7071.5 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -3036.8 | 3796.0 | ≦ | 7254.3 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -4143.3 | 5179.2 | ≦ | 7437.7 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5026.2 | 6282.7 | ≦ | 7971.8 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5765.2 | 7206.5 | ≦ | 8156.9 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6362.3 | 7952.8 | ≦ | 8256.1 | OK |

X3フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1459.1 | 1823.9 | ≦ | 7069.8 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2901.0 | 3626.3 | ≦ | 7252.7 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -4124.7 | 5155.9 | ≦ | 7435.6 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5006.0 | 6257.5 | ≦ | 7968.9 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5744.7 | 7180.9 | ≦ | 8153.1 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6339.9 | 7924.8 | ≦ | 8246.2 | OK |

X4フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1459.1 | 1823.9 | ≦ | 7069.8 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2901.0 | 3626.3 | ≦ | 7252.7 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -4124.7 | 5155.9 | ≦ | 7435.6 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5006.0 | 6257.5 | ≦ | 7968.9 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5744.7 | 7180.9 | ≦ | 8153.1 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6339.9 | 7924.9 | ≦ | 8246.2 | OK |

X5フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1586.6 | 1983.3 | ≦ | 7071.5 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -3036.8 | 3796.0 | ≦ | 7254.3 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -4143.3 | 5179.2 | ≦ | 7437.7 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5026.2 | 6282.8 | ≦ | 7971.8 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5765.2 | 7206.5 | ≦ | 8156.9 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6362.2 | 7952.8 | ≦ | 8256.0 | OK |

X6フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -1863.7 | 2329.6 | ≦ | 4574.2 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -2220.2 | 2775.2 | ≦ | 4648.9 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -2604.6 | 3255.8 | ≦ | 4723.2 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -3128.5 | 3910.6 | ≦ | 5023.7 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -3568.0 | 4460.0 | ≦ | 5098.4 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -3942.9 | 4928.7 | ≦ | 5067.1 | OK |

## U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力

### U-5.4.3 ランク別のＤs算定時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 6F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1690.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 1691.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 3381.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 2809.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 2810.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 5619.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 3745.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 3744.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

X方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 4F | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 7489.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 4532.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 4533.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 9066.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 5195.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 5191.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 10386.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 5733.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 5732.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 11466.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

X方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 6F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1690.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 1691.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 3381.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 2809.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 2810.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｘ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 5F | 合計 | 5619.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 3745.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 3744.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 7489.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 4532.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 4533.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 9066.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 5195.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 5191.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 10386.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 5733.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 5732.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 11466.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 6F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1890.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1582.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1449.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1448.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1581.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1890.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9843.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2223.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3048.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2906.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2906.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 5F | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3048.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2223.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16357.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2613.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4152.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4133.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4133.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4152.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2613.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21800.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3139.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5037.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5016.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5016.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5037.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3139.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26387.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3580.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5778.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5756.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5756.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5778.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3580.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30231.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3960.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6375.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6351.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6351.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6375.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3960.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33374.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 6F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1863.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1586.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1459.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1459.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1586.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1863.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 6F | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9818.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2220.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3036.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2901.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2901.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3036.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2220.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16315.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2604.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4143.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4124.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4124.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4143.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2604.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21745.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3128.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5026.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5006.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5006.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5026.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3128.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26321.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3567.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5765.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5744.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5744.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5765.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3567.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30155.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3942.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6362.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6339.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6339.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6362.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3942.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33290.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## U-5.5　水平せん断力係数

Ｄs算定時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.35 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 6F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1690.9 | 0.0 | 1690.9 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | |
| | Y3 | 1691.1 | 0.0 | 1691.1 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 3382.0 | 0.0 | 3382.0 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | Ai＝1.780 Co＝0.364 |
| 5F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 2809.5 | 0.0 | 2809.5 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | |
| | Y3 | 2810.3 | 0.0 | 2810.3 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 5619.8 | 0.0 | 5619.8 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | Ai＝1.478 Co＝0.364 |
| 4F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 3745.5 | 0.0 | 3745.5 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
| | Y3 | 3744.4 | 0.0 | 3744.4 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 7489.9 | 0.0 | 7489.9 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | Ai＝1.313 Co＝0.364 |
| 3F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 4532.5 | 0.0 | 4532.5 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| | Y3 | 4533.6 | 0.0 | 4533.6 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 9066.0 | 0.0 | 9066.0 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | Ai＝1.192 Co＝0.364 |
| 2F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 5195.6 | 0.0 | 5195.6 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| | Y3 | 5191.1 | 0.0 | 5191.1 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 10386.7 | 0.0 | 10386.7 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | Ai＝1.091 Co＝0.364 |
| 1F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 5733.5 | 0.0 | 5733.5 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| | Y3 | 5732.8 | 0.0 | 5732.8 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 1F | 合計 | 11466.3 | 0.0 | 11466.3 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | Ai＝1.000 Co＝0.364 |

X方向負加力時　( 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.35 Rt＝1.00 )

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 6F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1690.9 | 0.0 | 1690.9 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | |
| | Y3 | 1691.1 | 0.0 | 1691.1 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 3382.0 | 0.0 | 3382.0 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | Ai＝1.780 Co＝0.364 |
| 5F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 2809.5 | 0.0 | 2809.5 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | |
| | Y3 | 2810.3 | 0.0 | 2810.3 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 5619.8 | 0.0 | 5619.8 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | Ai＝1.478 Co＝0.364 |
| 4F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 3745.5 | 0.0 | 3745.5 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
| | Y3 | 3744.4 | 0.0 | 3744.4 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 7489.9 | 0.0 | 7489.9 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | Ai＝1.313 Co＝0.364 |
| 3F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 4532.5 | 0.0 | 4532.5 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| | Y3 | 4533.6 | 0.0 | 4533.6 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 9066.0 | 0.0 | 9066.0 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | Ai＝1.192 Co＝0.364 |
| 2F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 5195.6 | 0.0 | 5195.6 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| | Y3 | 5191.1 | 0.0 | 5191.1 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 10386.7 | 0.0 | 10386.7 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | Ai＝1.091 Co＝0.364 |
| 1F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 5733.5 | 0.0 | 5733.5 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| | Y3 | 5732.8 | 0.0 | 5732.8 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣＷｉ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 1F | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 11466.3 | 0.0 | 11466.3 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | Ai＝1.000 Co＝0.364 |

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.35 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣＷｉ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 6F | X1 | 0.0 | 1890.8 | 1890.8 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | |
| | X2 | 0.0 | 1582.0 | 1582.0 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | |
| | X3 | 0.0 | 1449.0 | 1449.0 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | |
| | X4 | 0.0 | 1449.0 | 1449.0 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | |
| | X5 | 0.0 | 1581.9 | 1581.9 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | |
| | X6 | 0.0 | 1890.8 | 1890.8 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 9843.6 | 9843.6 | 0.00 | 1.89 | 1.89 | Ai＝1.780 Co＝1.060 |
| 5F | X1 | 0.0 | 2223.9 | 2223.9 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | |
| | X2 | 0.0 | 3048.2 | 3048.2 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | |
| | X3 | 0.0 | 2906.5 | 2906.5 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | |
| | X4 | 0.0 | 2906.4 | 2906.4 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | |
| | X5 | 0.0 | 3048.2 | 3048.2 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | |
| | X6 | 0.0 | 2223.9 | 2223.9 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 16357.1 | 16357.1 | 0.00 | 1.57 | 1.57 | Ai＝1.478 Co＝1.060 |
| 4F | X1 | 0.0 | 2614.0 | 2614.0 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X2 | 0.0 | 4152.7 | 4152.7 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | |
| | X3 | 0.0 | 4133.4 | 4133.4 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | |
| | X4 | 0.0 | 4133.4 | 4133.4 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | |
| | X5 | 0.0 | 4152.7 | 4152.7 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | |
| | X6 | 0.0 | 2614.0 | 2614.0 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 21800.2 | 21800.2 | 0.00 | 1.39 | 1.39 | Ai＝1.313 Co＝1.060 |
| 3F | X1 | 0.0 | 3139.6 | 3139.6 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X2 | 0.0 | 5037.6 | 5037.6 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X3 | 0.0 | 5016.7 | 5016.7 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X4 | 0.0 | 5016.7 | 5016.7 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X5 | 0.0 | 5037.6 | 5037.6 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X6 | 0.0 | 3139.6 | 3139.6 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 26387.8 | 26387.8 | 0.00 | 1.26 | 1.26 | Ai＝1.192 Co＝1.060 |
| 2F | X1 | 0.0 | 3580.9 | 3580.9 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X2 | 0.0 | 5778.1 | 5778.1 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | X3 | 0.0 | 5756.9 | 5756.9 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | X4 | 0.0 | 5756.9 | 5756.9 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | X5 | 0.0 | 5778.1 | 5778.1 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | X6 | 0.0 | 3580.9 | 3580.9 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 30231.8 | 30231.8 | 0.00 | 1.16 | 1.16 | Ai＝1.091 Co＝1.060 |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 1F | X1 | 0.0 | 3960.3 | 3960.3 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X2 | 0.0 | 6375.1 | 6375.1 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X3 | 0.0 | 6351.6 | 6351.6 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X4 | 0.0 | 6351.6 | 6351.6 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X5 | 0.0 | 6375.1 | 6375.1 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X6 | 0.0 | 3960.3 | 3960.3 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 33374.1 | 33374.1 | 0.00 | 1.06 | 1.06 | Ai＝1.000 Co＝1.060 |

Ｙ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.35 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 6F | X1 | 0.0 | 1863.7 | 1863.7 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | |
| | X2 | 0.0 | 1586.6 | 1586.6 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | |
| | X3 | 0.0 | 1459.1 | 1459.1 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | |
| | X4 | 0.0 | 1459.1 | 1459.1 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | |
| | X5 | 0.0 | 1586.6 | 1586.6 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | |
| | X6 | 0.0 | 1863.7 | 1863.7 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 9818.8 | 9818.8 | 0.00 | 1.88 | 1.88 | Ai＝1.780 Co＝1.057 |
| 5F | X1 | 0.0 | 2220.2 | 2220.2 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | |
| | X2 | 0.0 | 3036.8 | 3036.8 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | |
| | X3 | 0.0 | 2901.0 | 2901.0 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | |
| | X4 | 0.0 | 2901.0 | 2901.0 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | |
| | X5 | 0.0 | 3036.8 | 3036.8 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | |
| | X6 | 0.0 | 2220.2 | 2220.2 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 16316.0 | 16316.0 | 0.00 | 1.56 | 1.56 | Ai＝1.478 Co＝1.057 |
| 4F | X1 | 0.0 | 2604.6 | 2604.6 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X2 | 0.0 | 4143.3 | 4143.3 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | |
| | X3 | 0.0 | 4124.7 | 4124.7 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | |
| | X4 | 0.0 | 4124.7 | 4124.7 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | |
| | X5 | 0.0 | 4143.3 | 4143.3 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | |
| | X6 | 0.0 | 2604.6 | 2604.6 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 21745.3 | 21745.3 | 0.00 | 1.39 | 1.39 | Ai＝1.313 Co＝1.057 |
| 3F | X1 | 0.0 | 3128.5 | 3128.5 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X2 | 0.0 | 5026.2 | 5026.2 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X3 | 0.0 | 5006.0 | 5006.0 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X4 | 0.0 | 5006.0 | 5006.0 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X5 | 0.0 | 5026.2 | 5026.2 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X6 | 0.0 | 3128.5 | 3128.5 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 26321.4 | 26321.4 | 0.00 | 1.26 | 1.26 | Ai＝1.192 Co＝1.057 |
| 2F | X1 | 0.0 | 3568.0 | 3568.0 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X2 | 0.0 | 5765.2 | 5765.2 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | X3 | 0.0 | 5744.7 | 5744.7 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | X4 | 0.0 | 5744.7 | 5744.7 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | X5 | 0.0 | 5765.2 | 5765.2 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | X6 | 0.0 | 3568.0 | 3568.0 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 2F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 30155.7 | 30155.7 | 0.00 | 1.15 | 1.15 | Ai＝1.091 Co＝1.057 |
| 1F | X1 | 0.0 | 3942.9 | 3942.9 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X2 | 0.0 | 6362.3 | 6362.3 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X3 | 0.0 | 6339.9 | 6339.9 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X4 | 0.0 | 6339.9 | 6339.9 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X5 | 0.0 | 6362.2 | 6362.2 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X6 | 0.0 | 3942.9 | 3942.9 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 33290.2 | 33290.2 | 0.00 | 1.06 | 1.06 | Ai＝1.000 Co＝1.057 |

保有耐力時

X方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.35 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 6F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1615.2 | 0.0 | 1615.2 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | |
| | Y3 | 1615.0 | 0.0 | 1615.0 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 3230.2 | 0.0 | 3230.2 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | Ai＝1.780 Co＝0.348 |
| 5F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 2683.9 | 0.0 | 2683.9 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | |
| | Y3 | 2683.8 | 0.0 | 2683.8 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 5367.7 | 0.0 | 5367.7 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | Ai＝1.478 Co＝0.348 |
| 4F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 3576.4 | 0.0 | 3576.4 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | |
| | Y3 | 3576.3 | 0.0 | 3576.3 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 7152.7 | 0.0 | 7152.7 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | Ai＝1.313 Co＝0.348 |
| 3F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 4329.7 | 0.0 | 4329.7 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
| | Y3 | 4329.6 | 0.0 | 4329.6 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 8659.3 | 0.0 | 8659.3 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | Ai＝1.192 Co＝0.348 |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 2F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 4960.2 | 0.0 | 4960.2 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| | Y3 | 4960.5 | 0.0 | 4960.5 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 9920.7 | 0.0 | 9920.7 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | Ai＝1.091 Co＝0.348 |
| 1F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 5477.4 | 0.0 | 5477.4 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
| | Y3 | 5474.5 | 0.0 | 5474.5 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 10951.8 | 0.0 | 10951.8 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | Ai＝1.000 Co＝0.348 |

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.35 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 6F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 1615.2 | 0.0 | 1615.2 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | |
| | Y3 | 1615.0 | 0.0 | 1615.0 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 3230.2 | 0.0 | 3230.2 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | Ai＝1.780 Co＝0.348 |
| 5F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 2683.9 | 0.0 | 2683.9 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | |
| | Y3 | 2683.8 | 0.0 | 2683.8 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 5367.7 | 0.0 | 5367.7 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | Ai＝1.478 Co＝0.348 |
| 4F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 3576.4 | 0.0 | 3576.4 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | |
| | Y3 | 3576.3 | 0.0 | 3576.3 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 7152.7 | 0.0 | 7152.7 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | Ai＝1.313 Co＝0.348 |
| 3F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 4329.7 | 0.0 | 4329.7 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
| | Y3 | 4329.6 | 0.0 | 4329.6 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 3F | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 8659.3 | 0.0 | 8659.3 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | Ai＝1.192 Co＝0.348 |
| 2F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 4960.2 | 0.0 | 4960.2 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| | Y3 | 4960.5 | 0.0 | 4960.5 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 9920.7 | 0.0 | 9920.7 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | Ai＝1.091 Co＝0.348 |
| 1F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 5477.4 | 0.0 | 5477.4 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
| | Y3 | 5474.5 | 0.0 | 5474.5 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 10951.8 | 0.0 | 10951.8 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | Ai＝1.000 Co＝0.348 |

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.35 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 6F | X1 | 0.0 | 1836.9 | 1836.9 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | |
| | X2 | 0.0 | 1558.4 | 1558.4 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | |
| | X3 | 0.0 | 1428.2 | 1428.2 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | |
| | X4 | 0.0 | 1428.2 | 1428.2 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | |
| | X5 | 0.0 | 1558.4 | 1558.4 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | |
| | X6 | 0.0 | 1836.9 | 1836.9 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 9647.0 | 9647.0 | 0.00 | 1.85 | 1.85 | Ai＝1.780 Co＝1.039 |
| 5F | X1 | 0.0 | 2215.4 | 2215.4 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | |
| | X2 | 0.0 | 2969.3 | 2969.3 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | |
| | X3 | 0.0 | 2830.5 | 2830.5 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | |
| | X4 | 0.0 | 2830.5 | 2830.5 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | |
| | X5 | 0.0 | 2969.3 | 2969.3 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | |
| | X6 | 0.0 | 2215.4 | 2215.4 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 16030.5 | 16030.5 | 0.00 | 1.54 | 1.54 | Ai＝1.478 Co＝1.039 |
| 4F | X1 | 0.0 | 2557.7 | 2557.7 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X2 | 0.0 | 4071.9 | 4071.9 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | |
| | X3 | 0.0 | 4052.8 | 4052.8 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | |
| | X4 | 0.0 | 4052.8 | 4052.8 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | |
| | X5 | 0.0 | 4071.9 | 4071.9 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | |
| | X6 | 0.0 | 2557.7 | 2557.7 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 21364.8 | 21364.8 | 0.00 | 1.36 | 1.36 | Ai＝1.313 Co＝1.039 |
| 3F | X1 | 0.0 | 3071.5 | 3071.5 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 3F | X2 | 0.0 | 4939.8 | 4939.8 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X3 | 0.0 | 4919.1 | 4919.1 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X4 | 0.0 | 4919.1 | 4919.1 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X5 | 0.0 | 4939.8 | 4939.8 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X6 | 0.0 | 3071.5 | 3071.5 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 25860.8 | 25860.8 | 0.00 | 1.24 | 1.24 | Ai＝1.192 Co＝1.039 |
| 2F | X1 | 0.0 | 3502.4 | 3502.4 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X2 | 0.0 | 5666.4 | 5666.4 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | X3 | 0.0 | 5645.2 | 5645.2 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | X4 | 0.0 | 5645.2 | 5645.2 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | X5 | 0.0 | 5666.4 | 5666.4 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | X6 | 0.0 | 3502.4 | 3502.4 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 29628.0 | 29628.0 | 0.00 | 1.13 | 1.13 | Ai＝1.091 Co＝1.039 |
| 1F | X1 | 0.0 | 3871.4 | 3871.4 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X2 | 0.0 | 6252.9 | 6252.9 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X3 | 0.0 | 6229.5 | 6229.5 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X4 | 0.0 | 6229.5 | 6229.5 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X5 | 0.0 | 6252.9 | 6252.9 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X6 | 0.0 | 3871.3 | 3871.3 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 32707.6 | 32707.6 | 0.00 | 1.04 | 1.04 | Ai＝1.000 Co＝1.039 |

Y方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.35 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 6F | X1 | 0.0 | 1813.1 | 1813.1 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | |
| | X2 | 0.0 | 1562.5 | 1562.5 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | |
| | X3 | 0.0 | 1437.2 | 1437.2 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | |
| | X4 | 0.0 | 1437.2 | 1437.2 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | |
| | X5 | 0.0 | 1562.5 | 1562.5 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | |
| | X6 | 0.0 | 1813.1 | 1813.1 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 9625.6 | 9625.6 | 0.00 | 1.84 | 1.84 | Ai＝1.780 Co＝1.036 |
| 5F | X1 | 0.0 | 2212.1 | 2212.1 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | |
| | X2 | 0.0 | 2959.4 | 2959.4 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | |
| | X3 | 0.0 | 2826.0 | 2826.0 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | |
| | X4 | 0.0 | 2826.0 | 2826.0 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | |
| | X5 | 0.0 | 2959.4 | 2959.4 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | |
| | X6 | 0.0 | 2212.1 | 2212.1 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 15994.9 | 15994.9 | 0.00 | 1.53 | 1.53 | Ai＝1.478 Co＝1.036 |
| 4F | X1 | 0.0 | 2549.5 | 2549.5 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X2 | 0.0 | 4063.9 | 4063.9 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | |
| | X3 | 0.0 | 4045.3 | 4045.3 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | |
| | X4 | 0.0 | 4045.3 | 4045.3 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | |
| | X5 | 0.0 | 4063.8 | 4063.8 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | |
| | X6 | 0.0 | 2549.5 | 2549.5 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 21317.4 | 21317.4 | 0.00 | 1.36 | 1.36 | Ai＝1.313 Co＝1.036 |
| 3F | X1 | 0.0 | 3061.8 | 3061.8 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X2 | 0.0 | 4930.0 | 4930.0 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X3 | 0.0 | 4909.9 | 4909.9 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X4 | 0.0 | 4909.9 | 4909.9 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X5 | 0.0 | 4930.0 | 4930.0 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X6 | 0.0 | 3061.8 | 3061.8 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 25803.5 | 25803.5 | 0.00 | 1.24 | 1.24 | Ai＝1.192 Co＝1.036 |
| 2F | X1 | 0.0 | 3491.1 | 3491.1 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X2 | 0.0 | 5655.3 | 5655.3 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | X3 | 0.0 | 5634.8 | 5634.8 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | X4 | 0.0 | 5634.8 | 5634.8 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | X5 | 0.0 | 5655.3 | 5655.3 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | X6 | 0.0 | 3491.1 | 3491.1 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 29562.3 | 29562.3 | 0.00 | 1.13 | 1.13 | Ai＝1.091 Co＝1.036 |
| 1F | X1 | 0.0 | 3857.3 | 3857.3 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X2 | 0.0 | 6241.4 | 6241.4 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X3 | 0.0 | 6218.8 | 6218.8 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X4 | 0.0 | 6218.7 | 6218.7 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X5 | 0.0 | 6241.5 | 6241.5 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| | X6 | 0.0 | 3857.3 | 3857.3 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 32635.1 | 32635.1 | 0.00 | 1.04 | 1.04 | Ai＝1.000 Co＝1.036 |

## U-5.6　構造特性係数

種別　：　部材群としての種別
βu　：　耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合
Ds　：　構造特性係数
＊　：　Ds値の直接入力

X方向正加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 6F | A | 3381.96 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 3381.96 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 5F | A | 5619.81 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 5619.81 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 4F | A | 7489.87 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 7489.87 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 3F | A | 9066.05 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 9066.05 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 2F | A | 10386.72 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |

Ｘ方向正加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 2F | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 10386.72 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 1F | A | 11466.32 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 11466.32 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |

Ｘ方向負加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 6F | A | 3381.96 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 3381.96 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 5F | A | 5619.81 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 5619.81 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 4F | A | 7489.87 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 7489.87 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 3F | A | 9066.05 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 9066.05 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 2F | A | 10386.71 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 10386.71 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 1F | A | 11466.32 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 11466.32 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 6F | A | 0.00 | 0.00 | | 9843.59 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 9843.59 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 5F | A | 0.00 | 0.00 | | 16357.13 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 16357.13 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 4F | A | 0.00 | 0.00 | | 21800.16 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 21800.16 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 3F | A | 0.00 | 0.00 | | 26387.81 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 26387.81 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 2F | A | 0.00 | 0.00 | | 30231.76 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 30231.76 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 1F | A | 0.00 | 0.00 | | 33374.09 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 33374.09 | | WA | 1.00 | 0.40 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 6F | A | 0.00 | 0.00 | | 9818.83 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 9818.83 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 5F | A | 0.00 | 0.00 | | 16315.99 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 16315.99 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 4F | A | 0.00 | 0.00 | | 21745.33 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 21745.33 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 3F | A | 0.00 | 0.00 | | 26321.44 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 26321.44 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 2F | A | 0.00 | 0.00 | | 30155.73 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 30155.73 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 1F | A | 0.00 | 0.00 | | 33290.17 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 33290.17 | | WA | 1.00 | 0.40 |

## U-5.7　必要保有水平耐力

Ci　：層せん断力係数　　Fs　：剛性率に応じた数値
ΣWi　：層重量　(kN)　　Fe　：偏心率に応じた数値
Qud　：各階の水平力　(kN)　　Fes　：形状係数
Qun　：必要保有水平耐力　(kN)　　Ds　：構造特性係数
U　：用途係数( 1.00 )
＊　：Ds値の直接入力
＋　：Ds値の割増がされている

Ｘ方向正加力時

| 階名 | Ci | ΣWi | Qud | Fs | Fe | Fes | Ds | Qun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 1.780 | 5219.9 | 9288.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 2786.6 |
| 5F | 1.478 | 10442.1 | 15435.3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 4630.6 |
| 4F | 1.313 | 15664.3 | 20571.5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 6171.5 |
| 3F | 1.192 | 20886.5 | 24900.6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 7470.2 |
| 2F | 1.091 | 26151.8 | 28527.9 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 8558.4 |
| 1F | 1.000 | 31493.1 | 31493.1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 9447.9 |

Ｘ方向負加力時

| 階名 | Ci | ΣWi | Qud | Fs | Fe | Fes | Ds | Qun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 1.780 | 5219.9 | 9288.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 2786.6 |
| 5F | 1.478 | 10442.1 | 15435.3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 4630.6 |
| 4F | 1.313 | 15664.3 | 20571.5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 6171.5 |
| 3F | 1.192 | 20886.5 | 24900.6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 7470.2 |
| 2F | 1.091 | 26151.8 | 28527.9 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 8558.4 |
| 1F | 1.000 | 31493.1 | 31493.1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 9447.9 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | Ci | ΣWi | Qud | Fs | Fe | Fes | Ds | Qun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 1.780 | 5219.9 | 9288.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 3715.5 |
| 5F | 1.478 | 10442.1 | 15435.3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 6174.1 |
| 4F | 1.313 | 15664.3 | 20571.5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 8228.6 |
| 3F | 1.192 | 20886.5 | 24900.6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 9960.2 |
| 2F | 1.091 | 26151.8 | 28527.9 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 11411.2 |
| 1F | 1.000 | 31493.1 | 31493.1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 12597.3 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | Ci | ΣWi | Qud | Fs | Fe | Fes | Ds | Qun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 1.780 | 5219.9 | 9288.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 3715.5 |
| 5F | 1.478 | 10442.1 | 15435.3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 6174.1 |
| 4F | 1.313 | 15664.3 | 20571.5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 8228.6 |
| 3F | 1.192 | 20886.5 | 24900.6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 9960.2 |
| 2F | 1.091 | 26151.8 | 28527.9 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 11411.2 |
| 1F | 1.000 | 31493.1 | 31493.1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 12597.3 |

## U-5.8　保有水平耐力判定

### U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 6F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1615.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 1615.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 3230.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 2683.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 2683.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 5367.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 3576.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 3576.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 7152.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 4329.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 4329.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 8659.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 4960.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 4960.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｘ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 2F | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 9920.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 5477.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 5474.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 10951.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｘ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 6F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 1615.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 1615.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 3230.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 2683.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 2683.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 5367.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 3576.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 3576.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 7152.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 4329.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 4329.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 8659.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

X方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 2F | Y2 | 4960.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 4960.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 9920.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 5477.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 5474.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 10951.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Y方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 6F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1836.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1558.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1428.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1428.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1558.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1836.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9647.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2215.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2969.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2830.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2830.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2969.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2215.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16030.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2557.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4071.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4052.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4052.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4071.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2557.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3071.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4939.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4919.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4919.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4939.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3071.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 3F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25860.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3502.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5666.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5645.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5645.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5666.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3502.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29628.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3871.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6252.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6229.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6229.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6252.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3871.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32707.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 6F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1813.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1562.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1437.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1437.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1562.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1813.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9625.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2212.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2959.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2825.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2825.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2959.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2212.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15994.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2549.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4063.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4045.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4045.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4063.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2549.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21317.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 3F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3061.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4930.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4909.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4909.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4930.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3061.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25803.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3491.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5655.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5634.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5634.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5655.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3491.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29562.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3857.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6241.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6218.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6218.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6241.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3857.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32635.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## U-5.8.2　保有水平耐力判定表

Qud　：水平力　(kN)　　Qun　：必要保有水平耐力　(kN)
Fes　：形状係数　　Qbu　：Dランク部材の負担せん断力　(kN)
Ds　：構造特性係数　　Qu　：保有水平耐力　(kN)
#　：剛性率･偏心率の直接入力
＊　：Ds値の直接入力　　+　：Ds値の割増がされている
()　：Ｄランク部材を考慮した場合

Ｘ方向正加力時

| 階名 | 必要保有水平耐力 | | | | 保有水平耐力 | | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qud | Fes | Ds | Qun | Qbu | Qu | Qu/Qun |
| 6F | 9288.8 | 1.000 | 0.30 | 2786.6 | | 3230.2 | 1.15 |
| 5F | 15435.3 | 1.000 | 0.30 | 4630.6 | | 5367.7 | 1.15 |
| 4F | 20571.5 | 1.000 | 0.30 | 6171.5 | | 7152.7 | 1.15 |
| 3F | 24900.6 | 1.000 | 0.30 | 7470.2 | | 8659.3 | 1.15 |
| 2F | 28527.9 | 1.000 | 0.30 | 8558.4 | | 9920.7 | 1.15 |
| 1F | 31493.1 | 1.000 | 0.30 | 9447.9 | | 10951.8 | 1.15 |

Ｘ方向負加力時

| 階名 | 必要保有水平耐力 | | | | 保有水平耐力 | | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qud | Fes | Ds | Qun | Qbu | Qu | Qu/Qun |
| 6F | 9288.8 | 1.000 | 0.30 | 2786.6 | | 3230.2 | 1.15 |
| 5F | 15435.3 | 1.000 | 0.30 | 4630.6 | | 5367.7 | 1.15 |
| 4F | 20571.5 | 1.000 | 0.30 | 6171.5 | | 7152.7 | 1.15 |
| 3F | 24900.6 | 1.000 | 0.30 | 7470.2 | | 8659.3 | 1.15 |
| 2F | 28527.9 | 1.000 | 0.30 | 8558.4 | | 9920.7 | 1.15 |
| 1F | 31493.1 | 1.000 | 0.30 | 9447.9 | | 10951.8 | 1.15 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | 必要保有水平耐力 | | | | 保有水平耐力 | | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qud | Fes | Ds | Qun | Qbu | Qu | Qu/Qun |
| 6F | 9288.8 | 1.000 | 0.40 | 3715.5 | | 9647.0 | 2.59 |
| 5F | 15435.3 | 1.000 | 0.40 | 6174.1 | | 16030.5 | 2.59 |
| 4F | 20571.5 | 1.000 | 0.40 | 8228.6 | | 21364.8 | 2.59 |
| 3F | 24900.6 | 1.000 | 0.40 | 9960.2 | | 25860.8 | 2.59 |
| 2F | 28527.9 | 1.000 | 0.40 | 11411.2 | | 29628.0 | 2.59 |
| 1F | 31493.1 | 1.000 | 0.40 | 12597.3 | | 32707.6 | 2.59 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | 必要保有水平耐力 | | | | 保有水平耐力 | | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qud | Fes | Ds | Qun | Qbu | Qu | Qu/Qun |
| 6F | 9288.8 | 1.000 | 0.40 | 3715.5 | | 9625.6 | 2.59 |
| 5F | 15435.3 | 1.000 | 0.40 | 6174.1 | | 15994.9 | 2.59 |
| 4F | 20571.5 | 1.000 | 0.40 | 8228.6 | | 21317.4 | 2.59 |
| 3F | 24900.6 | 1.000 | 0.40 | 9960.2 | | 25803.5 | 2.59 |
| 2F | 28527.9 | 1.000 | 0.40 | 11411.2 | | 29562.3 | 2.59 |
| 1F | 31493.1 | 1.000 | 0.40 | 12597.3 | | 32635.1 | 2.59 |

## U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由

### Ｄs算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 2F － 3F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 2F － 3F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 1F － 2F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 1F － 2F ）

### 保有耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 2F － 3F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 2F － 3F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 1F － 2F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 1F － 2F ）

## U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位

Ｑ　：層せん断力　　(kN)　　層名位置と下層との間の階のせん断力
Ｕ　：層変位　　(cm)　　層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔＵ　：層間変位　　(cm)　　層名位置と下層との水平変位の差分
※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

### Ｄs算定時

Ｘ方向 （ 正加力 ）

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 7F | 3382.0 | 27.6732 | 2.5991 | 1/ 108 |
| | 6F | 5619.8 | 25.0741 | 3.4238 | 1/ 82 |
| | 5F | 7489.9 | 21.6503 | 4.6819 | 1/ 60 |
| | 4F | 9066.0 | 16.9684 | 5.4915 | 1/ 51 |
| | 3F | 10386.7 | 11.4769 | 5.8267 | 1/ 48 |
| | 2F | 11466.3 | 5.6502 | 5.6502 | 1/ 65 |

Ｘ方向 （ 負加力 ）

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 7F | 3382.0 | 27.6383 | 2.5933 | 1/ 108 |
| | 6F | 5619.8 | 25.0450 | 3.4179 | 1/ 82 |
| | 5F | 7489.9 | 21.6271 | 4.6761 | 1/ 60 |
| | 4F | 9066.0 | 16.9510 | 5.4856 | 1/ 51 |
| | 3F | 10386.7 | 11.4653 | 5.8209 | 1/ 48 |
| | 2F | 11466.3 | 5.6445 | 5.6445 | 1/ 65 |

Y方向 ( 正加力 )

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 Δ U (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 462 | 7F | 9843.6 | 32.4510 | 4.8991 | 1/ 57 |
| | 6F | 16357.1 | 27.5520 | 4.9240 | 1/ 57 |
| | 5F | 21800.2 | 22.6279 | 5.0018 | 1/ 56 |
| | 4F | 26387.8 | 17.6262 | 5.0860 | 1/ 55 |
| | 3F | 30231.8 | 12.5401 | 5.1856 | 1/ 54 |
| | 2F | 33374.1 | 7.3546 | 7.3546 | 1/ 50 |

Y方向 ( 負加力 )

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 Δ U (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 7F | 9818.8 | 32.4510 | 4.9011 | 1/ 57 |
| | 6F | 16316.0 | 27.5499 | 4.9256 | 1/ 57 |
| | 5F | 21745.3 | 22.6243 | 5.0016 | 1/ 56 |
| | 4F | 26321.4 | 17.6227 | 5.0853 | 1/ 55 |
| | 3F | 30155.7 | 12.5375 | 5.1842 | 1/ 54 |
| | 2F | 33290.2 | 7.3533 | 7.3533 | 1/ 50 |

## 保有耐力時

X方向 ( 正加力 )

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 Δ U (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 7F | 3230.2 | 13.3270 | 1.3016 | 1/ 215 |
| | 6F | 5367.7 | 12.0254 | 1.7440 | 1/ 161 |
| | 5F | 7153.8 | 10.2814 | 2.2355 | 1/ 125 |
| | 4F | 8659.3 | 8.0459 | 2.6497 | 1/ 106 |
| | 3F | 9920.7 | 5.3962 | 2.8064 | 1/ 100 |
| | 2F | 10951.8 | 2.5898 | 2.5898 | 1/ 142 |

X方向 ( 負加力 )

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 Δ U (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 7F | 3230.2 | 13.3270 | 1.3016 | 1/ 215 |
| | 6F | 5367.7 | 12.0254 | 1.7440 | 1/ 161 |
| | 5F | 7153.8 | 10.2814 | 2.2355 | 1/ 125 |
| | 4F | 8659.3 | 8.0459 | 2.6497 | 1/ 106 |
| | 3F | 9920.7 | 5.3962 | 2.8064 | 1/ 100 |
| | 2F | 10951.8 | 2.5898 | 2.5898 | 1/ 142 |

Y方向 ( 正加力 )

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 Δ U (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 449 | 7F | 9647.0 | 15.8722 | 2.3315 | 1/ 120 |
| | 6F | 16030.5 | 13.5407 | 2.3550 | 1/ 119 |
| | 5F | 21364.8 | 11.1857 | 2.4161 | 1/ 116 |
| | 4F | 25860.8 | 8.7696 | 2.4961 | 1/ 112 |
| | 3F | 29628.0 | 6.2735 | 2.5914 | 1/ 108 |
| | 2F | 32707.6 | 3.6821 | 3.6821 | 1/ 100 |

Y方向 ( 負加力 )

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 Δ U (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 449 | 7F | 9625.6 | 15.8722 | 2.3333 | 1/ 120 |
| | 6F | 15994.9 | 13.5389 | 2.3565 | 1/ 119 |
| | 5F | 21317.4 | 11.1823 | 2.4160 | 1/ 116 |
| | 4F | 25803.5 | 8.7664 | 2.4956 | 1/ 112 |
| | 3F | 29562.3 | 6.2708 | 2.5903 | 1/ 108 |
| | 2F | 32635.1 | 3.6805 | 3.6805 | 1/ 100 |

### U-5.8.5　増分解析イテレーション結果

Ds算定時

X方向　( 正加力 )　最大荷重ステップ : 396
X方向　( 負加力 )　最大荷重ステップ : 396
Y方向　( 正加力 )　最大荷重ステップ : 462
Y方向　( 負加力 )　最大荷重ステップ : 461

保有水平耐力時

X方向　( 正加力 )　最大荷重ステップ : 377
X方向　( 負加力 )　最大荷重ステップ : 377
Y方向　( 正加力 )　最大荷重ステップ : 449
Y方向　( 負加力 )　最大荷重ステップ : 449

## U-5.11　ＲＣ柱はり接合部せん断耐力

柱はり接合部の設計用せん断力　Qdju = α( Tu + Tu' - Qcu )　(はり降伏型)
Qdju = α( Tu + Tu' - Qgu )･D/Db　(柱降伏型)
ここに、α：応力割り増し係数で 1.1とする
柱はり接合部のせん断強度　Vju = κ･Φ･Fj･bj･Dj

### U-5.11.1　ＲＣ柱はり接合部（はり降伏型）

gbL, gbR : 左右のはり幅　(cm)
Mb , Mb' : 左右のはり端モーメント　(kN･m)
lb , lb' : 左右のはりのスパン長さ　(cm)
L , L' : 左右のはりの内のり長さ　(cm)
hc , hc' : 上下の階高　(cm)
Tu , Tu' : 左右のはり端に生ずる引張力　(kN)
Qcu : 上下柱のメカニズム時せん断力の平均値　(kN)
Qdju : 柱はり接合部のせん断設計用せん断力　(kN)
cB , cD : 柱はり接合部の柱断面寸法　(cm)
κ : 柱はり接合部の形状による係数
Φ : 直交はりの有無による補正係数
Fj : 柱はり接合部のせん断強度の基準値　(N/mm2)
bj : 柱はり接合部の有効幅　(cm)
Dj : 柱せい　(cm)
Vju : 柱はり接合部のせん断強度　(kN)
種別 : 判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）

Y2( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | lb<br>lb'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X1 | Fc24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 415.8 | 645.3 | | |
| | | | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.40 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 63.8 | 1002.5 | OK | |
| | X2 | Fc24 | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 0.0 | 1120.9 | 880.7 | 1366.9 | | |
| | | | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 2339.1 | OK | |
| | X3 | Fc24 | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 0.0 | 1120.9 | 880.7 | 1366.9 | | |
| | | | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 2339.1 | OK | |
| | X4 | Fc24 | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 0.0 | 1120.9 | 880.7 | 1366.9 | | |
| | | | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 2339.1 | OK | |
| | X5 | Fc24 | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 0.0 | 1120.9 | 880.7 | 1366.9 | | |
| | | | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 2339.1 | OK | |
| | X6 | Fc24 | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 0.0 | 1120.9 | 464.9 | 721.6 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.40 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 63.8 | 1002.5 | OK | |
| 6F | X1 | Fc24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 207.9 | 874.0 | | |
| | | | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 63.8 | 1754.3 | OK | |

Y2( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br><br>Dj | Qdju<br><br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X2 | Fc24 | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | 440.3 | 1851.2 | | |
| | | | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X3 | Fc24 | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | 440.3 | 1851.2 | | |
| | | | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X4 | Fc24 | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | 440.3 | 1851.2 | | |
| | | | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X5 | Fc24 | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | 440.3 | 1851.2 | | |
| | | | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X6 | Fc24 | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | 232.5 | 977.3 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 63.8 | 1754.3 | OK | |
| 5F | X1 | Fc24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 348.8 | 1545.9 | | |
| | | | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 63.8 | 1754.3 | OK | |
| | X2 | Fc24 | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X3 | Fc24 | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X4 | Fc24 | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X5 | Fc24 | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X6 | Fc24 | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | 372.4 | 1650.3 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 63.8 | 1754.3 | OK | |
| 4F | X1 | Fc27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 348.8 | 1545.9 | | |
| | | | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 63.8 | 1905.1 | OK | |
| | X2 | Fc27 | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X3 | Fc27 | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X4 | Fc27 | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X5 | Fc27 | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X6 | Fc27 | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | 372.4 | 1650.3 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 63.8 | 1905.1 | OK | |
| 3F | X1 | Fc27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 391.4 | 1496.5 | | |
| | | | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 63.8 | 1905.1 | OK | |
| | X2 | Fc27 | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | 809.2 | 3094.2 | | |
| | | | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |

Y2( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | X3 | Fc27 | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | 809.2 | 3094.2 | | |
| | | | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X4 | Fc27 | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | 809.2 | 3094.2 | | |
| | | | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X5 | Fc27 | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | 809.2 | 3094.2 | | |
| | | | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X6 | Fc27 | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | 417.8 | 1597.7 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 63.8 | 1905.1 | OK | |
| 2F | X1 | Fc27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 338.5 | 1554.6 | | |
| | | | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 367.5 | 1751.8 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 63.8 | 1905.1 | OK | |
| | X2 | Fc27 | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | 699.9 | 3214.4 | | |
| | | | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 367.5 | 1751.8 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X3 | Fc27 | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | 699.9 | 3214.4 | | |
| | | | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 367.5 | 1751.8 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X4 | Fc27 | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | 699.9 | 3214.4 | | |
| | | | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 367.5 | 1751.8 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X5 | Fc27 | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | 699.9 | 3214.4 | | |
| | | | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 367.5 | 1751.8 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X6 | Fc27 | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | 361.4 | 1659.8 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 367.5 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 63.8 | 1905.1 | OK | |

Y3( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X1 | Fc24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 415.8 | 645.3 | | |
| | | | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.40 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 63.8 | 1002.5 | OK | |
| | X2 | Fc24 | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 0.0 | 1120.9 | 880.7 | 1366.9 | | |
| | | | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 2339.1 | OK | |
| | X3 | Fc24 | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 0.0 | 1120.9 | 880.7 | 1366.9 | | |
| | | | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 2339.1 | OK | |
| | X4 | Fc24 | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 0.0 | 1120.9 | 880.7 | 1366.9 | | |
| | | | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 2339.1 | OK | |
| | X5 | Fc24 | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 0.0 | 1120.9 | 880.7 | 1366.9 | | |
| | | | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 2339.1 | OK | |
| | X6 | Fc24 | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 0.0 | 1120.9 | 464.9 | 721.6 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.40 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 63.8 | 1002.5 | OK | |
| 6F | X1 | Fc24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 207.9 | 874.0 | | |
| | | | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 63.8 | 1754.3 | OK | |
| | X2 | Fc24 | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | 440.3 | 1851.2 | | |
| | | | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |

Y3( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X3 | Fc24 | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | 440.3 | 1851.2 | | |
| | | | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X4 | Fc24 | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | 440.3 | 1851.2 | | |
| | | | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X5 | Fc24 | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | 440.3 | 1851.2 | | |
| | | | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X6 | Fc24 | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | 232.5 | 977.3 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 63.8 | 1754.3 | OK | |
| 5F | X1 | Fc24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 348.8 | 1545.9 | | |
| | | | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 63.8 | 1754.3 | OK | |
| | X2 | Fc24 | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X3 | Fc24 | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X4 | Fc24 | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X5 | Fc24 | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X6 | Fc24 | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | 372.4 | 1650.3 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 63.8 | 1754.3 | OK | |
| 4F | X1 | Fc27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 348.8 | 1545.9 | | |
| | | | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 63.8 | 1905.1 | OK | |
| | X2 | Fc27 | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X3 | Fc27 | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X4 | Fc27 | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X5 | Fc27 | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X6 | Fc27 | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | 372.4 | 1650.3 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 63.8 | 1905.1 | OK | |
| 3F | X1 | Fc27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 391.4 | 1496.5 | | |
| | | | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 63.8 | 1905.1 | OK | |
| | X2 | Fc27 | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | 809.2 | 3094.2 | | |
| | | | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X3 | Fc27 | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | 809.2 | 3094.2 | | |
| | | | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |

Y3( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | X4 | Fc27 | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | 809.2 | 3094.2 | | |
| | | | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X5 | Fc27 | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | 809.2 | 3094.2 | | |
| | | | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X6 | Fc27 | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | 417.8 | 1597.7 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 63.8 | 1905.1 | OK | |
| 2F | X1 | Fc27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 338.5 | 1554.6 | | |
| | | | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 367.5 | 1751.8 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 63.8 | 1905.1 | OK | |
| | X2 | Fc27 | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | 699.9 | 3214.4 | | |
| | | | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 367.5 | 1751.8 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X3 | Fc27 | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | 699.9 | 3214.4 | | |
| | | | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 367.5 | 1751.8 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X4 | Fc27 | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | 699.9 | 3214.4 | | |
| | | | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 367.5 | 1751.8 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X5 | Fc27 | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | 699.9 | 3214.4 | | |
| | | | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 367.5 | 1751.8 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X6 | Fc27 | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | 361.4 | 1659.8 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 367.5 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 63.8 | 1905.1 | OK | |

Y2( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X1 | Fc24 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 464.9 | 721.6 | | |
| | | | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.40 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 63.8 | 1002.5 | OK | |
| | X2 | Fc24 | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 0.0 | 1002.4 | 880.7 | 1366.9 | | |
| | | | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 2339.1 | OK | |
| | X3 | Fc24 | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 0.0 | 1002.4 | 880.7 | 1366.9 | | |
| | | | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 2339.1 | OK | |
| | X4 | Fc24 | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 0.0 | 1002.4 | 880.7 | 1366.9 | | |
| | | | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 2339.1 | OK | |
| | X5 | Fc24 | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 0.0 | 1002.4 | 880.7 | 1366.9 | | |
| | | | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 2339.1 | OK | |
| | X6 | Fc24 | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 0.0 | 1002.4 | 415.8 | 645.3 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.40 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 63.8 | 1002.5 | OK | |
| 6F | X1 | Fc24 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 232.5 | 977.3 | | |
| | | | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 63.8 | 1754.3 | OK | |
| | X2 | Fc24 | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | 440.3 | 1851.2 | | |
| | | | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X3 | Fc24 | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | 440.3 | 1851.2 | | |
| | | | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |

Y2( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br><br>Dj | Qdju<br><br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X4 | Fc24 | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | 440.3 | 1851.2 | | |
| | | | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X5 | Fc24 | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | 440.3 | 1851.2 | | |
| | | | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X6 | Fc24 | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | 207.9 | 874.0 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 63.8 | 1754.3 | OK | |
| 5F | X1 | Fc24 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 372.4 | 1650.3 | | |
| | | | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 63.8 | 1754.3 | OK | |
| | X2 | Fc24 | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X3 | Fc24 | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X4 | Fc24 | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X5 | Fc24 | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X6 | Fc24 | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | 348.8 | 1545.9 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 63.8 | 1754.3 | OK | |
| 4F | X1 | Fc27 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 372.4 | 1650.3 | | |
| | | | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 63.8 | 1905.1 | OK | |
| | X2 | Fc27 | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X3 | Fc27 | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X4 | Fc27 | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X5 | Fc27 | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X6 | Fc27 | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | 348.8 | 1545.9 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 63.8 | 1905.1 | OK | |
| 3F | X1 | Fc27 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 417.8 | 1597.7 | | |
| | | | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 63.8 | 1905.1 | OK | |
| | X2 | Fc27 | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | 809.2 | 3094.2 | | |
| | | | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X3 | Fc27 | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | 809.2 | 3094.2 | | |
| | | | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X4 | Fc27 | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | 809.2 | 3094.2 | | |
| | | | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |

Y2( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | X5 | Fc27 | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | 809.2 | 3094.2 | | |
| | | | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X6 | Fc27 | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | 391.4 | 1496.5 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 63.8 | 1905.1 | OK | |
| 2F | X1 | Fc27 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 361.4 | 1659.8 | | |
| | | | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 367.5 | 1870.3 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 63.8 | 1905.1 | OK | |
| | X2 | Fc27 | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | 699.9 | 3214.4 | | |
| | | | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 367.5 | 1870.3 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X3 | Fc27 | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | 699.9 | 3214.4 | | |
| | | | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 367.5 | 1870.3 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X4 | Fc27 | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | 699.9 | 3214.4 | | |
| | | | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 367.5 | 1870.3 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X5 | Fc27 | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | 699.9 | 3214.4 | | |
| | | | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 367.5 | 1870.3 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X6 | Fc27 | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | 338.5 | 1554.6 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 367.5 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 63.8 | 1905.1 | OK | |

Y3( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X1 | Fc24 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 464.9 | 721.6 | | |
| | | | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.40 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 63.8 | 1002.5 | OK | |
| | X2 | Fc24 | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 0.0 | 1002.4 | 880.7 | 1366.9 | | |
| | | | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 2339.1 | OK | |
| | X3 | Fc24 | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 0.0 | 1002.4 | 880.7 | 1366.9 | | |
| | | | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 2339.1 | OK | |
| | X4 | Fc24 | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 0.0 | 1002.4 | 880.7 | 1366.9 | | |
| | | | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 2339.1 | OK | |
| | X5 | Fc24 | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 0.0 | 1002.4 | 880.7 | 1366.9 | | |
| | | | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 2339.1 | OK | |
| | X6 | Fc24 | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 0.0 | 1002.4 | 415.8 | 645.3 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.40 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 63.8 | 1002.5 | OK | |
| 6F | X1 | Fc24 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 232.5 | 977.3 | | |
| | | | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 63.8 | 1754.3 | OK | |
| | X2 | Fc24 | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | 440.3 | 1851.2 | | |
| | | | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X3 | Fc24 | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | 440.3 | 1851.2 | | |
| | | | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X4 | Fc24 | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | 440.3 | 1851.2 | | |
| | | | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |

Y3( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br><br>Dj | Qdju<br><br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X5 | Fc24 | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | 440.3 | 1851.2 | | |
| | | | 55.0 | 571.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1120.9 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X6 | Fc24 | 55.0 | 511.4 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1002.4 | 207.9 | 874.0 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 63.8 | 1754.3 | OK | |
| 5F | X1 | Fc24 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 372.4 | 1650.3 | | |
| | | | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 63.8 | 1754.3 | OK | |
| | X2 | Fc24 | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X3 | Fc24 | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X4 | Fc24 | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X5 | Fc24 | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 85.0 | 3341.6 | OK | |
| | X6 | Fc24 | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | 348.8 | 1545.9 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 7.40 | 62.5 | 63.8 | 1754.3 | OK | |
| 4F | X1 | Fc27 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 372.4 | 1650.3 | | |
| | | | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 63.8 | 1905.1 | OK | |
| | X2 | Fc27 | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X3 | Fc27 | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X4 | Fc27 | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X5 | Fc27 | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | 721.2 | 3196.3 | | |
| | | | 55.0 | 916.0 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1872.7 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X6 | Fc27 | 55.0 | 858.1 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1754.2 | 348.8 | 1545.9 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 63.8 | 1905.1 | OK | |
| 3F | X1 | Fc27 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 417.8 | 1597.7 | | |
| | | | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 63.8 | 1905.1 | OK | |
| | X2 | Fc27 | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | 809.2 | 3094.2 | | |
| | | | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X3 | Fc27 | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | 809.2 | 3094.2 | | |
| | | | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X4 | Fc27 | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | 809.2 | 3094.2 | | |
| | | | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |
| | X5 | Fc27 | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | 809.2 | 3094.2 | | |
| | | | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1870.3 | | | | FA |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | |

Y3( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br><br>Dj | Qdju<br><br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | X6 | Fc27 | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | 391.4 | 1496.5 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 63.8 | 1905.1 | OK | FA |
| 2F | X1 | Fc27 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 361.4 | 1659.8 | | |
| | | | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 367.5 | 1870.3 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 63.8 | 1905.1 | OK | FA |
| | X2 | Fc27 | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | 699.9 | 3214.4 | | |
| | | | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 367.5 | 1870.3 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | FA |
| | X3 | Fc27 | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | 699.9 | 3214.4 | | |
| | | | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 367.5 | 1870.3 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | FA |
| | X4 | Fc27 | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | 699.9 | 3214.4 | | |
| | | | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 367.5 | 1870.3 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | FA |
| | X5 | Fc27 | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | 699.9 | 3214.4 | | |
| | | | 55.0 | 1027.9 | 700.0 | 615.0 | 367.5 | 1870.3 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 1.00 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 85.0 | 3628.8 | OK | FA |
| | X6 | Fc27 | 55.0 | 962.8 | 700.0 | 615.0 | 280.0 | 1751.8 | 338.5 | 1554.6 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 367.5 | -0.0 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 62.5 | 63.8 | 1905.1 | OK | FA |

## U-5.11.2　ＲＣ柱はり接合部（柱降伏型）

| | | |
|---|---|---|
| gbL, gbR | ：左右のはり幅 | (cm) |
| Mc , Mc' | ：上下の柱端モーメント | (kN･m) |
| hc , hc' | ：上下の階高 | (cm) |
| H , H' | ：上下の柱の内のり高さ | (cm) |
| lb , lb' | ：左右のはりのスパン長さ | (cm) |
| Tu , Tu' | ：上下の柱端に生ずる引張力 | (kN) |
| Qgu | ：左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値 | (kN) |
| Qdju | ：柱はり接合部のせん断設計用せん断力 | (kN) |
| cB , cD | ：柱はり接合部の柱断面寸法 | (cm) |
| κ | ：柱はり接合部の形状による係数 | |
| Φ | ：直交はりの有無による補正係数 | |
| Fj | ：柱はり接合部のせん断強度の基準値 | (N/mm2) |
| bj | ：柱はり接合部の有効幅 | (cm) |
| Dj | ：柱せい | (cm) |
| Vju | ：柱はり接合部のせん断強度 | (kN) |
| D | ：柱せい | (cm) |
| Db | ：はりせい | (cm) |
| 種別 | ：判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は<br>上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します） | |

Y2( 正加力 )-- ＲＣ柱降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mc<br>Mc'<br>cD | hc<br>hc'<br>κ | H<br>H'<br>φ | Ib<br>Ib'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qgu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | Fc27 | 0.0 | 1139.3 | 367.5 | 240.0 | 0.0 | 1669.8 | 498.4 | 608.5 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.40 | 0.85 | 8.04 | 70.0 | 63.8 | 1219.3 | | |
| | X2 | Fc27 | 70.0 | 2018.8 | 367.5 | 240.0 | 700.0 | 2958.9 | 441.6 | 1307.6 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 70.0 | 85.0 | 2845.0 | | |
| | X3 | Fc27 | 70.0 | 2018.8 | 367.5 | 240.0 | 700.0 | 2958.9 | 441.6 | 1307.6 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 70.0 | 85.0 | 2845.0 | | |
| | X4 | Fc27 | 70.0 | 2018.9 | 367.5 | 240.0 | 700.0 | 2959.0 | 441.6 | 1307.6 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 70.0 | 85.0 | 2845.0 | | |
| | X5 | Fc27 | 70.0 | 2018.9 | 367.5 | 240.0 | 700.0 | 2959.0 | 441.6 | 1307.6 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 70.0 | 85.0 | 2845.0 | | |
| | X6 | Fc27 | 70.0 | 1832.9 | 367.5 | 240.0 | 700.0 | 2686.4 | 801.9 | 978.9 | OK | FA |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.40 | 0.85 | 8.04 | 70.0 | 63.8 | 1219.3 | | |

Y3( 正加力 )-- ＲＣ柱降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mc<br>Mc'<br>cD | hc<br>hc'<br>κ | H<br>H'<br>φ | Ib<br>Ib'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qgu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | Fc27 | 0.0 | 1134.3 | 367.5 | 240.0 | 0.0 | 1662.6 | 496.3 | 605.8 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.40 | 0.85 | 8.04 | 70.0 | 63.8 | 1219.3 | | |
| | X2 | Fc27 | 70.0 | 2017.6 | 367.5 | 240.0 | 700.0 | 2957.2 | 441.4 | 1306.8 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 70.0 | 85.0 | 2845.0 | | |
| | X3 | Fc27 | 70.0 | 2017.6 | 367.5 | 240.0 | 700.0 | 2957.2 | 441.4 | 1306.8 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 70.0 | 85.0 | 2845.0 | | |
| | X4 | Fc27 | 70.0 | 2017.6 | 367.5 | 240.0 | 700.0 | 2957.1 | 441.3 | 1306.8 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 70.0 | 85.0 | 2845.0 | | |
| | X5 | Fc27 | 70.0 | 2017.6 | 367.5 | 240.0 | 700.0 | 2957.1 | 441.3 | 1306.8 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 70.0 | 85.0 | 2845.0 | | |
| | X6 | Fc27 | 70.0 | 1830.8 | 367.5 | 240.0 | 700.0 | 2683.4 | 801.0 | 977.8 | OK | FA |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.40 | 0.85 | 8.04 | 70.0 | 63.8 | 1219.3 | | |

Y2( 負加力 )-- ＲＣ柱降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mc<br>Mc'<br>cD | hc<br>hc'<br>κ | H<br>H'<br>φ | Ib<br>Ib'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qgu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | Fc27 | 0.0 | -1832.9 | 367.5 | 240.0 | 0.0 | 2686.4 | 801.9 | 978.9 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.40 | 0.85 | 8.04 | 70.0 | 63.8 | 1219.3 | | |
| | X2 | Fc27 | 70.0 | -2018.9 | 367.5 | 240.0 | 700.0 | 2959.0 | 441.6 | 1307.6 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 70.0 | 85.0 | 2845.0 | | |
| | X3 | Fc27 | 70.0 | -2018.8 | 367.5 | 240.0 | 700.0 | 2959.0 | 441.6 | 1307.6 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 70.0 | 85.0 | 2845.0 | | |
| | X4 | Fc27 | 70.0 | -2018.8 | 367.5 | 240.0 | 700.0 | 2958.9 | 441.6 | 1307.6 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 70.0 | 85.0 | 2845.0 | | |
| | X5 | Fc27 | 70.0 | -2018.8 | 367.5 | 240.0 | 700.0 | 2958.9 | 441.6 | 1307.6 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 70.0 | 85.0 | 2845.0 | | |
| | X6 | Fc27 | 70.0 | -1139.3 | 367.5 | 240.0 | 700.0 | 1669.8 | 498.4 | 608.5 | OK | FA |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.40 | 0.85 | 8.04 | 70.0 | 63.8 | 1219.3 | | |

Y3( 負加力 )-- ＲＣ柱降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mc<br>Mc'<br>cD | hc<br>hc'<br>κ | H<br>H'<br>φ | Ib<br>Ib'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qgu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | Fc27 | 0.0 | -1830.8 | 367.5 | 240.0 | 0.0 | 2683.4 | 801.0 | 977.8 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.40 | 0.85 | 8.04 | 70.0 | 63.8 | 1219.3 | | |
| | X2 | Fc27 | 70.0 | -2017.6 | 367.5 | 240.0 | 700.0 | 2957.1 | 441.3 | 1306.8 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 70.0 | 85.0 | 2845.0 | | |
| | X3 | Fc27 | 70.0 | -2017.6 | 367.5 | 240.0 | 700.0 | 2957.1 | 441.3 | 1306.8 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 70.0 | 85.0 | 2845.0 | | |
| | X4 | Fc27 | 70.0 | -2017.6 | 367.5 | 240.0 | 700.0 | 2957.2 | 441.4 | 1306.8 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 70.0 | 85.0 | 2845.0 | | |
| | X5 | Fc27 | 70.0 | -2017.6 | 367.5 | 240.0 | 700.0 | 2957.2 | 441.4 | 1306.8 | OK | FA |
| | | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.70 | 0.85 | 8.04 | 70.0 | 85.0 | 2845.0 | | |
| | X6 | Fc27 | 70.0 | -1134.3 | 367.5 | 240.0 | 700.0 | 1662.6 | 496.3 | 605.8 | OK | FA |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 70.0 | 85.0 | 0.40 | 0.85 | 8.04 | 70.0 | 63.8 | 1219.3 | | |

# **** メッセージ一覧 ****

## プリチェックメッセージ一覧

・C504　LW.　Ｘ方向風圧力の検討がされていない。
・C504　LW.　Ｙ方向風圧力の検討がされていない。
・C601　LS.　積雪荷重の考慮がされていない。
・UC5104 UCO. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
・■建物基本入力データ
・　エラー　　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 0
・　警告　　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 0
・　注意　　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 3
・■保有水平耐力計算
・　エラー　　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 0
・　警告　　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 0
・　注意　　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 1

## 準備計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

## 応力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

## 断面計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

## 保有耐力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

## 保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。

計算終了時間 2013/07/29 14:52